



PT2516 - Integraal Kindcentrum te Merkelbeek

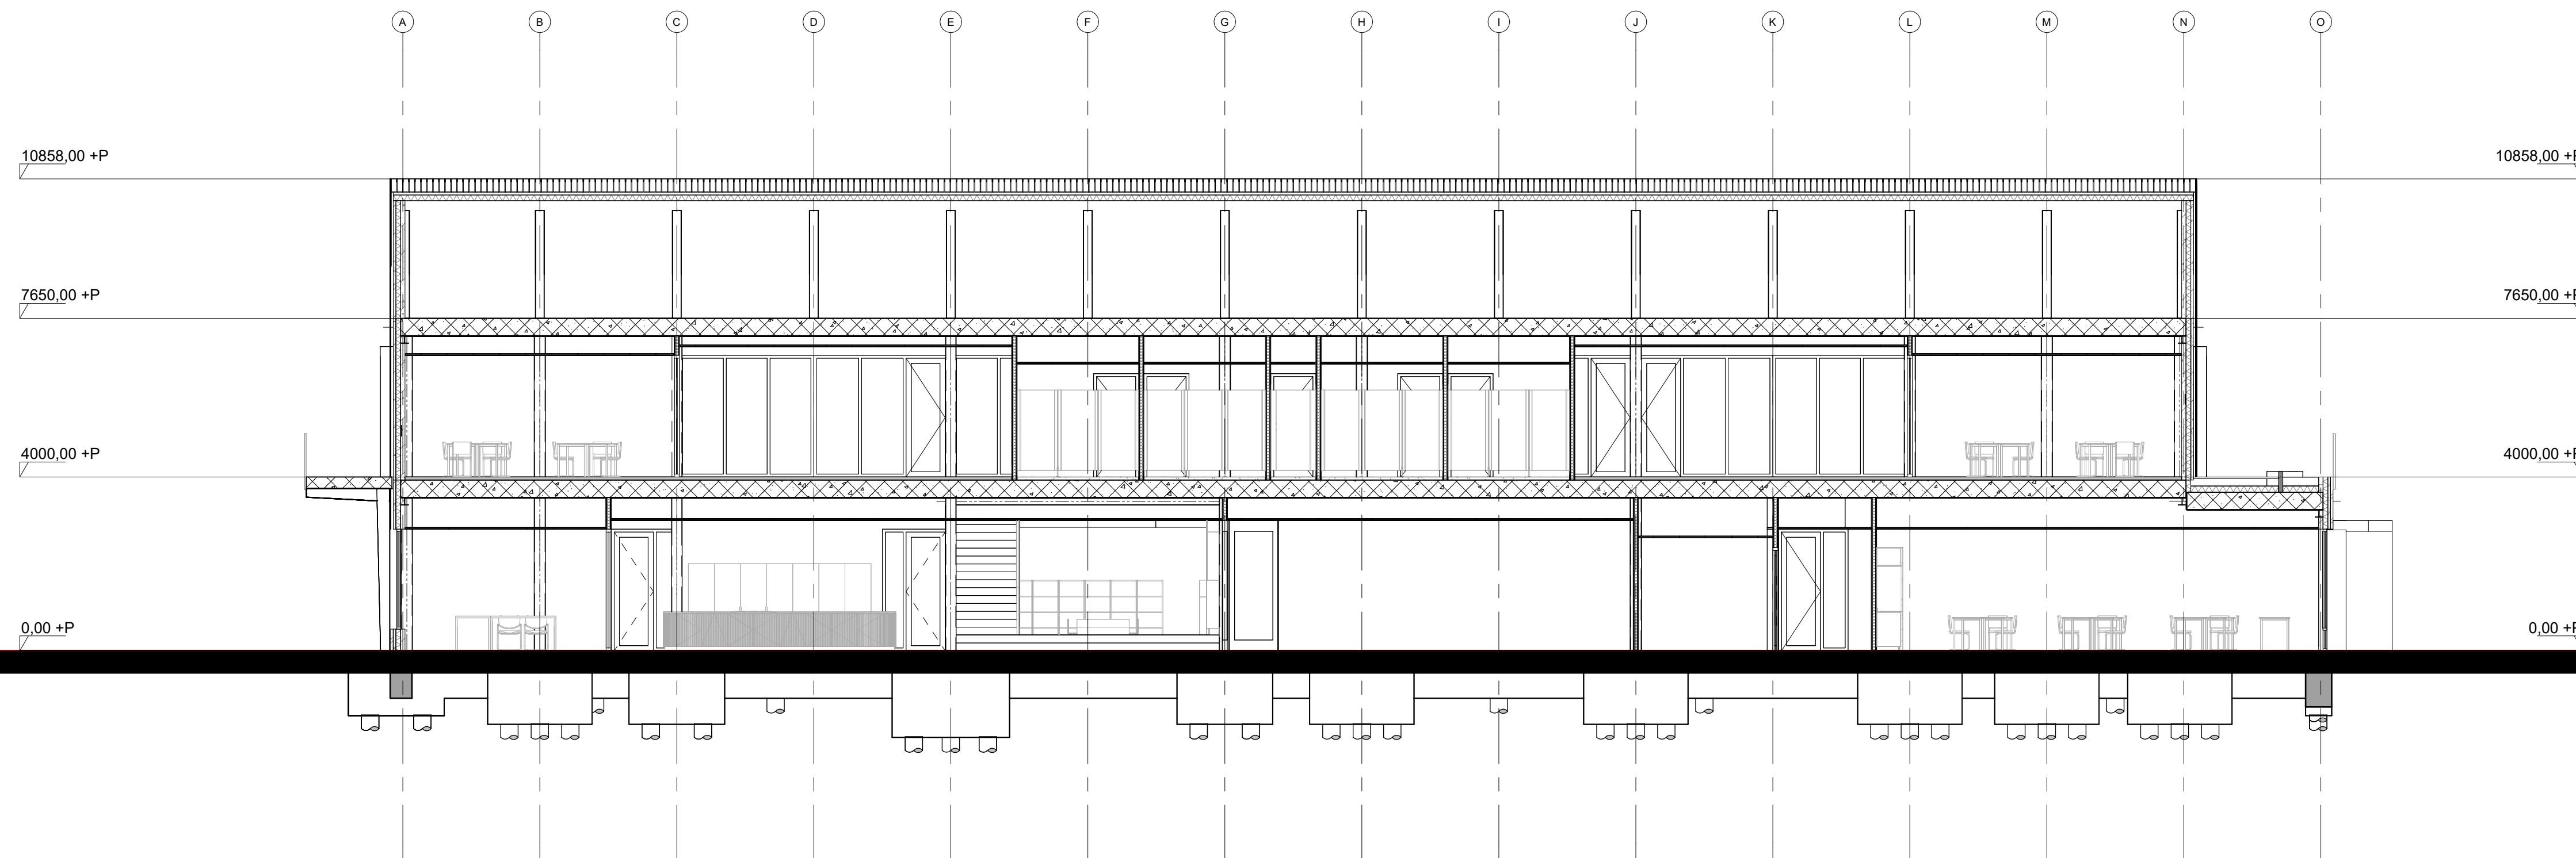

Doorsnede A-A

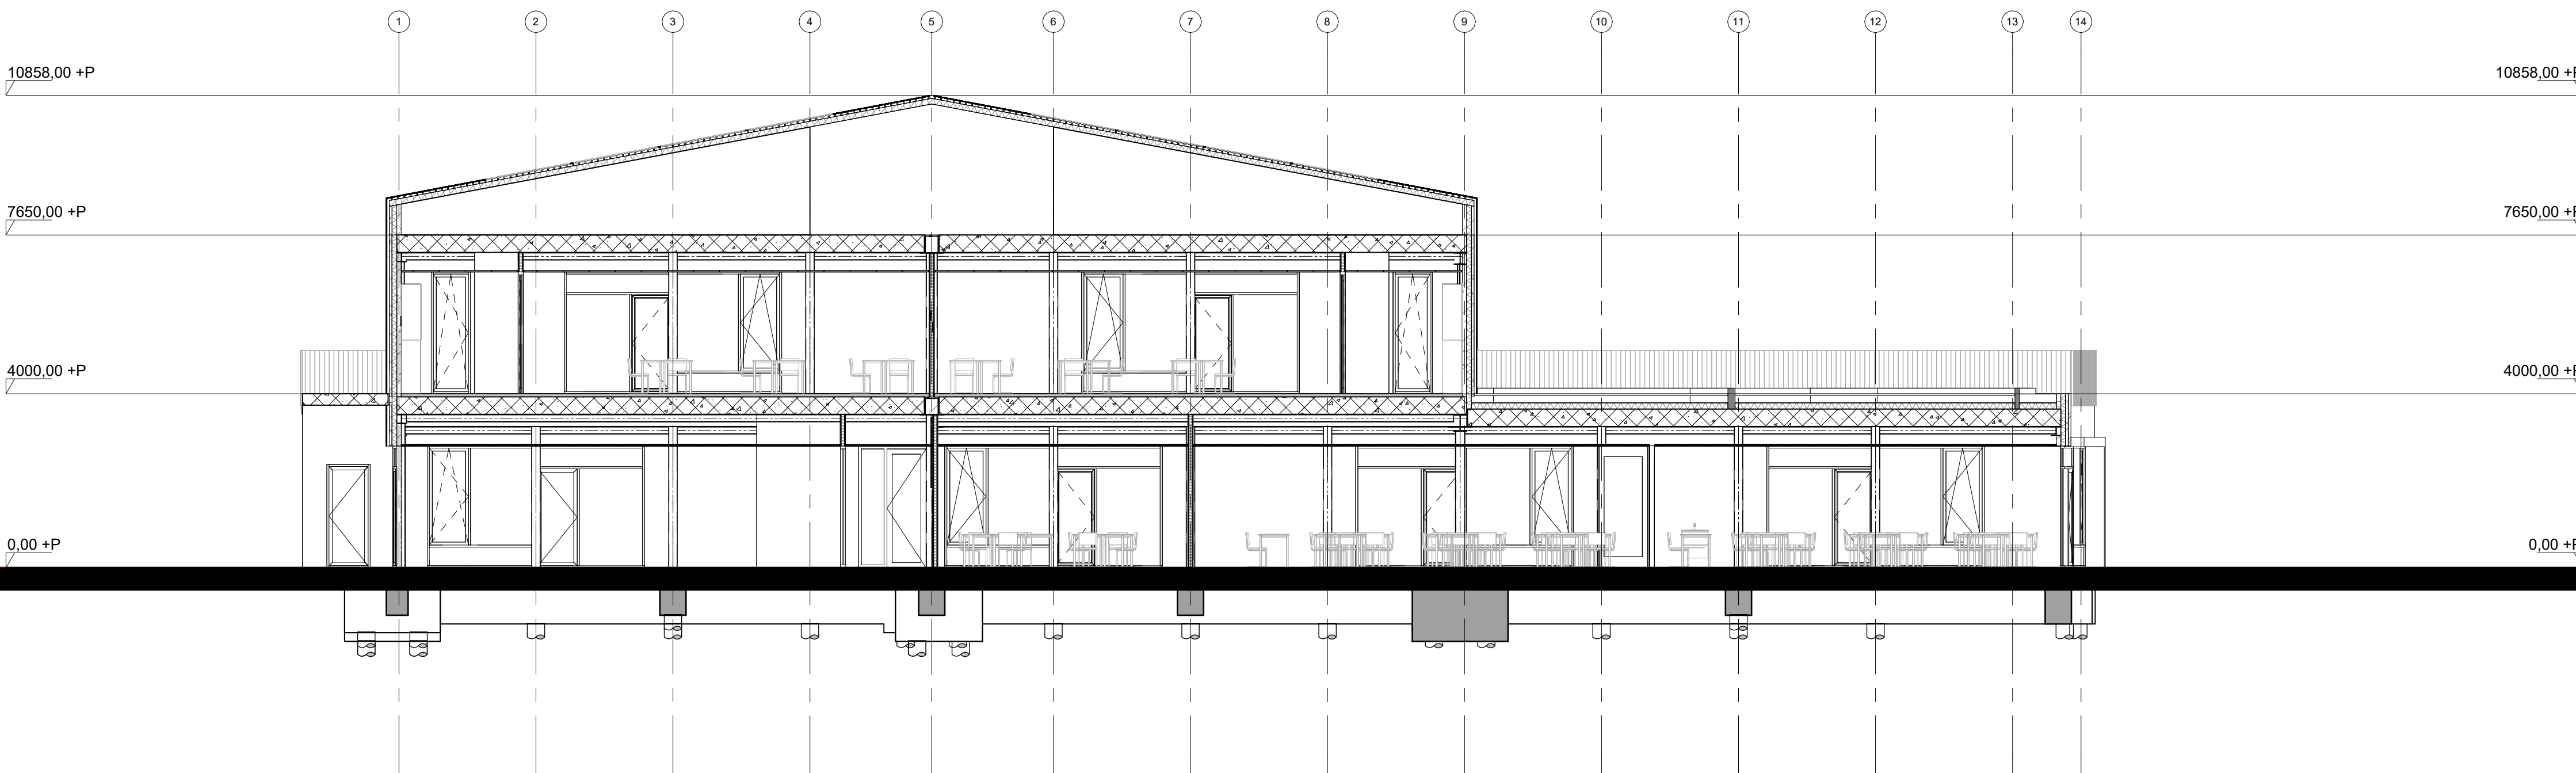

Doorsnede B-B

renvooi bouwvaanvraag: brandweerinsies:	renvooi bouwvaanvraag: geboewfuncties:
	 onderwijsfunctie
	 bijeenkomsfunctie
19	 bijeekomsfunctie kinderopvang
	 kantoorruimte
	 nevenfunctie berguimte
	 nevenfunctie technische ruimte
	 nevenfunctie toilettruimte
	 verbijsruimte / gebied
	 verkeersruimte
	 Plafondhoogte 2600+vl
	 Plafondhoogte 2800+vl
	 Plafondhoogte 3000+vl
	
	
	
	
	

<p>Daar waar een brandwerende scheiding aanwezig is dient de bouwconstructie dezelfde brandwerendheid te bezitten met betrekking tot bezekijken als deze brandwerende scheiding con. gegevens constructie</p> <p>Bouwconstructie beschermde vluchtroute dient een brandwerendheid m.b.t. bezekijken te bezitten van ten minste 30 minuten conform constructie. De bouwconstructie moet voldoen aan de volgende NEN-normen: NEN-EN1992, NEN-EN1993, NEN-EN1994, NEN-EN1995, NEN-EN1996, NEN-EN1997 en NEN-EN1998</p> <p>Constructies, aanlegwiel en drie vloering conform grondprofiat, tekeningen & berekeningen constructeur</p> <p>Bijdrage tot brandveiligheidsplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Constructie-onderdelen zijnde een vloer/helling/aantrap hebben een bovenzijde die voldoet aan NEN-EN 13501-1 Brandklasse Cf * Constructie-onderdelen niet zijnde deur/raamkozijn of vergelijkbaar grenzende aan buitenlucht voldoen aan NEN-EN 13501-1 Brandklasse B * Constructie-onderdelen niet zijnde een deur/raamkozijn of vergelijkbaar grenzende aan buitenlucht voldoen aan NEN-EN 13501-1 Brandklasse D * Constructie-onderdelen niet grenzende aan buitenlucht voldoen aan NEN-EN 13501-1 Brandklasse B <p>Rookprotection en rookdichtheid:</p> <ul style="list-style-type: none"> * een zijde van een constructie-onderdeel grenzend aan de binnenlucht voldoet aan rookklasse s2 conform de NEN-EN 13501-1, de vloer en bovenzijde trap minimaal rookklasse s1fl conform NEN-EN 13501-1 <p>De materiaalopstaansdienen dienen te voldoen aan BB. af. 2.8 & 2.9</p> <p>Beperking van ontstaan van een brandgevaarlijke situatie (BB. af. 2.8), het dak is bepaald volgens NEN 6063 niet brandgevaarlijk (BB. af. 2.9).</p> <p>Berekening equivalent daglichttoepervaktes vlg. NEN 2057</p> <p>Rolering volgens NEN 3215</p>	
--	--

Exacte inrichting hotelappartementen cq. inbouwelementen hotelappartementen (sanitaire cellen e.d.) conform gegevens interieurarchitect XCQ. Maatvoering inbouwelementen hotelappartementen (sanitaire cellen e.d.) zijn indicatief.

PT1928 Afwerkschema4				ruimte	vloerafw.
vloerafwerking		wandafwerking	plafondaafwerking		wandafw.
A	Tarket PVC-stroken kl 1	A	schoon metselwerk kalkzandsteen	A	stysteemplafond 600x600mm
B	Tarket PVC-stroken kl 2	B	Scan & texwerk	B	o.k. constructieve vloer / dak
C	Desso tapijtgel	C	scan & texwerk 1 wand accen/klor	C	
D	Coral Bruin	D	wandogies Moza Terra Tones 600x30mm kleur: 200 cool porcelain witte	D	
E	gietvloer met opgegoten pint v.v. telen	E	wand tot 1.000 mm + vloer tevens v.v. Tarket Protect wall lamb. (in kleur wordt)	E	
F	cementdekvloer carbondurum	F	wandogies Moza Terra Tones 600x30mm kleur: radiator te beugel	F	
G		G	sanitaire wanden: kristal wit	G	
<p>exacte gegevens akoestiek conf. gegevens adviseur</p> <p>exacte gegevens brandveiligheid conf. gegevens adviseur brandveiligheid</p> <p>exacte gegevens afwerkschema en eisenconf. conf. interieurarchitect</p>					

renvoei



aanr.
w.t.
f.
w.c.
o.s.
★
m.v.
n.v.
v.r.
ds.
gak
hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa

hwa