

't Bovenwater



De ontwikkelingen in waterkwaliteit.

KRW-doel

Tabel 1.1. Normen algemeen fysisch-chemische parameters voor SGBP3. ZG = zomergemiddelde.


Parameter	t-P	t-N	Cl	DZ	pH	O2	Temp
Eenheid	mg P/l	mg N/l	mg Cl/l	m	-	%	C
Toetsing	ZG	ZG	ZG	ZG	ZG	ZG	95-perc.
Tochten ABC1	0,15	2,0	150	n.v.t.	5,5-8,5	35-120	25
Tochten ABC2	0,15	2,4	150	n.v.t.	5,5-8,5	35-120	25
Tochten DE	0,30	4,0	400	n.v.t.	6,0-9,0	35-120	25
Tochten FGIK	0,22	2,5	500	n.v.t.	6,0-9,0	35-120	25
Tochten H	0,22	2,4	400	n.v.t.	6,0-9,0	35-120	25
Tochten J	0,27	5,0	750	n.v.t.	6,0-9,0	35-120	25
Tochten Lage afdeling NOP	0,22	3,5	400	n.v.t.	6,0-9,0	35-120	25
Tochten Hoge afdeling NOP	0,22	3,0	200	n.v.t.	6,0-9,0	35-120	25
Vaarten NOP	0,15	3,8	300	≥ 0,45	5,5-8,5	40-120	25
Vaarten Hoge afdeling ZOF	0,10	2,5	200	≥ 0,65	5,5-8,5	40-120	25
Vaarten Lage afdeling ZOF	0,15	3,8	500	≥ 0,65	5,5-8,5	40-120	25
Bovenwater	0,20	2,0	200	≥ 0,60	5,5-8,5	60-120	25
Harderbroek	0,18	1,9	200	≥ 0,60	5,5-8,5	60-120	25
Harderbroek Roerdomp	1,50	10,0	200	≥ 0,05	5,5-8,5	60-120	25
Lepelaarplassen	1,00	2,5	200	≥ 0,60	5,5-8,5	60-120	25
Noorderplassen	0,10	2,0	400	≥ 1,70	6,5-8,5	60-120	25
Oostvaardersplassen	2,00	9,0	200	≥ 0,05	5,5-8,5	60-120	25
Vollenhover- en Kadoelermeer	0,09	1,3	200	≥ 0,90	5,5-8,5	60-120	25
Weerwater	0,10	0,9	200	≥ 1,70	6,5-8,5	60-120	25

Welke maatregelen genomen vanaf 2003?

- Aanleg Hevel 't Bovenwater
- Horizontaal en vertikaal gezoneerd maaibeheer
- Speciale maaiboot
- Aanleg pomp Hollandse Hout
- Peil uitzakstrategie vanaf ca. 1 aug.

En had dit effect?

(tot en met 2018 wél)

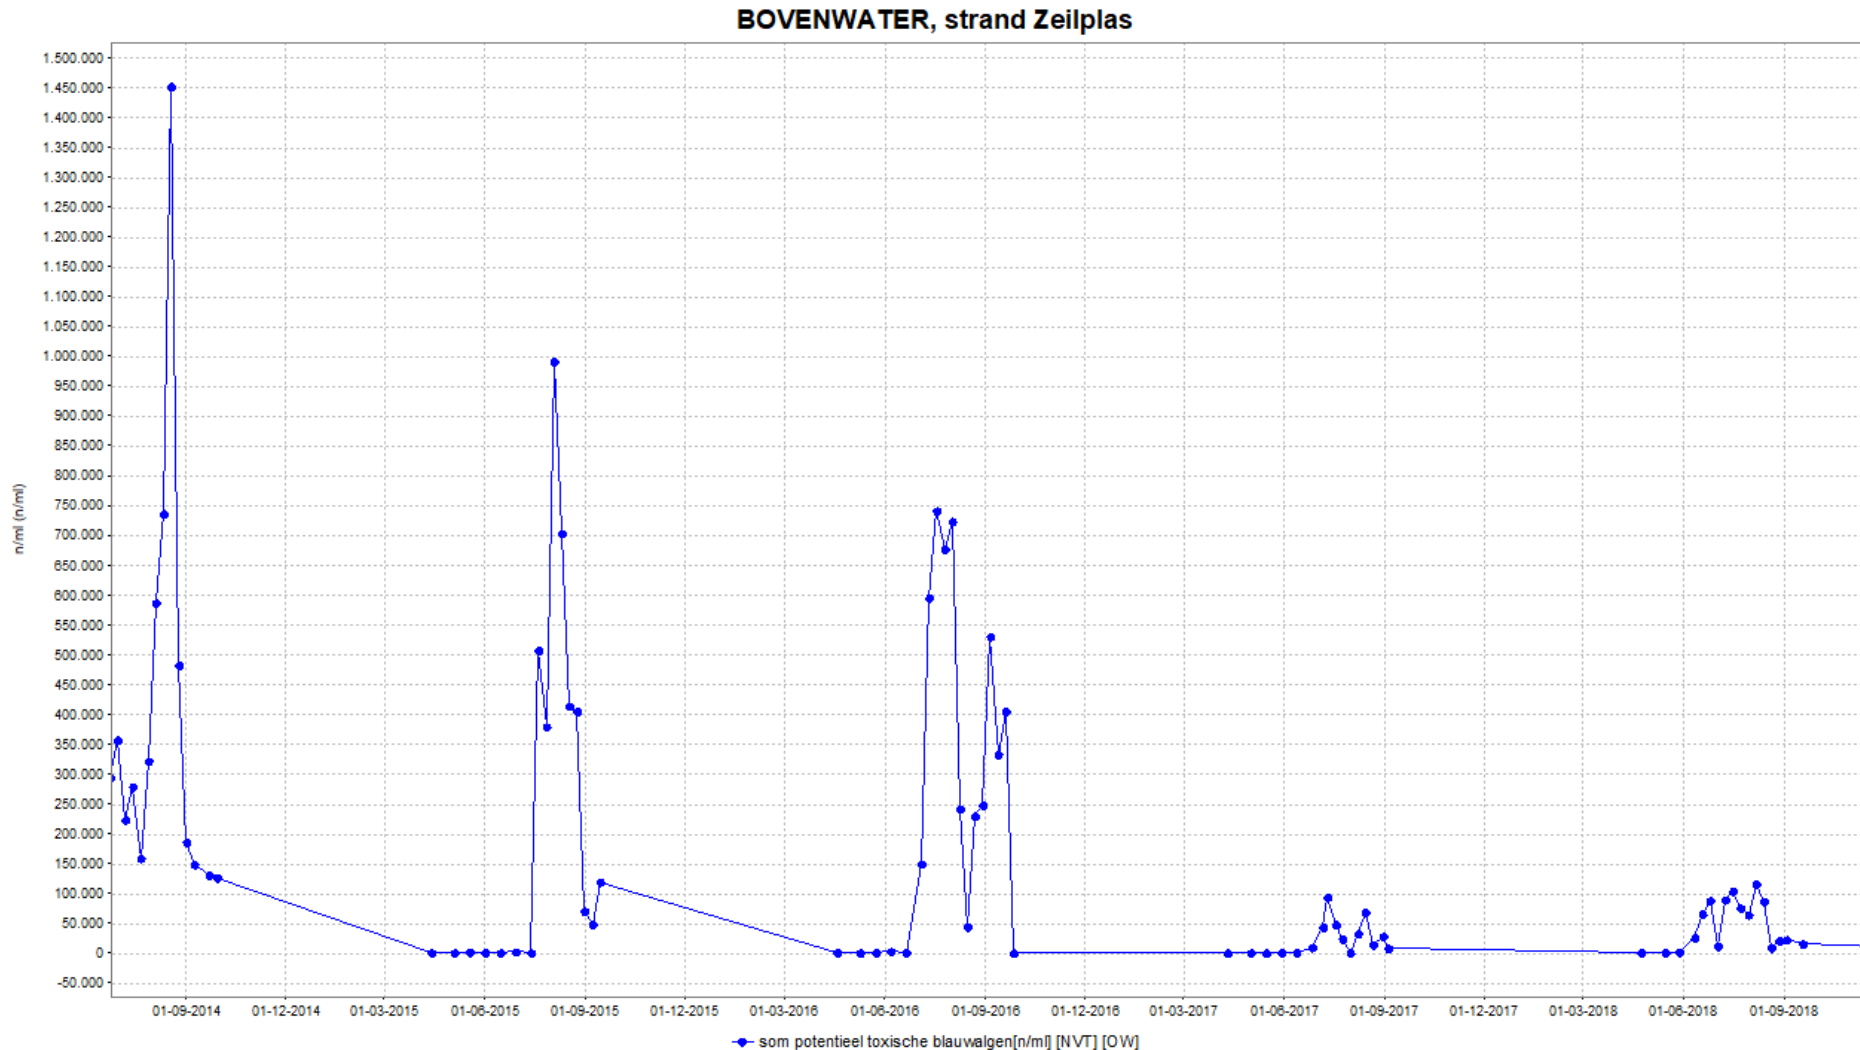



Chloride door de jaren heen!

Hoeveelheid kuub water beïnvloed Chloride conc.

2018	1.900.000
2020	673000
2021	848000

BOVENWATER, einde steiger Jachthaven

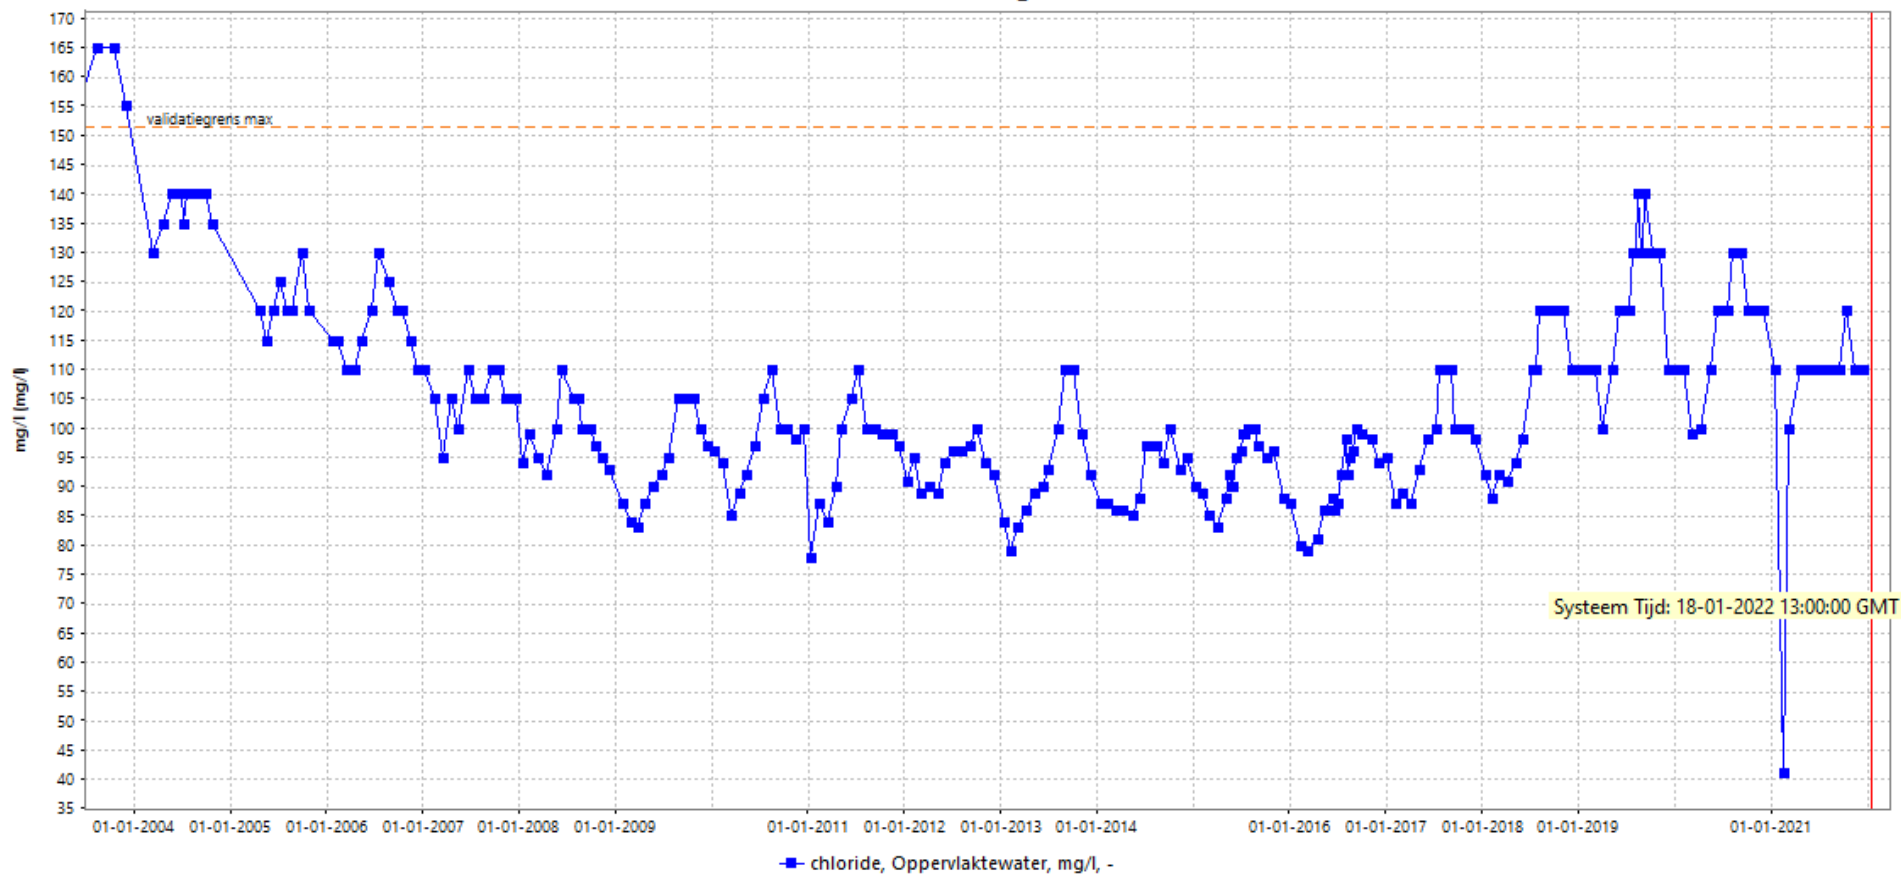

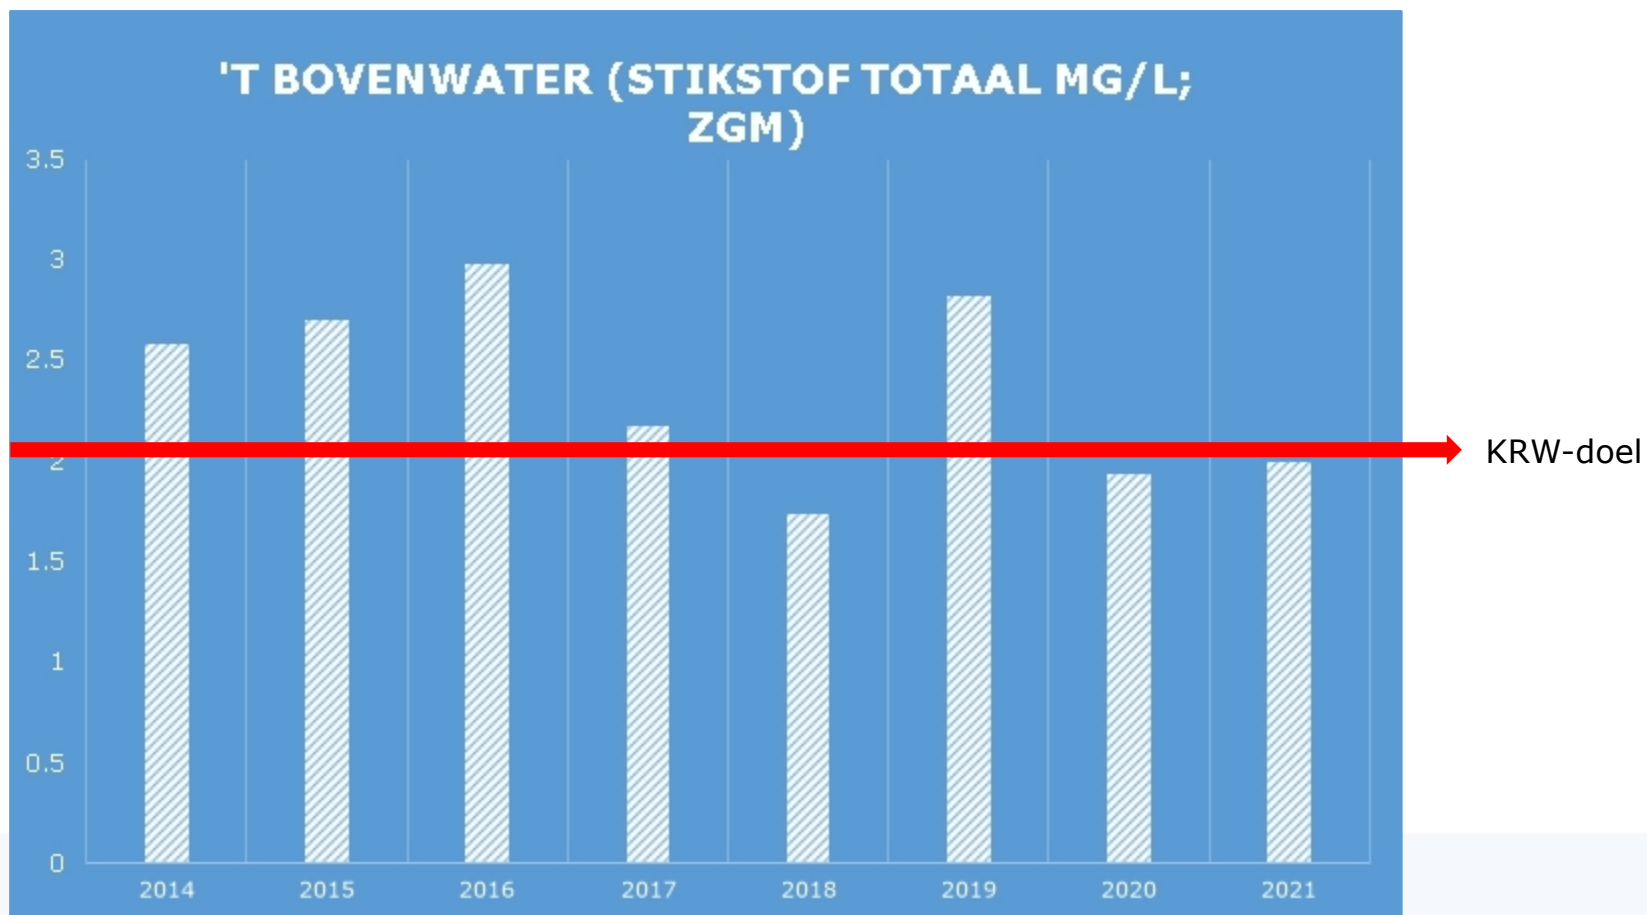

'T BOVENWATER (ZUURGRAAD; ZGM)

