



ZUIDGEVEL



NOORDGEVEL




OOSTGEVEL



WESTGEVEL

Algemene opmerkingen

- alle constructieve onderdelen inclusief brandwerendheid constructie; volgens opgave constructeur
- de brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren is gelijk aan die van de desbetreffende wand of vloer, e.e.a. conform de NEN 6069 of de NEN-EN 1366-3-4
- een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig, bepaald volgens NEN 6062, e.e.a. conform Artikel 2.59, Rookgasafvoer (BB2012)
- de bovenzijde van een dak van een bouwwerk is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk, e.e.a. conform Artikel 2.71 lid 1 (BB2012)
- alle uitgangspunten m.b.t. thermische isolatie en ventilatie; zie rapportage adviseur bouw fysica
- voor overzicht GO en VG; zie rapportage adviseur bouw fysica
- de voorzieningen voor drinkwater voldoet aan bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften e.e.a. conform Artikel 6.12 (BB2012)
- de voorzieningen voor warmwater voldoet aan bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften e.e.a. conform Artikel 6.13 (BB2012)
- de afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater heeft een capaciteit, een lucht- en waterdichtheid en een uitmondning en capaciteit van de ontspanningsleiding die voldoen aan NEN 3215, e.e.a. conform Artikel 6.16 lid 2 (BB2012)
- de voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater heeft een volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit van ten minste de volgens die norm bepaalde belasting van die voorziening
- de fundering het bouwwerk gelegen voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater is, bepaald volgens NEN 3215, lucht- en waterdicht, e.e.a. conform Artikel 6.17 lid (BB2012)
- inbraakwerendheid volgens NEN 5087 en NEN 5096
- brand- en rookklasse (beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1) van constructiedelen bedoeld in afdeling 2.9 (BB2012)
- rookreider (bepaald volgens NEN 2555) bedoeld in Artikel 6.21 (BB2012) en overige brandveiligheidsvoorzieningen volgens rapportage adviseur brandveiligheid
- alle bad- en toiletruimtes voorzien van vloertegels en wandtegels tot min. 1200 mm boven vloer
- alle vloerafdekkings min. 1000 mm vloer
- peilmaat = bovenkant afgewerkte vloer bij entree (t.o.v. NAP nader te bepalen)
- ketelbepenkende beglazing conform NEN 3569:2011
- vervangen van de kozijnen in het landhuis door exacte kopieën met ISO-glas

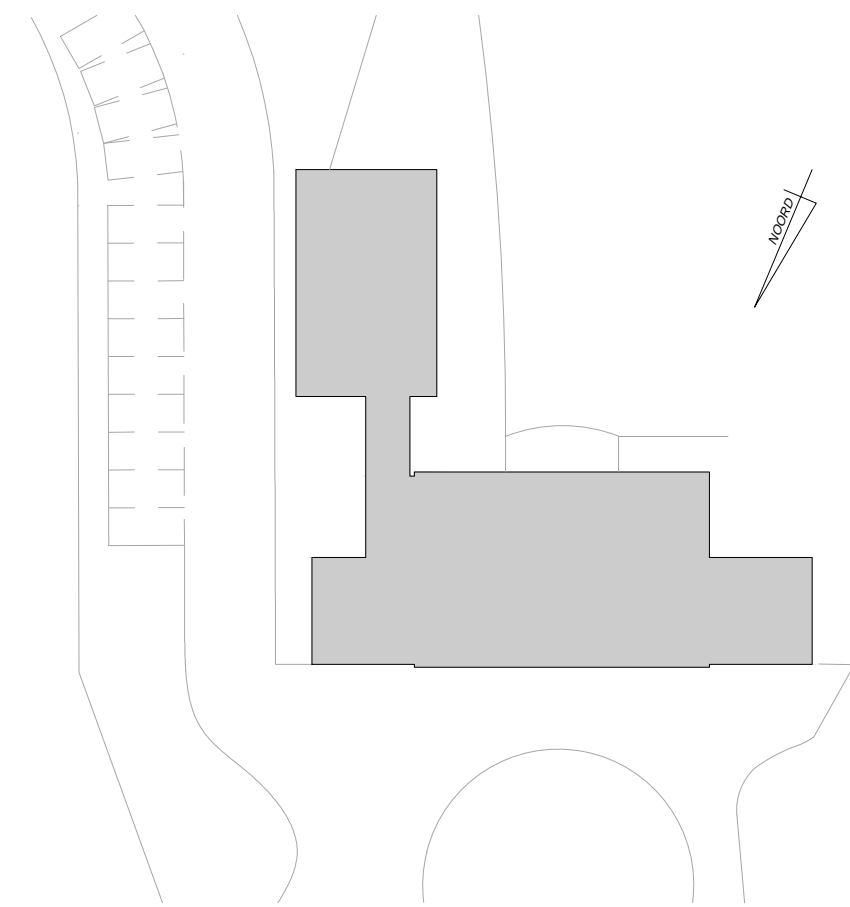

KNEVEL ARCHITECTEN

Schiedamsedijk 15 1214AW Amsterdam T: 020 - 68 12 478 F: 020 - 68 14 919 info@knevelarchitecten.nl www.knevelarchitecten.nl

project Renovatatie en uitbreiding Residentie De Voorde te Rijswijk

opdr.gever Hotel De Voorde De Rhijnenhof 21 te 's-Gravenhage

ontwerper Gevels Nieuw Aanvraag Omgevingsvergunning

code	LVR					
fase	Omgevingsvergunning					
schaal	1:100					
formaat	594 x 1100					
datum	12-01-2016					
status						
gewijzigd	a	08-02-16	b	25-02-16	c	03-03-16
	d	10-03-16	e		f	
	g		h		i	
tekortering	OV-12					