

31 OKT 2024

Kenmerk:

**Gasunie Transport Services B.V.**

Postbus 181

9700 AD Groningen

Concourslaan 17

T (050) 521 22 55

E [info@gasunie.nl](mailto:info@gasunie.nl)

Handelsregister Groningen 02084889

[www.gasunietransportservices.com](http://www.gasunietransportservices.com)

**AANTEKENEN**

Aan de gemeenteraad van Heerde

Postbus 175

8180 AD Heerde

Datum

31-10-2024

Doorkiesnummer

Ons kenmerk

OON 24.1879

Uw kenmerk

Gmb-2024-400380

Onderwerp

Zienswijze ontwerp TAM-omgevingsplan Parallelweg 8 in  
Wapenveld

Geachte Raad,

Uit een publicatie in het Gemeentebblad van 24 september 2024, nr. 400380, blijkt dat het bovengenoemd ontwerp TAM-omgevingsplan door u ter inzage is gelegd. Dit ontwerp geeft ons aanleiding tot het indienen van de volgende zienswijze.

Buiten het plangebied is een hogedruk aardgastransportleiding aanwezig, waarvan de invloedsfeer tot binnen dit plangebied reikt.

**Toelichting**

In de toelichting (hoofdstuk 5) is geen aandacht besteed aan de externe veiligheidsaspecten van de aardgastransportleidingen. Op grond van paragraaf 5.1.2.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving dient u aandacht te besteden aan het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Wij adviseren u om hier aandacht aan te besteden. Met behulp van het rekenpakket 'CAROLA' kunt u zelf de externe veiligheidsrisico's van ondergrondse (hoge druk) aardgastransportleidingen berekenen. U dient de voor CAROLA benodigde leidingdata aan te vragen bij [carola@gasunie.nl](mailto:carola@gasunie.nl). Voor vragen omtrent CAROLA kunt u terecht bij de CAROLA-helppdesk van het RIVM.<sup>1</sup>


**Verbeelding**

Aan de hand van de verbeelding is het voor Gasunie op dit moment niet mogelijk om te controleren of de belemmeringengebied met de juiste afstand tot de hogedruk aardgastransportleiding is ingetekend. Op grond van artikel 5.18 Besluit kwaliteit leefomgeving geldt een belemmeringengebied van 5 meter, te weerszijden van de buisleiding, gemeten uit het hart van de buisleiding. Wij verzoeken u zorg te dragen dat de hogedruk aardgastransportleiding en bijbehorende belemmeringengebied correct opgenomen worden in de verbeelding.

Voordat wordt overgegaan tot vaststelling van het onderhavige plan, verzoeken wij u ons de beoogde wijziging(en) voor te leggen. Indien gewenst, kunt u voor een nadere toelichting en aanvullende gegevens contact opnemen met ondergetekende.

Verder verzoeken wij u om ons in de toekomst te betrekken bij het vooroverleg.

<sup>1</sup> <http://www.rivm.nl/Onderwerpen/C/CAROLA>.

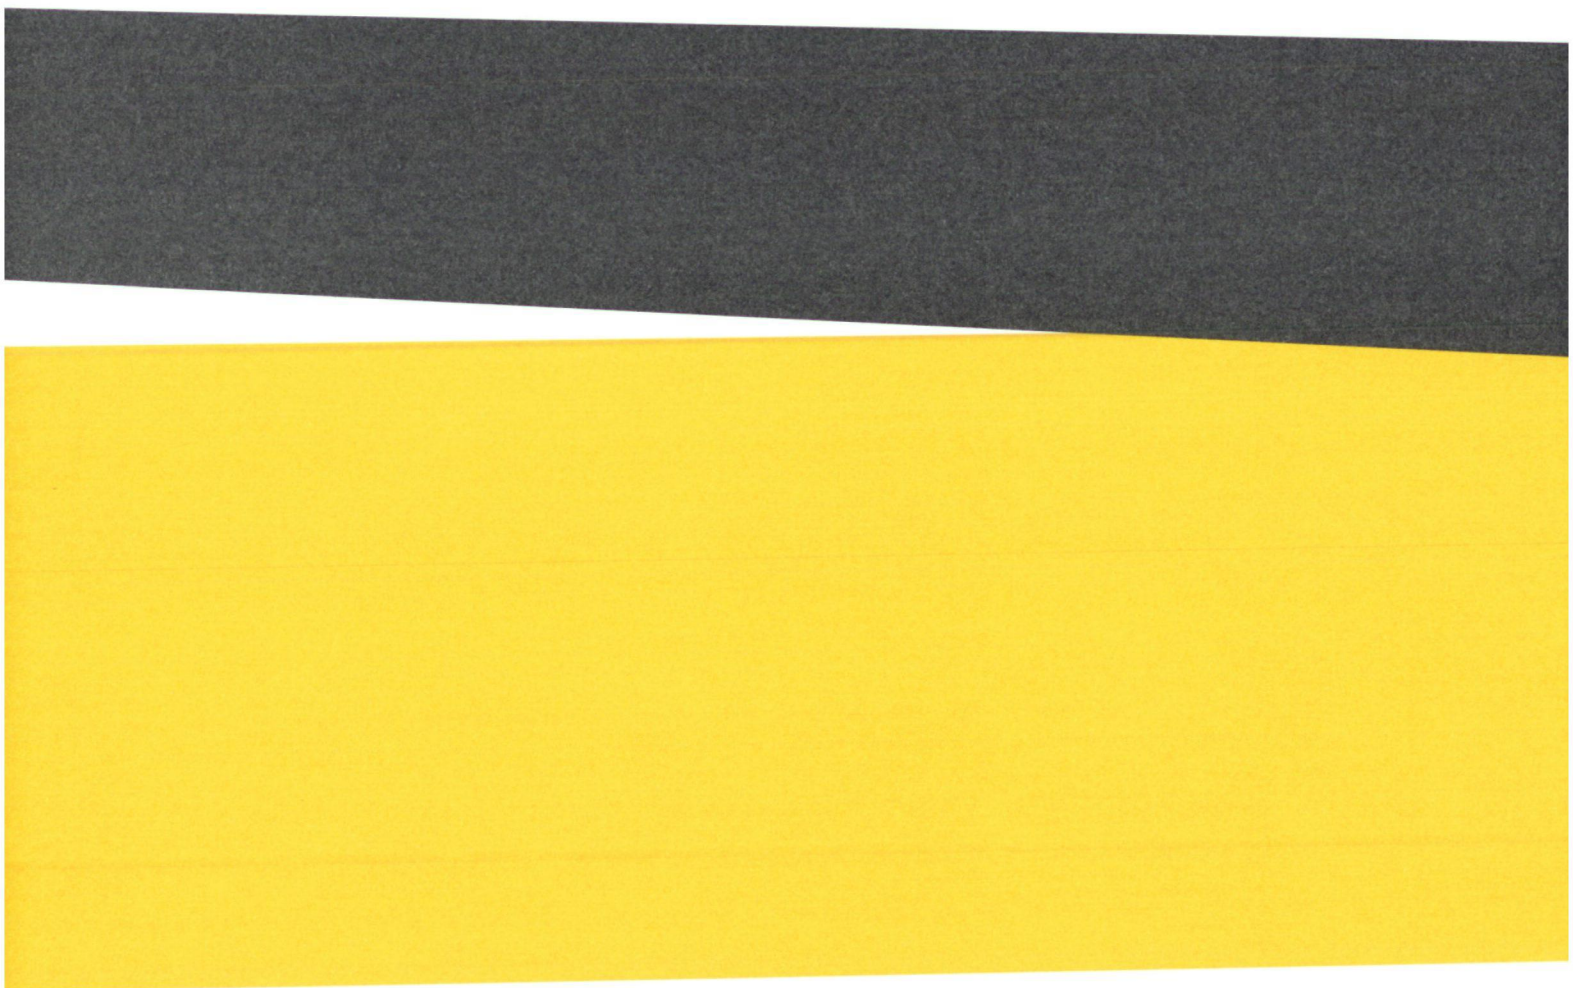

**Gasunie Transport Services B.V.**

Datum: **Error! Reference source not** Ons kenmerk:

Onderwerp: Zienswijze ontwerp

Hoogachtend,

Omgevingsmanager Juridische Zaken OON

**I:** [www.gasunie.nl](http://www.gasunie.nl)

**N.V. Nederlandse Gasunie**

OONx - Omgevingsmanagement Noord

Postbus 19

9700 MA Groningen

Concourslaan 17



N.V. Nederlandse Gasunie  
Concourslaan 17 9727KC Groningen The Netherlands .



**R** Aangetekend

D-A-1

Frankering betaald



Gemeenteraad Gem. Heerde  
Postbus 175  
8180AD HEERDE

**3SFXVZ1313991**

Recommandé

NL



3SFXVZ1313991

P2202

**ZL**

ZL-G-EK/  
SBPost B.V.

Postbus 175 8180AD  
Naam: SBPost B.V.  
Adres: None, None