Nijmegen



bestemmingsplan

Nijmegen Centrum - Binnenstad - 16 (Molenpoortpassage)

Regels

Versie: vastgesteld

Colofon

bestemmingsplan

Nijmegen Centrum - Binnenstad - 16 (Molenpoortpassage)

IDN: NL.IMRO.0268.BP5016-VG02

Gemeente Nijmegen

Bureau Ruimtelijke Planvorming
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

www.nijmegen.nl

Foto voorzijde: Max Kneefel

Regels

Inhoudsopgave

Regels **3**

Hoofdstuk 1 **Inleidende regels** **7**
Artikel 1 Begrippen 7
Artikel 2 Wijze van meten 19

Hoofdstuk 2 **Bestemmingsregels** **23**
Artikel 3 Centrum 23
Artikel 4 Verkeer 28
Artikel 5 Waarde - Archeologie 2 30

Hoofdstuk 3 **Algemene regels** **35**
Artikel 6 Anti-dubbeltelregel 35
Artikel 7 Algemene bouwregels 36
Artikel 8 Algemene gebruiksregels 37
Artikel 9 Algemene aanduidingsregels 39
Artikel 10 Algemene afwijkingsregels 40
Artikel 11 Overige regels 41

Hoofdstuk 4 **Overgangs- en slotregels** **43**
Artikel 12 Overgangsrecht 43
Artikel 13 Slotregel 45

Bijlagen bij de regels **47**
Bijlage 1 Staat van bedrijvigheid (toelichting) 48
Bijlage 2 Staat van bedrijvigheid 56
Bijlage 3 Geluiduitstraling 64
Bijlage 4 AMZ-cyclus 699

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Nijmegen Centrum - Binnenstad - 16 (Molenpoortpassage) met identificatienummer NL.IMRO.0268.BP5016-VG02 van de gemeente Nijmegen.

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5 aangebouwd bijgebouw

een bijgebouw dat direct grenst aan een aan- of uitbouw en niet tevens aan het hoofdgebouw. Voor een aangebouwd bijgebouw geldt de definitie van een bijgebouw, met uitzondering van de eis van vrijstaandheid. Wanneer een aangebouwd bijgebouw wordt gebruikt ten behoeve van aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteiten of huisvesting in verband met mantelzorg, dan is de eis van functionele ondergeschiktheid niet van toepassing.

1.6 aan huis verbonden beroepsactiviteiten

een dienstverlenend beroep, dat op kleine schaal in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende beroepsuitoefening een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie. Prostitutie is uitgesloten.

1.7 aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten

- het verlenen van diensten en/of;
- het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid (geheel of overwegend door middel van handwerk uit te oefenen) en/of;
- het voeren van de administratie van bedrijfsactiviteiten die (behoudens genoemde administratieve werkzaamheden) niet ter plaatse worden uitgeoefend;
- het verstrekken van logies en ontbijt (bed and breakfast);

waarvan de aard, omvang en uitstraling zodanig zijn dat de activiteit in of bij de woning met behoud van de woonfunctie ter plaatse kan worden uitgeoefend. Een seksbedrijf is uitgesloten.

1.8 achtergevel

de bestaande achtergevel van het hoofdgebouw.

1.9 achtergevellijn

de achterste grens van het bouwvlak en het verlengde daarvan.

1.10 archeologisch deskundige

de gemeentelijk (beleids)archeoloog of een andere door het College van Burgemeester en Wethouders aan te wijzen deskundige op het gebied van de archeologie.

1.11 archeologische waarden

Onder archeologische waarden kunnen worden verstaan:

- archeologische verwachtingswaarden;
- vastgestelde archeologische waarden of resten.

1.12 archeologische verwachtingswaarde

de kans op archeologische vondsten of informatie.

1.13 archeologisch onderzoek

onderzoek (bureauonderzoek en/of boren en/of geofysisch onderzoek en/of graven en/of begeleiden) verricht door een dienst, bedrijf of instelling beschikkend over een certificaat conform de Erfgoedwet.

1.14 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.15 bed en breakfast

een overnachtingsmogelijkheid gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt. Een bed- en breakfast heeft maximaal 4 kamers en 8 slaapplaatsen.

1.16 bedrijf

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en verhandelen van goederen dan wel op het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij eventueel detailhandel plaatsvindt uitsluitend als niet zelfstandig en ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop c.q. levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen.

1.17 bedrijvigheid

het uitoefenen van een bedrijf, met aanverwante activiteiten als laden, lossen en parkeren.

1.18 bestaand

a. bestaande bouwwerken: een legaal bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning;
b. bestaand gebruik: het legale gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.

1.19 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.20 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.21 bevoegd gezag

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning.

1.22 bijgebouw

een, vrijstaand, in functioneel en bouwkundig opzicht aan het hoofdgebouw ondergeschikt gebouw op hetzelfde bouwperceel, dat op de grond staat. Als functioneel ondergeschikt gebouw wordt verstaan een gebouw dat bedoeld en ingericht is ten behoeve van (huishoudelijke) berging, hobby- en/of stallingsruimte. Als een vrijstaand bijgebouw wordt gebruikt ten behoeve van aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteiten of huisvesting in verband met mantelzorg, dan is de eis van functionele ondergeschiktheid niet van toepassing.

1.23 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

1.24 bouwhistorisch onderzoek

in een schriftelijke rapportage vastgelegd onderzoek naar de bouw-, verbouwings- en gebruiksgeschiedenis en bouwhistorische kwaliteit van een monument in de vorm van een bouwhistorische inventarisatie, -verkenning, -opname of -ontleding, uitgevoerd overeenkomstig de “Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek”.

1.25 bouwgrens

de grens van een bouwvlak.

1.26 bouwkundige afscheiding

gebouwen zijn bouwkundig afgescheiden indien er sprake is van zelfstandige bouwkundige eenheden die in constructief en functioneel opzicht te onderscheiden zijn.

1.27 bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder. Daar waar gesproken wordt over de 'eerste bouwlaag' wordt bedoeld de bouwlaag op (dan wel bij benadering op) de begane grond. De 'tweede bouwlaag' is de bouwlaag direct boven de 'eerste bouwlaag'.

1.28 bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.29 bouwperceelsgrens

een grens van een bouwperceel.

1.30 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.31 bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal die hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.32 cultuurhistorische waarden

waarden die zijn gekoppeld aan de beschavingsgeschiedenis, ondergebracht als historisch (steden)bouwkundig erfgoed, historisch landschappelijk erfgoed of archeologisch erfgoed.

1.33 cultuur en ontspanning

voorzieningen gericht op cultuur en ontspanning, zoals een atelier, bioscoop, bowlingbaan, creativiteitscentrum, dansschool, museum, muziekschool, muziektheater, sauna, speelautomatenhal, theater en wellness. Een seksbedrijf is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'seksinrichting'. Een casino is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'casino'.

1.34 dakterras

verblijfsruimte op een plat dak ingericht als terras en/of tuin.

1.35 detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ter verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die de goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, met uitzondering van het bieden van gelegenheid om gekochte etenswaren ter plaatse te nuttigen. Onder detailhandel wordt niet verstaan grootschalige- en perifere detailhandel. Een supermarkt is uitsluitend toegestaan wanneer dit in de bestemming is aangegeven.

1.36 dienstverlenend bedrijf

een bedrijf met een uitsluitend of in hoofdzaak dienstverlenende of verzorgende taak al dan niet met een baliefunctie, zoals: uitzendbureaus, reisbureaus, wasserettes, kapsalons, bijkantoren van banken en van sociaal-culturele instellingen, postagentschappen, telefoon-, internet-, telegraaf- en telexdiensten, snelfoto-ontwikkel- en copyshops, videotheken, autorijscholen en dergelijke.

1.37 erf

de gronden met eenzelfde bestemming gelegen binnen het bouwperceel maar buiten het bouwvlak.

1.38 functiemengingsgebied

Bestaande gebieden met functiemenging of waar functiemenging wordt nagestreefd. Het gaat om gebieden waar bedrijven en/of andere milieubelastende functies in de nabijheid van woningen en/of andere milieugevoelige functies geaccepteerd worden. Het gaat veelal om kleinschalige functies, waarbij de activiteiten hoofdzakelijk inpandig en in de dagperiode plaatsvinden.

1.39 gebieden van zeer hoge archeologische waarde

voor deze gebieden staat het vast dat zich archeologische resten in de bodem bevinden.

1.40 gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.41 gebouwd terras

aan- of uitbouw in de openbare ruimte ten behoeve van een aangrenzend horecabedrijf waar zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken worden geschonken en/of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden verstrekt.

1.42 geluidsgevoelige functies

geluidsgevoelige functies als bedoeld in de Wet geluidhinder, te weten:

<u>geluidsgevoelige gebouwen</u>

a. woningen;
b. andere geluidsgevoelige gebouwen:

1. onderwijsgebouwen;
2. ziekenhuizen;
3. verpleeghuizen;
4. verzorgingstehuizen;
5. psychiatrische inrichtingen;
6. kinderdagverblijven.

geluidsgevoelige terreinen

I. een standplaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder e, van de Huisvestingswet (woonwagen);
II. ligplaats in het water, bestemd om door een woonschip te worden ingenomen.

1.43 gevelbreedte

de breedte van de gevel waar tegenaan wordt gebouwd.

1.44 hoofdbebouwing

hoofdgebouw(en) inclusief aan- en/of uitbouwen.

1.45 hoofdgebouw

gebouw, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meerdere gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op de bestemming het belangrijkst is.

1.46 hoogwaardig openbaar vervoer

een vorm van openbaar vervoer die gepositioneerd kan worden tussen de traditionele bus en trein, waarbij de nadruk ligt op het snel en betrouwbaar en comfortabel vervoeren van passagiers over vrijliggende HOV-infrastructuur.

1.47 horecabedrijf

een bedrijf of instelling waar als hoofddoel bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, niet zijnde detailhandel en/of ondersteunende horeca of bed en breakfast.

1.48 hospes/hospita

De 100% economisch en juridisch eigenaar die zélf daadwerkelijk in de zelfstandige woonruimte woont en minimaal 50% van deze woonruimte gebruikt voor zijn eigen huishouden en maximaal 2 onzelfstandige woonruimten verhuurt aan maximaal twee personen.

1.49 hotel/pension

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies (per nacht) met eventueel als nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden en/of dranken voor consumptie ter plaatse.

1.50 huishouden

een alleenstaande of twee of meer personen die hun hoofdverblijf in dezelfde woonruimte hebben en een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren.

1.51 huisvesting in verband met mantelzorg

huisvesting in of bij een woning van één huishouden van maximaal twee personen, van wie ten minste één persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning.

1.52 kamergewijze bewoning

een (deel van een) gebouw waarin zich 3 of meer onzelfstandige woonruimten bevinden en/of dat wordt bewoond door drie of meer personen die geen gezamenlijke huishouding voeren.

1.53 kantoor

een ruimte welke door de aard en indeling kennelijk is bestemd om uitsluitend of in hoofdzaak dienstig te zijn tot het verrichten van administratieve en/of ontwerptechnische arbeid, al dan niet met een ondergeschikte baliefunctie.

1.54 laden en lossen

onmiddellijk nadat het voertuig tot stilstand is gebracht bij voortduring inladen of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is.

1.55 maatschappelijke voorzieningen

het openbaar bestuur, medische, sociale, educatieve en levensbeschouwelijke diensten, openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen diensten, zoals: huisarts, apotheek, school, sportzaal, kinderdagverblijf, wijkcentrum, kerkgebouw, verzorgingstehuis, begeleid wonen met permanent aanwezige zorg (24-uurs zorg), uitvaartcentrum en bibliotheek.

1.56 mantelzorg

intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond.

1.57 mandjessupermarkt

een kleinschalige zelfbedieningswinkel, waar voedingsmiddelen en huishoudelijke artikelen worden verkocht, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van winkelwagens.

1.58 milieugevoelige functie

een functie die gevoelig is voor hinder door geur, stof, geluid en/of, gevaar, zoals wonen, en wordt uitgeoefend in een milieugevoelig object.

1.59 milieugevoelig object

een gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt door mensen voor wonen of verblijf waarbij het gebruik daarvoor permanent is, dan wel een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik.

1.60 nutsvoorziening

voorziening ten behoeve van productie, distributie, winning, opslag of zuivering van gas, water of elektriciteit.

1.61 omgevingsvergunning

vergunning voor activiteiten als genoemd in artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.62 ondergronds bouwwerk

a. een (gedeelte van een) gebouw dat gelegen is onder het niveau van de begane grondvloer van dat gebouw, waarbij de hoogte van die begane grondvloer nergens hoger ligt dan 0,25 meter boven het aansluitende maaiveld ter plaatse van de hoofdtoegang;
b. een zelfstandig voor mensen toegankelijk bouwwerk waarvan de bovenkant nergens hoger is dan het maaiveld van het bouwperceel ter plaatse van dat bouwwerk.

1.63 ondergeschikte detailhandel

detailhandel waarbij de detailhandelsactiviteit een directe relatie heeft met de hoofdactiviteit maar daaraan ondergeschikt is.

1.64 ondergeschikte kantoren

kantoren waarbij het kantoor een directe relatie heeft met de hoofdactiviteit maar daaraan ondergeschikt is.

1.65 ondersteunende horeca

horeca waarbij de horeca-activiteit ondersteunend is aan de hoofdactiviteit maar daaraan ondergeschikt is.

1.66 openbaar toegankelijk gebied

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, parken, plantsoenen, openbaar vaarwater en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer.

1.67 onzelfstandige woonruimte

woonruimte (kamer) in een (deel van een) gebouw, die door de aard van de inrichting en het gebruik het privédomein van de bewoner is, die (mede) is aangewezen op het gebruik van gezamenlijke voorzieningen elders in dat (deel van het) gebouw.

1.68 overig bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

1.69 overkapping

een op de grond staand bouwwerk, bestaande uit ten minste een dak, niet zijnde een gebouw.

1.70 pand

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

1.71 parkeerdak

plat dak dat als parkeerplaats gebruikt kan worden.

1.72 parkeren

een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen of voor het laden en lossen.

1.73 perceelsgrens

de grens van een bouwperceel.

1.74 perifere detailhandel (pdv)

detailhandel die niet of moeilijk inpasbaar is in bestaande en/of traditionele winkelcentra vanwege de volumineuze aard van de goederen en vanwege de benodigde (wijze van) bevoorrading, zoals: detailhandel in keukens, tegels en sanitair, tuininrichtingsartikelen, bouwmarkten en woninginrichting.

1.75 perifere vestiging

vestiging buiten bestaande winkelstructuur, bestaande uit hoofdwinkelcentra, stadsdeelcentra en buurtwinkelcentra.

1.76 permanente bewoning

bewoning van een ruimte als hoofdverblijf door dezelfde persoon.

1.77 productiegebonden detailhandel

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waar de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie.

1.78 recreatieve voorzieningen

op verblijfs- en dagrecreatie gerichte voorzieningen, niet zijnde een sportvoorziening, zoals: kampeerterrein, kampeerboerderij, recreatiewoning en een volkstuin.

1.79 sportvoorzieningen

gebouwde en niet-gebouwde voorzieningen gericht op sport, niet zijnde een recreatieve voorziening, zoals: fitnesscentrum, ijsbaan, manege, speelterrein, sporthal, sportveld, stadion, tennisbaan en zwembad.

1.80 stacaravan

een caravan, die, ook als deze niet omgevingvergunningplichtig is, toch als bouwwerk valt aan te merken.

1.81 standplaats

een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten.

1.82 straatmeubilair

de op of bij de weg behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals: verkeerstekens, wegbebakeningen, bewegwijzeringen, verlichting, halteaanduidingen, parkeerregulerende constructies, road barriers, afvalinzamelsystemen, openbare toiletvoorzieningen, brandkranen, informatieborden, fietsenstallingen, papier- en plantenbakken, zitbanken, communicatievoorzieningen, abri's en dergelijke.

1.83 supermarkt

een grote zelfbedieningswinkel, vaak onderdeel van een supermarktketen, waar hoofdzakelijk levensmiddelen, voedingsmiddelen - inclusief versartikelen, zoals groente, brood, vlees en/of zuivel - en huishoudelijke artikelen worden verkocht.

1.84 terras

een buiten de besloten ruimte van een inrichting liggend deel van een bedrijf of instelling waar zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken worden geschonken en/of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden verstrekt.

1.85 uitbouw

een op de grond staand en aan een hoofdgebouw aangebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en dat een vergroting betreft van een in het gebouw gelegen ruimte.

1.86 verblijfsgebied

binnen de bestemming Verkeer gelegen gronden vooral bedoeld voor voetgangers en niet voor doorgaand verkeer.

1.87 verkameren

het gebruiken of laten gebruiken van een (gedeelte van een) gebouw waar wonen is toegestaan ten behoeve van kamergewijze bewoning. Hieronder wordt tevens verstaan het toevoegen van onzelfstandige woonruimten aan bestaande situaties van kamergewijze bewoning.

1.88 vervoermiddel

een object dat bedoeld is om personen of goederen te vervoeren.

1.89 voertuig

vervoermiddel dat dient om goederen of personen over land te vervoeren.

1.90 voorgevel

de bestaande voorgevel.

1.91 voorgevellijn

de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde ervan.

1.92 wadi

voorziening voor de infiltratie van regenwater. Een wadi is een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren.

1.93 werk

een werk, geen bouwwerk zijnde.

1.94 wonen

de huisvesting van één of meerdere personen in een gebouw, niet zijnde een woonwagen of woonboot.

1.95 woning

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van een of meer personen, niet zijnde een woonwagen of woonboot.

1.96 zelfstandige woonruimte

woonruimte met een eigen toegang die door één huishouden kan worden bewoond zonder dat het huishouden daarbij afhankelijk is van één of meer gezamenlijke voorzieningen (zoals toiletruimte, badruimte en keuken) buiten die woonruimte, dan wel een standplaats voor een woonwagen.

1.97 zijdelingse perceelsgrens

de zijkanten van een perceel.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 afstanden tussen lijnen

afstanden tussen lijnen worden gemeten van het hart van de ene lijn tot het hart van de andere lijn.

2.2 afstand van een gebouw tot een zijdelingse perceelsgrens

de afstand gemeten vanaf het dichtst bij de perceelsgrens gelegen punt van het gebouw tot aan de zijdelingse perceelsgrens.

2.3 bebouwde oppervlakte

de buitenwerks gemeten oppervlakte van de verticale projectie van alle, al dan niet met vergunning gebouwde, in een nader aan te geven gebied aanwezige bouwwerken, met uitzondering van ondergeschikte bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals pompputten, luifels en balkons. Ondergrondse bouwwerken worden meegerekend.

2.4 bebouwingspercentage

het percentage dat de oppervlakte van (een gedeelte van) het bouwvlak aangeeft dat binnen de aanduiding 'bouwvlak' maximaal mag worden bebouwd. Dit percentage geldt voor elk afzonderlijk bouwperceel. Bij kavelsplitsing geldt dit percentage zowel voor de gezamenlijke bouwpercelen als voor ieder afzonderlijk bouwperceel.

2.5 bedrijfsvloeroppervlakte of winkelgebruiksoppervlak (wgo)

de totale vloeroppervlakte, binnenwerks gemeten, van alle op een bouwperceel aanwezige bebouwing, boven en onder peil, ten dienste van één bepaalde binnen een bestemming toegestane activiteit/functie.

2.6 bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, lichtkoepels, dakkapellen, lucht- en liftkokers, (brand)trappen, zonnepanelen, andere technische ruimten en/of technische constructies en antennes.

2.7 bouwhoogte van een dakopbouw

vanaf de afdekking van de bovenste bouwlaag tot aan het hoogste punt van de dakopbouw.

2.8 bouwhoogte van een kap

vanaf de bovenkant goot, boeiboord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot aan het hoogste punt van de kap.

2.9 bruto vloeroppervlak (bvo)

op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructie, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen.

2.10 dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.11 diepte van een bouwwerk, niet zijnde een hoofdgebouw

de afstand gemeten vanaf het verste punt van het bouwwerk loodrecht op de gevel waartegen het bouwwerk wordt aangebouwd.

2.12 gevellijn


de plaats vanaf waar de bouw- en goothoogte van het aangrenzende maatvoeringsvlak wordt gemeten.

2.13 goothoogte van een bouwwerk


vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, lichtkoepels, dakkapellen, lucht- en liftkokers, (brand)trappen, zonnepanelen, andere technische ruimten en/of technische constructies en antennes.

Voor de meest voorkomende dakvormen is in onderstaande schetsen aangegeven waar de goothoogte wordt bepaald:


ZADELDAK

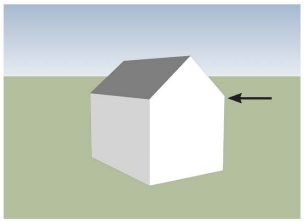


ONDERBROKEN ZADELDAK

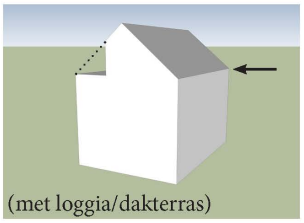


MANSARDEDAK

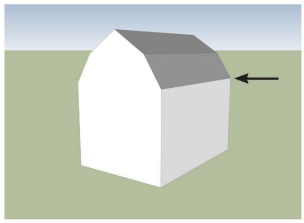

ASYMMETRISCH ZADELDAK

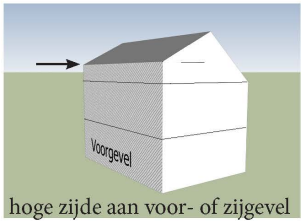


ASYMMETRISCH ZADELDAK

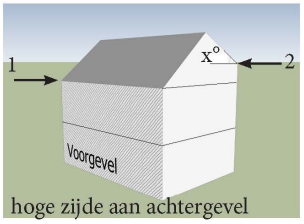


1: als hellingshoek x ≥ 30°
2: als hellingshoek x < 30°


PLATDAK

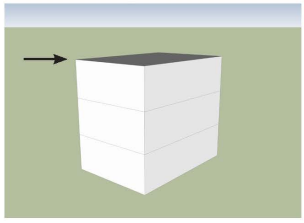


LESSENAARSDAK

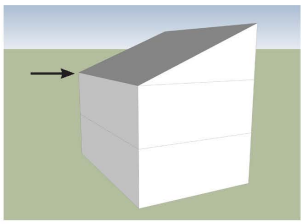


GECOMBINEERD LESSENAARSDAK

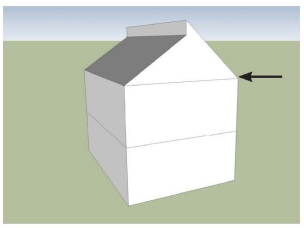


GEDEELTELIJK PLATDAK

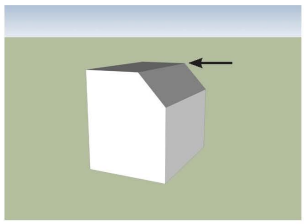


(GEDEELTELIJKE) NOKVERHOGING

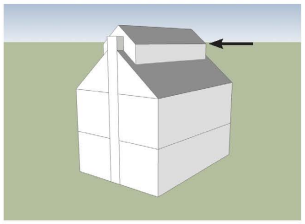


GEBOGEN DAK

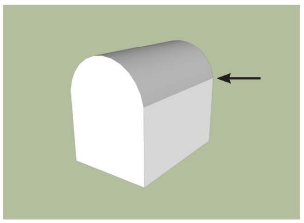

GEDEELTELIJK GEBOGEN DAK

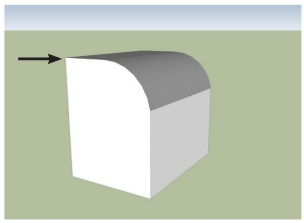


DAK MET DAKKAPEL
AAN VOOR- OF ZIJGEVEL

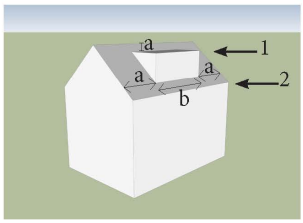


1: als b > 60% of a < 0,5m
2: als b ≤ 60% en a ≥ 0,5m

DAK MET DAKKAPEL
AAN ACHTERZIJDE

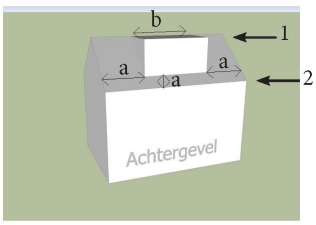

1: als b > 80% of a < 0,5m
2: als b ≤ 80% en a ≥ 0,5m

DAK MET DOORGEZETTE GEVEL

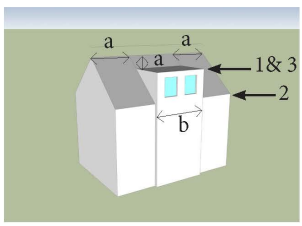

1: als b > 30% of 3m, of a < 0,5m
2: als b ≤ 30% en a ≥ 0,5m
3: bij aan-, uit- en bijgebouwen

2.14 hoogte van een windturbine

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine.

2.15 inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.16 oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.17 peil

de plaats van waar in het kader van dit bestemmingsplan de hoogte wordt gemeten wordt als volgt bepaald:

a. voor bouwwerken boven het maaiveld, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een (al dan niet openbare) weg grenst: de plaats op de verbeelding aangeduid met "meetpunt peil" of in andere gevallen de hoogte van de kruin van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
b. voor bouwwerken boven het maaiveld, waarvan de hoofdtoegang niet onmiddellijk aan de hiervoor bedoelde weg grenst: de plaats op de verbeelding aangeduid met "meetpunt peil" of in andere gevallen de hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld ter plaatse van de hoofdtoegang;
c. voor bouwwerken onder het maaiveld, het peil van het bijbehorende bovengrondse hoofdgebouw;
d. voor drijvende bouwwerken: de waterlijn;
e. in de andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld.

Bij het bepalen van de hoogte van het aansluitend afgewerkte maaiveld blijven plaatselijke, niet bij het verdere verloop van het terrein passende ophogingen of verdiepingen aan de voet van het bouwwerk, anders dan noodzakelijk voor de bouw daarvan, buiten beschouwing.

2.18 verkoopvloeroppervlak (vvo) of winkelvloeroppervlak (wvo)

de totale oppervlakte van de voor publiek toegankelijke ruimten, etalages en ruimten achter toonbanken.

2.19 vloeroppervlak

de totale oppervlakte, binnenwerks gemeten, van alle ruimten ondergronds, op de begane grond, de verdiepingen, de zolder en de bijbehorende aan- en uitbouwen.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Centrum

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. detailhandel, dienstverlening, kantoren, wonen en maatschappelijke voorzieningen, met dien verstande dat nieuwe geluidsgevoelige functies alleen zijn toegestaan voor zover voldaan wordt aan de Wet geluidhinder;
b. bedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1 of 2 van de Staat van bedrijvigheid;
c. horecabedrijven voor zover deze voorkomen in categorie 1 of 2 van de Staat van bedrijvigheid met bijhorende terrassen;
d. ondergeschikte bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, zoals (brand)trappen, luifels en balkons, ten behoeve van het aangrenzende hoofdgebouw in de naastgelegen bestemming;
e. een openbare fietsenstalling van maximaal 500 m^2 brutovloeroppervlak;
f. bijbehorende voorzieningen zoals verhardingen (waaronder wegen met een functie voor verblijf en verplaatsing), parkeer- en fietsenstallingen, nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, dakterrassen en daktuinen en tevens terrassen ten behoeve van terrassen in de naastgelegen bestemming;
g. wadi's, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede daarbij behorende voorzieningen zoals duikers, kunstwerken en overbruggingen.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Algemene bouwregels

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a. gebouwen en overkappingen;
b. bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde.

3.2.2 Specifieke bouwregels

De in artikel 3.2.1 genoemde bouwwerken zijn toegestaan voor zover voldaan wordt aan de volgende regels:

a. (hoofd)gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend worden opgericht binnen de aanduiding 'bouwvlak';
b. het bouwperceel binnen de aanduiding 'bouwvlak' mag geheel worden bebouwd;
c. de bouwhoogte van (hoofd)gebouwen en overkappingen binnen de aanduiding 'bouwvlak' mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte' is aangegeven;
d. erfafscheidingen en andere bouwwerken, geen (hoofd)gebouwen of overkappingen zijnde, mogen zowel binnen als buiten de aanduiding 'bouwvlak' worden opgericht, met dien verstande dat:
    1. aangrenzend aan de hoofdbebouwing ondergeschikte bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, zoals (brand)trappen, galerijen, loopbruggen, luifels en balkons,

worden gebouwd met een maximum diepte van 4 meter;
2. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn niet meer dan 1 meter mag bedragen;
3. de bouwhoogte van erfafscheidingen achter de voorgevelrooilijn niet meer dan 2 meter mag bedragen;
4. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen (hoofd)gebouwen of overkappingen zijnde, niet meer dan 4 meter mag bedragen.

3.3 Nadere eisen

a. Het bevoegd gezag kan ter bescherming van het woon- en leefklimaat nadere eisen stellen ten aanzien van de in lid 3.1 toegestane functies;
b. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de situering en constructie van gebouwen en de inrichting van een perceel, indien hiertoe, met het oog op stedenbouwkundige-, ruimtelijk/functionele- of milieutechnische kwaliteit, aanleiding bestaat.

3.4 Specifieke gebruiksregels

3.4.1 Algemeen

Ten aanzien van de in lid 3.1 sub a. b. en c. toegestane functies geldt dat deze functies zijn toegestaan voor zover deze voorkomen in categorie A, en B van de Staat van bedrijvigheid, waarbij geldt dat:

a. functies vallend onder categorie A van de Staat van bedrijvigheid zijn ook aanpandig aan woningen en andere milieugevoelige functies toegestaan;
b. functies vallend onder categorie B van de Staat van bedrijvigheid dienen bouwkundig afgescheiden te zijn van woningen en andere milieugevoelige functies;
c. bestaand gebruik waarbij niet voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 3.1 is toegestaan en mag worden vernieuwd of veranderd, mits de afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot;
d. deze functies zijn toegestaan tot een maximum oppervlakte van 4.500 m^2 brutovloeroppervlak.

3.4.2 Kantoren, dienstverlening, voorzieningen en bedrijven

Ten aanzien van de in lid 3.1 onder a. en b. genoemde functies 'kantoren', 'dienstverlening', 'maatschappelijke voorzieningen' en 'bedrijven' gelden de volgende bepalingen:

a. dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen en bedrijven zijn uitsluitend toegestaan op de begane grond;
b. kantoren zijn uitsluitend toegestaan onder de voorwaarden dat deze:
    1. gelegen zijn ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
    2. uitsluitend gelegen zijn op de begane grond;
    3. in combinatie met een woning op de benedenverdieping worden gebruikt; en
    4. een gezamenlijk maximum van 90 m^2 brutovloeroppervlak hebben;
c. maatschappelijke voorzieningen zijn toegestaan met uitzondering van de functie avondonderwijs.

3.4.3 Detailhandel

Ten aanzien van de in lid 3.1 onder a. genoemde functie 'detailhandel' gelden de volgende bepalingen:

a. detailhandel, inclusief één supermarkt, is uitsluitend toegestaan op de begane grond, met dien verstande dat:

1. detailhandel is toegestaan tot een maximum oppervlakte van 3.700 m^2 brutovloeroppervlak, waarvan maximaal 1.700 m^2 ten behoeve van een supermarkt;
2. een supermarkt is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt'.

3.4.4 Horeca

Ten aanzien van de in lid 3.1 onder a. genoemde functie 'horeca' gelden de volgende bepalingen:

a. horeca is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'horeca' tot een maximum oppervlakte van 670 m^2 brutovloeroppervlak;
b. horeca is zowel toegestaan op de begane grond als op de eerste verdieping, met dien verstande dat horeca op de eerste verdieping tot een maximum oppervlakte van 50 m^2 brutovloeroppervlak is toegestaan;
c. horecabedrijven zijn uitsluitend toegestaan voor zover deze voorkomen in categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijvigheid;
d. terrassen ten behoeve van horeca zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'horeca' en ter plaatse van de aanduiding 'terras' in de naastgelegen bestemming 'Verkeer' tot een maximum oppervlakte van 200 m^2 per terras en een gezamenlijk maximum oppervlakte van 450 m^2;
e. de horeca en de terrassen ten behoeve van horeca mogen uitsluitend van 07:00 tot 23:00 uur zijn geopend;
f. ter plaatse van de aanduiding 'terras' is versterkte muziek niet toegestaan.

3.4.5 Wonen en zorgwoningen

Ten aanzien van de in lid 3.1 onder a genoemde functie 'wonen' gelden de volgende bepalingen:

a. het aantal woningen bedraagt minimaal 415;
b. het aantal woningen bedraagt maximaal 435;
c. wonen is uitsluitend toegestaan op de verdieping(en), met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'wonen' tevens wonen op de begane grond is toegestaan;
d. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' zijn tevens zorgwoningen toegestaan, met in acht neming van het onder a., b. en c. bepaalde voorwaarden.

3.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

a. lid 3.1 onder a. teneinde functies toe te laten die voorkomen in één categorie hoger dan genoemd, voor zover de betrokken functie naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot de ter plaatse toelaatbare categorieën van de Staat van bedrijvigheid;
b. lid 3.1 onder a. teneinde functies toe te laten die niet in de Staat van bedrijvigheid zijn genoemd, voor zover de betrokken functie naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de ter plaatse toelaatbare categorieën van de Staat van bedrijvigheid;
c. lid 3.1 onder a. teneinde geluidsgevoelige functies toe te laten die passen binnen de bestemmingsomschrijving waarvoor ten tijde van vaststelling van het bestemmingsplan geen hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder is verleend, maar op grond van akoestisch onderzoek of anderszins aangetoond kan worden dat de betreffende functie ruimtelijk aanvaardbaar is.

3.6 Voorwaardelijke verplichtingen

3.6.1 Voorwaardelijke verplichting bodem

Op of in de gronden als bedoeld in lid 3.1 mogen uitsluitend werken, werkzaamheden, bouw en gebruiksactiviteiten plaatsvinden indien:

a. Ernstige bodemverontreiniging is uitgesloten op basis van een deskundig opgesteld bodemrapport;
b. En/of op basis van een deskundig saneringsplan de gronden worden gesaneerd;

Met dien verstande dat, naar het oordeel van het bevoegd gezag het rapport en of saneringsplan zorgvuldig is.

3.6.2 Voorwaardelijke verplichting archeologie

a. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport of een vervolgonderzoek overlegt, waarin de archeologische waarden van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn onderzocht, waardoor ervoor het bevoegd gezag geen beletsel meer is om het terrein vrij te geven.
b. Het onder lid a genoemde archeologisch rapport dient aan te tonen dat op het betrokken terrein geen archeologische waarden aanwezig (meer) zijn;
    1. de archeologische waarden niet worden geschaad;
    2. mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, voorschriften te verbinden gericht op:
    3. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden (behoud in situ);
    4. het doen van opgravingen (behoud ex situ);
    5. begeleiding van de in de aanvraag beschreven activiteiten door een archeologisch deskundige.

3.6.3 Voorwaardelijke verplichting explosieven

Een omgevingsvergunning voor bouwen kan slechts worden verleend indoen aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

a. Middels vooronderzoek naar OO conform CS-VROO, waarbij de uitkomst is dat (gedeelten van het) plangebied niet langer als verdacht worden beschouwd.
b. Middels onderzoek naar OO de verdachte (delen van) het plangebied zijn onderzocht en indien noodzakelijk vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden waaruit blijkt dat het plangebied in voldoende mate is onderzocht. en niet langer als verdacht mag worden beschouwd.
c. Dat op basis van deze onderzoek(en), zoals deze beschreven zijn onder lid a en lid b, kan worden vastgesteld dat het plangebied niet langer als verdacht op de aanwezigheid van OO mag worden beschouwd.
d. Dat genoemde onderzoeken onder lid a en lid b door een onafhankelijk, erkend en deskundig bureau zijn uitgevoerd.

3.6.4 Voorwaardelijke verplichting geluid

Het gebruik als bedoeld in artikel 3.1 is uitsluitend toegestaan indien:

a. de gehanteerd bronvermogens en bedrijfstijden voor de installaties, zoals opgenomen

paragraaf 4.2 en figuur 5 in bijlage 3 Geluiduitstraling, worden toegepast, dan wel middels akoestisch onderzoek wordt aangetoond dat hiervan kan worden afgeweken;
b. de onderzijde van de plafonds van loggia's en balkons van woningen direct boven en uitkijkend op terrassen wordt voorzien van geluidabsorberende beplating;
c. door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek wordt aangetoond dat voor de woningen direct boven en uitkijkend op terrassen een binnenwaarde van 30 dB wordt gehaald.

3.6.5 Voorwaardelijke verplichting blinde gevel

Voor de afgifte van een omgevingsvergunning bouwen ten behoeve van een woning/ wooneenheid ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - blinde gevel' dient:

a. de bebouwing te worden voorzien van een gevel zonder ramen of ander soortgelijke openingen, met dien verstande dat wel zijn toegestaan:
    1. ramen en openingen met melkglas of ander soortgelijk niet-doorzichtelijk materiaal;
    2. ramen en openingen in gevels haaks gelegen op de belendende percelen met kadastrale aanduiding sectie C nummers 8824 en 7921.

3.6.6 Voorwaardelijke verplichting autovrije ontwikkeling

Het gebruik van gronden en bouwwerken conform de bestemming in artikel 3.1 is alleen toegestaan voor zover het college in het Besluit tot aanwijzing parkeren heeft vastgelegd dat bewoners en ondernemers die in het bouwplan wonen en werken geen recht hebben op een parkeervergunning in de openbare ruimte alsmede een parkeerabonnement in de openbare parkeergarages van de binnenstad.

Artikel 4 Verkeer

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen met een functie voor verblijf en verplaatsing, verkeerswegen (waaronder fiets- en voetpaden), kunstwerken, parkeervoorzieningen en fietsenstallingen;
b. ter plaatse van de aanduiding 'terras' tevens terrassen ten behoeve van horeca in de naastgelegen bestemming;
c. ondergeschikte bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, zoals (brand)trappen, keldertoegangen, koekoeken, luifels en balkons, ten behoeve van het aangrenzende hoofdgebouw in de naastgelegen bestemming;
d. bijbehorende voorzieningen zoals: in- en uitritten, groen-, sport- en speelvoorzieningen en taluds;
e. wadi's, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, alsmede daarbij behorende voorzieningen zoals duikers, kunstwerken en overbruggingen;
f. geluidwerende voorzieningen, zoals geluidswallen en geluidsschermen;
g. (bouw)werken ten algemenen nutte zoals bedoeld in artikel 7.2.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Algemene bouwregels

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

a. gebouwen en overkappingen ten behoeve van fietsenstallingen;
b. gebouwen en bouwwerken ten behoeve van stijgpunten tussen verschillende maaiveldhoogtes;
c. gebouwen en overkappingen ten behoeve van (bouw)werken ten algemenen nutte zoals bedoeld in artikel 7.2;
d. bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde.

4.2.2 Specifieke bouwregels

De in artikel 4.2.1 genoemde bouwwerken zijn toegestaan voor zover voldaan wordt aan de volgende regels:

a. de bouwhoogte van fietsenstallingen mag niet meer dan 3 meter bedragen;
b. aangrenzend aan het hoofdgebouw van de naastliggende bestemming mogen ondergeschikte bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, zoals (brand)trappen, keldertoegangen, liftschachten, koekoeken, luifels en balkons, worden gebouwd met een maximale diepte van 4 meter;
c. de bouwhoogte van palen, (licht)masten en ballenvangers en geluidwerende voorzieningen mag niet meer dan 15 meter en de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, anders dan onder a genoemd, mag niet meer dan 5 meter bedragen.

4.3 Specifieke gebruiksregels

4.3.1 Horeca

Ten aanzien van de in lid 4.1 onder b. genoemde functie 'terras' gelden de volgende bepalingen:

a. terrassen ten behoeve van horeca zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'terras' en ter plaatse van de aanduiding 'horeca' in de naastgelegen bestemming 'Centrum' tot een maximum oppervlakte van 200 m^2 per terras en een gezamenlijk maximum oppervlakte van 450 m^2;
b. de terrassen ten behoeve van horeca mogen uitsluitend van 07:00 tot 23:00 uur zijn geopend;
c. ter plaatse van de aanduiding 'terras' is versterkte muziek niet toegestaan.

Artikel 5 Waarde - Archeologie 2

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Archeologie 2 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden.

5.2 Bouwregels

5.2.1 Bouwregels dubbelbestemming

a. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming Waarde - Archeologie 2 uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde worden gebouwd.
b. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, mag niet meer dan 4 meter bedragen, met dien verstande dat palen en (licht)masten hoger mogen zijn.

5.2.2 Bouwregels onderliggende bestemming

Op deze gronden mag ten behoeve van de overige voor deze gronden geldende bestemmingen, in afwijking van het bepaalde in de bijbehorende bouwregels, niet worden gebouwd.

5.2.3 Uitzondering

Het bouwverbod als opgenomen in 5.2.2 geldt niet indien wordt voldaan aan één van onderstaande voorwaarden:

a. het bouwplan betrekking heeft op een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken: vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande fundering;
b. het bouwplan is gesitueerd tot maximaal 3 meter uit de fundering van een bestaand gebouw. Deze bepaling geldt niet ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - middeleeuwse kern', zie artikel 9.1;
c. geen grondwerk wordt verricht dieper dan 0,30 meter onder maaiveld;
d. het totaal bebouwd oppervlak van aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen, openlucht zwembaden, ondergrondse jacuzzi's en gebouwde vijvers van het bouwperceel maximaal 50 m^2 bedraagt. Grondroerende werkzaamheden **onder** het bestaande bouwwerk tellen voor die oppervlakte mee als toename in de bebouwde oppervlakte.

5.2.4 Uitzondering op uitzondering: start archeologisch vooronderzoek

De uitzonderingen genoemd in 5.2.3 a t/m d gelden niet indien er een archeologische monumentenzorgcyclus (AMZ-cyclus) als opgenomen in Bijlage 4 AMZ-cyclus is opgestart middels archeologisch vooronderzoek, bestaande uit bureauonderzoek en/of inventariserend veldonderzoek, conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.

5.3 Afwijken van de bouwregels

5.3.1 Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2.2 voor bouwwerken ten behoeve van de overige voor deze gronden geldende bestemmingen.

5.3.2 Toelaatbaarheid

Een omgevingsvergunning kan worden verleend indien op basis van archeologisch onderzoek of anderszins is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig (kunnen) worden geschaad.

5.3.3 Adviesprocedure voor afwijkingen

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de omgevingsvergunning archeologische waarden (kunnen) worden aangetast, en welke voorschriften, ter bescherming van de archeologische waarden, aan de omgevingsvergunning moeten worden verbonden. Aan een omgevingsvergunning kunnen voorschriften worden verbonden zoals:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieven voor heiwerk, het aanbrengen van een beschermende bodemlaag of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht;
b. tot het doen van een opgraving in de zin van artikel 1.1 lid c Erfgoedwet;
c. het begeleiden van de activiteiten waarvoor omgevingsvergunning is verleend door een daarvoor aangewezen archeologisch deskundige;
d. het doen van nader archeologisch onderzoek.

5.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

5.4.1 Werken en werkzaamheden

Het is verboden op of in de in lid 5.1 bedoelde grond zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegde gezag de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren:

a. grondwerkzaamheden, waartoe worden gerekend het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren, het aanleggen van drainage en het verwijderen van bestaande funderingen;
b. het ophogen van de bodem met meer dan 1 meter;
c. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
d. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen,
e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en/of het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen in de grond;
f. het verlagen van het grondwaterpeil, buiten de bandbreedte van de natuurlijke fluctuatie;
g. het aanleggen of rooien van houtopstand(en) waarbij stobben worden verwijderd;

h. het omzetten van grasland in bouwland;
i. het aanleggen van nieuwe ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

5.4.2 Uitzonderingen

Het in lid 5.4.1 vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden indien aan een van onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

a. de werkzaamheden in de bodem niet dieper gaan dan 0,30 meter onder het maaiveld;
b. de oppervlakte van de werken en werkzaamheden als bedoeld onder 5.4.1 opgeteld bij het totaal bebouwd oppervlak van aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen, openlucht zwembaden, ondergrondse jacuzzi's en gebouwde vijvers van het bouwperceel, niet groter is dan 50 m^2;
c. de werken en werkzaamheden:
    1. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
    2. reeds als bestaand gebruik in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
    3. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
    4. het archeologisch onderzoek betreffen.

5.4.3 Uitzondering op uitzondering: start archeologisch vooronderzoek

Het bepaalde in 5.4.2 geldt niet indien er een archeologische monumentenzorgcyclus (AMZ-cyclus) is opgestart middels archeologisch vooronderzoek, bestaande uit bureauonderzoek en/of inventariserend veldonderzoek, conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.

5.4.4 Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 5.4.1 zijn slechts toelaatbaar voor zover op grond van archeologisch onderzoek of anderszins is aangetoond dat de archeologische waarden hierdoor niet onevenredig (kunnen) worden geschaad.

5.4.5 Adviesprocedure voor omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Alvorens het bevoegd gezag beslist over een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.4.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of door het verlenen van de omgevingsvergunning archeologische waarden (kunnen) worden aangetast en welke voorschriften, ter bescherming van de archeologische waarden, aan de omgevingsvergunning moeten worden verbonden.

5.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6, lid 1, onder a van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan te wijzigen door:

a. de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2 als bedoeld in lid 5.1 geheel of gedeeltelijk te doen laten vervallen indien op basis van archeologisch onderzoek of anderszins is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn en niet langer archeologische begeleiding of zorg nodig is;
b. de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2 te wijzigen in een andere archeologische dubbelbestemming indien op basis van archeologisch onderzoek of anderszins is

aangetoond dat de archeologische waarde moet worden bijgesteld.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 7 Algemene bouwregels

7.1 Beeldende kunst

Het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, ten behoeve van beeldende kunst en gedenktekens zijn binnen alle bestemmingen toegestaan tot een maximum bouwhoogte van 10 meter, met dien verstande dat de regels van de dubbelbestemmingen en algemene aanduidingsregels onverkort van toepassing zijn.

7.2 (Bouw)werken ten algemenen nutte

Het oprichten van bouwwerken ten algemenen nutte, zoals: transformatorhuisjes, schakelhuisjes, bemalingsinrichtingen, kabels en leidingen, straatmeubilair, infiltratievoorzieningen, voorzieningen ten behoeve van koude- en warmteopslag, wachthuisjes voor verkeers- en parkeerdiensten en schuilgelegenheden, is binnen alle bestemmingen toegestaan, met dien verstande dat:

a. de inhoud van elk gebouw niet meer mag bedragen dan 50 m³;
b. de oppervlakte van elke overkapping niet meer mag bedragen dan 20 m²;
c. de goothoogte van gebouwen niet meer dan 3 meter mag bedragen en de bouwhoogte van gebouwen niet meer dan 5 meter mag bedragen;
d. de bouwhoogte van overkappingen niet meer dan 3 meter mag bedragen;
e. voor de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde, de bouwregels van de geldende bestemming van toepassing zijn;
f. de regels van de dubbelbestemmingen en algemene aanduidingsregels onverkort van toepassing zijn.

7.3 Ondergronds bouwen

Bouwen onder peil ten behoeve van de bestemming is toegestaan, met dien verstande dat:

a. bouwen onder peil is toegestaan binnen de aanduiding 'bouwvlak' ten behoeve van op de begane grond toegestane functies;
b. bouwen onder peil is toegestaan binnen de aanduiding 'bouwvlak' ten behoeve van ondergrondse parkeervoorzieningen;
c. bouwen onder peil binnen de bestemming Centrum is tevens buiten de aanduiding 'bouwvlak' toegestaan, voor zover bovengronds aan- en uitbouwen zijn toegestaan dan wel tot zover als de bestaande bovengrondse aan- of uitbouw reikt;
d. bouwen onder peil ten behoeve van bouwwerken ten algemenen nutte zoals bedoeld in artikel 7.2 is toegestaan;
e. bestaande ondergrondse gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan;
f. de regels van de dubbelbestemming en algemene aanduidingsregels onverkort van toepassing zijn.

Artikel 8 Algemene gebruiksregels

8.1 Aan huis verbonden beroeps- en bedrijfsactiviteiten

8.1.1 Bouwregels

Ten behoeve van het onder lid 2 toegestane gebruik, mag in afwijking van de betreffende bestemming voor dit gebruik worden gebouwd, met dien verstande dat de daarvoor geldende bouwregels onverminderd van kracht blijven.

8.1.2 Specifieke gebruiksregels

In gebouwen die ingevolge deze regels gebruikt mogen worden als woning (inclusief bijbehorende aan- en uitbouwen) is de uitoefening van aan huis verbonden beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten toegestaan. Tevens is de uitoefening van aan huis verbonden beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten toegestaan in (vrijstaande of aangebouwde) bijgebouwen bij woningen. Voor aan huis verbonden beroeps- en bedrijfsactiviteiten gelden de volgende voorwaarden:

a. maximaal 35% van het vloeroppervlak van de woning met bijbehorende aan- en uitbouwen mag worden gebruikt voor een aan huis verbonden beroeps- en/of bedrijfsactiviteit. Het totale vloeroppervlak van de woning, aan- en uitbouwen en bijgebouwen tezamen dat wordt gebruikt voor een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit, mag per woning niet meer dan 50 m^2 bedragen;
b. degene die de activiteiten in de woning uitvoert, dient tevens de bewoner van de woning te zijn;
c. de activiteiten dienen qua aard, omvang en uitstraling te passen in een woonomgeving;
d. er mag geen horeca of detailhandel ter plaatse plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en in relatie met een aan huis verbonden beroeps- en/of bedrijfsactiviteit;
e. het gebruik mag niet leiden tot beperking van de gebruiksmogelijkheden van omliggende percelen.

8.2 Bed en breakfast

In hoofdgebouwen die ingevolge deze regels gebruikt mogen worden voor de hoofdfuncties bedrijven, voorzover deze voorkomen in categorie 1 of 2 van de Staat van bedrijvigheid, detailhandel, dienstverlening, kantoren en/of maatschappelijke voorzieningen is op de verdieping(en) een bed en breakfast toegestaan.

8.3 Ondersteunende horeca

In gebouwen die ingevolge deze regels gebruikt mogen worden voor detailhandel, dienstverlening en kantoren (woon/werklocaties) is ondersteunende horeca onder de volgende voorwaarden toegestaan:

a. de horeca-activiteit is ondergeschikt aan de hoofdactiviteit;
b. de openingstijden van de horeca-activiteit zijn aangepast aan de openingstijden van de hoofdactiviteit;
c. de toegang tot de horeca-activiteit is uitsluitend via die van de hoofdactiviteit, er is dus geen aparte ingang;
d. er is in het pand vrij toegankelijke sanitaire ruimte;
e. voor de horeca-activiteit mag geen aparte reclame worden gemaakt;

f. van het totale vloeroppervlak van een food-detailhandelsbedrijf mag maximaal 20 m^2 en niet meer dan 25% van het totale verkoopvloeroppervlak aan ondersteunende horeca worden besteed;
g. van het totale vloeroppervlak van een non-food detailhandelsbedrijf mag maximaal 50 m^2 en niet meer dan 25% van het totale verkoopvloeroppervlak aan ondersteunende horeca worden besteed;
h. van het totale vloeroppervlak van een voorziening gericht op een maatschappelijke voorziening mag maximaal 10% aan ondersteunende horeca worden besteed.

De gehanteerde oppervlaktematen betreffen de totale oppervlakte ten dienste van de ondersteunende horecafunctie, niet inbegrepen de daarbij behorende ruimten als opslag, keuken- en toiletruimten.

Artikel 9 Algemene aanduidingsregels

9.1 wetgevingzone - middeleeuwse kern

Ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - middeleeuwse kern' geldt in de bouwregels niet de tenzij-bepaling 'het bouwplan is gesitueerd tot maximaal 3 meter uit de fundering van een bestaand gebouw', als opgenomen in de betreffende archeologische dubbelbestemming, te weten in lid c, sub 3 van de artikel 5.2.2.

Artikel 10 Algemene afwijkingsregels

a. Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning maximaal 1 meter afwijken van de maximale goot- en bouwhoogte van dit plan, voor zover dit vanuit architectonisch en/of bouwkundig opzicht een verbetering is.
b. Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van de bepalingen van dit plan, voor zover het een in beperkte mate afwijking van de maatvoering betreft, noodzakelijk om het bouwwerk zodanig te laten aansluiten op een bestaande, legale situatie dat dit vanuit architectonisch en/of bouwkundig opzicht een verbetering is.

Artikel 11 Overige regels

11.1 Regels verkamering

11.1.1 Verbod op verkamering

Het is verboden om een (gedeelte van een) gebouw waar wonen is toegestaan te verkameren, tenzij:

a. het een bestaande situatie betreft;
b. er sprake is van het verkameren door een hospes/hospita.

11.1.2 Afwijken van de regels voor verkamering

Burgemeester en wethouders kunnen door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het verbod op verkamering zoals bedoeld in lid 11.1.1 indien de verkamering niet leidt tot een onaanvaardbare negatieve inbreuk op het woon- en leefklimaat in de omgeving van het betreffende gebouw.

Of sprake is van een onaanvaardbare negatieve inbreuk op het woon- en leefklimaat wordt beoordeeld aan de hand van de Beleidsregels Kamerverhuur, met dien verstande dat, indien deze beleidsregels worden gewijzigd, de gewijzigde beleidsregels gelden.

11.2 Parkeerregels

11.2.1 Algemene parkeerregels

Het is verboden te bouwen dan wel het gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen indien er niet wordt voldaan aan de op grond van dit artikel gestelde eisen ten aanzien van parkeren en stallen van voertuigen.

11.2.2 Specifieke parkeerregels bij bouwplannen

Het bouwplan dient te voorzien in voldoende parkeermogelijkheden op de bij het bouwplan behorende en daartoe bestemde gronden. De toename van de parkeer- en stallingsbehoefte wordt bepaald op de wijze zoals beschreven in de beleidsregels Parkeren. Indien gedurende de planperiode de beleidsregels Parkeren wijzigen, gelden de gewijzigde regels.

11.2.3 Specifieke parkeerregels bij gebruikswijzigingen

Indien het wijzigen van het gebruik van gronden en/of bouwwerken daartoe aanleiding geeft, moet, voor wat betreft de toename in de parkeer- of stallingsbehoefte, in voldoende mate ruimte zijn aangebracht op die gronden of op de bij die bouwwerken behorende en daartoe bestemde gronden. De parkeer- en stallingsbehoefte wordt bepaald op de wijze zoals beschreven in de beleidsregels Parkeren. Indien gedurende de planperiode de beleidsregels Parkeren wijzigen, gelden de gewijzigde regels.

11.2.4 Afwijken van de parkeerregels

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 11.2.2 en in lid 11.2.3. Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform de Beleidsregels Parkeren, in overweging of:

a. het voldoen aan de parkeerregels door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit;
b. er op andere wijze in de benodigde parkeer- en stallingsbehoefte wordt voorzien;
c. er een financiële voorwaarde dient te worden gesteld.

Indien gedurende de planperiode de beleidsregels wijzigen, gelden de gewijzigde regels.

11.2.5 Strijdig gebruik

Ruimte(n) voor het parkeren en stallen van voertuigen, voor zover de aanwezigheid van deze ruimte(n) krachtens deze parkeerregels is geëist, dient te allen tijde voor dit doel beschikbaar te blijven. Ander gebruik wordt aangemerkt als strijdig gebruik.

11.3 Voorrangsregeling bestemmingen

Bij toepassing van de bestemmingen uit Hoofdstuk 2 geldt, indien op deze gronden een (enkelvoudige) bestemming samenvalt met een dubbelbestemming, primair het bepaalde met betrekking tot de dubbelbestemming.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 12 Overgangsrecht

12.1 Overgangsrecht bouwwerken

12.1.1 Algemeen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

12.1.2 Afwijken bij omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 12.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 12.1.1 met maximaal 10%.

12.1.3 Uitzonderingen

Artikel 12.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

12.2 Overgangsrecht gebruik

12.2.1 Algemeen

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

12.2.2 Strijdig gebruik

a. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 12.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
b. Indien het gebruik, bedoeld in artikel 12.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

12.2.3 Uitzonderingen

Artikel 12.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 13 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Nijmegen Centrum - Binnenstad - 16 (Molenpoortpassage)'.

Bijlagen bij de regels

Bijlage 1 Staat van bedrijvigheid (toelichting)

Algemeen

Een goede ruimtelijke ordening omvat ook het zoveel als mogelijk voorkomen van hinder en gevaar voor kwetsbare bestemmingen door milieubelastende activiteiten. Dit kan onder meer worden bereikt door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende activiteiten en hiervoor gevoelige functies. In de ruimtelijke ordening wordt dan ook gewerkt met "milieuzonering", die het mogelijk maakt om enerzijds hinder en gevaar voor alle betrokkenen te voorkomen en waarmee het anderzijds ook voor bedrijven mogelijk wordt gemaakt om zich binnen aanvaardbare voorwaarden te vestigen.

Toepassing milieuzonering

Sinds 1986 geeft de vereniging van Nederlandse Gemeenten een brochure uit over bedrijven en milieuzonering. Doel van deze brochure "Bedrijven en Milieuzonering" (verder: "de VNG-brochure") was, en is nog steeds, het bieden van een op de praktijk van de ruimtelijke planvorming gerichte handreiking voor maatwerk op lokaal niveau. De, in de tijd steeds geactualiseerde, VNG-brochure, is in Nederland inmiddels uitgegroeid tot het meest toegepaste en geaccepteerde hulpmiddel, om de afstanden tussen bedrijvigheid en woningen, concreet voor een locatie, in te vullen. Ook voor de toepassing van milieuzonering in dit plan wordt gebruik gemaakt van de VNG-brochure (editie 2009).

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het vestigen van nieuwe bedrijven. De uitgangspunten met betrekking tot nieuwe bedrijfsvestigingen, maar ook nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid van bedrijvigheid, worden in dit bestemmingsplan bepaald aan de hand van de methodiek zoals omschreven in de VNG- brochure. Hierbij wordt in principe een "milieuzone" aangehouden tussen bedrijvigheid en "gevoelige objecten". De omvang van deze milieuzone is enerzijds afhankelijk van de mogelijke milieubelasting veroorzaakt door de soort bedrijvigheid, en anderzijds van de omgeving waarbinnen het gevoelige object is gelegen.

Deze "VNG-methodiek" vereist uiteraard enige toelichting.

Milieubelasting

De potentiële milieubelasting veroorzaakt door een bepaalde vorm van bedrijvigheid wordt in de VNG-brochure per bedrijfstype bepaald in de bedrijvenlijst, in de VNG-brochure opgenomen als bijlage 1.

De als bijlage bij dit bestemmingsplan opgenomen Staat van Bedrijvigheid (verder: SvB), is een verbijzonderde afgeleide van deze bijlage 1 van de VNG-brochure. De SvB is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijvigheid (naar hoofdcategorieën), al naar gelang de te verwachten belasting voor het milieu, zijn ingedeeld in een aantal milieucategorieën, veelal direct overgenomen uit de VNG-publicatie, waarbij afwijkingen, hieronder in deze toelichting, nader worden verduidelijkt.

De SvB is in zijn algemeenheid een categorale indeling, waarbij per bedrijfscategorie de mate van milieu-hygiënische hinderlijkheid, aan de hand van een aantal indicatoren (o.a. geur, gevaar, geluid, stof), wordt aangegeven. In de SvB behorende bij dit bestemmingsplan zijn

slechts drie milieuhinder-categorieën opgenomen: 1, 2 en 3.1. Hiervoor gelden specifieke milieuzones, waarvan de straal wordt gegeven in door de zgn. "richtafstanden". Voor de genoemde milieuhinder-categorieën gelden richtafstanden van respectievelijk 10, 30 en 50 meter.

Categorie 1 en 2 betreffen bedrijvigheid die wellicht toelaatbaar is tussen of soms zelfs onmiddellijk naast woonbebouwing. Categorie 3.1 betreft in principe kleine tot (middel)grote industrie. Deze categorie betreft activiteiten die slechts toelaatbaar zijn op afstand van woonbebouwing.

De omgeving

De in de SvB genoemde richtafstanden gelden in principe ten opzichte van een rustige woonwijk. De ervaren hinderlijkheid van bepaalde activiteiten hangt echter sterk samen met de reeds aanwezige belasting van de betreffende milieuaspecten. In bepaalde wijken heerst dan ook al een woon- en leefklimaat waar, zonder dat dit de kwaliteit van de leefomgeving aantast, in principe ook zwaardere bedrijvigheid kan worden toegelaten.

In dit soort wijken geldt dat het vanuit het oogpunt van efficiënt ruimtegebruik niet wenselijk is om de functiescheiding zo ver mogelijk door te voeren. Op grond van dit alles onderscheidt men in de VNG-brochure, al vanaf de eerste publicatie, een tweetal omgevingstypen ('rustige woonwijk' en 'gemengd gebied'), waarvoor verschillende richtafstanden gelden.

Volgens de VNG-brochure kunnen de richtafstanden voor een 'rustige woonwijk', zonder dat dit ten koste gaat van het bestaande woon- en leefklimaat, met één afstandsstap worden verlaagd indien sprake is van een gemengd gebied. Dit betekent dat voor de in deze SvB toegestane hindercategorieën 1, 2 en 3.1, in de gemengde gebieden afstanden gelden van resp. 0, 10 en 30 meter.

Deze "verkleining van de milieuzones" is overigens alleen mogelijk bij die milieuaspecten waarvan de ervaren hinderlijkheid wordt bepaald door de heersende achtergrondniveaus, zoals het geval is bij geluid of geur. Wanneer de richtwaarde voor gevaar (externe veiligheid) bepalend is voor de aan te houden afstand tussen bedrijvigheid en gevoelig object, is het uiteraard niet mogelijk om de milieuzone op deze manier te verkleinen.

Gemotiveerd toepassen (functiemengingsgebieden)

De toepassing van milieuzones en richtafstanden ten opzichte van de verschillende omgevingstypen, zoals een rustige woonwijk of gemengd gebied, gaat uit van het principe van functiescheiding.

Binnen bepaalde woongebieden bestaat echter van oudsher reeds een matige tot sterke functiemenging, waar milieubelastende en milieugevoelige functies op dusdanig korte afstand van elkaar zijn gesitueerd, dat de richtafstanden (en dus functiescheiding) niet goed toepasbaar zijn, zonder dat hiermee ook het karakter van het gebied (ongewild) wordt aangetast.

Daarnaast blijkt dat de door de aanwezige bedrijvigheid optredende overlast, door de betrokken aanwonenden, ook niet zozeer als hinderlijk wordt ervaren. Deze (niet als zodanig ervaren) milieuhinder wordt, binnen zekere grenzen (uiteraard wordt de mate van overlast wel begrensd door de milieuregelgeving), in deze gebieden ook geaccepteerd als de consequentie van het leven in een levendig gebied met functiemenging.

Functiemenging wordt in deze gebieden, zoals stadscentra, dorpskernen, winkelcentra en horecaconcentratiegebieden, dan ook welbewust nagestreefd en conflicteert hier dus met het

principe van milieuzonering. De onderkenning van dit dilemma was de belangrijkste wijziging in het principe van milieuzonering zoals omschreven in de VNG-brochure van 2007. In deze publicatie werd dan ook voor het eerst een zoneringslijst opgesteld voor gebieden met functiemenging (bijlage 4 van de VNG-brochure). Een voor de VNG-brochure nieuwe omgevingscategorie, naast de al in eerdere publicaties omschreven "rustige woonwijk" en "gemengd gebied".

In gebieden met functiemenging wordt niet gewerkt met richtafstanden. De toelaatbaarheid van milieubelastende functies in gebieden met functiemenging wordt beoordeeld aan de hand van de volgende drie, ruimtelijk relevante, milieucategorieën:

- categorie A: activiteiten die zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving zijn, dat deze aanpandig aan woningen en andere milieugevoelige functies kunnen worden uitgevoerd. De eisen uit het Bouwbesluit voor scheiding tussen wonen en bedrijvigheid zijn daarbij toereikend. Gebouwen zijn aanpandig indien zij constructief aan elkaar zijn gebouwd, waardoor contactgeluid via een constructieve verbinding mogelijk is;
- categorie B: activiteiten die in gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter met een zodanige milieubelasting voor hun omgeving dat zij bouwkundig afgescheiden van woningen en andere milieugevoelige functies dienen plaats te vinden. Gebouwen zijn bouwkundig afgescheiden indien er sprake is van zelfstandige bouwkundige eenheden, die in constructief en functioneel opzicht te onderscheiden zijn (201303879/1/A2);
- categorie C: de activiteiten zoals genoemd onder categorie B, waarbij vanwege relatief grote verkeersaantrekkende werking een ontsluiting op de hoofdinfrastructuur is aangewezen.

De gebiedsontsluitingswegen vormen de hoofdinfrastructuur waarlangs categorie C bedrijven kunnen worden toegestaan. Deze bedrijven kunnen direct of indirect (via een zijweg) zijn ontsloten op een gebiedsontsluitingsweg. Het is daarbij van belang dat er geen verkeershinder voor de omgeving plaatsvindt.

Deze beoordeling geldt dus alleen voor als zodanig aangewezen gebieden met functiemenging. Buiten deze gebieden worden al deze bedrijven "gewoon" beoordeeld aan de hand van de in de VNG-brochure omschreven methodiek voor milieuzonering. Bijvoorbeeld een werkplaats waar kleding van leer gemaakt wordt, dient buiten de bovengenoemde aangewezen gebieden voor functiemenging, een minimale afstand van 30 meter in een woongebied en 10 meter in een gemengd gebied, aan te houden tot milieugevoelige objecten.

Voor de duidelijkheid moet dan wel worden opgemerkt dat wat betreft de mate van overlast die een bedrijf mag veroorzaken naar gevoelige objecten (veelal genormeerd via het Activiteitenbesluit), geen verschil bestaat tussen een gebied met functiemenging en de andere woongebieden. Wel zal het bevoegde gezag in functiemengingsgebieden gemakkelijker aan mogen nemen dat een bepaalde bedrijfsfunctie uit de A-, B- of C- categorie, past binnen een beoogde bestemming, zonder dat hiervoor diverse milieuonderzoeken moeten worden opgevraagd omdat niet wordt voldaan aan een bepaalde minimale afstand.

Uiteraard geldt dit beleid niet voor alle bedrijfstypen. In een gebied met functiemenging wordt uiteraard niet beoogd om ruimte te maken voor een groot transportbedrijf of chemische fabriek, maar biedt de VNG-brochure een afwegingskader voor de soorten van bedrijvigheid waar functiemenging voor mogelijk is. Dit afwegingskader is ook toegepast bij de SvB, behorend bij dit bestemmingsplan:

- categorie A voor activiteiten in milieucategorie 1;
- categorie B voor activiteiten maximaal in categorie 1 voor wat betreft aspect gevaar; categorie 2 voor stof en geur; categorie 3.1 voor geluid met een index van maximaal 1G (goederen) en 2P (personen);
- categorie C, als categorie B, maar met een maximale index van 2G (goederen) en 3P (personen).

Bovendien geldt de functiemenging-mogelijkheid niet voor alle bedrijven in een bepaalde bedrijfscategorie. Aangesloten wordt ook hier bij de VNG-brochure, waarin voor de toelaatbaarheid van de verschillende activiteiten, de volgende randvoorwaarden worden gegeven:

1. het gaat om kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid;
2. productie en/ of laad en losactiviteiten vinden alleen in de dagperiode plaats;
3. de activiteiten, inclusief opslag, geschieden hoofdzakelijk inpandig;
4. de activiteiten uit categorie C beschikken daarnaast over een goede aansluiting op de hoofdinfrastructuur.

Deze randvoorwaarden hebben als consequentie dat bepaalde gelijksoortige typen van milieubelastende activiteiten, juist in een gebied waar functiemenging wordt nagestreefd, toch volledig anders beoordeeld moeten worden. Bijvoorbeeld een school met een schoolplein kan dan op grond van de derde voorwaarde niet worden gezien als een type B activiteit. Milieuzonering blijft hier dus aangewezen, waardoor categorie 2 van toepassing blijft. Dit terwijl een school zonder schoolplein (of een schoolplein met een aantoonbaar ondergeschikte functie) in een functiemenging-gebied juist wel moet worden gezien als type B, conform de SvB. Het gaat immers, conform de jurisprudentie dienaangaande, bij de beoordeling om datgene wat "in hoofdzaak" plaats vindt bij een milieubelastende activiteit. Met andere woorden; het gaat hier om datgene wat in hoofdzaak milieubelastend is (in casu: het schoolplein).

De acceptatie van het principe van functiemenging heeft er toe geleid dat de toepassing van de VNG-brochure in de bestemmingsplanpraktijk vanaf 2007 in plaats van het "gemotiveerd afwijken" als nieuw uitgangspunt het "gemotiveerd toepassen" heeft kozen. In de VNG-brochure (p.40) zelf wordt hierover opgemerkt: "Er kan naar keuze gebruik worden gemaakt van meerdere lijsten, voor de inpassing van activiteiten in gemengd gebied zijn de milieucategorieën A, B en C opgenomen [...]. Na vaststelling van de lijsten in het bestemmingsplan is bij afwijkingen uiteraard een zorgvuldige motivering nodig."

Gemotiveerd afwijken

De VNG-brochure is bedoeld als hulpmiddel en niet als blauwdruk. Ook wanneer functiemenging niet aan de orde is, laat jurisprudentie zien dat, van de brochure kan/moet worden afgeweken wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat, ondanks het voldoen aan de in de VNG-brochure genoemde richtafstanden, de bedrijfsvoering door nieuwe ontwikkelingen in sommige gevallen toch wordt beperkt. Of omgekeerd kan het ook aan de orde zijn dat een goed woon- en leefklimaat bij kleinere afstanden juist wel kan worden gewaarborgd. Belangrijke voorwaarde hierbij is echter wel dat aan dergelijke afwegingen een zeer gedegen nader onderzoek ten grondslag moet liggen.

Er kan dus "mits zorgvuldig gemotiveerd", ook worden afgeweken van de in de VNG-brochure genoemde richtafstanden voor functiescheiding. Hierbij dienen ook de mogelijke (toekomstige) gevolgen voor het woon- en leefmilieu, toch al direct te worden meegewogen in de belangenafweging. De Raad van State meent dat een bevoegd gezag zich reeds bij de bestemmingsplanprocedure een oordeel dient te vormen of, uitgaande van de "representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden", geen onoverkomelijke problemen zijn te verwachten. Hierdoor kan de belangenafweging dienaangaande ook niet worden doorgeschoven naar de Wabo- (milieu)vergunningverlening (o.a. ABRvS 200408416/1, Zaanstad). Bestemmingsplannen mogen immers geen bestemmingen bevatten die niet kunnen worden gerealiseerd omdat bij voorbaat al vaststaat dat niet aan de milieueisen kan worden voldaan.

Vooralsnog valt uit de jurisprudentie nog niet eenduidig af te leiden wat dan de toetsingsgrondslag van deze nadere motivatie zou moeten zijn. Waarschijnlijk is dat hiervoor het Activiteitenbesluit kan worden gebruikt. Het Activiteitenbesluit is een algemene maatregel van bestuur waarin regels zijn opgenomen die nodig zijn ter bescherming van het milieu tegen de nadelige gevolgen van bedrijfsactiviteiten, die gelden voor de overgrote meerderheid van de bedrijven in Nederland. De normen die het activiteitenbesluit bevat, hebben in principe geen 'omgekeerde werking', het bevat dus geen normen voor een 'redelijk woon- en leefklimaat' voor milieugevoelige functies. Het bestemmingsplan, dan wel een besluit tot afwijking daarvan, blijft hierdoor het middel om een woon- en leefklimaat van omwonende te beschermen (o.a. ABRvS 201302600/1/A1, Lingewaard).

Toch kent de bestuursrechter in de praktijk al wel degelijk een omgekeerde werking toe aan de normen van het Activiteitenbesluit. Wanneer een bedrijf, door bijvoorbeeld nieuwvestiging van een woning, niet meer aan de normen van het Activiteitenbesluit zou kunnen voldoen, wordt het bestemmingsplan geacht niet meer te voldoen aan het uitgangspunt van een goede ruimtelijke ordening. Dit vanuit de gedachte dat indien aan het Activiteitenbesluit wordt voldaan, er in beginsel sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

Of er bij vestiging van milieubelastende functies in een bestemmingsplan een redelijk woon- en leefklimaat aan milieugevoelige functies wordt geboden, wordt dus, zoals hierboven al uitgewerkt, in beginsel bepaald aan de hand van de richtafstanden, of mogelijkheid tot functiemenging, als omschreven in de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'. Ook toekomstige ontwikkelingen worden dan geacht te zijn meegewogen. Wanneer aan de VNG-richtafstand, of voorwaarde voor functiemenging, wordt voldaan, dan hoeft er dus in principe geen toets meer aan het Activiteitenbesluit, of (soms) vigerende vergunning, plaats te vinden. Uiteraard geldt hiervoor wel de uitzondering dat, wanneer (onderbouwd) aannemelijk wordt gemaakt dat de criteria van de VNG-brochure in het concrete geval niet volstaan, nader onderzoek noodzakelijk is.

Wanneer de richtafstand echter groter is dan in een voorliggende situatie kan worden gehaald, of wanneer niet aan de criteria voor functiemenging kan worden voldaan, is bedrijfsvestiging toch nog steeds niet helemaal uitgesloten. Dit omdat, door middel van een algemene afwijkingsbevoegdheid, ook de mogelijkheid geboden wordt, om van de, op de VNG-brochure gebaseerde, SvB af te wijken. Deze afwijkingsbevoegdheid geldt ook voor bedrijfssoorten die niet op de lijst voorkomen en/of voor bedrijven uit een hogere milieuhindercategorie dan het bestemmingsplan toelaat. Uiteraard dient hieraan wel een zorgvuldige motivering, in de bovenstaande zin, ten grondslag te liggen.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij kwetsbare bestemmingen worden gerealiseerd, dient ook rekening te worden gehouden met de milieuzones rondom de bedrijven. Ook hier geldt dat bij inachtneming van de VNG-criteria in principe geen nader onderzoek noodzakelijk is. Maar net zoals bedrijven soms kunnen worden gerealiseerd op kortere afstanden dan volgens de VNG-richtlijnafstanden wenselijk is, kunnen omgekeerd ook woningen op geringere afstanden dan de richtafstanden toelaatbaar zijn, wanneer het betreffende bedrijf enerzijds geen uitbreidingsmogelijkheden meer heeft (wanneer er dus aannemelijk wordt gemaakt dat wordt uitgegaan van de "representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden") en er anderzijds sprake is van een "goed woon- en leefklimaat" ter plaatse van de geprojecteerde nieuwbouw.

Of deze situatie zich inderdaad voordoet, kan worden beoordeeld aan de hand van het aanvullend toetsingskader, zoals opgenomen in bijlage 5 van de VNG-brochure. De jurisprudentie laat hierbij echter zien dat aan de normstelling van het Activiteitenbesluit de plaats toekomt die de VNG-brochure reserveert voor haar eigen normstelling in het "Toetsingskader voor ontheffingen en planherzieningen". De gemeente Nijmegen zoekt dan ook bij de toepassing van dit VNG-toetsingskader aansluiting bij de jurisprudentie.

De verbijzonderde Staat van Bedrijvigheid

De keuze voor de bovenstaande wijze van milieuzonering betekent tevens dat, anders dan in voorgaande bestemmingsplannen van de gemeente Nijmegen, ook detailhandel, dienstverlening, kantoren, sport, maatschappelijke, culturele en recreatieve functies zijn onderworpen aan de VNG-methodiek. Het doel hiervan is om duidelijkheid en rechtszekerheid ten aanzien van deze functies, met een vaak grote maatschappelijke impact, te verschaffen. De SvB is dan ook gemodelleerd in deze zin.

De SvB van dit bestemmingsplan wijkt dan ook op enkele onderdelen af van de bedrijvenlijst van bijlage 1 van de VNG-publicatie. Allereerst valt qua vormgeving op dat, anders dan in de VNG-brochure (bijlage 1 van de VNG-brochure volgt de SBI-indeling), de indeling van de methodiek van de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2012 (SVBP2012), is aangehouden. Hierbinnen werden vervolgens de verschillende functies en hoofdgroepen van de VNG-brochure (inclusief code) ingebracht. Tevens is aangegeven of de betreffende categorie in aanmerking komt voor functiemenging en zo ja, welk type (A, B of C) van toepassing is.

Bijlage I van de VNG-brochure kan worden gezien als een samenvatting en tevens uitwerking van de door het Centraal bureau voor de statistiek (CBS) uitgewerkte "Index per klasse bij de SBI 2008" (het bestand: sbi2008versie2012indexperklasse.xls; verder: "de CBS-lijst"). Voor zover niet geheel duidelijk is of een concreet bedrijf te plaatsen is in een bepaalde bedrijfscategorie van SvB, is er in dit bestemmingsplan voor gekozen om de (veel gedetailleerder) indeling uit de CBS-lijst uit 2012 bepalend te laten zijn. Om hierover echter onduidelijkheid te voorkomen, is dan ook bij ieder met name genoemd bedrijf de meer gedetailleerdere SBI-code van de CBS-lijst opgenomen, terwijl bij de omschrijving toch is aangesloten bij de Bijlage I van de VNG-brochure, waardoor de betreffende categorie-indeling van het specifieke bedrijf toch duidelijk te herleiden is.

Daarnaast zijn er enkele inhoudelijke wijzigingen, die in het onderstaande puntsgewijs zullen worden toegelicht:

- in de lijn van het gestelde in de casus ABRvS 200004956/1 (Amsterdam) en de aanbevelingen dienaangaande in de VNG-brochure, zijn, gelet op de karakteristieken van het plangebied, in de SvB alleen bedrijven ondergebracht tot en met milieucategorie 3.1;
- gelet op het karakter van de omgeving zijn agrarische bedrijven, evenals dienstverlenende bedrijven in deze sector, niet opgenomen in de SvB. In aansluiting met de SVBP2012 hebben kantoren een eigen hoofdcategorie (sub D) gekregen, waarbinnen de diverse kantoor-aanduidingen in de VNG-brochure zijn ondergebracht. Het betreft hier kantoren zonder overwegende baliefunctie, waarvan de grootte in principe dus bepalend is voor de te verwachten milieuhinder. Kantoren met (overwegende) baliefunctie zijn gerangschikt onder de categorie dienstverlening;
- ten opzichte van de VNG-publicatie is gekozen voor een afwijkende beoordeling van de hinderaspecten die samen hangen met autohandel- en reparatiebedrijven, benzinestations en aanverwante bedrijven. Gebleken is dat de overlast ten aanzien van "reparaties waarbij de garagedeuren niet zijn gesloten" of "buitenreparaties" in de woonbebouwing vooral 's zomers tot grote problemen kan leiden. Dit terwijl de opslag van brandstoffen en olieachtige producten op zichzelf voor ongewenste risico's zorgen, waardoor wij van mening zijn dat nieuw vestiging in woongebieden in principe niet gewenst is. Daarnaast zijn het naar onze mening niet alleen de bedrijfsprocessen zelf die in dit verband als risicovol moeten worden beoordeeld, maar ook de frequente verkeersbewegingen van en naar dit soort bedrijven, ook met motorvoertuigen die niet optimaal functioneren (en daarom voor onderhoudsbeurten of ter reparatie worden aangeboden). De bedrijfstypen met SBI-2008 codes 45 en 473 zijn dan ook niet opgenomen in de SvB voor dit gebied;
- vergelijkbare overwegingen hebben bij bedrijfstypen die in de VNG-brochure zijn gerangschikt onder SBI-2008 code 4752 (bouwmarkten, tuincentra en hypermarkten), SBI-code 82992 (veilingen voor huisraad, kunst e.d.) en SBI-code 47.1 (supermarkten, warenhuizen) waar een potentieel aanzienlijke verkeersaantrekkende werking vanuit gaat

(als bedoeld in categorie 2P, blz 83 van de VNG-brochure), er voor gezorgd dat deze niet zijn opgenomen, dan wel zijn uitgezonderd in de SvB;
- in relatie tot de systematiek die bij dit bestemmingsplan ten aanzien van de categorie-indeling wordt gehanteerd, kon echter niet worden volstaan met het simpelweg niet benoemen van de bovenbedoelde detailhandel, die als categorie 2 hinderlijk wordt beschouwd in de VNG-brochure. Dit omdat dit type bedrijven dan via de restcategorie 47: "Detailhandel voor zover n.e.g." toch positief bestemd zou worden. Dit is opgelost door te verwijzen naar categorie 47.5/47.7 Winkels in overige (huishoudelijke) artikelen, excl. bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten (cat.2), waarmee deze uitzondering expliciet is gemaakt. Ook supermarkten en warenhuizen, beide met een verkeersbelasting 2P, zijn uitgezonderd door te verwijzen de SBI-categorieën 47.11 en 47.19.2, waarbij deze vormen van detailhandel expliciet zijn uitgezonderd.

Op basis van de hiermee opgedane ervaringen is de methodiek van de "Staat van horeca-activiteiten (model Nijmegen)" gehandhaafd. Deze horeca-activiteiten zijn nu weliswaar ook ondergebracht in de SvB, maar er worden nog steeds in de in de volgende drie categorieën onderscheiden:

Categorie 1: lichte horeca

Dit betreft bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds geopend zijn en slechts in beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken. Hierbij gaat het vooral over (kleinschalige): restaurants, cafetaria's, ijssalons, koffiebars en dergelijke. Bedrijven van deze categorie met openingstijden uitsluitend in de dagperiode zijn geplaatst in categorie A. Bedrijven met avondopenstelling zijn ondergebracht in categorie B. Dit komt overeen met categorie 1 en 2 bij milieuzonering.

Categorie 2: middelzware horeca

Onder categorie 2 vallen de volgende bedrijven:

- bedrijven die grotere hinder kunnen veroorzaken voor omwonenden door de ruime openingstijden (ook 's nachts). Hierbij kan worden gedacht aan café's en bars zonder al te zware muziekbelasting, taveernes, cocktailbars, etc. Deze bedrijven zijn over het algemeen passend binnen weinig gevoelige gebieden, zoals centrumgebieden met primair een functie voor detailhandel en voorzieningen. Het zijn bedrijven die passen binnen type B, of categorie 3.1 bij functiescheiding;
- bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking: grotere restaurants, grotere hotels e.d. maar ook restaurants met een potentieel zeer hinderlijke haal- en brengservice. Deze bedrijven zijn vooral toelaatbaar langs de hoofdinfrastructuur. Dit zijn bij uitstek de categorie C bedrijven.

Categorie 3: zware horeca

Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts zijn geopend en tevens een groot aantal bezoekers (verkeer) aantrekken, hetgeen grote hinder voor de omgeving met zich mee kan brengen, zoals: dancings, discotheken en partycentra.

Gelet op het aantal incidenten wat bij dit type bedrijven heeft plaatsgevonden de afgelopen jaren, blijkt aan de aanwezigheid van dergelijke bedrijven ook meer risico's verbonden dan tot uiting komt in de VNG-brochure. Deze bedrijven zijn naar onze mening dan ook alleen toelaatbaar in specifiek voor dergelijke bedrijven aangewezen gebieden. Bovendien wordt bij

dit soort bedrijven zeker niet voldaan aan de randvoorwaarden voor bedrijven die aan de methodiek voor functiemenging gesteld zijn. Deze bedrijven zijn dan ook niet opgenomen in de hierboven uitgewerkte methodiek voor functiemenging (A,B en C-typering).

Bijlage 2 Staat van bedrijvigheid

Staat van bedrijvigheid

SBI-2008	OMSCHRIJVING		AFSTANDEN IN METERS						INDICES			
-		FUNCTIEMENGING	GEUR	STOF	GELUID	GEVAAR	GROOTSTE AFSTAND	CATEGORIE	VERKEER	VISUEEL	BODEM	LUCHT
A	**Bedrijven**											
10, 11	VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN											
10.1	Slachterijen en vleesverwerking:											
10.13	- vleeswaren en conservenfabrieken: p.o. <= 1000 m²		50	0	50 C	30	50	3.1	1 G	1		
10.13	- vleeswaren en conservenfabrieken: p.o. <= 200 m²		30	0	50	10	50	3.1	1 G	1		
10.20	Visverwerkingsbedrijven:											
10.20	- verwerken (excl. Drogen, conserveren of roken): p.o. <= 300 m²		50	10	30	10	50	3.1	1 G	1		
10.31	Aardappelprodukten fabrieken:											
10.31	- vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m²		50	10	50	50 R	50	3.1	1 G	1		
10.5	Vervaardiging van zuivelproducten											
10.52	- consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m²	B	10	0	30	0	30	2	1 G	1		
10.71	Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:											
10.71	- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens	B	30	10	30 C	10	30	2	1 G	1		
10.82.2	- vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m²	B	30	10	30	10	30	2	1 G	1		
10.82.2	- suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m²	B	30	10	30	10	30	2	1 G	1		
10.85	- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m²		50	0	50	10	50	3.1	2 G	1		
11.02 t/m 11.04	Vervaardiging van wijn, cider e.d.	B	10	0	30 C	0	30	2	1 G	1		
13.30	Textielveredelingsbedrijven		50	0	50	10	50	3.1	2 G	2	B	
13.9, excl. 13.93	Vervaardiging van overige textielwaren, excl. Vloerkleden en tapijt	B	10	0	50	10	50	3.1	1 G	1		
14.1 14.3	Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)	C	10	10	30	10	30	2	2 G	2		
14.11	Vervaardiging kleding van leer	B	30	0	50	0	50	3.1	1 G	1		
14.2, 15.1	Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont		50	10	10	10	50	3.1	1 G	1	B	L
15.1	Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)		50	10	30	10	50	3.1 D	2 G	2		
15.2	Schoenenfabrieken		50	10	50	10	50	3.1	2 G	1		
16.10.2	Houtconserveringsbedrijven:											
16.10.2	- met zoutoplossingen	C	10	30	50	10	50	3.1	2 G	1	B	
16.2	Timmerwerkfabrieken, vervaardiging artikelen van hout, p.o. < 200 m2	B	0	30	50	0	50	3.1	1 G	1		
16.29	Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken	B	10	10	30	0	30	2	1 G	1		
17.12	Papier- en kartonfabrieken:											
17.12	- p.c. < 3 t/u		50	30	50 C	30 R	50	3.1	1 G	2		
18	Drukkerijen, reproductie van opgenomen media											

Staat van bedrijvigheid

18.12.9	Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen	B	10	0	30	0		30	2		1 P	1	B	
18.13	Grafische reproduktie en zetten	C	30	0	10	10		30	2		2 G	1	B	
18.14	Grafische afwerking	B	0	0	10	0		10	1		1 G	1		
18.14	Binderijen	C	30	0	30	0		30	2		2 G	1		
18.14	Overige grafische aktiviteiten	C	30	0	30	10		30	2	D	2 G	1	B	
18.2	Reproduktiebedrijven opgenomen media	B	0	0	10	0		10	1		1 G	1		
20.59	Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken		50	10	50	50	R	50	3.1		3 G	2	B	
21.20	Farmaceutische produktenfabrieken:													
21.20	- formulering en afvullen geneesmiddelen		50	10	50	50	R	50	3.1		2 G	1	B	L
21.20	- verbandmiddelenfabrieken	C	10	10	30	10		30	2		2 G	1		
22.11	Loopvlakvernieuwingsbedrijven:													
22.11	- vloeropp. < 100 m2		50	10	30	30		50	3.1		1 G	1		
22.2	Kunststofverwerkende bedrijven:													
22.22; 22.23	- productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen		50	30	50	30		50	3.1		2 G	1		
23.12 23.19	Glasbewerkingsbedrijven	B	10	30	50	10		50	3.1		1 G	1		
23.2, 23.3 23.4	Aardewerkfabrieken:													
23.2, 23.3 23.5	- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW	B	10	10	30	10		30	2		1 G	1		L
23.7	Natuursteenbewerkingsbedrijven:													
23.7	- zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m²	B	10	30	50	0		50	3.1		1 G	1		
23.91	Slijp- en polijstmiddelen fabrieken	B	10	30	50	10		50	3.1	D	1 G	2		
25.1, 33.1	Constructiewerkplaatsen													
25.1, 33.1	- gesloten gebouw, p.o. < 200 m2	B	30	30	50	10		50	3.1		1 G	1		
25.5, 33.1	Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2	B	30	30	50	10		50	3.1	D	1 G	2	B	
25.61, 33.11	Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:													
25.62, 33.11	Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2	B	10	30	50	10		50	3.1	D	1 G	2	B	
25.9, 33.1	Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2	B	30	30	50	10		50	3.1		1 G	2	B	
26, 28, 33	Kantoormachines- en computer reparatiebedrijven	B	30	10	30	10		30	2		1 G	1		
26.1, 26.3, 26.4, 33.1	Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie		30	0	50	30		50	3.1	D	2 G	1	B	
26	Vervaardiging van audio, video- en telecom-apparatuur ed incl. reparatie		30		50	30		50	3,1		2 G	1	B	
26.12	Fabrieken voor gedrukte bedrading		50	10	50	30		50	3.1		1 G	2	B	
26, 32, 33	Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie	B	30	0	30	0		30	2		1 G	1		
30.1, 33.15	Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:													
30.1, 33.15	- houten schepen	C	30	30	50	10		50	3.1		2 G	1	B	
95.24	Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2	A	0	10	10	0		10	1		1 P	1		
32.1	Fabricage van munten, sieraden e.d.	B	30	10	10	10		30	2		1 G	1	B	
32.2	Muziekinstrumentenfabrieken	C	30	10	30	10		30	2		2 G	2		
32.3	Sportartikelenfabrieken		30	10	50	30		50	3.1		2 G	2		
32.4	Speelgoedartikelenfabrieken		30	10	50	30		50	3.1		2 G	2		

Staat van bedrijvigheid

32.99.1	Sociale werkvoorziening	B	0	30	30		0	30	2		1 P	1		
32.99.9	Vervaardiging van overige goederen n.e.g.		30	10	50		30	50	3.1	D	2 G	2		
35.13	Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:													
35.13	- < 10 MVA	B	0	0	30	C	10	30	2		1 P	1	B	
35.13	- 10 - 100 MVA		0	0	50	C	30	50	3.1		1 P	1	B	
35.13	Gasdistributiebedrijven:													
35.13	- gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A		0	0	10	C	10	10			1 P	1		
35.13	- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C		0	0	30	C	10	30	2		1 P	1		
35.13	- gasontvang- en -verdeelstations, cat. D		0	0	50	C	50	R 50	3.1		1 P	1		
35.12	Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:													
35.12	- blokverwarming	B	10	0	30	C	10	30	2		1 P	1		
36.00	Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:													
36.00	- bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling		10	0	50	C	30	50	3.1		1 G	2		
36.00	Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:													
36.00	- < 1 MW	B	0	0	30	C	10	30	2		1 P	1		
38.11	Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.		50	30	50		10	50	3.1		2 G	1		
38.12	Gemeentewerven (afval-inzameldepots)		30	30	50		30	R 50	3.1		2 G	1	B	
41, 42, 43	- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m²	C	10	30	50		10	50	3.1		2 G	1	B	
41, 42, 43	Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m²	C	10	30	50		10	50	3.1		2 G	1	B	
41, 42, 43	- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m²	B	0	10	30		10	30	2		1 G	1	B	
46	GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING (geen auto's of motorfietsen)													
46.1	Handelsbemiddeling	A	0	0	10		0	10	1		1 P	1		
46.21	Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders, excl. 46.21.7 Ruwe tabak, verwerkingscapaciteit <500 ton/h		30	30	50		30	R 50	3.1		2 G	2		
46.22	Grth in bloemen en planten	C	10	10	30		0	30	2		2 G	1		
46.24	Grth in huiden, vellen en leder (incl. halffabrikaten)		50	0	30		0	50	3.1		2 G	1		
46.21.7, 46.31	Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen		30	10	30		50	R 50	3.1		2 G	1		
46.32, 46.33	Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, spijsoliën en- vetten en eieren,		10	0	30		50	R 50	3.1		2 G	1		
46.34	Grth in dranken (geen zuivel)	C	0	0	30		0	30	2		2 G	1		
46.35	Grth in tabaksprodukten en rokersbenodigheden	C	10	0	30		0	30	2		2 G	1		
46.36	Grth in suiker, chocolade en suikerwerk	C	10	10	30		0	30	2		2 G	1		
46.37	Grth in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe)	C	30	10	30		0	30	2		2 G	1		
46.38, 46.39	Grth in overige voedings- en genotmiddelen (incl. halffabrikaten)	C	10	10	30		10	30	2		2 G	1		
46.4, 46,5,46.73.3	Grth in consumentenartikelen, non-food (excl. Vuurwerk en munitie)	C	10	10	30		10	30	2		2 G	1		
4.64.99	Grth in vuurwerk en munitie:													

Staat van bedrijvigheid

46.49.9	- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton	C	10	0	30	10 V	30	2		2 G	1		
46.49.9	- consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton		10	0	30	50 V	50	3.1		2 G	1		
46.64; 46.65; 46.66	Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.	C	0	0	30	0	30	2		2 G	1		
46.69	Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel	C	0	10	50	0	50	3.1		2 G	1		
46.9	Niet-gespecialiseerde groothandel	C	0	0	30	0	30	2		2 G	1		
46.71.1	Grth in vaste brandstoffen:												
46.71.1	- klein, lokaal verzorgingsgebied		10	50	50	30	50	3.1		2 P	2		
46.73	Grth in hout en bouwmaterialen:												
46.73	- algemeen: b.o. > 2000 m²	C	0	10	50	10	50	3.1		2 G	2		
46.73	- algemeen: b.o. <= 2000 m²	B	0	10	30	10	30	2		1 G	1		
46.73.5	zand en grind:												
46.73.5	- algemeen: b.o. <= 200 m²	B	0	10	30	0	30	2		1 G	1		
46.74	Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:												
46.74	- algemeen: b.o. > 2.000 m²	C	0	0	50	10	50	3.1		2 G	2		
46.74	- algemeen: b.o. < = 2.000 m²	B	0	0	30	0	30	2		1 G	1		
46.76	Grth in overige intermediaire goederen	C	10	10	30	10	30	2		2 G	2		
47.91	Postorderbedrijven	C	0	0	50	0	50	3.1		2 G	1		
49.32	Vervoer per taxi	B	0	0	30 C	0	30	2		2 P	1		
49.4	- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m²		0	0	50 C	30	50	3.1		2 G	1		
49.5	Pomp- en compressorstations van pijpleidingen	B	0	0	30 C	10	30	2	D	1 P	1	B	
52.10.2, 52.10.9	Opslag in koelhuizen e.d.; Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.)		30	10	50 C	50 R	50	3.1	D	2 G	2		
52.10.9	Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)	B	0	0	30 C	10	30	2		2 G	1		
56.2	Cateringbedrijven	B	10	0	30 C	10	30	2		1 G	1		
58.1	Uitgeverijen (kantoren)	A	0	0	10	0	10	1		1 P	1		
61	Telecommunicatiebedrijven, excl. zendinstallaties	A	0	0	10 C	0	10	1		1 P	1		
62	Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.	A	0	0	10	0	10	1		1 P	1		
58, 63	Datacentra	B	0	0	30 C	0	30	2		1 P	1		
68	Verhuur van en handel in onroerend goed	A	0	0	10	0	10	1		1 P	1		
77.11	Verhuur en lease van personenauto's en lichte bedrijfsauto's	B	10	0	30	10	30	2		2 P	1		
77.12	Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)	C	10	0	50	10	50	3.1	D	2 G	1		
77.2	Verhuur van consumentenartikelen	C	10	10	30	10	30	2	D	2 G	2		
77.3	Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen	C	10	0	50	10	50	3.1	D	2 G	1	B	
81.22	Gespecialiseerde reiniging van gebouwen en industriële reiniging		50	10	30	30	50	3.1	D	1 P	1	B	
96.01.1	Tapijtreinigingsbedrijven		30	0	50	30	50	3.1		2 G	1		L
96.01.1	Wasserijen en strijkinrichtingen		30	0	50 C	30	50	3.1		2 G	1		
96.01.2	Chemische wasserijen en ververijen		30	0	30	30 R	30	2		2 G	1	B	L
96.01.3	Wasverzendinrichtingen	B	0	0	30	0	30	2		1 G	1		

Staat van bedrijvigheid

B	**Detailhandel**												
47	Detailhandel voor zover n.e.g.	A	0	0	10	0	10	1		1 P	1		
47.11	Winkels met algemeen assortiment, voedings- en genotmiddelen (geen supermarkten of vergelijkbare winkels met verkeersbelasting 2P)	A	0	0	10	0	10	1		1 P	1		
47.19.2	Winkels met een algemeen assortiment non-food (geen warenhuizen)	A	0	0	10	0	10	1		1 P	1		
47.22	Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken of bakken	A	10	0	10	10	10	1		1 P	1		
47.24	Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel	A	10	10	10 C	10	10	1		1 P	1		
47.5, 47.7	Winkels in overige (huishoudelijke) artikelen, excl. Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten (cat.2)	A	0	0	10	0	10	1		1 P	1		
47.78.9	Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt	B	0	0	10	10 V	10	1		1 P	1		
C	**Dienstverlening**												
53	Post en koeriers	B	0	0	30 C	0	30	2		2 P	1		
64, 65, 66	FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN	A	0	0	10 C	0	10	1		1 P	1		
72.1	Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk		30	10	30	30 R	30	2		1 P	1		
72.2	Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek	A	0	0	10	0	10	1		1 P	1		
74.20.3	Ontwikkelcentrales (foto en film)	C	10	0	30 C	10	30	2		2 G	1	B	
79.1	Reisbemiddeling en reisorganisatie	A	0	0	10	0	10	1		1 P	1		
63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82	Overige zakelijke dienstverlening: kantoren met overwegende baliefunctie	B	0	0	10	0	10	1	D	2 P	1		
95.2	Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)	A	0	0	10	10	10	1		1 P	1		
96.01.3	Wasserettes, wassalons	A	0	0	10	0	10	1		1 P	1		
96.02	Haar- en schoonheidsverzorging	A	0	0	10	0	10	1		1 P	1		
96.09	Overige dienstverlening (rest)	A	0	0	10 C	0	10	1	D	1 P	1		
D	**Kantoor**												
63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82	Kantoor zonder overwegende baliefunctie p.o. <500 m2	A	0	0	10	0	10	1		1 P	1		
63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82	Kantoor zonder overwegende baliefunctie, p.o. >500 en <1000m2	B	0	0	10	0	10	1		2 P	1		
63, 69tm71, 73, 74, 77, 78, 80tm82	Kantoor zonder overwegende baliefunctie, p.o. >1000m2	C	0	0	30	0	30	2		3 P	1		
E	**Maatschappelijke functies**												
47.73; 47.74	Apotheken; Winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen	A	0	0	0	10	10	1		1 P	1		
84	Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen	B	0	0	10	0	10	1		2 P	1		
84.25	Brandweerkazernes		0	0	50 C	0	50	3.1		1 G	1		
85.2; 85.31	Primair en speciaal onderwijs; Algemeen vormend voortgezet onderwijs	B	0	0	30	0	30	2		1 P	1		
85.32; 85.4; 85.5	Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs	B	10	0	30	10	30	2	D	2 P	1		
86.1	Ziekenhuizen	C	10	0	30 C	10	30	2		3 P	2		

Staat van bedrijvigheid

86.21; 86.22; 86.23	Artsenpraktijken, klinieken en dagbehandelcentra	B	0	0	10	0	10	1		2 P	1		
86.91, 86.92.3	Praktijken van verloskundigen en paramedici; preventieve gezondheidszorg	A	0	0	10	0	10	1		1 P	1		
87.1	Verpleeghuizen	B	10	0	30 C	0	30	2		1 P	1		
88.91	Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk	B	0	0	30	0	30	2		2 P	1		
91.01; 91.02	Culturele uitleencentra en openbare archieven; Musea, kunstgalerieën en -expositieruimten	B	0	0	10	0	10	1		2 P	1		
94.1; 94.2	Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties; Werknemersorganisaties	A	0	0	10	0	10	1		1 P	1		
94.91	Levensbeschouwelijke organisaties	B	0	0	30	0	30	2		2 P	1		
94.99.1	Gezelligheidsverenigingen	B	0	0	30 C	0	30	2	D	2 P	1		
96.03	Uitvaartverzorging, mortuaria en begraafplaatsen, excl. crematoria	B	0	0	10	0	10	1		2 P	1		
F	**Cultuur en ontspanning**												
59; 60	productie films, geluidopnamen, radio en TV	C	0	0	30 C	10	30	2		2 G	1		
59.14	Bioscopen	C	0	0	30 C	0	30	2		3 P	1		
85.52	Cultureel onderwijs	B	0	0	30	0	30	2		2 P	1		
85.52.1	Dansscholen	B	0	0	30 C	0	30	2		2 P	1		
90.04	Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen	C	0	0	30 C	0	30	2		3 P	1		
91.01; 91.02	Musea, ateliers, e.d.	B	0	0	10	0	10	1		2 P	1		
91.04.1	Kinderboerderijen	B	30	10	30 C	0	30	2		1 P	1		
92.00.9	Exploitatie van amusements- en speelautomaten	B	0	0	30 C	0	30	2		1 P	1		
96.04	Sauna's, solaria, baden e.d.	B	10	0	30 C	0	30	2		1 P	1		
G	**Sport**												
93.11.1	Zwembaden:												
93.11.1	- overdekt	C	10	0	50 C	10	50	3.1		3 P	1		
93.11.2	Sporthallen, excl. Ijshallen - en banen	C	0	0	50 C	0	50	3.1		2 P	1		
93.11.9	Overige sportaccomodaties:												
93.11.9	skelter- en kartbanen, in een hal	B	10	0	50	10	50	3.1		2 P	1		
93.11.9	kunstskibanen		0	0	30 C	50 R	50	3.1		2 P	2		
93.11.9	Golfbanen	B	0	0	10	0	10	1		2 P	1		
93.12.1; 93.12.2	Veldsportcomplex (met verlichting)	B	0	0	50 C	0	50	3.1		2 P	2		
93.12.4	Tennisbanen (met verlichting)	B	0	0	50 C	0	50	3.1		2 P	2		
93.12.5	Paardensport en maneges		50	30	30	0	50	3.1		2 P	1		
93.12.9	Schietinrichtingen:												
93.12.9	- buitenbanen met voorzieningen: boogbanen		0	0	30	30	30	2		1 P	1		
93.12.9	- binnenbanen: boogbanen	A	0	0	10 C	10	10	1		1 P	1		
93.13	Fitnesscentra	B	10	0	30 C	0	30	2		1 P	1		
93.14.4	Bowlen, kegelen, biljarten e.d.	B	0	0	30 C	0	30	2		2 P	1		
I	**Horeca**												
55.10	Hotels e.d.	B	10	0	10	10	10	1		2 P	1		
56.1	Lichte Horeca maaltijdenverstrekking												
56.1	alleen dagopenstelling: automatiek, broodjeszaak, cafetaria, croissanterie, luchroom, ijssalon, snackbar e.d. (zonder bezorg- of brengservice)	A	10	0	10 C	10	10	1		1 P	1		

Staat van bedrijvigheid

56.1	tevens avondopenstelling: bistro, brasserie, grillroom, restaurant zonder bezorg- en of afhaalservice	B	10	0	30	C	10	30	2		2 P	1		
56.3	Lichte horeca drankenverstrekking													
56.3	alleen dagopenstelling: tearoom, koffiebar e.d.	A	10	0	10	C	10	10	1		1 P	1		
56.3	tevens avondopenstelling: huiskamercafe, schaakcafe, bar, ed	B	10	0	30	C	10	30	2		2 P	1		
56.1	Middelzware horeca, maaltijdenverstrekking													
56.1	Restaurant met afhaal- en brengservice (o.a. grillroom, pizzeria, chinees, shoarma)	C	0	0	30	C	10	30	2		3 P	1		
56.3	Middelzware horeca, drankenverstrekking													
56.3	Grand café's, Bierhuizen, Irish pubs, tavernes, cocktailbars, nachtclub's, etc.	B	0	0	50	C	10	50	3.1		2 P	1		
56.3	zalenverhuur zonder regulier gebruik tbv feesten of evenementen	B	0	0	50	C	10	50	3.1		2 P	1		
56.1; 56.3	bedrijven in SBI- categorie 561 of 563 met een vloeroppervlake van meer dan 250 m2	C	0	0	50	C	10	50	3.1		3 P	1		
56.3	Zware horeca													
56.3	Feestcafé's, podiumcafé's, muziekcafé's		0	0	50	C	30	50	3.1	D	3 P	1		
56.3	Discotheken,Partycentra, zalenverhuur met regulier gebruik tbv feesten of evenementen e.d.		0	0	50	C	30	50	3.1	D	3 P	1		

Bijlage 3 Geluiduitstraling

Nieuwbouw appartementen ‘Fier’ te Nijmegen

Geluiduitstraling

Documentnummer: 7054.21
In opdracht van MWPO FIER B.V.
4 oktober 2023

moBius consult

BOUWFYSICA ~ AKOESTIEK ~ BRANDVEILIGHEID ~ DUURZAAM BOUWEN ~ INSTALLATIETECHNIEK ~ ONDERZOEK

Vestiging Driebergen
Patrimoniumstraat 1
3971 MR Driebergen
T 0343 51 28 86

Vestiging Delft
Mijnbouwstraat 110
2628 RX Delft
T 015 215 96 00

mail@moBiusconsult.nl · www.moBiusconsult.nl

moBius consult bv / KvK Utrecht 30109543

Lid Koninklijke NLingenieurs

ISO 9001

Inhoud

1 Inleiding **3**

2 Uitgangspunten **4**
2.1 Algemeen 4

3 Toetsingskader **5**
3.1 Activiteitenbesluit 5
3.2 Stemgeluid terrassen 6

4 Representatieve bedrijfssituatie **7**
4.1 Algemeen 7
4.2 Installaties en laden en lossen 7
4.3 Stemgeluiden 9

5 Berekeningen **10**
5.1 Methode 10
5.2 Resultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ 12
5.3 Piekgeluiden L_{Amax} 13
5.4 Stemgeluiden terrassen 14

6 Conclusie **17**

Bijlagen

Bijlage 1: Situatietekening (p 18)
Bijlage 2: Invoergegevens model (p 21)
Bijlage 3: Installaties en vrachtwagens: Rekenresultaten (p 36)
Bijlage 4: Stemgeluid terrassen: Rekenresultaten (p 333)

1 Inleiding


In opdracht van MWPO Fier is *moBius consult* als adviseur akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid betrokken bij de nieuwbouw van het project 'Fier' in Nijmegen. Het project betreft de herontwikkeling van het gebied Molenpoort en bestaat in hoofdlijnen uit 5 blokken (A t/m F). Op de eerste bouwlaag (maaiveldniveau) van blok A is een supermarkt en fietsenberging geprojecteerd. De projectlocatie is aangegeven in figuren 1a en 1b. De ligging van de verschillende blokken is aangegeven in figuur 2.


Ten behoeve van het bestemmingsplan dat realisatie van het project mogelijk moet maken, wordt in dit rapport ingegaan op de geluiduitstraling t.g.v. activiteiten die binnen het project plaatst vinden en installaties die in het project worden gerealiseerd. Voor toetsing aan de normen zijn de gevels van woningen van het project zelf maatgevend t.o.v. de bestaande woningen die zich rondom het project bevinden.

In hoofdlijnen bestaat uit onderzoek uit de volgende twee delen:

- Onderzoek naar geluiduitstraling van de klimaatinstallaties van de woningen en de supermarkt en naar de geluiduitstraling van het laden en lossen van de supermarkt. Deze onderdelen vallen binnen het toetsingskader van het Activiteitenbesluit.
- Onderzoek naar de stemgeluiden van de vier terrassen van de (dag)horeca. Deze stemgeluiden vallen buiten het toetsingskader van het Activiteitenbesluit. Onderzoek in het kader van een goede ruimtelijke ordening is echter wel noodzakelijk. Bij onderzoek naar de stemgeluiden is aansluiting is gezocht bij de VNG publicatie "Bedrijven en milieuzonering".


Figuur 1a en figuur 1b: projectlocatie

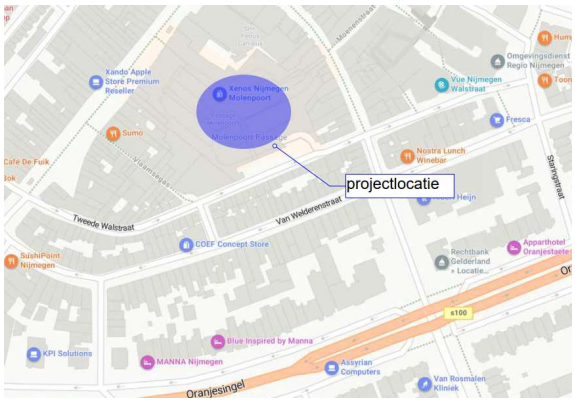

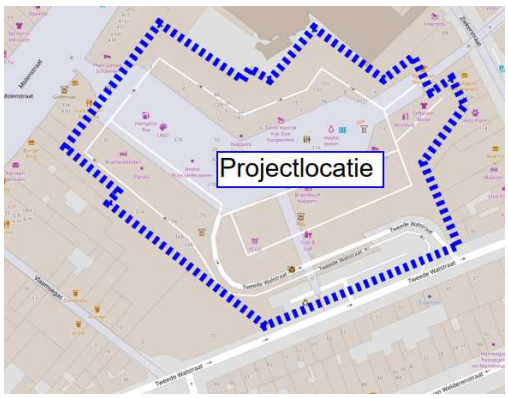

Onderliggende rapportage betreft een aanpassing van onze rapportage met het kenmerk 7054.19, d.d. 30 juni 2023. De aanpassing komt voort uit gewijzigde uitgangspunten voor de terrassen.

Figuur 2: ligging blokken

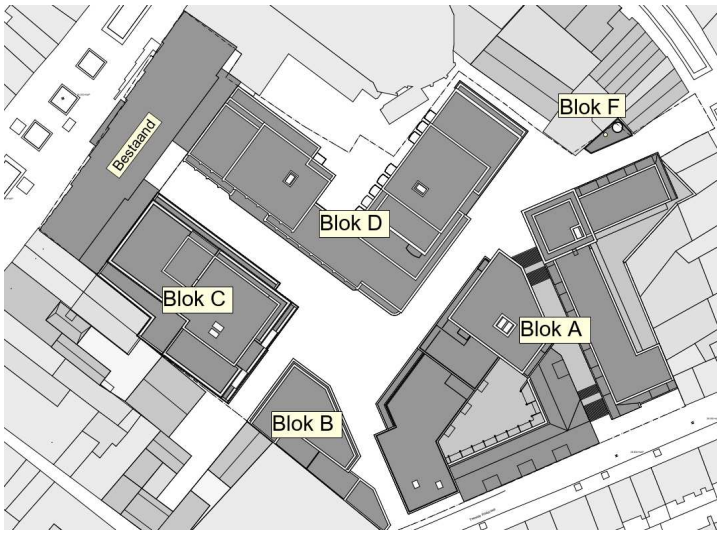

2 Uitgangspunten

2.1 Algemeen

Dit onderzoek is gebaseerd op de volgende gegevens en documenten:

- De bouwkundige tekeningen van HOUBEN / VAN MIERLO met projectnummer NMG006, d.d. 3 mei 2023. Voor de inpassing van het project in de omgeving in gebruik gemaakt van een situatietekening van HOUBEN / VAN MIERLO, d.d. 19 september 2023.
- Afstemming met de gemeente Nijmegen over de uitgangspunten in het akoestisch onderzoek, d.d. 25 september 2023.
- De verbeelding van het bestemmingsplan van RHO adviseurs met projectnummer 20211768, d.d. 11 september 2023. Op deze kaart zijn de posities van de terrassen aangegeven.
- Het Activiteitenbesluit en de bij de berekeningen van toepassing zijnde normen.
- De VNG publicatie "Bedrijven en milieuzonering".
- Technische gegevens van het installaties, per mail aangeleverd en besproken tijdens de vergadering van 15 juni 2023.
- Er is geen sprake van muziekgeluid.

Voor het opstellen van het rekenmodel is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- De basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) van het kadaster.
- Kaartmateriaal van OpenStreetMap.
- Voor de modellering van de hoogte-informatie van de omgeving is gebruik gemaakt van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

3 Toetsingskader

3.1 Activiteitenbesluit

In artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit zijn normen omschreven waarin inrichtingen moeten voldoen. Samengevat luiden deze geluidvoorschriften als volgt.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten, mag op de gevels van de omliggende geluidgevoelige bestemmingen van derden, waaronder woningen, niet meer bedragen dan:
- 50 dB(A) in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur);
- 45 dB(A) in de avondperiode (19.00 – 23.00 uur);
- 40 dB(A) in de nachtperiode (23.00 – 07.00 uur).

De maximale geluidsniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten, mag op de gevels van de omliggende geluidgevoelige bestemmingen, van derden, waaronder woningen niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur);
- 65 dB(A) in de avondperiode (19.00 – 23.00 uur);
- 60 dB(A) in de nachtperiode (23.00 – 07.00 uur).

Verder geldt dat bij het bepalen van de geluidsniveaus, het volgende buiten beschouwing blijft:
- De maximale geluidsniveaus L_{Amax} zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten in de dagperiode (07.00 tot 19.00 uur).
- Het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein.

Indien er sprake is van een in- of aanpandige situatie mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten, in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en aanpandige gevoelige gebouwen, waaronder woningen niet meer bedragen dan:
- 35 dB(A) in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur);
- 30 dB(A) in de avondperiode (19.00 – 23.00 uur);
- 25 dB(A) in de nachtperiode (23.00 – 07.00 uur).

Opmerking:
Bij de toetsing of de gewenste bestemming inpasbaar is in de omgeving kan aangesloten worden bij de Handreiking Bedrijven en milieuzonering. Het beoordelingskader bij een bestemmingsplanwijziging is opgenomen in bijlage B5.3 van die publicatie. Bij de toetsing wordt onderscheid gemaakt in de gebiedstypen rustige woonwijk en gemengd gebied.

Voor het plangebied van dit project kan uitgegaan worden van gemengd gebied. Voor gemengd gebied komen de normen overeen met bovenstaande normen uit het Activiteitenbesluit. Als deze waarden worden overschreden, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting die voor het langetijdgemiddelde geluidniveau 5 dB hoger ligt (55 dB / 50 dB / 45 dB). Voor de piekniveaus is verruiming van de normen niet mogelijk. Het bevoegd gezag dient bij deze verruiming te motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie aanvaardbaar acht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

3.2 Stemgeluid terrassen

Stemgeluiden op buitenterreinen, zoals terrassen, vallen buiten het toetsingskader van het Activiteitenbesluit. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is dit aspect echter wel relevant. Voor deze toetsing in het kader van een goede ruimtelijke ordening is aansluiting gezocht bij VNG Publicatie *Bedrijven en Milieuzonering,* editie 2009.

In het project is er sprake van een viertal terrassen van de (dag)horeca op de begane grond. Boven de horeca en rondom het plein zijn woningen gelegen. Op de begane grond van de overige bouwblokken bevinden zich diverse type winkels en een supermarkt. Derhalve kan deze projectlocatie worden beschouwd als een gemengd gebied.

Voor het onderdeel geluid gaat de VNG publicatie uit van de volgende vier stappen, waarbij per stap sprake is van toename van de geluidbelasting en daarmee ook de onderzoeks- en motiveringsplicht toeneemt.

- Stap 1: Indien de richtafstand voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven. Inpassing is mogelijk. NB: voor de afstand tot gemengd gebied mag rekening gehouden worden met de vermindering van één afstandstap.
- Stap 2: Indien stap 1 niet toereikend is, dan is nader onderzoek nodig naar de geluidsbelasting. Inpassing is in een gemengd gebied mogelijk bij de volgende geluidsbelasting op de gevels woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen:
  - $L_{Ar,LT}$ ≤ 50 dB(A) etmaalwaarde;
    - 50 dB(A) in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur);
    - 45 dB(A) in de avondperiode (19.00 – 23.00 uur);
    - 40 dB(A) in de nachtperiode (23.00 – 07.00 uur).
  - $L_{A,max}$:Maximaal geluidniveau;
    - 70 dB(A) in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur);
    - 65 dB(A) in de avondperiode (19.00 – 23.00 uur);
    - 60 dB(A) in de nachtperiode (23.00 – 07.00 uur).

- Stap 3: Indien stap 2 niet toereikend is, is inpassing mogelijk bij een geluidsbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gemengd gebied van:
  - $L_{Ar,LT}$ ≤ 55 dB(A) etmaalwaarde;
    - 55 dB(A) in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur);
    - 50 dB(A) in de avondperiode (19.00 – 23.00 uur);
    - 45 dB(A) in de nachtperiode (23.00 – 07.00 uur).
  - $L_{A,max}$:Maximaal geluidniveau;
    - 70 dB(A) in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur);
    - 65 dB(A) in de avondperiode (19.00 – 23.00 uur);
    - 60 dB(A) in de nachtperiode (23.00 – 07.00 uur).

  Het bevoegd gezag dient hierbij te motiveren waarom het deze belasting in de concrete situatie mogelijk acht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidsbelasting moet worden betrokken.
- Stap 4: Indien stap 3 niet voldoende is, is inpassing doorgaans niet mogelijk. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan, dient het dit te onderzoeken, onderbouwen en motiveren waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidsbelasting moet worden betrokken.

4 Representatieve bedrijfssituatie

4.1 Algemeen

Voor het akoestische onderzoek wordt uitgegaan van de zogenaamde representatieve bedrijfssituatie (RBS). De RBS is de bedrijfssituatie die de hoogste geluidsbelasting veroorzaakt en gedurende ten minste 12 dagen per jaar voorkomt.
Hierbij hoeven de 12 dagen niet aaneengesloten te zijn. Bij de beschrijving van de RBS wordt het etmaal onderverdeeld in de volgende drie perioden:

- Dag: 07:00 – 19:00 uur
- Avond: 19:00 – 23:00 uur
- Nacht: 23:00 – 07:00 uur

Bovenstaande omschrijving is vertaald in de onderstaande representatieve bedrijfssituatie voor de akoestische modelvorming.

4.2 Installaties en laden en lossen

Vrachtwagens
Ten behoeve van het aanleveren/ophalen van goederen en het ophalen van afval, maken gebruik van de laad/los voorzieningen aan de voorzijde en de achterzijde van het gebouw.

Bij de berekeningen van de vrachtwagens is uitgegaan van de volgende punten:

- In tabel 1 zijn het aantal vrachtwagens per periode weergegeven.
- De route van de vrachtwagen is aangegeven op de in bijlage 1 bijgevoegde tekening.
- De gemiddelde snelheid van de vrachtwagens op het terrein bedraagt vooruit 10 km/uur.

- De vrachtwagens rijden vanaf de openbare weg (Tweede Walstraat) achteruit het laad-los dock onder het gebouw in, om na het laden/lossen voorwaarts weer uit te rijden.
- Voor het bronvermogenniveau is rekening gehouden met achteruitrijsignalering.
- Het laden of lossen gebeurt inpandig met gesloten deuren. Toetsing aan piekniveaus op de gevels van omliggende woningen, t.g.v. het laden en lossen, is daarom ook in het kader van een goede ruimtelijke ordening niet aan de orde.
- Het geluid van de achteruitrijsignalering kan als tonaal gekarakteriseerd worden. Volgens de HMRI moet een toeslag van 5 dB op het gemeten of berekende beoordelingsniveau worden toegepast als het geluid op het toetspunt duidelijk als tonaal herkenbaar is. In het onderzoek is derhalve gekozen om de toeslag voor het tonale karakter op te nemen in het bronvermogen.

Tabel 1: Samenvatting RBS mobiele bronnen

Onderdeel	Omschrijving	Aantallen			Bronvermogen L_w in dB(A)	Uitgangs-punten
		Dag (7-19 h)	Avond (19-23 h)	Nacht (23-7 h)		
Vracht-wagens supermarkt	Aankomst (route 1)	5	-	-	103*	Rijsnelheid 10 km/h
	Vertrek (route 2)				100	

*inclusief toeslag voor tonaal geluid voor de achteruitrijdsignalering

Installaties
In het project is sprake van de volgende installaties:

- De toe en afvoer van de luchtbehandelingskasten ten behoeve van de ventilatie van de supermarkt. De kast van de LBK staat binnen in de laad/los dock opgesteld. De aanzuigopening bevind zich in de gevel en de afblaas in de laad/los dock. Zowel de toe- als de afvoer dienen voorzien te worden van dempers. Omdat de afblaas zich in de laad/losplaats bevind is de geluiduitstraling via de (transport)deur verwaarloosbaar.
- Diverse toe- en afvoervoorzieningen ten behoeve van de ventilatie van de verkeersruimten in de appartementen. De ventilatorboxen staan inpandig opgesteld.
- Twee warmtepompen voor de verwarming/koeling van de supermarkt.
- Een droge koeler ten behoeve van de koelinstallaties in de supermarkt.
- Dakinstallatie ten behoeve van het collectieve warmtenet van Eteck.

De gebruikstijden van de installaties gedurende de dag-, avond- en nachtperiode zijn gegeven in tabel 2. Het exacte merk/type van de installaties is nog niet bekend. Op basis van kennis en ervaring zijn representatieve bronvermogens toegepast. De gehanteerde bronvermogens zijn taakstellend voor de productkeuze van de installateur (zie tabel 2).


Tabel 2: Samenvatting RBS installaties

INSTALLATIES		Bedrijfsduur			Bronvermogen in dB(A)
Onderdeel	**Omschrijving**	**Dag (7-19 uur)**	**Avond (19-23 uur)**	**Nacht (23-7 uur)**	
Luchtbehandelingskast supermarkt (kast inpandig)	Toevoer	100 %	75 %	25 %	61
	Afvoer (inpandig)				*inpandig*
Ventilatie verkeersruimten (kast inpandig)	Toevoer	100 %	100 %	100 %	50
	Afvoer				66
Dakinstallatie Eteck	T.b.v. warmtenet	100 %	75%	25 %	90
Warmtepomp (2x)	T.b.v. supermarkt	100 %	50 %	10 %	81
Droge koeler		100 %	100 %	100 %	63

4.3 Stemgeluiden

In het plan worden 4 zones aangewezen als buitenruimte voor de terrassen. De ligging van de terrassen zijn aangegeven in figuur 3. Het aantal zitplaatsen op de terrassen en de gebruikstijden/openingstijden van de horeca zijn door de opdrachtgever aangeleverd.

Figuur 3: Positie terrassen (dag)horeca

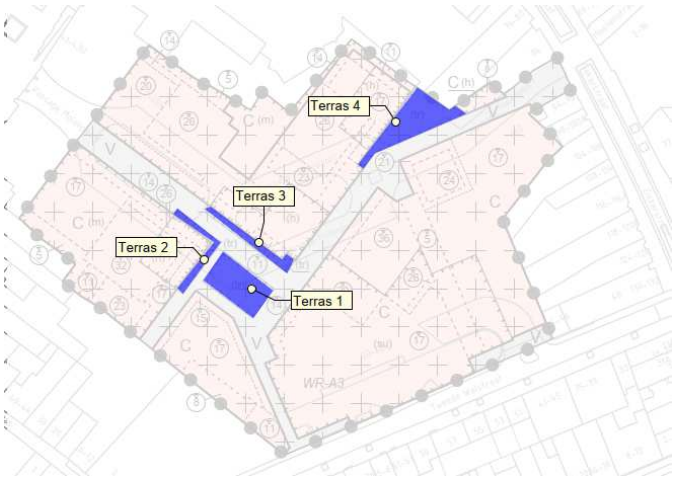

Bij de berekeningen van de stemgeluiden is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

- Voor de terrassen is uitgegaan van het gemiddelde bronvermogenniveau bronvermogen van een sprekend persoon met verheven stemgeluid van 65 dB(A) overeenkomstig de akoestische gegevens uit het artikel 'Menselijk Stemgeluid', zoals gepubliceerd in het Journaal Geluid, d.d. december 2009. Voor de piekgeluiden is rekening gehouden met een luid roepend persoon: 90 dB(A). Deze piekgeluiden zijn ingevoerd als puntbronnen.

- Bezoekers komen veelal in groepen van 2 of 4 personen waarbij er per groep één gesprek tegelijk wordt gevoerd. Derhalve is er vanuit gegaan dat 1 op de 3 bezoekers gelijktijdig aan het praten is. Dit komt overeen met een reductie van: 10*LOG(1/3) = 4,8 dB(A).
- Voor de bezetting is gerekend met 1 persoon per m^2 terras.
- Op basis van voorgaande zijn de stemgeluiden op de terrassen zijn in het rekenmodel ingevoerd als oppervlaktebron met het volgende bronvermogen per m^2: 65 dB(A) – 4,8 dB(A) = 60,2 dB(A)/m^2
- Gerekend is met een bronhoogte van 1,2 meter voor een zittend persoon.
- De terrassen worden gebruikt tussen 9 uur en 23 uur.
- Er is geen sprake van (versterkte) muziek op de terrassen.

Tabel 3: Overzicht gebruik buitenruimten

Buitenruimte	**Tijden**	**Bezetting**	**Bronvermogen L_w in dB(A)/m^2**	**Bronvermogen L_{max} in dB(A)**
Terras 1 t/m 4	Dagperiode: 9-19 uur (10 uur)	1 persoon per m^2	60,2 dB(A)	90 dB(A)
	Avondperiode 19-23 uur (4 uur)			

5 Berekeningen

5.1 Methode


De berekeningen van de geluidsniveaus bij de geluidsgevoelige bestemmingen is uitgevoerd volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI 1999). Hierbij is gebruik gemaakt van het computerprogramma GeoMilieu versie 2023.1. Van de situatie en de omgeving is een akoestisch rekenmodel opgezet, waarin alle akoestisch relevante objecten zijn opgenomen.

In het computerprogramma zijn hiervoor items ingevoerd zoals gebouwen (afschermend en reflecterend), puntbronnen (installaties), mobiele bronnen (rijroutes) en immissiepunten bij de omliggende woningen.


- De reflectie van de achterliggende gevel van de betreffende woning is niet meegenomen, zodat het invallende geluidsniveau is berekend.
- De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn berekend ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen. Er is uitgegaan van een beoordeling op 1,5 meter boven vloerniveau van de betreffende bouwlagen.
- Geluidsbronnen zijn in het model ingevoerd als puntbronnen, voor de stemgeluiden is uitgegaan van oppervlakte bronnen. Voor geluidsbronnen die een deel van een periode actief zijn, is een bedrijfsduurcorrectie toegepast.
- Waar van toepassing is een zacht bodemvlak ingevoerd. De standaard bodem is ingevoerd als hard.
- De rekennauwkeurigheid van een dergelijk model valt conform de Handleiding binnen ± 2 dB.

Alle invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 2. Een grafisch overzicht van het model (met geluidbronnen) is gegeven in figuur 4 t/m figuur 6.


Figuur 4: Model met nummering toetspunten

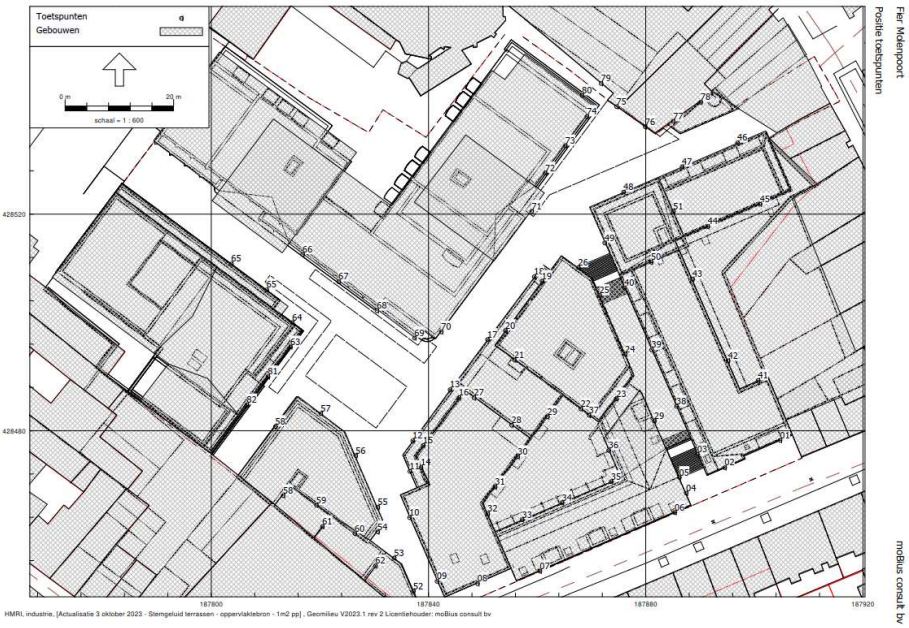

Figuur 5: Model met positie bronnen installaties en laden en lossen

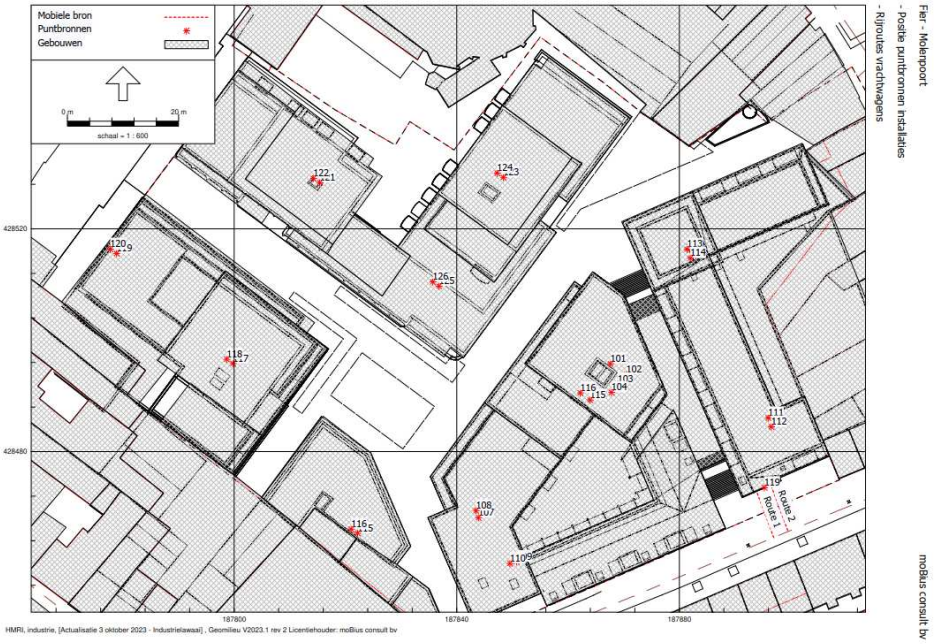

Figuur 6: Model met positie bronnen stemgeluiden

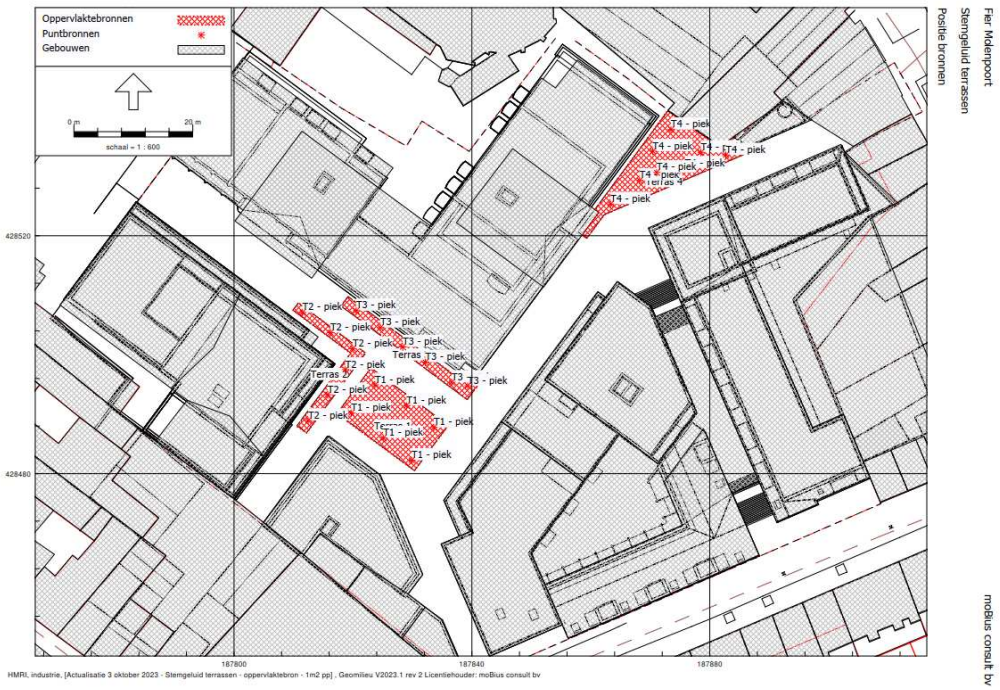

5.2 Resultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$

Op basis van de in paragraaf 4.1 opgegeven RBS (zie tabellen 1 en 2) zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus berekend. Een overzicht van de maatgevende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus is gegeven in tabel 4. Een overzicht van alle rekenresultaten is genomen in bijlage 3. De nummering van de waarneempunten is weergegeven in figuur 4.

De in tabel 4 weergegeven resultaten zijn exclusief de stemgeluiden, zie paragraaf 5.4 voor de resultaten van de stemgeluiden.

Tabel 4: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT op de maatgevende woningen

Nummer-rekenpunt	Adres	Hoogte t.o.v. maaiveld	$L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
			Dag-periode	Avond-periode	Nacht-periode
		Toestwaarden:	*50*	*45*	*40*
02	Blok 1a: Woningen boven laad-losdeur supermarkt	6,5 meter	49	45	40
		12,5 meter	43	38	33
04	Blok 1b: Woningen uitkijkend op laad-losdeur supermarkt	6,5 meter	44	39	34
		12,5 meter	43	37	33
24	Bovenste appartementen hoog-bouw blok 1a	33,5 meter	46	45	40
25		33,5 meter	45	43	39
26		33,5 meter	42	41	37

Geconcludeerd wordt dat met de in paragraaf 4.1 omschreven RBS voldaan wordt aan de normen.

Tonaal geluid installaties
Overeenkomstig de wet- en regelgeving moet in een situatie waarbij in de praktijk een duidelijk tonaal karakter is waar te nemen ter plaatse van een beoordelingspunt, een toeslag worden toegepast van 5 dB (A). Een eenduidige norm om het tonale karakter van het geluid te beoordelen is in Nederland (vooralsnog) niet aanwezig. Er is echter mogelijk dat het geluid van de drycooler, warmtepompen en soms ook van de luchtbehandelingskasten, door de omwonenden als tonaal wordt beoordeeld/ervaren. Uitgangspunt bij de berekeningen is dat er geen sprake is van tonaal geluid ten gevolge van de installaties. Hier dient bij de keuze voor de installaties door de installatieadviseur of installateur rekening mee te worden gehouden.

5.3 Piekgeluiden L_{Amax}

Bij de (dak)installaties is sprake van geluid met een continu karakter en is geen sprake van piekgeluiden.

Conform artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit zijn de eisen voor piekgeluiden niet van toepassing op laad- en losactiviteiten in de dagperiode. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het wel relevant om bij inpassing zorg te dragen voor een verantwoorde situatie. Dit wordt gedaan door het laden en lossen plaats te laten vinden binnen in het magazijn van de supermarkt, met gesloten deuren.

5.4 Stemgeluiden terrassen

Richtafstand (stap 1)
Conform de VNG publicatie vallen C*afé's en Bars* in milieucategorie A. Deze bedrijven vallen onder milieucategorie 1. De richtafstand voor geluid bedraagt hierdoor 10 meter.

Omdat direct boven de terrassen van de (dag)horeca woningen zijn gelegen wordt er niet voldaan aan de richtafstand.

Geluidsbelasting (stap 2 en 3)
Uit stap 1 volgt dat diverse woningen die zijn gelegen boven de terrassen niet buiten de gestelde richtafstand vallen. Voor deze woningen zal de geluidsbelasting op de gevels worden bepaald ten behoeve van de toetsing aan stap 2 en (eventueel) stap 3.
Voor de volledigheid is er voor gekozen om ook de overige woningen in de directe omgeving van de terrassen mee te nemen in het akoestisch onderzoek. De rekenresultaten van de overige woningen is opgenomen in de bijlage 4 van het rapport.

Een overzicht van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus is gegeven in tabel 5. Een overzicht van de rekenresultaten op de overige omliggende woningen is opgenomen in bijlage 4. De nummering van de waarneempunten is gegeven in figuur 4.

Tabel 5: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT stemgeluiden, op maatgevende toetspunten,

Waar-neempunt	Waarneempunt omschrijving	Hoogte	Geluidniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)	
			Dagperiode 7 - 19 uur	Avondperiode 19 - 23 uur
48	Uitkijkend op terras 4	6,5	53	54
57	Uitkijkend op terras 1	6,0	54	55
63	Boven terras 2	5,5	54	55
81			53	53
67	Boven terras 3	6,5	53	54
68			54	55
69			54	54
72	Boven terras 4	6,5	54	55
73			55	55
74			55	56
75			55	55
76			55	55

Voor de toetsing van de piekniveaus t.g.v. de stemgeluiden op de terrassen zijn berekeningen uitgevoerd. De resultaten van de maatgevende toetspunten zijn gegeven in tabel 6. In bijlage 4 zijn de volledige rekenresultaten van de piekniveaus opgenomen.

Tabel 6: Berekende maximale geluidniveaus $L_{A,max}$ stemgeluiden, op maatgevende toetspunten,

Waar-neempunt	Waarneempunt omschrijving	Dag- en avondperiode 7 - 23 uur	
		Hoogte	$L_{A,max}$ in dB(A)
65	Direct boven terras 2	5,5	66
81			66
67	Direct boven terras 1	6,5	64
68			64
69			64
72	Direct boven terras 2	6,5	65
73			63
74			64
75	Uitkijkend op terras 2	6,5	64
76			64

Toetsing stap 2 en 3
Uit de berekeningen blijkt dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de gevels van de geluidgevoelige bestemmingen binnen de richtafstand voor geluid, ten hoogste 55 dB(A) bedragen in de dagperiode en 56 dB(A) in de avondperiode. Hierbij wordt niet voldaan aan de eisen voor stap 2 (maximaal 50 dB(A) en 45 dB(A) in respectievelijk de dag en - avondperiode) en in de avondperiode tevens niet aan de eisen voor stap 3 (maximaal 50 dB(A)). In de dagperiode wordt bij stap 3 wel voldaan aan de eisen (maximaal 55 dB(A))

Uit de berekeningen blijkt dat de maximale geluidniveau's op de gevels van de geluidgevoelige bestemmingen binnen de richtafstand voor geluid, ten hoogste 66 dB(A) bedragen. Hiermee wordt wel voldaan aan de eisen voor stap 2 en 3 in de dagperiode (maximaal 70 dB(A)) maar niet aan de eisen en voor de avondperiode (maximaal 65 dB(A)).

Onderbouwing inpassing (stap 4)
Er wordt niet voldaan aan stap 3 uit de VNG publicatie. Inpassing is alleen mogelijk met voldoende onderbouwing en motivatie, overeenkomstig de omschrijving bij stap 4 uit de VNG-publicatie. Op basis van de volgende onderbouwing en motivatie wordt het geluid van de stemgeluiden als inpasbaar beoordeeld:

- Conform hoofdstuk 4 uit de VNG-publicatie is de (dag)horeca een categorie A bedrijf. In de publicatie wordt aangegeven dat categorie A bedrijven zodanig weinig milieubelastend zijn voor hun omgeving, dat deze in een situatie bij functiemening (gemengd gebied) aanpandig aan woningen kunnen worden uitgevoerd.

- Volgens de beoordelingsmethode van de VNG gids is het bij een stap 4 beoordeling belangrijk om rekening te houden met samenloop van verschillende geluidbronnen (cumulatie). Er kan geconcludeerd worden dat andere geluidbronnen niet leiden tot toename van geluidhinder:
  - Op de gevels woningen waar sprake is van overschrijding t.g.v. de stemgeluiden (rond de terrassen) is de geluidsbelasting van zowel de gezoneerde wegen als de gedezoneerde wegen (30 km per uur) laag. In geen geval is sprake van een verhoogde geluidsbelasting door wegverkeer. De volledige bevindingen van het onderzoek naar het wegverkeer is opgenomen in ons rapport met kenmerk 7054.18.
  - Op de gevels woningen waar sprake is van overschrijding t.g.v. de stemgeluiden (rond de terrassen) is de geluidsbelasting t.g.v. van de installaties en het laden en lossen eveneens laag.
- In lijn met het vorige punt speelt hierin ook een rol dat de stemgeluiden alleen optreden in de dag- en avondperiode. De unieke locatie die is gelegen midden in de binnenstad van Nijmegen, zal vanwege de levendige omgeving voor veel bewoners een reden zijn graag op de locatie te willen wonen. De binnenstad brengt voor de bewoners ook veel voorzieningen met zich mee. Hierdoor zal de acceptatie van geluidbronnen die horen bij een levendige binnenstad, zoals zichtbare terrassen, hoger liggen dan bij andere geluidbronnen en zal dit als minder hinderlijk worden ervaren. Verder is in de dag- en avondperiode op de locatie sprake van de nodige reuring van voorbijgangers en winkelend publiek in het openbare gebied. Het stemgeluid van de terrassen zal hier deels in opgaan.
- In de nachtperiode zijn de terrassen tevens gesloten, waardoor geen sprake is van slaapverstoring.
- Het toepassen van een (geluid) scherm rondom de terrassen is vanuit stedenbouwkundig oogpunt ongewenst.
- Het beperken van de capaciteit van de terrassen zal grote effecten hebben op de bedrijfsvoering van de horeca. Voor een afname van 3 dB in de avondperiode moeten bijvoorbeeld het aantal zitplekken op de terrassen terug worden gehalveerd.
- Het aanpassen van de gebruikstijden van de terrassen tot maximaal 2,0 uur (van 19:00 – 21:00) in de avond periode zal een (forse) beperking zijn voor de beoogde horecagelegenheid op deze locatie.
- Voor het akoestisch woon- en leefklimaat is het geluidniveau binnen in de woningen (achter de gevels) een belangrijk aspect. Hier kan in worden voorzien door bij de woningen met geluidniveaus die hoger liggen dan 53 dB(A), een dusdanige geluidwering van te realiseren, zodat het binnenniveau ten gevolge van het stemgeluid maximaal 30 dB(A) bedraagt.
- De onderzijde van de plafonds van de loggia's en balkons dienen voorzien te worden van geluidabsorberende beplating om ongewenste reflecties van het stemgeluid naar de achterliggende gevel te voorkomen.

6 Conclusie

Ten behoeve van het bestemmingsplan is door moBius consult de geluidsuitstraling onderzocht van het nieuwbouwproject "Fier" te Nijmegen. De geluiduitstraling wordt veroorzaakt door diverse (dak)installaties, voertuigbewegingen van de supermarkt t.b.v. het laden lossen en door de stemgeluiden van de onoverdekte terrassen. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Activiteitenbesluit en in het kader van een goede ruimtelijke ordening (stemgeluid). Dit is gedaan door de representatieve bedrijfssituatie te inventariseren en op basis hiervan de geluidniveaus te berekenen en te toetsen op de gevels van de omliggende woningen. Uit de berekeningen blijkt dat de gevels van de woningen van het project zelf, maatgevend zijn t.o.v. de gevels van de bestaande woningen rondom het project.

Activiteitenbesluit
Uit het onderzoek blijkt dat met de omschreven bedrijfssituatie voor zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) als het maximale geluidsniveau (L_{Amax}), voldaan wordt aan de eisen van het Activiteitenbesluit.

De gehanteerde bronvermogens en bedrijfstijden voor de installaties zijn taakstellend voor de productkeuze van de installateur. Indien de installaties op een andere positie worden geplaatst of als de bedrijfstijden afwijken, dient door middel van een akoestisch onderzoek aangetoond te worden dat er nog steeds voldaan wordt aan de gestelde eisen.

Stemgeluid terrassen
Er zijn geen wettelijke eisen van kracht voor stemgeluiden van terrassen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is onderzoek naar stemgeluiden echter wel relevant. Hierbij is aansluiting gezocht bij de VNG Publicatie *Bedrijven en Milieuzonering,* editie 2009.

Uit het onderzoek naar de stemgeluiden blijkt het volgende
- De piekniveau's van stemgeluiden voldoen in de dagperiode aan de toetswaarden.
- De langetijdgemiddelde geluidniveau's zijn bij diverse appartementen enkele dB's hoger dan de normen. Vanwege deze overschrijding is de situatie nader beschouwd en onderbouwd. Op basis daarvan wordt de situatie als inpasbaar beoordeeld.

Delft, 4 oktober 2023



ir. Reinier Scholten
ir. Arnold Hietland

Bijlage

1 Situatietekening

Getekende omgevingsbebouwing en perceelsgrenzen zijn slechts indicatief en dienen ingemeten en bepaald te worden.
Deze tekening en het ontwerpvoorstel bevat de status 'in bewerking' - hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

N

0 2 5 10 meter

Rijroute vrachtwagens van Tweede Walstraat naar inpandig Laad-los dock

27.300+NAP

28.200+NAP

28.500+NAP

28.800+NAP

29.800+NAP

30.100+NAP

Moenenstraat


Zadelstraat

Tweede Walstraat

Vlaamse Gas

IN BEWERKING

project	NMG006 Molenpoort	omschrijving	dakoverzicht		HOUBEN / VAN MIERLO
fase	voorlopig ontwerp	schaal	1:200	datum	19-09-2023

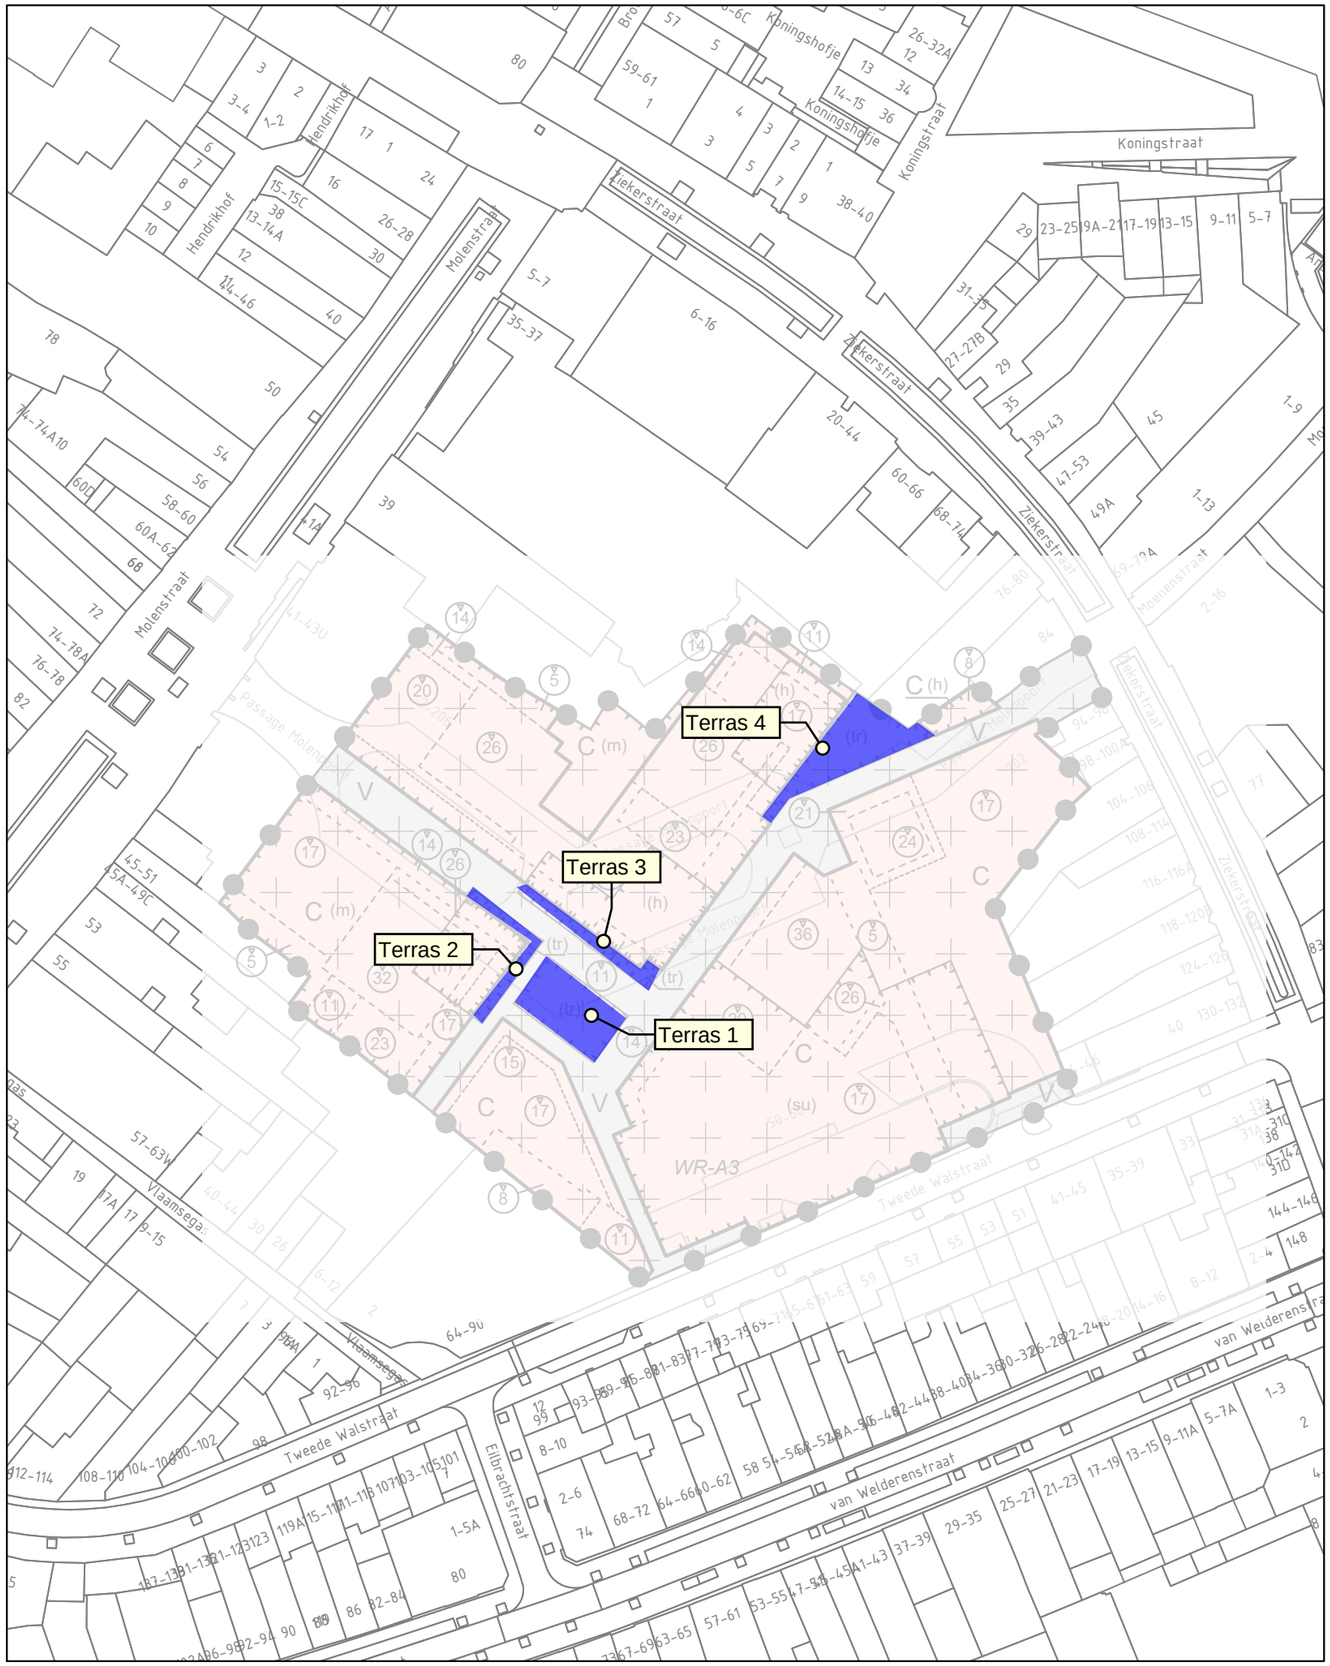

Plangebied

Plangrens

Enkelbestemmingen

C — Centrum

V — Verkeer

Dubbelbestemmingen

~~WR-A3~~ — Waarde - Archeologie 3

Functieaanduidingen

(h) — horeca

(m) — maatschappelijk

(su) — supermarkt

(tr) — terras

Bouwvlakken

bouwvlak

Maatvoeringen

17 — maximum bouwhoogte (m)

GEMEENTE NIJMEGEN

Nijmegen Centrum - Binnenstad - 16 (Molenpoortpassage)

bestemmingsplan

PROJECT	20211768		
FORMAAT	A3		
SCHAAL	1:1000	Vastgesteld	
KAART	1/1	Ontwerp	
GETEKEND	P. Fijneman	Voorontwerp	
IDN	NL.IMRO.0268.BP5016-C001	Concept	11-09-2023

RHO ADVISEURS

info@rho.nl
www.rho.nl

N

Bijlage

2 Invoergegevens model

7054 Fier Molenpoort
Invoergegevens

Model: Industrielawaai
Actualisatie 3 oktober 2023 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Min.lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	0,00	Relatief	8,82	8,82	5	--	--	34,35	--	--	10
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0,00	Relatief	8,72	8,72	5	--	--	34,40	--	--	10

7054 Fier Molenpoort
Invoergegevens

Model: Industrielawaai
Actualisatie 3 oktober 2023 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
Route 1	0,00	80,10	86,70	90,90	95,80	98,90	97,00	90,90	80,40	102,95
Route 2	0,00	77,10	83,70	87,90	92,80	95,90	94,00	87,90	77,40	99,95

Model: Industrielawaai
Actualisatie 3 oktober 2023 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Type	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)
101	Warmtepomp Eteck	36,50	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	1,25	6,02	12,0000	2,9996	2,0003	100,000	74,989	25,003
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	3,01	10,00	12,0000	2,0001	0,8000	100,000	50,003	10,000
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	3,01	10,00	12,0000	2,0001	0,8000	100,000	50,003	10,000
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	1,25	6,02	12,0000	2,9996	2,0003	100,000	74,989	25,003
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	0,00	0,00	0,00	12,0000	4,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000

7054 Fier Molenpoort
Invoergegevens

Model: Industrielawaai
Actualisatie 3 oktober 2023 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
101	--	72,10	72,20	82,20	86,10	83,80	80,50	74,80	68,70	89,98
102	--	61,10	67,20	73,20	74,60	75,30	72,50	65,30	57,20	80,49
103	--	61,10	67,20	73,20	74,60	75,30	72,50	65,30	57,20	80,49
104	--	40,10	46,10	52,10	57,10	59,10	54,10	51,10	47,10	62,96
115	--	41,80	43,50	46,60	32,60	40,90	32,20	27,00	14,10	49,98
116	--	41,80	46,30	51,30	44,80	63,60	58,00	55,50	50,80	65,59
107	--	41,80	43,50	46,60	32,60	40,90	32,20	27,00	14,10	49,98
108	--	41,80	46,30	51,30	44,80	63,60	58,00	55,50	50,80	65,59
109	--	41,80	43,50	46,60	32,60	40,90	32,20	27,00	14,10	49,98
110	--	41,80	46,30	51,30	44,80	63,60	58,00	55,50	50,80	65,59
111	--	41,80	43,50	46,60	32,60	40,90	32,20	27,00	14,10	49,98
112	--	41,80	46,30	51,30	44,80	63,60	58,00	55,50	50,80	65,59
113	--	41,80	43,50	46,60	32,60	40,90	32,20	27,00	14,10	49,98
114	--	41,80	46,30	51,30	44,80	63,60	58,00	55,50	50,80	65,59
115	--	41,80	43,50	46,60	32,60	40,90	32,20	27,00	14,10	49,98
116	--	41,80	46,30	51,30	44,80	63,60	58,00	55,50	50,80	65,59
119	--	50,80	59,40	50,90	54,30	54,00	57,70	61,00	54,90	65,79
117	--	41,80	43,50	46,60	32,60	40,90	32,20	27,00	14,10	49,98
118	--	41,80	46,30	51,30	44,80	63,60	58,00	55,50	50,80	65,59
119	--	41,80	43,50	46,60	32,60	40,90	32,20	27,00	14,10	49,98
120	--	41,80	46,30	51,30	44,80	63,60	58,00	55,50	50,80	65,59
121	--	41,80	43,50	46,60	32,60	40,90	32,20	27,00	14,10	49,98
122	--	41,80	46,30	51,30	44,80	63,60	58,00	55,50	50,80	65,59
123	--	41,80	43,50	46,60	32,60	40,90	32,20	27,00	14,10	49,98
124	--	41,80	46,30	51,30	44,80	63,60	58,00	55,50	50,80	65,59
125	--	41,80	43,50	46,60	32,60	40,90	32,20	27,00	14,10	49,98
126	--	41,80	46,30	51,30	44,80	63,60	58,00	55,50	50,80	65,59

7054 Fier Molenpoort
Invoergegevens

Model: Industrielawaai
Actualisatie 3 oktober 2023 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
02		0,00	Relatief	6,50	--	12,50	--	--	--	Ja
03		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
04		0,00	Relatief	6,50	9,50	--	--	--	--	Ja
05		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
06		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
07		0,00	Relatief	1,50	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja
08		0,00	Relatief	--	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja
09		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
10		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
11		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
12		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
13		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
14		0,00	Relatief	15,50	--	--	--	--	--	Ja
15		0,00	Relatief	15,50	--	--	--	--	--	Ja
16		0,00	Relatief	15,50	--	--	--	--	--	Ja
17		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	--	Ja
18		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	--	Ja
19		0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	--	Ja
20		0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	--	Ja
21		0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	--	Ja
22		0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	--	Ja
23		0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	--	Ja
24		0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	--	Ja
25		0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	--	Ja
26		0,00	Relatief	21,50	24,50	27,50	30,50	33,50	--	Ja
27		0,00	Relatief	18,50	--	--	--	--	--	Ja
28		0,00	Relatief	18,50	--	--	--	--	--	Ja
29		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
29		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
30		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
31		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
32		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
33		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
34		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
35		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
36		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja

Model: Industrielawaai
Actualisatie 3 oktober 2023 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
37		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	--	Ja
38		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
39		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
40		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
41		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
42		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
43		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
44		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
45		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
46		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
47		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	--	--	Ja
48		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	21,50	Ja
49		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	15,50	18,50	21,50	Ja
50		0,00	Relatief	--	--	--	--	18,50	21,50	Ja
51		0,00	Relatief	--	--	--	--	18,50	21,50	Ja
52		0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	--	--	--	Ja
53		0,00	Relatief	1,50	6,00	9,00	--	--	--	Ja
54		0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
55		0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
56		0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
57		0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
58		0,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
58		0,00	Relatief	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
59		0,00	Relatief	6,00	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
60		0,00	Relatief	--	9,00	12,00	15,00	--	--	Ja
61		0,00	Relatief	6,00	--	--	--	--	--	Ja
62		0,00	Relatief	--	9,00	--	--	--	--	Ja
63		0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	--	--	--	Ja
64		0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	--	--	--	Ja
65		0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	--	--	--	Ja
66		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
67		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
68		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
69		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
70		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
71		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
72		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja

7054 Fier Molenpoort
Invoergegevens

Model: Industrielawaai
Actualisatie 3 oktober 2023 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
73		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
74		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
75		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
76		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
77		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
78		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
79		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
80		0,00	Relatief	6,50	9,50	12,50	--	--	--	Ja
81		0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	--	--	--	Ja
82		0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	--	--	--	Ja
65		0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	--	--	--	Ja

7054 Fier Molenpoort
Invoergegevens - stemgeluid terrassen

Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
Actualisatie 3 oktober 2023 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal
Terras 3	--	1,20	0,00	Relatief	56,96	0,79	0,00	--	--	38,50	44,10	57,80	53,00	51,70	47,40	40,30	40,30	60,25
Terras 4	--	1,20	0,00	Relatief	170,60	0,79	0,00	--	--	38,50	44,10	57,80	53,00	51,70	47,40	40,30	40,30	60,25
Terras 2	--	1,20	0,00	Relatief	50,90	0,79	0,00	--	--	38,50	44,10	57,80	53,00	51,70	47,40	40,30	40,30	60,25
Terras 1	--	1,20	0,00	Relatief	154,27	0,79	0,00	--	--	38,50	44,10	57,80	53,00	51,70	47,40	40,30	40,30	60,25

7054 Fier Molenpoort
Invoergegevens - stemgeluid terrassen

Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
Actualisatie 3 oktober 2023 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
Terras 3	--	56,06	61,66	75,36	70,56	69,26	64,96	57,86	57,86	77,81
Terras 4	--	60,82	66,42	80,12	75,32	74,02	69,72	62,62	62,62	82,57
Terras 2	--	55,57	61,17	74,87	70,07	68,77	64,47	57,37	57,37	77,32
Terras 1	--	60,38	65,98	79,68	74,88	73,58	69,28	62,18	62,18	82,13

7054 Fier Molenpoort
Invoergegevens - stemgeluid terrassen


Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
Actualisatie 3 oktober 2023 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Type	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Lwr 31	Lwr 63
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	Relatief	0,00	Normale puntbron	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	23,00

7054 Fier Molenpoort
Invoergegevens - stemgeluid terrassen

Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
Actualisatie 3 oktober 2023 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
T1 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T1 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T1 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T1 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T1 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T1 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T4 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T4 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T4 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T4 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T4 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T4 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T4 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T4 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T2 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T2 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T2 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T2 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T2 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T2 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T3 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T3 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T3 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T3 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T3 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48
T3 - piek	76,00	82,00	87,00	81,00	77,00	71,00	--	89,48

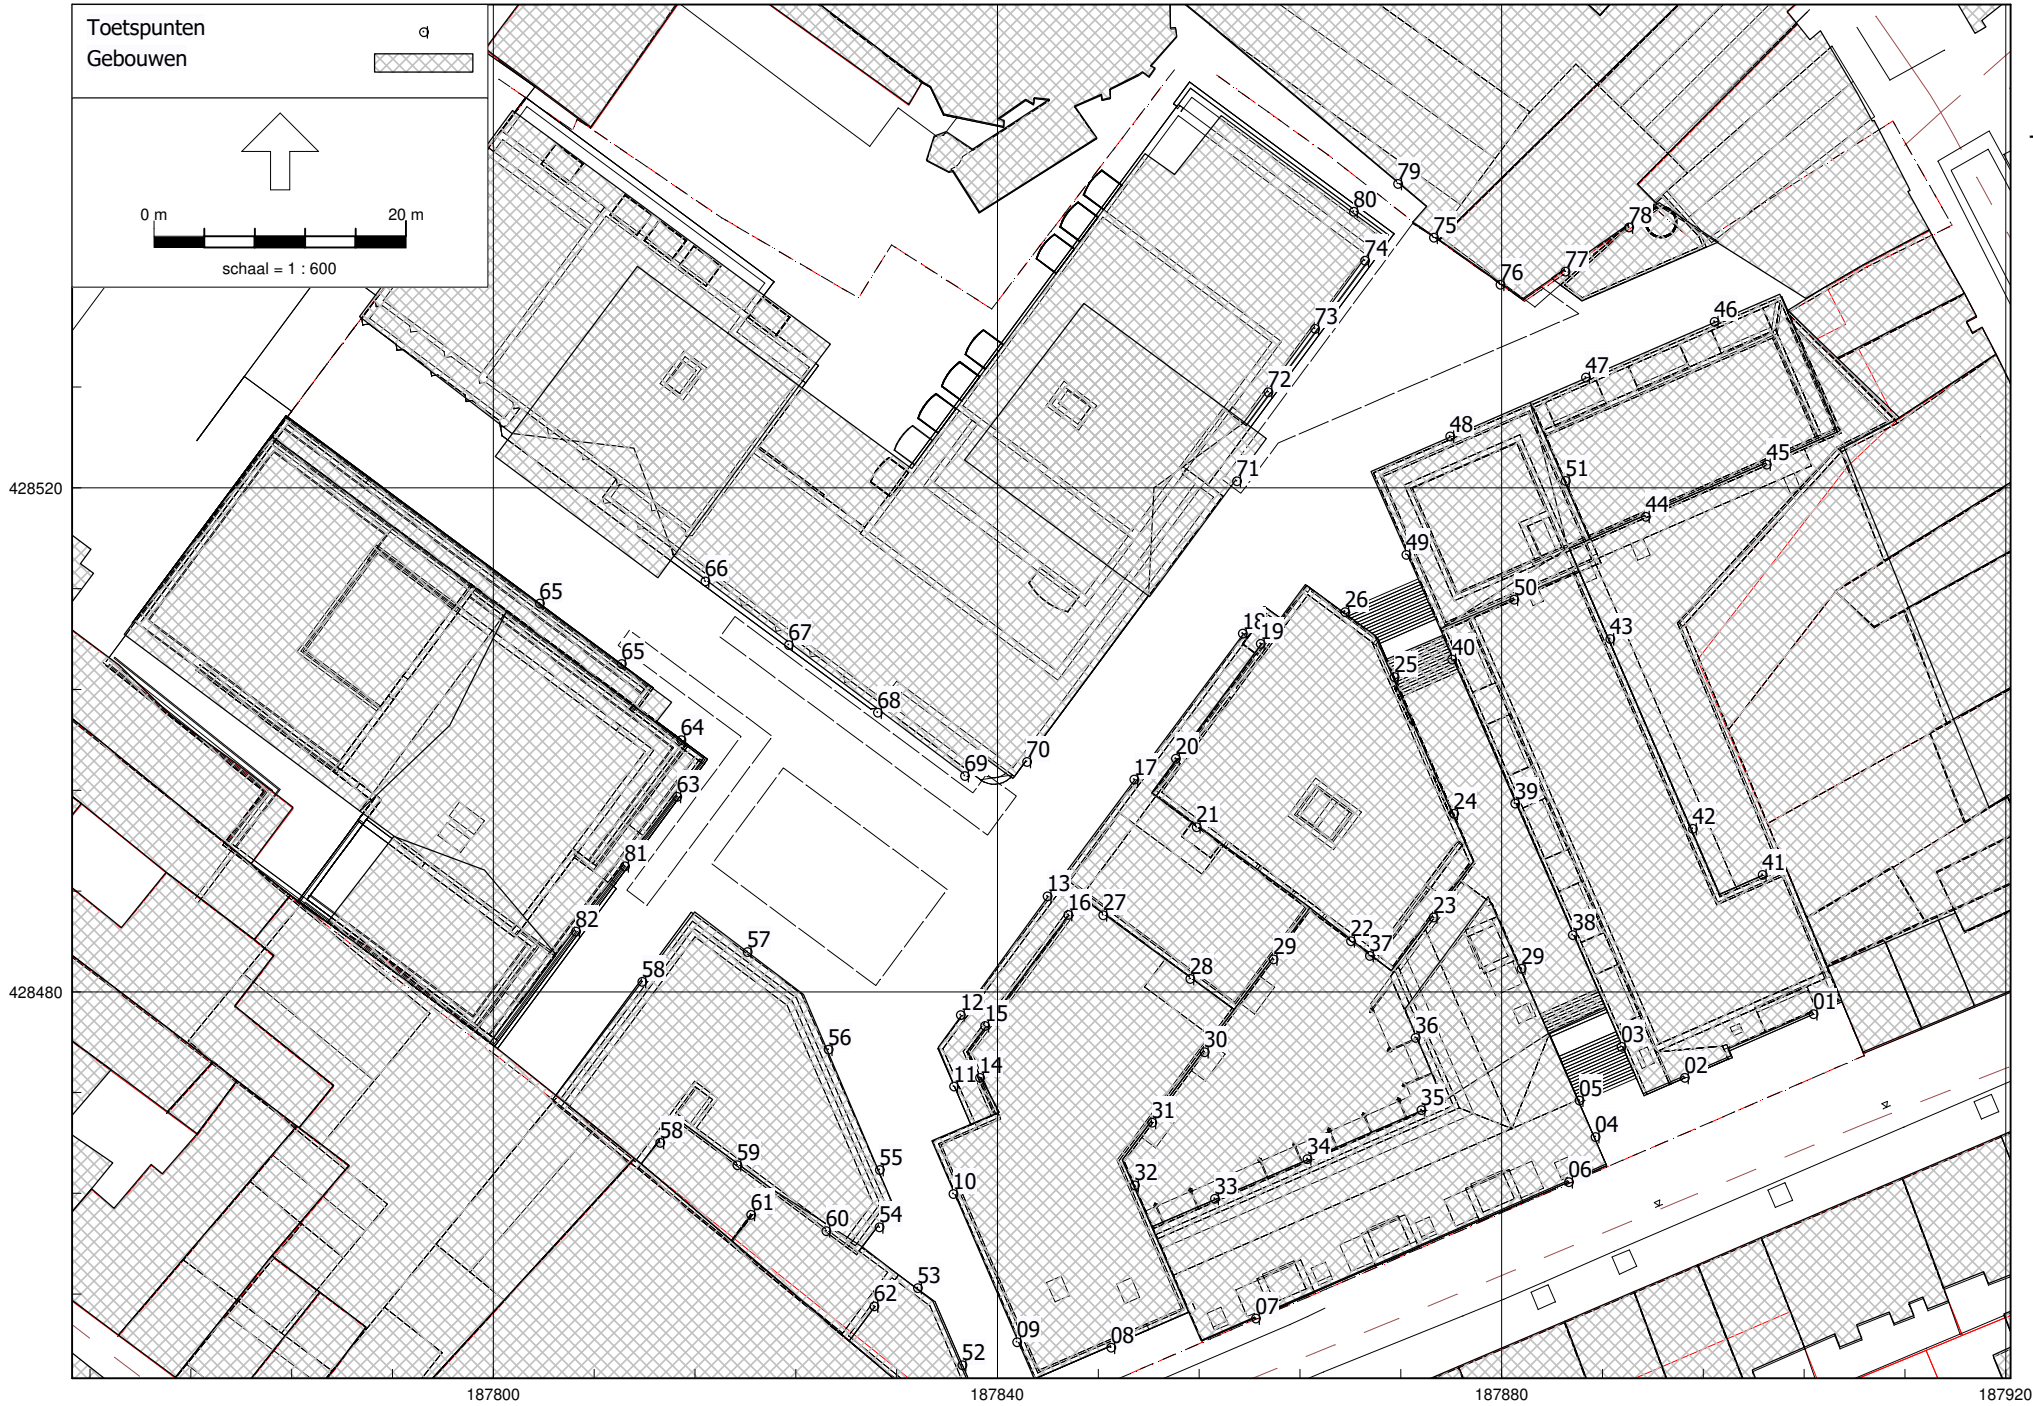


Fier Molenpoort

Positie toetspunten

moBius consult bv

HMRI, industrie, [Actualisatie 3 oktober 2023 - Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: moBius consult bv

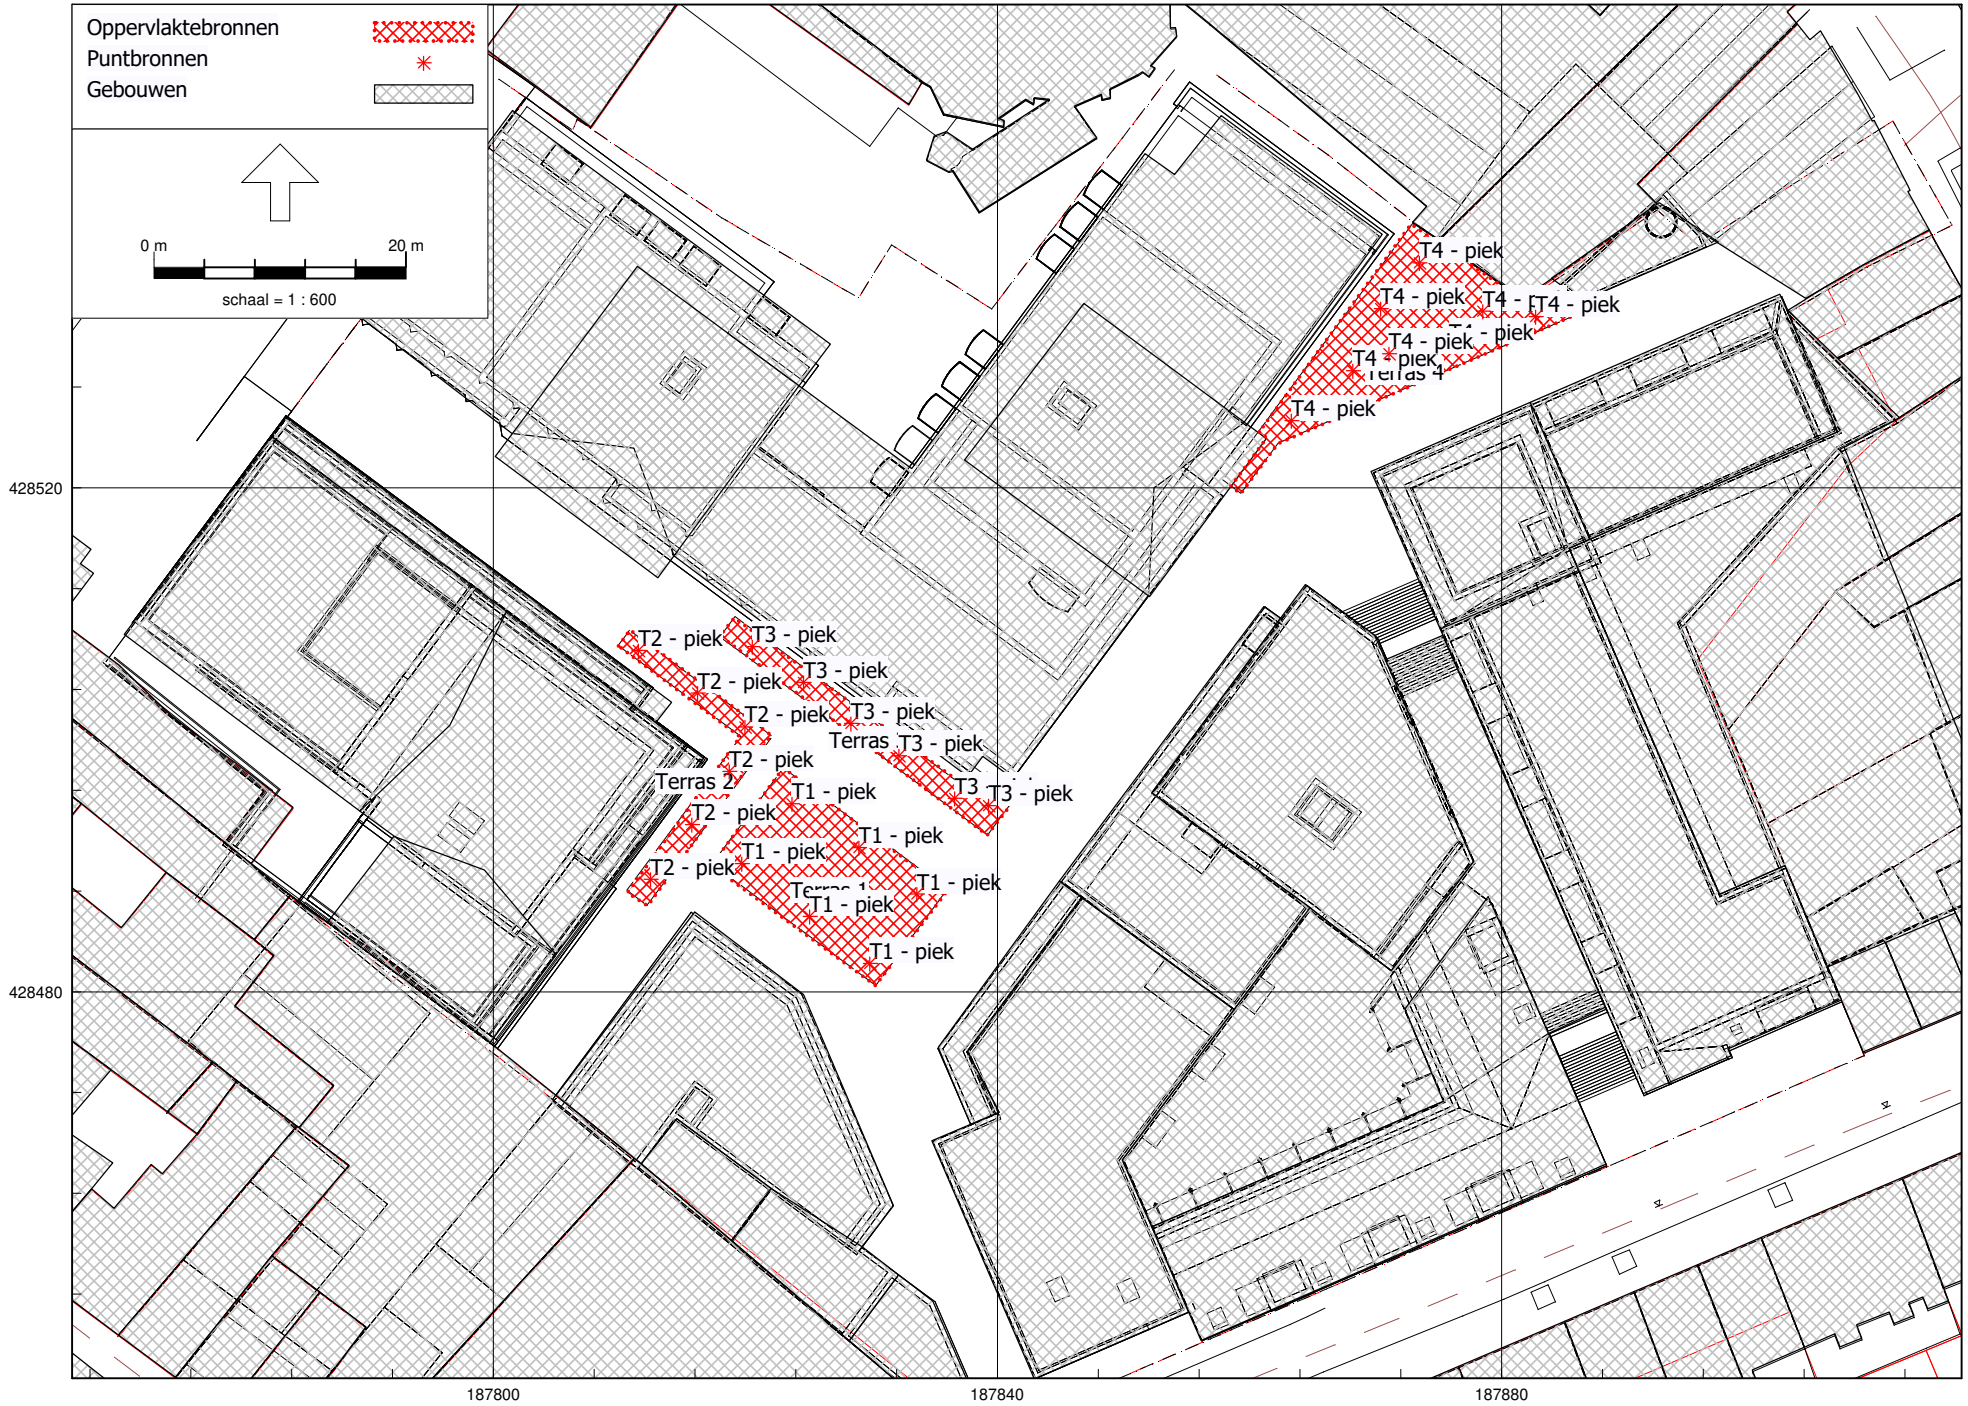


HMRI, industrie, [Actualisatie 3 oktober 2023 - Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: moBius consult bv

Fier Molenpoort
Stemgeluid terrassen
Positie bronnen

moBius consult bv

Fier - Molenpoort

- Positie puntbronnen installaties
- Rijroutes vrachtwagens

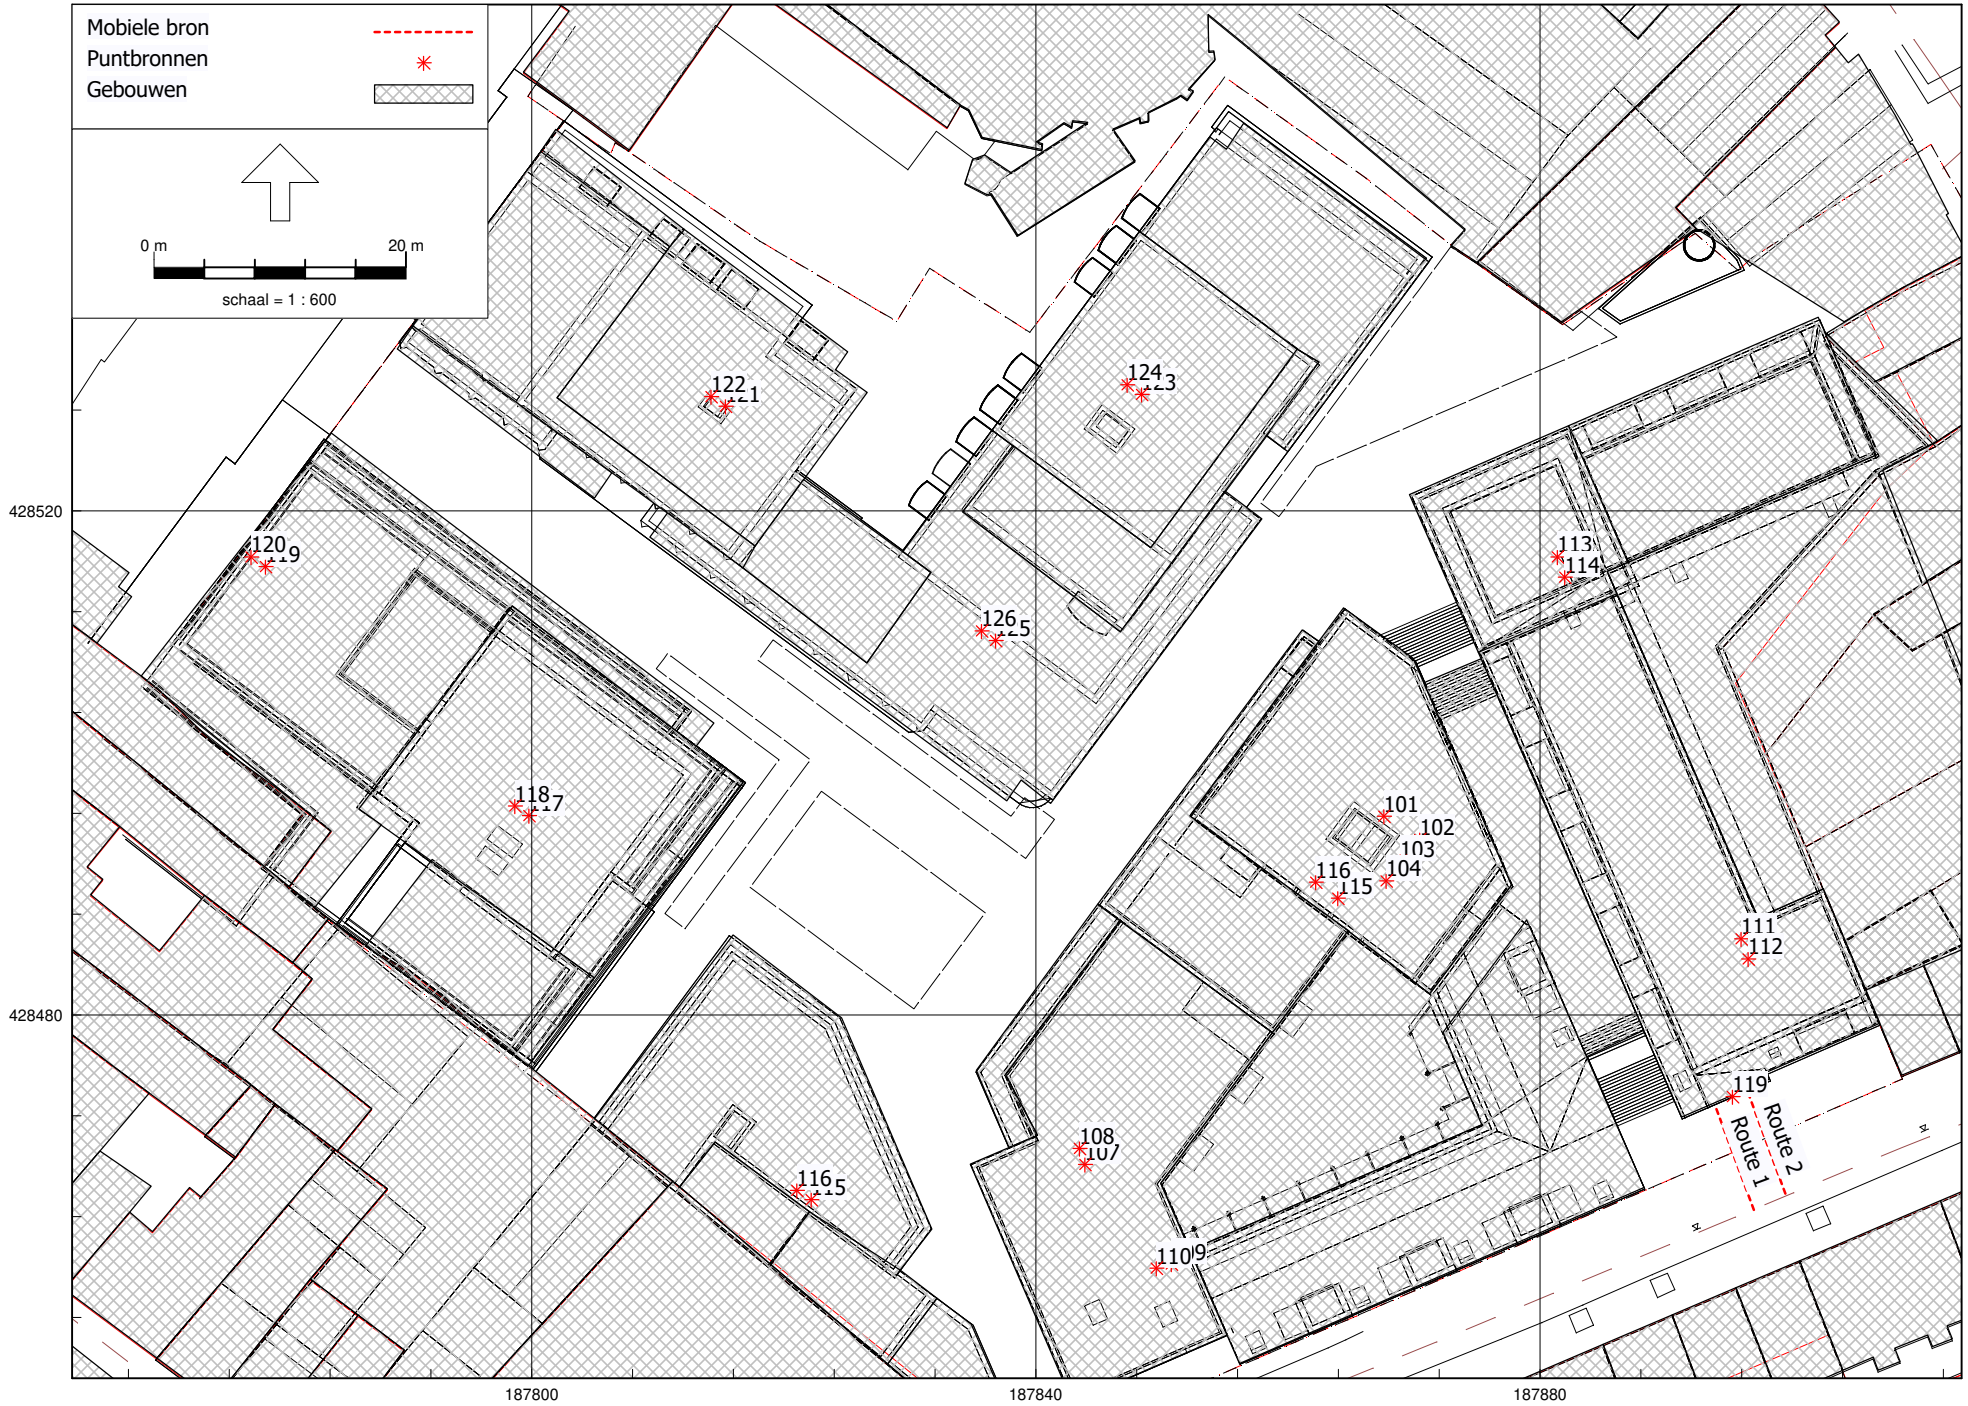

HMRI, industrie, [Actualisatie 3 oktober 2023 - Industrielawaai] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: moBius consult bv

moBius consult bv

Bijlage

3 Installaties en vrachtwagens: Rekenresultaten

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A		6,50	42	30	25
01_B		9,50	41	30	26
01_C		12,50	39	30	25
01_D		15,50	39	30	25
02_A		6,50	49	45	40
02_C		12,50	43	38	33
03_A		6,50	38	30	25
03_B		9,50	37	31	27
03_C		12,50	37	31	27
03_D		15,50	37	32	28
04_A		6,50	44	39	34
04_B		9,50	43	37	33
05_A		6,50	41	30	26
05_B		9,50	40	31	26
05_C		12,50	39	30	26
06_A		6,50	41	30	25
06_B		9,50	40	30	26
06_C		12,50	39	29	24
07_A		1,50	33	29	25
07_B		6,50	33	27	23
07_C		9,50	33	28	24
07_D		12,50	33	27	23
08_B		6,50	28	22	20
08_C		9,50	28	23	20
08_D		12,50	28	23	21
09_A		6,50	26	24	22
09_B		9,50	22	22	21
09_C		12,50	23	23	22
09_D		15,50	29	29	28
10_A		6,50	33	31	27
10_B		9,50	30	29	26
10_C		12,50	34	33	29
10_D		15,50	31	31	29
11_A		6,50	32	31	28
11_B		9,50	33	32	29
11_C		12,50	32	31	29
12_A		6,50	33	31	28
12_B		9,50	34	33	29
12_C		12,50	34	33	32
13_A		6,50	33	31	27
13_B		9,50	33	32	29
13_C		12,50	36	35	33
14_A		15,50	33	33	31
15_A		15,50	34	34	33
16_A		15,50	37	36	34
17_A		6,50	32	31	27
17_B		9,50	33	32	28
17_C		12,50	36	35	33
17_D		15,50	37	37	34
17_E		18,50	38	37	35
18_A		6,50	34	32	28
18_B		9,50	35	33	29
18_C		12,50	35	34	31
18_D		15,50	36	35	32
18_E		18,50	36	35	33
19_A		21,50	37	36	33
19_B		24,50	38	37	34
19_C		27,50	39	38	35
19_D		30,50	40	39	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_E		33,50	42	41	37
20_A		21,50	38	37	34
20_B		24,50	39	37	35
20_C		27,50	39	38	35
20_D		30,50	40	39	36
20_E		33,50	42	41	37
21_A		21,50	38	37	34
21_B		24,50	39	38	35
21_C		27,50	40	39	35
21_D		30,50	41	40	36
21_E		33,50	43	42	38
22_A		21,50	38	37	34
22_B		24,50	39	38	34
22_C		27,50	40	39	35
22_D		30,50	42	40	36
22_E		33,50	44	42	38
23_A		21,50	38	36	33
23_B		24,50	39	37	34
23_C		27,50	40	38	34
23_D		30,50	41	40	35
23_E		33,50	44	42	37
24_A		21,50	39	38	35
24_B		24,50	40	39	36
24_C		27,50	42	40	37
24_D		30,50	43	42	38
24_E		33,50	46	45	40
25_A		21,50	38	37	33
25_B		24,50	40	39	36
25_C		27,50	41	40	37
25_D		30,50	42	41	38
25_E		33,50	45	43	39
26_A		21,50	36	35	32
26_B		24,50	39	38	36
26_C		27,50	39	39	36
26_D		30,50	40	39	36
26_E		33,50	42	41	37
27_A		18,50	37	36	35
28_A		18,50	38	37	36
29_A		6,50	33	32	28
29_A		6,50	34	31	26
29_B		9,50	34	33	30
29_B		9,50	34	31	27
29_C		12,50	36	34	32
29_C		12,50	35	32	28
29_D		15,50	36	35	32
30_A		6,50	32	31	28
30_B		9,50	33	32	29
30_C		12,50	34	33	31
30_D		15,50	36	36	34
31_A		6,50	34	32	29
31_B		9,50	32	31	28
31_C		12,50	33	32	29
31_D		15,50	36	35	33
32_A		6,50	34	33	29
32_B		9,50	35	34	30
32_C		12,50	36	35	32
32_D		15,50	35	34	32
33_A		6,50	34	32	28
33_B		9,50	35	33	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
33_C		12,50	35	33	31
34_A		6,50	31	30	26
34_B		9,50	32	31	27
34_C		12,50	33	32	29
35_A		6,50	31	29	25
35_B		9,50	32	30	27
35_C		12,50	33	32	28
36_A		6,50	33	31	28
36_B		9,50	34	32	29
36_C		12,50	35	34	32
37_A		6,50	33	31	28
37_B		9,50	34	33	29
37_C		12,50	35	34	32
37_D		15,50	36	34	32
37_E		18,50	37	36	33
38_A		6,50	33	30	26
38_B		9,50	35	31	26
38_C		12,50	35	32	27
38_D		15,50	36	33	29
39_A		6,50	33	31	28
39_B		9,50	34	32	29
39_C		12,50	35	33	29
39_D		15,50	35	34	30
40_A		6,50	33	31	27
40_B		9,50	33	32	27
40_C		12,50	34	33	28
40_D		15,50	35	34	30
41_A		6,50	30	29	24
41_B		9,50	31	30	26
41_C		12,50	33	32	28
41_D		15,50	35	34	30
42_A		6,50	30	29	24
42_B		9,50	31	29	25
42_C		12,50	31	30	25
42_D		15,50	32	30	26
43_A		6,50	31	29	25
43_B		9,50	31	30	25
43_C		12,50	32	30	26
43_D		15,50	32	31	26
44_A		6,50	31	30	26
44_B		9,50	33	32	27
44_C		12,50	34	32	28
44_D		15,50	35	34	30
45_A		6,50	32	31	27
45_B		9,50	33	32	28
45_C		12,50	35	33	30
45_D		15,50	36	34	30
46_A		6,50	28	26	22
46_B		9,50	28	27	23
46_C		12,50	29	28	24
46_D		15,50	23	22	20
47_A		6,50	31	29	25
47_B		9,50	31	30	25
47_C		12,50	32	30	26
47_D		15,50	30	28	24
48_A		6,50	33	32	27
48_B		9,50	33	32	27
48_C		12,50	33	32	27
48_D		15,50	34	32	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_E		18,50	32	31	27
48_F		21,50	32	31	28
49_A		6,50	35	33	28
49_B		9,50	34	32	28
49_C		12,50	35	33	29
49_D		15,50	36	34	30
49_E		18,50	35	34	30
49_F		21,50	36	35	32
50_E		18,50	37	35	32
50_F		21,50	38	37	33
51_E		18,50	32	30	26
51_F		21,50	32	31	27
52_A		1,50	21	21	20
52_B		6,00	23	23	22
52_C		9,00	25	25	24
53_A		1,50	21	21	20
53_B		6,00	23	23	22
53_C		9,00	26	26	25
54_B		6,00	26	25	22
54_C		9,00	32	31	27
54_D		12,00	27	26	24
54_E		15,00	35	34	31
55_B		6,00	30	29	25
55_C		9,00	33	31	29
55_D		12,00	34	33	31
55_E		15,00	36	35	33
56_B		6,00	31	30	26
56_C		9,00	32	31	29
56_D		12,00	35	34	32
56_E		15,00	37	36	35
57_B		6,00	32	31	28
57_C		9,00	34	32	30
57_D		12,00	35	35	33
57_E		15,00	37	36	34
58_A		6,00	25	25	24
58_B		9,00	28	28	27
58_B		6,00	30	29	25
58_C		12,00	27	27	26
58_C		9,00	31	30	26
58_D		15,00	35	35	35
58_D		12,00	32	31	27
58_E		15,00	33	32	29
59_A		6,00	27	27	26
59_B		9,00	30	30	29
59_C		12,00	26	26	25
59_D		15,00	33	32	32
60_B		9,00	31	30	29
60_C		12,00	24	23	22
60_D		15,00	27	26	25
61_A		6,00	28	27	27
62_B		9,00	33	32	30
63_A		5,50	30	28	25
63_B		8,50	31	30	27
63_C		11,50	33	32	31
64_A		5,50	31	29	25
64_B		8,50	32	31	27
64_C		11,50	34	33	31
65_A		5,50	--	--	--
65_A		5,50	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
65_B		8,50	--	--	--
65_B		8,50	--	--	--
65_C		11,50	--	--	--
65_C		11,50	--	--	--
66_A		6,50	--	--	--
66_B		9,50	--	--	--
66_C		12,50	--	--	--
67_A		6,50	--	--	--
67_B		9,50	--	--	--
67_C		12,50	--	--	--
68_A		6,50	29	28	25
68_B		9,50	30	29	26
68_C		12,50	32	31	29
69_A		6,50	31	30	27
69_B		9,50	32	30	28
69_C		12,50	33	32	30
70_A		6,50	31	30	27
70_B		9,50	32	31	28
70_C		12,50	34	33	31
71_A		6,50	34	33	29
71_B		9,50	35	34	30
71_C		12,50	35	34	30
72_A		6,50	--	--	--
72_B		9,50	--	--	--
72_C		12,50	--	--	--
73_A		6,50	--	--	--
73_B		9,50	--	--	--
73_C		12,50	--	--	--
74_A		6,50	--	--	--
74_B		9,50	--	--	--
74_C		12,50	--	--	--
75_A		6,50	32	31	26
75_B		9,50	33	31	27
75_C		12,50	33	32	27
76_A		6,50	31	29	25
76_B		9,50	31	30	26
76_C		12,50	32	31	27
77_A		6,50	30	28	24
77_B		9,50	30	29	25
77_C		12,50	31	30	26
78_A		6,50	30	28	24
78_B		9,50	31	29	25
78_C		12,50	32	31	26
79_A		6,50	29	28	23
79_B		9,50	30	28	24
79_C		12,50	31	29	25
80_A		6,50	--	--	--
80_B		9,50	--	--	--
80_C		12,50	--	--	--
81_A		5,50	30	28	25
81_B		8,50	31	30	28
81_C		11,50	33	32	31
82_A		5,50	29	28	24
82_B		8,50	31	29	26
82_C		11,50	32	31	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_C		12,50	37	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-3	-3	-3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-2	-2	-2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	8	8	8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	17	17	17
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	3	3	3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	20	20	20
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-8	-8	-8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-12	-12	-12
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-8	-8	-8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	17	16	11
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-15	-15	-15
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-9	-9	-9
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	1	1	1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-5	-5	-5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	34	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	30	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A		6,50	42	30	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	27	26	21
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	0	0	0
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-11	-11	-11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	0	0	0
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-8	-8	-8
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	13	13	13
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-11	-11	-11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-18	-18	-18
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-11	-11	-11
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	28	27	22
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-22	-22	-22
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-17	-17	-17
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-18	-18	-18
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-17	-17	-17
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-9	-9	-9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	2	2	2
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	39	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	37	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B		9,50	41	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	27	26	21
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	0	0	0
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-10	-10	-10
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	3	3	3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	15	15	15
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-10	-10	-10
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-10	-10	-10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-11	-11	-11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-1	-1	-1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-18	-18	-18
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	28	27	22
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-22	-22	-22
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-17	-17	-17
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-18	-18	-18
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-17	-17	-17
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-13	-13	-13
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	1	1	1
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	39	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	36	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_C		12,50	39	30	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	26	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-8	-8	-8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	4	4	4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	16	16	16
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-10	-10	-10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-11	-11	-11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-17	-17	-17
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	27	26	21
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-21	-21	-21
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-16	-16	-16
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-18	-18	-18
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-16	-16	-16
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-7	-7	-7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-13	-13	-13
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	1	1	1
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	37	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	34	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_D		15,50	39	30	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-6	-6	-6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-2	-2	-2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	7	7	7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	17	17	17
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-2	-2	-2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	7	7	7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-9	-9	-9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-5	-5	-5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-15	-15	-15
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-10	-10	-10
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	26	25	20
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-15	-15	-15
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-18	-18	-18
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-9	-9	-9
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-12	-12	-12
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	1	1	1
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	36	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	33	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 02_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A		6,50	49	45	40
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-9	-9	-9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	14	14	14
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-11	-11	-11
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	7	7	7
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-8	-8	-8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	46	45	40
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-16	-16	-16
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-17	-17	-17
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-13	-13	-13
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-12	-12	-12
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	1	1	1
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	44	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	40	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 02_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_C		12,50	43	38	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	27	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-1	-1	-1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	3	3	3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	15	15	15
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-6	-6	-6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	3	3	3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-8	-8	-8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	38	37	32
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-15	-15	-15
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-17	-17	-17
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-14	-14	-14
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-11	-11	-11
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	1	1	1
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	40	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	37	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A		6,50	38	30	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	28	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-6	-6	-6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	4	4	4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	14	14	14
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	1	1	1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	13	13	13
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-12	-12	-12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-18	-18	-18
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-13	-13	-13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	21	19	15
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-23	-23	-23
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-18	-18	-18
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-15	-15	-15
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-8	-8	-8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-7	-7	-7
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	0	0	0
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-8	-8	-8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	2	2	2
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	35	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	31	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B		9,50	37	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-5	-5	-5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-5	-5	-5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	5	5	5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	15	15	15
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	19	19	19
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-11	-11	-11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	21	19	15
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-21	-21	-21
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-17	-17	-17
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	1	1	1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	34	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	30	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_D		15,50	37	32	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	30	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	19	19	19
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	20	20	20
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	7	7	7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	16	16	16
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-2	-2	-2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	14	14	14
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	16	15	10
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-15	-15	-15
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-12	-12	-12
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-9	-9	-9
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	1	1	1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	33	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	29	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A		6,50	44	39	34
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-3	-3	-3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-5	-5	-5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	2	2	2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	11	11	11
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	3	3	3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-10	-10	-10
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	39	38	33
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-21	-21	-21
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-17	-17	-17
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-8	-8	-8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	41	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	36	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B		9,50	43	37	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	16	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-4	-4	-4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	3	3	3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	12	12	12
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	0	0	0
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-9	-9	-9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-14	-14	-14
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-9	-9	-9
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	38	37	32
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-16	-16	-16
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	39	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	35	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A		6,50	41	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	27	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	16	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-5	-5	-5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	2	2	2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	12	12	12
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-2	-2	-2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	3	3	3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-10	-10	-10
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	27	26	21
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-20	-20	-20
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-16	-16	-16
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-8	-8	-8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	39	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	35	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B		9,50	40	31	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-4	-4	-4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	4	4	4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	13	13	13
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	0	0	0
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-9	-9	-9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-9	-9	-9
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	27	26	21
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-15	-15	-15
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-5	-5	-5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	4	4	4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	38	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	34	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_C		12,50	39	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	0	0	0
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	8	8	8
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	6	6	6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	14	14	14
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	4	4	4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	18	18	18
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-7	-7	-7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	3	3	3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-3	-3	-3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	22	21	16
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-16	-16	-16
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-12	-12	-12
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-9	-9	-9
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-13	-13	-13
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	37	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	33	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A		6,50	41	30	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-8	-8	-8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-2	-2	-2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	11	11	11
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-10	-10	-10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-12	-12	-12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-20	-20	-20
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-13	-13	-13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	28	27	22
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-26	-26	-26
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-22	-22	-22
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-17	-17	-17
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-15	-15	-15
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-12	-12	-12
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	2	2	2
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	39	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	34	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B		9,50	40	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-7	-7	-7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-6	-6	-6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-1	-1	-1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	10	10	10
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-9	-9	-9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-11	-11	-11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-19	-19	-19
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-13	-13	-13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	28	26	22
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-25	-25	-25
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-21	-21	-21
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-16	-16	-16
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-15	-15	-15
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-12	-12	-12
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	2	2	2
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	38	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	34	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_C		12,50	39	29	24
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-6	-6	-6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	11	11	11
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-4	-4	-4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-9	-9	-9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-17	-17	-17
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	22	21	16
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-23	-23	-23
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-20	-20	-20
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-15	-15	-15
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-11	-11	-11
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	2	2	2
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	37	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	33	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A		1,50	33	29	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-5	-5	-5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	7	7	7
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-2	-2	-2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	8	8	8
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-11	-11	-11
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	22	21	16
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-1	-1	-1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-16	-16	-16
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	0	0	0
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-8	-8	-8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	29	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	25	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B		6,50	33	27	23
101	Warmtepomp Eteck	36,50	27	26	21
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	17	14	7
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	7	4	-3
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-11	-11	-11
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	2	2	2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-8	-8	-8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-13	-13	-13
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-10	-10	-10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	10	10	10
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-18	-18	-18
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	22	21	16
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-17	-17	-17
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-19	-19	-19
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-6	-6	-6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-18	-18	-18
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-8	-8	-8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	30	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	26	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_C		9,50	33	28	24
101	Warmtepomp Eteck	36,50	27	26	21
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	7	4	-3
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-11	-11	-11
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-1	-1	-1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	4	4	4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-11	-11	-11
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-11	-11	-11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-6	-6	-6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	7	7	7
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-17	-17	-17
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	22	21	16
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-16	-16	-16
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-18	-18	-18
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-9	-9	-9
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-17	-17	-17
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-10	-10	-10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	30	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	26	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_D		12,50	33	27	23
101	Warmtepomp Eteck	36,50	27	26	21
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	9	6	-1
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-9	-9	-9
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	1	1	1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	6	6	6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-4	-4	-4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-11	-11	-11
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-9	-9	-9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-5	-5	-5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	0	0	0
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	7	7	7
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	14	12	8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-16	-16	-16
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-16	-16	-16
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-8	-8	-8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-16	-16	-16
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-9	-9	-9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-9	-9	-9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	30	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	26	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 08_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B		6,50	28	22	20
101	Warmtepomp Eteck	36,50	15	14	9
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	5	2	-5
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	7	4	-3
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-10	-10	-10
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	3	3	3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	2	2	2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-15	-15	-15
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-9	-9	-9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-5	-5	-5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	8	8	8
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-10	-10	-10
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	20	19	14
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-17	-17	-17
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-15	-15	-15
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-6	-6	-6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	24	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	20	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 08_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_C		9,50	28	23	20
101	Warmtepomp Eteck	36,50	16	14	10
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	6	3	-4
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	8	5	-2
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-10	-10	-10
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	1	1	1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	4	4	4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-14	-14	-14
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-7	-7	-7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	8	8	8
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-11	-11	-11
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	20	19	14
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-17	-17	-17
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-17	-17	-17
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-8	-8	-8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-15	-15	-15
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	24	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	20	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 08_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_D		12,50	28	23	21
101	Warmtepomp Eteck	36,50	17	16	11
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	8	5	-2
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	9	6	-1
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-9	-9	-9
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	7	7	7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-5	-5	-5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-14	-14	-14
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-2	-2	-2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	8	8	8
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-15	-15	-15
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-11	-11	-11
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	20	19	14
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-16	-16	-16
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-16	-16	-16
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-8	-8	-8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-12	-12	-12
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-6	-6	-6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	24	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	20	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A		6,50	26	24	22
101	Warmtepomp Eteck	36,50	23	22	17
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	14	11	4
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	15	12	5
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-2	-2	-2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	4	4	4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-7	-7	-7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-11	-11	-11
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	14	14	14
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-7	-7	-7
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	1	1	1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-11	-11	-11
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	9	9	9
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-8	-8	-8
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	1	1	1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	7	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B		9,50	22	22	21
101	Warmtepomp Eteck	36,50	16	14	10
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	6	3	-4
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	7	4	-3
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-9	-9	-9
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	3	3	3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-11	-11	-11
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	0	0	0
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-11	-11	-11
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	12	12	12
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	3	3	3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	8	8	8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-5	-5	-5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	4	4	4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	0	0	0
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	11	11	11
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	7	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_C		12,50	23	23	22
101	Warmtepomp Eteck	36,50	17	16	11
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	8	5	-2
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	9	6	-1
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-9	-9	-9
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	3	3	3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	0	0	0
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-12	-12	-12
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	17	17	17
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-15	-15	-15
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-7	-7	-7
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-10	-10	-10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	1	1	1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-6	-6	-6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	7	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_D		15,50	29	29	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	21	20	15
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	11	8	1
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	13	10	3
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-5	-5	-5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	9	9	9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	18	18	18
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-11	-11	-11
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	11	11	11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	27	27	27
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-6	-6	-6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-5	-5	-5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 10_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A		6,50	33	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-7	-7	-7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	12	12	12
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-7	-7	-7
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	13	13	13
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	3	3	3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	16	16	16
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 10_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B		9,50	30	29	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	14	11	4
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-3	-3	-3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	2	2	2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-5	-5	-5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-10	-10	-10
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	11	11	11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-2	-2	-2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	10	10	10
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	5	5	5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	21	21	21
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 10_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_C		12,50	34	33	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	7	7	7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	4	4	4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	0	0	0
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	18	18	18
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	15	15	15
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-2	-2	-2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	10	10	10
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	5	5	5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	7	7	7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	22	22	22
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	7	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 10_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_D		15,50	31	31	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	27	26	21
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	13	10	3
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-6	-6	-6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	11	11	11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	20	20	20
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	7	7	7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-7	-7	-7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-4	-4	-4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	25	25	25
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-4	-5	-10
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-9	-9	-9
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	22	22	22
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	2	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 11_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A		6,50	32	31	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	7	7	7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	19	19	19
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	4	4	4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-7	-7	-7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	16	16	16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-5	-6	-11
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-7	-7	-7
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-11	-11	-11
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-4	-4	-4
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	4	4	4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	17	17	17
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 11_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_B		9,50	33	32	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	30	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	9	9	9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	21	21	21
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	16	16	16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	15	15	15
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-4	-5	-10
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-6	-6	-6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	5	5	5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	21	21	21
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 11_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_C		12,50	32	31	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	11	11	11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	23	23	23
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	8	8	8
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	20	20	20
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-4	-4	-4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	18	18	18
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-4	-4	-4
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	5	5	5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	1	1	1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	7	7	7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	22	22	22
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 12_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A		6,50	33	31	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	19	19	19
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	2	2	2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-7	-7	-7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	7	7	7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	15	15	15
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	12	12	12
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-3	-8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-1	-1	-1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	8	8	8
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	7	7	7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	16	16	16
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 12_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_B		9,50	34	33	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	8	8	8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	21	21	21
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	3	3	3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	16	16	16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	14	14	14
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-1	-1	-1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-3	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-1	-1	-1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	11	11	11
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	9	9	9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	22	22	22
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 12_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_C		12,50	34	33	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	27	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-7	-7	-7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	10	10	10
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	25	25	25
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	6	6	6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	19	19	19
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-4	-4	-4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-4	-4	-4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	7	7	7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	18	18	18
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-2	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	0	0	0
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	17	17	17
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-1	-1	-1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	7	7	7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	12	12	12
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	12	12	12
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	29	29	29
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 13_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A		6,50	33	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	30	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	18	18	18
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-1	-1	-1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-7	-7	-7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-2	-2	-2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-10	-10	-10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	-6	-6	-6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	12	12	12
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-2	-2	-2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	6	6	6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	0	0	0
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	8	8	8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	6	6	6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	14	14	14
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 13_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_B		9,50	33	32	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	21	21	21
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-5	-5	-5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	15	15	15
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-1	-1	-1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-1	-1	-1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	9	9	9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	18	18	18
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 13_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_C		12,50	36	35	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	8	8	8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	23	23	23
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	2	2	2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-4	-4	-4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	7	7	7
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	0	0	0
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	19	19	19
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-1	-1	-1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-3	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	0	0	0
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	8	8	8
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	0	0	0
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	8	8	8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	13	13	13
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	30	30	30
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 14_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_A		15,50	33	33	31
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	27	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-6	-6	-6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	13	13	13
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	23	23	23
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	7	7	7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	19	19	19
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	0	0	0
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	15	15	15
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-12	-12	-12
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	28	28	28
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	0	0	0
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	8	8	8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-1	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-7	-7	-7
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	0	0	0
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	10	10	10
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-9	-9	-9
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	0	0	0
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	7	7	7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	22	22	22
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 15_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_A		15,50	34	34	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-5	-5	-5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	10	10	10
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	21	21	21
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	18	18	18
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	0	0	0
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	16	16	16
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-4	-4	-4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	28	28	28
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	0	0	0
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	9	9	9
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-2	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-8	-8	-8
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	1	1	1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	1	1	1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	10	10	10
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	3	3	3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	15	15	15
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	14	14	14
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	29	29	29
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 16_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_A		15,50	37	36	34
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	33	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	7	7	7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	3	3	3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	11	11	11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	28	28	28
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-3	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	10	10	10
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	1	1	1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	11	11	11
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-4	-4	-4
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	4	4	4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	15	15	15
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	30	30	30
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 17_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_A		6,50	32	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	29	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	18	18	18
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-5	-5	-5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-5	-5	-5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	1	1	1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	10	10	10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	11	11	11
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-6	-6	-6
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-7	-7	-7
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	5	5	5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	13	13	13
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	8	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 17_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_B		9,50	33	32	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	3	3	3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	20	20	20
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	0	0	0
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	10	10	10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	15	15	15
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-3	-3	-3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	5	5	5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	9	9	9
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	9	9	9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	17	17	17
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	8	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 17_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_C		12,50	36	35	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	33	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	21	21	21
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-6	-6	-6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-3	-3	-3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	9	9	9
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	1	1	1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	12	12	12
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	20	20	20
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	3	3	3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	1	1	1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	12	12	12
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	2	2	2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	10	10	10
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	13	13	13
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	29	29	29
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	7	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 17_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_D		15,50	37	37	34
101	Warmtepomp Eteck	36,50	35	34	29
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-3	-3	-3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	8	8	8
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-6	-6	-6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	15	15	15
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	24	24	24
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-1	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	3	3	3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	17	17	17
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	3	3	3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	12	12	12
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	17	17	17
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	32	32	32
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	8	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 17_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_E		18,50	38	37	35
101	Warmtepomp Eteck	36,50	36	35	30
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-1	-1	-1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	8	8	8
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	3	3	3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	20	20	20
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	11	11	11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	25	25	25
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-1	-1	-1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-4	-5	-10
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	3	3	3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	17	17	17
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	5	5	5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	16	16	16
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	3	3	3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	11	11	11
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	17	17	17
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	31	31	31
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	7	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 18_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_A		6,50	34	32	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	31	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-3	-3	-3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	7	7	7
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	11	11	11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	11	11	11
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	3	3	3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-7	-7	-7
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-6	-6	-6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	5	5	5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	6	6	6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	18	18	18
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 18_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_B		9,50	35	33	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	20	20	20
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-1	-1	-1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-2	-2	-2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	8	8	8
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	11	11	11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	14	14	14
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	3	3	3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	4	4	4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-1	-1	-1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	9	9	9
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	19	19	19
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 18_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_C		12,50	35	34	31
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	0	0	0
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-2	-2	-2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	8	8	8
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	3	3	3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	12	12	12
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	19	19	19
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	0	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	0	0	0
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	10	10	10
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	0	0	0
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	11	11	11
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	11	11	11
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	27	27	27
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 18_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_D		15,50	36	35	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-8	-8	-8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-5	-5	-5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	5	5	5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	15	15	15
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	21	21	21
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-1	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	2	2	2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	18	18	18
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	2	2	2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	13	13	13
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	3	3	3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	11	11	11
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	15	15	15
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	29	29	29
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 18_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_E		18,50	36	35	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	33	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-6	-6	-6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-5	-5	-5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	7	7	7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	19	19	19
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	21	21	21
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-1	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	3	3	3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	18	18	18
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	3	3	3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	17	17	17
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	5	5	5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	12	12	12
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	15	15	15
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	29	29	29
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 19_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_A		21,50	37	36	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	35	34	29
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-8	-8	-8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-10	-10	-10
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-4	-4	-4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	5	5	5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	22	22	22
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	21	21	21
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-1	-1	-1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	9	9	9
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-3	-8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	3	3	3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	18	18	18
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	4	4	4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	22	22	22
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	7	7	7
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	15	15	15
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	13	13	13
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	28	28	28
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	7	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 19_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_B		24,50	38	37	34
101	Warmtepomp Eteck	36,50	36	35	30
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-8	-8	-8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-10	-10	-10
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-4	-4	-4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	7	7	7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	22	22	22
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	21	21	21
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	1	1	1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	13	13	13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-10	-12	-16
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	3	3	3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	18	18	18
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	4	4	4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	23	23	23
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	10	10	10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	24	24	24
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	14	14	14
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	28	28	28
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 19_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_C		27,50	39	38	35
101	Warmtepomp Eteck	36,50	37	36	31
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	27	24	17
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-8	-8	-8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-10	-10	-10
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	8	8	8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	22	22	22
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	11	11	11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	21	21	21
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	3	3	3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	20	20	20
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-10	-12	-16
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	3	3	3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	18	18	18
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	6	6	6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	23	23	23
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	12	12	12
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	28	28	28
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	13	13	13
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	27	27	27
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 19_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_D		30,50	40	39	36
101	Warmtepomp Eteck	36,50	39	37	33
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	28	25	18
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	27	24	17
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	9	9	9
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-7	-7	-7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-10	-10	-10
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-2	-2	-2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	12	12	12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	21	21	21
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	3	3	3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	20	20	20
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-10	-11	-16
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	3	3	3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	18	18	18
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	7	7	7
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	23	23	23
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	14	14	14
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	28	28	28
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	13	13	13
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	27	27	27
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 19_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_E		33,50	42	41	37
101	Warmtepomp Eteck	36,50	41	40	35
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	30	27	20
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	29	26	19
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	10	10	10
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-6	-6	-6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-9	-9	-9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-1	-1	-1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	21	21	21
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	5	5	5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	20	20	20
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-9	-10	-15
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	3	3	3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	18	18	18
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	7	7	7
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	23	23	23
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	14	14	14
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	28	28	28
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	13	13	13
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	27	27	27
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	-1	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 20_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_A		21,50	38	37	34
101	Warmtepomp Eteck	36,50	35	34	29
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-8	-8	-8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	11	11	11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	24	24	24
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	0	0	0
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	8	8	8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-5	-6	-11
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	1	1	1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	12	12	12
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	6	6	6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	22	22	22
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	5	5	5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	14	14	14
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	16	16	16
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	30	30	30
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	7	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 20_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_B		24,50	39	37	35
101	Warmtepomp Eteck	36,50	36	35	30
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-8	-8	-8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	12	12	12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	24	24	24
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	1	1	1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	12	12	12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-5	-6	-11
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	2	2	2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	17	17	17
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	7	7	7
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	24	24	24
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	8	8	8
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	23	23	23
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	15	15	15
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	30	30	30
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	7	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 20_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_C		27,50	39	38	35
101	Warmtepomp Eteck	36,50	37	36	31
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	27	24	17
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	27	24	17
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	9	9	9
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-11	-11	-11
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	24	24	24
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	3	3	3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	20	20	20
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-5	-6	-11
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	3	3	3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	17	17	17
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	6	6	6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	22	22	22
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	10	10	10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	26	26	26
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	14	14	14
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	28	28	28
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 20_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_D		30,50	40	39	36
101	Warmtepomp Eteck	36,50	39	37	33
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	28	25	18
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	28	25	18
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	10	10	10
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-11	-11	-11
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	15	15	15
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	24	24	24
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	4	4	4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	21	21	21
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-4	-6	-10
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-2	-2	-2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	10	10	10
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	7	7	7
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	22	22	22
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	12	12	12
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	26	26	26
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	14	14	14
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	28	28	28
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 20_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_E		33,50	42	41	37
101	Warmtepomp Eteck	36,50	41	40	35
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	30	27	20
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	30	27	20
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	11	11	11
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-11	-11	-11
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	16	16	16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	24	24	24
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	6	6	6
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	21	21	21
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-4	-5	-10
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-2	-2	-2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	10	10	10
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	8	8	8
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	22	22	22
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	12	12	12
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	26	26	26
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	13	13	13
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	27	27	27
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 21_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_A		21,50	38	37	34
101	Warmtepomp Eteck	36,50	36	35	30
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	9	9	9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	26	26	26
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	8	8	8
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	26	26	26
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	12	12	12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	24	24	24
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	0	0	0
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	9	9	9
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-3	-3	-3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	6	6	6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	3	3	3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	16	16	16
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	10	10	10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	24	24	24
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	8	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 21_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_B		24,50	39	38	35
101	Warmtepomp Eteck	36,50	37	36	31
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	27	24	17
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	27	24	17
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	10	10	10
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	13	13	13
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	28	28	28
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	11	11	11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	26	26	26
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	24	24	24
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	2	2	2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	13	13	13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-3	-3	-3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	6	6	6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	2	2	2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	15	15	15
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	23	23	23
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	8	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 21_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_C		27,50	40	39	35
101	Warmtepomp Eteck	36,50	38	37	32
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	28	25	18
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	28	25	18
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	11	11	11
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	13	13	13
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	27	27	27
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	11	11	11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	26	26	26
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	16	16	16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	24	24	24
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	3	3	3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	20	20	20
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-3	-3	-3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	6	6	6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	2	2	2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	15	15	15
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	21	21	21
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	8	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 21_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D		30,50	41	40	36
101	Warmtepomp Eteck	36,50	40	38	34
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	29	26	19
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	30	27	20
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	12	12	12
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	12	12	12
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	27	27	27
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	11	11	11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	25	25	25
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	7	7	7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	18	18	18
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	24	24	24
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	4	4	4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	21	21	21
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-3	-8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-4	-4	-4
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	6	6	6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	2	2	2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	15	15	15
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	21	21	21
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 21_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_E		33,50	43	42	38
101	Warmtepomp Eteck	36,50	42	41	36
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	31	28	21
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	32	29	22
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	14	14	14
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	12	12	12
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	27	27	27
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	11	11	11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	25	25	25
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	10	10	10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	20	20	20
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	24	24	24
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	6	6	6
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	21	21	21
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-3	-8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-4	-4	-4
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	6	6	6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	3	3	3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	15	15	15
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	21	21	21
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 22_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_A		21,50	38	37	34
101	Warmtepomp Eteck	36,50	36	35	30
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	27	24	17
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	28	25	18
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	10	10	10
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	13	13	13
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	27	27	27
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	12	12	12
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	27	27	27
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	9	9	9
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	7	7	7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	12	12	12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	23	23	23
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-1	-1	-1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	11	11	11
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	4	3	-2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	3	3	3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	14	14	14
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 22_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_B		24,50	39	38	34
101	Warmtepomp Eteck	36,50	37	36	31
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	29	26	19
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	29	26	19
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	12	12	12
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	12	12	12
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	27	27	27
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	12	12	12
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	27	27	27
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	9	9	9
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	23	23	23
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	1	1	1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	16	16	16
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	4	3	-2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	4	4	4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	15	15	15
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	8	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 22_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_C		27,50	40	39	35
101	Warmtepomp Eteck	36,50	38	37	32
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	30	27	20
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	31	28	21
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	14	14	14
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	12	12	12
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	27	27	27
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	12	12	12
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	26	26	26
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	9	9	9
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	15	15	15
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	23	23	23
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	2	2	2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	19	19	19
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	2	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-10	-10	-10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	2	2	2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	14	14	14
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	8	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 22_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_D		30,50	42	40	36
101	Warmtepomp Eteck	36,50	40	38	34
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	32	29	22
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	33	30	23
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	16	16	16
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	12	12	12
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	27	27	27
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	12	12	12
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	26	26	26
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	9	9	9
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	17	17	17
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	23	23	23
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	2	2	2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	19	19	19
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	2	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	5	5	5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-10	-10	-10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	2	2	2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	12	12	12
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 22_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_E		33,50	44	42	38
101	Warmtepomp Eteck	36,50	42	41	36
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	34	31	24
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	36	33	26
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	19	19	19
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	12	12	12
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	26	26	26
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	11	11	11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	26	26	26
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	9	9	9
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	13	13	13
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	18	18	18
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	23	23	23
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	4	4	4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	19	19	19
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	2	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	7	7	7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-10	-10	-10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	3	3	3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	12	12	12
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	12	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 23_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_A		21,50	38	36	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	36	35	30
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	27	24	17
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	27	24	17
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	10	10	10
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	1	1	1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	6	6	6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	15	15	15
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	30	30	30
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	8	8	8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	11	11	11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	4	4	4
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	10	9	4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-15	-15	-15
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-14	-14	-14
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	18	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	16	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 23_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_B		24,50	39	37	34
101	Warmtepomp Eteck	36,50	37	36	31
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	29	26	19
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	29	26	19
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	11	11	11
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	1	1	1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	6	6	6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	15	15	15
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	29	29	29
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-4	-4	-4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	7	7	7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	12	12	12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	4	4	4
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	10	8	4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-15	-15	-15
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-14	-14	-14
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	25	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	21	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 23_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_C		27,50	40	38	34
101	Warmtepomp Eteck	36,50	38	37	32
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	30	27	20
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	31	28	21
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	13	13	13
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	1	1	1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	15	15	15
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	29	29	29
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	7	7	7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-3	-3	-3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	4	4	4
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-9	-9	-9
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	10	8	4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-15	-15	-15
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-14	-14	-14
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	23	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	10	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 23_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_D		30,50	41	40	35
101	Warmtepomp Eteck	36,50	40	38	34
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	32	29	22
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	32	29	22
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	14	14	14
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	1	1	1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	8	8	8
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	14	14	14
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	28	28	28
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	7	7	7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-3	-3	-3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	4	4	4
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-9	-9	-9
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	10	8	4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-14	-14	-14
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-13	-13	-13
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	22	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	10	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 23_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_E		33,50	44	42	37
101	Warmtepomp Eteck	36,50	42	41	36
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	35	32	25
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	35	32	25
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	17	17	17
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	1	1	1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	14	14	14
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	28	28	28
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-2	-2	-2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	7	7	7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-2	-2	-2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	15	15	15
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	5	5	5
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-7	-7	-7
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	10	8	4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-17	-17	-17
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-13	-13	-13
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-10	-10	-10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	22	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	10	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 24_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_A		21,50	39	38	35
101	Warmtepomp Eteck	36,50	37	36	31
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	29	26	19
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	28	25	18
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	9	9	9
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-9	-9	-9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-9	-9	-9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	16	16	16
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	29	29	29
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	11	11	11
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	30	30	30
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-11	-11	-11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-14	-14	-14
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	8	7	2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-13	-13	-13
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-9	-9	-9
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-9	-9	-9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	24	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	16	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 24_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_B		24,50	40	39	36
101	Warmtepomp Eteck	36,50	38	37	32
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	30	27	20
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	29	26	19
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	11	11	11
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-9	-9	-9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-9	-9	-9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	16	16	16
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	29	29	29
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	14	14	14
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	30	30	30
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-11	-11	-11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	11	11	11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-14	-14	-14
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	8	7	2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-13	-13	-13
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-9	-9	-9
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	24	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	16	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 24_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_C		27,50	42	40	37
101	Warmtepomp Eteck	36,50	40	39	34
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	32	29	22
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	31	28	21
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	12	12	12
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-9	-9	-9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-9	-9	-9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	15	15	15
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	29	29	29
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	15	15	15
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	30	30	30
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-11	-11	-11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	12	12	12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-14	-14	-14
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	9	7	3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-13	-13	-13
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-8	-8	-8
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	24	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	16	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 24_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_D		30,50	43	42	38
101	Warmtepomp Eteck	36,50	42	41	36
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	35	32	25
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	33	30	23
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	14	14	14
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-9	-9	-9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-9	-9	-9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	14	14	14
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	28	28	28
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	14	14	14
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	30	30	30
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-11	-11	-11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	8	7	2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-13	-13	-13
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-8	-8	-8
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	24	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 24_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_E		33,50	46	45	40
101	Warmtepomp Eteck	36,50	45	43	39
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	39	36	29
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	36	33	26
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	16	16	16
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-9	-9	-9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-9	-9	-9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	14	14	14
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	28	28	28
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	14	14	14
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	29	29	29
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	7	7	7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-11	-11	-11
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	8	7	2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-16	-16	-16
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-11	-11	-11
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-7	-7	-7
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	14	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 25_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_A		21,50	38	37	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	36	35	30
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	27	24	17
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-11	-11	-11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-11	-11	-11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	12	12	12
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	26	26	26
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	12	12	12
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	24	24	24
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-11	-11	-11
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	9	8	3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	2	2	2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	12	12	12
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	5	5	5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	18	18	18
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	0	0	0
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	9	9	9
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	22	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 25_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_B		24,50	40	39	36
101	Warmtepomp Eteck	36,50	38	37	32
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	28	25	18
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	27	24	17
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	9	9	9
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-11	-11	-11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-11	-11	-11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	12	12	12
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	26	26	26
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	17	17	17
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	33	33	33
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-11	-11	-11
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	4	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	2	2	2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	22	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 25_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_C		27,50	41	40	37
101	Warmtepomp Eteck	36,50	39	38	33
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	29	26	19
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	28	25	18
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	10	10	10
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-11	-11	-11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-11	-11	-11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	12	12	12
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	26	26	26
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	18	18	18
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	33	33	33
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	11	11	11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	5	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-11	-11	-11
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	2	2	2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	22	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 25_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_D		30,50	42	41	38
101	Warmtepomp Eteck	36,50	41	40	35
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	31	28	21
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	30	27	20
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	10	10	10
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-11	-11	-11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-11	-11	-11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	11	11	11
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	26	26	26
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	18	18	18
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	33	33	33
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	12	12	12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	5	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-11	-11	-11
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	2	2	2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-5	-5	-5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	22	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 25_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_E		33,50	45	43	39
101	Warmtepomp Eteck	36,50	44	42	38
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	33	30	23
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	32	29	22
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	12	12	12
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-11	-11	-11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-11	-11	-11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	11	11	11
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	25	25	25
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	17	17	17
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	32	32	32
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	5	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-5	-5	-5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	22	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 26_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_A		21,50	36	35	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	35	34	29
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-7	-7	-7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	7	7	7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	19	19	19
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	13	13	13
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	25	25	25
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	11	11	11
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-2	-2	-2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	3	3	3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	11	11	11
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	7	7	7
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	17	17	17
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	5	5	5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	14	14	14
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 26_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_B		24,50	39	38	36
101	Warmtepomp Eteck	36,50	36	35	30
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-7	-7	-7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	6	6	6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	19	19	19
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	18	18	18
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	33	33	33
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-7	-7	-7
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-3	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-7	-7	-7
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	0	0	0
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	9	9	9
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	9	9	9
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	25	25	25
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	5	5	5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	13	13	13
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 26_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_C		27,50	39	39	36
101	Warmtepomp Eteck	36,50	37	36	31
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	27	24	17
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-7	-7	-7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	6	6	6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	19	19	19
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	18	18	18
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	33	33	33
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-7	-7	-7
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	1	1	1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-3	-8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-7	-7	-7
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	0	0	0
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	10	10	10
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	11	11	11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	27	27	27
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	1	1	1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	9	9	9
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 26_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_D		30,50	40	39	36
101	Warmtepomp Eteck	36,50	38	37	32
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	28	25	18
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	27	24	17
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-7	-7	-7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	5	5	5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	18	18	18
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	18	18	18
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	32	32	32
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-6	-6	-6
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	1	1	1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-3	-8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-7	-7	-7
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	1	1	1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	1	1	1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	10	10	10
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	13	13	13
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	27	27	27
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	2	2	2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	10	10	10
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 26_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_E		33,50	42	41	37
101	Warmtepomp Eteck	36,50	40	39	34
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	30	27	20
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	29	26	19
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	10	10	10
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-6	-6	-6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-12	-12	-12
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	5	5	5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	18	18	18
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	17	17	17
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	32	32	32
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	11	11	11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-3	-8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	1	1	1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	1	1	1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	10	10	10
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	13	13	13
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	27	27	27
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	2	2	2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	11	11	11
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 27_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27_A		18,50	37	36	35
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	31	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	17	17	17
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	32	32	32
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	13	13	13
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	28	28	28
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-10	-10	-10
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	27	27	27
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-1	-1	-1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-3	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-4	-4	-4
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	4	4	4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-8	-8	-8
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	4	4	4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	16	16	16
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	7	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 28_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_A		18,50	38	37	36
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	17	17	17
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	32	32	32
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	14	14	14
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	30	30	30
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-11	-11	-11
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	26	26	26
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-1	-1	-1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	0	0	0
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-8	-8	-8
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-1	-1	-1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_A		6,50	33	32	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	10	10	10
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	22	22	22
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-3	-3	-3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	6	6	6
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-6	-6	-6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	6	6	6
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-7	-7	-7
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	5	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-11	-11	-11
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	1	1	1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-8	-8	-8
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	2	2	2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-5	-5	-5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_A		6,50	34	31	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	29	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-4	-4	-4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	8	8	8
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-2	-2	-2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	8	8	8
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	3	3	3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	13	13	13
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-1	-1	-1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-8	-8	-8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	3	3	3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-15	-15	-15
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-11	-11	-11
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	23	21	17
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-13	-13	-13
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-11	-11	-11
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	27	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	24	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_B		9,50	34	33	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	31	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	11	11	11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	25	25	25
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-4	-4	-4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	6	6	6
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-6	-6	-6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	6	6	6
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	4	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	1	1	1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-6	-6	-6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-7	-7	-7
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	4	4	4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_B		9,50	34	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	8	8	8
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	5	5	5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	14	14	14
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	1	1	1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	11	11	11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-7	-7	-7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	3	3	3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-3	-3	-3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	23	22	17
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-17	-17	-17
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-12	-12	-12
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	28	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	24	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_C		12,50	36	34	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	7	7	7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	22	22	22
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	13	13	13
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	28	28	28
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-3	-3	-3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	6	6	6
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-6	-6	-6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	6	6	6
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-11	-11	-11
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	4	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-11	-11	-11
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	1	1	1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	10	10	10
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_C		12,50	35	32	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	0	0	0
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	7	7	7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	15	15	15
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	4	4	4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	19	19	19
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-5	-5	-5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	5	5	5
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-3	-3	-3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	23	22	17
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-17	-17	-17
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-12	-12	-12
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	0	0	0
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	29	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	24	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_D		15,50	36	35	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	33	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	0	0	0
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	14	14	14
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	30	30	30
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-1	-1	-1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	7	7	7
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	6	6	6
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-11	-11	-11
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	4	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-15	-15	-15
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-1	-1	-1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-11	-11	-11
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-10	-10	-10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-6	-6	-6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 30_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_A		6,50	32	31	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	12	12	12
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	23	23	23
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-1	-1	-1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	6	6	6
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	8	8	8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-7	-7	-7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	-2	-2	-2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	8	8	8
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-9	-9	-9
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	1	1	1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-9	-9	-9
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	2	2	2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-7	-7	-7
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-5	-5	-5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 30_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_B		9,50	33	32	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	14	14	14
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	26	26	26
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	9	9	9
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	8	8	8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	-2	-2	-2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	8	8	8
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-13	-13	-13
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-7	-7	-7
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	1	1	1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	4	4	4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 30_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_C		12,50	34	33	31
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	20	20	20
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	15	15	15
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	28	28	28
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	4	4	4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	15	15	15
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-10	-10	-10
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-3	-3	-3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	0	0	0
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	8	8	8
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	3	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	9	9	9
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-4	-4	-4
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	9	9	9
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 30_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_D		15,50	36	36	34
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	31	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	9	9	9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	17	17	17
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	32	32	32
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	6	6	6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	23	23	23
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-6	-6	-6
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	9	9	9
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	1	1	1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-6	-6	-6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	1	1	1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-5	-5	-5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 31_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
31_A		6,50	34	32	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	3	3	3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	11	11	11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	23	23	23
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-1	-1	-1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	7	7	7
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	12	12	12
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	9	9	9
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-14	-14	-14
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	4	3	-2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	1	1	1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	1	1	1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-8	-8	-8
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 31_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
31_B		9,50	32	31	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	13	13	13
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	25	25	25
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	10	10	10
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-6	-6	-6
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-7	-7	-7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-3	-3	-3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	0	0	0
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	9	9	9
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	4	3	-2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-13	-13	-13
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-11	-11	-11
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 31_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
31_C		12,50	33	32	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	28	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	20	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	8	8	8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	18	18	18
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	15	15	15
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	26	26	26
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	4	4	4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	19	19	19
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-1	-1	-1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	0	0	0
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	10	10	10
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	4	3	-2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-13	-13	-13
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-8	-8	-8
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-4	-4	-4
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-2	-2	-2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 31_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
31_D		15,50	36	35	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	11	11	11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	19	19	19
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	18	18	18
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	31	31	31
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	5	5	5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	23	23	23
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	9	9	9
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-12	-12	-12
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	4	3	-2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-13	-13	-13
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-6	-6	-6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	1	1	1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 32_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
32_A		6,50	34	33	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	31	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	9	9	9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	23	23	23
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	2	2	2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	11	11	11
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-1	-1	-1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	15	15	15
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	9	9	9
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-14	-14	-14
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	5	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-15	-15	-15
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-13	-13	-13
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	0	0	0
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-13	-13	-13
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-6	-6	-6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	12	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 32_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
32_B		9,50	35	34	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	7	7	7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	18	18	18
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	11	11	11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	24	24	24
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	4	4	4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	15	15	15
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	7	7	7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	0	0	0
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	18	18	18
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	10	10	10
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-14	-14	-14
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	5	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-17	-17	-17
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-7	-7	-7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	12	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 32_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
32_C		12,50	36	35	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	33	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	9	9	9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	21	21	21
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	13	13	13
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	25	25	25
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	7	7	7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	25	25	25
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-4	-4	-4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	20	20	20
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	12	12	12
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	5	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-15	-15	-15
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-8	-8	-8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-8	-8	-8
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-1	-1	-1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 32_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
32_D		15,50	35	34	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	13	13	13
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	20	20	20
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	17	17	17
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	25	25	25
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	7	7	7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	25	25	25
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	19	19	19
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	11	11	11
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-12	-12	-12
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	5	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-11	-11	-11
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-7	-7	-7
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	0	0	0
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	2	2	2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	10	10	10
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 33_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
33_A		6,50	34	32	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	8	8	8
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	21	21	21
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	3	3	3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	11	11	11
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	0	0	0
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	17	17	17
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	9	9	9
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-13	-13	-13
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-16	-16	-16
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-6	-6	-6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-14	-14	-14
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-9	-9	-9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-5	-5	-5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 33_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
33_B		9,50	35	33	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	8	8	8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	18	18	18
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	10	10	10
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	22	22	22
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	5	5	5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	15	15	15
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	18	18	18
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	10	10	10
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-14	-14	-14
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-11	-11	-11
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-14	-14	-14
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-8	-8	-8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-12	-12	-12
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-8	-8	-8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 33_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
33_C		12,50	35	33	31
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	30	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	11	11	11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	22	22	22
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	12	12	12
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	24	24	24
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	8	8	8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	23	23	23
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	16	16	16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	12	12	12
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-7	-7	-7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-9	-9	-9
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-8	-8	-8
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-2	-2	-2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 34_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
34_A		6,50	31	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	28	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	7	7	7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	2	2	2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	11	11	11
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	0	0	0
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	8	8	8
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-11	-11	-11
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-8	-8	-8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-7	-7	-7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-8	-8	-8
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	0	0	0
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-5	-5	-5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	13	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 34_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
34_B		9,50	32	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	9	9	9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	18	18	18
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	3	3	3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	4	4	4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	15	15	15
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-4	-4	-4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	12	12	12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	9	9	9
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-9	-9	-9
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-6	-6	-6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-7	-7	-7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-7	-7	-7
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	1	1	1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	13	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 34_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
34_C		12,50	33	32	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	11	11	11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	23	23	23
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	7	7	7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	6	6	6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	19	19	19
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	12	12	12
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	1	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-16	-16	-16
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-7	-7	-7
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	0	0	0
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-5	-5	-5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-2	-2	-2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	12	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 35_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
35_A		6,50	31	29	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	28	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	13	13	13
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-6	-6	-6
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-1	-1	-1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	7	7	7
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-6	-6	-6
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	1	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-14	-14	-14
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-6	-6	-6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	2	2	2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-9	-9	-9
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	0	0	0
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	15	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 35_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
35_B		9,50	32	30	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	8	8	8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	7	7	7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	3	3	3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	17	17	17
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	9	9	9
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	2	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-16	-16	-16
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-12	-12	-12
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-8	-8	-8
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	0	0	0
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	15	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 35_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
35_C		12,50	33	32	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	10	10	10
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	23	23	23
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	9	9	9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	5	5	5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	19	19	19
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	12	12	12
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-1	-1	-1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	8	8	8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	2	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-10	-10	-10
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	5	5	5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-8	-8	-8
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	1	1	1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-1	-1	-1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	15	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 36_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
36_A		6,50	33	31	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	10	10	10
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	22	22	22
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	13	13	13
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-1	-1	-1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	7	7	7
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-15	-15	-15
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-5	-5	-5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-8	-8	-8
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	15	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 36_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
36_B		9,50	34	32	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	7	7	7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	11	11	11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	25	25	25
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	2	2	2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	17	17	17
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	0	0	0
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	8	8	8
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-5	-5	-5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-7	-7	-7
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-2	-2	-2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	15	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 36_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
36_C		12,50	35	34	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	9	9	9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	23	23	23
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	13	13	13
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	28	28	28
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	3	3	3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	18	18	18
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	11	11	11
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-1	-1	-1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	14	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	10	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 37_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_A		6,50	33	31	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	9	9	9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	22	22	22
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-4	-4	-4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	7	7	7
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-2	-2	-2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	7	7	7
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-6	-8	-12
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-13	-13	-13
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-8	-8	-8
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	2	2	2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-5	-5	-5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	4	4	4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	13	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	10	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 37_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_B		9,50	34	33	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	11	11	11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	25	25	25
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-4	-4	-4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	7	7	7
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-1	-1	-1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	8	8	8
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-6	-8	-12
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-13	-13	-13
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-1	-1	-1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-6	-6	-6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	13	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 37_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_C		12,50	35	34	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	31	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	8	8	8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	22	22	22
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	13	13	13
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	28	28	28
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-4	-4	-4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	8	8	8
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	4	4	4
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-6	-7	-12
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-11	-11	-11
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-1	-1	-1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	5	5	5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-2	-2	-2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	12	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 37_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_D		15,50	36	34	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	32	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	8	8	8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	24	24	24
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	14	14	14
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	27	27	27
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-3	-3	-3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	8	8	8
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-2	-2	-2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	5	5	5
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-11	-11	-11
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-5	-6	-11
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-17	-17	-17
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-11	-11	-11
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	12	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 37_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_E		18,50	37	36	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	35	33	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	11	11	11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	27	27	27
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	12	12	12
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	27	27	27
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	9	9	9
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	10	10	10
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	8	8	8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-3	-8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-13	-13	-13
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	0	0	0
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 38_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
38_A		6,50	33	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-4	-4	-4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	4	4	4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	14	14	14
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-2	-2	-2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	8	8	8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-9	-9	-9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-18	-18	-18
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-13	-13	-13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	14	13	8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-21	-21	-21
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-15	-15	-15
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	1	1	1
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	27	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	16	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 38_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
38_B		9,50	35	31	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-3	-3	-3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	6	6	6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	16	16	16
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-4	-4	-4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	8	8	8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-8	-8	-8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-13	-13	-13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	14	13	8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-15	-15	-15
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-11	-11	-11
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-5	-5	-5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-6	-6	-6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	31	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	17	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 38_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
38_C		12,50	35	32	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	30	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-2	-2	-2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	8	8	8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	18	18	18
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	8	8	8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-5	-5	-5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-9	-9	-9
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	14	13	8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-14	-14	-14
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-11	-11	-11
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-4	-4	-4
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-6	-6	-6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	31	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	18	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 38_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
38_D		15,50	36	33	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	19	19	19
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	20	20	20
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	8	8	8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	16	16	16
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-1	-1	-1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	10	10	10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	14	14	14
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-9	-9	-9
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	12	11	6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-14	-14	-14
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-11	-11	-11
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-4	-4	-4
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-6	-6	-6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	30	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	17	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 39_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
39_A		6,50	33	31	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	4	4	4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	20	20	20
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	0	0	0
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	11	11	11
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	3	3	3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	14	14	14
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	10	8	4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-9	-9	-9
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	4	4	4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	14	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 39_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
39_B		9,50	34	32	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	3	3	3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	18	18	18
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	21	21	21
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	11	11	11
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	5	5	5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	15	15	15
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	10	8	4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	14	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	10	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 39_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
39_C		12,50	35	33	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-6	-6	-6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	22	22	22
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	2	2	2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	12	12	12
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	6	6	6
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	18	18	18
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	10	9	4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	16	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 39_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
39_D		15,50	35	34	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	33	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-6	-6	-6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-1	-1	-1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	5	5	5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	13	13	13
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	8	8	8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	21	21	21
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-9	-9	-9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	8	7	2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	17	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 40_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_A		6,50	33	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-5	-5	-5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	3	3	3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	12	12	12
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	5	5	5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	14	14	14
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-14	-14	-14
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	8	7	2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	8	8	8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 40_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_B		9,50	33	32	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-10	-10	-10
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	4	4	4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	12	12	12
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	6	6	6
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	15	15	15
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-12	-12	-12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-14	-14	-14
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	8	7	2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	8	8	8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 40_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_C		12,50	34	33	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-10	-10	-10
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	6	6	6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	15	15	15
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	7	7	7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	16	16	16
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-12	-12	-12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	8	7	2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	8	8	8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 40_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_D		15,50	35	34	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	33	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-9	-9	-9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	8	8	8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	21	21	21
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	8	8	8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	18	18	18
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-12	-12	-12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	9	7	3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	8	8	8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	3	3	3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	12	12	12
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 41_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
41_A		6,50	30	29	24
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	27	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-9	-9	-9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-8	-8	-8
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	5	5	5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	16	16	16
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	13	13	13
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-7	-7	-7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-11	-11	-11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-22	-22	-22
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-6	-6	-6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-18	-18	-18
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-14	-14	-14
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	2	2	2
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	15	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	13	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 41_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
41_B		9,50	31	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-10	-10	-10
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-6	-6	-6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	7	7	7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	18	18	18
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	4	4	4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	19	19	19
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-11	-11	-11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-19	-19	-19
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-13	-13	-13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-21	-21	-21
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-6	-6	-6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-13	-13	-13
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-13	-13	-13
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-6	-6	-6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-11	-11	-11
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	0	0	0
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	15	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	12	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 41_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
41_C		12,50	33	32	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-8	-8	-8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-9	-9	-9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	10	10	10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	19	19	19
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	6	6	6
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	22	22	22
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-9	-9	-9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-17	-17	-17
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-6	-6	-6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-10	-10	-10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-11	-11	-11
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	0	0	0
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	14	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 41_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
41_D		15,50	35	34	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-3	-3	-3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-5	-5	-5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	14	14	14
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	23	23	23
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	8	8	8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	24	24	24
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-5	-5	-5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-11	-11	-11
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-3	-3	-3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-5	-5	-5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-9	-9	-9
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-4	-4	-4
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-8	-8	-8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	0	0	0
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	14	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 42_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
42_A		6,50	30	29	24
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-6	-6	-6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-9	-9	-9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	3	3	3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	15	15	15
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	2	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-13	-13	-13
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	0	0	0
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-15	-15	-15
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	0	0	0
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-11	-11	-11
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	1	1	1
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	14	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	12	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 42_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
42_B		9,50	31	29	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-6	-6	-6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-11	-11	-11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	5	5	5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	16	16	16
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-9	-9	-9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-21	-21	-21
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-13	-13	-13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	4	2	-2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-13	-13	-13
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-19	-19	-19
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-7	-7	-7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-15	-15	-15
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-11	-11	-11
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	1	1	1
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	14	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	12	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 42_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
42_C		12,50	31	30	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-10	-10	-10
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-10	-10	-10
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	8	8	8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	17	17	17
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-12	-12	-12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-19	-19	-19
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-13	-13	-13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	4	2	-2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-6	-6	-6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-15	-15	-15
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-14	-14	-14
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-6	-6	-6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-12	-12	-12
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	0	0	0
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	14	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	12	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 42_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
42_D		15,50	32	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-7	-7	-7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	12	12	12
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	19	19	19
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-2	-2	-2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	11	11	11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-7	-7	-7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-12	-12	-12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-17	-17	-17
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-4	-4	-4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	2	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-6	-6	-6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-15	-15	-15
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-12	-12	-12
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	1	1	1
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	13	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	12	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 43_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
43_A		6,50	31	29	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	28	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-8	-8	-8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-2	-2	-2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	10	10	10
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	1	1	1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	12	12	12
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-9	-9	-9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-16	-16	-16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-21	-21	-21
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-13	-13	-13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-5	-5	-5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-18	-18	-18
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-12	-12	-12
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-9	-9	-9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 43_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
43_B		9,50	31	30	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-10	-10	-10
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-1	-1	-1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	10	10	10
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	13	13	13
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-16	-16	-16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-21	-21	-21
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-14	-14	-14
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	4	2	-2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-17	-17	-17
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-5	-5	-5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-18	-18	-18
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-13	-13	-13
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 43_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
43_C		12,50	32	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	29	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-12	-12	-12
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-11	-11	-11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	0	0	0
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	10	10	10
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	3	3	3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	14	14	14
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-16	-16	-16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-20	-20	-20
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-14	-14	-14
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	4	2	-2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-16	-16	-16
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-5	-5	-5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-17	-17	-17
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-8	-8	-8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-13	-13	-13
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-6	-6	-6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 43_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
43_D		15,50	32	31	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-12	-12	-12
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-11	-11	-11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	5	5	5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	12	12	12
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	5	5	5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	15	15	15
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-7	-7	-7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-16	-16	-16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-16	-16	-16
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-5	-5	-5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-13	-13	-13
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-10	-10	-10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 44_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
44_A		6,50	31	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-9	-9	-9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	5	5	5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	16	16	16
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	4	4	4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	18	18	18
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-7	-7	-7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-12	-12	-12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-21	-21	-21
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-5	-5	-5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-16	-16	-16
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-12	-12	-12
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-11	-11	-11
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	-3	-3	-3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 44_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
44_B		9,50	33	32	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-9	-9	-9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-10	-10	-10
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	0	0	0
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	5	5	5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	15	15	15
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	4	4	4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	20	20	20
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-12	-12	-12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-21	-21	-21
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-13	-13	-13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-5	-5	-5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-16	-16	-16
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-13	-13	-13
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	2	2	2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-11	-11	-11
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	-3	-3	-3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 44_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
44_C		12,50	34	32	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	31	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-10	-10	-10
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-9	-9	-9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	0	0	0
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	7	7	7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	21	21	21
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	4	4	4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	13	13	13
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-19	-19	-19
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-13	-13	-13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-5	-5	-5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	0	0	0
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-13	-13	-13
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-13	-13	-13
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	-3	-3	-3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 44_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
44_D		15,50	35	34	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	32	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-8	-8	-8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	9	9	9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	25	25	25
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	6	6	6
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	16	16	16
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-11	-11	-11
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	4	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-17	-17	-17
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-5	-5	-5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	0	0	0
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-10	-10	-10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	-2	-2	-2
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 45_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
45_A		6,50	32	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-8	-8	-8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-6	-6	-6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	8	8	8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	22	22	22
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-4	-4	-4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	8	8	8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-21	-21	-21
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	5	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-6	-6	-6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-17	-17	-17
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-8	-8	-8
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	3	3	3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-18	-18	-18
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	-13	-13	-13
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 45_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
45_B		9,50	33	32	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-7	-7	-7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-8	-8	-8
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	0	0	0
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	8	8	8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	24	24	24
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-21	-21	-21
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-13	-13	-13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	7	6	1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-6	-6	-6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-14	-14	-14
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-5	-5	-5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-17	-17	-17
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	-13	-13	-13
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 45_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
45_C		12,50	35	33	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-8	-8	-8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	0	0	0
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	9	9	9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	26	26	26
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-1	-1	-1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	10	10	10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-11	-11	-11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-20	-20	-20
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-13	-13	-13
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	8	7	2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-6	-6	-6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-13	-13	-13
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-13	-13	-13
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-7	-7	-7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-16	-16	-16
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	-12	-12	-12
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 45_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
45_D		15,50	36	34	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	33	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-8	-8	-8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	0	0	0
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	9	9	9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	25	25	25
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	1	1	1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	12	12	12
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-11	-11	-11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-11	-11	-11
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	8	6	2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-6	-6	-6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-6	-6	-6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-13	-13	-13
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	-10	-10	-10
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 46_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
46_A		6,50	28	26	22
101	Warmtepomp Eteck	36,50	27	25	20
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	17	14	7
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	16	13	6
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	0	0	0
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-4	-4	-4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	8	8	8
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-6	-6	-6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-2	-2	-2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	7	7	7
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	0	0	0
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	7	7	7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-7	-7	-7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-18	-18	-18
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-7	-7	-7
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	1	1	1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-2	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	4	4	4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-2	-2	-2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 46_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
46_B		9,50	28	27	23
101	Warmtepomp Eteck	36,50	27	26	21
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	17	14	7
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	17	14	7
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-3	-3	-3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-5	-5	-5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	0	0	0
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	11	11	11
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	0	0	0
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	8	8	8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-7	-7	-7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-18	-18	-18
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-11	-11	-11
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 46_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
46_C		12,50	29	28	24
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-3	-3	-3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	8	8	8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-18	-18	-18
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-11	-11	-11
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 46_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
46_D		15,50	23	22	20
101	Warmtepomp Eteck	36,50	21	20	15
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	12	9	2
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	11	8	1
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-1	-1	-1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-3	-3	-3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-1	-1	-1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-12	-12	-12
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-17	-17	-17
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	13	13	13
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 47_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
47_A		6,50	31	29	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-4	-4	-4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-5	-5	-5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-2	-2	-2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	8	8	8
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	11	11	11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-16	-16	-16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-2	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-9	-9	-9
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	4	4	4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-1	-1	-1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 47_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
47_B		9,50	31	30	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	17	14	7
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-1	-1	-1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	10	10	10
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	1	1	1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	10	10	10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-16	-16	-16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-7	-7	-7
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	1	1	1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-2	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-1	-1	-1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 47_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
47_C		12,50	32	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-1	-1	-1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	11	11	11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-16	-16	-16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	3	3	3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-2	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-1	-1	-1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 47_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
47_D		15,50	30	28	24
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-1	-1	-1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-3	-3	-3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	6	6	6
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	3	3	3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	12	12	12
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-16	-16	-16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-1	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-9	-9	-9
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-1	-1	-1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	9	9	9
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	2	2	2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-1	-1	-1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 48_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_A		6,50	33	32	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-5	-5	-5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-1	-1	-1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	10	10	10
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	12	12	12
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	1	1	1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-1	-1	-1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	0	0	0
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 48_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_B		9,50	33	32	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-5	-5	-5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-1	-1	-1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	8	8	8
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	1	1	1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	13	13	13
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-7	-7	-7
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	1	1	1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-9	-9	-9
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-1	-1	-1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	1	1	1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 48_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_C		12,50	33	32	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	0	0	0
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	10	10	10
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	3	3	3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	14	14	14
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-13	-13	-13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-6	-6	-6
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-9	-9	-9
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	1	1	1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 48_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_D		15,50	34	32	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	31	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	0	0	0
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	0	0	0
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	11	11	11
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	5	5	5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	16	16	16
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-12	-12	-12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-8	-8	-8
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-1	-1	-1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-1	-1	-1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	7	7	7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	2	2	2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	1	1	1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 48_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_E		18,50	32	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	1	1	1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-2	-2	-2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	11	11	11
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	7	7	7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	19	19	19
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-12	-12	-12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-1	-1	-1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	8	8	8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-7	-7	-7
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	0	0	0
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	15	15	15
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	4	4	4
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	12	12	12
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	1	1	1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 48_F
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_F		21,50	32	31	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	2	2	2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	9	9	9
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	10	10	10
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	16	16	16
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-9	-9	-9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-1	-1	-1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	12	12	12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-7	-7	-7
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	1	1	1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	1	1	1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	16	16	16
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	7	7	7
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	16	16	16
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	0	0	0
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 49_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
49_A		6,50	35	33	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	32	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-4	-4	-4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	0	0	0
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	9	9	9
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	4	4	4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	13	13	13
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-6	-6	-6
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	1	1	1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	5	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-8	-8	-8
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	7	7	7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	3	3	3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	11	11	11
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 49_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
49_B		9,50	34	32	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-7	-7	-7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-8	-8	-8
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	2	2	2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	11	11	11
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	4	4	4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	13	13	13
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-6	-6	-6
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	5	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-7	-7	-7
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	0	0	0
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	9	9	9
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	5	5	5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	14	14	14
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 49_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
49_C		12,50	35	33	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	32	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-7	-7	-7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-8	-8	-8
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	4	4	4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	15	15	15
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	5	5	5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	15	15	15
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	3	3	3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	5	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	1	1	1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-1	-1	-1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	11	11	11
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	6	6	6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	14	14	14
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 49_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
49_D		15,50	36	34	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	35	33	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-6	-6	-6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	7	7	7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	22	22	22
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	7	7	7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	17	17	17
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-9	-9	-9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	7	6	1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	1	1	1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	14	14	14
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	3	3	3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	6	6	6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	14	14	14
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 49_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
49_E		18,50	35	34	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	32	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-5	-5	-5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-6	-6	-6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	9	9	9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	24	24	24
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	9	9	9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	20	20	20
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-9	-9	-9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	4	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-4	-4	-4
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	2	2	2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	15	15	15
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	5	5	5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	12	12	12
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	6	6	6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	14	14	14
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	12	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 49_F
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
49_F		21,50	36	35	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	33	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-3	-3	-3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	8	8	8
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	11	11	11
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	24	24	24
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	11	11	11
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	23	23	23
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-9	-9	-9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	0	0	0
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-1	-1	-1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	10	10	10
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	4	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-2	-2	-2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	8	8	8
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	3	3	3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	17	17	17
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	7	7	7
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	17	17	17
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	6	6	6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	14	14	14
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	13	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 50_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
50_E		18,50	37	35	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	35	33	29
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-7	-7	-7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	14	14	14
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	28	28	28
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	10	10	10
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	21	21	21
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-1	-1	-1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	8	7	2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-11	-11	-11
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	1	1	1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-6	-6	-6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	10	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 50_F
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
50_F		21,50	38	37	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	36	35	30
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	28	25	18
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	26	23	16
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-7	-7	-7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-5	-5	-5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	14	14	14
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	28	28	28
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	14	14	14
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	25	25	25
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-10	-10	-10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-1	-1	-1
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-11	-11	-11
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	9	8	3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-13	-13	-13
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	1	1	1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-6	-6	-6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	11	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 51_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
51_E		18,50	32	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-13	-13	-13
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-12	-12	-12
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	6	6	6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	18	18	18
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	10	10	10
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	18	18	18
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-9	-9	-9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-16	-16	-16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-15	-15	-15
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-8	-8	-8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-17	-17	-17
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	1	1	1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	4	4	4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-12	-12	-12
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	-2	-2	-2
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 51_F
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
51_F		21,50	32	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-13	-13	-13
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-8	-8	-8
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	6	6	6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	18	18	18
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	14	14	14
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	21	21	21
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-16	-16	-16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-14	-14	-14
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-7	-7	-7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-16	-16	-16
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-8	-8	-8
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	1	1	1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	-2	-2	-2
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 52_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
52_A		1,50	21	21	20
101	Warmtepomp Eteck	36,50	15	14	9
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	5	2	-5
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	7	4	-3
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-1	-1	-1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-1	-1	-1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-15	-15	-15
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	12	12	12
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-6	-6	-6
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	3	3	3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-3	-3	-3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	5	5	5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-5	-5	-5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	1	1	1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	10	10	10
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	9	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 52_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
52_B		6,00	23	23	22
101	Warmtepomp Eteck	36,50	17	15	10
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	7	4	-3
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	8	5	-2
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-2	-2	-2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	1	1	1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-8	-8	-8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-15	-15	-15
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	3	3	3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	1	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-1	-1	-1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	13	13	13
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-5	-5	-5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	2	2	2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	16	16	16
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	12	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 52_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
52_C		9,00	25	25	24
101	Warmtepomp Eteck	36,50	18	17	12
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	9	6	-1
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	10	7	0
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-1	-1	-1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	3	3	3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	3	3	3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-7	-7	-7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-14	-14	-14
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	11	11	11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	1	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	0	0	0
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	17	17	17
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-4	-4	-4
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	3	3	3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	19	19	19
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	12	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 53_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
53_A		1,50	21	21	20
101	Warmtepomp Eteck	36,50	15	14	9
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	5	2	-5
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	8	5	-2
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-10	-10	-10
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	0	0	0
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-15	-15	-15
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	14	14	14
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	3	3	3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-4	-4	-4
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	1	1	1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	12	12	12
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	1	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 53_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
53_B		6,00	23	23	22
101	Warmtepomp Eteck	36,50	17	16	11
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	7	4	-3
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	11	8	1
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-7	-7	-7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	2	2	2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-8	-8	-8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-14	-14	-14
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-9	-9	-9
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	1	1	1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-7	-8	-13
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-3	-3	-3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-4	-4	-4
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	3	3	3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	18	18	18
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 53_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
53_C		9,00	26	26	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	19	18	13
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	9	6	-1
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	15	12	5
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-2	-2	-2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	4	4	4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-8	-8	-8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	0	0	0
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-14	-14	-14
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	15	15	15
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-5	-6	-11
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-1	-1	-1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	4	4	4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	5	5	5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	23	23	23
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 54_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
54_B		6,00	26	25	22
101	Warmtepomp Eteck	36,50	24	22	18
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	14	11	4
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	16	13	6
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-2	-2	-2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	3	3	3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-7	-7	-7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-12	-12	-12
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-13	-13	-13
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	12	12	12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	15	15	15
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-12	-12	-12
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	1	1	1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-18	-18	-18
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-11	-11	-11
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-16	-16	-16
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-8	-8	-8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-6	-6	-6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 54_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
54_C		9,00	32	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	7	7	7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	6	6	6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-5	-5	-5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	18	18	18
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	16	16	16
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-12	-12	-12
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-3	-8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-16	-16	-16
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-11	-11	-11
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-14	-14	-14
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-7	-7	-7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-5	-5	-5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 54_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
54_D		12,00	27	26	24
101	Warmtepomp Eteck	36,50	24	23	18
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	14	11	4
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	16	13	6
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-1	-1	-1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	8	8	8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-12	-12	-12
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-16	-16	-16
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	18	18	18
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-11	-11	-11
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-8	-8	-8
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-9	-9	-9
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-1	-1	-1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 54_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
54_E		15,00	35	34	31
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	13	13	13
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	24	24	24
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	10	10	10
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	21	21	21
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-3	-3	-3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	6	6	6
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	20	20	20
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	25	25	25
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-5	-6	-11
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-9	-9	-9
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-5	-5	-5
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	4	4	4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	3	3	3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	13	13	13
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	1	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 55_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
55_B		6,00	30	29	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	3	3	3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-8	-8	-8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	0	0	0
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-12	-12	-12
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	16	16	16
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-11	-13	-18
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	0	0	0
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	9	9	9
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	5	5	5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	17	17	17
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 55_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
55_C		9,00	33	31	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	2	2	2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-8	-8	-8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	0	0	0
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-11	-11	-11
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	15	15	15
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	17	17	17
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-6	-6	-6
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-6	-7	-12
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	1	1	1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	15	15	15
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	5	5	5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	6	6	6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	24	24	24
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 55_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
55_D		12,00	34	33	31
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	8	8	8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-10	-10	-10
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	19	19	19
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	19	19	19
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-4	-6	-10
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	2	2	2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	16	16	16
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	7	7	7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	12	12	12
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	26	26	26
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 55_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
55_E		15,00	36	35	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	31	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	9	9	9
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	13	13	13
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	23	23	23
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	9	9	9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	20	20	20
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-3	-3	-3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	21	21	21
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	25	25	25
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	8	8	8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-1	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-1	-1	-1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	16	16	16
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-1	-1	-1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	10	10	10
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	2	2	2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	15	15	15
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	9	9	9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	26	26	26
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	1	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 56_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
56_B		6,00	31	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-7	-7	-7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	16	16	16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-2	-2	-2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	8	8	8
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	17	17	17
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	1	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 56_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
56_C		9,00	32	31	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	8	8	8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	20	20	20
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	2	2	2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	17	17	17
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	14	14	14
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	0	0	0
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	13	13	13
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	5	5	5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	2	2	2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	11	11	11
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	10	10	10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	24	24	24
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	1	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 56_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
56_D		12,00	35	34	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	11	11	11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	26	26	26
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-5	-5	-5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	18	18	18
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	16	16	16
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-3	-8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	1	1	1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	17	17	17
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-1	-1	-1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	7	7	7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	3	3	3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	14	14	14
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	11	11	11
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	28	28	28
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 56_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
56_E		15,00	37	36	35
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	13	13	13
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	32	32	32
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	9	9	9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	21	21	21
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-2	-2	-2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	8	8	8
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-8	-8	-8
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	21	21	21
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	17	17	17
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	8	8	8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-2	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	2	2	2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	17	17	17
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	0	0	0
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	9	9	9
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	2	2	2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	14	14	14
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	13	13	13
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	28	28	28
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 57_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
57_B		6,00	32	31	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	29	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	7	7	7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	19	19	19
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	3	3	3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	8	8	8
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-6	-6	-6
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-1	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-1	-1	-1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	8	8	8
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	0	0	0
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	8	8	8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	17	17	17
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 57_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
57_C		9,00	34	32	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	8	8	8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	22	22	22
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-6	-6	-6
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	16	16	16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	15	15	15
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	8	8	8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-1	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	0	0	0
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	9	9	9
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	0	0	0
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	9	9	9
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	2	2	2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	11	11	11
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	10	10	10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	24	24	24
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 57_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
57_D		12,00	35	35	33
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	7	7	7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	9	9	9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	26	26	26
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	7	7	7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-5	-5	-5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-6	-6	-6
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	18	18	18
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	8	8	8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-1	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	1	1	1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	14	14	14
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	1	1	1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	10	10	10
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	3	3	3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	14	14	14
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	12	12	12
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	29	29	29
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 57_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
57_E		15,00	37	36	34
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	25	22	15
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	8	8	8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	11	11	11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	28	28	28
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	9	9	9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	23	23	23
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-4	-4	-4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	20	20	20
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	14	14	14
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-1	-1	-1
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	10	10	10
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-1	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	2	2	2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	14	14	14
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	1	1	1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	10	10	10
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	3	3	3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	13	13	13
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	13	13	13
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	29	29	29
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	7	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_A		6,00	25	25	24
101	Warmtepomp Eteck	36,50	19	18	13
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	10	7	0
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	11	8	1
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-7	-7	-7
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	1	1	1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-18	-18	-18
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-14	-14	-14
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	12	12	12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	23	23	23
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-9	-9	-9
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-5	-6	-11
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-11	-11	-11
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-17	-17	-17
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-10	-10	-10
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-18	-18	-18
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-8	-8	-8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-6	-6	-6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	4	4	4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	-1	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_B		9,00	28	28	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	21	20	15
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	11	8	1
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	13	10	3
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-5	-5	-5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	3	3	3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	2	2	2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-8	-8	-8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-16	-16	-16
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-14	-14	-14
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	15	15	15
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	26	26	26
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-14	-14	-14
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-16	-16	-16
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-7	-7	-7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	0	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_B		6,00	30	29	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-1	-1	-1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-4	-4	-4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	12	12	12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	12	12	12
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	5	5	5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-6	-6	-6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	5	5	5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	4	4	4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	9	9	9
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	1	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_C		12,00	27	27	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	20	19	14
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	10	7	0
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	12	9	2
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-6	-6	-6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	3	3	3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-5	-5	-5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-16	-16	-16
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-14	-14	-14
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	25	25	25
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-3	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-13	-13	-13
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-7	-7	-7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-14	-14	-14
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-6	-6	-6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	2	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_C		9,00	31	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	28	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	0	0	0
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-2	-2	-2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-4	-4	-4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-4	-4	-4
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	5	5	5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	20	20	20
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_D		15,00	35	35	35
101	Warmtepomp Eteck	36,50	27	25	21
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	17	14	7
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-5	-5	-5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-13	-13	-13
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-11	-11	-11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	18	18	18
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	34	34	34
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-7	-7	-7
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-3	-8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-11	-11	-11
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	1	1	1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-10	-10	-10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-2	-2	-2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	1	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_D		12,00	32	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-8	-8	-8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-4	-4	-4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	15	15	15
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	15	15	15
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	8	8	8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-4	-4	-4
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	5	5	5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	9	9	9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	21	21	21
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_E		15,00	33	32	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	18	18	18
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	3	3	3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-8	-8	-8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-4	-4	-4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	8	8	8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	16	16	16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	21	21	21
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	9	9	9
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-3	-8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	4	4	4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	12	12	12
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	10	10	10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	21	21	21
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 59_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
59_A		6,00	27	27	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	20	19	14
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	11	8	1
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	12	9	2
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-5	-5	-5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-20	-20	-20
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-17	-17	-17
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	25	25	25
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	3	3	3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-7	-8	-13
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-11	-11	-11
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-13	-13	-13
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	2	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 59_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
59_B		9,00	30	30	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	22	21	16
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	12	9	2
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	14	11	4
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-4	-4	-4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	3	3	3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	3	3	3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-7	-7	-7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-19	-19	-19
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-16	-16	-16
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	15	15	15
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	29	29	29
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-9	-9	-9
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-5	-6	-11
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-11	-11	-11
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	2	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 59_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
59_C		12,00	26	26	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	18	17	12
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	9	6	-1
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	10	7	0
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-8	-8	-8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	0	0	0
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-2	-2	-2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-12	-12	-12
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	-2	-2	-2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-22	-22	-22
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-19	-19	-19
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	24	24	24
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-9	-9	-9
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-14	-14	-14
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-7	-7	-7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-13	-13	-13
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-6	-6	-6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 59_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
59_D		15,00	33	32	32
101	Warmtepomp Eteck	36,50	20	19	14
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	10	7	0
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	13	10	3
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-5	-5	-5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	-1	-1	-1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-19	-19	-19
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-17	-17	-17
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	20	20	20
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	32	32	32
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-11	-11	-11
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-6	-6	-6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-10	-10	-10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	1	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 60_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
60_B		9,00	31	30	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	25	24	19
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	17	14	7
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	4	4	4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-7	-7	-7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-16	-16	-16
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-13	-13	-13
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	11	11	11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	28	28	28
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-11	-11	-11
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	2	2	2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-3	-8
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-11	-11	-11
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-10	-10	-10
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-10	-10	-10
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 60_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
60_C		12,00	24	23	22
101	Warmtepomp Eteck	36,50	19	18	13
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	9	6	-1
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	12	9	2
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-6	-6	-6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-12	-12	-12
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	-1	-1	-1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-21	-21	-21
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-18	-18	-18
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	19	19	19
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	3	3	3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-10	-10	-10
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-14	-14	-14
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-8	-8	-8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-12	-12	-12
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 60_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
60_D		15,00	27	26	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	21	20	15
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	12	9	2
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	13	10	3
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-4	-4	-4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	4	4	4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-5	-5	-5
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-18	-18	-18
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-16	-16	-16
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	16	16	16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	22	22	22
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-9	-9	-9
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	3	3	3
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-4	-6	-10
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-8	-8	-8
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-11	-11	-11
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-6	-6	-6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-9	-9	-9
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	0	0	0
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-2	-2	-2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	5	5	5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 61_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
61_A		6,00	28	27	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	22	20	16
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	9	6	-1
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	11	8	1
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-8	-8	-8
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-1	-1	-1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	8	8	8
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-14	-14	-14
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	-2	-2	-2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-16	-16	-16
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-14	-14	-14
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	15	15	15
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	25	25	25
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-8	-9	-14
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-7	-7	-7
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-6	-6	-6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-12	-12	-12
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-4	-4	-4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	6	6	6
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 62_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
62_B		9,00	33	32	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	3	3	3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	13	13	13
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-15	-15	-15
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	18	18	18
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	26	26	26
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-5	-6	-11
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	4	4	4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-9	-9	-9
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-4	-4	-4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	3	3	3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	17	17	17
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 63_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
63_A		5,50	30	28	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	27	26	21
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-1	-1	-1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	8	8	8
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-7	-7	-7
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	2	2	2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	14	14	14
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	10	10	10
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-1	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	7	7	7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	7	7	7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	16	16	16
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 63_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
63_B		8,50	31	30	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	5	5	5
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-1	-1	-1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	16	16	16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	12	12	12
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-1	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-4	-4	-4
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	8	8	8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	9	9	9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	21	21	21
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 63_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
63_C		11,50	33	32	31
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	22	22	22
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	2	2	2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-6	-6	-6
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	3	3	3
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-1	-1	-1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	6	6	6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	4	4	4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	17	17	17
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	16	16	16
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	8	8	8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	0	-1	-6
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-3	-3	-3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-8	-8	-8
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	5	5	5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	11	11	11
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	28	28	28
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 64_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
64_A		5,50	31	29	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	28	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	0	0	0
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-6	-6	-6
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-1	-1	-1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	10	10	10
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	9	9	9
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-4	-4	-4
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	0	0	0
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	6	6	6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	15	15	15
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 64_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
64_B		8,50	32	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-2	-2	-2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	8	8	8
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	11	11	11
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	11	11	11
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-3	-3	-3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	1	1	1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	9	9	9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	21	21	21
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 64_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
64_C		11,50	34	33	31
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	1	1	1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-8	-8	-8
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	0	0	0
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	9	9	9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	0	0	0
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	8	8	8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-2	-2	-2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	2	2	2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	7	7	7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	2	2	2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	12	12	12
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	28	28	28
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 65_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
65_A		5,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 65_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
65_A		5,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 65_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
65_B		8,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 65_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
65_B		8,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 65_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
65_C		11,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 65_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
65_C		11,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 66_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
66_A		6,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 66_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
66_B		9,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 66_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
66_C		12,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 67_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
67_A		6,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 67_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
67_B		9,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 67_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
67_C		12,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 68_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
68_A		6,50	29	28	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	26	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	0	0	0
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	11	11	11
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-15	-15	-15
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	-1	-1	-1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-9	-9	-9
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	-6	-6	-6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	9	9	9
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	-1	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-2	-2	-2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	5	5	5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	7	7	7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	7	7	7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	20	20	20
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	2	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 68_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
68_B		9,50	30	29	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	0	0	0
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	14	14	14
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	3	3	3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-15	-15	-15
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	-1	-1	-1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-7	-7	-7
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	-5	-5	-5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	11	11	11
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-3	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-1	-1	-1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-1	-1	-1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	8	8	8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	9	9	9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	22	22	22
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	2	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 68_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
68_C		12,50	32	31	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	8	8	8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	20	20	20
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	19	19	19
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-13	-13	-13
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	0	0	0
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	15	15	15
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	1	1	1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	11	11	11
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	1	1	1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	10	10	10
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	15	15	15
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	25	25	25
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	2	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 69_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
69_A		6,50	31	30	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	20	20	20
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-13	-13	-13
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	0	0	0
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-6	-6	-6
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	10	10	10
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-3	-3	-3
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	6	6	6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	6	6	6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	20	20	20
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 69_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
69_B		9,50	32	30	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	22	22	22
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	2	2	2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-13	-13	-13
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-10	-10	-10
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-5	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-2	-2	-2
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	21	21	21
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 69_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
69_C		12,50	33	32	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	8	8	8
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	24	24	24
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	5	5	5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	17	17	17
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-11	-11	-11
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-9	-9	-9
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	18	18	18
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	4	4	4
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-2	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-1	-1	-1
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	7	7	7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-6	-6	-6
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	14	14	14
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	25	25	25
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 70_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
70_A		6,50	31	30	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	19	19	19
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-2	-2	-2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	2	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	5	5	5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	7	7	7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	18	18	18
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	7	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 70_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
70_B		9,50	32	31	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	21	21	21
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	2	2	2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	1	1	1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-1	-1	-1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	6	6	6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	5	5	5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-1	-1	-1
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	8	8	8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	10	10	10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	20	20	20
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 70_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
70_C		12,50	34	33	31
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	7	7	7
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	23	23	23
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	4	4	4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	19	19	19
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	2	2	2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-1	-1	-1
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	5	5	5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	7	7	7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	18	18	18
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	7	7	7
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-4	-4	-4
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	6	6	6
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	0	0	0
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	9	9	9
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	14	14	14
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	27	27	27
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 71_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
71_A		6,50	34	33	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	33	32	27
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	18	18	18
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	12	12	12
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-1	-1	-1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	12	12	12
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	11	11	11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	15	15	15
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-5	-5	-5
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	5	4	-1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-7	-7	-7
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	2	2	2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-8	-8	-8
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-1	-1	-1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	12	12	12
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	13	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 71_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
71_B		9,50	35	34	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	32	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	2	2	2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	18	18	18
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	2	2	2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	13	13	13
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	3	3	3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	11	11	11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	19	19	19
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-4	-4	-4
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	6	4	0
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	3	3	3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-7	-7	-7
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	0	0	0
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	12	12	12
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	13	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 71_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
71_C		12,50	35	34	30
101	Warmtepomp Eteck	36,50	34	33	28
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	24	21	14
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	6	6	6
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	1	1	1
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-1	-1	-1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	3	3	3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	14	14	14
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	5	5	5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	12	12	12
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-1	-1	-1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	21	21	21
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	5	5	5
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	7	5	1
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	4	4	4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-6	-6	-6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	4	4	4
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	13	13	13
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	13	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 72_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
72_A		6,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 72_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
72_B		9,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 72_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
72_C		12,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 73_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
73_A		6,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 73_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
73_B		9,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 73_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
73_C		12,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 74_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
74_A		6,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 74_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
74_B		9,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 74_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
74_C		12,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 75_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
75_A		6,50	32	31	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	0	0	0
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-2	-2	-2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-4	-4	-4
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	4	4	4
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	10	10	10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	0	0	0
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	11	11	11
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-15	-15	-15
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	2	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-16	-16	-16
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-4	-4	-4
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-5	-5	-5
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	0	0	0
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	6	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 75_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
75_B		9,50	33	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	30	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-3	-3	-3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-2	-2	-2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-2	-2	-2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	3	3	3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	10	10	10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-5	-5	-5
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	15	15	15
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-14	-14	-14
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-11	-11	-11
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	4	2	-2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-15	-15	-15
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-9	-9	-9
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	3	3	3
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 75_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
75_C		12,50	33	32	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	32	31	26
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	23	20	13
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-6	-6	-6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	0	0	0
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	7	7	7
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	4	4	4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	11	11	11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	16	16	16
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-6	-6	-6
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	4	2	-2
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-7	-7	-7
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-2	-2	-2
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	9	9	9
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 76_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
76_A		6,50	31	29	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	0	0	0
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	0	0	0
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	15	15	15
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-5	-5	-5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-2	-2	-2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	6	6	6
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	10	10	10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-1	-1	-1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	5	5	5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	11	11	11
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-10	-10	-10
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	1	0	-5
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-13	-13	-13
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-8	-8	-8
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-2	-2	-2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-1	-1	-1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 76_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
76_B		9,50	31	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-3	-3	-3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-5	-5	-5
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-1	-1	-1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	6	6	6
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	3	3	3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	11	11	11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-1	-1	-1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	15	15	15
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-9	-9	-9
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-2	-2	-2
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-5	-5	-5
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	2	2	2
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-1	-1	-1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	9	9	9
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 76_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
76_C		12,50	32	31	27
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	0	0	0
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	8	8	8
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	10	10	10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-2	-2	-2
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-1	-1	-1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	6	6	6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	16	16	16
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	2	2	2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	0	0	0
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	14	14	14
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 77_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
77_A		6,50	30	28	24
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	0	0	0
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-6	-6	-6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-7	-7	-7
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-2	-2	-2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	7	7	7
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	14	14	14
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-7	-7	-7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	5	5	5
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-18	-18	-18
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-5	-5	-5
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-6	-6	-6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	0	0	0
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	7	7	7
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	1	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 77_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
77_B		9,50	30	29	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	0	0	0
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	9	9	9
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	5	5	5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	12	12	12
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	10	10	10
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	5	5	5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	0	0	0
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	14	14	14
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 77_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
77_C		12,50	31	30	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-4	-4	-4
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	4	4	4
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	2	2	2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	9	9	9
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	3	3	3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	10	10	10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-4	-4	-4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	10	10	10
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-7	-7	-7
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	2	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	2	2	2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	0	0	0
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	14	14	14
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 78_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
78_A		6,50	30	28	24
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	27	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	0	0	0
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-9	-9	-9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	-1	-1	-1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-11	-11	-11
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	-1	-1	-1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-1	-1	-1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	7	7	7
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	11	11	11
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-7	-7	-7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-7	-7	-7
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	3	3	3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-1	-2	-7
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-19	-19	-19
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-2	-2	-2
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-6	-6	-6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	0	0	0
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-3	-3	-3
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	8	8	8
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 78_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
78_B		9,50	31	29	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	0	0	0
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-1	-1	-1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	6	6	6
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	10	10	10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-7	-7	-7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-5	-5	-5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	4	4	4
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-8	-8	-8
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-1	-1	-1
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	0	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-1	-1	-1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	5	5	5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	0	0	0
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	13	13	13
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 78_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
78_C		12,50	32	31	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	31	30	25
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	22	19	12
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-8	-8	-8
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	1	1	1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	1	1	1
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	9	9	9
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	4	4	4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	12	12	12
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-6	-6	-6
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-5	-5	-5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	4	4	4
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-7	-7	-7
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	0	0	0
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	2	1	-4
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-12	-12	-12
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-1	-1	-1
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-2	-2	-2
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	6	6	6
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	2	2	2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-1	-1	-1
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	13	13	13
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	5	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 79_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
79_A		6,50	29	28	23
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-1	-1	-1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-11	-11	-11
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	-1	-1	-1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-6	-6	-6
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	2	2	2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-3	-3	-3
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	5	5	5
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	2	2	2
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	10	10	10
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-8	-8	-8
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-16	-16	-16
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-12	-12	-12
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	2	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-16	-16	-16
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-12	-12	-12
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-5	-5	-5
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-4	-4	-4
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-12	-12	-12
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	-5	-5	-5
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 79_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
79_B		9,50	30	28	24
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-1	-1	-1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-10	-10	-10
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	-1	-1	-1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-9	-9	-9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	-2	-2	-2
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-2	-2	-2
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	7	7	7
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	4	4	4
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	13	13	13
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-8	-8	-8
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-6	-6	-6
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	1	1	1
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	2	2	2
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-15	-15	-15
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-11	-11	-11
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	2	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-15	-15	-15
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-4	-4	-4
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-9	-9	-9
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-3	-3	-3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-3	-3	-3
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	6	6	6
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-11	-11	-11
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	-4	-4	-4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 79_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
79_C		12,50	31	29	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	28	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	0	0	0
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-9	-9	-9
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	-1	-1	-1
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-9	-9	-9
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	-1	-1	-1
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	0	0	0
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	10	10	10
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	5	5	5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	13	13	13
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-7	-7	-7
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	-5	-5	-5
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	3	3	3
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-13	-13	-13
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	-9	-9	-9
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	3	2	-3
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-14	-14	-14
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	-3	-3	-3
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-7	-7	-7
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	-1	-1	-1
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	-10	-10	-10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	-4	-4	-4
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 80_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
80_A		6,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 80_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
80_B		9,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 80_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
80_C		12,50	--	--	--
101	Warmtepomp Eteck	36,50	--	--	--
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	--	--	--
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	--	--	--
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	--	--	--
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	--	--	--
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	--	--	--
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	--	--	--
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	--	--	--
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	--	--	--
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	--	--	--
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	--	--	--
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	--	--	--
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	--	--	--
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	--	--	--
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	--	--	--
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	--	--	--
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	--	--	--
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	--	--	--
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	--	--	--
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	--	--	--
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	--	--	--
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	--	--	--
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	--	--	--
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	--	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 81_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
81_A		5,50	30	28	25
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	18	15	8
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	2	2	2
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	4	4	4
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	16	16	16
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-2	-2	-2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	-1	-1	-1
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	0	0	0
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	12	12	12
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	11	11	11
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	9	9	9
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-4	-4	-4
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	7	7	7
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	8	8	8
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	7	7	7
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	16	16	16
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	3	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 81_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
81_B		8,50	31	30	28
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	3	3	3
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	5	5	5
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	21	21	21
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-1	-1	-1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	7	7	7
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	0	0	0
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	3	3	3
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	13	13	13
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	13	13	13
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	8	8	8
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-3	-3	-3
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	8	8	8
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	0	0	0
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	9	9	9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	22	22	22
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 81_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
81_C		11,50	33	32	31
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	4	4	4
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	6	6	6
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	23	23	23
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	1	1	1
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	10	10	10
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-8	-8	-8
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	0	0	0
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-3	-3	-3
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	15	15	15
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	16	16	16
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	9	9	9
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-4	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-9	-9	-9
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	4	4	4
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	1	1	1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	10	10	10
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	10	10	10
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	28	28	28
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	4	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 82_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
82_A		5,50	29	28	24
101	Warmtepomp Eteck	36,50	28	27	22
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	20	17	10
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	17	14	7
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-1	-1	-1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-3	-3	-3
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	5	5	5
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-3	-3	-3
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	-2	-2	-2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-4	-4	-4
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	2	2	2
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	11	11	11
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	9	9	9
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-4	-5	-10
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-6	-6	-6
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-6	-6	-6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	6	6	6
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	16	16	16
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	0	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 82_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
82_B		8,50	31	29	26
101	Warmtepomp Eteck	36,50	29	28	23
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	17	14	7
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	-1	-1	-1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	-2	-2	-2
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	-2	-2	-2
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	3	3	3
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-10	-10	-10
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	-2	-2	-2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	-3	-3	-3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	9	9	9
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	14	14	14
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-3	-3	-3
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	9	9	9
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-4	-5	-10
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-6	-6	-6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-2	-2	-2
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	7	7	7
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	8	8	8
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	22	22	22
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	2	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - industrielawaai - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Industrielawaai
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 82_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
82_C		11,50	32	31	29
101	Warmtepomp Eteck	36,50	30	29	24
102	Warmtepomp Supermarkt	36,50	21	18	11
103	Warmtepomp Supermarkt	36,50	19	16	9
104	Drycooler / Gas koeler	36,50	1	1	1
107	Ventilatie verkeersruimte 2- toevoer	18,00	0	0	0
108	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	9	9	9
109	Ventilatie verkeersruimte 3- toevoer	18,00	0	0	0
110	Ventilatie verkeersruimte 3 - afvoer	18,00	6	6	6
111	Ventilatie verkeersruimte 4 - toevoer	18,50	-9	-9	-9
112	Ventilatie verkeersruimte 4 - afvoer	18,50	-2	-2	-2
113	Ventilatie verkeersruimte 5 - toevoer	24,50	-5	-5	-5
114	Ventilatie verkeersruimte 5 - afvoer	24,50	1	1	1
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	36,50	3	3	3
115	Ventilatie verkeersruimte 6- toevoer	17,00	4	4	4
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	36,50	16	16	16
116	Ventilatie verkeersruimte 6 - afvoer	17,00	16	16	16
117	Ventilatie verkeersruimte 7- toevoer	32,00	-2	-2	-2
118	Ventilatie verkeersruimte 7 - afvoer	32,00	10	10	10
119	LBK Supermarkt - toevoerrooster in gevel	3,00	-3	-5	-9
119	Ventilatie verkeersruimte 8- toevoer	17,00	-5	-5	-5
120	Ventilatie verkeersruimte 8 - afvoer	17,00	7	7	7
121	Ventilatie verkeersruimte 9- toevoer	28,00	-6	-6	-6
122	Ventilatie verkeersruimte 9 - afvoer	28,00	3	3	3
123	Ventilatie verkeersruimte 10 - toevoer	28,00	-1	-1	-1
124	Ventilatie verkeersruimte 10 - afvoer	28,00	9	9	9
125	Ventilatie verkeersruimte 11- toevoer	14,00	9	9	9
126	Ventilatie verkeersruimte 11 - afvoer	14,00	26	26	26
Route 1	Vrachtwagens supermarkt - aankomst	1,25	2	--	--
Route 2	Vrachtwagens supermarkt - vertrek	1,25	-1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage

4 Stemgeluid terrassen: Rekenresultaten

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten - stemgeluid

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A		6,50	21	22	--
01_B		9,50	20	21	--
01_C		12,50	20	21	--
01_D		15,50	20	21	--
02_A		6,50	23	23	--
02_C		12,50	21	22	--
03_A		6,50	29	30	--
03_B		9,50	32	33	--
03_C		12,50	33	34	--
03_D		15,50	34	35	--
04_A		6,50	30	30	--
04_B		9,50	32	33	--
05_A		6,50	30	31	--
05_B		9,50	32	33	--
05_C		12,50	34	35	--
06_A		6,50	23	24	--
06_B		9,50	22	23	--
06_C		12,50	22	22	--
07_A		1,50	23	24	--
07_B		6,50	25	26	--
07_C		9,50	25	26	--
07_D		12,50	24	25	--
08_B		6,50	27	28	--
08_C		9,50	26	27	--
08_D		12,50	26	27	--
09_A		6,50	42	42	--
09_B		9,50	42	42	--
09_C		12,50	41	42	--
09_D		15,50	41	42	--
10_A		6,50	46	47	--
10_B		9,50	46	46	--
10_C		12,50	45	46	--
10_D		15,50	45	46	--
11_A		6,50	49	50	--
11_B		9,50	49	50	--
11_C		12,50	49	49	--
12_A		6,50	52	52	--
12_B		9,50	51	52	--
12_C		12,50	50	51	--
13_A		6,50	51	52	--
13_B		9,50	50	51	--
13_C		12,50	50	51	--
14_A		15,50	41	42	--
15_A		15,50	45	46	--
16_A		15,50	44	45	--
17_A		6,50	48	49	--
17_B		9,50	48	49	--
17_C		12,50	48	48	--
17_D		15,50	47	48	--
17_E		18,50	47	48	--
18_A		6,50	47	48	--
18_B		9,50	47	48	--
18_C		12,50	47	48	--
18_D		15,50	46	47	--
18_E		18,50	46	47	--
19_A		21,50	41	41	--
19_B		24,50	45	46	--
19_C		27,50	45	46	--
19_D		30,50	44	45	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten - stemgeluid

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_E		33,50	44	45	--
20_A		21,50	39	40	--
20_B		24,50	44	45	--
20_C		27,50	45	46	--
20_D		30,50	45	46	--
20_E		33,50	45	45	--
21_A		21,50	31	32	--
21_B		24,50	37	38	--
21_C		27,50	40	41	--
21_D		30,50	42	42	--
21_E		33,50	42	43	--
22_A		21,50	28	28	--
22_B		24,50	29	30	--
22_C		27,50	32	33	--
22_D		30,50	34	35	--
22_E		33,50	36	37	--
23_A		21,50	25	26	--
23_B		24,50	24	25	--
23_C		27,50	24	24	--
23_D		30,50	24	24	--
23_E		33,50	24	25	--
24_A		21,50	39	40	--
24_B		24,50	39	39	--
24_C		27,50	38	39	--
24_D		30,50	38	39	--
24_E		33,50	38	38	--
25_A		21,50	42	43	--
25_B		24,50	41	42	--
25_C		27,50	41	42	--
25_D		30,50	41	41	--
25_E		33,50	40	41	--
26_A		21,50	44	45	--
26_B		24,50	44	44	--
26_C		27,50	43	44	--
26_D		30,50	43	43	--
26_E		33,50	42	43	--
27_A		18,50	41	42	--
28_A		18,50	31	32	--
29_A		6,50	28	29	--
29_A		6,50	32	33	--
29_B		9,50	28	29	--
29_B		9,50	35	36	--
29_C		12,50	28	29	--
29_C		12,50	36	37	--
29_D		15,50	28	29	--
30_A		6,50	29	30	--
30_B		9,50	29	29	--
30_C		12,50	29	29	--
30_D		15,50	29	29	--
31_A		6,50	28	29	--
31_B		9,50	28	29	--
31_C		12,50	28	29	--
31_D		15,50	28	29	--
32_A		6,50	27	28	--
32_B		9,50	27	28	--
32_C		12,50	27	28	--
32_D		15,50	27	28	--
33_A		6,50	27	28	--
33_B		9,50	27	28	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten - stemgeluid

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
33_C		12,50	28	28	--
34_A		6,50	27	28	--
34_B		9,50	27	28	--
34_C		12,50	28	29	--
35_A		6,50	26	27	--
35_B		9,50	27	27	--
35_C		12,50	27	28	--
36_A		6,50	27	27	--
36_B		9,50	27	28	--
36_C		12,50	27	28	--
37_A		6,50	26	27	--
37_B		9,50	27	27	--
37_C		12,50	27	28	--
37_D		15,50	27	28	--
37_E		18,50	26	27	--
38_A		6,50	31	32	--
38_B		9,50	34	35	--
38_C		12,50	36	37	--
38_D		15,50	36	37	--
39_A		6,50	35	36	--
39_B		9,50	38	39	--
39_C		12,50	38	39	--
39_D		15,50	38	39	--
40_A		6,50	41	42	--
40_B		9,50	41	42	--
40_C		12,50	41	41	--
40_D		15,50	40	41	--
41_A		6,50	24	25	--
41_B		9,50	24	25	--
41_C		12,50	25	25	--
41_D		15,50	25	26	--
42_A		6,50	25	26	--
42_B		9,50	25	26	--
42_C		12,50	25	26	--
42_D		15,50	25	26	--
43_A		6,50	27	28	--
43_B		9,50	27	28	--
43_C		12,50	27	27	--
43_D		15,50	27	27	--
44_A		6,50	28	29	--
44_B		9,50	28	28	--
44_C		12,50	27	28	--
44_D		15,50	27	28	--
45_A		6,50	26	27	--
45_B		9,50	26	27	--
45_C		12,50	25	26	--
45_D		15,50	25	26	--
46_A		6,50	46	47	--
46_B		9,50	46	47	--
46_C		12,50	45	46	--
46_D		15,50	44	45	--
47_A		6,50	51	52	--
47_B		9,50	50	51	--
47_C		12,50	49	50	--
47_D		15,50	48	49	--
48_A		6,50	53	54	--
48_B		9,50	52	53	--
48_C		12,50	51	52	--
48_D		15,50	50	51	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten - stemgeluid

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_E		18,50	49	50	--
48_F		21,50	48	49	--
49_A		6,50	46	47	--
49_B		9,50	45	46	--
49_C		12,50	45	46	--
49_D		15,50	44	45	--
49_E		18,50	44	45	--
49_F		21,50	43	44	--
50_E		18,50	28	29	--
50_F		21,50	29	30	--
51_E		18,50	30	30	--
51_F		21,50	32	33	--
52_A		1,50	40	41	--
52_B		6,00	42	43	--
52_C		9,00	42	43	--
53_A		1,50	42	43	--
53_B		6,00	43	44	--
53_C		9,00	43	43	--
54_B		6,00	27	28	--
54_C		9,00	28	28	--
54_D		12,00	32	33	--
54_E		15,00	34	35	--
55_B		6,00	47	48	--
55_C		9,00	47	47	--
55_D		12,00	46	47	--
55_E		15,00	46	47	--
56_B		6,00	51	52	--
56_C		9,00	51	51	--
56_D		12,00	50	51	--
56_E		15,00	49	50	--
57_B		6,00	54	55	--
57_C		9,00	53	54	--
57_D		12,00	52	53	--
57_E		15,00	51	52	--
58_A		6,00	29	29	--
58_B		9,00	29	29	--
58_B		6,00	49	50	--
58_C		12,00	29	29	--
58_C		9,00	48	49	--
58_D		15,00	29	30	--
58_D		12,00	47	48	--
58_E		15,00	47	48	--
59_A		6,00	29	30	--
59_B		9,00	29	30	--
59_C		12,00	29	30	--
59_D		15,00	28	29	--
60_B		9,00	29	29	--
60_C		12,00	29	30	--
60_D		15,00	29	30	--
61_A		6,00	29	29	--
62_B		9,00	33	34	--
63_A		5,50	54	55	--
63_B		8,50	53	54	--
63_C		11,50	52	53	--
64_A		5,50	53	54	--
64_B		8,50	52	53	--
64_C		11,50	51	52	--
65_A		5,50	47	48	--
65_A		5,50	51	52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten - stemgeluid

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
65_B		8,50	47	47	--
65_B		8,50	49	50	--
65_C		11,50	46	47	--
65_C		11,50	49	49	--
66_A		6,50	51	52	--
66_B		9,50	51	51	--
66_C		12,50	50	51	--
67_A		6,50	53	54	--
67_B		9,50	52	53	--
67_C		12,50	51	52	--
68_A		6,50	54	55	--
68_B		9,50	53	53	--
68_C		12,50	51	52	--
69_A		6,50	54	54	--
69_B		9,50	52	53	--
69_C		12,50	51	52	--
70_A		6,50	49	49	--
70_B		9,50	48	49	--
70_C		12,50	47	48	--
71_A		6,50	50	51	--
71_B		9,50	49	50	--
71_C		12,50	48	49	--
72_A		6,50	54	55	--
72_B		9,50	53	53	--
72_C		12,50	51	52	--
73_A		6,50	55	55	--
73_B		9,50	53	54	--
73_C		12,50	52	52	--
74_A		6,50	55	56	--
74_B		9,50	53	54	--
74_C		12,50	52	53	--
75_A		6,50	55	55	--
75_B		9,50	53	54	--
75_C		12,50	51	52	--
76_A		6,50	55	55	--
76_B		9,50	53	54	--
76_C		12,50	51	52	--
77_A		6,50	49	50	--
77_B		9,50	48	49	--
77_C		12,50	48	49	--
78_A		6,50	46	47	--
78_B		9,50	46	46	--
78_C		12,50	46	46	--
79_A		6,50	49	50	--
79_B		9,50	48	49	--
79_C		12,50	47	48	--
80_A		6,50	48	49	--
80_B		9,50	47	48	--
80_C		12,50	46	47	--
81_A		5,50	53	53	--
81_B		8,50	51	52	--
81_C		11,50	50	51	--
82_A		5,50	49	50	--
82_B		8,50	49	49	--
82_C		11,50	48	49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAmax - stemgeluid

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A		6,50	29	29	--
01_B		9,50	29	29	--
01_C		12,50	28	28	--
01_D		15,50	28	28	--
02_A		6,50	31	31	--
02_C		12,50	29	29	--
03_A		6,50	38	38	--
03_B		9,50	41	41	--
03_C		12,50	45	45	--
03_D		15,50	47	47	--
04_A		6,50	37	37	--
04_B		9,50	40	40	--
05_A		6,50	37	37	--
05_B		9,50	40	40	--
05_C		12,50	44	44	--
06_A		6,50	28	28	--
06_B		9,50	29	29	--
06_C		12,50	28	28	--
07_A		1,50	31	31	--
07_B		6,50	33	33	--
07_C		9,50	33	33	--
07_D		12,50	32	32	--
08_B		6,50	35	35	--
08_C		9,50	34	34	--
08_D		12,50	34	34	--
09_A		6,50	52	52	--
09_B		9,50	52	52	--
09_C		12,50	52	52	--
09_D		15,50	51	51	--
10_A		6,50	55	55	--
10_B		9,50	55	55	--
10_C		12,50	54	54	--
10_D		15,50	54	54	--
11_A		6,50	60	60	--
11_B		9,50	60	60	--
11_C		12,50	59	59	--
12_A		6,50	61	61	--
12_B		9,50	60	60	--
12_C		12,50	59	59	--
13_A		6,50	60	60	--
13_B		9,50	58	58	--
13_C		12,50	57	57	--
14_A		15,50	48	48	--
15_A		15,50	53	53	--
16_A		15,50	52	52	--
17_A		6,50	58	58	--
17_B		9,50	57	57	--
17_C		12,50	56	56	--
17_D		15,50	55	55	--
17_E		18,50	54	54	--
18_A		6,50	56	56	--
18_B		9,50	55	55	--
18_C		12,50	55	55	--
18_D		15,50	54	54	--
18_E		18,50	54	54	--
19_A		21,50	47	47	--
19_B		24,50	52	52	--
19_C		27,50	52	52	--
19_D		30,50	52	52	--
19_E		33,50	51	51	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAmax - stemgeluid

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_A		21,50	47	47	--
20_B		24,50	51	51	--
20_C		27,50	51	51	--
20_D		30,50	51	51	--
20_E		33,50	50	50	--
21_A		21,50	39	39	--
21_B		24,50	47	47	--
21_C		27,50	50	50	--
21_D		30,50	50	50	--
21_E		33,50	50	50	--
22_A		21,50	33	33	--
22_B		24,50	37	37	--
22_C		27,50	41	41	--
22_D		30,50	44	44	--
22_E		33,50	47	47	--
23_A		21,50	31	31	--
23_B		24,50	30	30	--
23_C		27,50	29	29	--
23_D		30,50	29	29	--
23_E		33,50	30	30	--
24_A		21,50	51	51	--
24_B		24,50	50	50	--
24_C		27,50	50	50	--
24_D		30,50	50	50	--
24_E		33,50	49	49	--
25_A		21,50	53	53	--
25_B		24,50	53	53	--
25_C		27,50	52	52	--
25_D		30,50	52	52	--
25_E		33,50	51	51	--
26_A		21,50	53	53	--
26_B		24,50	53	53	--
26_C		27,50	52	52	--
26_D		30,50	52	52	--
26_E		33,50	51	51	--
27_A		18,50	49	49	--
28_A		18,50	37	37	--
29_A		6,50	35	35	--
29_A		6,50	39	39	--
29_B		9,50	35	35	--
29_B		9,50	44	44	--
29_C		12,50	34	34	--
29_C		12,50	47	47	--
29_D		15,50	34	34	--
30_A		6,50	36	36	--
30_B		9,50	36	36	--
30_C		12,50	34	34	--
30_D		15,50	34	34	--
31_A		6,50	36	36	--
31_B		9,50	36	36	--
31_C		12,50	36	36	--
31_D		15,50	35	35	--
32_A		6,50	35	35	--
32_B		9,50	35	35	--
32_C		12,50	35	35	--
32_D		15,50	34	34	--
33_A		6,50	34	34	--
33_B		9,50	34	34	--
33_C		12,50	34	34	--
34_A		6,50	34	34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAmax - stemgeluid

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
34_B		9,50	33	33	--
34_C		12,50	33	33	--
35_A		6,50	33	33	--
35_B		9,50	33	33	--
35_C		12,50	33	33	--
36_A		6,50	33	33	--
36_B		9,50	33	33	--
36_C		12,50	33	33	--
37_A		6,50	33	33	--
37_B		9,50	33	33	--
37_C		12,50	32	32	--
37_D		15,50	32	32	--
37_E		18,50	32	32	--
38_A		6,50	40	40	--
38_B		9,50	45	45	--
38_C		12,50	48	48	--
38_D		15,50	49	49	--
39_A		6,50	44	44	--
39_B		9,50	50	50	--
39_C		12,50	51	51	--
39_D		15,50	51	51	--
40_A		6,50	55	55	--
40_B		9,50	54	54	--
40_C		12,50	54	54	--
40_D		15,50	54	54	--
41_A		6,50	32	32	--
41_B		9,50	33	33	--
41_C		12,50	32	32	--
41_D		15,50	32	32	--
42_A		6,50	32	32	--
42_B		9,50	32	32	--
42_C		12,50	32	32	--
42_D		15,50	32	32	--
43_A		6,50	34	34	--
43_B		9,50	34	34	--
43_C		12,50	34	34	--
43_D		15,50	34	34	--
44_A		6,50	38	38	--
44_B		9,50	37	37	--
44_C		12,50	36	36	--
44_D		15,50	36	36	--
45_A		6,50	36	36	--
45_B		9,50	35	35	--
45_C		12,50	35	35	--
45_D		15,50	34	34	--
46_A		6,50	60	60	--
46_B		9,50	59	59	--
46_C		12,50	57	57	--
46_D		15,50	56	56	--
47_A		6,50	63	63	--
47_B		9,50	61	61	--
47_C		12,50	60	60	--
47_D		15,50	58	58	--
48_A		6,50	62	62	--
48_B		9,50	60	60	--
48_C		12,50	59	59	--
48_D		15,50	58	58	--
48_E		18,50	57	57	--
48_F		21,50	56	56	--
49_A		6,50	59	59	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAmax - stemgeluid

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
49_B		9,50	58	58	--
49_C		12,50	57	57	--
49_D		15,50	56	56	--
49_E		18,50	55	55	--
49_F		21,50	54	54	--
50_E		18,50	37	37	--
50_F		21,50	40	40	--
51_E		18,50	37	37	--
51_F		21,50	41	41	--
52_A		1,50	48	48	--
52_B		6,00	51	51	--
52_C		9,00	51	51	--
53_A		1,50	50	50	--
53_B		6,00	52	52	--
53_C		9,00	52	52	--
54_B		6,00	35	35	--
54_C		9,00	34	34	--
54_D		12,00	40	40	--
54_E		15,00	41	41	--
55_B		6,00	56	56	--
55_C		9,00	55	55	--
55_D		12,00	55	55	--
55_E		15,00	54	54	--
56_B		6,00	61	61	--
56_C		9,00	59	59	--
56_D		12,00	57	57	--
56_E		15,00	57	57	--
57_B		6,00	63	63	--
57_C		9,00	61	61	--
57_D		12,00	59	59	--
57_E		15,00	58	58	--
58_A		6,00	36	36	--
58_B		9,00	36	36	--
58_B		6,00	62	62	--
58_C		12,00	36	36	--
58_C		9,00	61	61	--
58_D		15,00	35	35	--
58_D		12,00	59	59	--
58_E		15,00	58	58	--
59_A		6,00	37	37	--
59_B		9,00	36	36	--
59_C		12,00	36	36	--
59_D		15,00	36	36	--
60_B		9,00	35	35	--
60_C		12,00	35	35	--
60_D		15,00	36	36	--
61_A		6,00	36	36	--
62_B		9,00	48	48	--
63_A		5,50	65	65	--
63_B		8,50	62	62	--
63_C		11,50	60	60	--
64_A		5,50	65	65	--
64_B		8,50	63	63	--
64_C		11,50	61	61	--
65_A		5,50	62	62	--
65_A		5,50	66	66	--
65_B		8,50	60	60	--
65_B		8,50	62	62	--
65_C		11,50	59	59	--
65_C		11,50	60	60	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAmax - stemgeluid

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
66_A		6,50	63	63	--
66_B		9,50	62	62	--
66_C		12,50	60	60	--
67_A		6,50	64	64	--
67_B		9,50	62	62	--
67_C		12,50	60	60	--
68_A		6,50	64	64	--
68_B		9,50	61	61	--
68_C		12,50	59	59	--
69_A		6,50	64	64	--
69_B		9,50	62	62	--
69_C		12,50	60	60	--
70_A		6,50	59	59	--
70_B		9,50	58	58	--
70_C		12,50	57	57	--
71_A		6,50	61	61	--
71_B		9,50	59	59	--
71_C		12,50	58	58	--
72_A		6,50	65	65	--
72_B		9,50	63	63	--
72_C		12,50	61	61	--
73_A		6,50	63	63	--
73_B		9,50	61	61	--
73_C		12,50	60	60	--
74_A		6,50	64	64	--
74_B		9,50	62	62	--
74_C		12,50	61	61	--
75_A		6,50	64	64	--
75_B		9,50	61	61	--
75_C		12,50	60	60	--
76_A		6,50	64	64	--
76_B		9,50	61	61	--
76_C		12,50	60	60	--
77_A		6,50	63	63	--
77_B		9,50	61	61	--
77_C		12,50	59	59	--
78_A		6,50	60	60	--
78_B		9,50	59	59	--
78_C		12,50	58	58	--
79_A		6,50	61	61	--
79_B		9,50	59	59	--
79_C		12,50	58	58	--
80_A		6,50	61	61	--
80_B		9,50	59	59	--
80_C		12,50	58	58	--
81_A		5,50	66	66	--
81_B		8,50	63	63	--
81_C		11,50	61	61	--
82_A		5,50	63	63	--
82_B		8,50	61	61	--
82_C		11,50	60	60	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B		9,50	32	33	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--
Terras 3	Terras 3	1,20	14	15	--
Terras 4	Terras 4	1,20	31	32	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A		6,50	21	22	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-189	-189	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-191	-191	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
Terras 1	Terras 1	1,20	14	15	--
Terras 2	Terras 2	1,20	10	11	--
Terras 3	Terras 3	1,20	8	9	--
Terras 4	Terras 4	1,20	19	20	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B		9,50	20	21	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-188	-188	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-189	-189	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
Terras 1	Terras 1	1,20	14	15	--
Terras 2	Terras 2	1,20	10	11	--
Terras 3	Terras 3	1,20	8	9	--
Terras 4	Terras 4	1,20	18	19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_C		12,50	20	21	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-187	-187	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-189	-189	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
Terras 1	Terras 1	1,20	14	14	--
Terras 2	Terras 2	1,20	10	11	--
Terras 3	Terras 3	1,20	8	9	--
Terras 4	Terras 4	1,20	18	19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_D		15,50	20	21	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-186	-186	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-187	-187	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
Terras 1	Terras 1	1,20	14	15	--
Terras 2	Terras 2	1,20	10	11	--
Terras 3	Terras 3	1,20	8	9	--
Terras 4	Terras 4	1,20	17	18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 02_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A		6,50	23	23	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
Terras 1	Terras 1	1,20	17	18	--
Terras 2	Terras 2	1,20	12	13	--
Terras 3	Terras 3	1,20	11	12	--
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 02_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_C		12,50	21	22	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
Terras 1	Terras 1	1,20	15	16	--
Terras 2	Terras 2	1,20	11	12	--
Terras 3	Terras 3	1,20	11	12	--
Terras 4	Terras 4	1,20	19	19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A		6,50	29	30	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
Terras 1	Terras 1	1,20	17	18	--
Terras 2	Terras 2	1,20	12	13	--
Terras 3	Terras 3	1,20	13	14	--
Terras 4	Terras 4	1,20	29	30	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B		9,50	32	33	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
Terras 1	Terras 1	1,20	17	17	--
Terras 2	Terras 2	1,20	12	13	--
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--
Terras 4	Terras 4	1,20	32	33	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_C		12,50	33	34	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
Terras 1	Terras 1	1,20	16	17	--
Terras 2	Terras 2	1,20	12	13	--
Terras 3	Terras 3	1,20	12	12	--
Terras 4	Terras 4	1,20	33	34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_D		15,50	34	35	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	15	16	--
Terras 3	Terras 3	1,20	13	14	--
Terras 4	Terras 4	1,20	34	35	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A		6,50	30	30	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--
Terras 3	Terras 3	1,20	14	15	--
Terras 4	Terras 4	1,20	29	30	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A		6,50	30	31	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--
Terras 3	Terras 3	1,20	14	15	--
Terras 4	Terras 4	1,20	30	30	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B		9,50	32	33	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--
Terras 3	Terras 3	1,20	14	15	--
Terras 4	Terras 4	1,20	32	33	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_C		12,50	34	35	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	14	15	--
Terras 4	Terras 4	1,20	33	34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A		6,50	23	24	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--
Terras 3	Terras 3	1,20	14	15	--
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B		9,50	22	23	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
Terras 1	Terras 1	1,20	17	18	--
Terras 2	Terras 2	1,20	11	12	--
Terras 3	Terras 3	1,20	13	14	--
Terras 4	Terras 4	1,20	20	20	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_C		12,50	22	22	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
Terras 1	Terras 1	1,20	17	18	--
Terras 2	Terras 2	1,20	11	12	--
Terras 3	Terras 3	1,20	13	14	--
Terras 4	Terras 4	1,20	18	19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A		1,50	23	24	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-179	-179	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-179	-179	--
Terras 1	Terras 1	1,20	21	22	--
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--
Terras 3	Terras 3	1,20	15	16	--
Terras 4	Terras 4	1,20	15	16	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B		6,50	25	26	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
Terras 1	Terras 1	1,20	23	24	--
Terras 2	Terras 2	1,20	15	16	--
Terras 3	Terras 3	1,20	17	18	--
Terras 4	Terras 4	1,20	18	19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_C		9,50	25	26	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-179	-179	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
Terras 1	Terras 1	1,20	23	24	--
Terras 2	Terras 2	1,20	16	16	--
Terras 3	Terras 3	1,20	16	17	--
Terras 4	Terras 4	1,20	17	17	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_D		12,50	24	25	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-179	-179	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-179	-179	--
Terras 1	Terras 1	1,20	22	23	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	16	17	--
Terras 4	Terras 4	1,20	17	17	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 08_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B		6,50	27	28	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-189	-189	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-190	-190	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-181	-181	--
Terras 1	Terras 1	1,20	25	26	--
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--
Terras 3	Terras 3	1,20	18	19	--
Terras 4	Terras 4	1,20	17	18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 08_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_C		9,50	26	27	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-187	-187	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-188	-188	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-189	-189	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-179	-179	--
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--
Terras 2	Terras 2	1,20	17	17	--
Terras 3	Terras 3	1,20	18	19	--
Terras 4	Terras 4	1,20	18	19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 08_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_D		12,50	26	27	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-187	-187	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-186	-186	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-188	-188	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-179	-179	--
Terras 1	Terras 1	1,20	25	25	--
Terras 2	Terras 2	1,20	18	18	--
Terras 3	Terras 3	1,20	17	18	--
Terras 4	Terras 4	1,20	16	17	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A		6,50	42	42	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-159	-159	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-180	-180	--
Terras 1	Terras 1	1,20	41	41	--
Terras 2	Terras 2	1,20	33	34	--
Terras 3	Terras 3	1,20	29	30	--
Terras 4	Terras 4	1,20	19	20	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B		9,50	42	42	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-159	-159	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-179	-179	--
Terras 1	Terras 1	1,20	41	41	--
Terras 2	Terras 2	1,20	33	34	--
Terras 3	Terras 3	1,20	29	30	--
Terras 4	Terras 4	1,20	19	20	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_C		12,50	41	42	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-161	-161	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-160	-160	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-179	-179	--
Terras 1	Terras 1	1,20	40	41	--
Terras 2	Terras 2	1,20	32	33	--
Terras 3	Terras 3	1,20	30	30	--
Terras 4	Terras 4	1,20	18	19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_D		15,50	41	42	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-160	-160	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-160	-160	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-179	-179	--
Terras 1	Terras 1	1,20	40	41	--
Terras 2	Terras 2	1,20	32	33	--
Terras 3	Terras 3	1,20	30	31	--
Terras 4	Terras 4	1,20	16	17	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 10_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A		6,50	46	47	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	45	46	--
Terras 2	Terras 2	1,20	35	36	--
Terras 3	Terras 3	1,20	36	36	--
Terras 4	Terras 4	1,20	27	27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 10_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B		9,50	46	46	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	45	45	--
Terras 2	Terras 2	1,20	35	36	--
Terras 3	Terras 3	1,20	36	36	--
Terras 4	Terras 4	1,20	26	27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 10_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_C		12,50	45	46	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	44	45	--
Terras 2	Terras 2	1,20	35	36	--
Terras 3	Terras 3	1,20	35	36	--
Terras 4	Terras 4	1,20	27	28	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 10_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_D		15,50	45	46	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	44	45	--
Terras 2	Terras 2	1,20	35	36	--
Terras 3	Terras 3	1,20	35	36	--
Terras 4	Terras 4	1,20	27	28	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 11_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A		6,50	49	50	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
Terras 1	Terras 1	1,20	49	49	--
Terras 2	Terras 2	1,20	39	40	--
Terras 3	Terras 3	1,20	36	37	--
Terras 4	Terras 4	1,20	33	34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 11_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_B		9,50	49	50	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
Terras 1	Terras 1	1,20	48	49	--
Terras 2	Terras 2	1,20	39	40	--
Terras 3	Terras 3	1,20	36	37	--
Terras 4	Terras 4	1,20	33	34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 11_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_C		12,50	49	49	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
Terras 1	Terras 1	1,20	48	48	--
Terras 2	Terras 2	1,20	39	40	--
Terras 3	Terras 3	1,20	36	37	--
Terras 4	Terras 4	1,20	33	34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 12_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A		6,50	52	52	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-138	-138	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
Terras 1	Terras 1	1,20	50	51	--
Terras 2	Terras 2	1,20	41	42	--
Terras 3	Terras 3	1,20	43	44	--
Terras 4	Terras 4	1,20	40	41	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 12_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_B		9,50	51	52	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
Terras 1	Terras 1	1,20	49	50	--
Terras 2	Terras 2	1,20	41	42	--
Terras 3	Terras 3	1,20	43	43	--
Terras 4	Terras 4	1,20	40	41	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 12_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_C		12,50	50	51	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
Terras 1	Terras 1	1,20	48	49	--
Terras 2	Terras 2	1,20	41	41	--
Terras 3	Terras 3	1,20	42	43	--
Terras 4	Terras 4	1,20	40	40	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 13_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A		6,50	51	52	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	48	49	--
Terras 2	Terras 2	1,20	40	41	--
Terras 3	Terras 3	1,20	45	46	--
Terras 4	Terras 4	1,20	41	42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 13_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_B		9,50	50	51	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	48	49	--
Terras 2	Terras 2	1,20	40	41	--
Terras 3	Terras 3	1,20	45	45	--
Terras 4	Terras 4	1,20	41	42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 13_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_C		12,50	50	51	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
Terras 1	Terras 1	1,20	47	48	--
Terras 2	Terras 2	1,20	40	41	--
Terras 3	Terras 3	1,20	44	45	--
Terras 4	Terras 4	1,20	41	42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 14_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_A		15,50	41	42	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-162	-162	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-153	-153	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-153	-153	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
Terras 1	Terras 1	1,20	39	40	--
Terras 2	Terras 2	1,20	34	34	--
Terras 3	Terras 3	1,20	32	32	--
Terras 4	Terras 4	1,20	33	34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 15_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_A		15,50	45	46	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--
Terras 1	Terras 1	1,20	43	44	--
Terras 2	Terras 2	1,20	39	39	--
Terras 3	Terras 3	1,20	37	38	--
Terras 4	Terras 4	1,20	33	34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 16_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_A		15,50	44	45	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-153	-153	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
Terras 1	Terras 1	1,20	41	42	--
Terras 2	Terras 2	1,20	38	38	--
Terras 3	Terras 3	1,20	38	38	--
Terras 4	Terras 4	1,20	24	25	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 17_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_A		6,50	48	49	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
Terras 1	Terras 1	1,20	45	46	--
Terras 2	Terras 2	1,20	36	37	--
Terras 3	Terras 3	1,20	41	41	--
Terras 4	Terras 4	1,20	43	44	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 17_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_B		9,50	48	49	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
Terras 1	Terras 1	1,20	45	45	--
Terras 2	Terras 2	1,20	36	37	--
Terras 3	Terras 3	1,20	40	41	--
Terras 4	Terras 4	1,20	43	43	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 17_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_C		12,50	48	48	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-161	-161	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
Terras 1	Terras 1	1,20	44	45	--
Terras 2	Terras 2	1,20	36	37	--
Terras 3	Terras 3	1,20	39	40	--
Terras 4	Terras 4	1,20	43	43	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 17_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_D		15,50	47	48	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-160	-160	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
Terras 1	Terras 1	1,20	44	45	--
Terras 2	Terras 2	1,20	36	36	--
Terras 3	Terras 3	1,20	38	39	--
Terras 4	Terras 4	1,20	42	43	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 17_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_E		18,50	47	48	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-161	-161	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-160	-160	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
Terras 1	Terras 1	1,20	43	44	--
Terras 2	Terras 2	1,20	36	36	--
Terras 3	Terras 3	1,20	37	38	--
Terras 4	Terras 4	1,20	42	43	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 18_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_A		6,50	47	48	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
Terras 1	Terras 1	1,20	39	40	--
Terras 2	Terras 2	1,20	22	23	--
Terras 3	Terras 3	1,20	34	35	--
Terras 4	Terras 4	1,20	46	47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 18_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_B		9,50	47	48	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
Terras 1	Terras 1	1,20	39	40	--
Terras 2	Terras 2	1,20	22	23	--
Terras 3	Terras 3	1,20	34	34	--
Terras 4	Terras 4	1,20	46	47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 18_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_C		12,50	47	48	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
Terras 1	Terras 1	1,20	39	40	--
Terras 2	Terras 2	1,20	23	23	--
Terras 3	Terras 3	1,20	33	34	--
Terras 4	Terras 4	1,20	46	46	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 18_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_D		15,50	46	47	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
Terras 1	Terras 1	1,20	39	40	--
Terras 2	Terras 2	1,20	23	24	--
Terras 3	Terras 3	1,20	33	34	--
Terras 4	Terras 4	1,20	45	46	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 18_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_E		18,50	46	47	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-161	-161	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
Terras 1	Terras 1	1,20	39	39	--
Terras 2	Terras 2	1,20	24	24	--
Terras 3	Terras 3	1,20	32	33	--
Terras 4	Terras 4	1,20	45	46	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 19_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_A		21,50	41	41	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-158	-158	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-161	-161	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-159	-159	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-158	-158	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-159	-159	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
Terras 1	Terras 1	1,20	34	34	--
Terras 2	Terras 2	1,20	26	26	--
Terras 3	Terras 3	1,20	27	28	--
Terras 4	Terras 4	1,20	39	40	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 19_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_B		24,50	45	46	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-160	-160	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-157	-157	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-152	-152	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
Terras 1	Terras 1	1,20	38	39	--
Terras 2	Terras 2	1,20	27	28	--
Terras 3	Terras 3	1,20	31	32	--
Terras 4	Terras 4	1,20	44	44	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 19_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_C		27,50	45	46	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-158	-158	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
Terras 1	Terras 1	1,20	38	39	--
Terras 2	Terras 2	1,20	28	29	--
Terras 3	Terras 3	1,20	32	33	--
Terras 4	Terras 4	1,20	43	44	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 19_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_D		30,50	44	45	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-159	-159	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
Terras 1	Terras 1	1,20	38	39	--
Terras 2	Terras 2	1,20	29	30	--
Terras 3	Terras 3	1,20	31	32	--
Terras 4	Terras 4	1,20	43	44	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 19_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_E		33,50	44	45	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-161	-161	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
Terras 1	Terras 1	1,20	38	39	--
Terras 2	Terras 2	1,20	31	31	--
Terras 3	Terras 3	1,20	31	32	--
Terras 4	Terras 4	1,20	42	43	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 20_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_A		21,50	39	40	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-160	-160	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
Terras 1	Terras 1	1,20	36	37	--
Terras 2	Terras 2	1,20	32	33	--
Terras 3	Terras 3	1,20	29	30	--
Terras 4	Terras 4	1,20	32	33	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 20_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_B		24,50	44	45	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-160	-160	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
Terras 1	Terras 1	1,20	41	42	--
Terras 2	Terras 2	1,20	34	35	--
Terras 3	Terras 3	1,20	34	34	--
Terras 4	Terras 4	1,20	38	39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 20_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_C		27,50	45	46	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-158	-158	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
Terras 1	Terras 1	1,20	41	42	--
Terras 2	Terras 2	1,20	34	35	--
Terras 3	Terras 3	1,20	34	35	--
Terras 4	Terras 4	1,20	41	41	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 20_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_D		30,50	45	46	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-161	-161	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
Terras 1	Terras 1	1,20	41	42	--
Terras 2	Terras 2	1,20	34	35	--
Terras 3	Terras 3	1,20	34	35	--
Terras 4	Terras 4	1,20	41	42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 20_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_E		33,50	45	45	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-159	-159	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-162	-162	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
Terras 1	Terras 1	1,20	41	41	--
Terras 2	Terras 2	1,20	35	35	--
Terras 3	Terras 3	1,20	33	34	--
Terras 4	Terras 4	1,20	41	42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 21_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_A		21,50	31	32	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-160	-160	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-160	-160	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-161	-161	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
Terras 1	Terras 1	1,20	28	29	--
Terras 2	Terras 2	1,20	26	27	--
Terras 3	Terras 3	1,20	24	25	--
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 21_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_B		24,50	37	38	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-160	-160	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-158	-158	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-162	-162	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
Terras 1	Terras 1	1,20	33	34	--
Terras 2	Terras 2	1,20	33	33	--
Terras 3	Terras 3	1,20	28	29	--
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 21_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_C		27,50	40	41	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-159	-159	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
Terras 1	Terras 1	1,20	38	39	--
Terras 2	Terras 2	1,20	35	36	--
Terras 3	Terras 3	1,20	31	32	--
Terras 4	Terras 4	1,20	22	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 21_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_D		30,50	42	42	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-160	-160	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-152	-152	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
Terras 1	Terras 1	1,20	40	40	--
Terras 2	Terras 2	1,20	35	36	--
Terras 3	Terras 3	1,20	32	33	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 21_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_E		33,50	42	43	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-153	-153	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
Terras 1	Terras 1	1,20	40	41	--
Terras 2	Terras 2	1,20	35	36	--
Terras 3	Terras 3	1,20	33	34	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 22_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_A		21,50	28	28	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--
Terras 2	Terras 2	1,20	20	21	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	20	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 22_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_B		24,50	29	30	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	26	--
Terras 2	Terras 2	1,20	24	24	--
Terras 3	Terras 3	1,20	21	22	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 22_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_C		27,50	32	33	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-160	-160	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-160	-160	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-158	-158	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-159	-159	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-158	-158	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-158	-158	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
Terras 1	Terras 1	1,20	28	29	--
Terras 2	Terras 2	1,20	27	28	--
Terras 3	Terras 3	1,20	22	23	--
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 22_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_D		30,50	34	35	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-159	-159	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
Terras 1	Terras 1	1,20	31	32	--
Terras 2	Terras 2	1,20	31	31	--
Terras 3	Terras 3	1,20	23	24	--
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 22_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22_E		33,50	36	37	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-160	-160	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-161	-161	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
Terras 1	Terras 1	1,20	33	34	--
Terras 2	Terras 2	1,20	32	33	--
Terras 3	Terras 3	1,20	24	25	--
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 23_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_A		21,50	25	26	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-183	-183	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
Terras 1	Terras 1	1,20	19	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	13	14	--
Terras 4	Terras 4	1,20	23	23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 23_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_B		24,50	24	25	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-183	-183	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
Terras 1	Terras 1	1,20	19	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	13	14	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 23_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_C		27,50	24	24	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-183	-183	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
Terras 1	Terras 1	1,20	19	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	15	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	13	14	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 23_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_D		30,50	24	24	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-183	-183	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	19	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	15	16	--
Terras 3	Terras 3	1,20	13	13	--
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 23_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_E		33,50	24	25	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-183	-183	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	19	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	16	17	--
Terras 3	Terras 3	1,20	13	13	--
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 24_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_A		21,50	39	40	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
Terras 1	Terras 1	1,20	19	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	14	--
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--
Terras 4	Terras 4	1,20	39	40	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 24_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_B		24,50	39	39	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
Terras 1	Terras 1	1,20	19	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--
Terras 4	Terras 4	1,20	39	39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 24_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_C		27,50	38	39	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--
Terras 3	Terras 3	1,20	12	12	--
Terras 4	Terras 4	1,20	38	39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 24_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_D		30,50	38	39	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--
Terras 3	Terras 3	1,20	11	12	--
Terras 4	Terras 4	1,20	38	39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 24_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
24_E		33,50	38	38	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--
Terras 3	Terras 3	1,20	11	12	--
Terras 4	Terras 4	1,20	38	38	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 25_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_A		21,50	42	43	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
Terras 1	Terras 1	1,20	20	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--
Terras 4	Terras 4	1,20	42	42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 25_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_B		24,50	41	42	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-186	-186	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
Terras 1	Terras 1	1,20	19	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	12	12	--
Terras 4	Terras 4	1,20	41	42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 25_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_C		27,50	41	42	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-186	-186	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
Terras 1	Terras 1	1,20	19	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	11	12	--
Terras 4	Terras 4	1,20	41	42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 25_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_D		30,50	41	41	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-186	-186	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
Terras 1	Terras 1	1,20	19	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	11	12	--
Terras 4	Terras 4	1,20	40	41	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 25_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
25_E		33,50	40	41	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
Terras 1	Terras 1	1,20	19	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	14	--
Terras 3	Terras 3	1,20	11	12	--
Terras 4	Terras 4	1,20	40	41	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 26_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_A		21,50	44	45	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--
Terras 2	Terras 2	1,20	18	18	--
Terras 3	Terras 3	1,20	17	18	--
Terras 4	Terras 4	1,20	44	45	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 26_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_B		24,50	44	44	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
Terras 1	Terras 1	1,20	22	23	--
Terras 2	Terras 2	1,20	17	18	--
Terras 3	Terras 3	1,20	17	18	--
Terras 4	Terras 4	1,20	44	44	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 26_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_C		27,50	43	44	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
Terras 1	Terras 1	1,20	21	22	--
Terras 2	Terras 2	1,20	15	16	--
Terras 3	Terras 3	1,20	13	13	--
Terras 4	Terras 4	1,20	43	44	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 26_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_D		30,50	43	43	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
Terras 1	Terras 1	1,20	21	22	--
Terras 2	Terras 2	1,20	15	16	--
Terras 3	Terras 3	1,20	13	13	--
Terras 4	Terras 4	1,20	42	43	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 26_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
26_E		33,50	42	43	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
Terras 1	Terras 1	1,20	21	22	--
Terras 2	Terras 2	1,20	16	17	--
Terras 3	Terras 3	1,20	13	14	--
Terras 4	Terras 4	1,20	42	43	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 27_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27_A		18,50	41	42	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-153	-153	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
Terras 1	Terras 1	1,20	39	40	--
Terras 2	Terras 2	1,20	35	36	--
Terras 3	Terras 3	1,20	33	34	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 28_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28_A		18,50	31	32	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
Terras 1	Terras 1	1,20	29	30	--
Terras 2	Terras 2	1,20	25	25	--
Terras 3	Terras 3	1,20	23	24	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_A		6,50	28	29	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	25	25	--
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_A		6,50	32	33	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
Terras 1	Terras 1	1,20	20	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	15	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	15	16	--
Terras 4	Terras 4	1,20	32	33	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_B		9,50	28	29	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	25	25	--
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_B		9,50	35	36	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
Terras 1	Terras 1	1,20	20	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	15	16	--
Terras 3	Terras 3	1,20	15	16	--
Terras 4	Terras 4	1,20	35	36	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_C		12,50	28	29	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	25	25	--
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_C		12,50	36	37	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-183	-183	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
Terras 1	Terras 1	1,20	20	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	15	16	--
Terras 3	Terras 3	1,20	15	15	--
Terras 4	Terras 4	1,20	36	37	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 29_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
29_D		15,50	28	29	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 30_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_A		6,50	29	30	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 30_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_B		9,50	29	29	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	20	--
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 30_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_C		12,50	29	29	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	20	--
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 30_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
30_D		15,50	29	29	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	26	--
Terras 2	Terras 2	1,20	19	19	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	20	--
Terras 4	Terras 4	1,20	23	24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 31_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
31_A		6,50	28	29	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--
Terras 2	Terras 2	1,20	18	18	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 31_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
31_B		9,50	28	29	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	26	--
Terras 2	Terras 2	1,20	17	18	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 31_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
31_C		12,50	28	29	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	26	--
Terras 2	Terras 2	1,20	18	18	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 31_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
31_D		15,50	28	29	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	26	--
Terras 2	Terras 2	1,20	18	18	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 32_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
32_A		6,50	27	28	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	25	25	--
Terras 2	Terras 2	1,20	16	17	--
Terras 3	Terras 3	1,20	19	20	--
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 32_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
32_B		9,50	27	28	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--
Terras 2	Terras 2	1,20	16	17	--
Terras 3	Terras 3	1,20	19	20	--
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 32_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
32_C		12,50	27	28	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--
Terras 2	Terras 2	1,20	16	17	--
Terras 3	Terras 3	1,20	19	20	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 32_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
32_D		15,50	27	28	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--
Terras 2	Terras 2	1,20	16	17	--
Terras 3	Terras 3	1,20	19	20	--
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 33_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
33_A		6,50	27	28	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--
Terras 2	Terras 2	1,20	16	17	--
Terras 3	Terras 3	1,20	18	19	--
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 33_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
33_B		9,50	27	28	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	25	25	--
Terras 2	Terras 2	1,20	17	18	--
Terras 3	Terras 3	1,20	18	19	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 33_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
33_C		12,50	28	28	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	25	26	--
Terras 2	Terras 2	1,20	18	18	--
Terras 3	Terras 3	1,20	19	20	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 34_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
34_A		6,50	27	28	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--
Terras 2	Terras 2	1,20	17	17	--
Terras 3	Terras 3	1,20	18	19	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 34_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
34_B		9,50	27	28	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--
Terras 2	Terras 2	1,20	17	18	--
Terras 3	Terras 3	1,20	18	19	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 34_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
34_C		12,50	28	29	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
Terras 1	Terras 1	1,20	25	26	--
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--
Terras 3	Terras 3	1,20	18	19	--
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 35_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
35_A		6,50	26	27	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
Terras 1	Terras 1	1,20	23	24	--
Terras 2	Terras 2	1,20	17	18	--
Terras 3	Terras 3	1,20	19	20	--
Terras 4	Terras 4	1,20	20	20	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 35_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
35_B		9,50	27	27	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
Terras 1	Terras 1	1,20	23	24	--
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--
Terras 3	Terras 3	1,20	19	20	--
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 35_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
35_C		12,50	27	28	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--
Terras 2	Terras 2	1,20	19	19	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	20	--
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 36_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
36_A		6,50	27	27	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	23	24	--
Terras 2	Terras 2	1,20	17	18	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	20	--
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 36_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
36_B		9,50	27	28	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	23	24	--
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	20	--
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 36_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
36_C		12,50	27	28	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	24	24	--
Terras 2	Terras 2	1,20	19	19	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 37_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_A		6,50	26	27	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	22	23	--
Terras 2	Terras 2	1,20	17	18	--
Terras 3	Terras 3	1,20	19	20	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 37_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_B		9,50	27	27	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	22	23	--
Terras 2	Terras 2	1,20	17	18	--
Terras 3	Terras 3	1,20	19	20	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 37_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_C		12,50	27	28	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	23	23	--
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--
Terras 3	Terras 3	1,20	19	20	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 37_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_D		15,50	27	28	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	23	24	--
Terras 2	Terras 2	1,20	19	20	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 37_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_E		18,50	26	27	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	23	23	--
Terras 2	Terras 2	1,20	19	20	--
Terras 3	Terras 3	1,20	18	19	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 38_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
38_A		6,50	31	32	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-186	-186	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-188	-188	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
Terras 1	Terras 1	1,20	17	18	--
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--
Terras 3	Terras 3	1,20	11	12	--
Terras 4	Terras 4	1,20	31	32	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 38_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
38_B		9,50	34	35	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-187	-187	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
Terras 1	Terras 1	1,20	17	18	--
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--
Terras 3	Terras 3	1,20	12	12	--
Terras 4	Terras 4	1,20	34	35	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 38_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
38_C		12,50	36	37	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
Terras 1	Terras 1	1,20	17	18	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	14	--
Terras 3	Terras 3	1,20	11	12	--
Terras 4	Terras 4	1,20	36	37	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 38_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
38_D		15,50	36	37	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
Terras 1	Terras 1	1,20	19	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	15	16	--
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--
Terras 4	Terras 4	1,20	36	37	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 39_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
39_A		6,50	35	36	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-188	-188	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-186	-186	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
Terras 1	Terras 1	1,20	19	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--
Terras 4	Terras 4	1,20	35	35	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 39_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
39_B		9,50	38	39	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-188	-188	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-186	-186	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
Terras 1	Terras 1	1,20	19	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--
Terras 4	Terras 4	1,20	38	39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 39_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
39_C		12,50	38	39	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-188	-188	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-186	-186	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
Terras 1	Terras 1	1,20	19	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--
Terras 4	Terras 4	1,20	38	39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 39_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
39_D		15,50	38	39	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-188	-188	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-186	-186	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
Terras 1	Terras 1	1,20	19	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--
Terras 4	Terras 4	1,20	38	39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 40_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_A		6,50	41	42	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
Terras 1	Terras 1	1,20	20	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--
Terras 4	Terras 4	1,20	41	42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 40_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_B		9,50	41	42	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-184	-184	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
Terras 1	Terras 1	1,20	20	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--
Terras 4	Terras 4	1,20	41	42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 40_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_C		12,50	41	41	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-185	-185	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
Terras 1	Terras 1	1,20	20	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--
Terras 4	Terras 4	1,20	41	41	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 40_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
40_D		15,50	40	41	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-186	-186	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-185	-185	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
Terras 1	Terras 1	1,20	19	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--
Terras 4	Terras 4	1,20	40	41	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 41_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
41_A		6,50	24	25	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-179	-179	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
Terras 1	Terras 1	1,20	16	17	--
Terras 2	Terras 2	1,20	12	12	--
Terras 3	Terras 3	1,20	9	10	--
Terras 4	Terras 4	1,20	23	24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 41_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
41_B		9,50	24	25	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-179	-179	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
Terras 1	Terras 1	1,20	16	17	--
Terras 2	Terras 2	1,20	12	13	--
Terras 3	Terras 3	1,20	9	10	--
Terras 4	Terras 4	1,20	23	24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 41_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
41_C		12,50	25	25	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-179	-179	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-183	-183	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
Terras 1	Terras 1	1,20	16	17	--
Terras 2	Terras 2	1,20	12	12	--
Terras 3	Terras 3	1,20	9	10	--
Terras 4	Terras 4	1,20	23	24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 41_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
41_D		15,50	25	26	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-179	-179	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-183	-183	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	12	13	--
Terras 3	Terras 3	1,20	9	10	--
Terras 4	Terras 4	1,20	24	24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 42_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
42_A		6,50	25	26	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--
Terras 3	Terras 3	1,20	11	12	--
Terras 4	Terras 4	1,20	23	24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 42_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
42_B		9,50	25	26	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
Terras 1	Terras 1	1,20	19	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--
Terras 3	Terras 3	1,20	11	12	--
Terras 4	Terras 4	1,20	23	24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 42_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
42_C		12,50	25	26	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-179	-179	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	12	13	--
Terras 3	Terras 3	1,20	10	11	--
Terras 4	Terras 4	1,20	23	24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 42_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
42_D		15,50	25	26	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-183	-183	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
Terras 1	Terras 1	1,20	19	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	12	13	--
Terras 3	Terras 3	1,20	10	11	--
Terras 4	Terras 4	1,20	23	24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 43_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
43_A		6,50	27	28	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-184	-184	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-183	-183	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	12	13	--
Terras 3	Terras 3	1,20	11	12	--
Terras 4	Terras 4	1,20	26	27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 43_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
43_B		9,50	27	28	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-183	-183	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-183	-183	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	12	13	--
Terras 3	Terras 3	1,20	11	12	--
Terras 4	Terras 4	1,20	26	27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 43_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
43_C		12,50	27	27	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-183	-183	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-183	-183	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	12	13	--
Terras 3	Terras 3	1,20	11	11	--
Terras 4	Terras 4	1,20	26	26	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 43_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
43_D		15,50	27	27	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-192	-192	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-183	-183	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	11	12	--
Terras 3	Terras 3	1,20	10	11	--
Terras 4	Terras 4	1,20	26	26	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 44_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
44_A		6,50	28	29	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-179	-179	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-180	-180	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-193	-193	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-191	-191	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
Terras 1	Terras 1	1,20	17	17	--
Terras 2	Terras 2	1,20	9	10	--
Terras 3	Terras 3	1,20	8	9	--
Terras 4	Terras 4	1,20	28	28	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 44_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
44_B		9,50	28	28	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-192	-192	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-191	-191	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
Terras 1	Terras 1	1,20	17	17	--
Terras 2	Terras 2	1,20	9	10	--
Terras 3	Terras 3	1,20	9	9	--
Terras 4	Terras 4	1,20	27	28	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 44_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
44_C		12,50	27	28	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-192	-192	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-191	-191	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
Terras 1	Terras 1	1,20	17	18	--
Terras 2	Terras 2	1,20	10	10	--
Terras 3	Terras 3	1,20	9	10	--
Terras 4	Terras 4	1,20	27	28	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 44_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
44_D		15,50	27	28	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-190	-190	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-189	-189	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
Terras 1	Terras 1	1,20	18	19	--
Terras 2	Terras 2	1,20	10	11	--
Terras 3	Terras 3	1,20	10	11	--
Terras 4	Terras 4	1,20	26	27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 45_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
45_A		6,50	26	27	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-180	-180	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-180	-180	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-194	-194	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-192	-192	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
Terras 1	Terras 1	1,20	16	16	--
Terras 2	Terras 2	1,20	7	8	--
Terras 3	Terras 3	1,20	8	9	--
Terras 4	Terras 4	1,20	26	26	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 45_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
45_B		9,50	26	27	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-193	-193	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-191	-191	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
Terras 1	Terras 1	1,20	16	17	--
Terras 2	Terras 2	1,20	8	9	--
Terras 3	Terras 3	1,20	8	9	--
Terras 4	Terras 4	1,20	25	26	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 45_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
45_C		12,50	25	26	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-176	-176	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-193	-193	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-192	-192	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
Terras 1	Terras 1	1,20	17	18	--
Terras 2	Terras 2	1,20	9	10	--
Terras 3	Terras 3	1,20	9	10	--
Terras 4	Terras 4	1,20	25	25	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 45_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
45_D		15,50	25	26	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-177	-177	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-191	-191	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-189	-189	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
Terras 1	Terras 1	1,20	18	18	--
Terras 2	Terras 2	1,20	10	10	--
Terras 3	Terras 3	1,20	10	11	--
Terras 4	Terras 4	1,20	24	25	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 46_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
46_A		6,50	46	47	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
Terras 1	Terras 1	1,20	22	22	--
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--
Terras 3	Terras 3	1,20	16	16	--
Terras 4	Terras 4	1,20	46	47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 46_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
46_B		9,50	46	47	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
Terras 1	Terras 1	1,20	20	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	13	14	--
Terras 3	Terras 3	1,20	14	15	--
Terras 4	Terras 4	1,20	46	47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 46_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
46_C		12,50	45	46	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
Terras 1	Terras 1	1,20	20	21	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	14	--
Terras 3	Terras 3	1,20	14	15	--
Terras 4	Terras 4	1,20	45	46	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 46_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
46_D		15,50	44	45	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
Terras 1	Terras 1	1,20	20	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	14	15	--
Terras 4	Terras 4	1,20	44	45	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 47_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
47_A		6,50	51	52	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-136	-136	--
Terras 1	Terras 1	1,20	19	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	14	--
Terras 3	Terras 3	1,20	15	16	--
Terras 4	Terras 4	1,20	51	52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 47_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
47_B		9,50	50	51	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
Terras 1	Terras 1	1,20	20	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	15	16	--
Terras 4	Terras 4	1,20	50	51	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 47_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
47_C		12,50	49	50	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
Terras 1	Terras 1	1,20	20	20	--
Terras 2	Terras 2	1,20	15	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	15	16	--
Terras 4	Terras 4	1,20	49	50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 47_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
47_D		15,50	48	49	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
Terras 1	Terras 1	1,20	20	21	--
Terras 2	Terras 2	1,20	15	16	--
Terras 3	Terras 3	1,20	15	16	--
Terras 4	Terras 4	1,20	48	49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 48_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_A		6,50	53	54	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-158	-158	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-137	-137	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
Terras 1	Terras 1	1,20	29	30	--
Terras 2	Terras 2	1,20	16	17	--
Terras 3	Terras 3	1,20	23	24	--
Terras 4	Terras 4	1,20	53	54	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 48_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_B		9,50	52	53	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-158	-158	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
Terras 1	Terras 1	1,20	29	30	--
Terras 2	Terras 2	1,20	15	16	--
Terras 3	Terras 3	1,20	23	24	--
Terras 4	Terras 4	1,20	52	53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 48_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_C		12,50	51	52	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--
Terras 2	Terras 2	1,20	16	16	--
Terras 3	Terras 3	1,20	19	19	--
Terras 4	Terras 4	1,20	51	52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 48_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_D		15,50	50	51	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--
Terras 2	Terras 2	1,20	16	17	--
Terras 3	Terras 3	1,20	19	19	--
Terras 4	Terras 4	1,20	50	51	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 48_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_E		18,50	49	50	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
Terras 1	Terras 1	1,20	24	24	--
Terras 2	Terras 2	1,20	17	17	--
Terras 3	Terras 3	1,20	18	19	--
Terras 4	Terras 4	1,20	49	50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 48_F
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_F		21,50	48	49	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--
Terras 2	Terras 2	1,20	17	18	--
Terras 3	Terras 3	1,20	19	19	--
Terras 4	Terras 4	1,20	48	49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 49_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
49_A		6,50	46	47	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	20	--
Terras 4	Terras 4	1,20	46	47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 49_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
49_B		9,50	45	46	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	20	--
Terras 4	Terras 4	1,20	45	46	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 49_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
49_C		12,50	45	46	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--
Terras 2	Terras 2	1,20	19	19	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	20	--
Terras 4	Terras 4	1,20	45	46	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 49_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
49_D		15,50	44	45	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--
Terras 2	Terras 2	1,20	19	20	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	20	--
Terras 4	Terras 4	1,20	44	45	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 49_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
49_E		18,50	44	45	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--
Terras 2	Terras 2	1,20	20	21	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	20	--
Terras 4	Terras 4	1,20	44	44	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 49_F
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
49_F		21,50	43	44	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--
Terras 2	Terras 2	1,20	20	21	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--
Terras 4	Terras 4	1,20	43	44	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 50_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
50_E		18,50	28	29	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
Terras 1	Terras 1	1,20	20	21	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	15	16	--
Terras 4	Terras 4	1,20	27	28	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 50_F
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
50_F		21,50	29	30	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-176	-176	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
Terras 1	Terras 1	1,20	20	21	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	14	14	--
Terras 4	Terras 4	1,20	28	29	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 51_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
51_E		18,50	30	30	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-189	-189	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-190	-190	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
Terras 1	Terras 1	1,20	17	18	--
Terras 2	Terras 2	1,20	10	10	--
Terras 3	Terras 3	1,20	9	10	--
Terras 4	Terras 4	1,20	29	30	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 51_F
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
51_F		21,50	32	33	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-175	-175	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-188	-188	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-188	-188	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--
Terras 1	Terras 1	1,20	17	18	--
Terras 2	Terras 2	1,20	10	10	--
Terras 3	Terras 3	1,20	9	10	--
Terras 4	Terras 4	1,20	32	32	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 52_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
52_A		1,50	40	41	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-159	-159	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--
Terras 1	Terras 1	1,20	39	40	--
Terras 2	Terras 2	1,20	30	31	--
Terras 3	Terras 3	1,20	30	31	--
Terras 4	Terras 4	1,20	15	16	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 52_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
52_B		6,00	42	43	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-161	-161	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-161	-161	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-157	-157	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-152	-152	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
Terras 1	Terras 1	1,20	41	41	--
Terras 2	Terras 2	1,20	33	33	--
Terras 3	Terras 3	1,20	33	34	--
Terras 4	Terras 4	1,20	17	18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 52_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
52_C		9,00	42	43	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-161	-161	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-161	-161	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-152	-152	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
Terras 1	Terras 1	1,20	41	41	--
Terras 2	Terras 2	1,20	33	33	--
Terras 3	Terras 3	1,20	33	34	--
Terras 4	Terras 4	1,20	18	18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 53_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
53_A		1,50	42	43	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-158	-158	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-158	-158	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-157	-157	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-157	-157	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-158	-158	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-158	-158	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-153	-153	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-153	-153	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-153	-153	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-152	-152	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	41	41	--
Terras 2	Terras 2	1,20	29	30	--
Terras 3	Terras 3	1,20	34	35	--
Terras 4	Terras 4	1,20	17	18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 53_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
53_B		6,00	43	44	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
Terras 1	Terras 1	1,20	41	42	--
Terras 2	Terras 2	1,20	32	32	--
Terras 3	Terras 3	1,20	36	37	--
Terras 4	Terras 4	1,20	19	20	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 53_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
53_C		9,00	43	43	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
Terras 1	Terras 1	1,20	41	42	--
Terras 2	Terras 2	1,20	32	32	--
Terras 3	Terras 3	1,20	36	37	--
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 54_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
54_B		6,00	27	28	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-179	-179	--
Terras 1	Terras 1	1,20	25	26	--
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--
Terras 3	Terras 3	1,20	19	19	--
Terras 4	Terras 4	1,20	18	19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 54_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
54_C		9,00	28	28	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--
Terras 3	Terras 3	1,20	19	20	--
Terras 4	Terras 4	1,20	18	19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 54_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
54_D		12,00	32	33	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-161	-161	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-160	-160	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-160	-160	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-159	-159	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	30	31	--
Terras 2	Terras 2	1,20	23	24	--
Terras 3	Terras 3	1,20	23	24	--
Terras 4	Terras 4	1,20	19	20	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 54_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
54_E		15,00	34	35	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-161	-161	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-160	-160	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-162	-162	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-159	-159	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-159	-159	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
Terras 1	Terras 1	1,20	31	32	--
Terras 2	Terras 2	1,20	22	23	--
Terras 3	Terras 3	1,20	28	29	--
Terras 4	Terras 4	1,20	25	26	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 55_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
55_B		6,00	47	48	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--
Terras 1	Terras 1	1,20	45	46	--
Terras 2	Terras 2	1,20	36	37	--
Terras 3	Terras 3	1,20	39	40	--
Terras 4	Terras 4	1,20	32	33	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 55_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
55_C		9,00	47	47	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--
Terras 1	Terras 1	1,20	45	46	--
Terras 2	Terras 2	1,20	36	37	--
Terras 3	Terras 3	1,20	39	40	--
Terras 4	Terras 4	1,20	32	33	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 55_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
55_D		12,00	46	47	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--
Terras 1	Terras 1	1,20	45	46	--
Terras 2	Terras 2	1,20	36	37	--
Terras 3	Terras 3	1,20	39	40	--
Terras 4	Terras 4	1,20	33	33	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 55_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
55_E		15,00	46	47	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-160	-160	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-158	-158	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-159	-159	--
Terras 1	Terras 1	1,20	44	45	--
Terras 2	Terras 2	1,20	36	36	--
Terras 3	Terras 3	1,20	39	39	--
Terras 4	Terras 4	1,20	34	34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 56_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
56_B		6,00	51	52	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-138	-138	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
Terras 1	Terras 1	1,20	50	51	--
Terras 2	Terras 2	1,20	39	39	--
Terras 3	Terras 3	1,20	43	43	--
Terras 4	Terras 4	1,20	38	39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 56_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
56_C		9,00	51	51	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
Terras 1	Terras 1	1,20	49	50	--
Terras 2	Terras 2	1,20	39	39	--
Terras 3	Terras 3	1,20	42	43	--
Terras 4	Terras 4	1,20	38	39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 56_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
56_D		12,00	50	51	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
Terras 1	Terras 1	1,20	48	49	--
Terras 2	Terras 2	1,20	38	39	--
Terras 3	Terras 3	1,20	42	43	--
Terras 4	Terras 4	1,20	38	39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 56_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
56_E		15,00	49	50	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
Terras 1	Terras 1	1,20	47	48	--
Terras 2	Terras 2	1,20	38	39	--
Terras 3	Terras 3	1,20	42	43	--
Terras 4	Terras 4	1,20	38	39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 57_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
57_B		6,00	54	55	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-137	-137	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-136	-136	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
Terras 1	Terras 1	1,20	53	54	--
Terras 2	Terras 2	1,20	45	46	--
Terras 3	Terras 3	1,20	44	45	--
Terras 4	Terras 4	1,20	29	30	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 57_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
57_C		9,00	53	54	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-138	-138	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
Terras 1	Terras 1	1,20	52	53	--
Terras 2	Terras 2	1,20	44	45	--
Terras 3	Terras 3	1,20	44	45	--
Terras 4	Terras 4	1,20	29	30	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 57_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
57_D		12,00	52	53	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
Terras 1	Terras 1	1,20	51	52	--
Terras 2	Terras 2	1,20	44	44	--
Terras 3	Terras 3	1,20	43	44	--
Terras 4	Terras 4	1,20	29	30	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 57_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
57_E		15,00	51	52	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
Terras 1	Terras 1	1,20	50	51	--
Terras 2	Terras 2	1,20	43	44	--
Terras 3	Terras 3	1,20	43	44	--
Terras 4	Terras 4	1,20	30	30	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_A		6,00	29	29	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--
Terras 1	Terras 1	1,20	27	27	--
Terras 2	Terras 2	1,20	20	21	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--
Terras 4	Terras 4	1,20	18	18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_B		9,00	29	29	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-179	-179	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--
Terras 2	Terras 2	1,20	20	21	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--
Terras 4	Terras 4	1,20	19	20	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_B		6,00	49	50	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-161	-161	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-137	-137	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-182	-182	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	44	45	--
Terras 2	Terras 2	1,20	46	47	--
Terras 3	Terras 3	1,20	39	40	--
Terras 4	Terras 4	1,20	18	19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_C		12,00	29	29	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--
Terras 2	Terras 2	1,20	20	21	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_C		9,00	48	49	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-160	-160	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-138	-138	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-161	-161	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-180	-180	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	44	45	--
Terras 2	Terras 2	1,20	45	46	--
Terras 3	Terras 3	1,20	39	40	--
Terras 4	Terras 4	1,20	19	20	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_D		15,00	29	30	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--
Terras 2	Terras 2	1,20	20	20	--
Terras 3	Terras 3	1,20	21	22	--
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_D		12,00	47	48	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-158	-158	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-158	-158	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-152	-152	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-180	-180	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	44	45	--
Terras 2	Terras 2	1,20	44	45	--
Terras 3	Terras 3	1,20	39	40	--
Terras 4	Terras 4	1,20	19	20	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 58_E
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
58_E		15,00	47	48	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-158	-158	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-152	-152	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-180	-180	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	43	44	--
Terras 2	Terras 2	1,20	43	44	--
Terras 3	Terras 3	1,20	38	39	--
Terras 4	Terras 4	1,20	19	20	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 59_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
59_A		6,00	29	30	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-183	-183	--
Terras 1	Terras 1	1,20	27	28	--
Terras 2	Terras 2	1,20	21	22	--
Terras 3	Terras 3	1,20	21	22	--
Terras 4	Terras 4	1,20	19	19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 59_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
59_B		9,00	29	30	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-181	-181	--
Terras 1	Terras 1	1,20	27	28	--
Terras 2	Terras 2	1,20	21	22	--
Terras 3	Terras 3	1,20	21	22	--
Terras 4	Terras 4	1,20	20	20	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 59_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
59_C		12,00	29	30	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-184	-184	--
Terras 1	Terras 1	1,20	27	28	--
Terras 2	Terras 2	1,20	21	21	--
Terras 3	Terras 3	1,20	21	22	--
Terras 4	Terras 4	1,20	19	20	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 59_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
59_D		15,00	28	29	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-182	-182	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--
Terras 2	Terras 2	1,20	19	20	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 60_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
60_B		9,00	29	29	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--
Terras 2	Terras 2	1,20	19	20	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 60_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
60_C		12,00	29	30	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-165	-165	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--
Terras 2	Terras 2	1,20	19	20	--
Terras 3	Terras 3	1,20	21	22	--
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 60_D
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
60_D		15,00	29	30	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
Terras 1	Terras 1	1,20	27	27	--
Terras 2	Terras 2	1,20	18	19	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 61_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
61_A		6,00	29	29	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-186	-186	--
Terras 1	Terras 1	1,20	27	28	--
Terras 2	Terras 2	1,20	20	21	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--
Terras 4	Terras 4	1,20	17	18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 62_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
62_B		9,00	33	34	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-153	-153	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
Terras 1	Terras 1	1,20	30	30	--
Terras 2	Terras 2	1,20	21	22	--
Terras 3	Terras 3	1,20	29	30	--
Terras 4	Terras 4	1,20	24	25	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 63_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
63_A		5,50	54	55	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-138	-138	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-137	-137	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-137	-137	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-134	-134	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-135	-135	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-137	-137	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
Terras 1	Terras 1	1,20	51	52	--
Terras 2	Terras 2	1,20	50	51	--
Terras 3	Terras 3	1,20	45	45	--
Terras 4	Terras 4	1,20	20	20	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 63_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
63_B		8,50	53	54	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-137	-137	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-138	-138	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	51	51	--
Terras 2	Terras 2	1,20	47	48	--
Terras 3	Terras 3	1,20	44	45	--
Terras 4	Terras 4	1,20	19	20	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 63_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
63_C		11,50	52	53	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
Terras 1	Terras 1	1,20	50	50	--
Terras 2	Terras 2	1,20	45	46	--
Terras 3	Terras 3	1,20	44	44	--
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 64_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
64_A		5,50	53	54	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-138	-138	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-134	-134	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-134	-134	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-135	-135	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-138	-138	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-182	-182	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-192	-192	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-191	-191	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
Terras 1	Terras 1	1,20	48	49	--
Terras 2	Terras 2	1,20	49	50	--
Terras 3	Terras 3	1,20	47	48	--
Terras 4	Terras 4	1,20	19	19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 64_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
64_B		8,50	52	53	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-136	-136	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-136	-136	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-137	-137	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-191	-191	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-190	-190	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-190	-190	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	48	48	--
Terras 2	Terras 2	1,20	47	48	--
Terras 3	Terras 3	1,20	46	47	--
Terras 4	Terras 4	1,20	19	20	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 64_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
64_C		11,50	51	52	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-150	-150	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-138	-138	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-138	-138	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-189	-189	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-188	-188	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-188	-188	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	47	48	--
Terras 2	Terras 2	1,20	45	46	--
Terras 3	Terras 3	1,20	46	46	--
Terras 4	Terras 4	1,20	19	20	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 65_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
65_A		5,50	47	48	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-138	-138	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-179	-179	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-183	-183	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-183	-183	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-183	-183	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--
Terras 1	Terras 1	1,20	41	42	--
Terras 2	Terras 2	1,20	43	44	--
Terras 3	Terras 3	1,20	42	43	--
Terras 4	Terras 4	1,20	14	15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 65_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
65_A		5,50	51	52	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-136	-136	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-133	-133	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-182	-182	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-183	-183	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-182	-182	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	44	45	--
Terras 2	Terras 2	1,20	48	49	--
Terras 3	Terras 3	1,20	45	46	--
Terras 4	Terras 4	1,20	16	16	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 65_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
65_B		8,50	47	47	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-148	-148	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-182	-182	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-182	-182	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-182	-182	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	41	42	--
Terras 2	Terras 2	1,20	42	43	--
Terras 3	Terras 3	1,20	42	43	--
Terras 4	Terras 4	1,20	14	15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 65_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
65_B		8,50	49	50	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-138	-138	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-137	-137	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-181	-181	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-192	-192	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-182	-182	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	44	44	--
Terras 2	Terras 2	1,20	46	46	--
Terras 3	Terras 3	1,20	45	45	--
Terras 4	Terras 4	1,20	15	16	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 65_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
65_C		11,50	46	47	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-182	-182	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-182	-182	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-182	-182	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
Terras 1	Terras 1	1,20	41	42	--
Terras 2	Terras 2	1,20	41	42	--
Terras 3	Terras 3	1,20	42	43	--
Terras 4	Terras 4	1,20	14	15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 65_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
65_C		11,50	49	49	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-149	-149	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-147	-147	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-181	-181	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-189	-189	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-181	-181	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	43	44	--
Terras 2	Terras 2	1,20	44	45	--
Terras 3	Terras 3	1,20	44	45	--
Terras 4	Terras 4	1,20	16	17	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 66_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
66_A		6,50	51	52	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-137	-137	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-136	-136	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	47	48	--
Terras 2	Terras 2	1,20	46	47	--
Terras 3	Terras 3	1,20	47	48	--
Terras 4	Terras 4	1,20	18	19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 66_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
66_B		9,50	51	51	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-138	-138	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-137	-137	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
Terras 1	Terras 1	1,20	47	48	--
Terras 2	Terras 2	1,20	45	46	--
Terras 3	Terras 3	1,20	46	47	--
Terras 4	Terras 4	1,20	18	19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 66_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
66_C		12,50	50	51	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
Terras 1	Terras 1	1,20	46	47	--
Terras 2	Terras 2	1,20	44	45	--
Terras 3	Terras 3	1,20	45	46	--
Terras 4	Terras 4	1,20	19	19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 67_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
67_A		6,50	53	54	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-138	-138	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-138	-138	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-135	-135	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-138	-138	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-135	-135	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-192	-192	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-193	-193	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-192	-192	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
Terras 1	Terras 1	1,20	48	49	--
Terras 2	Terras 2	1,20	47	47	--
Terras 3	Terras 3	1,20	49	50	--
Terras 4	Terras 4	1,20	18	18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 67_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
67_B		9,50	52	53	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-138	-138	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-137	-137	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-192	-192	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-193	-193	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-192	-192	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
Terras 1	Terras 1	1,20	48	49	--
Terras 2	Terras 2	1,20	45	46	--
Terras 3	Terras 3	1,20	47	48	--
Terras 4	Terras 4	1,20	18	18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 67_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
67_C		12,50	51	52	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-178	-178	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-191	-191	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-192	-192	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-191	-191	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
Terras 1	Terras 1	1,20	47	48	--
Terras 2	Terras 2	1,20	44	45	--
Terras 3	Terras 3	1,20	46	47	--
Terras 4	Terras 4	1,20	18	18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 68_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
68_A		6,50	54	55	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-137	-137	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-135	-135	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-136	-136	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
Terras 1	Terras 1	1,20	50	51	--
Terras 2	Terras 2	1,20	45	46	--
Terras 3	Terras 3	1,20	50	51	--
Terras 4	Terras 4	1,20	23	24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 68_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
68_B		9,50	53	53	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-138	-138	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-138	-138	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
Terras 1	Terras 1	1,20	50	50	--
Terras 2	Terras 2	1,20	44	45	--
Terras 3	Terras 3	1,20	48	49	--
Terras 4	Terras 4	1,20	23	24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 68_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
68_C		12,50	51	52	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-172	-172	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-169	-169	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-166	-166	--
Terras 1	Terras 1	1,20	49	50	--
Terras 2	Terras 2	1,20	44	44	--
Terras 3	Terras 3	1,20	46	47	--
Terras 4	Terras 4	1,20	23	24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 69_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
69_A		6,50	54	54	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-135	-135	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-137	-137	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-135	-135	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	50	51	--
Terras 2	Terras 2	1,20	42	43	--
Terras 3	Terras 3	1,20	50	51	--
Terras 4	Terras 4	1,20	23	24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 69_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
69_B		9,50	52	53	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-137	-137	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-138	-138	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	50	51	--
Terras 2	Terras 2	1,20	42	43	--
Terras 3	Terras 3	1,20	48	49	--
Terras 4	Terras 4	1,20	23	23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 69_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
69_C		12,50	51	52	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-146	-146	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-139	-139	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-165	-165	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	49	50	--
Terras 2	Terras 2	1,20	42	43	--
Terras 3	Terras 3	1,20	46	47	--
Terras 4	Terras 4	1,20	22	23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 70_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
70_A		6,50	49	49	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-140	-140	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
Terras 1	Terras 1	1,20	45	46	--
Terras 2	Terras 2	1,20	35	36	--
Terras 3	Terras 3	1,20	43	44	--
Terras 4	Terras 4	1,20	41	42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 70_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
70_B		9,50	48	49	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-149	-149	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-141	-141	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
Terras 1	Terras 1	1,20	45	46	--
Terras 2	Terras 2	1,20	35	36	--
Terras 3	Terras 3	1,20	42	42	--
Terras 4	Terras 4	1,20	41	42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 70_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
70_C		12,50	47	48	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-147	-147	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-148	-148	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-152	-152	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-153	-153	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-148	-148	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-157	-157	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-151	-151	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
Terras 1	Terras 1	1,20	44	45	--
Terras 2	Terras 2	1,20	35	36	--
Terras 3	Terras 3	1,20	40	41	--
Terras 4	Terras 4	1,20	41	42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 71_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
71_A		6,50	50	51	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-158	-158	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
Terras 1	Terras 1	1,20	37	38	--
Terras 2	Terras 2	1,20	20	20	--
Terras 3	Terras 3	1,20	31	32	--
Terras 4	Terras 4	1,20	50	51	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 71_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
71_B		9,50	49	50	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-158	-158	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-150	-150	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
Terras 1	Terras 1	1,20	37	38	--
Terras 2	Terras 2	1,20	20	21	--
Terras 3	Terras 3	1,20	31	32	--
Terras 4	Terras 4	1,20	49	49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 71_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
71_C		12,50	48	49	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-158	-158	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-165	-165	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-158	-158	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-151	-151	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
Terras 1	Terras 1	1,20	37	38	--
Terras 2	Terras 2	1,20	20	21	--
Terras 3	Terras 3	1,20	31	31	--
Terras 4	Terras 4	1,20	48	48	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 72_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
72_A		6,50	54	55	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-134	-134	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-136	-136	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
Terras 1	Terras 1	1,20	23	24	--
Terras 2	Terras 2	1,20	16	17	--
Terras 3	Terras 3	1,20	15	16	--
Terras 4	Terras 4	1,20	54	55	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 72_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
72_B		9,50	53	53	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-136	-136	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
Terras 1	Terras 1	1,20	23	24	--
Terras 2	Terras 2	1,20	17	17	--
Terras 3	Terras 3	1,20	15	16	--
Terras 4	Terras 4	1,20	52	53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 72_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
72_C		12,50	51	52	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
Terras 1	Terras 1	1,20	24	25	--
Terras 2	Terras 2	1,20	17	17	--
Terras 3	Terras 3	1,20	16	16	--
Terras 4	Terras 4	1,20	51	52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 73_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
73_A		6,50	55	55	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-190	-190	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-162	-162	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-153	-153	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-193	-193	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-136	-136	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-136	-136	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-137	-137	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
Terras 1	Terras 1	1,20	33	34	--
Terras 2	Terras 2	1,20	15	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	26	27	--
Terras 4	Terras 4	1,20	55	55	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 73_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
73_B		9,50	53	54	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-183	-183	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-162	-162	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-153	-153	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-184	-184	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
Terras 1	Terras 1	1,20	33	34	--
Terras 2	Terras 2	1,20	15	16	--
Terras 3	Terras 3	1,20	26	27	--
Terras 4	Terras 4	1,20	53	54	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 73_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
73_C		12,50	52	52	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-168	-168	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-180	-180	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-189	-189	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-162	-162	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-192	-192	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
Terras 1	Terras 1	1,20	33	34	--
Terras 2	Terras 2	1,20	15	16	--
Terras 3	Terras 3	1,20	26	27	--
Terras 4	Terras 4	1,20	52	52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 74_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
74_A		6,50	55	56	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-191	-191	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-137	-137	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-136	-136	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-135	-135	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-137	-137	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
Terras 1	Terras 1	1,20	32	32	--
Terras 2	Terras 2	1,20	10	11	--
Terras 3	Terras 3	1,20	25	25	--
Terras 4	Terras 4	1,20	55	56	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 74_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
74_B		9,50	53	54	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-191	-191	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-137	-137	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
Terras 1	Terras 1	1,20	32	32	--
Terras 2	Terras 2	1,20	10	11	--
Terras 3	Terras 3	1,20	25	25	--
Terras 4	Terras 4	1,20	53	54	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 74_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
74_C		12,50	52	53	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-190	-190	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
Terras 1	Terras 1	1,20	32	32	--
Terras 2	Terras 2	1,20	10	11	--
Terras 3	Terras 3	1,20	25	25	--
Terras 4	Terras 4	1,20	52	52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 75_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
75_A		6,50	55	55	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-191	-191	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-159	-159	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-194	-194	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-136	-136	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-135	-135	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
Terras 1	Terras 1	1,20	29	30	--
Terras 2	Terras 2	1,20	11	11	--
Terras 3	Terras 3	1,20	23	24	--
Terras 4	Terras 4	1,20	55	55	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 75_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
75_B		9,50	53	54	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-158	-158	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-190	-190	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-159	-159	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-194	-194	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
Terras 1	Terras 1	1,20	29	30	--
Terras 2	Terras 2	1,20	12	12	--
Terras 3	Terras 3	1,20	23	24	--
Terras 4	Terras 4	1,20	53	54	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 75_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
75_C		12,50	51	52	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-158	-158	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-154	-154	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-187	-187	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-159	-159	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-191	-191	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
Terras 1	Terras 1	1,20	29	30	--
Terras 2	Terras 2	1,20	12	13	--
Terras 3	Terras 3	1,20	23	24	--
Terras 4	Terras 4	1,20	51	52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 76_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
76_A		6,50	55	55	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-136	-136	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-137	-137	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-135	-135	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-135	-135	--
Terras 1	Terras 1	1,20	30	31	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	14	--
Terras 3	Terras 3	1,20	25	26	--
Terras 4	Terras 4	1,20	55	55	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 76_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
76_B		9,50	53	54	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
Terras 1	Terras 1	1,20	30	31	--
Terras 2	Terras 2	1,20	15	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	25	26	--
Terras 4	Terras 4	1,20	53	54	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 76_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
76_C		12,50	51	52	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-164	-164	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-155	-155	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
Terras 1	Terras 1	1,20	30	31	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	25	26	--
Terras 4	Terras 4	1,20	51	52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 77_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
77_A		6,50	49	50	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-172	-172	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-160	-160	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-178	-178	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-190	-190	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-191	-191	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-179	-179	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-190	-190	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-193	-193	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-136	-136	--
Terras 1	Terras 1	1,20	31	31	--
Terras 2	Terras 2	1,20	10	10	--
Terras 3	Terras 3	1,20	25	25	--
Terras 4	Terras 4	1,20	49	50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 77_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
77_B		9,50	48	49	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
Terras 1	Terras 1	1,20	31	31	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	25	26	--
Terras 4	Terras 4	1,20	48	49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 77_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
77_C		12,50	48	49	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-159	-159	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-156	-156	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
Terras 1	Terras 1	1,20	31	31	--
Terras 2	Terras 2	1,20	15	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	25	25	--
Terras 4	Terras 4	1,20	48	49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 78_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
78_A		6,50	46	47	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-160	-160	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-190	-190	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-191	-191	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-191	-191	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-190	-190	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-191	-191	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-161	-161	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-194	-194	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-139	-139	--
Terras 1	Terras 1	1,20	29	30	--
Terras 2	Terras 2	1,20	8	9	--
Terras 3	Terras 3	1,20	24	25	--
Terras 4	Terras 4	1,20	46	47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 78_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
78_B		9,50	46	46	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-160	-160	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-172	-172	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-150	-150	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
Terras 1	Terras 1	1,20	29	30	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	24	25	--
Terras 4	Terras 4	1,20	46	46	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 78_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
78_C		12,50	46	46	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-160	-160	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-157	-157	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-171	-171	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-171	-171	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-149	-149	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-148	-148	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
Terras 1	Terras 1	1,20	29	30	--
Terras 2	Terras 2	1,20	14	15	--
Terras 3	Terras 3	1,20	24	25	--
Terras 4	Terras 4	1,20	45	46	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 79_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
79_A		6,50	49	50	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-179	-179	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-168	-168	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-166	-166	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-176	-176	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-182	-182	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-182	-182	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-192	-192	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-194	-194	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-152	-152	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--
Terras 2	Terras 2	1,20	9	9	--
Terras 3	Terras 3	1,20	19	20	--
Terras 4	Terras 4	1,20	49	50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 79_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
79_B		9,50	48	49	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-179	-179	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-191	-191	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-194	-194	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-161	-161	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--
Terras 2	Terras 2	1,20	9	10	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--
Terras 4	Terras 4	1,20	48	49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 79_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
79_C		12,50	47	48	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-167	-167	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-165	-165	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-162	-162	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-163	-163	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-175	-175	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-180	-180	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-180	-180	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-188	-188	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-180	-180	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-178	-178	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-168	-168	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-160	-160	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-192	-192	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-153	-153	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-162	-162	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-163	-163	--
Terras 1	Terras 1	1,20	26	27	--
Terras 2	Terras 2	1,20	10	11	--
Terras 3	Terras 3	1,20	20	21	--
Terras 4	Terras 4	1,20	47	48	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 80_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
80_A		6,50	48	49	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-174	-174	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-190	-190	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-173	-173	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-138	-138	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
Terras 1	Terras 1	1,20	20	21	--
Terras 2	Terras 2	1,20	10	11	--
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--
Terras 4	Terras 4	1,20	48	49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 80_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
80_B		9,50	47	48	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-174	-174	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-190	-190	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-182	-182	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-175	-175	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-170	-170	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-156	-156	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-144	-144	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-140	-140	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-142	-142	--
Terras 1	Terras 1	1,20	20	21	--
Terras 2	Terras 2	1,20	10	11	--
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--
Terras 4	Terras 4	1,20	47	48	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 80_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
80_C		12,50	46	47	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-178	-178	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-170	-170	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-173	-173	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-171	-171	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-169	-169	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-173	-173	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-181	-181	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-177	-177	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-188	-188	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-181	-181	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-174	-174	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-179	-179	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-169	-169	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-177	-177	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-147	-147	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-145	-145	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-146	-146	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-141	-141	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-143	-143	--
Terras 1	Terras 1	1,20	20	21	--
Terras 2	Terras 2	1,20	10	11	--
Terras 3	Terras 3	1,20	12	13	--
Terras 4	Terras 4	1,20	46	47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 81_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
81_A		5,50	53	53	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-139	-139	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-133	-133	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-137	-137	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-142	-142	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-171	-171	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	49	50	--
Terras 2	Terras 2	1,20	49	50	--
Terras 3	Terras 3	1,20	42	43	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 81_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
81_B		8,50	51	52	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-140	-140	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-136	-136	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-155	-155	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-143	-143	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-155	-155	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
Terras 1	Terras 1	1,20	49	50	--
Terras 2	Terras 2	1,20	47	47	--
Terras 3	Terras 3	1,20	42	43	--
Terras 4	Terras 4	1,20	20	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 81_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
81_C		11,50	50	51	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-138	-138	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-142	-142	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-154	-154	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-156	-156	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-144	-144	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-154	-154	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-170	-170	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	48	49	--
Terras 2	Terras 2	1,20	45	45	--
Terras 3	Terras 3	1,20	42	42	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 82_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
82_A		5,50	49	50	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-141	-141	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-136	-136	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-140	-140	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-161	-161	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-166	-166	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	46	46	--
Terras 2	Terras 2	1,20	46	46	--
Terras 3	Terras 3	1,20	40	41	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 82_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
82_B		8,50	49	49	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-144	-144	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-142	-142	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-151	-151	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-138	-138	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-141	-141	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-161	-161	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-145	-145	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-164	-164	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-168	-168	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-175	-175	--
Terras 1	Terras 1	1,20	45	46	--
Terras 2	Terras 2	1,20	45	45	--
Terras 3	Terras 3	1,20	40	41	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


7054 Fier Molenpoort
Rekenresultaten LAeq - stemgeluid - deelbijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: Stemgeluid terrassen - oppervlaktebron - 1m2 pp
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 82_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
82_C		11,50	48	49	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-145	-145	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-143	-143	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-146	-146	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-152	-152	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-150	-150	--
T1 - piek	PIEKgeluid - terras 1	0,00	-153	-153	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-139	-139	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-143	-143	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-144	-144	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-145	-145	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-161	-161	--
T2 - piek	PIEKgeluid - terras 2	0,00	-167	-167	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-147	-147	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-146	-146	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-149	-149	--
T3 - piek	PIEKgeluid - terras 3	0,00	-163	-163	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-167	-167	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-176	-176	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-173	-173	--
T4 - piek	PIEKgeluid - terras 4	0,00	-174	-174	--
Terras 1	Terras 1	1,20	45	46	--
Terras 2	Terras 2	1,20	43	44	--
Terras 3	Terras 3	1,20	39	40	--
Terras 4	Terras 4	1,20	21	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 AMZ-cyclus

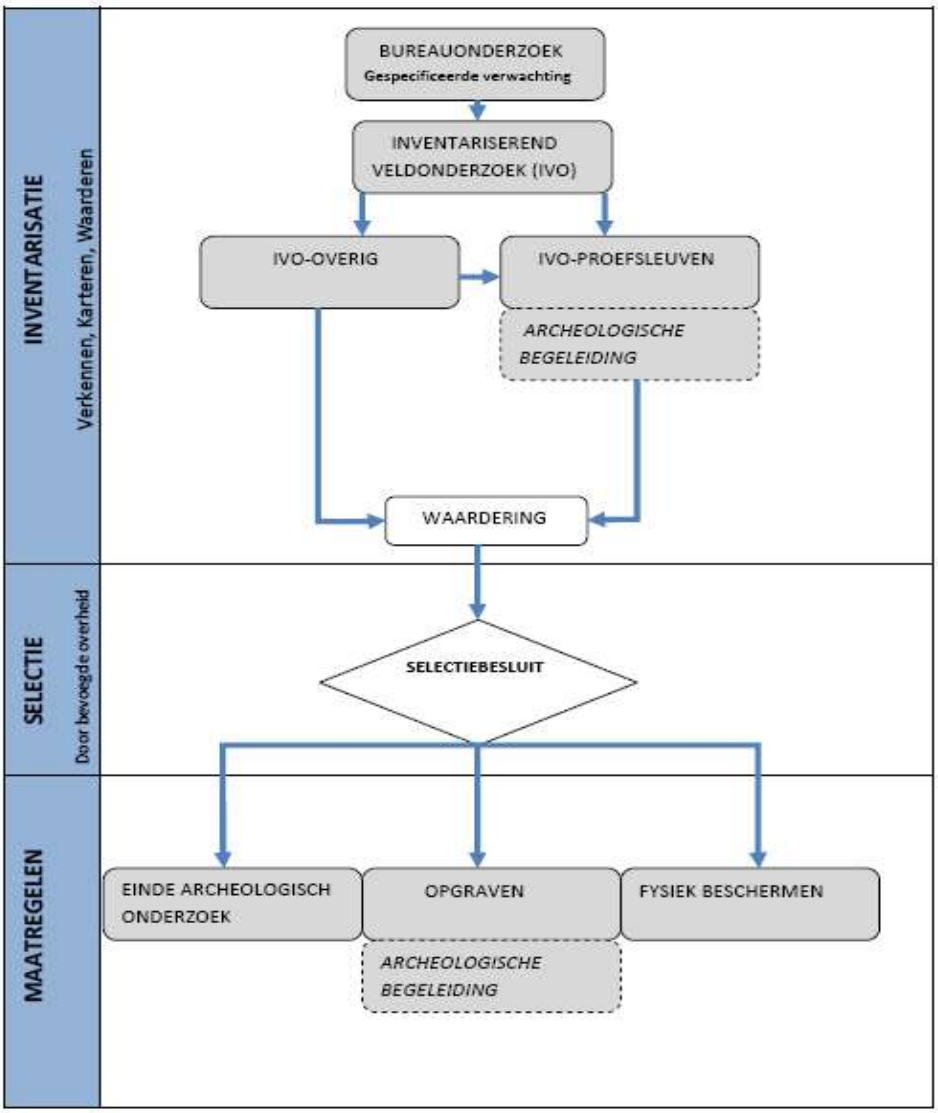

Afbeelding: De KNA processen in relatie tot de Archeologische Monumentenzorg (AMZ).