

Notitie geluid bestemmingsplan Euterpelaan te Oss

Betreft: akoestisch onderzoek industrielawaai Dalco Food bv
kenmerk: 211655 - 1849

datum 3 mei 2023

pagina 1 van 11

1 Inleiding

Het verouderde bedrijventerrein aan de Euterpelaan in Oss moet gaan veranderen in het Euterpepark, een duurzaam en eigentijds woon/werkgebied zoals indicatief weergegeven in afbeelding I.


Afbeelding I: indicatieve weergave toekomstig Euterpepark te Oss.



De gemeenteraad heeft 27 januari 2022 de gebiedsvisie vastgesteld die daarvoor is ontwikkeld. Meer wonen, ruimte voor het 'nieuwe werken', woon-werkcombinaties en een duurzame openbare ruimte zijn daarbij de kernwoorden. Een groot deel van het huidige terrein is verouderd en er is sprake van zwaardere bedrijven die daar eigenlijk niet op hun plek zijn.

Op het bedrijventerrein Euterpeaan is de gemeente Oss voornemens grootschalige woningbouw mogelijk te maken. Op het terrein van de voormalige laboratoriumschool en de technische groothandel van Dijk aan de Corellistraat worden ca. 200 appartementen gerealiseerd. In afbeelding II is de situering van het plangebied weergegeven.

Afbeelding II: situering appartementen aan de Corellistraat te Oss

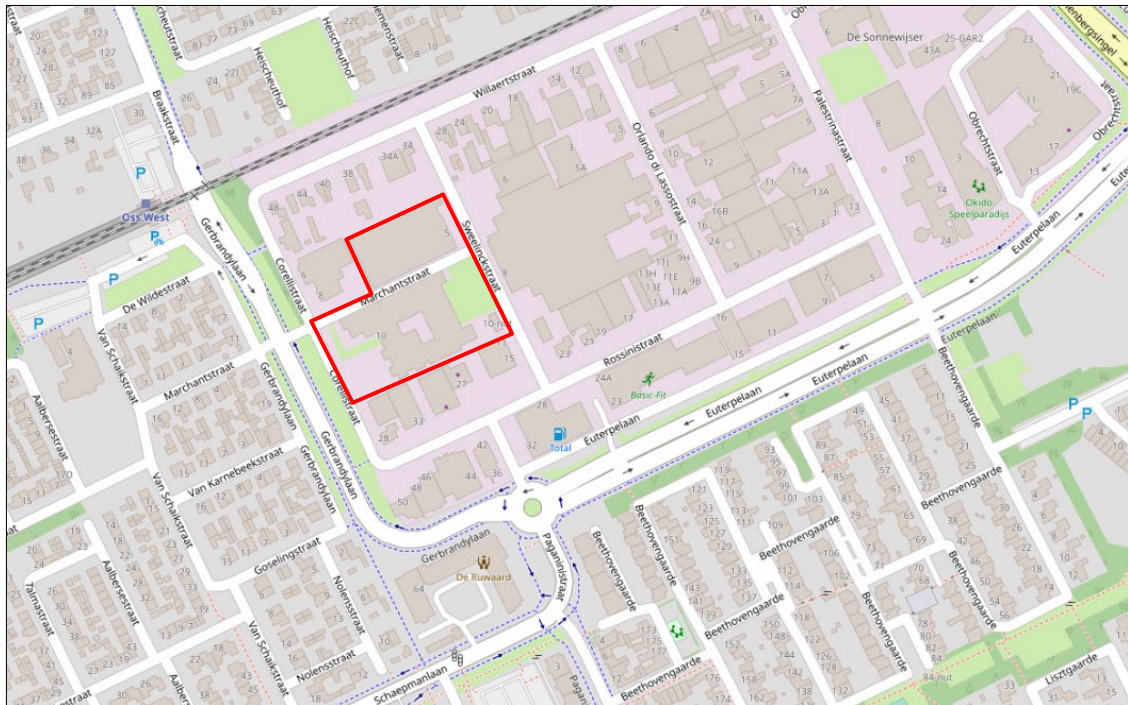

De woningen zijn gelegen binnen de geluidzone van diverse wegen en de spoorlijn Nijmegen-den Bosch. De geluidbelasting hiervan op de appartementen is door Voortman Ingenieurs onderzocht in het “Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai appartementen Corellistraat te Oss” van d.d. 3 mei 2023 met kenmerk JVO/1770.

In het kader van industrielawaai wordt in deze notitie de geluidbelasting op de te realiseren appartementen ten gevolge van industrielawaai door Dalco Food bv aan de Sweelinkstraat 8 te Oss onderzocht en zijn de diverse toetsingskaders in beeld gebracht.

2 Tijdelijke situatie

Dalco Food bv gaat binnen afzienbare termijn verhuizen naar een andere bedrijfslocatie in Oss, waarbij op het terrein van Dalco Food bv naar verwachting woningen worden gebouwd.

Ook is het in principe mogelijk dat een ander bedrijf zich gaat vestigen op de locatie, al dan niet in de bestaande bebouwing van Dalco Food bv.

3 Wettelijk kader/Wat laat het huidige bestemmingsplan toe?

In afbeelding III zijn de bedrijfscategorieën in het huidige bestemmingsplan weergegeven.

Afbeelding III: bedrijfscategorieën bedrijventerrein Euterpepark te Oss)



Zowel Dalco b.v. als Co Techno zijn gelegen op het bedrijventerrein Euterpelaan te Oss zoals weergegeven in afbeelding IV.

Afbeelding IV: situering Dalco en Co Techno op het bedrijventerrein Euterpepark te Oss)



Richtafstanden

Voor categorie 3.1 en 3.2 geldt een richtafstand van respectievelijk 30 en 50 meter voor geluid voor een gemengd gebied. Dit is de afstand van de perceelsgrens waarvoor de categorie geldt tot aan de gevel van de nabijgelegen woningen.

Rondom deze bedrijven zijn woningen gelegen aan de Willaertstraat (noordkant), Rossinistraat (zuidkant) en Orlando di Lassostraat (oostkant) gesitueerd.

De woningen aan de Willaertstraat zijn burgerwoningen en de overige woningen betreffen bedrijfswoningen behorend bij een eigen bedrijf. Bedrijfswoningen worden voor andere bedrijven echter als burgerwoningen beschouwd.

In afbeelding V is in het akoestisch model de afstand tussen blok B en D van de nieuwbouwontwikkeling ten opzichte van de perceelsgrens van het categorie 3.2 gebied van Dalco Food bv weergegeven.

Afbeelding V: afstanden tussen nieuwbouw ontwikkeling, bestaande bedrijfswoningen en Dalco Food.



De kortste afstand tussen Dalco Food bv en de dichtbijgelegen woning op adres Orlando di Lassostraat 10 bedraagt ca. 15 m. De kortste afstand tussen blok B en D en de perceelsgrens van Dalco Food bv bedraagt respectievelijk ca. 26 en 17 m.

Ervan uitgaand dat de richtafstand voor zowel bestaande woningen als nieuwbouwwoningen van toepassing is en niet wordt afgestemd op de vergunde situatie maar de maximaal mogelijke akoestische situatie kan geconcludeerd worden dat de bestaande woningen maatgevend zijn ten opzichte van de geplande nieuwbouw woningen.

4 Gemeentelijk geluidbeleid

Huidige vergunning Dalco Food bv

In de vigerende vergunning voor Dalco Food bv wordt aangegeven dat de gemeente Oss geen eigen gemeentelijk geluidbeleid heeft ontwikkeld en de woonomgeving wordt getypeerd als “burgerwoningen op een niet-gezoneerd industrieterrein” conform tabel 5 uit hoofdstuk 5.9 van de “Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening van 1998. In afbeelding VI is deze tabel weergegeven.


Afbeelding VI: tabel 5, richtwaarden woningen op een industrieterrein (HMRI 1998)

	gezoneerd terrein	niet-gezoneerd terrein
burgerwoning	niet mogelijk	streven naar 55 dB(A) doch maximaal 65 dB(A)
bedrijfswoning	formeel geen grenswaarden te stellen; in ieder geval streven naar maximaal 65 dB(A)	streven naar 55 dB(A) doch maximaal 65 dB(A)

Geluidnota Oss 2012

In de geluidnota Oss “Geluidskwaliteit in de leefomgeving” uit 2012 is het bedrijventerrein Euterpelaaan in afbeelding VII aangemerkt als bedrijventerrein- niet gezoneerd.

Afbeelding VII: Bedrijventerrein in Geluidnota Oss 2012

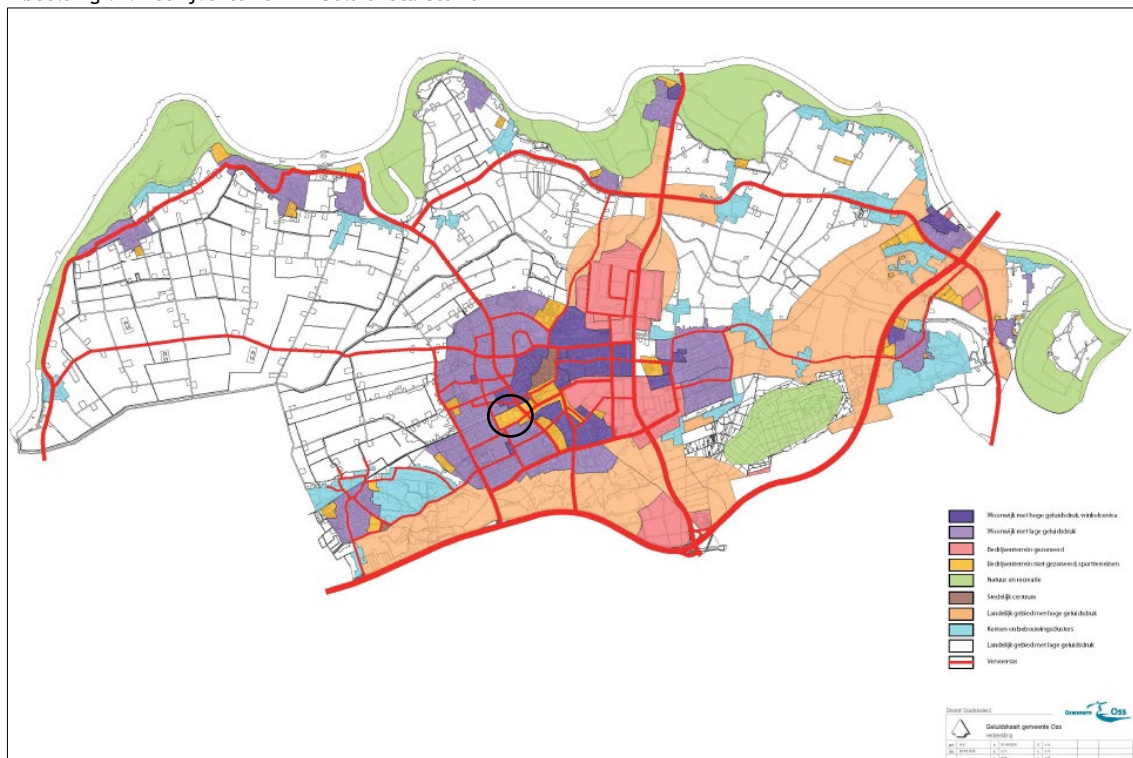

In paragraaf 4.2 van deze geluidnota wordt het volgende aangegeven:

4.2. Bedrijfswoningen

Bedrijventerreinen hebben tot doel om binnen een bepaalde begrenzing bedrijvigheid mogelijk te maken. De ondernemer moet daarbij niet onnodig worden beperkt door belemmeringen, zoals oningen, op dit terrein. Jurisprudentie laat dan ook zien dat ten aanzien van woningen op bedrijventerreinen soepelheid kan worden betracht.

In deze geluidnota hebben bedrijfswoningen ten aanzien van geluidshinder een aparte positie waarvoor het volgende geldt:

- *Op bedrijventerreinen (gezoned en niet gezoned) zullen minder vaak woningen worden gerealiseerd. Toch kan het zijn dat hier en daar een bedrijfswoning voorkomt. Voor deze gebieden is het niet realistisch om voorwaarden te stellen ten aanzien van hogere grenswaarden omdat het geluid van alle kanten kan komen. De eisen van het bouwbesluit zijn hier van kracht om een acceptabel akoestisch binnenklimaat te garanderen.*

Beleidsuitspraak 9:

- *Aan bedrijfswoningen of bedrijventerreinen worden geen nadere eisen gesteld ten aanzien van hogere grenswaarden.*

Wanneer de woningen op het bedrijventerrein zouden worden gekenmerkt als een woonwijk met hoge geluidsdruk (bedoeld voor de mogelijkheid om wonen en werken te combineren) worden in de tabel (afbeelding VIII) de volgende maximale ontheffingswaarden weergegeven.

Afbeelding VIII: Maximale ontheffingswaarden bij woningen in een woonwijk met hoge geluidsdruk

	Maximale ontheffingswaarde in dB(A) etmaalwaarde	Maximale ontheffingswaarde in dB
Nieuwe woningen langs bestaande weg	65	63
vervangende nieuwbouw langs autosnelweg	65	63
vervangende nieuwbouw langs overige wegen	70	68
bestaande woning langs nieuwe weg	65	63
nieuwe weg en nieuwe woningen	60	58
verandering van een bestaande weg	65/70 (afhankelijk van situatie)	63/68
nieuwe woningen langs het spoor	70	68
nieuwe woningen bij bedrijventerrein	55	53
bestaande of in aanbouw zijnde woningen bij bedrijventerrein	60	58
vervangende nieuwbouw bij bedrijventerrein	65	63
Nieuw industrieterrein	55	53

Ook de geluidnota 2012 maakt het mogelijk om ten aanzien van industrielawaai een maximale ontheffingswaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ van 55 dB(A) te vergunnen.

Gebiedsconcept Euterpepark Oss (NL) Geluidnota Oss 2021

In het gebiedsconcept Euterpepark is een raamwerk transformatie bedrijventerrein Euterpelaaan e.o. weergegeven. In het definitieve gebiedsconcept Euterpepark, versie 2.1 van 17 september 2021 wordt in zijn algemeenheid ingegaan op belemmeringen door milieucategorieën, restricties en randvoorwaarden (geluid en veiligheid) die opgelegd worden aan door externe factoren zoals de spoorweg en omliggende autoverkeersnetwerken. Er zijn echter geen specifieke grenswaarden voor geluid opgesteld.

5 Activiteitenbesluit:

Op basis van het Activiteitenbesluit zijn de in de tabel in afbeelding IX weergegeven geluidgrenswaarden mogelijk:

Afbeelding IX: Inrichtingen op een bedrijventerrein (art. 2.17, lid 3 Activiteitenbesluit)

Voor inrichtingen die op een bedrijventerrein (uitgezonderd gezoneerde industrieterreinen) liggen geldt het toetsingskader uit tabel 2.17c ACTIVITEITENBESLUIT			
Norm (dB(A))	periode (uur)		
	07:00-19:00	19:00-23:00	23:00-07:00
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein	55	50	45
$L_{Ar,LT}$ in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en aanpandige gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein	35	30	25
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein	75	70	65
L_{Amax} in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en aanpandige gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein	55	50	45


6 Geluidbelasting op nieuwbouw conform huidige vergunning Dalco Food bv

De huidige (veranderings)milieuvergunning van Dalco Food bv is gedateerd op 12 juli 2011. Onderdeel van deze vergunning is het “Akoestisch onderzoek Dalco Food bv te Oss”, opgesteld door Tauw bv van 29 september 2010 met projectnummer 4733852.

Uit dat onderzoek blijkt dat op de beschouwde beoordelingspunten ten aanzien van geluid in de representatieve en regelmatig afwijkende bedrijfssituatie kan voldaan worden aan de vergunningsvoorschriften voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T}$ van 50/55 dB(A) etmaalwaarde en voor het maximale geluidniveau L_{Amax} aan 70 dB(A) etmaalwaarde.

Op basis van het gebruikte rekenmodel uit 2010 is anno 2023 de geluidbelasting ten gevolge van Dalco Food bv bepaald op de geplande nieuwbouw woningen aan de westkant van de Sweelinckstraat zoals weergegeven in afbeelding X. Hierbij is uitgegaan van het ongewijzigd voortzetten van de milieubelasting door Dalco Food bv en/of derden.

Afbeelding X: 3D-overzicht akoestisch model en beoordelingspunten

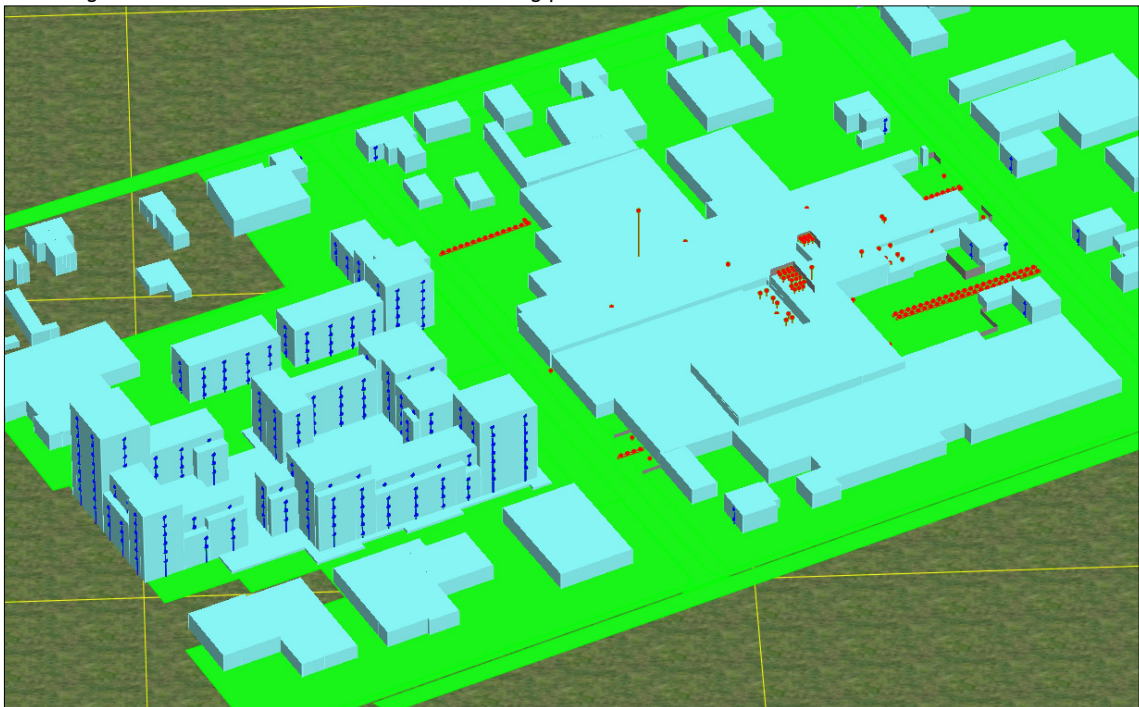

Langtijd gemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)

Uit de berekeningen blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) op de nieuwbouw ontwikkeling ten gevolge van Dalco Food bv in de representatieve bedrijfssituatie op basis van het bestaande rekenmodel ten hoogste 55 dB(A) bedraagt en voldaan kan worden aan de grenswaarden voor woningen op een bedrijventerrein. In bijlage 1a zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven.

Door de omgevingsdienst Brabant Noord zijn opmerkingen gemaakt op het akoestisch onderzoek van Tauw bv uit 2010 en daarom is aanvullend:

- De ligging van de noordwestelijk gelegen gebouwen, tegenover de het adres Sweelinckstraat 5, aangepast op basis van de werkelijke situatie;
- De modelleringswijze van de bronnen op de daken aangepast overeenkomstig de door DGMR verstrekte informatie op de gebruikersdag 2018, waardoor een hogere geluidimmissie ontstaat;
- Het bodemgebied onder het bedrijventerrein als hard bodemgebied ingevoerd ter hoogte van Dalco omdat uit de luchtfoto's blijkt dat het gehele terrein verhard is.

In bijlage 1b zijn de berekende geluidbelastingen inclusief bovenstaande aanpassingen weergegeven.

Piekgeluidniveau L_{Amax}

Voor de piekniveaus L_{Amax} zijn de piekgeluiden door verkeersbewegingen bij de laaddoks aan de Sweelinckstraat in de avondperiode (2 vrachtwagens, 4 verkeersbewegingen) en nachtperiode (5 vrachtwagens, 10 verkeersbewegingen) aan de kant van de geplande nieuwbouw ten westen van de Sweelinckstraat bepalend.

Op basis van het bestaande akoestisch model uit 2011 wordt op de naar de Sweelinckstraat gerichte gevel van de nieuwbouw van blok B, C en D een geluidbelasting L_{Amax} van respectievelijk 72, 68 en 64 dB(A) door piekniveau's ten gevolge van verkeersbewegingen van vrachtauto's berekend in de nachtperiode en wordt de maximale ontheffingswaarde uit de vergunning overschreden.

In bijlage 2 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven.

De geluidbelasting door de maximale geluidniveaus L_{Amax} op de geplande nieuwbouw van blok B en C is dan maximaal respectievelijk 7 en 3 dB(A) hoger dan maximaal toelaatbaar volgens het Activiteitenbesluit.

Opgemerkt wordt dat in het akoestisch onderzoek uit 2011 het piekgeluidniveau L_{Amax} op de zijgevel van de woning Rossinistraat 23 niet meegenomen. Op de zijgevel van deze woning bedraagt het maximale geluidniveau door verkeersbewegingen van vrachtauto's in de in de nachtperiode 64 dB(A), waardoor de vergunningsvoorschriften 70/65/60 dB(A) met 4 dB(A) worden overschreden.

De geluidbelasting L_{Amax} overschrijdt de maximale ontheffingswaarde maar omdat:

- het een tijdelijke situatie betreft (tot dat Dalco Food bv verhuist is);
- Niet zeker is of een eventuele opvolgend bedrijf ook in de avond- en nachtperiode gebruikt maakt van de laad- en loskuil;

is een mogelijke praktische oplossing het toepassen van een 7 dB(A) betere geluidwering van de gevel waardoor het binnenniveau ten gevolge van het maximale geluidniveau in de appartementen via een maatwerkvoorschrift wordt gewaarborgd op 45 dB(A) in de nachtperiode. De benodigde geluidwering van de gevel bedraagt dan derhalve $(72 - 45 =)$ 27 dB(A).

Een gevel van een woning/appartement heeft bij de toepassing van een ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer in de basis een minimale geluidwering van 20 dB(A). Door toepassen een gebalanceerd ventilatiesysteem wordt in de regel al een geluidwering van de gevel van 25 dB(A) bereikt. In een aanvullend onderzoek geluidwering gevels zullen de exacte gevelmaatregelen bepaald moeten worden.

7 Gecumuleerde geluidbelasting weg-, rail- en industrielawaai

Conform art. 110f van de Wgh en bijlage I, hoofdstuk 2 van het RMG 2012 dient bij blootstelling aan meer dan één geluidbron (in dit geval wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai) de gecumuleerde geluidbelasting inzichtelijk te worden gemaakt. Dit geldt voor woningen die ten gevolge van een geluidbron een geluidbelasting ondervinden die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde.

Voor de gecumuleerde geluidbelasting L_{CUM} zijn geen wettelijke grenswaarden vastgesteld maar kan aan de hand van de in afbeelding XI weergegeven tabel de classificering conform de methode “Miedema” de geluidbelasting beoordeeld worden in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Tabel XI: Classificering milieukwaliteit methode Miedema

Geluidklasse	beoordeling
< 50 dB	Goed
50 - 55 dB	Redelijk
55 - 60 dB	Matig
60 - 65 dB	Tamelijk slecht
64 - 70 dB	Slecht
70 dB	Zeer slecht

In bijlage 4 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven.

De gecumuleerde geluidbelasting L_{CUM} ten gevolge van wegverkeer-, railverkeer- en industrielawaai bedraagt (omgerekend naar wegverkeerslawaai) ten hoogste 61 dB, excl. aftrek art. 110g Wgh ter plaatse van de dichtst bij het spoor gelegen appartement. De gecumuleerde geluidbelasting voor de appartementen valt hoofdzakelijk in de geluidklasse goed, redelijk en matig en in enkele gevallen in de geluidklasse tamelijk slecht.

8 Conclusies

Op basis van het uitgevoerde industrielawaai onderzoek worden de volgende conclusies getrokken:

- Uit de berekeningen blijkt dat de etmaalwaarde van het langtijd gemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ van Dalco Food bv in de in 2011 vergunde representatieve bedrijfssituatie ter plaatse van de gevels van de nieuw te bouwen appartementen kan voldoen aan de gestelde grenswaarde van 55 dB(A) voor woningen op een bedrijventerrein;
- Rekening houdend met de modelaanpassingen zoals aangegeven door de omgevingsdienst Brabant-Noord (paragraaf 5) bedraagt de etmaalwaarde van het langtijd gemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ van Dalco Food bv in de in 2011 vergunde representatieve bedrijfssituatie ten hoogste 57 dB(A);

- Uit de berekeningen blijkt dat het maximale geluidniveau L_{Amax} ter plaatse van de naar de Sweelinckstraat gerichte gevel van de nieuw te bouwen appartementen van blok B, C en D de maximale ontheffingswaarden overschrijden door verkeersbewegingen van vrachtauto's in de nachtperiode;
- Opgemerkt wordt dat vrachtauto's die over de Sweelinckstraat rijden hogere maximale geluidniveaus veroorzaken door de kleinere afstand tot de appartementen en daarmee maatgevend zijn voor de hinderbeleving ten opzichte van de vrachtauto's op het terrein van de inrichting.
- Omdat het:
 - een tijdelijke situatie betreft (tot dat Dalco Food bv verhuist is);
 - Niet zeker is of een eventuele opvolgend bedrijf ook in de avond- en nachtperiode verkeersbewegingen heeft ter plaatse van de laad- en loskuil aan de Sweelinckstraat;

is een mogelijke praktische oplossing het toepassen van een betere geluidwering van de gevel waardoor het binnenniveau in de appartementen (via maatwerkvoorschriften) wordt gewaarborgd, in het geval de appartementen eerder worden gerealiseerd dan duidelijk is dat Dalco vertrokken is naar een andere locatie of een ander bedrijf dezelfde activiteiten ontplooit.


Om het binnenniveau in de appartementen te waarborgen bedraagt de benodigde geluidwering van de gevel ten gevolge van het langtijd gemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ 22 dB(A) en ten gevolge van het maximale geluidniveau L_{Amax} 27 dB(A).

Maatgevend voor de geluidwering van de gevel zijn derhalve de dan de maximale geluidniveaus veroorzaakt door de verkeersbewegingen in de nachtperiode.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Ing. J. Voortman

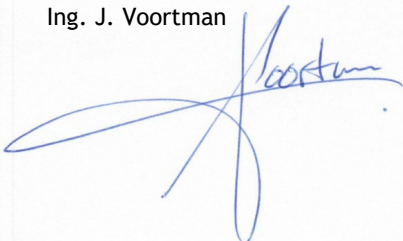

Bijlagen

Bijlage 1a: Berekende geluidbelasting $L_{Ar,LT}$ RBS model 2010


Bijlage 1b: Berekende geluidbelasting $L_{Ar,LT}$ RBS model 2010 met aanpassingen

Bijlage 2: Berekende geluidbelasting L_{Amax}


Bijlage 3: Gecumuleerde geluidbelasting L_{CUM} weg-, rail- en industrielawaai

Bijlage 1a:
Berekende geluidbelasting $L_{Ar,LT}$ RBS model 2010

(16 pagina's)



overzicht gebouwen, bodemgebieden, bronnen en beoordelingspunten

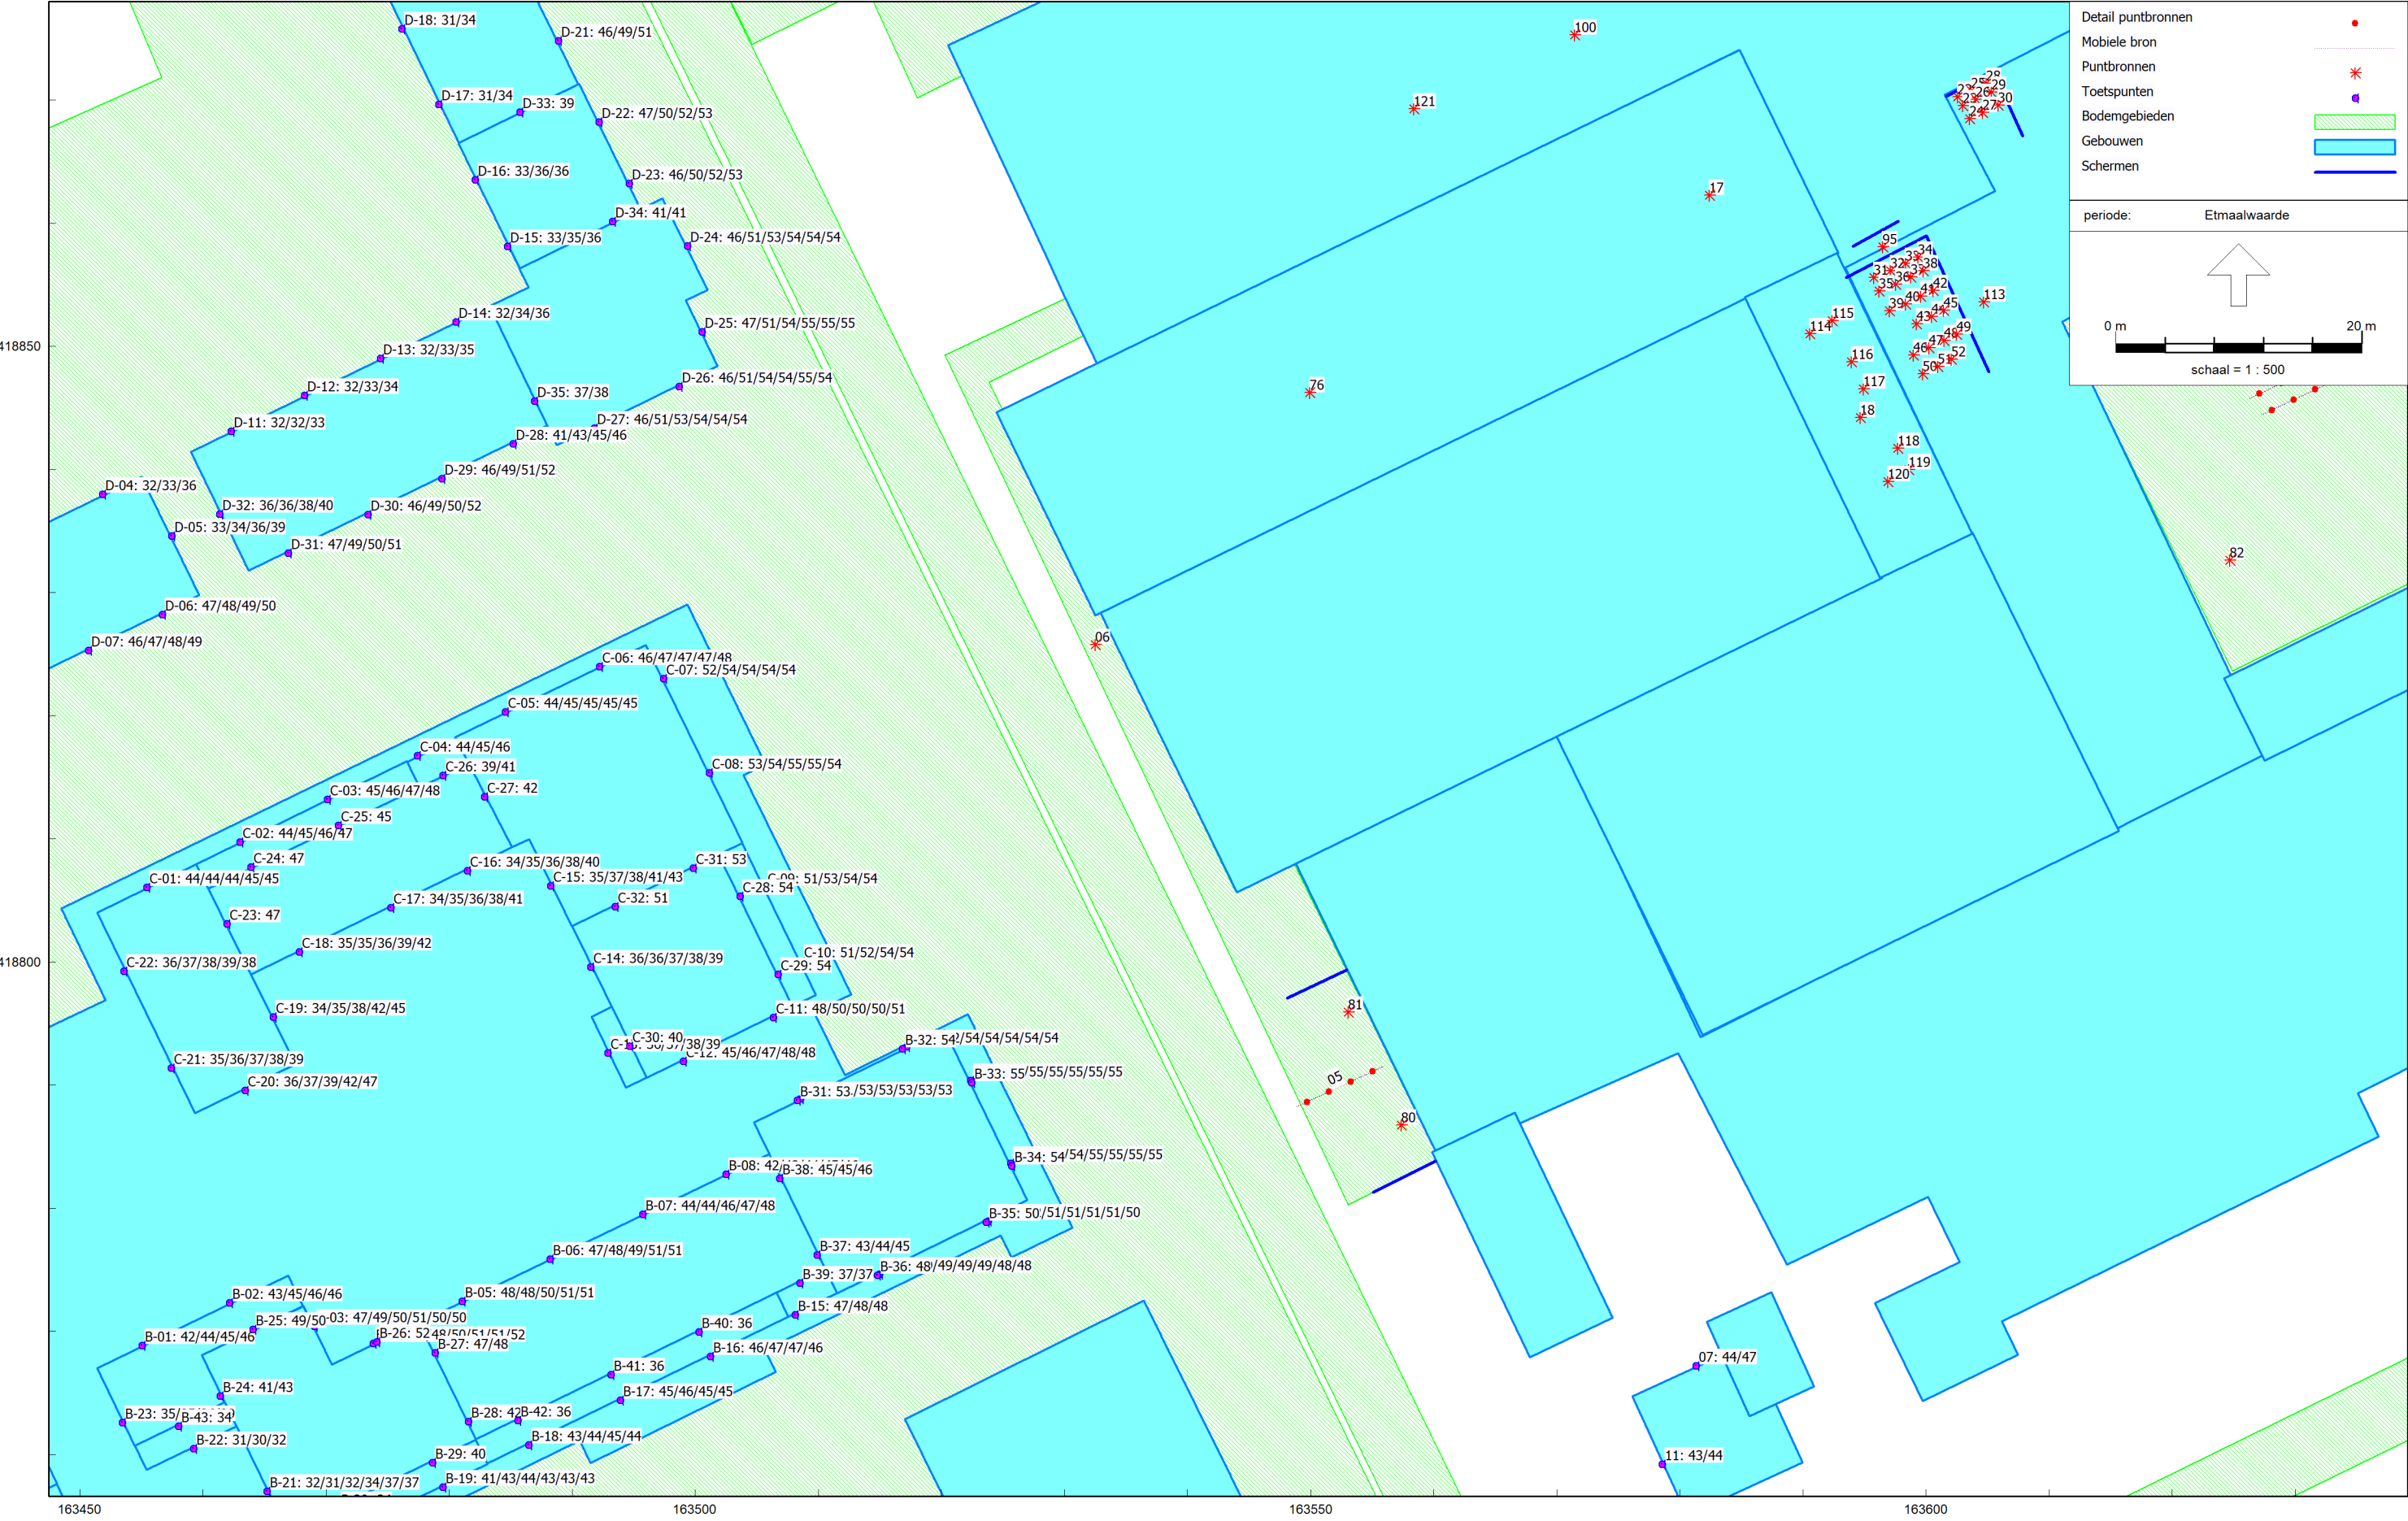

Rapport: Resultatentabel

Model: v3a zonder opmerkingen OBDN kopie van LAr,LT RBS september 2010

Laeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Orlando di Lassostr 14	1,50	44	35	33	44
01_B	Orlando di Lassostr 14	5,00	47	37	36	47
02_A	Orlando di Lassostr 11 westgevel	1,50	46	39	39	49
02_B	Orlando di Lassostr 11 westgevel	5,00	50	40	40	50
03_A	Orlando di Lassostr 9 westgevel	1,50	41	36	35	45
03_B	Orlando di Lassostr 9 westgevel	5,00	50	41	40	50
04_A	Orlando di Lassostr 10	1,50	49	34	33	49
04_B	Orlando di Lassostr 10	5,00	49	37	37	49
05_A	Orlando di Lassostr 5	1,50	42	32	32	42
05_B	Orlando di Lassostr 5	5,00	44	38	37	47
06_A	Willaertstraat 28	1,50	33	30	31	41
06_B	Willaertstraat 28	5,00	39	37	36	46
07_A	Rossinistraat 23	1,50	41	33	34	44
07_B	Rossinistraat 23	5,00	44	38	37	47
08_A	Orlando di Lassostr 11 noordgevel	1,50	45	38	31	45
08_B	Orlando di Lassostr 11 noordgevel	5,00	50	41	39	50
09_A	Orlando di Lassostr 9 zuidgevel	1,50	45	35	28	45
09_B	Orlando di Lassostr 9 zuidgevel	5,00	49	39	33	49
10_A	Willaertstraat 34	1,50	37	35	34	44
10_B	Willaertstraat 34	5,00	39	37	36	46
11_A	Woning Rossinistraat 23 zijgevel	1,50	42	36	33	43
11_B	Woning Rossinistraat 23 zijgevel	5,00	44	38	32	44
A-01_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	32	31	31	41
A-01_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	31	30	30	40
A-01_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	29	24	27	37
A-01_D	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	29	25	27	37
A-01_E	bouwdeel A, NW-gevel	17,45	29	24	27	37
A-01_F	bouwdeel A, NW-gevel	20,45	29	25	28	38
A-02_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	33	31	32	42
A-02_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	33	31	31	41
A-03_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	34	32	33	43
A-03_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	34	33	33	43
A-03_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	31	27	29	39
A-04_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	35	33	33	43
A-04_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	35	34	34	44
A-04_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	32	28	30	40
A-05_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	30	29	28	38
A-05_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	30	29	28	38
A-05_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	30	27	26	36
A-05_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	30	28	27	37
A-06_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	30	27	26	36
A-06_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	31	29	28	38
A-06_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	32	30	29	39
A-07_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	26	24	22	32
A-07_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	27	25	23	33
A-07_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	29	26	25	35
A-07_D	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	33	31	29	39
A-08_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	28	25	24	34
A-08_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	29	26	26	36
A-08_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	31	28	28	38
A-08_D	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	32	30	29	39
A-09_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	27	25	23	33
A-09_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	28	26	24	34
A-09_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	29	27	25	35
A-09_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	31	29	28	38
A-09_E	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	34	33	32	42
A-09_F	bouwdeel A, NO-gevel	20,45	37	35	35	45
A-10_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	28	26	26	36
A-10_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	30	27	27	37
A-10_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	31	29	29	39
A-10_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	32	30	29	39
A-10_E	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	36	34	34	44
A-11_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	28	27	27	37
A-11_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	30	29	28	38
A-11_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	31	30	30	40
A-11_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	33	31	32	42
A-11_E	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	36	35	34	44
A-12_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	25	22	22	32
A-12_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	26	23	24	34
A-12_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	28	26	26	36
A-12_D	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	36	35	35	45
A-13_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	31	30	29	39
A-13_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	33	31	30	40
A-13_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	34	32	32	42
A-14_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	28	25	24	34
A-14_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	29	26	25	35
A-14_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	29	27	26	36
A-14_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	30	28	28	38
A-15_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	25	22	21	31
A-15_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	26	24	23	33
A-15_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	28	25	25	35
A-16_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	26	24	22	32
A-16_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	27	24	23	33
A-17_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	24	20	19	29
A-17_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	25	21	19	29
A-17_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	27	22	21	31
A-17_D	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	27	24	23	33
A-17_E	bouwdeel A, ZO-gevel	17,45	29	26	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel

Model: v3a zonder opmerkingen OBDN kopie van LAr,LT RBS september 2010

Laeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A-17_F	bouwdeel A, ZO-gevel	20,45	30	27	26	36
A-18_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	21	18	16	26
A-18_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	21	18	16	26
A-18_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	21	18	17	27
A-18_D	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	22	19	17	27
A-18_E	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	23	21	20	30
A-18_F	bouwdeel A, ZW-gevel	20,45	25	22	22	32
A-19_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	21	18	17	27
A-19_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	21	19	17	27
A-19_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	22	19	18	28
A-20_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	21	19	17	27
A-20_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	21	19	17	27
A-20_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	22	19	17	27
A-21_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	21	18	18	28
A-21_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	21	18	17	27
A-21_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	21	18	17	27
A-21_D	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	22	19	17	27
A-21_E	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	22	20	18	28
A-21_F	bouwdeel A, ZW-gevel	20,45	22	20	18	28
A-22_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	21	18	17	27
A-22_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	21	18	17	27
A-22_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	21	18	17	27
A-22_D	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	22	19	17	27
A-22_E	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	22	19	18	28
A-22_F	bouwdeel A, ZW-gevel	20,45	22	20	18	28
A-23_A	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	25	22	23	33
A-24_A	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	31	27	30	40
A-25_A	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	32	31	31	41
A-26_A	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	33	31	29	39
A-27_A	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	32	30	30	40
A-27_B	bouwdeel A, NO-gevel	20,45	35	33	32	42
A-27_C	bouwdeel A, NO-gevel	23,45	38	36	35	45
A-27_D	bouwdeel A, NO-gevel	26,45	39	38	37	47
A-27_E	bouwdeel A, NO-gevel	29,45	40	39	38	48
A-28_A	bouwdeel A, NO-gevel	23,45	39	38	37	47
A-28_B	bouwdeel A, NO-gevel	26,45	39	39	38	48
A-28_C	bouwdeel A, NO-gevel	29,45	40	39	38	48
A-29_A	bouwdeel A, ZO-gevel	20,45	36	35	35	45
A-29_B	bouwdeel A, ZO-gevel	23,45	38	38	37	47
A-29_C	bouwdeel A, ZO-gevel	26,45	38	38	37	47
A-29_D	bouwdeel A, ZO-gevel	29,45	38	38	37	47
A-30_A	bouwdeel A, ZW-gevel	23,45	23	20	19	29
A-30_B	bouwdeel A, ZW-gevel	26,45	23	21	20	30
A-30_C	bouwdeel A, ZW-gevel	29,45	24	22	21	31
A-31_A	bouwdeel A, ZW-gevel	23,45	23	20	19	29
A-31_B	bouwdeel A, ZW-gevel	26,45	23	20	19	29
A-31_C	bouwdeel A, ZW-gevel	29,45	24	22	21	31
A-32_A	bouwdeel A, NW-gevel	23,45	33	30	31	41
A-32_B	bouwdeel A, NW-gevel	26,45	33	31	32	42
A-32_C	bouwdeel A, NW-gevel	29,45	34	32	32	42
A-33_A	bouwdeel A, NW-gevel	20,45	38	36	36	46
A-34_A	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	37	36	35	45
A-35_A	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	28	24	24	34
A-36_A	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	25	21	19	29
A-36_B	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	28	24	22	32
A-37_A	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	37	36	36	46
A-37_B	bouwdeel A, NO-gevel	20,45	40	39	39	49
A-38_A	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	22	19	17	27
A-38_B	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	23	21	20	30
A-39_A	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	22	19	17	27
A-39_B	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	23	20	19	29
B-01_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	34	34	32	42
B-01_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	36	35	34	44
B-01_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	37	36	35	45
B-01_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	38	37	36	46
B-02_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	35	34	33	43
B-02_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	36	36	35	45
B-02_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	37	37	36	46
B-02_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	38	37	36	46
B-03_A	bouwdeel B, NO-gevel	5,45	39	38	37	47
B-03_B	bouwdeel B, NO-gevel	8,45	40	39	39	49
B-03_C	bouwdeel B, NO-gevel	11,45	41	40	40	50
B-03_D	bouwdeel B, NO-gevel	14,45	42	41	41	51
B-03_E	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	41	41	40	50
B-03_F	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	42	41	40	50
B-04_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	39	39	38	48
B-04_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	40	39	38	48
B-04_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	41	40	40	50
B-04_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	42	41	41	51
B-04_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	43	42	41	51
B-04_F	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	43	42	42	52
B-05_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	40	39	38	48
B-05_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	40	40	38	48
B-05_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	41	41	40	50
B-05_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	43	42	41	51
B-05_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	43	42	41	51
B-06_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	40	39	37	47
B-06_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	42	40	38	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel

Model: v3a zonder opmerkingen OBDN kopie van LAr,LT RBS september 2010

Laeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B-06_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	42	41	39	49
B-06_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	43	42	41	51
B-06_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	43	42	41	51
B-07_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	40	38	34	44
B-07_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	41	39	34	44
B-07_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	42	40	36	46
B-07_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	42	40	37	47
B-07_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	42	41	38	48
B-08_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	41	33	32	42
B-08_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	42	34	33	43
B-08_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	43	35	34	44
B-08_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	43	36	35	45
B-08_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	43	37	36	46
B-09_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	43	42	41	51
B-09_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	44	44	43	53
B-09_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	45	44	43	53
B-09_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	45	44	43	53
B-09_E	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	45	44	43	53
B-09_F	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	45	44	43	53
B-10_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	44	43	42	52
B-10_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	46	45	44	54
B-10_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	46	45	44	54
B-10_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	46	45	44	54
B-10_E	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	46	45	44	54
B-10_F	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	46	45	44	54
B-11_A	bouwdeel B, NO-gevel	5,45	53	49	44	54
B-11_B	bouwdeel B, NO-gevel	8,45	53	49	45	55
B-11_C	bouwdeel B, NO-gevel	11,45	53	49	45	55
B-11_D	bouwdeel B, NO-gevel	14,45	53	49	45	55
B-11_E	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	53	49	45	55
B-11_F	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	52	48	45	55
B-12_A	bouwdeel B, NO-gevel	5,45	54	49	43	54
B-12_B	bouwdeel B, NO-gevel	8,45	54	49	44	54
B-12_C	bouwdeel B, NO-gevel	11,45	54	49	45	55
B-12_D	bouwdeel B, NO-gevel	14,45	53	49	45	55
B-12_E	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	53	49	45	55
B-12_F	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	53	48	45	55
B-13_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	52	43	38	52
B-13_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	51	43	39	51
B-13_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	51	43	39	51
B-13_D	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	51	42	39	51
B-13_E	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	51	42	38	51
B-13_F	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	50	42	38	50
B-14_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	49	37	36	49
B-14_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	49	37	36	49
B-14_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	49	38	36	49
B-14_D	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	49	37	36	49
B-14_E	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	48	37	36	48
B-14_F	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	48	37	36	48
B-15_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	47	40	37	47
B-15_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	48	40	35	48
B-15_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	48	36	35	48
B-16_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	45	39	36	46
B-16_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	47	39	34	47
B-16_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	47	35	34	47
B-16_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	46	34	33	46
B-17_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	44	38	35	45
B-17_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	46	38	33	46
B-17_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	45	34	33	45
B-17_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	45	33	32	45
B-18_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	43	36	33	43
B-18_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	44	36	32	44
B-18_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	45	37	32	45
B-18_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	44	32	31	44
B-19_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	41	33	29	41
B-19_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	43	35	30	43
B-19_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	44	36	31	44
B-19_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	43	30	30	43
B-19_E	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	43	31	30	43
B-19_F	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	43	32	31	43
B-20_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	41	29	29	41
B-20_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	43	31	30	43
B-20_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	42	30	29	42
B-20_D	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	42	30	29	42
B-20_E	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	42	30	30	42
B-21_A	bouwdeel B, ZW-gevel	5,45	27	23	22	32
B-21_B	bouwdeel B, ZW-gevel	8,45	27	24	21	31
B-21_C	bouwdeel B, ZW-gevel	11,45	28	24	22	32
B-21_D	bouwdeel B, ZW-gevel	14,45	28	25	24	34
B-21_E	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	30	28	27	37
B-21_F	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	31	28	27	37
B-22_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	26	23	21	31
B-22_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	26	23	20	30
B-22_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	26	24	22	32
B-23_A	bouwdeel B, ZW-gevel	5,45	28	26	25	35
B-23_B	bouwdeel B, ZW-gevel	8,45	29	26	25	35
B-23_C	bouwdeel B, ZW-gevel	11,45	30	27	26	36
B-23_D	bouwdeel B, ZW-gevel	14,45	32	29	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel

Model: v3a zonder opmerkingen OBDN kopie van LAr,LT RBS september 2010

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B-24_A	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	33	32	31	41
B-24_B	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	35	34	33	43
B-25_A	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	41	40	39	49
B-25_B	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	41	41	40	50
B-26_A	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	44	42	42	52
B-27_A	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	39	38	37	47
B-27_B	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	40	39	38	48
B-28_A	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	37	32	32	42
B-28_B	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	43	36	32	43
B-29_A	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	40	29	28	40
B-30_A	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	34	26	24	34
B-31_A	bouwdeel B, NW-gevel	23,45	45	44	43	53
B-32_A	bouwdeel B, NW-gevel	23,45	46	45	44	54
B-33_A	bouwdeel B, NO-gevel	23,45	52	48	45	55
B-34_A	bouwdeel B, NO-gevel	23,45	52	48	44	54
B-35_A	bouwdeel B, ZO-gevel	23,45	50	42	38	50
B-36_A	bouwdeel B, ZO-gevel	23,45	48	37	36	48
B-37_A	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	37	34	33	43
B-37_B	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	39	34	34	44
B-37_C	bouwdeel B, ZW-gevel	23,45	40	35	35	45
B-38_A	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	37	36	35	45
B-38_B	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	38	36	35	45
B-38_C	bouwdeel B, ZW-gevel	23,45	38	37	36	46
B-39_A	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	33	29	27	37
B-39_B	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	33	30	27	37
B-40_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	34	28	26	36
B-41_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	36	27	25	36
B-42_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	36	27	25	36
B-43_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	27	25	24	34
C-01_A	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	34	32	34	44
C-01_B	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	35	33	34	44
C-01_C	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	35	33	34	44
C-01_D	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	36	33	35	45
C-01_E	bouwdeel C, NW-gevel	17,45	36	33	35	45
C-02_A	bouwdeel C, NW-gevel	2,30	36	34	34	44
C-02_B	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	36	35	35	45
C-02_C	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	38	36	36	46
C-02_D	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	38	37	37	47
C-03_A	bouwdeel C, NW-gevel	2,30	37	35	35	45
C-03_B	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	38	36	36	46
C-03_C	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	39	38	37	47
C-03_D	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	40	39	38	48
C-04_A	bouwdeel C, NW-gevel	2,30	38	33	34	44
C-04_B	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	39	36	35	45
C-04_C	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	40	37	36	46
C-05_A	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	40	35	34	44
C-05_B	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	41	36	35	45
C-05_C	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	41	36	35	45
C-05_D	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	41	36	35	45
C-05_E	bouwdeel C, NW-gevel	17,45	37	34	35	45
C-06_A	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	41	37	36	46
C-06_B	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	42	38	37	47
C-06_C	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	42	38	37	47
C-06_D	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	42	38	37	47
C-06_E	bouwdeel C, NW-gevel	17,45	42	38	38	48
C-07_A	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	48	45	42	52
C-07_B	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	49	46	44	54
C-07_C	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	49	47	44	54
C-07_D	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	49	46	44	54
C-07_E	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	49	47	44	54
C-08_A	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	49	45	43	53
C-08_B	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	50	47	44	54
C-08_C	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	50	47	45	55
C-08_D	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	50	47	45	55
C-08_E	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	50	47	44	54
C-09_A	bouwdeel C, NO-gevel	2,30	48	44	41	51
C-09_B	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	50	46	43	53
C-09_C	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	50	47	44	54
C-09_D	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	50	47	44	54
C-10_A	bouwdeel C, NO-gevel	2,30	49	45	41	51
C-10_B	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	51	46	42	52
C-10_C	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	51	47	44	54
C-10_D	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	51	47	44	54
C-11_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	45	43	37	48
C-11_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	47	45	39	50
C-11_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	47	45	40	50
C-11_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	47	45	40	50
C-11_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	47	45	41	51
C-12_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	39	37	35	45
C-12_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	40	39	36	46
C-12_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	41	40	37	47
C-12_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	41	40	38	48
C-12_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	41	40	38	48
C-13_A	bouwdeel C, ZW-gevel	2,30	31	28	26	36
C-13_B	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	32	29	27	37
C-13_C	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	33	30	28	38
C-13_D	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	33	30	29	39
C-14_A	bouwdeel C, ZW-gevel	2,30	31	27	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel

Model: v3a zonder opmerkingen OBDN kopie van LAr,LT RBS september 2010

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C-14_B	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	32	28	26	36
C-14_C	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	32	29	27	37
C-14_D	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	32	29	28	38
C-14_E	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	33	30	29	39
C-15_A	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	30	27	25	35
C-15_B	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	31	28	27	37
C-15_C	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	32	29	28	38
C-15_D	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	33	31	31	41
C-15_E	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	35	33	33	43
C-16_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	28	26	24	34
C-16_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	29	26	25	35
C-16_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	30	27	26	36
C-16_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	32	29	28	38
C-16_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	33	31	30	40
C-17_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	28	26	24	34
C-17_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	29	26	25	35
C-17_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	30	27	26	36
C-17_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	32	29	28	38
C-17_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	34	32	31	41
C-18_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	28	25	25	35
C-18_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	29	26	25	35
C-18_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	30	27	26	36
C-18_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	32	29	29	39
C-18_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	34	32	32	42
C-19_A	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	29	25	24	34
C-19_B	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	30	26	25	35
C-19_C	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	31	28	28	38
C-19_D	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	34	32	32	42
C-19_E	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	36	35	35	45
C-20_A	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	30	26	26	36
C-20_B	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	31	28	27	37
C-20_C	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	32	29	29	39
C-20_D	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	34	32	32	42
C-20_E	bouwdeel C, ZO-gevel	17,45	39	37	37	47
C-21_A	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	28	25	25	35
C-21_B	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	29	26	26	36
C-21_C	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	30	28	27	37
C-21_D	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	31	28	28	38
C-21_E	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	32	29	29	39
C-22_A	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	29	27	26	36
C-22_B	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	30	27	27	37
C-22_C	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	31	28	28	38
C-22_D	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	32	29	29	39
C-22_E	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	31	28	28	38
C-23_A	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	38	37	37	47
C-24_A	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	38	37	37	47
C-25_A	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	38	37	35	45
C-26_A	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	38	33	29	39
C-26_B	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	39	33	31	41
C-27_A	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	34	31	32	42
C-28_A	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	49	46	44	54
C-29_A	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	50	47	44	54
C-30_A	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	34	31	30	40
C-31_A	bouwdeel C, ZO-gevel	17,45	48	45	43	53
C-32_A	bouwdeel C, ZO-gevel	17,45	43	42	41	51
D-01_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	24	21	20	30
D-01_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	25	22	21	31
D-01_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	26	23	22	32
D-02_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	24	21	20	30
D-02_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	25	22	21	31
D-02_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	27	24	23	33
D-03_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	25	22	21	31
D-03_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	26	24	22	32
D-03_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	28	25	24	34
D-04_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	25	23	22	32
D-04_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	27	24	23	33
D-04_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	29	28	26	36
D-05_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	27	25	23	33
D-05_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	27	25	24	34
D-05_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	29	27	26	36
D-05_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	32	30	29	39
D-06_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	38	37	37	47
D-06_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	39	39	38	48
D-06_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	40	40	39	49
D-06_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	42	41	40	50
D-07_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	38	36	36	46
D-07_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	38	38	37	47
D-07_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	40	39	38	48
D-07_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	41	40	39	49
D-08_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	37	36	36	46
D-08_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	38	37	37	47
D-08_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	39	38	38	48
D-08_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	40	39	39	49
D-09_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	37	36	36	46
D-09_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	37	37	36	46
D-09_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	38	38	37	47
D-09_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	39	39	38	48
D-10_A	bouwdeel D, ZW-gevel	1,50	31	29	30	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel

Model: v3a zonder opmerkingen OBDN kopie van LAr,LT RBS september 2010

Laeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D-10_B	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	22	20	19	29
D-10_C	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	24	21	20	30
D-10_D	bouwdeel D, ZW-gevel	10,50	25	23	22	32
D-11_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	25	23	22	32
D-11_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	26	24	22	32
D-11_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	27	25	23	33
D-12_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	25	23	22	32
D-12_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	26	24	23	33
D-12_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	28	25	24	34
D-13_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	25	23	22	32
D-13_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	27	25	23	33
D-13_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	28	26	25	35
D-14_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	26	23	22	32
D-14_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	27	25	24	34
D-14_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	29	27	26	36
D-15_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	26	24	23	33
D-15_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	28	26	25	35
D-15_C	bouwdeel D, ZW-gevel	10,50	29	27	26	36
D-16_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	26	24	23	33
D-16_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	28	26	26	36
D-16_C	bouwdeel D, ZW-gevel	10,50	29	27	26	36
D-17_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	25	22	21	31
D-17_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	27	25	24	34
D-18_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	25	22	21	31
D-18_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	27	24	24	34
D-19_A	bouwdeel D, NW-gevel	1,50	31	28	28	38
D-19_B	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	29	24	24	34
D-19_C	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	30	26	26	36
D-20_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	41	35	36	46
D-20_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	43	40	39	49
D-20_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	44	42	41	51
D-21_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	42	35	36	46
D-21_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	44	40	39	49
D-21_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	45	42	41	51
D-22_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	41	36	37	47
D-22_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	44	41	40	50
D-22_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	45	43	42	52
D-22_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	46	44	43	53
D-23_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	40	35	36	46
D-23_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	43	41	40	50
D-23_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	45	43	42	52
D-23_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	45	44	43	53
D-24_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	42	35	36	46
D-24_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	45	42	41	51
D-24_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	47	44	43	53
D-24_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	47	45	44	54
D-24_E	bouwdeel D, NO-gevel	13,50	47	46	44	54
D-24_F	bouwdeel D, NO-gevel	16,50	48	45	44	54
D-25_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	43	36	37	47
D-25_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	46	42	41	51
D-25_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	48	45	44	54
D-25_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	48	46	45	55
D-25_E	bouwdeel D, NO-gevel	13,50	48	46	45	55
D-25_F	bouwdeel D, NO-gevel	16,50	49	46	45	55
D-26_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	42	36	36	46
D-26_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	45	42	41	51
D-26_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	48	45	44	54
D-26_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	48	46	44	54
D-26_E	bouwdeel D, ZO-gevel	13,50	48	46	45	55
D-26_F	bouwdeel D, ZO-gevel	16,50	48	46	44	54
D-27_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	42	37	36	46
D-27_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	45	42	41	51
D-27_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	47	45	43	53
D-27_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	47	46	44	54
D-27_E	bouwdeel D, ZO-gevel	13,50	48	46	44	54
D-27_F	bouwdeel D, ZO-gevel	16,50	48	46	44	54
D-28_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	41	34	31	41
D-28_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	42	38	33	43
D-28_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	44	39	35	45
D-28_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	44	40	36	46
D-29_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	42	37	36	46
D-29_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	44	41	39	49
D-29_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	46	43	41	51
D-29_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	46	44	42	52
D-30_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	39	37	36	46
D-30_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	41	40	39	49
D-30_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	43	42	40	50
D-30_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	44	43	42	52
D-31_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	38	37	37	47
D-31_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	40	40	39	49
D-31_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	41	41	40	50
D-31_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	43	42	41	51
D-32_A	bouwdeel D, ZW-gevel	1,50	28	26	26	36
D-32_B	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	29	27	26	36
D-32_C	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	30	29	28	38
D-32_D	bouwdeel D, ZW-gevel	10,50	32	31	30	40
D-33_A	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	36	29	29	39
D-34_A	bouwdeel D, NW-gevel	13,50	36	31	31	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel

Model: v3a zonder opmerkingen OBDN kopie van LAr,LT RBS september 2010

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D-34_B	bouwdeel D, NW-gevel	16,50	38	31	31	41
D-35_A	bouwdeel D, ZW-gevel	13,50	33	29	27	37
D-35_B	bouwdeel D, ZW-gevel	16,50	33	30	28	38

Rapport: Resultatentabel

Model: v3a zonder opmerkingen OBDN kopie van LAr,LT RBS september 2010

Laeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B-11_C	bouwdeel B, NO-gevel	11,45	53	49	45	55
B-12_C	bouwdeel B, NO-gevel	11,45	54	49	45	55
B-11_D	bouwdeel B, NO-gevel	14,45	53	49	45	55
B-11_E	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	53	49	45	55
B-12_D	bouwdeel B, NO-gevel	14,45	53	49	45	55
D-25_E	bouwdeel D, NO-gevel	13,50	48	46	45	55
B-11_B	bouwdeel B, NO-gevel	8,45	53	49	45	55
B-11_F	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	52	48	45	55
B-12_E	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	53	49	45	55
D-26_E	bouwdeel D, ZO-gevel	13,50	48	46	45	55
D-25_F	bouwdeel D, NO-gevel	16,50	49	46	45	55
B-12_F	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	53	48	45	55
B-33_A	bouwdeel B, NO-gevel	23,45	52	48	45	55
C-08_D	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	50	47	45	55
D-25_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	48	46	45	55
C-08_C	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	50	47	45	55
B-34_A	bouwdeel B, NO-gevel	23,45	52	48	44	54
B-12_B	bouwdeel B, NO-gevel	8,45	54	49	44	54
D-26_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	48	46	44	54
D-26_F	bouwdeel D, ZO-gevel	16,50	48	46	44	54
C-07_C	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	49	47	44	54
C-07_E	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	49	47	44	54
D-24_E	bouwdeel D, NO-gevel	13,50	47	46	44	54
C-07_D	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	49	46	44	54
D-24_F	bouwdeel D, NO-gevel	16,50	48	45	44	54
C-08_E	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	50	47	44	54
C-09_D	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	50	47	44	54
C-08_B	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	50	47	44	54
C-10_D	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	51	47	44	54
D-24_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	47	45	44	54
C-07_B	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	49	46	44	54
D-27_E	bouwdeel D, ZO-gevel	13,50	48	46	44	54
C-09_C	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	50	47	44	54
B-10_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	46	45	44	54
B-10_E	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	46	45	44	54
B-10_F	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	46	45	44	54
C-29_A	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	50	47	44	54
B-32_A	bouwdeel B, NW-gevel	23,45	46	45	44	54
C-10_C	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	51	47	44	54
D-27_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	47	46	44	54
B-10_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	46	45	44	54
D-27_F	bouwdeel D, ZO-gevel	16,50	48	46	44	54
D-25_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	48	45	44	54
B-12_A	bouwdeel B, NO-gevel	5,45	54	49	43	54
D-26_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	48	45	44	54
B-11_A	bouwdeel B, NO-gevel	5,45	53	49	44	54
B-10_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	46	45	44	54
C-28_A	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	49	46	44	54
D-24_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	47	44	43	53
D-23_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	45	44	43	53
B-09_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	45	44	43	53
B-09_E	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	45	44	43	53
B-09_F	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	45	44	43	53
B-31_A	bouwdeel B, NW-gevel	23,45	45	44	43	53
B-09_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	45	44	43	53
D-22_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	46	44	43	53
C-31_A	bouwdeel C, ZO-gevel	17,45	48	45	43	53
D-27_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	47	45	43	53
C-08_A	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	49	45	43	53
B-09_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	44	44	43	53
C-09_B	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	50	46	43	53
D-29_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	46	44	42	52
C-07_A	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	48	45	42	52
C-10_B	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	51	46	42	52
D-23_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	45	43	42	52
B-10_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	44	43	42	52
D-22_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	45	43	42	52
D-30_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	44	43	42	52
B-26_A	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	44	42	42	52
B-04_F	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	43	42	42	52
B-13_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	52	43	38	52
B-13_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	51	43	39	51
B-05_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	43	42	41	51
D-31_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	43	42	41	51
B-04_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	43	42	41	51
B-13_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	51	43	39	51
D-21_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	45	42	41	51
D-29_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	46	43	41	51
B-09_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	43	42	41	51
C-11_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	47	45	41	51
D-25_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	46	42	41	51
D-24_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	45	42	41	51
B-13_D	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	51	42	39	51
B-06_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	43	42	41	51
B-05_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	43	42	41	51
D-26_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	45	42	41	51
B-03_D	bouwdeel B, NO-gevel	14,45	42	41	41	51
B-13_E	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	51	42	38	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel

Model: v3a zonder opmerkingen OBDN kopie van LAr,LT RBS september 2010

Laeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C-32_A	bouwdeel C, ZO-gevel	17,45	43	42	41	51
D-27_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	45	42	41	51
B-04_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	42	41	41	51
D-20_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	44	42	41	51
C-09_A	bouwdeel C, NO-gevel	2,30	48	44	41	51
C-10_A	bouwdeel C, NO-gevel	2,30	49	45	41	51
B-06_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	43	42	41	51
D-30_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	43	42	40	50
D-23_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	43	41	40	50
B-13_F	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	50	42	38	50
C-11_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	47	45	40	50
D-06_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	42	41	40	50
C-11_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	47	45	40	50
D-22_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	44	41	40	50
D-31_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	41	41	40	50
B-35_A	bouwdeel B, ZO-gevel	23,45	50	42	38	50
B-03_E	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	41	41	40	50
B-03_F	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	42	41	40	50
B-25_B	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	41	41	40	50
C-11_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	47	45	39	50
08_B	Orlando di Lassostr 11 noordgevel	5,00	50	41	39	50
B-03_C	bouwdeel B, NO-gevel	11,45	41	40	40	50
03_B	Orlando di Lassostr 9 westgevel	5,00	50	41	40	50
02_B	Orlando di Lassostr 11 westgevel	5,00	50	40	40	50
B-05_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	41	41	40	50
B-04_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	41	40	40	50
04_B	Orlando di Lassostr 10	5,00	49	37	37	49
D-07_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	41	40	39	49
D-21_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	44	40	39	49
B-06_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	42	41	39	49
B-25_A	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	41	40	39	49
D-29_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	44	41	39	49
09_B	Orlando di Lassostr 9 zuidgevel	5,00	49	39	33	49
D-06_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	40	40	39	49
D-20_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	43	40	39	49
B-14_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	49	37	36	49
B-14_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	49	37	36	49
04_A	Orlando di Lassostr 10	1,50	49	34	33	49
A-37_B	bouwdeel A, NO-gevel	20,45	40	39	39	49
B-14_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	49	38	36	49
D-30_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	41	40	39	49
D-31_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	40	40	39	49
D-08_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	40	39	39	49
B-14_D	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	49	37	36	49
B-03_B	bouwdeel B, NO-gevel	8,45	40	39	39	49
02_A	Orlando di Lassostr 11 westgevel	1,50	46	39	39	49
B-14_E	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	48	37	36	48
B-05_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	40	40	38	48
B-04_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	40	39	38	48
C-11_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	45	43	37	48
D-07_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	40	39	38	48
B-14_F	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	48	37	36	48
B-15_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	48	40	35	48
B-27_B	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	40	39	38	48
D-09_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	39	39	38	48
B-06_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	42	40	38	48
A-28_C	bouwdeel A, NO-gevel	29,45	40	39	38	48
C-12_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	41	40	38	48
B-36_A	bouwdeel B, ZO-gevel	23,45	48	37	36	48
A-27_E	bouwdeel A, NO-gevel	29,45	40	39	38	48
A-28_B	bouwdeel A, NO-gevel	26,45	39	39	38	48
C-12_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	41	40	38	48
B-04_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	39	39	38	48
B-05_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	40	39	38	48
D-06_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	39	39	38	48
B-07_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	42	41	38	48
D-08_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	39	38	38	48
C-03_D	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	40	39	38	48
B-15_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	48	36	35	48
C-06_E	bouwdeel C, NW-gevel	17,45	42	38	38	48
B-03_A	bouwdeel B, NO-gevel	5,45	39	38	37	47
C-06_C	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	42	38	37	47
C-06_D	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	42	38	37	47
05_B	Orlando di Lassostr 5	5,00	44	38	37	47
B-06_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	40	39	37	47
C-24_A	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	38	37	37	47
C-12_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	41	40	37	47
01_B	Orlando di Lassostr 14	5,00	47	37	36	47
A-27_D	bouwdeel A, NO-gevel	26,45	39	38	37	47
D-09_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	38	38	37	47
B-16_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	47	39	34	47
B-27_A	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	39	38	37	47
D-07_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	38	38	37	47
A-28_A	bouwdeel A, NO-gevel	23,45	39	38	37	47
C-06_B	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	42	38	37	47
A-29_D	bouwdeel A, ZO-gevel	29,45	38	38	37	47
C-02_D	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	38	37	37	47
A-29_C	bouwdeel A, ZO-gevel	26,45	38	38	37	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel

Model: v3a zonder opmerkingen OBDN kopie van LAr,LT RBS september 2010

Laeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	Rossinistraat 23	5,00	44	38	37	47
B-07_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	42	40	37	47
D-31_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	38	37	37	47
C-03_C	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	39	38	37	47
A-29_B	bouwdeel A, ZO-gevel	23,45	38	38	37	47
B-15_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	47	40	37	47
C-23_A	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	38	37	37	47
D-08_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	38	37	37	47
C-20_E	bouwdeel C, ZO-gevel	17,45	39	37	37	47
D-25_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	43	36	37	47
D-06_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	38	37	37	47
B-16_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	47	35	34	47
D-22_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	41	36	37	47
B-02_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	38	37	36	46
B-16_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	46	34	33	46
D-23_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	40	35	36	46
D-27_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	42	37	36	46
D-09_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	37	37	36	46
C-06_A	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	41	37	36	46
D-26_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	42	36	36	46
C-02_C	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	38	36	36	46
D-07_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	38	36	36	46
D-24_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	42	35	36	46
D-20_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	41	35	36	46
D-21_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	42	35	36	46
06_B	Willaertstraat 28	5,00	39	37	36	46
A-33_A	bouwdeel A, NW-gevel	20,45	38	36	36	46
B-38_C	bouwdeel B, ZW-gevel	23,45	38	37	36	46
C-04_C	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	40	37	36	46
B-01_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	38	37	36	46
B-17_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	46	38	33	46
D-29_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	42	37	36	46
B-16_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	45	39	36	46
D-08_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	37	36	36	46
C-12_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	40	39	36	46
D-09_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	37	36	36	46
B-02_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	37	37	36	46
B-08_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	43	37	36	46
D-28_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	44	40	36	46
B-07_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	42	40	36	46
10_B	Willaertstraat 34	5,00	39	37	36	46
C-03_B	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	38	36	36	46
D-30_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	39	37	36	46
A-37_A	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	37	36	36	46
B-17_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	45	34	33	45
A-27_C	bouwdeel A, NO-gevel	23,45	38	36	35	45
C-05_E	bouwdeel C, NW-gevel	17,45	37	34	35	45
B-01_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	37	36	35	45
C-05_C	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	41	36	35	45
C-05_D	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	41	36	35	45
B-38_B	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	38	36	35	45
B-17_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	44	38	35	45
08_A	Orlando di Lassostr 11 noordgevel	1,50	45	38	31	45
A-34_A	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	37	36	35	45
B-17_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	45	33	32	45
C-01_E	bouwdeel C, NW-gevel	17,45	36	33	35	45
B-18_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	45	37	32	45
C-02_B	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	36	35	35	45
C-05_B	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	41	36	35	45
B-08_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	43	36	35	45
C-12_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	39	37	35	45
C-04_B	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	39	36	35	45
09_A	Orlando di Lassostr 9 zuidgevel	1,50	45	35	28	45
C-25_A	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	38	37	35	45
C-01_D	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	36	33	35	45
C-19_E	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	36	35	35	45
03_A	Orlando di Lassostr 9 westgevel	1,50	41	36	35	45
B-38_A	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	37	36	35	45
A-12_D	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	36	35	35	45
A-29_A	bouwdeel A, ZO-gevel	20,45	36	35	35	45
C-03_A	bouwdeel C, NW-gevel	2,30	37	35	35	45
D-28_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	44	39	35	45
B-02_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	36	36	35	45
A-09_F	bouwdeel A, NO-gevel	20,45	37	35	35	45
B-37_C	bouwdeel B, ZW-gevel	23,45	40	35	35	45
B-07_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	41	39	34	44
A-11_E	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	36	35	34	44
C-02_A	bouwdeel C, NW-gevel	2,30	36	34	34	44
B-18_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	44	36	32	44
C-01_C	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	35	33	34	44
07_A	Rossinistraat 23	1,50	41	33	34	44
C-01_B	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	35	33	34	44
C-05_A	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	40	35	34	44
B-19_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	44	36	31	44
10_A	Willaertstraat 34	1,50	37	35	34	44
A-04_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	35	34	34	44
B-08_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	43	35	34	44
B-18_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	44	32	31	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel

Model: v3a zonder opmerkingen OBDN kopie van LAr,LT RBS september 2010

Laeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B-01_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	36	35	34	44
11_B	Woning Rossinistraat 23 zijgevel	5,00	44	38	32	44
B-07_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	40	38	34	44
C-04_A	bouwdeel C, NW-gevel	2,30	38	33	34	44
01_A	Orlando di Lassostr 14	1,50	44	35	33	44
C-01_A	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	34	32	34	44
A-10_E	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	36	34	34	44
B-37_B	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	39	34	34	44
B-18_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	43	36	33	43
B-28_B	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	43	36	32	43
A-04_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	35	33	33	43
B-19_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	43	30	30	43
C-15_E	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	35	33	33	43
B-19_E	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	43	31	30	43
B-19_F	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	43	32	31	43
B-19_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	43	35	30	43
B-24_B	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	35	34	33	43
11_A	Woning Rossinistraat 23 zijgevel	1,50	42	36	33	43
A-03_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	34	33	33	43
B-37_A	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	37	34	33	43
B-02_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	35	34	33	43
B-08_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	42	34	33	43
B-20_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	43	31	30	43
D-28_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	42	38	33	43
A-03_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	34	32	33	43
B-01_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	34	34	32	42
A-32_C	bouwdeel A, NW-gevel	29,45	34	32	32	42
B-20_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	42	30	29	42
B-20_D	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	42	30	29	42
B-08_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	41	33	32	42
B-20_E	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	42	30	30	42
05_A	Orlando di Lassostr 5	1,50	42	32	32	42
A-02_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	33	31	32	42
A-27_B	bouwdeel A, NO-gevel	20,45	35	33	32	42
B-28_A	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	37	32	32	42
C-27_A	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	34	31	32	42
A-09_E	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	34	33	32	42
C-19_D	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	34	32	32	42
A-13_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	34	32	32	42
C-18_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	34	32	32	42
C-20_D	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	34	32	32	42
A-32_B	bouwdeel A, NW-gevel	26,45	33	31	32	42
A-11_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	33	31	32	42
D-34_B	bouwdeel D, NW-gevel	16,50	38	31	31	41
A-02_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	33	31	31	41
06_A	Willaertstraat 28	1,50	33	30	31	41
B-20_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	41	29	29	41
B-19_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	41	33	29	41
B-24_A	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	33	32	31	41
A-32_A	bouwdeel A, NW-gevel	23,45	33	30	31	41
D-34_A	bouwdeel D, NW-gevel	13,50	36	31	31	41
C-26_B	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	39	33	31	41
D-28_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	41	34	31	41
C-15_D	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	33	31	31	41
C-17_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	34	32	31	41
A-25_A	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	32	31	31	41
A-01_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	32	31	31	41
B-29_A	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	40	29	28	40
A-13_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	33	31	30	40
D-32_D	bouwdeel D, ZW-gevel	10,50	32	31	30	40
C-16_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	33	31	30	40
A-27_A	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	32	30	30	40
C-30_A	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	34	31	30	40
A-04_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	32	28	30	40
D-10_A	bouwdeel D, ZW-gevel	1,50	31	29	30	40
A-24_A	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	31	27	30	40
A-11_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	31	30	30	40
A-01_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	31	30	30	40
C-22_D	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	32	29	29	39
C-21_E	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	32	29	29	39
A-10_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	32	30	29	39
A-07_D	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	33	31	29	39
C-14_E	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	33	30	29	39
B-23_D	bouwdeel B, ZW-gevel	14,45	32	29	29	39
A-06_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	32	30	29	39
D-33_A	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	36	29	29	39
C-13_D	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	33	30	29	39
A-26_A	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	33	31	29	39
A-03_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	31	27	29	39
D-05_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	32	30	29	39
A-08_D	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	32	30	29	39
A-13_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	31	30	29	39
C-18_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	32	29	29	39
C-20_C	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	32	29	29	39
A-10_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	31	29	29	39
C-26_A	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	38	33	29	39
C-17_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	32	29	28	38
C-22_E	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	31	28	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel

Model: v3a zonder opmerkingen OBDN kopie van LAr,LT RBS september 2010

Laeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C-15_C	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	32	29	28	38
C-16_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	32	29	28	38
A-11_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	30	29	28	38
A-09_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	31	29	28	38
C-21_D	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	31	28	28	38
C-13_C	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	33	30	28	38
A-05_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	30	29	28	38
D-19_A	bouwdeel D, NW-gevel	1,50	31	28	28	38
A-08_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	31	28	28	38
C-22_C	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	31	28	28	38
D-35_B	bouwdeel D, ZW-gevel	16,50	33	30	28	38
C-19_C	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	31	28	28	38
A-06_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	31	29	28	38
A-05_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	30	29	28	38
D-32_C	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	30	29	28	38
C-14_D	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	32	29	28	38
A-14_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	30	28	28	38
A-01_F	bouwdeel A, NW-gevel	20,45	29	25	28	38
C-21_C	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	30	28	27	37
B-39_B	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	33	30	27	37
A-01_D	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	29	25	27	37
A-01_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	29	24	27	37
A-05_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	30	28	27	37
A-01_E	bouwdeel A, NW-gevel	17,45	29	24	27	37
B-39_A	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	33	29	27	37
C-14_C	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	32	29	27	37
A-10_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	30	27	27	37
C-20_B	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	31	28	27	37
B-21_E	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	30	28	27	37
D-35_A	bouwdeel D, ZW-gevel	13,50	33	29	27	37
C-22_B	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	30	27	27	37
C-13_B	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	32	29	27	37
A-11_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	28	27	27	37
C-15_B	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	31	28	27	37
B-21_F	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	31	28	27	37
A-06_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	30	27	26	36
D-32_B	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	29	27	26	36
B-23_C	bouwdeel B, ZW-gevel	11,45	30	27	26	36
C-13_A	bouwdeel C, ZW-gevel	2,30	31	28	26	36
D-19_C	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	30	26	26	36
D-04_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	29	28	26	36
A-17_F	bouwdeel A, ZO-gevel	20,45	30	27	26	36
C-22_A	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	29	27	26	36
A-14_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	29	27	26	36
C-18_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	30	27	26	36
D-16_C	bouwdeel D, ZW-gevel	10,50	29	27	26	36
C-16_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	30	27	26	36
D-14_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	29	27	26	36
A-05_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	30	27	26	36
C-14_B	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	32	28	26	36
A-12_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	28	26	26	36
B-41_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	36	27	25	36
A-10_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	28	26	26	36
C-17_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	30	27	26	36
D-15_C	bouwdeel D, ZW-gevel	10,50	29	27	26	36
C-20_A	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	30	26	26	36
C-21_B	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	29	26	26	36
D-32_A	bouwdeel D, ZW-gevel	1,50	28	26	26	36
B-42_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	36	27	25	36
A-08_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	29	26	26	36
B-40_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	34	28	26	36
C-14_A	bouwdeel C, ZW-gevel	2,30	31	27	26	36
D-16_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	28	26	26	36
D-05_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	29	27	26	36
A-09_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	29	27	25	35
A-14_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	29	26	25	35
B-23_B	bouwdeel B, ZW-gevel	8,45	29	26	25	35
A-07_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	29	26	25	35
C-15_A	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	30	27	25	35
B-23_A	bouwdeel B, ZW-gevel	5,45	28	26	25	35
C-19_B	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	30	26	25	35
A-17_E	bouwdeel A, ZO-gevel	17,45	29	26	25	35
C-16_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	29	26	25	35
C-18_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	29	26	25	35
C-17_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	29	26	25	35
D-13_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	28	26	25	35
C-21_A	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	28	25	25	35
A-15_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	28	25	25	35
C-18_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	28	25	25	35
D-15_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	28	26	25	35
D-19_B	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	29	24	24	34
A-09_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	28	26	24	34
B-30_A	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	34	26	24	34
C-16_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	28	26	24	34
C-17_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	28	26	24	34
A-14_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	28	25	24	34
A-08_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	28	25	24	34
D-17_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	27	25	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel

Model: v3a zonder opmerkingen OBDN kopie van LAr,LT RBS september 2010

Laeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D-03_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	28	25	24	34
C-19_A	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	29	25	24	34
D-05_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	27	25	24	34
D-18_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	27	24	24	34
B-21_D	bouwdeel B, ZW-gevel	14,45	28	25	24	34
A-35_A	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	28	24	24	34
D-12_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	28	25	24	34
D-14_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	27	25	24	34
B-43_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	27	25	24	34
A-12_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	26	23	24	34
D-04_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	27	24	23	33
A-09_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	27	25	23	33
D-13_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	27	25	23	33
A-07_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	27	25	23	33
D-16_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	26	24	23	33
D-11_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	27	25	23	33
D-05_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	27	25	23	33
A-16_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	27	24	23	33
D-02_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	27	24	23	33
D-12_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	26	24	23	33
D-15_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	26	24	23	33
A-23_A	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	25	22	23	33
A-15_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	26	24	23	33
A-17_D	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	27	24	23	33
D-11_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	26	24	22	32
B-21_C	bouwdeel B, ZW-gevel	11,45	28	24	22	32
D-14_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	26	23	22	32
A-07_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	26	24	22	32
A-12_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	25	22	22	32
D-03_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	26	24	22	32
D-01_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	26	23	22	32
A-16_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	26	24	22	32
D-04_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	25	23	22	32
D-13_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	25	23	22	32
D-10_D	bouwdeel D, ZW-gevel	10,50	25	23	22	32
B-22_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	26	24	22	32
A-36_B	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	28	24	22	32
A-18_F	bouwdeel A, ZW-gevel	20,45	25	22	22	32
B-21_A	bouwdeel B, ZW-gevel	5,45	27	23	22	32
D-11_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	25	23	22	32
D-12_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	25	23	22	32
B-21_B	bouwdeel B, ZW-gevel	8,45	27	24	21	31
D-01_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	25	22	21	31
D-17_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	25	22	21	31
A-30_C	bouwdeel A, ZW-gevel	29,45	24	22	21	31
A-31_C	bouwdeel A, ZW-gevel	29,45	24	22	21	31
D-18_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	25	22	21	31
D-02_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	25	22	21	31
D-03_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	25	22	21	31
B-22_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	26	23	21	31
A-15_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	25	22	21	31
A-17_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	27	22	21	31
B-22_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	26	23	20	30
D-01_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	24	21	20	30
D-10_C	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	24	21	20	30
D-02_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	24	21	20	30
A-18_E	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	23	21	20	30
A-30_B	bouwdeel A, ZW-gevel	26,45	23	21	20	30
A-38_B	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	23	21	20	30
A-31_B	bouwdeel A, ZW-gevel	26,45	23	20	19	29
A-39_B	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	23	20	19	29
A-30_A	bouwdeel A, ZW-gevel	23,45	23	20	19	29
A-36_A	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	25	21	19	29
A-31_A	bouwdeel A, ZW-gevel	23,45	23	20	19	29
A-17_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	25	21	19	29
D-10_B	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	22	20	19	29
A-17_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	24	20	19	29
A-21_F	bouwdeel A, ZW-gevel	20,45	22	20	18	28
A-22_F	bouwdeel A, ZW-gevel	20,45	22	20	18	28
A-21_E	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	22	20	18	28
A-22_E	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	22	19	18	28
A-19_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	22	19	18	28
A-21_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	21	18	18	28
A-20_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	21	19	17	27
A-19_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	21	19	17	27
A-18_D	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	22	19	17	27
A-38_A	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	22	19	17	27
A-22_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	21	18	17	27
A-39_A	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	22	19	17	27
A-21_D	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	22	19	17	27
A-20_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	21	19	17	27
A-20_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	22	19	17	27
A-22_D	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	22	19	17	27
A-19_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	21	18	17	27
A-22_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	21	18	17	27
A-22_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	21	18	17	27
A-18_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	21	18	17	27
A-21_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	21	18	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel

Model: v3a zonder opmerkingen OBDN kopie van LAr,LT RBS september 2010

LAeq totaalresultaten voor toetspunten


Groep: (hoofdgroep)


Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A-21_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	21	18	17	27
A-18_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	21	18	16	26
A-18_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	21	18	16	26

Bijlage 1b:
Berekende geluidbelasting $L_{Ar,LT}$ RBS model 2010 met aanpassingen

(16 pagina's)

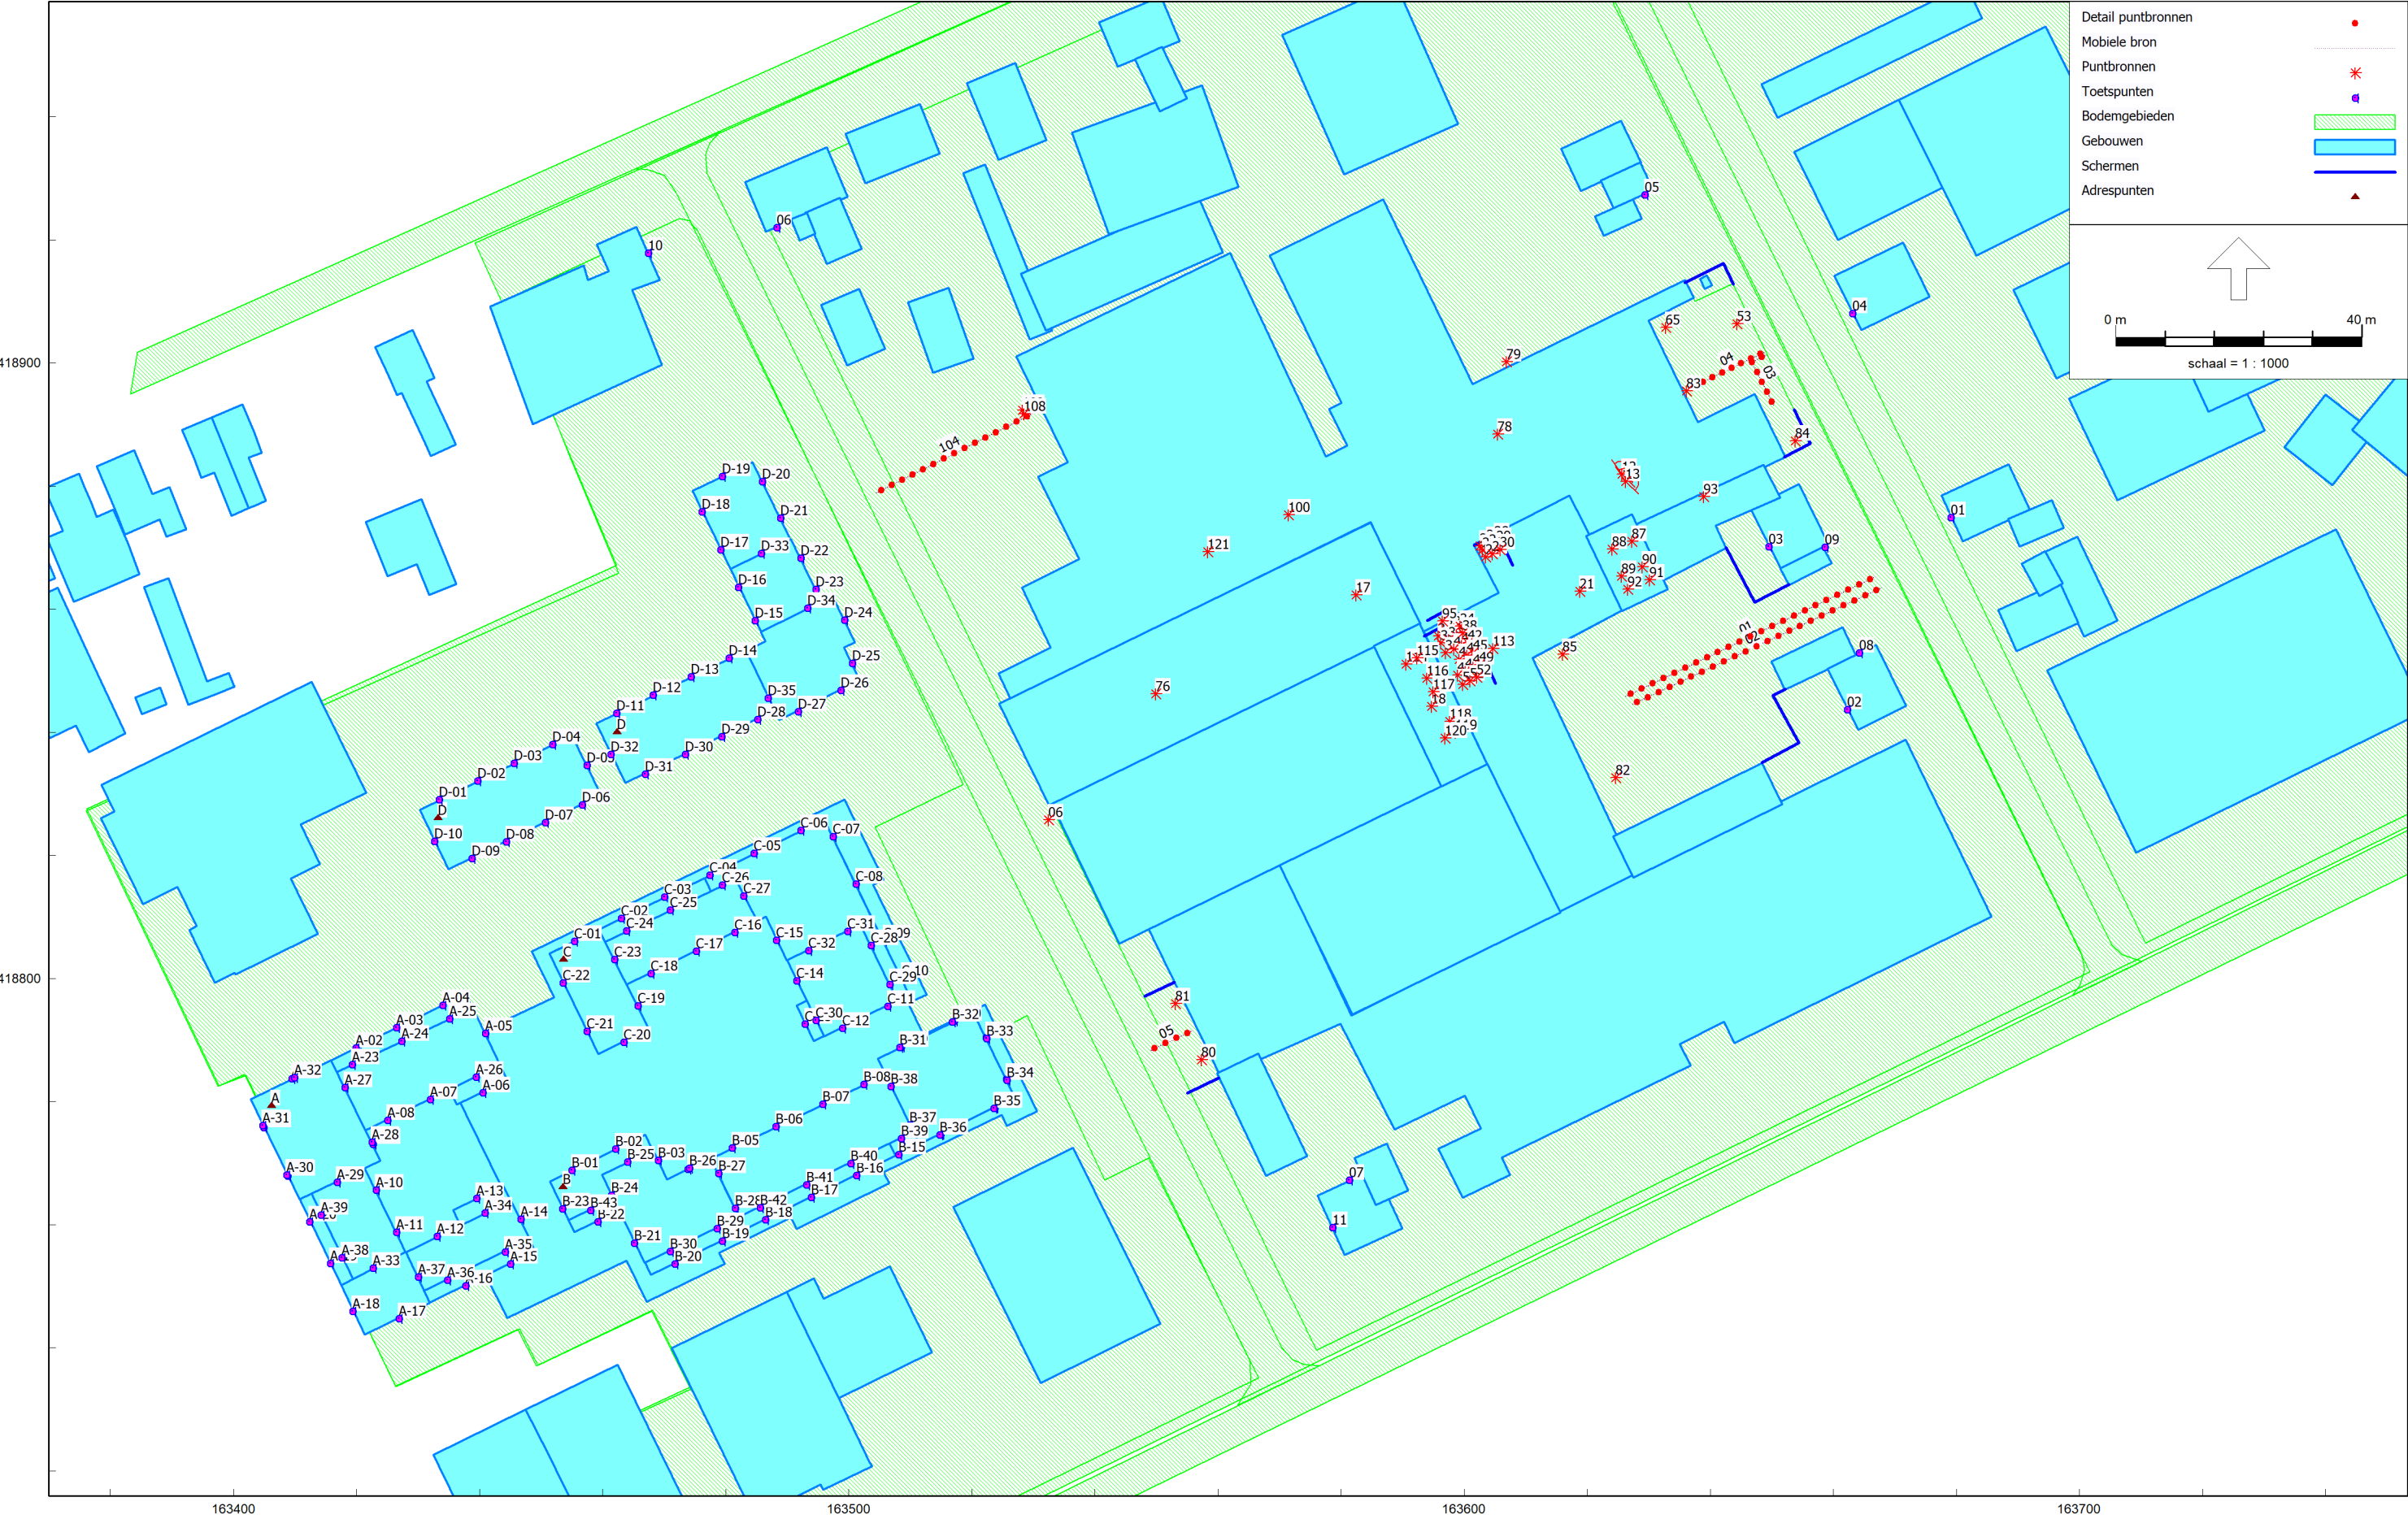

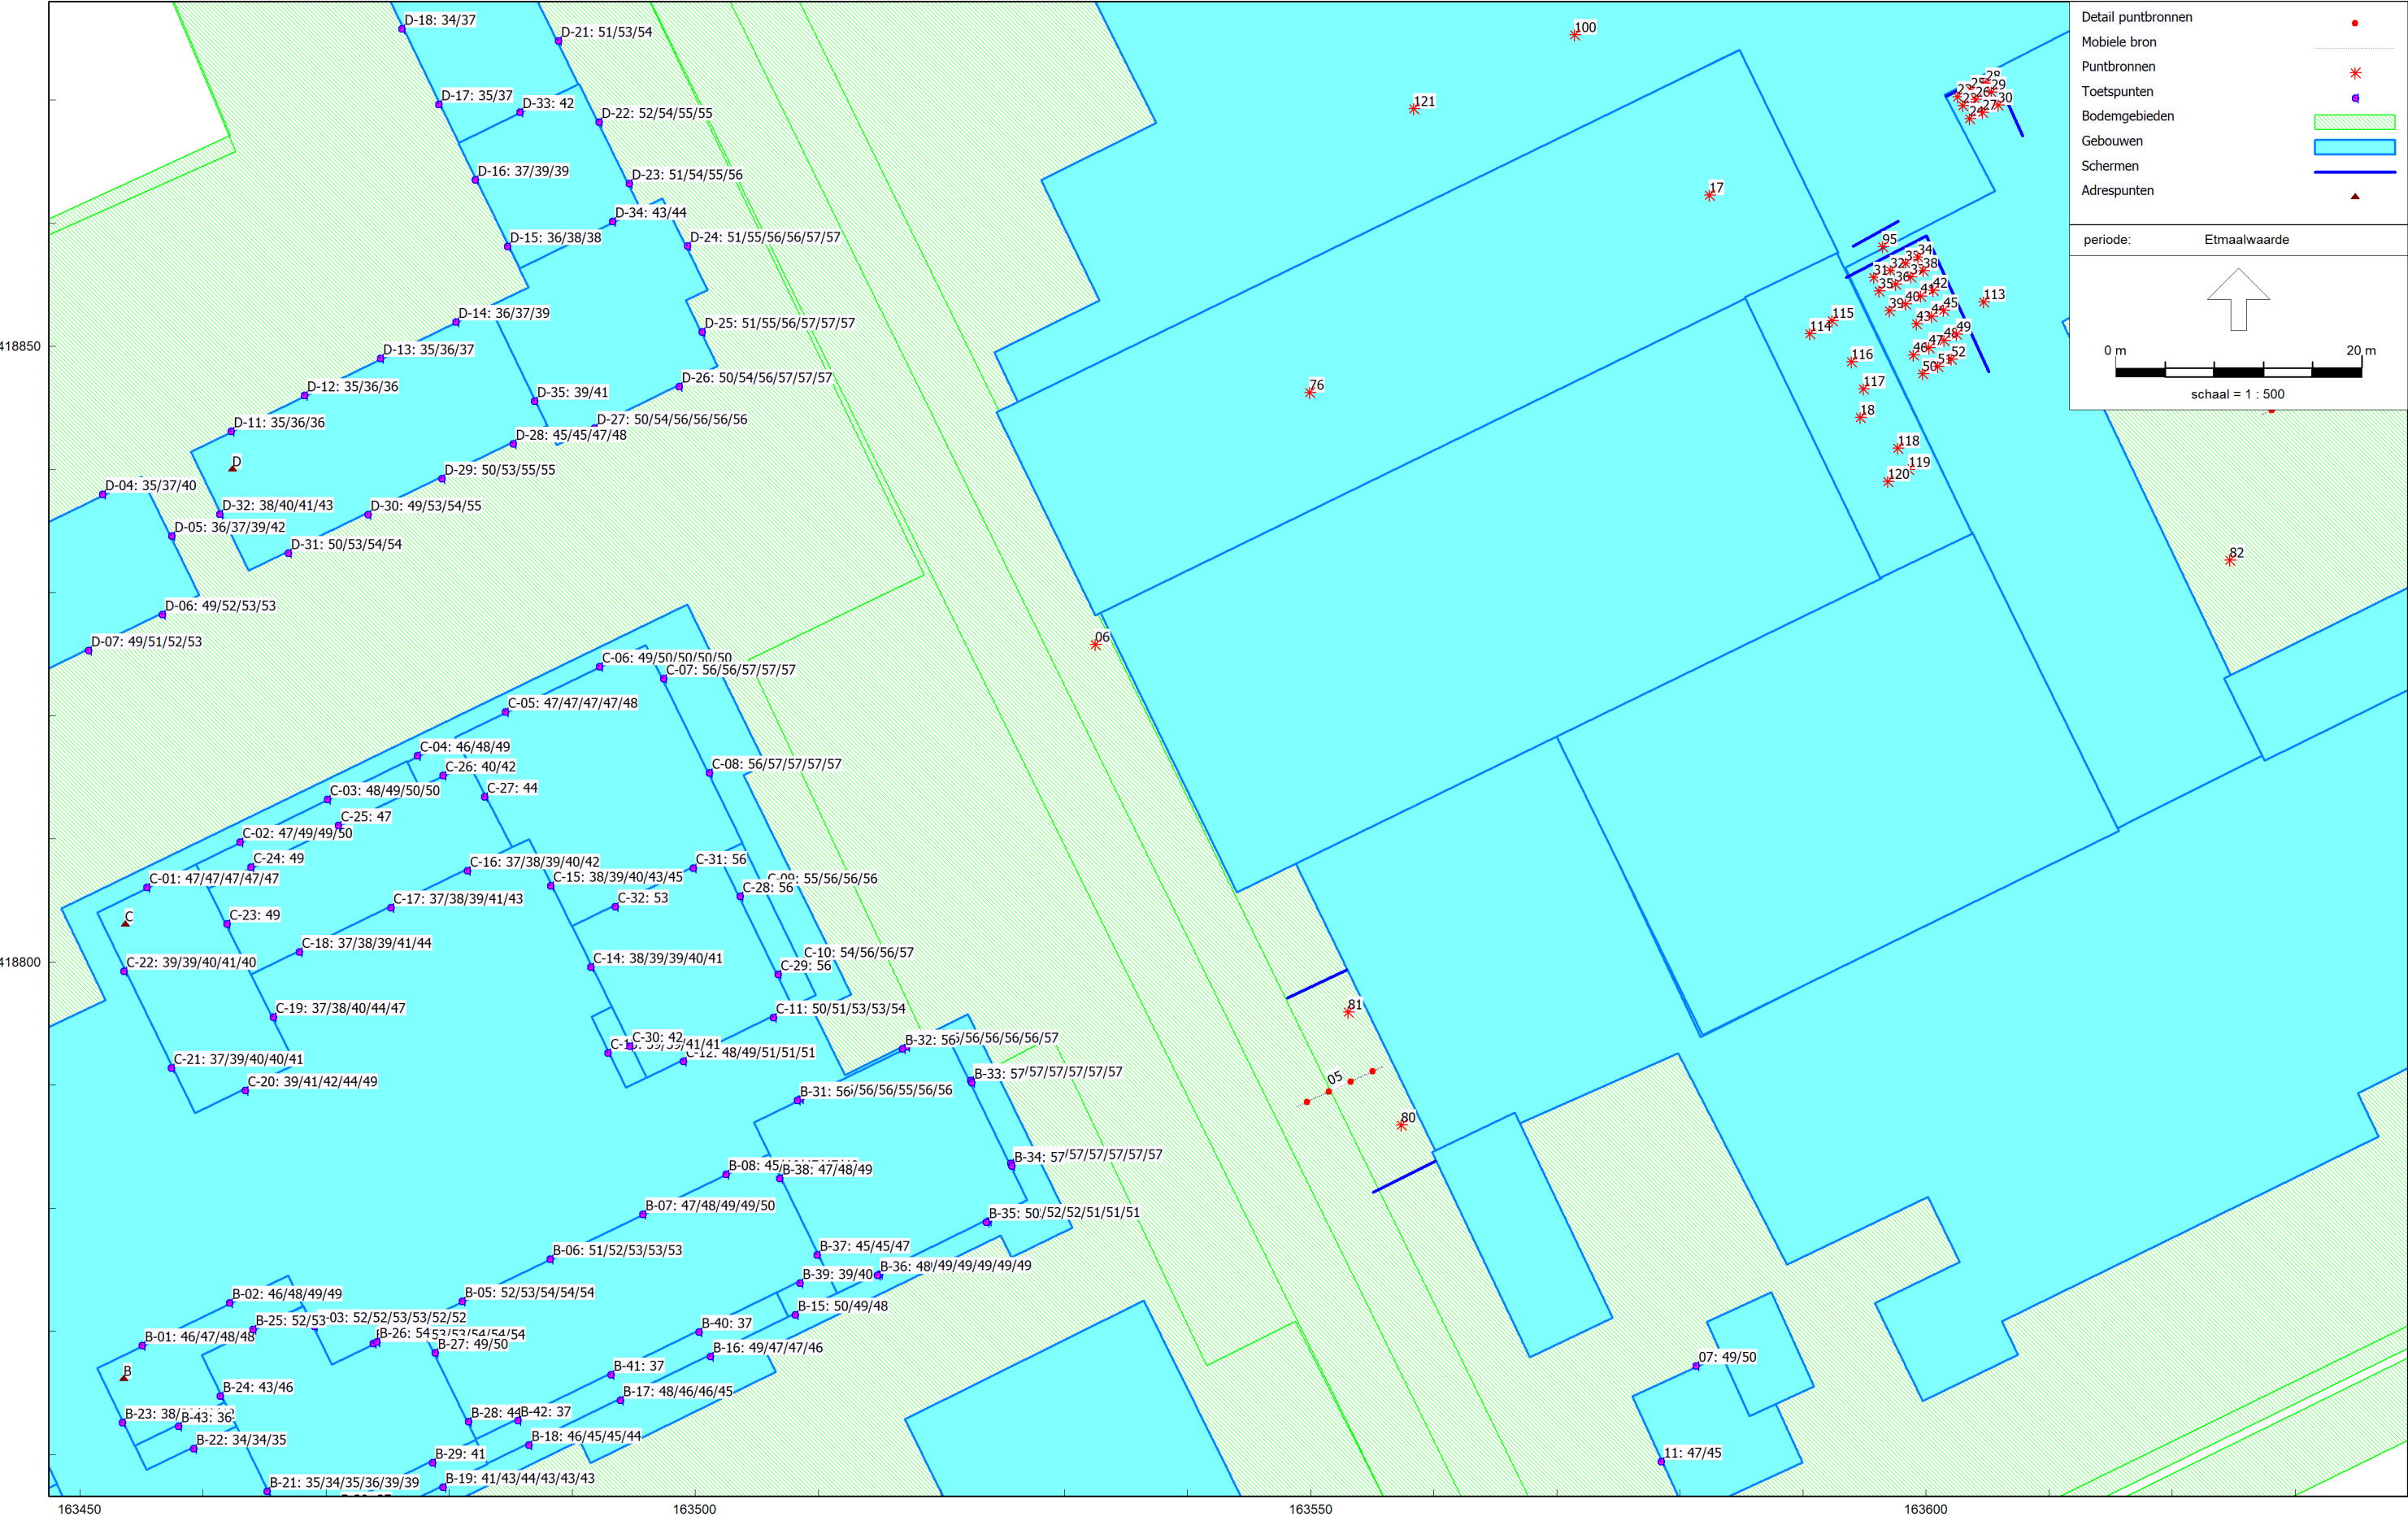

Rapport: Resultatentabel
Model: v3 aangepast LAr,LT RBS september 2010
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Orlando di Lassostr 14	1,50	45	38	37	47
01_B	Orlando di Lassostr 14	5,00	48	39	38	48
02_A	Orlando di Lassostr 11 westgevel	1,50	47	42	42	52
02_B	Orlando di Lassostr 11 westgevel	5,00	50	41	41	51
03_A	Orlando di Lassostr 9 westgevel	1,50	43	39	37	47
03_B	Orlando di Lassostr 9 westgevel	5,00	50	42	41	51
04_A	Orlando di Lassostr 10	1,50	50	38	37	50
04_B	Orlando di Lassostr 10	5,00	50	39	39	50
05_A	Orlando di Lassostr 5	1,50	43	36	36	46
05_B	Orlando di Lassostr 5	5,00	46	40	40	50
06_A	Willaertstraat 28	1,50	35	33	34	44
06_B	Willaertstraat 28	5,00	41	40	39	49
07_A	Rossinistraat 23	1,50	43	38	39	49
07_B	Rossinistraat 23	5,00	45	41	40	50
08_A	Orlando di Lassostr 11 noordgevel	1,50	46	39	34	46
08_B	Orlando di Lassostr 11 noordgevel	5,00	50	42	40	50
09_A	Orlando di Lassostr 9 zuidgevel	1,50	46	36	31	46
09_B	Orlando di Lassostr 9 zuidgevel	5,00	50	39	34	50
10_A	Willaertstraat 34	1,50	39	38	37	47
10_B	Willaertstraat 34	5,00	42	40	39	49
11_A	Woning Rossinistraat 23 zijgevel	1,50	44	39	37	47
11_B	Woning Rossinistraat 23 zijgevel	5,00	45	39	34	45
A-01_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	35	34	33	43
A-01_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	34	33	32	42
A-01_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	31	28	30	40
A-01_D	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	31	29	30	40
A-01_E	bouwdeel A, NW-gevel	17,45	31	28	29	39
A-01_F	bouwdeel A, NW-gevel	20,45	31	28	30	40
A-02_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	36	35	35	45
A-02_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	36	35	34	44
A-03_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	37	35	36	46
A-03_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	38	36	37	47
A-03_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	33	31	32	42
A-04_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	38	36	37	47
A-04_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	39	38	38	48
A-04_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	34	32	33	43
A-05_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	32	31	30	40
A-05_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	33	32	31	41
A-05_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	31	30	29	39
A-05_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	32	30	30	40
A-06_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	31	29	29	39
A-06_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	33	31	31	41
A-06_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	34	32	32	42
A-07_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	28	26	25	35
A-07_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	29	27	26	36
A-07_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	31	29	28	38
A-07_D	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	35	33	32	42
A-08_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	29	27	26	36
A-08_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	31	28	28	38
A-08_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	33	31	30	40
A-08_D	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	34	33	32	42
A-09_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	29	27	26	36
A-09_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	30	28	27	37
A-09_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	31	30	29	39
A-09_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	34	32	31	41
A-09_E	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	36	35	34	44
A-09_F	bouwdeel A, NO-gevel	20,45	38	37	36	46
A-10_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	30	29	28	38
A-10_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	32	30	30	40
A-10_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	33	32	31	41
A-10_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	34	33	32	42
A-10_E	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	38	36	36	46
A-11_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	31	30	30	40
A-11_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	33	32	31	41
A-11_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	34	33	33	43
A-11_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	36	34	34	44
A-11_E	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	39	37	37	47
A-12_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	27	24	24	34
A-12_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	28	26	26	36
A-12_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	31	29	29	39
A-12_D	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	39	38	37	47
A-13_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	34	32	32	42
A-13_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	35	34	34	44
A-13_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	37	35	35	45
A-14_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	30	28	27	37
A-14_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	31	29	29	39
A-14_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	32	30	30	40
A-14_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	33	32	31	41
A-15_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	27	24	24	34
A-15_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	29	27	27	37
A-15_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	31	29	29	39
A-16_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	28	27	26	36
A-16_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	29	27	27	37
A-17_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	26	23	22	32
A-17_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	27	24	23	33
A-17_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	28	25	24	34
A-17_D	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	29	27	26	36
A-17_E	bouwdeel A, ZO-gevel	17,45	31	29	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v3 aangepast LAr,LT RBS september 2010
LReq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A-17_F	bouwdeel A, ZO-gevel	20,45	32	30	29	39
A-18_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	22	20	18	28
A-18_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	23	21	20	30
A-18_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	24	22	21	31
A-18_D	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	24	22	21	31
A-18_E	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	25	23	23	33
A-18_F	bouwdeel A, ZW-gevel	20,45	27	25	25	35
A-19_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	22	20	20	30
A-19_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	23	21	21	31
A-19_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	24	22	21	31
A-20_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	23	20	20	30
A-20_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	23	21	20	30
A-20_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	24	22	21	31
A-21_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	23	21	20	30
A-21_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	23	21	20	30
A-21_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	23	21	20	30
A-21_D	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	24	22	21	31
A-21_E	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	24	22	21	31
A-21_F	bouwdeel A, ZW-gevel	20,45	24	22	21	31
A-22_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	22	21	20	30
A-22_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	22	20	20	30
A-22_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	23	21	20	30
A-22_D	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	24	22	21	31
A-22_E	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	24	22	21	31
A-22_F	bouwdeel A, ZW-gevel	20,45	24	22	21	31
A-23_A	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	27	25	25	35
A-24_A	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	33	30	32	42
A-25_A	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	34	34	33	43
A-26_A	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	34	33	32	42
A-27_A	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	34	32	32	42
A-27_B	bouwdeel A, NO-gevel	20,45	36	34	34	44
A-27_C	bouwdeel A, NO-gevel	23,45	40	38	38	48
A-27_D	bouwdeel A, NO-gevel	26,45	41	40	40	50
A-27_E	bouwdeel A, NO-gevel	29,45	42	41	41	51
A-28_A	bouwdeel A, NO-gevel	23,45	41	40	40	50
A-28_B	bouwdeel A, NO-gevel	26,45	42	41	41	51
A-28_C	bouwdeel A, NO-gevel	29,45	42	41	41	51
A-29_A	bouwdeel A, ZO-gevel	20,45	39	37	37	47
A-29_B	bouwdeel A, ZO-gevel	23,45	41	40	39	49
A-29_C	bouwdeel A, ZO-gevel	26,45	41	40	40	50
A-29_D	bouwdeel A, ZO-gevel	29,45	41	40	40	50
A-30_A	bouwdeel A, ZW-gevel	23,45	25	23	22	32
A-30_B	bouwdeel A, ZW-gevel	26,45	25	23	22	32
A-30_C	bouwdeel A, ZW-gevel	29,45	26	24	24	34
A-31_A	bouwdeel A, ZW-gevel	23,45	24	22	21	31
A-31_B	bouwdeel A, ZW-gevel	26,45	25	22	22	32
A-31_C	bouwdeel A, ZW-gevel	29,45	26	24	24	34
A-32_A	bouwdeel A, NW-gevel	23,45	35	32	33	43
A-32_B	bouwdeel A, NW-gevel	26,45	35	33	34	44
A-32_C	bouwdeel A, NW-gevel	29,45	36	35	35	45
A-33_A	bouwdeel A, NW-gevel	20,45	40	39	39	49
A-34_A	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	39	38	38	48
A-35_A	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	29	26	26	36
A-36_A	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	27	24	23	33
A-36_B	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	29	26	25	35
A-37_A	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	40	39	38	48
A-37_B	bouwdeel A, NO-gevel	20,45	43	42	42	52
A-38_A	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	24	22	21	31
A-38_B	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	25	23	22	32
A-39_A	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	24	22	21	31
A-39_B	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	25	23	22	32
B-01_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	37	37	36	46
B-01_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	39	38	37	47
B-01_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	40	39	38	48
B-01_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	40	39	38	48
B-02_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	38	37	36	46
B-02_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	39	39	38	48
B-02_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	40	40	39	49
B-02_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	40	40	39	49
B-03_A	bouwdeel B, NO-gevel	5,45	43	42	42	52
B-03_B	bouwdeel B, NO-gevel	8,45	44	43	42	52
B-03_C	bouwdeel B, NO-gevel	11,45	44	43	43	53
B-03_D	bouwdeel B, NO-gevel	14,45	44	43	43	53
B-03_E	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	44	43	42	52
B-03_F	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	44	43	42	52
B-04_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	43	42	41	51
B-04_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	44	43	43	53
B-04_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	45	44	43	53
B-04_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	45	44	44	54
B-04_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	45	44	44	54
B-04_F	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	45	44	44	54
B-05_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	43	42	42	52
B-05_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	45	43	43	53
B-05_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	45	44	44	54
B-05_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	45	44	44	54
B-05_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	45	44	44	54
B-06_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	43	42	41	51
B-06_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	45	43	42	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v3 aangepast LAr,LT RBS september 2010
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B-06_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	45	44	43	53
B-06_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	45	44	43	53
B-06_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	45	44	43	53
B-07_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	41	40	37	47
B-07_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	43	41	38	48
B-07_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	43	42	39	49
B-07_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	43	42	39	49
B-07_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	44	42	40	50
B-08_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	42	36	35	45
B-08_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	43	37	36	46
B-08_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	43	37	37	47
B-08_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	43	38	37	47
B-08_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	44	39	38	48
B-09_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	46	46	45	55
B-09_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	47	46	46	56
B-09_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	47	46	46	56
B-09_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	47	46	45	55
B-09_E	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	47	46	46	56
B-09_F	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	47	46	46	56
B-10_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	48	47	46	56
B-10_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	48	47	46	56
B-10_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	48	47	46	56
B-10_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	48	47	46	56
B-10_E	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	48	47	46	56
B-10_F	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	48	47	47	57
B-11_A	bouwdeel B, NO-gevel	5,45	54	50	46	56
B-11_B	bouwdeel B, NO-gevel	8,45	54	50	47	57
B-11_C	bouwdeel B, NO-gevel	11,45	54	50	47	57
B-11_D	bouwdeel B, NO-gevel	14,45	54	50	47	57
B-11_E	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	53	50	47	57
B-11_F	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	53	50	47	57
B-12_A	bouwdeel B, NO-gevel	5,45	54	50	46	56
B-12_B	bouwdeel B, NO-gevel	8,45	54	50	47	57
B-12_C	bouwdeel B, NO-gevel	11,45	54	50	47	57
B-12_D	bouwdeel B, NO-gevel	14,45	54	50	47	57
B-12_E	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	54	50	47	57
B-12_F	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	54	50	47	57
B-13_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	52	44	40	52
B-13_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	52	43	40	52
B-13_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	52	43	40	52
B-13_D	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	51	43	40	51
B-13_E	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	51	43	40	51
B-13_F	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	51	43	40	51
B-14_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	49	38	37	49
B-14_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	49	38	37	49
B-14_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	49	38	37	49
B-14_D	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	49	38	37	49
B-14_E	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	49	38	37	49
B-14_F	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	49	38	37	49
B-15_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	47	41	40	50
B-15_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	49	41	36	49
B-15_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	48	37	36	48
B-16_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	46	41	39	49
B-16_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	47	39	35	47
B-16_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	47	35	35	47
B-16_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	46	35	34	46
B-17_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	45	40	38	48
B-17_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	46	38	34	46
B-17_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	46	34	34	46
B-17_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	45	34	33	45
B-18_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	44	38	36	46
B-18_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	45	37	32	45
B-18_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	45	38	33	45
B-18_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	44	33	32	44
B-19_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	41	34	29	41
B-19_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	43	35	31	43
B-19_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	44	37	32	44
B-19_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	43	31	31	43
B-19_E	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	43	31	31	43
B-19_F	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	43	32	32	43
B-20_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	41	30	30	41
B-20_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	43	31	31	43
B-20_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	43	30	30	43
B-20_D	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	43	30	30	43
B-20_E	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	43	31	30	43
B-21_A	bouwdeel B, ZW-gevel	5,45	28	25	25	35
B-21_B	bouwdeel B, ZW-gevel	8,45	29	26	24	34
B-21_C	bouwdeel B, ZW-gevel	11,45	29	26	25	35
B-21_D	bouwdeel B, ZW-gevel	14,45	30	27	26	36
B-21_E	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	32	29	29	39
B-21_F	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	33	30	29	39
B-22_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	27	25	24	34
B-22_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	28	25	24	34
B-22_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	28	26	25	35
B-23_A	bouwdeel B, ZW-gevel	5,45	31	28	28	38
B-23_B	bouwdeel B, ZW-gevel	8,45	31	29	29	39
B-23_C	bouwdeel B, ZW-gevel	11,45	32	30	30	40
B-23_D	bouwdeel B, ZW-gevel	14,45	34	32	32	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v3 aangepast LAr,LT RBS september 2010
LReq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B-24_A	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	36	34	33	43
B-24_B	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	38	36	36	46
B-25_A	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	43	43	42	52
B-25_B	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	44	43	43	53
B-26_A	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	46	45	44	54
B-27_A	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	41	40	39	49
B-27_B	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	42	41	40	50
B-28_A	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	38	34	34	44
B-28_B	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	44	37	34	44
B-29_A	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	41	30	30	41
B-30_A	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	34	28	27	37
B-31_A	bouwdeel B, NW-gevel	23,45	47	46	46	56
B-32_A	bouwdeel B, NW-gevel	23,45	48	47	46	56
B-33_A	bouwdeel B, NO-gevel	23,45	53	50	47	57
B-34_A	bouwdeel B, NO-gevel	23,45	53	50	47	57
B-35_A	bouwdeel B, ZO-gevel	23,45	50	43	40	50
B-36_A	bouwdeel B, ZO-gevel	23,45	48	38	37	48
B-37_A	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	38	35	35	45
B-37_B	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	40	36	35	45
B-37_C	bouwdeel B, ZW-gevel	23,45	41	37	37	47
B-38_A	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	39	38	37	47
B-38_B	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	40	38	38	48
B-38_C	bouwdeel B, ZW-gevel	23,45	41	39	39	49
B-39_A	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	34	31	29	39
B-39_B	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	34	31	30	40
B-40_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	34	29	27	37
B-41_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	36	28	27	37
B-42_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	36	28	27	37
B-43_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	29	27	26	36
C-01_A	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	37	35	37	47
C-01_B	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	38	36	37	47
C-01_C	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	38	35	37	47
C-01_D	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	37	35	37	47
C-01_E	bouwdeel C, NW-gevel	17,45	38	36	37	47
C-02_A	bouwdeel C, NW-gevel	2,30	39	37	37	47
C-02_B	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	40	39	39	49
C-02_C	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	41	39	39	49
C-02_D	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	41	39	40	50
C-03_A	bouwdeel C, NW-gevel	2,30	40	38	38	48
C-03_B	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	41	40	39	49
C-03_C	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	42	40	40	50
C-03_D	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	42	41	40	50
C-04_A	bouwdeel C, NW-gevel	2,30	40	36	36	46
C-04_B	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	41	38	38	48
C-04_C	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	42	39	39	49
C-05_A	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	41	37	37	47
C-05_B	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	42	38	37	47
C-05_C	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	42	38	37	47
C-05_D	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	42	38	37	47
C-05_E	bouwdeel C, NW-gevel	17,45	40	37	38	48
C-06_A	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	43	40	39	49
C-06_B	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	44	40	40	50
C-06_C	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	44	40	40	50
C-06_D	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	44	40	40	50
C-06_E	bouwdeel C, NW-gevel	17,45	44	41	40	50
C-07_A	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	50	47	46	56
C-07_B	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	50	48	46	56
C-07_C	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	51	48	47	57
C-07_D	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	51	48	47	57
C-07_E	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	51	48	47	57
C-08_A	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	51	48	46	56
C-08_B	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	51	48	47	57
C-08_C	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	51	49	47	57
C-08_D	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	51	49	47	57
C-08_E	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	51	48	47	57
C-09_A	bouwdeel C, NO-gevel	2,30	50	47	45	55
C-09_B	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	51	48	46	56
C-09_C	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	51	48	46	56
C-09_D	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	51	49	46	56
C-10_A	bouwdeel C, NO-gevel	2,30	50	47	44	54
C-10_B	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	52	48	46	56
C-10_C	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	52	49	46	56
C-10_D	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	52	49	47	57
C-11_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	46	45	40	50
C-11_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	48	46	41	51
C-11_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	48	46	43	53
C-11_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	48	46	43	53
C-11_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	48	47	44	54
C-12_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	41	40	38	48
C-12_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	42	41	39	49
C-12_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	43	42	41	51
C-12_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	43	42	41	51
C-12_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	43	42	41	51
C-13_A	bouwdeel C, ZW-gevel	2,30	33	30	29	39
C-13_B	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	34	31	29	39
C-13_C	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	34	32	31	41
C-13_D	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	35	32	31	41
C-14_A	bouwdeel C, ZW-gevel	2,30	32	29	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v3 aangepast LAr,LT RBS september 2010
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C-14_B	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	33	30	29	39
C-14_C	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	33	30	29	39
C-14_D	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	33	30	30	40
C-14_E	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	34	31	31	41
C-15_A	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	32	30	28	38
C-15_B	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	32	30	29	39
C-15_C	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	33	31	30	40
C-15_D	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	35	33	33	43
C-15_E	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	37	35	35	45
C-16_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	30	28	27	37
C-16_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	31	29	28	38
C-16_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	32	30	29	39
C-16_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	33	31	30	40
C-16_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	35	33	32	42
C-17_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	30	28	27	37
C-17_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	31	29	28	38
C-17_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	32	30	29	39
C-17_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	34	31	31	41
C-17_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	35	33	33	43
C-18_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	30	27	27	37
C-18_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	31	29	28	38
C-18_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	32	30	29	39
C-18_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	33	31	31	41
C-18_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	36	34	34	44
C-19_A	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	30	27	27	37
C-19_B	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	31	29	28	38
C-19_C	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	33	30	30	40
C-19_D	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	36	34	34	44
C-19_E	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	38	37	37	47
C-20_A	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	32	29	29	39
C-20_B	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	33	31	31	41
C-20_C	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	34	32	32	42
C-20_D	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	36	34	34	44
C-20_E	bouwdeel C, ZO-gevel	17,45	41	39	39	49
C-21_A	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	30	28	27	37
C-21_B	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	31	29	29	39
C-21_C	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	32	30	30	40
C-21_D	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	32	30	30	40
C-21_E	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	33	31	31	41
C-22_A	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	31	29	29	39
C-22_B	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	32	30	29	39
C-22_C	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	32	30	30	40
C-22_D	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	33	31	31	41
C-22_E	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	32	30	30	40
C-23_A	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	40	39	39	49
C-24_A	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	40	39	39	49
C-25_A	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	39	39	37	47
C-26_A	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	39	34	30	40
C-26_B	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	39	34	32	42
C-27_A	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	35	33	34	44
C-28_A	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	50	48	46	56
C-29_A	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	51	48	46	56
C-30_A	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	35	33	32	42
C-31_A	bouwdeel C, ZO-gevel	17,45	49	47	46	56
C-32_A	bouwdeel C, ZO-gevel	17,45	45	44	43	53
D-01_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	26	24	24	34
D-01_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	28	26	25	35
D-01_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	29	27	26	36
D-02_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	26	24	23	33
D-02_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	28	26	25	35
D-02_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	29	28	27	37
D-03_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	27	25	24	34
D-03_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	29	27	26	36
D-03_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	30	29	28	38
D-04_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	28	26	25	35
D-04_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	30	28	27	37
D-04_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	32	31	30	40
D-05_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	29	27	26	36
D-05_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	30	28	27	37
D-05_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	32	30	29	39
D-05_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	34	33	32	42
D-06_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	41	39	39	49
D-06_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	43	42	42	52
D-06_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	44	44	43	53
D-06_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	45	44	43	53
D-07_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	41	39	39	49
D-07_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	42	41	41	51
D-07_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	43	43	42	52
D-07_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	44	43	43	53
D-08_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	40	38	38	48
D-08_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	42	41	40	50
D-08_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	43	42	41	51
D-08_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	43	43	42	52
D-09_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	40	38	38	48
D-09_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	41	40	40	50
D-09_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	42	42	41	51
D-09_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	43	42	42	52
D-10_A	bouwdeel D, ZW-gevel	1,50	33	31	32	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v3 aangepast LAr,LT RBS september 2010
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D-10_B	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	25	23	22	32
D-10_C	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	26	25	24	34
D-10_D	bouwdeel D, ZW-gevel	10,50	28	26	26	36
D-11_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	27	26	25	35
D-11_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	28	27	26	36
D-11_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	29	27	26	36
D-12_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	28	26	25	35
D-12_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	29	27	26	36
D-12_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	29	27	26	36
D-13_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	28	26	25	35
D-13_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	29	28	26	36
D-13_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	30	28	27	37
D-14_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	28	27	26	36
D-14_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	30	28	27	37
D-14_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	31	29	29	39
D-15_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	29	27	26	36
D-15_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	30	28	28	38
D-15_C	bouwdeel D, ZW-gevel	10,50	31	29	28	38
D-16_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	29	27	27	37
D-16_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	31	29	29	39
D-16_C	bouwdeel D, ZW-gevel	10,50	31	29	29	39
D-17_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	27	26	25	35
D-17_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	30	28	27	37
D-18_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	27	25	24	34
D-18_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	29	28	27	37
D-19_A	bouwdeel D, NW-gevel	1,50	35	32	32	42
D-19_B	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	32	28	28	38
D-19_C	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	33	30	30	40
D-20_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	45	41	41	51
D-20_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	46	44	43	53
D-20_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	47	45	44	54
D-21_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	45	42	41	51
D-21_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	47	44	43	53
D-21_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	47	45	44	54
D-22_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	45	42	42	52
D-22_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	47	45	44	54
D-22_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	48	46	45	55
D-22_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	48	46	45	55
D-23_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	44	41	41	51
D-23_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	47	45	44	54
D-23_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	47	46	45	55
D-23_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	48	47	46	56
D-24_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	45	40	41	51
D-24_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	48	45	45	55
D-24_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	49	47	46	56
D-24_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	49	47	46	56
D-24_E	bouwdeel D, NO-gevel	13,50	49	48	47	57
D-24_F	bouwdeel D, NO-gevel	16,50	50	48	47	57
D-25_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	45	40	41	51
D-25_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	48	45	45	55
D-25_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	50	47	46	56
D-25_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	50	48	47	57
D-25_E	bouwdeel D, NO-gevel	13,50	50	48	47	57
D-25_F	bouwdeel D, NO-gevel	16,50	50	48	47	57
D-26_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	44	40	40	50
D-26_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	48	45	44	54
D-26_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	49	47	46	56
D-26_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	50	48	47	57
D-26_E	bouwdeel D, ZO-gevel	13,50	50	48	47	57
D-26_F	bouwdeel D, ZO-gevel	16,50	50	48	47	57
D-27_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	44	40	40	50
D-27_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	47	45	44	54
D-27_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	49	47	46	56
D-27_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	49	47	46	56
D-27_E	bouwdeel D, ZO-gevel	13,50	49	48	46	56
D-27_F	bouwdeel D, ZO-gevel	16,50	49	48	46	56
D-28_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	42	36	35	45
D-28_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	43	39	35	45
D-28_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	45	41	37	47
D-28_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	45	41	38	48
D-29_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	44	40	40	50
D-29_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	46	45	43	53
D-29_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	48	46	45	55
D-29_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	48	46	45	55
D-30_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	42	40	39	49
D-30_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	45	44	43	53
D-30_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	46	45	44	54
D-30_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	46	46	45	55
D-31_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	42	40	40	50
D-31_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	44	43	43	53
D-31_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	45	45	44	54
D-31_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	45	45	44	54
D-32_A	bouwdeel D, ZW-gevel	1,50	31	29	28	38
D-32_B	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	32	31	30	40
D-32_C	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	33	32	31	41
D-32_D	bouwdeel D, ZW-gevel	10,50	35	34	33	43
D-33_A	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	38	32	32	42
D-34_A	bouwdeel D, NW-gevel	13,50	39	33	33	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	v3 aangepast LAr,LT RBS september 2010
	LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D-34_B	bouwdeel D, NW-gevel	16,50	40	34	34	44
D-35_A	bouwdeel D, ZW-gevel	13,50	34	31	29	39
D-35_B	bouwdeel D, ZW-gevel	16,50	35	32	31	41

Rapport: Resultatentabel
Model: v3 aangepast LAr,LT RBS september 2010
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D-25_F	bouwdeel D, NO-gevel	16,50	50	48	47	57
B-11_F	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	53	50	47	57
B-33_A	bouwdeel B, NO-gevel	23,45	53	50	47	57
D-25_E	bouwdeel D, NO-gevel	13,50	50	48	47	57
B-11_E	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	53	50	47	57
C-07_E	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	51	48	47	57
B-12_F	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	54	50	47	57
C-08_D	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	51	49	47	57
D-26_E	bouwdeel D, ZO-gevel	13,50	50	48	47	57
D-26_F	bouwdeel D, ZO-gevel	16,50	50	48	47	57
B-11_D	bouwdeel B, NO-gevel	14,45	54	50	47	57
B-34_A	bouwdeel B, NO-gevel	23,45	53	50	47	57
B-11_B	bouwdeel B, NO-gevel	8,45	54	50	47	57
B-12_E	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	54	50	47	57
B-11_C	bouwdeel B, NO-gevel	11,45	54	50	47	57
D-24_F	bouwdeel D, NO-gevel	16,50	50	48	47	57
D-25_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	50	48	47	57
B-12_D	bouwdeel B, NO-gevel	14,45	54	50	47	57
B-12_C	bouwdeel B, NO-gevel	11,45	54	50	47	57
C-08_C	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	51	49	47	57
D-24_E	bouwdeel D, NO-gevel	13,50	49	48	47	57
D-26_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	50	48	47	57
B-12_B	bouwdeel B, NO-gevel	8,45	54	50	47	57
C-07_C	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	51	48	47	57
C-07_D	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	51	48	47	57
C-08_E	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	51	48	47	57
C-08_B	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	51	48	47	57
C-10_D	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	52	49	47	57
B-10_F	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	48	47	47	57
B-11_A	bouwdeel B, NO-gevel	5,45	54	50	46	56
B-32_A	bouwdeel B, NW-gevel	23,45	48	47	46	56
C-07_B	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	50	48	46	56
D-24_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	49	47	46	56
B-10_E	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	48	47	46	56
C-09_D	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	51	49	46	56
C-10_C	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	52	49	46	56
C-29_A	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	51	48	46	56
D-27_E	bouwdeel D, ZO-gevel	13,50	49	48	46	56
B-10_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	48	47	46	56
B-10_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	48	47	46	56
B-10_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	48	47	46	56
D-27_F	bouwdeel D, ZO-gevel	16,50	49	48	46	56
D-26_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	49	47	46	56
D-25_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	50	47	46	56
C-09_C	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	51	48	46	56
B-12_A	bouwdeel B, NO-gevel	5,45	54	50	46	56
C-08_A	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	51	48	46	56
D-27_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	49	47	46	56
C-28_A	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	50	48	46	56
D-24_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	49	47	46	56
C-07_A	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	50	47	46	56
C-10_B	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	52	48	46	56
D-27_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	49	47	46	56
B-10_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	48	47	46	56
C-09_B	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	51	48	46	56
B-31_A	bouwdeel B, NW-gevel	23,45	47	46	46	56
D-23_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	48	47	46	56
B-09_E	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	47	46	46	56
B-09_F	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	47	46	46	56
B-09_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	47	46	46	56
B-09_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	47	46	46	56
C-31_A	bouwdeel C, ZO-gevel	17,45	49	47	46	56
B-09_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	47	46	45	55
D-22_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	48	46	45	55
D-23_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	47	46	45	55
D-22_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	48	46	45	55
B-09_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	46	46	45	55
D-29_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	48	46	45	55
D-29_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	48	46	45	55
C-09_A	bouwdeel C, NO-gevel	2,30	50	47	45	55
D-25_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	48	45	45	55
D-30_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	46	46	45	55
D-24_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	48	45	45	55
C-10_A	bouwdeel C, NO-gevel	2,30	50	47	44	54
D-26_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	48	45	44	54
D-21_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	47	45	44	54
D-27_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	47	45	44	54
C-11_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	48	47	44	54
D-30_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	46	45	44	54
B-26_A	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	46	45	44	54
D-31_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	45	45	44	54
D-23_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	47	45	44	54
B-04_F	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	45	44	44	54
B-05_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	45	44	44	54
D-22_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	47	45	44	54
D-31_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	45	45	44	54
B-04_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	45	44	44	54
B-05_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	45	44	44	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v3 aangepast LAr,LT RBS september 2010
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D-20_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	47	45	44	54
B-04_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	45	44	44	54
B-05_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	45	44	44	54
B-04_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	45	44	43	53
D-06_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	45	44	43	53
C-32_A	bouwdeel C, ZO-gevel	17,45	45	44	43	53
D-29_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	46	45	43	53
B-03_D	bouwdeel B, NO-gevel	14,45	44	43	43	53
B-06_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	45	44	43	53
D-21_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	47	44	43	53
B-05_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	45	43	43	53
B-06_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	45	44	43	53
B-03_C	bouwdeel B, NO-gevel	11,45	44	43	43	53
D-06_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	44	44	43	53
B-06_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	45	44	43	53
D-30_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	45	44	43	53
C-11_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	48	46	43	53
B-04_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	44	43	43	53
D-07_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	44	43	43	53
B-25_B	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	44	43	43	53
D-20_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	46	44	43	53
C-11_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	48	46	43	53
D-31_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	44	43	43	53
B-06_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	45	43	42	52
B-03_B	bouwdeel B, NO-gevel	8,45	44	43	42	52
B-03_E	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	44	43	42	52
B-03_F	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	44	43	42	52
B-25_A	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	43	43	42	52
D-07_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	43	43	42	52
D-08_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	43	43	42	52
B-13_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	52	44	40	52
B-13_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	52	43	40	52
D-09_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	43	42	42	52
D-22_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	45	42	42	52
02_A	Orlando di Lassostr 11 westgevel	1,50	47	42	42	52
A-37_B	bouwdeel A, NO-gevel	20,45	43	42	42	52
B-03_A	bouwdeel B, NO-gevel	5,45	43	42	42	52
B-05_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	43	42	42	52
B-13_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	52	43	40	52
D-06_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	43	42	42	52
C-11_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	48	46	41	51
D-08_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	43	42	41	51
B-04_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	43	42	41	51
B-13_D	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	51	43	40	51
D-21_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	45	42	41	51
03_B	Orlando di Lassostr 9 westgevel	5,00	50	42	41	51
B-06_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	43	42	41	51
D-23_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	44	41	41	51
B-13_E	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	51	43	40	51
D-09_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	42	42	41	51
D-24_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	45	40	41	51
C-12_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	43	42	41	51
D-07_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	42	41	41	51
B-13_F	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	51	43	40	51
C-12_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	43	42	41	51
02_B	Orlando di Lassostr 11 westgevel	5,00	50	41	41	51
A-28_C	bouwdeel A, NO-gevel	29,45	42	41	41	51
A-27_E	bouwdeel A, NO-gevel	29,45	42	41	41	51
C-12_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	43	42	41	51
D-25_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	45	40	41	51
D-20_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	45	41	41	51
A-28_B	bouwdeel A, NO-gevel	26,45	42	41	41	51
C-11_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	46	45	40	50
B-35_A	bouwdeel B, ZO-gevel	23,45	50	43	40	50
08_B	Orlando di Lassostr 11 noordgevel	5,00	50	42	40	50
07_B	Rossinistraat 23	5,00	45	41	40	50
04_B	Orlando di Lassostr 10	5,00	50	39	39	50
B-27_B	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	42	41	40	50
D-08_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	42	41	40	50
B-07_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	44	42	40	50
D-27_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	44	40	40	50
D-29_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	44	40	40	50
D-31_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	42	40	40	50
C-06_E	bouwdeel C, NW-gevel	17,45	44	41	40	50
04_A	Orlando di Lassostr 10	1,50	50	38	37	50
C-03_D	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	42	41	40	50
D-26_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	44	40	40	50
A-29_D	bouwdeel A, ZO-gevel	29,45	41	40	40	50
C-03_C	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	42	40	40	50
A-28_A	bouwdeel A, NO-gevel	23,45	41	40	40	50
D-09_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	41	40	40	50
C-06_D	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	44	40	40	50
C-06_B	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	44	40	40	50
C-06_C	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	44	40	40	50
A-29_C	bouwdeel A, ZO-gevel	26,45	41	40	40	50
B-15_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	47	41	40	50
A-27_D	bouwdeel A, NO-gevel	26,45	41	40	40	50
05_B	Orlando di Lassostr 5	5,00	46	40	40	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v3 aangepast LAr,LT RBS september 2010
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C-02_D	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	41	39	40	50
09_B	Orlando di Lassostr 9 zuidgevel	5,00	50	39	34	50
C-02_C	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	41	39	39	49
D-06_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	41	39	39	49
C-24_A	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	40	39	39	49
A-29_B	bouwdeel A, ZO-gevel	23,45	41	40	39	49
D-30_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	42	40	39	49
C-12_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	42	41	39	49
C-06_A	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	43	40	39	49
B-14_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	49	38	37	49
C-03_B	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	41	40	39	49
B-14_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	49	38	37	49
B-07_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	43	42	39	49
06_B	Willlaertstraat 28	5,00	41	40	39	49
B-14_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	49	38	37	49
B-16_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	46	41	39	49
07_A	Rossinistraat 23	1,50	43	38	39	49
10_B	Willlaertstraat 34	5,00	42	40	39	49
B-27_A	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	41	40	39	49
B-14_D	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	49	38	37	49
B-02_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	40	40	39	49
C-20_E	bouwdeel C, ZO-gevel	17,45	41	39	39	49
C-02_B	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	40	39	39	49
B-02_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	40	40	39	49
C-04_C	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	42	39	39	49
D-07_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	41	39	39	49
B-14_E	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	49	38	37	49
C-23_A	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	40	39	39	49
B-07_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	43	42	39	49
A-33_A	bouwdeel A, NW-gevel	20,45	40	39	39	49
B-14_F	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	49	38	37	49
B-38_C	bouwdeel B, ZW-gevel	23,45	41	39	39	49
B-15_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	49	41	36	49
A-37_A	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	40	39	38	48
D-08_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	40	38	38	48
B-01_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	40	39	38	48
B-01_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	40	39	38	48
B-17_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	45	40	38	48
B-36_A	bouwdeel B, ZO-gevel	23,45	48	38	37	48
D-09_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	40	38	38	48
C-12_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	41	40	38	48
B-07_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	43	41	38	48
01_B	Orlando di Lassostr 14	5,00	48	39	38	48
B-08_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	44	39	38	48
B-02_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	39	39	38	48
C-04_B	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	41	38	38	48
B-15_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	48	37	36	48
D-28_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	45	41	38	48
A-34_A	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	39	38	38	48
B-38_B	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	40	38	38	48
A-04_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	39	38	38	48
A-27_C	bouwdeel A, NO-gevel	23,45	40	38	38	48
C-03_A	bouwdeel C, NW-gevel	2,30	40	38	38	48
C-05_E	bouwdeel C, NW-gevel	17,45	40	37	38	48
C-05_B	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	42	38	37	47
03_A	Orlando di Lassostr 9 westgevel	1,50	43	39	37	47
B-16_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	47	39	35	47
A-12_D	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	39	38	37	47
C-01_E	bouwdeel C, NW-gevel	17,45	38	36	37	47
B-01_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	39	38	37	47
11_A	Woning Rossinistraat 23 zijgevel	1,50	44	39	37	47
C-05_D	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	42	38	37	47
C-02_A	bouwdeel C, NW-gevel	2,30	39	37	37	47
C-05_C	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	42	38	37	47
C-01_B	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	38	36	37	47
D-28_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	45	41	37	47
01_A	Orlando di Lassostr 14	1,50	45	38	37	47
A-29_A	bouwdeel A, ZO-gevel	20,45	39	37	37	47
C-05_A	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	41	37	37	47
A-11_E	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	39	37	37	47
10_A	Willlaertstraat 34	1,50	39	38	37	47
B-08_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	43	38	37	47
B-38_A	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	39	38	37	47
C-25_A	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	39	39	37	47
C-01_A	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	37	35	37	47
C-01_C	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	38	35	37	47
B-07_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	41	40	37	47
B-37_C	bouwdeel B, ZW-gevel	23,45	41	37	37	47
B-16_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	47	35	35	47
C-01_D	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	37	35	37	47
C-19_E	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	38	37	37	47
B-08_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	43	37	37	47
A-04_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	38	36	37	47
A-03_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	38	36	37	47
B-16_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	46	35	34	46
A-09_F	bouwdeel A, NO-gevel	20,45	38	37	36	46
B-18_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	44	38	36	46
B-08_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	43	37	36	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v3 aangepast LAr,LT RBS september 2010
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B-17_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	46	38	34	46
C-04_A	bouwdeel C, NW-gevel	2,30	40	36	36	46
B-02_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	38	37	36	46
08_A	Orlando di Lassostr 11 noordgevel	1,50	46	39	34	46
A-03_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	37	35	36	46
B-24_B	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	38	36	36	46
A-10_E	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	38	36	36	46
B-17_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	46	34	34	46
09_A	Orlando di Lassostr 9 zuidgevel	1,50	46	36	31	46
05_A	Orlando di Lassostr 5	1,50	43	36	36	46
B-01_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	37	37	36	46
B-37_B	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	40	36	35	45
D-28_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	43	39	35	45
B-17_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	45	34	33	45
B-18_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	45	38	33	45
B-08_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	42	36	35	45
A-02_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	36	35	35	45
C-15_E	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	37	35	35	45
A-13_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	37	35	35	45
B-37_A	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	38	35	35	45
A-32_C	bouwdeel A, NW-gevel	29,45	36	35	35	45
B-18_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	45	37	32	45
11_B	Woning Rossinistraat 23 zijgevel	5,00	45	39	34	45
D-28_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	42	36	35	45
B-19_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	44	37	32	44
A-09_E	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	36	35	34	44
B-18_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	44	33	32	44
A-02_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	36	35	34	44
A-11_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	36	34	34	44
D-34_B	bouwdeel D, NW-gevel	16,50	40	34	34	44
B-28_B	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	44	37	34	44
C-20_D	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	36	34	34	44
A-27_B	bouwdeel A, NO-gevel	20,45	36	34	34	44
06_A	Willaertstraat 28	1,50	35	33	34	44
A-32_B	bouwdeel A, NW-gevel	26,45	35	33	34	44
C-27_A	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	35	33	34	44
C-18_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	36	34	34	44
A-13_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	35	34	34	44
B-28_A	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	38	34	34	44
C-19_D	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	36	34	34	44
B-19_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	43	31	31	43
B-19_F	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	43	32	32	43
B-19_E	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	43	31	31	43
B-19_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	43	35	31	43
A-25_A	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	34	34	33	43
D-34_A	bouwdeel D, NW-gevel	13,50	39	33	33	43
B-24_A	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	36	34	33	43
D-32_D	bouwdeel D, ZW-gevel	10,50	35	34	33	43
A-32_A	bouwdeel A, NW-gevel	23,45	35	32	33	43
A-01_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	35	34	33	43
B-20_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	43	31	31	43
A-11_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	34	33	33	43
C-17_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	35	33	33	43
A-04_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	34	32	33	43
B-20_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	43	30	30	43
B-20_D	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	43	30	30	43
B-20_E	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	43	31	30	43
C-15_D	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	35	33	33	43
C-26_B	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	39	34	32	42
D-10_A	bouwdeel D, ZW-gevel	1,50	33	31	32	42
A-07_D	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	35	33	32	42
A-01_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	34	33	32	42
D-05_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	34	33	32	42
C-16_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	35	33	32	42
A-10_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	34	33	32	42
A-27_A	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	34	32	32	42
C-30_A	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	35	33	32	42
A-24_A	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	33	30	32	42
A-08_D	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	34	33	32	42
A-03_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	33	31	32	42
A-13_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	34	32	32	42
A-26_A	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	34	33	32	42
B-23_D	bouwdeel B, ZW-gevel	14,45	34	32	32	42
A-06_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	34	32	32	42
C-20_C	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	34	32	32	42
D-19_A	bouwdeel D, NW-gevel	1,50	35	32	32	42
D-33_A	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	38	32	32	42
B-20_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	41	30	30	41
D-32_C	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	33	32	31	41
B-19_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	41	34	29	41
A-10_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	33	32	31	41
A-11_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	33	32	31	41
C-13_D	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	35	32	31	41
A-14_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	33	32	31	41
C-22_D	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	33	31	31	41
C-14_E	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	34	31	31	41
A-09_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	34	32	31	41
C-21_E	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	33	31	31	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v3 aangepast LAr,LT RBS september 2010
LReq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C-18_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	33	31	31	41
A-05_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	33	32	31	41
B-29_A	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	41	30	30	41
C-13_C	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	34	32	31	41
C-20_B	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	33	31	31	41
C-17_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	34	31	31	41
A-06_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	33	31	31	41
D-35_B	bouwdeel D, ZW-gevel	16,50	35	32	31	41
C-26_A	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	39	34	30	40
A-08_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	33	31	30	40
A-05_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	32	31	30	40
A-01_D	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	31	29	30	40
C-15_C	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	33	31	30	40
C-16_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	33	31	30	40
C-21_D	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	32	30	30	40
D-32_B	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	32	31	30	40
C-22_E	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	32	30	30	40
D-04_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	32	31	30	40
C-21_C	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	32	30	30	40
C-22_C	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	32	30	30	40
C-19_C	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	33	30	30	40
A-01_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	31	28	30	40
B-39_B	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	34	31	30	40
A-10_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	32	30	30	40
A-14_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	32	30	30	40
A-11_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	31	30	30	40
A-05_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	32	30	30	40
B-23_C	bouwdeel B, ZW-gevel	11,45	32	30	30	40
D-19_C	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	33	30	30	40
A-01_F	bouwdeel A, NW-gevel	20,45	31	28	30	40
C-14_D	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	33	30	30	40
D-35_A	bouwdeel D, ZW-gevel	13,50	34	31	29	39
B-39_A	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	34	31	29	39
C-14_C	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	33	30	29	39
C-13_B	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	34	31	29	39
D-05_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	32	30	29	39
A-17_F	bouwdeel A, ZO-gevel	20,45	32	30	29	39
A-01_E	bouwdeel A, NW-gevel	17,45	31	28	29	39
C-15_B	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	32	30	29	39
C-22_B	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	32	30	29	39
A-12_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	31	29	29	39
A-14_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	31	29	29	39
C-20_A	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	32	29	29	39
C-18_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	32	30	29	39
B-23_B	bouwdeel B, ZW-gevel	8,45	31	29	29	39
C-16_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	32	30	29	39
C-17_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	32	30	29	39
A-06_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	31	29	29	39
C-22_A	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	31	29	29	39
B-21_F	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	33	30	29	39
A-09_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	31	30	29	39
C-13_A	bouwdeel C, ZW-gevel	2,30	33	30	29	39
D-16_C	bouwdeel D, ZW-gevel	10,50	31	29	29	39
A-05_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	31	30	29	39
C-21_B	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	31	29	29	39
A-15_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	31	29	29	39
D-14_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	31	29	29	39
B-21_E	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	32	29	29	39
D-16_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	31	29	29	39
C-14_B	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	33	30	29	39
C-15_A	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	32	30	28	38
D-15_C	bouwdeel D, ZW-gevel	10,50	31	29	28	38
A-07_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	31	29	28	38
A-10_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	30	29	28	38
D-32_A	bouwdeel D, ZW-gevel	1,50	31	29	28	38
C-16_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	31	29	28	38
A-17_E	bouwdeel A, ZO-gevel	17,45	31	29	28	38
B-23_A	bouwdeel B, ZW-gevel	5,45	31	28	28	38
C-17_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	31	29	28	38
C-14_A	bouwdeel C, ZW-gevel	2,30	32	29	28	38
C-18_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	31	29	28	38
C-19_B	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	31	29	28	38
D-03_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	30	29	28	38
A-08_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	31	28	28	38
D-15_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	30	28	28	38
D-19_B	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	32	28	28	38
D-04_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	30	28	27	37
D-05_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	30	28	27	37
A-09_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	30	28	27	37
C-21_A	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	30	28	27	37
B-40_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	34	29	27	37
D-17_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	30	28	27	37
A-14_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	30	28	27	37
D-18_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	29	28	27	37
B-41_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	36	28	27	37
D-13_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	30	28	27	37
D-14_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	30	28	27	37
B-42_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	36	28	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v3 aangepast LAr,LT RBS september 2010
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C-16_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	30	28	27	37
A-16_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	29	27	27	37
C-18_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	30	27	27	37
C-17_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	30	28	27	37
B-30_A	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	34	28	27	37
D-02_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	29	28	27	37
D-16_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	29	27	27	37
A-15_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	29	27	27	37
C-19_A	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	30	27	27	37
D-13_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	29	28	26	36
A-17_D	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	29	27	26	36
D-03_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	29	27	26	36
A-12_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	28	26	26	36
A-07_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	29	27	26	36
B-43_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	29	27	26	36
D-15_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	29	27	26	36
B-21_D	bouwdeel B, ZW-gevel	14,45	30	27	26	36
D-12_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	29	27	26	36
D-12_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	29	27	26	36
A-35_A	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	29	26	26	36
A-09_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	29	27	26	36
D-01_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	29	27	26	36
D-14_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	28	27	26	36
A-08_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	29	27	26	36
D-10_D	bouwdeel D, ZW-gevel	10,50	28	26	26	36
D-11_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	29	27	26	36
D-11_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	28	27	26	36
A-16_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	28	27	26	36
D-05_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	29	27	26	36
D-04_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	28	26	25	35
D-13_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	28	26	25	35
D-01_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	28	26	25	35
B-21_C	bouwdeel B, ZW-gevel	11,45	29	26	25	35
D-02_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	28	26	25	35
B-22_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	28	26	25	35
D-12_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	28	26	25	35
A-36_B	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	29	26	25	35
A-23_A	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	27	25	25	35
A-07_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	28	26	25	35
D-11_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	27	26	25	35
A-18_F	bouwdeel A, ZW-gevel	20,45	27	25	25	35
B-21_A	bouwdeel B, ZW-gevel	5,45	28	25	25	35
D-17_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	27	26	25	35
A-12_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	27	24	24	34
D-18_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	27	25	24	34
A-17_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	28	25	24	34
B-21_B	bouwdeel B, ZW-gevel	8,45	29	26	24	34
D-03_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	27	25	24	34
D-10_C	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	26	25	24	34
B-22_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	27	25	24	34
A-30_C	bouwdeel A, ZW-gevel	29,45	26	24	24	34
A-31_C	bouwdeel A, ZW-gevel	29,45	26	24	24	34
D-01_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	26	24	24	34
B-22_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	28	25	24	34
A-15_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	27	24	24	34
D-02_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	26	24	23	33
A-18_E	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	25	23	23	33
A-36_A	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	27	24	23	33
A-17_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	27	24	23	33
A-38_B	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	25	23	22	32
A-30_B	bouwdeel A, ZW-gevel	26,45	25	23	22	32
A-39_B	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	25	23	22	32
D-10_B	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	25	23	22	32
A-30_A	bouwdeel A, ZW-gevel	23,45	25	23	22	32
A-17_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	26	23	22	32
A-31_B	bouwdeel A, ZW-gevel	26,45	25	22	22	32
A-31_A	bouwdeel A, ZW-gevel	23,45	24	22	21	31
A-19_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	24	22	21	31
A-18_D	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	24	22	21	31
A-38_A	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	24	22	21	31
A-21_F	bouwdeel A, ZW-gevel	20,45	24	22	21	31
A-21_E	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	24	22	21	31
A-20_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	24	22	21	31
A-22_F	bouwdeel A, ZW-gevel	20,45	24	22	21	31
A-22_E	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	24	22	21	31
A-19_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	23	21	21	31
A-21_D	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	24	22	21	31
A-18_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	24	22	21	31
A-39_A	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	24	22	21	31
A-22_D	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	24	22	21	31
A-20_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	23	21	20	30
A-21_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	23	21	20	30
A-22_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	23	21	20	30
A-22_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	22	21	20	30
A-18_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	23	21	20	30
A-21_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	23	21	20	30
A-21_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	23	21	20	30
A-22_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	22	20	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel					
Model:	v3 aangepast LAr,LT RBS september 2010					
	LAeq totaalresultaten voor toetspunten					
Groep:	(hoofdgroep)					
Groepsreductie:	Nee					
Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A-20_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	23	20	20	30
A-19_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	22	20	20	30
A-18_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	22	20	18	28

Bijlage 2:
Berekende geluidbelasting L_{Amax}

(14 pagina's)



Rapport: Resultatentabel
Model: v3 aangepaste LMax RBS september 2010
Groep: LMax totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Orlando di Lassostr 14	1,50	75	54	54
01_B	Orlando di Lassostr 14	5,00	74	54	54
02_A	Orlando di Lassostr 11 westgevel	1,50	69	60	54
02_B	Orlando di Lassostr 11 westgevel	5,00	73	64	59
03_A	Orlando di Lassostr 9 westgevel	1,50	72	56	50
03_B	Orlando di Lassostr 9 westgevel	5,00	76	63	59
04_A	Orlando di Lassostr 10	1,50	75	43	43
04_B	Orlando di Lassostr 10	5,00	75	46	46
05_A	Orlando di Lassostr 5	1,50	68	36	36
05_B	Orlando di Lassostr 5	5,00	71	44	44
06_A	Willaertstraat 28	1,50	64	52	52
06_B	Willaertstraat 28	5,00	68	52	52
07_A	Rossinistraat 23	1,50	59	59	59
07_B	Rossinistraat 23	5,00	62	62	62
08_A	Orlando di Lassostr 11 noordgevel	1,50	82	63	63
08_B	Orlando di Lassostr 11 noordgevel	5,00	79	61	60
09_A	Orlando di Lassostr 9 zuidgevel	1,50	83	60	60
09_B	Orlando di Lassostr 9 zuidgevel	5,00	80	59	58
10_A	Willaertstraat 34	1,50	62	52	52
10_B	Willaertstraat 34	5,00	65	52	52
11_A	Woning Rossinistraat 23 zijgevel	1,50	60	60	60
11_B	Woning Rossinistraat 23 zijgevel	5,00	64	64	64
A-01_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	50	35	35
A-01_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	51	36	36
A-01_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	52	37	37
A-01_D	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	53	38	38
A-01_E	bouwdeel A, NW-gevel	17,45	46	38	38
A-01_F	bouwdeel A, NW-gevel	20,45	46	38	38
A-02_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	41	37	37
A-02_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	43	38	38
A-03_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	41	39	39
A-03_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	43	40	40
A-03_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	45	41	41
A-04_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	44	39	39
A-04_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	45	40	40
A-04_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	46	42	42
A-05_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	45	41	41
A-05_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	46	43	43
A-05_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	46	43	43
A-05_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	46	43	43
A-06_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	44	42	42
A-06_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	46	44	44
A-06_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	46	44	44
A-07_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	41	40	40
A-07_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	42	41	41
A-07_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	43	42	42
A-07_D	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	44	44	44
A-08_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	41	41	41
A-08_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	42	42	42
A-08_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	43	43	43
A-08_D	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	44	44	44
A-09_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	41	41	41
A-09_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	42	42	42
A-09_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	43	43	43
A-09_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	44	44	44
A-09_E	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	51	43	43
A-09_F	bouwdeel A, NO-gevel	20,45	49	43	43
A-10_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	40	40	40
A-10_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	41	41	41
A-10_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	42	42	42
A-10_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	42	42	42
A-10_E	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	48	43	43
A-11_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	40	38	38
A-11_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	45	39	39
A-11_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	48	40	40
A-11_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	49	39	39
A-11_E	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	50	40	40
A-12_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	39	39	39
A-12_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	39	39	39
A-12_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	40	39	39
A-12_D	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	43	41	41
A-13_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	42	42	42
A-13_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	43	43	43
A-13_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	42	42	42
A-14_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	42	42	42
A-14_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	43	43	43
A-14_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	42	42	42
A-14_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	42	42	42
A-15_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	41	41	41
A-15_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	42	42	42
A-15_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	40	40	40
A-16_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	42	42	42
A-16_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	43	43	43
A-17_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	44	44	44
A-17_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	45	45	45
A-17_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	47	47	47
A-17_D	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	40	40	40
A-17_E	bouwdeel A, ZO-gevel	17,45	40	40	40
A-17_F	bouwdeel A, ZO-gevel	20,45	41	40	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v3 aangepaste LMax RBS september 2010
Groep: LMax totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A-18_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	37	37	37
A-18_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	38	38	38
A-18_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	37	37	37
A-18_D	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	38	38	38
A-18_E	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	38	38	38
A-18_F	bouwdeel A, ZW-gevel	20,45	38	38	38
A-19_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	36	36	36
A-19_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	37	37	37
A-19_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	38	38	38
A-20_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	36	36	36
A-20_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	37	37	37
A-20_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	37	37	37
A-21_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	35	35	35
A-21_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	36	36	36
A-21_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	37	37	37
A-21_D	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	37	37	37
A-21_E	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	37	37	37
A-21_F	bouwdeel A, ZW-gevel	20,45	37	37	37
A-22_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	35	34	34
A-22_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	36	35	35
A-22_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	37	36	36
A-22_D	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	37	37	37
A-22_E	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	37	37	37
A-22_F	bouwdeel A, ZW-gevel	20,45	37	37	37
A-23_A	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	44	39	39
A-24_A	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	49	39	39
A-25_A	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	44	39	39
A-26_A	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	46	46	46
A-27_A	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	53	42	42
A-27_B	bouwdeel A, NO-gevel	20,45	45	44	44
A-27_C	bouwdeel A, NO-gevel	23,45	49	44	44
A-27_D	bouwdeel A, NO-gevel	26,45	52	45	45
A-27_E	bouwdeel A, NO-gevel	29,45	52	45	45
A-28_A	bouwdeel A, NO-gevel	23,45	51	43	43
A-28_B	bouwdeel A, NO-gevel	26,45	52	43	43
A-28_C	bouwdeel A, NO-gevel	29,45	52	43	43
A-29_A	bouwdeel A, ZO-gevel	20,45	48	41	41
A-29_B	bouwdeel A, ZO-gevel	23,45	51	40	40
A-29_C	bouwdeel A, ZO-gevel	26,45	51	41	41
A-29_D	bouwdeel A, ZO-gevel	29,45	51	41	41
A-30_A	bouwdeel A, ZW-gevel	23,45	37	37	37
A-30_B	bouwdeel A, ZW-gevel	26,45	37	37	37
A-30_C	bouwdeel A, ZW-gevel	29,45	37	37	37
A-31_A	bouwdeel A, ZW-gevel	23,45	37	37	37
A-31_B	bouwdeel A, ZW-gevel	26,45	37	37	37
A-31_C	bouwdeel A, ZW-gevel	29,45	37	37	37
A-32_A	bouwdeel A, NW-gevel	23,45	47	38	38
A-32_B	bouwdeel A, NW-gevel	26,45	48	38	38
A-32_C	bouwdeel A, NW-gevel	29,45	48	37	37
A-33_A	bouwdeel A, NW-gevel	20,45	51	40	40
A-34_A	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	45	44	44
A-35_A	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	42	42	42
A-36_A	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	40	40	40
A-36_B	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	41	41	41
A-37_A	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	45	43	43
A-37_B	bouwdeel A, NO-gevel	20,45	52	42	42
A-38_A	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	38	38	38
A-38_B	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	38	38	38
A-39_A	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	38	38	38
A-39_B	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	38	38	38
B-01_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	42	42	42
B-01_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	43	43	43
B-01_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	44	43	43
B-01_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	45	43	43
B-02_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	43	43	43
B-02_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	44	44	44
B-02_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	45	44	44
B-02_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	46	43	43
B-03_A	bouwdeel B, NO-gevel	5,45	46	46	46
B-03_B	bouwdeel B, NO-gevel	8,45	47	47	47
B-03_C	bouwdeel B, NO-gevel	11,45	48	47	47
B-03_D	bouwdeel B, NO-gevel	14,45	49	46	46
B-03_E	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	51	44	44
B-03_F	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	54	53	53
B-04_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	42	42	42
B-04_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	44	44	44
B-04_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	45	45	45
B-04_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	45	45	45
B-04_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	47	45	45
B-04_F	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	50	44	44
B-05_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	45	45	45
B-05_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	47	47	47
B-05_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	48	48	48
B-05_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	48	48	48
B-05_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	48	48	48
B-06_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	48	48	48
B-06_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	50	50	50
B-06_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	51	51	51
B-06_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	50	50	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v3 aangepaste LMax RBS september 2010
Groep: LMax totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B-06_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	50	50	50
B-07_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	54	54	54
B-07_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	57	57	57
B-07_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	56	56	56
B-07_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	56	56	56
B-07_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	56	56	56
B-08_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	61	61	61
B-08_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	63	63	63
B-08_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	63	63	63
B-08_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	63	63	63
B-08_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	63	63	63
B-09_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	58	49	49
B-09_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	58	49	49
B-09_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	59	49	49
B-09_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	61	51	51
B-09_E	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	61	55	55
B-09_F	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	61	55	55
B-10_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	61	55	55
B-10_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	63	54	54
B-10_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	64	54	54
B-10_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	64	54	54
B-10_E	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	63	54	54
B-10_F	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	61	54	54
B-11_A	bouwdeel B, NO-gevel	5,45	71	71	71
B-11_B	bouwdeel B, NO-gevel	8,45	71	71	71
B-11_C	bouwdeel B, NO-gevel	11,45	71	71	71
B-11_D	bouwdeel B, NO-gevel	14,45	71	71	71
B-11_E	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	70	70	70
B-11_F	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	70	70	70
B-12_A	bouwdeel B, NO-gevel	5,45	72	72	72
B-12_B	bouwdeel B, NO-gevel	8,45	72	72	72
B-12_C	bouwdeel B, NO-gevel	11,45	72	72	72
B-12_D	bouwdeel B, NO-gevel	14,45	71	71	71
B-12_E	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	71	71	71
B-12_F	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	70	70	70
B-13_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	71	71	71
B-13_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	71	71	71
B-13_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	71	71	71
B-13_D	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	70	70	70
B-13_E	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	70	70	70
B-13_F	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	70	70	70
B-14_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	69	69	69
B-14_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	69	69	69
B-14_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	69	69	69
B-14_D	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	68	68	68
B-14_E	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	68	68	68
B-14_F	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	68	68	68
B-15_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	67	67	67
B-15_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	69	69	69
B-15_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	69	69	69
B-16_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	66	66	66
B-16_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	68	68	68
B-16_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	68	68	68
B-16_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	66	66	66
B-17_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	64	64	64
B-17_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	67	67	67
B-17_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	66	66	66
B-17_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	65	65	65
B-18_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	63	63	63
B-18_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	65	65	65
B-18_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	65	65	65
B-18_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	64	64	64
B-19_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	61	61	61
B-19_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	64	64	64
B-19_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	65	65	65
B-19_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	63	63	63
B-19_E	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	63	63	63
B-19_F	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	63	63	63
B-20_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	62	62	62
B-20_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	64	64	64
B-20_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	62	62	62
B-20_D	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	62	62	62
B-20_E	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	62	62	62
B-21_A	bouwdeel B, ZW-gevel	5,45	43	43	43
B-21_B	bouwdeel B, ZW-gevel	8,45	43	43	43
B-21_C	bouwdeel B, ZW-gevel	11,45	43	43	43
B-21_D	bouwdeel B, ZW-gevel	14,45	42	42	42
B-21_E	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	41	41	41
B-21_F	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	41	41	41
B-22_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	42	42	42
B-22_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	43	43	43
B-22_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	42	42	42
B-23_A	bouwdeel B, ZW-gevel	5,45	43	43	43
B-23_B	bouwdeel B, ZW-gevel	8,45	43	43	43
B-23_C	bouwdeel B, ZW-gevel	11,45	42	42	42
B-23_D	bouwdeel B, ZW-gevel	14,45	42	42	42
B-24_A	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	42	42	42
B-24_B	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	42	42	42
B-25_A	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	51	43	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v3 aangepaste LMax RBS september 2010
Groep: LMax totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B-25_B	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	54	42	42
B-26_A	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	53	53	53
B-27_A	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	48	48	48
B-27_B	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	52	52	52
B-28_A	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	48	48	48
B-28_B	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	52	52	52
B-29_A	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	58	58	58
B-30_A	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	51	51	51
B-31_A	bouwdeel B, NW-gevel	23,45	61	55	55
B-32_A	bouwdeel B, NW-gevel	23,45	61	53	53
B-33_A	bouwdeel B, NO-gevel	23,45	69	69	69
B-34_A	bouwdeel B, NO-gevel	23,45	70	70	70
B-35_A	bouwdeel B, ZO-gevel	23,45	69	69	69
B-36_A	bouwdeel B, ZO-gevel	23,45	68	68	68
B-37_A	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	49	49	49
B-37_B	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	50	50	50
B-37_C	bouwdeel B, ZW-gevel	23,45	52	52	52
B-38_A	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	49	49	49
B-38_B	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	49	49	49
B-38_C	bouwdeel B, ZW-gevel	23,45	49	49	49
B-39_A	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	50	50	50
B-39_B	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	51	51	51
B-40_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	49	49	49
B-41_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	49	49	49
B-42_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	48	48	48
B-43_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	42	42	42
C-01_A	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	47	39	39
C-01_B	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	48	41	41
C-01_C	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	48	41	41
C-01_D	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	48	41	41
C-01_E	bouwdeel C, NW-gevel	17,45	49	41	41
C-02_A	bouwdeel C, NW-gevel	2,30	46	42	42
C-02_B	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	48	43	43
C-02_C	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	48	44	44
C-02_D	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	48	44	44
C-03_A	bouwdeel C, NW-gevel	2,30	50	47	47
C-03_B	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	51	48	48
C-03_C	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	52	49	49
C-03_D	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	52	49	49
C-04_A	bouwdeel C, NW-gevel	2,30	55	54	54
C-04_B	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	57	56	56
C-04_C	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	58	57	57
C-05_A	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	61	57	57
C-05_B	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	63	57	57
C-05_C	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	62	57	57
C-05_D	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	62	57	57
C-05_E	bouwdeel C, NW-gevel	17,45	62	43	43
C-06_A	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	63	58	58
C-06_B	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	63	58	58
C-06_C	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	63	58	58
C-06_D	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	63	58	58
C-06_E	bouwdeel C, NW-gevel	17,45	63	58	58
C-07_A	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	66	66	66
C-07_B	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	66	66	66
C-07_C	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	66	66	66
C-07_D	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	65	65	65
C-07_E	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	65	65	65
C-08_A	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	66	66	66
C-08_B	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	66	66	66
C-08_C	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	66	66	66
C-08_D	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	66	66	66
C-08_E	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	66	66	66
C-09_A	bouwdeel C, NO-gevel	2,30	66	66	66
C-09_B	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	67	67	67
C-09_C	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	67	67	67
C-09_D	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	67	67	67
C-10_A	bouwdeel C, NO-gevel	2,30	67	67	67
C-10_B	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	68	68	68
C-10_C	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	68	68	68
C-10_D	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	68	68	68
C-11_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	63	63	63
C-11_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	65	65	65
C-11_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	65	65	65
C-11_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	65	65	65
C-11_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	65	65	65
C-12_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	53	53	53
C-12_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	55	55	55
C-12_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	55	55	55
C-12_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	54	54	54
C-12_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	54	54	54
C-13_A	bouwdeel C, ZW-gevel	2,30	47	47	47
C-13_B	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	49	49	49
C-13_C	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	49	49	49
C-13_D	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	48	48	48
C-14_A	bouwdeel C, ZW-gevel	2,30	46	46	46
C-14_B	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	49	49	49
C-14_C	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	48	48	48
C-14_D	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	48	48	48
C-14_E	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	47	47	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v3 aangepaste LMax RBS september 2010
Groep: LMax totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C-15_A	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	46	46	46
C-15_B	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	46	46	46
C-15_C	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	45	45	45
C-15_D	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	45	45	45
C-15_E	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	46	45	45
C-16_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	42	42	42
C-16_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	44	44	44
C-16_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	44	44	44
C-16_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	45	45	45
C-16_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	45	45	45
C-17_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	42	42	42
C-17_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	44	44	44
C-17_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	46	46	46
C-17_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	46	46	46
C-17_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	46	46	46
C-18_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	43	42	42
C-18_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	43	43	43
C-18_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	45	45	45
C-18_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	45	45	45
C-18_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	46	45	45
C-19_A	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	44	44	44
C-19_B	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	44	44	44
C-19_C	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	45	45	45
C-19_D	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	46	46	46
C-19_E	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	49	46	46
C-20_A	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	47	44	44
C-20_B	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	48	45	45
C-20_C	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	48	45	45
C-20_D	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	48	47	47
C-20_E	bouwdeel C, ZO-gevel	17,45	50	47	47
C-21_A	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	42	42	42
C-21_B	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	42	42	42
C-21_C	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	42	42	42
C-21_D	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	42	42	42
C-21_E	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	43	42	42
C-22_A	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	42	42	42
C-22_B	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	43	43	43
C-22_C	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	44	44	44
C-22_D	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	44	44	44
C-22_E	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	44	44	44
C-23_A	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	54	44	44
C-24_A	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	51	42	42
C-25_A	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	56	42	42
C-26_A	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	57	57	57
C-26_B	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	57	57	57
C-27_A	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	45	45	45
C-28_A	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	66	66	66
C-29_A	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	67	67	67
C-30_A	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	49	49	49
C-31_A	bouwdeel C, ZO-gevel	17,45	63	63	63
C-32_A	bouwdeel C, ZO-gevel	17,45	54	53	53
D-01_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	54	36	36
D-01_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	56	37	37
D-01_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	56	38	38
D-02_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	55	36	36
D-02_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	57	38	38
D-02_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	57	39	39
D-03_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	56	37	37
D-03_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	57	38	38
D-03_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	57	40	40
D-04_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	56	37	37
D-04_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	57	39	39
D-04_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	57	40	40
D-05_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	47	41	41
D-05_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	48	41	41
D-05_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	50	43	43
D-05_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	50	44	44
D-06_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	55	40	40
D-06_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	55	41	41
D-06_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	57	42	42
D-06_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	57	43	43
D-07_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	54	39	39
D-07_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	54	40	40
D-07_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	56	41	41
D-07_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	56	43	43
D-08_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	48	39	39
D-08_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	48	39	39
D-08_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	50	41	41
D-08_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	51	42	42
D-09_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	46	37	37
D-09_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	46	38	38
D-09_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	47	39	39
D-09_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	48	41	41
D-10_A	bouwdeel D, ZW-gevel	1,50	42	36	36
D-10_B	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	41	36	36
D-10_C	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	42	37	37
D-10_D	bouwdeel D, ZW-gevel	10,50	43	39	39
D-11_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	46	38	38
D-11_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	47	40	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v3 aangepaste LMax RBS september 2010
Groep: LMax totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D-11_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	48	41	41
D-12_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	46	39	39
D-12_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	46	40	40
D-12_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	47	41	41
D-13_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	47	39	39
D-13_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	47	40	40
D-13_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	48	42	42
D-14_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	48	40	40
D-14_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	48	41	41
D-14_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	48	42	42
D-15_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	52	39	39
D-15_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	52	41	41
D-15_C	bouwdeel D, ZW-gevel	10,50	51	42	42
D-16_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	52	37	37
D-16_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	52	38	38
D-16_C	bouwdeel D, ZW-gevel	10,50	52	39	39
D-17_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	50	36	36
D-17_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	50	37	37
D-18_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	50	35	35
D-18_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	50	36	36
D-19_A	bouwdeel D, NW-gevel	1,50	54	35	35
D-19_B	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	56	35	35
D-19_C	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	56	36	36
D-20_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	73	55	55
D-20_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	73	55	55
D-20_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	73	56	56
D-21_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	74	55	55
D-21_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	74	56	56
D-21_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	74	57	57
D-22_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	74	42	42
D-22_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	74	44	44
D-22_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	74	46	46
D-22_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	73	49	49
D-23_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	73	41	41
D-23_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	73	41	41
D-23_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	73	41	41
D-23_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	72	42	42
D-24_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	72	57	57
D-24_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	72	58	58
D-24_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	72	60	60
D-24_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	72	61	61
D-24_E	bouwdeel D, NO-gevel	13,50	71	61	61
D-24_F	bouwdeel D, NO-gevel	16,50	70	62	62
D-25_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	69	60	60
D-25_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	70	61	61
D-25_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	70	63	63
D-25_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	70	63	63
D-25_E	bouwdeel D, NO-gevel	13,50	69	64	64
D-25_F	bouwdeel D, NO-gevel	16,50	69	64	64
D-26_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	60	60	60
D-26_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	62	62	62
D-26_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	63	63	63
D-26_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	63	63	63
D-26_E	bouwdeel D, ZO-gevel	13,50	64	64	64
D-26_F	bouwdeel D, ZO-gevel	16,50	64	64	64
D-27_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	59	59	59
D-27_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	61	61	61
D-27_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	63	63	63
D-27_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	63	63	63
D-27_E	bouwdeel D, ZO-gevel	13,50	63	63	63
D-27_F	bouwdeel D, ZO-gevel	16,50	63	63	63
D-28_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	59	59	59
D-28_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	60	60	60
D-28_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	62	62	62
D-28_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	62	62	62
D-29_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	59	59	59
D-29_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	60	60	60
D-29_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	62	62	62
D-29_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	62	62	62
D-30_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	54	54	54
D-30_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	56	56	56
D-30_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	57	57	57
D-30_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	58	58	58
D-31_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	56	44	44
D-31_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	57	44	44
D-31_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	59	46	46
D-31_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	59	47	47
D-32_A	bouwdeel D, ZW-gevel	1,50	46	40	40
D-32_B	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	48	40	40
D-32_C	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	49	42	42
D-32_D	bouwdeel D, ZW-gevel	10,50	49	43	43
D-33_A	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	64	40	40
D-34_A	bouwdeel D, NW-gevel	13,50	66	42	42
D-34_B	bouwdeel D, NW-gevel	16,50	70	43	43
D-35_A	bouwdeel D, ZW-gevel	13,50	48	48	48
D-35_B	bouwdeel D, ZW-gevel	16,50	49	49	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v3 aangepaste LMax RBS september 2010
Groep: LMax totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B-12_A	bouwdeel B, NO-gevel	5,45	72	72	72
B-12_B	bouwdeel B, NO-gevel	8,45	72	72	72
B-12_C	bouwdeel B, NO-gevel	11,45	72	72	72
B-11_A	bouwdeel B, NO-gevel	5,45	71	71	71
B-12_D	bouwdeel B, NO-gevel	14,45	71	71	71
B-13_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	71	71	71
B-11_B	bouwdeel B, NO-gevel	8,45	71	71	71
B-13_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	71	71	71
B-11_C	bouwdeel B, NO-gevel	11,45	71	71	71
B-12_E	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	71	71	71
B-13_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	71	71	71
B-11_D	bouwdeel B, NO-gevel	14,45	71	71	71
B-13_D	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	70	70	70
B-12_F	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	70	70	70
B-11_E	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	70	70	70
B-13_E	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	70	70	70
B-11_F	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	70	70	70
B-34_A	bouwdeel B, NO-gevel	23,45	70	70	70
B-13_F	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	70	70	70
B-33_A	bouwdeel B, NO-gevel	23,45	69	69	69
B-35_A	bouwdeel B, ZO-gevel	23,45	69	69	69
B-15_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	69	69	69
B-15_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	69	69	69
B-14_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	69	69	69
B-14_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	69	69	69
B-14_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	69	69	69
B-14_D	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	68	68	68
B-14_E	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	68	68	68
C-10_B	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	68	68	68
C-10_C	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	68	68	68
C-10_D	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	68	68	68
B-14_F	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	68	68	68
B-16_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	68	68	68
B-16_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	68	68	68
B-36_A	bouwdeel B, ZO-gevel	23,45	68	68	68
C-09_B	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	67	67	67
C-09_C	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	67	67	67
B-15_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	67	67	67
C-09_D	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	67	67	67
C-29_A	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	67	67	67
C-10_A	bouwdeel C, NO-gevel	2,30	67	67	67
B-17_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	67	67	67
B-17_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	66	66	66
C-08_A	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	66	66	66
C-08_B	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	66	66	66
C-08_C	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	66	66	66
C-08_D	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	66	66	66
C-08_E	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	66	66	66
B-16_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	66	66	66
C-28_A	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	66	66	66
C-09_A	bouwdeel C, NO-gevel	2,30	66	66	66
C-07_B	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	66	66	66
B-16_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	66	66	66
C-07_A	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	66	66	66
C-07_C	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	66	66	66
B-18_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	65	65	65
C-07_D	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	65	65	65
C-07_E	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	65	65	65
C-11_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	65	65	65
C-11_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	65	65	65
B-18_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	65	65	65
C-11_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	65	65	65
C-11_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	65	65	65
B-17_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	65	65	65
B-19_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	65	65	65
D-26_F	bouwdeel D, ZO-gevel	16,50	64	64	64
D-25_F	bouwdeel D, NO-gevel	16,50	69	64	64
D-26_E	bouwdeel D, ZO-gevel	13,50	64	64	64
B-17_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	64	64	64
B-18_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	64	64	64
11_B	Woning Rossinistraat 23 zijgevel	5,00	64	64	64
B-20_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	64	64	64
B-19_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	64	64	64
D-25_E	bouwdeel D, NO-gevel	13,50	69	64	64
C-31_A	bouwdeel C, ZO-gevel	17,45	63	63	63
D-26_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	63	63	63
C-11_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	63	63	63
D-26_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	63	63	63
D-25_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	70	63	63
D-25_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	70	63	63
B-19_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	63	63	63
D-27_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	63	63	63
D-27_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	63	63	63
B-19_E	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	63	63	63
D-27_E	bouwdeel D, ZO-gevel	13,50	63	63	63
B-08_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	63	63	63
B-19_F	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	63	63	63
D-27_F	bouwdeel D, ZO-gevel	16,50	63	63	63
B-08_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	63	63	63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v3 aangepaste LMax RBS september 2010
Groep: LMax totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B-08_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	63	63	63
B-18_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	63	63	63
08_A	Orlando di Lassostr 11 noordgevel	1,50	82	63	63
B-08_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	63	63	63
D-28_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	62	62	62
B-20_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	62	62	62
D-28_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	62	62	62
D-24_F	bouwdeel D, NO-gevel	16,50	70	62	62
D-29_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	62	62	62
B-20_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	62	62	62
B-20_D	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	62	62	62
B-20_E	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	62	62	62
07_B	Rossinistraat 23	5,00	62	62	62
D-29_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	62	62	62
D-26_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	62	62	62
B-19_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,30	61	61	61
D-25_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	70	61	61
B-08_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	61	61	61
D-27_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	61	61	61
D-24_E	bouwdeel D, NO-gevel	13,50	71	61	61
D-24_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	72	61	61
11_A	Woning Rossinistraat 23 zijgevel	1,50	60	60	60
D-28_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	60	60	60
09_A	Orlando di Lassostr 9 zuidgevel	1,50	83	60	60
D-24_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	72	60	60
D-26_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	60	60	60
D-29_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	60	60	60
D-25_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	69	60	60
08_B	Orlando di Lassostr 11 noordgevel	5,00	79	61	60
07_A	Rossinistraat 23	1,50	59	59	59
03_B	Orlando di Lassostr 9 westgevel	5,00	76	63	59
D-27_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	59	59	59
02_B	Orlando di Lassostr 11 westgevel	5,00	73	64	59
D-28_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	59	59	59
D-29_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	59	59	59
09_B	Orlando di Lassostr 9 zuidgevel	5,00	80	59	58
D-24_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	72	58	58
D-30_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	58	58	58
C-06_B	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	63	58	58
C-06_C	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	63	58	58
C-06_D	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	63	58	58
C-06_E	bouwdeel C, NW-gevel	17,45	63	58	58
B-29_A	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	58	58	58
C-06_A	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	63	58	58
D-30_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	57	57	57
D-24_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	72	57	57
C-05_B	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	63	57	57
C-05_C	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	62	57	57
C-05_D	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	62	57	57
D-21_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	74	57	57
C-04_C	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	58	57	57
C-26_A	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	57	57	57
C-26_B	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	57	57	57
C-05_A	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	61	57	57
B-07_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	57	57	57
B-07_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	56	56	56
B-07_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	56	56	56
B-07_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	56	56	56
D-20_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	73	56	56
C-04_B	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	57	56	56
D-30_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	56	56	56
D-21_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	74	56	56
B-09_F	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	61	55	55
B-31_A	bouwdeel B, NW-gevel	23,45	61	55	55
D-21_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	74	55	55
D-20_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	73	55	55
B-09_E	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	61	55	55
D-20_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	73	55	55
C-12_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	55	55	55
C-12_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	55	55	55
B-10_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	61	55	55
C-04_A	bouwdeel C, NW-gevel	2,30	55	54	54
D-30_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	54	54	54
B-10_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	63	54	54
B-10_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	64	54	54
C-12_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	54	54	54
01_B	Orlando di Lassostr 14	5,00	74	54	54
B-07_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	54	54	54
B-10_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	64	54	54
C-12_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	54	54	54
B-10_E	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	63	54	54
01_A	Orlando di Lassostr 14	1,50	75	54	54
02_A	Orlando di Lassostr 11 westgevel	1,50	69	60	54
B-10_F	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	61	54	54
B-03_F	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	54	53	53
B-26_A	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	53	53	53
B-32_A	bouwdeel B, NW-gevel	23,45	61	53	53
C-12_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	53	53	53
C-32_A	bouwdeel C, ZO-gevel	17,45	54	53	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel				
Model:	v3 aangepaste LMax RBS september 2010				
Groep:	LMax totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)				
Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	Willaertstraat 28	1,50	64	52	52
B-27_B	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	52	52	52
10_A	Willaertstraat 34	1,50	62	52	52
B-37_C	bouwdeel B, ZW-gevel	23,45	52	52	52
06_B	Willaertstraat 28	5,00	68	52	52
10_B	Willaertstraat 34	5,00	65	52	52
B-28_B	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	52	52	52
B-30_A	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	51	51	51
B-09_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	61	51	51
B-39_B	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	51	51	51
B-06_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	51	51	51
B-06_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	50	50	50
B-06_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	50	50	50
B-06_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	50	50	50
B-37_B	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	50	50	50
03_A	Orlando di Lassostr 9 westgevel	1,50	72	56	50
B-39_A	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	50	50	50
C-03_C	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	52	49	49
C-03_D	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	52	49	49
B-09_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	58	49	49
B-09_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	59	49	49
B-37_A	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	49	49	49
B-09_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	58	49	49
B-40_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	49	49	49
D-35_B	bouwdeel D, ZW-gevel	16,50	49	49	49
B-41_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	49	49	49
B-38_A	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	49	49	49
D-22_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	73	49	49
B-38_B	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	49	49	49
C-13_B	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	49	49	49
C-13_C	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	49	49	49
B-38_C	bouwdeel B, ZW-gevel	23,45	49	49	49
C-14_B	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	49	49	49
C-30_A	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	49	49	49
D-35_A	bouwdeel D, ZW-gevel	13,50	48	48	48
C-13_D	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	48	48	48
B-42_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	48	48	48
C-03_B	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	51	48	48
B-05_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	48	48	48
B-06_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	48	48	48
B-27_A	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	48	48	48
B-05_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	48	48	48
C-14_C	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	48	48	48
B-05_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	48	48	48
C-14_D	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	48	48	48
B-28_A	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	48	48	48
C-14_E	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	47	47	47
B-05_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	47	47	47
B-03_B	bouwdeel B, NO-gevel	8,45	47	47	47
C-03_A	bouwdeel C, NW-gevel	2,30	50	47	47
C-20_E	bouwdeel C, ZO-gevel	17,45	50	47	47
D-31_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	59	47	47
A-17_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	47	47	47
C-13_A	bouwdeel C, ZW-gevel	2,30	47	47	47
B-03_C	bouwdeel B, NO-gevel	11,45	48	47	47
C-20_D	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	48	47	47
C-14_A	bouwdeel C, ZW-gevel	2,30	46	46	46
C-17_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	46	46	46
D-31_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	59	46	46
04_B	Orlando di Lassostr 10	5,00	75	46	46
C-17_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	46	46	46
D-22_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	74	46	46
B-03_D	bouwdeel B, NO-gevel	14,45	49	46	46
C-19_D	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	46	46	46
C-17_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	46	46	46
C-15_B	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	46	46	46
C-19_E	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	49	46	46
C-15_A	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	46	46	46
A-26_A	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	46	46	46
B-03_A	bouwdeel B, NO-gevel	5,45	46	46	46
A-17_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	45	45	45
C-15_C	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	45	45	45
C-27_A	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	45	45	45
B-05_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	45	45	45
C-20_C	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	48	45	45
C-18_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	46	45	45
C-20_B	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	48	45	45
B-04_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	45	45	45
B-04_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	47	45	45
C-16_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	45	45	45
C-18_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	45	45	45
C-15_D	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	45	45	45
C-19_C	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	45	45	45
C-15_E	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	46	45	45
C-18_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	45	45	45
C-16_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	45	45	45
B-04_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	45	45	45
A-27_E	bouwdeel A, NO-gevel	29,45	52	45	45
A-27_D	bouwdeel A, NO-gevel	26,45	52	45	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel					
Model:	v3 aangepaste LMax RBS september 2010					
Groep:	LMax totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)					
Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
C-02_D	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	48	44	44	
D-31_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	57	44	44	
C-16_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	44	44	44	
C-19_B	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	44	44	44	
A-06_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	46	44	44	
C-22_E	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	44	44	44	
B-02_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	44	44	44	
C-17_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	44	44	44	
A-34_A	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	45	44	44	
C-02_C	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	48	44	44	
B-04_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	44	44	44	
A-17_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	44	44	44	
B-03_E	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	51	44	44	
C-19_A	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	44	44	44	
A-07_D	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	44	44	44	
C-20_A	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	47	44	44	
B-04_F	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	50	44	44	
05_B	Orlando di Lassostr 5	5,00	71	44	44	
A-27_C	bouwdeel A, NO-gevel	23,45	49	44	44	
A-27_B	bouwdeel A, NO-gevel	20,45	45	44	44	
D-31_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	56	44	44	
D-05_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	50	44	44	
C-16_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	44	44	44	
D-22_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	74	44	44	
B-02_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	45	44	44	
C-23_A	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	54	44	44	
C-22_D	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	44	44	44	
A-08_D	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	44	44	44	
C-22_C	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	44	44	44	
A-06_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	46	44	44	
A-09_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	44	44	44	
04_A	Orlando di Lassostr 10	1,50	75	43	43	
D-06_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	57	43	43	
C-05_E	bouwdeel C, NW-gevel	17,45	62	43	43	
B-01_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	43	43	43	
C-18_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	43	43	43	
A-08_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	43	43	43	
B-22_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	43	43	43	
A-14_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	43	43	43	
A-28_B	bouwdeel A, NO-gevel	26,45	52	43	43	
B-25_A	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	51	43	43	
C-22_B	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	43	43	43	
A-09_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	43	43	43	
A-05_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	46	43	43	
B-21_A	bouwdeel B, ZW-gevel	5,45	43	43	43	
A-28_A	bouwdeel A, NO-gevel	23,45	51	43	43	
B-02_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	46	43	43	
A-13_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	43	43	43	
B-23_B	bouwdeel B, ZW-gevel	8,45	43	43	43	
B-21_B	bouwdeel B, ZW-gevel	8,45	43	43	43	
D-32_D	bouwdeel D, ZW-gevel	10,50	49	43	43	
A-09_F	bouwdeel A, NO-gevel	20,45	49	43	43	
A-16_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	43	43	43	
A-10_E	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	48	43	43	
B-02_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	43	43	43	
D-34_B	bouwdeel D, NW-gevel	16,50	70	43	43	
B-21_C	bouwdeel B, ZW-gevel	11,45	43	43	43	
A-05_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	46	43	43	
B-23_A	bouwdeel B, ZW-gevel	5,45	43	43	43	
A-09_E	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	51	43	43	
D-07_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	56	43	43	
C-02_B	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	48	43	43	
B-01_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	45	43	43	
A-37_A	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	45	43	43	
A-05_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	46	43	43	
D-05_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	50	43	43	
A-28_C	bouwdeel A, NO-gevel	29,45	52	43	43	
B-01_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	44	43	43	
B-04_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,30	42	42	42	
C-21_C	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	42	42	42	
C-21_B	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	42	42	42	
C-17_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	42	42	42	
D-22_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	74	42	42	
C-25_A	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	56	42	42	
A-14_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	42	42	42	
D-23_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,50	72	42	42	
D-08_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	51	42	42	
B-23_D	bouwdeel B, ZW-gevel	14,45	42	42	42	
C-22_A	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	42	42	42	
A-13_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	42	42	42	
B-24_A	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	42	42	42	
B-24_B	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	42	42	42	
A-06_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	44	42	42	
B-23_C	bouwdeel B, ZW-gevel	11,45	42	42	42	
B-22_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	42	42	42	
C-02_A	bouwdeel C, NW-gevel	2,30	46	42	42	
D-06_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	57	42	42	
A-10_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	42	42	42	
A-10_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	42	42	42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel					
Model:	v3 aangepaste LMax RBS september 2010					
Groep:	LMax totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)					
Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
A-15_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	42	42	42	
D-34_A	bouwdeel D, NW-gevel	13,50	66	42	42	
A-08_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	42	42	42	
C-21_D	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	42	42	42	
C-21_E	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	43	42	42	
B-43_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	42	42	42	
A-16_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	42	42	42	
D-15_C	bouwdeel D, ZW-gevel	10,50	51	42	42	
A-09_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	42	42	42	
A-14_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	42	42	42	
B-21_D	bouwdeel B, ZW-gevel	14,45	42	42	42	
B-01_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	42	42	42	
D-14_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	48	42	42	
A-37_B	bouwdeel A, NO-gevel	20,45	52	42	42	
C-24_A	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	51	42	42	
A-07_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	43	42	42	
D-32_C	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	49	42	42	
C-16_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	42	42	42	
A-14_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	42	42	42	
A-35_A	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	42	42	42	
B-25_B	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	54	42	42	
A-13_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	42	42	42	
A-27_A	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	53	42	42	
D-13_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	48	42	42	
C-21_A	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	42	42	42	
C-18_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,30	43	42	42	
A-04_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	46	42	42	
B-22_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	42	42	42	
A-36_B	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	41	41	41	
B-21_E	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	41	41	41	
D-12_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	47	41	41	
B-21_F	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	41	41	41	
A-05_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	45	41	41	
A-12_D	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	43	41	41	
D-23_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	73	41	41	
A-03_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	45	41	41	
D-07_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	56	41	41	
D-09_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,50	48	41	41	
A-07_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	42	41	41	
A-15_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	41	41	41	
C-01_C	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	48	41	41	
C-01_D	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	48	41	41	
C-01_E	bouwdeel C, NW-gevel	17,45	49	41	41	
D-11_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	48	41	41	
D-23_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,50	73	41	41	
A-29_A	bouwdeel A, ZO-gevel	20,45	48	41	41	
D-14_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	48	41	41	
D-05_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	47	41	41	
A-09_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	41	41	41	
C-01_B	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	48	41	41	
D-05_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,50	48	41	41	
A-08_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	41	41	41	
A-10_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	41	41	41	
D-23_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,50	73	41	41	
D-15_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	52	41	41	
A-29_D	bouwdeel A, ZO-gevel	29,45	51	41	41	
D-08_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	50	41	41	
D-06_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	55	41	41	
A-29_C	bouwdeel A, ZO-gevel	26,45	51	41	41	
D-13_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	47	40	40	
A-17_F	bouwdeel A, ZO-gevel	20,45	41	40	40	
A-29_B	bouwdeel A, ZO-gevel	23,45	51	40	40	
A-11_E	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	50	40	40	
A-36_A	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	40	40	40	
A-04_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	45	40	40	
A-15_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	40	40	40	
A-33_A	bouwdeel A, NW-gevel	20,45	51	40	40	
D-32_B	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	48	40	40	
A-17_E	bouwdeel A, ZO-gevel	17,45	40	40	40	
D-12_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	46	40	40	
A-11_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	48	40	40	
D-14_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	48	40	40	
A-17_D	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	40	40	40	
D-04_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	57	40	40	
A-03_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	43	40	40	
A-07_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	41	40	40	
D-06_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	55	40	40	
D-32_A	bouwdeel D, ZW-gevel	1,50	46	40	40	
D-11_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	47	40	40	
D-33_A	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	64	40	40	
D-07_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	54	40	40	
A-10_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	40	40	40	
D-03_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	57	40	40	
D-09_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,50	47	39	39	
A-12_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	39	39	39	
A-25_A	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	44	39	39	
C-01_A	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	47	39	39	
A-23_A	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	44	39	39	
D-08_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	48	39	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v3 aangepaste LMax RBS september 2010
Groep: LMax totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D-15_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	52	39	39
D-16_C	bouwdeel D, ZW-gevel	10,50	52	39	39
A-12_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	39	39	39
A-04_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	44	39	39
D-02_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	57	39	39
A-11_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	49	39	39
A-12_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	40	39	39
D-13_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	47	39	39
D-07_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	54	39	39
A-24_A	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	49	39	39
A-11_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	45	39	39
D-04_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	57	39	39
A-03_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	41	39	39
D-10_D	bouwdeel D, ZW-gevel	10,50	43	39	39
D-12_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	46	39	39
D-08_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	48	39	39
D-01_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,50	56	38	38
A-19_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	38	38	38
A-02_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	43	38	38
D-03_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	57	38	38
D-11_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	46	38	38
D-09_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,50	46	38	38
D-16_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	52	38	38
A-38_A	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	38	38	38
A-38_B	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	38	38	38
D-02_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	57	38	38
A-18_D	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	38	38	38
A-18_E	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	38	38	38
A-39_A	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	38	38	38
A-18_F	bouwdeel A, ZW-gevel	20,45	38	38	38
A-39_B	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	38	38	38
A-11_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	40	38	38
A-01_D	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	53	38	38
A-01_E	bouwdeel A, NW-gevel	17,45	46	38	38
A-18_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	38	38	38
A-01_F	bouwdeel A, NW-gevel	20,45	46	38	38
A-32_A	bouwdeel A, NW-gevel	23,45	47	38	38
A-32_B	bouwdeel A, NW-gevel	26,45	48	38	38
A-32_C	bouwdeel A, NW-gevel	29,45	48	37	37
A-19_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	37	37	37
A-21_D	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	37	37	37
A-21_E	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	37	37	37
A-21_F	bouwdeel A, ZW-gevel	20,45	37	37	37
D-04_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	56	37	37
D-10_C	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	42	37	37
D-09_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,50	46	37	37
A-30_A	bouwdeel A, ZW-gevel	23,45	37	37	37
A-20_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	37	37	37
A-30_B	bouwdeel A, ZW-gevel	26,45	37	37	37
A-30_C	bouwdeel A, ZW-gevel	29,45	37	37	37
A-22_D	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	37	37	37
D-01_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	56	37	37
A-22_E	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	37	37	37
A-02_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	41	37	37
A-22_F	bouwdeel A, ZW-gevel	20,45	37	37	37
A-31_A	bouwdeel A, ZW-gevel	23,45	37	37	37
A-31_B	bouwdeel A, ZW-gevel	26,45	37	37	37
A-31_C	bouwdeel A, ZW-gevel	29,45	37	37	37
D-17_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	50	37	37
A-18_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	37	37	37
D-03_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	56	37	37
A-01_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	52	37	37
A-20_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	37	37	37
A-21_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	37	37	37
D-16_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	52	37	37
A-18_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	37	37	37
D-02_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	55	36	36
A-19_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	36	36	36
A-20_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	36	36	36
A-22_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	37	36	36
D-10_A	bouwdeel D, ZW-gevel	1,50	42	36	36
D-18_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,50	50	36	36
05_A	Orlando di Lassostr 5	1,50	68	36	36
D-10_B	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	41	36	36
D-19_C	bouwdeel D, NW-gevel	7,50	56	36	36
D-01_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	54	36	36
A-01_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	51	36	36
D-17_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	50	36	36
A-21_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	36	36	36
A-22_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	36	35	35
D-18_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,50	50	35	35
A-01_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	50	35	35
D-19_B	bouwdeel D, NW-gevel	4,50	56	35	35
D-19_A	bouwdeel D, NW-gevel	1,50	54	35	35
A-21_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	35	35	35
A-22_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	35	34	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel				
Model:	v3 aangepaste LAmax RBS september 2010				
LAmax bij Bron voor toetspunt:	B-12_A - bouwdeel B, NO-gevel				
Groep:	(hoofdgroep)				
Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B-12_A	bouwdeel B, NO-gevel	5,45	72,1	72,1	72,1
05	Vrachtwagen	0,75	72,1	72,1	72,1
Lmax	dichtslaan deur personenauto worst case,Lwmax	0,75	30,9	30,9	30,9
Lmax	dichtslaan deur personenauto worst case,Lwmax	0,75	30,3	30,3	30,3
02	personenauto	0,75	22,0	22,0	22,0
Lmax	dichtslaan deur personenauto worst case,Lwmax	0,75	58,0	--	--
Lmax	dichtslaan deur personenauto worst case,Lwmax	0,75	30,7	30,7	--
Lmax	dichtslaan deur personenauto worst case,Lwmax	0,75	30,2	30,2	--
Lmax	dichtslaan deur personenauto worst case,Lwmax	0,75	31,4	31,4	--
Lmax	dichtslaan deur personenauto worst case,Lwmax	0,75	31,6	31,6	--
108	vrachtwagen manoeuvreren	1,00	48,0	--	--
104	Vrachtwagen	0,75	58,4	--	--
04	Vrachtwagen	0,75	39,7	--	--
03	Vrachtwagen	0,75	39,9	--	--
01	Vrachtwagen	0,75	42,5	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	72,1	72,1	72,1

Bijlage 3:
Gecumuleerde geluidbelasting L_{CUM} weg-, rail- en industrielawaai

(5 pagina's)

Berekening gecumuleerde geluidsbelasting in dB

(conform Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, bijlage I, hoofdstuk 2)



Project: Appartementen Corellistraat te Oss
Projectnr.: 211665
Datum: 3-5-2023

$L^*_{VL} = 1,00 L_{VL} + 0,00$
 $L^*_{RL} = 0,95 L_{RL} - 1,40$
 $L^*_{IL} = 1,00 L_{IL} + 1,00$
 $L^*_{LL} = 0,98 L_{LL} + 7,03$

$L_{CUM} = 10 \log[\sum_{n=1}^N 10^{(L^*-n/10)}]$
n = VL, RL, IL, LL

perceptie Miedema	
< 50 dB	goed
50-55 dB	redelijk
55-60 dB	matig
60-65 dB	tamelijk slecht
65-70 dB	slecht
> 70 dB	zeer slecht

≥ 53	≥ 55	≥ 50	≥ 53	≥ 53
------	------	------	------	------

toetspunt	omschrijving	hoogte	Weg ¹⁾	Spoor	Industrie	Luchtvaart	L _{CUM} ²⁾	L _{CUM} ³⁾	perceptie ⁴⁾
		m	L _{VL} [dB]	L _{RL} [dB]	L _{IL} [dB(A)]	L _{LL} [dB]	[dB]	[dB]	
A-01_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	56,19	58,30	43,00	0	58,40	58	
A-01_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	56,33	60,72	42,25	0	59,42	59	
A-01_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	56,36	61,66	39,93	0	59,85	60	
A-01_D	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	56,29	62,57	40,37	0	60,32	60	
A-01_E	bouwdeel A, NW-gevel	17,45	56,10	62,87	39,22	0	60,41	60	
A-01_F	bouwdeel A, NW-gevel	20,45	55,79	63,05	39,53	0	60,41	60	
A-02_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	54,49	56,92	45,15	0	57,05	57	
A-02_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	54,94	60,19	44,36	0	58,60	59	
A-03_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	53,19	56,71	45,89	0	56,38	56	
A-03_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	53,85	60,01	46,56	0	58,22	58	
A-03_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	54,20	61,12	41,83	0	58,73	59	
A-04_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	51,86	56,49	46,66	0	55,80	56	
A-04_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	52,86	59,11	47,67	0	57,53	58	
A-04_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	53,27	60,05	42,79	0	57,81	58	
A-05_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	41,93	50,54	40,43	0	48,77	49	
A-05_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	42,96	51,42	40,94	0	49,59	50	
A-05_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	43,95	52,69	38,62	0	50,31	50	
A-05_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	44,35	55,32	39,54	0	52,28	52	
A-06_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	40,60	38,08	38,76	0	43,79	44	
A-06_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	41,70	39,04	40,64	0	45,20	45	
A-06_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	42,71	41,02	41,76	0	46,36	46	
A-07_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	39,04	37,00	34,82	0	41,53	42	
A-07_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	41,09	37,10	36,28	0	43,14	43	
A-07_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	42,38	39,56	38,38	0	44,79	45	
A-07_D	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	44,81	42,88	42,29	0	47,80	48	
A-08_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	35,86	37,46	35,81	0	40,52	41	
A-08_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	37,80	37,80	37,72	0	42,12	42	
A-08_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	39,67	40,46	40,47	0	44,53	45	
A-08_D	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	42,14	43,39	41,91	0	46,58	47	
A-09_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	34,34	38,10	35,98	0	40,30	40	
A-09_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	35,84	38,74	37,33	0	41,50	41	
A-09_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	38,08	40,60	38,71	0	43,22	43	
A-09_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	40,88	44,39	41,17	0	46,09	46	
A-09_E	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	45,16	56,51	44,45	0	53,75	54	
A-09_F	bouwdeel A, NO-gevel	20,45	49,53	58,81	46,45	0	56,29	56	
A-10_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	34,74	37,18	38,35	0	41,48	41	
A-10_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	35,88	37,49	39,72	0	42,63	43	
A-10_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	37,02	39,51	41,41	0	44,24	44	
A-10_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	39,52	43,27	42,17	0	45,92	46	
A-10_E	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	46,36	50,35	45,84	0	51,32	51	
A-11_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	33,84	37,10	39,57	0	42,11	42	
A-11_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	35,15	37,70	41,37	0	43,67	44	
A-11_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	36,60	40,12	42,94	0	45,32	45	
A-11_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	39,66	45,47	44,30	0	47,65	48	
A-11_E	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	48,13	50,31	47,00	0	52,35	52	
A-12_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	35,62	42,72	34,44	0	41,89	42	
A-12_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	37,39	43,03	36,29	0	42,95	43	
A-12_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	39,84	43,94	39,08	0	44,86	45	
A-12_D	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	41,45	47,16	47,40	0	50,21	50	
A-13_A	bouwdeel A, NW-gevel	5,45	37,53	45,25	41,81	0	45,93	46	
A-13_B	bouwdeel A, NW-gevel	8,45	39,38	45,73	43,67	0	47,32	47	
A-13_C	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	42,15	46,53	44,92	0	48,73	49	
A-14_A	bouwdeel A, NO-gevel	5,45	46,64	45,92	37,18	0	48,41	48	
A-14_B	bouwdeel A, NO-gevel	8,45	48,94	48,64	39,07	0	50,75	51	
A-14_C	bouwdeel A, NO-gevel	11,45	50,49	49,56	39,70	0	52,06	52	
A-14_D	bouwdeel A, NO-gevel	14,45	51,40	50,77	41,23	0	53,07	53	
A-15_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	52,44	46,74	33,54	0	52,97	53	
A-15_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	53,58	46,77	36,61	0	54,05	54	
A-15_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	54,53	47,15	38,58	0	54,98	55	
A-16_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	53,36	47,13	35,69	0	53,86	54	
A-16_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	54,23	44,84	36,88	0	54,54	55	
A-17_A	bouwdeel A, ZO-gevel	5,45	54,73	49,39	31,86	0	55,25	55	
A-17_B	bouwdeel A, ZO-gevel	8,45	55,33	44,77	32,67	0	55,52	56	
A-17_C	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	55,55	44,92	34,37	0	55,75	56	
A-17_D	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	55,74	43,99	36,33	0	55,93	56	
A-17_E	bouwdeel A, ZO-gevel	17,45	55,80	44,35	38,15	0	56,02	56	
A-17_F	bouwdeel A, ZO-gevel	20,45	55,79	43,24	39,32	0	56,01	56	
A-18_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	58,78	56,33	28,31	0	59,63	60	
A-18_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	58,81	56,87	29,99	0	59,75	60	
A-18_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	58,66	57,53	30,69	0	59,77	60	
A-18_D	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	58,47	57,92	31,07	0	59,71	60	
A-18_E	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	58,22	58,42	32,84	0	59,65	60	
A-18_F	bouwdeel A, ZW-gevel	20,45	57,97	58,62	34,75	0	59,54	60	
A-19_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	58,86	57,12	29,55	0	59,84	60	
A-19_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	58,88	57,58	30,73	0	59,95	60	
A-19_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	58,72	58,12	31,40	0	59,94	60	
A-20_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	58,95	57,55	29,61	0	59,99	60	
A-20_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	58,96	58,12	30,50	0	60,12	60	
A-20_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	58,82	58,58	30,85	0	60,13	60	
A-21_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	59,12	57,77	29,90	0	60,17	60	
A-21_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	59,11	58,36	29,70	0	60,29	60	
A-21_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	58,98	58,81	30,31	0	60,30	60	
A-21_D	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	58,78	59,44	30,70	0	60,33	60	
A-21_E	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	58,53	59,70	30,89	0	60,23	60	
A-21_F	bouwdeel A, ZW-gevel	20,45	58,28	59,79	30,94	0	60,09	60	
A-22_A	bouwdeel A, ZW-gevel	5,45	59,33	58,17	30,02	0	60,42	60	
A-22_B	bouwdeel A, ZW-gevel	8,45	59,33	59,10	29,65	0	60,63	61	
A-22_C	bouwdeel A, ZW-gevel	11,45	59,17	59,71	30,28	0	60,67	61	
A-22_D	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	58,94	60,36	30,60	0	60,71	61	
A-22_E	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	58,69	60,59	30,76	0	60,62	61	
A-22_F	bouwdeel A, ZW-gevel	20,45	58,40	60,59	30,84	0	60,44	60	
A-23_A	bouwdeel A, NW-gevel	11,45	52,48	61,35	34,83	0	58,25	58	
A-24_A	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	51,60	62,06	42,05	0	58,66	59	
A-25_A	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	50,96	61,47	43,33	0	58,15	58	
A-26_A	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	43,02	43,98	41,79	0	46,99	47	
A-27_A	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	43,90	59,41	42,14	0	55,61	56	

toetspunt	omschrijving	hoogte	Weg ¹⁾	Spoor	Industrie	Luchtvaart	L _{CUM} ²⁾	L _{CUM} ³⁾	perceptie ⁴⁾
		m	L _{VL} [dB]	L _{RL} [dB]	L _{IL} [dB(A)]	L _{LL} [dB]	[dB]	[dB]	
A-27_B	bouwdeel A, NO-gevel	20,45	48,44	59,74	44,03	0	56,48	56	
A-27_C	bouwdeel A, NO-gevel	23,45	49,57	59,95	47,63	0	57,18	57	
A-27_D	bouwdeel A, NO-gevel	26,45	49,96	60,13	49,59	0	57,69	58	
A-27_E	bouwdeel A, NO-gevel	29,45	50,43	60,18	50,66	0	58,03	58	
A-28_A	bouwdeel A, NO-gevel	23,45	50,10	59,22	49,74	0	57,22	57	
A-28_B	bouwdeel A, NO-gevel	26,45	50,84	59,43	50,51	0	57,66	58	
A-28_C	bouwdeel A, NO-gevel	29,45	51,12	59,62	50,72	0	57,87	58	
A-29_A	bouwdeel A, ZO-gevel	20,45	48,76	48,56	47,04	0	52,27	52	
A-29_B	bouwdeel A, ZO-gevel	23,45	54,73	52,86	49,33	0	56,82	57	
A-29_C	bouwdeel A, ZO-gevel	26,45	55,05	21,40	49,64	0	56,39	56	
A-29_D	bouwdeel A, ZO-gevel	29,45	55,33	10,00	49,78	0	56,64	57	
A-30_A	bouwdeel A, ZW-gevel	23,45	57,90	59,82	31,88	0	59,86	60	
A-30_B	bouwdeel A, ZW-gevel	26,45	57,69	59,88	32,28	0	59,75	60	
A-30_C	bouwdeel A, ZW-gevel	29,45	57,46	10,00	33,92	0	57,48	57	
A-31_A	bouwdeel A, ZW-gevel	23,45	58,05	60,60	31,48	0	60,23	60	
A-31_B	bouwdeel A, ZW-gevel	26,45	57,82	60,62	31,84	0	60,10	60	
A-31_C	bouwdeel A, ZW-gevel	29,45	57,59	60,63	33,83	0	59,97	60	
A-32_A	bouwdeel A, NW-gevel	23,45	55,38	63,30	43,22	0	60,49	60	
A-32_B	bouwdeel A, NW-gevel	26,45	55,22	63,37	43,84	0	60,50	60	
A-32_C	bouwdeel A, NW-gevel	29,45	55,03	10,00	44,86	0	55,53	56	
A-33_A	bouwdeel A, NW-gevel	20,45	48,39	56,46	48,66	0	55,17	55	
A-34_A	bouwdeel A, NW-gevel	14,45	44,45	49,28	47,79	0	51,41	51	
A-35_A	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	53,57	44,08	36,00	0	53,87	54	
A-36_A	bouwdeel A, ZO-gevel	11,45	53,28	44,49	32,77	0	53,57	54	
A-36_B	bouwdeel A, ZO-gevel	14,45	54,05	43,59	34,98	0	54,28	54	
A-37_A	bouwdeel A, NO-gevel	17,45	51,23	50,59	48,45	0	54,27	54	
A-37_B	bouwdeel A, NO-gevel	20,45	51,88	56,36	51,61	0	56,99	57	
A-38_A	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	56,38	58,00	30,96	0	58,26	58	
A-38_B	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	58,14	59,35	32,49	0	59,86	60	
A-39_A	bouwdeel A, ZW-gevel	14,45	56,29	53,75	30,67	0	57,16	57	
A-39_B	bouwdeel A, ZW-gevel	17,45	57,89	54,99	32,12	0	58,68	59	
B-01_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	36,97	48,87	45,54	0	49,13	49	
B-01_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	39,49	52,30	47,37	0	51,61	52	
B-01_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	40,50	53,52	48,41	0	52,71	53	
B-01_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	41,70	54,67	48,41	0	53,33	53	
B-02_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	37,41	46,97	46,13	0	48,93	49	
B-02_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	38,39	50,12	47,95	0	51,05	51	
B-02_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	38,30	51,22	48,82	0	51,93	52	
B-02_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	39,53	52,72	48,86	0	52,54	53	
B-03_A	bouwdeel B, NO-gevel	5,45	41,14	37,94	51,58	0	52,95	53	
B-03_B	bouwdeel B, NO-gevel	8,45	41,95	38,28	52,42	0	53,78	54	
B-03_C	bouwdeel B, NO-gevel	11,45	42,09	40,26	52,81	0	54,17	54	
B-03_D	bouwdeel B, NO-gevel	14,45	42,49	43,60	53,17	0	54,61	55	
B-03_E	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	43,76	48,84	52,41	0	54,39	54	
B-03_F	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	46,09	56,67	52,41	0	56,39	56	
B-04_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,3	39,62	45,13	51,36	0	52,91	53	
B-04_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	42,10	46,19	52,68	0	54,27	54	
B-04_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	42,88	48,94	53,40	0	55,15	55	
B-04_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	43,06	49,45	53,68	0	55,44	55	
B-04_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	43,40	50,53	53,81	0	55,69	56	
B-04_F	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	44,62	53,45	53,98	0	56,34	56	
B-05_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,3	40,42	41,19	51,56	0	52,95	53	
B-05_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	43,05	42,87	52,92	0	54,40	54	
B-05_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	44,05	47,42	53,53	0	55,22	55	
B-05_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	44,12	48,70	53,79	0	55,54	56	
B-05_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	44,57	50,20	53,91	0	55,81	56	
B-06_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,3	41,24	39,30	51,25	0	52,67	53	
B-06_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	43,72	40,15	52,44	0	53,96	54	
B-06_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	44,22	40,60	52,76	0	54,30	54	
B-06_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	44,44	42,59	52,90	0	54,49	54	
B-06_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	44,73	46,14	53,09	0	54,82	55	
B-07_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,3	42,28	39,12	46,85	0	49,12	49	
B-07_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	44,38	40,24	48,04	0	50,51	51	
B-07_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	44,59	40,69	48,67	0	51,03	51	
B-07_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	44,80	42,65	49,11	0	51,49	51	
B-07_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	44,81	46,36	50,01	0	52,43	52	
B-08_A	bouwdeel B, NW-gevel	2,3	37,15	38,59	45,36	0	47,14	47	
B-08_B	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	38,71	38,59	46,27	0	48,07	48	
B-08_C	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	39,04	38,94	46,67	0	48,46	48	
B-08_D	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	39,75	40,83	46,99	0	48,91	49	
B-08_E	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	40,82	45,50	48,00	0	50,28	50	
B-09_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	50,57	48,15	54,99	0	57,31	57	
B-09_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	50,46	50,17	55,54	0	57,81	58	
B-09_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	50,35	50,73	55,56	0	57,85	58	
B-09_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	50,28	53,23	55,49	0	58,03	58	
B-09_E	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	50,37	55,12	55,62	0	58,41	58	
B-09_F	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	50,81	57,41	55,62	0	58,95	59	
B-10_A	bouwdeel B, NW-gevel	5,45	53,08	51,21	55,77	0	58,64	59	
B-10_B	bouwdeel B, NW-gevel	8,45	52,93	53,91	56,29	0	59,18	59	
B-10_C	bouwdeel B, NW-gevel	11,45	52,74	55,03	56,29	0	59,27	59	
B-10_D	bouwdeel B, NW-gevel	14,45	52,52	56,19	56,30	0	59,41	59	
B-10_E	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	52,17	57,12	56,44	0	59,60	60	
B-10_F	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	51,92	57,89	56,53	0	59,78	60	
B-11_A	bouwdeel B, NO-gevel	5,45	57,26	51,98	56,50	0	60,63	61	
B-11_B	bouwdeel B, NO-gevel	8,45	57,33	53,64	56,92	0	60,97	61	
B-11_C	bouwdeel B, NO-gevel	11,45	57,18	54,52	56,89	0	60,96	61	
B-11_D	bouwdeel B, NO-gevel	14,45	57,01	55,41	56,93	0	60,99	61	
B-11_E	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	56,72	56,36	57,02	0	61,03	61	
B-11_F	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	56,45	57,10	57,09	0	61,07	61	
B-12_A	bouwdeel B, NO-gevel	5,45	57,22	51,16	56,17	0	60,42	60	
B-12_B	bouwdeel B, NO-gevel	8,45	57,38	53,04	56,76	0	60,88	61	
B-12_C	bouwdeel B, NO-gevel	11,45	57,22	54,03	56,80	0	60,89	61	
B-12_D	bouwdeel B, NO-gevel	14,45	57,11	54,91	56,84	0	60,94	61	
B-12_E	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	56,82	55,71	56,92	0	60,94	61	
B-12_F	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	56,56	56,48	56,99	0	60,97	61	
B-13_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	55,08	44,86	51,82	0	57,22	57	
B-13_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	56,53	40,84	51,70	0	58,07	58	
B-13_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	56,90	40,38	51,54	0	58,29	58	
B-13_D	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	57,03	40,41	51,31	0	58,32	58	
B-13_E	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	57,14	41,43	51,04	0	58,35	58	
B-13_F	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	57,13	41,63	50,78	0	58,28	58	
B-14_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	54,29	44,76	49,20	0	55,87	56	
B-14_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	55,74	40,85	49,14	0	56,85	57	
B-14_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	56,43	40,52	49,07	0	57,37	57	
B-14_D	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	56,70	39,82	48,88	0	57,55	58	
B-14_E	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	56,88	41,64	48,73	0	57,69	58	
B-14_F	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	56,91	41,99	48,56	0	57,70	58	
B-15_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,3	53,38	41,73	49,64	0	55,32	55	
B-15_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	54,43	43,87	48,52	0	55,77	56	
B-15_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	55,49	42,04	47,88	0	56,42	56	
B-16_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,3	52,67	43,40	49,07	0	54,72	55	
B-16_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	54,45	44,90	47,42	0	55,58	56	

toetspunt	omschrijving	hoogte	Weg ¹⁾	Spoor	Industrie	Luchtvaart	L _{CUM} ²⁾	L _{CUM} ³⁾	perceptie ⁴⁾
		m	L _{VL} [dB]	L _{RL} [dB]	L _{IL} [dB(A)]	L _{LL} [dB]	[dB]	[dB]	
B-16_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	55,21	42,93	46,75	0	56,02	56	
B-16_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	55,66	43,17	46,48	0	56,37	56	
B-17_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,3	47,93	41,16	48,40	0	51,91	52	
B-17_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	52,59	43,25	46,19	0	53,86	54	
B-17_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	54,77	42,82	45,71	0	55,51	56	
B-17_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	55,56	43,54	45,38	0	56,16	56	
B-18_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,3	46,40	40,39	46,34	0	50,12	50	
B-18_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	51,48	44,59	44,67	0	52,79	53	
B-18_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	54,35	43,16	45,38	0	55,12	55	
B-18_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	55,30	44,09	44,41	0	55,85	56	
B-19_A	bouwdeel B, ZO-gevel	2,3	46,34	39,93	41,42	0	48,13	48	
B-19_B	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	51,31	44,03	43,39	0	52,40	52	
B-19_C	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	54,14	43,60	44,49	0	54,84	55	
B-19_D	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	55,29	44,61	43,49	0	55,78	56	
B-19_E	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	55,69	43,91	43,46	0	56,12	56	
B-19_F	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	55,92	43,98	43,48	0	56,33	56	
B-20_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	51,32	45,79	41,49	0	52,29	52	
B-20_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	54,08	44,38	42,95	0	54,66	55	
B-20_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	55,26	45,10	42,61	0	55,71	56	
B-20_D	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	55,78	43,93	42,59	0	56,15	56	
B-20_E	bouwdeel B, ZO-gevel	17,45	55,86	44,25	42,57	0	56,23	56	
B-21_A	bouwdeel B, ZW-gevel	5,45	50,19	44,49	34,61	0	50,80	51	
B-21_B	bouwdeel B, ZW-gevel	8,45	51,35	45,45	34,30	0	51,90	52	
B-21_C	bouwdeel B, ZW-gevel	11,45	52,21	46,42	35,11	0	52,77	53	
B-21_D	bouwdeel B, ZW-gevel	14,45	52,21	46,09	36,08	0	52,76	53	
B-21_E	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	52,27	50,17	38,56	0	53,42	53	
B-21_F	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	51,99	56,68	38,72	0	55,35	55	
B-22_A	bouwdeel B, ZO-gevel	5,45	51,24	45,45	33,93	0	51,80	52	
B-22_B	bouwdeel B, ZO-gevel	8,45	52,57	45,30	33,67	0	52,97	53	
B-22_C	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	53,44	46,29	35,02	0	53,85	54	
B-23_A	bouwdeel B, ZW-gevel	5,45	46,19	44,70	38,02	0	47,95	48	
B-23_B	bouwdeel B, ZW-gevel	8,45	47,22	44,54	38,87	0	48,74	49	
B-23_C	bouwdeel B, ZW-gevel	11,45	48,26	45,41	39,54	0	49,70	50	
B-23_D	bouwdeel B, ZW-gevel	14,45	48,95	45,34	41,77	0	50,50	50	
B-24_A	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	50,10	51,29	43,30	0	52,63	53	
B-24_B	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	50,85	57,19	45,87	0	55,64	56	
B-25_A	bouwdeel B, NW-gevel	17,45	42,05	55,28	52,14	0	55,46	55	
B-25_B	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	46,64	59,25	52,59	0	57,66	58	
B-26_A	bouwdeel B, NW-gevel	20,45	47,30	58,83	54,15	0	58,21	58	
B-27_A	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	50,23	48,63	48,92	0	53,69	54	
B-27_B	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	53,97	56,43	50,24	0	57,39	57	
B-28_A	bouwdeel B, NO-gevel	17,45	54,13	47,88	43,67	0	54,97	55	
B-28_B	bouwdeel B, NO-gevel	20,45	54,35	54,94	44,10	0	56,28	56	
B-29_A	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	55,21	44,20	40,75	0	55,54	56	
B-30_A	bouwdeel B, ZO-gevel	20,45	55,21	44,38	36,66	0	55,44	55	
B-31_A	bouwdeel B, NW-gevel	23,45	50,61	59,90	55,70	0	59,72	60	
B-32_A	bouwdeel B, NW-gevel	23,45	51,66	60,00	56,50	0	60,30	60	
B-33_A	bouwdeel B, NO-gevel	23,45	55,87	57,61	57,05	0	60,93	61	
B-34_A	bouwdeel B, NO-gevel	23,45	56,09	57,07	56,93	0	60,86	61	
B-35_A	bouwdeel B, ZO-gevel	23,45	57,04	38,07	50,45	0	58,12	58	
B-36_A	bouwdeel B, ZO-gevel	23,45	56,76	33,43	48,36	0	57,49	57	
B-37_A	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	53,00	47,39	44,90	0	54,17	54	
B-37_B	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	53,22	53,87	45,42	0	55,42	55	
B-37_C	bouwdeel B, ZW-gevel	23,45	53,10	55,78	46,80	0	56,11	56	
B-38_A	bouwdeel B, ZW-gevel	17,45	49,50	47,68	46,98	0	52,47	52	
B-38_B	bouwdeel B, ZW-gevel	20,45	52,97	53,40	47,71	0	55,54	56	
B-38_C	bouwdeel B, ZW-gevel	23,45	52,72	56,22	48,55	0	56,40	56	
B-39_A	bouwdeel B, ZO-gevel	11,45	54,74	41,74	39,40	0	54,99	55	
B-39_B	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	55,25	41,75	39,75	0	55,48	55	
B-40_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	55,59	41,93	37,27	0	55,75	56	
B-41_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	55,36	42,66	37,03	0	55,54	56	
B-42_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	55,01	43,39	36,96	0	55,22	55	
B-43_A	bouwdeel B, ZO-gevel	14,45	52,56	43,25	36,27	0	52,90	53	
C-01_A	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	48,57	51,65	46,90	0	52,83	53	
C-01_B	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	50,17	53,54	47,29	0	54,15	54	
C-01_C	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	51,02	54,88	46,87	0	54,86	55	
C-01_D	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	51,58	58,95	46,74	0	56,92	57	
C-01_E	bouwdeel C, NW-gevel	17,45	51,94	62,56	47,39	0	59,35	59	
C-02_A	bouwdeel C, NW-gevel	2,3	46,71	45,62	47,33	0	51,16	51	
C-02_B	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	47,85	50,22	48,83	0	53,01	53	
C-02_C	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	48,98	51,20	49,39	0	53,83	54	
C-02_D	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	50,21	53,13	49,51	0	54,75	55	
C-03_A	bouwdeel C, NW-gevel	2,3	46,26	50,20	47,59	0	51,96	52	
C-03_B	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	47,42	51,71	49,16	0	53,39	53	
C-03_C	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	48,18	52,67	49,76	0	54,12	54	
C-03_D	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	49,33	54,65	49,87	0	55,06	55	
C-04_A	bouwdeel C, NW-gevel	2,3	46,18	46,03	46,16	0	50,44	50	
C-04_B	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	47,46	49,65	47,89	0	52,33	52	
C-04_C	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	48,09	51,73	48,81	0	53,42	53	
C-05_A	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	47,71	46,31	47,01	0	51,47	51	
C-05_B	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	48,00	48,37	47,48	0	52,10	52	
C-05_C	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	48,76	51,32	47,31	0	52,95	53	
C-05_D	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	49,42	57,82	47,36	0	55,81	56	
C-05_E	bouwdeel C, NW-gevel	17,45	50,10	62,30	47,54	0	58,89	59	
C-06_A	bouwdeel C, NW-gevel	5,45	48,48	49,27	49,21	0	53,23	53	
C-06_B	bouwdeel C, NW-gevel	8,45	48,60	50,21	49,67	0	53,65	54	
C-06_C	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	49,06	52,29	49,67	0	54,22	54	
C-06_D	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	49,72	57,01	49,70	0	56,02	56	
C-06_E	bouwdeel C, NW-gevel	17,45	50,31	61,30	49,93	0	58,54	59	
C-07_A	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	54,21	51,31	55,85	0	59,04	59	
C-07_B	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	54,38	52,34	56,48	0	59,55	60	
C-07_C	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	54,42	52,83	56,72	0	59,75	60	
C-07_D	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	54,36	53,68	56,68	0	59,78	60	
C-07_E	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	54,35	55,04	57,01	0	60,12	60	
C-08_A	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	54,60	50,70	56,16	0	59,32	59	
C-08_B	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	54,75	52,31	56,64	0	59,76	60	
C-08_C	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	54,75	53,56	56,80	0	59,96	60	
C-08_D	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	54,66	54,67	56,99	0	60,15	60	
C-08_E	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	54,60	55,74	56,67	0	60,07	60	
C-09_A	bouwdeel C, NO-gevel	2,3	54,29	49,31	54,63	0	58,26	58	
C-09_B	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	54,77	51,50	55,75	0	59,19	59	
C-09_C	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	54,86	53,29	56,20	0	59,61	60	
C-09_D	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	54,86	53,90	56,44	0	59,81	60	
C-10_A	bouwdeel C, NO-gevel	2,3	54,16	47,60	54,49	0	58,05	58	
C-10_B	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	54,60	50,71	55,78	0	59,10	59	
C-10_C	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	54,68	53,26	56,44	0	59,69	60	
C-10_D	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	54,69	54,44	56,64	0	59,92	60	
C-11_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,3	49,51	42,43	50,50	0	53,77	54	
C-11_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	50,30	44,70	51,49	0	54,73	55	
C-11_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	50,55	47,11	52,58	0	55,60	56	
C-11_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	50,55	48,87	52,70	0	55,79	56	
C-11_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	50,52	50,71	54,18	0	56,90	57	

toetspunt	omschrijving	hoogte	Weg ¹⁾	Spoor	Industrie	Luchtvaart	L _{CUM} ²⁾	L _{CUM} ³⁾	perceptie ⁴⁾
		m	L _{VL} [dB]	L _{RL} [dB]	L _{IL} [dB(A)]	L _{LL} [dB]	[dB]	[dB]	
C-12_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,3	46,89	39,09	48,13	0	51,29	51	
C-12_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	48,40	40,17	49,27	0	52,56	53	
C-12_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	48,53	43,25	50,65	0	53,56	54	
C-12_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	48,48	44,72	50,78	0	53,69	54	
C-12_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	48,65	48,08	50,94	0	54,09	54	
C-13_A	bouwdeel C, ZW-gevel	2,3	33,50	37,41	38,67	0	41,49	41	
C-13_B	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	33,56	37,46	39,36	0	41,98	42	
C-13_C	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	33,84	37,85	40,69	0	43,02	43	
C-13_D	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	35,90	40,22	41,34	0	44,12	44	
C-14_A	bouwdeel C, ZW-gevel	2,3	33,36	37,82	37,96	0	41,10	41	
C-14_B	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	33,53	37,79	38,54	0	41,48	41	
C-14_C	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	33,79	37,96	39,40	0	42,12	42	
C-14_D	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	35,87	40,58	39,53	0	43,09	43	
C-14_E	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	38,99	44,33	41,18	0	45,59	46	
C-15_A	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	33,78	37,63	38,46	0	41,44	41	
C-15_B	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	34,94	37,74	39,21	0	42,15	42	
C-15_C	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	36,54	39,49	40,29	0	43,44	43	
C-15_D	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	39,20	43,03	42,57	0	46,01	46	
C-15_E	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	45,13	54,15	45,10	0	52,41	52	
C-16_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,3	34,30	38,24	36,96	0	40,81	41	
C-16_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	35,08	38,59	38,20	0	41,73	42	
C-16_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	36,02	40,94	38,83	0	42,84	43	
C-16_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	37,28	44,26	40,24	0	44,81	45	
C-16_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	39,45	45,74	42,21	0	46,61	47	
C-17_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,3	34,12	38,11	36,74	0	40,63	41	
C-17_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	34,71	38,32	37,98	0	41,47	41	
C-17_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	35,45	40,29	38,81	0	42,54	43	
C-17_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	36,83	43,15	40,65	0	44,56	45	
C-17_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	39,36	44,82	42,89	0	46,65	47	
C-18_A	bouwdeel C, ZO-gevel	2,3	34,17	37,70	36,82	0	40,58	41	
C-18_B	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	34,40	37,92	37,89	0	41,27	41	
C-18_C	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	35,26	39,63	38,99	0	42,44	42	
C-18_D	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	36,60	42,19	41,04	0	44,46	44	
C-18_E	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	39,17	44,35	43,71	0	46,96	47	
C-19_A	bouwdeel C, NO-gevel	5,45	34,84	37,74	36,52	0	40,60	41	
C-19_B	bouwdeel C, NO-gevel	8,45	35,80	37,77	37,78	0	41,51	42	
C-19_C	bouwdeel C, NO-gevel	11,45	37,15	39,24	40,03	0	43,37	43	
C-19_D	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	39,87	43,62	43,66	0	46,91	47	
C-19_E	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	44,23	57,01	46,72	0	54,38	54	
C-20_A	bouwdeel C, ZO-gevel	5,45	36,63	40,44	39,01	0	42,94	43	
C-20_B	bouwdeel C, ZO-gevel	8,45	37,53	44,44	40,67	0	45,11	45	
C-20_C	bouwdeel C, ZO-gevel	11,45	38,42	46,08	41,73	0	46,33	46	
C-20_D	bouwdeel C, ZO-gevel	14,45	40,23	47,82	44,04	0	48,31	48	
C-20_E	bouwdeel C, ZO-gevel	17,45	43,78	50,72	48,86	0	52,26	52	
C-21_A	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	40,42	51,54	37,33	0	48,74	49	
C-21_B	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	44,06	54,86	38,61	0	51,83	52	
C-21_C	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	44,80	55,89	40,05	0	52,80	53	
C-21_D	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	46,31	57,22	40,19	0	54,04	54	
C-21_E	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	48,24	59,02	41,15	0	55,75	56	
C-22_A	bouwdeel C, ZW-gevel	5,45	45,96	52,89	38,74	0	50,99	51	
C-22_B	bouwdeel C, ZW-gevel	8,45	48,18	55,48	39,20	0	53,25	53	
C-22_C	bouwdeel C, ZW-gevel	11,45	48,91	56,32	40,04	0	54,03	54	
C-22_D	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	49,90	57,54	41,22	0	55,14	55	
C-22_E	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	50,94	59,17	40,10	0	56,43	56	
C-23_A	bouwdeel C, NO-gevel	17,45	44,13	59,72	48,68	0	56,63	57	
C-24_A	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	46,98	58,48	49,34	0	56,22	56	
C-25_A	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	47,93	58,39	46,93	0	55,79	56	
C-26_A	bouwdeel C, NW-gevel	11,45	43,45	53,01	40,49	0	50,60	51	
C-26_B	bouwdeel C, NW-gevel	14,45	47,81	58,12	42,47	0	55,10	55	
C-27_A	bouwdeel C, ZW-gevel	17,45	47,48	58,58	43,76	0	55,47	55	
C-28_A	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	51,77	54,26	56,00	0	58,78	59	
C-29_A	bouwdeel C, NO-gevel	14,45	51,68	55,56	56,40	0	59,21	59	
C-30_A	bouwdeel C, ZW-gevel	14,45	39,32	44,23	42,13	0	46,09	46	
C-31_A	bouwdeel C, ZO-gevel	17,45	49,65	49,27	55,51	0	57,59	58	
C-32_A	bouwdeel C, ZO-gevel	17,45	47,70	50,62	53,26	0	55,71	56	
D-01_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,5	43,39	60,13	33,71	0	56,00	56	
D-01_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,5	47,64	61,99	35,45	0	57,95	58	
D-01_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,5	50,11	63,26	35,91	0	59,29	59	
D-02_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,5	42,83	60,01	32,94	0	55,86	56	
D-02_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,5	46,47	62,01	35,04	0	57,87	58	
D-02_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,5	49,39	63,17	36,62	0	59,13	59	
D-03_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,5	42,59	59,64	34,18	0	55,53	56	
D-03_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,5	45,84	61,74	36,31	0	57,60	58	
D-03_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,5	48,65	63,14	37,75	0	59,04	59	
D-04_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,5	42,30	59,91	35,49	0	55,77	56	
D-04_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,5	45,20	61,89	37,44	0	57,70	58	
D-04_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,5	47,91	63,22	40,07	0	59,08	59	
D-05_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,5	36,40	55,11	35,55	0	51,25	51	
D-05_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,5	37,66	56,66	37,35	0	52,73	53	
D-05_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,5	39,52	58,90	39,35	0	54,85	55	
D-05_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,5	41,75	60,16	42,25	0	56,15	56	
D-06_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,5	46,98	47,04	49,35	0	52,54	53	
D-06_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,5	48,03	48,50	51,54	0	54,35	54	
D-06_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,5	49,03	50,66	52,81	0	55,65	56	
D-06_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,5	49,68	52,30	53,31	0	56,34	56	
D-07_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,5	47,03	41,79	48,79	0	51,83	52	
D-07_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,5	48,05	44,81	50,82	0	53,60	54	
D-07_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,5	49,04	47,18	52,06	0	54,84	55	
D-07_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,5	49,75	48,79	52,60	0	55,50	55	
D-08_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,5	47,68	44,16	48,44	0	51,98	52	
D-08_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,5	48,76	46,94	50,22	0	53,59	54	
D-08_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,5	49,84	48,90	51,47	0	54,84	55	
D-08_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,5	50,58	49,66	52,04	0	55,48	55	
D-09_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,5	48,08	45,31	48,23	0	52,11	52	
D-09_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,5	49,28	48,66	49,71	0	53,67	54	
D-09_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,5	50,49	52,19	51,03	0	55,28	55	
D-09_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,5	51,09	53,01	51,64	0	55,92	56	
D-10_A	bouwdeel D, ZW-gevel	1,5	47,53	55,02	42,40	0	53,02	53	
D-10_B	bouwdeel D, ZW-gevel	4,5	49,18	56,59	32,10	0	54,10	54	
D-10_C	bouwdeel D, ZW-gevel	7,5	52,04	59,03	34,03	0	56,60	57	
D-10_D	bouwdeel D, ZW-gevel	10,5	53,86	60,35	35,77	0	58,06	58	
D-11_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,5	42,24	60,02	34,81	0	55,86	56	
D-11_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,5	44,39	62,15	35,73	0	57,88	58	
D-11_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,5	47,04	63,50	35,77	0	59,22	59	
D-12_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,5	41,76	59,46	35,02	0	55,34	55	
D-12_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,5	43,94	61,78	36,06	0	57,53	58	
D-12_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,5	46,24	63,38	36,02	0	59,07	59	
D-13_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,5	41,41	59,57	35,46	0	55,43	55	
D-13_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,5	43,28	61,82	36,45	0	57,54	58	
D-13_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,5	45,43	63,52	37,02	0	59,17	59	
D-14_A	bouwdeel D, NW-gevel	4,5	40,65	58,37	35,91	0	54,33	54	
D-14_B	bouwdeel D, NW-gevel	7,5	42,33	60,98	36,97	0	56,75	57	

toetspunt	omschrijving	hoogte	Weg ¹⁾	Spoor	Industrie	Luchtvaart	L _{CUM} ²⁾	L _{CUM} ³⁾	perceptie ⁴⁾
		m	L _{VL} [dB]	L _{RL} [dB]	L _{IL} [dB(A)]	L _{LL} [dB]	[dB]	[dB]	
D-14_C	bouwdeel D, NW-gevel	10,5	44,97	63,07	38,58	0	58,76	59	
D-15_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,5	40,44	58,07	36,24	0	54,06	54	
D-15_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,5	42,67	61,25	37,70	0	57,02	57	
D-15_C	bouwdeel D, ZW-gevel	10,5	45,40	62,91	38,41	0	58,63	59	
D-16_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,5	40,64	58,29	36,62	0	54,27	54	
D-16_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,5	43,08	61,39	38,56	0	57,17	57	
D-16_C	bouwdeel D, ZW-gevel	10,5	45,74	62,99	38,63	0	58,72	59	
D-17_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,5	40,95	59,20	34,60	0	55,06	55	
D-17_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,5	43,61	62,31	37,21	0	58,00	58	
D-18_A	bouwdeel D, ZW-gevel	4,5	41,84	59,76	34,42	0	55,60	56	
D-18_B	bouwdeel D, ZW-gevel	7,5	43,98	62,95	37,07	0	58,60	59	
D-19_A	bouwdeel D, NW-gevel	1,5	47,70	60,11	41,68	0	56,53	57	
D-19_B	bouwdeel D, NW-gevel	4,5	48,53	62,74	37,65	0	58,69	59	
D-19_C	bouwdeel D, NW-gevel	7,5	48,33	65,60	39,54	0	61,19	61	
D-20_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,5	52,28	60,14	50,61	0	58,38	58	
D-20_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,5	52,73	61,46	52,59	0	59,62	60	
D-20_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,5	52,49	63,08	53,79	0	60,76	61	
D-21_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,5	52,24	60,07	51,28	0	58,48	58	
D-21_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,5	52,69	61,05	53,08	0	59,54	60	
D-21_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,5	52,59	62,41	54,30	0	60,55	61	
D-22_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,5	51,96	60,38	51,64	0	58,66	59	
D-22_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,5	52,36	60,91	53,91	0	59,66	60	
D-22_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,5	52,33	62,10	55,08	0	60,61	61	
D-22_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,5	51,65	62,97	55,44	0	61,08	61	
D-23_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,5	51,31	59,76	51,19	0	58,10	58	
D-23_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,5	51,48	60,32	54,05	0	59,29	59	
D-23_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,5	51,20	61,65	55,19	0	60,29	60	
D-23_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,5	50,67	62,98	55,64	0	61,05	61	
D-24_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,5	53,82	57,25	50,98	0	57,76	58	
D-24_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,5	54,27	58,34	54,51	0	59,42	59	
D-24_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,5	54,19	59,69	55,88	0	60,37	60	
D-24_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,5	53,63	60,89	56,45	0	60,89	61	
D-24_E	bouwdeel D, NO-gevel	13,5	53,35	61,86	56,79	0	61,34	61	
D-24_F	bouwdeel D, NO-gevel	16,5	53,08	62,03	56,89	0	61,41	61	
D-25_A	bouwdeel D, NO-gevel	1,5	54,08	47,91	50,62	0	56,30	56	
D-25_B	bouwdeel D, NO-gevel	4,5	54,81	50,81	54,53	0	58,50	59	
D-25_C	bouwdeel D, NO-gevel	7,5	54,91	52,84	56,21	0	59,60	60	
D-25_D	bouwdeel D, NO-gevel	10,5	54,73	54,18	56,86	0	60,04	60	
D-25_E	bouwdeel D, NO-gevel	13,5	54,53	55,23	57,04	0	60,21	60	
D-25_F	bouwdeel D, NO-gevel	16,5	54,34	55,95	57,13	0	60,30	60	
D-26_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,5	52,32	42,76	49,86	0	54,78	55	
D-26_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,5	53,27	45,01	54,35	0	57,55	58	
D-26_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,5	53,64	43,42	56,23	0	58,86	59	
D-26_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,5	53,77	43,61	56,77	0	59,28	59	
D-26_E	bouwdeel D, ZO-gevel	13,5	53,75	44,41	56,97	0	59,42	59	
D-26_F	bouwdeel D, ZO-gevel	16,5	53,89	49,62	56,97	0	59,59	60	
D-27_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,5	51,03	43,91	49,98	0	54,20	54	
D-27_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,5	52,11	45,70	54,22	0	57,09	57	
D-27_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,5	52,53	43,93	55,78	0	58,24	58	
D-27_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,5	52,74	44,19	56,11	0	58,53	59	
D-27_E	bouwdeel D, ZO-gevel	13,5	52,87	46,75	56,32	0	58,77	59	
D-27_F	bouwdeel D, ZO-gevel	16,5	53,09	53,42	56,28	0	59,16	59	
D-28_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,5	49,80	44,47	44,54	0	51,57	52	
D-28_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,5	50,93	46,62	45,40	0	52,72	53	
D-28_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,5	51,46	46,55	47,21	0	53,53	54	
D-28_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,5	51,90	47,26	47,82	0	54,04	54	
D-29_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,5	48,63	42,08	49,96	0	53,12	53	
D-29_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,5	50,11	45,79	53,19	0	55,81	56	
D-29_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,5	50,84	46,32	54,66	0	57,06	57	
D-29_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,5	51,34	47,36	54,98	0	57,45	57	
D-30_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,5	47,55	42,51	49,32	0	52,37	52	
D-30_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,5	49,00	46,82	52,76	0	55,28	55	
D-30_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,5	49,81	47,63	54,18	0	56,53	57	
D-30_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,5	50,48	48,92	54,53	0	57,00	57	
D-31_A	bouwdeel D, ZO-gevel	1,5	47,13	45,59	49,96	0	52,83	53	
D-31_B	bouwdeel D, ZO-gevel	4,5	48,42	48,38	52,52	0	55,09	55	
D-31_C	bouwdeel D, ZO-gevel	7,5	49,31	49,98	53,84	0	56,34	56	
D-31_D	bouwdeel D, ZO-gevel	10,5	50,09	51,26	54,14	0	56,83	57	
D-32_A	bouwdeel D, ZW-gevel	1,5	37,22	53,55	38,35	0	50,11	50	
D-32_B	bouwdeel D, ZW-gevel	4,5	39,48	55,83	40,11	0	52,24	52	
D-32_C	bouwdeel D, ZW-gevel	7,5	41,65	57,47	41,43	0	53,82	54	
D-32_D	bouwdeel D, ZW-gevel	10,5	43,41	58,77	43,30	0	55,14	55	
D-33_A	bouwdeel D, NW-gevel	10,5	43,43	61,95	41,60	0	57,76	58	
D-34_A	bouwdeel D, NW-gevel	13,5	43,99	61,76	43,33	0	57,68	58	
D-34_B	bouwdeel D, NW-gevel	16,5	48,66	65,03	44,14	0	60,78	61	
D-35_A	bouwdeel D, ZW-gevel	13,5	45,06	58,55	39,43	0	54,88	55	
D-35_B	bouwdeel D, ZW-gevel	16,5	48,93	61,53	40,55	0	57,78	58	

¹⁾ gecum. geluidbelasting alle wegen, exclusief aftrek art. 110g Wgh

²⁾ Lcum (exclusief correctie art. 110g Wgh)

³⁾ Lcum afgerond op hele dB's (t.b.v. gevelmaatregelen)

⁴⁾ beoordeling akoestische perceptie, methode Miedema