SPAWNP
INGENIEURS

Rapport 22200016.r02b

Gemeente Barneveld
Onderzoeken bouwplan De Eendracht
Akoestisch onderzoek Ruimtelijke Ordening

SPAWNP
INGENIEURS


Rapport 22200016.r02b

Gemeente Barneveld
Onderzoeken bouwplan De Eendracht
Akoestisch onderzoek Ruimtelijke Ordening

Datum:
20 maart 2023

Opdrachtgever: Gemeente Barneveld
De heer C. van Geerestein
Postbus 63
3770 AB BARNEVELD

Auteur/adviseur:
De heer ing. L.F.A. Theuws



BOUW - MILIEU - RUIMTE
DENKKRACHT IN

Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383
Vrijlandstraat 33-c | 4337 EA MIDDELBURG | 0118 227 466
Hoenderkamp 20 | 7812 VZ EMMEN | 0591 238 110
info@SPAWNP.nl | SPAWNP.nl
| kvk 0909.2661
ISO 9001:2015 | btw NL8053.02.530.B01

INHOUD PAGINA

1. INLEIDING 4

2. SITUATIE EN UITGANGSPUNTEN 4
2.1 Algemeen/Locatie/Ligging 4
2.2 Beschikbare gegevens 4
2.3 Bedrijfssituatie 5
2.4 Scholen 5
2.5 Sportverenigingen 5
2.6 Gestelde geluidvoorwaarden 8

3. ONDERZOEKMETHODE 12

4. REKENMODEL 12
4.1 Geluidbronnen 12
4.2 Gebouwen 14
4.3 Bodemgebieden 14
4.4 Hoogtelijnen 14
4.5 Ontvangerpunten 14

5. RESULTATEN 15
5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [$L_{Ar,LT}$] 15
5.2 Maximale geluidniveaus [L_{Amax}] 17
5.3 Equivalente geluidniveaus [L_{Aeq}] voor de indirecte hinder 19

6. GELUIDREDUCERENDE MAATREGELEN 20
6.1 Sportpark 20
6.2 Scholen 21

FIGUREN

1 Overzicht
2 Bronnen
3 Gebouwen
4 Bodemgebieden
5 Hoogtelijnen
6 Ontvangers
7 Schermen

BIJLAGEN

1 Bronnen Sportpark
2 Bronnen Schoolterrein
3 Bronnen indirecte hinder
4 Gebouwen
5 Bodemgebieden
6 Ontvangers
7 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, sportvelden wedstrijden
8 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, sportvelden trainingen
9 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, scholen
10 Maximale geluidniveaus
11 Equivalente geluidniveaus indirecte hinder
12 Schermen, sportvelden
13 Schermen, scholen

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem/haar worden gebruikt voor het doel waarvoor het is opgesteld. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en/of van SPA WNP ingenieurs. Kwaliteit en verbetering van product en proces zijn bij SPA WNP ingenieurs gewaarborgd middels een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001:2015.

1. INLEIDING

De gemeente Barneveld wenst aan de noordzijde van Terschuur een nieuw wijk “De Eendracht” te ontwikkelen, zie figuur 1.1. Binnen de wijk worden huur- en koopwoningen, tiny houses, appartementen en een schoolterrein voor twee scholen ontwikkeld, zie figuur 1.2.

Het terrein van de te ontwikkelen woonwijk heeft in het vigerende bestemmingsplan de bestemming Agrarisch. Om het plan te kunnen realiseren, dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd.

Direct ten zuiden van het plan is het Sportpark Overbeek gelegen. Op het sportpark zijn de velden, kleedkamers en kantine van de voetbalvereniging Terschuurse Boys en de korfbalvereniging Revival gelegen, zie figuur 1.1.

Door de nieuwe woonwijk mogen de activiteiten van de voetbalvereniging en de korfbalvereniging niet worden beïnvloed. Daarnaast dient bij de nieuwe woningen, ten aanzien van de activiteiten van beide verenigingen, sprake te zijn van een goed woon- en leefklimaat. Ook voor de beide scholen geldt dat bij de woningen van derden voldaan dient te worden aan de standaard eisen uit het Activiteitenbesluit en dat er bij de woningen, ten aanzien van de activiteiten van de scholen, sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

Voor het beoordelen van de geluidkwaliteit ter plaatse van de woningen wordt gebruik gemaakt van het toetsingskader geluid uit hoofdstuk 5 van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering, editie 2009”.

In de voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten en de resultaten van het akoestisch onderzoek weergegeven.

2. SITUATIE EN UITGANGSPUNTEN

2.1 Algemeen/Locatie/Ligging

Binnen het plan “De Eendracht” worden door de gemeente Barneveld een aantal woningen en twee scholen ontwikkeld, zie figuur 1.2.

2.2 Beschikbare gegevens

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering, editie 2009”;
- Het Activiteitenbesluit milieubeheer;
- Digitale ondergrond (kadastrale kaart, luchtfoto) uit PDOK services;
- De websites van de voetbalvereniging Terschuurse Boys en de korfbalvereniging Revival;
- Gegevens van de scholen, verstrekt door gemeente Barneveld;
- Tekening Terschuur Noord, concept stedenbouwkundig ontwerp” d.d. 3 februari 2023.

2.3 Bedrijfssituatie

Hieronder volgt een beschrijving van de onderzochte bedrijfssituaties voor de scholen en de beide sportverenigingen. De gehanteerde uitgangspunten zijn gebaseerd op de door de gemeente Barneveld verstrekte informatie en de websites van de beide sportverenigingen. Voor de berekeningen is uitgegaan van een representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden van een bestemmingsplan.

2.4 Scholen

De beide scholen samen bieden in de toekomst plaats aan 280 leerlingen. Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat 40% van de kinderen wordt gebracht en gehaald met de auto. Per auto worden twee kinderen gehaald of gebracht. Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat de kinderen twee keer worden gehaald en twee keer worden gebracht (worstcase). De auto's staan bij het halen en brengen gedurende 0,5 minuut stil met draaiende motor op de kiss & ride zone bij de scholen.

Voor het spelen van de kinderen op het schoolplein zijn de in tabel 1 weergegeven uitgangspunten gehanteerd.

Tabel 1: Uitgangspunten leerlingen

Groepen	Aantal leerlingen	Buitenspelen in uren		Bronsterkte L_W in dB(A)
		Pauzes	TSO	
Groep 1	35	3,0	0,5	74,5
Groep 2	35	3,0	0,5	74,5
Groep 3	35	0,5	0,5	84
Groep 4	35	0,25	0,5	84
Groep 5	35	0,25	0,5	84
Groep 6	35	0,25	0,5	84
Groep 7	35	0,25	0,5	84
Groep 8	35	0,25	0,5	84
BSO	30	3.75		84

Voor het schreeuwen van de kinderen, buiten op de schoolpleinen, is uitgegaan van een maximale bronsterkte van 108 dB(A).

Daarnaast is ervan uitgegaan dat op het dak van de scholen, voor iedere school, twee installaties worden geplaatst, namelijk:

- Warmtepompen (bronsterkte 80 dB(A), bedrijfstijden D/A/N = 90%/70%/50%)
- Luchtbehandelingskasten (bronsterkte 80 dB(A), bedrijfstijden D/A/N = 12/3/1 uur)

Voor de scholen zijn in het kader van het onderzoek drie ontwikkelingsvarianten beschouwd, zie figuren 1.3.1 t/m 1.3.3

2.5 Sportverenigingen

Voor de verenigingen zijn de hierna weergegeven uitgangspunten gehanteerd.

Kantine

De kantine wordt gebruikt door beide sportverenigingen. De bezoekers binnen in de kantine en in de kleedkamers zijn niet relevant voor de geluidemissie van het sportpark.

Tijdens wedstrijddagen is ervan uitgegaan dat op het terras van de kantine 70 bezoekers aanwezig gedurende D/A/N =10/4/1 uur.

Op trainingsavonden is de kantine geopend van 17:00 tot 00:00 uur. Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat 70 personen gedurende deze tijd gebruik maken van het terras.

Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat de bezoekers van het terras 33% van de tijd effectief spreken met verheven stem (bronsterkte 70 dB(A), VDI 3770).

Parkeerplaats

Het parkeerterrein van het sportpark is gelegen aan de zuidzijde van het sportpark aan de Van de Bleekstraat. Het parkeerterrein bestaat uit 20 parkeerplaatsen aan de noordzijde en 40 aan de zuidwestzijde van het parkeerterrein.

Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat de parkeerplaatsen in de dagperiode vier keer worden volgereden, in de avondperiode twee keer en dat in de nachtperiode de voertuigen vertrekken. Daarnaast is ervan uitgegaan dat de voertuigen gedurende 30 seconden op de parkeerplaats rijden bij aankomst en vertrek.

Voetbalvereniging Terschuurse Boys, wedstrijden

In de huidige situatie zijn op het sportpark drie voetbalvelden aanwezig. Voetbalvereniging Terschuurse Boys speelt alle wedstrijden in principe op zaterdag. Van maandag t/m vrijdag kunnen inhaalwedstrijden in de avondperiode worden gespeeld. De velden 2 en 3 zijn voorzien van verlichting.

Afhankelijk van de leeftijd maken spelers gebruik van het hele of een gedeelte van een veld. Daarnaast is de duur van de wedstrijden en het aantal spelers eveneens afhankelijk van de leeftijdscategorie. In tabel 2 is tevens het aantal teams van Voetbalvereniging Terschuurse Boys per leeftijdscategorie aangegeven.

Tabel 2, Speelduur, veldomvang en aantal spelers per leeftijdsgroep

Leeftijdsgroep	Veldomvang	Aantal spelers in veld	Speeltijd	Teams
JO7	1/8 veld	2 x 4	12 minuten (circa 3 wedstrijden)	1
JO8 en JO9	1/4 veld	2 x 6	2 x 20 minuten	2
JO10	1/4 veld	2 x 6	2 x 25 minuten	1
JO11, JO12	1/2 veld	2 x 8	2 x 30 minuten	2
JO13	1/1 veld	2 x 11	2 x 30 minuten	1
JO14 en JO15	1/1 veld	2 x 11	2 x 35 minuten	1
JO16 en JO17	1/1 veld	2 x 11	2 x 40 minuten	1
JO18 en JO19	1/1 veld	2 x 11	2 x 45 minuten	1
Senioren	1/1 veld	2 x 11	2 x 45 minuten	7

Indien ervan uit wordt gegaan dat 50% van de teams thuis spelen en de speeltijd van alle teams wordt teruggerekend tot wedstrijden met 22 spelers, worden in de dagperiode op de drie bestaande velden in totaal gedurende 3,06 uur volledige wedstrijden met 22 spelers gespeeld.

Indien rekening wordt gehouden met eventuele toekomstige ontwikkelingen (toename 50%), worden de velden effectief gedurende 4.59 uur bespeeld in de dagperiode.

Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat de spelers gedurende 50 % van de tijd roepen (bronsterkte 80 dB(A), VDI 3770).

Voor de avondperiode is uitgegaan van een totale speelduur van 45 minuten op de verlichte velden 2 en 3.

Per uur speeltijd wordt er gedurende twee minuten gefloten tijdens de wedstrijden.

Rond veld 1 zijn tijdens wedstrijden gemiddeld gedurende twee uur 400 toeschouwers aanwezig en gedurende 2,59 uur 100. Langs de beide overige velden zijn gedurende 4,59 uur 50 toeschouwers aanwezig. Voor de berekeningen is uitgegaan van roepen (bronsterkte 80 dB(A), VDI 3770) gedurende 50% van de tijd.

Voetbalvereniging Terschuurse Boys, trainingen

Tijdens trainingen worden de velden 2 en 3 gebruikt van 18:00 tot maximaal 21:30 uur. De trainingen worden gehouden op maandag t/m donderdagavond. Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat per veld gemiddeld 30 spelers trainen. Daarnaast kunnen rond de velden, per veld, 25 toeschouwers aanwezig zijn. Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat de spelers en de toeschouwers gedurende 25% van de tijd roepen.

Daarnaast is ervan uitgegaan dat de velden ieder gedurende één uur in de dagperiode worden onderhouden (maaien etc.).

Korfbalvereniging Revival, wedstrijden

In de huidige situatie is op het sportpark 1 korfbalveld aanwezig. Korfbalvereniging Revival speelt alle wedstrijden in principe op zaterdag. Van maandag t/m vrijdag kunnen inhaalwedstrijden in de avondperiode worden gespeeld. Het korfbalveld is voorzien van verlichting.

Tabel 3, Speelduur, veldomvang en aantal spelers per leeftijdsgroep

Leeftijdsgroep	Veldomvang	Aantal spelers in veld	Speeltijd	Teams
F	1/2 veld	2 x 8	40 minuten	3
E	1/2 veld	2 x 8	40 minuten	1
D	1/1 veld	2 x 8	50 minuten	1
C	1/1 veld	2 x 8	50 minuten	1
B	1/1 veld	2 x 8	50 minuten	--
A	1/1 veld	2 x 8	50 minuten	1
Senioren	1/1 veld	2 x 8	50 minuten	3

Indien ervan uit wordt gegaan dat 50% van de teams thuis spelen en de speeltijd van alle teams wordt teruggerekend tot wedstrijden met 16 spelers, wordt in de dagperiode op het veld in totaal gedurende 3.83 uur volledige wedstrijden met 16 spelers gespeeld.

Indien rekening wordt gehouden met eventuele toekomstige ontwikkelingen (toename 100%), worden de velden effectief gedurende 7.67 uur bespeeld in de dagperiode. Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat de spelers gedurende 50 % van de tijd roepen (bronsterkte 80 dB(A), VDI 3770).

Voor de avondperiode is uitgegaan van een totale speelduur van 60 minuten op het veld.

Per uur speeltijd wordt er gedurende twee minuten gefloten tijdens de wedstrijden.

Rond het veld zijn tijdens wedstrijden gemiddeld gedurende één uur 150 toeschouwers aanwezig en gedurende 6.67 uur 50 toeschouwers. Voor de berekeningen is uitgegaan van roepen (bronsterkte 80 dB(A), VDI 3770) gedurende 50% van de tijd.

Korfbalvereniging Revival, trainingen

Korfbalvereniging Revival traint van 17:00 tot maximaal 21:30 uur. De trainingen worden gehouden op maandag t/m donderdagavond. Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat per veld gemiddeld 40 spelers trainen. Daarnaast kunnen rond het veld 10 toeschouwers aanwezig zijn. Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat de spelers en de toeschouwers gedurende 25% van de tijd roepen.

Daarnaast is ervan uitgegaan dat het veld gedurende 0,5 uur in de dagperiode wordt onderhouden (maaien etc.).

2.6 Gestelde geluidvoorwaarden

Toetsingskader ruimtelijke ordening (wijziging bestemmingsplan)

In het kader van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering, editie 2009” gebruikt als hulpmiddel. Deze handreiking geeft onder andere richtafstanden en stappenplannen om te komen tot het verantwoord inpassen van bedrijvigheid in de directe omgeving van gevoelige functies nabij bedrijven.

Gebiedstypen
In hoofdstuk 2 van de VNG-brochure zijn twee omgevingstypen gedefinieerd. Dit zijn het omgevingstype ‘rustige woonwijk’ en het omgevingstype ‘gemengd gebied’.

Het omgevingstype ‘rustige woonwijk’ wordt de volgende omschrijving gehanteerd:

“Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer.

Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied”.

Als definitie van het omgevingstype ‘gemengd gebied’ wordt de volgende omschrijving gehanteerd:

“Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor, zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd.

Gebieden, die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend."

Toetsingskader geluid
Als toetsingskader is uitgegaan van bijlage 5.3 'Voorbeeld toetsingskaders voor ontheffingen en planherzieningen'. Het toetsingskader voor geluid bestaat uit vier stappen, waarbij per stap de geluidbelasting groter wordt en daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht.

Stap 1
Toetsen aan de richtafstanden voor het aspect geluid. Indien deze niet worden overschreden, kan een verdere beoordeling van geluid in beginsel achterwege blijven.

Stap 2
Indien stap 1 niet toereikend is, is een geluidonderzoek noodzakelijk en dient bij het omgevingstype 'rustige woonwijk' voldaan te worden aan de volgende richtwaarden:

- 45 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
- 65 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden)
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking

Bij het omgevingstype 'gemengd gebied' dient voldaan te worden aan de volgende richtwaarden:

- 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden)
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking

Stap 3
Indien stap 2 niet toereikend is, is voor woningen gelegen in een 'rustige woonwijk' een maximale geluidbelasting mogelijk van:

- 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden)
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking

Bij het omgevingstype 'gemengd gebied' is een maximale geluidbelasting mogelijk van:

- 55 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden), exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer
- 65 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking

Als voldaan wordt aan de bovenstaande richtwaarden is buitenplanse aanpassing mogelijk. Het bevoegd gezag dient te motiveren waarom zij in deze concrete situatie de geluidbelasting acceptabel acht. Tevens dient de cumulatie met eventueel aanwezige geluidbelasting te worden betrokken.

Stap 4
Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal het doorgaans niet mogelijk zijn om medewerking te verlenen aan een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Indien het bevoegd gezag toch van mening is dat medewerking aanvaardbaar is, dan dient dit grondig onderzocht, onderbouwd en gemotiveerd te worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met cumulatie van aanwezige geluidbronnen.

Voorliggende situatie
In het voorliggende onderzoek wordt uitgegaan van de richtwaarden voor een 'rustige woonwijk' zoals omschreven in stap 2.

Ondanks dat een deel van de geluidbronnen uitgezonderd zijn van toetsing aan de geluidvoorschriften uit het Activiteitenbesluit, zijn de veroorzaakte geluidniveaus bij de geluidgevoelige gebouwen toch in kaart gebracht. Dit omdat de gemeente in het kader van een goede ruimtelijke ordening, de belangen dient af te wegen tegen de mogelijke hinder.

Toetsingskader milieu
Het sportpark en de scholen van onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hieronder zijn de geldende eisen uit het "Activiteitenbesluit milieubeheer" weergegeven (bron: www.wetten.nl).

Artikel 2.17
1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidniveau $L_{A\text{-}max}$, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:

   a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a

	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

   b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidniveaus L_{Amax} niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten.

Stemgeluid
In het Activiteitenbesluit (ex. art. 2.18 lid 1b) is opgenomen dat het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten buiten beschouwing blijft bij de toetsing van zowel de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, als van de maximale geluidniveaus.

In het Activiteitenbesluit (ex. art. 2.18 lid 1h) is opgenomen dat het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein, dat onderdeel is van een inrichting voor primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs, buiten beschouwing blijft bij de toetsing van zowel de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, als van de maximale geluidniveaus.

In het Activiteitenbesluit (ex. art. 2.18 lid 3a) is opgenomen dat het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen, waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden, buiten beschouwing blijft bij de toetsing van de maximale geluidniveaus.

In het Activiteitenbesluit (ex. art. 2.18 lid 3b) is opgenomen dat het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan, buiten beschouwing blijft bij de toetsing van de maximale geluidniveaus.

Laad- / losactiviteiten
Op basis van het “Activiteitenbesluit milieubeheer” (ex. art. 2.17 lid 1b) zijn maximale geluidniveaus (piekgeluiden), ten gevolge van het laden en lossen in de dagperiode, uitgezonderd van toetsing. Onder het laden en lossen worden ook bijbehorende activiteiten verstaan, zoals het slaan van autoportieren, manoeuvreren, wegrijden, starten en gas geven bij het wegrijden van de voertuigen.

Indirecte hinder

Vanuit de VNG-publicatie moet de indirecte hinder onderzocht worden. Er zijn specifieke richtwaarden opgenomen. Bij de beoordeling van de indirecte hinder kan de circulaire van 29 februari 1996 van de minister van VROM, getiteld “Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer”, als hulpmiddel dienen.

Hiervoor is de indirecte hinder in kaart gebracht en beoordeeld op basis van de genoemde circulaire.

Op basis van uitspraken van de Raad van State (o.a. nummer E03.95.0233) hangt de reikwijdte van de indirecte hinder af van de interpretatie van de term "opgenomen in het heersende verkeersbeeld". Het gaat er om of een voertuig, wat betreft de snelheid, rij- en stopgedrag, onderscheiden kan worden van het overige verkeer. De indirecte hinder is niet meer van toepassing als voertuigen eenzelfde snelheid en eenzelfde rij- en stopgedrag vertonen bij zijstraten, kruisingen etc. als het overige verkeer. Alleen in de directe nabijheid van de ingangen van het terrein van de inrichting is er nog onderscheid te maken.

3. ONDERZOEKMETHODE

De onderzoekmethode is gebaseerd op de “Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999”, van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, versie 2004, zoals die op het internet is geplaatst. Deze handleiding is voorgeschreven in het “Activiteitenbesluit milieubeheer” in artikel 1.11.9.

4. REKENMODEL

Alle berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een computerprogramma, dat is gebaseerd op de berekening van de overdracht, overeenkomstig de methode II.8 uit de "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai", 1999, van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

4.1 Geluidbronnen

De bronsterkten van de bronnen zijn gebaseerd op kentallen, bekend bij SPA WNP ingenieurs. Het aantal personen dat tijdens de wedstrijden en trainingen aanwezig is, is verwerkt in de bronsterkte van de betreffende bron. De tijd dat personen spreken of roepen, is verwerkt in de bedrijfstijd van de bron.

Bijvoorbeeld 70 bezoekers op terras, openingstijd in dagperiode 10 uur, die 33% van de tijd spreken met verheven stem:

Bronsterkte model = Bronsterkte spreken verheven stem + 10*log(aantal bezoekers)
= 70 + 10*log(70) = 88,5 dB(A)
Bedrijfsduur dag = Openingstijd x percentage spreektijd = 10*0,33 = 3.333 uur

In de bijlagen 1 en 2 zijn de bronnummers, de broncoördinaten en spectrale verdelingen van de bronsterkten gegeven. Verder zijn in deze bijlage voor de puntbronnen, de oppervlakte bronnen en de lijnbronnen de tijden en de perioden vermeld waarin de verschillende geluidbronnen in bedrijf zijn. Voor de mobiele bronnen zijn het aantal rijlijnpassages per periode weergegeven, de snelheid en de lengte van de rijlijnen.

<u>Geluidbronnen bepalend voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus</u>

De geluidbronnen voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn in het rekenmodel ingevoerd op de posities, zoals aangegeven in de figuren:

- 2.1.1 Sportpark wedstrijden
- 2.1.2 Sportpark trainingen
- 2.2.1 Schoolterrein, indeling 1
- 2.2.3 Schoolterrein, indeling 2
- 2.2.5 Schoolterrein, indeling 3

In de bijlage 1.1.1 t/m 1.1.3 zijn de bronnummers, de broncoördinaten en spectrale verdelingen van de bronsterkten gegeven voor de situatie op het sportpark op wedstrijddagen.

In de bijlage 1.2.1 t/m 1.2.3 zijn de bronnummers, de broncoördinaten en spectrale verdelingen van de bronsterkten gegeven voor de situatie op het sportpark tijdens trainingen.

In de bijlage 2.1.1, 2.2.3 en 2.2.5 zijn de bronnummers, de broncoördinaten en spectrale verdelingen van de bronsterkten gegeven voor de indelingsvarianten op het schoolplein

Verder zijn in deze bijlagen de perioden vermeld waarin de verschillende geluidbronnen in bedrijf zijn.

Geluidbronnen bepalend voor de maximale geluidniveaus

Door een aantal activiteiten op het terrein van de inrichting kunnen relevante maximale geluidniveaus optreden. Deze activiteiten zijn genoemd en de gebruikte bronsterkte is vermeld:

- Fluiten tijdens wedstrijden $L_{WA,max}$ = 118 dB(A).
- Het schreeuwen kinderen op schoolplein $L_{WA,max}$ = 108 dB(A).
- Schreeuwen spelers en bezoekers langs velden $L_{WA,max}$ = 107 dB(A).
- Het parkeren van personenwagens $L_{WA,max}$ = 98 dB(A).
  (inclusief starten, gasgeven en sluiten portieren)
- Roepen bezoekers op terras $L_{WA,max}$ = 90 dB(A).

De geluidbronnen, die maximale geluidniveaus kunnen veroorzaken, zijn in het rekenmodel ingevoerd op de posities, zoals aangegeven in de figuren 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4 en 2.2.6.

In de bijlagen 1.3, 2.1.3, 2.2.3 en 2.3.3 zijn de bronnummers, de broncoördinaten en spectrale verdelingen van de bronsterkten gegeven. Verder zijn in deze bijlage de perioden vermeld waarin de verschillende geluidbronnen in bedrijf zijn.

Geluidbronnen bepalend voor de indirecte hinder

Voor het geluidonderzoek naar de invloed van het verkeer over straat, direct voor de school en de Van de Bleekstraat, is met behulp van een computermodel de geluidbelasting op een aantal ontvangerpunten langs deze wegen bepaald.

In de figuren 2.3.1 en 2.3.2 en bijlage 3.1 en 3.2 worden de relevante invoergegevens weergegeven.

Het wegdek van de Van de Bleekstraat is geasfalteerd. De straat voor de school zal eveneens worden geasfalteerd.

De Van de Bleekstraat ligt in een 30 km/uur gebied en de straat voor de school ligt in een schoolzone.

Op de Van de Bleekstraat, rijden de voertuigen met snelheden tot circa 20 km/uur. De bronsterkte van personenwagens, die met snelheden van circa 20 km/uur rijden, bedraagt 91 dB(A).

Op de straat voor de school, rijden de voertuigen met snelheden tot circa 10 km/uur. De bronsterkte van personenwagens, die met snelheden van circa 10 km/uur rijden, bedraagt 89 dB(A).

4.2 Gebouwen

De gebouwen en andere relevante objecten zijn in het rekenmodel ingevoerd met hun werkelijke hoogte en een reflectiecoëfficiënt, zodat de wanden van de ingevoerde gebouwen zowel een afschermende, als reflecterende functie kunnen vervullen. De ligging van de gebouwen is gegeven in figuur 3 en in bijlage 4. In deze bijlage zijn de coördinaten van de hoekpunten gegeven. Er is aangegeven welke hoogte de gebouwen hebben ten opzichte van het plaatselijk maaiveld en welke tophoekcorrectieterm voor de afscherming is toegepast.

4.3 Bodemgebieden

De ligging van de bodemgebieden is gegeven in figuur 4 en in bijlage 5. In deze bijlage zijn de coördinaten van de hoekpunten gegeven en is de absorptiefactor vermeld. De standaard bodemfactor heeft een waarde van 1,0 (akoestisch zachte bodem). Deze bodemfactor is van toepassing op de gebieden van het geluidmodel waarvoor geen bodemgebieden zijn ingevoerd.

4.4 Hoogtelijnen

Op basis van hoogtegegevens zijn hoogtelijnen ingevoerd. Deze hoogtelijnen zijn geïmporteerd in het geluidmodel. De hoogtelijnen zijn weergegeven in figuur 5.

4.5 Ontvangerpunten

In de figuren 6.1 t/m 6.4.2 en de bijlagen 6.1 en 6.2 is een overzicht gegeven van de gebruikte ontvangerpunten rond de inrichting. De ontvangers liggen bij de woningen en appartementen in de directe omgeving.

Voor de beoordelingshoogte is aangesloten bij het uitgevoerde akoestisch onderzoek Wet geluidhinder in het kader van verkeerslawaai.

Voor alle perioden is voor de gestapelde één laags woningen, zoals flatwoningen en appartementen een waarneemhoogte van 1,5 meter boven vloerhoogte (van elke woning) gehanteerd.

Voor de reguliere eengezinswoningen is voor de dagperiode een waarneemhoogte van 1,5 meter gehanteerd. Voor de avond- en nachtperiode zijn waarneemhoogten van 4,5 meter en 7,5 meter afhankelijk van het aantal bouwlagen.

De relevante gegevens van de ontvangers zijn tevens gegeven in bijlage 5.

De geluidniveaus in de tuinen van de woningen zijn bepaald op een waarneemhoogte van 1,5 meter boven het maaiveld.

5. RESULTATEN

5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [$L_{Ar,LT}$]

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn berekend voor de volgende onderzochte bedrijfssituaties:

- Bedrijfssituatie wedstrijden sportpark: tabel 4
- Bedrijfssituatie trainingen sportpark: tabel 5
- Bedrijfssituaties scholen indeling 1 t/m 3: tabel 6

Bedrijfssituatie wedstrijden sportvelden

In tabel 4 en in bijlage 7.1 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden in de situatie, waarbij wedstrijden plaatsvinden op het sportpark. In de tabel zijn ook de richtwaarden uit de VNG-publicatie en de standaard eisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer weergegeven.

Tabel 4: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) in dB(A)

Ontvangerpunt (zie figuur 6.1)		Sportpark, wedstrijden		
Id.	Omschrijving	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
01.1_A	Appartementen gebouw	42	33	20
01.1_B	Appartementen gebouw	46	37	24
01.1_C	Appartementen gebouw	46	38	26
02.1	Woning	41	40	27
Richtwaarde stap 2		45	40	35
Richtwaarde stap 3		50	45	40
Gestelde eis Activiteitenbesluit [1)]		50	45	40

[1)] Opgemerkt dient te worden dat een belangrijk deel van de activiteiten op het sportpark in het kader van het Activiteitenbesluit zijn uitgezonderd van toetsing.

In de bijlagen 7.2.1 t/m 7.2.6 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op de weergegeven ontvangerpunten.

Uit tabel 4 blijkt dat in wedstrijdsituatie, zelfs als rekening wordt gehouden met alle activiteiten, op alle ontvangerpunten (ruim) wordt voldaan aan de standaard geluideisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De richtwaarden van stap 2 van de VNG-publicatie worden in de dagperiode alleen overschreden op de zuidgevel van het appartementencomplex (rekenpunt 01.1). De overschrijding bedraagt maximaal 1 dB(A). Er wordt wel voldaan aan de richtwaarden van stap 3.

Bij alle overige woningen en appartementen wordt voldaan aan de richtwaarden van stap 2.

Bedrijfssituatie trainingen sportvelden

In tabel 5 en in bijlage 8.1 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden in de situatie waarbij trainingen plaatsvinden op het sportpark. In de tabel zijn ook de richtwaarden uit de VNG-publicatie en de standaard eisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer weergegeven.

Tabel 5: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) in dB(A)

Ontvangerpunt (zie figuur 6.1)		Sportpark, trainingen		
Id.	Omschrijving	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
01.1_A	Appartementen gebouw	33	33	20
01.1_B	Appartementen gebouw	35	37	24
01.1_C	Appartementen gebouw	36	38	26
02.1	Woning	33	40	27
Richtwaarde stap 2		45	40	35
Richtwaarde stap 3		50	45	40
Gestelde eis Activiteitenbesluit [1)]		50	45	40

[1)] Opgemerkt dient te worden dat een belangrijk deel van de activiteiten op het sportpark in het kader van het Activiteitenbesluit zijn uitgezonderd van toetsing.

In de bijlagen 8.2.1 t/m 8.2.6 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op de weergegeven ontvangerpunten.

Uit tabel 5 blijkt dat in wedstrijdsituatie, zelfs als rekening wordt gehouden met alle activiteiten, op alle ontvangerpunten (ruim) wordt voldaan aan de standaard geluideisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Er wordt eveneens voldaan aan de richtwaarden van stap 2 van de VNG-publicatie.

Bedrijfssituaties scholen indeling 1 t/m 3

In tabel 6 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden in de dagperiode, voor de drie onderzochte indelingen van het terrein voor de scholen. In de bijlage 9.2 zijn eveneens de voor de avond- en nachtperiode berekende niveaus weergegeven.

In de tabel zijn ook de richtwaarden uit de VNG-publicatie en de standaard eisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer weergegeven.

Opmerking: Alleen de geluidbronnen op het dak van de gebouwen van de scholen en het halen en brengen van de kinderen worden in het kader van het Activiteitenbesluit beoordeeld, zie bijlagen 9.1.1 t/m 9.1.3. Uit de bijlagen blijkt dat bij alle appartementen en woningen wordt voldaan aan de standaard eisen uit het Activiteitenbesluit.

Tabel 6: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) in dB(A)

Ontvangerpunt (zie figuur 6.3)		Terrein scholen, dagperiode		
Id.	Omschrijving	Indeling 1	Indeling 2	Indeling 3
25.1_A	woningen	31	28	47
25.2_A	woningen	35	31	51
25.3_A	Woningen	54	46	57
25.4_A	Woningen	54	47	54
25.5_A	Woningen	51	45	50
26.1_A	Woningen	50	43	50
26.2_A	Woningen	54	41	54
26.3_A	Woningen	57	55	57
26.4_A	Woningen	54	54	54
26.5_A	Woningen	50	51	51
27.1_A	Woningen	50	50	50
27.2_A	Woningen	52	52	52
27.3_A	Woningen	55	55	55

Ontvangerpunt (zie figuur 6.3)		Terrein scholen, dagperiode		
Id.	Omschrijving	Indeling 1	Indeling 2	Indeling 3
27.4_A	Woningen	40	41	40
27.5_A	Woningen	42	42	42
68.1_A	woning	41	42	40
68.2_A	woning	26	26	24
68.3_A	woning	41	41	39
74.1_A	woning	43	44	42
74.2_A	woning	38	39	36
74.3_A	woning	44	44	42
75.1_A	woning	28	28	29
75.2_A	woning	31	31	31
75.3_A	woning	45	45	45
76.1_A	woning	33	32	33
76.3_A	woning	47	47	46
78.3_A	woning	45	46	44
Richtwaarde stap 2		45	45	45
Richtwaarde stap 3		50	50	50

1) Opgemerkt dient te worden dat een belangrijk deel van de activiteiten op het sportpark in het kader van het Activiteitenbesluit zijn uitgezonderd van toetsing.

In de bijlagen 9.3.1 t/m 9.3.3 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op de weergegeven ontvangerpunten voor de drie indelingsvarianten.

Uit tabel blijkt dat bij de woningen in de directe omgeving van het schoolterrein de richtwaarden uit de VNG ruim worden overschreden. De richtwaarden worden overschreden door het buitenspelen van de kinderen.

5.2 Maximale geluidniveaus [L_{Amax}]

Sportpark

In tabel 7 en in bijlage 10.1 zijn de maximale geluidniveaus weergegeven, zoals deze ter plaatse van de woningen in de directe omgeving kunnen optreden, veroorzaakt door de activiteiten op het sportpark. In de tabel zijn ook de richtwaarden uit de VNG-publicatie weergegeven.

Alle activiteiten zijn uitgezonderd van toetsing in het Kader van het Activiteitenbesluit. Met andere woorden door het sportpark wordt voldaan aan de standaard eisen van het Activiteitenbesluit.

Tabel 7: De maximale geluidniveaus op de ontvangerpunten

Ontvangerpunt		Sportpark, L_{Amax} maximale geluidniveaus in dB(A)			
		Fluiten tijdens wedstrijden	Schreeuwen bezoekers	Parkeren voertuigen	Roepen op terras
		D/A [1]	D/A	D/A/N	D/A/N
01.1_A	Appartementen gebouw	65/63	53/51	39/39/39	33/33/33
01.1_B	Appartementen gebouw	66/65	58/56	40/40/40	38/38/38
01.1_C	Appartementen gebouw	68/66	58/57	41/41/41	41/41/41
01.2_A	Appartementen gebouw	62/62	48/47	39/39/39	28/28/28
01.2_B	Appartementen gebouw	63/63	53/49	40/40/40	33/33/33
01.2_C	Appartementen gebouw	64/64	54/51	41/41/41	36/36/36
01.3_A	Appartementen gebouw	51/51	42/42	25/25/25	15/15/15

Ontvangerpunt		Sportpark, L_{Amax} maximale geluidniveaus in dB(A)			
		Fluiten tijdens wedstrijden	Schreeuwen bezoekers	Parkeren voertuigen	Roepen op terras
		D/A [1)]	D/A	D/A/N	D/A/N
01.3_B	Appartementen gebouw	52/52	45/45	27/27/27	16/16/16
01.3_C	Appartementen gebouw	50/50	39/39	20/20/20	14/14/14
01.4_A	Appartementen gebouw	64/63	52/51	23/23/23	14/14/14
01.4_B	Appartementen gebouw	65/65	57/56	23/23/23	15/15/15
01.4_C	Appartementen gebouw	67/66	58/57	21/21/21	17/17/17
02.1	Woning	68/70	60/63	37/48/48	29/34/34
02.3	Woning	68/70	60/63	28/44/44	12/18/18
03.1	Woning	62/64	51/54	36/44/44	30/37/37
03.3	Woning	65/68	55/59	31/34/34	20/24/24
04.1	Woning	61/62	48/52	36/42/42	28/35/35
04.3	Woning	63/66	57/57	30/34/34	17/21/21
Richtwaarde stap 2		65/60	65/60	65/60/55	65/60/55
Richtwaarde stap 3		70/65	70/65	70/65/60	70/65/60

1) D duidt aan dat de maximale geluidniveaus in de dagperiode kunnen optreden.
A duidt aan dat de maximale geluidniveaus in de avondperiode kunnen optreden.
N duidt aan dat de maximale geluidniveaus in de nachtperiode kunnen optreden.

Uit tabel 7 blijkt dat door het komen en gaan van de voertuigen en door het roepen van de bezoekers op het terras wordt voldaan aan de richtwaarden van stap 2 van de VNG.

Door het schreeuwen van de bezoekers en de spelers langs en op de velden wordt de richtwaarde van stap 2 alleen overschreden, bij de meest zuidelijk gelegen woning (rekenpunten 02.1 en 02.3) wordt de richtwaarde in de avondperiode met 3 dB(A) overschreden.

Door het fluiten tijdens wedstrijden worden de richtwaarde van stap 2 bij de appartementen (rekenpunten 01.1, 01.2, 01.4 en bij de woningen aan de zuidzijde van het plan (rekenpunten 02, 03, 04 en 05) overschreden. De richtwaarde van stap 3 wordt in de dagperiode niet overschreden.

In de avondperiode wordt de richtwaarde van stap 3 overschreden bij de appartementen (rekenpunten 01.1, 01.4 en bij de woningen aan de zuidzijde van het plan (rekenpunten 02, 03 en 04).

Scholen

In tabel 8 en in bijlage 10.2 zijn de maximale geluidniveaus weergegeven, zoals deze ter plaatse van de woningen in de directe omgeving kunnen optreden, veroorzaakt door de activiteiten op het schoolterrein. In de tabel zijn ook de richtwaarden uit de VNG-publicatie weergegeven.

Alle activiteiten op het schoolplein, welke revelante geluidpieken kunnen veroorzaakten, zijn uitgezonderd van toetsing in het Kader van het Activiteitenbesluit. Met andere woorden door de scholen wordt voldaan aan de standaard eisen van het Activiteitenbesluit.

Tabel 8: Maximale geluidniveaus (L_{Amax}) in dB(A)

Ontvangerpunt (zie figuur 6.3)		Terrein scholen, dagperiode		
Id.	Omschrijving	Indeling 1	Indeling 2	Indeling 3
25.1_A	woningen	47	43	67
25.2_A	woningen	56	44	72

Ontvangerpunt (zie figuur 6.3)		Terrein scholen, dagperiode		
Id.	Omschrijving	Indeling 1	Indeling 2	Indeling 3
25.3_A	Woningen	75	62	74
25.4_A	Woningen	72	67	68
25.5_A	Woningen	67	64	65
26.1_A	Woningen	68	58	66
26.2_A	Woningen	73	59	70
26.3_A	Woningen	74	74	74
26.4_A	Woningen	73	72	72
26.5_A	Woningen	67	67	67
27.1_A	Woningen	66	65	66
27.2_A	Woningen	69	68	69
27.3_A	Woningen	70	70	71
27.4_A	Woningen	54	54	54
27.5_A	Woningen	66	66	66
68.1_A	woning	54	54	54
68.2_A	woning	37	38	38
68.3_A	woning	53	53	54
74.1_A	woning	56	56	56
74.2_A	woning	52	54	53
74.3_A	woning	57	58	58
75.1_A	woning	45	41	44
75.2_A	woning	45	45	45
75.3_A	woning	61	61	61
76.1_A	woning	49	49	49
76.3_A	woning	62	62	62
78.3_A	woning	59	59	59
Richtwaarde stap 2		65	65	65
Richtwaarde stap 3		70	70	70

Door het halen en brengen van de kinderen op de kiss & ride zone worden maximale geluidniveaus veroorzaakt van maximaal 62 tot 63 dB(A). Hiermee wordt voor deze activiteit voldaan aan stap 2 van de VNG.

Door het schreeuwen van de kinderen op het schoolplein wordt bij de woningen direct ten zuidoosten van het schoolterrein niet voldaan aan de richtwaarden van stap 2 c.q. stap 3 van de VNG.

5.3 Equivalente geluidniveaus [L_{Aeq}] voor de indirecte hinder

In bijlage 11.1 is de berekening gegeven van de te verwachten geluidniveaus bij de woningen, veroorzaakt door het verkeer van en naar de sportvelden.

In bijlage 11.2 is de berekening gegeven van de te verwachten geluidniveaus bij de woningen, veroorzaakt door het verkeer van en naar de scholen.

Uit de berekeningen blijkt dat de etmaalwaarde van de equivalente geluidbelasting, die wordt veroorzaakt door het verkeer van en naar de sportvelden, maximaal 37 dB(A) bedraagt en ten gevolge van het verkeer van en naar de scholen 48 dB(A). Dit is lager dan 50 dB(A), waarmee voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van de circulaire van 29 februari 1996 over dit onderwerp.

6. GELUIDREDUCERENDE MAATREGELEN

Uit het onderzoek blijkt dat zowel door het sportpark, als door de scholen wordt voldaan aan de standaard eisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit laatste omdat een aantal maatgevende activiteiten in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet worden beoordeeld.

In het kader van de beoordeling van een goede ruimtelijke ordening moeten deze bronnen wel worden beschouwd. Om te voldoen aan de richtwaarden, is onderzocht welke bronnen maatgevend zijn en welke geluidreducerende maatregelen getroffen kunnen worden.

Gelet op de bronnen, die de overschrijdingen veroorzaken, is het technisch en praktisch niet mogelijk om bronmaatregelen te treffen. De enige opties om het woon- en leefklimaat te verbeteren, zijn het plaatsen van schermen in het overdrachtsgebied c.q. het treffen van maatregelen aan de gevels van de woningen en appartementen.

6.1 Sportpark

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

De richtwaarden van stap 2 voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus worden alleen overschreden tijdens wedstrijddagen met 1 dB(A) als alle velden in gebruik zijn.

Gelet op het feit dat de appartementen dienen te voldoen aan het Bouwbesluit, bedraagt de geluidwering van de gevels minimaal 20 dB, waarmee in de appartementen eveneens het goede woon- en leefklimaat wordt gegarandeerd.

Door toepassing van loggia's met geluidabsorberende plafonds zouden de geluidniveaus op eventueel te realiseren balkons voor de zuidgevels van de appartementen (rekenpunt 01.1) met circa 2 dB(A) verminderd kunnen worden en zou op de balkons voldaan worden aan de richtwaarde.

Opmerking: Een geluidreductie van minimaal 2 dB kan bereikt worden door de loggia te voorzien van een gesloten borstwering (bijvoorbeeld van glas) en een geluidabsorberend plafond (minerale wol, afgedekt met houtwolcementplaten of geperforeerde platen). Op basis van de NPR 5272:2003 blijkt dat dan een reductie van minimaal 2 dB te realiseren is.

In bijlage 12.1 en 12.2 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus weergegeven voor respectievelijk de wedstrijdsituatie en de trainingssituatie na plaatsing van de tuinschermen (zie volgende paragraaf).

Maximale geluidniveaus

Gelet op het feit dat de appartementen en de woningen dienen te voldoen aan het Bouwbesluit, bedraagt de geluidwering van de gevels minimaal 20 dB, waarmee in de appartementen en de woningen wordt voldaan aan de richtwaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde die voor toetsing van een goede woon- en leefklimaat wordt gegarandeerd. Met andere woorden in de appartementen en woningen is sprake van een goed woon- en leefklimaat.

Door toepassing van loggia's kunnen de op de balkons van de appartementen optredende maximale geluidniveaus met 2 dB(A) worden gereduceerd. Er wordt dan op alle balkons voldaan aan de richtwaarde van stap 3.

Er is dan op de balkons sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat, zeker gezien het feit dat de richtwaarde van stap 2 alleen wordt overschreden als in de avondperiode op veld 3 een wedstrijd wordt gespeeld.

Voor de woningen aan de zuidzijde van het plangebied geldt dat het praktisch niet mogelijk is om de optredende geluidpieken ter hoogte van de gevels op de 1e en 2e verdieping te beperken. De daarvoor benodigde zeer hoge schermen zijn vanuit landschappelijk oogpunt ongewenst. Gelet op het feit dat hier geen balkons worden gerealiseerd en de geluidwering van de gevels, die dient te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, wordt het goede woon- en leefklimaat van de woningen niet beïnvloed.

Door een aantal geluidabsorberende tuinschermen (hoogte twee meter, massa 10 kg/m²) te plaatsen, zie figuur 7.1, worden de in de tuinen optredende geluidpieken beperkt tot maximaal 61 dB(A) in de dagperiode en 60 dB(A) in de avondperiode. Met andere woorden in de tuinen is dan sprake van een goed woon- en leefklimaat.

In bijlage 12.3 zijn de maximale geluidniveaus veroorzaakt door het sportpark weergegeven voor de situatie, na plaatsing van de tuinschermen.

6.2 Scholen

De richtwaarden van de stappen 2 en 3 uit de VNG worden bij de woningen rond de scholen overschreden. De overschrijdingen worden veroorzaakt door de spelende kinderen.

In bijlage 13 zijn de op de rekenpunten berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus weergegeven voor de situatie waarin tuinschermen worden geplaatst.

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

De richtwaarden van stappen 2 en 3 voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus worden alleen overschreden bij de woningen direct ten zuiden van het schoolterrein. Bij het merendeel van de woningen bedraagt de geluidbelasting maximaal 55 dB(A) in de dagperiode. Gelet op het feit dat de woningen dienen te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit, bedraagt de geluidwering van de gevels minimaal 20 dB, waarmee in de het merendeel van de woningen een goed woon- en leefklimaat wordt gegarandeerd.

Alleen bij de noordgevel van de woning direct ten zuiden van de scholen treden voor de indelingen 1 en 3 geluidniveaus op tot 58 dB(A). Door deze gevel uit te voeren als dove gevel (geluidwering minimaal 22 dB) vervalt voor deze gevel de toetsing en kan in de woning een goed woon- en leefklimaat worden gegarandeerd.

Daarnaast kunnen door het oprichten van schermen (zie figuur 7.2, hoogte scherm tussen gebouwen 2,5 meter en overige schermen 2,0 meter) de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de tuinen in de dagperiode beperkt worden tot maximaal 45 dB(A). Er wordt dan in de tuinen voldaan aan de richtwaarde van stap 2.

Opmerking: In het scherm tussen de woningblokken (hoogte 2,5 meter) zou eventueel een massieve dichte poort opgenomen kunnen worden.

De richtwaarden van stap 2 c.q. stap 3 worden dan alleen nog overschreden ter hoogte van de voorgevels van de betreffende woningen.

Gelet op het feit dat in de woningen wordt voldaan aan de daar geldende richtwaarde van 35 dB(A) etmaalwaarde en zich aan de voorzijde van de woningen zich geen buitenruimten bevinden, waar normaliter lang wordt verbleven, kan gesteld worden dat door de overschrijdingen het woon- en leefklimaat in en rond de woningen niet significant wordt beïnvloed en bij de woningen sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Maximale geluidniveaus

De richtwaarden van de stappen 2 en 3 voor de maximale geluidniveaus worden alleen overschreden bij de woningen direct ten zuiden van het schoolterrein. De maximale geluidniveaus blijven beperkt tot maximaal 75 dB(A) in de dagperiode. Gelet op het feit dat de woningen dienen te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit, bedraagt de geluidwering van de gevels minimaal 20 dB, waarmee in de woningen een goed woon- en leefklimaat wordt gegarandeerd.

Door de hiervoor beschreven schermen, zie figuur 7.2, worden de maximale geluidniveaus in de tuinen beperkt tot maximaal 62 dB(A). Met andere woorden in de tuinen is sprake van een goed woon- en leefklimaat.

De richtwaarden van stap 2 c.q. stap 3 worden dan alleen nog overschreden ter hoogte van de voorgevels van de betreffende woningen. Gelet op het feit dat in de woningen wordt voldaan aan de daar geldende richtwaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde en zich aan de voorzijde van de woningen zich geen buitenruimten bevinden, waar normaliter lang wordt verbleven, kan gesteld worden dat door de overschrijdingen het woon- en leefklimaat in en rond de woningen niet significant wordt beïnvloed en bij de woningen sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

FIGUREN

Figuur 1.1



HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2023-03 + MR - Sportvelden, wedstrijden] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Het plangebied met de directe omgeving



LEGENDA

Wertkgrens

Verhardingstype
- Kavel - uitgeefbaar
- Kavel - uitgeefbaar TwinQ
- Verharding - woonstraat
- Verharding - fietspad
- Verharding - trottoir
- Verharding - parkeervakken
- Verharding - plateau
- Verharding - gefundeerd gras
- Verharding - halfverharding
- Groen
- Schouwpad (over wadibodem)
- Speelvoorziening
- Wadi / waterberging (insteek / bodem)
- Watergang / sloot (insteek / bodem)
- Waterberging uit te werken
- Haag
- Laadpaalvoorziening
- Begrenzing HUP
- Containeropstelplaats

Symbolen
- Hondenuitlaatplaats
- Speelveld
- Gemaal
- Trafo
- Bestaande boom
- Nieuwe boom

Woningtypologiën
- Sociale huur
- Rijwoning Sociale koop laag
- Rijwoning Sociale koop hoog
- Rij-/hoekwoning Middenhuur
- Rij-/hoekwoning Middelduur (koop)
- Rij-/hoekwoning Duur
- Rij-/hoekwoning Vrije sector huur
- Seniorenwoning Middelduur
- Seniorenwoning Duur
- 2-onder-1 kapwoning
- Vrijstaande woning (project)
- Vrije kavel (vrije sector)
- Appartementen
- Tiny House

SPA WNP ingenieurs

Terschuur Noord


concept stedenbouwkundig ontwerp


22200016


Figuur 1.2


3 februari 2023 | A0 | 1:500

Figuur 1.3.1

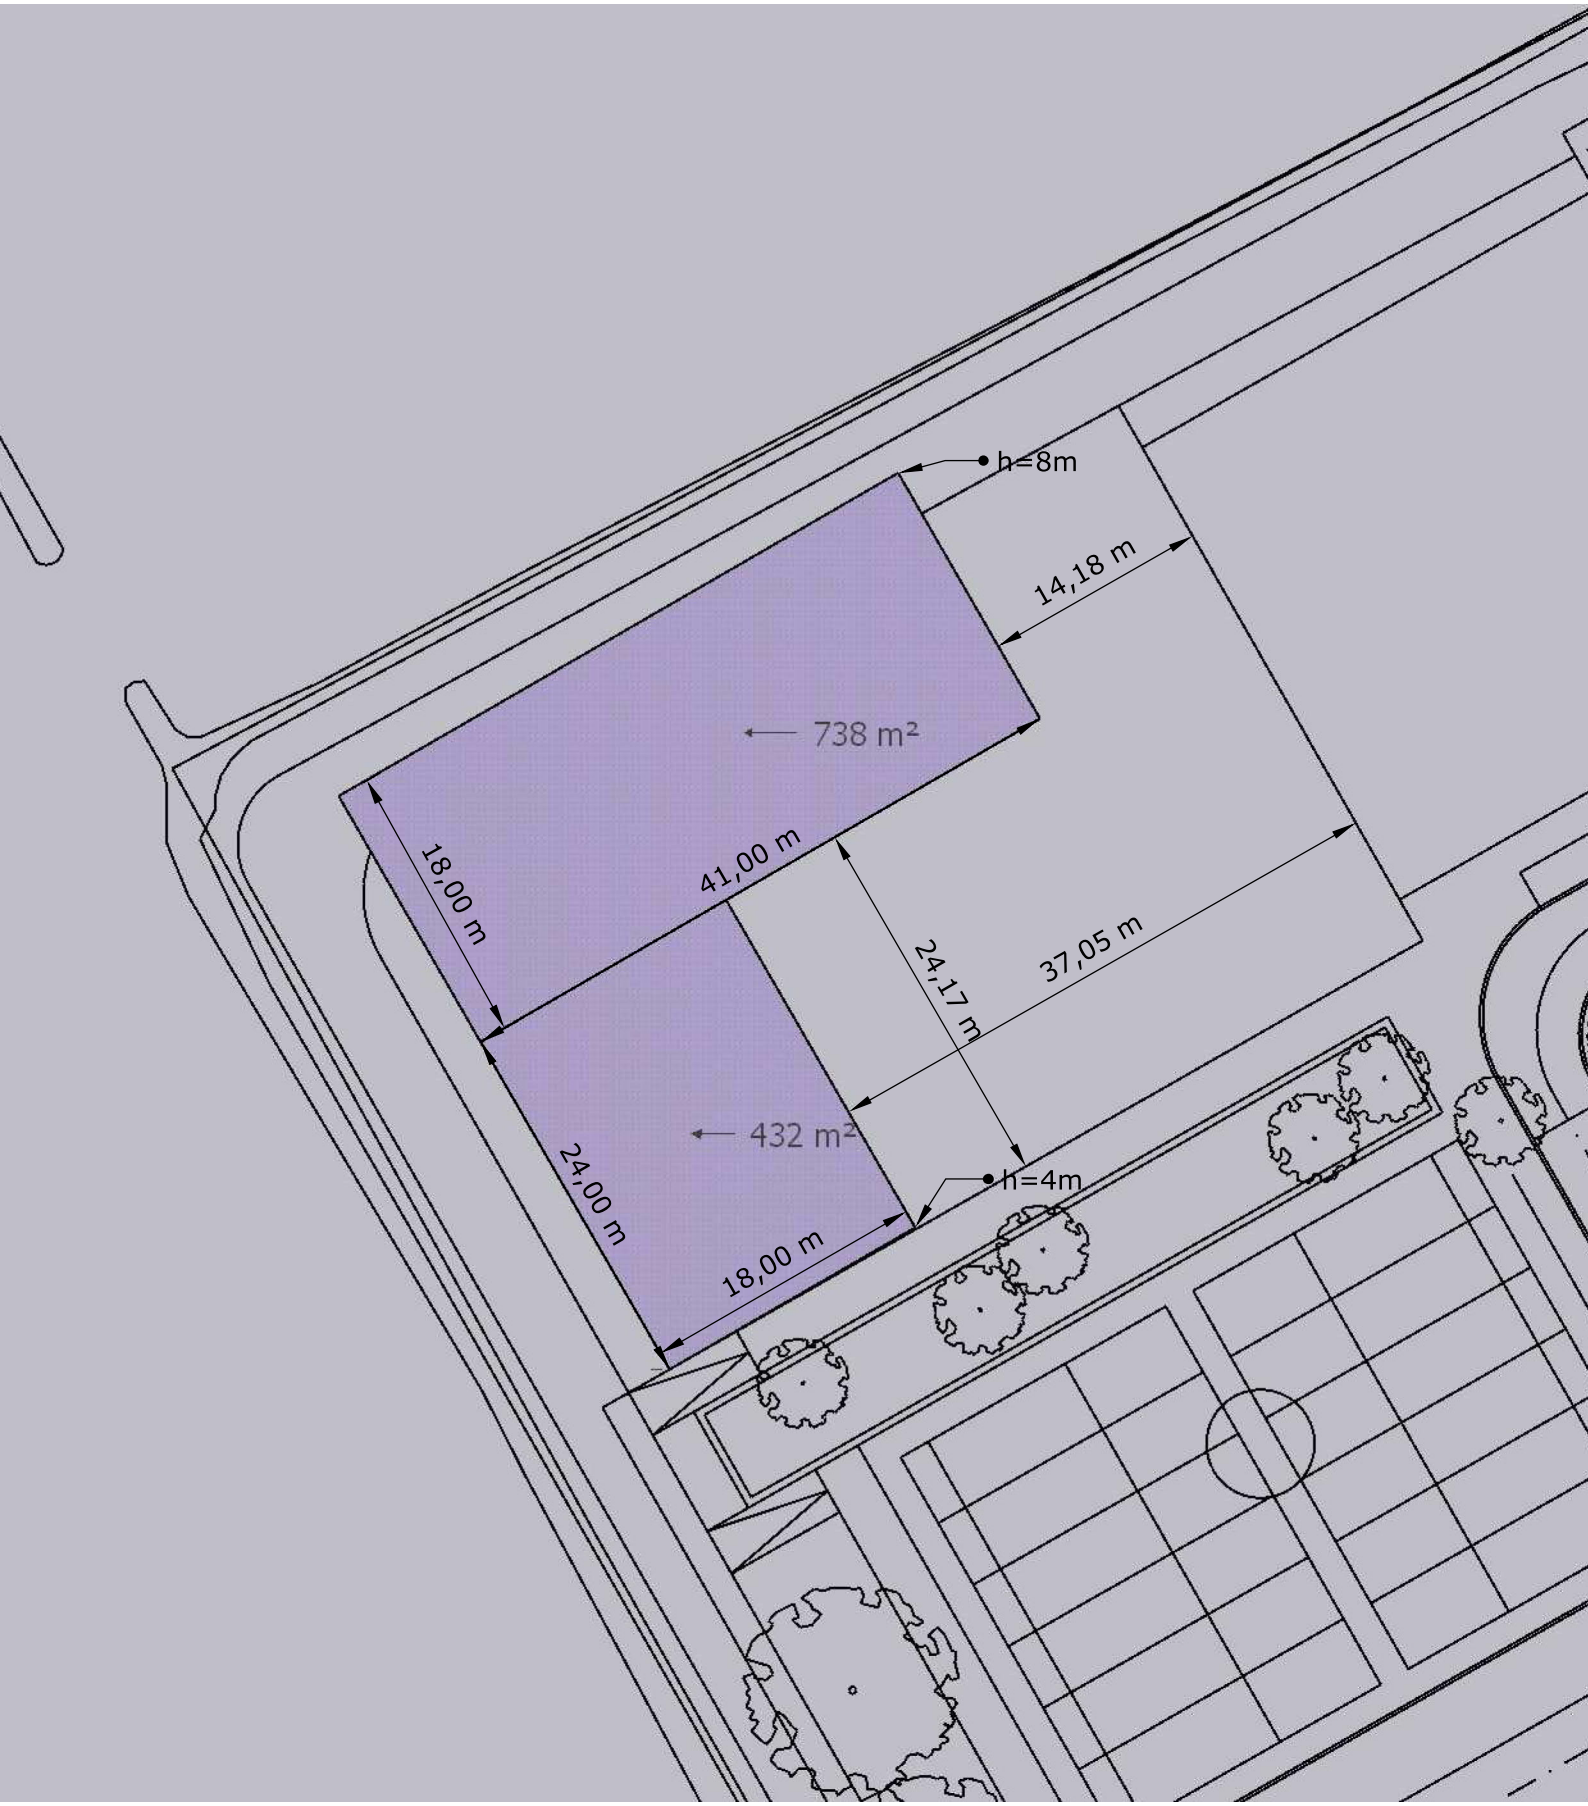
h=8m
14,18 m
738 m²
18,00 m
41,00 m
24,17 m
37,05 m
432 m²
24,00 m
h=4m
18,00 m

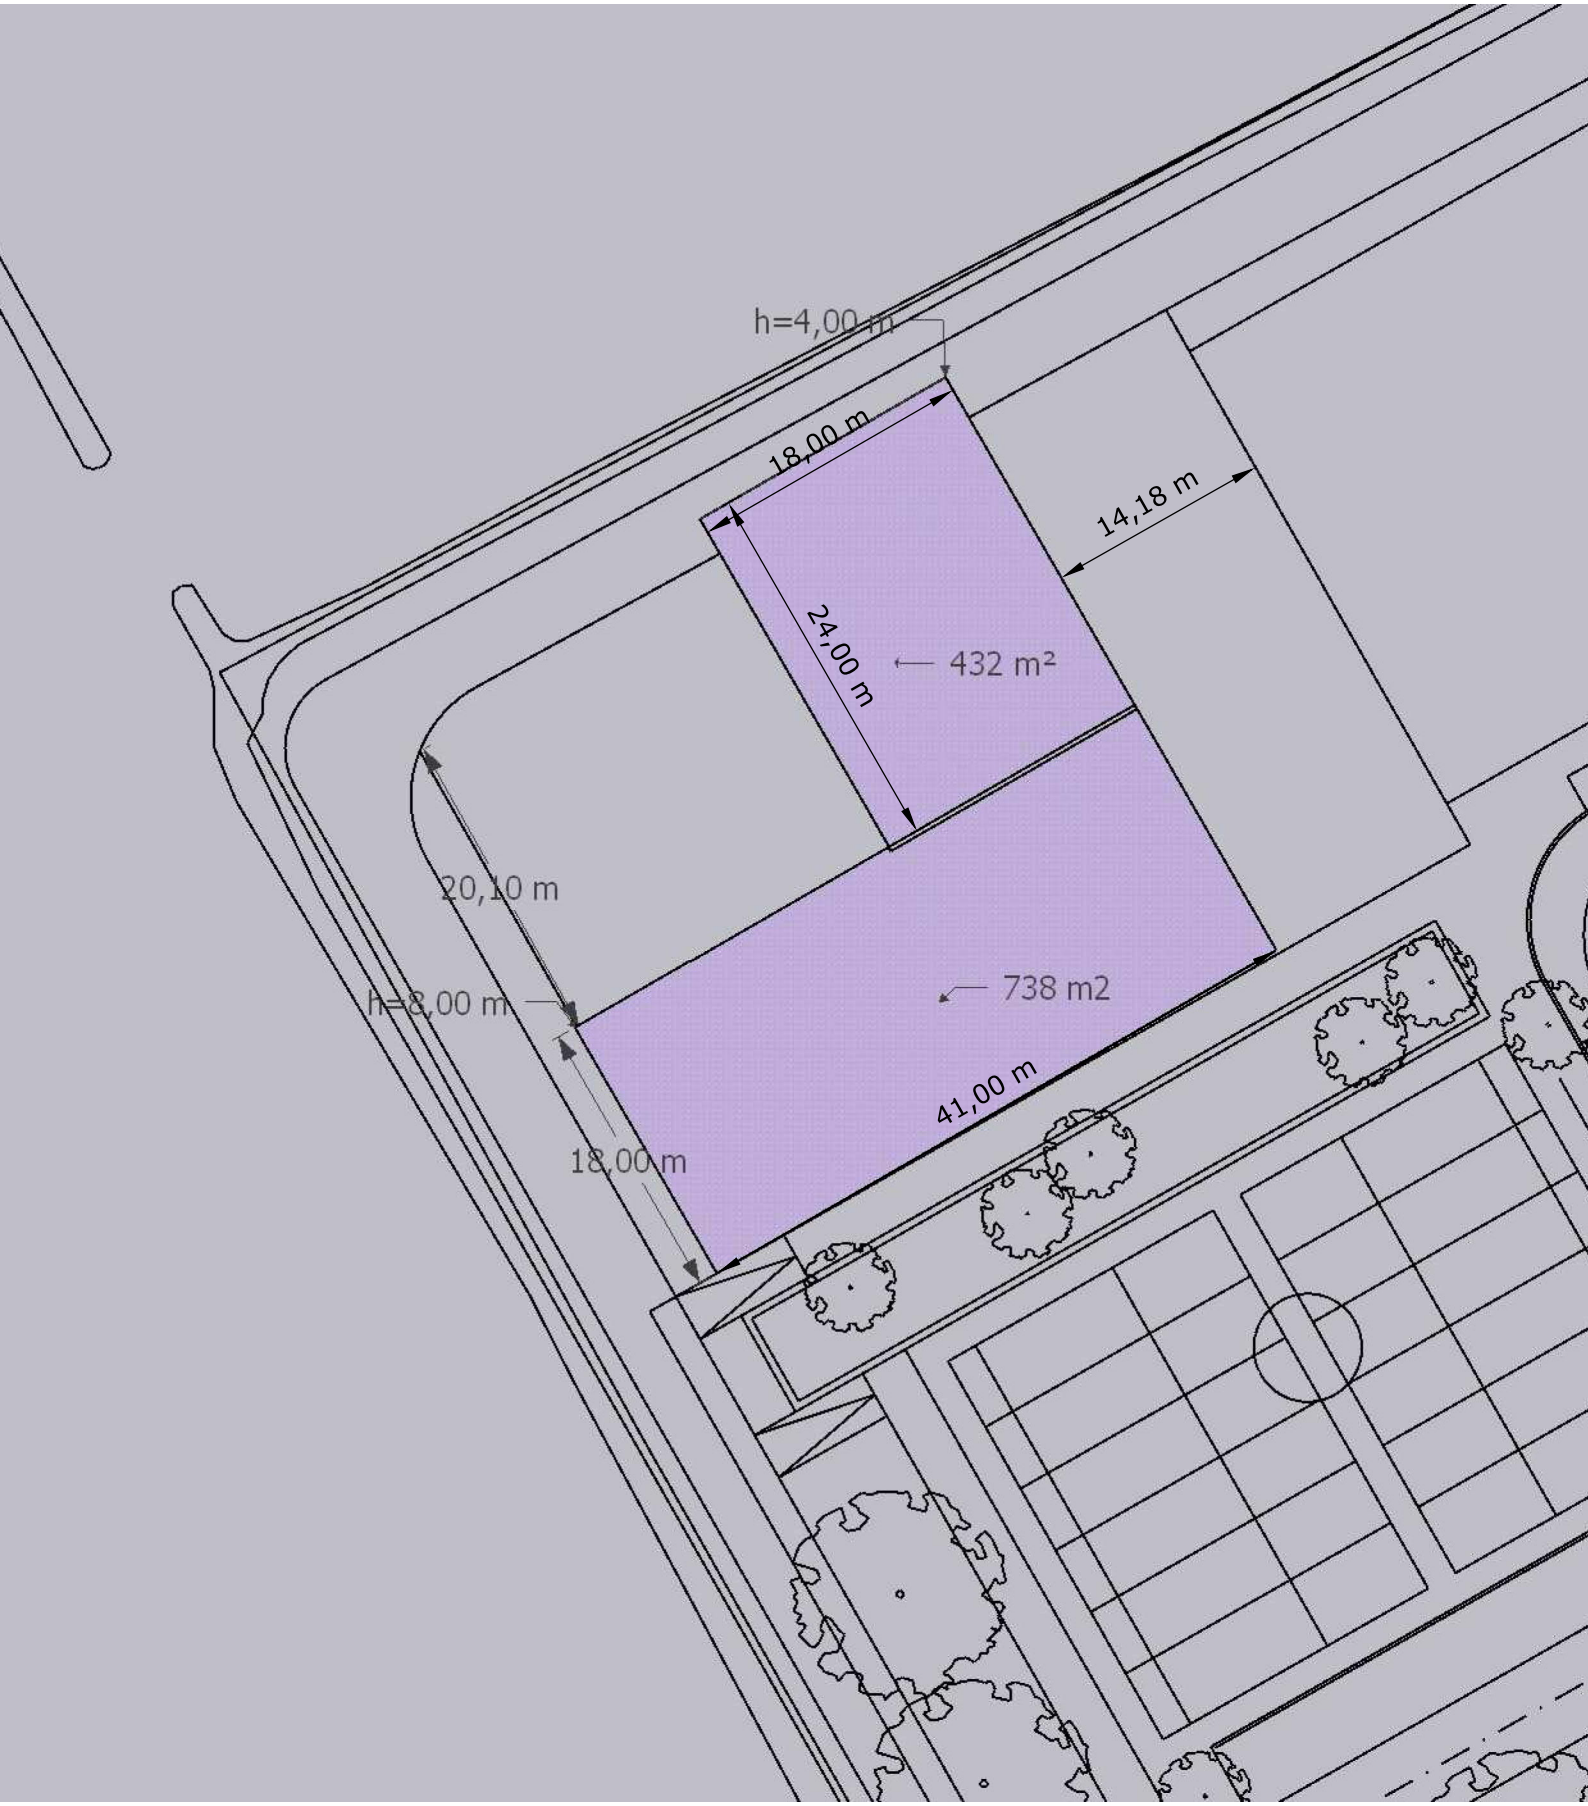
h=4,00 m
18,00 m
14,18 m
24,00 m
432 m²
20,10 m
h=8,00 m
738 m2
41,00 m
18,00 m

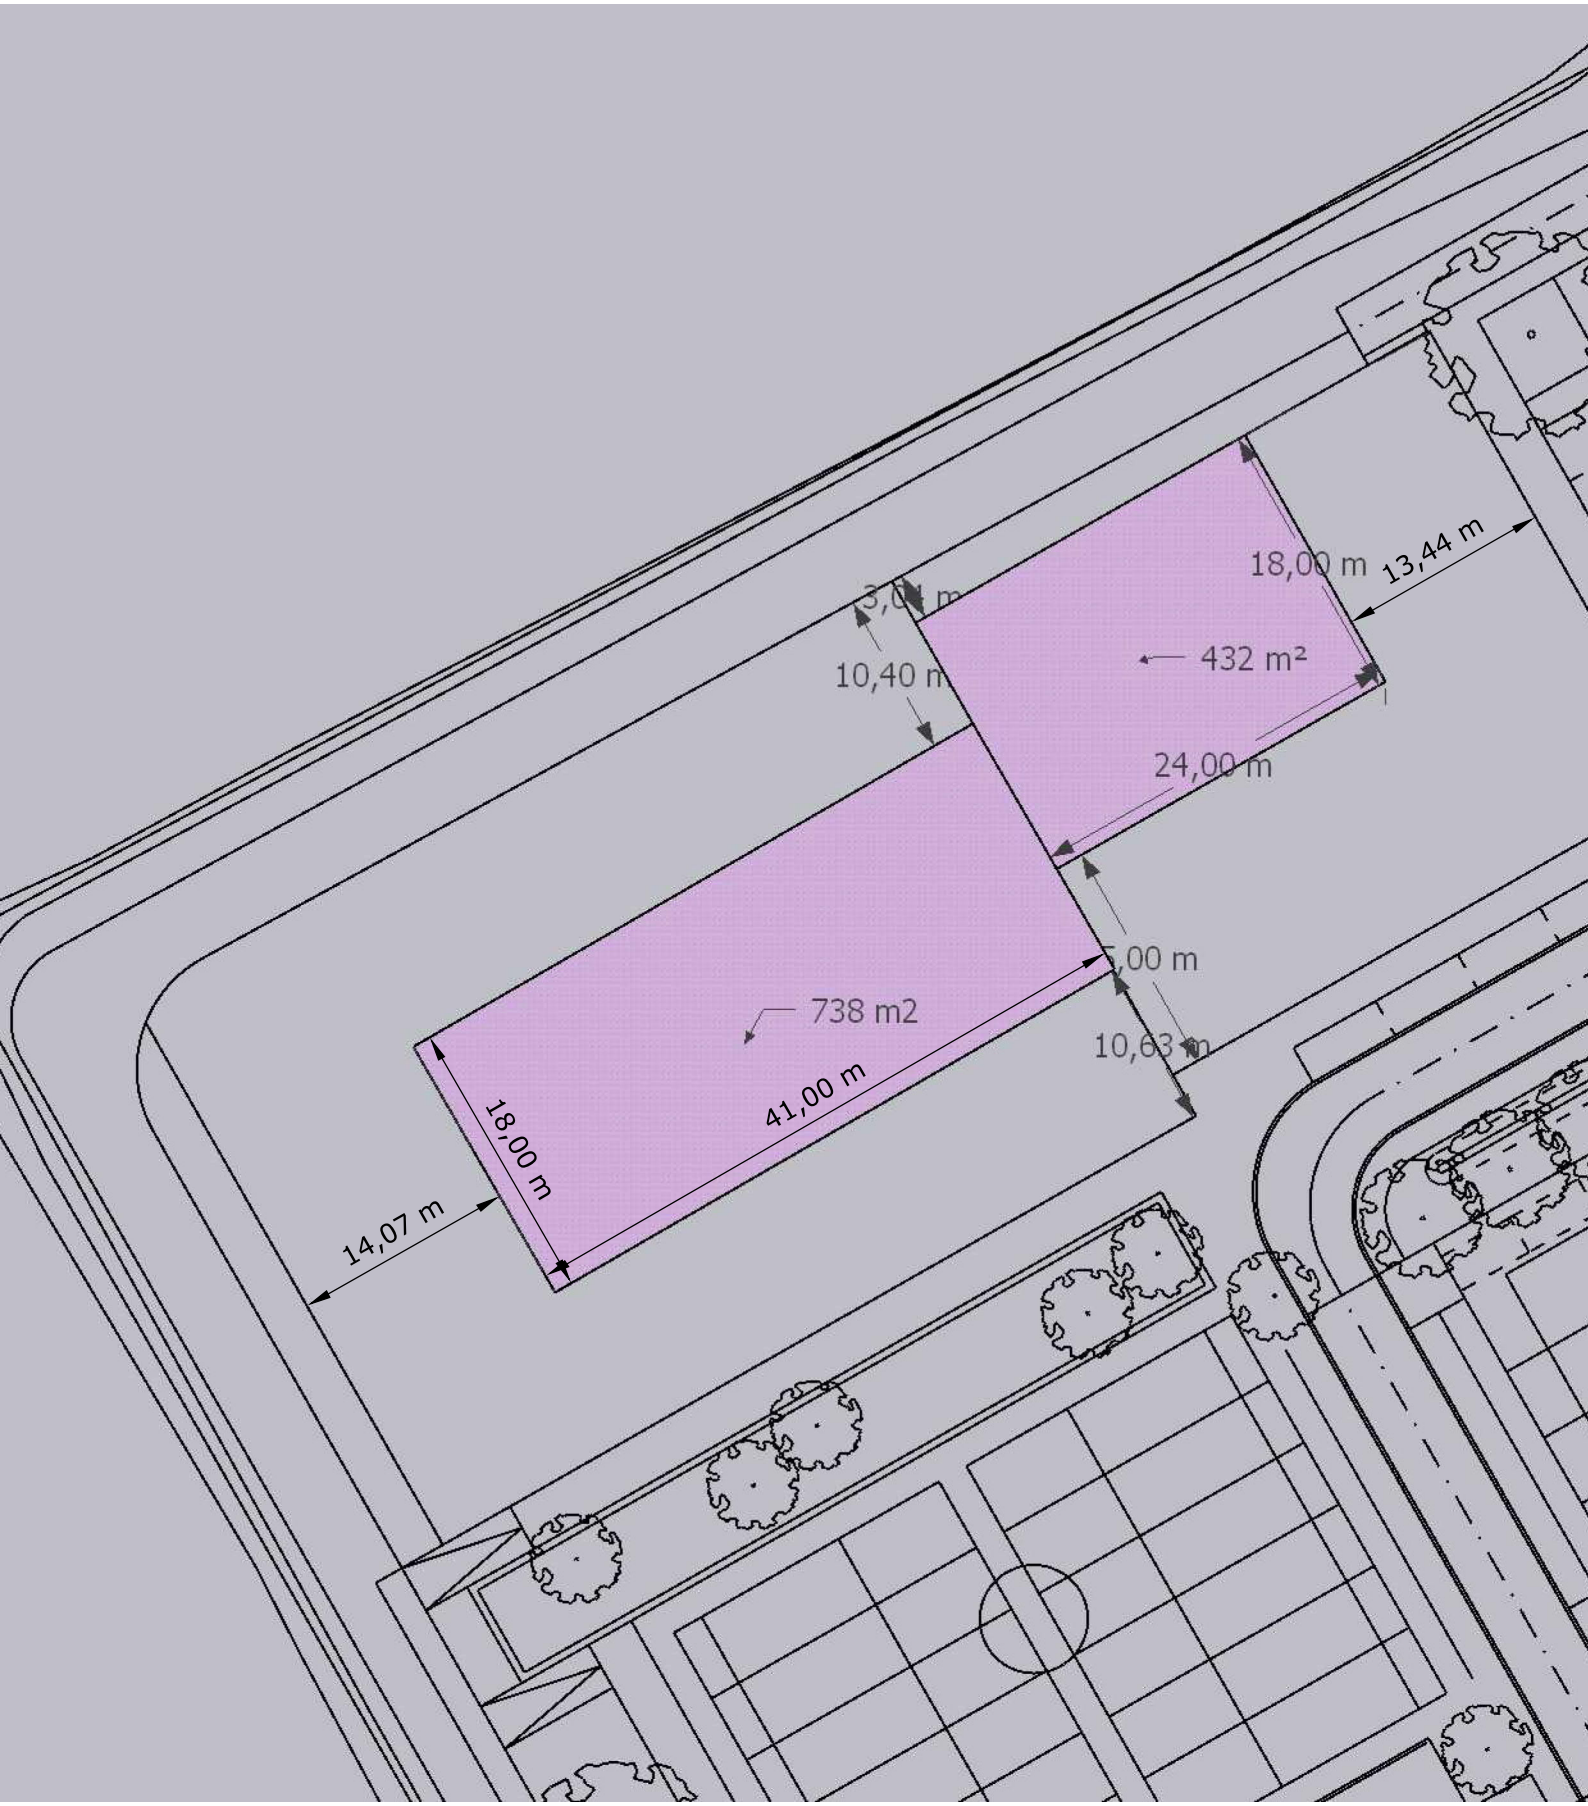
18,00 m
13,44 m
10,40 m
432 m²
24,00 m
738 m2
10,63 m
41,00 m
18,00 m
14,07 m

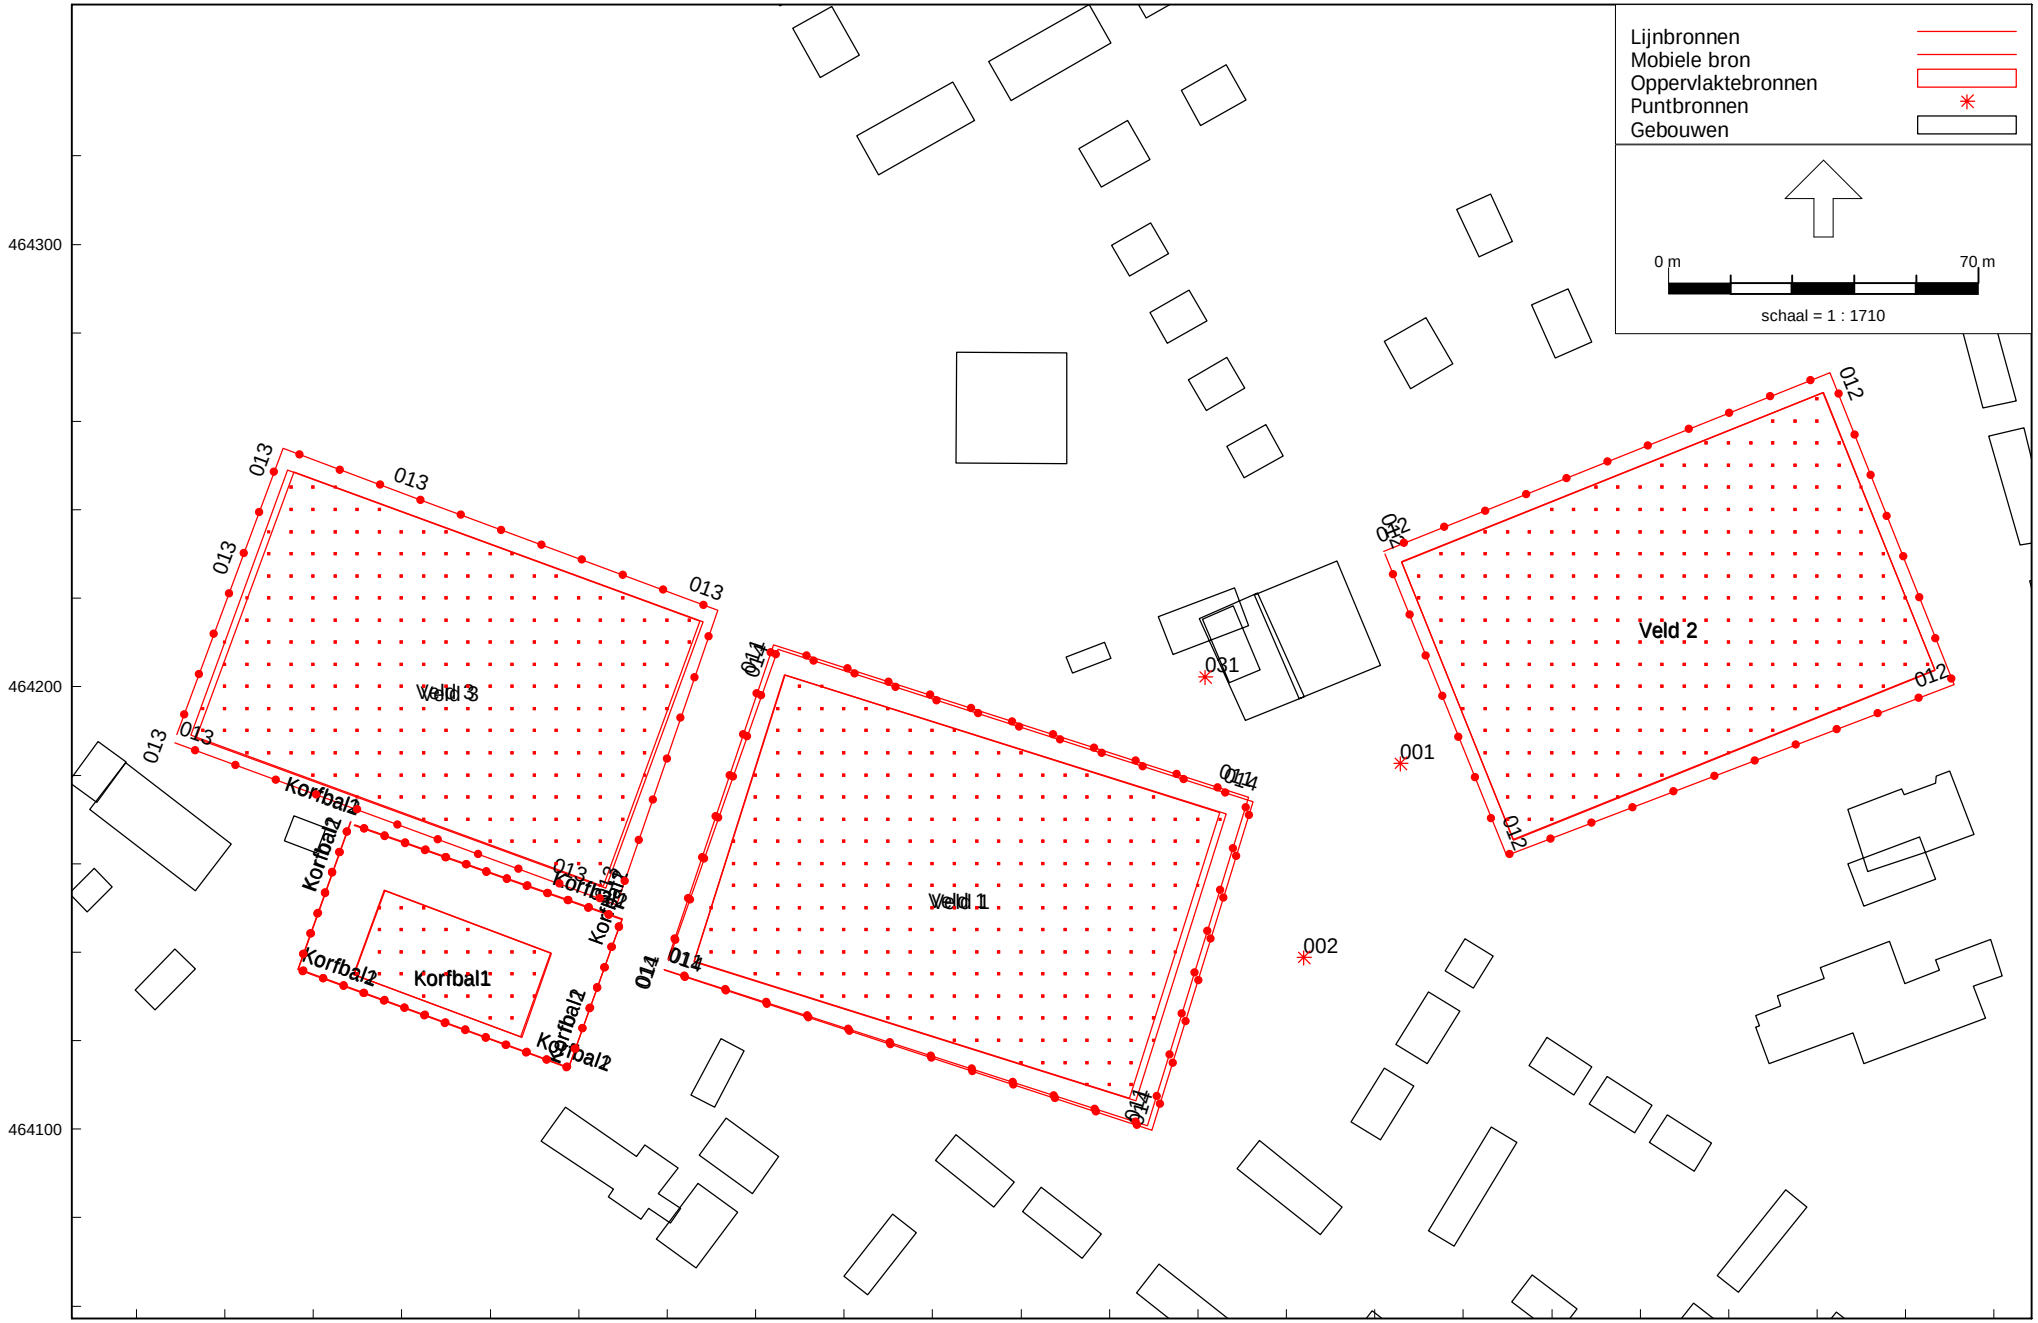


Industrielawaai - HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2022-05 - Sportvelden, wedstrijden] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

De ingevoerde bronnen, Sportcomplex
Wedstrijden

SPA WNP ingenieurs

22200016

Figuur 2.1.1

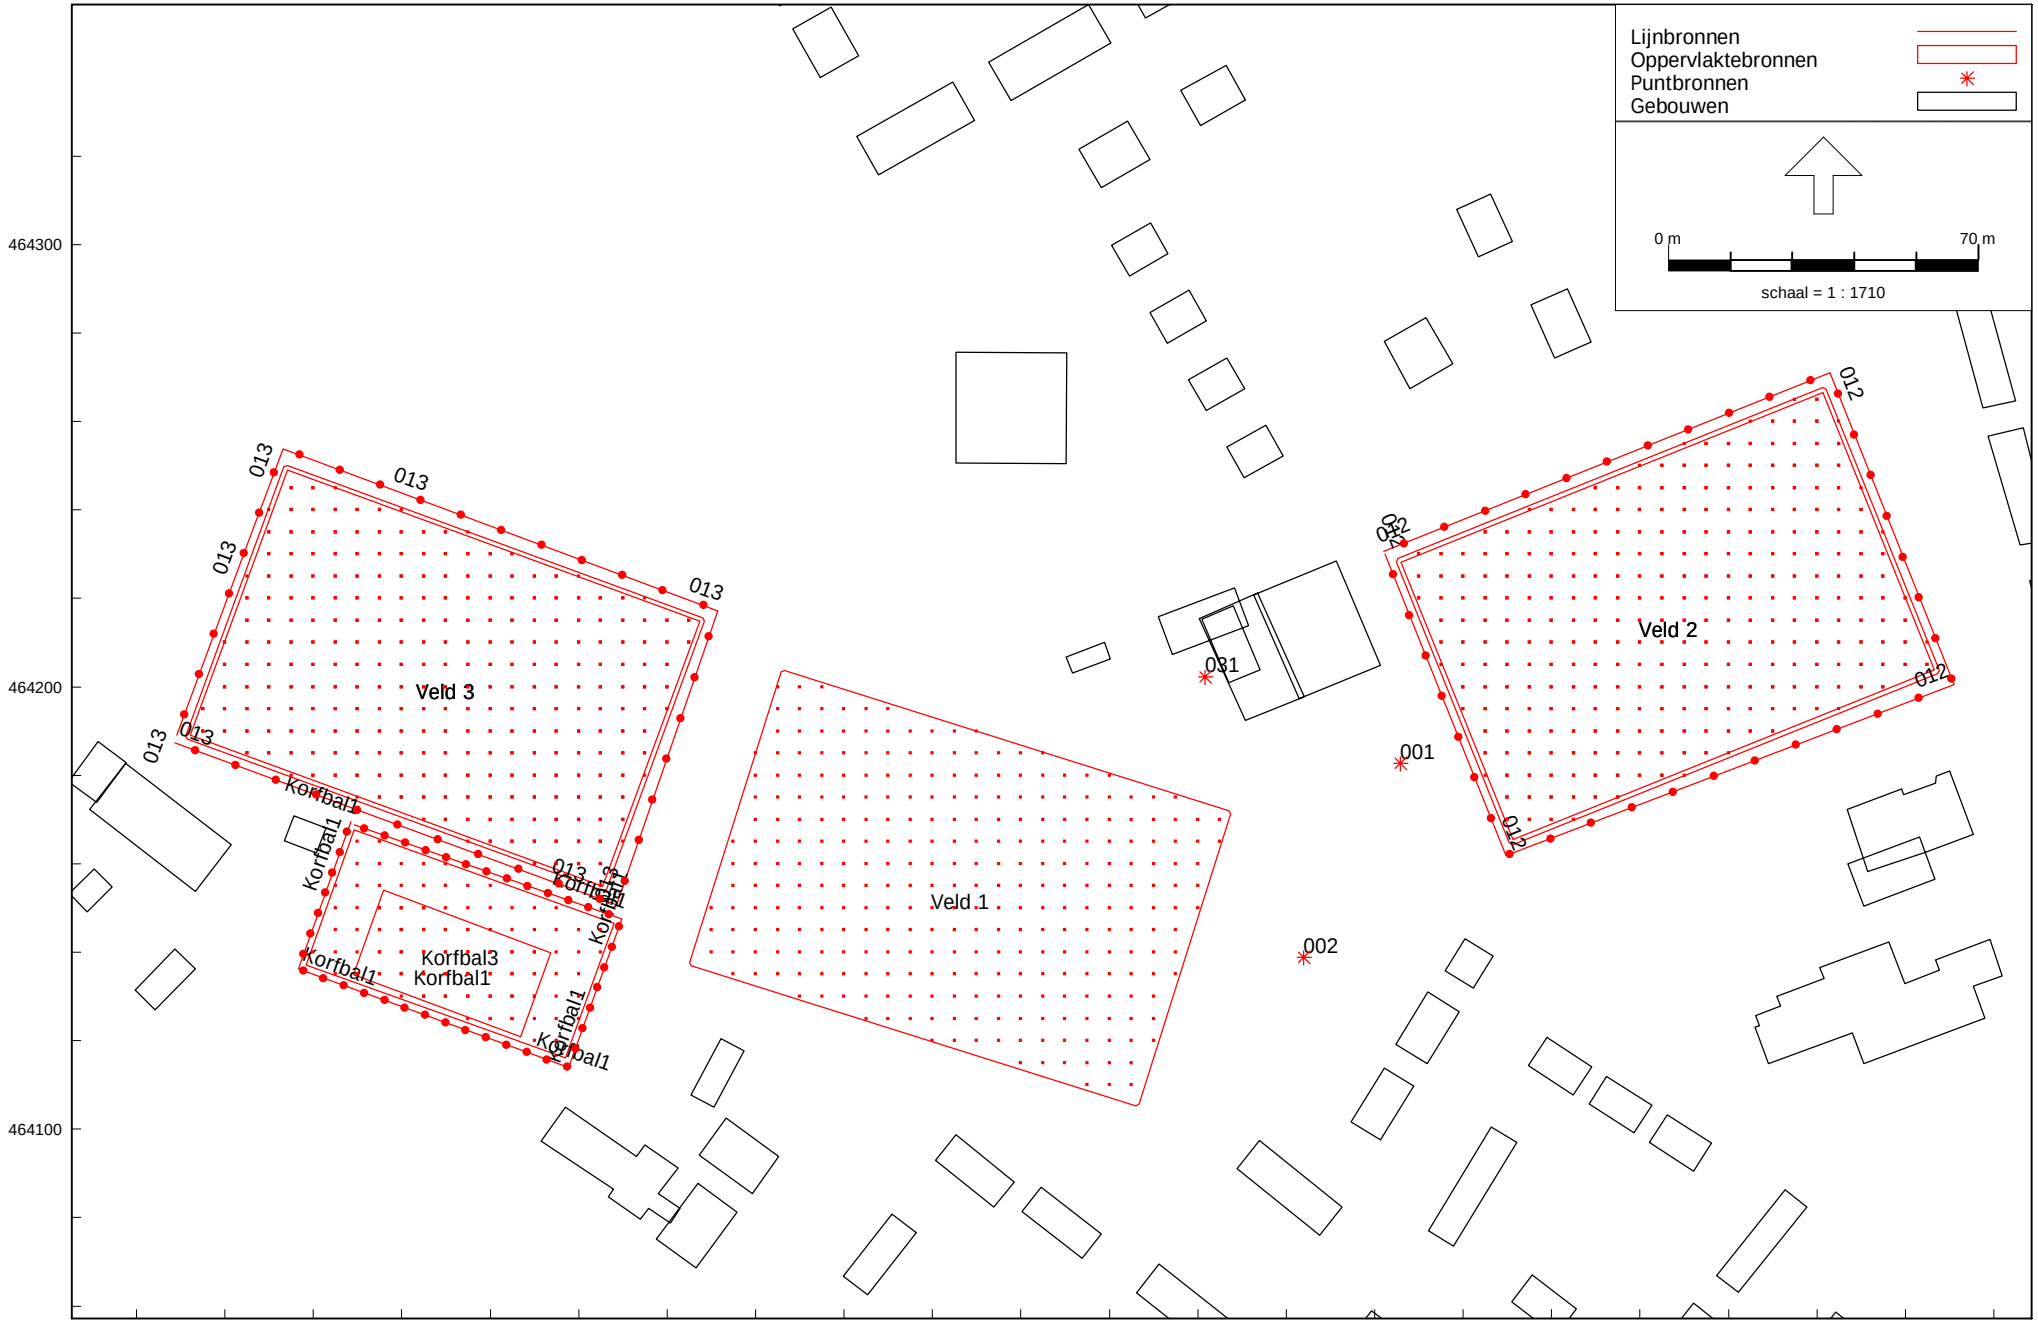


Industrielawaai - HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2022-05 - Sportvelden, trainingen] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

De ingevoerde bronnen, Sportcomplex
Trainingen

SPA WNP ingenieurs


22200016

Figuur 2.1.2

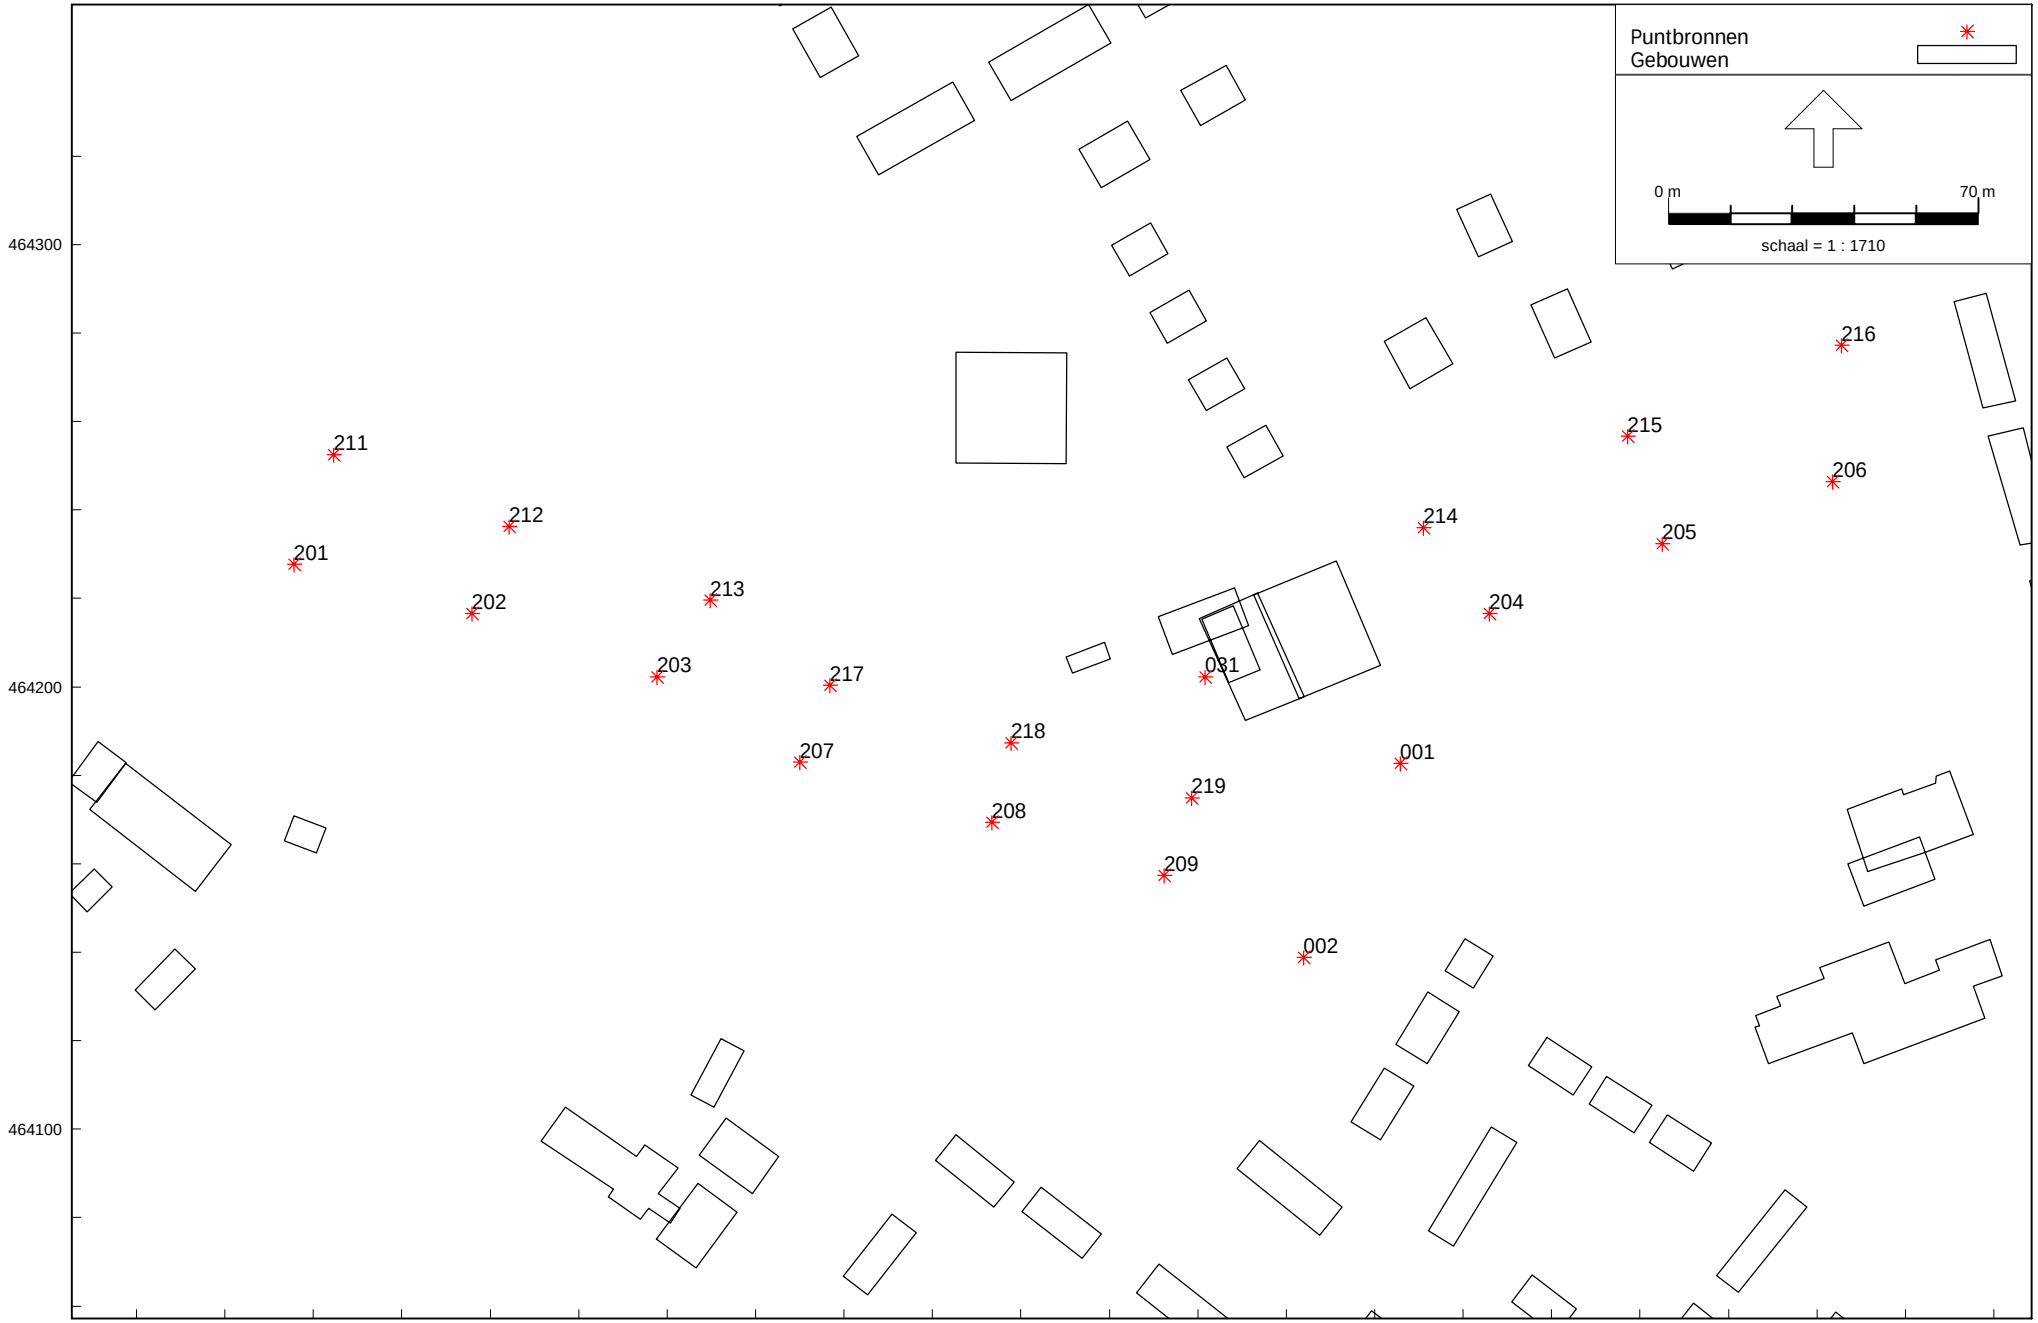

Industrielawaai - HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2022-05 - Sportvelden, wedstrijden, LAmax] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

De ingevoerde bronnen, Sportcomplex
LAmax

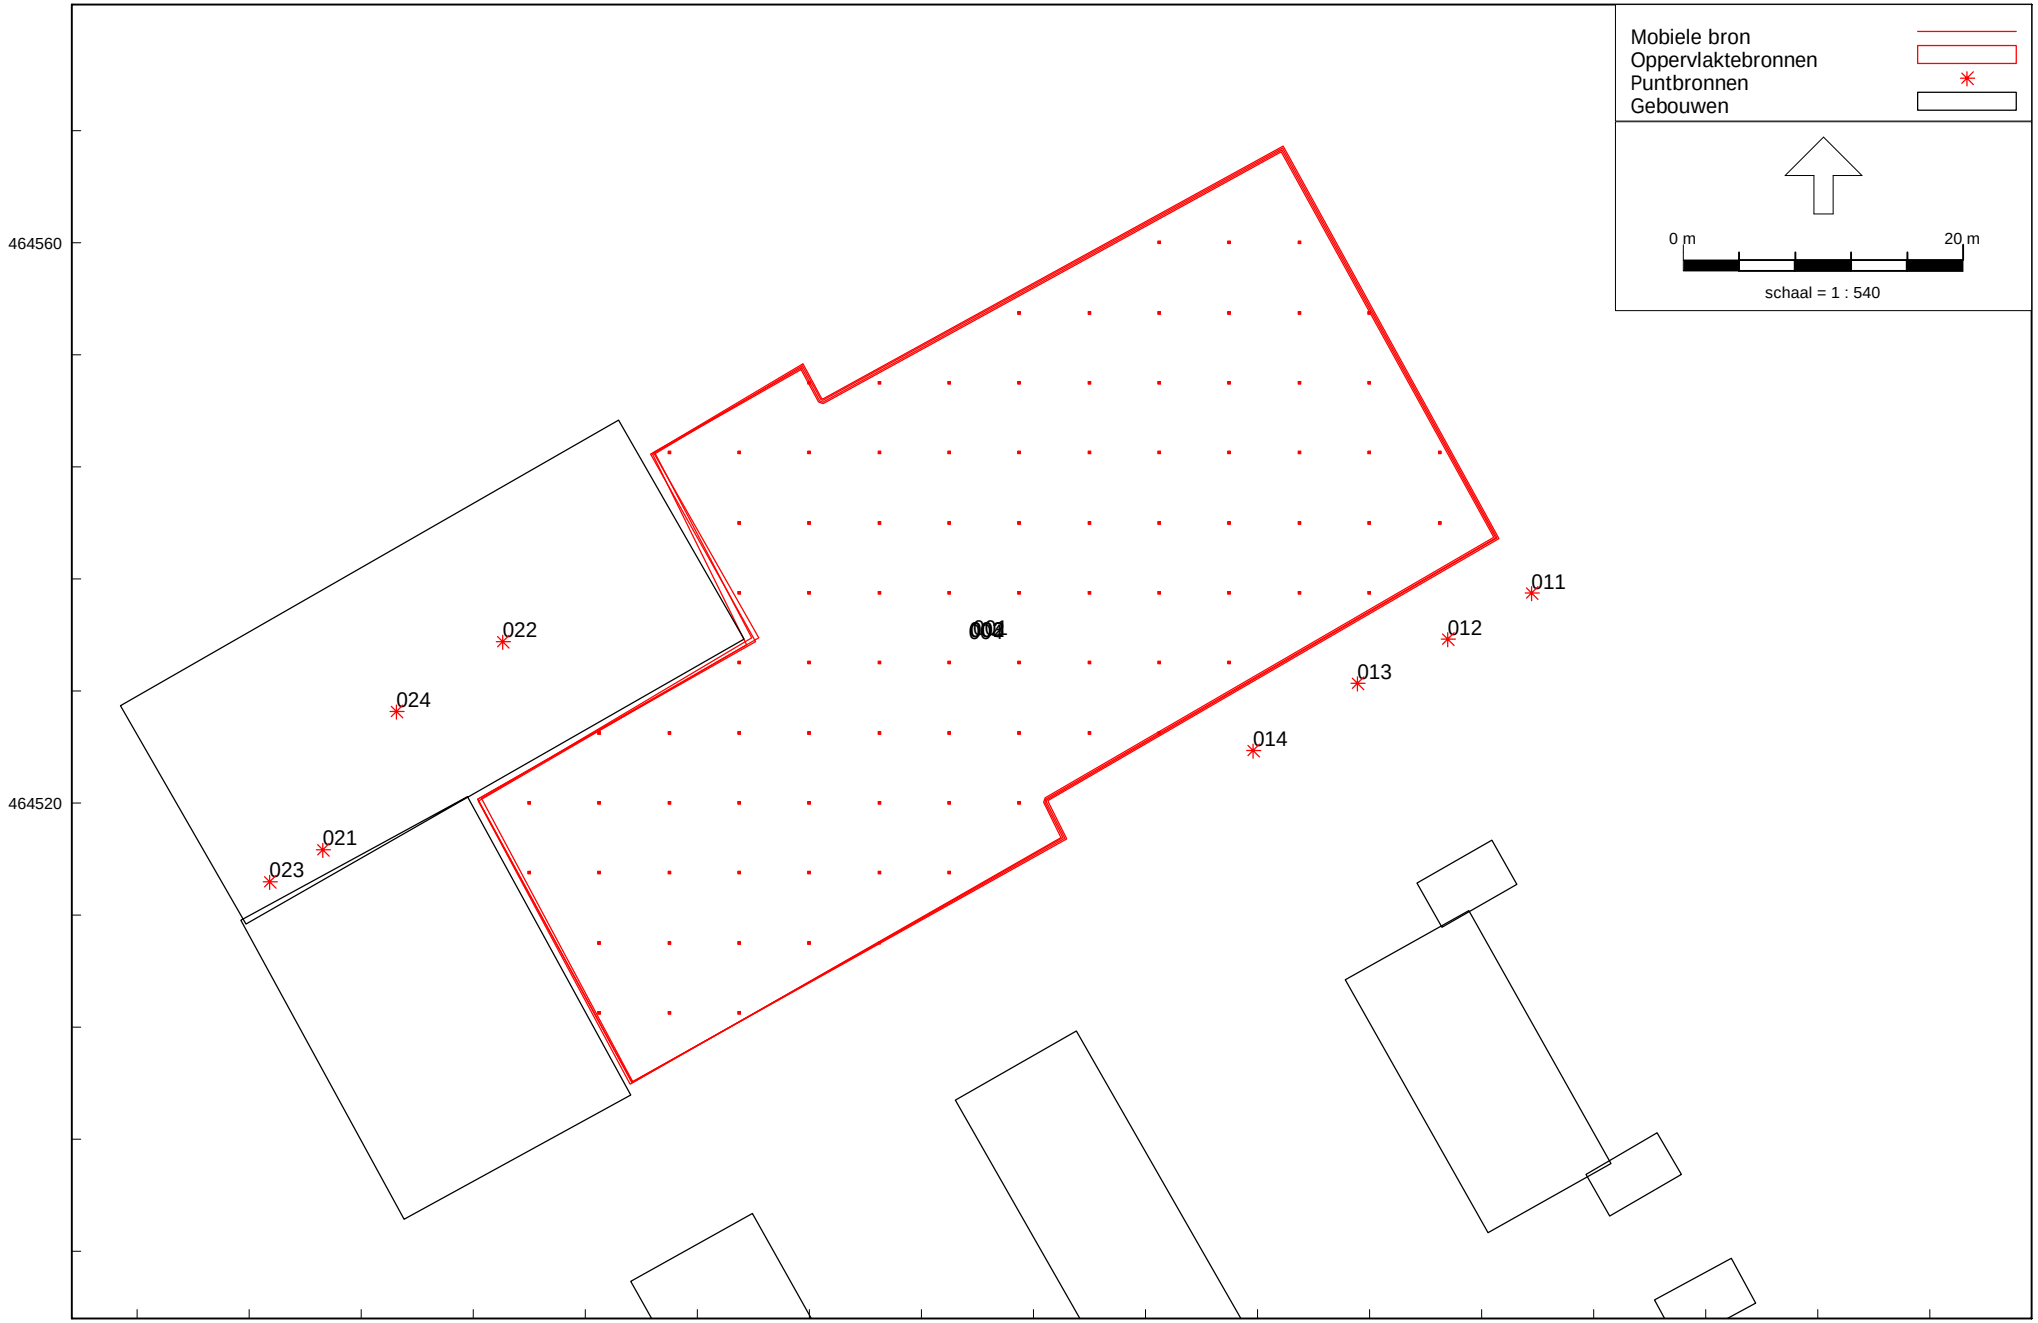


Industrielawaai - HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2022-05 - Scholen, Indeling 1] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

De ingevoerde bronnen, Schoolterrein
Indeling 1, LAr,LT

SPA WNP ingenieurs

22200016

Figuur 2.2.1

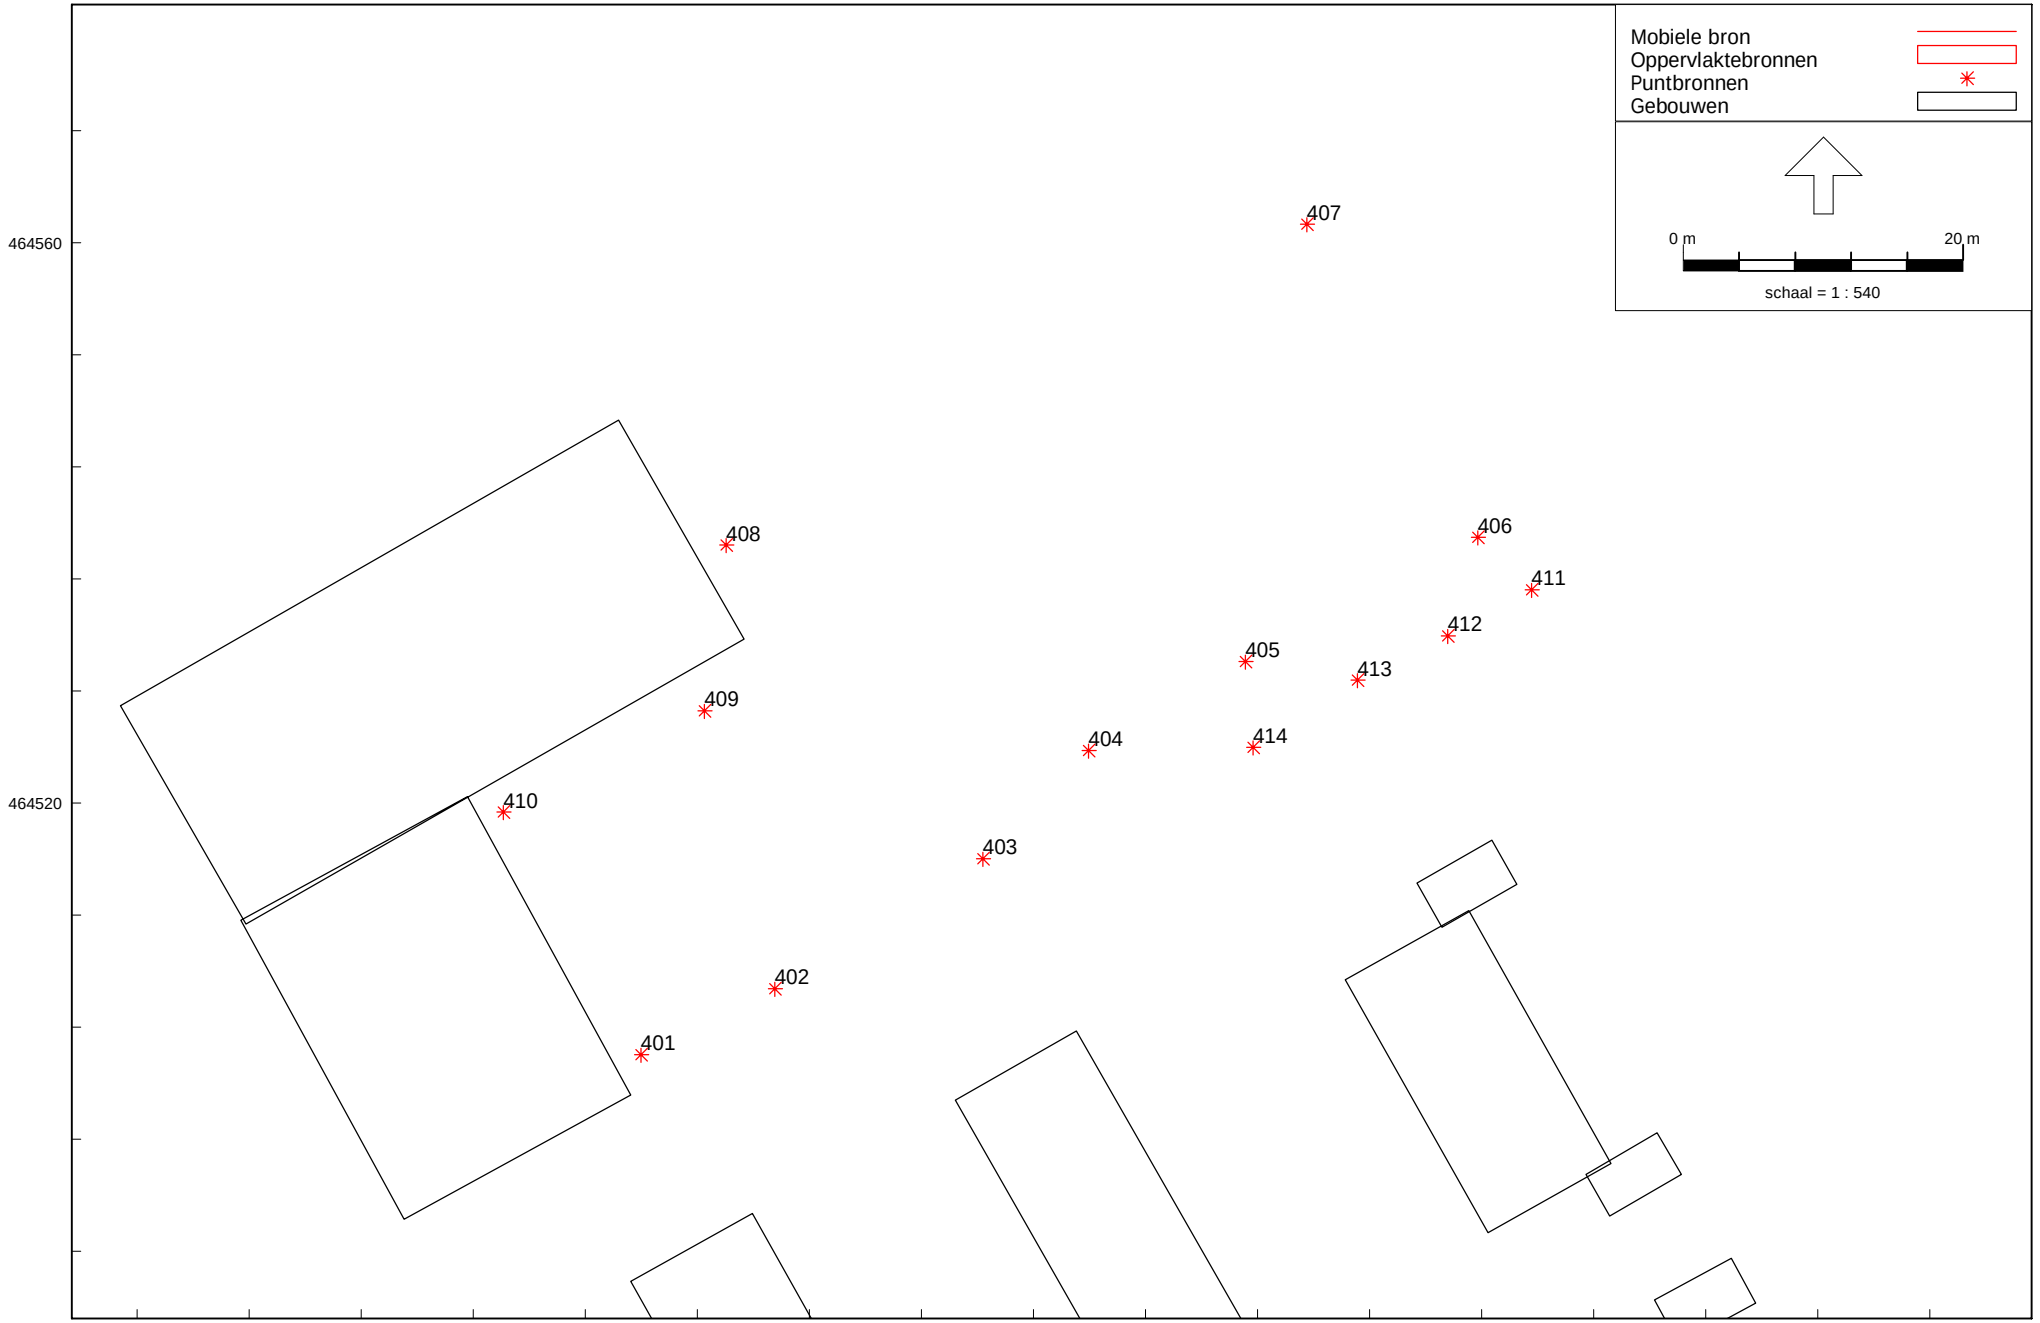

Industrielawaai - HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2022-05 - Scholen, Indeling 1] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

De ingevoerde bronnen, Schoolterrein
Indeling 1, LAmax

SPA WNP ingenieurs

22200016

Figuur 2.2.2




Industrielawaai - HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2022-05 - Scholen, Indeling 2] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

De ingevoerde bronnen, Schoolterrein
Indeling 2, LAr,LT

SPA WNP ingenieurs

22200016

Figuur 2.2.3

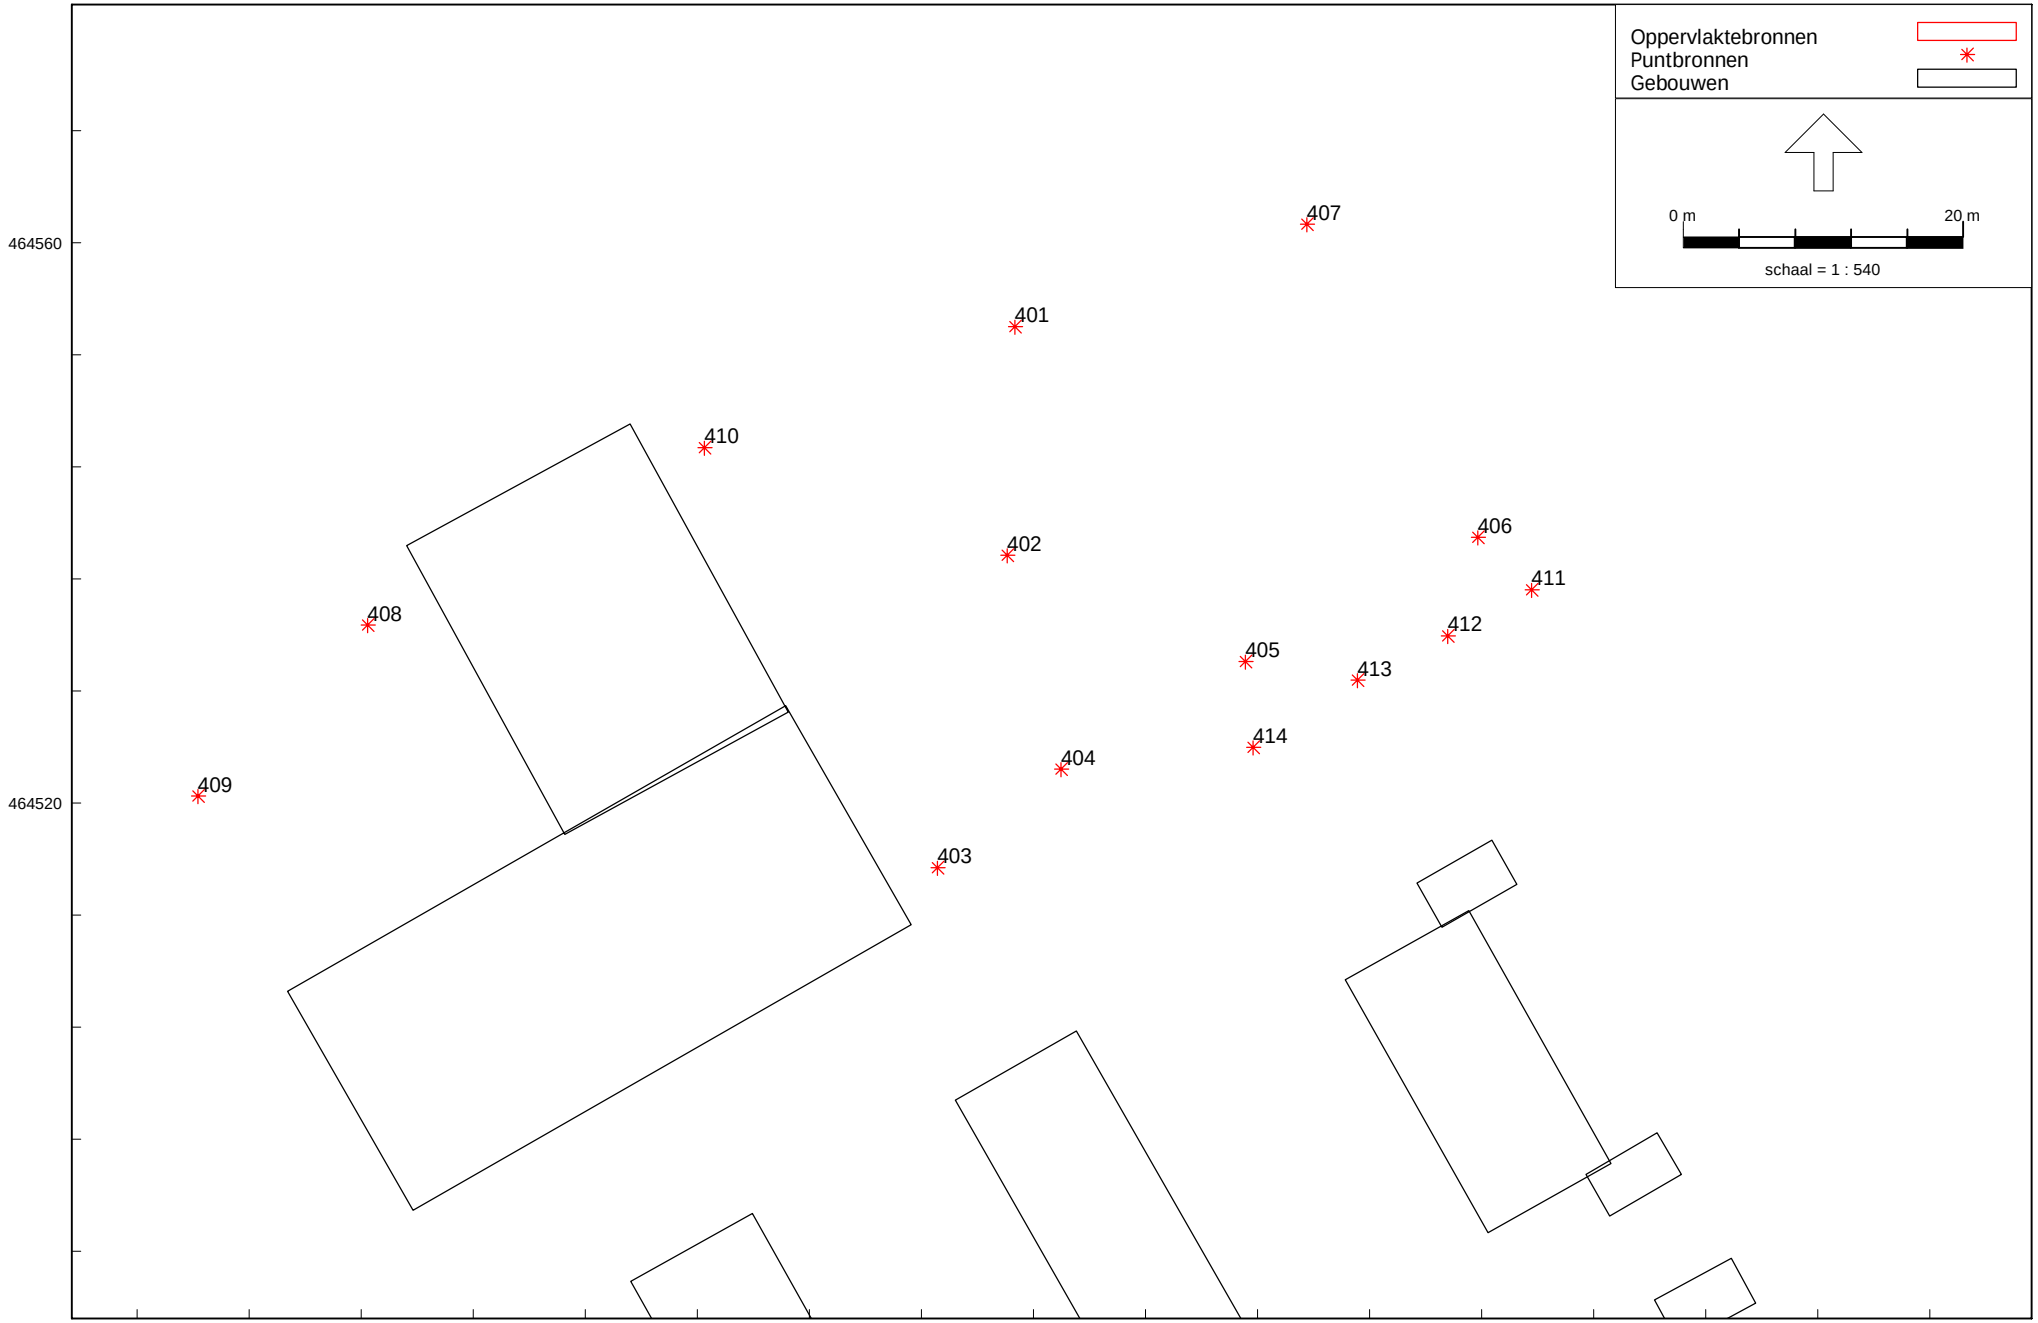


Industrielawaai - HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2022-05 - Scholen, Indeling 2] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

De ingevoerde bronnen, Schoolterrein
Indeling 2, LAmax

SPA WNP ingenieurs

22200016 Figuur 2.2.4

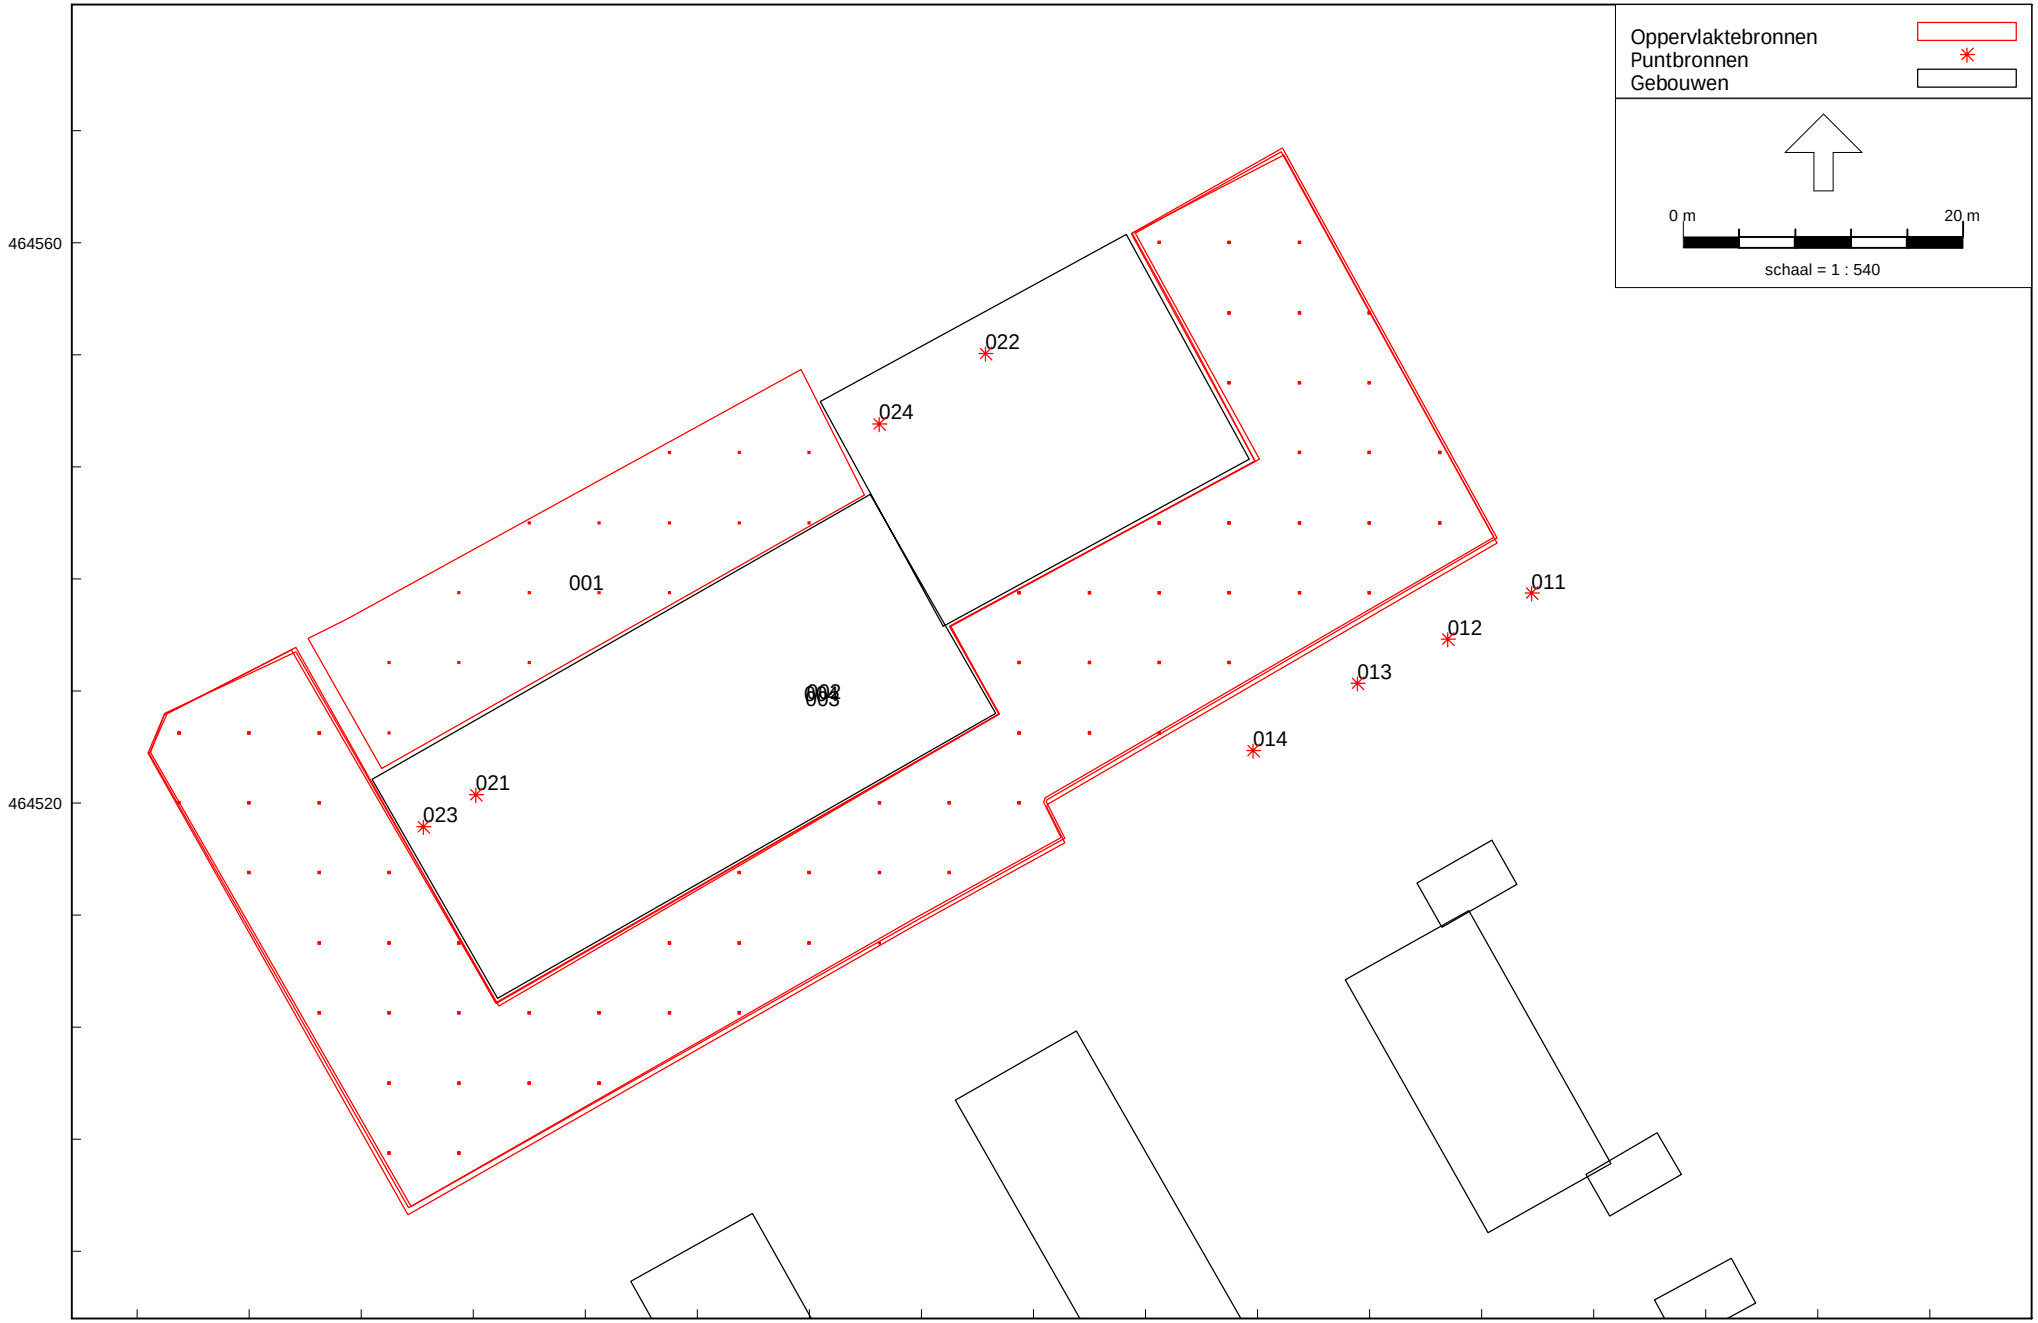


Industrielawaai - HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2022-05 - Scholen, Indeling 3] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

De ingevoerde bronnen, Schoolterrein
Indeling 3, LAr,LT

SPA WNP ingenieurs

22200016

Figuur 2.2.5

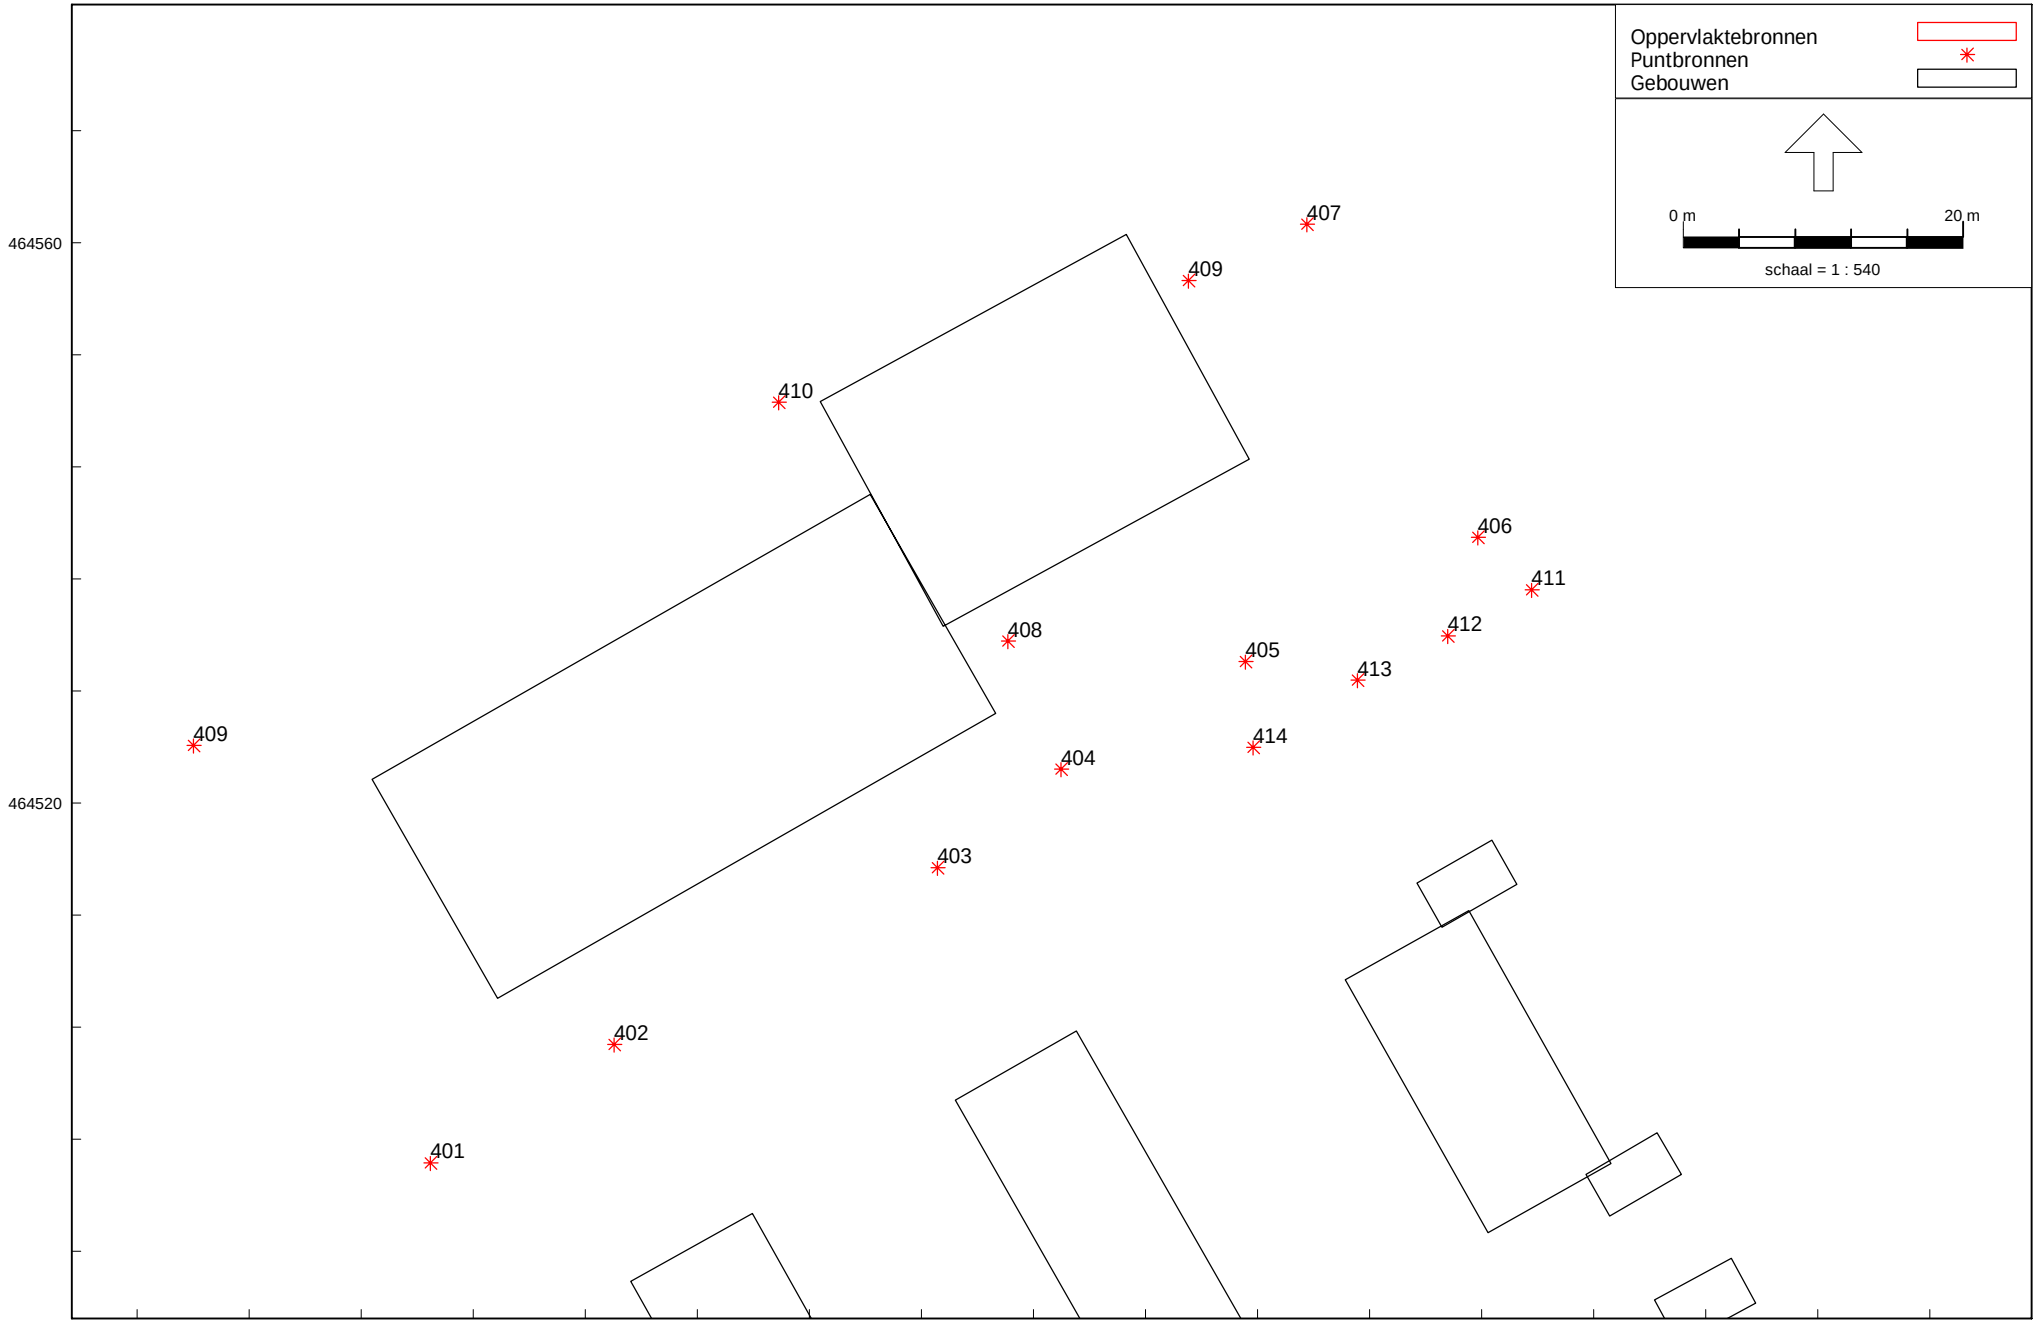


Industrielawaai - HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2022-05 - Scholen, Indeling 3] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

De ingevoerde bronnen, Schoolterrein
Indeling 3, LAmax

SPA WNP ingenieurs

22200016 Figuur 2.2.6

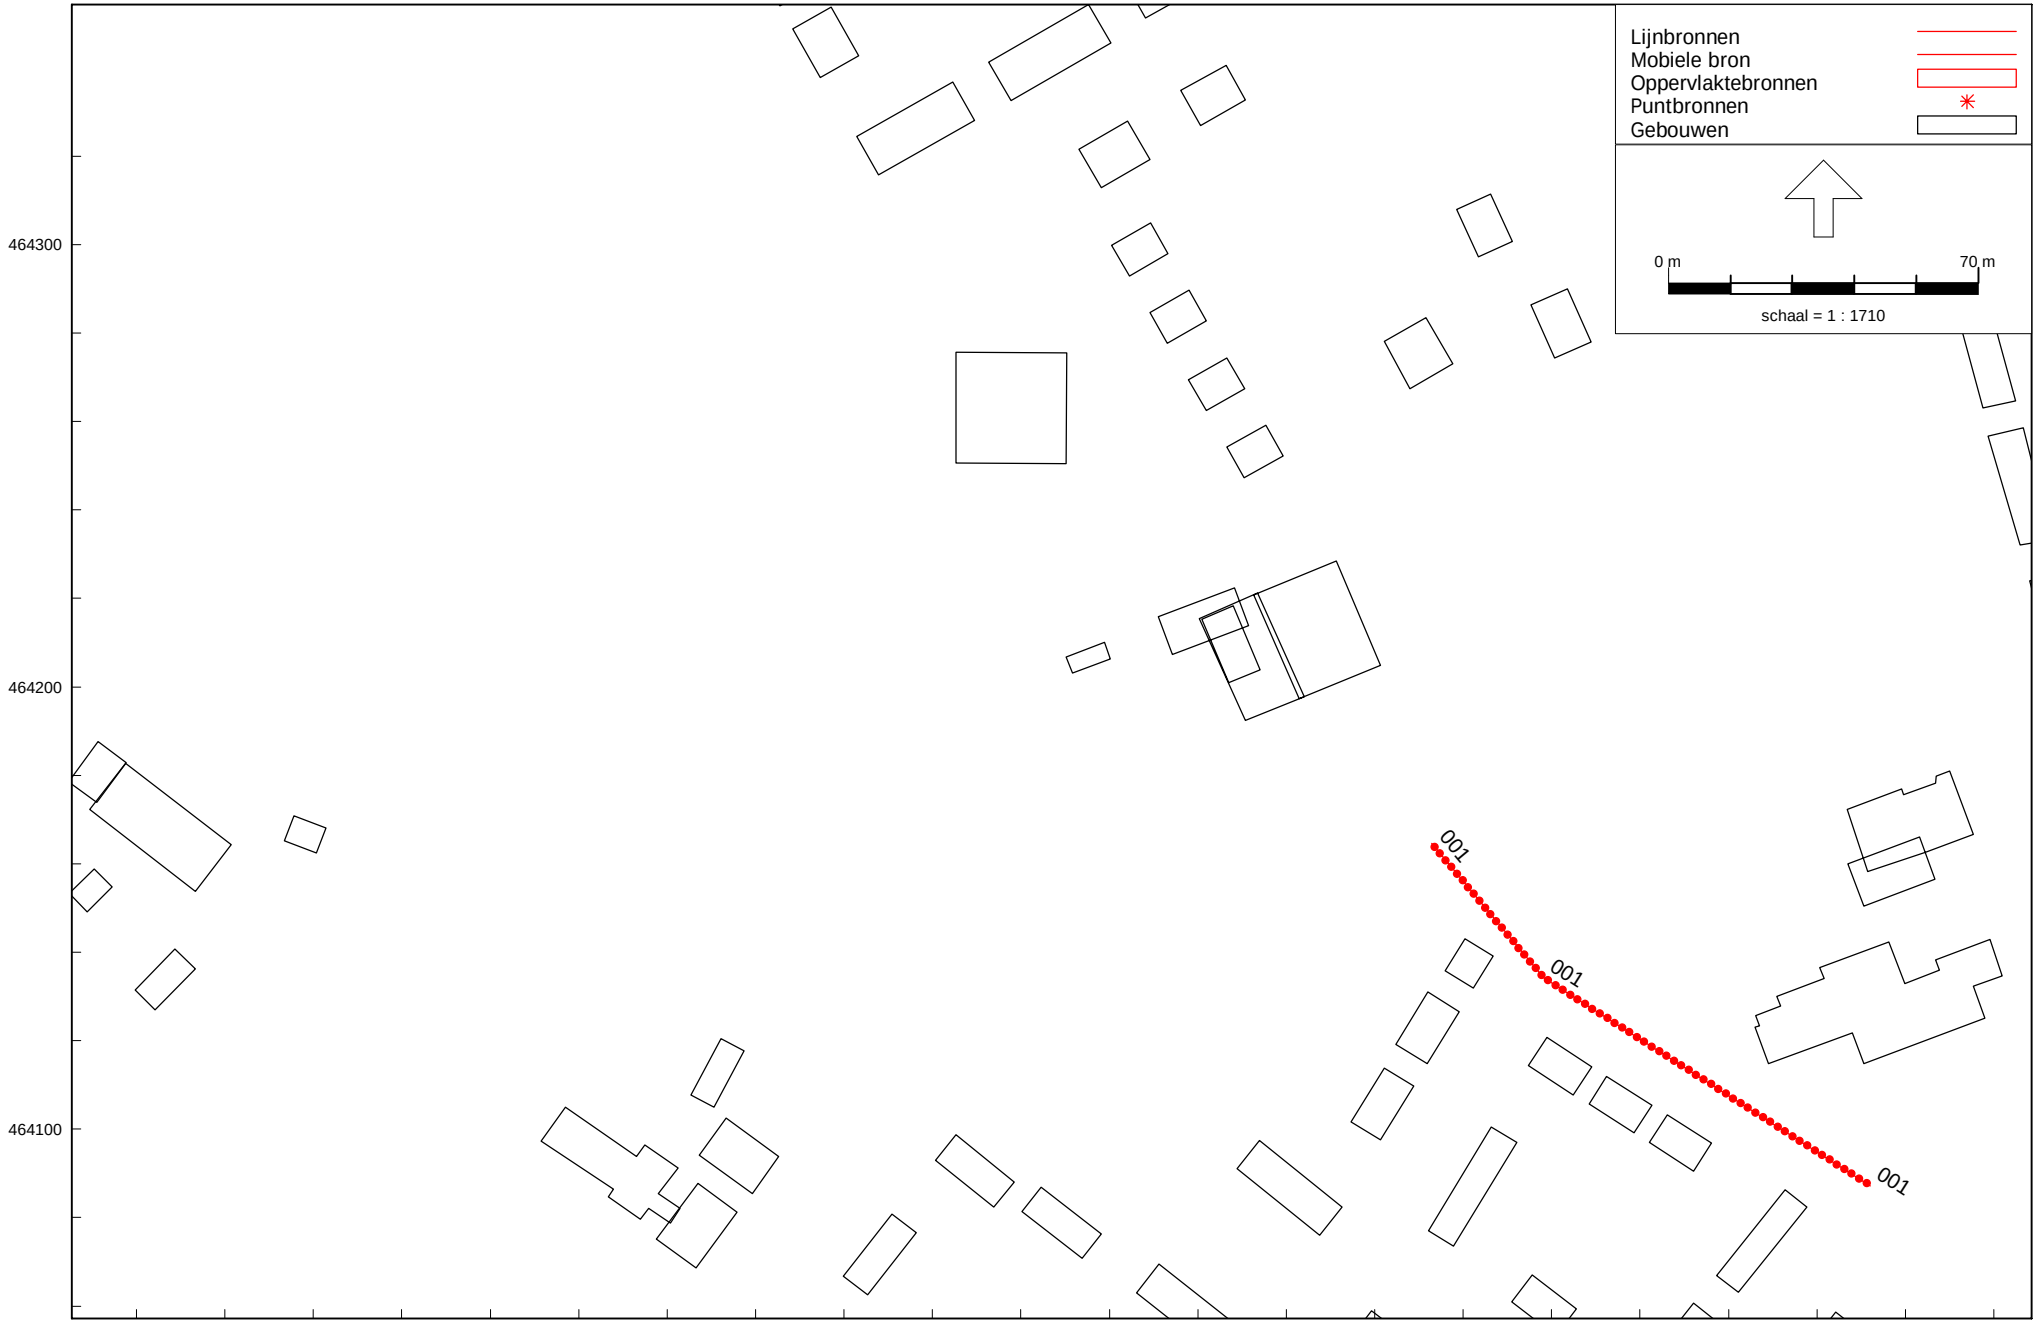


Industrielawaai - HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2022-05 - Sportvelden, wedstrijden] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

De ingevoerde bronnen, Sportcomplex
Indirecte hinder

SPA WNP ingenieurs


22200016 Figuur 2.3.1

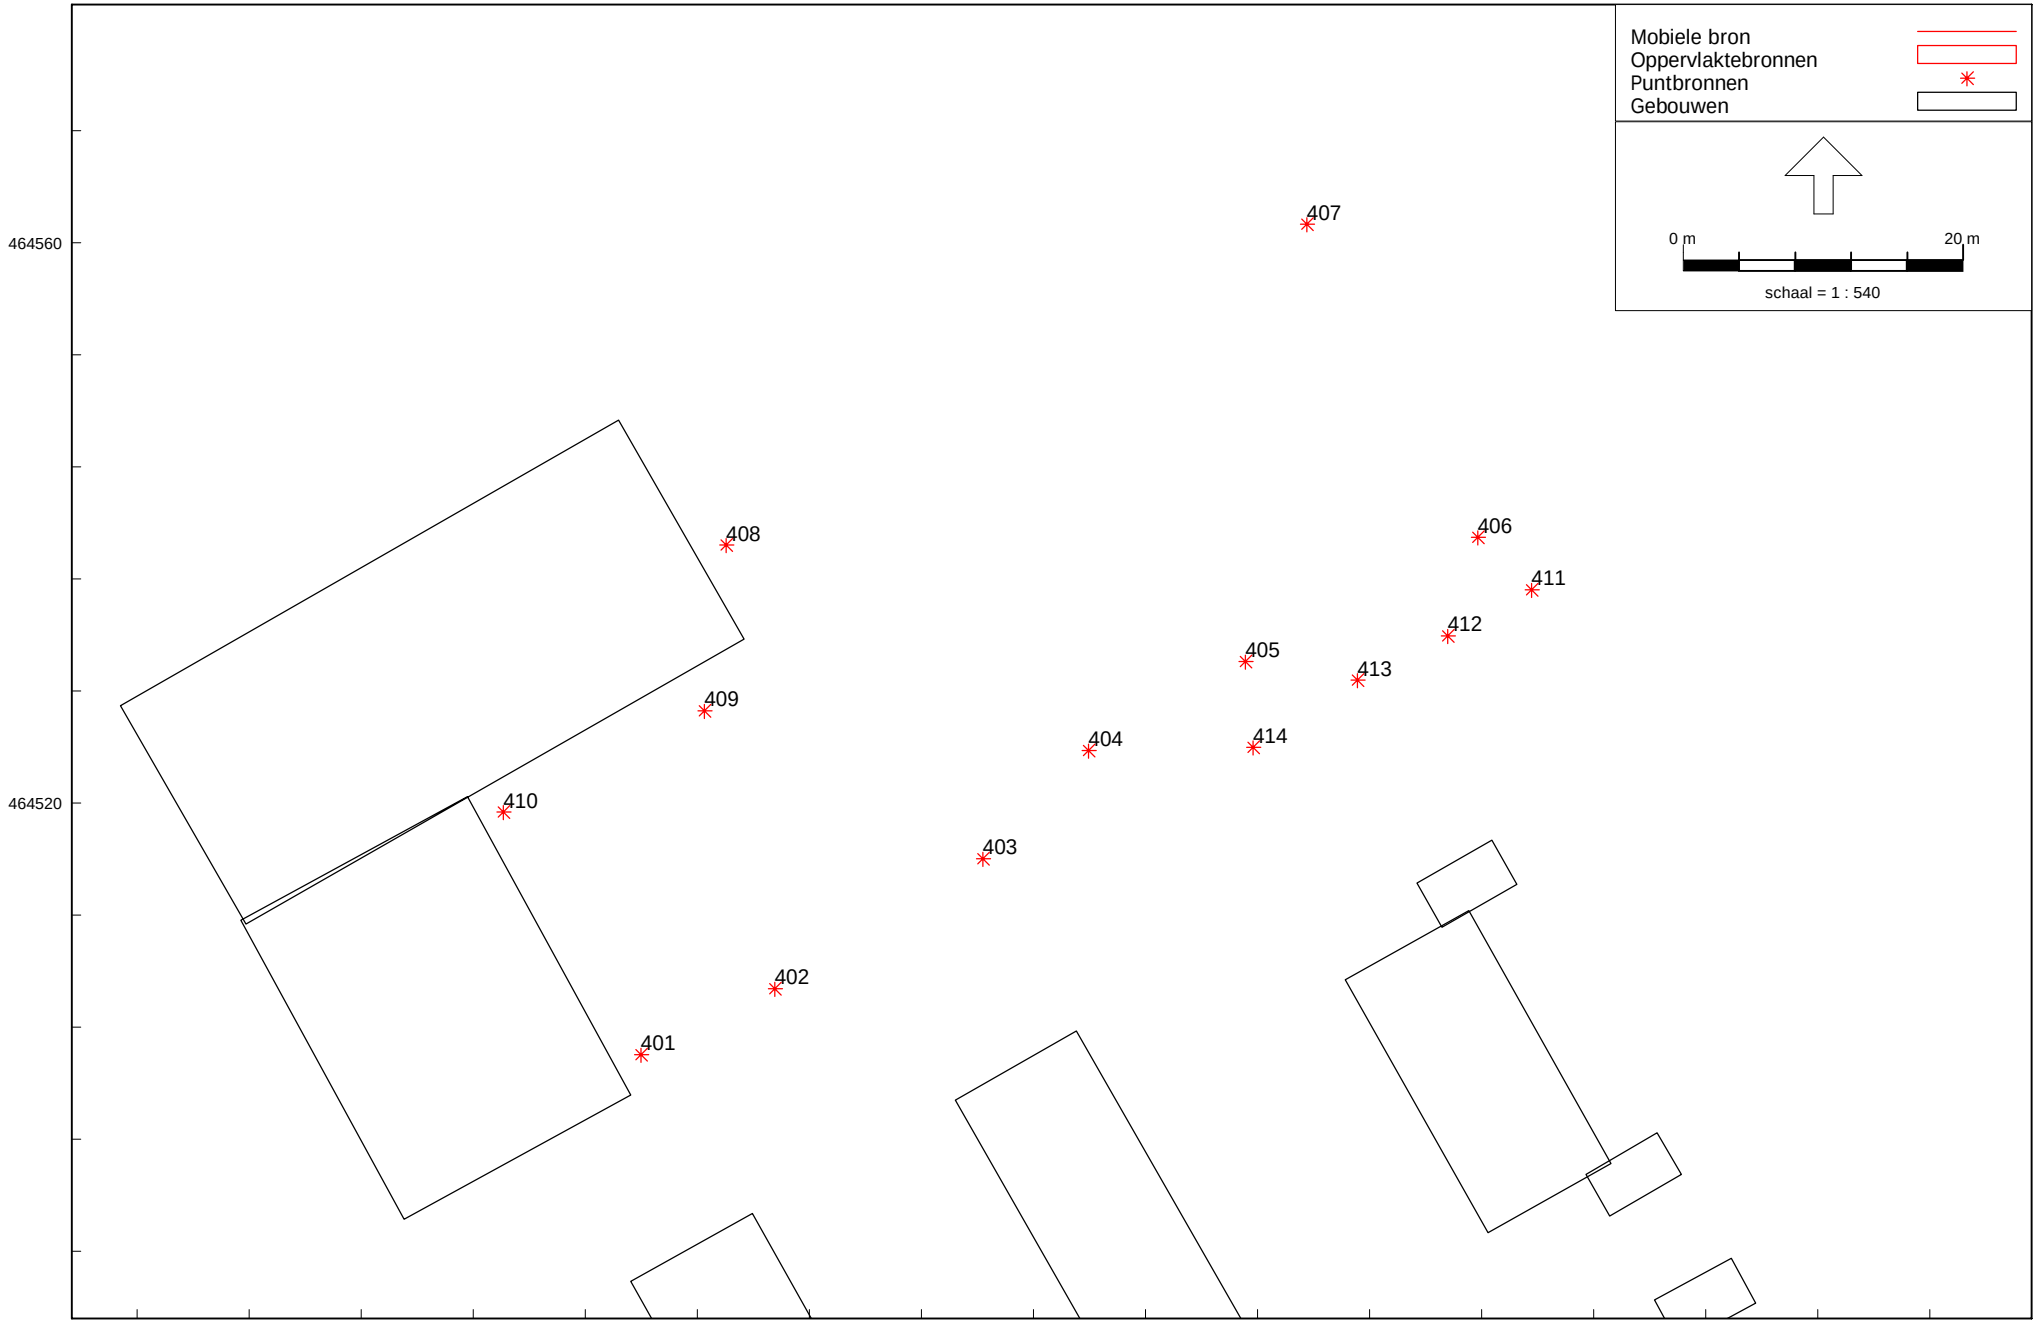

Industrielawaai - HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2022-05 - Scholen, Indeling 1] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

De ingevoerde bronnen, Schoolterrein
Indirecte hinder

Figuur 3.1

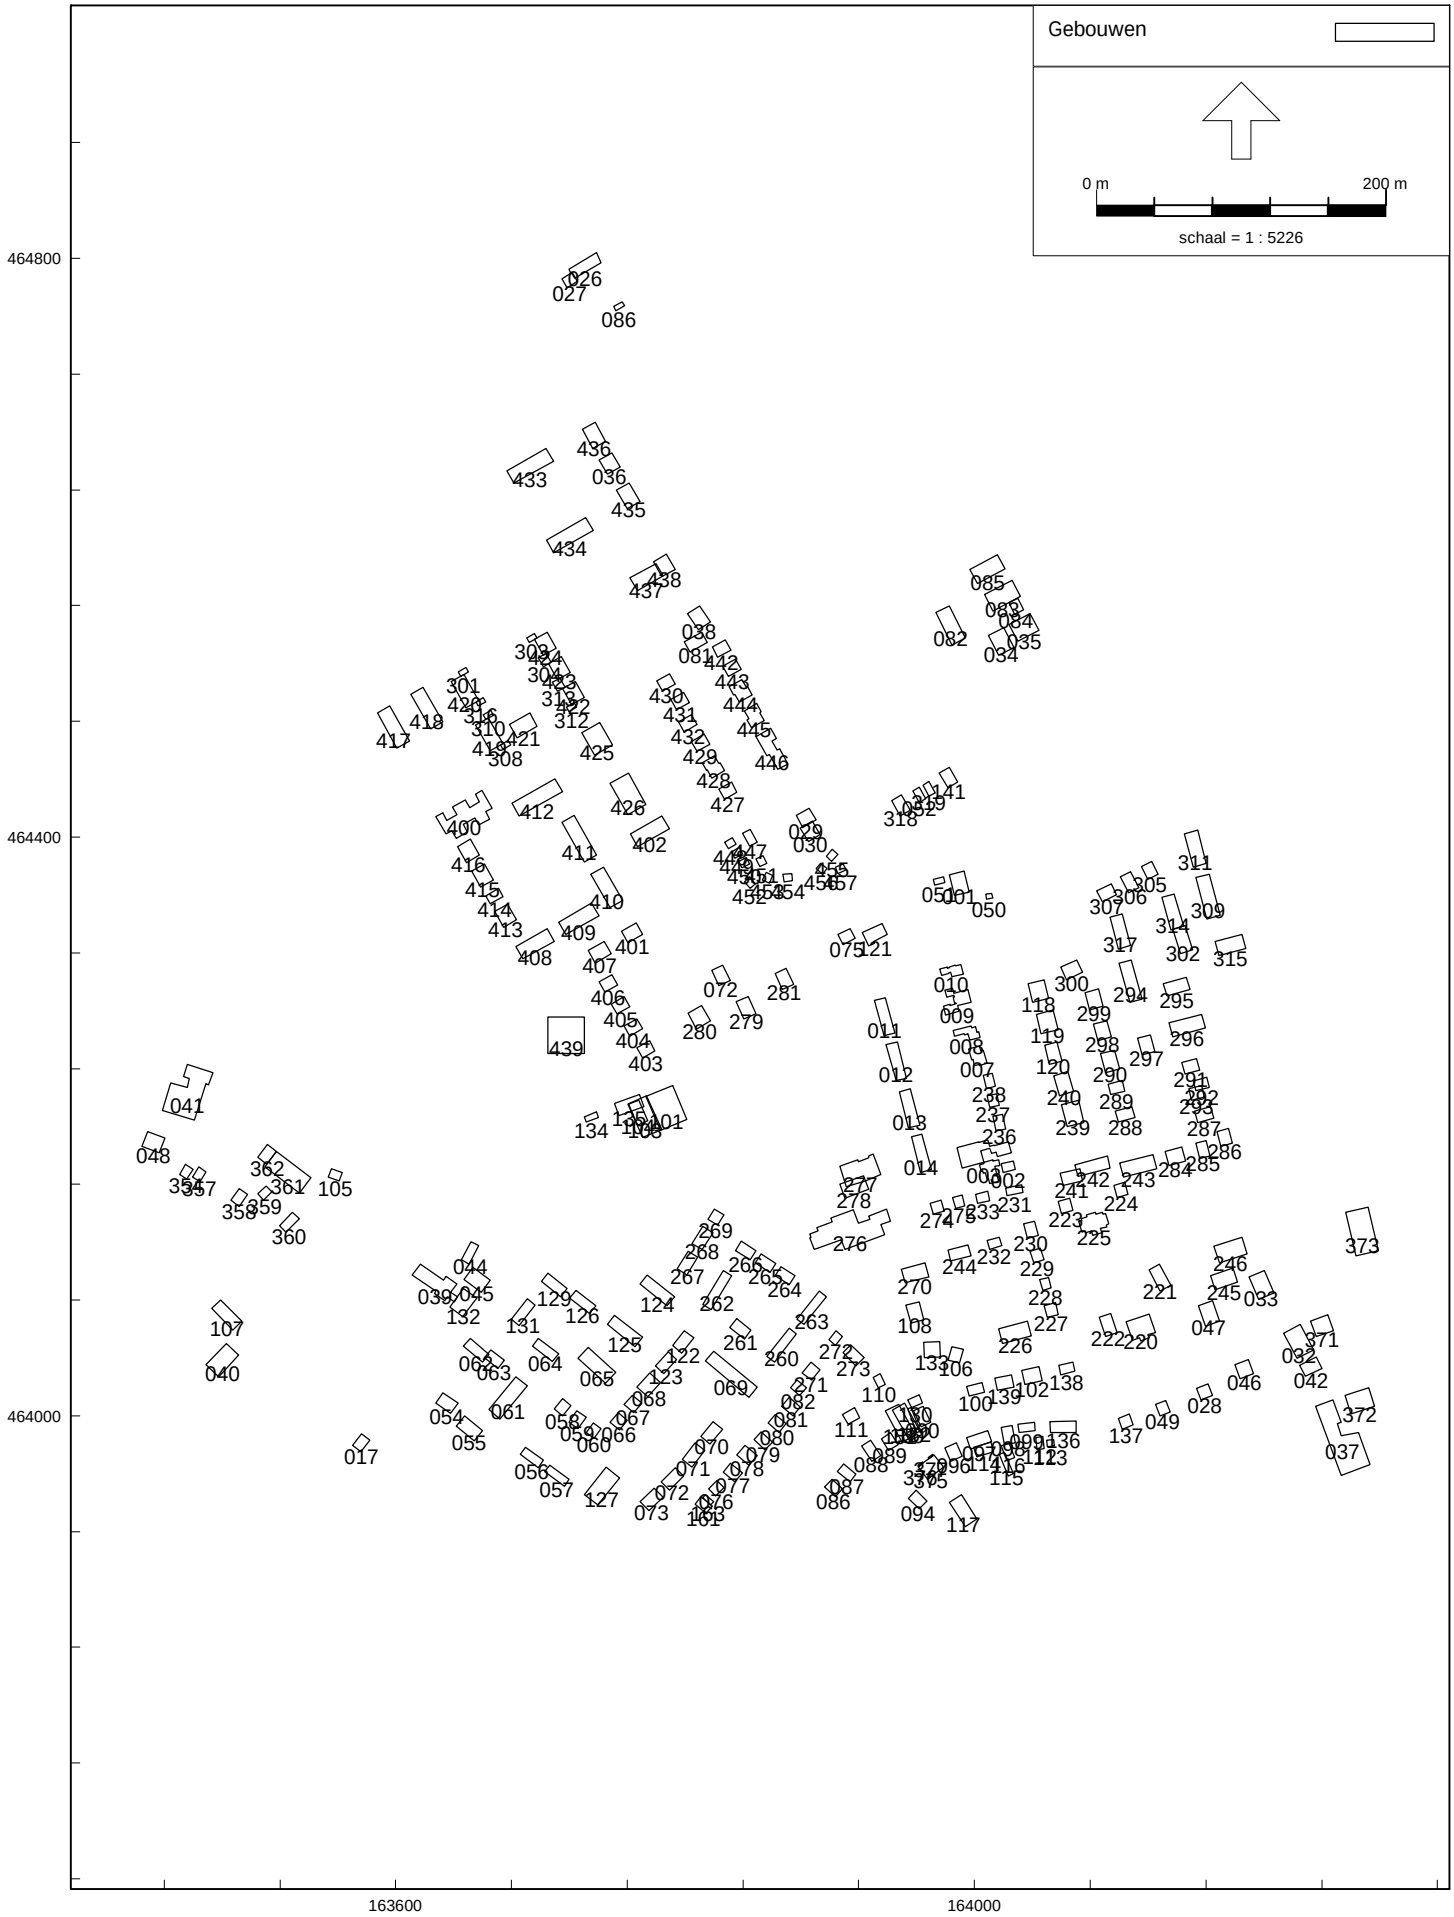

HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2023-03 - Sportvelden, wedstrijden] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

De ingevoerde gebouwen

Figuur 3.2



HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2023-03 - Sportvelden, wedstrijden] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

De ingevoerde gebouwen, plangebied

Figuur 3.3.1




HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2023-03 - Scholen, Indeling 1] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

De ingevoerde gebouwen, plangebied

Terrein scholen, indeling 1

Figuur 3.3.2

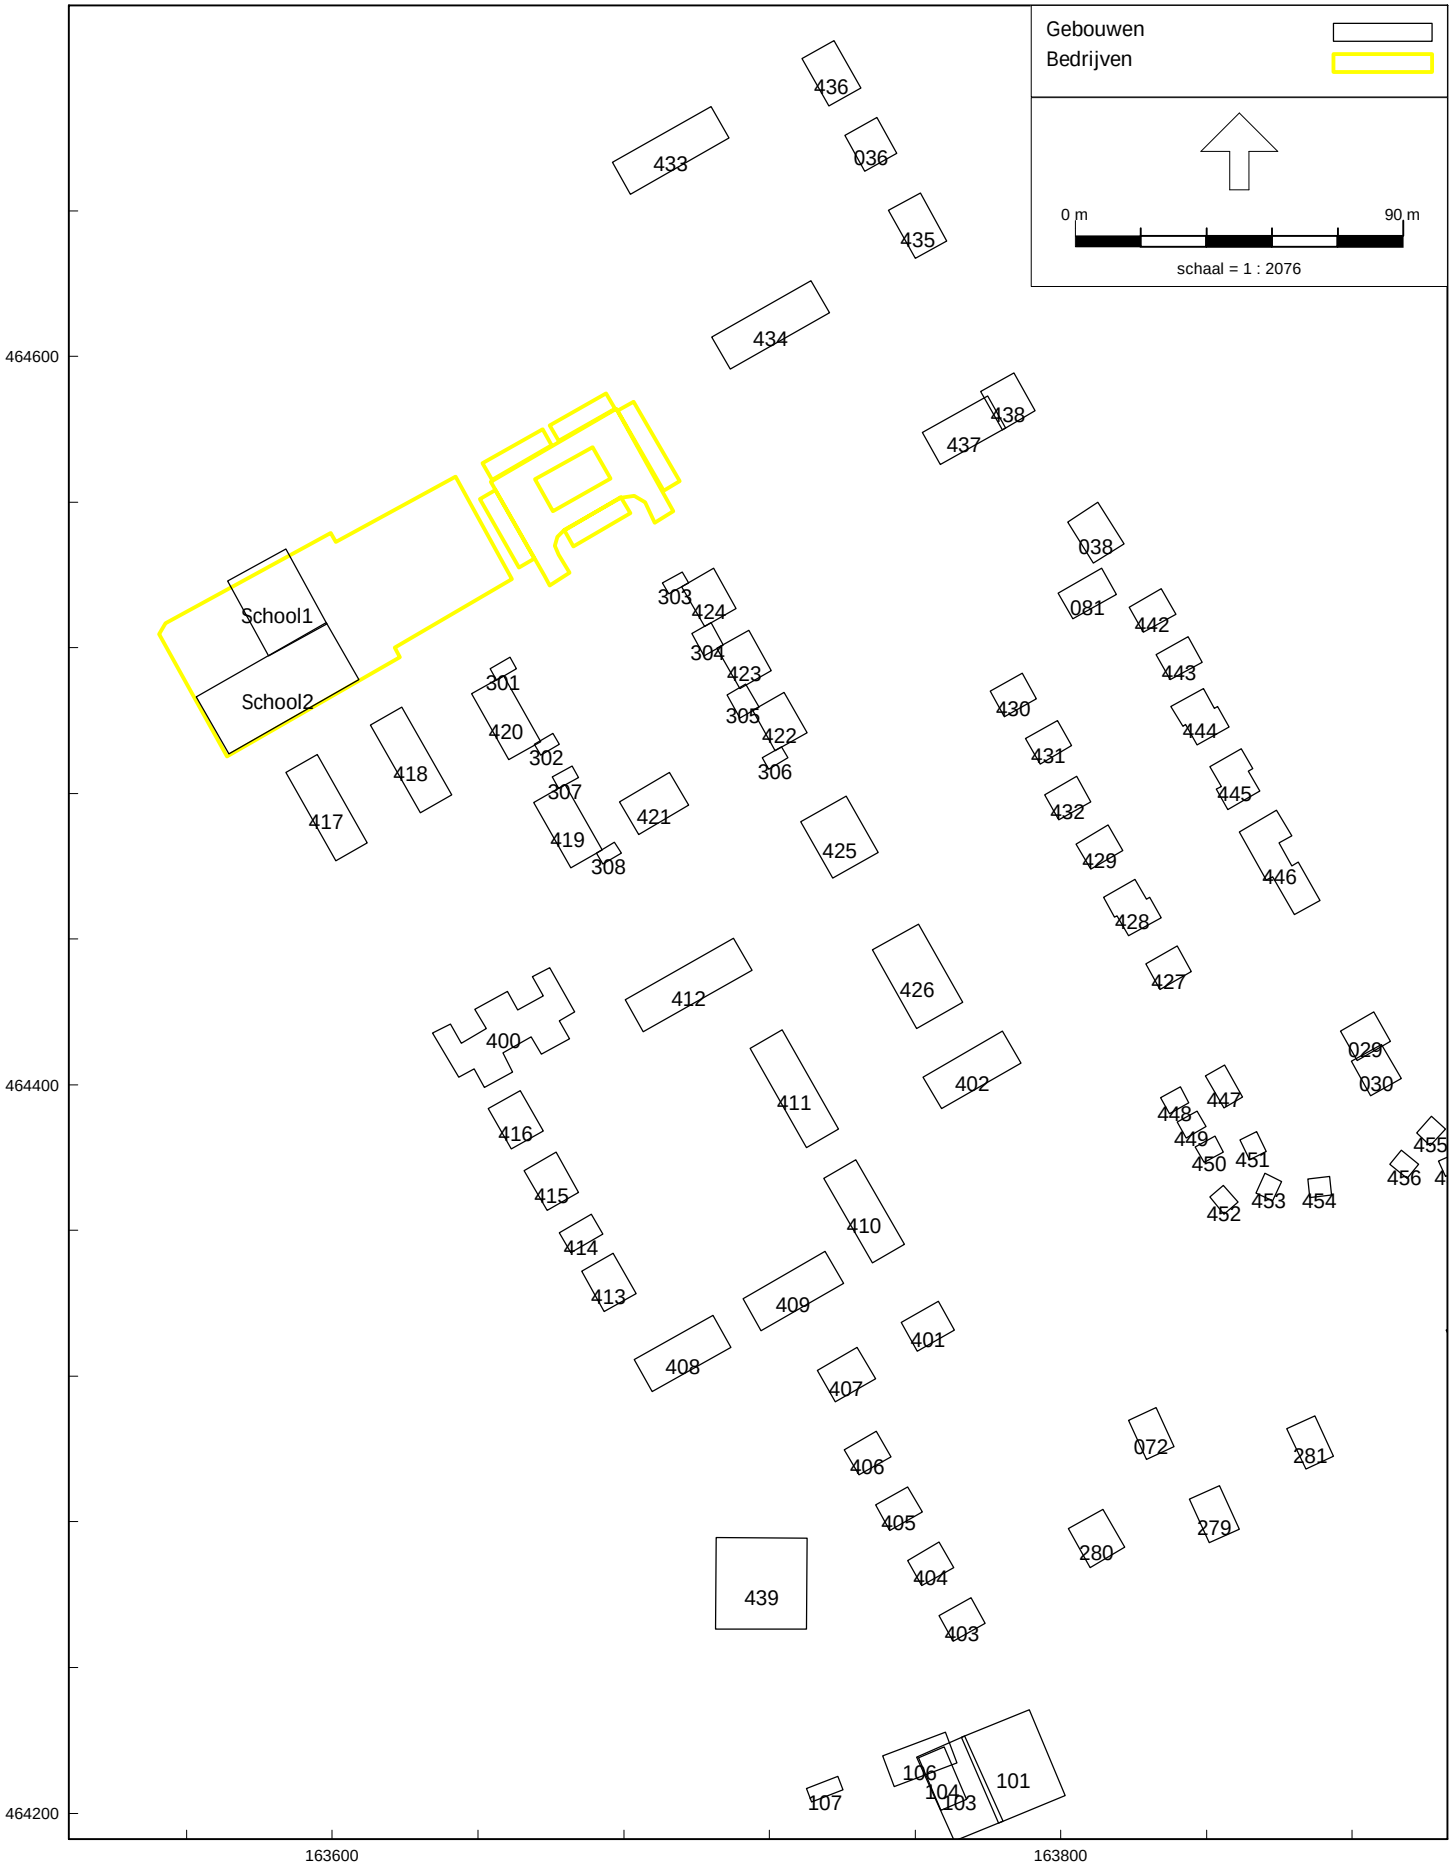

HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2023-03 - Scholen, Indeling 2] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

De ingevoerde gebouwen, plangebied

Terrein scholen, indeling 2

Figuur 3.3.3



HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2023-03 - Scholen, Indeling 3] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

De ingevoerde gebouwen, plangebied


Terrein scholen, indeling 3

Figuur 4



HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2023-03 - Sportvelden, wedstrijden] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ingevoerde bodemgebieden

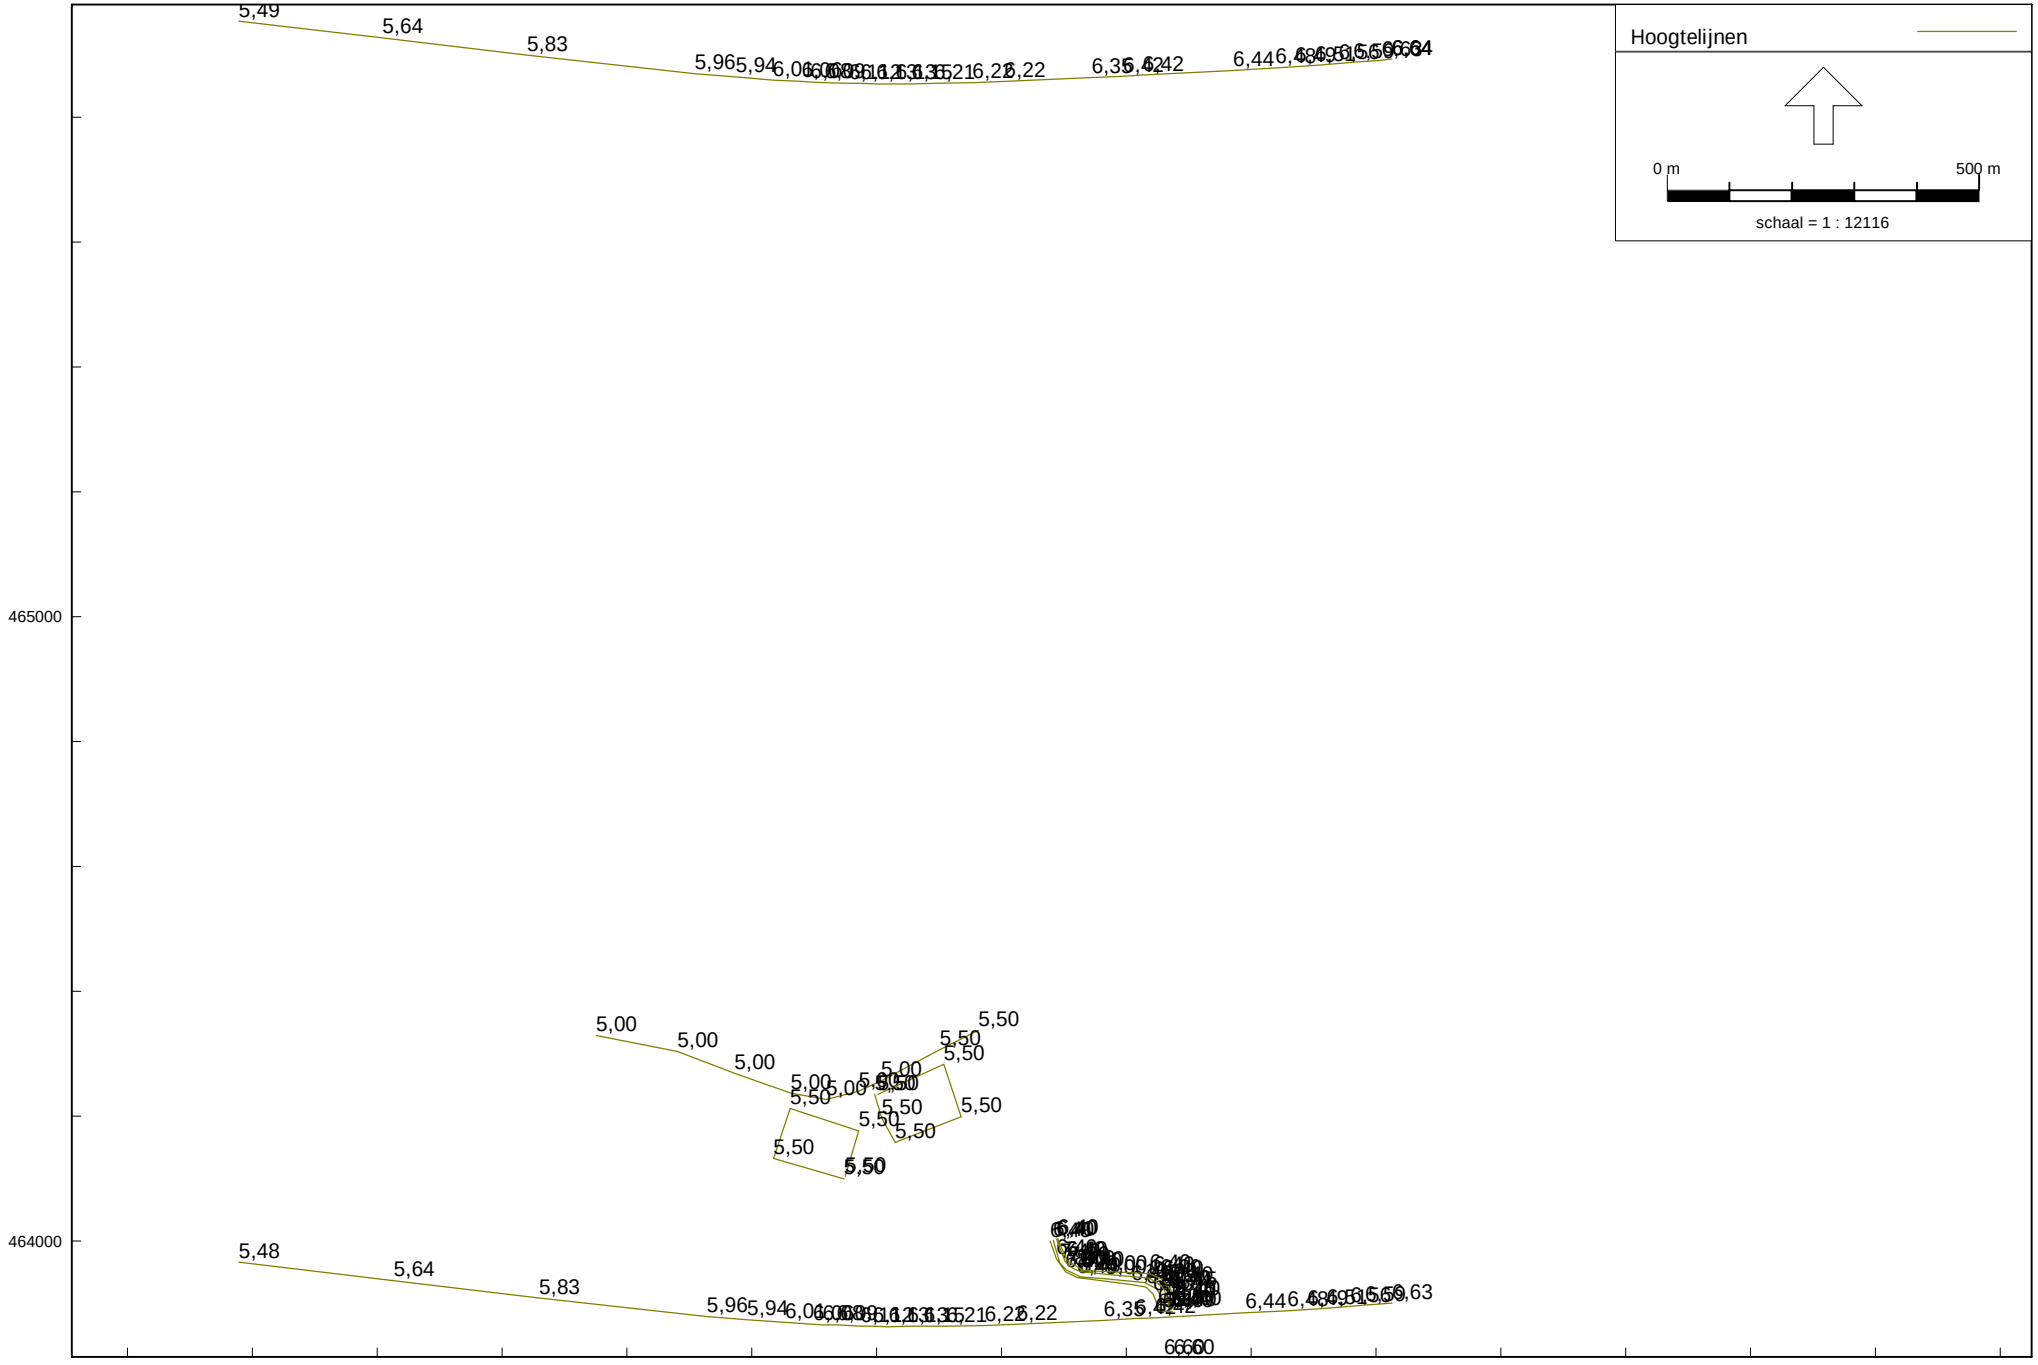

Industrielawaai - HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2022-05 - Sportvelden, wedstrijden] , Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ingevoerde hoogtelijnen

Figuur 6.1




HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2023-03 - Sportvelden, wedstrijden] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ingevoerde rekenpunten

Modellen Sportpark


Figuur 6.2.1

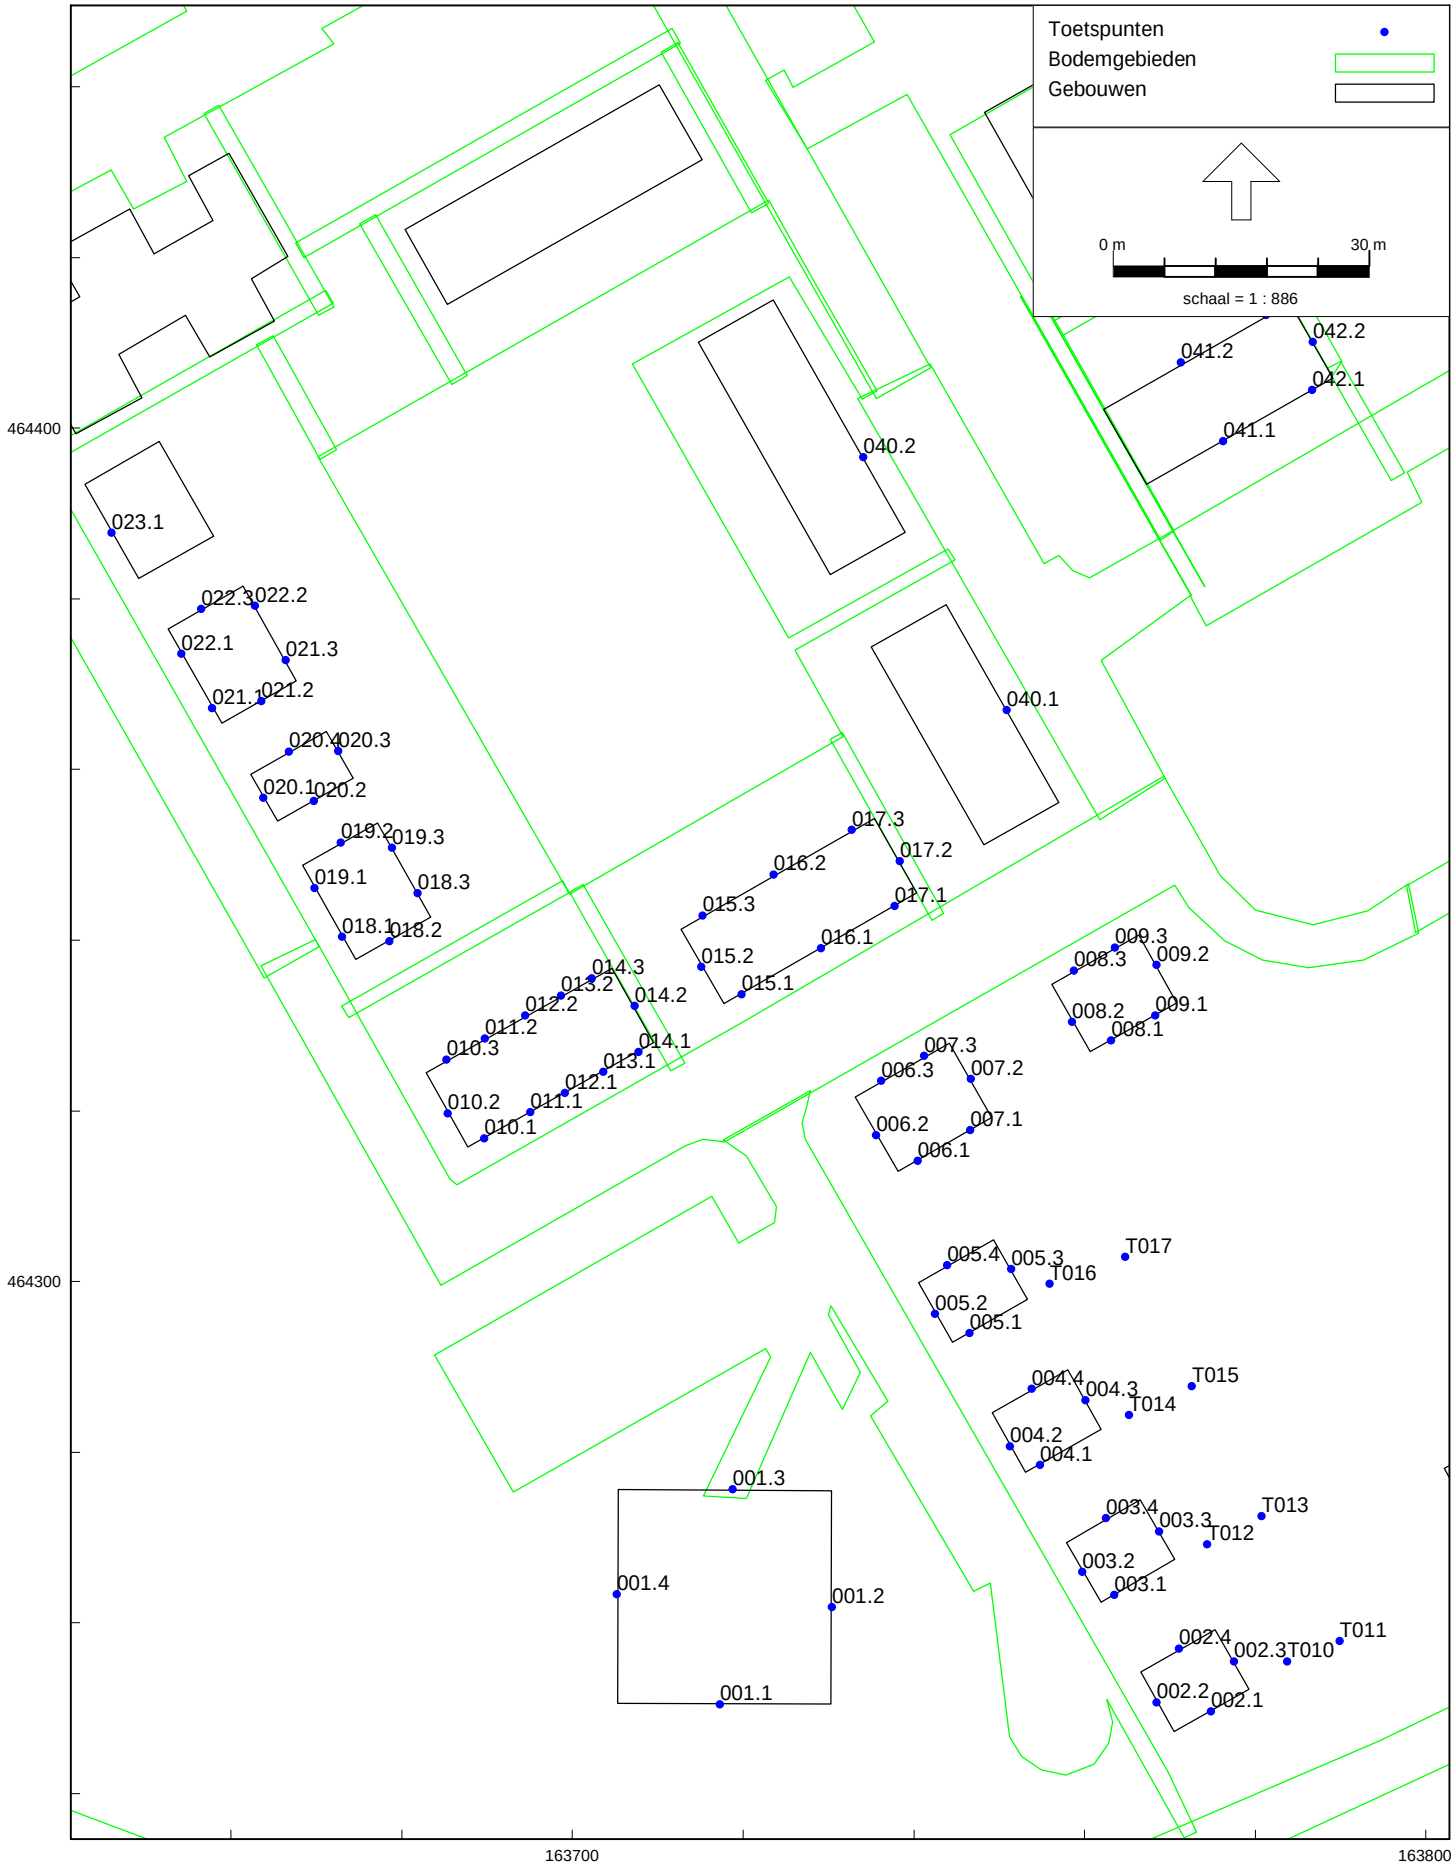

Ingevoerde rekenpunten

Modellen Sportpark, detail


Figuur 6.2.2

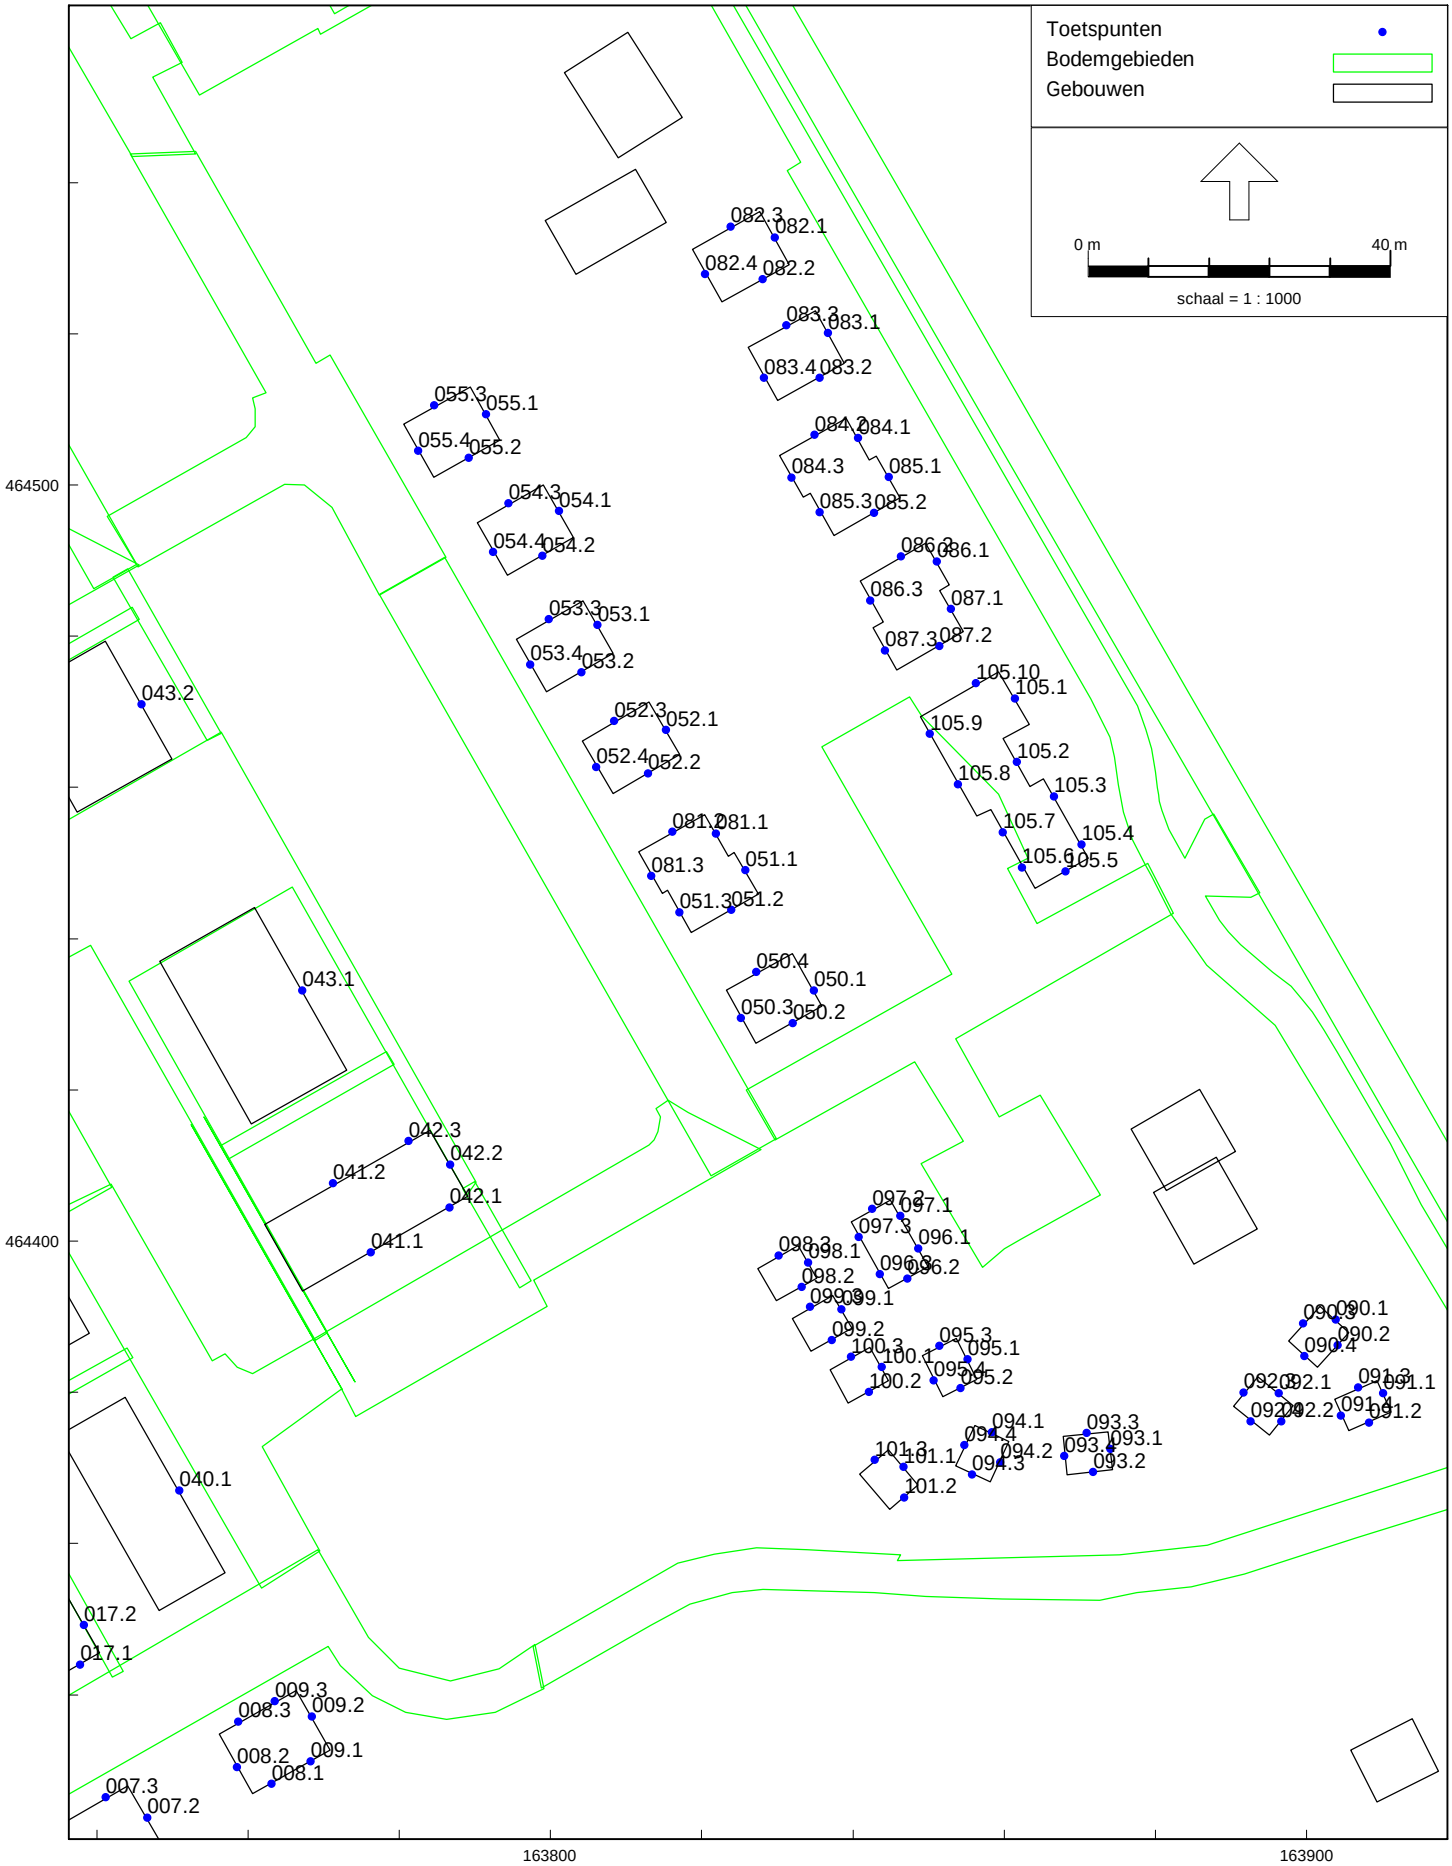

HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2023-03 - Sportvelden, wedstrijden] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ingevoerde rekenpunten

Modellen Sportpark, detail

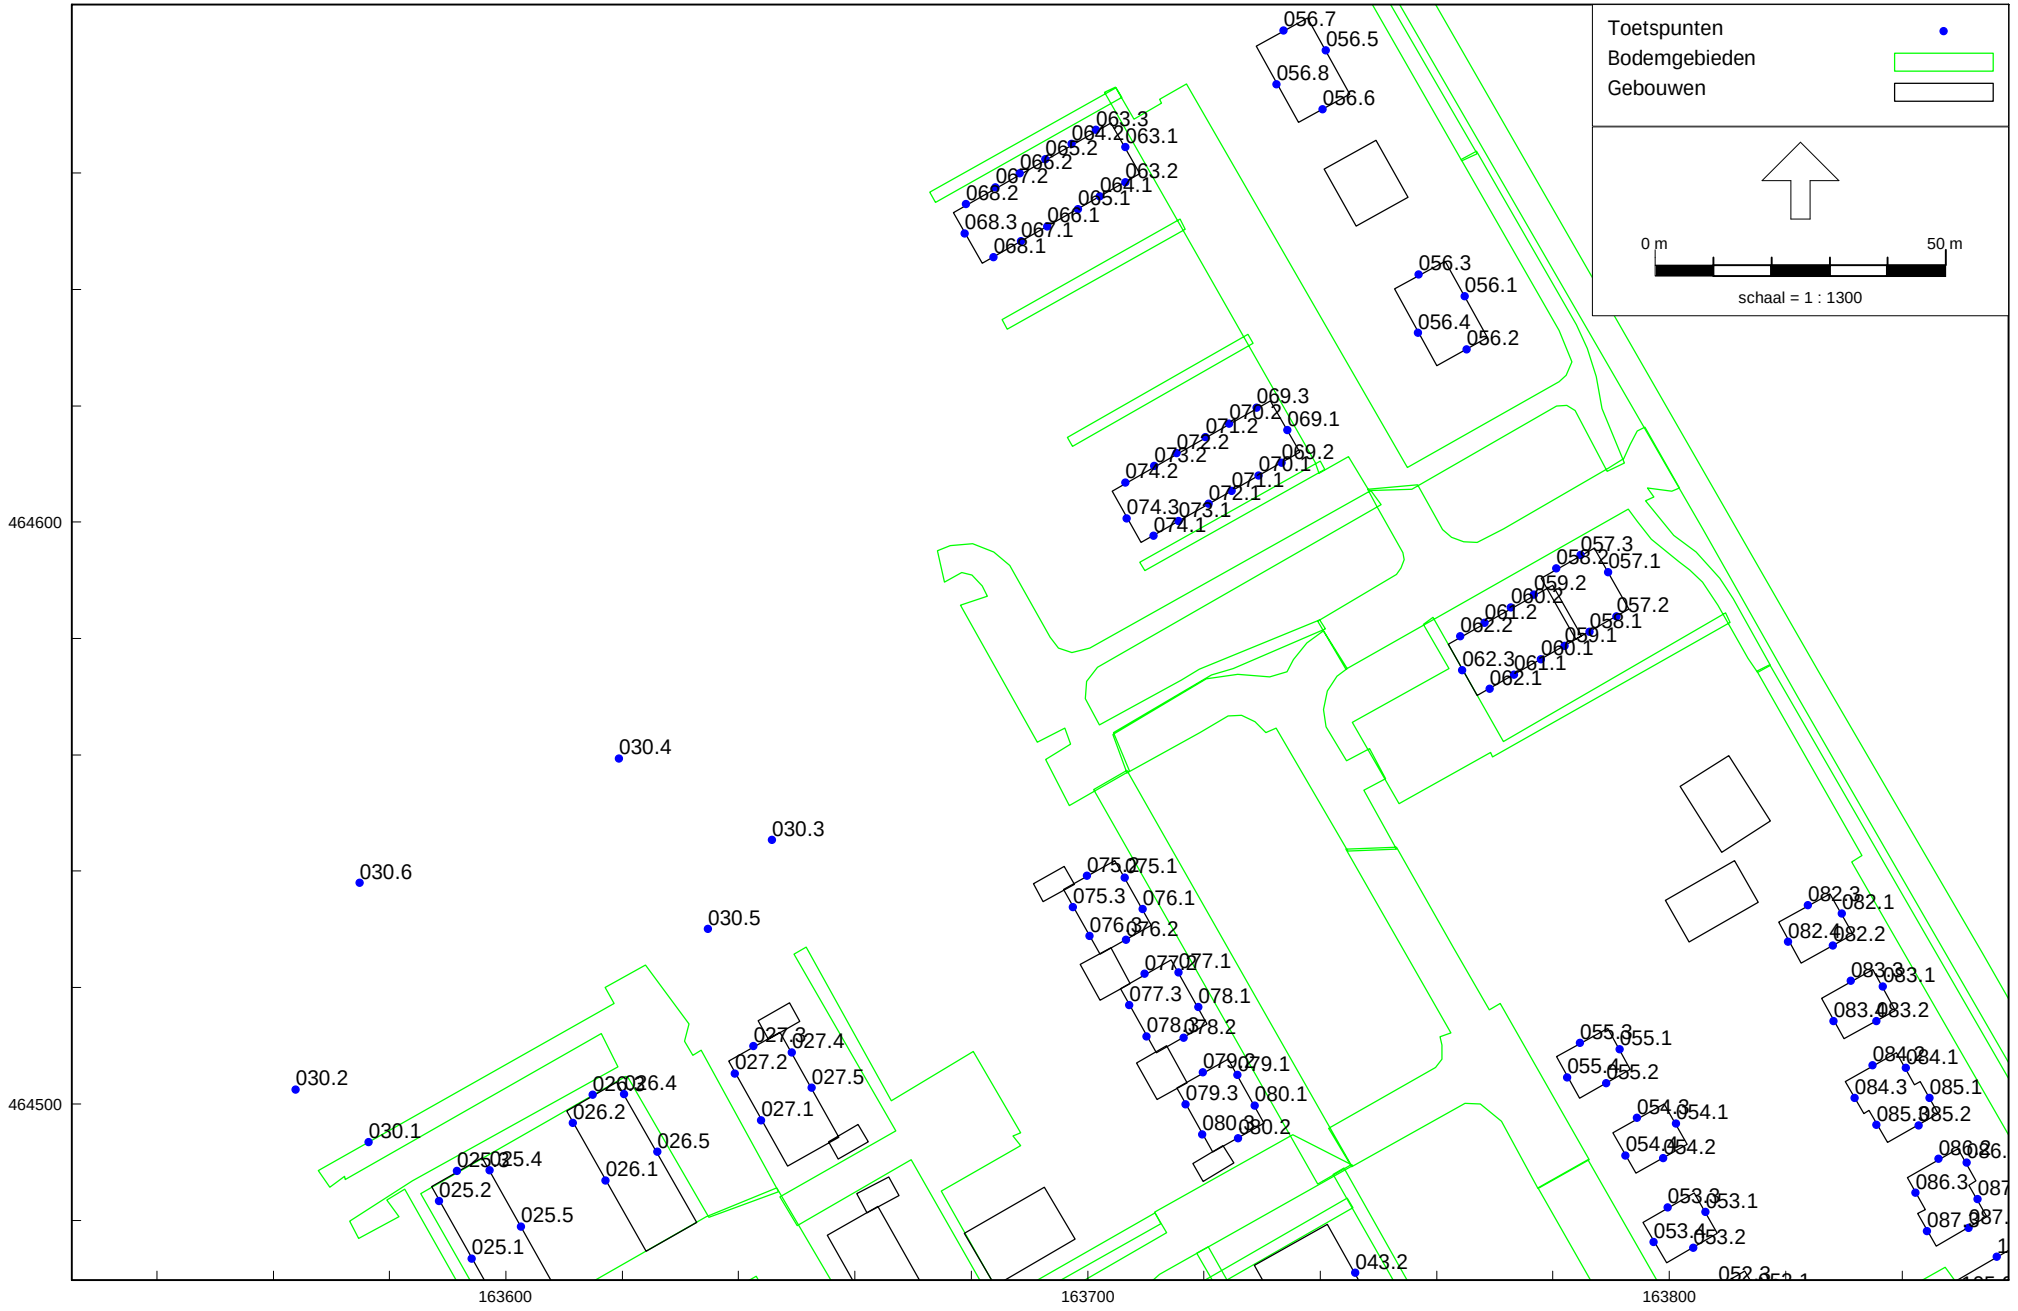

HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2023-03 - Sportvelden, wedstrijden] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ingevoerde rekenpunten

Modellen Sportpark, detail

Figuur 6.3



HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2023-03 - Scholen, Indeling 1] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ingevoerde rekenpunten

Modellen terrein scholen


Figuur 6.4.1



HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2023-03 - Scholen, Indeling 1] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ingevoerde rekenpunten

Modellen terrein scholen, detail

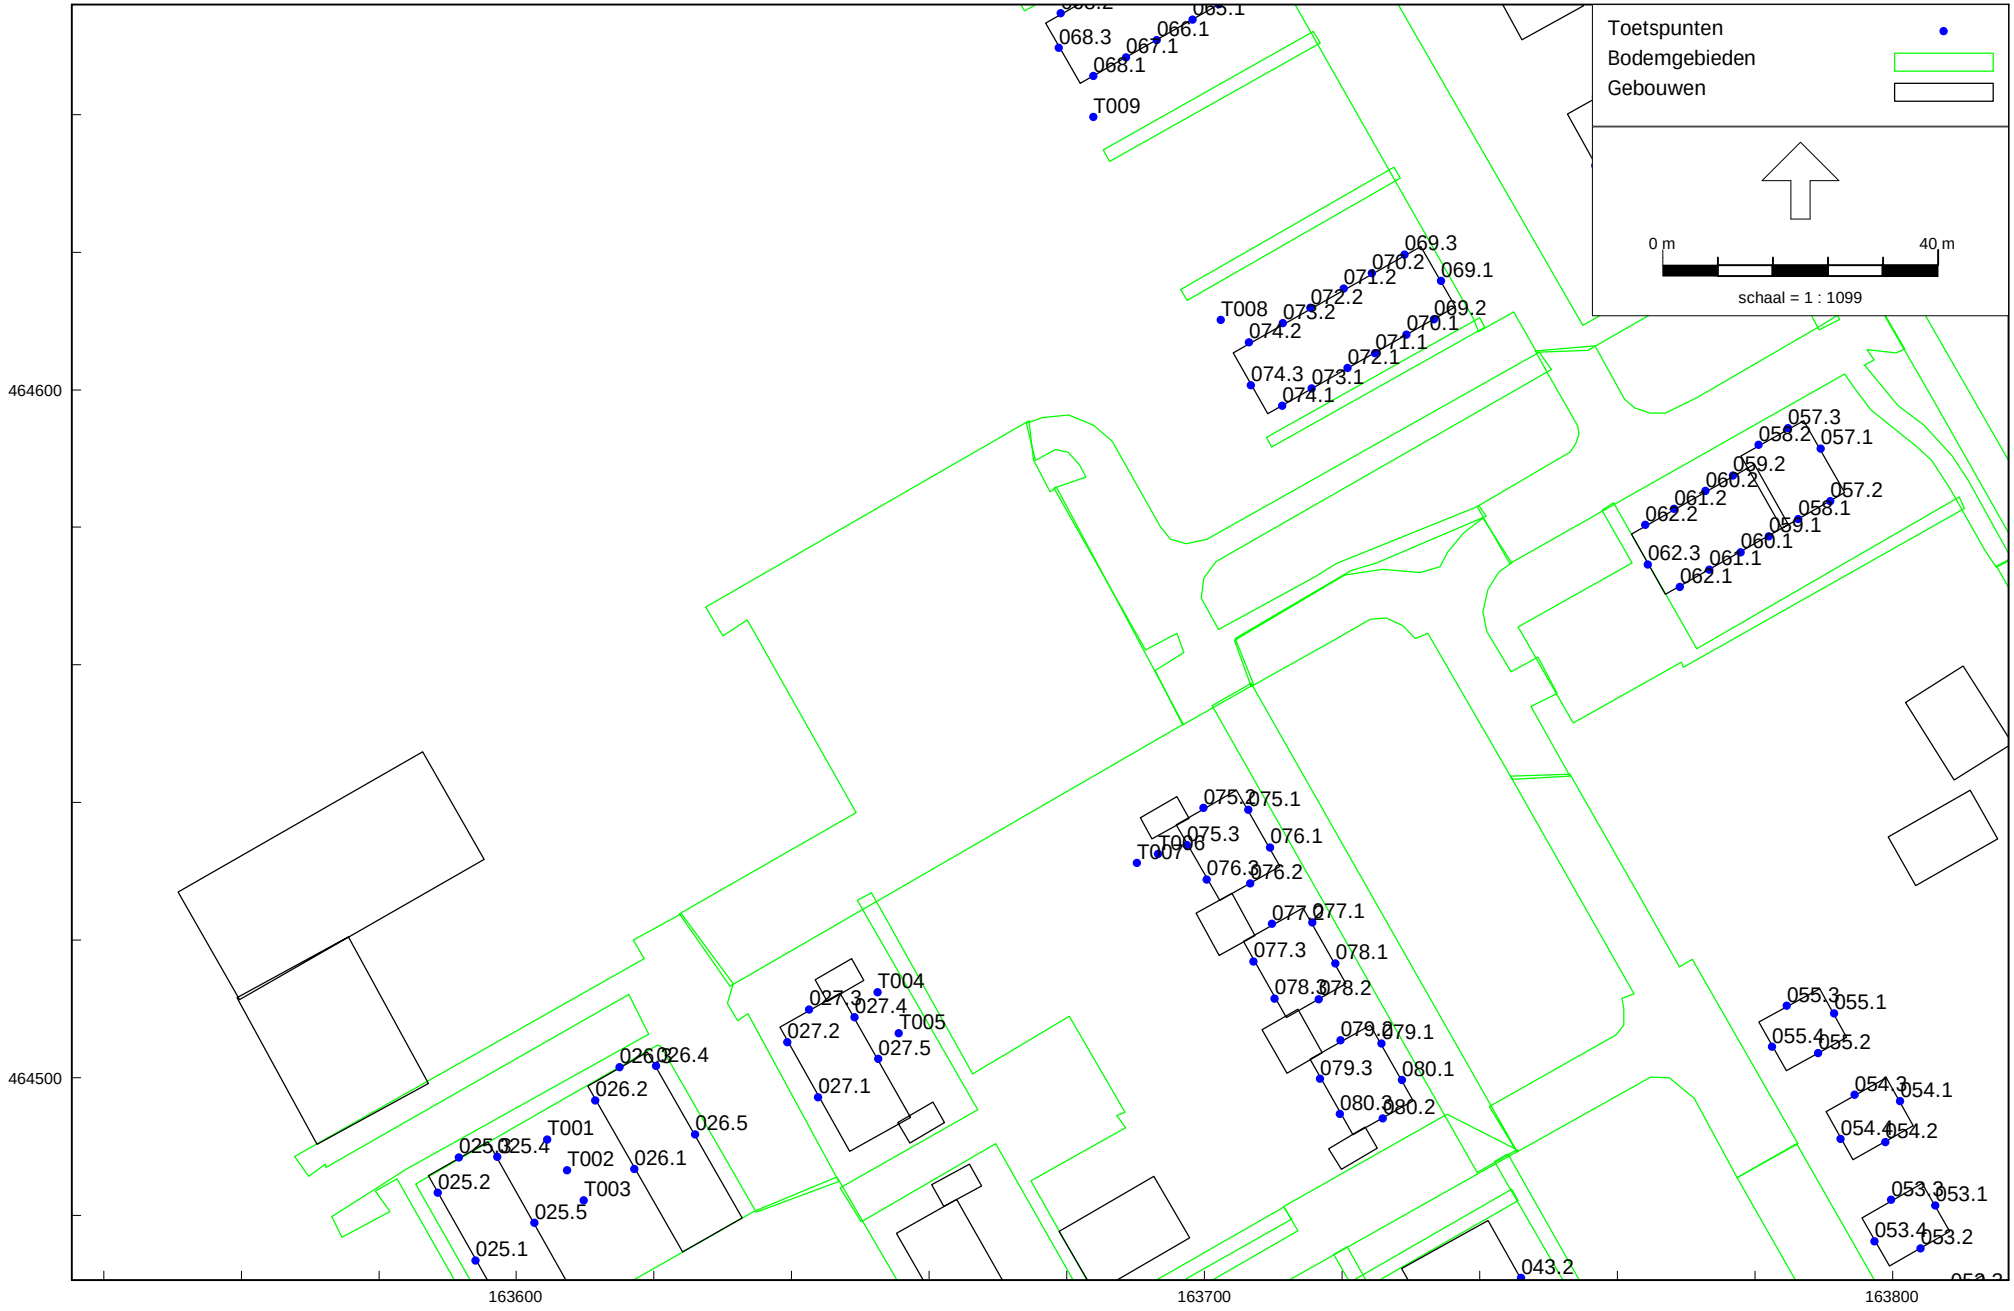

HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2023-03 - Scholen, Indeling 1] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ingevoerde rekenpunten

Modellen terrein scholen, detail

Figuur 7.1



HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2023-03 + MR - Sportvelden, wedstrijden, LAmax] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Figuur 7.2



HMRI, industrie, [22200016 Terschuur-Noord 2023-03 + MR - Scholen, Indeling 3] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Tuinschermen t.b.v. terrein scholen

BIJLAGEN

Model: Sportvelden, wedstrijden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Type	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
001	Parkeerplaats 1, manoeuvreren personenwagens	5,50	0,75	Relatief	Normale puntbron	1,3341	0,6669	0,1671	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
002	Parkeerplaats 2, manoeuvreren personenwagens	5,50	0,75	Relatief	Normale puntbron	2,6680	1,3337	0,3327	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
031	Terras	5,27	1,30	Relatief	Normale puntbron	3,3357	1,3337	0,3327	46,00	59,00	71,00	80,00	86,00	81,00	77,00	62,00	58,00	88,39

Model: Sportvelden, wedstrijden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Oppervlak	DeltaL	DeltaH	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Korfbal1	Fluiten	5,46	1,60	813,87	5,0	5,0	0,2560	0,0330	--	51,00	65,00	66,00	67,00	68,00	73,00	75,00	104,00	78,00	104,02
Korfbal1	Spelers	5,46	1,60	813,87	5,0	5,0	3,8298	0,5001	--	49,70	62,70	74,70	83,70	89,70	84,70	80,70	65,70	61,70	92,09
Veld 1	Fluiten veld 1	5,50	1,60	7110,90	5,0	5,0	0,1532	--	--	51,00	65,00	66,00	67,00	68,00	73,00	75,00	104,00	78,00	104,02
Veld 1	Spelers veld 1	5,50	1,60	6996,10	5,0	5,0	2,2918	--	--	51,00	64,00	76,00	85,00	91,00	86,00	82,00	67,00	63,00	93,39
Veld 2	Fluiten veld 2	5,50	1,60	6953,91	5,0	5,0	0,1532	0,0250	--	51,00	65,00	66,00	67,00	68,00	73,00	75,00	104,00	78,00	104,02
Veld 2	Spelers veld 2	5,50	1,60	6953,91	5,0	5,0	2,2918	0,3750	--	51,00	64,00	76,00	85,00	91,00	86,00	82,00	67,00	63,00	93,39
Veld 3	Fluiten veld 3	5,12	1,60	6324,29	5,0	5,0	0,1532	0,0250	--	51,00	65,00	66,00	67,00	68,00	73,00	75,00	104,00	78,00	104,02
Veld 3	Spelers veld 3	5,12	1,60	6334,33	5,0	5,0	2,2918	0,3750	--	51,00	64,00	76,00	85,00	91,00	86,00	82,00	67,00	63,00	93,39

Model: Sportvelden, wedstrijden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	GeenRefl.	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Korfbal1	Toeschouwers	5,37	1,60	200,26	Nee	0,5002	--	--	59,40	72,40	84,40	93,40	99,40	94,40	90,40	75,40	71,40	101,79
Korfbal2	Toeschouwers	5,37	1,60	200,26	Nee	3,3357	--	--	54,60	67,60	79,60	88,60	94,60	89,60	85,60	70,60	66,60	96,99
011	Toeschouwers veld 1	5,50	1,60	380,58	Nee	1,2888	--	--	57,60	70,60	82,60	91,60	97,60	92,60	88,60	73,60	69,60	99,99
012	Toeschouwers veld 2	5,50	1,60	366,38	Nee	2,2918	0,3750	--	54,60	67,60	79,60	88,60	94,60	89,60	85,60	70,60	66,60	96,99
013	Toeschouwers veld 3	5,31	1,60	350,67	Nee	2,2918	0,3750	--	54,60	67,60	79,60	88,60	94,60	89,60	85,60	70,60	66,60	96,99
014	Toeschouwers veld 1	5,50	1,60	381,15	Nee	1,0004	--	--	63,60	76,60	88,60	97,60	103,60	98,60	94,60	79,60	75,60	105,99

Model: Sportvelden, trainingen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Type	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
001	Parkeerplaats 1, manoeuvreren personenwagens	5,50	0,75	Relatief	Normale puntbron	1,3341	0,6669	0,1671	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
002	Parkeerplaats 2, manoeuvreren personenwagens	5,50	0,75	Relatief	Normale puntbron	2,6680	1,3337	0,3327	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
031	Terras	5,27	1,30	Relatief	Normale puntbron	0,6671	1,3337	0,3327	46,00	59,00	71,00	80,00	86,00	81,00	77,00	62,00	58,00	88,39

Model: Sportvelden, trainingen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Oppervlak	DeltaL	DeltaH	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Korfbal1	Spelers	5,46	1,60	813,87	5,0	5,0	0,5002	0,6253	--	53,60	66,60	78,60	87,60	93,60	88,60	84,60	69,60	65,60	95,99
Korfbal3	Onderhoud veld	5,38	1,00	2017,06	5,0	5,0	0,5002	--	--	60,00	77,00	82,00	84,00	85,00	90,00	90,00	85,00	78,00	94,99
Veld 1	Onderhoud velden	5,50	1,00	7459,36	5,0	5,0	1,0004	--	--	60,00	77,00	82,00	84,00	85,00	90,00	90,00	85,00	78,00	94,99
Veld 2	Onderhoud velden	5,50	1,00	7298,10	5,0	5,0	1,0004	--	--	60,00	77,00	82,00	84,00	85,00	90,00	90,00	85,00	78,00	94,99
Veld 2	Spelers veld 2	5,50	1,60	6953,91	5,0	5,0	0,2501	0,6253	--	52,30	65,30	77,30	86,30	92,30	87,30	83,30	68,30	64,30	94,69
Veld 3	Onderhoud velden	5,11	1,00	6663,81	5,0	5,0	1,0004	--	--	60,00	77,00	82,00	84,00	85,00	90,00	90,00	85,00	78,00	94,99
Veld 3	Spelers veld 3	5,12	1,60	6334,33	5,0	5,0	0,2501	0,6253	--	52,30	65,30	77,30	86,30	92,30	87,30	83,30	68,30	64,30	94,69

Model: Sportvelden, trainingen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	GeenRefl.	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Korfbal1	Toeschouwers	5,37	1,60	200,26	Nee	0,5002	0,6253	--	47,60	60,60	72,60	81,60	87,60	82,60	78,60	63,60	59,60	89,99
012	Toeschouwers veld 2	5,50	1,60	366,38	Nee	0,2501	0,6253	--	51,60	64,60	76,60	85,60	91,60	86,60	82,60	67,60	63,60	93,99
013	Toeschouwers veld 3	5,31	1,60	350,67	Nee	0,2501	0,6253	--	51,60	64,60	76,60	85,60	91,60	86,60	82,60	67,60	63,60	93,99

Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Type	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
001	Parkeerplaats 1, manoeuvreren personenwagens	5,50	0,75	Relatief	Normale puntbron	1,3341	0,6669	0,1671	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00
002	Parkeerplaats 2, manoeuvreren personenwagens	5,50	0,75	Relatief	Normale puntbron	2,6680	1,3337	0,3327	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00
031	Terras	5,27	1,60	Relatief	Normale puntbron	10,0042	4,0000	1,0002	0,00	0,00	50,00	66,00	80,00	88,00	83,00	79,00	71,00	90,11
201	Fluit	5,21	1,60	Relatief	Normale puntbron	0,0010	0,0010	--	65,00	79,00	80,00	81,00	82,00	87,00	89,00	118,00	92,00	118,02
202	Fluit	5,19	1,60	Relatief	Normale puntbron	0,0010	0,0010	--	65,00	79,00	80,00	81,00	82,00	87,00	89,00	118,00	92,00	118,02
203	Fluit	5,40	1,60	Relatief	Normale puntbron	0,0010	0,0010	--	65,00	79,00	80,00	81,00	82,00	87,00	89,00	118,00	92,00	118,02
204	Fluit	5,50	1,60	Relatief	Normale puntbron	0,0010	0,0010	--	65,00	79,00	80,00	81,00	82,00	87,00	89,00	118,00	92,00	118,02
205	Fluit	5,50	1,60	Relatief	Normale puntbron	0,0010	0,0010	--	65,00	79,00	80,00	81,00	82,00	87,00	89,00	118,00	92,00	118,02
206	Fluit	5,50	1,60	Relatief	Normale puntbron	0,0010	0,0010	--	65,00	79,00	80,00	81,00	82,00	87,00	89,00	118,00	92,00	118,02
207	Fluit	5,50	1,60	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	65,00	79,00	80,00	81,00	82,00	87,00	89,00	118,00	92,00	118,02
208	Fluit	5,50	1,60	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	65,00	79,00	80,00	81,00	82,00	87,00	89,00	118,00	92,00	118,02
209	Fluit	5,50	1,60	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	65,00	79,00	80,00	81,00	82,00	87,00	89,00	118,00	92,00	118,02
211	Schreeuwen bezoekers	5,08	1,60	Relatief	Normale puntbron	0,0010	0,0010	--	--	68,00	84,00	98,00	106,00	81,00	97,00	89,00	--	107,19
212	Schreeuwen bezoekers	5,20	1,60	Relatief	Normale puntbron	0,0010	0,0010	--	--	68,00	84,00	98,00	106,00	81,00	97,00	89,00	--	107,19
213	Schreeuwen bezoekers	5,43	1,60	Relatief	Normale puntbron	0,0010	0,0010	--	--	68,00	84,00	98,00	106,00	81,00	97,00	89,00	--	107,19
214	Schreeuwen bezoekers	5,50	1,60	Relatief	Normale puntbron	0,0010	0,0010	--	--	68,00	84,00	98,00	106,00	81,00	97,00	89,00	--	107,19
215	Schreeuwen bezoekers	5,50	1,60	Relatief	Normale puntbron	0,0010	0,0010	--	--	68,00	84,00	98,00	106,00	81,00	97,00	89,00	--	107,19
216	Schreeuwen bezoekers	5,50	1,60	Relatief	Normale puntbron	0,0010	0,0010	--	--	68,00	84,00	98,00	106,00	81,00	97,00	89,00	--	107,19
217	Schreeuwen bezoekers	5,50	1,60	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	68,00	84,00	98,00	106,00	81,00	97,00	89,00	--	107,19
218	Schreeuwen bezoekers	5,50	1,60	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	68,00	84,00	98,00	106,00	81,00	97,00	89,00	--	107,19
219	Schreeuwen bezoekers	5,50	1,60	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	68,00	84,00	98,00	106,00	81,00	97,00	89,00	--	107,19

Model: Scholen, Indeling 1
Groep: LAr,LT
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Type	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
011	Manoeuvreren K&R	5,30	0,75	Relatief	Normale puntbron	0,4669	--	--	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
012	Manoeuvreren K&R	5,29	0,75	Relatief	Normale puntbron	0,4669	--	--	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
013	Manoeuvreren K&R	5,28	0,75	Relatief	Normale puntbron	0,4669	--	--	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
014	Manoeuvreren K&R	5,27	0,75	Relatief	Normale puntbron	0,4669	--	--	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
021	Warmtepomp	9,24	1,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	10,7940	2,7994	4,0003	45,20	58,00	70,40	73,10	73,80	74,40	71,20	64,70	55,80	80,00
022	Warmtepomp	9,24	1,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	10,7940	2,7994	4,0003	45,20	58,00	70,40	73,10	73,80	74,40	71,20	64,70	55,80	80,00
023	LBK	9,24	1,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	12,0000	2,9996	1,0002	45,20	58,00	70,40	73,10	73,80	74,40	71,20	64,70	55,80	80,00
024	LBK	9,24	1,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	12,0000	2,9996	1,0002	45,20	58,00	70,40	73,10	73,80	74,40	71,20	64,70	55,80	80,00

Model: Scholen, Indeling 1
Groep: LAr,LT
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Oppervlak	DeltaL	DeltaH	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
001	Onderbouw 70 kinderen	5,26	1,20	2228,63	5,0	5,0	3,5009	--	--	--	66,40	73,40	77,40	81,40	88,40	89,40	82,40	70,40	92,94
002	Groep 3, 35 kinderen	5,26	1,20	2213,02	5,0	5,0	1,0004	--	--	--	72,90	79,90	83,90	87,90	94,90	95,90	88,90	76,90	99,44
003	Bovenbouw, 175 kinderen	5,26	1,30	2204,33	5,0	5,0	0,7502	--	--	--	79,90	86,90	90,90	94,90	101,90	102,90	95,90	83,90	106,44
004	BSO, 30 kinderen	5,26	1,30	2197,62	5,0	5,0	3,5009	--	--	--	72,20	79,20	83,20	87,20	94,20	95,20	88,20	76,20	98,74

Model: Scholen, Indeling 1
Groep: LAmax
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Type	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
401	Schreeuwen kinderen	5,22	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
402	Schreeuwen kinderen	5,23	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
403	Schreeuwen kinderen	5,25	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
404	Schreeuwen kinderen	5,26	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
405	Schreeuwen kinderen	5,28	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
406	Schreeuwen kinderen	5,30	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
407	Schreeuwen kinderen	5,30	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
408	Schreeuwen kinderen	5,24	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
409	Schreeuwen kinderen	5,24	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
410	Schreeuwen kinderen	5,22	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
411	Manoeuvreren K&R LAmax	5,30	0,75	Relatief	Normale puntbron	0,4669	--	--	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00
412	Manoeuvreren K&R LAmax	5,29	0,75	Relatief	Normale puntbron	0,4669	--	--	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00
413	Manoeuvreren K&R LAmax	5,28	0,75	Relatief	Normale puntbron	0,4669	--	--	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00
414	Manoeuvreren K&R LAmax	5,27	0,75	Relatief	Normale puntbron	0,4669	--	--	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00

Model: Scholen, Indeling 2
Groep: LAr,LT
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Type	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
011	Manoeuvreren K&R	5,30	0,75	Relatief	Normale puntbron	0,4669	--	--	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
012	Manoeuvreren K&R	5,29	0,75	Relatief	Normale puntbron	0,4669	--	--	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
013	Manoeuvreren K&R	5,28	0,75	Relatief	Normale puntbron	0,4669	--	--	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
014	Manoeuvreren K&R	5,27	0,75	Relatief	Normale puntbron	0,4669	--	--	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
021	Warmtepomp	13,22	1,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	10,7940	2,7994	4,0003	45,20	58,00	70,40	73,10	73,80	74,40	71,20	64,70	55,80	80,00
022	Warmtepomp	13,22	1,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	10,7940	2,7994	4,0003	45,20	58,00	70,40	73,10	73,80	74,40	71,20	64,70	55,80	80,00
023	LBK	13,22	1,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	12,0000	2,9996	1,0002	45,20	58,00	70,40	73,10	73,80	74,40	71,20	64,70	55,80	80,00
024	LBK	13,22	1,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	12,0000	2,9996	1,0002	45,20	58,00	70,40	73,10	73,80	74,40	71,20	64,70	55,80	80,00

Model: Scholen, Indeling 2
Groep: LAr,LT
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Oppervlak	DeltaL	DeltaH	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
001	Onderbouw 70 kinderen	5,22	1,20	462,83	5,0	5,0	3,5009	--	--	--	66,40	73,40	77,40	81,40	88,40	89,40	82,40	70,40	92,94
002	Groep 3, 35 kinderen	5,26	1,20	1663,73	5,0	5,0	1,0004	--	--	--	72,90	79,90	83,90	87,90	94,90	95,90	88,90	76,90	99,44
003	Bovenbouw, 175 kinderen	5,26	1,30	1675,64	5,0	5,0	0,7502	--	--	--	79,90	86,90	90,90	94,90	101,90	102,90	95,90	83,90	106,44
004	BSO, 30 kinderen	5,26	1,30	1627,53	5,0	5,0	3,5009	--	--	--	72,20	79,20	83,20	87,20	94,20	95,20	88,20	76,20	98,74

Model: Scholen, Indeling 2
Groep: LAmax
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Type	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
401	Schreeuwen kinderen	5,27	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
402	Schreeuwen kinderen	5,26	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
403	Schreeuwen kinderen	5,25	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
404	Schreeuwen kinderen	5,26	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
405	Schreeuwen kinderen	5,28	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
406	Schreeuwen kinderen	5,30	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
407	Schreeuwen kinderen	5,30	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
408	Schreeuwen kinderen	5,22	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
409	Schreeuwen kinderen	5,20	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
410	Schreeuwen kinderen	5,25	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
411	Manoeuvreren K&R LAmax	5,30	0,75	Relatief	Normale puntbron	0,4669	--	--	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00
412	Manoeuvreren K&R LAmax	5,29	0,75	Relatief	Normale puntbron	0,4669	--	--	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00
413	Manoeuvreren K&R LAmax	5,28	0,75	Relatief	Normale puntbron	0,4669	--	--	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00
414	Manoeuvreren K&R LAmax	5,27	0,75	Relatief	Normale puntbron	0,4669	--	--	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00

Model: Scholen, Indeling 3
Groep: LAr,LT
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Type	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
011	Manoeuvreren K&R	5,30	0,75	Relatief	Normale puntbron	0,4669	--	--	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
012	Manoeuvreren K&R	5,29	0,75	Relatief	Normale puntbron	0,4669	--	--	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
013	Manoeuvreren K&R	5,28	0,75	Relatief	Normale puntbron	0,4669	--	--	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
014	Manoeuvreren K&R	5,27	0,75	Relatief	Normale puntbron	0,4669	--	--	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00
021	Warmtepomp	9,26	1,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	10,7940	2,7994	4,0003	45,20	58,00	70,40	73,10	73,80	74,40	71,20	64,70	55,80	80,00
022	Warmtepomp	13,26	1,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	10,7940	2,7994	4,0003	45,20	58,00	70,40	73,10	73,80	74,40	71,20	64,70	55,80	80,00
023	LBK	9,26	1,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	12,0000	2,9996	1,0002	45,20	58,00	70,40	73,10	73,80	74,40	71,20	64,70	55,80	80,00
024	LBK	13,26	1,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	12,0000	2,9996	1,0002	45,20	58,00	70,40	73,10	73,80	74,40	71,20	64,70	55,80	80,00

Model: Scholen, Indeling 3
Groep: LAr,LT
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Oppervlak	DeltaL	DeltaH	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
001	Onderbouw 70 kinderen	5,26	1,20	410,58	5,0	5,0	3,5009	--	--	--	66,40	73,40	77,40	81,40	88,40	89,40	82,40	70,40	92,94
002	Groep 3, 35 kinderen	5,29	1,20	1624,84	5,0	5,0	1,0004	--	--	--	72,90	79,90	83,90	87,90	94,90	95,90	88,90	76,90	99,44
003	Bovenbouw, 175 kinderen	5,29	1,30	1664,75	5,0	5,0	0,7502	--	--	--	79,90	86,90	90,90	94,90	101,90	102,90	95,90	83,90	106,44
004	BSO, 30 kinderen	5,29	1,30	1605,26	5,0	5,0	3,5009	--	--	--	72,20	79,20	83,20	87,20	94,20	95,20	88,20	76,20	98,74

Model: Scholen, Indeling 3
Groep: LAmax
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Type	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
401	Schreeuwen kinderen	5,20	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
402	Schreeuwen kinderen	5,22	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
403	Schreeuwen kinderen	5,25	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
404	Schreeuwen kinderen	5,26	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
405	Schreeuwen kinderen	5,28	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
406	Schreeuwen kinderen	5,30	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
407	Schreeuwen kinderen	5,30	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
408	Schreeuwen kinderen	5,26	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
409	Schreeuwen kinderen	5,20	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
409	Schreeuwen kinderen	5,29	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
410	Schreeuwen kinderen	5,25	1,00	Relatief	Normale puntbron	0,0010	--	--	--	81,50	88,50	92,50	96,50	103,50	104,50	97,50	85,50	108,04
411	Manoeuvreren K&R LAmax	5,30	0,75	Relatief	Normale puntbron	0,4669	--	--	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00
412	Manoeuvreren K&R LAmax	5,29	0,75	Relatief	Normale puntbron	0,4669	--	--	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00
413	Manoeuvreren K&R LAmax	5,28	0,75	Relatief	Normale puntbron	0,4669	--	--	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00
414	Manoeuvreren K&R LAmax	5,27	0,75	Relatief	Normale puntbron	0,4669	--	--	--	69,00	77,00	84,00	88,00	95,00	93,00	83,00	72,00	98,00

Model: Sportvelden, wedstrijden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
001	Rijden voertuigen	5,50	0,75	127,09	480	240	60	20	--	62,00	70,00	77,00	81,00	88,00	86,00	76,00	65,00	91,00

Model: Scholen, Indeling 1
Groep: LAeq
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
001	Rijden voertuigen	5,39	0,75	189,09	224	--	--	10	--	60,00	68,00	75,00	79,00	86,00	84,00	74,00	63,00	89,00

Model: Sportvelden, wedstrijden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp	Oppervlak
001	woning	163982,78	464373,98	5,53	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	154,83
002	Gebouw	164018,37	464174,34	5,91	7,00	Polygoon	0,80	0 dB	52,65
003	Gebouw	164025,47	464181,68	5,91	7,00	Polygoon	0,80	0 dB	498,74
007	Gebouw	164003,64	464255,78	5,71	7,00	Polygoon	0,80	0 dB	113,98
008	Gebouw	164004,07	464261,52	5,69	7,00	Polygoon	0,80	0 dB	99,76
009	Gebouw	163980,12	464277,06	5,63	7,00	Polygoon	0,80	0 dB	179,97
010	Gebouw	163975,97	464308,76	5,57	7,00	Polygoon	0,80	0 dB	85,20
011	Gebouw	163931,04	464287,04	5,50	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	189,41
012	Gebouw	163938,73	464256,71	5,50	7,00	Polygoon	0,80	0 dB	198,97
013	Gebouw	163948,09	464223,95	5,54	7,00	Polygoon	0,80	0 dB	202,24
014	Gebouw	163956,35	464192,92	5,60	7,00	Polygoon	0,80	0 dB	195,25
017	woning	163570,35	463979,65	5,78	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	70,88
026	Gebouw	163719,61	464792,71	5,51	4,00	Polygoon	0,80	0 dB	162,41
027	Gebouw	163715,08	464786,08	5,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	58,39
028	Gebouw	164156,58	464011,06	6,30	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	70,77
029	Gebouw	163876,75	464414,82	5,46	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	98,86
030	Gebouw	163879,73	464406,40	5,46	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	104,27
032	Gebouw	164213,79	464057,22	6,14	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	256,46
033	Gebouw	164189,84	464096,02	6,05	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	191,91
034	Gebouw	164009,79	464539,28	5,62	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	181,99
035	Gebouw	164023,99	464546,80	5,63	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	210,54
036	Woning bestaand	163740,70	464660,67	5,46	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	113,84
037	Gebouw	164235,54	464006,55	6,26	7,00	Polygoon	0,80	0 dB	838,03
038	Gebouw	163801,82	464554,54	5,46	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	133,24
039	gebouw	163616,97	464104,90	5,55	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	333,95
040	gebouw	163482,92	464050,15	5,61	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	246,59
041	gebouw	163444,43	464230,28	5,16	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	707,59
042	Gebouw	164224,88	464035,08	6,19	5,00	Polygoon	0,80	0 dB	110,78
044	gebouw	163652,16	464120,43	5,51	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	85,34
045	gebouw	163653,28	464102,46	5,55	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	152,54
046	Gebouw	164179,96	464035,27	6,19	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	102,34
047	116-118	164154,61	464075,93	6,10	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	154,57
048	Woning Hoevelakenseweg 194	163428,72	464196,64	5,23	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	141,95
049	Gebouw	164125,24	464007,95	6,34	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	61,64
050	bijgebouw	164007,68	464360,43	5,58	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	14,65
051	bijgebouw	163971,71	464370,68	5,52	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	28,93
052	bijgebouw	163961,75	464434,37	5,55	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	46,46

Model: Sportvelden, wedstrijden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp	Oppervlak
054	woning	163643,02	464008,93	5,74	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	111,04
055	woning	163641,76	463992,71	5,77	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	147,11
056	woning	163689,85	463978,38	5,77	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	95,37
057	woning	163706,31	463966,04	5,81	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	97,41
058	woning	163715,23	464011,71	5,70	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	70,30
059	woning	163725,24	464003,52	5,73	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	75,94
060	woning	163737,16	463984,49	5,79	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	57,52
061	woning	163683,24	464027,11	5,68	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	296,80
062	woning	163646,80	464048,29	5,66	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	122,20
063	woning	163665,59	464045,67	5,65	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	84,70
064	woning	163694,51	464048,38	5,63	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	120,42
065	woning	163726,12	464039,56	5,64	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	271,39
066	woning	163748,29	463995,60	5,76	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	70,63
067	woning	163757,97	464007,81	5,74	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	73,20
068	woning	163774,04	464013,19	5,73	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	131,41
069	woning	163849,77	464019,68	5,80	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	345,76
070	woning	163819,38	463996,11	5,81	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	114,36
071	woning	163813,73	463976,01	5,84	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	124,64
072	woning	163798,97	463958,29	5,88	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	112,93
072	Gebouw	163818,55	464307,90	5,40	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	98,77
073	woning	163784,80	463943,89	5,91	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	117,77
075	Gebouw	163905,82	464332,71	5,44	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	70,40
076	woning	163816,30	463949,37	5,90	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	56,02
077	woning	163826,23	463961,15	5,88	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	86,27
078	woning	163841,34	463979,72	5,87	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	97,26
079	woning	163847,66	463983,37	5,87	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	78,56
080	woning	163857,20	463995,00	5,86	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	77,06
081	Gebouw	163803,37	464527,89	5,45	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	111,85
081	woning	163866,62	464006,58	5,86	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	83,71
082	woning	163872,80	464019,38	5,85	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	59,36
082	Gebouw	163973,29	464555,29	5,61	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	257,04
083	Gebouw	164006,80	464567,68	5,64	4,50	Rechthoek	0,80	0 dB	278,03
084	Gebouw	164034,12	464557,27	5,64	4,50	Rechthoek	0,80	0 dB	63,54
085	Gebouw	164002,07	464575,40	5,64	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	235,76
086	woning	163903,65	463944,23	6,05	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	72,72
086	Gebouw	163752,27	464763,84	5,53	2,50	Rechthoek	0,80	0 dB	22,56
087	woning	163913,84	463954,34	6,06	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	78,72

Model: Sportvelden, wedstrijden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp	Oppervlak
088	woning	163928,91	463968,35	6,07	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	96,69
089	woning	163940,79	463975,92	6,09	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	74,96
090	woning	163957,99	464003,27	6,09	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	89,03
094	woning	163954,25	463942,99	6,18	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	83,08
096	woning	163979,49	463977,88	6,19	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	88,67
097	woning	163994,56	463984,75	6,21	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	125,94
098	woning	164018,59	463992,04	6,26	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	89,92
099	woning	164030,14	463994,34	6,29	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	68,11
100	woning	163994,69	464020,28	6,15	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	74,77
101	Kantine	163801,27	464204,80	5,40	3,60	Polygoon	0,80	0 dB	512,81
102	woning	164034,69	464021,64	6,25	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	122,29
103	Kantine	163770,72	464192,39	5,37	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	366,86
104	Kantine	163774,07	464203,85	5,29	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB	119,25
105	Opslag	163553,49	464165,15	5,37	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	47,42
106	woning	163981,92	464038,58	6,09	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	77,58
107	woning Hoevelakenseweg 155	163487,61	464059,44	5,59	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	175,37
108	woning	163964,98	464066,39	6,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	121,75
110	woning	163934,96	464029,00	5,99	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	45,55
111	schuur	163912,59	463994,21	5,99	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	71,95
112	schuur	164042,16	463984,93	6,33	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	41,71
113	schuur	164049,79	463983,11	6,36	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	22,91
114	schuur	163999,66	463978,15	6,24	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	81,61
115	schuur	164020,54	463974,81	6,30	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB	63,22
116	schuur	164018,51	463979,01	6,28	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB	61,78
117	schuur	163993,64	463923,51	6,30	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB	195,84
118	woningen	164040,26	464285,97	5,63	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	145,72
119	woningen	164045,84	464264,06	5,67	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	169,36
120	woningen	164051,86	464242,80	5,71	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	125,75
121	Gebouw	163930,32	464328,07	5,48	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	137,30
122	woning	163791,31	464048,48	5,66	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	108,66
123	woning	163779,50	464034,57	5,68	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	102,16
124	woning	163768,89	464091,11	5,55	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	192,50
125	woning	163746,14	464063,04	5,59	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	200,58
126	woning	163720,27	464081,39	5,55	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	120,68
127	schuur	163754,70	463957,24	5,86	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	286,66
129	woning	163700,63	464092,95	5,54	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	125,46
130	schuur	163956,56	464005,49	6,08	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	51,75

Model: Sportvelden, wedstrijden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp	Oppervlak
131	woning	163679,90	464066,71	5,60	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	123,16
132	woning	163646,50	464068,55	5,62	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	174,39
133	woning	163965,27	464040,42	6,04	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	116,55
134	Berging	163731,61	464203,07	5,29	2,50	Rechthoek	0,80	0 dB	36,55
135	Knatine	163751,09	464215,79	5,15	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	167,27
136	woning	164052,34	463988,23	6,35	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB	137,83
137	woning	164099,43	463998,34	6,40	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	63,80
138	woning	164058,17	464034,83	6,25	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	66,23
139	woning	164015,74	464017,48	6,21	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	104,49
141	woning	163982,64	464448,18	5,57	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	96,03
150	Appartementen - laag	163955,11	463982,55	6,12	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	235,43
151	Appartementen - hoog	163958,97	463986,83	6,12	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	244,86
152	Appartementen - laag	163956,19	464005,61	6,08	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	47,02
161	Nieuwe woning 2: Broekhuizerstraat	163814,57	463932,55	5,94	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	65,63
163	Nieuwe woning 2: Schuur	163817,62	463938,36	5,93	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	23,33
220	Hoevelakensesweg 122 - bestaande woning	164104,91	464064,80	6,19	10,00	Polygoon	0,80	0 dB	233,27
221	Hoevelakensesweg 122 - Oranjerie	164128,20	464086,24	6,09	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	138,67
222	Hoevelakensesweg 122 - Koetshuis	164090,74	464054,97	6,24	6,50	Rechthoek	0,80	0 dB	116,24
223	Hoevelakensesweg 122 - garage west	164060,26	464139,76	6,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	71,38
224	Hoevelakensesweg 122 - bijgebouw oost	164096,16	464159,22	5,91	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	70,48
225	Hoevelakensesweg 122 - NIEUWE woning	164072,18	464134,57	6,01	9,00	Polygoon	0,80	0 dB	218,21
226	Eendrachtstraat - woning/gebouw	164019,21	464050,10	6,14	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	218,86
227	Eendrachtstraat - woning/gebouw	164058,07	464070,01	6,19	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	65,89
228	Eendrachtstraat - woning/gebouw	164053,13	464088,27	6,15	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	46,60
229	Eendrachtstraat - woning/gebouw	164047,91	464107,77	6,11	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	61,57
230	Eendrachtstraat - woning/gebouw	164036,40	464122,69	6,04	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	82,02
231	Eendrachtstraat - woning/gebouw	164033,65	464154,54	5,99	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	60,31
232	Eendrachtstraat - woning/gebouw	164018,95	464117,48	5,96	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	56,69
233	Eendrachtstraat - woning/gebouw	164010,68	464148,72	5,89	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	57,07
236	Eendrachtstraat - woning/gebouw	164021,40	464198,33	5,87	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	68,21
237	Eendrachtstraat - woning/gebouw	164017,11	464214,56	5,82	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	54,68
238	Eendrachtstraat - woning/gebouw	164014,66	464227,73	5,78	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	62,04
239	Eendrachtstraat - woning/gebouw	164063,96	464199,86	5,81	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	187,49
240	Eendrachtstraat - woning/gebouw	164058,76	464221,30	5,76	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	146,45
241	Eendrachtstraat - woning/gebouw	164061,40	464159,10	5,94	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	121,62
242	Eendrachtstraat - woning/gebouw	164069,36	464173,62	5,89	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	200,29
243	Eendrachtstraat - woning/gebouw	164102,93	464165,03	5,89	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	240,95

Model: Sportvelden, wedstrijden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp	Oppervlak
244	Eendrachtstraat - woning/gebouw	163995,57	464118,04	5,87	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	109,63
245	gebouw	164166,40	464087,20	6,07	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB	166,69
246	gebouw	164169,17	464105,78	6,03	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB	244,74
260	gebouwen	163861,66	464037,33	5,79	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	156,04
261	gebouwen	163841,02	464053,25	5,72	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	96,78
262	gebouwen	163817,86	464073,47	5,65	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	183,83
263	gebouwen	163882,19	464063,06	5,80	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	153,80
264	gebouwen	163872,13	464090,54	5,72	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	89,00
265	gebouwen	163858,65	464099,18	5,67	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	90,01
266	gebouwen	163844,95	464107,73	5,62	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	92,03
267	gebouwen	163801,31	464097,51	5,58	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	111,69
268	gebouwen	163811,88	464114,81	5,56	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	115,40
269	gebouwen	163822,28	464131,84	5,54	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	63,32
270	gebouwen	163949,44	464101,38	5,86	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	168,47
271	gebouwen	163887,28	464024,56	5,87	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	75,72
272	gebouwen	163904,04	464048,84	5,87	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	46,61
273	gebouwen	163918,05	464034,59	5,93	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	100,42
274	gebouwen	163971,40	464139,39	5,76	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	62,68
275	gebouwen	163986,92	464143,40	5,79	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	51,26
276	gebouwen - school	163889,11	464114,84	5,72	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	890,76
277	gebouwen - school	163906,88	464172,32	5,55	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	368,08
278	gebouwen - school	163910,55	464150,41	5,64	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	176,74
279	Sandersstraat 5 - vervangenden woning	163840,74	464274,27	5,18	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	119,12
280	Sandersstraat 5 - nieuwe woning kavel I	163817,63	464272,99	5,16	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	133,71
281	Sandersstraat 5 - nieuwe woning kavel III	163867,26	464294,49	5,38	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	103,54
284	gebouwen	164131,59	464182,79	5,85	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	122,33
285	gebouwen	164159,92	464190,38	5,85	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	80,66
286	gebouwen	164170,32	464186,29	5,87	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	86,50
287	gebouwen	164165,42	464205,72	5,84	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	93,47
288	gebouwen	164108,87	464213,90	5,78	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	96,05
289	gebouwen	164104,00	464224,51	5,75	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	75,69
290	gebouwen	164096,86	464252,85	5,73	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	133,68
291	gebouwen	164153,44	464246,81	5,82	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	87,04
292	gebouwen	164160,54	464233,92	5,84	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	66,61
293	gebouwen	164158,86	464220,50	5,83	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	71,59
294	gebouwen	164100,00	464312,71	5,73	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	245,94
295	gebouwen	164130,61	464298,73	5,79	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	145,53

Model: Sportvelden, wedstrijden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp	Oppervlak
296	gebouwen	164157,01	464277,58	5,83	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	234,74
297	gebouwen	164112,82	464261,11	5,75	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	109,37
298	gebouwen	164085,19	464259,23	5,71	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	113,03
299	gebouwen	164085,58	464294,96	5,71	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	118,55
300	gebouwen	164070,82	464315,13	5,68	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	119,10
301	Garage	163645,16	464511,14	5,28	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	22,25
302	gebouwen	164145,52	464338,89	5,81	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	154,05
303	Garage	163696,02	464540,84	5,35	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	21,91
304	Garage	163698,74	464523,96	5,34	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	41,82
305	gebouwen	164115,34	464379,56	5,76	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	80,48
306	gebouwen	164101,00	464372,36	5,74	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	95,53
307	gebouwen	164088,45	464355,13	5,71	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	95,79
308	Garage	163672,48	464463,67	5,28	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	20,61
309	gebouwen	164153,03	464371,97	5,82	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	278,12
310	Garage	163660,36	464484,53	5,28	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	22,62
311	gebouwen	164144,99	464402,22	5,81	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	224,61
312	Garage	163719,86	464486,70	5,34	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	21,45
313	Garage	163713,55	464509,95	5,35	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	43,19
314	gebouwen	164135,94	464335,89	5,79	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	206,52
315	gebouwen	164187,67	464322,98	5,88	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	193,83
316	Garage	163655,43	464493,48	5,28	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	20,11
317	gebouwen	164093,57	464344,56	5,72	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	197,92
318	woning	163942,74	464425,17	5,53	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	95,22
319	woning	163968,66	464438,41	5,55	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	44,63
354	gebouw	163450,59	464166,87	5,31	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	49,13
357	gebouw	163468,90	464168,70	5,32	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	47,92
358	gebouw	163491,82	464144,86	5,39	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	69,86
359	gebouw	163508,84	464149,11	5,39	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	46,80
360	gebouw	163524,27	464126,96	5,45	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	82,78
361	gebouw	163533,30	464153,81	5,39	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	401,81
362	gebouw	163511,34	464187,59	5,30	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	88,91
371	gebouw	164236,10	464054,65	6,14	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	148,92
372	gebouw	164256,03	464014,26	6,24	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	234,63
373	gebouw - kerk	164263,71	464110,57	6,04	10,00	Rechthoek	0,80	0 dB	494,70
375	nieuwe woningen Hoevelakenseweg 111	163967,57	463956,16	6,19	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	150,23
376	nieuwe woningen Hoevelakenseweg 111-erker	163961,00	463966,08	6,16	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	4,18
377	nieuwe woningen Hoevelakenseweg 111-erker	163968,08	463971,24	6,17	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	3,31

Model: Sportvelden, wedstrijden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp	Oppervlak
400	senioren woningen	163627,54	464414,17	5,21	6,00	Polygoon	0,80	0 dB	525,11
401	senioren woningen	163756,18	464334,81	5,29	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	106,08
402	senioren woningen	163767,23	464393,41	5,34	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	253,99
403	woningen	163779,25	464252,22	5,00	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	80,57
404	woningen	163761,90	464262,44	5,04	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	80,43
405	woningen	163753,11	464277,65	5,17	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	81,58
406	woningen	163744,52	464292,87	5,28	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	81,34
407	woningen	163738,12	464312,90	5,29	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	127,69
408	woningen	163682,85	464324,48	5,21	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	248,89
409	woningen	163712,70	464341,27	5,25	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	262,75
410	woningen	163743,77	464379,33	5,31	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	269,17
411	woningen	163723,52	464415,04	5,30	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	315,30
412	woningen	163710,18	464440,23	5,31	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	345,86
413	woningen	163668,40	464348,78	5,21	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	127,03
414	woningen	163665,44	464353,92	5,21	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	64,48
415	woningen	163658,91	464365,43	5,21	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	127,84
416	woningen	163649,18	464382,38	5,21	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	128,41
417	woningen	163595,91	464490,71	5,22	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	277,16
418	woningen	163610,42	464498,78	5,24	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	275,83
419	woningen	163655,26	464477,44	5,27	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	205,77
420	woningen	163638,27	464507,39	5,27	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	209,29
421	woningen	163684,04	464468,74	5,30	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	165,44
422	woningen	163721,55	464491,72	5,35	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	127,50
423	woningen	163714,35	464524,72	5,36	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	126,35
424	woningen	163704,63	464541,79	5,36	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	127,77
425	woningen	163741,16	464479,31	5,36	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	255,98
426	woningen	163760,90	464444,12	5,36	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	357,54
427	woningen	163827,20	464426,19	5,41	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	79,99
428	woningen	163818,64	464440,85	5,41	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	128,06
429	woningen	163808,24	464459,19	5,41	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	81,98
430	woningen	163780,60	464508,09	5,41	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	81,04
431	woningen	163790,32	464495,05	5,42	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	80,51
432	woningen	163795,52	464479,63	5,41	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	80,99
433	woningen	163676,94	464653,25	5,39	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	312,81
434	woningen	163704,19	464605,35	5,39	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	316,87
435	woningen	163761,42	464644,88	5,47	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	149,86
436	woningen	163737,80	464686,64	5,47	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	149,62

Model: Sportvelden, wedstrijden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp	Oppervlak
437	woningen	163762,03	464579,04	5,43	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	207,24
438	woningen	163787,09	464595,52	5,47	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	126,17
439	Appartementengebouw	163705,37	464275,62	5,13	10,00	Rechthoek	0,80	0 dB	625,77
442	woningen	163827,65	464536,14	5,48	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	81,22
443	woningen	163835,00	464523,08	5,48	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	80,86
444	woningen	163846,19	464498,30	5,47	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	127,47
445	woningen	163849,62	464492,29	5,47	8,00	Polygoon	0,80	0 dB	126,68
446	Appartementengebouw - 3 bouwlagen	163859,22	464475,31	5,47	9,00	Polygoon	0,80	0 dB	250,88
447	Tiny houses - 2 bouwlagen	163844,93	464405,46	5,42	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	60,32
448	Tiny houses - 2 bouwlagen	163832,76	464399,37	5,41	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	30,04
449	Tiny houses - 2 bouwlagen	163837,35	464392,84	5,41	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	30,99
450	Tiny houses - 2 bouwlagen	163842,28	464385,92	5,41	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	30,29
451	Tiny houses - 2 bouwlagen	163853,68	464387,14	5,42	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	30,78
452	Tiny houses - 2 bouwlagen	163844,67	464372,37	5,40	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	30,33
453	Tiny houses - 2 bouwlagen	163860,65	464373,49	5,42	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	29,86
454	Tiny houses - 2 bouwlagen	163873,75	464374,80	5,43	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	30,30
455	Tiny houses - 2 bouwlagen	163905,57	464387,91	5,47	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	31,61
456	Tiny houses - 2 bouwlagen	163898,22	464378,22	5,46	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	30,24
457	Tiny houses - 2 bouwlagen	163903,73	464379,10	5,46	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	28,05

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp	Oppervlak	Omtrek
Indeling 1										
School1	Schoolgebouw	163571	464490,3	5,19	8	Rechthoek	0,8	0 dB	448,45	85,51
School2	Schoolgebouw	163595,3	464531,7	5,24	4	Rechthoek	0,8	0 dB	738,46	118,02
Indeling 2										
School1	Schoolgebouw	163582,5	464517,8	5,22	8	Rechthoek	0,8	0 dB	426,67	83,3
School2	Schoolgebouw	163607,3	464511,3	5,24	4	Rechthoek	0,8	0 dB	738,46	118,02
Indeling 3										
School1	Schoolgebouw	163600,8	464548,7	5,26	8	Rechthoek	0,8	0 dB	456,01	86,43
School2	Schoolgebouw	163613,3	464526,4	5,26	4	Rechthoek	0,8	0 dB	738,46	118,02

Model: Sportvelden, wedstrijden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
001	hard bodemgebied	164045,55	464150,47	798,69	0,00
002	hard bodemgebied	164008,75	464287,74	68,36	0,00
003	hard bodemgebied	164004,88	464297,60	76,51	0,00
004	hard bodemgebied	163999,39	464307,84	67,09	0,00
005	hard bodemgebied	163993,27	464316,20	1500,41	0,00
006	hard bodemgebied	163978,54	464332,55	468,56	0,00
007	hard bodemgebied	163931,77	464380,06	1914,88	0,00
008	hard bodemgebied	163753,05	464690,16	856,91	0,00
009	hard bodemgebied	163666,66	464839,86	1593,65	0,00
010	Fietspad	163973,06	464322,36	1272,69	0,00
010	Fietspad	163766,95	464663,36	1776,69	0,00
011	hard bodemgebied	163754,68	464207,71	163,11	0,00
012	Hard bodemgebied sloot	163841,55	464268,89	2046,66	0,00
013	hard bodemgebied	163738,86	464186,74	67,51	0,00
014	hard bodemgebied	163656,23	464216,47	577,70	0,00
015	hard bodemgebied	163655,38	464219,02	393,15	0,00
021	hard bodemgebied	163934,77	464384,08	1097,48	0,00
022	hard bodemgebied	164268,25	463883,12	2118,05	0,00
023	hard bodemgebied	164113,02	464022,27	2830,28	0,00
024	hard bodemgebied	164022,59	464010,26	2503,03	0,00
026	hard bodemgebied	163779,22	463883,94	4647,22	0,00
027	hard bodemgebied	164009,02	464302,37	1442,22	0,00
028	hard bodemgebied	163661,41	463965,34	1046,42	0,00
029	hard bodemgebied	163663,88	464207,12	762,06	0,00
030	hard bodemgebied	163884,38	464041,70	1949,15	0,00
031	hard bodemgebied	164241,75	464072,80	1664,82	0,00
032	Hoevelakenseweg	163281,00	464208,51	541,24	0,00
201	hard bodemgebied	164111,95	464022,74	541,43	0,00
202	hard bodemgebied	164200,17	464056,57	524,44	0,00
203	terreinverharding+water	164070,76	464076,19	3398,88	0,00
204	weg	164046,30	464140,49	784,07	0,00
220	hard bodemgebied	163568,21	464265,41	1745,87	0,00
221	hard bodemgebied	163840,66	464262,60	995,93	0,00
222	hard bodemgebied	163939,15	464204,37	4131,97	0,00
223	hard bodemgebied	163975,21	464011,57	903,29	0,00
224	hard bodemgebied	163801,07	464063,66	722,36	0,00
225	hard bodemgebied	163737,43	464011,54	766,54	0,00

Model: Sportvelden, wedstrijden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
226	hard bodemgebied	163765,26	464086,53	429,03	0,00
227	hard bodemgebied	163750,04	464214,81	3397,90	0,00
228	hard bodemgebied	163888,41	464153,31	1766,64	0,00
250	hard bodemgebied	163764,25	464662,29	1300,43	0,00
251	hard bodemgebied	163794,49	464615,63	794,03	0,00
252	hard bodemgebied	163759,40	464583,62	427,93	0,00
253	hard bodemgebied	163672,89	464656,69	70,80	0,00
254	hard bodemgebied	163685,26	464634,86	68,64	0,00
255	hard bodemgebied	163697,43	464613,03	65,01	0,00
256	hard bodemgebied	163709,00	464593,11	57,26	0,00
257	hard bodemgebied	163748,64	464605,48	773,70	0,00
258	hard bodemgebied	163704,37	464563,53	555,45	0,00
259	hard bodemgebied	163701,06	464554,07	514,84	0,00
260	hard bodemgebied	163744,41	464543,81	791,84	0,00
261	hard bodemgebied	163745,62	464489,39	587,15	0,00
262	hard bodemgebied	163777,38	464485,53	882,05	0,00
263	hard bodemgebied	163711,22	464461,52	460,64	0,00
264	hard bodemgebied	163718,79	464474,38	53,16	0,00
264	hard bodemgebied	163754,57	464466,23	53,74	0,00
265	hard bodemgebied	163744,67	464483,83	74,97	0,00
266	hard bodemgebied	163752,46	464415,45	NVT	0,00
266	hard bodemgebied	163774,12	464381,41	NVT	0,00
268	hard bodemgebied	163788,42	464406,97	26,72	0,00
269	hard bodemgebied	163818,16	464417,01	1250,68	0,00
270	hard bodemgebied	163722,99	464426,72	2474,39	0,00
271	hard bodemgebied	163731,64	464364,35	39,45	0,00
272	hard bodemgebied	163699,65	464345,63	45,05	0,00
273	hard bodemgebied	163698,80	464346,95	46,30	0,00
274	hard bodemgebied	163769,26	464359,22	1487,95	0,00
275	hard bodemgebied	163670,35	464339,26	768,40	0,00
276	hard bodemgebied	163626,88	464415,14	1872,09	0,00
277	hard bodemgebied	163567,78	464488,54	930,89	0,00
278	hard bodemgebied	163647,05	464484,00	625,15	0,00
280	hard bodemgebied	163717,65	464316,61	1673,98	0,00
282	hard bodemgebied	163797,71	464346,38	748,06	0,00
283	hard bodemgebied	163637,23	464396,88	68,39	0,00
284	hard bodemgebied	163658,56	464437,86	54,26	0,00

Model: Sportvelden, wedstrijden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
285	hard bodemgebied	163667,54	464421,68	99,73	0,00
286	hard bodemgebied	163675,07	464423,97	46,78	0,00
287	hard bodemgebied	163720,96	464425,24	49,54	0,00
288	hard bodemgebied	163662,97	464409,75	34,00	0,00
290	hard bodemgebied	163722,65	464440,79	945,30	0,00
291	hard bodemgebied	163756,40	464412,58	50,37	0,00
292	hard bodemgebied	163829,70	464413,39	1337,03	0,00

Model: Sportvelden, wedstrijden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001.1	appartementengebouw	163717,27	464250,44	5,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001.2	appartementengebouw	163730,42	464261,80	5,02	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001.3	appartementengebouw	163718,77	464275,66	5,14	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001.4	appartementengebouw	163705,22	464263,29	5,02	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002.1	woning	163774,84	464249,62	5,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002.2	woning	163768,49	464250,65	5,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002.3	woning	163777,53	464255,49	5,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002.4	woning	163771,08	464256,94	5,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003.1	woning	163763,53	464263,27	5,05	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003.2	woning	163759,74	464265,96	5,07	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003.3	woning	163768,80	464270,70	5,12	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003.4	woning	163762,55	464272,22	5,13	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004.1	woning	163754,83	464278,51	5,18	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004.2	woning	163751,29	464280,67	5,20	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004.3	woning	163760,16	464286,06	5,25	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004.4	woning	163753,85	464287,41	5,26	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005.1	woning	163746,54	464293,90	5,28	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005.2	woning	163742,49	464296,22	5,28	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005.3	woning	163751,40	464301,42	5,31	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005.4	woning	163743,91	464301,89	5,30	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006.1	woning	163740,49	464314,15	5,29	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006.2	woning	163735,57	464317,14	5,27	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006.3	woning	163736,20	464323,50	5,27	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007.1	woning	163746,67	464317,70	5,29	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007.2	woning	163746,68	464323,71	5,28	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007.3	woning	163741,25	464326,41	5,27	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008.1	senioren woning	163763,14	464328,21	5,30	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
008.2	senioren woning	163758,56	464330,40	5,29	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
008.3	senioren woning	163758,79	464336,41	5,30	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
009.1	senioren woning	163768,35	464331,16	5,30	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
009.2	senioren woning	163768,45	464337,06	5,31	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
009.3	senioren woning	163763,55	464339,11	5,30	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
010.1	woning	163689,71	464316,78	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010.2	woning	163685,44	464319,66	5,21	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010.3	woning	163685,30	464325,97	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011.1	woning	163695,08	464319,79	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011.2	woning	163689,73	464328,46	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Sportvelden, wedstrijden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
012.1	woning	163699,12	464322,05	5,23	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
012.2	woning	163694,49	464331,13	5,23	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013.1	woning	163703,61	464324,58	5,23	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013.2	woning	163698,70	464333,49	5,23	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014.1	woning	163707,74	464326,89	5,24	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014.2	woning	163707,33	464332,29	5,24	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014.3	woning	163702,27	464335,50	5,24	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015.1	woning	163719,84	464333,66	5,26	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015.2	woning	163715,14	464336,83	5,25	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015.3	woning	163715,30	464342,88	5,26	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016.1	3 woningen	163729,16	464339,01	5,27	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016.2	3 woningen	163723,60	464347,65	5,27	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017.1	woning	163737,81	464343,98	5,28	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017.2	woning	163738,38	464349,21	5,28	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017.3	woning	163732,75	464352,90	5,28	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018.1	woning	163673,04	464340,36	5,21	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018.2	woning	163678,55	464339,87	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018.3	woning	163681,91	464345,49	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019.1	woning	163669,82	464346,06	5,21	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019.2	woning	163672,86	464351,42	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019.3	woning	163678,91	464350,80	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020.1	woning	163663,78	464356,63	5,21	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020.2	woning	163669,73	464356,25	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020.3	woning	163672,60	464362,11	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020.4	woning	163666,77	464362,09	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
021.1	woning	163657,81	464367,19	5,21	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
021.2	woning	163663,57	464367,96	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
021.3	woning	163666,41	464372,79	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022.1	woning	163654,22	464373,51	5,21	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022.2	woning	163662,81	464379,14	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022.3	woning	163656,54	464378,83	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023.1	2 woningen	163646,01	464387,72	5,21	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024.1	seniorenwoning	163632,89	464404,83	5,21	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
025.1	woningen	163594,12	464473,39	5,21	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
025.2	woningen	163588,58	464483,24	5,21	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
025.3	Woningen	163591,67	464488,44	5,21	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
025.4	Woningen	163597,26	464488,50	5,22	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Sportvelden, wedstrijden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
025.5	Woningen	163602,66	464478,90	5,22	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
026.1	Woningen	163617,16	464486,76	5,24	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
026.2	Woningen	163611,52	464496,64	5,24	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
026.3	Woningen	163615,00	464501,51	5,24	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
026.4	Woningen	163620,35	464501,67	5,25	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
026.5	Woningen	163626,03	464491,72	5,25	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
027.1	Woningen	163643,89	464497,18	5,27	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
027.2	Woningen	163639,43	464505,12	5,27	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
027.3	Woningen	163642,54	464509,90	5,28	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
027.4	Woningen	163649,18	464508,77	5,28	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
027.5	Woningen	163652,58	464502,72	5,28	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
030.1	school	163576,48	464493,41	5,20	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
030.2	school	163563,87	464502,39	5,19	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
030.3	school	163645,76	464545,34	5,30	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
030.4	school	163619,52	464559,28	5,28	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
030.5	school	163634,82	464530,02	5,28	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
030.6	school	163574,91	464537,98	5,23	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
040.1	woningen	163750,94	464366,96	5,31	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
040.2	woningen	163734,11	464396,58	5,31	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
041.1	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	5,35	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
041.2	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	5,35	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
042.1	seniorenwoning	163786,71	464404,43	5,36	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
042.2	seniorenwoning	163786,79	464410,06	5,37	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
042.3	seniorenwoning	163781,29	464413,20	5,36	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
043.1	woningen	163767,22	464433,14	5,36	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
043.2	woningen	163746,00	464470,93	5,36	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
050.1	woning	163834,89	464433,08	5,43	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050.2	woning	163832,10	464428,82	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050.3	woning	163825,23	464429,51	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050.4	woning	163827,29	464435,54	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051.1	woning	163825,81	464449,04	5,43	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051.2	woning	163823,99	464443,77	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051.3	woning	163817,08	464443,40	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052.1	woning	163815,29	464467,56	5,43	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052.2	woning	163812,95	464461,81	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052.3	woning	163808,48	464468,75	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052.4	woning	163806,11	464462,66	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Sportvelden, wedstrijden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
053.1	woning	163806,24	464481,44	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053.2	woning	163804,11	464475,20	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053.3	woning	163799,81	464482,21	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053.4	woning	163797,38	464476,19	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054.1	woning	163801,16	464496,57	5,43	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054.2	woning	163798,96	464490,65	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054.3	woning	163794,50	464497,54	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054.4	woning	163792,46	464491,08	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055.1	woning	163791,51	464509,32	5,43	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055.2	woning	163789,21	464503,52	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055.3	woning	163784,67	464510,47	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055.4	woning	163782,51	464504,47	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056.1	woning	163764,90	464638,83	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056.2	woning	163765,18	464629,61	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056.3	woning	163756,97	464642,52	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056.4	woning	163756,80	464632,54	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056.5	woning	163741,04	464681,03	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056.6	woning	163740,47	464670,94	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056.7	woning	163733,70	464684,47	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056.8	woning	163732,54	464675,26	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
057.1	woning	163789,56	464591,35	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
057.2	woning	163790,97	464583,75	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
057.3	woning	163784,83	464594,36	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058.1	woning	163786,32	464581,13	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058.2	woning	163780,57	464591,95	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059.1	woning	163782,08	464578,69	5,45	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059.2	woning	163776,80	464587,53	5,45	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060.1	woning	163777,94	464576,34	5,45	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060.2	woning	163772,81	464585,27	5,45	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
061.1	woning	163773,39	464573,76	5,44	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
061.2	woning	163768,27	464582,69	5,44	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
062.1	woning	163769,12	464571,34	5,44	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
062.2	woning	163764,05	464580,30	5,44	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
062.3	woning	163764,48	464574,51	5,43	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063.1	woning	163706,49	464664,41	5,43	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063.2	woning	163706,51	464658,41	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063.3	woning	163701,48	464667,35	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Sportvelden, wedstrijden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
064.1	woning	163702,16	464655,93	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064.2	woning	163697,34	464664,99	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
065.1	woning	163698,34	464653,76	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
065.2	woning	163692,75	464662,38	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066.1	woning	163693,08	464650,76	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066.2	woning	163688,35	464659,87	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
067.1	woning	163688,63	464648,22	5,40	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
067.2	woning	163684,14	464657,47	5,40	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
068.1	woning	163683,91	464645,54	5,39	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
068.2	woning	163679,15	464654,63	5,39	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
068.3	woning	163678,90	464649,60	5,39	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
069.1	woning	163734,40	464615,79	5,43	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
069.2	woning	163733,42	464610,21	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
069.3	woning	163729,07	464619,60	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
070.1	woning	163729,38	464607,91	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
070.2	woning	163724,33	464616,90	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
071.1	woning	163724,78	464605,30	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
071.2	woning	163720,30	464614,61	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
072.1	woning	163720,87	464603,08	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
072.2	woning	163715,39	464611,83	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
073.1	woning	163715,62	464600,10	5,40	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
073.2	woning	163711,44	464609,59	5,40	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
074.1	woning	163711,34	464597,66	5,39	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
074.2	woning	163706,54	464606,80	5,39	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
074.3	woning	163706,76	464600,62	5,39	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
075.1	woning	163706,40	464538,89	5,36	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
075.2	woning	163699,90	464539,21	5,35	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
075.3	woning	163697,47	464533,83	5,35	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
076.1	woning	163709,52	464533,40	5,36	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
076.2	woning	163706,67	464528,21	5,35	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
076.3	woning	163700,35	464528,78	5,35	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
077.1	woning	163715,72	464522,50	5,36	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
077.2	woning	163709,88	464522,31	5,35	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
077.3	woning	163707,17	464516,90	5,35	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
078.1	woning	163719,05	464516,61	5,36	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
078.2	woning	163716,60	464511,37	5,35	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
078.3	woning	163710,21	464511,51	5,35	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Sportvelden, wedstrijden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
079.1	woning	163725,75	464504,99	5,36	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
079.2	woning	163719,80	464505,38	5,35	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
079.3	woning	163716,86	464499,84	5,35	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
080.1	woning	163728,76	464499,64	5,36	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
080.2	woning	163725,95	464494,08	5,35	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
080.3	woning	163719,74	464494,74	5,35	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
081.1	woning	163821,93	464453,90	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
081.2	woning	163816,15	464454,12	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
081.3	woning	163813,34	464448,29	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
082.1	woning	163829,69	464532,68	5,48	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
082.2	woning	163828,12	464527,15	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
082.3	woning	163823,85	464534,14	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
082.4	woning	163820,50	464527,86	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
083.1	woning	163836,76	464520,11	5,48	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
083.2	woning	163835,65	464514,16	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
083.3	woning	163831,27	464521,13	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
083.4	woning	163828,28	464514,18	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
084.1	woning	163840,68	464506,19	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
084.2	woning	163835,00	464506,65	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
084.3	woning	163831,88	464500,93	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
085.1	woning	163844,80	464500,99	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
085.2	woning	163842,86	464496,30	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
085.3	woning	163835,64	464496,38	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
086.1	woning	163851,14	464489,82	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
086.2	woning	163846,35	464490,52	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
086.3	woning	163842,33	464484,66	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
087.1	woning	163852,98	464483,56	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
087.2	woning	163851,43	464478,68	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
087.3	woning	163844,30	464478,06	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
090.1	Tiny hous	163903,93	464389,55	5,47	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
090.2	Tiny hous	163904,13	464386,19	5,47	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
090.3	Tiny hous	163899,55	464389,05	5,47	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
090.4	Tiny hous	163899,74	464384,73	5,46	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
091.1	Tiny hous	163910,19	464379,83	5,47	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
091.2	Tiny hous	163908,32	464376,00	5,47	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
091.3	Tiny hous	163906,82	464380,58	5,47	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
091.4	Tiny hous	163904,59	464376,92	5,46	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Sportvelden, wedstrijden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
092.1	Tiny hous	163896,37	464379,85	5,46	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
092.2	Tiny hous	163896,67	464376,15	5,46	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
092.3	Tiny hous	163891,68	464379,89	5,45	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
092.4	Tiny hous	163892,65	464376,15	5,45	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
093.1	Tiny hous	163874,11	464372,47	5,43	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
093.2	Tiny hous	163871,75	464369,40	5,43	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
093.3	Tiny hous	163870,96	464374,59	5,43	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
093.4	Tiny hous	163867,97	464371,52	5,42	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
094.1	Tiny hous	163858,40	464374,66	5,42	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
094.2	Tiny hous	163859,47	464370,75	5,42	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
094.3	Tiny hous	163855,79	464369,12	5,41	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
094.4	Tiny hous	163854,75	464373,00	5,41	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
095.1	Tiny hous	163855,17	464384,37	5,42	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
095.2	Tiny hous	163854,24	464380,52	5,42	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
095.3	Tiny hous	163851,48	464386,15	5,42	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
095.4	Tiny hous	163850,68	464381,56	5,41	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
096.1	Tiny hous	163848,71	464399,00	5,42	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
096.2	Tiny hous	163847,20	464395,00	5,42	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
096.3	Tiny hous	163843,55	464395,59	5,41	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
097.1	Tiny hous	163846,26	464403,31	5,42	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
097.2	Tiny hous	163842,54	464404,22	5,42	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
097.3	Tiny hous	163840,78	464400,49	5,41	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
098.1	Tiny hous	163834,13	464397,12	5,41	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
098.2	Tiny hous	163833,27	464393,89	5,40	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
098.3	Tiny hous	163830,21	464398,05	5,40	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
099.1	Tiny hous	163838,55	464390,93	5,41	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
099.2	Tiny hous	163837,22	464386,88	5,40	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
099.3	Tiny hous	163834,33	464391,24	5,40	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
100.1	Tiny hous	163843,84	464383,29	5,41	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
100.2	Tiny hous	163842,13	464380,03	5,40	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
100.3	Tiny hous	163839,78	464384,66	5,40	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
101.1	Tiny hous	163846,74	464370,09	5,40	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
101.2	Tiny hous	163846,82	464366,07	5,40	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
101.3	Tiny hous	163842,90	464371,00	5,40	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
105.1	appartementengebouw	163861,47	464471,71	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105.10	appartementengebouw	163856,30	464473,74	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105.2	appartementengebouw	163861,72	464463,32	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Sportvelden, wedstrijden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
105.3	appartementengebouw	163866,62	464458,77	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105.4	appartementengebouw	163870,24	464452,40	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105.5	appartementengebouw	163868,14	464448,86	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105.6	appartementengebouw	163862,43	464449,38	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105.7	appartementengebouw	163859,82	464454,02	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105.8	appartementengebouw	163853,91	464460,38	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105.9	appartementengebouw	163850,16	464467,03	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T010	Tuin	163783,79	464255,42	5,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
T011	Tuin	163789,93	464257,82	5,01	1,50	--	--	--	--	--	Ja
T012	Tuin	163774,37	464269,19	5,11	1,50	--	--	--	--	--	Ja
T013	Tuin	163780,80	464272,48	5,14	1,50	--	--	--	--	--	Ja
T014	Tuin	163765,24	464284,31	5,24	1,50	--	--	--	--	--	Ja
T015	Tuin	163772,57	464287,75	5,27	1,50	--	--	--	--	--	Ja
T016	Tuin	163755,96	464299,72	5,31	1,50	--	--	--	--	--	Ja
T017	Tuin	163764,79	464302,86	5,33	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: Scholen, Indeling 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001.1	appartementengebouw	163717,27	464250,44	5,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001.2	appartementengebouw	163730,42	464261,80	5,02	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001.3	appartementengebouw	163718,77	464275,66	5,14	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
001.4	appartementengebouw	163705,22	464263,29	5,02	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002.1	woning	163774,84	464249,62	5,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002.2	woning	163768,49	464250,65	5,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002.3	woning	163777,53	464255,49	5,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002.4	woning	163771,08	464256,94	5,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003.1	woning	163763,53	464263,27	5,05	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003.2	woning	163759,74	464265,96	5,07	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003.3	woning	163768,80	464270,70	5,12	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003.4	woning	163762,55	464272,22	5,13	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004.1	woning	163754,83	464278,51	5,18	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004.2	woning	163751,29	464280,67	5,20	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004.3	woning	163760,16	464286,06	5,25	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004.4	woning	163753,85	464287,41	5,26	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005.1	woning	163746,54	464293,90	5,28	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005.2	woning	163742,49	464296,22	5,28	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005.3	woning	163751,40	464301,42	5,31	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005.4	woning	163743,91	464301,89	5,30	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006.1	woning	163740,49	464314,15	5,29	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006.2	woning	163735,57	464317,14	5,27	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006.3	woning	163736,20	464323,50	5,27	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007.1	woning	163746,67	464317,70	5,29	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007.2	woning	163746,68	464323,71	5,28	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007.3	woning	163741,25	464326,41	5,27	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008.1	senioren woning	163763,14	464328,21	5,30	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
008.2	senioren woning	163758,56	464330,40	5,29	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
008.3	senioren woning	163758,79	464336,41	5,30	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
009.1	senioren woning	163768,35	464331,16	5,30	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
009.2	senioren woning	163768,45	464337,06	5,31	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
009.3	senioren woning	163763,55	464339,11	5,30	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
010.1	woning	163689,71	464316,78	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010.2	woning	163685,44	464319,66	5,21	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010.3	woning	163685,30	464325,97	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011.1	woning	163695,08	464319,79	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011.2	woning	163689,73	464328,46	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Scholen, Indeling 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
012.1	woning	163699,12	464322,05	5,23	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
012.2	woning	163694,49	464331,13	5,23	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013.1	woning	163703,61	464324,58	5,23	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013.2	woning	163698,70	464333,49	5,23	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014.1	woning	163707,74	464326,89	5,24	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014.2	woning	163707,33	464332,29	5,24	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014.3	woning	163702,27	464335,50	5,24	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015.1	woning	163719,84	464333,66	5,26	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015.2	woning	163715,14	464336,83	5,25	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015.3	woning	163715,30	464342,88	5,26	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016.1	3 woningen	163729,16	464339,01	5,27	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016.2	3 woningen	163723,60	464347,65	5,27	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017.1	woning	163737,81	464343,98	5,28	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017.2	woning	163738,38	464349,21	5,28	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017.3	woning	163732,75	464352,90	5,28	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018.1	woning	163673,04	464340,36	5,21	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018.2	woning	163678,55	464339,87	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018.3	woning	163681,91	464345,49	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019.1	woning	163669,82	464346,06	5,21	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019.2	woning	163672,86	464351,42	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019.3	woning	163678,91	464350,80	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020.1	woning	163663,78	464356,63	5,21	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020.2	woning	163669,73	464356,25	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020.3	woning	163672,60	464362,11	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020.4	woning	163666,77	464362,09	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
021.1	woning	163657,81	464367,19	5,21	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
021.2	woning	163663,57	464367,96	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
021.3	woning	163666,41	464372,79	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022.1	woning	163654,22	464373,51	5,21	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022.2	woning	163662,81	464379,14	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022.3	woning	163656,54	464378,83	5,22	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023.1	2 woningen	163646,01	464387,72	5,21	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024.1	seniorenwoning	163632,89	464404,83	5,21	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
025.1	woningen	163594,12	464473,39	5,21	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
025.2	woningen	163588,58	464483,24	5,21	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
025.3	Woningen	163591,67	464488,44	5,21	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
025.4	Woningen	163597,26	464488,50	5,22	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Scholen, Indeling 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
025.5	Woningen	163602,66	464478,90	5,22	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
026.1	Woningen	163617,16	464486,76	5,24	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
026.2	Woningen	163611,52	464496,64	5,24	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
026.3	Woningen	163615,00	464501,51	5,24	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
026.4	Woningen	163620,35	464501,67	5,25	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
026.5	Woningen	163626,03	464491,72	5,25	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
027.1	Woningen	163643,89	464497,18	5,27	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
027.2	Woningen	163639,43	464505,12	5,27	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
027.3	Woningen	163642,54	464509,90	5,28	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
027.4	Woningen	163649,18	464508,77	5,28	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
027.5	Woningen	163652,58	464502,72	5,28	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
040.1	woningen	163750,94	464366,96	5,31	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
040.2	woningen	163734,11	464396,58	5,31	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
041.1	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	5,35	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
041.2	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	5,35	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
042.1	seniorenwoning	163786,71	464404,43	5,36	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
042.2	seniorenwoning	163786,79	464410,06	5,37	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
042.3	seniorenwoning	163781,29	464413,20	5,36	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
043.1	woningen	163767,22	464433,14	5,36	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
043.2	woningen	163746,00	464470,93	5,36	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
050.1	woning	163834,89	464433,08	5,43	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050.2	woning	163832,10	464428,82	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050.3	woning	163825,23	464429,51	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050.4	woning	163827,29	464435,54	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051.1	woning	163825,81	464449,04	5,43	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051.2	woning	163823,99	464443,77	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051.3	woning	163817,08	464443,40	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052.1	woning	163815,29	464467,56	5,43	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052.2	woning	163812,95	464461,81	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052.3	woning	163808,48	464468,75	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052.4	woning	163806,11	464462,66	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053.1	woning	163806,24	464481,44	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053.2	woning	163804,11	464475,20	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053.3	woning	163799,81	464482,21	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053.4	woning	163797,38	464476,19	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054.1	woning	163801,16	464496,57	5,43	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054.2	woning	163798,96	464490,65	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Scholen, Indeling 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
054.3	woning	163794,50	464497,54	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054.4	woning	163792,46	464491,08	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055.1	woning	163791,51	464509,32	5,43	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055.2	woning	163789,21	464503,52	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055.3	woning	163784,67	464510,47	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
055.4	woning	163782,51	464504,47	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056.1	woning	163764,90	464638,83	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056.2	woning	163765,18	464629,61	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056.3	woning	163756,97	464642,52	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056.4	woning	163756,80	464632,54	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056.5	woning	163741,04	464681,03	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056.6	woning	163740,47	464670,94	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056.7	woning	163733,70	464684,47	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056.8	woning	163732,54	464675,26	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
057.1	woning	163789,56	464591,35	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
057.2	woning	163790,97	464583,75	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
057.3	woning	163784,83	464594,36	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058.1	woning	163786,32	464581,13	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058.2	woning	163780,57	464591,95	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059.1	woning	163782,08	464578,69	5,45	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059.2	woning	163776,80	464587,53	5,45	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060.1	woning	163777,94	464576,34	5,45	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060.2	woning	163772,81	464585,27	5,45	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
061.1	woning	163773,39	464573,76	5,44	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
061.2	woning	163768,27	464582,69	5,44	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
062.1	woning	163769,12	464571,34	5,44	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
062.2	woning	163764,05	464580,30	5,44	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
062.3	woning	163764,48	464574,51	5,43	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063.1	woning	163706,49	464664,41	5,43	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063.2	woning	163706,51	464658,41	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063.3	woning	163701,48	464667,35	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064.1	woning	163702,16	464655,93	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064.2	woning	163697,34	464664,99	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
065.1	woning	163698,34	464653,76	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
065.2	woning	163692,75	464662,38	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066.1	woning	163693,08	464650,76	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066.2	woning	163688,35	464659,87	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Scholen, Indeling 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
067.1	woning	163688,63	464648,22	5,40	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
067.2	woning	163684,14	464657,47	5,40	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
068.1	woning	163683,91	464645,54	5,39	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
068.2	woning	163679,15	464654,63	5,39	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
068.3	woning	163678,90	464649,60	5,39	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
069.1	woning	163734,40	464615,79	5,43	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
069.2	woning	163733,42	464610,21	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
069.3	woning	163729,07	464619,60	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
070.1	woning	163729,38	464607,91	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
070.2	woning	163724,33	464616,90	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
071.1	woning	163724,78	464605,30	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
071.2	woning	163720,30	464614,61	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
072.1	woning	163720,87	464603,08	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
072.2	woning	163715,39	464611,83	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
073.1	woning	163715,62	464600,10	5,40	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
073.2	woning	163711,44	464609,59	5,40	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
074.1	woning	163711,34	464597,66	5,39	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
074.2	woning	163706,54	464606,80	5,39	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
074.3	woning	163706,76	464600,62	5,39	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
075.1	woning	163706,40	464538,89	5,36	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
075.2	woning	163699,90	464539,21	5,35	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
075.3	woning	163697,47	464533,83	5,35	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
076.1	woning	163709,52	464533,40	5,36	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
076.2	woning	163706,67	464528,21	5,35	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
076.3	woning	163700,35	464528,78	5,35	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
077.1	woning	163715,72	464522,50	5,36	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
077.2	woning	163709,88	464522,31	5,35	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
077.3	woning	163707,17	464516,90	5,35	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
078.1	woning	163719,05	464516,61	5,36	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
078.2	woning	163716,60	464511,37	5,35	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
078.3	woning	163710,21	464511,51	5,35	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
079.1	woning	163725,75	464504,99	5,36	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
079.2	woning	163719,80	464505,38	5,35	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
079.3	woning	163716,86	464499,84	5,35	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
080.1	woning	163728,76	464499,64	5,36	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
080.2	woning	163725,95	464494,08	5,35	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
080.3	woning	163719,74	464494,74	5,35	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Scholen, Indeling 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
081.1	woning	163821,93	464453,90	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
081.2	woning	163816,15	464454,12	5,42	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
081.3	woning	163813,34	464448,29	5,41	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
082.1	woning	163829,69	464532,68	5,48	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
082.2	woning	163828,12	464527,15	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
082.3	woning	163823,85	464534,14	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
082.4	woning	163820,50	464527,86	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
083.1	woning	163836,76	464520,11	5,48	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
083.2	woning	163835,65	464514,16	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
083.3	woning	163831,27	464521,13	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
083.4	woning	163828,28	464514,18	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
084.1	woning	163840,68	464506,19	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
084.2	woning	163835,00	464506,65	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
084.3	woning	163831,88	464500,93	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
085.1	woning	163844,80	464500,99	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
085.2	woning	163842,86	464496,30	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
085.3	woning	163835,64	464496,38	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
086.1	woning	163851,14	464489,82	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
086.2	woning	163846,35	464490,52	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
086.3	woning	163842,33	464484,66	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
087.1	woning	163852,98	464483,56	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
087.2	woning	163851,43	464478,68	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
087.3	woning	163844,30	464478,06	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
090.1	Tiny hous	163903,93	464389,55	5,47	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
090.2	Tiny hous	163904,13	464386,19	5,47	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
090.3	Tiny hous	163899,55	464389,05	5,47	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
090.4	Tiny hous	163899,74	464384,73	5,46	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
091.1	Tiny hous	163910,19	464379,83	5,47	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
091.2	Tiny hous	163908,32	464376,00	5,47	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
091.3	Tiny hous	163906,82	464380,58	5,47	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
091.4	Tiny hous	163904,59	464376,92	5,46	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
092.1	Tiny hous	163896,37	464379,85	5,46	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
092.2	Tiny hous	163896,67	464376,15	5,46	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
092.3	Tiny hous	163891,68	464379,89	5,45	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
092.4	Tiny hous	163892,65	464376,15	5,45	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
093.1	Tiny hous	163874,11	464372,47	5,43	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
093.2	Tiny hous	163871,75	464369,40	5,43	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Scholen, Indeling 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
093.3	Tiny hous	163870,96	464374,59	5,43	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
093.4	Tiny hous	163867,97	464371,52	5,42	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
094.1	Tiny hous	163858,40	464374,66	5,42	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
094.2	Tiny hous	163859,47	464370,75	5,42	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
094.3	Tiny hous	163855,79	464369,12	5,41	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
094.4	Tiny hous	163854,75	464373,00	5,41	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
095.1	Tiny hous	163855,17	464384,37	5,42	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
095.2	Tiny hous	163854,24	464380,52	5,42	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
095.3	Tiny hous	163851,48	464386,15	5,42	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
095.4	Tiny hous	163850,68	464381,56	5,41	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
096.1	Tiny hous	163848,71	464399,00	5,42	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
096.2	Tiny hous	163847,20	464395,00	5,42	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
096.3	Tiny hous	163843,55	464395,59	5,41	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
097.1	Tiny hous	163846,26	464403,31	5,42	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
097.2	Tiny hous	163842,54	464404,22	5,42	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
097.3	Tiny hous	163840,78	464400,49	5,41	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
098.1	Tiny hous	163834,13	464397,12	5,41	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
098.2	Tiny hous	163833,27	464393,89	5,40	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
098.3	Tiny hous	163830,21	464398,05	5,40	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
099.1	Tiny hous	163838,55	464390,93	5,41	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
099.2	Tiny hous	163837,22	464386,88	5,40	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
099.3	Tiny hous	163834,33	464391,24	5,40	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
100.1	Tiny hous	163843,84	464383,29	5,41	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
100.2	Tiny hous	163842,13	464380,03	5,40	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
100.3	Tiny hous	163839,78	464384,66	5,40	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
101.1	Tiny hous	163846,74	464370,09	5,40	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
101.2	Tiny hous	163846,82	464366,07	5,40	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
101.3	Tiny hous	163842,90	464371,00	5,40	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
105.1	appartementengebouw	163861,47	464471,71	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105.10	appartementengebouw	163856,30	464473,74	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105.2	appartementengebouw	163861,72	464463,32	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105.3	appartementengebouw	163866,62	464458,77	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105.4	appartementengebouw	163870,24	464452,40	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105.5	appartementengebouw	163868,14	464448,86	5,47	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105.6	appartementengebouw	163862,43	464449,38	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105.7	appartementengebouw	163859,82	464454,02	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105.8	appartementengebouw	163853,91	464460,38	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Scholen, Indeling 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
105.9	appartementengebouw	163850,16	464467,03	5,46	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T001	Tuin	163604,56	464491,00	5,23	1,50	--	--	--	--	--	Ja
T002	Tuin	163607,43	464486,56	5,23	1,50	--	--	--	--	--	Ja
T003	Tuin	163609,78	464482,12	5,23	1,50	--	--	--	--	--	Ja
T004	Tuin	163652,49	464512,42	5,29	1,50	--	--	--	--	--	Ja
T005	Tuin	163655,62	464506,41	5,29	1,50	--	--	--	--	--	Ja
T006	Tuin	163693,24	464532,53	5,34	1,50	--	--	--	--	--	Ja
T007	Tuin	163690,23	464531,23	5,34	1,50	--	--	--	--	--	Ja
T008	Tuin	163702,39	464610,07	5,39	1,50	--	--	--	--	--	Ja
T009	Tuin	163683,91	464639,63	5,39	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	41,9	33,1	19,9
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	45,5	36,6	24,0
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	46,5	38,3	26,1
001.2_A	appartementengebouw	163730,42	464261,80	1,50	37,1	29,7	17,9
001.2_B	appartementengebouw	163730,42	464261,80	4,50	40,2	32,6	20,8
001.2_C	appartementengebouw	163730,42	464261,80	7,50	41,3	34,5	22,6
001.3_A	appartementengebouw	163718,77	464275,66	1,50	29,5	22,5	4,5
001.3_B	appartementengebouw	163718,77	464275,66	4,50	30,4	23,6	5,8
001.3_C	appartementengebouw	163718,77	464275,66	7,50	26,6	20,2	2,2
001.4_A	appartementengebouw	163705,22	464263,29	1,50	39,0	30,2	2,9
001.4_B	appartementengebouw	163705,22	464263,29	4,50	42,3	33,0	3,1
001.4_C	appartementengebouw	163705,22	464263,29	7,50	43,2	34,2	4,4
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	40,6	35,7	18,0
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	44,3	39,1	24,6
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	45,7	40,2	26,8
002.2_A	woning	163768,49	464250,65	1,50	38,8	30,9	18,8
002.2_B	woning	163768,49	464250,65	4,50	42,8	35,3	24,6
002.2_C	woning	163768,49	464250,65	7,50	44,6	37,2	26,7
002.3_A	woning	163777,53	464255,49	1,50	38,5	34,9	7,7
002.3_B	woning	163777,53	464255,49	4,50	40,9	37,5	12,4
002.3_C	woning	163777,53	464255,49	7,50	41,6	38,3	19,5
002.4_A	woning	163771,08	464256,94	1,50	35,6	30,1	13,2
002.4_B	woning	163771,08	464256,94	4,50	38,1	32,7	17,5
002.4_C	woning	163771,08	464256,94	7,50	39,3	32,7	14,6
003.1_A	woning	163763,53	464263,27	1,50	39,0	30,9	17,0
003.1_B	woning	163763,53	464263,27	4,50	42,3	34,5	22,5
003.1_C	woning	163763,53	464263,27	7,50	43,9	36,7	25,0
003.2_A	woning	163759,74	464265,96	1,50	38,8	29,8	17,4
003.2_B	woning	163759,74	464265,96	4,50	41,8	33,8	22,9
003.2_C	woning	163759,74	464265,96	7,50	43,5	35,6	24,8
003.3_A	woning	163768,80	464270,70	1,50	35,7	31,9	9,0
003.3_B	woning	163768,80	464270,70	4,50	38,7	34,9	12,7
003.3_C	woning	163768,80	464270,70	7,50	39,3	35,8	15,5
003.4_A	woning	163762,55	464272,22	1,50	34,0	28,3	12,9
003.4_B	woning	163762,55	464272,22	4,50	36,5	31,6	18,1
003.4_C	woning	163762,55	464272,22	7,50	36,4	32,0	17,3
004.1_A	woning	163754,83	464278,51	1,50	37,2	28,2	15,9
004.1_B	woning	163754,83	464278,51	4,50	40,1	31,9	20,5
004.1_C	woning	163754,83	464278,51	7,50	41,7	34,3	22,5
004.2_A	woning	163751,29	464280,67	1,50	37,0	27,6	16,5
004.2_B	woning	163751,29	464280,67	4,50	39,3	31,2	20,7
004.2_C	woning	163751,29	464280,67	7,50	41,0	33,2	22,5
004.3_A	woning	163760,16	464286,06	1,50	33,7	29,6	8,6
004.3_B	woning	163760,16	464286,06	4,50	36,4	32,3	10,5
004.3_C	woning	163760,16	464286,06	7,50	36,9	33,5	13,9
004.4_A	woning	163753,85	464287,41	1,50	32,8	26,0	11,4
004.4_B	woning	163753,85	464287,41	4,50	34,5	29,1	16,4
004.4_C	woning	163753,85	464287,41	7,50	32,5	28,8	15,2
005.1_A	woning	163746,54	464293,90	1,50	35,6	27,6	17,1
005.1_B	woning	163746,54	464293,90	4,50	37,8	30,2	20,0
005.1_C	woning	163746,54	464293,90	7,50	39,6	32,6	21,9
005.2_A	woning	163742,49	464296,22	1,50	36,3	28,6	18,1
005.2_B	woning	163742,49	464296,22	4,50	38,3	30,9	20,7
005.2_C	woning	163742,49	464296,22	7,50	39,3	32,3	22,1
005.3_A	woning	163751,40	464301,42	1,50	32,7	29,1	11,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.3_B	woning	163751,40	464301,42	4,50	34,9	31,5	9,3
005.3_C	woning	163751,40	464301,42	7,50	35,6	32,1	12,3
005.4_A	woning	163743,91	464301,89	1,50	32,1	25,6	2,6
005.4_B	woning	163743,91	464301,89	4,50	32,8	27,1	3,1
005.4_C	woning	163743,91	464301,89	7,50	30,4	25,8	7,1
006.1_A	woning	163740,49	464314,15	1,50	34,5	28,5	9,4
006.1_B	woning	163740,49	464314,15	4,50	36,1	30,1	11,1
006.1_C	woning	163740,49	464314,15	7,50	37,6	31,8	14,9
006.2_A	woning	163735,57	464317,14	1,50	37,0	29,9	14,9
006.2_B	woning	163735,57	464317,14	4,50	38,2	31,3	17,6
006.2_C	woning	163735,57	464317,14	7,50	37,6	31,1	17,5
006.3_A	woning	163736,20	464323,50	1,50	33,4	27,6	12,3
006.3_B	woning	163736,20	464323,50	4,50	34,1	28,6	13,1
006.3_C	woning	163736,20	464323,50	7,50	28,7	24,3	4,0
007.1_A	woning	163746,67	464317,70	1,50	33,6	29,4	13,4
007.1_B	woning	163746,67	464317,70	4,50	35,4	31,0	12,3
007.1_C	woning	163746,67	464317,70	7,50	37,4	32,5	16,5
007.2_A	woning	163746,68	464323,71	1,50	31,1	27,6	9,1
007.2_B	woning	163746,68	464323,71	4,50	33,0	29,6	10,4
007.2_C	woning	163746,68	464323,71	7,50	33,2	30,1	12,9
007.3_A	woning	163741,25	464326,41	1,50	33,0	26,6	9,2
007.3_B	woning	163741,25	464326,41	4,50	33,8	27,5	10,2
007.3_C	woning	163741,25	464326,41	7,50	27,6	23,3	3,3
008.1_A	senioren woning	163763,14	464328,21	1,50	33,0	28,6	13,2
008.1_B	senioren woning	163763,14	464328,21	4,50	34,9	30,3	11,1
008.2_A	senioren woning	163758,56	464330,40	1,50	33,0	25,5	8,9
008.2_B	senioren woning	163758,56	464330,40	4,50	34,3	27,1	10,8
008.3_A	senioren woning	163758,79	464336,41	1,50	31,5	25,1	-1,7
008.3_B	senioren woning	163758,79	464336,41	4,50	32,5	26,1	-0,2
009.1_A	senioren woning	163768,35	464331,16	1,50	32,9	28,3	12,4
009.1_B	senioren woning	163768,35	464331,16	4,50	35,1	30,4	12,6
009.2_A	senioren woning	163768,45	464337,06	1,50	28,3	24,8	0,6
009.2_B	senioren woning	163768,45	464337,06	4,50	30,5	27,1	1,8
009.3_A	senioren woning	163763,55	464339,11	1,50	30,9	24,4	4,4
009.3_B	senioren woning	163763,55	464339,11	4,50	31,8	25,4	6,0
010.1_A	woning	163689,71	464316,78	1,50	37,3	29,2	2,4
010.1_B	woning	163689,71	464316,78	4,50	39,2	31,0	4,0
010.1_C	woning	163689,71	464316,78	7,50	40,1	32,3	6,8
010.2_A	woning	163685,44	464319,66	1,50	36,5	28,2	7,6
010.2_B	woning	163685,44	464319,66	4,50	38,7	30,4	8,1
010.2_C	woning	163685,44	464319,66	7,50	39,7	31,5	8,6
010.3_A	woning	163685,30	464325,97	1,50	26,8	20,0	1,6
010.3_B	woning	163685,30	464325,97	4,50	27,9	21,1	1,8
010.3_C	woning	163685,30	464325,97	7,50	28,6	22,9	-0,4
011.1_A	woning	163695,08	464319,79	1,50	36,9	28,8	4,6
011.1_B	woning	163695,08	464319,79	4,50	38,6	30,7	6,2
011.1_C	woning	163695,08	464319,79	7,50	39,6	32,1	8,5
011.2_A	woning	163689,73	464328,46	1,50	28,6	18,5	2,2
011.2_B	woning	163689,73	464328,46	4,50	30,2	19,4	2,0
011.2_C	woning	163689,73	464328,46	7,50	27,3	21,6	-0,7
012.1_A	woning	163699,12	464322,05	1,50	36,5	28,8	7,5
012.1_B	woning	163699,12	464322,05	4,50	38,0	30,4	8,4
012.1_C	woning	163699,12	464322,05	7,50	39,1	32,0	10,3
012.2_A	woning	163694,49	464331,13	1,50	30,1	18,7	-3,0
012.2_B	woning	163694,49	464331,13	4,50	31,9	19,9	-3,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012.2_C	woning	163694,49	464331,13	7,50	26,5	20,6	0,6
013.1_A	woning	163703,61	464324,58	1,50	36,3	29,0	11,6
013.1_B	woning	163703,61	464324,58	4,50	37,6	30,5	12,2
013.1_C	woning	163703,61	464324,58	7,50	38,8	31,9	13,1
013.2_A	woning	163698,70	464333,49	1,50	30,6	21,7	-3,0
013.2_B	woning	163698,70	464333,49	4,50	32,2	23,1	-3,0
013.2_C	woning	163698,70	464333,49	7,50	26,1	20,3	1,3
014.1_A	woning	163707,74	464326,89	1,50	36,3	29,0	12,9
014.1_B	woning	163707,74	464326,89	4,50	37,4	30,3	13,3
014.1_C	woning	163707,74	464326,89	7,50	38,6	31,9	14,9
014.2_A	woning	163707,33	464332,29	1,50	31,1	26,1	11,8
014.2_B	woning	163707,33	464332,29	4,50	32,0	26,9	12,2
014.2_C	woning	163707,33	464332,29	7,50	31,2	27,7	14,2
014.3_A	woning	163702,27	464335,50	1,50	30,1	23,3	-2,5
014.3_B	woning	163702,27	464335,50	4,50	31,5	24,7	-2,3
014.3_C	woning	163702,27	464335,50	7,50	26,1	20,3	1,7
015.1_A	woning	163719,84	464333,66	1,50	36,3	29,6	16,7
015.1_B	woning	163719,84	464333,66	4,50	37,3	30,9	18,1
015.1_C	woning	163719,84	464333,66	7,50	38,1	31,6	16,9
015.2_A	woning	163715,14	464336,83	1,50	35,4	27,9	15,7
015.2_B	woning	163715,14	464336,83	4,50	36,4	28,9	16,1
015.2_C	woning	163715,14	464336,83	7,50	37,0	29,3	16,6
015.3_A	woning	163715,30	464342,88	1,50	28,1	21,5	-3,4
015.3_B	woning	163715,30	464342,88	4,50	27,6	21,7	-2,8
015.3_C	woning	163715,30	464342,88	7,50	26,9	21,0	1,8
016.1_A	3 woningen	163729,16	464339,01	1,50	35,3	27,6	6,0
016.1_B	3 woningen	163729,16	464339,01	4,50	36,4	29,0	9,4
016.1_C	3 woningen	163729,16	464339,01	7,50	37,6	30,8	13,5
016.2_A	3 woningen	163723,60	464347,65	1,50	27,4	21,8	-4,2
016.2_B	3 woningen	163723,60	464347,65	4,50	24,2	18,9	-3,7
016.2_C	3 woningen	163723,60	464347,65	7,50	25,5	19,8	1,3
017.1_A	woning	163737,81	464343,98	1,50	34,2	28,1	4,2
017.1_B	woning	163737,81	464343,98	4,50	35,3	29,4	4,8
017.1_C	woning	163737,81	464343,98	7,50	36,9	31,3	12,7
017.2_A	woning	163738,38	464349,21	1,50	28,3	24,5	4,4
017.2_B	woning	163738,38	464349,21	4,50	29,2	25,6	5,5
017.2_C	woning	163738,38	464349,21	7,50	31,4	27,7	8,0
017.3_A	woning	163732,75	464352,90	1,50	26,8	21,3	-2,9
017.3_B	woning	163732,75	464352,90	4,50	22,4	16,8	-3,6
017.3_C	woning	163732,75	464352,90	7,50	25,4	19,7	1,6
018.1_A	woning	163673,04	464340,36	1,50	35,5	27,5	6,4
018.1_B	woning	163673,04	464340,36	4,50	37,5	29,5	6,7
018.1_C	woning	163673,04	464340,36	7,50	38,4	30,6	7,3
018.2_A	woning	163678,55	464339,87	1,50	35,5	27,7	-1,4
018.2_B	woning	163678,55	464339,87	4,50	37,4	29,6	0,5
018.2_C	woning	163678,55	464339,87	7,50	38,3	31,0	9,0
018.3_A	woning	163681,91	464345,49	1,50	29,2	19,8	3,5
018.3_B	woning	163681,91	464345,49	4,50	29,6	18,2	5,1
018.3_C	woning	163681,91	464345,49	7,50	30,1	25,1	9,2
019.1_A	woning	163669,82	464346,06	1,50	35,3	27,2	5,9
019.1_B	woning	163669,82	464346,06	4,50	37,2	29,3	6,7
019.1_C	woning	163669,82	464346,06	7,50	38,1	30,2	6,5
019.2_A	woning	163672,86	464351,42	1,50	29,8	19,9	-2,3
019.2_B	woning	163672,86	464351,42	4,50	31,6	21,6	-1,3
019.2_C	woning	163672,86	464351,42	7,50	33,6	24,9	4,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019.3_A	woning	163678,91	464350,80	1,50	27,9	20,5	2,7
019.3_B	woning	163678,91	464350,80	4,50	27,8	18,4	4,7
019.3_C	woning	163678,91	464350,80	7,50	29,5	24,9	6,6
020.1_A	woning	163663,78	464356,63	1,50	34,8	26,7	4,5
020.1_B	woning	163663,78	464356,63	4,50	36,6	28,7	5,6
020.1_C	woning	163663,78	464356,63	7,50	37,5	29,7	6,1
020.2_A	woning	163669,73	464356,25	1,50	32,5	26,6	-4,8
020.2_B	woning	163669,73	464356,25	4,50	33,8	28,2	-3,9
020.2_C	woning	163669,73	464356,25	7,50	35,4	29,6	3,3
020.3_A	woning	163672,60	464362,11	1,50	27,6	19,9	2,9
020.3_B	woning	163672,60	464362,11	4,50	26,2	19,2	3,7
020.3_C	woning	163672,60	464362,11	7,50	29,9	25,0	7,4
020.4_A	woning	163666,77	464362,09	1,50	28,9	18,6	-2,9
020.4_B	woning	163666,77	464362,09	4,50	30,5	20,2	-1,7
020.4_C	woning	163666,77	464362,09	7,50	31,5	22,0	4,3
021.1_A	woning	163657,81	464367,19	1,50	34,4	26,2	3,5
021.1_B	woning	163657,81	464367,19	4,50	36,1	28,2	4,4
021.1_C	woning	163657,81	464367,19	7,50	37,0	29,2	5,8
021.2_A	woning	163663,57	464367,96	1,50	31,8	26,2	-5,3
021.2_B	woning	163663,57	464367,96	4,50	33,1	27,7	-4,2
021.2_C	woning	163663,57	464367,96	7,50	34,9	29,1	2,9
021.3_A	woning	163666,41	464372,79	1,50	26,7	20,8	2,5
021.3_B	woning	163666,41	464372,79	4,50	24,9	19,2	3,5
021.3_C	woning	163666,41	464372,79	7,50	29,8	24,9	8,4
022.1_A	woning	163654,22	464373,51	1,50	34,1	26,0	3,3
022.1_B	woning	163654,22	464373,51	4,50	35,7	27,9	3,9
022.1_C	woning	163654,22	464373,51	7,50	36,6	28,8	4,8
022.2_A	woning	163662,81	464379,14	1,50	26,8	20,7	0,7
022.2_B	woning	163662,81	464379,14	4,50	24,8	19,0	1,8
022.2_C	woning	163662,81	464379,14	7,50	28,9	24,5	8,2
022.3_A	woning	163656,54	464378,83	1,50	28,2	17,7	-4,0
022.3_B	woning	163656,54	464378,83	4,50	29,7	19,4	-2,7
022.3_C	woning	163656,54	464378,83	7,50	31,7	22,1	3,7
023.1_A	2 woningen	163646,01	464387,72	1,50	33,6	25,3	1,5
023.1_B	2 woningen	163646,01	464387,72	4,50	35,4	27,2	2,5
023.1_C	2 woningen	163646,01	464387,72	7,50	35,9	28,1	4,3
024.1_A	seniorenwoning	163632,89	464404,83	1,50	33,4	24,7	1,4
024.1_B	seniorenwoning	163632,89	464404,83	4,50	34,6	26,6	2,0
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	29,5	21,4	-1,8
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	31,7	23,5	-0,7
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	29,1	21,0	-2,6
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	31,4	23,1	-1,3
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	14,3	7,6	-11,0
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	14,8	8,0	-10,6
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	24,2	18,9	-3,8
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	27,1	22,3	2,6
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	21,2	15,1	-4,3
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	24,0	19,5	2,8
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	28,2	21,5	-2,3
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	30,9	23,5	5,4
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	26,9	19,0	-0,8
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	29,7	21,0	5,1
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	13,6	7,3	-10,4
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	14,8	8,0	-10,0
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	25,2	19,5	2,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	27,2	21,7	1,8
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	22,1	15,7	2,1
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	26,1	19,1	2,5
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	27,0	21,3	7,8
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	30,4	24,0	9,6
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	27,2	20,7	5,9
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	30,1	23,0	8,2
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	12,8	6,3	-10,2
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	13,9	7,2	-9,4
027.4_A	Woningen	163649,18	464508,77	1,50	19,1	13,7	-8,7
027.4_B	Woningen	163649,18	464508,77	4,50	20,0	16,1	-1,4
027.5_A	Woningen	163652,58	464502,72	1,50	18,5	13,3	-9,4
027.5_B	Woningen	163652,58	464502,72	4,50	19,7	15,5	-2,0
030.1_A	school	163576,48	464493,41	1,50	30,1	21,8	-3,3
030.1_B	school	163576,48	464493,41	4,50	32,3	23,7	-0,4
030.2_A	school	163563,87	464502,39	1,50	29,6	21,8	-3,4
030.2_B	school	163563,87	464502,39	4,50	31,8	23,7	-0,8
030.3_A	school	163645,76	464545,34	1,50	23,3	16,9	-1,3
030.3_B	school	163645,76	464545,34	4,50	26,8	21,4	6,7
030.4_A	school	163619,52	464559,28	1,50	23,4	16,0	0,7
030.4_B	school	163619,52	464559,28	4,50	26,7	19,7	2,2
030.5_A	school	163634,82	464530,02	1,50	24,9	16,9	-4,9
030.5_B	school	163634,82	464530,02	4,50	27,1	19,2	-2,2
030.6_A	school	163574,91	464537,98	1,50	27,0	20,4	2,7
030.6_B	school	163574,91	464537,98	4,50	28,8	22,3	4,0
040.1_A	woningen	163750,94	464366,96	1,50	26,5	23,1	-4,1
040.1_B	woningen	163750,94	464366,96	4,50	27,7	24,4	-3,4
040.1_C	woningen	163750,94	464366,96	7,50	29,6	26,0	2,0
040.2_A	woningen	163734,11	464396,58	1,50	26,4	22,6	-4,7
040.2_B	woningen	163734,11	464396,58	4,50	26,6	23,2	-2,9
040.2_C	woningen	163734,11	464396,58	7,50	28,4	24,6	1,0
041.1_A	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	1,50	29,4	25,7	12,8
041.1_B	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	4,50	31,4	27,3	14,1
041.2_A	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	1,50	23,2	17,4	2,3
041.2_B	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	4,50	21,3	18,8	5,9
042.1_A	seniorenwoning	163786,71	464404,43	1,50	29,9	25,9	12,7
042.1_B	seniorenwoning	163786,71	464404,43	4,50	31,8	27,6	14,5
042.2_A	seniorenwoning	163786,79	464410,06	1,50	24,4	20,6	-0,4
042.2_B	seniorenwoning	163786,79	464410,06	4,50	25,3	22,0	0,5
042.3_A	seniorenwoning	163781,29	464413,20	1,50	21,5	14,6	-1,1
042.3_B	seniorenwoning	163781,29	464413,20	4,50	24,1	16,9	4,7
043.1_A	woningen	163767,22	464433,14	1,50	21,9	16,7	-5,6
043.1_B	woningen	163767,22	464433,14	4,50	23,9	19,5	-4,9
043.2_A	woningen	163746,00	464470,93	1,50	21,5	16,6	-6,5
043.2_B	woningen	163746,00	464470,93	4,50	24,2	19,8	-6,2
050.1_A	woning	163834,89	464433,08	1,50	20,5	16,6	-5,7
050.1_B	woning	163834,89	464433,08	4,50	21,5	17,6	-5,2
050.1_C	woning	163834,89	464433,08	7,50	23,4	19,1	-0,2
050.2_A	woning	163832,10	464428,82	1,50	28,9	23,0	7,1
050.2_B	woning	163832,10	464428,82	4,50	31,1	24,7	8,9
050.2_C	woning	163832,10	464428,82	7,50	33,1	28,1	12,8
050.3_A	woning	163825,23	464429,51	1,50	29,4	23,5	8,2
050.3_B	woning	163825,23	464429,51	4,50	31,6	25,7	9,4
050.3_C	woning	163825,23	464429,51	7,50	33,0	27,9	12,3
050.4_A	woning	163827,29	464435,54	1,50	21,7	17,3	-6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
050.4_B	woning	163827,29	464435,54	4,50	23,6	20,0	-5,7
050.4_C	woning	163827,29	464435,54	7,50	21,4	16,2	-1,6
051.1_A	woning	163825,81	464449,04	1,50	22,9	16,0	-6,3
051.1_B	woning	163825,81	464449,04	4,50	25,2	18,6	-6,0
051.1_C	woning	163825,81	464449,04	7,50	22,0	17,5	-1,3
051.2_A	woning	163823,99	464443,77	1,50	28,5	21,8	8,9
051.2_B	woning	163823,99	464443,77	4,50	31,0	24,2	9,6
051.2_C	woning	163823,99	464443,77	7,50	31,7	25,7	11,8
051.3_A	woning	163817,08	464443,40	1,50	29,3	24,5	11,0
051.3_B	woning	163817,08	464443,40	4,50	31,9	26,8	11,6
051.3_C	woning	163817,08	464443,40	7,50	33,0	27,9	12,4
052.1_A	woning	163815,29	464467,56	1,50	23,3	17,0	5,1
052.1_B	woning	163815,29	464467,56	4,50	26,1	20,4	8,6
052.1_C	woning	163815,29	464467,56	7,50	21,5	16,8	-1,7
052.2_A	woning	163812,95	464461,81	1,50	27,4	19,8	7,5
052.2_B	woning	163812,95	464461,81	4,50	31,3	23,2	9,0
052.2_C	woning	163812,95	464461,81	7,50	31,4	24,8	10,4
052.3_A	woning	163808,48	464468,75	1,50	22,4	19,5	7,5
052.3_B	woning	163808,48	464468,75	4,50	23,5	20,4	8,1
052.3_C	woning	163808,48	464468,75	7,50	20,3	14,4	-2,7
052.4_A	woning	163806,11	464462,66	1,50	27,6	23,4	10,0
052.4_B	woning	163806,11	464462,66	4,50	31,0	25,4	10,9
052.4_C	woning	163806,11	464462,66	7,50	32,3	26,6	11,4
053.1_A	woning	163806,24	464481,44	1,50	22,3	17,0	3,1
053.1_B	woning	163806,24	464481,44	4,50	25,4	20,3	6,8
053.1_C	woning	163806,24	464481,44	7,50	21,1	16,3	-2,1
053.2_A	woning	163804,11	464475,20	1,50	26,2	21,1	9,9
053.2_B	woning	163804,11	464475,20	4,50	30,4	23,7	11,6
053.2_C	woning	163804,11	464475,20	7,50	31,2	24,6	10,2
053.3_A	woning	163799,81	464482,21	1,50	17,4	11,9	-7,0
053.3_B	woning	163799,81	464482,21	4,50	18,0	13,0	-6,6
053.3_C	woning	163799,81	464482,21	7,50	21,4	16,5	-3,9
053.4_A	woning	163797,38	464476,19	1,50	26,3	22,6	8,9
053.4_B	woning	163797,38	464476,19	4,50	29,4	24,1	9,7
053.4_C	woning	163797,38	464476,19	7,50	31,9	26,1	10,2
054.1_A	woning	163801,16	464496,57	1,50	21,6	15,4	-1,3
054.1_B	woning	163801,16	464496,57	4,50	25,2	18,8	2,5
054.1_C	woning	163801,16	464496,57	7,50	20,7	15,9	-3,2
054.2_A	woning	163798,96	464490,65	1,50	23,0	15,7	-3,5
054.2_B	woning	163798,96	464490,65	4,50	27,3	19,9	-2,3
054.2_C	woning	163798,96	464490,65	7,50	29,8	23,0	4,6
054.3_A	woning	163794,50	464497,54	1,50	22,1	18,5	7,0
054.3_B	woning	163794,50	464497,54	4,50	24,5	20,4	9,2
054.3_C	woning	163794,50	464497,54	7,50	19,2	13,1	-4,6
054.4_A	woning	163792,46	464491,08	1,50	25,4	22,3	10,0
054.4_B	woning	163792,46	464491,08	4,50	28,5	23,7	10,7
054.4_C	woning	163792,46	464491,08	7,50	31,2	25,4	11,1
055.1_A	woning	163791,51	464509,32	1,50	19,3	12,0	-4,4
055.1_B	woning	163791,51	464509,32	4,50	23,5	15,2	-3,6
055.1_C	woning	163791,51	464509,32	7,50	20,7	16,1	-1,2
055.2_A	woning	163789,21	464503,52	1,50	24,4	20,4	8,3
055.2_B	woning	163789,21	464503,52	4,50	28,8	23,1	10,3
055.2_C	woning	163789,21	464503,52	7,50	30,8	24,7	10,6
055.3_A	woning	163784,67	464510,47	1,50	14,4	8,3	-8,7
055.3_B	woning	163784,67	464510,47	4,50	15,3	9,1	-8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
055.3_C	woning	163784,67	464510,47	7,50	19,0	12,9	-3,6
055.4_A	woning	163782,51	464504,47	1,50	26,0	22,0	7,5
055.4_B	woning	163782,51	464504,47	4,50	29,3	24,6	10,2
055.4_C	woning	163782,51	464504,47	7,50	31,3	25,6	10,6
056.1_A	woning	163764,90	464638,83	1,50	12,0	6,9	-8,5
056.1_B	woning	163764,90	464638,83	4,50	13,4	8,5	-9,4
056.1_C	woning	163764,90	464638,83	7,50	16,7	10,9	-5,5
056.2_A	woning	163765,18	464629,61	1,50	22,8	13,9	-4,2
056.2_B	woning	163765,18	464629,61	4,50	26,7	18,7	-1,4
056.2_C	woning	163765,18	464629,61	7,50	28,5	22,1	7,4
056.3_A	woning	163756,97	464642,52	1,50	19,9	15,7	0,9
056.3_B	woning	163756,97	464642,52	4,50	20,8	17,1	2,2
056.3_C	woning	163756,97	464642,52	7,50	15,8	8,9	-7,1
056.4_A	woning	163756,80	464632,54	1,50	25,3	17,8	3,1
056.4_B	woning	163756,80	464632,54	4,50	27,2	19,6	4,2
056.4_C	woning	163756,80	464632,54	7,50	28,4	22,0	7,2
056.5_A	woning	163741,04	464681,03	1,50	9,9	3,6	-11,2
056.5_B	woning	163741,04	464681,03	4,50	12,5	7,3	-10,6
056.5_C	woning	163741,04	464681,03	7,50	16,2	10,2	-6,0
056.6_A	woning	163740,47	464670,94	1,50	19,4	10,4	-4,0
056.6_B	woning	163740,47	464670,94	4,50	22,5	13,7	-2,0
056.6_C	woning	163740,47	464670,94	7,50	27,6	21,1	6,0
056.7_A	woning	163733,70	464684,47	1,50	9,3	2,4	-13,3
056.7_B	woning	163733,70	464684,47	4,50	10,2	3,4	-12,7
056.7_C	woning	163733,70	464684,47	7,50	14,9	7,9	-8,0
056.8_A	woning	163732,54	464675,26	1,50	20,8	16,1	2,8
056.8_B	woning	163732,54	464675,26	4,50	24,1	19,2	4,7
056.8_C	woning	163732,54	464675,26	7,50	27,6	20,9	5,6
057.1_A	woning	163789,56	464591,35	1,50	12,5	7,0	-10,4
057.1_B	woning	163789,56	464591,35	4,50	14,0	9,2	-9,8
057.1_C	woning	163789,56	464591,35	7,50	17,4	11,8	-4,6
057.2_A	woning	163790,97	464583,75	1,50	23,1	16,6	-1,3
057.2_B	woning	163790,97	464583,75	4,50	28,2	21,6	3,1
057.2_C	woning	163790,97	464583,75	7,50	29,3	23,0	7,5
057.3_A	woning	163784,83	464594,36	1,50	20,1	13,9	-3,8
057.3_B	woning	163784,83	464594,36	4,50	19,4	11,9	-10,9
057.3_C	woning	163784,83	464594,36	7,50	16,4	9,8	-6,1
058.1_A	woning	163786,32	464581,13	1,50	23,0	16,6	-0,2
058.1_B	woning	163786,32	464581,13	4,50	28,3	21,4	2,8
058.1_C	woning	163786,32	464581,13	7,50	29,4	23,3	8,6
058.2_A	woning	163780,57	464591,95	1,50	21,1	14,3	-1,3
058.2_B	woning	163780,57	464591,95	4,50	21,5	11,5	-11,2
058.2_C	woning	163780,57	464591,95	7,50	16,3	9,7	-6,4
059.1_A	woning	163782,08	464578,69	1,50	22,9	16,6	1,2
059.1_B	woning	163782,08	464578,69	4,50	28,5	21,4	4,0
059.1_C	woning	163782,08	464578,69	7,50	29,5	23,4	8,7
059.2_A	woning	163776,80	464587,53	1,50	21,5	14,2	-0,9
059.2_B	woning	163776,80	464587,53	4,50	21,8	9,1	-10,0
059.2_C	woning	163776,80	464587,53	7,50	18,2	11,3	-4,2
060.1_A	woning	163777,94	464576,34	1,50	23,0	18,0	5,1
060.1_B	woning	163777,94	464576,34	4,50	28,6	21,9	6,9
060.1_C	woning	163777,94	464576,34	7,50	29,6	23,5	8,8
060.2_A	woning	163772,81	464585,27	1,50	22,3	14,2	-1,9
060.2_B	woning	163772,81	464585,27	4,50	23,6	10,9	-3,2
060.2_C	woning	163772,81	464585,27	7,50	16,6	10,1	-6,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
061.1_A	woning	163773,39	464573,76	1,50	23,0	18,9	7,0
061.1_B	woning	163773,39	464573,76	4,50	28,7	22,2	8,5
061.1_C	woning	163773,39	464573,76	7,50	29,7	23,5	8,8
061.2_A	woning	163768,27	464582,69	1,50	22,2	15,9	2,8
061.2_B	woning	163768,27	464582,69	4,50	24,1	15,8	4,3
061.2_C	woning	163768,27	464582,69	7,50	16,7	10,0	-6,1
062.1_A	woning	163769,12	464571,34	1,50	23,4	19,3	7,2
062.1_B	woning	163769,12	464571,34	4,50	28,7	22,2	8,6
062.1_C	woning	163769,12	464571,34	7,50	29,8	23,6	8,9
062.2_A	woning	163764,05	464580,30	1,50	21,7	15,8	2,9
062.2_B	woning	163764,05	464580,30	4,50	24,8	17,0	4,4
062.2_C	woning	163764,05	464580,30	7,50	18,0	11,2	-5,2
062.3_A	woning	163764,48	464574,51	1,50	25,6	20,4	7,1
062.3_B	woning	163764,48	464574,51	4,50	29,5	23,0	9,3
062.3_C	woning	163764,48	464574,51	7,50	29,8	23,5	8,8
063.1_A	woning	163706,49	464664,41	1,50	20,1	12,3	-2,3
063.1_B	woning	163706,49	464664,41	4,50	17,4	9,8	-10,2
063.1_C	woning	163706,49	464664,41	7,50	18,1	12,3	-5,5
063.2_A	woning	163706,51	464658,41	1,50	23,4	15,2	-10,1
063.2_B	woning	163706,51	464658,41	4,50	26,1	18,1	-5,8
063.2_C	woning	163706,51	464658,41	7,50	27,9	21,1	4,8
063.3_A	woning	163701,48	464667,35	1,50	8,6	1,6	-14,9
063.3_B	woning	163701,48	464667,35	4,50	9,3	2,4	-13,9
063.3_C	woning	163701,48	464667,35	7,50	15,0	7,8	-9,1
064.1_A	woning	163702,16	464655,93	1,50	24,0	15,3	-9,0
064.1_B	woning	163702,16	464655,93	4,50	26,8	18,6	-3,5
064.1_C	woning	163702,16	464655,93	7,50	28,0	21,1	4,8
064.2_A	woning	163697,34	464664,99	1,50	8,1	1,1	-15,1
064.2_B	woning	163697,34	464664,99	4,50	8,7	1,8	-14,3
064.2_C	woning	163697,34	464664,99	7,50	14,7	7,5	-9,4
065.1_A	woning	163698,34	464653,76	1,50	24,6	16,0	-6,1
065.1_B	woning	163698,34	464653,76	4,50	26,7	18,7	-1,3
065.1_C	woning	163698,34	464653,76	7,50	28,1	21,2	4,8
065.2_A	woning	163692,75	464662,38	1,50	8,2	1,1	-15,2
065.2_B	woning	163692,75	464662,38	4,50	8,7	1,8	-14,4
065.2_C	woning	163692,75	464662,38	7,50	14,7	7,5	-9,6
066.1_A	woning	163693,08	464650,76	1,50	24,9	16,9	-5,3
066.1_B	woning	163693,08	464650,76	4,50	27,1	19,2	2,6
066.1_C	woning	163693,08	464650,76	7,50	28,1	21,2	4,7
066.2_A	woning	163688,35	464659,87	1,50	8,6	1,3	-15,3
066.2_B	woning	163688,35	464659,87	4,50	8,9	2,0	-14,5
066.2_C	woning	163688,35	464659,87	7,50	14,8	7,6	-9,7
067.1_A	woning	163688,63	464648,22	1,50	24,6	17,2	-5,6
067.1_B	woning	163688,63	464648,22	4,50	27,3	20,0	3,7
067.1_C	woning	163688,63	464648,22	7,50	28,2	21,2	4,6
067.2_A	woning	163684,14	464657,47	1,50	8,9	1,8	-15,3
067.2_B	woning	163684,14	464657,47	4,50	9,3	2,4	-14,4
067.2_C	woning	163684,14	464657,47	7,50	15,0	7,7	-9,7
068.1_A	woning	163683,91	464645,54	1,50	24,3	17,5	-6,4
068.1_B	woning	163683,91	464645,54	4,50	27,6	20,6	4,2
068.1_C	woning	163683,91	464645,54	7,50	28,2	21,3	4,5
068.2_A	woning	163679,15	464654,63	1,50	10,8	3,7	-14,6
068.2_B	woning	163679,15	464654,63	4,50	11,6	4,5	-13,4
068.2_C	woning	163679,15	464654,63	7,50	15,8	8,6	-9,1
068.3_A	woning	163678,90	464649,60	1,50	23,7	16,4	-6,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
068.3_B	woning	163678,90	464649,60	4,50	27,6	20,7	4,0
068.3_C	woning	163678,90	464649,60	7,50	28,1	21,2	4,3
069.1_A	woning	163734,40	464615,79	1,50	13,6	9,0	-5,9
069.1_B	woning	163734,40	464615,79	4,50	16,9	12,7	-3,3
069.1_C	woning	163734,40	464615,79	7,50	18,9	13,6	-3,1
069.2_A	woning	163733,42	464610,21	1,50	23,1	17,3	-0,3
069.2_B	woning	163733,42	464610,21	4,50	27,9	21,3	6,0
069.2_C	woning	163733,42	464610,21	7,50	28,9	22,4	6,9
069.3_A	woning	163729,07	464619,60	1,50	18,7	9,9	-2,2
069.3_B	woning	163729,07	464619,60	4,50	22,7	15,6	1,7
069.3_C	woning	163729,07	464619,60	7,50	15,9	9,1	-6,7
070.1_A	woning	163729,38	464607,91	1,50	23,1	17,4	-0,8
070.1_B	woning	163729,38	464607,91	4,50	27,7	21,2	6,1
070.1_C	woning	163729,38	464607,91	7,50	29,1	22,5	6,9
070.2_A	woning	163724,33	464616,90	1,50	17,6	11,3	-0,7
070.2_B	woning	163724,33	464616,90	4,50	21,4	15,9	2,3
070.2_C	woning	163724,33	464616,90	7,50	15,8	8,9	-7,0
071.1_A	woning	163724,78	464605,30	1,50	23,1	17,4	-1,1
071.1_B	woning	163724,78	464605,30	4,50	27,4	21,2	6,2
071.1_C	woning	163724,78	464605,30	7,50	29,1	22,5	6,6
071.2_A	woning	163720,30	464614,61	1,50	16,9	11,6	-1,1
071.2_B	woning	163720,30	464614,61	4,50	20,7	16,0	2,5
071.2_C	woning	163720,30	464614,61	7,50	15,8	8,9	-7,1
072.1_A	woning	163720,87	464603,08	1,50	23,5	17,5	-0,5
072.1_B	woning	163720,87	464603,08	4,50	27,5	21,4	6,5
072.1_C	woning	163720,87	464603,08	7,50	29,2	22,7	7,4
072.2_A	woning	163715,39	464611,83	1,50	14,4	10,9	-6,0
072.2_B	woning	163715,39	464611,83	4,50	17,9	14,6	-4,6
072.2_C	woning	163715,39	464611,83	7,50	15,9	8,8	-8,2
073.1_A	woning	163715,62	464600,10	1,50	23,9	17,4	-3,9
073.1_B	woning	163715,62	464600,10	4,50	27,4	21,0	3,9
073.1_C	woning	163715,62	464600,10	7,50	29,3	22,5	6,2
073.2_A	woning	163711,44	464609,59	1,50	13,4	9,3	-13,5
073.2_B	woning	163711,44	464609,59	4,50	16,8	13,0	-13,2
073.2_C	woning	163711,44	464609,59	7,50	16,0	8,9	-8,2
074.1_A	woning	163711,34	464597,66	1,50	23,8	17,6	-5,0
074.1_B	woning	163711,34	464597,66	4,50	27,4	21,3	3,5
074.1_C	woning	163711,34	464597,66	7,50	29,3	22,5	6,1
074.2_A	woning	163706,54	464606,80	1,50	12,3	7,3	-12,9
074.2_B	woning	163706,54	464606,80	4,50	15,4	10,6	-12,5
074.2_C	woning	163706,54	464606,80	7,50	16,9	9,8	-7,6
074.3_A	woning	163706,76	464600,62	1,50	23,2	17,5	-5,6
074.3_B	woning	163706,76	464600,62	4,50	27,6	21,6	3,2
074.3_C	woning	163706,76	464600,62	7,50	29,2	22,4	5,9
075.1_A	woning	163706,40	464538,89	1,50	17,6	14,0	-9,3
075.1_B	woning	163706,40	464538,89	4,50	19,9	16,0	-8,7
075.1_C	woning	163706,40	464538,89	7,50	22,2	17,7	-3,7
075.2_A	woning	163699,90	464539,21	1,50	10,9	4,3	-12,2
075.2_B	woning	163699,90	464539,21	4,50	13,0	5,9	-11,0
075.2_C	woning	163699,90	464539,21	7,50	18,0	11,0	-6,7
075.3_A	woning	163697,47	464533,83	1,50	21,8	14,4	-2,8
075.3_B	woning	163697,47	464533,83	4,50	26,9	20,0	5,2
075.3_C	woning	163697,47	464533,83	7,50	30,6	23,6	7,1
076.1_A	woning	163709,52	464533,40	1,50	17,9	14,2	-8,2
076.1_B	woning	163709,52	464533,40	4,50	20,5	16,3	-5,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
076.1_C	woning	163709,52	464533,40	7,50	23,2	18,5	-1,4
076.2_A	woning	163706,67	464528,21	1,50	13,0	7,3	-8,5
076.2_B	woning	163706,67	464528,21	4,50	23,9	15,2	-7,4
076.2_C	woning	163706,67	464528,21	7,50	29,3	22,2	2,1
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	18,0	13,0	-2,9
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	26,8	19,8	5,0
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	30,8	23,8	7,2
077.1_A	woning	163715,72	464522,50	1,50	18,7	14,9	-8,8
077.1_B	woning	163715,72	464522,50	4,50	20,8	16,6	-8,3
077.1_C	woning	163715,72	464522,50	7,50	22,6	18,2	-3,4
077.2_A	woning	163709,88	464522,31	1,50	14,2	8,9	-6,2
077.2_B	woning	163709,88	464522,31	4,50	23,6	13,2	1,5
077.2_C	woning	163709,88	464522,31	7,50	26,0	18,9	5,6
077.3_A	woning	163707,17	464516,90	1,50	21,2	13,8	-2,5
077.3_B	woning	163707,17	464516,90	4,50	27,2	19,9	4,7
077.3_C	woning	163707,17	464516,90	7,50	31,1	24,0	7,6
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	20,0	15,4	-5,8
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	20,9	16,8	-4,3
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	23,5	18,9	-1,1
078.2_A	woning	163716,60	464511,37	1,50	18,2	11,8	-7,7
078.2_B	woning	163716,60	464511,37	4,50	25,5	18,5	-6,7
078.2_C	woning	163716,60	464511,37	7,50	29,8	22,7	2,8
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	17,7	12,5	-3,1
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	27,6	20,9	5,7
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	31,3	24,3	7,8
079.1_A	woning	163725,75	464504,99	1,50	21,3	16,4	-8,0
079.1_B	woning	163725,75	464504,99	4,50	22,6	18,0	-5,6
079.1_C	woning	163725,75	464504,99	7,50	23,2	18,8	-2,7
079.2_A	woning	163719,80	464505,38	1,50	15,3	10,1	-5,3
079.2_B	woning	163719,80	464505,38	4,50	23,1	11,6	-3,0
079.2_C	woning	163719,80	464505,38	7,50	26,2	19,6	6,3
079.3_A	woning	163716,86	464499,84	1,50	23,5	16,7	-1,0
079.3_B	woning	163716,86	464499,84	4,50	27,4	21,2	5,2
079.3_C	woning	163716,86	464499,84	7,50	31,6	24,6	8,2
080.1_A	woning	163728,76	464499,64	1,50	20,9	16,5	-5,2
080.1_B	woning	163728,76	464499,64	4,50	22,5	18,7	-4,8
080.1_C	woning	163728,76	464499,64	7,50	24,1	19,5	-0,6
080.2_A	woning	163725,95	464494,08	1,50	21,5	14,3	-4,4
080.2_B	woning	163725,95	464494,08	4,50	26,4	17,6	-2,2
080.2_C	woning	163725,95	464494,08	7,50	31,8	24,9	8,6
080.3_A	woning	163719,74	464494,74	1,50	20,9	16,5	-1,9
080.3_B	woning	163719,74	464494,74	4,50	27,0	20,7	5,0
080.3_C	woning	163719,74	464494,74	7,50	31,8	24,8	8,4
081.1_A	woning	163821,93	464453,90	1,50	22,3	14,1	-3,8
081.1_B	woning	163821,93	464453,90	4,50	25,1	17,3	-0,7
081.1_C	woning	163821,93	464453,90	7,50	20,1	15,0	-2,3
081.2_A	woning	163816,15	464454,12	1,50	22,0	17,6	-6,0
081.2_B	woning	163816,15	464454,12	4,50	22,3	18,5	-5,8
081.2_C	woning	163816,15	464454,12	7,50	20,7	15,1	-2,2
081.3_A	woning	163813,34	464448,29	1,50	28,6	24,0	10,8
081.3_B	woning	163813,34	464448,29	4,50	31,5	26,3	11,7
081.3_C	woning	163813,34	464448,29	7,50	32,7	27,4	12,3
082.1_A	woning	163829,69	464532,68	1,50	14,4	10,3	-6,0
082.1_B	woning	163829,69	464532,68	4,50	14,8	10,0	-7,0
082.1_C	woning	163829,69	464532,68	7,50	18,9	13,5	-3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
082.2_A	woning	163828,12	464527,15	1,50	21,0	13,4	0,1
082.2_B	woning	163828,12	464527,15	4,50	24,5	16,6	1,5
082.2_C	woning	163828,12	464527,15	7,50	29,2	22,2	6,5
082.3_A	woning	163823,85	464534,14	1,50	19,1	14,9	-0,6
082.3_B	woning	163823,85	464534,14	4,50	20,1	16,4	-8,8
082.3_C	woning	163823,85	464534,14	7,50	18,2	11,9	-4,9
082.4_A	woning	163820,50	464527,86	1,50	24,8	19,7	3,4
082.4_B	woning	163820,50	464527,86	4,50	26,0	20,8	3,4
082.4_C	woning	163820,50	464527,86	7,50	30,5	24,6	9,6
083.1_A	woning	163836,76	464520,11	1,50	14,9	10,4	-7,6
083.1_B	woning	163836,76	464520,11	4,50	15,1	10,2	-8,3
083.1_C	woning	163836,76	464520,11	7,50	18,8	13,4	-3,7
083.2_A	woning	163835,65	464514,16	1,50	20,1	12,6	-6,1
083.2_B	woning	163835,65	464514,16	4,50	23,8	16,9	-5,0
083.2_C	woning	163835,65	464514,16	7,50	28,4	21,9	4,2
083.3_A	woning	163831,27	464521,13	1,50	17,9	13,1	-1,4
083.3_B	woning	163831,27	464521,13	4,50	20,6	15,7	2,0
083.3_C	woning	163831,27	464521,13	7,50	22,7	18,7	-4,5
083.4_A	woning	163828,28	464514,18	1,50	22,4	16,7	-0,5
083.4_B	woning	163828,28	464514,18	4,50	26,3	19,9	2,4
083.4_C	woning	163828,28	464514,18	7,50	30,5	24,6	10,2
084.1_A	woning	163840,68	464506,19	1,50	12,9	8,0	-9,1
084.1_B	woning	163840,68	464506,19	4,50	14,1	9,2	-8,6
084.1_C	woning	163840,68	464506,19	7,50	18,1	12,6	-4,2
084.2_A	woning	163835,00	464506,65	1,50	15,7	10,3	-8,8
084.2_B	woning	163835,00	464506,65	4,50	19,0	13,4	-8,2
084.2_C	woning	163835,00	464506,65	7,50	20,7	15,9	-4,1
084.3_A	woning	163831,88	464500,93	1,50	23,7	18,8	-2,3
084.3_B	woning	163831,88	464500,93	4,50	27,9	22,9	1,1
084.3_C	woning	163831,88	464500,93	7,50	31,1	25,5	10,2
085.1_A	woning	163844,80	464500,99	1,50	15,2	10,8	-8,1
085.1_B	woning	163844,80	464500,99	4,50	16,8	12,5	-7,7
085.1_C	woning	163844,80	464500,99	7,50	19,5	14,6	-2,9
085.2_A	woning	163842,86	464496,30	1,50	21,1	13,8	-1,5
085.2_B	woning	163842,86	464496,30	4,50	25,3	18,4	0,3
085.2_C	woning	163842,86	464496,30	7,50	30,0	23,3	8,3
085.3_A	woning	163835,64	464496,38	1,50	24,3	19,3	-2,3
085.3_B	woning	163835,64	464496,38	4,50	28,6	23,1	1,5
085.3_C	woning	163835,64	464496,38	7,50	31,3	25,9	10,3
086.1_A	woning	163851,14	464489,82	1,50	15,1	10,5	-8,1
086.1_B	woning	163851,14	464489,82	4,50	16,7	12,3	-7,2
086.1_C	woning	163851,14	464489,82	7,50	19,2	14,3	-2,1
086.2_A	woning	163846,35	464490,52	1,50	21,1	14,9	-3,6
086.2_B	woning	163846,35	464490,52	4,50	24,7	19,3	0,0
086.2_C	woning	163846,35	464490,52	7,50	23,4	19,5	-2,5
086.3_A	woning	163842,33	464484,66	1,50	22,7	17,0	1,2
086.3_B	woning	163842,33	464484,66	4,50	27,4	21,4	3,3
086.3_C	woning	163842,33	464484,66	7,50	30,8	25,1	11,0
087.1_A	woning	163852,98	464483,56	1,50	13,0	7,6	-7,6
087.1_B	woning	163852,98	464483,56	4,50	15,0	9,7	-6,3
087.1_C	woning	163852,98	464483,56	7,50	18,8	13,5	-1,4
087.2_A	woning	163851,43	464478,68	1,50	22,8	15,1	0,7
087.2_B	woning	163851,43	464478,68	4,50	25,8	18,0	3,3
087.2_C	woning	163851,43	464478,68	7,50	29,6	22,7	8,1
087.3_A	woning	163844,30	464478,06	1,50	25,7	20,8	2,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
087.3_B	woning	163844,30	464478,06	4,50	28,7	24,0	6,5
087.3_C	woning	163844,30	464478,06	7,50	31,4	26,3	11,4
090.1_A	Tiny hous	163903,93	464389,55	1,50	20,9	17,5	-5,7
090.1_B	Tiny hous	163903,93	464389,55	4,50	21,9	18,1	-4,5
090.2_A	Tiny hous	163904,13	464386,19	1,50	28,3	24,5	6,4
090.2_B	Tiny hous	163904,13	464386,19	4,50	31,0	26,7	9,9
090.3_A	Tiny hous	163899,55	464389,05	1,50	27,0	21,5	-1,2
090.3_B	Tiny hous	163899,55	464389,05	4,50	29,8	23,6	2,0
090.4_A	Tiny hous	163899,74	464384,73	1,50	28,5	25,2	-1,7
090.4_B	Tiny hous	163899,74	464384,73	4,50	30,6	27,1	1,8
091.1_A	Tiny hous	163910,19	464379,83	1,50	19,7	15,7	-5,4
091.1_B	Tiny hous	163910,19	464379,83	4,50	20,5	16,5	-4,0
091.2_A	Tiny hous	163908,32	464376,00	1,50	31,0	26,3	4,8
091.2_B	Tiny hous	163908,32	464376,00	4,50	33,6	28,8	7,9
091.3_A	Tiny hous	163906,82	464380,58	1,50	24,1	20,4	-4,9
091.3_B	Tiny hous	163906,82	464380,58	4,50	26,2	22,5	-3,3
091.4_A	Tiny hous	163904,59	464376,92	1,50	31,8	27,4	5,0
091.4_B	Tiny hous	163904,59	464376,92	4,50	34,4	29,9	9,4
092.1_A	Tiny hous	163896,37	464379,85	1,50	25,7	20,9	2,9
092.1_B	Tiny hous	163896,37	464379,85	4,50	28,5	22,9	5,4
092.2_A	Tiny hous	163896,67	464376,15	1,50	31,1	26,5	9,0
092.2_B	Tiny hous	163896,67	464376,15	4,50	33,8	28,9	11,6
092.3_A	Tiny hous	163891,68	464379,89	1,50	27,3	20,4	3,5
092.3_B	Tiny hous	163891,68	464379,89	4,50	29,5	20,5	2,3
092.4_A	Tiny hous	163892,65	464376,15	1,50	31,3	26,9	9,9
092.4_B	Tiny hous	163892,65	464376,15	4,50	33,8	29,2	11,8
093.1_A	Tiny hous	163874,11	464372,47	1,50	29,1	25,6	2,5
093.1_B	Tiny hous	163874,11	464372,47	4,50	31,1	27,8	-0,1
093.2_A	Tiny hous	163871,75	464369,40	1,50	32,3	28,1	12,4
093.2_B	Tiny hous	163871,75	464369,40	4,50	34,6	29,7	10,1
093.3_A	Tiny hous	163870,96	464374,59	1,50	27,8	25,1	12,0
093.3_B	Tiny hous	163870,96	464374,59	4,50	28,0	25,7	13,0
093.4_A	Tiny hous	163867,97	464371,52	1,50	32,1	27,5	9,3
093.4_B	Tiny hous	163867,97	464371,52	4,50	34,1	28,9	8,7
094.1_A	Tiny hous	163858,40	464374,66	1,50	27,0	23,5	4,3
094.1_B	Tiny hous	163858,40	464374,66	4,50	27,4	23,8	5,2
094.2_A	Tiny hous	163859,47	464370,75	1,50	31,1	28,0	13,9
094.2_B	Tiny hous	163859,47	464370,75	4,50	33,2	29,9	15,1
094.3_A	Tiny hous	163855,79	464369,12	1,50	32,6	28,4	14,1
094.3_B	Tiny hous	163855,79	464369,12	4,50	34,8	30,3	15,4
094.4_A	Tiny hous	163854,75	464373,00	1,50	28,8	23,4	10,8
094.4_B	Tiny hous	163854,75	464373,00	4,50	31,0	24,7	11,8
095.1_A	Tiny hous	163855,17	464384,37	1,50	25,0	19,5	-0,9
095.1_B	Tiny hous	163855,17	464384,37	4,50	26,0	20,4	0,9
095.2_A	Tiny hous	163854,24	464380,52	1,50	29,8	26,0	13,5
095.2_B	Tiny hous	163854,24	464380,52	4,50	32,0	27,8	15,0
095.3_A	Tiny hous	163851,48	464386,15	1,50	25,1	19,3	1,8
095.3_B	Tiny hous	163851,48	464386,15	4,50	27,1	21,2	5,1
095.4_A	Tiny hous	163850,68	464381,56	1,50	29,8	24,7	6,8
095.4_B	Tiny hous	163850,68	464381,56	4,50	32,1	27,0	9,1
096.1_A	Tiny hous	163848,71	464399,00	1,50	23,9	18,4	-3,2
096.1_B	Tiny hous	163848,71	464399,00	4,50	22,9	19,3	-2,6
096.2_A	Tiny hous	163847,20	464395,00	1,50	27,3	22,4	5,0
096.2_B	Tiny hous	163847,20	464395,00	4,50	28,5	24,2	7,5
096.3_A	Tiny hous	163843,55	464395,59	1,50	26,4	21,7	1,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
096.3_B	Tiny hous	163843,55	464395,59	4,50	28,7	23,9	4,7
097.1_A	Tiny hous	163846,26	464403,31	1,50	23,8	16,2	-3,5
097.1_B	Tiny hous	163846,26	464403,31	4,50	21,0	17,2	-3,8
097.2_A	Tiny hous	163842,54	464404,22	1,50	22,3	16,7	-4,2
097.2_B	Tiny hous	163842,54	464404,22	4,50	22,4	18,2	-2,9
097.3_A	Tiny hous	163840,78	464400,49	1,50	26,2	21,7	3,0
097.3_B	Tiny hous	163840,78	464400,49	4,50	28,0	23,7	5,4
098.1_A	Tiny hous	163834,13	464397,12	1,50	24,0	18,8	0,3
098.1_B	Tiny hous	163834,13	464397,12	4,50	27,0	21,4	3,1
098.2_A	Tiny hous	163833,27	464393,89	1,50	28,3	20,6	3,7
098.2_B	Tiny hous	163833,27	464393,89	4,50	31,0	23,7	7,8
098.3_A	Tiny hous	163830,21	464398,05	1,50	22,5	15,5	-5,0
098.3_B	Tiny hous	163830,21	464398,05	4,50	21,2	16,1	-3,5
099.1_A	Tiny hous	163838,55	464390,93	1,50	24,7	19,6	-3,0
099.1_B	Tiny hous	163838,55	464390,93	4,50	24,8	21,2	-1,8
099.2_A	Tiny hous	163837,22	464386,88	1,50	30,0	24,7	12,0
099.2_B	Tiny hous	163837,22	464386,88	4,50	31,8	26,2	13,1
099.3_A	Tiny hous	163834,33	464391,24	1,50	26,6	21,6	6,2
099.3_B	Tiny hous	163834,33	464391,24	4,50	28,8	23,7	8,0
100.1_A	Tiny hous	163843,84	464383,29	1,50	28,4	23,8	10,0
100.1_B	Tiny hous	163843,84	464383,29	4,50	29,5	24,9	11,6
100.2_A	Tiny hous	163842,13	464380,03	1,50	31,0	26,0	12,4
100.2_B	Tiny hous	163842,13	464380,03	4,50	33,1	27,9	13,8
100.3_A	Tiny hous	163839,78	464384,66	1,50	26,9	22,9	9,5
100.3_B	Tiny hous	163839,78	464384,66	4,50	28,7	24,7	11,1
101.1_A	Tiny hous	163846,74	464370,09	1,50	24,0	20,7	-0,6
101.1_B	Tiny hous	163846,74	464370,09	4,50	25,1	21,7	-0,7
101.2_A	Tiny hous	163846,82	464366,07	1,50	32,8	29,1	14,4
101.2_B	Tiny hous	163846,82	464366,07	4,50	35,1	31,3	16,1
101.3_A	Tiny hous	163842,90	464371,00	1,50	25,8	21,6	7,7
101.3_B	Tiny hous	163842,90	464371,00	4,50	26,1	21,4	1,9
105.10_A	appartementengebouw	163856,30	464473,74	1,50	22,3	15,7	2,5
105.10_B	appartementengebouw	163856,30	464473,74	4,50	25,7	20,2	7,3
105.10_C	appartementengebouw	163856,30	464473,74	7,50	18,5	13,9	-5,4
105.1_A	appartementengebouw	163861,47	464471,71	1,50	15,1	10,2	-7,6
105.1_B	appartementengebouw	163861,47	464471,71	4,50	15,1	10,9	-6,1
105.1_C	appartementengebouw	163861,47	464471,71	7,50	15,4	10,4	-5,8
105.2_A	appartementengebouw	163861,72	464463,32	1,50	12,8	7,6	-6,8
105.2_B	appartementengebouw	163861,72	464463,32	4,50	13,2	8,0	-7,3
105.2_C	appartementengebouw	163861,72	464463,32	7,50	14,6	9,2	-6,0
105.3_A	appartementengebouw	163866,62	464458,77	1,50	13,8	9,3	-6,1
105.3_B	appartementengebouw	163866,62	464458,77	4,50	14,5	9,9	-6,6
105.3_C	appartementengebouw	163866,62	464458,77	7,50	16,0	11,1	-5,2
105.4_A	appartementengebouw	163870,24	464452,40	1,50	17,9	14,1	-4,9
105.4_B	appartementengebouw	163870,24	464452,40	4,50	17,8	13,6	-3,1
105.4_C	appartementengebouw	163870,24	464452,40	7,50	19,5	15,0	-1,9
105.5_A	appartementengebouw	163868,14	464448,86	1,50	27,8	23,5	6,5
105.5_B	appartementengebouw	163868,14	464448,86	4,50	31,2	26,7	12,8
105.5_C	appartementengebouw	163868,14	464448,86	7,50	32,2	27,5	13,2
105.6_A	appartementengebouw	163862,43	464449,38	1,50	28,8	24,5	8,8
105.6_B	appartementengebouw	163862,43	464449,38	4,50	32,1	27,5	12,9
105.6_C	appartementengebouw	163862,43	464449,38	7,50	32,6	28,0	13,2
105.7_A	appartementengebouw	163859,82	464454,02	1,50	29,0	24,3	7,3
105.7_B	appartementengebouw	163859,82	464454,02	4,50	31,8	27,1	11,2
105.7_C	appartementengebouw	163859,82	464454,02	7,50	32,9	28,4	13,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
105.8_A	appartementengebouw	163853,91	464460,38	1,50	27,8	22,2	6,6
105.8_B	appartementengebouw	163853,91	464460,38	4,50	30,9	25,5	10,8
105.8_C	appartementengebouw	163853,91	464460,38	7,50	32,0	27,2	13,0
105.9_A	appartementengebouw	163850,16	464467,03	1,50	27,5	22,8	7,9
105.9_B	appartementengebouw	163850,16	464467,03	4,50	30,6	25,6	10,4
105.9_C	appartementengebouw	163850,16	464467,03	7,50	31,7	26,8	12,6
T010_A	Tuin	163783,79	464255,42	1,50	40,8	36,3	16,8
T011_A	Tuin	163789,93	464257,82	1,50	41,6	37,4	19,1
T012_A	Tuin	163774,37	464269,19	1,50	39,5	33,9	12,8
T013_A	Tuin	163780,80	464272,48	1,50	39,5	34,2	15,1
T014_A	Tuin	163765,24	464284,31	1,50	37,2	31,3	11,9
T015_A	Tuin	163772,57	464287,75	1,50	37,1	31,7	13,4
T016_A	Tuin	163755,96	464299,72	1,50	34,9	30,6	15,9
T017_A	Tuin	163764,79	464302,86	1,50	35,6	31,1	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001.1_A - appartementengebouw
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	41,9	33,1	19,9
001	Parkeerplaats 1, manoeuvreren personenwagens	163805,73	464182,70	0,75	13,0	14,8	5,8
002	Parkeerplaats 2, manoeuvreren personenwagens	163783,95	464138,87	0,75	23,4	25,2	16,1
011	Toeschouwers veld 1	163639,26	464136,13	1,60	33,9	--	--
012	Toeschouwers veld 2	163802,02	464230,58	1,60	25,7	22,6	--
013	Toeschouwers veld 3	163528,73	464187,28	1,60	29,2	26,1	--
014	Toeschouwers veld 1	163639,44	464135,85	1,60	38,6	--	--
031	Terras	163761,66	464202,21	1,30	25,4	26,2	17,1
Korfbal1	Fluiten	163569,23	464134,86	1,60	24,9	20,8	--
Korfbal1	Spelers	163569,04	464134,97	1,60	22,8	18,7	--
Korfbal1	Toeschouwers	163568,46	464169,51	1,60	23,9	--	--
Korfbal2	Toeschouwers	163568,37	464169,42	1,60	27,4	--	--
Veld 1	Fluiten veld 1	163766,33	464171,23	1,60	30,1	--	--
Veld 1	Spelers veld 1	163764,92	464171,58	1,60	28,6	--	--
Veld 2	Fluiten veld 2	163901,40	464266,46	1,60	22,7	19,6	--
Veld 2	Spelers veld 2	163901,32	464266,56	1,60	22,0	18,9	--
Veld 3	Fluiten veld 3	163555,57	464248,57	1,60	26,0	22,9	--
Veld 3	Spelers veld 3	163554,17	464248,95	1,60	24,5	21,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001.1_B - appartementengebouw
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	45,5	36,6	24,0
001	Parkeerplaats 1, manoeuvreren personenwagens	163805,73	464182,70	0,75	18,0	19,7	10,7
002	Parkeerplaats 2, manoeuvreren personenwagens	163783,95	464138,87	0,75	24,7	26,5	17,5
011	Toeschouwers veld 1	163639,26	464136,13	1,60	37,8	--	--
012	Toeschouwers veld 2	163802,02	464230,58	1,60	29,8	26,7	--
013	Toeschouwers veld 3	163528,73	464187,28	1,60	32,9	29,8	--
014	Toeschouwers veld 1	163639,44	464135,85	1,60	42,6	--	--
031	Terras	163761,66	464202,21	1,30	30,9	31,7	22,7
Korfbal1	Fluiten	163569,23	464134,86	1,60	25,6	21,5	--
Korfbal1	Spelers	163569,04	464134,97	1,60	25,4	21,3	--
Korfbal1	Toeschouwers	163568,46	464169,51	1,60	26,6	--	--
Korfbal2	Toeschouwers	163568,37	464169,42	1,60	30,1	--	--
Veld 1	Fluiten veld 1	163766,33	464171,23	1,60	31,8	--	--
Veld 1	Spelers veld 1	163764,92	464171,58	1,60	32,2	--	--
Veld 2	Fluiten veld 2	163901,40	464266,46	1,60	24,8	21,7	--
Veld 2	Spelers veld 2	163901,32	464266,56	1,60	25,7	22,6	--
Veld 3	Fluiten veld 3	163555,57	464248,57	1,60	27,2	24,1	--
Veld 3	Spelers veld 3	163554,17	464248,95	1,60	27,8	24,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001.1_C - appartementengebouw
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	46,5	38,3	26,1
001	Parkeerplaats 1, manoeuvreren personenwagens	163805,73	464182,70	0,75	22,1	23,9	14,9
002	Parkeerplaats 2, manoeuvreren personenwagens	163783,95	464138,87	0,75	25,9	27,7	18,6
011	Toeschouwers veld 1	163639,26	464136,13	1,60	38,5	--	--
012	Toeschouwers veld 2	163802,02	464230,58	1,60	31,6	28,5	--
013	Toeschouwers veld 3	163528,73	464187,28	1,60	34,2	31,1	--
014	Toeschouwers veld 1	163639,44	464135,85	1,60	43,3	--	--
031	Terras	163761,66	464202,21	1,30	33,1	33,9	24,8
Korfbal1	Fluiten	163569,23	464134,86	1,60	26,5	22,3	--
Korfbal1	Spelers	163569,04	464134,97	1,60	26,3	22,3	--
Korfbal1	Toeschouwers	163568,46	464169,51	1,60	27,6	--	--
Korfbal2	Toeschouwers	163568,37	464169,42	1,60	31,1	--	--
Veld 1	Fluiten veld 1	163766,33	464171,23	1,60	32,9	--	--
Veld 1	Spelers veld 1	163764,92	464171,58	1,60	33,3	--	--
Veld 2	Fluiten veld 2	163901,40	464266,46	1,60	26,5	23,4	--
Veld 2	Spelers veld 2	163901,32	464266,56	1,60	27,4	24,3	--
Veld 3	Fluiten veld 3	163555,57	464248,57	1,60	28,5	25,4	--
Veld 3	Spelers veld 3	163554,17	464248,95	1,60	29,1	26,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002.1_A - woning
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	40,6	35,7	18,0
001	Parkeerplaats 1, manoeuvreren personenwagens	163805,73	464182,70	0,75	18,2	19,9	10,9
002	Parkeerplaats 2, manoeuvreren personenwagens	163783,95	464138,87	0,75	19,3	21,1	12,0
011	Toeschouwers veld 1	163639,26	464136,13	1,60	29,2	--	--
012	Toeschouwers veld 2	163802,02	464230,58	1,60	36,0	32,9	--
013	Toeschouwers veld 3	163528,73	464187,28	1,60	21,8	18,8	--
014	Toeschouwers veld 1	163639,44	464135,85	1,60	34,2	--	--
031	Terras	163761,66	464202,21	1,30	23,7	24,5	15,5
Korfbal1	Fluiten	163569,23	464134,86	1,60	21,7	17,6	--
Korfbal1	Spelers	163569,04	464134,97	1,60	20,5	16,4	--
Korfbal1	Toeschouwers	163568,46	464169,51	1,60	21,4	--	--
Korfbal2	Toeschouwers	163568,37	464169,42	1,60	24,8	--	--
Veld 1	Fluiten veld 1	163766,33	464171,23	1,60	25,6	--	--
Veld 1	Spelers veld 1	163764,92	464171,58	1,60	25,0	--	--
Veld 2	Fluiten veld 2	163901,40	464266,46	1,60	30,9	27,8	--
Veld 2	Spelers veld 2	163901,32	464266,56	1,60	29,6	26,5	--
Veld 3	Fluiten veld 3	163555,57	464248,57	1,60	12,1	9,0	--
Veld 3	Spelers veld 3	163554,17	464248,95	1,60	16,8	13,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002.1_B - woning
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	44,3	39,1	24,6
001	Parkeerplaats 1, manoeuvreren personenwagens	163805,73	464182,70	0,75	24,1	25,8	16,8
002	Parkeerplaats 2, manoeuvreren personenwagens	163783,95	464138,87	0,75	29,2	30,9	21,9
011	Toeschouwers veld 1	163639,26	464136,13	1,60	34,2	--	--
012	Toeschouwers veld 2	163802,02	464230,58	1,60	38,9	35,8	--
013	Toeschouwers veld 3	163528,73	464187,28	1,60	22,9	19,8	--
014	Toeschouwers veld 1	163639,44	464135,85	1,60	39,1	--	--
031	Terras	163761,66	464202,21	1,30	27,5	28,2	19,2
Korfbal1	Fluiten	163569,23	464134,86	1,60	22,0	17,9	--
Korfbal1	Spelers	163569,04	464134,97	1,60	22,6	18,6	--
Korfbal1	Toeschouwers	163568,46	464169,51	1,60	23,0	--	--
Korfbal2	Toeschouwers	163568,37	464169,42	1,60	26,4	--	--
Veld 1	Fluiten veld 1	163766,33	464171,23	1,60	29,0	--	--
Veld 1	Spelers veld 1	163764,92	464171,58	1,60	29,3	--	--
Veld 2	Fluiten veld 2	163901,40	464266,46	1,60	32,7	29,6	--
Veld 2	Spelers veld 2	163901,32	464266,56	1,60	32,8	29,7	--
Veld 3	Fluiten veld 3	163555,57	464248,57	1,60	11,9	8,8	--
Veld 3	Spelers veld 3	163554,17	464248,95	1,60	16,6	13,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002.1_C - woning
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	45,7	40,2	26,8
001	Parkeerplaats 1, manoeuvreren personenwagens	163805,73	464182,70	0,75	29,1	30,9	21,9
002	Parkeerplaats 2, manoeuvreren personenwagens	163783,95	464138,87	0,75	30,6	32,3	23,3
011	Toeschouwers veld 1	163639,26	464136,13	1,60	36,4	--	--
012	Toeschouwers veld 2	163802,02	464230,58	1,60	39,3	36,2	--
013	Toeschouwers veld 3	163528,73	464187,28	1,60	24,0	20,9	--
014	Toeschouwers veld 1	163639,44	464135,85	1,60	41,2	--	--
031	Terras	163761,66	464202,21	1,30	28,5	29,3	20,3
Korfbal1	Fluiten	163569,23	464134,86	1,60	22,6	18,5	--
Korfbal1	Spelers	163569,04	464134,97	1,60	23,2	19,1	--
Korfbal1	Toeschouwers	163568,46	464169,51	1,60	23,6	--	--
Korfbal2	Toeschouwers	163568,37	464169,42	1,60	27,1	--	--
Veld 1	Fluiten veld 1	163766,33	464171,23	1,60	30,4	--	--
Veld 1	Spelers veld 1	163764,92	464171,58	1,60	31,0	--	--
Veld 2	Fluiten veld 2	163901,40	464266,46	1,60	33,5	30,4	--
Veld 2	Spelers veld 2	163901,32	464266,56	1,60	33,7	30,6	--
Veld 3	Fluiten veld 3	163555,57	464248,57	1,60	12,7	9,6	--
Veld 3	Spelers veld 3	163554,17	464248,95	1,60	17,8	14,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	32,8	33,1	19,9
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	34,9	36,8	24,0
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	36,4	38,5	26,1
001.2_A	appartementengebouw	163730,42	464261,80	1,50	28,9	29,8	17,9
001.2_B	appartementengebouw	163730,42	464261,80	4,50	30,7	32,6	20,8
001.2_C	appartementengebouw	163730,42	464261,80	7,50	32,1	34,5	22,6
001.3_A	appartementengebouw	163718,77	464275,66	1,50	21,0	22,8	4,5
001.3_B	appartementengebouw	163718,77	464275,66	4,50	21,5	24,0	5,8
001.3_C	appartementengebouw	163718,77	464275,66	7,50	18,9	20,7	2,2
001.4_A	appartementengebouw	163705,22	464263,29	1,50	30,0	30,2	2,9
001.4_B	appartementengebouw	163705,22	464263,29	4,50	31,8	33,4	3,1
001.4_C	appartementengebouw	163705,22	464263,29	7,50	33,0	34,6	4,4
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	32,8	35,3	18,0
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	36,2	39,0	24,6
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	37,7	40,2	26,8
002.2_A	woning	163768,49	464250,65	1,50	29,9	31,1	18,8
002.2_B	woning	163768,49	464250,65	4,50	33,6	35,5	24,6
002.2_C	woning	163768,49	464250,65	7,50	35,6	37,3	26,7
002.3_A	woning	163777,53	464255,49	1,50	31,6	34,4	7,7
002.3_B	woning	163777,53	464255,49	4,50	33,6	37,3	12,4
002.3_C	woning	163777,53	464255,49	7,50	34,9	38,1	19,5
002.4_A	woning	163771,08	464256,94	1,50	28,2	30,2	13,2
002.4_B	woning	163771,08	464256,94	4,50	30,3	33,0	17,5
002.4_C	woning	163771,08	464256,94	7,50	30,3	33,0	14,6
003.1_A	woning	163763,53	464263,27	1,50	30,4	31,1	17,0
003.1_B	woning	163763,53	464263,27	4,50	32,8	34,8	22,5
003.1_C	woning	163763,53	464263,27	7,50	34,5	36,9	25,0
003.2_A	woning	163759,74	464265,96	1,50	29,8	30,1	17,4
003.2_B	woning	163759,74	464265,96	4,50	32,4	34,1	22,9
003.2_C	woning	163759,74	464265,96	7,50	34,0	35,9	24,8
003.3_A	woning	163768,80	464270,70	1,50	29,5	31,4	9,0
003.3_B	woning	163768,80	464270,70	4,50	31,4	34,7	12,7
003.3_C	woning	163768,80	464270,70	7,50	32,5	35,7	15,5
003.4_A	woning	163762,55	464272,22	1,50	26,2	28,5	12,9
003.4_B	woning	163762,55	464272,22	4,50	28,7	31,8	18,1
003.4_C	woning	163762,55	464272,22	7,50	28,8	32,3	17,3
004.1_A	woning	163754,83	464278,51	1,50	28,5	28,5	15,9
004.1_B	woning	163754,83	464278,51	4,50	30,7	32,0	20,5
004.1_C	woning	163754,83	464278,51	7,50	32,6	34,5	22,5
004.2_A	woning	163751,29	464280,67	1,50	28,1	27,8	16,5
004.2_B	woning	163751,29	464280,67	4,50	30,2	31,4	20,7
004.2_C	woning	163751,29	464280,67	7,50	31,8	33,3	22,5
004.3_A	woning	163760,16	464286,06	1,50	27,5	29,2	8,6
004.3_B	woning	163760,16	464286,06	4,50	29,1	32,3	10,5
004.3_C	woning	163760,16	464286,06	7,50	30,4	33,5	13,9
004.4_A	woning	163753,85	464287,41	1,50	24,6	26,1	11,4
004.4_B	woning	163753,85	464287,41	4,50	26,5	29,2	16,4
004.4_C	woning	163753,85	464287,41	7,50	24,7	28,8	15,2
005.1_A	woning	163746,54	464293,90	1,50	26,9	27,8	17,1
005.1_B	woning	163746,54	464293,90	4,50	28,7	30,4	20,0
005.1_C	woning	163746,54	464293,90	7,50	30,6	32,8	21,9
005.2_A	woning	163742,49	464296,22	1,50	28,1	28,7	18,1
005.2_B	woning	163742,49	464296,22	4,50	29,5	31,0	20,7
005.2_C	woning	163742,49	464296,22	7,50	30,5	32,5	22,1
005.3_A	woning	163751,40	464301,42	1,50	26,9	28,8	11,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.3_B	woning	163751,40	464301,42	4,50	28,1	31,5	9,3
005.3_C	woning	163751,40	464301,42	7,50	28,6	32,0	12,3
005.4_A	woning	163743,91	464301,89	1,50	24,5	25,7	2,6
005.4_B	woning	163743,91	464301,89	4,50	25,2	27,3	3,1
005.4_C	woning	163743,91	464301,89	7,50	23,2	26,1	7,1
006.1_A	woning	163740,49	464314,15	1,50	27,4	28,9	9,4
006.1_B	woning	163740,49	464314,15	4,50	28,2	30,6	11,1
006.1_C	woning	163740,49	464314,15	7,50	29,7	32,2	14,9
006.2_A	woning	163735,57	464317,14	1,50	28,6	30,5	14,9
006.2_B	woning	163735,57	464317,14	4,50	29,5	31,9	17,6
006.2_C	woning	163735,57	464317,14	7,50	29,2	31,6	17,5
006.3_A	woning	163736,20	464323,50	1,50	25,9	28,3	12,3
006.3_B	woning	163736,20	464323,50	4,50	26,4	29,3	13,1
006.3_C	woning	163736,20	464323,50	7,50	21,7	24,9	4,0
007.1_A	woning	163746,67	464317,70	1,50	27,7	29,5	13,4
007.1_B	woning	163746,67	464317,70	4,50	28,5	31,3	12,3
007.1_C	woning	163746,67	464317,70	7,50	30,0	32,8	16,5
007.2_A	woning	163746,68	464323,71	1,50	25,8	27,7	9,1
007.2_B	woning	163746,68	464323,71	4,50	27,0	29,9	10,4
007.2_C	woning	163746,68	464323,71	7,50	27,3	30,2	12,9
007.3_A	woning	163741,25	464326,41	1,50	25,4	27,4	9,2
007.3_B	woning	163741,25	464326,41	4,50	25,8	28,2	10,2
007.3_C	woning	163741,25	464326,41	7,50	20,7	23,9	3,3
008.1_A	senioren woning	163763,14	464328,21	1,50	27,0	28,7	13,2
008.1_B	senioren woning	163763,14	464328,21	4,50	27,7	30,6	11,1
008.2_A	senioren woning	163758,56	464330,40	1,50	24,3	26,0	8,9
008.2_B	senioren woning	163758,56	464330,40	4,50	25,0	27,6	10,8
008.3_A	senioren woning	163758,79	464336,41	1,50	23,4	25,9	-1,7
008.3_B	senioren woning	163758,79	464336,41	4,50	23,8	27,0	-0,2
009.1_A	senioren woning	163768,35	464331,16	1,50	26,7	28,4	12,4
009.1_B	senioren woning	163768,35	464331,16	4,50	27,8	30,6	12,6
009.2_A	senioren woning	163768,45	464337,06	1,50	22,7	24,9	0,6
009.2_B	senioren woning	163768,45	464337,06	4,50	24,1	27,4	1,8
009.3_A	senioren woning	163763,55	464339,11	1,50	22,9	25,3	4,4
009.3_B	senioren woning	163763,55	464339,11	4,50	23,3	26,4	6,0
010.1_A	woning	163689,71	464316,78	1,50	28,8	29,6	2,4
010.1_B	woning	163689,71	464316,78	4,50	29,8	31,7	4,0
010.1_C	woning	163689,71	464316,78	7,50	30,9	32,8	6,8
010.2_A	woning	163685,44	464319,66	1,50	28,1	28,4	7,6
010.2_B	woning	163685,44	464319,66	4,50	29,3	31,0	8,1
010.2_C	woning	163685,44	464319,66	7,50	30,3	32,1	8,6
010.3_A	woning	163685,30	464325,97	1,50	18,5	20,7	1,6
010.3_B	woning	163685,30	464325,97	4,50	19,0	21,7	1,8
010.3_C	woning	163685,30	464325,97	7,50	20,5	23,7	-0,4
011.1_A	woning	163695,08	464319,79	1,50	28,3	29,3	4,6
011.1_B	woning	163695,08	464319,79	4,50	29,2	31,3	6,2
011.1_C	woning	163695,08	464319,79	7,50	30,4	32,7	8,5
011.2_A	woning	163689,73	464328,46	1,50	19,9	18,9	2,2
011.2_B	woning	163689,73	464328,46	4,50	20,4	19,7	2,0
011.2_C	woning	163689,73	464328,46	7,50	19,0	22,3	-0,7
012.1_A	woning	163699,12	464322,05	1,50	28,0	29,2	7,5
012.1_B	woning	163699,12	464322,05	4,50	28,9	31,1	8,4
012.1_C	woning	163699,12	464322,05	7,50	30,2	32,5	10,3
012.2_A	woning	163694,49	464331,13	1,50	19,9	18,9	-3,0
012.2_B	woning	163694,49	464331,13	4,50	20,5	19,9	-3,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012.2_C	woning	163694,49	464331,13	7,50	18,4	21,4	0,6
013.1_A	woning	163703,61	464324,58	1,50	28,1	29,5	11,6
013.1_B	woning	163703,61	464324,58	4,50	28,8	31,1	12,2
013.1_C	woning	163703,61	464324,58	7,50	30,1	32,4	13,1
013.2_A	woning	163698,70	464333,49	1,50	21,3	22,3	-3,0
013.2_B	woning	163698,70	464333,49	4,50	22,1	23,9	-3,0
013.2_C	woning	163698,70	464333,49	7,50	18,1	21,1	1,3
014.1_A	woning	163707,74	464326,89	1,50	28,0	29,5	12,9
014.1_B	woning	163707,74	464326,89	4,50	28,7	30,9	13,3
014.1_C	woning	163707,74	464326,89	7,50	30,0	32,4	14,9
014.2_A	woning	163707,33	464332,29	1,50	24,7	26,7	11,8
014.2_B	woning	163707,33	464332,29	4,50	25,2	27,7	12,2
014.2_C	woning	163707,33	464332,29	7,50	25,1	28,0	14,2
014.3_A	woning	163702,27	464335,50	1,50	22,0	24,1	-2,5
014.3_B	woning	163702,27	464335,50	4,50	22,9	25,8	-2,3
014.3_C	woning	163702,27	464335,50	7,50	18,1	21,1	1,7
015.1_A	woning	163719,84	464333,66	1,50	28,2	30,0	16,7
015.1_B	woning	163719,84	464333,66	4,50	29,0	31,4	18,1
015.1_C	woning	163719,84	464333,66	7,50	29,6	32,1	16,9
015.2_A	woning	163715,14	464336,83	1,50	26,9	28,5	15,7
015.2_B	woning	163715,14	464336,83	4,50	27,5	29,6	16,1
015.2_C	woning	163715,14	464336,83	7,50	27,7	30,0	16,6
015.3_A	woning	163715,30	464342,88	1,50	20,0	22,4	-3,4
015.3_B	woning	163715,30	464342,88	4,50	20,0	22,8	-2,8
015.3_C	woning	163715,30	464342,88	7,50	18,9	22,0	1,8
016.1_A	3 woningen	163729,16	464339,01	1,50	26,5	28,2	6,0
016.1_B	3 woningen	163729,16	464339,01	4,50	27,3	29,7	9,4
016.1_C	3 woningen	163729,16	464339,01	7,50	28,8	31,3	13,5
016.2_A	3 woningen	163723,60	464347,65	1,50	20,2	23,0	-4,2
016.2_B	3 woningen	163723,60	464347,65	4,50	17,3	20,2	-3,7
016.2_C	3 woningen	163723,60	464347,65	7,50	17,5	20,6	1,3
017.1_A	woning	163737,81	464343,98	1,50	26,4	28,6	4,2
017.1_B	woning	163737,81	464343,98	4,50	27,1	30,1	4,8
017.1_C	woning	163737,81	464343,98	7,50	28,9	31,7	12,7
017.2_A	woning	163738,38	464349,21	1,50	22,7	24,8	4,4
017.2_B	woning	163738,38	464349,21	4,50	23,2	26,1	5,5
017.2_C	woning	163738,38	464349,21	7,50	25,0	28,0	8,0
017.3_A	woning	163732,75	464352,90	1,50	20,1	22,8	-2,9
017.3_B	woning	163732,75	464352,90	4,50	14,8	17,7	-3,6
017.3_C	woning	163732,75	464352,90	7,50	17,4	20,5	1,6
018.1_A	woning	163673,04	464340,36	1,50	27,3	27,7	6,4
018.1_B	woning	163673,04	464340,36	4,50	28,3	30,1	6,7
018.1_C	woning	163673,04	464340,36	7,50	29,3	31,2	7,3
018.2_A	woning	163678,55	464339,87	1,50	27,3	28,2	-1,4
018.2_B	woning	163678,55	464339,87	4,50	28,3	30,4	0,5
018.2_C	woning	163678,55	464339,87	7,50	29,5	31,6	9,0
018.3_A	woning	163681,91	464345,49	1,50	20,0	20,9	3,5
018.3_B	woning	163681,91	464345,49	4,50	19,2	18,8	5,1
018.3_C	woning	163681,91	464345,49	7,50	22,7	25,4	9,2
019.1_A	woning	163669,82	464346,06	1,50	27,1	27,5	5,9
019.1_B	woning	163669,82	464346,06	4,50	28,1	29,9	6,7
019.1_C	woning	163669,82	464346,06	7,50	29,0	30,9	6,5
019.2_A	woning	163672,86	464351,42	1,50	20,0	20,3	-2,3
019.2_B	woning	163672,86	464351,42	4,50	20,7	22,0	-1,3
019.2_C	woning	163672,86	464351,42	7,50	23,4	25,3	4,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019.3_A	woning	163678,91	464350,80	1,50	20,2	21,7	2,7
019.3_B	woning	163678,91	464350,80	4,50	18,7	19,0	4,7
019.3_C	woning	163678,91	464350,80	7,50	22,3	25,3	6,6
020.1_A	woning	163663,78	464356,63	1,50	26,6	27,0	4,5
020.1_B	woning	163663,78	464356,63	4,50	27,6	29,4	5,6
020.1_C	woning	163663,78	464356,63	7,50	28,5	30,4	6,1
020.2_A	woning	163669,73	464356,25	1,50	25,4	27,1	-4,8
020.2_B	woning	163669,73	464356,25	4,50	26,3	29,1	-3,9
020.2_C	woning	163669,73	464356,25	7,50	27,6	30,4	3,3
020.3_A	woning	163672,60	464362,11	1,50	19,1	21,2	2,9
020.3_B	woning	163672,60	464362,11	4,50	18,2	20,0	3,7
020.3_C	woning	163672,60	464362,11	7,50	22,6	25,4	7,4
020.4_A	woning	163666,77	464362,09	1,50	19,1	18,9	-2,9
020.4_B	woning	163666,77	464362,09	4,50	19,8	20,5	-1,7
020.4_C	woning	163666,77	464362,09	7,50	22,1	22,8	4,3
021.1_A	woning	163657,81	464367,19	1,50	26,2	26,6	3,5
021.1_B	woning	163657,81	464367,19	4,50	27,1	28,9	4,4
021.1_C	woning	163657,81	464367,19	7,50	28,0	30,0	5,8
021.2_A	woning	163663,57	464367,96	1,50	25,0	26,7	-5,3
021.2_B	woning	163663,57	464367,96	4,50	25,7	28,5	-4,2
021.2_C	woning	163663,57	464367,96	7,50	27,1	29,9	2,9
021.3_A	woning	163666,41	464372,79	1,50	19,5	21,7	2,5
021.3_B	woning	163666,41	464372,79	4,50	17,5	19,9	3,5
021.3_C	woning	163666,41	464372,79	7,50	22,4	25,3	8,4
022.1_A	woning	163654,22	464373,51	1,50	25,9	26,3	3,3
022.1_B	woning	163654,22	464373,51	4,50	26,8	28,7	3,9
022.1_C	woning	163654,22	464373,51	7,50	27,6	29,6	4,8
022.2_A	woning	163662,81	464379,14	1,50	19,5	21,5	0,7
022.2_B	woning	163662,81	464379,14	4,50	17,5	19,8	1,8
022.2_C	woning	163662,81	464379,14	7,50	21,9	25,0	8,2
022.3_A	woning	163656,54	464378,83	1,50	18,4	17,8	-4,0
022.3_B	woning	163656,54	464378,83	4,50	18,9	19,5	-2,7
022.3_C	woning	163656,54	464378,83	7,50	21,6	22,7	3,7
023.1_A	2 woningen	163646,01	464387,72	1,50	25,4	25,8	1,5
023.1_B	2 woningen	163646,01	464387,72	4,50	26,3	28,0	2,5
023.1_C	2 woningen	163646,01	464387,72	7,50	26,9	28,9	4,3
024.1_A	seniorenwoning	163632,89	464404,83	1,50	24,8	25,3	1,4
024.1_B	seniorenwoning	163632,89	464404,83	4,50	25,6	27,5	2,0
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	21,6	22,1	-1,8
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	22,7	24,7	-0,7
025.2_A	woningen	163588,95	464482,57	1,50	21,3	21,8	-2,6
025.2_B	woningen	163588,95	464482,57	4,50	22,3	24,3	-1,3
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	8,2	8,9	-11,0
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	8,4	9,2	-10,6
025.4_A	Woningen	163597,95	464487,28	1,50	17,7	19,7	-4,0
025.4_B	Woningen	163597,95	464487,28	4,50	20,0	23,1	2,6
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	14,3	16,5	-4,3
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	17,2	20,1	2,8
026.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	20,1	22,1	7,8
026.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	22,7	25,0	9,6
026.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	19,9	22,1	5,9
026.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	22,0	24,2	8,2
026.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	6,5	7,5	-10,2
026.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	7,5	8,4	-9,4
026.4_A	Woningen	163649,18	464508,77	1,50	13,0	15,2	-8,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163649,18	464508,77	4,50	13,7	16,7	-1,4
026.5_A	Woningen	163652,58	464502,72	1,50	12,5	14,6	-9,4
026.5_B	Woningen	163652,58	464502,72	4,50	13,3	16,2	-2,0
030.1_A	school	163576,48	464493,41	1,50	22,1	22,6	-3,3
030.1_B	school	163576,48	464493,41	4,50	23,1	24,9	-0,4
030.2_A	school	163563,87	464502,39	1,50	21,9	22,7	-3,4
030.2_B	school	163563,87	464502,39	4,50	22,7	24,8	-0,8
030.3_A	school	163645,76	464545,34	1,50	16,8	19,5	-0,7
030.3_B	school	163645,76	464545,34	4,50	20,0	22,7	6,8
030.4_A	school	163619,52	464559,28	1,50	15,9	17,8	1,0
030.4_B	school	163619,52	464559,28	4,50	18,6	20,8	2,3
030.5_A	school	163634,82	464530,02	1,50	16,7	19,3	-4,6
030.5_B	school	163634,82	464530,02	4,50	18,3	20,5	-2,1
030.6_A	school	163574,91	464537,98	1,50	19,9	21,3	2,7
030.6_B	school	163574,91	464537,98	4,50	20,8	23,5	4,0
040.1_A	woningen	163750,94	464366,96	1,50	20,9	23,3	-4,1
040.1_B	woningen	163750,94	464366,96	4,50	21,6	24,8	-3,4
040.1_C	woningen	163750,94	464366,96	7,50	23,2	26,4	2,0
040.2_A	woningen	163734,11	464396,58	1,50	20,5	23,0	-4,7
040.2_B	woningen	163734,11	464396,58	4,50	20,4	23,6	-2,9
040.2_C	woningen	163734,11	464396,58	7,50	21,7	25,0	1,0
041.1_A	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	1,50	24,0	25,8	12,8
041.1_B	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	4,50	25,2	27,6	14,1
041.2_A	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	1,50	16,0	18,5	2,3
041.2_B	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	4,50	16,6	19,3	5,9
042.1_A	seniorenwoning	163786,71	464404,43	1,50	24,1	26,1	12,7
042.1_B	seniorenwoning	163786,71	464404,43	4,50	25,4	27,9	14,5
042.2_A	seniorenwoning	163786,79	464410,06	1,50	18,4	20,8	-0,4
042.2_B	seniorenwoning	163786,79	464410,06	4,50	19,1	22,2	0,5
042.3_A	seniorenwoning	163781,29	464413,20	1,50	13,9	15,6	-1,1
042.3_B	seniorenwoning	163781,29	464413,20	4,50	15,4	17,2	4,7
043.1_A	woningen	163767,22	464433,14	1,50	15,4	17,6	-5,6
043.1_B	woningen	163767,22	464433,14	4,50	17,3	20,4	-4,9
043.2_A	woningen	163746,00	464470,93	1,50	14,2	17,3	-6,5
043.2_B	woningen	163746,00	464470,93	4,50	17,7	20,8	-6,2
050.1_A	woning	163834,89	464433,08	1,50	14,9	17,2	-5,7
050.1_B	woning	163834,89	464433,08	4,50	14,4	18,0	-5,2
050.1_C	woning	163834,89	464433,08	7,50	16,2	19,6	-0,2
050.2_A	woning	163832,10	464428,82	1,50	21,7	23,9	7,1
050.2_B	woning	163832,10	464428,82	4,50	22,7	25,5	8,9
050.2_C	woning	163832,10	464428,82	7,50	25,9	28,6	12,8
050.3_A	woning	163825,23	464429,51	1,50	22,1	24,2	8,2
050.3_B	woning	163825,23	464429,51	4,50	23,7	26,4	9,4
050.3_C	woning	163825,23	464429,51	7,50	25,9	28,4	12,3
050.4_A	woning	163827,29	464435,54	1,50	15,9	18,0	-6,1
050.4_B	woning	163827,29	464435,54	4,50	18,0	20,7	-5,7
050.4_C	woning	163827,29	464435,54	7,50	14,7	17,3	-1,6
051.1_A	woning	163825,81	464449,04	1,50	15,0	17,6	-6,3
051.1_B	woning	163825,81	464449,04	4,50	17,4	20,1	-6,0
051.1_C	woning	163825,81	464449,04	7,50	14,9	18,1	-1,3
051.2_A	woning	163823,99	464443,77	1,50	20,7	22,9	8,9
051.2_B	woning	163823,99	464443,77	4,50	22,7	25,3	9,6
051.2_C	woning	163823,99	464443,77	7,50	24,1	26,5	11,8
051.3_A	woning	163817,08	464443,40	1,50	22,5	24,9	11,0
051.3_B	woning	163817,08	464443,40	4,50	24,6	27,3	11,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
051.3_C	woning	163817,08	464443,40	7,50	25,8	28,5	12,4
052.1_A	woning	163815,29	464467,56	1,50	15,9	17,3	5,1
052.1_B	woning	163815,29	464467,56	4,50	18,7	20,6	8,6
052.1_C	woning	163815,29	464467,56	7,50	14,4	17,4	-1,7
052.2_A	woning	163812,95	464461,81	1,50	19,5	20,8	7,5
052.2_B	woning	163812,95	464461,81	4,50	22,2	24,5	9,0
052.2_C	woning	163812,95	464461,81	7,50	23,1	25,6	10,4
052.3_A	woning	163808,48	464468,75	1,50	17,8	19,8	7,5
052.3_B	woning	163808,48	464468,75	4,50	18,5	20,9	8,1
052.3_C	woning	163808,48	464468,75	7,50	13,2	15,6	-2,7
052.4_A	woning	163806,11	464462,66	1,50	21,7	23,8	10,0
052.4_B	woning	163806,11	464462,66	4,50	23,5	26,1	10,9
052.4_C	woning	163806,11	464462,66	7,50	24,7	27,3	11,4
053.1_A	woning	163806,24	464481,44	1,50	15,8	17,9	3,1
053.1_B	woning	163806,24	464481,44	4,50	18,7	21,1	6,8
053.1_C	woning	163806,24	464481,44	7,50	14,0	17,0	-2,1
053.2_A	woning	163804,11	464475,20	1,50	19,6	21,6	9,9
053.2_B	woning	163804,11	464475,20	4,50	22,1	24,4	11,6
053.2_C	woning	163804,11	464475,20	7,50	22,9	25,5	10,2
053.3_A	woning	163799,81	464482,21	1,50	10,5	13,1	-7,0
053.3_B	woning	163799,81	464482,21	4,50	11,6	14,2	-6,6
053.3_C	woning	163799,81	464482,21	7,50	14,2	17,2	-3,9
053.4_A	woning	163797,38	464476,19	1,50	20,8	23,0	8,9
053.4_B	woning	163797,38	464476,19	4,50	22,1	24,6	9,7
053.4_C	woning	163797,38	464476,19	7,50	24,2	26,8	10,2
054.1_A	woning	163801,16	464496,57	1,50	14,6	16,9	-1,3
054.1_B	woning	163801,16	464496,57	4,50	17,5	20,1	2,5
054.1_C	woning	163801,16	464496,57	7,50	13,6	16,6	-3,2
054.2_A	woning	163798,96	464490,65	1,50	15,0	17,2	-3,5
054.2_B	woning	163798,96	464490,65	4,50	18,5	21,2	-2,3
054.2_C	woning	163798,96	464490,65	7,50	21,3	24,1	4,6
054.3_A	woning	163794,50	464497,54	1,50	17,0	18,8	7,0
054.3_B	woning	163794,50	464497,54	4,50	18,8	20,7	9,2
054.3_C	woning	163794,50	464497,54	7,50	12,1	14,4	-4,6
054.4_A	woning	163792,46	464491,08	1,50	20,5	22,7	10,0
054.4_B	woning	163792,46	464491,08	4,50	21,8	24,2	10,7
054.4_C	woning	163792,46	464491,08	7,50	23,6	26,2	11,1
055.1_A	woning	163791,51	464509,32	1,50	11,1	13,1	-4,4
055.1_B	woning	163791,51	464509,32	4,50	14,5	16,3	-3,6
055.1_C	woning	163791,51	464509,32	7,50	13,9	16,8	-1,2
055.2_A	woning	163789,21	464503,52	1,50	18,5	20,9	8,3
055.2_B	woning	163789,21	464503,52	4,50	21,3	23,7	10,3
055.2_C	woning	163789,21	464503,52	7,50	23,0	25,5	10,6
055.3_A	woning	163784,67	464510,47	1,50	7,7	10,3	-8,7
055.3_B	woning	163784,67	464510,47	4,50	8,9	10,7	-8,0
055.3_C	woning	163784,67	464510,47	7,50	11,9	14,1	-3,6
055.4_A	woning	163782,51	464504,47	1,50	20,3	22,6	7,5
055.4_B	woning	163782,51	464504,47	4,50	22,7	25,4	10,2
055.4_C	woning	163782,51	464504,47	7,50	23,8	26,4	10,6
056.1_A	woning	163764,90	464638,83	1,50	5,7	7,9	-8,5
056.1_B	woning	163764,90	464638,83	4,50	7,5	9,5	-9,4
056.1_C	woning	163764,90	464638,83	7,50	9,8	11,9	-5,5
056.2_A	woning	163765,18	464629,61	1,50	13,9	15,6	-4,2
056.2_B	woning	163765,18	464629,61	4,50	17,9	20,4	-1,4
056.2_C	woning	163765,18	464629,61	7,50	20,6	23,1	7,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056.3_A	woning	163756,97	464642,52	1,50	14,8	17,2	0,9
056.3_B	woning	163756,97	464642,52	4,50	15,7	18,5	2,2
056.3_C	woning	163756,97	464642,52	7,50	8,6	10,2	-7,1
056.4_A	woning	163756,80	464632,54	1,50	17,6	19,4	3,1
056.4_B	woning	163756,80	464632,54	4,50	18,6	21,0	4,2
056.4_C	woning	163756,80	464632,54	7,50	20,5	23,0	7,2
056.5_A	woning	163741,04	464681,03	1,50	3,9	4,8	-11,2
056.5_B	woning	163741,04	464681,03	4,50	6,2	8,1	-10,6
056.5_C	woning	163741,04	464681,03	7,50	9,3	11,3	-6,0
056.6_A	woning	163740,47	464670,94	1,50	10,9	11,7	-4,0
056.6_B	woning	163740,47	464670,94	4,50	13,3	15,1	-2,0
056.6_C	woning	163740,47	464670,94	7,50	19,5	22,2	6,0
056.7_A	woning	163733,70	464684,47	1,50	3,1	3,9	-13,3
056.7_B	woning	163733,70	464684,47	4,50	4,1	4,8	-12,7
056.7_C	woning	163733,70	464684,47	7,50	7,8	9,3	-8,0
056.8_A	woning	163732,54	464675,26	1,50	14,7	16,9	2,8
056.8_B	woning	163732,54	464675,26	4,50	17,1	20,0	4,7
056.8_C	woning	163732,54	464675,26	7,50	19,5	22,1	5,6
057.1_A	woning	163789,56	464591,35	1,50	5,5	7,9	-10,4
057.1_B	woning	163789,56	464591,35	4,50	7,7	10,0	-9,8
057.1_C	woning	163789,56	464591,35	7,50	10,6	12,8	-4,6
057.2_A	woning	163790,97	464583,75	1,50	15,7	17,5	-1,3
057.2_B	woning	163790,97	464583,75	4,50	20,1	22,8	3,1
057.2_C	woning	163790,97	464583,75	7,50	21,4	24,0	7,5
057.3_A	woning	163784,83	464594,36	1,50	12,6	15,4	-3,8
057.3_B	woning	163784,83	464594,36	4,50	9,7	12,9	-10,9
057.3_C	woning	163784,83	464594,36	7,50	9,2	11,1	-6,1
058.1_A	woning	163786,32	464581,13	1,50	15,6	17,5	-0,2
058.1_B	woning	163786,32	464581,13	4,50	20,1	22,7	2,8
058.1_C	woning	163786,32	464581,13	7,50	21,7	24,3	8,6
058.2_A	woning	163780,57	464591,95	1,50	13,4	15,8	-1,3
058.2_B	woning	163780,57	464591,95	4,50	11,3	13,1	-11,2
058.2_C	woning	163780,57	464591,95	7,50	9,1	11,0	-6,4
059.1_A	woning	163782,08	464578,69	1,50	15,6	17,7	1,2
059.1_B	woning	163782,08	464578,69	4,50	20,1	22,7	4,0
059.1_C	woning	163782,08	464578,69	7,50	21,8	24,3	8,7
059.2_A	woning	163776,80	464587,53	1,50	14,1	15,6	-0,9
059.2_B	woning	163776,80	464587,53	4,50	10,8	9,5	-10,0
059.2_C	woning	163776,80	464587,53	7,50	10,8	12,8	-4,2
060.1_A	woning	163777,94	464576,34	1,50	16,7	18,9	5,1
060.1_B	woning	163777,94	464576,34	4,50	20,5	23,0	6,9
060.1_C	woning	163777,94	464576,34	7,50	21,9	24,4	8,8
060.2_A	woning	163772,81	464585,27	1,50	14,2	15,8	-1,9
060.2_B	woning	163772,81	464585,27	4,50	11,9	11,6	-3,2
060.2_C	woning	163772,81	464585,27	7,50	9,5	11,5	-6,3
061.1_A	woning	163773,39	464573,76	1,50	17,4	19,8	7,0
061.1_B	woning	163773,39	464573,76	4,50	20,8	23,3	8,5
061.1_C	woning	163773,39	464573,76	7,50	21,9	24,5	8,8
061.2_A	woning	163768,27	464582,69	1,50	15,1	17,1	2,8
061.2_B	woning	163768,27	464582,69	4,50	14,8	16,1	4,3
061.2_C	woning	163768,27	464582,69	7,50	9,5	11,4	-6,1
062.1_A	woning	163769,12	464571,34	1,50	17,8	20,2	7,2
062.1_B	woning	163769,12	464571,34	4,50	20,8	23,3	8,6
062.1_C	woning	163769,12	464571,34	7,50	22,0	24,5	8,9
062.2_A	woning	163764,05	464580,30	1,50	15,0	16,8	2,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
062.2_B	woning	163764,05	464580,30	4,50	16,0	17,6	4,4
062.2_C	woning	163764,05	464580,30	7,50	10,7	12,7	-5,2
062.3_A	woning	163764,48	464574,51	1,50	19,2	21,4	7,1
062.3_B	woning	163764,48	464574,51	4,50	21,6	24,0	9,3
062.3_C	woning	163764,48	464574,51	7,50	22,0	24,5	8,8
063.1_A	woning	163706,49	464664,41	1,50	11,8	13,9	-2,3
063.1_B	woning	163706,49	464664,41	4,50	9,6	10,8	-10,2
063.1_C	woning	163706,49	464664,41	7,50	10,9	13,4	-5,5
063.2_A	woning	163706,51	464658,41	1,50	15,9	17,0	-10,1
063.2_B	woning	163706,51	464658,41	4,50	17,6	20,1	-5,8
063.2_C	woning	163706,51	464658,41	7,50	19,8	22,3	4,8
063.3_A	woning	163701,48	464667,35	1,50	2,4	2,9	-14,9
063.3_B	woning	163701,48	464667,35	4,50	3,3	3,8	-13,9
063.3_C	woning	163701,48	464667,35	7,50	7,7	9,3	-9,1
064.1_A	woning	163702,16	464655,93	1,50	15,8	17,1	-9,0
064.1_B	woning	163702,16	464655,93	4,50	17,9	20,5	-3,5
064.1_C	woning	163702,16	464655,93	7,50	19,8	22,4	4,8
064.2_A	woning	163697,34	464664,99	1,50	1,6	2,5	-15,1
064.2_B	woning	163697,34	464664,99	4,50	2,6	3,2	-14,3
064.2_C	woning	163697,34	464664,99	7,50	7,4	9,1	-9,4
065.1_A	woning	163698,34	464653,76	1,50	16,4	17,9	-6,1
065.1_B	woning	163698,34	464653,76	4,50	18,2	20,7	-1,3
065.1_C	woning	163698,34	464653,76	7,50	19,9	22,4	4,8
065.2_A	woning	163692,75	464662,38	1,50	1,6	2,5	-15,2
065.2_B	woning	163692,75	464662,38	4,50	2,6	3,3	-14,4
065.2_C	woning	163692,75	464662,38	7,50	7,3	9,1	-9,6
066.1_A	woning	163693,08	464650,76	1,50	17,0	18,9	-5,3
066.1_B	woning	163693,08	464650,76	4,50	18,6	20,9	2,6
066.1_C	woning	163693,08	464650,76	7,50	19,9	22,5	4,7
066.2_A	woning	163688,35	464659,87	1,50	1,7	2,7	-15,3
066.2_B	woning	163688,35	464659,87	4,50	2,8	3,5	-14,5
066.2_C	woning	163688,35	464659,87	7,50	7,4	9,2	-9,7
067.1_A	woning	163688,63	464648,22	1,50	17,4	19,1	-5,6
067.1_B	woning	163688,63	464648,22	4,50	19,1	21,6	3,7
067.1_C	woning	163688,63	464648,22	7,50	20,0	22,5	4,6
067.2_A	woning	163684,14	464657,47	1,50	2,3	3,4	-15,3
067.2_B	woning	163684,14	464657,47	4,50	3,3	4,0	-14,4
067.2_C	woning	163684,14	464657,47	7,50	7,6	9,3	-9,7
068.1_A	woning	163683,91	464645,54	1,50	17,5	19,0	-6,4
068.1_B	woning	163683,91	464645,54	4,50	19,7	22,2	4,2
068.1_C	woning	163683,91	464645,54	7,50	20,0	22,6	4,5
068.2_A	woning	163679,15	464654,63	1,50	4,2	5,6	-14,6
068.2_B	woning	163679,15	464654,63	4,50	5,3	6,3	-13,4
068.2_C	woning	163679,15	464654,63	7,50	8,5	10,3	-9,1
068.3_A	woning	163678,90	464649,60	1,50	16,6	17,8	-6,7
068.3_B	woning	163678,90	464649,60	4,50	19,7	22,2	4,0
068.3_C	woning	163678,90	464649,60	7,50	19,9	22,5	4,3
069.1_A	woning	163734,40	464615,79	1,50	7,9	10,1	-5,9
069.1_B	woning	163734,40	464615,79	4,50	10,8	13,4	-3,3
069.1_C	woning	163734,40	464615,79	7,50	12,0	14,6	-3,1
069.2_A	woning	163733,42	464610,21	1,50	16,4	18,5	-0,3
069.2_B	woning	163733,42	464610,21	4,50	19,8	22,2	6,0
069.2_C	woning	163733,42	464610,21	7,50	20,9	23,4	6,9
069.3_A	woning	163729,07	464619,60	1,50	10,9	10,4	-2,2
069.3_B	woning	163729,07	464619,60	4,50	14,6	16,2	1,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
069.3_C	woning	163729,07	464619,60	7,50	8,7	10,4	-6,7
070.1_A	woning	163729,38	464607,91	1,50	16,4	18,5	-0,8
070.1_B	woning	163729,38	464607,91	4,50	19,6	22,1	6,1
070.1_C	woning	163729,38	464607,91	7,50	21,0	23,5	6,9
070.2_A	woning	163724,33	464616,90	1,50	10,3	11,7	-0,7
070.2_B	woning	163724,33	464616,90	4,50	14,1	16,4	2,3
070.2_C	woning	163724,33	464616,90	7,50	8,4	10,2	-7,0
071.1_A	woning	163724,78	464605,30	1,50	16,3	18,4	-1,1
071.1_B	woning	163724,78	464605,30	4,50	19,5	21,9	6,2
071.1_C	woning	163724,78	464605,30	7,50	21,0	23,5	6,6
071.2_A	woning	163720,30	464614,61	1,50	10,1	12,0	-1,1
071.2_B	woning	163720,30	464614,61	4,50	13,9	16,5	2,5
071.2_C	woning	163720,30	464614,61	7,50	8,4	10,2	-7,1
072.1_A	woning	163720,87	464603,08	1,50	16,3	18,5	-0,5
072.1_B	woning	163720,87	464603,08	4,50	19,5	22,1	6,5
072.1_C	woning	163720,87	464603,08	7,50	21,2	23,7	7,4
072.2_A	woning	163715,39	464611,83	1,50	9,3	11,5	-6,0
072.2_B	woning	163715,39	464611,83	4,50	12,2	15,3	-4,6
072.2_C	woning	163715,39	464611,83	7,50	8,4	10,2	-8,2
073.1_A	woning	163715,62	464600,10	1,50	16,5	18,6	-3,9
073.1_B	woning	163715,62	464600,10	4,50	19,5	21,9	3,9
073.1_C	woning	163715,62	464600,10	7,50	21,0	23,5	6,2
073.2_A	woning	163711,44	464609,59	1,50	8,6	10,3	-13,5
073.2_B	woning	163711,44	464609,59	4,50	11,1	13,9	-13,2
073.2_C	woning	163711,44	464609,59	7,50	8,6	10,3	-8,2
074.1_A	woning	163711,34	464597,66	1,50	16,7	19,0	-5,0
074.1_B	woning	163711,34	464597,66	4,50	19,7	22,5	3,5
074.1_C	woning	163711,34	464597,66	7,50	21,1	23,6	6,1
074.2_A	woning	163706,54	464606,80	1,50	6,3	8,1	-12,9
074.2_B	woning	163706,54	464606,80	4,50	8,9	11,5	-12,5
074.2_C	woning	163706,54	464606,80	7,50	9,5	11,3	-7,6
074.3_A	woning	163706,76	464600,62	1,50	16,3	18,8	-5,6
074.3_B	woning	163706,76	464600,62	4,50	20,0	22,9	3,2
074.3_C	woning	163706,76	464600,62	7,50	21,0	23,5	5,9
075.1_A	woning	163706,40	464538,89	1,50	11,5	14,2	-9,3
075.1_B	woning	163706,40	464538,89	4,50	13,1	16,6	-8,7
075.1_C	woning	163706,40	464538,89	7,50	15,3	18,4	-3,7
075.2_A	woning	163699,90	464539,21	1,50	3,6	5,3	-12,2
075.2_B	woning	163699,90	464539,21	4,50	6,1	7,2	-11,0
075.2_C	woning	163699,90	464539,21	7,50	10,6	12,4	-6,7
075.3_A	woning	163697,47	464533,83	1,50	14,1	16,1	-2,8
075.3_B	woning	163697,47	464533,83	4,50	18,7	21,1	5,2
075.3_C	woning	163697,47	464533,83	7,50	22,3	24,7	7,1
076.1_A	woning	163709,52	464533,40	1,50	11,8	14,4	-8,2
076.1_B	woning	163709,52	464533,40	4,50	13,7	16,9	-5,8
076.1_C	woning	163709,52	464533,40	7,50	16,1	19,1	-1,4
076.2_A	woning	163706,67	464528,21	1,50	7,2	7,9	-8,5
076.2_B	woning	163706,67	464528,21	4,50	14,3	16,8	-7,4
076.2_C	woning	163706,67	464528,21	7,50	20,7	23,5	2,1
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	12,0	13,7	-2,9
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	18,5	20,7	5,0
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	22,4	24,8	7,2
077.1_A	woning	163715,72	464522,50	1,50	12,5	15,2	-8,8
077.1_B	woning	163715,72	464522,50	4,50	13,9	17,1	-8,3
077.1_C	woning	163715,72	464522,50	7,50	15,8	18,8	-3,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
077.2_A	woning	163709,88	464522,31	1,50	7,7	9,5	-6,2
077.2_B	woning	163709,88	464522,31	4,50	14,2	13,7	1,5
077.2_C	woning	163709,88	464522,31	7,50	17,8	19,3	5,6
077.3_A	woning	163707,17	464516,90	1,50	13,6	15,0	-2,5
077.3_B	woning	163707,17	464516,90	4,50	18,4	20,9	4,7
077.3_C	woning	163707,17	464516,90	7,50	22,7	25,0	7,6
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	12,9	15,7	-5,8
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	14,1	17,3	-4,3
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	16,5	19,5	-1,1
078.2_A	woning	163716,60	464511,37	1,50	11,4	13,7	-7,7
078.2_B	woning	163716,60	464511,37	4,50	17,1	20,1	-6,7
078.2_C	woning	163716,60	464511,37	7,50	21,2	24,0	2,8
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	11,3	13,0	-3,1
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	19,3	22,0	5,7
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	22,9	25,3	7,8
079.1_A	woning	163725,75	464504,99	1,50	14,4	17,4	-8,0
079.1_B	woning	163725,75	464504,99	4,50	15,5	18,7	-5,6
079.1_C	woning	163725,75	464504,99	7,50	16,5	19,5	-2,7
079.2_A	woning	163719,80	464505,38	1,50	8,8	10,7	-5,3
079.2_B	woning	163719,80	464505,38	4,50	12,4	12,3	-3,0
079.2_C	woning	163719,80	464505,38	7,50	18,1	20,0	6,3
079.3_A	woning	163716,86	464499,84	1,50	15,8	18,2	-1,0
079.3_B	woning	163716,86	464499,84	4,50	19,1	22,0	5,2
079.3_C	woning	163716,86	464499,84	7,50	23,2	25,6	8,2
080.1_A	woning	163728,76	464499,64	1,50	13,9	17,0	-5,2
080.1_B	woning	163728,76	464499,64	4,50	16,0	19,3	-4,8
080.1_C	woning	163728,76	464499,64	7,50	17,2	20,1	-0,6
080.2_A	woning	163725,95	464494,08	1,50	13,3	15,4	-4,4
080.2_B	woning	163725,95	464494,08	4,50	16,5	18,8	-2,2
080.2_C	woning	163725,95	464494,08	7,50	23,5	25,8	8,6
080.3_A	woning	163719,74	464494,74	1,50	14,5	17,4	-1,9
080.3_B	woning	163719,74	464494,74	4,50	18,8	21,5	5,0
080.3_C	woning	163719,74	464494,74	7,50	23,4	25,8	8,4
081.1_A	woning	163821,93	464453,90	1,50	14,2	15,6	-3,8
081.1_B	woning	163821,93	464453,90	4,50	17,0	18,7	-0,7
081.1_C	woning	163821,93	464453,90	7,50	13,2	15,8	-2,3
081.2_A	woning	163816,15	464454,12	1,50	16,5	18,8	-6,0
081.2_B	woning	163816,15	464454,12	4,50	16,8	19,4	-5,8
081.2_C	woning	163816,15	464454,12	7,50	13,7	16,2	-2,2
081.3_A	woning	163813,34	464448,29	1,50	22,4	24,5	10,8
081.3_B	woning	163813,34	464448,29	4,50	24,2	26,9	11,7
081.3_C	woning	163813,34	464448,29	7,50	25,4	28,0	12,3
082.1_A	woning	163829,69	464532,68	1,50	8,3	11,0	-6,0
082.1_B	woning	163829,69	464532,68	4,50	9,3	11,0	-7,0
082.1_C	woning	163829,69	464532,68	7,50	11,9	14,4	-3,8
082.2_A	woning	163828,12	464527,15	1,50	12,7	14,9	0,1
082.2_B	woning	163828,12	464527,15	4,50	15,7	18,2	1,5
082.2_C	woning	163828,12	464527,15	7,50	20,8	23,4	6,5
082.3_A	woning	163823,85	464534,14	1,50	13,3	16,0	-0,6
082.3_B	woning	163823,85	464534,14	4,50	14,0	17,1	-8,8
082.3_C	woning	163823,85	464534,14	7,50	11,0	13,1	-4,9
082.4_A	woning	163820,50	464527,86	1,50	18,3	20,6	3,4
082.4_B	woning	163820,50	464527,86	4,50	18,5	21,5	3,4
082.4_C	woning	163820,50	464527,86	7,50	22,8	25,4	9,6
083.1_A	woning	163836,76	464520,11	1,50	8,8	11,2	-7,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083.1_B	woning	163836,76	464520,11	4,50	9,5	11,3	-8,3
083.1_C	woning	163836,76	464520,11	7,50	11,9	14,4	-3,7
083.2_A	woning	163835,65	464514,16	1,50	12,3	15,0	-6,1
083.2_B	woning	163835,65	464514,16	4,50	16,0	18,9	-5,0
083.2_C	woning	163835,65	464514,16	7,50	20,2	23,2	4,2
083.3_A	woning	163831,27	464521,13	1,50	11,3	13,9	-1,4
083.3_B	woning	163831,27	464521,13	4,50	13,9	16,5	2,0
083.3_C	woning	163831,27	464521,13	7,50	16,5	19,4	-4,5
083.4_A	woning	163828,28	464514,18	1,50	15,3	17,9	-0,5
083.4_B	woning	163828,28	464514,18	4,50	18,0	20,9	2,4
083.4_C	woning	163828,28	464514,18	7,50	22,9	25,5	10,2
084.1_A	woning	163840,68	464506,19	1,50	6,8	8,9	-9,1
084.1_B	woning	163840,68	464506,19	4,50	8,6	10,1	-8,6
084.1_C	woning	163840,68	464506,19	7,50	11,2	13,5	-4,2
084.2_A	woning	163835,00	464506,65	1,50	8,5	11,6	-8,8
084.2_B	woning	163835,00	464506,65	4,50	12,0	14,7	-8,2
084.2_C	woning	163835,00	464506,65	7,50	13,9	16,7	-4,1
084.3_A	woning	163831,88	464500,93	1,50	17,3	19,7	-2,3
084.3_B	woning	163831,88	464500,93	4,50	20,8	23,9	1,1
084.3_C	woning	163831,88	464500,93	7,50	23,5	26,2	10,2
085.1_A	woning	163844,80	464500,99	1,50	8,8	11,5	-8,1
085.1_B	woning	163844,80	464500,99	4,50	11,0	13,3	-7,7
085.1_C	woning	163844,80	464500,99	7,50	12,8	15,4	-2,9
085.2_A	woning	163842,86	464496,30	1,50	13,2	15,3	-1,5
085.2_B	woning	163842,86	464496,30	4,50	17,3	20,1	0,3
085.2_C	woning	163842,86	464496,30	7,50	21,8	24,3	8,3
085.3_A	woning	163835,64	464496,38	1,50	17,2	19,8	-2,3
085.3_B	woning	163835,64	464496,38	4,50	20,6	23,8	1,5
085.3_C	woning	163835,64	464496,38	7,50	23,8	26,5	10,3
086.1_A	woning	163851,14	464489,82	1,50	8,4	11,1	-8,1
086.1_B	woning	163851,14	464489,82	4,50	11,1	13,3	-7,2
086.1_C	woning	163851,14	464489,82	7,50	12,7	15,2	-2,1
086.2_A	woning	163846,35	464490,52	1,50	13,1	16,0	-3,6
086.2_B	woning	163846,35	464490,52	4,50	17,5	20,7	0,0
086.2_C	woning	163846,35	464490,52	7,50	17,2	20,2	-2,5
086.3_A	woning	163842,33	464484,66	1,50	15,9	17,7	1,2
086.3_B	woning	163842,33	464484,66	4,50	19,5	22,2	3,3
086.3_C	woning	163842,33	464484,66	7,50	23,3	25,8	11,0
087.1_A	woning	163852,98	464483,56	1,50	6,3	8,2	-7,6
087.1_B	woning	163852,98	464483,56	4,50	9,1	10,5	-6,3
087.1_C	woning	163852,98	464483,56	7,50	12,3	14,4	-1,4
087.2_A	woning	163851,43	464478,68	1,50	14,2	16,5	0,7
087.2_B	woning	163851,43	464478,68	4,50	16,8	19,4	3,3
087.2_C	woning	163851,43	464478,68	7,50	21,5	23,8	8,1
087.3_A	woning	163844,30	464478,06	1,50	18,8	21,5	2,4
087.3_B	woning	163844,30	464478,06	4,50	22,0	24,8	6,5
087.3_C	woning	163844,30	464478,06	7,50	24,3	26,9	11,4
090.1_A	Tiny hous	163903,93	464389,55	1,50	15,4	18,1	-5,7
090.1_B	Tiny hous	163903,93	464389,55	4,50	15,7	18,7	-4,5
090.2_A	Tiny hous	163904,13	464386,19	1,50	22,8	24,5	6,4
090.2_B	Tiny hous	163904,13	464386,19	4,50	24,4	27,0	9,9
090.3_A	Tiny hous	163899,55	464389,05	1,50	20,3	21,8	-1,2
090.3_B	Tiny hous	163899,55	464389,05	4,50	21,8	24,3	2,0
090.4_A	Tiny hous	163899,74	464384,73	1,50	23,0	25,0	-1,7
090.4_B	Tiny hous	163899,74	464384,73	4,50	24,0	27,2	1,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
091.1_A	Tiny hous	163910,19	464379,83	1,50	13,9	16,4	-5,4
091.1_B	Tiny hous	163910,19	464379,83	4,50	14,5	17,2	-4,0
091.2_A	Tiny hous	163908,32	464376,00	1,50	24,7	26,3	4,8
091.2_B	Tiny hous	163908,32	464376,00	4,50	26,3	29,1	7,9
091.3_A	Tiny hous	163906,82	464380,58	1,50	18,6	20,5	-4,9
091.3_B	Tiny hous	163906,82	464380,58	4,50	20,0	22,9	-3,3
091.4_A	Tiny hous	163904,59	464376,92	1,50	25,5	27,3	5,0
091.4_B	Tiny hous	163904,59	464376,92	4,50	27,2	30,1	9,4
092.1_A	Tiny hous	163896,37	464379,85	1,50	19,0	21,2	2,9
092.1_B	Tiny hous	163896,37	464379,85	4,50	20,6	23,4	5,4
092.2_A	Tiny hous	163896,67	464376,15	1,50	24,8	26,5	9,0
092.2_B	Tiny hous	163896,67	464376,15	4,50	26,5	29,2	11,6
092.3_A	Tiny hous	163891,68	464379,89	1,50	19,3	21,3	3,5
092.3_B	Tiny hous	163891,68	464379,89	4,50	20,0	21,9	2,3
092.4_A	Tiny hous	163892,65	464376,15	1,50	25,3	27,0	9,9
092.4_B	Tiny hous	163892,65	464376,15	4,50	26,7	29,5	11,8
093.1_A	Tiny hous	163874,11	464372,47	1,50	23,4	25,4	2,5
093.1_B	Tiny hous	163874,11	464372,47	4,50	24,6	27,8	-0,1
093.2_A	Tiny hous	163871,75	464369,40	1,50	26,2	28,2	12,4
093.2_B	Tiny hous	163871,75	464369,40	4,50	26,9	30,0	10,1
093.3_A	Tiny hous	163870,96	464374,59	1,50	22,8	25,1	12,0
093.3_B	Tiny hous	163870,96	464374,59	4,50	22,8	25,6	13,0
093.4_A	Tiny hous	163867,97	464371,52	1,50	25,2	27,7	9,3
093.4_B	Tiny hous	163867,97	464371,52	4,50	26,0	29,2	8,7
094.1_A	Tiny hous	163858,40	464374,66	1,50	21,1	23,8	4,3
094.1_B	Tiny hous	163858,40	464374,66	4,50	20,9	24,3	5,2
094.2_A	Tiny hous	163859,47	464370,75	1,50	25,8	27,9	13,9
094.2_B	Tiny hous	163859,47	464370,75	4,50	27,0	29,9	15,1
094.3_A	Tiny hous	163855,79	464369,12	1,50	26,6	28,5	14,1
094.3_B	Tiny hous	163855,79	464369,12	4,50	27,8	30,5	15,4
094.4_A	Tiny hous	163854,75	464373,00	1,50	22,3	23,9	10,8
094.4_B	Tiny hous	163854,75	464373,00	4,50	23,2	25,2	11,8
095.1_A	Tiny hous	163855,17	464384,37	1,50	17,2	20,0	-0,9
095.1_B	Tiny hous	163855,17	464384,37	4,50	17,2	20,5	0,9
095.2_A	Tiny hous	163854,24	464380,52	1,50	24,1	26,4	13,5
095.2_B	Tiny hous	163854,24	464380,52	4,50	25,4	28,2	15,0
095.3_A	Tiny hous	163851,48	464386,15	1,50	17,6	19,8	1,8
095.3_B	Tiny hous	163851,48	464386,15	4,50	18,9	21,5	5,1
095.4_A	Tiny hous	163850,68	464381,56	1,50	23,3	25,2	6,8
095.4_B	Tiny hous	163850,68	464381,56	4,50	24,8	27,6	9,1
096.1_A	Tiny hous	163848,71	464399,00	1,50	16,6	19,0	-3,2
096.1_B	Tiny hous	163848,71	464399,00	4,50	15,7	19,5	-2,6
096.2_A	Tiny hous	163847,20	464395,00	1,50	21,0	23,0	5,0
096.2_B	Tiny hous	163847,20	464395,00	4,50	22,0	24,8	7,5
096.3_A	Tiny hous	163843,55	464395,59	1,50	20,0	22,2	1,7
096.3_B	Tiny hous	163843,55	464395,59	4,50	21,6	24,6	4,7
097.1_A	Tiny hous	163846,26	464403,31	1,50	14,9	16,8	-3,5
097.1_B	Tiny hous	163846,26	464403,31	4,50	13,9	17,4	-3,8
097.2_A	Tiny hous	163842,54	464404,22	1,50	14,4	17,4	-4,2
097.2_B	Tiny hous	163842,54	464404,22	4,50	14,7	18,4	-2,9
097.3_A	Tiny hous	163840,78	464400,49	1,50	19,9	22,4	3,0
097.3_B	Tiny hous	163840,78	464400,49	4,50	21,4	24,4	5,4
098.1_A	Tiny hous	163834,13	464397,12	1,50	17,4	19,3	0,3
098.1_B	Tiny hous	163834,13	464397,12	4,50	19,5	22,1	3,1
098.2_A	Tiny hous	163833,27	464393,89	1,50	20,4	21,4	3,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
098.2_B	Tiny hous	163833,27	464393,89	4,50	22,5	24,5	7,8
098.3_A	Tiny hous	163830,21	464398,05	1,50	14,7	16,5	-5,0
098.3_B	Tiny hous	163830,21	464398,05	4,50	14,2	16,9	-3,5
099.1_A	Tiny hous	163838,55	464390,93	1,50	18,1	20,2	-3,0
099.1_B	Tiny hous	163838,55	464390,93	4,50	18,6	21,8	-1,8
099.2_A	Tiny hous	163837,22	464386,88	1,50	23,4	25,0	12,0
099.2_B	Tiny hous	163837,22	464386,88	4,50	24,3	26,5	13,1
099.3_A	Tiny hous	163834,33	464391,24	1,50	19,7	21,8	6,2
099.3_B	Tiny hous	163834,33	464391,24	4,50	21,1	24,0	8,0
100.1_A	Tiny hous	163843,84	464383,29	1,50	21,7	24,2	10,0
100.1_B	Tiny hous	163843,84	464383,29	4,50	22,3	25,1	11,6
100.2_A	Tiny hous	163842,13	464380,03	1,50	24,3	26,3	12,4
100.2_B	Tiny hous	163842,13	464380,03	4,50	25,6	28,2	13,8
100.3_A	Tiny hous	163839,78	464384,66	1,50	20,9	23,1	9,5
100.3_B	Tiny hous	163839,78	464384,66	4,50	22,2	24,9	11,1
101.1_A	Tiny hous	163846,74	464370,09	1,50	17,1	20,8	-0,6
101.1_B	Tiny hous	163846,74	464370,09	4,50	17,7	21,8	-0,7
101.2_A	Tiny hous	163846,82	464366,07	1,50	27,0	29,1	14,4
101.2_B	Tiny hous	163846,82	464366,07	4,50	28,4	31,4	16,1
101.3_A	Tiny hous	163842,90	464371,00	1,50	19,6	22,0	7,7
101.3_B	Tiny hous	163842,90	464371,00	4,50	18,8	21,9	1,9
105.10_A	appartementengebouw	163856,30	464473,74	1,50	13,9	16,5	2,5
105.10_B	appartementengebouw	163856,30	464473,74	4,50	18,0	20,8	7,3
105.10_C	appartementengebouw	163856,30	464473,74	7,50	12,6	15,1	-5,4
105.1_A	appartementengebouw	163861,47	464471,71	1,50	8,2	10,6	-7,6
105.1_B	appartementengebouw	163861,47	464471,71	4,50	9,7	11,6	-6,1
105.1_C	appartementengebouw	163861,47	464471,71	7,50	9,3	11,1	-5,8
105.2_A	appartementengebouw	163861,72	464463,32	1,50	6,3	8,2	-6,8
105.2_B	appartementengebouw	163861,72	464463,32	4,50	7,1	8,6	-7,3
105.2_C	appartementengebouw	163861,72	464463,32	7,50	8,4	9,9	-6,0
105.3_A	appartementengebouw	163866,62	464458,77	1,50	7,9	9,8	-6,1
105.3_B	appartementengebouw	163866,62	464458,77	4,50	8,8	10,5	-6,6
105.3_C	appartementengebouw	163866,62	464458,77	7,50	9,9	11,8	-5,2
105.4_A	appartementengebouw	163870,24	464452,40	1,50	12,4	14,8	-4,9
105.4_B	appartementengebouw	163870,24	464452,40	4,50	11,8	14,2	-3,1
105.4_C	appartementengebouw	163870,24	464452,40	7,50	13,0	15,6	-1,9
105.5_A	appartementengebouw	163868,14	464448,86	1,50	21,9	24,1	6,5
105.5_B	appartementengebouw	163868,14	464448,86	4,50	24,7	27,2	12,8
105.5_C	appartementengebouw	163868,14	464448,86	7,50	25,5	28,0	13,2
105.6_A	appartementengebouw	163862,43	464449,38	1,50	22,6	25,2	8,8
105.6_B	appartementengebouw	163862,43	464449,38	4,50	25,5	28,0	12,9
105.6_C	appartementengebouw	163862,43	464449,38	7,50	25,9	28,5	13,2
105.7_A	appartementengebouw	163859,82	464454,02	1,50	22,2	24,9	7,3
105.7_B	appartementengebouw	163859,82	464454,02	4,50	24,9	27,6	11,2
105.7_C	appartementengebouw	163859,82	464454,02	7,50	26,1	28,9	13,1
105.8_A	appartementengebouw	163853,91	464460,38	1,50	20,3	22,7	6,6
105.8_B	appartementengebouw	163853,91	464460,38	4,50	23,4	25,9	10,8
105.8_C	appartementengebouw	163853,91	464460,38	7,50	25,2	27,8	13,0
105.9_A	appartementengebouw	163850,16	464467,03	1,50	21,0	23,6	7,9
105.9_B	appartementengebouw	163850,16	464467,03	4,50	23,8	26,4	10,4
105.9_C	appartementengebouw	163850,16	464467,03	7,50	25,0	27,4	12,6
T010_A	Tuin	163783,79	464255,42	1,50	33,2	35,9	16,8
T011_A	Tuin	163789,93	464257,82	1,50	34,2	37,0	19,1
T012_A	Tuin	163774,37	464269,19	1,50	31,9	33,6	12,8
T013_A	Tuin	163780,80	464272,48	1,50	32,2	33,9	15,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T014_A	Tuin	163765,24	464284,31	1,50	29,8	31,1	11,9
T015_A	Tuin	163772,57	464287,75	1,50	29,9	31,5	13,4
T016_A	Tuin	163755,96	464299,72	1,50	28,5	30,4	15,9
T017_A	Tuin	163764,79	464302,86	1,50	29,0	31,0	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001.1_A - appartementengebouw
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	32,8	33,1	19,9
Veld 1	Onderhoud velden	163666,48	464203,75	1,00	28,9	--	--
Veld 3	Onderhoud velden	163554,12	464250,03	1,00	25,3	--	--
002	Parkeerplaats 2, manoeuvreren personenwagens	163783,95	464138,87	0,75	23,4	25,2	16,1
Veld 2	Onderhoud velden	163901,33	464267,64	1,00	22,1	--	--
Korfbal3	Onderhoud veld	163569,27	464167,62	1,00	20,0	--	--
031	Terras	163761,66	464202,21	1,30	18,4	26,2	17,1
Korfbal1	Spelers	163569,04	464134,97	1,60	17,8	23,6	--
013	Toeschouwers veld 3	163528,73	464187,28	1,60	16,6	25,3	--
Veld 3	Spelers veld 3	163554,17	464248,95	1,60	16,2	24,9	--
Veld 2	Spelers veld 2	163901,32	464266,56	1,60	13,7	22,4	--
012	Toeschouwers veld 2	163802,02	464230,58	1,60	13,0	21,8	--
001	Parkeerplaats 1, manoeuvreren personenwagens	163805,73	464182,70	0,75	13,0	14,8	5,8
Korfbal1	Toeschouwers	163568,46	464169,51	1,60	12,1	17,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001.1_B - appartementengebouw
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	34,9	36,8	24,0
Veld 1	Onderhoud velden	163666,48	464203,75	1,00	30,8	--	--
Veld 3	Onderhoud velden	163554,12	464250,03	1,00	26,5	--	--
002	Parkeerplaats 2, manoeuvreren personenwagens	163783,95	464138,87	0,75	24,7	26,5	17,5
Veld 2	Onderhoud velden	163901,33	464267,64	1,00	24,0	--	--
031	Terras	163761,66	464202,21	1,30	23,9	31,7	22,7
Korfbal3	Onderhoud veld	163569,27	464167,62	1,00	20,8	--	--
Korfbal1	Spelers	163569,04	464134,97	1,60	20,4	26,2	--
013	Toeschouwers veld 3	163528,73	464187,28	1,60	20,3	29,0	--
Veld 3	Spelers veld 3	163554,17	464248,95	1,60	19,5	28,3	--
001	Parkeerplaats 1, manoeuvreren personenwagens	163805,73	464182,70	0,75	18,0	19,7	10,7
Veld 2	Spelers veld 2	163901,32	464266,56	1,60	17,4	26,1	--
012	Toeschouwers veld 2	163802,02	464230,58	1,60	17,2	26,0	--
Korfbal1	Toeschouwers	163568,46	464169,51	1,60	14,8	20,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001.1_C - appartementengebouw
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	36,4	38,5	26,1
Veld 1	Onderhoud velden	163666,48	464203,75	1,00	32,1	--	--
Veld 3	Onderhoud velden	163554,12	464250,03	1,00	27,8	--	--
031	Terras	163761,66	464202,21	1,30	26,1	33,9	24,8
002	Parkeerplaats 2, manoeuvreren personenwagens	163783,95	464138,87	0,75	25,9	27,7	18,6
Veld 2	Onderhoud velden	163901,33	464267,64	1,00	25,7	--	--
001	Parkeerplaats 1, manoeuvreren personenwagens	163805,73	464182,70	0,75	22,1	23,9	14,9
Korfbal3	Onderhoud veld	163569,27	464167,62	1,00	21,7	--	--
013	Toeschouwers veld 3	163528,73	464187,28	1,60	21,6	30,3	--
Korfbal1	Spelers	163569,04	464134,97	1,60	21,4	27,1	--
Veld 3	Spelers veld 3	163554,17	464248,95	1,60	20,8	29,6	--
Veld 2	Spelers veld 2	163901,32	464266,56	1,60	19,0	27,8	--
012	Toeschouwers veld 2	163802,02	464230,58	1,60	19,0	27,7	--
Korfbal1	Toeschouwers	163568,46	464169,51	1,60	15,8	21,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002.1_A - woning
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	32,8	35,3	18,0
Veld 2	Onderhoud velden	163901,33	464267,64	1,00	29,6	--	--
Veld 1	Onderhoud velden	163666,48	464203,75	1,00	24,6	--	--
012	Toeschouwers veld 2	163802,02	464230,58	1,60	23,4	32,1	--
Veld 2	Spelers veld 2	163901,32	464266,56	1,60	21,2	30,0	--
002	Parkeerplaats 2, manoeuvreren personenwagens	163783,95	464138,87	0,75	19,3	21,1	12,0
001	Parkeerplaats 1, manoeuvreren personenwagens	163805,73	464182,70	0,75	18,2	19,9	10,9
Korfbal3	Onderhoud veld	163569,27	464167,62	1,00	17,1	--	--
031	Terras	163761,66	464202,21	1,30	16,7	24,5	15,5
Veld 3	Onderhoud velden	163554,12	464250,03	1,00	15,9	--	--
Korfbal1	Spelers	163569,04	464134,97	1,60	15,6	21,3	--
Korfbal1	Toeschouwers	163568,46	464169,51	1,60	9,6	15,3	--
013	Toeschouwers veld 3	163528,73	464187,28	1,60	9,2	18,0	--
Veld 3	Spelers veld 3	163554,17	464248,95	1,60	8,5	17,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002.1_B - woning
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	36,2	39,0	24,6
Veld 2	Onderhoud velden	163901,33	464267,64	1,00	31,6	--	--
002	Parkeerplaats 2, manoeuvreren personenwagens	163783,95	464138,87	0,75	29,2	30,9	21,9
Veld 1	Onderhoud velden	163666,48	464203,75	1,00	27,9	--	--
012	Toeschouwers veld 2	163802,02	464230,58	1,60	26,3	35,0	--
Veld 2	Spelers veld 2	163901,32	464266,56	1,60	24,5	33,3	--
001	Parkeerplaats 1, manoeuvreren personenwagens	163805,73	464182,70	0,75	24,1	25,8	16,8
031	Terras	163761,66	464202,21	1,30	20,5	28,2	19,2
Korfbal1	Spelers	163569,04	464134,97	1,60	17,7	23,4	--
Korfbal3	Onderhoud veld	163569,27	464167,62	1,00	17,3	--	--
Veld 3	Onderhoud velden	163554,12	464250,03	1,00	15,3	--	--
Korfbal1	Toeschouwers	163568,46	464169,51	1,60	11,2	16,9	--
013	Toeschouwers veld 3	163528,73	464187,28	1,60	10,3	19,1	--
Veld 3	Spelers veld 3	163554,17	464248,95	1,60	8,3	17,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002.1_C - woning
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	37,7	40,2	26,8
Veld 2	Onderhoud velden	163901,33	464267,64	1,00	32,6	--	--
002	Parkeerplaats 2, manoeuvreren personenwagens	163783,95	464138,87	0,75	30,6	32,3	23,3
Veld 1	Onderhoud velden	163666,48	464203,75	1,00	29,6	--	--
001	Parkeerplaats 1, manoeuvreren personenwagens	163805,73	464182,70	0,75	29,1	30,9	21,9
012	Toeschouwers veld 2	163802,02	464230,58	1,60	26,7	35,5	--
Veld 2	Spelers veld 2	163901,32	464266,56	1,60	25,4	34,1	--
031	Terras	163761,66	464202,21	1,30	21,5	29,3	20,3
Korfbal1	Spelers	163569,04	464134,97	1,60	18,3	24,0	--
Korfbal3	Onderhoud veld	163569,27	464167,62	1,00	17,8	--	--
Veld 3	Onderhoud velden	163554,12	464250,03	1,00	16,3	--	--
Korfbal1	Toeschouwers	163568,46	464169,51	1,60	11,8	17,6	--
013	Toeschouwers veld 3	163528,73	464187,28	1,60	11,4	20,1	--
Veld 3	Spelers veld 3	163554,17	464248,95	1,60	9,5	18,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	-3,7	-6,2	-9,0
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	-2,5	-4,7	-7,2
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	-1,5	-3,6	-6,2
001.2_A	appartementengebouw	163730,42	464261,80	1,50	-1,3	-4,5	-7,7
001.2_B	appartementengebouw	163730,42	464261,80	4,50	-1,3	-4,3	-7,5
001.2_C	appartementengebouw	163730,42	464261,80	7,50	0,7	-1,9	-4,5
001.3_A	appartementengebouw	163718,77	464275,66	1,50	6,1	3,6	0,6
001.3_B	appartementengebouw	163718,77	464275,66	4,50	8,9	6,7	4,1
001.3_C	appartementengebouw	163718,77	464275,66	7,50	16,1	13,2	10,8
001.4_A	appartementengebouw	163705,22	464263,29	1,50	9,6	8,0	5,3
001.4_B	appartementengebouw	163705,22	464263,29	4,50	14,3	12,9	10,6
001.4_C	appartementengebouw	163705,22	464263,29	7,50	16,2	13,3	11,0
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	10,3	8,9	6,4
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	-1,0	-3,2	-6,1
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	2,8	1,1	-1,8
002.2_A	woning	163768,49	464250,65	1,50	14,1	12,8	10,3
002.2_B	woning	163768,49	464250,65	4,50	13,7	12,4	9,7
002.2_C	woning	163768,49	464250,65	7,50	14,1	12,7	10,0
002.3_A	woning	163777,53	464255,49	1,50	6,0	3,8	-0,2
002.3_B	woning	163777,53	464255,49	4,50	8,2	6,2	3,3
002.3_C	woning	163777,53	464255,49	7,50	10,6	8,1	5,3
002.4_A	woning	163771,08	464256,94	1,50	1,6	-0,3	-3,8
002.4_B	woning	163771,08	464256,94	4,50	4,1	2,5	-0,5
002.4_C	woning	163771,08	464256,94	7,50	10,4	8,6	5,8
003.1_A	woning	163763,53	464263,27	1,50	9,4	8,0	5,0
003.1_B	woning	163763,53	464263,27	4,50	11,0	9,6	6,2
003.1_C	woning	163763,53	464263,27	7,50	4,0	2,2	-0,7
003.2_A	woning	163759,74	464265,96	1,50	13,1	11,5	8,9
003.2_B	woning	163759,74	464265,96	4,50	14,3	12,9	10,3
003.2_C	woning	163759,74	464265,96	7,50	14,6	13,2	10,5
003.3_A	woning	163768,80	464270,70	1,50	5,8	3,6	-1,6
003.3_B	woning	163768,80	464270,70	4,50	8,3	6,3	3,0
003.3_C	woning	163768,80	464270,70	7,50	11,5	9,1	6,2
003.4_A	woning	163762,55	464272,22	1,50	2,7	0,9	-2,2
003.4_B	woning	163762,55	464272,22	4,50	4,6	2,9	0,0
003.4_C	woning	163762,55	464272,22	7,50	11,0	9,1	6,3
004.1_A	woning	163754,83	464278,51	1,50	9,9	8,5	5,3
004.1_B	woning	163754,83	464278,51	4,50	11,5	10,1	6,5
004.1_C	woning	163754,83	464278,51	7,50	4,5	2,8	-0,2
004.2_A	woning	163751,29	464280,67	1,50	13,9	12,2	9,5
004.2_B	woning	163751,29	464280,67	4,50	15,0	13,5	10,8
004.2_C	woning	163751,29	464280,67	7,50	15,1	13,8	11,1
004.3_A	woning	163760,16	464286,06	1,50	11,2	9,7	3,2
004.3_B	woning	163760,16	464286,06	4,50	9,9	8,3	5,7
004.3_C	woning	163760,16	464286,06	7,50	12,0	9,4	6,6
004.4_A	woning	163753,85	464287,41	1,50	4,3	2,6	-0,2
004.4_B	woning	163753,85	464287,41	4,50	5,6	4,0	1,1
004.4_C	woning	163753,85	464287,41	7,50	11,7	9,8	7,0
005.1_A	woning	163746,54	464293,90	1,50	11,1	9,6	6,6
005.1_B	woning	163746,54	464293,90	4,50	12,5	11,1	7,8
005.1_C	woning	163746,54	464293,90	7,50	5,0	3,2	0,3
005.2_A	woning	163742,49	464296,22	1,50	15,1	13,4	10,8
005.2_B	woning	163742,49	464296,22	4,50	17,1	15,8	13,2
005.2_C	woning	163742,49	464296,22	7,50	17,6	16,3	13,6
005.3_A	woning	163751,40	464301,42	1,50	8,0	6,5	2,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.3_B	woning	163751,40	464301,42	4,50	10,6	9,2	6,7
005.3_C	woning	163751,40	464301,42	7,50	12,5	9,8	7,0
005.4_A	woning	163743,91	464301,89	1,50	9,4	7,7	4,6
005.4_B	woning	163743,91	464301,89	4,50	11,3	9,7	6,7
005.4_C	woning	163743,91	464301,89	7,50	16,4	14,7	11,9
006.1_A	woning	163740,49	464314,15	1,50	11,8	9,5	6,8
006.1_B	woning	163740,49	464314,15	4,50	14,9	13,0	10,5
006.1_C	woning	163740,49	464314,15	7,50	5,6	3,8	0,8
006.2_A	woning	163735,57	464317,14	1,50	13,5	11,5	8,9
006.2_B	woning	163735,57	464317,14	4,50	16,0	14,4	11,7
006.2_C	woning	163735,57	464317,14	7,50	16,4	15,0	11,9
006.3_A	woning	163736,20	464323,50	1,50	5,1	3,1	0,5
006.3_B	woning	163736,20	464323,50	4,50	7,3	5,6	2,8
006.3_C	woning	163736,20	464323,50	7,50	16,9	15,0	11,7
007.1_A	woning	163746,67	464317,70	1,50	11,9	9,9	6,9
007.1_B	woning	163746,67	464317,70	4,50	14,6	12,8	10,0
007.1_C	woning	163746,67	464317,70	7,50	6,3	4,6	0,9
007.2_A	woning	163746,68	464323,71	1,50	9,7	8,1	3,8
007.2_B	woning	163746,68	464323,71	4,50	14,7	13,4	7,9
007.2_C	woning	163746,68	464323,71	7,50	14,0	11,6	8,7
007.3_A	woning	163741,25	464326,41	1,50	5,9	4,0	1,0
007.3_B	woning	163741,25	464326,41	4,50	8,5	6,9	3,8
007.3_C	woning	163741,25	464326,41	7,50	18,7	17,1	14,2
008.1_A	senioren woning	163763,14	464328,21	1,50	4,4	2,8	-1,4
008.1_B	senioren woning	163763,14	464328,21	4,50	5,5	3,9	0,8
008.2_A	senioren woning	163758,56	464330,40	1,50	16,5	15,2	11,4
008.2_B	senioren woning	163758,56	464330,40	4,50	18,3	16,9	13,5
008.3_A	senioren woning	163758,79	464336,41	1,50	18,2	16,9	13,6
008.3_B	senioren woning	163758,79	464336,41	4,50	18,0	16,7	13,3
009.1_A	senioren woning	163768,35	464331,16	1,50	2,6	0,7	-2,8
009.1_B	senioren woning	163768,35	464331,16	4,50	3,8	1,9	-1,5
009.2_A	senioren woning	163768,45	464337,06	1,50	8,0	4,8	3,0
009.2_B	senioren woning	163768,45	464337,06	4,50	9,9	7,4	4,0
009.3_A	senioren woning	163763,55	464339,11	1,50	9,4	7,7	5,2
009.3_B	senioren woning	163763,55	464339,11	4,50	11,6	10,0	6,7
010.1_A	woning	163689,71	464316,78	1,50	1,0	-2,6	-5,8
010.1_B	woning	163689,71	464316,78	4,50	1,5	-2,0	-5,3
010.1_C	woning	163689,71	464316,78	7,50	6,8	4,1	1,5
010.2_A	woning	163685,44	464319,66	1,50	8,6	6,9	3,2
010.2_B	woning	163685,44	464319,66	4,50	9,9	8,3	4,7
010.2_C	woning	163685,44	464319,66	7,50	15,1	13,5	10,6
010.3_A	woning	163685,30	464325,97	1,50	8,0	4,1	0,9
010.3_B	woning	163685,30	464325,97	4,50	10,0	5,7	2,7
010.3_C	woning	163685,30	464325,97	7,50	18,9	14,6	12,1
011.1_A	woning	163695,08	464319,79	1,50	0,6	-3,5	-6,2
011.1_B	woning	163695,08	464319,79	4,50	1,1	-2,8	-5,7
011.1_C	woning	163695,08	464319,79	7,50	6,4	3,6	0,9
011.2_A	woning	163689,73	464328,46	1,50	10,3	5,6	2,5
011.2_B	woning	163689,73	464328,46	4,50	12,2	6,8	3,7
011.2_C	woning	163689,73	464328,46	7,50	19,5	15,1	12,6
012.1_A	woning	163699,12	464322,05	1,50	0,5	-3,1	-5,7
012.1_B	woning	163699,12	464322,05	4,50	1,4	-1,9	-4,6
012.1_C	woning	163699,12	464322,05	7,50	6,2	3,6	0,9
012.2_A	woning	163694,49	464331,13	1,50	15,4	12,4	10,5
012.2_B	woning	163694,49	464331,13	4,50	17,8	15,0	12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012.2_C	woning	163694,49	464331,13	7,50	19,9	15,9	13,4
013.1_A	woning	163703,61	464324,58	1,50	1,3	-2,7	-5,4
013.1_B	woning	163703,61	464324,58	4,50	1,9	-1,6	-4,3
013.1_C	woning	163703,61	464324,58	7,50	6,7	3,8	1,1
013.2_A	woning	163698,70	464333,49	1,50	16,7	12,5	10,6
013.2_B	woning	163698,70	464333,49	4,50	18,4	15,1	12,7
013.2_C	woning	163698,70	464333,49	7,50	19,5	16,0	13,5
014.1_A	woning	163707,74	464326,89	1,50	2,6	-0,9	-3,7
014.1_B	woning	163707,74	464326,89	4,50	3,1	0,0	-2,8
014.1_C	woning	163707,74	464326,89	7,50	7,2	4,5	1,7
014.2_A	woning	163707,33	464332,29	1,50	16,2	10,4	7,9
014.2_B	woning	163707,33	464332,29	4,50	16,3	10,9	8,4
014.2_C	woning	163707,33	464332,29	7,50	18,1	13,2	10,7
014.3_A	woning	163702,27	464335,50	1,50	17,4	13,3	10,8
014.3_B	woning	163702,27	464335,50	4,50	18,5	15,3	12,7
014.3_C	woning	163702,27	464335,50	7,50	19,7	16,1	13,5
015.1_A	woning	163719,84	464333,66	1,50	5,9	0,2	-2,8
015.1_B	woning	163719,84	464333,66	4,50	5,4	0,7	-2,3
015.1_C	woning	163719,84	464333,66	7,50	6,8	4,9	2,0
015.2_A	woning	163715,14	464336,83	1,50	16,7	15,3	12,5
015.2_B	woning	163715,14	464336,83	4,50	17,4	16,1	13,3
015.2_C	woning	163715,14	464336,83	7,50	17,9	16,5	13,7
015.3_A	woning	163715,30	464342,88	1,50	17,7	15,9	12,8
015.3_B	woning	163715,30	464342,88	4,50	18,2	16,4	13,5
015.3_C	woning	163715,30	464342,88	7,50	18,8	16,9	13,9
016.1_A	3 woningen	163729,16	464339,01	1,50	9,0	6,7	3,5
016.1_B	3 woningen	163729,16	464339,01	4,50	10,8	8,1	5,4
016.1_C	3 woningen	163729,16	464339,01	7,50	7,1	5,3	1,6
016.2_A	3 woningen	163723,60	464347,65	1,50	19,4	18,1	15,0
016.2_B	3 woningen	163723,60	464347,65	4,50	19,9	18,5	15,3
016.2_C	3 woningen	163723,60	464347,65	7,50	20,8	19,2	16,1
017.1_A	woning	163737,81	464343,98	1,50	7,6	5,1	1,2
017.1_B	woning	163737,81	464343,98	4,50	11,3	8,4	4,8
017.1_C	woning	163737,81	464343,98	7,50	8,5	6,9	3,9
017.2_A	woning	163738,38	464349,21	1,50	10,0	7,6	3,6
017.2_B	woning	163738,38	464349,21	4,50	11,9	9,5	6,6
017.2_C	woning	163738,38	464349,21	7,50	14,5	11,7	8,8
017.3_A	woning	163732,75	464352,90	1,50	19,2	17,9	14,4
017.3_B	woning	163732,75	464352,90	4,50	20,6	19,3	15,8
017.3_C	woning	163732,75	464352,90	7,50	20,7	19,2	16,2
018.1_A	woning	163673,04	464340,36	1,50	9,9	8,4	4,9
018.1_B	woning	163673,04	464340,36	4,50	11,8	10,4	7,3
018.1_C	woning	163673,04	464340,36	7,50	15,4	13,8	11,2
018.2_A	woning	163678,55	464339,87	1,50	9,1	5,2	2,0
018.2_B	woning	163678,55	464339,87	4,50	11,6	7,9	5,2
018.2_C	woning	163678,55	464339,87	7,50	8,0	5,2	2,6
018.3_A	woning	163681,91	464345,49	1,50	16,1	13,3	11,1
018.3_B	woning	163681,91	464345,49	4,50	19,4	17,0	15,1
018.3_C	woning	163681,91	464345,49	7,50	20,8	16,1	14,1
019.1_A	woning	163669,82	464346,06	1,50	10,1	8,5	4,8
019.1_B	woning	163669,82	464346,06	4,50	11,8	10,3	7,1
019.1_C	woning	163669,82	464346,06	7,50	16,6	14,9	12,5
019.2_A	woning	163672,86	464351,42	1,50	6,7	2,4	-0,6
019.2_B	woning	163672,86	464351,42	4,50	8,8	4,3	1,5
019.2_C	woning	163672,86	464351,42	7,50	18,2	12,0	9,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019.3_A	woning	163678,91	464350,80	1,50	15,9	13,1	10,8
019.3_B	woning	163678,91	464350,80	4,50	19,5	17,1	15,2
019.3_C	woning	163678,91	464350,80	7,50	20,7	16,5	14,4
020.1_A	woning	163663,78	464356,63	1,50	11,7	10,2	7,1
020.1_B	woning	163663,78	464356,63	4,50	12,9	11,5	8,5
020.1_C	woning	163663,78	464356,63	7,50	16,9	15,2	12,6
020.2_A	woning	163669,73	464356,25	1,50	7,9	4,7	1,9
020.2_B	woning	163669,73	464356,25	4,50	9,2	6,1	3,2
020.2_C	woning	163669,73	464356,25	7,50	16,9	14,7	11,8
020.3_A	woning	163672,60	464362,11	1,50	17,2	14,3	11,0
020.3_B	woning	163672,60	464362,11	4,50	20,0	17,5	15,6
020.3_C	woning	163672,60	464362,11	7,50	21,9	17,2	15,2
020.4_A	woning	163666,77	464362,09	1,50	9,0	4,2	1,6
020.4_B	woning	163666,77	464362,09	4,50	10,6	6,0	3,4
020.4_C	woning	163666,77	464362,09	7,50	18,5	13,0	10,6
021.1_A	woning	163657,81	464367,19	1,50	13,1	11,7	8,0
021.1_B	woning	163657,81	464367,19	4,50	16,6	15,4	12,6
021.1_C	woning	163657,81	464367,19	7,50	16,8	15,3	12,6
021.2_A	woning	163663,57	464367,96	1,50	10,1	6,8	3,9
021.2_B	woning	163663,57	464367,96	4,50	11,8	8,1	5,5
021.2_C	woning	163663,57	464367,96	7,50	18,6	15,8	13,1
021.3_A	woning	163666,41	464372,79	1,50	16,7	13,1	9,4
021.3_B	woning	163666,41	464372,79	4,50	20,0	17,3	15,1
021.3_C	woning	163666,41	464372,79	7,50	22,2	17,9	15,9
022.1_A	woning	163654,22	464373,51	1,50	12,6	11,1	6,9
022.1_B	woning	163654,22	464373,51	4,50	14,0	12,6	8,2
022.1_C	woning	163654,22	464373,51	7,50	17,9	16,3	13,8
022.2_A	woning	163662,81	464379,14	1,50	16,9	11,8	8,7
022.2_B	woning	163662,81	464379,14	4,50	18,9	15,6	13,0
022.2_C	woning	163662,81	464379,14	7,50	22,7	18,4	16,4
022.3_A	woning	163656,54	464378,83	1,50	11,2	6,1	3,6
022.3_B	woning	163656,54	464378,83	4,50	12,4	7,1	4,5
022.3_C	woning	163656,54	464378,83	7,50	18,0	14,2	11,8
023.1_A	2 woningen	163646,01	464387,72	1,50	12,7	11,1	7,8
023.1_B	2 woningen	163646,01	464387,72	4,50	15,0	13,6	10,3
023.1_C	2 woningen	163646,01	464387,72	7,50	18,4	16,9	14,3
024.1_A	seniorenwoning	163632,89	464404,83	1,50	14,9	13,2	9,2
024.1_B	seniorenwoning	163632,89	464404,83	4,50	14,8	13,0	9,2
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	19,7	18,0	14,0
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	22,5	20,8	16,9
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	22,4	20,9	16,7
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	24,5	22,9	18,8
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	34,7	30,7	28,9
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	37,4	33,4	31,6
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	35,2	30,9	29,0
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	38,0	33,6	31,7
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	28,8	27,5	25,7
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	32,1	30,8	29,1
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	32,7	31,2	28,3
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	35,9	34,4	31,5
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	34,6	33,3	30,5
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	37,5	36,3	33,4
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	40,2	33,4	30,5
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	42,2	36,3	33,4
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	40,2	22,1	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	41,4	24,5	21,8
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	37,0	13,7	10,8
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	39,1	16,3	13,5
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	35,0	27,9	24,5
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	36,8	30,2	26,8
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	36,9	28,7	25,4
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	37,9	31,4	28,1
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	43,7	30,3	27,0
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	44,4	30,9	27,7
027.4_A	Woningen	163649,18	464508,77	1,50	29,9	13,2	10,2
027.4_B	Woningen	163649,18	464508,77	4,50	40,3	15,3	12,1
027.5_A	Woningen	163652,58	464502,72	1,50	34,9	10,5	7,2
027.5_B	Woningen	163652,58	464502,72	4,50	37,5	12,8	9,6
040.1_A	woningen	163750,94	464366,96	1,50	12,7	11,0	8,3
040.1_B	woningen	163750,94	464366,96	4,50	8,7	6,0	2,5
040.1_C	woningen	163750,94	464366,96	7,50	11,4	9,0	6,0
040.2_A	woningen	163734,11	464396,58	1,50	14,6	0,4	-2,6
040.2_B	woningen	163734,11	464396,58	4,50	15,0	3,8	-0,7
040.2_C	woningen	163734,11	464396,58	7,50	16,7	9,7	6,8
041.1_A	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	1,50	3,6	-1,4	-4,4
041.1_B	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	4,50	4,6	0,9	-1,5
041.2_A	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	1,50	13,3	10,7	8,3
041.2_B	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	4,50	17,8	16,1	13,8
042.1_A	seniorenwoning	163786,71	464404,43	1,50	3,1	-1,6	-4,5
042.1_B	seniorenwoning	163786,71	464404,43	4,50	4,5	1,1	-1,3
042.2_A	seniorenwoning	163786,79	464410,06	1,50	4,4	0,5	-2,7
042.2_B	seniorenwoning	163786,79	464410,06	4,50	6,1	3,1	1,1
042.3_A	seniorenwoning	163781,29	464413,20	1,50	10,0	7,9	6,1
042.3_B	seniorenwoning	163781,29	464413,20	4,50	9,0	5,8	3,3
043.1_A	woningen	163767,22	464433,14	1,50	13,0	10,0	6,8
043.1_B	woningen	163767,22	464433,14	4,50	6,5	2,2	-0,2
043.2_A	woningen	163746,00	464470,93	1,50	8,8	0,6	-2,9
043.2_B	woningen	163746,00	464470,93	4,50	9,4	1,1	-2,5
050.1_A	woning	163834,89	464433,08	1,50	3,1	-1,3	-4,9
050.1_B	woning	163834,89	464433,08	4,50	6,6	4,1	0,6
050.1_C	woning	163834,89	464433,08	7,50	7,6	5,2	1,6
050.2_A	woning	163832,10	464428,82	1,50	8,2	5,0	2,1
050.2_B	woning	163832,10	464428,82	4,50	4,3	0,8	-2,8
050.2_C	woning	163832,10	464428,82	7,50	7,3	4,8	1,2
050.3_A	woning	163825,23	464429,51	1,50	14,4	8,0	5,0
050.3_B	woning	163825,23	464429,51	4,50	19,2	16,7	13,7
050.3_C	woning	163825,23	464429,51	7,50	20,1	17,4	14,4
050.4_A	woning	163827,29	464435,54	1,50	16,9	11,6	7,7
050.4_B	woning	163827,29	464435,54	4,50	20,2	17,2	13,7
050.4_C	woning	163827,29	464435,54	7,50	19,9	15,9	12,3
051.1_A	woning	163825,81	464449,04	1,50	6,5	3,7	-2,4
051.1_B	woning	163825,81	464449,04	4,50	11,9	10,3	3,8
051.1_C	woning	163825,81	464449,04	7,50	7,8	5,3	1,8
051.2_A	woning	163823,99	464443,77	1,50	10,3	-2,2	-6,2
051.2_B	woning	163823,99	464443,77	4,50	11,2	2,1	-2,0
051.2_C	woning	163823,99	464443,77	7,50	8,2	5,2	1,6
051.3_A	woning	163817,08	464443,40	1,50	16,0	6,0	2,5
051.3_B	woning	163817,08	464443,40	4,50	18,4	13,2	9,8
051.3_C	woning	163817,08	464443,40	7,50	20,6	16,4	12,8
052.1_A	woning	163815,29	464467,56	1,50	9,2	6,5	3,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
052.1_B	woning	163815,29	464467,56	4,50	14,6	12,9	9,4
052.1_C	woning	163815,29	464467,56	7,50	8,8	6,2	2,8
052.2_A	woning	163812,95	464461,81	1,50	11,2	-0,9	-4,4
052.2_B	woning	163812,95	464461,81	4,50	12,3	3,7	0,1
052.2_C	woning	163812,95	464461,81	7,50	8,6	6,1	2,5
052.3_A	woning	163808,48	464468,75	1,50	16,4	12,5	9,6
052.3_B	woning	163808,48	464468,75	4,50	19,3	16,4	13,0
052.3_C	woning	163808,48	464468,75	7,50	20,0	17,3	13,8
052.4_A	woning	163806,11	464462,66	1,50	15,8	11,9	8,9
052.4_B	woning	163806,11	464462,66	4,50	18,9	16,3	12,8
052.4_C	woning	163806,11	464462,66	7,50	20,2	17,2	13,8
053.1_A	woning	163806,24	464481,44	1,50	14,1	11,3	7,9
053.1_B	woning	163806,24	464481,44	4,50	16,3	14,1	10,5
053.1_C	woning	163806,24	464481,44	7,50	9,5	6,7	3,2
053.2_A	woning	163804,11	464475,20	1,50	6,1	2,3	-1,2
053.2_B	woning	163804,11	464475,20	4,50	7,8	4,8	1,2
053.2_C	woning	163804,11	464475,20	7,50	9,3	6,7	3,1
053.3_A	woning	163799,81	464482,21	1,50	16,5	8,9	6,0
053.3_B	woning	163799,81	464482,21	4,50	18,6	13,4	9,8
053.3_C	woning	163799,81	464482,21	7,50	21,3	17,7	14,2
053.4_A	woning	163797,38	464476,19	1,50	16,0	10,2	7,4
053.4_B	woning	163797,38	464476,19	4,50	18,6	14,7	10,8
053.4_C	woning	163797,38	464476,19	7,50	21,1	17,8	14,3
054.1_A	woning	163801,16	464496,57	1,50	15,1	10,6	6,4
054.1_B	woning	163801,16	464496,57	4,50	17,9	14,6	11,1
054.1_C	woning	163801,16	464496,57	7,50	9,6	6,8	3,3
054.2_A	woning	163798,96	464490,65	1,50	12,8	7,7	5,6
054.2_B	woning	163798,96	464490,65	4,50	15,1	11,5	9,7
054.2_C	woning	163798,96	464490,65	7,50	9,9	7,2	3,6
054.3_A	woning	163794,50	464497,54	1,50	16,8	13,7	10,0
054.3_B	woning	163794,50	464497,54	4,50	18,1	15,2	11,8
054.3_C	woning	163794,50	464497,54	7,50	20,8	18,2	14,6
054.4_A	woning	163792,46	464491,08	1,50	15,9	11,0	7,7
054.4_B	woning	163792,46	464491,08	4,50	17,3	12,9	9,5
054.4_C	woning	163792,46	464491,08	7,50	21,1	18,1	14,6
055.1_A	woning	163791,51	464509,32	1,50	15,7	10,0	6,1
055.1_B	woning	163791,51	464509,32	4,50	5,9	0,0	-3,5
055.1_C	woning	163791,51	464509,32	7,50	10,1	7,2	3,7
055.2_A	woning	163789,21	464503,52	1,50	6,3	0,4	-3,1
055.2_B	woning	163789,21	464503,52	4,50	6,5	0,5	-3,0
055.2_C	woning	163789,21	464503,52	7,50	10,8	8,0	4,5
055.3_A	woning	163784,67	464510,47	1,50	17,5	13,3	9,9
055.3_B	woning	163784,67	464510,47	4,50	17,5	12,8	9,3
055.3_C	woning	163784,67	464510,47	7,50	21,6	18,6	15,1
055.4_A	woning	163782,51	464504,47	1,50	15,4	11,8	7,9
055.4_B	woning	163782,51	464504,47	4,50	17,0	13,7	10,1
055.4_C	woning	163782,51	464504,47	7,50	21,3	18,8	15,2
056.1_A	woning	163764,90	464638,83	1,50	7,6	1,9	-1,7
056.1_B	woning	163764,90	464638,83	4,50	6,8	1,5	-2,0
056.1_C	woning	163764,90	464638,83	7,50	11,6	8,4	4,9
056.2_A	woning	163765,18	464629,61	1,50	24,4	14,8	11,2
056.2_B	woning	163765,18	464629,61	4,50	25,1	15,7	12,1
056.2_C	woning	163765,18	464629,61	7,50	26,7	19,7	16,1
056.3_A	woning	163756,97	464642,52	1,50	21,0	15,5	12,0
056.3_B	woning	163756,97	464642,52	4,50	17,2	15,8	12,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056.3_C	woning	163756,97	464642,52	7,50	19,5	17,5	14,0
056.4_A	woning	163756,80	464632,54	1,50	21,7	13,2	9,7
056.4_B	woning	163756,80	464632,54	4,50	20,4	14,3	10,7
056.4_C	woning	163756,80	464632,54	7,50	25,5	21,0	17,4
056.5_A	woning	163741,04	464681,03	1,50	6,7	3,2	-0,4
056.5_B	woning	163741,04	464681,03	4,50	7,5	4,0	0,4
056.5_C	woning	163741,04	464681,03	7,50	12,2	9,0	5,4
056.6_A	woning	163740,47	464670,94	1,50	24,6	19,6	16,0
056.6_B	woning	163740,47	464670,94	4,50	25,6	20,8	17,2
056.6_C	woning	163740,47	464670,94	7,50	26,5	21,6	18,1
056.7_A	woning	163733,70	464684,47	1,50	12,7	10,5	6,9
056.7_B	woning	163733,70	464684,47	4,50	13,2	11,0	7,4
056.7_C	woning	163733,70	464684,47	7,50	15,9	13,4	9,8
056.8_A	woning	163732,54	464675,26	1,50	24,5	19,8	16,3
056.8_B	woning	163732,54	464675,26	4,50	25,5	21,0	17,4
056.8_C	woning	163732,54	464675,26	7,50	26,6	21,8	18,3
057.1_A	woning	163789,56	464591,35	1,50	6,6	2,4	-1,1
057.1_B	woning	163789,56	464591,35	4,50	7,2	3,1	-0,4
057.1_C	woning	163789,56	464591,35	7,50	12,0	7,6	4,2
057.2_A	woning	163790,97	464583,75	1,50	9,7	4,5	1,0
057.2_B	woning	163790,97	464583,75	4,50	10,3	5,2	1,7
057.2_C	woning	163790,97	464583,75	7,50	15,2	9,6	6,2
057.3_A	woning	163784,83	464594,36	1,50	25,5	19,1	15,7
057.3_B	woning	163784,83	464594,36	4,50	25,9	19,4	16,1
057.3_C	woning	163784,83	464594,36	7,50	26,3	19,6	16,3
058.1_A	woning	163786,32	464581,13	1,50	10,5	5,1	1,6
058.1_B	woning	163786,32	464581,13	4,50	11,1	5,7	2,2
058.1_C	woning	163786,32	464581,13	7,50	15,7	9,9	6,5
058.2_A	woning	163780,57	464591,95	1,50	26,0	19,3	15,9
058.2_B	woning	163780,57	464591,95	4,50	26,3	19,6	16,2
058.2_C	woning	163780,57	464591,95	7,50	26,7	19,8	16,5
059.1_A	woning	163782,08	464578,69	1,50	14,4	9,1	5,5
059.1_B	woning	163782,08	464578,69	4,50	15,0	8,7	5,2
059.1_C	woning	163782,08	464578,69	7,50	17,1	12,4	8,9
059.2_A	woning	163776,80	464587,53	1,50	27,6	21,4	18,1
059.2_B	woning	163776,80	464587,53	4,50	28,4	22,0	18,7
059.2_C	woning	163776,80	464587,53	7,50	29,3	22,5	19,1
060.1_A	woning	163777,94	464576,34	1,50	14,6	8,6	5,1
060.1_B	woning	163777,94	464576,34	4,50	15,2	9,0	5,5
060.1_C	woning	163777,94	464576,34	7,50	17,6	12,6	9,1
060.2_A	woning	163772,81	464585,27	1,50	27,7	21,4	18,0
060.2_B	woning	163772,81	464585,27	4,50	28,5	22,1	18,7
060.2_C	woning	163772,81	464585,27	7,50	29,5	22,5	19,2
061.1_A	woning	163773,39	464573,76	1,50	15,9	10,0	6,5
061.1_B	woning	163773,39	464573,76	4,50	16,2	10,0	6,5
061.1_C	woning	163773,39	464573,76	7,50	18,2	11,7	8,3
061.2_A	woning	163768,27	464582,69	1,50	27,3	19,4	16,1
061.2_B	woning	163768,27	464582,69	4,50	28,2	19,9	16,6
061.2_C	woning	163768,27	464582,69	7,50	27,6	20,5	17,1
062.1_A	woning	163769,12	464571,34	1,50	18,9	12,5	9,1
062.1_B	woning	163769,12	464571,34	4,50	19,2	12,4	8,9
062.1_C	woning	163769,12	464571,34	7,50	21,0	13,7	10,3
062.2_A	woning	163764,05	464580,30	1,50	27,5	19,6	16,3
062.2_B	woning	163764,05	464580,30	4,50	28,4	20,1	16,7
062.2_C	woning	163764,05	464580,30	7,50	28,0	20,7	17,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
062.3_A	woning	163764,48	464574,51	1,50	26,1	19,3	15,8
062.3_B	woning	163764,48	464574,51	4,50	27,0	19,9	16,5
062.3_C	woning	163764,48	464574,51	7,50	28,1	20,5	17,1
063.1_A	woning	163706,49	464664,41	1,50	18,4	17,1	13,5
063.1_B	woning	163706,49	464664,41	4,50	19,5	18,2	14,7
063.1_C	woning	163706,49	464664,41	7,50	14,7	11,6	8,0
063.2_A	woning	163706,51	464658,41	1,50	25,9	20,7	17,2
063.2_B	woning	163706,51	464658,41	4,50	27,0	22,4	18,9
063.2_C	woning	163706,51	464658,41	7,50	28,1	23,4	19,9
063.3_A	woning	163701,48	464667,35	1,50	13,4	11,5	7,9
063.3_B	woning	163701,48	464667,35	4,50	14,1	12,2	8,6
063.3_C	woning	163701,48	464667,35	7,50	15,5	13,0	9,4
064.1_A	woning	163702,16	464655,93	1,50	26,6	21,0	17,4
064.1_B	woning	163702,16	464655,93	4,50	27,2	22,7	19,2
064.1_C	woning	163702,16	464655,93	7,50	28,3	23,7	20,2
064.2_A	woning	163697,34	464664,99	1,50	12,0	10,1	6,5
064.2_B	woning	163697,34	464664,99	4,50	12,7	10,9	7,3
064.2_C	woning	163697,34	464664,99	7,50	15,7	13,2	9,7
065.1_A	woning	163698,34	464653,76	1,50	26,7	21,2	17,7
065.1_B	woning	163698,34	464653,76	4,50	27,5	22,9	19,4
065.1_C	woning	163698,34	464653,76	7,50	28,6	24,0	20,5
065.2_A	woning	163692,75	464662,38	1,50	11,8	9,9	6,3
065.2_B	woning	163692,75	464662,38	4,50	12,6	10,7	7,1
065.2_C	woning	163692,75	464662,38	7,50	16,0	13,7	10,1
066.1_A	woning	163693,08	464650,76	1,50	26,8	21,5	18,0
066.1_B	woning	163693,08	464650,76	4,50	27,8	23,3	19,8
066.1_C	woning	163693,08	464650,76	7,50	29,0	24,4	20,9
066.2_A	woning	163688,35	464659,87	1,50	12,1	10,3	6,7
066.2_B	woning	163688,35	464659,87	4,50	13,0	11,1	7,5
066.2_C	woning	163688,35	464659,87	7,50	16,5	14,2	10,6
067.1_A	woning	163688,63	464648,22	1,50	26,8	21,8	18,3
067.1_B	woning	163688,63	464648,22	4,50	28,0	23,6	20,1
067.1_C	woning	163688,63	464648,22	7,50	29,2	24,7	21,2
067.2_A	woning	163684,14	464657,47	1,50	13,0	11,2	7,6
067.2_B	woning	163684,14	464657,47	4,50	13,9	12,1	8,5
067.2_C	woning	163684,14	464657,47	7,50	17,2	15,0	11,4
068.1_A	woning	163683,91	464645,54	1,50	27,0	22,1	18,6
068.1_B	woning	163683,91	464645,54	4,50	28,4	24,0	20,4
068.1_C	woning	163683,91	464645,54	7,50	29,6	25,1	21,6
068.2_A	woning	163679,15	464654,63	1,50	16,0	14,2	10,6
068.2_B	woning	163679,15	464654,63	4,50	16,5	14,6	11,1
068.2_C	woning	163679,15	464654,63	7,50	19,2	17,1	13,6
068.3_A	woning	163678,90	464649,60	1,50	26,5	22,1	18,6
068.3_B	woning	163678,90	464649,60	4,50	28,2	24,0	20,4
068.3_C	woning	163678,90	464649,60	7,50	29,4	25,1	21,6
069.1_A	woning	163734,40	464615,79	1,50	15,3	13,2	9,7
069.1_B	woning	163734,40	464615,79	4,50	16,7	14,8	11,2
069.1_C	woning	163734,40	464615,79	7,50	16,1	11,0	7,5
069.2_A	woning	163733,42	464610,21	1,50	27,1	16,9	13,3
069.2_B	woning	163733,42	464610,21	4,50	28,3	17,3	13,7
069.2_C	woning	163733,42	464610,21	7,50	29,8	20,4	16,8
069.3_A	woning	163729,07	464619,60	1,50	20,7	18,4	14,9
069.3_B	woning	163729,07	464619,60	4,50	21,4	19,1	15,6
069.3_C	woning	163729,07	464619,60	7,50	21,8	20,1	16,7
070.1_A	woning	163729,38	464607,91	1,50	27,2	17,3	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
070.1_B	woning	163729,38	464607,91	4,50	28,4	17,7	14,1
070.1_C	woning	163729,38	464607,91	7,50	30,0	20,7	17,1
070.2_A	woning	163724,33	464616,90	1,50	19,7	17,8	14,3
070.2_B	woning	163724,33	464616,90	4,50	20,2	18,2	14,7
070.2_C	woning	163724,33	464616,90	7,50	22,4	20,5	17,1
071.1_A	woning	163724,78	464605,30	1,50	27,6	17,8	14,2
071.1_B	woning	163724,78	464605,30	4,50	28,8	18,2	14,6
071.1_C	woning	163724,78	464605,30	7,50	30,4	21,1	17,5
071.2_A	woning	163720,30	464614,61	1,50	19,9	18,0	14,5
071.2_B	woning	163720,30	464614,61	4,50	20,2	18,1	14,7
071.2_C	woning	163720,30	464614,61	7,50	23,1	20,9	17,4
072.1_A	woning	163720,87	464603,08	1,50	28,0	18,3	14,7
072.1_B	woning	163720,87	464603,08	4,50	29,2	18,6	15,0
072.1_C	woning	163720,87	464603,08	7,50	30,8	21,4	17,8
072.2_A	woning	163715,39	464611,83	1,50	20,3	18,5	15,0
072.2_B	woning	163715,39	464611,83	4,50	21,6	19,8	16,3
072.2_C	woning	163715,39	464611,83	7,50	23,6	21,3	17,9
073.1_A	woning	163715,62	464600,10	1,50	28,7	20,7	17,1
073.1_B	woning	163715,62	464600,10	4,50	30,0	21,4	17,8
073.1_C	woning	163715,62	464600,10	7,50	31,5	22,8	19,3
073.2_A	woning	163711,44	464609,59	1,50	20,8	18,9	15,4
073.2_B	woning	163711,44	464609,59	4,50	22,0	20,1	16,7
073.2_C	woning	163711,44	464609,59	7,50	24,1	21,7	18,3
074.1_A	woning	163711,34	464597,66	1,50	29,3	21,3	17,8
074.1_B	woning	163711,34	464597,66	4,50	30,6	21,9	18,4
074.1_C	woning	163711,34	464597,66	7,50	32,2	23,3	19,8
074.2_A	woning	163706,54	464606,80	1,50	23,7	21,5	18,0
074.2_B	woning	163706,54	464606,80	4,50	24,9	22,8	19,3
074.2_C	woning	163706,54	464606,80	7,50	26,3	23,7	20,3
074.3_A	woning	163706,76	464600,62	1,50	29,8	23,1	19,6
074.3_B	woning	163706,76	464600,62	4,50	31,0	23,9	20,4
074.3_C	woning	163706,76	464600,62	7,50	32,5	25,0	21,5
075.1_A	woning	163706,40	464538,89	1,50	17,2	7,0	3,6
075.1_B	woning	163706,40	464538,89	4,50	16,0	8,1	4,8
075.1_C	woning	163706,40	464538,89	7,50	20,6	13,1	9,8
075.2_A	woning	163699,90	464539,21	1,50	18,5	12,0	8,6
075.2_B	woning	163699,90	464539,21	4,50	35,7	23,7	20,3
075.2_C	woning	163699,90	464539,21	7,50	36,3	25,2	21,8
075.3_A	woning	163697,47	464533,83	1,50	33,1	22,7	19,3
075.3_B	woning	163697,47	464533,83	4,50	36,1	24,4	21,0
075.3_C	woning	163697,47	464533,83	7,50	36,4	25,4	22,0
076.1_A	woning	163709,52	464533,40	1,50	21,5	6,4	2,7
076.1_B	woning	163709,52	464533,40	4,50	15,5	7,2	3,8
076.1_C	woning	163709,52	464533,40	7,50	19,7	12,5	9,1
076.2_A	woning	163706,67	464528,21	1,50	14,5	8,7	5,2
076.2_B	woning	163706,67	464528,21	4,50	17,5	10,5	7,0
076.2_C	woning	163706,67	464528,21	7,50	21,5	14,5	11,0
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	32,1	21,8	18,4
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	35,1	23,9	20,3
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	35,6	25,0	21,7
077.1_A	woning	163715,72	464522,50	1,50	18,7	16,5	13,1
077.1_B	woning	163715,72	464522,50	4,50	15,2	8,1	4,7
077.1_C	woning	163715,72	464522,50	7,50	19,5	12,5	9,1
077.2_A	woning	163709,88	464522,31	1,50	23,3	17,1	13,6
077.2_B	woning	163709,88	464522,31	4,50	32,8	22,6	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
077.2_C	woning	163709,88	464522,31	7,50	34,0	24,0	20,6
077.3_A	woning	163707,17	464516,90	1,50	27,5	21,2	17,7
077.3_B	woning	163707,17	464516,90	4,50	33,0	22,8	19,4
077.3_C	woning	163707,17	464516,90	7,50	34,0	24,2	20,8
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	14,2	9,9	6,3
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	14,9	6,3	2,8
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	19,5	11,5	8,0
078.2_A	woning	163716,60	464511,37	1,50	13,7	7,4	3,9
078.2_B	woning	163716,60	464511,37	4,50	23,3	8,4	4,8
078.2_C	woning	163716,60	464511,37	7,50	25,1	12,7	9,2
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	31,6	22,1	19,2
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	32,1	22,5	19,0
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	33,4	23,9	20,4
079.1_A	woning	163725,75	464504,99	1,50	12,0	6,6	3,1
079.1_B	woning	163725,75	464504,99	4,50	13,5	7,2	3,7
079.1_C	woning	163725,75	464504,99	7,50	17,7	11,5	8,1
079.2_A	woning	163719,80	464505,38	1,50	16,0	10,6	7,1
079.2_B	woning	163719,80	464505,38	4,50	29,5	21,5	18,0
079.2_C	woning	163719,80	464505,38	7,50	31,3	22,9	19,4
079.3_A	woning	163716,86	464499,84	1,50	17,0	11,7	8,1
079.3_B	woning	163716,86	464499,84	4,50	30,4	21,7	18,2
079.3_C	woning	163716,86	464499,84	7,50	32,1	23,1	19,7
080.1_A	woning	163728,76	464499,64	1,50	11,9	4,4	0,9
080.1_B	woning	163728,76	464499,64	4,50	13,2	5,5	2,0
080.1_C	woning	163728,76	464499,64	7,50	17,9	10,6	7,2
080.2_A	woning	163725,95	464494,08	1,50	17,5	5,5	3,0
080.2_B	woning	163725,95	464494,08	4,50	19,1	5,6	3,0
080.2_C	woning	163725,95	464494,08	7,50	21,7	11,5	8,0
080.3_A	woning	163719,74	464494,74	1,50	29,2	19,9	17,4
080.3_B	woning	163719,74	464494,74	4,50	29,5	20,0	17,5
080.3_C	woning	163719,74	464494,74	7,50	31,4	22,8	19,4
081.1_A	woning	163821,93	464453,90	1,50	5,7	-2,4	-5,9
081.1_B	woning	163821,93	464453,90	4,50	8,0	3,2	-0,3
081.1_C	woning	163821,93	464453,90	7,50	9,0	6,3	2,8
081.2_A	woning	163816,15	464454,12	1,50	15,5	10,4	6,8
081.2_B	woning	163816,15	464454,12	4,50	19,8	17,2	13,8
081.2_C	woning	163816,15	464454,12	7,50	19,8	16,6	13,1
081.3_A	woning	163813,34	464448,29	1,50	16,2	6,2	2,7
081.3_B	woning	163813,34	464448,29	4,50	18,3	12,6	9,2
081.3_C	woning	163813,34	464448,29	7,50	20,8	16,6	13,1
082.1_A	woning	163829,69	464532,68	1,50	4,5	-0,2	-3,4
082.1_B	woning	163829,69	464532,68	4,50	5,6	1,4	-2,1
082.1_C	woning	163829,69	464532,68	7,50	8,2	5,4	1,9
082.2_A	woning	163828,12	464527,15	1,50	12,6	11,0	7,8
082.2_B	woning	163828,12	464527,15	4,50	7,0	3,4	-0,2
082.2_C	woning	163828,12	464527,15	7,50	9,8	6,6	3,1
082.3_A	woning	163823,85	464534,14	1,50	8,8	5,3	1,8
082.3_B	woning	163823,85	464534,14	4,50	18,4	16,1	12,6
082.3_C	woning	163823,85	464534,14	7,50	19,4	16,9	13,3
082.4_A	woning	163820,50	464527,86	1,50	17,0	11,4	7,3
082.4_B	woning	163820,50	464527,86	4,50	20,0	16,5	12,9
082.4_C	woning	163820,50	464527,86	7,50	20,8	17,0	13,5
083.1_A	woning	163836,76	464520,11	1,50	3,8	-0,8	-5,5
083.1_B	woning	163836,76	464520,11	4,50	5,2	1,4	-2,1
083.1_C	woning	163836,76	464520,11	7,50	7,9	5,1	1,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083.2_A	woning	163835,65	464514,16	1,50	9,8	5,5	1,3
083.2_B	woning	163835,65	464514,16	4,50	12,6	9,6	6,1
083.2_C	woning	163835,65	464514,16	7,50	8,4	5,9	2,4
083.3_A	woning	163831,27	464521,13	1,50	16,0	12,1	8,7
083.3_B	woning	163831,27	464521,13	4,50	18,7	15,9	12,3
083.3_C	woning	163831,27	464521,13	7,50	19,7	16,5	13,0
083.4_A	woning	163828,28	464514,18	1,50	17,0	12,5	9,0
083.4_B	woning	163828,28	464514,18	4,50	18,7	15,9	12,4
083.4_C	woning	163828,28	464514,18	7,50	19,7	16,6	13,1
084.1_A	woning	163840,68	464506,19	1,50	3,6	-0,6	-4,2
084.1_B	woning	163840,68	464506,19	4,50	3,4	-1,8	-5,3
084.1_C	woning	163840,68	464506,19	7,50	7,6	5,0	1,5
084.2_A	woning	163835,00	464506,65	1,50	12,0	5,6	2,2
084.2_B	woning	163835,00	464506,65	4,50	14,7	10,8	7,5
084.2_C	woning	163835,00	464506,65	7,50	19,1	16,2	12,7
084.3_A	woning	163831,88	464500,93	1,50	12,9	7,4	2,7
084.3_B	woning	163831,88	464500,93	4,50	14,7	12,3	7,5
084.3_C	woning	163831,88	464500,93	7,50	18,7	16,2	12,6
085.1_A	woning	163844,80	464500,99	1,50	2,6	-2,5	-6,7
085.1_B	woning	163844,80	464500,99	4,50	3,0	-2,3	-5,9
085.1_C	woning	163844,80	464500,99	7,50	7,0	4,4	0,8
085.2_A	woning	163842,86	464496,30	1,50	11,4	9,8	6,0
085.2_B	woning	163842,86	464496,30	4,50	3,3	-1,7	-5,2
085.2_C	woning	163842,86	464496,30	7,50	7,7	5,3	1,7
085.3_A	woning	163835,64	464496,38	1,50	11,7	7,5	4,3
085.3_B	woning	163835,64	464496,38	4,50	14,1	11,7	7,8
085.3_C	woning	163835,64	464496,38	7,50	18,6	16,2	12,6
086.1_A	woning	163851,14	464489,82	1,50	1,9	-3,4	-6,9
086.1_B	woning	163851,14	464489,82	4,50	2,7	-2,2	-5,7
086.1_C	woning	163851,14	464489,82	7,50	7,2	4,8	1,3
086.2_A	woning	163846,35	464490,52	1,50	9,5	5,2	1,7
086.2_B	woning	163846,35	464490,52	4,50	13,0	10,3	6,9
086.2_C	woning	163846,35	464490,52	7,50	18,3	15,7	12,1
086.3_A	woning	163842,33	464484,66	1,50	12,5	8,5	3,4
086.3_B	woning	163842,33	464484,66	4,50	14,9	11,7	7,1
086.3_C	woning	163842,33	464484,66	7,50	18,7	15,7	12,1
087.1_A	woning	163852,98	464483,56	1,50	1,6	-4,1	-7,6
087.1_B	woning	163852,98	464483,56	4,50	2,4	-2,8	-6,4
087.1_C	woning	163852,98	464483,56	7,50	6,4	3,8	0,3
087.2_A	woning	163851,43	464478,68	1,50	5,9	-3,6	-7,1
087.2_B	woning	163851,43	464478,68	4,50	6,7	-2,3	-5,8
087.2_C	woning	163851,43	464478,68	7,50	11,0	4,5	0,9
087.3_A	woning	163844,30	464478,06	1,50	11,8	9,0	5,3
087.3_B	woning	163844,30	464478,06	4,50	16,0	14,0	9,7
087.3_C	woning	163844,30	464478,06	7,50	18,8	15,8	12,2
090.1_A	Tiny hous	163903,93	464389,55	1,50	6,5	4,7	1,6
090.1_B	Tiny hous	163903,93	464389,55	4,50	7,6	5,8	2,9
090.2_A	Tiny hous	163904,13	464386,19	1,50	1,6	-1,2	-4,3
090.2_B	Tiny hous	163904,13	464386,19	4,50	3,3	1,0	-2,0
090.3_A	Tiny hous	163899,55	464389,05	1,50	13,8	12,1	8,6
090.3_B	Tiny hous	163899,55	464389,05	4,50	16,0	14,3	11,3
090.4_A	Tiny hous	163899,74	464384,73	1,50	13,7	11,8	8,4
090.4_B	Tiny hous	163899,74	464384,73	4,50	15,9	14,2	11,2
091.1_A	Tiny hous	163910,19	464379,83	1,50	3,6	1,5	-1,6
091.1_B	Tiny hous	163910,19	464379,83	4,50	5,0	3,1	0,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
091.2_A	Tiny hous	163908,32	464376,00	1,50	1,9	-0,2	-3,4
091.2_B	Tiny hous	163908,32	464376,00	4,50	3,5	1,6	-1,3
091.3_A	Tiny hous	163906,82	464380,58	1,50	12,9	11,4	8,0
091.3_B	Tiny hous	163906,82	464380,58	4,50	15,4	13,9	10,9
091.4_A	Tiny hous	163904,59	464376,92	1,50	14,7	12,4	8,8
091.4_B	Tiny hous	163904,59	464376,92	4,50	16,7	14,7	11,7
092.1_A	Tiny hous	163896,37	464379,85	1,50	6,9	5,2	2,0
092.1_B	Tiny hous	163896,37	464379,85	4,50	8,1	6,4	3,5
092.2_A	Tiny hous	163896,67	464376,15	1,50	1,6	-0,9	-4,1
092.2_B	Tiny hous	163896,67	464376,15	4,50	3,3	1,1	-1,8
092.3_A	Tiny hous	163891,68	464379,89	1,50	10,8	7,7	4,6
092.3_B	Tiny hous	163891,68	464379,89	4,50	16,0	14,1	11,1
092.4_A	Tiny hous	163892,65	464376,15	1,50	10,2	7,3	4,1
092.4_B	Tiny hous	163892,65	464376,15	4,50	15,8	14,0	10,9
093.1_A	Tiny hous	163874,11	464372,47	1,50	10,6	8,7	4,0
093.1_B	Tiny hous	163874,11	464372,47	4,50	4,3	2,3	-0,6
093.2_A	Tiny hous	163871,75	464369,40	1,50	7,3	5,8	2,3
093.2_B	Tiny hous	163871,75	464369,40	4,50	5,2	3,4	0,4
093.3_A	Tiny hous	163870,96	464374,59	1,50	9,6	7,6	4,0
093.3_B	Tiny hous	163870,96	464374,59	4,50	11,8	9,8	6,9
093.4_A	Tiny hous	163867,97	464371,52	1,50	9,5	7,8	4,4
093.4_B	Tiny hous	163867,97	464371,52	4,50	13,8	12,1	9,1
094.1_A	Tiny hous	163858,40	464374,66	1,50	6,3	3,7	0,4
094.1_B	Tiny hous	163858,40	464374,66	4,50	12,2	10,3	7,4
094.2_A	Tiny hous	163859,47	464370,75	1,50	5,2	-3,2	-6,5
094.2_B	Tiny hous	163859,47	464370,75	4,50	3,7	1,5	-1,4
094.3_A	Tiny hous	163855,79	464369,12	1,50	8,4	5,0	1,3
094.3_B	Tiny hous	163855,79	464369,12	4,50	12,7	11,2	8,3
094.4_A	Tiny hous	163854,75	464373,00	1,50	5,8	3,6	0,3
094.4_B	Tiny hous	163854,75	464373,00	4,50	11,7	10,0	7,0
095.1_A	Tiny hous	163855,17	464384,37	1,50	2,3	-0,5	-4,3
095.1_B	Tiny hous	163855,17	464384,37	4,50	5,9	4,0	1,1
095.2_A	Tiny hous	163854,24	464380,52	1,50	1,6	-1,5	-5,1
095.2_B	Tiny hous	163854,24	464380,52	4,50	5,0	3,0	0,1
095.3_A	Tiny hous	163851,48	464386,15	1,50	9,0	4,6	1,2
095.3_B	Tiny hous	163851,48	464386,15	4,50	13,6	11,1	8,1
095.4_A	Tiny hous	163850,68	464381,56	1,50	5,9	3,3	0,0
095.4_B	Tiny hous	163850,68	464381,56	4,50	11,6	9,7	6,8
096.1_A	Tiny hous	163848,71	464399,00	1,50	10,1	7,8	4,2
096.1_B	Tiny hous	163848,71	464399,00	4,50	14,1	12,5	9,1
096.2_A	Tiny hous	163847,20	464395,00	1,50	3,0	0,1	-3,5
096.2_B	Tiny hous	163847,20	464395,00	4,50	6,7	4,8	1,7
096.3_A	Tiny hous	163843,55	464395,59	1,50	10,0	6,3	3,3
096.3_B	Tiny hous	163843,55	464395,59	4,50	17,0	15,3	12,4
097.1_A	Tiny hous	163846,26	464403,31	1,50	10,1	8,0	4,6
097.1_B	Tiny hous	163846,26	464403,31	4,50	14,6	13,1	9,7
097.2_A	Tiny hous	163842,54	464404,22	1,50	12,9	9,9	5,9
097.2_B	Tiny hous	163842,54	464404,22	4,50	17,9	16,1	12,9
097.3_A	Tiny hous	163840,78	464400,49	1,50	11,8	8,7	4,8
097.3_B	Tiny hous	163840,78	464400,49	4,50	18,2	16,5	13,3
098.1_A	Tiny hous	163834,13	464397,12	1,50	11,0	8,9	5,2
098.1_B	Tiny hous	163834,13	464397,12	4,50	15,0	13,4	10,0
098.2_A	Tiny hous	163833,27	464393,89	1,50	6,8	4,1	0,8
098.2_B	Tiny hous	163833,27	464393,89	4,50	13,2	11,6	7,8
098.3_A	Tiny hous	163830,21	464398,05	1,50	12,5	9,5	6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
098.3_B	Tiny hous	163830,21	464398,05	4,50	17,2	15,2	12,1
099.1_A	Tiny hous	163838,55	464390,93	1,50	8,1	6,4	0,5
099.1_B	Tiny hous	163838,55	464390,93	4,50	14,0	12,6	7,0
099.2_A	Tiny hous	163837,22	464386,88	1,50	7,1	3,3	1,2
099.2_B	Tiny hous	163837,22	464386,88	4,50	13,0	11,2	9,2
099.3_A	Tiny hous	163834,33	464391,24	1,50	11,1	9,1	5,7
099.3_B	Tiny hous	163834,33	464391,24	4,50	14,9	13,5	10,2
100.1_A	Tiny hous	163843,84	464383,29	1,50	8,9	5,8	3,5
100.1_B	Tiny hous	163843,84	464383,29	4,50	14,1	12,2	10,1
100.2_A	Tiny hous	163842,13	464380,03	1,50	7,2	5,5	1,0
100.2_B	Tiny hous	163842,13	464380,03	4,50	13,2	11,9	8,4
100.3_A	Tiny hous	163839,78	464384,66	1,50	10,3	8,8	5,5
100.3_B	Tiny hous	163839,78	464384,66	4,50	16,1	14,8	11,4
101.1_A	Tiny hous	163846,74	464370,09	1,50	6,7	3,6	-1,3
101.1_B	Tiny hous	163846,74	464370,09	4,50	11,7	10,0	5,2
101.2_A	Tiny hous	163846,82	464366,07	1,50	2,0	-0,8	-4,2
101.2_B	Tiny hous	163846,82	464366,07	4,50	6,0	4,2	1,0
101.3_A	Tiny hous	163842,90	464371,00	1,50	12,0	9,3	7,2
101.3_B	Tiny hous	163842,90	464371,00	4,50	16,2	14,3	11,9
105.10_A	appartementengebouw	163856,30	464473,74	1,50	7,8	4,8	0,8
105.10_B	appartementengebouw	163856,30	464473,74	4,50	13,3	11,3	7,3
105.10_C	appartementengebouw	163856,30	464473,74	7,50	16,7	13,8	10,2
105.1_A	appartementengebouw	163861,47	464471,71	1,50	1,2	-4,1	-7,6
105.1_B	appartementengebouw	163861,47	464471,71	4,50	2,0	-2,9	-6,4
105.1_C	appartementengebouw	163861,47	464471,71	7,50	4,6	1,5	-2,0
105.2_A	appartementengebouw	163861,72	464463,32	1,50	1,1	-4,0	-7,9
105.2_B	appartementengebouw	163861,72	464463,32	4,50	1,5	-3,5	-7,0
105.2_C	appartementengebouw	163861,72	464463,32	7,50	3,3	-0,4	-4,0
105.3_A	appartementengebouw	163866,62	464458,77	1,50	1,2	-3,4	-7,0
105.3_B	appartementengebouw	163866,62	464458,77	4,50	1,3	-3,5	-7,1
105.3_C	appartementengebouw	163866,62	464458,77	7,50	3,1	-0,5	-4,0
105.4_A	appartementengebouw	163870,24	464452,40	1,50	1,2	-3,3	-6,8
105.4_B	appartementengebouw	163870,24	464452,40	4,50	1,3	-3,4	-6,9
105.4_C	appartementengebouw	163870,24	464452,40	7,50	3,4	0,1	-3,4
105.5_A	appartementengebouw	163868,14	464448,86	1,50	1,3	-3,4	-7,2
105.5_B	appartementengebouw	163868,14	464448,86	4,50	1,6	-2,9	-6,5
105.5_C	appartementengebouw	163868,14	464448,86	7,50	4,4	1,6	-2,0
105.6_A	appartementengebouw	163862,43	464449,38	1,50	9,0	4,2	0,6
105.6_B	appartementengebouw	163862,43	464449,38	4,50	12,3	9,4	5,8
105.6_C	appartementengebouw	163862,43	464449,38	7,50	17,7	15,0	11,5
105.7_A	appartementengebouw	163859,82	464454,02	1,50	9,8	6,2	3,7
105.7_B	appartementengebouw	163859,82	464454,02	4,50	11,9	9,1	5,6
105.7_C	appartementengebouw	163859,82	464454,02	7,50	17,7	15,1	11,6
105.8_A	appartementengebouw	163853,91	464460,38	1,50	9,2	5,6	2,5
105.8_B	appartementengebouw	163853,91	464460,38	4,50	13,4	11,2	7,8
105.8_C	appartementengebouw	163853,91	464460,38	7,50	18,2	15,4	11,9
105.9_A	appartementengebouw	163850,16	464467,03	1,50	9,4	4,3	1,0
105.9_B	appartementengebouw	163850,16	464467,03	4,50	12,4	9,2	5,6
105.9_C	appartementengebouw	163850,16	464467,03	7,50	18,3	15,4	11,8
T001_A	Tuin	163604,56	464491,00	1,50	36,5	33,6	30,7
T002_A	Tuin	163607,43	464486,56	1,50	34,0	32,4	29,4
T003_A	Tuin	163609,78	464482,12	1,50	32,8	31,5	28,6
T004_A	Tuin	163652,49	464512,42	1,50	41,3	17,9	14,6
T005_A	Tuin	163655,62	464506,41	1,50	37,6	17,1	14,8
T006_A	Tuin	163693,24	464532,53	1,50	34,2	23,4	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T007_A	Tuin	163690,23	464531,23	1,50	35,5	23,3	19,9
T008_A	Tuin	163702,39	464610,07	1,50	29,8	24,1	20,3
T009_A	Tuin	163683,91	464639,63	1,50	27,6	23,3	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	0,8	-0,9	-4,5
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	1,3	-0,3	-4,0
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	2,2	0,7	-3,0
001.2_A	appartementengebouw	163730,42	464261,80	1,50	1,6	-0,5	-4,1
001.2_B	appartementengebouw	163730,42	464261,80	4,50	3,6	1,9	-1,7
001.2_C	appartementengebouw	163730,42	464261,80	7,50	4,3	2,6	-1,0
001.3_A	appartementengebouw	163718,77	464275,66	1,50	10,7	9,1	5,4
001.3_B	appartementengebouw	163718,77	464275,66	4,50	14,5	13,0	9,3
001.3_C	appartementengebouw	163718,77	464275,66	7,50	19,9	18,0	14,4
001.4_A	appartementengebouw	163705,22	464263,29	1,50	18,0	16,8	12,9
001.4_B	appartementengebouw	163705,22	464263,29	4,50	19,0	17,8	14,1
001.4_C	appartementengebouw	163705,22	464263,29	7,50	20,0	18,1	14,4
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	15,1	13,8	10,2
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	2,3	0,6	-3,1
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	6,4	5,0	1,3
002.2_A	woning	163768,49	464250,65	1,50	18,6	17,4	13,7
002.2_B	woning	163768,49	464250,65	4,50	18,0	16,7	13,0
002.2_C	woning	163768,49	464250,65	7,50	18,2	16,9	13,2
002.3_A	woning	163777,53	464255,49	1,50	8,3	6,6	3,1
002.3_B	woning	163777,53	464255,49	4,50	12,0	10,5	7,2
002.3_C	woning	163777,53	464255,49	7,50	14,4	12,7	9,2
002.4_A	woning	163771,08	464256,94	1,50	4,8	3,3	-0,4
002.4_B	woning	163771,08	464256,94	4,50	7,6	6,2	2,6
002.4_C	woning	163771,08	464256,94	7,50	15,0	13,6	10,0
003.1_A	woning	163763,53	464263,27	1,50	12,6	11,3	7,2
003.1_B	woning	163763,53	464263,27	4,50	13,4	12,1	8,2
003.1_C	woning	163763,53	464263,27	7,50	7,5	6,1	2,4
003.2_A	woning	163759,74	464265,96	1,50	17,1	15,8	12,0
003.2_B	woning	163759,74	464265,96	4,50	18,5	17,3	13,5
003.2_C	woning	163759,74	464265,96	7,50	18,7	17,5	13,8
003.3_A	woning	163768,80	464270,70	1,50	10,8	9,4	6,0
003.3_B	woning	163768,80	464270,70	4,50	14,3	13,0	9,6
003.3_C	woning	163768,80	464270,70	7,50	15,4	13,7	10,2
003.4_A	woning	163762,55	464272,22	1,50	6,4	4,9	1,2
003.4_B	woning	163762,55	464272,22	4,50	8,9	7,5	3,8
003.4_C	woning	163762,55	464272,22	7,50	15,6	14,2	10,5
004.1_A	woning	163754,83	464278,51	1,50	11,9	10,4	5,7
004.1_B	woning	163754,83	464278,51	4,50	13,9	12,6	8,9
004.1_C	woning	163754,83	464278,51	7,50	8,1	6,6	3,0
004.2_A	woning	163751,29	464280,67	1,50	17,5	16,1	12,0
004.2_B	woning	163751,29	464280,67	4,50	19,1	17,8	14,1
004.2_C	woning	163751,29	464280,67	7,50	19,3	18,0	14,3
004.3_A	woning	163760,16	464286,06	1,50	8,8	7,2	3,9
004.3_B	woning	163760,16	464286,06	4,50	15,9	14,6	11,2
004.3_C	woning	163760,16	464286,06	7,50	15,7	14,0	10,5
004.4_A	woning	163753,85	464287,41	1,50	7,9	6,5	2,8
004.4_B	woning	163753,85	464287,41	4,50	10,0	8,6	5,0
004.4_C	woning	163753,85	464287,41	7,50	16,4	15,0	11,3
005.1_A	woning	163746,54	464293,90	1,50	14,1	12,8	8,8
005.1_B	woning	163746,54	464293,90	4,50	15,1	13,8	9,9
005.1_C	woning	163746,54	464293,90	7,50	8,5	7,1	3,4
005.2_A	woning	163742,49	464296,22	1,50	18,1	16,6	11,6
005.2_B	woning	163742,49	464296,22	4,50	19,9	18,6	13,3
005.2_C	woning	163742,49	464296,22	7,50	21,1	19,8	15,5
005.3_A	woning	163751,40	464301,42	1,50	13,5	12,3	8,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.3_B	woning	163751,40	464301,42	4,50	15,5	14,2	10,7
005.3_C	woning	163751,40	464301,42	7,50	16,2	14,4	11,0
005.4_A	woning	163743,91	464301,89	1,50	13,2	11,8	7,9
005.4_B	woning	163743,91	464301,89	4,50	15,1	13,8	10,0
005.4_C	woning	163743,91	464301,89	7,50	20,3	18,9	15,2
006.1_A	woning	163740,49	464314,15	1,50	16,7	15,1	11,3
006.1_B	woning	163740,49	464314,15	4,50	19,8	18,4	14,7
006.1_C	woning	163740,49	464314,15	7,50	9,1	7,7	4,0
006.2_A	woning	163735,57	464317,14	1,50	17,7	16,2	12,4
006.2_B	woning	163735,57	464317,14	4,50	21,2	19,9	16,2
006.2_C	woning	163735,57	464317,14	7,50	20,2	19,0	15,3
006.3_A	woning	163736,20	464323,50	1,50	11,7	10,3	6,4
006.3_B	woning	163736,20	464323,50	4,50	11,9	10,6	6,9
006.3_C	woning	163736,20	464323,50	7,50	20,4	18,9	15,2
007.1_A	woning	163746,67	464317,70	1,50	17,4	15,9	12,0
007.1_B	woning	163746,67	464317,70	4,50	18,5	17,0	12,5
007.1_C	woning	163746,67	464317,70	7,50	8,9	7,5	3,8
007.2_A	woning	163746,68	464323,71	1,50	12,3	11,0	8,5
007.2_B	woning	163746,68	464323,71	4,50	12,1	10,6	7,0
007.2_C	woning	163746,68	464323,71	7,50	16,1	14,2	10,7
007.3_A	woning	163741,25	464326,41	1,50	11,9	10,6	6,9
007.3_B	woning	163741,25	464326,41	4,50	11,1	9,6	5,9
007.3_C	woning	163741,25	464326,41	7,50	20,3	18,9	15,2
008.1_A	senioren woning	163763,14	464328,21	1,50	6,2	4,8	1,5
008.1_B	senioren woning	163763,14	464328,21	4,50	6,3	4,8	1,2
008.2_A	senioren woning	163758,56	464330,40	1,50	20,5	19,3	15,6
008.2_B	senioren woning	163758,56	464330,40	4,50	21,0	19,8	16,1
008.3_A	senioren woning	163758,79	464336,41	1,50	22,1	20,9	17,3
008.3_B	senioren woning	163758,79	464336,41	4,50	20,5	19,2	15,6
009.1_A	senioren woning	163768,35	464331,16	1,50	4,2	2,4	-1,2
009.1_B	senioren woning	163768,35	464331,16	4,50	5,8	4,2	0,6
009.2_A	senioren woning	163768,45	464337,06	1,50	10,9	8,8	5,2
009.2_B	senioren woning	163768,45	464337,06	4,50	12,7	10,8	7,2
009.3_A	senioren woning	163763,55	464339,11	1,50	16,8	15,5	11,9
009.3_B	senioren woning	163763,55	464339,11	4,50	13,3	11,9	8,1
010.1_A	woning	163689,71	464316,78	1,50	3,9	1,6	-2,1
010.1_B	woning	163689,71	464316,78	4,50	5,9	4,0	0,3
010.1_C	woning	163689,71	464316,78	7,50	10,3	8,5	4,8
010.2_A	woning	163685,44	464319,66	1,50	8,7	7,0	2,7
010.2_B	woning	163685,44	464319,66	4,50	14,8	13,5	9,6
010.2_C	woning	163685,44	464319,66	7,50	18,2	16,8	12,9
010.3_A	woning	163685,30	464325,97	1,50	10,7	8,3	4,6
010.3_B	woning	163685,30	464325,97	4,50	13,5	11,2	7,5
010.3_C	woning	163685,30	464325,97	7,50	22,4	20,1	16,4
011.1_A	woning	163695,08	464319,79	1,50	3,8	1,5	-2,2
011.1_B	woning	163695,08	464319,79	4,50	4,7	2,5	-1,1
011.1_C	woning	163695,08	464319,79	7,50	9,8	7,9	4,3
011.2_A	woning	163689,73	464328,46	1,50	16,0	14,2	10,9
011.2_B	woning	163689,73	464328,46	4,50	17,2	15,0	11,7
011.2_C	woning	163689,73	464328,46	7,50	22,8	20,4	16,8
012.1_A	woning	163699,12	464322,05	1,50	3,6	1,4	-2,3
012.1_B	woning	163699,12	464322,05	4,50	4,5	2,5	-1,2
012.1_C	woning	163699,12	464322,05	7,50	9,7	7,9	4,3
012.2_A	woning	163694,49	464331,13	1,50	20,0	18,3	14,6
012.2_B	woning	163694,49	464331,13	4,50	21,6	19,8	16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012.2_C	woning	163694,49	464331,13	7,50	23,0	20,7	17,0
013.1_A	woning	163703,61	464324,58	1,50	4,1	1,6	-2,0
013.1_B	woning	163703,61	464324,58	4,50	4,9	2,7	-1,0
013.1_C	woning	163703,61	464324,58	7,50	10,0	8,1	4,4
013.2_A	woning	163698,70	464333,49	1,50	20,5	18,3	14,6
013.2_B	woning	163698,70	464333,49	4,50	21,9	19,8	16,2
013.2_C	woning	163698,70	464333,49	7,50	22,8	20,7	17,0
014.1_A	woning	163707,74	464326,89	1,50	5,5	3,3	-0,3
014.1_B	woning	163707,74	464326,89	4,50	6,2	4,2	0,6
014.1_C	woning	163707,74	464326,89	7,50	10,5	8,7	5,1
014.2_A	woning	163707,33	464332,29	1,50	19,7	17,1	14,3
014.2_B	woning	163707,33	464332,29	4,50	20,5	18,1	15,5
014.2_C	woning	163707,33	464332,29	7,50	21,9	19,5	16,5
014.3_A	woning	163702,27	464335,50	1,50	20,6	18,3	14,7
014.3_B	woning	163702,27	464335,50	4,50	21,9	19,9	16,2
014.3_C	woning	163702,27	464335,50	7,50	22,9	20,7	17,0
015.1_A	woning	163719,84	464333,66	1,50	7,7	4,0	0,3
015.1_B	woning	163719,84	464333,66	4,50	7,5	4,5	0,8
015.1_C	woning	163719,84	464333,66	7,50	10,3	8,8	5,1
015.2_A	woning	163715,14	464336,83	1,50	21,1	19,9	16,2
015.2_B	woning	163715,14	464336,83	4,50	21,5	20,2	16,5
015.2_C	woning	163715,14	464336,83	7,50	22,0	20,7	17,1
015.3_A	woning	163715,30	464342,88	1,50	21,7	20,3	16,6
015.3_B	woning	163715,30	464342,88	4,50	21,9	20,4	16,8
015.3_C	woning	163715,30	464342,88	7,50	22,5	21,0	17,3
016.1_A	3 woningen	163729,16	464339,01	1,50	13,5	11,9	8,2
016.1_B	3 woningen	163729,16	464339,01	4,50	14,6	12,9	9,2
016.1_C	3 woningen	163729,16	464339,01	7,50	9,7	8,2	4,6
016.2_A	3 woningen	163723,60	464347,65	1,50	21,7	20,4	16,7
016.2_B	3 woningen	163723,60	464347,65	4,50	21,9	20,5	16,8
016.2_C	3 woningen	163723,60	464347,65	7,50	22,4	20,9	17,3
017.1_A	woning	163737,81	464343,98	1,50	15,4	14,0	11,3
017.1_B	woning	163737,81	464343,98	4,50	15,9	14,2	11,6
017.1_C	woning	163737,81	464343,98	7,50	10,0	8,6	5,0
017.2_A	woning	163738,38	464349,21	1,50	15,6	14,1	10,7
017.2_B	woning	163738,38	464349,21	4,50	19,8	18,5	15,6
017.2_C	woning	163738,38	464349,21	7,50	16,5	14,4	10,9
017.3_A	woning	163732,75	464352,90	1,50	22,2	20,9	17,3
017.3_B	woning	163732,75	464352,90	4,50	24,0	22,7	19,1
017.3_C	woning	163732,75	464352,90	7,50	22,2	20,8	17,2
018.1_A	woning	163673,04	464340,36	1,50	11,4	10,0	5,6
018.1_B	woning	163673,04	464340,36	4,50	16,3	15,0	11,1
018.1_C	woning	163673,04	464340,36	7,50	18,6	17,2	13,2
018.2_A	woning	163678,55	464339,87	1,50	12,2	9,9	6,5
018.2_B	woning	163678,55	464339,87	4,50	15,0	12,8	9,2
018.2_C	woning	163678,55	464339,87	7,50	11,5	9,7	6,0
018.3_A	woning	163681,91	464345,49	1,50	22,5	21,1	17,4
018.3_B	woning	163681,91	464345,49	4,50	24,2	22,7	19,0
018.3_C	woning	163681,91	464345,49	7,50	24,2	21,6	18,0
019.1_A	woning	163669,82	464346,06	1,50	11,9	10,5	6,1
019.1_B	woning	163669,82	464346,06	4,50	18,1	16,9	12,9
019.1_C	woning	163669,82	464346,06	7,50	20,0	18,5	14,7
019.2_A	woning	163672,86	464351,42	1,50	10,6	8,4	4,8
019.2_B	woning	163672,86	464351,42	4,50	12,5	10,2	6,5
019.2_C	woning	163672,86	464351,42	7,50	20,8	17,5	13,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019.3_A	woning	163678,91	464350,80	1,50	22,7	21,2	17,5
019.3_B	woning	163678,91	464350,80	4,50	24,4	22,8	19,1
019.3_C	woning	163678,91	464350,80	7,50	24,3	22,0	18,3
020.1_A	woning	163663,78	464356,63	1,50	14,2	12,9	8,6
020.1_B	woning	163663,78	464356,63	4,50	17,3	16,0	11,8
020.1_C	woning	163663,78	464356,63	7,50	20,5	19,1	15,2
020.2_A	woning	163669,73	464356,25	1,50	12,3	10,5	6,8
020.2_B	woning	163669,73	464356,25	4,50	14,2	12,5	8,8
020.2_C	woning	163669,73	464356,25	7,50	21,5	20,0	16,4
020.3_A	woning	163672,60	464362,11	1,50	21,9	20,2	16,5
020.3_B	woning	163672,60	464362,11	4,50	24,7	23,1	19,5
020.3_C	woning	163672,60	464362,11	7,50	25,2	22,8	19,1
020.4_A	woning	163666,77	464362,09	1,50	12,4	10,0	6,3
020.4_B	woning	163666,77	464362,09	4,50	14,2	11,8	8,1
020.4_C	woning	163666,77	464362,09	7,50	21,6	18,8	15,1
021.1_A	woning	163657,81	464367,19	1,50	17,6	16,4	12,4
021.1_B	woning	163657,81	464367,19	4,50	21,3	20,1	16,1
021.1_C	woning	163657,81	464367,19	7,50	19,8	18,4	14,4
021.2_A	woning	163663,57	464367,96	1,50	14,6	12,8	9,2
021.2_B	woning	163663,57	464367,96	4,50	16,7	14,8	11,1
021.2_C	woning	163663,57	464367,96	7,50	23,1	21,4	17,7
021.3_A	woning	163666,41	464372,79	1,50	20,9	19,0	15,3
021.3_B	woning	163666,41	464372,79	4,50	25,2	23,6	19,9
021.3_C	woning	163666,41	464372,79	7,50	25,9	23,6	19,9
022.1_A	woning	163654,22	464373,51	1,50	14,6	13,2	8,9
022.1_B	woning	163654,22	464373,51	4,50	19,5	18,3	14,2
022.1_C	woning	163654,22	464373,51	7,50	21,5	20,1	16,2
022.2_A	woning	163662,81	464379,14	1,50	20,5	18,0	14,1
022.2_B	woning	163662,81	464379,14	4,50	24,5	22,8	19,1
022.2_C	woning	163662,81	464379,14	7,50	26,4	24,1	20,4
022.3_A	woning	163656,54	464378,83	1,50	14,0	11,2	7,6
022.3_B	woning	163656,54	464378,83	4,50	15,5	12,8	9,1
022.3_C	woning	163656,54	464378,83	7,50	22,2	20,2	16,5
023.1_A	2 woningen	163646,01	464387,72	1,50	18,9	17,7	13,6
023.1_B	2 woningen	163646,01	464387,72	4,50	22,7	21,4	17,4
023.1_C	2 woningen	163646,01	464387,72	7,50	21,6	20,3	16,2
024.1_A	seniorenwoning	163632,89	464404,83	1,50	17,6	16,2	13,0
024.1_B	seniorenwoning	163632,89	464404,83	4,50	21,0	19,7	15,7
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	20,3	18,6	14,7
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	21,8	20,1	16,2
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	25,9	24,6	20,3
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	29,3	28,0	23,7
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	38,6	36,5	32,6
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	41,7	39,6	35,7
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	38,8	36,5	32,7
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	41,7	39,4	35,7
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	35,1	33,9	30,2
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	38,3	37,1	33,4
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	35,3	34,0	30,2
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	38,5	37,2	33,5
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	38,0	36,8	33,3
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	40,8	39,6	36,0
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	41,5	36,9	33,4
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	43,7	39,8	36,3
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	40,4	26,7	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	41,7	30,1	27,1
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	37,0	17,9	14,4
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	39,1	20,9	17,6
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	36,8	32,7	29,4
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	39,1	35,5	32,1
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	38,5	33,8	30,5
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	40,3	36,8	33,4
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	44,2	35,0	31,5
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	45,0	36,3	32,9
027.4_A	Woningen	163649,18	464508,77	1,50	30,2	18,2	15,0
027.4_B	Woningen	163649,18	464508,77	4,50	40,4	20,9	17,8
027.5_A	Woningen	163652,58	464502,72	1,50	35,0	16,0	12,6
027.5_B	Woningen	163652,58	464502,72	4,50	37,5	18,5	15,1
040.1_A	woningen	163750,94	464366,96	1,50	19,5	18,2	14,7
040.1_B	woningen	163750,94	464366,96	4,50	10,1	7,9	4,4
040.1_C	woningen	163750,94	464366,96	7,50	13,3	11,4	7,9
040.2_A	woningen	163734,11	464396,58	1,50	17,4	13,2	11,4
040.2_B	woningen	163734,11	464396,58	4,50	16,3	10,3	6,8
040.2_C	woningen	163734,11	464396,58	7,50	17,5	12,2	8,6
041.1_A	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	1,50	5,7	2,7	-0,9
041.1_B	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	4,50	7,2	4,9	1,3
041.2_A	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	1,50	20,4	19,0	15,2
041.2_B	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	4,50	21,7	20,3	16,4
042.1_A	seniorenwoning	163786,71	464404,43	1,50	5,8	3,1	-0,5
042.1_B	seniorenwoning	163786,71	464404,43	4,50	7,4	5,2	1,7
042.2_A	seniorenwoning	163786,79	464410,06	1,50	8,8	6,8	3,4
042.2_B	seniorenwoning	163786,79	464410,06	4,50	10,1	8,3	4,8
042.3_A	seniorenwoning	163781,29	464413,20	1,50	13,6	12,0	10,0
042.3_B	seniorenwoning	163781,29	464413,20	4,50	12,0	9,9	6,4
043.1_A	woningen	163767,22	464433,14	1,50	16,6	14,7	11,2
043.1_B	woningen	163767,22	464433,14	4,50	9,0	6,3	2,9
043.2_A	woningen	163746,00	464470,93	1,50	11,0	7,1	3,5
043.2_B	woningen	163746,00	464470,93	4,50	11,8	7,9	4,4
050.1_A	woning	163834,89	464433,08	1,50	9,9	8,2	4,9
050.1_B	woning	163834,89	464433,08	4,50	7,3	5,0	1,4
050.1_C	woning	163834,89	464433,08	7,50	10,6	8,8	5,2
050.2_A	woning	163832,10	464428,82	1,50	16,5	15,1	11,9
050.2_B	woning	163832,10	464428,82	4,50	6,5	4,1	0,5
050.2_C	woning	163832,10	464428,82	7,50	10,1	8,3	4,7
050.3_A	woning	163825,23	464429,51	1,50	17,0	13,7	10,0
050.3_B	woning	163825,23	464429,51	4,50	21,3	19,4	15,8
050.3_C	woning	163825,23	464429,51	7,50	21,9	19,8	16,2
050.4_A	woning	163827,29	464435,54	1,50	19,5	16,6	12,9
050.4_B	woning	163827,29	464435,54	4,50	23,0	21,0	17,4
050.4_C	woning	163827,29	464435,54	7,50	22,3	19,7	16,1
051.1_A	woning	163825,81	464449,04	1,50	10,7	9,0	5,5
051.1_B	woning	163825,81	464449,04	4,50	16,0	14,7	11,2
051.1_C	woning	163825,81	464449,04	7,50	10,8	9,0	5,3
051.2_A	woning	163823,99	464443,77	1,50	10,9	2,5	-1,2
051.2_B	woning	163823,99	464443,77	4,50	12,0	5,7	2,1
051.2_C	woning	163823,99	464443,77	7,50	10,8	8,7	5,1
051.3_A	woning	163817,08	464443,40	1,50	18,0	13,3	9,9
051.3_B	woning	163817,08	464443,40	4,50	22,1	19,6	16,0
051.3_C	woning	163817,08	464443,40	7,50	22,9	20,2	16,6
052.1_A	woning	163815,29	464467,56	1,50	12,8	11,0	7,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
052.1_B	woning	163815,29	464467,56	4,50	17,9	16,5	12,3
052.1_C	woning	163815,29	464467,56	7,50	11,7	9,8	6,2
052.2_A	woning	163812,95	464461,81	1,50	12,2	5,4	1,6
052.2_B	woning	163812,95	464461,81	4,50	13,1	6,8	3,0
052.2_C	woning	163812,95	464461,81	7,50	11,4	9,5	5,9
052.3_A	woning	163808,48	464468,75	1,50	20,9	18,9	15,3
052.3_B	woning	163808,48	464468,75	4,50	22,8	21,0	17,4
052.3_C	woning	163808,48	464468,75	7,50	22,8	20,9	17,3
052.4_A	woning	163806,11	464462,66	1,50	20,8	18,9	15,0
052.4_B	woning	163806,11	464462,66	4,50	22,1	20,3	16,7
052.4_C	woning	163806,11	464462,66	7,50	23,0	21,0	17,4
053.1_A	woning	163806,24	464481,44	1,50	15,5	13,3	9,7
053.1_B	woning	163806,24	464481,44	4,50	17,3	15,3	11,7
053.1_C	woning	163806,24	464481,44	7,50	12,4	10,4	6,9
053.2_A	woning	163804,11	464475,20	1,50	8,2	5,5	1,6
053.2_B	woning	163804,11	464475,20	4,50	10,0	7,9	4,1
053.2_C	woning	163804,11	464475,20	7,50	12,1	10,2	6,6
053.3_A	woning	163799,81	464482,21	1,50	19,1	15,6	12,6
053.3_B	woning	163799,81	464482,21	4,50	23,3	21,1	17,8
053.3_C	woning	163799,81	464482,21	7,50	23,8	21,5	18,0
053.4_A	woning	163797,38	464476,19	1,50	18,7	15,7	11,9
053.4_B	woning	163797,38	464476,19	4,50	22,8	20,8	17,2
053.4_C	woning	163797,38	464476,19	7,50	23,7	21,6	18,0
054.1_A	woning	163801,16	464496,57	1,50	18,6	16,2	12,7
054.1_B	woning	163801,16	464496,57	4,50	20,3	18,0	14,5
054.1_C	woning	163801,16	464496,57	7,50	12,5	10,6	7,1
054.2_A	woning	163798,96	464490,65	1,50	14,8	11,6	8,1
054.2_B	woning	163798,96	464490,65	4,50	18,6	16,5	13,0
054.2_C	woning	163798,96	464490,65	7,50	12,7	10,9	7,3
054.3_A	woning	163794,50	464497,54	1,50	19,1	16,9	13,4
054.3_B	woning	163794,50	464497,54	4,50	22,9	21,2	17,6
054.3_C	woning	163794,50	464497,54	7,50	23,8	22,0	18,5
054.4_A	woning	163792,46	464491,08	1,50	18,7	15,9	12,4
054.4_B	woning	163792,46	464491,08	4,50	23,0	21,2	17,6
054.4_C	woning	163792,46	464491,08	7,50	24,0	22,0	18,5
055.1_A	woning	163791,51	464509,32	1,50	20,8	18,7	15,1
055.1_B	woning	163791,51	464509,32	4,50	9,3	6,6	3,1
055.1_C	woning	163791,51	464509,32	7,50	12,9	10,9	7,4
055.2_A	woning	163789,21	464503,52	1,50	8,1	4,5	1,4
055.2_B	woning	163789,21	464503,52	4,50	10,3	7,7	4,1
055.2_C	woning	163789,21	464503,52	7,50	13,7	11,7	8,1
055.3_A	woning	163784,67	464510,47	1,50	20,9	18,7	15,2
055.3_B	woning	163784,67	464510,47	4,50	23,3	21,5	17,9
055.3_C	woning	163784,67	464510,47	7,50	24,5	22,5	18,9
055.4_A	woning	163782,51	464504,47	1,50	18,2	16,0	12,3
055.4_B	woning	163782,51	464504,47	4,50	23,3	21,7	18,1
055.4_C	woning	163782,51	464504,47	7,50	24,5	22,7	19,1
056.1_A	woning	163764,90	464638,83	1,50	8,4	3,6	0,0
056.1_B	woning	163764,90	464638,83	4,50	8,4	4,5	1,0
056.1_C	woning	163764,90	464638,83	7,50	12,5	9,5	6,0
056.2_A	woning	163765,18	464629,61	1,50	24,8	15,5	12,0
056.2_B	woning	163765,18	464629,61	4,50	25,7	17,5	13,9
056.2_C	woning	163765,18	464629,61	7,50	27,2	20,6	17,0
056.3_A	woning	163756,97	464642,52	1,50	21,4	16,5	13,9
056.3_B	woning	163756,97	464642,52	4,50	19,6	18,2	15,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056.3_C	woning	163756,97	464642,52	7,50	21,4	19,6	16,6
056.4_A	woning	163756,80	464632,54	1,50	22,1	14,7	11,3
056.4_B	woning	163756,80	464632,54	4,50	21,1	16,0	12,5
056.4_C	woning	163756,80	464632,54	7,50	26,2	22,1	18,6
056.5_A	woning	163741,04	464681,03	1,50	6,7	3,0	-0,5
056.5_B	woning	163741,04	464681,03	4,50	7,4	3,9	0,3
056.5_C	woning	163741,04	464681,03	7,50	12,2	8,9	5,4
056.6_A	woning	163740,47	464670,94	1,50	24,7	19,5	16,1
056.6_B	woning	163740,47	464670,94	4,50	25,6	20,6	17,1
056.6_C	woning	163740,47	464670,94	7,50	26,4	21,4	18,0
056.7_A	woning	163733,70	464684,47	1,50	12,4	10,1	6,5
056.7_B	woning	163733,70	464684,47	4,50	12,8	10,5	6,9
056.7_C	woning	163733,70	464684,47	7,50	15,8	13,1	9,6
056.8_A	woning	163732,54	464675,26	1,50	24,6	19,7	16,2
056.8_B	woning	163732,54	464675,26	4,50	25,5	20,7	17,2
056.8_C	woning	163732,54	464675,26	7,50	26,5	21,6	18,1
057.1_A	woning	163789,56	464591,35	1,50	7,8	4,5	0,9
057.1_B	woning	163789,56	464591,35	4,50	8,4	5,1	1,6
057.1_C	woning	163789,56	464591,35	7,50	13,1	9,7	6,2
057.2_A	woning	163790,97	464583,75	1,50	10,6	6,5	2,9
057.2_B	woning	163790,97	464583,75	4,50	11,3	7,2	3,6
057.2_C	woning	163790,97	464583,75	7,50	16,2	11,9	8,3
057.3_A	woning	163784,83	464594,36	1,50	26,3	21,3	17,9
057.3_B	woning	163784,83	464594,36	4,50	26,6	21,5	18,0
057.3_C	woning	163784,83	464594,36	7,50	27,0	21,8	18,3
058.1_A	woning	163786,32	464581,13	1,50	11,4	7,2	3,6
058.1_B	woning	163786,32	464581,13	4,50	12,0	7,8	4,2
058.1_C	woning	163786,32	464581,13	7,50	16,6	12,3	8,7
058.2_A	woning	163780,57	464591,95	1,50	26,8	21,7	18,2
058.2_B	woning	163780,57	464591,95	4,50	27,1	21,9	18,4
058.2_C	woning	163780,57	464591,95	7,50	27,4	22,2	18,8
059.1_A	woning	163782,08	464578,69	1,50	15,4	11,3	7,7
059.1_B	woning	163782,08	464578,69	4,50	16,0	11,5	7,9
059.1_C	woning	163782,08	464578,69	7,50	18,6	15,4	11,8
059.2_A	woning	163776,80	464587,53	1,50	28,5	23,8	20,4
059.2_B	woning	163776,80	464587,53	4,50	29,2	24,3	20,8
059.2_C	woning	163776,80	464587,53	7,50	30,1	24,8	21,4
060.1_A	woning	163777,94	464576,34	1,50	15,7	11,3	7,7
060.1_B	woning	163777,94	464576,34	4,50	16,2	11,7	8,1
060.1_C	woning	163777,94	464576,34	7,50	19,0	15,5	11,9
060.2_A	woning	163772,81	464585,27	1,50	28,4	23,3	19,5
060.2_B	woning	163772,81	464585,27	4,50	29,1	23,8	20,0
060.2_C	woning	163772,81	464585,27	7,50	30,0	24,4	20,7
061.1_A	woning	163773,39	464573,76	1,50	16,8	12,3	8,7
061.1_B	woning	163773,39	464573,76	4,50	17,2	12,6	9,0
061.1_C	woning	163773,39	464573,76	7,50	19,1	14,3	10,7
061.2_A	woning	163768,27	464582,69	1,50	28,0	21,9	18,4
061.2_B	woning	163768,27	464582,69	4,50	28,7	22,3	18,8
061.2_C	woning	163768,27	464582,69	7,50	28,4	23,0	19,5
062.1_A	woning	163769,12	464571,34	1,50	19,8	15,0	11,4
062.1_B	woning	163769,12	464571,34	4,50	20,1	15,0	11,4
062.1_C	woning	163769,12	464571,34	7,50	21,8	16,3	12,8
062.2_A	woning	163764,05	464580,30	1,50	28,2	22,3	18,9
062.2_B	woning	163764,05	464580,30	4,50	29,0	22,6	19,1
062.2_C	woning	163764,05	464580,30	7,50	28,8	23,3	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
062.3_A	woning	163764,48	464574,51	1,50	27,4	23,0	19,5
062.3_B	woning	163764,48	464574,51	4,50	27,9	22,6	19,1
062.3_C	woning	163764,48	464574,51	7,50	28,9	23,3	19,8
063.1_A	woning	163706,49	464664,41	1,50	19,3	18,0	14,6
063.1_B	woning	163706,49	464664,41	4,50	20,5	19,1	15,7
063.1_C	woning	163706,49	464664,41	7,50	14,8	11,4	7,9
063.2_A	woning	163706,51	464658,41	1,50	26,0	20,6	17,1
063.2_B	woning	163706,51	464658,41	4,50	27,1	22,2	18,8
063.2_C	woning	163706,51	464658,41	7,50	28,2	23,3	19,9
063.3_A	woning	163701,48	464667,35	1,50	13,7	11,7	8,2
063.3_B	woning	163701,48	464667,35	4,50	14,4	12,4	8,9
063.3_C	woning	163701,48	464667,35	7,50	15,5	12,7	9,2
064.1_A	woning	163702,16	464655,93	1,50	26,8	20,8	17,4
064.1_B	woning	163702,16	464655,93	4,50	27,4	22,5	19,1
064.1_C	woning	163702,16	464655,93	7,50	28,6	23,7	20,2
064.2_A	woning	163697,34	464664,99	1,50	12,1	10,2	6,6
064.2_B	woning	163697,34	464664,99	4,50	12,9	11,0	7,4
064.2_C	woning	163697,34	464664,99	7,50	15,7	13,0	9,5
065.1_A	woning	163698,34	464653,76	1,50	27,0	21,1	17,6
065.1_B	woning	163698,34	464653,76	4,50	27,7	22,8	19,4
065.1_C	woning	163698,34	464653,76	7,50	28,9	24,0	20,5
065.2_A	woning	163692,75	464662,38	1,50	11,8	9,8	6,2
065.2_B	woning	163692,75	464662,38	4,50	12,7	10,7	7,1
065.2_C	woning	163692,75	464662,38	7,50	16,1	13,4	9,9
066.1_A	woning	163693,08	464650,76	1,50	27,1	21,4	18,0
066.1_B	woning	163693,08	464650,76	4,50	28,1	23,2	19,8
066.1_C	woning	163693,08	464650,76	7,50	29,3	24,4	21,0
066.2_A	woning	163688,35	464659,87	1,50	12,1	10,0	6,4
066.2_B	woning	163688,35	464659,87	4,50	13,0	11,0	7,4
066.2_C	woning	163688,35	464659,87	7,50	16,6	14,0	10,5
067.1_A	woning	163688,63	464648,22	1,50	27,2	21,7	18,3
067.1_B	woning	163688,63	464648,22	4,50	28,4	23,5	20,1
067.1_C	woning	163688,63	464648,22	7,50	29,7	24,8	21,4
067.2_A	woning	163684,14	464657,47	1,50	12,9	10,8	7,3
067.2_B	woning	163684,14	464657,47	4,50	13,9	11,8	8,3
067.2_C	woning	163684,14	464657,47	7,50	17,3	14,8	11,2
068.1_A	woning	163683,91	464645,54	1,50	27,4	22,1	18,7
068.1_B	woning	163683,91	464645,54	4,50	28,7	23,9	20,5
068.1_C	woning	163683,91	464645,54	7,50	29,9	25,2	21,8
068.2_A	woning	163679,15	464654,63	1,50	15,6	13,5	10,0
068.2_B	woning	163679,15	464654,63	4,50	16,3	14,2	10,6
068.2_C	woning	163679,15	464654,63	7,50	19,3	16,9	13,4
068.3_A	woning	163678,90	464649,60	1,50	27,0	22,1	18,7
068.3_B	woning	163678,90	464649,60	4,50	28,6	24,0	20,5
068.3_C	woning	163678,90	464649,60	7,50	29,9	25,2	21,8
069.1_A	woning	163734,40	464615,79	1,50	16,7	14,9	11,4
069.1_B	woning	163734,40	464615,79	4,50	21,2	19,7	16,2
069.1_C	woning	163734,40	464615,79	7,50	16,8	12,3	8,8
069.2_A	woning	163733,42	464610,21	1,50	27,9	19,8	16,2
069.2_B	woning	163733,42	464610,21	4,50	29,2	21,4	17,8
069.2_C	woning	163733,42	464610,21	7,50	30,3	22,2	18,7
069.3_A	woning	163729,07	464619,60	1,50	23,0	21,2	17,9
069.3_B	woning	163729,07	464619,60	4,50	24,4	22,7	19,3
069.3_C	woning	163729,07	464619,60	7,50	23,8	22,2	18,8
070.1_A	woning	163729,38	464607,91	1,50	28,0	20,0	16,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
070.1_B	woning	163729,38	464607,91	4,50	29,3	21,6	18,1
070.1_C	woning	163729,38	464607,91	7,50	30,6	22,6	19,1
070.2_A	woning	163724,33	464616,90	1,50	23,0	21,4	18,1
070.2_B	woning	163724,33	464616,90	4,50	24,3	22,8	19,4
070.2_C	woning	163724,33	464616,90	7,50	24,3	22,7	19,3
071.1_A	woning	163724,78	464605,30	1,50	28,4	20,6	17,0
071.1_B	woning	163724,78	464605,30	4,50	29,7	21,9	18,4
071.1_C	woning	163724,78	464605,30	7,50	31,0	23,0	19,5
071.2_A	woning	163720,30	464614,61	1,50	23,2	21,7	18,4
071.2_B	woning	163720,30	464614,61	4,50	24,5	23,0	19,6
071.2_C	woning	163720,30	464614,61	7,50	24,9	23,1	19,7
072.1_A	woning	163720,87	464603,08	1,50	28,7	21,1	17,5
072.1_B	woning	163720,87	464603,08	4,50	30,0	22,3	18,8
072.1_C	woning	163720,87	464603,08	7,50	31,4	23,4	20,0
072.2_A	woning	163715,39	464611,83	1,50	23,7	22,2	18,8
072.2_B	woning	163715,39	464611,83	4,50	24,8	23,3	19,9
072.2_C	woning	163715,39	464611,83	7,50	25,5	23,6	20,2
073.1_A	woning	163715,62	464600,10	1,50	29,3	21,8	18,3
073.1_B	woning	163715,62	464600,10	4,50	30,6	22,8	19,3
073.1_C	woning	163715,62	464600,10	7,50	32,1	24,1	20,6
073.2_A	woning	163711,44	464609,59	1,50	24,1	22,6	19,3
073.2_B	woning	163711,44	464609,59	4,50	25,2	23,7	20,3
073.2_C	woning	163711,44	464609,59	7,50	26,1	24,1	20,7
074.1_A	woning	163711,34	464597,66	1,50	29,9	22,7	19,2
074.1_B	woning	163711,34	464597,66	4,50	31,2	23,5	20,0
074.1_C	woning	163711,34	464597,66	7,50	32,7	24,9	21,4
074.2_A	woning	163706,54	464606,80	1,50	25,2	23,4	20,0
074.2_B	woning	163706,54	464606,80	4,50	26,1	24,3	20,9
074.2_C	woning	163706,54	464606,80	7,50	27,2	24,9	21,5
074.3_A	woning	163706,76	464600,62	1,50	30,4	24,5	21,1
074.3_B	woning	163706,76	464600,62	4,50	31,6	25,3	21,9
074.3_C	woning	163706,76	464600,62	7,50	33,1	26,6	23,2
075.1_A	woning	163706,40	464538,89	1,50	17,8	10,3	6,9
075.1_B	woning	163706,40	464538,89	4,50	17,0	11,6	8,1
075.1_C	woning	163706,40	464538,89	7,50	21,8	16,7	13,3
075.2_A	woning	163699,90	464539,21	1,50	20,2	16,2	12,7
075.2_B	woning	163699,90	464539,21	4,50	36,2	27,5	24,1
075.2_C	woning	163699,90	464539,21	7,50	36,9	29,1	25,7
075.3_A	woning	163697,47	464533,83	1,50	34,0	27,3	23,8
075.3_B	woning	163697,47	464533,83	4,50	36,7	28,8	25,4
075.3_C	woning	163697,47	464533,83	7,50	37,0	29,5	26,1
076.1_A	woning	163709,52	464533,40	1,50	22,1	13,0	9,5
076.1_B	woning	163709,52	464533,40	4,50	16,4	10,7	7,3
076.1_C	woning	163709,52	464533,40	7,50	21,0	16,2	12,8
076.2_A	woning	163706,67	464528,21	1,50	16,1	12,3	8,8
076.2_B	woning	163706,67	464528,21	4,50	18,7	14,1	10,5
076.2_C	woning	163706,67	464528,21	7,50	22,8	18,3	14,8
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	32,8	25,9	22,4
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	35,8	28,2	24,5
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	36,3	29,3	25,8
077.1_A	woning	163715,72	464522,50	1,50	21,3	19,6	16,1
077.1_B	woning	163715,72	464522,50	4,50	16,5	12,0	8,5
077.1_C	woning	163715,72	464522,50	7,50	21,0	16,6	13,1
077.2_A	woning	163709,88	464522,31	1,50	24,2	19,4	15,3
077.2_B	woning	163709,88	464522,31	4,50	33,6	26,8	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
077.2_C	woning	163709,88	464522,31	7,50	34,9	28,3	24,8
077.3_A	woning	163707,17	464516,90	1,50	28,7	24,3	20,2
077.3_B	woning	163707,17	464516,90	4,50	33,8	27,1	23,7
077.3_C	woning	163707,17	464516,90	7,50	35,0	28,6	25,2
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	18,7	16,7	13,4
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	16,2	11,0	8,0
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	20,7	15,6	12,1
078.2_A	woning	163716,60	464511,37	1,50	15,3	11,2	7,8
078.2_B	woning	163716,60	464511,37	4,50	23,5	12,2	8,6
078.2_C	woning	163716,60	464511,37	7,50	25,6	16,8	13,2
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	32,6	26,6	23,5
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	33,0	26,8	23,4
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	34,4	28,3	24,8
079.1_A	woning	163725,75	464504,99	1,50	13,7	10,2	6,7
079.1_B	woning	163725,75	464504,99	4,50	15,1	11,2	7,7
079.1_C	woning	163725,75	464504,99	7,50	19,5	15,7	12,3
079.2_A	woning	163719,80	464505,38	1,50	18,0	14,7	11,2
079.2_B	woning	163719,80	464505,38	4,50	30,9	25,9	22,4
079.2_C	woning	163719,80	464505,38	7,50	32,5	27,3	23,8
079.3_A	woning	163716,86	464499,84	1,50	21,0	18,5	13,2
079.3_B	woning	163716,86	464499,84	4,50	31,5	26,0	22,6
079.3_C	woning	163716,86	464499,84	7,50	33,1	27,4	24,0
080.1_A	woning	163728,76	464499,64	1,50	13,0	8,0	4,5
080.1_B	woning	163728,76	464499,64	4,50	14,4	9,4	5,9
080.1_C	woning	163728,76	464499,64	7,50	19,3	14,7	11,3
080.2_A	woning	163725,95	464494,08	1,50	18,1	9,9	6,3
080.2_B	woning	163725,95	464494,08	4,50	19,6	10,7	7,1
080.2_C	woning	163725,95	464494,08	7,50	22,4	15,4	11,9
080.3_A	woning	163719,74	464494,74	1,50	30,4	24,8	21,5
080.3_B	woning	163719,74	464494,74	4,50	30,9	25,6	22,1
080.3_C	woning	163719,74	464494,74	7,50	32,5	27,0	23,5
081.1_A	woning	163821,93	464453,90	1,50	11,7	9,6	5,7
081.1_B	woning	163821,93	464453,90	4,50	15,3	13,7	10,1
081.1_C	woning	163821,93	464453,90	7,50	11,8	9,9	6,3
081.2_A	woning	163816,15	464454,12	1,50	20,4	18,3	14,7
081.2_B	woning	163816,15	464454,12	4,50	23,2	21,5	17,9
081.2_C	woning	163816,15	464454,12	7,50	22,5	20,4	16,8
081.3_A	woning	163813,34	464448,29	1,50	18,5	14,3	11,0
081.3_B	woning	163813,34	464448,29	4,50	22,3	19,9	16,3
081.3_C	woning	163813,34	464448,29	7,50	23,1	20,5	16,9
082.1_A	woning	163829,69	464532,68	1,50	7,8	5,3	2,0
082.1_B	woning	163829,69	464532,68	4,50	7,4	4,5	0,9
082.1_C	woning	163829,69	464532,68	7,50	10,7	8,6	5,0
082.2_A	woning	163828,12	464527,15	1,50	14,9	13,4	9,5
082.2_B	woning	163828,12	464527,15	4,50	9,0	6,4	2,8
082.2_C	woning	163828,12	464527,15	7,50	12,1	9,8	6,3
082.3_A	woning	163823,85	464534,14	1,50	14,1	12,4	8,8
082.3_B	woning	163823,85	464534,14	4,50	21,3	19,6	16,1
082.3_C	woning	163823,85	464534,14	7,50	22,1	20,3	16,7
082.4_A	woning	163820,50	464527,86	1,50	21,2	18,8	15,3
082.4_B	woning	163820,50	464527,86	4,50	22,3	19,8	16,3
082.4_C	woning	163820,50	464527,86	7,50	23,0	20,5	16,9
083.1_A	woning	163836,76	464520,11	1,50	7,0	4,5	0,8
083.1_B	woning	163836,76	464520,11	4,50	7,3	4,6	1,1
083.1_C	woning	163836,76	464520,11	7,50	10,5	8,5	5,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083.2_A	woning	163835,65	464514,16	1,50	14,5	12,5	9,0
083.2_B	woning	163835,65	464514,16	4,50	17,2	15,5	12,0
083.2_C	woning	163835,65	464514,16	7,50	11,2	9,3	5,7
083.3_A	woning	163831,27	464521,13	1,50	19,9	17,8	14,3
083.3_B	woning	163831,27	464521,13	4,50	21,3	19,3	15,8
083.3_C	woning	163831,27	464521,13	7,50	22,2	20,0	16,5
083.4_A	woning	163828,28	464514,18	1,50	21,4	19,3	15,7
083.4_B	woning	163828,28	464514,18	4,50	21,4	19,5	15,9
083.4_C	woning	163828,28	464514,18	7,50	22,3	20,2	16,6
084.1_A	woning	163840,68	464506,19	1,50	6,6	4,2	0,5
084.1_B	woning	163840,68	464506,19	4,50	7,1	4,7	1,1
084.1_C	woning	163840,68	464506,19	7,50	10,4	8,5	5,0
084.2_A	woning	163835,00	464506,65	1,50	17,0	14,8	11,8
084.2_B	woning	163835,00	464506,65	4,50	18,6	16,6	13,5
084.2_C	woning	163835,00	464506,65	7,50	21,9	19,9	16,4
084.3_A	woning	163831,88	464500,93	1,50	16,2	13,4	9,3
084.3_B	woning	163831,88	464500,93	4,50	17,8	16,0	11,3
084.3_C	woning	163831,88	464500,93	7,50	21,7	19,9	16,4
085.1_A	woning	163844,80	464500,99	1,50	4,9	1,9	-1,7
085.1_B	woning	163844,80	464500,99	4,50	6,2	3,5	0,0
085.1_C	woning	163844,80	464500,99	7,50	9,8	7,9	4,4
085.2_A	woning	163842,86	464496,30	1,50	10,7	9,1	4,0
085.2_B	woning	163842,86	464496,30	4,50	7,3	5,0	1,4
085.2_C	woning	163842,86	464496,30	7,50	10,6	8,8	5,2
085.3_A	woning	163835,64	464496,38	1,50	18,1	16,4	12,7
085.3_B	woning	163835,64	464496,38	4,50	18,0	16,4	12,6
085.3_C	woning	163835,64	464496,38	7,50	21,7	19,9	16,3
086.1_A	woning	163851,14	464489,82	1,50	4,0	0,7	-2,9
086.1_B	woning	163851,14	464489,82	4,50	7,0	4,8	1,3
086.1_C	woning	163851,14	464489,82	7,50	10,1	8,4	4,8
086.2_A	woning	163846,35	464490,52	1,50	14,9	13,0	9,5
086.2_B	woning	163846,35	464490,52	4,50	17,2	15,6	12,2
086.2_C	woning	163846,35	464490,52	7,50	21,3	19,4	15,9
086.3_A	woning	163842,33	464484,66	1,50	14,0	11,1	7,4
086.3_B	woning	163842,33	464484,66	4,50	16,3	13,8	10,2
086.3_C	woning	163842,33	464484,66	7,50	21,5	19,5	15,9
087.1_A	woning	163852,98	464483,56	1,50	4,2	1,2	-2,1
087.1_B	woning	163852,98	464483,56	4,50	6,1	3,7	0,7
087.1_C	woning	163852,98	464483,56	7,50	9,8	8,1	5,0
087.2_A	woning	163851,43	464478,68	1,50	9,3	6,0	4,0
087.2_B	woning	163851,43	464478,68	4,50	12,5	10,3	8,5
087.2_C	woning	163851,43	464478,68	7,50	15,3	12,8	10,8
087.3_A	woning	163844,30	464478,06	1,50	17,5	15,9	12,3
087.3_B	woning	163844,30	464478,06	4,50	19,4	17,9	14,3
087.3_C	woning	163844,30	464478,06	7,50	21,6	19,5	15,9
090.1_A	Tiny hous	163903,93	464389,55	1,50	8,2	6,5	2,4
090.1_B	Tiny hous	163903,93	464389,55	4,50	9,7	8,2	4,7
090.2_A	Tiny hous	163904,13	464386,19	1,50	3,3	1,2	-2,4
090.2_B	Tiny hous	163904,13	464386,19	4,50	4,9	2,9	-0,6
090.3_A	Tiny hous	163899,55	464389,05	1,50	16,8	15,3	11,8
090.3_B	Tiny hous	163899,55	464389,05	4,50	18,1	16,6	13,1
090.4_A	Tiny hous	163899,74	464384,73	1,50	16,6	15,0	11,5
090.4_B	Tiny hous	163899,74	464384,73	4,50	18,0	16,5	13,0
091.1_A	Tiny hous	163910,19	464379,83	1,50	5,8	4,1	0,6
091.1_B	Tiny hous	163910,19	464379,83	4,50	6,9	5,3	1,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
091.2_A	Tiny hous	163908,32	464376,00	1,50	3,8	2,1	-1,5
091.2_B	Tiny hous	163908,32	464376,00	4,50	5,2	3,5	0,0
091.3_A	Tiny hous	163906,82	464380,58	1,50	15,9	14,5	11,0
091.3_B	Tiny hous	163906,82	464380,58	4,50	17,6	16,2	12,7
091.4_A	Tiny hous	163904,59	464376,92	1,50	18,0	16,4	13,1
091.4_B	Tiny hous	163904,59	464376,92	4,50	19,7	18,1	14,8
092.1_A	Tiny hous	163896,37	464379,85	1,50	9,7	8,2	4,8
092.1_B	Tiny hous	163896,37	464379,85	4,50	10,4	8,9	5,5
092.2_A	Tiny hous	163896,67	464376,15	1,50	3,5	1,5	-2,1
092.2_B	Tiny hous	163896,67	464376,15	4,50	4,9	3,1	-0,5
092.3_A	Tiny hous	163891,68	464379,89	1,50	13,6	11,5	8,1
092.3_B	Tiny hous	163891,68	464379,89	4,50	18,1	16,5	13,0
092.4_A	Tiny hous	163892,65	464376,15	1,50	12,4	10,3	6,9
092.4_B	Tiny hous	163892,65	464376,15	4,50	17,9	16,3	12,9
093.1_A	Tiny hous	163874,11	464372,47	1,50	12,2	10,6	6,9
093.1_B	Tiny hous	163874,11	464372,47	4,50	6,1	4,4	0,9
093.2_A	Tiny hous	163871,75	464369,40	1,50	12,7	11,4	7,1
093.2_B	Tiny hous	163871,75	464369,40	4,50	6,8	5,2	1,6
093.3_A	Tiny hous	163870,96	464374,59	1,50	13,3	11,8	7,9
093.3_B	Tiny hous	163870,96	464374,59	4,50	14,4	12,7	9,3
093.4_A	Tiny hous	163867,97	464371,52	1,50	15,4	14,1	10,5
093.4_B	Tiny hous	163867,97	464371,52	4,50	15,4	13,9	10,2
094.1_A	Tiny hous	163858,40	464374,66	1,50	11,5	10,0	6,4
094.1_B	Tiny hous	163858,40	464374,66	4,50	15,0	13,4	10,0
094.2_A	Tiny hous	163859,47	464370,75	1,50	6,7	1,7	-1,8
094.2_B	Tiny hous	163859,47	464370,75	4,50	5,4	3,5	-0,1
094.3_A	Tiny hous	163855,79	464369,12	1,50	13,9	12,2	8,6
094.3_B	Tiny hous	163855,79	464369,12	4,50	14,1	12,8	9,1
094.4_A	Tiny hous	163854,75	464373,00	1,50	10,2	8,7	5,1
094.4_B	Tiny hous	163854,75	464373,00	4,50	13,8	12,3	8,7
095.1_A	Tiny hous	163855,17	464384,37	1,50	6,7	5,0	1,5
095.1_B	Tiny hous	163855,17	464384,37	4,50	7,8	6,2	2,7
095.2_A	Tiny hous	163854,24	464380,52	1,50	4,6	2,6	-0,4
095.2_B	Tiny hous	163854,24	464380,52	4,50	6,7	4,9	1,4
095.3_A	Tiny hous	163851,48	464386,15	1,50	12,1	9,6	6,6
095.3_B	Tiny hous	163851,48	464386,15	4,50	16,1	14,2	10,7
095.4_A	Tiny hous	163850,68	464381,56	1,50	8,5	6,6	3,5
095.4_B	Tiny hous	163850,68	464381,56	4,50	13,9	12,3	8,7
096.1_A	Tiny hous	163848,71	464399,00	1,50	16,4	15,0	11,5
096.1_B	Tiny hous	163848,71	464399,00	4,50	17,5	16,1	12,5
096.2_A	Tiny hous	163847,20	464395,00	1,50	6,8	5,0	1,3
096.2_B	Tiny hous	163847,20	464395,00	4,50	8,9	7,3	3,7
096.3_A	Tiny hous	163843,55	464395,59	1,50	15,2	13,4	10,1
096.3_B	Tiny hous	163843,55	464395,59	4,50	19,7	18,2	14,7
097.1_A	Tiny hous	163846,26	464403,31	1,50	14,9	13,5	9,2
097.1_B	Tiny hous	163846,26	464403,31	4,50	17,1	15,7	11,7
097.2_A	Tiny hous	163842,54	464404,22	1,50	19,0	17,4	14,0
097.2_B	Tiny hous	163842,54	464404,22	4,50	21,1	19,6	16,1
097.3_A	Tiny hous	163840,78	464400,49	1,50	17,1	15,4	12,2
097.3_B	Tiny hous	163840,78	464400,49	4,50	21,0	19,5	16,0
098.1_A	Tiny hous	163834,13	464397,12	1,50	16,3	14,9	11,2
098.1_B	Tiny hous	163834,13	464397,12	4,50	18,1	16,7	13,1
098.2_A	Tiny hous	163833,27	464393,89	1,50	11,0	9,3	5,7
098.2_B	Tiny hous	163833,27	464393,89	4,50	15,9	14,5	10,9
098.3_A	Tiny hous	163830,21	464398,05	1,50	17,8	16,2	12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
098.3_B	Tiny hous	163830,21	464398,05	4,50	21,7	20,3	16,7
099.1_A	Tiny hous	163838,55	464390,93	1,50	8,8	7,2	3,7
099.1_B	Tiny hous	163838,55	464390,93	4,50	13,8	12,5	9,0
099.2_A	Tiny hous	163837,22	464386,88	1,50	12,6	10,9	7,3
099.2_B	Tiny hous	163837,22	464386,88	4,50	18,8	17,5	13,9
099.3_A	Tiny hous	163834,33	464391,24	1,50	16,1	14,6	11,1
099.3_B	Tiny hous	163834,33	464391,24	4,50	17,3	15,9	11,8
100.1_A	Tiny hous	163843,84	464383,29	1,50	16,6	15,2	11,7
100.1_B	Tiny hous	163843,84	464383,29	4,50	19,2	17,8	14,3
100.2_A	Tiny hous	163842,13	464380,03	1,50	13,0	11,7	8,0
100.2_B	Tiny hous	163842,13	464380,03	4,50	17,5	16,3	12,8
100.3_A	Tiny hous	163839,78	464384,66	1,50	17,1	15,8	12,3
100.3_B	Tiny hous	163839,78	464384,66	4,50	19,1	17,9	14,4
101.1_A	Tiny hous	163846,74	464370,09	1,50	9,6	7,5	4,8
101.1_B	Tiny hous	163846,74	464370,09	4,50	10,8	9,0	5,6
101.2_A	Tiny hous	163846,82	464366,07	1,50	6,6	4,9	1,1
101.2_B	Tiny hous	163846,82	464366,07	4,50	8,0	6,4	2,6
101.3_A	Tiny hous	163842,90	464371,00	1,50	17,0	15,4	12,1
101.3_B	Tiny hous	163842,90	464371,00	4,50	19,9	18,3	14,7
105.10_A	appartementengebouw	163856,30	464473,74	1,50	15,1	13,6	10,1
105.10_B	appartementengebouw	163856,30	464473,74	4,50	15,5	13,9	10,3
105.10_C	appartementengebouw	163856,30	464473,74	7,50	19,8	17,8	14,2
105.1_A	appartementengebouw	163861,47	464471,71	1,50	3,9	1,0	-3,0
105.1_B	appartementengebouw	163861,47	464471,71	4,50	5,8	3,5	0,0
105.1_C	appartementengebouw	163861,47	464471,71	7,50	7,1	5,0	1,4
105.2_A	appartementengebouw	163861,72	464463,32	1,50	3,4	0,3	-3,3
105.2_B	appartementengebouw	163861,72	464463,32	4,50	3,9	0,9	-2,7
105.2_C	appartementengebouw	163861,72	464463,32	7,50	5,5	3,0	-0,6
105.3_A	appartementengebouw	163866,62	464458,77	1,50	3,3	0,3	-3,3
105.3_B	appartementengebouw	163866,62	464458,77	4,50	3,8	0,9	-2,7
105.3_C	appartementengebouw	163866,62	464458,77	7,50	5,4	2,9	-0,7
105.4_A	appartementengebouw	163870,24	464452,40	1,50	3,2	0,2	-3,4
105.4_B	appartementengebouw	163870,24	464452,40	4,50	4,2	1,6	-2,0
105.4_C	appartementengebouw	163870,24	464452,40	7,50	5,7	3,4	-0,3
105.5_A	appartementengebouw	163868,14	464448,86	1,50	6,3	4,2	-1,4
105.5_B	appartementengebouw	163868,14	464448,86	4,50	5,7	3,5	-0,2
105.5_C	appartementengebouw	163868,14	464448,86	7,50	6,8	4,8	1,1
105.6_A	appartementengebouw	163862,43	464449,38	1,50	13,3	11,1	7,4
105.6_B	appartementengebouw	163862,43	464449,38	4,50	16,1	14,3	10,6
105.6_C	appartementengebouw	163862,43	464449,38	7,50	20,5	18,5	14,9
105.7_A	appartementengebouw	163859,82	464454,02	1,50	13,6	11,6	8,2
105.7_B	appartementengebouw	163859,82	464454,02	4,50	15,7	13,9	10,4
105.7_C	appartementengebouw	163859,82	464454,02	7,50	20,5	18,6	15,0
105.8_A	appartementengebouw	163853,91	464460,38	1,50	15,2	13,5	10,1
105.8_B	appartementengebouw	163853,91	464460,38	4,50	17,2	15,6	11,9
105.8_C	appartementengebouw	163853,91	464460,38	7,50	20,9	19,0	15,3
105.9_A	appartementengebouw	163850,16	464467,03	1,50	13,3	10,9	7,3
105.9_B	appartementengebouw	163850,16	464467,03	4,50	15,7	13,7	10,2
105.9_C	appartementengebouw	163850,16	464467,03	7,50	21,0	19,0	15,4
T001_A	Tuin	163604,56	464491,00	1,50	38,7	36,6	32,9
T002_A	Tuin	163607,43	464486,56	1,50	36,5	35,1	31,4
T003_A	Tuin	163609,78	464482,12	1,50	35,4	34,1	30,4
T004_A	Tuin	163652,49	464512,42	1,50	41,4	24,3	21,2
T005_A	Tuin	163655,62	464506,41	1,50	37,8	23,8	20,6
T006_A	Tuin	163693,24	464532,53	1,50	35,0	28,2	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T007_A	Tuin	163690,23	464531,23	1,50	36,4	29,0	25,6
T008_A	Tuin	163702,39	464610,07	1,50	30,1	24,9	21,5
T009_A	Tuin	163683,91	464639,63	1,50	27,9	23,0	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	0,3	-1,8	-5,5
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	0,8	-1,2	-4,9
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	1,8	-0,1	-3,8
001.2_A	appartementengebouw	163730,42	464261,80	1,50	2,0	-0,4	-3,8
001.2_B	appartementengebouw	163730,42	464261,80	4,50	3,9	2,1	-1,3
001.2_C	appartementengebouw	163730,42	464261,80	7,50	4,6	2,7	-0,7
001.3_A	appartementengebouw	163718,77	464275,66	1,50	10,0	8,2	4,6
001.3_B	appartementengebouw	163718,77	464275,66	4,50	13,4	11,8	8,3
001.3_C	appartementengebouw	163718,77	464275,66	7,50	19,5	17,1	13,6
001.4_A	appartementengebouw	163705,22	464263,29	1,50	14,6	13,2	9,2
001.4_B	appartementengebouw	163705,22	464263,29	4,50	17,3	15,9	11,7
001.4_C	appartementengebouw	163705,22	464263,29	7,50	19,6	17,1	13,4
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	13,5	12,2	8,8
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	2,3	0,5	-3,0
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	6,4	4,9	1,4
002.2_A	woning	163768,49	464250,65	1,50	16,6	15,3	12,2
002.2_B	woning	163768,49	464250,65	4,50	16,1	14,8	11,4
002.2_C	woning	163768,49	464250,65	7,50	17,3	15,9	12,3
002.3_A	woning	163777,53	464255,49	1,50	9,5	7,9	4,4
002.3_B	woning	163777,53	464255,49	4,50	15,0	13,6	10,4
002.3_C	woning	163777,53	464255,49	7,50	16,8	15,1	11,4
002.4_A	woning	163771,08	464256,94	1,50	5,3	3,7	0,3
002.4_B	woning	163771,08	464256,94	4,50	7,7	6,2	2,7
002.4_C	woning	163771,08	464256,94	7,50	14,7	13,1	9,7
003.1_A	woning	163763,53	464263,27	1,50	12,2	10,9	8,0
003.1_B	woning	163763,53	464263,27	4,50	13,9	12,6	9,6
003.1_C	woning	163763,53	464263,27	7,50	7,5	6,0	2,6
003.2_A	woning	163759,74	464265,96	1,50	14,6	13,0	10,4
003.2_B	woning	163759,74	464265,96	4,50	16,9	15,5	12,5
003.2_C	woning	163759,74	464265,96	7,50	17,8	16,4	12,8
003.3_A	woning	163768,80	464270,70	1,50	10,1	8,4	4,0
003.3_B	woning	163768,80	464270,70	4,50	15,0	13,5	8,9
003.3_C	woning	163768,80	464270,70	7,50	17,5	15,8	12,2
003.4_A	woning	163762,55	464272,22	1,50	8,0	6,5	2,2
003.4_B	woning	163762,55	464272,22	4,50	8,9	7,4	4,0
003.4_C	woning	163762,55	464272,22	7,50	15,2	13,7	10,2
004.1_A	woning	163754,83	464278,51	1,50	12,8	11,4	8,4
004.1_B	woning	163754,83	464278,51	4,50	14,9	13,6	10,5
004.1_C	woning	163754,83	464278,51	7,50	8,1	6,6	3,1
004.2_A	woning	163751,29	464280,67	1,50	16,5	15,0	11,7
004.2_B	woning	163751,29	464280,67	4,50	18,3	17,0	13,7
004.2_C	woning	163751,29	464280,67	7,50	18,5	17,0	13,4
004.3_A	woning	163760,16	464286,06	1,50	14,9	13,6	9,6
004.3_B	woning	163760,16	464286,06	4,50	13,6	12,1	6,8
004.3_C	woning	163760,16	464286,06	7,50	18,0	16,3	12,6
004.4_A	woning	163753,85	464287,41	1,50	9,4	8,0	3,8
004.4_B	woning	163753,85	464287,41	4,50	9,9	8,5	5,1
004.4_C	woning	163753,85	464287,41	7,50	16,0	14,5	11,0
005.1_A	woning	163746,54	464293,90	1,50	13,9	12,6	9,5
005.1_B	woning	163746,54	464293,90	4,50	15,7	14,4	11,3
005.1_C	woning	163746,54	464293,90	7,50	8,6	7,0	3,6
005.2_A	woning	163742,49	464296,22	1,50	17,7	16,2	13,0
005.2_B	woning	163742,49	464296,22	4,50	19,6	18,3	15,0
005.2_C	woning	163742,49	464296,22	7,50	19,9	18,5	14,9
005.3_A	woning	163751,40	464301,42	1,50	11,7	10,3	5,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.3_B	woning	163751,40	464301,42	4,50	14,9	13,6	9,2
005.3_C	woning	163751,40	464301,42	7,50	18,2	16,4	12,8
005.4_A	woning	163743,91	464301,89	1,50	12,4	10,9	7,7
005.4_B	woning	163743,91	464301,89	4,50	14,7	13,2	9,8
005.4_C	woning	163743,91	464301,89	7,50	20,0	18,5	15,0
006.1_A	woning	163740,49	464314,15	1,50	15,7	14,1	10,7
006.1_B	woning	163740,49	464314,15	4,50	18,7	17,2	13,7
006.1_C	woning	163740,49	464314,15	7,50	9,3	7,7	4,2
006.2_A	woning	163735,57	464317,14	1,50	17,3	15,7	12,4
006.2_B	woning	163735,57	464317,14	4,50	20,2	18,9	15,1
006.2_C	woning	163735,57	464317,14	7,50	19,8	18,5	14,7
006.3_A	woning	163736,20	464323,50	1,50	9,7	8,2	4,8
006.3_B	woning	163736,20	464323,50	4,50	11,4	9,9	6,3
006.3_C	woning	163736,20	464323,50	7,50	20,6	18,9	15,3
007.1_A	woning	163746,67	464317,70	1,50	15,7	14,1	10,7
007.1_B	woning	163746,67	464317,70	4,50	17,5	16,0	12,8
007.1_C	woning	163746,67	464317,70	7,50	9,4	7,9	4,1
007.2_A	woning	163746,68	464323,71	1,50	13,1	11,7	7,3
007.2_B	woning	163746,68	464323,71	4,50	17,4	16,1	12,4
007.2_C	woning	163746,68	464323,71	7,50	18,3	16,5	13,3
007.3_A	woning	163741,25	464326,41	1,50	8,6	6,9	3,3
007.3_B	woning	163741,25	464326,41	4,50	11,1	9,6	5,8
007.3_C	woning	163741,25	464326,41	7,50	20,6	19,0	15,3
008.1_A	senioren woning	163763,14	464328,21	1,50	6,7	5,2	1,7
008.1_B	senioren woning	163763,14	464328,21	4,50	6,4	4,9	1,2
008.2_A	senioren woning	163758,56	464330,40	1,50	18,9	17,6	14,2
008.2_B	senioren woning	163758,56	464330,40	4,50	20,2	18,9	15,6
008.3_A	senioren woning	163758,79	464336,41	1,50	19,0	17,7	13,7
008.3_B	senioren woning	163758,79	464336,41	4,50	19,9	18,7	14,5
009.1_A	senioren woning	163768,35	464331,16	1,50	4,6	2,9	-1,5
009.1_B	senioren woning	163768,35	464331,16	4,50	6,0	4,4	0,7
009.2_A	senioren woning	163768,45	464337,06	1,50	14,2	12,5	5,4
009.2_B	senioren woning	163768,45	464337,06	4,50	12,6	10,7	7,2
009.3_A	senioren woning	163763,55	464339,11	1,50	15,4	14,0	7,5
009.3_B	senioren woning	163763,55	464339,11	4,50	13,3	11,8	8,1
010.1_A	woning	163689,71	464316,78	1,50	4,5	2,1	-1,5
010.1_B	woning	163689,71	464316,78	4,50	5,3	3,0	-0,5
010.1_C	woning	163689,71	464316,78	7,50	9,8	7,6	4,1
010.2_A	woning	163685,44	464319,66	1,50	12,0	10,6	6,9
010.2_B	woning	163685,44	464319,66	4,50	13,7	12,2	8,5
010.2_C	woning	163685,44	464319,66	7,50	17,3	15,7	12,0
010.3_A	woning	163685,30	464325,97	1,50	11,3	8,8	5,3
010.3_B	woning	163685,30	464325,97	4,50	13,3	10,6	7,1
010.3_C	woning	163685,30	464325,97	7,50	21,7	19,0	15,4
011.1_A	woning	163695,08	464319,79	1,50	3,4	0,5	-3,1
011.1_B	woning	163695,08	464319,79	4,50	4,3	1,6	-1,9
011.1_C	woning	163695,08	464319,79	7,50	9,4	7,2	3,6
011.2_A	woning	163689,73	464328,46	1,50	17,7	15,9	12,3
011.2_B	woning	163689,73	464328,46	4,50	20,1	17,6	14,0
011.2_C	woning	163689,73	464328,46	7,50	22,6	19,4	15,9
012.1_A	woning	163699,12	464322,05	1,50	3,3	0,5	-2,9
012.1_B	woning	163699,12	464322,05	4,50	4,2	1,7	-1,8
012.1_C	woning	163699,12	464322,05	7,50	9,3	7,3	3,8
012.2_A	woning	163694,49	464331,13	1,50	19,7	17,8	15,1
012.2_B	woning	163694,49	464331,13	4,50	21,8	19,6	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012.2_C	woning	163694,49	464331,13	7,50	22,6	19,6	16,2
013.1_A	woning	163703,61	464324,58	1,50	4,0	1,2	-2,2
013.1_B	woning	163703,61	464324,58	4,50	4,9	2,3	-1,1
013.1_C	woning	163703,61	464324,58	7,50	9,8	7,6	4,2
013.2_A	woning	163698,70	464333,49	1,50	20,2	17,5	14,2
013.2_B	woning	163698,70	464333,49	4,50	21,8	19,2	15,9
013.2_C	woning	163698,70	464333,49	7,50	22,5	19,9	16,5
014.1_A	woning	163707,74	464326,89	1,50	6,2	3,9	0,6
014.1_B	woning	163707,74	464326,89	4,50	6,7	4,5	1,3
014.1_C	woning	163707,74	464326,89	7,50	10,8	8,9	5,6
014.2_A	woning	163707,33	464332,29	1,50	21,6	19,0	15,5
014.2_B	woning	163707,33	464332,29	4,50	21,4	18,8	15,4
014.2_C	woning	163707,33	464332,29	7,50	22,1	19,4	16,0
014.3_A	woning	163702,27	464335,50	1,50	21,4	18,8	15,7
014.3_B	woning	163702,27	464335,50	4,50	22,3	19,9	16,8
014.3_C	woning	163702,27	464335,50	7,50	23,0	20,5	17,3
015.1_A	woning	163719,84	464333,66	1,50	14,4	12,9	10,2
015.1_B	woning	163719,84	464333,66	4,50	13,3	11,8	10,0
015.1_C	woning	163719,84	464333,66	7,50	10,5	8,9	5,5
015.2_A	woning	163715,14	464336,83	1,50	19,0	17,6	14,4
015.2_B	woning	163715,14	464336,83	4,50	19,4	18,0	14,8
015.2_C	woning	163715,14	464336,83	7,50	20,4	19,0	15,7
015.3_A	woning	163715,30	464342,88	1,50	22,0	20,3	16,8
015.3_B	woning	163715,30	464342,88	4,50	22,3	20,6	17,2
015.3_C	woning	163715,30	464342,88	7,50	22,7	20,9	17,5
016.1_A	3 woningen	163729,16	464339,01	1,50	15,1	13,7	11,0
016.1_B	3 woningen	163729,16	464339,01	4,50	15,9	14,3	11,7
016.1_C	3 woningen	163729,16	464339,01	7,50	10,2	8,6	4,9
016.2_A	3 woningen	163723,60	464347,65	1,50	21,5	20,1	15,9
016.2_B	3 woningen	163723,60	464347,65	4,50	22,3	20,9	17,2
016.2_C	3 woningen	163723,60	464347,65	7,50	22,9	21,3	17,5
017.1_A	woning	163737,81	464343,98	1,50	14,6	13,2	9,6
017.1_B	woning	163737,81	464343,98	4,50	15,8	14,0	10,5
017.1_C	woning	163737,81	464343,98	7,50	10,5	9,0	5,3
017.2_A	woning	163738,38	464349,21	1,50	12,7	10,6	7,4
017.2_B	woning	163738,38	464349,21	4,50	16,1	14,4	10,8
017.2_C	woning	163738,38	464349,21	7,50	18,8	16,3	12,9
017.3_A	woning	163732,75	464352,90	1,50	20,2	18,9	15,2
017.3_B	woning	163732,75	464352,90	4,50	22,8	21,5	17,7
017.3_C	woning	163732,75	464352,90	7,50	22,9	21,3	17,6
018.1_A	woning	163673,04	464340,36	1,50	13,7	12,4	9,3
018.1_B	woning	163673,04	464340,36	4,50	15,8	14,4	10,8
018.1_C	woning	163673,04	464340,36	7,50	17,3	15,7	11,5
018.2_A	woning	163678,55	464339,87	1,50	15,3	13,6	10,7
018.2_B	woning	163678,55	464339,87	4,50	17,0	15,2	12,4
018.2_C	woning	163678,55	464339,87	7,50	10,9	8,8	5,2
018.3_A	woning	163681,91	464345,49	1,50	20,8	19,1	15,6
018.3_B	woning	163681,91	464345,49	4,50	22,9	20,7	17,2
018.3_C	woning	163681,91	464345,49	7,50	23,3	19,7	16,2
019.1_A	woning	163669,82	464346,06	1,50	13,3	11,9	8,6
019.1_B	woning	163669,82	464346,06	4,50	15,0	13,6	9,9
019.1_C	woning	163669,82	464346,06	7,50	18,5	16,8	12,8
019.2_A	woning	163672,86	464351,42	1,50	10,1	7,6	4,1
019.2_B	woning	163672,86	464351,42	4,50	12,0	9,2	5,7
019.2_C	woning	163672,86	464351,42	7,50	20,2	16,1	12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019.3_A	woning	163678,91	464350,80	1,50	20,8	19,1	15,6
019.3_B	woning	163678,91	464350,80	4,50	22,9	20,7	17,3
019.3_C	woning	163678,91	464350,80	7,50	23,4	20,1	16,6
020.1_A	woning	163663,78	464356,63	1,50	14,9	13,6	10,5
020.1_B	woning	163663,78	464356,63	4,50	16,2	14,9	11,9
020.1_C	woning	163663,78	464356,63	7,50	19,1	17,4	13,3
020.2_A	woning	163669,73	464356,25	1,50	12,1	10,2	6,8
020.2_B	woning	163669,73	464356,25	4,50	13,7	11,8	8,4
020.2_C	woning	163669,73	464356,25	7,50	20,9	19,3	15,7
020.3_A	woning	163672,60	464362,11	1,50	20,4	18,4	14,6
020.3_B	woning	163672,60	464362,11	4,50	23,3	21,3	17,9
020.3_C	woning	163672,60	464362,11	7,50	24,5	21,0	17,5
020.4_A	woning	163666,77	464362,09	1,50	12,0	9,2	5,7
020.4_B	woning	163666,77	464362,09	4,50	13,6	10,7	7,3
020.4_C	woning	163666,77	464362,09	7,50	20,8	17,2	13,8
021.1_A	woning	163657,81	464367,19	1,50	15,5	14,1	11,4
021.1_B	woning	163657,81	464367,19	4,50	17,4	16,2	13,0
021.1_C	woning	163657,81	464367,19	7,50	18,4	16,8	12,1
021.2_A	woning	163663,57	464367,96	1,50	14,7	12,9	9,5
021.2_B	woning	163663,57	464367,96	4,50	16,1	14,1	10,7
021.2_C	woning	163663,57	464367,96	7,50	22,2	20,3	16,8
021.3_A	woning	163666,41	464372,79	1,50	19,6	17,3	14,0
021.3_B	woning	163666,41	464372,79	4,50	23,5	21,5	18,1
021.3_C	woning	163666,41	464372,79	7,50	24,7	21,1	17,5
022.1_A	woning	163654,22	464373,51	1,50	16,5	15,1	11,7
022.1_B	woning	163654,22	464373,51	4,50	17,3	16,0	12,5
022.1_C	woning	163654,22	464373,51	7,50	18,9	17,2	13,5
022.2_A	woning	163662,81	464379,14	1,50	19,8	17,0	13,7
022.2_B	woning	163662,81	464379,14	4,50	22,8	20,7	17,3
022.2_C	woning	163662,81	464379,14	7,50	25,3	21,8	18,3
022.3_A	woning	163656,54	464378,83	1,50	13,3	9,8	6,2
022.3_B	woning	163656,54	464378,83	4,50	14,6	11,1	7,5
022.3_C	woning	163656,54	464378,83	7,50	21,0	18,3	14,8
023.1_A	2 woningen	163646,01	464387,72	1,50	16,6	15,2	12,4
023.1_B	2 woningen	163646,01	464387,72	4,50	18,7	17,4	14,1
023.1_C	2 woningen	163646,01	464387,72	7,50	20,1	18,6	13,8
024.1_A	seniorenwoning	163632,89	464404,83	1,50	15,8	14,1	10,2
024.1_B	seniorenwoning	163632,89	464404,83	4,50	17,8	16,2	12,2
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	22,7	21,2	15,8
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	25,1	23,6	18,4
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	32,2	31,0	26,5
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	33,5	32,2	27,8
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	38,5	36,1	32,3
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	41,5	39,2	35,4
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	36,7	33,1	29,4
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	39,3	35,4	31,7
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	30,8	28,5	24,5
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	33,6	31,3	27,5
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	32,5	31,0	27,5
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	35,8	34,3	30,7
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	34,6	33,3	29,7
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	37,8	36,6	33,0
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	40,9	34,3	30,4
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	43,3	38,2	34,6
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	40,8	27,3	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	42,8	34,5	30,8
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	38,1	28,1	24,3
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	40,6	32,8	29,1
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	36,2	31,2	27,6
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	38,6	34,4	30,8
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	37,7	31,2	27,6
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	39,9	35,9	32,4
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	44,0	32,0	28,4
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	45,0	35,9	32,4
027.4_A	Woningen	163649,18	464508,77	1,50	30,3	18,8	14,7
027.4_B	Woningen	163649,18	464508,77	4,50	40,7	26,5	23,7
027.5_A	Woningen	163652,58	464502,72	1,50	35,0	18,0	14,6
027.5_B	Woningen	163652,58	464502,72	4,50	37,9	22,9	20,1
040.1_A	woningen	163750,94	464366,96	1,50	11,2	9,1	5,6
040.1_B	woningen	163750,94	464366,96	4,50	12,0	10,1	7,0
040.1_C	woningen	163750,94	464366,96	7,50	14,6	12,8	9,4
040.2_A	woningen	163734,11	464396,58	1,50	19,5	16,7	13,0
040.2_B	woningen	163734,11	464396,58	4,50	16,9	11,9	9,0
040.2_C	woningen	163734,11	464396,58	7,50	18,1	13,5	10,1
041.1_A	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	1,50	5,0	1,2	-2,4
041.1_B	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	4,50	6,4	3,6	-0,1
041.2_A	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	1,50	14,9	12,8	8,8
041.2_B	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	4,50	17,0	15,0	11,2
042.1_A	seniorenwoning	163786,71	464404,43	1,50	4,8	1,3	-2,6
042.1_B	seniorenwoning	163786,71	464404,43	4,50	6,6	4,0	0,4
042.2_A	seniorenwoning	163786,79	464410,06	1,50	5,8	2,3	-1,2
042.2_B	seniorenwoning	163786,79	464410,06	4,50	7,0	3,8	0,3
042.3_A	seniorenwoning	163781,29	464413,20	1,50	8,6	5,9	2,3
042.3_B	seniorenwoning	163781,29	464413,20	4,50	11,0	8,6	5,0
043.1_A	woningen	163767,22	464433,14	1,50	13,1	10,1	6,5
043.1_B	woningen	163767,22	464433,14	4,50	8,9	6,1	2,6
043.2_A	woningen	163746,00	464470,93	1,50	12,2	9,1	5,6
043.2_B	woningen	163746,00	464470,93	4,50	12,9	9,8	6,3
050.1_A	woning	163834,89	464433,08	1,50	11,3	9,8	6,9
050.1_B	woning	163834,89	464433,08	4,50	12,9	11,6	9,8
050.1_C	woning	163834,89	464433,08	7,50	10,6	8,8	5,3
050.2_A	woning	163832,10	464428,82	1,50	12,2	10,3	6,4
050.2_B	woning	163832,10	464428,82	4,50	6,5	4,1	0,3
050.2_C	woning	163832,10	464428,82	7,50	10,0	8,1	4,5
050.3_A	woning	163825,23	464429,51	1,50	18,5	15,9	13,4
050.3_B	woning	163825,23	464429,51	4,50	20,6	18,5	15,1
050.3_C	woning	163825,23	464429,51	7,50	21,7	19,6	16,0
050.4_A	woning	163827,29	464435,54	1,50	19,4	16,4	12,7
050.4_B	woning	163827,29	464435,54	4,50	21,8	19,5	16,0
050.4_C	woning	163827,29	464435,54	7,50	22,1	19,5	15,9
051.1_A	woning	163825,81	464449,04	1,50	11,0	9,3	5,3
051.1_B	woning	163825,81	464449,04	4,50	15,1	13,7	10,1
051.1_C	woning	163825,81	464449,04	7,50	10,9	9,1	5,6
051.2_A	woning	163823,99	464443,77	1,50	14,9	12,0	10,4
051.2_B	woning	163823,99	464443,77	4,50	15,5	12,8	11,0
051.2_C	woning	163823,99	464443,77	7,50	10,7	8,6	5,0
051.3_A	woning	163817,08	464443,40	1,50	19,6	16,4	12,9
051.3_B	woning	163817,08	464443,40	4,50	21,0	18,1	14,5
051.3_C	woning	163817,08	464443,40	7,50	22,8	20,1	16,5
052.1_A	woning	163815,29	464467,56	1,50	11,6	9,6	6,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
052.1_B	woning	163815,29	464467,56	4,50	15,6	14,0	10,4
052.1_C	woning	163815,29	464467,56	7,50	11,9	10,1	6,6
052.2_A	woning	163812,95	464461,81	1,50	17,6	15,4	11,7
052.2_B	woning	163812,95	464461,81	4,50	18,4	16,2	12,7
052.2_C	woning	163812,95	464461,81	7,50	11,4	9,5	6,0
052.3_A	woning	163808,48	464468,75	1,50	19,6	17,4	14,1
052.3_B	woning	163808,48	464468,75	4,50	22,7	20,8	17,2
052.3_C	woning	163808,48	464468,75	7,50	22,8	20,9	17,3
052.4_A	woning	163806,11	464462,66	1,50	17,2	14,2	10,7
052.4_B	woning	163806,11	464462,66	4,50	21,3	19,4	15,9
052.4_C	woning	163806,11	464462,66	7,50	22,9	20,9	17,3
053.1_A	woning	163806,24	464481,44	1,50	14,2	11,5	7,9
053.1_B	woning	163806,24	464481,44	4,50	16,8	14,7	11,2
053.1_C	woning	163806,24	464481,44	7,50	12,6	10,7	7,1
053.2_A	woning	163804,11	464475,20	1,50	7,3	4,3	0,8
053.2_B	woning	163804,11	464475,20	4,50	9,5	7,3	3,7
053.2_C	woning	163804,11	464475,20	7,50	12,2	10,3	6,7
053.3_A	woning	163799,81	464482,21	1,50	20,4	17,6	13,9
053.3_B	woning	163799,81	464482,21	4,50	23,1	20,9	17,4
053.3_C	woning	163799,81	464482,21	7,50	23,8	21,5	17,9
053.4_A	woning	163797,38	464476,19	1,50	18,7	15,7	12,6
053.4_B	woning	163797,38	464476,19	4,50	22,3	20,2	16,5
053.4_C	woning	163797,38	464476,19	7,50	23,7	21,6	18,0
054.1_A	woning	163801,16	464496,57	1,50	17,2	14,2	9,5
054.1_B	woning	163801,16	464496,57	4,50	19,4	16,8	12,2
054.1_C	woning	163801,16	464496,57	7,50	12,7	10,8	7,3
054.2_A	woning	163798,96	464490,65	1,50	17,6	15,4	12,5
054.2_B	woning	163798,96	464490,65	4,50	19,4	17,4	13,9
054.2_C	woning	163798,96	464490,65	7,50	12,8	10,9	7,3
054.3_A	woning	163794,50	464497,54	1,50	18,1	15,7	12,7
054.3_B	woning	163794,50	464497,54	4,50	21,8	19,9	16,4
054.3_C	woning	163794,50	464497,54	7,50	23,8	22,0	18,5
054.4_A	woning	163792,46	464491,08	1,50	17,8	14,6	11,1
054.4_B	woning	163792,46	464491,08	4,50	21,8	19,7	16,2
054.4_C	woning	163792,46	464491,08	7,50	24,0	22,0	18,5
055.1_A	woning	163791,51	464509,32	1,50	20,9	18,8	15,7
055.1_B	woning	163791,51	464509,32	4,50	8,9	5,9	2,6
055.1_C	woning	163791,51	464509,32	7,50	13,1	11,2	7,8
055.2_A	woning	163789,21	464503,52	1,50	9,0	5,8	2,4
055.2_B	woning	163789,21	464503,52	4,50	9,0	5,9	2,4
055.2_C	woning	163789,21	464503,52	7,50	13,6	11,6	8,2
055.3_A	woning	163784,67	464510,47	1,50	21,3	19,0	15,4
055.3_B	woning	163784,67	464510,47	4,50	22,3	20,3	16,9
055.3_C	woning	163784,67	464510,47	7,50	24,6	22,6	19,2
055.4_A	woning	163782,51	464504,47	1,50	19,7	17,8	14,5
055.4_B	woning	163782,51	464504,47	4,50	22,8	21,1	17,6
055.4_C	woning	163782,51	464504,47	7,50	24,6	22,8	19,4
056.1_A	woning	163764,90	464638,83	1,50	7,8	3,1	-0,3
056.1_B	woning	163764,90	464638,83	4,50	7,6	4,0	0,6
056.1_C	woning	163764,90	464638,83	7,50	12,3	10,0	6,7
056.2_A	woning	163765,18	464629,61	1,50	23,4	12,5	8,9
056.2_B	woning	163765,18	464629,61	4,50	24,6	16,6	13,2
056.2_C	woning	163765,18	464629,61	7,50	26,2	20,1	16,7
056.3_A	woning	163756,97	464642,52	1,50	21,3	16,5	13,1
056.3_B	woning	163756,97	464642,52	4,50	18,2	16,8	13,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056.3_C	woning	163756,97	464642,52	7,50	20,5	19,2	15,9
056.4_A	woning	163756,80	464632,54	1,50	21,9	14,5	11,1
056.4_B	woning	163756,80	464632,54	4,50	21,0	16,1	12,8
056.4_C	woning	163756,80	464632,54	7,50	25,7	22,6	19,2
056.5_A	woning	163741,04	464681,03	1,50	6,3	2,6	-1,0
056.5_B	woning	163741,04	464681,03	4,50	7,0	3,5	0,0
056.5_C	woning	163741,04	464681,03	7,50	11,9	8,8	5,3
056.6_A	woning	163740,47	464670,94	1,50	23,9	18,6	15,1
056.6_B	woning	163740,47	464670,94	4,50	24,9	20,0	16,6
056.6_C	woning	163740,47	464670,94	7,50	25,9	21,2	17,8
056.7_A	woning	163733,70	464684,47	1,50	11,6	9,4	5,8
056.7_B	woning	163733,70	464684,47	4,50	12,0	9,9	6,3
056.7_C	woning	163733,70	464684,47	7,50	15,4	13,1	9,3
056.8_A	woning	163732,54	464675,26	1,50	23,8	18,9	15,4
056.8_B	woning	163732,54	464675,26	4,50	24,8	20,2	16,7
056.8_C	woning	163732,54	464675,26	7,50	26,0	21,4	17,9
057.1_A	woning	163789,56	464591,35	1,50	8,4	5,4	2,0
057.1_B	woning	163789,56	464591,35	4,50	9,0	6,1	2,7
057.1_C	woning	163789,56	464591,35	7,50	13,9	11,0	7,6
057.2_A	woning	163790,97	464583,75	1,50	10,9	7,1	3,6
057.2_B	woning	163790,97	464583,75	4,50	11,6	7,8	4,3
057.2_C	woning	163790,97	464583,75	7,50	16,7	12,9	9,4
057.3_A	woning	163784,83	464594,36	1,50	26,6	22,0	18,6
057.3_B	woning	163784,83	464594,36	4,50	26,9	22,3	18,9
057.3_C	woning	163784,83	464594,36	7,50	27,5	22,9	19,6
058.1_A	woning	163786,32	464581,13	1,50	11,7	7,7	4,2
058.1_B	woning	163786,32	464581,13	4,50	12,3	8,4	4,9
058.1_C	woning	163786,32	464581,13	7,50	17,1	13,2	9,8
058.2_A	woning	163780,57	464591,95	1,50	27,1	22,4	19,0
058.2_B	woning	163780,57	464591,95	4,50	27,5	22,7	19,3
058.2_C	woning	163780,57	464591,95	7,50	28,0	23,5	20,2
059.1_A	woning	163782,08	464578,69	1,50	15,6	11,7	8,2
059.1_B	woning	163782,08	464578,69	4,50	16,3	12,1	8,6
059.1_C	woning	163782,08	464578,69	7,50	19,2	16,3	12,9
059.2_A	woning	163776,80	464587,53	1,50	28,9	24,5	21,1
059.2_B	woning	163776,80	464587,53	4,50	29,6	25,2	21,8
059.2_C	woning	163776,80	464587,53	7,50	30,6	26,0	22,6
060.1_A	woning	163777,94	464576,34	1,50	15,9	11,8	8,2
060.1_B	woning	163777,94	464576,34	4,50	16,5	12,3	8,8
060.1_C	woning	163777,94	464576,34	7,50	19,6	16,4	13,0
060.2_A	woning	163772,81	464585,27	1,50	28,3	23,2	19,7
060.2_B	woning	163772,81	464585,27	4,50	29,2	23,9	20,5
060.2_C	woning	163772,81	464585,27	7,50	30,1	24,7	21,3
061.1_A	woning	163773,39	464573,76	1,50	17,1	12,8	9,3
061.1_B	woning	163773,39	464573,76	4,50	17,5	13,2	9,7
061.1_C	woning	163773,39	464573,76	7,50	19,5	15,2	11,8
061.2_A	woning	163768,27	464582,69	1,50	28,2	22,5	19,0
061.2_B	woning	163768,27	464582,69	4,50	29,1	23,3	19,9
061.2_C	woning	163768,27	464582,69	7,50	28,9	24,2	20,8
062.1_A	woning	163769,12	464571,34	1,50	20,5	16,5	13,0
062.1_B	woning	163769,12	464571,34	4,50	20,4	15,7	12,2
062.1_C	woning	163769,12	464571,34	7,50	22,2	17,3	13,9
062.2_A	woning	163764,05	464580,30	1,50	28,5	23,1	19,6
062.2_B	woning	163764,05	464580,30	4,50	29,3	23,6	20,2
062.2_C	woning	163764,05	464580,30	7,50	29,3	24,5	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
062.3_A	woning	163764,48	464574,51	1,50	27,5	23,1	19,7
062.3_B	woning	163764,48	464574,51	4,50	28,3	23,7	20,3
062.3_C	woning	163764,48	464574,51	7,50	29,4	24,6	21,2
063.1_A	woning	163706,49	464664,41	1,50	18,5	17,2	13,7
063.1_B	woning	163706,49	464664,41	4,50	19,9	18,6	15,1
063.1_C	woning	163706,49	464664,41	7,50	14,8	12,0	8,4
063.2_A	woning	163706,51	464658,41	1,50	25,5	20,3	16,8
063.2_B	woning	163706,51	464658,41	4,50	26,6	22,2	18,7
063.2_C	woning	163706,51	464658,41	7,50	27,8	23,6	20,1
063.3_A	woning	163701,48	464667,35	1,50	12,6	10,5	7,0
063.3_B	woning	163701,48	464667,35	4,50	13,4	11,4	7,9
063.3_C	woning	163701,48	464667,35	7,50	15,6	13,3	9,7
064.1_A	woning	163702,16	464655,93	1,50	26,4	20,7	17,2
064.1_B	woning	163702,16	464655,93	4,50	27,0	22,7	19,1
064.1_C	woning	163702,16	464655,93	7,50	28,2	24,0	20,5
064.2_A	woning	163697,34	464664,99	1,50	11,2	9,2	5,7
064.2_B	woning	163697,34	464664,99	4,50	12,1	10,2	6,7
064.2_C	woning	163697,34	464664,99	7,50	15,8	13,6	10,1
065.1_A	woning	163698,34	464653,76	1,50	26,7	21,4	17,7
065.1_B	woning	163698,34	464653,76	4,50	27,4	23,3	19,6
065.1_C	woning	163698,34	464653,76	7,50	28,6	24,7	21,0
065.2_A	woning	163692,75	464662,38	1,50	11,1	9,0	5,5
065.2_B	woning	163692,75	464662,38	4,50	12,1	10,2	6,6
065.2_C	woning	163692,75	464662,38	7,50	16,2	14,0	10,5
066.1_A	woning	163693,08	464650,76	1,50	26,8	21,9	18,2
066.1_B	woning	163693,08	464650,76	4,50	27,9	23,8	20,2
066.1_C	woning	163693,08	464650,76	7,50	29,1	25,2	21,6
066.2_A	woning	163688,35	464659,87	1,50	11,4	9,5	5,9
066.2_B	woning	163688,35	464659,87	4,50	12,5	10,6	7,1
066.2_C	woning	163688,35	464659,87	7,50	16,7	14,6	11,1
067.1_A	woning	163688,63	464648,22	1,50	26,9	22,3	18,6
067.1_B	woning	163688,63	464648,22	4,50	28,2	24,3	20,7
067.1_C	woning	163688,63	464648,22	7,50	29,5	25,7	22,2
067.2_A	woning	163684,14	464657,47	1,50	12,4	10,5	6,9
067.2_B	woning	163684,14	464657,47	4,50	13,5	11,7	8,1
067.2_C	woning	163684,14	464657,47	7,50	17,4	15,4	11,9
068.1_A	woning	163683,91	464645,54	1,50	27,3	22,9	19,5
068.1_B	woning	163683,91	464645,54	4,50	28,8	25,0	21,5
068.1_C	woning	163683,91	464645,54	7,50	30,1	26,4	23,0
068.2_A	woning	163679,15	464654,63	1,50	15,5	13,7	10,1
068.2_B	woning	163679,15	464654,63	4,50	16,3	14,5	11,0
068.2_C	woning	163679,15	464654,63	7,50	19,5	17,5	14,0
068.3_A	woning	163678,90	464649,60	1,50	26,9	23,0	19,5
068.3_B	woning	163678,90	464649,60	4,50	28,6	25,0	21,6
068.3_C	woning	163678,90	464649,60	7,50	30,0	26,4	23,0
069.1_A	woning	163734,40	464615,79	1,50	15,6	13,7	10,3
069.1_B	woning	163734,40	464615,79	4,50	20,6	19,2	15,8
069.1_C	woning	163734,40	464615,79	7,50	16,8	13,1	10,0
069.2_A	woning	163733,42	464610,21	1,50	26,7	16,6	13,1
069.2_B	woning	163733,42	464610,21	4,50	27,9	17,9	14,4
069.2_C	woning	163733,42	464610,21	7,50	29,5	21,1	17,7
069.3_A	woning	163729,07	464619,60	1,50	22,3	20,5	17,2
069.3_B	woning	163729,07	464619,60	4,50	24,2	22,5	19,3
069.3_C	woning	163729,07	464619,60	7,50	25,3	24,1	21,1
070.1_A	woning	163729,38	464607,91	1,50	26,8	17,2	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
070.1_B	woning	163729,38	464607,91	4,50	28,0	18,4	14,9
070.1_C	woning	163729,38	464607,91	7,50	29,7	21,6	18,1
070.2_A	woning	163724,33	464616,90	1,50	21,4	19,8	16,5
070.2_B	woning	163724,33	464616,90	4,50	22,9	21,4	18,2
070.2_C	woning	163724,33	464616,90	7,50	25,9	24,5	21,5
071.1_A	woning	163724,78	464605,30	1,50	27,7	20,2	17,7
071.1_B	woning	163724,78	464605,30	4,50	28,4	19,1	15,7
071.1_C	woning	163724,78	464605,30	7,50	30,1	22,2	18,8
071.2_A	woning	163720,30	464614,61	1,50	21,5	20,0	16,7
071.2_B	woning	163720,30	464614,61	4,50	23,1	21,6	18,4
071.2_C	woning	163720,30	464614,61	7,50	26,3	24,9	21,8
072.1_A	woning	163720,87	464603,08	1,50	28,0	20,8	18,3
072.1_B	woning	163720,87	464603,08	4,50	29,0	20,4	17,3
072.1_C	woning	163720,87	464603,08	7,50	30,6	22,8	19,4
072.2_A	woning	163715,39	464611,83	1,50	21,9	20,5	17,2
072.2_B	woning	163715,39	464611,83	4,50	23,4	22,0	18,8
072.2_C	woning	163715,39	464611,83	7,50	26,9	25,4	22,4
073.1_A	woning	163715,62	464600,10	1,50	28,2	20,1	16,7
073.1_B	woning	163715,62	464600,10	4,50	29,6	21,4	18,3
073.1_C	woning	163715,62	464600,10	7,50	31,3	23,8	20,5
073.2_A	woning	163711,44	464609,59	1,50	23,6	22,3	19,6
073.2_B	woning	163711,44	464609,59	4,50	25,6	24,3	21,8
073.2_C	woning	163711,44	464609,59	7,50	27,7	26,2	23,3
074.1_A	woning	163711,34	464597,66	1,50	29,0	21,5	18,1
074.1_B	woning	163711,34	464597,66	4,50	30,3	22,7	19,5
074.1_C	woning	163711,34	464597,66	7,50	32,1	25,0	21,7
074.2_A	woning	163706,54	464606,80	1,50	25,5	23,8	20,5
074.2_B	woning	163706,54	464606,80	4,50	27,4	25,9	22,7
074.2_C	woning	163706,54	464606,80	7,50	29,0	27,3	24,2
074.3_A	woning	163706,76	464600,62	1,50	29,8	24,3	21,0
074.3_B	woning	163706,76	464600,62	4,50	31,4	26,2	23,0
074.3_C	woning	163706,76	464600,62	7,50	33,1	27,9	24,8
075.1_A	woning	163706,40	464538,89	1,50	18,2	11,9	8,6
075.1_B	woning	163706,40	464538,89	4,50	17,8	13,5	10,3
075.1_C	woning	163706,40	464538,89	7,50	22,7	18,7	15,5
075.2_A	woning	163699,90	464539,21	1,50	20,8	17,3	14,0
075.2_B	woning	163699,90	464539,21	4,50	36,5	28,8	25,5
075.2_C	woning	163699,90	464539,21	7,50	37,3	30,7	27,5
075.3_A	woning	163697,47	464533,83	1,50	33,6	25,5	20,9
075.3_B	woning	163697,47	464533,83	4,50	36,7	29,0	25,7
075.3_C	woning	163697,47	464533,83	7,50	37,4	30,8	27,5
076.1_A	woning	163709,52	464533,40	1,50	22,1	12,9	9,2
076.1_B	woning	163709,52	464533,40	4,50	17,6	13,5	10,8
076.1_C	woning	163709,52	464533,40	7,50	21,7	17,7	14,5
076.2_A	woning	163706,67	464528,21	1,50	16,4	12,9	9,4
076.2_B	woning	163706,67	464528,21	4,50	18,9	14,4	10,9
076.2_C	woning	163706,67	464528,21	7,50	23,2	19,0	15,6
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	33,5	28,0	24,5
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	35,9	28,5	25,2
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	36,6	30,2	26,9
077.1_A	woning	163715,72	464522,50	1,50	21,9	20,3	16,8
077.1_B	woning	163715,72	464522,50	4,50	17,2	13,3	10,0
077.1_C	woning	163715,72	464522,50	7,50	21,5	17,7	14,4
077.2_A	woning	163709,88	464522,31	1,50	23,9	18,7	15,1
077.2_B	woning	163709,88	464522,31	4,50	33,7	27,2	23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
077.2_C	woning	163709,88	464522,31	7,50	35,0	28,8	25,5
077.3_A	woning	163707,17	464516,90	1,50	27,8	22,0	18,4
077.3_B	woning	163707,17	464516,90	4,50	33,9	27,3	23,9
077.3_C	woning	163707,17	464516,90	7,50	35,1	29,0	25,6
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	20,2	18,5	15,1
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	17,3	13,3	9,9
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	21,0	16,3	12,9
078.2_A	woning	163716,60	464511,37	1,50	16,7	13,7	11,1
078.2_B	woning	163716,60	464511,37	4,50	25,4	20,5	18,8
078.2_C	woning	163716,60	464511,37	7,50	25,6	16,9	13,4
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	32,5	26,4	22,9
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	33,1	26,9	23,4
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	34,4	28,5	25,1
079.1_A	woning	163725,75	464504,99	1,50	13,6	10,0	6,8
079.1_B	woning	163725,75	464504,99	4,50	15,4	11,7	8,6
079.1_C	woning	163725,75	464504,99	7,50	19,9	16,4	13,0
079.2_A	woning	163719,80	464505,38	1,50	19,0	16,3	13,7
079.2_B	woning	163719,80	464505,38	4,50	30,4	24,7	20,8
079.2_C	woning	163719,80	464505,38	7,50	32,5	27,2	23,6
079.3_A	woning	163716,86	464499,84	1,50	20,1	17,4	14,0
079.3_B	woning	163716,86	464499,84	4,50	31,1	24,9	21,4
079.3_C	woning	163716,86	464499,84	7,50	33,2	27,6	24,1
080.1_A	woning	163728,76	464499,64	1,50	14,6	11,1	7,6
080.1_B	woning	163728,76	464499,64	4,50	15,7	12,1	8,6
080.1_C	woning	163728,76	464499,64	7,50	19,6	15,3	11,8
080.2_A	woning	163725,95	464494,08	1,50	17,8	8,0	4,4
080.2_B	woning	163725,95	464494,08	4,50	19,4	9,2	5,6
080.2_C	woning	163725,95	464494,08	7,50	22,5	15,6	12,1
080.3_A	woning	163719,74	464494,74	1,50	30,3	24,3	20,8
080.3_B	woning	163719,74	464494,74	4,50	30,5	24,3	20,8
080.3_C	woning	163719,74	464494,74	7,50	32,6	27,1	23,6
081.1_A	woning	163821,93	464453,90	1,50	12,0	9,9	6,5
081.1_B	woning	163821,93	464453,90	4,50	16,2	14,7	11,3
081.1_C	woning	163821,93	464453,90	7,50	12,0	10,2	6,6
081.2_A	woning	163816,15	464454,12	1,50	20,0	17,8	14,3
081.2_B	woning	163816,15	464454,12	4,50	22,5	20,6	17,1
081.2_C	woning	163816,15	464454,12	7,50	22,4	20,3	16,7
081.3_A	woning	163813,34	464448,29	1,50	19,9	16,7	13,0
081.3_B	woning	163813,34	464448,29	4,50	21,2	18,2	14,6
081.3_C	woning	163813,34	464448,29	7,50	23,1	20,3	16,7
082.1_A	woning	163829,69	464532,68	1,50	6,9	4,1	0,1
082.1_B	woning	163829,69	464532,68	4,50	7,8	5,1	1,7
082.1_C	woning	163829,69	464532,68	7,50	11,1	9,2	5,8
082.2_A	woning	163828,12	464527,15	1,50	11,7	9,9	6,2
082.2_B	woning	163828,12	464527,15	4,50	9,1	6,6	3,1
082.2_C	woning	163828,12	464527,15	7,50	12,3	10,1	6,7
082.3_A	woning	163823,85	464534,14	1,50	13,0	11,1	7,7
082.3_B	woning	163823,85	464534,14	4,50	21,7	20,0	16,6
082.3_C	woning	163823,85	464534,14	7,50	22,5	20,7	17,3
082.4_A	woning	163820,50	464527,86	1,50	20,3	17,5	14,0
082.4_B	woning	163820,50	464527,86	4,50	23,2	21,0	17,6
082.4_C	woning	163820,50	464527,86	7,50	23,3	20,8	17,4
083.1_A	woning	163836,76	464520,11	1,50	8,0	5,8	2,1
083.1_B	woning	163836,76	464520,11	4,50	8,7	6,6	3,2
083.1_C	woning	163836,76	464520,11	7,50	10,8	8,9	5,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083.2_A	woning	163835,65	464514,16	1,50	15,9	14,1	11,1
083.2_B	woning	163835,65	464514,16	4,50	17,9	16,3	13,1
083.2_C	woning	163835,65	464514,16	7,50	11,2	9,4	6,0
083.3_A	woning	163831,27	464521,13	1,50	19,0	16,7	13,3
083.3_B	woning	163831,27	464521,13	4,50	21,5	19,5	16,1
083.3_C	woning	163831,27	464521,13	7,50	22,3	20,2	16,8
083.4_A	woning	163828,28	464514,18	1,50	19,8	17,2	13,7
083.4_B	woning	163828,28	464514,18	4,50	21,5	19,6	16,1
083.4_C	woning	163828,28	464514,18	7,50	22,4	20,3	16,9
084.1_A	woning	163840,68	464506,19	1,50	6,0	3,4	0,2
084.1_B	woning	163840,68	464506,19	4,50	6,6	3,9	0,5
084.1_C	woning	163840,68	464506,19	7,50	10,5	8,7	5,3
084.2_A	woning	163835,00	464506,65	1,50	17,7	15,6	12,2
084.2_B	woning	163835,00	464506,65	4,50	19,5	17,6	14,2
084.2_C	woning	163835,00	464506,65	7,50	21,8	19,8	16,4
084.3_A	woning	163831,88	464500,93	1,50	17,0	14,6	11,1
084.3_B	woning	163831,88	464500,93	4,50	18,6	17,0	13,5
084.3_C	woning	163831,88	464500,93	7,50	21,8	20,1	16,6
085.1_A	woning	163844,80	464500,99	1,50	5,6	2,9	0,4
085.1_B	woning	163844,80	464500,99	4,50	6,7	4,3	1,5
085.1_C	woning	163844,80	464500,99	7,50	9,9	8,0	4,6
085.2_A	woning	163842,86	464496,30	1,50	11,0	9,5	5,8
085.2_B	woning	163842,86	464496,30	4,50	6,1	3,4	-0,1
085.2_C	woning	163842,86	464496,30	7,50	10,5	8,7	5,2
085.3_A	woning	163835,64	464496,38	1,50	15,1	12,8	9,4
085.3_B	woning	163835,64	464496,38	4,50	17,0	15,3	11,8
085.3_C	woning	163835,64	464496,38	7,50	21,6	19,9	16,4
086.1_A	woning	163851,14	464489,82	1,50	3,6	0,0	-3,5
086.1_B	woning	163851,14	464489,82	4,50	6,3	3,8	0,4
086.1_C	woning	163851,14	464489,82	7,50	10,2	8,5	5,0
086.2_A	woning	163846,35	464490,52	1,50	12,9	10,5	6,9
086.2_B	woning	163846,35	464490,52	4,50	18,4	16,8	13,3
086.2_C	woning	163846,35	464490,52	7,50	21,2	19,3	15,9
086.3_A	woning	163842,33	464484,66	1,50	15,0	12,5	9,3
086.3_B	woning	163842,33	464484,66	4,50	17,7	15,6	12,2
086.3_C	woning	163842,33	464484,66	7,50	21,6	19,6	16,1
087.1_A	woning	163852,98	464483,56	1,50	4,5	1,7	-1,9
087.1_B	woning	163852,98	464483,56	4,50	6,8	4,6	1,1
087.1_C	woning	163852,98	464483,56	7,50	10,9	9,3	5,8
087.2_A	woning	163851,43	464478,68	1,50	13,2	11,3	7,6
087.2_B	woning	163851,43	464478,68	4,50	16,6	15,0	11,5
087.2_C	woning	163851,43	464478,68	7,50	17,8	15,9	12,4
087.3_A	woning	163844,30	464478,06	1,50	12,8	10,4	6,9
087.3_B	woning	163844,30	464478,06	4,50	16,9	15,2	11,6
087.3_C	woning	163844,30	464478,06	7,50	21,6	19,5	15,9
090.1_A	Tiny hous	163903,93	464389,55	1,50	4,6	2,4	-0,9
090.1_B	Tiny hous	163903,93	464389,55	4,50	9,3	7,8	4,3
090.2_A	Tiny hous	163904,13	464386,19	1,50	1,3	-1,6	-5,0
090.2_B	Tiny hous	163904,13	464386,19	4,50	3,9	1,8	-1,7
090.3_A	Tiny hous	163899,55	464389,05	1,50	13,1	11,3	7,4
090.3_B	Tiny hous	163899,55	464389,05	4,50	16,4	14,7	10,9
090.4_A	Tiny hous	163899,74	464384,73	1,50	14,6	12,9	9,1
090.4_B	Tiny hous	163899,74	464384,73	4,50	16,7	15,0	11,5
091.1_A	Tiny hous	163910,19	464379,83	1,50	3,8	1,8	-2,8
091.1_B	Tiny hous	163910,19	464379,83	4,50	6,1	4,4	0,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
091.2_A	Tiny hous	163908,32	464376,00	1,50	2,7	0,8	-2,8
091.2_B	Tiny hous	163908,32	464376,00	4,50	4,1	2,3	-1,2
091.3_A	Tiny hous	163906,82	464380,58	1,50	11,7	10,0	5,9
091.3_B	Tiny hous	163906,82	464380,58	4,50	14,3	12,6	9,2
091.4_A	Tiny hous	163904,59	464376,92	1,50	16,2	14,3	10,5
091.4_B	Tiny hous	163904,59	464376,92	4,50	18,2	16,5	12,9
092.1_A	Tiny hous	163896,37	464379,85	1,50	9,5	8,0	4,6
092.1_B	Tiny hous	163896,37	464379,85	4,50	10,3	8,8	5,3
092.2_A	Tiny hous	163896,67	464376,15	1,50	2,5	0,3	-3,3
092.2_B	Tiny hous	163896,67	464376,15	4,50	3,9	1,9	-1,6
092.3_A	Tiny hous	163891,68	464379,89	1,50	14,5	12,6	9,0
092.3_B	Tiny hous	163891,68	464379,89	4,50	16,7	14,9	11,4
092.4_A	Tiny hous	163892,65	464376,15	1,50	13,4	11,6	8,4
092.4_B	Tiny hous	163892,65	464376,15	4,50	16,5	14,8	11,2
093.1_A	Tiny hous	163874,11	464372,47	1,50	13,1	11,5	7,9
093.1_B	Tiny hous	163874,11	464372,47	4,50	5,3	3,4	-0,2
093.2_A	Tiny hous	163871,75	464369,40	1,50	8,2	6,7	2,7
093.2_B	Tiny hous	163871,75	464369,40	4,50	5,5	3,7	0,0
093.3_A	Tiny hous	163870,96	464374,59	1,50	12,5	10,9	7,7
093.3_B	Tiny hous	163870,96	464374,59	4,50	14,5	12,8	9,4
093.4_A	Tiny hous	163867,97	464371,52	1,50	11,9	10,4	6,2
093.4_B	Tiny hous	163867,97	464371,52	4,50	15,3	13,7	8,9
094.1_A	Tiny hous	163858,40	464374,66	1,50	10,4	8,7	5,3
094.1_B	Tiny hous	163858,40	464374,66	4,50	15,3	13,7	10,2
094.2_A	Tiny hous	163859,47	464370,75	1,50	11,5	9,4	5,8
094.2_B	Tiny hous	163859,47	464370,75	4,50	4,4	2,3	-1,3
094.3_A	Tiny hous	163855,79	464369,12	1,50	11,4	9,2	5,5
094.3_B	Tiny hous	163855,79	464369,12	4,50	11,9	10,3	6,6
094.4_A	Tiny hous	163854,75	464373,00	1,50	9,1	7,4	3,8
094.4_B	Tiny hous	163854,75	464373,00	4,50	12,5	10,7	7,2
095.1_A	Tiny hous	163855,17	464384,37	1,50	6,1	4,3	0,8
095.1_B	Tiny hous	163855,17	464384,37	4,50	7,2	5,5	1,9
095.2_A	Tiny hous	163854,24	464380,52	1,50	4,2	2,0	-1,6
095.2_B	Tiny hous	163854,24	464380,52	4,50	5,6	3,6	0,0
095.3_A	Tiny hous	163851,48	464386,15	1,50	16,3	14,7	11,2
095.3_B	Tiny hous	163851,48	464386,15	4,50	18,3	16,7	13,2
095.4_A	Tiny hous	163850,68	464381,56	1,50	10,7	9,1	5,4
095.4_B	Tiny hous	163850,68	464381,56	4,50	13,6	12,0	8,5
096.1_A	Tiny hous	163848,71	464399,00	1,50	14,8	13,2	8,3
096.1_B	Tiny hous	163848,71	464399,00	4,50	16,4	15,0	10,7
096.2_A	Tiny hous	163847,20	464395,00	1,50	6,1	4,0	0,2
096.2_B	Tiny hous	163847,20	464395,00	4,50	7,9	6,2	2,3
096.3_A	Tiny hous	163843,55	464395,59	1,50	16,4	14,7	11,0
096.3_B	Tiny hous	163843,55	464395,59	4,50	18,3	16,7	13,1
097.1_A	Tiny hous	163846,26	464403,31	1,50	14,2	12,7	10,3
097.1_B	Tiny hous	163846,26	464403,31	4,50	16,3	15,0	12,1
097.2_A	Tiny hous	163842,54	464404,22	1,50	18,9	17,3	13,7
097.2_B	Tiny hous	163842,54	464404,22	4,50	20,8	19,3	15,7
097.3_A	Tiny hous	163840,78	464400,49	1,50	17,3	15,6	12,0
097.3_B	Tiny hous	163840,78	464400,49	4,50	19,7	18,0	14,4
098.1_A	Tiny hous	163834,13	464397,12	1,50	15,6	14,1	10,7
098.1_B	Tiny hous	163834,13	464397,12	4,50	16,8	15,3	10,9
098.2_A	Tiny hous	163833,27	464393,89	1,50	10,5	8,7	5,6
098.2_B	Tiny hous	163833,27	464393,89	4,50	14,4	12,9	9,2
098.3_A	Tiny hous	163830,21	464398,05	1,50	17,1	15,4	12,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
098.3_B	Tiny hous	163830,21	464398,05	4,50	19,5	17,8	14,2
099.1_A	Tiny hous	163838,55	464390,93	1,50	11,8	10,4	7,2
099.1_B	Tiny hous	163838,55	464390,93	4,50	15,1	13,8	10,0
099.2_A	Tiny hous	163837,22	464386,88	1,50	12,5	10,7	7,3
099.2_B	Tiny hous	163837,22	464386,88	4,50	15,5	13,9	9,3
099.3_A	Tiny hous	163834,33	464391,24	1,50	13,7	12,1	8,5
099.3_B	Tiny hous	163834,33	464391,24	4,50	13,4	11,9	9,5
100.1_A	Tiny hous	163843,84	464383,29	1,50	15,2	13,7	10,0
100.1_B	Tiny hous	163843,84	464383,29	4,50	16,7	15,1	11,5
100.2_A	Tiny hous	163842,13	464380,03	1,50	8,9	7,3	4,0
100.2_B	Tiny hous	163842,13	464380,03	4,50	11,3	10,0	6,4
100.3_A	Tiny hous	163839,78	464384,66	1,50	10,1	8,5	5,2
100.3_B	Tiny hous	163839,78	464384,66	4,50	14,0	12,6	9,1
101.1_A	Tiny hous	163846,74	464370,09	1,50	12,2	10,5	7,6
101.1_B	Tiny hous	163846,74	464370,09	4,50	12,9	11,4	7,9
101.2_A	Tiny hous	163846,82	464366,07	1,50	4,7	2,6	-1,7
101.2_B	Tiny hous	163846,82	464366,07	4,50	5,1	3,0	-0,6
101.3_A	Tiny hous	163842,90	464371,00	1,50	14,0	11,8	8,1
101.3_B	Tiny hous	163842,90	464371,00	4,50	17,8	16,0	12,4
105.10_A	appartementengebouw	163856,30	464473,74	1,50	9,2	6,8	3,2
105.10_B	appartementengebouw	163856,30	464473,74	4,50	14,4	12,7	9,1
105.10_C	appartementengebouw	163856,30	464473,74	7,50	19,7	17,8	14,2
105.1_A	appartementengebouw	163861,47	464471,71	1,50	3,0	-0,4	-4,0
105.1_B	appartementengebouw	163861,47	464471,71	4,50	5,3	2,7	-0,8
105.1_C	appartementengebouw	163861,47	464471,71	7,50	7,3	5,2	1,7
105.2_A	appartementengebouw	163861,72	464463,32	1,50	3,0	-0,3	-3,9
105.2_B	appartementengebouw	163861,72	464463,32	4,50	3,7	0,6	-2,9
105.2_C	appartementengebouw	163861,72	464463,32	7,50	5,6	3,1	-0,5
105.3_A	appartementengebouw	163866,62	464458,77	1,50	2,9	-0,3	-3,9
105.3_B	appartementengebouw	163866,62	464458,77	4,50	3,9	1,1	-2,5
105.3_C	appartementengebouw	163866,62	464458,77	7,50	5,5	3,0	-0,5
105.4_A	appartementengebouw	163870,24	464452,40	1,50	2,8	-0,4	-4,0
105.4_B	appartementengebouw	163870,24	464452,40	4,50	3,7	0,9	-2,7
105.4_C	appartementengebouw	163870,24	464452,40	7,50	5,7	3,5	-0,1
105.5_A	appartementengebouw	163868,14	464448,86	1,50	2,9	-0,3	-3,9
105.5_B	appartementengebouw	163868,14	464448,86	4,50	4,5	1,9	-1,7
105.5_C	appartementengebouw	163868,14	464448,86	7,50	6,8	4,8	1,2
105.6_A	appartementengebouw	163862,43	464449,38	1,50	13,4	11,3	8,0
105.6_B	appartementengebouw	163862,43	464449,38	4,50	16,6	14,9	11,6
105.6_C	appartementengebouw	163862,43	464449,38	7,50	20,5	18,6	15,0
105.7_A	appartementengebouw	163859,82	464454,02	1,50	12,9	10,7	6,9
105.7_B	appartementengebouw	163859,82	464454,02	4,50	17,3	15,7	12,4
105.7_C	appartementengebouw	163859,82	464454,02	7,50	20,5	18,7	15,0
105.8_A	appartementengebouw	163853,91	464460,38	1,50	12,1	9,9	6,4
105.8_B	appartementengebouw	163853,91	464460,38	4,50	16,1	14,4	10,8
105.8_C	appartementengebouw	163853,91	464460,38	7,50	20,9	19,0	15,4
105.9_A	appartementengebouw	163850,16	464467,03	1,50	13,8	11,5	8,4
105.9_B	appartementengebouw	163850,16	464467,03	4,50	16,5	14,7	11,3
105.9_C	appartementengebouw	163850,16	464467,03	7,50	21,1	19,1	15,6
T001_A	Tuin	163604,56	464491,00	1,50	37,6	34,7	30,7
T002_A	Tuin	163607,43	464486,56	1,50	35,8	34,1	30,4
T003_A	Tuin	163609,78	464482,12	1,50	35,6	34,3	30,0
T004_A	Tuin	163652,49	464512,42	1,50	41,5	24,7	20,5
T005_A	Tuin	163655,62	464506,41	1,50	38,2	28,3	24,6
T006_A	Tuin	163693,24	464532,53	1,50	34,9	27,6	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BARIM
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T007_A	Tuin	163690,23	464531,23	1,50	36,5	29,4	26,1
T008_A	Tuin	163702,39	464610,07	1,50	29,8	24,9	21,6
T009_A	Tuin	163683,91	464639,63	1,50	27,8	23,8	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	10,8	-6,2	-9,0
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	11,1	-4,7	-7,2
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	11,9	-3,6	-6,2
001.2_A	appartementengebouw	163730,42	464261,80	1,50	12,1	-4,5	-7,7
001.2_B	appartementengebouw	163730,42	464261,80	4,50	12,2	-4,3	-7,5
001.2_C	appartementengebouw	163730,42	464261,80	7,50	13,6	-1,9	-4,5
001.3_A	appartementengebouw	163718,77	464275,66	1,50	17,9	3,6	0,6
001.3_B	appartementengebouw	163718,77	464275,66	4,50	21,0	6,7	4,1
001.3_C	appartementengebouw	163718,77	464275,66	7,50	31,9	13,2	10,8
001.4_A	appartementengebouw	163705,22	464263,29	1,50	22,2	8,0	5,3
001.4_B	appartementengebouw	163705,22	464263,29	4,50	24,6	12,9	10,6
001.4_C	appartementengebouw	163705,22	464263,29	7,50	31,7	13,3	11,0
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	22,3	8,9	6,4
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	11,5	-3,2	-6,1
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	15,5	1,1	-1,8
002.2_A	woning	163768,49	464250,65	1,50	26,9	12,8	10,3
002.2_B	woning	163768,49	464250,65	4,50	27,6	12,4	9,7
002.2_C	woning	163768,49	464250,65	7,50	29,8	12,7	10,0
002.3_A	woning	163777,53	464255,49	1,50	18,3	3,8	-0,2
002.3_B	woning	163777,53	464255,49	4,50	20,4	6,2	3,3
002.3_C	woning	163777,53	464255,49	7,50	28,4	8,1	5,3
002.4_A	woning	163771,08	464256,94	1,50	13,2	-0,3	-3,8
002.4_B	woning	163771,08	464256,94	4,50	15,1	2,5	-0,5
002.4_C	woning	163771,08	464256,94	7,50	25,1	8,6	5,8
003.1_A	woning	163763,53	464263,27	1,50	18,8	8,0	5,0
003.1_B	woning	163763,53	464263,27	4,50	22,2	9,6	6,2
003.1_C	woning	163763,53	464263,27	7,50	16,6	2,2	-0,7
003.2_A	woning	163759,74	464265,96	1,50	24,8	11,5	8,9
003.2_B	woning	163759,74	464265,96	4,50	28,2	12,9	10,3
003.2_C	woning	163759,74	464265,96	7,50	30,2	13,2	10,5
003.3_A	woning	163768,80	464270,70	1,50	19,6	3,6	-1,6
003.3_B	woning	163768,80	464270,70	4,50	21,5	6,3	3,0
003.3_C	woning	163768,80	464270,70	7,50	29,0	9,1	6,2
003.4_A	woning	163762,55	464272,22	1,50	14,2	0,9	-2,2
003.4_B	woning	163762,55	464272,22	4,50	15,9	2,9	0,0
003.4_C	woning	163762,55	464272,22	7,50	25,6	9,1	6,3
004.1_A	woning	163754,83	464278,51	1,50	19,2	8,5	5,3
004.1_B	woning	163754,83	464278,51	4,50	21,9	10,1	6,5
004.1_C	woning	163754,83	464278,51	7,50	17,1	2,8	-0,2
004.2_A	woning	163751,29	464280,67	1,50	25,2	12,2	9,5
004.2_B	woning	163751,29	464280,67	4,50	29,1	13,5	10,8
004.2_C	woning	163751,29	464280,67	7,50	30,8	13,8	11,1
004.3_A	woning	163760,16	464286,06	1,50	21,6	9,7	3,2
004.3_B	woning	163760,16	464286,06	4,50	22,4	8,3	5,7
004.3_C	woning	163760,16	464286,06	7,50	29,4	9,4	6,6
004.4_A	woning	163753,85	464287,41	1,50	15,2	2,6	-0,2
004.4_B	woning	163753,85	464287,41	4,50	17,1	4,0	1,1
004.4_C	woning	163753,85	464287,41	7,50	26,2	9,8	7,0
005.1_A	woning	163746,54	464293,90	1,50	20,1	9,6	6,6
005.1_B	woning	163746,54	464293,90	4,50	22,7	11,1	7,8
005.1_C	woning	163746,54	464293,90	7,50	17,6	3,2	0,3
005.2_A	woning	163742,49	464296,22	1,50	25,2	13,4	10,8
005.2_B	woning	163742,49	464296,22	4,50	29,7	15,8	13,2
005.2_C	woning	163742,49	464296,22	7,50	32,2	16,3	13,6
005.3_A	woning	163751,40	464301,42	1,50	20,8	6,5	2,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.3_B	woning	163751,40	464301,42	4,50	22,8	9,2	6,7
005.3_C	woning	163751,40	464301,42	7,50	29,0	9,8	7,0
005.4_A	woning	163743,91	464301,89	1,50	19,5	7,7	4,6
005.4_B	woning	163743,91	464301,89	4,50	22,9	9,7	6,7
005.4_C	woning	163743,91	464301,89	7,50	32,4	14,7	11,9
006.1_A	woning	163740,49	464314,15	1,50	22,5	9,5	6,8
006.1_B	woning	163740,49	464314,15	4,50	25,4	13,0	10,5
006.1_C	woning	163740,49	464314,15	7,50	18,3	3,8	0,8
006.2_A	woning	163735,57	464317,14	1,50	23,6	11,5	8,9
006.2_B	woning	163735,57	464317,14	4,50	26,8	14,4	11,7
006.2_C	woning	163735,57	464317,14	7,50	32,1	15,0	11,9
006.3_A	woning	163736,20	464323,50	1,50	17,2	3,1	0,5
006.3_B	woning	163736,20	464323,50	4,50	19,2	5,6	2,8
006.3_C	woning	163736,20	464323,50	7,50	31,1	15,0	11,7
007.1_A	woning	163746,67	464317,70	1,50	21,8	9,9	6,9
007.1_B	woning	163746,67	464317,70	4,50	25,4	12,8	10,0
007.1_C	woning	163746,67	464317,70	7,50	18,3	4,6	0,9
007.2_A	woning	163746,68	464323,71	1,50	20,3	8,1	3,8
007.2_B	woning	163746,68	464323,71	4,50	22,0	13,4	7,9
007.2_C	woning	163746,68	464323,71	7,50	29,8	11,6	8,7
007.3_A	woning	163741,25	464326,41	1,50	16,8	4,0	1,0
007.3_B	woning	163741,25	464326,41	4,50	19,2	6,9	3,8
007.3_C	woning	163741,25	464326,41	7,50	31,3	17,1	14,2
008.1_A	senioren woning	163763,14	464328,21	1,50	14,6	2,8	-1,4
008.1_B	senioren woning	163763,14	464328,21	4,50	15,7	3,9	0,8
008.2_A	senioren woning	163758,56	464330,40	1,50	27,2	15,2	11,4
008.2_B	senioren woning	163758,56	464330,40	4,50	28,9	16,9	13,5
008.3_A	senioren woning	163758,79	464336,41	1,50	27,8	16,9	13,6
008.3_B	senioren woning	163758,79	464336,41	4,50	29,6	16,7	13,3
009.1_A	senioren woning	163768,35	464331,16	1,50	14,1	0,7	-2,8
009.1_B	senioren woning	163768,35	464331,16	4,50	14,9	1,9	-1,5
009.2_A	senioren woning	163768,45	464337,06	1,50	20,5	4,8	3,0
009.2_B	senioren woning	163768,45	464337,06	4,50	19,8	7,4	4,0
009.3_A	senioren woning	163763,55	464339,11	1,50	22,4	7,7	5,2
009.3_B	senioren woning	163763,55	464339,11	4,50	22,5	10,0	6,7
010.1_A	woning	163689,71	464316,78	1,50	14,5	-2,6	-5,8
010.1_B	woning	163689,71	464316,78	4,50	15,3	-2,0	-5,3
010.1_C	woning	163689,71	464316,78	7,50	19,4	4,1	1,5
010.2_A	woning	163685,44	464319,66	1,50	18,2	6,9	3,2
010.2_B	woning	163685,44	464319,66	4,50	21,2	8,3	4,7
010.2_C	woning	163685,44	464319,66	7,50	27,9	13,5	10,6
010.3_A	woning	163685,30	464325,97	1,50	19,6	4,1	0,9
010.3_B	woning	163685,30	464325,97	4,50	22,8	5,7	2,7
010.3_C	woning	163685,30	464325,97	7,50	31,5	14,6	12,1
011.1_A	woning	163695,08	464319,79	1,50	14,1	-3,5	-6,2
011.1_B	woning	163695,08	464319,79	4,50	14,9	-2,8	-5,7
011.1_C	woning	163695,08	464319,79	7,50	18,6	3,6	0,9
011.2_A	woning	163689,73	464328,46	1,50	25,3	5,6	2,5
011.2_B	woning	163689,73	464328,46	4,50	32,0	6,8	3,7
011.2_C	woning	163689,73	464328,46	7,50	34,0	15,1	12,6
012.1_A	woning	163699,12	464322,05	1,50	14,1	-3,1	-5,7
012.1_B	woning	163699,12	464322,05	4,50	14,9	-1,9	-4,6
012.1_C	woning	163699,12	464322,05	7,50	18,5	3,6	0,9
012.2_A	woning	163694,49	464331,13	1,50	27,0	12,4	10,5
012.2_B	woning	163694,49	464331,13	4,50	34,8	15,0	12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012.2_C	woning	163694,49	464331,13	7,50	34,8	15,9	13,4
013.1_A	woning	163703,61	464324,58	1,50	14,3	-2,7	-5,4
013.1_B	woning	163703,61	464324,58	4,50	15,2	-1,6	-4,3
013.1_C	woning	163703,61	464324,58	7,50	18,7	3,8	1,1
013.2_A	woning	163698,70	464333,49	1,50	28,6	12,5	10,6
013.2_B	woning	163698,70	464333,49	4,50	33,9	15,1	12,7
013.2_C	woning	163698,70	464333,49	7,50	34,9	16,0	13,5
014.1_A	woning	163707,74	464326,89	1,50	15,2	-0,9	-3,7
014.1_B	woning	163707,74	464326,89	4,50	15,9	0,0	-2,8
014.1_C	woning	163707,74	464326,89	7,50	19,5	4,5	1,7
014.2_A	woning	163707,33	464332,29	1,50	31,0	10,4	7,9
014.2_B	woning	163707,33	464332,29	4,50	33,2	10,9	8,4
014.2_C	woning	163707,33	464332,29	7,50	33,8	13,2	10,7
014.3_A	woning	163702,27	464335,50	1,50	30,0	13,3	10,8
014.3_B	woning	163702,27	464335,50	4,50	34,1	15,3	12,7
014.3_C	woning	163702,27	464335,50	7,50	35,0	16,1	13,5
015.1_A	woning	163719,84	464333,66	1,50	21,0	0,2	-2,8
015.1_B	woning	163719,84	464333,66	4,50	19,9	0,7	-2,3
015.1_C	woning	163719,84	464333,66	7,50	19,4	4,9	2,0
015.2_A	woning	163715,14	464336,83	1,50	29,1	15,3	12,5
015.2_B	woning	163715,14	464336,83	4,50	32,7	16,1	13,3
015.2_C	woning	163715,14	464336,83	7,50	33,4	16,5	13,7
015.3_A	woning	163715,30	464342,88	1,50	32,7	15,9	12,8
015.3_B	woning	163715,30	464342,88	4,50	34,6	16,4	13,5
015.3_C	woning	163715,30	464342,88	7,50	35,2	16,9	13,9
016.1_A	3 woningen	163729,16	464339,01	1,50	21,3	6,7	3,5
016.1_B	3 woningen	163729,16	464339,01	4,50	25,9	8,1	5,4
016.1_C	3 woningen	163729,16	464339,01	7,50	19,1	5,3	1,6
016.2_A	3 woningen	163723,60	464347,65	1,50	32,2	18,1	15,0
016.2_B	3 woningen	163723,60	464347,65	4,50	33,9	18,5	15,3
016.2_C	3 woningen	163723,60	464347,65	7,50	35,1	19,2	16,1
017.1_A	woning	163737,81	464343,98	1,50	20,2	5,1	1,2
017.1_B	woning	163737,81	464343,98	4,50	26,5	8,4	4,8
017.1_C	woning	163737,81	464343,98	7,50	19,6	6,9	3,9
017.2_A	woning	163738,38	464349,21	1,50	22,1	7,6	3,6
017.2_B	woning	163738,38	464349,21	4,50	23,8	9,5	6,6
017.2_C	woning	163738,38	464349,21	7,50	30,3	11,7	8,8
017.3_A	woning	163732,75	464352,90	1,50	29,6	17,9	14,4
017.3_B	woning	163732,75	464352,90	4,50	31,6	19,3	15,8
017.3_C	woning	163732,75	464352,90	7,50	34,8	19,2	16,2
018.1_A	woning	163673,04	464340,36	1,50	19,2	8,4	4,9
018.1_B	woning	163673,04	464340,36	4,50	22,7	10,4	7,3
018.1_C	woning	163673,04	464340,36	7,50	27,2	13,8	11,2
018.2_A	woning	163678,55	464339,87	1,50	22,6	5,2	2,0
018.2_B	woning	163678,55	464339,87	4,50	28,6	7,9	5,2
018.2_C	woning	163678,55	464339,87	7,50	21,2	5,2	2,6
018.3_A	woning	163681,91	464345,49	1,50	28,1	13,3	11,1
018.3_B	woning	163681,91	464345,49	4,50	35,7	17,0	15,1
018.3_C	woning	163681,91	464345,49	7,50	36,3	16,1	14,1
019.1_A	woning	163669,82	464346,06	1,50	20,0	8,5	4,8
019.1_B	woning	163669,82	464346,06	4,50	22,7	10,3	7,1
019.1_C	woning	163669,82	464346,06	7,50	28,9	14,9	12,5
019.2_A	woning	163672,86	464351,42	1,50	19,4	2,4	-0,6
019.2_B	woning	163672,86	464351,42	4,50	22,1	4,3	1,5
019.2_C	woning	163672,86	464351,42	7,50	31,1	12,0	9,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019.3_A	woning	163678,91	464350,80	1,50	28,5	13,1	10,8
019.3_B	woning	163678,91	464350,80	4,50	35,7	17,1	15,2
019.3_C	woning	163678,91	464350,80	7,50	36,9	16,5	14,4
020.1_A	woning	163663,78	464356,63	1,50	21,7	10,2	7,1
020.1_B	woning	163663,78	464356,63	4,50	24,2	11,5	8,5
020.1_C	woning	163663,78	464356,63	7,50	28,9	15,2	12,6
020.2_A	woning	163669,73	464356,25	1,50	20,5	4,7	1,9
020.2_B	woning	163669,73	464356,25	4,50	22,9	6,1	3,2
020.2_C	woning	163669,73	464356,25	7,50	28,9	14,7	11,8
020.3_A	woning	163672,60	464362,11	1,50	28,3	14,3	11,0
020.3_B	woning	163672,60	464362,11	4,50	34,6	17,5	15,6
020.3_C	woning	163672,60	464362,11	7,50	38,0	17,2	15,2
020.4_A	woning	163666,77	464362,09	1,50	21,7	4,2	1,6
020.4_B	woning	163666,77	464362,09	4,50	24,2	6,0	3,4
020.4_C	woning	163666,77	464362,09	7,50	32,3	13,0	10,6
021.1_A	woning	163657,81	464367,19	1,50	22,6	11,7	8,0
021.1_B	woning	163657,81	464367,19	4,50	25,3	15,4	12,6
021.1_C	woning	163657,81	464367,19	7,50	28,3	15,3	12,6
021.2_A	woning	163663,57	464367,96	1,50	22,9	6,8	3,9
021.2_B	woning	163663,57	464367,96	4,50	25,8	8,1	5,5
021.2_C	woning	163663,57	464367,96	7,50	30,7	15,8	13,1
021.3_A	woning	163666,41	464372,79	1,50	28,5	13,1	9,4
021.3_B	woning	163666,41	464372,79	4,50	33,7	17,3	15,1
021.3_C	woning	163666,41	464372,79	7,50	38,7	17,9	15,9
022.1_A	woning	163654,22	464373,51	1,50	22,5	11,1	6,9
022.1_B	woning	163654,22	464373,51	4,50	24,2	12,6	8,2
022.1_C	woning	163654,22	464373,51	7,50	30,2	16,3	13,8
022.2_A	woning	163662,81	464379,14	1,50	28,9	11,8	8,7
022.2_B	woning	163662,81	464379,14	4,50	31,4	15,6	13,0
022.2_C	woning	163662,81	464379,14	7,50	39,3	18,4	16,4
022.3_A	woning	163656,54	464378,83	1,50	24,3	6,1	3,6
022.3_B	woning	163656,54	464378,83	4,50	26,2	7,1	4,5
022.3_C	woning	163656,54	464378,83	7,50	33,6	14,2	11,8
023.1_A	2 woningen	163646,01	464387,72	1,50	24,3	11,1	7,8
023.1_B	2 woningen	163646,01	464387,72	4,50	27,5	13,6	10,3
023.1_C	2 woningen	163646,01	464387,72	7,50	30,3	16,9	14,3
024.1_A	seniorenwoning	163632,89	464404,83	1,50	25,5	13,2	9,2
024.1_B	seniorenwoning	163632,89	464404,83	4,50	26,7	13,0	9,2
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	30,6	18,0	14,0
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	32,4	20,8	16,9
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	34,6	20,9	16,7
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	35,9	22,9	18,8
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	54,4	30,7	28,9
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	55,2	33,4	31,6
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	54,3	30,9	29,0
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	55,2	33,6	31,7
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	50,6	27,5	25,7
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	52,2	30,8	29,1
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	49,9	31,2	28,3
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	51,4	34,4	31,5
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	53,6	33,3	30,5
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	54,1	36,3	33,4
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	57,2	33,4	30,5
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	57,9	36,3	33,4
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	53,7	22,1	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	54,6	24,5	21,8
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	50,1	13,7	10,8
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	51,9	16,3	13,5
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	50,0	27,9	24,5
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	52,0	30,2	26,8
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	52,5	28,7	25,4
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	54,0	31,4	28,1
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	55,2	30,3	27,0
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	55,9	30,9	27,7
027.4_A	Woningen	163649,18	464508,77	1,50	40,0	13,2	10,2
027.4_B	Woningen	163649,18	464508,77	4,50	49,7	15,3	12,1
027.5_A	Woningen	163652,58	464502,72	1,50	41,5	10,5	7,2
027.5_B	Woningen	163652,58	464502,72	4,50	47,5	12,8	9,6
040.1_A	woningen	163750,94	464366,96	1,50	21,5	11,0	8,3
040.1_B	woningen	163750,94	464366,96	4,50	18,4	6,0	2,5
040.1_C	woningen	163750,94	464366,96	7,50	23,5	9,0	6,0
040.2_A	woningen	163734,11	464396,58	1,50	30,3	0,4	-2,6
040.2_B	woningen	163734,11	464396,58	4,50	21,5	3,8	-0,7
040.2_C	woningen	163734,11	464396,58	7,50	24,4	9,7	6,8
041.1_A	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	1,50	17,1	-1,4	-4,4
041.1_B	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	4,50	17,3	0,9	-1,5
041.2_A	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	1,50	25,6	10,7	8,3
041.2_B	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	4,50	27,1	16,1	13,8
042.1_A	seniorenwoning	163786,71	464404,43	1,50	16,7	-1,6	-4,5
042.1_B	seniorenwoning	163786,71	464404,43	4,50	17,2	1,1	-1,3
042.2_A	seniorenwoning	163786,79	464410,06	1,50	17,7	0,5	-2,7
042.2_B	seniorenwoning	163786,79	464410,06	4,50	17,9	3,1	1,1
042.3_A	seniorenwoning	163781,29	464413,20	1,50	20,7	7,9	6,1
042.3_B	seniorenwoning	163781,29	464413,20	4,50	20,9	5,8	3,3
043.1_A	woningen	163767,22	464433,14	1,50	22,2	10,0	6,8
043.1_B	woningen	163767,22	464433,14	4,50	19,4	2,2	-0,2
043.2_A	woningen	163746,00	464470,93	1,50	22,5	0,6	-2,9
043.2_B	woningen	163746,00	464470,93	4,50	23,2	1,1	-2,5
050.1_A	woning	163834,89	464433,08	1,50	17,7	-1,3	-4,9
050.1_B	woning	163834,89	464433,08	4,50	18,8	4,1	0,6
050.1_C	woning	163834,89	464433,08	7,50	18,8	5,2	1,6
050.2_A	woning	163832,10	464428,82	1,50	20,9	5,0	2,1
050.2_B	woning	163832,10	464428,82	4,50	15,8	0,8	-2,8
050.2_C	woning	163832,10	464428,82	7,50	18,6	4,8	1,2
050.3_A	woning	163825,23	464429,51	1,50	27,1	8,0	5,0
050.3_B	woning	163825,23	464429,51	4,50	28,1	16,7	13,7
050.3_C	woning	163825,23	464429,51	7,50	33,0	17,4	14,4
050.4_A	woning	163827,29	464435,54	1,50	28,4	11,6	7,7
050.4_B	woning	163827,29	464435,54	4,50	29,6	17,2	13,7
050.4_C	woning	163827,29	464435,54	7,50	32,9	15,9	12,3
051.1_A	woning	163825,81	464449,04	1,50	18,3	3,7	-2,4
051.1_B	woning	163825,81	464449,04	4,50	19,9	10,3	3,8
051.1_C	woning	163825,81	464449,04	7,50	18,9	5,3	1,8
051.2_A	woning	163823,99	464443,77	1,50	24,4	-2,2	-6,2
051.2_B	woning	163823,99	464443,77	4,50	25,0	2,1	-2,0
051.2_C	woning	163823,99	464443,77	7,50	18,9	5,2	1,6
051.3_A	woning	163817,08	464443,40	1,50	28,9	6,0	2,5
051.3_B	woning	163817,08	464443,40	4,50	29,8	13,2	9,8
051.3_C	woning	163817,08	464443,40	7,50	33,4	16,4	12,8
052.1_A	woning	163815,29	464467,56	1,50	21,7	6,5	3,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
052.1_B	woning	163815,29	464467,56	4,50	23,3	12,9	9,4
052.1_C	woning	163815,29	464467,56	7,50	19,4	6,2	2,8
052.2_A	woning	163812,95	464461,81	1,50	23,7	-0,9	-4,4
052.2_B	woning	163812,95	464461,81	4,50	24,6	3,7	0,1
052.2_C	woning	163812,95	464461,81	7,50	19,3	6,1	2,5
052.3_A	woning	163808,48	464468,75	1,50	28,5	12,5	9,6
052.3_B	woning	163808,48	464468,75	4,50	29,8	16,4	13,0
052.3_C	woning	163808,48	464468,75	7,50	32,1	17,3	13,8
052.4_A	woning	163806,11	464462,66	1,50	29,1	11,9	8,9
052.4_B	woning	163806,11	464462,66	4,50	30,4	16,3	12,8
052.4_C	woning	163806,11	464462,66	7,50	33,0	17,2	13,8
053.1_A	woning	163806,24	464481,44	1,50	23,0	11,3	7,9
053.1_B	woning	163806,24	464481,44	4,50	24,3	14,1	10,5
053.1_C	woning	163806,24	464481,44	7,50	20,0	6,7	3,2
053.2_A	woning	163804,11	464475,20	1,50	17,7	2,3	-1,2
053.2_B	woning	163804,11	464475,20	4,50	18,1	4,8	1,2
053.2_C	woning	163804,11	464475,20	7,50	19,9	6,7	3,1
053.3_A	woning	163799,81	464482,21	1,50	29,2	8,9	6,0
053.3_B	woning	163799,81	464482,21	4,50	30,5	13,4	9,8
053.3_C	woning	163799,81	464482,21	7,50	33,0	17,7	14,2
053.4_A	woning	163797,38	464476,19	1,50	27,0	10,2	7,4
053.4_B	woning	163797,38	464476,19	4,50	28,4	14,7	10,8
053.4_C	woning	163797,38	464476,19	7,50	32,9	17,8	14,3
054.1_A	woning	163801,16	464496,57	1,50	25,1	10,6	6,4
054.1_B	woning	163801,16	464496,57	4,50	26,4	14,6	11,1
054.1_C	woning	163801,16	464496,57	7,50	20,3	6,8	3,3
054.2_A	woning	163798,96	464490,65	1,50	25,0	7,7	5,6
054.2_B	woning	163798,96	464490,65	4,50	26,2	11,5	9,7
054.2_C	woning	163798,96	464490,65	7,50	20,5	7,2	3,6
054.3_A	woning	163794,50	464497,54	1,50	28,7	13,7	10,0
054.3_B	woning	163794,50	464497,54	4,50	29,8	15,2	11,8
054.3_C	woning	163794,50	464497,54	7,50	33,3	18,2	14,6
054.4_A	woning	163792,46	464491,08	1,50	27,9	11,0	7,7
054.4_B	woning	163792,46	464491,08	4,50	29,0	12,9	9,5
054.4_C	woning	163792,46	464491,08	7,50	33,3	18,1	14,6
055.1_A	woning	163791,51	464509,32	1,50	28,7	10,0	6,1
055.1_B	woning	163791,51	464509,32	4,50	19,1	0,0	-3,5
055.1_C	woning	163791,51	464509,32	7,50	20,9	7,2	3,7
055.2_A	woning	163789,21	464503,52	1,50	19,7	0,4	-3,1
055.2_B	woning	163789,21	464503,52	4,50	19,3	0,5	-3,0
055.2_C	woning	163789,21	464503,52	7,50	21,1	8,0	4,5
055.3_A	woning	163784,67	464510,47	1,50	33,0	13,3	9,9
055.3_B	woning	163784,67	464510,47	4,50	29,8	12,8	9,3
055.3_C	woning	163784,67	464510,47	7,50	33,8	18,6	15,1
055.4_A	woning	163782,51	464504,47	1,50	29,0	11,8	7,9
055.4_B	woning	163782,51	464504,47	4,50	30,3	13,7	10,1
055.4_C	woning	163782,51	464504,47	7,50	33,8	18,8	15,2
056.1_A	woning	163764,90	464638,83	1,50	19,8	1,9	-1,7
056.1_B	woning	163764,90	464638,83	4,50	19,4	1,5	-2,0
056.1_C	woning	163764,90	464638,83	7,50	22,3	8,4	4,9
056.2_A	woning	163765,18	464629,61	1,50	36,9	14,8	11,2
056.2_B	woning	163765,18	464629,61	4,50	37,5	15,7	12,1
056.2_C	woning	163765,18	464629,61	7,50	39,0	19,7	16,1
056.3_A	woning	163756,97	464642,52	1,50	32,9	15,5	12,0
056.3_B	woning	163756,97	464642,52	4,50	31,0	15,8	12,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056.3_C	woning	163756,97	464642,52	7,50	33,3	17,5	14,0
056.4_A	woning	163756,80	464632,54	1,50	29,0	13,2	9,7
056.4_B	woning	163756,80	464632,54	4,50	29,3	14,3	10,7
056.4_C	woning	163756,80	464632,54	7,50	37,0	21,0	17,4
056.5_A	woning	163741,04	464681,03	1,50	18,7	3,2	-0,4
056.5_B	woning	163741,04	464681,03	4,50	19,3	4,0	0,4
056.5_C	woning	163741,04	464681,03	7,50	23,3	9,0	5,4
056.6_A	woning	163740,47	464670,94	1,50	37,8	19,6	16,0
056.6_B	woning	163740,47	464670,94	4,50	38,6	20,8	17,2
056.6_C	woning	163740,47	464670,94	7,50	39,7	21,6	18,1
056.7_A	woning	163733,70	464684,47	1,50	22,8	10,5	6,9
056.7_B	woning	163733,70	464684,47	4,50	23,4	11,0	7,4
056.7_C	woning	163733,70	464684,47	7,50	26,6	13,4	9,8
056.8_A	woning	163732,54	464675,26	1,50	38,0	19,8	16,3
056.8_B	woning	163732,54	464675,26	4,50	38,7	21,0	17,4
056.8_C	woning	163732,54	464675,26	7,50	39,7	21,8	18,3
057.1_A	woning	163789,56	464591,35	1,50	19,9	2,4	-1,1
057.1_B	woning	163789,56	464591,35	4,50	20,2	3,1	-0,4
057.1_C	woning	163789,56	464591,35	7,50	24,2	7,6	4,2
057.2_A	woning	163790,97	464583,75	1,50	21,7	4,5	1,0
057.2_B	woning	163790,97	464583,75	4,50	22,3	5,2	1,7
057.2_C	woning	163790,97	464583,75	7,50	27,2	9,6	6,2
057.3_A	woning	163784,83	464594,36	1,50	39,7	19,1	15,7
057.3_B	woning	163784,83	464594,36	4,50	39,8	19,4	16,1
057.3_C	woning	163784,83	464594,36	7,50	40,3	19,6	16,3
058.1_A	woning	163786,32	464581,13	1,50	22,5	5,1	1,6
058.1_B	woning	163786,32	464581,13	4,50	23,0	5,7	2,2
058.1_C	woning	163786,32	464581,13	7,50	27,6	9,9	6,5
058.2_A	woning	163780,57	464591,95	1,50	40,0	19,3	15,9
058.2_B	woning	163780,57	464591,95	4,50	40,2	19,6	16,2
058.2_C	woning	163780,57	464591,95	7,50	40,7	19,8	16,5
059.1_A	woning	163782,08	464578,69	1,50	25,7	9,1	5,5
059.1_B	woning	163782,08	464578,69	4,50	26,2	8,7	5,2
059.1_C	woning	163782,08	464578,69	7,50	28,8	12,4	8,9
059.2_A	woning	163776,80	464587,53	1,50	41,9	21,4	18,1
059.2_B	woning	163776,80	464587,53	4,50	42,2	22,0	18,7
059.2_C	woning	163776,80	464587,53	7,50	43,0	22,5	19,1
060.1_A	woning	163777,94	464576,34	1,50	26,1	8,6	5,1
060.1_B	woning	163777,94	464576,34	4,50	26,5	9,0	5,5
060.1_C	woning	163777,94	464576,34	7,50	29,6	12,6	9,1
060.2_A	woning	163772,81	464585,27	1,50	41,7	21,4	18,0
060.2_B	woning	163772,81	464585,27	4,50	42,0	22,1	18,7
060.2_C	woning	163772,81	464585,27	7,50	42,8	22,5	19,2
061.1_A	woning	163773,39	464573,76	1,50	27,6	10,0	6,5
061.1_B	woning	163773,39	464573,76	4,50	27,9	10,0	6,5
061.1_C	woning	163773,39	464573,76	7,50	30,1	11,7	8,3
061.2_A	woning	163768,27	464582,69	1,50	41,1	19,4	16,1
061.2_B	woning	163768,27	464582,69	4,50	41,4	19,9	16,6
061.2_C	woning	163768,27	464582,69	7,50	41,7	20,5	17,1
062.1_A	woning	163769,12	464571,34	1,50	31,3	12,5	9,1
062.1_B	woning	163769,12	464571,34	4,50	31,5	12,4	8,9
062.1_C	woning	163769,12	464571,34	7,50	33,1	13,7	10,3
062.2_A	woning	163764,05	464580,30	1,50	41,0	19,6	16,3
062.2_B	woning	163764,05	464580,30	4,50	41,4	20,1	16,7
062.2_C	woning	163764,05	464580,30	7,50	42,0	20,7	17,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
062.3_A	woning	163764,48	464574,51	1,50	40,8	19,3	15,8
062.3_B	woning	163764,48	464574,51	4,50	41,2	19,9	16,5
062.3_C	woning	163764,48	464574,51	7,50	42,1	20,5	17,1
063.1_A	woning	163706,49	464664,41	1,50	33,5	17,1	13,5
063.1_B	woning	163706,49	464664,41	4,50	34,4	18,2	14,7
063.1_C	woning	163706,49	464664,41	7,50	25,7	11,6	8,0
063.2_A	woning	163706,51	464658,41	1,50	39,2	20,7	17,2
063.2_B	woning	163706,51	464658,41	4,50	40,5	22,4	18,9
063.2_C	woning	163706,51	464658,41	7,50	41,5	23,4	19,9
063.3_A	woning	163701,48	464667,35	1,50	24,4	11,5	7,9
063.3_B	woning	163701,48	464667,35	4,50	25,2	12,2	8,6
063.3_C	woning	163701,48	464667,35	7,50	26,3	13,0	9,4
064.1_A	woning	163702,16	464655,93	1,50	39,6	21,0	17,4
064.1_B	woning	163702,16	464655,93	4,50	40,8	22,7	19,2
064.1_C	woning	163702,16	464655,93	7,50	41,9	23,7	20,2
064.2_A	woning	163697,34	464664,99	1,50	22,5	10,1	6,5
064.2_B	woning	163697,34	464664,99	4,50	23,5	10,9	7,3
064.2_C	woning	163697,34	464664,99	7,50	26,5	13,2	9,7
065.1_A	woning	163698,34	464653,76	1,50	39,9	21,2	17,7
065.1_B	woning	163698,34	464653,76	4,50	41,1	22,9	19,4
065.1_C	woning	163698,34	464653,76	7,50	42,2	24,0	20,5
065.2_A	woning	163692,75	464662,38	1,50	22,0	9,9	6,3
065.2_B	woning	163692,75	464662,38	4,50	23,0	10,7	7,1
065.2_C	woning	163692,75	464662,38	7,50	26,8	13,7	10,1
066.1_A	woning	163693,08	464650,76	1,50	40,5	21,5	18,0
066.1_B	woning	163693,08	464650,76	4,50	41,6	23,3	19,8
066.1_C	woning	163693,08	464650,76	7,50	42,7	24,4	20,9
066.2_A	woning	163688,35	464659,87	1,50	22,0	10,3	6,7
066.2_B	woning	163688,35	464659,87	4,50	23,1	11,1	7,5
066.2_C	woning	163688,35	464659,87	7,50	27,3	14,2	10,6
067.1_A	woning	163688,63	464648,22	1,50	41,0	21,8	18,3
067.1_B	woning	163688,63	464648,22	4,50	42,0	23,6	20,1
067.1_C	woning	163688,63	464648,22	7,50	43,2	24,7	21,2
067.2_A	woning	163684,14	464657,47	1,50	22,5	11,2	7,6
067.2_B	woning	163684,14	464657,47	4,50	23,6	12,1	8,5
067.2_C	woning	163684,14	464657,47	7,50	27,9	15,0	11,4
068.1_A	woning	163683,91	464645,54	1,50	41,3	22,1	18,6
068.1_B	woning	163683,91	464645,54	4,50	42,3	24,0	20,4
068.1_C	woning	163683,91	464645,54	7,50	43,6	25,1	21,6
068.2_A	woning	163679,15	464654,63	1,50	25,6	14,2	10,6
068.2_B	woning	163679,15	464654,63	4,50	26,7	14,6	11,1
068.2_C	woning	163679,15	464654,63	7,50	30,1	17,1	13,6
068.3_A	woning	163678,90	464649,60	1,50	40,6	22,1	18,6
068.3_B	woning	163678,90	464649,60	4,50	42,2	24,0	20,4
068.3_C	woning	163678,90	464649,60	7,50	43,4	25,1	21,6
069.1_A	woning	163734,40	464615,79	1,50	30,7	13,2	9,7
069.1_B	woning	163734,40	464615,79	4,50	31,5	14,8	11,2
069.1_C	woning	163734,40	464615,79	7,50	26,0	11,0	7,5
069.2_A	woning	163733,42	464610,21	1,50	40,2	16,9	13,3
069.2_B	woning	163733,42	464610,21	4,50	41,2	17,3	13,7
069.2_C	woning	163733,42	464610,21	7,50	42,4	20,4	16,8
069.3_A	woning	163729,07	464619,60	1,50	32,6	18,4	14,9
069.3_B	woning	163729,07	464619,60	4,50	33,4	19,1	15,6
069.3_C	woning	163729,07	464619,60	7,50	35,0	20,1	16,7
070.1_A	woning	163729,38	464607,91	1,50	40,7	17,3	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
070.1_B	woning	163729,38	464607,91	4,50	41,7	17,7	14,1
070.1_C	woning	163729,38	464607,91	7,50	43,1	20,7	17,1
070.2_A	woning	163724,33	464616,90	1,50	33,4	17,8	14,3
070.2_B	woning	163724,33	464616,90	4,50	34,2	18,2	14,7
070.2_C	woning	163724,33	464616,90	7,50	36,3	20,5	17,1
071.1_A	woning	163724,78	464605,30	1,50	41,3	17,8	14,2
071.1_B	woning	163724,78	464605,30	4,50	42,4	18,2	14,6
071.1_C	woning	163724,78	464605,30	7,50	43,7	21,1	17,5
071.2_A	woning	163720,30	464614,61	1,50	34,1	18,0	14,5
071.2_B	woning	163720,30	464614,61	4,50	34,9	18,1	14,7
071.2_C	woning	163720,30	464614,61	7,50	37,1	20,9	17,4
072.1_A	woning	163720,87	464603,08	1,50	41,8	18,3	14,7
072.1_B	woning	163720,87	464603,08	4,50	42,8	18,6	15,0
072.1_C	woning	163720,87	464603,08	7,50	44,3	21,4	17,8
072.2_A	woning	163715,39	464611,83	1,50	34,9	18,5	15,0
072.2_B	woning	163715,39	464611,83	4,50	35,7	19,8	16,3
072.2_C	woning	163715,39	464611,83	7,50	37,9	21,3	17,9
073.1_A	woning	163715,62	464600,10	1,50	42,2	20,7	17,1
073.1_B	woning	163715,62	464600,10	4,50	43,4	21,4	17,8
073.1_C	woning	163715,62	464600,10	7,50	44,8	22,8	19,3
073.2_A	woning	163711,44	464609,59	1,50	35,9	18,9	15,4
073.2_B	woning	163711,44	464609,59	4,50	36,8	20,1	16,7
073.2_C	woning	163711,44	464609,59	7,50	38,9	21,7	18,3
074.1_A	woning	163711,34	464597,66	1,50	43,0	21,3	17,8
074.1_B	woning	163711,34	464597,66	4,50	44,2	21,9	18,4
074.1_C	woning	163711,34	464597,66	7,50	45,6	23,3	19,8
074.2_A	woning	163706,54	464606,80	1,50	38,4	21,5	18,0
074.2_B	woning	163706,54	464606,80	4,50	39,4	22,8	19,3
074.2_C	woning	163706,54	464606,80	7,50	41,2	23,7	20,3
074.3_A	woning	163706,76	464600,62	1,50	43,7	23,1	19,6
074.3_B	woning	163706,76	464600,62	4,50	44,8	23,9	20,4
074.3_C	woning	163706,76	464600,62	7,50	46,2	25,0	21,5
075.1_A	woning	163706,40	464538,89	1,50	27,6	7,0	3,6
075.1_B	woning	163706,40	464538,89	4,50	28,5	8,1	4,8
075.1_C	woning	163706,40	464538,89	7,50	32,9	13,1	9,8
075.2_A	woning	163699,90	464539,21	1,50	30,8	12,0	8,6
075.2_B	woning	163699,90	464539,21	4,50	48,3	23,7	20,3
075.2_C	woning	163699,90	464539,21	7,50	49,3	25,2	21,8
075.3_A	woning	163697,47	464533,83	1,50	45,0	22,7	19,3
075.3_B	woning	163697,47	464533,83	4,50	48,5	24,4	21,0
075.3_C	woning	163697,47	464533,83	7,50	49,5	25,4	22,0
076.1_A	woning	163709,52	464533,40	1,50	32,7	6,4	2,7
076.1_B	woning	163709,52	464533,40	4,50	28,7	7,2	3,8
076.1_C	woning	163709,52	464533,40	7,50	33,1	12,5	9,1
076.2_A	woning	163706,67	464528,21	1,50	27,6	8,7	5,2
076.2_B	woning	163706,67	464528,21	4,50	36,2	10,5	7,0
076.2_C	woning	163706,67	464528,21	7,50	38,3	14,5	11,0
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	46,6	21,8	18,4
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	47,8	23,9	20,3
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	48,9	25,0	21,7
077.1_A	woning	163715,72	464522,50	1,50	35,1	16,5	13,1
077.1_B	woning	163715,72	464522,50	4,50	27,7	8,1	4,7
077.1_C	woning	163715,72	464522,50	7,50	32,1	12,5	9,1
077.2_A	woning	163709,88	464522,31	1,50	35,6	17,1	13,6
077.2_B	woning	163709,88	464522,31	4,50	45,9	22,6	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
077.2_C	woning	163709,88	464522,31	7,50	47,3	24,0	20,6
077.3_A	woning	163707,17	464516,90	1,50	40,0	21,2	17,7
077.3_B	woning	163707,17	464516,90	4,50	46,0	22,8	19,4
077.3_C	woning	163707,17	464516,90	7,50	47,4	24,2	20,8
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	32,5	9,9	6,3
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	27,6	6,3	2,8
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	31,6	11,5	8,0
078.2_A	woning	163716,60	464511,37	1,50	27,2	7,4	3,9
078.2_B	woning	163716,60	464511,37	4,50	38,6	8,4	4,8
078.2_C	woning	163716,60	464511,37	7,50	40,1	12,7	9,2
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	44,9	22,1	19,2
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	45,1	22,5	19,0
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	46,6	23,9	20,4
079.1_A	woning	163725,75	464504,99	1,50	24,3	6,6	3,1
079.1_B	woning	163725,75	464504,99	4,50	26,3	7,2	3,7
079.1_C	woning	163725,75	464504,99	7,50	30,0	11,5	8,1
079.2_A	woning	163719,80	464505,38	1,50	29,2	10,6	7,1
079.2_B	woning	163719,80	464505,38	4,50	42,1	21,5	18,0
079.2_C	woning	163719,80	464505,38	7,50	43,7	22,9	19,4
079.3_A	woning	163716,86	464499,84	1,50	33,3	11,7	8,1
079.3_B	woning	163716,86	464499,84	4,50	43,3	21,7	18,2
079.3_C	woning	163716,86	464499,84	7,50	44,8	23,1	19,7
080.1_A	woning	163728,76	464499,64	1,50	24,8	4,4	0,9
080.1_B	woning	163728,76	464499,64	4,50	26,0	5,5	2,0
080.1_C	woning	163728,76	464499,64	7,50	28,7	10,6	7,2
080.2_A	woning	163725,95	464494,08	1,50	31,0	5,5	3,0
080.2_B	woning	163725,95	464494,08	4,50	32,4	5,6	3,0
080.2_C	woning	163725,95	464494,08	7,50	30,0	11,5	8,0
080.3_A	woning	163719,74	464494,74	1,50	42,6	19,9	17,4
080.3_B	woning	163719,74	464494,74	4,50	42,6	20,0	17,5
080.3_C	woning	163719,74	464494,74	7,50	44,0	22,8	19,4
081.1_A	woning	163821,93	464453,90	1,50	20,0	-2,4	-5,9
081.1_B	woning	163821,93	464453,90	4,50	21,3	3,2	-0,3
081.1_C	woning	163821,93	464453,90	7,50	19,6	6,3	2,8
081.2_A	woning	163816,15	464454,12	1,50	30,0	10,4	6,8
081.2_B	woning	163816,15	464454,12	4,50	31,2	17,2	13,8
081.2_C	woning	163816,15	464454,12	7,50	32,8	16,6	13,1
081.3_A	woning	163813,34	464448,29	1,50	29,5	6,2	2,7
081.3_B	woning	163813,34	464448,29	4,50	30,4	12,6	9,2
081.3_C	woning	163813,34	464448,29	7,50	33,5	16,6	13,1
082.1_A	woning	163829,69	464532,68	1,50	17,1	-0,2	-3,4
082.1_B	woning	163829,69	464532,68	4,50	17,6	1,4	-2,1
082.1_C	woning	163829,69	464532,68	7,50	20,3	5,4	1,9
082.2_A	woning	163828,12	464527,15	1,50	21,1	11,0	7,8
082.2_B	woning	163828,12	464527,15	4,50	17,6	3,4	-0,2
082.2_C	woning	163828,12	464527,15	7,50	20,6	6,6	3,1
082.3_A	woning	163823,85	464534,14	1,50	22,5	5,3	1,8
082.3_B	woning	163823,85	464534,14	4,50	33,1	16,1	12,6
082.3_C	woning	163823,85	464534,14	7,50	35,0	16,9	13,3
082.4_A	woning	163820,50	464527,86	1,50	28,7	11,4	7,3
082.4_B	woning	163820,50	464527,86	4,50	32,0	16,5	12,9
082.4_C	woning	163820,50	464527,86	7,50	34,4	17,0	13,5
083.1_A	woning	163836,76	464520,11	1,50	16,4	-0,8	-5,5
083.1_B	woning	163836,76	464520,11	4,50	17,0	1,4	-2,1
083.1_C	woning	163836,76	464520,11	7,50	19,2	5,1	1,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083.2_A	woning	163835,65	464514,16	1,50	22,7	5,5	1,3
083.2_B	woning	163835,65	464514,16	4,50	23,9	9,6	6,1
083.2_C	woning	163835,65	464514,16	7,50	19,0	5,9	2,4
083.3_A	woning	163831,27	464521,13	1,50	29,2	12,1	8,7
083.3_B	woning	163831,27	464521,13	4,50	30,5	15,9	12,3
083.3_C	woning	163831,27	464521,13	7,50	33,2	16,5	13,0
083.4_A	woning	163828,28	464514,18	1,50	29,3	12,5	9,0
083.4_B	woning	163828,28	464514,18	4,50	29,4	15,9	12,4
083.4_C	woning	163828,28	464514,18	7,50	32,4	16,6	13,1
084.1_A	woning	163840,68	464506,19	1,50	15,9	-0,6	-4,2
084.1_B	woning	163840,68	464506,19	4,50	16,4	-1,8	-5,3
084.1_C	woning	163840,68	464506,19	7,50	18,2	5,0	1,5
084.2_A	woning	163835,00	464506,65	1,50	25,5	5,6	2,2
084.2_B	woning	163835,00	464506,65	4,50	26,8	10,8	7,5
084.2_C	woning	163835,00	464506,65	7,50	31,6	16,2	12,7
084.3_A	woning	163831,88	464500,93	1,50	25,4	7,4	2,7
084.3_B	woning	163831,88	464500,93	4,50	24,7	12,3	7,5
084.3_C	woning	163831,88	464500,93	7,50	31,6	16,2	12,6
085.1_A	woning	163844,80	464500,99	1,50	15,6	-2,5	-6,7
085.1_B	woning	163844,80	464500,99	4,50	16,1	-2,3	-5,9
085.1_C	woning	163844,80	464500,99	7,50	17,7	4,4	0,8
085.2_A	woning	163842,86	464496,30	1,50	18,0	9,8	6,0
085.2_B	woning	163842,86	464496,30	4,50	17,0	-1,7	-5,2
085.2_C	woning	163842,86	464496,30	7,50	18,1	5,3	1,7
085.3_A	woning	163835,64	464496,38	1,50	24,2	7,5	4,3
085.3_B	woning	163835,64	464496,38	4,50	24,4	11,7	7,8
085.3_C	woning	163835,64	464496,38	7,50	31,3	16,2	12,6
086.1_A	woning	163851,14	464489,82	1,50	15,2	-3,4	-6,9
086.1_B	woning	163851,14	464489,82	4,50	15,7	-2,2	-5,7
086.1_C	woning	163851,14	464489,82	7,50	17,8	4,8	1,3
086.2_A	woning	163846,35	464490,52	1,50	21,9	5,2	1,7
086.2_B	woning	163846,35	464490,52	4,50	23,7	10,3	6,9
086.2_C	woning	163846,35	464490,52	7,50	30,9	15,7	12,1
086.3_A	woning	163842,33	464484,66	1,50	22,3	8,5	3,4
086.3_B	woning	163842,33	464484,66	4,50	24,0	11,7	7,1
086.3_C	woning	163842,33	464484,66	7,50	31,0	15,7	12,1
087.1_A	woning	163852,98	464483,56	1,50	14,9	-4,1	-7,6
087.1_B	woning	163852,98	464483,56	4,50	15,5	-2,8	-6,4
087.1_C	woning	163852,98	464483,56	7,50	17,7	3,8	0,3
087.2_A	woning	163851,43	464478,68	1,50	20,0	-3,6	-7,1
087.2_B	woning	163851,43	464478,68	4,50	21,0	-2,3	-5,8
087.2_C	woning	163851,43	464478,68	7,50	26,0	4,5	0,9
087.3_A	woning	163844,30	464478,06	1,50	22,4	9,0	5,3
087.3_B	woning	163844,30	464478,06	4,50	24,3	14,0	9,7
087.3_C	woning	163844,30	464478,06	7,50	30,9	15,8	12,2
090.1_A	Tiny hous	163903,93	464389,55	1,50	14,1	4,7	1,6
090.1_B	Tiny hous	163903,93	464389,55	4,50	15,0	5,8	2,9
090.2_A	Tiny hous	163904,13	464386,19	1,50	12,0	-1,2	-4,3
090.2_B	Tiny hous	163904,13	464386,19	4,50	12,8	1,0	-2,0
090.3_A	Tiny hous	163899,55	464389,05	1,50	21,7	12,1	8,6
090.3_B	Tiny hous	163899,55	464389,05	4,50	25,6	14,3	11,3
090.4_A	Tiny hous	163899,74	464384,73	1,50	22,0	11,8	8,4
090.4_B	Tiny hous	163899,74	464384,73	4,50	26,1	14,2	11,2
091.1_A	Tiny hous	163910,19	464379,83	1,50	12,4	1,5	-1,6
091.1_B	Tiny hous	163910,19	464379,83	4,50	13,7	3,1	0,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
091.2_A	Tiny hous	163908,32	464376,00	1,50	11,9	-0,2	-3,4
091.2_B	Tiny hous	163908,32	464376,00	4,50	13,1	1,6	-1,3
091.3_A	Tiny hous	163906,82	464380,58	1,50	19,7	11,4	8,0
091.3_B	Tiny hous	163906,82	464380,58	4,50	24,8	13,9	10,9
091.4_A	Tiny hous	163904,59	464376,92	1,50	23,3	12,4	8,8
091.4_B	Tiny hous	163904,59	464376,92	4,50	26,1	14,7	11,7
092.1_A	Tiny hous	163896,37	464379,85	1,50	14,7	5,2	2,0
092.1_B	Tiny hous	163896,37	464379,85	4,50	16,1	6,4	3,5
092.2_A	Tiny hous	163896,67	464376,15	1,50	12,0	-0,9	-4,1
092.2_B	Tiny hous	163896,67	464376,15	4,50	13,0	1,1	-1,8
092.3_A	Tiny hous	163891,68	464379,89	1,50	22,3	7,7	4,6
092.3_B	Tiny hous	163891,68	464379,89	4,50	26,9	14,1	11,1
092.4_A	Tiny hous	163892,65	464376,15	1,50	21,7	7,3	4,1
092.4_B	Tiny hous	163892,65	464376,15	4,50	26,9	14,0	10,9
093.1_A	Tiny hous	163874,11	464372,47	1,50	18,3	8,7	4,0
093.1_B	Tiny hous	163874,11	464372,47	4,50	13,7	2,3	-0,6
093.2_A	Tiny hous	163871,75	464369,40	1,50	14,6	5,8	2,3
093.2_B	Tiny hous	163871,75	464369,40	4,50	14,4	3,4	0,4
093.3_A	Tiny hous	163870,96	464374,59	1,50	18,7	7,6	4,0
093.3_B	Tiny hous	163870,96	464374,59	4,50	22,3	9,8	6,9
093.4_A	Tiny hous	163867,97	464371,52	1,50	19,2	7,8	4,4
093.4_B	Tiny hous	163867,97	464371,52	4,50	23,1	12,1	9,1
094.1_A	Tiny hous	163858,40	464374,66	1,50	17,4	3,7	0,4
094.1_B	Tiny hous	163858,40	464374,66	4,50	21,9	10,3	7,4
094.2_A	Tiny hous	163859,47	464370,75	1,50	18,5	-3,2	-6,5
094.2_B	Tiny hous	163859,47	464370,75	4,50	13,8	1,5	-1,4
094.3_A	Tiny hous	163855,79	464369,12	1,50	20,5	5,0	1,3
094.3_B	Tiny hous	163855,79	464369,12	4,50	23,5	11,2	8,3
094.4_A	Tiny hous	163854,75	464373,00	1,50	17,0	3,6	0,3
094.4_B	Tiny hous	163854,75	464373,00	4,50	21,3	10,0	7,0
095.1_A	Tiny hous	163855,17	464384,37	1,50	15,7	-0,5	-4,3
095.1_B	Tiny hous	163855,17	464384,37	4,50	17,2	4,0	1,1
095.2_A	Tiny hous	163854,24	464380,52	1,50	13,5	-1,5	-5,1
095.2_B	Tiny hous	163854,24	464380,52	4,50	14,4	3,0	0,1
095.3_A	Tiny hous	163851,48	464386,15	1,50	21,6	4,6	1,2
095.3_B	Tiny hous	163851,48	464386,15	4,50	24,5	11,1	8,1
095.4_A	Tiny hous	163850,68	464381,56	1,50	16,9	3,3	0,0
095.4_B	Tiny hous	163850,68	464381,56	4,50	20,6	9,7	6,8
096.1_A	Tiny hous	163848,71	464399,00	1,50	19,6	7,8	4,2
096.1_B	Tiny hous	163848,71	464399,00	4,50	21,7	12,5	9,1
096.2_A	Tiny hous	163847,20	464395,00	1,50	14,2	0,1	-3,5
096.2_B	Tiny hous	163847,20	464395,00	4,50	15,0	4,8	1,7
096.3_A	Tiny hous	163843,55	464395,59	1,50	23,0	6,3	3,3
096.3_B	Tiny hous	163843,55	464395,59	4,50	25,6	15,3	12,4
097.1_A	Tiny hous	163846,26	464403,31	1,50	19,5	8,0	4,6
097.1_B	Tiny hous	163846,26	464403,31	4,50	21,4	13,1	9,7
097.2_A	Tiny hous	163842,54	464404,22	1,50	24,8	9,9	5,9
097.2_B	Tiny hous	163842,54	464404,22	4,50	26,9	16,1	12,9
097.3_A	Tiny hous	163840,78	464400,49	1,50	23,6	8,7	4,8
097.3_B	Tiny hous	163840,78	464400,49	4,50	26,4	16,5	13,3
098.1_A	Tiny hous	163834,13	464397,12	1,50	19,8	8,9	5,2
098.1_B	Tiny hous	163834,13	464397,12	4,50	22,0	13,4	10,0
098.2_A	Tiny hous	163833,27	464393,89	1,50	18,1	4,1	0,8
098.2_B	Tiny hous	163833,27	464393,89	4,50	20,1	11,6	7,8
098.3_A	Tiny hous	163830,21	464398,05	1,50	24,0	9,5	6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
098.3_B	Tiny hous	163830,21	464398,05	4,50	26,3	15,2	12,1
099.1_A	Tiny hous	163838,55	464390,93	1,50	16,2	6,4	0,5
099.1_B	Tiny hous	163838,55	464390,93	4,50	18,1	12,6	7,0
099.2_A	Tiny hous	163837,22	464386,88	1,50	19,1	3,3	1,2
099.2_B	Tiny hous	163837,22	464386,88	4,50	21,4	11,2	9,2
099.3_A	Tiny hous	163834,33	464391,24	1,50	19,9	9,1	5,7
099.3_B	Tiny hous	163834,33	464391,24	4,50	20,8	13,5	10,2
100.1_A	Tiny hous	163843,84	464383,29	1,50	21,1	5,8	3,5
100.1_B	Tiny hous	163843,84	464383,29	4,50	23,3	12,2	10,1
100.2_A	Tiny hous	163842,13	464380,03	1,50	15,8	5,5	1,0
100.2_B	Tiny hous	163842,13	464380,03	4,50	18,6	11,9	8,4
100.3_A	Tiny hous	163839,78	464384,66	1,50	19,0	8,8	5,5
100.3_B	Tiny hous	163839,78	464384,66	4,50	21,4	14,8	11,4
101.1_A	Tiny hous	163846,74	464370,09	1,50	18,6	3,6	-1,3
101.1_B	Tiny hous	163846,74	464370,09	4,50	18,5	10,0	5,2
101.2_A	Tiny hous	163846,82	464366,07	1,50	13,5	-0,8	-4,2
101.2_B	Tiny hous	163846,82	464366,07	4,50	14,6	4,2	1,0
101.3_A	Tiny hous	163842,90	464371,00	1,50	22,6	9,3	7,2
101.3_B	Tiny hous	163842,90	464371,00	4,50	26,1	14,3	11,9
105.10_A	appartementengebouw	163856,30	464473,74	1,50	19,0	4,8	0,8
105.10_B	appartementengebouw	163856,30	464473,74	4,50	21,0	11,3	7,3
105.10_C	appartementengebouw	163856,30	464473,74	7,50	27,6	13,8	10,2
105.1_A	appartementengebouw	163861,47	464471,71	1,50	14,4	-4,1	-7,6
105.1_B	appartementengebouw	163861,47	464471,71	4,50	14,9	-2,9	-6,4
105.1_C	appartementengebouw	163861,47	464471,71	7,50	16,0	1,5	-2,0
105.2_A	appartementengebouw	163861,72	464463,32	1,50	14,4	-4,0	-7,9
105.2_B	appartementengebouw	163861,72	464463,32	4,50	14,7	-3,5	-7,0
105.2_C	appartementengebouw	163861,72	464463,32	7,50	15,4	-0,4	-4,0
105.3_A	appartementengebouw	163866,62	464458,77	1,50	14,2	-3,4	-7,0
105.3_B	appartementengebouw	163866,62	464458,77	4,50	14,5	-3,5	-7,1
105.3_C	appartementengebouw	163866,62	464458,77	7,50	15,1	-0,5	-4,0
105.4_A	appartementengebouw	163870,24	464452,40	1,50	14,1	-3,3	-6,8
105.4_B	appartementengebouw	163870,24	464452,40	4,50	14,2	-3,4	-6,9
105.4_C	appartementengebouw	163870,24	464452,40	7,50	15,0	0,1	-3,4
105.5_A	appartementengebouw	163868,14	464448,86	1,50	14,4	-3,4	-7,2
105.5_B	appartementengebouw	163868,14	464448,86	4,50	14,5	-2,9	-6,5
105.5_C	appartementengebouw	163868,14	464448,86	7,50	15,5	1,6	-2,0
105.6_A	appartementengebouw	163862,43	464449,38	1,50	21,0	4,2	0,6
105.6_B	appartementengebouw	163862,43	464449,38	4,50	22,7	9,4	5,8
105.6_C	appartementengebouw	163862,43	464449,38	7,50	30,4	15,0	11,5
105.7_A	appartementengebouw	163859,82	464454,02	1,50	21,1	6,2	3,7
105.7_B	appartementengebouw	163859,82	464454,02	4,50	22,7	9,1	5,6
105.7_C	appartementengebouw	163859,82	464454,02	7,50	30,3	15,1	11,6
105.8_A	appartementengebouw	163853,91	464460,38	1,50	21,2	5,6	2,5
105.8_B	appartementengebouw	163853,91	464460,38	4,50	22,9	11,2	7,8
105.8_C	appartementengebouw	163853,91	464460,38	7,50	30,5	15,4	11,9
105.9_A	appartementengebouw	163850,16	464467,03	1,50	21,4	4,3	1,0
105.9_B	appartementengebouw	163850,16	464467,03	4,50	23,0	9,2	5,6
105.9_C	appartementengebouw	163850,16	464467,03	7,50	30,6	15,4	11,8
T001_A	Tuin	163604,56	464491,00	1,50	55,2	33,6	30,7
T002_A	Tuin	163607,43	464486,56	1,50	53,7	32,4	29,4
T003_A	Tuin	163609,78	464482,12	1,50	52,4	31,5	28,6
T004_A	Tuin	163652,49	464512,42	1,50	49,3	17,9	14,6
T005_A	Tuin	163655,62	464506,41	1,50	46,6	17,1	14,8
T006_A	Tuin	163693,24	464532,53	1,50	47,1	23,4	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T007_A	Tuin	163690,23	464531,23	1,50	49,0	23,3	19,9
T008_A	Tuin	163702,39	464610,07	1,50	43,5	24,1	20,3
T009_A	Tuin	163683,91	464639,63	1,50	42,0	23,3	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	9,6	-0,9	-4,5
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	9,9	-0,3	-4,0
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	10,7	0,7	-3,0
001.2_A	appartementengebouw	163730,42	464261,80	1,50	11,3	-0,5	-4,1
001.2_B	appartementengebouw	163730,42	464261,80	4,50	11,6	1,9	-1,7
001.2_C	appartementengebouw	163730,42	464261,80	7,50	12,9	2,6	-1,0
001.3_A	appartementengebouw	163718,77	464275,66	1,50	17,4	9,1	5,4
001.3_B	appartementengebouw	163718,77	464275,66	4,50	20,5	13,0	9,3
001.3_C	appartementengebouw	163718,77	464275,66	7,50	30,3	18,0	14,4
001.4_A	appartementengebouw	163705,22	464263,29	1,50	21,1	16,8	12,9
001.4_B	appartementengebouw	163705,22	464263,29	4,50	23,4	17,8	14,1
001.4_C	appartementengebouw	163705,22	464263,29	7,50	30,4	18,1	14,4
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	20,8	13,8	10,2
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	10,8	0,6	-3,1
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	15,0	5,0	1,3
002.2_A	woning	163768,49	464250,65	1,50	25,2	17,4	13,7
002.2_B	woning	163768,49	464250,65	4,50	22,6	16,7	13,0
002.2_C	woning	163768,49	464250,65	7,50	28,0	16,9	13,2
002.3_A	woning	163777,53	464255,49	1,50	18,0	6,6	3,1
002.3_B	woning	163777,53	464255,49	4,50	20,9	10,5	7,2
002.3_C	woning	163777,53	464255,49	7,50	28,7	12,7	9,2
002.4_A	woning	163771,08	464256,94	1,50	12,6	3,3	-0,4
002.4_B	woning	163771,08	464256,94	4,50	14,3	6,2	2,6
002.4_C	woning	163771,08	464256,94	7,50	24,5	13,6	10,0
003.1_A	woning	163763,53	464263,27	1,50	17,3	11,3	7,2
003.1_B	woning	163763,53	464263,27	4,50	18,6	12,1	8,2
003.1_C	woning	163763,53	464263,27	7,50	15,9	6,1	2,4
003.2_A	woning	163759,74	464265,96	1,50	22,0	15,8	12,0
003.2_B	woning	163759,74	464265,96	4,50	23,5	17,3	13,5
003.2_C	woning	163759,74	464265,96	7,50	28,2	17,5	13,8
003.3_A	woning	163768,80	464270,70	1,50	19,8	9,4	6,0
003.3_B	woning	163768,80	464270,70	4,50	22,3	13,0	9,6
003.3_C	woning	163768,80	464270,70	7,50	29,3	13,7	10,2
003.4_A	woning	163762,55	464272,22	1,50	13,5	4,9	1,2
003.4_B	woning	163762,55	464272,22	4,50	15,2	7,5	3,8
003.4_C	woning	163762,55	464272,22	7,50	24,9	14,2	10,5
004.1_A	woning	163754,83	464278,51	1,50	18,4	10,4	5,7
004.1_B	woning	163754,83	464278,51	4,50	19,1	12,6	8,9
004.1_C	woning	163754,83	464278,51	7,50	16,5	6,6	3,0
004.2_A	woning	163751,29	464280,67	1,50	23,4	16,1	12,0
004.2_B	woning	163751,29	464280,67	4,50	25,2	17,8	14,1
004.2_C	woning	163751,29	464280,67	7,50	29,0	18,0	14,3
004.3_A	woning	163760,16	464286,06	1,50	20,0	7,2	3,9
004.3_B	woning	163760,16	464286,06	4,50	23,3	14,6	11,2
004.3_C	woning	163760,16	464286,06	7,50	29,7	14,0	10,5
004.4_A	woning	163753,85	464287,41	1,50	14,8	6,5	2,8
004.4_B	woning	163753,85	464287,41	4,50	16,4	8,6	5,0
004.4_C	woning	163753,85	464287,41	7,50	25,5	15,0	11,3
005.1_A	woning	163746,54	464293,90	1,50	20,0	12,8	8,8
005.1_B	woning	163746,54	464293,90	4,50	20,6	13,8	9,9
005.1_C	woning	163746,54	464293,90	7,50	16,9	7,1	3,4
005.2_A	woning	163742,49	464296,22	1,50	24,0	16,6	11,6
005.2_B	woning	163742,49	464296,22	4,50	26,5	18,6	13,3
005.2_C	woning	163742,49	464296,22	7,50	29,9	19,8	15,5
005.3_A	woning	163751,40	464301,42	1,50	21,0	12,3	8,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.3_B	woning	163751,40	464301,42	4,50	23,1	14,2	10,7
005.3_C	woning	163751,40	464301,42	7,50	29,2	14,4	11,0
005.4_A	woning	163743,91	464301,89	1,50	18,8	11,8	7,9
005.4_B	woning	163743,91	464301,89	4,50	21,4	13,8	10,0
005.4_C	woning	163743,91	464301,89	7,50	30,9	18,9	15,2
006.1_A	woning	163740,49	464314,15	1,50	22,9	15,1	11,3
006.1_B	woning	163740,49	464314,15	4,50	25,7	18,4	14,7
006.1_C	woning	163740,49	464314,15	7,50	17,6	7,7	4,0
006.2_A	woning	163735,57	464317,14	1,50	23,8	16,2	12,4
006.2_B	woning	163735,57	464317,14	4,50	26,6	19,9	16,2
006.2_C	woning	163735,57	464317,14	7,50	30,4	19,0	15,3
006.3_A	woning	163736,20	464323,50	1,50	17,4	10,3	6,4
006.3_B	woning	163736,20	464323,50	4,50	18,8	10,6	6,9
006.3_C	woning	163736,20	464323,50	7,50	30,3	18,9	15,2
007.1_A	woning	163746,67	464317,70	1,50	22,2	15,9	12,0
007.1_B	woning	163746,67	464317,70	4,50	25,3	17,0	12,5
007.1_C	woning	163746,67	464317,70	7,50	17,8	7,5	3,8
007.2_A	woning	163746,68	464323,71	1,50	19,4	11,0	8,5
007.2_B	woning	163746,68	464323,71	4,50	20,1	10,6	7,0
007.2_C	woning	163746,68	464323,71	7,50	30,3	14,2	10,7
007.3_A	woning	163741,25	464326,41	1,50	17,2	10,6	6,9
007.3_B	woning	163741,25	464326,41	4,50	18,6	9,6	5,9
007.3_C	woning	163741,25	464326,41	7,50	30,5	18,9	15,2
008.1_A	senioren woning	163763,14	464328,21	1,50	13,9	4,8	1,5
008.1_B	senioren woning	163763,14	464328,21	4,50	14,4	4,8	1,2
008.2_A	senioren woning	163758,56	464330,40	1,50	24,7	19,3	15,6
008.2_B	senioren woning	163758,56	464330,40	4,50	26,2	19,8	16,1
008.3_A	senioren woning	163758,79	464336,41	1,50	25,3	20,9	17,3
008.3_B	senioren woning	163758,79	464336,41	4,50	25,2	19,2	15,6
009.1_A	senioren woning	163768,35	464331,16	1,50	13,5	2,4	-1,2
009.1_B	senioren woning	163768,35	464331,16	4,50	14,2	4,2	0,6
009.2_A	senioren woning	163768,45	464337,06	1,50	20,8	8,8	5,2
009.2_B	senioren woning	163768,45	464337,06	4,50	19,3	10,8	7,2
009.3_A	senioren woning	163763,55	464339,11	1,50	22,7	15,5	11,9
009.3_B	senioren woning	163763,55	464339,11	4,50	19,5	11,9	8,1
010.1_A	woning	163689,71	464316,78	1,50	13,5	1,6	-2,1
010.1_B	woning	163689,71	464316,78	4,50	14,7	4,0	0,3
010.1_C	woning	163689,71	464316,78	7,50	18,5	8,5	4,8
010.2_A	woning	163685,44	464319,66	1,50	16,8	7,0	2,7
010.2_B	woning	163685,44	464319,66	4,50	21,4	13,5	9,6
010.2_C	woning	163685,44	464319,66	7,50	24,3	16,8	12,9
010.3_A	woning	163685,30	464325,97	1,50	19,4	8,3	4,6
010.3_B	woning	163685,30	464325,97	4,50	22,8	11,2	7,5
010.3_C	woning	163685,30	464325,97	7,50	31,0	20,1	16,4
011.1_A	woning	163695,08	464319,79	1,50	13,0	1,5	-2,2
011.1_B	woning	163695,08	464319,79	4,50	13,8	2,5	-1,1
011.1_C	woning	163695,08	464319,79	7,50	17,6	7,9	4,3
011.2_A	woning	163689,73	464328,46	1,50	25,9	14,2	10,9
011.2_B	woning	163689,73	464328,46	4,50	32,4	15,0	11,7
011.2_C	woning	163689,73	464328,46	7,50	33,8	20,4	16,8
012.1_A	woning	163699,12	464322,05	1,50	13,2	1,4	-2,3
012.1_B	woning	163699,12	464322,05	4,50	13,9	2,5	-1,2
012.1_C	woning	163699,12	464322,05	7,50	17,6	7,9	4,3
012.2_A	woning	163694,49	464331,13	1,50	27,4	18,3	14,6
012.2_B	woning	163694,49	464331,13	4,50	34,2	19,8	16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012.2_C	woning	163694,49	464331,13	7,50	33,3	20,7	17,0
013.1_A	woning	163703,61	464324,58	1,50	13,6	1,6	-2,0
013.1_B	woning	163703,61	464324,58	4,50	14,4	2,7	-1,0
013.1_C	woning	163703,61	464324,58	7,50	17,8	8,1	4,4
013.2_A	woning	163698,70	464333,49	1,50	29,2	18,3	14,6
013.2_B	woning	163698,70	464333,49	4,50	32,7	19,8	16,2
013.2_C	woning	163698,70	464333,49	7,50	33,6	20,7	17,0
014.1_A	woning	163707,74	464326,89	1,50	14,7	3,3	-0,3
014.1_B	woning	163707,74	464326,89	4,50	15,1	4,2	0,6
014.1_C	woning	163707,74	464326,89	7,50	18,5	8,7	5,1
014.2_A	woning	163707,33	464332,29	1,50	31,9	17,1	14,3
014.2_B	woning	163707,33	464332,29	4,50	32,9	18,1	15,5
014.2_C	woning	163707,33	464332,29	7,50	33,3	19,5	16,5
014.3_A	woning	163702,27	464335,50	1,50	30,8	18,3	14,7
014.3_B	woning	163702,27	464335,50	4,50	32,9	19,9	16,2
014.3_C	woning	163702,27	464335,50	7,50	33,5	20,7	17,0
015.1_A	woning	163719,84	464333,66	1,50	21,5	4,0	0,3
015.1_B	woning	163719,84	464333,66	4,50	20,3	4,5	0,8
015.1_C	woning	163719,84	464333,66	7,50	18,5	8,8	5,1
015.2_A	woning	163715,14	464336,83	1,50	29,6	19,9	16,2
015.2_B	woning	163715,14	464336,83	4,50	29,8	20,2	16,5
015.2_C	woning	163715,14	464336,83	7,50	30,6	20,7	17,1
015.3_A	woning	163715,30	464342,88	1,50	33,4	20,3	16,6
015.3_B	woning	163715,30	464342,88	4,50	33,4	20,4	16,8
015.3_C	woning	163715,30	464342,88	7,50	33,8	21,0	17,3
016.1_A	3 woningen	163729,16	464339,01	1,50	21,6	11,9	8,2
016.1_B	3 woningen	163729,16	464339,01	4,50	26,6	12,9	9,2
016.1_C	3 woningen	163729,16	464339,01	7,50	18,5	8,2	4,6
016.2_A	3 woningen	163723,60	464347,65	1,50	32,6	20,4	16,7
016.2_B	3 woningen	163723,60	464347,65	4,50	32,6	20,5	16,8
016.2_C	3 woningen	163723,60	464347,65	7,50	34,1	20,9	17,3
017.1_A	woning	163737,81	464343,98	1,50	20,6	14,0	11,3
017.1_B	woning	163737,81	464343,98	4,50	26,7	14,2	11,6
017.1_C	woning	163737,81	464343,98	7,50	19,1	8,6	5,0
017.2_A	woning	163738,38	464349,21	1,50	22,5	14,1	10,7
017.2_B	woning	163738,38	464349,21	4,50	24,8	18,5	15,6
017.2_C	woning	163738,38	464349,21	7,50	30,9	14,4	10,9
017.3_A	woning	163732,75	464352,90	1,50	27,4	20,9	17,3
017.3_B	woning	163732,75	464352,90	4,50	28,7	22,7	19,1
017.3_C	woning	163732,75	464352,90	7,50	33,8	20,8	17,2
018.1_A	woning	163673,04	464340,36	1,50	17,8	10,0	5,6
018.1_B	woning	163673,04	464340,36	4,50	22,9	15,0	11,1
018.1_C	woning	163673,04	464340,36	7,50	24,1	17,2	13,2
018.2_A	woning	163678,55	464339,87	1,50	22,8	9,9	6,5
018.2_B	woning	163678,55	464339,87	4,50	29,3	12,8	9,2
018.2_C	woning	163678,55	464339,87	7,50	20,6	9,7	6,0
018.3_A	woning	163681,91	464345,49	1,50	28,7	21,1	17,4
018.3_B	woning	163681,91	464345,49	4,50	35,1	22,7	19,0
018.3_C	woning	163681,91	464345,49	7,50	35,4	21,6	18,0
019.1_A	woning	163669,82	464346,06	1,50	18,7	10,5	6,1
019.1_B	woning	163669,82	464346,06	4,50	23,0	16,9	12,9
019.1_C	woning	163669,82	464346,06	7,50	26,0	18,5	14,7
019.2_A	woning	163672,86	464351,42	1,50	19,3	8,4	4,8
019.2_B	woning	163672,86	464351,42	4,50	22,0	10,2	6,5
019.2_C	woning	163672,86	464351,42	7,50	30,9	17,5	13,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019.3_A	woning	163678,91	464350,80	1,50	28,7	21,2	17,5
019.3_B	woning	163678,91	464350,80	4,50	34,9	22,8	19,1
019.3_C	woning	163678,91	464350,80	7,50	35,8	22,0	18,3
020.1_A	woning	163663,78	464356,63	1,50	20,2	12,9	8,6
020.1_B	woning	163663,78	464356,63	4,50	23,6	16,0	11,8
020.1_C	woning	163663,78	464356,63	7,50	26,4	19,1	15,2
020.2_A	woning	163669,73	464356,25	1,50	20,2	10,5	6,8
020.2_B	woning	163669,73	464356,25	4,50	22,9	12,5	8,8
020.2_C	woning	163669,73	464356,25	7,50	28,6	20,0	16,4
020.3_A	woning	163672,60	464362,11	1,50	28,4	20,2	16,5
020.3_B	woning	163672,60	464362,11	4,50	33,8	23,1	19,5
020.3_C	woning	163672,60	464362,11	7,50	36,9	22,8	19,1
020.4_A	woning	163666,77	464362,09	1,50	21,7	10,0	6,3
020.4_B	woning	163666,77	464362,09	4,50	24,3	11,8	8,1
020.4_C	woning	163666,77	464362,09	7,50	32,2	18,8	15,1
021.1_A	woning	163657,81	464367,19	1,50	21,7	16,4	12,4
021.1_B	woning	163657,81	464367,19	4,50	25,3	20,1	16,1
021.1_C	woning	163657,81	464367,19	7,50	25,1	18,4	14,4
021.2_A	woning	163663,57	464367,96	1,50	22,8	12,8	9,2
021.2_B	woning	163663,57	464367,96	4,50	26,1	14,8	11,1
021.2_C	woning	163663,57	464367,96	7,50	30,5	21,4	17,7
021.3_A	woning	163666,41	464372,79	1,50	28,7	19,0	15,3
021.3_B	woning	163666,41	464372,79	4,50	33,2	23,6	19,9
021.3_C	woning	163666,41	464372,79	7,50	37,4	23,6	19,9
022.1_A	woning	163654,22	464373,51	1,50	21,0	13,2	8,9
022.1_B	woning	163654,22	464373,51	4,50	24,2	18,3	14,2
022.1_C	woning	163654,22	464373,51	7,50	26,9	20,1	16,2
022.2_A	woning	163662,81	464379,14	1,50	29,2	18,0	14,1
022.2_B	woning	163662,81	464379,14	4,50	31,1	22,8	19,1
022.2_C	woning	163662,81	464379,14	7,50	38,0	24,1	20,4
022.3_A	woning	163656,54	464378,83	1,50	24,3	11,2	7,6
022.3_B	woning	163656,54	464378,83	4,50	26,2	12,8	9,1
022.3_C	woning	163656,54	464378,83	7,50	33,4	20,2	16,5
023.1_A	2 woningen	163646,01	464387,72	1,50	23,0	17,7	13,6
023.1_B	2 woningen	163646,01	464387,72	4,50	25,7	21,4	17,4
023.1_C	2 woningen	163646,01	464387,72	7,50	26,7	20,3	16,2
024.1_A	seniorenwoning	163632,89	464404,83	1,50	23,5	16,2	13,0
024.1_B	seniorenwoning	163632,89	464404,83	4,50	25,5	19,7	15,7
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	28,0	18,6	14,7
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	30,5	20,1	16,2
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	30,6	24,6	20,3
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	33,8	28,0	23,7
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	45,6	36,5	32,6
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	48,6	39,6	35,7
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	47,2	36,5	32,7
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	49,7	39,4	35,7
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	45,3	33,9	30,2
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	47,7	37,1	33,4
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	43,1	34,0	30,2
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	45,5	37,2	33,5
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	41,4	36,8	33,3
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	43,4	39,6	36,0
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	55,2	36,9	33,4
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	56,1	39,8	36,3
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	54,5	26,7	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	55,5	30,1	27,1
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	51,0	17,9	14,4
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	52,8	20,9	17,6
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	50,2	32,7	29,4
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	52,1	35,5	32,1
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	52,5	33,8	30,5
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	53,8	36,8	33,4
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	55,4	35,0	31,5
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	56,2	36,3	32,9
027.4_A	Woningen	163649,18	464508,77	1,50	40,7	18,2	15,0
027.4_B	Woningen	163649,18	464508,77	4,50	50,4	20,9	17,8
027.5_A	Woningen	163652,58	464502,72	1,50	42,1	16,0	12,6
027.5_B	Woningen	163652,58	464502,72	4,50	48,3	18,5	15,1
040.1_A	woningen	163750,94	464366,96	1,50	22,1	18,2	14,7
040.1_B	woningen	163750,94	464366,96	4,50	18,3	7,9	4,4
040.1_C	woningen	163750,94	464366,96	7,50	23,5	11,4	7,9
040.2_A	woningen	163734,11	464396,58	1,50	31,2	13,2	11,4
040.2_B	woningen	163734,11	464396,58	4,50	21,7	10,3	6,8
040.2_C	woningen	163734,11	464396,58	7,50	24,4	12,2	8,6
041.1_A	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	1,50	17,3	2,7	-0,9
041.1_B	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	4,50	17,5	4,9	1,3
041.2_A	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	1,50	26,3	19,0	15,2
041.2_B	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	4,50	27,5	20,3	16,4
042.1_A	seniorenwoning	163786,71	464404,43	1,50	16,9	3,1	-0,5
042.1_B	seniorenwoning	163786,71	464404,43	4,50	17,5	5,2	1,7
042.2_A	seniorenwoning	163786,79	464410,06	1,50	17,8	6,8	3,4
042.2_B	seniorenwoning	163786,79	464410,06	4,50	18,4	8,3	4,8
042.3_A	seniorenwoning	163781,29	464413,20	1,50	20,9	12,0	10,0
042.3_B	seniorenwoning	163781,29	464413,20	4,50	21,3	9,9	6,4
043.1_A	woningen	163767,22	464433,14	1,50	22,4	14,7	11,2
043.1_B	woningen	163767,22	464433,14	4,50	19,7	6,3	2,9
043.2_A	woningen	163746,00	464470,93	1,50	23,1	7,1	3,5
043.2_B	woningen	163746,00	464470,93	4,50	23,7	7,9	4,4
050.1_A	woning	163834,89	464433,08	1,50	18,6	8,2	4,9
050.1_B	woning	163834,89	464433,08	4,50	19,2	5,0	1,4
050.1_C	woning	163834,89	464433,08	7,50	19,7	8,8	5,2
050.2_A	woning	163832,10	464428,82	1,50	22,4	15,1	11,9
050.2_B	woning	163832,10	464428,82	4,50	16,3	4,1	0,5
050.2_C	woning	163832,10	464428,82	7,50	19,4	8,3	4,7
050.3_A	woning	163825,23	464429,51	1,50	27,9	13,7	10,0
050.3_B	woning	163825,23	464429,51	4,50	29,0	19,4	15,8
050.3_C	woning	163825,23	464429,51	7,50	33,9	19,8	16,2
050.4_A	woning	163827,29	464435,54	1,50	29,2	16,6	12,9
050.4_B	woning	163827,29	464435,54	4,50	30,6	21,0	17,4
050.4_C	woning	163827,29	464435,54	7,50	33,7	19,7	16,1
051.1_A	woning	163825,81	464449,04	1,50	18,6	9,0	5,5
051.1_B	woning	163825,81	464449,04	4,50	20,5	14,7	11,2
051.1_C	woning	163825,81	464449,04	7,50	19,6	9,0	5,3
051.2_A	woning	163823,99	464443,77	1,50	25,2	2,5	-1,2
051.2_B	woning	163823,99	464443,77	4,50	25,9	5,7	2,1
051.2_C	woning	163823,99	464443,77	7,50	19,7	8,7	5,1
051.3_A	woning	163817,08	464443,40	1,50	29,7	13,3	9,9
051.3_B	woning	163817,08	464443,40	4,50	30,9	19,6	16,0
051.3_C	woning	163817,08	464443,40	7,50	34,2	20,2	16,6
052.1_A	woning	163815,29	464467,56	1,50	22,1	11,0	7,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
052.1_B	woning	163815,29	464467,56	4,50	23,9	16,5	12,3
052.1_C	woning	163815,29	464467,56	7,50	20,1	9,8	6,2
052.2_A	woning	163812,95	464461,81	1,50	24,5	5,4	1,6
052.2_B	woning	163812,95	464461,81	4,50	25,4	6,8	3,0
052.2_C	woning	163812,95	464461,81	7,50	20,0	9,5	5,9
052.3_A	woning	163808,48	464468,75	1,50	29,4	18,9	15,3
052.3_B	woning	163808,48	464468,75	4,50	30,7	21,0	17,4
052.3_C	woning	163808,48	464468,75	7,50	32,9	20,9	17,3
052.4_A	woning	163806,11	464462,66	1,50	29,8	18,9	15,0
052.4_B	woning	163806,11	464462,66	4,50	31,1	20,3	16,7
052.4_C	woning	163806,11	464462,66	7,50	33,7	21,0	17,4
053.1_A	woning	163806,24	464481,44	1,50	23,0	13,3	9,7
053.1_B	woning	163806,24	464481,44	4,50	24,1	15,3	11,7
053.1_C	woning	163806,24	464481,44	7,50	20,5	10,4	6,9
053.2_A	woning	163804,11	464475,20	1,50	18,2	5,5	1,6
053.2_B	woning	163804,11	464475,20	4,50	18,6	7,9	4,1
053.2_C	woning	163804,11	464475,20	7,50	20,4	10,2	6,6
053.3_A	woning	163799,81	464482,21	1,50	30,0	15,6	12,6
053.3_B	woning	163799,81	464482,21	4,50	31,5	21,1	17,8
053.3_C	woning	163799,81	464482,21	7,50	33,5	21,5	18,0
053.4_A	woning	163797,38	464476,19	1,50	27,5	15,7	11,9
053.4_B	woning	163797,38	464476,19	4,50	29,3	20,8	17,2
053.4_C	woning	163797,38	464476,19	7,50	33,5	21,6	18,0
054.1_A	woning	163801,16	464496,57	1,50	25,2	16,2	12,7
054.1_B	woning	163801,16	464496,57	4,50	26,4	18,0	14,5
054.1_C	woning	163801,16	464496,57	7,50	20,9	10,6	7,1
054.2_A	woning	163798,96	464490,65	1,50	25,8	11,6	8,1
054.2_B	woning	163798,96	464490,65	4,50	27,2	16,5	13,0
054.2_C	woning	163798,96	464490,65	7,50	21,1	10,9	7,3
054.3_A	woning	163794,50	464497,54	1,50	29,1	16,9	13,4
054.3_B	woning	163794,50	464497,54	4,50	30,5	21,2	17,6
054.3_C	woning	163794,50	464497,54	7,50	34,0	22,0	18,5
054.4_A	woning	163792,46	464491,08	1,50	28,7	15,9	12,4
054.4_B	woning	163792,46	464491,08	4,50	30,2	21,2	17,6
054.4_C	woning	163792,46	464491,08	7,50	34,1	22,0	18,5
055.1_A	woning	163791,51	464509,32	1,50	29,6	18,7	15,1
055.1_B	woning	163791,51	464509,32	4,50	19,5	6,6	3,1
055.1_C	woning	163791,51	464509,32	7,50	21,6	10,9	7,4
055.2_A	woning	163789,21	464503,52	1,50	20,1	4,5	1,4
055.2_B	woning	163789,21	464503,52	4,50	19,7	7,7	4,1
055.2_C	woning	163789,21	464503,52	7,50	21,9	11,7	8,1
055.3_A	woning	163784,67	464510,47	1,50	33,7	18,7	15,2
055.3_B	woning	163784,67	464510,47	4,50	30,8	21,5	17,9
055.3_C	woning	163784,67	464510,47	7,50	34,6	22,5	18,9
055.4_A	woning	163782,51	464504,47	1,50	29,8	16,0	12,3
055.4_B	woning	163782,51	464504,47	4,50	31,4	21,7	18,1
055.4_C	woning	163782,51	464504,47	7,50	34,7	22,7	19,1
056.1_A	woning	163764,90	464638,83	1,50	20,2	3,6	0,0
056.1_B	woning	163764,90	464638,83	4,50	19,9	4,5	1,0
056.1_C	woning	163764,90	464638,83	7,50	22,6	9,5	6,0
056.2_A	woning	163765,18	464629,61	1,50	37,0	15,5	12,0
056.2_B	woning	163765,18	464629,61	4,50	37,6	17,5	13,9
056.2_C	woning	163765,18	464629,61	7,50	39,3	20,6	17,0
056.3_A	woning	163756,97	464642,52	1,50	33,8	16,5	13,9
056.3_B	woning	163756,97	464642,52	4,50	31,9	18,2	15,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056.3_C	woning	163756,97	464642,52	7,50	34,0	19,6	16,6
056.4_A	woning	163756,80	464632,54	1,50	29,5	14,7	11,3
056.4_B	woning	163756,80	464632,54	4,50	29,9	16,0	12,5
056.4_C	woning	163756,80	464632,54	7,50	37,1	22,1	18,6
056.5_A	woning	163741,04	464681,03	1,50	19,3	3,0	-0,5
056.5_B	woning	163741,04	464681,03	4,50	19,9	3,9	0,3
056.5_C	woning	163741,04	464681,03	7,50	23,9	8,9	5,4
056.6_A	woning	163740,47	464670,94	1,50	38,4	19,5	16,1
056.6_B	woning	163740,47	464670,94	4,50	39,2	20,6	17,1
056.6_C	woning	163740,47	464670,94	7,50	40,3	21,4	18,0
056.7_A	woning	163733,70	464684,47	1,50	23,3	10,1	6,5
056.7_B	woning	163733,70	464684,47	4,50	23,9	10,5	6,9
056.7_C	woning	163733,70	464684,47	7,50	27,1	13,1	9,6
056.8_A	woning	163732,54	464675,26	1,50	38,5	19,7	16,2
056.8_B	woning	163732,54	464675,26	4,50	39,3	20,7	17,2
056.8_C	woning	163732,54	464675,26	7,50	40,3	21,6	18,1
057.1_A	woning	163789,56	464591,35	1,50	20,2	4,5	0,9
057.1_B	woning	163789,56	464591,35	4,50	20,5	5,1	1,6
057.1_C	woning	163789,56	464591,35	7,50	24,5	9,7	6,2
057.2_A	woning	163790,97	464583,75	1,50	21,5	6,5	2,9
057.2_B	woning	163790,97	464583,75	4,50	22,0	7,2	3,6
057.2_C	woning	163790,97	464583,75	7,50	27,2	11,9	8,3
057.3_A	woning	163784,83	464594,36	1,50	39,9	21,3	17,9
057.3_B	woning	163784,83	464594,36	4,50	40,0	21,5	18,0
057.3_C	woning	163784,83	464594,36	7,50	40,6	21,8	18,3
058.1_A	woning	163786,32	464581,13	1,50	22,2	7,2	3,6
058.1_B	woning	163786,32	464581,13	4,50	22,7	7,8	4,2
058.1_C	woning	163786,32	464581,13	7,50	27,6	12,3	8,7
058.2_A	woning	163780,57	464591,95	1,50	40,3	21,7	18,2
058.2_B	woning	163780,57	464591,95	4,50	40,4	21,9	18,4
058.2_C	woning	163780,57	464591,95	7,50	41,0	22,2	18,8
059.1_A	woning	163782,08	464578,69	1,50	25,4	11,3	7,7
059.1_B	woning	163782,08	464578,69	4,50	25,9	11,5	7,9
059.1_C	woning	163782,08	464578,69	7,50	28,4	15,4	11,8
059.2_A	woning	163776,80	464587,53	1,50	42,2	23,8	20,4
059.2_B	woning	163776,80	464587,53	4,50	42,4	24,3	20,8
059.2_C	woning	163776,80	464587,53	7,50	43,3	24,8	21,4
060.1_A	woning	163777,94	464576,34	1,50	25,9	11,3	7,7
060.1_B	woning	163777,94	464576,34	4,50	26,3	11,7	8,1
060.1_C	woning	163777,94	464576,34	7,50	29,4	15,5	11,9
060.2_A	woning	163772,81	464585,27	1,50	41,9	23,3	19,5
060.2_B	woning	163772,81	464585,27	4,50	42,2	23,8	20,0
060.2_C	woning	163772,81	464585,27	7,50	43,1	24,4	20,7
061.1_A	woning	163773,39	464573,76	1,50	27,2	12,3	8,7
061.1_B	woning	163773,39	464573,76	4,50	27,6	12,6	9,0
061.1_C	woning	163773,39	464573,76	7,50	30,0	14,3	10,7
061.2_A	woning	163768,27	464582,69	1,50	41,3	21,9	18,4
061.2_B	woning	163768,27	464582,69	4,50	41,6	22,3	18,8
061.2_C	woning	163768,27	464582,69	7,50	42,0	23,0	19,5
062.1_A	woning	163769,12	464571,34	1,50	31,0	15,0	11,4
062.1_B	woning	163769,12	464571,34	4,50	31,2	15,0	11,4
062.1_C	woning	163769,12	464571,34	7,50	33,0	16,3	12,8
062.2_A	woning	163764,05	464580,30	1,50	41,3	22,3	18,9
062.2_B	woning	163764,05	464580,30	4,50	41,6	22,6	19,1
062.2_C	woning	163764,05	464580,30	7,50	42,5	23,3	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
062.3_A	woning	163764,48	464574,51	1,50	41,1	23,0	19,5
062.3_B	woning	163764,48	464574,51	4,50	41,5	22,6	19,1
062.3_C	woning	163764,48	464574,51	7,50	42,4	23,3	19,8
063.1_A	woning	163706,49	464664,41	1,50	33,4	18,0	14,6
063.1_B	woning	163706,49	464664,41	4,50	34,4	19,1	15,7
063.1_C	woning	163706,49	464664,41	7,50	26,3	11,4	7,9
063.2_A	woning	163706,51	464658,41	1,50	39,8	20,6	17,1
063.2_B	woning	163706,51	464658,41	4,50	41,1	22,2	18,8
063.2_C	woning	163706,51	464658,41	7,50	42,1	23,3	19,9
063.3_A	woning	163701,48	464667,35	1,50	24,7	11,7	8,2
063.3_B	woning	163701,48	464667,35	4,50	25,5	12,4	8,9
063.3_C	woning	163701,48	464667,35	7,50	26,8	12,7	9,2
064.1_A	woning	163702,16	464655,93	1,50	40,1	20,8	17,4
064.1_B	woning	163702,16	464655,93	4,50	41,4	22,5	19,1
064.1_C	woning	163702,16	464655,93	7,50	42,5	23,7	20,2
064.2_A	woning	163697,34	464664,99	1,50	22,8	10,2	6,6
064.2_B	woning	163697,34	464664,99	4,50	23,8	11,0	7,4
064.2_C	woning	163697,34	464664,99	7,50	27,0	13,0	9,5
065.1_A	woning	163698,34	464653,76	1,50	40,5	21,1	17,6
065.1_B	woning	163698,34	464653,76	4,50	41,7	22,8	19,4
065.1_C	woning	163698,34	464653,76	7,50	42,8	24,0	20,5
065.2_A	woning	163692,75	464662,38	1,50	22,3	9,8	6,2
065.2_B	woning	163692,75	464662,38	4,50	23,4	10,7	7,1
065.2_C	woning	163692,75	464662,38	7,50	27,4	13,4	9,9
066.1_A	woning	163693,08	464650,76	1,50	41,1	21,4	18,0
066.1_B	woning	163693,08	464650,76	4,50	42,2	23,2	19,8
066.1_C	woning	163693,08	464650,76	7,50	43,3	24,4	21,0
066.2_A	woning	163688,35	464659,87	1,50	22,3	10,0	6,4
066.2_B	woning	163688,35	464659,87	4,50	23,5	11,0	7,4
066.2_C	woning	163688,35	464659,87	7,50	27,8	14,0	10,5
067.1_A	woning	163688,63	464648,22	1,50	41,5	21,7	18,3
067.1_B	woning	163688,63	464648,22	4,50	42,5	23,5	20,1
067.1_C	woning	163688,63	464648,22	7,50	43,8	24,8	21,4
067.2_A	woning	163684,14	464657,47	1,50	22,9	10,8	7,3
067.2_B	woning	163684,14	464657,47	4,50	24,2	11,8	8,3
067.2_C	woning	163684,14	464657,47	7,50	28,5	14,8	11,2
068.1_A	woning	163683,91	464645,54	1,50	41,9	22,1	18,7
068.1_B	woning	163683,91	464645,54	4,50	43,0	23,9	20,5
068.1_C	woning	163683,91	464645,54	7,50	44,2	25,2	21,8
068.2_A	woning	163679,15	464654,63	1,50	26,2	13,5	10,0
068.2_B	woning	163679,15	464654,63	4,50	27,3	14,2	10,6
068.2_C	woning	163679,15	464654,63	7,50	30,7	16,9	13,4
068.3_A	woning	163678,90	464649,60	1,50	41,2	22,1	18,7
068.3_B	woning	163678,90	464649,60	4,50	42,8	24,0	20,5
068.3_C	woning	163678,90	464649,60	7,50	44,0	25,2	21,8
069.1_A	woning	163734,40	464615,79	1,50	30,7	14,9	11,4
069.1_B	woning	163734,40	464615,79	4,50	31,8	19,7	16,2
069.1_C	woning	163734,40	464615,79	7,50	26,5	12,3	8,8
069.2_A	woning	163733,42	464610,21	1,50	40,5	19,8	16,2
069.2_B	woning	163733,42	464610,21	4,50	41,5	21,4	17,8
069.2_C	woning	163733,42	464610,21	7,50	42,8	22,2	18,7
069.3_A	woning	163729,07	464619,60	1,50	33,6	21,2	17,9
069.3_B	woning	163729,07	464619,60	4,50	34,4	22,7	19,3
069.3_C	woning	163729,07	464619,60	7,50	35,8	22,2	18,8
070.1_A	woning	163729,38	464607,91	1,50	41,1	20,0	16,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
070.1_B	woning	163729,38	464607,91	4,50	42,2	21,6	18,1
070.1_C	woning	163729,38	464607,91	7,50	43,5	22,6	19,1
070.2_A	woning	163724,33	464616,90	1,50	34,4	21,4	18,1
070.2_B	woning	163724,33	464616,90	4,50	35,3	22,8	19,4
070.2_C	woning	163724,33	464616,90	7,50	37,1	22,7	19,3
071.1_A	woning	163724,78	464605,30	1,50	41,7	20,6	17,0
071.1_B	woning	163724,78	464605,30	4,50	42,8	21,9	18,4
071.1_C	woning	163724,78	464605,30	7,50	44,3	23,0	19,5
071.2_A	woning	163720,30	464614,61	1,50	35,1	21,7	18,4
071.2_B	woning	163720,30	464614,61	4,50	36,0	23,0	19,6
071.2_C	woning	163720,30	464614,61	7,50	38,0	23,1	19,7
072.1_A	woning	163720,87	464603,08	1,50	42,2	21,1	17,5
072.1_B	woning	163720,87	464603,08	4,50	43,3	22,3	18,8
072.1_C	woning	163720,87	464603,08	7,50	44,8	23,4	20,0
072.2_A	woning	163715,39	464611,83	1,50	35,9	22,2	18,8
072.2_B	woning	163715,39	464611,83	4,50	36,8	23,3	19,9
072.2_C	woning	163715,39	464611,83	7,50	38,9	23,6	20,2
073.1_A	woning	163715,62	464600,10	1,50	42,7	21,8	18,3
073.1_B	woning	163715,62	464600,10	4,50	43,9	22,8	19,3
073.1_C	woning	163715,62	464600,10	7,50	45,4	24,1	20,6
073.2_A	woning	163711,44	464609,59	1,50	36,8	22,6	19,3
073.2_B	woning	163711,44	464609,59	4,50	37,8	23,7	20,3
073.2_C	woning	163711,44	464609,59	7,50	39,8	24,1	20,7
074.1_A	woning	163711,34	464597,66	1,50	43,5	22,7	19,2
074.1_B	woning	163711,34	464597,66	4,50	44,7	23,5	20,0
074.1_C	woning	163711,34	464597,66	7,50	46,2	24,9	21,4
074.2_A	woning	163706,54	464606,80	1,50	39,3	23,4	20,0
074.2_B	woning	163706,54	464606,80	4,50	40,3	24,3	20,9
074.2_C	woning	163706,54	464606,80	7,50	42,0	24,9	21,5
074.3_A	woning	163706,76	464600,62	1,50	44,2	24,5	21,1
074.3_B	woning	163706,76	464600,62	4,50	45,4	25,3	21,9
074.3_C	woning	163706,76	464600,62	7,50	46,9	26,6	23,2
075.1_A	woning	163706,40	464538,89	1,50	27,5	10,3	6,9
075.1_B	woning	163706,40	464538,89	4,50	29,1	11,6	8,1
075.1_C	woning	163706,40	464538,89	7,50	33,6	16,7	13,3
075.2_A	woning	163699,90	464539,21	1,50	31,3	16,2	12,7
075.2_B	woning	163699,90	464539,21	4,50	48,8	27,5	24,1
075.2_C	woning	163699,90	464539,21	7,50	49,8	29,1	25,7
075.3_A	woning	163697,47	464533,83	1,50	45,3	27,3	23,8
075.3_B	woning	163697,47	464533,83	4,50	49,1	28,8	25,4
075.3_C	woning	163697,47	464533,83	7,50	50,0	29,5	26,1
076.1_A	woning	163709,52	464533,40	1,50	32,1	13,0	9,5
076.1_B	woning	163709,52	464533,40	4,50	29,3	10,7	7,3
076.1_C	woning	163709,52	464533,40	7,50	33,8	16,2	12,8
076.2_A	woning	163706,67	464528,21	1,50	28,0	12,3	8,8
076.2_B	woning	163706,67	464528,21	4,50	36,9	14,1	10,5
076.2_C	woning	163706,67	464528,21	7,50	39,0	18,3	14,8
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	47,1	25,9	22,4
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	48,3	28,2	24,5
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	49,4	29,3	25,8
077.1_A	woning	163715,72	464522,50	1,50	35,7	19,6	16,1
077.1_B	woning	163715,72	464522,50	4,50	28,3	12,0	8,5
077.1_C	woning	163715,72	464522,50	7,50	32,8	16,6	13,1
077.2_A	woning	163709,88	464522,31	1,50	35,8	19,4	15,3
077.2_B	woning	163709,88	464522,31	4,50	46,3	26,8	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
077.2_C	woning	163709,88	464522,31	7,50	47,8	28,3	24,8
077.3_A	woning	163707,17	464516,90	1,50	40,3	24,3	20,2
077.3_B	woning	163707,17	464516,90	4,50	46,6	27,1	23,7
077.3_C	woning	163707,17	464516,90	7,50	48,0	28,6	25,2
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	33,4	16,7	13,4
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	28,2	11,0	8,0
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	32,3	15,6	12,1
078.2_A	woning	163716,60	464511,37	1,50	27,8	11,2	7,8
078.2_B	woning	163716,60	464511,37	4,50	39,5	12,2	8,6
078.2_C	woning	163716,60	464511,37	7,50	40,9	16,8	13,2
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	45,7	26,6	23,5
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	45,9	26,8	23,4
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	47,3	28,3	24,8
079.1_A	woning	163725,75	464504,99	1,50	24,7	10,2	6,7
079.1_B	woning	163725,75	464504,99	4,50	26,9	11,2	7,7
079.1_C	woning	163725,75	464504,99	7,50	30,8	15,7	12,3
079.2_A	woning	163719,80	464505,38	1,50	29,9	14,7	11,2
079.2_B	woning	163719,80	464505,38	4,50	42,9	25,9	22,4
079.2_C	woning	163719,80	464505,38	7,50	44,6	27,3	23,8
079.3_A	woning	163716,86	464499,84	1,50	34,0	18,5	13,2
079.3_B	woning	163716,86	464499,84	4,50	44,1	26,0	22,6
079.3_C	woning	163716,86	464499,84	7,50	45,6	27,4	24,0
080.1_A	woning	163728,76	464499,64	1,50	25,3	8,0	4,5
080.1_B	woning	163728,76	464499,64	4,50	26,5	9,4	5,9
080.1_C	woning	163728,76	464499,64	7,50	29,3	14,7	11,3
080.2_A	woning	163725,95	464494,08	1,50	31,8	9,9	6,3
080.2_B	woning	163725,95	464494,08	4,50	33,1	10,7	7,1
080.2_C	woning	163725,95	464494,08	7,50	30,7	15,4	11,9
080.3_A	woning	163719,74	464494,74	1,50	43,4	24,8	21,5
080.3_B	woning	163719,74	464494,74	4,50	43,4	25,6	22,1
080.3_C	woning	163719,74	464494,74	7,50	44,8	27,0	23,5
081.1_A	woning	163821,93	464453,90	1,50	21,0	9,6	5,7
081.1_B	woning	163821,93	464453,90	4,50	22,7	13,7	10,1
081.1_C	woning	163821,93	464453,90	7,50	20,4	9,9	6,3
081.2_A	woning	163816,15	464454,12	1,50	30,8	18,3	14,7
081.2_B	woning	163816,15	464454,12	4,50	32,0	21,5	17,9
081.2_C	woning	163816,15	464454,12	7,50	33,6	20,4	16,8
081.3_A	woning	163813,34	464448,29	1,50	30,4	14,3	11,0
081.3_B	woning	163813,34	464448,29	4,50	31,5	19,9	16,3
081.3_C	woning	163813,34	464448,29	7,50	34,3	20,5	16,9
082.1_A	woning	163829,69	464532,68	1,50	17,5	5,3	2,0
082.1_B	woning	163829,69	464532,68	4,50	17,9	4,5	0,9
082.1_C	woning	163829,69	464532,68	7,50	20,7	8,6	5,0
082.2_A	woning	163828,12	464527,15	1,50	21,3	13,4	9,5
082.2_B	woning	163828,12	464527,15	4,50	18,1	6,4	2,8
082.2_C	woning	163828,12	464527,15	7,50	20,9	9,8	6,3
082.3_A	woning	163823,85	464534,14	1,50	23,0	12,4	8,8
082.3_B	woning	163823,85	464534,14	4,50	33,6	19,6	16,1
082.3_C	woning	163823,85	464534,14	7,50	35,1	20,3	16,7
082.4_A	woning	163820,50	464527,86	1,50	29,7	18,8	15,3
082.4_B	woning	163820,50	464527,86	4,50	32,8	19,8	16,3
082.4_C	woning	163820,50	464527,86	7,50	34,7	20,5	16,9
083.1_A	woning	163836,76	464520,11	1,50	16,9	4,5	0,8
083.1_B	woning	163836,76	464520,11	4,50	17,3	4,6	1,1
083.1_C	woning	163836,76	464520,11	7,50	19,8	8,5	5,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083.2_A	woning	163835,65	464514,16	1,50	23,6	12,5	9,0
083.2_B	woning	163835,65	464514,16	4,50	24,9	15,5	12,0
083.2_C	woning	163835,65	464514,16	7,50	19,6	9,3	5,7
083.3_A	woning	163831,27	464521,13	1,50	30,2	17,8	14,3
083.3_B	woning	163831,27	464521,13	4,50	31,4	19,3	15,8
083.3_C	woning	163831,27	464521,13	7,50	33,7	20,0	16,5
083.4_A	woning	163828,28	464514,18	1,50	30,3	19,3	15,7
083.4_B	woning	163828,28	464514,18	4,50	30,2	19,5	15,9
083.4_C	woning	163828,28	464514,18	7,50	33,1	20,2	16,6
084.1_A	woning	163840,68	464506,19	1,50	16,3	4,2	0,5
084.1_B	woning	163840,68	464506,19	4,50	16,9	4,7	1,1
084.1_C	woning	163840,68	464506,19	7,50	18,9	8,5	5,0
084.2_A	woning	163835,00	464506,65	1,50	26,5	14,8	11,8
084.2_B	woning	163835,00	464506,65	4,50	27,7	16,6	13,5
084.2_C	woning	163835,00	464506,65	7,50	32,4	19,9	16,4
084.3_A	woning	163831,88	464500,93	1,50	26,0	13,4	9,3
084.3_B	woning	163831,88	464500,93	4,50	25,1	16,0	11,3
084.3_C	woning	163831,88	464500,93	7,50	32,4	19,9	16,4
085.1_A	woning	163844,80	464500,99	1,50	16,0	1,9	-1,7
085.1_B	woning	163844,80	464500,99	4,50	16,6	3,5	0,0
085.1_C	woning	163844,80	464500,99	7,50	18,4	7,9	4,4
085.2_A	woning	163842,86	464496,30	1,50	17,6	9,1	4,0
085.2_B	woning	163842,86	464496,30	4,50	17,5	5,0	1,4
085.2_C	woning	163842,86	464496,30	7,50	18,8	8,8	5,2
085.3_A	woning	163835,64	464496,38	1,50	25,4	16,4	12,7
085.3_B	woning	163835,64	464496,38	4,50	25,3	16,4	12,6
085.3_C	woning	163835,64	464496,38	7,50	32,1	19,9	16,3
086.1_A	woning	163851,14	464489,82	1,50	15,6	0,7	-2,9
086.1_B	woning	163851,14	464489,82	4,50	16,3	4,8	1,3
086.1_C	woning	163851,14	464489,82	7,50	18,4	8,4	4,8
086.2_A	woning	163846,35	464490,52	1,50	22,9	13,0	9,5
086.2_B	woning	163846,35	464490,52	4,50	24,7	15,6	12,2
086.2_C	woning	163846,35	464490,52	7,50	31,5	19,4	15,9
086.3_A	woning	163842,33	464484,66	1,50	22,5	11,1	7,4
086.3_B	woning	163842,33	464484,66	4,50	24,3	13,8	10,2
086.3_C	woning	163842,33	464484,66	7,50	31,6	19,5	15,9
087.1_A	woning	163852,98	464483,56	1,50	15,5	1,2	-2,1
087.1_B	woning	163852,98	464483,56	4,50	16,1	3,7	0,7
087.1_C	woning	163852,98	464483,56	7,50	18,3	8,1	5,0
087.2_A	woning	163851,43	464478,68	1,50	20,9	6,0	4,0
087.2_B	woning	163851,43	464478,68	4,50	22,1	10,3	8,5
087.2_C	woning	163851,43	464478,68	7,50	27,0	12,8	10,8
087.3_A	woning	163844,30	464478,06	1,50	23,7	15,9	12,3
087.3_B	woning	163844,30	464478,06	4,50	25,4	17,9	14,3
087.3_C	woning	163844,30	464478,06	7,50	31,6	19,5	15,9
090.1_A	Tiny hous	163903,93	464389,55	1,50	14,8	6,5	2,4
090.1_B	Tiny hous	163903,93	464389,55	4,50	15,8	8,2	4,7
090.2_A	Tiny hous	163904,13	464386,19	1,50	12,6	1,2	-2,4
090.2_B	Tiny hous	163904,13	464386,19	4,50	13,4	2,9	-0,6
090.3_A	Tiny hous	163899,55	464389,05	1,50	22,6	15,3	11,8
090.3_B	Tiny hous	163899,55	464389,05	4,50	26,3	16,6	13,1
090.4_A	Tiny hous	163899,74	464384,73	1,50	22,9	15,0	11,5
090.4_B	Tiny hous	163899,74	464384,73	4,50	26,7	16,5	13,0
091.1_A	Tiny hous	163910,19	464379,83	1,50	13,1	4,1	0,6
091.1_B	Tiny hous	163910,19	464379,83	4,50	14,4	5,3	1,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
091.2_A	Tiny hous	163908,32	464376,00	1,50	12,5	2,1	-1,5
091.2_B	Tiny hous	163908,32	464376,00	4,50	13,7	3,5	0,0
091.3_A	Tiny hous	163906,82	464380,58	1,50	20,7	14,5	11,0
091.3_B	Tiny hous	163906,82	464380,58	4,50	25,3	16,2	12,7
091.4_A	Tiny hous	163904,59	464376,92	1,50	24,3	16,4	13,1
091.4_B	Tiny hous	163904,59	464376,92	4,50	27,0	18,1	14,8
092.1_A	Tiny hous	163896,37	464379,85	1,50	15,5	8,2	4,8
092.1_B	Tiny hous	163896,37	464379,85	4,50	16,9	8,9	5,5
092.2_A	Tiny hous	163896,67	464376,15	1,50	12,6	1,5	-2,1
092.2_B	Tiny hous	163896,67	464376,15	4,50	13,5	3,1	-0,5
092.3_A	Tiny hous	163891,68	464379,89	1,50	23,3	11,5	8,1
092.3_B	Tiny hous	163891,68	464379,89	4,50	27,5	16,5	13,0
092.4_A	Tiny hous	163892,65	464376,15	1,50	22,5	10,3	6,9
092.4_B	Tiny hous	163892,65	464376,15	4,50	27,4	16,3	12,9
093.1_A	Tiny hous	163874,11	464372,47	1,50	18,7	10,6	6,9
093.1_B	Tiny hous	163874,11	464372,47	4,50	14,1	4,4	0,9
093.2_A	Tiny hous	163871,75	464369,40	1,50	15,8	11,4	7,1
093.2_B	Tiny hous	163871,75	464369,40	4,50	14,5	5,2	1,6
093.3_A	Tiny hous	163870,96	464374,59	1,50	19,5	11,8	7,9
093.3_B	Tiny hous	163870,96	464374,59	4,50	22,9	12,7	9,3
093.4_A	Tiny hous	163867,97	464371,52	1,50	20,3	14,1	10,5
093.4_B	Tiny hous	163867,97	464371,52	4,50	23,3	13,9	10,2
094.1_A	Tiny hous	163858,40	464374,66	1,50	18,3	10,0	6,4
094.1_B	Tiny hous	163858,40	464374,66	4,50	22,4	13,4	10,0
094.2_A	Tiny hous	163859,47	464370,75	1,50	19,2	1,7	-1,8
094.2_B	Tiny hous	163859,47	464370,75	4,50	14,0	3,5	-0,1
094.3_A	Tiny hous	163855,79	464369,12	1,50	21,2	12,2	8,6
094.3_B	Tiny hous	163855,79	464369,12	4,50	22,9	12,8	9,1
094.4_A	Tiny hous	163854,75	464373,00	1,50	17,8	8,7	5,1
094.4_B	Tiny hous	163854,75	464373,00	4,50	21,5	12,3	8,7
095.1_A	Tiny hous	163855,17	464384,37	1,50	16,5	5,0	1,5
095.1_B	Tiny hous	163855,17	464384,37	4,50	17,8	6,2	2,7
095.2_A	Tiny hous	163854,24	464380,52	1,50	13,9	2,6	-0,4
095.2_B	Tiny hous	163854,24	464380,52	4,50	14,7	4,9	1,4
095.3_A	Tiny hous	163851,48	464386,15	1,50	22,4	9,6	6,6
095.3_B	Tiny hous	163851,48	464386,15	4,50	25,3	14,2	10,7
095.4_A	Tiny hous	163850,68	464381,56	1,50	17,5	6,6	3,5
095.4_B	Tiny hous	163850,68	464381,56	4,50	21,3	12,3	8,7
096.1_A	Tiny hous	163848,71	464399,00	1,50	21,2	15,0	11,5
096.1_B	Tiny hous	163848,71	464399,00	4,50	22,8	16,1	12,5
096.2_A	Tiny hous	163847,20	464395,00	1,50	14,9	5,0	1,3
096.2_B	Tiny hous	163847,20	464395,00	4,50	15,6	7,3	3,7
096.3_A	Tiny hous	163843,55	464395,59	1,50	23,9	13,4	10,1
096.3_B	Tiny hous	163843,55	464395,59	4,50	26,5	18,2	14,7
097.1_A	Tiny hous	163846,26	464403,31	1,50	20,6	13,5	9,2
097.1_B	Tiny hous	163846,26	464403,31	4,50	22,2	15,7	11,7
097.2_A	Tiny hous	163842,54	464404,22	1,50	26,0	17,4	14,0
097.2_B	Tiny hous	163842,54	464404,22	4,50	28,0	19,6	16,1
097.3_A	Tiny hous	163840,78	464400,49	1,50	24,6	15,4	12,2
097.3_B	Tiny hous	163840,78	464400,49	4,50	27,3	19,5	16,0
098.1_A	Tiny hous	163834,13	464397,12	1,50	21,1	14,9	11,2
098.1_B	Tiny hous	163834,13	464397,12	4,50	22,9	16,7	13,1
098.2_A	Tiny hous	163833,27	464393,89	1,50	18,6	9,3	5,7
098.2_B	Tiny hous	163833,27	464393,89	4,50	20,7	14,5	10,9
098.3_A	Tiny hous	163830,21	464398,05	1,50	25,0	16,2	12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
098.3_B	Tiny hous	163830,21	464398,05	4,50	27,4	20,3	16,7
099.1_A	Tiny hous	163838,55	464390,93	1,50	16,0	7,2	3,7
099.1_B	Tiny hous	163838,55	464390,93	4,50	17,7	12,5	9,0
099.2_A	Tiny hous	163837,22	464386,88	1,50	20,1	10,9	7,3
099.2_B	Tiny hous	163837,22	464386,88	4,50	23,1	17,5	13,9
099.3_A	Tiny hous	163834,33	464391,24	1,50	21,1	14,6	11,1
099.3_B	Tiny hous	163834,33	464391,24	4,50	21,2	15,9	11,8
100.1_A	Tiny hous	163843,84	464383,29	1,50	22,7	15,2	11,7
100.1_B	Tiny hous	163843,84	464383,29	4,50	24,8	17,8	14,3
100.2_A	Tiny hous	163842,13	464380,03	1,50	17,0	11,7	8,0
100.2_B	Tiny hous	163842,13	464380,03	4,50	20,0	16,3	12,8
100.3_A	Tiny hous	163839,78	464384,66	1,50	20,8	15,8	12,3
100.3_B	Tiny hous	163839,78	464384,66	4,50	22,5	17,9	14,4
101.1_A	Tiny hous	163846,74	464370,09	1,50	19,1	7,5	4,8
101.1_B	Tiny hous	163846,74	464370,09	4,50	17,8	9,0	5,6
101.2_A	Tiny hous	163846,82	464366,07	1,50	14,1	4,9	1,1
101.2_B	Tiny hous	163846,82	464366,07	4,50	15,0	6,4	2,6
101.3_A	Tiny hous	163842,90	464371,00	1,50	23,5	15,4	12,1
101.3_B	Tiny hous	163842,90	464371,00	4,50	26,5	18,3	14,7
105.10_A	appartementengebouw	163856,30	464473,74	1,50	20,5	13,6	10,1
105.10_B	appartementengebouw	163856,30	464473,74	4,50	21,6	13,9	10,3
105.10_C	appartementengebouw	163856,30	464473,74	7,50	28,1	17,8	14,2
105.1_A	appartementengebouw	163861,47	464471,71	1,50	15,0	1,0	-3,0
105.1_B	appartementengebouw	163861,47	464471,71	4,50	15,6	3,5	0,0
105.1_C	appartementengebouw	163861,47	464471,71	7,50	16,6	5,0	1,4
105.2_A	appartementengebouw	163861,72	464463,32	1,50	15,0	0,3	-3,3
105.2_B	appartementengebouw	163861,72	464463,32	4,50	15,3	0,9	-2,7
105.2_C	appartementengebouw	163861,72	464463,32	7,50	16,0	3,0	-0,6
105.3_A	appartementengebouw	163866,62	464458,77	1,50	14,9	0,3	-3,3
105.3_B	appartementengebouw	163866,62	464458,77	4,50	15,1	0,9	-2,7
105.3_C	appartementengebouw	163866,62	464458,77	7,50	15,7	2,9	-0,7
105.4_A	appartementengebouw	163870,24	464452,40	1,50	14,8	0,2	-3,4
105.4_B	appartementengebouw	163870,24	464452,40	4,50	14,9	1,6	-2,0
105.4_C	appartementengebouw	163870,24	464452,40	7,50	15,7	3,4	-0,3
105.5_A	appartementengebouw	163868,14	464448,86	1,50	15,3	4,2	-1,4
105.5_B	appartementengebouw	163868,14	464448,86	4,50	15,2	3,5	-0,2
105.5_C	appartementengebouw	163868,14	464448,86	7,50	16,2	4,8	1,1
105.6_A	appartementengebouw	163862,43	464449,38	1,50	21,8	11,1	7,4
105.6_B	appartementengebouw	163862,43	464449,38	4,50	23,6	14,3	10,6
105.6_C	appartementengebouw	163862,43	464449,38	7,50	31,1	18,5	14,9
105.7_A	appartementengebouw	163859,82	464454,02	1,50	22,1	11,6	8,2
105.7_B	appartementengebouw	163859,82	464454,02	4,50	23,7	13,9	10,4
105.7_C	appartementengebouw	163859,82	464454,02	7,50	31,1	18,6	15,0
105.8_A	appartementengebouw	163853,91	464460,38	1,50	22,3	13,5	10,1
105.8_B	appartementengebouw	163853,91	464460,38	4,50	24,0	15,6	11,9
105.8_C	appartementengebouw	163853,91	464460,38	7,50	31,2	19,0	15,3
105.9_A	appartementengebouw	163850,16	464467,03	1,50	22,1	10,9	7,3
105.9_B	appartementengebouw	163850,16	464467,03	4,50	23,8	13,7	10,2
105.9_C	appartementengebouw	163850,16	464467,03	7,50	31,2	19,0	15,4
T001_A	Tuin	163604,56	464491,00	1,50	50,2	36,6	32,9
T002_A	Tuin	163607,43	464486,56	1,50	48,6	35,1	31,4
T003_A	Tuin	163609,78	464482,12	1,50	46,7	34,1	30,4
T004_A	Tuin	163652,49	464512,42	1,50	50,1	24,3	21,2
T005_A	Tuin	163655,62	464506,41	1,50	47,4	23,8	20,6
T006_A	Tuin	163693,24	464532,53	1,50	47,6	28,2	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T007_A	Tuin	163690,23	464531,23	1,50	49,6	29,0	25,6
T008_A	Tuin	163702,39	464610,07	1,50	44,0	24,9	21,5
T009_A	Tuin	163683,91	464639,63	1,50	42,5	23,0	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	11,9	-1,8	-5,5
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	12,2	-1,2	-4,9
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	12,8	-0,1	-3,8
001.2_A	appartementengebouw	163730,42	464261,80	1,50	12,5	-0,4	-3,8
001.2_B	appartementengebouw	163730,42	464261,80	4,50	12,8	2,1	-1,3
001.2_C	appartementengebouw	163730,42	464261,80	7,50	14,2	2,7	-0,7
001.3_A	appartementengebouw	163718,77	464275,66	1,50	19,0	8,2	4,6
001.3_B	appartementengebouw	163718,77	464275,66	4,50	21,9	11,8	8,3
001.3_C	appartementengebouw	163718,77	464275,66	7,50	32,3	17,1	13,6
001.4_A	appartementengebouw	163705,22	464263,29	1,50	28,0	13,2	9,2
001.4_B	appartementengebouw	163705,22	464263,29	4,50	28,9	15,9	11,7
001.4_C	appartementengebouw	163705,22	464263,29	7,50	32,6	17,1	13,4
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	20,1	12,2	8,8
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	11,4	0,5	-3,0
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	15,5	4,9	1,4
002.2_A	woning	163768,49	464250,65	1,50	24,1	15,3	12,2
002.2_B	woning	163768,49	464250,65	4,50	26,3	14,8	11,4
002.2_C	woning	163768,49	464250,65	7,50	29,2	15,9	12,3
002.3_A	woning	163777,53	464255,49	1,50	18,1	7,9	4,4
002.3_B	woning	163777,53	464255,49	4,50	21,3	13,6	10,4
002.3_C	woning	163777,53	464255,49	7,50	28,5	15,1	11,4
002.4_A	woning	163771,08	464256,94	1,50	13,2	3,7	0,3
002.4_B	woning	163771,08	464256,94	4,50	15,1	6,2	2,7
002.4_C	woning	163771,08	464256,94	7,50	24,8	13,1	9,7
003.1_A	woning	163763,53	464263,27	1,50	18,0	10,9	8,0
003.1_B	woning	163763,53	464263,27	4,50	21,2	12,6	9,6
003.1_C	woning	163763,53	464263,27	7,50	16,5	6,0	2,6
003.2_A	woning	163759,74	464265,96	1,50	22,5	13,0	10,4
003.2_B	woning	163759,74	464265,96	4,50	27,0	15,5	12,5
003.2_C	woning	163759,74	464265,96	7,50	29,5	16,4	12,8
003.3_A	woning	163768,80	464270,70	1,50	19,0	8,4	4,0
003.3_B	woning	163768,80	464270,70	4,50	21,5	13,5	8,9
003.3_C	woning	163768,80	464270,70	7,50	29,0	15,8	12,2
003.4_A	woning	163762,55	464272,22	1,50	14,4	6,5	2,2
003.4_B	woning	163762,55	464272,22	4,50	16,0	7,4	4,0
003.4_C	woning	163762,55	464272,22	7,50	25,3	13,7	10,2
004.1_A	woning	163754,83	464278,51	1,50	19,1	11,4	8,4
004.1_B	woning	163754,83	464278,51	4,50	21,6	13,6	10,5
004.1_C	woning	163754,83	464278,51	7,50	17,0	6,6	3,1
004.2_A	woning	163751,29	464280,67	1,50	23,8	15,0	11,7
004.2_B	woning	163751,29	464280,67	4,50	27,9	17,0	13,7
004.2_C	woning	163751,29	464280,67	7,50	29,9	17,0	13,4
004.3_A	woning	163760,16	464286,06	1,50	21,9	13,6	9,6
004.3_B	woning	163760,16	464286,06	4,50	21,1	12,1	6,8
004.3_C	woning	163760,16	464286,06	7,50	29,5	16,3	12,6
004.4_A	woning	163753,85	464287,41	1,50	15,5	8,0	3,8
004.4_B	woning	163753,85	464287,41	4,50	17,0	8,5	5,1
004.4_C	woning	163753,85	464287,41	7,50	25,9	14,5	11,0
005.1_A	woning	163746,54	464293,90	1,50	20,2	12,6	9,5
005.1_B	woning	163746,54	464293,90	4,50	22,9	14,4	11,3
005.1_C	woning	163746,54	464293,90	7,50	17,5	7,0	3,6
005.2_A	woning	163742,49	464296,22	1,50	24,4	16,2	13,0
005.2_B	woning	163742,49	464296,22	4,50	28,6	18,3	15,0
005.2_C	woning	163742,49	464296,22	7,50	31,6	18,5	14,9
005.3_A	woning	163751,40	464301,42	1,50	20,1	10,3	5,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.3_B	woning	163751,40	464301,42	4,50	21,7	13,6	9,2
005.3_C	woning	163751,40	464301,42	7,50	28,8	16,4	12,8
005.4_A	woning	163743,91	464301,89	1,50	19,9	10,9	7,7
005.4_B	woning	163743,91	464301,89	4,50	23,7	13,2	9,8
005.4_C	woning	163743,91	464301,89	7,50	31,6	18,5	15,0
006.1_A	woning	163740,49	464314,15	1,50	23,4	14,1	10,7
006.1_B	woning	163740,49	464314,15	4,50	26,0	17,2	13,7
006.1_C	woning	163740,49	464314,15	7,50	18,0	7,7	4,2
006.2_A	woning	163735,57	464317,14	1,50	26,7	15,7	12,4
006.2_B	woning	163735,57	464317,14	4,50	28,7	18,9	15,1
006.2_C	woning	163735,57	464317,14	7,50	31,1	18,5	14,7
006.3_A	woning	163736,20	464323,50	1,50	17,4	8,2	4,8
006.3_B	woning	163736,20	464323,50	4,50	19,3	9,9	6,3
006.3_C	woning	163736,20	464323,50	7,50	30,6	18,9	15,3
007.1_A	woning	163746,67	464317,70	1,50	22,0	14,1	10,7
007.1_B	woning	163746,67	464317,70	4,50	25,0	16,0	12,8
007.1_C	woning	163746,67	464317,70	7,50	18,2	7,9	4,1
007.2_A	woning	163746,68	464323,71	1,50	22,2	11,7	7,3
007.2_B	woning	163746,68	464323,71	4,50	23,8	16,1	12,4
007.2_C	woning	163746,68	464323,71	7,50	29,9	16,5	13,3
007.3_A	woning	163741,25	464326,41	1,50	16,8	6,9	3,3
007.3_B	woning	163741,25	464326,41	4,50	19,0	9,6	5,8
007.3_C	woning	163741,25	464326,41	7,50	30,8	19,0	15,3
008.1_A	senioren woning	163763,14	464328,21	1,50	15,1	5,2	1,7
008.1_B	senioren woning	163763,14	464328,21	4,50	16,6	4,9	1,2
008.2_A	senioren woning	163758,56	464330,40	1,50	26,4	17,6	14,2
008.2_B	senioren woning	163758,56	464330,40	4,50	28,6	18,9	15,6
008.3_A	senioren woning	163758,79	464336,41	1,50	26,7	17,7	13,7
008.3_B	senioren woning	163758,79	464336,41	4,50	28,5	18,7	14,5
009.1_A	senioren woning	163768,35	464331,16	1,50	14,3	2,9	-1,5
009.1_B	senioren woning	163768,35	464331,16	4,50	15,7	4,4	0,7
009.2_A	senioren woning	163768,45	464337,06	1,50	20,6	12,5	5,4
009.2_B	senioren woning	163768,45	464337,06	4,50	20,0	10,7	7,2
009.3_A	senioren woning	163763,55	464339,11	1,50	22,2	14,0	7,5
009.3_B	senioren woning	163763,55	464339,11	4,50	21,7	11,8	8,1
010.1_A	woning	163689,71	464316,78	1,50	15,0	2,1	-1,5
010.1_B	woning	163689,71	464316,78	4,50	15,9	3,0	-0,5
010.1_C	woning	163689,71	464316,78	7,50	19,9	7,6	4,1
010.2_A	woning	163685,44	464319,66	1,50	27,3	10,6	6,9
010.2_B	woning	163685,44	464319,66	4,50	29,0	12,2	8,5
010.2_C	woning	163685,44	464319,66	7,50	31,0	15,7	12,0
010.3_A	woning	163685,30	464325,97	1,50	20,6	8,8	5,3
010.3_B	woning	163685,30	464325,97	4,50	23,6	10,6	7,1
010.3_C	woning	163685,30	464325,97	7,50	32,0	19,0	15,4
011.1_A	woning	163695,08	464319,79	1,50	14,3	0,5	-3,1
011.1_B	woning	163695,08	464319,79	4,50	15,1	1,6	-1,9
011.1_C	woning	163695,08	464319,79	7,50	19,1	7,2	3,6
011.2_A	woning	163689,73	464328,46	1,50	25,9	15,9	12,3
011.2_B	woning	163689,73	464328,46	4,50	32,1	17,6	14,0
011.2_C	woning	163689,73	464328,46	7,50	34,3	19,4	15,9
012.1_A	woning	163699,12	464322,05	1,50	14,2	0,5	-2,9
012.1_B	woning	163699,12	464322,05	4,50	15,0	1,7	-1,8
012.1_C	woning	163699,12	464322,05	7,50	18,9	7,3	3,8
012.2_A	woning	163694,49	464331,13	1,50	27,3	17,8	15,1
012.2_B	woning	163694,49	464331,13	4,50	33,8	19,6	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012.2_C	woning	163694,49	464331,13	7,50	34,9	19,6	16,2
013.1_A	woning	163703,61	464324,58	1,50	14,5	1,2	-2,2
013.1_B	woning	163703,61	464324,58	4,50	15,2	2,3	-1,1
013.1_C	woning	163703,61	464324,58	7,50	19,0	7,6	4,2
013.2_A	woning	163698,70	464333,49	1,50	29,2	17,5	14,2
013.2_B	woning	163698,70	464333,49	4,50	33,2	19,2	15,9
013.2_C	woning	163698,70	464333,49	7,50	34,8	19,9	16,5
014.1_A	woning	163707,74	464326,89	1,50	15,3	3,9	0,6
014.1_B	woning	163707,74	464326,89	4,50	15,9	4,5	1,3
014.1_C	woning	163707,74	464326,89	7,50	19,6	8,9	5,6
014.2_A	woning	163707,33	464332,29	1,50	31,5	19,0	15,5
014.2_B	woning	163707,33	464332,29	4,50	32,7	18,8	15,4
014.2_C	woning	163707,33	464332,29	7,50	33,4	19,4	16,0
014.3_A	woning	163702,27	464335,50	1,50	30,6	18,8	15,7
014.3_B	woning	163702,27	464335,50	4,50	33,5	19,9	16,8
014.3_C	woning	163702,27	464335,50	7,50	34,6	20,5	17,3
015.1_A	woning	163719,84	464333,66	1,50	20,7	12,9	10,2
015.1_B	woning	163719,84	464333,66	4,50	20,2	11,8	10,0
015.1_C	woning	163719,84	464333,66	7,50	19,1	8,9	5,5
015.2_A	woning	163715,14	464336,83	1,50	28,4	17,6	14,4
015.2_B	woning	163715,14	464336,83	4,50	31,2	18,0	14,8
015.2_C	woning	163715,14	464336,83	7,50	32,3	19,0	15,7
015.3_A	woning	163715,30	464342,88	1,50	32,3	20,3	16,8
015.3_B	woning	163715,30	464342,88	4,50	33,7	20,6	17,2
015.3_C	woning	163715,30	464342,88	7,50	34,4	20,9	17,5
016.1_A	3 woningen	163729,16	464339,01	1,50	21,0	13,7	11,0
016.1_B	3 woningen	163729,16	464339,01	4,50	24,5	14,3	11,7
016.1_C	3 woningen	163729,16	464339,01	7,50	18,8	8,6	4,9
016.2_A	3 woningen	163723,60	464347,65	1,50	31,2	20,1	15,9
016.2_B	3 woningen	163723,60	464347,65	4,50	32,7	20,9	17,2
016.2_C	3 woningen	163723,60	464347,65	7,50	34,2	21,3	17,5
017.1_A	woning	163737,81	464343,98	1,50	19,9	13,2	9,6
017.1_B	woning	163737,81	464343,98	4,50	24,8	14,0	10,5
017.1_C	woning	163737,81	464343,98	7,50	19,3	9,0	5,3
017.2_A	woning	163738,38	464349,21	1,50	21,9	10,6	7,4
017.2_B	woning	163738,38	464349,21	4,50	23,7	14,4	10,8
017.2_C	woning	163738,38	464349,21	7,50	30,5	16,3	12,9
017.3_A	woning	163732,75	464352,90	1,50	28,5	18,9	15,2
017.3_B	woning	163732,75	464352,90	4,50	30,8	21,5	17,7
017.3_C	woning	163732,75	464352,90	7,50	34,0	21,3	17,6
018.1_A	woning	163673,04	464340,36	1,50	28,4	12,4	9,3
018.1_B	woning	163673,04	464340,36	4,50	30,2	14,4	10,8
018.1_C	woning	163673,04	464340,36	7,50	31,8	15,7	11,5
018.2_A	woning	163678,55	464339,87	1,50	22,9	13,6	10,7
018.2_B	woning	163678,55	464339,87	4,50	27,7	15,2	12,4
018.2_C	woning	163678,55	464339,87	7,50	21,4	8,8	5,2
018.3_A	woning	163681,91	464345,49	1,50	28,1	19,1	15,6
018.3_B	woning	163681,91	464345,49	4,50	34,4	20,7	17,2
018.3_C	woning	163681,91	464345,49	7,50	36,0	19,7	16,2
019.1_A	woning	163669,82	464346,06	1,50	28,5	11,9	8,6
019.1_B	woning	163669,82	464346,06	4,50	30,3	13,6	9,9
019.1_C	woning	163669,82	464346,06	7,50	32,5	16,8	12,8
019.2_A	woning	163672,86	464351,42	1,50	19,6	7,6	4,1
019.2_B	woning	163672,86	464351,42	4,50	22,0	9,2	5,7
019.2_C	woning	163672,86	464351,42	7,50	31,0	16,1	12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019.3_A	woning	163678,91	464350,80	1,50	28,0	19,1	15,6
019.3_B	woning	163678,91	464350,80	4,50	34,1	20,7	17,3
019.3_C	woning	163678,91	464350,80	7,50	36,3	20,1	16,6
020.1_A	woning	163663,78	464356,63	1,50	28,7	13,6	10,5
020.1_B	woning	163663,78	464356,63	4,50	30,3	14,9	11,9
020.1_C	woning	163663,78	464356,63	7,50	32,9	17,4	13,3
020.2_A	woning	163669,73	464356,25	1,50	20,7	10,2	6,8
020.2_B	woning	163669,73	464356,25	4,50	22,8	11,8	8,4
020.2_C	woning	163669,73	464356,25	7,50	29,1	19,3	15,7
020.3_A	woning	163672,60	464362,11	1,50	27,6	18,4	14,6
020.3_B	woning	163672,60	464362,11	4,50	32,9	21,3	17,9
020.3_C	woning	163672,60	464362,11	7,50	37,1	21,0	17,5
020.4_A	woning	163666,77	464362,09	1,50	21,8	9,2	5,7
020.4_B	woning	163666,77	464362,09	4,50	24,0	10,7	7,3
020.4_C	woning	163666,77	464362,09	7,50	32,1	17,2	13,8
021.1_A	woning	163657,81	464367,19	1,50	28,2	14,1	11,4
021.1_B	woning	163657,81	464367,19	4,50	29,8	16,2	13,0
021.1_C	woning	163657,81	464367,19	7,50	33,5	16,8	12,1
021.2_A	woning	163663,57	464367,96	1,50	23,1	12,9	9,5
021.2_B	woning	163663,57	464367,96	4,50	25,2	14,1	10,7
021.2_C	woning	163663,57	464367,96	7,50	30,6	20,3	16,8
021.3_A	woning	163666,41	464372,79	1,50	27,9	17,3	14,0
021.3_B	woning	163666,41	464372,79	4,50	32,5	21,5	18,1
021.3_C	woning	163666,41	464372,79	7,50	37,7	21,1	17,5
022.1_A	woning	163654,22	464373,51	1,50	27,6	15,1	11,7
022.1_B	woning	163654,22	464373,51	4,50	29,2	16,0	12,5
022.1_C	woning	163654,22	464373,51	7,50	34,4	17,2	13,5
022.2_A	woning	163662,81	464379,14	1,50	28,0	17,0	13,7
022.2_B	woning	163662,81	464379,14	4,50	30,5	20,7	17,3
022.2_C	woning	163662,81	464379,14	7,50	38,2	21,8	18,3
022.3_A	woning	163656,54	464378,83	1,50	23,7	9,8	6,2
022.3_B	woning	163656,54	464378,83	4,50	25,6	11,1	7,5
022.3_C	woning	163656,54	464378,83	7,50	32,8	18,3	14,8
023.1_A	2 woningen	163646,01	464387,72	1,50	25,9	15,2	12,4
023.1_B	2 woningen	163646,01	464387,72	4,50	28,7	17,4	14,1
023.1_C	2 woningen	163646,01	464387,72	7,50	35,4	18,6	13,8
024.1_A	seniorenwoning	163632,89	464404,83	1,50	35,1	14,1	10,2
024.1_B	seniorenwoning	163632,89	464404,83	4,50	36,0	16,2	12,2
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	46,7	21,2	15,8
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	48,2	23,6	18,4
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	51,3	31,0	26,5
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	51,8	32,2	27,8
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	57,0	36,1	32,3
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	57,4	39,2	35,4
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	54,1	33,1	29,4
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	54,7	35,4	31,7
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	50,3	28,5	24,5
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	51,6	31,3	27,5
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	50,3	31,0	27,5
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	51,6	34,3	30,7
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	53,8	33,3	29,7
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	54,1	36,6	33,0
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	57,4	34,3	30,4
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	57,8	38,2	34,6
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	54,1	27,3	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	54,8	34,5	30,8
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	50,6	28,1	24,3
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	52,3	32,8	29,1
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	49,8	31,2	27,6
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	51,6	34,4	30,8
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	52,4	31,2	27,6
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	53,5	35,9	32,4
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	55,4	32,0	28,4
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	55,9	35,9	32,4
027.4_A	Woningen	163649,18	464508,77	1,50	40,5	18,8	14,7
027.4_B	Woningen	163649,18	464508,77	4,50	50,2	26,5	23,7
027.5_A	Woningen	163652,58	464502,72	1,50	42,0	18,0	14,6
027.5_B	Woningen	163652,58	464502,72	4,50	48,1	22,9	20,1
040.1_A	woningen	163750,94	464366,96	1,50	20,7	9,1	5,6
040.1_B	woningen	163750,94	464366,96	4,50	19,7	10,1	7,0
040.1_C	woningen	163750,94	464366,96	7,50	23,4	12,8	9,4
040.2_A	woningen	163734,11	464396,58	1,50	28,3	16,7	13,0
040.2_B	woningen	163734,11	464396,58	4,50	21,7	11,9	9,0
040.2_C	woningen	163734,11	464396,58	7,50	24,1	13,5	10,1
041.1_A	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	1,50	16,2	1,2	-2,4
041.1_B	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	4,50	16,7	3,6	-0,1
041.2_A	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	1,50	24,9	12,8	8,8
041.2_B	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	4,50	26,0	15,0	11,2
042.1_A	seniorenwoning	163786,71	464404,43	1,50	16,0	1,3	-2,6
042.1_B	seniorenwoning	163786,71	464404,43	4,50	16,7	4,0	0,4
042.2_A	seniorenwoning	163786,79	464410,06	1,50	17,6	2,3	-1,2
042.2_B	seniorenwoning	163786,79	464410,06	4,50	17,8	3,8	0,3
042.3_A	seniorenwoning	163781,29	464413,20	1,50	19,2	5,9	2,3
042.3_B	seniorenwoning	163781,29	464413,20	4,50	20,6	8,6	5,0
043.1_A	woningen	163767,22	464433,14	1,50	21,3	10,1	6,5
043.1_B	woningen	163767,22	464433,14	4,50	19,0	6,1	2,6
043.2_A	woningen	163746,00	464470,93	1,50	22,6	9,1	5,6
043.2_B	woningen	163746,00	464470,93	4,50	23,3	9,8	6,3
050.1_A	woning	163834,89	464433,08	1,50	18,1	9,8	6,9
050.1_B	woning	163834,89	464433,08	4,50	19,1	11,6	9,8
050.1_C	woning	163834,89	464433,08	7,50	18,8	8,8	5,3
050.2_A	woning	163832,10	464428,82	1,50	20,1	10,3	6,4
050.2_B	woning	163832,10	464428,82	4,50	15,4	4,1	0,3
050.2_C	woning	163832,10	464428,82	7,50	18,4	8,1	4,5
050.3_A	woning	163825,23	464429,51	1,50	27,4	15,9	13,4
050.3_B	woning	163825,23	464429,51	4,50	28,2	18,5	15,1
050.3_C	woning	163825,23	464429,51	7,50	32,6	19,6	16,0
050.4_A	woning	163827,29	464435,54	1,50	28,5	16,4	12,7
050.4_B	woning	163827,29	464435,54	4,50	29,6	19,5	16,0
050.4_C	woning	163827,29	464435,54	7,50	32,5	19,5	15,9
051.1_A	woning	163825,81	464449,04	1,50	18,4	9,3	5,3
051.1_B	woning	163825,81	464449,04	4,50	20,2	13,7	10,1
051.1_C	woning	163825,81	464449,04	7,50	18,6	9,1	5,6
051.2_A	woning	163823,99	464443,77	1,50	23,1	12,0	10,4
051.2_B	woning	163823,99	464443,77	4,50	23,8	12,8	11,0
051.2_C	woning	163823,99	464443,77	7,50	18,7	8,6	5,0
051.3_A	woning	163817,08	464443,40	1,50	28,8	16,4	12,9
051.3_B	woning	163817,08	464443,40	4,50	29,7	18,1	14,5
051.3_C	woning	163817,08	464443,40	7,50	32,9	20,1	16,5
052.1_A	woning	163815,29	464467,56	1,50	21,9	9,6	6,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
052.1_B	woning	163815,29	464467,56	4,50	23,4	14,0	10,4
052.1_C	woning	163815,29	464467,56	7,50	19,0	10,1	6,6
052.2_A	woning	163812,95	464461,81	1,50	23,2	15,4	11,7
052.2_B	woning	163812,95	464461,81	4,50	24,1	16,2	12,7
052.2_C	woning	163812,95	464461,81	7,50	18,9	9,5	6,0
052.3_A	woning	163808,48	464468,75	1,50	28,1	17,4	14,1
052.3_B	woning	163808,48	464468,75	4,50	29,6	20,8	17,2
052.3_C	woning	163808,48	464468,75	7,50	30,7	20,9	17,3
052.4_A	woning	163806,11	464462,66	1,50	27,5	14,2	10,7
052.4_B	woning	163806,11	464462,66	4,50	29,4	19,4	15,9
052.4_C	woning	163806,11	464462,66	7,50	32,0	20,9	17,3
053.1_A	woning	163806,24	464481,44	1,50	22,4	11,5	7,9
053.1_B	woning	163806,24	464481,44	4,50	23,7	14,7	11,2
053.1_C	woning	163806,24	464481,44	7,50	19,5	10,7	7,1
053.2_A	woning	163804,11	464475,20	1,50	17,4	4,3	0,8
053.2_B	woning	163804,11	464475,20	4,50	18,0	7,3	3,7
053.2_C	woning	163804,11	464475,20	7,50	19,6	10,3	6,7
053.3_A	woning	163799,81	464482,21	1,50	29,1	17,6	13,9
053.3_B	woning	163799,81	464482,21	4,50	30,6	20,9	17,4
053.3_C	woning	163799,81	464482,21	7,50	31,7	21,5	17,9
053.4_A	woning	163797,38	464476,19	1,50	26,9	15,7	12,6
053.4_B	woning	163797,38	464476,19	4,50	28,6	20,2	16,5
053.4_C	woning	163797,38	464476,19	7,50	31,5	21,6	18,0
054.1_A	woning	163801,16	464496,57	1,50	24,1	14,2	9,5
054.1_B	woning	163801,16	464496,57	4,50	25,4	16,8	12,2
054.1_C	woning	163801,16	464496,57	7,50	20,1	10,8	7,3
054.2_A	woning	163798,96	464490,65	1,50	24,3	15,4	12,5
054.2_B	woning	163798,96	464490,65	4,50	25,5	17,4	13,9
054.2_C	woning	163798,96	464490,65	7,50	20,3	10,9	7,3
054.3_A	woning	163794,50	464497,54	1,50	28,2	15,7	12,7
054.3_B	woning	163794,50	464497,54	4,50	29,6	19,9	16,4
054.3_C	woning	163794,50	464497,54	7,50	32,2	22,0	18,5
054.4_A	woning	163792,46	464491,08	1,50	27,6	14,6	11,1
054.4_B	woning	163792,46	464491,08	4,50	29,0	19,7	16,2
054.4_C	woning	163792,46	464491,08	7,50	32,1	22,0	18,5
055.1_A	woning	163791,51	464509,32	1,50	27,9	18,8	15,7
055.1_B	woning	163791,51	464509,32	4,50	19,0	5,9	2,6
055.1_C	woning	163791,51	464509,32	7,50	20,6	11,2	7,8
055.2_A	woning	163789,21	464503,52	1,50	19,4	5,8	2,4
055.2_B	woning	163789,21	464503,52	4,50	19,2	5,9	2,4
055.2_C	woning	163789,21	464503,52	7,50	20,9	11,6	8,2
055.3_A	woning	163784,67	464510,47	1,50	32,1	19,0	15,4
055.3_B	woning	163784,67	464510,47	4,50	29,9	20,3	16,9
055.3_C	woning	163784,67	464510,47	7,50	32,9	22,6	19,2
055.4_A	woning	163782,51	464504,47	1,50	29,1	17,8	14,5
055.4_B	woning	163782,51	464504,47	4,50	30,7	21,1	17,6
055.4_C	woning	163782,51	464504,47	7,50	33,2	22,8	19,4
056.1_A	woning	163764,90	464638,83	1,50	18,6	3,1	-0,3
056.1_B	woning	163764,90	464638,83	4,50	18,3	4,0	0,6
056.1_C	woning	163764,90	464638,83	7,50	20,7	10,0	6,7
056.2_A	woning	163765,18	464629,61	1,50	36,3	12,5	8,9
056.2_B	woning	163765,18	464629,61	4,50	36,9	16,6	13,2
056.2_C	woning	163765,18	464629,61	7,50	37,9	20,1	16,7
056.3_A	woning	163756,97	464642,52	1,50	32,1	16,5	13,1
056.3_B	woning	163756,97	464642,52	4,50	29,7	16,8	13,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056.3_C	woning	163756,97	464642,52	7,50	31,6	19,2	15,9
056.4_A	woning	163756,80	464632,54	1,50	28,2	14,5	11,1
056.4_B	woning	163756,80	464632,54	4,50	28,2	16,1	12,8
056.4_C	woning	163756,80	464632,54	7,50	34,5	22,6	19,2
056.5_A	woning	163741,04	464681,03	1,50	17,4	2,6	-1,0
056.5_B	woning	163741,04	464681,03	4,50	18,0	3,5	0,0
056.5_C	woning	163741,04	464681,03	7,50	22,1	8,8	5,3
056.6_A	woning	163740,47	464670,94	1,50	36,1	18,6	15,1
056.6_B	woning	163740,47	464670,94	4,50	37,0	20,0	16,6
056.6_C	woning	163740,47	464670,94	7,50	38,3	21,2	17,8
056.7_A	woning	163733,70	464684,47	1,50	21,1	9,4	5,8
056.7_B	woning	163733,70	464684,47	4,50	21,6	9,9	6,3
056.7_C	woning	163733,70	464684,47	7,50	25,0	13,1	9,3
056.8_A	woning	163732,54	464675,26	1,50	36,3	18,9	15,4
056.8_B	woning	163732,54	464675,26	4,50	37,1	20,2	16,7
056.8_C	woning	163732,54	464675,26	7,50	38,3	21,4	17,9
057.1_A	woning	163789,56	464591,35	1,50	19,0	5,4	2,0
057.1_B	woning	163789,56	464591,35	4,50	19,3	6,1	2,7
057.1_C	woning	163789,56	464591,35	7,50	23,5	11,0	7,6
057.2_A	woning	163790,97	464583,75	1,50	21,0	7,1	3,6
057.2_B	woning	163790,97	464583,75	4,50	21,5	7,8	4,3
057.2_C	woning	163790,97	464583,75	7,50	26,6	12,9	9,4
057.3_A	woning	163784,83	464594,36	1,50	38,7	22,0	18,6
057.3_B	woning	163784,83	464594,36	4,50	38,8	22,3	18,9
057.3_C	woning	163784,83	464594,36	7,50	39,4	22,9	19,6
058.1_A	woning	163786,32	464581,13	1,50	21,7	7,7	4,2
058.1_B	woning	163786,32	464581,13	4,50	22,2	8,4	4,9
058.1_C	woning	163786,32	464581,13	7,50	27,0	13,2	9,8
058.2_A	woning	163780,57	464591,95	1,50	39,1	22,4	19,0
058.2_B	woning	163780,57	464591,95	4,50	39,2	22,7	19,3
058.2_C	woning	163780,57	464591,95	7,50	39,8	23,5	20,2
059.1_A	woning	163782,08	464578,69	1,50	25,1	11,7	8,2
059.1_B	woning	163782,08	464578,69	4,50	25,8	12,1	8,6
059.1_C	woning	163782,08	464578,69	7,50	28,4	16,3	12,9
059.2_A	woning	163776,80	464587,53	1,50	40,9	24,5	21,1
059.2_B	woning	163776,80	464587,53	4,50	41,3	25,2	21,8
059.2_C	woning	163776,80	464587,53	7,50	42,2	26,0	22,6
060.1_A	woning	163777,94	464576,34	1,50	25,7	11,8	8,2
060.1_B	woning	163777,94	464576,34	4,50	26,1	12,3	8,8
060.1_C	woning	163777,94	464576,34	7,50	29,1	16,4	13,0
060.2_A	woning	163772,81	464585,27	1,50	40,8	23,2	19,7
060.2_B	woning	163772,81	464585,27	4,50	41,2	23,9	20,5
060.2_C	woning	163772,81	464585,27	7,50	42,1	24,7	21,3
061.1_A	woning	163773,39	464573,76	1,50	27,0	12,8	9,3
061.1_B	woning	163773,39	464573,76	4,50	27,3	13,2	9,7
061.1_C	woning	163773,39	464573,76	7,50	29,5	15,2	11,8
061.2_A	woning	163768,27	464582,69	1,50	40,4	22,5	19,0
061.2_B	woning	163768,27	464582,69	4,50	40,8	23,3	19,9
061.2_C	woning	163768,27	464582,69	7,50	40,9	24,2	20,8
062.1_A	woning	163769,12	464571,34	1,50	30,7	16,5	13,0
062.1_B	woning	163769,12	464571,34	4,50	30,8	15,7	12,2
062.1_C	woning	163769,12	464571,34	7,50	32,5	17,3	13,9
062.2_A	woning	163764,05	464580,30	1,50	40,3	23,1	19,6
062.2_B	woning	163764,05	464580,30	4,50	40,8	23,6	20,2
062.2_C	woning	163764,05	464580,30	7,50	41,4	24,5	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
062.3_A	woning	163764,48	464574,51	1,50	40,0	23,1	19,7
062.3_B	woning	163764,48	464574,51	4,50	40,5	23,7	20,3
062.3_C	woning	163764,48	464574,51	7,50	41,5	24,6	21,2
063.1_A	woning	163706,49	464664,41	1,50	30,1	17,2	13,7
063.1_B	woning	163706,49	464664,41	4,50	31,0	18,6	15,1
063.1_C	woning	163706,49	464664,41	7,50	24,5	12,0	8,4
063.2_A	woning	163706,51	464658,41	1,50	37,6	20,3	16,8
063.2_B	woning	163706,51	464658,41	4,50	39,0	22,2	18,7
063.2_C	woning	163706,51	464658,41	7,50	40,1	23,6	20,1
063.3_A	woning	163701,48	464667,35	1,50	22,6	10,5	7,0
063.3_B	woning	163701,48	464667,35	4,50	23,5	11,4	7,9
063.3_C	woning	163701,48	464667,35	7,50	24,9	13,3	9,7
064.1_A	woning	163702,16	464655,93	1,50	38,1	20,7	17,2
064.1_B	woning	163702,16	464655,93	4,50	39,4	22,7	19,1
064.1_C	woning	163702,16	464655,93	7,50	40,5	24,0	20,5
064.2_A	woning	163697,34	464664,99	1,50	20,7	9,2	5,7
064.2_B	woning	163697,34	464664,99	4,50	21,7	10,2	6,7
064.2_C	woning	163697,34	464664,99	7,50	25,1	13,6	10,1
065.1_A	woning	163698,34	464653,76	1,50	38,6	21,4	17,7
065.1_B	woning	163698,34	464653,76	4,50	39,8	23,3	19,6
065.1_C	woning	163698,34	464653,76	7,50	40,9	24,7	21,0
065.2_A	woning	163692,75	464662,38	1,50	20,1	9,0	5,5
065.2_B	woning	163692,75	464662,38	4,50	21,2	10,2	6,6
065.2_C	woning	163692,75	464662,38	7,50	25,4	14,0	10,5
066.1_A	woning	163693,08	464650,76	1,50	39,2	21,9	18,2
066.1_B	woning	163693,08	464650,76	4,50	40,1	23,8	20,2
066.1_C	woning	163693,08	464650,76	7,50	41,3	25,2	21,6
066.2_A	woning	163688,35	464659,87	1,50	20,2	9,5	5,9
066.2_B	woning	163688,35	464659,87	4,50	21,4	10,6	7,1
066.2_C	woning	163688,35	464659,87	7,50	25,8	14,6	11,1
067.1_A	woning	163688,63	464648,22	1,50	39,5	22,3	18,6
067.1_B	woning	163688,63	464648,22	4,50	40,5	24,3	20,7
067.1_C	woning	163688,63	464648,22	7,50	41,8	25,7	22,2
067.2_A	woning	163684,14	464657,47	1,50	20,8	10,5	6,9
067.2_B	woning	163684,14	464657,47	4,50	22,1	11,7	8,1
067.2_C	woning	163684,14	464657,47	7,50	26,5	15,4	11,9
068.1_A	woning	163683,91	464645,54	1,50	39,8	22,9	19,5
068.1_B	woning	163683,91	464645,54	4,50	40,9	25,0	21,5
068.1_C	woning	163683,91	464645,54	7,50	42,2	26,4	23,0
068.2_A	woning	163679,15	464654,63	1,50	23,9	13,7	10,1
068.2_B	woning	163679,15	464654,63	4,50	25,0	14,5	11,0
068.2_C	woning	163679,15	464654,63	7,50	28,5	17,5	14,0
068.3_A	woning	163678,90	464649,60	1,50	39,0	23,0	19,5
068.3_B	woning	163678,90	464649,60	4,50	40,7	25,0	21,6
068.3_C	woning	163678,90	464649,60	7,50	42,0	26,4	23,0
069.1_A	woning	163734,40	464615,79	1,50	29,7	13,7	10,3
069.1_B	woning	163734,40	464615,79	4,50	30,8	19,2	15,8
069.1_C	woning	163734,40	464615,79	7,50	25,1	13,1	10,0
069.2_A	woning	163733,42	464610,21	1,50	39,4	16,6	13,1
069.2_B	woning	163733,42	464610,21	4,50	40,6	17,9	14,4
069.2_C	woning	163733,42	464610,21	7,50	41,9	21,1	17,7
069.3_A	woning	163729,07	464619,60	1,50	30,1	20,5	17,2
069.3_B	woning	163729,07	464619,60	4,50	31,1	22,5	19,3
069.3_C	woning	163729,07	464619,60	7,50	32,6	24,1	21,1
070.1_A	woning	163729,38	464607,91	1,50	39,9	17,2	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
070.1_B	woning	163729,38	464607,91	4,50	41,1	18,4	14,9
070.1_C	woning	163729,38	464607,91	7,50	42,5	21,6	18,1
070.2_A	woning	163724,33	464616,90	1,50	31,3	19,8	16,5
070.2_B	woning	163724,33	464616,90	4,50	32,3	21,4	18,2
070.2_C	woning	163724,33	464616,90	7,50	34,5	24,5	21,5
071.1_A	woning	163724,78	464605,30	1,50	40,5	20,2	17,7
071.1_B	woning	163724,78	464605,30	4,50	41,8	19,1	15,7
071.1_C	woning	163724,78	464605,30	7,50	43,2	22,2	18,8
071.2_A	woning	163720,30	464614,61	1,50	32,0	20,0	16,7
071.2_B	woning	163720,30	464614,61	4,50	33,2	21,6	18,4
071.2_C	woning	163720,30	464614,61	7,50	35,5	24,9	21,8
072.1_A	woning	163720,87	464603,08	1,50	41,0	20,8	18,3
072.1_B	woning	163720,87	464603,08	4,50	42,3	20,4	17,3
072.1_C	woning	163720,87	464603,08	7,50	43,8	22,8	19,4
072.2_A	woning	163715,39	464611,83	1,50	32,8	20,5	17,2
072.2_B	woning	163715,39	464611,83	4,50	34,0	22,0	18,8
072.2_C	woning	163715,39	464611,83	7,50	36,4	25,4	22,4
073.1_A	woning	163715,62	464600,10	1,50	41,5	20,1	16,7
073.1_B	woning	163715,62	464600,10	4,50	42,8	21,4	18,3
073.1_C	woning	163715,62	464600,10	7,50	44,4	23,8	20,5
073.2_A	woning	163711,44	464609,59	1,50	33,8	22,3	19,6
073.2_B	woning	163711,44	464609,59	4,50	35,1	24,3	21,8
073.2_C	woning	163711,44	464609,59	7,50	37,3	26,2	23,3
074.1_A	woning	163711,34	464597,66	1,50	42,1	21,5	18,1
074.1_B	woning	163711,34	464597,66	4,50	43,5	22,7	19,5
074.1_C	woning	163711,34	464597,66	7,50	45,1	25,0	21,7
074.2_A	woning	163706,54	464606,80	1,50	36,3	23,8	20,5
074.2_B	woning	163706,54	464606,80	4,50	37,8	25,9	22,7
074.2_C	woning	163706,54	464606,80	7,50	39,7	27,3	24,2
074.3_A	woning	163706,76	464600,62	1,50	42,4	24,3	21,0
074.3_B	woning	163706,76	464600,62	4,50	43,9	26,2	23,0
074.3_C	woning	163706,76	464600,62	7,50	45,4	27,9	24,8
075.1_A	woning	163706,40	464538,89	1,50	28,8	11,9	8,6
075.1_B	woning	163706,40	464538,89	4,50	28,6	13,5	10,3
075.1_C	woning	163706,40	464538,89	7,50	33,0	18,7	15,5
075.2_A	woning	163699,90	464539,21	1,50	30,8	17,3	14,0
075.2_B	woning	163699,90	464539,21	4,50	48,3	28,8	25,5
075.2_C	woning	163699,90	464539,21	7,50	49,2	30,7	27,5
075.3_A	woning	163697,47	464533,83	1,50	44,6	25,5	20,9
075.3_B	woning	163697,47	464533,83	4,50	48,6	29,0	25,7
075.3_C	woning	163697,47	464533,83	7,50	49,4	30,8	27,5
076.1_A	woning	163709,52	464533,40	1,50	33,1	12,9	9,2
076.1_B	woning	163709,52	464533,40	4,50	28,7	13,5	10,8
076.1_C	woning	163709,52	464533,40	7,50	33,1	17,7	14,5
076.2_A	woning	163706,67	464528,21	1,50	27,7	12,9	9,4
076.2_B	woning	163706,67	464528,21	4,50	37,0	14,4	10,9
076.2_C	woning	163706,67	464528,21	7,50	38,9	19,0	15,6
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	46,4	28,0	24,5
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	47,9	28,5	25,2
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	48,9	30,2	26,9
077.1_A	woning	163715,72	464522,50	1,50	33,5	20,3	16,8
077.1_B	woning	163715,72	464522,50	4,50	27,9	13,3	10,0
077.1_C	woning	163715,72	464522,50	7,50	32,3	17,7	14,4
077.2_A	woning	163709,88	464522,31	1,50	34,7	18,7	15,1
077.2_B	woning	163709,88	464522,31	4,50	45,8	27,2	23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
077.2_C	woning	163709,88	464522,31	7,50	47,3	28,8	25,5
077.3_A	woning	163707,17	464516,90	1,50	39,0	22,0	18,4
077.3_B	woning	163707,17	464516,90	4,50	46,0	27,3	23,9
077.3_C	woning	163707,17	464516,90	7,50	47,4	29,0	25,6
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	30,7	18,5	15,1
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	27,5	13,3	9,9
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	31,7	16,3	12,9
078.2_A	woning	163716,60	464511,37	1,50	27,0	13,7	11,1
078.2_B	woning	163716,60	464511,37	4,50	38,3	20,5	18,8
078.2_C	woning	163716,60	464511,37	7,50	40,1	16,9	13,4
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	44,3	26,4	22,9
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	45,1	26,9	23,4
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	46,6	28,5	25,1
079.1_A	woning	163725,75	464504,99	1,50	24,2	10,0	6,8
079.1_B	woning	163725,75	464504,99	4,50	26,4	11,7	8,6
079.1_C	woning	163725,75	464504,99	7,50	30,2	16,4	13,0
079.2_A	woning	163719,80	464505,38	1,50	29,4	16,3	13,7
079.2_B	woning	163719,80	464505,38	4,50	41,7	24,7	20,8
079.2_C	woning	163719,80	464505,38	7,50	43,4	27,2	23,6
079.3_A	woning	163716,86	464499,84	1,50	33,9	17,4	14,0
079.3_B	woning	163716,86	464499,84	4,50	43,4	24,9	21,4
079.3_C	woning	163716,86	464499,84	7,50	45,0	27,6	24,1
080.1_A	woning	163728,76	464499,64	1,50	24,7	11,1	7,6
080.1_B	woning	163728,76	464499,64	4,50	26,0	12,1	8,6
080.1_C	woning	163728,76	464499,64	7,50	28,9	15,3	11,8
080.2_A	woning	163725,95	464494,08	1,50	31,6	8,0	4,4
080.2_B	woning	163725,95	464494,08	4,50	32,9	9,2	5,6
080.2_C	woning	163725,95	464494,08	7,50	30,4	15,6	12,1
080.3_A	woning	163719,74	464494,74	1,50	42,1	24,3	20,8
080.3_B	woning	163719,74	464494,74	4,50	42,6	24,3	20,8
080.3_C	woning	163719,74	464494,74	7,50	44,1	27,1	23,6
081.1_A	woning	163821,93	464453,90	1,50	19,6	9,9	6,5
081.1_B	woning	163821,93	464453,90	4,50	21,4	14,7	11,3
081.1_C	woning	163821,93	464453,90	7,50	19,1	10,2	6,6
081.2_A	woning	163816,15	464454,12	1,50	28,5	17,8	14,3
081.2_B	woning	163816,15	464454,12	4,50	30,1	20,6	17,1
081.2_C	woning	163816,15	464454,12	7,50	32,0	20,3	16,7
081.3_A	woning	163813,34	464448,29	1,50	29,5	16,7	13,0
081.3_B	woning	163813,34	464448,29	4,50	30,5	18,2	14,6
081.3_C	woning	163813,34	464448,29	7,50	32,9	20,3	16,7
082.1_A	woning	163829,69	464532,68	1,50	16,8	4,1	0,1
082.1_B	woning	163829,69	464532,68	4,50	17,4	5,1	1,7
082.1_C	woning	163829,69	464532,68	7,50	20,1	9,2	5,8
082.2_A	woning	163828,12	464527,15	1,50	19,6	9,9	6,2
082.2_B	woning	163828,12	464527,15	4,50	17,6	6,6	3,1
082.2_C	woning	163828,12	464527,15	7,50	20,2	10,1	6,7
082.3_A	woning	163823,85	464534,14	1,50	22,5	11,1	7,7
082.3_B	woning	163823,85	464534,14	4,50	32,9	20,0	16,6
082.3_C	woning	163823,85	464534,14	7,50	34,4	20,7	17,3
082.4_A	woning	163820,50	464527,86	1,50	28,5	17,5	14,0
082.4_B	woning	163820,50	464527,86	4,50	32,3	21,0	17,6
082.4_C	woning	163820,50	464527,86	7,50	33,9	20,8	17,4
083.1_A	woning	163836,76	464520,11	1,50	16,4	5,8	2,1
083.1_B	woning	163836,76	464520,11	4,50	17,0	6,6	3,2
083.1_C	woning	163836,76	464520,11	7,50	19,0	8,9	5,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083.2_A	woning	163835,65	464514,16	1,50	22,3	14,1	11,1
083.2_B	woning	163835,65	464514,16	4,50	23,6	16,3	13,1
083.2_C	woning	163835,65	464514,16	7,50	18,7	9,4	6,0
083.3_A	woning	163831,27	464521,13	1,50	29,2	16,7	13,3
083.3_B	woning	163831,27	464521,13	4,50	30,5	19,5	16,1
083.3_C	woning	163831,27	464521,13	7,50	32,4	20,2	16,8
083.4_A	woning	163828,28	464514,18	1,50	28,8	17,2	13,7
083.4_B	woning	163828,28	464514,18	4,50	29,4	19,6	16,1
083.4_C	woning	163828,28	464514,18	7,50	31,4	20,3	16,9
084.1_A	woning	163840,68	464506,19	1,50	15,7	3,4	0,2
084.1_B	woning	163840,68	464506,19	4,50	16,2	3,9	0,5
084.1_C	woning	163840,68	464506,19	7,50	17,9	8,7	5,3
084.2_A	woning	163835,00	464506,65	1,50	25,7	15,6	12,2
084.2_B	woning	163835,00	464506,65	4,50	27,0	17,6	14,2
084.2_C	woning	163835,00	464506,65	7,50	30,5	19,8	16,4
084.3_A	woning	163831,88	464500,93	1,50	25,0	14,6	11,1
084.3_B	woning	163831,88	464500,93	4,50	25,1	17,0	13,5
084.3_C	woning	163831,88	464500,93	7,50	30,7	20,1	16,6
085.1_A	woning	163844,80	464500,99	1,50	15,4	2,9	0,4
085.1_B	woning	163844,80	464500,99	4,50	16,0	4,3	1,5
085.1_C	woning	163844,80	464500,99	7,50	17,5	8,0	4,6
085.2_A	woning	163842,86	464496,30	1,50	17,9	9,5	5,8
085.2_B	woning	163842,86	464496,30	4,50	17,0	3,4	-0,1
085.2_C	woning	163842,86	464496,30	7,50	17,8	8,7	5,2
085.3_A	woning	163835,64	464496,38	1,50	23,5	12,8	9,4
085.3_B	woning	163835,64	464496,38	4,50	24,3	15,3	11,8
085.3_C	woning	163835,64	464496,38	7,50	30,1	19,9	16,4
086.1_A	woning	163851,14	464489,82	1,50	14,8	0,0	-3,5
086.1_B	woning	163851,14	464489,82	4,50	15,5	3,8	0,4
086.1_C	woning	163851,14	464489,82	7,50	17,3	8,5	5,0
086.2_A	woning	163846,35	464490,52	1,50	21,6	10,5	6,9
086.2_B	woning	163846,35	464490,52	4,50	24,0	16,8	13,3
086.2_C	woning	163846,35	464490,52	7,50	29,5	19,3	15,9
086.3_A	woning	163842,33	464484,66	1,50	22,5	12,5	9,3
086.3_B	woning	163842,33	464484,66	4,50	24,3	15,6	12,2
086.3_C	woning	163842,33	464484,66	7,50	29,7	19,6	16,1
087.1_A	woning	163852,98	464483,56	1,50	14,6	1,7	-1,9
087.1_B	woning	163852,98	464483,56	4,50	15,4	4,6	1,1
087.1_C	woning	163852,98	464483,56	7,50	17,2	9,3	5,8
087.2_A	woning	163851,43	464478,68	1,50	19,6	11,3	7,6
087.2_B	woning	163851,43	464478,68	4,50	21,2	15,0	11,5
087.2_C	woning	163851,43	464478,68	7,50	24,3	15,9	12,4
087.3_A	woning	163844,30	464478,06	1,50	21,9	10,4	6,9
087.3_B	woning	163844,30	464478,06	4,50	23,9	15,2	11,6
087.3_C	woning	163844,30	464478,06	7,50	29,5	19,5	15,9
090.1_A	Tiny hous	163903,93	464389,55	1,50	13,6	2,4	-0,9
090.1_B	Tiny hous	163903,93	464389,55	4,50	15,0	7,8	4,3
090.2_A	Tiny hous	163904,13	464386,19	1,50	11,6	-1,6	-5,0
090.2_B	Tiny hous	163904,13	464386,19	4,50	12,4	1,8	-1,7
090.3_A	Tiny hous	163899,55	464389,05	1,50	20,9	11,3	7,4
090.3_B	Tiny hous	163899,55	464389,05	4,50	24,4	14,7	10,9
090.4_A	Tiny hous	163899,74	464384,73	1,50	21,7	12,9	9,1
090.4_B	Tiny hous	163899,74	464384,73	4,50	25,0	15,0	11,5
091.1_A	Tiny hous	163910,19	464379,83	1,50	12,1	1,8	-2,8
091.1_B	Tiny hous	163910,19	464379,83	4,50	13,2	4,4	0,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
091.2_A	Tiny hous	163908,32	464376,00	1,50	11,6	0,8	-2,8
091.2_B	Tiny hous	163908,32	464376,00	4,50	12,6	2,3	-1,2
091.3_A	Tiny hous	163906,82	464380,58	1,50	18,7	10,0	5,9
091.3_B	Tiny hous	163906,82	464380,58	4,50	22,9	12,6	9,2
091.4_A	Tiny hous	163904,59	464376,92	1,50	23,0	14,3	10,5
091.4_B	Tiny hous	163904,59	464376,92	4,50	25,1	16,5	12,9
092.1_A	Tiny hous	163896,37	464379,85	1,50	15,0	8,0	4,6
092.1_B	Tiny hous	163896,37	464379,85	4,50	15,8	8,8	5,3
092.2_A	Tiny hous	163896,67	464376,15	1,50	11,7	0,3	-3,3
092.2_B	Tiny hous	163896,67	464376,15	4,50	12,5	1,9	-1,6
092.3_A	Tiny hous	163891,68	464379,89	1,50	22,6	12,6	9,0
092.3_B	Tiny hous	163891,68	464379,89	4,50	25,9	14,9	11,4
092.4_A	Tiny hous	163892,65	464376,15	1,50	22,1	11,6	8,4
092.4_B	Tiny hous	163892,65	464376,15	4,50	25,8	14,8	11,2
093.1_A	Tiny hous	163874,11	464372,47	1,50	17,9	11,5	7,9
093.1_B	Tiny hous	163874,11	464372,47	4,50	13,3	3,4	-0,2
093.2_A	Tiny hous	163871,75	464369,40	1,50	15,4	6,7	2,7
093.2_B	Tiny hous	163871,75	464369,40	4,50	13,7	3,7	0,0
093.3_A	Tiny hous	163870,96	464374,59	1,50	19,3	10,9	7,7
093.3_B	Tiny hous	163870,96	464374,59	4,50	22,3	12,8	9,4
093.4_A	Tiny hous	163867,97	464371,52	1,50	18,6	10,4	6,2
093.4_B	Tiny hous	163867,97	464371,52	4,50	22,2	13,7	8,9
094.1_A	Tiny hous	163858,40	464374,66	1,50	17,6	8,7	5,3
094.1_B	Tiny hous	163858,40	464374,66	4,50	21,8	13,7	10,2
094.2_A	Tiny hous	163859,47	464370,75	1,50	18,7	9,4	5,8
094.2_B	Tiny hous	163859,47	464370,75	4,50	13,3	2,3	-1,3
094.3_A	Tiny hous	163855,79	464369,12	1,50	20,6	9,2	5,5
094.3_B	Tiny hous	163855,79	464369,12	4,50	20,7	10,3	6,6
094.4_A	Tiny hous	163854,75	464373,00	1,50	17,1	7,4	3,8
094.4_B	Tiny hous	163854,75	464373,00	4,50	20,5	10,7	7,2
095.1_A	Tiny hous	163855,17	464384,37	1,50	15,7	4,3	0,8
095.1_B	Tiny hous	163855,17	464384,37	4,50	16,9	5,5	1,9
095.2_A	Tiny hous	163854,24	464380,52	1,50	13,3	2,0	-1,6
095.2_B	Tiny hous	163854,24	464380,52	4,50	14,0	3,6	0,0
095.3_A	Tiny hous	163851,48	464386,15	1,50	22,3	14,7	11,2
095.3_B	Tiny hous	163851,48	464386,15	4,50	24,7	16,7	13,2
095.4_A	Tiny hous	163850,68	464381,56	1,50	17,4	9,1	5,4
095.4_B	Tiny hous	163850,68	464381,56	4,50	20,9	12,0	8,5
096.1_A	Tiny hous	163848,71	464399,00	1,50	19,4	13,2	8,3
096.1_B	Tiny hous	163848,71	464399,00	4,50	20,7	15,0	10,7
096.2_A	Tiny hous	163847,20	464395,00	1,50	14,0	4,0	0,2
096.2_B	Tiny hous	163847,20	464395,00	4,50	14,8	6,2	2,3
096.3_A	Tiny hous	163843,55	464395,59	1,50	23,3	14,7	11,0
096.3_B	Tiny hous	163843,55	464395,59	4,50	25,5	16,7	13,1
097.1_A	Tiny hous	163846,26	464403,31	1,50	19,6	12,7	10,3
097.1_B	Tiny hous	163846,26	464403,31	4,50	20,9	15,0	12,1
097.2_A	Tiny hous	163842,54	464404,22	1,50	25,3	17,3	13,7
097.2_B	Tiny hous	163842,54	464404,22	4,50	27,0	19,3	15,7
097.3_A	Tiny hous	163840,78	464400,49	1,50	24,0	15,6	12,0
097.3_B	Tiny hous	163840,78	464400,49	4,50	26,2	18,0	14,4
098.1_A	Tiny hous	163834,13	464397,12	1,50	19,7	14,1	10,7
098.1_B	Tiny hous	163834,13	464397,12	4,50	20,8	15,3	10,9
098.2_A	Tiny hous	163833,27	464393,89	1,50	17,9	8,7	5,6
098.2_B	Tiny hous	163833,27	464393,89	4,50	19,9	12,9	9,2
098.3_A	Tiny hous	163830,21	464398,05	1,50	24,3	15,4	12,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
098.3_B	Tiny hous	163830,21	464398,05	4,50	26,3	17,8	14,2
099.1_A	Tiny hous	163838,55	464390,93	1,50	17,2	10,4	7,2
099.1_B	Tiny hous	163838,55	464390,93	4,50	18,7	13,8	10,0
099.2_A	Tiny hous	163837,22	464386,88	1,50	18,5	10,7	7,3
099.2_B	Tiny hous	163837,22	464386,88	4,50	20,5	13,9	9,3
099.3_A	Tiny hous	163834,33	464391,24	1,50	19,4	12,1	8,5
099.3_B	Tiny hous	163834,33	464391,24	4,50	19,5	11,9	9,5
100.1_A	Tiny hous	163843,84	464383,29	1,50	20,9	13,7	10,0
100.1_B	Tiny hous	163843,84	464383,29	4,50	22,6	15,1	11,5
100.2_A	Tiny hous	163842,13	464380,03	1,50	16,3	7,3	4,0
100.2_B	Tiny hous	163842,13	464380,03	4,50	18,4	10,0	6,4
100.3_A	Tiny hous	163839,78	464384,66	1,50	18,1	8,5	5,2
100.3_B	Tiny hous	163839,78	464384,66	4,50	20,0	12,6	9,1
101.1_A	Tiny hous	163846,74	464370,09	1,50	19,2	10,5	7,6
101.1_B	Tiny hous	163846,74	464370,09	4,50	18,7	11,4	7,9
101.2_A	Tiny hous	163846,82	464366,07	1,50	14,4	2,6	-1,7
101.2_B	Tiny hous	163846,82	464366,07	4,50	13,8	3,0	-0,6
101.3_A	Tiny hous	163842,90	464371,00	1,50	22,3	11,8	8,1
101.3_B	Tiny hous	163842,90	464371,00	4,50	25,2	16,0	12,4
105.10_A	appartementengebouw	163856,30	464473,74	1,50	18,8	6,8	3,2
105.10_B	appartementengebouw	163856,30	464473,74	4,50	20,8	12,7	9,1
105.10_C	appartementengebouw	163856,30	464473,74	7,50	26,6	17,8	14,2
105.1_A	appartementengebouw	163861,47	464471,71	1,50	14,1	-0,4	-4,0
105.1_B	appartementengebouw	163861,47	464471,71	4,50	14,8	2,7	-0,8
105.1_C	appartementengebouw	163861,47	464471,71	7,50	15,6	5,2	1,7
105.2_A	appartementengebouw	163861,72	464463,32	1,50	13,9	-0,3	-3,9
105.2_B	appartementengebouw	163861,72	464463,32	4,50	14,3	0,6	-2,9
105.2_C	appartementengebouw	163861,72	464463,32	7,50	15,0	3,1	-0,5
105.3_A	appartementengebouw	163866,62	464458,77	1,50	13,7	-0,3	-3,9
105.3_B	appartementengebouw	163866,62	464458,77	4,50	14,0	1,1	-2,5
105.3_C	appartementengebouw	163866,62	464458,77	7,50	14,7	3,0	-0,5
105.4_A	appartementengebouw	163870,24	464452,40	1,50	13,6	-0,4	-4,0
105.4_B	appartementengebouw	163870,24	464452,40	4,50	13,8	0,9	-2,7
105.4_C	appartementengebouw	163870,24	464452,40	7,50	14,6	3,5	-0,1
105.5_A	appartementengebouw	163868,14	464448,86	1,50	14,0	-0,3	-3,9
105.5_B	appartementengebouw	163868,14	464448,86	4,50	14,2	1,9	-1,7
105.5_C	appartementengebouw	163868,14	464448,86	7,50	15,1	4,8	1,2
105.6_A	appartementengebouw	163862,43	464449,38	1,50	21,1	11,3	8,0
105.6_B	appartementengebouw	163862,43	464449,38	4,50	22,9	14,9	11,6
105.6_C	appartementengebouw	163862,43	464449,38	7,50	29,0	18,6	15,0
105.7_A	appartementengebouw	163859,82	464454,02	1,50	21,1	10,7	6,9
105.7_B	appartementengebouw	163859,82	464454,02	4,50	23,1	15,7	12,4
105.7_C	appartementengebouw	163859,82	464454,02	7,50	29,0	18,7	15,0
105.8_A	appartementengebouw	163853,91	464460,38	1,50	21,0	9,9	6,4
105.8_B	appartementengebouw	163853,91	464460,38	4,50	22,9	14,4	10,8
105.8_C	appartementengebouw	163853,91	464460,38	7,50	29,2	19,0	15,4
105.9_A	appartementengebouw	163850,16	464467,03	1,50	21,6	11,5	8,4
105.9_B	appartementengebouw	163850,16	464467,03	4,50	23,2	14,7	11,3
105.9_C	appartementengebouw	163850,16	464467,03	7,50	29,2	19,1	15,6
T001_A	Tuin	163604,56	464491,00	1,50	55,9	34,7	30,7
T002_A	Tuin	163607,43	464486,56	1,50	54,4	34,1	30,4
T003_A	Tuin	163609,78	464482,12	1,50	52,6	34,3	30,0
T004_A	Tuin	163652,49	464512,42	1,50	49,9	24,7	20,5
T005_A	Tuin	163655,62	464506,41	1,50	47,2	28,3	24,6
T006_A	Tuin	163693,24	464532,53	1,50	47,2	27,6	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T007_A	Tuin	163690,23	464531,23	1,50	48,8	29,4	26,1
T008_A	Tuin	163702,39	464610,07	1,50	41,9	24,9	21,6
T009_A	Tuin	163683,91	464639,63	1,50	40,4	23,8	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.1_A - woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	30,6	18,0	14,0
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	26,7	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	25,7	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	20,8	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	19,9	--	--
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	14,1	12,8	5,1
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	13,4	12,1	4,4
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	12,8	11,7	10,2
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	12,0	10,9	9,4
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	6,4	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	4,5	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	3,7	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	3,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.1_B - woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	32,4	20,8	16,9
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	28,4	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	27,4	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	22,6	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	21,6	--	--
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	16,6	15,3	7,5
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	16,6	15,3	7,5
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	15,9	14,9	13,4
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	14,6	13,5	12,0
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	8,2	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	6,7	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	5,6	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	4,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.2_A - woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	34,6	20,9	16,7
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	30,8	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	29,8	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	24,8	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	23,9	--	--
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	17,9	16,6	8,9
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	15,8	14,6	6,8
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	15,5	14,4	12,9
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	14,2	13,1	11,6
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	6,7	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	5,7	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	4,9	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	4,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.2_B - woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	35,9	22,9	18,8
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	32,0	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	31,0	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	26,1	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	25,1	--	--
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	19,5	18,3	10,5
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	18,0	16,7	8,9
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	17,6	16,5	15,0
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	16,5	15,4	13,9
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	9,6	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	8,3	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	7,1	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	6,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.3_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	54,4	30,7	28,9
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	50,8	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	49,8	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	44,9	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	44,0	--	--
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	31,2	30,1	28,6
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	27,1	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	25,8	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	24,8	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	24,1	--	--
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	20,8	19,6	11,8
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	16,0	14,9	13,4
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	16,0	14,7	6,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.3_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	55,2	33,4	31,6
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	51,6	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	50,6	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	45,8	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	44,8	--	--
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	33,9	32,8	31,4
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	30,2	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	28,6	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	27,3	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	26,2	--	--
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	23,2	21,9	14,2
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	17,9	16,7	8,9
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	17,8	16,7	15,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.4_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	54,3	30,9	29,0
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	50,7	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	49,7	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	44,8	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	43,9	--	--
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	31,4	30,3	28,8
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	28,1	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	26,6	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	25,4	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	24,6	--	--
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	22,9	21,6	13,8
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	11,3	10,2	8,7
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	10,1	8,9	1,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.4_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	55,2	33,6	31,7
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	51,5	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	50,6	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	45,7	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	44,8	--	--
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	34,2	33,1	31,6
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	31,1	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	29,6	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	28,2	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	26,9	--	--
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	24,6	23,4	15,6
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	13,0	11,9	10,4
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	12,0	10,7	2,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.5_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	50,6	27,5	25,7
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	47,0	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	46,0	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	41,0	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	40,1	--	--
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	28,2	27,1	25,6
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	18,1	16,8	9,0
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	11,1	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	8,7	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	7,2	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	6,2	--	--
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	5,1	4,0	2,5
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	4,0	2,7	-5,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.5_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	52,2	30,8	29,1
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	48,6	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	47,6	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	42,7	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	41,8	--	--
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	31,5	30,4	29,0
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	20,5	19,2	11,5
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	14,7	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	12,5	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	11,2	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	10,0	--	--
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	7,7	6,6	5,1
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	6,7	5,5	-2,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.1_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	49,9	31,2	28,3
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	46,2	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	45,3	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	40,3	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	39,3	--	--
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	30,2	29,1	27,6
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	28,0	26,8	19,0
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	19,1	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	14,6	--	--
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	12,5	11,4	10,0
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	11,8	--	--
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	11,5	10,2	2,5
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	10,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.1_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	51,4	34,4	31,5
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	47,7	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	46,7	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	41,9	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	40,9	--	--
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	33,4	32,4	30,9
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	31,3	30,0	22,3
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	21,6	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	17,5	--	--
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	15,9	14,8	13,3
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	15,1	13,8	6,0
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	15,0	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	13,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.2_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	53,6	33,3	30,5
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	50,0	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	49,1	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	44,1	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	43,2	--	--
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	32,4	31,3	29,8
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	30,1	28,9	21,1
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	14,6	13,5	12,1
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	14,2	--	--
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	13,6	12,4	4,6
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	11,6	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	9,9	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	8,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.2_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	54,1	36,3	33,4
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	50,5	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	49,5	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	44,6	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	43,7	--	--
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	35,3	34,2	32,8
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	33,2	31,9	24,2
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	17,7	16,7	15,2
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	16,9	15,7	7,9
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	16,0	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	14,1	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	12,8	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	11,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.3_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	57,2	33,4	30,5
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	53,5	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	52,6	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	47,7	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	46,9	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	35,8	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	32,7	--	--
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	32,4	31,3	29,9
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	30,7	--	--
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	30,1	28,8	21,0
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	29,1	--	--
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	14,9	13,9	12,4
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	13,9	12,6	4,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.3_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	57,9	36,3	33,4
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	54,2	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	53,2	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	48,4	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	47,5	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	36,7	--	--
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	35,3	34,2	32,8
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	34,5	--	--
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	33,1	31,9	24,1
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	33,0	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	31,8	--	--
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	18,2	17,1	15,7
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	17,3	16,0	8,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.4_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	53,7	22,1	19,5
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	49,9	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	48,9	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	44,2	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	43,1	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	37,3	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	33,8	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	31,7	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	30,0	--	--
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	21,5	20,4	19,0
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	18,1	16,9	9,1
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	5,2	4,1	2,6
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	4,2	2,9	-4,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.4_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	54,6	24,5	21,8
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	50,8	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	49,8	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	45,2	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	44,1	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	37,7	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	35,3	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	33,8	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	32,6	--	--
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	23,8	22,7	21,3
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	20,7	19,4	11,7
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	7,9	6,8	5,4
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	7,1	5,8	-2,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.5_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	50,1	13,7	10,8
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	46,3	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	45,3	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	40,6	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	39,5	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	33,8	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	30,6	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	29,0	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	27,7	--	--
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	12,7	11,6	10,1
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	10,2	9,0	1,2
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	-1,0	-2,1	-3,6
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	-1,7	-2,9	-10,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.5_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	51,9	16,3	13,5
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	48,2	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	47,1	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	42,5	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	41,4	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	35,4	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	32,8	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	31,6	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	30,7	--	--
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	15,3	14,2	12,8
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	12,8	11,5	3,7
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	2,2	1,1	-0,4
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	1,5	0,2	-7,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027.1_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	50,0	27,9	24,5
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	46,3	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	45,3	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	40,5	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	39,6	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	29,8	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	28,1	--	--
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	26,2	25,1	23,6
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	26,1	--	--
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	25,8	24,5	16,7
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	25,1	--	--
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	10,4	9,3	7,8
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	8,7	7,5	-0,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027.1_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	52,0	30,2	26,8
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	48,3	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	47,3	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	42,6	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	41,6	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	31,2	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	29,7	--	--
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	28,5	27,4	25,9
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	28,2	--	--
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	28,0	26,7	18,9
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	27,6	--	--
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	12,3	11,2	9,8
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	10,9	9,6	1,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027.2_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	52,5	28,7	25,4
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	48,8	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	47,8	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	43,1	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	42,1	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	32,2	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	30,5	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	28,5	--	--
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	27,0	25,9	24,4
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	26,8	--	--
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	26,5	25,3	17,5
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	12,9	11,8	10,4
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	11,6	10,3	2,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027.2_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	54,0	31,4	28,1
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	50,3	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	49,3	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	44,6	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	43,6	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	32,0	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	30,8	--	--
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	29,8	28,7	27,2
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	29,5	--	--
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	29,0	27,8	20,0
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	28,5	--	--
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	15,4	14,3	12,9
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	14,2	12,9	5,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027.3_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	55,2	30,3	27,0
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	51,3	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	50,3	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	45,5	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	44,5	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	39,4	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	38,7	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	37,3	--	--
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	28,6	27,5	26,0
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	28,1	26,8	19,0
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	27,4	--	--
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	14,9	13,8	12,3
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	14,1	12,8	5,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027.3_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	55,9	30,9	27,7
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	52,0	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	51,1	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	46,3	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	45,3	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	39,3	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	38,7	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	37,3	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	36,4	--	--
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	29,3	28,2	26,8
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	28,5	27,2	19,4
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	15,3	14,3	12,8
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	14,4	13,2	5,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 076.3_A - woning
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	46,6	21,8	18,4
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	42,9	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	41,9	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	37,1	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	36,0	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	27,0	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	25,8	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	24,7	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	23,6	--	--
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	19,7	18,7	17,2
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	19,5	18,3	10,5
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	8,8	7,7	6,2
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	7,7	6,4	-1,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 076.3_B - woning
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	47,8	23,9	20,3
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	44,1	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	43,1	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	38,2	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	37,1	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	30,1	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	29,1	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	27,9	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	26,7	--	--
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	21,8	20,6	12,8
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	21,5	20,4	19,0
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	11,4	10,3	8,9
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	10,4	9,1	1,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 076.3_C - woning
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	48,9	25,0	21,7
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	45,2	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	44,2	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	39,4	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	38,3	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	30,1	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	29,3	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	28,6	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	27,9	--	--
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	23,0	21,9	20,5
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	22,7	21,4	13,7
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	12,5	11,4	10,0
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	11,3	10,1	2,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 078.1_A - woning
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	32,5	9,9	6,3
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	29,0	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	27,9	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	23,1	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	21,9	--	--
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	8,1	6,9	-0,9
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	7,7	6,6	5,2
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	6,2	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	5,8	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	5,8	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	2,6	--	--
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	-6,2	-7,3	-8,8
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	-6,9	-8,2	-16,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 078.1_B - woning
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	27,6	6,3	2,8
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	23,8	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	22,8	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	18,0	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	16,9	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	9,4	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	8,6	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	8,2	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	4,6	--	--
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	4,0	3,0	1,5
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	3,9	2,6	-5,1
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	-5,2	-6,3	-7,7
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	-5,9	-7,2	-14,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 078.1_C - woning
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	31,6	11,5	8,0
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,96	464548,65	1,30	27,8	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163600,99	464548,55	1,30	26,8	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,95	464548,75	1,20	22,0	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163600,94	464548,86	1,20	20,9	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	13,5	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	13,1	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	12,9	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	9,7	--	--
022	Warmtepomp	163578,11	464531,55	1,50	9,3	8,2	6,7
024	LBK	163570,52	464526,53	1,50	9,1	7,8	0,0
021	Warmtepomp	163565,23	464516,68	1,50	0,0	-1,1	-2,5
023	LBK	163561,46	464514,40	1,50	-0,8	-2,0	-9,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.1_A - woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	28,0	18,6	14,7
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	23,0	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	22,0	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	20,5	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	17,1	--	--
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	15,5	14,2	6,4
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	14,3	13,2	11,8
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	12,9	11,7	3,9
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	11,2	10,1	8,7
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	6,4	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	4,5	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	3,7	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	3,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.1_B - woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	30,5	20,1	16,2
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	25,2	--	--
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	25,0	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	23,9	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	19,1	--	--
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	17,1	15,8	8,0
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	16,0	14,9	13,5
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	14,2	12,9	5,1
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	12,3	11,2	9,7
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	8,2	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	6,7	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	5,6	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	4,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.2_A - woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	30,6	24,6	20,3
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	24,2	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	23,3	--	--
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	23,3	22,0	14,2
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	23,2	--	--
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	21,0	19,9	18,5
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	18,3	--	--
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	14,0	12,7	5,0
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	11,5	10,4	9,0
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	6,7	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	5,7	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	4,9	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	4,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.2_B - woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	33,8	28,0	23,7
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	28,0	--	--
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	26,4	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	25,4	--	--
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	24,8	23,5	15,8
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	23,6	22,3	14,5
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	22,8	21,7	20,3
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	20,5	--	--
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	20,4	19,3	17,8
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	9,6	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	8,3	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	7,1	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	6,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.3_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	45,6	36,5	32,6
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	41,5	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	40,4	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	35,6	--	--
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	35,0	33,7	25,9
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	33,8	32,7	31,2
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	27,1	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	25,8	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	24,8	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	24,5	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	24,1	--	--
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	22,1	20,9	13,1
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	20,9	19,8	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.3_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	48,6	39,6	35,7
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	44,4	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	43,4	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	38,5	--	--
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	37,3	36,1	28,3
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	36,3	35,2	33,7
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	31,0	29,8	22,0
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	30,2	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	30,0	--	--
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	30,0	28,9	27,5
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	28,6	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	27,3	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	26,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.4_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	47,2	36,5	32,7
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	43,4	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	42,4	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	37,5	--	--
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	34,9	33,7	25,9
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	33,9	32,9	31,4
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	28,1	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	26,6	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	25,4	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	24,6	--	--
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	22,2	20,9	13,2
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	21,4	--	--
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	21,1	20,1	18,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.4_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	49,7	39,4	35,7
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	45,8	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	44,8	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	39,9	--	--
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	37,0	35,7	28,0
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	36,1	35,1	33,6
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	31,2	29,9	22,1
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	31,1	--	--
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	30,3	29,2	27,8
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	29,6	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	28,2	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	26,9	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	24,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.5_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	45,3	33,9	30,2
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	41,6	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	40,8	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	35,7	--	--
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	31,8	30,6	22,8
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	31,3	30,2	28,7
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	22,2	21,1	19,7
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	22,1	20,9	13,1
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	17,7	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	11,1	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	8,7	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	7,2	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	6,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.5_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	47,7	37,1	33,4
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	43,9	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	43,1	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	38,1	--	--
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	34,3	33,1	25,3
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	33,7	32,6	31,1
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	29,7	28,5	20,7
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	28,8	27,7	26,3
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	20,9	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	14,7	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	12,5	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	11,2	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	10,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.1_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	43,1	34,0	30,2
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	39,1	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	38,1	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	33,2	--	--
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	31,9	30,7	22,9
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	31,4	30,3	28,8
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	23,1	21,8	14,0
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	21,4	20,3	18,8
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	20,8	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	19,1	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	14,6	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	11,8	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	10,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.1_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	45,5	37,2	33,5
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	41,4	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	40,3	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	35,5	--	--
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	34,2	33,0	25,2
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	33,9	32,8	31,3
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	29,6	28,3	20,5
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	29,1	28,1	26,6
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	25,7	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	21,6	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	17,5	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	15,0	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	13,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.2_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	41,4	36,8	33,3
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	35,4	--	--
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	34,9	33,6	25,9
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	34,7	33,6	32,1
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	34,4	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	29,5	--	--
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	22,1	20,8	13,0
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	21,9	--	--
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	21,5	20,4	19,0
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	14,2	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	11,6	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	9,9	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	8,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.2_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	43,4	39,6	36,0
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	37,0	35,7	27,9
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	36,7	35,6	34,1
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	36,5	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	35,5	--	--
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	31,1	29,9	22,1
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	30,7	--	--
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	30,5	29,4	28,0
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	27,8	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	16,0	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	14,1	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	12,8	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	11,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.3_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	55,2	36,9	33,4
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	51,9	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	50,8	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	46,1	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	35,8	--	--
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	34,9	33,8	32,4
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	34,8	33,6	25,8
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	32,7	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	30,7	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	29,1	--	--
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	21,9	20,7	12,9
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	21,6	20,5	19,0
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	21,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.3_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	56,1	39,8	36,3
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	52,7	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	51,6	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	46,9	--	--
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	37,2	35,9	28,1
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	37,1	36,0	34,5
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	36,7	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	34,5	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	33,0	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	31,8	--	--
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	30,9	29,6	21,9
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	30,4	29,3	27,9
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	27,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.4_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	54,5	26,7	23,6
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	51,3	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	50,2	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	45,4	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	37,3	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	33,8	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	31,7	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	30,0	--	--
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	25,2	24,1	22,7
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	23,7	22,5	14,7
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	14,7	--	--
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	14,4	13,3	11,9
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	12,9	11,7	3,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.4_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	55,5	30,1	27,1
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	52,2	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	51,1	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	46,4	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	37,7	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	35,3	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	33,8	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	32,6	--	--
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	26,5	25,4	23,9
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	25,6	24,5	23,1
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	25,2	24,0	16,2
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	23,2	21,9	14,1
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	17,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.5_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	51,0	17,9	14,4
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	47,8	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	46,7	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	41,8	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	33,8	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	30,6	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	29,0	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	27,7	--	--
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	14,3	13,2	11,7
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	14,1	12,9	5,1
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	11,6	10,5	9,1
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	11,5	--	--
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	11,1	9,8	2,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.5_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	52,8	20,9	17,6
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	49,5	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	48,5	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	43,7	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	35,4	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	32,8	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	31,6	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	30,7	--	--
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	17,2	16,1	14,7
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	17,0	15,8	8,0
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	15,3	14,2	12,8
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	13,7	12,5	4,7
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	13,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027.1_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	50,2	32,7	29,4
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	46,9	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	45,7	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	41,0	--	--
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	29,9	28,8	27,4
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	29,8	--	--
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	29,6	28,4	20,6
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	28,1	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	26,1	--	--
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	25,3	24,2	22,7
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	25,1	--	--
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	23,5	22,2	14,5
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	18,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027.1_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	52,1	35,5	32,1
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	48,8	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	47,7	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	43,0	--	--
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	32,6	31,5	30,1
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	32,3	31,0	23,2
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	31,2	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	29,7	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	28,2	--	--
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	27,9	26,8	25,3
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	27,6	--	--
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	27,3	26,1	18,3
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	21,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027.2_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	52,5	33,8	30,5
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	49,3	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	48,0	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	43,4	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	32,2	--	--
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	31,1	30,0	28,6
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	31,0	29,7	21,9
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	30,5	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	28,5	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	26,8	--	--
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	26,4	25,3	23,9
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	21,0	19,8	12,0
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	18,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027.2_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	53,8	36,8	33,4
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	50,5	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	49,3	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	44,7	--	--
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	33,7	32,6	31,2
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	33,7	32,4	24,6
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	32,0	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	30,8	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	29,5	--	--
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	29,5	28,4	27,0
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	28,5	--	--
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	28,5	27,3	19,5
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	23,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027.3_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	55,4	35,0	31,5
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	51,9	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	50,8	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	46,0	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	39,4	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	38,7	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	37,3	--	--
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	32,3	31,0	23,2
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	32,2	31,1	29,7
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	27,4	--	--
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	26,4	25,3	23,8
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	25,7	24,4	16,6
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	20,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027.3_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	56,2	36,3	32,9
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	52,7	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	51,7	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	46,9	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	39,3	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	38,7	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	37,3	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	36,4	--	--
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	33,0	31,8	24,0
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	33,0	31,9	30,4
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	29,4	28,4	26,9
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	28,4	27,1	19,3
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	21,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 076.3_A - woning
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	47,1	25,9	22,4
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	43,8	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	42,9	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	38,0	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	27,0	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	25,8	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	24,7	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	23,6	--	--
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	22,0	20,7	12,9
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	21,6	20,5	19,0
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	20,6	19,5	18,0
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	20,0	18,7	11,0
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	12,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 076.3_B - woning
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	48,3	28,2	24,5
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	44,9	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	44,0	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	39,1	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	30,1	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	29,1	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	27,9	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	26,7	--	--
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	25,2	23,9	16,2
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	23,6	22,5	21,1
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	22,3	21,2	19,7
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	21,6	20,4	12,6
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	15,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 076.3_C - woning
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	49,4	29,3	25,8
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	46,1	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	45,1	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	40,2	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	30,1	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	29,3	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	28,6	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	27,9	--	--
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	25,2	24,1	22,6
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	25,1	23,9	16,1
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	23,8	22,7	21,2
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	23,2	21,9	14,1
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	15,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 078.3_A - woning
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	45,7	26,6	23,5
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	42,3	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	41,3	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	36,5	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	25,8	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	25,1	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	24,6	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	23,8	--	--
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	23,0	21,9	20,5
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	21,5	20,4	19,0
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	21,2	19,9	12,1
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	20,9	19,7	11,9
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	12,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 078.3_B - woning
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	45,9	26,8	23,4
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	42,5	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	41,5	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	36,7	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	26,5	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	25,7	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	25,0	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	24,1	--	--
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	23,0	21,7	13,9
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	22,9	21,8	20,4
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	20,9	19,8	18,4
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	20,5	19,3	11,5
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	13,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq bij Bron voor toetspunt: 078.3_C - woning
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	47,3	28,3	24,8
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163600,92	464548,94	1,30	44,0	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163601,09	464548,42	1,30	43,0	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163600,91	464548,72	1,20	38,2	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	27,3	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	26,9	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	26,4	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	25,8	--	--
023	LBK	163587,21	464522,46	1,50	24,4	23,2	15,4
021	Warmtepomp	163590,99	464524,75	1,50	24,4	23,3	21,9
022	Warmtepomp	163584,69	464542,63	1,50	22,4	21,3	19,8
024	LBK	163577,10	464537,61	1,50	21,9	20,7	12,9
001	Onderbouw 70 kinderen	163572,16	464535,98	1,20	15,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.1_A - woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	46,7	21,2	15,8
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	43,6	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	42,7	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	37,7	--	--
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	20,9	19,6	11,8
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	15,2	14,1	12,7
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	10,6	9,3	1,5
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	8,6	--	--
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	7,6	6,5	5,0
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	6,4	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	5,5	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	4,9	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	4,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.1_B - woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	48,2	23,6	18,4
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	45,0	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	44,1	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	39,2	--	--
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	23,4	22,1	14,3
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	17,9	16,8	15,4
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	11,4	10,2	2,4
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	11,2	--	--
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	10,1	9,0	7,5
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	8,2	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	7,8	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	6,8	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	5,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.2_A - woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	51,3	31,0	26,5
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	48,1	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	47,2	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	42,4	--	--
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	30,3	29,0	21,3
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	27,3	26,2	24,8
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	14,6	--	--
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	13,8	12,6	4,8
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	11,6	10,6	9,1
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	8,3	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	6,7	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	6,0	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	5,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.2_B - woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	51,8	32,2	27,8
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	48,6	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	47,7	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	42,8	--	--
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	31,5	30,2	22,4
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	28,6	27,5	26,1
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	16,9	--	--
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	16,5	15,2	7,5
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	14,1	13,0	11,6
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	11,2	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	9,2	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	8,1	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	7,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.3_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	57,0	36,1	32,3
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	53,8	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	52,8	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	48,0	--	--
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	33,7	32,4	24,7
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	33,2	32,1	30,6
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	28,5	--	--
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	28,1	26,8	19,0
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	25,8	--	--
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	24,8	23,8	22,3
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	24,8	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	24,2	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	22,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.3_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	57,4	39,2	35,4
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	54,1	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	53,1	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	48,3	--	--
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	36,7	35,5	27,7
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	36,2	35,1	33,7
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	31,6	--	--
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	31,4	30,2	22,4
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	28,8	--	--
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	28,5	27,4	26,0
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	27,6	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	27,1	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	26,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.4_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	54,1	33,1	29,4
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	51,0	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	49,8	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	45,0	--	--
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	30,1	29,1	27,6
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	29,4	--	--
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	28,4	27,2	19,4
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	28,3	27,1	19,3
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	26,7	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	25,7	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	25,5	--	--
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	23,6	22,5	21,1
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	21,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.4_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	54,7	35,4	31,7
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	51,5	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	50,3	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	45,6	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	32,4	--	--
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	31,7	30,4	22,7
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	31,3	30,2	28,7
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	29,7	--	--
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	29,7	28,4	20,6
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	28,8	27,8	26,3
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	28,4	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	28,1	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	26,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.5_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	50,3	28,5	24,5
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	47,3	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	46,1	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	41,2	--	--
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	26,9	25,7	17,9
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	23,8	22,7	21,2
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	21,8	20,7	19,3
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	19,9	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	19,8	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	19,2	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	18,6	--	--
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	16,2	15,0	7,2
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	12,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 025.5_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	51,6	31,3	27,5
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	48,4	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	47,3	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	42,5	--	--
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	29,6	28,4	20,6
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	27,3	26,3	24,8
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	24,0	22,9	21,4
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	23,9	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	22,7	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	21,8	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	21,0	--	--
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	18,9	17,7	9,9
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	17,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.1_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	50,3	31,0	27,5
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	47,2	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	46,1	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	41,2	--	--
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	29,1	28,0	26,6
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	29,1	27,8	20,1
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	19,3	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	18,1	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	14,9	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	12,3	--	--
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	11,6	10,4	2,6
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	10,8	--	--
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	10,1	9,0	7,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.1_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	51,6	34,3	30,7
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	48,4	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	47,3	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	42,6	--	--
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	32,5	31,2	23,5
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	32,3	31,2	29,7
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	22,0	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	21,7	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	17,8	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	15,4	--	--
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	14,9	13,6	5,9
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	13,7	--	--
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	13,1	12,0	10,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.2_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	53,8	33,3	29,7
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	50,7	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	49,5	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	44,7	--	--
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	31,2	30,0	22,2
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	31,2	30,1	28,6
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	21,5	20,2	12,4
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	20,8	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	14,7	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	12,8	--	--
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	12,7	11,6	10,1
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	11,0	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	9,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.2_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	54,1	36,6	33,0
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	51,0	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	49,8	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	45,0	--	--
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	34,5	33,2	25,4
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	34,4	33,4	31,9
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	24,5	--	--
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	23,7	22,5	14,7
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	20,8	19,7	18,2
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	16,5	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	15,3	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	13,9	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	12,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.3_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	57,4	34,3	30,4
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	54,3	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	52,9	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	48,2	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	36,2	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	33,3	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	31,4	--	--
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	31,1	30,0	28,6
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	31,0	29,8	22,0
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	29,9	--	--
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	29,1	27,8	20,1
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	22,9	21,8	20,4
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	22,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.3_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	57,8	38,2	34,6
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	54,7	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	53,4	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	48,7	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	37,1	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	35,1	--	--
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	34,3	33,2	31,8
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	34,2	32,9	25,2
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	33,8	--	--
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	33,0	31,8	24,0
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	32,6	--	--
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	31,5	30,4	28,9
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	26,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.4_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	54,1	27,3	23,6
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	50,8	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	49,6	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	45,1	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	37,6	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	34,3	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	32,3	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	30,8	--	--
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	24,9	23,7	15,9
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	23,9	22,8	21,4
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	19,1	18,0	16,6
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	18,5	--	--
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	18,2	16,9	9,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.4_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	54,8	34,5	30,8
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	51,4	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	50,2	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	45,7	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	38,1	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	35,9	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	34,5	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	33,3	--	--
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	32,7	31,4	23,7
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	32,1	31,0	29,5
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	21,5	--	--
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	21,3	20,2	18,7
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	20,6	19,3	11,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.5_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	50,6	28,1	24,3
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	47,4	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	46,1	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	41,6	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	34,3	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	31,3	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	29,9	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	27,7	--	--
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	26,5	25,3	17,5
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	25,7	24,6	23,1
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	13,9	--	--
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	11,3	10,2	8,7
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	11,2	10,0	2,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 026.5_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	52,3	32,8	29,1
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	48,9	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	47,7	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	43,2	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	35,8	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	33,5	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	32,4	--	--
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	31,2	30,0	22,2
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	30,7	--	--
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	30,5	29,4	27,9
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	16,7	--	--
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	14,0	12,7	5,0
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	14,0	12,9	11,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027.1_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	49,8	31,2	27,6
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	46,7	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	45,3	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	40,7	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	30,1	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	28,1	--	--
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	27,0	25,7	17,9
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	26,2	25,2	23,7
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	26,2	24,9	17,1
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	26,1	--	--
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	26,1	25,0	23,6
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	25,1	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	18,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027.1_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	51,6	34,4	30,8
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	48,4	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	47,0	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	42,5	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	31,5	--	--
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	30,4	29,2	21,4
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	30,0	28,9	27,4
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	29,7	--	--
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	28,8	27,7	26,3
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	28,7	27,5	19,7
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	28,2	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	27,6	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	21,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027.2_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	52,4	31,2	27,6
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	49,4	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	47,9	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	43,4	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	32,6	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	30,7	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	28,5	--	--
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	27,1	26,1	24,6
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	27,0	25,7	17,9
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	26,8	--	--
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	25,9	24,6	16,8
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	24,9	23,9	22,4
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	19,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027.2_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	53,5	35,9	32,4
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	50,3	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	49,0	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	44,5	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	32,4	--	--
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	32,1	30,8	23,0
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	31,6	30,5	29,1
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	31,0	--	--
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	30,3	29,2	27,7
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	29,9	28,6	20,9
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	29,5	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	28,5	--	--
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	23,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027.3_A - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	55,4	32,0	28,4
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	52,1	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	50,8	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	46,2	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	39,6	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	39,0	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	37,3	--	--
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	28,7	27,6	26,1
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	28,6	27,3	19,5
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	27,4	--	--
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	25,2	23,9	16,1
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	24,5	23,4	21,9
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	20,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027.3_B - Woningen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	55,9	35,9	32,4
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	52,5	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	51,3	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	46,7	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	39,6	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	39,0	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	37,3	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	36,4	--	--
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	32,4	31,1	23,3
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	32,1	31,0	29,5
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	29,6	28,5	27,1
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	29,3	28,1	20,3
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	23,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 076.3_A - woning
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	46,4	28,0	24,5
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	43,0	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	42,1	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	37,3	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	27,0	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	25,8	--	--
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	25,2	24,1	22,7
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	24,8	23,5	15,8
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	24,7	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	23,6	--	--
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	19,7	18,5	10,7
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	19,6	18,5	17,0
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	13,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 076.3_B - woning
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	47,9	28,5	25,2
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	44,5	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	43,4	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	38,7	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	30,1	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	29,1	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	27,9	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	26,7	--	--
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	25,4	24,3	22,8
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	24,4	23,2	15,4
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	22,0	20,8	13,0
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	21,8	20,7	19,3
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	15,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 076.3_C - woning
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	48,9	30,2	26,9
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	45,5	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	44,4	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	39,7	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	30,1	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	29,3	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	28,6	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	27,9	--	--
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	27,5	26,4	24,9
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	26,3	25,1	17,3
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	22,9	21,6	13,9
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	22,8	21,7	20,3
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	17,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 078.3_A - woning
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	44,3	26,4	22,9
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	40,9	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	39,9	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	35,2	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	25,8	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	25,1	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	24,6	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	23,8	--	--
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	23,3	22,2	20,7
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	23,2	22,0	14,2
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	18,7	17,5	9,7
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	18,6	17,5	16,0
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	14,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 078.3_B - woning
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	45,1	26,9	23,4
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	41,7	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	40,7	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	36,0	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	26,5	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	25,7	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	25,0	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	24,1	--	--
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	23,3	22,2	20,8
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	23,1	21,9	14,1
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	20,5	19,3	11,5
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	20,5	19,4	17,9
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	14,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 078.3_C - woning
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	46,6	28,5	25,1
003	Bovenbouw, 175 kinderen	163622,98	464560,66	1,30	43,2	--	--
004	BSO, 30 kinderen	163623,24	464560,69	1,30	42,1	--	--
002	Groep 3, 35 kinderen	163623,03	464560,71	1,20	37,5	--	--
011	Manoeuvreren K&R	163651,56	464535,00	0,75	27,3	--	--
012	Manoeuvreren K&R	163645,59	464531,72	0,75	26,9	--	--
013	Manoeuvreren K&R	163639,12	464528,53	0,75	26,4	--	--
014	Manoeuvreren K&R	163631,66	464523,76	0,75	25,8	--	--
022	Warmtepomp	163612,57	464552,10	1,50	25,1	24,0	22,5
024	LBK	163604,98	464547,08	1,50	24,8	23,5	15,7
021	Warmtepomp	163576,19	464520,62	1,50	21,9	20,8	19,3
023	LBK	163572,41	464518,33	1,50	21,9	20,6	12,8
001	Onderbouw 70 kinderen	163599,41	464550,97	1,20	16,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fluiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	64,6	62,9	--
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	66,5	64,7	--
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	67,5	66,3	--
001.2_A	appartementengebouw	163730,42	464261,80	1,50	61,6	61,6	--
001.2_B	appartementengebouw	163730,42	464261,80	4,50	62,7	62,7	--
001.2_C	appartementengebouw	163730,42	464261,80	7,50	64,1	64,1	--
001.3_A	appartementengebouw	163718,77	464275,66	1,50	51,4	51,4	--
001.3_B	appartementengebouw	163718,77	464275,66	4,50	51,9	51,9	--
001.3_C	appartementengebouw	163718,77	464275,66	7,50	49,6	49,6	--
001.4_A	appartementengebouw	163705,22	464263,29	1,50	63,6	63,1	--
001.4_B	appartementengebouw	163705,22	464263,29	4,50	65,4	64,8	--
001.4_C	appartementengebouw	163705,22	464263,29	7,50	66,9	66,5	--
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	68,0	68,0	--
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	70,4	70,4	--
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	70,4	70,4	--
002.2_A	woning	163768,49	464250,65	1,50	62,8	58,4	--
002.2_B	woning	163768,49	464250,65	4,50	64,7	59,1	--
002.2_C	woning	163768,49	464250,65	7,50	66,3	60,2	--
002.3_A	woning	163777,53	464255,49	1,50	67,8	67,8	--
002.3_B	woning	163777,53	464255,49	4,50	70,1	70,1	--
002.3_C	woning	163777,53	464255,49	7,50	70,2	70,2	--
002.4_A	woning	163771,08	464256,94	1,50	63,4	63,4	--
002.4_B	woning	163771,08	464256,94	4,50	65,6	65,6	--
002.4_C	woning	163771,08	464256,94	7,50	66,1	66,1	--
003.1_A	woning	163763,53	464263,27	1,50	62,5	61,6	--
003.1_B	woning	163763,53	464263,27	4,50	63,7	62,8	--
003.1_C	woning	163763,53	464263,27	7,50	64,4	64,2	--
003.2_A	woning	163759,74	464265,96	1,50	62,2	58,8	--
003.2_B	woning	163759,74	464265,96	4,50	62,9	60,2	--
003.2_C	woning	163759,74	464265,96	7,50	64,3	61,4	--
003.3_A	woning	163768,80	464270,70	1,50	65,3	65,3	--
003.3_B	woning	163768,80	464270,70	4,50	67,1	67,1	--
003.3_C	woning	163768,80	464270,70	7,50	67,8	67,8	--
003.4_A	woning	163762,55	464272,22	1,50	62,8	62,8	--
003.4_B	woning	163762,55	464272,22	4,50	64,5	64,5	--
003.4_C	woning	163762,55	464272,22	7,50	65,8	65,8	--
004.1_A	woning	163754,83	464278,51	1,50	61,5	58,5	--
004.1_B	woning	163754,83	464278,51	4,50	62,2	59,7	--
004.1_C	woning	163754,83	464278,51	7,50	62,9	61,7	--
004.2_A	woning	163751,29	464280,67	1,50	61,1	58,6	--
004.2_B	woning	163751,29	464280,67	4,50	61,4	59,7	--
004.2_C	woning	163751,29	464280,67	7,50	62,7	61,2	--
004.3_A	woning	163760,16	464286,06	1,50	63,2	63,2	--
004.3_B	woning	163760,16	464286,06	4,50	64,8	64,8	--
004.3_C	woning	163760,16	464286,06	7,50	65,5	65,5	--
004.4_A	woning	163753,85	464287,41	1,50	57,0	54,2	--
004.4_B	woning	163753,85	464287,41	4,50	57,8	55,8	--
004.4_C	woning	163753,85	464287,41	7,50	50,2	50,2	--
005.1_A	woning	163746,54	464293,90	1,50	59,3	43,2	--
005.1_B	woning	163746,54	464293,90	4,50	60,1	45,3	--
005.1_C	woning	163746,54	464293,90	7,50	61,3	54,3	--
005.2_A	woning	163742,49	464296,22	1,50	59,1	56,0	--
005.2_B	woning	163742,49	464296,22	4,50	60,0	56,7	--
005.2_C	woning	163742,49	464296,22	7,50	61,1	57,6	--
005.3_A	woning	163751,40	464301,42	1,50	61,8	61,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fluiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.3_B	woning	163751,40	464301,42	4,50	63,2	63,2	--
005.3_C	woning	163751,40	464301,42	7,50	63,0	63,0	--
005.4_A	woning	163743,91	464301,89	1,50	55,7	55,7	--
005.4_B	woning	163743,91	464301,89	4,50	56,3	56,3	--
005.4_C	woning	163743,91	464301,89	7,50	57,2	57,2	--
006.1_A	woning	163740,49	464314,15	1,50	57,3	57,3	--
006.1_B	woning	163740,49	464314,15	4,50	58,0	58,0	--
006.1_C	woning	163740,49	464314,15	7,50	58,9	58,9	--
006.2_A	woning	163735,57	464317,14	1,50	59,6	59,6	--
006.2_B	woning	163735,57	464317,14	4,50	60,1	60,1	--
006.2_C	woning	163735,57	464317,14	7,50	59,1	59,1	--
006.3_A	woning	163736,20	464323,50	1,50	55,3	55,3	--
006.3_B	woning	163736,20	464323,50	4,50	55,7	55,7	--
006.3_C	woning	163736,20	464323,50	7,50	54,4	54,4	--
007.1_A	woning	163746,67	464317,70	1,50	58,8	58,8	--
007.1_B	woning	163746,67	464317,70	4,50	60,0	60,0	--
007.1_C	woning	163746,67	464317,70	7,50	61,1	61,1	--
007.2_A	woning	163746,68	464323,71	1,50	61,5	61,5	--
007.2_B	woning	163746,68	464323,71	4,50	62,6	62,6	--
007.2_C	woning	163746,68	464323,71	7,50	62,8	62,8	--
007.3_A	woning	163741,25	464326,41	1,50	55,2	55,2	--
007.3_B	woning	163741,25	464326,41	4,50	55,7	55,7	--
007.3_C	woning	163741,25	464326,41	7,50	54,0	54,0	--
008.1_A	senioren woning	163763,14	464328,21	1,50	61,2	61,2	--
008.1_B	senioren woning	163763,14	464328,21	4,50	62,4	62,4	--
008.2_A	senioren woning	163758,56	464330,40	1,50	58,4	58,4	--
008.2_B	senioren woning	163758,56	464330,40	4,50	59,6	59,6	--
008.3_A	senioren woning	163758,79	464336,41	1,50	53,9	53,9	--
008.3_B	senioren woning	163758,79	464336,41	4,50	54,1	54,1	--
009.1_A	senioren woning	163768,35	464331,16	1,50	61,3	61,3	--
009.1_B	senioren woning	163768,35	464331,16	4,50	62,5	62,5	--
009.2_A	senioren woning	163768,45	464337,06	1,50	57,5	57,5	--
009.2_B	senioren woning	163768,45	464337,06	4,50	58,5	58,5	--
009.3_A	senioren woning	163763,55	464339,11	1,50	53,6	53,6	--
009.3_B	senioren woning	163763,55	464339,11	4,50	53,7	53,7	--
010.1_A	woning	163689,71	464316,78	1,50	61,0	59,3	--
010.1_B	woning	163689,71	464316,78	4,50	61,9	60,4	--
010.1_C	woning	163689,71	464316,78	7,50	63,0	61,6	--
010.2_A	woning	163685,44	464319,66	1,50	60,7	59,2	--
010.2_B	woning	163685,44	464319,66	4,50	61,6	60,3	--
010.2_C	woning	163685,44	464319,66	7,50	62,6	61,5	--
010.3_A	woning	163685,30	464325,97	1,50	46,8	46,8	--
010.3_B	woning	163685,30	464325,97	4,50	47,6	47,6	--
010.3_C	woning	163685,30	464325,97	7,50	49,0	49,0	--
011.1_A	woning	163695,08	464319,79	1,50	59,0	59,0	--
011.1_B	woning	163695,08	464319,79	4,50	59,9	59,9	--
011.1_C	woning	163695,08	464319,79	7,50	61,1	61,1	--
011.2_A	woning	163689,73	464328,46	1,50	53,7	42,1	--
011.2_B	woning	163689,73	464328,46	4,50	54,3	42,6	--
011.2_C	woning	163689,73	464328,46	7,50	44,8	44,8	--
012.1_A	woning	163699,12	464322,05	1,50	58,6	58,6	--
012.1_B	woning	163699,12	464322,05	4,50	59,5	59,5	--
012.1_C	woning	163699,12	464322,05	7,50	60,6	60,6	--
012.2_A	woning	163694,49	464331,13	1,50	54,6	39,9	--
012.2_B	woning	163694,49	464331,13	4,50	55,4	40,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fluiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012.2_C	woning	163694,49	464331,13	7,50	43,0	43,0	--
013.1_A	woning	163703,61	464324,58	1,50	58,3	58,3	--
013.1_B	woning	163703,61	464324,58	4,50	59,1	59,1	--
013.1_C	woning	163703,61	464324,58	7,50	60,2	60,2	--
013.2_A	woning	163698,70	464333,49	1,50	55,3	55,3	--
013.2_B	woning	163698,70	464333,49	4,50	56,1	56,1	--
013.2_C	woning	163698,70	464333,49	7,50	42,0	42,0	--
014.1_A	woning	163707,74	464326,89	1,50	58,0	58,0	--
014.1_B	woning	163707,74	464326,89	4,50	58,8	58,8	--
014.1_C	woning	163707,74	464326,89	7,50	59,8	59,8	--
014.2_A	woning	163707,33	464332,29	1,50	54,5	54,5	--
014.2_B	woning	163707,33	464332,29	4,50	55,0	55,0	--
014.2_C	woning	163707,33	464332,29	7,50	55,0	55,0	--
014.3_A	woning	163702,27	464335,50	1,50	55,1	55,1	--
014.3_B	woning	163702,27	464335,50	4,50	55,9	55,9	--
014.3_C	woning	163702,27	464335,50	7,50	41,4	41,4	--
015.1_A	woning	163719,84	464333,66	1,50	57,3	57,3	--
015.1_B	woning	163719,84	464333,66	4,50	57,8	57,8	--
015.1_C	woning	163719,84	464333,66	7,50	58,7	58,7	--
015.2_A	woning	163715,14	464336,83	1,50	57,1	57,1	--
015.2_B	woning	163715,14	464336,83	4,50	57,7	57,7	--
015.2_C	woning	163715,14	464336,83	7,50	58,6	58,6	--
015.3_A	woning	163715,30	464342,88	1,50	53,6	53,6	--
015.3_B	woning	163715,30	464342,88	4,50	54,3	54,3	--
015.3_C	woning	163715,30	464342,88	7,50	47,8	47,8	--
016.1_A	3 woningen	163729,16	464339,01	1,50	56,7	56,7	--
016.1_B	3 woningen	163729,16	464339,01	4,50	57,0	57,0	--
016.1_C	3 woningen	163729,16	464339,01	7,50	57,9	57,9	--
016.2_A	3 woningen	163723,60	464347,65	1,50	41,8	41,8	--
016.2_B	3 woningen	163723,60	464347,65	4,50	39,0	39,0	--
016.2_C	3 woningen	163723,60	464347,65	7,50	42,3	42,3	--
017.1_A	woning	163737,81	464343,98	1,50	56,8	56,8	--
017.1_B	woning	163737,81	464343,98	4,50	57,8	57,8	--
017.1_C	woning	163737,81	464343,98	7,50	60,9	60,9	--
017.2_A	woning	163738,38	464349,21	1,50	57,0	57,0	--
017.2_B	woning	163738,38	464349,21	4,50	57,3	57,3	--
017.2_C	woning	163738,38	464349,21	7,50	59,9	59,9	--
017.3_A	woning	163732,75	464352,90	1,50	47,8	47,8	--
017.3_B	woning	163732,75	464352,90	4,50	38,5	38,5	--
017.3_C	woning	163732,75	464352,90	7,50	40,3	40,3	--
018.1_A	woning	163673,04	464340,36	1,50	58,9	57,8	--
018.1_B	woning	163673,04	464340,36	4,50	59,7	58,7	--
018.1_C	woning	163673,04	464340,36	7,50	60,6	59,7	--
018.2_A	woning	163678,55	464339,87	1,50	57,8	57,8	--
018.2_B	woning	163678,55	464339,87	4,50	58,7	58,7	--
018.2_C	woning	163678,55	464339,87	7,50	59,7	59,7	--
018.3_A	woning	163681,91	464345,49	1,50	53,7	48,4	--
018.3_B	woning	163681,91	464345,49	4,50	54,2	38,1	--
018.3_C	woning	163681,91	464345,49	7,50	50,6	50,6	--
019.1_A	woning	163669,82	464346,06	1,50	58,5	57,3	--
019.1_B	woning	163669,82	464346,06	4,50	59,2	58,3	--
019.1_C	woning	163669,82	464346,06	7,50	60,1	59,3	--
019.2_A	woning	163672,86	464351,42	1,50	55,3	55,3	--
019.2_B	woning	163672,86	464351,42	4,50	56,2	56,2	--
019.2_C	woning	163672,86	464351,42	7,50	57,1	57,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fluiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019.3_A	woning	163678,91	464350,80	1,50	48,6	48,6	--
019.3_B	woning	163678,91	464350,80	4,50	39,8	39,8	--
019.3_C	woning	163678,91	464350,80	7,50	50,1	50,1	--
020.1_A	woning	163663,78	464356,63	1,50	57,8	56,6	--
020.1_B	woning	163663,78	464356,63	4,50	58,3	57,5	--
020.1_C	woning	163663,78	464356,63	7,50	59,1	58,4	--
020.2_A	woning	163669,73	464356,25	1,50	56,5	56,5	--
020.2_B	woning	163669,73	464356,25	4,50	57,4	57,4	--
020.2_C	woning	163669,73	464356,25	7,50	58,3	58,3	--
020.3_A	woning	163672,60	464362,11	1,50	39,7	39,3	--
020.3_B	woning	163672,60	464362,11	4,50	39,4	39,0	--
020.3_C	woning	163672,60	464362,11	7,50	49,9	49,9	--
020.4_A	woning	163666,77	464362,09	1,50	54,5	54,5	--
020.4_B	woning	163666,77	464362,09	4,50	55,2	55,2	--
020.4_C	woning	163666,77	464362,09	7,50	54,8	41,9	--
021.1_A	woning	163657,81	464367,19	1,50	57,0	56,0	--
021.1_B	woning	163657,81	464367,19	4,50	57,5	56,9	--
021.1_C	woning	163657,81	464367,19	7,50	58,2	57,8	--
021.2_A	woning	163663,57	464367,96	1,50	55,8	55,8	--
021.2_B	woning	163663,57	464367,96	4,50	56,6	56,6	--
021.2_C	woning	163663,57	464367,96	7,50	57,5	57,5	--
021.3_A	woning	163666,41	464372,79	1,50	39,0	38,5	--
021.3_B	woning	163666,41	464372,79	4,50	39,4	39,4	--
021.3_C	woning	163666,41	464372,79	7,50	51,0	51,0	--
022.1_A	woning	163654,22	464373,51	1,50	56,6	55,7	--
022.1_B	woning	163654,22	464373,51	4,50	57,0	56,5	--
022.1_C	woning	163654,22	464373,51	7,50	57,7	57,4	--
022.2_A	woning	163662,81	464379,14	1,50	49,3	49,3	--
022.2_B	woning	163662,81	464379,14	4,50	40,2	40,2	--
022.2_C	woning	163662,81	464379,14	7,50	50,6	50,6	--
022.3_A	woning	163656,54	464378,83	1,50	53,4	53,4	--
022.3_B	woning	163656,54	464378,83	4,50	54,0	54,0	--
022.3_C	woning	163656,54	464378,83	7,50	53,6	42,0	--
023.1_A	2 woningen	163646,01	464387,72	1,50	55,7	54,9	--
023.1_B	2 woningen	163646,01	464387,72	4,50	56,0	55,6	--
023.1_C	2 woningen	163646,01	464387,72	7,50	56,7	56,5	--
024.1_A	seniorenwoning	163632,89	464404,83	1,50	54,8	54,0	--
024.1_B	seniorenwoning	163632,89	464404,83	4,50	54,9	54,6	--
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	50,3	50,2	--
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	50,7	50,7	--
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	49,7	49,7	--
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	50,2	50,2	--
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	31,6	31,6	--
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	32,0	32,0	--
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	47,6	47,6	--
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	47,9	47,9	--
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	37,6	37,6	--
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	45,0	45,0	--
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	49,5	49,5	--
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	50,2	49,8	--
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	48,8	48,8	--
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	49,7	49,2	--
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	31,0	31,0	--
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	31,3	31,3	--
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	47,2	47,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fluiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	47,3	47,3	--
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	34,8	34,6	--
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	47,0	47,0	--
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	49,0	49,0	--
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	49,2	49,2	--
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	49,0	49,0	--
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	48,9	48,9	--
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	28,7	28,7	--
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	28,7	28,7	--
027.4_A	Woningen	163649,18	464508,77	1,50	37,0	37,0	--
027.4_B	Woningen	163649,18	464508,77	4,50	41,2	41,2	--
027.5_A	Woningen	163652,58	464502,72	1,50	34,3	34,3	--
027.5_B	Woningen	163652,58	464502,72	4,50	40,5	40,5	--
030.1_A	school	163576,48	464493,41	1,50	50,4	50,4	--
030.1_B	school	163576,48	464493,41	4,50	50,7	50,7	--
030.2_A	school	163563,87	464502,39	1,50	50,5	50,5	--
030.2_B	school	163563,87	464502,39	4,50	51,0	51,0	--
030.3_A	school	163645,76	464545,34	1,50	44,2	44,2	--
030.3_B	school	163645,76	464545,34	4,50	45,1	45,1	--
030.4_A	school	163619,52	464559,28	1,50	38,8	32,4	--
030.4_B	school	163619,52	464559,28	4,50	44,1	44,0	--
030.5_A	school	163634,82	464530,02	1,50	47,5	47,5	--
030.5_B	school	163634,82	464530,02	4,50	47,3	47,3	--
030.6_A	school	163574,91	464537,98	1,50	47,8	47,8	--
030.6_B	school	163574,91	464537,98	4,50	47,4	47,4	--
040.1_A	woningen	163750,94	464366,96	1,50	56,1	56,1	--
040.1_B	woningen	163750,94	464366,96	4,50	56,5	56,5	--
040.1_C	woningen	163750,94	464366,96	7,50	57,1	57,1	--
040.2_A	woningen	163734,11	464396,58	1,50	54,0	54,0	--
040.2_B	woningen	163734,11	464396,58	4,50	53,6	53,6	--
040.2_C	woningen	163734,11	464396,58	7,50	54,2	54,2	--
041.1_A	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	1,50	53,8	53,8	--
041.1_B	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	4,50	54,7	54,7	--
041.2_A	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	1,50	36,3	36,3	--
041.2_B	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	4,50	41,0	41,0	--
042.1_A	seniorenwoning	163786,71	464404,43	1,50	49,3	49,3	--
042.1_B	seniorenwoning	163786,71	464404,43	4,50	49,9	49,9	--
042.2_A	seniorenwoning	163786,79	464410,06	1,50	46,7	46,7	--
042.2_B	seniorenwoning	163786,79	464410,06	4,50	47,2	47,2	--
042.3_A	seniorenwoning	163781,29	464413,20	1,50	36,3	36,3	--
042.3_B	seniorenwoning	163781,29	464413,20	4,50	42,7	36,1	--
043.1_A	woningen	163767,22	464433,14	1,50	43,8	43,8	--
043.1_B	woningen	163767,22	464433,14	4,50	44,6	44,6	--
043.2_A	woningen	163746,00	464470,93	1,50	38,3	38,3	--
043.2_B	woningen	163746,00	464470,93	4,50	44,3	44,3	--
050.1_A	woning	163834,89	464433,08	1,50	37,7	37,7	--
050.1_B	woning	163834,89	464433,08	4,50	45,2	45,2	--
050.1_C	woning	163834,89	464433,08	7,50	46,0	46,0	--
050.2_A	woning	163832,10	464428,82	1,50	49,2	41,7	--
050.2_B	woning	163832,10	464428,82	4,50	49,5	49,2	--
050.2_C	woning	163832,10	464428,82	7,50	55,1	55,1	--
050.3_A	woning	163825,23	464429,51	1,50	53,5	53,5	--
050.3_B	woning	163825,23	464429,51	4,50	54,1	54,1	--
050.3_C	woning	163825,23	464429,51	7,50	54,8	54,8	--
050.4_A	woning	163827,29	464435,54	1,50	50,7	50,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fluiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
050.4_B	woning	163827,29	464435,54	4,50	51,7	51,7	--
050.4_C	woning	163827,29	464435,54	7,50	35,6	35,6	--
051.1_A	woning	163825,81	464449,04	1,50	35,7	35,7	--
051.1_B	woning	163825,81	464449,04	4,50	44,8	44,8	--
051.1_C	woning	163825,81	464449,04	7,50	43,0	43,0	--
051.2_A	woning	163823,99	464443,77	1,50	43,8	43,8	--
051.2_B	woning	163823,99	464443,77	4,50	48,4	48,4	--
051.2_C	woning	163823,99	464443,77	7,50	49,1	48,8	--
051.3_A	woning	163817,08	464443,40	1,50	52,1	52,1	--
051.3_B	woning	163817,08	464443,40	4,50	55,4	55,4	--
051.3_C	woning	163817,08	464443,40	7,50	56,1	56,1	--
052.1_A	woning	163815,29	464467,56	1,50	45,1	36,4	--
052.1_B	woning	163815,29	464467,56	4,50	45,2	38,9	--
052.1_C	woning	163815,29	464467,56	7,50	41,8	41,8	--
052.2_A	woning	163812,95	464461,81	1,50	44,5	38,5	--
052.2_B	woning	163812,95	464461,81	4,50	48,1	48,1	--
052.2_C	woning	163812,95	464461,81	7,50	48,3	48,2	--
052.3_A	woning	163808,48	464468,75	1,50	49,0	49,0	--
052.3_B	woning	163808,48	464468,75	4,50	49,1	49,1	--
052.3_C	woning	163808,48	464468,75	7,50	32,1	32,1	--
052.4_A	woning	163806,11	464462,66	1,50	51,7	51,7	--
052.4_B	woning	163806,11	464462,66	4,50	51,8	51,8	--
052.4_C	woning	163806,11	464462,66	7,50	52,3	52,3	--
053.1_A	woning	163806,24	464481,44	1,50	42,2	42,2	--
053.1_B	woning	163806,24	464481,44	4,50	47,8	47,8	--
053.1_C	woning	163806,24	464481,44	7,50	41,2	41,2	--
053.2_A	woning	163804,11	464475,20	1,50	45,3	42,2	--
053.2_B	woning	163804,11	464475,20	4,50	45,7	42,5	--
053.2_C	woning	163804,11	464475,20	7,50	47,8	47,8	--
053.3_A	woning	163799,81	464482,21	1,50	34,5	34,5	--
053.3_B	woning	163799,81	464482,21	4,50	35,7	35,7	--
053.3_C	woning	163799,81	464482,21	7,50	49,2	49,2	--
053.4_A	woning	163797,38	464476,19	1,50	51,0	51,0	--
053.4_B	woning	163797,38	464476,19	4,50	51,0	51,0	--
053.4_C	woning	163797,38	464476,19	7,50	51,4	51,4	--
054.1_A	woning	163801,16	464496,57	1,50	47,9	47,9	--
054.1_B	woning	163801,16	464496,57	4,50	48,3	48,3	--
054.1_C	woning	163801,16	464496,57	7,50	40,6	40,6	--
054.2_A	woning	163798,96	464490,65	1,50	46,7	46,7	--
054.2_B	woning	163798,96	464490,65	4,50	47,2	47,2	--
054.2_C	woning	163798,96	464490,65	7,50	47,3	47,3	--
054.3_A	woning	163794,50	464497,54	1,50	47,3	47,3	--
054.3_B	woning	163794,50	464497,54	4,50	47,5	47,5	--
054.3_C	woning	163794,50	464497,54	7,50	30,4	30,4	--
054.4_A	woning	163792,46	464491,08	1,50	49,4	49,4	--
054.4_B	woning	163792,46	464491,08	4,50	49,5	49,5	--
054.4_C	woning	163792,46	464491,08	7,50	49,9	49,9	--
055.1_A	woning	163791,51	464509,32	1,50	47,0	47,0	--
055.1_B	woning	163791,51	464509,32	4,50	47,3	47,3	--
055.1_C	woning	163791,51	464509,32	7,50	41,1	41,1	--
055.2_A	woning	163789,21	464503,52	1,50	48,6	48,6	--
055.2_B	woning	163789,21	464503,52	4,50	48,8	48,8	--
055.2_C	woning	163789,21	464503,52	7,50	49,2	49,2	--
055.3_A	woning	163784,67	464510,47	1,50	28,8	28,8	--
055.3_B	woning	163784,67	464510,47	4,50	29,1	29,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fluiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
055.3_C	woning	163784,67	464510,47	7,50	29,5	29,5	--
055.4_A	woning	163782,51	464504,47	1,50	49,2	49,2	--
055.4_B	woning	163782,51	464504,47	4,50	49,3	49,3	--
055.4_C	woning	163782,51	464504,47	7,50	49,6	49,6	--
056.1_A	woning	163764,90	464638,83	1,50	23,8	23,8	--
056.1_B	woning	163764,90	464638,83	4,50	29,4	29,4	--
056.1_C	woning	163764,90	464638,83	7,50	29,3	29,3	--
056.2_A	woning	163765,18	464629,61	1,50	37,0	33,0	--
056.2_B	woning	163765,18	464629,61	4,50	42,5	42,5	--
056.2_C	woning	163765,18	464629,61	7,50	43,6	43,6	--
056.3_A	woning	163756,97	464642,52	1,50	39,0	39,0	--
056.3_B	woning	163756,97	464642,52	4,50	41,0	41,0	--
056.3_C	woning	163756,97	464642,52	7,50	23,5	23,5	--
056.4_A	woning	163756,80	464632,54	1,50	39,9	39,3	--
056.4_B	woning	163756,80	464632,54	4,50	42,4	42,4	--
056.4_C	woning	163756,80	464632,54	7,50	43,5	43,5	--
056.5_A	woning	163741,04	464681,03	1,50	20,9	20,9	--
056.5_B	woning	163741,04	464681,03	4,50	26,1	26,1	--
056.5_C	woning	163741,04	464681,03	7,50	28,0	28,0	--
056.6_A	woning	163740,47	464670,94	1,50	31,9	23,4	--
056.6_B	woning	163740,47	464670,94	4,50	35,5	30,4	--
056.6_C	woning	163740,47	464670,94	7,50	41,8	41,8	--
056.7_A	woning	163733,70	464684,47	1,50	20,8	20,8	--
056.7_B	woning	163733,70	464684,47	4,50	21,4	21,4	--
056.7_C	woning	163733,70	464684,47	7,50	21,9	21,9	--
056.8_A	woning	163732,54	464675,26	1,50	41,3	41,3	--
056.8_B	woning	163732,54	464675,26	4,50	41,6	41,6	--
056.8_C	woning	163732,54	464675,26	7,50	41,7	41,7	--
057.1_A	woning	163789,56	464591,35	1,50	28,2	28,2	--
057.1_B	woning	163789,56	464591,35	4,50	31,7	31,7	--
057.1_C	woning	163789,56	464591,35	7,50	30,9	30,9	--
057.2_A	woning	163790,97	464583,75	1,50	45,0	45,0	--
057.2_B	woning	163790,97	464583,75	4,50	45,4	45,4	--
057.2_C	woning	163790,97	464583,75	7,50	45,8	45,8	--
057.3_A	woning	163784,83	464594,36	1,50	40,4	40,4	--
057.3_B	woning	163784,83	464594,36	4,50	40,4	40,4	--
057.3_C	woning	163784,83	464594,36	7,50	25,6	25,6	--
058.1_A	woning	163786,32	464581,13	1,50	45,1	45,1	--
058.1_B	woning	163786,32	464581,13	4,50	45,5	45,5	--
058.1_C	woning	163786,32	464581,13	7,50	45,9	45,9	--
058.2_A	woning	163780,57	464591,95	1,50	40,5	40,5	--
058.2_B	woning	163780,57	464591,95	4,50	40,5	40,5	--
058.2_C	woning	163780,57	464591,95	7,50	25,6	25,6	--
059.1_A	woning	163782,08	464578,69	1,50	45,1	45,1	--
059.1_B	woning	163782,08	464578,69	4,50	45,5	45,5	--
059.1_C	woning	163782,08	464578,69	7,50	45,9	45,9	--
059.2_A	woning	163776,80	464587,53	1,50	40,5	40,5	--
059.2_B	woning	163776,80	464587,53	4,50	40,5	27,7	--
059.2_C	woning	163776,80	464587,53	7,50	27,8	27,8	--
060.1_A	woning	163777,94	464576,34	1,50	44,6	44,6	--
060.1_B	woning	163777,94	464576,34	4,50	45,5	45,5	--
060.1_C	woning	163777,94	464576,34	7,50	46,0	46,0	--
060.2_A	woning	163772,81	464585,27	1,50	40,6	40,6	--
060.2_B	woning	163772,81	464585,27	4,50	40,7	40,7	--
060.2_C	woning	163772,81	464585,27	7,50	26,2	26,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fluiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
061.1_A	woning	163773,39	464573,76	1,50	34,9	34,9	--
061.1_B	woning	163773,39	464573,76	4,50	45,6	45,6	--
061.1_C	woning	163773,39	464573,76	7,50	46,1	46,1	--
061.2_A	woning	163768,27	464582,69	1,50	40,8	40,8	--
061.2_B	woning	163768,27	464582,69	4,50	40,8	40,8	--
061.2_C	woning	163768,27	464582,69	7,50	25,9	25,9	--
062.1_A	woning	163769,12	464571,34	1,50	39,2	39,2	--
062.1_B	woning	163769,12	464571,34	4,50	44,7	44,7	--
062.1_C	woning	163769,12	464571,34	7,50	46,1	46,1	--
062.2_A	woning	163764,05	464580,30	1,50	34,3	30,0	--
062.2_B	woning	163764,05	464580,30	4,50	40,8	40,8	--
062.2_C	woning	163764,05	464580,30	7,50	26,5	26,5	--
062.3_A	woning	163764,48	464574,51	1,50	41,8	41,8	--
062.3_B	woning	163764,48	464574,51	4,50	45,0	44,7	--
062.3_C	woning	163764,48	464574,51	7,50	46,0	46,0	--
063.1_A	woning	163706,49	464664,41	1,50	39,1	39,1	--
063.1_B	woning	163706,49	464664,41	4,50	28,5	28,5	--
063.1_C	woning	163706,49	464664,41	7,50	34,5	34,5	--
063.2_A	woning	163706,51	464658,41	1,50	41,6	41,6	--
063.2_B	woning	163706,51	464658,41	4,50	41,9	41,9	--
063.2_C	woning	163706,51	464658,41	7,50	42,0	42,0	--
063.3_A	woning	163701,48	464667,35	1,50	21,5	21,5	--
063.3_B	woning	163701,48	464667,35	4,50	21,8	21,8	--
063.3_C	woning	163701,48	464667,35	7,50	22,2	22,2	--
064.1_A	woning	163702,16	464655,93	1,50	43,0	41,7	--
064.1_B	woning	163702,16	464655,93	4,50	42,1	42,1	--
064.1_C	woning	163702,16	464655,93	7,50	42,2	42,2	--
064.2_A	woning	163697,34	464664,99	1,50	21,5	21,5	--
064.2_B	woning	163697,34	464664,99	4,50	21,9	21,9	--
064.2_C	woning	163697,34	464664,99	7,50	22,3	22,3	--
065.1_A	woning	163698,34	464653,76	1,50	43,5	43,5	--
065.1_B	woning	163698,34	464653,76	4,50	42,2	42,2	--
065.1_C	woning	163698,34	464653,76	7,50	42,3	42,3	--
065.2_A	woning	163692,75	464662,38	1,50	22,9	21,7	--
065.2_B	woning	163692,75	464662,38	4,50	22,1	22,1	--
065.2_C	woning	163692,75	464662,38	7,50	22,5	22,5	--
066.1_A	woning	163693,08	464650,76	1,50	43,6	43,6	--
066.1_B	woning	163693,08	464650,76	4,50	42,3	42,3	--
066.1_C	woning	163693,08	464650,76	7,50	42,4	42,4	--
066.2_A	woning	163688,35	464659,87	1,50	23,2	23,2	--
066.2_B	woning	163688,35	464659,87	4,50	22,2	22,2	--
066.2_C	woning	163688,35	464659,87	7,50	22,6	22,6	--
067.1_A	woning	163688,63	464648,22	1,50	43,5	43,5	--
067.1_B	woning	163688,63	464648,22	4,50	42,5	42,5	--
067.1_C	woning	163688,63	464648,22	7,50	42,6	42,6	--
067.2_A	woning	163684,14	464657,47	1,50	23,3	23,3	--
067.2_B	woning	163684,14	464657,47	4,50	22,4	22,4	--
067.2_C	woning	163684,14	464657,47	7,50	22,8	22,8	--
068.1_A	woning	163683,91	464645,54	1,50	41,8	41,8	--
068.1_B	woning	163683,91	464645,54	4,50	42,7	42,7	--
068.1_C	woning	163683,91	464645,54	7,50	42,7	42,7	--
068.2_A	woning	163679,15	464654,63	1,50	23,5	23,5	--
068.2_B	woning	163679,15	464654,63	4,50	22,7	22,7	--
068.2_C	woning	163679,15	464654,63	7,50	23,2	23,2	--
068.3_A	woning	163678,90	464649,60	1,50	42,0	42,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fluiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
068.3_B	woning	163678,90	464649,60	4,50	42,5	42,5	--
068.3_C	woning	163678,90	464649,60	7,50	42,6	42,6	--
069.1_A	woning	163734,40	464615,79	1,50	29,9	29,9	--
069.1_B	woning	163734,40	464615,79	4,50	37,0	37,0	--
069.1_C	woning	163734,40	464615,79	7,50	36,5	36,5	--
069.2_A	woning	163733,42	464610,21	1,50	43,8	43,8	--
069.2_B	woning	163733,42	464610,21	4,50	44,0	44,0	--
069.2_C	woning	163733,42	464610,21	7,50	44,1	44,1	--
069.3_A	woning	163729,07	464619,60	1,50	38,6	26,4	--
069.3_B	woning	163729,07	464619,60	4,50	39,5	39,5	--
069.3_C	woning	163729,07	464619,60	7,50	24,1	24,1	--
070.1_A	woning	163729,38	464607,91	1,50	44,1	44,1	--
070.1_B	woning	163729,38	464607,91	4,50	44,3	44,3	--
070.1_C	woning	163729,38	464607,91	7,50	44,3	44,3	--
070.2_A	woning	163724,33	464616,90	1,50	37,5	26,5	--
070.2_B	woning	163724,33	464616,90	4,50	39,6	39,6	--
070.2_C	woning	163724,33	464616,90	7,50	24,2	24,2	--
071.1_A	woning	163724,78	464605,30	1,50	44,3	44,3	--
071.1_B	woning	163724,78	464605,30	4,50	44,4	44,4	--
071.1_C	woning	163724,78	464605,30	7,50	44,4	44,4	--
071.2_A	woning	163720,30	464614,61	1,50	37,6	26,6	--
071.2_B	woning	163720,30	464614,61	4,50	39,9	39,9	--
071.2_C	woning	163720,30	464614,61	7,50	24,3	24,3	--
072.1_A	woning	163720,87	464603,08	1,50	44,7	44,7	--
072.1_B	woning	163720,87	464603,08	4,50	44,8	44,8	--
072.1_C	woning	163720,87	464603,08	7,50	44,6	44,6	--
072.2_A	woning	163715,39	464611,83	1,50	26,8	26,8	--
072.2_B	woning	163715,39	464611,83	4,50	39,5	39,5	--
072.2_C	woning	163715,39	464611,83	7,50	24,5	24,5	--
073.1_A	woning	163715,62	464600,10	1,50	44,1	44,1	--
073.1_B	woning	163715,62	464600,10	4,50	44,1	44,1	--
073.1_C	woning	163715,62	464600,10	7,50	44,2	44,2	--
073.2_A	woning	163711,44	464609,59	1,50	26,7	26,7	--
073.2_B	woning	163711,44	464609,59	4,50	39,1	39,1	--
073.2_C	woning	163711,44	464609,59	7,50	24,2	24,2	--
074.1_A	woning	163711,34	464597,66	1,50	37,8	37,8	--
074.1_B	woning	163711,34	464597,66	4,50	44,0	44,0	--
074.1_C	woning	163711,34	464597,66	7,50	44,2	44,2	--
074.2_A	woning	163706,54	464606,80	1,50	24,9	24,9	--
074.2_B	woning	163706,54	464606,80	4,50	32,6	32,6	--
074.2_C	woning	163706,54	464606,80	7,50	25,1	25,1	--
074.3_A	woning	163706,76	464600,62	1,50	36,4	36,4	--
074.3_B	woning	163706,76	464600,62	4,50	44,0	44,0	--
074.3_C	woning	163706,76	464600,62	7,50	44,2	44,2	--
075.1_A	woning	163706,40	464538,89	1,50	34,9	34,9	--
075.1_B	woning	163706,40	464538,89	4,50	36,5	36,5	--
075.1_C	woning	163706,40	464538,89	7,50	39,7	39,7	--
075.2_A	woning	163699,90	464539,21	1,50	26,1	26,1	--
075.2_B	woning	163699,90	464539,21	4,50	26,6	26,6	--
075.2_C	woning	163699,90	464539,21	7,50	27,2	27,2	--
075.3_A	woning	163697,47	464533,83	1,50	34,4	34,4	--
075.3_B	woning	163697,47	464533,83	4,50	46,5	46,5	--
075.3_C	woning	163697,47	464533,83	7,50	47,0	47,0	--
076.1_A	woning	163709,52	464533,40	1,50	35,1	35,1	--
076.1_B	woning	163709,52	464533,40	4,50	36,1	36,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fluiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
076.1_C	woning	163709,52	464533,40	7,50	40,0	40,0	--
076.2_A	woning	163706,67	464528,21	1,50	26,7	26,7	--
076.2_B	woning	163706,67	464528,21	4,50	41,2	35,7	--
076.2_C	woning	163706,67	464528,21	7,50	47,1	47,1	--
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	36,2	36,2	--
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	46,8	46,8	--
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	47,2	47,2	--
077.1_A	woning	163715,72	464522,50	1,50	35,6	35,6	--
077.1_B	woning	163715,72	464522,50	4,50	36,2	36,2	--
077.1_C	woning	163715,72	464522,50	7,50	40,6	40,6	--
077.2_A	woning	163709,88	464522,31	1,50	28,6	27,6	--
077.2_B	woning	163709,88	464522,31	4,50	44,1	28,9	--
077.2_C	woning	163709,88	464522,31	7,50	45,7	45,7	--
077.3_A	woning	163707,17	464516,90	1,50	35,6	35,6	--
077.3_B	woning	163707,17	464516,90	4,50	47,3	47,3	--
077.3_C	woning	163707,17	464516,90	7,50	47,6	47,6	--
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	35,9	35,9	--
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	36,4	36,4	--
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	40,9	40,9	--
078.2_A	woning	163716,60	464511,37	1,50	31,8	31,8	--
078.2_B	woning	163716,60	464511,37	4,50	43,9	43,9	--
078.2_C	woning	163716,60	464511,37	7,50	47,8	47,8	--
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	37,1	37,1	--
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	47,6	47,6	--
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	47,8	47,8	--
079.1_A	woning	163725,75	464504,99	1,50	36,5	36,5	--
079.1_B	woning	163725,75	464504,99	4,50	43,7	43,7	--
079.1_C	woning	163725,75	464504,99	7,50	41,5	41,5	--
079.2_A	woning	163719,80	464505,38	1,50	29,8	27,8	--
079.2_B	woning	163719,80	464505,38	4,50	44,8	28,0	--
079.2_C	woning	163719,80	464505,38	7,50	45,0	40,6	--
079.3_A	woning	163716,86	464499,84	1,50	35,4	35,4	--
079.3_B	woning	163716,86	464499,84	4,50	47,4	47,4	--
079.3_C	woning	163716,86	464499,84	7,50	48,4	48,4	--
080.1_A	woning	163728,76	464499,64	1,50	36,7	36,7	--
080.1_B	woning	163728,76	464499,64	4,50	43,9	43,9	--
080.1_C	woning	163728,76	464499,64	7,50	41,9	41,9	--
080.2_A	woning	163725,95	464494,08	1,50	37,9	37,9	--
080.2_B	woning	163725,95	464494,08	4,50	46,2	43,5	--
080.2_C	woning	163725,95	464494,08	7,50	48,7	48,7	--
080.3_A	woning	163719,74	464494,74	1,50	37,8	37,8	--
080.3_B	woning	163719,74	464494,74	4,50	47,6	47,6	--
080.3_C	woning	163719,74	464494,74	7,50	48,7	48,7	--
081.1_A	woning	163821,93	464453,90	1,50	36,3	36,3	--
081.1_B	woning	163821,93	464453,90	4,50	44,0	44,0	--
081.1_C	woning	163821,93	464453,90	7,50	37,2	37,2	--
081.2_A	woning	163816,15	464454,12	1,50	49,7	49,7	--
081.2_B	woning	163816,15	464454,12	4,50	50,0	50,0	--
081.2_C	woning	163816,15	464454,12	7,50	33,2	33,2	--
081.3_A	woning	163813,34	464448,29	1,50	52,6	52,6	--
081.3_B	woning	163813,34	464448,29	4,50	52,8	52,8	--
081.3_C	woning	163813,34	464448,29	7,50	53,4	53,4	--
082.1_A	woning	163829,69	464532,68	1,50	32,4	32,4	--
082.1_B	woning	163829,69	464532,68	4,50	31,5	31,5	--
082.1_C	woning	163829,69	464532,68	7,50	34,5	34,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fluiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
082.2_A	woning	163828,12	464527,15	1,50	31,5	31,5	--
082.2_B	woning	163828,12	464527,15	4,50	39,4	39,4	--
082.2_C	woning	163828,12	464527,15	7,50	45,2	45,2	--
082.3_A	woning	163823,85	464534,14	1,50	44,4	44,4	--
082.3_B	woning	163823,85	464534,14	4,50	46,1	46,1	--
082.3_C	woning	163823,85	464534,14	7,50	29,1	29,1	--
082.4_A	woning	163820,50	464527,86	1,50	50,5	50,5	--
082.4_B	woning	163820,50	464527,86	4,50	48,8	48,8	--
082.4_C	woning	163820,50	464527,86	7,50	49,1	49,1	--
083.1_A	woning	163836,76	464520,11	1,50	32,7	32,7	--
083.1_B	woning	163836,76	464520,11	4,50	31,7	31,7	--
083.1_C	woning	163836,76	464520,11	7,50	34,5	34,5	--
083.2_A	woning	163835,65	464514,16	1,50	31,9	31,9	--
083.2_B	woning	163835,65	464514,16	4,50	38,6	38,6	--
083.2_C	woning	163835,65	464514,16	7,50	45,5	45,5	--
083.3_A	woning	163831,27	464521,13	1,50	39,8	39,8	--
083.3_B	woning	163831,27	464521,13	4,50	40,4	40,4	--
083.3_C	woning	163831,27	464521,13	7,50	47,5	47,5	--
083.4_A	woning	163828,28	464514,18	1,50	42,2	42,2	--
083.4_B	woning	163828,28	464514,18	4,50	48,9	48,9	--
083.4_C	woning	163828,28	464514,18	7,50	49,4	49,4	--
084.1_A	woning	163840,68	464506,19	1,50	33,4	33,4	--
084.1_B	woning	163840,68	464506,19	4,50	33,6	33,6	--
084.1_C	woning	163840,68	464506,19	7,50	32,2	32,2	--
084.2_A	woning	163835,00	464506,65	1,50	33,1	33,1	--
084.2_B	woning	163835,00	464506,65	4,50	43,6	43,6	--
084.2_C	woning	163835,00	464506,65	7,50	44,7	44,7	--
084.3_A	woning	163831,88	464500,93	1,50	46,9	46,9	--
084.3_B	woning	163831,88	464500,93	4,50	50,5	50,5	--
084.3_C	woning	163831,88	464500,93	7,50	50,9	50,9	--
085.1_A	woning	163844,80	464500,99	1,50	33,8	33,8	--
085.1_B	woning	163844,80	464500,99	4,50	34,8	34,8	--
085.1_C	woning	163844,80	464500,99	7,50	36,5	36,5	--
085.2_A	woning	163842,86	464496,30	1,50	32,8	32,8	--
085.2_B	woning	163842,86	464496,30	4,50	46,0	46,0	--
085.2_C	woning	163842,86	464496,30	7,50	46,5	46,2	--
085.3_A	woning	163835,64	464496,38	1,50	46,6	46,6	--
085.3_B	woning	163835,64	464496,38	4,50	53,2	53,2	--
085.3_C	woning	163835,64	464496,38	7,50	53,5	53,5	--
086.1_A	woning	163851,14	464489,82	1,50	32,7	32,7	--
086.1_B	woning	163851,14	464489,82	4,50	35,2	35,2	--
086.1_C	woning	163851,14	464489,82	7,50	36,3	36,3	--
086.2_A	woning	163846,35	464490,52	1,50	41,4	41,4	--
086.2_B	woning	163846,35	464490,52	4,50	48,0	48,0	--
086.2_C	woning	163846,35	464490,52	7,50	49,3	49,3	--
086.3_A	woning	163842,33	464484,66	1,50	41,6	41,6	--
086.3_B	woning	163842,33	464484,66	4,50	50,8	50,8	--
086.3_C	woning	163842,33	464484,66	7,50	51,4	51,4	--
087.1_A	woning	163852,98	464483,56	1,50	31,7	31,7	--
087.1_B	woning	163852,98	464483,56	4,50	33,6	33,6	--
087.1_C	woning	163852,98	464483,56	7,50	34,2	34,2	--
087.2_A	woning	163851,43	464478,68	1,50	46,8	32,2	--
087.2_B	woning	163851,43	464478,68	4,50	46,9	37,9	--
087.2_C	woning	163851,43	464478,68	7,50	47,3	46,8	--
087.3_A	woning	163844,30	464478,06	1,50	42,1	42,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fluiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
087.3_B	woning	163844,30	464478,06	4,50	51,9	51,9	--
087.3_C	woning	163844,30	464478,06	7,50	52,3	52,3	--
090.1_A	Tiny hous	163903,93	464389,55	1,50	41,3	41,3	--
090.1_B	Tiny hous	163903,93	464389,55	4,50	40,8	40,8	--
090.2_A	Tiny hous	163904,13	464386,19	1,50	56,4	56,4	--
090.2_B	Tiny hous	163904,13	464386,19	4,50	57,2	57,2	--
090.3_A	Tiny hous	163899,55	464389,05	1,50	54,8	54,8	--
090.3_B	Tiny hous	163899,55	464389,05	4,50	55,8	55,8	--
090.4_A	Tiny hous	163899,74	464384,73	1,50	58,3	58,3	--
090.4_B	Tiny hous	163899,74	464384,73	4,50	59,0	59,0	--
091.1_A	Tiny hous	163910,19	464379,83	1,50	42,2	42,2	--
091.1_B	Tiny hous	163910,19	464379,83	4,50	42,4	42,4	--
091.2_A	Tiny hous	163908,32	464376,00	1,50	58,9	58,9	--
091.2_B	Tiny hous	163908,32	464376,00	4,50	59,8	59,8	--
091.3_A	Tiny hous	163906,82	464380,58	1,50	55,6	55,6	--
091.3_B	Tiny hous	163906,82	464380,58	4,50	56,4	56,4	--
091.4_A	Tiny hous	163904,59	464376,92	1,50	61,1	61,1	--
091.4_B	Tiny hous	163904,59	464376,92	4,50	62,0	62,0	--
092.1_A	Tiny hous	163896,37	464379,85	1,50	55,9	55,9	--
092.1_B	Tiny hous	163896,37	464379,85	4,50	56,4	56,4	--
092.2_A	Tiny hous	163896,67	464376,15	1,50	58,8	58,8	--
092.2_B	Tiny hous	163896,67	464376,15	4,50	59,8	59,8	--
092.3_A	Tiny hous	163891,68	464379,89	1,50	44,1	44,1	--
092.3_B	Tiny hous	163891,68	464379,89	4,50	44,2	41,3	--
092.4_A	Tiny hous	163892,65	464376,15	1,50	58,8	58,8	--
092.4_B	Tiny hous	163892,65	464376,15	4,50	59,8	59,8	--
093.1_A	Tiny hous	163874,11	464372,47	1,50	60,8	60,8	--
093.1_B	Tiny hous	163874,11	464372,47	4,50	61,8	61,8	--
093.2_A	Tiny hous	163871,75	464369,40	1,50	59,1	59,1	--
093.2_B	Tiny hous	163871,75	464369,40	4,50	60,2	60,2	--
093.3_A	Tiny hous	163870,96	464374,59	1,50	56,5	56,5	--
093.3_B	Tiny hous	163870,96	464374,59	4,50	57,3	57,3	--
093.4_A	Tiny hous	163867,97	464371,52	1,50	56,6	56,6	--
093.4_B	Tiny hous	163867,97	464371,52	4,50	57,4	57,4	--
094.1_A	Tiny hous	163858,40	464374,66	1,50	55,9	55,9	--
094.1_B	Tiny hous	163858,40	464374,66	4,50	56,8	56,8	--
094.2_A	Tiny hous	163859,47	464370,75	1,50	60,5	60,5	--
094.2_B	Tiny hous	163859,47	464370,75	4,50	61,5	61,5	--
094.3_A	Tiny hous	163855,79	464369,12	1,50	60,5	60,5	--
094.3_B	Tiny hous	163855,79	464369,12	4,50	61,5	61,5	--
094.4_A	Tiny hous	163854,75	464373,00	1,50	53,9	53,9	--
094.4_B	Tiny hous	163854,75	464373,00	4,50	54,8	54,8	--
095.1_A	Tiny hous	163855,17	464384,37	1,50	44,1	44,1	--
095.1_B	Tiny hous	163855,17	464384,37	4,50	45,3	45,3	--
095.2_A	Tiny hous	163854,24	464380,52	1,50	55,0	55,0	--
095.2_B	Tiny hous	163854,24	464380,52	4,50	56,0	56,0	--
095.3_A	Tiny hous	163851,48	464386,15	1,50	45,5	45,5	--
095.3_B	Tiny hous	163851,48	464386,15	4,50	48,4	48,4	--
095.4_A	Tiny hous	163850,68	464381,56	1,50	57,0	57,0	--
095.4_B	Tiny hous	163850,68	464381,56	4,50	58,0	58,0	--
096.1_A	Tiny hous	163848,71	464399,00	1,50	43,0	43,0	--
096.1_B	Tiny hous	163848,71	464399,00	4,50	46,9	46,9	--
096.2_A	Tiny hous	163847,20	464395,00	1,50	55,9	55,9	--
096.2_B	Tiny hous	163847,20	464395,00	4,50	56,8	56,8	--
096.3_A	Tiny hous	163843,55	464395,59	1,50	51,3	51,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fluiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
096.3_B	Tiny hous	163843,55	464395,59	4,50	52,8	52,8	--
097.1_A	Tiny hous	163846,26	464403,31	1,50	44,8	44,8	--
097.1_B	Tiny hous	163846,26	464403,31	4,50	45,6	45,6	--
097.2_A	Tiny hous	163842,54	464404,22	1,50	36,9	36,9	--
097.2_B	Tiny hous	163842,54	464404,22	4,50	37,7	37,7	--
097.3_A	Tiny hous	163840,78	464400,49	1,50	55,7	55,7	--
097.3_B	Tiny hous	163840,78	464400,49	4,50	56,6	56,6	--
098.1_A	Tiny hous	163834,13	464397,12	1,50	54,3	54,3	--
098.1_B	Tiny hous	163834,13	464397,12	4,50	55,2	55,2	--
098.2_A	Tiny hous	163833,27	464393,89	1,50	50,8	49,5	--
098.2_B	Tiny hous	163833,27	464393,89	4,50	51,3	49,9	--
098.3_A	Tiny hous	163830,21	464398,05	1,50	42,3	42,3	--
098.3_B	Tiny hous	163830,21	464398,05	4,50	42,7	42,7	--
099.1_A	Tiny hous	163838,55	464390,93	1,50	39,5	39,5	--
099.1_B	Tiny hous	163838,55	464390,93	4,50	43,0	43,0	--
099.2_A	Tiny hous	163837,22	464386,88	1,50	51,1	50,6	--
099.2_B	Tiny hous	163837,22	464386,88	4,50	51,7	51,5	--
099.3_A	Tiny hous	163834,33	464391,24	1,50	53,7	53,7	--
099.3_B	Tiny hous	163834,33	464391,24	4,50	54,5	54,5	--
100.1_A	Tiny hous	163843,84	464383,29	1,50	51,5	51,5	--
100.1_B	Tiny hous	163843,84	464383,29	4,50	52,5	52,5	--
100.2_A	Tiny hous	163842,13	464380,03	1,50	51,4	50,3	--
100.2_B	Tiny hous	163842,13	464380,03	4,50	52,0	51,5	--
100.3_A	Tiny hous	163839,78	464384,66	1,50	54,2	54,2	--
100.3_B	Tiny hous	163839,78	464384,66	4,50	55,0	55,0	--
101.1_A	Tiny hous	163846,74	464370,09	1,50	46,5	46,5	--
101.1_B	Tiny hous	163846,74	464370,09	4,50	47,4	47,4	--
101.2_A	Tiny hous	163846,82	464366,07	1,50	60,8	60,8	--
101.2_B	Tiny hous	163846,82	464366,07	4,50	61,9	61,9	--
101.3_A	Tiny hous	163842,90	464371,00	1,50	49,2	49,2	--
101.3_B	Tiny hous	163842,90	464371,00	4,50	49,3	49,3	--
105.10_A	appartementengebouw	163856,30	464473,74	1,50	38,9	38,9	--
105.10_B	appartementengebouw	163856,30	464473,74	4,50	49,0	49,0	--
105.10_C	appartementengebouw	163856,30	464473,74	7,50	39,5	39,5	--
105.1_A	appartementengebouw	163861,47	464471,71	1,50	35,1	35,1	--
105.1_B	appartementengebouw	163861,47	464471,71	4,50	34,3	34,3	--
105.1_C	appartementengebouw	163861,47	464471,71	7,50	32,9	32,9	--
105.2_A	appartementengebouw	163861,72	464463,32	1,50	34,3	34,3	--
105.2_B	appartementengebouw	163861,72	464463,32	4,50	36,0	36,0	--
105.2_C	appartementengebouw	163861,72	464463,32	7,50	35,3	35,3	--
105.3_A	appartementengebouw	163866,62	464458,77	1,50	34,5	34,5	--
105.3_B	appartementengebouw	163866,62	464458,77	4,50	36,2	36,2	--
105.3_C	appartementengebouw	163866,62	464458,77	7,50	35,7	35,7	--
105.4_A	appartementengebouw	163870,24	464452,40	1,50	38,1	38,1	--
105.4_B	appartementengebouw	163870,24	464452,40	4,50	39,2	39,2	--
105.4_C	appartementengebouw	163870,24	464452,40	7,50	39,5	39,5	--
105.5_A	appartementengebouw	163868,14	464448,86	1,50	53,9	53,9	--
105.5_B	appartementengebouw	163868,14	464448,86	4,50	55,6	55,6	--
105.5_C	appartementengebouw	163868,14	464448,86	7,50	56,2	56,2	--
105.6_A	appartementengebouw	163862,43	464449,38	1,50	55,7	55,7	--
105.6_B	appartementengebouw	163862,43	464449,38	4,50	57,1	57,1	--
105.6_C	appartementengebouw	163862,43	464449,38	7,50	57,7	57,7	--
105.7_A	appartementengebouw	163859,82	464454,02	1,50	55,5	55,5	--
105.7_B	appartementengebouw	163859,82	464454,02	4,50	55,8	55,8	--
105.7_C	appartementengebouw	163859,82	464454,02	7,50	56,3	56,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Fluiten

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
105.8_A	appartementengebouw	163853,91	464460,38	1,50	48,9	48,9	--
105.8_B	appartementengebouw	163853,91	464460,38	4,50	54,4	54,4	--
105.8_C	appartementengebouw	163853,91	464460,38	7,50	54,9	54,9	--
105.9_A	appartementengebouw	163850,16	464467,03	1,50	45,7	45,7	--
105.9_B	appartementengebouw	163850,16	464467,03	4,50	52,7	52,7	--
105.9_C	appartementengebouw	163850,16	464467,03	7,50	53,2	53,2	--
T010_A	Tuin	163783,79	464255,42	1,50	68,8	68,8	--
T011_A	Tuin	163789,93	464257,82	1,50	69,3	69,3	--
T012_A	Tuin	163774,37	464269,19	1,50	68,2	68,2	--
T013_A	Tuin	163780,80	464272,48	1,50	66,0	66,0	--
T014_A	Tuin	163765,24	464284,31	1,50	65,6	65,6	--
T015_A	Tuin	163772,57	464287,75	1,50	65,7	65,7	--
T016_A	Tuin	163755,96	464299,72	1,50	64,1	64,1	--
T017_A	Tuin	163764,79	464302,86	1,50	61,1	61,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schreeuwen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	53,3	50,7	--
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	58,0	55,8	--
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	58,3	56,7	--
001.2_A	appartementengebouw	163730,42	464261,80	1,50	48,4	47,4	--
001.2_B	appartementengebouw	163730,42	464261,80	4,50	52,7	49,5	--
001.2_C	appartementengebouw	163730,42	464261,80	7,50	54,4	51,2	--
001.3_A	appartementengebouw	163718,77	464275,66	1,50	42,3	42,3	--
001.3_B	appartementengebouw	163718,77	464275,66	4,50	45,0	45,0	--
001.3_C	appartementengebouw	163718,77	464275,66	7,50	39,2	39,2	--
001.4_A	appartementengebouw	163705,22	464263,29	1,50	51,9	51,2	--
001.4_B	appartementengebouw	163705,22	464263,29	4,50	56,8	56,2	--
001.4_C	appartementengebouw	163705,22	464263,29	7,50	57,5	56,9	--
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	60,4	60,4	--
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	63,1	63,1	--
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	63,0	63,0	--
002.2_A	woning	163768,49	464250,65	1,50	49,5	46,4	--
002.2_B	woning	163768,49	464250,65	4,50	54,5	49,8	--
002.2_C	woning	163768,49	464250,65	7,50	58,2	51,2	--
002.3_A	woning	163777,53	464255,49	1,50	60,2	60,2	--
002.3_B	woning	163777,53	464255,49	4,50	62,9	62,9	--
002.3_C	woning	163777,53	464255,49	7,50	62,9	62,9	--
002.4_A	woning	163771,08	464256,94	1,50	53,3	53,3	--
002.4_B	woning	163771,08	464256,94	4,50	57,3	57,3	--
002.4_C	woning	163771,08	464256,94	7,50	57,6	57,6	--
003.1_A	woning	163763,53	464263,27	1,50	51,4	48,9	--
003.1_B	woning	163763,53	464263,27	4,50	55,3	52,7	--
003.1_C	woning	163763,53	464263,27	7,50	56,9	54,5	--
003.2_A	woning	163759,74	464265,96	1,50	50,7	48,0	--
003.2_B	woning	163759,74	464265,96	4,50	54,6	52,3	--
003.2_C	woning	163759,74	464265,96	7,50	56,5	52,6	--
003.3_A	woning	163768,80	464270,70	1,50	55,3	55,3	--
003.3_B	woning	163768,80	464270,70	4,50	59,6	59,6	--
003.3_C	woning	163768,80	464270,70	7,50	59,3	59,3	--
003.4_A	woning	163762,55	464272,22	1,50	50,9	50,9	--
003.4_B	woning	163762,55	464272,22	4,50	55,6	55,6	--
003.4_C	woning	163762,55	464272,22	7,50	55,9	55,9	--
004.1_A	woning	163754,83	464278,51	1,50	48,4	46,3	--
004.1_B	woning	163754,83	464278,51	4,50	53,6	50,9	--
004.1_C	woning	163754,83	464278,51	7,50	54,3	52,3	--
004.2_A	woning	163751,29	464280,67	1,50	48,6	43,0	--
004.2_B	woning	163751,29	464280,67	4,50	52,3	44,5	--
004.2_C	woning	163751,29	464280,67	7,50	53,8	45,9	--
004.3_A	woning	163760,16	464286,06	1,50	52,0	52,0	--
004.3_B	woning	163760,16	464286,06	4,50	56,7	56,7	--
004.3_C	woning	163760,16	464286,06	7,50	56,9	56,9	--
004.4_A	woning	163753,85	464287,41	1,50	47,4	47,4	--
004.4_B	woning	163753,85	464287,41	4,50	52,0	52,0	--
004.4_C	woning	163753,85	464287,41	7,50	53,4	53,4	--
005.1_A	woning	163746,54	464293,90	1,50	49,0	46,6	--
005.1_B	woning	163746,54	464293,90	4,50	52,4	48,8	--
005.1_C	woning	163746,54	464293,90	7,50	53,7	51,6	--
005.2_A	woning	163742,49	464296,22	1,50	48,3	44,2	--
005.2_B	woning	163742,49	464296,22	4,50	51,9	46,8	--
005.2_C	woning	163742,49	464296,22	7,50	53,2	47,9	--
005.3_A	woning	163751,40	464301,42	1,50	50,6	50,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schreeuwen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.3_B	woning	163751,40	464301,42	4,50	55,3	55,3	--
005.3_C	woning	163751,40	464301,42	7,50	55,8	55,8	--
005.4_A	woning	163743,91	464301,89	1,50	45,5	45,5	--
005.4_B	woning	163743,91	464301,89	4,50	46,7	46,7	--
005.4_C	woning	163743,91	464301,89	7,50	47,7	47,7	--
006.1_A	woning	163740,49	464314,15	1,50	46,1	46,1	--
006.1_B	woning	163740,49	464314,15	4,50	48,3	48,3	--
006.1_C	woning	163740,49	464314,15	7,50	49,4	49,4	--
006.2_A	woning	163735,57	464317,14	1,50	48,9	48,9	--
006.2_B	woning	163735,57	464317,14	4,50	50,3	50,3	--
006.2_C	woning	163735,57	464317,14	7,50	49,6	49,6	--
006.3_A	woning	163736,20	464323,50	1,50	45,7	45,7	--
006.3_B	woning	163736,20	464323,50	4,50	46,4	46,4	--
006.3_C	woning	163736,20	464323,50	7,50	45,2	45,2	--
007.1_A	woning	163746,67	464317,70	1,50	50,1	50,1	--
007.1_B	woning	163746,67	464317,70	4,50	54,6	54,6	--
007.1_C	woning	163746,67	464317,70	7,50	56,1	56,1	--
007.2_A	woning	163746,68	464323,71	1,50	49,2	49,2	--
007.2_B	woning	163746,68	464323,71	4,50	53,3	53,3	--
007.2_C	woning	163746,68	464323,71	7,50	53,9	53,9	--
007.3_A	woning	163741,25	464326,41	1,50	44,7	44,7	--
007.3_B	woning	163741,25	464326,41	4,50	46,4	46,4	--
007.3_C	woning	163741,25	464326,41	7,50	44,9	44,9	--
008.1_A	senioren woning	163763,14	464328,21	1,50	46,2	46,2	--
008.1_B	senioren woning	163763,14	464328,21	4,50	50,7	50,7	--
008.2_A	senioren woning	163758,56	464330,40	1,50	45,7	45,7	--
008.2_B	senioren woning	163758,56	464330,40	4,50	50,2	50,2	--
008.3_A	senioren woning	163758,79	464336,41	1,50	43,3	43,3	--
008.3_B	senioren woning	163758,79	464336,41	4,50	45,6	45,6	--
009.1_A	senioren woning	163768,35	464331,16	1,50	46,2	46,2	--
009.1_B	senioren woning	163768,35	464331,16	4,50	50,7	50,7	--
009.2_A	senioren woning	163768,45	464337,06	1,50	44,7	44,7	--
009.2_B	senioren woning	163768,45	464337,06	4,50	49,2	49,2	--
009.3_A	senioren woning	163763,55	464339,11	1,50	42,6	42,6	--
009.3_B	senioren woning	163763,55	464339,11	4,50	44,2	44,2	--
010.1_A	woning	163689,71	464316,78	1,50	49,6	47,6	--
010.1_B	woning	163689,71	464316,78	4,50	52,4	50,8	--
010.1_C	woning	163689,71	464316,78	7,50	53,6	52,3	--
010.2_A	woning	163685,44	464319,66	1,50	48,9	46,8	--
010.2_B	woning	163685,44	464319,66	4,50	51,9	50,6	--
010.2_C	woning	163685,44	464319,66	7,50	53,3	52,1	--
010.3_A	woning	163685,30	464325,97	1,50	44,2	44,2	--
010.3_B	woning	163685,30	464325,97	4,50	44,1	44,1	--
010.3_C	woning	163685,30	464325,97	7,50	45,3	45,3	--
011.1_A	woning	163695,08	464319,79	1,50	47,4	47,4	--
011.1_B	woning	163695,08	464319,79	4,50	50,2	50,2	--
011.1_C	woning	163695,08	464319,79	7,50	51,7	51,7	--
011.2_A	woning	163689,73	464328,46	1,50	43,9	43,9	--
011.2_B	woning	163689,73	464328,46	4,50	46,1	44,4	--
011.2_C	woning	163689,73	464328,46	7,50	44,8	44,8	--
012.1_A	woning	163699,12	464322,05	1,50	47,7	47,1	--
012.1_B	woning	163699,12	464322,05	4,50	49,8	49,8	--
012.1_C	woning	163699,12	464322,05	7,50	51,2	51,2	--
012.2_A	woning	163694,49	464331,13	1,50	43,4	43,4	--
012.2_B	woning	163694,49	464331,13	4,50	46,6	46,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schreeuwen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012.2_C	woning	163694,49	464331,13	7,50	44,2	44,2	--
013.1_A	woning	163703,61	464324,58	1,50	47,4	46,7	--
013.1_B	woning	163703,61	464324,58	4,50	49,4	49,4	--
013.1_C	woning	163703,61	464324,58	7,50	50,7	50,7	--
013.2_A	woning	163698,70	464333,49	1,50	43,2	43,2	--
013.2_B	woning	163698,70	464333,49	4,50	46,4	46,4	--
013.2_C	woning	163698,70	464333,49	7,50	43,7	43,7	--
014.1_A	woning	163707,74	464326,89	1,50	47,2	46,8	--
014.1_B	woning	163707,74	464326,89	4,50	49,1	49,1	--
014.1_C	woning	163707,74	464326,89	7,50	50,3	50,3	--
014.2_A	woning	163707,33	464332,29	1,50	40,5	40,5	--
014.2_B	woning	163707,33	464332,29	4,50	41,6	41,6	--
014.2_C	woning	163707,33	464332,29	7,50	43,9	43,9	--
014.3_A	woning	163702,27	464335,50	1,50	43,1	43,1	--
014.3_B	woning	163702,27	464335,50	4,50	46,3	46,3	--
014.3_C	woning	163702,27	464335,50	7,50	43,3	43,3	--
015.1_A	woning	163719,84	464333,66	1,50	46,5	45,9	--
015.1_B	woning	163719,84	464333,66	4,50	48,0	48,0	--
015.1_C	woning	163719,84	464333,66	7,50	49,2	49,2	--
015.2_A	woning	163715,14	464336,83	1,50	46,7	46,7	--
015.2_B	woning	163715,14	464336,83	4,50	48,6	48,6	--
015.2_C	woning	163715,14	464336,83	7,50	49,1	49,1	--
015.3_A	woning	163715,30	464342,88	1,50	42,2	42,2	--
015.3_B	woning	163715,30	464342,88	4,50	44,7	44,7	--
015.3_C	woning	163715,30	464342,88	7,50	43,0	43,0	--
016.1_A	3 woningen	163729,16	464339,01	1,50	45,9	45,3	--
016.1_B	3 woningen	163729,16	464339,01	4,50	47,3	47,3	--
016.1_C	3 woningen	163729,16	464339,01	7,50	48,4	48,3	--
016.2_A	3 woningen	163723,60	464347,65	1,50	40,9	40,9	--
016.2_B	3 woningen	163723,60	464347,65	4,50	41,1	41,1	--
016.2_C	3 woningen	163723,60	464347,65	7,50	42,4	42,4	--
017.1_A	woning	163737,81	464343,98	1,50	45,1	45,1	--
017.1_B	woning	163737,81	464343,98	4,50	48,0	48,0	--
017.1_C	woning	163737,81	464343,98	7,50	49,2	49,2	--
017.2_A	woning	163738,38	464349,21	1,50	45,9	45,9	--
017.2_B	woning	163738,38	464349,21	4,50	47,7	47,7	--
017.2_C	woning	163738,38	464349,21	7,50	48,8	48,8	--
017.3_A	woning	163732,75	464352,90	1,50	39,0	39,0	--
017.3_B	woning	163732,75	464352,90	4,50	38,6	38,6	--
017.3_C	woning	163732,75	464352,90	7,50	41,7	41,7	--
018.1_A	woning	163673,04	464340,36	1,50	46,9	45,3	--
018.1_B	woning	163673,04	464340,36	4,50	50,0	48,8	--
018.1_C	woning	163673,04	464340,36	7,50	51,2	50,1	--
018.2_A	woning	163678,55	464339,87	1,50	46,8	46,8	--
018.2_B	woning	163678,55	464339,87	4,50	49,6	49,6	--
018.2_C	woning	163678,55	464339,87	7,50	50,0	50,0	--
018.3_A	woning	163681,91	464345,49	1,50	41,8	39,1	--
018.3_B	woning	163681,91	464345,49	4,50	45,1	37,0	--
018.3_C	woning	163681,91	464345,49	7,50	41,8	41,8	--
019.1_A	woning	163669,82	464346,06	1,50	46,6	44,8	--
019.1_B	woning	163669,82	464346,06	4,50	49,6	48,4	--
019.1_C	woning	163669,82	464346,06	7,50	50,7	49,6	--
019.2_A	woning	163672,86	464351,42	1,50	43,0	43,0	--
019.2_B	woning	163672,86	464351,42	4,50	46,3	46,3	--
019.2_C	woning	163672,86	464351,42	7,50	47,7	47,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schreeuwen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019.3_A	woning	163678,91	464350,80	1,50	42,7	39,5	--
019.3_B	woning	163678,91	464350,80	4,50	43,2	33,9	--
019.3_C	woning	163678,91	464350,80	7,50	41,0	41,0	--
020.1_A	woning	163663,78	464356,63	1,50	45,9	44,1	--
020.1_B	woning	163663,78	464356,63	4,50	48,7	47,8	--
020.1_C	woning	163663,78	464356,63	7,50	49,8	49,0	--
020.2_A	woning	163669,73	464356,25	1,50	44,4	44,4	--
020.2_B	woning	163669,73	464356,25	4,50	47,6	47,6	--
020.2_C	woning	163669,73	464356,25	7,50	48,7	48,7	--
020.3_A	woning	163672,60	464362,11	1,50	38,4	36,9	--
020.3_B	woning	163672,60	464362,11	4,50	37,1	35,0	--
020.3_C	woning	163672,60	464362,11	7,50	42,3	42,3	--
020.4_A	woning	163666,77	464362,09	1,50	42,2	42,2	--
020.4_B	woning	163666,77	464362,09	4,50	45,4	45,4	--
020.4_C	woning	163666,77	464362,09	7,50	46,0	41,0	--
021.1_A	woning	163657,81	464367,19	1,50	45,2	43,5	--
021.1_B	woning	163657,81	464367,19	4,50	48,0	47,2	--
021.1_C	woning	163657,81	464367,19	7,50	49,0	48,3	--
021.2_A	woning	163663,57	464367,96	1,50	43,3	43,3	--
021.2_B	woning	163663,57	464367,96	4,50	46,9	46,9	--
021.2_C	woning	163663,57	464367,96	7,50	48,0	48,0	--
021.3_A	woning	163666,41	464372,79	1,50	39,7	39,7	--
021.3_B	woning	163666,41	464372,79	4,50	37,3	37,3	--
021.3_C	woning	163666,41	464372,79	7,50	42,4	42,4	--
022.1_A	woning	163654,22	464373,51	1,50	44,9	43,2	--
022.1_B	woning	163654,22	464373,51	4,50	47,6	46,8	--
022.1_C	woning	163654,22	464373,51	7,50	48,5	47,9	--
022.2_A	woning	163662,81	464379,14	1,50	39,7	39,7	--
022.2_B	woning	163662,81	464379,14	4,50	38,6	38,6	--
022.2_C	woning	163662,81	464379,14	7,50	42,9	42,9	--
022.3_A	woning	163656,54	464378,83	1,50	41,2	41,2	--
022.3_B	woning	163656,54	464378,83	4,50	44,2	44,2	--
022.3_C	woning	163656,54	464378,83	7,50	45,5	45,5	--
023.1_A	2 woningen	163646,01	464387,72	1,50	44,1	42,5	--
023.1_B	2 woningen	163646,01	464387,72	4,50	46,7	45,9	--
023.1_C	2 woningen	163646,01	464387,72	7,50	47,5	47,0	--
024.1_A	seniorenwoning	163632,89	464404,83	1,50	45,1	41,8	--
024.1_B	seniorenwoning	163632,89	464404,83	4,50	45,9	45,2	--
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	39,5	37,7	--
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	42,6	41,4	--
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	39,1	37,2	--
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	42,2	40,9	--
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	24,7	24,7	--
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	25,8	25,8	--
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	36,9	36,9	--
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	39,4	39,4	--
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	34,9	34,9	--
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	38,7	38,7	--
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	38,1	38,1	--
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	40,9	40,9	--
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	37,6	37,6	--
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	41,1	40,4	--
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	25,1	25,1	--
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	25,9	25,9	--
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	38,0	38,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schreeuwen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	39,1	39,1	--
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	33,6	33,6	--
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	35,8	35,7	--
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	39,3	39,3	--
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	40,7	40,7	--
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	39,5	39,5	--
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	40,4	40,4	--
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	23,0	23,0	--
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	23,9	23,9	--
027.4_A	Woningen	163649,18	464508,77	1,50	31,7	31,7	--
027.4_B	Woningen	163649,18	464508,77	4,50	32,9	32,9	--
027.5_A	Woningen	163652,58	464502,72	1,50	31,3	31,3	--
027.5_B	Woningen	163652,58	464502,72	4,50	32,7	32,7	--
030.1_A	school	163576,48	464493,41	1,50	39,9	39,9	--
030.1_B	school	163576,48	464493,41	4,50	43,0	43,0	--
030.2_A	school	163563,87	464502,39	1,50	38,3	38,3	--
030.2_B	school	163563,87	464502,39	4,50	41,5	41,5	--
030.3_A	school	163645,76	464545,34	1,50	34,1	34,1	--
030.3_B	school	163645,76	464545,34	4,50	37,8	37,8	--
030.4_A	school	163619,52	464559,28	1,50	31,7	31,7	--
030.4_B	school	163619,52	464559,28	4,50	37,3	36,5	--
030.5_A	school	163634,82	464530,02	1,50	34,4	34,4	--
030.5_B	school	163634,82	464530,02	4,50	39,1	39,1	--
030.6_A	school	163574,91	464537,98	1,50	35,8	35,7	--
030.6_B	school	163574,91	464537,98	4,50	38,8	38,8	--
040.1_A	woningen	163750,94	464366,96	1,50	46,1	46,1	--
040.1_B	woningen	163750,94	464366,96	4,50	48,5	48,5	--
040.1_C	woningen	163750,94	464366,96	7,50	49,6	49,6	--
040.2_A	woningen	163734,11	464396,58	1,50	42,0	42,0	--
040.2_B	woningen	163734,11	464396,58	4,50	42,5	42,5	--
040.2_C	woningen	163734,11	464396,58	7,50	43,3	43,3	--
041.1_A	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	1,50	44,3	44,3	--
041.1_B	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	4,50	47,4	47,4	--
041.2_A	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	1,50	37,6	37,6	--
041.2_B	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	4,50	37,4	37,4	--
042.1_A	seniorenwoning	163786,71	464404,43	1,50	42,4	42,4	--
042.1_B	seniorenwoning	163786,71	464404,43	4,50	44,9	44,9	--
042.2_A	seniorenwoning	163786,79	464410,06	1,50	41,9	41,9	--
042.2_B	seniorenwoning	163786,79	464410,06	4,50	44,7	44,7	--
042.3_A	seniorenwoning	163781,29	464413,20	1,50	35,3	35,3	--
042.3_B	seniorenwoning	163781,29	464413,20	4,50	35,2	35,2	--
043.1_A	woningen	163767,22	464433,14	1,50	39,4	39,4	--
043.1_B	woningen	163767,22	464433,14	4,50	40,4	40,4	--
043.2_A	woningen	163746,00	464470,93	1,50	40,3	40,3	--
043.2_B	woningen	163746,00	464470,93	4,50	41,3	41,3	--
050.1_A	woning	163834,89	464433,08	1,50	40,0	40,0	--
050.1_B	woning	163834,89	464433,08	4,50	42,0	42,0	--
050.1_C	woning	163834,89	464433,08	7,50	42,5	42,5	--
050.2_A	woning	163832,10	464428,82	1,50	43,7	43,7	--
050.2_B	woning	163832,10	464428,82	4,50	43,8	43,8	--
050.2_C	woning	163832,10	464428,82	7,50	47,9	47,9	--
050.3_A	woning	163825,23	464429,51	1,50	42,0	42,0	--
050.3_B	woning	163825,23	464429,51	4,50	44,9	44,9	--
050.3_C	woning	163825,23	464429,51	7,50	47,8	47,8	--
050.4_A	woning	163827,29	464435,54	1,50	38,8	38,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schreeuwen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
050.4_B	woning	163827,29	464435,54	4,50	41,4	41,4	--
050.4_C	woning	163827,29	464435,54	7,50	34,7	34,7	--
051.1_A	woning	163825,81	464449,04	1,50	38,2	38,2	--
051.1_B	woning	163825,81	464449,04	4,50	38,3	38,3	--
051.1_C	woning	163825,81	464449,04	7,50	41,3	41,3	--
051.2_A	woning	163823,99	464443,77	1,50	39,2	39,2	--
051.2_B	woning	163823,99	464443,77	4,50	40,5	40,5	--
051.2_C	woning	163823,99	464443,77	7,50	43,3	43,3	--
051.3_A	woning	163817,08	464443,40	1,50	44,3	44,3	--
051.3_B	woning	163817,08	464443,40	4,50	46,2	46,2	--
051.3_C	woning	163817,08	464443,40	7,50	47,2	47,2	--
052.1_A	woning	163815,29	464467,56	1,50	35,7	35,3	--
052.1_B	woning	163815,29	464467,56	4,50	39,8	39,8	--
052.1_C	woning	163815,29	464467,56	7,50	39,8	39,8	--
052.2_A	woning	163812,95	464461,81	1,50	38,6	35,9	--
052.2_B	woning	163812,95	464461,81	4,50	40,1	39,7	--
052.2_C	woning	163812,95	464461,81	7,50	41,3	41,3	--
052.3_A	woning	163808,48	464468,75	1,50	37,3	37,3	--
052.3_B	woning	163808,48	464468,75	4,50	37,5	37,5	--
052.3_C	woning	163808,48	464468,75	7,50	38,5	38,5	--
052.4_A	woning	163806,11	464462,66	1,50	41,6	41,6	--
052.4_B	woning	163806,11	464462,66	4,50	42,9	42,9	--
052.4_C	woning	163806,11	464462,66	7,50	43,5	43,5	--
053.1_A	woning	163806,24	464481,44	1,50	38,0	38,0	--
053.1_B	woning	163806,24	464481,44	4,50	41,5	41,5	--
053.1_C	woning	163806,24	464481,44	7,50	38,9	38,9	--
053.2_A	woning	163804,11	464475,20	1,50	36,2	35,1	--
053.2_B	woning	163804,11	464475,20	4,50	40,3	40,3	--
053.2_C	woning	163804,11	464475,20	7,50	40,9	39,5	--
053.3_A	woning	163799,81	464482,21	1,50	27,8	27,8	--
053.3_B	woning	163799,81	464482,21	4,50	29,7	29,7	--
053.3_C	woning	163799,81	464482,21	7,50	37,8	37,8	--
053.4_A	woning	163797,38	464476,19	1,50	41,2	41,2	--
053.4_B	woning	163797,38	464476,19	4,50	42,2	42,2	--
053.4_C	woning	163797,38	464476,19	7,50	42,8	42,8	--
054.1_A	woning	163801,16	464496,57	1,50	37,2	37,2	--
054.1_B	woning	163801,16	464496,57	4,50	41,0	41,0	--
054.1_C	woning	163801,16	464496,57	7,50	38,3	38,3	--
054.2_A	woning	163798,96	464490,65	1,50	31,0	31,0	--
054.2_B	woning	163798,96	464490,65	4,50	37,7	37,7	--
054.2_C	woning	163798,96	464490,65	7,50	39,2	39,2	--
054.3_A	woning	163794,50	464497,54	1,50	34,6	34,6	--
054.3_B	woning	163794,50	464497,54	4,50	35,3	35,2	--
054.3_C	woning	163794,50	464497,54	7,50	30,0	30,0	--
054.4_A	woning	163792,46	464491,08	1,50	37,8	37,8	--
054.4_B	woning	163792,46	464491,08	4,50	40,2	40,2	--
054.4_C	woning	163792,46	464491,08	7,50	40,7	40,7	--
055.1_A	woning	163791,51	464509,32	1,50	28,4	28,4	--
055.1_B	woning	163791,51	464509,32	4,50	35,4	33,5	--
055.1_C	woning	163791,51	464509,32	7,50	37,0	37,0	--
055.2_A	woning	163789,21	464503,52	1,50	35,8	35,8	--
055.2_B	woning	163789,21	464503,52	4,50	40,2	40,2	--
055.2_C	woning	163789,21	464503,52	7,50	40,3	40,3	--
055.3_A	woning	163784,67	464510,47	1,50	24,0	24,0	--
055.3_B	woning	163784,67	464510,47	4,50	24,5	24,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schreeuwen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
055.3_C	woning	163784,67	464510,47	7,50	29,1	29,1	--
055.4_A	woning	163782,51	464504,47	1,50	39,3	39,3	--
055.4_B	woning	163782,51	464504,47	4,50	40,8	40,8	--
055.4_C	woning	163782,51	464504,47	7,50	41,3	41,3	--
056.1_A	woning	163764,90	464638,83	1,50	28,3	28,3	--
056.1_B	woning	163764,90	464638,83	4,50	30,7	30,7	--
056.1_C	woning	163764,90	464638,83	7,50	31,0	31,0	--
056.2_A	woning	163765,18	464629,61	1,50	32,1	32,1	--
056.2_B	woning	163765,18	464629,61	4,50	36,2	36,2	--
056.2_C	woning	163765,18	464629,61	7,50	37,2	37,2	--
056.3_A	woning	163756,97	464642,52	1,50	31,3	31,3	--
056.3_B	woning	163756,97	464642,52	4,50	33,9	33,9	--
056.3_C	woning	163756,97	464642,52	7,50	24,3	24,3	--
056.4_A	woning	163756,80	464632,54	1,50	33,7	33,7	--
056.4_B	woning	163756,80	464632,54	4,50	35,5	35,5	--
056.4_C	woning	163756,80	464632,54	7,50	36,9	36,9	--
056.5_A	woning	163741,04	464681,03	1,50	18,7	18,7	--
056.5_B	woning	163741,04	464681,03	4,50	29,9	29,9	--
056.5_C	woning	163741,04	464681,03	7,50	30,1	30,1	--
056.6_A	woning	163740,47	464670,94	1,50	26,7	26,7	--
056.6_B	woning	163740,47	464670,94	4,50	30,2	29,5	--
056.6_C	woning	163740,47	464670,94	7,50	35,9	35,9	--
056.7_A	woning	163733,70	464684,47	1,50	18,5	18,5	--
056.7_B	woning	163733,70	464684,47	4,50	19,1	19,1	--
056.7_C	woning	163733,70	464684,47	7,50	23,8	23,3	--
056.8_A	woning	163732,54	464675,26	1,50	32,5	32,5	--
056.8_B	woning	163732,54	464675,26	4,50	35,8	35,8	--
056.8_C	woning	163732,54	464675,26	7,50	35,9	35,9	--
057.1_A	woning	163789,56	464591,35	1,50	19,2	19,2	--
057.1_B	woning	163789,56	464591,35	4,50	32,5	32,5	--
057.1_C	woning	163789,56	464591,35	7,50	32,0	32,0	--
057.2_A	woning	163790,97	464583,75	1,50	32,4	32,4	--
057.2_B	woning	163790,97	464583,75	4,50	36,8	36,8	--
057.2_C	woning	163790,97	464583,75	7,50	38,8	38,8	--
057.3_A	woning	163784,83	464594,36	1,50	32,0	32,0	--
057.3_B	woning	163784,83	464594,36	4,50	32,0	32,0	--
057.3_C	woning	163784,83	464594,36	7,50	25,6	25,6	--
058.1_A	woning	163786,32	464581,13	1,50	32,7	32,7	--
058.1_B	woning	163786,32	464581,13	4,50	38,3	38,3	--
058.1_C	woning	163786,32	464581,13	7,50	38,8	38,8	--
058.2_A	woning	163780,57	464591,95	1,50	31,6	31,6	--
058.2_B	woning	163780,57	464591,95	4,50	32,3	31,8	--
058.2_C	woning	163780,57	464591,95	7,50	25,2	25,2	--
059.1_A	woning	163782,08	464578,69	1,50	34,4	34,4	--
059.1_B	woning	163782,08	464578,69	4,50	38,4	38,4	--
059.1_C	woning	163782,08	464578,69	7,50	38,8	38,8	--
059.2_A	woning	163776,80	464587,53	1,50	31,1	31,1	--
059.2_B	woning	163776,80	464587,53	4,50	32,3	32,3	--
059.2_C	woning	163776,80	464587,53	7,50	27,1	26,9	--
060.1_A	woning	163777,94	464576,34	1,50	34,3	34,3	--
060.1_B	woning	163777,94	464576,34	4,50	38,3	38,3	--
060.1_C	woning	163777,94	464576,34	7,50	38,8	38,8	--
060.2_A	woning	163772,81	464585,27	1,50	31,3	30,3	--
060.2_B	woning	163772,81	464585,27	4,50	32,9	32,5	--
060.2_C	woning	163772,81	464585,27	7,50	27,2	27,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schreeuwen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
061.1_A	woning	163773,39	464573,76	1,50	35,5	35,5	--
061.1_B	woning	163773,39	464573,76	4,50	38,3	38,3	--
061.1_C	woning	163773,39	464573,76	7,50	38,8	38,8	--
061.2_A	woning	163768,27	464582,69	1,50	34,3	34,3	--
061.2_B	woning	163768,27	464582,69	4,50	34,2	34,2	--
061.2_C	woning	163768,27	464582,69	7,50	25,5	25,5	--
062.1_A	woning	163769,12	464571,34	1,50	34,9	34,9	--
062.1_B	woning	163769,12	464571,34	4,50	38,0	38,0	--
062.1_C	woning	163769,12	464571,34	7,50	38,8	38,8	--
062.2_A	woning	163764,05	464580,30	1,50	32,1	32,1	--
062.2_B	woning	163764,05	464580,30	4,50	35,0	35,0	--
062.2_C	woning	163764,05	464580,30	7,50	27,5	27,5	--
062.3_A	woning	163764,48	464574,51	1,50	36,5	36,5	--
062.3_B	woning	163764,48	464574,51	4,50	38,1	37,8	--
062.3_C	woning	163764,48	464574,51	7,50	38,7	38,7	--
063.1_A	woning	163706,49	464664,41	1,50	31,1	30,5	--
063.1_B	woning	163706,49	464664,41	4,50	31,7	31,7	--
063.1_C	woning	163706,49	464664,41	7,50	32,8	32,8	--
063.2_A	woning	163706,51	464658,41	1,50	30,1	30,1	--
063.2_B	woning	163706,51	464658,41	4,50	36,2	35,8	--
063.2_C	woning	163706,51	464658,41	7,50	35,9	35,9	--
063.3_A	woning	163701,48	464667,35	1,50	16,1	16,1	--
063.3_B	woning	163701,48	464667,35	4,50	17,2	17,2	--
063.3_C	woning	163701,48	464667,35	7,50	23,2	23,2	--
064.1_A	woning	163702,16	464655,93	1,50	32,3	31,8	--
064.1_B	woning	163702,16	464655,93	4,50	36,9	36,9	--
064.1_C	woning	163702,16	464655,93	7,50	36,0	36,0	--
064.2_A	woning	163697,34	464664,99	1,50	15,7	15,7	--
064.2_B	woning	163697,34	464664,99	4,50	16,6	16,6	--
064.2_C	woning	163697,34	464664,99	7,50	23,2	23,2	--
065.1_A	woning	163698,34	464653,76	1,50	32,3	32,3	--
065.1_B	woning	163698,34	464653,76	4,50	36,0	36,0	--
065.1_C	woning	163698,34	464653,76	7,50	36,1	36,1	--
065.2_A	woning	163692,75	464662,38	1,50	15,8	15,8	--
065.2_B	woning	163692,75	464662,38	4,50	16,8	16,8	--
065.2_C	woning	163692,75	464662,38	7,50	23,2	23,2	--
066.1_A	woning	163693,08	464650,76	1,50	32,8	32,8	--
066.1_B	woning	163693,08	464650,76	4,50	36,1	36,1	--
066.1_C	woning	163693,08	464650,76	7,50	36,4	36,4	--
066.2_A	woning	163688,35	464659,87	1,50	16,0	16,0	--
066.2_B	woning	163688,35	464659,87	4,50	17,3	17,3	--
066.2_C	woning	163688,35	464659,87	7,50	23,3	23,3	--
067.1_A	woning	163688,63	464648,22	1,50	32,3	32,3	--
067.1_B	woning	163688,63	464648,22	4,50	36,2	36,2	--
067.1_C	woning	163688,63	464648,22	7,50	36,6	36,6	--
067.2_A	woning	163684,14	464657,47	1,50	16,4	16,4	--
067.2_B	woning	163684,14	464657,47	4,50	18,2	18,2	--
067.2_C	woning	163684,14	464657,47	7,50	23,6	23,6	--
068.1_A	woning	163683,91	464645,54	1,50	32,9	32,9	--
068.1_B	woning	163683,91	464645,54	4,50	36,3	36,3	--
068.1_C	woning	163683,91	464645,54	7,50	36,7	36,7	--
068.2_A	woning	163679,15	464654,63	1,50	17,7	17,7	--
068.2_B	woning	163679,15	464654,63	4,50	21,4	21,4	--
068.2_C	woning	163679,15	464654,63	7,50	24,8	24,8	--
068.3_A	woning	163678,90	464649,60	1,50	32,4	32,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schreeuwen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
068.3_B	woning	163678,90	464649,60	4,50	36,2	36,2	--
068.3_C	woning	163678,90	464649,60	7,50	36,3	36,3	--
069.1_A	woning	163734,40	464615,79	1,50	29,2	29,2	--
069.1_B	woning	163734,40	464615,79	4,50	33,9	33,9	--
069.1_C	woning	163734,40	464615,79	7,50	34,2	34,2	--
069.2_A	woning	163733,42	464610,21	1,50	34,4	34,4	--
069.2_B	woning	163733,42	464610,21	4,50	37,2	37,2	--
069.2_C	woning	163733,42	464610,21	7,50	37,4	37,4	--
069.3_A	woning	163729,07	464619,60	1,50	28,4	27,2	--
069.3_B	woning	163729,07	464619,60	4,50	34,0	33,3	--
069.3_C	woning	163729,07	464619,60	7,50	24,8	24,4	--
070.1_A	woning	163729,38	464607,91	1,50	34,4	34,4	--
070.1_B	woning	163729,38	464607,91	4,50	37,2	37,2	--
070.1_C	woning	163729,38	464607,91	7,50	37,4	37,4	--
070.2_A	woning	163724,33	464616,90	1,50	30,3	30,3	--
070.2_B	woning	163724,33	464616,90	4,50	33,6	33,6	--
070.2_C	woning	163724,33	464616,90	7,50	24,5	24,1	--
071.1_A	woning	163724,78	464605,30	1,50	35,1	35,1	--
071.1_B	woning	163724,78	464605,30	4,50	37,2	37,2	--
071.1_C	woning	163724,78	464605,30	7,50	37,4	37,4	--
071.2_A	woning	163720,30	464614,61	1,50	30,0	30,0	--
071.2_B	woning	163720,30	464614,61	4,50	33,8	33,8	--
071.2_C	woning	163720,30	464614,61	7,50	24,3	24,2	--
072.1_A	woning	163720,87	464603,08	1,50	35,2	35,2	--
072.1_B	woning	163720,87	464603,08	4,50	37,9	37,9	--
072.1_C	woning	163720,87	464603,08	7,50	37,8	37,8	--
072.2_A	woning	163715,39	464611,83	1,50	30,1	30,1	--
072.2_B	woning	163715,39	464611,83	4,50	33,8	33,8	--
072.2_C	woning	163715,39	464611,83	7,50	24,4	24,4	--
073.1_A	woning	163715,62	464600,10	1,50	36,1	36,1	--
073.1_B	woning	163715,62	464600,10	4,50	38,3	38,3	--
073.1_C	woning	163715,62	464600,10	7,50	38,1	38,1	--
073.2_A	woning	163711,44	464609,59	1,50	27,8	27,8	--
073.2_B	woning	163711,44	464609,59	4,50	33,5	33,5	--
073.2_C	woning	163711,44	464609,59	7,50	24,7	24,7	--
074.1_A	woning	163711,34	464597,66	1,50	35,5	35,5	--
074.1_B	woning	163711,34	464597,66	4,50	38,0	38,0	--
074.1_C	woning	163711,34	464597,66	7,50	37,9	37,9	--
074.2_A	woning	163706,54	464606,80	1,50	28,8	28,8	--
074.2_B	woning	163706,54	464606,80	4,50	33,9	33,9	--
074.2_C	woning	163706,54	464606,80	7,50	26,2	26,2	--
074.3_A	woning	163706,76	464600,62	1,50	34,1	34,1	--
074.3_B	woning	163706,76	464600,62	4,50	37,0	37,0	--
074.3_C	woning	163706,76	464600,62	7,50	37,2	37,2	--
075.1_A	woning	163706,40	464538,89	1,50	36,6	36,6	--
075.1_B	woning	163706,40	464538,89	4,50	38,5	38,5	--
075.1_C	woning	163706,40	464538,89	7,50	38,9	38,9	--
075.2_A	woning	163699,90	464539,21	1,50	19,6	19,6	--
075.2_B	woning	163699,90	464539,21	4,50	20,5	20,5	--
075.2_C	woning	163699,90	464539,21	7,50	27,5	27,5	--
075.3_A	woning	163697,47	464533,83	1,50	30,9	30,9	--
075.3_B	woning	163697,47	464533,83	4,50	38,6	38,6	--
075.3_C	woning	163697,47	464533,83	7,50	39,1	39,1	--
076.1_A	woning	163709,52	464533,40	1,50	36,8	36,8	--
076.1_B	woning	163709,52	464533,40	4,50	38,7	38,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schreeuwen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
076.1_C	woning	163709,52	464533,40	7,50	39,1	39,1	--
076.2_A	woning	163706,67	464528,21	1,50	24,7	24,7	--
076.2_B	woning	163706,67	464528,21	4,50	35,0	35,0	--
076.2_C	woning	163706,67	464528,21	7,50	39,1	39,1	--
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	32,0	32,0	--
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	38,8	38,8	--
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	39,2	39,2	--
077.1_A	woning	163715,72	464522,50	1,50	37,3	37,3	--
077.1_B	woning	163715,72	464522,50	4,50	39,1	39,1	--
077.1_C	woning	163715,72	464522,50	7,50	39,5	39,5	--
077.2_A	woning	163709,88	464522,31	1,50	28,6	28,6	--
077.2_B	woning	163709,88	464522,31	4,50	36,0	29,6	--
077.2_C	woning	163709,88	464522,31	7,50	37,9	35,2	--
077.3_A	woning	163707,17	464516,90	1,50	32,4	32,4	--
077.3_B	woning	163707,17	464516,90	4,50	39,3	39,3	--
077.3_C	woning	163707,17	464516,90	7,50	39,6	39,6	--
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	37,1	37,1	--
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	39,3	39,3	--
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	39,7	39,7	--
078.2_A	woning	163716,60	464511,37	1,50	26,3	26,3	--
078.2_B	woning	163716,60	464511,37	4,50	33,3	33,3	--
078.2_C	woning	163716,60	464511,37	7,50	39,5	39,5	--
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	30,5	30,5	--
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	39,5	39,5	--
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	39,8	39,8	--
079.1_A	woning	163725,75	464504,99	1,50	37,2	37,2	--
079.1_B	woning	163725,75	464504,99	4,50	39,7	39,7	--
079.1_C	woning	163725,75	464504,99	7,50	40,1	40,1	--
079.2_A	woning	163719,80	464505,38	1,50	30,2	30,2	--
079.2_B	woning	163719,80	464505,38	4,50	36,0	31,2	--
079.2_C	woning	163719,80	464505,38	7,50	38,6	35,9	--
079.3_A	woning	163716,86	464499,84	1,50	33,4	33,4	--
079.3_B	woning	163716,86	464499,84	4,50	40,0	40,0	--
079.3_C	woning	163716,86	464499,84	7,50	40,3	40,3	--
080.1_A	woning	163728,76	464499,64	1,50	37,5	37,5	--
080.1_B	woning	163728,76	464499,64	4,50	39,9	39,9	--
080.1_C	woning	163728,76	464499,64	7,50	40,4	40,4	--
080.2_A	woning	163725,95	464494,08	1,50	34,6	34,6	--
080.2_B	woning	163725,95	464494,08	4,50	36,5	36,3	--
080.2_C	woning	163725,95	464494,08	7,50	40,3	40,2	--
080.3_A	woning	163719,74	464494,74	1,50	34,0	34,0	--
080.3_B	woning	163719,74	464494,74	4,50	40,2	40,2	--
080.3_C	woning	163719,74	464494,74	7,50	40,5	40,5	--
081.1_A	woning	163821,93	464453,90	1,50	34,2	34,2	--
081.1_B	woning	163821,93	464453,90	4,50	35,9	35,9	--
081.1_C	woning	163821,93	464453,90	7,50	37,5	37,5	--
081.2_A	woning	163816,15	464454,12	1,50	38,6	38,6	--
081.2_B	woning	163816,15	464454,12	4,50	38,7	38,7	--
081.2_C	woning	163816,15	464454,12	7,50	33,5	33,5	--
081.3_A	woning	163813,34	464448,29	1,50	44,6	44,6	--
081.3_B	woning	163813,34	464448,29	4,50	46,1	46,1	--
081.3_C	woning	163813,34	464448,29	7,50	47,0	47,0	--
082.1_A	woning	163829,69	464532,68	1,50	29,5	29,5	--
082.1_B	woning	163829,69	464532,68	4,50	30,5	30,5	--
082.1_C	woning	163829,69	464532,68	7,50	34,4	34,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schreeuwen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
082.2_A	woning	163828,12	464527,15	1,50	30,8	27,1	--
082.2_B	woning	163828,12	464527,15	4,50	35,1	34,0	--
082.2_C	woning	163828,12	464527,15	7,50	38,1	38,1	--
082.3_A	woning	163823,85	464534,14	1,50	33,4	33,4	--
082.3_B	woning	163823,85	464534,14	4,50	38,8	38,8	--
082.3_C	woning	163823,85	464534,14	7,50	29,8	29,8	--
082.4_A	woning	163820,50	464527,86	1,50	38,1	38,1	--
082.4_B	woning	163820,50	464527,86	4,50	40,8	40,8	--
082.4_C	woning	163820,50	464527,86	7,50	42,9	42,9	--
083.1_A	woning	163836,76	464520,11	1,50	28,5	28,5	--
083.1_B	woning	163836,76	464520,11	4,50	30,9	30,9	--
083.1_C	woning	163836,76	464520,11	7,50	32,8	32,8	--
083.2_A	woning	163835,65	464514,16	1,50	28,3	28,3	--
083.2_B	woning	163835,65	464514,16	4,50	34,9	34,9	--
083.2_C	woning	163835,65	464514,16	7,50	38,1	38,1	--
083.3_A	woning	163831,27	464521,13	1,50	30,6	30,6	--
083.3_B	woning	163831,27	464521,13	4,50	35,5	35,5	--
083.3_C	woning	163831,27	464521,13	7,50	38,6	38,6	--
083.4_A	woning	163828,28	464514,18	1,50	37,1	37,1	--
083.4_B	woning	163828,28	464514,18	4,50	41,5	41,5	--
083.4_C	woning	163828,28	464514,18	7,50	43,5	43,5	--
084.1_A	woning	163840,68	464506,19	1,50	28,6	28,6	--
084.1_B	woning	163840,68	464506,19	4,50	30,3	30,3	--
084.1_C	woning	163840,68	464506,19	7,50	32,4	32,4	--
084.2_A	woning	163835,00	464506,65	1,50	32,0	32,0	--
084.2_B	woning	163835,00	464506,65	4,50	33,8	33,8	--
084.2_C	woning	163835,00	464506,65	7,50	37,4	37,4	--
084.3_A	woning	163831,88	464500,93	1,50	40,2	40,2	--
084.3_B	woning	163831,88	464500,93	4,50	42,5	42,5	--
084.3_C	woning	163831,88	464500,93	7,50	44,0	44,0	--
085.1_A	woning	163844,80	464500,99	1,50	33,4	33,4	--
085.1_B	woning	163844,80	464500,99	4,50	33,8	33,8	--
085.1_C	woning	163844,80	464500,99	7,50	36,0	36,0	--
085.2_A	woning	163842,86	464496,30	1,50	30,4	30,4	--
085.2_B	woning	163842,86	464496,30	4,50	37,1	37,1	--
085.2_C	woning	163842,86	464496,30	7,50	40,0	40,0	--
085.3_A	woning	163835,64	464496,38	1,50	42,0	42,0	--
085.3_B	woning	163835,64	464496,38	4,50	44,6	44,6	--
085.3_C	woning	163835,64	464496,38	7,50	45,2	45,2	--
086.1_A	woning	163851,14	464489,82	1,50	32,9	32,9	--
086.1_B	woning	163851,14	464489,82	4,50	35,0	35,0	--
086.1_C	woning	163851,14	464489,82	7,50	35,5	35,5	--
086.2_A	woning	163846,35	464490,52	1,50	35,0	35,0	--
086.2_B	woning	163846,35	464490,52	4,50	40,4	40,4	--
086.2_C	woning	163846,35	464490,52	7,50	41,2	41,2	--
086.3_A	woning	163842,33	464484,66	1,50	39,7	39,7	--
086.3_B	woning	163842,33	464484,66	4,50	44,2	44,2	--
086.3_C	woning	163842,33	464484,66	7,50	44,9	44,9	--
087.1_A	woning	163852,98	464483,56	1,50	27,4	27,4	--
087.1_B	woning	163852,98	464483,56	4,50	31,2	31,2	--
087.1_C	woning	163852,98	464483,56	7,50	32,7	32,7	--
087.2_A	woning	163851,43	464478,68	1,50	33,0	33,0	--
087.2_B	woning	163851,43	464478,68	4,50	36,3	35,4	--
087.2_C	woning	163851,43	464478,68	7,50	39,1	39,1	--
087.3_A	woning	163844,30	464478,06	1,50	42,7	42,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schreeuwen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
087.3_B	woning	163844,30	464478,06	4,50	43,3	43,3	--
087.3_C	woning	163844,30	464478,06	7,50	43,9	43,9	--
090.1_A	Tiny hous	163903,93	464389,55	1,50	39,4	39,4	--
090.1_B	Tiny hous	163903,93	464389,55	4,50	37,6	37,6	--
090.2_A	Tiny hous	163904,13	464386,19	1,50	46,0	46,0	--
090.2_B	Tiny hous	163904,13	464386,19	4,50	48,7	48,7	--
090.3_A	Tiny hous	163899,55	464389,05	1,50	43,9	43,9	--
090.3_B	Tiny hous	163899,55	464389,05	4,50	45,3	45,3	--
090.4_A	Tiny hous	163899,74	464384,73	1,50	48,1	48,1	--
090.4_B	Tiny hous	163899,74	464384,73	4,50	52,4	52,4	--
091.1_A	Tiny hous	163910,19	464379,83	1,50	40,2	40,2	--
091.1_B	Tiny hous	163910,19	464379,83	4,50	42,0	42,0	--
091.2_A	Tiny hous	163908,32	464376,00	1,50	47,7	47,7	--
091.2_B	Tiny hous	163908,32	464376,00	4,50	53,1	53,1	--
091.3_A	Tiny hous	163906,82	464380,58	1,50	40,2	40,2	--
091.3_B	Tiny hous	163906,82	464380,58	4,50	37,9	37,9	--
091.4_A	Tiny hous	163904,59	464376,92	1,50	50,3	50,3	--
091.4_B	Tiny hous	163904,59	464376,92	4,50	54,6	54,6	--
092.1_A	Tiny hous	163896,37	464379,85	1,50	44,2	44,2	--
092.1_B	Tiny hous	163896,37	464379,85	4,50	44,3	44,3	--
092.2_A	Tiny hous	163896,67	464376,15	1,50	48,5	48,5	--
092.2_B	Tiny hous	163896,67	464376,15	4,50	52,8	52,8	--
092.3_A	Tiny hous	163891,68	464379,89	1,50	44,1	44,1	--
092.3_B	Tiny hous	163891,68	464379,89	4,50	41,4	37,9	--
092.4_A	Tiny hous	163892,65	464376,15	1,50	48,1	48,1	--
092.4_B	Tiny hous	163892,65	464376,15	4,50	51,6	51,6	--
093.1_A	Tiny hous	163874,11	464372,47	1,50	50,1	50,1	--
093.1_B	Tiny hous	163874,11	464372,47	4,50	54,0	54,0	--
093.2_A	Tiny hous	163871,75	464369,40	1,50	50,1	50,1	--
093.2_B	Tiny hous	163871,75	464369,40	4,50	54,3	54,3	--
093.3_A	Tiny hous	163870,96	464374,59	1,50	47,2	47,2	--
093.3_B	Tiny hous	163870,96	464374,59	4,50	50,0	50,0	--
093.4_A	Tiny hous	163867,97	464371,52	1,50	47,8	47,8	--
093.4_B	Tiny hous	163867,97	464371,52	4,50	50,9	50,9	--
094.1_A	Tiny hous	163858,40	464374,66	1,50	45,6	45,6	--
094.1_B	Tiny hous	163858,40	464374,66	4,50	47,7	47,7	--
094.2_A	Tiny hous	163859,47	464370,75	1,50	47,5	47,5	--
094.2_B	Tiny hous	163859,47	464370,75	4,50	51,1	51,1	--
094.3_A	Tiny hous	163855,79	464369,12	1,50	47,4	47,4	--
094.3_B	Tiny hous	163855,79	464369,12	4,50	51,3	51,3	--
094.4_A	Tiny hous	163854,75	464373,00	1,50	44,7	44,7	--
094.4_B	Tiny hous	163854,75	464373,00	4,50	47,0	47,0	--
095.1_A	Tiny hous	163855,17	464384,37	1,50	44,9	44,9	--
095.1_B	Tiny hous	163855,17	464384,37	4,50	46,6	46,6	--
095.2_A	Tiny hous	163854,24	464380,52	1,50	42,5	42,5	--
095.2_B	Tiny hous	163854,24	464380,52	4,50	46,5	46,5	--
095.3_A	Tiny hous	163851,48	464386,15	1,50	40,5	40,5	--
095.3_B	Tiny hous	163851,48	464386,15	4,50	43,7	43,7	--
095.4_A	Tiny hous	163850,68	464381,56	1,50	45,3	45,3	--
095.4_B	Tiny hous	163850,68	464381,56	4,50	49,3	49,3	--
096.1_A	Tiny hous	163848,71	464399,00	1,50	39,8	39,8	--
096.1_B	Tiny hous	163848,71	464399,00	4,50	42,8	42,8	--
096.2_A	Tiny hous	163847,20	464395,00	1,50	43,4	43,4	--
096.2_B	Tiny hous	163847,20	464395,00	4,50	47,5	47,5	--
096.3_A	Tiny hous	163843,55	464395,59	1,50	40,6	40,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schreeuwen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
096.3_B	Tiny hous	163843,55	464395,59	4,50	43,0	43,0	--
097.1_A	Tiny hous	163846,26	464403,31	1,50	38,5	38,5	--
097.1_B	Tiny hous	163846,26	464403,31	4,50	42,0	42,0	--
097.2_A	Tiny hous	163842,54	464404,22	1,50	40,0	40,0	--
097.2_B	Tiny hous	163842,54	464404,22	4,50	43,3	43,3	--
097.3_A	Tiny hous	163840,78	464400,49	1,50	40,6	40,6	--
097.3_B	Tiny hous	163840,78	464400,49	4,50	42,8	42,8	--
098.1_A	Tiny hous	163834,13	464397,12	1,50	42,1	42,1	--
098.1_B	Tiny hous	163834,13	464397,12	4,50	46,4	46,4	--
098.2_A	Tiny hous	163833,27	464393,89	1,50	38,5	38,5	--
098.2_B	Tiny hous	163833,27	464393,89	4,50	42,5	42,5	--
098.3_A	Tiny hous	163830,21	464398,05	1,50	36,6	36,6	--
098.3_B	Tiny hous	163830,21	464398,05	4,50	35,1	35,1	--
099.1_A	Tiny hous	163838,55	464390,93	1,50	43,7	43,7	--
099.1_B	Tiny hous	163838,55	464390,93	4,50	47,5	47,5	--
099.2_A	Tiny hous	163837,22	464386,88	1,50	43,9	43,9	--
099.2_B	Tiny hous	163837,22	464386,88	4,50	44,9	44,9	--
099.3_A	Tiny hous	163834,33	464391,24	1,50	39,7	39,7	--
099.3_B	Tiny hous	163834,33	464391,24	4,50	41,4	41,4	--
100.1_A	Tiny hous	163843,84	464383,29	1,50	45,0	45,0	--
100.1_B	Tiny hous	163843,84	464383,29	4,50	49,1	49,1	--
100.2_A	Tiny hous	163842,13	464380,03	1,50	45,4	45,4	--
100.2_B	Tiny hous	163842,13	464380,03	4,50	49,3	49,3	--
100.3_A	Tiny hous	163839,78	464384,66	1,50	42,2	42,2	--
100.3_B	Tiny hous	163839,78	464384,66	4,50	44,0	44,0	--
101.1_A	Tiny hous	163846,74	464370,09	1,50	47,3	47,3	--
101.1_B	Tiny hous	163846,74	464370,09	4,50	49,9	49,9	--
101.2_A	Tiny hous	163846,82	464366,07	1,50	49,0	49,0	--
101.2_B	Tiny hous	163846,82	464366,07	4,50	53,1	53,1	--
101.3_A	Tiny hous	163842,90	464371,00	1,50	45,6	45,6	--
101.3_B	Tiny hous	163842,90	464371,00	4,50	46,9	46,9	--
105.10_A	appartementengebouw	163856,30	464473,74	1,50	31,8	31,8	--
105.10_B	appartementengebouw	163856,30	464473,74	4,50	38,4	38,4	--
105.10_C	appartementengebouw	163856,30	464473,74	7,50	37,7	37,7	--
105.1_A	appartementengebouw	163861,47	464471,71	1,50	33,5	33,5	--
105.1_B	appartementengebouw	163861,47	464471,71	4,50	32,5	32,5	--
105.1_C	appartementengebouw	163861,47	464471,71	7,50	31,2	31,2	--
105.2_A	appartementengebouw	163861,72	464463,32	1,50	25,7	25,7	--
105.2_B	appartementengebouw	163861,72	464463,32	4,50	26,3	26,3	--
105.2_C	appartementengebouw	163861,72	464463,32	7,50	27,4	27,4	--
105.3_A	appartementengebouw	163866,62	464458,77	1,50	31,7	31,7	--
105.3_B	appartementengebouw	163866,62	464458,77	4,50	33,1	33,1	--
105.3_C	appartementengebouw	163866,62	464458,77	7,50	34,1	34,1	--
105.4_A	appartementengebouw	163870,24	464452,40	1,50	34,2	34,2	--
105.4_B	appartementengebouw	163870,24	464452,40	4,50	33,7	33,7	--
105.4_C	appartementengebouw	163870,24	464452,40	7,50	39,0	39,0	--
105.5_A	appartementengebouw	163868,14	464448,86	1,50	43,7	43,7	--
105.5_B	appartementengebouw	163868,14	464448,86	4,50	46,7	46,7	--
105.5_C	appartementengebouw	163868,14	464448,86	7,50	48,1	48,1	--
105.6_A	appartementengebouw	163862,43	464449,38	1,50	44,5	44,5	--
105.6_B	appartementengebouw	163862,43	464449,38	4,50	47,0	47,0	--
105.6_C	appartementengebouw	163862,43	464449,38	7,50	47,9	47,9	--
105.7_A	appartementengebouw	163859,82	464454,02	1,50	44,8	44,8	--
105.7_B	appartementengebouw	163859,82	464454,02	4,50	46,9	46,9	--
105.7_C	appartementengebouw	163859,82	464454,02	7,50	47,8	47,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schreeuwen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
105.8_A	appartementengebouw	163853,91	464460,38	1,50	43,2	43,2	--
105.8_B	appartementengebouw	163853,91	464460,38	4,50	44,5	44,5	--
105.8_C	appartementengebouw	163853,91	464460,38	7,50	45,4	45,4	--
105.9_A	appartementengebouw	163850,16	464467,03	1,50	43,3	43,3	--
105.9_B	appartementengebouw	163850,16	464467,03	4,50	43,9	43,9	--
105.9_C	appartementengebouw	163850,16	464467,03	7,50	44,6	44,6	--
T010_A	Tuin	163783,79	464255,42	1,50	62,6	62,6	--
T011_A	Tuin	163789,93	464257,82	1,50	64,0	64,0	--
T012_A	Tuin	163774,37	464269,19	1,50	56,5	56,5	--
T013_A	Tuin	163780,80	464272,48	1,50	57,0	57,0	--
T014_A	Tuin	163765,24	464284,31	1,50	54,6	54,6	--
T015_A	Tuin	163772,57	464287,75	1,50	52,9	52,9	--
T016_A	Tuin	163755,96	464299,72	1,50	52,7	52,7	--
T017_A	Tuin	163764,79	464302,86	1,50	52,3	52,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeren voertuigen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	39,0	39,0	39,0
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	40,3	40,3	40,3
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	41,4	41,4	41,4
001.2_A	appartementengebouw	163730,42	464261,80	1,50	39,1	39,1	39,1
001.2_B	appartementengebouw	163730,42	464261,80	4,50	40,1	40,1	40,1
001.2_C	appartementengebouw	163730,42	464261,80	7,50	41,2	41,2	41,2
001.3_A	appartementengebouw	163718,77	464275,66	1,50	25,4	25,4	25,4
001.3_B	appartementengebouw	163718,77	464275,66	4,50	27,1	27,1	27,1
001.3_C	appartementengebouw	163718,77	464275,66	7,50	20,0	20,0	20,0
001.4_A	appartementengebouw	163705,22	464263,29	1,50	23,3	23,3	23,3
001.4_B	appartementengebouw	163705,22	464263,29	4,50	22,7	22,7	22,7
001.4_C	appartementengebouw	163705,22	464263,29	7,50	20,9	20,9	20,9
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	36,7	36,7	36,7
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	44,7	44,7	44,7
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	47,7	47,7	47,7
002.2_A	woning	163768,49	464250,65	1,50	36,4	36,4	36,4
002.2_B	woning	163768,49	464250,65	4,50	44,4	44,4	44,4
002.2_C	woning	163768,49	464250,65	7,50	46,3	46,3	46,3
002.3_A	woning	163777,53	464255,49	1,50	27,6	27,6	27,6
002.3_B	woning	163777,53	464255,49	4,50	33,6	33,6	33,6
002.3_C	woning	163777,53	464255,49	7,50	44,0	44,0	44,0
002.4_A	woning	163771,08	464256,94	1,50	34,8	34,8	34,8
002.4_B	woning	163771,08	464256,94	4,50	39,6	39,6	39,6
002.4_C	woning	163771,08	464256,94	7,50	37,9	37,9	37,9
003.1_A	woning	163763,53	464263,27	1,50	36,6	36,6	36,6
003.1_B	woning	163763,53	464263,27	4,50	42,1	42,1	42,1
003.1_C	woning	163763,53	464263,27	7,50	43,5	43,5	43,5
003.2_A	woning	163759,74	464265,96	1,50	36,8	36,8	36,8
003.2_B	woning	163759,74	464265,96	4,50	42,9	42,9	42,9
003.2_C	woning	163759,74	464265,96	7,50	44,1	44,1	44,1
003.3_A	woning	163768,80	464270,70	1,50	30,7	30,7	30,7
003.3_B	woning	163768,80	464270,70	4,50	31,2	31,2	31,2
003.3_C	woning	163768,80	464270,70	7,50	34,3	34,3	34,3
003.4_A	woning	163762,55	464272,22	1,50	31,7	31,7	31,7
003.4_B	woning	163762,55	464272,22	4,50	38,3	38,3	38,3
003.4_C	woning	163762,55	464272,22	7,50	32,4	32,4	32,4
004.1_A	woning	163754,83	464278,51	1,50	35,7	35,7	35,7
004.1_B	woning	163754,83	464278,51	4,50	40,7	40,7	40,7
004.1_C	woning	163754,83	464278,51	7,50	42,1	42,1	42,1
004.2_A	woning	163751,29	464280,67	1,50	36,5	36,5	36,5
004.2_B	woning	163751,29	464280,67	4,50	41,2	41,2	41,2
004.2_C	woning	163751,29	464280,67	7,50	42,2	42,2	42,2
004.3_A	woning	163760,16	464286,06	1,50	30,5	30,5	30,5
004.3_B	woning	163760,16	464286,06	4,50	31,8	31,8	31,8
004.3_C	woning	163760,16	464286,06	7,50	33,9	33,9	33,9
004.4_A	woning	163753,85	464287,41	1,50	31,1	31,1	31,1
004.4_B	woning	163753,85	464287,41	4,50	37,2	37,2	37,2
004.4_C	woning	163753,85	464287,41	7,50	26,8	26,8	26,8
005.1_A	woning	163746,54	464293,90	1,50	38,0	38,0	38,0
005.1_B	woning	163746,54	464293,90	4,50	40,7	40,7	40,7
005.1_C	woning	163746,54	464293,90	7,50	41,9	41,9	41,9
005.2_A	woning	163742,49	464296,22	1,50	39,4	39,4	39,4
005.2_B	woning	163742,49	464296,22	4,50	41,7	41,7	41,7
005.2_C	woning	163742,49	464296,22	7,50	42,5	42,5	42,5
005.3_A	woning	163751,40	464301,42	1,50	32,8	32,8	32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeren voertuigen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.3_B	woning	163751,40	464301,42	4,50	29,9	29,9	29,9
005.3_C	woning	163751,40	464301,42	7,50	32,5	32,5	32,5
005.4_A	woning	163743,91	464301,89	1,50	23,2	23,2	23,2
005.4_B	woning	163743,91	464301,89	4,50	23,9	23,9	23,9
005.4_C	woning	163743,91	464301,89	7,50	27,2	27,2	27,2
006.1_A	woning	163740,49	464314,15	1,50	33,8	33,8	33,8
006.1_B	woning	163740,49	464314,15	4,50	35,4	35,4	35,4
006.1_C	woning	163740,49	464314,15	7,50	36,9	36,9	36,9
006.2_A	woning	163735,57	464317,14	1,50	36,3	36,3	36,3
006.2_B	woning	163735,57	464317,14	4,50	39,0	39,0	39,0
006.2_C	woning	163735,57	464317,14	7,50	38,4	38,4	38,4
006.3_A	woning	163736,20	464323,50	1,50	34,2	34,2	34,2
006.3_B	woning	163736,20	464323,50	4,50	34,6	34,6	34,6
006.3_C	woning	163736,20	464323,50	7,50	23,3	23,3	23,3
007.1_A	woning	163746,67	464317,70	1,50	34,6	34,6	34,6
007.1_B	woning	163746,67	464317,70	4,50	36,2	36,2	36,2
007.1_C	woning	163746,67	464317,70	7,50	37,6	37,6	37,6
007.2_A	woning	163746,68	464323,71	1,50	34,3	34,3	34,3
007.2_B	woning	163746,68	464323,71	4,50	35,7	35,7	35,7
007.2_C	woning	163746,68	464323,71	7,50	37,0	37,0	37,0
007.3_A	woning	163741,25	464326,41	1,50	30,3	30,3	30,3
007.3_B	woning	163741,25	464326,41	4,50	30,3	30,3	30,3
007.3_C	woning	163741,25	464326,41	7,50	23,2	23,2	23,2
008.1_A	senioren woning	163763,14	464328,21	1,50	34,6	34,6	34,6
008.1_B	senioren woning	163763,14	464328,21	4,50	33,0	33,0	33,0
008.2_A	senioren woning	163758,56	464330,40	1,50	29,7	29,7	29,7
008.2_B	senioren woning	163758,56	464330,40	4,50	32,0	32,0	32,0
008.3_A	senioren woning	163758,79	464336,41	1,50	19,4	19,4	19,4
008.3_B	senioren woning	163758,79	464336,41	4,50	20,4	20,4	20,4
009.1_A	senioren woning	163768,35	464331,16	1,50	35,6	35,6	35,6
009.1_B	senioren woning	163768,35	464331,16	4,50	34,6	34,6	34,6
009.2_A	senioren woning	163768,45	464337,06	1,50	22,5	22,5	22,5
009.2_B	senioren woning	163768,45	464337,06	4,50	23,8	23,8	23,8
009.3_A	senioren woning	163763,55	464339,11	1,50	25,8	25,8	25,8
009.3_B	senioren woning	163763,55	464339,11	4,50	26,9	26,9	26,9
010.1_A	woning	163689,71	464316,78	1,50	22,3	22,3	22,3
010.1_B	woning	163689,71	464316,78	4,50	23,6	23,6	23,6
010.1_C	woning	163689,71	464316,78	7,50	26,1	26,1	26,1
010.2_A	woning	163685,44	464319,66	1,50	22,0	22,0	22,0
010.2_B	woning	163685,44	464319,66	4,50	23,9	23,9	23,9
010.2_C	woning	163685,44	464319,66	7,50	24,8	24,8	24,8
010.3_A	woning	163685,30	464325,97	1,50	21,1	21,1	21,1
010.3_B	woning	163685,30	464325,97	4,50	21,0	21,0	21,0
010.3_C	woning	163685,30	464325,97	7,50	16,2	16,2	16,2
011.1_A	woning	163695,08	464319,79	1,50	27,5	27,5	27,5
011.1_B	woning	163695,08	464319,79	4,50	29,0	29,0	29,0
011.1_C	woning	163695,08	464319,79	7,50	31,1	31,1	31,1
011.2_A	woning	163689,73	464328,46	1,50	21,0	21,0	21,0
011.2_B	woning	163689,73	464328,46	4,50	20,0	20,0	20,0
011.2_C	woning	163689,73	464328,46	7,50	16,1	16,1	16,1
012.1_A	woning	163699,12	464322,05	1,50	27,8	27,8	27,8
012.1_B	woning	163699,12	464322,05	4,50	29,3	29,3	29,3
012.1_C	woning	163699,12	464322,05	7,50	31,4	31,4	31,4
012.2_A	woning	163694,49	464331,13	1,50	18,1	18,1	18,1
012.2_B	woning	163694,49	464331,13	4,50	17,4	17,4	17,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeren voertuigen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012.2_C	woning	163694,49	464331,13	7,50	20,5	20,5	20,5
013.1_A	woning	163703,61	464324,58	1,50	33,5	33,5	33,5
013.1_B	woning	163703,61	464324,58	4,50	33,8	33,8	33,8
013.1_C	woning	163703,61	464324,58	7,50	34,3	34,3	34,3
013.2_A	woning	163698,70	464333,49	1,50	18,1	18,1	18,1
013.2_B	woning	163698,70	464333,49	4,50	17,7	17,7	17,7
013.2_C	woning	163698,70	464333,49	7,50	20,9	20,9	20,9
014.1_A	woning	163707,74	464326,89	1,50	34,6	34,6	34,6
014.1_B	woning	163707,74	464326,89	4,50	34,8	34,8	34,8
014.1_C	woning	163707,74	464326,89	7,50	35,9	35,9	35,9
014.2_A	woning	163707,33	464332,29	1,50	33,3	33,3	33,3
014.2_B	woning	163707,33	464332,29	4,50	33,5	33,5	33,5
014.2_C	woning	163707,33	464332,29	7,50	35,3	35,3	35,3
014.3_A	woning	163702,27	464335,50	1,50	18,2	18,2	18,2
014.3_B	woning	163702,27	464335,50	4,50	17,9	17,9	17,9
014.3_C	woning	163702,27	464335,50	7,50	21,8	21,8	21,8
015.1_A	woning	163719,84	464333,66	1,50	38,6	38,6	38,6
015.1_B	woning	163719,84	464333,66	4,50	39,8	39,8	39,8
015.1_C	woning	163719,84	464333,66	7,50	38,2	38,2	38,2
015.2_A	woning	163715,14	464336,83	1,50	37,7	37,7	37,7
015.2_B	woning	163715,14	464336,83	4,50	37,8	37,8	37,8
015.2_C	woning	163715,14	464336,83	7,50	38,0	38,0	38,0
015.3_A	woning	163715,30	464342,88	1,50	18,0	18,0	18,0
015.3_B	woning	163715,30	464342,88	4,50	18,3	18,3	18,3
015.3_C	woning	163715,30	464342,88	7,50	22,1	22,1	22,1
016.1_A	3 woningen	163729,16	464339,01	1,50	24,0	24,0	24,0
016.1_B	3 woningen	163729,16	464339,01	4,50	30,2	30,2	30,2
016.1_C	3 woningen	163729,16	464339,01	7,50	34,7	34,7	34,7
016.2_A	3 woningen	163723,60	464347,65	1,50	17,4	17,4	17,4
016.2_B	3 woningen	163723,60	464347,65	4,50	17,7	17,7	17,7
016.2_C	3 woningen	163723,60	464347,65	7,50	21,6	21,6	21,6
017.1_A	woning	163737,81	464343,98	1,50	23,8	23,8	23,8
017.1_B	woning	163737,81	464343,98	4,50	25,0	25,0	25,0
017.1_C	woning	163737,81	464343,98	7,50	34,2	34,2	34,2
017.2_A	woning	163738,38	464349,21	1,50	25,3	25,3	25,3
017.2_B	woning	163738,38	464349,21	4,50	26,7	26,7	26,7
017.2_C	woning	163738,38	464349,21	7,50	28,8	28,8	28,8
017.3_A	woning	163732,75	464352,90	1,50	18,0	18,0	18,0
017.3_B	woning	163732,75	464352,90	4,50	17,4	17,4	17,4
017.3_C	woning	163732,75	464352,90	7,50	22,0	22,0	22,0
018.1_A	woning	163673,04	464340,36	1,50	20,6	20,6	20,6
018.1_B	woning	163673,04	464340,36	4,50	21,3	21,3	21,3
018.1_C	woning	163673,04	464340,36	7,50	24,1	24,1	24,1
018.2_A	woning	163678,55	464339,87	1,50	17,4	17,4	17,4
018.2_B	woning	163678,55	464339,87	4,50	20,2	20,2	20,2
018.2_C	woning	163678,55	464339,87	7,50	32,0	32,0	32,0
018.3_A	woning	163681,91	464345,49	1,50	20,9	20,9	20,9
018.3_B	woning	163681,91	464345,49	4,50	23,6	23,6	23,6
018.3_C	woning	163681,91	464345,49	7,50	33,3	33,3	33,3
019.1_A	woning	163669,82	464346,06	1,50	21,0	21,0	21,0
019.1_B	woning	163669,82	464346,06	4,50	21,3	21,3	21,3
019.1_C	woning	163669,82	464346,06	7,50	23,7	23,7	23,7
019.2_A	woning	163672,86	464351,42	1,50	17,0	17,0	17,0
019.2_B	woning	163672,86	464351,42	4,50	16,9	16,9	16,9
019.2_C	woning	163672,86	464351,42	7,50	22,7	22,7	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeren voertuigen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019.3_A	woning	163678,91	464350,80	1,50	21,5	21,5	21,5
019.3_B	woning	163678,91	464350,80	4,50	20,7	20,7	20,7
019.3_C	woning	163678,91	464350,80	7,50	28,9	28,9	28,9
020.1_A	woning	163663,78	464356,63	1,50	19,2	19,2	19,2
020.1_B	woning	163663,78	464356,63	4,50	21,2	21,2	21,2
020.1_C	woning	163663,78	464356,63	7,50	23,4	23,4	23,4
020.2_A	woning	163669,73	464356,25	1,50	14,5	14,5	14,5
020.2_B	woning	163669,73	464356,25	4,50	14,1	14,1	14,1
020.2_C	woning	163669,73	464356,25	7,50	21,4	21,4	21,4
020.3_A	woning	163672,60	464362,11	1,50	22,8	22,8	22,8
020.3_B	woning	163672,60	464362,11	4,50	23,3	23,3	23,3
020.3_C	woning	163672,60	464362,11	7,50	28,2	28,2	28,2
020.4_A	woning	163666,77	464362,09	1,50	16,2	16,2	16,2
020.4_B	woning	163666,77	464362,09	4,50	16,4	16,4	16,4
020.4_C	woning	163666,77	464362,09	7,50	22,5	22,5	22,5
021.1_A	woning	163657,81	464367,19	1,50	19,8	19,8	19,8
021.1_B	woning	163657,81	464367,19	4,50	21,0	21,0	21,0
021.1_C	woning	163657,81	464367,19	7,50	23,0	23,0	23,0
021.2_A	woning	163663,57	464367,96	1,50	13,7	13,7	13,7
021.2_B	woning	163663,57	464367,96	4,50	13,5	13,5	13,5
021.2_C	woning	163663,57	464367,96	7,50	21,2	21,2	21,2
021.3_A	woning	163666,41	464372,79	1,50	21,6	21,6	21,6
021.3_B	woning	163666,41	464372,79	4,50	22,0	22,0	22,0
021.3_C	woning	163666,41	464372,79	7,50	27,6	27,6	27,6
022.1_A	woning	163654,22	464373,51	1,50	19,6	19,6	19,6
022.1_B	woning	163654,22	464373,51	4,50	20,8	20,8	20,8
022.1_C	woning	163654,22	464373,51	7,50	22,8	22,8	22,8
022.2_A	woning	163662,81	464379,14	1,50	21,5	21,5	21,5
022.2_B	woning	163662,81	464379,14	4,50	22,1	22,1	22,1
022.2_C	woning	163662,81	464379,14	7,50	27,3	27,3	27,3
022.3_A	woning	163656,54	464378,83	1,50	14,9	14,9	14,9
022.3_B	woning	163656,54	464378,83	4,50	15,5	15,5	15,5
022.3_C	woning	163656,54	464378,83	7,50	21,9	21,9	21,9
023.1_A	2 woningen	163646,01	464387,72	1,50	19,8	19,8	19,8
023.1_B	2 woningen	163646,01	464387,72	4,50	21,3	21,3	21,3
023.1_C	2 woningen	163646,01	464387,72	7,50	22,3	22,3	22,3
024.1_A	seniorenwoning	163632,89	464404,83	1,50	20,7	20,7	20,7
024.1_B	seniorenwoning	163632,89	464404,83	4,50	20,9	20,9	20,9
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	17,3	17,3	17,3
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	19,4	19,4	19,4
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	16,8	16,8	16,8
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	19,0	19,0	19,0
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	10,4	10,4	10,4
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	10,6	10,6	10,6
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	17,3	17,3	17,3
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	24,0	24,0	24,0
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	17,0	17,0	17,0
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	24,2	24,2	24,2
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	18,6	18,6	18,6
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	27,8	27,8	27,8
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	21,0	21,0	21,0
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	27,5	27,5	27,5
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	11,1	11,1	11,1
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	11,4	11,4	11,4
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	24,2	24,2	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeren voertuigen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	22,6	22,6	22,6
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	23,8	23,8	23,8
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	23,3	23,3	23,3
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	30,0	30,0	30,0
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	31,8	31,8	31,8
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	27,9	27,9	27,9
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	30,1	30,1	30,1
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	11,4	11,4	11,4
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	12,1	12,1	12,1
027.4_A	Woningen	163649,18	464508,77	1,50	12,4	12,4	12,4
027.4_B	Woningen	163649,18	464508,77	4,50	20,1	20,1	20,1
027.5_A	Woningen	163652,58	464502,72	1,50	11,5	11,5	11,5
027.5_B	Woningen	163652,58	464502,72	4,50	18,4	18,4	18,4
030.1_A	school	163576,48	464493,41	1,50	17,5	17,5	17,5
030.1_B	school	163576,48	464493,41	4,50	21,0	21,0	21,0
030.2_A	school	163563,87	464502,39	1,50	17,2	17,2	17,2
030.2_B	school	163563,87	464502,39	4,50	20,4	20,4	20,4
030.3_A	school	163645,76	464545,34	1,50	21,4	21,4	21,4
030.3_B	school	163645,76	464545,34	4,50	29,4	29,4	29,4
030.4_A	school	163619,52	464559,28	1,50	22,8	22,8	22,8
030.4_B	school	163619,52	464559,28	4,50	24,1	24,1	24,1
030.5_A	school	163634,82	464530,02	1,50	16,5	16,5	16,5
030.5_B	school	163634,82	464530,02	4,50	19,3	19,3	19,3
030.6_A	school	163574,91	464537,98	1,50	24,9	24,9	24,9
030.6_B	school	163574,91	464537,98	4,50	26,0	26,0	26,0
040.1_A	woningen	163750,94	464366,96	1,50	17,2	17,2	17,2
040.1_B	woningen	163750,94	464366,96	4,50	18,0	18,0	18,0
040.1_C	woningen	163750,94	464366,96	7,50	21,9	21,9	21,9
040.2_A	woningen	163734,11	464396,58	1,50	16,5	16,5	16,5
040.2_B	woningen	163734,11	464396,58	4,50	17,3	17,3	17,3
040.2_C	woningen	163734,11	464396,58	7,50	20,5	20,5	20,5
041.1_A	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	1,50	35,9	35,9	35,9
041.1_B	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	4,50	37,0	37,0	37,0
041.2_A	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	1,50	25,5	25,5	25,5
041.2_B	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	4,50	29,2	29,2	29,2
042.1_A	seniorenwoning	163786,71	464404,43	1,50	35,6	35,6	35,6
042.1_B	seniorenwoning	163786,71	464404,43	4,50	36,7	36,7	36,7
042.2_A	seniorenwoning	163786,79	464410,06	1,50	23,1	23,1	23,1
042.2_B	seniorenwoning	163786,79	464410,06	4,50	24,4	24,4	24,4
042.3_A	seniorenwoning	163781,29	464413,20	1,50	21,2	21,2	21,2
042.3_B	seniorenwoning	163781,29	464413,20	4,50	27,6	27,6	27,6
043.1_A	woningen	163767,22	464433,14	1,50	17,7	17,7	17,7
043.1_B	woningen	163767,22	464433,14	4,50	18,5	18,5	18,5
043.2_A	woningen	163746,00	464470,93	1,50	15,9	15,9	15,9
043.2_B	woningen	163746,00	464470,93	4,50	16,2	16,2	16,2
050.1_A	woning	163834,89	464433,08	1,50	14,6	14,6	14,6
050.1_B	woning	163834,89	464433,08	4,50	15,0	15,0	15,0
050.1_C	woning	163834,89	464433,08	7,50	21,4	21,4	21,4
050.2_A	woning	163832,10	464428,82	1,50	28,5	28,5	28,5
050.2_B	woning	163832,10	464428,82	4,50	29,9	29,9	29,9
050.2_C	woning	163832,10	464428,82	7,50	34,4	34,4	34,4
050.3_A	woning	163825,23	464429,51	1,50	30,0	30,0	30,0
050.3_B	woning	163825,23	464429,51	4,50	31,1	31,1	31,1
050.3_C	woning	163825,23	464429,51	7,50	34,3	34,3	34,3
050.4_A	woning	163827,29	464435,54	1,50	14,3	14,3	14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeren voertuigen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
050.4_B	woning	163827,29	464435,54	4,50	14,7	14,7	14,7
050.4_C	woning	163827,29	464435,54	7,50	19,7	19,7	19,7
051.1_A	woning	163825,81	464449,04	1,50	13,9	13,9	13,9
051.1_B	woning	163825,81	464449,04	4,50	14,3	14,3	14,3
051.1_C	woning	163825,81	464449,04	7,50	20,2	20,2	20,2
051.2_A	woning	163823,99	464443,77	1,50	31,0	31,0	31,0
051.2_B	woning	163823,99	464443,77	4,50	31,6	31,6	31,6
051.2_C	woning	163823,99	464443,77	7,50	33,9	33,9	33,9
051.3_A	woning	163817,08	464443,40	1,50	33,0	33,0	33,0
051.3_B	woning	163817,08	464443,40	4,50	33,5	33,5	33,5
051.3_C	woning	163817,08	464443,40	7,50	33,8	33,8	33,8
052.1_A	woning	163815,29	464467,56	1,50	28,6	28,6	28,6
052.1_B	woning	163815,29	464467,56	4,50	31,0	31,0	31,0
052.1_C	woning	163815,29	464467,56	7,50	19,6	19,6	19,6
052.2_A	woning	163812,95	464461,81	1,50	29,0	29,0	29,0
052.2_B	woning	163812,95	464461,81	4,50	29,6	29,6	29,6
052.2_C	woning	163812,95	464461,81	7,50	31,4	31,4	31,4
052.3_A	woning	163808,48	464468,75	1,50	29,4	29,4	29,4
052.3_B	woning	163808,48	464468,75	4,50	30,0	30,0	30,0
052.3_C	woning	163808,48	464468,75	7,50	18,3	18,3	18,3
052.4_A	woning	163806,11	464462,66	1,50	32,0	32,0	32,0
052.4_B	woning	163806,11	464462,66	4,50	32,7	32,7	32,7
052.4_C	woning	163806,11	464462,66	7,50	33,1	33,1	33,1
053.1_A	woning	163806,24	464481,44	1,50	26,0	26,0	26,0
053.1_B	woning	163806,24	464481,44	4,50	30,7	30,7	30,7
053.1_C	woning	163806,24	464481,44	7,50	19,0	19,0	19,0
053.2_A	woning	163804,11	464475,20	1,50	31,1	31,1	31,1
053.2_B	woning	163804,11	464475,20	4,50	32,1	32,1	32,1
053.2_C	woning	163804,11	464475,20	7,50	31,4	31,4	31,4
053.3_A	woning	163799,81	464482,21	1,50	15,5	15,5	15,5
053.3_B	woning	163799,81	464482,21	4,50	15,8	15,8	15,8
053.3_C	woning	163799,81	464482,21	7,50	16,3	16,3	16,3
053.4_A	woning	163797,38	464476,19	1,50	30,4	30,4	30,4
053.4_B	woning	163797,38	464476,19	4,50	31,0	31,0	31,0
053.4_C	woning	163797,38	464476,19	7,50	31,3	31,3	31,3
054.1_A	woning	163801,16	464496,57	1,50	19,8	19,8	19,8
054.1_B	woning	163801,16	464496,57	4,50	24,5	24,5	24,5
054.1_C	woning	163801,16	464496,57	7,50	17,6	17,6	17,6
054.2_A	woning	163798,96	464490,65	1,50	16,1	16,1	16,1
054.2_B	woning	163798,96	464490,65	4,50	17,3	17,3	17,3
054.2_C	woning	163798,96	464490,65	7,50	25,5	25,5	25,5
054.3_A	woning	163794,50	464497,54	1,50	31,0	31,0	31,0
054.3_B	woning	163794,50	464497,54	4,50	31,7	31,7	31,7
054.3_C	woning	163794,50	464497,54	7,50	15,7	15,7	15,7
054.4_A	woning	163792,46	464491,08	1,50	32,7	32,7	32,7
054.4_B	woning	163792,46	464491,08	4,50	33,3	33,3	33,3
054.4_C	woning	163792,46	464491,08	7,50	33,6	33,6	33,6
055.1_A	woning	163791,51	464509,32	1,50	17,8	17,8	17,8
055.1_B	woning	163791,51	464509,32	4,50	18,2	18,2	18,2
055.1_C	woning	163791,51	464509,32	7,50	21,2	21,2	21,2
055.2_A	woning	163789,21	464503,52	1,50	32,2	32,2	32,2
055.2_B	woning	163789,21	464503,52	4,50	32,8	32,8	32,8
055.2_C	woning	163789,21	464503,52	7,50	33,2	33,2	33,2
055.3_A	woning	163784,67	464510,47	1,50	13,5	13,5	13,5
055.3_B	woning	163784,67	464510,47	4,50	13,9	13,9	13,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeren voertuigen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
055.3_C	woning	163784,67	464510,47	7,50	18,4	18,4	18,4
055.4_A	woning	163782,51	464504,47	1,50	32,3	32,3	32,3
055.4_B	woning	163782,51	464504,47	4,50	32,8	32,8	32,8
055.4_C	woning	163782,51	464504,47	7,50	33,2	33,2	33,2
056.1_A	woning	163764,90	464638,83	1,50	15,2	15,2	15,2
056.1_B	woning	163764,90	464638,83	4,50	13,0	13,0	13,0
056.1_C	woning	163764,90	464638,83	7,50	16,8	16,8	16,8
056.2_A	woning	163765,18	464629,61	1,50	16,0	16,0	16,0
056.2_B	woning	163765,18	464629,61	4,50	19,7	19,7	19,7
056.2_C	woning	163765,18	464629,61	7,50	29,5	29,5	29,5
056.3_A	woning	163756,97	464642,52	1,50	26,5	26,5	26,5
056.3_B	woning	163756,97	464642,52	4,50	27,9	27,9	27,9
056.3_C	woning	163756,97	464642,52	7,50	14,8	14,8	14,8
056.4_A	woning	163756,80	464632,54	1,50	24,5	24,5	24,5
056.4_B	woning	163756,80	464632,54	4,50	25,5	25,5	25,5
056.4_C	woning	163756,80	464632,54	7,50	29,6	29,6	29,6
056.5_A	woning	163741,04	464681,03	1,50	12,1	12,1	12,1
056.5_B	woning	163741,04	464681,03	4,50	12,8	12,8	12,8
056.5_C	woning	163741,04	464681,03	7,50	16,3	16,3	16,3
056.6_A	woning	163740,47	464670,94	1,50	19,5	19,5	19,5
056.6_B	woning	163740,47	464670,94	4,50	21,7	21,7	21,7
056.6_C	woning	163740,47	464670,94	7,50	28,8	28,8	28,8
056.7_A	woning	163733,70	464684,47	1,50	8,9	8,9	8,9
056.7_B	woning	163733,70	464684,47	4,50	9,6	9,6	9,6
056.7_C	woning	163733,70	464684,47	7,50	13,9	13,9	13,9
056.8_A	woning	163732,54	464675,26	1,50	27,5	27,5	27,5
056.8_B	woning	163732,54	464675,26	4,50	28,6	28,6	28,6
056.8_C	woning	163732,54	464675,26	7,50	28,7	28,7	28,7
057.1_A	woning	163789,56	464591,35	1,50	10,0	10,0	10,0
057.1_B	woning	163789,56	464591,35	4,50	10,4	10,4	10,4
057.1_C	woning	163789,56	464591,35	7,50	17,6	17,6	17,6
057.2_A	woning	163790,97	464583,75	1,50	19,3	19,3	19,3
057.2_B	woning	163790,97	464583,75	4,50	25,2	25,2	25,2
057.2_C	woning	163790,97	464583,75	7,50	28,0	28,0	28,0
057.3_A	woning	163784,83	464594,36	1,50	18,3	18,3	18,3
057.3_B	woning	163784,83	464594,36	4,50	11,1	11,1	11,1
057.3_C	woning	163784,83	464594,36	7,50	15,9	15,9	15,9
058.1_A	woning	163786,32	464581,13	1,50	21,7	21,7	21,7
058.1_B	woning	163786,32	464581,13	4,50	24,7	24,7	24,7
058.1_C	woning	163786,32	464581,13	7,50	30,8	30,8	30,8
058.2_A	woning	163780,57	464591,95	1,50	21,5	21,5	21,5
058.2_B	woning	163780,57	464591,95	4,50	10,8	10,8	10,8
058.2_C	woning	163780,57	464591,95	7,50	15,6	15,6	15,6
059.1_A	woning	163782,08	464578,69	1,50	21,6	21,6	21,6
059.1_B	woning	163782,08	464578,69	4,50	23,9	23,9	23,9
059.1_C	woning	163782,08	464578,69	7,50	30,9	30,9	30,9
059.2_A	woning	163776,80	464587,53	1,50	21,8	21,8	21,8
059.2_B	woning	163776,80	464587,53	4,50	10,7	10,7	10,7
059.2_C	woning	163776,80	464587,53	7,50	18,1	18,1	18,1
060.1_A	woning	163777,94	464576,34	1,50	27,0	27,0	27,0
060.1_B	woning	163777,94	464576,34	4,50	27,9	27,9	27,9
060.1_C	woning	163777,94	464576,34	7,50	30,9	30,9	30,9
060.2_A	woning	163772,81	464585,27	1,50	22,2	22,2	22,2
060.2_B	woning	163772,81	464585,27	4,50	11,0	11,0	11,0
060.2_C	woning	163772,81	464585,27	7,50	15,7	15,7	15,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeren voertuigen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
061.1_A	woning	163773,39	464573,76	1,50	29,5	29,5	29,5
061.1_B	woning	163773,39	464573,76	4,50	30,7	30,7	30,7
061.1_C	woning	163773,39	464573,76	7,50	31,0	31,0	31,0
061.2_A	woning	163768,27	464582,69	1,50	27,4	27,4	27,4
061.2_B	woning	163768,27	464582,69	4,50	28,2	28,2	28,2
061.2_C	woning	163768,27	464582,69	7,50	15,9	15,9	15,9
062.1_A	woning	163769,12	464571,34	1,50	29,7	29,7	29,7
062.1_B	woning	163769,12	464571,34	4,50	30,8	30,8	30,8
062.1_C	woning	163769,12	464571,34	7,50	31,1	31,1	31,1
062.2_A	woning	163764,05	464580,30	1,50	27,3	27,3	27,3
062.2_B	woning	163764,05	464580,30	4,50	28,3	28,3	28,3
062.2_C	woning	163764,05	464580,30	7,50	16,7	16,7	16,7
062.3_A	woning	163764,48	464574,51	1,50	31,9	31,9	31,9
062.3_B	woning	163764,48	464574,51	4,50	32,7	32,7	32,7
062.3_C	woning	163764,48	464574,51	7,50	31,1	31,1	31,1
063.1_A	woning	163706,49	464664,41	1,50	17,2	17,2	17,2
063.1_B	woning	163706,49	464664,41	4,50	12,4	12,4	12,4
063.1_C	woning	163706,49	464664,41	7,50	15,0	15,0	15,0
063.2_A	woning	163706,51	464658,41	1,50	10,9	10,9	10,9
063.2_B	woning	163706,51	464658,41	4,50	15,3	15,3	15,3
063.2_C	woning	163706,51	464658,41	7,50	26,0	26,0	26,0
063.3_A	woning	163701,48	464667,35	1,50	5,4	5,4	5,4
063.3_B	woning	163701,48	464667,35	4,50	6,5	6,5	6,5
063.3_C	woning	163701,48	464667,35	7,50	10,8	10,8	10,8
064.1_A	woning	163702,16	464655,93	1,50	11,4	11,4	11,4
064.1_B	woning	163702,16	464655,93	4,50	16,7	16,7	16,7
064.1_C	woning	163702,16	464655,93	7,50	26,0	26,0	26,0
064.2_A	woning	163697,34	464664,99	1,50	5,4	5,4	5,4
064.2_B	woning	163697,34	464664,99	4,50	6,2	6,2	6,2
064.2_C	woning	163697,34	464664,99	7,50	10,5	10,5	10,5
065.1_A	woning	163698,34	464653,76	1,50	13,0	13,0	13,0
065.1_B	woning	163698,34	464653,76	4,50	19,2	19,2	19,2
065.1_C	woning	163698,34	464653,76	7,50	26,0	26,0	26,0
065.2_A	woning	163692,75	464662,38	1,50	5,4	5,4	5,4
065.2_B	woning	163692,75	464662,38	4,50	6,2	6,2	6,2
065.2_C	woning	163692,75	464662,38	7,50	10,4	10,4	10,4
066.1_A	woning	163693,08	464650,76	1,50	15,7	15,7	15,7
066.1_B	woning	163693,08	464650,76	4,50	23,8	23,8	23,8
066.1_C	woning	163693,08	464650,76	7,50	26,1	26,1	26,1
066.2_A	woning	163688,35	464659,87	1,50	5,5	5,5	5,5
066.2_B	woning	163688,35	464659,87	4,50	6,3	6,3	6,3
066.2_C	woning	163688,35	464659,87	7,50	10,4	10,4	10,4
067.1_A	woning	163688,63	464648,22	1,50	15,6	15,6	15,6
067.1_B	woning	163688,63	464648,22	4,50	25,1	25,1	25,1
067.1_C	woning	163688,63	464648,22	7,50	26,1	26,1	26,1
067.2_A	woning	163684,14	464657,47	1,50	5,4	5,4	5,4
067.2_B	woning	163684,14	464657,47	4,50	6,4	6,4	6,4
067.2_C	woning	163684,14	464657,47	7,50	10,5	10,5	10,5
068.1_A	woning	163683,91	464645,54	1,50	14,8	14,8	14,8
068.1_B	woning	163683,91	464645,54	4,50	25,9	25,9	25,9
068.1_C	woning	163683,91	464645,54	7,50	26,2	26,2	26,2
068.2_A	woning	163679,15	464654,63	1,50	5,5	5,5	5,5
068.2_B	woning	163679,15	464654,63	4,50	7,0	7,0	7,0
068.2_C	woning	163679,15	464654,63	7,50	11,1	11,1	11,1
068.3_A	woning	163678,90	464649,60	1,50	14,6	14,6	14,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeren voertuigen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
068.3_B	woning	163678,90	464649,60	4,50	25,8	25,8	25,8
068.3_C	woning	163678,90	464649,60	7,50	26,1	26,1	26,1
069.1_A	woning	163734,40	464615,79	1,50	15,7	15,7	15,7
069.1_B	woning	163734,40	464615,79	4,50	17,6	17,6	17,6
069.1_C	woning	163734,40	464615,79	7,50	19,4	19,4	19,4
069.2_A	woning	163733,42	464610,21	1,50	23,6	23,6	23,6
069.2_B	woning	163733,42	464610,21	4,50	30,0	30,0	30,0
069.2_C	woning	163733,42	464610,21	7,50	30,2	30,2	30,2
069.3_A	woning	163729,07	464619,60	1,50	19,2	19,2	19,2
069.3_B	woning	163729,07	464619,60	4,50	22,5	22,5	22,5
069.3_C	woning	163729,07	464619,60	7,50	15,4	15,4	15,4
070.1_A	woning	163729,38	464607,91	1,50	23,4	23,4	23,4
070.1_B	woning	163729,38	464607,91	4,50	30,0	30,0	30,0
070.1_C	woning	163729,38	464607,91	7,50	30,2	30,2	30,2
070.2_A	woning	163724,33	464616,90	1,50	20,5	20,5	20,5
070.2_B	woning	163724,33	464616,90	4,50	23,8	23,8	23,8
070.2_C	woning	163724,33	464616,90	7,50	15,1	15,1	15,1
071.1_A	woning	163724,78	464605,30	1,50	23,2	23,2	23,2
071.1_B	woning	163724,78	464605,30	4,50	30,0	30,0	30,0
071.1_C	woning	163724,78	464605,30	7,50	30,3	30,3	30,3
071.2_A	woning	163720,30	464614,61	1,50	20,0	20,0	20,0
071.2_B	woning	163720,30	464614,61	4,50	24,1	24,1	24,1
071.2_C	woning	163720,30	464614,61	7,50	15,0	15,0	15,0
072.1_A	woning	163720,87	464603,08	1,50	23,7	23,7	23,7
072.1_B	woning	163720,87	464603,08	4,50	30,1	30,1	30,1
072.1_C	woning	163720,87	464603,08	7,50	30,3	30,3	30,3
072.2_A	woning	163715,39	464611,83	1,50	19,2	19,2	19,2
072.2_B	woning	163715,39	464611,83	4,50	20,7	20,7	20,7
072.2_C	woning	163715,39	464611,83	7,50	11,7	11,7	11,7
073.1_A	woning	163715,62	464600,10	1,50	17,6	17,6	17,6
073.1_B	woning	163715,62	464600,10	4,50	26,1	26,1	26,1
073.1_C	woning	163715,62	464600,10	7,50	27,3	27,3	27,3
073.2_A	woning	163711,44	464609,59	1,50	6,9	6,9	6,9
073.2_B	woning	163711,44	464609,59	4,50	7,0	7,0	7,0
073.2_C	woning	163711,44	464609,59	7,50	11,7	11,7	11,7
074.1_A	woning	163711,34	464597,66	1,50	16,4	16,4	16,4
074.1_B	woning	163711,34	464597,66	4,50	25,9	25,9	25,9
074.1_C	woning	163711,34	464597,66	7,50	27,4	27,4	27,4
074.2_A	woning	163706,54	464606,80	1,50	6,9	6,9	6,9
074.2_B	woning	163706,54	464606,80	4,50	7,4	7,4	7,4
074.2_C	woning	163706,54	464606,80	7,50	12,3	12,3	12,3
074.3_A	woning	163706,76	464600,62	1,50	15,8	15,8	15,8
074.3_B	woning	163706,76	464600,62	4,50	25,3	25,3	25,3
074.3_C	woning	163706,76	464600,62	7,50	27,3	27,3	27,3
075.1_A	woning	163706,40	464538,89	1,50	12,1	12,1	12,1
075.1_B	woning	163706,40	464538,89	4,50	12,7	12,7	12,7
075.1_C	woning	163706,40	464538,89	7,50	16,3	16,3	16,3
075.2_A	woning	163699,90	464539,21	1,50	8,3	8,3	8,3
075.2_B	woning	163699,90	464539,21	4,50	9,6	9,6	9,6
075.2_C	woning	163699,90	464539,21	7,50	13,5	13,5	13,5
075.3_A	woning	163697,47	464533,83	1,50	17,5	17,5	17,5
075.3_B	woning	163697,47	464533,83	4,50	26,9	26,9	26,9
075.3_C	woning	163697,47	464533,83	7,50	29,0	29,0	29,0
076.1_A	woning	163709,52	464533,40	1,50	9,3	9,3	9,3
076.1_B	woning	163709,52	464533,40	4,50	16,4	16,4	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeren voertuigen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
076.1_C	woning	163709,52	464533,40	7,50	18,8	18,8	18,8
076.2_A	woning	163706,67	464528,21	1,50	10,4	10,4	10,4
076.2_B	woning	163706,67	464528,21	4,50	12,0	12,0	12,0
076.2_C	woning	163706,67	464528,21	7,50	23,0	23,0	23,0
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	17,8	17,8	17,8
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	26,5	26,5	26,5
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	29,2	29,2	29,2
077.1_A	woning	163715,72	464522,50	1,50	12,7	12,7	12,7
077.1_B	woning	163715,72	464522,50	4,50	13,3	13,3	13,3
077.1_C	woning	163715,72	464522,50	7,50	16,6	16,6	16,6
077.2_A	woning	163709,88	464522,31	1,50	14,9	14,9	14,9
077.2_B	woning	163709,88	464522,31	4,50	22,8	22,8	22,8
077.2_C	woning	163709,88	464522,31	7,50	27,1	27,1	27,1
077.3_A	woning	163707,17	464516,90	1,50	17,4	17,4	17,4
077.3_B	woning	163707,17	464516,90	4,50	25,9	25,9	25,9
077.3_C	woning	163707,17	464516,90	7,50	29,5	29,5	29,5
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	16,7	16,7	16,7
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	17,1	17,1	17,1
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	18,9	18,9	18,9
078.2_A	woning	163716,60	464511,37	1,50	11,4	11,4	11,4
078.2_B	woning	163716,60	464511,37	4,50	12,9	12,9	12,9
078.2_C	woning	163716,60	464511,37	7,50	23,6	23,6	23,6
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	17,1	17,1	17,1
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	27,2	27,2	27,2
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	29,6	29,6	29,6
079.1_A	woning	163725,75	464504,99	1,50	13,8	13,8	13,8
079.1_B	woning	163725,75	464504,99	4,50	14,6	14,6	14,6
079.1_C	woning	163725,75	464504,99	7,50	17,4	17,4	17,4
079.2_A	woning	163719,80	464505,38	1,50	15,9	15,9	15,9
079.2_B	woning	163719,80	464505,38	4,50	16,9	16,9	16,9
079.2_C	woning	163719,80	464505,38	7,50	27,7	27,7	27,7
079.3_A	woning	163716,86	464499,84	1,50	19,1	19,1	19,1
079.3_B	woning	163716,86	464499,84	4,50	26,1	26,1	26,1
079.3_C	woning	163716,86	464499,84	7,50	30,0	30,0	30,0
080.1_A	woning	163728,76	464499,64	1,50	17,7	17,7	17,7
080.1_B	woning	163728,76	464499,64	4,50	18,0	18,0	18,0
080.1_C	woning	163728,76	464499,64	7,50	19,8	19,8	19,8
080.2_A	woning	163725,95	464494,08	1,50	16,4	16,4	16,4
080.2_B	woning	163725,95	464494,08	4,50	17,8	17,8	17,8
080.2_C	woning	163725,95	464494,08	7,50	30,1	30,1	30,1
080.3_A	woning	163719,74	464494,74	1,50	18,7	18,7	18,7
080.3_B	woning	163719,74	464494,74	4,50	26,2	26,2	26,2
080.3_C	woning	163719,74	464494,74	7,50	30,2	30,2	30,2
081.1_A	woning	163821,93	464453,90	1,50	17,0	17,0	17,0
081.1_B	woning	163821,93	464453,90	4,50	17,4	17,4	17,4
081.1_C	woning	163821,93	464453,90	7,50	18,9	18,9	18,9
081.2_A	woning	163816,15	464454,12	1,50	15,2	15,2	15,2
081.2_B	woning	163816,15	464454,12	4,50	14,5	14,5	14,5
081.2_C	woning	163816,15	464454,12	7,50	18,8	18,8	18,8
081.3_A	woning	163813,34	464448,29	1,50	32,7	32,7	32,7
081.3_B	woning	163813,34	464448,29	4,50	33,3	33,3	33,3
081.3_C	woning	163813,34	464448,29	7,50	33,6	33,6	33,6
082.1_A	woning	163829,69	464532,68	1,50	15,9	15,9	15,9
082.1_B	woning	163829,69	464532,68	4,50	14,0	14,0	14,0
082.1_C	woning	163829,69	464532,68	7,50	17,6	17,6	17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeren voertuigen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
082.2_A	woning	163828,12	464527,15	1,50	20,6	20,6	20,6
082.2_B	woning	163828,12	464527,15	4,50	23,1	23,1	23,1
082.2_C	woning	163828,12	464527,15	7,50	28,6	28,6	28,6
082.3_A	woning	163823,85	464534,14	1,50	20,5	20,5	20,5
082.3_B	woning	163823,85	464534,14	4,50	11,6	11,6	11,6
082.3_C	woning	163823,85	464534,14	7,50	16,3	16,3	16,3
082.4_A	woning	163820,50	464527,86	1,50	25,4	25,4	25,4
082.4_B	woning	163820,50	464527,86	4,50	25,1	25,1	25,1
082.4_C	woning	163820,50	464527,86	7,50	31,1	31,1	31,1
083.1_A	woning	163836,76	464520,11	1,50	14,8	14,8	14,8
083.1_B	woning	163836,76	464520,11	4,50	11,9	11,9	11,9
083.1_C	woning	163836,76	464520,11	7,50	17,8	17,8	17,8
083.2_A	woning	163835,65	464514,16	1,50	14,6	14,6	14,6
083.2_B	woning	163835,65	464514,16	4,50	15,6	15,6	15,6
083.2_C	woning	163835,65	464514,16	7,50	26,1	26,1	26,1
083.3_A	woning	163831,27	464521,13	1,50	19,7	19,7	19,7
083.3_B	woning	163831,27	464521,13	4,50	23,4	23,4	23,4
083.3_C	woning	163831,27	464521,13	7,50	16,8	16,8	16,8
083.4_A	woning	163828,28	464514,18	1,50	20,4	20,4	20,4
083.4_B	woning	163828,28	464514,18	4,50	23,3	23,3	23,3
083.4_C	woning	163828,28	464514,18	7,50	31,6	31,6	31,6
084.1_A	woning	163840,68	464506,19	1,50	11,5	11,5	11,5
084.1_B	woning	163840,68	464506,19	4,50	11,9	11,9	11,9
084.1_C	woning	163840,68	464506,19	7,50	17,3	17,3	17,3
084.2_A	woning	163835,00	464506,65	1,50	11,6	11,6	11,6
084.2_B	woning	163835,00	464506,65	4,50	12,1	12,1	12,1
084.2_C	woning	163835,00	464506,65	7,50	17,3	17,3	17,3
084.3_A	woning	163831,88	464500,93	1,50	18,5	18,5	18,5
084.3_B	woning	163831,88	464500,93	4,50	22,1	22,1	22,1
084.3_C	woning	163831,88	464500,93	7,50	32,0	32,0	32,0
085.1_A	woning	163844,80	464500,99	1,50	12,2	12,2	12,2
085.1_B	woning	163844,80	464500,99	4,50	12,7	12,7	12,7
085.1_C	woning	163844,80	464500,99	7,50	18,7	18,7	18,7
085.2_A	woning	163842,86	464496,30	1,50	20,5	20,5	20,5
085.2_B	woning	163842,86	464496,30	4,50	22,2	22,2	22,2
085.2_C	woning	163842,86	464496,30	7,50	30,2	30,2	30,2
085.3_A	woning	163835,64	464496,38	1,50	18,3	18,3	18,3
085.3_B	woning	163835,64	464496,38	4,50	22,6	22,6	22,6
085.3_C	woning	163835,64	464496,38	7,50	32,2	32,2	32,2
086.1_A	woning	163851,14	464489,82	1,50	12,5	12,5	12,5
086.1_B	woning	163851,14	464489,82	4,50	14,4	14,4	14,4
086.1_C	woning	163851,14	464489,82	7,50	18,6	18,6	18,6
086.2_A	woning	163846,35	464490,52	1,50	17,6	17,6	17,6
086.2_B	woning	163846,35	464490,52	4,50	21,1	21,1	21,1
086.2_C	woning	163846,35	464490,52	7,50	18,0	18,0	18,0
086.3_A	woning	163842,33	464484,66	1,50	22,9	22,9	22,9
086.3_B	woning	163842,33	464484,66	4,50	24,2	24,2	24,2
086.3_C	woning	163842,33	464484,66	7,50	32,6	32,6	32,6
087.1_A	woning	163852,98	464483,56	1,50	12,9	12,9	12,9
087.1_B	woning	163852,98	464483,56	4,50	15,7	15,7	15,7
087.1_C	woning	163852,98	464483,56	7,50	19,3	19,3	19,3
087.2_A	woning	163851,43	464478,68	1,50	20,7	20,7	20,7
087.2_B	woning	163851,43	464478,68	4,50	23,8	23,8	23,8
087.2_C	woning	163851,43	464478,68	7,50	29,3	29,3	29,3
087.3_A	woning	163844,30	464478,06	1,50	24,1	24,1	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeren voertuigen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
087.3_B	woning	163844,30	464478,06	4,50	29,3	29,3	29,3
087.3_C	woning	163844,30	464478,06	7,50	32,8	32,8	32,8
090.1_A	Tiny hous	163903,93	464389,55	1,50	15,2	15,2	15,2
090.1_B	Tiny hous	163903,93	464389,55	4,50	16,6	16,6	16,6
090.2_A	Tiny hous	163904,13	464386,19	1,50	27,4	27,4	27,4
090.2_B	Tiny hous	163904,13	464386,19	4,50	31,8	31,8	31,8
090.3_A	Tiny hous	163899,55	464389,05	1,50	21,2	21,2	21,2
090.3_B	Tiny hous	163899,55	464389,05	4,50	23,4	23,4	23,4
090.4_A	Tiny hous	163899,74	464384,73	1,50	19,0	19,0	19,0
090.4_B	Tiny hous	163899,74	464384,73	4,50	23,2	23,2	23,2
091.1_A	Tiny hous	163910,19	464379,83	1,50	15,5	15,5	15,5
091.1_B	Tiny hous	163910,19	464379,83	4,50	17,1	17,1	17,1
091.2_A	Tiny hous	163908,32	464376,00	1,50	25,7	25,7	25,7
091.2_B	Tiny hous	163908,32	464376,00	4,50	29,2	29,2	29,2
091.3_A	Tiny hous	163906,82	464380,58	1,50	15,5	15,5	15,5
091.3_B	Tiny hous	163906,82	464380,58	4,50	17,7	17,7	17,7
091.4_A	Tiny hous	163904,59	464376,92	1,50	26,0	26,0	26,0
091.4_B	Tiny hous	163904,59	464376,92	4,50	31,2	31,2	31,2
092.1_A	Tiny hous	163896,37	464379,85	1,50	23,7	23,7	23,7
092.1_B	Tiny hous	163896,37	464379,85	4,50	26,4	26,4	26,4
092.2_A	Tiny hous	163896,67	464376,15	1,50	29,9	29,9	29,9
092.2_B	Tiny hous	163896,67	464376,15	4,50	33,1	33,1	33,1
092.3_A	Tiny hous	163891,68	464379,89	1,50	26,5	26,5	26,5
092.3_B	Tiny hous	163891,68	464379,89	4,50	23,7	23,7	23,7
092.4_A	Tiny hous	163892,65	464376,15	1,50	32,3	32,3	32,3
092.4_B	Tiny hous	163892,65	464376,15	4,50	33,1	33,1	33,1
093.1_A	Tiny hous	163874,11	464372,47	1,50	24,8	24,8	24,8
093.1_B	Tiny hous	163874,11	464372,47	4,50	21,0	21,0	21,0
093.2_A	Tiny hous	163871,75	464369,40	1,50	34,9	34,9	34,9
093.2_B	Tiny hous	163871,75	464369,40	4,50	32,1	32,1	32,1
093.3_A	Tiny hous	163870,96	464374,59	1,50	33,5	33,5	33,5
093.3_B	Tiny hous	163870,96	464374,59	4,50	34,4	34,4	34,4
093.4_A	Tiny hous	163867,97	464371,52	1,50	31,4	31,4	31,4
093.4_B	Tiny hous	163867,97	464371,52	4,50	30,3	30,3	30,3
094.1_A	Tiny hous	163858,40	464374,66	1,50	29,6	29,6	29,6
094.1_B	Tiny hous	163858,40	464374,66	4,50	30,4	30,4	30,4
094.2_A	Tiny hous	163859,47	464370,75	1,50	35,4	35,4	35,4
094.2_B	Tiny hous	163859,47	464370,75	4,50	36,5	36,5	36,5
094.3_A	Tiny hous	163855,79	464369,12	1,50	35,6	35,6	35,6
094.3_B	Tiny hous	163855,79	464369,12	4,50	36,8	36,8	36,8
094.4_A	Tiny hous	163854,75	464373,00	1,50	34,7	34,7	34,7
094.4_B	Tiny hous	163854,75	464373,00	4,50	35,9	35,9	35,9
095.1_A	Tiny hous	163855,17	464384,37	1,50	18,7	18,7	18,7
095.1_B	Tiny hous	163855,17	464384,37	4,50	20,6	20,6	20,6
095.2_A	Tiny hous	163854,24	464380,52	1,50	35,0	35,0	35,0
095.2_B	Tiny hous	163854,24	464380,52	4,50	36,2	36,2	36,2
095.3_A	Tiny hous	163851,48	464386,15	1,50	23,4	23,4	23,4
095.3_B	Tiny hous	163851,48	464386,15	4,50	26,3	26,3	26,3
095.4_A	Tiny hous	163850,68	464381,56	1,50	30,1	30,1	30,1
095.4_B	Tiny hous	163850,68	464381,56	4,50	32,0	32,0	32,0
096.1_A	Tiny hous	163848,71	464399,00	1,50	18,4	18,4	18,4
096.1_B	Tiny hous	163848,71	464399,00	4,50	19,9	19,9	19,9
096.2_A	Tiny hous	163847,20	464395,00	1,50	28,9	28,9	28,9
096.2_B	Tiny hous	163847,20	464395,00	4,50	31,3	31,3	31,3
096.3_A	Tiny hous	163843,55	464395,59	1,50	22,2	22,2	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeren voertuigen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
096.3_B	Tiny hous	163843,55	464395,59	4,50	25,9	25,9	25,9
097.1_A	Tiny hous	163846,26	464403,31	1,50	16,1	16,1	16,1
097.1_B	Tiny hous	163846,26	464403,31	4,50	17,9	17,9	17,9
097.2_A	Tiny hous	163842,54	464404,22	1,50	17,0	17,0	17,0
097.2_B	Tiny hous	163842,54	464404,22	4,50	18,6	18,6	18,6
097.3_A	Tiny hous	163840,78	464400,49	1,50	27,5	27,5	27,5
097.3_B	Tiny hous	163840,78	464400,49	4,50	29,4	29,4	29,4
098.1_A	Tiny hous	163834,13	464397,12	1,50	20,4	20,4	20,4
098.1_B	Tiny hous	163834,13	464397,12	4,50	23,4	23,4	23,4
098.2_A	Tiny hous	163833,27	464393,89	1,50	24,4	24,4	24,4
098.2_B	Tiny hous	163833,27	464393,89	4,50	29,0	29,0	29,0
098.3_A	Tiny hous	163830,21	464398,05	1,50	15,6	15,6	15,6
098.3_B	Tiny hous	163830,21	464398,05	4,50	16,7	16,7	16,7
099.1_A	Tiny hous	163838,55	464390,93	1,50	19,6	19,6	19,6
099.1_B	Tiny hous	163838,55	464390,93	4,50	21,0	21,0	21,0
099.2_A	Tiny hous	163837,22	464386,88	1,50	35,5	35,5	35,5
099.2_B	Tiny hous	163837,22	464386,88	4,50	36,6	36,6	36,6
099.3_A	Tiny hous	163834,33	464391,24	1,50	29,8	29,8	29,8
099.3_B	Tiny hous	163834,33	464391,24	4,50	30,7	30,7	30,7
100.1_A	Tiny hous	163843,84	464383,29	1,50	34,0	34,0	34,0
100.1_B	Tiny hous	163843,84	464383,29	4,50	35,2	35,2	35,2
100.2_A	Tiny hous	163842,13	464380,03	1,50	35,4	35,4	35,4
100.2_B	Tiny hous	163842,13	464380,03	4,50	36,6	36,6	36,6
100.3_A	Tiny hous	163839,78	464384,66	1,50	34,1	34,1	34,1
100.3_B	Tiny hous	163839,78	464384,66	4,50	35,4	35,4	35,4
101.1_A	Tiny hous	163846,74	464370,09	1,50	20,9	20,9	20,9
101.1_B	Tiny hous	163846,74	464370,09	4,50	20,0	20,0	20,0
101.2_A	Tiny hous	163846,82	464366,07	1,50	36,0	36,0	36,0
101.2_B	Tiny hous	163846,82	464366,07	4,50	37,2	37,2	37,2
101.3_A	Tiny hous	163842,90	464371,00	1,50	30,0	30,0	30,0
101.3_B	Tiny hous	163842,90	464371,00	4,50	22,6	22,6	22,6
105.10_A	appartementengebouw	163856,30	464473,74	1,50	25,9	25,9	25,9
105.10_B	appartementengebouw	163856,30	464473,74	4,50	31,6	31,6	31,6
105.10_C	appartementengebouw	163856,30	464473,74	7,50	15,3	15,3	15,3
105.1_A	appartementengebouw	163861,47	464471,71	1,50	13,2	13,2	13,2
105.1_B	appartementengebouw	163861,47	464471,71	4,50	16,7	16,7	16,7
105.1_C	appartementengebouw	163861,47	464471,71	7,50	14,9	14,9	14,9
105.2_A	appartementengebouw	163861,72	464463,32	1,50	14,4	14,4	14,4
105.2_B	appartementengebouw	163861,72	464463,32	4,50	13,5	13,5	13,5
105.2_C	appartementengebouw	163861,72	464463,32	7,50	14,8	14,8	14,8
105.3_A	appartementengebouw	163866,62	464458,77	1,50	15,4	15,4	15,4
105.3_B	appartementengebouw	163866,62	464458,77	4,50	14,4	14,4	14,4
105.3_C	appartementengebouw	163866,62	464458,77	7,50	15,7	15,7	15,7
105.4_A	appartementengebouw	163870,24	464452,40	1,50	16,1	16,1	16,1
105.4_B	appartementengebouw	163870,24	464452,40	4,50	17,9	17,9	17,9
105.4_C	appartementengebouw	163870,24	464452,40	7,50	19,0	19,0	19,0
105.5_A	appartementengebouw	163868,14	464448,86	1,50	28,0	28,0	28,0
105.5_B	appartementengebouw	163868,14	464448,86	4,50	33,9	33,9	33,9
105.5_C	appartementengebouw	163868,14	464448,86	7,50	34,3	34,3	34,3
105.6_A	appartementengebouw	163862,43	464449,38	1,50	30,0	30,0	30,0
105.6_B	appartementengebouw	163862,43	464449,38	4,50	33,8	33,8	33,8
105.6_C	appartementengebouw	163862,43	464449,38	7,50	34,2	34,2	34,2
105.7_A	appartementengebouw	163859,82	464454,02	1,50	28,1	28,1	28,1
105.7_B	appartementengebouw	163859,82	464454,02	4,50	33,3	33,3	33,3
105.7_C	appartementengebouw	163859,82	464454,02	7,50	34,0	34,0	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeren voertuigen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
105.8_A	appartementengebouw	163853,91	464460,38	1,50	27,3	27,3	27,3
105.8_B	appartementengebouw	163853,91	464460,38	4,50	33,0	33,0	33,0
105.8_C	appartementengebouw	163853,91	464460,38	7,50	33,6	33,6	33,6
105.9_A	appartementengebouw	163850,16	464467,03	1,50	28,6	28,6	28,6
105.9_B	appartementengebouw	163850,16	464467,03	4,50	33,0	33,0	33,0
105.9_C	appartementengebouw	163850,16	464467,03	7,50	33,4	33,4	33,4
T010_A	Tuin	163783,79	464255,42	1,50	36,2	36,2	36,2
T011_A	Tuin	163789,93	464257,82	1,50	42,8	42,8	42,8
T012_A	Tuin	163774,37	464269,19	1,50	33,6	33,6	33,6
T013_A	Tuin	163780,80	464272,48	1,50	36,8	36,8	36,8
T014_A	Tuin	163765,24	464284,31	1,50	32,6	32,6	32,6
T015_A	Tuin	163772,57	464287,75	1,50	33,3	33,3	33,3
T016_A	Tuin	163755,96	464299,72	1,50	39,2	39,2	39,2
T017_A	Tuin	163764,79	464302,86	1,50	39,7	39,7	39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	33,0	33,0	33,0
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	38,1	38,1	38,1
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	40,8	40,8	40,8
001.2_A	appartementengebouw	163730,42	464261,80	1,50	28,2	28,2	28,2
001.2_B	appartementengebouw	163730,42	464261,80	4,50	33,1	33,1	33,1
001.2_C	appartementengebouw	163730,42	464261,80	7,50	35,8	35,8	35,8
001.3_A	appartementengebouw	163718,77	464275,66	1,50	14,8	14,8	14,8
001.3_B	appartementengebouw	163718,77	464275,66	4,50	16,3	16,3	16,3
001.3_C	appartementengebouw	163718,77	464275,66	7,50	13,9	13,9	13,9
001.4_A	appartementengebouw	163705,22	464263,29	1,50	14,1	14,1	14,1
001.4_B	appartementengebouw	163705,22	464263,29	4,50	15,3	15,3	15,3
001.4_C	appartementengebouw	163705,22	464263,29	7,50	16,9	16,9	16,9
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	29,1	29,1	29,1
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	32,2	32,2	32,2
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	33,7	33,7	33,7
002.2_A	woning	163768,49	464250,65	1,50	31,2	31,2	31,2
002.2_B	woning	163768,49	464250,65	4,50	34,2	34,2	34,2
002.2_C	woning	163768,49	464250,65	7,50	35,7	35,7	35,7
002.3_A	woning	163777,53	464255,49	1,50	11,7	11,7	11,7
002.3_B	woning	163777,53	464255,49	4,50	14,2	14,2	14,2
002.3_C	woning	163777,53	464255,49	7,50	18,0	18,0	18,0
002.4_A	woning	163771,08	464256,94	1,50	12,4	12,4	12,4
002.4_B	woning	163771,08	464256,94	4,50	14,6	14,6	14,6
002.4_C	woning	163771,08	464256,94	7,50	19,0	19,0	19,0
003.1_A	woning	163763,53	464263,27	1,50	29,6	29,6	29,6
003.1_B	woning	163763,53	464263,27	4,50	35,0	35,0	35,0
003.1_C	woning	163763,53	464263,27	7,50	36,6	36,6	36,6
003.2_A	woning	163759,74	464265,96	1,50	29,5	29,5	29,5
003.2_B	woning	163759,74	464265,96	4,50	34,5	34,5	34,5
003.2_C	woning	163759,74	464265,96	7,50	37,6	37,6	37,6
003.3_A	woning	163768,80	464270,70	1,50	19,6	19,6	19,6
003.3_B	woning	163768,80	464270,70	4,50	21,8	21,8	21,8
003.3_C	woning	163768,80	464270,70	7,50	23,9	23,9	23,9
003.4_A	woning	163762,55	464272,22	1,50	25,9	25,9	25,9
003.4_B	woning	163762,55	464272,22	4,50	29,9	29,9	29,9
003.4_C	woning	163762,55	464272,22	7,50	32,6	32,6	32,6
004.1_A	woning	163754,83	464278,51	1,50	27,9	27,9	27,9
004.1_B	woning	163754,83	464278,51	4,50	31,9	31,9	31,9
004.1_C	woning	163754,83	464278,51	7,50	35,0	35,0	35,0
004.2_A	woning	163751,29	464280,67	1,50	27,4	27,4	27,4
004.2_B	woning	163751,29	464280,67	4,50	31,2	31,2	31,2
004.2_C	woning	163751,29	464280,67	7,50	34,4	34,4	34,4
004.3_A	woning	163760,16	464286,06	1,50	16,7	16,7	16,7
004.3_B	woning	163760,16	464286,06	4,50	16,3	16,3	16,3
004.3_C	woning	163760,16	464286,06	7,50	21,4	21,4	21,4
004.4_A	woning	163753,85	464287,41	1,50	24,2	24,2	24,2
004.4_B	woning	163753,85	464287,41	4,50	27,3	27,3	27,3
004.4_C	woning	163753,85	464287,41	7,50	30,4	30,4	30,4
005.1_A	woning	163746,54	464293,90	1,50	27,6	27,6	27,6
005.1_B	woning	163746,54	464293,90	4,50	31,0	31,0	31,0
005.1_C	woning	163746,54	464293,90	7,50	34,1	34,1	34,1
005.2_A	woning	163742,49	464296,22	1,50	27,5	27,5	27,5
005.2_B	woning	163742,49	464296,22	4,50	30,6	30,6	30,6
005.2_C	woning	163742,49	464296,22	7,50	33,7	33,7	33,7
005.3_A	woning	163751,40	464301,42	1,50	13,0	13,0	13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.3_B	woning	163751,40	464301,42	4,50	14,8	14,8	14,8
005.3_C	woning	163751,40	464301,42	7,50	19,3	19,3	19,3
005.4_A	woning	163743,91	464301,89	1,50	7,9	7,9	7,9
005.4_B	woning	163743,91	464301,89	4,50	9,4	9,4	9,4
005.4_C	woning	163743,91	464301,89	7,50	15,8	15,8	15,8
006.1_A	woning	163740,49	464314,15	1,50	13,1	13,1	13,1
006.1_B	woning	163740,49	464314,15	4,50	15,1	15,1	15,1
006.1_C	woning	163740,49	464314,15	7,50	22,0	22,0	22,0
006.2_A	woning	163735,57	464317,14	1,50	24,7	24,7	24,7
006.2_B	woning	163735,57	464317,14	4,50	27,1	27,1	27,1
006.2_C	woning	163735,57	464317,14	7,50	28,1	28,1	28,1
006.3_A	woning	163736,20	464323,50	1,50	20,1	20,1	20,1
006.3_B	woning	163736,20	464323,50	4,50	21,8	21,8	21,8
006.3_C	woning	163736,20	464323,50	7,50	12,1	12,1	12,1
007.1_A	woning	163746,67	464317,70	1,50	11,3	11,3	11,3
007.1_B	woning	163746,67	464317,70	4,50	13,7	13,7	13,7
007.1_C	woning	163746,67	464317,70	7,50	21,5	21,5	21,5
007.2_A	woning	163746,68	464323,71	1,50	9,8	9,8	9,8
007.2_B	woning	163746,68	464323,71	4,50	11,2	11,2	11,2
007.2_C	woning	163746,68	464323,71	7,50	15,5	15,5	15,5
007.3_A	woning	163741,25	464326,41	1,50	19,9	19,9	19,9
007.3_B	woning	163741,25	464326,41	4,50	21,6	21,6	21,6
007.3_C	woning	163741,25	464326,41	7,50	11,9	11,9	11,9
008.1_A	senioren woning	163763,14	464328,21	1,50	17,2	17,2	17,2
008.1_B	senioren woning	163763,14	464328,21	4,50	19,6	19,6	19,6
008.2_A	senioren woning	163758,56	464330,40	1,50	18,6	18,6	18,6
008.2_B	senioren woning	163758,56	464330,40	4,50	20,6	20,6	20,6
008.3_A	senioren woning	163758,79	464336,41	1,50	3,7	3,7	3,7
008.3_B	senioren woning	163758,79	464336,41	4,50	6,7	6,7	6,7
009.1_A	senioren woning	163768,35	464331,16	1,50	17,6	17,6	17,6
009.1_B	senioren woning	163768,35	464331,16	4,50	19,8	19,8	19,8
009.2_A	senioren woning	163768,45	464337,06	1,50	5,5	5,5	5,5
009.2_B	senioren woning	163768,45	464337,06	4,50	8,1	8,1	8,1
009.3_A	senioren woning	163763,55	464339,11	1,50	3,0	3,0	3,0
009.3_B	senioren woning	163763,55	464339,11	4,50	5,5	5,5	5,5
010.1_A	woning	163689,71	464316,78	1,50	13,8	13,8	13,8
010.1_B	woning	163689,71	464316,78	4,50	15,6	15,6	15,6
010.1_C	woning	163689,71	464316,78	7,50	18,3	18,3	18,3
010.2_A	woning	163685,44	464319,66	1,50	20,6	20,6	20,6
010.2_B	woning	163685,44	464319,66	4,50	21,3	21,3	21,3
010.2_C	woning	163685,44	464319,66	7,50	21,6	21,6	21,6
010.3_A	woning	163685,30	464325,97	1,50	10,0	10,0	10,0
010.3_B	woning	163685,30	464325,97	4,50	10,9	10,9	10,9
010.3_C	woning	163685,30	464325,97	7,50	9,9	9,9	9,9
011.1_A	woning	163695,08	464319,79	1,50	14,2	14,2	14,2
011.1_B	woning	163695,08	464319,79	4,50	15,9	15,9	15,9
011.1_C	woning	163695,08	464319,79	7,50	18,4	18,4	18,4
011.2_A	woning	163689,73	464328,46	1,50	12,4	12,4	12,4
011.2_B	woning	163689,73	464328,46	4,50	12,7	12,7	12,7
011.2_C	woning	163689,73	464328,46	7,50	9,5	9,5	9,5
012.1_A	woning	163699,12	464322,05	1,50	14,6	14,6	14,6
012.1_B	woning	163699,12	464322,05	4,50	16,2	16,2	16,2
012.1_C	woning	163699,12	464322,05	7,50	18,6	18,6	18,6
012.2_A	woning	163694,49	464331,13	1,50	3,0	3,0	3,0
012.2_B	woning	163694,49	464331,13	4,50	3,8	3,8	3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012.2_C	woning	163694,49	464331,13	7,50	9,4	9,4	9,4
013.1_A	woning	163703,61	464324,58	1,50	15,4	15,4	15,4
013.1_B	woning	163703,61	464324,58	4,50	16,8	16,8	16,8
013.1_C	woning	163703,61	464324,58	7,50	18,9	18,9	18,9
013.2_A	woning	163698,70	464333,49	1,50	2,9	2,9	2,9
013.2_B	woning	163698,70	464333,49	4,50	3,7	3,7	3,7
013.2_C	woning	163698,70	464333,49	7,50	9,5	9,5	9,5
014.1_A	woning	163707,74	464326,89	1,50	17,7	17,7	17,7
014.1_B	woning	163707,74	464326,89	4,50	18,5	18,5	18,5
014.1_C	woning	163707,74	464326,89	7,50	19,8	19,8	19,8
014.2_A	woning	163707,33	464332,29	1,50	17,1	17,1	17,1
014.2_B	woning	163707,33	464332,29	4,50	18,0	18,0	18,0
014.2_C	woning	163707,33	464332,29	7,50	20,8	20,8	20,8
014.3_A	woning	163702,27	464335,50	1,50	3,0	3,0	3,0
014.3_B	woning	163702,27	464335,50	4,50	3,9	3,9	3,9
014.3_C	woning	163702,27	464335,50	7,50	9,8	9,8	9,8
015.1_A	woning	163719,84	464333,66	1,50	24,2	24,2	24,2
015.1_B	woning	163719,84	464333,66	4,50	26,1	26,1	26,1
015.1_C	woning	163719,84	464333,66	7,50	25,7	25,7	25,7
015.2_A	woning	163715,14	464336,83	1,50	21,7	21,7	21,7
015.2_B	woning	163715,14	464336,83	4,50	23,2	23,2	23,2
015.2_C	woning	163715,14	464336,83	7,50	25,2	25,2	25,2
015.3_A	woning	163715,30	464342,88	1,50	2,9	2,9	2,9
015.3_B	woning	163715,30	464342,88	4,50	3,8	3,8	3,8
015.3_C	woning	163715,30	464342,88	7,50	9,5	9,5	9,5
016.1_A	3 woningen	163729,16	464339,01	1,50	18,9	18,9	18,9
016.1_B	3 woningen	163729,16	464339,01	4,50	19,8	19,8	19,8
016.1_C	3 woningen	163729,16	464339,01	7,50	22,9	22,9	22,9
016.2_A	3 woningen	163723,60	464347,65	1,50	2,7	2,7	2,7
016.2_B	3 woningen	163723,60	464347,65	4,50	3,2	3,2	3,2
016.2_C	3 woningen	163723,60	464347,65	7,50	8,9	8,9	8,9
017.1_A	woning	163737,81	464343,98	1,50	15,0	15,0	15,0
017.1_B	woning	163737,81	464343,98	4,50	10,3	10,3	10,3
017.1_C	woning	163737,81	464343,98	7,50	19,1	19,1	19,1
017.2_A	woning	163738,38	464349,21	1,50	9,2	9,2	9,2
017.2_B	woning	163738,38	464349,21	4,50	10,1	10,1	10,1
017.2_C	woning	163738,38	464349,21	7,50	13,8	13,8	13,8
017.3_A	woning	163732,75	464352,90	1,50	2,6	2,6	2,6
017.3_B	woning	163732,75	464352,90	4,50	3,4	3,4	3,4
017.3_C	woning	163732,75	464352,90	7,50	9,3	9,3	9,3
018.1_A	woning	163673,04	464340,36	1,50	19,9	19,9	19,9
018.1_B	woning	163673,04	464340,36	4,50	20,2	20,2	20,2
018.1_C	woning	163673,04	464340,36	7,50	19,8	19,8	19,8
018.2_A	woning	163678,55	464339,87	1,50	6,2	6,2	6,2
018.2_B	woning	163678,55	464339,87	4,50	8,8	8,8	8,8
018.2_C	woning	163678,55	464339,87	7,50	18,0	18,0	18,0
018.3_A	woning	163681,91	464345,49	1,50	16,1	16,1	16,1
018.3_B	woning	163681,91	464345,49	4,50	17,5	17,5	17,5
018.3_C	woning	163681,91	464345,49	7,50	17,9	17,9	17,9
019.1_A	woning	163669,82	464346,06	1,50	18,8	18,8	18,8
019.1_B	woning	163669,82	464346,06	4,50	19,7	19,7	19,7
019.1_C	woning	163669,82	464346,06	7,50	18,5	18,5	18,5
019.2_A	woning	163672,86	464351,42	1,50	5,6	5,6	5,6
019.2_B	woning	163672,86	464351,42	4,50	7,4	7,4	7,4
019.2_C	woning	163672,86	464351,42	7,50	15,9	15,9	15,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019.3_A	woning	163678,91	464350,80	1,50	14,5	14,5	14,5
019.3_B	woning	163678,91	464350,80	4,50	17,6	17,6	17,6
019.3_C	woning	163678,91	464350,80	7,50	18,3	18,3	18,3
020.1_A	woning	163663,78	464356,63	1,50	16,9	16,9	16,9
020.1_B	woning	163663,78	464356,63	4,50	17,8	17,8	17,8
020.1_C	woning	163663,78	464356,63	7,50	18,5	18,5	18,5
020.2_A	woning	163669,73	464356,25	1,50	2,7	2,7	2,7
020.2_B	woning	163669,73	464356,25	4,50	4,8	4,8	4,8
020.2_C	woning	163669,73	464356,25	7,50	15,0	15,0	15,0
020.3_A	woning	163672,60	464362,11	1,50	13,9	13,9	13,9
020.3_B	woning	163672,60	464362,11	4,50	15,1	15,1	15,1
020.3_C	woning	163672,60	464362,11	7,50	14,8	14,8	14,8
020.4_A	woning	163666,77	464362,09	1,50	5,1	5,1	5,1
020.4_B	woning	163666,77	464362,09	4,50	6,9	6,9	6,9
020.4_C	woning	163666,77	464362,09	7,50	15,5	15,5	15,5
021.1_A	woning	163657,81	464367,19	1,50	15,7	15,7	15,7
021.1_B	woning	163657,81	464367,19	4,50	16,5	16,5	16,5
021.1_C	woning	163657,81	464367,19	7,50	17,8	17,8	17,8
021.2_A	woning	163663,57	464367,96	1,50	2,3	2,3	2,3
021.2_B	woning	163663,57	464367,96	4,50	4,4	4,4	4,4
021.2_C	woning	163663,57	464367,96	7,50	14,4	14,4	14,4
021.3_A	woning	163666,41	464372,79	1,50	13,9	13,9	13,9
021.3_B	woning	163666,41	464372,79	4,50	15,1	15,1	15,1
021.3_C	woning	163666,41	464372,79	7,50	18,6	18,6	18,6
022.1_A	woning	163654,22	464373,51	1,50	15,5	15,5	15,5
022.1_B	woning	163654,22	464373,51	4,50	16,3	16,3	16,3
022.1_C	woning	163654,22	464373,51	7,50	16,7	16,7	16,7
022.2_A	woning	163662,81	464379,14	1,50	8,9	8,9	8,9
022.2_B	woning	163662,81	464379,14	4,50	15,3	15,3	15,3
022.2_C	woning	163662,81	464379,14	7,50	18,9	18,9	18,9
022.3_A	woning	163656,54	464378,83	1,50	4,0	4,0	4,0
022.3_B	woning	163656,54	464378,83	4,50	5,9	5,9	5,9
022.3_C	woning	163656,54	464378,83	7,50	14,5	14,5	14,5
023.1_A	2 woningen	163646,01	464387,72	1,50	13,4	13,4	13,4
023.1_B	2 woningen	163646,01	464387,72	4,50	14,0	14,0	14,0
023.1_C	2 woningen	163646,01	464387,72	7,50	16,2	16,2	16,2
024.1_A	seniorenwoning	163632,89	464404,83	1,50	12,4	12,4	12,4
024.1_B	seniorenwoning	163632,89	464404,83	4,50	13,2	13,2	13,2
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	8,8	8,8	8,8
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	9,2	9,2	9,2
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	7,6	7,6	7,6
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	8,0	8,0	8,0
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	-5,8	-5,8	-5,8
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	-5,2	-5,2	-5,2
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	4,3	4,3	4,3
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	7,2	7,2	7,2
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	4,3	4,3	4,3
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	6,2	6,2	6,2
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	3,9	3,9	3,9
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	7,3	7,3	7,3
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	3,9	3,9	3,9
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	7,1	7,1	7,1
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	-5,9	-5,9	-5,9
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	-5,4	-5,4	-5,4
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	4,3	4,3	4,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	4,7	4,7	4,7
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	6,4	6,4	6,4
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	6,8	6,8	6,8
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	14,1	14,1	14,1
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	14,9	14,9	14,9
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	13,7	13,7	13,7
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	14,7	14,7	14,7
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	-5,6	-5,6	-5,6
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	-5,0	-5,0	-5,0
027.4_A	Woningen	163649,18	464508,77	1,50	-4,9	-4,9	-4,9
027.4_B	Woningen	163649,18	464508,77	4,50	2,0	2,0	2,0
027.5_A	Woningen	163652,58	464502,72	1,50	-4,9	-4,9	-4,9
027.5_B	Woningen	163652,58	464502,72	4,50	4,0	4,0	4,0
030.1_A	school	163576,48	464493,41	1,50	5,7	5,7	5,7
030.1_B	school	163576,48	464493,41	4,50	7,2	7,2	7,2
030.2_A	school	163563,87	464502,39	1,50	6,3	6,3	6,3
030.2_B	school	163563,87	464502,39	4,50	7,0	7,0	7,0
030.3_A	school	163645,76	464545,34	1,50	3,6	3,6	3,6
030.3_B	school	163645,76	464545,34	4,50	4,4	4,4	4,4
030.4_A	school	163619,52	464559,28	1,50	6,1	6,1	6,1
030.4_B	school	163619,52	464559,28	4,50	7,7	7,7	7,7
030.5_A	school	163634,82	464530,02	1,50	0,2	0,2	0,2
030.5_B	school	163634,82	464530,02	4,50	2,4	2,4	2,4
030.6_A	school	163574,91	464537,98	1,50	3,8	3,8	3,8
030.6_B	school	163574,91	464537,98	4,50	8,9	8,9	8,9
040.1_A	woningen	163750,94	464366,96	1,50	2,1	2,1	2,1
040.1_B	woningen	163750,94	464366,96	4,50	3,4	3,4	3,4
040.1_C	woningen	163750,94	464366,96	7,50	9,5	9,5	9,5
040.2_A	woningen	163734,11	464396,58	1,50	2,2	2,2	2,2
040.2_B	woningen	163734,11	464396,58	4,50	3,2	3,2	3,2
040.2_C	woningen	163734,11	464396,58	7,50	8,1	8,1	8,1
041.1_A	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	1,50	13,1	13,1	13,1
041.1_B	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	4,50	14,1	14,1	14,1
041.2_A	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	1,50	-1,4	-1,4	-1,4
041.2_B	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	4,50	0,2	0,2	0,2
042.1_A	seniorenwoning	163786,71	464404,43	1,50	14,3	14,3	14,3
042.1_B	seniorenwoning	163786,71	464404,43	4,50	14,2	14,2	14,2
042.2_A	seniorenwoning	163786,79	464410,06	1,50	5,7	5,7	5,7
042.2_B	seniorenwoning	163786,79	464410,06	4,50	1,5	1,5	1,5
042.3_A	seniorenwoning	163781,29	464413,20	1,50	4,7	4,7	4,7
042.3_B	seniorenwoning	163781,29	464413,20	4,50	11,1	11,1	11,1
043.1_A	woningen	163767,22	464433,14	1,50	-1,7	-1,7	-1,7
043.1_B	woningen	163767,22	464433,14	4,50	-1,0	-1,0	-1,0
043.2_A	woningen	163746,00	464470,93	1,50	-1,1	-1,1	-1,1
043.2_B	woningen	163746,00	464470,93	4,50	-0,5	-0,5	-0,5
050.1_A	woning	163834,89	464433,08	1,50	-3,7	-3,7	-3,7
050.1_B	woning	163834,89	464433,08	4,50	-3,0	-3,0	-3,0
050.1_C	woning	163834,89	464433,08	7,50	0,9	0,9	0,9
050.2_A	woning	163832,10	464428,82	1,50	15,7	15,7	15,7
050.2_B	woning	163832,10	464428,82	4,50	16,9	16,9	16,9
050.2_C	woning	163832,10	464428,82	7,50	17,9	17,9	17,9
050.3_A	woning	163825,23	464429,51	1,50	12,8	12,8	12,8
050.3_B	woning	163825,23	464429,51	4,50	13,4	13,4	13,4
050.3_C	woning	163825,23	464429,51	7,50	17,9	17,9	17,9
050.4_A	woning	163827,29	464435,54	1,50	-5,4	-5,4	-5,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
050.4_B	woning	163827,29	464435,54	4,50	-4,5	-4,5	-4,5
050.4_C	woning	163827,29	464435,54	7,50	0,4	0,4	0,4
051.1_A	woning	163825,81	464449,04	1,50	-4,7	-4,7	-4,7
051.1_B	woning	163825,81	464449,04	4,50	-4,1	-4,1	-4,1
051.1_C	woning	163825,81	464449,04	7,50	0,4	0,4	0,4
051.2_A	woning	163823,99	464443,77	1,50	12,0	12,0	12,0
051.2_B	woning	163823,99	464443,77	4,50	12,7	12,7	12,7
051.2_C	woning	163823,99	464443,77	7,50	13,6	13,6	13,6
051.3_A	woning	163817,08	464443,40	1,50	12,1	12,1	12,1
051.3_B	woning	163817,08	464443,40	4,50	12,9	12,9	12,9
051.3_C	woning	163817,08	464443,40	7,50	13,8	13,8	13,8
052.1_A	woning	163815,29	464467,56	1,50	4,0	4,0	4,0
052.1_B	woning	163815,29	464467,56	4,50	9,7	9,7	9,7
052.1_C	woning	163815,29	464467,56	7,50	0,7	0,7	0,7
052.2_A	woning	163812,95	464461,81	1,50	13,1	13,1	13,1
052.2_B	woning	163812,95	464461,81	4,50	16,0	16,0	16,0
052.2_C	woning	163812,95	464461,81	7,50	15,6	15,6	15,6
052.3_A	woning	163808,48	464468,75	1,50	-5,4	-5,4	-5,4
052.3_B	woning	163808,48	464468,75	4,50	-4,8	-4,8	-4,8
052.3_C	woning	163808,48	464468,75	7,50	0,3	0,3	0,3
052.4_A	woning	163806,11	464462,66	1,50	13,2	13,2	13,2
052.4_B	woning	163806,11	464462,66	4,50	14,3	14,3	14,3
052.4_C	woning	163806,11	464462,66	7,50	14,9	14,9	14,9
053.1_A	woning	163806,24	464481,44	1,50	-3,9	-3,9	-3,9
053.1_B	woning	163806,24	464481,44	4,50	-3,3	-3,3	-3,3
053.1_C	woning	163806,24	464481,44	7,50	1,0	1,0	1,0
053.2_A	woning	163804,11	464475,20	1,50	14,2	14,2	14,2
053.2_B	woning	163804,11	464475,20	4,50	15,4	15,4	15,4
053.2_C	woning	163804,11	464475,20	7,50	14,7	14,7	14,7
053.3_A	woning	163799,81	464482,21	1,50	-5,1	-5,1	-5,1
053.3_B	woning	163799,81	464482,21	4,50	-4,6	-4,6	-4,6
053.3_C	woning	163799,81	464482,21	7,50	0,6	0,6	0,6
053.4_A	woning	163797,38	464476,19	1,50	6,5	6,5	6,5
053.4_B	woning	163797,38	464476,19	4,50	11,3	11,3	11,3
053.4_C	woning	163797,38	464476,19	7,50	11,7	11,7	11,7
054.1_A	woning	163801,16	464496,57	1,50	2,7	2,7	2,7
054.1_B	woning	163801,16	464496,57	4,50	4,0	4,0	4,0
054.1_C	woning	163801,16	464496,57	7,50	1,2	1,2	1,2
054.2_A	woning	163798,96	464490,65	1,50	4,9	4,9	4,9
054.2_B	woning	163798,96	464490,65	4,50	6,1	6,1	6,1
054.2_C	woning	163798,96	464490,65	7,50	10,0	10,0	10,0
054.3_A	woning	163794,50	464497,54	1,50	5,3	5,3	5,3
054.3_B	woning	163794,50	464497,54	4,50	8,9	8,9	8,9
054.3_C	woning	163794,50	464497,54	7,50	0,6	0,6	0,6
054.4_A	woning	163792,46	464491,08	1,50	5,8	5,8	5,8
054.4_B	woning	163792,46	464491,08	4,50	10,4	10,4	10,4
054.4_C	woning	163792,46	464491,08	7,50	10,7	10,7	10,7
055.1_A	woning	163791,51	464509,32	1,50	2,9	2,9	2,9
055.1_B	woning	163791,51	464509,32	4,50	4,0	4,0	4,0
055.1_C	woning	163791,51	464509,32	7,50	2,1	2,1	2,1
055.2_A	woning	163789,21	464503,52	1,50	5,8	5,8	5,8
055.2_B	woning	163789,21	464503,52	4,50	9,9	9,9	9,9
055.2_C	woning	163789,21	464503,52	7,50	10,3	10,3	10,3
055.3_A	woning	163784,67	464510,47	1,50	-4,7	-4,7	-4,7
055.3_B	woning	163784,67	464510,47	4,50	-4,2	-4,2	-4,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
055.3_C	woning	163784,67	464510,47	7,50	0,9	0,9	0,9
055.4_A	woning	163782,51	464504,47	1,50	5,9	5,9	5,9
055.4_B	woning	163782,51	464504,47	4,50	9,7	9,7	9,7
055.4_C	woning	163782,51	464504,47	7,50	10,3	10,3	10,3
056.1_A	woning	163764,90	464638,83	1,50	-7,0	-7,0	-7,0
056.1_B	woning	163764,90	464638,83	4,50	-6,2	-6,2	-6,2
056.1_C	woning	163764,90	464638,83	7,50	-1,7	-1,7	-1,7
056.2_A	woning	163765,18	464629,61	1,50	2,7	2,7	2,7
056.2_B	woning	163765,18	464629,61	4,50	4,9	4,9	4,9
056.2_C	woning	163765,18	464629,61	7,50	12,9	12,9	12,9
056.3_A	woning	163756,97	464642,52	1,50	-8,2	-8,2	-8,2
056.3_B	woning	163756,97	464642,52	4,50	-7,7	-7,7	-7,7
056.3_C	woning	163756,97	464642,52	7,50	-2,9	-2,9	-2,9
056.4_A	woning	163756,80	464632,54	1,50	10,9	10,9	10,9
056.4_B	woning	163756,80	464632,54	4,50	11,9	11,9	11,9
056.4_C	woning	163756,80	464632,54	7,50	12,3	12,3	12,3
056.5_A	woning	163741,04	464681,03	1,50	-7,6	-7,6	-7,6
056.5_B	woning	163741,04	464681,03	4,50	-6,7	-6,7	-6,7
056.5_C	woning	163741,04	464681,03	7,50	-2,4	-2,4	-2,4
056.6_A	woning	163740,47	464670,94	1,50	5,5	5,5	5,5
056.6_B	woning	163740,47	464670,94	4,50	6,8	6,8	6,8
056.6_C	woning	163740,47	464670,94	7,50	11,2	11,2	11,2
056.7_A	woning	163733,70	464684,47	1,50	-9,4	-9,4	-9,4
056.7_B	woning	163733,70	464684,47	4,50	-8,8	-8,8	-8,8
056.7_C	woning	163733,70	464684,47	7,50	-4,0	-4,0	-4,0
056.8_A	woning	163732,54	464675,26	1,50	9,6	9,6	9,6
056.8_B	woning	163732,54	464675,26	4,50	10,8	10,8	10,8
056.8_C	woning	163732,54	464675,26	7,50	11,1	11,1	11,1
057.1_A	woning	163789,56	464591,35	1,50	-6,8	-6,8	-6,8
057.1_B	woning	163789,56	464591,35	4,50	-5,8	-5,8	-5,8
057.1_C	woning	163789,56	464591,35	7,50	-1,0	-1,0	-1,0
057.2_A	woning	163790,97	464583,75	1,50	3,2	3,2	3,2
057.2_B	woning	163790,97	464583,75	4,50	7,3	7,3	7,3
057.2_C	woning	163790,97	464583,75	7,50	13,3	13,3	13,3
057.3_A	woning	163784,83	464594,36	1,50	0,9	0,9	0,9
057.3_B	woning	163784,83	464594,36	4,50	-7,4	-7,4	-7,4
057.3_C	woning	163784,83	464594,36	7,50	-2,0	-2,0	-2,0
058.1_A	woning	163786,32	464581,13	1,50	7,5	7,5	7,5
058.1_B	woning	163786,32	464581,13	4,50	9,6	9,6	9,6
058.1_C	woning	163786,32	464581,13	7,50	13,8	13,8	13,8
058.2_A	woning	163780,57	464591,95	1,50	1,2	1,2	1,2
058.2_B	woning	163780,57	464591,95	4,50	-7,5	-7,5	-7,5
058.2_C	woning	163780,57	464591,95	7,50	-2,3	-2,3	-2,3
059.1_A	woning	163782,08	464578,69	1,50	11,5	11,5	11,5
059.1_B	woning	163782,08	464578,69	4,50	12,8	12,8	12,8
059.1_C	woning	163782,08	464578,69	7,50	13,5	13,5	13,5
059.2_A	woning	163776,80	464587,53	1,50	-7,9	-7,9	-7,9
059.2_B	woning	163776,80	464587,53	4,50	-7,4	-7,4	-7,4
059.2_C	woning	163776,80	464587,53	7,50	-2,2	-2,2	-2,2
060.1_A	woning	163777,94	464576,34	1,50	2,8	2,8	2,8
060.1_B	woning	163777,94	464576,34	4,50	12,7	12,7	12,7
060.1_C	woning	163777,94	464576,34	7,50	13,5	13,5	13,5
060.2_A	woning	163772,81	464585,27	1,50	3,0	3,0	3,0
060.2_B	woning	163772,81	464585,27	4,50	10,4	10,4	10,4
060.2_C	woning	163772,81	464585,27	7,50	-2,1	-2,1	-2,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
061.1_A	woning	163773,39	464573,76	1,50	2,7	2,7	2,7
061.1_B	woning	163773,39	464573,76	4,50	12,9	12,9	12,9
061.1_C	woning	163773,39	464573,76	7,50	13,6	13,6	13,6
061.2_A	woning	163768,27	464582,69	1,50	2,6	2,6	2,6
061.2_B	woning	163768,27	464582,69	4,50	10,4	10,4	10,4
061.2_C	woning	163768,27	464582,69	7,50	-1,8	-1,8	-1,8
062.1_A	woning	163769,12	464571,34	1,50	2,9	2,9	2,9
062.1_B	woning	163769,12	464571,34	4,50	13,3	13,3	13,3
062.1_C	woning	163769,12	464571,34	7,50	13,9	13,9	13,9
062.2_A	woning	163764,05	464580,30	1,50	2,8	2,8	2,8
062.2_B	woning	163764,05	464580,30	4,50	10,4	10,4	10,4
062.2_C	woning	163764,05	464580,30	7,50	-0,8	-0,8	-0,8
062.3_A	woning	163764,48	464574,51	1,50	5,8	5,8	5,8
062.3_B	woning	163764,48	464574,51	4,50	15,4	15,4	15,4
062.3_C	woning	163764,48	464574,51	7,50	14,3	14,3	14,3
063.1_A	woning	163706,49	464664,41	1,50	9,1	9,1	9,1
063.1_B	woning	163706,49	464664,41	4,50	-3,9	-3,9	-3,9
063.1_C	woning	163706,49	464664,41	7,50	-0,6	-0,6	-0,6
063.2_A	woning	163706,51	464658,41	1,50	-2,9	-2,9	-2,9
063.2_B	woning	163706,51	464658,41	4,50	1,7	1,7	1,7
063.2_C	woning	163706,51	464658,41	7,50	5,1	5,1	5,1
063.3_A	woning	163701,48	464667,35	1,50	-9,6	-9,6	-9,6
063.3_B	woning	163701,48	464667,35	4,50	-9,0	-9,0	-9,0
063.3_C	woning	163701,48	464667,35	7,50	-3,8	-3,8	-3,8
064.1_A	woning	163702,16	464655,93	1,50	-0,6	-0,6	-0,6
064.1_B	woning	163702,16	464655,93	4,50	2,7	2,7	2,7
064.1_C	woning	163702,16	464655,93	7,50	5,2	5,2	5,2
064.2_A	woning	163697,34	464664,99	1,50	-9,6	-9,6	-9,6
064.2_B	woning	163697,34	464664,99	4,50	-9,2	-9,2	-9,2
064.2_C	woning	163697,34	464664,99	7,50	-4,1	-4,1	-4,1
065.1_A	woning	163698,34	464653,76	1,50	5,3	5,3	5,3
065.1_B	woning	163698,34	464653,76	4,50	6,6	6,6	6,6
065.1_C	woning	163698,34	464653,76	7,50	5,2	5,2	5,2
065.2_A	woning	163692,75	464662,38	1,50	-9,6	-9,6	-9,6
065.2_B	woning	163692,75	464662,38	4,50	-9,1	-9,1	-9,1
065.2_C	woning	163692,75	464662,38	7,50	-4,1	-4,1	-4,1
066.1_A	woning	163693,08	464650,76	1,50	0,1	0,1	0,1
066.1_B	woning	163693,08	464650,76	4,50	4,6	4,6	4,6
066.1_C	woning	163693,08	464650,76	7,50	5,3	5,3	5,3
066.2_A	woning	163688,35	464659,87	1,50	-9,6	-9,6	-9,6
066.2_B	woning	163688,35	464659,87	4,50	-9,2	-9,2	-9,2
066.2_C	woning	163688,35	464659,87	7,50	-4,2	-4,2	-4,2
067.1_A	woning	163688,63	464648,22	1,50	-0,1	-0,1	-0,1
067.1_B	woning	163688,63	464648,22	4,50	4,5	4,5	4,5
067.1_C	woning	163688,63	464648,22	7,50	5,2	5,2	5,2
067.2_A	woning	163684,14	464657,47	1,50	-9,5	-9,5	-9,5
067.2_B	woning	163684,14	464657,47	4,50	-9,1	-9,1	-9,1
067.2_C	woning	163684,14	464657,47	7,50	-4,1	-4,1	-4,1
068.1_A	woning	163683,91	464645,54	1,50	0,0	0,0	0,0
068.1_B	woning	163683,91	464645,54	4,50	4,6	4,6	4,6
068.1_C	woning	163683,91	464645,54	7,50	5,3	5,3	5,3
068.2_A	woning	163679,15	464654,63	1,50	-9,0	-9,0	-9,0
068.2_B	woning	163679,15	464654,63	4,50	-8,3	-8,3	-8,3
068.2_C	woning	163679,15	464654,63	7,50	-3,4	-3,4	-3,4
068.3_A	woning	163678,90	464649,60	1,50	-0,1	-0,1	-0,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
068.3_B	woning	163678,90	464649,60	4,50	4,6	4,6	4,6
068.3_C	woning	163678,90	464649,60	7,50	5,2	5,2	5,2
069.1_A	woning	163734,40	464615,79	1,50	-3,1	-3,1	-3,1
069.1_B	woning	163734,40	464615,79	4,50	-2,7	-2,7	-2,7
069.1_C	woning	163734,40	464615,79	7,50	0,6	0,6	0,6
069.2_A	woning	163733,42	464610,21	1,50	3,1	3,1	3,1
069.2_B	woning	163733,42	464610,21	4,50	12,2	12,2	12,2
069.2_C	woning	163733,42	464610,21	7,50	12,6	12,6	12,6
069.3_A	woning	163729,07	464619,60	1,50	1,4	1,4	1,4
069.3_B	woning	163729,07	464619,60	4,50	3,0	3,0	3,0
069.3_C	woning	163729,07	464619,60	7,50	-2,5	-2,5	-2,5
070.1_A	woning	163729,38	464607,91	1,50	2,0	2,0	2,0
070.1_B	woning	163729,38	464607,91	4,50	12,2	12,2	12,2
070.1_C	woning	163729,38	464607,91	7,50	12,7	12,7	12,7
070.2_A	woning	163724,33	464616,90	1,50	1,3	1,3	1,3
070.2_B	woning	163724,33	464616,90	4,50	3,0	3,0	3,0
070.2_C	woning	163724,33	464616,90	7,50	-2,8	-2,8	-2,8
071.1_A	woning	163724,78	464605,30	1,50	2,0	2,0	2,0
071.1_B	woning	163724,78	464605,30	4,50	6,6	6,6	6,6
071.1_C	woning	163724,78	464605,30	7,50	6,7	6,7	6,7
071.2_A	woning	163720,30	464614,61	1,50	1,4	1,4	1,4
071.2_B	woning	163720,30	464614,61	4,50	3,0	3,0	3,0
071.2_C	woning	163720,30	464614,61	7,50	-2,8	-2,8	-2,8
072.1_A	woning	163720,87	464603,08	1,50	10,6	10,6	10,6
072.1_B	woning	163720,87	464603,08	4,50	12,4	12,4	12,4
072.1_C	woning	163720,87	464603,08	7,50	6,7	6,7	6,7
072.2_A	woning	163715,39	464611,83	1,50	-8,0	-8,0	-8,0
072.2_B	woning	163715,39	464611,83	4,50	-7,8	-7,8	-7,8
072.2_C	woning	163715,39	464611,83	7,50	-2,8	-2,8	-2,8
073.1_A	woning	163715,62	464600,10	1,50	1,9	1,9	1,9
073.1_B	woning	163715,62	464600,10	4,50	6,0	6,0	6,0
073.1_C	woning	163715,62	464600,10	7,50	6,7	6,7	6,7
073.2_A	woning	163711,44	464609,59	1,50	-8,0	-8,0	-8,0
073.2_B	woning	163711,44	464609,59	4,50	-7,6	-7,6	-7,6
073.2_C	woning	163711,44	464609,59	7,50	-2,7	-2,7	-2,7
074.1_A	woning	163711,34	464597,66	1,50	1,9	1,9	1,9
074.1_B	woning	163711,34	464597,66	4,50	5,9	5,9	5,9
074.1_C	woning	163711,34	464597,66	7,50	6,7	6,7	6,7
074.2_A	woning	163706,54	464606,80	1,50	-7,4	-7,4	-7,4
074.2_B	woning	163706,54	464606,80	4,50	-6,9	-6,9	-6,9
074.2_C	woning	163706,54	464606,80	7,50	-2,0	-2,0	-2,0
074.3_A	woning	163706,76	464600,62	1,50	1,8	1,8	1,8
074.3_B	woning	163706,76	464600,62	4,50	5,8	5,8	5,8
074.3_C	woning	163706,76	464600,62	7,50	6,6	6,6	6,6
075.1_A	woning	163706,40	464538,89	1,50	-2,7	-2,7	-2,7
075.1_B	woning	163706,40	464538,89	4,50	-1,9	-1,9	-1,9
075.1_C	woning	163706,40	464538,89	7,50	2,0	2,0	2,0
075.2_A	woning	163699,90	464539,21	1,50	-6,1	-6,1	-6,1
075.2_B	woning	163699,90	464539,21	4,50	-5,4	-5,4	-5,4
075.2_C	woning	163699,90	464539,21	7,50	-0,5	-0,5	-0,5
075.3_A	woning	163697,47	464533,83	1,50	5,7	5,7	5,7
075.3_B	woning	163697,47	464533,83	4,50	7,4	7,4	7,4
075.3_C	woning	163697,47	464533,83	7,50	8,5	8,5	8,5
076.1_A	woning	163709,52	464533,40	1,50	1,8	1,8	1,8
076.1_B	woning	163709,52	464533,40	4,50	2,4	2,4	2,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
076.1_C	woning	163709,52	464533,40	7,50	4,5	4,5	4,5
076.2_A	woning	163706,67	464528,21	1,50	-0,2	-0,2	-0,2
076.2_B	woning	163706,67	464528,21	4,50	1,2	1,2	1,2
076.2_C	woning	163706,67	464528,21	7,50	9,1	9,1	9,1
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	4,4	4,4	4,4
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	7,4	7,4	7,4
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	8,7	8,7	8,7
077.1_A	woning	163715,72	464522,50	1,50	-2,5	-2,5	-2,5
077.1_B	woning	163715,72	464522,50	4,50	-1,8	-1,8	-1,8
077.1_C	woning	163715,72	464522,50	7,50	2,4	2,4	2,4
077.2_A	woning	163709,88	464522,31	1,50	2,0	2,0	2,0
077.2_B	woning	163709,88	464522,31	4,50	9,2	9,2	9,2
077.2_C	woning	163709,88	464522,31	7,50	8,3	8,3	8,3
077.3_A	woning	163707,17	464516,90	1,50	6,2	6,2	6,2
077.3_B	woning	163707,17	464516,90	4,50	6,6	6,6	6,6
077.3_C	woning	163707,17	464516,90	7,50	9,1	9,1	9,1
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	1,9	1,9	1,9
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	2,4	2,4	2,4
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	4,7	4,7	4,7
078.2_A	woning	163716,60	464511,37	1,50	0,6	0,6	0,6
078.2_B	woning	163716,60	464511,37	4,50	1,8	1,8	1,8
078.2_C	woning	163716,60	464511,37	7,50	9,8	9,8	9,8
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	4,6	4,6	4,6
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	6,8	6,8	6,8
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	9,3	9,3	9,3
079.1_A	woning	163725,75	464504,99	1,50	-2,0	-2,0	-2,0
079.1_B	woning	163725,75	464504,99	4,50	-1,4	-1,4	-1,4
079.1_C	woning	163725,75	464504,99	7,50	3,0	3,0	3,0
079.2_A	woning	163719,80	464505,38	1,50	3,0	3,0	3,0
079.2_B	woning	163719,80	464505,38	4,50	7,1	7,1	7,1
079.2_C	woning	163719,80	464505,38	7,50	8,9	8,9	8,9
079.3_A	woning	163716,86	464499,84	1,50	7,2	7,2	7,2
079.3_B	woning	163716,86	464499,84	4,50	7,3	7,3	7,3
079.3_C	woning	163716,86	464499,84	7,50	9,8	9,8	9,8
080.1_A	woning	163728,76	464499,64	1,50	2,0	2,0	2,0
080.1_B	woning	163728,76	464499,64	4,50	2,5	2,5	2,5
080.1_C	woning	163728,76	464499,64	7,50	5,0	5,0	5,0
080.2_A	woning	163725,95	464494,08	1,50	6,4	6,4	6,4
080.2_B	woning	163725,95	464494,08	4,50	7,9	7,9	7,9
080.2_C	woning	163725,95	464494,08	7,50	10,0	10,0	10,0
080.3_A	woning	163719,74	464494,74	1,50	5,6	5,6	5,6
080.3_B	woning	163719,74	464494,74	4,50	7,5	7,5	7,5
080.3_C	woning	163719,74	464494,74	7,50	10,0	10,0	10,0
081.1_A	woning	163821,93	464453,90	1,50	3,7	3,7	3,7
081.1_B	woning	163821,93	464453,90	4,50	9,5	9,5	9,5
081.1_C	woning	163821,93	464453,90	7,50	-0,3	-0,3	-0,3
081.2_A	woning	163816,15	464454,12	1,50	-5,6	-5,6	-5,6
081.2_B	woning	163816,15	464454,12	4,50	-5,0	-5,0	-5,0
081.2_C	woning	163816,15	464454,12	7,50	0,3	0,3	0,3
081.3_A	woning	163813,34	464448,29	1,50	14,0	14,0	14,0
081.3_B	woning	163813,34	464448,29	4,50	15,2	15,2	15,2
081.3_C	woning	163813,34	464448,29	7,50	16,0	16,0	16,0
082.1_A	woning	163829,69	464532,68	1,50	-6,8	-6,8	-6,8
082.1_B	woning	163829,69	464532,68	4,50	-6,0	-6,0	-6,0
082.1_C	woning	163829,69	464532,68	7,50	-1,9	-1,9	-1,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
082.2_A	woning	163828,12	464527,15	1,50	6,2	6,2	6,2
082.2_B	woning	163828,12	464527,15	4,50	6,8	6,8	6,8
082.2_C	woning	163828,12	464527,15	7,50	9,5	9,5	9,5
082.3_A	woning	163823,85	464534,14	1,50	-8,3	-8,3	-8,3
082.3_B	woning	163823,85	464534,14	4,50	-7,6	-7,6	-7,6
082.3_C	woning	163823,85	464534,14	7,50	-2,5	-2,5	-2,5
082.4_A	woning	163820,50	464527,86	1,50	3,9	3,9	3,9
082.4_B	woning	163820,50	464527,86	4,50	4,4	4,4	4,4
082.4_C	woning	163820,50	464527,86	7,50	12,2	12,2	12,2
083.1_A	woning	163836,76	464520,11	1,50	-7,5	-7,5	-7,5
083.1_B	woning	163836,76	464520,11	4,50	-6,6	-6,6	-6,6
083.1_C	woning	163836,76	464520,11	7,50	-2,2	-2,2	-2,2
083.2_A	woning	163835,65	464514,16	1,50	-3,3	-3,3	-3,3
083.2_B	woning	163835,65	464514,16	4,50	-1,7	-1,7	-1,7
083.2_C	woning	163835,65	464514,16	7,50	6,3	6,3	6,3
083.3_A	woning	163831,27	464521,13	1,50	0,7	0,7	0,7
083.3_B	woning	163831,27	464521,13	4,50	3,7	3,7	3,7
083.3_C	woning	163831,27	464521,13	7,50	-2,6	-2,6	-2,6
083.4_A	woning	163828,28	464514,18	1,50	2,5	2,5	2,5
083.4_B	woning	163828,28	464514,18	4,50	5,1	5,1	5,1
083.4_C	woning	163828,28	464514,18	7,50	12,1	12,1	12,1
084.1_A	woning	163840,68	464506,19	1,50	-8,8	-8,8	-8,8
084.1_B	woning	163840,68	464506,19	4,50	-8,1	-8,1	-8,1
084.1_C	woning	163840,68	464506,19	7,50	-2,9	-2,9	-2,9
084.2_A	woning	163835,00	464506,65	1,50	-8,1	-8,1	-8,1
084.2_B	woning	163835,00	464506,65	4,50	-7,4	-7,4	-7,4
084.2_C	woning	163835,00	464506,65	7,50	-2,3	-2,3	-2,3
084.3_A	woning	163831,88	464500,93	1,50	-1,1	-1,1	-1,1
084.3_B	woning	163831,88	464500,93	4,50	2,3	2,3	2,3
084.3_C	woning	163831,88	464500,93	7,50	16,1	16,1	16,1
085.1_A	woning	163844,80	464500,99	1,50	-6,8	-6,8	-6,8
085.1_B	woning	163844,80	464500,99	4,50	-5,9	-5,9	-5,9
085.1_C	woning	163844,80	464500,99	7,50	-1,9	-1,9	-1,9
085.2_A	woning	163842,86	464496,30	1,50	3,5	3,5	3,5
085.2_B	woning	163842,86	464496,30	4,50	4,8	4,8	4,8
085.2_C	woning	163842,86	464496,30	7,50	13,2	13,2	13,2
085.3_A	woning	163835,64	464496,38	1,50	0,3	0,3	0,3
085.3_B	woning	163835,64	464496,38	4,50	3,0	3,0	3,0
085.3_C	woning	163835,64	464496,38	7,50	13,5	13,5	13,5
086.1_A	woning	163851,14	464489,82	1,50	-8,4	-8,4	-8,4
086.1_B	woning	163851,14	464489,82	4,50	-7,9	-7,9	-7,9
086.1_C	woning	163851,14	464489,82	7,50	-2,7	-2,7	-2,7
086.2_A	woning	163846,35	464490,52	1,50	-8,2	-8,2	-8,2
086.2_B	woning	163846,35	464490,52	4,50	-7,4	-7,4	-7,4
086.2_C	woning	163846,35	464490,52	7,50	-2,4	-2,4	-2,4
086.3_A	woning	163842,33	464484,66	1,50	1,0	1,0	1,0
086.3_B	woning	163842,33	464484,66	4,50	3,5	3,5	3,5
086.3_C	woning	163842,33	464484,66	7,50	13,5	13,5	13,5
087.1_A	woning	163852,98	464483,56	1,50	-7,2	-7,2	-7,2
087.1_B	woning	163852,98	464483,56	4,50	-6,5	-6,5	-6,5
087.1_C	woning	163852,98	464483,56	7,50	-2,1	-2,1	-2,1
087.2_A	woning	163851,43	464478,68	1,50	10,2	10,2	10,2
087.2_B	woning	163851,43	464478,68	4,50	11,3	11,3	11,3
087.2_C	woning	163851,43	464478,68	7,50	16,3	16,3	16,3
087.3_A	woning	163844,30	464478,06	1,50	10,8	10,8	10,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
087.3_B	woning	163844,30	464478,06	4,50	2,5	2,5	2,5
087.3_C	woning	163844,30	464478,06	7,50	13,6	13,6	13,6
090.1_A	Tiny hous	163903,93	464389,55	1,50	-7,3	-7,3	-7,3
090.1_B	Tiny hous	163903,93	464389,55	4,50	-5,3	-5,3	-5,3
090.2_A	Tiny hous	163904,13	464386,19	1,50	6,6	6,6	6,6
090.2_B	Tiny hous	163904,13	464386,19	4,50	8,0	8,0	8,0
090.3_A	Tiny hous	163899,55	464389,05	1,50	5,9	5,9	5,9
090.3_B	Tiny hous	163899,55	464389,05	4,50	6,6	6,6	6,6
090.4_A	Tiny hous	163899,74	464384,73	1,50	-2,2	-2,2	-2,2
090.4_B	Tiny hous	163899,74	464384,73	4,50	1,5	1,5	1,5
091.1_A	Tiny hous	163910,19	464379,83	1,50	-6,3	-6,3	-6,3
091.1_B	Tiny hous	163910,19	464379,83	4,50	-4,5	-4,5	-4,5
091.2_A	Tiny hous	163908,32	464376,00	1,50	10,5	10,5	10,5
091.2_B	Tiny hous	163908,32	464376,00	4,50	12,1	12,1	12,1
091.3_A	Tiny hous	163906,82	464380,58	1,50	-2,6	-2,6	-2,6
091.3_B	Tiny hous	163906,82	464380,58	4,50	-1,4	-1,4	-1,4
091.4_A	Tiny hous	163904,59	464376,92	1,50	10,5	10,5	10,5
091.4_B	Tiny hous	163904,59	464376,92	4,50	12,2	12,2	12,2
092.1_A	Tiny hous	163896,37	464379,85	1,50	2,0	2,0	2,0
092.1_B	Tiny hous	163896,37	464379,85	4,50	4,5	4,5	4,5
092.2_A	Tiny hous	163896,67	464376,15	1,50	12,0	12,0	12,0
092.2_B	Tiny hous	163896,67	464376,15	4,50	13,3	13,3	13,3
092.3_A	Tiny hous	163891,68	464379,89	1,50	7,3	7,3	7,3
092.3_B	Tiny hous	163891,68	464379,89	4,50	8,2	8,2	8,2
092.4_A	Tiny hous	163892,65	464376,15	1,50	8,5	8,5	8,5
092.4_B	Tiny hous	163892,65	464376,15	4,50	9,5	9,5	9,5
093.1_A	Tiny hous	163874,11	464372,47	1,50	-2,9	-2,9	-2,9
093.1_B	Tiny hous	163874,11	464372,47	4,50	-1,3	-1,3	-1,3
093.2_A	Tiny hous	163871,75	464369,40	1,50	8,9	8,9	8,9
093.2_B	Tiny hous	163871,75	464369,40	4,50	10,1	10,1	10,1
093.3_A	Tiny hous	163870,96	464374,59	1,50	10,3	10,3	10,3
093.3_B	Tiny hous	163870,96	464374,59	4,50	-2,9	-2,9	-2,9
093.4_A	Tiny hous	163867,97	464371,52	1,50	8,9	8,9	8,9
093.4_B	Tiny hous	163867,97	464371,52	4,50	10,1	10,1	10,1
094.1_A	Tiny hous	163858,40	464374,66	1,50	-5,3	-5,3	-5,3
094.1_B	Tiny hous	163858,40	464374,66	4,50	-3,1	-3,1	-3,1
094.2_A	Tiny hous	163859,47	464370,75	1,50	8,3	8,3	8,3
094.2_B	Tiny hous	163859,47	464370,75	4,50	9,2	9,2	9,2
094.3_A	Tiny hous	163855,79	464369,12	1,50	13,8	13,8	13,8
094.3_B	Tiny hous	163855,79	464369,12	4,50	15,4	15,4	15,4
094.4_A	Tiny hous	163854,75	464373,00	1,50	10,5	10,5	10,5
094.4_B	Tiny hous	163854,75	464373,00	4,50	11,4	11,4	11,4
095.1_A	Tiny hous	163855,17	464384,37	1,50	7,4	7,4	7,4
095.1_B	Tiny hous	163855,17	464384,37	4,50	8,7	8,7	8,7
095.2_A	Tiny hous	163854,24	464380,52	1,50	6,3	6,3	6,3
095.2_B	Tiny hous	163854,24	464380,52	4,50	8,5	8,5	8,5
095.3_A	Tiny hous	163851,48	464386,15	1,50	11,1	11,1	11,1
095.3_B	Tiny hous	163851,48	464386,15	4,50	13,0	13,0	13,0
095.4_A	Tiny hous	163850,68	464381,56	1,50	1,3	1,3	1,3
095.4_B	Tiny hous	163850,68	464381,56	4,50	5,4	5,4	5,4
096.1_A	Tiny hous	163848,71	464399,00	1,50	4,7	4,7	4,7
096.1_B	Tiny hous	163848,71	464399,00	4,50	-2,9	-2,9	-2,9
096.2_A	Tiny hous	163847,20	464395,00	1,50	7,5	7,5	7,5
096.2_B	Tiny hous	163847,20	464395,00	4,50	4,9	4,9	4,9
096.3_A	Tiny hous	163843,55	464395,59	1,50	5,4	5,4	5,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
096.3_B	Tiny hous	163843,55	464395,59	4,50	7,7	7,7	7,7
097.1_A	Tiny hous	163846,26	464403,31	1,50	6,0	6,0	6,0
097.1_B	Tiny hous	163846,26	464403,31	4,50	-4,3	-4,3	-4,3
097.2_A	Tiny hous	163842,54	464404,22	1,50	-3,4	-3,4	-3,4
097.2_B	Tiny hous	163842,54	464404,22	4,50	-1,7	-1,7	-1,7
097.3_A	Tiny hous	163840,78	464400,49	1,50	0,1	0,1	0,1
097.3_B	Tiny hous	163840,78	464400,49	4,50	4,2	4,2	4,2
098.1_A	Tiny hous	163834,13	464397,12	1,50	6,0	6,0	6,0
098.1_B	Tiny hous	163834,13	464397,12	4,50	8,5	8,5	8,5
098.2_A	Tiny hous	163833,27	464393,89	1,50	12,6	12,6	12,6
098.2_B	Tiny hous	163833,27	464393,89	4,50	14,5	14,5	14,5
098.3_A	Tiny hous	163830,21	464398,05	1,50	-2,8	-2,8	-2,8
098.3_B	Tiny hous	163830,21	464398,05	4,50	-1,1	-1,1	-1,1
099.1_A	Tiny hous	163838,55	464390,93	1,50	-3,5	-3,5	-3,5
099.1_B	Tiny hous	163838,55	464390,93	4,50	-1,7	-1,7	-1,7
099.2_A	Tiny hous	163837,22	464386,88	1,50	13,5	13,5	13,5
099.2_B	Tiny hous	163837,22	464386,88	4,50	15,5	15,5	15,5
099.3_A	Tiny hous	163834,33	464391,24	1,50	11,8	11,8	11,8
099.3_B	Tiny hous	163834,33	464391,24	4,50	13,7	13,7	13,7
100.1_A	Tiny hous	163843,84	464383,29	1,50	3,1	3,1	3,1
100.1_B	Tiny hous	163843,84	464383,29	4,50	6,6	6,6	6,6
100.2_A	Tiny hous	163842,13	464380,03	1,50	12,6	12,6	12,6
100.2_B	Tiny hous	163842,13	464380,03	4,50	14,5	14,5	14,5
100.3_A	Tiny hous	163839,78	464384,66	1,50	11,8	11,8	11,8
100.3_B	Tiny hous	163839,78	464384,66	4,50	13,6	13,6	13,6
101.1_A	Tiny hous	163846,74	464370,09	1,50	-4,7	-4,7	-4,7
101.1_B	Tiny hous	163846,74	464370,09	4,50	-2,4	-2,4	-2,4
101.2_A	Tiny hous	163846,82	464366,07	1,50	12,9	12,9	12,9
101.2_B	Tiny hous	163846,82	464366,07	4,50	14,9	14,9	14,9
101.3_A	Tiny hous	163842,90	464371,00	1,50	11,0	11,0	11,0
101.3_B	Tiny hous	163842,90	464371,00	4,50	3,0	3,0	3,0
105.10_A	appartementengebouw	163856,30	464473,74	1,50	1,6	1,6	1,6
105.10_B	appartementengebouw	163856,30	464473,74	4,50	3,5	3,5	3,5
105.10_C	appartementengebouw	163856,30	464473,74	7,50	-6,0	-6,0	-6,0
105.1_A	appartementengebouw	163861,47	464471,71	1,50	-8,8	-8,8	-8,8
105.1_B	appartementengebouw	163861,47	464471,71	4,50	-8,6	-8,6	-8,6
105.1_C	appartementengebouw	163861,47	464471,71	7,50	-7,2	-7,2	-7,2
105.2_A	appartementengebouw	163861,72	464463,32	1,50	-8,5	-8,5	-8,5
105.2_B	appartementengebouw	163861,72	464463,32	4,50	-8,4	-8,4	-8,4
105.2_C	appartementengebouw	163861,72	464463,32	7,50	-7,2	-7,2	-7,2
105.3_A	appartementengebouw	163866,62	464458,77	1,50	-3,8	-3,8	-3,8
105.3_B	appartementengebouw	163866,62	464458,77	4,50	-8,4	-8,4	-8,4
105.3_C	appartementengebouw	163866,62	464458,77	7,50	-6,9	-6,9	-6,9
105.4_A	appartementengebouw	163870,24	464452,40	1,50	-6,0	-6,0	-6,0
105.4_B	appartementengebouw	163870,24	464452,40	4,50	-5,5	-5,5	-5,5
105.4_C	appartementengebouw	163870,24	464452,40	7,50	-3,9	-3,9	-3,9
105.5_A	appartementengebouw	163868,14	464448,86	1,50	2,7	2,7	2,7
105.5_B	appartementengebouw	163868,14	464448,86	4,50	11,4	11,4	11,4
105.5_C	appartementengebouw	163868,14	464448,86	7,50	12,0	12,0	12,0
105.6_A	appartementengebouw	163862,43	464449,38	1,50	8,5	8,5	8,5
105.6_B	appartementengebouw	163862,43	464449,38	4,50	12,5	12,5	12,5
105.6_C	appartementengebouw	163862,43	464449,38	7,50	12,3	12,3	12,3
105.7_A	appartementengebouw	163859,82	464454,02	1,50	13,4	13,4	13,4
105.7_B	appartementengebouw	163859,82	464454,02	4,50	13,3	13,3	13,3
105.7_C	appartementengebouw	163859,82	464454,02	7,50	13,9	13,9	13,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Terras

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
105.8_A	appartementengebouw	163853,91	464460,38	1,50	14,1	14,1	14,1
105.8_B	appartementengebouw	163853,91	464460,38	4,50	16,5	16,5	16,5
105.8_C	appartementengebouw	163853,91	464460,38	7,50	16,8	16,8	16,8
105.9_A	appartementengebouw	163850,16	464467,03	1,50	12,0	12,0	12,0
105.9_B	appartementengebouw	163850,16	464467,03	4,50	11,6	11,6	11,6
105.9_C	appartementengebouw	163850,16	464467,03	7,50	16,7	16,7	16,7
T010_A	Tuin	163783,79	464255,42	1,50	29,1	29,1	29,1
T011_A	Tuin	163789,93	464257,82	1,50	27,4	27,4	27,4
T012_A	Tuin	163774,37	464269,19	1,50	23,1	23,1	23,1
T013_A	Tuin	163780,80	464272,48	1,50	23,2	23,2	23,2
T014_A	Tuin	163765,24	464284,31	1,50	19,6	19,6	19,6
T015_A	Tuin	163772,57	464287,75	1,50	22,6	22,6	22,6
T016_A	Tuin	163755,96	464299,72	1,50	23,4	23,4	23,4
T017_A	Tuin	163764,79	464302,86	1,50	20,1	20,1	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	25,8	--	--
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	26,1	--	--
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	26,8	--	--
001.2_A	appartementengebouw	163730,42	464261,80	1,50	24,2	--	--
001.2_B	appartementengebouw	163730,42	464261,80	4,50	24,4	--	--
001.2_C	appartementengebouw	163730,42	464261,80	7,50	26,7	--	--
001.3_A	appartementengebouw	163718,77	464275,66	1,50	32,7	--	--
001.3_B	appartementengebouw	163718,77	464275,66	4,50	35,8	--	--
001.3_C	appartementengebouw	163718,77	464275,66	7,50	47,2	--	--
001.4_A	appartementengebouw	163705,22	464263,29	1,50	37,5	--	--
001.4_B	appartementengebouw	163705,22	464263,29	4,50	38,4	--	--
001.4_C	appartementengebouw	163705,22	464263,29	7,50	46,7	--	--
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	35,2	--	--
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	24,6	--	--
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	28,4	--	--
002.2_A	woning	163768,49	464250,65	1,50	39,9	--	--
002.2_B	woning	163768,49	464250,65	4,50	43,7	--	--
002.2_C	woning	163768,49	464250,65	7,50	43,8	--	--
002.3_A	woning	163777,53	464255,49	1,50	32,1	--	--
002.3_B	woning	163777,53	464255,49	4,50	35,1	--	--
002.3_C	woning	163777,53	464255,49	7,50	42,0	--	--
002.4_A	woning	163771,08	464256,94	1,50	25,3	--	--
002.4_B	woning	163771,08	464256,94	4,50	29,2	--	--
002.4_C	woning	163771,08	464256,94	7,50	37,9	--	--
003.1_A	woning	163763,53	464263,27	1,50	33,4	--	--
003.1_B	woning	163763,53	464263,27	4,50	39,6	--	--
003.1_C	woning	163763,53	464263,27	7,50	29,4	--	--
003.2_A	woning	163759,74	464265,96	1,50	39,9	--	--
003.2_B	woning	163759,74	464265,96	4,50	44,2	--	--
003.2_C	woning	163759,74	464265,96	7,50	44,4	--	--
003.3_A	woning	163768,80	464270,70	1,50	33,6	--	--
003.3_B	woning	163768,80	464270,70	4,50	36,6	--	--
003.3_C	woning	163768,80	464270,70	7,50	42,2	--	--
003.4_A	woning	163762,55	464272,22	1,50	30,6	--	--
003.4_B	woning	163762,55	464272,22	4,50	30,2	--	--
003.4_C	woning	163762,55	464272,22	7,50	38,5	--	--
004.1_A	woning	163754,83	464278,51	1,50	33,5	--	--
004.1_B	woning	163754,83	464278,51	4,50	40,2	--	--
004.1_C	woning	163754,83	464278,51	7,50	29,9	--	--
004.2_A	woning	163751,29	464280,67	1,50	39,8	--	--
004.2_B	woning	163751,29	464280,67	4,50	44,9	--	--
004.2_C	woning	163751,29	464280,67	7,50	45,1	--	--
004.3_A	woning	163760,16	464286,06	1,50	40,9	--	--
004.3_B	woning	163760,16	464286,06	4,50	36,1	--	--
004.3_C	woning	163760,16	464286,06	7,50	42,9	--	--
004.4_A	woning	163753,85	464287,41	1,50	27,4	--	--
004.4_B	woning	163753,85	464287,41	4,50	31,4	--	--
004.4_C	woning	163753,85	464287,41	7,50	39,9	--	--
005.1_A	woning	163746,54	464293,90	1,50	32,7	--	--
005.1_B	woning	163746,54	464293,90	4,50	40,8	--	--
005.1_C	woning	163746,54	464293,90	7,50	30,4	--	--
005.2_A	woning	163742,49	464296,22	1,50	38,4	--	--
005.2_B	woning	163742,49	464296,22	4,50	45,8	--	--
005.2_C	woning	163742,49	464296,22	7,50	47,0	--	--
005.3_A	woning	163751,40	464301,42	1,50	34,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.3_B	woning	163751,40	464301,42	4,50	37,3	--	--
005.3_C	woning	163751,40	464301,42	7,50	42,1	--	--
005.4_A	woning	163743,91	464301,89	1,50	33,2	--	--
005.4_B	woning	163743,91	464301,89	4,50	38,7	--	--
005.4_C	woning	163743,91	464301,89	7,50	46,9	--	--
006.1_A	woning	163740,49	464314,15	1,50	34,8	--	--
006.1_B	woning	163740,49	464314,15	4,50	38,1	--	--
006.1_C	woning	163740,49	464314,15	7,50	31,6	--	--
006.2_A	woning	163735,57	464317,14	1,50	35,7	--	--
006.2_B	woning	163735,57	464317,14	4,50	39,7	--	--
006.2_C	woning	163735,57	464317,14	7,50	46,9	--	--
006.3_A	woning	163736,20	464323,50	1,50	30,1	--	--
006.3_B	woning	163736,20	464323,50	4,50	32,7	--	--
006.3_C	woning	163736,20	464323,50	7,50	44,5	--	--
007.1_A	woning	163746,67	464317,70	1,50	33,9	--	--
007.1_B	woning	163746,67	464317,70	4,50	37,3	--	--
007.1_C	woning	163746,67	464317,70	7,50	31,5	--	--
007.2_A	woning	163746,68	464323,71	1,50	38,5	--	--
007.2_B	woning	163746,68	464323,71	4,50	39,5	--	--
007.2_C	woning	163746,68	464323,71	7,50	42,7	--	--
007.3_A	woning	163741,25	464326,41	1,50	29,6	--	--
007.3_B	woning	163741,25	464326,41	4,50	32,4	--	--
007.3_C	woning	163741,25	464326,41	7,50	44,6	--	--
008.1_A	senioren woning	163763,14	464328,21	1,50	29,5	--	--
008.1_B	senioren woning	163763,14	464328,21	4,50	31,8	--	--
008.2_A	senioren woning	163758,56	464330,40	1,50	46,0	--	--
008.2_B	senioren woning	163758,56	464330,40	4,50	46,6	--	--
008.3_A	senioren woning	163758,79	464336,41	1,50	47,4	--	--
008.3_B	senioren woning	163758,79	464336,41	4,50	47,6	--	--
009.1_A	senioren woning	163768,35	464331,16	1,50	27,6	--	--
009.1_B	senioren woning	163768,35	464331,16	4,50	28,2	--	--
009.2_A	senioren woning	163768,45	464337,06	1,50	32,9	--	--
009.2_B	senioren woning	163768,45	464337,06	4,50	31,7	--	--
009.3_A	senioren woning	163763,55	464339,11	1,50	36,6	--	--
009.3_B	senioren woning	163763,55	464339,11	4,50	36,9	--	--
010.1_A	woning	163689,71	464316,78	1,50	28,4	--	--
010.1_B	woning	163689,71	464316,78	4,50	29,6	--	--
010.1_C	woning	163689,71	464316,78	7,50	33,6	--	--
010.2_A	woning	163685,44	464319,66	1,50	32,1	--	--
010.2_B	woning	163685,44	464319,66	4,50	33,1	--	--
010.2_C	woning	163685,44	464319,66	7,50	41,3	--	--
010.3_A	woning	163685,30	464325,97	1,50	36,7	--	--
010.3_B	woning	163685,30	464325,97	4,50	37,7	--	--
010.3_C	woning	163685,30	464325,97	7,50	45,7	--	--
011.1_A	woning	163695,08	464319,79	1,50	28,4	--	--
011.1_B	woning	163695,08	464319,79	4,50	29,3	--	--
011.1_C	woning	163695,08	464319,79	7,50	33,3	--	--
011.2_A	woning	163689,73	464328,46	1,50	45,4	--	--
011.2_B	woning	163689,73	464328,46	4,50	46,7	--	--
011.2_C	woning	163689,73	464328,46	7,50	49,9	--	--
012.1_A	woning	163699,12	464322,05	1,50	28,7	--	--
012.1_B	woning	163699,12	464322,05	4,50	29,5	--	--
012.1_C	woning	163699,12	464322,05	7,50	33,5	--	--
012.2_A	woning	163694,49	464331,13	1,50	45,6	--	--
012.2_B	woning	163694,49	464331,13	4,50	48,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012.2_C	woning	163694,49	464331,13	7,50	50,0	--	--
013.1_A	woning	163703,61	464324,58	1,50	29,1	--	--
013.1_B	woning	163703,61	464324,58	4,50	29,8	--	--
013.1_C	woning	163703,61	464324,58	7,50	33,8	--	--
013.2_A	woning	163698,70	464333,49	1,50	46,0	--	--
013.2_B	woning	163698,70	464333,49	4,50	47,6	--	--
013.2_C	woning	163698,70	464333,49	7,50	50,2	--	--
014.1_A	woning	163707,74	464326,89	1,50	27,7	--	--
014.1_B	woning	163707,74	464326,89	4,50	28,7	--	--
014.1_C	woning	163707,74	464326,89	7,50	32,8	--	--
014.2_A	woning	163707,33	464332,29	1,50	48,4	--	--
014.2_B	woning	163707,33	464332,29	4,50	48,0	--	--
014.2_C	woning	163707,33	464332,29	7,50	48,2	--	--
014.3_A	woning	163702,27	464335,50	1,50	42,0	--	--
014.3_B	woning	163702,27	464335,50	4,50	47,0	--	--
014.3_C	woning	163702,27	464335,50	7,50	48,2	--	--
015.1_A	woning	163719,84	464333,66	1,50	32,3	--	--
015.1_B	woning	163719,84	464333,66	4,50	33,3	--	--
015.1_C	woning	163719,84	464333,66	7,50	32,8	--	--
015.2_A	woning	163715,14	464336,83	1,50	46,1	--	--
015.2_B	woning	163715,14	464336,83	4,50	48,6	--	--
015.2_C	woning	163715,14	464336,83	7,50	49,0	--	--
015.3_A	woning	163715,30	464342,88	1,50	48,2	--	--
015.3_B	woning	163715,30	464342,88	4,50	48,9	--	--
015.3_C	woning	163715,30	464342,88	7,50	49,3	--	--
016.1_A	3 woningen	163729,16	464339,01	1,50	35,2	--	--
016.1_B	3 woningen	163729,16	464339,01	4,50	39,3	--	--
016.1_C	3 woningen	163729,16	464339,01	7,50	32,5	--	--
016.2_A	3 woningen	163723,60	464347,65	1,50	48,2	--	--
016.2_B	3 woningen	163723,60	464347,65	4,50	48,8	--	--
016.2_C	3 woningen	163723,60	464347,65	7,50	49,2	--	--
017.1_A	woning	163737,81	464343,98	1,50	32,8	--	--
017.1_B	woning	163737,81	464343,98	4,50	40,3	--	--
017.1_C	woning	163737,81	464343,98	7,50	32,6	--	--
017.2_A	woning	163738,38	464349,21	1,50	34,7	--	--
017.2_B	woning	163738,38	464349,21	4,50	35,8	--	--
017.2_C	woning	163738,38	464349,21	7,50	44,4	--	--
017.3_A	woning	163732,75	464352,90	1,50	44,9	--	--
017.3_B	woning	163732,75	464352,90	4,50	48,8	--	--
017.3_C	woning	163732,75	464352,90	7,50	49,1	--	--
018.1_A	woning	163673,04	464340,36	1,50	33,8	--	--
018.1_B	woning	163673,04	464340,36	4,50	35,0	--	--
018.1_C	woning	163673,04	464340,36	7,50	41,0	--	--
018.2_A	woning	163678,55	464339,87	1,50	36,6	--	--
018.2_B	woning	163678,55	464339,87	4,50	42,8	--	--
018.2_C	woning	163678,55	464339,87	7,50	35,1	--	--
018.3_A	woning	163681,91	464345,49	1,50	46,4	--	--
018.3_B	woning	163681,91	464345,49	4,50	47,8	--	--
018.3_C	woning	163681,91	464345,49	7,50	51,0	--	--
019.1_A	woning	163669,82	464346,06	1,50	33,6	--	--
019.1_B	woning	163669,82	464346,06	4,50	34,3	--	--
019.1_C	woning	163669,82	464346,06	7,50	42,8	--	--
019.2_A	woning	163672,86	464351,42	1,50	33,3	--	--
019.2_B	woning	163672,86	464351,42	4,50	36,8	--	--
019.2_C	woning	163672,86	464351,42	7,50	46,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019.3_A	woning	163678,91	464350,80	1,50	41,1	--	--
019.3_B	woning	163678,91	464350,80	4,50	47,2	--	--
019.3_C	woning	163678,91	464350,80	7,50	51,4	--	--
020.1_A	woning	163663,78	464356,63	1,50	34,9	--	--
020.1_B	woning	163663,78	464356,63	4,50	37,5	--	--
020.1_C	woning	163663,78	464356,63	7,50	43,2	--	--
020.2_A	woning	163669,73	464356,25	1,50	33,7	--	--
020.2_B	woning	163669,73	464356,25	4,50	36,6	--	--
020.2_C	woning	163669,73	464356,25	7,50	43,3	--	--
020.3_A	woning	163672,60	464362,11	1,50	40,4	--	--
020.3_B	woning	163672,60	464362,11	4,50	47,3	--	--
020.3_C	woning	163672,60	464362,11	7,50	52,9	--	--
020.4_A	woning	163666,77	464362,09	1,50	34,3	--	--
020.4_B	woning	163666,77	464362,09	4,50	36,5	--	--
020.4_C	woning	163666,77	464362,09	7,50	46,6	--	--
021.1_A	woning	163657,81	464367,19	1,50	37,0	--	--
021.1_B	woning	163657,81	464367,19	4,50	37,8	--	--
021.1_C	woning	163657,81	464367,19	7,50	44,3	--	--
021.2_A	woning	163663,57	464367,96	1,50	35,3	--	--
021.2_B	woning	163663,57	464367,96	4,50	38,6	--	--
021.2_C	woning	163663,57	464367,96	7,50	44,7	--	--
021.3_A	woning	163666,41	464372,79	1,50	40,8	--	--
021.3_B	woning	163666,41	464372,79	4,50	46,8	--	--
021.3_C	woning	163666,41	464372,79	7,50	53,1	--	--
022.1_A	woning	163654,22	464373,51	1,50	37,0	--	--
022.1_B	woning	163654,22	464373,51	4,50	37,1	--	--
022.1_C	woning	163654,22	464373,51	7,50	46,3	--	--
022.2_A	woning	163662,81	464379,14	1,50	41,7	--	--
022.2_B	woning	163662,81	464379,14	4,50	43,5	--	--
022.2_C	woning	163662,81	464379,14	7,50	53,7	--	--
022.3_A	woning	163656,54	464378,83	1,50	40,3	--	--
022.3_B	woning	163656,54	464378,83	4,50	41,2	--	--
022.3_C	woning	163656,54	464378,83	7,50	45,5	--	--
023.1_A	2 woningen	163646,01	464387,72	1,50	38,4	--	--
023.1_B	2 woningen	163646,01	464387,72	4,50	43,0	--	--
023.1_C	2 woningen	163646,01	464387,72	7,50	46,5	--	--
024.1_A	seniorenwoning	163632,89	464404,83	1,50	39,8	--	--
024.1_B	seniorenwoning	163632,89	464404,83	4,50	41,5	--	--
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	47,3	--	--
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	48,0	--	--
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	56,4	--	--
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	56,4	--	--
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	74,6	--	--
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	74,4	--	--
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	72,3	--	--
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	72,3	--	--
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	67,5	--	--
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	68,2	--	--
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	67,7	--	--
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	68,2	--	--
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	72,8	--	--
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	72,7	--	--
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	74,1	--	--
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	73,9	--	--
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	73,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	72,9	--	--
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	67,3	--	--
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	68,0	--	--
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	65,5	--	--
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	67,1	--	--
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	68,6	--	--
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	68,9	--	--
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	70,4	--	--
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	70,4	--	--
027.4_A	Woningen	163649,18	464508,77	1,50	54,0	--	--
027.4_B	Woningen	163649,18	464508,77	4,50	67,7	--	--
027.5_A	Woningen	163652,58	464502,72	1,50	65,6	--	--
027.5_B	Woningen	163652,58	464502,72	4,50	66,0	--	--
040.1_A	woningen	163750,94	464366,96	1,50	34,4	--	--
040.1_B	woningen	163750,94	464366,96	4,50	31,2	--	--
040.1_C	woningen	163750,94	464366,96	7,50	33,8	--	--
040.2_A	woningen	163734,11	464396,58	1,50	46,2	--	--
040.2_B	woningen	163734,11	464396,58	4,50	37,1	--	--
040.2_C	woningen	163734,11	464396,58	7,50	38,1	--	--
041.1_A	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	1,50	29,3	--	--
041.1_B	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	4,50	30,0	--	--
041.2_A	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	1,50	39,8	--	--
041.2_B	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	4,50	40,7	--	--
042.1_A	seniorenwoning	163786,71	464404,43	1,50	27,8	--	--
042.1_B	seniorenwoning	163786,71	464404,43	4,50	28,2	--	--
042.2_A	seniorenwoning	163786,79	464410,06	1,50	29,8	--	--
042.2_B	seniorenwoning	163786,79	464410,06	4,50	30,7	--	--
042.3_A	seniorenwoning	163781,29	464413,20	1,50	36,0	--	--
042.3_B	seniorenwoning	163781,29	464413,20	4,50	33,2	--	--
043.1_A	woningen	163767,22	464433,14	1,50	37,1	--	--
043.1_B	woningen	163767,22	464433,14	4,50	32,0	--	--
043.2_A	woningen	163746,00	464470,93	1,50	36,3	--	--
043.2_B	woningen	163746,00	464470,93	4,50	36,9	--	--
050.1_A	woning	163834,89	464433,08	1,50	31,2	--	--
050.1_B	woning	163834,89	464433,08	4,50	32,0	--	--
050.1_C	woning	163834,89	464433,08	7,50	29,2	--	--
050.2_A	woning	163832,10	464428,82	1,50	31,9	--	--
050.2_B	woning	163832,10	464428,82	4,50	28,1	--	--
050.2_C	woning	163832,10	464428,82	7,50	28,7	--	--
050.3_A	woning	163825,23	464429,51	1,50	40,7	--	--
050.3_B	woning	163825,23	464429,51	4,50	40,8	--	--
050.3_C	woning	163825,23	464429,51	7,50	44,0	--	--
050.4_A	woning	163827,29	464435,54	1,50	39,4	--	--
050.4_B	woning	163827,29	464435,54	4,50	40,5	--	--
050.4_C	woning	163827,29	464435,54	7,50	44,7	--	--
051.1_A	woning	163825,81	464449,04	1,50	32,6	--	--
051.1_B	woning	163825,81	464449,04	4,50	33,8	--	--
051.1_C	woning	163825,81	464449,04	7,50	31,9	--	--
051.2_A	woning	163823,99	464443,77	1,50	36,7	--	--
051.2_B	woning	163823,99	464443,77	4,50	37,4	--	--
051.2_C	woning	163823,99	464443,77	7,50	32,4	--	--
051.3_A	woning	163817,08	464443,40	1,50	42,2	--	--
051.3_B	woning	163817,08	464443,40	4,50	42,9	--	--
051.3_C	woning	163817,08	464443,40	7,50	46,4	--	--
052.1_A	woning	163815,29	464467,56	1,50	43,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
052.1_B	woning	163815,29	464467,56	4,50	44,8	--	--
052.1_C	woning	163815,29	464467,56	7,50	32,0	--	--
052.2_A	woning	163812,95	464461,81	1,50	35,9	--	--
052.2_B	woning	163812,95	464461,81	4,50	36,9	--	--
052.2_C	woning	163812,95	464461,81	7,50	32,6	--	--
052.3_A	woning	163808,48	464468,75	1,50	41,0	--	--
052.3_B	woning	163808,48	464468,75	4,50	42,0	--	--
052.3_C	woning	163808,48	464468,75	7,50	46,6	--	--
052.4_A	woning	163806,11	464462,66	1,50	44,3	--	--
052.4_B	woning	163806,11	464462,66	4,50	44,8	--	--
052.4_C	woning	163806,11	464462,66	7,50	47,3	--	--
053.1_A	woning	163806,24	464481,44	1,50	44,0	--	--
053.1_B	woning	163806,24	464481,44	4,50	45,3	--	--
053.1_C	woning	163806,24	464481,44	7,50	33,1	--	--
053.2_A	woning	163804,11	464475,20	1,50	30,8	--	--
053.2_B	woning	163804,11	464475,20	4,50	31,4	--	--
053.2_C	woning	163804,11	464475,20	7,50	33,0	--	--
053.3_A	woning	163799,81	464482,21	1,50	45,1	--	--
053.3_B	woning	163799,81	464482,21	4,50	46,3	--	--
053.3_C	woning	163799,81	464482,21	7,50	46,2	--	--
053.4_A	woning	163797,38	464476,19	1,50	42,5	--	--
053.4_B	woning	163797,38	464476,19	4,50	43,3	--	--
053.4_C	woning	163797,38	464476,19	7,50	47,1	--	--
054.1_A	woning	163801,16	464496,57	1,50	43,4	--	--
054.1_B	woning	163801,16	464496,57	4,50	44,7	--	--
054.1_C	woning	163801,16	464496,57	7,50	31,8	--	--
054.2_A	woning	163798,96	464490,65	1,50	38,5	--	--
054.2_B	woning	163798,96	464490,65	4,50	39,2	--	--
054.2_C	woning	163798,96	464490,65	7,50	33,6	--	--
054.3_A	woning	163794,50	464497,54	1,50	42,6	--	--
054.3_B	woning	163794,50	464497,54	4,50	43,0	--	--
054.3_C	woning	163794,50	464497,54	7,50	48,1	--	--
054.4_A	woning	163792,46	464491,08	1,50	41,9	--	--
054.4_B	woning	163792,46	464491,08	4,50	42,3	--	--
054.4_C	woning	163792,46	464491,08	7,50	46,5	--	--
055.1_A	woning	163791,51	464509,32	1,50	44,9	--	--
055.1_B	woning	163791,51	464509,32	4,50	31,9	--	--
055.1_C	woning	163791,51	464509,32	7,50	33,9	--	--
055.2_A	woning	163789,21	464503,52	1,50	31,8	--	--
055.2_B	woning	163789,21	464503,52	4,50	31,9	--	--
055.2_C	woning	163789,21	464503,52	7,50	35,0	--	--
055.3_A	woning	163784,67	464510,47	1,50	47,1	--	--
055.3_B	woning	163784,67	464510,47	4,50	43,4	--	--
055.3_C	woning	163784,67	464510,47	7,50	48,1	--	--
055.4_A	woning	163782,51	464504,47	1,50	44,2	--	--
055.4_B	woning	163782,51	464504,47	4,50	44,6	--	--
055.4_C	woning	163782,51	464504,47	7,50	49,3	--	--
056.1_A	woning	163764,90	464638,83	1,50	32,6	--	--
056.1_B	woning	163764,90	464638,83	4,50	31,3	--	--
056.1_C	woning	163764,90	464638,83	7,50	32,9	--	--
056.2_A	woning	163765,18	464629,61	1,50	50,8	--	--
056.2_B	woning	163765,18	464629,61	4,50	51,5	--	--
056.2_C	woning	163765,18	464629,61	7,50	52,6	--	--
056.3_A	woning	163756,97	464642,52	1,50	47,2	--	--
056.3_B	woning	163756,97	464642,52	4,50	45,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056.3_C	woning	163756,97	464642,52	7,50	47,0	--	--
056.4_A	woning	163756,80	464632,54	1,50	50,5	--	--
056.4_B	woning	163756,80	464632,54	4,50	49,6	--	--
056.4_C	woning	163756,80	464632,54	7,50	51,9	--	--
056.5_A	woning	163741,04	464681,03	1,50	31,4	--	--
056.5_B	woning	163741,04	464681,03	4,50	32,1	--	--
056.5_C	woning	163741,04	464681,03	7,50	37,0	--	--
056.6_A	woning	163740,47	464670,94	1,50	49,8	--	--
056.6_B	woning	163740,47	464670,94	4,50	50,6	--	--
056.6_C	woning	163740,47	464670,94	7,50	52,0	--	--
056.7_A	woning	163733,70	464684,47	1,50	34,4	--	--
056.7_B	woning	163733,70	464684,47	4,50	35,2	--	--
056.7_C	woning	163733,70	464684,47	7,50	39,3	--	--
056.8_A	woning	163732,54	464675,26	1,50	49,7	--	--
056.8_B	woning	163732,54	464675,26	4,50	50,8	--	--
056.8_C	woning	163732,54	464675,26	7,50	52,7	--	--
057.1_A	woning	163789,56	464591,35	1,50	31,9	--	--
057.1_B	woning	163789,56	464591,35	4,50	32,4	--	--
057.1_C	woning	163789,56	464591,35	7,50	36,8	--	--
057.2_A	woning	163790,97	464583,75	1,50	34,4	--	--
057.2_B	woning	163790,97	464583,75	4,50	34,9	--	--
057.2_C	woning	163790,97	464583,75	7,50	39,4	--	--
057.3_A	woning	163784,83	464594,36	1,50	51,9	--	--
057.3_B	woning	163784,83	464594,36	4,50	52,1	--	--
057.3_C	woning	163784,83	464594,36	7,50	52,9	--	--
058.1_A	woning	163786,32	464581,13	1,50	35,3	--	--
058.1_B	woning	163786,32	464581,13	4,50	35,7	--	--
058.1_C	woning	163786,32	464581,13	7,50	39,9	--	--
058.2_A	woning	163780,57	464591,95	1,50	52,3	--	--
058.2_B	woning	163780,57	464591,95	4,50	52,6	--	--
058.2_C	woning	163780,57	464591,95	7,50	53,3	--	--
059.1_A	woning	163782,08	464578,69	1,50	38,2	--	--
059.1_B	woning	163782,08	464578,69	4,50	38,9	--	--
059.1_C	woning	163782,08	464578,69	7,50	41,8	--	--
059.2_A	woning	163776,80	464587,53	1,50	54,3	--	--
059.2_B	woning	163776,80	464587,53	4,50	54,9	--	--
059.2_C	woning	163776,80	464587,53	7,50	55,9	--	--
060.1_A	woning	163777,94	464576,34	1,50	39,0	--	--
060.1_B	woning	163777,94	464576,34	4,50	39,3	--	--
060.1_C	woning	163777,94	464576,34	7,50	42,1	--	--
060.2_A	woning	163772,81	464585,27	1,50	54,4	--	--
060.2_B	woning	163772,81	464585,27	4,50	55,0	--	--
060.2_C	woning	163772,81	464585,27	7,50	56,1	--	--
061.1_A	woning	163773,39	464573,76	1,50	40,9	--	--
061.1_B	woning	163773,39	464573,76	4,50	40,7	--	--
061.1_C	woning	163773,39	464573,76	7,50	42,7	--	--
061.2_A	woning	163768,27	464582,69	1,50	54,6	--	--
061.2_B	woning	163768,27	464582,69	4,50	55,2	--	--
061.2_C	woning	163768,27	464582,69	7,50	54,6	--	--
062.1_A	woning	163769,12	464571,34	1,50	43,9	--	--
062.1_B	woning	163769,12	464571,34	4,50	43,9	--	--
062.1_C	woning	163769,12	464571,34	7,50	45,8	--	--
062.2_A	woning	163764,05	464580,30	1,50	53,1	--	--
062.2_B	woning	163764,05	464580,30	4,50	53,9	--	--
062.2_C	woning	163764,05	464580,30	7,50	55,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
062.3_A	woning	163764,48	464574,51	1,50	52,7	--	--
062.3_B	woning	163764,48	464574,51	4,50	53,4	--	--
062.3_C	woning	163764,48	464574,51	7,50	54,7	--	--
063.1_A	woning	163706,49	464664,41	1,50	47,4	--	--
063.1_B	woning	163706,49	464664,41	4,50	48,7	--	--
063.1_C	woning	163706,49	464664,41	7,50	38,6	--	--
063.2_A	woning	163706,51	464658,41	1,50	51,1	--	--
063.2_B	woning	163706,51	464658,41	4,50	52,9	--	--
063.2_C	woning	163706,51	464658,41	7,50	54,2	--	--
063.3_A	woning	163701,48	464667,35	1,50	37,0	--	--
063.3_B	woning	163701,48	464667,35	4,50	38,1	--	--
063.3_C	woning	163701,48	464667,35	7,50	38,3	--	--
064.1_A	woning	163702,16	464655,93	1,50	52,7	--	--
064.1_B	woning	163702,16	464655,93	4,50	53,2	--	--
064.1_C	woning	163702,16	464655,93	7,50	54,6	--	--
064.2_A	woning	163697,34	464664,99	1,50	34,6	--	--
064.2_B	woning	163697,34	464664,99	4,50	35,9	--	--
064.2_C	woning	163697,34	464664,99	7,50	38,3	--	--
065.1_A	woning	163698,34	464653,76	1,50	52,8	--	--
065.1_B	woning	163698,34	464653,76	4,50	53,5	--	--
065.1_C	woning	163698,34	464653,76	7,50	54,9	--	--
065.2_A	woning	163692,75	464662,38	1,50	34,0	--	--
065.2_B	woning	163692,75	464662,38	4,50	35,4	--	--
065.2_C	woning	163692,75	464662,38	7,50	38,7	--	--
066.1_A	woning	163693,08	464650,76	1,50	53,0	--	--
066.1_B	woning	163693,08	464650,76	4,50	54,0	--	--
066.1_C	woning	163693,08	464650,76	7,50	55,4	--	--
066.2_A	woning	163688,35	464659,87	1,50	34,0	--	--
066.2_B	woning	163688,35	464659,87	4,50	35,5	--	--
066.2_C	woning	163688,35	464659,87	7,50	39,2	--	--
067.1_A	woning	163688,63	464648,22	1,50	53,2	--	--
067.1_B	woning	163688,63	464648,22	4,50	54,5	--	--
067.1_C	woning	163688,63	464648,22	7,50	55,9	--	--
067.2_A	woning	163684,14	464657,47	1,50	33,1	--	--
067.2_B	woning	163684,14	464657,47	4,50	34,7	--	--
067.2_C	woning	163684,14	464657,47	7,50	39,8	--	--
068.1_A	woning	163683,91	464645,54	1,50	53,7	--	--
068.1_B	woning	163683,91	464645,54	4,50	55,0	--	--
068.1_C	woning	163683,91	464645,54	7,50	56,5	--	--
068.2_A	woning	163679,15	464654,63	1,50	36,8	--	--
068.2_B	woning	163679,15	464654,63	4,50	37,9	--	--
068.2_C	woning	163679,15	464654,63	7,50	41,9	--	--
068.3_A	woning	163678,90	464649,60	1,50	52,6	--	--
068.3_B	woning	163678,90	464649,60	4,50	54,6	--	--
068.3_C	woning	163678,90	464649,60	7,50	56,2	--	--
069.1_A	woning	163734,40	464615,79	1,50	38,9	--	--
069.1_B	woning	163734,40	464615,79	4,50	40,4	--	--
069.1_C	woning	163734,40	464615,79	7,50	42,1	--	--
069.2_A	woning	163733,42	464610,21	1,50	55,0	--	--
069.2_B	woning	163733,42	464610,21	4,50	56,3	--	--
069.2_C	woning	163733,42	464610,21	7,50	57,6	--	--
069.3_A	woning	163729,07	464619,60	1,50	45,2	--	--
069.3_B	woning	163729,07	464619,60	4,50	45,6	--	--
069.3_C	woning	163729,07	464619,60	7,50	47,0	--	--
070.1_A	woning	163729,38	464607,91	1,50	54,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
070.1_B	woning	163729,38	464607,91	4,50	56,2	--	--
070.1_C	woning	163729,38	464607,91	7,50	57,6	--	--
070.2_A	woning	163724,33	464616,90	1,50	46,7	--	--
070.2_B	woning	163724,33	464616,90	4,50	48,0	--	--
070.2_C	woning	163724,33	464616,90	7,50	50,9	--	--
071.1_A	woning	163724,78	464605,30	1,50	54,8	--	--
071.1_B	woning	163724,78	464605,30	4,50	56,3	--	--
071.1_C	woning	163724,78	464605,30	7,50	57,8	--	--
071.2_A	woning	163720,30	464614,61	1,50	47,5	--	--
071.2_B	woning	163720,30	464614,61	4,50	48,8	--	--
071.2_C	woning	163720,30	464614,61	7,50	51,7	--	--
072.1_A	woning	163720,87	464603,08	1,50	55,2	--	--
072.1_B	woning	163720,87	464603,08	4,50	56,8	--	--
072.1_C	woning	163720,87	464603,08	7,50	58,3	--	--
072.2_A	woning	163715,39	464611,83	1,50	48,7	--	--
072.2_B	woning	163715,39	464611,83	4,50	50,1	--	--
072.2_C	woning	163715,39	464611,83	7,50	52,9	--	--
073.1_A	woning	163715,62	464600,10	1,50	55,5	--	--
073.1_B	woning	163715,62	464600,10	4,50	57,2	--	--
073.1_C	woning	163715,62	464600,10	7,50	59,0	--	--
073.2_A	woning	163711,44	464609,59	1,50	49,8	--	--
073.2_B	woning	163711,44	464609,59	4,50	51,4	--	--
073.2_C	woning	163711,44	464609,59	7,50	54,0	--	--
074.1_A	woning	163711,34	464597,66	1,50	56,0	--	--
074.1_B	woning	163711,34	464597,66	4,50	57,9	--	--
074.1_C	woning	163711,34	464597,66	7,50	59,7	--	--
074.2_A	woning	163706,54	464606,80	1,50	52,2	--	--
074.2_B	woning	163706,54	464606,80	4,50	53,2	--	--
074.2_C	woning	163706,54	464606,80	7,50	55,7	--	--
074.3_A	woning	163706,76	464600,62	1,50	57,4	--	--
074.3_B	woning	163706,76	464600,62	4,50	59,5	--	--
074.3_C	woning	163706,76	464600,62	7,50	61,2	--	--
075.1_A	woning	163706,40	464538,89	1,50	45,1	--	--
075.1_B	woning	163706,40	464538,89	4,50	43,3	--	--
075.1_C	woning	163706,40	464538,89	7,50	47,7	--	--
075.2_A	woning	163699,90	464539,21	1,50	45,1	--	--
075.2_B	woning	163699,90	464539,21	4,50	63,6	--	--
075.2_C	woning	163699,90	464539,21	7,50	63,6	--	--
075.3_A	woning	163697,47	464533,83	1,50	61,0	--	--
075.3_B	woning	163697,47	464533,83	4,50	63,7	--	--
075.3_C	woning	163697,47	464533,83	7,50	63,6	--	--
076.1_A	woning	163709,52	464533,40	1,50	49,3	--	--
076.1_B	woning	163709,52	464533,40	4,50	44,1	--	--
076.1_C	woning	163709,52	464533,40	7,50	47,8	--	--
076.2_A	woning	163706,67	464528,21	1,50	42,6	--	--
076.2_B	woning	163706,67	464528,21	4,50	56,4	--	--
076.2_C	woning	163706,67	464528,21	7,50	58,1	--	--
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	61,9	--	--
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	62,8	--	--
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	62,8	--	--
077.1_A	woning	163715,72	464522,50	1,50	48,8	--	--
077.1_B	woning	163715,72	464522,50	4,50	42,4	--	--
077.1_C	woning	163715,72	464522,50	7,50	46,8	--	--
077.2_A	woning	163709,88	464522,31	1,50	49,2	--	--
077.2_B	woning	163709,88	464522,31	4,50	60,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
077.2_C	woning	163709,88	464522,31	7,50	61,0	--	--
077.3_A	woning	163707,17	464516,90	1,50	55,4	--	--
077.3_B	woning	163707,17	464516,90	4,50	60,4	--	--
077.3_C	woning	163707,17	464516,90	7,50	61,1	--	--
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	48,1	--	--
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	42,4	--	--
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	46,4	--	--
078.2_A	woning	163716,60	464511,37	1,50	42,1	--	--
078.2_B	woning	163716,60	464511,37	4,50	55,8	--	--
078.2_C	woning	163716,60	464511,37	7,50	57,3	--	--
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	58,8	--	--
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	59,3	--	--
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	60,3	--	--
079.1_A	woning	163725,75	464504,99	1,50	38,4	--	--
079.1_B	woning	163725,75	464504,99	4,50	41,0	--	--
079.1_C	woning	163725,75	464504,99	7,50	45,3	--	--
079.2_A	woning	163719,80	464505,38	1,50	48,0	--	--
079.2_B	woning	163719,80	464505,38	4,50	55,7	--	--
079.2_C	woning	163719,80	464505,38	7,50	57,4	--	--
079.3_A	woning	163716,86	464499,84	1,50	51,0	--	--
079.3_B	woning	163716,86	464499,84	4,50	57,2	--	--
079.3_C	woning	163716,86	464499,84	7,50	58,8	--	--
080.1_A	woning	163728,76	464499,64	1,50	39,0	--	--
080.1_B	woning	163728,76	464499,64	4,50	40,3	--	--
080.1_C	woning	163728,76	464499,64	7,50	44,6	--	--
080.2_A	woning	163725,95	464494,08	1,50	50,0	--	--
080.2_B	woning	163725,95	464494,08	4,50	51,6	--	--
080.2_C	woning	163725,95	464494,08	7,50	53,4	--	--
080.3_A	woning	163719,74	464494,74	1,50	56,4	--	--
080.3_B	woning	163719,74	464494,74	4,50	56,4	--	--
080.3_C	woning	163719,74	464494,74	7,50	58,2	--	--
081.1_A	woning	163821,93	464453,90	1,50	36,5	--	--
081.1_B	woning	163821,93	464453,90	4,50	37,5	--	--
081.1_C	woning	163821,93	464453,90	7,50	32,9	--	--
081.2_A	woning	163816,15	464454,12	1,50	45,9	--	--
081.2_B	woning	163816,15	464454,12	4,50	46,4	--	--
081.2_C	woning	163816,15	464454,12	7,50	46,6	--	--
081.3_A	woning	163813,34	464448,29	1,50	46,2	--	--
081.3_B	woning	163813,34	464448,29	4,50	46,9	--	--
081.3_C	woning	163813,34	464448,29	7,50	47,8	--	--
082.1_A	woning	163829,69	464532,68	1,50	29,7	--	--
082.1_B	woning	163829,69	464532,68	4,50	30,3	--	--
082.1_C	woning	163829,69	464532,68	7,50	34,4	--	--
082.2_A	woning	163828,12	464527,15	1,50	34,3	--	--
082.2_B	woning	163828,12	464527,15	4,50	30,6	--	--
082.2_C	woning	163828,12	464527,15	7,50	34,9	--	--
082.3_A	woning	163823,85	464534,14	1,50	36,9	--	--
082.3_B	woning	163823,85	464534,14	4,50	48,4	--	--
082.3_C	woning	163823,85	464534,14	7,50	49,6	--	--
082.4_A	woning	163820,50	464527,86	1,50	46,1	--	--
082.4_B	woning	163820,50	464527,86	4,50	48,5	--	--
082.4_C	woning	163820,50	464527,86	7,50	49,7	--	--
083.1_A	woning	163836,76	464520,11	1,50	28,8	--	--
083.1_B	woning	163836,76	464520,11	4,50	29,7	--	--
083.1_C	woning	163836,76	464520,11	7,50	33,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083.2_A	woning	163835,65	464514,16	1,50	45,0	--	--
083.2_B	woning	163835,65	464514,16	4,50	46,1	--	--
083.2_C	woning	163835,65	464514,16	7,50	33,3	--	--
083.3_A	woning	163831,27	464521,13	1,50	46,6	--	--
083.3_B	woning	163831,27	464521,13	4,50	47,8	--	--
083.3_C	woning	163831,27	464521,13	7,50	48,4	--	--
083.4_A	woning	163828,28	464514,18	1,50	46,7	--	--
083.4_B	woning	163828,28	464514,18	4,50	47,8	--	--
083.4_C	woning	163828,28	464514,18	7,50	48,5	--	--
084.1_A	woning	163840,68	464506,19	1,50	28,8	--	--
084.1_B	woning	163840,68	464506,19	4,50	29,6	--	--
084.1_C	woning	163840,68	464506,19	7,50	33,4	--	--
084.2_A	woning	163835,00	464506,65	1,50	46,2	--	--
084.2_B	woning	163835,00	464506,65	4,50	47,3	--	--
084.2_C	woning	163835,00	464506,65	7,50	47,9	--	--
084.3_A	woning	163831,88	464500,93	1,50	39,4	--	--
084.3_B	woning	163831,88	464500,93	4,50	40,4	--	--
084.3_C	woning	163831,88	464500,93	7,50	47,3	--	--
085.1_A	woning	163844,80	464500,99	1,50	27,9	--	--
085.1_B	woning	163844,80	464500,99	4,50	28,5	--	--
085.1_C	woning	163844,80	464500,99	7,50	31,0	--	--
085.2_A	woning	163842,86	464496,30	1,50	31,6	--	--
085.2_B	woning	163842,86	464496,30	4,50	33,2	--	--
085.2_C	woning	163842,86	464496,30	7,50	31,0	--	--
085.3_A	woning	163835,64	464496,38	1,50	37,1	--	--
085.3_B	woning	163835,64	464496,38	4,50	37,8	--	--
085.3_C	woning	163835,64	464496,38	7,50	46,3	--	--
086.1_A	woning	163851,14	464489,82	1,50	27,4	--	--
086.1_B	woning	163851,14	464489,82	4,50	28,0	--	--
086.1_C	woning	163851,14	464489,82	7,50	31,0	--	--
086.2_A	woning	163846,35	464490,52	1,50	33,7	--	--
086.2_B	woning	163846,35	464490,52	4,50	35,3	--	--
086.2_C	woning	163846,35	464490,52	7,50	44,2	--	--
086.3_A	woning	163842,33	464484,66	1,50	34,9	--	--
086.3_B	woning	163842,33	464484,66	4,50	36,2	--	--
086.3_C	woning	163842,33	464484,66	7,50	45,7	--	--
087.1_A	woning	163852,98	464483,56	1,50	27,2	--	--
087.1_B	woning	163852,98	464483,56	4,50	27,8	--	--
087.1_C	woning	163852,98	464483,56	7,50	30,2	--	--
087.2_A	woning	163851,43	464478,68	1,50	32,7	--	--
087.2_B	woning	163851,43	464478,68	4,50	33,3	--	--
087.2_C	woning	163851,43	464478,68	7,50	41,8	--	--
087.3_A	woning	163844,30	464478,06	1,50	35,4	--	--
087.3_B	woning	163844,30	464478,06	4,50	36,6	--	--
087.3_C	woning	163844,30	464478,06	7,50	45,4	--	--
090.1_A	Tiny hous	163903,93	464389,55	1,50	26,3	--	--
090.1_B	Tiny hous	163903,93	464389,55	4,50	26,9	--	--
090.2_A	Tiny hous	163904,13	464386,19	1,50	24,6	--	--
090.2_B	Tiny hous	163904,13	464386,19	4,50	24,9	--	--
090.3_A	Tiny hous	163899,55	464389,05	1,50	33,1	--	--
090.3_B	Tiny hous	163899,55	464389,05	4,50	36,7	--	--
090.4_A	Tiny hous	163899,74	464384,73	1,50	33,0	--	--
090.4_B	Tiny hous	163899,74	464384,73	4,50	39,4	--	--
091.1_A	Tiny hous	163910,19	464379,83	1,50	24,2	--	--
091.1_B	Tiny hous	163910,19	464379,83	4,50	24,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
091.2_A	Tiny hous	163908,32	464376,00	1,50	24,1	--	--
091.2_B	Tiny hous	163908,32	464376,00	4,50	24,6	--	--
091.3_A	Tiny hous	163906,82	464380,58	1,50	30,1	--	--
091.3_B	Tiny hous	163906,82	464380,58	4,50	39,1	--	--
091.4_A	Tiny hous	163904,59	464376,92	1,50	37,5	--	--
091.4_B	Tiny hous	163904,59	464376,92	4,50	38,2	--	--
092.1_A	Tiny hous	163896,37	464379,85	1,50	26,9	--	--
092.1_B	Tiny hous	163896,37	464379,85	4,50	27,5	--	--
092.2_A	Tiny hous	163896,67	464376,15	1,50	24,4	--	--
092.2_B	Tiny hous	163896,67	464376,15	4,50	24,8	--	--
092.3_A	Tiny hous	163891,68	464379,89	1,50	37,4	--	--
092.3_B	Tiny hous	163891,68	464379,89	4,50	38,9	--	--
092.4_A	Tiny hous	163892,65	464376,15	1,50	35,5	--	--
092.4_B	Tiny hous	163892,65	464376,15	4,50	37,2	--	--
093.1_A	Tiny hous	163874,11	464372,47	1,50	30,4	--	--
093.1_B	Tiny hous	163874,11	464372,47	4,50	25,4	--	--
093.2_A	Tiny hous	163871,75	464369,40	1,50	27,6	--	--
093.2_B	Tiny hous	163871,75	464369,40	4,50	25,5	--	--
093.3_A	Tiny hous	163870,96	464374,59	1,50	31,7	--	--
093.3_B	Tiny hous	163870,96	464374,59	4,50	34,9	--	--
093.4_A	Tiny hous	163867,97	464371,52	1,50	30,7	--	--
093.4_B	Tiny hous	163867,97	464371,52	4,50	36,4	--	--
094.1_A	Tiny hous	163858,40	464374,66	1,50	29,3	--	--
094.1_B	Tiny hous	163858,40	464374,66	4,50	33,9	--	--
094.2_A	Tiny hous	163859,47	464370,75	1,50	32,4	--	--
094.2_B	Tiny hous	163859,47	464370,75	4,50	25,9	--	--
094.3_A	Tiny hous	163855,79	464369,12	1,50	34,9	--	--
094.3_B	Tiny hous	163855,79	464369,12	4,50	33,7	--	--
094.4_A	Tiny hous	163854,75	464373,00	1,50	28,2	--	--
094.4_B	Tiny hous	163854,75	464373,00	4,50	31,7	--	--
095.1_A	Tiny hous	163855,17	464384,37	1,50	30,6	--	--
095.1_B	Tiny hous	163855,17	464384,37	4,50	32,0	--	--
095.2_A	Tiny hous	163854,24	464380,52	1,50	25,8	--	--
095.2_B	Tiny hous	163854,24	464380,52	4,50	26,2	--	--
095.3_A	Tiny hous	163851,48	464386,15	1,50	36,1	--	--
095.3_B	Tiny hous	163851,48	464386,15	4,50	37,9	--	--
095.4_A	Tiny hous	163850,68	464381,56	1,50	28,7	--	--
095.4_B	Tiny hous	163850,68	464381,56	4,50	32,9	--	--
096.1_A	Tiny hous	163848,71	464399,00	1,50	31,4	--	--
096.1_B	Tiny hous	163848,71	464399,00	4,50	32,2	--	--
096.2_A	Tiny hous	163847,20	464395,00	1,50	26,5	--	--
096.2_B	Tiny hous	163847,20	464395,00	4,50	26,8	--	--
096.3_A	Tiny hous	163843,55	464395,59	1,50	37,9	--	--
096.3_B	Tiny hous	163843,55	464395,59	4,50	39,2	--	--
097.1_A	Tiny hous	163846,26	464403,31	1,50	31,5	--	--
097.1_B	Tiny hous	163846,26	464403,31	4,50	33,0	--	--
097.2_A	Tiny hous	163842,54	464404,22	1,50	36,9	--	--
097.2_B	Tiny hous	163842,54	464404,22	4,50	38,2	--	--
097.3_A	Tiny hous	163840,78	464400,49	1,50	38,1	--	--
097.3_B	Tiny hous	163840,78	464400,49	4,50	39,1	--	--
098.1_A	Tiny hous	163834,13	464397,12	1,50	31,2	--	--
098.1_B	Tiny hous	163834,13	464397,12	4,50	33,8	--	--
098.2_A	Tiny hous	163833,27	464393,89	1,50	29,9	--	--
098.2_B	Tiny hous	163833,27	464393,89	4,50	31,3	--	--
098.3_A	Tiny hous	163830,21	464398,05	1,50	38,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
098.3_B	Tiny hous	163830,21	464398,05	4,50	39,3	--	--
099.1_A	Tiny hous	163838,55	464390,93	1,50	28,2	--	--
099.1_B	Tiny hous	163838,55	464390,93	4,50	28,3	--	--
099.2_A	Tiny hous	163837,22	464386,88	1,50	33,3	--	--
099.2_B	Tiny hous	163837,22	464386,88	4,50	35,1	--	--
099.3_A	Tiny hous	163834,33	464391,24	1,50	31,3	--	--
099.3_B	Tiny hous	163834,33	464391,24	4,50	35,5	--	--
100.1_A	Tiny hous	163843,84	464383,29	1,50	36,8	--	--
100.1_B	Tiny hous	163843,84	464383,29	4,50	37,7	--	--
100.2_A	Tiny hous	163842,13	464380,03	1,50	26,5	--	--
100.2_B	Tiny hous	163842,13	464380,03	4,50	28,4	--	--
100.3_A	Tiny hous	163839,78	464384,66	1,50	28,8	--	--
100.3_B	Tiny hous	163839,78	464384,66	4,50	29,8	--	--
101.1_A	Tiny hous	163846,74	464370,09	1,50	36,6	--	--
101.1_B	Tiny hous	163846,74	464370,09	4,50	33,6	--	--
101.2_A	Tiny hous	163846,82	464366,07	1,50	25,1	--	--
101.2_B	Tiny hous	163846,82	464366,07	4,50	26,1	--	--
101.3_A	Tiny hous	163842,90	464371,00	1,50	34,8	--	--
101.3_B	Tiny hous	163842,90	464371,00	4,50	37,0	--	--
105.10_A	appartementengebouw	163856,30	464473,74	1,50	30,9	--	--
105.10_B	appartementengebouw	163856,30	464473,74	4,50	32,7	--	--
105.10_C	appartementengebouw	163856,30	464473,74	7,50	42,4	--	--
105.1_A	appartementengebouw	163861,47	464471,71	1,50	26,8	--	--
105.1_B	appartementengebouw	163861,47	464471,71	4,50	27,3	--	--
105.1_C	appartementengebouw	163861,47	464471,71	7,50	27,8	--	--
105.2_A	appartementengebouw	163861,72	464463,32	1,50	26,8	--	--
105.2_B	appartementengebouw	163861,72	464463,32	4,50	27,2	--	--
105.2_C	appartementengebouw	163861,72	464463,32	7,50	28,0	--	--
105.3_A	appartementengebouw	163866,62	464458,77	1,50	26,7	--	--
105.3_B	appartementengebouw	163866,62	464458,77	4,50	26,9	--	--
105.3_C	appartementengebouw	163866,62	464458,77	7,50	27,4	--	--
105.4_A	appartementengebouw	163870,24	464452,40	1,50	26,6	--	--
105.4_B	appartementengebouw	163870,24	464452,40	4,50	26,7	--	--
105.4_C	appartementengebouw	163870,24	464452,40	7,50	27,1	--	--
105.5_A	appartementengebouw	163868,14	464448,86	1,50	26,6	--	--
105.5_B	appartementengebouw	163868,14	464448,86	4,50	26,7	--	--
105.5_C	appartementengebouw	163868,14	464448,86	7,50	27,1	--	--
105.6_A	appartementengebouw	163862,43	464449,38	1,50	34,4	--	--
105.6_B	appartementengebouw	163862,43	464449,38	4,50	35,3	--	--
105.6_C	appartementengebouw	163862,43	464449,38	7,50	44,6	--	--
105.7_A	appartementengebouw	163859,82	464454,02	1,50	32,7	--	--
105.7_B	appartementengebouw	163859,82	464454,02	4,50	34,1	--	--
105.7_C	appartementengebouw	163859,82	464454,02	7,50	44,8	--	--
105.8_A	appartementengebouw	163853,91	464460,38	1,50	33,8	--	--
105.8_B	appartementengebouw	163853,91	464460,38	4,50	35,2	--	--
105.8_C	appartementengebouw	163853,91	464460,38	7,50	45,5	--	--
105.9_A	appartementengebouw	163850,16	464467,03	1,50	35,3	--	--
105.9_B	appartementengebouw	163850,16	464467,03	4,50	36,4	--	--
105.9_C	appartementengebouw	163850,16	464467,03	7,50	45,5	--	--
T001_A	Tuin	163604,56	464491,00	1,50	72,7	--	--
T002_A	Tuin	163607,43	464486,56	1,50	70,6	--	--
T003_A	Tuin	163609,78	464482,12	1,50	69,7	--	--
T004_A	Tuin	163652,49	464512,42	1,50	68,5	--	--
T005_A	Tuin	163655,62	464506,41	1,50	65,7	--	--
T006_A	Tuin	163693,24	464532,53	1,50	62,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T007_A	Tuin	163690,23	464531,23	1,50	64,8	--	--
T008_A	Tuin	163702,39	464610,07	1,50	56,3	--	--
T009_A	Tuin	163683,91	464639,63	1,50	54,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	26,1	--	--
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	26,5	--	--
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	27,2	--	--
001.2_A	appartementengebouw	163730,42	464261,80	1,50	24,1	--	--
001.2_B	appartementengebouw	163730,42	464261,80	4,50	24,4	--	--
001.2_C	appartementengebouw	163730,42	464261,80	7,50	26,7	--	--
001.3_A	appartementengebouw	163718,77	464275,66	1,50	29,9	--	--
001.3_B	appartementengebouw	163718,77	464275,66	4,50	33,4	--	--
001.3_C	appartementengebouw	163718,77	464275,66	7,50	44,9	--	--
001.4_A	appartementengebouw	163705,22	464263,29	1,50	33,3	--	--
001.4_B	appartementengebouw	163705,22	464263,29	4,50	35,8	--	--
001.4_C	appartementengebouw	163705,22	464263,29	7,50	44,9	--	--
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	33,0	--	--
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	23,5	--	--
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	28,3	--	--
002.2_A	woning	163768,49	464250,65	1,50	37,9	--	--
002.2_B	woning	163768,49	464250,65	4,50	34,2	--	--
002.2_C	woning	163768,49	464250,65	7,50	41,9	--	--
002.3_A	woning	163777,53	464255,49	1,50	31,5	--	--
002.3_B	woning	163777,53	464255,49	4,50	34,0	--	--
002.3_C	woning	163777,53	464255,49	7,50	41,9	--	--
002.4_A	woning	163771,08	464256,94	1,50	25,1	--	--
002.4_B	woning	163771,08	464256,94	4,50	26,9	--	--
002.4_C	woning	163771,08	464256,94	7,50	37,8	--	--
003.1_A	woning	163763,53	464263,27	1,50	28,6	--	--
003.1_B	woning	163763,53	464263,27	4,50	30,5	--	--
003.1_C	woning	163763,53	464263,27	7,50	29,4	--	--
003.2_A	woning	163759,74	464265,96	1,50	32,9	--	--
003.2_B	woning	163759,74	464265,96	4,50	34,6	--	--
003.2_C	woning	163759,74	464265,96	7,50	42,0	--	--
003.3_A	woning	163768,80	464270,70	1,50	33,5	--	--
003.3_B	woning	163768,80	464270,70	4,50	35,9	--	--
003.3_C	woning	163768,80	464270,70	7,50	42,0	--	--
003.4_A	woning	163762,55	464272,22	1,50	26,0	--	--
003.4_B	woning	163762,55	464272,22	4,50	27,9	--	--
003.4_C	woning	163762,55	464272,22	7,50	38,2	--	--
004.1_A	woning	163754,83	464278,51	1,50	30,4	--	--
004.1_B	woning	163754,83	464278,51	4,50	31,2	--	--
004.1_C	woning	163754,83	464278,51	7,50	29,9	--	--
004.2_A	woning	163751,29	464280,67	1,50	35,5	--	--
004.2_B	woning	163751,29	464280,67	4,50	38,8	--	--
004.2_C	woning	163751,29	464280,67	7,50	42,7	--	--
004.3_A	woning	163760,16	464286,06	1,50	32,8	--	--
004.3_B	woning	163760,16	464286,06	4,50	36,0	--	--
004.3_C	woning	163760,16	464286,06	7,50	42,7	--	--
004.4_A	woning	163753,85	464287,41	1,50	27,1	--	--
004.4_B	woning	163753,85	464287,41	4,50	29,1	--	--
004.4_C	woning	163753,85	464287,41	7,50	38,8	--	--
005.1_A	woning	163746,54	464293,90	1,50	31,5	--	--
005.1_B	woning	163746,54	464293,90	4,50	32,0	--	--
005.1_C	woning	163746,54	464293,90	7,50	30,4	--	--
005.2_A	woning	163742,49	464296,22	1,50	37,1	--	--
005.2_B	woning	163742,49	464296,22	4,50	39,1	--	--
005.2_C	woning	163742,49	464296,22	7,50	45,5	--	--
005.3_A	woning	163751,40	464301,42	1,50	36,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.3_B	woning	163751,40	464301,42	4,50	38,9	--	--
005.3_C	woning	163751,40	464301,42	7,50	42,1	--	--
005.4_A	woning	163743,91	464301,89	1,50	31,0	--	--
005.4_B	woning	163743,91	464301,89	4,50	34,0	--	--
005.4_C	woning	163743,91	464301,89	7,50	45,5	--	--
006.1_A	woning	163740,49	464314,15	1,50	34,7	--	--
006.1_B	woning	163740,49	464314,15	4,50	38,1	--	--
006.1_C	woning	163740,49	464314,15	7,50	31,2	--	--
006.2_A	woning	163735,57	464317,14	1,50	35,5	--	--
006.2_B	woning	163735,57	464317,14	4,50	38,9	--	--
006.2_C	woning	163735,57	464317,14	7,50	44,9	--	--
006.3_A	woning	163736,20	464323,50	1,50	30,3	--	--
006.3_B	woning	163736,20	464323,50	4,50	31,9	--	--
006.3_C	woning	163736,20	464323,50	7,50	42,6	--	--
007.1_A	woning	163746,67	464317,70	1,50	33,5	--	--
007.1_B	woning	163746,67	464317,70	4,50	37,1	--	--
007.1_C	woning	163746,67	464317,70	7,50	28,7	--	--
007.2_A	woning	163746,68	464323,71	1,50	34,5	--	--
007.2_B	woning	163746,68	464323,71	4,50	31,7	--	--
007.2_C	woning	163746,68	464323,71	7,50	42,7	--	--
007.3_A	woning	163741,25	464326,41	1,50	29,4	--	--
007.3_B	woning	163741,25	464326,41	4,50	31,2	--	--
007.3_C	woning	163741,25	464326,41	7,50	44,5	--	--
008.1_A	senioren woning	163763,14	464328,21	1,50	28,2	--	--
008.1_B	senioren woning	163763,14	464328,21	4,50	28,5	--	--
008.2_A	senioren woning	163758,56	464330,40	1,50	34,1	--	--
008.2_B	senioren woning	163758,56	464330,40	4,50	35,9	--	--
008.3_A	senioren woning	163758,79	464336,41	1,50	38,9	--	--
008.3_B	senioren woning	163758,79	464336,41	4,50	40,5	--	--
009.1_A	senioren woning	163768,35	464331,16	1,50	27,9	--	--
009.1_B	senioren woning	163768,35	464331,16	4,50	28,3	--	--
009.2_A	senioren woning	163768,45	464337,06	1,50	33,6	--	--
009.2_B	senioren woning	163768,45	464337,06	4,50	30,9	--	--
009.3_A	senioren woning	163763,55	464339,11	1,50	36,1	--	--
009.3_B	senioren woning	163763,55	464339,11	4,50	32,7	--	--
010.1_A	woning	163689,71	464316,78	1,50	28,7	--	--
010.1_B	woning	163689,71	464316,78	4,50	30,1	--	--
010.1_C	woning	163689,71	464316,78	7,50	34,2	--	--
010.2_A	woning	163685,44	464319,66	1,50	33,1	--	--
010.2_B	woning	163685,44	464319,66	4,50	35,0	--	--
010.2_C	woning	163685,44	464319,66	7,50	37,3	--	--
010.3_A	woning	163685,30	464325,97	1,50	36,7	--	--
010.3_B	woning	163685,30	464325,97	4,50	37,5	--	--
010.3_C	woning	163685,30	464325,97	7,50	45,7	--	--
011.1_A	woning	163695,08	464319,79	1,50	28,9	--	--
011.1_B	woning	163695,08	464319,79	4,50	29,7	--	--
011.1_C	woning	163695,08	464319,79	7,50	33,9	--	--
011.2_A	woning	163689,73	464328,46	1,50	44,8	--	--
011.2_B	woning	163689,73	464328,46	4,50	47,7	--	--
011.2_C	woning	163689,73	464328,46	7,50	50,3	--	--
012.1_A	woning	163699,12	464322,05	1,50	26,4	--	--
012.1_B	woning	163699,12	464322,05	4,50	27,4	--	--
012.1_C	woning	163699,12	464322,05	7,50	31,6	--	--
012.2_A	woning	163694,49	464331,13	1,50	40,3	--	--
012.2_B	woning	163694,49	464331,13	4,50	47,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012.2_C	woning	163694,49	464331,13	7,50	47,9	--	--
013.1_A	woning	163703,61	464324,58	1,50	26,6	--	--
013.1_B	woning	163703,61	464324,58	4,50	27,6	--	--
013.1_C	woning	163703,61	464324,58	7,50	31,8	--	--
013.2_A	woning	163698,70	464333,49	1,50	40,9	--	--
013.2_B	woning	163698,70	464333,49	4,50	45,3	--	--
013.2_C	woning	163698,70	464333,49	7,50	48,0	--	--
014.1_A	woning	163707,74	464326,89	1,50	27,4	--	--
014.1_B	woning	163707,74	464326,89	4,50	28,5	--	--
014.1_C	woning	163707,74	464326,89	7,50	32,7	--	--
014.2_A	woning	163707,33	464332,29	1,50	46,6	--	--
014.2_B	woning	163707,33	464332,29	4,50	46,8	--	--
014.2_C	woning	163707,33	464332,29	7,50	48,1	--	--
014.3_A	woning	163702,27	464335,50	1,50	44,7	--	--
014.3_B	woning	163702,27	464335,50	4,50	46,0	--	--
014.3_C	woning	163702,27	464335,50	7,50	48,2	--	--
015.1_A	woning	163719,84	464333,66	1,50	34,3	--	--
015.1_B	woning	163719,84	464333,66	4,50	33,3	--	--
015.1_C	woning	163719,84	464333,66	7,50	32,5	--	--
015.2_A	woning	163715,14	464336,83	1,50	43,1	--	--
015.2_B	woning	163715,14	464336,83	4,50	43,1	--	--
015.2_C	woning	163715,14	464336,83	7,50	44,4	--	--
015.3_A	woning	163715,30	464342,88	1,50	48,2	--	--
015.3_B	woning	163715,30	464342,88	4,50	48,2	--	--
015.3_C	woning	163715,30	464342,88	7,50	48,5	--	--
016.1_A	3 woningen	163729,16	464339,01	1,50	35,3	--	--
016.1_B	3 woningen	163729,16	464339,01	4,50	39,5	--	--
016.1_C	3 woningen	163729,16	464339,01	7,50	32,0	--	--
016.2_A	3 woningen	163723,60	464347,65	1,50	48,2	--	--
016.2_B	3 woningen	163723,60	464347,65	4,50	48,2	--	--
016.2_C	3 woningen	163723,60	464347,65	7,50	48,5	--	--
017.1_A	woning	163737,81	464343,98	1,50	32,8	--	--
017.1_B	woning	163737,81	464343,98	4,50	40,1	--	--
017.1_C	woning	163737,81	464343,98	7,50	29,8	--	--
017.2_A	woning	163738,38	464349,21	1,50	34,5	--	--
017.2_B	woning	163738,38	464349,21	4,50	35,9	--	--
017.2_C	woning	163738,38	464349,21	7,50	44,4	--	--
017.3_A	woning	163732,75	464352,90	1,50	39,5	--	--
017.3_B	woning	163732,75	464352,90	4,50	39,8	--	--
017.3_C	woning	163732,75	464352,90	7,50	45,1	--	--
018.1_A	woning	163673,04	464340,36	1,50	33,9	--	--
018.1_B	woning	163673,04	464340,36	4,50	35,1	--	--
018.1_C	woning	163673,04	464340,36	7,50	35,8	--	--
018.2_A	woning	163678,55	464339,87	1,50	36,5	--	--
018.2_B	woning	163678,55	464339,87	4,50	42,8	--	--
018.2_C	woning	163678,55	464339,87	7,50	33,5	--	--
018.3_A	woning	163681,91	464345,49	1,50	45,8	--	--
018.3_B	woning	163681,91	464345,49	4,50	48,0	--	--
018.3_C	woning	163681,91	464345,49	7,50	51,3	--	--
019.1_A	woning	163669,82	464346,06	1,50	34,0	--	--
019.1_B	woning	163669,82	464346,06	4,50	35,3	--	--
019.1_C	woning	163669,82	464346,06	7,50	38,4	--	--
019.2_A	woning	163672,86	464351,42	1,50	33,0	--	--
019.2_B	woning	163672,86	464351,42	4,50	34,0	--	--
019.2_C	woning	163672,86	464351,42	7,50	45,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019.3_A	woning	163678,91	464350,80	1,50	46,2	--	--
019.3_B	woning	163678,91	464350,80	4,50	47,7	--	--
019.3_C	woning	163678,91	464350,80	7,50	51,7	--	--
020.1_A	woning	163663,78	464356,63	1,50	34,6	--	--
020.1_B	woning	163663,78	464356,63	4,50	35,8	--	--
020.1_C	woning	163663,78	464356,63	7,50	38,8	--	--
020.2_A	woning	163669,73	464356,25	1,50	33,1	--	--
020.2_B	woning	163669,73	464356,25	4,50	35,2	--	--
020.2_C	woning	163669,73	464356,25	7,50	41,7	--	--
020.3_A	woning	163672,60	464362,11	1,50	40,3	--	--
020.3_B	woning	163672,60	464362,11	4,50	46,6	--	--
020.3_C	woning	163672,60	464362,11	7,50	51,3	--	--
020.4_A	woning	163666,77	464362,09	1,50	34,3	--	--
020.4_B	woning	163666,77	464362,09	4,50	36,9	--	--
020.4_C	woning	163666,77	464362,09	7,50	46,6	--	--
021.1_A	woning	163657,81	464367,19	1,50	33,1	--	--
021.1_B	woning	163657,81	464367,19	4,50	35,4	--	--
021.1_C	woning	163657,81	464367,19	7,50	37,2	--	--
021.2_A	woning	163663,57	464367,96	1,50	35,3	--	--
021.2_B	woning	163663,57	464367,96	4,50	37,6	--	--
021.2_C	woning	163663,57	464367,96	7,50	44,7	--	--
021.3_A	woning	163666,41	464372,79	1,50	40,8	--	--
021.3_B	woning	163666,41	464372,79	4,50	46,0	--	--
021.3_C	woning	163666,41	464372,79	7,50	51,2	--	--
022.1_A	woning	163654,22	464373,51	1,50	32,7	--	--
022.1_B	woning	163654,22	464373,51	4,50	33,8	--	--
022.1_C	woning	163654,22	464373,51	7,50	39,2	--	--
022.2_A	woning	163662,81	464379,14	1,50	41,7	--	--
022.2_B	woning	163662,81	464379,14	4,50	43,1	--	--
022.2_C	woning	163662,81	464379,14	7,50	51,1	--	--
022.3_A	woning	163656,54	464378,83	1,50	43,7	--	--
022.3_B	woning	163656,54	464378,83	4,50	45,1	--	--
022.3_C	woning	163656,54	464378,83	7,50	47,3	--	--
023.1_A	2 woningen	163646,01	464387,72	1,50	33,4	--	--
023.1_B	2 woningen	163646,01	464387,72	4,50	34,5	--	--
023.1_C	2 woningen	163646,01	464387,72	7,50	38,6	--	--
024.1_A	seniorenwoning	163632,89	464404,83	1,50	38,0	--	--
024.1_B	seniorenwoning	163632,89	464404,83	4,50	39,1	--	--
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	42,7	--	--
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	48,4	--	--
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	43,6	--	--
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	50,0	--	--
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	62,0	--	--
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	64,2	--	--
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	66,9	--	--
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	67,7	--	--
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	63,6	--	--
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	65,4	--	--
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	58,4	--	--
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	60,2	--	--
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	58,5	--	--
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	58,5	--	--
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	73,8	--	--
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	73,7	--	--
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	71,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	71,8	--	--
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	66,9	--	--
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	68,0	--	--
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	65,3	--	--
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	66,8	--	--
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	68,4	--	--
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	68,8	--	--
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	70,4	--	--
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	70,4	--	--
027.4_A	Woningen	163649,18	464508,77	1,50	54,0	--	--
027.4_B	Woningen	163649,18	464508,77	4,50	67,7	--	--
027.5_A	Woningen	163652,58	464502,72	1,50	65,6	--	--
027.5_B	Woningen	163652,58	464502,72	4,50	66,0	--	--
040.1_A	woningen	163750,94	464366,96	1,50	33,7	--	--
040.1_B	woningen	163750,94	464366,96	4,50	31,2	--	--
040.1_C	woningen	163750,94	464366,96	7,50	33,8	--	--
040.2_A	woningen	163734,11	464396,58	1,50	46,2	--	--
040.2_B	woningen	163734,11	464396,58	4,50	37,1	--	--
040.2_C	woningen	163734,11	464396,58	7,50	38,1	--	--
041.1_A	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	1,50	29,3	--	--
041.1_B	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	4,50	30,0	--	--
041.2_A	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	1,50	38,4	--	--
041.2_B	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	4,50	39,6	--	--
042.1_A	seniorenwoning	163786,71	464404,43	1,50	28,3	--	--
042.1_B	seniorenwoning	163786,71	464404,43	4,50	28,6	--	--
042.2_A	seniorenwoning	163786,79	464410,06	1,50	29,8	--	--
042.2_B	seniorenwoning	163786,79	464410,06	4,50	30,7	--	--
042.3_A	seniorenwoning	163781,29	464413,20	1,50	32,4	--	--
042.3_B	seniorenwoning	163781,29	464413,20	4,50	33,2	--	--
043.1_A	woningen	163767,22	464433,14	1,50	35,7	--	--
043.1_B	woningen	163767,22	464433,14	4,50	32,0	--	--
043.2_A	woningen	163746,00	464470,93	1,50	36,3	--	--
043.2_B	woningen	163746,00	464470,93	4,50	36,9	--	--
050.1_A	woning	163834,89	464433,08	1,50	31,2	--	--
050.1_B	woning	163834,89	464433,08	4,50	32,0	--	--
050.1_C	woning	163834,89	464433,08	7,50	30,6	--	--
050.2_A	woning	163832,10	464428,82	1,50	35,5	--	--
050.2_B	woning	163832,10	464428,82	4,50	28,1	--	--
050.2_C	woning	163832,10	464428,82	7,50	29,8	--	--
050.3_A	woning	163825,23	464429,51	1,50	40,8	--	--
050.3_B	woning	163825,23	464429,51	4,50	40,8	--	--
050.3_C	woning	163825,23	464429,51	7,50	45,5	--	--
050.4_A	woning	163827,29	464435,54	1,50	39,4	--	--
050.4_B	woning	163827,29	464435,54	4,50	40,5	--	--
050.4_C	woning	163827,29	464435,54	7,50	45,5	--	--
051.1_A	woning	163825,81	464449,04	1,50	32,6	--	--
051.1_B	woning	163825,81	464449,04	4,50	33,8	--	--
051.1_C	woning	163825,81	464449,04	7,50	30,8	--	--
051.2_A	woning	163823,99	464443,77	1,50	38,5	--	--
051.2_B	woning	163823,99	464443,77	4,50	38,7	--	--
051.2_C	woning	163823,99	464443,77	7,50	32,4	--	--
051.3_A	woning	163817,08	464443,40	1,50	42,2	--	--
051.3_B	woning	163817,08	464443,40	4,50	42,9	--	--
051.3_C	woning	163817,08	464443,40	7,50	46,1	--	--
052.1_A	woning	163815,29	464467,56	1,50	43,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
052.1_B	woning	163815,29	464467,56	4,50	44,8	--	--
052.1_C	woning	163815,29	464467,56	7,50	31,8	--	--
052.2_A	woning	163812,95	464461,81	1,50	35,9	--	--
052.2_B	woning	163812,95	464461,81	4,50	36,9	--	--
052.2_C	woning	163812,95	464461,81	7,50	32,5	--	--
052.3_A	woning	163808,48	464468,75	1,50	41,0	--	--
052.3_B	woning	163808,48	464468,75	4,50	42,0	--	--
052.3_C	woning	163808,48	464468,75	7,50	46,5	--	--
052.4_A	woning	163806,11	464462,66	1,50	39,5	--	--
052.4_B	woning	163806,11	464462,66	4,50	41,8	--	--
052.4_C	woning	163806,11	464462,66	7,50	47,2	--	--
053.1_A	woning	163806,24	464481,44	1,50	44,0	--	--
053.1_B	woning	163806,24	464481,44	4,50	45,3	--	--
053.1_C	woning	163806,24	464481,44	7,50	32,5	--	--
053.2_A	woning	163804,11	464475,20	1,50	30,8	--	--
053.2_B	woning	163804,11	464475,20	4,50	31,4	--	--
053.2_C	woning	163804,11	464475,20	7,50	31,9	--	--
053.3_A	woning	163799,81	464482,21	1,50	45,1	--	--
053.3_B	woning	163799,81	464482,21	4,50	46,3	--	--
053.3_C	woning	163799,81	464482,21	7,50	46,7	--	--
053.4_A	woning	163797,38	464476,19	1,50	42,5	--	--
053.4_B	woning	163797,38	464476,19	4,50	43,3	--	--
053.4_C	woning	163797,38	464476,19	7,50	46,8	--	--
054.1_A	woning	163801,16	464496,57	1,50	40,0	--	--
054.1_B	woning	163801,16	464496,57	4,50	40,9	--	--
054.1_C	woning	163801,16	464496,57	7,50	31,8	--	--
054.2_A	woning	163798,96	464490,65	1,50	38,5	--	--
054.2_B	woning	163798,96	464490,65	4,50	39,2	--	--
054.2_C	woning	163798,96	464490,65	7,50	31,8	--	--
054.3_A	woning	163794,50	464497,54	1,50	43,6	--	--
054.3_B	woning	163794,50	464497,54	4,50	44,1	--	--
054.3_C	woning	163794,50	464497,54	7,50	45,8	--	--
054.4_A	woning	163792,46	464491,08	1,50	41,3	--	--
054.4_B	woning	163792,46	464491,08	4,50	42,1	--	--
054.4_C	woning	163792,46	464491,08	7,50	45,1	--	--
055.1_A	woning	163791,51	464509,32	1,50	44,8	--	--
055.1_B	woning	163791,51	464509,32	4,50	31,9	--	--
055.1_C	woning	163791,51	464509,32	7,50	32,8	--	--
055.2_A	woning	163789,21	464503,52	1,50	31,8	--	--
055.2_B	woning	163789,21	464503,52	4,50	31,9	--	--
055.2_C	woning	163789,21	464503,52	7,50	35,1	--	--
055.3_A	woning	163784,67	464510,47	1,50	47,1	--	--
055.3_B	woning	163784,67	464510,47	4,50	43,4	--	--
055.3_C	woning	163784,67	464510,47	7,50	45,4	--	--
055.4_A	woning	163782,51	464504,47	1,50	41,2	--	--
055.4_B	woning	163782,51	464504,47	4,50	44,7	--	--
055.4_C	woning	163782,51	464504,47	7,50	46,2	--	--
056.1_A	woning	163764,90	464638,83	1,50	32,3	--	--
056.1_B	woning	163764,90	464638,83	4,50	31,6	--	--
056.1_C	woning	163764,90	464638,83	7,50	33,3	--	--
056.2_A	woning	163765,18	464629,61	1,50	50,4	--	--
056.2_B	woning	163765,18	464629,61	4,50	51,1	--	--
056.2_C	woning	163765,18	464629,61	7,50	52,2	--	--
056.3_A	woning	163756,97	464642,52	1,50	47,2	--	--
056.3_B	woning	163756,97	464642,52	4,50	45,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056.3_C	woning	163756,97	464642,52	7,50	47,8	--	--
056.4_A	woning	163756,80	464632,54	1,50	50,5	--	--
056.4_B	woning	163756,80	464632,54	4,50	49,6	--	--
056.4_C	woning	163756,80	464632,54	7,50	51,4	--	--
056.5_A	woning	163741,04	464681,03	1,50	31,4	--	--
056.5_B	woning	163741,04	464681,03	4,50	32,1	--	--
056.5_C	woning	163741,04	464681,03	7,50	37,0	--	--
056.6_A	woning	163740,47	464670,94	1,50	50,1	--	--
056.6_B	woning	163740,47	464670,94	4,50	51,2	--	--
056.6_C	woning	163740,47	464670,94	7,50	52,3	--	--
056.7_A	woning	163733,70	464684,47	1,50	34,4	--	--
056.7_B	woning	163733,70	464684,47	4,50	35,2	--	--
056.7_C	woning	163733,70	464684,47	7,50	39,3	--	--
056.8_A	woning	163732,54	464675,26	1,50	50,1	--	--
056.8_B	woning	163732,54	464675,26	4,50	50,9	--	--
056.8_C	woning	163732,54	464675,26	7,50	52,7	--	--
057.1_A	woning	163789,56	464591,35	1,50	31,8	--	--
057.1_B	woning	163789,56	464591,35	4,50	32,1	--	--
057.1_C	woning	163789,56	464591,35	7,50	36,6	--	--
057.2_A	woning	163790,97	464583,75	1,50	34,1	--	--
057.2_B	woning	163790,97	464583,75	4,50	34,6	--	--
057.2_C	woning	163790,97	464583,75	7,50	39,4	--	--
057.3_A	woning	163784,83	464594,36	1,50	51,5	--	--
057.3_B	woning	163784,83	464594,36	4,50	51,7	--	--
057.3_C	woning	163784,83	464594,36	7,50	52,5	--	--
058.1_A	woning	163786,32	464581,13	1,50	35,0	--	--
058.1_B	woning	163786,32	464581,13	4,50	35,4	--	--
058.1_C	woning	163786,32	464581,13	7,50	39,9	--	--
058.2_A	woning	163780,57	464591,95	1,50	51,9	--	--
058.2_B	woning	163780,57	464591,95	4,50	52,1	--	--
058.2_C	woning	163780,57	464591,95	7,50	53,0	--	--
059.1_A	woning	163782,08	464578,69	1,50	38,0	--	--
059.1_B	woning	163782,08	464578,69	4,50	38,8	--	--
059.1_C	woning	163782,08	464578,69	7,50	40,5	--	--
059.2_A	woning	163776,80	464587,53	1,50	54,1	--	--
059.2_B	woning	163776,80	464587,53	4,50	54,6	--	--
059.2_C	woning	163776,80	464587,53	7,50	55,7	--	--
060.1_A	woning	163777,94	464576,34	1,50	38,8	--	--
060.1_B	woning	163777,94	464576,34	4,50	39,0	--	--
060.1_C	woning	163777,94	464576,34	7,50	42,2	--	--
060.2_A	woning	163772,81	464585,27	1,50	54,1	--	--
060.2_B	woning	163772,81	464585,27	4,50	54,7	--	--
060.2_C	woning	163772,81	464585,27	7,50	55,8	--	--
061.1_A	woning	163773,39	464573,76	1,50	40,3	--	--
061.1_B	woning	163773,39	464573,76	4,50	40,4	--	--
061.1_C	woning	163773,39	464573,76	7,50	42,7	--	--
061.2_A	woning	163768,27	464582,69	1,50	54,3	--	--
061.2_B	woning	163768,27	464582,69	4,50	54,9	--	--
061.2_C	woning	163768,27	464582,69	7,50	54,2	--	--
062.1_A	woning	163769,12	464571,34	1,50	43,8	--	--
062.1_B	woning	163769,12	464571,34	4,50	43,9	--	--
062.1_C	woning	163769,12	464571,34	7,50	45,8	--	--
062.2_A	woning	163764,05	464580,30	1,50	52,7	--	--
062.2_B	woning	163764,05	464580,30	4,50	53,4	--	--
062.2_C	woning	163764,05	464580,30	7,50	54,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
062.3_A	woning	163764,48	464574,51	1,50	52,9	--	--
062.3_B	woning	163764,48	464574,51	4,50	53,5	--	--
062.3_C	woning	163764,48	464574,51	7,50	54,7	--	--
063.1_A	woning	163706,49	464664,41	1,50	47,4	--	--
063.1_B	woning	163706,49	464664,41	4,50	48,7	--	--
063.1_C	woning	163706,49	464664,41	7,50	39,0	--	--
063.2_A	woning	163706,51	464658,41	1,50	51,6	--	--
063.2_B	woning	163706,51	464658,41	4,50	52,9	--	--
063.2_C	woning	163706,51	464658,41	7,50	54,3	--	--
063.3_A	woning	163701,48	464667,35	1,50	37,0	--	--
063.3_B	woning	163701,48	464667,35	4,50	38,1	--	--
063.3_C	woning	163701,48	464667,35	7,50	38,6	--	--
064.1_A	woning	163702,16	464655,93	1,50	53,1	--	--
064.1_B	woning	163702,16	464655,93	4,50	53,2	--	--
064.1_C	woning	163702,16	464655,93	7,50	54,7	--	--
064.2_A	woning	163697,34	464664,99	1,50	34,6	--	--
064.2_B	woning	163697,34	464664,99	4,50	35,9	--	--
064.2_C	woning	163697,34	464664,99	7,50	38,4	--	--
065.1_A	woning	163698,34	464653,76	1,50	53,2	--	--
065.1_B	woning	163698,34	464653,76	4,50	53,5	--	--
065.1_C	woning	163698,34	464653,76	7,50	54,9	--	--
065.2_A	woning	163692,75	464662,38	1,50	34,0	--	--
065.2_B	woning	163692,75	464662,38	4,50	35,4	--	--
065.2_C	woning	163692,75	464662,38	7,50	38,7	--	--
066.1_A	woning	163693,08	464650,76	1,50	53,5	--	--
066.1_B	woning	163693,08	464650,76	4,50	54,0	--	--
066.1_C	woning	163693,08	464650,76	7,50	55,4	--	--
066.2_A	woning	163688,35	464659,87	1,50	34,0	--	--
066.2_B	woning	163688,35	464659,87	4,50	35,5	--	--
066.2_C	woning	163688,35	464659,87	7,50	39,2	--	--
067.1_A	woning	163688,63	464648,22	1,50	53,6	--	--
067.1_B	woning	163688,63	464648,22	4,50	54,5	--	--
067.1_C	woning	163688,63	464648,22	7,50	55,9	--	--
067.2_A	woning	163684,14	464657,47	1,50	33,7	--	--
067.2_B	woning	163684,14	464657,47	4,50	34,8	--	--
067.2_C	woning	163684,14	464657,47	7,50	39,8	--	--
068.1_A	woning	163683,91	464645,54	1,50	53,9	--	--
068.1_B	woning	163683,91	464645,54	4,50	55,0	--	--
068.1_C	woning	163683,91	464645,54	7,50	56,5	--	--
068.2_A	woning	163679,15	464654,63	1,50	37,8	--	--
068.2_B	woning	163679,15	464654,63	4,50	38,6	--	--
068.2_C	woning	163679,15	464654,63	7,50	41,9	--	--
068.3_A	woning	163678,90	464649,60	1,50	52,8	--	--
068.3_B	woning	163678,90	464649,60	4,50	54,6	--	--
068.3_C	woning	163678,90	464649,60	7,50	56,2	--	--
069.1_A	woning	163734,40	464615,79	1,50	39,4	--	--
069.1_B	woning	163734,40	464615,79	4,50	40,5	--	--
069.1_C	woning	163734,40	464615,79	7,50	41,9	--	--
069.2_A	woning	163733,42	464610,21	1,50	54,7	--	--
069.2_B	woning	163733,42	464610,21	4,50	56,1	--	--
069.2_C	woning	163733,42	464610,21	7,50	57,4	--	--
069.3_A	woning	163729,07	464619,60	1,50	51,2	--	--
069.3_B	woning	163729,07	464619,60	4,50	51,7	--	--
069.3_C	woning	163729,07	464619,60	7,50	51,7	--	--
070.1_A	woning	163729,38	464607,91	1,50	54,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
070.1_B	woning	163729,38	464607,91	4,50	55,9	--	--
070.1_C	woning	163729,38	464607,91	7,50	57,4	--	--
070.2_A	woning	163724,33	464616,90	1,50	51,8	--	--
070.2_B	woning	163724,33	464616,90	4,50	52,6	--	--
070.2_C	woning	163724,33	464616,90	7,50	53,6	--	--
071.1_A	woning	163724,78	464605,30	1,50	54,5	--	--
071.1_B	woning	163724,78	464605,30	4,50	56,0	--	--
071.1_C	woning	163724,78	464605,30	7,50	57,5	--	--
071.2_A	woning	163720,30	464614,61	1,50	52,2	--	--
071.2_B	woning	163720,30	464614,61	4,50	53,0	--	--
071.2_C	woning	163720,30	464614,61	7,50	54,1	--	--
072.1_A	woning	163720,87	464603,08	1,50	54,9	--	--
072.1_B	woning	163720,87	464603,08	4,50	56,5	--	--
072.1_C	woning	163720,87	464603,08	7,50	58,1	--	--
072.2_A	woning	163715,39	464611,83	1,50	52,7	--	--
072.2_B	woning	163715,39	464611,83	4,50	53,5	--	--
072.2_C	woning	163715,39	464611,83	7,50	54,7	--	--
073.1_A	woning	163715,62	464600,10	1,50	55,2	--	--
073.1_B	woning	163715,62	464600,10	4,50	57,0	--	--
073.1_C	woning	163715,62	464600,10	7,50	58,8	--	--
073.2_A	woning	163711,44	464609,59	1,50	53,1	--	--
073.2_B	woning	163711,44	464609,59	4,50	54,0	--	--
073.2_C	woning	163711,44	464609,59	7,50	55,2	--	--
074.1_A	woning	163711,34	464597,66	1,50	55,7	--	--
074.1_B	woning	163711,34	464597,66	4,50	57,6	--	--
074.1_C	woning	163711,34	464597,66	7,50	59,5	--	--
074.2_A	woning	163706,54	464606,80	1,50	53,7	--	--
074.2_B	woning	163706,54	464606,80	4,50	54,5	--	--
074.2_C	woning	163706,54	464606,80	7,50	56,5	--	--
074.3_A	woning	163706,76	464600,62	1,50	57,7	--	--
074.3_B	woning	163706,76	464600,62	4,50	59,8	--	--
074.3_C	woning	163706,76	464600,62	7,50	61,5	--	--
075.1_A	woning	163706,40	464538,89	1,50	41,1	--	--
075.1_B	woning	163706,40	464538,89	4,50	43,3	--	--
075.1_C	woning	163706,40	464538,89	7,50	47,6	--	--
075.2_A	woning	163699,90	464539,21	1,50	45,1	--	--
075.2_B	woning	163699,90	464539,21	4,50	63,6	--	--
075.2_C	woning	163699,90	464539,21	7,50	63,6	--	--
075.3_A	woning	163697,47	464533,83	1,50	61,0	--	--
075.3_B	woning	163697,47	464533,83	4,50	63,7	--	--
075.3_C	woning	163697,47	464533,83	7,50	63,6	--	--
076.1_A	woning	163709,52	464533,40	1,50	49,3	--	--
076.1_B	woning	163709,52	464533,40	4,50	44,1	--	--
076.1_C	woning	163709,52	464533,40	7,50	47,8	--	--
076.2_A	woning	163706,67	464528,21	1,50	42,5	--	--
076.2_B	woning	163706,67	464528,21	4,50	56,3	--	--
076.2_C	woning	163706,67	464528,21	7,50	58,0	--	--
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	61,9	--	--
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	62,8	--	--
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	62,8	--	--
077.1_A	woning	163715,72	464522,50	1,50	48,8	--	--
077.1_B	woning	163715,72	464522,50	4,50	42,3	--	--
077.1_C	woning	163715,72	464522,50	7,50	46,7	--	--
077.2_A	woning	163709,88	464522,31	1,50	49,2	--	--
077.2_B	woning	163709,88	464522,31	4,50	60,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
077.2_C	woning	163709,88	464522,31	7,50	61,0	--	--
077.3_A	woning	163707,17	464516,90	1,50	55,4	--	--
077.3_B	woning	163707,17	464516,90	4,50	60,4	--	--
077.3_C	woning	163707,17	464516,90	7,50	61,1	--	--
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	48,1	--	--
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	42,4	--	--
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	46,4	--	--
078.2_A	woning	163716,60	464511,37	1,50	42,1	--	--
078.2_B	woning	163716,60	464511,37	4,50	55,8	--	--
078.2_C	woning	163716,60	464511,37	7,50	57,3	--	--
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	58,8	--	--
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	59,3	--	--
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	60,3	--	--
079.1_A	woning	163725,75	464504,99	1,50	38,4	--	--
079.1_B	woning	163725,75	464504,99	4,50	41,0	--	--
079.1_C	woning	163725,75	464504,99	7,50	45,3	--	--
079.2_A	woning	163719,80	464505,38	1,50	48,0	--	--
079.2_B	woning	163719,80	464505,38	4,50	55,7	--	--
079.2_C	woning	163719,80	464505,38	7,50	57,4	--	--
079.3_A	woning	163716,86	464499,84	1,50	51,0	--	--
079.3_B	woning	163716,86	464499,84	4,50	57,2	--	--
079.3_C	woning	163716,86	464499,84	7,50	58,8	--	--
080.1_A	woning	163728,76	464499,64	1,50	39,0	--	--
080.1_B	woning	163728,76	464499,64	4,50	40,3	--	--
080.1_C	woning	163728,76	464499,64	7,50	44,6	--	--
080.2_A	woning	163725,95	464494,08	1,50	50,0	--	--
080.2_B	woning	163725,95	464494,08	4,50	51,6	--	--
080.2_C	woning	163725,95	464494,08	7,50	53,4	--	--
080.3_A	woning	163719,74	464494,74	1,50	56,4	--	--
080.3_B	woning	163719,74	464494,74	4,50	56,4	--	--
080.3_C	woning	163719,74	464494,74	7,50	58,2	--	--
081.1_A	woning	163821,93	464453,90	1,50	36,5	--	--
081.1_B	woning	163821,93	464453,90	4,50	37,5	--	--
081.1_C	woning	163821,93	464453,90	7,50	32,8	--	--
081.2_A	woning	163816,15	464454,12	1,50	43,8	--	--
081.2_B	woning	163816,15	464454,12	4,50	44,3	--	--
081.2_C	woning	163816,15	464454,12	7,50	46,5	--	--
081.3_A	woning	163813,34	464448,29	1,50	46,2	--	--
081.3_B	woning	163813,34	464448,29	4,50	46,9	--	--
081.3_C	woning	163813,34	464448,29	7,50	47,8	--	--
082.1_A	woning	163829,69	464532,68	1,50	29,7	--	--
082.1_B	woning	163829,69	464532,68	4,50	30,3	--	--
082.1_C	woning	163829,69	464532,68	7,50	33,9	--	--
082.2_A	woning	163828,12	464527,15	1,50	31,7	--	--
082.2_B	woning	163828,12	464527,15	4,50	30,6	--	--
082.2_C	woning	163828,12	464527,15	7,50	34,1	--	--
082.3_A	woning	163823,85	464534,14	1,50	36,7	--	--
082.3_B	woning	163823,85	464534,14	4,50	48,3	--	--
082.3_C	woning	163823,85	464534,14	7,50	49,0	--	--
082.4_A	woning	163820,50	464527,86	1,50	46,0	--	--
082.4_B	woning	163820,50	464527,86	4,50	48,4	--	--
082.4_C	woning	163820,50	464527,86	7,50	49,1	--	--
083.1_A	woning	163836,76	464520,11	1,50	28,8	--	--
083.1_B	woning	163836,76	464520,11	4,50	29,7	--	--
083.1_C	woning	163836,76	464520,11	7,50	33,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083.2_A	woning	163835,65	464514,16	1,50	45,0	--	--
083.2_B	woning	163835,65	464514,16	4,50	46,1	--	--
083.2_C	woning	163835,65	464514,16	7,50	33,3	--	--
083.3_A	woning	163831,27	464521,13	1,50	46,6	--	--
083.3_B	woning	163831,27	464521,13	4,50	47,8	--	--
083.3_C	woning	163831,27	464521,13	7,50	48,4	--	--
083.4_A	woning	163828,28	464514,18	1,50	46,7	--	--
083.4_B	woning	163828,28	464514,18	4,50	47,8	--	--
083.4_C	woning	163828,28	464514,18	7,50	48,5	--	--
084.1_A	woning	163840,68	464506,19	1,50	28,8	--	--
084.1_B	woning	163840,68	464506,19	4,50	29,6	--	--
084.1_C	woning	163840,68	464506,19	7,50	33,4	--	--
084.2_A	woning	163835,00	464506,65	1,50	46,2	--	--
084.2_B	woning	163835,00	464506,65	4,50	47,3	--	--
084.2_C	woning	163835,00	464506,65	7,50	47,9	--	--
084.3_A	woning	163831,88	464500,93	1,50	39,4	--	--
084.3_B	woning	163831,88	464500,93	4,50	40,4	--	--
084.3_C	woning	163831,88	464500,93	7,50	46,0	--	--
085.1_A	woning	163844,80	464500,99	1,50	27,9	--	--
085.1_B	woning	163844,80	464500,99	4,50	28,5	--	--
085.1_C	woning	163844,80	464500,99	7,50	29,2	--	--
085.2_A	woning	163842,86	464496,30	1,50	31,6	--	--
085.2_B	woning	163842,86	464496,30	4,50	33,2	--	--
085.2_C	woning	163842,86	464496,30	7,50	30,5	--	--
085.3_A	woning	163835,64	464496,38	1,50	36,3	--	--
085.3_B	woning	163835,64	464496,38	4,50	36,9	--	--
085.3_C	woning	163835,64	464496,38	7,50	43,5	--	--
086.1_A	woning	163851,14	464489,82	1,50	27,4	--	--
086.1_B	woning	163851,14	464489,82	4,50	28,0	--	--
086.1_C	woning	163851,14	464489,82	7,50	28,6	--	--
086.2_A	woning	163846,35	464490,52	1,50	33,6	--	--
086.2_B	woning	163846,35	464490,52	4,50	35,3	--	--
086.2_C	woning	163846,35	464490,52	7,50	42,5	--	--
086.3_A	woning	163842,33	464484,66	1,50	34,9	--	--
086.3_B	woning	163842,33	464484,66	4,50	36,2	--	--
086.3_C	woning	163842,33	464484,66	7,50	43,4	--	--
087.1_A	woning	163852,98	464483,56	1,50	27,2	--	--
087.1_B	woning	163852,98	464483,56	4,50	27,8	--	--
087.1_C	woning	163852,98	464483,56	7,50	30,0	--	--
087.2_A	woning	163851,43	464478,68	1,50	32,7	--	--
087.2_B	woning	163851,43	464478,68	4,50	33,3	--	--
087.2_C	woning	163851,43	464478,68	7,50	41,2	--	--
087.3_A	woning	163844,30	464478,06	1,50	34,3	--	--
087.3_B	woning	163844,30	464478,06	4,50	35,6	--	--
087.3_C	woning	163844,30	464478,06	7,50	43,6	--	--
090.1_A	Tiny hous	163903,93	464389,55	1,50	24,8	--	--
090.1_B	Tiny hous	163903,93	464389,55	4,50	25,1	--	--
090.2_A	Tiny hous	163904,13	464386,19	1,50	24,6	--	--
090.2_B	Tiny hous	163904,13	464386,19	4,50	24,9	--	--
090.3_A	Tiny hous	163899,55	464389,05	1,50	32,8	--	--
090.3_B	Tiny hous	163899,55	464389,05	4,50	36,2	--	--
090.4_A	Tiny hous	163899,74	464384,73	1,50	33,0	--	--
090.4_B	Tiny hous	163899,74	464384,73	4,50	37,5	--	--
091.1_A	Tiny hous	163910,19	464379,83	1,50	24,2	--	--
091.1_B	Tiny hous	163910,19	464379,83	4,50	26,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
091.2_A	Tiny hous	163908,32	464376,00	1,50	24,1	--	--
091.2_B	Tiny hous	163908,32	464376,00	4,50	24,6	--	--
091.3_A	Tiny hous	163906,82	464380,58	1,50	29,7	--	--
091.3_B	Tiny hous	163906,82	464380,58	4,50	36,2	--	--
091.4_A	Tiny hous	163904,59	464376,92	1,50	37,5	--	--
091.4_B	Tiny hous	163904,59	464376,92	4,50	38,5	--	--
092.1_A	Tiny hous	163896,37	464379,85	1,50	25,0	--	--
092.1_B	Tiny hous	163896,37	464379,85	4,50	27,7	--	--
092.2_A	Tiny hous	163896,67	464376,15	1,50	24,4	--	--
092.2_B	Tiny hous	163896,67	464376,15	4,50	24,8	--	--
092.3_A	Tiny hous	163891,68	464379,89	1,50	37,4	--	--
092.3_B	Tiny hous	163891,68	464379,89	4,50	39,5	--	--
092.4_A	Tiny hous	163892,65	464376,15	1,50	35,5	--	--
092.4_B	Tiny hous	163892,65	464376,15	4,50	39,5	--	--
093.1_A	Tiny hous	163874,11	464372,47	1,50	30,4	--	--
093.1_B	Tiny hous	163874,11	464372,47	4,50	25,4	--	--
093.2_A	Tiny hous	163871,75	464369,40	1,50	28,0	--	--
093.2_B	Tiny hous	163871,75	464369,40	4,50	26,3	--	--
093.3_A	Tiny hous	163870,96	464374,59	1,50	31,7	--	--
093.3_B	Tiny hous	163870,96	464374,59	4,50	34,9	--	--
093.4_A	Tiny hous	163867,97	464371,52	1,50	30,7	--	--
093.4_B	Tiny hous	163867,97	464371,52	4,50	36,4	--	--
094.1_A	Tiny hous	163858,40	464374,66	1,50	29,3	--	--
094.1_B	Tiny hous	163858,40	464374,66	4,50	34,2	--	--
094.2_A	Tiny hous	163859,47	464370,75	1,50	32,4	--	--
094.2_B	Tiny hous	163859,47	464370,75	4,50	25,9	--	--
094.3_A	Tiny hous	163855,79	464369,12	1,50	34,9	--	--
094.3_B	Tiny hous	163855,79	464369,12	4,50	38,6	--	--
094.4_A	Tiny hous	163854,75	464373,00	1,50	28,2	--	--
094.4_B	Tiny hous	163854,75	464373,00	4,50	35,2	--	--
095.1_A	Tiny hous	163855,17	464384,37	1,50	30,6	--	--
095.1_B	Tiny hous	163855,17	464384,37	4,50	32,0	--	--
095.2_A	Tiny hous	163854,24	464380,52	1,50	25,8	--	--
095.2_B	Tiny hous	163854,24	464380,52	4,50	26,2	--	--
095.3_A	Tiny hous	163851,48	464386,15	1,50	36,1	--	--
095.3_B	Tiny hous	163851,48	464386,15	4,50	37,9	--	--
095.4_A	Tiny hous	163850,68	464381,56	1,50	28,7	--	--
095.4_B	Tiny hous	163850,68	464381,56	4,50	32,9	--	--
096.1_A	Tiny hous	163848,71	464399,00	1,50	31,4	--	--
096.1_B	Tiny hous	163848,71	464399,00	4,50	32,2	--	--
096.2_A	Tiny hous	163847,20	464395,00	1,50	26,5	--	--
096.2_B	Tiny hous	163847,20	464395,00	4,50	26,8	--	--
096.3_A	Tiny hous	163843,55	464395,59	1,50	37,9	--	--
096.3_B	Tiny hous	163843,55	464395,59	4,50	39,2	--	--
097.1_A	Tiny hous	163846,26	464403,31	1,50	31,5	--	--
097.1_B	Tiny hous	163846,26	464403,31	4,50	32,7	--	--
097.2_A	Tiny hous	163842,54	464404,22	1,50	36,9	--	--
097.2_B	Tiny hous	163842,54	464404,22	4,50	38,2	--	--
097.3_A	Tiny hous	163840,78	464400,49	1,50	38,1	--	--
097.3_B	Tiny hous	163840,78	464400,49	4,50	39,1	--	--
098.1_A	Tiny hous	163834,13	464397,12	1,50	31,2	--	--
098.1_B	Tiny hous	163834,13	464397,12	4,50	34,0	--	--
098.2_A	Tiny hous	163833,27	464393,89	1,50	29,9	--	--
098.2_B	Tiny hous	163833,27	464393,89	4,50	31,3	--	--
098.3_A	Tiny hous	163830,21	464398,05	1,50	39,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
098.3_B	Tiny hous	163830,21	464398,05	4,50	39,7	--	--
099.1_A	Tiny hous	163838,55	464390,93	1,50	28,2	--	--
099.1_B	Tiny hous	163838,55	464390,93	4,50	27,2	--	--
099.2_A	Tiny hous	163837,22	464386,88	1,50	33,3	--	--
099.2_B	Tiny hous	163837,22	464386,88	4,50	35,1	--	--
099.3_A	Tiny hous	163834,33	464391,24	1,50	31,3	--	--
099.3_B	Tiny hous	163834,33	464391,24	4,50	33,9	--	--
100.1_A	Tiny hous	163843,84	464383,29	1,50	36,8	--	--
100.1_B	Tiny hous	163843,84	464383,29	4,50	37,7	--	--
100.2_A	Tiny hous	163842,13	464380,03	1,50	27,4	--	--
100.2_B	Tiny hous	163842,13	464380,03	4,50	31,0	--	--
100.3_A	Tiny hous	163839,78	464384,66	1,50	32,1	--	--
100.3_B	Tiny hous	163839,78	464384,66	4,50	34,2	--	--
101.1_A	Tiny hous	163846,74	464370,09	1,50	36,6	--	--
101.1_B	Tiny hous	163846,74	464370,09	4,50	33,6	--	--
101.2_A	Tiny hous	163846,82	464366,07	1,50	25,1	--	--
101.2_B	Tiny hous	163846,82	464366,07	4,50	26,1	--	--
101.3_A	Tiny hous	163842,90	464371,00	1,50	34,8	--	--
101.3_B	Tiny hous	163842,90	464371,00	4,50	39,5	--	--
105.10_A	appartementengebouw	163856,30	464473,74	1,50	35,0	--	--
105.10_B	appartementengebouw	163856,30	464473,74	4,50	32,1	--	--
105.10_C	appartementengebouw	163856,30	464473,74	7,50	40,2	--	--
105.1_A	appartementengebouw	163861,47	464471,71	1,50	26,8	--	--
105.1_B	appartementengebouw	163861,47	464471,71	4,50	27,3	--	--
105.1_C	appartementengebouw	163861,47	464471,71	7,50	27,8	--	--
105.2_A	appartementengebouw	163861,72	464463,32	1,50	26,8	--	--
105.2_B	appartementengebouw	163861,72	464463,32	4,50	27,2	--	--
105.2_C	appartementengebouw	163861,72	464463,32	7,50	28,0	--	--
105.3_A	appartementengebouw	163866,62	464458,77	1,50	26,7	--	--
105.3_B	appartementengebouw	163866,62	464458,77	4,50	26,9	--	--
105.3_C	appartementengebouw	163866,62	464458,77	7,50	27,4	--	--
105.4_A	appartementengebouw	163870,24	464452,40	1,50	26,6	--	--
105.4_B	appartementengebouw	163870,24	464452,40	4,50	26,7	--	--
105.4_C	appartementengebouw	163870,24	464452,40	7,50	27,1	--	--
105.5_A	appartementengebouw	163868,14	464448,86	1,50	26,6	--	--
105.5_B	appartementengebouw	163868,14	464448,86	4,50	26,7	--	--
105.5_C	appartementengebouw	163868,14	464448,86	7,50	27,1	--	--
105.6_A	appartementengebouw	163862,43	464449,38	1,50	34,4	--	--
105.6_B	appartementengebouw	163862,43	464449,38	4,50	35,3	--	--
105.6_C	appartementengebouw	163862,43	464449,38	7,50	44,4	--	--
105.7_A	appartementengebouw	163859,82	464454,02	1,50	32,7	--	--
105.7_B	appartementengebouw	163859,82	464454,02	4,50	34,1	--	--
105.7_C	appartementengebouw	163859,82	464454,02	7,50	44,6	--	--
105.8_A	appartementengebouw	163853,91	464460,38	1,50	32,4	--	--
105.8_B	appartementengebouw	163853,91	464460,38	4,50	35,0	--	--
105.8_C	appartementengebouw	163853,91	464460,38	7,50	44,9	--	--
105.9_A	appartementengebouw	163850,16	464467,03	1,50	35,3	--	--
105.9_B	appartementengebouw	163850,16	464467,03	4,50	36,4	--	--
105.9_C	appartementengebouw	163850,16	464467,03	7,50	44,9	--	--
T001_A	Tuin	163604,56	464491,00	1,50	69,1	--	--
T002_A	Tuin	163607,43	464486,56	1,50	68,4	--	--
T003_A	Tuin	163609,78	464482,12	1,50	66,6	--	--
T004_A	Tuin	163652,49	464512,42	1,50	68,5	--	--
T005_A	Tuin	163655,62	464506,41	1,50	65,7	--	--
T006_A	Tuin	163693,24	464532,53	1,50	62,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T007_A	Tuin	163690,23	464531,23	1,50	64,8	--	--
T008_A	Tuin	163702,39	464610,07	1,50	56,7	--	--
T009_A	Tuin	163683,91	464639,63	1,50	54,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	26,2	--	--
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	26,6	--	--
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	27,3	--	--
001.2_A	appartementengebouw	163730,42	464261,80	1,50	25,6	--	--
001.2_B	appartementengebouw	163730,42	464261,80	4,50	25,9	--	--
001.2_C	appartementengebouw	163730,42	464261,80	7,50	28,1	--	--
001.3_A	appartementengebouw	163718,77	464275,66	1,50	32,3	--	--
001.3_B	appartementengebouw	163718,77	464275,66	4,50	34,9	--	--
001.3_C	appartementengebouw	163718,77	464275,66	7,50	46,4	--	--
001.4_A	appartementengebouw	163705,22	464263,29	1,50	42,1	--	--
001.4_B	appartementengebouw	163705,22	464263,29	4,50	42,5	--	--
001.4_C	appartementengebouw	163705,22	464263,29	7,50	45,3	--	--
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	33,2	--	--
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	25,1	--	--
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	29,7	--	--
002.2_A	woning	163768,49	464250,65	1,50	38,4	--	--
002.2_B	woning	163768,49	464250,65	4,50	41,1	--	--
002.2_C	woning	163768,49	464250,65	7,50	43,5	--	--
002.3_A	woning	163777,53	464255,49	1,50	33,7	--	--
002.3_B	woning	163777,53	464255,49	4,50	35,6	--	--
002.3_C	woning	163777,53	464255,49	7,50	43,2	--	--
002.4_A	woning	163771,08	464256,94	1,50	26,7	--	--
002.4_B	woning	163771,08	464256,94	4,50	28,4	--	--
002.4_C	woning	163771,08	464256,94	7,50	39,3	--	--
003.1_A	woning	163763,53	464263,27	1,50	29,7	--	--
003.1_B	woning	163763,53	464263,27	4,50	34,4	--	--
003.1_C	woning	163763,53	464263,27	7,50	30,8	--	--
003.2_A	woning	163759,74	464265,96	1,50	34,7	--	--
003.2_B	woning	163759,74	464265,96	4,50	41,7	--	--
003.2_C	woning	163759,74	464265,96	7,50	43,6	--	--
003.3_A	woning	163768,80	464270,70	1,50	34,7	--	--
003.3_B	woning	163768,80	464270,70	4,50	36,8	--	--
003.3_C	woning	163768,80	464270,70	7,50	43,6	--	--
003.4_A	woning	163762,55	464272,22	1,50	30,4	--	--
003.4_B	woning	163762,55	464272,22	4,50	29,4	--	--
003.4_C	woning	163762,55	464272,22	7,50	39,7	--	--
004.1_A	woning	163754,83	464278,51	1,50	31,0	--	--
004.1_B	woning	163754,83	464278,51	4,50	36,8	--	--
004.1_C	woning	163754,83	464278,51	7,50	31,3	--	--
004.2_A	woning	163751,29	464280,67	1,50	36,7	--	--
004.2_B	woning	163751,29	464280,67	4,50	42,4	--	--
004.2_C	woning	163751,29	464280,67	7,50	44,3	--	--
004.3_A	woning	163760,16	464286,06	1,50	41,1	--	--
004.3_B	woning	163760,16	464286,06	4,50	37,0	--	--
004.3_C	woning	163760,16	464286,06	7,50	44,3	--	--
004.4_A	woning	163753,85	464287,41	1,50	29,1	--	--
004.4_B	woning	163753,85	464287,41	4,50	31,0	--	--
004.4_C	woning	163753,85	464287,41	7,50	40,4	--	--
005.1_A	woning	163746,54	464293,90	1,50	33,1	--	--
005.1_B	woning	163746,54	464293,90	4,50	41,7	--	--
005.1_C	woning	163746,54	464293,90	7,50	31,8	--	--
005.2_A	woning	163742,49	464296,22	1,50	37,8	--	--
005.2_B	woning	163742,49	464296,22	4,50	43,3	--	--
005.2_C	woning	163742,49	464296,22	7,50	47,0	--	--
005.3_A	woning	163751,40	464301,42	1,50	36,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.3_B	woning	163751,40	464301,42	4,50	39,3	--	--
005.3_C	woning	163751,40	464301,42	7,50	44,0	--	--
005.4_A	woning	163743,91	464301,89	1,50	33,1	--	--
005.4_B	woning	163743,91	464301,89	4,50	38,7	--	--
005.4_C	woning	163743,91	464301,89	7,50	47,1	--	--
006.1_A	woning	163740,49	464314,15	1,50	37,6	--	--
006.1_B	woning	163740,49	464314,15	4,50	40,3	--	--
006.1_C	woning	163740,49	464314,15	7,50	32,6	--	--
006.2_A	woning	163735,57	464317,14	1,50	41,9	--	--
006.2_B	woning	163735,57	464317,14	4,50	43,3	--	--
006.2_C	woning	163735,57	464317,14	7,50	46,7	--	--
006.3_A	woning	163736,20	464323,50	1,50	31,5	--	--
006.3_B	woning	163736,20	464323,50	4,50	33,3	--	--
006.3_C	woning	163736,20	464323,50	7,50	44,4	--	--
007.1_A	woning	163746,67	464317,70	1,50	34,2	--	--
007.1_B	woning	163746,67	464317,70	4,50	37,1	--	--
007.1_C	woning	163746,67	464317,70	7,50	31,7	--	--
007.2_A	woning	163746,68	464323,71	1,50	39,0	--	--
007.2_B	woning	163746,68	464323,71	4,50	39,9	--	--
007.2_C	woning	163746,68	464323,71	7,50	43,6	--	--
007.3_A	woning	163741,25	464326,41	1,50	30,7	--	--
007.3_B	woning	163741,25	464326,41	4,50	32,5	--	--
007.3_C	woning	163741,25	464326,41	7,50	45,8	--	--
008.1_A	senioren woning	163763,14	464328,21	1,50	29,1	--	--
008.1_B	senioren woning	163763,14	464328,21	4,50	30,0	--	--
008.2_A	senioren woning	163758,56	464330,40	1,50	39,7	--	--
008.2_B	senioren woning	163758,56	464330,40	4,50	42,3	--	--
008.3_A	senioren woning	163758,79	464336,41	1,50	45,0	--	--
008.3_B	senioren woning	163758,79	464336,41	4,50	46,6	--	--
009.1_A	senioren woning	163768,35	464331,16	1,50	28,8	--	--
009.1_B	senioren woning	163768,35	464331,16	4,50	29,1	--	--
009.2_A	senioren woning	163768,45	464337,06	1,50	35,5	--	--
009.2_B	senioren woning	163768,45	464337,06	4,50	33,9	--	--
009.3_A	senioren woning	163763,55	464339,11	1,50	36,7	--	--
009.3_B	senioren woning	163763,55	464339,11	4,50	37,2	--	--
010.1_A	woning	163689,71	464316,78	1,50	28,8	--	--
010.1_B	woning	163689,71	464316,78	4,50	30,2	--	--
010.1_C	woning	163689,71	464316,78	7,50	34,3	--	--
010.2_A	woning	163685,44	464319,66	1,50	44,9	--	--
010.2_B	woning	163685,44	464319,66	4,50	45,4	--	--
010.2_C	woning	163685,44	464319,66	7,50	46,0	--	--
010.3_A	woning	163685,30	464325,97	1,50	36,9	--	--
010.3_B	woning	163685,30	464325,97	4,50	38,2	--	--
010.3_C	woning	163685,30	464325,97	7,50	46,6	--	--
011.1_A	woning	163695,08	464319,79	1,50	29,0	--	--
011.1_B	woning	163695,08	464319,79	4,50	29,8	--	--
011.1_C	woning	163695,08	464319,79	7,50	34,0	--	--
011.2_A	woning	163689,73	464328,46	1,50	44,9	--	--
011.2_B	woning	163689,73	464328,46	4,50	48,6	--	--
011.2_C	woning	163689,73	464328,46	7,50	50,3	--	--
012.1_A	woning	163699,12	464322,05	1,50	29,1	--	--
012.1_B	woning	163699,12	464322,05	4,50	29,9	--	--
012.1_C	woning	163699,12	464322,05	7,50	33,5	--	--
012.2_A	woning	163694,49	464331,13	1,50	45,1	--	--
012.2_B	woning	163694,49	464331,13	4,50	50,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012.2_C	woning	163694,49	464331,13	7,50	50,3	--	--
013.1_A	woning	163703,61	464324,58	1,50	28,1	--	--
013.1_B	woning	163703,61	464324,58	4,50	29,1	--	--
013.1_C	woning	163703,61	464324,58	7,50	33,1	--	--
013.2_A	woning	163698,70	464333,49	1,50	45,4	--	--
013.2_B	woning	163698,70	464333,49	4,50	47,9	--	--
013.2_C	woning	163698,70	464333,49	7,50	49,4	--	--
014.1_A	woning	163707,74	464326,89	1,50	28,8	--	--
014.1_B	woning	163707,74	464326,89	4,50	30,0	--	--
014.1_C	woning	163707,74	464326,89	7,50	34,0	--	--
014.2_A	woning	163707,33	464332,29	1,50	45,5	--	--
014.2_B	woning	163707,33	464332,29	4,50	48,8	--	--
014.2_C	woning	163707,33	464332,29	7,50	49,5	--	--
014.3_A	woning	163702,27	464335,50	1,50	45,3	--	--
014.3_B	woning	163702,27	464335,50	4,50	48,3	--	--
014.3_C	woning	163702,27	464335,50	7,50	49,6	--	--
015.1_A	woning	163719,84	464333,66	1,50	33,5	--	--
015.1_B	woning	163719,84	464333,66	4,50	33,3	--	--
015.1_C	woning	163719,84	464333,66	7,50	33,7	--	--
015.2_A	woning	163715,14	464336,83	1,50	44,6	--	--
015.2_B	woning	163715,14	464336,83	4,50	44,6	--	--
015.2_C	woning	163715,14	464336,83	7,50	46,2	--	--
015.3_A	woning	163715,30	464342,88	1,50	49,7	--	--
015.3_B	woning	163715,30	464342,88	4,50	49,7	--	--
015.3_C	woning	163715,30	464342,88	7,50	49,9	--	--
016.1_A	3 woningen	163729,16	464339,01	1,50	35,6	--	--
016.1_B	3 woningen	163729,16	464339,01	4,50	39,4	--	--
016.1_C	3 woningen	163729,16	464339,01	7,50	33,3	--	--
016.2_A	3 woningen	163723,60	464347,65	1,50	49,7	--	--
016.2_B	3 woningen	163723,60	464347,65	4,50	49,7	--	--
016.2_C	3 woningen	163723,60	464347,65	7,50	49,9	--	--
017.1_A	woning	163737,81	464343,98	1,50	33,4	--	--
017.1_B	woning	163737,81	464343,98	4,50	40,2	--	--
017.1_C	woning	163737,81	464343,98	7,50	33,0	--	--
017.2_A	woning	163738,38	464349,21	1,50	35,0	--	--
017.2_B	woning	163738,38	464349,21	4,50	36,2	--	--
017.2_C	woning	163738,38	464349,21	7,50	44,4	--	--
017.3_A	woning	163732,75	464352,90	1,50	41,7	--	--
017.3_B	woning	163732,75	464352,90	4,50	46,4	--	--
017.3_C	woning	163732,75	464352,90	7,50	48,4	--	--
018.1_A	woning	163673,04	464340,36	1,50	46,1	--	--
018.1_B	woning	163673,04	464340,36	4,50	46,7	--	--
018.1_C	woning	163673,04	464340,36	7,50	47,5	--	--
018.2_A	woning	163678,55	464339,87	1,50	36,7	--	--
018.2_B	woning	163678,55	464339,87	4,50	42,9	--	--
018.2_C	woning	163678,55	464339,87	7,50	34,7	--	--
018.3_A	woning	163681,91	464345,49	1,50	45,9	--	--
018.3_B	woning	163681,91	464345,49	4,50	49,2	--	--
018.3_C	woning	163681,91	464345,49	7,50	51,4	--	--
019.1_A	woning	163669,82	464346,06	1,50	46,5	--	--
019.1_B	woning	163669,82	464346,06	4,50	47,1	--	--
019.1_C	woning	163669,82	464346,06	7,50	47,9	--	--
019.2_A	woning	163672,86	464351,42	1,50	33,2	--	--
019.2_B	woning	163672,86	464351,42	4,50	34,0	--	--
019.2_C	woning	163672,86	464351,42	7,50	45,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019.3_A	woning	163678,91	464350,80	1,50	46,2	--	--
019.3_B	woning	163678,91	464350,80	4,50	48,7	--	--
019.3_C	woning	163678,91	464350,80	7,50	51,7	--	--
020.1_A	woning	163663,78	464356,63	1,50	47,1	--	--
020.1_B	woning	163663,78	464356,63	4,50	47,8	--	--
020.1_C	woning	163663,78	464356,63	7,50	48,7	--	--
020.2_A	woning	163669,73	464356,25	1,50	33,1	--	--
020.2_B	woning	163669,73	464356,25	4,50	35,3	--	--
020.2_C	woning	163669,73	464356,25	7,50	41,9	--	--
020.3_A	woning	163672,60	464362,11	1,50	40,8	--	--
020.3_B	woning	163672,60	464362,11	4,50	46,7	--	--
020.3_C	woning	163672,60	464362,11	7,50	51,3	--	--
020.4_A	woning	163666,77	464362,09	1,50	35,0	--	--
020.4_B	woning	163666,77	464362,09	4,50	37,5	--	--
020.4_C	woning	163666,77	464362,09	7,50	47,2	--	--
021.1_A	woning	163657,81	464367,19	1,50	47,9	--	--
021.1_B	woning	163657,81	464367,19	4,50	48,7	--	--
021.1_C	woning	163657,81	464367,19	7,50	49,7	--	--
021.2_A	woning	163663,57	464367,96	1,50	35,8	--	--
021.2_B	woning	163663,57	464367,96	4,50	37,9	--	--
021.2_C	woning	163663,57	464367,96	7,50	44,9	--	--
021.3_A	woning	163666,41	464372,79	1,50	41,3	--	--
021.3_B	woning	163666,41	464372,79	4,50	46,1	--	--
021.3_C	woning	163666,41	464372,79	7,50	52,5	--	--
022.1_A	woning	163654,22	464373,51	1,50	44,3	--	--
022.1_B	woning	163654,22	464373,51	4,50	45,4	--	--
022.1_C	woning	163654,22	464373,51	7,50	50,2	--	--
022.2_A	woning	163662,81	464379,14	1,50	42,1	--	--
022.2_B	woning	163662,81	464379,14	4,50	44,3	--	--
022.2_C	woning	163662,81	464379,14	7,50	52,6	--	--
022.3_A	woning	163656,54	464378,83	1,50	43,7	--	--
022.3_B	woning	163656,54	464378,83	4,50	45,1	--	--
022.3_C	woning	163656,54	464378,83	7,50	47,3	--	--
023.1_A	2 woningen	163646,01	464387,72	1,50	41,0	--	--
023.1_B	2 woningen	163646,01	464387,72	4,50	42,9	--	--
023.1_C	2 woningen	163646,01	464387,72	7,50	51,7	--	--
024.1_A	seniorenwoning	163632,89	464404,83	1,50	51,7	--	--
024.1_B	seniorenwoning	163632,89	464404,83	4,50	52,8	--	--
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	66,9	--	--
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	67,7	--	--
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	71,6	--	--
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	71,6	--	--
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	74,4	--	--
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	74,3	--	--
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	68,3	--	--
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	69,1	--	--
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	65,1	--	--
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	66,8	--	--
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	65,8	--	--
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	67,3	--	--
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	69,7	--	--
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	70,0	--	--
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	74,5	--	--
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	74,4	--	--
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	71,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	71,9	--	--
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	67,0	--	--
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	68,1	--	--
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	66,0	--	--
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	67,6	--	--
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	69,0	--	--
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	69,5	--	--
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	70,9	--	--
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	70,9	--	--
027.4_A	Woningen	163649,18	464508,77	1,50	54,0	--	--
027.4_B	Woningen	163649,18	464508,77	4,50	67,7	--	--
027.5_A	Woningen	163652,58	464502,72	1,50	65,6	--	--
027.5_B	Woningen	163652,58	464502,72	4,50	66,0	--	--
040.1_A	woningen	163750,94	464366,96	1,50	34,3	--	--
040.1_B	woningen	163750,94	464366,96	4,50	31,3	--	--
040.1_C	woningen	163750,94	464366,96	7,50	36,4	--	--
040.2_A	woningen	163734,11	464396,58	1,50	46,2	--	--
040.2_B	woningen	163734,11	464396,58	4,50	37,1	--	--
040.2_C	woningen	163734,11	464396,58	7,50	38,1	--	--
041.1_A	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	1,50	29,9	--	--
041.1_B	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	4,50	30,2	--	--
041.2_A	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	1,50	39,5	--	--
041.2_B	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	4,50	40,5	--	--
042.1_A	seniorenwoning	163786,71	464404,43	1,50	29,6	--	--
042.1_B	seniorenwoning	163786,71	464404,43	4,50	29,9	--	--
042.2_A	seniorenwoning	163786,79	464410,06	1,50	30,9	--	--
042.2_B	seniorenwoning	163786,79	464410,06	4,50	31,6	--	--
042.3_A	seniorenwoning	163781,29	464413,20	1,50	33,2	--	--
042.3_B	seniorenwoning	163781,29	464413,20	4,50	33,2	--	--
043.1_A	woningen	163767,22	464433,14	1,50	36,1	--	--
043.1_B	woningen	163767,22	464433,14	4,50	33,1	--	--
043.2_A	woningen	163746,00	464470,93	1,50	36,3	--	--
043.2_B	woningen	163746,00	464470,93	4,50	36,9	--	--
050.1_A	woning	163834,89	464433,08	1,50	31,2	--	--
050.1_B	woning	163834,89	464433,08	4,50	32,0	--	--
050.1_C	woning	163834,89	464433,08	7,50	32,7	--	--
050.2_A	woning	163832,10	464428,82	1,50	32,4	--	--
050.2_B	woning	163832,10	464428,82	4,50	28,1	--	--
050.2_C	woning	163832,10	464428,82	7,50	31,8	--	--
050.3_A	woning	163825,23	464429,51	1,50	40,7	--	--
050.3_B	woning	163825,23	464429,51	4,50	40,8	--	--
050.3_C	woning	163825,23	464429,51	7,50	47,1	--	--
050.4_A	woning	163827,29	464435,54	1,50	39,8	--	--
050.4_B	woning	163827,29	464435,54	4,50	40,5	--	--
050.4_C	woning	163827,29	464435,54	7,50	47,3	--	--
051.1_A	woning	163825,81	464449,04	1,50	32,2	--	--
051.1_B	woning	163825,81	464449,04	4,50	33,4	--	--
051.1_C	woning	163825,81	464449,04	7,50	33,8	--	--
051.2_A	woning	163823,99	464443,77	1,50	36,7	--	--
051.2_B	woning	163823,99	464443,77	4,50	37,4	--	--
051.2_C	woning	163823,99	464443,77	7,50	32,5	--	--
051.3_A	woning	163817,08	464443,40	1,50	43,1	--	--
051.3_B	woning	163817,08	464443,40	4,50	43,6	--	--
051.3_C	woning	163817,08	464443,40	7,50	47,9	--	--
052.1_A	woning	163815,29	464467,56	1,50	43,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
052.1_B	woning	163815,29	464467,56	4,50	44,7	--	--
052.1_C	woning	163815,29	464467,56	7,50	31,0	--	--
052.2_A	woning	163812,95	464461,81	1,50	35,8	--	--
052.2_B	woning	163812,95	464461,81	4,50	36,8	--	--
052.2_C	woning	163812,95	464461,81	7,50	33,1	--	--
052.3_A	woning	163808,48	464468,75	1,50	41,0	--	--
052.3_B	woning	163808,48	464468,75	4,50	42,0	--	--
052.3_C	woning	163808,48	464468,75	7,50	44,6	--	--
052.4_A	woning	163806,11	464462,66	1,50	44,9	--	--
052.4_B	woning	163806,11	464462,66	4,50	46,9	--	--
052.4_C	woning	163806,11	464462,66	7,50	48,2	--	--
053.1_A	woning	163806,24	464481,44	1,50	44,0	--	--
053.1_B	woning	163806,24	464481,44	4,50	45,3	--	--
053.1_C	woning	163806,24	464481,44	7,50	31,7	--	--
053.2_A	woning	163804,11	464475,20	1,50	31,3	--	--
053.2_B	woning	163804,11	464475,20	4,50	31,6	--	--
053.2_C	woning	163804,11	464475,20	7,50	31,6	--	--
053.3_A	woning	163799,81	464482,21	1,50	45,0	--	--
053.3_B	woning	163799,81	464482,21	4,50	46,2	--	--
053.3_C	woning	163799,81	464482,21	7,50	44,7	--	--
053.4_A	woning	163797,38	464476,19	1,50	42,5	--	--
053.4_B	woning	163797,38	464476,19	4,50	43,3	--	--
053.4_C	woning	163797,38	464476,19	7,50	44,7	--	--
054.1_A	woning	163801,16	464496,57	1,50	40,1	--	--
054.1_B	woning	163801,16	464496,57	4,50	41,0	--	--
054.1_C	woning	163801,16	464496,57	7,50	31,8	--	--
054.2_A	woning	163798,96	464490,65	1,50	38,7	--	--
054.2_B	woning	163798,96	464490,65	4,50	39,4	--	--
054.2_C	woning	163798,96	464490,65	7,50	31,8	--	--
054.3_A	woning	163794,50	464497,54	1,50	44,0	--	--
054.3_B	woning	163794,50	464497,54	4,50	44,6	--	--
054.3_C	woning	163794,50	464497,54	7,50	46,2	--	--
054.4_A	woning	163792,46	464491,08	1,50	43,7	--	--
054.4_B	woning	163792,46	464491,08	4,50	44,4	--	--
054.4_C	woning	163792,46	464491,08	7,50	46,9	--	--
055.1_A	woning	163791,51	464509,32	1,50	44,9	--	--
055.1_B	woning	163791,51	464509,32	4,50	31,9	--	--
055.1_C	woning	163791,51	464509,32	7,50	32,8	--	--
055.2_A	woning	163789,21	464503,52	1,50	32,7	--	--
055.2_B	woning	163789,21	464503,52	4,50	31,9	--	--
055.2_C	woning	163789,21	464503,52	7,50	34,9	--	--
055.3_A	woning	163784,67	464510,47	1,50	47,1	--	--
055.3_B	woning	163784,67	464510,47	4,50	43,4	--	--
055.3_C	woning	163784,67	464510,47	7,50	45,1	--	--
055.4_A	woning	163782,51	464504,47	1,50	41,3	--	--
055.4_B	woning	163782,51	464504,47	4,50	44,7	--	--
055.4_C	woning	163782,51	464504,47	7,50	46,7	--	--
056.1_A	woning	163764,90	464638,83	1,50	32,3	--	--
056.1_B	woning	163764,90	464638,83	4,50	32,4	--	--
056.1_C	woning	163764,90	464638,83	7,50	33,4	--	--
056.2_A	woning	163765,18	464629,61	1,50	50,4	--	--
056.2_B	woning	163765,18	464629,61	4,50	51,1	--	--
056.2_C	woning	163765,18	464629,61	7,50	52,2	--	--
056.3_A	woning	163756,97	464642,52	1,50	47,2	--	--
056.3_B	woning	163756,97	464642,52	4,50	46,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056.3_C	woning	163756,97	464642,52	7,50	48,5	--	--
056.4_A	woning	163756,80	464632,54	1,50	50,5	--	--
056.4_B	woning	163756,80	464632,54	4,50	49,6	--	--
056.4_C	woning	163756,80	464632,54	7,50	51,4	--	--
056.5_A	woning	163741,04	464681,03	1,50	32,5	--	--
056.5_B	woning	163741,04	464681,03	4,50	33,3	--	--
056.5_C	woning	163741,04	464681,03	7,50	38,0	--	--
056.6_A	woning	163740,47	464670,94	1,50	50,9	--	--
056.6_B	woning	163740,47	464670,94	4,50	52,1	--	--
056.6_C	woning	163740,47	464670,94	7,50	53,2	--	--
056.7_A	woning	163733,70	464684,47	1,50	36,0	--	--
056.7_B	woning	163733,70	464684,47	4,50	36,8	--	--
056.7_C	woning	163733,70	464684,47	7,50	40,6	--	--
056.8_A	woning	163732,54	464675,26	1,50	51,2	--	--
056.8_B	woning	163732,54	464675,26	4,50	52,3	--	--
056.8_C	woning	163732,54	464675,26	7,50	54,0	--	--
057.1_A	woning	163789,56	464591,35	1,50	32,6	--	--
057.1_B	woning	163789,56	464591,35	4,50	32,9	--	--
057.1_C	woning	163789,56	464591,35	7,50	37,3	--	--
057.2_A	woning	163790,97	464583,75	1,50	33,0	--	--
057.2_B	woning	163790,97	464583,75	4,50	33,8	--	--
057.2_C	woning	163790,97	464583,75	7,50	39,4	--	--
057.3_A	woning	163784,83	464594,36	1,50	52,2	--	--
057.3_B	woning	163784,83	464594,36	4,50	52,4	--	--
057.3_C	woning	163784,83	464594,36	7,50	53,3	--	--
058.1_A	woning	163786,32	464581,13	1,50	33,8	--	--
058.1_B	woning	163786,32	464581,13	4,50	34,6	--	--
058.1_C	woning	163786,32	464581,13	7,50	39,9	--	--
058.2_A	woning	163780,57	464591,95	1,50	52,5	--	--
058.2_B	woning	163780,57	464591,95	4,50	52,7	--	--
058.2_C	woning	163780,57	464591,95	7,50	53,8	--	--
059.1_A	woning	163782,08	464578,69	1,50	37,7	--	--
059.1_B	woning	163782,08	464578,69	4,50	38,8	--	--
059.1_C	woning	163782,08	464578,69	7,50	40,5	--	--
059.2_A	woning	163776,80	464587,53	1,50	54,5	--	--
059.2_B	woning	163776,80	464587,53	4,50	54,9	--	--
059.2_C	woning	163776,80	464587,53	7,50	56,0	--	--
060.1_A	woning	163777,94	464576,34	1,50	38,3	--	--
060.1_B	woning	163777,94	464576,34	4,50	39,0	--	--
060.1_C	woning	163777,94	464576,34	7,50	41,3	--	--
060.2_A	woning	163772,81	464585,27	1,50	54,1	--	--
060.2_B	woning	163772,81	464585,27	4,50	54,7	--	--
060.2_C	woning	163772,81	464585,27	7,50	55,8	--	--
061.1_A	woning	163773,39	464573,76	1,50	39,2	--	--
061.1_B	woning	163773,39	464573,76	4,50	39,8	--	--
061.1_C	woning	163773,39	464573,76	7,50	42,7	--	--
061.2_A	woning	163768,27	464582,69	1,50	54,3	--	--
061.2_B	woning	163768,27	464582,69	4,50	54,9	--	--
061.2_C	woning	163768,27	464582,69	7,50	54,9	--	--
062.1_A	woning	163769,12	464571,34	1,50	43,2	--	--
062.1_B	woning	163769,12	464571,34	4,50	43,8	--	--
062.1_C	woning	163769,12	464571,34	7,50	45,8	--	--
062.2_A	woning	163764,05	464580,30	1,50	53,6	--	--
062.2_B	woning	163764,05	464580,30	4,50	54,2	--	--
062.2_C	woning	163764,05	464580,30	7,50	55,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
062.3_A	woning	163764,48	464574,51	1,50	53,9	--	--
062.3_B	woning	163764,48	464574,51	4,50	54,3	--	--
062.3_C	woning	163764,48	464574,51	7,50	55,4	--	--
063.1_A	woning	163706,49	464664,41	1,50	47,5	--	--
063.1_B	woning	163706,49	464664,41	4,50	48,7	--	--
063.1_C	woning	163706,49	464664,41	7,50	39,6	--	--
063.2_A	woning	163706,51	464658,41	1,50	52,6	--	--
063.2_B	woning	163706,51	464658,41	4,50	54,3	--	--
063.2_C	woning	163706,51	464658,41	7,50	55,7	--	--
063.3_A	woning	163701,48	464667,35	1,50	37,5	--	--
063.3_B	woning	163701,48	464667,35	4,50	38,6	--	--
063.3_C	woning	163701,48	464667,35	7,50	39,8	--	--
064.1_A	woning	163702,16	464655,93	1,50	52,9	--	--
064.1_B	woning	163702,16	464655,93	4,50	54,7	--	--
064.1_C	woning	163702,16	464655,93	7,50	56,1	--	--
064.2_A	woning	163697,34	464664,99	1,50	34,8	--	--
064.2_B	woning	163697,34	464664,99	4,50	35,9	--	--
064.2_C	woning	163697,34	464664,99	7,50	39,2	--	--
065.1_A	woning	163698,34	464653,76	1,50	53,1	--	--
065.1_B	woning	163698,34	464653,76	4,50	55,0	--	--
065.1_C	woning	163698,34	464653,76	7,50	56,3	--	--
065.2_A	woning	163692,75	464662,38	1,50	34,5	--	--
065.2_B	woning	163692,75	464662,38	4,50	35,7	--	--
065.2_C	woning	163692,75	464662,38	7,50	39,6	--	--
066.1_A	woning	163693,08	464650,76	1,50	53,6	--	--
066.1_B	woning	163693,08	464650,76	4,50	55,5	--	--
066.1_C	woning	163693,08	464650,76	7,50	56,9	--	--
066.2_A	woning	163688,35	464659,87	1,50	34,7	--	--
066.2_B	woning	163688,35	464659,87	4,50	36,0	--	--
066.2_C	woning	163688,35	464659,87	7,50	40,1	--	--
067.1_A	woning	163688,63	464648,22	1,50	54,0	--	--
067.1_B	woning	163688,63	464648,22	4,50	55,9	--	--
067.1_C	woning	163688,63	464648,22	7,50	57,4	--	--
067.2_A	woning	163684,14	464657,47	1,50	35,1	--	--
067.2_B	woning	163684,14	464657,47	4,50	36,6	--	--
067.2_C	woning	163684,14	464657,47	7,50	40,8	--	--
068.1_A	woning	163683,91	464645,54	1,50	53,9	--	--
068.1_B	woning	163683,91	464645,54	4,50	55,7	--	--
068.1_C	woning	163683,91	464645,54	7,50	57,1	--	--
068.2_A	woning	163679,15	464654,63	1,50	37,8	--	--
068.2_B	woning	163679,15	464654,63	4,50	39,3	--	--
068.2_C	woning	163679,15	464654,63	7,50	43,0	--	--
068.3_A	woning	163678,90	464649,60	1,50	53,7	--	--
068.3_B	woning	163678,90	464649,60	4,50	55,5	--	--
068.3_C	woning	163678,90	464649,60	7,50	56,9	--	--
069.1_A	woning	163734,40	464615,79	1,50	41,9	--	--
069.1_B	woning	163734,40	464615,79	4,50	42,3	--	--
069.1_C	woning	163734,40	464615,79	7,50	41,9	--	--
069.2_A	woning	163733,42	464610,21	1,50	54,7	--	--
069.2_B	woning	163733,42	464610,21	4,50	56,1	--	--
069.2_C	woning	163733,42	464610,21	7,50	57,4	--	--
069.3_A	woning	163729,07	464619,60	1,50	49,9	--	--
069.3_B	woning	163729,07	464619,60	4,50	50,4	--	--
069.3_C	woning	163729,07	464619,60	7,50	49,9	--	--
070.1_A	woning	163729,38	464607,91	1,50	54,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
070.1_B	woning	163729,38	464607,91	4,50	55,9	--	--
070.1_C	woning	163729,38	464607,91	7,50	57,4	--	--
070.2_A	woning	163724,33	464616,90	1,50	50,1	--	--
070.2_B	woning	163724,33	464616,90	4,50	50,7	--	--
070.2_C	woning	163724,33	464616,90	7,50	52,3	--	--
071.1_A	woning	163724,78	464605,30	1,50	54,5	--	--
071.1_B	woning	163724,78	464605,30	4,50	56,0	--	--
071.1_C	woning	163724,78	464605,30	7,50	57,5	--	--
071.2_A	woning	163720,30	464614,61	1,50	50,4	--	--
071.2_B	woning	163720,30	464614,61	4,50	50,9	--	--
071.2_C	woning	163720,30	464614,61	7,50	53,1	--	--
072.1_A	woning	163720,87	464603,08	1,50	54,9	--	--
072.1_B	woning	163720,87	464603,08	4,50	56,5	--	--
072.1_C	woning	163720,87	464603,08	7,50	58,1	--	--
072.2_A	woning	163715,39	464611,83	1,50	50,7	--	--
072.2_B	woning	163715,39	464611,83	4,50	51,5	--	--
072.2_C	woning	163715,39	464611,83	7,50	54,3	--	--
073.1_A	woning	163715,62	464600,10	1,50	55,2	--	--
073.1_B	woning	163715,62	464600,10	4,50	57,0	--	--
073.1_C	woning	163715,62	464600,10	7,50	58,8	--	--
073.2_A	woning	163711,44	464609,59	1,50	51,3	--	--
073.2_B	woning	163711,44	464609,59	4,50	52,7	--	--
073.2_C	woning	163711,44	464609,59	7,50	55,4	--	--
074.1_A	woning	163711,34	464597,66	1,50	55,7	--	--
074.1_B	woning	163711,34	464597,66	4,50	57,6	--	--
074.1_C	woning	163711,34	464597,66	7,50	59,5	--	--
074.2_A	woning	163706,54	464606,80	1,50	52,8	--	--
074.2_B	woning	163706,54	464606,80	4,50	54,4	--	--
074.2_C	woning	163706,54	464606,80	7,50	56,9	--	--
074.3_A	woning	163706,76	464600,62	1,50	58,5	--	--
074.3_B	woning	163706,76	464600,62	4,50	60,5	--	--
074.3_C	woning	163706,76	464600,62	7,50	62,2	--	--
075.1_A	woning	163706,40	464538,89	1,50	43,8	--	--
075.1_B	woning	163706,40	464538,89	4,50	43,8	--	--
075.1_C	woning	163706,40	464538,89	7,50	48,3	--	--
075.2_A	woning	163699,90	464539,21	1,50	45,1	--	--
075.2_B	woning	163699,90	464539,21	4,50	63,6	--	--
075.2_C	woning	163699,90	464539,21	7,50	63,6	--	--
075.3_A	woning	163697,47	464533,83	1,50	61,0	--	--
075.3_B	woning	163697,47	464533,83	4,50	63,7	--	--
075.3_C	woning	163697,47	464533,83	7,50	63,6	--	--
076.1_A	woning	163709,52	464533,40	1,50	49,3	--	--
076.1_B	woning	163709,52	464533,40	4,50	44,1	--	--
076.1_C	woning	163709,52	464533,40	7,50	48,0	--	--
076.2_A	woning	163706,67	464528,21	1,50	43,0	--	--
076.2_B	woning	163706,67	464528,21	4,50	56,4	--	--
076.2_C	woning	163706,67	464528,21	7,50	58,1	--	--
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	61,9	--	--
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	62,8	--	--
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	62,8	--	--
077.1_A	woning	163715,72	464522,50	1,50	48,8	--	--
077.1_B	woning	163715,72	464522,50	4,50	43,0	--	--
077.1_C	woning	163715,72	464522,50	7,50	47,4	--	--
077.2_A	woning	163709,88	464522,31	1,50	49,2	--	--
077.2_B	woning	163709,88	464522,31	4,50	60,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
077.2_C	woning	163709,88	464522,31	7,50	61,0	--	--
077.3_A	woning	163707,17	464516,90	1,50	55,5	--	--
077.3_B	woning	163707,17	464516,90	4,50	60,4	--	--
077.3_C	woning	163707,17	464516,90	7,50	61,1	--	--
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	48,2	--	--
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	42,5	--	--
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	46,4	--	--
078.2_A	woning	163716,60	464511,37	1,50	42,1	--	--
078.2_B	woning	163716,60	464511,37	4,50	55,8	--	--
078.2_C	woning	163716,60	464511,37	7,50	57,3	--	--
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	58,8	--	--
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	59,3	--	--
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	60,3	--	--
079.1_A	woning	163725,75	464504,99	1,50	38,4	--	--
079.1_B	woning	163725,75	464504,99	4,50	41,0	--	--
079.1_C	woning	163725,75	464504,99	7,50	45,3	--	--
079.2_A	woning	163719,80	464505,38	1,50	48,0	--	--
079.2_B	woning	163719,80	464505,38	4,50	56,9	--	--
079.2_C	woning	163719,80	464505,38	7,50	58,3	--	--
079.3_A	woning	163716,86	464499,84	1,50	51,0	--	--
079.3_B	woning	163716,86	464499,84	4,50	57,2	--	--
079.3_C	woning	163716,86	464499,84	7,50	58,8	--	--
080.1_A	woning	163728,76	464499,64	1,50	39,0	--	--
080.1_B	woning	163728,76	464499,64	4,50	40,3	--	--
080.1_C	woning	163728,76	464499,64	7,50	44,6	--	--
080.2_A	woning	163725,95	464494,08	1,50	50,0	--	--
080.2_B	woning	163725,95	464494,08	4,50	51,6	--	--
080.2_C	woning	163725,95	464494,08	7,50	53,4	--	--
080.3_A	woning	163719,74	464494,74	1,50	56,4	--	--
080.3_B	woning	163719,74	464494,74	4,50	56,7	--	--
080.3_C	woning	163719,74	464494,74	7,50	58,2	--	--
081.1_A	woning	163821,93	464453,90	1,50	36,4	--	--
081.1_B	woning	163821,93	464453,90	4,50	37,4	--	--
081.1_C	woning	163821,93	464453,90	7,50	34,8	--	--
081.2_A	woning	163816,15	464454,12	1,50	47,4	--	--
081.2_B	woning	163816,15	464454,12	4,50	48,7	--	--
081.2_C	woning	163816,15	464454,12	7,50	49,5	--	--
081.3_A	woning	163813,34	464448,29	1,50	46,2	--	--
081.3_B	woning	163813,34	464448,29	4,50	46,9	--	--
081.3_C	woning	163813,34	464448,29	7,50	48,4	--	--
082.1_A	woning	163829,69	464532,68	1,50	30,3	--	--
082.1_B	woning	163829,69	464532,68	4,50	31,2	--	--
082.1_C	woning	163829,69	464532,68	7,50	35,1	--	--
082.2_A	woning	163828,12	464527,15	1,50	36,0	--	--
082.2_B	woning	163828,12	464527,15	4,50	31,0	--	--
082.2_C	woning	163828,12	464527,15	7,50	34,6	--	--
082.3_A	woning	163823,85	464534,14	1,50	38,1	--	--
082.3_B	woning	163823,85	464534,14	4,50	49,8	--	--
082.3_C	woning	163823,85	464534,14	7,50	50,4	--	--
082.4_A	woning	163820,50	464527,86	1,50	46,1	--	--
082.4_B	woning	163820,50	464527,86	4,50	49,4	--	--
082.4_C	woning	163820,50	464527,86	7,50	49,9	--	--
083.1_A	woning	163836,76	464520,11	1,50	29,9	--	--
083.1_B	woning	163836,76	464520,11	4,50	30,6	--	--
083.1_C	woning	163836,76	464520,11	7,50	34,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083.2_A	woning	163835,65	464514,16	1,50	45,0	--	--
083.2_B	woning	163835,65	464514,16	4,50	46,2	--	--
083.2_C	woning	163835,65	464514,16	7,50	33,8	--	--
083.3_A	woning	163831,27	464521,13	1,50	47,8	--	--
083.3_B	woning	163831,27	464521,13	4,50	48,7	--	--
083.3_C	woning	163831,27	464521,13	7,50	49,2	--	--
083.4_A	woning	163828,28	464514,18	1,50	46,9	--	--
083.4_B	woning	163828,28	464514,18	4,50	48,0	--	--
083.4_C	woning	163828,28	464514,18	7,50	48,7	--	--
084.1_A	woning	163840,68	464506,19	1,50	29,8	--	--
084.1_B	woning	163840,68	464506,19	4,50	30,5	--	--
084.1_C	woning	163840,68	464506,19	7,50	33,9	--	--
084.2_A	woning	163835,00	464506,65	1,50	46,4	--	--
084.2_B	woning	163835,00	464506,65	4,50	47,5	--	--
084.2_C	woning	163835,00	464506,65	7,50	48,2	--	--
084.3_A	woning	163831,88	464500,93	1,50	39,9	--	--
084.3_B	woning	163831,88	464500,93	4,50	40,8	--	--
084.3_C	woning	163831,88	464500,93	7,50	46,5	--	--
085.1_A	woning	163844,80	464500,99	1,50	27,9	--	--
085.1_B	woning	163844,80	464500,99	4,50	28,5	--	--
085.1_C	woning	163844,80	464500,99	7,50	29,2	--	--
085.2_A	woning	163842,86	464496,30	1,50	32,1	--	--
085.2_B	woning	163842,86	464496,30	4,50	33,6	--	--
085.2_C	woning	163842,86	464496,30	7,50	29,2	--	--
085.3_A	woning	163835,64	464496,38	1,50	36,7	--	--
085.3_B	woning	163835,64	464496,38	4,50	37,2	--	--
085.3_C	woning	163835,64	464496,38	7,50	43,5	--	--
086.1_A	woning	163851,14	464489,82	1,50	27,7	--	--
086.1_B	woning	163851,14	464489,82	4,50	28,1	--	--
086.1_C	woning	163851,14	464489,82	7,50	28,6	--	--
086.2_A	woning	163846,35	464490,52	1,50	35,6	--	--
086.2_B	woning	163846,35	464490,52	4,50	36,5	--	--
086.2_C	woning	163846,35	464490,52	7,50	43,4	--	--
086.3_A	woning	163842,33	464484,66	1,50	34,9	--	--
086.3_B	woning	163842,33	464484,66	4,50	36,2	--	--
086.3_C	woning	163842,33	464484,66	7,50	43,9	--	--
087.1_A	woning	163852,98	464483,56	1,50	27,6	--	--
087.1_B	woning	163852,98	464483,56	4,50	28,1	--	--
087.1_C	woning	163852,98	464483,56	7,50	28,7	--	--
087.2_A	woning	163851,43	464478,68	1,50	32,7	--	--
087.2_B	woning	163851,43	464478,68	4,50	33,3	--	--
087.2_C	woning	163851,43	464478,68	7,50	37,9	--	--
087.3_A	woning	163844,30	464478,06	1,50	36,7	--	--
087.3_B	woning	163844,30	464478,06	4,50	37,6	--	--
087.3_C	woning	163844,30	464478,06	7,50	43,9	--	--
090.1_A	Tiny hous	163903,93	464389,55	1,50	26,1	--	--
090.1_B	Tiny hous	163903,93	464389,55	4,50	26,8	--	--
090.2_A	Tiny hous	163904,13	464386,19	1,50	24,6	--	--
090.2_B	Tiny hous	163904,13	464386,19	4,50	24,9	--	--
090.3_A	Tiny hous	163899,55	464389,05	1,50	33,7	--	--
090.3_B	Tiny hous	163899,55	464389,05	4,50	36,1	--	--
090.4_A	Tiny hous	163899,74	464384,73	1,50	33,5	--	--
090.4_B	Tiny hous	163899,74	464384,73	4,50	36,5	--	--
091.1_A	Tiny hous	163910,19	464379,83	1,50	24,2	--	--
091.1_B	Tiny hous	163910,19	464379,83	4,50	24,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
091.2_A	Tiny hous	163908,32	464376,00	1,50	24,1	--	--
091.2_B	Tiny hous	163908,32	464376,00	4,50	24,6	--	--
091.3_A	Tiny hous	163906,82	464380,58	1,50	30,9	--	--
091.3_B	Tiny hous	163906,82	464380,58	4,50	36,8	--	--
091.4_A	Tiny hous	163904,59	464376,92	1,50	37,5	--	--
091.4_B	Tiny hous	163904,59	464376,92	4,50	38,2	--	--
092.1_A	Tiny hous	163896,37	464379,85	1,50	28,8	--	--
092.1_B	Tiny hous	163896,37	464379,85	4,50	28,8	--	--
092.2_A	Tiny hous	163896,67	464376,15	1,50	25,5	--	--
092.2_B	Tiny hous	163896,67	464376,15	4,50	25,9	--	--
092.3_A	Tiny hous	163891,68	464379,89	1,50	38,1	--	--
092.3_B	Tiny hous	163891,68	464379,89	4,50	39,2	--	--
092.4_A	Tiny hous	163892,65	464376,15	1,50	38,1	--	--
092.4_B	Tiny hous	163892,65	464376,15	4,50	39,3	--	--
093.1_A	Tiny hous	163874,11	464372,47	1,50	30,7	--	--
093.1_B	Tiny hous	163874,11	464372,47	4,50	26,5	--	--
093.2_A	Tiny hous	163871,75	464369,40	1,50	28,3	--	--
093.2_B	Tiny hous	163871,75	464369,40	4,50	26,5	--	--
093.3_A	Tiny hous	163870,96	464374,59	1,50	32,2	--	--
093.3_B	Tiny hous	163870,96	464374,59	4,50	35,2	--	--
093.4_A	Tiny hous	163867,97	464371,52	1,50	31,2	--	--
093.4_B	Tiny hous	163867,97	464371,52	4,50	36,8	--	--
094.1_A	Tiny hous	163858,40	464374,66	1,50	30,5	--	--
094.1_B	Tiny hous	163858,40	464374,66	4,50	35,1	--	--
094.2_A	Tiny hous	163859,47	464370,75	1,50	32,9	--	--
094.2_B	Tiny hous	163859,47	464370,75	4,50	27,0	--	--
094.3_A	Tiny hous	163855,79	464369,12	1,50	36,6	--	--
094.3_B	Tiny hous	163855,79	464369,12	4,50	35,0	--	--
094.4_A	Tiny hous	163854,75	464373,00	1,50	29,3	--	--
094.4_B	Tiny hous	163854,75	464373,00	4,50	32,8	--	--
095.1_A	Tiny hous	163855,17	464384,37	1,50	30,6	--	--
095.1_B	Tiny hous	163855,17	464384,37	4,50	32,0	--	--
095.2_A	Tiny hous	163854,24	464380,52	1,50	27,2	--	--
095.2_B	Tiny hous	163854,24	464380,52	4,50	27,3	--	--
095.3_A	Tiny hous	163851,48	464386,15	1,50	36,1	--	--
095.3_B	Tiny hous	163851,48	464386,15	4,50	37,9	--	--
095.4_A	Tiny hous	163850,68	464381,56	1,50	29,9	--	--
095.4_B	Tiny hous	163850,68	464381,56	4,50	33,3	--	--
096.1_A	Tiny hous	163848,71	464399,00	1,50	31,7	--	--
096.1_B	Tiny hous	163848,71	464399,00	4,50	32,5	--	--
096.2_A	Tiny hous	163847,20	464395,00	1,50	27,5	--	--
096.2_B	Tiny hous	163847,20	464395,00	4,50	27,9	--	--
096.3_A	Tiny hous	163843,55	464395,59	1,50	37,9	--	--
096.3_B	Tiny hous	163843,55	464395,59	4,50	39,2	--	--
097.1_A	Tiny hous	163846,26	464403,31	1,50	31,5	--	--
097.1_B	Tiny hous	163846,26	464403,31	4,50	33,0	--	--
097.2_A	Tiny hous	163842,54	464404,22	1,50	38,1	--	--
097.2_B	Tiny hous	163842,54	464404,22	4,50	39,0	--	--
097.3_A	Tiny hous	163840,78	464400,49	1,50	38,1	--	--
097.3_B	Tiny hous	163840,78	464400,49	4,50	39,1	--	--
098.1_A	Tiny hous	163834,13	464397,12	1,50	31,7	--	--
098.1_B	Tiny hous	163834,13	464397,12	4,50	33,9	--	--
098.2_A	Tiny hous	163833,27	464393,89	1,50	30,5	--	--
098.2_B	Tiny hous	163833,27	464393,89	4,50	31,7	--	--
098.3_A	Tiny hous	163830,21	464398,05	1,50	38,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
098.3_B	Tiny hous	163830,21	464398,05	4,50	40,2	--	--
099.1_A	Tiny hous	163838,55	464390,93	1,50	28,2	--	--
099.1_B	Tiny hous	163838,55	464390,93	4,50	28,2	--	--
099.2_A	Tiny hous	163837,22	464386,88	1,50	33,5	--	--
099.2_B	Tiny hous	163837,22	464386,88	4,50	35,3	--	--
099.3_A	Tiny hous	163834,33	464391,24	1,50	31,8	--	--
099.3_B	Tiny hous	163834,33	464391,24	4,50	34,2	--	--
100.1_A	Tiny hous	163843,84	464383,29	1,50	36,8	--	--
100.1_B	Tiny hous	163843,84	464383,29	4,50	37,7	--	--
100.2_A	Tiny hous	163842,13	464380,03	1,50	28,2	--	--
100.2_B	Tiny hous	163842,13	464380,03	4,50	31,6	--	--
100.3_A	Tiny hous	163839,78	464384,66	1,50	32,9	--	--
100.3_B	Tiny hous	163839,78	464384,66	4,50	35,5	--	--
101.1_A	Tiny hous	163846,74	464370,09	1,50	36,6	--	--
101.1_B	Tiny hous	163846,74	464370,09	4,50	33,6	--	--
101.2_A	Tiny hous	163846,82	464366,07	1,50	27,1	--	--
101.2_B	Tiny hous	163846,82	464366,07	4,50	27,2	--	--
101.3_A	Tiny hous	163842,90	464371,00	1,50	35,6	--	--
101.3_B	Tiny hous	163842,90	464371,00	4,50	37,6	--	--
105.10_A	appartementengebouw	163856,30	464473,74	1,50	35,3	--	--
105.10_B	appartementengebouw	163856,30	464473,74	4,50	32,7	--	--
105.10_C	appartementengebouw	163856,30	464473,74	7,50	38,9	--	--
105.1_A	appartementengebouw	163861,47	464471,71	1,50	27,2	--	--
105.1_B	appartementengebouw	163861,47	464471,71	4,50	27,6	--	--
105.1_C	appartementengebouw	163861,47	464471,71	7,50	28,0	--	--
105.2_A	appartementengebouw	163861,72	464463,32	1,50	27,4	--	--
105.2_B	appartementengebouw	163861,72	464463,32	4,50	27,6	--	--
105.2_C	appartementengebouw	163861,72	464463,32	7,50	28,0	--	--
105.3_A	appartementengebouw	163866,62	464458,77	1,50	27,3	--	--
105.3_B	appartementengebouw	163866,62	464458,77	4,50	27,4	--	--
105.3_C	appartementengebouw	163866,62	464458,77	7,50	27,8	--	--
105.4_A	appartementengebouw	163870,24	464452,40	1,50	27,2	--	--
105.4_B	appartementengebouw	163870,24	464452,40	4,50	27,3	--	--
105.4_C	appartementengebouw	163870,24	464452,40	7,50	27,6	--	--
105.5_A	appartementengebouw	163868,14	464448,86	1,50	27,2	--	--
105.5_B	appartementengebouw	163868,14	464448,86	4,50	27,3	--	--
105.5_C	appartementengebouw	163868,14	464448,86	7,50	27,9	--	--
105.6_A	appartementengebouw	163862,43	464449,38	1,50	34,4	--	--
105.6_B	appartementengebouw	163862,43	464449,38	4,50	35,3	--	--
105.6_C	appartementengebouw	163862,43	464449,38	7,50	44,7	--	--
105.7_A	appartementengebouw	163859,82	464454,02	1,50	34,4	--	--
105.7_B	appartementengebouw	163859,82	464454,02	4,50	35,6	--	--
105.7_C	appartementengebouw	163859,82	464454,02	7,50	43,0	--	--
105.8_A	appartementengebouw	163853,91	464460,38	1,50	34,5	--	--
105.8_B	appartementengebouw	163853,91	464460,38	4,50	36,2	--	--
105.8_C	appartementengebouw	163853,91	464460,38	7,50	42,5	--	--
105.9_A	appartementengebouw	163850,16	464467,03	1,50	35,3	--	--
105.9_B	appartementengebouw	163850,16	464467,03	4,50	36,4	--	--
105.9_C	appartementengebouw	163850,16	464467,03	7,50	42,4	--	--
T001_A	Tuin	163604,56	464491,00	1,50	71,3	--	--
T002_A	Tuin	163607,43	464486,56	1,50	70,3	--	--
T003_A	Tuin	163609,78	464482,12	1,50	68,3	--	--
T004_A	Tuin	163652,49	464512,42	1,50	68,5	--	--
T005_A	Tuin	163655,62	464506,41	1,50	65,7	--	--
T006_A	Tuin	163693,24	464532,53	1,50	62,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T007_A	Tuin	163690,23	464531,23	1,50	64,8	--	--
T008_A	Tuin	163702,39	464610,07	1,50	57,6	--	--
T009_A	Tuin	163683,91	464639,63	1,50	55,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	20,7	22,5	13,5
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	26,6	28,3	19,3
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	27,4	29,1	20,1
001.2_A	appartementengebouw	163730,42	464261,80	1,50	23,2	24,9	15,9
001.2_B	appartementengebouw	163730,42	464261,80	4,50	26,9	28,6	19,6
001.2_C	appartementengebouw	163730,42	464261,80	7,50	27,8	29,5	20,5
001.3_A	appartementengebouw	163718,77	464275,66	1,50	19,3	21,1	12,1
001.3_B	appartementengebouw	163718,77	464275,66	4,50	20,5	22,3	13,3
001.3_C	appartementengebouw	163718,77	464275,66	7,50	7,3	9,1	0,0
001.4_A	appartementengebouw	163705,22	464263,29	1,50	14,0	15,7	6,7
001.4_B	appartementengebouw	163705,22	464263,29	4,50	12,4	14,2	5,2
001.4_C	appartementengebouw	163705,22	464263,29	7,50	6,9	8,7	-0,4
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	21,4	23,2	14,2
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	28,9	30,6	21,6
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	30,3	32,0	23,0
002.2_A	woning	163768,49	464250,65	1,50	22,3	24,1	15,0
002.2_B	woning	163768,49	464250,65	4,50	27,4	29,2	20,2
002.2_C	woning	163768,49	464250,65	7,50	28,7	30,5	21,5
002.3_A	woning	163777,53	464255,49	1,50	23,9	25,7	16,6
002.3_B	woning	163777,53	464255,49	4,50	25,8	27,5	18,5
002.3_C	woning	163777,53	464255,49	7,50	26,8	28,6	19,5
002.4_A	woning	163771,08	464256,94	1,50	14,2	16,0	6,9
002.4_B	woning	163771,08	464256,94	4,50	15,1	16,8	7,8
002.4_C	woning	163771,08	464256,94	7,50	14,0	15,7	6,7
003.1_A	woning	163763,53	464263,27	1,50	13,9	15,6	6,6
003.1_B	woning	163763,53	464263,27	4,50	17,0	18,8	9,7
003.1_C	woning	163763,53	464263,27	7,50	22,6	24,4	15,4
003.2_A	woning	163759,74	464265,96	1,50	19,6	21,4	12,4
003.2_B	woning	163759,74	464265,96	4,50	25,2	27,0	17,9
003.2_C	woning	163759,74	464265,96	7,50	26,7	28,5	19,4
003.3_A	woning	163768,80	464270,70	1,50	22,4	24,2	15,1
003.3_B	woning	163768,80	464270,70	4,50	24,0	25,8	16,7
003.3_C	woning	163768,80	464270,70	7,50	25,1	26,8	17,8
003.4_A	woning	163762,55	464272,22	1,50	12,7	14,4	5,4
003.4_B	woning	163762,55	464272,22	4,50	13,8	15,6	6,5
003.4_C	woning	163762,55	464272,22	7,50	12,6	14,3	5,3
004.1_A	woning	163754,83	464278,51	1,50	21,9	23,7	14,6
004.1_B	woning	163754,83	464278,51	4,50	24,6	26,3	17,3
004.1_C	woning	163754,83	464278,51	7,50	26,6	28,3	19,3
004.2_A	woning	163751,29	464280,67	1,50	23,9	25,7	16,6
004.2_B	woning	163751,29	464280,67	4,50	26,8	28,5	19,5
004.2_C	woning	163751,29	464280,67	7,50	28,1	29,9	20,8
004.3_A	woning	163760,16	464286,06	1,50	21,8	23,5	14,5
004.3_B	woning	163760,16	464286,06	4,50	22,9	24,7	15,6
004.3_C	woning	163760,16	464286,06	7,50	23,7	25,4	16,4
004.4_A	woning	163753,85	464287,41	1,50	13,0	14,8	5,8
004.4_B	woning	163753,85	464287,41	4,50	14,4	16,1	7,1
004.4_C	woning	163753,85	464287,41	7,50	15,4	17,1	8,1
005.1_A	woning	163746,54	464293,90	1,50	19,9	21,7	12,6
005.1_B	woning	163746,54	464293,90	4,50	22,5	24,2	15,2
005.1_C	woning	163746,54	464293,90	7,50	24,7	26,5	17,4
005.2_A	woning	163742,49	464296,22	1,50	19,1	20,9	11,8
005.2_B	woning	163742,49	464296,22	4,50	22,7	24,4	15,4
005.2_C	woning	163742,49	464296,22	7,50	24,1	25,9	16,8
005.3_A	woning	163751,40	464301,42	1,50	20,9	22,6	13,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.3_B	woning	163751,40	464301,42	4,50	22,0	23,8	14,8
005.3_C	woning	163751,40	464301,42	7,50	22,8	24,6	15,5
005.4_A	woning	163743,91	464301,89	1,50	11,1	12,8	3,8
005.4_B	woning	163743,91	464301,89	4,50	12,8	14,5	5,5
005.4_C	woning	163743,91	464301,89	7,50	9,2	10,9	1,9
006.1_A	woning	163740,49	464314,15	1,50	9,1	10,9	1,9
006.1_B	woning	163740,49	464314,15	4,50	10,6	12,4	3,3
006.1_C	woning	163740,49	464314,15	7,50	18,8	20,6	11,6
006.2_A	woning	163735,57	464317,14	1,50	11,7	13,5	4,5
006.2_B	woning	163735,57	464317,14	4,50	13,7	15,4	6,4
006.2_C	woning	163735,57	464317,14	7,50	19,3	21,1	12,1
006.3_A	woning	163736,20	464323,50	1,50	8,8	10,6	1,5
006.3_B	woning	163736,20	464323,50	4,50	10,2	12,0	2,9
006.3_C	woning	163736,20	464323,50	7,50	7,5	9,2	0,2
007.1_A	woning	163746,67	464317,70	1,50	20,2	22,0	12,9
007.1_B	woning	163746,67	464317,70	4,50	21,4	23,2	14,1
007.1_C	woning	163746,67	464317,70	7,50	23,2	25,0	16,0
007.2_A	woning	163746,68	464323,71	1,50	19,6	21,4	12,4
007.2_B	woning	163746,68	464323,71	4,50	20,5	22,3	13,3
007.2_C	woning	163746,68	464323,71	7,50	20,4	22,1	13,1
007.3_A	woning	163741,25	464326,41	1,50	10,2	11,9	2,9
007.3_B	woning	163741,25	464326,41	4,50	11,2	12,9	3,9
007.3_C	woning	163741,25	464326,41	7,50	7,4	9,2	0,2
008.1_A	senioren woning	163763,14	464328,21	1,50	22,0	23,7	14,7
008.1_B	senioren woning	163763,14	464328,21	4,50	23,2	24,9	15,9
008.2_A	senioren woning	163758,56	464330,40	1,50	21,6	23,3	14,3
008.2_B	senioren woning	163758,56	464330,40	4,50	22,9	24,7	15,7
008.3_A	senioren woning	163758,79	464336,41	1,50	11,1	12,9	3,8
008.3_B	senioren woning	163758,79	464336,41	4,50	14,1	15,9	6,9
009.1_A	senioren woning	163768,35	464331,16	1,50	21,8	23,6	14,5
009.1_B	senioren woning	163768,35	464331,16	4,50	23,0	24,7	15,7
009.2_A	senioren woning	163768,45	464337,06	1,50	15,0	16,7	7,7
009.2_B	senioren woning	163768,45	464337,06	4,50	16,5	18,2	9,2
009.3_A	senioren woning	163763,55	464339,11	1,50	11,1	12,8	3,8
009.3_B	senioren woning	163763,55	464339,11	4,50	16,1	17,8	8,8
010.1_A	woning	163689,71	464316,78	1,50	13,6	15,4	6,3
010.1_B	woning	163689,71	464316,78	4,50	14,0	15,8	6,7
010.1_C	woning	163689,71	464316,78	7,50	16,2	17,9	8,9
010.2_A	woning	163685,44	464319,66	1,50	6,8	8,6	-0,5
010.2_B	woning	163685,44	464319,66	4,50	6,2	8,0	-1,1
010.2_C	woning	163685,44	464319,66	7,50	6,0	7,7	-1,3
010.3_A	woning	163685,30	464325,97	1,50	8,6	10,4	1,4
010.3_B	woning	163685,30	464325,97	4,50	9,4	11,1	2,1
010.3_C	woning	163685,30	464325,97	7,50	4,8	6,6	-2,5
011.1_A	woning	163695,08	464319,79	1,50	20,4	22,2	13,2
011.1_B	woning	163695,08	464319,79	4,50	20,8	22,6	13,6
011.1_C	woning	163695,08	464319,79	7,50	21,2	23,0	14,0
011.2_A	woning	163689,73	464328,46	1,50	3,5	5,3	-3,8
011.2_B	woning	163689,73	464328,46	4,50	3,7	5,4	-3,6
011.2_C	woning	163689,73	464328,46	7,50	6,1	7,8	-1,2
012.1_A	woning	163699,12	464322,05	1,50	22,5	24,3	15,2
012.1_B	woning	163699,12	464322,05	4,50	23,5	25,2	16,2
012.1_C	woning	163699,12	464322,05	7,50	23,7	25,5	16,4
012.2_A	woning	163694,49	464331,13	1,50	3,5	5,3	-3,7
012.2_B	woning	163694,49	464331,13	4,50	3,8	5,6	-3,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012.2_C	woning	163694,49	464331,13	7,50	7,8	9,6	0,5
013.1_A	woning	163703,61	464324,58	1,50	22,6	24,4	15,4
013.1_B	woning	163703,61	464324,58	4,50	23,6	25,4	16,3
013.1_C	woning	163703,61	464324,58	7,50	23,9	25,6	16,6
013.2_A	woning	163698,70	464333,49	1,50	3,6	5,4	-3,7
013.2_B	woning	163698,70	464333,49	4,50	3,9	5,6	-3,4
013.2_C	woning	163698,70	464333,49	7,50	8,1	9,8	0,8
014.1_A	woning	163707,74	464326,89	1,50	22,2	23,9	14,9
014.1_B	woning	163707,74	464326,89	4,50	23,4	25,1	16,1
014.1_C	woning	163707,74	464326,89	7,50	23,9	25,7	16,6
014.2_A	woning	163707,33	464332,29	1,50	21,9	23,7	14,7
014.2_B	woning	163707,33	464332,29	4,50	23,0	24,7	15,7
014.2_C	woning	163707,33	464332,29	7,50	23,6	25,4	16,4
014.3_A	woning	163702,27	464335,50	1,50	3,9	5,6	-3,4
014.3_B	woning	163702,27	464335,50	4,50	4,2	6,0	-3,1
014.3_C	woning	163702,27	464335,50	7,50	8,5	10,3	1,2
015.1_A	woning	163719,84	464333,66	1,50	18,2	20,0	10,9
015.1_B	woning	163719,84	464333,66	4,50	20,6	22,3	13,3
015.1_C	woning	163719,84	464333,66	7,50	23,4	25,2	16,1
015.2_A	woning	163715,14	464336,83	1,50	18,4	20,2	11,1
015.2_B	woning	163715,14	464336,83	4,50	20,3	22,1	13,1
015.2_C	woning	163715,14	464336,83	7,50	21,6	23,4	14,4
015.3_A	woning	163715,30	464342,88	1,50	2,6	4,3	-4,7
015.3_B	woning	163715,30	464342,88	4,50	3,1	4,9	-4,1
015.3_C	woning	163715,30	464342,88	7,50	7,6	9,4	0,3
016.1_A	3 woningen	163729,16	464339,01	1,50	6,7	8,4	-0,6
016.1_B	3 woningen	163729,16	464339,01	4,50	8,7	10,4	1,4
016.1_C	3 woningen	163729,16	464339,01	7,50	18,8	20,6	11,6
016.2_A	3 woningen	163723,60	464347,65	1,50	7,3	9,0	0,0
016.2_B	3 woningen	163723,60	464347,65	4,50	2,6	4,4	-4,7
016.2_C	3 woningen	163723,60	464347,65	7,50	6,2	8,0	-1,0
017.1_A	woning	163737,81	464343,98	1,50	19,9	21,6	12,6
017.1_B	woning	163737,81	464343,98	4,50	20,7	22,5	13,4
017.1_C	woning	163737,81	464343,98	7,50	21,9	23,7	14,7
017.2_A	woning	163738,38	464349,21	1,50	17,9	19,7	10,6
017.2_B	woning	163738,38	464349,21	4,50	17,9	19,7	10,7
017.2_C	woning	163738,38	464349,21	7,50	19,0	20,8	11,7
017.3_A	woning	163732,75	464352,90	1,50	10,9	12,7	3,6
017.3_B	woning	163732,75	464352,90	4,50	2,6	4,4	-4,7
017.3_C	woning	163732,75	464352,90	7,50	6,4	8,1	-0,9
018.1_A	woning	163673,04	464340,36	1,50	6,6	8,4	-0,6
018.1_B	woning	163673,04	464340,36	4,50	6,5	8,3	-0,7
018.1_C	woning	163673,04	464340,36	7,50	9,8	11,6	2,6
018.2_A	woning	163678,55	464339,87	1,50	6,2	7,9	-1,1
018.2_B	woning	163678,55	464339,87	4,50	8,0	9,8	0,7
018.2_C	woning	163678,55	464339,87	7,50	18,2	20,0	11,0
018.3_A	woning	163681,91	464345,49	1,50	9,2	11,0	1,9
018.3_B	woning	163681,91	464345,49	4,50	8,2	9,9	0,9
018.3_C	woning	163681,91	464345,49	7,50	20,2	21,9	12,9
019.1_A	woning	163669,82	464346,06	1,50	7,3	9,1	0,0
019.1_B	woning	163669,82	464346,06	4,50	6,9	8,7	-0,4
019.1_C	woning	163669,82	464346,06	7,50	8,4	10,2	1,2
019.2_A	woning	163672,86	464351,42	1,50	7,0	8,8	-0,3
019.2_B	woning	163672,86	464351,42	4,50	8,9	10,7	1,6
019.2_C	woning	163672,86	464351,42	7,50	15,7	17,5	8,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019.3_A	woning	163678,91	464350,80	1,50	13,2	14,9	5,9
019.3_B	woning	163678,91	464350,80	4,50	8,9	10,7	1,7
019.3_C	woning	163678,91	464350,80	7,50	21,4	23,2	14,1
020.1_A	woning	163663,78	464356,63	1,50	7,4	9,2	0,1
020.1_B	woning	163663,78	464356,63	4,50	6,4	8,1	-0,9
020.1_C	woning	163663,78	464356,63	7,50	11,6	13,4	4,4
020.2_A	woning	163669,73	464356,25	1,50	5,1	6,9	-2,2
020.2_B	woning	163669,73	464356,25	4,50	6,0	7,8	-1,3
020.2_C	woning	163669,73	464356,25	7,50	14,5	16,3	7,3
020.3_A	woning	163672,60	464362,11	1,50	12,4	14,1	5,1
020.3_B	woning	163672,60	464362,11	4,50	10,1	11,9	2,9
020.3_C	woning	163672,60	464362,11	7,50	21,5	23,3	14,3
020.4_A	woning	163666,77	464362,09	1,50	6,8	8,6	-0,5
020.4_B	woning	163666,77	464362,09	4,50	9,0	10,7	1,7
020.4_C	woning	163666,77	464362,09	7,50	16,1	17,9	8,9
021.1_A	woning	163657,81	464367,19	1,50	6,5	8,3	-0,7
021.1_B	woning	163657,81	464367,19	4,50	7,1	8,9	-0,2
021.1_C	woning	163657,81	464367,19	7,50	12,9	14,6	5,6
021.2_A	woning	163663,57	464367,96	1,50	4,1	5,9	-3,2
021.2_B	woning	163663,57	464367,96	4,50	6,2	7,9	-1,1
021.2_C	woning	163663,57	464367,96	7,50	14,9	16,6	7,6
021.3_A	woning	163666,41	464372,79	1,50	12,4	14,1	5,1
021.3_B	woning	163666,41	464372,79	4,50	11,0	12,8	3,7
021.3_C	woning	163666,41	464372,79	7,50	21,2	22,9	13,9
022.1_A	woning	163654,22	464373,51	1,50	5,7	7,4	-1,6
022.1_B	woning	163654,22	464373,51	4,50	5,8	7,6	-1,5
022.1_C	woning	163654,22	464373,51	7,50	10,0	11,8	2,7
022.2_A	woning	163662,81	464379,14	1,50	12,3	14,1	5,1
022.2_B	woning	163662,81	464379,14	4,50	11,6	13,3	4,3
022.2_C	woning	163662,81	464379,14	7,50	20,9	22,7	13,7
022.3_A	woning	163656,54	464378,83	1,50	4,4	6,2	-2,9
022.3_B	woning	163656,54	464378,83	4,50	6,5	8,2	-0,8
022.3_C	woning	163656,54	464378,83	7,50	15,5	17,3	8,3
023.1_A	2 woningen	163646,01	464387,72	1,50	2,2	4,0	-5,1
023.1_B	2 woningen	163646,01	464387,72	4,50	1,9	3,7	-5,4
023.1_C	2 woningen	163646,01	464387,72	7,50	12,6	14,4	5,3
024.1_A	seniorenwoning	163632,89	464404,83	1,50	6,1	7,9	-1,2
024.1_B	seniorenwoning	163632,89	464404,83	4,50	6,2	8,0	-1,1
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	1,0	2,8	-6,2
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	7,1	8,8	-0,2
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	0,2	2,0	-7,1
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	5,0	6,7	-2,3
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	-2,7	-1,0	-10,0
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	-1,9	-0,1	-9,2
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	8,5	10,3	1,2
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	16,9	18,7	9,6
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	6,8	8,6	-0,5
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	17,2	19,0	9,9
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	6,9	8,7	-0,4
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	12,0	13,8	4,8
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	8,0	9,7	0,7
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	11,1	12,9	3,8
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	-2,8	-1,0	-10,1
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	-1,8	-0,1	-9,1
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	14,2	16,0	6,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	16,6	18,4	9,4
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	13,8	15,5	6,5
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	17,0	18,8	9,7
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	6,8	8,6	-0,4
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	12,1	13,9	4,8
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	6,8	8,6	-0,4
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	13,7	15,4	6,4
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	-3,8	-2,0	-11,1
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	-2,7	-1,0	-10,0
027.4_A	Woningen	163649,18	464508,77	1,50	2,9	4,6	-4,4
027.4_B	Woningen	163649,18	464508,77	4,50	11,4	13,1	4,1
027.5_A	Woningen	163652,58	464502,72	1,50	2,1	3,9	-5,2
027.5_B	Woningen	163652,58	464502,72	4,50	10,4	12,2	3,2
030.1_A	school	163576,48	464493,41	1,50	10,5	12,2	3,2
030.1_B	school	163576,48	464493,41	4,50	15,8	17,6	8,5
030.2_A	school	163563,87	464502,39	1,50	10,3	12,1	3,0
030.2_B	school	163563,87	464502,39	4,50	16,1	17,9	8,8
030.3_A	school	163645,76	464545,34	1,50	5,9	7,6	-1,4
030.3_B	school	163645,76	464545,34	4,50	13,6	15,3	6,3
030.4_A	school	163619,52	464559,28	1,50	7,5	9,3	0,2
030.4_B	school	163619,52	464559,28	4,50	9,9	11,7	2,6
030.5_A	school	163634,82	464530,02	1,50	0,6	2,3	-6,7
030.5_B	school	163634,82	464530,02	4,50	5,5	7,2	-1,8
030.6_A	school	163574,91	464537,98	1,50	14,4	16,2	7,1
030.6_B	school	163574,91	464537,98	4,50	15,8	17,5	8,5
040.1_A	woningen	163750,94	464366,96	1,50	11,1	12,8	3,8
040.1_B	woningen	163750,94	464366,96	4,50	12,4	14,1	5,1
040.1_C	woningen	163750,94	464366,96	7,50	14,1	15,8	6,8
040.2_A	woningen	163734,11	464396,58	1,50	6,7	8,5	-0,6
040.2_B	woningen	163734,11	464396,58	4,50	11,2	12,9	3,9
040.2_C	woningen	163734,11	464396,58	7,50	13,6	15,3	6,3
041.1_A	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	1,50	17,5	19,3	10,2
041.1_B	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	4,50	18,7	20,4	11,4
041.2_A	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	1,50	5,1	6,9	-2,1
041.2_B	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	4,50	10,2	12,0	3,0
042.1_A	seniorenwoning	163786,71	464404,43	1,50	16,9	18,6	9,6
042.1_B	seniorenwoning	163786,71	464404,43	4,50	17,8	19,5	10,5
042.2_A	seniorenwoning	163786,79	464410,06	1,50	6,2	8,0	-1,1
042.2_B	seniorenwoning	163786,79	464410,06	4,50	6,4	8,1	-0,9
042.3_A	seniorenwoning	163781,29	464413,20	1,50	4,2	5,9	-3,1
042.3_B	seniorenwoning	163781,29	464413,20	4,50	8,3	10,0	1,0
043.1_A	woningen	163767,22	464433,14	1,50	4,0	5,7	-3,3
043.1_B	woningen	163767,22	464433,14	4,50	4,1	5,9	-3,1
043.2_A	woningen	163746,00	464470,93	1,50	5,7	7,4	-1,6
043.2_B	woningen	163746,00	464470,93	4,50	5,7	7,5	-1,6
050.1_A	woning	163834,89	464433,08	1,50	9,4	11,2	2,2
050.1_B	woning	163834,89	464433,08	4,50	5,7	7,4	-1,6
050.1_C	woning	163834,89	464433,08	7,50	7,6	9,4	0,3
050.2_A	woning	163832,10	464428,82	1,50	12,9	14,6	5,6
050.2_B	woning	163832,10	464428,82	4,50	14,9	16,6	7,6
050.2_C	woning	163832,10	464428,82	7,50	18,9	20,6	11,6
050.3_A	woning	163825,23	464429,51	1,50	15,1	16,9	7,9
050.3_B	woning	163825,23	464429,51	4,50	16,9	18,7	9,7
050.3_C	woning	163825,23	464429,51	7,50	18,9	20,7	11,6
050.4_A	woning	163827,29	464435,54	1,50	12,5	14,2	5,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
050.4_B	woning	163827,29	464435,54	4,50	14,4	16,1	7,1
050.4_C	woning	163827,29	464435,54	7,50	3,5	5,3	-3,8
051.1_A	woning	163825,81	464449,04	1,50	2,3	4,1	-5,0
051.1_B	woning	163825,81	464449,04	4,50	4,7	6,5	-2,5
051.1_C	woning	163825,81	464449,04	7,50	6,2	7,9	-1,1
051.2_A	woning	163823,99	464443,77	1,50	8,1	9,8	0,8
051.2_B	woning	163823,99	464443,77	4,50	9,0	10,7	1,7
051.2_C	woning	163823,99	464443,77	7,50	14,1	15,9	6,8
051.3_A	woning	163817,08	464443,40	1,50	16,3	18,0	9,0
051.3_B	woning	163817,08	464443,40	4,50	17,4	19,2	10,2
051.3_C	woning	163817,08	464443,40	7,50	18,3	20,0	11,0
052.1_A	woning	163815,29	464467,56	1,50	4,9	6,7	-2,3
052.1_B	woning	163815,29	464467,56	4,50	7,0	8,7	-0,3
052.1_C	woning	163815,29	464467,56	7,50	5,5	7,3	-1,7
052.2_A	woning	163812,95	464461,81	1,50	3,4	5,1	-3,9
052.2_B	woning	163812,95	464461,81	4,50	4,9	6,7	-2,4
052.2_C	woning	163812,95	464461,81	7,50	12,4	14,1	5,1
052.3_A	woning	163808,48	464468,75	1,50	12,1	13,9	4,8
052.3_B	woning	163808,48	464468,75	4,50	13,4	15,1	6,1
052.3_C	woning	163808,48	464468,75	7,50	2,2	3,9	-5,1
052.4_A	woning	163806,11	464462,66	1,50	15,4	17,2	8,1
052.4_B	woning	163806,11	464462,66	4,50	16,7	18,4	9,4
052.4_C	woning	163806,11	464462,66	7,50	17,5	19,2	10,2
053.1_A	woning	163806,24	464481,44	1,50	10,0	11,8	2,8
053.1_B	woning	163806,24	464481,44	4,50	11,8	13,6	4,5
053.1_C	woning	163806,24	464481,44	7,50	5,1	6,9	-2,2
053.2_A	woning	163804,11	464475,20	1,50	8,4	10,2	1,2
053.2_B	woning	163804,11	464475,20	4,50	9,6	11,4	2,4
053.2_C	woning	163804,11	464475,20	7,50	13,0	14,8	5,7
053.3_A	woning	163799,81	464482,21	1,50	-1,8	0,0	-9,0
053.3_B	woning	163799,81	464482,21	4,50	-1,0	0,8	-8,2
053.3_C	woning	163799,81	464482,21	7,50	1,7	3,5	-5,5
053.4_A	woning	163797,38	464476,19	1,50	14,9	16,7	7,7
053.4_B	woning	163797,38	464476,19	4,50	16,0	17,7	8,7
053.4_C	woning	163797,38	464476,19	7,50	17,0	18,7	9,7
054.1_A	woning	163801,16	464496,57	1,50	8,8	10,6	1,6
054.1_B	woning	163801,16	464496,57	4,50	11,1	12,9	3,8
054.1_C	woning	163801,16	464496,57	7,50	5,0	6,8	-2,3
054.2_A	woning	163798,96	464490,65	1,50	9,2	10,9	1,9
054.2_B	woning	163798,96	464490,65	4,50	10,8	12,5	3,5
054.2_C	woning	163798,96	464490,65	7,50	10,9	12,7	3,6
054.3_A	woning	163794,50	464497,54	1,50	10,7	12,4	3,4
054.3_B	woning	163794,50	464497,54	4,50	11,7	13,4	4,4
054.3_C	woning	163794,50	464497,54	7,50	1,3	3,0	-6,0
054.4_A	woning	163792,46	464491,08	1,50	14,4	16,1	7,1
054.4_B	woning	163792,46	464491,08	4,50	15,4	17,1	8,1
054.4_C	woning	163792,46	464491,08	7,50	16,5	18,3	9,2
055.1_A	woning	163791,51	464509,32	1,50	3,1	4,9	-4,2
055.1_B	woning	163791,51	464509,32	4,50	4,6	6,3	-2,7
055.1_C	woning	163791,51	464509,32	7,50	5,0	6,8	-2,2
055.2_A	woning	163789,21	464503,52	1,50	10,3	12,0	3,0
055.2_B	woning	163789,21	464503,52	4,50	11,2	13,0	3,9
055.2_C	woning	163789,21	464503,52	7,50	14,3	16,1	7,0
055.3_A	woning	163784,67	464510,47	1,50	-3,3	-1,6	-10,6
055.3_B	woning	163784,67	464510,47	4,50	-3,1	-1,4	-10,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
055.3_C	woning	163784,67	464510,47	7,50	0,9	2,6	-6,4
055.4_A	woning	163782,51	464504,47	1,50	14,2	15,9	6,9
055.4_B	woning	163782,51	464504,47	4,50	14,9	16,6	7,6
055.4_C	woning	163782,51	464504,47	7,50	16,2	17,9	8,9
056.1_A	woning	163764,90	464638,83	1,50	-4,2	-2,5	-11,5
056.1_B	woning	163764,90	464638,83	4,50	-1,2	0,6	-8,4
056.1_C	woning	163764,90	464638,83	7,50	1,0	2,8	-6,2
056.2_A	woning	163765,18	464629,61	1,50	-1,9	-0,1	-9,2
056.2_B	woning	163765,18	464629,61	4,50	2,4	4,2	-4,8
056.2_C	woning	163765,18	464629,61	7,50	13,2	15,0	6,0
056.3_A	woning	163756,97	464642,52	1,50	6,8	8,5	-0,5
056.3_B	woning	163756,97	464642,52	4,50	10,1	11,9	2,8
056.3_C	woning	163756,97	464642,52	7,50	-1,8	0,0	-9,1
056.4_A	woning	163756,80	464632,54	1,50	2,9	4,7	-4,4
056.4_B	woning	163756,80	464632,54	4,50	5,7	7,5	-1,5
056.4_C	woning	163756,80	464632,54	7,50	13,4	15,1	6,1
056.5_A	woning	163741,04	464681,03	1,50	-3,7	-1,9	-11,0
056.5_B	woning	163741,04	464681,03	4,50	-2,7	-1,0	-10,0
056.5_C	woning	163741,04	464681,03	7,50	0,7	2,4	-6,6
056.6_A	woning	163740,47	464670,94	1,50	0,3	2,0	-7,0
056.6_B	woning	163740,47	464670,94	4,50	3,8	5,5	-3,5
056.6_C	woning	163740,47	464670,94	7,50	12,7	14,5	5,4
056.7_A	woning	163733,70	464684,47	1,50	-7,1	-5,4	-14,4
056.7_B	woning	163733,70	464684,47	4,50	-6,4	-4,6	-13,7
056.7_C	woning	163733,70	464684,47	7,50	-2,4	-0,6	-9,6
056.8_A	woning	163732,54	464675,26	1,50	11,1	12,9	3,8
056.8_B	woning	163732,54	464675,26	4,50	12,5	14,3	5,3
056.8_C	woning	163732,54	464675,26	7,50	12,8	14,6	5,5
057.1_A	woning	163789,56	464591,35	1,50	-5,6	-3,9	-12,9
057.1_B	woning	163789,56	464591,35	4,50	-2,3	-0,6	-9,6
057.1_C	woning	163789,56	464591,35	7,50	1,3	3,0	-6,0
057.2_A	woning	163790,97	464583,75	1,50	5,7	7,4	-1,6
057.2_B	woning	163790,97	464583,75	4,50	13,0	14,7	5,7
057.2_C	woning	163790,97	464583,75	7,50	14,0	15,7	6,7
057.3_A	woning	163784,83	464594,36	1,50	-6,3	-4,6	-13,6
057.3_B	woning	163784,83	464594,36	4,50	-5,4	-3,6	-12,7
057.3_C	woning	163784,83	464594,36	7,50	-1,3	0,4	-8,6
058.1_A	woning	163786,32	464581,13	1,50	5,1	6,9	-2,2
058.1_B	woning	163786,32	464581,13	4,50	12,0	13,7	4,7
058.1_C	woning	163786,32	464581,13	7,50	14,0	15,7	6,7
058.2_A	woning	163780,57	464591,95	1,50	3,1	4,9	-4,2
058.2_B	woning	163780,57	464591,95	4,50	-5,6	-3,8	-12,8
058.2_C	woning	163780,57	464591,95	7,50	-1,6	0,2	-8,9
059.1_A	woning	163782,08	464578,69	1,50	5,0	6,7	-2,3
059.1_B	woning	163782,08	464578,69	4,50	10,6	12,4	3,4
059.1_C	woning	163782,08	464578,69	7,50	14,1	15,8	6,8
059.2_A	woning	163776,80	464587,53	1,50	7,4	9,1	0,1
059.2_B	woning	163776,80	464587,53	4,50	-4,3	-2,5	-11,5
059.2_C	woning	163776,80	464587,53	7,50	0,0	1,8	-7,3
060.1_A	woning	163777,94	464576,34	1,50	4,8	6,5	-2,5
060.1_B	woning	163777,94	464576,34	4,50	9,1	10,8	1,8
060.1_C	woning	163777,94	464576,34	7,50	14,2	16,0	7,0
060.2_A	woning	163772,81	464585,27	1,50	9,2	11,0	1,9
060.2_B	woning	163772,81	464585,27	4,50	-5,3	-3,5	-12,6
060.2_C	woning	163772,81	464585,27	7,50	-1,0	0,8	-8,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
061.1_A	woning	163773,39	464573,76	1,50	7,2	8,9	-0,1
061.1_B	woning	163773,39	464573,76	4,50	9,2	11,0	1,9
061.1_C	woning	163773,39	464573,76	7,50	14,5	16,2	7,2
061.2_A	woning	163768,27	464582,69	1,50	9,7	11,4	2,4
061.2_B	woning	163768,27	464582,69	4,50	7,5	9,2	0,2
061.2_C	woning	163768,27	464582,69	7,50	-0,8	0,9	-8,1
062.1_A	woning	163769,12	464571,34	1,50	11,0	12,8	3,7
062.1_B	woning	163769,12	464571,34	4,50	11,8	13,6	4,5
062.1_C	woning	163769,12	464571,34	7,50	14,7	16,4	7,4
062.2_A	woning	163764,05	464580,30	1,50	10,1	11,9	2,9
062.2_B	woning	163764,05	464580,30	4,50	11,0	12,8	3,8
062.2_C	woning	163764,05	464580,30	7,50	0,0	1,8	-7,3
062.3_A	woning	163764,48	464574,51	1,50	14,3	16,1	7,1
062.3_B	woning	163764,48	464574,51	4,50	15,4	17,1	8,1
062.3_C	woning	163764,48	464574,51	7,50	14,8	16,5	7,5
063.1_A	woning	163706,49	464664,41	1,50	-0,8	1,0	-8,0
063.1_B	woning	163706,49	464664,41	4,50	0,8	2,5	-6,5
063.1_C	woning	163706,49	464664,41	7,50	3,0	4,8	-4,2
063.2_A	woning	163706,51	464658,41	1,50	-1,7	0,0	-9,0
063.2_B	woning	163706,51	464658,41	4,50	2,8	4,6	-4,5
063.2_C	woning	163706,51	464658,41	7,50	12,9	14,6	5,6
063.3_A	woning	163701,48	464667,35	1,50	-7,1	-5,3	-14,3
063.3_B	woning	163701,48	464667,35	4,50	-6,6	-4,8	-13,8
063.3_C	woning	163701,48	464667,35	7,50	-2,1	-0,4	-9,4
064.1_A	woning	163702,16	464655,93	1,50	-1,3	0,5	-8,6
064.1_B	woning	163702,16	464655,93	4,50	3,0	4,7	-4,3
064.1_C	woning	163702,16	464655,93	7,50	12,9	14,7	5,7
064.2_A	woning	163697,34	464664,99	1,50	-7,3	-5,5	-14,5
064.2_B	woning	163697,34	464664,99	4,50	-6,8	-5,0	-14,1
064.2_C	woning	163697,34	464664,99	7,50	-2,4	-0,6	-9,7
065.1_A	woning	163698,34	464653,76	1,50	-0,1	1,6	-7,4
065.1_B	woning	163698,34	464653,76	4,50	3,4	5,2	-3,8
065.1_C	woning	163698,34	464653,76	7,50	13,0	14,8	5,7
065.2_A	woning	163692,75	464662,38	1,50	-7,2	-5,5	-14,5
065.2_B	woning	163692,75	464662,38	4,50	-6,8	-5,0	-14,0
065.2_C	woning	163692,75	464662,38	7,50	-2,4	-0,7	-9,7
066.1_A	woning	163693,08	464650,76	1,50	6,4	8,2	-0,8
066.1_B	woning	163693,08	464650,76	4,50	7,6	9,4	0,3
066.1_C	woning	163693,08	464650,76	7,50	13,2	14,9	5,9
066.2_A	woning	163688,35	464659,87	1,50	-7,1	-5,3	-14,4
066.2_B	woning	163688,35	464659,87	4,50	-6,6	-4,9	-13,9
066.2_C	woning	163688,35	464659,87	7,50	-2,3	-0,6	-9,6
067.1_A	woning	163688,63	464648,22	1,50	11,4	13,2	4,2
067.1_B	woning	163688,63	464648,22	4,50	12,9	14,6	5,6
067.1_C	woning	163688,63	464648,22	7,50	13,3	15,1	6,0
067.2_A	woning	163684,14	464657,47	1,50	-6,9	-5,2	-14,2
067.2_B	woning	163684,14	464657,47	4,50	-6,5	-4,7	-13,7
067.2_C	woning	163684,14	464657,47	7,50	-2,2	-0,5	-9,5
068.1_A	woning	163683,91	464645,54	1,50	10,8	12,6	3,6
068.1_B	woning	163683,91	464645,54	4,50	13,2	14,9	5,9
068.1_C	woning	163683,91	464645,54	7,50	13,4	15,1	6,1
068.2_A	woning	163679,15	464654,63	1,50	-6,6	-4,9	-13,9
068.2_B	woning	163679,15	464654,63	4,50	-5,8	-4,1	-13,1
068.2_C	woning	163679,15	464654,63	7,50	-1,7	0,1	-8,9
068.3_A	woning	163678,90	464649,60	1,50	10,6	12,3	3,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
068.3_B	woning	163678,90	464649,60	4,50	13,0	14,8	5,7
068.3_C	woning	163678,90	464649,60	7,50	13,2	15,0	5,9
069.1_A	woning	163734,40	464615,79	1,50	1,0	2,7	-6,3
069.1_B	woning	163734,40	464615,79	4,50	3,3	5,1	-4,0
069.1_C	woning	163734,40	464615,79	7,50	4,1	5,8	-3,2
069.2_A	woning	163733,42	464610,21	1,50	12,3	14,0	5,0
069.2_B	woning	163733,42	464610,21	4,50	13,8	15,6	6,5
069.2_C	woning	163733,42	464610,21	7,50	14,0	15,8	6,7
069.3_A	woning	163729,07	464619,60	1,50	1,7	3,5	-5,6
069.3_B	woning	163729,07	464619,60	4,50	9,9	11,7	2,6
069.3_C	woning	163729,07	464619,60	7,50	-1,1	0,7	-8,4
070.1_A	woning	163729,38	464607,91	1,50	12,2	13,9	4,9
070.1_B	woning	163729,38	464607,91	4,50	13,9	15,6	6,6
070.1_C	woning	163729,38	464607,91	7,50	14,1	15,8	6,8
070.2_A	woning	163724,33	464616,90	1,50	6,4	8,1	-0,9
070.2_B	woning	163724,33	464616,90	4,50	10,0	11,8	2,8
070.2_C	woning	163724,33	464616,90	7,50	-1,4	0,3	-8,7
071.1_A	woning	163724,78	464605,30	1,50	11,8	13,5	4,5
071.1_B	woning	163724,78	464605,30	4,50	13,9	15,6	6,6
071.1_C	woning	163724,78	464605,30	7,50	14,1	15,9	6,8
071.2_A	woning	163720,30	464614,61	1,50	8,2	10,0	1,0
071.2_B	woning	163720,30	464614,61	4,50	10,1	11,9	2,8
071.2_C	woning	163720,30	464614,61	7,50	-1,5	0,3	-8,7
072.1_A	woning	163720,87	464603,08	1,50	11,5	13,2	4,2
072.1_B	woning	163720,87	464603,08	4,50	13,9	15,7	6,6
072.1_C	woning	163720,87	464603,08	7,50	14,2	15,9	6,9
072.2_A	woning	163715,39	464611,83	1,50	9,3	11,0	2,0
072.2_B	woning	163715,39	464611,83	4,50	10,2	12,0	2,9
072.2_C	woning	163715,39	464611,83	7,50	-1,5	0,3	-8,8
073.1_A	woning	163715,62	464600,10	1,50	11,4	13,2	4,1
073.1_B	woning	163715,62	464600,10	4,50	14,0	15,8	6,8
073.1_C	woning	163715,62	464600,10	7,50	14,3	16,0	7,0
073.2_A	woning	163711,44	464609,59	1,50	4,1	5,9	-3,1
073.2_B	woning	163711,44	464609,59	4,50	5,0	6,7	-2,3
073.2_C	woning	163711,44	464609,59	7,50	-1,3	0,5	-8,6
074.1_A	woning	163711,34	464597,66	1,50	10,7	12,5	3,5
074.1_B	woning	163711,34	464597,66	4,50	14,2	15,9	6,9
074.1_C	woning	163711,34	464597,66	7,50	14,4	16,2	7,1
074.2_A	woning	163706,54	464606,80	1,50	-5,6	-3,9	-12,9
074.2_B	woning	163706,54	464606,80	4,50	-4,8	-3,0	-12,0
074.2_C	woning	163706,54	464606,80	7,50	-0,7	1,1	-7,9
074.3_A	woning	163706,76	464600,62	1,50	10,2	11,9	2,9
074.3_B	woning	163706,76	464600,62	4,50	14,2	15,9	6,9
074.3_C	woning	163706,76	464600,62	7,50	14,4	16,1	7,1
075.1_A	woning	163706,40	464538,89	1,50	-0,6	1,2	-7,8
075.1_B	woning	163706,40	464538,89	4,50	3,6	5,4	-3,7
075.1_C	woning	163706,40	464538,89	7,50	6,4	8,1	-0,9
075.2_A	woning	163699,90	464539,21	1,50	-4,1	-2,3	-11,3
075.2_B	woning	163699,90	464539,21	4,50	-3,3	-1,6	-10,6
075.2_C	woning	163699,90	464539,21	7,50	0,7	2,4	-6,6
075.3_A	woning	163697,47	464533,83	1,50	5,9	7,7	-1,4
075.3_B	woning	163697,47	464533,83	4,50	15,7	17,5	8,4
075.3_C	woning	163697,47	464533,83	7,50	16,0	17,8	8,7
076.1_A	woning	163709,52	464533,40	1,50	-0,6	1,1	-7,9
076.1_B	woning	163709,52	464533,40	4,50	3,5	5,2	-3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
076.1_C	woning	163709,52	464533,40	7,50	9,0	10,7	1,7
076.2_A	woning	163706,67	464528,21	1,50	-0,8	0,9	-8,1
076.2_B	woning	163706,67	464528,21	4,50	1,0	2,8	-6,3
076.2_C	woning	163706,67	464528,21	7,50	9,9	11,6	2,6
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	8,2	9,9	0,9
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	15,9	17,6	8,6
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	16,2	17,9	8,9
077.1_A	woning	163715,72	464522,50	1,50	2,6	4,3	-4,7
077.1_B	woning	163715,72	464522,50	4,50	5,3	7,1	-2,0
077.1_C	woning	163715,72	464522,50	7,50	6,5	8,3	-0,8
077.2_A	woning	163709,88	464522,31	1,50	2,3	4,1	-4,9
077.2_B	woning	163709,88	464522,31	4,50	3,9	5,7	-3,4
077.2_C	woning	163709,88	464522,31	7,50	11,8	13,6	4,5
077.3_A	woning	163707,17	464516,90	1,50	7,2	8,9	-0,1
077.3_B	woning	163707,17	464516,90	4,50	16,2	18,0	8,9
077.3_C	woning	163707,17	464516,90	7,50	16,5	18,3	9,2
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	2,2	4,0	-5,1
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	4,7	6,5	-2,6
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	9,1	10,9	1,8
078.2_A	woning	163716,60	464511,37	1,50	0,4	2,1	-6,9
078.2_B	woning	163716,60	464511,37	4,50	2,2	3,9	-5,1
078.2_C	woning	163716,60	464511,37	7,50	10,5	12,3	3,2
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	9,7	11,5	2,5
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	16,4	18,2	9,1
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	16,7	18,4	9,4
079.1_A	woning	163725,75	464504,99	1,50	4,0	5,7	-3,3
079.1_B	woning	163725,75	464504,99	4,50	5,6	7,4	-1,7
079.1_C	woning	163725,75	464504,99	7,50	7,0	8,8	-0,3
079.2_A	woning	163719,80	464505,38	1,50	3,6	5,3	-3,7
079.2_B	woning	163719,80	464505,38	4,50	4,8	6,6	-2,5
079.2_C	woning	163719,80	464505,38	7,50	12,4	14,1	5,1
079.3_A	woning	163716,86	464499,84	1,50	8,1	9,9	0,9
079.3_B	woning	163716,86	464499,84	4,50	16,5	18,3	9,3
079.3_C	woning	163716,86	464499,84	7,50	17,0	18,8	9,8
080.1_A	woning	163728,76	464499,64	1,50	3,6	5,4	-3,7
080.1_B	woning	163728,76	464499,64	4,50	6,2	8,0	-1,1
080.1_C	woning	163728,76	464499,64	7,50	9,4	11,1	2,1
080.2_A	woning	163725,95	464494,08	1,50	3,8	5,6	-3,5
080.2_B	woning	163725,95	464494,08	4,50	5,7	7,4	-1,6
080.2_C	woning	163725,95	464494,08	7,50	16,8	18,5	9,5
080.3_A	woning	163719,74	464494,74	1,50	11,9	13,7	4,7
080.3_B	woning	163719,74	464494,74	4,50	16,4	18,1	9,1
080.3_C	woning	163719,74	464494,74	7,50	17,1	18,9	9,9
081.1_A	woning	163821,93	464453,90	1,50	1,4	3,1	-5,9
081.1_B	woning	163821,93	464453,90	4,50	3,7	5,5	-3,6
081.1_C	woning	163821,93	464453,90	7,50	3,9	5,7	-3,3
081.2_A	woning	163816,15	464454,12	1,50	12,5	14,3	5,3
081.2_B	woning	163816,15	464454,12	4,50	13,9	15,7	6,6
081.2_C	woning	163816,15	464454,12	7,50	2,6	4,4	-4,6
081.3_A	woning	163813,34	464448,29	1,50	16,4	18,1	9,1
081.3_B	woning	163813,34	464448,29	4,50	17,4	19,1	10,1
081.3_C	woning	163813,34	464448,29	7,50	18,1	19,8	10,8
082.1_A	woning	163829,69	464532,68	1,50	-1,5	0,3	-8,8
082.1_B	woning	163829,69	464532,68	4,50	1,4	3,2	-5,9
082.1_C	woning	163829,69	464532,68	7,50	3,4	5,1	-3,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
082.2_A	woning	163828,12	464527,15	1,50	-1,3	0,5	-8,5
082.2_B	woning	163828,12	464527,15	4,50	1,9	3,6	-5,4
082.2_C	woning	163828,12	464527,15	7,50	10,0	11,8	2,8
082.3_A	woning	163823,85	464534,14	1,50	-0,4	1,4	-7,7
082.3_B	woning	163823,85	464534,14	4,50	8,3	10,0	1,0
082.3_C	woning	163823,85	464534,14	7,50	0,2	2,0	-7,1
082.4_A	woning	163820,50	464527,86	1,50	8,7	10,5	1,5
082.4_B	woning	163820,50	464527,86	4,50	12,5	14,2	5,2
082.4_C	woning	163820,50	464527,86	7,50	15,6	17,4	8,3
083.1_A	woning	163836,76	464520,11	1,50	-0,4	1,4	-7,6
083.1_B	woning	163836,76	464520,11	4,50	1,6	3,4	-5,7
083.1_C	woning	163836,76	464520,11	7,50	3,3	5,1	-4,0
083.2_A	woning	163835,65	464514,16	1,50	-2,1	-0,3	-9,4
083.2_B	woning	163835,65	464514,16	4,50	-0,3	1,5	-7,5
083.2_C	woning	163835,65	464514,16	7,50	9,7	11,5	2,5
083.3_A	woning	163831,27	464521,13	1,50	5,9	7,6	-1,4
083.3_B	woning	163831,27	464521,13	4,50	10,4	12,2	3,2
083.3_C	woning	163831,27	464521,13	7,50	13,5	15,2	6,2
083.4_A	woning	163828,28	464514,18	1,50	10,9	12,6	3,6
083.4_B	woning	163828,28	464514,18	4,50	12,6	14,4	5,4
083.4_C	woning	163828,28	464514,18	7,50	16,1	17,9	8,8
084.1_A	woning	163840,68	464506,19	1,50	-0,7	1,1	-8,0
084.1_B	woning	163840,68	464506,19	4,50	0,2	1,9	-7,1
084.1_C	woning	163840,68	464506,19	7,50	2,2	4,0	-5,0
084.2_A	woning	163835,00	464506,65	1,50	0,8	2,6	-6,4
084.2_B	woning	163835,00	464506,65	4,50	-2,6	-0,8	-9,8
084.2_C	woning	163835,00	464506,65	7,50	2,8	4,5	-4,5
084.3_A	woning	163831,88	464500,93	1,50	9,6	11,4	2,3
084.3_B	woning	163831,88	464500,93	4,50	13,4	15,1	6,1
084.3_C	woning	163831,88	464500,93	7,50	16,5	18,2	9,2
085.1_A	woning	163844,80	464500,99	1,50	0,5	2,3	-6,8
085.1_B	woning	163844,80	464500,99	4,50	2,2	4,0	-5,1
085.1_C	woning	163844,80	464500,99	7,50	4,5	6,2	-2,8
085.2_A	woning	163842,86	464496,30	1,50	0,5	2,3	-6,8
085.2_B	woning	163842,86	464496,30	4,50	4,2	6,0	-3,0
085.2_C	woning	163842,86	464496,30	7,50	11,2	13,0	3,9
085.3_A	woning	163835,64	464496,38	1,50	10,1	11,9	2,9
085.3_B	woning	163835,64	464496,38	4,50	14,4	16,2	7,2
085.3_C	woning	163835,64	464496,38	7,50	16,7	18,5	9,4
086.1_A	woning	163851,14	464489,82	1,50	0,6	2,3	-6,7
086.1_B	woning	163851,14	464489,82	4,50	2,5	4,3	-4,8
086.1_C	woning	163851,14	464489,82	7,50	3,8	5,5	-3,5
086.2_A	woning	163846,35	464490,52	1,50	9,7	11,5	2,4
086.2_B	woning	163846,35	464490,52	4,50	12,3	14,1	5,0
086.2_C	woning	163846,35	464490,52	7,50	13,3	15,0	6,0
086.3_A	woning	163842,33	464484,66	1,50	10,4	12,2	3,2
086.3_B	woning	163842,33	464484,66	4,50	15,8	17,5	8,5
086.3_C	woning	163842,33	464484,66	7,50	16,7	18,5	9,5
087.1_A	woning	163852,98	464483,56	1,50	-1,7	0,1	-8,9
087.1_B	woning	163852,98	464483,56	4,50	0,9	2,7	-6,4
087.1_C	woning	163852,98	464483,56	7,50	4,1	5,9	-3,2
087.2_A	woning	163851,43	464478,68	1,50	-0,4	1,3	-7,7
087.2_B	woning	163851,43	464478,68	4,50	3,3	5,0	-4,0
087.2_C	woning	163851,43	464478,68	7,50	7,0	8,8	-0,3
087.3_A	woning	163844,30	464478,06	1,50	10,9	12,7	3,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
087.3_B	woning	163844,30	464478,06	4,50	16,4	18,2	9,1
087.3_C	woning	163844,30	464478,06	7,50	17,3	19,1	10,1
090.1_A	Tiny hous	163903,93	464389,55	1,50	5,0	6,8	-2,2
090.1_B	Tiny hous	163903,93	464389,55	4,50	5,0	6,8	-2,2
090.2_A	Tiny hous	163904,13	464386,19	1,50	17,9	19,7	10,6
090.2_B	Tiny hous	163904,13	464386,19	4,50	18,8	20,5	11,5
090.3_A	Tiny hous	163899,55	464389,05	1,50	10,7	12,4	3,4
090.3_B	Tiny hous	163899,55	464389,05	4,50	9,6	11,4	2,3
090.4_A	Tiny hous	163899,74	464384,73	1,50	17,6	19,4	10,4
090.4_B	Tiny hous	163899,74	464384,73	4,50	17,9	19,6	10,6
091.1_A	Tiny hous	163910,19	464379,83	1,50	4,4	6,1	-2,9
091.1_B	Tiny hous	163910,19	464379,83	4,50	5,1	6,8	-2,2
091.2_A	Tiny hous	163908,32	464376,00	1,50	18,9	20,7	11,7
091.2_B	Tiny hous	163908,32	464376,00	4,50	19,8	21,5	12,5
091.3_A	Tiny hous	163906,82	464380,58	1,50	13,9	15,7	6,6
091.3_B	Tiny hous	163906,82	464380,58	4,50	14,5	16,3	7,2
091.4_A	Tiny hous	163904,59	464376,92	1,50	19,3	21,0	12,0
091.4_B	Tiny hous	163904,59	464376,92	4,50	19,9	21,6	12,6
092.1_A	Tiny hous	163896,37	464379,85	1,50	13,9	15,7	6,6
092.1_B	Tiny hous	163896,37	464379,85	4,50	13,6	15,4	6,4
092.2_A	Tiny hous	163896,67	464376,15	1,50	18,0	19,8	10,7
092.2_B	Tiny hous	163896,67	464376,15	4,50	18,9	20,7	11,6
092.3_A	Tiny hous	163891,68	464379,89	1,50	9,8	11,5	2,5
092.3_B	Tiny hous	163891,68	464379,89	4,50	5,1	6,8	-2,2
092.4_A	Tiny hous	163892,65	464376,15	1,50	18,0	19,7	10,7
092.4_B	Tiny hous	163892,65	464376,15	4,50	18,5	20,2	11,2
093.1_A	Tiny hous	163874,11	464372,47	1,50	13,2	15,0	6,0
093.1_B	Tiny hous	163874,11	464372,47	4,50	14,1	15,8	6,8
093.2_A	Tiny hous	163871,75	464369,40	1,50	16,7	18,4	9,4
093.2_B	Tiny hous	163871,75	464369,40	4,50	17,6	19,4	10,3
093.3_A	Tiny hous	163870,96	464374,59	1,50	11,3	13,0	4,0
093.3_B	Tiny hous	163870,96	464374,59	4,50	4,9	6,7	-2,4
093.4_A	Tiny hous	163867,97	464371,52	1,50	17,5	19,3	10,3
093.4_B	Tiny hous	163867,97	464371,52	4,50	18,4	20,1	11,1
094.1_A	Tiny hous	163858,40	464374,66	1,50	14,6	16,3	7,3
094.1_B	Tiny hous	163858,40	464374,66	4,50	14,2	15,9	6,9
094.2_A	Tiny hous	163859,47	464370,75	1,50	17,5	19,2	10,2
094.2_B	Tiny hous	163859,47	464370,75	4,50	18,3	20,1	11,0
094.3_A	Tiny hous	163855,79	464369,12	1,50	17,8	19,6	10,5
094.3_B	Tiny hous	163855,79	464369,12	4,50	18,5	20,3	11,3
094.4_A	Tiny hous	163854,75	464373,00	1,50	12,8	14,5	5,5
094.4_B	Tiny hous	163854,75	464373,00	4,50	13,8	15,6	6,6
095.1_A	Tiny hous	163855,17	464384,37	1,50	4,5	6,2	-2,8
095.1_B	Tiny hous	163855,17	464384,37	4,50	5,1	6,8	-2,2
095.2_A	Tiny hous	163854,24	464380,52	1,50	12,4	14,2	5,1
095.2_B	Tiny hous	163854,24	464380,52	4,50	13,7	15,5	6,5
095.3_A	Tiny hous	163851,48	464386,15	1,50	4,1	5,8	-3,2
095.3_B	Tiny hous	163851,48	464386,15	4,50	6,4	8,2	-0,8
095.4_A	Tiny hous	163850,68	464381,56	1,50	17,5	19,3	10,2
095.4_B	Tiny hous	163850,68	464381,56	4,50	18,8	20,6	11,6
096.1_A	Tiny hous	163848,71	464399,00	1,50	3,6	5,3	-3,7
096.1_B	Tiny hous	163848,71	464399,00	4,50	4,5	6,3	-2,8
096.2_A	Tiny hous	163847,20	464395,00	1,50	14,5	16,3	7,3
096.2_B	Tiny hous	163847,20	464395,00	4,50	16,2	18,0	9,0
096.3_A	Tiny hous	163843,55	464395,59	1,50	8,8	10,5	1,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
096.3_B	Tiny hous	163843,55	464395,59	4,50	12,0	13,8	4,7
097.1_A	Tiny hous	163846,26	464403,31	1,50	1,0	2,8	-6,3
097.1_B	Tiny hous	163846,26	464403,31	4,50	2,4	4,1	-4,9
097.2_A	Tiny hous	163842,54	464404,22	1,50	0,8	2,6	-6,4
097.2_B	Tiny hous	163842,54	464404,22	4,50	2,5	4,3	-4,8
097.3_A	Tiny hous	163840,78	464400,49	1,50	9,0	10,7	1,7
097.3_B	Tiny hous	163840,78	464400,49	4,50	12,8	14,6	5,6
098.1_A	Tiny hous	163834,13	464397,12	1,50	10,4	12,2	3,2
098.1_B	Tiny hous	163834,13	464397,12	4,50	11,6	13,4	4,3
098.2_A	Tiny hous	163833,27	464393,89	1,50	7,3	9,1	0,1
098.2_B	Tiny hous	163833,27	464393,89	4,50	10,9	12,6	3,6
098.3_A	Tiny hous	163830,21	464398,05	1,50	0,8	2,5	-6,5
098.3_B	Tiny hous	163830,21	464398,05	4,50	1,6	3,3	-5,7
099.1_A	Tiny hous	163838,55	464390,93	1,50	12,1	13,9	4,9
099.1_B	Tiny hous	163838,55	464390,93	4,50	13,3	15,0	6,0
099.2_A	Tiny hous	163837,22	464386,88	1,50	14,1	15,8	6,8
099.2_B	Tiny hous	163837,22	464386,88	4,50	15,5	17,3	8,3
099.3_A	Tiny hous	163834,33	464391,24	1,50	14,3	16,1	7,1
099.3_B	Tiny hous	163834,33	464391,24	4,50	15,4	17,2	8,1
100.1_A	Tiny hous	163843,84	464383,29	1,50	6,9	8,6	-0,4
100.1_B	Tiny hous	163843,84	464383,29	4,50	7,8	9,6	0,6
100.2_A	Tiny hous	163842,13	464380,03	1,50	12,5	14,3	5,2
100.2_B	Tiny hous	163842,13	464380,03	4,50	14,3	16,1	7,1
100.3_A	Tiny hous	163839,78	464384,66	1,50	14,0	15,8	6,8
100.3_B	Tiny hous	163839,78	464384,66	4,50	15,1	16,8	7,8
101.1_A	Tiny hous	163846,74	464370,09	1,50	2,7	4,5	-4,5
101.1_B	Tiny hous	163846,74	464370,09	4,50	3,8	5,5	-3,5
101.2_A	Tiny hous	163846,82	464366,07	1,50	17,7	19,5	10,5
101.2_B	Tiny hous	163846,82	464366,07	4,50	18,7	20,4	11,4
101.3_A	Tiny hous	163842,90	464371,00	1,50	2,5	4,3	-4,7
101.3_B	Tiny hous	163842,90	464371,00	4,50	3,7	5,5	-3,5
105.10_A	appartementengebouw	163856,30	464473,74	1,50	6,2	8,0	-1,1
105.10_B	appartementengebouw	163856,30	464473,74	4,50	10,8	12,6	3,6
105.10_C	appartementengebouw	163856,30	464473,74	7,50	6,8	8,6	-0,5
105.1_A	appartementengebouw	163861,47	464471,71	1,50	-1,2	0,6	-8,4
105.1_B	appartementengebouw	163861,47	464471,71	4,50	0,5	2,3	-6,7
105.1_C	appartementengebouw	163861,47	464471,71	7,50	-0,5	1,3	-7,8
105.2_A	appartementengebouw	163861,72	464463,32	1,50	-2,5	-0,8	-9,8
105.2_B	appartementengebouw	163861,72	464463,32	4,50	-2,2	-0,4	-9,5
105.2_C	appartementengebouw	163861,72	464463,32	7,50	-1,2	0,6	-8,4
105.3_A	appartementengebouw	163866,62	464458,77	1,50	-2,3	-0,5	-9,6
105.3_B	appartementengebouw	163866,62	464458,77	4,50	-1,3	0,4	-8,6
105.3_C	appartementengebouw	163866,62	464458,77	7,50	0,4	2,1	-6,9
105.4_A	appartementengebouw	163870,24	464452,40	1,50	6,4	8,1	-0,9
105.4_B	appartementengebouw	163870,24	464452,40	4,50	2,9	4,6	-4,4
105.4_C	appartementengebouw	163870,24	464452,40	7,50	4,6	6,3	-2,7
105.5_A	appartementengebouw	163868,14	464448,86	1,50	14,4	16,2	7,2
105.5_B	appartementengebouw	163868,14	464448,86	4,50	16,5	18,3	9,3
105.5_C	appartementengebouw	163868,14	464448,86	7,50	18,4	20,2	11,2
105.6_A	appartementengebouw	163862,43	464449,38	1,50	12,7	14,5	5,4
105.6_B	appartementengebouw	163862,43	464449,38	4,50	16,6	18,3	9,3
105.6_C	appartementengebouw	163862,43	464449,38	7,50	18,4	20,1	11,1
105.7_A	appartementengebouw	163859,82	464454,02	1,50	13,5	15,3	6,3
105.7_B	appartementengebouw	163859,82	464454,02	4,50	18,4	20,2	11,1
105.7_C	appartementengebouw	163859,82	464454,02	7,50	20,0	21,7	12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
105.8_A	appartementengebouw	163853,91	464460,38	1,50	11,2	12,9	3,9
105.8_B	appartementengebouw	163853,91	464460,38	4,50	16,7	18,5	9,4
105.8_C	appartementengebouw	163853,91	464460,38	7,50	18,0	19,7	10,7
105.9_A	appartementengebouw	163850,16	464467,03	1,50	11,0	12,7	3,7
105.9_B	appartementengebouw	163850,16	464467,03	4,50	16,6	18,4	9,3
105.9_C	appartementengebouw	163850,16	464467,03	7,50	17,7	19,5	10,5
T010_A	Tuin	163783,79	464255,42	1,50	27,3	29,1	20,0
T011_A	Tuin	163789,93	464257,82	1,50	27,5	29,2	20,2
T012_A	Tuin	163774,37	464269,19	1,50	25,3	27,0	18,0
T013_A	Tuin	163780,80	464272,48	1,50	25,9	27,7	18,7
T014_A	Tuin	163765,24	464284,31	1,50	24,7	26,4	17,4
T015_A	Tuin	163772,57	464287,75	1,50	24,5	26,2	17,2
T016_A	Tuin	163755,96	464299,72	1,50	24,9	26,6	17,6
T017_A	Tuin	163764,79	464302,86	1,50	25,3	27,1	18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	-0,6	--	--
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	-0,3	--	--
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	0,2	--	--
001.2_A	appartementengebouw	163730,42	464261,80	1,50	1,9	--	--
001.2_B	appartementengebouw	163730,42	464261,80	4,50	1,9	--	--
001.2_C	appartementengebouw	163730,42	464261,80	7,50	7,6	--	--
001.3_A	appartementengebouw	163718,77	464275,66	1,50	8,2	--	--
001.3_B	appartementengebouw	163718,77	464275,66	4,50	10,1	--	--
001.3_C	appartementengebouw	163718,77	464275,66	7,50	18,8	--	--
001.4_A	appartementengebouw	163705,22	464263,29	1,50	6,7	--	--
001.4_B	appartementengebouw	163705,22	464263,29	4,50	9,1	--	--
001.4_C	appartementengebouw	163705,22	464263,29	7,50	17,9	--	--
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	7,6	--	--
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	-0,9	--	--
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	3,4	--	--
002.2_A	woning	163768,49	464250,65	1,50	12,0	--	--
002.2_B	woning	163768,49	464250,65	4,50	8,7	--	--
002.2_C	woning	163768,49	464250,65	7,50	15,9	--	--
002.3_A	woning	163777,53	464255,49	1,50	7,0	--	--
002.3_B	woning	163777,53	464255,49	4,50	9,0	--	--
002.3_C	woning	163777,53	464255,49	7,50	16,3	--	--
002.4_A	woning	163771,08	464256,94	1,50	0,9	--	--
002.4_B	woning	163771,08	464256,94	4,50	2,6	--	--
002.4_C	woning	163771,08	464256,94	7,50	12,4	--	--
003.1_A	woning	163763,53	464263,27	1,50	4,2	--	--
003.1_B	woning	163763,53	464263,27	4,50	5,9	--	--
003.1_C	woning	163763,53	464263,27	7,50	4,4	--	--
003.2_A	woning	163759,74	464265,96	1,50	8,2	--	--
003.2_B	woning	163759,74	464265,96	4,50	9,5	--	--
003.2_C	woning	163759,74	464265,96	7,50	16,2	--	--
003.3_A	woning	163768,80	464270,70	1,50	8,6	--	--
003.3_B	woning	163768,80	464270,70	4,50	10,5	--	--
003.3_C	woning	163768,80	464270,70	7,50	16,7	--	--
003.4_A	woning	163762,55	464272,22	1,50	2,0	--	--
003.4_B	woning	163762,55	464272,22	4,50	3,6	--	--
003.4_C	woning	163762,55	464272,22	7,50	13,0	--	--
004.1_A	woning	163754,83	464278,51	1,50	6,1	--	--
004.1_B	woning	163754,83	464278,51	4,50	6,7	--	--
004.1_C	woning	163754,83	464278,51	7,50	5,2	--	--
004.2_A	woning	163751,29	464280,67	1,50	10,8	--	--
004.2_B	woning	163751,29	464280,67	4,50	12,6	--	--
004.2_C	woning	163751,29	464280,67	7,50	17,1	--	--
004.3_A	woning	163760,16	464286,06	1,50	8,3	--	--
004.3_B	woning	163760,16	464286,06	4,50	11,0	--	--
004.3_C	woning	163760,16	464286,06	7,50	17,5	--	--
004.4_A	woning	163753,85	464287,41	1,50	3,2	--	--
004.4_B	woning	163753,85	464287,41	4,50	4,9	--	--
004.4_C	woning	163753,85	464287,41	7,50	13,9	--	--
005.1_A	woning	163746,54	464293,90	1,50	7,0	--	--
005.1_B	woning	163746,54	464293,90	4,50	7,7	--	--
005.1_C	woning	163746,54	464293,90	7,50	5,9	--	--
005.2_A	woning	163742,49	464296,22	1,50	12,2	--	--
005.2_B	woning	163742,49	464296,22	4,50	13,9	--	--
005.2_C	woning	163742,49	464296,22	7,50	19,0	--	--
005.3_A	woning	163751,40	464301,42	1,50	10,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.3_B	woning	163751,40	464301,42	4,50	12,6	--	--
005.3_C	woning	163751,40	464301,42	7,50	16,8	--	--
005.4_A	woning	163743,91	464301,89	1,50	6,8	--	--
005.4_B	woning	163743,91	464301,89	4,50	9,3	--	--
005.4_C	woning	163743,91	464301,89	7,50	19,3	--	--
006.1_A	woning	163740,49	464314,15	1,50	10,7	--	--
006.1_B	woning	163740,49	464314,15	4,50	12,5	--	--
006.1_C	woning	163740,49	464314,15	7,50	6,4	--	--
006.2_A	woning	163735,57	464317,14	1,50	11,7	--	--
006.2_B	woning	163735,57	464317,14	4,50	13,4	--	--
006.2_C	woning	163735,57	464317,14	7,50	17,3	--	--
006.3_A	woning	163736,20	464323,50	1,50	6,5	--	--
006.3_B	woning	163736,20	464323,50	4,50	7,9	--	--
006.3_C	woning	163736,20	464323,50	7,50	18,0	--	--
007.1_A	woning	163746,67	464317,70	1,50	10,2	--	--
007.1_B	woning	163746,67	464317,70	4,50	11,8	--	--
007.1_C	woning	163746,67	464317,70	7,50	5,9	--	--
007.2_A	woning	163746,68	464323,71	1,50	8,2	--	--
007.2_B	woning	163746,68	464323,71	4,50	8,5	--	--
007.2_C	woning	163746,68	464323,71	7,50	16,3	--	--
007.3_A	woning	163741,25	464326,41	1,50	5,9	--	--
007.3_B	woning	163741,25	464326,41	4,50	7,9	--	--
007.3_C	woning	163741,25	464326,41	7,50	17,8	--	--
008.1_A	senioren woning	163763,14	464328,21	1,50	4,1	--	--
008.1_B	senioren woning	163763,14	464328,21	4,50	3,4	--	--
008.2_A	senioren woning	163758,56	464330,40	1,50	13,0	--	--
008.2_B	senioren woning	163758,56	464330,40	4,50	13,5	--	--
008.3_A	senioren woning	163758,79	464336,41	1,50	15,6	--	--
008.3_B	senioren woning	163758,79	464336,41	4,50	15,9	--	--
009.1_A	senioren woning	163768,35	464331,16	1,50	7,1	--	--
009.1_B	senioren woning	163768,35	464331,16	4,50	3,1	--	--
009.2_A	senioren woning	163768,45	464337,06	1,50	14,0	--	--
009.2_B	senioren woning	163768,45	464337,06	4,50	13,3	--	--
009.3_A	senioren woning	163763,55	464339,11	1,50	12,3	--	--
009.3_B	senioren woning	163763,55	464339,11	4,50	12,3	--	--
010.1_A	woning	163689,71	464316,78	1,50	3,5	--	--
010.1_B	woning	163689,71	464316,78	4,50	4,2	--	--
010.1_C	woning	163689,71	464316,78	7,50	7,7	--	--
010.2_A	woning	163685,44	464319,66	1,50	5,1	--	--
010.2_B	woning	163685,44	464319,66	4,50	5,8	--	--
010.2_C	woning	163685,44	464319,66	7,50	11,4	--	--
010.3_A	woning	163685,30	464325,97	1,50	12,8	--	--
010.3_B	woning	163685,30	464325,97	4,50	14,0	--	--
010.3_C	woning	163685,30	464325,97	7,50	19,0	--	--
011.1_A	woning	163695,08	464319,79	1,50	3,8	--	--
011.1_B	woning	163695,08	464319,79	4,50	4,2	--	--
011.1_C	woning	163695,08	464319,79	7,50	7,3	--	--
011.2_A	woning	163689,73	464328,46	1,50	18,0	--	--
011.2_B	woning	163689,73	464328,46	4,50	19,5	--	--
011.2_C	woning	163689,73	464328,46	7,50	22,6	--	--
012.1_A	woning	163699,12	464322,05	1,50	4,4	--	--
012.1_B	woning	163699,12	464322,05	4,50	4,4	--	--
012.1_C	woning	163699,12	464322,05	7,50	7,8	--	--
012.2_A	woning	163694,49	464331,13	1,50	19,7	--	--
012.2_B	woning	163694,49	464331,13	4,50	21,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012.2_C	woning	163694,49	464331,13	7,50	23,3	--	--
013.1_A	woning	163703,61	464324,58	1,50	5,2	--	--
013.1_B	woning	163703,61	464324,58	4,50	4,7	--	--
013.1_C	woning	163703,61	464324,58	7,50	8,5	--	--
013.2_A	woning	163698,70	464333,49	1,50	21,3	--	--
013.2_B	woning	163698,70	464333,49	4,50	22,4	--	--
013.2_C	woning	163698,70	464333,49	7,50	24,3	--	--
014.1_A	woning	163707,74	464326,89	1,50	6,2	--	--
014.1_B	woning	163707,74	464326,89	4,50	5,7	--	--
014.1_C	woning	163707,74	464326,89	7,50	9,9	--	--
014.2_A	woning	163707,33	464332,29	1,50	24,0	--	--
014.2_B	woning	163707,33	464332,29	4,50	23,8	--	--
014.2_C	woning	163707,33	464332,29	7,50	24,8	--	--
014.3_A	woning	163702,27	464335,50	1,50	22,6	--	--
014.3_B	woning	163702,27	464335,50	4,50	23,2	--	--
014.3_C	woning	163702,27	464335,50	7,50	24,8	--	--
015.1_A	woning	163719,84	464333,66	1,50	9,4	--	--
015.1_B	woning	163719,84	464333,66	4,50	7,8	--	--
015.1_C	woning	163719,84	464333,66	7,50	9,5	--	--
015.2_A	woning	163715,14	464336,83	1,50	18,5	--	--
015.2_B	woning	163715,14	464336,83	4,50	18,6	--	--
015.2_C	woning	163715,14	464336,83	7,50	20,5	--	--
015.3_A	woning	163715,30	464342,88	1,50	23,8	--	--
015.3_B	woning	163715,30	464342,88	4,50	24,0	--	--
015.3_C	woning	163715,30	464342,88	7,50	25,1	--	--
016.1_A	3 woningen	163729,16	464339,01	1,50	10,7	--	--
016.1_B	3 woningen	163729,16	464339,01	4,50	12,4	--	--
016.1_C	3 woningen	163729,16	464339,01	7,50	9,1	--	--
016.2_A	3 woningen	163723,60	464347,65	1,50	24,1	--	--
016.2_B	3 woningen	163723,60	464347,65	4,50	24,1	--	--
016.2_C	3 woningen	163723,60	464347,65	7,50	25,3	--	--
017.1_A	woning	163737,81	464343,98	1,50	8,0	--	--
017.1_B	woning	163737,81	464343,98	4,50	10,0	--	--
017.1_C	woning	163737,81	464343,98	7,50	6,1	--	--
017.2_A	woning	163738,38	464349,21	1,50	10,7	--	--
017.2_B	woning	163738,38	464349,21	4,50	11,6	--	--
017.2_C	woning	163738,38	464349,21	7,50	14,9	--	--
017.3_A	woning	163732,75	464352,90	1,50	20,0	--	--
017.3_B	woning	163732,75	464352,90	4,50	20,4	--	--
017.3_C	woning	163732,75	464352,90	7,50	22,1	--	--
018.1_A	woning	163673,04	464340,36	1,50	5,3	--	--
018.1_B	woning	163673,04	464340,36	4,50	6,2	--	--
018.1_C	woning	163673,04	464340,36	7,50	10,0	--	--
018.2_A	woning	163678,55	464339,87	1,50	13,8	--	--
018.2_B	woning	163678,55	464339,87	4,50	15,7	--	--
018.2_C	woning	163678,55	464339,87	7,50	9,8	--	--
018.3_A	woning	163681,91	464345,49	1,50	20,3	--	--
018.3_B	woning	163681,91	464345,49	4,50	22,0	--	--
018.3_C	woning	163681,91	464345,49	7,50	24,0	--	--
019.1_A	woning	163669,82	464346,06	1,50	6,1	--	--
019.1_B	woning	163669,82	464346,06	4,50	7,0	--	--
019.1_C	woning	163669,82	464346,06	7,50	12,0	--	--
019.2_A	woning	163672,86	464351,42	1,50	11,0	--	--
019.2_B	woning	163672,86	464351,42	4,50	12,3	--	--
019.2_C	woning	163672,86	464351,42	7,50	19,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019.3_A	woning	163678,91	464350,80	1,50	20,5	--	--
019.3_B	woning	163678,91	464350,80	4,50	22,3	--	--
019.3_C	woning	163678,91	464350,80	7,50	24,6	--	--
020.1_A	woning	163663,78	464356,63	1,50	7,0	--	--
020.1_B	woning	163663,78	464356,63	4,50	8,0	--	--
020.1_C	woning	163663,78	464356,63	7,50	12,2	--	--
020.2_A	woning	163669,73	464356,25	1,50	12,5	--	--
020.2_B	woning	163669,73	464356,25	4,50	13,8	--	--
020.2_C	woning	163669,73	464356,25	7,50	18,0	--	--
020.3_A	woning	163672,60	464362,11	1,50	20,4	--	--
020.3_B	woning	163672,60	464362,11	4,50	22,4	--	--
020.3_C	woning	163672,60	464362,11	7,50	25,9	--	--
020.4_A	woning	163666,77	464362,09	1,50	14,1	--	--
020.4_B	woning	163666,77	464362,09	4,50	15,7	--	--
020.4_C	woning	163666,77	464362,09	7,50	21,1	--	--
021.1_A	woning	163657,81	464367,19	1,50	8,0	--	--
021.1_B	woning	163657,81	464367,19	4,50	9,0	--	--
021.1_C	woning	163657,81	464367,19	7,50	11,9	--	--
021.2_A	woning	163663,57	464367,96	1,50	14,1	--	--
021.2_B	woning	163663,57	464367,96	4,50	15,6	--	--
021.2_C	woning	163663,57	464367,96	7,50	19,6	--	--
021.3_A	woning	163666,41	464372,79	1,50	19,2	--	--
021.3_B	woning	163666,41	464372,79	4,50	21,7	--	--
021.3_C	woning	163666,41	464372,79	7,50	27,0	--	--
022.1_A	woning	163654,22	464373,51	1,50	8,8	--	--
022.1_B	woning	163654,22	464373,51	4,50	9,7	--	--
022.1_C	woning	163654,22	464373,51	7,50	15,5	--	--
022.2_A	woning	163662,81	464379,14	1,50	19,0	--	--
022.2_B	woning	163662,81	464379,14	4,50	19,6	--	--
022.2_C	woning	163662,81	464379,14	7,50	27,8	--	--
022.3_A	woning	163656,54	464378,83	1,50	13,5	--	--
022.3_B	woning	163656,54	464378,83	4,50	15,7	--	--
022.3_C	woning	163656,54	464378,83	7,50	22,2	--	--
023.1_A	2 woningen	163646,01	464387,72	1,50	10,6	--	--
023.1_B	2 woningen	163646,01	464387,72	4,50	11,4	--	--
023.1_C	2 woningen	163646,01	464387,72	7,50	16,4	--	--
024.1_A	seniorenwoning	163632,89	464404,83	1,50	13,2	--	--
024.1_B	seniorenwoning	163632,89	464404,83	4,50	14,8	--	--
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	14,7	--	--
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	16,9	--	--
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	15,0	--	--
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	17,2	--	--
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	32,7	--	--
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	34,7	--	--
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	32,6	--	--
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	35,1	--	--
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	30,0	--	--
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	32,6	--	--
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	28,3	--	--
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	30,0	--	--
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	30,6	--	--
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	32,5	--	--
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	41,5	--	--
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	41,8	--	--
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	47,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	47,5	--	--
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	48,2	--	--
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	47,9	--	--
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	46,2	--	--
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	46,3	--	--
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	46,4	--	--
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	46,5	--	--
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	43,9	--	--
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	44,3	--	--
027.4_A	Woningen	163649,18	464508,77	1,50	35,1	--	--
027.4_B	Woningen	163649,18	464508,77	4,50	38,8	--	--
027.5_A	Woningen	163652,58	464502,72	1,50	35,1	--	--
027.5_B	Woningen	163652,58	464502,72	4,50	36,9	--	--
040.1_A	woningen	163750,94	464366,96	1,50	15,3	--	--
040.1_B	woningen	163750,94	464366,96	4,50	15,4	--	--
040.1_C	woningen	163750,94	464366,96	7,50	16,0	--	--
040.2_A	woningen	163734,11	464396,58	1,50	18,8	--	--
040.2_B	woningen	163734,11	464396,58	4,50	19,6	--	--
040.2_C	woningen	163734,11	464396,58	7,50	20,9	--	--
041.1_A	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	1,50	4,6	--	--
041.1_B	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	4,50	4,8	--	--
041.2_A	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	1,50	15,7	--	--
041.2_B	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	4,50	16,2	--	--
042.1_A	seniorenwoning	163786,71	464404,43	1,50	4,8	--	--
042.1_B	seniorenwoning	163786,71	464404,43	4,50	5,5	--	--
042.2_A	seniorenwoning	163786,79	464410,06	1,50	16,7	--	--
042.2_B	seniorenwoning	163786,79	464410,06	4,50	17,0	--	--
042.3_A	seniorenwoning	163781,29	464413,20	1,50	17,3	--	--
042.3_B	seniorenwoning	163781,29	464413,20	4,50	18,0	--	--
043.1_A	woningen	163767,22	464433,14	1,50	19,1	--	--
043.1_B	woningen	163767,22	464433,14	4,50	18,3	--	--
043.2_A	woningen	163746,00	464470,93	1,50	21,7	--	--
043.2_B	woningen	163746,00	464470,93	4,50	22,6	--	--
050.1_A	woning	163834,89	464433,08	1,50	10,8	--	--
050.1_B	woning	163834,89	464433,08	4,50	10,6	--	--
050.1_C	woning	163834,89	464433,08	7,50	7,3	--	--
050.2_A	woning	163832,10	464428,82	1,50	12,2	--	--
050.2_B	woning	163832,10	464428,82	4,50	3,6	--	--
050.2_C	woning	163832,10	464428,82	7,50	5,8	--	--
050.3_A	woning	163825,23	464429,51	1,50	18,6	--	--
050.3_B	woning	163825,23	464429,51	4,50	18,8	--	--
050.3_C	woning	163825,23	464429,51	7,50	19,9	--	--
050.4_A	woning	163827,29	464435,54	1,50	15,1	--	--
050.4_B	woning	163827,29	464435,54	4,50	15,9	--	--
050.4_C	woning	163827,29	464435,54	7,50	17,9	--	--
051.1_A	woning	163825,81	464449,04	1,50	8,1	--	--
051.1_B	woning	163825,81	464449,04	4,50	8,5	--	--
051.1_C	woning	163825,81	464449,04	7,50	8,8	--	--
051.2_A	woning	163823,99	464443,77	1,50	11,6	--	--
051.2_B	woning	163823,99	464443,77	4,50	12,2	--	--
051.2_C	woning	163823,99	464443,77	7,50	7,7	--	--
051.3_A	woning	163817,08	464443,40	1,50	20,2	--	--
051.3_B	woning	163817,08	464443,40	4,50	20,4	--	--
051.3_C	woning	163817,08	464443,40	7,50	21,6	--	--
052.1_A	woning	163815,29	464467,56	1,50	14,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
052.1_B	woning	163815,29	464467,56	4,50	15,5	--	--
052.1_C	woning	163815,29	464467,56	7,50	10,4	--	--
052.2_A	woning	163812,95	464461,81	1,50	14,3	--	--
052.2_B	woning	163812,95	464461,81	4,50	15,0	--	--
052.2_C	woning	163812,95	464461,81	7,50	8,6	--	--
052.3_A	woning	163808,48	464468,75	1,50	17,1	--	--
052.3_B	woning	163808,48	464468,75	4,50	17,8	--	--
052.3_C	woning	163808,48	464468,75	7,50	19,4	--	--
052.4_A	woning	163806,11	464462,66	1,50	21,1	--	--
052.4_B	woning	163806,11	464462,66	4,50	21,8	--	--
052.4_C	woning	163806,11	464462,66	7,50	23,1	--	--
053.1_A	woning	163806,24	464481,44	1,50	15,4	--	--
053.1_B	woning	163806,24	464481,44	4,50	16,7	--	--
053.1_C	woning	163806,24	464481,44	7,50	13,6	--	--
053.2_A	woning	163804,11	464475,20	1,50	15,1	--	--
053.2_B	woning	163804,11	464475,20	4,50	15,9	--	--
053.2_C	woning	163804,11	464475,20	7,50	9,6	--	--
053.3_A	woning	163799,81	464482,21	1,50	22,3	--	--
053.3_B	woning	163799,81	464482,21	4,50	23,4	--	--
053.3_C	woning	163799,81	464482,21	7,50	24,3	--	--
053.4_A	woning	163797,38	464476,19	1,50	22,2	--	--
053.4_B	woning	163797,38	464476,19	4,50	23,0	--	--
053.4_C	woning	163797,38	464476,19	7,50	24,3	--	--
054.1_A	woning	163801,16	464496,57	1,50	13,9	--	--
054.1_B	woning	163801,16	464496,57	4,50	15,0	--	--
054.1_C	woning	163801,16	464496,57	7,50	12,5	--	--
054.2_A	woning	163798,96	464490,65	1,50	17,5	--	--
054.2_B	woning	163798,96	464490,65	4,50	18,6	--	--
054.2_C	woning	163798,96	464490,65	7,50	10,6	--	--
054.3_A	woning	163794,50	464497,54	1,50	18,4	--	--
054.3_B	woning	163794,50	464497,54	4,50	19,2	--	--
054.3_C	woning	163794,50	464497,54	7,50	21,9	--	--
054.4_A	woning	163792,46	464491,08	1,50	23,1	--	--
054.4_B	woning	163792,46	464491,08	4,50	24,3	--	--
054.4_C	woning	163792,46	464491,08	7,50	25,4	--	--
055.1_A	woning	163791,51	464509,32	1,50	18,1	--	--
055.1_B	woning	163791,51	464509,32	4,50	14,4	--	--
055.1_C	woning	163791,51	464509,32	7,50	15,8	--	--
055.2_A	woning	163789,21	464503,52	1,50	16,9	--	--
055.2_B	woning	163789,21	464503,52	4,50	17,7	--	--
055.2_C	woning	163789,21	464503,52	7,50	19,6	--	--
055.3_A	woning	163784,67	464510,47	1,50	25,2	--	--
055.3_B	woning	163784,67	464510,47	4,50	26,0	--	--
055.3_C	woning	163784,67	464510,47	7,50	27,9	--	--
055.4_A	woning	163782,51	464504,47	1,50	24,7	--	--
055.4_B	woning	163782,51	464504,47	4,50	26,0	--	--
055.4_C	woning	163782,51	464504,47	7,50	27,8	--	--
056.1_A	woning	163764,90	464638,83	1,50	8,3	--	--
056.1_B	woning	163764,90	464638,83	4,50	8,7	--	--
056.1_C	woning	163764,90	464638,83	7,50	13,5	--	--
056.2_A	woning	163765,18	464629,61	1,50	26,8	--	--
056.2_B	woning	163765,18	464629,61	4,50	28,3	--	--
056.2_C	woning	163765,18	464629,61	7,50	29,7	--	--
056.3_A	woning	163756,97	464642,52	1,50	20,5	--	--
056.3_B	woning	163756,97	464642,52	4,50	16,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056.3_C	woning	163756,97	464642,52	7,50	18,8	--	--
056.4_A	woning	163756,80	464632,54	1,50	27,3	--	--
056.4_B	woning	163756,80	464632,54	4,50	28,4	--	--
056.4_C	woning	163756,80	464632,54	7,50	30,2	--	--
056.5_A	woning	163741,04	464681,03	1,50	6,1	--	--
056.5_B	woning	163741,04	464681,03	4,50	6,6	--	--
056.5_C	woning	163741,04	464681,03	7,50	10,1	--	--
056.6_A	woning	163740,47	464670,94	1,50	22,5	--	--
056.6_B	woning	163740,47	464670,94	4,50	23,5	--	--
056.6_C	woning	163740,47	464670,94	7,50	24,6	--	--
056.7_A	woning	163733,70	464684,47	1,50	7,8	--	--
056.7_B	woning	163733,70	464684,47	4,50	8,3	--	--
056.7_C	woning	163733,70	464684,47	7,50	11,8	--	--
056.8_A	woning	163732,54	464675,26	1,50	23,1	--	--
056.8_B	woning	163732,54	464675,26	4,50	24,1	--	--
056.8_C	woning	163732,54	464675,26	7,50	25,2	--	--
057.1_A	woning	163789,56	464591,35	1,50	9,6	--	--
057.1_B	woning	163789,56	464591,35	4,50	11,0	--	--
057.1_C	woning	163789,56	464591,35	7,50	16,2	--	--
057.2_A	woning	163790,97	464583,75	1,50	17,0	--	--
057.2_B	woning	163790,97	464583,75	4,50	18,4	--	--
057.2_C	woning	163790,97	464583,75	7,50	20,6	--	--
057.3_A	woning	163784,83	464594,36	1,50	29,0	--	--
057.3_B	woning	163784,83	464594,36	4,50	30,5	--	--
057.3_C	woning	163784,83	464594,36	7,50	32,0	--	--
058.1_A	woning	163786,32	464581,13	1,50	17,5	--	--
058.1_B	woning	163786,32	464581,13	4,50	18,9	--	--
058.1_C	woning	163786,32	464581,13	7,50	21,3	--	--
058.2_A	woning	163780,57	464591,95	1,50	29,5	--	--
058.2_B	woning	163780,57	464591,95	4,50	31,1	--	--
058.2_C	woning	163780,57	464591,95	7,50	32,6	--	--
059.1_A	woning	163782,08	464578,69	1,50	18,7	--	--
059.1_B	woning	163782,08	464578,69	4,50	20,1	--	--
059.1_C	woning	163782,08	464578,69	7,50	21,9	--	--
059.2_A	woning	163776,80	464587,53	1,50	31,3	--	--
059.2_B	woning	163776,80	464587,53	4,50	33,3	--	--
059.2_C	woning	163776,80	464587,53	7,50	34,7	--	--
060.1_A	woning	163777,94	464576,34	1,50	18,9	--	--
060.1_B	woning	163777,94	464576,34	4,50	20,3	--	--
060.1_C	woning	163777,94	464576,34	7,50	22,4	--	--
060.2_A	woning	163772,81	464585,27	1,50	31,5	--	--
060.2_B	woning	163772,81	464585,27	4,50	33,6	--	--
060.2_C	woning	163772,81	464585,27	7,50	34,8	--	--
061.1_A	woning	163773,39	464573,76	1,50	19,4	--	--
061.1_B	woning	163773,39	464573,76	4,50	20,8	--	--
061.1_C	woning	163773,39	464573,76	7,50	23,1	--	--
061.2_A	woning	163768,27	464582,69	1,50	31,5	--	--
061.2_B	woning	163768,27	464582,69	4,50	33,8	--	--
061.2_C	woning	163768,27	464582,69	7,50	34,5	--	--
062.1_A	woning	163769,12	464571,34	1,50	21,5	--	--
062.1_B	woning	163769,12	464571,34	4,50	23,0	--	--
062.1_C	woning	163769,12	464571,34	7,50	25,1	--	--
062.2_A	woning	163764,05	464580,30	1,50	31,5	--	--
062.2_B	woning	163764,05	464580,30	4,50	33,9	--	--
062.2_C	woning	163764,05	464580,30	7,50	34,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
062.3_A	woning	163764,48	464574,51	1,50	30,9	--	--
062.3_B	woning	163764,48	464574,51	4,50	33,4	--	--
062.3_C	woning	163764,48	464574,51	7,50	34,1	--	--
063.1_A	woning	163706,49	464664,41	1,50	9,7	--	--
063.1_B	woning	163706,49	464664,41	4,50	9,3	--	--
063.1_C	woning	163706,49	464664,41	7,50	14,2	--	--
063.2_A	woning	163706,51	464658,41	1,50	26,3	--	--
063.2_B	woning	163706,51	464658,41	4,50	27,5	--	--
063.2_C	woning	163706,51	464658,41	7,50	28,8	--	--
063.3_A	woning	163701,48	464667,35	1,50	8,1	--	--
063.3_B	woning	163701,48	464667,35	4,50	9,0	--	--
063.3_C	woning	163701,48	464667,35	7,50	13,4	--	--
064.1_A	woning	163702,16	464655,93	1,50	26,9	--	--
064.1_B	woning	163702,16	464655,93	4,50	28,0	--	--
064.1_C	woning	163702,16	464655,93	7,50	29,4	--	--
064.2_A	woning	163697,34	464664,99	1,50	7,5	--	--
064.2_B	woning	163697,34	464664,99	4,50	8,4	--	--
064.2_C	woning	163697,34	464664,99	7,50	13,5	--	--
065.1_A	woning	163698,34	464653,76	1,50	27,2	--	--
065.1_B	woning	163698,34	464653,76	4,50	28,4	--	--
065.1_C	woning	163698,34	464653,76	7,50	29,8	--	--
065.2_A	woning	163692,75	464662,38	1,50	7,7	--	--
065.2_B	woning	163692,75	464662,38	4,50	8,7	--	--
065.2_C	woning	163692,75	464662,38	7,50	13,8	--	--
066.1_A	woning	163693,08	464650,76	1,50	27,6	--	--
066.1_B	woning	163693,08	464650,76	4,50	29,0	--	--
066.1_C	woning	163693,08	464650,76	7,50	30,4	--	--
066.2_A	woning	163688,35	464659,87	1,50	8,0	--	--
066.2_B	woning	163688,35	464659,87	4,50	9,1	--	--
066.2_C	woning	163688,35	464659,87	7,50	14,2	--	--
067.1_A	woning	163688,63	464648,22	1,50	27,9	--	--
067.1_B	woning	163688,63	464648,22	4,50	29,5	--	--
067.1_C	woning	163688,63	464648,22	7,50	30,9	--	--
067.2_A	woning	163684,14	464657,47	1,50	8,4	--	--
067.2_B	woning	163684,14	464657,47	4,50	9,5	--	--
067.2_C	woning	163684,14	464657,47	7,50	14,6	--	--
068.1_A	woning	163683,91	464645,54	1,50	28,2	--	--
068.1_B	woning	163683,91	464645,54	4,50	29,9	--	--
068.1_C	woning	163683,91	464645,54	7,50	31,4	--	--
068.2_A	woning	163679,15	464654,63	1,50	10,1	--	--
068.2_B	woning	163679,15	464654,63	4,50	11,3	--	--
068.2_C	woning	163679,15	464654,63	7,50	15,9	--	--
068.3_A	woning	163678,90	464649,60	1,50	27,6	--	--
068.3_B	woning	163678,90	464649,60	4,50	29,4	--	--
068.3_C	woning	163678,90	464649,60	7,50	30,9	--	--
069.1_A	woning	163734,40	464615,79	1,50	11,9	--	--
069.1_B	woning	163734,40	464615,79	4,50	13,8	--	--
069.1_C	woning	163734,40	464615,79	7,50	18,7	--	--
069.2_A	woning	163733,42	464610,21	1,50	30,8	--	--
069.2_B	woning	163733,42	464610,21	4,50	33,1	--	--
069.2_C	woning	163733,42	464610,21	7,50	34,0	--	--
069.3_A	woning	163729,07	464619,60	1,50	20,3	--	--
069.3_B	woning	163729,07	464619,60	4,50	22,5	--	--
069.3_C	woning	163729,07	464619,60	7,50	23,7	--	--
070.1_A	woning	163729,38	464607,91	1,50	31,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
070.1_B	woning	163729,38	464607,91	4,50	33,8	--	--
070.1_C	woning	163729,38	464607,91	7,50	34,6	--	--
070.2_A	woning	163724,33	464616,90	1,50	19,4	--	--
070.2_B	woning	163724,33	464616,90	4,50	22,0	--	--
070.2_C	woning	163724,33	464616,90	7,50	23,1	--	--
071.1_A	woning	163724,78	464605,30	1,50	32,4	--	--
071.1_B	woning	163724,78	464605,30	4,50	34,6	--	--
071.1_C	woning	163724,78	464605,30	7,50	35,3	--	--
071.2_A	woning	163720,30	464614,61	1,50	18,9	--	--
071.2_B	woning	163720,30	464614,61	4,50	21,6	--	--
071.2_C	woning	163720,30	464614,61	7,50	22,6	--	--
072.1_A	woning	163720,87	464603,08	1,50	33,1	--	--
072.1_B	woning	163720,87	464603,08	4,50	35,4	--	--
072.1_C	woning	163720,87	464603,08	7,50	36,0	--	--
072.2_A	woning	163715,39	464611,83	1,50	17,9	--	--
072.2_B	woning	163715,39	464611,83	4,50	20,4	--	--
072.2_C	woning	163715,39	464611,83	7,50	21,8	--	--
073.1_A	woning	163715,62	464600,10	1,50	34,2	--	--
073.1_B	woning	163715,62	464600,10	4,50	36,3	--	--
073.1_C	woning	163715,62	464600,10	7,50	36,8	--	--
073.2_A	woning	163711,44	464609,59	1,50	17,6	--	--
073.2_B	woning	163711,44	464609,59	4,50	19,8	--	--
073.2_C	woning	163711,44	464609,59	7,50	22,0	--	--
074.1_A	woning	163711,34	464597,66	1,50	35,0	--	--
074.1_B	woning	163711,34	464597,66	4,50	37,1	--	--
074.1_C	woning	163711,34	464597,66	7,50	37,5	--	--
074.2_A	woning	163706,54	464606,80	1,50	18,6	--	--
074.2_B	woning	163706,54	464606,80	4,50	20,4	--	--
074.2_C	woning	163706,54	464606,80	7,50	23,2	--	--
074.3_A	woning	163706,76	464600,62	1,50	34,4	--	--
074.3_B	woning	163706,76	464600,62	4,50	36,7	--	--
074.3_C	woning	163706,76	464600,62	7,50	37,1	--	--
075.1_A	woning	163706,40	464538,89	1,50	37,8	--	--
075.1_B	woning	163706,40	464538,89	4,50	38,2	--	--
075.1_C	woning	163706,40	464538,89	7,50	38,0	--	--
075.2_A	woning	163699,90	464539,21	1,50	41,5	--	--
075.2_B	woning	163699,90	464539,21	4,50	42,3	--	--
075.2_C	woning	163699,90	464539,21	7,50	42,2	--	--
075.3_A	woning	163697,47	464533,83	1,50	33,6	--	--
075.3_B	woning	163697,47	464533,83	4,50	38,5	--	--
075.3_C	woning	163697,47	464533,83	7,50	39,2	--	--
076.1_A	woning	163709,52	464533,40	1,50	35,2	--	--
076.1_B	woning	163709,52	464533,40	4,50	36,4	--	--
076.1_C	woning	163709,52	464533,40	7,50	36,3	--	--
076.2_A	woning	163706,67	464528,21	1,50	26,8	--	--
076.2_B	woning	163706,67	464528,21	4,50	31,8	--	--
076.2_C	woning	163706,67	464528,21	7,50	32,8	--	--
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	35,0	--	--
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	36,7	--	--
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	37,7	--	--
077.1_A	woning	163715,72	464522,50	1,50	31,3	--	--
077.1_B	woning	163715,72	464522,50	4,50	33,7	--	--
077.1_C	woning	163715,72	464522,50	7,50	33,8	--	--
077.2_A	woning	163709,88	464522,31	1,50	27,0	--	--
077.2_B	woning	163709,88	464522,31	4,50	34,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
077.2_C	woning	163709,88	464522,31	7,50	34,6	--	--
077.3_A	woning	163707,17	464516,90	1,50	29,1	--	--
077.3_B	woning	163707,17	464516,90	4,50	34,8	--	--
077.3_C	woning	163707,17	464516,90	7,50	35,8	--	--
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	29,4	--	--
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	32,2	--	--
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	32,3	--	--
078.2_A	woning	163716,60	464511,37	1,50	21,8	--	--
078.2_B	woning	163716,60	464511,37	4,50	28,4	--	--
078.2_C	woning	163716,60	464511,37	7,50	29,7	--	--
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	31,3	--	--
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	33,9	--	--
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	35,1	--	--
079.1_A	woning	163725,75	464504,99	1,50	26,2	--	--
079.1_B	woning	163725,75	464504,99	4,50	28,9	--	--
079.1_C	woning	163725,75	464504,99	7,50	29,7	--	--
079.2_A	woning	163719,80	464505,38	1,50	19,3	--	--
079.2_B	woning	163719,80	464505,38	4,50	29,8	--	--
079.2_C	woning	163719,80	464505,38	7,50	31,7	--	--
079.3_A	woning	163716,86	464499,84	1,50	27,1	--	--
079.3_B	woning	163716,86	464499,84	4,50	32,0	--	--
079.3_C	woning	163716,86	464499,84	7,50	33,6	--	--
080.1_A	woning	163728,76	464499,64	1,50	25,1	--	--
080.1_B	woning	163728,76	464499,64	4,50	27,6	--	--
080.1_C	woning	163728,76	464499,64	7,50	28,9	--	--
080.2_A	woning	163725,95	464494,08	1,50	21,3	--	--
080.2_B	woning	163725,95	464494,08	4,50	25,7	--	--
080.2_C	woning	163725,95	464494,08	7,50	27,8	--	--
080.3_A	woning	163719,74	464494,74	1,50	28,5	--	--
080.3_B	woning	163719,74	464494,74	4,50	31,4	--	--
080.3_C	woning	163719,74	464494,74	7,50	33,2	--	--
081.1_A	woning	163821,93	464453,90	1,50	10,0	--	--
081.1_B	woning	163821,93	464453,90	4,50	11,1	--	--
081.1_C	woning	163821,93	464453,90	7,50	9,5	--	--
081.2_A	woning	163816,15	464454,12	1,50	18,2	--	--
081.2_B	woning	163816,15	464454,12	4,50	18,8	--	--
081.2_C	woning	163816,15	464454,12	7,50	20,5	--	--
081.3_A	woning	163813,34	464448,29	1,50	21,3	--	--
081.3_B	woning	163813,34	464448,29	4,50	21,5	--	--
081.3_C	woning	163813,34	464448,29	7,50	22,6	--	--
082.1_A	woning	163829,69	464532,68	1,50	5,8	--	--
082.1_B	woning	163829,69	464532,68	4,50	6,9	--	--
082.1_C	woning	163829,69	464532,68	7,50	10,5	--	--
082.2_A	woning	163828,12	464527,15	1,50	13,5	--	--
082.2_B	woning	163828,12	464527,15	4,50	16,2	--	--
082.2_C	woning	163828,12	464527,15	7,50	11,0	--	--
082.3_A	woning	163823,85	464534,14	1,50	15,6	--	--
082.3_B	woning	163823,85	464534,14	4,50	23,6	--	--
082.3_C	woning	163823,85	464534,14	7,50	25,3	--	--
082.4_A	woning	163820,50	464527,86	1,50	17,1	--	--
082.4_B	woning	163820,50	464527,86	4,50	23,5	--	--
082.4_C	woning	163820,50	464527,86	7,50	25,2	--	--
083.1_A	woning	163836,76	464520,11	1,50	5,5	--	--
083.1_B	woning	163836,76	464520,11	4,50	6,9	--	--
083.1_C	woning	163836,76	464520,11	7,50	10,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083.2_A	woning	163835,65	464514,16	1,50	17,2	--	--
083.2_B	woning	163835,65	464514,16	4,50	18,5	--	--
083.2_C	woning	163835,65	464514,16	7,50	16,6	--	--
083.3_A	woning	163831,27	464521,13	1,50	19,0	--	--
083.3_B	woning	163831,27	464521,13	4,50	21,4	--	--
083.3_C	woning	163831,27	464521,13	7,50	23,2	--	--
083.4_A	woning	163828,28	464514,18	1,50	20,9	--	--
083.4_B	woning	163828,28	464514,18	4,50	22,4	--	--
083.4_C	woning	163828,28	464514,18	7,50	24,3	--	--
084.1_A	woning	163840,68	464506,19	1,50	4,8	--	--
084.1_B	woning	163840,68	464506,19	4,50	5,7	--	--
084.1_C	woning	163840,68	464506,19	7,50	9,3	--	--
084.2_A	woning	163835,00	464506,65	1,50	19,7	--	--
084.2_B	woning	163835,00	464506,65	4,50	21,1	--	--
084.2_C	woning	163835,00	464506,65	7,50	23,0	--	--
084.3_A	woning	163831,88	464500,93	1,50	19,8	--	--
084.3_B	woning	163831,88	464500,93	4,50	21,0	--	--
084.3_C	woning	163831,88	464500,93	7,50	22,9	--	--
085.1_A	woning	163844,80	464500,99	1,50	5,0	--	--
085.1_B	woning	163844,80	464500,99	4,50	5,7	--	--
085.1_C	woning	163844,80	464500,99	7,50	8,3	--	--
085.2_A	woning	163842,86	464496,30	1,50	16,0	--	--
085.2_B	woning	163842,86	464496,30	4,50	17,1	--	--
085.2_C	woning	163842,86	464496,30	7,50	15,0	--	--
085.3_A	woning	163835,64	464496,38	1,50	18,6	--	--
085.3_B	woning	163835,64	464496,38	4,50	19,8	--	--
085.3_C	woning	163835,64	464496,38	7,50	21,9	--	--
086.1_A	woning	163851,14	464489,82	1,50	4,5	--	--
086.1_B	woning	163851,14	464489,82	4,50	5,1	--	--
086.1_C	woning	163851,14	464489,82	7,50	8,7	--	--
086.2_A	woning	163846,35	464490,52	1,50	11,5	--	--
086.2_B	woning	163846,35	464490,52	4,50	12,7	--	--
086.2_C	woning	163846,35	464490,52	7,50	18,2	--	--
086.3_A	woning	163842,33	464484,66	1,50	17,4	--	--
086.3_B	woning	163842,33	464484,66	4,50	18,6	--	--
086.3_C	woning	163842,33	464484,66	7,50	20,5	--	--
087.1_A	woning	163852,98	464483,56	1,50	3,1	--	--
087.1_B	woning	163852,98	464483,56	4,50	3,4	--	--
087.1_C	woning	163852,98	464483,56	7,50	6,6	--	--
087.2_A	woning	163851,43	464478,68	1,50	11,9	--	--
087.2_B	woning	163851,43	464478,68	4,50	12,8	--	--
087.2_C	woning	163851,43	464478,68	7,50	13,6	--	--
087.3_A	woning	163844,30	464478,06	1,50	15,2	--	--
087.3_B	woning	163844,30	464478,06	4,50	16,4	--	--
087.3_C	woning	163844,30	464478,06	7,50	19,3	--	--
090.1_A	Tiny hous	163903,93	464389,55	1,50	1,3	--	--
090.1_B	Tiny hous	163903,93	464389,55	4,50	3,1	--	--
090.2_A	Tiny hous	163904,13	464386,19	1,50	2,7	--	--
090.2_B	Tiny hous	163904,13	464386,19	4,50	4,4	--	--
090.3_A	Tiny hous	163899,55	464389,05	1,50	6,8	--	--
090.3_B	Tiny hous	163899,55	464389,05	4,50	8,9	--	--
090.4_A	Tiny hous	163899,74	464384,73	1,50	7,7	--	--
090.4_B	Tiny hous	163899,74	464384,73	4,50	9,8	--	--
091.1_A	Tiny hous	163910,19	464379,83	1,50	-1,4	--	--
091.1_B	Tiny hous	163910,19	464379,83	4,50	-0,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
091.2_A	Tiny hous	163908,32	464376,00	1,50	-2,2	--	--
091.2_B	Tiny hous	163908,32	464376,00	4,50	-1,5	--	--
091.3_A	Tiny hous	163906,82	464380,58	1,50	5,0	--	--
091.3_B	Tiny hous	163906,82	464380,58	4,50	7,6	--	--
091.4_A	Tiny hous	163904,59	464376,92	1,50	8,5	--	--
091.4_B	Tiny hous	163904,59	464376,92	4,50	10,1	--	--
092.1_A	Tiny hous	163896,37	464379,85	1,50	6,1	--	--
092.1_B	Tiny hous	163896,37	464379,85	4,50	7,4	--	--
092.2_A	Tiny hous	163896,67	464376,15	1,50	-1,9	--	--
092.2_B	Tiny hous	163896,67	464376,15	4,50	-1,2	--	--
092.3_A	Tiny hous	163891,68	464379,89	1,50	8,4	--	--
092.3_B	Tiny hous	163891,68	464379,89	4,50	10,8	--	--
092.4_A	Tiny hous	163892,65	464376,15	1,50	7,0	--	--
092.4_B	Tiny hous	163892,65	464376,15	4,50	9,6	--	--
093.1_A	Tiny hous	163874,11	464372,47	1,50	4,2	--	--
093.1_B	Tiny hous	163874,11	464372,47	4,50	0,9	--	--
093.2_A	Tiny hous	163871,75	464369,40	1,50	1,9	--	--
093.2_B	Tiny hous	163871,75	464369,40	4,50	0,6	--	--
093.3_A	Tiny hous	163870,96	464374,59	1,50	9,3	--	--
093.3_B	Tiny hous	163870,96	464374,59	4,50	11,3	--	--
093.4_A	Tiny hous	163867,97	464371,52	1,50	7,5	--	--
093.4_B	Tiny hous	163867,97	464371,52	4,50	10,2	--	--
094.1_A	Tiny hous	163858,40	464374,66	1,50	4,6	--	--
094.1_B	Tiny hous	163858,40	464374,66	4,50	7,6	--	--
094.2_A	Tiny hous	163859,47	464370,75	1,50	2,9	--	--
094.2_B	Tiny hous	163859,47	464370,75	4,50	0,5	--	--
094.3_A	Tiny hous	163855,79	464369,12	1,50	6,7	--	--
094.3_B	Tiny hous	163855,79	464369,12	4,50	7,4	--	--
094.4_A	Tiny hous	163854,75	464373,00	1,50	11,6	--	--
094.4_B	Tiny hous	163854,75	464373,00	4,50	13,0	--	--
095.1_A	Tiny hous	163855,17	464384,37	1,50	6,3	--	--
095.1_B	Tiny hous	163855,17	464384,37	4,50	6,3	--	--
095.2_A	Tiny hous	163854,24	464380,52	1,50	0,4	--	--
095.2_B	Tiny hous	163854,24	464380,52	4,50	1,3	--	--
095.3_A	Tiny hous	163851,48	464386,15	1,50	12,0	--	--
095.3_B	Tiny hous	163851,48	464386,15	4,50	12,9	--	--
095.4_A	Tiny hous	163850,68	464381,56	1,50	13,4	--	--
095.4_B	Tiny hous	163850,68	464381,56	4,50	14,3	--	--
096.1_A	Tiny hous	163848,71	464399,00	1,50	7,9	--	--
096.1_B	Tiny hous	163848,71	464399,00	4,50	8,0	--	--
096.2_A	Tiny hous	163847,20	464395,00	1,50	11,3	--	--
096.2_B	Tiny hous	163847,20	464395,00	4,50	12,2	--	--
096.3_A	Tiny hous	163843,55	464395,59	1,50	15,5	--	--
096.3_B	Tiny hous	163843,55	464395,59	4,50	15,9	--	--
097.1_A	Tiny hous	163846,26	464403,31	1,50	8,9	--	--
097.1_B	Tiny hous	163846,26	464403,31	4,50	9,3	--	--
097.2_A	Tiny hous	163842,54	464404,22	1,50	16,2	--	--
097.2_B	Tiny hous	163842,54	464404,22	4,50	16,8	--	--
097.3_A	Tiny hous	163840,78	464400,49	1,50	15,9	--	--
097.3_B	Tiny hous	163840,78	464400,49	4,50	16,5	--	--
098.1_A	Tiny hous	163834,13	464397,12	1,50	10,5	--	--
098.1_B	Tiny hous	163834,13	464397,12	4,50	11,0	--	--
098.2_A	Tiny hous	163833,27	464393,89	1,50	6,4	--	--
098.2_B	Tiny hous	163833,27	464393,89	4,50	8,2	--	--
098.3_A	Tiny hous	163830,21	464398,05	1,50	15,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
098.3_B	Tiny hous	163830,21	464398,05	4,50	16,2	--	--
099.1_A	Tiny hous	163838,55	464390,93	1,50	9,5	--	--
099.1_B	Tiny hous	163838,55	464390,93	4,50	10,0	--	--
099.2_A	Tiny hous	163837,22	464386,88	1,50	5,0	--	--
099.2_B	Tiny hous	163837,22	464386,88	4,50	6,5	--	--
099.3_A	Tiny hous	163834,33	464391,24	1,50	5,4	--	--
099.3_B	Tiny hous	163834,33	464391,24	4,50	6,5	--	--
100.1_A	Tiny hous	163843,84	464383,29	1,50	8,9	--	--
100.1_B	Tiny hous	163843,84	464383,29	4,50	9,5	--	--
100.2_A	Tiny hous	163842,13	464380,03	1,50	4,3	--	--
100.2_B	Tiny hous	163842,13	464380,03	4,50	6,4	--	--
100.3_A	Tiny hous	163839,78	464384,66	1,50	5,7	--	--
100.3_B	Tiny hous	163839,78	464384,66	4,50	7,4	--	--
101.1_A	Tiny hous	163846,74	464370,09	1,50	10,3	--	--
101.1_B	Tiny hous	163846,74	464370,09	4,50	10,9	--	--
101.2_A	Tiny hous	163846,82	464366,07	1,50	7,2	--	--
101.2_B	Tiny hous	163846,82	464366,07	4,50	0,7	--	--
101.3_A	Tiny hous	163842,90	464371,00	1,50	13,2	--	--
101.3_B	Tiny hous	163842,90	464371,00	4,50	14,6	--	--
105.10_A	appartementengebouw	163856,30	464473,74	1,50	8,0	--	--
105.10_B	appartementengebouw	163856,30	464473,74	4,50	9,4	--	--
105.10_C	appartementengebouw	163856,30	464473,74	7,50	16,4	--	--
105.1_A	appartementengebouw	163861,47	464471,71	1,50	2,5	--	--
105.1_B	appartementengebouw	163861,47	464471,71	4,50	3,1	--	--
105.1_C	appartementengebouw	163861,47	464471,71	7,50	4,8	--	--
105.2_A	appartementengebouw	163861,72	464463,32	1,50	1,5	--	--
105.2_B	appartementengebouw	163861,72	464463,32	4,50	1,8	--	--
105.2_C	appartementengebouw	163861,72	464463,32	7,50	2,7	--	--
105.3_A	appartementengebouw	163866,62	464458,77	1,50	1,4	--	--
105.3_B	appartementengebouw	163866,62	464458,77	4,50	1,6	--	--
105.3_C	appartementengebouw	163866,62	464458,77	7,50	2,6	--	--
105.4_A	appartementengebouw	163870,24	464452,40	1,50	1,3	--	--
105.4_B	appartementengebouw	163870,24	464452,40	4,50	1,4	--	--
105.4_C	appartementengebouw	163870,24	464452,40	7,50	2,5	--	--
105.5_A	appartementengebouw	163868,14	464448,86	1,50	1,8	--	--
105.5_B	appartementengebouw	163868,14	464448,86	4,50	1,8	--	--
105.5_C	appartementengebouw	163868,14	464448,86	7,50	3,4	--	--
105.6_A	appartementengebouw	163862,43	464449,38	1,50	12,0	--	--
105.6_B	appartementengebouw	163862,43	464449,38	4,50	12,8	--	--
105.6_C	appartementengebouw	163862,43	464449,38	7,50	17,9	--	--
105.7_A	appartementengebouw	163859,82	464454,02	1,50	10,4	--	--
105.7_B	appartementengebouw	163859,82	464454,02	4,50	11,2	--	--
105.7_C	appartementengebouw	163859,82	464454,02	7,50	17,1	--	--
105.8_A	appartementengebouw	163853,91	464460,38	1,50	14,4	--	--
105.8_B	appartementengebouw	163853,91	464460,38	4,50	15,3	--	--
105.8_C	appartementengebouw	163853,91	464460,38	7,50	18,5	--	--
105.9_A	appartementengebouw	163850,16	464467,03	1,50	13,3	--	--
105.9_B	appartementengebouw	163850,16	464467,03	4,50	14,3	--	--
105.9_C	appartementengebouw	163850,16	464467,03	7,50	18,4	--	--
T001_A	Tuin	163604,56	464491,00	1,50	31,9	--	--
T002_A	Tuin	163607,43	464486,56	1,50	29,3	--	--
T003_A	Tuin	163609,78	464482,12	1,50	30,8	--	--
T004_A	Tuin	163652,49	464512,42	1,50	40,2	--	--
T005_A	Tuin	163655,62	464506,41	1,50	37,3	--	--
T006_A	Tuin	163693,24	464532,53	1,50	38,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAeq
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T007_A	Tuin	163690,23	464531,23	1,50	40,9	--	--
T008_A	Tuin	163702,39	464610,07	1,50	32,5	--	--
T009_A	Tuin	163683,91	464639,63	1,50	28,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	41,9	33,1	19,9
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	45,5	36,6	24,0
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	46,5	38,3	26,1
001.2_A	appartementengebouw	163730,42	464261,80	1,50	37,1	29,7	17,9
001.2_B	appartementengebouw	163730,42	464261,80	4,50	40,2	32,6	20,8
001.2_C	appartementengebouw	163730,42	464261,80	7,50	41,3	34,5	22,6
001.3_A	appartementengebouw	163718,77	464275,66	1,50	29,5	22,5	4,5
001.3_B	appartementengebouw	163718,77	464275,66	4,50	30,4	23,6	5,8
001.3_C	appartementengebouw	163718,77	464275,66	7,50	26,6	20,2	2,2
001.4_A	appartementengebouw	163705,22	464263,29	1,50	39,0	30,2	2,9
001.4_B	appartementengebouw	163705,22	464263,29	4,50	42,3	33,0	3,1
001.4_C	appartementengebouw	163705,22	464263,29	7,50	43,2	34,2	4,4
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	40,3	35,2	18,0
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	44,3	39,1	24,6
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	45,7	40,2	26,8
002.2_A	woning	163768,49	464250,65	1,50	38,8	30,9	18,8
002.2_B	woning	163768,49	464250,65	4,50	42,8	35,3	24,6
002.2_C	woning	163768,49	464250,65	7,50	44,6	37,2	26,7
002.3_A	woning	163777,53	464255,49	1,50	36,3	32,4	7,7
002.3_B	woning	163777,53	464255,49	4,50	40,9	37,5	12,4
002.3_C	woning	163777,53	464255,49	7,50	41,6	38,3	19,5
002.4_A	woning	163771,08	464256,94	1,50	35,9	30,6	13,2
002.4_B	woning	163771,08	464256,94	4,50	38,1	32,7	17,5
002.4_C	woning	163771,08	464256,94	7,50	39,3	32,7	14,6
003.1_A	woning	163763,53	464263,27	1,50	39,0	30,8	17,0
003.1_B	woning	163763,53	464263,27	4,50	42,3	34,5	22,5
003.1_C	woning	163763,53	464263,27	7,50	43,9	36,7	25,0
003.2_A	woning	163759,74	464265,96	1,50	38,8	29,8	17,4
003.2_B	woning	163759,74	464265,96	4,50	41,8	33,8	22,9
003.2_C	woning	163759,74	464265,96	7,50	43,5	35,6	24,8
003.3_A	woning	163768,80	464270,70	1,50	33,4	28,9	9,0
003.3_B	woning	163768,80	464270,70	4,50	38,6	34,9	12,7
003.3_C	woning	163768,80	464270,70	7,50	39,3	35,8	15,5
003.4_A	woning	163762,55	464272,22	1,50	34,1	28,6	12,9
003.4_B	woning	163762,55	464272,22	4,50	36,5	31,6	18,1
003.4_C	woning	163762,55	464272,22	7,50	36,4	32,0	17,3
004.1_A	woning	163754,83	464278,51	1,50	37,2	28,2	15,9
004.1_B	woning	163754,83	464278,51	4,50	40,1	31,9	20,5
004.1_C	woning	163754,83	464278,51	7,50	41,7	34,3	22,5
004.2_A	woning	163751,29	464280,67	1,50	37,0	27,6	16,5
004.2_B	woning	163751,29	464280,67	4,50	39,3	31,2	20,7
004.2_C	woning	163751,29	464280,67	7,50	41,0	33,2	22,5
004.3_A	woning	163760,16	464286,06	1,50	31,5	27,1	8,6
004.3_B	woning	163760,16	464286,06	4,50	36,3	32,3	10,5
004.3_C	woning	163760,16	464286,06	7,50	36,9	33,5	13,9
004.4_A	woning	163753,85	464287,41	1,50	32,9	26,2	11,4
004.4_B	woning	163753,85	464287,41	4,50	34,5	29,1	16,4
004.4_C	woning	163753,85	464287,41	7,50	32,5	28,8	15,2
005.1_A	woning	163746,54	464293,90	1,50	35,6	27,6	17,1
005.1_B	woning	163746,54	464293,90	4,50	37,8	30,2	20,0
005.1_C	woning	163746,54	464293,90	7,50	39,6	32,6	21,9
005.2_A	woning	163742,49	464296,22	1,50	36,3	28,6	18,1
005.2_B	woning	163742,49	464296,22	4,50	38,3	30,9	20,7
005.2_C	woning	163742,49	464296,22	7,50	39,3	32,3	22,1
005.3_A	woning	163751,40	464301,42	1,50	30,8	27,0	10,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.3_B	woning	163751,40	464301,42	4,50	34,8	31,5	9,3
005.3_C	woning	163751,40	464301,42	7,50	35,6	32,1	12,3
005.4_A	woning	163743,91	464301,89	1,50	32,1	25,6	2,6
005.4_B	woning	163743,91	464301,89	4,50	32,8	27,1	3,1
005.4_C	woning	163743,91	464301,89	7,50	30,4	25,8	7,1
006.1_A	woning	163740,49	464314,15	1,50	34,5	28,5	9,4
006.1_B	woning	163740,49	464314,15	4,50	36,1	30,1	11,1
006.1_C	woning	163740,49	464314,15	7,50	37,6	31,8	14,9
006.2_A	woning	163735,57	464317,14	1,50	37,0	29,9	14,9
006.2_B	woning	163735,57	464317,14	4,50	38,2	31,3	17,6
006.2_C	woning	163735,57	464317,14	7,50	37,6	31,1	17,5
006.3_A	woning	163736,20	464323,50	1,50	33,4	27,6	12,3
006.3_B	woning	163736,20	464323,50	4,50	34,1	28,6	13,1
006.3_C	woning	163736,20	464323,50	7,50	28,7	24,3	4,0
007.1_A	woning	163746,67	464317,70	1,50	33,5	29,3	13,4
007.1_B	woning	163746,67	464317,70	4,50	35,4	31,0	12,3
007.1_C	woning	163746,67	464317,70	7,50	37,4	32,5	16,5
007.2_A	woning	163746,68	464323,71	1,50	31,0	27,6	9,1
007.2_B	woning	163746,68	464323,71	4,50	32,9	29,6	10,4
007.2_C	woning	163746,68	464323,71	7,50	33,2	30,1	12,9
007.3_A	woning	163741,25	464326,41	1,50	33,0	26,6	9,2
007.3_B	woning	163741,25	464326,41	4,50	33,8	27,5	10,2
007.3_C	woning	163741,25	464326,41	7,50	27,6	23,3	3,3
008.1_A	senioren woning	163763,14	464328,21	1,50	33,0	28,6	13,2
008.1_B	senioren woning	163763,14	464328,21	4,50	34,9	30,3	11,1
008.2_A	senioren woning	163758,56	464330,40	1,50	33,0	25,5	8,9
008.2_B	senioren woning	163758,56	464330,40	4,50	34,3	27,1	10,8
008.3_A	senioren woning	163758,79	464336,41	1,50	31,5	25,1	-1,7
008.3_B	senioren woning	163758,79	464336,41	4,50	32,5	26,1	-0,2
009.1_A	senioren woning	163768,35	464331,16	1,50	32,9	28,3	12,4
009.1_B	senioren woning	163768,35	464331,16	4,50	35,1	30,4	12,6
009.2_A	senioren woning	163768,45	464337,06	1,50	28,3	24,8	0,6
009.2_B	senioren woning	163768,45	464337,06	4,50	30,5	27,1	1,8
009.3_A	senioren woning	163763,55	464339,11	1,50	30,9	24,4	4,4
009.3_B	senioren woning	163763,55	464339,11	4,50	31,8	25,4	6,0
010.1_A	woning	163689,71	464316,78	1,50	37,3	29,2	2,4
010.1_B	woning	163689,71	464316,78	4,50	39,2	31,0	4,0
010.1_C	woning	163689,71	464316,78	7,50	40,1	32,3	6,8
010.2_A	woning	163685,44	464319,66	1,50	36,5	28,2	7,6
010.2_B	woning	163685,44	464319,66	4,50	38,7	30,4	8,1
010.2_C	woning	163685,44	464319,66	7,50	39,7	31,5	8,6
010.3_A	woning	163685,30	464325,97	1,50	26,8	20,0	1,6
010.3_B	woning	163685,30	464325,97	4,50	27,9	21,1	1,8
010.3_C	woning	163685,30	464325,97	7,50	28,6	22,9	-0,4
011.1_A	woning	163695,08	464319,79	1,50	36,9	28,8	4,6
011.1_B	woning	163695,08	464319,79	4,50	38,6	30,7	6,2
011.1_C	woning	163695,08	464319,79	7,50	39,6	32,1	8,5
011.2_A	woning	163689,73	464328,46	1,50	28,6	18,5	2,2
011.2_B	woning	163689,73	464328,46	4,50	30,2	19,4	2,0
011.2_C	woning	163689,73	464328,46	7,50	27,3	21,6	-0,7
012.1_A	woning	163699,12	464322,05	1,50	36,5	28,8	7,5
012.1_B	woning	163699,12	464322,05	4,50	38,0	30,4	8,4
012.1_C	woning	163699,12	464322,05	7,50	39,1	32,0	10,3
012.2_A	woning	163694,49	464331,13	1,50	30,1	18,7	-3,0
012.2_B	woning	163694,49	464331,13	4,50	31,9	19,9	-3,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012.2_C	woning	163694,49	464331,13	7,50	26,5	20,6	0,6
013.1_A	woning	163703,61	464324,58	1,50	36,3	29,0	11,6
013.1_B	woning	163703,61	464324,58	4,50	37,6	30,5	12,2
013.1_C	woning	163703,61	464324,58	7,50	38,8	31,9	13,1
013.2_A	woning	163698,70	464333,49	1,50	30,6	21,7	-3,0
013.2_B	woning	163698,70	464333,49	4,50	32,2	23,1	-3,0
013.2_C	woning	163698,70	464333,49	7,50	26,1	20,3	1,3
014.1_A	woning	163707,74	464326,89	1,50	36,3	29,0	12,9
014.1_B	woning	163707,74	464326,89	4,50	37,4	30,3	13,3
014.1_C	woning	163707,74	464326,89	7,50	38,6	31,9	14,9
014.2_A	woning	163707,33	464332,29	1,50	31,1	26,1	11,8
014.2_B	woning	163707,33	464332,29	4,50	32,0	26,9	12,2
014.2_C	woning	163707,33	464332,29	7,50	31,2	27,7	14,2
014.3_A	woning	163702,27	464335,50	1,50	30,1	23,3	-2,5
014.3_B	woning	163702,27	464335,50	4,50	31,5	24,7	-2,3
014.3_C	woning	163702,27	464335,50	7,50	26,1	20,3	1,7
015.1_A	woning	163719,84	464333,66	1,50	36,3	29,6	16,7
015.1_B	woning	163719,84	464333,66	4,50	37,3	30,9	18,1
015.1_C	woning	163719,84	464333,66	7,50	38,1	31,6	16,9
015.2_A	woning	163715,14	464336,83	1,50	35,4	27,9	15,7
015.2_B	woning	163715,14	464336,83	4,50	36,4	28,9	16,1
015.2_C	woning	163715,14	464336,83	7,50	37,0	29,3	16,6
015.3_A	woning	163715,30	464342,88	1,50	28,1	21,5	-3,4
015.3_B	woning	163715,30	464342,88	4,50	27,6	21,7	-2,8
015.3_C	woning	163715,30	464342,88	7,50	26,9	21,0	1,8
016.1_A	3 woningen	163729,16	464339,01	1,50	35,3	27,6	6,0
016.1_B	3 woningen	163729,16	464339,01	4,50	36,4	29,0	9,4
016.1_C	3 woningen	163729,16	464339,01	7,50	37,6	30,8	13,5
016.2_A	3 woningen	163723,60	464347,65	1,50	27,4	21,8	-4,2
016.2_B	3 woningen	163723,60	464347,65	4,50	24,2	18,9	-3,7
016.2_C	3 woningen	163723,60	464347,65	7,50	25,5	19,8	1,3
017.1_A	woning	163737,81	464343,98	1,50	34,2	28,1	4,2
017.1_B	woning	163737,81	464343,98	4,50	35,3	29,4	4,8
017.1_C	woning	163737,81	464343,98	7,50	36,9	31,3	12,7
017.2_A	woning	163738,38	464349,21	1,50	28,2	24,5	4,4
017.2_B	woning	163738,38	464349,21	4,50	29,2	25,6	5,5
017.2_C	woning	163738,38	464349,21	7,50	31,4	27,7	8,0
017.3_A	woning	163732,75	464352,90	1,50	26,8	21,3	-2,9
017.3_B	woning	163732,75	464352,90	4,50	22,4	16,8	-3,6
017.3_C	woning	163732,75	464352,90	7,50	25,4	19,7	1,6
018.1_A	woning	163673,04	464340,36	1,50	35,5	27,5	6,4
018.1_B	woning	163673,04	464340,36	4,50	37,5	29,5	6,7
018.1_C	woning	163673,04	464340,36	7,50	38,4	30,6	7,3
018.2_A	woning	163678,55	464339,87	1,50	35,5	27,7	-1,4
018.2_B	woning	163678,55	464339,87	4,50	37,4	29,6	0,5
018.2_C	woning	163678,55	464339,87	7,50	38,3	31,0	9,0
018.3_A	woning	163681,91	464345,49	1,50	29,2	19,8	3,5
018.3_B	woning	163681,91	464345,49	4,50	29,6	18,2	5,1
018.3_C	woning	163681,91	464345,49	7,50	30,1	25,1	9,2
019.1_A	woning	163669,82	464346,06	1,50	35,3	27,2	5,9
019.1_B	woning	163669,82	464346,06	4,50	37,2	29,3	6,7
019.1_C	woning	163669,82	464346,06	7,50	38,1	30,2	6,5
019.2_A	woning	163672,86	464351,42	1,50	29,8	19,9	-2,3
019.2_B	woning	163672,86	464351,42	4,50	31,6	21,6	-1,3
019.2_C	woning	163672,86	464351,42	7,50	33,6	24,9	4,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019.3_A	woning	163678,91	464350,80	1,50	27,9	20,5	2,7
019.3_B	woning	163678,91	464350,80	4,50	27,8	18,4	4,7
019.3_C	woning	163678,91	464350,80	7,50	29,5	24,9	6,6
020.1_A	woning	163663,78	464356,63	1,50	34,8	26,7	4,5
020.1_B	woning	163663,78	464356,63	4,50	36,6	28,7	5,6
020.1_C	woning	163663,78	464356,63	7,50	37,5	29,7	6,1
020.2_A	woning	163669,73	464356,25	1,50	32,5	26,6	-4,8
020.2_B	woning	163669,73	464356,25	4,50	33,8	28,2	-3,9
020.2_C	woning	163669,73	464356,25	7,50	35,4	29,6	3,3
020.3_A	woning	163672,60	464362,11	1,50	27,6	19,9	2,9
020.3_B	woning	163672,60	464362,11	4,50	26,2	19,2	3,7
020.3_C	woning	163672,60	464362,11	7,50	29,9	25,0	7,4
020.4_A	woning	163666,77	464362,09	1,50	28,9	18,6	-2,9
020.4_B	woning	163666,77	464362,09	4,50	30,5	20,2	-1,7
020.4_C	woning	163666,77	464362,09	7,50	31,5	22,0	4,3
021.1_A	woning	163657,81	464367,19	1,50	34,4	26,2	3,5
021.1_B	woning	163657,81	464367,19	4,50	36,1	28,2	4,4
021.1_C	woning	163657,81	464367,19	7,50	37,0	29,2	5,8
021.2_A	woning	163663,57	464367,96	1,50	31,8	26,2	-5,3
021.2_B	woning	163663,57	464367,96	4,50	33,1	27,7	-4,2
021.2_C	woning	163663,57	464367,96	7,50	34,9	29,1	2,9
021.3_A	woning	163666,41	464372,79	1,50	26,7	20,8	2,5
021.3_B	woning	163666,41	464372,79	4,50	24,9	19,2	3,5
021.3_C	woning	163666,41	464372,79	7,50	29,8	24,9	8,4
022.1_A	woning	163654,22	464373,51	1,50	34,1	26,0	3,3
022.1_B	woning	163654,22	464373,51	4,50	35,7	27,9	3,9
022.1_C	woning	163654,22	464373,51	7,50	36,6	28,8	4,8
022.2_A	woning	163662,81	464379,14	1,50	26,8	20,7	0,7
022.2_B	woning	163662,81	464379,14	4,50	24,8	19,0	1,8
022.2_C	woning	163662,81	464379,14	7,50	28,9	24,5	8,2
022.3_A	woning	163656,54	464378,83	1,50	28,2	17,7	-4,0
022.3_B	woning	163656,54	464378,83	4,50	29,7	19,4	-2,7
022.3_C	woning	163656,54	464378,83	7,50	31,7	22,1	3,7
023.1_A	2 woningen	163646,01	464387,72	1,50	33,6	25,3	1,5
023.1_B	2 woningen	163646,01	464387,72	4,50	35,4	27,2	2,5
023.1_C	2 woningen	163646,01	464387,72	7,50	35,9	28,1	4,3
024.1_A	seniorenwoning	163632,89	464404,83	1,50	33,4	24,7	1,4
024.1_B	seniorenwoning	163632,89	464404,83	4,50	34,6	26,6	2,0
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	29,5	21,4	-1,8
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	31,7	23,5	-0,7
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	29,1	21,0	-2,6
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	31,4	23,1	-1,3
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	14,3	7,6	-11,0
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	14,8	8,0	-10,6
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	24,5	19,5	-2,6
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	27,1	22,3	2,6
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	22,0	16,6	-3,3
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	24,0	19,5	2,8
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	29,1	21,7	-0,9
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	30,9	23,5	5,4
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	29,0	20,7	0,4
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	29,7	21,0	5,1
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	13,6	7,3	-10,4
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	14,8	8,0	-10,0
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	25,2	19,5	2,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	27,2	21,7	1,8
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	22,1	15,7	2,1
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	26,1	19,1	2,5
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	27,0	21,3	7,8
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	30,4	24,0	9,6
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	27,2	20,7	5,9
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	30,1	23,0	8,2
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	12,8	6,3	-10,2
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	13,9	7,2	-9,4
027.4_A	Woningen	163649,18	464508,77	1,50	19,1	13,7	-8,7
027.4_B	Woningen	163649,18	464508,77	4,50	20,0	16,1	-1,4
027.5_A	Woningen	163652,58	464502,72	1,50	18,5	13,3	-9,4
027.5_B	Woningen	163652,58	464502,72	4,50	19,7	15,5	-2,0
030.1_A	school	163576,48	464493,41	1,50	30,1	21,8	-3,3
030.1_B	school	163576,48	464493,41	4,50	32,3	23,7	-0,4
030.2_A	school	163563,87	464502,39	1,50	29,6	21,8	-3,4
030.2_B	school	163563,87	464502,39	4,50	31,8	23,7	-0,8
030.3_A	school	163645,76	464545,34	1,50	23,3	16,9	-1,3
030.3_B	school	163645,76	464545,34	4,50	26,8	21,4	6,7
030.4_A	school	163619,52	464559,28	1,50	23,4	16,0	0,7
030.4_B	school	163619,52	464559,28	4,50	26,7	19,7	2,2
030.5_A	school	163634,82	464530,02	1,50	24,9	16,9	-4,9
030.5_B	school	163634,82	464530,02	4,50	27,1	19,2	-2,2
030.6_A	school	163574,91	464537,98	1,50	27,0	20,4	2,7
030.6_B	school	163574,91	464537,98	4,50	28,8	22,3	4,0
040.1_A	woningen	163750,94	464366,96	1,50	26,5	23,1	-4,1
040.1_B	woningen	163750,94	464366,96	4,50	27,7	24,4	-3,4
040.1_C	woningen	163750,94	464366,96	7,50	29,6	26,0	2,0
040.2_A	woningen	163734,11	464396,58	1,50	26,4	22,6	-4,7
040.2_B	woningen	163734,11	464396,58	4,50	26,6	23,2	-2,9
040.2_C	woningen	163734,11	464396,58	7,50	28,4	24,6	1,0
041.1_A	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	1,50	29,4	25,7	12,8
041.1_B	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	4,50	31,4	27,3	14,1
041.2_A	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	1,50	23,2	17,4	2,3
041.2_B	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	4,50	21,3	18,8	5,9
042.1_A	seniorenwoning	163786,71	464404,43	1,50	29,9	25,9	12,7
042.1_B	seniorenwoning	163786,71	464404,43	4,50	31,8	27,6	14,5
042.2_A	seniorenwoning	163786,79	464410,06	1,50	24,4	20,6	-0,4
042.2_B	seniorenwoning	163786,79	464410,06	4,50	25,3	22,0	0,5
042.3_A	seniorenwoning	163781,29	464413,20	1,50	21,5	14,6	-1,1
042.3_B	seniorenwoning	163781,29	464413,20	4,50	24,1	16,9	4,7
043.1_A	woningen	163767,22	464433,14	1,50	21,9	16,7	-5,6
043.1_B	woningen	163767,22	464433,14	4,50	23,9	19,5	-4,9
043.2_A	woningen	163746,00	464470,93	1,50	21,5	16,6	-6,5
043.2_B	woningen	163746,00	464470,93	4,50	24,2	19,8	-6,2
050.1_A	woning	163834,89	464433,08	1,50	20,5	16,6	-5,7
050.1_B	woning	163834,89	464433,08	4,50	21,5	17,6	-5,2
050.1_C	woning	163834,89	464433,08	7,50	23,4	19,1	-0,2
050.2_A	woning	163832,10	464428,82	1,50	28,9	23,0	7,1
050.2_B	woning	163832,10	464428,82	4,50	31,1	24,7	8,9
050.2_C	woning	163832,10	464428,82	7,50	33,1	28,1	12,8
050.3_A	woning	163825,23	464429,51	1,50	29,4	23,5	8,2
050.3_B	woning	163825,23	464429,51	4,50	31,6	25,7	9,4
050.3_C	woning	163825,23	464429,51	7,50	33,0	27,9	12,3
050.4_A	woning	163827,29	464435,54	1,50	21,7	17,3	-6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
050.4_B	woning	163827,29	464435,54	4,50	23,6	20,0	-5,7
050.4_C	woning	163827,29	464435,54	7,50	21,4	16,2	-1,6
051.1_A	woning	163825,81	464449,04	1,50	22,9	16,0	-6,3
051.1_B	woning	163825,81	464449,04	4,50	25,2	18,6	-6,0
051.1_C	woning	163825,81	464449,04	7,50	22,0	17,5	-1,3
051.2_A	woning	163823,99	464443,77	1,50	28,5	21,8	8,9
051.2_B	woning	163823,99	464443,77	4,50	31,0	24,2	9,6
051.2_C	woning	163823,99	464443,77	7,50	31,7	25,7	11,8
051.3_A	woning	163817,08	464443,40	1,50	29,3	24,5	11,0
051.3_B	woning	163817,08	464443,40	4,50	31,9	26,8	11,6
051.3_C	woning	163817,08	464443,40	7,50	33,0	27,9	12,4
052.1_A	woning	163815,29	464467,56	1,50	23,3	17,0	5,1
052.1_B	woning	163815,29	464467,56	4,50	26,1	20,4	8,6
052.1_C	woning	163815,29	464467,56	7,50	21,5	16,8	-1,7
052.2_A	woning	163812,95	464461,81	1,50	27,4	19,8	7,5
052.2_B	woning	163812,95	464461,81	4,50	31,3	23,2	9,0
052.2_C	woning	163812,95	464461,81	7,50	31,4	24,8	10,4
052.3_A	woning	163808,48	464468,75	1,50	22,4	19,5	7,5
052.3_B	woning	163808,48	464468,75	4,50	23,5	20,4	8,1
052.3_C	woning	163808,48	464468,75	7,50	20,3	14,4	-2,7
052.4_A	woning	163806,11	464462,66	1,50	27,6	23,4	10,0
052.4_B	woning	163806,11	464462,66	4,50	31,0	25,4	10,9
052.4_C	woning	163806,11	464462,66	7,50	32,3	26,6	11,4
053.1_A	woning	163806,24	464481,44	1,50	22,3	17,0	3,1
053.1_B	woning	163806,24	464481,44	4,50	25,4	20,3	6,8
053.1_C	woning	163806,24	464481,44	7,50	21,1	16,3	-2,1
053.2_A	woning	163804,11	464475,20	1,50	26,2	21,1	9,9
053.2_B	woning	163804,11	464475,20	4,50	30,4	23,7	11,6
053.2_C	woning	163804,11	464475,20	7,50	31,2	24,6	10,2
053.3_A	woning	163799,81	464482,21	1,50	17,4	11,9	-7,0
053.3_B	woning	163799,81	464482,21	4,50	18,0	13,0	-6,6
053.3_C	woning	163799,81	464482,21	7,50	21,4	16,5	-3,9
053.4_A	woning	163797,38	464476,19	1,50	26,3	22,6	8,9
053.4_B	woning	163797,38	464476,19	4,50	29,4	24,1	9,7
053.4_C	woning	163797,38	464476,19	7,50	31,9	26,1	10,2
054.1_A	woning	163801,16	464496,57	1,50	21,6	15,4	-1,3
054.1_B	woning	163801,16	464496,57	4,50	25,2	18,8	2,5
054.1_C	woning	163801,16	464496,57	7,50	20,7	15,9	-3,2
054.2_A	woning	163798,96	464490,65	1,50	23,0	15,7	-3,5
054.2_B	woning	163798,96	464490,65	4,50	27,3	19,9	-2,3
054.2_C	woning	163798,96	464490,65	7,50	29,8	23,0	4,6
054.3_A	woning	163794,50	464497,54	1,50	22,1	18,5	7,0
054.3_B	woning	163794,50	464497,54	4,50	24,5	20,4	9,2
054.3_C	woning	163794,50	464497,54	7,50	19,2	13,1	-4,6
054.4_A	woning	163792,46	464491,08	1,50	25,4	22,3	10,0
054.4_B	woning	163792,46	464491,08	4,50	28,5	23,7	10,7
054.4_C	woning	163792,46	464491,08	7,50	31,2	25,4	11,1
055.1_A	woning	163791,51	464509,32	1,50	19,3	12,0	-4,4
055.1_B	woning	163791,51	464509,32	4,50	23,5	15,2	-3,6
055.1_C	woning	163791,51	464509,32	7,50	20,7	16,1	-1,2
055.2_A	woning	163789,21	464503,52	1,50	24,4	20,4	8,3
055.2_B	woning	163789,21	464503,52	4,50	28,8	23,1	10,3
055.2_C	woning	163789,21	464503,52	7,50	30,8	24,7	10,6
055.3_A	woning	163784,67	464510,47	1,50	14,4	8,3	-8,7
055.3_B	woning	163784,67	464510,47	4,50	15,3	9,1	-8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
055.3_C	woning	163784,67	464510,47	7,50	19,0	12,9	-3,6
055.4_A	woning	163782,51	464504,47	1,50	26,0	22,0	7,5
055.4_B	woning	163782,51	464504,47	4,50	29,3	24,6	10,2
055.4_C	woning	163782,51	464504,47	7,50	31,3	25,6	10,6
056.1_A	woning	163764,90	464638,83	1,50	12,0	6,9	-8,5
056.1_B	woning	163764,90	464638,83	4,50	13,4	8,5	-9,4
056.1_C	woning	163764,90	464638,83	7,50	16,7	10,9	-5,5
056.2_A	woning	163765,18	464629,61	1,50	22,8	13,9	-4,2
056.2_B	woning	163765,18	464629,61	4,50	26,7	18,7	-1,4
056.2_C	woning	163765,18	464629,61	7,50	28,5	22,1	7,4
056.3_A	woning	163756,97	464642,52	1,50	19,9	15,7	0,9
056.3_B	woning	163756,97	464642,52	4,50	20,8	17,1	2,2
056.3_C	woning	163756,97	464642,52	7,50	15,8	8,9	-7,1
056.4_A	woning	163756,80	464632,54	1,50	25,3	17,8	3,1
056.4_B	woning	163756,80	464632,54	4,50	27,2	19,6	4,2
056.4_C	woning	163756,80	464632,54	7,50	28,4	22,0	7,2
056.5_A	woning	163741,04	464681,03	1,50	9,9	3,6	-11,2
056.5_B	woning	163741,04	464681,03	4,50	12,5	7,3	-10,6
056.5_C	woning	163741,04	464681,03	7,50	16,2	10,2	-6,0
056.6_A	woning	163740,47	464670,94	1,50	19,4	10,4	-4,0
056.6_B	woning	163740,47	464670,94	4,50	22,5	13,7	-2,0
056.6_C	woning	163740,47	464670,94	7,50	27,6	21,1	6,0
056.7_A	woning	163733,70	464684,47	1,50	9,3	2,4	-13,3
056.7_B	woning	163733,70	464684,47	4,50	10,2	3,4	-12,7
056.7_C	woning	163733,70	464684,47	7,50	14,9	7,9	-8,0
056.8_A	woning	163732,54	464675,26	1,50	20,8	16,1	2,8
056.8_B	woning	163732,54	464675,26	4,50	24,1	19,2	4,7
056.8_C	woning	163732,54	464675,26	7,50	27,6	20,9	5,6
057.1_A	woning	163789,56	464591,35	1,50	12,5	7,0	-10,4
057.1_B	woning	163789,56	464591,35	4,50	14,0	9,2	-9,8
057.1_C	woning	163789,56	464591,35	7,50	17,4	11,8	-4,6
057.2_A	woning	163790,97	464583,75	1,50	23,1	16,6	-1,3
057.2_B	woning	163790,97	464583,75	4,50	28,2	21,6	3,1
057.2_C	woning	163790,97	464583,75	7,50	29,3	23,0	7,5
057.3_A	woning	163784,83	464594,36	1,50	20,1	13,9	-3,8
057.3_B	woning	163784,83	464594,36	4,50	19,4	11,9	-10,9
057.3_C	woning	163784,83	464594,36	7,50	16,4	9,8	-6,1
058.1_A	woning	163786,32	464581,13	1,50	23,0	16,6	-0,2
058.1_B	woning	163786,32	464581,13	4,50	28,3	21,4	2,8
058.1_C	woning	163786,32	464581,13	7,50	29,4	23,3	8,6
058.2_A	woning	163780,57	464591,95	1,50	21,1	14,3	-1,3
058.2_B	woning	163780,57	464591,95	4,50	21,5	11,5	-11,2
058.2_C	woning	163780,57	464591,95	7,50	16,3	9,7	-6,4
059.1_A	woning	163782,08	464578,69	1,50	22,9	16,6	1,2
059.1_B	woning	163782,08	464578,69	4,50	28,5	21,4	4,0
059.1_C	woning	163782,08	464578,69	7,50	29,5	23,4	8,7
059.2_A	woning	163776,80	464587,53	1,50	21,5	14,2	-0,9
059.2_B	woning	163776,80	464587,53	4,50	21,8	9,1	-10,0
059.2_C	woning	163776,80	464587,53	7,50	18,2	11,3	-4,2
060.1_A	woning	163777,94	464576,34	1,50	23,0	18,0	5,1
060.1_B	woning	163777,94	464576,34	4,50	28,6	21,9	6,9
060.1_C	woning	163777,94	464576,34	7,50	29,6	23,5	8,8
060.2_A	woning	163772,81	464585,27	1,50	22,3	14,2	-1,9
060.2_B	woning	163772,81	464585,27	4,50	23,6	10,9	-3,2
060.2_C	woning	163772,81	464585,27	7,50	16,6	10,1	-6,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
061.1_A	woning	163773,39	464573,76	1,50	23,0	18,9	7,0
061.1_B	woning	163773,39	464573,76	4,50	28,7	22,2	8,5
061.1_C	woning	163773,39	464573,76	7,50	29,7	23,5	8,8
061.2_A	woning	163768,27	464582,69	1,50	22,2	15,9	2,8
061.2_B	woning	163768,27	464582,69	4,50	24,1	15,8	4,3
061.2_C	woning	163768,27	464582,69	7,50	16,7	10,0	-6,1
062.1_A	woning	163769,12	464571,34	1,50	23,4	19,3	7,2
062.1_B	woning	163769,12	464571,34	4,50	28,7	22,2	8,6
062.1_C	woning	163769,12	464571,34	7,50	29,8	23,6	8,9
062.2_A	woning	163764,05	464580,30	1,50	21,7	15,8	2,9
062.2_B	woning	163764,05	464580,30	4,50	24,8	17,0	4,4
062.2_C	woning	163764,05	464580,30	7,50	18,0	11,2	-5,2
062.3_A	woning	163764,48	464574,51	1,50	25,6	20,4	7,1
062.3_B	woning	163764,48	464574,51	4,50	29,5	23,0	9,3
062.3_C	woning	163764,48	464574,51	7,50	29,8	23,5	8,8
063.1_A	woning	163706,49	464664,41	1,50	20,1	12,3	-2,3
063.1_B	woning	163706,49	464664,41	4,50	17,4	9,8	-10,2
063.1_C	woning	163706,49	464664,41	7,50	18,1	12,3	-5,5
063.2_A	woning	163706,51	464658,41	1,50	23,4	15,2	-10,1
063.2_B	woning	163706,51	464658,41	4,50	26,1	18,1	-5,8
063.2_C	woning	163706,51	464658,41	7,50	27,9	21,1	4,8
063.3_A	woning	163701,48	464667,35	1,50	8,6	1,6	-14,9
063.3_B	woning	163701,48	464667,35	4,50	9,3	2,4	-13,9
063.3_C	woning	163701,48	464667,35	7,50	15,0	7,8	-9,1
064.1_A	woning	163702,16	464655,93	1,50	24,0	15,3	-9,0
064.1_B	woning	163702,16	464655,93	4,50	26,8	18,6	-3,5
064.1_C	woning	163702,16	464655,93	7,50	28,0	21,1	4,8
064.2_A	woning	163697,34	464664,99	1,50	8,1	1,1	-15,1
064.2_B	woning	163697,34	464664,99	4,50	8,7	1,8	-14,3
064.2_C	woning	163697,34	464664,99	7,50	14,7	7,5	-9,4
065.1_A	woning	163698,34	464653,76	1,50	24,6	16,0	-6,1
065.1_B	woning	163698,34	464653,76	4,50	26,7	18,7	-1,3
065.1_C	woning	163698,34	464653,76	7,50	28,1	21,2	4,8
065.2_A	woning	163692,75	464662,38	1,50	8,2	1,1	-15,2
065.2_B	woning	163692,75	464662,38	4,50	8,7	1,8	-14,4
065.2_C	woning	163692,75	464662,38	7,50	14,7	7,5	-9,6
066.1_A	woning	163693,08	464650,76	1,50	24,9	16,9	-5,3
066.1_B	woning	163693,08	464650,76	4,50	27,1	19,2	2,6
066.1_C	woning	163693,08	464650,76	7,50	28,1	21,2	4,7
066.2_A	woning	163688,35	464659,87	1,50	8,6	1,3	-15,3
066.2_B	woning	163688,35	464659,87	4,50	8,9	2,0	-14,5
066.2_C	woning	163688,35	464659,87	7,50	14,8	7,6	-9,7
067.1_A	woning	163688,63	464648,22	1,50	24,6	17,2	-5,6
067.1_B	woning	163688,63	464648,22	4,50	27,3	20,0	3,7
067.1_C	woning	163688,63	464648,22	7,50	28,2	21,2	4,6
067.2_A	woning	163684,14	464657,47	1,50	8,9	1,8	-15,3
067.2_B	woning	163684,14	464657,47	4,50	9,3	2,4	-14,4
067.2_C	woning	163684,14	464657,47	7,50	15,0	7,7	-9,7
068.1_A	woning	163683,91	464645,54	1,50	24,3	17,5	-6,4
068.1_B	woning	163683,91	464645,54	4,50	27,6	20,6	4,2
068.1_C	woning	163683,91	464645,54	7,50	28,2	21,3	4,5
068.2_A	woning	163679,15	464654,63	1,50	10,8	3,7	-14,6
068.2_B	woning	163679,15	464654,63	4,50	11,6	4,5	-13,4
068.2_C	woning	163679,15	464654,63	7,50	15,8	8,6	-9,1
068.3_A	woning	163678,90	464649,60	1,50	23,7	16,4	-6,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
068.3_B	woning	163678,90	464649,60	4,50	27,6	20,7	4,0
068.3_C	woning	163678,90	464649,60	7,50	28,1	21,2	4,3
069.1_A	woning	163734,40	464615,79	1,50	13,6	9,0	-5,9
069.1_B	woning	163734,40	464615,79	4,50	16,9	12,7	-3,3
069.1_C	woning	163734,40	464615,79	7,50	18,9	13,6	-3,1
069.2_A	woning	163733,42	464610,21	1,50	23,1	17,3	-0,3
069.2_B	woning	163733,42	464610,21	4,50	27,9	21,3	6,0
069.2_C	woning	163733,42	464610,21	7,50	28,9	22,4	6,9
069.3_A	woning	163729,07	464619,60	1,50	18,7	9,9	-2,2
069.3_B	woning	163729,07	464619,60	4,50	22,7	15,6	1,7
069.3_C	woning	163729,07	464619,60	7,50	15,9	9,1	-6,7
070.1_A	woning	163729,38	464607,91	1,50	23,1	17,4	-0,8
070.1_B	woning	163729,38	464607,91	4,50	27,7	21,2	6,1
070.1_C	woning	163729,38	464607,91	7,50	29,1	22,5	6,9
070.2_A	woning	163724,33	464616,90	1,50	17,6	11,3	-0,7
070.2_B	woning	163724,33	464616,90	4,50	21,4	15,9	2,3
070.2_C	woning	163724,33	464616,90	7,50	15,8	8,9	-7,0
071.1_A	woning	163724,78	464605,30	1,50	23,1	17,4	-1,1
071.1_B	woning	163724,78	464605,30	4,50	27,4	21,2	6,2
071.1_C	woning	163724,78	464605,30	7,50	29,1	22,5	6,6
071.2_A	woning	163720,30	464614,61	1,50	16,9	11,6	-1,1
071.2_B	woning	163720,30	464614,61	4,50	20,7	16,0	2,5
071.2_C	woning	163720,30	464614,61	7,50	15,8	8,9	-7,1
072.1_A	woning	163720,87	464603,08	1,50	23,5	17,5	-0,5
072.1_B	woning	163720,87	464603,08	4,50	27,5	21,4	6,5
072.1_C	woning	163720,87	464603,08	7,50	29,2	22,7	7,4
072.2_A	woning	163715,39	464611,83	1,50	14,4	10,9	-6,0
072.2_B	woning	163715,39	464611,83	4,50	17,9	14,6	-4,6
072.2_C	woning	163715,39	464611,83	7,50	15,9	8,8	-8,2
073.1_A	woning	163715,62	464600,10	1,50	23,9	17,4	-3,9
073.1_B	woning	163715,62	464600,10	4,50	27,4	21,0	3,9
073.1_C	woning	163715,62	464600,10	7,50	29,3	22,5	6,2
073.2_A	woning	163711,44	464609,59	1,50	13,4	9,3	-13,5
073.2_B	woning	163711,44	464609,59	4,50	16,8	13,0	-13,2
073.2_C	woning	163711,44	464609,59	7,50	16,0	8,9	-8,2
074.1_A	woning	163711,34	464597,66	1,50	23,8	17,6	-5,0
074.1_B	woning	163711,34	464597,66	4,50	27,4	21,3	3,5
074.1_C	woning	163711,34	464597,66	7,50	29,3	22,5	6,1
074.2_A	woning	163706,54	464606,80	1,50	12,3	7,3	-12,9
074.2_B	woning	163706,54	464606,80	4,50	15,4	10,6	-12,5
074.2_C	woning	163706,54	464606,80	7,50	16,9	9,8	-7,6
074.3_A	woning	163706,76	464600,62	1,50	23,2	17,5	-5,6
074.3_B	woning	163706,76	464600,62	4,50	27,6	21,6	3,2
074.3_C	woning	163706,76	464600,62	7,50	29,2	22,4	5,9
075.1_A	woning	163706,40	464538,89	1,50	17,6	14,0	-9,3
075.1_B	woning	163706,40	464538,89	4,50	19,9	16,0	-8,7
075.1_C	woning	163706,40	464538,89	7,50	22,2	17,7	-3,7
075.2_A	woning	163699,90	464539,21	1,50	10,9	4,3	-12,2
075.2_B	woning	163699,90	464539,21	4,50	13,0	5,9	-11,0
075.2_C	woning	163699,90	464539,21	7,50	18,0	11,0	-6,7
075.3_A	woning	163697,47	464533,83	1,50	21,8	14,4	-2,8
075.3_B	woning	163697,47	464533,83	4,50	26,9	20,0	5,2
075.3_C	woning	163697,47	464533,83	7,50	30,6	23,6	7,1
076.1_A	woning	163709,52	464533,40	1,50	17,9	14,2	-8,2
076.1_B	woning	163709,52	464533,40	4,50	20,5	16,3	-5,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
076.1_C	woning	163709,52	464533,40	7,50	23,2	18,5	-1,4
076.2_A	woning	163706,67	464528,21	1,50	13,0	7,3	-8,5
076.2_B	woning	163706,67	464528,21	4,50	23,9	15,2	-7,4
076.2_C	woning	163706,67	464528,21	7,50	29,3	22,2	2,1
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	18,0	13,0	-2,9
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	26,8	19,8	5,0
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	30,8	23,8	7,2
077.1_A	woning	163715,72	464522,50	1,50	18,7	14,9	-8,8
077.1_B	woning	163715,72	464522,50	4,50	20,8	16,6	-8,3
077.1_C	woning	163715,72	464522,50	7,50	22,6	18,2	-3,4
077.2_A	woning	163709,88	464522,31	1,50	14,2	8,9	-6,2
077.2_B	woning	163709,88	464522,31	4,50	23,6	13,2	1,5
077.2_C	woning	163709,88	464522,31	7,50	26,0	18,9	5,6
077.3_A	woning	163707,17	464516,90	1,50	21,2	13,8	-2,5
077.3_B	woning	163707,17	464516,90	4,50	27,2	19,9	4,7
077.3_C	woning	163707,17	464516,90	7,50	31,1	24,0	7,6
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	20,0	15,4	-5,8
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	20,9	16,8	-4,3
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	23,5	18,9	-1,1
078.2_A	woning	163716,60	464511,37	1,50	18,2	11,8	-7,7
078.2_B	woning	163716,60	464511,37	4,50	25,5	18,5	-6,7
078.2_C	woning	163716,60	464511,37	7,50	29,8	22,7	2,8
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	17,7	12,5	-3,1
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	27,6	20,9	5,7
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	31,3	24,3	7,8
079.1_A	woning	163725,75	464504,99	1,50	21,3	16,4	-8,0
079.1_B	woning	163725,75	464504,99	4,50	22,6	18,0	-5,6
079.1_C	woning	163725,75	464504,99	7,50	23,2	18,8	-2,7
079.2_A	woning	163719,80	464505,38	1,50	15,3	10,1	-5,3
079.2_B	woning	163719,80	464505,38	4,50	23,1	11,6	-3,0
079.2_C	woning	163719,80	464505,38	7,50	26,2	19,6	6,3
079.3_A	woning	163716,86	464499,84	1,50	23,5	16,7	-1,0
079.3_B	woning	163716,86	464499,84	4,50	27,4	21,2	5,2
079.3_C	woning	163716,86	464499,84	7,50	31,6	24,6	8,2
080.1_A	woning	163728,76	464499,64	1,50	20,9	16,5	-5,2
080.1_B	woning	163728,76	464499,64	4,50	22,5	18,7	-4,8
080.1_C	woning	163728,76	464499,64	7,50	24,1	19,5	-0,6
080.2_A	woning	163725,95	464494,08	1,50	21,5	14,3	-4,4
080.2_B	woning	163725,95	464494,08	4,50	26,4	17,6	-2,2
080.2_C	woning	163725,95	464494,08	7,50	31,8	24,9	8,6
080.3_A	woning	163719,74	464494,74	1,50	20,9	16,5	-1,9
080.3_B	woning	163719,74	464494,74	4,50	27,0	20,7	5,0
080.3_C	woning	163719,74	464494,74	7,50	31,8	24,8	8,4
081.1_A	woning	163821,93	464453,90	1,50	22,3	14,1	-3,8
081.1_B	woning	163821,93	464453,90	4,50	25,1	17,3	-0,7
081.1_C	woning	163821,93	464453,90	7,50	20,1	15,0	-2,3
081.2_A	woning	163816,15	464454,12	1,50	22,0	17,6	-6,0
081.2_B	woning	163816,15	464454,12	4,50	22,3	18,5	-5,8
081.2_C	woning	163816,15	464454,12	7,50	20,7	15,1	-2,2
081.3_A	woning	163813,34	464448,29	1,50	28,6	24,0	10,8
081.3_B	woning	163813,34	464448,29	4,50	31,5	26,3	11,7
081.3_C	woning	163813,34	464448,29	7,50	32,7	27,4	12,3
082.1_A	woning	163829,69	464532,68	1,50	14,4	10,3	-6,0
082.1_B	woning	163829,69	464532,68	4,50	14,8	10,0	-7,0
082.1_C	woning	163829,69	464532,68	7,50	18,9	13,5	-3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
082.2_A	woning	163828,12	464527,15	1,50	21,0	13,4	0,1
082.2_B	woning	163828,12	464527,15	4,50	24,5	16,6	1,5
082.2_C	woning	163828,12	464527,15	7,50	29,2	22,2	6,5
082.3_A	woning	163823,85	464534,14	1,50	19,1	14,9	-0,6
082.3_B	woning	163823,85	464534,14	4,50	20,1	16,4	-8,8
082.3_C	woning	163823,85	464534,14	7,50	18,2	11,9	-4,9
082.4_A	woning	163820,50	464527,86	1,50	24,8	19,7	3,4
082.4_B	woning	163820,50	464527,86	4,50	26,0	20,8	3,4
082.4_C	woning	163820,50	464527,86	7,50	30,5	24,6	9,6
083.1_A	woning	163836,76	464520,11	1,50	14,9	10,4	-7,6
083.1_B	woning	163836,76	464520,11	4,50	15,1	10,2	-8,3
083.1_C	woning	163836,76	464520,11	7,50	18,8	13,4	-3,7
083.2_A	woning	163835,65	464514,16	1,50	20,1	12,6	-6,1
083.2_B	woning	163835,65	464514,16	4,50	23,8	16,9	-5,0
083.2_C	woning	163835,65	464514,16	7,50	28,4	21,9	4,2
083.3_A	woning	163831,27	464521,13	1,50	17,9	13,1	-1,4
083.3_B	woning	163831,27	464521,13	4,50	20,6	15,7	2,0
083.3_C	woning	163831,27	464521,13	7,50	22,7	18,7	-4,5
083.4_A	woning	163828,28	464514,18	1,50	22,4	16,7	-0,5
083.4_B	woning	163828,28	464514,18	4,50	26,3	19,9	2,4
083.4_C	woning	163828,28	464514,18	7,50	30,5	24,6	10,2
084.1_A	woning	163840,68	464506,19	1,50	12,9	8,0	-9,1
084.1_B	woning	163840,68	464506,19	4,50	14,1	9,2	-8,6
084.1_C	woning	163840,68	464506,19	7,50	18,1	12,6	-4,2
084.2_A	woning	163835,00	464506,65	1,50	15,7	10,3	-8,8
084.2_B	woning	163835,00	464506,65	4,50	19,0	13,4	-8,2
084.2_C	woning	163835,00	464506,65	7,50	20,7	15,9	-4,1
084.3_A	woning	163831,88	464500,93	1,50	23,7	18,8	-2,3
084.3_B	woning	163831,88	464500,93	4,50	27,9	22,9	1,1
084.3_C	woning	163831,88	464500,93	7,50	31,1	25,5	10,2
085.1_A	woning	163844,80	464500,99	1,50	15,2	10,8	-8,1
085.1_B	woning	163844,80	464500,99	4,50	16,8	12,5	-7,7
085.1_C	woning	163844,80	464500,99	7,50	19,5	14,6	-2,9
085.2_A	woning	163842,86	464496,30	1,50	21,1	13,8	-1,5
085.2_B	woning	163842,86	464496,30	4,50	25,3	18,4	0,3
085.2_C	woning	163842,86	464496,30	7,50	30,0	23,3	8,3
085.3_A	woning	163835,64	464496,38	1,50	24,3	19,3	-2,3
085.3_B	woning	163835,64	464496,38	4,50	28,6	23,1	1,5
085.3_C	woning	163835,64	464496,38	7,50	31,3	25,9	10,3
086.1_A	woning	163851,14	464489,82	1,50	15,1	10,5	-8,1
086.1_B	woning	163851,14	464489,82	4,50	16,7	12,3	-7,2
086.1_C	woning	163851,14	464489,82	7,50	19,2	14,3	-2,1
086.2_A	woning	163846,35	464490,52	1,50	21,1	14,9	-3,6
086.2_B	woning	163846,35	464490,52	4,50	24,7	19,3	0,0
086.2_C	woning	163846,35	464490,52	7,50	23,4	19,5	-2,5
086.3_A	woning	163842,33	464484,66	1,50	22,7	17,0	1,2
086.3_B	woning	163842,33	464484,66	4,50	27,4	21,4	3,3
086.3_C	woning	163842,33	464484,66	7,50	30,8	25,1	11,0
087.1_A	woning	163852,98	464483,56	1,50	13,0	7,6	-7,6
087.1_B	woning	163852,98	464483,56	4,50	15,0	9,7	-6,3
087.1_C	woning	163852,98	464483,56	7,50	18,8	13,5	-1,4
087.2_A	woning	163851,43	464478,68	1,50	22,8	15,1	0,7
087.2_B	woning	163851,43	464478,68	4,50	25,8	18,0	3,3
087.2_C	woning	163851,43	464478,68	7,50	29,6	22,7	8,1
087.3_A	woning	163844,30	464478,06	1,50	25,7	20,8	2,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
087.3_B	woning	163844,30	464478,06	4,50	28,7	24,0	6,5
087.3_C	woning	163844,30	464478,06	7,50	31,4	26,3	11,4
090.1_A	Tiny hous	163903,93	464389,55	1,50	20,9	17,5	-5,7
090.1_B	Tiny hous	163903,93	464389,55	4,50	21,9	18,1	-4,5
090.2_A	Tiny hous	163904,13	464386,19	1,50	28,3	24,5	6,4
090.2_B	Tiny hous	163904,13	464386,19	4,50	31,0	26,7	9,9
090.3_A	Tiny hous	163899,55	464389,05	1,50	27,0	21,5	-1,2
090.3_B	Tiny hous	163899,55	464389,05	4,50	29,8	23,6	2,0
090.4_A	Tiny hous	163899,74	464384,73	1,50	28,5	25,2	-1,7
090.4_B	Tiny hous	163899,74	464384,73	4,50	30,6	27,1	1,8
091.1_A	Tiny hous	163910,19	464379,83	1,50	19,7	15,7	-5,4
091.1_B	Tiny hous	163910,19	464379,83	4,50	20,5	16,5	-4,0
091.2_A	Tiny hous	163908,32	464376,00	1,50	31,0	26,3	4,8
091.2_B	Tiny hous	163908,32	464376,00	4,50	33,6	28,8	7,9
091.3_A	Tiny hous	163906,82	464380,58	1,50	24,1	20,4	-4,9
091.3_B	Tiny hous	163906,82	464380,58	4,50	26,2	22,5	-3,3
091.4_A	Tiny hous	163904,59	464376,92	1,50	31,8	27,4	5,0
091.4_B	Tiny hous	163904,59	464376,92	4,50	34,4	29,9	9,4
092.1_A	Tiny hous	163896,37	464379,85	1,50	25,7	20,9	2,9
092.1_B	Tiny hous	163896,37	464379,85	4,50	28,5	22,9	5,4
092.2_A	Tiny hous	163896,67	464376,15	1,50	31,1	26,5	9,0
092.2_B	Tiny hous	163896,67	464376,15	4,50	33,8	28,9	11,6
092.3_A	Tiny hous	163891,68	464379,89	1,50	27,3	20,4	3,5
092.3_B	Tiny hous	163891,68	464379,89	4,50	29,5	20,5	2,3
092.4_A	Tiny hous	163892,65	464376,15	1,50	31,3	26,9	9,9
092.4_B	Tiny hous	163892,65	464376,15	4,50	33,8	29,2	11,8
093.1_A	Tiny hous	163874,11	464372,47	1,50	29,1	25,6	2,5
093.1_B	Tiny hous	163874,11	464372,47	4,50	31,1	27,8	-0,1
093.2_A	Tiny hous	163871,75	464369,40	1,50	32,3	28,1	12,4
093.2_B	Tiny hous	163871,75	464369,40	4,50	34,6	29,7	10,1
093.3_A	Tiny hous	163870,96	464374,59	1,50	27,8	25,1	12,0
093.3_B	Tiny hous	163870,96	464374,59	4,50	28,0	25,7	13,0
093.4_A	Tiny hous	163867,97	464371,52	1,50	32,1	27,5	9,3
093.4_B	Tiny hous	163867,97	464371,52	4,50	34,1	28,9	8,7
094.1_A	Tiny hous	163858,40	464374,66	1,50	27,0	23,5	4,3
094.1_B	Tiny hous	163858,40	464374,66	4,50	27,4	23,8	5,2
094.2_A	Tiny hous	163859,47	464370,75	1,50	31,1	28,0	13,9
094.2_B	Tiny hous	163859,47	464370,75	4,50	33,2	29,9	15,1
094.3_A	Tiny hous	163855,79	464369,12	1,50	32,6	28,4	14,1
094.3_B	Tiny hous	163855,79	464369,12	4,50	34,8	30,3	15,4
094.4_A	Tiny hous	163854,75	464373,00	1,50	28,8	23,4	10,8
094.4_B	Tiny hous	163854,75	464373,00	4,50	31,0	24,7	11,8
095.1_A	Tiny hous	163855,17	464384,37	1,50	25,0	19,5	-0,9
095.1_B	Tiny hous	163855,17	464384,37	4,50	26,0	20,4	0,9
095.2_A	Tiny hous	163854,24	464380,52	1,50	29,8	26,0	13,5
095.2_B	Tiny hous	163854,24	464380,52	4,50	32,0	27,8	15,0
095.3_A	Tiny hous	163851,48	464386,15	1,50	25,1	19,3	1,8
095.3_B	Tiny hous	163851,48	464386,15	4,50	27,1	21,2	5,1
095.4_A	Tiny hous	163850,68	464381,56	1,50	29,8	24,7	6,8
095.4_B	Tiny hous	163850,68	464381,56	4,50	32,1	27,0	9,1
096.1_A	Tiny hous	163848,71	464399,00	1,50	23,9	18,4	-3,2
096.1_B	Tiny hous	163848,71	464399,00	4,50	22,9	19,3	-2,6
096.2_A	Tiny hous	163847,20	464395,00	1,50	27,3	22,4	5,0
096.2_B	Tiny hous	163847,20	464395,00	4,50	28,5	24,2	7,5
096.3_A	Tiny hous	163843,55	464395,59	1,50	26,4	21,7	1,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
096.3_B	Tiny hous	163843,55	464395,59	4,50	28,7	23,9	4,7
097.1_A	Tiny hous	163846,26	464403,31	1,50	23,8	16,2	-3,5
097.1_B	Tiny hous	163846,26	464403,31	4,50	21,0	17,2	-3,8
097.2_A	Tiny hous	163842,54	464404,22	1,50	22,3	16,7	-4,2
097.2_B	Tiny hous	163842,54	464404,22	4,50	22,4	18,2	-2,9
097.3_A	Tiny hous	163840,78	464400,49	1,50	26,2	21,7	3,0
097.3_B	Tiny hous	163840,78	464400,49	4,50	28,0	23,7	5,4
098.1_A	Tiny hous	163834,13	464397,12	1,50	24,0	18,8	0,3
098.1_B	Tiny hous	163834,13	464397,12	4,50	27,0	21,4	3,1
098.2_A	Tiny hous	163833,27	464393,89	1,50	28,3	20,6	3,7
098.2_B	Tiny hous	163833,27	464393,89	4,50	31,0	23,7	7,8
098.3_A	Tiny hous	163830,21	464398,05	1,50	22,5	15,5	-5,0
098.3_B	Tiny hous	163830,21	464398,05	4,50	21,2	16,1	-3,5
099.1_A	Tiny hous	163838,55	464390,93	1,50	24,7	19,6	-3,0
099.1_B	Tiny hous	163838,55	464390,93	4,50	24,8	21,2	-1,8
099.2_A	Tiny hous	163837,22	464386,88	1,50	30,0	24,7	12,0
099.2_B	Tiny hous	163837,22	464386,88	4,50	31,8	26,2	13,1
099.3_A	Tiny hous	163834,33	464391,24	1,50	26,6	21,6	6,2
099.3_B	Tiny hous	163834,33	464391,24	4,50	28,8	23,7	8,0
100.1_A	Tiny hous	163843,84	464383,29	1,50	28,4	23,8	10,0
100.1_B	Tiny hous	163843,84	464383,29	4,50	29,5	24,9	11,6
100.2_A	Tiny hous	163842,13	464380,03	1,50	31,0	26,0	12,4
100.2_B	Tiny hous	163842,13	464380,03	4,50	33,1	27,9	13,8
100.3_A	Tiny hous	163839,78	464384,66	1,50	26,9	22,9	9,5
100.3_B	Tiny hous	163839,78	464384,66	4,50	28,7	24,7	11,1
101.1_A	Tiny hous	163846,74	464370,09	1,50	24,0	20,7	-0,6
101.1_B	Tiny hous	163846,74	464370,09	4,50	25,1	21,7	-0,7
101.2_A	Tiny hous	163846,82	464366,07	1,50	32,8	29,1	14,4
101.2_B	Tiny hous	163846,82	464366,07	4,50	35,1	31,3	16,1
101.3_A	Tiny hous	163842,90	464371,00	1,50	25,8	21,6	7,7
101.3_B	Tiny hous	163842,90	464371,00	4,50	26,1	21,4	1,9
105.10_A	appartementengebouw	163856,30	464473,74	1,50	22,3	15,7	2,5
105.10_B	appartementengebouw	163856,30	464473,74	4,50	25,7	20,2	7,3
105.10_C	appartementengebouw	163856,30	464473,74	7,50	18,5	13,9	-5,4
105.1_A	appartementengebouw	163861,47	464471,71	1,50	15,1	10,2	-7,6
105.1_B	appartementengebouw	163861,47	464471,71	4,50	15,1	10,9	-6,1
105.1_C	appartementengebouw	163861,47	464471,71	7,50	15,4	10,4	-5,8
105.2_A	appartementengebouw	163861,72	464463,32	1,50	12,8	7,6	-6,8
105.2_B	appartementengebouw	163861,72	464463,32	4,50	13,2	8,0	-7,3
105.2_C	appartementengebouw	163861,72	464463,32	7,50	14,6	9,2	-6,0
105.3_A	appartementengebouw	163866,62	464458,77	1,50	13,8	9,3	-6,1
105.3_B	appartementengebouw	163866,62	464458,77	4,50	14,5	9,9	-6,6
105.3_C	appartementengebouw	163866,62	464458,77	7,50	16,0	11,1	-5,2
105.4_A	appartementengebouw	163870,24	464452,40	1,50	17,9	14,1	-4,9
105.4_B	appartementengebouw	163870,24	464452,40	4,50	17,8	13,6	-3,1
105.4_C	appartementengebouw	163870,24	464452,40	7,50	19,5	15,0	-1,9
105.5_A	appartementengebouw	163868,14	464448,86	1,50	27,8	23,5	6,5
105.5_B	appartementengebouw	163868,14	464448,86	4,50	31,2	26,7	12,8
105.5_C	appartementengebouw	163868,14	464448,86	7,50	32,2	27,5	13,2
105.6_A	appartementengebouw	163862,43	464449,38	1,50	28,8	24,5	8,8
105.6_B	appartementengebouw	163862,43	464449,38	4,50	32,1	27,5	12,9
105.6_C	appartementengebouw	163862,43	464449,38	7,50	32,6	28,0	13,2
105.7_A	appartementengebouw	163859,82	464454,02	1,50	29,0	24,3	7,3
105.7_B	appartementengebouw	163859,82	464454,02	4,50	31,8	27,1	11,2
105.7_C	appartementengebouw	163859,82	464454,02	7,50	32,9	28,4	13,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
105.8_A	appartementengebouw	163853,91	464460,38	1,50	27,8	22,2	6,6
105.8_B	appartementengebouw	163853,91	464460,38	4,50	30,9	25,5	10,8
105.8_C	appartementengebouw	163853,91	464460,38	7,50	32,0	27,2	13,0
105.9_A	appartementengebouw	163850,16	464467,03	1,50	27,5	22,8	7,9
105.9_B	appartementengebouw	163850,16	464467,03	4,50	30,6	25,6	10,4
105.9_C	appartementengebouw	163850,16	464467,03	7,50	31,7	26,8	12,6
T010_A	Tuin	163783,79	464255,42	1,50	38,1	31,8	15,6
T011_A	Tuin	163789,93	464257,82	1,50	37,9	31,1	14,7
T012_A	Tuin	163774,37	464269,19	1,50	37,3	29,1	11,5
T013_A	Tuin	163780,80	464272,48	1,50	37,0	29,4	12,0
T014_A	Tuin	163765,24	464284,31	1,50	35,2	27,2	11,3
T015_A	Tuin	163772,57	464287,75	1,50	34,6	27,3	9,2
T016_A	Tuin	163755,96	464299,72	1,50	32,5	26,6	12,5
T017_A	Tuin	163764,79	464302,86	1,50	33,7	28,0	14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	32,8	33,1	19,9
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	34,9	36,8	24,0
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	36,4	38,5	26,1
001.2_A	appartementengebouw	163730,42	464261,80	1,50	28,9	29,8	17,9
001.2_B	appartementengebouw	163730,42	464261,80	4,50	30,7	32,6	20,8
001.2_C	appartementengebouw	163730,42	464261,80	7,50	32,1	34,5	22,6
001.3_A	appartementengebouw	163718,77	464275,66	1,50	21,0	22,8	4,5
001.3_B	appartementengebouw	163718,77	464275,66	4,50	21,5	24,0	5,8
001.3_C	appartementengebouw	163718,77	464275,66	7,50	18,9	20,7	2,2
001.4_A	appartementengebouw	163705,22	464263,29	1,50	30,0	30,2	2,9
001.4_B	appartementengebouw	163705,22	464263,29	4,50	31,8	33,4	3,1
001.4_C	appartementengebouw	163705,22	464263,29	7,50	33,0	34,6	4,4
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	32,3	34,8	18,0
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	36,2	39,0	24,6
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	37,7	40,2	26,8
002.2_A	woning	163768,49	464250,65	1,50	29,9	31,1	18,8
002.2_B	woning	163768,49	464250,65	4,50	33,6	35,5	24,6
002.2_C	woning	163768,49	464250,65	7,50	35,6	37,3	26,7
002.3_A	woning	163777,53	464255,49	1,50	28,9	31,5	7,7
002.3_B	woning	163777,53	464255,49	4,50	33,6	37,3	12,4
002.3_C	woning	163777,53	464255,49	7,50	34,9	38,1	19,5
002.4_A	woning	163771,08	464256,94	1,50	28,8	30,6	13,2
002.4_B	woning	163771,08	464256,94	4,50	30,3	33,0	17,5
002.4_C	woning	163771,08	464256,94	7,50	30,3	33,0	14,6
003.1_A	woning	163763,53	464263,27	1,50	30,4	31,1	17,0
003.1_B	woning	163763,53	464263,27	4,50	32,8	34,8	22,5
003.1_C	woning	163763,53	464263,27	7,50	34,5	36,9	25,0
003.2_A	woning	163759,74	464265,96	1,50	29,8	30,1	17,4
003.2_B	woning	163759,74	464265,96	4,50	32,4	34,1	22,9
003.2_C	woning	163759,74	464265,96	7,50	34,0	35,9	24,8
003.3_A	woning	163768,80	464270,70	1,50	26,5	28,4	9,0
003.3_B	woning	163768,80	464270,70	4,50	31,3	34,7	12,7
003.3_C	woning	163768,80	464270,70	7,50	32,5	35,7	15,5
003.4_A	woning	163762,55	464272,22	1,50	26,5	28,7	12,9
003.4_B	woning	163762,55	464272,22	4,50	28,7	31,8	18,1
003.4_C	woning	163762,55	464272,22	7,50	28,8	32,3	17,3
004.1_A	woning	163754,83	464278,51	1,50	28,4	28,4	15,9
004.1_B	woning	163754,83	464278,51	4,50	30,7	32,0	20,5
004.1_C	woning	163754,83	464278,51	7,50	32,6	34,5	22,5
004.2_A	woning	163751,29	464280,67	1,50	28,1	27,8	16,5
004.2_B	woning	163751,29	464280,67	4,50	30,2	31,4	20,7
004.2_C	woning	163751,29	464280,67	7,50	31,8	33,3	22,5
004.3_A	woning	163760,16	464286,06	1,50	24,8	26,7	8,6
004.3_B	woning	163760,16	464286,06	4,50	29,0	32,2	10,5
004.3_C	woning	163760,16	464286,06	7,50	30,4	33,5	13,9
004.4_A	woning	163753,85	464287,41	1,50	24,7	26,3	11,4
004.4_B	woning	163753,85	464287,41	4,50	26,5	29,2	16,4
004.4_C	woning	163753,85	464287,41	7,50	24,7	28,8	15,2
005.1_A	woning	163746,54	464293,90	1,50	26,9	27,8	17,1
005.1_B	woning	163746,54	464293,90	4,50	28,7	30,4	20,0
005.1_C	woning	163746,54	464293,90	7,50	30,6	32,8	21,9
005.2_A	woning	163742,49	464296,22	1,50	28,1	28,7	18,1
005.2_B	woning	163742,49	464296,22	4,50	29,5	31,0	20,7
005.2_C	woning	163742,49	464296,22	7,50	30,5	32,5	22,1
005.3_A	woning	163751,40	464301,42	1,50	24,9	26,9	10,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.3_B	woning	163751,40	464301,42	4,50	28,0	31,5	9,3
005.3_C	woning	163751,40	464301,42	7,50	28,6	32,0	12,3
005.4_A	woning	163743,91	464301,89	1,50	24,5	25,7	2,6
005.4_B	woning	163743,91	464301,89	4,50	25,2	27,3	3,1
005.4_C	woning	163743,91	464301,89	7,50	23,2	26,1	7,1
006.1_A	woning	163740,49	464314,15	1,50	27,3	28,9	9,4
006.1_B	woning	163740,49	464314,15	4,50	28,2	30,6	11,1
006.1_C	woning	163740,49	464314,15	7,50	29,7	32,2	14,9
006.2_A	woning	163735,57	464317,14	1,50	28,6	30,5	14,9
006.2_B	woning	163735,57	464317,14	4,50	29,5	31,9	17,6
006.2_C	woning	163735,57	464317,14	7,50	29,2	31,6	17,5
006.3_A	woning	163736,20	464323,50	1,50	25,9	28,3	12,3
006.3_B	woning	163736,20	464323,50	4,50	26,4	29,3	13,1
006.3_C	woning	163736,20	464323,50	7,50	21,7	24,9	4,0
007.1_A	woning	163746,67	464317,70	1,50	27,6	29,4	13,4
007.1_B	woning	163746,67	464317,70	4,50	28,4	31,3	12,3
007.1_C	woning	163746,67	464317,70	7,50	30,0	32,8	16,5
007.2_A	woning	163746,68	464323,71	1,50	25,7	27,6	9,1
007.2_B	woning	163746,68	464323,71	4,50	27,0	29,9	10,4
007.2_C	woning	163746,68	464323,71	7,50	27,3	30,2	12,9
007.3_A	woning	163741,25	464326,41	1,50	25,4	27,4	9,2
007.3_B	woning	163741,25	464326,41	4,50	25,8	28,2	10,2
007.3_C	woning	163741,25	464326,41	7,50	20,7	23,9	3,3
008.1_A	senioren woning	163763,14	464328,21	1,50	27,0	28,7	13,2
008.1_B	senioren woning	163763,14	464328,21	4,50	27,7	30,6	11,1
008.2_A	senioren woning	163758,56	464330,40	1,50	24,3	26,0	8,9
008.2_B	senioren woning	163758,56	464330,40	4,50	25,0	27,6	10,8
008.3_A	senioren woning	163758,79	464336,41	1,50	23,4	25,9	-1,7
008.3_B	senioren woning	163758,79	464336,41	4,50	23,8	27,0	-0,2
009.1_A	senioren woning	163768,35	464331,16	1,50	26,7	28,4	12,4
009.1_B	senioren woning	163768,35	464331,16	4,50	27,8	30,6	12,6
009.2_A	senioren woning	163768,45	464337,06	1,50	22,7	24,9	0,6
009.2_B	senioren woning	163768,45	464337,06	4,50	24,1	27,4	1,8
009.3_A	senioren woning	163763,55	464339,11	1,50	22,9	25,3	4,4
009.3_B	senioren woning	163763,55	464339,11	4,50	23,3	26,4	6,0
010.1_A	woning	163689,71	464316,78	1,50	28,8	29,6	2,4
010.1_B	woning	163689,71	464316,78	4,50	29,8	31,7	4,0
010.1_C	woning	163689,71	464316,78	7,50	30,9	32,8	6,8
010.2_A	woning	163685,44	464319,66	1,50	28,1	28,4	7,6
010.2_B	woning	163685,44	464319,66	4,50	29,3	31,0	8,1
010.2_C	woning	163685,44	464319,66	7,50	30,3	32,1	8,6
010.3_A	woning	163685,30	464325,97	1,50	18,5	20,7	1,6
010.3_B	woning	163685,30	464325,97	4,50	19,0	21,7	1,8
010.3_C	woning	163685,30	464325,97	7,50	20,5	23,7	-0,4
011.1_A	woning	163695,08	464319,79	1,50	28,3	29,3	4,6
011.1_B	woning	163695,08	464319,79	4,50	29,2	31,3	6,2
011.1_C	woning	163695,08	464319,79	7,50	30,4	32,7	8,5
011.2_A	woning	163689,73	464328,46	1,50	19,9	18,9	2,2
011.2_B	woning	163689,73	464328,46	4,50	20,4	19,7	2,0
011.2_C	woning	163689,73	464328,46	7,50	19,0	22,3	-0,7
012.1_A	woning	163699,12	464322,05	1,50	28,0	29,2	7,5
012.1_B	woning	163699,12	464322,05	4,50	28,9	31,1	8,4
012.1_C	woning	163699,12	464322,05	7,50	30,2	32,5	10,3
012.2_A	woning	163694,49	464331,13	1,50	19,9	18,9	-3,0
012.2_B	woning	163694,49	464331,13	4,50	20,5	19,9	-3,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012.2_C	woning	163694,49	464331,13	7,50	18,4	21,4	0,6
013.1_A	woning	163703,61	464324,58	1,50	28,1	29,5	11,6
013.1_B	woning	163703,61	464324,58	4,50	28,8	31,1	12,2
013.1_C	woning	163703,61	464324,58	7,50	30,1	32,4	13,1
013.2_A	woning	163698,70	464333,49	1,50	21,3	22,3	-3,0
013.2_B	woning	163698,70	464333,49	4,50	22,1	23,9	-3,0
013.2_C	woning	163698,70	464333,49	7,50	18,1	21,1	1,3
014.1_A	woning	163707,74	464326,89	1,50	28,0	29,5	12,9
014.1_B	woning	163707,74	464326,89	4,50	28,7	30,9	13,3
014.1_C	woning	163707,74	464326,89	7,50	30,0	32,4	14,9
014.2_A	woning	163707,33	464332,29	1,50	24,7	26,7	11,8
014.2_B	woning	163707,33	464332,29	4,50	25,2	27,7	12,2
014.2_C	woning	163707,33	464332,29	7,50	25,1	28,0	14,2
014.3_A	woning	163702,27	464335,50	1,50	22,0	24,1	-2,5
014.3_B	woning	163702,27	464335,50	4,50	22,9	25,8	-2,3
014.3_C	woning	163702,27	464335,50	7,50	18,1	21,1	1,7
015.1_A	woning	163719,84	464333,66	1,50	28,2	30,0	16,7
015.1_B	woning	163719,84	464333,66	4,50	29,0	31,4	18,1
015.1_C	woning	163719,84	464333,66	7,50	29,6	32,1	16,9
015.2_A	woning	163715,14	464336,83	1,50	26,9	28,5	15,7
015.2_B	woning	163715,14	464336,83	4,50	27,5	29,6	16,1
015.2_C	woning	163715,14	464336,83	7,50	27,7	30,0	16,6
015.3_A	woning	163715,30	464342,88	1,50	20,0	22,4	-3,4
015.3_B	woning	163715,30	464342,88	4,50	20,0	22,8	-2,8
015.3_C	woning	163715,30	464342,88	7,50	18,9	22,0	1,8
016.1_A	3 woningen	163729,16	464339,01	1,50	26,5	28,2	6,0
016.1_B	3 woningen	163729,16	464339,01	4,50	27,3	29,7	9,4
016.1_C	3 woningen	163729,16	464339,01	7,50	28,8	31,3	13,5
016.2_A	3 woningen	163723,60	464347,65	1,50	20,2	23,0	-4,2
016.2_B	3 woningen	163723,60	464347,65	4,50	17,3	20,2	-3,7
016.2_C	3 woningen	163723,60	464347,65	7,50	17,5	20,6	1,3
017.1_A	woning	163737,81	464343,98	1,50	26,4	28,6	4,2
017.1_B	woning	163737,81	464343,98	4,50	27,1	30,1	4,8
017.1_C	woning	163737,81	464343,98	7,50	28,9	31,7	12,7
017.2_A	woning	163738,38	464349,21	1,50	22,7	24,8	4,4
017.2_B	woning	163738,38	464349,21	4,50	23,2	26,1	5,5
017.2_C	woning	163738,38	464349,21	7,50	25,0	28,0	8,0
017.3_A	woning	163732,75	464352,90	1,50	20,1	22,8	-2,9
017.3_B	woning	163732,75	464352,90	4,50	14,8	17,7	-3,6
017.3_C	woning	163732,75	464352,90	7,50	17,4	20,5	1,6
018.1_A	woning	163673,04	464340,36	1,50	27,3	27,7	6,4
018.1_B	woning	163673,04	464340,36	4,50	28,3	30,1	6,7
018.1_C	woning	163673,04	464340,36	7,50	29,3	31,2	7,3
018.2_A	woning	163678,55	464339,87	1,50	27,3	28,2	-1,4
018.2_B	woning	163678,55	464339,87	4,50	28,3	30,4	0,5
018.2_C	woning	163678,55	464339,87	7,50	29,5	31,6	9,0
018.3_A	woning	163681,91	464345,49	1,50	20,0	20,9	3,5
018.3_B	woning	163681,91	464345,49	4,50	19,2	18,8	5,1
018.3_C	woning	163681,91	464345,49	7,50	22,7	25,4	9,2
019.1_A	woning	163669,82	464346,06	1,50	27,1	27,5	5,9
019.1_B	woning	163669,82	464346,06	4,50	28,1	29,9	6,7
019.1_C	woning	163669,82	464346,06	7,50	29,0	30,9	6,5
019.2_A	woning	163672,86	464351,42	1,50	20,0	20,3	-2,3
019.2_B	woning	163672,86	464351,42	4,50	20,7	22,0	-1,3
019.2_C	woning	163672,86	464351,42	7,50	23,4	25,3	4,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019.3_A	woning	163678,91	464350,80	1,50	20,2	21,7	2,7
019.3_B	woning	163678,91	464350,80	4,50	18,7	19,0	4,7
019.3_C	woning	163678,91	464350,80	7,50	22,3	25,3	6,6
020.1_A	woning	163663,78	464356,63	1,50	26,6	27,0	4,5
020.1_B	woning	163663,78	464356,63	4,50	27,6	29,4	5,6
020.1_C	woning	163663,78	464356,63	7,50	28,5	30,4	6,1
020.2_A	woning	163669,73	464356,25	1,50	25,4	27,1	-4,8
020.2_B	woning	163669,73	464356,25	4,50	26,3	29,1	-3,9
020.2_C	woning	163669,73	464356,25	7,50	27,6	30,4	3,3
020.3_A	woning	163672,60	464362,11	1,50	19,1	21,2	2,9
020.3_B	woning	163672,60	464362,11	4,50	18,2	20,0	3,7
020.3_C	woning	163672,60	464362,11	7,50	22,6	25,4	7,4
020.4_A	woning	163666,77	464362,09	1,50	19,1	18,9	-2,9
020.4_B	woning	163666,77	464362,09	4,50	19,8	20,5	-1,7
020.4_C	woning	163666,77	464362,09	7,50	22,1	22,8	4,3
021.1_A	woning	163657,81	464367,19	1,50	26,2	26,6	3,5
021.1_B	woning	163657,81	464367,19	4,50	27,1	28,9	4,4
021.1_C	woning	163657,81	464367,19	7,50	28,0	30,0	5,8
021.2_A	woning	163663,57	464367,96	1,50	25,0	26,7	-5,3
021.2_B	woning	163663,57	464367,96	4,50	25,7	28,5	-4,2
021.2_C	woning	163663,57	464367,96	7,50	27,1	29,9	2,9
021.3_A	woning	163666,41	464372,79	1,50	19,5	21,7	2,5
021.3_B	woning	163666,41	464372,79	4,50	17,5	19,9	3,5
021.3_C	woning	163666,41	464372,79	7,50	22,4	25,3	8,4
022.1_A	woning	163654,22	464373,51	1,50	25,9	26,3	3,3
022.1_B	woning	163654,22	464373,51	4,50	26,8	28,7	3,9
022.1_C	woning	163654,22	464373,51	7,50	27,6	29,6	4,8
022.2_A	woning	163662,81	464379,14	1,50	19,5	21,5	0,7
022.2_B	woning	163662,81	464379,14	4,50	17,5	19,8	1,8
022.2_C	woning	163662,81	464379,14	7,50	21,9	25,0	8,2
022.3_A	woning	163656,54	464378,83	1,50	18,4	17,8	-4,0
022.3_B	woning	163656,54	464378,83	4,50	18,9	19,5	-2,7
022.3_C	woning	163656,54	464378,83	7,50	21,6	22,7	3,7
023.1_A	2 woningen	163646,01	464387,72	1,50	25,4	25,8	1,5
023.1_B	2 woningen	163646,01	464387,72	4,50	26,3	28,0	2,5
023.1_C	2 woningen	163646,01	464387,72	7,50	26,9	28,9	4,3
024.1_A	seniorenwoning	163632,89	464404,83	1,50	24,8	25,3	1,4
024.1_B	seniorenwoning	163632,89	464404,83	4,50	25,6	27,5	2,0
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	21,6	22,1	-1,8
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	22,7	24,7	-0,7
025.2_A	woningen	163588,95	464482,57	1,50	21,3	21,8	-2,6
025.2_B	woningen	163588,95	464482,57	4,50	22,3	24,3	-1,3
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	8,2	8,9	-11,0
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	8,4	9,2	-10,6
025.4_A	Woningen	163597,95	464487,28	1,50	18,1	20,2	-2,9
025.4_B	Woningen	163597,95	464487,28	4,50	20,0	23,1	2,6
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	15,4	17,8	-3,3
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	17,2	20,1	2,8
026.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	20,1	22,1	7,8
026.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	22,7	25,0	9,6
026.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	19,9	22,1	5,9
026.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	22,0	24,2	8,2
026.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	6,5	7,5	-10,2
026.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	7,5	8,4	-9,4
026.4_A	Woningen	163649,18	464508,77	1,50	13,0	15,2	-8,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163649,18	464508,77	4,50	13,7	16,7	-1,4
026.5_A	Woningen	163652,58	464502,72	1,50	12,5	14,6	-9,4
026.5_B	Woningen	163652,58	464502,72	4,50	13,3	16,2	-2,0
030.1_A	school	163576,48	464493,41	1,50	22,1	22,6	-3,3
030.1_B	school	163576,48	464493,41	4,50	23,1	24,9	-0,4
030.2_A	school	163563,87	464502,39	1,50	21,9	22,7	-3,4
030.2_B	school	163563,87	464502,39	4,50	22,6	24,8	-0,8
030.3_A	school	163645,76	464545,34	1,50	16,8	19,5	-0,7
030.3_B	school	163645,76	464545,34	4,50	20,0	22,7	6,8
030.4_A	school	163619,52	464559,28	1,50	15,9	17,8	1,0
030.4_B	school	163619,52	464559,28	4,50	18,6	20,8	2,3
030.5_A	school	163634,82	464530,02	1,50	16,7	19,3	-4,6
030.5_B	school	163634,82	464530,02	4,50	18,3	20,5	-2,1
030.6_A	school	163574,91	464537,98	1,50	19,9	21,3	2,7
030.6_B	school	163574,91	464537,98	4,50	20,8	23,5	4,0
040.1_A	woningen	163750,94	464366,96	1,50	20,9	23,3	-4,1
040.1_B	woningen	163750,94	464366,96	4,50	21,6	24,8	-3,4
040.1_C	woningen	163750,94	464366,96	7,50	23,2	26,4	2,0
040.2_A	woningen	163734,11	464396,58	1,50	20,5	23,0	-4,7
040.2_B	woningen	163734,11	464396,58	4,50	20,4	23,6	-2,9
040.2_C	woningen	163734,11	464396,58	7,50	21,7	25,0	1,0
041.1_A	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	1,50	24,0	25,8	12,8
041.1_B	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	4,50	25,2	27,6	14,1
041.2_A	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	1,50	16,0	18,5	2,3
041.2_B	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	4,50	16,6	19,3	5,9
042.1_A	seniorenwoning	163786,71	464404,43	1,50	24,1	26,1	12,7
042.1_B	seniorenwoning	163786,71	464404,43	4,50	25,4	27,9	14,5
042.2_A	seniorenwoning	163786,79	464410,06	1,50	18,4	20,8	-0,4
042.2_B	seniorenwoning	163786,79	464410,06	4,50	19,1	22,2	0,5
042.3_A	seniorenwoning	163781,29	464413,20	1,50	13,9	15,6	-1,1
042.3_B	seniorenwoning	163781,29	464413,20	4,50	15,4	17,2	4,7
043.1_A	woningen	163767,22	464433,14	1,50	15,4	17,6	-5,6
043.1_B	woningen	163767,22	464433,14	4,50	17,3	20,4	-4,9
043.2_A	woningen	163746,00	464470,93	1,50	14,2	17,3	-6,5
043.2_B	woningen	163746,00	464470,93	4,50	17,7	20,8	-6,2
050.1_A	woning	163834,89	464433,08	1,50	14,9	17,2	-5,7
050.1_B	woning	163834,89	464433,08	4,50	14,4	18,0	-5,2
050.1_C	woning	163834,89	464433,08	7,50	16,2	19,6	-0,2
050.2_A	woning	163832,10	464428,82	1,50	21,7	23,9	7,1
050.2_B	woning	163832,10	464428,82	4,50	22,7	25,5	8,9
050.2_C	woning	163832,10	464428,82	7,50	25,9	28,6	12,8
050.3_A	woning	163825,23	464429,51	1,50	22,1	24,2	8,2
050.3_B	woning	163825,23	464429,51	4,50	23,7	26,4	9,4
050.3_C	woning	163825,23	464429,51	7,50	25,9	28,4	12,3
050.4_A	woning	163827,29	464435,54	1,50	15,9	18,0	-6,1
050.4_B	woning	163827,29	464435,54	4,50	18,0	20,7	-5,7
050.4_C	woning	163827,29	464435,54	7,50	14,7	17,3	-1,6
051.1_A	woning	163825,81	464449,04	1,50	15,0	17,6	-6,3
051.1_B	woning	163825,81	464449,04	4,50	17,4	20,1	-6,0
051.1_C	woning	163825,81	464449,04	7,50	14,9	18,1	-1,3
051.2_A	woning	163823,99	464443,77	1,50	20,7	22,9	8,9
051.2_B	woning	163823,99	464443,77	4,50	22,7	25,3	9,6
051.2_C	woning	163823,99	464443,77	7,50	24,1	26,5	11,8
051.3_A	woning	163817,08	464443,40	1,50	22,5	24,9	11,0
051.3_B	woning	163817,08	464443,40	4,50	24,6	27,3	11,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
051.3_C	woning	163817,08	464443,40	7,50	25,8	28,5	12,4
052.1_A	woning	163815,29	464467,56	1,50	15,9	17,3	5,1
052.1_B	woning	163815,29	464467,56	4,50	18,7	20,6	8,6
052.1_C	woning	163815,29	464467,56	7,50	14,4	17,4	-1,7
052.2_A	woning	163812,95	464461,81	1,50	19,5	20,8	7,5
052.2_B	woning	163812,95	464461,81	4,50	22,2	24,5	9,0
052.2_C	woning	163812,95	464461,81	7,50	23,1	25,6	10,4
052.3_A	woning	163808,48	464468,75	1,50	17,8	19,8	7,5
052.3_B	woning	163808,48	464468,75	4,50	18,5	20,9	8,1
052.3_C	woning	163808,48	464468,75	7,50	13,2	15,6	-2,7
052.4_A	woning	163806,11	464462,66	1,50	21,7	23,8	10,0
052.4_B	woning	163806,11	464462,66	4,50	23,5	26,1	10,9
052.4_C	woning	163806,11	464462,66	7,50	24,7	27,3	11,4
053.1_A	woning	163806,24	464481,44	1,50	15,8	17,9	3,1
053.1_B	woning	163806,24	464481,44	4,50	18,7	21,1	6,8
053.1_C	woning	163806,24	464481,44	7,50	14,0	17,0	-2,1
053.2_A	woning	163804,11	464475,20	1,50	19,6	21,6	9,9
053.2_B	woning	163804,11	464475,20	4,50	22,1	24,4	11,6
053.2_C	woning	163804,11	464475,20	7,50	22,9	25,5	10,2
053.3_A	woning	163799,81	464482,21	1,50	10,5	13,1	-7,0
053.3_B	woning	163799,81	464482,21	4,50	11,6	14,2	-6,6
053.3_C	woning	163799,81	464482,21	7,50	14,2	17,2	-3,9
053.4_A	woning	163797,38	464476,19	1,50	20,8	23,0	8,9
053.4_B	woning	163797,38	464476,19	4,50	22,1	24,5	9,7
053.4_C	woning	163797,38	464476,19	7,50	24,2	26,8	10,2
054.1_A	woning	163801,16	464496,57	1,50	14,6	16,9	-1,3
054.1_B	woning	163801,16	464496,57	4,50	17,5	20,1	2,5
054.1_C	woning	163801,16	464496,57	7,50	13,6	16,6	-3,2
054.2_A	woning	163798,96	464490,65	1,50	15,0	17,2	-3,5
054.2_B	woning	163798,96	464490,65	4,50	18,5	21,2	-2,3
054.2_C	woning	163798,96	464490,65	7,50	21,3	24,1	4,6
054.3_A	woning	163794,50	464497,54	1,50	17,0	18,8	7,0
054.3_B	woning	163794,50	464497,54	4,50	18,8	20,7	9,2
054.3_C	woning	163794,50	464497,54	7,50	12,1	14,4	-4,6
054.4_A	woning	163792,46	464491,08	1,50	20,5	22,7	10,0
054.4_B	woning	163792,46	464491,08	4,50	21,8	24,2	10,7
054.4_C	woning	163792,46	464491,08	7,50	23,6	26,2	11,1
055.1_A	woning	163791,51	464509,32	1,50	11,1	13,1	-4,4
055.1_B	woning	163791,51	464509,32	4,50	14,5	16,3	-3,6
055.1_C	woning	163791,51	464509,32	7,50	13,9	16,8	-1,2
055.2_A	woning	163789,21	464503,52	1,50	18,5	20,9	8,3
055.2_B	woning	163789,21	464503,52	4,50	21,3	23,7	10,3
055.2_C	woning	163789,21	464503,52	7,50	23,0	25,5	10,6
055.3_A	woning	163784,67	464510,47	1,50	7,7	10,3	-8,7
055.3_B	woning	163784,67	464510,47	4,50	8,9	10,7	-8,0
055.3_C	woning	163784,67	464510,47	7,50	11,9	14,1	-3,6
055.4_A	woning	163782,51	464504,47	1,50	20,3	22,6	7,5
055.4_B	woning	163782,51	464504,47	4,50	22,7	25,4	10,2
055.4_C	woning	163782,51	464504,47	7,50	23,8	26,4	10,6
056.1_A	woning	163764,90	464638,83	1,50	5,7	7,9	-8,5
056.1_B	woning	163764,90	464638,83	4,50	7,5	9,5	-9,4
056.1_C	woning	163764,90	464638,83	7,50	9,8	11,9	-5,5
056.2_A	woning	163765,18	464629,61	1,50	13,9	15,6	-4,2
056.2_B	woning	163765,18	464629,61	4,50	17,9	20,4	-1,4
056.2_C	woning	163765,18	464629,61	7,50	20,6	23,1	7,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056.3_A	woning	163756,97	464642,52	1,50	14,8	17,2	0,9
056.3_B	woning	163756,97	464642,52	4,50	15,7	18,5	2,2
056.3_C	woning	163756,97	464642,52	7,50	8,6	10,2	-7,1
056.4_A	woning	163756,80	464632,54	1,50	17,6	19,4	3,1
056.4_B	woning	163756,80	464632,54	4,50	18,6	21,0	4,2
056.4_C	woning	163756,80	464632,54	7,50	20,5	23,0	7,2
056.5_A	woning	163741,04	464681,03	1,50	3,9	4,8	-11,2
056.5_B	woning	163741,04	464681,03	4,50	6,2	8,1	-10,6
056.5_C	woning	163741,04	464681,03	7,50	9,3	11,3	-6,0
056.6_A	woning	163740,47	464670,94	1,50	10,9	11,7	-4,0
056.6_B	woning	163740,47	464670,94	4,50	13,3	15,1	-2,0
056.6_C	woning	163740,47	464670,94	7,50	19,5	22,2	6,0
056.7_A	woning	163733,70	464684,47	1,50	3,1	3,9	-13,3
056.7_B	woning	163733,70	464684,47	4,50	4,1	4,8	-12,7
056.7_C	woning	163733,70	464684,47	7,50	7,8	9,3	-8,0
056.8_A	woning	163732,54	464675,26	1,50	14,7	16,9	2,8
056.8_B	woning	163732,54	464675,26	4,50	17,1	20,0	4,7
056.8_C	woning	163732,54	464675,26	7,50	19,5	22,1	5,6
057.1_A	woning	163789,56	464591,35	1,50	5,5	7,9	-10,4
057.1_B	woning	163789,56	464591,35	4,50	7,7	10,0	-9,8
057.1_C	woning	163789,56	464591,35	7,50	10,6	12,8	-4,6
057.2_A	woning	163790,97	464583,75	1,50	15,7	17,5	-1,3
057.2_B	woning	163790,97	464583,75	4,50	20,1	22,8	3,1
057.2_C	woning	163790,97	464583,75	7,50	21,4	24,0	7,5
057.3_A	woning	163784,83	464594,36	1,50	12,6	15,4	-3,8
057.3_B	woning	163784,83	464594,36	4,50	9,7	12,9	-10,9
057.3_C	woning	163784,83	464594,36	7,50	9,2	11,1	-6,1
058.1_A	woning	163786,32	464581,13	1,50	15,6	17,5	-0,2
058.1_B	woning	163786,32	464581,13	4,50	20,1	22,7	2,8
058.1_C	woning	163786,32	464581,13	7,50	21,7	24,3	8,6
058.2_A	woning	163780,57	464591,95	1,50	13,4	15,8	-1,3
058.2_B	woning	163780,57	464591,95	4,50	11,3	13,1	-11,2
058.2_C	woning	163780,57	464591,95	7,50	9,1	11,0	-6,4
059.1_A	woning	163782,08	464578,69	1,50	15,6	17,7	1,2
059.1_B	woning	163782,08	464578,69	4,50	20,1	22,7	4,0
059.1_C	woning	163782,08	464578,69	7,50	21,8	24,3	8,7
059.2_A	woning	163776,80	464587,53	1,50	14,1	15,6	-0,9
059.2_B	woning	163776,80	464587,53	4,50	10,8	9,5	-10,0
059.2_C	woning	163776,80	464587,53	7,50	10,8	12,8	-4,2
060.1_A	woning	163777,94	464576,34	1,50	16,7	18,9	5,1
060.1_B	woning	163777,94	464576,34	4,50	20,5	23,0	6,9
060.1_C	woning	163777,94	464576,34	7,50	21,9	24,4	8,8
060.2_A	woning	163772,81	464585,27	1,50	14,2	15,8	-1,9
060.2_B	woning	163772,81	464585,27	4,50	11,9	11,6	-3,2
060.2_C	woning	163772,81	464585,27	7,50	9,5	11,5	-6,3
061.1_A	woning	163773,39	464573,76	1,50	17,4	19,8	7,0
061.1_B	woning	163773,39	464573,76	4,50	20,8	23,3	8,5
061.1_C	woning	163773,39	464573,76	7,50	21,9	24,5	8,8
061.2_A	woning	163768,27	464582,69	1,50	15,1	17,1	2,8
061.2_B	woning	163768,27	464582,69	4,50	14,8	16,1	4,3
061.2_C	woning	163768,27	464582,69	7,50	9,5	11,4	-6,1
062.1_A	woning	163769,12	464571,34	1,50	17,8	20,2	7,2
062.1_B	woning	163769,12	464571,34	4,50	20,8	23,3	8,6
062.1_C	woning	163769,12	464571,34	7,50	22,0	24,5	8,9
062.2_A	woning	163764,05	464580,30	1,50	15,0	16,8	2,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
062.2_B	woning	163764,05	464580,30	4,50	16,0	17,6	4,4
062.2_C	woning	163764,05	464580,30	7,50	10,7	12,7	-5,2
062.3_A	woning	163764,48	464574,51	1,50	19,2	21,4	7,1
062.3_B	woning	163764,48	464574,51	4,50	21,6	24,0	9,3
062.3_C	woning	163764,48	464574,51	7,50	22,0	24,5	8,8
063.1_A	woning	163706,49	464664,41	1,50	11,8	13,9	-2,3
063.1_B	woning	163706,49	464664,41	4,50	9,6	10,8	-10,2
063.1_C	woning	163706,49	464664,41	7,50	10,9	13,4	-5,5
063.2_A	woning	163706,51	464658,41	1,50	15,9	17,0	-10,1
063.2_B	woning	163706,51	464658,41	4,50	17,6	20,1	-5,8
063.2_C	woning	163706,51	464658,41	7,50	19,8	22,3	4,8
063.3_A	woning	163701,48	464667,35	1,50	2,4	2,9	-14,9
063.3_B	woning	163701,48	464667,35	4,50	3,3	3,8	-13,9
063.3_C	woning	163701,48	464667,35	7,50	7,7	9,3	-9,1
064.1_A	woning	163702,16	464655,93	1,50	15,8	17,1	-9,0
064.1_B	woning	163702,16	464655,93	4,50	17,9	20,5	-3,5
064.1_C	woning	163702,16	464655,93	7,50	19,8	22,4	4,8
064.2_A	woning	163697,34	464664,99	1,50	1,6	2,5	-15,1
064.2_B	woning	163697,34	464664,99	4,50	2,6	3,2	-14,3
064.2_C	woning	163697,34	464664,99	7,50	7,4	9,1	-9,4
065.1_A	woning	163698,34	464653,76	1,50	16,4	17,9	-6,1
065.1_B	woning	163698,34	464653,76	4,50	18,2	20,7	-1,3
065.1_C	woning	163698,34	464653,76	7,50	19,9	22,4	4,8
065.2_A	woning	163692,75	464662,38	1,50	1,6	2,5	-15,2
065.2_B	woning	163692,75	464662,38	4,50	2,6	3,3	-14,4
065.2_C	woning	163692,75	464662,38	7,50	7,3	9,1	-9,6
066.1_A	woning	163693,08	464650,76	1,50	17,0	18,9	-5,3
066.1_B	woning	163693,08	464650,76	4,50	18,6	20,9	2,6
066.1_C	woning	163693,08	464650,76	7,50	19,9	22,5	4,7
066.2_A	woning	163688,35	464659,87	1,50	1,7	2,7	-15,3
066.2_B	woning	163688,35	464659,87	4,50	2,8	3,5	-14,5
066.2_C	woning	163688,35	464659,87	7,50	7,4	9,2	-9,7
067.1_A	woning	163688,63	464648,22	1,50	17,4	19,1	-5,6
067.1_B	woning	163688,63	464648,22	4,50	19,1	21,6	3,7
067.1_C	woning	163688,63	464648,22	7,50	20,0	22,5	4,6
067.2_A	woning	163684,14	464657,47	1,50	2,3	3,4	-15,3
067.2_B	woning	163684,14	464657,47	4,50	3,3	4,0	-14,4
067.2_C	woning	163684,14	464657,47	7,50	7,6	9,3	-9,7
068.1_A	woning	163683,91	464645,54	1,50	17,5	19,0	-6,4
068.1_B	woning	163683,91	464645,54	4,50	19,7	22,2	4,2
068.1_C	woning	163683,91	464645,54	7,50	20,0	22,6	4,5
068.2_A	woning	163679,15	464654,63	1,50	4,2	5,6	-14,6
068.2_B	woning	163679,15	464654,63	4,50	5,3	6,3	-13,4
068.2_C	woning	163679,15	464654,63	7,50	8,5	10,3	-9,1
068.3_A	woning	163678,90	464649,60	1,50	16,6	17,8	-6,7
068.3_B	woning	163678,90	464649,60	4,50	19,7	22,2	4,0
068.3_C	woning	163678,90	464649,60	7,50	19,9	22,5	4,3
069.1_A	woning	163734,40	464615,79	1,50	7,9	10,1	-5,9
069.1_B	woning	163734,40	464615,79	4,50	10,8	13,4	-3,3
069.1_C	woning	163734,40	464615,79	7,50	12,0	14,6	-3,1
069.2_A	woning	163733,42	464610,21	1,50	16,4	18,5	-0,3
069.2_B	woning	163733,42	464610,21	4,50	19,8	22,2	6,0
069.2_C	woning	163733,42	464610,21	7,50	20,9	23,4	6,9
069.3_A	woning	163729,07	464619,60	1,50	10,9	10,4	-2,2
069.3_B	woning	163729,07	464619,60	4,50	14,6	16,2	1,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
069.3_C	woning	163729,07	464619,60	7,50	8,7	10,4	-6,7
070.1_A	woning	163729,38	464607,91	1,50	16,4	18,5	-0,8
070.1_B	woning	163729,38	464607,91	4,50	19,6	22,1	6,1
070.1_C	woning	163729,38	464607,91	7,50	21,0	23,5	6,9
070.2_A	woning	163724,33	464616,90	1,50	10,3	11,7	-0,7
070.2_B	woning	163724,33	464616,90	4,50	14,1	16,4	2,3
070.2_C	woning	163724,33	464616,90	7,50	8,4	10,2	-7,0
071.1_A	woning	163724,78	464605,30	1,50	16,3	18,4	-1,1
071.1_B	woning	163724,78	464605,30	4,50	19,5	21,9	6,2
071.1_C	woning	163724,78	464605,30	7,50	21,0	23,5	6,6
071.2_A	woning	163720,30	464614,61	1,50	10,1	12,0	-1,1
071.2_B	woning	163720,30	464614,61	4,50	13,9	16,5	2,5
071.2_C	woning	163720,30	464614,61	7,50	8,4	10,2	-7,1
072.1_A	woning	163720,87	464603,08	1,50	16,3	18,5	-0,5
072.1_B	woning	163720,87	464603,08	4,50	19,5	22,1	6,5
072.1_C	woning	163720,87	464603,08	7,50	21,2	23,7	7,4
072.2_A	woning	163715,39	464611,83	1,50	9,3	11,5	-6,0
072.2_B	woning	163715,39	464611,83	4,50	12,2	15,3	-4,6
072.2_C	woning	163715,39	464611,83	7,50	8,4	10,2	-8,2
073.1_A	woning	163715,62	464600,10	1,50	16,5	18,6	-3,9
073.1_B	woning	163715,62	464600,10	4,50	19,5	21,9	3,9
073.1_C	woning	163715,62	464600,10	7,50	21,0	23,5	6,2
073.2_A	woning	163711,44	464609,59	1,50	8,6	10,3	-13,5
073.2_B	woning	163711,44	464609,59	4,50	11,1	13,9	-13,2
073.2_C	woning	163711,44	464609,59	7,50	8,6	10,3	-8,2
074.1_A	woning	163711,34	464597,66	1,50	16,7	19,0	-5,0
074.1_B	woning	163711,34	464597,66	4,50	19,7	22,5	3,5
074.1_C	woning	163711,34	464597,66	7,50	21,1	23,6	6,1
074.2_A	woning	163706,54	464606,80	1,50	6,3	8,1	-12,9
074.2_B	woning	163706,54	464606,80	4,50	8,9	11,5	-12,5
074.2_C	woning	163706,54	464606,80	7,50	9,5	11,3	-7,6
074.3_A	woning	163706,76	464600,62	1,50	16,3	18,8	-5,6
074.3_B	woning	163706,76	464600,62	4,50	20,0	22,9	3,2
074.3_C	woning	163706,76	464600,62	7,50	21,0	23,5	5,9
075.1_A	woning	163706,40	464538,89	1,50	11,5	14,2	-9,3
075.1_B	woning	163706,40	464538,89	4,50	13,1	16,6	-8,7
075.1_C	woning	163706,40	464538,89	7,50	15,3	18,4	-3,7
075.2_A	woning	163699,90	464539,21	1,50	3,6	5,3	-12,2
075.2_B	woning	163699,90	464539,21	4,50	6,1	7,2	-11,0
075.2_C	woning	163699,90	464539,21	7,50	10,6	12,4	-6,7
075.3_A	woning	163697,47	464533,83	1,50	14,1	16,1	-2,8
075.3_B	woning	163697,47	464533,83	4,50	18,7	21,1	5,2
075.3_C	woning	163697,47	464533,83	7,50	22,3	24,7	7,1
076.1_A	woning	163709,52	464533,40	1,50	11,8	14,4	-8,2
076.1_B	woning	163709,52	464533,40	4,50	13,7	16,9	-5,8
076.1_C	woning	163709,52	464533,40	7,50	16,1	19,1	-1,4
076.2_A	woning	163706,67	464528,21	1,50	7,2	7,9	-8,5
076.2_B	woning	163706,67	464528,21	4,50	14,3	16,8	-7,4
076.2_C	woning	163706,67	464528,21	7,50	20,7	23,5	2,1
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	12,0	13,7	-2,9
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	18,5	20,7	5,0
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	22,4	24,8	7,2
077.1_A	woning	163715,72	464522,50	1,50	12,5	15,2	-8,8
077.1_B	woning	163715,72	464522,50	4,50	13,9	17,1	-8,3
077.1_C	woning	163715,72	464522,50	7,50	15,8	18,8	-3,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
077.2_A	woning	163709,88	464522,31	1,50	7,7	9,5	-6,2
077.2_B	woning	163709,88	464522,31	4,50	14,2	13,7	1,5
077.2_C	woning	163709,88	464522,31	7,50	17,8	19,3	5,6
077.3_A	woning	163707,17	464516,90	1,50	13,6	15,0	-2,5
077.3_B	woning	163707,17	464516,90	4,50	18,4	20,9	4,7
077.3_C	woning	163707,17	464516,90	7,50	22,7	25,0	7,6
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	12,9	15,7	-5,8
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	14,1	17,3	-4,3
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	16,5	19,5	-1,1
078.2_A	woning	163716,60	464511,37	1,50	11,4	13,7	-7,7
078.2_B	woning	163716,60	464511,37	4,50	17,1	20,1	-6,7
078.2_C	woning	163716,60	464511,37	7,50	21,2	24,0	2,8
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	11,3	13,0	-3,1
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	19,3	22,0	5,7
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	22,9	25,3	7,8
079.1_A	woning	163725,75	464504,99	1,50	14,4	17,4	-8,0
079.1_B	woning	163725,75	464504,99	4,50	15,5	18,7	-5,6
079.1_C	woning	163725,75	464504,99	7,50	16,5	19,5	-2,7
079.2_A	woning	163719,80	464505,38	1,50	8,8	10,7	-5,3
079.2_B	woning	163719,80	464505,38	4,50	12,4	12,3	-3,0
079.2_C	woning	163719,80	464505,38	7,50	18,1	20,0	6,3
079.3_A	woning	163716,86	464499,84	1,50	15,8	18,2	-1,0
079.3_B	woning	163716,86	464499,84	4,50	19,1	22,0	5,2
079.3_C	woning	163716,86	464499,84	7,50	23,2	25,6	8,2
080.1_A	woning	163728,76	464499,64	1,50	13,9	17,0	-5,2
080.1_B	woning	163728,76	464499,64	4,50	16,0	19,3	-4,8
080.1_C	woning	163728,76	464499,64	7,50	17,2	20,1	-0,6
080.2_A	woning	163725,95	464494,08	1,50	13,3	15,4	-4,4
080.2_B	woning	163725,95	464494,08	4,50	16,5	18,8	-2,2
080.2_C	woning	163725,95	464494,08	7,50	23,5	25,8	8,6
080.3_A	woning	163719,74	464494,74	1,50	14,5	17,4	-1,9
080.3_B	woning	163719,74	464494,74	4,50	18,8	21,5	5,0
080.3_C	woning	163719,74	464494,74	7,50	23,4	25,8	8,4
081.1_A	woning	163821,93	464453,90	1,50	14,2	15,6	-3,8
081.1_B	woning	163821,93	464453,90	4,50	17,0	18,7	-0,7
081.1_C	woning	163821,93	464453,90	7,50	13,2	15,8	-2,3
081.2_A	woning	163816,15	464454,12	1,50	16,5	18,8	-6,0
081.2_B	woning	163816,15	464454,12	4,50	16,8	19,4	-5,8
081.2_C	woning	163816,15	464454,12	7,50	13,7	16,2	-2,2
081.3_A	woning	163813,34	464448,29	1,50	22,4	24,5	10,8
081.3_B	woning	163813,34	464448,29	4,50	24,2	26,9	11,7
081.3_C	woning	163813,34	464448,29	7,50	25,4	28,0	12,3
082.1_A	woning	163829,69	464532,68	1,50	8,3	11,0	-6,0
082.1_B	woning	163829,69	464532,68	4,50	9,3	11,0	-7,0
082.1_C	woning	163829,69	464532,68	7,50	11,9	14,4	-3,8
082.2_A	woning	163828,12	464527,15	1,50	12,7	14,9	0,1
082.2_B	woning	163828,12	464527,15	4,50	15,7	18,2	1,5
082.2_C	woning	163828,12	464527,15	7,50	20,8	23,4	6,5
082.3_A	woning	163823,85	464534,14	1,50	13,3	16,0	-0,6
082.3_B	woning	163823,85	464534,14	4,50	14,0	17,1	-8,8
082.3_C	woning	163823,85	464534,14	7,50	11,0	13,1	-4,9
082.4_A	woning	163820,50	464527,86	1,50	18,3	20,6	3,4
082.4_B	woning	163820,50	464527,86	4,50	18,5	21,5	3,4
082.4_C	woning	163820,50	464527,86	7,50	22,8	25,4	9,6
083.1_A	woning	163836,76	464520,11	1,50	8,8	11,2	-7,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083.1_B	woning	163836,76	464520,11	4,50	9,5	11,3	-8,3
083.1_C	woning	163836,76	464520,11	7,50	11,9	14,4	-3,7
083.2_A	woning	163835,65	464514,16	1,50	12,3	15,0	-6,1
083.2_B	woning	163835,65	464514,16	4,50	16,0	18,9	-5,0
083.2_C	woning	163835,65	464514,16	7,50	20,2	23,2	4,2
083.3_A	woning	163831,27	464521,13	1,50	11,3	13,9	-1,4
083.3_B	woning	163831,27	464521,13	4,50	13,9	16,5	2,0
083.3_C	woning	163831,27	464521,13	7,50	16,5	19,4	-4,5
083.4_A	woning	163828,28	464514,18	1,50	15,3	17,9	-0,5
083.4_B	woning	163828,28	464514,18	4,50	18,0	20,9	2,4
083.4_C	woning	163828,28	464514,18	7,50	22,9	25,5	10,2
084.1_A	woning	163840,68	464506,19	1,50	6,8	8,9	-9,1
084.1_B	woning	163840,68	464506,19	4,50	8,6	10,1	-8,6
084.1_C	woning	163840,68	464506,19	7,50	11,2	13,5	-4,2
084.2_A	woning	163835,00	464506,65	1,50	8,5	11,6	-8,8
084.2_B	woning	163835,00	464506,65	4,50	12,0	14,7	-8,2
084.2_C	woning	163835,00	464506,65	7,50	13,9	16,7	-4,1
084.3_A	woning	163831,88	464500,93	1,50	17,3	19,7	-2,3
084.3_B	woning	163831,88	464500,93	4,50	20,8	23,9	1,1
084.3_C	woning	163831,88	464500,93	7,50	23,5	26,2	10,2
085.1_A	woning	163844,80	464500,99	1,50	8,8	11,5	-8,1
085.1_B	woning	163844,80	464500,99	4,50	11,0	13,3	-7,7
085.1_C	woning	163844,80	464500,99	7,50	12,8	15,4	-2,9
085.2_A	woning	163842,86	464496,30	1,50	13,2	15,3	-1,5
085.2_B	woning	163842,86	464496,30	4,50	17,3	20,1	0,3
085.2_C	woning	163842,86	464496,30	7,50	21,8	24,3	8,3
085.3_A	woning	163835,64	464496,38	1,50	17,2	19,8	-2,3
085.3_B	woning	163835,64	464496,38	4,50	20,6	23,8	1,5
085.3_C	woning	163835,64	464496,38	7,50	23,8	26,5	10,3
086.1_A	woning	163851,14	464489,82	1,50	8,4	11,1	-8,1
086.1_B	woning	163851,14	464489,82	4,50	11,1	13,3	-7,2
086.1_C	woning	163851,14	464489,82	7,50	12,7	15,2	-2,1
086.2_A	woning	163846,35	464490,52	1,50	13,1	16,0	-3,6
086.2_B	woning	163846,35	464490,52	4,50	17,5	20,7	0,0
086.2_C	woning	163846,35	464490,52	7,50	17,2	20,2	-2,5
086.3_A	woning	163842,33	464484,66	1,50	15,9	17,7	1,2
086.3_B	woning	163842,33	464484,66	4,50	19,5	22,2	3,3
086.3_C	woning	163842,33	464484,66	7,50	23,3	25,8	11,0
087.1_A	woning	163852,98	464483,56	1,50	6,3	8,2	-7,6
087.1_B	woning	163852,98	464483,56	4,50	9,1	10,5	-6,3
087.1_C	woning	163852,98	464483,56	7,50	12,3	14,4	-1,4
087.2_A	woning	163851,43	464478,68	1,50	14,2	16,5	0,7
087.2_B	woning	163851,43	464478,68	4,50	16,8	19,4	3,3
087.2_C	woning	163851,43	464478,68	7,50	21,5	23,8	8,1
087.3_A	woning	163844,30	464478,06	1,50	18,8	21,5	2,4
087.3_B	woning	163844,30	464478,06	4,50	22,0	24,8	6,5
087.3_C	woning	163844,30	464478,06	7,50	24,3	26,9	11,4
090.1_A	Tiny hous	163903,93	464389,55	1,50	15,4	18,1	-5,7
090.1_B	Tiny hous	163903,93	464389,55	4,50	15,7	18,7	-4,5
090.2_A	Tiny hous	163904,13	464386,19	1,50	22,8	24,5	6,4
090.2_B	Tiny hous	163904,13	464386,19	4,50	24,4	27,0	9,9
090.3_A	Tiny hous	163899,55	464389,05	1,50	20,3	21,8	-1,2
090.3_B	Tiny hous	163899,55	464389,05	4,50	21,8	24,3	2,0
090.4_A	Tiny hous	163899,74	464384,73	1,50	23,0	25,0	-1,7
090.4_B	Tiny hous	163899,74	464384,73	4,50	24,0	27,2	1,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
091.1_A	Tiny hous	163910,19	464379,83	1,50	13,9	16,4	-5,4
091.1_B	Tiny hous	163910,19	464379,83	4,50	14,5	17,2	-4,0
091.2_A	Tiny hous	163908,32	464376,00	1,50	24,7	26,3	4,8
091.2_B	Tiny hous	163908,32	464376,00	4,50	26,3	29,1	7,9
091.3_A	Tiny hous	163906,82	464380,58	1,50	18,6	20,5	-4,9
091.3_B	Tiny hous	163906,82	464380,58	4,50	20,0	22,9	-3,3
091.4_A	Tiny hous	163904,59	464376,92	1,50	25,5	27,3	5,0
091.4_B	Tiny hous	163904,59	464376,92	4,50	27,2	30,1	9,4
092.1_A	Tiny hous	163896,37	464379,85	1,50	19,0	21,2	2,9
092.1_B	Tiny hous	163896,37	464379,85	4,50	20,6	23,4	5,4
092.2_A	Tiny hous	163896,67	464376,15	1,50	24,8	26,5	9,0
092.2_B	Tiny hous	163896,67	464376,15	4,50	26,5	29,2	11,6
092.3_A	Tiny hous	163891,68	464379,89	1,50	19,3	21,3	3,5
092.3_B	Tiny hous	163891,68	464379,89	4,50	20,0	21,9	2,3
092.4_A	Tiny hous	163892,65	464376,15	1,50	25,3	27,0	9,9
092.4_B	Tiny hous	163892,65	464376,15	4,50	26,7	29,5	11,8
093.1_A	Tiny hous	163874,11	464372,47	1,50	23,4	25,4	2,5
093.1_B	Tiny hous	163874,11	464372,47	4,50	24,6	27,8	-0,1
093.2_A	Tiny hous	163871,75	464369,40	1,50	26,2	28,2	12,4
093.2_B	Tiny hous	163871,75	464369,40	4,50	26,9	30,0	10,1
093.3_A	Tiny hous	163870,96	464374,59	1,50	22,8	25,1	12,0
093.3_B	Tiny hous	163870,96	464374,59	4,50	22,8	25,6	13,0
093.4_A	Tiny hous	163867,97	464371,52	1,50	25,2	27,7	9,3
093.4_B	Tiny hous	163867,97	464371,52	4,50	26,0	29,2	8,7
094.1_A	Tiny hous	163858,40	464374,66	1,50	21,1	23,8	4,3
094.1_B	Tiny hous	163858,40	464374,66	4,50	20,9	24,3	5,2
094.2_A	Tiny hous	163859,47	464370,75	1,50	25,8	27,9	13,9
094.2_B	Tiny hous	163859,47	464370,75	4,50	27,0	29,9	15,1
094.3_A	Tiny hous	163855,79	464369,12	1,50	26,6	28,5	14,1
094.3_B	Tiny hous	163855,79	464369,12	4,50	27,8	30,5	15,4
094.4_A	Tiny hous	163854,75	464373,00	1,50	22,3	23,9	10,8
094.4_B	Tiny hous	163854,75	464373,00	4,50	23,2	25,2	11,8
095.1_A	Tiny hous	163855,17	464384,37	1,50	17,2	20,0	-0,9
095.1_B	Tiny hous	163855,17	464384,37	4,50	17,2	20,5	0,9
095.2_A	Tiny hous	163854,24	464380,52	1,50	24,1	26,4	13,5
095.2_B	Tiny hous	163854,24	464380,52	4,50	25,4	28,2	15,0
095.3_A	Tiny hous	163851,48	464386,15	1,50	17,6	19,8	1,8
095.3_B	Tiny hous	163851,48	464386,15	4,50	18,9	21,5	5,1
095.4_A	Tiny hous	163850,68	464381,56	1,50	23,3	25,2	6,8
095.4_B	Tiny hous	163850,68	464381,56	4,50	24,8	27,6	9,1
096.1_A	Tiny hous	163848,71	464399,00	1,50	16,6	19,0	-3,2
096.1_B	Tiny hous	163848,71	464399,00	4,50	15,7	19,5	-2,6
096.2_A	Tiny hous	163847,20	464395,00	1,50	21,0	23,0	5,0
096.2_B	Tiny hous	163847,20	464395,00	4,50	22,0	24,8	7,5
096.3_A	Tiny hous	163843,55	464395,59	1,50	20,0	22,2	1,7
096.3_B	Tiny hous	163843,55	464395,59	4,50	21,6	24,6	4,7
097.1_A	Tiny hous	163846,26	464403,31	1,50	14,9	16,8	-3,5
097.1_B	Tiny hous	163846,26	464403,31	4,50	13,9	17,4	-3,8
097.2_A	Tiny hous	163842,54	464404,22	1,50	14,4	17,4	-4,2
097.2_B	Tiny hous	163842,54	464404,22	4,50	14,7	18,4	-2,9
097.3_A	Tiny hous	163840,78	464400,49	1,50	19,9	22,4	3,0
097.3_B	Tiny hous	163840,78	464400,49	4,50	21,4	24,4	5,4
098.1_A	Tiny hous	163834,13	464397,12	1,50	17,4	19,3	0,3
098.1_B	Tiny hous	163834,13	464397,12	4,50	19,5	22,1	3,1
098.2_A	Tiny hous	163833,27	464393,89	1,50	20,4	21,4	3,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
098.2_B	Tiny hous	163833,27	464393,89	4,50	22,5	24,5	7,8
098.3_A	Tiny hous	163830,21	464398,05	1,50	14,7	16,5	-5,0
098.3_B	Tiny hous	163830,21	464398,05	4,50	14,2	16,9	-3,5
099.1_A	Tiny hous	163838,55	464390,93	1,50	18,1	20,2	-3,0
099.1_B	Tiny hous	163838,55	464390,93	4,50	18,6	21,8	-1,8
099.2_A	Tiny hous	163837,22	464386,88	1,50	23,4	25,0	12,0
099.2_B	Tiny hous	163837,22	464386,88	4,50	24,3	26,5	13,1
099.3_A	Tiny hous	163834,33	464391,24	1,50	19,7	21,8	6,2
099.3_B	Tiny hous	163834,33	464391,24	4,50	21,1	24,0	8,0
100.1_A	Tiny hous	163843,84	464383,29	1,50	21,7	24,2	10,0
100.1_B	Tiny hous	163843,84	464383,29	4,50	22,3	25,1	11,6
100.2_A	Tiny hous	163842,13	464380,03	1,50	24,3	26,3	12,4
100.2_B	Tiny hous	163842,13	464380,03	4,50	25,6	28,2	13,8
100.3_A	Tiny hous	163839,78	464384,66	1,50	20,9	23,1	9,5
100.3_B	Tiny hous	163839,78	464384,66	4,50	22,2	24,9	11,1
101.1_A	Tiny hous	163846,74	464370,09	1,50	17,1	20,8	-0,6
101.1_B	Tiny hous	163846,74	464370,09	4,50	17,7	21,8	-0,7
101.2_A	Tiny hous	163846,82	464366,07	1,50	27,0	29,1	14,4
101.2_B	Tiny hous	163846,82	464366,07	4,50	28,4	31,4	16,1
101.3_A	Tiny hous	163842,90	464371,00	1,50	19,6	22,0	7,7
101.3_B	Tiny hous	163842,90	464371,00	4,50	18,8	21,9	1,9
105.10_A	appartementengebouw	163856,30	464473,74	1,50	13,9	16,5	2,5
105.10_B	appartementengebouw	163856,30	464473,74	4,50	18,0	20,8	7,3
105.10_C	appartementengebouw	163856,30	464473,74	7,50	12,6	15,1	-5,4
105.1_A	appartementengebouw	163861,47	464471,71	1,50	8,2	10,6	-7,6
105.1_B	appartementengebouw	163861,47	464471,71	4,50	9,7	11,6	-6,1
105.1_C	appartementengebouw	163861,47	464471,71	7,50	9,3	11,1	-5,8
105.2_A	appartementengebouw	163861,72	464463,32	1,50	6,3	8,2	-6,8
105.2_B	appartementengebouw	163861,72	464463,32	4,50	7,1	8,6	-7,3
105.2_C	appartementengebouw	163861,72	464463,32	7,50	8,4	9,9	-6,0
105.3_A	appartementengebouw	163866,62	464458,77	1,50	7,9	9,8	-6,1
105.3_B	appartementengebouw	163866,62	464458,77	4,50	8,8	10,5	-6,6
105.3_C	appartementengebouw	163866,62	464458,77	7,50	9,9	11,8	-5,2
105.4_A	appartementengebouw	163870,24	464452,40	1,50	12,4	14,8	-4,9
105.4_B	appartementengebouw	163870,24	464452,40	4,50	11,8	14,2	-3,1
105.4_C	appartementengebouw	163870,24	464452,40	7,50	13,0	15,6	-1,9
105.5_A	appartementengebouw	163868,14	464448,86	1,50	21,9	24,1	6,5
105.5_B	appartementengebouw	163868,14	464448,86	4,50	24,7	27,2	12,8
105.5_C	appartementengebouw	163868,14	464448,86	7,50	25,5	28,0	13,2
105.6_A	appartementengebouw	163862,43	464449,38	1,50	22,6	25,2	8,8
105.6_B	appartementengebouw	163862,43	464449,38	4,50	25,5	28,0	12,9
105.6_C	appartementengebouw	163862,43	464449,38	7,50	25,9	28,5	13,2
105.7_A	appartementengebouw	163859,82	464454,02	1,50	22,2	24,9	7,3
105.7_B	appartementengebouw	163859,82	464454,02	4,50	24,9	27,6	11,2
105.7_C	appartementengebouw	163859,82	464454,02	7,50	26,1	28,9	13,1
105.8_A	appartementengebouw	163853,91	464460,38	1,50	20,3	22,7	6,6
105.8_B	appartementengebouw	163853,91	464460,38	4,50	23,4	25,9	10,8
105.8_C	appartementengebouw	163853,91	464460,38	7,50	25,2	27,8	13,0
105.9_A	appartementengebouw	163850,16	464467,03	1,50	21,0	23,6	7,9
105.9_B	appartementengebouw	163850,16	464467,03	4,50	23,8	26,4	10,4
105.9_C	appartementengebouw	163850,16	464467,03	7,50	25,0	27,4	12,6
T010_A	Tuin	163783,79	464255,42	1,50	29,7	31,9	15,6
T011_A	Tuin	163789,93	464257,82	1,50	29,5	31,4	14,7
T012_A	Tuin	163774,37	464269,19	1,50	28,5	29,6	11,5
T013_A	Tuin	163780,80	464272,48	1,50	28,7	29,9	12,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, trainingen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T014_A	Tuin	163765,24	464284,31	1,50	26,9	27,7	11,3
T015_A	Tuin	163772,57	464287,75	1,50	26,5	27,8	9,2
T016_A	Tuin	163755,96	464299,72	1,50	24,9	26,7	12,5
T017_A	Tuin	163764,79	464302,86	1,50	26,3	28,2	14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	64,6	62,9	39,0
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	66,5	64,7	40,3
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	67,5	66,3	41,4
001.2_A	appartementengebouw	163730,42	464261,80	1,50	61,6	61,6	39,1
001.2_B	appartementengebouw	163730,42	464261,80	4,50	62,7	62,7	40,1
001.2_C	appartementengebouw	163730,42	464261,80	7,50	64,1	64,1	41,2
001.3_A	appartementengebouw	163718,77	464275,66	1,50	51,4	51,4	25,4
001.3_B	appartementengebouw	163718,77	464275,66	4,50	51,9	51,9	27,1
001.3_C	appartementengebouw	163718,77	464275,66	7,50	49,6	49,6	20,0
001.4_A	appartementengebouw	163705,22	464263,29	1,50	63,6	63,1	23,3
001.4_B	appartementengebouw	163705,22	464263,29	4,50	65,4	64,8	22,7
001.4_C	appartementengebouw	163705,22	464263,29	7,50	66,9	66,5	20,9
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	68,0	68,0	36,7
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	70,4	70,4	44,7
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	70,4	70,4	47,7
002.2_A	woning	163768,49	464250,65	1,50	62,8	58,4	36,4
002.2_B	woning	163768,49	464250,65	4,50	64,7	59,1	44,4
002.2_C	woning	163768,49	464250,65	7,50	66,3	60,2	46,3
002.3_A	woning	163777,53	464255,49	1,50	65,3	65,3	27,6
002.3_B	woning	163777,53	464255,49	4,50	70,1	70,1	33,6
002.3_C	woning	163777,53	464255,49	7,50	70,2	70,2	44,0
002.4_A	woning	163771,08	464256,94	1,50	63,4	63,4	34,8
002.4_B	woning	163771,08	464256,94	4,50	65,6	65,6	39,6
002.4_C	woning	163771,08	464256,94	7,50	66,1	66,1	37,9
003.1_A	woning	163763,53	464263,27	1,50	62,3	61,6	36,6
003.1_B	woning	163763,53	464263,27	4,50	63,7	62,8	42,1
003.1_C	woning	163763,53	464263,27	7,50	64,4	64,2	43,5
003.2_A	woning	163759,74	464265,96	1,50	62,2	58,8	36,8
003.2_B	woning	163759,74	464265,96	4,50	62,9	60,2	42,9
003.2_C	woning	163759,74	464265,96	7,50	64,3	61,4	44,1
003.3_A	woning	163768,80	464270,70	1,50	60,7	60,7	30,7
003.3_B	woning	163768,80	464270,70	4,50	67,1	67,1	31,2
003.3_C	woning	163768,80	464270,70	7,50	67,8	67,8	34,3
003.4_A	woning	163762,55	464272,22	1,50	62,8	62,8	31,7
003.4_B	woning	163762,55	464272,22	4,50	64,5	64,5	38,3
003.4_C	woning	163762,55	464272,22	7,50	65,8	65,8	32,6
004.1_A	woning	163754,83	464278,51	1,50	61,5	58,5	35,7
004.1_B	woning	163754,83	464278,51	4,50	62,2	59,7	40,7
004.1_C	woning	163754,83	464278,51	7,50	62,9	61,7	42,1
004.2_A	woning	163751,29	464280,67	1,50	61,1	58,6	36,5
004.2_B	woning	163751,29	464280,67	4,50	61,4	59,7	41,2
004.2_C	woning	163751,29	464280,67	7,50	62,7	61,2	42,2
004.3_A	woning	163760,16	464286,06	1,50	59,5	59,5	30,5
004.3_B	woning	163760,16	464286,06	4,50	64,8	64,8	31,8
004.3_C	woning	163760,16	464286,06	7,50	65,5	65,5	33,9
004.4_A	woning	163753,85	464287,41	1,50	57,4	57,4	31,1
004.4_B	woning	163753,85	464287,41	4,50	57,8	55,8	37,2
004.4_C	woning	163753,85	464287,41	7,50	53,4	53,4	30,4
005.1_A	woning	163746,54	464293,90	1,50	59,3	46,6	38,0
005.1_B	woning	163746,54	464293,90	4,50	60,1	48,8	40,7
005.1_C	woning	163746,54	464293,90	7,50	61,3	54,3	41,9
005.2_A	woning	163742,49	464296,22	1,50	59,1	56,0	39,4
005.2_B	woning	163742,49	464296,22	4,50	60,0	56,7	41,7
005.2_C	woning	163742,49	464296,22	7,50	61,1	57,6	42,5
005.3_A	woning	163751,40	464301,42	1,50	58,6	58,6	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.3_B	woning	163751,40	464301,42	4,50	63,2	63,2	29,9
005.3_C	woning	163751,40	464301,42	7,50	63,0	63,0	32,5
005.4_A	woning	163743,91	464301,89	1,50	55,7	55,7	23,2
005.4_B	woning	163743,91	464301,89	4,50	56,3	56,3	23,9
005.4_C	woning	163743,91	464301,89	7,50	57,2	57,2	27,2
006.1_A	woning	163740,49	464314,15	1,50	57,3	57,3	33,8
006.1_B	woning	163740,49	464314,15	4,50	58,0	58,0	35,4
006.1_C	woning	163740,49	464314,15	7,50	58,9	58,9	36,9
006.2_A	woning	163735,57	464317,14	1,50	59,6	59,6	36,3
006.2_B	woning	163735,57	464317,14	4,50	60,1	60,1	39,0
006.2_C	woning	163735,57	464317,14	7,50	59,1	59,1	38,4
006.3_A	woning	163736,20	464323,50	1,50	55,3	55,3	34,2
006.3_B	woning	163736,20	464323,50	4,50	55,7	55,7	34,6
006.3_C	woning	163736,20	464323,50	7,50	54,4	54,4	23,3
007.1_A	woning	163746,67	464317,70	1,50	58,8	58,8	34,6
007.1_B	woning	163746,67	464317,70	4,50	60,0	60,0	36,2
007.1_C	woning	163746,67	464317,70	7,50	61,1	61,1	37,6
007.2_A	woning	163746,68	464323,71	1,50	61,5	61,5	34,3
007.2_B	woning	163746,68	464323,71	4,50	62,6	62,6	35,7
007.2_C	woning	163746,68	464323,71	7,50	62,8	62,8	37,0
007.3_A	woning	163741,25	464326,41	1,50	55,2	55,2	30,3
007.3_B	woning	163741,25	464326,41	4,50	55,7	55,7	30,3
007.3_C	woning	163741,25	464326,41	7,50	54,0	54,0	23,2
008.1_A	senioren woning	163763,14	464328,21	1,50	61,2	61,2	34,6
008.1_B	senioren woning	163763,14	464328,21	4,50	62,4	62,4	33,0
008.2_A	senioren woning	163758,56	464330,40	1,50	58,4	58,4	29,7
008.2_B	senioren woning	163758,56	464330,40	4,50	59,6	59,6	32,0
008.3_A	senioren woning	163758,79	464336,41	1,50	53,9	53,9	19,4
008.3_B	senioren woning	163758,79	464336,41	4,50	54,1	54,1	20,4
009.1_A	senioren woning	163768,35	464331,16	1,50	61,3	61,3	35,6
009.1_B	senioren woning	163768,35	464331,16	4,50	62,5	62,5	34,6
009.2_A	senioren woning	163768,45	464337,06	1,50	57,5	57,5	22,5
009.2_B	senioren woning	163768,45	464337,06	4,50	58,5	58,5	23,8
009.3_A	senioren woning	163763,55	464339,11	1,50	53,6	53,6	25,8
009.3_B	senioren woning	163763,55	464339,11	4,50	53,7	53,7	26,9
010.1_A	woning	163689,71	464316,78	1,50	61,0	59,3	22,3
010.1_B	woning	163689,71	464316,78	4,50	61,9	60,4	23,6
010.1_C	woning	163689,71	464316,78	7,50	63,0	61,6	26,1
010.2_A	woning	163685,44	464319,66	1,50	60,7	59,2	22,0
010.2_B	woning	163685,44	464319,66	4,50	61,6	60,3	23,9
010.2_C	woning	163685,44	464319,66	7,50	62,6	61,5	24,8
010.3_A	woning	163685,30	464325,97	1,50	46,8	46,8	21,1
010.3_B	woning	163685,30	464325,97	4,50	47,6	47,6	21,0
010.3_C	woning	163685,30	464325,97	7,50	49,0	49,0	16,2
011.1_A	woning	163695,08	464319,79	1,50	59,0	59,0	27,5
011.1_B	woning	163695,08	464319,79	4,50	59,9	59,9	29,0
011.1_C	woning	163695,08	464319,79	7,50	61,1	61,1	31,1
011.2_A	woning	163689,73	464328,46	1,50	53,7	43,9	21,0
011.2_B	woning	163689,73	464328,46	4,50	54,3	44,4	20,0
011.2_C	woning	163689,73	464328,46	7,50	44,8	44,8	16,1
012.1_A	woning	163699,12	464322,05	1,50	58,6	58,6	27,8
012.1_B	woning	163699,12	464322,05	4,50	59,5	59,5	29,3
012.1_C	woning	163699,12	464322,05	7,50	60,6	60,6	31,4
012.2_A	woning	163694,49	464331,13	1,50	54,6	43,4	18,1
012.2_B	woning	163694,49	464331,13	4,50	55,4	46,6	17,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012.2_C	woning	163694,49	464331,13	7,50	44,2	44,2	20,5
013.1_A	woning	163703,61	464324,58	1,50	58,3	58,3	33,5
013.1_B	woning	163703,61	464324,58	4,50	59,1	59,1	33,8
013.1_C	woning	163703,61	464324,58	7,50	60,2	60,2	34,3
013.2_A	woning	163698,70	464333,49	1,50	55,3	55,3	18,1
013.2_B	woning	163698,70	464333,49	4,50	56,1	56,1	17,7
013.2_C	woning	163698,70	464333,49	7,50	43,7	43,7	20,9
014.1_A	woning	163707,74	464326,89	1,50	58,0	58,0	34,6
014.1_B	woning	163707,74	464326,89	4,50	58,8	58,8	34,8
014.1_C	woning	163707,74	464326,89	7,50	59,8	59,8	35,9
014.2_A	woning	163707,33	464332,29	1,50	54,5	54,5	33,3
014.2_B	woning	163707,33	464332,29	4,50	55,0	55,0	33,5
014.2_C	woning	163707,33	464332,29	7,50	55,0	55,0	35,3
014.3_A	woning	163702,27	464335,50	1,50	55,1	55,1	18,2
014.3_B	woning	163702,27	464335,50	4,50	55,9	55,9	17,9
014.3_C	woning	163702,27	464335,50	7,50	43,3	43,3	21,8
015.1_A	woning	163719,84	464333,66	1,50	57,3	57,3	38,6
015.1_B	woning	163719,84	464333,66	4,50	57,8	57,8	39,8
015.1_C	woning	163719,84	464333,66	7,50	58,7	58,7	38,2
015.2_A	woning	163715,14	464336,83	1,50	57,1	57,1	37,7
015.2_B	woning	163715,14	464336,83	4,50	57,7	57,7	37,8
015.2_C	woning	163715,14	464336,83	7,50	58,6	58,6	38,0
015.3_A	woning	163715,30	464342,88	1,50	53,6	53,6	18,0
015.3_B	woning	163715,30	464342,88	4,50	54,3	54,3	18,3
015.3_C	woning	163715,30	464342,88	7,50	47,8	47,8	22,1
016.1_A	3 woningen	163729,16	464339,01	1,50	56,7	56,7	24,0
016.1_B	3 woningen	163729,16	464339,01	4,50	57,0	57,0	30,2
016.1_C	3 woningen	163729,16	464339,01	7,50	57,9	57,9	34,7
016.2_A	3 woningen	163723,60	464347,65	1,50	41,8	41,8	17,4
016.2_B	3 woningen	163723,60	464347,65	4,50	41,1	41,1	17,7
016.2_C	3 woningen	163723,60	464347,65	7,50	42,4	42,4	21,6
017.1_A	woning	163737,81	464343,98	1,50	56,8	56,8	23,8
017.1_B	woning	163737,81	464343,98	4,50	57,8	57,8	25,0
017.1_C	woning	163737,81	464343,98	7,50	60,9	60,9	34,2
017.2_A	woning	163738,38	464349,21	1,50	57,0	57,0	25,3
017.2_B	woning	163738,38	464349,21	4,50	57,3	57,3	26,7
017.2_C	woning	163738,38	464349,21	7,50	59,9	59,9	28,8
017.3_A	woning	163732,75	464352,90	1,50	47,8	47,8	18,0
017.3_B	woning	163732,75	464352,90	4,50	38,6	38,6	17,4
017.3_C	woning	163732,75	464352,90	7,50	41,7	41,7	22,0
018.1_A	woning	163673,04	464340,36	1,50	58,9	57,8	20,6
018.1_B	woning	163673,04	464340,36	4,50	59,7	58,7	21,3
018.1_C	woning	163673,04	464340,36	7,50	60,6	59,7	24,1
018.2_A	woning	163678,55	464339,87	1,50	57,8	57,8	17,4
018.2_B	woning	163678,55	464339,87	4,50	58,7	58,7	20,2
018.2_C	woning	163678,55	464339,87	7,50	59,7	59,7	32,0
018.3_A	woning	163681,91	464345,49	1,50	53,7	48,4	20,9
018.3_B	woning	163681,91	464345,49	4,50	54,2	38,1	23,6
018.3_C	woning	163681,91	464345,49	7,50	50,6	50,6	33,3
019.1_A	woning	163669,82	464346,06	1,50	58,5	57,3	21,0
019.1_B	woning	163669,82	464346,06	4,50	59,2	58,3	21,3
019.1_C	woning	163669,82	464346,06	7,50	60,1	59,3	23,7
019.2_A	woning	163672,86	464351,42	1,50	55,3	55,3	17,0
019.2_B	woning	163672,86	464351,42	4,50	56,2	56,2	16,9
019.2_C	woning	163672,86	464351,42	7,50	57,1	57,1	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019.3_A	woning	163678,91	464350,80	1,50	48,6	48,6	21,5
019.3_B	woning	163678,91	464350,80	4,50	43,2	39,8	20,7
019.3_C	woning	163678,91	464350,80	7,50	50,1	50,1	28,9
020.1_A	woning	163663,78	464356,63	1,50	57,8	56,6	19,2
020.1_B	woning	163663,78	464356,63	4,50	58,3	57,5	21,2
020.1_C	woning	163663,78	464356,63	7,50	59,1	58,4	23,4
020.2_A	woning	163669,73	464356,25	1,50	56,5	56,5	14,5
020.2_B	woning	163669,73	464356,25	4,50	57,4	57,4	14,1
020.2_C	woning	163669,73	464356,25	7,50	58,3	58,3	21,4
020.3_A	woning	163672,60	464362,11	1,50	39,7	39,3	22,8
020.3_B	woning	163672,60	464362,11	4,50	39,4	39,0	23,3
020.3_C	woning	163672,60	464362,11	7,50	49,9	49,9	28,2
020.4_A	woning	163666,77	464362,09	1,50	54,5	54,5	16,2
020.4_B	woning	163666,77	464362,09	4,50	55,2	55,2	16,4
020.4_C	woning	163666,77	464362,09	7,50	54,8	41,9	22,5
021.1_A	woning	163657,81	464367,19	1,50	57,0	56,0	19,8
021.1_B	woning	163657,81	464367,19	4,50	57,5	56,9	21,0
021.1_C	woning	163657,81	464367,19	7,50	58,2	57,8	23,0
021.2_A	woning	163663,57	464367,96	1,50	55,8	55,8	13,7
021.2_B	woning	163663,57	464367,96	4,50	56,6	56,6	13,5
021.2_C	woning	163663,57	464367,96	7,50	57,5	57,5	21,2
021.3_A	woning	163666,41	464372,79	1,50	39,7	39,7	21,6
021.3_B	woning	163666,41	464372,79	4,50	39,4	39,4	22,0
021.3_C	woning	163666,41	464372,79	7,50	51,0	51,0	27,6
022.1_A	woning	163654,22	464373,51	1,50	56,6	55,7	19,6
022.1_B	woning	163654,22	464373,51	4,50	57,0	56,5	20,8
022.1_C	woning	163654,22	464373,51	7,50	57,7	57,4	22,8
022.2_A	woning	163662,81	464379,14	1,50	49,3	49,3	21,5
022.2_B	woning	163662,81	464379,14	4,50	40,2	40,2	22,1
022.2_C	woning	163662,81	464379,14	7,50	50,6	50,6	27,3
022.3_A	woning	163656,54	464378,83	1,50	53,4	53,4	14,9
022.3_B	woning	163656,54	464378,83	4,50	54,0	54,0	15,5
022.3_C	woning	163656,54	464378,83	7,50	53,6	45,5	21,9
023.1_A	2 woningen	163646,01	464387,72	1,50	55,7	54,9	19,8
023.1_B	2 woningen	163646,01	464387,72	4,50	56,0	55,6	21,3
023.1_C	2 woningen	163646,01	464387,72	7,50	56,7	56,5	22,3
024.1_A	seniorenwoning	163632,89	464404,83	1,50	54,8	54,0	20,7
024.1_B	seniorenwoning	163632,89	464404,83	4,50	54,9	54,6	20,9
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	50,3	50,2	17,3
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	50,7	50,7	19,4
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	49,7	49,7	16,8
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	50,2	50,2	19,0
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	31,6	31,6	10,4
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	32,0	32,0	10,6
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	47,6	47,6	17,8
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	47,9	47,9	24,0
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	43,6	43,6	17,0
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	45,0	45,0	24,2
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	49,5	49,5	20,4
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	50,2	49,8	27,8
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	50,6	50,6	21,7
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	49,7	49,2	27,5
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	31,0	31,0	11,1
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	31,3	31,3	11,4
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	47,2	47,2	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	47,3	47,3	22,6
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	34,8	34,6	23,8
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	47,0	47,0	23,3
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	49,0	49,0	30,0
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	49,2	49,2	31,8
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	49,0	49,0	27,9
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	48,9	48,9	30,1
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	28,7	28,7	11,4
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	28,7	28,7	12,1
027.4_A	Woningen	163649,18	464508,77	1,50	37,0	37,0	12,4
027.4_B	Woningen	163649,18	464508,77	4,50	41,2	41,2	20,1
027.5_A	Woningen	163652,58	464502,72	1,50	34,3	34,3	11,5
027.5_B	Woningen	163652,58	464502,72	4,50	40,5	40,5	18,4
030.1_A	school	163576,48	464493,41	1,50	50,4	50,4	17,5
030.1_B	school	163576,48	464493,41	4,50	50,7	50,7	21,0
030.2_A	school	163563,87	464502,39	1,50	50,5	50,5	17,2
030.2_B	school	163563,87	464502,39	4,50	51,0	51,0	20,4
030.3_A	school	163645,76	464545,34	1,50	44,2	44,2	21,4
030.3_B	school	163645,76	464545,34	4,50	45,1	45,1	29,4
030.4_A	school	163619,52	464559,28	1,50	38,8	32,4	22,8
030.4_B	school	163619,52	464559,28	4,50	44,1	44,0	24,1
030.5_A	school	163634,82	464530,02	1,50	47,5	47,5	16,5
030.5_B	school	163634,82	464530,02	4,50	47,3	47,3	19,3
030.6_A	school	163574,91	464537,98	1,50	47,8	47,8	24,9
030.6_B	school	163574,91	464537,98	4,50	47,4	47,4	26,0
040.1_A	woningen	163750,94	464366,96	1,50	56,1	56,1	17,2
040.1_B	woningen	163750,94	464366,96	4,50	56,5	56,5	18,0
040.1_C	woningen	163750,94	464366,96	7,50	57,1	57,1	21,9
040.2_A	woningen	163734,11	464396,58	1,50	54,0	54,0	16,5
040.2_B	woningen	163734,11	464396,58	4,50	53,6	53,6	17,3
040.2_C	woningen	163734,11	464396,58	7,50	54,2	54,2	20,5
041.1_A	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	1,50	53,8	53,8	35,9
041.1_B	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	4,50	54,7	54,7	37,0
041.2_A	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	1,50	37,6	37,6	25,5
041.2_B	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	4,50	41,0	41,0	29,2
042.1_A	seniorenwoning	163786,71	464404,43	1,50	49,3	49,3	35,6
042.1_B	seniorenwoning	163786,71	464404,43	4,50	49,9	49,9	36,7
042.2_A	seniorenwoning	163786,79	464410,06	1,50	46,7	46,7	23,1
042.2_B	seniorenwoning	163786,79	464410,06	4,50	47,2	47,2	24,4
042.3_A	seniorenwoning	163781,29	464413,20	1,50	36,3	36,3	21,2
042.3_B	seniorenwoning	163781,29	464413,20	4,50	42,7	36,1	27,6
043.1_A	woningen	163767,22	464433,14	1,50	43,8	43,8	17,7
043.1_B	woningen	163767,22	464433,14	4,50	44,6	44,6	18,5
043.2_A	woningen	163746,00	464470,93	1,50	40,3	40,3	15,9
043.2_B	woningen	163746,00	464470,93	4,50	44,3	44,3	16,2
050.1_A	woning	163834,89	464433,08	1,50	40,0	40,0	14,6
050.1_B	woning	163834,89	464433,08	4,50	45,2	45,2	15,0
050.1_C	woning	163834,89	464433,08	7,50	46,0	46,0	21,4
050.2_A	woning	163832,10	464428,82	1,50	49,2	43,7	28,5
050.2_B	woning	163832,10	464428,82	4,50	49,5	49,2	29,9
050.2_C	woning	163832,10	464428,82	7,50	55,1	55,1	34,4
050.3_A	woning	163825,23	464429,51	1,50	53,5	53,5	30,0
050.3_B	woning	163825,23	464429,51	4,50	54,1	54,1	31,1
050.3_C	woning	163825,23	464429,51	7,50	54,8	54,8	34,3
050.4_A	woning	163827,29	464435,54	1,50	50,7	50,7	14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
050.4_B	woning	163827,29	464435,54	4,50	51,7	51,7	14,7
050.4_C	woning	163827,29	464435,54	7,50	35,6	35,6	19,7
051.1_A	woning	163825,81	464449,04	1,50	38,2	38,2	13,9
051.1_B	woning	163825,81	464449,04	4,50	44,8	44,8	14,3
051.1_C	woning	163825,81	464449,04	7,50	43,0	43,0	20,2
051.2_A	woning	163823,99	464443,77	1,50	43,8	43,8	31,0
051.2_B	woning	163823,99	464443,77	4,50	48,4	48,4	31,6
051.2_C	woning	163823,99	464443,77	7,50	49,1	48,8	33,9
051.3_A	woning	163817,08	464443,40	1,50	52,1	52,1	33,0
051.3_B	woning	163817,08	464443,40	4,50	55,4	55,4	33,5
051.3_C	woning	163817,08	464443,40	7,50	56,1	56,1	33,8
052.1_A	woning	163815,29	464467,56	1,50	45,1	36,4	28,6
052.1_B	woning	163815,29	464467,56	4,50	45,2	39,8	31,0
052.1_C	woning	163815,29	464467,56	7,50	41,8	41,8	19,6
052.2_A	woning	163812,95	464461,81	1,50	44,5	38,5	29,0
052.2_B	woning	163812,95	464461,81	4,50	48,1	48,1	29,6
052.2_C	woning	163812,95	464461,81	7,50	48,3	48,2	31,4
052.3_A	woning	163808,48	464468,75	1,50	49,0	49,0	29,4
052.3_B	woning	163808,48	464468,75	4,50	49,1	49,1	30,0
052.3_C	woning	163808,48	464468,75	7,50	38,5	38,5	18,3
052.4_A	woning	163806,11	464462,66	1,50	51,7	51,7	32,0
052.4_B	woning	163806,11	464462,66	4,50	51,8	51,8	32,7
052.4_C	woning	163806,11	464462,66	7,50	52,3	52,3	33,1
053.1_A	woning	163806,24	464481,44	1,50	42,2	42,2	26,0
053.1_B	woning	163806,24	464481,44	4,50	47,8	47,8	30,7
053.1_C	woning	163806,24	464481,44	7,50	41,2	41,2	19,0
053.2_A	woning	163804,11	464475,20	1,50	45,3	42,2	31,1
053.2_B	woning	163804,11	464475,20	4,50	45,7	42,5	32,1
053.2_C	woning	163804,11	464475,20	7,50	47,8	47,8	31,4
053.3_A	woning	163799,81	464482,21	1,50	34,5	34,5	15,5
053.3_B	woning	163799,81	464482,21	4,50	35,7	35,7	15,8
053.3_C	woning	163799,81	464482,21	7,50	49,2	49,2	16,3
053.4_A	woning	163797,38	464476,19	1,50	51,0	51,0	30,4
053.4_B	woning	163797,38	464476,19	4,50	51,0	51,0	31,0
053.4_C	woning	163797,38	464476,19	7,50	51,4	51,4	31,3
054.1_A	woning	163801,16	464496,57	1,50	47,9	47,9	19,8
054.1_B	woning	163801,16	464496,57	4,50	48,3	48,3	24,5
054.1_C	woning	163801,16	464496,57	7,50	40,6	40,6	17,6
054.2_A	woning	163798,96	464490,65	1,50	46,7	46,7	16,1
054.2_B	woning	163798,96	464490,65	4,50	47,2	47,2	17,3
054.2_C	woning	163798,96	464490,65	7,50	47,3	47,3	25,5
054.3_A	woning	163794,50	464497,54	1,50	47,3	47,3	31,0
054.3_B	woning	163794,50	464497,54	4,50	47,5	47,5	31,7
054.3_C	woning	163794,50	464497,54	7,50	30,4	30,4	15,7
054.4_A	woning	163792,46	464491,08	1,50	49,4	49,4	32,7
054.4_B	woning	163792,46	464491,08	4,50	49,5	49,5	33,3
054.4_C	woning	163792,46	464491,08	7,50	49,9	49,9	33,6
055.1_A	woning	163791,51	464509,32	1,50	47,0	47,0	17,8
055.1_B	woning	163791,51	464509,32	4,50	47,3	47,3	18,2
055.1_C	woning	163791,51	464509,32	7,50	41,1	41,1	21,2
055.2_A	woning	163789,21	464503,52	1,50	48,6	48,6	32,2
055.2_B	woning	163789,21	464503,52	4,50	48,8	48,8	32,8
055.2_C	woning	163789,21	464503,52	7,50	49,2	49,2	33,2
055.3_A	woning	163784,67	464510,47	1,50	28,8	28,8	13,5
055.3_B	woning	163784,67	464510,47	4,50	29,1	29,1	13,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
055.3_C	woning	163784,67	464510,47	7,50	29,5	29,5	18,4
055.4_A	woning	163782,51	464504,47	1,50	49,2	49,2	32,3
055.4_B	woning	163782,51	464504,47	4,50	49,3	49,3	32,8
055.4_C	woning	163782,51	464504,47	7,50	49,6	49,6	33,2
056.1_A	woning	163764,90	464638,83	1,50	28,3	28,3	15,2
056.1_B	woning	163764,90	464638,83	4,50	30,7	30,7	13,0
056.1_C	woning	163764,90	464638,83	7,50	31,0	31,0	16,8
056.2_A	woning	163765,18	464629,61	1,50	37,0	33,0	16,0
056.2_B	woning	163765,18	464629,61	4,50	42,5	42,5	19,7
056.2_C	woning	163765,18	464629,61	7,50	43,6	43,6	29,5
056.3_A	woning	163756,97	464642,52	1,50	39,0	39,0	26,5
056.3_B	woning	163756,97	464642,52	4,50	41,0	41,0	27,9
056.3_C	woning	163756,97	464642,52	7,50	24,3	24,3	14,8
056.4_A	woning	163756,80	464632,54	1,50	39,9	39,3	24,5
056.4_B	woning	163756,80	464632,54	4,50	42,4	42,4	25,5
056.4_C	woning	163756,80	464632,54	7,50	43,5	43,5	29,6
056.5_A	woning	163741,04	464681,03	1,50	20,9	20,9	12,1
056.5_B	woning	163741,04	464681,03	4,50	29,9	29,9	12,8
056.5_C	woning	163741,04	464681,03	7,50	30,1	30,1	16,3
056.6_A	woning	163740,47	464670,94	1,50	31,9	26,7	19,5
056.6_B	woning	163740,47	464670,94	4,50	35,5	30,4	21,7
056.6_C	woning	163740,47	464670,94	7,50	41,8	41,8	28,8
056.7_A	woning	163733,70	464684,47	1,50	20,8	20,8	8,9
056.7_B	woning	163733,70	464684,47	4,50	21,4	21,4	9,6
056.7_C	woning	163733,70	464684,47	7,50	23,8	23,3	13,9
056.8_A	woning	163732,54	464675,26	1,50	41,3	41,3	27,5
056.8_B	woning	163732,54	464675,26	4,50	41,6	41,6	28,6
056.8_C	woning	163732,54	464675,26	7,50	41,7	41,7	28,7
057.1_A	woning	163789,56	464591,35	1,50	28,2	28,2	10,0
057.1_B	woning	163789,56	464591,35	4,50	32,5	32,5	10,4
057.1_C	woning	163789,56	464591,35	7,50	32,0	32,0	17,6
057.2_A	woning	163790,97	464583,75	1,50	45,0	45,0	19,3
057.2_B	woning	163790,97	464583,75	4,50	45,4	45,4	25,2
057.2_C	woning	163790,97	464583,75	7,50	45,8	45,8	28,0
057.3_A	woning	163784,83	464594,36	1,50	40,4	40,4	18,3
057.3_B	woning	163784,83	464594,36	4,50	40,4	40,4	11,1
057.3_C	woning	163784,83	464594,36	7,50	25,6	25,6	15,9
058.1_A	woning	163786,32	464581,13	1,50	45,1	45,1	21,7
058.1_B	woning	163786,32	464581,13	4,50	45,5	45,5	24,7
058.1_C	woning	163786,32	464581,13	7,50	45,9	45,9	30,8
058.2_A	woning	163780,57	464591,95	1,50	40,5	40,5	21,5
058.2_B	woning	163780,57	464591,95	4,50	40,5	40,5	10,8
058.2_C	woning	163780,57	464591,95	7,50	25,6	25,6	15,6
059.1_A	woning	163782,08	464578,69	1,50	45,1	45,1	21,6
059.1_B	woning	163782,08	464578,69	4,50	45,5	45,5	23,9
059.1_C	woning	163782,08	464578,69	7,50	45,9	45,9	30,9
059.2_A	woning	163776,80	464587,53	1,50	40,5	40,5	21,8
059.2_B	woning	163776,80	464587,53	4,50	40,5	32,3	10,7
059.2_C	woning	163776,80	464587,53	7,50	27,8	27,8	18,1
060.1_A	woning	163777,94	464576,34	1,50	44,6	44,6	27,0
060.1_B	woning	163777,94	464576,34	4,50	45,5	45,5	27,9
060.1_C	woning	163777,94	464576,34	7,50	46,0	46,0	30,9
060.2_A	woning	163772,81	464585,27	1,50	40,6	40,6	22,2
060.2_B	woning	163772,81	464585,27	4,50	40,7	40,7	11,0
060.2_C	woning	163772,81	464585,27	7,50	27,2	27,2	15,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
061.1_A	woning	163773,39	464573,76	1,50	35,5	35,5	29,5
061.1_B	woning	163773,39	464573,76	4,50	45,6	45,6	30,7
061.1_C	woning	163773,39	464573,76	7,50	46,1	46,1	31,0
061.2_A	woning	163768,27	464582,69	1,50	40,8	40,8	27,4
061.2_B	woning	163768,27	464582,69	4,50	40,8	40,8	28,2
061.2_C	woning	163768,27	464582,69	7,50	25,9	25,9	15,9
062.1_A	woning	163769,12	464571,34	1,50	39,2	39,2	29,7
062.1_B	woning	163769,12	464571,34	4,50	44,7	44,7	30,8
062.1_C	woning	163769,12	464571,34	7,50	46,1	46,1	31,1
062.2_A	woning	163764,05	464580,30	1,50	34,3	32,1	27,3
062.2_B	woning	163764,05	464580,30	4,50	40,8	40,8	28,3
062.2_C	woning	163764,05	464580,30	7,50	27,5	27,5	16,7
062.3_A	woning	163764,48	464574,51	1,50	41,8	41,8	31,9
062.3_B	woning	163764,48	464574,51	4,50	45,0	44,7	32,7
062.3_C	woning	163764,48	464574,51	7,50	46,0	46,0	31,1
063.1_A	woning	163706,49	464664,41	1,50	39,1	39,1	17,2
063.1_B	woning	163706,49	464664,41	4,50	31,7	31,7	12,4
063.1_C	woning	163706,49	464664,41	7,50	34,5	34,5	15,0
063.2_A	woning	163706,51	464658,41	1,50	41,6	41,6	10,9
063.2_B	woning	163706,51	464658,41	4,50	41,9	41,9	15,3
063.2_C	woning	163706,51	464658,41	7,50	42,0	42,0	26,0
063.3_A	woning	163701,48	464667,35	1,50	21,5	21,5	5,4
063.3_B	woning	163701,48	464667,35	4,50	21,8	21,8	6,5
063.3_C	woning	163701,48	464667,35	7,50	23,2	23,2	10,8
064.1_A	woning	163702,16	464655,93	1,50	43,0	41,7	11,4
064.1_B	woning	163702,16	464655,93	4,50	42,1	42,1	16,7
064.1_C	woning	163702,16	464655,93	7,50	42,2	42,2	26,0
064.2_A	woning	163697,34	464664,99	1,50	21,5	21,5	5,4
064.2_B	woning	163697,34	464664,99	4,50	21,9	21,9	6,2
064.2_C	woning	163697,34	464664,99	7,50	23,2	23,2	10,5
065.1_A	woning	163698,34	464653,76	1,50	43,5	43,5	13,0
065.1_B	woning	163698,34	464653,76	4,50	42,2	42,2	19,2
065.1_C	woning	163698,34	464653,76	7,50	42,3	42,3	26,0
065.2_A	woning	163692,75	464662,38	1,50	22,9	21,7	5,4
065.2_B	woning	163692,75	464662,38	4,50	22,1	22,1	6,2
065.2_C	woning	163692,75	464662,38	7,50	23,2	23,2	10,4
066.1_A	woning	163693,08	464650,76	1,50	43,6	43,6	15,7
066.1_B	woning	163693,08	464650,76	4,50	42,3	42,3	23,8
066.1_C	woning	163693,08	464650,76	7,50	42,4	42,4	26,1
066.2_A	woning	163688,35	464659,87	1,50	23,2	23,2	5,5
066.2_B	woning	163688,35	464659,87	4,50	22,2	22,2	6,3
066.2_C	woning	163688,35	464659,87	7,50	23,3	23,3	10,4
067.1_A	woning	163688,63	464648,22	1,50	43,5	43,5	15,6
067.1_B	woning	163688,63	464648,22	4,50	42,5	42,5	25,1
067.1_C	woning	163688,63	464648,22	7,50	42,6	42,6	26,1
067.2_A	woning	163684,14	464657,47	1,50	23,3	23,3	5,4
067.2_B	woning	163684,14	464657,47	4,50	22,4	22,4	6,4
067.2_C	woning	163684,14	464657,47	7,50	23,6	23,6	10,5
068.1_A	woning	163683,91	464645,54	1,50	41,8	41,8	14,8
068.1_B	woning	163683,91	464645,54	4,50	42,7	42,7	25,9
068.1_C	woning	163683,91	464645,54	7,50	42,7	42,7	26,2
068.2_A	woning	163679,15	464654,63	1,50	23,5	23,5	5,5
068.2_B	woning	163679,15	464654,63	4,50	22,7	22,7	7,0
068.2_C	woning	163679,15	464654,63	7,50	24,8	24,8	11,1
068.3_A	woning	163678,90	464649,60	1,50	42,0	42,0	14,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
068.3_B	woning	163678,90	464649,60	4,50	42,5	42,5	25,8
068.3_C	woning	163678,90	464649,60	7,50	42,6	42,6	26,1
069.1_A	woning	163734,40	464615,79	1,50	29,9	29,9	15,7
069.1_B	woning	163734,40	464615,79	4,50	37,0	37,0	17,6
069.1_C	woning	163734,40	464615,79	7,50	36,5	36,5	19,4
069.2_A	woning	163733,42	464610,21	1,50	43,8	43,8	23,6
069.2_B	woning	163733,42	464610,21	4,50	44,0	44,0	30,0
069.2_C	woning	163733,42	464610,21	7,50	44,1	44,1	30,2
069.3_A	woning	163729,07	464619,60	1,50	38,6	27,2	19,2
069.3_B	woning	163729,07	464619,60	4,50	39,5	39,5	22,5
069.3_C	woning	163729,07	464619,60	7,50	24,8	24,4	15,4
070.1_A	woning	163729,38	464607,91	1,50	44,1	44,1	23,4
070.1_B	woning	163729,38	464607,91	4,50	44,3	44,3	30,0
070.1_C	woning	163729,38	464607,91	7,50	44,3	44,3	30,2
070.2_A	woning	163724,33	464616,90	1,50	37,5	30,3	20,5
070.2_B	woning	163724,33	464616,90	4,50	39,6	39,6	23,8
070.2_C	woning	163724,33	464616,90	7,50	24,5	24,2	15,1
071.1_A	woning	163724,78	464605,30	1,50	44,3	44,3	23,2
071.1_B	woning	163724,78	464605,30	4,50	44,4	44,4	30,0
071.1_C	woning	163724,78	464605,30	7,50	44,4	44,4	30,3
071.2_A	woning	163720,30	464614,61	1,50	37,6	30,0	20,0
071.2_B	woning	163720,30	464614,61	4,50	39,9	39,9	24,1
071.2_C	woning	163720,30	464614,61	7,50	24,3	24,3	15,0
072.1_A	woning	163720,87	464603,08	1,50	44,7	44,7	23,7
072.1_B	woning	163720,87	464603,08	4,50	44,8	44,8	30,1
072.1_C	woning	163720,87	464603,08	7,50	44,6	44,6	30,3
072.2_A	woning	163715,39	464611,83	1,50	30,1	30,1	19,2
072.2_B	woning	163715,39	464611,83	4,50	39,5	39,5	20,7
072.2_C	woning	163715,39	464611,83	7,50	24,5	24,5	11,7
073.1_A	woning	163715,62	464600,10	1,50	44,1	44,1	17,6
073.1_B	woning	163715,62	464600,10	4,50	44,1	44,1	26,1
073.1_C	woning	163715,62	464600,10	7,50	44,2	44,2	27,3
073.2_A	woning	163711,44	464609,59	1,50	27,8	27,8	6,9
073.2_B	woning	163711,44	464609,59	4,50	39,1	39,1	7,0
073.2_C	woning	163711,44	464609,59	7,50	24,7	24,7	11,7
074.1_A	woning	163711,34	464597,66	1,50	37,8	37,8	16,4
074.1_B	woning	163711,34	464597,66	4,50	44,0	44,0	25,9
074.1_C	woning	163711,34	464597,66	7,50	44,2	44,2	27,4
074.2_A	woning	163706,54	464606,80	1,50	28,8	28,8	6,9
074.2_B	woning	163706,54	464606,80	4,50	33,9	33,9	7,4
074.2_C	woning	163706,54	464606,80	7,50	26,2	26,2	12,3
074.3_A	woning	163706,76	464600,62	1,50	36,4	36,4	15,8
074.3_B	woning	163706,76	464600,62	4,50	44,0	44,0	25,3
074.3_C	woning	163706,76	464600,62	7,50	44,2	44,2	27,3
075.1_A	woning	163706,40	464538,89	1,50	36,6	36,6	12,1
075.1_B	woning	163706,40	464538,89	4,50	38,5	38,5	12,7
075.1_C	woning	163706,40	464538,89	7,50	39,7	39,7	16,3
075.2_A	woning	163699,90	464539,21	1,50	26,1	26,1	8,3
075.2_B	woning	163699,90	464539,21	4,50	26,6	26,6	9,6
075.2_C	woning	163699,90	464539,21	7,50	27,5	27,5	13,5
075.3_A	woning	163697,47	464533,83	1,50	34,4	34,4	17,5
075.3_B	woning	163697,47	464533,83	4,50	46,5	46,5	26,9
075.3_C	woning	163697,47	464533,83	7,50	47,0	47,0	29,0
076.1_A	woning	163709,52	464533,40	1,50	36,8	36,8	9,3
076.1_B	woning	163709,52	464533,40	4,50	38,7	38,7	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
076.1_C	woning	163709,52	464533,40	7,50	40,0	40,0	18,8
076.2_A	woning	163706,67	464528,21	1,50	26,7	26,7	10,4
076.2_B	woning	163706,67	464528,21	4,50	41,2	35,7	12,0
076.2_C	woning	163706,67	464528,21	7,50	47,1	47,1	23,0
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	36,2	36,2	17,8
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	46,8	46,8	26,5
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	47,2	47,2	29,2
077.1_A	woning	163715,72	464522,50	1,50	37,3	37,3	12,7
077.1_B	woning	163715,72	464522,50	4,50	39,1	39,1	13,3
077.1_C	woning	163715,72	464522,50	7,50	40,6	40,6	16,6
077.2_A	woning	163709,88	464522,31	1,50	28,6	28,6	14,9
077.2_B	woning	163709,88	464522,31	4,50	44,1	29,6	22,8
077.2_C	woning	163709,88	464522,31	7,50	45,7	45,7	27,1
077.3_A	woning	163707,17	464516,90	1,50	35,6	35,6	17,4
077.3_B	woning	163707,17	464516,90	4,50	47,3	47,3	25,9
077.3_C	woning	163707,17	464516,90	7,50	47,6	47,6	29,5
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	37,1	37,1	16,7
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	39,3	39,3	17,1
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	40,9	40,9	18,9
078.2_A	woning	163716,60	464511,37	1,50	31,8	31,8	11,4
078.2_B	woning	163716,60	464511,37	4,50	43,9	43,9	12,9
078.2_C	woning	163716,60	464511,37	7,50	47,8	47,8	23,6
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	37,1	37,1	17,1
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	47,6	47,6	27,2
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	47,8	47,8	29,6
079.1_A	woning	163725,75	464504,99	1,50	37,2	37,2	13,8
079.1_B	woning	163725,75	464504,99	4,50	43,7	43,7	14,6
079.1_C	woning	163725,75	464504,99	7,50	41,5	41,5	17,4
079.2_A	woning	163719,80	464505,38	1,50	30,2	30,2	15,9
079.2_B	woning	163719,80	464505,38	4,50	44,8	31,2	16,9
079.2_C	woning	163719,80	464505,38	7,50	45,0	40,6	27,7
079.3_A	woning	163716,86	464499,84	1,50	35,4	35,4	19,1
079.3_B	woning	163716,86	464499,84	4,50	47,4	47,4	26,1
079.3_C	woning	163716,86	464499,84	7,50	48,4	48,4	30,0
080.1_A	woning	163728,76	464499,64	1,50	37,5	37,5	17,7
080.1_B	woning	163728,76	464499,64	4,50	43,9	43,9	18,0
080.1_C	woning	163728,76	464499,64	7,50	41,9	41,9	19,8
080.2_A	woning	163725,95	464494,08	1,50	37,9	37,9	16,4
080.2_B	woning	163725,95	464494,08	4,50	46,2	43,5	17,8
080.2_C	woning	163725,95	464494,08	7,50	48,7	48,7	30,1
080.3_A	woning	163719,74	464494,74	1,50	37,8	37,8	18,7
080.3_B	woning	163719,74	464494,74	4,50	47,6	47,6	26,2
080.3_C	woning	163719,74	464494,74	7,50	48,7	48,7	30,2
081.1_A	woning	163821,93	464453,90	1,50	36,3	36,3	17,0
081.1_B	woning	163821,93	464453,90	4,50	44,0	44,0	17,4
081.1_C	woning	163821,93	464453,90	7,50	37,5	37,5	18,9
081.2_A	woning	163816,15	464454,12	1,50	49,7	49,7	15,2
081.2_B	woning	163816,15	464454,12	4,50	50,0	50,0	14,5
081.2_C	woning	163816,15	464454,12	7,50	33,5	33,5	18,8
081.3_A	woning	163813,34	464448,29	1,50	52,6	52,6	32,7
081.3_B	woning	163813,34	464448,29	4,50	52,8	52,8	33,3
081.3_C	woning	163813,34	464448,29	7,50	53,4	53,4	33,6
082.1_A	woning	163829,69	464532,68	1,50	32,4	32,4	15,9
082.1_B	woning	163829,69	464532,68	4,50	31,5	31,5	14,0
082.1_C	woning	163829,69	464532,68	7,50	34,5	34,5	17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
082.2_A	woning	163828,12	464527,15	1,50	31,5	31,5	20,6
082.2_B	woning	163828,12	464527,15	4,50	39,4	39,4	23,1
082.2_C	woning	163828,12	464527,15	7,50	45,2	45,2	28,6
082.3_A	woning	163823,85	464534,14	1,50	44,4	44,4	20,5
082.3_B	woning	163823,85	464534,14	4,50	46,1	46,1	11,6
082.3_C	woning	163823,85	464534,14	7,50	29,8	29,8	16,3
082.4_A	woning	163820,50	464527,86	1,50	50,5	50,5	25,4
082.4_B	woning	163820,50	464527,86	4,50	48,8	48,8	25,1
082.4_C	woning	163820,50	464527,86	7,50	49,1	49,1	31,1
083.1_A	woning	163836,76	464520,11	1,50	32,7	32,7	14,8
083.1_B	woning	163836,76	464520,11	4,50	31,7	31,7	11,9
083.1_C	woning	163836,76	464520,11	7,50	34,5	34,5	17,8
083.2_A	woning	163835,65	464514,16	1,50	31,9	31,9	14,6
083.2_B	woning	163835,65	464514,16	4,50	38,6	38,6	15,6
083.2_C	woning	163835,65	464514,16	7,50	45,5	45,5	26,1
083.3_A	woning	163831,27	464521,13	1,50	39,8	39,8	19,7
083.3_B	woning	163831,27	464521,13	4,50	40,4	40,4	23,4
083.3_C	woning	163831,27	464521,13	7,50	47,5	47,5	16,8
083.4_A	woning	163828,28	464514,18	1,50	42,2	42,2	20,4
083.4_B	woning	163828,28	464514,18	4,50	48,9	48,9	23,3
083.4_C	woning	163828,28	464514,18	7,50	49,4	49,4	31,6
084.1_A	woning	163840,68	464506,19	1,50	33,4	33,4	11,5
084.1_B	woning	163840,68	464506,19	4,50	33,6	33,6	11,9
084.1_C	woning	163840,68	464506,19	7,50	32,4	32,4	17,3
084.2_A	woning	163835,00	464506,65	1,50	33,1	33,1	11,6
084.2_B	woning	163835,00	464506,65	4,50	43,6	43,6	12,1
084.2_C	woning	163835,00	464506,65	7,50	44,7	44,7	17,3
084.3_A	woning	163831,88	464500,93	1,50	46,9	46,9	18,5
084.3_B	woning	163831,88	464500,93	4,50	50,5	50,5	22,1
084.3_C	woning	163831,88	464500,93	7,50	50,9	50,9	32,0
085.1_A	woning	163844,80	464500,99	1,50	33,8	33,8	12,2
085.1_B	woning	163844,80	464500,99	4,50	34,8	34,8	12,7
085.1_C	woning	163844,80	464500,99	7,50	36,5	36,5	18,7
085.2_A	woning	163842,86	464496,30	1,50	32,8	32,8	20,5
085.2_B	woning	163842,86	464496,30	4,50	46,0	46,0	22,2
085.2_C	woning	163842,86	464496,30	7,50	46,5	46,2	30,2
085.3_A	woning	163835,64	464496,38	1,50	46,6	46,6	18,3
085.3_B	woning	163835,64	464496,38	4,50	53,2	53,2	22,6
085.3_C	woning	163835,64	464496,38	7,50	53,5	53,5	32,2
086.1_A	woning	163851,14	464489,82	1,50	32,9	32,9	12,5
086.1_B	woning	163851,14	464489,82	4,50	35,2	35,2	14,4
086.1_C	woning	163851,14	464489,82	7,50	36,3	36,3	18,6
086.2_A	woning	163846,35	464490,52	1,50	41,4	41,4	17,6
086.2_B	woning	163846,35	464490,52	4,50	48,0	48,0	21,1
086.2_C	woning	163846,35	464490,52	7,50	49,3	49,3	18,0
086.3_A	woning	163842,33	464484,66	1,50	41,6	41,6	22,9
086.3_B	woning	163842,33	464484,66	4,50	50,8	50,8	24,2
086.3_C	woning	163842,33	464484,66	7,50	51,4	51,4	32,6
087.1_A	woning	163852,98	464483,56	1,50	31,7	31,7	12,9
087.1_B	woning	163852,98	464483,56	4,50	33,6	33,6	15,7
087.1_C	woning	163852,98	464483,56	7,50	34,2	34,2	19,3
087.2_A	woning	163851,43	464478,68	1,50	46,8	33,0	20,7
087.2_B	woning	163851,43	464478,68	4,50	46,9	37,9	23,8
087.2_C	woning	163851,43	464478,68	7,50	47,3	46,8	29,3
087.3_A	woning	163844,30	464478,06	1,50	42,7	42,7	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
087.3_B	woning	163844,30	464478,06	4,50	51,9	51,9	29,3
087.3_C	woning	163844,30	464478,06	7,50	52,3	52,3	32,8
090.1_A	Tiny hous	163903,93	464389,55	1,50	41,3	41,3	15,2
090.1_B	Tiny hous	163903,93	464389,55	4,50	40,8	40,8	16,6
090.2_A	Tiny hous	163904,13	464386,19	1,50	56,4	56,4	27,4
090.2_B	Tiny hous	163904,13	464386,19	4,50	57,2	57,2	31,8
090.3_A	Tiny hous	163899,55	464389,05	1,50	54,8	54,8	21,2
090.3_B	Tiny hous	163899,55	464389,05	4,50	55,8	55,8	23,4
090.4_A	Tiny hous	163899,74	464384,73	1,50	58,3	58,3	19,0
090.4_B	Tiny hous	163899,74	464384,73	4,50	59,0	59,0	23,2
091.1_A	Tiny hous	163910,19	464379,83	1,50	42,2	42,2	15,5
091.1_B	Tiny hous	163910,19	464379,83	4,50	42,4	42,4	17,1
091.2_A	Tiny hous	163908,32	464376,00	1,50	58,9	58,9	25,7
091.2_B	Tiny hous	163908,32	464376,00	4,50	59,8	59,8	29,2
091.3_A	Tiny hous	163906,82	464380,58	1,50	55,6	55,6	15,5
091.3_B	Tiny hous	163906,82	464380,58	4,50	56,4	56,4	17,7
091.4_A	Tiny hous	163904,59	464376,92	1,50	61,1	61,1	26,0
091.4_B	Tiny hous	163904,59	464376,92	4,50	62,0	62,0	31,2
092.1_A	Tiny hous	163896,37	464379,85	1,50	55,9	55,9	23,7
092.1_B	Tiny hous	163896,37	464379,85	4,50	56,4	56,4	26,4
092.2_A	Tiny hous	163896,67	464376,15	1,50	58,8	58,8	29,9
092.2_B	Tiny hous	163896,67	464376,15	4,50	59,8	59,8	33,1
092.3_A	Tiny hous	163891,68	464379,89	1,50	44,1	44,1	26,5
092.3_B	Tiny hous	163891,68	464379,89	4,50	44,2	41,3	23,7
092.4_A	Tiny hous	163892,65	464376,15	1,50	58,8	58,8	32,3
092.4_B	Tiny hous	163892,65	464376,15	4,50	59,8	59,8	33,1
093.1_A	Tiny hous	163874,11	464372,47	1,50	60,8	60,8	24,8
093.1_B	Tiny hous	163874,11	464372,47	4,50	61,8	61,8	21,0
093.2_A	Tiny hous	163871,75	464369,40	1,50	59,1	59,1	34,9
093.2_B	Tiny hous	163871,75	464369,40	4,50	60,2	60,2	32,1
093.3_A	Tiny hous	163870,96	464374,59	1,50	56,5	56,5	33,5
093.3_B	Tiny hous	163870,96	464374,59	4,50	57,3	57,3	34,4
093.4_A	Tiny hous	163867,97	464371,52	1,50	56,6	56,6	31,4
093.4_B	Tiny hous	163867,97	464371,52	4,50	57,4	57,4	30,3
094.1_A	Tiny hous	163858,40	464374,66	1,50	55,9	55,9	29,6
094.1_B	Tiny hous	163858,40	464374,66	4,50	56,8	56,8	30,4
094.2_A	Tiny hous	163859,47	464370,75	1,50	60,5	60,5	35,4
094.2_B	Tiny hous	163859,47	464370,75	4,50	61,5	61,5	36,5
094.3_A	Tiny hous	163855,79	464369,12	1,50	60,5	60,5	35,6
094.3_B	Tiny hous	163855,79	464369,12	4,50	61,5	61,5	36,8
094.4_A	Tiny hous	163854,75	464373,00	1,50	53,9	53,9	34,7
094.4_B	Tiny hous	163854,75	464373,00	4,50	54,8	54,8	35,9
095.1_A	Tiny hous	163855,17	464384,37	1,50	44,9	44,9	18,7
095.1_B	Tiny hous	163855,17	464384,37	4,50	46,6	46,6	20,6
095.2_A	Tiny hous	163854,24	464380,52	1,50	55,0	55,0	35,0
095.2_B	Tiny hous	163854,24	464380,52	4,50	56,0	56,0	36,2
095.3_A	Tiny hous	163851,48	464386,15	1,50	45,5	45,5	23,4
095.3_B	Tiny hous	163851,48	464386,15	4,50	48,4	48,4	26,3
095.4_A	Tiny hous	163850,68	464381,56	1,50	57,0	57,0	30,1
095.4_B	Tiny hous	163850,68	464381,56	4,50	58,0	58,0	32,0
096.1_A	Tiny hous	163848,71	464399,00	1,50	43,0	43,0	18,4
096.1_B	Tiny hous	163848,71	464399,00	4,50	46,9	46,9	19,9
096.2_A	Tiny hous	163847,20	464395,00	1,50	55,9	55,9	28,9
096.2_B	Tiny hous	163847,20	464395,00	4,50	56,8	56,8	31,3
096.3_A	Tiny hous	163843,55	464395,59	1,50	51,3	51,3	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
096.3_B	Tiny hous	163843,55	464395,59	4,50	52,8	52,8	25,9
097.1_A	Tiny hous	163846,26	464403,31	1,50	44,8	44,8	16,1
097.1_B	Tiny hous	163846,26	464403,31	4,50	45,6	45,6	17,9
097.2_A	Tiny hous	163842,54	464404,22	1,50	40,0	40,0	17,0
097.2_B	Tiny hous	163842,54	464404,22	4,50	43,3	43,3	18,6
097.3_A	Tiny hous	163840,78	464400,49	1,50	55,7	55,7	27,5
097.3_B	Tiny hous	163840,78	464400,49	4,50	56,6	56,6	29,4
098.1_A	Tiny hous	163834,13	464397,12	1,50	54,3	54,3	20,4
098.1_B	Tiny hous	163834,13	464397,12	4,50	55,2	55,2	23,4
098.2_A	Tiny hous	163833,27	464393,89	1,50	50,8	49,5	24,4
098.2_B	Tiny hous	163833,27	464393,89	4,50	51,3	49,9	29,0
098.3_A	Tiny hous	163830,21	464398,05	1,50	42,3	42,3	15,6
098.3_B	Tiny hous	163830,21	464398,05	4,50	42,7	42,7	16,7
099.1_A	Tiny hous	163838,55	464390,93	1,50	43,7	43,7	19,6
099.1_B	Tiny hous	163838,55	464390,93	4,50	47,5	47,5	21,0
099.2_A	Tiny hous	163837,22	464386,88	1,50	51,1	50,6	35,5
099.2_B	Tiny hous	163837,22	464386,88	4,50	51,7	51,5	36,6
099.3_A	Tiny hous	163834,33	464391,24	1,50	53,7	53,7	29,8
099.3_B	Tiny hous	163834,33	464391,24	4,50	54,5	54,5	30,7
100.1_A	Tiny hous	163843,84	464383,29	1,50	51,5	51,5	34,0
100.1_B	Tiny hous	163843,84	464383,29	4,50	52,5	52,5	35,2
100.2_A	Tiny hous	163842,13	464380,03	1,50	51,4	50,3	35,4
100.2_B	Tiny hous	163842,13	464380,03	4,50	52,0	51,5	36,6
100.3_A	Tiny hous	163839,78	464384,66	1,50	54,2	54,2	34,1
100.3_B	Tiny hous	163839,78	464384,66	4,50	55,0	55,0	35,4
101.1_A	Tiny hous	163846,74	464370,09	1,50	47,3	47,3	20,9
101.1_B	Tiny hous	163846,74	464370,09	4,50	49,9	49,9	20,0
101.2_A	Tiny hous	163846,82	464366,07	1,50	60,8	60,8	36,0
101.2_B	Tiny hous	163846,82	464366,07	4,50	61,9	61,9	37,2
101.3_A	Tiny hous	163842,90	464371,00	1,50	49,2	49,2	30,0
101.3_B	Tiny hous	163842,90	464371,00	4,50	49,3	49,3	22,6
105.10_A	appartementengebouw	163856,30	464473,74	1,50	38,9	38,9	25,9
105.10_B	appartementengebouw	163856,30	464473,74	4,50	49,0	49,0	31,6
105.10_C	appartementengebouw	163856,30	464473,74	7,50	39,5	39,5	15,3
105.1_A	appartementengebouw	163861,47	464471,71	1,50	35,1	35,1	13,2
105.1_B	appartementengebouw	163861,47	464471,71	4,50	34,3	34,3	16,7
105.1_C	appartementengebouw	163861,47	464471,71	7,50	32,9	32,9	14,9
105.2_A	appartementengebouw	163861,72	464463,32	1,50	34,3	34,3	14,4
105.2_B	appartementengebouw	163861,72	464463,32	4,50	36,0	36,0	13,5
105.2_C	appartementengebouw	163861,72	464463,32	7,50	35,3	35,3	14,8
105.3_A	appartementengebouw	163866,62	464458,77	1,50	34,5	34,5	15,4
105.3_B	appartementengebouw	163866,62	464458,77	4,50	36,2	36,2	14,4
105.3_C	appartementengebouw	163866,62	464458,77	7,50	35,7	35,7	15,7
105.4_A	appartementengebouw	163870,24	464452,40	1,50	38,1	38,1	16,1
105.4_B	appartementengebouw	163870,24	464452,40	4,50	39,2	39,2	17,9
105.4_C	appartementengebouw	163870,24	464452,40	7,50	39,5	39,5	19,0
105.5_A	appartementengebouw	163868,14	464448,86	1,50	53,9	53,9	28,0
105.5_B	appartementengebouw	163868,14	464448,86	4,50	55,6	55,6	33,9
105.5_C	appartementengebouw	163868,14	464448,86	7,50	56,2	56,2	34,3
105.6_A	appartementengebouw	163862,43	464449,38	1,50	55,7	55,7	30,0
105.6_B	appartementengebouw	163862,43	464449,38	4,50	57,1	57,1	33,8
105.6_C	appartementengebouw	163862,43	464449,38	7,50	57,7	57,7	34,2
105.7_A	appartementengebouw	163859,82	464454,02	1,50	55,5	55,5	28,1
105.7_B	appartementengebouw	163859,82	464454,02	4,50	55,8	55,8	33,3
105.7_C	appartementengebouw	163859,82	464454,02	7,50	56,3	56,3	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sportvelden, wedstrijden, LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportvelden

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
105.8_A	appartementengebouw	163853,91	464460,38	1,50	48,9	48,9	27,3
105.8_B	appartementengebouw	163853,91	464460,38	4,50	54,4	54,4	33,0
105.8_C	appartementengebouw	163853,91	464460,38	7,50	54,9	54,9	33,6
105.9_A	appartementengebouw	163850,16	464467,03	1,50	45,7	45,7	28,6
105.9_B	appartementengebouw	163850,16	464467,03	4,50	52,7	52,7	33,0
105.9_C	appartementengebouw	163850,16	464467,03	7,50	53,2	53,2	33,4
T010_A	Tuin	163782,99	464254,51	1,50	61,1	60,4	36,2
T011_A	Tuin	163789,93	464257,82	1,50	60,8	57,1	34,8
T012_A	Tuin	163774,37	464269,19	1,50	60,9	57,6	29,1
T013_A	Tuin	163780,80	464272,48	1,50	59,5	56,4	30,6
T014_A	Tuin	163765,24	464284,31	1,50	58,2	56,0	31,6
T015_A	Tuin	163772,57	464287,75	1,50	56,1	55,3	28,3
T016_A	Tuin	163755,96	464299,72	1,50	57,8	57,8	33,4
T017_A	Tuin	163764,79	464302,86	1,50	57,2	57,2	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	10,5	-6,2	-9,0
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	10,9	-4,7	-7,2
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	11,8	-3,6	-6,2
001.2_A	appartementengebouw	163730,42	464261,80	1,50	11,9	-4,5	-7,7
001.2_B	appartementengebouw	163730,42	464261,80	4,50	12,1	-4,3	-7,5
001.2_C	appartementengebouw	163730,42	464261,80	7,50	13,6	-1,9	-4,5
001.3_A	appartementengebouw	163718,77	464275,66	1,50	17,8	3,6	0,6
001.3_B	appartementengebouw	163718,77	464275,66	4,50	20,9	6,7	4,1
001.3_C	appartementengebouw	163718,77	464275,66	7,50	31,7	13,2	10,8
001.4_A	appartementengebouw	163705,22	464263,29	1,50	21,9	8,0	5,3
001.4_B	appartementengebouw	163705,22	464263,29	4,50	24,5	12,9	10,6
001.4_C	appartementengebouw	163705,22	464263,29	7,50	31,6	13,3	11,0
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	22,0	8,9	6,4
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	11,4	-3,2	-6,1
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	15,5	1,1	-1,8
002.2_A	woning	163768,49	464250,65	1,50	26,8	12,8	10,3
002.2_B	woning	163768,49	464250,65	4,50	27,0	12,4	9,7
002.2_C	woning	163768,49	464250,65	7,50	29,5	12,7	10,0
002.3_A	woning	163777,53	464255,49	1,50	18,5	3,8	-0,2
002.3_B	woning	163777,53	464255,49	4,50	20,4	6,2	3,3
002.3_C	woning	163777,53	464255,49	7,50	28,3	8,1	5,3
002.4_A	woning	163771,08	464256,94	1,50	13,1	-0,3	-3,8
002.4_B	woning	163771,08	464256,94	4,50	14,9	2,5	-0,5
002.4_C	woning	163771,08	464256,94	7,50	25,0	8,6	5,8
003.1_A	woning	163763,53	464263,27	1,50	18,8	8,0	5,0
003.1_B	woning	163763,53	464263,27	4,50	21,7	9,6	6,2
003.1_C	woning	163763,53	464263,27	7,50	16,5	2,2	-0,7
003.2_A	woning	163759,74	464265,96	1,50	24,7	11,5	8,9
003.2_B	woning	163759,74	464265,96	4,50	27,7	12,9	10,3
003.2_C	woning	163759,74	464265,96	7,50	29,9	13,2	10,5
003.3_A	woning	163768,80	464270,70	1,50	20,3	3,6	-1,6
003.3_B	woning	163768,80	464270,70	4,50	21,5	6,3	3,0
003.3_C	woning	163768,80	464270,70	7,50	29,0	9,1	6,2
003.4_A	woning	163762,55	464272,22	1,50	13,9	0,9	-2,2
003.4_B	woning	163762,55	464272,22	4,50	15,7	2,9	0,0
003.4_C	woning	163762,55	464272,22	7,50	25,5	9,1	6,3
004.1_A	woning	163754,83	464278,51	1,50	19,3	8,5	5,3
004.1_B	woning	163754,83	464278,51	4,50	21,6	10,1	6,5
004.1_C	woning	163754,83	464278,51	7,50	17,1	2,8	-0,2
004.2_A	woning	163751,29	464280,67	1,50	25,1	12,2	9,5
004.2_B	woning	163751,29	464280,67	4,50	28,6	13,5	10,8
004.2_C	woning	163751,29	464280,67	7,50	30,6	13,8	11,1
004.3_A	woning	163760,16	464286,06	1,50	21,3	9,7	3,2
004.3_B	woning	163760,16	464286,06	4,50	22,4	8,3	5,7
004.3_C	woning	163760,16	464286,06	7,50	29,4	9,4	6,6
004.4_A	woning	163753,85	464287,41	1,50	15,1	2,6	-0,2
004.4_B	woning	163753,85	464287,41	4,50	17,0	4,0	1,1
004.4_C	woning	163753,85	464287,41	7,50	26,1	9,8	7,0
005.1_A	woning	163746,54	464293,90	1,50	20,2	9,6	6,6
005.1_B	woning	163746,54	464293,90	4,50	22,4	11,1	7,8
005.1_C	woning	163746,54	464293,90	7,50	17,5	3,2	0,3
005.2_A	woning	163742,49	464296,22	1,50	25,1	13,4	10,8
005.2_B	woning	163742,49	464296,22	4,50	29,3	15,8	13,2
005.2_C	woning	163742,49	464296,22	7,50	31,9	16,3	13,6
005.3_A	woning	163751,40	464301,42	1,50	21,0	6,5	2,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.3_B	woning	163751,40	464301,42	4,50	22,8	9,2	6,7
005.3_C	woning	163751,40	464301,42	7,50	29,0	9,8	7,0
005.4_A	woning	163743,91	464301,89	1,50	19,4	7,7	4,6
005.4_B	woning	163743,91	464301,89	4,50	22,7	9,7	6,7
005.4_C	woning	163743,91	464301,89	7,50	32,2	14,7	11,9
006.1_A	woning	163740,49	464314,15	1,50	22,3	9,5	6,8
006.1_B	woning	163740,49	464314,15	4,50	25,2	13,0	10,5
006.1_C	woning	163740,49	464314,15	7,50	18,2	3,8	0,8
006.2_A	woning	163735,57	464317,14	1,50	23,5	11,5	8,9
006.2_B	woning	163735,57	464317,14	4,50	26,5	14,4	11,7
006.2_C	woning	163735,57	464317,14	7,50	31,9	15,0	11,9
006.3_A	woning	163736,20	464323,50	1,50	16,9	3,1	0,5
006.3_B	woning	163736,20	464323,50	4,50	19,1	5,6	2,8
006.3_C	woning	163736,20	464323,50	7,50	31,1	15,0	11,7
007.1_A	woning	163746,67	464317,70	1,50	21,7	9,9	6,9
007.1_B	woning	163746,67	464317,70	4,50	25,3	12,8	10,0
007.1_C	woning	163746,67	464317,70	7,50	18,3	4,6	0,9
007.2_A	woning	163746,68	464323,71	1,50	20,1	8,1	3,8
007.2_B	woning	163746,68	464323,71	4,50	21,9	13,4	7,9
007.2_C	woning	163746,68	464323,71	7,50	29,8	11,6	8,7
007.3_A	woning	163741,25	464326,41	1,50	16,6	4,0	1,0
007.3_B	woning	163741,25	464326,41	4,50	19,1	6,9	3,8
007.3_C	woning	163741,25	464326,41	7,50	31,3	17,1	14,2
008.1_A	senioren woning	163763,14	464328,21	1,50	14,4	2,8	-1,4
008.1_B	senioren woning	163763,14	464328,21	4,50	15,5	3,9	0,8
008.2_A	senioren woning	163758,56	464330,40	1,50	26,4	15,2	11,4
008.2_B	senioren woning	163758,56	464330,40	4,50	28,5	16,9	13,5
008.3_A	senioren woning	163758,79	464336,41	1,50	27,1	16,9	13,6
008.3_B	senioren woning	163758,79	464336,41	4,50	29,0	16,7	13,3
009.1_A	senioren woning	163768,35	464331,16	1,50	13,9	0,7	-2,8
009.1_B	senioren woning	163768,35	464331,16	4,50	14,8	1,9	-1,5
009.2_A	senioren woning	163768,45	464337,06	1,50	20,5	4,8	3,0
009.2_B	senioren woning	163768,45	464337,06	4,50	19,9	7,4	4,0
009.3_A	senioren woning	163763,55	464339,11	1,50	22,3	7,7	5,2
009.3_B	senioren woning	163763,55	464339,11	4,50	22,3	10,0	6,7
010.1_A	woning	163689,71	464316,78	1,50	14,2	-2,6	-5,8
010.1_B	woning	163689,71	464316,78	4,50	15,2	-2,0	-5,3
010.1_C	woning	163689,71	464316,78	7,50	19,3	4,1	1,5
010.2_A	woning	163685,44	464319,66	1,50	18,8	6,9	3,2
010.2_B	woning	163685,44	464319,66	4,50	21,3	8,3	4,7
010.2_C	woning	163685,44	464319,66	7,50	27,8	13,5	10,6
010.3_A	woning	163685,30	464325,97	1,50	19,5	4,1	0,9
010.3_B	woning	163685,30	464325,97	4,50	22,7	5,7	2,7
010.3_C	woning	163685,30	464325,97	7,50	31,5	14,6	12,1
011.1_A	woning	163695,08	464319,79	1,50	13,8	-3,5	-6,2
011.1_B	woning	163695,08	464319,79	4,50	14,7	-2,8	-5,7
011.1_C	woning	163695,08	464319,79	7,50	18,5	3,6	0,9
011.2_A	woning	163689,73	464328,46	1,50	25,4	5,6	2,5
011.2_B	woning	163689,73	464328,46	4,50	32,0	6,8	3,7
011.2_C	woning	163689,73	464328,46	7,50	34,0	15,1	12,6
012.1_A	woning	163699,12	464322,05	1,50	13,9	-3,1	-5,7
012.1_B	woning	163699,12	464322,05	4,50	14,8	-1,9	-4,6
012.1_C	woning	163699,12	464322,05	7,50	18,4	3,6	0,9
012.2_A	woning	163694,49	464331,13	1,50	26,9	12,4	10,5
012.2_B	woning	163694,49	464331,13	4,50	34,8	15,0	12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012.2_C	woning	163694,49	464331,13	7,50	34,6	15,9	13,4
013.1_A	woning	163703,61	464324,58	1,50	14,1	-2,7	-5,4
013.1_B	woning	163703,61	464324,58	4,50	15,1	-1,6	-4,3
013.1_C	woning	163703,61	464324,58	7,50	18,7	3,8	1,1
013.2_A	woning	163698,70	464333,49	1,50	28,6	12,5	10,6
013.2_B	woning	163698,70	464333,49	4,50	33,8	15,1	12,7
013.2_C	woning	163698,70	464333,49	7,50	34,8	16,0	13,5
014.1_A	woning	163707,74	464326,89	1,50	14,9	-0,9	-3,7
014.1_B	woning	163707,74	464326,89	4,50	15,7	0,0	-2,8
014.1_C	woning	163707,74	464326,89	7,50	19,4	4,5	1,7
014.2_A	woning	163707,33	464332,29	1,50	31,1	10,4	7,9
014.2_B	woning	163707,33	464332,29	4,50	33,1	10,9	8,4
014.2_C	woning	163707,33	464332,29	7,50	33,8	13,2	10,7
014.3_A	woning	163702,27	464335,50	1,50	30,0	13,3	10,8
014.3_B	woning	163702,27	464335,50	4,50	34,0	15,3	12,7
014.3_C	woning	163702,27	464335,50	7,50	34,9	16,1	13,5
015.1_A	woning	163719,84	464333,66	1,50	20,9	0,2	-2,8
015.1_B	woning	163719,84	464333,66	4,50	19,9	0,7	-2,3
015.1_C	woning	163719,84	464333,66	7,50	19,3	4,9	2,0
015.2_A	woning	163715,14	464336,83	1,50	29,1	15,3	12,5
015.2_B	woning	163715,14	464336,83	4,50	32,4	16,1	13,3
015.2_C	woning	163715,14	464336,83	7,50	33,2	16,5	13,7
015.3_A	woning	163715,30	464342,88	1,50	32,7	15,9	12,8
015.3_B	woning	163715,30	464342,88	4,50	34,5	16,4	13,5
015.3_C	woning	163715,30	464342,88	7,50	35,0	16,9	13,9
016.1_A	3 woningen	163729,16	464339,01	1,50	21,1	6,7	3,5
016.1_B	3 woningen	163729,16	464339,01	4,50	25,8	8,1	5,4
016.1_C	3 woningen	163729,16	464339,01	7,50	19,1	5,3	1,6
016.2_A	3 woningen	163723,60	464347,65	1,50	32,2	18,1	15,0
016.2_B	3 woningen	163723,60	464347,65	4,50	33,7	18,5	15,3
016.2_C	3 woningen	163723,60	464347,65	7,50	35,0	19,2	16,1
017.1_A	woning	163737,81	464343,98	1,50	19,9	5,1	1,2
017.1_B	woning	163737,81	464343,98	4,50	26,4	8,4	4,8
017.1_C	woning	163737,81	464343,98	7,50	19,6	6,9	3,9
017.2_A	woning	163738,38	464349,21	1,50	22,0	7,6	3,6
017.2_B	woning	163738,38	464349,21	4,50	23,7	9,5	6,6
017.2_C	woning	163738,38	464349,21	7,50	30,3	11,7	8,8
017.3_A	woning	163732,75	464352,90	1,50	29,0	17,9	14,4
017.3_B	woning	163732,75	464352,90	4,50	31,2	19,3	15,8
017.3_C	woning	163732,75	464352,90	7,50	34,6	19,2	16,2
018.1_A	woning	163673,04	464340,36	1,50	20,0	8,4	4,9
018.1_B	woning	163673,04	464340,36	4,50	22,9	10,4	7,3
018.1_C	woning	163673,04	464340,36	7,50	27,2	13,8	11,2
018.2_A	woning	163678,55	464339,87	1,50	22,5	5,2	2,0
018.2_B	woning	163678,55	464339,87	4,50	28,6	7,9	5,2
018.2_C	woning	163678,55	464339,87	7,50	21,2	5,2	2,6
018.3_A	woning	163681,91	464345,49	1,50	28,1	13,3	11,1
018.3_B	woning	163681,91	464345,49	4,50	35,7	17,0	15,1
018.3_C	woning	163681,91	464345,49	7,50	36,3	16,1	14,1
019.1_A	woning	163669,82	464346,06	1,50	20,8	8,5	4,8
019.1_B	woning	163669,82	464346,06	4,50	23,0	10,3	7,1
019.1_C	woning	163669,82	464346,06	7,50	28,9	14,9	12,5
019.2_A	woning	163672,86	464351,42	1,50	19,3	2,4	-0,6
019.2_B	woning	163672,86	464351,42	4,50	22,0	4,3	1,5
019.2_C	woning	163672,86	464351,42	7,50	31,1	12,0	9,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019.3_A	woning	163678,91	464350,80	1,50	28,4	13,1	10,8
019.3_B	woning	163678,91	464350,80	4,50	35,6	17,1	15,2
019.3_C	woning	163678,91	464350,80	7,50	36,8	16,5	14,4
020.1_A	woning	163663,78	464356,63	1,50	22,7	10,2	7,1
020.1_B	woning	163663,78	464356,63	4,50	24,5	11,5	8,5
020.1_C	woning	163663,78	464356,63	7,50	28,9	15,2	12,6
020.2_A	woning	163669,73	464356,25	1,50	20,2	4,7	1,9
020.2_B	woning	163669,73	464356,25	4,50	22,8	6,1	3,2
020.2_C	woning	163669,73	464356,25	7,50	28,9	14,7	11,8
020.3_A	woning	163672,60	464362,11	1,50	28,2	14,3	11,0
020.3_B	woning	163672,60	464362,11	4,50	34,5	17,5	15,6
020.3_C	woning	163672,60	464362,11	7,50	37,9	17,2	15,2
020.4_A	woning	163666,77	464362,09	1,50	21,5	4,2	1,6
020.4_B	woning	163666,77	464362,09	4,50	24,1	6,0	3,4
020.4_C	woning	163666,77	464362,09	7,50	32,3	13,0	10,6
021.1_A	woning	163657,81	464367,19	1,50	23,4	11,7	8,0
021.1_B	woning	163657,81	464367,19	4,50	25,4	15,4	12,6
021.1_C	woning	163657,81	464367,19	7,50	28,3	15,3	12,6
021.2_A	woning	163663,57	464367,96	1,50	22,7	6,8	3,9
021.2_B	woning	163663,57	464367,96	4,50	25,8	8,1	5,5
021.2_C	woning	163663,57	464367,96	7,50	30,6	15,8	13,1
021.3_A	woning	163666,41	464372,79	1,50	28,5	13,1	9,4
021.3_B	woning	163666,41	464372,79	4,50	33,6	17,3	15,1
021.3_C	woning	163666,41	464372,79	7,50	38,6	17,9	15,9
022.1_A	woning	163654,22	464373,51	1,50	23,2	11,1	6,9
022.1_B	woning	163654,22	464373,51	4,50	24,5	12,6	8,2
022.1_C	woning	163654,22	464373,51	7,50	30,2	16,3	13,8
022.2_A	woning	163662,81	464379,14	1,50	28,8	11,8	8,7
022.2_B	woning	163662,81	464379,14	4,50	31,3	15,6	13,0
022.2_C	woning	163662,81	464379,14	7,50	39,2	18,4	16,4
022.3_A	woning	163656,54	464378,83	1,50	24,1	6,1	3,6
022.3_B	woning	163656,54	464378,83	4,50	26,1	7,1	4,5
022.3_C	woning	163656,54	464378,83	7,50	33,6	14,2	11,8
023.1_A	2 woningen	163646,01	464387,72	1,50	24,7	11,1	7,8
023.1_B	2 woningen	163646,01	464387,72	4,50	27,4	13,6	10,3
023.1_C	2 woningen	163646,01	464387,72	7,50	30,3	16,9	14,3
024.1_A	seniorenwoning	163632,89	464404,83	1,50	25,1	13,2	9,2
024.1_B	seniorenwoning	163632,89	464404,83	4,50	26,5	13,0	9,2
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	30,6	18,0	14,0
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	32,4	20,8	16,9
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	34,6	20,9	16,7
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	35,9	22,9	18,8
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	54,4	30,7	28,9
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	55,2	33,4	31,6
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	41,6	25,2	23,1
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	55,2	33,6	31,7
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	42,6	27,0	25,2
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	52,1	30,8	29,1
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	43,0	30,8	27,9
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	51,3	34,4	31,5
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	42,3	25,3	22,4
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	54,1	36,3	33,4
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	57,2	33,4	30,5
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	57,9	36,3	33,4
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	53,7	22,1	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	54,6	24,5	21,8
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	50,1	13,7	10,8
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	51,9	16,3	13,5
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	50,0	27,9	24,5
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	52,0	30,2	26,8
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	52,5	28,7	25,4
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	54,0	31,4	28,1
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	55,2	30,3	27,0
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	55,9	30,9	27,7
027.4_A	Woningen	163649,18	464508,77	1,50	39,7	13,2	10,2
027.4_B	Woningen	163649,18	464508,77	4,50	49,7	15,3	12,1
027.5_A	Woningen	163652,58	464502,72	1,50	40,4	10,5	7,2
027.5_B	Woningen	163652,58	464502,72	4,50	47,5	12,8	9,6
040.1_A	woningen	163750,94	464366,96	1,50	21,6	11,0	8,3
040.1_B	woningen	163750,94	464366,96	4,50	18,6	6,0	2,5
040.1_C	woningen	163750,94	464366,96	7,50	23,5	9,0	6,0
040.2_A	woningen	163734,11	464396,58	1,50	30,3	0,4	-2,6
040.2_B	woningen	163734,11	464396,58	4,50	21,3	3,8	-0,7
040.2_C	woningen	163734,11	464396,58	7,50	24,3	9,7	6,8
041.1_A	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	1,50	17,1	-1,4	-4,4
041.1_B	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	4,50	17,3	0,9	-1,5
041.2_A	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	1,50	25,6	10,7	8,3
041.2_B	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	4,50	27,1	16,1	13,8
042.1_A	seniorenwoning	163786,71	464404,43	1,50	16,7	-1,6	-4,5
042.1_B	seniorenwoning	163786,71	464404,43	4,50	17,2	1,1	-1,3
042.2_A	seniorenwoning	163786,79	464410,06	1,50	17,7	0,5	-2,7
042.2_B	seniorenwoning	163786,79	464410,06	4,50	17,9	3,1	1,1
042.3_A	seniorenwoning	163781,29	464413,20	1,50	20,6	7,9	6,1
042.3_B	seniorenwoning	163781,29	464413,20	4,50	20,9	5,8	3,3
043.1_A	woningen	163767,22	464433,14	1,50	22,1	10,0	6,8
043.1_B	woningen	163767,22	464433,14	4,50	19,4	2,2	-0,2
043.2_A	woningen	163746,00	464470,93	1,50	22,5	0,6	-2,9
043.2_B	woningen	163746,00	464470,93	4,50	23,2	1,1	-2,5
050.1_A	woning	163834,89	464433,08	1,50	17,7	-1,3	-4,9
050.1_B	woning	163834,89	464433,08	4,50	18,8	4,1	0,6
050.1_C	woning	163834,89	464433,08	7,50	18,8	5,2	1,6
050.2_A	woning	163832,10	464428,82	1,50	20,9	5,0	2,1
050.2_B	woning	163832,10	464428,82	4,50	15,7	0,8	-2,8
050.2_C	woning	163832,10	464428,82	7,50	18,6	4,8	1,2
050.3_A	woning	163825,23	464429,51	1,50	27,1	8,0	5,0
050.3_B	woning	163825,23	464429,51	4,50	28,1	16,7	13,7
050.3_C	woning	163825,23	464429,51	7,50	33,0	17,4	14,4
050.4_A	woning	163827,29	464435,54	1,50	28,4	11,6	7,7
050.4_B	woning	163827,29	464435,54	4,50	29,6	17,2	13,7
050.4_C	woning	163827,29	464435,54	7,50	32,9	15,9	12,3
051.1_A	woning	163825,81	464449,04	1,50	18,3	3,7	-2,4
051.1_B	woning	163825,81	464449,04	4,50	19,9	10,3	3,8
051.1_C	woning	163825,81	464449,04	7,50	18,9	5,3	1,8
051.2_A	woning	163823,99	464443,77	1,50	24,4	-2,2	-6,2
051.2_B	woning	163823,99	464443,77	4,50	25,0	2,1	-2,0
051.2_C	woning	163823,99	464443,77	7,50	18,9	5,2	1,6
051.3_A	woning	163817,08	464443,40	1,50	28,9	6,0	2,5
051.3_B	woning	163817,08	464443,40	4,50	29,8	13,2	9,8
051.3_C	woning	163817,08	464443,40	7,50	33,4	16,4	12,8
052.1_A	woning	163815,29	464467,56	1,50	21,7	6,5	3,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
052.1_B	woning	163815,29	464467,56	4,50	23,3	12,9	9,4
052.1_C	woning	163815,29	464467,56	7,50	19,4	6,2	2,8
052.2_A	woning	163812,95	464461,81	1,50	23,7	-0,9	-4,4
052.2_B	woning	163812,95	464461,81	4,50	24,6	3,7	0,1
052.2_C	woning	163812,95	464461,81	7,50	19,3	6,1	2,5
052.3_A	woning	163808,48	464468,75	1,50	28,5	12,5	9,6
052.3_B	woning	163808,48	464468,75	4,50	29,8	16,4	13,0
052.3_C	woning	163808,48	464468,75	7,50	32,1	17,3	13,8
052.4_A	woning	163806,11	464462,66	1,50	29,1	11,9	8,9
052.4_B	woning	163806,11	464462,66	4,50	30,4	16,3	12,8
052.4_C	woning	163806,11	464462,66	7,50	33,0	17,2	13,8
053.1_A	woning	163806,24	464481,44	1,50	23,0	11,3	7,9
053.1_B	woning	163806,24	464481,44	4,50	24,3	14,1	10,5
053.1_C	woning	163806,24	464481,44	7,50	20,0	6,7	3,2
053.2_A	woning	163804,11	464475,20	1,50	17,7	2,3	-1,2
053.2_B	woning	163804,11	464475,20	4,50	18,1	4,8	1,2
053.2_C	woning	163804,11	464475,20	7,50	19,9	6,7	3,1
053.3_A	woning	163799,81	464482,21	1,50	29,2	8,9	6,0
053.3_B	woning	163799,81	464482,21	4,50	30,5	13,4	9,8
053.3_C	woning	163799,81	464482,21	7,50	33,0	17,7	14,2
053.4_A	woning	163797,38	464476,19	1,50	27,0	10,2	7,4
053.4_B	woning	163797,38	464476,19	4,50	28,4	14,7	10,8
053.4_C	woning	163797,38	464476,19	7,50	32,9	17,8	14,3
054.1_A	woning	163801,16	464496,57	1,50	25,1	10,6	6,4
054.1_B	woning	163801,16	464496,57	4,50	26,4	14,6	11,1
054.1_C	woning	163801,16	464496,57	7,50	20,3	6,8	3,3
054.2_A	woning	163798,96	464490,65	1,50	25,0	7,7	5,6
054.2_B	woning	163798,96	464490,65	4,50	26,2	11,5	9,7
054.2_C	woning	163798,96	464490,65	7,50	20,5	7,2	3,6
054.3_A	woning	163794,50	464497,54	1,50	28,7	13,7	10,0
054.3_B	woning	163794,50	464497,54	4,50	29,8	15,2	11,8
054.3_C	woning	163794,50	464497,54	7,50	33,3	18,2	14,6
054.4_A	woning	163792,46	464491,08	1,50	27,9	11,0	7,7
054.4_B	woning	163792,46	464491,08	4,50	29,0	12,9	9,5
054.4_C	woning	163792,46	464491,08	7,50	33,3	18,1	14,6
055.1_A	woning	163791,51	464509,32	1,50	28,7	10,0	6,1
055.1_B	woning	163791,51	464509,32	4,50	19,1	0,0	-3,5
055.1_C	woning	163791,51	464509,32	7,50	20,9	7,2	3,7
055.2_A	woning	163789,21	464503,52	1,50	19,7	0,4	-3,1
055.2_B	woning	163789,21	464503,52	4,50	19,3	0,5	-3,0
055.2_C	woning	163789,21	464503,52	7,50	21,1	8,0	4,5
055.3_A	woning	163784,67	464510,47	1,50	33,0	13,3	9,9
055.3_B	woning	163784,67	464510,47	4,50	29,8	12,8	9,3
055.3_C	woning	163784,67	464510,47	7,50	33,8	18,6	15,1
055.4_A	woning	163782,51	464504,47	1,50	29,0	11,8	7,9
055.4_B	woning	163782,51	464504,47	4,50	30,3	13,7	10,1
055.4_C	woning	163782,51	464504,47	7,50	33,8	18,8	15,2
056.1_A	woning	163764,90	464638,83	1,50	19,8	1,9	-1,7
056.1_B	woning	163764,90	464638,83	4,50	19,4	1,5	-2,0
056.1_C	woning	163764,90	464638,83	7,50	22,3	8,4	4,9
056.2_A	woning	163765,18	464629,61	1,50	36,9	14,8	11,2
056.2_B	woning	163765,18	464629,61	4,50	37,5	15,7	12,1
056.2_C	woning	163765,18	464629,61	7,50	39,0	19,7	16,1
056.3_A	woning	163756,97	464642,52	1,50	32,9	15,5	12,0
056.3_B	woning	163756,97	464642,52	4,50	31,0	15,8	12,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056.3_C	woning	163756,97	464642,52	7,50	33,3	17,5	14,0
056.4_A	woning	163756,80	464632,54	1,50	29,0	13,2	9,7
056.4_B	woning	163756,80	464632,54	4,50	29,3	14,3	10,7
056.4_C	woning	163756,80	464632,54	7,50	37,0	21,0	17,4
056.5_A	woning	163741,04	464681,03	1,50	18,7	3,2	-0,4
056.5_B	woning	163741,04	464681,03	4,50	19,3	4,0	0,4
056.5_C	woning	163741,04	464681,03	7,50	23,3	9,0	5,4
056.6_A	woning	163740,47	464670,94	1,50	37,8	19,6	16,0
056.6_B	woning	163740,47	464670,94	4,50	38,6	20,8	17,2
056.6_C	woning	163740,47	464670,94	7,50	39,7	21,6	18,1
056.7_A	woning	163733,70	464684,47	1,50	22,8	10,5	6,9
056.7_B	woning	163733,70	464684,47	4,50	23,4	11,0	7,4
056.7_C	woning	163733,70	464684,47	7,50	26,6	13,4	9,8
056.8_A	woning	163732,54	464675,26	1,50	38,0	19,8	16,3
056.8_B	woning	163732,54	464675,26	4,50	38,7	21,0	17,4
056.8_C	woning	163732,54	464675,26	7,50	39,7	21,8	18,3
057.1_A	woning	163789,56	464591,35	1,50	19,9	2,4	-1,1
057.1_B	woning	163789,56	464591,35	4,50	20,2	3,1	-0,4
057.1_C	woning	163789,56	464591,35	7,50	24,2	7,6	4,2
057.2_A	woning	163790,97	464583,75	1,50	21,7	4,5	1,0
057.2_B	woning	163790,97	464583,75	4,50	22,3	5,2	1,7
057.2_C	woning	163790,97	464583,75	7,50	27,2	9,6	6,2
057.3_A	woning	163784,83	464594,36	1,50	39,7	19,1	15,7
057.3_B	woning	163784,83	464594,36	4,50	39,8	19,4	16,1
057.3_C	woning	163784,83	464594,36	7,50	40,3	19,6	16,3
058.1_A	woning	163786,32	464581,13	1,50	22,5	5,1	1,6
058.1_B	woning	163786,32	464581,13	4,50	23,0	5,7	2,2
058.1_C	woning	163786,32	464581,13	7,50	27,6	9,9	6,5
058.2_A	woning	163780,57	464591,95	1,50	40,0	19,3	15,9
058.2_B	woning	163780,57	464591,95	4,50	40,2	19,6	16,2
058.2_C	woning	163780,57	464591,95	7,50	40,7	19,8	16,5
059.1_A	woning	163782,08	464578,69	1,50	25,7	9,1	5,5
059.1_B	woning	163782,08	464578,69	4,50	26,2	8,7	5,2
059.1_C	woning	163782,08	464578,69	7,50	28,8	12,4	8,9
059.2_A	woning	163776,80	464587,53	1,50	41,9	21,4	18,1
059.2_B	woning	163776,80	464587,53	4,50	42,2	22,0	18,7
059.2_C	woning	163776,80	464587,53	7,50	43,0	22,5	19,1
060.1_A	woning	163777,94	464576,34	1,50	26,1	8,6	5,1
060.1_B	woning	163777,94	464576,34	4,50	26,5	9,0	5,5
060.1_C	woning	163777,94	464576,34	7,50	29,6	12,6	9,1
060.2_A	woning	163772,81	464585,27	1,50	41,7	21,4	18,0
060.2_B	woning	163772,81	464585,27	4,50	42,0	22,1	18,7
060.2_C	woning	163772,81	464585,27	7,50	42,8	22,5	19,2
061.1_A	woning	163773,39	464573,76	1,50	27,6	10,0	6,5
061.1_B	woning	163773,39	464573,76	4,50	27,9	10,0	6,5
061.1_C	woning	163773,39	464573,76	7,50	30,1	11,7	8,3
061.2_A	woning	163768,27	464582,69	1,50	41,1	19,4	16,1
061.2_B	woning	163768,27	464582,69	4,50	41,4	19,9	16,6
061.2_C	woning	163768,27	464582,69	7,50	41,7	20,5	17,1
062.1_A	woning	163769,12	464571,34	1,50	31,3	12,5	9,1
062.1_B	woning	163769,12	464571,34	4,50	31,5	12,4	8,9
062.1_C	woning	163769,12	464571,34	7,50	33,1	13,7	10,3
062.2_A	woning	163764,05	464580,30	1,50	41,0	19,6	16,3
062.2_B	woning	163764,05	464580,30	4,50	41,4	20,1	16,7
062.2_C	woning	163764,05	464580,30	7,50	42,0	20,7	17,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
062.3_A	woning	163764,48	464574,51	1,50	40,8	19,3	15,8
062.3_B	woning	163764,48	464574,51	4,50	41,2	19,9	16,5
062.3_C	woning	163764,48	464574,51	7,50	42,1	20,5	17,1
063.1_A	woning	163706,49	464664,41	1,50	33,5	17,1	13,5
063.1_B	woning	163706,49	464664,41	4,50	34,4	18,2	14,7
063.1_C	woning	163706,49	464664,41	7,50	25,7	11,6	8,0
063.2_A	woning	163706,51	464658,41	1,50	39,2	20,7	17,2
063.2_B	woning	163706,51	464658,41	4,50	40,5	22,4	18,9
063.2_C	woning	163706,51	464658,41	7,50	41,5	23,4	19,9
063.3_A	woning	163701,48	464667,35	1,50	24,4	11,5	7,9
063.3_B	woning	163701,48	464667,35	4,50	25,2	12,2	8,6
063.3_C	woning	163701,48	464667,35	7,50	26,3	13,0	9,4
064.1_A	woning	163702,16	464655,93	1,50	39,6	21,0	17,4
064.1_B	woning	163702,16	464655,93	4,50	40,8	22,7	19,2
064.1_C	woning	163702,16	464655,93	7,50	41,9	23,7	20,2
064.2_A	woning	163697,34	464664,99	1,50	22,5	10,1	6,5
064.2_B	woning	163697,34	464664,99	4,50	23,5	10,9	7,3
064.2_C	woning	163697,34	464664,99	7,50	26,5	13,2	9,7
065.1_A	woning	163698,34	464653,76	1,50	39,9	21,2	17,7
065.1_B	woning	163698,34	464653,76	4,50	41,1	22,9	19,4
065.1_C	woning	163698,34	464653,76	7,50	42,2	24,0	20,5
065.2_A	woning	163692,75	464662,38	1,50	22,0	9,9	6,3
065.2_B	woning	163692,75	464662,38	4,50	23,0	10,7	7,1
065.2_C	woning	163692,75	464662,38	7,50	26,9	13,7	10,1
066.1_A	woning	163693,08	464650,76	1,50	40,5	21,5	18,0
066.1_B	woning	163693,08	464650,76	4,50	41,6	23,3	19,8
066.1_C	woning	163693,08	464650,76	7,50	42,8	24,4	20,9
066.2_A	woning	163688,35	464659,87	1,50	22,0	10,3	6,7
066.2_B	woning	163688,35	464659,87	4,50	23,1	11,1	7,5
066.2_C	woning	163688,35	464659,87	7,50	27,3	14,2	10,6
067.1_A	woning	163688,63	464648,22	1,50	41,0	21,8	18,3
067.1_B	woning	163688,63	464648,22	4,50	42,0	23,6	20,1
067.1_C	woning	163688,63	464648,22	7,50	43,2	24,7	21,2
067.2_A	woning	163684,14	464657,47	1,50	22,5	11,2	7,6
067.2_B	woning	163684,14	464657,47	4,50	23,6	12,1	8,5
067.2_C	woning	163684,14	464657,47	7,50	27,9	15,0	11,4
068.1_A	woning	163683,91	464645,54	1,50	41,3	22,1	18,6
068.1_B	woning	163683,91	464645,54	4,50	42,3	24,0	20,4
068.1_C	woning	163683,91	464645,54	7,50	43,6	25,1	21,6
068.2_A	woning	163679,15	464654,63	1,50	25,6	14,2	10,6
068.2_B	woning	163679,15	464654,63	4,50	26,7	14,6	11,1
068.2_C	woning	163679,15	464654,63	7,50	30,1	17,1	13,6
068.3_A	woning	163678,90	464649,60	1,50	40,6	22,1	18,6
068.3_B	woning	163678,90	464649,60	4,50	42,2	24,0	20,4
068.3_C	woning	163678,90	464649,60	7,50	43,4	25,1	21,6
069.1_A	woning	163734,40	464615,79	1,50	30,7	13,2	9,7
069.1_B	woning	163734,40	464615,79	4,50	31,5	14,8	11,2
069.1_C	woning	163734,40	464615,79	7,50	26,0	11,0	7,5
069.2_A	woning	163733,42	464610,21	1,50	40,2	16,9	13,3
069.2_B	woning	163733,42	464610,21	4,50	41,2	17,3	13,7
069.2_C	woning	163733,42	464610,21	7,50	42,4	20,4	16,8
069.3_A	woning	163729,07	464619,60	1,50	32,6	18,4	14,9
069.3_B	woning	163729,07	464619,60	4,50	33,4	19,1	15,6
069.3_C	woning	163729,07	464619,60	7,50	35,0	20,1	16,7
070.1_A	woning	163729,38	464607,91	1,50	40,7	17,3	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
070.1_B	woning	163729,38	464607,91	4,50	41,7	17,7	14,1
070.1_C	woning	163729,38	464607,91	7,50	43,1	20,7	17,1
070.2_A	woning	163724,33	464616,90	1,50	33,4	17,8	14,3
070.2_B	woning	163724,33	464616,90	4,50	34,2	18,2	14,7
070.2_C	woning	163724,33	464616,90	7,50	36,3	20,5	17,1
071.1_A	woning	163724,78	464605,30	1,50	41,3	17,8	14,2
071.1_B	woning	163724,78	464605,30	4,50	42,4	18,2	14,6
071.1_C	woning	163724,78	464605,30	7,50	43,7	21,1	17,5
071.2_A	woning	163720,30	464614,61	1,50	34,1	18,0	14,5
071.2_B	woning	163720,30	464614,61	4,50	34,9	18,1	14,7
071.2_C	woning	163720,30	464614,61	7,50	37,1	20,9	17,4
072.1_A	woning	163720,87	464603,08	1,50	41,8	18,3	14,7
072.1_B	woning	163720,87	464603,08	4,50	42,8	18,6	15,0
072.1_C	woning	163720,87	464603,08	7,50	44,3	21,4	17,8
072.2_A	woning	163715,39	464611,83	1,50	34,9	18,5	15,0
072.2_B	woning	163715,39	464611,83	4,50	35,7	19,8	16,3
072.2_C	woning	163715,39	464611,83	7,50	37,9	21,3	17,9
073.1_A	woning	163715,62	464600,10	1,50	42,2	20,7	17,1
073.1_B	woning	163715,62	464600,10	4,50	43,4	21,4	17,8
073.1_C	woning	163715,62	464600,10	7,50	44,8	22,8	19,3
073.2_A	woning	163711,44	464609,59	1,50	35,9	18,9	15,4
073.2_B	woning	163711,44	464609,59	4,50	36,8	20,1	16,7
073.2_C	woning	163711,44	464609,59	7,50	38,9	21,7	18,3
074.1_A	woning	163711,34	464597,66	1,50	43,0	21,3	17,8
074.1_B	woning	163711,34	464597,66	4,50	44,2	21,9	18,4
074.1_C	woning	163711,34	464597,66	7,50	45,6	23,3	19,8
074.2_A	woning	163706,54	464606,80	1,50	38,4	21,5	18,0
074.2_B	woning	163706,54	464606,80	4,50	39,4	22,8	19,3
074.2_C	woning	163706,54	464606,80	7,50	41,2	23,7	20,3
074.3_A	woning	163706,76	464600,62	1,50	43,7	23,1	19,6
074.3_B	woning	163706,76	464600,62	4,50	44,8	23,9	20,4
074.3_C	woning	163706,76	464600,62	7,50	46,2	25,0	21,5
075.1_A	woning	163706,40	464538,89	1,50	27,6	7,0	3,6
075.1_B	woning	163706,40	464538,89	4,50	28,5	8,1	4,8
075.1_C	woning	163706,40	464538,89	7,50	32,9	13,1	9,8
075.2_A	woning	163699,90	464539,21	1,50	30,8	12,0	8,6
075.2_B	woning	163699,90	464539,21	4,50	48,3	23,7	20,3
075.2_C	woning	163699,90	464539,21	7,50	49,3	25,2	21,8
075.3_A	woning	163697,47	464533,83	1,50	43,2	22,6	19,2
075.3_B	woning	163697,47	464533,83	4,50	48,5	24,4	21,0
075.3_C	woning	163697,47	464533,83	7,50	49,5	25,4	22,0
076.1_A	woning	163709,52	464533,40	1,50	32,7	6,4	2,7
076.1_B	woning	163709,52	464533,40	4,50	28,7	7,2	3,8
076.1_C	woning	163709,52	464533,40	7,50	33,1	12,5	9,1
076.2_A	woning	163706,67	464528,21	1,50	27,6	8,7	5,2
076.2_B	woning	163706,67	464528,21	4,50	36,2	10,5	7,0
076.2_C	woning	163706,67	464528,21	7,50	38,3	14,5	11,0
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	45,6	21,7	18,3
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	47,8	23,9	20,3
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	48,9	25,0	21,7
077.1_A	woning	163715,72	464522,50	1,50	35,1	16,5	13,1
077.1_B	woning	163715,72	464522,50	4,50	27,7	8,1	4,7
077.1_C	woning	163715,72	464522,50	7,50	32,1	12,5	9,1
077.2_A	woning	163709,88	464522,31	1,50	35,6	17,1	13,6
077.2_B	woning	163709,88	464522,31	4,50	45,9	22,6	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
077.2_C	woning	163709,88	464522,31	7,50	47,3	24,0	20,6
077.3_A	woning	163707,17	464516,90	1,50	39,6	21,4	17,9
077.3_B	woning	163707,17	464516,90	4,50	46,0	22,8	19,4
077.3_C	woning	163707,17	464516,90	7,50	47,4	24,2	20,8
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	32,5	9,9	6,3
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	27,6	6,3	2,8
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	31,6	11,5	8,0
078.2_A	woning	163716,60	464511,37	1,50	27,2	7,4	3,9
078.2_B	woning	163716,60	464511,37	4,50	38,6	8,4	4,8
078.2_C	woning	163716,60	464511,37	7,50	40,1	12,7	9,2
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	44,8	22,1	19,2
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	45,1	22,5	19,0
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	46,6	23,9	20,4
079.1_A	woning	163725,75	464504,99	1,50	24,3	6,6	3,1
079.1_B	woning	163725,75	464504,99	4,50	26,3	7,2	3,7
079.1_C	woning	163725,75	464504,99	7,50	30,0	11,5	8,1
079.2_A	woning	163719,80	464505,38	1,50	29,1	10,6	7,1
079.2_B	woning	163719,80	464505,38	4,50	42,1	21,5	18,0
079.2_C	woning	163719,80	464505,38	7,50	43,7	22,9	19,4
079.3_A	woning	163716,86	464499,84	1,50	33,3	11,7	8,1
079.3_B	woning	163716,86	464499,84	4,50	43,3	21,7	18,2
079.3_C	woning	163716,86	464499,84	7,50	44,8	23,1	19,7
080.1_A	woning	163728,76	464499,64	1,50	24,8	4,4	0,9
080.1_B	woning	163728,76	464499,64	4,50	26,0	5,5	2,0
080.1_C	woning	163728,76	464499,64	7,50	28,7	10,6	7,2
080.2_A	woning	163725,95	464494,08	1,50	31,0	5,5	3,0
080.2_B	woning	163725,95	464494,08	4,50	32,4	5,6	3,0
080.2_C	woning	163725,95	464494,08	7,50	30,0	11,5	8,0
080.3_A	woning	163719,74	464494,74	1,50	42,6	19,9	17,4
080.3_B	woning	163719,74	464494,74	4,50	42,6	20,0	17,5
080.3_C	woning	163719,74	464494,74	7,50	44,0	22,8	19,4
081.1_A	woning	163821,93	464453,90	1,50	20,0	-2,4	-5,9
081.1_B	woning	163821,93	464453,90	4,50	21,3	3,2	-0,3
081.1_C	woning	163821,93	464453,90	7,50	19,6	6,3	2,8
081.2_A	woning	163816,15	464454,12	1,50	30,0	10,4	6,8
081.2_B	woning	163816,15	464454,12	4,50	31,2	17,2	13,8
081.2_C	woning	163816,15	464454,12	7,50	32,8	16,6	13,1
081.3_A	woning	163813,34	464448,29	1,50	29,5	6,2	2,7
081.3_B	woning	163813,34	464448,29	4,50	30,5	12,6	9,2
081.3_C	woning	163813,34	464448,29	7,50	33,5	16,6	13,1
082.1_A	woning	163829,69	464532,68	1,50	17,1	-0,2	-3,4
082.1_B	woning	163829,69	464532,68	4,50	17,6	1,4	-2,1
082.1_C	woning	163829,69	464532,68	7,50	20,3	5,4	1,9
082.2_A	woning	163828,12	464527,15	1,50	21,1	11,0	7,8
082.2_B	woning	163828,12	464527,15	4,50	17,6	3,4	-0,2
082.2_C	woning	163828,12	464527,15	7,50	20,6	6,6	3,1
082.3_A	woning	163823,85	464534,14	1,50	22,5	5,3	1,8
082.3_B	woning	163823,85	464534,14	4,50	33,1	16,1	12,6
082.3_C	woning	163823,85	464534,14	7,50	35,0	16,9	13,3
082.4_A	woning	163820,50	464527,86	1,50	28,7	11,4	7,3
082.4_B	woning	163820,50	464527,86	4,50	32,0	16,5	12,9
082.4_C	woning	163820,50	464527,86	7,50	34,4	17,0	13,5
083.1_A	woning	163836,76	464520,11	1,50	16,4	-0,8	-5,5
083.1_B	woning	163836,76	464520,11	4,50	17,0	1,4	-2,1
083.1_C	woning	163836,76	464520,11	7,50	19,2	5,1	1,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083.2_A	woning	163835,65	464514,16	1,50	22,7	5,5	1,3
083.2_B	woning	163835,65	464514,16	4,50	23,9	9,6	6,1
083.2_C	woning	163835,65	464514,16	7,50	19,0	5,9	2,4
083.3_A	woning	163831,27	464521,13	1,50	29,2	12,1	8,7
083.3_B	woning	163831,27	464521,13	4,50	30,5	15,9	12,3
083.3_C	woning	163831,27	464521,13	7,50	33,2	16,5	13,0
083.4_A	woning	163828,28	464514,18	1,50	29,3	12,5	9,0
083.4_B	woning	163828,28	464514,18	4,50	29,4	15,9	12,4
083.4_C	woning	163828,28	464514,18	7,50	32,4	16,6	13,1
084.1_A	woning	163840,68	464506,19	1,50	15,9	-0,6	-4,2
084.1_B	woning	163840,68	464506,19	4,50	16,4	-1,8	-5,3
084.1_C	woning	163840,68	464506,19	7,50	18,2	5,0	1,5
084.2_A	woning	163835,00	464506,65	1,50	25,5	5,6	2,2
084.2_B	woning	163835,00	464506,65	4,50	26,8	10,8	7,5
084.2_C	woning	163835,00	464506,65	7,50	31,6	16,2	12,7
084.3_A	woning	163831,88	464500,93	1,50	25,4	7,4	2,7
084.3_B	woning	163831,88	464500,93	4,50	24,7	12,3	7,5
084.3_C	woning	163831,88	464500,93	7,50	31,6	16,2	12,6
085.1_A	woning	163844,80	464500,99	1,50	15,6	-2,5	-6,7
085.1_B	woning	163844,80	464500,99	4,50	16,1	-2,3	-5,9
085.1_C	woning	163844,80	464500,99	7,50	17,7	4,4	0,8
085.2_A	woning	163842,86	464496,30	1,50	18,0	9,8	6,0
085.2_B	woning	163842,86	464496,30	4,50	17,0	-1,7	-5,2
085.2_C	woning	163842,86	464496,30	7,50	18,1	5,3	1,7
085.3_A	woning	163835,64	464496,38	1,50	24,2	7,5	4,3
085.3_B	woning	163835,64	464496,38	4,50	24,4	11,7	7,8
085.3_C	woning	163835,64	464496,38	7,50	31,3	16,2	12,6
086.1_A	woning	163851,14	464489,82	1,50	15,2	-3,4	-6,9
086.1_B	woning	163851,14	464489,82	4,50	15,7	-2,2	-5,7
086.1_C	woning	163851,14	464489,82	7,50	17,8	4,8	1,3
086.2_A	woning	163846,35	464490,52	1,50	21,9	5,2	1,7
086.2_B	woning	163846,35	464490,52	4,50	23,7	10,3	6,9
086.2_C	woning	163846,35	464490,52	7,50	30,9	15,7	12,1
086.3_A	woning	163842,33	464484,66	1,50	22,3	8,5	3,4
086.3_B	woning	163842,33	464484,66	4,50	24,0	11,7	7,1
086.3_C	woning	163842,33	464484,66	7,50	31,0	15,7	12,1
087.1_A	woning	163852,98	464483,56	1,50	14,9	-4,1	-7,6
087.1_B	woning	163852,98	464483,56	4,50	15,5	-2,8	-6,4
087.1_C	woning	163852,98	464483,56	7,50	17,7	3,8	0,3
087.2_A	woning	163851,43	464478,68	1,50	20,0	-3,6	-7,1
087.2_B	woning	163851,43	464478,68	4,50	21,0	-2,3	-5,8
087.2_C	woning	163851,43	464478,68	7,50	26,0	4,5	0,9
087.3_A	woning	163844,30	464478,06	1,50	22,4	9,0	5,3
087.3_B	woning	163844,30	464478,06	4,50	24,3	14,0	9,7
087.3_C	woning	163844,30	464478,06	7,50	30,9	15,8	12,2
090.1_A	Tiny hous	163903,93	464389,55	1,50	14,2	4,7	1,6
090.1_B	Tiny hous	163903,93	464389,55	4,50	15,0	5,8	2,9
090.2_A	Tiny hous	163904,13	464386,19	1,50	12,0	-1,2	-4,3
090.2_B	Tiny hous	163904,13	464386,19	4,50	12,8	1,0	-2,0
090.3_A	Tiny hous	163899,55	464389,05	1,50	21,7	12,1	8,6
090.3_B	Tiny hous	163899,55	464389,05	4,50	25,6	14,3	11,3
090.4_A	Tiny hous	163899,74	464384,73	1,50	22,0	11,8	8,4
090.4_B	Tiny hous	163899,74	464384,73	4,50	26,1	14,2	11,2
091.1_A	Tiny hous	163910,19	464379,83	1,50	12,4	1,5	-1,6
091.1_B	Tiny hous	163910,19	464379,83	4,50	13,7	3,1	0,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
091.2_A	Tiny hous	163908,32	464376,00	1,50	11,9	-0,2	-3,4
091.2_B	Tiny hous	163908,32	464376,00	4,50	13,1	1,6	-1,3
091.3_A	Tiny hous	163906,82	464380,58	1,50	19,8	11,4	8,0
091.3_B	Tiny hous	163906,82	464380,58	4,50	24,8	13,9	10,9
091.4_A	Tiny hous	163904,59	464376,92	1,50	23,3	12,4	8,8
091.4_B	Tiny hous	163904,59	464376,92	4,50	26,1	14,7	11,7
092.1_A	Tiny hous	163896,37	464379,85	1,50	14,7	5,2	2,0
092.1_B	Tiny hous	163896,37	464379,85	4,50	16,1	6,4	3,5
092.2_A	Tiny hous	163896,67	464376,15	1,50	12,0	-0,9	-4,1
092.2_B	Tiny hous	163896,67	464376,15	4,50	13,0	1,1	-1,8
092.3_A	Tiny hous	163891,68	464379,89	1,50	22,3	7,7	4,6
092.3_B	Tiny hous	163891,68	464379,89	4,50	26,9	14,1	11,1
092.4_A	Tiny hous	163892,65	464376,15	1,50	21,8	7,3	4,1
092.4_B	Tiny hous	163892,65	464376,15	4,50	26,9	14,0	10,9
093.1_A	Tiny hous	163874,11	464372,47	1,50	18,3	8,7	4,0
093.1_B	Tiny hous	163874,11	464372,47	4,50	13,8	2,3	-0,6
093.2_A	Tiny hous	163871,75	464369,40	1,50	14,6	5,8	2,3
093.2_B	Tiny hous	163871,75	464369,40	4,50	14,4	3,4	0,4
093.3_A	Tiny hous	163870,96	464374,59	1,50	18,8	7,6	4,0
093.3_B	Tiny hous	163870,96	464374,59	4,50	22,3	9,8	6,9
093.4_A	Tiny hous	163867,97	464371,52	1,50	19,2	7,8	4,4
093.4_B	Tiny hous	163867,97	464371,52	4,50	23,1	12,1	9,1
094.1_A	Tiny hous	163858,40	464374,66	1,50	17,5	3,7	0,4
094.1_B	Tiny hous	163858,40	464374,66	4,50	21,9	10,3	7,4
094.2_A	Tiny hous	163859,47	464370,75	1,50	18,4	-3,2	-6,5
094.2_B	Tiny hous	163859,47	464370,75	4,50	13,8	1,5	-1,4
094.3_A	Tiny hous	163855,79	464369,12	1,50	20,5	5,0	1,3
094.3_B	Tiny hous	163855,79	464369,12	4,50	23,5	11,2	8,3
094.4_A	Tiny hous	163854,75	464373,00	1,50	17,1	3,6	0,3
094.4_B	Tiny hous	163854,75	464373,00	4,50	21,3	10,0	7,0
095.1_A	Tiny hous	163855,17	464384,37	1,50	15,7	-0,5	-4,3
095.1_B	Tiny hous	163855,17	464384,37	4,50	17,2	4,0	1,1
095.2_A	Tiny hous	163854,24	464380,52	1,50	13,5	-1,5	-5,1
095.2_B	Tiny hous	163854,24	464380,52	4,50	14,4	3,0	0,1
095.3_A	Tiny hous	163851,48	464386,15	1,50	21,6	4,6	1,2
095.3_B	Tiny hous	163851,48	464386,15	4,50	24,6	11,1	8,1
095.4_A	Tiny hous	163850,68	464381,56	1,50	17,0	3,3	0,0
095.4_B	Tiny hous	163850,68	464381,56	4,50	20,7	9,7	6,8
096.1_A	Tiny hous	163848,71	464399,00	1,50	19,6	7,8	4,2
096.1_B	Tiny hous	163848,71	464399,00	4,50	21,7	12,5	9,1
096.2_A	Tiny hous	163847,20	464395,00	1,50	14,1	0,1	-3,5
096.2_B	Tiny hous	163847,20	464395,00	4,50	15,0	4,8	1,7
096.3_A	Tiny hous	163843,55	464395,59	1,50	23,0	6,3	3,3
096.3_B	Tiny hous	163843,55	464395,59	4,50	25,6	15,3	12,4
097.1_A	Tiny hous	163846,26	464403,31	1,50	19,5	8,0	4,6
097.1_B	Tiny hous	163846,26	464403,31	4,50	21,4	13,1	9,7
097.2_A	Tiny hous	163842,54	464404,22	1,50	24,8	9,9	5,9
097.2_B	Tiny hous	163842,54	464404,22	4,50	26,9	16,1	12,9
097.3_A	Tiny hous	163840,78	464400,49	1,50	23,6	8,7	4,8
097.3_B	Tiny hous	163840,78	464400,49	4,50	26,4	16,5	13,3
098.1_A	Tiny hous	163834,13	464397,12	1,50	19,8	8,9	5,2
098.1_B	Tiny hous	163834,13	464397,12	4,50	22,0	13,4	10,0
098.2_A	Tiny hous	163833,27	464393,89	1,50	18,1	4,1	0,8
098.2_B	Tiny hous	163833,27	464393,89	4,50	20,2	11,6	7,8
098.3_A	Tiny hous	163830,21	464398,05	1,50	24,0	9,5	6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
098.3_B	Tiny hous	163830,21	464398,05	4,50	26,3	15,2	12,1
099.1_A	Tiny hous	163838,55	464390,93	1,50	16,2	6,4	0,5
099.1_B	Tiny hous	163838,55	464390,93	4,50	18,1	12,6	7,0
099.2_A	Tiny hous	163837,22	464386,88	1,50	19,1	3,3	1,2
099.2_B	Tiny hous	163837,22	464386,88	4,50	21,4	11,2	9,2
099.3_A	Tiny hous	163834,33	464391,24	1,50	19,9	9,1	5,7
099.3_B	Tiny hous	163834,33	464391,24	4,50	20,8	13,5	10,2
100.1_A	Tiny hous	163843,84	464383,29	1,50	21,1	5,8	3,5
100.1_B	Tiny hous	163843,84	464383,29	4,50	23,3	12,2	10,1
100.2_A	Tiny hous	163842,13	464380,03	1,50	15,8	5,5	1,0
100.2_B	Tiny hous	163842,13	464380,03	4,50	18,6	11,9	8,4
100.3_A	Tiny hous	163839,78	464384,66	1,50	19,0	8,8	5,5
100.3_B	Tiny hous	163839,78	464384,66	4,50	21,5	14,8	11,4
101.1_A	Tiny hous	163846,74	464370,09	1,50	18,6	3,6	-1,3
101.1_B	Tiny hous	163846,74	464370,09	4,50	18,5	10,0	5,2
101.2_A	Tiny hous	163846,82	464366,07	1,50	13,4	-0,8	-4,2
101.2_B	Tiny hous	163846,82	464366,07	4,50	14,6	4,2	1,0
101.3_A	Tiny hous	163842,90	464371,00	1,50	22,6	9,3	7,2
101.3_B	Tiny hous	163842,90	464371,00	4,50	26,0	14,3	11,9
105.10_A	appartementengebouw	163856,30	464473,74	1,50	19,1	4,8	0,8
105.10_B	appartementengebouw	163856,30	464473,74	4,50	21,0	11,3	7,3
105.10_C	appartementengebouw	163856,30	464473,74	7,50	27,6	13,8	10,2
105.1_A	appartementengebouw	163861,47	464471,71	1,50	14,4	-4,1	-7,6
105.1_B	appartementengebouw	163861,47	464471,71	4,50	14,9	-2,9	-6,4
105.1_C	appartementengebouw	163861,47	464471,71	7,50	16,0	1,5	-2,0
105.2_A	appartementengebouw	163861,72	464463,32	1,50	14,4	-4,0	-7,9
105.2_B	appartementengebouw	163861,72	464463,32	4,50	14,7	-3,5	-7,0
105.2_C	appartementengebouw	163861,72	464463,32	7,50	15,4	-0,4	-4,0
105.3_A	appartementengebouw	163866,62	464458,77	1,50	14,2	-3,4	-7,0
105.3_B	appartementengebouw	163866,62	464458,77	4,50	14,5	-3,5	-7,1
105.3_C	appartementengebouw	163866,62	464458,77	7,50	15,1	-0,5	-4,0
105.4_A	appartementengebouw	163870,24	464452,40	1,50	14,1	-3,3	-6,8
105.4_B	appartementengebouw	163870,24	464452,40	4,50	14,2	-3,4	-6,9
105.4_C	appartementengebouw	163870,24	464452,40	7,50	15,0	0,1	-3,4
105.5_A	appartementengebouw	163868,14	464448,86	1,50	14,4	-3,4	-7,2
105.5_B	appartementengebouw	163868,14	464448,86	4,50	14,5	-2,9	-6,5
105.5_C	appartementengebouw	163868,14	464448,86	7,50	15,5	1,6	-2,0
105.6_A	appartementengebouw	163862,43	464449,38	1,50	21,0	4,2	0,6
105.6_B	appartementengebouw	163862,43	464449,38	4,50	22,7	9,4	5,8
105.6_C	appartementengebouw	163862,43	464449,38	7,50	30,4	15,0	11,5
105.7_A	appartementengebouw	163859,82	464454,02	1,50	21,1	6,2	3,7
105.7_B	appartementengebouw	163859,82	464454,02	4,50	22,7	9,1	5,6
105.7_C	appartementengebouw	163859,82	464454,02	7,50	30,3	15,1	11,6
105.8_A	appartementengebouw	163853,91	464460,38	1,50	21,2	5,6	2,5
105.8_B	appartementengebouw	163853,91	464460,38	4,50	22,9	11,2	7,8
105.8_C	appartementengebouw	163853,91	464460,38	7,50	30,5	15,4	11,9
105.9_A	appartementengebouw	163850,16	464467,03	1,50	21,4	4,3	1,0
105.9_B	appartementengebouw	163850,16	464467,03	4,50	23,0	9,2	5,6
105.9_C	appartementengebouw	163850,16	464467,03	7,50	30,6	15,4	11,8
T001_A	Tuin	163604,56	464491,00	1,50	43,5	26,9	23,8
T002_A	Tuin	163607,43	464486,56	1,50	44,6	30,1	27,1
T003_A	Tuin	163609,78	464482,12	1,50	44,6	31,1	28,2
T004_A	Tuin	163652,49	464512,42	1,50	44,5	17,9	14,6
T005_A	Tuin	163655,62	464506,41	1,50	44,0	17,1	14,8
T006_A	Tuin	163693,24	464532,53	1,50	42,2	22,5	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T007_A	Tuin	163690,23	464531,23	1,50	43,0	19,9	16,5
T008_A	Tuin	163702,39	464610,07	1,50	43,5	24,1	20,3
T009_A	Tuin	163683,91	464639,63	1,50	42,0	23,3	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	25,8	--	--
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	26,1	--	--
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	26,8	--	--
001.2_A	appartementengebouw	163730,42	464261,80	1,50	24,2	--	--
001.2_B	appartementengebouw	163730,42	464261,80	4,50	24,4	--	--
001.2_C	appartementengebouw	163730,42	464261,80	7,50	26,7	--	--
001.3_A	appartementengebouw	163718,77	464275,66	1,50	32,7	--	--
001.3_B	appartementengebouw	163718,77	464275,66	4,50	35,8	--	--
001.3_C	appartementengebouw	163718,77	464275,66	7,50	47,2	--	--
001.4_A	appartementengebouw	163705,22	464263,29	1,50	35,1	--	--
001.4_B	appartementengebouw	163705,22	464263,29	4,50	37,9	--	--
001.4_C	appartementengebouw	163705,22	464263,29	7,50	46,7	--	--
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	35,2	--	--
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	24,6	--	--
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	28,4	--	--
002.2_A	woning	163768,49	464250,65	1,50	39,7	--	--
002.2_B	woning	163768,49	464250,65	4,50	43,6	--	--
002.2_C	woning	163768,49	464250,65	7,50	43,8	--	--
002.3_A	woning	163777,53	464255,49	1,50	32,1	--	--
002.3_B	woning	163777,53	464255,49	4,50	35,1	--	--
002.3_C	woning	163777,53	464255,49	7,50	42,0	--	--
002.4_A	woning	163771,08	464256,94	1,50	25,2	--	--
002.4_B	woning	163771,08	464256,94	4,50	29,2	--	--
002.4_C	woning	163771,08	464256,94	7,50	37,9	--	--
003.1_A	woning	163763,53	464263,27	1,50	33,4	--	--
003.1_B	woning	163763,53	464263,27	4,50	39,6	--	--
003.1_C	woning	163763,53	464263,27	7,50	29,4	--	--
003.2_A	woning	163759,74	464265,96	1,50	39,0	--	--
003.2_B	woning	163759,74	464265,96	4,50	44,2	--	--
003.2_C	woning	163759,74	464265,96	7,50	44,4	--	--
003.3_A	woning	163768,80	464270,70	1,50	35,2	--	--
003.3_B	woning	163768,80	464270,70	4,50	36,6	--	--
003.3_C	woning	163768,80	464270,70	7,50	42,2	--	--
003.4_A	woning	163762,55	464272,22	1,50	26,2	--	--
003.4_B	woning	163762,55	464272,22	4,50	30,2	--	--
003.4_C	woning	163762,55	464272,22	7,50	38,5	--	--
004.1_A	woning	163754,83	464278,51	1,50	33,5	--	--
004.1_B	woning	163754,83	464278,51	4,50	40,2	--	--
004.1_C	woning	163754,83	464278,51	7,50	29,9	--	--
004.2_A	woning	163751,29	464280,67	1,50	38,9	--	--
004.2_B	woning	163751,29	464280,67	4,50	44,9	--	--
004.2_C	woning	163751,29	464280,67	7,50	45,1	--	--
004.3_A	woning	163760,16	464286,06	1,50	33,6	--	--
004.3_B	woning	163760,16	464286,06	4,50	36,1	--	--
004.3_C	woning	163760,16	464286,06	7,50	42,9	--	--
004.4_A	woning	163753,85	464287,41	1,50	27,4	--	--
004.4_B	woning	163753,85	464287,41	4,50	31,4	--	--
004.4_C	woning	163753,85	464287,41	7,50	39,9	--	--
005.1_A	woning	163746,54	464293,90	1,50	32,5	--	--
005.1_B	woning	163746,54	464293,90	4,50	36,9	--	--
005.1_C	woning	163746,54	464293,90	7,50	30,4	--	--
005.2_A	woning	163742,49	464296,22	1,50	38,4	--	--
005.2_B	woning	163742,49	464296,22	4,50	45,8	--	--
005.2_C	woning	163742,49	464296,22	7,50	46,4	--	--
005.3_A	woning	163751,40	464301,42	1,50	34,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.3_B	woning	163751,40	464301,42	4,50	37,3	--	--
005.3_C	woning	163751,40	464301,42	7,50	42,1	--	--
005.4_A	woning	163743,91	464301,89	1,50	33,2	--	--
005.4_B	woning	163743,91	464301,89	4,50	38,7	--	--
005.4_C	woning	163743,91	464301,89	7,50	46,9	--	--
006.1_A	woning	163740,49	464314,15	1,50	34,8	--	--
006.1_B	woning	163740,49	464314,15	4,50	38,1	--	--
006.1_C	woning	163740,49	464314,15	7,50	31,6	--	--
006.2_A	woning	163735,57	464317,14	1,50	35,7	--	--
006.2_B	woning	163735,57	464317,14	4,50	39,5	--	--
006.2_C	woning	163735,57	464317,14	7,50	46,9	--	--
006.3_A	woning	163736,20	464323,50	1,50	30,1	--	--
006.3_B	woning	163736,20	464323,50	4,50	32,7	--	--
006.3_C	woning	163736,20	464323,50	7,50	44,5	--	--
007.1_A	woning	163746,67	464317,70	1,50	33,9	--	--
007.1_B	woning	163746,67	464317,70	4,50	37,3	--	--
007.1_C	woning	163746,67	464317,70	7,50	31,3	--	--
007.2_A	woning	163746,68	464323,71	1,50	34,7	--	--
007.2_B	woning	163746,68	464323,71	4,50	35,1	--	--
007.2_C	woning	163746,68	464323,71	7,50	42,7	--	--
007.3_A	woning	163741,25	464326,41	1,50	29,3	--	--
007.3_B	woning	163741,25	464326,41	4,50	32,2	--	--
007.3_C	woning	163741,25	464326,41	7,50	44,6	--	--
008.1_A	senioren woning	163763,14	464328,21	1,50	29,5	--	--
008.1_B	senioren woning	163763,14	464328,21	4,50	31,8	--	--
008.2_A	senioren woning	163758,56	464330,40	1,50	46,0	--	--
008.2_B	senioren woning	163758,56	464330,40	4,50	46,6	--	--
008.3_A	senioren woning	163758,79	464336,41	1,50	47,3	--	--
008.3_B	senioren woning	163758,79	464336,41	4,50	47,5	--	--
009.1_A	senioren woning	163768,35	464331,16	1,50	27,6	--	--
009.1_B	senioren woning	163768,35	464331,16	4,50	28,2	--	--
009.2_A	senioren woning	163768,45	464337,06	1,50	32,9	--	--
009.2_B	senioren woning	163768,45	464337,06	4,50	31,1	--	--
009.3_A	senioren woning	163763,55	464339,11	1,50	36,6	--	--
009.3_B	senioren woning	163763,55	464339,11	4,50	35,5	--	--
010.1_A	woning	163689,71	464316,78	1,50	28,4	--	--
010.1_B	woning	163689,71	464316,78	4,50	29,6	--	--
010.1_C	woning	163689,71	464316,78	7,50	33,6	--	--
010.2_A	woning	163685,44	464319,66	1,50	32,1	--	--
010.2_B	woning	163685,44	464319,66	4,50	33,1	--	--
010.2_C	woning	163685,44	464319,66	7,50	41,3	--	--
010.3_A	woning	163685,30	464325,97	1,50	36,7	--	--
010.3_B	woning	163685,30	464325,97	4,50	37,7	--	--
010.3_C	woning	163685,30	464325,97	7,50	45,7	--	--
011.1_A	woning	163695,08	464319,79	1,50	28,4	--	--
011.1_B	woning	163695,08	464319,79	4,50	29,3	--	--
011.1_C	woning	163695,08	464319,79	7,50	33,3	--	--
011.2_A	woning	163689,73	464328,46	1,50	45,4	--	--
011.2_B	woning	163689,73	464328,46	4,50	46,7	--	--
011.2_C	woning	163689,73	464328,46	7,50	49,9	--	--
012.1_A	woning	163699,12	464322,05	1,50	28,7	--	--
012.1_B	woning	163699,12	464322,05	4,50	29,5	--	--
012.1_C	woning	163699,12	464322,05	7,50	33,5	--	--
012.2_A	woning	163694,49	464331,13	1,50	45,6	--	--
012.2_B	woning	163694,49	464331,13	4,50	48,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012.2_C	woning	163694,49	464331,13	7,50	50,0	--	--
013.1_A	woning	163703,61	464324,58	1,50	29,1	--	--
013.1_B	woning	163703,61	464324,58	4,50	29,8	--	--
013.1_C	woning	163703,61	464324,58	7,50	33,8	--	--
013.2_A	woning	163698,70	464333,49	1,50	46,0	--	--
013.2_B	woning	163698,70	464333,49	4,50	47,6	--	--
013.2_C	woning	163698,70	464333,49	7,50	50,2	--	--
014.1_A	woning	163707,74	464326,89	1,50	27,7	--	--
014.1_B	woning	163707,74	464326,89	4,50	28,7	--	--
014.1_C	woning	163707,74	464326,89	7,50	32,8	--	--
014.2_A	woning	163707,33	464332,29	1,50	48,4	--	--
014.2_B	woning	163707,33	464332,29	4,50	48,0	--	--
014.2_C	woning	163707,33	464332,29	7,50	48,2	--	--
014.3_A	woning	163702,27	464335,50	1,50	42,0	--	--
014.3_B	woning	163702,27	464335,50	4,50	47,0	--	--
014.3_C	woning	163702,27	464335,50	7,50	48,2	--	--
015.1_A	woning	163719,84	464333,66	1,50	32,3	--	--
015.1_B	woning	163719,84	464333,66	4,50	33,3	--	--
015.1_C	woning	163719,84	464333,66	7,50	32,8	--	--
015.2_A	woning	163715,14	464336,83	1,50	46,1	--	--
015.2_B	woning	163715,14	464336,83	4,50	48,6	--	--
015.2_C	woning	163715,14	464336,83	7,50	48,9	--	--
015.3_A	woning	163715,30	464342,88	1,50	48,2	--	--
015.3_B	woning	163715,30	464342,88	4,50	48,9	--	--
015.3_C	woning	163715,30	464342,88	7,50	49,3	--	--
016.1_A	3 woningen	163729,16	464339,01	1,50	35,2	--	--
016.1_B	3 woningen	163729,16	464339,01	4,50	39,3	--	--
016.1_C	3 woningen	163729,16	464339,01	7,50	32,1	--	--
016.2_A	3 woningen	163723,60	464347,65	1,50	48,2	--	--
016.2_B	3 woningen	163723,60	464347,65	4,50	48,8	--	--
016.2_C	3 woningen	163723,60	464347,65	7,50	49,1	--	--
017.1_A	woning	163737,81	464343,98	1,50	32,8	--	--
017.1_B	woning	163737,81	464343,98	4,50	40,3	--	--
017.1_C	woning	163737,81	464343,98	7,50	32,6	--	--
017.2_A	woning	163738,38	464349,21	1,50	34,7	--	--
017.2_B	woning	163738,38	464349,21	4,50	35,8	--	--
017.2_C	woning	163738,38	464349,21	7,50	44,4	--	--
017.3_A	woning	163732,75	464352,90	1,50	44,9	--	--
017.3_B	woning	163732,75	464352,90	4,50	48,8	--	--
017.3_C	woning	163732,75	464352,90	7,50	49,1	--	--
018.1_A	woning	163673,04	464340,36	1,50	34,1	--	--
018.1_B	woning	163673,04	464340,36	4,50	35,0	--	--
018.1_C	woning	163673,04	464340,36	7,50	41,0	--	--
018.2_A	woning	163678,55	464339,87	1,50	36,6	--	--
018.2_B	woning	163678,55	464339,87	4,50	42,8	--	--
018.2_C	woning	163678,55	464339,87	7,50	35,1	--	--
018.3_A	woning	163681,91	464345,49	1,50	46,4	--	--
018.3_B	woning	163681,91	464345,49	4,50	47,8	--	--
018.3_C	woning	163681,91	464345,49	7,50	51,0	--	--
019.1_A	woning	163669,82	464346,06	1,50	35,5	--	--
019.1_B	woning	163669,82	464346,06	4,50	36,6	--	--
019.1_C	woning	163669,82	464346,06	7,50	42,8	--	--
019.2_A	woning	163672,86	464351,42	1,50	33,3	--	--
019.2_B	woning	163672,86	464351,42	4,50	36,8	--	--
019.2_C	woning	163672,86	464351,42	7,50	46,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019.3_A	woning	163678,91	464350,80	1,50	41,1	--	--
019.3_B	woning	163678,91	464350,80	4,50	47,2	--	--
019.3_C	woning	163678,91	464350,80	7,50	51,4	--	--
020.1_A	woning	163663,78	464356,63	1,50	37,8	--	--
020.1_B	woning	163663,78	464356,63	4,50	39,5	--	--
020.1_C	woning	163663,78	464356,63	7,50	43,2	--	--
020.2_A	woning	163669,73	464356,25	1,50	33,7	--	--
020.2_B	woning	163669,73	464356,25	4,50	36,6	--	--
020.2_C	woning	163669,73	464356,25	7,50	43,3	--	--
020.3_A	woning	163672,60	464362,11	1,50	40,4	--	--
020.3_B	woning	163672,60	464362,11	4,50	47,3	--	--
020.3_C	woning	163672,60	464362,11	7,50	52,9	--	--
020.4_A	woning	163666,77	464362,09	1,50	34,3	--	--
020.4_B	woning	163666,77	464362,09	4,50	36,5	--	--
020.4_C	woning	163666,77	464362,09	7,50	46,6	--	--
021.1_A	woning	163657,81	464367,19	1,50	37,6	--	--
021.1_B	woning	163657,81	464367,19	4,50	38,2	--	--
021.1_C	woning	163657,81	464367,19	7,50	41,4	--	--
021.2_A	woning	163663,57	464367,96	1,50	35,3	--	--
021.2_B	woning	163663,57	464367,96	4,50	38,6	--	--
021.2_C	woning	163663,57	464367,96	7,50	44,7	--	--
021.3_A	woning	163666,41	464372,79	1,50	40,8	--	--
021.3_B	woning	163666,41	464372,79	4,50	46,8	--	--
021.3_C	woning	163666,41	464372,79	7,50	53,1	--	--
022.1_A	woning	163654,22	464373,51	1,50	37,1	--	--
022.1_B	woning	163654,22	464373,51	4,50	38,3	--	--
022.1_C	woning	163654,22	464373,51	7,50	44,0	--	--
022.2_A	woning	163662,81	464379,14	1,50	41,7	--	--
022.2_B	woning	163662,81	464379,14	4,50	43,5	--	--
022.2_C	woning	163662,81	464379,14	7,50	53,7	--	--
022.3_A	woning	163656,54	464378,83	1,50	40,3	--	--
022.3_B	woning	163656,54	464378,83	4,50	41,2	--	--
022.3_C	woning	163656,54	464378,83	7,50	45,5	--	--
023.1_A	2 woningen	163646,01	464387,72	1,50	38,4	--	--
023.1_B	2 woningen	163646,01	464387,72	4,50	40,8	--	--
023.1_C	2 woningen	163646,01	464387,72	7,50	43,9	--	--
024.1_A	seniorenwoning	163632,89	464404,83	1,50	38,9	--	--
024.1_B	seniorenwoning	163632,89	464404,83	4,50	40,1	--	--
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	47,3	--	--
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	48,0	--	--
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	56,4	--	--
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	56,4	--	--
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	74,6	--	--
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	74,4	--	--
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	59,2	--	--
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	72,3	--	--
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	57,4	--	--
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	67,7	--	--
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	56,9	--	--
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	67,7	--	--
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	58,6	--	--
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	72,7	--	--
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	74,1	--	--
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	73,9	--	--
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	73,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	72,9	--	--
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	67,3	--	--
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	68,0	--	--
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	65,5	--	--
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	67,1	--	--
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	68,6	--	--
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	68,9	--	--
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	70,4	--	--
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	70,4	--	--
027.4_A	Woningen	163649,18	464508,77	1,50	54,0	--	--
027.4_B	Woningen	163649,18	464508,77	4,50	67,7	--	--
027.5_A	Woningen	163652,58	464502,72	1,50	61,2	--	--
027.5_B	Woningen	163652,58	464502,72	4,50	65,9	--	--
040.1_A	woningen	163750,94	464366,96	1,50	34,4	--	--
040.1_B	woningen	163750,94	464366,96	4,50	31,2	--	--
040.1_C	woningen	163750,94	464366,96	7,50	33,8	--	--
040.2_A	woningen	163734,11	464396,58	1,50	45,6	--	--
040.2_B	woningen	163734,11	464396,58	4,50	34,9	--	--
040.2_C	woningen	163734,11	464396,58	7,50	37,5	--	--
041.1_A	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	1,50	29,3	--	--
041.1_B	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	4,50	30,0	--	--
041.2_A	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	1,50	39,8	--	--
041.2_B	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	4,50	40,6	--	--
042.1_A	seniorenwoning	163786,71	464404,43	1,50	27,8	--	--
042.1_B	seniorenwoning	163786,71	464404,43	4,50	28,2	--	--
042.2_A	seniorenwoning	163786,79	464410,06	1,50	29,8	--	--
042.2_B	seniorenwoning	163786,79	464410,06	4,50	30,7	--	--
042.3_A	seniorenwoning	163781,29	464413,20	1,50	36,0	--	--
042.3_B	seniorenwoning	163781,29	464413,20	4,50	33,2	--	--
043.1_A	woningen	163767,22	464433,14	1,50	37,1	--	--
043.1_B	woningen	163767,22	464433,14	4,50	32,0	--	--
043.2_A	woningen	163746,00	464470,93	1,50	36,3	--	--
043.2_B	woningen	163746,00	464470,93	4,50	36,9	--	--
050.1_A	woning	163834,89	464433,08	1,50	31,2	--	--
050.1_B	woning	163834,89	464433,08	4,50	32,0	--	--
050.1_C	woning	163834,89	464433,08	7,50	29,2	--	--
050.2_A	woning	163832,10	464428,82	1,50	31,9	--	--
050.2_B	woning	163832,10	464428,82	4,50	28,1	--	--
050.2_C	woning	163832,10	464428,82	7,50	28,7	--	--
050.3_A	woning	163825,23	464429,51	1,50	40,7	--	--
050.3_B	woning	163825,23	464429,51	4,50	40,8	--	--
050.3_C	woning	163825,23	464429,51	7,50	44,0	--	--
050.4_A	woning	163827,29	464435,54	1,50	39,4	--	--
050.4_B	woning	163827,29	464435,54	4,50	40,5	--	--
050.4_C	woning	163827,29	464435,54	7,50	44,7	--	--
051.1_A	woning	163825,81	464449,04	1,50	32,6	--	--
051.1_B	woning	163825,81	464449,04	4,50	33,8	--	--
051.1_C	woning	163825,81	464449,04	7,50	31,9	--	--
051.2_A	woning	163823,99	464443,77	1,50	36,7	--	--
051.2_B	woning	163823,99	464443,77	4,50	37,4	--	--
051.2_C	woning	163823,99	464443,77	7,50	32,4	--	--
051.3_A	woning	163817,08	464443,40	1,50	42,2	--	--
051.3_B	woning	163817,08	464443,40	4,50	42,9	--	--
051.3_C	woning	163817,08	464443,40	7,50	46,4	--	--
052.1_A	woning	163815,29	464467,56	1,50	43,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
052.1_B	woning	163815,29	464467,56	4,50	44,8	--	--
052.1_C	woning	163815,29	464467,56	7,50	32,0	--	--
052.2_A	woning	163812,95	464461,81	1,50	35,9	--	--
052.2_B	woning	163812,95	464461,81	4,50	36,9	--	--
052.2_C	woning	163812,95	464461,81	7,50	32,6	--	--
052.3_A	woning	163808,48	464468,75	1,50	41,0	--	--
052.3_B	woning	163808,48	464468,75	4,50	42,0	--	--
052.3_C	woning	163808,48	464468,75	7,50	46,6	--	--
052.4_A	woning	163806,11	464462,66	1,50	44,3	--	--
052.4_B	woning	163806,11	464462,66	4,50	44,8	--	--
052.4_C	woning	163806,11	464462,66	7,50	47,3	--	--
053.1_A	woning	163806,24	464481,44	1,50	44,0	--	--
053.1_B	woning	163806,24	464481,44	4,50	45,3	--	--
053.1_C	woning	163806,24	464481,44	7,50	33,1	--	--
053.2_A	woning	163804,11	464475,20	1,50	30,8	--	--
053.2_B	woning	163804,11	464475,20	4,50	31,4	--	--
053.2_C	woning	163804,11	464475,20	7,50	33,0	--	--
053.3_A	woning	163799,81	464482,21	1,50	45,1	--	--
053.3_B	woning	163799,81	464482,21	4,50	46,3	--	--
053.3_C	woning	163799,81	464482,21	7,50	46,2	--	--
053.4_A	woning	163797,38	464476,19	1,50	42,5	--	--
053.4_B	woning	163797,38	464476,19	4,50	43,3	--	--
053.4_C	woning	163797,38	464476,19	7,50	47,1	--	--
054.1_A	woning	163801,16	464496,57	1,50	43,4	--	--
054.1_B	woning	163801,16	464496,57	4,50	44,7	--	--
054.1_C	woning	163801,16	464496,57	7,50	31,8	--	--
054.2_A	woning	163798,96	464490,65	1,50	38,5	--	--
054.2_B	woning	163798,96	464490,65	4,50	39,2	--	--
054.2_C	woning	163798,96	464490,65	7,50	33,6	--	--
054.3_A	woning	163794,50	464497,54	1,50	42,6	--	--
054.3_B	woning	163794,50	464497,54	4,50	43,0	--	--
054.3_C	woning	163794,50	464497,54	7,50	48,1	--	--
054.4_A	woning	163792,46	464491,08	1,50	41,9	--	--
054.4_B	woning	163792,46	464491,08	4,50	42,3	--	--
054.4_C	woning	163792,46	464491,08	7,50	46,5	--	--
055.1_A	woning	163791,51	464509,32	1,50	44,9	--	--
055.1_B	woning	163791,51	464509,32	4,50	31,9	--	--
055.1_C	woning	163791,51	464509,32	7,50	33,9	--	--
055.2_A	woning	163789,21	464503,52	1,50	31,8	--	--
055.2_B	woning	163789,21	464503,52	4,50	31,9	--	--
055.2_C	woning	163789,21	464503,52	7,50	35,0	--	--
055.3_A	woning	163784,67	464510,47	1,50	47,1	--	--
055.3_B	woning	163784,67	464510,47	4,50	43,4	--	--
055.3_C	woning	163784,67	464510,47	7,50	48,1	--	--
055.4_A	woning	163782,51	464504,47	1,50	44,2	--	--
055.4_B	woning	163782,51	464504,47	4,50	44,6	--	--
055.4_C	woning	163782,51	464504,47	7,50	49,3	--	--
056.1_A	woning	163764,90	464638,83	1,50	32,6	--	--
056.1_B	woning	163764,90	464638,83	4,50	31,3	--	--
056.1_C	woning	163764,90	464638,83	7,50	32,9	--	--
056.2_A	woning	163765,18	464629,61	1,50	50,8	--	--
056.2_B	woning	163765,18	464629,61	4,50	51,5	--	--
056.2_C	woning	163765,18	464629,61	7,50	52,6	--	--
056.3_A	woning	163756,97	464642,52	1,50	47,2	--	--
056.3_B	woning	163756,97	464642,52	4,50	45,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056.3_C	woning	163756,97	464642,52	7,50	47,0	--	--
056.4_A	woning	163756,80	464632,54	1,50	50,5	--	--
056.4_B	woning	163756,80	464632,54	4,50	49,6	--	--
056.4_C	woning	163756,80	464632,54	7,50	51,9	--	--
056.5_A	woning	163741,04	464681,03	1,50	31,4	--	--
056.5_B	woning	163741,04	464681,03	4,50	32,1	--	--
056.5_C	woning	163741,04	464681,03	7,50	37,0	--	--
056.6_A	woning	163740,47	464670,94	1,50	49,8	--	--
056.6_B	woning	163740,47	464670,94	4,50	50,6	--	--
056.6_C	woning	163740,47	464670,94	7,50	52,0	--	--
056.7_A	woning	163733,70	464684,47	1,50	34,4	--	--
056.7_B	woning	163733,70	464684,47	4,50	35,2	--	--
056.7_C	woning	163733,70	464684,47	7,50	39,3	--	--
056.8_A	woning	163732,54	464675,26	1,50	49,7	--	--
056.8_B	woning	163732,54	464675,26	4,50	50,8	--	--
056.8_C	woning	163732,54	464675,26	7,50	52,7	--	--
057.1_A	woning	163789,56	464591,35	1,50	31,9	--	--
057.1_B	woning	163789,56	464591,35	4,50	32,4	--	--
057.1_C	woning	163789,56	464591,35	7,50	36,8	--	--
057.2_A	woning	163790,97	464583,75	1,50	34,4	--	--
057.2_B	woning	163790,97	464583,75	4,50	34,9	--	--
057.2_C	woning	163790,97	464583,75	7,50	39,4	--	--
057.3_A	woning	163784,83	464594,36	1,50	51,9	--	--
057.3_B	woning	163784,83	464594,36	4,50	52,1	--	--
057.3_C	woning	163784,83	464594,36	7,50	52,9	--	--
058.1_A	woning	163786,32	464581,13	1,50	35,3	--	--
058.1_B	woning	163786,32	464581,13	4,50	35,7	--	--
058.1_C	woning	163786,32	464581,13	7,50	39,9	--	--
058.2_A	woning	163780,57	464591,95	1,50	52,3	--	--
058.2_B	woning	163780,57	464591,95	4,50	52,6	--	--
058.2_C	woning	163780,57	464591,95	7,50	53,3	--	--
059.1_A	woning	163782,08	464578,69	1,50	38,2	--	--
059.1_B	woning	163782,08	464578,69	4,50	38,9	--	--
059.1_C	woning	163782,08	464578,69	7,50	41,8	--	--
059.2_A	woning	163776,80	464587,53	1,50	54,3	--	--
059.2_B	woning	163776,80	464587,53	4,50	54,9	--	--
059.2_C	woning	163776,80	464587,53	7,50	55,9	--	--
060.1_A	woning	163777,94	464576,34	1,50	39,0	--	--
060.1_B	woning	163777,94	464576,34	4,50	39,3	--	--
060.1_C	woning	163777,94	464576,34	7,50	42,1	--	--
060.2_A	woning	163772,81	464585,27	1,50	54,4	--	--
060.2_B	woning	163772,81	464585,27	4,50	55,0	--	--
060.2_C	woning	163772,81	464585,27	7,50	56,1	--	--
061.1_A	woning	163773,39	464573,76	1,50	40,9	--	--
061.1_B	woning	163773,39	464573,76	4,50	40,7	--	--
061.1_C	woning	163773,39	464573,76	7,50	42,7	--	--
061.2_A	woning	163768,27	464582,69	1,50	54,6	--	--
061.2_B	woning	163768,27	464582,69	4,50	55,2	--	--
061.2_C	woning	163768,27	464582,69	7,50	54,6	--	--
062.1_A	woning	163769,12	464571,34	1,50	43,9	--	--
062.1_B	woning	163769,12	464571,34	4,50	43,9	--	--
062.1_C	woning	163769,12	464571,34	7,50	45,8	--	--
062.2_A	woning	163764,05	464580,30	1,50	53,1	--	--
062.2_B	woning	163764,05	464580,30	4,50	53,9	--	--
062.2_C	woning	163764,05	464580,30	7,50	55,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
062.3_A	woning	163764,48	464574,51	1,50	52,7	--	--
062.3_B	woning	163764,48	464574,51	4,50	53,4	--	--
062.3_C	woning	163764,48	464574,51	7,50	54,7	--	--
063.1_A	woning	163706,49	464664,41	1,50	47,4	--	--
063.1_B	woning	163706,49	464664,41	4,50	48,7	--	--
063.1_C	woning	163706,49	464664,41	7,50	38,6	--	--
063.2_A	woning	163706,51	464658,41	1,50	51,1	--	--
063.2_B	woning	163706,51	464658,41	4,50	52,9	--	--
063.2_C	woning	163706,51	464658,41	7,50	54,2	--	--
063.3_A	woning	163701,48	464667,35	1,50	37,0	--	--
063.3_B	woning	163701,48	464667,35	4,50	38,1	--	--
063.3_C	woning	163701,48	464667,35	7,50	38,3	--	--
064.1_A	woning	163702,16	464655,93	1,50	52,7	--	--
064.1_B	woning	163702,16	464655,93	4,50	53,2	--	--
064.1_C	woning	163702,16	464655,93	7,50	54,6	--	--
064.2_A	woning	163697,34	464664,99	1,50	34,6	--	--
064.2_B	woning	163697,34	464664,99	4,50	35,9	--	--
064.2_C	woning	163697,34	464664,99	7,50	38,3	--	--
065.1_A	woning	163698,34	464653,76	1,50	52,8	--	--
065.1_B	woning	163698,34	464653,76	4,50	53,5	--	--
065.1_C	woning	163698,34	464653,76	7,50	54,9	--	--
065.2_A	woning	163692,75	464662,38	1,50	34,0	--	--
065.2_B	woning	163692,75	464662,38	4,50	35,4	--	--
065.2_C	woning	163692,75	464662,38	7,50	38,7	--	--
066.1_A	woning	163693,08	464650,76	1,50	53,0	--	--
066.1_B	woning	163693,08	464650,76	4,50	54,0	--	--
066.1_C	woning	163693,08	464650,76	7,50	55,4	--	--
066.2_A	woning	163688,35	464659,87	1,50	34,0	--	--
066.2_B	woning	163688,35	464659,87	4,50	35,5	--	--
066.2_C	woning	163688,35	464659,87	7,50	39,2	--	--
067.1_A	woning	163688,63	464648,22	1,50	53,2	--	--
067.1_B	woning	163688,63	464648,22	4,50	54,5	--	--
067.1_C	woning	163688,63	464648,22	7,50	55,9	--	--
067.2_A	woning	163684,14	464657,47	1,50	33,1	--	--
067.2_B	woning	163684,14	464657,47	4,50	34,7	--	--
067.2_C	woning	163684,14	464657,47	7,50	39,8	--	--
068.1_A	woning	163683,91	464645,54	1,50	53,7	--	--
068.1_B	woning	163683,91	464645,54	4,50	55,0	--	--
068.1_C	woning	163683,91	464645,54	7,50	56,5	--	--
068.2_A	woning	163679,15	464654,63	1,50	36,8	--	--
068.2_B	woning	163679,15	464654,63	4,50	37,9	--	--
068.2_C	woning	163679,15	464654,63	7,50	41,9	--	--
068.3_A	woning	163678,90	464649,60	1,50	52,6	--	--
068.3_B	woning	163678,90	464649,60	4,50	54,6	--	--
068.3_C	woning	163678,90	464649,60	7,50	56,2	--	--
069.1_A	woning	163734,40	464615,79	1,50	38,9	--	--
069.1_B	woning	163734,40	464615,79	4,50	40,4	--	--
069.1_C	woning	163734,40	464615,79	7,50	42,1	--	--
069.2_A	woning	163733,42	464610,21	1,50	55,0	--	--
069.2_B	woning	163733,42	464610,21	4,50	56,3	--	--
069.2_C	woning	163733,42	464610,21	7,50	57,7	--	--
069.3_A	woning	163729,07	464619,60	1,50	45,2	--	--
069.3_B	woning	163729,07	464619,60	4,50	45,6	--	--
069.3_C	woning	163729,07	464619,60	7,50	47,0	--	--
070.1_A	woning	163729,38	464607,91	1,50	54,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
070.1_B	woning	163729,38	464607,91	4,50	56,2	--	--
070.1_C	woning	163729,38	464607,91	7,50	57,6	--	--
070.2_A	woning	163724,33	464616,90	1,50	46,7	--	--
070.2_B	woning	163724,33	464616,90	4,50	48,0	--	--
070.2_C	woning	163724,33	464616,90	7,50	50,9	--	--
071.1_A	woning	163724,78	464605,30	1,50	54,8	--	--
071.1_B	woning	163724,78	464605,30	4,50	56,3	--	--
071.1_C	woning	163724,78	464605,30	7,50	57,8	--	--
071.2_A	woning	163720,30	464614,61	1,50	47,5	--	--
071.2_B	woning	163720,30	464614,61	4,50	48,8	--	--
071.2_C	woning	163720,30	464614,61	7,50	51,7	--	--
072.1_A	woning	163720,87	464603,08	1,50	55,2	--	--
072.1_B	woning	163720,87	464603,08	4,50	56,8	--	--
072.1_C	woning	163720,87	464603,08	7,50	58,3	--	--
072.2_A	woning	163715,39	464611,83	1,50	48,7	--	--
072.2_B	woning	163715,39	464611,83	4,50	50,1	--	--
072.2_C	woning	163715,39	464611,83	7,50	52,9	--	--
073.1_A	woning	163715,62	464600,10	1,50	55,5	--	--
073.1_B	woning	163715,62	464600,10	4,50	57,2	--	--
073.1_C	woning	163715,62	464600,10	7,50	59,0	--	--
073.2_A	woning	163711,44	464609,59	1,50	49,8	--	--
073.2_B	woning	163711,44	464609,59	4,50	51,4	--	--
073.2_C	woning	163711,44	464609,59	7,50	54,0	--	--
074.1_A	woning	163711,34	464597,66	1,50	56,0	--	--
074.1_B	woning	163711,34	464597,66	4,50	57,9	--	--
074.1_C	woning	163711,34	464597,66	7,50	59,7	--	--
074.2_A	woning	163706,54	464606,80	1,50	52,2	--	--
074.2_B	woning	163706,54	464606,80	4,50	53,2	--	--
074.2_C	woning	163706,54	464606,80	7,50	55,7	--	--
074.3_A	woning	163706,76	464600,62	1,50	57,4	--	--
074.3_B	woning	163706,76	464600,62	4,50	59,5	--	--
074.3_C	woning	163706,76	464600,62	7,50	61,2	--	--
075.1_A	woning	163706,40	464538,89	1,50	45,1	--	--
075.1_B	woning	163706,40	464538,89	4,50	43,3	--	--
075.1_C	woning	163706,40	464538,89	7,50	47,7	--	--
075.2_A	woning	163699,90	464539,21	1,50	45,1	--	--
075.2_B	woning	163699,90	464539,21	4,50	63,6	--	--
075.2_C	woning	163699,90	464539,21	7,50	63,6	--	--
075.3_A	woning	163697,47	464533,83	1,50	56,0	--	--
075.3_B	woning	163697,47	464533,83	4,50	63,7	--	--
075.3_C	woning	163697,47	464533,83	7,50	63,6	--	--
076.1_A	woning	163709,52	464533,40	1,50	49,3	--	--
076.1_B	woning	163709,52	464533,40	4,50	44,1	--	--
076.1_C	woning	163709,52	464533,40	7,50	47,8	--	--
076.2_A	woning	163706,67	464528,21	1,50	42,6	--	--
076.2_B	woning	163706,67	464528,21	4,50	56,4	--	--
076.2_C	woning	163706,67	464528,21	7,50	58,1	--	--
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	58,6	--	--
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	62,8	--	--
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	62,8	--	--
077.1_A	woning	163715,72	464522,50	1,50	48,8	--	--
077.1_B	woning	163715,72	464522,50	4,50	42,4	--	--
077.1_C	woning	163715,72	464522,50	7,50	46,8	--	--
077.2_A	woning	163709,88	464522,31	1,50	49,2	--	--
077.2_B	woning	163709,88	464522,31	4,50	60,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
077.2_C	woning	163709,88	464522,31	7,50	61,0	--	--
077.3_A	woning	163707,17	464516,90	1,50	54,2	--	--
077.3_B	woning	163707,17	464516,90	4,50	60,4	--	--
077.3_C	woning	163707,17	464516,90	7,50	61,1	--	--
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	48,1	--	--
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	42,4	--	--
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	46,4	--	--
078.2_A	woning	163716,60	464511,37	1,50	42,1	--	--
078.2_B	woning	163716,60	464511,37	4,50	55,8	--	--
078.2_C	woning	163716,60	464511,37	7,50	57,3	--	--
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	58,4	--	--
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	59,3	--	--
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	60,3	--	--
079.1_A	woning	163725,75	464504,99	1,50	38,4	--	--
079.1_B	woning	163725,75	464504,99	4,50	41,0	--	--
079.1_C	woning	163725,75	464504,99	7,50	45,3	--	--
079.2_A	woning	163719,80	464505,38	1,50	48,0	--	--
079.2_B	woning	163719,80	464505,38	4,50	55,7	--	--
079.2_C	woning	163719,80	464505,38	7,50	57,4	--	--
079.3_A	woning	163716,86	464499,84	1,50	51,0	--	--
079.3_B	woning	163716,86	464499,84	4,50	57,2	--	--
079.3_C	woning	163716,86	464499,84	7,50	58,8	--	--
080.1_A	woning	163728,76	464499,64	1,50	39,0	--	--
080.1_B	woning	163728,76	464499,64	4,50	40,3	--	--
080.1_C	woning	163728,76	464499,64	7,50	44,6	--	--
080.2_A	woning	163725,95	464494,08	1,50	50,0	--	--
080.2_B	woning	163725,95	464494,08	4,50	51,6	--	--
080.2_C	woning	163725,95	464494,08	7,50	53,4	--	--
080.3_A	woning	163719,74	464494,74	1,50	56,4	--	--
080.3_B	woning	163719,74	464494,74	4,50	56,4	--	--
080.3_C	woning	163719,74	464494,74	7,50	58,2	--	--
081.1_A	woning	163821,93	464453,90	1,50	36,5	--	--
081.1_B	woning	163821,93	464453,90	4,50	37,5	--	--
081.1_C	woning	163821,93	464453,90	7,50	32,9	--	--
081.2_A	woning	163816,15	464454,12	1,50	45,9	--	--
081.2_B	woning	163816,15	464454,12	4,50	46,4	--	--
081.2_C	woning	163816,15	464454,12	7,50	46,6	--	--
081.3_A	woning	163813,34	464448,29	1,50	46,2	--	--
081.3_B	woning	163813,34	464448,29	4,50	46,9	--	--
081.3_C	woning	163813,34	464448,29	7,50	47,8	--	--
082.1_A	woning	163829,69	464532,68	1,50	29,7	--	--
082.1_B	woning	163829,69	464532,68	4,50	30,3	--	--
082.1_C	woning	163829,69	464532,68	7,50	34,4	--	--
082.2_A	woning	163828,12	464527,15	1,50	34,3	--	--
082.2_B	woning	163828,12	464527,15	4,50	30,6	--	--
082.2_C	woning	163828,12	464527,15	7,50	34,9	--	--
082.3_A	woning	163823,85	464534,14	1,50	36,9	--	--
082.3_B	woning	163823,85	464534,14	4,50	48,4	--	--
082.3_C	woning	163823,85	464534,14	7,50	49,6	--	--
082.4_A	woning	163820,50	464527,86	1,50	46,1	--	--
082.4_B	woning	163820,50	464527,86	4,50	48,5	--	--
082.4_C	woning	163820,50	464527,86	7,50	49,7	--	--
083.1_A	woning	163836,76	464520,11	1,50	28,8	--	--
083.1_B	woning	163836,76	464520,11	4,50	29,7	--	--
083.1_C	woning	163836,76	464520,11	7,50	33,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083.2_A	woning	163835,65	464514,16	1,50	45,0	--	--
083.2_B	woning	163835,65	464514,16	4,50	46,1	--	--
083.2_C	woning	163835,65	464514,16	7,50	33,3	--	--
083.3_A	woning	163831,27	464521,13	1,50	46,6	--	--
083.3_B	woning	163831,27	464521,13	4,50	47,8	--	--
083.3_C	woning	163831,27	464521,13	7,50	48,4	--	--
083.4_A	woning	163828,28	464514,18	1,50	46,7	--	--
083.4_B	woning	163828,28	464514,18	4,50	47,8	--	--
083.4_C	woning	163828,28	464514,18	7,50	48,5	--	--
084.1_A	woning	163840,68	464506,19	1,50	28,8	--	--
084.1_B	woning	163840,68	464506,19	4,50	29,6	--	--
084.1_C	woning	163840,68	464506,19	7,50	33,4	--	--
084.2_A	woning	163835,00	464506,65	1,50	46,2	--	--
084.2_B	woning	163835,00	464506,65	4,50	47,3	--	--
084.2_C	woning	163835,00	464506,65	7,50	47,9	--	--
084.3_A	woning	163831,88	464500,93	1,50	39,4	--	--
084.3_B	woning	163831,88	464500,93	4,50	40,4	--	--
084.3_C	woning	163831,88	464500,93	7,50	47,3	--	--
085.1_A	woning	163844,80	464500,99	1,50	27,9	--	--
085.1_B	woning	163844,80	464500,99	4,50	28,5	--	--
085.1_C	woning	163844,80	464500,99	7,50	31,0	--	--
085.2_A	woning	163842,86	464496,30	1,50	31,6	--	--
085.2_B	woning	163842,86	464496,30	4,50	33,2	--	--
085.2_C	woning	163842,86	464496,30	7,50	31,0	--	--
085.3_A	woning	163835,64	464496,38	1,50	37,1	--	--
085.3_B	woning	163835,64	464496,38	4,50	37,8	--	--
085.3_C	woning	163835,64	464496,38	7,50	46,3	--	--
086.1_A	woning	163851,14	464489,82	1,50	27,4	--	--
086.1_B	woning	163851,14	464489,82	4,50	28,0	--	--
086.1_C	woning	163851,14	464489,82	7,50	31,0	--	--
086.2_A	woning	163846,35	464490,52	1,50	33,7	--	--
086.2_B	woning	163846,35	464490,52	4,50	35,3	--	--
086.2_C	woning	163846,35	464490,52	7,50	44,2	--	--
086.3_A	woning	163842,33	464484,66	1,50	34,9	--	--
086.3_B	woning	163842,33	464484,66	4,50	36,2	--	--
086.3_C	woning	163842,33	464484,66	7,50	45,7	--	--
087.1_A	woning	163852,98	464483,56	1,50	27,2	--	--
087.1_B	woning	163852,98	464483,56	4,50	27,8	--	--
087.1_C	woning	163852,98	464483,56	7,50	30,2	--	--
087.2_A	woning	163851,43	464478,68	1,50	32,7	--	--
087.2_B	woning	163851,43	464478,68	4,50	33,3	--	--
087.2_C	woning	163851,43	464478,68	7,50	41,8	--	--
087.3_A	woning	163844,30	464478,06	1,50	35,4	--	--
087.3_B	woning	163844,30	464478,06	4,50	36,6	--	--
087.3_C	woning	163844,30	464478,06	7,50	45,4	--	--
090.1_A	Tiny hous	163903,93	464389,55	1,50	26,3	--	--
090.1_B	Tiny hous	163903,93	464389,55	4,50	26,9	--	--
090.2_A	Tiny hous	163904,13	464386,19	1,50	24,6	--	--
090.2_B	Tiny hous	163904,13	464386,19	4,50	24,9	--	--
090.3_A	Tiny hous	163899,55	464389,05	1,50	33,1	--	--
090.3_B	Tiny hous	163899,55	464389,05	4,50	35,7	--	--
090.4_A	Tiny hous	163899,74	464384,73	1,50	33,0	--	--
090.4_B	Tiny hous	163899,74	464384,73	4,50	35,7	--	--
091.1_A	Tiny hous	163910,19	464379,83	1,50	24,2	--	--
091.1_B	Tiny hous	163910,19	464379,83	4,50	24,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
091.2_A	Tiny hous	163908,32	464376,00	1,50	24,1	--	--
091.2_B	Tiny hous	163908,32	464376,00	4,50	24,6	--	--
091.3_A	Tiny hous	163906,82	464380,58	1,50	30,1	--	--
091.3_B	Tiny hous	163906,82	464380,58	4,50	34,1	--	--
091.4_A	Tiny hous	163904,59	464376,92	1,50	37,5	--	--
091.4_B	Tiny hous	163904,59	464376,92	4,50	38,2	--	--
092.1_A	Tiny hous	163896,37	464379,85	1,50	26,9	--	--
092.1_B	Tiny hous	163896,37	464379,85	4,50	27,5	--	--
092.2_A	Tiny hous	163896,67	464376,15	1,50	24,4	--	--
092.2_B	Tiny hous	163896,67	464376,15	4,50	24,8	--	--
092.3_A	Tiny hous	163891,68	464379,89	1,50	37,4	--	--
092.3_B	Tiny hous	163891,68	464379,89	4,50	38,0	--	--
092.4_A	Tiny hous	163892,65	464376,15	1,50	35,5	--	--
092.4_B	Tiny hous	163892,65	464376,15	4,50	36,4	--	--
093.1_A	Tiny hous	163874,11	464372,47	1,50	30,4	--	--
093.1_B	Tiny hous	163874,11	464372,47	4,50	25,4	--	--
093.2_A	Tiny hous	163871,75	464369,40	1,50	27,6	--	--
093.2_B	Tiny hous	163871,75	464369,40	4,50	25,5	--	--
093.3_A	Tiny hous	163870,96	464374,59	1,50	31,7	--	--
093.3_B	Tiny hous	163870,96	464374,59	4,50	34,9	--	--
093.4_A	Tiny hous	163867,97	464371,52	1,50	30,7	--	--
093.4_B	Tiny hous	163867,97	464371,52	4,50	36,4	--	--
094.1_A	Tiny hous	163858,40	464374,66	1,50	29,3	--	--
094.1_B	Tiny hous	163858,40	464374,66	4,50	33,9	--	--
094.2_A	Tiny hous	163859,47	464370,75	1,50	32,4	--	--
094.2_B	Tiny hous	163859,47	464370,75	4,50	25,9	--	--
094.3_A	Tiny hous	163855,79	464369,12	1,50	34,9	--	--
094.3_B	Tiny hous	163855,79	464369,12	4,50	31,3	--	--
094.4_A	Tiny hous	163854,75	464373,00	1,50	28,9	--	--
094.4_B	Tiny hous	163854,75	464373,00	4,50	31,7	--	--
095.1_A	Tiny hous	163855,17	464384,37	1,50	30,6	--	--
095.1_B	Tiny hous	163855,17	464384,37	4,50	32,0	--	--
095.2_A	Tiny hous	163854,24	464380,52	1,50	25,8	--	--
095.2_B	Tiny hous	163854,24	464380,52	4,50	26,2	--	--
095.3_A	Tiny hous	163851,48	464386,15	1,50	36,1	--	--
095.3_B	Tiny hous	163851,48	464386,15	4,50	37,9	--	--
095.4_A	Tiny hous	163850,68	464381,56	1,50	28,7	--	--
095.4_B	Tiny hous	163850,68	464381,56	4,50	32,9	--	--
096.1_A	Tiny hous	163848,71	464399,00	1,50	31,4	--	--
096.1_B	Tiny hous	163848,71	464399,00	4,50	32,2	--	--
096.2_A	Tiny hous	163847,20	464395,00	1,50	26,5	--	--
096.2_B	Tiny hous	163847,20	464395,00	4,50	26,8	--	--
096.3_A	Tiny hous	163843,55	464395,59	1,50	37,9	--	--
096.3_B	Tiny hous	163843,55	464395,59	4,50	39,2	--	--
097.1_A	Tiny hous	163846,26	464403,31	1,50	31,5	--	--
097.1_B	Tiny hous	163846,26	464403,31	4,50	33,0	--	--
097.2_A	Tiny hous	163842,54	464404,22	1,50	36,9	--	--
097.2_B	Tiny hous	163842,54	464404,22	4,50	38,2	--	--
097.3_A	Tiny hous	163840,78	464400,49	1,50	38,1	--	--
097.3_B	Tiny hous	163840,78	464400,49	4,50	39,1	--	--
098.1_A	Tiny hous	163834,13	464397,12	1,50	31,2	--	--
098.1_B	Tiny hous	163834,13	464397,12	4,50	33,8	--	--
098.2_A	Tiny hous	163833,27	464393,89	1,50	29,9	--	--
098.2_B	Tiny hous	163833,27	464393,89	4,50	31,3	--	--
098.3_A	Tiny hous	163830,21	464398,05	1,50	38,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
098.3_B	Tiny hous	163830,21	464398,05	4,50	39,3	--	--
099.1_A	Tiny hous	163838,55	464390,93	1,50	28,2	--	--
099.1_B	Tiny hous	163838,55	464390,93	4,50	28,3	--	--
099.2_A	Tiny hous	163837,22	464386,88	1,50	33,3	--	--
099.2_B	Tiny hous	163837,22	464386,88	4,50	35,1	--	--
099.3_A	Tiny hous	163834,33	464391,24	1,50	31,3	--	--
099.3_B	Tiny hous	163834,33	464391,24	4,50	35,5	--	--
100.1_A	Tiny hous	163843,84	464383,29	1,50	36,8	--	--
100.1_B	Tiny hous	163843,84	464383,29	4,50	37,7	--	--
100.2_A	Tiny hous	163842,13	464380,03	1,50	26,5	--	--
100.2_B	Tiny hous	163842,13	464380,03	4,50	28,4	--	--
100.3_A	Tiny hous	163839,78	464384,66	1,50	28,8	--	--
100.3_B	Tiny hous	163839,78	464384,66	4,50	30,3	--	--
101.1_A	Tiny hous	163846,74	464370,09	1,50	36,6	--	--
101.1_B	Tiny hous	163846,74	464370,09	4,50	33,6	--	--
101.2_A	Tiny hous	163846,82	464366,07	1,50	25,1	--	--
101.2_B	Tiny hous	163846,82	464366,07	4,50	26,1	--	--
101.3_A	Tiny hous	163842,90	464371,00	1,50	34,8	--	--
101.3_B	Tiny hous	163842,90	464371,00	4,50	37,0	--	--
105.10_A	appartementengebouw	163856,30	464473,74	1,50	30,9	--	--
105.10_B	appartementengebouw	163856,30	464473,74	4,50	32,7	--	--
105.10_C	appartementengebouw	163856,30	464473,74	7,50	42,4	--	--
105.1_A	appartementengebouw	163861,47	464471,71	1,50	26,8	--	--
105.1_B	appartementengebouw	163861,47	464471,71	4,50	27,3	--	--
105.1_C	appartementengebouw	163861,47	464471,71	7,50	27,8	--	--
105.2_A	appartementengebouw	163861,72	464463,32	1,50	26,8	--	--
105.2_B	appartementengebouw	163861,72	464463,32	4,50	27,2	--	--
105.2_C	appartementengebouw	163861,72	464463,32	7,50	28,0	--	--
105.3_A	appartementengebouw	163866,62	464458,77	1,50	26,7	--	--
105.3_B	appartementengebouw	163866,62	464458,77	4,50	26,9	--	--
105.3_C	appartementengebouw	163866,62	464458,77	7,50	27,4	--	--
105.4_A	appartementengebouw	163870,24	464452,40	1,50	26,6	--	--
105.4_B	appartementengebouw	163870,24	464452,40	4,50	26,7	--	--
105.4_C	appartementengebouw	163870,24	464452,40	7,50	27,1	--	--
105.5_A	appartementengebouw	163868,14	464448,86	1,50	26,6	--	--
105.5_B	appartementengebouw	163868,14	464448,86	4,50	26,7	--	--
105.5_C	appartementengebouw	163868,14	464448,86	7,50	27,1	--	--
105.6_A	appartementengebouw	163862,43	464449,38	1,50	34,4	--	--
105.6_B	appartementengebouw	163862,43	464449,38	4,50	35,3	--	--
105.6_C	appartementengebouw	163862,43	464449,38	7,50	44,6	--	--
105.7_A	appartementengebouw	163859,82	464454,02	1,50	32,7	--	--
105.7_B	appartementengebouw	163859,82	464454,02	4,50	34,1	--	--
105.7_C	appartementengebouw	163859,82	464454,02	7,50	44,8	--	--
105.8_A	appartementengebouw	163853,91	464460,38	1,50	33,8	--	--
105.8_B	appartementengebouw	163853,91	464460,38	4,50	35,2	--	--
105.8_C	appartementengebouw	163853,91	464460,38	7,50	45,5	--	--
105.9_A	appartementengebouw	163850,16	464467,03	1,50	35,3	--	--
105.9_B	appartementengebouw	163850,16	464467,03	4,50	36,4	--	--
105.9_C	appartementengebouw	163850,16	464467,03	7,50	45,5	--	--
T001_A	Tuin	163604,56	464491,00	1,50	59,2	--	--
T002_A	Tuin	163607,43	464486,56	1,50	59,7	--	--
T003_A	Tuin	163609,78	464482,12	1,50	59,0	--	--
T004_A	Tuin	163652,49	464512,42	1,50	61,3	--	--
T005_A	Tuin	163655,62	464506,41	1,50	61,5	--	--
T006_A	Tuin	163693,24	464532,53	1,50	55,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 1
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T007_A	Tuin	163690,23	464531,23	1,50	58,0	--	--
T008_A	Tuin	163702,39	464610,07	1,50	56,3	--	--
T009_A	Tuin	163683,91	464639,63	1,50	54,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	9,6	-0,9	-4,5
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	9,9	-0,3	-4,0
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	10,7	0,7	-3,0
001.2_A	appartementengebouw	163730,42	464261,80	1,50	11,3	-0,5	-4,1
001.2_B	appartementengebouw	163730,42	464261,80	4,50	11,6	1,9	-1,7
001.2_C	appartementengebouw	163730,42	464261,80	7,50	12,9	2,6	-1,0
001.3_A	appartementengebouw	163718,77	464275,66	1,50	17,4	9,1	5,4
001.3_B	appartementengebouw	163718,77	464275,66	4,50	20,5	13,0	9,3
001.3_C	appartementengebouw	163718,77	464275,66	7,50	30,3	18,0	14,4
001.4_A	appartementengebouw	163705,22	464263,29	1,50	21,1	16,8	12,9
001.4_B	appartementengebouw	163705,22	464263,29	4,50	23,4	17,8	14,1
001.4_C	appartementengebouw	163705,22	464263,29	7,50	30,4	18,1	14,4
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	20,8	13,8	10,2
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	10,8	0,6	-3,1
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	15,0	5,0	1,3
002.2_A	woning	163768,49	464250,65	1,50	25,2	17,4	13,7
002.2_B	woning	163768,49	464250,65	4,50	22,6	16,7	13,0
002.2_C	woning	163768,49	464250,65	7,50	28,0	16,9	13,2
002.3_A	woning	163777,53	464255,49	1,50	18,1	6,6	3,1
002.3_B	woning	163777,53	464255,49	4,50	20,8	10,5	7,2
002.3_C	woning	163777,53	464255,49	7,50	28,7	12,7	9,2
002.4_A	woning	163771,08	464256,94	1,50	12,6	3,3	-0,4
002.4_B	woning	163771,08	464256,94	4,50	14,3	6,2	2,6
002.4_C	woning	163771,08	464256,94	7,50	24,5	13,6	10,0
003.1_A	woning	163763,53	464263,27	1,50	17,3	11,3	7,2
003.1_B	woning	163763,53	464263,27	4,50	18,6	12,1	8,2
003.1_C	woning	163763,53	464263,27	7,50	15,9	6,1	2,4
003.2_A	woning	163759,74	464265,96	1,50	22,0	15,8	12,0
003.2_B	woning	163759,74	464265,96	4,50	23,6	17,3	13,5
003.2_C	woning	163759,74	464265,96	7,50	28,2	17,5	13,8
003.3_A	woning	163768,80	464270,70	1,50	20,4	9,4	6,0
003.3_B	woning	163768,80	464270,70	4,50	22,3	13,0	9,6
003.3_C	woning	163768,80	464270,70	7,50	29,3	13,7	10,2
003.4_A	woning	163762,55	464272,22	1,50	13,5	4,9	1,2
003.4_B	woning	163762,55	464272,22	4,50	15,2	7,5	3,8
003.4_C	woning	163762,55	464272,22	7,50	24,9	14,2	10,5
004.1_A	woning	163754,83	464278,51	1,50	18,4	10,4	5,7
004.1_B	woning	163754,83	464278,51	4,50	19,1	12,6	8,9
004.1_C	woning	163754,83	464278,51	7,50	16,5	6,6	3,0
004.2_A	woning	163751,29	464280,67	1,50	23,4	16,1	12,0
004.2_B	woning	163751,29	464280,67	4,50	25,2	17,8	14,1
004.2_C	woning	163751,29	464280,67	7,50	29,0	18,0	14,3
004.3_A	woning	163760,16	464286,06	1,50	20,0	7,2	3,9
004.3_B	woning	163760,16	464286,06	4,50	23,3	14,6	11,2
004.3_C	woning	163760,16	464286,06	7,50	29,7	14,0	10,5
004.4_A	woning	163753,85	464287,41	1,50	14,8	6,5	2,8
004.4_B	woning	163753,85	464287,41	4,50	16,4	8,6	5,0
004.4_C	woning	163753,85	464287,41	7,50	25,5	15,0	11,3
005.1_A	woning	163746,54	464293,90	1,50	20,0	12,8	8,8
005.1_B	woning	163746,54	464293,90	4,50	20,6	13,8	9,9
005.1_C	woning	163746,54	464293,90	7,50	16,9	7,1	3,4
005.2_A	woning	163742,49	464296,22	1,50	24,0	16,6	11,6
005.2_B	woning	163742,49	464296,22	4,50	26,5	18,6	13,3
005.2_C	woning	163742,49	464296,22	7,50	29,9	19,8	15,5
005.3_A	woning	163751,40	464301,42	1,50	21,0	12,3	8,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.3_B	woning	163751,40	464301,42	4,50	23,1	14,2	10,7
005.3_C	woning	163751,40	464301,42	7,50	29,2	14,4	11,0
005.4_A	woning	163743,91	464301,89	1,50	18,8	11,8	7,9
005.4_B	woning	163743,91	464301,89	4,50	21,4	13,8	10,0
005.4_C	woning	163743,91	464301,89	7,50	30,9	18,9	15,2
006.1_A	woning	163740,49	464314,15	1,50	22,9	15,1	11,3
006.1_B	woning	163740,49	464314,15	4,50	25,7	18,4	14,7
006.1_C	woning	163740,49	464314,15	7,50	17,6	7,7	4,0
006.2_A	woning	163735,57	464317,14	1,50	23,8	16,2	12,4
006.2_B	woning	163735,57	464317,14	4,50	26,6	19,9	16,2
006.2_C	woning	163735,57	464317,14	7,50	30,4	19,0	15,3
006.3_A	woning	163736,20	464323,50	1,50	17,4	10,3	6,4
006.3_B	woning	163736,20	464323,50	4,50	18,8	10,6	6,9
006.3_C	woning	163736,20	464323,50	7,50	30,3	18,9	15,2
007.1_A	woning	163746,67	464317,70	1,50	22,2	15,9	12,0
007.1_B	woning	163746,67	464317,70	4,50	25,3	17,0	12,5
007.1_C	woning	163746,67	464317,70	7,50	17,8	7,5	3,8
007.2_A	woning	163746,68	464323,71	1,50	19,4	11,0	8,5
007.2_B	woning	163746,68	464323,71	4,50	20,1	10,6	7,0
007.2_C	woning	163746,68	464323,71	7,50	30,3	14,2	10,7
007.3_A	woning	163741,25	464326,41	1,50	17,2	10,6	6,9
007.3_B	woning	163741,25	464326,41	4,50	18,6	9,6	5,9
007.3_C	woning	163741,25	464326,41	7,50	30,5	18,9	15,2
008.1_A	senioren woning	163763,14	464328,21	1,50	13,9	4,8	1,5
008.1_B	senioren woning	163763,14	464328,21	4,50	14,4	4,8	1,2
008.2_A	senioren woning	163758,56	464330,40	1,50	24,7	19,3	15,6
008.2_B	senioren woning	163758,56	464330,40	4,50	26,2	19,8	16,1
008.3_A	senioren woning	163758,79	464336,41	1,50	25,3	20,9	17,3
008.3_B	senioren woning	163758,79	464336,41	4,50	25,2	19,2	15,6
009.1_A	senioren woning	163768,35	464331,16	1,50	13,5	2,4	-1,2
009.1_B	senioren woning	163768,35	464331,16	4,50	14,1	4,2	0,6
009.2_A	senioren woning	163768,45	464337,06	1,50	20,9	8,8	5,2
009.2_B	senioren woning	163768,45	464337,06	4,50	19,5	10,8	7,2
009.3_A	senioren woning	163763,55	464339,11	1,50	22,7	15,5	11,9
009.3_B	senioren woning	163763,55	464339,11	4,50	19,5	11,9	8,1
010.1_A	woning	163689,71	464316,78	1,50	13,5	1,6	-2,1
010.1_B	woning	163689,71	464316,78	4,50	14,7	4,0	0,3
010.1_C	woning	163689,71	464316,78	7,50	18,5	8,5	4,8
010.2_A	woning	163685,44	464319,66	1,50	16,8	7,0	2,7
010.2_B	woning	163685,44	464319,66	4,50	21,4	13,5	9,6
010.2_C	woning	163685,44	464319,66	7,50	24,3	16,8	12,9
010.3_A	woning	163685,30	464325,97	1,50	19,4	8,3	4,6
010.3_B	woning	163685,30	464325,97	4,50	22,8	11,2	7,5
010.3_C	woning	163685,30	464325,97	7,50	31,0	20,1	16,4
011.1_A	woning	163695,08	464319,79	1,50	13,0	1,5	-2,2
011.1_B	woning	163695,08	464319,79	4,50	13,8	2,5	-1,1
011.1_C	woning	163695,08	464319,79	7,50	17,6	7,9	4,3
011.2_A	woning	163689,73	464328,46	1,50	25,9	14,2	10,9
011.2_B	woning	163689,73	464328,46	4,50	32,4	15,0	11,7
011.2_C	woning	163689,73	464328,46	7,50	33,8	20,4	16,8
012.1_A	woning	163699,12	464322,05	1,50	13,2	1,4	-2,3
012.1_B	woning	163699,12	464322,05	4,50	13,9	2,5	-1,2
012.1_C	woning	163699,12	464322,05	7,50	17,6	7,9	4,3
012.2_A	woning	163694,49	464331,13	1,50	27,4	18,3	14,6
012.2_B	woning	163694,49	464331,13	4,50	34,2	19,8	16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012.2_C	woning	163694,49	464331,13	7,50	33,3	20,7	17,0
013.1_A	woning	163703,61	464324,58	1,50	13,6	1,6	-2,0
013.1_B	woning	163703,61	464324,58	4,50	14,4	2,7	-1,0
013.1_C	woning	163703,61	464324,58	7,50	17,8	8,1	4,4
013.2_A	woning	163698,70	464333,49	1,50	29,2	18,3	14,6
013.2_B	woning	163698,70	464333,49	4,50	32,7	19,8	16,2
013.2_C	woning	163698,70	464333,49	7,50	33,6	20,7	17,0
014.1_A	woning	163707,74	464326,89	1,50	14,7	3,3	-0,3
014.1_B	woning	163707,74	464326,89	4,50	15,1	4,2	0,6
014.1_C	woning	163707,74	464326,89	7,50	18,5	8,7	5,1
014.2_A	woning	163707,33	464332,29	1,50	31,9	17,1	14,3
014.2_B	woning	163707,33	464332,29	4,50	32,9	18,1	15,5
014.2_C	woning	163707,33	464332,29	7,50	33,3	19,5	16,5
014.3_A	woning	163702,27	464335,50	1,50	30,8	18,3	14,7
014.3_B	woning	163702,27	464335,50	4,50	32,9	19,9	16,2
014.3_C	woning	163702,27	464335,50	7,50	33,5	20,7	17,0
015.1_A	woning	163719,84	464333,66	1,50	21,5	4,0	0,3
015.1_B	woning	163719,84	464333,66	4,50	20,3	4,5	0,8
015.1_C	woning	163719,84	464333,66	7,50	18,5	8,8	5,1
015.2_A	woning	163715,14	464336,83	1,50	29,6	19,9	16,2
015.2_B	woning	163715,14	464336,83	4,50	29,8	20,2	16,5
015.2_C	woning	163715,14	464336,83	7,50	30,6	20,7	17,1
015.3_A	woning	163715,30	464342,88	1,50	33,4	20,3	16,6
015.3_B	woning	163715,30	464342,88	4,50	33,4	20,4	16,8
015.3_C	woning	163715,30	464342,88	7,50	33,8	21,0	17,3
016.1_A	3 woningen	163729,16	464339,01	1,50	21,6	11,9	8,2
016.1_B	3 woningen	163729,16	464339,01	4,50	26,6	12,9	9,2
016.1_C	3 woningen	163729,16	464339,01	7,50	18,5	8,2	4,6
016.2_A	3 woningen	163723,60	464347,65	1,50	32,6	20,4	16,7
016.2_B	3 woningen	163723,60	464347,65	4,50	32,6	20,5	16,8
016.2_C	3 woningen	163723,60	464347,65	7,50	34,1	20,9	17,3
017.1_A	woning	163737,81	464343,98	1,50	20,6	14,0	11,3
017.1_B	woning	163737,81	464343,98	4,50	26,7	14,2	11,6
017.1_C	woning	163737,81	464343,98	7,50	19,1	8,6	5,0
017.2_A	woning	163738,38	464349,21	1,50	22,5	14,1	10,7
017.2_B	woning	163738,38	464349,21	4,50	24,8	18,5	15,6
017.2_C	woning	163738,38	464349,21	7,50	30,9	14,4	10,9
017.3_A	woning	163732,75	464352,90	1,50	27,4	20,9	17,3
017.3_B	woning	163732,75	464352,90	4,50	28,7	22,7	19,1
017.3_C	woning	163732,75	464352,90	7,50	33,8	20,8	17,2
018.1_A	woning	163673,04	464340,36	1,50	17,8	10,0	5,6
018.1_B	woning	163673,04	464340,36	4,50	22,9	15,0	11,1
018.1_C	woning	163673,04	464340,36	7,50	24,1	17,2	13,2
018.2_A	woning	163678,55	464339,87	1,50	22,8	9,9	6,5
018.2_B	woning	163678,55	464339,87	4,50	29,3	12,8	9,2
018.2_C	woning	163678,55	464339,87	7,50	20,6	9,7	6,0
018.3_A	woning	163681,91	464345,49	1,50	28,7	21,1	17,4
018.3_B	woning	163681,91	464345,49	4,50	35,1	22,7	19,0
018.3_C	woning	163681,91	464345,49	7,50	35,4	21,6	18,0
019.1_A	woning	163669,82	464346,06	1,50	18,7	10,5	6,1
019.1_B	woning	163669,82	464346,06	4,50	23,0	16,9	12,9
019.1_C	woning	163669,82	464346,06	7,50	26,0	18,5	14,7
019.2_A	woning	163672,86	464351,42	1,50	19,3	8,4	4,8
019.2_B	woning	163672,86	464351,42	4,50	22,0	10,2	6,5
019.2_C	woning	163672,86	464351,42	7,50	30,9	17,5	13,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019.3_A	woning	163678,91	464350,80	1,50	28,7	21,2	17,5
019.3_B	woning	163678,91	464350,80	4,50	34,9	22,8	19,1
019.3_C	woning	163678,91	464350,80	7,50	35,8	22,0	18,3
020.1_A	woning	163663,78	464356,63	1,50	20,2	12,9	8,6
020.1_B	woning	163663,78	464356,63	4,50	23,6	16,0	11,8
020.1_C	woning	163663,78	464356,63	7,50	26,4	19,1	15,2
020.2_A	woning	163669,73	464356,25	1,50	20,2	10,5	6,8
020.2_B	woning	163669,73	464356,25	4,50	22,9	12,5	8,8
020.2_C	woning	163669,73	464356,25	7,50	28,6	20,0	16,4
020.3_A	woning	163672,60	464362,11	1,50	28,4	20,2	16,5
020.3_B	woning	163672,60	464362,11	4,50	33,8	23,1	19,5
020.3_C	woning	163672,60	464362,11	7,50	36,9	22,8	19,1
020.4_A	woning	163666,77	464362,09	1,50	21,7	10,0	6,3
020.4_B	woning	163666,77	464362,09	4,50	24,3	11,8	8,1
020.4_C	woning	163666,77	464362,09	7,50	32,2	18,8	15,1
021.1_A	woning	163657,81	464367,19	1,50	21,7	16,4	12,4
021.1_B	woning	163657,81	464367,19	4,50	25,3	20,1	16,1
021.1_C	woning	163657,81	464367,19	7,50	25,1	18,4	14,4
021.2_A	woning	163663,57	464367,96	1,50	22,8	12,8	9,2
021.2_B	woning	163663,57	464367,96	4,50	26,1	14,8	11,1
021.2_C	woning	163663,57	464367,96	7,50	30,5	21,4	17,7
021.3_A	woning	163666,41	464372,79	1,50	28,7	19,0	15,3
021.3_B	woning	163666,41	464372,79	4,50	33,2	23,6	19,9
021.3_C	woning	163666,41	464372,79	7,50	37,4	23,6	19,9
022.1_A	woning	163654,22	464373,51	1,50	21,0	13,2	8,9
022.1_B	woning	163654,22	464373,51	4,50	24,2	18,3	14,2
022.1_C	woning	163654,22	464373,51	7,50	26,9	20,1	16,2
022.2_A	woning	163662,81	464379,14	1,50	29,2	18,0	14,1
022.2_B	woning	163662,81	464379,14	4,50	31,1	22,8	19,1
022.2_C	woning	163662,81	464379,14	7,50	38,0	24,1	20,4
022.3_A	woning	163656,54	464378,83	1,50	24,3	11,2	7,6
022.3_B	woning	163656,54	464378,83	4,50	26,2	12,8	9,1
022.3_C	woning	163656,54	464378,83	7,50	33,4	20,2	16,5
023.1_A	2 woningen	163646,01	464387,72	1,50	23,0	17,7	13,6
023.1_B	2 woningen	163646,01	464387,72	4,50	25,7	21,4	17,4
023.1_C	2 woningen	163646,01	464387,72	7,50	26,7	20,3	16,2
024.1_A	seniorenwoning	163632,89	464404,83	1,50	23,5	16,2	13,0
024.1_B	seniorenwoning	163632,89	464404,83	4,50	25,5	19,7	15,7
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	28,0	18,6	14,7
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	30,5	20,1	16,2
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	30,6	24,6	20,3
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	33,8	28,0	23,7
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	45,6	36,5	32,6
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	48,6	39,6	35,7
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	37,5	30,3	26,5
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	49,7	39,4	35,7
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	40,3	33,7	30,0
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	47,6	37,1	33,4
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	40,6	33,8	30,1
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	45,5	37,2	33,5
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	38,8	30,6	27,0
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	43,4	39,6	36,0
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	55,2	36,9	33,4
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	56,1	39,8	36,3
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	54,5	26,7	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	55,5	30,1	27,1
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	51,0	17,9	14,4
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	52,8	20,9	17,6
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	50,2	32,7	29,4
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	52,1	35,5	32,1
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	52,5	33,8	30,5
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	53,8	36,8	33,4
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	55,4	35,0	31,5
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	56,2	36,3	32,9
027.4_A	Woningen	163649,18	464508,77	1,50	40,5	18,2	15,0
027.4_B	Woningen	163649,18	464508,77	4,50	50,4	20,9	17,8
027.5_A	Woningen	163652,58	464502,72	1,50	41,1	16,0	12,6
027.5_B	Woningen	163652,58	464502,72	4,50	48,3	18,5	15,1
040.1_A	woningen	163750,94	464366,96	1,50	22,1	18,2	14,7
040.1_B	woningen	163750,94	464366,96	4,50	18,5	7,9	4,4
040.1_C	woningen	163750,94	464366,96	7,50	23,5	11,4	7,9
040.2_A	woningen	163734,11	464396,58	1,50	31,1	13,2	11,4
040.2_B	woningen	163734,11	464396,58	4,50	21,4	10,3	6,8
040.2_C	woningen	163734,11	464396,58	7,50	24,3	12,2	8,6
041.1_A	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	1,50	17,3	2,7	-0,9
041.1_B	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	4,50	17,5	4,9	1,3
041.2_A	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	1,50	26,3	19,0	15,2
041.2_B	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	4,50	27,5	20,3	16,4
042.1_A	seniorenwoning	163786,71	464404,43	1,50	16,9	3,1	-0,5
042.1_B	seniorenwoning	163786,71	464404,43	4,50	17,5	5,2	1,7
042.2_A	seniorenwoning	163786,79	464410,06	1,50	17,8	6,8	3,4
042.2_B	seniorenwoning	163786,79	464410,06	4,50	18,4	8,3	4,8
042.3_A	seniorenwoning	163781,29	464413,20	1,50	20,9	12,0	10,0
042.3_B	seniorenwoning	163781,29	464413,20	4,50	21,3	9,9	6,4
043.1_A	woningen	163767,22	464433,14	1,50	22,3	14,7	11,2
043.1_B	woningen	163767,22	464433,14	4,50	19,7	6,3	2,9
043.2_A	woningen	163746,00	464470,93	1,50	23,0	7,1	3,5
043.2_B	woningen	163746,00	464470,93	4,50	23,7	7,9	4,4
050.1_A	woning	163834,89	464433,08	1,50	18,6	8,2	4,9
050.1_B	woning	163834,89	464433,08	4,50	19,2	5,0	1,4
050.1_C	woning	163834,89	464433,08	7,50	19,7	8,8	5,2
050.2_A	woning	163832,10	464428,82	1,50	22,4	15,1	11,9
050.2_B	woning	163832,10	464428,82	4,50	16,3	4,1	0,5
050.2_C	woning	163832,10	464428,82	7,50	19,4	8,3	4,7
050.3_A	woning	163825,23	464429,51	1,50	27,9	13,7	10,0
050.3_B	woning	163825,23	464429,51	4,50	29,0	19,4	15,8
050.3_C	woning	163825,23	464429,51	7,50	33,9	19,8	16,2
050.4_A	woning	163827,29	464435,54	1,50	29,2	16,6	12,9
050.4_B	woning	163827,29	464435,54	4,50	30,6	21,0	17,4
050.4_C	woning	163827,29	464435,54	7,50	33,7	19,7	16,1
051.1_A	woning	163825,81	464449,04	1,50	18,6	9,0	5,5
051.1_B	woning	163825,81	464449,04	4,50	20,5	14,7	11,2
051.1_C	woning	163825,81	464449,04	7,50	19,6	9,0	5,3
051.2_A	woning	163823,99	464443,77	1,50	25,2	2,5	-1,2
051.2_B	woning	163823,99	464443,77	4,50	25,9	5,7	2,1
051.2_C	woning	163823,99	464443,77	7,50	19,7	8,7	5,1
051.3_A	woning	163817,08	464443,40	1,50	29,7	13,3	9,9
051.3_B	woning	163817,08	464443,40	4,50	30,9	19,6	16,0
051.3_C	woning	163817,08	464443,40	7,50	34,2	20,2	16,6
052.1_A	woning	163815,29	464467,56	1,50	22,1	11,0	7,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
052.1_B	woning	163815,29	464467,56	4,50	23,9	16,5	12,3
052.1_C	woning	163815,29	464467,56	7,50	20,1	9,8	6,2
052.2_A	woning	163812,95	464461,81	1,50	24,5	5,4	1,6
052.2_B	woning	163812,95	464461,81	4,50	25,4	6,8	3,0
052.2_C	woning	163812,95	464461,81	7,50	20,0	9,5	5,9
052.3_A	woning	163808,48	464468,75	1,50	29,4	18,9	15,3
052.3_B	woning	163808,48	464468,75	4,50	30,7	21,0	17,4
052.3_C	woning	163808,48	464468,75	7,50	32,9	20,9	17,3
052.4_A	woning	163806,11	464462,66	1,50	29,8	18,9	15,0
052.4_B	woning	163806,11	464462,66	4,50	31,1	20,3	16,7
052.4_C	woning	163806,11	464462,66	7,50	33,7	21,0	17,4
053.1_A	woning	163806,24	464481,44	1,50	23,0	13,3	9,7
053.1_B	woning	163806,24	464481,44	4,50	24,1	15,3	11,7
053.1_C	woning	163806,24	464481,44	7,50	20,5	10,4	6,9
053.2_A	woning	163804,11	464475,20	1,50	18,2	5,5	1,6
053.2_B	woning	163804,11	464475,20	4,50	18,6	7,9	4,1
053.2_C	woning	163804,11	464475,20	7,50	20,4	10,2	6,6
053.3_A	woning	163799,81	464482,21	1,50	30,0	15,6	12,6
053.3_B	woning	163799,81	464482,21	4,50	31,5	21,1	17,8
053.3_C	woning	163799,81	464482,21	7,50	33,5	21,5	18,0
053.4_A	woning	163797,38	464476,19	1,50	27,5	15,7	11,9
053.4_B	woning	163797,38	464476,19	4,50	29,3	20,8	17,2
053.4_C	woning	163797,38	464476,19	7,50	33,5	21,6	18,0
054.1_A	woning	163801,16	464496,57	1,50	25,2	16,2	12,7
054.1_B	woning	163801,16	464496,57	4,50	26,4	18,0	14,5
054.1_C	woning	163801,16	464496,57	7,50	20,9	10,6	7,1
054.2_A	woning	163798,96	464490,65	1,50	25,8	11,6	8,1
054.2_B	woning	163798,96	464490,65	4,50	27,2	16,5	13,0
054.2_C	woning	163798,96	464490,65	7,50	21,1	10,9	7,3
054.3_A	woning	163794,50	464497,54	1,50	29,1	16,9	13,4
054.3_B	woning	163794,50	464497,54	4,50	30,5	21,2	17,6
054.3_C	woning	163794,50	464497,54	7,50	34,0	22,0	18,5
054.4_A	woning	163792,46	464491,08	1,50	28,7	15,9	12,4
054.4_B	woning	163792,46	464491,08	4,50	30,2	21,2	17,6
054.4_C	woning	163792,46	464491,08	7,50	34,1	22,0	18,5
055.1_A	woning	163791,51	464509,32	1,50	29,6	18,7	15,1
055.1_B	woning	163791,51	464509,32	4,50	19,5	6,6	3,1
055.1_C	woning	163791,51	464509,32	7,50	21,6	10,9	7,4
055.2_A	woning	163789,21	464503,52	1,50	20,1	4,5	1,4
055.2_B	woning	163789,21	464503,52	4,50	19,7	7,7	4,1
055.2_C	woning	163789,21	464503,52	7,50	21,9	11,7	8,1
055.3_A	woning	163784,67	464510,47	1,50	33,7	18,7	15,2
055.3_B	woning	163784,67	464510,47	4,50	30,8	21,5	17,9
055.3_C	woning	163784,67	464510,47	7,50	34,6	22,5	18,9
055.4_A	woning	163782,51	464504,47	1,50	29,8	16,0	12,3
055.4_B	woning	163782,51	464504,47	4,50	31,4	21,7	18,1
055.4_C	woning	163782,51	464504,47	7,50	34,7	22,7	19,1
056.1_A	woning	163764,90	464638,83	1,50	20,2	3,6	0,0
056.1_B	woning	163764,90	464638,83	4,50	19,9	4,5	1,0
056.1_C	woning	163764,90	464638,83	7,50	22,6	9,5	6,0
056.2_A	woning	163765,18	464629,61	1,50	37,0	15,5	12,0
056.2_B	woning	163765,18	464629,61	4,50	37,6	17,5	13,9
056.2_C	woning	163765,18	464629,61	7,50	39,3	20,6	17,0
056.3_A	woning	163756,97	464642,52	1,50	33,8	16,5	13,9
056.3_B	woning	163756,97	464642,52	4,50	31,9	18,2	15,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056.3_C	woning	163756,97	464642,52	7,50	34,0	19,6	16,6
056.4_A	woning	163756,80	464632,54	1,50	29,5	14,7	11,3
056.4_B	woning	163756,80	464632,54	4,50	29,9	16,0	12,5
056.4_C	woning	163756,80	464632,54	7,50	37,1	22,1	18,6
056.5_A	woning	163741,04	464681,03	1,50	19,3	3,0	-0,5
056.5_B	woning	163741,04	464681,03	4,50	19,9	3,9	0,3
056.5_C	woning	163741,04	464681,03	7,50	23,9	8,9	5,4
056.6_A	woning	163740,47	464670,94	1,50	38,4	19,5	16,1
056.6_B	woning	163740,47	464670,94	4,50	39,2	20,6	17,1
056.6_C	woning	163740,47	464670,94	7,50	40,3	21,4	18,0
056.7_A	woning	163733,70	464684,47	1,50	23,3	10,1	6,5
056.7_B	woning	163733,70	464684,47	4,50	23,9	10,5	6,9
056.7_C	woning	163733,70	464684,47	7,50	27,1	13,1	9,6
056.8_A	woning	163732,54	464675,26	1,50	38,5	19,7	16,2
056.8_B	woning	163732,54	464675,26	4,50	39,3	20,7	17,2
056.8_C	woning	163732,54	464675,26	7,50	40,3	21,6	18,1
057.1_A	woning	163789,56	464591,35	1,50	20,2	4,5	0,9
057.1_B	woning	163789,56	464591,35	4,50	20,5	5,1	1,6
057.1_C	woning	163789,56	464591,35	7,50	24,5	9,7	6,2
057.2_A	woning	163790,97	464583,75	1,50	21,5	6,5	2,9
057.2_B	woning	163790,97	464583,75	4,50	22,0	7,2	3,6
057.2_C	woning	163790,97	464583,75	7,50	27,2	11,9	8,3
057.3_A	woning	163784,83	464594,36	1,50	39,9	21,3	17,9
057.3_B	woning	163784,83	464594,36	4,50	40,0	21,5	18,0
057.3_C	woning	163784,83	464594,36	7,50	40,6	21,8	18,3
058.1_A	woning	163786,32	464581,13	1,50	22,2	7,2	3,6
058.1_B	woning	163786,32	464581,13	4,50	22,7	7,8	4,2
058.1_C	woning	163786,32	464581,13	7,50	27,6	12,3	8,7
058.2_A	woning	163780,57	464591,95	1,50	40,3	21,7	18,2
058.2_B	woning	163780,57	464591,95	4,50	40,4	21,9	18,4
058.2_C	woning	163780,57	464591,95	7,50	41,0	22,2	18,8
059.1_A	woning	163782,08	464578,69	1,50	25,4	11,3	7,7
059.1_B	woning	163782,08	464578,69	4,50	25,9	11,5	7,9
059.1_C	woning	163782,08	464578,69	7,50	28,4	15,4	11,8
059.2_A	woning	163776,80	464587,53	1,50	42,2	23,8	20,4
059.2_B	woning	163776,80	464587,53	4,50	42,4	24,3	20,8
059.2_C	woning	163776,80	464587,53	7,50	43,3	24,8	21,4
060.1_A	woning	163777,94	464576,34	1,50	25,9	11,3	7,7
060.1_B	woning	163777,94	464576,34	4,50	26,3	11,7	8,1
060.1_C	woning	163777,94	464576,34	7,50	29,4	15,5	11,9
060.2_A	woning	163772,81	464585,27	1,50	41,9	23,3	19,5
060.2_B	woning	163772,81	464585,27	4,50	42,2	23,8	20,0
060.2_C	woning	163772,81	464585,27	7,50	43,1	24,4	20,7
061.1_A	woning	163773,39	464573,76	1,50	27,2	12,3	8,7
061.1_B	woning	163773,39	464573,76	4,50	27,6	12,6	9,0
061.1_C	woning	163773,39	464573,76	7,50	30,0	14,3	10,7
061.2_A	woning	163768,27	464582,69	1,50	41,3	21,9	18,4
061.2_B	woning	163768,27	464582,69	4,50	41,6	22,3	18,8
061.2_C	woning	163768,27	464582,69	7,50	42,0	23,0	19,5
062.1_A	woning	163769,12	464571,34	1,50	31,0	15,0	11,4
062.1_B	woning	163769,12	464571,34	4,50	31,2	15,0	11,4
062.1_C	woning	163769,12	464571,34	7,50	33,0	16,3	12,8
062.2_A	woning	163764,05	464580,30	1,50	41,3	22,3	18,9
062.2_B	woning	163764,05	464580,30	4,50	41,6	22,6	19,1
062.2_C	woning	163764,05	464580,30	7,50	42,5	23,3	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
062.3_A	woning	163764,48	464574,51	1,50	41,1	23,0	19,5
062.3_B	woning	163764,48	464574,51	4,50	41,5	22,6	19,1
062.3_C	woning	163764,48	464574,51	7,50	42,4	23,3	19,8
063.1_A	woning	163706,49	464664,41	1,50	33,4	18,0	14,6
063.1_B	woning	163706,49	464664,41	4,50	34,4	19,1	15,7
063.1_C	woning	163706,49	464664,41	7,50	26,3	11,4	7,9
063.2_A	woning	163706,51	464658,41	1,50	39,8	20,6	17,1
063.2_B	woning	163706,51	464658,41	4,50	41,1	22,2	18,8
063.2_C	woning	163706,51	464658,41	7,50	42,1	23,3	19,9
063.3_A	woning	163701,48	464667,35	1,50	24,7	11,7	8,2
063.3_B	woning	163701,48	464667,35	4,50	25,5	12,4	8,9
063.3_C	woning	163701,48	464667,35	7,50	26,8	12,7	9,2
064.1_A	woning	163702,16	464655,93	1,50	40,1	20,8	17,4
064.1_B	woning	163702,16	464655,93	4,50	41,4	22,5	19,1
064.1_C	woning	163702,16	464655,93	7,50	42,5	23,7	20,2
064.2_A	woning	163697,34	464664,99	1,50	22,8	10,2	6,6
064.2_B	woning	163697,34	464664,99	4,50	23,8	11,0	7,4
064.2_C	woning	163697,34	464664,99	7,50	27,0	13,0	9,5
065.1_A	woning	163698,34	464653,76	1,50	40,5	21,1	17,6
065.1_B	woning	163698,34	464653,76	4,50	41,7	22,8	19,4
065.1_C	woning	163698,34	464653,76	7,50	42,8	24,0	20,5
065.2_A	woning	163692,75	464662,38	1,50	22,4	9,8	6,2
065.2_B	woning	163692,75	464662,38	4,50	23,4	10,7	7,1
065.2_C	woning	163692,75	464662,38	7,50	27,4	13,4	9,9
066.1_A	woning	163693,08	464650,76	1,50	41,1	21,4	18,0
066.1_B	woning	163693,08	464650,76	4,50	42,2	23,2	19,8
066.1_C	woning	163693,08	464650,76	7,50	43,3	24,4	21,0
066.2_A	woning	163688,35	464659,87	1,50	22,4	10,0	6,4
066.2_B	woning	163688,35	464659,87	4,50	23,5	11,0	7,4
066.2_C	woning	163688,35	464659,87	7,50	27,8	14,0	10,5
067.1_A	woning	163688,63	464648,22	1,50	41,5	21,7	18,3
067.1_B	woning	163688,63	464648,22	4,50	42,6	23,5	20,1
067.1_C	woning	163688,63	464648,22	7,50	43,8	24,8	21,4
067.2_A	woning	163684,14	464657,47	1,50	23,0	10,8	7,3
067.2_B	woning	163684,14	464657,47	4,50	24,2	11,8	8,3
067.2_C	woning	163684,14	464657,47	7,50	28,5	14,8	11,2
068.1_A	woning	163683,91	464645,54	1,50	41,9	22,1	18,7
068.1_B	woning	163683,91	464645,54	4,50	43,0	23,9	20,5
068.1_C	woning	163683,91	464645,54	7,50	44,2	25,2	21,8
068.2_A	woning	163679,15	464654,63	1,50	26,2	13,5	10,0
068.2_B	woning	163679,15	464654,63	4,50	27,3	14,2	10,6
068.2_C	woning	163679,15	464654,63	7,50	30,7	16,9	13,4
068.3_A	woning	163678,90	464649,60	1,50	41,2	22,1	18,7
068.3_B	woning	163678,90	464649,60	4,50	42,8	24,0	20,5
068.3_C	woning	163678,90	464649,60	7,50	44,0	25,2	21,8
069.1_A	woning	163734,40	464615,79	1,50	30,7	14,9	11,4
069.1_B	woning	163734,40	464615,79	4,50	31,8	19,7	16,2
069.1_C	woning	163734,40	464615,79	7,50	26,5	12,3	8,8
069.2_A	woning	163733,42	464610,21	1,50	40,5	19,8	16,2
069.2_B	woning	163733,42	464610,21	4,50	41,5	21,4	17,8
069.2_C	woning	163733,42	464610,21	7,50	42,8	22,2	18,7
069.3_A	woning	163729,07	464619,60	1,50	33,6	21,2	17,9
069.3_B	woning	163729,07	464619,60	4,50	34,4	22,7	19,3
069.3_C	woning	163729,07	464619,60	7,50	35,8	22,2	18,8
070.1_A	woning	163729,38	464607,91	1,50	41,1	20,0	16,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
070.1_B	woning	163729,38	464607,91	4,50	42,2	21,6	18,1
070.1_C	woning	163729,38	464607,91	7,50	43,5	22,6	19,1
070.2_A	woning	163724,33	464616,90	1,50	34,4	21,4	18,1
070.2_B	woning	163724,33	464616,90	4,50	35,3	22,8	19,4
070.2_C	woning	163724,33	464616,90	7,50	37,1	22,7	19,3
071.1_A	woning	163724,78	464605,30	1,50	41,7	20,6	17,0
071.1_B	woning	163724,78	464605,30	4,50	42,8	21,9	18,4
071.1_C	woning	163724,78	464605,30	7,50	44,3	23,0	19,5
071.2_A	woning	163720,30	464614,61	1,50	35,1	21,7	18,4
071.2_B	woning	163720,30	464614,61	4,50	36,0	23,0	19,6
071.2_C	woning	163720,30	464614,61	7,50	38,0	23,1	19,7
072.1_A	woning	163720,87	464603,08	1,50	42,2	21,1	17,5
072.1_B	woning	163720,87	464603,08	4,50	43,3	22,3	18,8
072.1_C	woning	163720,87	464603,08	7,50	44,8	23,4	20,0
072.2_A	woning	163715,39	464611,83	1,50	35,9	22,2	18,8
072.2_B	woning	163715,39	464611,83	4,50	36,8	23,3	19,9
072.2_C	woning	163715,39	464611,83	7,50	38,9	23,6	20,2
073.1_A	woning	163715,62	464600,10	1,50	42,7	21,8	18,3
073.1_B	woning	163715,62	464600,10	4,50	43,9	22,8	19,3
073.1_C	woning	163715,62	464600,10	7,50	45,4	24,1	20,6
073.2_A	woning	163711,44	464609,59	1,50	36,8	22,6	19,3
073.2_B	woning	163711,44	464609,59	4,50	37,8	23,7	20,3
073.2_C	woning	163711,44	464609,59	7,50	39,8	24,1	20,7
074.1_A	woning	163711,34	464597,66	1,50	43,5	22,7	19,2
074.1_B	woning	163711,34	464597,66	4,50	44,7	23,5	20,0
074.1_C	woning	163711,34	464597,66	7,50	46,2	24,9	21,4
074.2_A	woning	163706,54	464606,80	1,50	39,3	23,4	20,0
074.2_B	woning	163706,54	464606,80	4,50	40,3	24,3	20,9
074.2_C	woning	163706,54	464606,80	7,50	42,0	24,9	21,5
074.3_A	woning	163706,76	464600,62	1,50	44,2	24,5	21,1
074.3_B	woning	163706,76	464600,62	4,50	45,4	25,3	21,9
074.3_C	woning	163706,76	464600,62	7,50	46,9	26,6	23,2
075.1_A	woning	163706,40	464538,89	1,50	27,5	10,3	6,9
075.1_B	woning	163706,40	464538,89	4,50	29,1	11,6	8,1
075.1_C	woning	163706,40	464538,89	7,50	33,6	16,7	13,3
075.2_A	woning	163699,90	464539,21	1,50	31,3	16,2	12,7
075.2_B	woning	163699,90	464539,21	4,50	48,8	27,5	24,1
075.2_C	woning	163699,90	464539,21	7,50	49,8	29,1	25,7
075.3_A	woning	163697,47	464533,83	1,50	43,5	27,1	23,5
075.3_B	woning	163697,47	464533,83	4,50	49,1	28,8	25,4
075.3_C	woning	163697,47	464533,83	7,50	50,0	29,5	26,1
076.1_A	woning	163709,52	464533,40	1,50	32,1	13,0	9,5
076.1_B	woning	163709,52	464533,40	4,50	29,3	10,7	7,3
076.1_C	woning	163709,52	464533,40	7,50	33,8	16,2	12,8
076.2_A	woning	163706,67	464528,21	1,50	28,0	12,3	8,8
076.2_B	woning	163706,67	464528,21	4,50	36,9	14,1	10,5
076.2_C	woning	163706,67	464528,21	7,50	39,0	18,3	14,8
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	46,1	25,6	22,1
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	48,3	28,2	24,5
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	49,4	29,3	25,8
077.1_A	woning	163715,72	464522,50	1,50	35,7	19,6	16,1
077.1_B	woning	163715,72	464522,50	4,50	28,3	12,0	8,5
077.1_C	woning	163715,72	464522,50	7,50	32,8	16,6	13,1
077.2_A	woning	163709,88	464522,31	1,50	35,8	19,4	15,3
077.2_B	woning	163709,88	464522,31	4,50	46,3	26,8	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
077.2_C	woning	163709,88	464522,31	7,50	47,8	28,3	24,8
077.3_A	woning	163707,17	464516,90	1,50	39,8	24,3	20,1
077.3_B	woning	163707,17	464516,90	4,50	46,6	27,1	23,7
077.3_C	woning	163707,17	464516,90	7,50	48,0	28,6	25,2
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	33,4	16,7	13,4
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	28,2	11,0	8,0
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	32,3	15,6	12,1
078.2_A	woning	163716,60	464511,37	1,50	27,8	11,2	7,8
078.2_B	woning	163716,60	464511,37	4,50	39,5	12,2	8,6
078.2_C	woning	163716,60	464511,37	7,50	40,9	16,8	13,2
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	45,6	26,6	23,5
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	45,9	26,8	23,4
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	47,3	28,3	24,8
079.1_A	woning	163725,75	464504,99	1,50	24,7	10,2	6,7
079.1_B	woning	163725,75	464504,99	4,50	26,9	11,2	7,7
079.1_C	woning	163725,75	464504,99	7,50	30,8	15,7	12,3
079.2_A	woning	163719,80	464505,38	1,50	29,9	14,7	11,2
079.2_B	woning	163719,80	464505,38	4,50	42,9	25,9	22,4
079.2_C	woning	163719,80	464505,38	7,50	44,6	27,3	23,8
079.3_A	woning	163716,86	464499,84	1,50	34,0	18,5	13,2
079.3_B	woning	163716,86	464499,84	4,50	44,1	26,0	22,6
079.3_C	woning	163716,86	464499,84	7,50	45,6	27,4	24,0
080.1_A	woning	163728,76	464499,64	1,50	25,2	8,0	4,5
080.1_B	woning	163728,76	464499,64	4,50	26,5	9,4	5,9
080.1_C	woning	163728,76	464499,64	7,50	29,3	14,7	11,3
080.2_A	woning	163725,95	464494,08	1,50	31,8	9,9	6,3
080.2_B	woning	163725,95	464494,08	4,50	33,1	10,7	7,1
080.2_C	woning	163725,95	464494,08	7,50	30,7	15,4	11,9
080.3_A	woning	163719,74	464494,74	1,50	43,4	24,8	21,5
080.3_B	woning	163719,74	464494,74	4,50	43,4	25,6	22,1
080.3_C	woning	163719,74	464494,74	7,50	44,8	27,0	23,5
081.1_A	woning	163821,93	464453,90	1,50	21,0	9,6	5,7
081.1_B	woning	163821,93	464453,90	4,50	22,7	13,7	10,1
081.1_C	woning	163821,93	464453,90	7,50	20,4	9,9	6,3
081.2_A	woning	163816,15	464454,12	1,50	30,8	18,3	14,7
081.2_B	woning	163816,15	464454,12	4,50	32,0	21,5	17,9
081.2_C	woning	163816,15	464454,12	7,50	33,6	20,4	16,8
081.3_A	woning	163813,34	464448,29	1,50	30,4	14,3	11,0
081.3_B	woning	163813,34	464448,29	4,50	31,5	19,9	16,3
081.3_C	woning	163813,34	464448,29	7,50	34,3	20,5	16,9
082.1_A	woning	163829,69	464532,68	1,50	17,5	5,3	2,0
082.1_B	woning	163829,69	464532,68	4,50	17,9	4,5	0,9
082.1_C	woning	163829,69	464532,68	7,50	20,7	8,6	5,0
082.2_A	woning	163828,12	464527,15	1,50	21,3	13,4	9,5
082.2_B	woning	163828,12	464527,15	4,50	18,1	6,4	2,8
082.2_C	woning	163828,12	464527,15	7,50	20,9	9,8	6,3
082.3_A	woning	163823,85	464534,14	1,50	23,0	12,4	8,8
082.3_B	woning	163823,85	464534,14	4,50	33,6	19,6	16,1
082.3_C	woning	163823,85	464534,14	7,50	35,1	20,3	16,7
082.4_A	woning	163820,50	464527,86	1,50	29,7	18,8	15,3
082.4_B	woning	163820,50	464527,86	4,50	32,8	19,8	16,3
082.4_C	woning	163820,50	464527,86	7,50	34,7	20,5	16,9
083.1_A	woning	163836,76	464520,11	1,50	16,9	4,5	0,8
083.1_B	woning	163836,76	464520,11	4,50	17,3	4,6	1,1
083.1_C	woning	163836,76	464520,11	7,50	19,8	8,5	5,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083.2_A	woning	163835,65	464514,16	1,50	23,6	12,5	9,0
083.2_B	woning	163835,65	464514,16	4,50	24,9	15,5	12,0
083.2_C	woning	163835,65	464514,16	7,50	19,6	9,3	5,7
083.3_A	woning	163831,27	464521,13	1,50	30,2	17,8	14,3
083.3_B	woning	163831,27	464521,13	4,50	31,4	19,3	15,8
083.3_C	woning	163831,27	464521,13	7,50	33,7	20,0	16,5
083.4_A	woning	163828,28	464514,18	1,50	30,3	19,3	15,7
083.4_B	woning	163828,28	464514,18	4,50	30,2	19,5	15,9
083.4_C	woning	163828,28	464514,18	7,50	33,1	20,2	16,6
084.1_A	woning	163840,68	464506,19	1,50	16,3	4,2	0,5
084.1_B	woning	163840,68	464506,19	4,50	16,9	4,7	1,1
084.1_C	woning	163840,68	464506,19	7,50	18,9	8,5	5,0
084.2_A	woning	163835,00	464506,65	1,50	26,5	14,8	11,8
084.2_B	woning	163835,00	464506,65	4,50	27,7	16,6	13,5
084.2_C	woning	163835,00	464506,65	7,50	32,4	19,9	16,4
084.3_A	woning	163831,88	464500,93	1,50	26,0	13,4	9,3
084.3_B	woning	163831,88	464500,93	4,50	25,1	16,0	11,3
084.3_C	woning	163831,88	464500,93	7,50	32,4	19,9	16,4
085.1_A	woning	163844,80	464500,99	1,50	16,0	1,9	-1,7
085.1_B	woning	163844,80	464500,99	4,50	16,6	3,5	0,0
085.1_C	woning	163844,80	464500,99	7,50	18,4	7,9	4,4
085.2_A	woning	163842,86	464496,30	1,50	17,6	9,1	4,0
085.2_B	woning	163842,86	464496,30	4,50	17,5	5,0	1,4
085.2_C	woning	163842,86	464496,30	7,50	18,8	8,8	5,2
085.3_A	woning	163835,64	464496,38	1,50	25,4	16,4	12,7
085.3_B	woning	163835,64	464496,38	4,50	25,3	16,4	12,6
085.3_C	woning	163835,64	464496,38	7,50	32,1	19,9	16,3
086.1_A	woning	163851,14	464489,82	1,50	15,6	0,7	-2,9
086.1_B	woning	163851,14	464489,82	4,50	16,3	4,8	1,3
086.1_C	woning	163851,14	464489,82	7,50	18,4	8,4	4,8
086.2_A	woning	163846,35	464490,52	1,50	22,9	13,0	9,5
086.2_B	woning	163846,35	464490,52	4,50	24,7	15,6	12,2
086.2_C	woning	163846,35	464490,52	7,50	31,5	19,4	15,9
086.3_A	woning	163842,33	464484,66	1,50	22,5	11,1	7,4
086.3_B	woning	163842,33	464484,66	4,50	24,3	13,8	10,2
086.3_C	woning	163842,33	464484,66	7,50	31,6	19,5	15,9
087.1_A	woning	163852,98	464483,56	1,50	15,5	1,2	-2,1
087.1_B	woning	163852,98	464483,56	4,50	16,1	3,7	0,7
087.1_C	woning	163852,98	464483,56	7,50	18,3	8,1	5,0
087.2_A	woning	163851,43	464478,68	1,50	20,9	6,0	4,0
087.2_B	woning	163851,43	464478,68	4,50	22,1	10,3	8,5
087.2_C	woning	163851,43	464478,68	7,50	27,0	12,8	10,8
087.3_A	woning	163844,30	464478,06	1,50	23,7	15,9	12,3
087.3_B	woning	163844,30	464478,06	4,50	25,4	17,9	14,3
087.3_C	woning	163844,30	464478,06	7,50	31,6	19,5	15,9
090.1_A	Tiny hous	163903,93	464389,55	1,50	14,8	6,5	2,4
090.1_B	Tiny hous	163903,93	464389,55	4,50	15,8	8,2	4,7
090.2_A	Tiny hous	163904,13	464386,19	1,50	12,6	1,2	-2,4
090.2_B	Tiny hous	163904,13	464386,19	4,50	13,4	2,9	-0,6
090.3_A	Tiny hous	163899,55	464389,05	1,50	22,6	15,3	11,8
090.3_B	Tiny hous	163899,55	464389,05	4,50	26,2	16,6	13,1
090.4_A	Tiny hous	163899,74	464384,73	1,50	22,9	15,0	11,5
090.4_B	Tiny hous	163899,74	464384,73	4,50	26,7	16,5	13,0
091.1_A	Tiny hous	163910,19	464379,83	1,50	13,1	4,1	0,6
091.1_B	Tiny hous	163910,19	464379,83	4,50	14,4	5,3	1,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
091.2_A	Tiny hous	163908,32	464376,00	1,50	12,5	2,1	-1,5
091.2_B	Tiny hous	163908,32	464376,00	4,50	13,7	3,5	0,0
091.3_A	Tiny hous	163906,82	464380,58	1,50	20,7	14,5	11,0
091.3_B	Tiny hous	163906,82	464380,58	4,50	25,3	16,2	12,7
091.4_A	Tiny hous	163904,59	464376,92	1,50	24,3	16,4	13,1
091.4_B	Tiny hous	163904,59	464376,92	4,50	27,0	18,1	14,8
092.1_A	Tiny hous	163896,37	464379,85	1,50	15,6	8,2	4,8
092.1_B	Tiny hous	163896,37	464379,85	4,50	16,9	8,9	5,5
092.2_A	Tiny hous	163896,67	464376,15	1,50	12,5	1,5	-2,1
092.2_B	Tiny hous	163896,67	464376,15	4,50	13,5	3,1	-0,5
092.3_A	Tiny hous	163891,68	464379,89	1,50	23,3	11,5	8,1
092.3_B	Tiny hous	163891,68	464379,89	4,50	27,4	16,5	13,0
092.4_A	Tiny hous	163892,65	464376,15	1,50	22,5	10,3	6,9
092.4_B	Tiny hous	163892,65	464376,15	4,50	27,3	16,3	12,9
093.1_A	Tiny hous	163874,11	464372,47	1,50	18,7	10,6	6,9
093.1_B	Tiny hous	163874,11	464372,47	4,50	14,1	4,4	0,9
093.2_A	Tiny hous	163871,75	464369,40	1,50	15,8	11,4	7,1
093.2_B	Tiny hous	163871,75	464369,40	4,50	14,6	5,2	1,6
093.3_A	Tiny hous	163870,96	464374,59	1,50	19,6	11,8	7,9
093.3_B	Tiny hous	163870,96	464374,59	4,50	22,9	12,7	9,3
093.4_A	Tiny hous	163867,97	464371,52	1,50	20,3	14,1	10,5
093.4_B	Tiny hous	163867,97	464371,52	4,50	23,3	13,9	10,2
094.1_A	Tiny hous	163858,40	464374,66	1,50	18,3	10,0	6,4
094.1_B	Tiny hous	163858,40	464374,66	4,50	22,5	13,4	10,0
094.2_A	Tiny hous	163859,47	464370,75	1,50	19,2	1,7	-1,8
094.2_B	Tiny hous	163859,47	464370,75	4,50	14,0	3,5	-0,1
094.3_A	Tiny hous	163855,79	464369,12	1,50	21,2	12,2	8,6
094.3_B	Tiny hous	163855,79	464369,12	4,50	22,9	12,8	9,1
094.4_A	Tiny hous	163854,75	464373,00	1,50	17,9	8,7	5,1
094.4_B	Tiny hous	163854,75	464373,00	4,50	21,6	12,3	8,7
095.1_A	Tiny hous	163855,17	464384,37	1,50	16,5	5,0	1,5
095.1_B	Tiny hous	163855,17	464384,37	4,50	17,8	6,2	2,7
095.2_A	Tiny hous	163854,24	464380,52	1,50	13,9	2,6	-0,4
095.2_B	Tiny hous	163854,24	464380,52	4,50	14,7	4,9	1,4
095.3_A	Tiny hous	163851,48	464386,15	1,50	22,4	9,6	6,6
095.3_B	Tiny hous	163851,48	464386,15	4,50	25,4	14,2	10,7
095.4_A	Tiny hous	163850,68	464381,56	1,50	17,6	6,6	3,5
095.4_B	Tiny hous	163850,68	464381,56	4,50	21,3	12,3	8,7
096.1_A	Tiny hous	163848,71	464399,00	1,50	21,2	15,0	11,5
096.1_B	Tiny hous	163848,71	464399,00	4,50	22,8	16,1	12,5
096.2_A	Tiny hous	163847,20	464395,00	1,50	14,9	5,0	1,3
096.2_B	Tiny hous	163847,20	464395,00	4,50	15,6	7,3	3,7
096.3_A	Tiny hous	163843,55	464395,59	1,50	23,9	13,4	10,1
096.3_B	Tiny hous	163843,55	464395,59	4,50	26,5	18,2	14,7
097.1_A	Tiny hous	163846,26	464403,31	1,50	20,6	13,5	9,2
097.1_B	Tiny hous	163846,26	464403,31	4,50	22,2	15,7	11,7
097.2_A	Tiny hous	163842,54	464404,22	1,50	26,0	17,4	14,0
097.2_B	Tiny hous	163842,54	464404,22	4,50	28,0	19,6	16,1
097.3_A	Tiny hous	163840,78	464400,49	1,50	24,6	15,4	12,2
097.3_B	Tiny hous	163840,78	464400,49	4,50	27,3	19,5	16,0
098.1_A	Tiny hous	163834,13	464397,12	1,50	21,1	14,9	11,2
098.1_B	Tiny hous	163834,13	464397,12	4,50	22,9	16,7	13,1
098.2_A	Tiny hous	163833,27	464393,89	1,50	18,6	9,3	5,7
098.2_B	Tiny hous	163833,27	464393,89	4,50	20,7	14,5	10,9
098.3_A	Tiny hous	163830,21	464398,05	1,50	24,9	16,2	12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
098.3_B	Tiny hous	163830,21	464398,05	4,50	27,4	20,3	16,7
099.1_A	Tiny hous	163838,55	464390,93	1,50	16,1	7,2	3,7
099.1_B	Tiny hous	163838,55	464390,93	4,50	17,7	12,5	9,0
099.2_A	Tiny hous	163837,22	464386,88	1,50	20,1	10,9	7,3
099.2_B	Tiny hous	163837,22	464386,88	4,50	23,1	17,5	13,9
099.3_A	Tiny hous	163834,33	464391,24	1,50	21,2	14,6	11,1
099.3_B	Tiny hous	163834,33	464391,24	4,50	21,2	15,9	11,8
100.1_A	Tiny hous	163843,84	464383,29	1,50	22,7	15,2	11,7
100.1_B	Tiny hous	163843,84	464383,29	4,50	24,8	17,8	14,3
100.2_A	Tiny hous	163842,13	464380,03	1,50	17,0	11,7	8,0
100.2_B	Tiny hous	163842,13	464380,03	4,50	20,0	16,3	12,8
100.3_A	Tiny hous	163839,78	464384,66	1,50	20,8	15,8	12,3
100.3_B	Tiny hous	163839,78	464384,66	4,50	22,5	17,9	14,4
101.1_A	Tiny hous	163846,74	464370,09	1,50	19,2	7,5	4,8
101.1_B	Tiny hous	163846,74	464370,09	4,50	17,9	9,0	5,6
101.2_A	Tiny hous	163846,82	464366,07	1,50	14,1	4,9	1,1
101.2_B	Tiny hous	163846,82	464366,07	4,50	14,9	6,4	2,6
101.3_A	Tiny hous	163842,90	464371,00	1,50	23,5	15,4	12,1
101.3_B	Tiny hous	163842,90	464371,00	4,50	26,5	18,3	14,7
105.10_A	appartementengebouw	163856,30	464473,74	1,50	20,5	13,6	10,1
105.10_B	appartementengebouw	163856,30	464473,74	4,50	21,6	13,9	10,3
105.10_C	appartementengebouw	163856,30	464473,74	7,50	28,1	17,8	14,2
105.1_A	appartementengebouw	163861,47	464471,71	1,50	15,0	1,0	-3,0
105.1_B	appartementengebouw	163861,47	464471,71	4,50	15,6	3,5	0,0
105.1_C	appartementengebouw	163861,47	464471,71	7,50	16,6	5,0	1,4
105.2_A	appartementengebouw	163861,72	464463,32	1,50	15,0	0,3	-3,3
105.2_B	appartementengebouw	163861,72	464463,32	4,50	15,3	0,9	-2,7
105.2_C	appartementengebouw	163861,72	464463,32	7,50	16,0	3,0	-0,6
105.3_A	appartementengebouw	163866,62	464458,77	1,50	14,8	0,3	-3,3
105.3_B	appartementengebouw	163866,62	464458,77	4,50	15,1	0,9	-2,7
105.3_C	appartementengebouw	163866,62	464458,77	7,50	15,7	2,9	-0,7
105.4_A	appartementengebouw	163870,24	464452,40	1,50	14,8	0,2	-3,4
105.4_B	appartementengebouw	163870,24	464452,40	4,50	14,9	1,6	-2,0
105.4_C	appartementengebouw	163870,24	464452,40	7,50	15,7	3,4	-0,3
105.5_A	appartementengebouw	163868,14	464448,86	1,50	15,3	4,2	-1,4
105.5_B	appartementengebouw	163868,14	464448,86	4,50	15,2	3,5	-0,2
105.5_C	appartementengebouw	163868,14	464448,86	7,50	16,2	4,8	1,1
105.6_A	appartementengebouw	163862,43	464449,38	1,50	21,8	11,1	7,4
105.6_B	appartementengebouw	163862,43	464449,38	4,50	23,6	14,3	10,6
105.6_C	appartementengebouw	163862,43	464449,38	7,50	31,1	18,5	14,9
105.7_A	appartementengebouw	163859,82	464454,02	1,50	22,1	11,6	8,2
105.7_B	appartementengebouw	163859,82	464454,02	4,50	23,7	13,9	10,4
105.7_C	appartementengebouw	163859,82	464454,02	7,50	31,1	18,6	15,0
105.8_A	appartementengebouw	163853,91	464460,38	1,50	22,3	13,5	10,1
105.8_B	appartementengebouw	163853,91	464460,38	4,50	24,0	15,6	11,9
105.8_C	appartementengebouw	163853,91	464460,38	7,50	31,2	19,0	15,3
105.9_A	appartementengebouw	163850,16	464467,03	1,50	22,1	10,9	7,3
105.9_B	appartementengebouw	163850,16	464467,03	4,50	23,8	13,7	10,2
105.9_C	appartementengebouw	163850,16	464467,03	7,50	31,2	19,0	15,4
T001_A	Tuin	163604,56	464491,00	1,50	41,2	32,8	29,1
T002_A	Tuin	163607,43	464486,56	1,50	42,6	34,7	31,0
T003_A	Tuin	163609,78	464482,12	1,50	42,0	33,9	30,2
T004_A	Tuin	163652,49	464512,42	1,50	45,3	24,3	21,2
T005_A	Tuin	163655,62	464506,41	1,50	44,8	23,8	20,6
T006_A	Tuin	163693,24	464532,53	1,50	42,6	27,5	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T007_A	Tuin	163690,23	464531,23	1,50	43,8	27,6	24,1
T008_A	Tuin	163702,39	464610,07	1,50	44,0	24,9	21,5
T009_A	Tuin	163683,91	464639,63	1,50	42,5	23,0	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	26,1	--	--
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	26,5	--	--
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	27,2	--	--
001.2_A	appartementengebouw	163730,42	464261,80	1,50	24,1	--	--
001.2_B	appartementengebouw	163730,42	464261,80	4,50	24,4	--	--
001.2_C	appartementengebouw	163730,42	464261,80	7,50	26,7	--	--
001.3_A	appartementengebouw	163718,77	464275,66	1,50	29,9	--	--
001.3_B	appartementengebouw	163718,77	464275,66	4,50	33,4	--	--
001.3_C	appartementengebouw	163718,77	464275,66	7,50	44,9	--	--
001.4_A	appartementengebouw	163705,22	464263,29	1,50	33,3	--	--
001.4_B	appartementengebouw	163705,22	464263,29	4,50	35,8	--	--
001.4_C	appartementengebouw	163705,22	464263,29	7,50	44,9	--	--
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	33,0	--	--
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	23,5	--	--
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	28,3	--	--
002.2_A	woning	163768,49	464250,65	1,50	37,9	--	--
002.2_B	woning	163768,49	464250,65	4,50	34,2	--	--
002.2_C	woning	163768,49	464250,65	7,50	41,9	--	--
002.3_A	woning	163777,53	464255,49	1,50	31,5	--	--
002.3_B	woning	163777,53	464255,49	4,50	34,0	--	--
002.3_C	woning	163777,53	464255,49	7,50	41,9	--	--
002.4_A	woning	163771,08	464256,94	1,50	25,1	--	--
002.4_B	woning	163771,08	464256,94	4,50	26,9	--	--
002.4_C	woning	163771,08	464256,94	7,50	37,8	--	--
003.1_A	woning	163763,53	464263,27	1,50	28,6	--	--
003.1_B	woning	163763,53	464263,27	4,50	30,5	--	--
003.1_C	woning	163763,53	464263,27	7,50	29,4	--	--
003.2_A	woning	163759,74	464265,96	1,50	32,9	--	--
003.2_B	woning	163759,74	464265,96	4,50	34,6	--	--
003.2_C	woning	163759,74	464265,96	7,50	42,0	--	--
003.3_A	woning	163768,80	464270,70	1,50	33,5	--	--
003.3_B	woning	163768,80	464270,70	4,50	35,9	--	--
003.3_C	woning	163768,80	464270,70	7,50	42,0	--	--
003.4_A	woning	163762,55	464272,22	1,50	26,0	--	--
003.4_B	woning	163762,55	464272,22	4,50	27,9	--	--
003.4_C	woning	163762,55	464272,22	7,50	38,2	--	--
004.1_A	woning	163754,83	464278,51	1,50	30,4	--	--
004.1_B	woning	163754,83	464278,51	4,50	31,2	--	--
004.1_C	woning	163754,83	464278,51	7,50	29,9	--	--
004.2_A	woning	163751,29	464280,67	1,50	35,5	--	--
004.2_B	woning	163751,29	464280,67	4,50	38,8	--	--
004.2_C	woning	163751,29	464280,67	7,50	42,7	--	--
004.3_A	woning	163760,16	464286,06	1,50	32,8	--	--
004.3_B	woning	163760,16	464286,06	4,50	36,0	--	--
004.3_C	woning	163760,16	464286,06	7,50	42,7	--	--
004.4_A	woning	163753,85	464287,41	1,50	27,1	--	--
004.4_B	woning	163753,85	464287,41	4,50	29,1	--	--
004.4_C	woning	163753,85	464287,41	7,50	38,8	--	--
005.1_A	woning	163746,54	464293,90	1,50	31,5	--	--
005.1_B	woning	163746,54	464293,90	4,50	32,0	--	--
005.1_C	woning	163746,54	464293,90	7,50	30,4	--	--
005.2_A	woning	163742,49	464296,22	1,50	37,1	--	--
005.2_B	woning	163742,49	464296,22	4,50	39,1	--	--
005.2_C	woning	163742,49	464296,22	7,50	45,5	--	--
005.3_A	woning	163751,40	464301,42	1,50	35,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.3_B	woning	163751,40	464301,42	4,50	38,9	--	--
005.3_C	woning	163751,40	464301,42	7,50	42,1	--	--
005.4_A	woning	163743,91	464301,89	1,50	31,0	--	--
005.4_B	woning	163743,91	464301,89	4,50	34,0	--	--
005.4_C	woning	163743,91	464301,89	7,50	45,5	--	--
006.1_A	woning	163740,49	464314,15	1,50	34,7	--	--
006.1_B	woning	163740,49	464314,15	4,50	38,1	--	--
006.1_C	woning	163740,49	464314,15	7,50	31,2	--	--
006.2_A	woning	163735,57	464317,14	1,50	35,5	--	--
006.2_B	woning	163735,57	464317,14	4,50	38,9	--	--
006.2_C	woning	163735,57	464317,14	7,50	44,9	--	--
006.3_A	woning	163736,20	464323,50	1,50	30,3	--	--
006.3_B	woning	163736,20	464323,50	4,50	31,9	--	--
006.3_C	woning	163736,20	464323,50	7,50	42,6	--	--
007.1_A	woning	163746,67	464317,70	1,50	33,5	--	--
007.1_B	woning	163746,67	464317,70	4,50	37,1	--	--
007.1_C	woning	163746,67	464317,70	7,50	28,7	--	--
007.2_A	woning	163746,68	464323,71	1,50	34,5	--	--
007.2_B	woning	163746,68	464323,71	4,50	31,7	--	--
007.2_C	woning	163746,68	464323,71	7,50	42,7	--	--
007.3_A	woning	163741,25	464326,41	1,50	29,4	--	--
007.3_B	woning	163741,25	464326,41	4,50	31,2	--	--
007.3_C	woning	163741,25	464326,41	7,50	44,5	--	--
008.1_A	senioren woning	163763,14	464328,21	1,50	28,2	--	--
008.1_B	senioren woning	163763,14	464328,21	4,50	28,5	--	--
008.2_A	senioren woning	163758,56	464330,40	1,50	34,1	--	--
008.2_B	senioren woning	163758,56	464330,40	4,50	35,9	--	--
008.3_A	senioren woning	163758,79	464336,41	1,50	38,9	--	--
008.3_B	senioren woning	163758,79	464336,41	4,50	40,5	--	--
009.1_A	senioren woning	163768,35	464331,16	1,50	27,9	--	--
009.1_B	senioren woning	163768,35	464331,16	4,50	28,3	--	--
009.2_A	senioren woning	163768,45	464337,06	1,50	33,6	--	--
009.2_B	senioren woning	163768,45	464337,06	4,50	30,9	--	--
009.3_A	senioren woning	163763,55	464339,11	1,50	36,1	--	--
009.3_B	senioren woning	163763,55	464339,11	4,50	32,7	--	--
010.1_A	woning	163689,71	464316,78	1,50	28,7	--	--
010.1_B	woning	163689,71	464316,78	4,50	30,1	--	--
010.1_C	woning	163689,71	464316,78	7,50	34,2	--	--
010.2_A	woning	163685,44	464319,66	1,50	33,1	--	--
010.2_B	woning	163685,44	464319,66	4,50	35,0	--	--
010.2_C	woning	163685,44	464319,66	7,50	37,3	--	--
010.3_A	woning	163685,30	464325,97	1,50	36,7	--	--
010.3_B	woning	163685,30	464325,97	4,50	37,5	--	--
010.3_C	woning	163685,30	464325,97	7,50	45,7	--	--
011.1_A	woning	163695,08	464319,79	1,50	28,9	--	--
011.1_B	woning	163695,08	464319,79	4,50	29,7	--	--
011.1_C	woning	163695,08	464319,79	7,50	33,9	--	--
011.2_A	woning	163689,73	464328,46	1,50	44,8	--	--
011.2_B	woning	163689,73	464328,46	4,50	47,7	--	--
011.2_C	woning	163689,73	464328,46	7,50	50,3	--	--
012.1_A	woning	163699,12	464322,05	1,50	26,4	--	--
012.1_B	woning	163699,12	464322,05	4,50	27,4	--	--
012.1_C	woning	163699,12	464322,05	7,50	31,6	--	--
012.2_A	woning	163694,49	464331,13	1,50	40,3	--	--
012.2_B	woning	163694,49	464331,13	4,50	47,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012.2_C	woning	163694,49	464331,13	7,50	47,9	--	--
013.1_A	woning	163703,61	464324,58	1,50	26,6	--	--
013.1_B	woning	163703,61	464324,58	4,50	27,6	--	--
013.1_C	woning	163703,61	464324,58	7,50	31,8	--	--
013.2_A	woning	163698,70	464333,49	1,50	40,9	--	--
013.2_B	woning	163698,70	464333,49	4,50	45,3	--	--
013.2_C	woning	163698,70	464333,49	7,50	48,0	--	--
014.1_A	woning	163707,74	464326,89	1,50	27,4	--	--
014.1_B	woning	163707,74	464326,89	4,50	28,5	--	--
014.1_C	woning	163707,74	464326,89	7,50	32,7	--	--
014.2_A	woning	163707,33	464332,29	1,50	46,6	--	--
014.2_B	woning	163707,33	464332,29	4,50	46,8	--	--
014.2_C	woning	163707,33	464332,29	7,50	48,1	--	--
014.3_A	woning	163702,27	464335,50	1,50	44,7	--	--
014.3_B	woning	163702,27	464335,50	4,50	46,0	--	--
014.3_C	woning	163702,27	464335,50	7,50	48,2	--	--
015.1_A	woning	163719,84	464333,66	1,50	34,3	--	--
015.1_B	woning	163719,84	464333,66	4,50	33,3	--	--
015.1_C	woning	163719,84	464333,66	7,50	32,5	--	--
015.2_A	woning	163715,14	464336,83	1,50	43,1	--	--
015.2_B	woning	163715,14	464336,83	4,50	43,1	--	--
015.2_C	woning	163715,14	464336,83	7,50	44,4	--	--
015.3_A	woning	163715,30	464342,88	1,50	48,2	--	--
015.3_B	woning	163715,30	464342,88	4,50	48,2	--	--
015.3_C	woning	163715,30	464342,88	7,50	48,5	--	--
016.1_A	3 woningen	163729,16	464339,01	1,50	35,3	--	--
016.1_B	3 woningen	163729,16	464339,01	4,50	39,5	--	--
016.1_C	3 woningen	163729,16	464339,01	7,50	32,0	--	--
016.2_A	3 woningen	163723,60	464347,65	1,50	48,2	--	--
016.2_B	3 woningen	163723,60	464347,65	4,50	48,2	--	--
016.2_C	3 woningen	163723,60	464347,65	7,50	48,5	--	--
017.1_A	woning	163737,81	464343,98	1,50	32,8	--	--
017.1_B	woning	163737,81	464343,98	4,50	40,1	--	--
017.1_C	woning	163737,81	464343,98	7,50	29,8	--	--
017.2_A	woning	163738,38	464349,21	1,50	34,5	--	--
017.2_B	woning	163738,38	464349,21	4,50	35,9	--	--
017.2_C	woning	163738,38	464349,21	7,50	44,4	--	--
017.3_A	woning	163732,75	464352,90	1,50	39,5	--	--
017.3_B	woning	163732,75	464352,90	4,50	39,8	--	--
017.3_C	woning	163732,75	464352,90	7,50	45,1	--	--
018.1_A	woning	163673,04	464340,36	1,50	33,9	--	--
018.1_B	woning	163673,04	464340,36	4,50	35,1	--	--
018.1_C	woning	163673,04	464340,36	7,50	35,8	--	--
018.2_A	woning	163678,55	464339,87	1,50	36,5	--	--
018.2_B	woning	163678,55	464339,87	4,50	42,8	--	--
018.2_C	woning	163678,55	464339,87	7,50	33,5	--	--
018.3_A	woning	163681,91	464345,49	1,50	45,8	--	--
018.3_B	woning	163681,91	464345,49	4,50	48,0	--	--
018.3_C	woning	163681,91	464345,49	7,50	51,3	--	--
019.1_A	woning	163669,82	464346,06	1,50	34,0	--	--
019.1_B	woning	163669,82	464346,06	4,50	35,3	--	--
019.1_C	woning	163669,82	464346,06	7,50	38,4	--	--
019.2_A	woning	163672,86	464351,42	1,50	33,0	--	--
019.2_B	woning	163672,86	464351,42	4,50	34,0	--	--
019.2_C	woning	163672,86	464351,42	7,50	45,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019.3_A	woning	163678,91	464350,80	1,50	46,2	--	--
019.3_B	woning	163678,91	464350,80	4,50	47,7	--	--
019.3_C	woning	163678,91	464350,80	7,50	51,7	--	--
020.1_A	woning	163663,78	464356,63	1,50	34,6	--	--
020.1_B	woning	163663,78	464356,63	4,50	35,8	--	--
020.1_C	woning	163663,78	464356,63	7,50	38,8	--	--
020.2_A	woning	163669,73	464356,25	1,50	33,1	--	--
020.2_B	woning	163669,73	464356,25	4,50	35,2	--	--
020.2_C	woning	163669,73	464356,25	7,50	41,7	--	--
020.3_A	woning	163672,60	464362,11	1,50	40,3	--	--
020.3_B	woning	163672,60	464362,11	4,50	46,6	--	--
020.3_C	woning	163672,60	464362,11	7,50	51,3	--	--
020.4_A	woning	163666,77	464362,09	1,50	34,3	--	--
020.4_B	woning	163666,77	464362,09	4,50	36,9	--	--
020.4_C	woning	163666,77	464362,09	7,50	46,6	--	--
021.1_A	woning	163657,81	464367,19	1,50	33,1	--	--
021.1_B	woning	163657,81	464367,19	4,50	35,4	--	--
021.1_C	woning	163657,81	464367,19	7,50	37,2	--	--
021.2_A	woning	163663,57	464367,96	1,50	35,3	--	--
021.2_B	woning	163663,57	464367,96	4,50	37,6	--	--
021.2_C	woning	163663,57	464367,96	7,50	44,7	--	--
021.3_A	woning	163666,41	464372,79	1,50	40,8	--	--
021.3_B	woning	163666,41	464372,79	4,50	46,0	--	--
021.3_C	woning	163666,41	464372,79	7,50	51,2	--	--
022.1_A	woning	163654,22	464373,51	1,50	32,7	--	--
022.1_B	woning	163654,22	464373,51	4,50	33,8	--	--
022.1_C	woning	163654,22	464373,51	7,50	39,2	--	--
022.2_A	woning	163662,81	464379,14	1,50	41,7	--	--
022.2_B	woning	163662,81	464379,14	4,50	43,1	--	--
022.2_C	woning	163662,81	464379,14	7,50	51,1	--	--
022.3_A	woning	163656,54	464378,83	1,50	43,7	--	--
022.3_B	woning	163656,54	464378,83	4,50	45,1	--	--
022.3_C	woning	163656,54	464378,83	7,50	47,3	--	--
023.1_A	2 woningen	163646,01	464387,72	1,50	33,4	--	--
023.1_B	2 woningen	163646,01	464387,72	4,50	34,5	--	--
023.1_C	2 woningen	163646,01	464387,72	7,50	38,6	--	--
024.1_A	seniorenwoning	163632,89	464404,83	1,50	38,0	--	--
024.1_B	seniorenwoning	163632,89	464404,83	4,50	39,1	--	--
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	42,7	--	--
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	48,4	--	--
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	43,6	--	--
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	50,0	--	--
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	62,0	--	--
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	64,2	--	--
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	54,1	--	--
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	67,7	--	--
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	53,9	--	--
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	65,2	--	--
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	54,9	--	--
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	60,1	--	--
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	58,8	--	--
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	58,5	--	--
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	73,8	--	--
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	73,7	--	--
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	71,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	71,8	--	--
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	66,9	--	--
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	68,0	--	--
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	65,3	--	--
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	66,8	--	--
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	68,4	--	--
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	68,8	--	--
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	70,4	--	--
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	70,4	--	--
027.4_A	Woningen	163649,18	464508,77	1,50	53,9	--	--
027.4_B	Woningen	163649,18	464508,77	4,50	67,7	--	--
027.5_A	Woningen	163652,58	464502,72	1,50	61,2	--	--
027.5_B	Woningen	163652,58	464502,72	4,50	65,9	--	--
040.1_A	woningen	163750,94	464366,96	1,50	33,7	--	--
040.1_B	woningen	163750,94	464366,96	4,50	31,2	--	--
040.1_C	woningen	163750,94	464366,96	7,50	33,8	--	--
040.2_A	woningen	163734,11	464396,58	1,50	45,6	--	--
040.2_B	woningen	163734,11	464396,58	4,50	34,9	--	--
040.2_C	woningen	163734,11	464396,58	7,50	37,5	--	--
041.1_A	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	1,50	29,3	--	--
041.1_B	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	4,50	30,0	--	--
041.2_A	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	1,50	38,0	--	--
041.2_B	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	4,50	39,4	--	--
042.1_A	seniorenwoning	163786,71	464404,43	1,50	27,8	--	--
042.1_B	seniorenwoning	163786,71	464404,43	4,50	28,2	--	--
042.2_A	seniorenwoning	163786,79	464410,06	1,50	29,8	--	--
042.2_B	seniorenwoning	163786,79	464410,06	4,50	30,7	--	--
042.3_A	seniorenwoning	163781,29	464413,20	1,50	32,4	--	--
042.3_B	seniorenwoning	163781,29	464413,20	4,50	33,2	--	--
043.1_A	woningen	163767,22	464433,14	1,50	35,7	--	--
043.1_B	woningen	163767,22	464433,14	4,50	32,0	--	--
043.2_A	woningen	163746,00	464470,93	1,50	36,3	--	--
043.2_B	woningen	163746,00	464470,93	4,50	36,9	--	--
050.1_A	woning	163834,89	464433,08	1,50	31,2	--	--
050.1_B	woning	163834,89	464433,08	4,50	32,0	--	--
050.1_C	woning	163834,89	464433,08	7,50	30,6	--	--
050.2_A	woning	163832,10	464428,82	1,50	35,5	--	--
050.2_B	woning	163832,10	464428,82	4,50	28,1	--	--
050.2_C	woning	163832,10	464428,82	7,50	29,8	--	--
050.3_A	woning	163825,23	464429,51	1,50	40,8	--	--
050.3_B	woning	163825,23	464429,51	4,50	40,8	--	--
050.3_C	woning	163825,23	464429,51	7,50	45,5	--	--
050.4_A	woning	163827,29	464435,54	1,50	39,4	--	--
050.4_B	woning	163827,29	464435,54	4,50	40,5	--	--
050.4_C	woning	163827,29	464435,54	7,50	45,5	--	--
051.1_A	woning	163825,81	464449,04	1,50	32,6	--	--
051.1_B	woning	163825,81	464449,04	4,50	33,8	--	--
051.1_C	woning	163825,81	464449,04	7,50	30,8	--	--
051.2_A	woning	163823,99	464443,77	1,50	38,5	--	--
051.2_B	woning	163823,99	464443,77	4,50	38,7	--	--
051.2_C	woning	163823,99	464443,77	7,50	32,4	--	--
051.3_A	woning	163817,08	464443,40	1,50	42,2	--	--
051.3_B	woning	163817,08	464443,40	4,50	42,9	--	--
051.3_C	woning	163817,08	464443,40	7,50	46,1	--	--
052.1_A	woning	163815,29	464467,56	1,50	43,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
052.1_B	woning	163815,29	464467,56	4,50	44,8	--	--
052.1_C	woning	163815,29	464467,56	7,50	31,8	--	--
052.2_A	woning	163812,95	464461,81	1,50	35,9	--	--
052.2_B	woning	163812,95	464461,81	4,50	36,9	--	--
052.2_C	woning	163812,95	464461,81	7,50	32,5	--	--
052.3_A	woning	163808,48	464468,75	1,50	41,0	--	--
052.3_B	woning	163808,48	464468,75	4,50	42,0	--	--
052.3_C	woning	163808,48	464468,75	7,50	46,5	--	--
052.4_A	woning	163806,11	464462,66	1,50	39,5	--	--
052.4_B	woning	163806,11	464462,66	4,50	41,8	--	--
052.4_C	woning	163806,11	464462,66	7,50	47,2	--	--
053.1_A	woning	163806,24	464481,44	1,50	44,0	--	--
053.1_B	woning	163806,24	464481,44	4,50	45,3	--	--
053.1_C	woning	163806,24	464481,44	7,50	32,5	--	--
053.2_A	woning	163804,11	464475,20	1,50	30,8	--	--
053.2_B	woning	163804,11	464475,20	4,50	31,4	--	--
053.2_C	woning	163804,11	464475,20	7,50	31,9	--	--
053.3_A	woning	163799,81	464482,21	1,50	45,1	--	--
053.3_B	woning	163799,81	464482,21	4,50	46,3	--	--
053.3_C	woning	163799,81	464482,21	7,50	46,7	--	--
053.4_A	woning	163797,38	464476,19	1,50	42,5	--	--
053.4_B	woning	163797,38	464476,19	4,50	43,3	--	--
053.4_C	woning	163797,38	464476,19	7,50	46,8	--	--
054.1_A	woning	163801,16	464496,57	1,50	40,0	--	--
054.1_B	woning	163801,16	464496,57	4,50	40,9	--	--
054.1_C	woning	163801,16	464496,57	7,50	31,8	--	--
054.2_A	woning	163798,96	464490,65	1,50	38,5	--	--
054.2_B	woning	163798,96	464490,65	4,50	39,2	--	--
054.2_C	woning	163798,96	464490,65	7,50	31,8	--	--
054.3_A	woning	163794,50	464497,54	1,50	43,6	--	--
054.3_B	woning	163794,50	464497,54	4,50	44,1	--	--
054.3_C	woning	163794,50	464497,54	7,50	45,8	--	--
054.4_A	woning	163792,46	464491,08	1,50	41,3	--	--
054.4_B	woning	163792,46	464491,08	4,50	42,1	--	--
054.4_C	woning	163792,46	464491,08	7,50	45,1	--	--
055.1_A	woning	163791,51	464509,32	1,50	44,8	--	--
055.1_B	woning	163791,51	464509,32	4,50	31,9	--	--
055.1_C	woning	163791,51	464509,32	7,50	32,8	--	--
055.2_A	woning	163789,21	464503,52	1,50	31,8	--	--
055.2_B	woning	163789,21	464503,52	4,50	31,9	--	--
055.2_C	woning	163789,21	464503,52	7,50	35,1	--	--
055.3_A	woning	163784,67	464510,47	1,50	47,1	--	--
055.3_B	woning	163784,67	464510,47	4,50	43,4	--	--
055.3_C	woning	163784,67	464510,47	7,50	45,4	--	--
055.4_A	woning	163782,51	464504,47	1,50	41,2	--	--
055.4_B	woning	163782,51	464504,47	4,50	44,7	--	--
055.4_C	woning	163782,51	464504,47	7,50	46,2	--	--
056.1_A	woning	163764,90	464638,83	1,50	32,3	--	--
056.1_B	woning	163764,90	464638,83	4,50	31,6	--	--
056.1_C	woning	163764,90	464638,83	7,50	33,3	--	--
056.2_A	woning	163765,18	464629,61	1,50	50,4	--	--
056.2_B	woning	163765,18	464629,61	4,50	51,1	--	--
056.2_C	woning	163765,18	464629,61	7,50	52,2	--	--
056.3_A	woning	163756,97	464642,52	1,50	47,2	--	--
056.3_B	woning	163756,97	464642,52	4,50	45,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056.3_C	woning	163756,97	464642,52	7,50	47,8	--	--
056.4_A	woning	163756,80	464632,54	1,50	50,5	--	--
056.4_B	woning	163756,80	464632,54	4,50	49,6	--	--
056.4_C	woning	163756,80	464632,54	7,50	51,4	--	--
056.5_A	woning	163741,04	464681,03	1,50	31,4	--	--
056.5_B	woning	163741,04	464681,03	4,50	32,1	--	--
056.5_C	woning	163741,04	464681,03	7,50	37,0	--	--
056.6_A	woning	163740,47	464670,94	1,50	50,1	--	--
056.6_B	woning	163740,47	464670,94	4,50	51,2	--	--
056.6_C	woning	163740,47	464670,94	7,50	52,3	--	--
056.7_A	woning	163733,70	464684,47	1,50	34,4	--	--
056.7_B	woning	163733,70	464684,47	4,50	35,2	--	--
056.7_C	woning	163733,70	464684,47	7,50	39,3	--	--
056.8_A	woning	163732,54	464675,26	1,50	50,1	--	--
056.8_B	woning	163732,54	464675,26	4,50	50,9	--	--
056.8_C	woning	163732,54	464675,26	7,50	52,7	--	--
057.1_A	woning	163789,56	464591,35	1,50	31,8	--	--
057.1_B	woning	163789,56	464591,35	4,50	32,1	--	--
057.1_C	woning	163789,56	464591,35	7,50	36,6	--	--
057.2_A	woning	163790,97	464583,75	1,50	34,1	--	--
057.2_B	woning	163790,97	464583,75	4,50	34,6	--	--
057.2_C	woning	163790,97	464583,75	7,50	39,4	--	--
057.3_A	woning	163784,83	464594,36	1,50	51,5	--	--
057.3_B	woning	163784,83	464594,36	4,50	51,7	--	--
057.3_C	woning	163784,83	464594,36	7,50	52,5	--	--
058.1_A	woning	163786,32	464581,13	1,50	35,0	--	--
058.1_B	woning	163786,32	464581,13	4,50	35,4	--	--
058.1_C	woning	163786,32	464581,13	7,50	39,9	--	--
058.2_A	woning	163780,57	464591,95	1,50	51,9	--	--
058.2_B	woning	163780,57	464591,95	4,50	52,1	--	--
058.2_C	woning	163780,57	464591,95	7,50	53,0	--	--
059.1_A	woning	163782,08	464578,69	1,50	38,0	--	--
059.1_B	woning	163782,08	464578,69	4,50	38,8	--	--
059.1_C	woning	163782,08	464578,69	7,50	40,5	--	--
059.2_A	woning	163776,80	464587,53	1,50	54,1	--	--
059.2_B	woning	163776,80	464587,53	4,50	54,6	--	--
059.2_C	woning	163776,80	464587,53	7,50	55,7	--	--
060.1_A	woning	163777,94	464576,34	1,50	38,8	--	--
060.1_B	woning	163777,94	464576,34	4,50	39,0	--	--
060.1_C	woning	163777,94	464576,34	7,50	42,2	--	--
060.2_A	woning	163772,81	464585,27	1,50	54,1	--	--
060.2_B	woning	163772,81	464585,27	4,50	54,7	--	--
060.2_C	woning	163772,81	464585,27	7,50	55,8	--	--
061.1_A	woning	163773,39	464573,76	1,50	40,3	--	--
061.1_B	woning	163773,39	464573,76	4,50	40,4	--	--
061.1_C	woning	163773,39	464573,76	7,50	42,7	--	--
061.2_A	woning	163768,27	464582,69	1,50	54,3	--	--
061.2_B	woning	163768,27	464582,69	4,50	54,9	--	--
061.2_C	woning	163768,27	464582,69	7,50	54,2	--	--
062.1_A	woning	163769,12	464571,34	1,50	43,8	--	--
062.1_B	woning	163769,12	464571,34	4,50	43,9	--	--
062.1_C	woning	163769,12	464571,34	7,50	45,8	--	--
062.2_A	woning	163764,05	464580,30	1,50	52,7	--	--
062.2_B	woning	163764,05	464580,30	4,50	53,4	--	--
062.2_C	woning	163764,05	464580,30	7,50	54,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
062.3_A	woning	163764,48	464574,51	1,50	52,9	--	--
062.3_B	woning	163764,48	464574,51	4,50	53,5	--	--
062.3_C	woning	163764,48	464574,51	7,50	54,7	--	--
063.1_A	woning	163706,49	464664,41	1,50	47,4	--	--
063.1_B	woning	163706,49	464664,41	4,50	48,7	--	--
063.1_C	woning	163706,49	464664,41	7,50	39,0	--	--
063.2_A	woning	163706,51	464658,41	1,50	51,6	--	--
063.2_B	woning	163706,51	464658,41	4,50	52,9	--	--
063.2_C	woning	163706,51	464658,41	7,50	54,3	--	--
063.3_A	woning	163701,48	464667,35	1,50	37,0	--	--
063.3_B	woning	163701,48	464667,35	4,50	38,1	--	--
063.3_C	woning	163701,48	464667,35	7,50	38,6	--	--
064.1_A	woning	163702,16	464655,93	1,50	53,1	--	--
064.1_B	woning	163702,16	464655,93	4,50	53,2	--	--
064.1_C	woning	163702,16	464655,93	7,50	54,7	--	--
064.2_A	woning	163697,34	464664,99	1,50	34,6	--	--
064.2_B	woning	163697,34	464664,99	4,50	35,9	--	--
064.2_C	woning	163697,34	464664,99	7,50	38,4	--	--
065.1_A	woning	163698,34	464653,76	1,50	53,2	--	--
065.1_B	woning	163698,34	464653,76	4,50	53,5	--	--
065.1_C	woning	163698,34	464653,76	7,50	54,9	--	--
065.2_A	woning	163692,75	464662,38	1,50	34,0	--	--
065.2_B	woning	163692,75	464662,38	4,50	35,4	--	--
065.2_C	woning	163692,75	464662,38	7,50	38,7	--	--
066.1_A	woning	163693,08	464650,76	1,50	53,5	--	--
066.1_B	woning	163693,08	464650,76	4,50	54,0	--	--
066.1_C	woning	163693,08	464650,76	7,50	55,4	--	--
066.2_A	woning	163688,35	464659,87	1,50	34,0	--	--
066.2_B	woning	163688,35	464659,87	4,50	35,5	--	--
066.2_C	woning	163688,35	464659,87	7,50	39,2	--	--
067.1_A	woning	163688,63	464648,22	1,50	53,6	--	--
067.1_B	woning	163688,63	464648,22	4,50	54,5	--	--
067.1_C	woning	163688,63	464648,22	7,50	55,9	--	--
067.2_A	woning	163684,14	464657,47	1,50	33,7	--	--
067.2_B	woning	163684,14	464657,47	4,50	34,8	--	--
067.2_C	woning	163684,14	464657,47	7,50	39,8	--	--
068.1_A	woning	163683,91	464645,54	1,50	53,9	--	--
068.1_B	woning	163683,91	464645,54	4,50	55,0	--	--
068.1_C	woning	163683,91	464645,54	7,50	56,5	--	--
068.2_A	woning	163679,15	464654,63	1,50	37,8	--	--
068.2_B	woning	163679,15	464654,63	4,50	38,6	--	--
068.2_C	woning	163679,15	464654,63	7,50	41,9	--	--
068.3_A	woning	163678,90	464649,60	1,50	52,8	--	--
068.3_B	woning	163678,90	464649,60	4,50	54,6	--	--
068.3_C	woning	163678,90	464649,60	7,50	56,2	--	--
069.1_A	woning	163734,40	464615,79	1,50	39,4	--	--
069.1_B	woning	163734,40	464615,79	4,50	40,5	--	--
069.1_C	woning	163734,40	464615,79	7,50	41,9	--	--
069.2_A	woning	163733,42	464610,21	1,50	54,7	--	--
069.2_B	woning	163733,42	464610,21	4,50	56,1	--	--
069.2_C	woning	163733,42	464610,21	7,50	57,4	--	--
069.3_A	woning	163729,07	464619,60	1,50	51,2	--	--
069.3_B	woning	163729,07	464619,60	4,50	51,7	--	--
069.3_C	woning	163729,07	464619,60	7,50	51,7	--	--
070.1_A	woning	163729,38	464607,91	1,50	54,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
070.1_B	woning	163729,38	464607,91	4,50	55,9	--	--
070.1_C	woning	163729,38	464607,91	7,50	57,4	--	--
070.2_A	woning	163724,33	464616,90	1,50	51,8	--	--
070.2_B	woning	163724,33	464616,90	4,50	52,6	--	--
070.2_C	woning	163724,33	464616,90	7,50	53,6	--	--
071.1_A	woning	163724,78	464605,30	1,50	54,5	--	--
071.1_B	woning	163724,78	464605,30	4,50	56,0	--	--
071.1_C	woning	163724,78	464605,30	7,50	57,5	--	--
071.2_A	woning	163720,30	464614,61	1,50	52,2	--	--
071.2_B	woning	163720,30	464614,61	4,50	53,0	--	--
071.2_C	woning	163720,30	464614,61	7,50	54,1	--	--
072.1_A	woning	163720,87	464603,08	1,50	54,9	--	--
072.1_B	woning	163720,87	464603,08	4,50	56,5	--	--
072.1_C	woning	163720,87	464603,08	7,50	58,1	--	--
072.2_A	woning	163715,39	464611,83	1,50	52,7	--	--
072.2_B	woning	163715,39	464611,83	4,50	53,5	--	--
072.2_C	woning	163715,39	464611,83	7,50	54,7	--	--
073.1_A	woning	163715,62	464600,10	1,50	55,2	--	--
073.1_B	woning	163715,62	464600,10	4,50	57,0	--	--
073.1_C	woning	163715,62	464600,10	7,50	58,8	--	--
073.2_A	woning	163711,44	464609,59	1,50	53,1	--	--
073.2_B	woning	163711,44	464609,59	4,50	54,0	--	--
073.2_C	woning	163711,44	464609,59	7,50	55,2	--	--
074.1_A	woning	163711,34	464597,66	1,50	55,7	--	--
074.1_B	woning	163711,34	464597,66	4,50	57,6	--	--
074.1_C	woning	163711,34	464597,66	7,50	59,5	--	--
074.2_A	woning	163706,54	464606,80	1,50	53,7	--	--
074.2_B	woning	163706,54	464606,80	4,50	54,5	--	--
074.2_C	woning	163706,54	464606,80	7,50	56,5	--	--
074.3_A	woning	163706,76	464600,62	1,50	57,7	--	--
074.3_B	woning	163706,76	464600,62	4,50	59,8	--	--
074.3_C	woning	163706,76	464600,62	7,50	61,5	--	--
075.1_A	woning	163706,40	464538,89	1,50	41,1	--	--
075.1_B	woning	163706,40	464538,89	4,50	43,3	--	--
075.1_C	woning	163706,40	464538,89	7,50	47,6	--	--
075.2_A	woning	163699,90	464539,21	1,50	45,1	--	--
075.2_B	woning	163699,90	464539,21	4,50	63,6	--	--
075.2_C	woning	163699,90	464539,21	7,50	63,6	--	--
075.3_A	woning	163697,47	464533,83	1,50	56,0	--	--
075.3_B	woning	163697,47	464533,83	4,50	63,7	--	--
075.3_C	woning	163697,47	464533,83	7,50	63,6	--	--
076.1_A	woning	163709,52	464533,40	1,50	49,3	--	--
076.1_B	woning	163709,52	464533,40	4,50	44,1	--	--
076.1_C	woning	163709,52	464533,40	7,50	47,8	--	--
076.2_A	woning	163706,67	464528,21	1,50	42,5	--	--
076.2_B	woning	163706,67	464528,21	4,50	56,3	--	--
076.2_C	woning	163706,67	464528,21	7,50	58,0	--	--
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	58,6	--	--
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	62,8	--	--
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	62,8	--	--
077.1_A	woning	163715,72	464522,50	1,50	48,8	--	--
077.1_B	woning	163715,72	464522,50	4,50	42,3	--	--
077.1_C	woning	163715,72	464522,50	7,50	46,7	--	--
077.2_A	woning	163709,88	464522,31	1,50	49,2	--	--
077.2_B	woning	163709,88	464522,31	4,50	60,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
077.2_C	woning	163709,88	464522,31	7,50	61,0	--	--
077.3_A	woning	163707,17	464516,90	1,50	54,2	--	--
077.3_B	woning	163707,17	464516,90	4,50	60,4	--	--
077.3_C	woning	163707,17	464516,90	7,50	61,1	--	--
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	48,1	--	--
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	42,4	--	--
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	46,4	--	--
078.2_A	woning	163716,60	464511,37	1,50	42,1	--	--
078.2_B	woning	163716,60	464511,37	4,50	55,8	--	--
078.2_C	woning	163716,60	464511,37	7,50	57,3	--	--
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	58,4	--	--
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	59,3	--	--
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	60,3	--	--
079.1_A	woning	163725,75	464504,99	1,50	38,4	--	--
079.1_B	woning	163725,75	464504,99	4,50	41,0	--	--
079.1_C	woning	163725,75	464504,99	7,50	45,3	--	--
079.2_A	woning	163719,80	464505,38	1,50	48,0	--	--
079.2_B	woning	163719,80	464505,38	4,50	55,7	--	--
079.2_C	woning	163719,80	464505,38	7,50	57,4	--	--
079.3_A	woning	163716,86	464499,84	1,50	51,0	--	--
079.3_B	woning	163716,86	464499,84	4,50	57,2	--	--
079.3_C	woning	163716,86	464499,84	7,50	58,8	--	--
080.1_A	woning	163728,76	464499,64	1,50	39,0	--	--
080.1_B	woning	163728,76	464499,64	4,50	40,3	--	--
080.1_C	woning	163728,76	464499,64	7,50	44,6	--	--
080.2_A	woning	163725,95	464494,08	1,50	50,0	--	--
080.2_B	woning	163725,95	464494,08	4,50	51,6	--	--
080.2_C	woning	163725,95	464494,08	7,50	53,4	--	--
080.3_A	woning	163719,74	464494,74	1,50	56,4	--	--
080.3_B	woning	163719,74	464494,74	4,50	56,4	--	--
080.3_C	woning	163719,74	464494,74	7,50	58,2	--	--
081.1_A	woning	163821,93	464453,90	1,50	36,5	--	--
081.1_B	woning	163821,93	464453,90	4,50	37,5	--	--
081.1_C	woning	163821,93	464453,90	7,50	32,8	--	--
081.2_A	woning	163816,15	464454,12	1,50	43,8	--	--
081.2_B	woning	163816,15	464454,12	4,50	44,3	--	--
081.2_C	woning	163816,15	464454,12	7,50	46,5	--	--
081.3_A	woning	163813,34	464448,29	1,50	46,2	--	--
081.3_B	woning	163813,34	464448,29	4,50	46,9	--	--
081.3_C	woning	163813,34	464448,29	7,50	47,8	--	--
082.1_A	woning	163829,69	464532,68	1,50	29,7	--	--
082.1_B	woning	163829,69	464532,68	4,50	30,3	--	--
082.1_C	woning	163829,69	464532,68	7,50	33,9	--	--
082.2_A	woning	163828,12	464527,15	1,50	31,7	--	--
082.2_B	woning	163828,12	464527,15	4,50	30,6	--	--
082.2_C	woning	163828,12	464527,15	7,50	34,1	--	--
082.3_A	woning	163823,85	464534,14	1,50	36,7	--	--
082.3_B	woning	163823,85	464534,14	4,50	48,3	--	--
082.3_C	woning	163823,85	464534,14	7,50	49,0	--	--
082.4_A	woning	163820,50	464527,86	1,50	46,0	--	--
082.4_B	woning	163820,50	464527,86	4,50	48,4	--	--
082.4_C	woning	163820,50	464527,86	7,50	49,1	--	--
083.1_A	woning	163836,76	464520,11	1,50	28,8	--	--
083.1_B	woning	163836,76	464520,11	4,50	29,7	--	--
083.1_C	woning	163836,76	464520,11	7,50	33,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083.2_A	woning	163835,65	464514,16	1,50	45,0	--	--
083.2_B	woning	163835,65	464514,16	4,50	46,1	--	--
083.2_C	woning	163835,65	464514,16	7,50	33,3	--	--
083.3_A	woning	163831,27	464521,13	1,50	46,6	--	--
083.3_B	woning	163831,27	464521,13	4,50	47,8	--	--
083.3_C	woning	163831,27	464521,13	7,50	48,4	--	--
083.4_A	woning	163828,28	464514,18	1,50	46,7	--	--
083.4_B	woning	163828,28	464514,18	4,50	47,8	--	--
083.4_C	woning	163828,28	464514,18	7,50	48,5	--	--
084.1_A	woning	163840,68	464506,19	1,50	28,8	--	--
084.1_B	woning	163840,68	464506,19	4,50	29,6	--	--
084.1_C	woning	163840,68	464506,19	7,50	33,4	--	--
084.2_A	woning	163835,00	464506,65	1,50	46,2	--	--
084.2_B	woning	163835,00	464506,65	4,50	47,3	--	--
084.2_C	woning	163835,00	464506,65	7,50	47,9	--	--
084.3_A	woning	163831,88	464500,93	1,50	39,4	--	--
084.3_B	woning	163831,88	464500,93	4,50	40,4	--	--
084.3_C	woning	163831,88	464500,93	7,50	46,0	--	--
085.1_A	woning	163844,80	464500,99	1,50	27,9	--	--
085.1_B	woning	163844,80	464500,99	4,50	28,5	--	--
085.1_C	woning	163844,80	464500,99	7,50	29,2	--	--
085.2_A	woning	163842,86	464496,30	1,50	31,6	--	--
085.2_B	woning	163842,86	464496,30	4,50	33,2	--	--
085.2_C	woning	163842,86	464496,30	7,50	30,5	--	--
085.3_A	woning	163835,64	464496,38	1,50	36,3	--	--
085.3_B	woning	163835,64	464496,38	4,50	36,9	--	--
085.3_C	woning	163835,64	464496,38	7,50	43,5	--	--
086.1_A	woning	163851,14	464489,82	1,50	27,4	--	--
086.1_B	woning	163851,14	464489,82	4,50	28,0	--	--
086.1_C	woning	163851,14	464489,82	7,50	28,6	--	--
086.2_A	woning	163846,35	464490,52	1,50	33,6	--	--
086.2_B	woning	163846,35	464490,52	4,50	35,3	--	--
086.2_C	woning	163846,35	464490,52	7,50	42,5	--	--
086.3_A	woning	163842,33	464484,66	1,50	34,9	--	--
086.3_B	woning	163842,33	464484,66	4,50	36,2	--	--
086.3_C	woning	163842,33	464484,66	7,50	43,4	--	--
087.1_A	woning	163852,98	464483,56	1,50	27,2	--	--
087.1_B	woning	163852,98	464483,56	4,50	27,8	--	--
087.1_C	woning	163852,98	464483,56	7,50	30,0	--	--
087.2_A	woning	163851,43	464478,68	1,50	32,7	--	--
087.2_B	woning	163851,43	464478,68	4,50	33,3	--	--
087.2_C	woning	163851,43	464478,68	7,50	41,2	--	--
087.3_A	woning	163844,30	464478,06	1,50	34,3	--	--
087.3_B	woning	163844,30	464478,06	4,50	35,6	--	--
087.3_C	woning	163844,30	464478,06	7,50	43,6	--	--
090.1_A	Tiny hous	163903,93	464389,55	1,50	24,8	--	--
090.1_B	Tiny hous	163903,93	464389,55	4,50	25,1	--	--
090.2_A	Tiny hous	163904,13	464386,19	1,50	24,6	--	--
090.2_B	Tiny hous	163904,13	464386,19	4,50	24,9	--	--
090.3_A	Tiny hous	163899,55	464389,05	1,50	32,8	--	--
090.3_B	Tiny hous	163899,55	464389,05	4,50	36,2	--	--
090.4_A	Tiny hous	163899,74	464384,73	1,50	33,0	--	--
090.4_B	Tiny hous	163899,74	464384,73	4,50	37,5	--	--
091.1_A	Tiny hous	163910,19	464379,83	1,50	24,2	--	--
091.1_B	Tiny hous	163910,19	464379,83	4,50	26,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
091.2_A	Tiny hous	163908,32	464376,00	1,50	24,1	--	--
091.2_B	Tiny hous	163908,32	464376,00	4,50	24,6	--	--
091.3_A	Tiny hous	163906,82	464380,58	1,50	29,7	--	--
091.3_B	Tiny hous	163906,82	464380,58	4,50	35,7	--	--
091.4_A	Tiny hous	163904,59	464376,92	1,50	37,5	--	--
091.4_B	Tiny hous	163904,59	464376,92	4,50	38,5	--	--
092.1_A	Tiny hous	163896,37	464379,85	1,50	25,0	--	--
092.1_B	Tiny hous	163896,37	464379,85	4,50	27,0	--	--
092.2_A	Tiny hous	163896,67	464376,15	1,50	24,4	--	--
092.2_B	Tiny hous	163896,67	464376,15	4,50	24,8	--	--
092.3_A	Tiny hous	163891,68	464379,89	1,50	37,4	--	--
092.3_B	Tiny hous	163891,68	464379,89	4,50	39,5	--	--
092.4_A	Tiny hous	163892,65	464376,15	1,50	35,5	--	--
092.4_B	Tiny hous	163892,65	464376,15	4,50	39,5	--	--
093.1_A	Tiny hous	163874,11	464372,47	1,50	30,4	--	--
093.1_B	Tiny hous	163874,11	464372,47	4,50	25,4	--	--
093.2_A	Tiny hous	163871,75	464369,40	1,50	28,0	--	--
093.2_B	Tiny hous	163871,75	464369,40	4,50	26,3	--	--
093.3_A	Tiny hous	163870,96	464374,59	1,50	31,7	--	--
093.3_B	Tiny hous	163870,96	464374,59	4,50	34,9	--	--
093.4_A	Tiny hous	163867,97	464371,52	1,50	30,7	--	--
093.4_B	Tiny hous	163867,97	464371,52	4,50	36,4	--	--
094.1_A	Tiny hous	163858,40	464374,66	1,50	29,3	--	--
094.1_B	Tiny hous	163858,40	464374,66	4,50	34,2	--	--
094.2_A	Tiny hous	163859,47	464370,75	1,50	32,4	--	--
094.2_B	Tiny hous	163859,47	464370,75	4,50	25,9	--	--
094.3_A	Tiny hous	163855,79	464369,12	1,50	34,9	--	--
094.3_B	Tiny hous	163855,79	464369,12	4,50	38,6	--	--
094.4_A	Tiny hous	163854,75	464373,00	1,50	29,0	--	--
094.4_B	Tiny hous	163854,75	464373,00	4,50	35,2	--	--
095.1_A	Tiny hous	163855,17	464384,37	1,50	30,6	--	--
095.1_B	Tiny hous	163855,17	464384,37	4,50	32,0	--	--
095.2_A	Tiny hous	163854,24	464380,52	1,50	25,8	--	--
095.2_B	Tiny hous	163854,24	464380,52	4,50	26,2	--	--
095.3_A	Tiny hous	163851,48	464386,15	1,50	36,1	--	--
095.3_B	Tiny hous	163851,48	464386,15	4,50	37,9	--	--
095.4_A	Tiny hous	163850,68	464381,56	1,50	28,7	--	--
095.4_B	Tiny hous	163850,68	464381,56	4,50	32,9	--	--
096.1_A	Tiny hous	163848,71	464399,00	1,50	31,4	--	--
096.1_B	Tiny hous	163848,71	464399,00	4,50	32,2	--	--
096.2_A	Tiny hous	163847,20	464395,00	1,50	26,5	--	--
096.2_B	Tiny hous	163847,20	464395,00	4,50	26,8	--	--
096.3_A	Tiny hous	163843,55	464395,59	1,50	37,9	--	--
096.3_B	Tiny hous	163843,55	464395,59	4,50	39,2	--	--
097.1_A	Tiny hous	163846,26	464403,31	1,50	31,5	--	--
097.1_B	Tiny hous	163846,26	464403,31	4,50	32,7	--	--
097.2_A	Tiny hous	163842,54	464404,22	1,50	36,9	--	--
097.2_B	Tiny hous	163842,54	464404,22	4,50	38,2	--	--
097.3_A	Tiny hous	163840,78	464400,49	1,50	38,1	--	--
097.3_B	Tiny hous	163840,78	464400,49	4,50	39,1	--	--
098.1_A	Tiny hous	163834,13	464397,12	1,50	31,2	--	--
098.1_B	Tiny hous	163834,13	464397,12	4,50	34,0	--	--
098.2_A	Tiny hous	163833,27	464393,89	1,50	29,9	--	--
098.2_B	Tiny hous	163833,27	464393,89	4,50	31,3	--	--
098.3_A	Tiny hous	163830,21	464398,05	1,50	39,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
098.3_B	Tiny hous	163830,21	464398,05	4,50	39,7	--	--
099.1_A	Tiny hous	163838,55	464390,93	1,50	28,2	--	--
099.1_B	Tiny hous	163838,55	464390,93	4,50	27,2	--	--
099.2_A	Tiny hous	163837,22	464386,88	1,50	33,3	--	--
099.2_B	Tiny hous	163837,22	464386,88	4,50	35,1	--	--
099.3_A	Tiny hous	163834,33	464391,24	1,50	31,3	--	--
099.3_B	Tiny hous	163834,33	464391,24	4,50	33,9	--	--
100.1_A	Tiny hous	163843,84	464383,29	1,50	36,8	--	--
100.1_B	Tiny hous	163843,84	464383,29	4,50	37,7	--	--
100.2_A	Tiny hous	163842,13	464380,03	1,50	27,4	--	--
100.2_B	Tiny hous	163842,13	464380,03	4,50	31,0	--	--
100.3_A	Tiny hous	163839,78	464384,66	1,50	32,1	--	--
100.3_B	Tiny hous	163839,78	464384,66	4,50	34,2	--	--
101.1_A	Tiny hous	163846,74	464370,09	1,50	36,6	--	--
101.1_B	Tiny hous	163846,74	464370,09	4,50	33,6	--	--
101.2_A	Tiny hous	163846,82	464366,07	1,50	25,1	--	--
101.2_B	Tiny hous	163846,82	464366,07	4,50	26,1	--	--
101.3_A	Tiny hous	163842,90	464371,00	1,50	34,8	--	--
101.3_B	Tiny hous	163842,90	464371,00	4,50	39,5	--	--
105.10_A	appartementengebouw	163856,30	464473,74	1,50	35,0	--	--
105.10_B	appartementengebouw	163856,30	464473,74	4,50	32,1	--	--
105.10_C	appartementengebouw	163856,30	464473,74	7,50	40,2	--	--
105.1_A	appartementengebouw	163861,47	464471,71	1,50	26,8	--	--
105.1_B	appartementengebouw	163861,47	464471,71	4,50	27,3	--	--
105.1_C	appartementengebouw	163861,47	464471,71	7,50	27,8	--	--
105.2_A	appartementengebouw	163861,72	464463,32	1,50	26,8	--	--
105.2_B	appartementengebouw	163861,72	464463,32	4,50	27,2	--	--
105.2_C	appartementengebouw	163861,72	464463,32	7,50	28,0	--	--
105.3_A	appartementengebouw	163866,62	464458,77	1,50	26,7	--	--
105.3_B	appartementengebouw	163866,62	464458,77	4,50	26,9	--	--
105.3_C	appartementengebouw	163866,62	464458,77	7,50	27,4	--	--
105.4_A	appartementengebouw	163870,24	464452,40	1,50	26,6	--	--
105.4_B	appartementengebouw	163870,24	464452,40	4,50	26,7	--	--
105.4_C	appartementengebouw	163870,24	464452,40	7,50	27,1	--	--
105.5_A	appartementengebouw	163868,14	464448,86	1,50	26,6	--	--
105.5_B	appartementengebouw	163868,14	464448,86	4,50	26,7	--	--
105.5_C	appartementengebouw	163868,14	464448,86	7,50	27,1	--	--
105.6_A	appartementengebouw	163862,43	464449,38	1,50	34,4	--	--
105.6_B	appartementengebouw	163862,43	464449,38	4,50	35,3	--	--
105.6_C	appartementengebouw	163862,43	464449,38	7,50	44,4	--	--
105.7_A	appartementengebouw	163859,82	464454,02	1,50	32,7	--	--
105.7_B	appartementengebouw	163859,82	464454,02	4,50	34,1	--	--
105.7_C	appartementengebouw	163859,82	464454,02	7,50	44,6	--	--
105.8_A	appartementengebouw	163853,91	464460,38	1,50	32,4	--	--
105.8_B	appartementengebouw	163853,91	464460,38	4,50	35,0	--	--
105.8_C	appartementengebouw	163853,91	464460,38	7,50	44,9	--	--
105.9_A	appartementengebouw	163850,16	464467,03	1,50	35,3	--	--
105.9_B	appartementengebouw	163850,16	464467,03	4,50	36,4	--	--
105.9_C	appartementengebouw	163850,16	464467,03	7,50	44,9	--	--
T001_A	Tuin	163604,56	464491,00	1,50	56,8	--	--
T002_A	Tuin	163607,43	464486,56	1,50	58,1	--	--
T003_A	Tuin	163609,78	464482,12	1,50	56,8	--	--
T004_A	Tuin	163652,49	464512,42	1,50	61,3	--	--
T005_A	Tuin	163655,62	464506,41	1,50	61,5	--	--
T006_A	Tuin	163693,24	464532,53	1,50	55,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 2
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T007_A	Tuin	163690,23	464531,23	1,50	58,0	--	--
T008_A	Tuin	163702,39	464610,07	1,50	56,7	--	--
T009_A	Tuin	163683,91	464639,63	1,50	54,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	11,6	-1,8	-5,5
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	12,0	-1,2	-4,9
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	12,7	-0,1	-3,8
001.2_A	appartementengebouw	163730,42	464261,80	1,50	12,3	-0,4	-3,8
001.2_B	appartementengebouw	163730,42	464261,80	4,50	12,7	2,1	-1,3
001.2_C	appartementengebouw	163730,42	464261,80	7,50	14,1	2,7	-0,7
001.3_A	appartementengebouw	163718,77	464275,66	1,50	18,8	8,2	4,6
001.3_B	appartementengebouw	163718,77	464275,66	4,50	21,8	11,8	8,3
001.3_C	appartementengebouw	163718,77	464275,66	7,50	32,1	17,1	13,6
001.4_A	appartementengebouw	163705,22	464263,29	1,50	27,9	13,2	9,2
001.4_B	appartementengebouw	163705,22	464263,29	4,50	28,8	15,9	11,7
001.4_C	appartementengebouw	163705,22	464263,29	7,50	32,4	17,1	13,4
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	19,6	12,2	8,8
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	11,2	0,5	-3,0
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	15,4	4,9	1,4
002.2_A	woning	163768,49	464250,65	1,50	23,9	15,3	12,2
002.2_B	woning	163768,49	464250,65	4,50	25,2	14,8	11,4
002.2_C	woning	163768,49	464250,65	7,50	28,8	15,9	12,3
002.3_A	woning	163777,53	464255,49	1,50	18,4	7,9	4,4
002.3_B	woning	163777,53	464255,49	4,50	21,3	13,6	10,4
002.3_C	woning	163777,53	464255,49	7,50	28,4	15,1	11,4
002.4_A	woning	163771,08	464256,94	1,50	13,1	3,7	0,3
002.4_B	woning	163771,08	464256,94	4,50	15,0	6,2	2,7
002.4_C	woning	163771,08	464256,94	7,50	24,7	13,1	9,7
003.1_A	woning	163763,53	464263,27	1,50	17,9	10,9	8,0
003.1_B	woning	163763,53	464263,27	4,50	20,4	12,6	9,6
003.1_C	woning	163763,53	464263,27	7,50	16,4	6,0	2,6
003.2_A	woning	163759,74	464265,96	1,50	22,3	13,0	10,4
003.2_B	woning	163759,74	464265,96	4,50	26,0	15,5	12,5
003.2_C	woning	163759,74	464265,96	7,50	29,1	16,4	12,8
003.3_A	woning	163768,80	464270,70	1,50	19,8	8,4	4,0
003.3_B	woning	163768,80	464270,70	4,50	21,5	13,5	8,9
003.3_C	woning	163768,80	464270,70	7,50	29,0	15,8	12,2
003.4_A	woning	163762,55	464272,22	1,50	14,1	6,5	2,2
003.4_B	woning	163762,55	464272,22	4,50	15,8	7,4	4,0
003.4_C	woning	163762,55	464272,22	7,50	25,1	13,7	10,2
004.1_A	woning	163754,83	464278,51	1,50	19,1	11,4	8,4
004.1_B	woning	163754,83	464278,51	4,50	21,1	13,6	10,5
004.1_C	woning	163754,83	464278,51	7,50	16,9	6,6	3,1
004.2_A	woning	163751,29	464280,67	1,50	23,7	15,0	11,7
004.2_B	woning	163751,29	464280,67	4,50	27,2	17,0	13,7
004.2_C	woning	163751,29	464280,67	7,50	29,6	17,0	13,4
004.3_A	woning	163760,16	464286,06	1,50	21,4	12,8	8,8
004.3_B	woning	163760,16	464286,06	4,50	21,2	12,1	6,8
004.3_C	woning	163760,16	464286,06	7,50	29,5	16,3	12,6
004.4_A	woning	163753,85	464287,41	1,50	15,4	8,0	3,8
004.4_B	woning	163753,85	464287,41	4,50	16,8	8,5	5,1
004.4_C	woning	163753,85	464287,41	7,50	25,7	14,5	11,0
005.1_A	woning	163746,54	464293,90	1,50	20,2	12,6	9,5
005.1_B	woning	163746,54	464293,90	4,50	22,5	14,4	11,3
005.1_C	woning	163746,54	464293,90	7,50	17,4	7,0	3,6
005.2_A	woning	163742,49	464296,22	1,50	24,2	16,2	13,0
005.2_B	woning	163742,49	464296,22	4,50	27,9	18,3	15,0
005.2_C	woning	163742,49	464296,22	7,50	31,2	18,5	14,9
005.3_A	woning	163751,40	464301,42	1,50	20,3	10,3	5,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.3_B	woning	163751,40	464301,42	4,50	21,8	13,6	9,2
005.3_C	woning	163751,40	464301,42	7,50	28,8	16,4	12,8
005.4_A	woning	163743,91	464301,89	1,50	19,8	10,9	7,7
005.4_B	woning	163743,91	464301,89	4,50	23,4	13,2	9,8
005.4_C	woning	163743,91	464301,89	7,50	31,3	18,5	15,0
006.1_A	woning	163740,49	464314,15	1,50	23,3	14,1	10,7
006.1_B	woning	163740,49	464314,15	4,50	25,9	17,2	13,7
006.1_C	woning	163740,49	464314,15	7,50	17,9	7,7	4,2
006.2_A	woning	163735,57	464317,14	1,50	26,7	15,7	12,4
006.2_B	woning	163735,57	464317,14	4,50	28,5	18,9	15,1
006.2_C	woning	163735,57	464317,14	7,50	30,9	18,5	14,7
006.3_A	woning	163736,20	464323,50	1,50	17,1	8,2	4,8
006.3_B	woning	163736,20	464323,50	4,50	19,2	9,9	6,3
006.3_C	woning	163736,20	464323,50	7,50	30,6	18,9	15,3
007.1_A	woning	163746,67	464317,70	1,50	21,8	14,1	10,7
007.1_B	woning	163746,67	464317,70	4,50	24,7	16,0	12,8
007.1_C	woning	163746,67	464317,70	7,50	18,1	7,9	4,1
007.2_A	woning	163746,68	464323,71	1,50	21,5	11,7	7,3
007.2_B	woning	163746,68	464323,71	4,50	23,6	16,1	12,4
007.2_C	woning	163746,68	464323,71	7,50	29,9	16,5	13,3
007.3_A	woning	163741,25	464326,41	1,50	16,5	6,9	3,3
007.3_B	woning	163741,25	464326,41	4,50	18,9	9,6	5,8
007.3_C	woning	163741,25	464326,41	7,50	30,8	19,0	15,3
008.1_A	senioren woning	163763,14	464328,21	1,50	14,9	5,2	1,7
008.1_B	senioren woning	163763,14	464328,21	4,50	16,4	4,9	1,2
008.2_A	senioren woning	163758,56	464330,40	1,50	25,4	17,6	14,2
008.2_B	senioren woning	163758,56	464330,40	4,50	28,0	18,9	15,6
008.3_A	senioren woning	163758,79	464336,41	1,50	25,8	17,7	13,7
008.3_B	senioren woning	163758,79	464336,41	4,50	27,7	18,7	14,5
009.1_A	senioren woning	163768,35	464331,16	1,50	14,0	2,9	-1,5
009.1_B	senioren woning	163768,35	464331,16	4,50	15,6	4,4	0,7
009.2_A	senioren woning	163768,45	464337,06	1,50	20,6	12,5	5,4
009.2_B	senioren woning	163768,45	464337,06	4,50	20,1	10,7	7,2
009.3_A	senioren woning	163763,55	464339,11	1,50	22,1	14,0	7,5
009.3_B	senioren woning	163763,55	464339,11	4,50	21,3	11,8	8,1
010.1_A	woning	163689,71	464316,78	1,50	14,7	2,1	-1,5
010.1_B	woning	163689,71	464316,78	4,50	15,7	3,0	-0,5
010.1_C	woning	163689,71	464316,78	7,50	19,9	7,6	4,1
010.2_A	woning	163685,44	464319,66	1,50	27,4	10,6	6,9
010.2_B	woning	163685,44	464319,66	4,50	29,1	12,2	8,5
010.2_C	woning	163685,44	464319,66	7,50	31,0	15,7	12,0
010.3_A	woning	163685,30	464325,97	1,50	20,5	8,8	5,3
010.3_B	woning	163685,30	464325,97	4,50	23,5	10,6	7,1
010.3_C	woning	163685,30	464325,97	7,50	31,9	19,0	15,4
011.1_A	woning	163695,08	464319,79	1,50	14,0	0,5	-3,1
011.1_B	woning	163695,08	464319,79	4,50	14,9	1,6	-1,9
011.1_C	woning	163695,08	464319,79	7,50	19,0	7,2	3,6
011.2_A	woning	163689,73	464328,46	1,50	26,0	15,9	12,3
011.2_B	woning	163689,73	464328,46	4,50	32,1	17,6	14,0
011.2_C	woning	163689,73	464328,46	7,50	34,2	19,4	15,9
012.1_A	woning	163699,12	464322,05	1,50	13,9	0,5	-2,9
012.1_B	woning	163699,12	464322,05	4,50	14,9	1,7	-1,8
012.1_C	woning	163699,12	464322,05	7,50	18,8	7,3	3,8
012.2_A	woning	163694,49	464331,13	1,50	27,3	17,8	15,1
012.2_B	woning	163694,49	464331,13	4,50	33,7	19,6	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012.2_C	woning	163694,49	464331,13	7,50	34,7	19,6	16,2
013.1_A	woning	163703,61	464324,58	1,50	14,2	1,2	-2,2
013.1_B	woning	163703,61	464324,58	4,50	15,1	2,3	-1,1
013.1_C	woning	163703,61	464324,58	7,50	18,9	7,6	4,2
013.2_A	woning	163698,70	464333,49	1,50	29,2	17,5	14,2
013.2_B	woning	163698,70	464333,49	4,50	33,2	19,2	15,9
013.2_C	woning	163698,70	464333,49	7,50	34,7	19,9	16,5
014.1_A	woning	163707,74	464326,89	1,50	15,0	3,9	0,6
014.1_B	woning	163707,74	464326,89	4,50	15,7	4,5	1,3
014.1_C	woning	163707,74	464326,89	7,50	19,5	8,9	5,6
014.2_A	woning	163707,33	464332,29	1,50	31,6	19,0	15,5
014.2_B	woning	163707,33	464332,29	4,50	32,6	18,8	15,4
014.2_C	woning	163707,33	464332,29	7,50	33,3	19,4	16,0
014.3_A	woning	163702,27	464335,50	1,50	30,6	18,8	15,7
014.3_B	woning	163702,27	464335,50	4,50	33,4	19,9	16,8
014.3_C	woning	163702,27	464335,50	7,50	34,4	20,5	17,3
015.1_A	woning	163719,84	464333,66	1,50	20,6	12,9	10,2
015.1_B	woning	163719,84	464333,66	4,50	20,1	11,8	10,0
015.1_C	woning	163719,84	464333,66	7,50	19,0	8,9	5,5
015.2_A	woning	163715,14	464336,83	1,50	28,3	17,6	14,4
015.2_B	woning	163715,14	464336,83	4,50	30,8	18,0	14,8
015.2_C	woning	163715,14	464336,83	7,50	31,9	19,0	15,7
015.3_A	woning	163715,30	464342,88	1,50	32,3	20,3	16,8
015.3_B	woning	163715,30	464342,88	4,50	33,5	20,6	17,2
015.3_C	woning	163715,30	464342,88	7,50	34,2	20,9	17,5
016.1_A	3 woningen	163729,16	464339,01	1,50	20,8	13,7	11,0
016.1_B	3 woningen	163729,16	464339,01	4,50	24,5	14,3	11,7
016.1_C	3 woningen	163729,16	464339,01	7,50	18,8	8,6	4,9
016.2_A	3 woningen	163723,60	464347,65	1,50	31,1	20,1	15,9
016.2_B	3 woningen	163723,60	464347,65	4,50	32,4	20,9	17,2
016.2_C	3 woningen	163723,60	464347,65	7,50	34,0	21,3	17,5
017.1_A	woning	163737,81	464343,98	1,50	19,6	13,2	9,6
017.1_B	woning	163737,81	464343,98	4,50	24,7	14,0	10,5
017.1_C	woning	163737,81	464343,98	7,50	19,3	9,0	5,3
017.2_A	woning	163738,38	464349,21	1,50	21,8	10,6	7,4
017.2_B	woning	163738,38	464349,21	4,50	23,6	14,4	10,8
017.2_C	woning	163738,38	464349,21	7,50	30,5	16,3	12,9
017.3_A	woning	163732,75	464352,90	1,50	27,7	18,9	15,2
017.3_B	woning	163732,75	464352,90	4,50	30,2	21,5	17,7
017.3_C	woning	163732,75	464352,90	7,50	33,8	21,3	17,6
018.1_A	woning	163673,04	464340,36	1,50	28,5	12,4	9,3
018.1_B	woning	163673,04	464340,36	4,50	30,3	14,4	10,8
018.1_C	woning	163673,04	464340,36	7,50	31,8	15,7	11,5
018.2_A	woning	163678,55	464339,87	1,50	22,8	13,6	10,7
018.2_B	woning	163678,55	464339,87	4,50	27,6	15,2	12,4
018.2_C	woning	163678,55	464339,87	7,50	21,4	8,8	5,2
018.3_A	woning	163681,91	464345,49	1,50	28,1	19,1	15,6
018.3_B	woning	163681,91	464345,49	4,50	34,3	20,7	17,2
018.3_C	woning	163681,91	464345,49	7,50	35,8	19,7	16,2
019.1_A	woning	163669,82	464346,06	1,50	28,6	11,9	8,6
019.1_B	woning	163669,82	464346,06	4,50	30,4	13,6	9,9
019.1_C	woning	163669,82	464346,06	7,50	32,5	16,8	12,8
019.2_A	woning	163672,86	464351,42	1,50	19,5	7,6	4,1
019.2_B	woning	163672,86	464351,42	4,50	21,9	9,2	5,7
019.2_C	woning	163672,86	464351,42	7,50	31,0	16,1	12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019.3_A	woning	163678,91	464350,80	1,50	27,9	19,1	15,6
019.3_B	woning	163678,91	464350,80	4,50	33,9	20,7	17,3
019.3_C	woning	163678,91	464350,80	7,50	36,2	20,1	16,6
020.1_A	woning	163663,78	464356,63	1,50	28,9	13,6	10,5
020.1_B	woning	163663,78	464356,63	4,50	30,4	14,9	11,9
020.1_C	woning	163663,78	464356,63	7,50	32,9	17,4	13,3
020.2_A	woning	163669,73	464356,25	1,50	20,5	10,2	6,8
020.2_B	woning	163669,73	464356,25	4,50	22,7	11,8	8,4
020.2_C	woning	163669,73	464356,25	7,50	29,0	19,3	15,7
020.3_A	woning	163672,60	464362,11	1,50	27,5	18,4	14,6
020.3_B	woning	163672,60	464362,11	4,50	32,7	21,3	17,9
020.3_C	woning	163672,60	464362,11	7,50	37,0	21,0	17,5
020.4_A	woning	163666,77	464362,09	1,50	21,6	9,2	5,7
020.4_B	woning	163666,77	464362,09	4,50	23,9	10,7	7,3
020.4_C	woning	163666,77	464362,09	7,50	32,1	17,2	13,8
021.1_A	woning	163657,81	464367,19	1,50	28,4	14,1	11,4
021.1_B	woning	163657,81	464367,19	4,50	29,9	16,2	13,0
021.1_C	woning	163657,81	464367,19	7,50	33,5	16,8	12,1
021.2_A	woning	163663,57	464367,96	1,50	22,8	12,9	9,5
021.2_B	woning	163663,57	464367,96	4,50	25,1	14,1	10,7
021.2_C	woning	163663,57	464367,96	7,50	30,6	20,3	16,8
021.3_A	woning	163666,41	464372,79	1,50	27,9	17,3	14,0
021.3_B	woning	163666,41	464372,79	4,50	32,3	21,5	18,1
021.3_C	woning	163666,41	464372,79	7,50	37,6	21,1	17,5
022.1_A	woning	163654,22	464373,51	1,50	27,9	15,1	11,7
022.1_B	woning	163654,22	464373,51	4,50	29,3	16,0	12,5
022.1_C	woning	163654,22	464373,51	7,50	34,4	17,2	13,5
022.2_A	woning	163662,81	464379,14	1,50	27,9	17,0	13,7
022.2_B	woning	163662,81	464379,14	4,50	30,4	20,7	17,3
022.2_C	woning	163662,81	464379,14	7,50	38,1	21,8	18,3
022.3_A	woning	163656,54	464378,83	1,50	23,5	9,8	6,2
022.3_B	woning	163656,54	464378,83	4,50	25,5	11,1	7,5
022.3_C	woning	163656,54	464378,83	7,50	32,8	18,3	14,8
023.1_A	2 woningen	163646,01	464387,72	1,50	26,3	15,2	12,4
023.1_B	2 woningen	163646,01	464387,72	4,50	28,6	17,4	14,1
023.1_C	2 woningen	163646,01	464387,72	7,50	35,4	18,6	13,8
024.1_A	seniorenwoning	163632,89	464404,83	1,50	35,1	14,1	10,2
024.1_B	seniorenwoning	163632,89	464404,83	4,50	35,9	16,2	12,2
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	46,7	21,2	15,8
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	48,2	23,6	18,4
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	51,3	31,0	26,5
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	51,8	32,2	27,8
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	57,0	36,1	32,3
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	57,4	39,2	35,4
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	41,7	27,0	23,7
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	54,7	35,4	31,7
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	42,3	28,2	24,0
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	51,5	31,3	27,5
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	43,0	30,9	27,4
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	51,5	34,3	30,7
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	41,3	26,2	22,4
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	54,1	36,6	33,0
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	57,4	34,3	30,4
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	57,8	38,2	34,6
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	54,1	27,3	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	54,8	34,5	30,8
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	50,6	28,1	24,3
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	52,3	32,8	29,1
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	49,8	31,2	27,6
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	51,6	34,4	30,8
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	52,4	31,2	27,6
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	53,5	35,9	32,4
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	55,4	32,0	28,4
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	55,9	35,9	32,4
027.4_A	Woningen	163649,18	464508,77	1,50	40,3	18,8	14,7
027.4_B	Woningen	163649,18	464508,77	4,50	50,2	26,5	23,7
027.5_A	Woningen	163652,58	464502,72	1,50	41,0	18,0	14,6
027.5_B	Woningen	163652,58	464502,72	4,50	48,1	22,9	20,1
040.1_A	woningen	163750,94	464366,96	1,50	20,8	9,1	5,6
040.1_B	woningen	163750,94	464366,96	4,50	19,9	10,1	7,0
040.1_C	woningen	163750,94	464366,96	7,50	23,4	12,8	9,4
040.2_A	woningen	163734,11	464396,58	1,50	28,2	16,7	13,0
040.2_B	woningen	163734,11	464396,58	4,50	21,4	11,9	9,0
040.2_C	woningen	163734,11	464396,58	7,50	24,0	13,5	10,1
041.1_A	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	1,50	16,1	1,2	-2,4
041.1_B	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	4,50	16,6	3,6	-0,1
041.2_A	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	1,50	24,9	12,8	8,8
041.2_B	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	4,50	26,0	15,0	11,2
042.1_A	seniorenwoning	163786,71	464404,43	1,50	16,0	1,3	-2,6
042.1_B	seniorenwoning	163786,71	464404,43	4,50	16,7	4,0	0,4
042.2_A	seniorenwoning	163786,79	464410,06	1,50	17,6	2,3	-1,2
042.2_B	seniorenwoning	163786,79	464410,06	4,50	17,8	3,8	0,3
042.3_A	seniorenwoning	163781,29	464413,20	1,50	19,1	5,9	2,3
042.3_B	seniorenwoning	163781,29	464413,20	4,50	20,6	8,6	5,0
043.1_A	woningen	163767,22	464433,14	1,50	21,2	10,1	6,5
043.1_B	woningen	163767,22	464433,14	4,50	19,0	6,1	2,6
043.2_A	woningen	163746,00	464470,93	1,50	22,6	9,1	5,6
043.2_B	woningen	163746,00	464470,93	4,50	23,3	9,8	6,3
050.1_A	woning	163834,89	464433,08	1,50	18,1	9,8	6,9
050.1_B	woning	163834,89	464433,08	4,50	19,1	11,6	9,8
050.1_C	woning	163834,89	464433,08	7,50	18,8	8,8	5,3
050.2_A	woning	163832,10	464428,82	1,50	20,1	10,3	6,4
050.2_B	woning	163832,10	464428,82	4,50	15,4	4,1	0,3
050.2_C	woning	163832,10	464428,82	7,50	18,4	8,1	4,5
050.3_A	woning	163825,23	464429,51	1,50	27,4	15,9	13,4
050.3_B	woning	163825,23	464429,51	4,50	28,2	18,5	15,1
050.3_C	woning	163825,23	464429,51	7,50	32,6	19,6	16,0
050.4_A	woning	163827,29	464435,54	1,50	28,4	16,4	12,7
050.4_B	woning	163827,29	464435,54	4,50	29,6	19,5	16,0
050.4_C	woning	163827,29	464435,54	7,50	32,5	19,5	15,9
051.1_A	woning	163825,81	464449,04	1,50	18,4	9,3	5,3
051.1_B	woning	163825,81	464449,04	4,50	20,2	13,7	10,1
051.1_C	woning	163825,81	464449,04	7,50	18,6	9,1	5,6
051.2_A	woning	163823,99	464443,77	1,50	23,1	12,0	10,4
051.2_B	woning	163823,99	464443,77	4,50	23,8	12,8	11,0
051.2_C	woning	163823,99	464443,77	7,50	18,7	8,6	5,0
051.3_A	woning	163817,08	464443,40	1,50	28,8	16,4	12,9
051.3_B	woning	163817,08	464443,40	4,50	29,7	18,1	14,5
051.3_C	woning	163817,08	464443,40	7,50	32,9	20,1	16,5
052.1_A	woning	163815,29	464467,56	1,50	21,9	9,6	6,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
052.1_B	woning	163815,29	464467,56	4,50	23,4	14,0	10,4
052.1_C	woning	163815,29	464467,56	7,50	19,0	10,1	6,6
052.2_A	woning	163812,95	464461,81	1,50	23,2	15,4	11,7
052.2_B	woning	163812,95	464461,81	4,50	24,1	16,2	12,7
052.2_C	woning	163812,95	464461,81	7,50	18,9	9,5	6,0
052.3_A	woning	163808,48	464468,75	1,50	28,1	17,4	14,1
052.3_B	woning	163808,48	464468,75	4,50	29,6	20,8	17,2
052.3_C	woning	163808,48	464468,75	7,50	30,7	20,9	17,3
052.4_A	woning	163806,11	464462,66	1,50	27,5	14,2	10,7
052.4_B	woning	163806,11	464462,66	4,50	29,4	19,4	15,9
052.4_C	woning	163806,11	464462,66	7,50	32,0	20,9	17,3
053.1_A	woning	163806,24	464481,44	1,50	22,4	11,5	7,9
053.1_B	woning	163806,24	464481,44	4,50	23,7	14,7	11,2
053.1_C	woning	163806,24	464481,44	7,50	19,5	10,7	7,1
053.2_A	woning	163804,11	464475,20	1,50	17,4	4,3	0,8
053.2_B	woning	163804,11	464475,20	4,50	18,0	7,3	3,7
053.2_C	woning	163804,11	464475,20	7,50	19,6	10,3	6,7
053.3_A	woning	163799,81	464482,21	1,50	29,1	17,6	13,9
053.3_B	woning	163799,81	464482,21	4,50	30,6	20,9	17,4
053.3_C	woning	163799,81	464482,21	7,50	31,7	21,5	17,9
053.4_A	woning	163797,38	464476,19	1,50	26,9	15,7	12,6
053.4_B	woning	163797,38	464476,19	4,50	28,6	20,2	16,5
053.4_C	woning	163797,38	464476,19	7,50	31,5	21,6	18,0
054.1_A	woning	163801,16	464496,57	1,50	24,1	14,2	9,5
054.1_B	woning	163801,16	464496,57	4,50	25,4	16,8	12,2
054.1_C	woning	163801,16	464496,57	7,50	20,1	10,8	7,3
054.2_A	woning	163798,96	464490,65	1,50	24,3	15,4	12,5
054.2_B	woning	163798,96	464490,65	4,50	25,5	17,4	13,9
054.2_C	woning	163798,96	464490,65	7,50	20,3	10,9	7,3
054.3_A	woning	163794,50	464497,54	1,50	28,2	15,7	12,7
054.3_B	woning	163794,50	464497,54	4,50	29,6	19,9	16,4
054.3_C	woning	163794,50	464497,54	7,50	32,2	22,0	18,5
054.4_A	woning	163792,46	464491,08	1,50	27,5	14,6	11,1
054.4_B	woning	163792,46	464491,08	4,50	29,0	19,7	16,2
054.4_C	woning	163792,46	464491,08	7,50	32,1	22,0	18,5
055.1_A	woning	163791,51	464509,32	1,50	27,9	18,8	15,7
055.1_B	woning	163791,51	464509,32	4,50	19,0	5,9	2,6
055.1_C	woning	163791,51	464509,32	7,50	20,6	11,2	7,8
055.2_A	woning	163789,21	464503,52	1,50	19,4	5,8	2,4
055.2_B	woning	163789,21	464503,52	4,50	19,2	5,9	2,4
055.2_C	woning	163789,21	464503,52	7,50	20,9	11,6	8,2
055.3_A	woning	163784,67	464510,47	1,50	32,1	19,0	15,4
055.3_B	woning	163784,67	464510,47	4,50	29,9	20,3	16,9
055.3_C	woning	163784,67	464510,47	7,50	32,9	22,6	19,2
055.4_A	woning	163782,51	464504,47	1,50	29,1	17,8	14,5
055.4_B	woning	163782,51	464504,47	4,50	30,7	21,1	17,6
055.4_C	woning	163782,51	464504,47	7,50	33,2	22,8	19,4
056.1_A	woning	163764,90	464638,83	1,50	18,6	3,1	-0,3
056.1_B	woning	163764,90	464638,83	4,50	18,3	4,0	0,6
056.1_C	woning	163764,90	464638,83	7,50	20,7	10,0	6,7
056.2_A	woning	163765,18	464629,61	1,50	36,3	12,5	8,9
056.2_B	woning	163765,18	464629,61	4,50	36,9	16,6	13,2
056.2_C	woning	163765,18	464629,61	7,50	37,9	20,1	16,7
056.3_A	woning	163756,97	464642,52	1,50	32,1	16,5	13,1
056.3_B	woning	163756,97	464642,52	4,50	29,7	16,8	13,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056.3_C	woning	163756,97	464642,52	7,50	31,6	19,2	15,9
056.4_A	woning	163756,80	464632,54	1,50	28,2	14,5	11,1
056.4_B	woning	163756,80	464632,54	4,50	28,2	16,1	12,8
056.4_C	woning	163756,80	464632,54	7,50	34,5	22,6	19,2
056.5_A	woning	163741,04	464681,03	1,50	17,4	2,6	-1,0
056.5_B	woning	163741,04	464681,03	4,50	18,0	3,5	0,0
056.5_C	woning	163741,04	464681,03	7,50	22,1	8,8	5,3
056.6_A	woning	163740,47	464670,94	1,50	36,1	18,6	15,1
056.6_B	woning	163740,47	464670,94	4,50	37,0	20,0	16,6
056.6_C	woning	163740,47	464670,94	7,50	38,3	21,2	17,8
056.7_A	woning	163733,70	464684,47	1,50	21,1	9,4	5,8
056.7_B	woning	163733,70	464684,47	4,50	21,6	9,9	6,3
056.7_C	woning	163733,70	464684,47	7,50	25,0	13,1	9,3
056.8_A	woning	163732,54	464675,26	1,50	36,3	18,9	15,4
056.8_B	woning	163732,54	464675,26	4,50	37,1	20,2	16,7
056.8_C	woning	163732,54	464675,26	7,50	38,3	21,4	17,9
057.1_A	woning	163789,56	464591,35	1,50	19,0	5,4	2,0
057.1_B	woning	163789,56	464591,35	4,50	19,3	6,1	2,7
057.1_C	woning	163789,56	464591,35	7,50	23,5	11,0	7,6
057.2_A	woning	163790,97	464583,75	1,50	21,0	7,1	3,6
057.2_B	woning	163790,97	464583,75	4,50	21,5	7,8	4,3
057.2_C	woning	163790,97	464583,75	7,50	26,6	12,9	9,4
057.3_A	woning	163784,83	464594,36	1,50	38,7	22,0	18,6
057.3_B	woning	163784,83	464594,36	4,50	38,8	22,3	18,9
057.3_C	woning	163784,83	464594,36	7,50	39,4	22,9	19,6
058.1_A	woning	163786,32	464581,13	1,50	21,7	7,7	4,2
058.1_B	woning	163786,32	464581,13	4,50	22,2	8,4	4,9
058.1_C	woning	163786,32	464581,13	7,50	27,0	13,2	9,8
058.2_A	woning	163780,57	464591,95	1,50	39,1	22,4	19,0
058.2_B	woning	163780,57	464591,95	4,50	39,2	22,7	19,3
058.2_C	woning	163780,57	464591,95	7,50	39,8	23,5	20,2
059.1_A	woning	163782,08	464578,69	1,50	25,1	11,7	8,2
059.1_B	woning	163782,08	464578,69	4,50	25,8	12,1	8,6
059.1_C	woning	163782,08	464578,69	7,50	28,4	16,3	12,9
059.2_A	woning	163776,80	464587,53	1,50	40,9	24,5	21,1
059.2_B	woning	163776,80	464587,53	4,50	41,3	25,2	21,8
059.2_C	woning	163776,80	464587,53	7,50	42,2	26,0	22,6
060.1_A	woning	163777,94	464576,34	1,50	25,7	11,8	8,2
060.1_B	woning	163777,94	464576,34	4,50	26,1	12,3	8,8
060.1_C	woning	163777,94	464576,34	7,50	29,1	16,4	13,0
060.2_A	woning	163772,81	464585,27	1,50	40,8	23,2	19,7
060.2_B	woning	163772,81	464585,27	4,50	41,2	23,9	20,5
060.2_C	woning	163772,81	464585,27	7,50	42,1	24,7	21,3
061.1_A	woning	163773,39	464573,76	1,50	27,0	12,8	9,3
061.1_B	woning	163773,39	464573,76	4,50	27,3	13,2	9,7
061.1_C	woning	163773,39	464573,76	7,50	29,5	15,2	11,8
061.2_A	woning	163768,27	464582,69	1,50	40,4	22,5	19,0
061.2_B	woning	163768,27	464582,69	4,50	40,8	23,3	19,9
061.2_C	woning	163768,27	464582,69	7,50	40,9	24,2	20,8
062.1_A	woning	163769,12	464571,34	1,50	30,7	16,5	13,0
062.1_B	woning	163769,12	464571,34	4,50	30,8	15,7	12,2
062.1_C	woning	163769,12	464571,34	7,50	32,5	17,3	13,9
062.2_A	woning	163764,05	464580,30	1,50	40,3	23,1	19,6
062.2_B	woning	163764,05	464580,30	4,50	40,8	23,6	20,2
062.2_C	woning	163764,05	464580,30	7,50	41,4	24,5	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
062.3_A	woning	163764,48	464574,51	1,50	40,0	23,1	19,7
062.3_B	woning	163764,48	464574,51	4,50	40,5	23,7	20,3
062.3_C	woning	163764,48	464574,51	7,50	41,5	24,6	21,2
063.1_A	woning	163706,49	464664,41	1,50	30,1	17,2	13,7
063.1_B	woning	163706,49	464664,41	4,50	31,0	18,6	15,1
063.1_C	woning	163706,49	464664,41	7,50	24,5	12,0	8,4
063.2_A	woning	163706,51	464658,41	1,50	37,6	20,3	16,8
063.2_B	woning	163706,51	464658,41	4,50	39,0	22,2	18,7
063.2_C	woning	163706,51	464658,41	7,50	40,1	23,6	20,1
063.3_A	woning	163701,48	464667,35	1,50	22,6	10,5	7,0
063.3_B	woning	163701,48	464667,35	4,50	23,5	11,4	7,9
063.3_C	woning	163701,48	464667,35	7,50	24,9	13,3	9,7
064.1_A	woning	163702,16	464655,93	1,50	38,1	20,7	17,2
064.1_B	woning	163702,16	464655,93	4,50	39,4	22,7	19,1
064.1_C	woning	163702,16	464655,93	7,50	40,5	24,0	20,5
064.2_A	woning	163697,34	464664,99	1,50	20,7	9,2	5,7
064.2_B	woning	163697,34	464664,99	4,50	21,7	10,2	6,7
064.2_C	woning	163697,34	464664,99	7,50	25,1	13,6	10,1
065.1_A	woning	163698,34	464653,76	1,50	38,6	21,4	17,7
065.1_B	woning	163698,34	464653,76	4,50	39,8	23,3	19,6
065.1_C	woning	163698,34	464653,76	7,50	40,9	24,7	21,0
065.2_A	woning	163692,75	464662,38	1,50	20,1	9,0	5,5
065.2_B	woning	163692,75	464662,38	4,50	21,2	10,2	6,6
065.2_C	woning	163692,75	464662,38	7,50	25,4	14,0	10,5
066.1_A	woning	163693,08	464650,76	1,50	39,2	21,9	18,2
066.1_B	woning	163693,08	464650,76	4,50	40,2	23,8	20,2
066.1_C	woning	163693,08	464650,76	7,50	41,4	25,2	21,6
066.2_A	woning	163688,35	464659,87	1,50	20,2	9,5	5,9
066.2_B	woning	163688,35	464659,87	4,50	21,4	10,6	7,1
066.2_C	woning	163688,35	464659,87	7,50	25,9	14,6	11,1
067.1_A	woning	163688,63	464648,22	1,50	39,5	22,3	18,6
067.1_B	woning	163688,63	464648,22	4,50	40,5	24,3	20,7
067.1_C	woning	163688,63	464648,22	7,50	41,8	25,7	22,2
067.2_A	woning	163684,14	464657,47	1,50	20,8	10,5	6,9
067.2_B	woning	163684,14	464657,47	4,50	22,1	11,7	8,1
067.2_C	woning	163684,14	464657,47	7,50	26,5	15,4	11,9
068.1_A	woning	163683,91	464645,54	1,50	39,8	22,9	19,5
068.1_B	woning	163683,91	464645,54	4,50	40,9	25,0	21,5
068.1_C	woning	163683,91	464645,54	7,50	42,2	26,4	23,0
068.2_A	woning	163679,15	464654,63	1,50	23,9	13,7	10,1
068.2_B	woning	163679,15	464654,63	4,50	25,0	14,5	11,0
068.2_C	woning	163679,15	464654,63	7,50	28,5	17,5	14,0
068.3_A	woning	163678,90	464649,60	1,50	39,0	23,0	19,5
068.3_B	woning	163678,90	464649,60	4,50	40,7	25,0	21,6
068.3_C	woning	163678,90	464649,60	7,50	42,0	26,4	23,0
069.1_A	woning	163734,40	464615,79	1,50	29,7	13,7	10,3
069.1_B	woning	163734,40	464615,79	4,50	30,8	19,2	15,8
069.1_C	woning	163734,40	464615,79	7,50	25,1	13,1	10,0
069.2_A	woning	163733,42	464610,21	1,50	39,4	16,6	13,1
069.2_B	woning	163733,42	464610,21	4,50	40,6	17,9	14,4
069.2_C	woning	163733,42	464610,21	7,50	41,9	21,1	17,7
069.3_A	woning	163729,07	464619,60	1,50	30,1	20,5	17,2
069.3_B	woning	163729,07	464619,60	4,50	31,1	22,5	19,3
069.3_C	woning	163729,07	464619,60	7,50	32,6	24,1	21,1
070.1_A	woning	163729,38	464607,91	1,50	39,9	17,2	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
070.1_B	woning	163729,38	464607,91	4,50	41,1	18,4	14,9
070.1_C	woning	163729,38	464607,91	7,50	42,5	21,6	18,1
070.2_A	woning	163724,33	464616,90	1,50	31,3	19,8	16,5
070.2_B	woning	163724,33	464616,90	4,50	32,3	21,4	18,2
070.2_C	woning	163724,33	464616,90	7,50	34,5	24,5	21,5
071.1_A	woning	163724,78	464605,30	1,50	40,5	20,2	17,7
071.1_B	woning	163724,78	464605,30	4,50	41,8	19,1	15,7
071.1_C	woning	163724,78	464605,30	7,50	43,2	22,2	18,8
071.2_A	woning	163720,30	464614,61	1,50	32,0	20,0	16,7
071.2_B	woning	163720,30	464614,61	4,50	33,2	21,6	18,4
071.2_C	woning	163720,30	464614,61	7,50	35,5	24,9	21,8
072.1_A	woning	163720,87	464603,08	1,50	41,0	20,8	18,3
072.1_B	woning	163720,87	464603,08	4,50	42,3	20,4	17,3
072.1_C	woning	163720,87	464603,08	7,50	43,8	22,8	19,4
072.2_A	woning	163715,39	464611,83	1,50	32,8	20,5	17,2
072.2_B	woning	163715,39	464611,83	4,50	34,0	22,0	18,8
072.2_C	woning	163715,39	464611,83	7,50	36,4	25,4	22,4
073.1_A	woning	163715,62	464600,10	1,50	41,5	20,1	16,7
073.1_B	woning	163715,62	464600,10	4,50	42,8	21,4	18,3
073.1_C	woning	163715,62	464600,10	7,50	44,4	23,8	20,5
073.2_A	woning	163711,44	464609,59	1,50	33,8	22,3	19,6
073.2_B	woning	163711,44	464609,59	4,50	35,1	24,3	21,8
073.2_C	woning	163711,44	464609,59	7,50	37,3	26,2	23,3
074.1_A	woning	163711,34	464597,66	1,50	42,1	21,5	18,1
074.1_B	woning	163711,34	464597,66	4,50	43,5	22,7	19,5
074.1_C	woning	163711,34	464597,66	7,50	45,1	25,0	21,7
074.2_A	woning	163706,54	464606,80	1,50	36,3	23,8	20,5
074.2_B	woning	163706,54	464606,80	4,50	37,8	25,9	22,7
074.2_C	woning	163706,54	464606,80	7,50	39,7	27,3	24,2
074.3_A	woning	163706,76	464600,62	1,50	42,4	24,3	21,0
074.3_B	woning	163706,76	464600,62	4,50	43,9	26,2	23,0
074.3_C	woning	163706,76	464600,62	7,50	45,4	27,9	24,8
075.1_A	woning	163706,40	464538,89	1,50	28,8	11,9	8,6
075.1_B	woning	163706,40	464538,89	4,50	28,6	13,5	10,3
075.1_C	woning	163706,40	464538,89	7,50	33,0	18,7	15,5
075.2_A	woning	163699,90	464539,21	1,50	30,8	17,3	14,0
075.2_B	woning	163699,90	464539,21	4,50	48,3	28,8	25,5
075.2_C	woning	163699,90	464539,21	7,50	49,2	30,7	27,5
075.3_A	woning	163697,47	464533,83	1,50	42,6	25,5	20,9
075.3_B	woning	163697,47	464533,83	4,50	48,6	29,0	25,7
075.3_C	woning	163697,47	464533,83	7,50	49,4	30,8	27,5
076.1_A	woning	163709,52	464533,40	1,50	33,1	12,9	9,2
076.1_B	woning	163709,52	464533,40	4,50	28,7	13,5	10,8
076.1_C	woning	163709,52	464533,40	7,50	33,1	17,7	14,5
076.2_A	woning	163706,67	464528,21	1,50	27,7	12,9	9,4
076.2_B	woning	163706,67	464528,21	4,50	37,0	14,4	10,9
076.2_C	woning	163706,67	464528,21	7,50	38,9	19,0	15,6
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	45,3	28,0	24,5
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	47,9	28,5	25,2
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	48,9	30,2	26,9
077.1_A	woning	163715,72	464522,50	1,50	33,5	20,3	16,8
077.1_B	woning	163715,72	464522,50	4,50	27,9	13,3	10,0
077.1_C	woning	163715,72	464522,50	7,50	32,3	17,7	14,4
077.2_A	woning	163709,88	464522,31	1,50	34,7	18,7	15,1
077.2_B	woning	163709,88	464522,31	4,50	45,8	27,2	23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
077.2_C	woning	163709,88	464522,31	7,50	47,3	28,8	25,5
077.3_A	woning	163707,17	464516,90	1,50	38,6	22,2	18,7
077.3_B	woning	163707,17	464516,90	4,50	46,0	27,3	23,9
077.3_C	woning	163707,17	464516,90	7,50	47,4	29,0	25,6
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	30,7	18,5	15,1
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	27,5	13,3	9,9
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	31,7	16,3	12,9
078.2_A	woning	163716,60	464511,37	1,50	27,0	13,7	11,1
078.2_B	woning	163716,60	464511,37	4,50	38,3	20,5	18,8
078.2_C	woning	163716,60	464511,37	7,50	40,1	16,9	13,4
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	44,3	26,4	22,9
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	45,1	26,9	23,4
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	46,6	28,5	25,1
079.1_A	woning	163725,75	464504,99	1,50	24,2	10,0	6,8
079.1_B	woning	163725,75	464504,99	4,50	26,4	11,7	8,6
079.1_C	woning	163725,75	464504,99	7,50	30,2	16,4	13,0
079.2_A	woning	163719,80	464505,38	1,50	29,4	16,3	13,7
079.2_B	woning	163719,80	464505,38	4,50	41,7	24,7	20,8
079.2_C	woning	163719,80	464505,38	7,50	43,4	27,2	23,6
079.3_A	woning	163716,86	464499,84	1,50	33,9	17,4	14,0
079.3_B	woning	163716,86	464499,84	4,50	43,4	24,9	21,4
079.3_C	woning	163716,86	464499,84	7,50	45,0	27,6	24,1
080.1_A	woning	163728,76	464499,64	1,50	24,7	11,1	7,6
080.1_B	woning	163728,76	464499,64	4,50	26,0	12,1	8,6
080.1_C	woning	163728,76	464499,64	7,50	28,9	15,3	11,8
080.2_A	woning	163725,95	464494,08	1,50	31,6	8,0	4,4
080.2_B	woning	163725,95	464494,08	4,50	32,9	9,2	5,6
080.2_C	woning	163725,95	464494,08	7,50	30,4	15,6	12,1
080.3_A	woning	163719,74	464494,74	1,50	42,0	24,3	20,8
080.3_B	woning	163719,74	464494,74	4,50	42,6	24,3	20,8
080.3_C	woning	163719,74	464494,74	7,50	44,1	27,1	23,6
081.1_A	woning	163821,93	464453,90	1,50	19,5	9,9	6,5
081.1_B	woning	163821,93	464453,90	4,50	21,4	14,7	11,3
081.1_C	woning	163821,93	464453,90	7,50	19,1	10,2	6,6
081.2_A	woning	163816,15	464454,12	1,50	28,5	17,8	14,3
081.2_B	woning	163816,15	464454,12	4,50	30,1	20,6	17,1
081.2_C	woning	163816,15	464454,12	7,50	32,0	20,3	16,7
081.3_A	woning	163813,34	464448,29	1,50	29,5	16,7	13,0
081.3_B	woning	163813,34	464448,29	4,50	30,5	18,2	14,6
081.3_C	woning	163813,34	464448,29	7,50	32,9	20,3	16,7
082.1_A	woning	163829,69	464532,68	1,50	16,8	4,1	0,1
082.1_B	woning	163829,69	464532,68	4,50	17,4	5,1	1,7
082.1_C	woning	163829,69	464532,68	7,50	20,1	9,2	5,8
082.2_A	woning	163828,12	464527,15	1,50	19,6	9,9	6,2
082.2_B	woning	163828,12	464527,15	4,50	17,6	6,6	3,1
082.2_C	woning	163828,12	464527,15	7,50	20,2	10,1	6,7
082.3_A	woning	163823,85	464534,14	1,50	22,5	11,1	7,7
082.3_B	woning	163823,85	464534,14	4,50	32,9	20,0	16,6
082.3_C	woning	163823,85	464534,14	7,50	34,4	20,7	17,3
082.4_A	woning	163820,50	464527,86	1,50	28,5	17,5	14,0
082.4_B	woning	163820,50	464527,86	4,50	32,3	21,0	17,6
082.4_C	woning	163820,50	464527,86	7,50	33,9	20,8	17,4
083.1_A	woning	163836,76	464520,11	1,50	16,4	5,8	2,1
083.1_B	woning	163836,76	464520,11	4,50	17,0	6,6	3,2
083.1_C	woning	163836,76	464520,11	7,50	19,0	8,9	5,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083.2_A	woning	163835,65	464514,16	1,50	22,3	14,1	11,1
083.2_B	woning	163835,65	464514,16	4,50	23,6	16,3	13,1
083.2_C	woning	163835,65	464514,16	7,50	18,7	9,4	6,0
083.3_A	woning	163831,27	464521,13	1,50	29,2	16,7	13,3
083.3_B	woning	163831,27	464521,13	4,50	30,5	19,5	16,1
083.3_C	woning	163831,27	464521,13	7,50	32,4	20,2	16,8
083.4_A	woning	163828,28	464514,18	1,50	28,7	17,2	13,7
083.4_B	woning	163828,28	464514,18	4,50	29,4	19,6	16,1
083.4_C	woning	163828,28	464514,18	7,50	31,4	20,3	16,9
084.1_A	woning	163840,68	464506,19	1,50	15,7	3,4	0,2
084.1_B	woning	163840,68	464506,19	4,50	16,2	3,9	0,5
084.1_C	woning	163840,68	464506,19	7,50	17,9	8,7	5,3
084.2_A	woning	163835,00	464506,65	1,50	25,7	15,6	12,2
084.2_B	woning	163835,00	464506,65	4,50	27,0	17,6	14,2
084.2_C	woning	163835,00	464506,65	7,50	30,5	19,8	16,4
084.3_A	woning	163831,88	464500,93	1,50	25,0	14,6	11,1
084.3_B	woning	163831,88	464500,93	4,50	25,1	17,0	13,5
084.3_C	woning	163831,88	464500,93	7,50	30,7	20,1	16,6
085.1_A	woning	163844,80	464500,99	1,50	15,4	2,9	0,4
085.1_B	woning	163844,80	464500,99	4,50	16,0	4,3	1,5
085.1_C	woning	163844,80	464500,99	7,50	17,5	8,0	4,6
085.2_A	woning	163842,86	464496,30	1,50	17,9	9,5	5,8
085.2_B	woning	163842,86	464496,30	4,50	17,0	3,4	-0,1
085.2_C	woning	163842,86	464496,30	7,50	17,8	8,7	5,2
085.3_A	woning	163835,64	464496,38	1,50	23,5	12,8	9,4
085.3_B	woning	163835,64	464496,38	4,50	24,3	15,3	11,8
085.3_C	woning	163835,64	464496,38	7,50	30,1	19,9	16,4
086.1_A	woning	163851,14	464489,82	1,50	14,8	0,0	-3,5
086.1_B	woning	163851,14	464489,82	4,50	15,5	3,8	0,4
086.1_C	woning	163851,14	464489,82	7,50	17,3	8,5	5,0
086.2_A	woning	163846,35	464490,52	1,50	21,6	10,5	6,9
086.2_B	woning	163846,35	464490,52	4,50	24,0	16,8	13,3
086.2_C	woning	163846,35	464490,52	7,50	29,5	19,3	15,9
086.3_A	woning	163842,33	464484,66	1,50	22,5	12,5	9,3
086.3_B	woning	163842,33	464484,66	4,50	24,3	15,6	12,2
086.3_C	woning	163842,33	464484,66	7,50	29,7	19,6	16,1
087.1_A	woning	163852,98	464483,56	1,50	14,6	1,7	-1,9
087.1_B	woning	163852,98	464483,56	4,50	15,4	4,6	1,1
087.1_C	woning	163852,98	464483,56	7,50	17,2	9,3	5,8
087.2_A	woning	163851,43	464478,68	1,50	19,6	11,3	7,6
087.2_B	woning	163851,43	464478,68	4,50	21,2	15,0	11,5
087.2_C	woning	163851,43	464478,68	7,50	24,3	15,9	12,4
087.3_A	woning	163844,30	464478,06	1,50	21,9	10,4	6,9
087.3_B	woning	163844,30	464478,06	4,50	23,9	15,2	11,6
087.3_C	woning	163844,30	464478,06	7,50	29,5	19,5	15,9
090.1_A	Tiny hous	163903,93	464389,55	1,50	13,6	2,4	-0,9
090.1_B	Tiny hous	163903,93	464389,55	4,50	15,1	7,8	4,3
090.2_A	Tiny hous	163904,13	464386,19	1,50	11,6	-1,6	-5,0
090.2_B	Tiny hous	163904,13	464386,19	4,50	12,4	1,8	-1,7
090.3_A	Tiny hous	163899,55	464389,05	1,50	20,9	11,3	7,4
090.3_B	Tiny hous	163899,55	464389,05	4,50	24,4	14,7	10,9
090.4_A	Tiny hous	163899,74	464384,73	1,50	21,7	12,9	9,1
090.4_B	Tiny hous	163899,74	464384,73	4,50	25,0	15,0	11,5
091.1_A	Tiny hous	163910,19	464379,83	1,50	12,1	1,8	-2,8
091.1_B	Tiny hous	163910,19	464379,83	4,50	13,2	4,4	0,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
091.2_A	Tiny hous	163908,32	464376,00	1,50	11,6	0,8	-2,8
091.2_B	Tiny hous	163908,32	464376,00	4,50	12,6	2,3	-1,2
091.3_A	Tiny hous	163906,82	464380,58	1,50	18,7	10,0	5,9
091.3_B	Tiny hous	163906,82	464380,58	4,50	22,8	12,6	9,2
091.4_A	Tiny hous	163904,59	464376,92	1,50	23,0	14,3	10,5
091.4_B	Tiny hous	163904,59	464376,92	4,50	25,1	16,5	12,9
092.1_A	Tiny hous	163896,37	464379,85	1,50	15,0	8,0	4,6
092.1_B	Tiny hous	163896,37	464379,85	4,50	15,8	8,8	5,3
092.2_A	Tiny hous	163896,67	464376,15	1,50	11,7	0,3	-3,3
092.2_B	Tiny hous	163896,67	464376,15	4,50	12,5	1,9	-1,6
092.3_A	Tiny hous	163891,68	464379,89	1,50	22,6	12,6	9,0
092.3_B	Tiny hous	163891,68	464379,89	4,50	25,9	14,9	11,4
092.4_A	Tiny hous	163892,65	464376,15	1,50	22,1	11,6	8,4
092.4_B	Tiny hous	163892,65	464376,15	4,50	25,8	14,8	11,2
093.1_A	Tiny hous	163874,11	464372,47	1,50	17,9	11,5	7,9
093.1_B	Tiny hous	163874,11	464372,47	4,50	13,3	3,4	-0,2
093.2_A	Tiny hous	163871,75	464369,40	1,50	15,3	6,7	2,7
093.2_B	Tiny hous	163871,75	464369,40	4,50	13,7	3,7	0,0
093.3_A	Tiny hous	163870,96	464374,59	1,50	19,3	10,9	7,7
093.3_B	Tiny hous	163870,96	464374,59	4,50	22,3	12,8	9,4
093.4_A	Tiny hous	163867,97	464371,52	1,50	18,6	10,4	6,2
093.4_B	Tiny hous	163867,97	464371,52	4,50	22,2	13,7	8,9
094.1_A	Tiny hous	163858,40	464374,66	1,50	17,7	8,7	5,3
094.1_B	Tiny hous	163858,40	464374,66	4,50	21,8	13,7	10,2
094.2_A	Tiny hous	163859,47	464370,75	1,50	18,6	9,4	5,8
094.2_B	Tiny hous	163859,47	464370,75	4,50	13,3	2,3	-1,3
094.3_A	Tiny hous	163855,79	464369,12	1,50	20,6	9,2	5,5
094.3_B	Tiny hous	163855,79	464369,12	4,50	20,7	10,3	6,6
094.4_A	Tiny hous	163854,75	464373,00	1,50	17,2	7,4	3,8
094.4_B	Tiny hous	163854,75	464373,00	4,50	20,5	10,7	7,2
095.1_A	Tiny hous	163855,17	464384,37	1,50	15,7	4,3	0,8
095.1_B	Tiny hous	163855,17	464384,37	4,50	16,9	5,5	1,9
095.2_A	Tiny hous	163854,24	464380,52	1,50	13,3	2,0	-1,6
095.2_B	Tiny hous	163854,24	464380,52	4,50	14,0	3,6	0,0
095.3_A	Tiny hous	163851,48	464386,15	1,50	22,3	14,7	11,2
095.3_B	Tiny hous	163851,48	464386,15	4,50	24,7	16,7	13,2
095.4_A	Tiny hous	163850,68	464381,56	1,50	17,4	9,1	5,4
095.4_B	Tiny hous	163850,68	464381,56	4,50	20,9	12,0	8,5
096.1_A	Tiny hous	163848,71	464399,00	1,50	19,4	13,2	8,3
096.1_B	Tiny hous	163848,71	464399,00	4,50	20,7	15,0	10,7
096.2_A	Tiny hous	163847,20	464395,00	1,50	14,0	4,0	0,2
096.2_B	Tiny hous	163847,20	464395,00	4,50	14,8	6,2	2,3
096.3_A	Tiny hous	163843,55	464395,59	1,50	23,3	14,7	11,0
096.3_B	Tiny hous	163843,55	464395,59	4,50	25,5	16,7	13,1
097.1_A	Tiny hous	163846,26	464403,31	1,50	19,6	12,7	10,3
097.1_B	Tiny hous	163846,26	464403,31	4,50	20,9	15,0	12,1
097.2_A	Tiny hous	163842,54	464404,22	1,50	25,3	17,3	13,7
097.2_B	Tiny hous	163842,54	464404,22	4,50	27,0	19,3	15,7
097.3_A	Tiny hous	163840,78	464400,49	1,50	24,0	15,6	12,0
097.3_B	Tiny hous	163840,78	464400,49	4,50	26,2	18,0	14,4
098.1_A	Tiny hous	163834,13	464397,12	1,50	19,7	14,1	10,7
098.1_B	Tiny hous	163834,13	464397,12	4,50	20,8	15,3	10,9
098.2_A	Tiny hous	163833,27	464393,89	1,50	17,9	8,7	5,6
098.2_B	Tiny hous	163833,27	464393,89	4,50	19,9	12,9	9,2
098.3_A	Tiny hous	163830,21	464398,05	1,50	24,3	15,4	12,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
098.3_B	Tiny hous	163830,21	464398,05	4,50	26,3	17,8	14,2
099.1_A	Tiny hous	163838,55	464390,93	1,50	17,2	10,4	7,2
099.1_B	Tiny hous	163838,55	464390,93	4,50	18,7	13,8	10,0
099.2_A	Tiny hous	163837,22	464386,88	1,50	18,5	10,7	7,3
099.2_B	Tiny hous	163837,22	464386,88	4,50	20,6	13,9	9,3
099.3_A	Tiny hous	163834,33	464391,24	1,50	19,5	12,1	8,5
099.3_B	Tiny hous	163834,33	464391,24	4,50	19,5	11,9	9,5
100.1_A	Tiny hous	163843,84	464383,29	1,50	20,9	13,7	10,0
100.1_B	Tiny hous	163843,84	464383,29	4,50	22,6	15,1	11,5
100.2_A	Tiny hous	163842,13	464380,03	1,50	16,2	7,3	4,0
100.2_B	Tiny hous	163842,13	464380,03	4,50	18,3	10,0	6,4
100.3_A	Tiny hous	163839,78	464384,66	1,50	18,1	8,5	5,2
100.3_B	Tiny hous	163839,78	464384,66	4,50	20,0	12,6	9,1
101.1_A	Tiny hous	163846,74	464370,09	1,50	19,2	10,5	7,6
101.1_B	Tiny hous	163846,74	464370,09	4,50	18,7	11,4	7,9
101.2_A	Tiny hous	163846,82	464366,07	1,50	14,3	2,6	-1,7
101.2_B	Tiny hous	163846,82	464366,07	4,50	13,8	3,0	-0,6
101.3_A	Tiny hous	163842,90	464371,00	1,50	22,3	11,8	8,1
101.3_B	Tiny hous	163842,90	464371,00	4,50	25,2	16,0	12,4
105.10_A	appartementengebouw	163856,30	464473,74	1,50	18,9	6,8	3,2
105.10_B	appartementengebouw	163856,30	464473,74	4,50	20,8	12,7	9,1
105.10_C	appartementengebouw	163856,30	464473,74	7,50	26,6	17,8	14,2
105.1_A	appartementengebouw	163861,47	464471,71	1,50	14,1	-0,4	-4,0
105.1_B	appartementengebouw	163861,47	464471,71	4,50	14,8	2,7	-0,8
105.1_C	appartementengebouw	163861,47	464471,71	7,50	15,6	5,2	1,7
105.2_A	appartementengebouw	163861,72	464463,32	1,50	13,9	-0,3	-3,9
105.2_B	appartementengebouw	163861,72	464463,32	4,50	14,3	0,6	-2,9
105.2_C	appartementengebouw	163861,72	464463,32	7,50	15,0	3,1	-0,5
105.3_A	appartementengebouw	163866,62	464458,77	1,50	13,7	-0,3	-3,9
105.3_B	appartementengebouw	163866,62	464458,77	4,50	14,0	1,1	-2,5
105.3_C	appartementengebouw	163866,62	464458,77	7,50	14,7	3,0	-0,5
105.4_A	appartementengebouw	163870,24	464452,40	1,50	13,6	-0,4	-4,0
105.4_B	appartementengebouw	163870,24	464452,40	4,50	13,8	0,9	-2,7
105.4_C	appartementengebouw	163870,24	464452,40	7,50	14,6	3,5	-0,1
105.5_A	appartementengebouw	163868,14	464448,86	1,50	14,0	-0,3	-3,9
105.5_B	appartementengebouw	163868,14	464448,86	4,50	14,2	1,9	-1,7
105.5_C	appartementengebouw	163868,14	464448,86	7,50	15,1	4,8	1,2
105.6_A	appartementengebouw	163862,43	464449,38	1,50	21,1	11,3	8,0
105.6_B	appartementengebouw	163862,43	464449,38	4,50	22,9	14,9	11,6
105.6_C	appartementengebouw	163862,43	464449,38	7,50	29,0	18,6	15,0
105.7_A	appartementengebouw	163859,82	464454,02	1,50	21,1	10,7	6,9
105.7_B	appartementengebouw	163859,82	464454,02	4,50	23,1	15,7	12,4
105.7_C	appartementengebouw	163859,82	464454,02	7,50	29,0	18,7	15,0
105.8_A	appartementengebouw	163853,91	464460,38	1,50	21,0	9,9	6,4
105.8_B	appartementengebouw	163853,91	464460,38	4,50	22,9	14,4	10,8
105.8_C	appartementengebouw	163853,91	464460,38	7,50	29,2	19,0	15,4
105.9_A	appartementengebouw	163850,16	464467,03	1,50	21,6	11,5	8,4
105.9_B	appartementengebouw	163850,16	464467,03	4,50	23,2	14,7	11,3
105.9_C	appartementengebouw	163850,16	464467,03	7,50	29,2	19,1	15,6
T001_A	Tuin	163604,56	464491,00	1,50	43,9	29,1	25,2
T002_A	Tuin	163607,43	464486,56	1,50	45,3	33,2	29,5
T003_A	Tuin	163609,78	464482,12	1,50	44,8	34,2	29,9
T004_A	Tuin	163652,49	464512,42	1,50	45,0	24,7	20,5
T005_A	Tuin	163655,62	464506,41	1,50	44,5	28,3	24,6
T006_A	Tuin	163693,24	464532,53	1,50	42,4	27,3	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T007_A	Tuin	163690,23	464531,23	1,50	42,8	28,3	25,0
T008_A	Tuin	163702,39	464610,07	1,50	41,9	24,9	21,6
T009_A	Tuin	163683,91	464639,63	1,50	40,4	23,8	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001.1_A	appartementengebouw	163717,27	464250,44	1,50	26,2	--	--
001.1_B	appartementengebouw	163717,27	464250,44	4,50	26,6	--	--
001.1_C	appartementengebouw	163717,27	464250,44	7,50	27,3	--	--
001.2_A	appartementengebouw	163730,42	464261,80	1,50	25,6	--	--
001.2_B	appartementengebouw	163730,42	464261,80	4,50	25,9	--	--
001.2_C	appartementengebouw	163730,42	464261,80	7,50	28,1	--	--
001.3_A	appartementengebouw	163718,77	464275,66	1,50	32,3	--	--
001.3_B	appartementengebouw	163718,77	464275,66	4,50	34,9	--	--
001.3_C	appartementengebouw	163718,77	464275,66	7,50	46,4	--	--
001.4_A	appartementengebouw	163705,22	464263,29	1,50	42,1	--	--
001.4_B	appartementengebouw	163705,22	464263,29	4,50	42,5	--	--
001.4_C	appartementengebouw	163705,22	464263,29	7,50	45,3	--	--
002.1_A	woning	163774,84	464249,62	1,50	33,2	--	--
002.1_B	woning	163774,84	464249,62	4,50	25,1	--	--
002.1_C	woning	163774,84	464249,62	7,50	29,7	--	--
002.2_A	woning	163768,49	464250,65	1,50	38,4	--	--
002.2_B	woning	163768,49	464250,65	4,50	41,0	--	--
002.2_C	woning	163768,49	464250,65	7,50	43,5	--	--
002.3_A	woning	163777,53	464255,49	1,50	33,7	--	--
002.3_B	woning	163777,53	464255,49	4,50	35,6	--	--
002.3_C	woning	163777,53	464255,49	7,50	43,2	--	--
002.4_A	woning	163771,08	464256,94	1,50	26,7	--	--
002.4_B	woning	163771,08	464256,94	4,50	28,4	--	--
002.4_C	woning	163771,08	464256,94	7,50	39,3	--	--
003.1_A	woning	163763,53	464263,27	1,50	29,7	--	--
003.1_B	woning	163763,53	464263,27	4,50	33,9	--	--
003.1_C	woning	163763,53	464263,27	7,50	30,8	--	--
003.2_A	woning	163759,74	464265,96	1,50	34,7	--	--
003.2_B	woning	163759,74	464265,96	4,50	41,5	--	--
003.2_C	woning	163759,74	464265,96	7,50	43,6	--	--
003.3_A	woning	163768,80	464270,70	1,50	34,7	--	--
003.3_B	woning	163768,80	464270,70	4,50	36,8	--	--
003.3_C	woning	163768,80	464270,70	7,50	43,6	--	--
003.4_A	woning	163762,55	464272,22	1,50	27,7	--	--
003.4_B	woning	163762,55	464272,22	4,50	29,4	--	--
003.4_C	woning	163762,55	464272,22	7,50	39,7	--	--
004.1_A	woning	163754,83	464278,51	1,50	31,0	--	--
004.1_B	woning	163754,83	464278,51	4,50	36,8	--	--
004.1_C	woning	163754,83	464278,51	7,50	31,3	--	--
004.2_A	woning	163751,29	464280,67	1,50	36,7	--	--
004.2_B	woning	163751,29	464280,67	4,50	42,2	--	--
004.2_C	woning	163751,29	464280,67	7,50	44,3	--	--
004.3_A	woning	163760,16	464286,06	1,50	34,0	--	--
004.3_B	woning	163760,16	464286,06	4,50	37,0	--	--
004.3_C	woning	163760,16	464286,06	7,50	44,3	--	--
004.4_A	woning	163753,85	464287,41	1,50	29,1	--	--
004.4_B	woning	163753,85	464287,41	4,50	31,0	--	--
004.4_C	woning	163753,85	464287,41	7,50	40,4	--	--
005.1_A	woning	163746,54	464293,90	1,50	33,1	--	--
005.1_B	woning	163746,54	464293,90	4,50	41,7	--	--
005.1_C	woning	163746,54	464293,90	7,50	31,8	--	--
005.2_A	woning	163742,49	464296,22	1,50	37,8	--	--
005.2_B	woning	163742,49	464296,22	4,50	42,9	--	--
005.2_C	woning	163742,49	464296,22	7,50	47,0	--	--
005.3_A	woning	163751,40	464301,42	1,50	36,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005.3_B	woning	163751,40	464301,42	4,50	39,3	--	--
005.3_C	woning	163751,40	464301,42	7,50	44,0	--	--
005.4_A	woning	163743,91	464301,89	1,50	32,6	--	--
005.4_B	woning	163743,91	464301,89	4,50	38,7	--	--
005.4_C	woning	163743,91	464301,89	7,50	47,1	--	--
006.1_A	woning	163740,49	464314,15	1,50	37,6	--	--
006.1_B	woning	163740,49	464314,15	4,50	40,3	--	--
006.1_C	woning	163740,49	464314,15	7,50	32,6	--	--
006.2_A	woning	163735,57	464317,14	1,50	41,9	--	--
006.2_B	woning	163735,57	464317,14	4,50	43,3	--	--
006.2_C	woning	163735,57	464317,14	7,50	46,7	--	--
006.3_A	woning	163736,20	464323,50	1,50	31,5	--	--
006.3_B	woning	163736,20	464323,50	4,50	33,3	--	--
006.3_C	woning	163736,20	464323,50	7,50	44,4	--	--
007.1_A	woning	163746,67	464317,70	1,50	34,2	--	--
007.1_B	woning	163746,67	464317,70	4,50	37,1	--	--
007.1_C	woning	163746,67	464317,70	7,50	31,7	--	--
007.2_A	woning	163746,68	464323,71	1,50	37,0	--	--
007.2_B	woning	163746,68	464323,71	4,50	37,4	--	--
007.2_C	woning	163746,68	464323,71	7,50	43,6	--	--
007.3_A	woning	163741,25	464326,41	1,50	30,7	--	--
007.3_B	woning	163741,25	464326,41	4,50	32,5	--	--
007.3_C	woning	163741,25	464326,41	7,50	45,8	--	--
008.1_A	senioren woning	163763,14	464328,21	1,50	29,1	--	--
008.1_B	senioren woning	163763,14	464328,21	4,50	30,0	--	--
008.2_A	senioren woning	163758,56	464330,40	1,50	39,7	--	--
008.2_B	senioren woning	163758,56	464330,40	4,50	41,0	--	--
008.3_A	senioren woning	163758,79	464336,41	1,50	42,4	--	--
008.3_B	senioren woning	163758,79	464336,41	4,50	43,9	--	--
009.1_A	senioren woning	163768,35	464331,16	1,50	28,8	--	--
009.1_B	senioren woning	163768,35	464331,16	4,50	29,1	--	--
009.2_A	senioren woning	163768,45	464337,06	1,50	35,5	--	--
009.2_B	senioren woning	163768,45	464337,06	4,50	33,9	--	--
009.3_A	senioren woning	163763,55	464339,11	1,50	36,5	--	--
009.3_B	senioren woning	163763,55	464339,11	4,50	34,3	--	--
010.1_A	woning	163689,71	464316,78	1,50	28,8	--	--
010.1_B	woning	163689,71	464316,78	4,50	30,2	--	--
010.1_C	woning	163689,71	464316,78	7,50	34,3	--	--
010.2_A	woning	163685,44	464319,66	1,50	44,9	--	--
010.2_B	woning	163685,44	464319,66	4,50	45,4	--	--
010.2_C	woning	163685,44	464319,66	7,50	46,0	--	--
010.3_A	woning	163685,30	464325,97	1,50	36,9	--	--
010.3_B	woning	163685,30	464325,97	4,50	38,2	--	--
010.3_C	woning	163685,30	464325,97	7,50	46,6	--	--
011.1_A	woning	163695,08	464319,79	1,50	29,0	--	--
011.1_B	woning	163695,08	464319,79	4,50	29,8	--	--
011.1_C	woning	163695,08	464319,79	7,50	34,0	--	--
011.2_A	woning	163689,73	464328,46	1,50	44,9	--	--
011.2_B	woning	163689,73	464328,46	4,50	48,6	--	--
011.2_C	woning	163689,73	464328,46	7,50	50,3	--	--
012.1_A	woning	163699,12	464322,05	1,50	29,1	--	--
012.1_B	woning	163699,12	464322,05	4,50	29,9	--	--
012.1_C	woning	163699,12	464322,05	7,50	33,5	--	--
012.2_A	woning	163694,49	464331,13	1,50	45,1	--	--
012.2_B	woning	163694,49	464331,13	4,50	50,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012.2_C	woning	163694,49	464331,13	7,50	50,3	--	--
013.1_A	woning	163703,61	464324,58	1,50	28,1	--	--
013.1_B	woning	163703,61	464324,58	4,50	29,1	--	--
013.1_C	woning	163703,61	464324,58	7,50	33,1	--	--
013.2_A	woning	163698,70	464333,49	1,50	45,4	--	--
013.2_B	woning	163698,70	464333,49	4,50	47,9	--	--
013.2_C	woning	163698,70	464333,49	7,50	49,4	--	--
014.1_A	woning	163707,74	464326,89	1,50	28,8	--	--
014.1_B	woning	163707,74	464326,89	4,50	30,0	--	--
014.1_C	woning	163707,74	464326,89	7,50	34,0	--	--
014.2_A	woning	163707,33	464332,29	1,50	45,5	--	--
014.2_B	woning	163707,33	464332,29	4,50	48,8	--	--
014.2_C	woning	163707,33	464332,29	7,50	49,5	--	--
014.3_A	woning	163702,27	464335,50	1,50	45,3	--	--
014.3_B	woning	163702,27	464335,50	4,50	48,3	--	--
014.3_C	woning	163702,27	464335,50	7,50	49,6	--	--
015.1_A	woning	163719,84	464333,66	1,50	33,5	--	--
015.1_B	woning	163719,84	464333,66	4,50	33,3	--	--
015.1_C	woning	163719,84	464333,66	7,50	33,7	--	--
015.2_A	woning	163715,14	464336,83	1,50	44,6	--	--
015.2_B	woning	163715,14	464336,83	4,50	44,6	--	--
015.2_C	woning	163715,14	464336,83	7,50	46,1	--	--
015.3_A	woning	163715,30	464342,88	1,50	49,7	--	--
015.3_B	woning	163715,30	464342,88	4,50	49,7	--	--
015.3_C	woning	163715,30	464342,88	7,50	49,9	--	--
016.1_A	3 woningen	163729,16	464339,01	1,50	35,6	--	--
016.1_B	3 woningen	163729,16	464339,01	4,50	39,4	--	--
016.1_C	3 woningen	163729,16	464339,01	7,50	33,3	--	--
016.2_A	3 woningen	163723,60	464347,65	1,50	49,7	--	--
016.2_B	3 woningen	163723,60	464347,65	4,50	49,7	--	--
016.2_C	3 woningen	163723,60	464347,65	7,50	49,9	--	--
017.1_A	woning	163737,81	464343,98	1,50	33,4	--	--
017.1_B	woning	163737,81	464343,98	4,50	40,2	--	--
017.1_C	woning	163737,81	464343,98	7,50	33,0	--	--
017.2_A	woning	163738,38	464349,21	1,50	35,0	--	--
017.2_B	woning	163738,38	464349,21	4,50	36,2	--	--
017.2_C	woning	163738,38	464349,21	7,50	44,4	--	--
017.3_A	woning	163732,75	464352,90	1,50	41,1	--	--
017.3_B	woning	163732,75	464352,90	4,50	44,7	--	--
017.3_C	woning	163732,75	464352,90	7,50	46,9	--	--
018.1_A	woning	163673,04	464340,36	1,50	46,1	--	--
018.1_B	woning	163673,04	464340,36	4,50	46,7	--	--
018.1_C	woning	163673,04	464340,36	7,50	47,5	--	--
018.2_A	woning	163678,55	464339,87	1,50	36,7	--	--
018.2_B	woning	163678,55	464339,87	4,50	42,9	--	--
018.2_C	woning	163678,55	464339,87	7,50	34,7	--	--
018.3_A	woning	163681,91	464345,49	1,50	45,9	--	--
018.3_B	woning	163681,91	464345,49	4,50	49,2	--	--
018.3_C	woning	163681,91	464345,49	7,50	51,4	--	--
019.1_A	woning	163669,82	464346,06	1,50	46,5	--	--
019.1_B	woning	163669,82	464346,06	4,50	47,1	--	--
019.1_C	woning	163669,82	464346,06	7,50	47,9	--	--
019.2_A	woning	163672,86	464351,42	1,50	33,2	--	--
019.2_B	woning	163672,86	464351,42	4,50	34,0	--	--
019.2_C	woning	163672,86	464351,42	7,50	45,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019.3_A	woning	163678,91	464350,80	1,50	46,2	--	--
019.3_B	woning	163678,91	464350,80	4,50	48,7	--	--
019.3_C	woning	163678,91	464350,80	7,50	51,7	--	--
020.1_A	woning	163663,78	464356,63	1,50	47,1	--	--
020.1_B	woning	163663,78	464356,63	4,50	47,8	--	--
020.1_C	woning	163663,78	464356,63	7,50	48,7	--	--
020.2_A	woning	163669,73	464356,25	1,50	33,1	--	--
020.2_B	woning	163669,73	464356,25	4,50	35,3	--	--
020.2_C	woning	163669,73	464356,25	7,50	41,9	--	--
020.3_A	woning	163672,60	464362,11	1,50	40,8	--	--
020.3_B	woning	163672,60	464362,11	4,50	46,7	--	--
020.3_C	woning	163672,60	464362,11	7,50	51,3	--	--
020.4_A	woning	163666,77	464362,09	1,50	35,0	--	--
020.4_B	woning	163666,77	464362,09	4,50	37,5	--	--
020.4_C	woning	163666,77	464362,09	7,50	47,2	--	--
021.1_A	woning	163657,81	464367,19	1,50	47,9	--	--
021.1_B	woning	163657,81	464367,19	4,50	48,7	--	--
021.1_C	woning	163657,81	464367,19	7,50	49,7	--	--
021.2_A	woning	163663,57	464367,96	1,50	35,8	--	--
021.2_B	woning	163663,57	464367,96	4,50	37,9	--	--
021.2_C	woning	163663,57	464367,96	7,50	44,9	--	--
021.3_A	woning	163666,41	464372,79	1,50	41,3	--	--
021.3_B	woning	163666,41	464372,79	4,50	46,1	--	--
021.3_C	woning	163666,41	464372,79	7,50	52,5	--	--
022.1_A	woning	163654,22	464373,51	1,50	44,3	--	--
022.1_B	woning	163654,22	464373,51	4,50	45,4	--	--
022.1_C	woning	163654,22	464373,51	7,50	50,2	--	--
022.2_A	woning	163662,81	464379,14	1,50	42,1	--	--
022.2_B	woning	163662,81	464379,14	4,50	44,3	--	--
022.2_C	woning	163662,81	464379,14	7,50	52,6	--	--
022.3_A	woning	163656,54	464378,83	1,50	43,7	--	--
022.3_B	woning	163656,54	464378,83	4,50	45,1	--	--
022.3_C	woning	163656,54	464378,83	7,50	47,3	--	--
023.1_A	2 woningen	163646,01	464387,72	1,50	41,0	--	--
023.1_B	2 woningen	163646,01	464387,72	4,50	42,9	--	--
023.1_C	2 woningen	163646,01	464387,72	7,50	51,7	--	--
024.1_A	seniorenwoning	163632,89	464404,83	1,50	51,7	--	--
024.1_B	seniorenwoning	163632,89	464404,83	4,50	52,8	--	--
025.1_A	woningen	163594,12	464473,39	1,50	66,9	--	--
025.1_B	woningen	163594,12	464473,39	4,50	67,7	--	--
025.2_A	woningen	163588,58	464483,24	1,50	71,6	--	--
025.2_B	woningen	163588,58	464483,24	4,50	71,6	--	--
025.3_A	Woningen	163591,67	464488,44	1,50	74,4	--	--
025.3_B	Woningen	163591,67	464488,44	4,50	74,3	--	--
025.4_A	Woningen	163597,26	464488,50	1,50	56,1	--	--
025.4_B	Woningen	163597,26	464488,50	4,50	69,1	--	--
025.5_A	Woningen	163602,66	464478,90	1,50	55,3	--	--
025.5_B	Woningen	163602,66	464478,90	4,50	66,7	--	--
026.1_A	Woningen	163617,16	464486,76	1,50	55,9	--	--
026.1_B	Woningen	163617,16	464486,76	4,50	67,2	--	--
026.2_A	Woningen	163611,52	464496,64	1,50	56,0	--	--
026.2_B	Woningen	163611,52	464496,64	4,50	70,0	--	--
026.3_A	Woningen	163615,00	464501,51	1,50	74,5	--	--
026.3_B	Woningen	163615,00	464501,51	4,50	74,4	--	--
026.4_A	Woningen	163620,35	464501,67	1,50	71,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026.4_B	Woningen	163620,35	464501,67	4,50	71,9	--	--
026.5_A	Woningen	163626,03	464491,72	1,50	67,0	--	--
026.5_B	Woningen	163626,03	464491,72	4,50	68,1	--	--
027.1_A	Woningen	163643,89	464497,18	1,50	66,0	--	--
027.1_B	Woningen	163643,89	464497,18	4,50	67,6	--	--
027.2_A	Woningen	163639,43	464505,12	1,50	69,0	--	--
027.2_B	Woningen	163639,43	464505,12	4,50	69,5	--	--
027.3_A	Woningen	163642,54	464509,90	1,50	70,9	--	--
027.3_B	Woningen	163642,54	464509,90	4,50	70,9	--	--
027.4_A	Woningen	163649,18	464508,77	1,50	53,9	--	--
027.4_B	Woningen	163649,18	464508,77	4,50	67,7	--	--
027.5_A	Woningen	163652,58	464502,72	1,50	61,2	--	--
027.5_B	Woningen	163652,58	464502,72	4,50	65,9	--	--
040.1_A	woningen	163750,94	464366,96	1,50	34,3	--	--
040.1_B	woningen	163750,94	464366,96	4,50	31,2	--	--
040.1_C	woningen	163750,94	464366,96	7,50	36,4	--	--
040.2_A	woningen	163734,11	464396,58	1,50	45,7	--	--
040.2_B	woningen	163734,11	464396,58	4,50	34,9	--	--
040.2_C	woningen	163734,11	464396,58	7,50	37,5	--	--
041.1_A	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	1,50	29,9	--	--
041.1_B	3 seniorenwoningen	163776,26	464398,45	4,50	30,0	--	--
041.2_A	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	1,50	39,2	--	--
041.2_B	3 seniorenwoningen	163771,31	464407,65	4,50	40,3	--	--
042.1_A	seniorenwoning	163786,71	464404,43	1,50	29,0	--	--
042.1_B	seniorenwoning	163786,71	464404,43	4,50	29,6	--	--
042.2_A	seniorenwoning	163786,79	464410,06	1,50	30,9	--	--
042.2_B	seniorenwoning	163786,79	464410,06	4,50	31,6	--	--
042.3_A	seniorenwoning	163781,29	464413,20	1,50	33,2	--	--
042.3_B	seniorenwoning	163781,29	464413,20	4,50	33,2	--	--
043.1_A	woningen	163767,22	464433,14	1,50	36,1	--	--
043.1_B	woningen	163767,22	464433,14	4,50	33,1	--	--
043.2_A	woningen	163746,00	464470,93	1,50	36,3	--	--
043.2_B	woningen	163746,00	464470,93	4,50	36,9	--	--
050.1_A	woning	163834,89	464433,08	1,50	31,2	--	--
050.1_B	woning	163834,89	464433,08	4,50	32,0	--	--
050.1_C	woning	163834,89	464433,08	7,50	32,7	--	--
050.2_A	woning	163832,10	464428,82	1,50	32,4	--	--
050.2_B	woning	163832,10	464428,82	4,50	28,1	--	--
050.2_C	woning	163832,10	464428,82	7,50	31,8	--	--
050.3_A	woning	163825,23	464429,51	1,50	40,7	--	--
050.3_B	woning	163825,23	464429,51	4,50	40,8	--	--
050.3_C	woning	163825,23	464429,51	7,50	47,1	--	--
050.4_A	woning	163827,29	464435,54	1,50	39,8	--	--
050.4_B	woning	163827,29	464435,54	4,50	40,5	--	--
050.4_C	woning	163827,29	464435,54	7,50	47,3	--	--
051.1_A	woning	163825,81	464449,04	1,50	32,2	--	--
051.1_B	woning	163825,81	464449,04	4,50	33,4	--	--
051.1_C	woning	163825,81	464449,04	7,50	33,8	--	--
051.2_A	woning	163823,99	464443,77	1,50	36,7	--	--
051.2_B	woning	163823,99	464443,77	4,50	37,4	--	--
051.2_C	woning	163823,99	464443,77	7,50	32,5	--	--
051.3_A	woning	163817,08	464443,40	1,50	43,1	--	--
051.3_B	woning	163817,08	464443,40	4,50	43,6	--	--
051.3_C	woning	163817,08	464443,40	7,50	47,9	--	--
052.1_A	woning	163815,29	464467,56	1,50	43,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
052.1_B	woning	163815,29	464467,56	4,50	44,7	--	--
052.1_C	woning	163815,29	464467,56	7,50	31,0	--	--
052.2_A	woning	163812,95	464461,81	1,50	35,8	--	--
052.2_B	woning	163812,95	464461,81	4,50	36,8	--	--
052.2_C	woning	163812,95	464461,81	7,50	33,1	--	--
052.3_A	woning	163808,48	464468,75	1,50	41,0	--	--
052.3_B	woning	163808,48	464468,75	4,50	42,0	--	--
052.3_C	woning	163808,48	464468,75	7,50	44,6	--	--
052.4_A	woning	163806,11	464462,66	1,50	44,9	--	--
052.4_B	woning	163806,11	464462,66	4,50	46,9	--	--
052.4_C	woning	163806,11	464462,66	7,50	48,2	--	--
053.1_A	woning	163806,24	464481,44	1,50	44,0	--	--
053.1_B	woning	163806,24	464481,44	4,50	45,3	--	--
053.1_C	woning	163806,24	464481,44	7,50	31,7	--	--
053.2_A	woning	163804,11	464475,20	1,50	31,3	--	--
053.2_B	woning	163804,11	464475,20	4,50	31,6	--	--
053.2_C	woning	163804,11	464475,20	7,50	31,6	--	--
053.3_A	woning	163799,81	464482,21	1,50	45,0	--	--
053.3_B	woning	163799,81	464482,21	4,50	46,2	--	--
053.3_C	woning	163799,81	464482,21	7,50	44,7	--	--
053.4_A	woning	163797,38	464476,19	1,50	42,5	--	--
053.4_B	woning	163797,38	464476,19	4,50	43,3	--	--
053.4_C	woning	163797,38	464476,19	7,50	44,7	--	--
054.1_A	woning	163801,16	464496,57	1,50	40,1	--	--
054.1_B	woning	163801,16	464496,57	4,50	41,0	--	--
054.1_C	woning	163801,16	464496,57	7,50	31,8	--	--
054.2_A	woning	163798,96	464490,65	1,50	38,7	--	--
054.2_B	woning	163798,96	464490,65	4,50	39,4	--	--
054.2_C	woning	163798,96	464490,65	7,50	31,8	--	--
054.3_A	woning	163794,50	464497,54	1,50	44,0	--	--
054.3_B	woning	163794,50	464497,54	4,50	44,6	--	--
054.3_C	woning	163794,50	464497,54	7,50	46,2	--	--
054.4_A	woning	163792,46	464491,08	1,50	43,7	--	--
054.4_B	woning	163792,46	464491,08	4,50	44,4	--	--
054.4_C	woning	163792,46	464491,08	7,50	46,9	--	--
055.1_A	woning	163791,51	464509,32	1,50	44,9	--	--
055.1_B	woning	163791,51	464509,32	4,50	31,9	--	--
055.1_C	woning	163791,51	464509,32	7,50	32,8	--	--
055.2_A	woning	163789,21	464503,52	1,50	32,7	--	--
055.2_B	woning	163789,21	464503,52	4,50	31,9	--	--
055.2_C	woning	163789,21	464503,52	7,50	34,9	--	--
055.3_A	woning	163784,67	464510,47	1,50	47,1	--	--
055.3_B	woning	163784,67	464510,47	4,50	43,4	--	--
055.3_C	woning	163784,67	464510,47	7,50	45,1	--	--
055.4_A	woning	163782,51	464504,47	1,50	41,3	--	--
055.4_B	woning	163782,51	464504,47	4,50	44,7	--	--
055.4_C	woning	163782,51	464504,47	7,50	46,7	--	--
056.1_A	woning	163764,90	464638,83	1,50	32,3	--	--
056.1_B	woning	163764,90	464638,83	4,50	32,4	--	--
056.1_C	woning	163764,90	464638,83	7,50	33,4	--	--
056.2_A	woning	163765,18	464629,61	1,50	50,4	--	--
056.2_B	woning	163765,18	464629,61	4,50	51,1	--	--
056.2_C	woning	163765,18	464629,61	7,50	52,2	--	--
056.3_A	woning	163756,97	464642,52	1,50	47,2	--	--
056.3_B	woning	163756,97	464642,52	4,50	46,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
056.3_C	woning	163756,97	464642,52	7,50	48,5	--	--
056.4_A	woning	163756,80	464632,54	1,50	50,5	--	--
056.4_B	woning	163756,80	464632,54	4,50	49,6	--	--
056.4_C	woning	163756,80	464632,54	7,50	51,4	--	--
056.5_A	woning	163741,04	464681,03	1,50	32,5	--	--
056.5_B	woning	163741,04	464681,03	4,50	33,3	--	--
056.5_C	woning	163741,04	464681,03	7,50	38,0	--	--
056.6_A	woning	163740,47	464670,94	1,50	50,9	--	--
056.6_B	woning	163740,47	464670,94	4,50	52,1	--	--
056.6_C	woning	163740,47	464670,94	7,50	53,2	--	--
056.7_A	woning	163733,70	464684,47	1,50	36,0	--	--
056.7_B	woning	163733,70	464684,47	4,50	36,8	--	--
056.7_C	woning	163733,70	464684,47	7,50	40,6	--	--
056.8_A	woning	163732,54	464675,26	1,50	51,2	--	--
056.8_B	woning	163732,54	464675,26	4,50	52,3	--	--
056.8_C	woning	163732,54	464675,26	7,50	54,0	--	--
057.1_A	woning	163789,56	464591,35	1,50	32,6	--	--
057.1_B	woning	163789,56	464591,35	4,50	32,9	--	--
057.1_C	woning	163789,56	464591,35	7,50	37,3	--	--
057.2_A	woning	163790,97	464583,75	1,50	33,0	--	--
057.2_B	woning	163790,97	464583,75	4,50	33,8	--	--
057.2_C	woning	163790,97	464583,75	7,50	39,4	--	--
057.3_A	woning	163784,83	464594,36	1,50	52,2	--	--
057.3_B	woning	163784,83	464594,36	4,50	52,4	--	--
057.3_C	woning	163784,83	464594,36	7,50	53,3	--	--
058.1_A	woning	163786,32	464581,13	1,50	33,8	--	--
058.1_B	woning	163786,32	464581,13	4,50	34,6	--	--
058.1_C	woning	163786,32	464581,13	7,50	39,9	--	--
058.2_A	woning	163780,57	464591,95	1,50	52,5	--	--
058.2_B	woning	163780,57	464591,95	4,50	52,7	--	--
058.2_C	woning	163780,57	464591,95	7,50	53,8	--	--
059.1_A	woning	163782,08	464578,69	1,50	37,7	--	--
059.1_B	woning	163782,08	464578,69	4,50	38,8	--	--
059.1_C	woning	163782,08	464578,69	7,50	40,5	--	--
059.2_A	woning	163776,80	464587,53	1,50	54,5	--	--
059.2_B	woning	163776,80	464587,53	4,50	54,9	--	--
059.2_C	woning	163776,80	464587,53	7,50	56,0	--	--
060.1_A	woning	163777,94	464576,34	1,50	38,3	--	--
060.1_B	woning	163777,94	464576,34	4,50	39,0	--	--
060.1_C	woning	163777,94	464576,34	7,50	41,3	--	--
060.2_A	woning	163772,81	464585,27	1,50	54,1	--	--
060.2_B	woning	163772,81	464585,27	4,50	54,7	--	--
060.2_C	woning	163772,81	464585,27	7,50	55,8	--	--
061.1_A	woning	163773,39	464573,76	1,50	39,2	--	--
061.1_B	woning	163773,39	464573,76	4,50	39,8	--	--
061.1_C	woning	163773,39	464573,76	7,50	42,7	--	--
061.2_A	woning	163768,27	464582,69	1,50	54,3	--	--
061.2_B	woning	163768,27	464582,69	4,50	54,9	--	--
061.2_C	woning	163768,27	464582,69	7,50	54,9	--	--
062.1_A	woning	163769,12	464571,34	1,50	43,2	--	--
062.1_B	woning	163769,12	464571,34	4,50	43,8	--	--
062.1_C	woning	163769,12	464571,34	7,50	45,8	--	--
062.2_A	woning	163764,05	464580,30	1,50	53,6	--	--
062.2_B	woning	163764,05	464580,30	4,50	54,2	--	--
062.2_C	woning	163764,05	464580,30	7,50	55,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
062.3_A	woning	163764,48	464574,51	1,50	53,9	--	--
062.3_B	woning	163764,48	464574,51	4,50	54,3	--	--
062.3_C	woning	163764,48	464574,51	7,50	55,4	--	--
063.1_A	woning	163706,49	464664,41	1,50	47,5	--	--
063.1_B	woning	163706,49	464664,41	4,50	48,7	--	--
063.1_C	woning	163706,49	464664,41	7,50	39,6	--	--
063.2_A	woning	163706,51	464658,41	1,50	52,6	--	--
063.2_B	woning	163706,51	464658,41	4,50	54,3	--	--
063.2_C	woning	163706,51	464658,41	7,50	55,7	--	--
063.3_A	woning	163701,48	464667,35	1,50	37,5	--	--
063.3_B	woning	163701,48	464667,35	4,50	38,6	--	--
063.3_C	woning	163701,48	464667,35	7,50	39,8	--	--
064.1_A	woning	163702,16	464655,93	1,50	52,9	--	--
064.1_B	woning	163702,16	464655,93	4,50	54,7	--	--
064.1_C	woning	163702,16	464655,93	7,50	56,1	--	--
064.2_A	woning	163697,34	464664,99	1,50	34,8	--	--
064.2_B	woning	163697,34	464664,99	4,50	35,9	--	--
064.2_C	woning	163697,34	464664,99	7,50	39,2	--	--
065.1_A	woning	163698,34	464653,76	1,50	53,1	--	--
065.1_B	woning	163698,34	464653,76	4,50	55,0	--	--
065.1_C	woning	163698,34	464653,76	7,50	56,3	--	--
065.2_A	woning	163692,75	464662,38	1,50	34,5	--	--
065.2_B	woning	163692,75	464662,38	4,50	35,7	--	--
065.2_C	woning	163692,75	464662,38	7,50	39,6	--	--
066.1_A	woning	163693,08	464650,76	1,50	53,6	--	--
066.1_B	woning	163693,08	464650,76	4,50	55,5	--	--
066.1_C	woning	163693,08	464650,76	7,50	56,9	--	--
066.2_A	woning	163688,35	464659,87	1,50	34,7	--	--
066.2_B	woning	163688,35	464659,87	4,50	36,0	--	--
066.2_C	woning	163688,35	464659,87	7,50	40,1	--	--
067.1_A	woning	163688,63	464648,22	1,50	54,0	--	--
067.1_B	woning	163688,63	464648,22	4,50	55,9	--	--
067.1_C	woning	163688,63	464648,22	7,50	57,4	--	--
067.2_A	woning	163684,14	464657,47	1,50	35,1	--	--
067.2_B	woning	163684,14	464657,47	4,50	36,6	--	--
067.2_C	woning	163684,14	464657,47	7,50	40,8	--	--
068.1_A	woning	163683,91	464645,54	1,50	53,9	--	--
068.1_B	woning	163683,91	464645,54	4,50	55,7	--	--
068.1_C	woning	163683,91	464645,54	7,50	57,1	--	--
068.2_A	woning	163679,15	464654,63	1,50	37,8	--	--
068.2_B	woning	163679,15	464654,63	4,50	39,3	--	--
068.2_C	woning	163679,15	464654,63	7,50	43,0	--	--
068.3_A	woning	163678,90	464649,60	1,50	53,7	--	--
068.3_B	woning	163678,90	464649,60	4,50	55,5	--	--
068.3_C	woning	163678,90	464649,60	7,50	56,9	--	--
069.1_A	woning	163734,40	464615,79	1,50	41,9	--	--
069.1_B	woning	163734,40	464615,79	4,50	42,3	--	--
069.1_C	woning	163734,40	464615,79	7,50	41,9	--	--
069.2_A	woning	163733,42	464610,21	1,50	54,7	--	--
069.2_B	woning	163733,42	464610,21	4,50	56,1	--	--
069.2_C	woning	163733,42	464610,21	7,50	57,4	--	--
069.3_A	woning	163729,07	464619,60	1,50	49,9	--	--
069.3_B	woning	163729,07	464619,60	4,50	50,4	--	--
069.3_C	woning	163729,07	464619,60	7,50	49,9	--	--
070.1_A	woning	163729,38	464607,91	1,50	54,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
070.1_B	woning	163729,38	464607,91	4,50	55,9	--	--
070.1_C	woning	163729,38	464607,91	7,50	57,4	--	--
070.2_A	woning	163724,33	464616,90	1,50	50,1	--	--
070.2_B	woning	163724,33	464616,90	4,50	50,7	--	--
070.2_C	woning	163724,33	464616,90	7,50	52,3	--	--
071.1_A	woning	163724,78	464605,30	1,50	54,5	--	--
071.1_B	woning	163724,78	464605,30	4,50	56,0	--	--
071.1_C	woning	163724,78	464605,30	7,50	57,5	--	--
071.2_A	woning	163720,30	464614,61	1,50	50,4	--	--
071.2_B	woning	163720,30	464614,61	4,50	50,9	--	--
071.2_C	woning	163720,30	464614,61	7,50	53,1	--	--
072.1_A	woning	163720,87	464603,08	1,50	54,9	--	--
072.1_B	woning	163720,87	464603,08	4,50	56,5	--	--
072.1_C	woning	163720,87	464603,08	7,50	58,1	--	--
072.2_A	woning	163715,39	464611,83	1,50	50,7	--	--
072.2_B	woning	163715,39	464611,83	4,50	51,5	--	--
072.2_C	woning	163715,39	464611,83	7,50	54,3	--	--
073.1_A	woning	163715,62	464600,10	1,50	55,2	--	--
073.1_B	woning	163715,62	464600,10	4,50	57,0	--	--
073.1_C	woning	163715,62	464600,10	7,50	58,8	--	--
073.2_A	woning	163711,44	464609,59	1,50	51,3	--	--
073.2_B	woning	163711,44	464609,59	4,50	52,7	--	--
073.2_C	woning	163711,44	464609,59	7,50	55,4	--	--
074.1_A	woning	163711,34	464597,66	1,50	55,7	--	--
074.1_B	woning	163711,34	464597,66	4,50	57,6	--	--
074.1_C	woning	163711,34	464597,66	7,50	59,5	--	--
074.2_A	woning	163706,54	464606,80	1,50	52,8	--	--
074.2_B	woning	163706,54	464606,80	4,50	54,4	--	--
074.2_C	woning	163706,54	464606,80	7,50	56,9	--	--
074.3_A	woning	163706,76	464600,62	1,50	58,5	--	--
074.3_B	woning	163706,76	464600,62	4,50	60,5	--	--
074.3_C	woning	163706,76	464600,62	7,50	62,2	--	--
075.1_A	woning	163706,40	464538,89	1,50	43,8	--	--
075.1_B	woning	163706,40	464538,89	4,50	43,8	--	--
075.1_C	woning	163706,40	464538,89	7,50	48,3	--	--
075.2_A	woning	163699,90	464539,21	1,50	45,1	--	--
075.2_B	woning	163699,90	464539,21	4,50	63,6	--	--
075.2_C	woning	163699,90	464539,21	7,50	63,6	--	--
075.3_A	woning	163697,47	464533,83	1,50	56,2	--	--
075.3_B	woning	163697,47	464533,83	4,50	63,7	--	--
075.3_C	woning	163697,47	464533,83	7,50	63,6	--	--
076.1_A	woning	163709,52	464533,40	1,50	49,3	--	--
076.1_B	woning	163709,52	464533,40	4,50	44,1	--	--
076.1_C	woning	163709,52	464533,40	7,50	48,0	--	--
076.2_A	woning	163706,67	464528,21	1,50	43,0	--	--
076.2_B	woning	163706,67	464528,21	4,50	56,4	--	--
076.2_C	woning	163706,67	464528,21	7,50	58,1	--	--
076.3_A	woning	163700,35	464528,78	1,50	59,3	--	--
076.3_B	woning	163700,35	464528,78	4,50	62,8	--	--
076.3_C	woning	163700,35	464528,78	7,50	62,8	--	--
077.1_A	woning	163715,72	464522,50	1,50	48,8	--	--
077.1_B	woning	163715,72	464522,50	4,50	43,0	--	--
077.1_C	woning	163715,72	464522,50	7,50	47,4	--	--
077.2_A	woning	163709,88	464522,31	1,50	49,2	--	--
077.2_B	woning	163709,88	464522,31	4,50	60,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
077.2_C	woning	163709,88	464522,31	7,50	61,0	--	--
077.3_A	woning	163707,17	464516,90	1,50	54,8	--	--
077.3_B	woning	163707,17	464516,90	4,50	60,4	--	--
077.3_C	woning	163707,17	464516,90	7,50	61,1	--	--
078.1_A	woning	163719,05	464516,61	1,50	48,2	--	--
078.1_B	woning	163719,05	464516,61	4,50	42,5	--	--
078.1_C	woning	163719,05	464516,61	7,50	46,4	--	--
078.2_A	woning	163716,60	464511,37	1,50	42,1	--	--
078.2_B	woning	163716,60	464511,37	4,50	55,8	--	--
078.2_C	woning	163716,60	464511,37	7,50	57,3	--	--
078.3_A	woning	163710,21	464511,51	1,50	58,4	--	--
078.3_B	woning	163710,21	464511,51	4,50	59,3	--	--
078.3_C	woning	163710,21	464511,51	7,50	60,3	--	--
079.1_A	woning	163725,75	464504,99	1,50	38,4	--	--
079.1_B	woning	163725,75	464504,99	4,50	41,0	--	--
079.1_C	woning	163725,75	464504,99	7,50	45,3	--	--
079.2_A	woning	163719,80	464505,38	1,50	48,0	--	--
079.2_B	woning	163719,80	464505,38	4,50	56,9	--	--
079.2_C	woning	163719,80	464505,38	7,50	58,3	--	--
079.3_A	woning	163716,86	464499,84	1,50	51,0	--	--
079.3_B	woning	163716,86	464499,84	4,50	57,2	--	--
079.3_C	woning	163716,86	464499,84	7,50	58,8	--	--
080.1_A	woning	163728,76	464499,64	1,50	39,0	--	--
080.1_B	woning	163728,76	464499,64	4,50	40,3	--	--
080.1_C	woning	163728,76	464499,64	7,50	44,6	--	--
080.2_A	woning	163725,95	464494,08	1,50	50,0	--	--
080.2_B	woning	163725,95	464494,08	4,50	51,6	--	--
080.2_C	woning	163725,95	464494,08	7,50	53,4	--	--
080.3_A	woning	163719,74	464494,74	1,50	56,4	--	--
080.3_B	woning	163719,74	464494,74	4,50	56,7	--	--
080.3_C	woning	163719,74	464494,74	7,50	58,2	--	--
081.1_A	woning	163821,93	464453,90	1,50	36,4	--	--
081.1_B	woning	163821,93	464453,90	4,50	37,4	--	--
081.1_C	woning	163821,93	464453,90	7,50	34,8	--	--
081.2_A	woning	163816,15	464454,12	1,50	47,4	--	--
081.2_B	woning	163816,15	464454,12	4,50	48,7	--	--
081.2_C	woning	163816,15	464454,12	7,50	49,5	--	--
081.3_A	woning	163813,34	464448,29	1,50	46,2	--	--
081.3_B	woning	163813,34	464448,29	4,50	46,9	--	--
081.3_C	woning	163813,34	464448,29	7,50	48,4	--	--
082.1_A	woning	163829,69	464532,68	1,50	30,3	--	--
082.1_B	woning	163829,69	464532,68	4,50	31,2	--	--
082.1_C	woning	163829,69	464532,68	7,50	35,1	--	--
082.2_A	woning	163828,12	464527,15	1,50	36,0	--	--
082.2_B	woning	163828,12	464527,15	4,50	31,0	--	--
082.2_C	woning	163828,12	464527,15	7,50	34,6	--	--
082.3_A	woning	163823,85	464534,14	1,50	38,1	--	--
082.3_B	woning	163823,85	464534,14	4,50	49,8	--	--
082.3_C	woning	163823,85	464534,14	7,50	50,4	--	--
082.4_A	woning	163820,50	464527,86	1,50	46,1	--	--
082.4_B	woning	163820,50	464527,86	4,50	49,4	--	--
082.4_C	woning	163820,50	464527,86	7,50	49,9	--	--
083.1_A	woning	163836,76	464520,11	1,50	29,9	--	--
083.1_B	woning	163836,76	464520,11	4,50	30,6	--	--
083.1_C	woning	163836,76	464520,11	7,50	34,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
083.2_A	woning	163835,65	464514,16	1,50	45,0	--	--
083.2_B	woning	163835,65	464514,16	4,50	46,2	--	--
083.2_C	woning	163835,65	464514,16	7,50	33,8	--	--
083.3_A	woning	163831,27	464521,13	1,50	47,8	--	--
083.3_B	woning	163831,27	464521,13	4,50	48,7	--	--
083.3_C	woning	163831,27	464521,13	7,50	49,2	--	--
083.4_A	woning	163828,28	464514,18	1,50	46,9	--	--
083.4_B	woning	163828,28	464514,18	4,50	48,0	--	--
083.4_C	woning	163828,28	464514,18	7,50	48,7	--	--
084.1_A	woning	163840,68	464506,19	1,50	29,8	--	--
084.1_B	woning	163840,68	464506,19	4,50	30,5	--	--
084.1_C	woning	163840,68	464506,19	7,50	33,9	--	--
084.2_A	woning	163835,00	464506,65	1,50	46,4	--	--
084.2_B	woning	163835,00	464506,65	4,50	47,5	--	--
084.2_C	woning	163835,00	464506,65	7,50	48,2	--	--
084.3_A	woning	163831,88	464500,93	1,50	39,9	--	--
084.3_B	woning	163831,88	464500,93	4,50	40,8	--	--
084.3_C	woning	163831,88	464500,93	7,50	46,5	--	--
085.1_A	woning	163844,80	464500,99	1,50	27,9	--	--
085.1_B	woning	163844,80	464500,99	4,50	28,5	--	--
085.1_C	woning	163844,80	464500,99	7,50	29,2	--	--
085.2_A	woning	163842,86	464496,30	1,50	32,1	--	--
085.2_B	woning	163842,86	464496,30	4,50	33,6	--	--
085.2_C	woning	163842,86	464496,30	7,50	29,2	--	--
085.3_A	woning	163835,64	464496,38	1,50	36,7	--	--
085.3_B	woning	163835,64	464496,38	4,50	37,2	--	--
085.3_C	woning	163835,64	464496,38	7,50	43,5	--	--
086.1_A	woning	163851,14	464489,82	1,50	27,7	--	--
086.1_B	woning	163851,14	464489,82	4,50	28,1	--	--
086.1_C	woning	163851,14	464489,82	7,50	28,6	--	--
086.2_A	woning	163846,35	464490,52	1,50	35,6	--	--
086.2_B	woning	163846,35	464490,52	4,50	36,5	--	--
086.2_C	woning	163846,35	464490,52	7,50	43,4	--	--
086.3_A	woning	163842,33	464484,66	1,50	34,9	--	--
086.3_B	woning	163842,33	464484,66	4,50	36,2	--	--
086.3_C	woning	163842,33	464484,66	7,50	43,9	--	--
087.1_A	woning	163852,98	464483,56	1,50	27,6	--	--
087.1_B	woning	163852,98	464483,56	4,50	28,1	--	--
087.1_C	woning	163852,98	464483,56	7,50	28,7	--	--
087.2_A	woning	163851,43	464478,68	1,50	32,7	--	--
087.2_B	woning	163851,43	464478,68	4,50	33,3	--	--
087.2_C	woning	163851,43	464478,68	7,50	37,9	--	--
087.3_A	woning	163844,30	464478,06	1,50	36,7	--	--
087.3_B	woning	163844,30	464478,06	4,50	37,6	--	--
087.3_C	woning	163844,30	464478,06	7,50	43,9	--	--
090.1_A	Tiny hous	163903,93	464389,55	1,50	25,2	--	--
090.1_B	Tiny hous	163903,93	464389,55	4,50	26,1	--	--
090.2_A	Tiny hous	163904,13	464386,19	1,50	24,6	--	--
090.2_B	Tiny hous	163904,13	464386,19	4,50	24,9	--	--
090.3_A	Tiny hous	163899,55	464389,05	1,50	33,7	--	--
090.3_B	Tiny hous	163899,55	464389,05	4,50	36,1	--	--
090.4_A	Tiny hous	163899,74	464384,73	1,50	33,5	--	--
090.4_B	Tiny hous	163899,74	464384,73	4,50	36,0	--	--
091.1_A	Tiny hous	163910,19	464379,83	1,50	24,2	--	--
091.1_B	Tiny hous	163910,19	464379,83	4,50	24,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
091.2_A	Tiny hous	163908,32	464376,00	1,50	24,1	--	--
091.2_B	Tiny hous	163908,32	464376,00	4,50	24,6	--	--
091.3_A	Tiny hous	163906,82	464380,58	1,50	30,4	--	--
091.3_B	Tiny hous	163906,82	464380,58	4,50	34,3	--	--
091.4_A	Tiny hous	163904,59	464376,92	1,50	37,5	--	--
091.4_B	Tiny hous	163904,59	464376,92	4,50	38,2	--	--
092.1_A	Tiny hous	163896,37	464379,85	1,50	28,8	--	--
092.1_B	Tiny hous	163896,37	464379,85	4,50	26,7	--	--
092.2_A	Tiny hous	163896,67	464376,15	1,50	25,5	--	--
092.2_B	Tiny hous	163896,67	464376,15	4,50	25,9	--	--
092.3_A	Tiny hous	163891,68	464379,89	1,50	38,1	--	--
092.3_B	Tiny hous	163891,68	464379,89	4,50	38,9	--	--
092.4_A	Tiny hous	163892,65	464376,15	1,50	38,1	--	--
092.4_B	Tiny hous	163892,65	464376,15	4,50	38,9	--	--
093.1_A	Tiny hous	163874,11	464372,47	1,50	30,7	--	--
093.1_B	Tiny hous	163874,11	464372,47	4,50	26,5	--	--
093.2_A	Tiny hous	163871,75	464369,40	1,50	28,2	--	--
093.2_B	Tiny hous	163871,75	464369,40	4,50	26,5	--	--
093.3_A	Tiny hous	163870,96	464374,59	1,50	32,2	--	--
093.3_B	Tiny hous	163870,96	464374,59	4,50	35,2	--	--
093.4_A	Tiny hous	163867,97	464371,52	1,50	31,2	--	--
093.4_B	Tiny hous	163867,97	464371,52	4,50	36,8	--	--
094.1_A	Tiny hous	163858,40	464374,66	1,50	30,5	--	--
094.1_B	Tiny hous	163858,40	464374,66	4,50	35,1	--	--
094.2_A	Tiny hous	163859,47	464370,75	1,50	32,9	--	--
094.2_B	Tiny hous	163859,47	464370,75	4,50	27,0	--	--
094.3_A	Tiny hous	163855,79	464369,12	1,50	36,6	--	--
094.3_B	Tiny hous	163855,79	464369,12	4,50	35,0	--	--
094.4_A	Tiny hous	163854,75	464373,00	1,50	29,3	--	--
094.4_B	Tiny hous	163854,75	464373,00	4,50	32,8	--	--
095.1_A	Tiny hous	163855,17	464384,37	1,50	30,6	--	--
095.1_B	Tiny hous	163855,17	464384,37	4,50	32,0	--	--
095.2_A	Tiny hous	163854,24	464380,52	1,50	27,2	--	--
095.2_B	Tiny hous	163854,24	464380,52	4,50	27,3	--	--
095.3_A	Tiny hous	163851,48	464386,15	1,50	36,1	--	--
095.3_B	Tiny hous	163851,48	464386,15	4,50	37,9	--	--
095.4_A	Tiny hous	163850,68	464381,56	1,50	29,9	--	--
095.4_B	Tiny hous	163850,68	464381,56	4,50	33,3	--	--
096.1_A	Tiny hous	163848,71	464399,00	1,50	31,7	--	--
096.1_B	Tiny hous	163848,71	464399,00	4,50	32,5	--	--
096.2_A	Tiny hous	163847,20	464395,00	1,50	27,5	--	--
096.2_B	Tiny hous	163847,20	464395,00	4,50	27,9	--	--
096.3_A	Tiny hous	163843,55	464395,59	1,50	37,9	--	--
096.3_B	Tiny hous	163843,55	464395,59	4,50	39,2	--	--
097.1_A	Tiny hous	163846,26	464403,31	1,50	31,5	--	--
097.1_B	Tiny hous	163846,26	464403,31	4,50	33,0	--	--
097.2_A	Tiny hous	163842,54	464404,22	1,50	38,1	--	--
097.2_B	Tiny hous	163842,54	464404,22	4,50	39,0	--	--
097.3_A	Tiny hous	163840,78	464400,49	1,50	38,1	--	--
097.3_B	Tiny hous	163840,78	464400,49	4,50	39,1	--	--
098.1_A	Tiny hous	163834,13	464397,12	1,50	31,7	--	--
098.1_B	Tiny hous	163834,13	464397,12	4,50	33,9	--	--
098.2_A	Tiny hous	163833,27	464393,89	1,50	30,5	--	--
098.2_B	Tiny hous	163833,27	464393,89	4,50	31,7	--	--
098.3_A	Tiny hous	163830,21	464398,05	1,50	38,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
098.3_B	Tiny hous	163830,21	464398,05	4,50	40,2	--	--
099.1_A	Tiny hous	163838,55	464390,93	1,50	28,2	--	--
099.1_B	Tiny hous	163838,55	464390,93	4,50	28,2	--	--
099.2_A	Tiny hous	163837,22	464386,88	1,50	33,5	--	--
099.2_B	Tiny hous	163837,22	464386,88	4,50	35,3	--	--
099.3_A	Tiny hous	163834,33	464391,24	1,50	31,8	--	--
099.3_B	Tiny hous	163834,33	464391,24	4,50	34,2	--	--
100.1_A	Tiny hous	163843,84	464383,29	1,50	36,8	--	--
100.1_B	Tiny hous	163843,84	464383,29	4,50	37,7	--	--
100.2_A	Tiny hous	163842,13	464380,03	1,50	28,2	--	--
100.2_B	Tiny hous	163842,13	464380,03	4,50	31,6	--	--
100.3_A	Tiny hous	163839,78	464384,66	1,50	32,9	--	--
100.3_B	Tiny hous	163839,78	464384,66	4,50	35,5	--	--
101.1_A	Tiny hous	163846,74	464370,09	1,50	36,6	--	--
101.1_B	Tiny hous	163846,74	464370,09	4,50	33,6	--	--
101.2_A	Tiny hous	163846,82	464366,07	1,50	26,7	--	--
101.2_B	Tiny hous	163846,82	464366,07	4,50	27,2	--	--
101.3_A	Tiny hous	163842,90	464371,00	1,50	35,6	--	--
101.3_B	Tiny hous	163842,90	464371,00	4,50	37,6	--	--
105.10_A	appartementengebouw	163856,30	464473,74	1,50	35,3	--	--
105.10_B	appartementengebouw	163856,30	464473,74	4,50	32,7	--	--
105.10_C	appartementengebouw	163856,30	464473,74	7,50	38,9	--	--
105.1_A	appartementengebouw	163861,47	464471,71	1,50	27,2	--	--
105.1_B	appartementengebouw	163861,47	464471,71	4,50	27,6	--	--
105.1_C	appartementengebouw	163861,47	464471,71	7,50	28,0	--	--
105.2_A	appartementengebouw	163861,72	464463,32	1,50	27,4	--	--
105.2_B	appartementengebouw	163861,72	464463,32	4,50	27,6	--	--
105.2_C	appartementengebouw	163861,72	464463,32	7,50	28,0	--	--
105.3_A	appartementengebouw	163866,62	464458,77	1,50	27,3	--	--
105.3_B	appartementengebouw	163866,62	464458,77	4,50	27,4	--	--
105.3_C	appartementengebouw	163866,62	464458,77	7,50	27,8	--	--
105.4_A	appartementengebouw	163870,24	464452,40	1,50	27,2	--	--
105.4_B	appartementengebouw	163870,24	464452,40	4,50	27,3	--	--
105.4_C	appartementengebouw	163870,24	464452,40	7,50	27,6	--	--
105.5_A	appartementengebouw	163868,14	464448,86	1,50	27,2	--	--
105.5_B	appartementengebouw	163868,14	464448,86	4,50	27,3	--	--
105.5_C	appartementengebouw	163868,14	464448,86	7,50	27,9	--	--
105.6_A	appartementengebouw	163862,43	464449,38	1,50	34,4	--	--
105.6_B	appartementengebouw	163862,43	464449,38	4,50	35,3	--	--
105.6_C	appartementengebouw	163862,43	464449,38	7,50	44,7	--	--
105.7_A	appartementengebouw	163859,82	464454,02	1,50	34,4	--	--
105.7_B	appartementengebouw	163859,82	464454,02	4,50	35,6	--	--
105.7_C	appartementengebouw	163859,82	464454,02	7,50	43,0	--	--
105.8_A	appartementengebouw	163853,91	464460,38	1,50	34,5	--	--
105.8_B	appartementengebouw	163853,91	464460,38	4,50	36,2	--	--
105.8_C	appartementengebouw	163853,91	464460,38	7,50	42,5	--	--
105.9_A	appartementengebouw	163850,16	464467,03	1,50	35,3	--	--
105.9_B	appartementengebouw	163850,16	464467,03	4,50	36,4	--	--
105.9_C	appartementengebouw	163850,16	464467,03	7,50	42,4	--	--
T001_A	Tuin	163604,56	464491,00	1,50	58,2	--	--
T002_A	Tuin	163607,43	464486,56	1,50	59,3	--	--
T003_A	Tuin	163609,78	464482,12	1,50	58,0	--	--
T004_A	Tuin	163652,49	464512,42	1,50	61,3	--	--
T005_A	Tuin	163655,62	464506,41	1,50	61,5	--	--
T006_A	Tuin	163693,24	464532,53	1,50	55,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Scholen, Indeling 3
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T007_A	Tuin	163690,23	464531,23	1,50	58,0	--	--
T008_A	Tuin	163702,39	464610,07	1,50	57,6	--	--
T009_A	Tuin	163683,91	464639,63	1,50	55,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

SPAWNP
INGENIEURS

Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383
Vrijlandstraat 33-c | 4337 EA MIDDELBURG | 0118 227 466
Hoenderkamp 20 | 7812 VZ EMMEN | 0591 238 110