Rapport

Projectnummer: 51002932
Referentienummer: NL21-648800269-4941
Datum: 14-09-2021

Planontwikkeling Cobercokwartier in Arnhem

Akoestisch onderzoek wegverkeer

Definitief

Opdrachtgever:
Projectontwikkelaar BPD
Postbus 1
3800 AA Amersfoort

Sweco
Velperweg 26
6824 BJ Arnhem
Postbus 485
6800 AL Arnhem

T +31 88 811 66 00
www.sweco.nl

Sweco Nederland B.V.

Handelsregister 30129769
Statutair gevestigd te De Bilt

Pim van de Steeg
Adviseur Geluid
M +31 6 55 18 53 74
Pim.vandesteeg@sweco.nl

Verantwoording

Titel	Planontwikkeling Cobercokwartier in Arnhem
Subtitel	Akoestisch onderzoek wegverkeer
Projectnummer	51002932
Referentienummer	NL21-648800269-4941
Revisie	D1
Datum	14-09-2021
Auteur	Pim van de Steeg
E-mailadres	pim.vandesteeg@sweco.nl
Gecontroleerd door	Matthew Deijn
Paraaf gecontroleerd	
Goedgekeurd door	Rob Cornelis
Paraaf goedgekeurd	

Inhoudsopgave

1 Inleiding 4
1.1 Leeswijzer 4
2 Wettelijke kader 5
2.1 Zoneplichtigheid 5
2.2 Normstelling 5
2.3 Ontheffingsprocedure 6
2.4 Effecten elders – 2dB wegvakken 6
2.5 Gemeentelijk geluidbeleid 7
3 Uitgangspunten 8
3.1 Overzicht plansituatie en woningbouw 8
3.2 Onderzoeksgebieden 11
3.3 Verkeersgegevens 11
3.3.1 Verkeersintensiteiten 11
3.3.2 Maximum rijsnelheden 12
3.3.3 Wegdektypen 13
3.4 Akoestische berekening 14
4 Resultaten 16
4.1 Rijnkade 16
4.2 Nieuwe Kade 17
4.3 Badhuisstraat 19
4.4 Westervoortsedijk 21
4.5 Eusebiussingel/Oranjewachtstraat 23
4.6 Nijmeegseweg 25
4.7 Gecumuleerde geluidbelasting 28
4.7.1 Gecumuleerde geluidbelasting alle wegen tezamen 28
4.7.2 Gecumuleerde geluidbelasting wegverkeerslawaai, scheepvaart en industrie 31
4.8 Indirecte hinder op de Rietgrachtstraat 32
5 Conclusie 34
5.1 Geluidbelasting op de nieuwe woningen 34
5.2 Indirecte hinder 35

Bijlage 1 Overzicht plansituatie en verkeersgegevens
Bijlage 2 Rekenresultaten
Bijlage 3 Invoergegevens geluidmodellen
Bijlage 4 Onderbouwing verkeersgeneratie Cobercokwartier
Bijlage 5 Aan te vragen hogere waarden

1 Inleiding

De firma BPD Ontwikkeling BV is van plan woningen te ontwikkelen in het Cobercokwartier ter hoogte van de Westervoortsedijk in Arnhem. Het plangebied bevindt zich tussen meerdere bestaande wegen. In de ruimtelijke procedure moet worden aangetoond dat het plan op het gebied van wegverkeerslawaai voldoet aan vigerende wet- en regelgeving. Indien het plan op het gebied van geluid niet voldoet aan deze wet- en regelgeving, moeten mogelijke maatregelen worden onderzocht. Deze rapportage beschrijft het akoestisch onderzoek wegverkeer. In onderstaande figuur 1-1 is de huidige situatie met het plangebied weergegeven.



Figuur 1-1 Overzicht huidige situatie met het plangebied (rood) (bron: Google Earth)

1.1 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat in op het wettelijk kader voor het wegverkeer. De uitgangspunten voor de berekening zijn opgenomen in hoofdstuk 3. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 geeft de conclusies op basis van de resultaten.

2 Wettelijke kader

2.1 Zoneplichtigheid

De Wet geluidhinder stelt dat alle wegen zoneplichtig zijn, met uitzondering van woonerven en wegen die zijn opgenomen in een 30 km/zone. Iedere zoneplichtige weg heeft, afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied, een onderzoekszone (zie tabel 2.1).

Tabel 2.1 Onderzoekszones langs wegen

Aantal rijstroken	**Onderzoekszone**	
	Binnenstedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

Voor wegen die zijn uitgezonderd van zoneplichtigheid is uit jurisprudentie gebleken dat ook de geluidbelasting vanwege deze wegen in het onderzoek in het kader van de goede ruimtelijke ordening en aanvaardbaar woon- een leefklimaat inzichtelijk gemaakt dienen te worden.

2.2 Normstelling

In de Wet geluidhinder wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande situaties. Dit onderzoek heeft betrekking op het regime ‘nieuwe situaties’ langs een bestaande weg, en een nieuwe weg langs bestaande woningen.

Conform de wet dient te worden getoetst in het tiende jaar na realisatie van het plan. Voor dit plan is het jaar 2031 als toetsjaar gekozen. In principe dient bij de toetsing van de geluidbelasting aan de normen van de wet uitgegaan te worden van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting, in dit geval 48 dB. Indien deze grenswaarde niet wordt overschreden, is geen verdere geluidsprocedure noodzakelijk.

Tabel 2.2 Grenswaarden van geluidbelasting op nieuw te projecteren woningen volgens de wet geluidhinder

Normering	**Regime nieuwe situaties**
Ten hoogst toelaatbare geluidbelasting	48 dB (art. 82.1)
Maximale ontheffing (buitenstedelijk)	53 dB (art. 83.1)
Maximale ontheffing (stedelijk)	63 dB (art. 83.2)

Toetsing aan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vindt plaats per weg. Voordat getoetst wordt aan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting, dient eerst een correctie toegepast te worden op de berekende geluidbelastingen conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. De hoogte van deze aftrek wordt bepaald conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur wordt een correctie toegepast van 5 dB. Voor wegen waar de toegestane maximum snelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur is de aftrek afhankelijk van de berekende geluidbelasting. Indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt, is de aftrek 4 dB. Bij een geluidbelasting van 56 dB bedraagt de correctie 3 dB. Indien een andere geluidbelasting wordt berekend bedraagt de correctie 2 dB.

Bij overschrijding van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting dienen in eerste instantie mogelijke (aanvullende) geluidreducerende maatregelen te worden onderzocht. In de wet wordt een voorkeur uitgesproken voor de volgorde waarin de haalbaarheid van de diverse categorieën maatregelen onderzocht moet worden.

Deze volgorde is:
1. Bronmaatregelen (bijvoorbeeld stiller wegdek, lagere intensiteit, wijziging vormgeving).
2. Overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld schermen/wallen/afstand tussen weg en bebouwing vergroten).
3. Maatregelen bij de ontvanger (bijvoorbeeld gevelisolatie). Toepassing van deze maatregel is alleen mogelijk indien via een ontheffingsverzoek aan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde dan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting wordt vastgesteld.

2.3 Ontheffingsprocedure

Wanneer maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, kan ontheffing van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting worden verzocht.

Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting dient de procedure gevolgd te worden zoals omschreven is in het ’Besluit geluidhinder’ (Bgh). Eén van de aspecten hierbij is een ter visielegging van de akoestische rapportage.

Gekoppeld aan een hogere grenswaarde is toetsing van de gevelwering vereist in verband met het maximale binnenniveau. Het binnenniveau mag de maximale waarde van 33 dB niet overschrijden. De eventuele toetsing van dit binnenniveau is niet in dit onderzoek beschouwd en hoeft pas plaats te vinden bij de aanvraag om een bouwvergunning. Tevens dient conform het gemeentelijke geluidbeleid te worden aangetoond dat bij geluidbelaste woningen boven de 53 dB sprake is van minimaal één verblijfsruimte aan de geluidluwe zijde.

Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, mag het college van B&W vragen naar de gecumuleerde geluidbelasting, waarbij ook andere bronnen zijn meegenomen, zoals andere wegen, railverkeer of industrie (art. 157 Wgh, Bgh Hoofdstuk 2, art. 2.2b, lid 1-5).

2.4 Effecten elders – 2dB wegvakken

Indien redelijkerwijs de verwachting bestaat dat de verkeersaantrekkende werking van het plan ervoor zorgt dat de geluidbelasting op andere wegen in de omgeving met 2 dB of meer toeneemt, dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening het effect van het plan ook voor weg(del)en buiten het plan inzichtelijk te worden gemaakt.

In het geval de geluidbelasting 2 dB toeneemt en deze hoofdzakelijk te wijten is aan autonome verkeersgroei, dan kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de toename van 2 dB niet kan worden toegeschreven aan de verkeersaantrekkende werking van het plan. In dat geval dient het akoestisch onderzoek niet uitgebreid te worden.

Is de toename wel te wijten aan de verkeersaantrekkende werking van het plan, dan dient het akoestisch onderzoek wel uitgebreid te worden. Op grond van de wet geluidhinder bestaat geen plicht om maatregelen te treffen of hogere waarden vast te stellen vanwege de geluidstoename op of langs wegdelen die niet fysiek gewijzigd worden. Het is aan het bevoegd gezag om te oordelen omtrent de aanvaardbaarheid ervan in deze specifieke situatie.

2.5 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Arnhem beschikt over een eigen geluidbeleid[1]. De verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Arnhem heeft voor de verlening van hogere grenswaarden gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld. Dit beleid hanteert de gemeente voor de vaststelling van hogere waarden. Dit beleid zorgt voor een goed woon- leefklimaat door aanvullende eisen aan het bouwplan te stellen.

Naast de aanvullende eisen voor het woon- en leefklimaat heeft de gemeente aanvullende normen beschreven in het geluidbeleid waaraan nieuwe woningen moeten worden getoetst. De aanvullende normen zijn:

- Ambitiewaarde: het geluidniveau dat wordt nagestreefd door de gemeente.
- Incidentele waarde: het geluidniveau dat bij uitzondering wordt toegestaan.
- Plafondwaarde: is het maximale geluidniveau dat bij hoge uitzondering wordt toegestaan door de gemeente Arnhem.

Het plangebied ligt in het gebiedstype ’Stedelijke zone/knooppunt’. In de onderstaande tabel staan voor dit gebiedstype de geluidnormen uit het gemeentelijke geluidbeleid weergegeven. Deze geluidnormen hebben betrekking tot de gecumuleerde geluidbelasting.

Tabel 2.3 Grenswaarden van geluidbelasting op nieuw te projecteren woningen volgens het gemeentelijke geluidbeleid

Normering	Regime nieuwe situaties
Ambitiewaarde	58 dB
Incidentele waarde	63 dB
Plafondwaarde	>63 dB

[1] Nota uitvoeringsbeleid hogere grenswaarden gemeente Arnhem, d.d. 27 maart 2007.

3 Uitgangspunten

3.1 Overzicht plansituatie en woningbouw


Het plangebied bevindt zich tussen de Nijmeegseweg (brug boven de Neder-Rijn), Eusebiussingel/Oranjewachtstraat, Westervoortsedijk, Badhuisstraat en Nieuwe Kade (zie figuur 3-1). Binnen dit plangebied worden nieuwe woningen gebouwd.




Figuur 3-1 Overzicht plangebied (rood) en beoogde nieuwbouw (zwarte lijnen)

Het volledige stedenbouwkundig plan[2] (zie bijlage) bevat de geplande invulling van het plangebied en vormt het uitgangspunt voor dit onderzoek. In onderstaande figuren 3-2, 3-3 en 3-4 staan de geplande functies van de nieuwbouw weergegeven voor de begane grond, eerste verdieping en tweede verdieping. Als uitgangspunt voor dit onderzoek zijn woningen gehanteerd voor alle panden die vallen onder de functies: lofts, grondgebonden woning, appartement, tweekamerappartement, studio. In figuur 3-5 staan de aantallen bouwlagen weergegeven van de nieuwbouw.


[2] Stedenbouwkundig plan Cobercokwartier. Datum 14-04-2021. Ontworpen door Studioninedots en DELVA Landscape Architects. In opdracht van BPD Ontwikkeling BV en gemeente Arnhem.

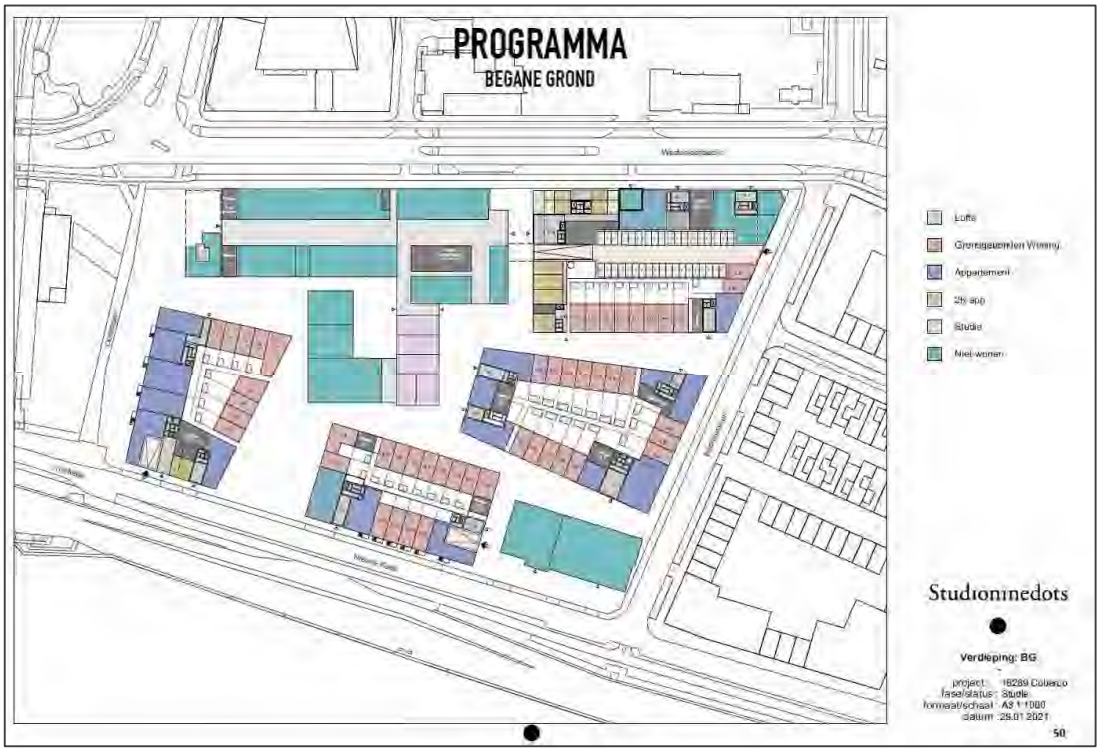

Figuur 3-2 Plattegrond van het plangebied met de invulling van de nieuwbouw, begane grond. Afkomstig uit het stedenbouwkundig plan.

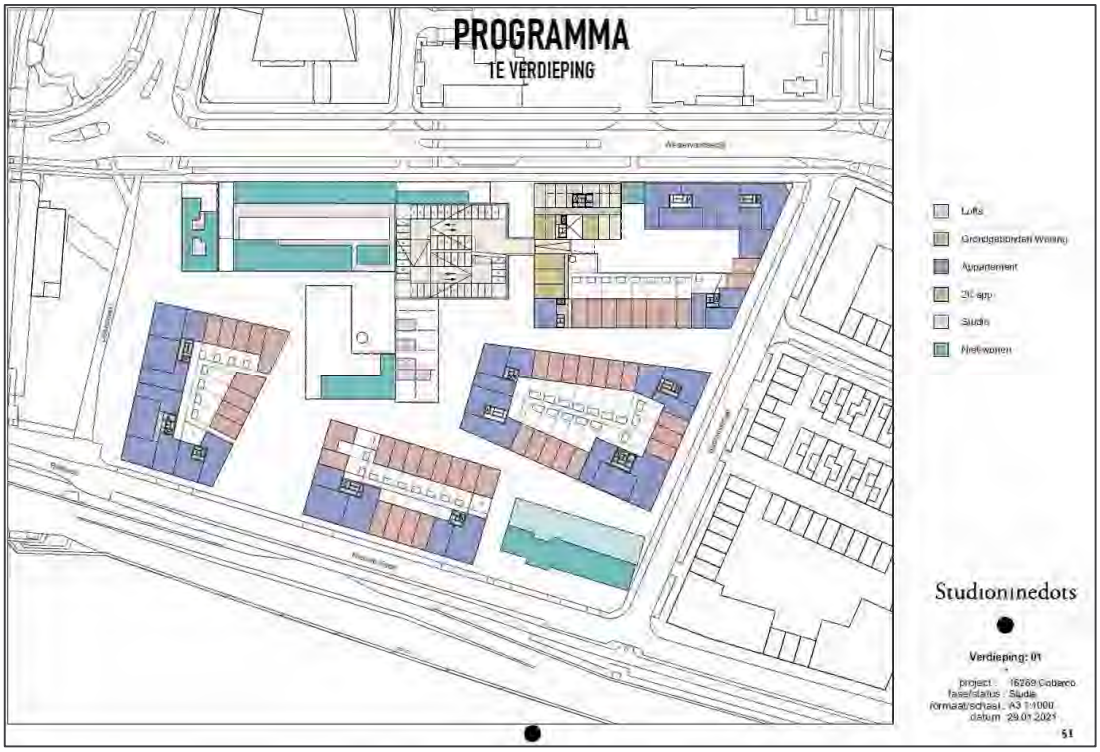

Figuur 3-3 Plattegrond van het plangebied met de invulling van de nieuwbouw, eerste verdieping. Afkomstig uit het stedenbouwkundig plan.

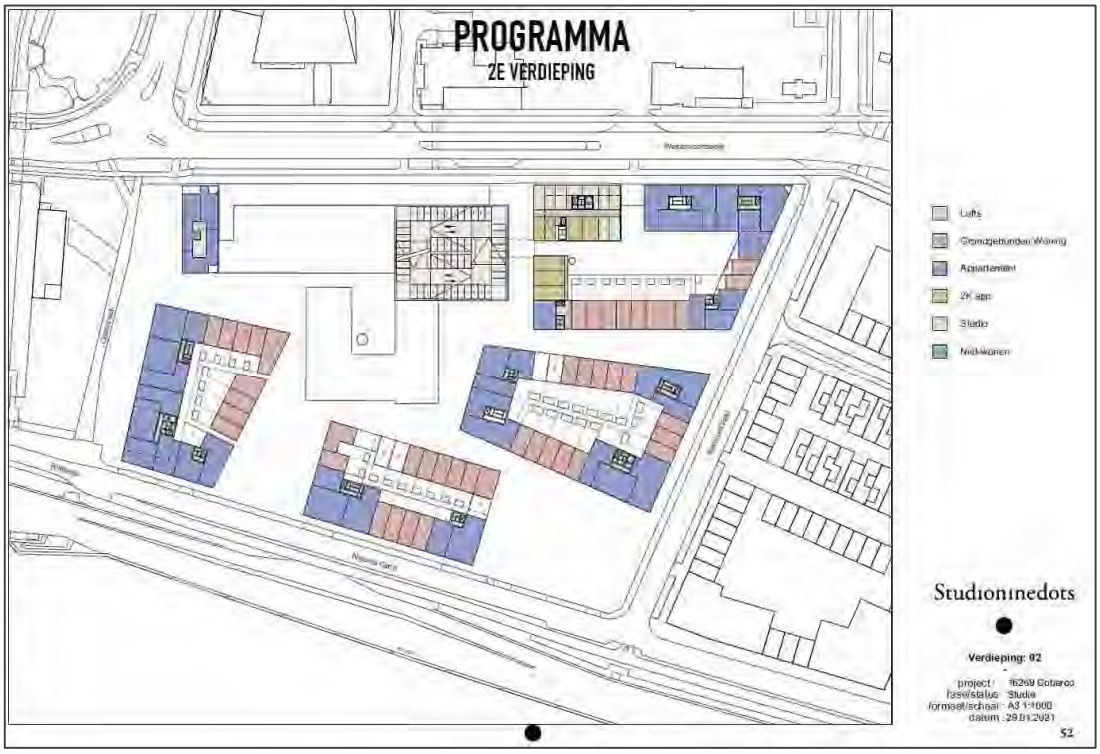

Figuur 3-4 Plattegrond van het plangebied met de invulling van de nieuwbouw, tweede verdieping. Afkomstig uit het stedenbouwkundig plan.



Figuur 3-5 Plattegrond van het plangebied met het aantal bouwlagen van de nieuwbouw. Afkomstig uit het stedenbouwkundig plan.

3.2 Onderzoeksgebieden

Op de Nijmeegseweg, Eusebiussingel/Oranjewachtstraat[3] en Westervoortsedijk geldt een maximum snelheid van 50 km/u. Deze wegen hebben daarmee een wettelijke geluidzone. Het plangebied bevindt zich binnen de geluidzones van deze wegen, dus dient de geluidbelasting vanwege elke weg op het plangebied te worden getoetst aan de wettelijke normering.

Op de Rijnkade geldt een snelheid van 30 km/u. Op de Badhuisstraat en Nieuwe Kade geldt momenteel een snelheid van 50 km/u, maar voor de plansituatie is op verzoek van de opdrachtgever uitgegaan van een snelheid van 30 km/u voor deze wegen. Hiermee zijn de Rijnkade, Badhuisstraat en Nieuwe Kade in de plansituatie niet wettelijk gezoneerd en hoeven niet te worden getoetst aan de wettelijke normering. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt de geluidbelasting vanwege deze wegen wel onderzocht.

Alle overige wegen in de omgeving hebben een rijsnelheid van 30 km/u en/of liggen op grote afstand van het plangebied, en zijn daarom buiten beschouwing gelaten.

In dit onderzoek wordt gekeken naar de geluidbelasting vanwege elke afzonderlijke weg en tevens de gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen samen op de nieuwe woningen.

3.3 Verkeersgegevens

3.3.1 Verkeersintensiteiten

De verkeersintensiteiten zijn berekend middels het regionaal verkeerskundig model van de omgevingsdienst regio Arnhem. Dit betreft de werkdaggemiddelde etmaalintensiteiten van de toekomstige situatie in het jaar 2031 inclusief planontwikkeling[4] (zie bijlage). Deze werkdaggemiddelden zijn omgerekend naar weekdaggemiddelden met omrekenfactor 0,9. Hiermee zijn de weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten verkregen van het reguliere verkeer, inclusief de bijbehorende verdelingen per dagdeel (dag/avond/nacht) en per voertuigcategorie (licht/middelzwaar/zwaar). In onderstaande tabel 3-1 en figuur 3-6 zijn de gehanteerde etmaalintensiteiten weergegeven.

Tabel 3-1 Gehanteerde weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten (mvt/etmaal) van het reguliere verkeer op de onderzochte wegvakken

Wegvak	Etmaalintensiteit plansituatie 2031
Nijmeegseweg	35.097
Eusebiussingel	13.143
Oranjewachtstraat	16.021
Westervoortsedijk	15.627*
Badhuisstraat	2.657*
Nieuwe Kade	3.008*
Rijnkade	167

* *Variabel op dit traject, dit is het maximum*

[3] De Eusebiussingel en Oranjewachtstraat zijn beschouwd als een aaneengesloten akoestische bron.

[4] De planontwikkeling betreft de verkeersgeneraties van zowel het Cobercokwartier als van het Havenmeesterkwartier dat direct ten zuidoosten ligt van het Cobercokwartier. Van het Havenmeesterkwartier is bekend dat er nieuwe woningen worden gerealiseerd. Naar verwachting zal de bijbehorende verkeersgeneratie zich verspreiden over de wegen rondom het Cobercokwartier, en zal daarmee bijdragen aan de geluidbelasting op de nieuwe woningen in het Cobercokwartier. Hierom zijn de verkeersintensiteiten van zowel het Cobercokwartier als het Havenmeesterkwartier gehanteerd in de toekomstige plansituatie.



Figuur 3-6 Overzicht gehanteerde etmaalintensiteiten (mvt/etmaal) van het reguliere verkeer op de onderzochte wegen.

3.3.2 Maximum rijsnelheden

In onderstaande figuur 3-7 zijn de gehanteerde snelheden weergegeven. Op de Nijmeegseweg, Eusebiussingel/Oranjewachtstraat en Westervoortsedijk wordt een maximum rijsnelheid van 50 km/u gehanteerd. Op de Rijnkade, Nieuwe Kade en Badhuisstraat wordt op verzoek van de opdrachtgever een maximum rijsnelheid van 30 km/u gehanteerd.



Figuur 3-7 Overzicht gehanteerde maximum rijsnelheden op de onderzochte wegen.

3.3.3 Wegdektypen

In onderstaande figuur 3-8 zijn de gehanteerde wegdektypen weergegeven. Deze wegdektypen zijn aangeleverd door de omgevingsdienst regio Arnhem:

- Op de Nijmeegseweg ligt grotendeels het wegdektype SMA-NL8, en ter hoogte van de Nieuwe Kade en Oranjewachtstraat ligt het referentiewegdektype (DAB) op de brug.
- Op de Eusebiussingel tot aan de Oranjewachtstraat ligt het referentiewegdektype.
- Op de Oranjewachtstraat ligt het wegdektype SMA-NL8.
- Op de Westervoortsedijk ligt het wegdektype Topfalt, en ter hoogte van de busremise en het kruispunt met de Badhuisstraat ligt SMA-NL8.
- Op de Badhuisstraat ligt grotendeels elementenverharding niet in keperverband.
- Op de Nieuwe Kade en Rijnkade ligt elementenverharding in keperverband.




Figuur 3-8 Overzicht gehanteerde wegdektypen op de onderzochte wegen.

3.4 Akoestische berekening

Voor de akoestische berekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De geluidbelastingen zijn berekend conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.
- Hiervoor is gebruik gemaakt van akoestische rekenmodellen in het programma GeoMilieu (versie 2020.2).
- Deze modellen bestaan onder andere uit, hoogtelijnen, panden, toetspunten en verkeersgegevens.
- Er is een standaard bodemabsorptiefactor van 0 gehanteerd (= volledig reflecterend) voor het hele gebied gezien de geringe hoeveelheid absorberende bodem (gras en bebossing) in en rondom het plangebied.
- De hoogtelijnen en bestaande bebouwing zijn uit het 3D-omgevingsmodel voor Geluid[5] gehaald en waar nodig bijgewerkt op basis van actuele luchtfoto's en CycloMedia Streetview.
- De ontwerplijnen van de nieuwe panden zijn gebaseerd op het stedenbouwkundig plan.
- Voor de nieuwe woningen zijn toetspunten gemodelleerd op de buitengevels, op 1,5 meter relatieve hoogte van elke bouwlaag (1,5 meter hoogte voor de begane grond; 4,5 meter hoogte voor de eerste verdieping; 7,5 meter hoogte voor de tweede verdieping enz.).
- In figuur 3-9 is een 3D-weergave van het geluidmodel weergegeven.

[5] 3D omgevingsmodel voor geluid. Bron: https://3d.kadaster.nl/3d-geluid/. Datasets gedownload op 24-04-2021.

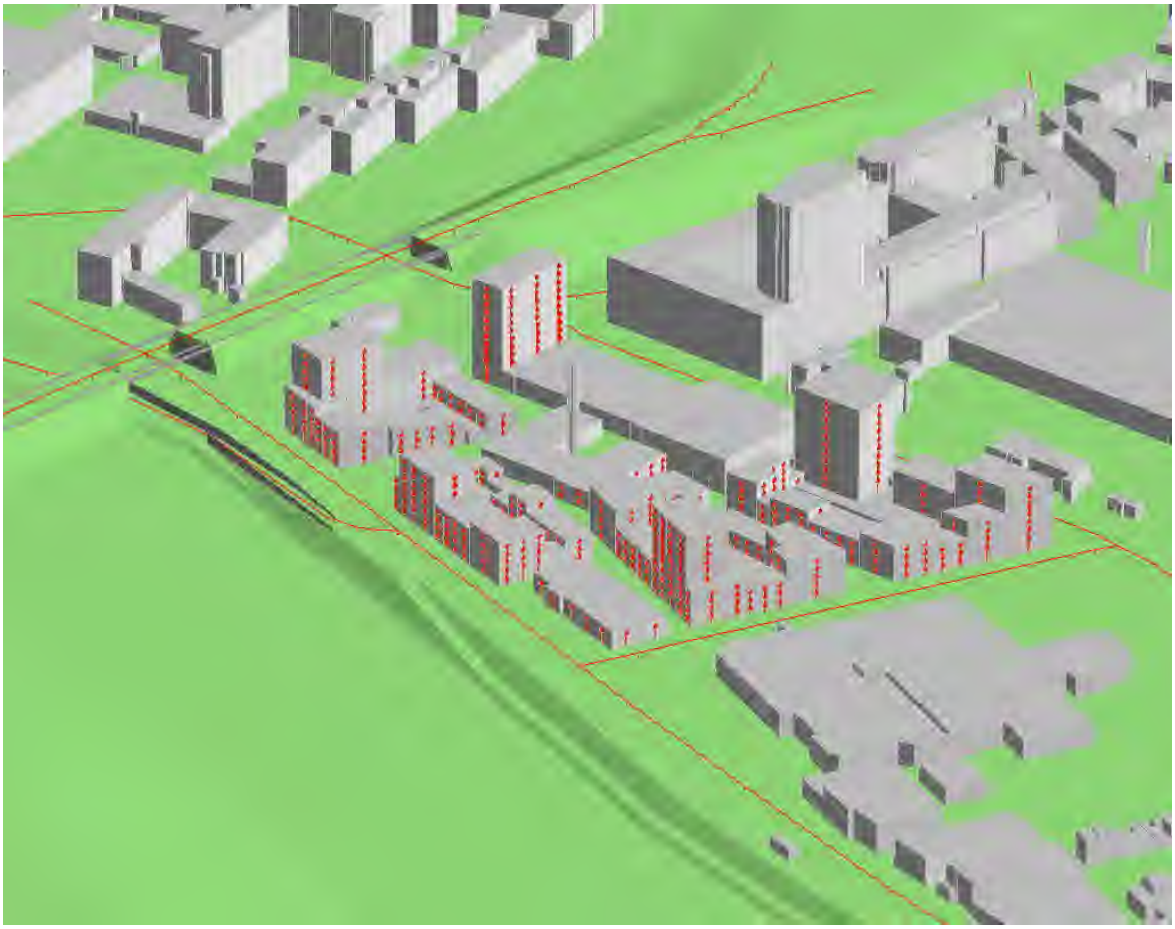

Figuur 3-9 *3D-weergave van het geluidmodel met o.a. wegenbronnen (rode lijnen), bebouwing, en toetspunten (rode punten) op de pandgevels.*

4 Resultaten

In onderstaande paragrafen worden de resultaten weergegeven van de berekende geluidbelastingen per onderzochte weg, en tevens de gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen samen. De volledige rekenresultaten zijn terug te vinden in de bijlage.

4.1 Rijnkade

De nieuwe woningen ondervinden minder dan 48 dB (inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012) vanwege het verkeer op de Rijnkade (zie figuur 4-1). De hoogste geluidbelasting bedraagt 38 dB. Voor de Rijnkade zijn geen aanvullende procedures nodig.



Figuur 4-1 Geluidbelasting vanwege de Rijnkade op de nieuwe woningen. Geluidbelasting is inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.

4.2 Nieuwe Kade

De nieuwe woningen ondervinden maximaal 55 dB (inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012) vanwege het verkeer op de Nieuwe Kade (zie figuur 4-2). De hoogste geluidbelasting vindt plaats op meerdere bouwlagen van de zuidwestelijke gevels gelegen aan de Nieuwe Kade.



Figuur 4-2 Geluidbelasting vanwege de Nieuwe Kade op de nieuwe woningen. Geluidbelasting is inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.

Op de Nieuwe Kade geldt in de plansituatie een maximum snelheid van 30 km/u en is daarmee uitgezonderd van wettelijke zonering. Het is daarmee niet wettelijk verplicht om voor deze weg de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeurswaarde van 48 dB. In het kader van een goede ruimtelijke ordening kan het bevoegd gezag wel overwegen om maatregelen te treffen om de geluidbelasting op de nieuwe woningen te reduceren.

Maatregelen

Een bronmaatregel in de vorm van een stiller wegdektype, bijvoorbeeld stille elementenverharding, is mogelijk en stuit niet op overwegend bezwaar. Het toepassen van stille elementenverharding op de Nieuwe Kade realiseert circa 2 dB reductie op de woningen. Na toepassen van deze maatregel ondervinden de nieuwe woningen maximaal 53 dB (inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012) vanwege het verkeer op de Nieuwe Kade (zie figuur 4-3).



Figuur 4-3 Geluidbelasting vanwege de Nieuwe Kade op de nieuwe woningen na toepassing van stille elementenverharding. Geluidbelasting is inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.

Aangezien het plangebied een binnenstedelijk woongebied betreft, zijn overdrachtsmaatregelen in de vorm van geluidschermen of grondwallen niet wenselijk. Tevens is de beschikbare ruimte voor het plaatsen van een grondwal of geluidscherm tussen de Nieuwe Kade en de woningen beperkt, en ontneemt een ononderbroken overdrachtsmaatregel de toegang tot het plangebied voor voetgangers en verkeer. Ten slotte is een overdrachtsmaatregel van enkele meters hoogte onvoldoende effectief om ook de geluidbelasting voldoende af te schermen voor de hogere verdiepingen van de nieuwe panden. Overdrachtsmaatregelen voor de Nieuwe Kade stuiten op overwegend bezwaar van technische en stedenbouwkundige aard en zijn daarom niet verder onderzocht.

4.3 Badhuisstraat

De nieuwe woningen ondervinden maximaal 58 dB (inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012) vanwege het verkeer op de Badhuisstraat (zie figuur 4-4). De hoogste geluidbelasting vindt plaats op meerdere bouwlagen van de zuidoostelijke gevels gelegen aan de Badhuisstraat.



Figuur 4-4 Geluidbelasting vanwege de Badhuisstraat op de nieuwe woningen. Geluidbelasting is inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.

Op de Badhuisstraat geldt in de plansituatie een maximum snelheid van 30 km/u en is daarmee uitgezonderd van wettelijke zonering. Het is daarmee niet wettelijk verplicht om voor deze weg de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeurswaarde van 48 dB. In het kader van een goede ruimtelijke ordening kan het bevoegd gezag wel overwegen om maatregelen te treffen om de geluidbelasting op de nieuwe woningen te reduceren.

Maatregelen

Een bronmaatregel in de vorm van een stiller wegdektype, bijvoorbeeld stille elementenverharding, is mogelijk en stuit niet op overwegend bezwaar. Het toepassen van stille elementenverharding op de Badhuisstraat realiseert circa 5 dB reductie op de woningen. Na toepassen van deze maatregel ondervinden de nieuwe woningen maximaal 53 dB (inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012) vanwege het verkeer op de Badhuisstraat (zie figuur 4-5).



Figuur 4-5 Geluidbelasting vanwege de Badhuisstraat op de nieuwe woningen na toepassing van stille elementenverharding. Geluidbelasting is inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.

Aangezien het plangebied een binnenstedelijk woongebied betreft, zijn overdrachtsmaatregelen in de vorm van geluidschermen of grondwallen niet wenselijk. Tevens is de beschikbare ruimte voor het plaatsen van een grondwal of geluidscherm tussen de Badhuisstraat en de woningen beperkt, en ontneemt een ononderbroken overdrachtsmaatregel de toegang tot het plangebied voor voetgangers en verkeer. Ten slotte is een overdrachtsmaatregel van enkele meters hoogte onvoldoende effectief om ook de geluidbelasting voldoende af te schermen voor de hogere verdiepingen van de nieuwe panden. Overdrachtsmaatregelen voor de Badhuisstraat stuiten op overwegend bezwaar van technische en stedenbouwkundige aard en zijn daarom niet verder onderzocht.

4.4 Westervoortsedijk

De nieuwe woningen ondervinden maximaal 63 dB (inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012) vanwege het verkeer op de Westervoortsedijk (zie figuur 4-6). De hoogste geluidbelasting vindt plaats op meerdere bouwlagen van de noordoostelijke gevels direct gelegen aan de Westervoortsedijk, in het meest noordoostelijk gelegen nieuwe woonblok. De woningen in de overige woonblokken, verder zuidelijk en westelijk gelegen, ondervinden maximaal 48 dB vanwege het verkeer op de Westervoortsedijk.



Figuur 4-6 Geluidbelasting vanwege de Westervoortsedijk op de nieuwe woningen. Geluidbelasting is inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.

Omdat de maximale geluidbelasting vanwege de Westervoortsedijk op de nieuwe woningen in het meest noordoostelijke woonblok hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde van 48 dB, dienen voor deze weg geluidreducerende maatregelen te worden onderzocht.

Maatregelen

Op de Westervoortsedijk is reeds het wegdektype Topfalt aangelegd voor zover inpasbaar. Ter hoogte van het kruispunt met de Badhuisstraat, waar het wegdektype Topfalt niet inpasbaar is vanwege slijtage dankzij wringend verkeer, is het wegdektype SMA-NL8 aanwezig. Beide wegdektypen hebben geluid-reducerende eigenschappen ten opzichte van het referentiewegdek (DAB). Een bronmaatregel in de vorm van een stiller wegdektype is hiermee reeds aanwezig waar mogelijk, en een aanvulling hierop is daarom niet verder onderzocht.


Een alternatieve bronmaatregel is het verlagen van de maximum rijsnelheid van 50 naar 30 km/u op de Westervoortsedijk. Een lagere rijsnelheid kan mogelijk zorgen voor een lagere geluidbelasting op de nieuwe woningen. Vanwege de doorstromende functie van de Westervoortsedijk stuit een snelheidsverlaging echter op bezwaar van verkeerskundige aard. Een snelheidsverlaging van 50 naar 30 km/u op de Westervoortsedijk is daarom niet verder onderzocht.

Aangezien het plangebied een binnenstedelijk woongebied betreft, zijn overdrachtsmaatregelen in de vorm van geluidschermen of grondwallen niet wenselijk. Tevens is de beschikbare ruimte voor het plaatsen van een grondwal of geluidscherm tussen de Westervoortsedijk en de woningen beperkt, en ontneemt een ononderbroken overdrachtsmaatregel de toegang tot het plangebied voor voetgangers en verkeer. Ten slotte is een overdrachtsmaatregel van enkele meters hoogte onvoldoende effectief om ook de geluidbelasting voldoende af te schermen voor de hogere verdiepingen van de nieuwe panden. Overdrachtsmaatregelen voor de Westervoortsedijk stuiten op overwegend bezwaar van technische en stedenbouwkundige aard en zijn daarom niet verder onderzocht.

Voor de woningen met een resterende geluidbelasting hoger dan 48 dB inclusief aftrek dienen hogere waarden te worden aangevraagd. De hoogste geluidbelasting overschrijdt de maximale wettelijke ontheffingswaarde van 63 dB niet.

4.5 Eusebiussingel/Oranjewachtstraat

De nieuwe woningen ondervinden maximaal 57 dB (inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012) vanwege het verkeer op de Eusebiussingel/Oranjewachtstraat (zie figuur 4-7). De hoogste geluidbelasting vindt plaats op de noordoostelijke en noordwestelijke gevels van de meest noordwestelijk gelegen woontoren (nabij het kruispunt Westervoortsedijk/ Eusebiussingel). De woningen in het woonblok verder zuidwestelijk gelegen ondervinden een geluidbelasting van maximaal 53 dB. De woningen in de overige woonblokken, verder zuidelijk en oostelijk gelegen, ondervinden minder dan 48 dB vanwege het verkeer op de Eusebiussingel/Oranjewachtstraat.

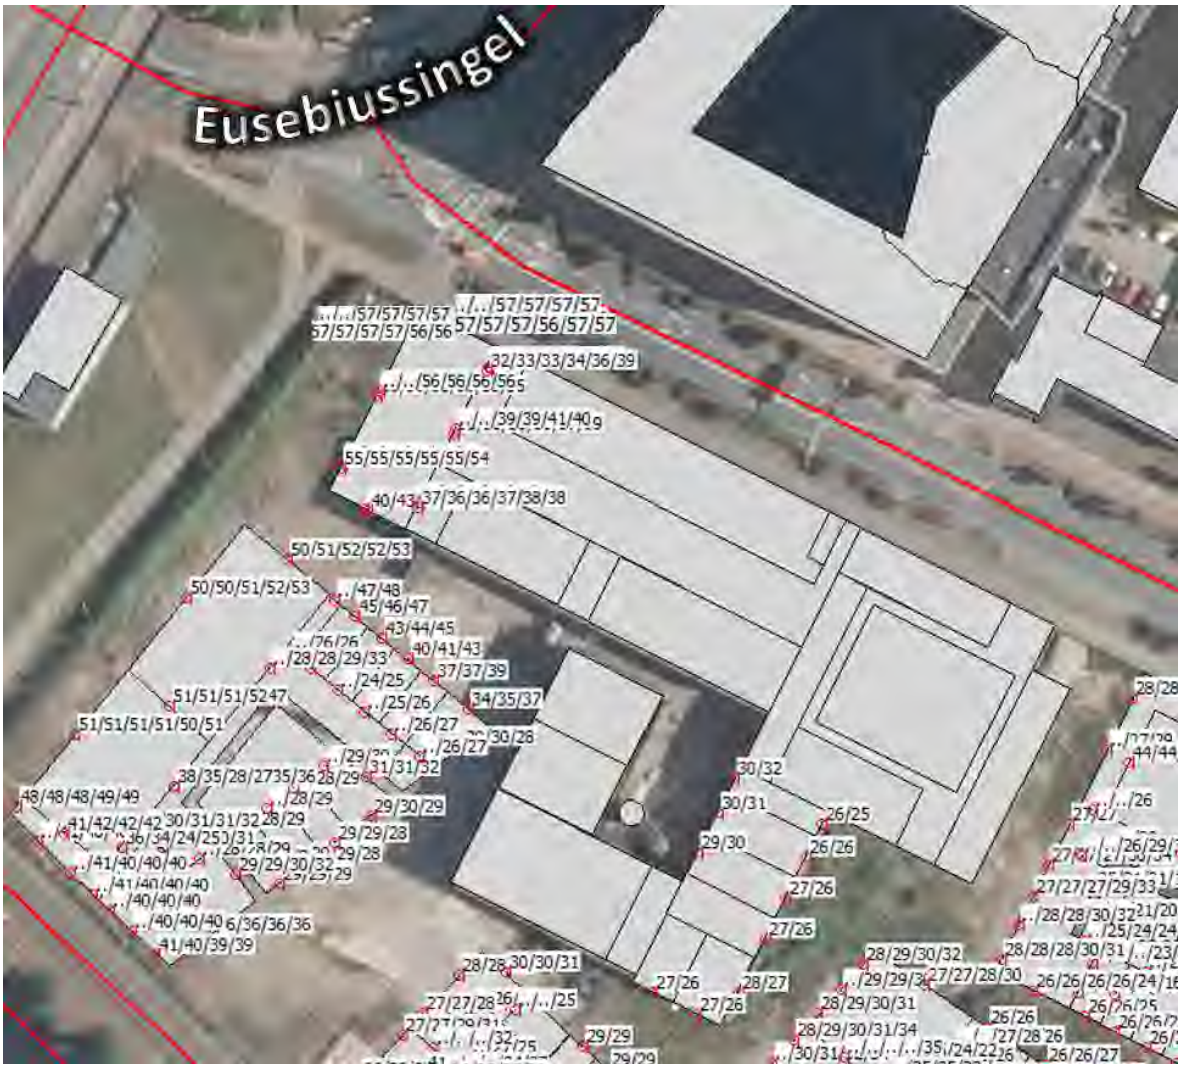

Figuur 4-7 Geluidbelasting vanwege de Eusebiussingel/Oranjewachtstraat op de nieuwe woningen. Geluidbelasting is inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.

Omdat de maximale geluidbelasting vanwege de Eusebiussingel/Oranjewachtstraat op de nieuwe woningen in het meest westelijke woonblok hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde van 48 dB, dienen voor deze weg geluidreducerende maatregelen te worden onderzocht.

Maatregelen
Op het kruispunt van de Eusebiussingel met de Westervoortsedijk is reeds het referentiewegdek (DAB) aanwezig. Op dit kruispunt is een stil wegdek in de vorm van een dunne deklaag of Topfalt niet inpasbaar vanwege slijtage dankzij wringend verkeer op en rond het kruispunt. De overige wegvakken rondom het kruispunt liggen op grotere afstand van het plangebied en worden tevens afgeschermd door de bestaande bebouwing langs de Eusebiussingel en het viaduct van de Nijmeegseweg. Een stiller wegdek is dus op het kruispunt niet inpasbaar en op de overige wegvakken niet effectief. Een bronmaatregel in de vorm van een stiller wegdektype op de Eusebiussingel/Oranjewachtstraat is daarom niet verder onderzocht.


Een alternatieve bronmaatregel is het verlagen van de maximum rijsnelheid van 50 naar 30 km/u op de Eusebiussingel/Oranjewachtstraat. Een lagere rijsnelheid kan mogelijk zorgen voor een lagere geluidbelasting op de nieuwe woningen. Vanwege de doorstromende functie van de Eusebiussingel/Oranjewachtstraat stuit een snelheidsverlaging echter op bezwaar van verkeerskundige aard. Een snelheidsverlaging van 50 naar 30 km/u op dit wegvak is daarom niet verder onderzocht.

Aangezien het plangebied een binnenstedelijk woongebied betreft, zijn overdrachtsmaatregelen in de vorm van geluidschermen of grondwallen niet wenselijk. Tevens is de beschikbare ruimte voor het plaatsen van een grondwal of geluidscherm tussen de Eusebiussingel/Oranjewachtstraat en de woningen beperkt, en ontneemt een ononderbroken overdrachtsmaatregel de toegang tot het plangebied voor voetgangers en verkeer. Ten slotte is een overdrachtsmaatregel van enkele meters hoogte onvoldoende effectief om ook de geluidbelasting voldoende af te schermen voor de hogere verdiepingen van de nieuwe panden. Overdrachtsmaatregelen voor de Eusebiussingel/Oranjewachtstraat stuiten op overwegend bezwaar van technische en stedenbouwkundige aard en zijn daarom niet verder onderzocht.

Voor de woningen met een resterende geluidbelasting hoger dan 48 dB inclusief aftrek dienen hogere waarden te worden aangevraagd. De hoogste geluidbelasting overschrijdt de maximale wettelijke ontheffingswaarde van 63 dB niet.

4.6 Nijmeegseweg

De nieuwe woningen ondervinden maximaal 59 dB (inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012) vanwege het verkeer op de Nijmeegseweg (zie figuur 4-8). De hoogste geluidbelasting vindt plaats op meerdere bouwlagen van de noordwestelijke gevel van het meest westelijk gelegen woonblok (langs het fietspad de Ooststraat). Ook de woningen in de overige woonblokken ondervinden een maximale geluidbelasting hoger dan 48 dB vanwege het verkeer op de Nijmeegseweg. Opgemerkt moet worden dat bij er de berekening geen rekening is gehouden met een geluiduitstraling van de stalen brug zelf. Anders dan bij spoorweglawaai is er in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 geen stalenbrug correctie voor wegverkeer opgenomen. Bij stalen spoorbrug zal het geluid door staal op staal aan de brug worden doorgegeven, waardoor deze gaan uitstralen. Bij een wegverkeer is dit door de rubbere banden niet of nauwelijks aan de orde, waardoor dit voor wegverkeer verwaarloosbaar is. Voegovergangen is wel een aandachtspunt bij bruggen, maar dit wordt in andere eisen geregeld en wordt om deze rede niet in de geluidberekeningen meegenomen.

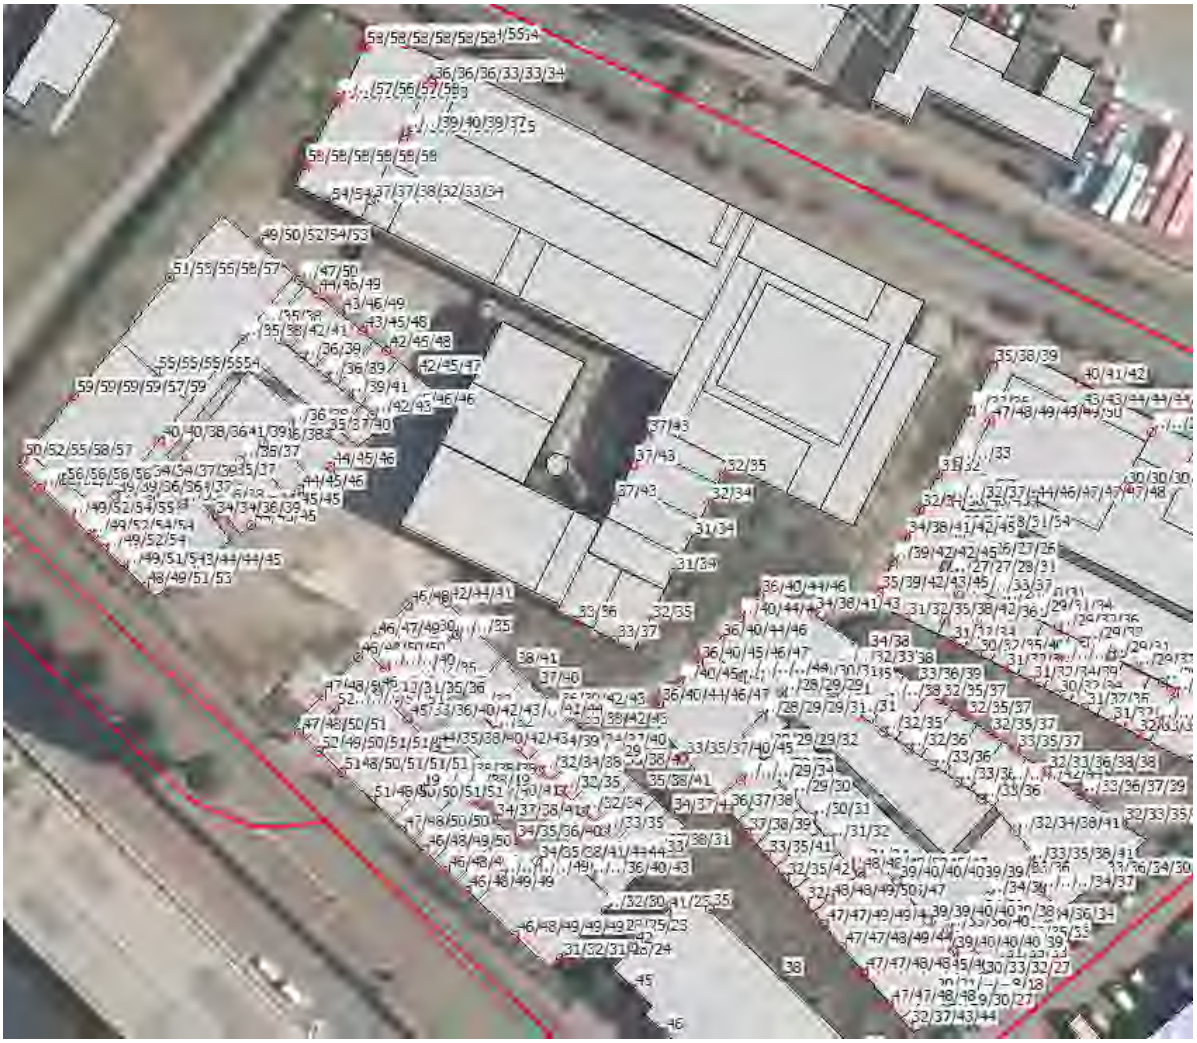

Figuur 4-8 Geluidbelasting vanwege de Nijmeegseweg op de nieuwe woningen. Geluidbelasting is inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.

Omdat de maximale geluidbelasting vanwege de Nijmeegseweg op de nieuwe woningen hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde van 48 dB, dienen voor deze weg geluidreducerende maatregelen te worden onderzocht.

Maatregelen

Een bronmaatregel in de vorm van een stiller wegdek kan worden overwogen. Op de Nijmeegseweg is grotendeels SMA-NL8 en deels het referentiewegdek (DAB) reeds aanwezig. Het toepassen van het wegdek SMA-NL8G+ op de Nijmeegseweg realiseert circa 2 dB reductie op de nieuwe woningen. Na toepassen van SMA-NL8G+ ondervinden de nieuwe woningen maximaal 57 dB vanwege het verkeer op de Nijmeegseweg (zie figuur 4-9). De hoogste geluidbelasting vindt plaats op meerdere bouwlagen van de noordwestelijke gevel van het meest westelijk gelegen woonblok (langs het fietspad de Ooststraat). De woningen in de noordwestelijke woontoren nabij de Eusebiussingel, en de woningen in het meer zuidelijk gelegen woonblok langs de Nieuwe Kade, ondervinden tevens een maximale geluidbelasting hoger dan 48 dB. De woningen in de overige woonblokken, meer oostelijk gelegen langs de Badhuisstraat en Westervoortsedijk, ondervinden een geluidbelasting niet hoger dan 48 dB na toepassen van SMA-NL8G+.



Figuur 4-9 Geluidbelasting vanwege de Nijmeegseweg op de nieuwe woningen na toepassing van wegdek SMA-NL8G+. Geluidbelasting is inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.

Een alternatieve bronmaatregel is het verlagen van de maximum rijsnelheid van 50 naar 30 km/u op de Nijmeegseweg. Een lagere rijsnelheid kan mogelijk zorgen voor een lagere geluidbelasting op de nieuwe woningen. Vanwege de doorstromende functie van de Nijmeegseweg stuit een snelheidsverlaging echter op bezwaar van verkeerskundige aard. Een snelheidsverlaging van 50 naar 30 km/u op de Nijmeegseweg is daarom niet verder onderzocht.

Aangezien het plangebied en de Nijmeegseweg een binnenstedelijk woongebied betreft, zijn overdrachtsmaatregelen in de vorm van geluidschermen of grondwallen niet wenselijk. Tevens is de beschikbare ruimte voor het plaatsen van een grondwal of geluidscherm op de brug beperkt. Overdrachtsmaatregelen voor de Nijmeegseweg stuiten op overwegend bezwaar van technische en stedenbouwkundige aard en zijn daarom niet verder onderzocht.

Na toepassen van het wegdektype SMA-NL8+ dienen hogere waarden te worden aangevraagd voor de woningen met een resterende geluidbelasting hoger dan 48 dB inclusief aftrek. De hoogste geluidbelasting overschrijdt de maximale wettelijke ontheffingswaarde van 63 dB niet.

4.7 Gecumuleerde geluidbelasting

4.7.1 Gecumuleerde geluidbelasting alle wegen tezamen

In onderstaande figuren 4-10 en 4-11 staan de gecumuleerde geluidbelastingen (inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012) vanwege alle onderzochte wegen tezamen weergegeven. In tabel 4-1 staan de maximale geluidbelastingen per weg en tevens de gecumuleerde geluidbelasting weergegeven, voor de situaties met en zonder bronmaatregelen.

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 64 dB inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012 in de basissituatie zonder bronmaatregelen (figuur 4-10). De hoogste gecumuleerde geluidbelasting vindt plaats op de nieuwe woningen in het noordwestelijk gelegen woonblok nabij het kruispunt Westervoortsedijk/Eusebiussingel. In de situatie met mogelijke bronmaatregelen bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting op de woningen maximaal 63 dB inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012 (figuur 4-11).

Tabel 4-1 Maximale geluidbelastingen op de nieuwe woningen, gegeven per weg afzonderlijk en tevens gecumuleerd voor alle wegen tezamen. Geluidbelastingen zijn gegeven voor de situaties met en zonder bronmaatregelen.

	Maximale geluidbelasting (dB) incl. corr. art. 3.4 RMG2012	
Weg	**Basissituatie, zonder maatregelen**	**Situatie met bronmaatregelen**
Badhuisstraat	58	53
Eusebiussingel/ Oranjewachtstraat	57	57
Nieuwe Kade	55	53
Nijmeegseweg	59	57
Rijnkade	38	38
Westervoortsedijk	63	63
Gecumuleerd	64	63

Hiermee is de maximale gecumuleerde geluidbelasting hoger dan de ambitiewaarde (58 dB) en de incidentele grenswaarde (63 dB) die de gemeente hanteert. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de realisatie van de woningen dient aangetoond te worden dat wordt voldaan aan het gestelde in afdeling 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten zoals opgenomen in het Bouwbesluit. Dit betekent dat de buitengevels voldoende geluid dienen te weren om te zorgen dat het geluidniveau binnen in de nieuwe woningen maximaal 33 dB bedraagt.



Figuur 4-10 Gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle onderzochte wegen op de nieuwe woningen, zonder maatregelen. Geluidbelasting is incl. correctie artikel 3.4 RMG 2012.



Figuur 4-11 Gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle onderzochte wegen op de nieuwe woningen, inclusief bronmaatregelen op de Nieuwe Kade, Badhuisstraat en Nijmeegseweg. Geluidbelasting is inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.

4.7.2 Gecumuleerde geluidbelasting wegverkeerslawaai, scheepvaart en industrie

Het plangebied ondervindt geluidbelasting vanwege wegverkeer, scheepvaart en industrie. De gegevens van industrie en scheepvaart zijn afkomstig uit het door Sweco opstelde “Akoestisch onderzoek industrielawaai ten behoeve van ontwerpbestemmingplan Cobercokwartier” met kenmerk NL21-648800269-4842 en datum 13 september 2021.

De eerstelijns nieuwe bebouwing aan de noordelijke zijde van het plangebied ondervindt de hoogste geluidbelasting van wegverkeerslawaai (gecumuleerd maximaal 63 dB (inclusief correctie) na toepassen van mogelijke bronmaatregelen). Deze woningen ondervinden tevens de hoogste geluidbelasting vanwege industrielawaai veroorzaakt door de busremise gelegen aan de noordelijke zijde van de Westervoortsedijk. Wanneer de geluidbelasting op deze woningen wordt gecumuleerd voor wegverkeerslawaai en industrielawaai, bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting maximaal 64 dB inclusief correctie.

De eerstelijns nieuwe bebouwing aan de zuidelijke zijde van het plangebied ondervindt een gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 56 dB (inclusief correctie) na toepassen van mogelijke bronmaatregelen. Deze woningen ondervinden tevens de hoogste geluidbelasting vanwege scheepvaartlawaai veroorzaakt door de scheepvaart op de Neder-Rijn en aan de Rijnkade, ten zuiden van het plangebied. Wanneer de geluidbelasting op deze woningen wordt gecumuleerd voor wegverkeerslawaai en scheepvaartlawaai, bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting maximaal 58 dB inclusief correctie.

Hiermee is de maximale gecumuleerde geluidbelasting voor alle relevante geluidbronnen tezamen (wegverkeerslawaai, industrielawaai en scheepvaartlawaai) hoger dan de ambitiewaarde (58 dB) en de incidentele grenswaarde (63 dB) die de gemeente hanteert. Hierbij is de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai de bepalende bron. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de realisatie van de woningen dient aangetoond te worden dat wordt voldaan aan het gestelde in afdeling 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten zoals opgenomen in het Bouwbesluit. Dit betekent dat de buitengevels voldoende geluid dienen te weren om te zorgen dat het geluidniveau binnen in de nieuwe woningen maximaal 33 dB bedraagt. Hierbij mag de correctie artikel 3.4 RMG 2012 niet worden meegenomen en moet gerekend worden met een gecumuleerde geluidbelasting die 5 dB hoger is.

4.8 Indirecte hinder op de Rietgrachtstraat

Het plan heeft een verkeersaantrekkende werking op de omgeving. Hierdoor nemen de verkeersintensiteiten toe op de Rietgrachtstraat (zie onderstaande figuur 4-15). De etmaalintensiteit op dit wegvak bedraagt 986 voertuigen in de huidige situatie, 1.494 voertuigen in de autonome toekomstige situatie[6], en 2.066 voertuigen in de toekomstige plansituatie[7]. De stijgende verkeersintensiteit wordt veroorzaakt door autonome groei en tevens door de verkeersaantrekkende werking van het plan Coberco. De toename in verkeersintensiteiten op de Rietgrachtstraat wordt grotendeels veroorzaakt door het verkeersaantrekkende effect van het plan.




Figuur 4-15 Overzicht van de Rietgrachtstraat met indirecte hinder vanwege het plan

Op de Rietgrachtstraat geldt een maximum snelheid van 30 km/u. Omdat 30 km/u wegen zijn uitgezonderd van wettelijke zonering, is het niet noodzakelijk om de geluidbelasting vanwege deze weg te toetsen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt de geluidbelasting vanwege deze weg wel inzichtelijk gemaakt.
De bestaande woningen ondervinden een geluidbelasting van maximaal 53 dB (inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012) in de huidige situatie. In de toekomstige plansituatie

[6] Inclusief verkeersgeneratie Havenmeesterkwartier; exclusief verkeersgeneratie Cobercokwartier.

[7] Inclusief verkeersgeneratie Havenmeesterkwartier en inclusief verkeersgeneratie Cobercokwartier.

ondervinden de woningen een geluidbelasting van maximaal 55 dB inclusief correctie. De stijgende verkeersintensiteiten op de Rietgrachtstraat veroorzaken een toename van 2 à 3 dB in de plansituatie ten opzichte van de huidige situatie op de bestaande woningen langs de Rietgrachtstraat (zie figuur 4-16).

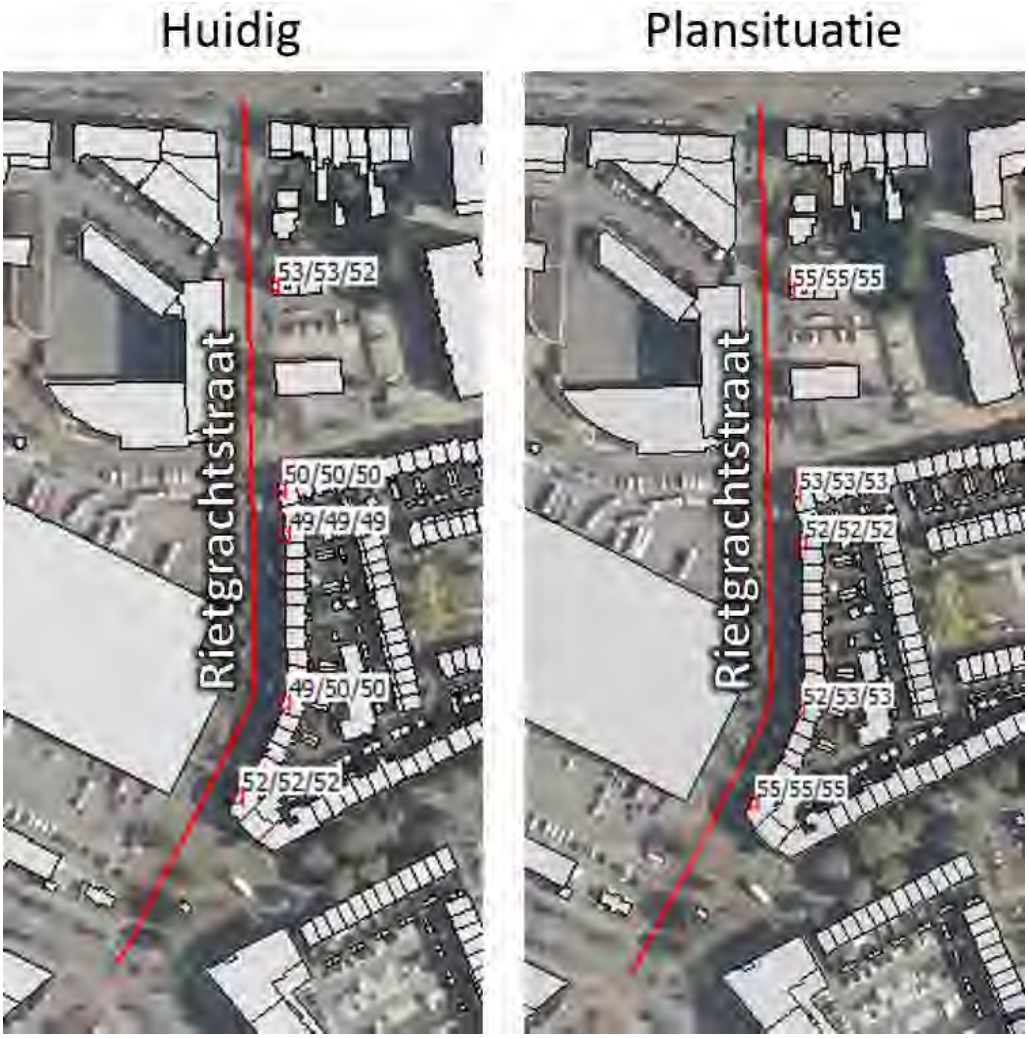

Figuur 4-16 Geluidbelasting vanwege de Rietgrachtstraat op bestaande woningen in de huidige situatie en in de plansituatie. Geluidbelasting is inclusief correctie artikel 3.4 RMG 2012.

Om de toename in geluidbelasting te beperken kunnen bron- en/of overdrachtsmaatregelen worden overwogen:

- Het huidige wegdek op de Rietgrachtstraat betreft grotendeels SMA-NL8. Bij een snelheid van 30 km/u levert een ander wegdektype geen geluidreductie op;
- Overdrachtsmaatregelen in de vorm van geluidschermen of grondwallen kunnen worden overwogen, maar aangezien het een binnenstedelijk woongebied betreft zijn overdrachtsmaatregelen langs deze weg niet wenselijk.

Het is aan het bevoegd gezag om te oordelen omtrent de aanvaardbaarheid van de geluidstoename in deze specifieke situatie en het treffen van maatregelen.

5 Conclusie

5.1 Geluidbelasting op de nieuwe woningen

In onderstaande tabel 5-1 zijn voor elke weg de maximale geluidbelastingen weergegeven voor de nieuwe woningen, voor de basissituatie en indien van toepassing ook voor de situatie met extra bronmaatregelen. Tevens zijn de wettelijke voorkeurswaarden en maximale ontheffingswaarden weergegeven.

Tabel 5-1 Maximale geluidbelastingen per weg op de nieuwe woningen met bijbehorende voorkeurswaarden en maximale ontheffingswaarden

			Maximale geluidbelasting inclusief correctie (dB)	
Weg	**Voorkeurswaarde**	**Maximale ontheffingswaarde**	**Basissituatie**	**Met extra maatregelen**
Rijnkade	n.v.t.	n.v.t.	<48	<48
Nieuwe Kade	n.v.t.	n.v.t.	55	53
Badhuisstraat	n.v.t.	n.v.t.	58	53
Westervoortsedijk	48	63	63	63
Eusebiussingel/ Oranjewachtstraat	48	63	57	57
Nijmeegseweg	48	63	59	57

Voor de Rijnkade is de geluidbelasting nergens hoger dan de voorkeurswaarde en is aanvraag voor hogere waarden niet van toepassing.

Voor de overige wegen geldt dat een deel van de nieuwe woningen een geluidbelasting hoger dan de voorkeurswaarde van 48 dB ondervindt:

- De Badhuisstraat en de Nieuwe Kade geven een geluidbelasting van maximaal 58 en 55 dB respectievelijk op de nieuwe woningen. Wegens de gehanteerde maximum rijsnelheid van 30 km/u is het voor deze wegen niet wettelijk verplicht om de geluidbelasting te reduceren tot 48 dB. Een bronmaatregel in de vorm van stiller wegdek kan wel worden overwogen.
- De Westervoortsedijk levert een geluidbelasting van maximaal 63 dB op de nieuwe woningen. De Eusebiussingel/Oranjewachtstraat geeft een geluidbelasting van maximaal 57 dB op de nieuwe woningen. Voor deze wegen stuiten aanvullende bron- en overdrachtsmaatregelen op overwegende bezwaren.
- De Nijmeegseweg levert een geluidbelasting van maximaal 59 dB op de nieuwe woningen. Een bronmaatregel in de vorm van stiller wegdek is hier mogelijk en reduceert de geluidbelasting op de nieuwe woningen tot maximaal 57 dB. Overdrachtsmaatregelen voor deze weg stuiten op overwegende bezwaren.

Voor de woningen met een resterende geluidbelasting hoger dan 48 dB dienen hogere waarden te worden aangevraagd. Hogere waarden dienen per weg afzonderlijk te worden aangevraagd voor de Eusebiussingel/Oranjewachtstraat, voor de Nijmeegseweg en voor de Westervoortsedijk.

De gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai in de plansituatie zonder maatregelen (maximaal 64 dB inclusief correctie) is hoger dan de ambitiewaarde (58 dB) en hoger dan de incidentele grenswaarde (63 dB) die de gemeente hanteert. De hoogste geluidbelasting vindt plaats op de woningen gelegen aan de Westervoortsedijk, aan de noordelijke zijde van het plangebied. Na toepassen van de mogelijke bronmaatregelen bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de nieuwe

woningen maximaal 63 dB inclusief correctie. Bij cumulatie met het industrielawaai vanwege de nabijgelegen busremise dan wel met het scheepvaartlawaai van scheepvaart op de Neder-Rijn en aan de Rijnkade, bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting nog steeds maximaal 63 dB.

Het is aan het bevoegd gezag om te oordelen omtrent de aanvaardbaarheid van de geluidbelastingen in deze specifieke situatie. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de realisatie van de woningen dient aangetoond te worden dat wordt voldaan aan het gestelde in afdeling 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten zoals opgenomen in het Bouwbesluit. Dit betekent dat de buitengevels voldoende geluid dienen te weren om te zorgen dat het geluidniveau binnen in de nieuwe woningen maximaal 33 dB bedraagt. Hierbij mag de correctie artikel 3.4 RMG 2012 niet worden meegenomen en moet gerekend worden met een gecumuleerde geluidbelasting die 5 dB hoger is.

5.2 Indirecte hinder

Het verkeersaantrekkende effect van het plan veroorzaakt een toename in verkeersintensiteiten op de Rietgrachtstraat. Deze stijgende verkeersintensiteiten veroorzaken een toename van 2 à 3 dB in de plansituatie ten opzichte van de huidige situatie op de bestaande woningen langs de Rietgrachtstraat. Geluidreducerende maatregelen zijn voor deze weg niet effectief (bronmaatregelen) danwel niet gewenst (overdrachtsmaatregelen). Het is aan het bevoegd gezag om te oordelen omtrent de aanvaardbaarheid van de geluidstoename in deze specifieke situatie en het treffen van maatregelen.

Bijlage 1 Overzicht plansituatie en verkeersgegevens

Bijlage 1 Overzicht plansituatie

COBERCOKWARTIER

STEDENBOUWKUNDIG PLAN
14.04.2021

INHOUD

LEESWIJZER

1. DE OPGAVE

1.1 Introductie

1.2 De context
De schaal van de stad
Mobiliteit
De schaal van de buurt

1.3 De historie
Historie van de locatie
Waardestelling Cobercocomplex
Kernwaarden cultuurhistorie
Productiesysteem-de relicten

2. PLANCONCEPT IN VIJF SPEERPUNTEN

2.1 Vijf speerpunten
A Erfgoed als hart
B Openbare ruimte
C Samenhang met de omgeving
D Groen en klimaatadaptief
E Eenheid en diversiteit

3. PLANBESCHRIJVING FABRIEKSENSEMBLE

3.1 Centrale hart van het plan
3.2 Geen gebouw maar een systeem
3.3 Behoud en nieuw
3.4 Programma
3.5 Van Ginkel
3.6 Opgave/inspiratie

4. PLANBESCHRIJVING NIEUWBOUW

4.1 Situatietekening
4.2 Maaiveld
4.3 Voorbeeldverkaveling
4.4 Aantal bouwlagen
4.5 Hoogteaccenten
4.6 Aanzichten en doorsnedes
4.7 Duurzaamheid
4.8 Programma
4.9 Mobiliteitsvisie

5. PLANBESCHRIJVING OPENBARE RUIMTE

5.1 Groen
5.2 Bomenplan
5.3 Watersysteem
5.4 Terrein hoogte gegevens
5.5 Materialen
5.6 Inrichtingselementen
5.7 Overgang openbaar-Privé
5.8 Pleinen
5.9 Openbare Verlichting
5.11 Afvalinzameling
5.12 Hulpdiensten
5.13 Kabels en leidingen
5.13 Straatprofielen

6. BIJLAGE

BEELDKALITEITSPLAN ARCHITECTUUR

LEESWIJZER

Het stedenbouwkundig plan Cobercokwartier fungeert als instrument binnen een complexe gebiedsontwikkeling, die over een langere periode en gefaseerd zal worden uitgevoerd. Het document is opgebouwd in zes onderdelen:

De OPGAVE beschrijft het ontwerp tegen de achtergrond van het gebied en de historie van de Melkfabriek.

In het hoofdstuk PLANCONCEPT IN VIJF SPEERPUNTEN wordt het plan op hoofdlijnen toegelicht. Ook zijn hier de stedenbouwkundige waarden en uitgangspunten voor de hele uitwerkings- en realiseringstermijn benoemd en vastgelegd.

In de PLANBESCHRIJVING FABRIEKSENSEMBLE staat het concept beschreven voor de transformatie van de Melkfabriek. Dit deel ligt de keuzes en de kaders toe voor nieuwe toevoegingen.

PLANBESCHRIJVING NIEUWBOUW is een uitwerking van het plan en beschrijft het gewenste beeld van het gebied. De proefverkaveling ‘bewijst’ dat de keuzes leiden tot een in alle opzichten haalbaar plan.

De PLANBESCHRIJVING OPENBARE RUIMTE laat het beeld en de kaders voor de inrichting van de openbare ruimte zien.

De BIJLAGE Beeldkwaliteitsplan Architectuur is een aanvulling op het stedenbouwkundig plan. In dit document zijn de regels voor de bebouwing vastgesteld.

1.
DE OPGAVE




1.1 INTRODUCTIE

ARNHEM HEEFT EEN KRACHTIG IMAGO: EEN GROENE STAD MET EEN STERK ONTWIKKELD CREATIEF EN CULTUREEL KLIMAAT, GEVOED DOOR EEN RIJK INDUSTRIEEL VERLEDEN. ONS STEDENBOUWKUNDIG VOOR DE TRANSFORMATIE VAN HET VOORMALIGE INDUSTRIËLE TERREIN NAAR EEN COMFORTABEL, STEDELIJK MILIEU BOUWT HIEROP VOORT.

Voor het ontwikkelteam, onder leiding van BPD, staat voorop dat het Cobercokwartier straks een woon- en gebied is waar een diverse mix aan doelgroepen zich thuis zullen voelen. Er wordt ingezet op het maken van leefomgevingen die zich kenmerken door een hoge gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Een kwartier waar bewoners zich thuis voelen, waar ze zich mee identificeren en waar ze zich persoonlijk kunnen ontplooien. Met plekken waar ondernemerschap de kans krijgt en bezoekers zich welkom voelen.

We zijn niet met een leeg vel begonnen, maar startten ons ontwerpproces vanuit de bestaande bebouwing, de historische waarden die de plek maakten tot wat hij is en de positie van het terrein in haar omgeving. De grootste delen van de fabriek en de schoorsteen worden gerestaureerd en voor vitaal behoud selecteren we interessante gebruikers. We blazen de Melkfabriek nieuw leven in, zodat hij aantrekkelijk is om te bezoeken. Onderdeel van de Melkfabriek is de nieuwe Vulhal waar voor alle buurtbewoners ruimte is om met elkaar echt buurt te gaan maken: elkaar spontaan ontmoeten, sporten, spelen en ontspannen.

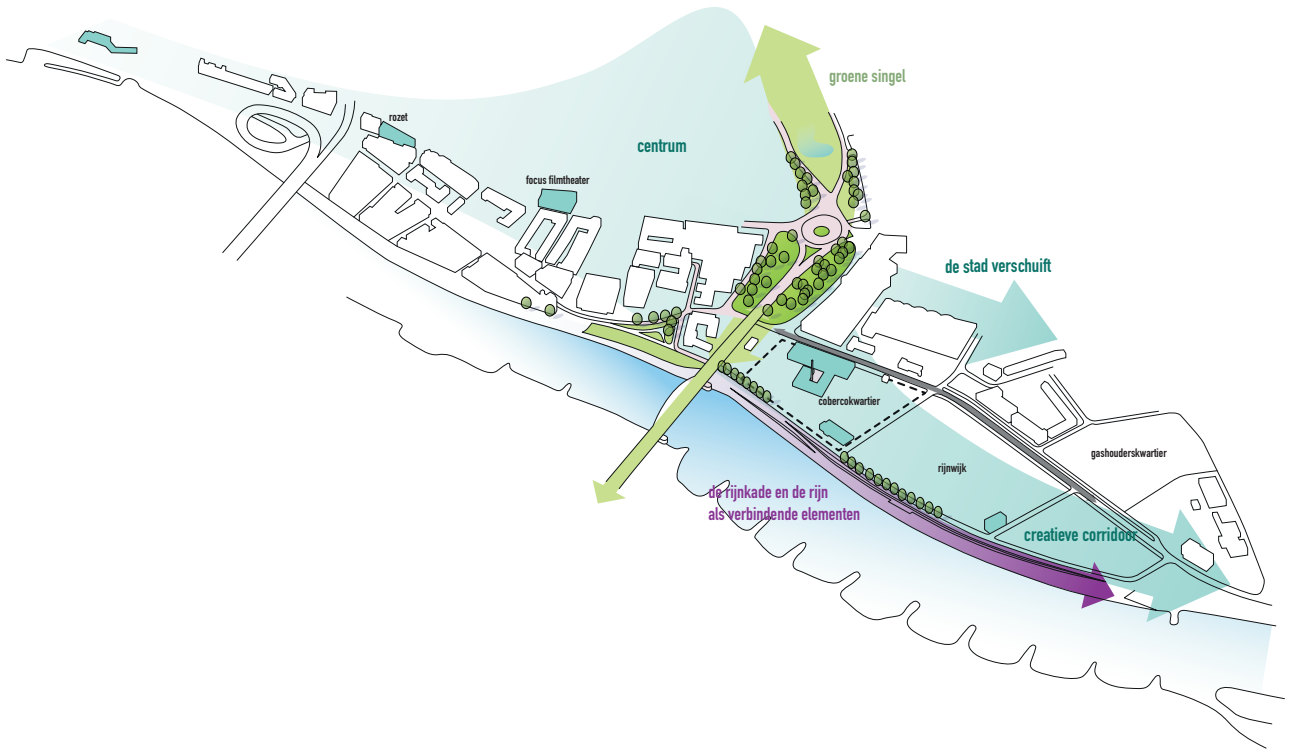

VERBINDEN EN VERRASSEN

De ontwikkeling van het Cobercokwartier biedt bij uitstek kansen om verschillende delen van de stad beter te verbinden, zowel fysiek als cultureel. De Melkfabriek, de Rijn en de stad zijn hierbij belangrijke spillen. Met het Cobercokwartier ontstaat een aantrekkelijke verbinding van de stad met de Rijn. Ook geven we vorm aan de overgang van het hoogstedelijke centrum naar woonmilieus in en om het Cobercokwartier. We borgen de zichtbaarheid van de Melkfabriek vanuit alle kanten van de stad. Gerichte keuzes voor de onderlinge verhoudingen die de delen van het plan hebben, de hoogte van de bebouwing en het type bebouwing helpen daarbij.

Minstens evenzo belangrijk vinden we het om zorg te dragen voor de maatschappelijke en culturele verbinding van verschillende doelgroepen met elkaar en met het Cobercokwartier. Keuzes voor de typen woningen, de diversiteit in ondernemerschap en het ontwerp van een uitnodigend openbaar gebied zijn daarop gericht. Zo sturen we met een divers woningbouwprogramma en een brede mix van gebruikers voor de overige ruimtes op het ontstaan van een echte, hechte gemeenschap. Een kwartier met een eigengereide en industriële sfeer die bezoekers zal verrassen.

CREATIEVE VRIJHEID MET EEN RAUW RANDJE

Arnhem is een creatieve stad met ruimte voor innovatie en ondernemerschap. Met de hogeschool ArtEZ, het modekwartier en diverse culturele evenementen is er jaarrond een hoop te beleven op het gebied van ontwerp, productie en cultuur. Met complexen zoals de Melkfabriek en Van Ginkel beschikt Arnhem over unieke plekken om creatief ondernemerschap aan te jagen en tot bloei te laten komen. De ruige en stoere uitstraling van de bestaande industriële bebouwing sluit goed aan bij de steeds groter groeiende vraag uit de maatschappij naar plekken voor vrij ondernemerschap: creatieve vrijheid met een rauw randje.

VEELZIJDIGE STAD DIE NOOIT AF IS


De veelzijdigheid die Arnhem nu kleurt is af te lezen aan het diverse woonprogramma dat het Cobercokwartier biedt. Hier is ruimte voor studentenwoningen, appartementen, lofts en (grondgebonden) woningen met een tuin. Ook gebruikers van stedelijke functies zoals horeca, creativiteit, ambacht, leisure en onderwijs zullen hun weg gaan vinden naar het Cobercokwartier. Tegelijkertijd weten we dat de stad nooit af is. De complexe stedenbouwkundige context van een locatie als het Cobercokwartier en de snelle veranderingen in de maatschappij vragen om een flexibele stedenbouwkundige opzet en een diversiteit aan functies en typologieën. De positionering van de verschillende onderdelen krijgt aandacht vanuit het oogpunt van flexibiliteit en diversiteit: kleine gebouwen staan naast grotere gebouwen, open plekken liggen naast dichtbebouwde plekken, goedkopere ruimtes liggen naast duurdere ruimtes. Op deze manier vindt menging van milieus direct plaats en is er ook ruimte voor verschuivingen van functies en programma in de tijd, zonder dat de rijke diversiteit van het gebied verloren gaat.

1.2 DE CONTEXT

DE SCHAAL VAN DE STAD


Ten oosten van het plangebied staat met de ontwikkeling van het Nieuwe Kadekwartier de komende jaren een grootschalige transformatie te wachten. Het gebied zal van bedrijventerrein veranderen in een woongebied met een diversiteit aan grondgebonden woningen, appartementen en voorzieningen.

Westelijk ligt de Zuidelijke binnenstad waar nu een omvangrijke herontwikkeling plaatsvindt, gericht op het versterken van de verbinding van de stad met de Rijn, het toevoegen van culturele functies en het maken van nieuwe woonmilieus en een aantrekkelijke openbare ruimte. Hier tref je woningen aan, voornamelijk appartementen, afgewisseld met grote kantoorlocaties en kleinschalige regionaal- en stadsgerichte winkels. De ligging van het Cobercoterrein, pal aan de Rijn en grenzend aan het stadscentrum, zal bijdragen aan de verlevendiging van de zuidelijke (binnen)stad en geeft de doorlopende Rijnkade nieuw aanzien en karakter.

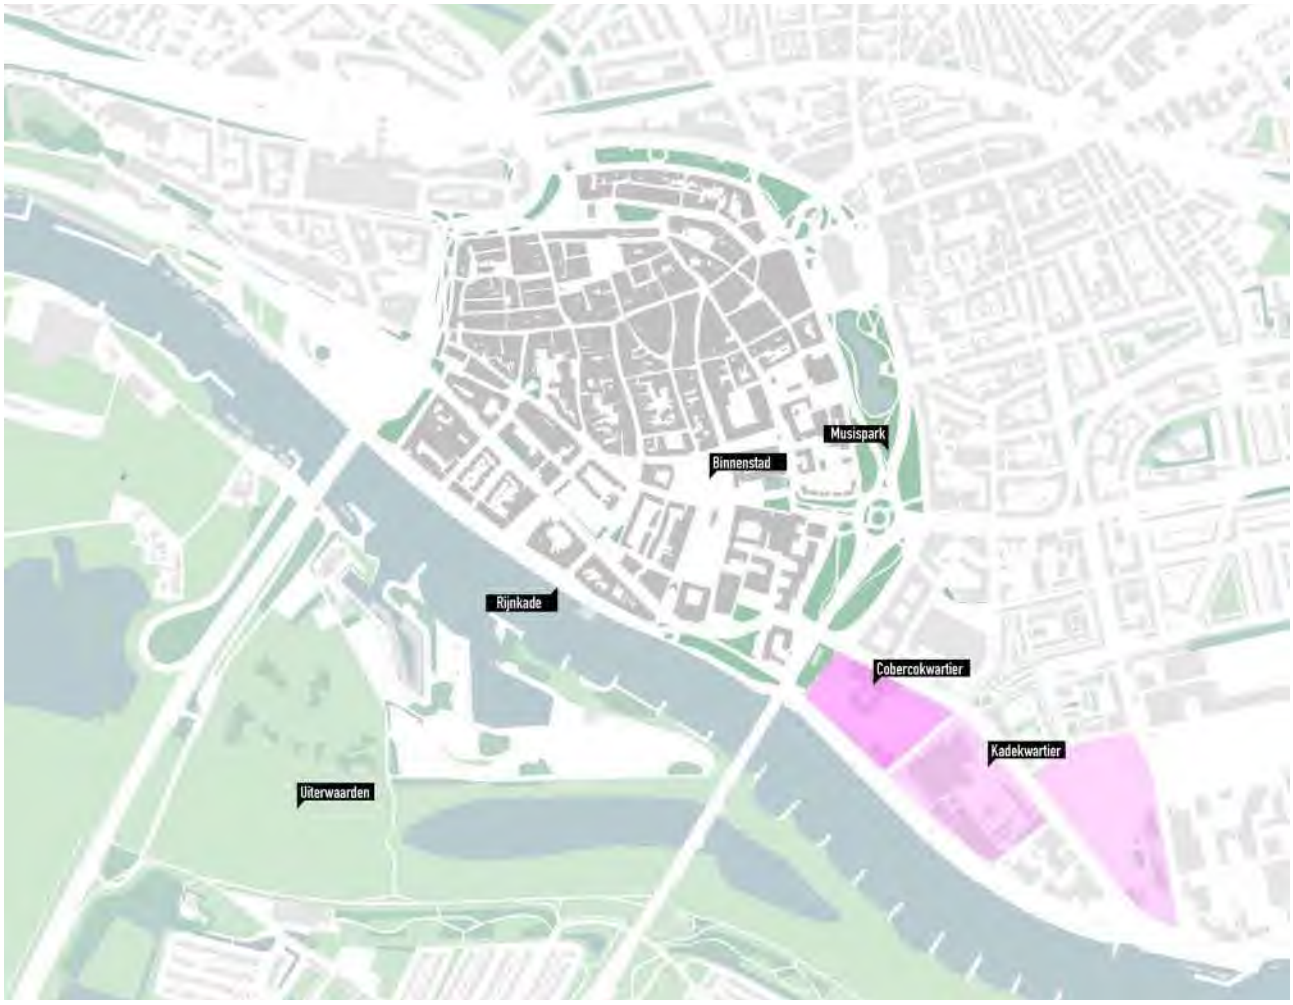

MOBILITEIT

Het Cobercokwartier is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer en de fiets. Zowel via de Westervoortsedijk als via de Nijmeegseweg lopen buslijnen die het gebied met het station en de omliggende wijken verbinden. De Rijnkade en de Westervoortsedijk maken onderdeel uit van het hoofdstedelijke fietsnetwerk. Om de binnenstad heen, met een verbinding tot over de John Frostbrug, ligt een regionale snelfietsroute. Naast de goede aanbinding met het openbaar vervoer is het Cobercokwartier ook goed bereikbaar met de auto. Er zijn voldoende parkeermogelijkheden voor bewoners en bezoekers op het terrein of in de omgeving.

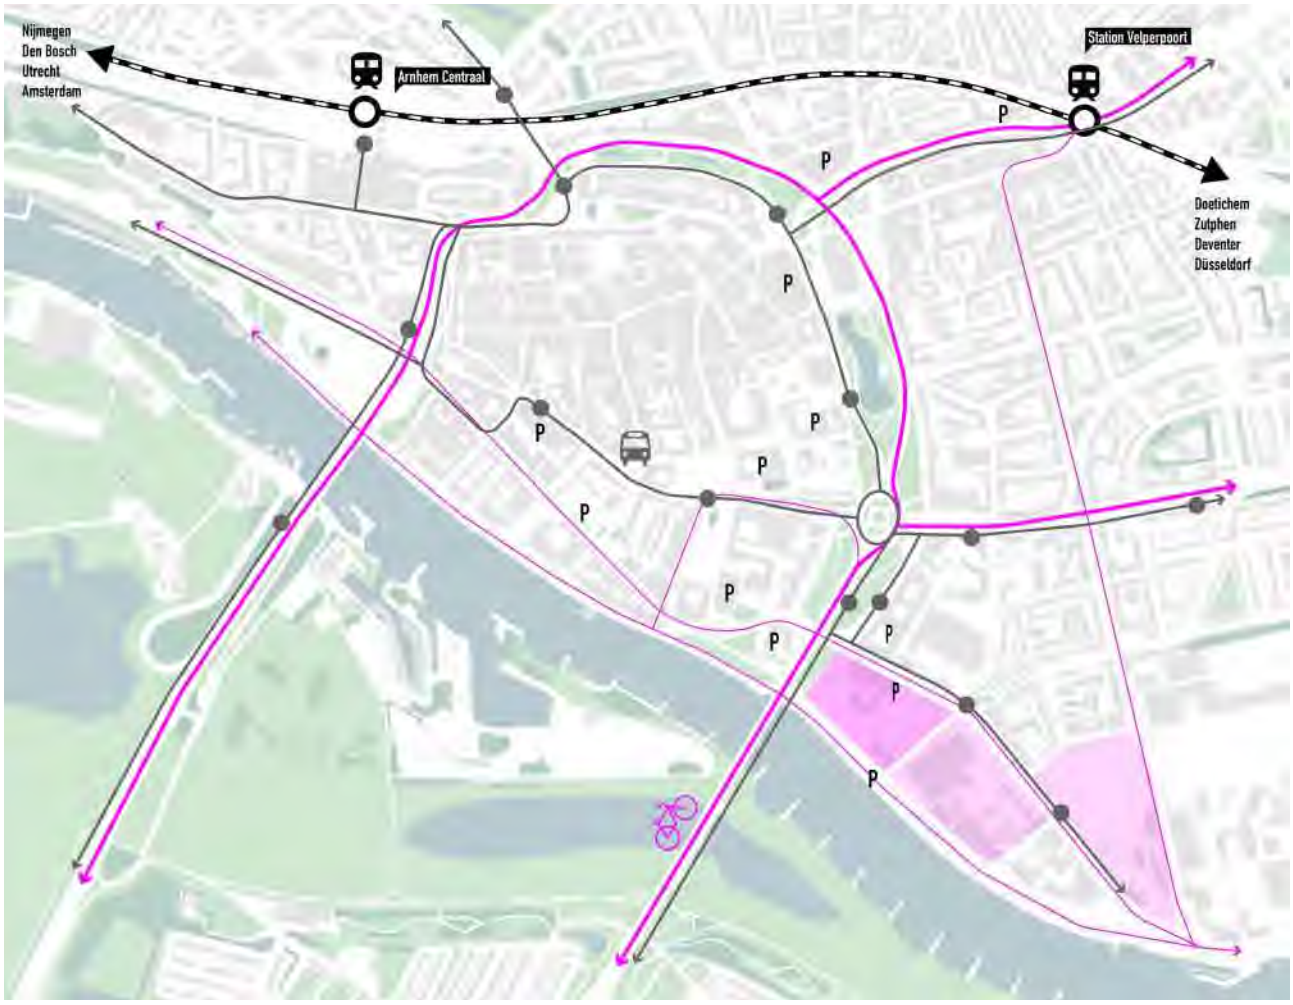


DE SCHAAL VAN DE BUURT

De directe omgeving van het plangebied is in functies sterk gemêleerd. Sinds enkele jaren worden verschillende kantoren aan de noordelijk gelegen Eusebiusbuitensingel getransformeerd tot woningen. Je treft er nog wel het gemeentelijk stadskantoor en een kantoor van Rijkswaterstaat aan. Tussen deze gebouwen en de fraaie Verschuerwijk ligt de trolleybusremise, ook een beeldbepalend element.

Singel, Ooststraat en John Frostbrug
Over de John Frostbrug loopt een provinciale ontsluitingsweg die Arnhem Noord met Arnhem Zuid verbindt. De brug landt met zijn voet in een gebied dat met het Oostpark een groene uitstraling heeft, maar een lage gebruikskwaliteit. Het park mist programma of functies die aanleiding geven voor verblijf en gebruik van de openbare ruimte. Ook ontbreekt het aan een verbinding van oost naar west voor voetgangers. De gesloten bebouwingswand langs de Eusebiusbuitensingel geeft bezoekers van de stad vanuit het noorden een heldere fysieke én visuele geleiding naar de Rijn. Vanuit Arnhem Zuid ervaren de gebruikers van de John Frostbrug halverwege de brug een prachtig zicht op het stadsfront met aan de rechterhand de Melkfabriek met haar schoorsteen als markant element.


Westervoortsedijk
De Westervoortsedijk is een intensief gebruikte verbinding tussen het stadscentrum en de A12. Enkele jaren geleden is deze volledig vernieuwd. Ter hoogte van het toekomstige Nieuwe Kadekwartier is een groene entree tot de stad gemaakt, herkenbaar aan de lange lijnen begeleid door bomenrijen en gescheiden routes voor voet-, fiets- en gemotoriseerd vervoer. De (toekomstige) bebouwing langs de Westervoortsedijk - vanaf de toekomstige nieuwbouw via het Cobercoterrein richting het centrum - wordt in

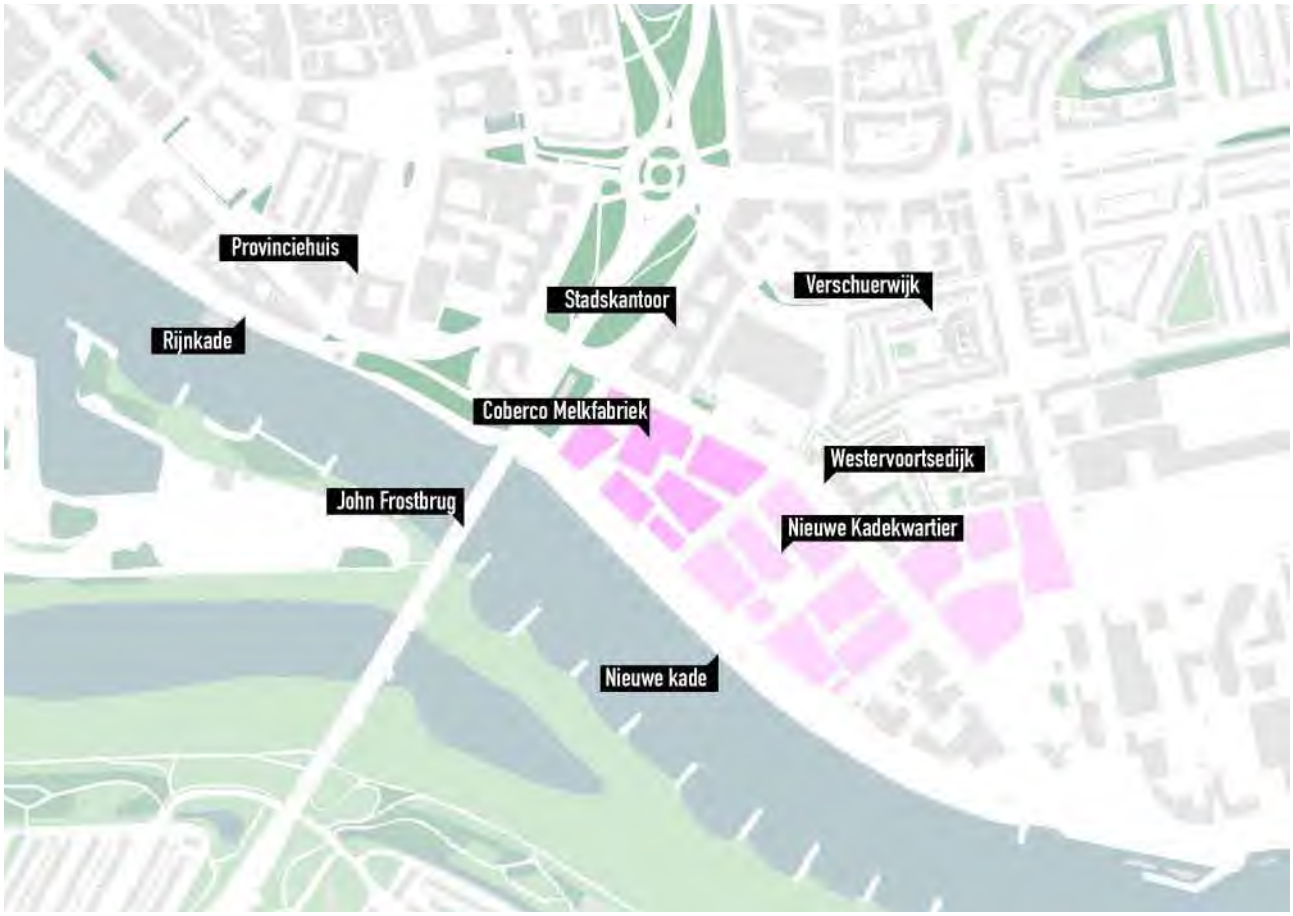

opbouw geleidelijk steeds stedelijker.

Badhuisstraat
Aan de oostzijde van het gebied vormt de Badhuisstraat de grens tussen het Cobercokwartier en het Havenmeesterskwartier. In het stedenbouwkundig plan Centrum-Oost is deze straat aangewezen als ruime verbindingsroute van de Verschuerwijk naar de Rijn. Een nadrukkelijke wens vanuit de ontwikkeling van het Nieuwe Kadekwartier is deze verbinding met het brede straatbeeld door te trekken via het Cobercokwartier naar de Rijn. Een begeleidende bomenrij aan twee zijden van de straat biedt hiertoe een middel.

Nieuwe Kade
De Nieuwe Kade scheidt het plangebied fysiek van de Rijn. Met een hoge én lage kade ontbreekt, ondanks de nabijheid van de Rijn, een visuele verbinding vanuit het plangebied met de rivier. Waar de kade in het verleden intensief door autoverkeer werd gebruikt, is er in de ruimtelijke visie voor de Rijnkade besloten er een autoluw gebied van te maken. De voetganger krijgt de ruimte langs de Rijn te flaneren en vanuit Centrum-Oost de weg naar het stadscentrum te vinden. Vanaf de Nieuwe Kade is de John Frostbrug beelbepalend. Vanuit het centrum begeleidt een bebouwingswand de wandelaar richting Centrum-Oost waar het Cobercokwartier het eerste gebied is na de John Frostbrug. De hoge kade wordt binnen het Nieuwe Kadekwartier via één principe ontworpen en vormt voor fietsers en voetgangers de verbinding van dit stadsdeel naar het centrum.

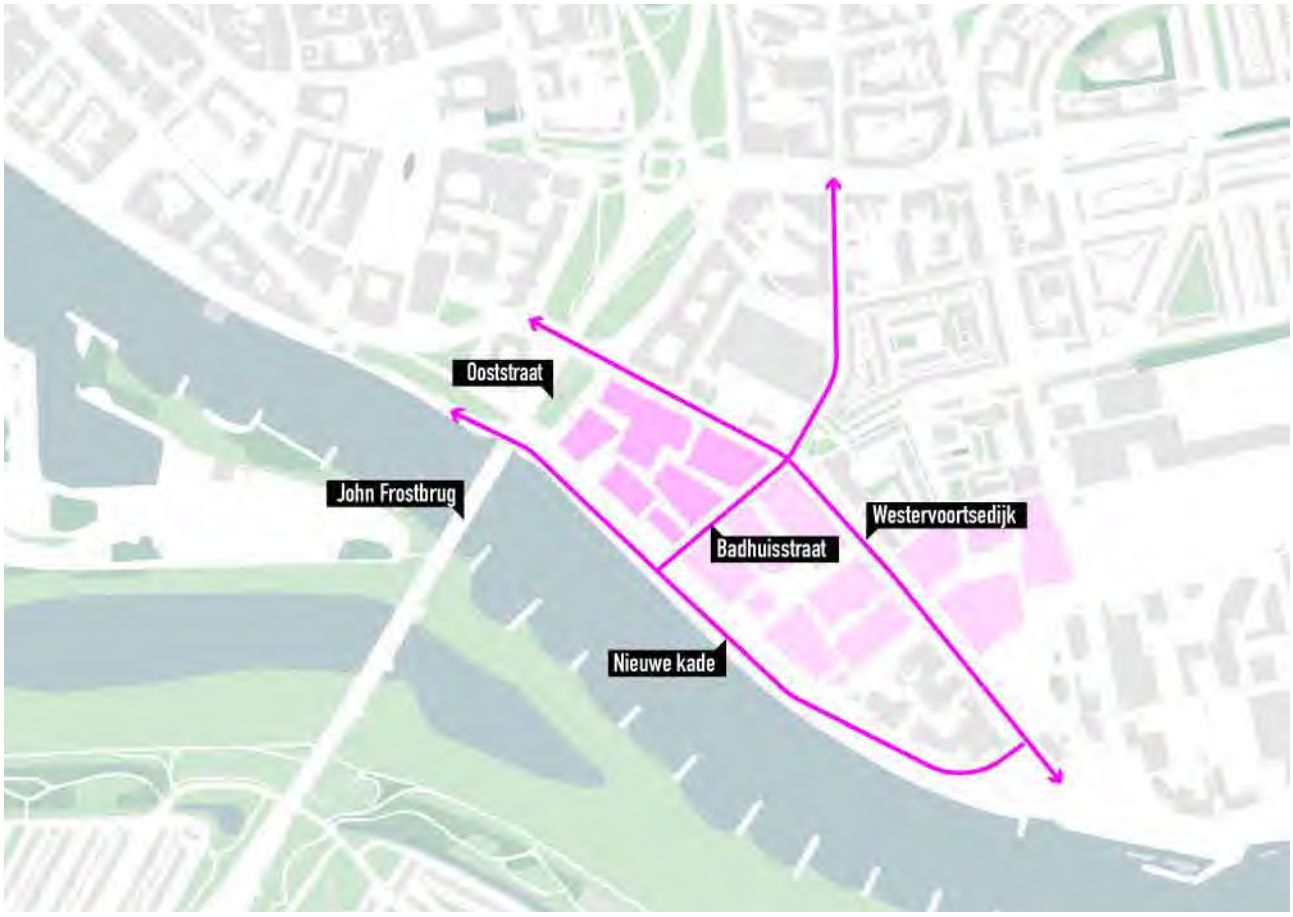

1.3 DE HISTORIE

HISTORIE VAN DE LOCATIE

HET BROEK

Van oudsher behoort het plangebied tot het uitgestrekte Arnhemsche Broek, dat zich ten oosten van de oude stadskern van Arnhem uitstrekte tot aan het grondgebied van de gemeenten Westervoort en Velp. Broek verwijst naar broeklanden, laaggelegen gebieden aan de rivier die in tijden van hoge rivier- en grondwaterstanden regelmatig onderliepen. Het Arnhemsche Broek maakte samen met het Velper Broek deel uit van een uitgestrekt broekland en uiterwaardengebied ten zuiden en oosten van de hoger gelegen delen van de Veluwezoom tussen Arnhem en Velp. Ook de Westervoortsedijk is een oude structuur, want onderdeel van de oude Rijndijk.
Het Cobercoterrein was in het begin van de 19de eeuw nog als weideland in gebruik. Kort na 1797 ontstond ter plekke van de oude zuivelfabriek met de komst van de houtzaagmolen De Vlijt de eerste industrie.

DE ELECTRICITEITSCENTRALE EN CAMIZ

In het begin van de 20ste eeuw liet de gemeente Arnhem haar oog vallen op het gebied aan de Westervoortsedijk voor de bouw van een moderne elektriciteitsvoorziening. In 1905 werd een gedeelte van het bezit van firma De Jong Luneau gekocht, waarna de Electrische Centrale verrees op het zuidelijke deel van het terrein, grenzend aan de Nieuwe Kade. Het koelwater voor de elektriciteitscentrale werd betrokken uit de Rijn. Ook het water van de vroegere molenvijver werd door de centrale benut.
Een belangrijk moment in de geschiedenis van het Cobercoterrein is de oprichting van de Coöperatieve Arnhemse Melkinrichting en Zuivelfabriek (Camiz) in 1921, de voorloper van Coberco. In 1920 nam de Camiz de coöperatie De Vooruitgang over, die was gevestigd aan de Westervoortsedijk. Er volgde een verbouwing en er werden nieuwe machines aangeschaft. In 1924 besloot de coöperatie tot de oprichting van een kaasfabriek. Deze verrees aan de noordzijde van de Westervoortsedijk en was een ontwerp van het Arnhemse architectenbureau Feenstra.



1797



1910



1931

DE WEDEROPBOUW

De Slag om Arnhem in 1944 leidde tot zware gevechten op en rond de Rijnbrug, de huidige John Frostbrug. Het omringende gebied werd grondig vernield en ook de nabij de brug gelegen Camizgebouwen raakten zwaar beschadigd. Directeur Penning zette na de oorlog in op de wederopbouw en de sanering van de melkfabriek. Ook nu werden de plannen geleverd door het architectenbureau van Feenstra. Tijdens de wederopbouw vond de melkproductie plaats in een noodbedrijf op de eigen terreinen aan de Westervoortsedijk.

NIEUWBOUW

Pas in 1948 maakte Feenstra tekeningen voor de wederopbouw en een jaar later legde burgemeester C. Matser de eerste steen voor de nieuwbouw van het complex. In de volgende jaren kocht Camiz aansluitende percelen op de bestaande locatie. Hierdoor kwam tussen 1949 en 1955 vrijwel het gehele terrein tussen de Westervoortsedijk, Ooststraat, Badhuisstraat en Nieuwe Kade in handen van de zuivelfabriek Op 10 oktober 1957 werd het wederopbouw- en vernieuwingsproject feestelijk afgesloten met de officiële heropening van het complex.





1945

1951

1.3 DE HISTORIE

VECOMI

De toenemende omvang van het complex houdt tred met de groei die het bedrijf na de oorlog als zuivelinrichting doormaakte. In 1962 stichtten de Arnhemse Camiz, de Concordia uit Ede-Wageningen, en De Hoop uit Bennekom een top-coöperatie. Deze samenwerking bood mogelijkheden om tot verdergaande specialisering in verwerking en afzet van de zuivelproductie te komen. Bovendien kon zo de economische positie van de boeren worden verbeterd. Melkaanvoer en productafzet konden in een hand worden gehouden en afzetproblemen kon men voorkomen. Lagere kosten waren het gevolg. In hetzelfde jaar ontstond een samenwerkingsverband tussen de zuivelverenigingen Putten, Wageningen, Ede, Terschuur en Arnhem: de Verenigde Coöperatieve Melkindustrie (VeCoMi). Een aantal jaren later besloten Camiz en Vecomi door te gaan als één bedrijf aan de Westervoortsedijk. Het ging in het vervolg Vecomi heten.

COBERCO

De verdergaande schaalvergroting binnen de Gelderse zuivelproductie bleek in 1972 nog eens temeer door het opgaan van de Vecomi in de Coberco. Dit bedrijf was in 1965 ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen Condensfabriek (Deventer 1956), Berkelstroom (Lochem 1952) en Comego (Coöperatieve Melkafzet Overijssel-Gelderland, 1948), gezamenlijk CoBerCo. Coberco ontwikkelde zich tot een van de belangrijkste zuivelproducenten in Gelderland en exploiteerde de diverse centrale zuivelproductiebedrijven.



1960



1976




1980

FRIESCHE VLAG

De belangrijke betekenis van Coberco bleek onder andere uit het grote aantal fabrieken dat dit bedrijf in beheer had. In 1985 wel 21. In de loop van de jaren ‘90 zorgden ontwikkelingen binnen de zuivelindustrie voor ingrijpende veranderingen. Zo werd in 1992 de Cobercovestiging in Zevenaar (Coberco Deli) gesloten. De productie van speciaalkazen werd overgeheveld naar Markelo. Ook de vestiging aan de Westervoortsedijk dreigde te worden gesloten, maar dit kon voorlopig nog worden voorkomen. In de loop van de jaren leidden diverse bedrijfssluitingen in de zuivel tot verplaatsing van de productie naar overgebleven bedrijven. Omstreeks 1994 had de Coberco haar hoofdkantoor in Arnhem. In de tweede helft van de jaren ‘90 werd deze locatie opgenomen door Friesche Vlag. Sindsdien draagt het complex aan de Westervoortsedijk deze naam.

TRANSFORMATIE

In 2003 sloot de zuivelfabriek in Arnhem haar deuren. Het centraal gelegen terrein werd door de gemeente als herontwikkelingsproject aangewezen. Sinds 2003 passeerden meerdere plannen de revue. Uiteindelijk heeft BPD het plangebied middels een gewonnen tender, uitgeschreven door Friesland Campina, in bezit gekregen. Een start van een nieuw tijdperk, waarin het Cobercoterrein als Cobercokwartier de loop van de toekomstige geschiedenis zal gaan bepalen.

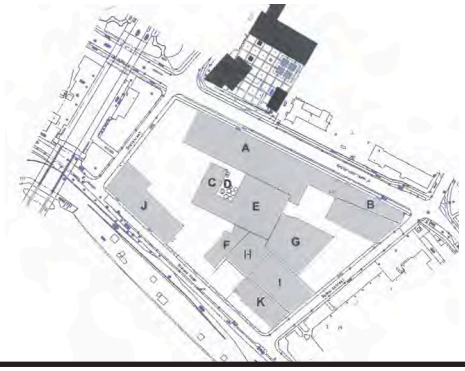



1980 2003

1.3 DE HISTORIE

WAARDESTELLING COBERCOCOMPLEX

CULTUURHISTORISCHE WAARDE

Het voormalig fabriekscomplex van de Coberco is een tastbaar bewijs uit het verleden, dat het verdient om bewaard te blijven. Meer dan een eeuw zuivelhistorie speelde zich af op deze plek. Het complex kan worden gezien als een boodschapper uit het verleden en houdt herinneringen van diverse Arnhemmers in leven. Het complex markeert een belangrijk moment in de geschiedenis van de zuivelindustrie in de regio Arnhem. Het vormt de weerslag van een grootschalige herbouw- en uitbreidingscampagne na de Tweede Wereldoorlog, waarin de betekenis, de omvang, de groei en de modernisering van Arnhemse en de regionale zuivelindustrie duidelijk zichtbaar is. In die zin kan het complex een belangrijk relict uit de wederopbouwperiode worden genoemd.

ARCHITECTUUR- EN KUNSTHISTORISCHE WAARDEN

Het uitgestrekte industriële complex kwam met uitzondering van enige vrij recente toevoegingen tot stand in het derde kwart van de 20ste eeuw. Het zwaartepunt van de aanleg lag in de periode 1949-1957, toen bedrijfs- en kantoorgebouwen langs de Westervoortsedijk, de achterliggende bedrijfs- en opslaghallen, het ketelhuis en de schoorsteen werden gebouwd. Deze bebouwing is een ontwerp van de Arnhemse architect G. Feenstra (1890-1985), huisarchitect van de Geldersch-Overijsselsche Bond van Zuivelfabrieken (GOZ).
Het geheel is vormgegeven in traditioneel-zakelijke trant. Kenmerkend voor het oeuvre van Feenstra was zijn zoektocht naar de synthese tussen het traditionalisme van de Delftse school en een milde vorm van het functionalisme. Bij de Cobercofabriek komt het traditionalisme vooral tot uitdrukking in het materiaalgebruik van de buitengevels, die grotendeels in baksteen zijn uitgevoerd. Ook de sterk benadrukte vensters en ingangspartijen in met name de voorgevels, geaccentueerd door kunststenen omlijstingen en de toepassing van monumentale bouwsculptuur in deze gevel zijn typerend voor het traditionalisme. Uitgesproken zakelijk is de functionele geleding van het gebouwencomplex, waarbij de verschillende functionele eenheden duidelijk leesbaar zijn in de buitenschil van het gebouw, bijvoorbeeld door verspringende dakhoogten, gevelindelingen, vensterafmetingen (lichttoetreding). Ook de infrastructuur van het terrein is als zakelijk te duiden. Moderne staal- en betonconstructies, noodzakelijk voor de overspanningen van de grote bedrijfsruimten en het dragen van de omvangrijke loodzware opslagtanks en dergelijke, spelen niet alleen in de architectuur van het interieur een prominente rol, maar bepalen ook de geleding van de buitengevels. Daar omkaderen zij als wit geschilderd stijl- en regelwerk de bakstenen vakken. De grote vensters zijn voorzien van 'moderne' stalen ramen, zij het wel met roedenverdelingen. In de westelijke bedrijfshal aan de Westervoortsedijk is de baksteen zelfs geheel teruggedrongen tot het plintniveau en worden de betonnen stijlen opgenomen vakken geheel ingenomen door grote vensterpartijen met stalen ramen. Moderne materialen en constructiewijzen werden vooral ten dienste van functionaliteit en efficiency ingezet. Opmerkelijk is dat ze bij de zuivelfabriek ook een rol spelen in het exterieur van het complex.

OEUVRE

Het ontwerp voor de zuivelfabriek past binnen het late werk van Feenstra. In zijn oeuvre was nooit de kille benadering van de Delftse school te bespeuren. Wel speelden monumentale effecten een rol, zoals sterk benadrukte ingangspartijen en vensters. In de loop der jaren kreeg het werk een steeds zakelijker karakter. In zijn ontwerpen stelde de architect de 'menselijkheid' van de architectuur op de eerste plaats. De traditionele, warmkleurige baksteen was hiervoor een uitdrukkingsmiddel. In deze zin zijn duidelijke parallellen te zien met het bejaardentehuis De Drie Gasthuizen, in 1953 door Feenstra gebouwd in Arnhem.
In de gehanteerde bouwstijl, de constructieve en functionele aspecten en diverse interieurdetails is het complex een uitstekend voorbeeld van architectuur uit de wederopbouwperiode. Met name de aan de Westervoortsedijk gelegen gebouwen zijn in gave staat behouden gebleven.

Ook heeft het complex architectuurhistorische waarde als onderdeel van het late oeuvre van architect G. Feenstra, die in oostelijk Nederland een zeer omvangrijk aantal projecten heeft nagelaten. Hieronder bevinden zich veel zuivelfabrieken, zowel uit de periode voor de Tweede Wereldoorlog, als uit de periode erna. Veel van deze complexen zijn in de loop der jaren sterk verbouwd, gesloopt of hebben hun oorspronkelijke functie verloren. Het Arnhemse gebouw is vanwege zijn gaafheid daarom ook in typologische zin van architectuurhistorisch belang.

RELIËFS EN MOZAÏEK

Hoge kunsthistorische waarde bezitten de vier monumentale kalkstenen reliëfs in de voorgevel, vervaardigd door de bekende beeldhouwer Gijs Jacobs van den Hof en zijn leerlingen John Grosman, Ab Diekerhof en Jan Teulings. De werken verbeelden het scheppingsverhaal en dateren uit 1954. Het zijn goede voorbeelden van monumentale bouwsculptuur uit het midden van de 20ste eeuw. Ze markeren een periode, waarin aan dergelijke bouwsculptuur als wezenlijk onderdeel van de architectuurcompositie en vanwege de symbolische verwijzingen grote betekenis werd gehecht. Van kunsthistorisch belang is ook het grote wandmozaïek in de hoofdentree. Hiervan is de ontwerper niet bekend.

STEDEBOUWKUNDIGE EN SITUATIONELE WAARDE

Het terrein, bestaande uit een omvangrijke gebouwengroep, samengesteld uit een groot aantal op efficiënte wijze op elkaar aansluitende onderdelen met omringende en soms ver binnen het bebouwingscluster doordringende functionele open ruimten heeft als geheel enige stedenbouwkundige waarde. Vanaf de Nieuwe Kade en vooral vanaf de John Frostbrug bestaat goed zicht op de gebouwengroep, die wordt gedomineerd door de hoog opgaande schoorsteenpijp. Het noordelijke deel van het complex bestaat uit een langgerekte, aaneengesloten reeks bouwdelen, die door hun markante hoofdvormen, karakteristieke gevelindelingen, materiaalgebruik en details van groot belang zijn voor het straatbeeld van de Westervoortsedijk. De dicht op de openbare weg geplaatste gevelwand vormt hier een sterk beeldbepalend element. Het complex maakt hier deel uit van een - inmiddels gedeeltelijk gehavend – stadsbeeld. Dit wordt bepaald door verschillende markante industriële gebouwen uit de wederopbouwperiode toen in deze periode het westelijke deel van het Arnhemsche Broek werd heringevuld. Zo stammen onder meer het voormalige transformatorhuis aan de Westervoortsedijk, het gebouw van het huidige Gemeentearchief en het gemeentelijk vervoersbedrijf uit deze tijd.

DE VOORMALIGE DRUKKERIJ NIEUWE KADE 2

Dit na de oorlogsverwoestingen grotendeels volgens de oorspronkelijke plannen herbouwde bedrijfsgebouw bezit nog zijn authentieke bouwmassa, maar werd in de detailleringen van vensters en ingangen in de loop der jaren herhaaldelijk gewijzigd. Het ontwerp van het gebouw is eveneens van de hand van architectenbureau Feenstra en kreeg net als het fabriekscomplex een traditioneel-zakelijke vormgeving. Het heeft voor dit gedeelte van de Nieuwe Kade beeldbepalende waarde, vooral door zijn markante historische hoofdvorm, karakteristieke gevelindelingen en materiaalgebruik. Het is een van de weinige relicten van de historische kadebebouwing.

CONSERVEREN EN CONTINUEREN

Het centrale gedeelte van het complex is behouden gebleven en bestaat uit de spoel- en flessenloods, de Vulhal, roomafdeling, laboratorium en het ketelhuis met schoorsteen. Ook het entreegebouw, de oorspronkelijk hoofdentree van de kantoren, is behouden gebleven. Deze gebouwen zijn de afgelopen jaren door BPD geconserveerd en tijdelijk in gebruik genomen. Daarnaast is de schoorsteen volledig gerestaureerd. In 2019 heeft BPD het Van Ginkelgebouw aangekocht, waarmee het Cobercokwartier als geheel getransformeerd kan worden.

1.3 HISTORIE

KERNWAARDEN CULTUURHISTORIE

CONSERVEREN EN CONTINUEREN


Het centrale gedeelte van het complex is behouden gebleven en bestaat uit de spoel- en flessenloods, de Vulhal, roomafdeling, laboratorium en het ketelhuis met schoorsteen. Ook het entreegebouw, de oorspronkelijk hoofdentree van de kantoren, is behouden gebleven. Deze gebouwen zijn de afgelopen jaren door BPD geconserveerd en tijdelijk in gebruik genomen. Daarnaast is de schoorsteen volledig gerestaureerd. In 2019 heeft BPD het Van Ginkelgebouw aangekocht, waarmee het Cobercokwartier als geheel getransformeerd kan worden.

1. PRODUCTIESYSTEEM – GEEN GEBOUW MAAR EEN SYSTEEM

De ontwikkeling van het fabriekscomplex is te begrijpen als resultaat van een reeks bedrijfseconomische beslissingen. Wanneer er als gevolg van het productieproces en/of schaalvergroting uitbreiding van de fabriek nodig was, werd er bijgebouwd zonder rekening te houden met een stedenbouwkundig concept. Omdat het productieproces uit het verleden heeft geleid tot de indeling van het complex bevinden zich in de bouwdelen die nog aanwezig zijn veel verwijzingen naar het productieproces.
Het functionele principes van de fabriek - bij elke nieuwe functie wordt een nieuwe massa met eigen kenmerken toegevoegd - is van waarde en zetten we door in de wijze waarop we omgaan met toevoegingen op het bestaande erfgoed. Restaureren, maar ook continueren, volgens het principe van form follows function.

2. ERFGOED ALS HART EN HART VOOR HET ERFGOED

In de Arnhemse Coberco-fabriek vond de zuivelproductie nabij het centrum van de stad plaats. De schoorsteen van de fabriek was voor veel Arnhemmers zichtbaar. De Melkfabriek sprak tot de verbeelding. Dat doet hij nog steeds. Veel Arnhemmers hebben vanwege hun directe verbondenheid in het verleden of vanwege hun visuele herinnering aan het fabrieksterrein, hart voor dit materiële erfgoed en voor de verhalen uit de geschiedenis. Niet alleen de werknemers die naar de fabriek wandelden of fietsten en dagelijks de kaaskoppen vulden, maar ook

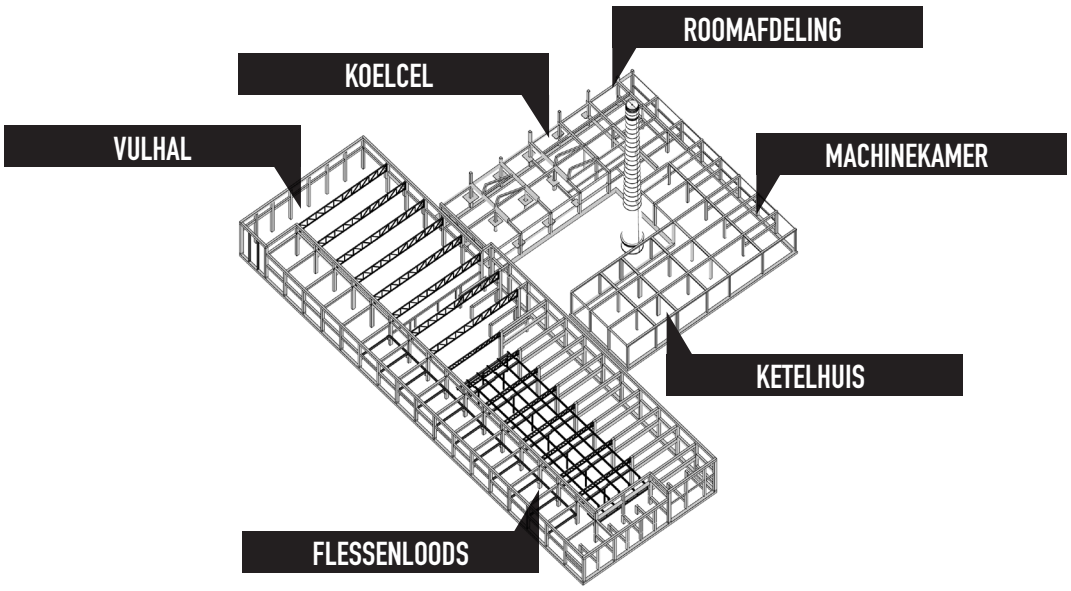

de boeren die de melk aan de fabriek leverden of de melkboer die zijn klanten voor de feestdagen verse room uit de fabriek verkocht. Zuivel is immers een essentieel deel van onze dagelijkse maaltijd.
De betekenis die het fabrieksterrein heeft, laten we in sfeer, beeld en programma terugkomen in het hele plan, zowel in de oude als in de nieuwe gebouwen en structuren. Met behoud van de magie die een fabrieksterrein als vanzelf met zich meebrengt.

3. BESLOTEN VERSUS OPEN

Met uitzondering van de schoorsteen domineerde het complex niet in het stadsbeeld. Het fabriekscomplex stond dan ook bekend als een in zichzelf gekeerd complex, met ontsluiting via de Nieuwe Kade. Kenmerkend voor deze ontsluiting is het meer 'open karakter' aan de Nieuwe Kade, in tegenstelling tot de zijde van de Westervoortsedijk. Het fabrieksterrein kende een besloten binnenwereld. Wat er precies op het terrein gebeurde, zagen alleen de mensen die in de fabriek werkten. Maar iedereen wist dat in de fabriek de verse koeienmelk werd verwerkt tot flessenmelk, kaas en andere zuivelproducten.
Stedenbouwkundig nemen we het spel tussen de besloten sfeer in het hart van het terrein bij de Melkfabriek, en de openheid aan de randen serieus. Hier werken we op door. Iedereen is straks welkom in de Melkfabriek, maar het hart van het Cobercokwartier heeft ook een besloten karakter. Die veroveren maakt deel uit van de beleving.

4. MIX VAN WARM EN STOER

De architectuur van Feenstra biedt een mix van traditionalisme en functionalisme. Traditioneel is het materiaalgebruik van de buitengevels en functionalistisch is de staal- en betonconstructies en de geleding van het gebouwencomplex. Je ziet de mix terugkomen in materiaal- en kleurgebruik.
De mix van de warme sfeer van baksteen in combinatie met de stoere sfeer van de materialen en constructiewijzen ten dienste van functionaliteit achten we van waarde. Daarbij leggen we in beeldkwaliteit andere accenten voor het fabrieksensemble dan de nieuwbouwplots.

5. DE COÖPERATIE ALS GEMEENSCHAPSVORMER

Werken bij de zuivelfabriek bracht meer met zich mee dan enkel het arbeidsaspect. Je verdiende je geld op de fabriek, maar vormde er ook je sociale netwerk. Mensen werkten vaak langdurig bij één werkgever. Samen met collega's was je lid van een muziekvereniging of sportclub. Arbeiders woonden vaak in dezelfde buurt. Veel meer dan nu deelden ze met een hechte groep mensen hun hele leven. Dat bracht een sterke gemeenschapszin met zich mee. Mensen kenden elkaar en keken daarom naar elkaar om.
Tegenwoordig vindt wonen, werken en ontspannen veel meer gefragmenteerd plaats. Maar de sociaal-historische waarde van de melkcoöperatie als gemeenschapsvormer inspireerde ons in onze plannen voor het Cobercokwartier. De nieuwe Vulhal fungeert als plek en programma als 'katalysator' voor het sociale leven. Een plek waar buurtbewoners elkaar bewust en spontaan ontmoeten en zo bouwen aan een hechte gemeenschap. Ook worden pleinen en straten in de openbare ruimte geprogrammeerd en ingericht als fijne verblijfplekken voor bewoners.

PRODUCTIESYSTEEM - DE RELICTEN

In de oude fabriek zijn nog verschillende relicten uit het productieproces aanwezig, zoals de lichtstraat en loopbrug, fundamenten en silo's en het yoghurtlokaal. Deze kunnen een inspiratiebron vormen bij de transformatie.

- De grootte van de veelruitvensters was kenmerkend voor de verschillende productieprocessen.
- De railbaan tussen de spoel- en flessenloods/Vulhal en de koelcelruimte markeert de productiestroom tussen beide bouwdelen: na het vullen werden de producten naar de koelcellen gebracht, in afwachting van verder transport.
- Het inventieve krattensysteem in de spoel- en flessenloods dateert van 1997 en staat symbool voor de diverse innovaties die in de fabriek hebben plaatsgevonden.
- De verschillende vloerniveaus zijn gerelateerd aan de productie.
- De cirkelvormige fundamenten bij de schoorsteen en in het ketelhuis zijn de restanten van de verschillende silo's die hier hebben gestaan.
- In het ketelhuis zijn de fundamenten en leidingen nog zichtbaar van de machines waarmee stoom werd geproduceerd en werd geleid naar de verschillende plekken in het complex, al waar de zuivelproducten konden worden gesteriliseerd of gepasteuriseerd.
- Op diverse plekken zijn draaibare vensters toegepast. Deze konden geheel open, zodat er via een geleiderail spullen naar buiten of binnen konden worden gebracht.
- In het laboratorium zijn veel transparante binnenwanden geplaatst. Dit leidde tot een open structuur, kenmerkend voor een laboratorium.
- Kenmerkend is ook de open structuur van het terrein aan de zuidzijde, vanwege de aan- en afvoer via de Nieuwe Kade en de meer gesloten structuur aan de noordzijde (Westervoortsedijk).




SPOEL- EN FLESSENLOODS



VULHAL




COBERCOPLEIN

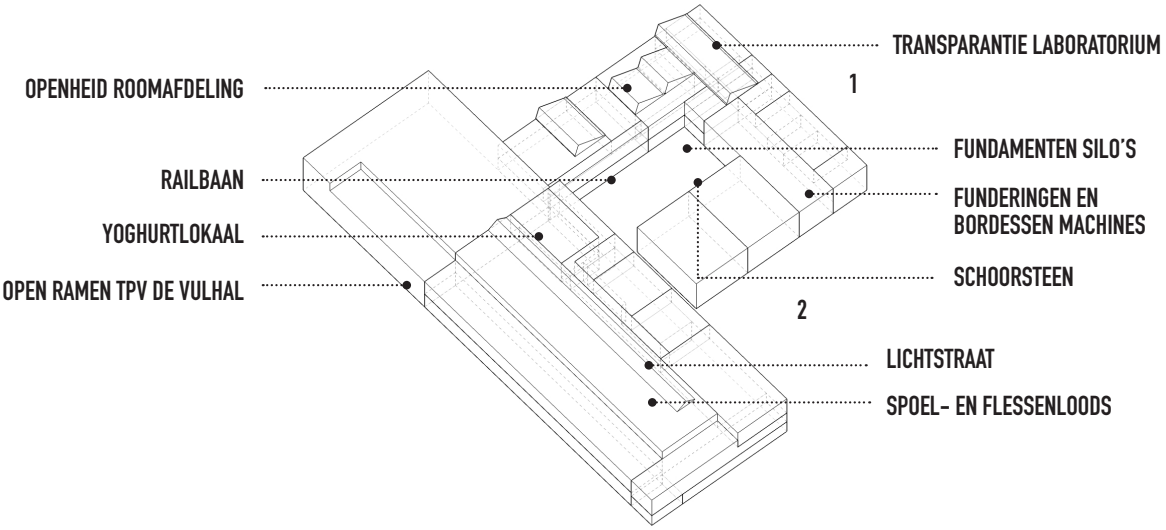



1 2

BUITENRUIMTE ALS ONDERDEEL VAN HET PRODUCTIEPROCES

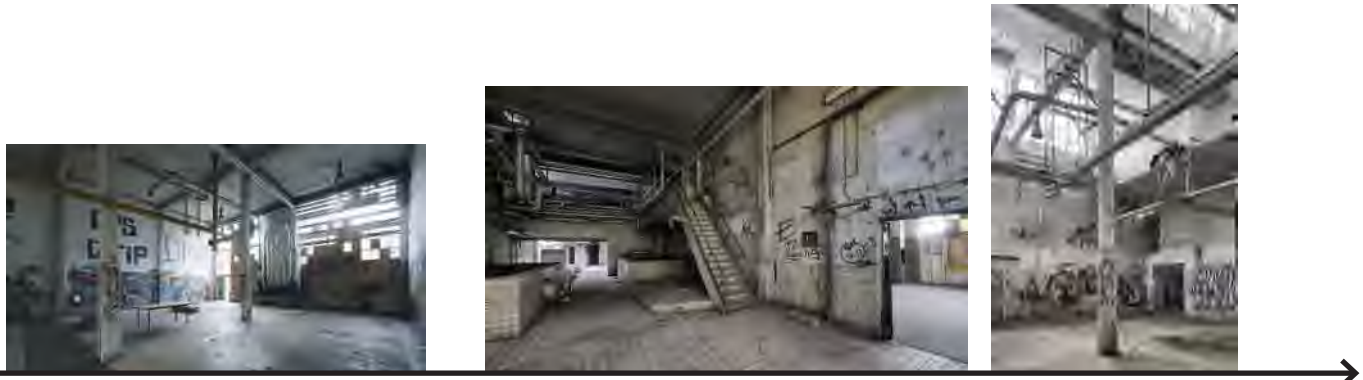


KETELHUIS MACHINEKAMER ROOMAFDELING


2
PLANCONCEPT IN VIJF SPEERPUNTEN




2.1 VIJF SPEERPUNTEN

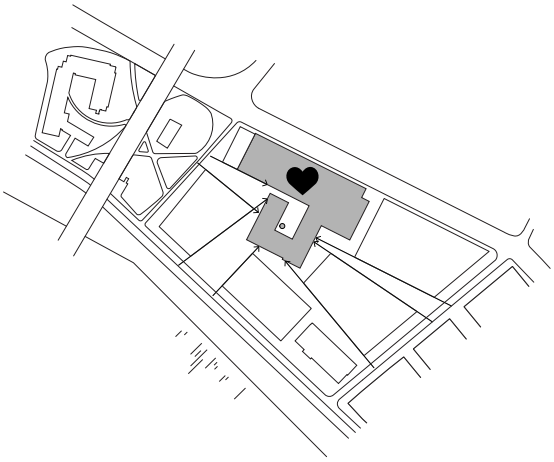


A. ERFGOED ALS HART

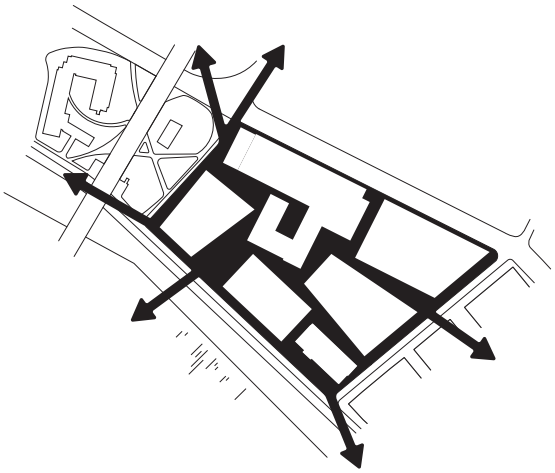


C. SAMENHANG MET DE OMGEVING

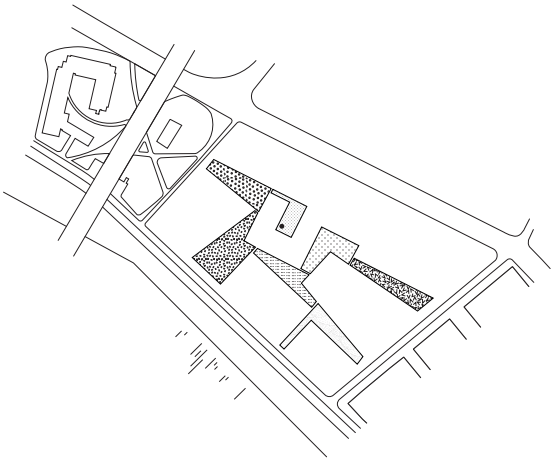

B. REEKS VAN OPENBARE RUIMTES ALS VERBINDER

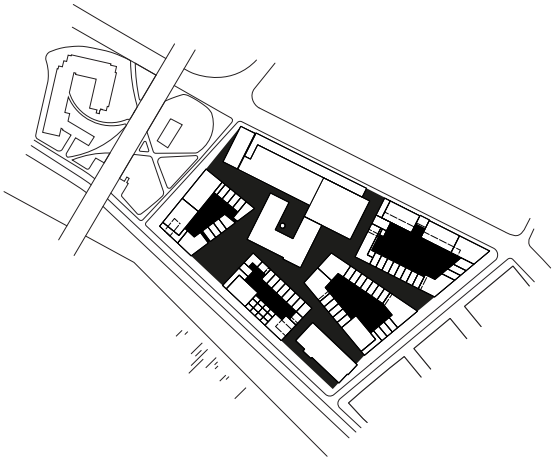


D. EEN GROENE, KLIMAATADAPTIEVE WIJK

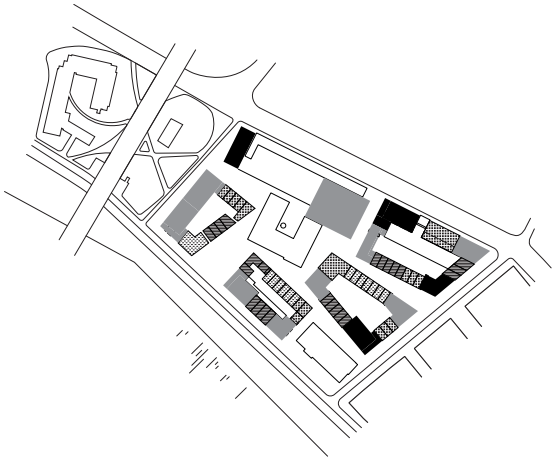


E. EENHEID EN DIVERSITEIT

A ERFGOED ALS HART

ORGANISATIE BOUWVELDEN

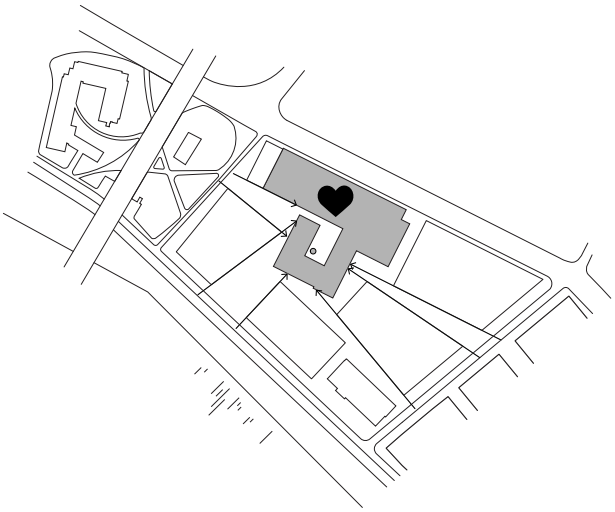


In het Cobercokwartier vormt het verleden de onderlegger voor de hoofdstructuur van het nieuwe gebied. De opzet van het oude fabriekscomplex is de weerslag van een in zichzelf gekeerd productieproces. Op dit principe borduren we met ons plan voort. De gerichtheid naar binnen is behouden. Dat zie je aan de oriëntatie van de functies in de fabriek, welke zich voegen naar binnen, zowel binnen de bebouwing als richting het Cobercoplein. Zo ontstaat een wereld op zichzelf die qua sfeer, zowel in stedenbouw als in openbare ruimte, doet denken aan het eigenzinnige karakter van het voormalige fabrieksterrein.
De Melkfabriek wordt hét kloppend hart van deze nieuwe woonwijk. Door de fabriek in te vullen met aansprekende publieke functies wordt zij voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk. De markante schoorsteen vormt het baken van het kwartier. Zichtlijnen vanuit de belangrijkste zijden van het gebied focussen de aandacht op dit bijzondere relict. Om die zichtlijnen heen schikken we de nieuwbouw.

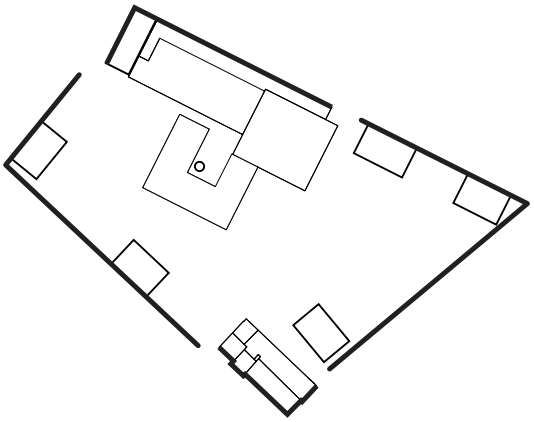


VERBONDEN DOOR FABRIEKSTERREIN

Melkfabriek, Van Ginkel en nieuwbouw definiëren samen het fabrieksterrein,
een ensemble van hoogteaccenten markeert de randen.

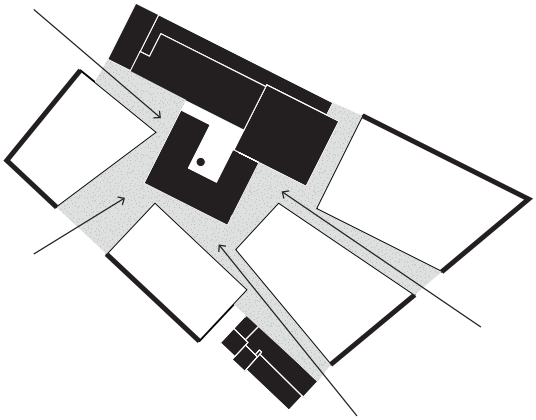

VERBONDEN DOOR PUBLIEKE RUIMTE

openingen en pleinen maken fabrieksensemble zichtbaar

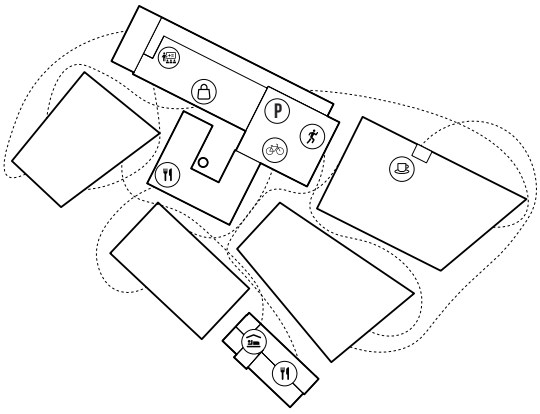


VERBONDEN DOOR PROGRAMMA


nieuwe programma fabriek en wonen vullen elkaar aan

B REEKS VAN OPENBARE RUIMTES

VERBINDEN VAN VERBLIJFSPLEKKEN

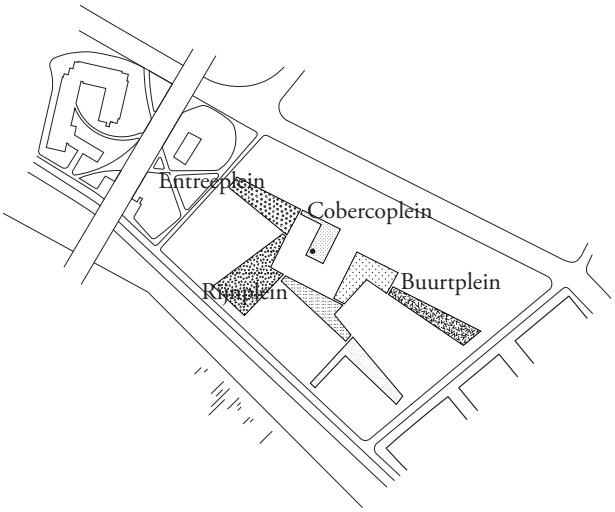


Een reeks van vier pleinen, het vernieuwde Singelpark en het waterfront aan de Rijn zijn in beeld familie van elkaar en hebben een industrieel karakter.
Ze vormen een interessante reeks van openbare ruimtes. Subtiele verschillen in functie en gebruik uiten zich in materialisering en groen. De pleinen functioneren als verblijfsplekken voor bewoners en bezoekers. De materialisering laat op subtiele wijze sporen zien van het vroegere leven van de industrie en geeft zo een kijkje in de geschiedenis van het Cobercokwartier. De straten en stegen sluiten in sfeer aan op de openbare ruimtes, waardoor er een stedelijk woongebied ontstaat, doordesemd van hoogwaardige materiaalgebruik en groen. Het plein aan de Rijn verwijst naar de vroegere ontsluiting voor (vracht) verkeer richting het water.
Nergens zijn meer afgesloten binnengebieden te vinden. De open structuur van het plan verbindt deze met elkaar en met de Rijn. De pleinwanden worden bewust vormgeven als schuine lijnen richting de bestaande fabriek en de schoorsteen. Op deze manier ontstaat er visueel een interessant spanningsveld.
We plaatsen de fabriek als het ware op een voetstuk, waardoor hij als identiteitsdrager van de wijk nog meer beleefbaar wordt. Door het wijd uitlopen van de pleinen naar de randen ontstaat bovendien een uitnodigende sfeer. Hier zoeken we bewust het contact op met de omgeving van het Cobercokwartier. Via schegvormige pleinen en straten aan de randen worden bezoekers dit eigengereide stukje stad binnengetrokken.

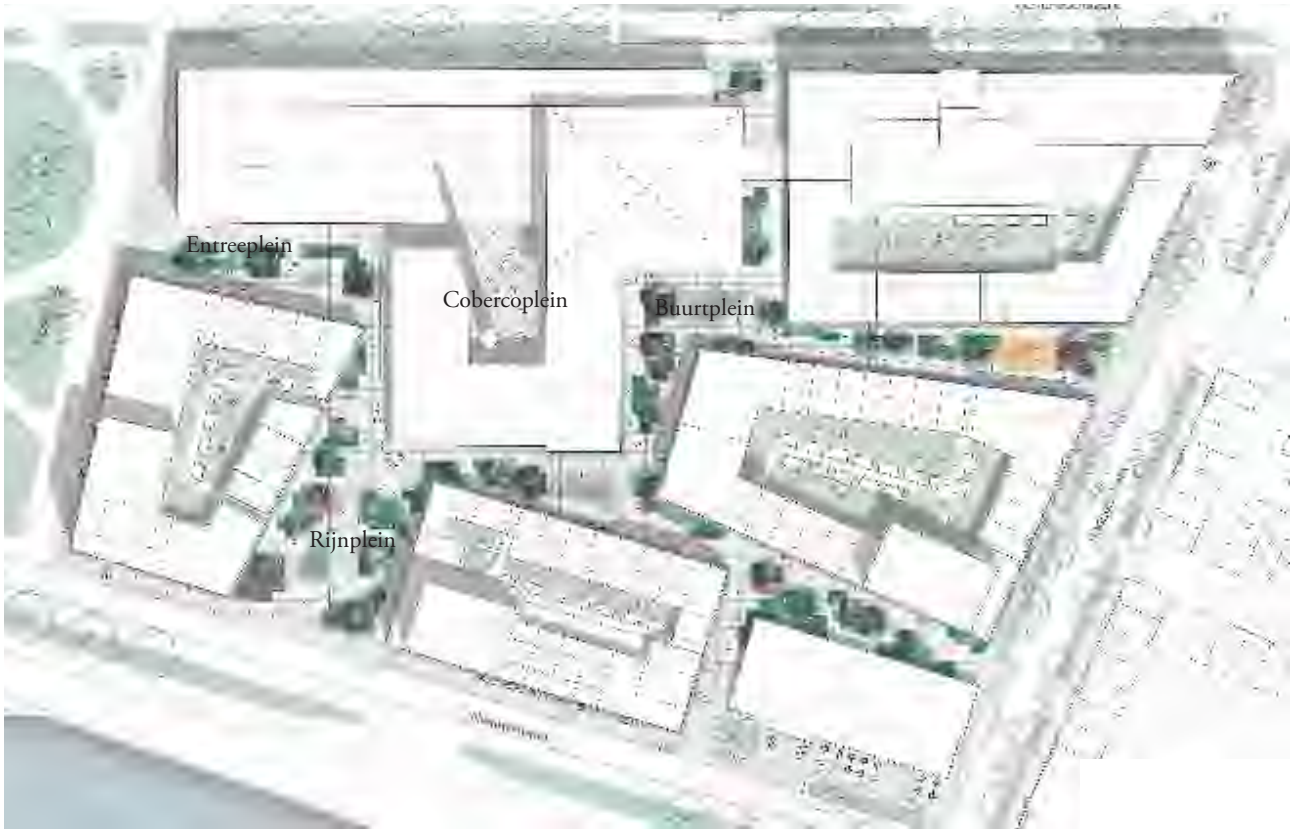

Entreeplein
Cobercoplein
Buurtplein
Rijnplein

C SAMENHANG MET DE OMGEVING


VERBINDINGEN MET OMGEVING EN ACTIVEREN AANSLUITENDE PUBLIEKE RUIMTE

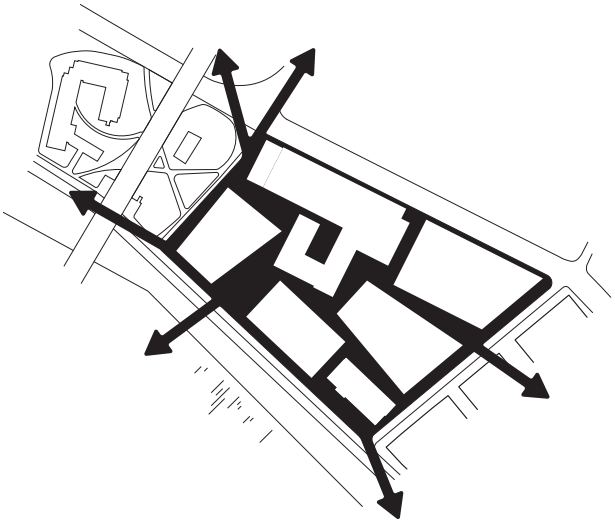


Het Cobercokwartier vormt met haar ligging tussen het Arnhemse stadscentrum, de woonwijken buiten de singel en de Rijnkade een belangrijk schakelstuk in de stad. Het nieuwe kwartier zal zich zowel meten aan een hoogstedelijk en divers milieu aan de westzijde, als aan een laagstedelijker woonmilieu aan de oostzijde. Het stedenbouwkundige model waarvoor is gekozen maakt het mogelijk om de aansluitingen nauwkeurig te kunnen maken. Het model heeft een diversiteit aan stedenbouwkundige korrels die variëren van een eengezinswoning tot een hoog appartementengebouw. Het gericht maken van keuzes helpt daarbij, bijvoorbeeld over type architectuur, de bouwblokgrootte, de hoogte van gebouwen en functies of waar welk slag korrel te positioneren.
Het ontwerpen in samenhang met de omgeving vindt plaats in goede balans met het zorgdragen voor voldoende afwisseling in stedenbouw en architectuur in het Cobercokwartier zelf. Ten gunste van het maken van goed werkende gemeenschappen is ook hier variëteit te vinden in woontypen en architectuur. De sfeer van het naar binnen gekeerde binnengebied geeft de plek eigenheid en geeft het kwartier haar eigen identiteit. Aan de randen wordt de verbinding met de omgeving weer opgezocht. De overwegend stevige bebouwing aan de noord-, west- en zuidrand staat in contrast met de informelere binnenwereld van het gebied met kleinere korrel. De Badhuisstraat is een mix van beide.
Door het aanbrengen van een hoogteaccent op de hoek van de Westervoortsedijk en Ooststraat reageert het plan op de bebouwing aan de singel en de toren van het stadskantoor. Het accent versterkt daarnaast de zichtbaarheid van het Cobercokwartier vanuit de stad. De hoek van de Ooststraat met de Nieuwe Kade vraagt om bijzondere aandacht. Voor het verkeer dat onder de brug doorkomt en via de Singel van de brug afkomt is dit de eerste ontmoeting met het gebied.
In functie vindt een duidelijk onderscheid plaats van een gemengd programma ten westen van de fabriek en een woonprogramma in het oostelijk gedeelte, aansluitend op het toekomstige Havenmeesterskwartier. In bebouwingsstructuur worden deze twee stadsdelen verbonden door straten op elkaar aan te laten sluiten. Daarmee wordt niet letterlijk bedoeld dat straten tegenover elkaar moeten liggen. Bajonetaansluitingen of verspringingen zijn ook mogelijk. Aan de Rijnkade verrijken een route voor langzaam verkeer, pleinen en verblijfsplekken zowel het Cobercokwartier, als het aangrenzende Havenmeesterskwartier.

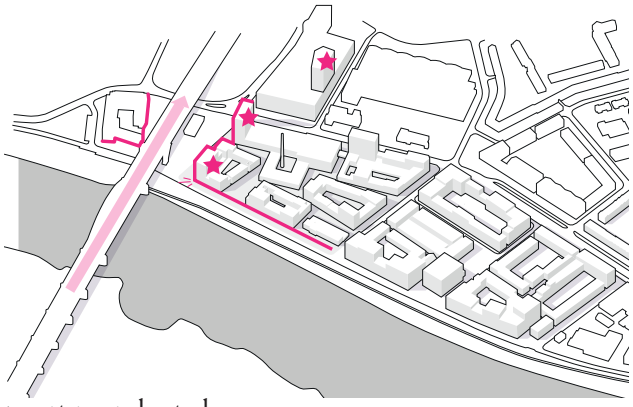


poort naar de stad

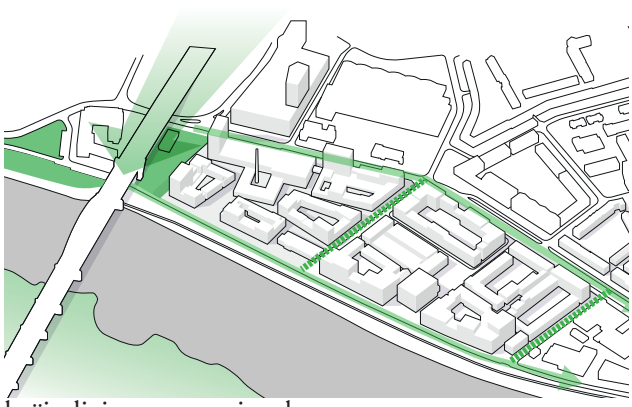


beëindiging groene singel

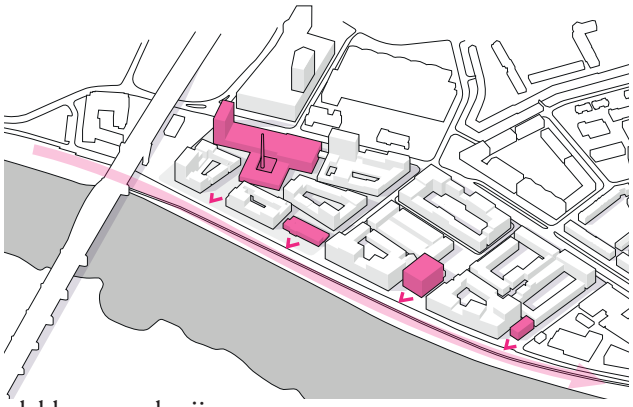


plekken aan de rijn

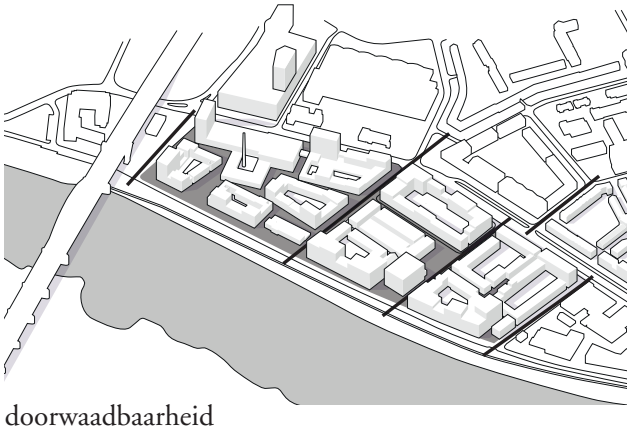

doorwaadbaarheid

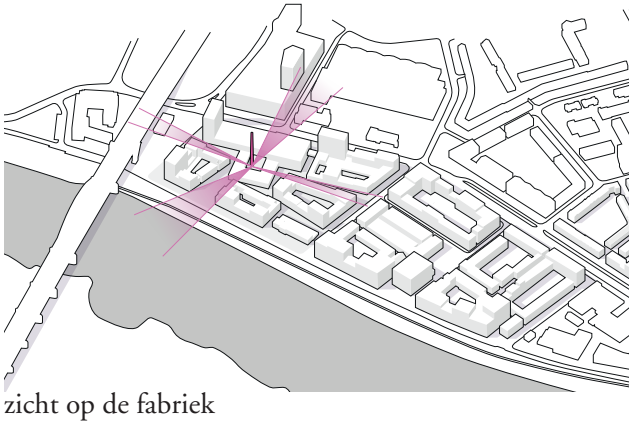


zicht op de fabriek

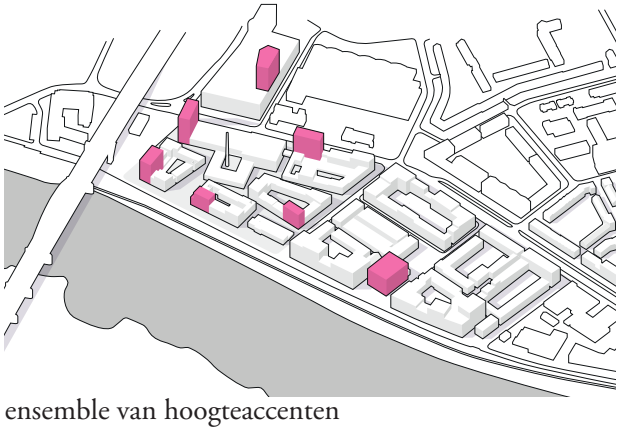


ensemble van hoogteaccenten

D GROEN EN KLIMAATADPAPTIEF


BINNENTUINEN IN DE VOLLE GROND EN GROENE PLEINEN EN STRATEN

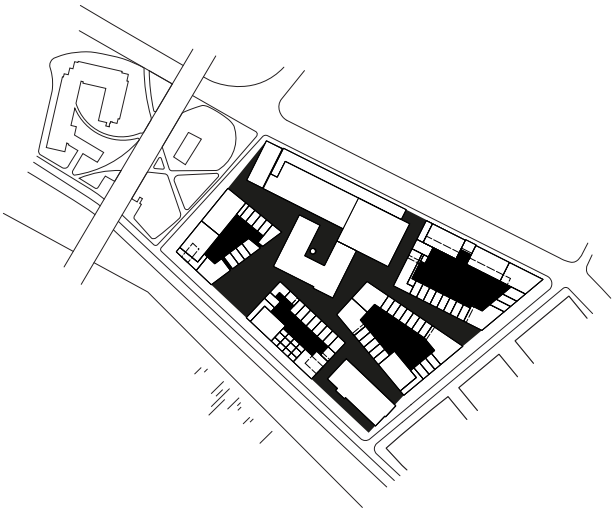

Cobercokwartier wordt een groen, duurzaam en klimaatadaptief gebied. Groen en water zitten in het DNA van het plan. De openbare ruimte wordt groen ingericht, zowel de pleinen als de binnenstraten. Een uitgebreid groenplan draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit in de stad en biedt nestgelegenheid voor vogels en insecten. Daarnaast worden tuinen in de volle grond aangelegd en is aan de voorkant van de woningen ruimte voor geveltuinen.
Door gescheiden afvoer van afval- en hemelwater wordt de druk op het riool verlaagd. Door water te laten infiltreren, lokaal te bergen en (zichtbaar) af te voeren maken we Coberco ‘rainproof’. Hemelwater kan bovendien hergebruikt worden voor irrigatie, om kostbaar drinkwater te besparen. De zichtbaarheid van hemelwaterafvoer op maaiveldniveau draagt bij aan bewustwording en beleving van circulaire principes.

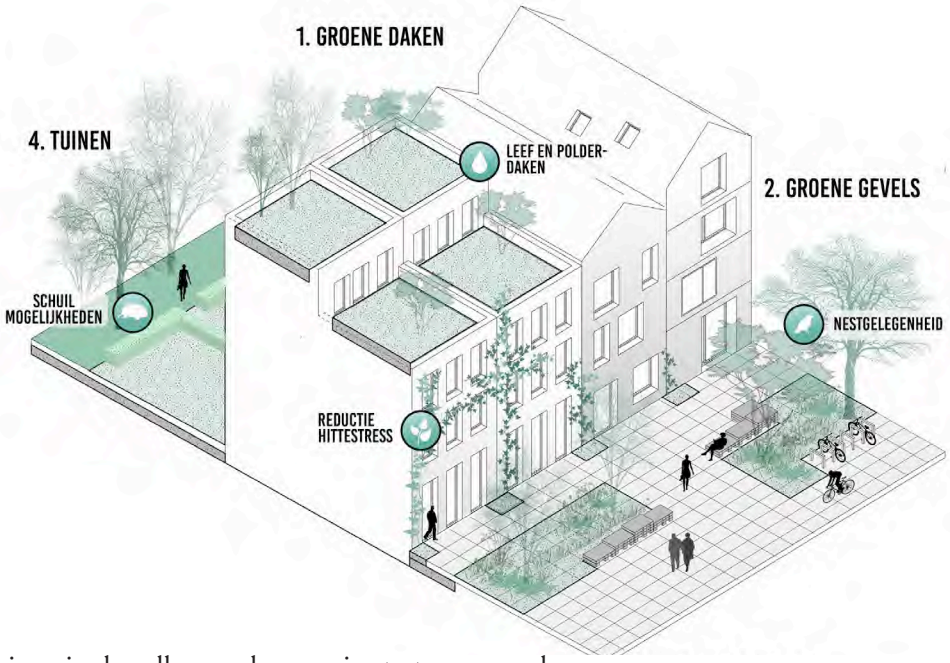


binnentuinen in de volle grond, groen in straten en gevels

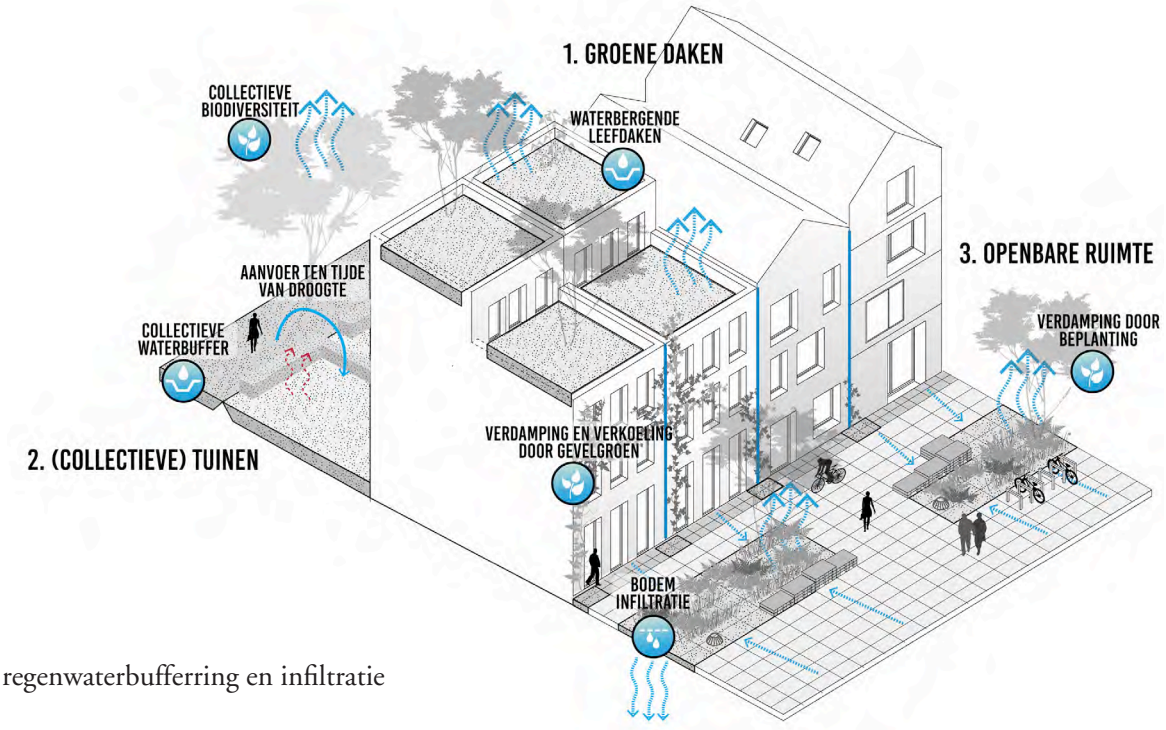

regenwaterbufferring en infiltratie

E EENHEID EN DIVERSITEIT

LEVENDIGE WOONOMGEVING

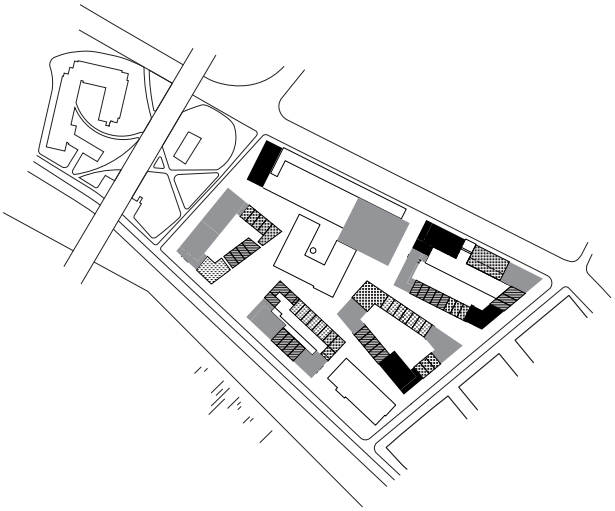

De nieuwbouw op het Cobercokwartier kenmerkt zich door een grote diversiteit en afwisseling in gebouw- en woningtypes en korrels. Daarmee ontstaat een levendig straatbeeld en voorkom je eenduidige zones. Het Cobercokwartier wordt een woonomgeving waarbij verschillende doelgroepen elkaar aanvullen op het gebied van woonwensen, gebruik van de openbare ruimte en ruimtevraag. Door contrastrijke architectuur toe te passen, zullen de verschillende doelgroepen zich kunnen herkennen in en zich eigenaar voelen van hún stukje woonomgeving. Er wordt bewust variatie gezocht in type korrels en het naast elkaar positioneren van hetzelfde type wordt vermeden. Door de grote variatie in korrel is het van belang dat de architectuur van de korrel helder en eenduidig is. Contrasten horen tussen de korrels en niet binnen de korrel. De korrels vinden eenheid binnen de architectuurstijl, gevelopbouw en materiaalkeuzes. Daarbij komen de diverse korrels verspreid over het terrein terug waardoor herkenning en samenhang binnen de wijk wordt gewaarborgd. Binnenterreinen van de gesloten bouwblokken moeten voldoende lucht, licht en kwaliteit hebben.
Omdat de diversiteit een duidelijke drager van de identiteit van het Cobercokwartier is, zal de hoge mate van afwisseling zowel aan de randen als in het gebied worden ervaren, steeds in balans met het vinden van de samenhang met de omgeving.

FABRIEKSENSEMBLE





NIEUWBOUW






3.
PLANBESCHRIJVING FABRIEKSENSEMBLE



3.1 CENTRALE HART VAN HET PLAN

De nieuwe Melkfabriek wordt het centrale hart van het Cobercokwartier. Door de fabriek in te vullen met nieuwe, aansprekende publieke functies wordt zij voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk. Als bezoeker van de stad moet je in de Melkfabriek zijn geweest. De schoorsteen vormt vanuit de stad het herkenbare baken van het Cobercokwartier. Zichtlijnen vanuit de belangrijkste zijden van het gebied focussen de aandacht op dit bijzondere relict. Om die zichtlijnen heen wordt de nieuwbouw vormgegeven. Die bebouwing verstrekt de industriële gebiedsidentiteit door in positionering, materiaalgebruik en vormentaal de relatie met het bestaande erfgoed aan te gaan. De beeldkwaliteit van het erfgoed, de grove vormen en duidelijke lijnen komen terug in nieuw vastgoed met een stoer karakter. Het erfgoed wordt daarbij altijd in acht genomen.

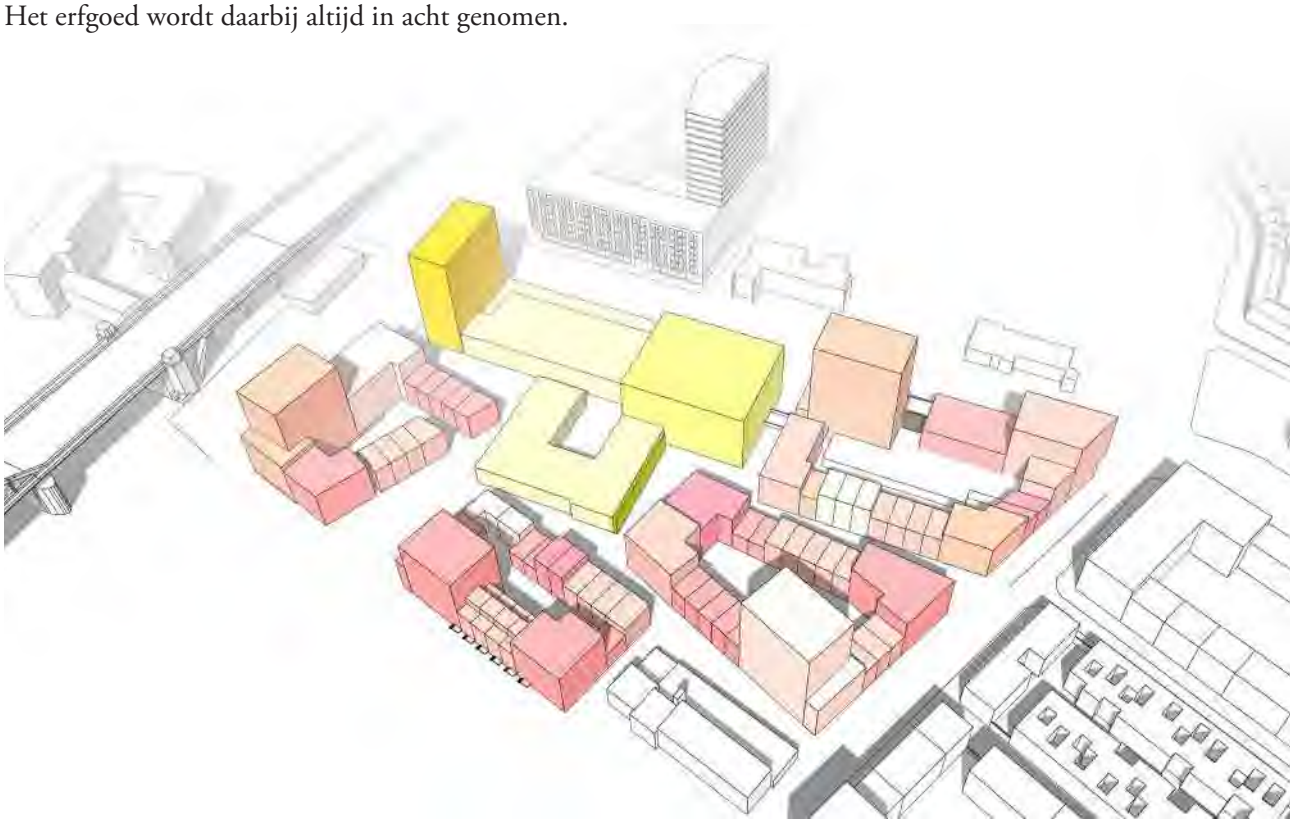

Het fabrieksensemble

Nieuwbouwplots

3.2 GEEN GEBOUW MAAR EEN SYSTEEM

Ten grondslag aan de indeling van het voormalige fabriekscomplex lag de organisatie van het productieproces van de zuivel. Dat organiserende principe staat in de nieuwe plannen ook centraal. In de loop der tijd veranderde processen en breidde de fabriek uit en werden delen aangebouwd. In de bouwdelen die nu nog aanwezig zijn bevinden zich veel verwijzingen naar het productieproces. Daarnaast breidt het bestaande ensemble uit met nieuwe functies en programma. Niet met als doel een eenduidige massa te bouwen, maar om een gevarieerde wijk te maken die eenheid uitstraalt vanwege de industriële sfeer. De nieuwe toevoegingen vormen de schakel tussen de nieuwbouw en de fabriek en vormen zo een belangrijke impuls voor de verdere transformatie van de fabriek.



HERKENNINGSPUNT



ENTREE



WERKEN



WINKELEN




ATELIER-LOFTS



HORECA




HUB/SPORTEN/
MOBILITEIT/SERVICES

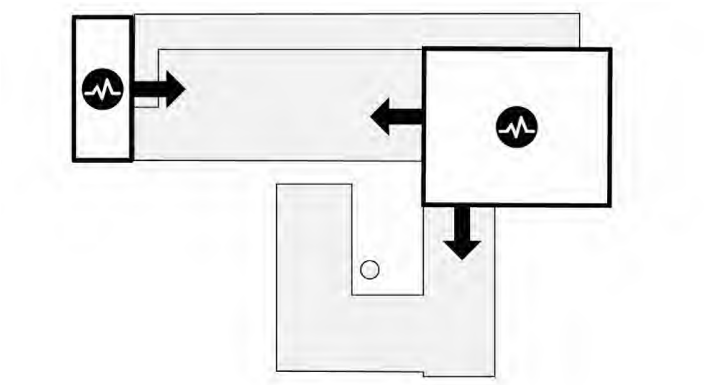


MAGNETEN EN AANJAGERS

De nieuwe toevoegingen aan het fabrieksensemble zorgen door hun functies voor een eerste belangrijke impuls voor de transformatie van het bestaande gebouw.

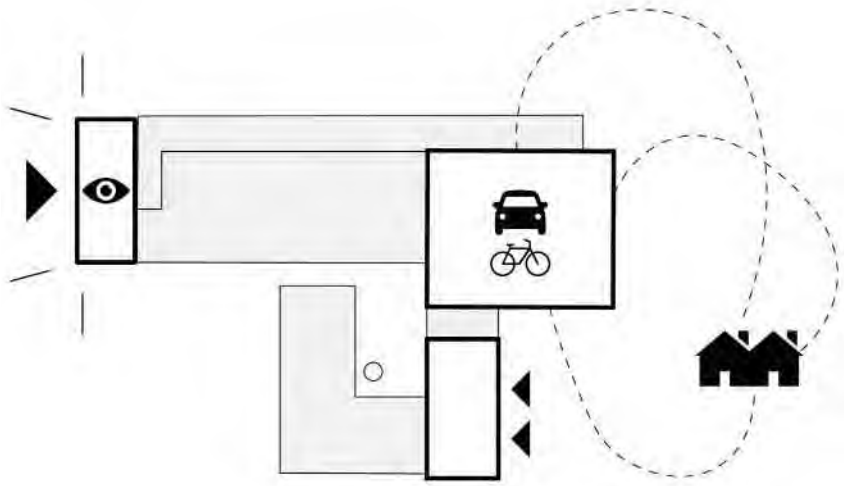


SCHAKELS TUSSEN BESTAAND EN NIEUW

Het Kopgebouw vormt het herkenningspunt aan de Westervoortsedijk en aan de Singel en is de entree van het fabrieksensemble.
De nieuwe Vulhal wordt een mobilityhub en functioneert als schakel tussen het fabrieksensemble en de nieuwbouw.
De loftwoningen voegen een interessant woonprogramma toe aan het nieuwe programma van de fabriek.

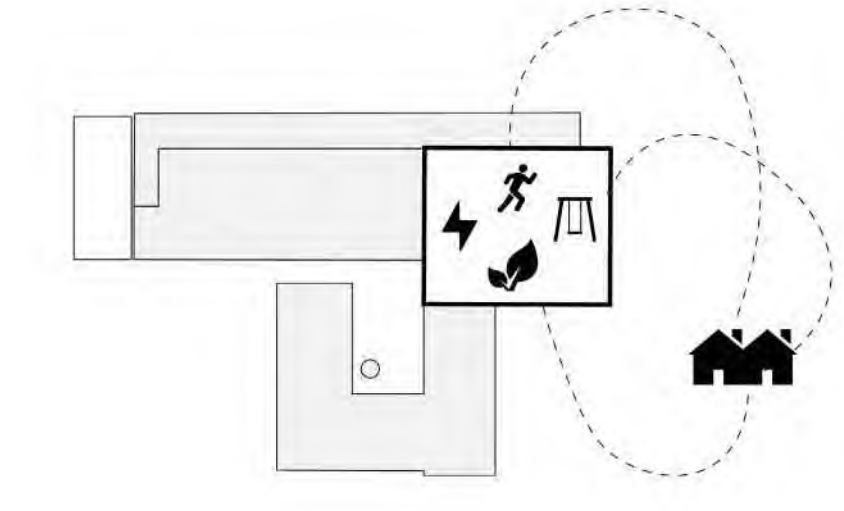

DE NIEUWE VULHAL


De nieuwe Vulhal is naast moblilityhub ook de katalysator voor de wijk. Op de begane grond voegt de hal zich naar de structuur van de bestaande fabriek. Op het dak biedt de Vulhal ruimte voor groen, spelen en sporten.

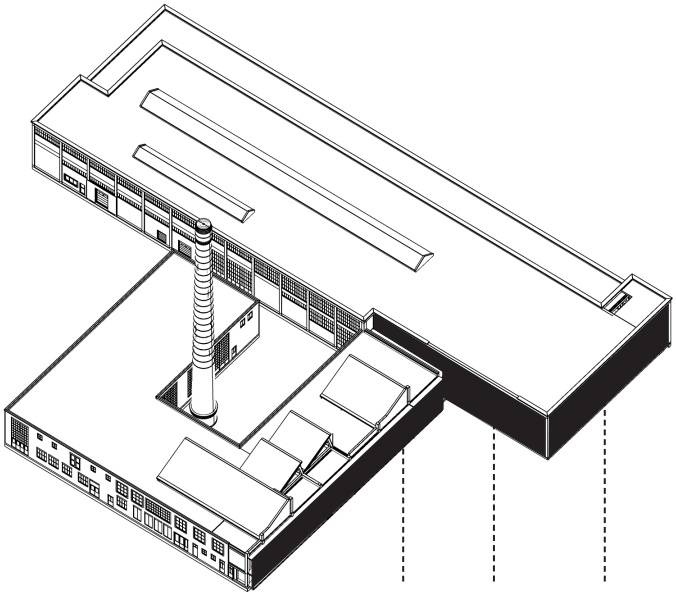


afgeknipte gevels/ gebouwdelen aanwezig in de bestaande fabriek

DE NIEUWE TOEVOEGINGEN


In de laatste jaren zijn er delen van de fabriek gesloopt waardoor er aan de oostzijde gevels ontbreken. De toevoegingen worden zorgvuldig naast het bestaande volume geplaatst of erin gepast. Het Kopgebouw wordt bijgevoegd. De nieuwe Vulhal respecteert de setback aan de zijde van de Westervoortsedijk.
De bestaande sheddaken en structuur in het deel dat tot loftwoningen wordt getransformeerd worden waar mogelijk behouden.
In de architectuur is een mate van contrast met het bestaande mogelijk. Wel wordt inspiratie gezocht in de beeldbepalende elementen van de bestaande fabriek.

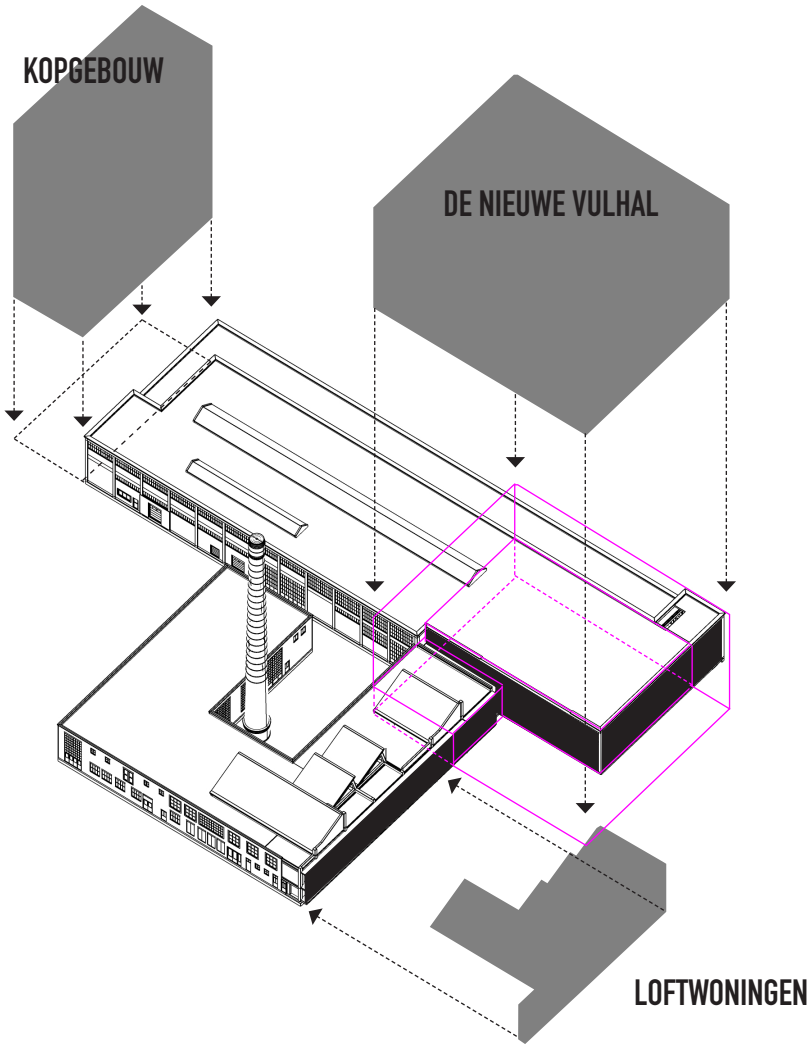

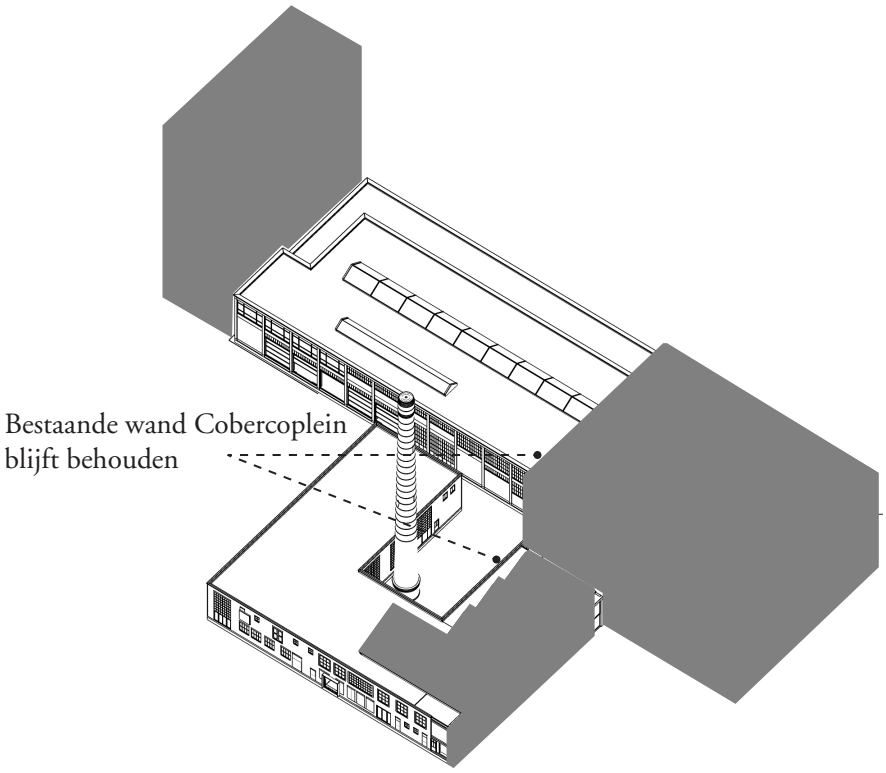

HET PRINCIPE

Volgens de functionele principes van de fabriek vraagt een nieuwe functie om een nieuwe massa. Deze massa's blijven op onderdelen los van elkaar. De aansluiting van de hal dient nauwkeurig te worden vormgegeven, waarbij de bestaande wand aan het Cobercoplein behouden blijft.
Aan de oostkant vormen de nieuwe Vulhal en de loftwoningen het nieuwe gezicht van de Melkfabriek.

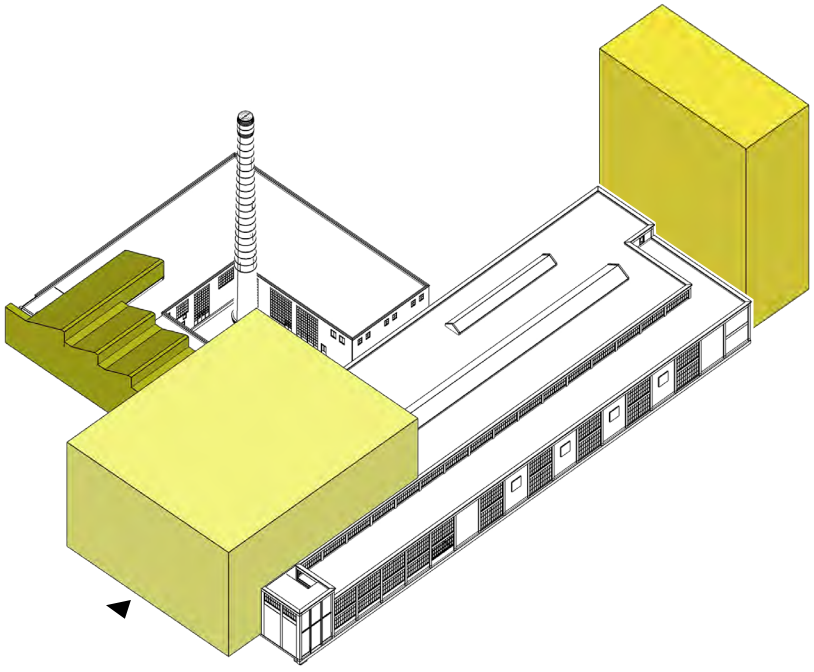


DE STRAATZIJDE

Het Kopgebouw maakt een genuanceerde setback om de hoek van de fabriek vrij te maken.
Ook de nieuwe Vulhal ligt terug om de hoek van de fabriek vrij te maken.
De Vulhal geeft in vorm en massa stevigheid en vormt hiermee een hoeksteen van de fabriek.
Zowel het Kopgebouw als de nieuwe Vulhal hebben een transparante en geactiveerde plint waarmee de Melkfabriek en de entree ervan duidelijk zichtbaar zijn en de routing ernaartoe vanzelfsprekend.

ACTIVEREN OMGEVING

De nieuwe Melkfabriek activeert als centrale pit in het gebied de aangrenzende openbare ruimte en de pleinen. Een binnenstraat is de drager van de nieuwe functies en vormt de verbinding tussen het Kopgebouw met de bestaande fabriek en de nieuwe Vulhal. De gevels zijn voldoende transparant en open en zorgen voor interactie met de omgeving.

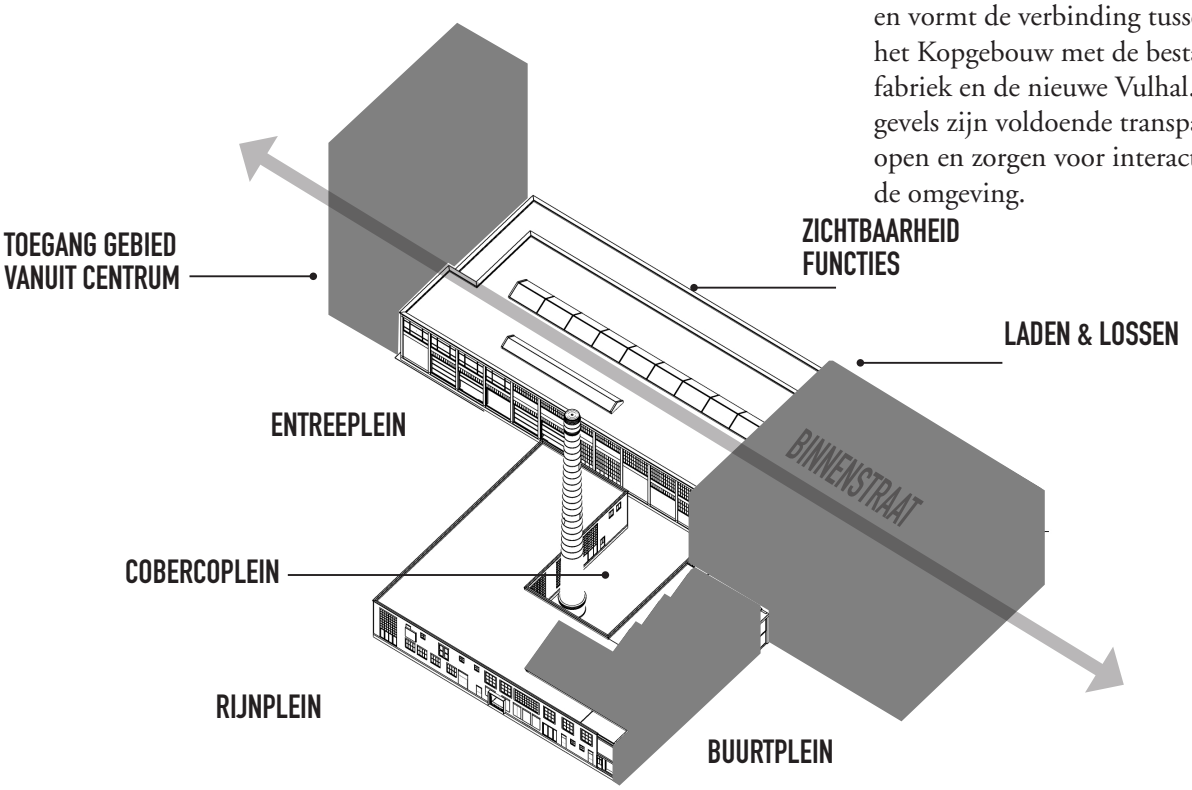






3.3 BEHOUD EN NIEUW

Nieuwe toevoegingen worden met respect voor de bestaande architectuur zo zorgvuldig mogelijk ingepast.
We gaan onderzoeken of we delen van de oude Vulhal kunnen laten staan aan de binnenzijde of elders slim kunnen hergebruiken. Hierbij valt te denken aan delen van de vloer, een enkele kolom, tweedelijns kolommen aan de Westervoortsedijk en de wanden met tegels en de kozijnen.


PROGRAMMA

De mate van stedelijkheid, de ligging ten opzichte van het stadscentrum, de Rijn en de buitenwijken en de randvoorwaarden vanuit mobiliteit leiden tot een specifiek programma voor wonen, voorzieningen, cultuur, dienstverlening en commercie. Er is ruimte voor een grote diversiteit aan typen woningen en ondernemers. Hierbij is het belangrijkste uitgangspunt dat de publieke en creatieve bedrijfsfuncties zich clusteren in het bestaande erfgoed en dat de nieuwe toevoegingen daarop volgen. Slechts een beperkte hoeveelheid bedrijvigheid kan landen in de plint rondom het Rijnplein en de Ooststraat. Daardoor

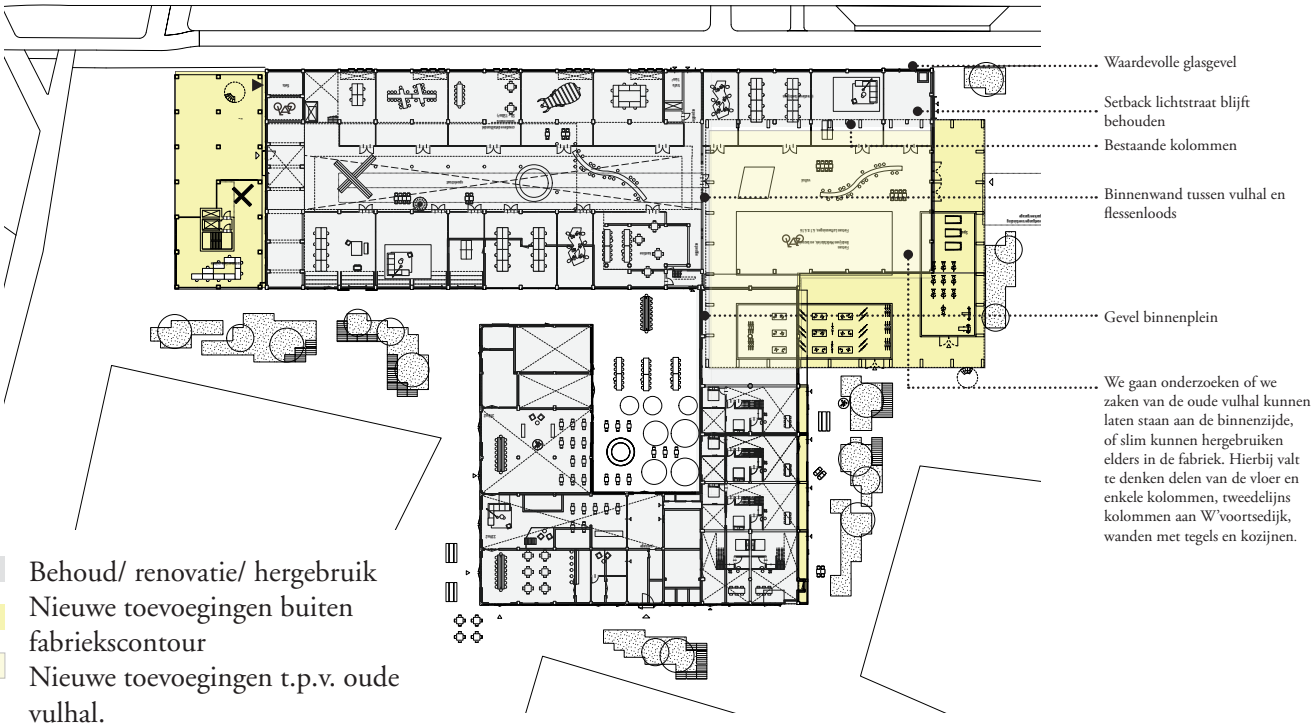

3.4 PROGRAMMA


wordt de fabriek hét kloppende hart van het gebied met publieksfuncties die mensen naar het gebied trekken en ervoor zorgen dat er een divers stedelijk milieu ontstaat. De inrichting van de Melkfabriek en directe omgeving wordt daarop aangepast.
De gebouwen rondom het binnenplein – het Cobercoplein - richten zich zowel op de pleinen rondom de Melkfabriek, als op het binnenplein zelf met haar karakteristieke schoorsteen. Aan de zijde van het Buurtplein is wonen de hoofdfunctie, ondersteund met functies voor de buurt zoals de nieuwe Vulhal met zijn levendige plint. In het Van Ginkelgebouw is plek voor meerdere functies, waaronder horeca en creatieve bedrijvigheid en/of een boetiekhotel. Dit gebouw wordt aan twee zijden geactiveerd en krijgt functies die aansluiten bij de prettige sfeer die rondom Van Ginkel zal ontstaan. Het westelijk gedeelte biedt plaats aan horeca, ambacht en andere functies die gebruik (kunnen) maken van het Cobercoplein en het Entreeplein bij het nieuwe Kopgebouw die dienstdoet als entree van het gebied en van de fabriek. Aan het Rijnplein is plaats voor een terras, direct langs de gevel om de overgang van privé naar openbaar vorm te geven. De plots met nieuwbouw huisvesten voornamelijk woningen.

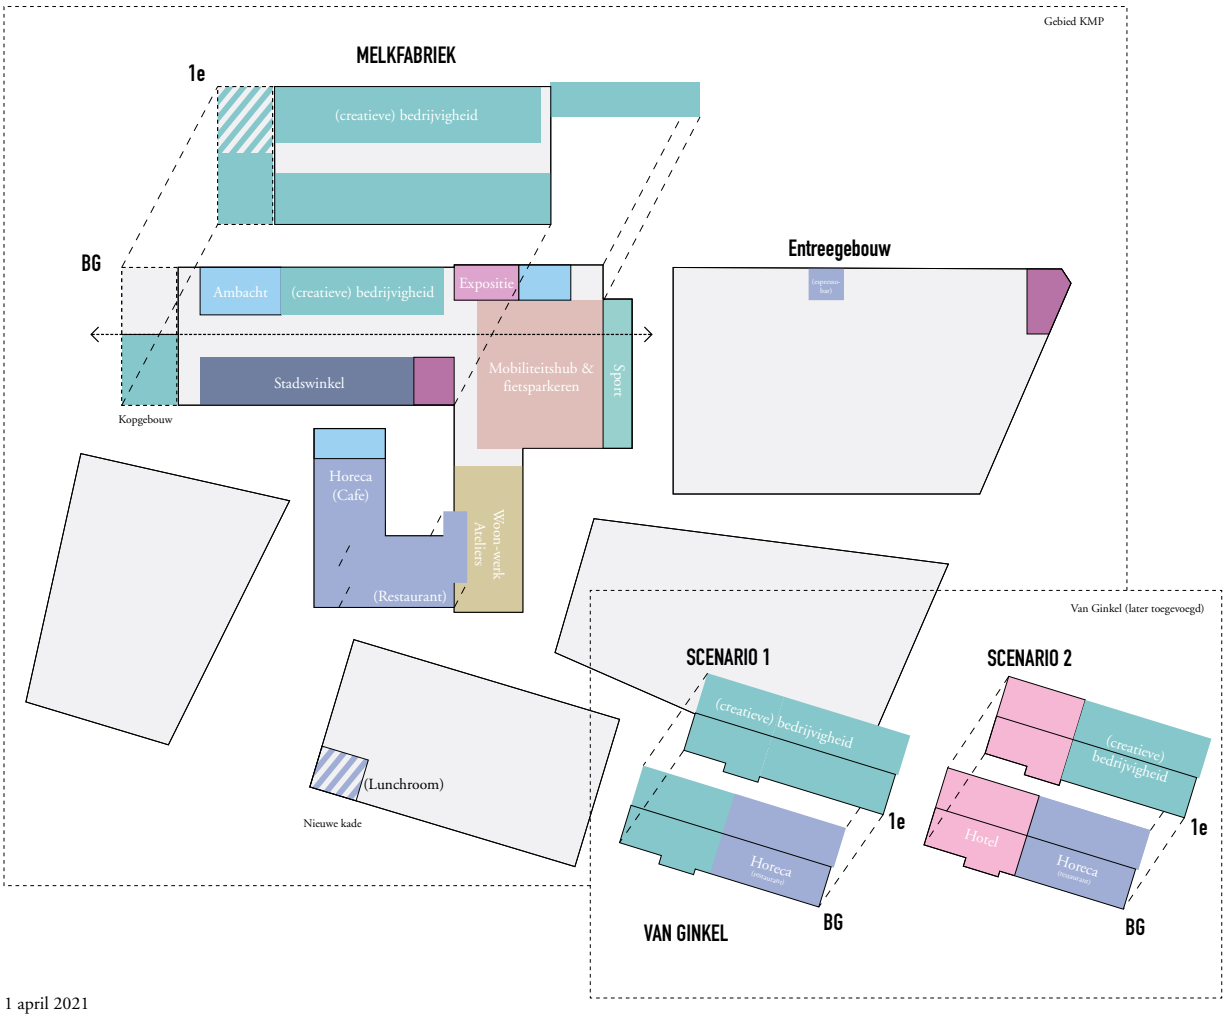

1 april 2021


3.5 VAN GINKEL

Het Van Ginkelgebouw is in de oorlog grotendeels verwoest en volgens de oorspronkelijke plannen herbouwd. Het bedrijfsgebouw, eveneens een ontwerp van het architectenbureau Feenstra in traditioneel-zakelijke stijl, bezit daardoor nog zijn authentieke bouwmassa. Wel werd het in de loop der jaren in de detailleringen van vensters en ingangen herhaaldelijk gewijzigd. Het gebouw heeft met name door zijn markante historische hoofdvorm, karakteristieke gevelindelingen en het materiaalgebruik voor dit gedeelte van de Nieuwe Kade een beeldbepalende waarde. Het vormt een van de weinige relicten van de historische kadebebouwing.

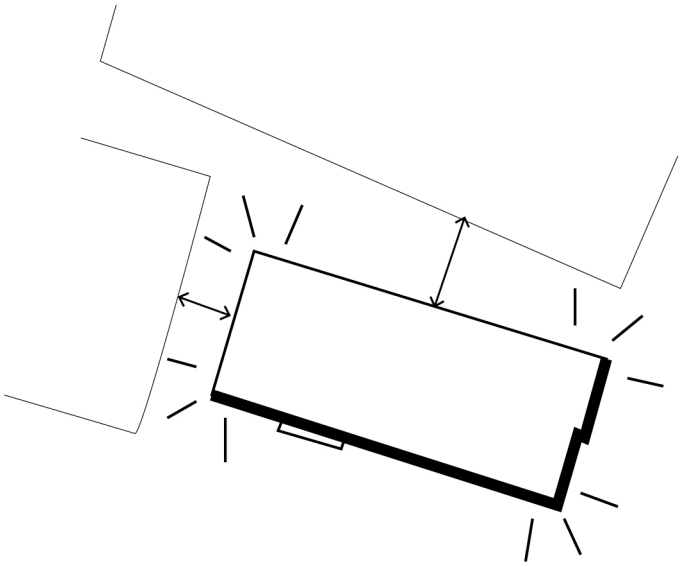


HET PRINCIPE

Van Ginkel vormt de hoek van het Cobercokwartier aan de Rijn en aan de Badhuisstraat. De alzijdige uitstraling van het gebouw blijft behouden; het is in het stedenbouwkundige ontwerp omgeven door openbare ruimte. Het gebouw is nooit onderdeel geweest van de Melkfabriek en richt zich dan ook vooral op de Rijn. In de nieuwe straatwand aan de Nieuwe Kade blijft het een beeldbepalend gebouw.

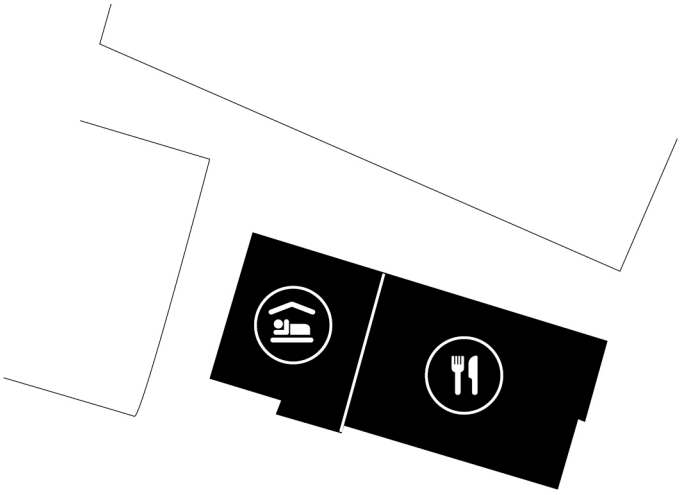


PROGRAMMA

Het Van Ginkelgebouw kan worden getransformeerd tot een boetiekhotel met maximaal 25 kamers en een restaurant/café met terras aan het water.
Ook andere scenario's zijn denkbaar. Zo kan het hoteldeel door (creatieve) bedrijven worden gebruikt.

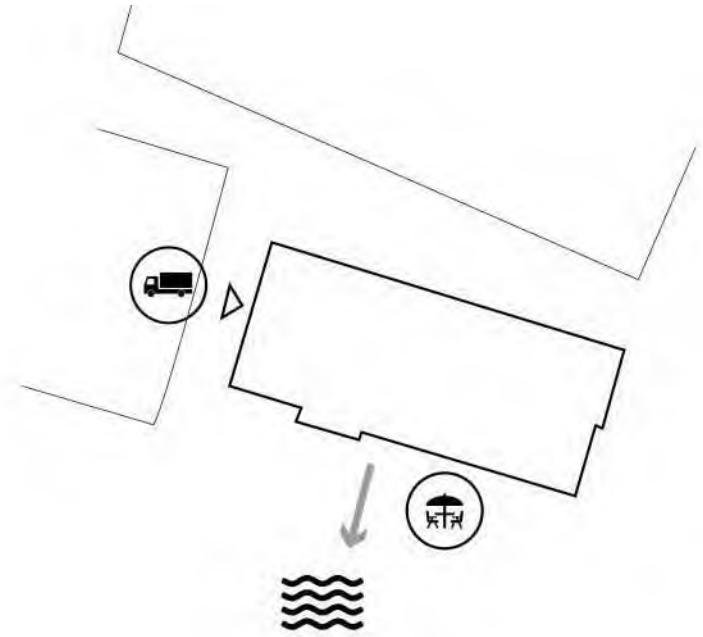

BUITENRUIMTE

Van Ginkel grenst zowel aan binnenstraten als aan de Nieuwe Kade en de Badhuisstraat.
Aan de Kade krijgt het Cobercokwartier met Van Ginkel een markant punt met een buitenterras aan de Rijn.
Het bevoorraden van de horeca en het hotel kan plaatsvinden aan de zijkant tegenover plot 2 of aan de Badhuisstraat.

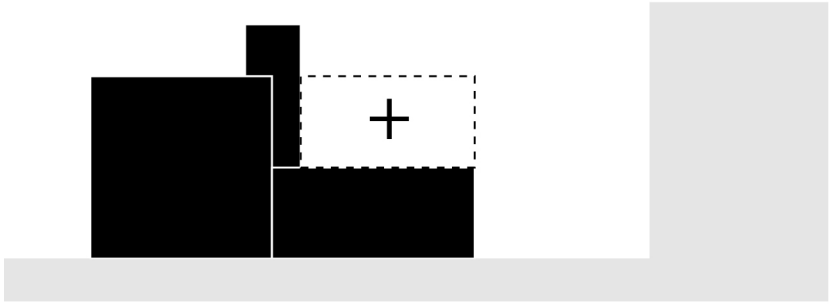

OPBOUW

De Achterbouw van Van Ginkel wordt vernieuwd. Daarbij mag de achterzijde maximaal even hoog worden als de voorzijde. Uitgangspunt hierbij is het activeren van de plint.

We omschrijven hier de opgave voor straks.

3.6 DE OPGAVE/ INSPIRATIE

Met dit stedenbouwkundig plan hebben we nog geen ontwerp voor het fabrieksensemble gemaakt. Wel formuleren we een aantal aspecten die we bij de transformatie belangrijk vinden:

1. **Voortbouwen op de historisch steeds zakelijker wordende zuivelfabriekarchitectuur: form follows function**
2. **Toevoegingen aan de fabriek vormen een nieuwe laag met eigen kenmerken**
3. **Kopgebouw als stedenbouwkundig signaal**
4. **De nieuwe vulhal als katalysator van het Cobercokwartier**
5. **Oude sferen en objecten vertellen het fabrieksverhaal en worden opnieuw geactiveerd in het vernieuwde fabrieksensemble**
6. **Nieuwbouw met een stoer, industrieel karakter als decor rondom het fabrieksensemble**

Voortbouwen op de steeds zakelijker geworden zuivelfabriekarchitectuur: form follows function
De Melkfabriek bestaat uit verschillende gebouwdelen. Ieder nieuw onderdeel dat in het verleden aan de fabriek werd gebouwd, kreeg met de tijd een steeds zakelijker en minder traditioneel uiterlijk. De traditionele, symmetrische gevels van de fabriek kregen in de loop der tijd functioneel ogende stalen raampartijen. Het fabrieksproces met melk, ketels, buizen en plateaus werd omhuld met structuren en invullingen, volgens het principe van 'form follows function'.

Toevoegingen aan de fabriek vormen een nieuwe laag met eigen kenmerken
Het fabrieksensemble is een collage van ontdekkingen. Elke tijdsperiode zorgde voor toevoegingen, waardoor het ensemble steeds verrijkt werd met een nieuwe laag met eigen kenmerken en een rijkheid aan onderdelen. Ook nu voegen we zo'n nieuwe laag toe. We plaatsen twee 'magneten' aan weerszijden van de fabriek: het Kopgebouw aan de centrumzijde van de fabriek en de nieuwe Vulhal in het hart van het gebied. Deze hedendaagse toevoegingen aan het ensemble passen bij de wensen van nu: het activeren van het kwartier voor bewoners, bezoekers en gebruikers.

Kopgebouw als stedenbouwkundig signaal
Het Kopgebouw vormt stedenbouwkundig het 'signaal' van het gebied en wordt als een stedelijk accent vormgegeven. Het vormt de hoeksteen van het Cobercokwartier.

De nieuwe vulhal als katalysator van het Cobercokwartier
De nieuwe Vulhal heeft een minder prominente plek in het kwartier dan het Kopgebouw. Maar het belang van het gebouw voor het Cobercokwartier is groot. De Vulhal ligt in het midden van het Cobercokwartier en fungeert als de verbinder tussen het woonprogramma en de fabriek. Het is de 'katalysator' van het plan, want een plek waar buurtbewoners actief ruimte en activiteiten delen. Het is de plek waar ze het kwartier binnenkomen, waar ze hun auto of fiets parkeren, de buren ontmoet en waar ze samen sporten en ontspannen. Dit programma zorgt voor reuring in het gebied en verstrekt de sociale cohesie. De nieuwe Vulhal wordt zodanig vormgegeven dat men ernaartoe getrokken wordt.

Oude sferen & objecten vertellen het oude fabrieksverhaal, en worden opnieuw geconfigureerd in het vernieuwde fabrieksensemble
De nieuwe Vulhal is daarbij een sleutelstuk. Het symboliseert het verhaal van de transformatie van het terrein van producerende melkfabriek naar een sociaal en levendig woonkwartier. Deze nieuwe laag van het ensemble vormt ook een ingreep in de oude fabriek en breekt de voorheen gesloten fabriek letterlijk open. Bezoekers zien van buitenaf nooit direct wat er in de fabriek gebeurt, maar worden er wel naartoe getrokken. De Vulhal maakt nieuwsgierig naar de oude fabrieksverhalen, maar vooral ook naar de nieuwe processen die in de fabriek plaatsvinden. Translucente materialen kunnen zorgen voor een stapsgewijze onthulling van dit nieuwe proces. Dit voorzichtig optillen van een sluier van wat binnen gebeurt, ontlokt een spannend spel tussen wat binnen en buiten plaatsvindt.
Oude relicten en objecten vertellen over het vroegere gebruik van de fabriek en de bijbehorende sfeer. Deze krijgen een nieuwe betekenis in het vernieuwde fabrieksensemble. De nieuwe Melkfabriek met Vulhal wordt hiermee een gebouw om te gaan ontdekken. De nieuwe onderdelen krijgen een vertaling in architectuur en daarmee een eigen sfeer:

- Stoere constructie
- Hygiënische sfeer, het steriele karakter van de melkfabriek
- Stalen machinerie en glans van instrumenten
- Translucente vlakken
- Objecten en relicten

Nieuwbouw met een stoer, industrieel karakter als decor rondom het fabrieksensemble
De nieuwbouw voegt zich als een decor rondom het fabrieksensemble. Overal zijn zichtassen naar het fabrieksensemble, zodat de fabriek ook echt als pit van het Cobercokwartier beleefd en gebruikt gaat worden.

"We plaatsen twee 'magneten' aan weerszijden van de fabriek: het Kopgebouw als stedenbouwkundig signaal van het Cobercokwartier en de nieuwe Vulhal als katalysator in het hart van het gebied."

Studioninedots



Fabriek voor de stad: In programma ruimte voor schoonheid, verbinding, wonen een werken.

“Oude fabrieksverhalen worden stapsgewijs onthuld. Je ziet van buitenaf nooit direct wat er in de Melkfabriek gebeurt, maar je wordt er wel naartoe getrokken. Een rijkheid aan oude en nieuwe onderdelen en sferen maakt nieuwsgierig naar de oude fabrieksverhalen, maar vooral ook naar de nieuwe processen die in deze tijd in de fabriek plaatsvinden.”

Studioninedots

Stoere constructies →


Het karakter van het **lab**,
met **tegels** en een **hygiënische** sfeer →



De **glans** van **instrumenten**,
tanks en **apparatuur** →
De **stalen** ondersteuning,
van **machinerie**, trappen en **constructie**

Translucente vlakken onthullen het proces →
dat zich binnen afspeeld

Objecten en relicten →



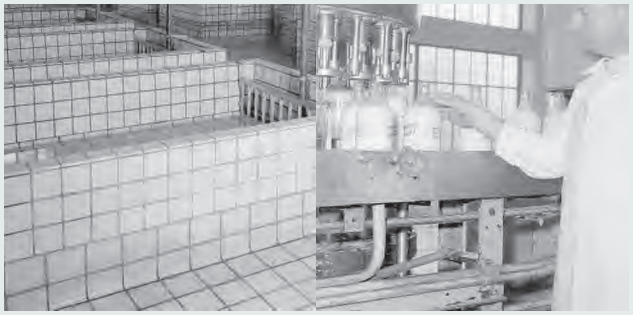

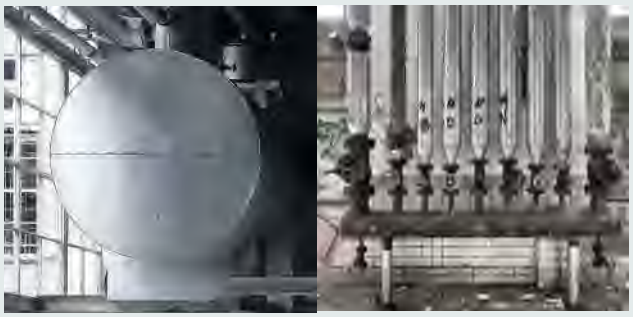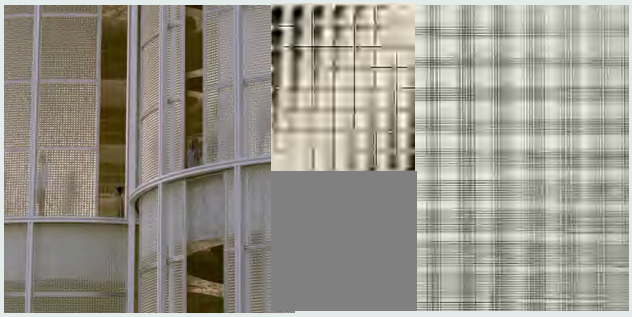




4.
PLANBESCHRIJVING NIEUWBOUW

4.1 SITUATIETEKENING

Het Cobercokwartier is onderdeel van een grotere ontwikkeling. Ten oosten van het plangebied staat de komende jaren een grootschalige transformatie op de planning: Het Nieuwe Kade Kwartier. Het nu aanwezige bedrijventerrein wordt getransformeerd tot woongebied met een diversiteit aan grondgebonden woningen, appartementen en wijkvoorzieningen. In onderstaande kaart is deze gebiedsontwikkeling te zien.



4.2 MAAIVELD


VOORBEELDVERKAVELING BEGANE GROND

Rondom het fabrieksensemble liggen een viertal woonplots, met elk een diversiteit aan woontypen en functies. De randen van de plots maken de contouren van het plan. Schegvormige plots zorgen voor zichtassen richting de schoorsteen. Ieder gebouw binnen het plot maakt contact met de openbare ruimte eromheen door de positionering van entrees en een alzijdige vormgeving van gebouwen. In onderstaande kaart is de proefverkaveling in een maaiveldtekening weergegeven.



4.3 VOORBEELDVERKAVELING

De plots met nieuwbouw huisvesten voornamelijk woningen. Woningbouw wordt in een grote diversiteit aan categorieën gerealiseerd. Zo komen er studio's voor studenten en appartementen voor starters. Stadsbewoners die waarde hechten aan een tuin kunnen hun hart ophalen aan een van de grondgebonden woningen. Het kwartier biedt ook unieke woningen vanwege hun ligging aan de Rijn, zowel appartementen als grondgebonden woningen. Een brede doelgroep kan hier genieten van een wijds uitzicht over de uiterwaarden. Er worden woningen in een uiteenlopende prijsstelling gerealiseerd, van goedkope koop- en/of huurappartementen tot zeer grote stadsvilla's. Deze mix aan woningtypes zal leiden tot een zeer diverse bewonersdoelgroep.

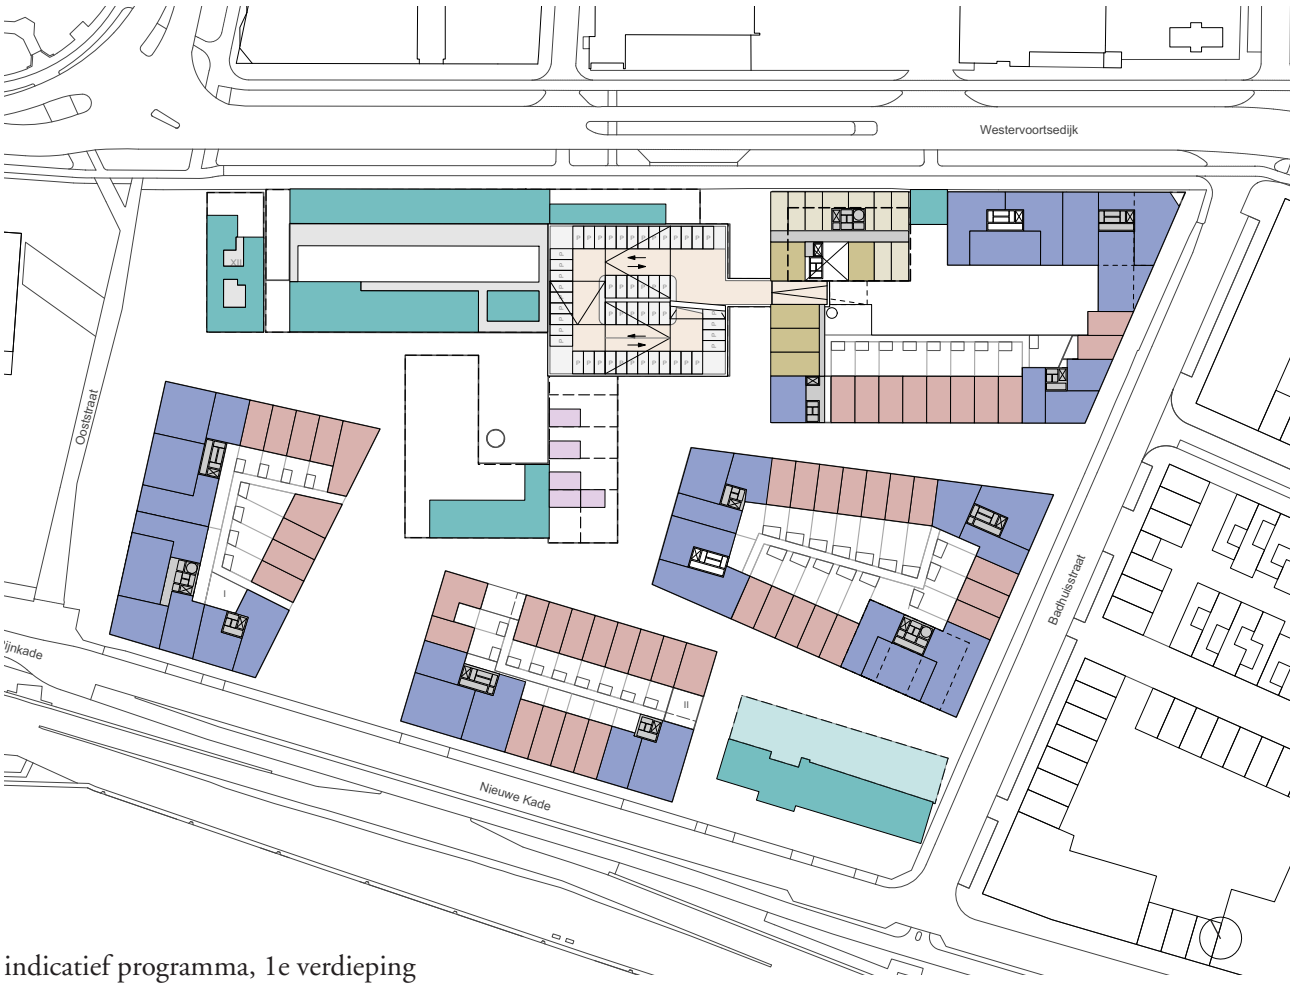

indicatief programma, 1e verdieping

4.4 AANTAL BOUWLAGEN


De diversiteit in typologieën en bouwblokken vertaalt zich naar een variëteit in bouwhoogtes. Grondgebonden woningen hebben gemiddeld drie of vier lagen, en appartementengebouwen variëren tussen vijf en tien bouwlagen. Naast elkaar gelegen korrels hebben nooit dezelfde hoogte, maar maken minimaal één laag tot 2 lagen verschil. In onderstaande kaart is de indicatieve bouwhoogte weergegeven, in zowel het aantal verdiepingen als de daarbij behorende meters. Op sommige plekken ligt een halfverdiepte parkeergarage. Op vijf plekken ligt een hoogteaccent, deze worden op de volgende pagina's toegelicht.




4.5 HOOGTEACCENTEN

STEDENBOUWKUNDIGE DOELSTELLINGEN HOOGTEACCENTEN:

Op vijf plekken in het plan ligt een hoogteaccent. Deze zijn rondom de fabriek met zijn hoge schoorsteen geplaatst en ondersteunen in het centraal stellen van de Melkfabriek. De schoorsteen en de hoogbouw van het stadskantoor doen mee in het stedenbouwkundig spel rondom hoogte. Hoogbouw wordt in de eerste lijn langs de Rijn, en in de tweede lijn achter Van Ginkel, en in de derde lijn aan de Westervoortsedijk geplaatst. Op deze manier dragen de verschillende bouwblokken bij aan een coulissen werking met een interessant silhouet aan de Rijn. Hoogbouwaccenten liggen altijd aan de randen van het plangebied.

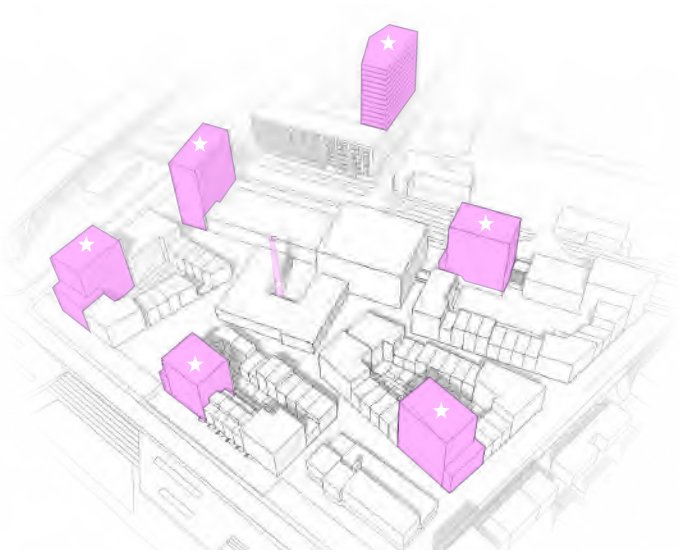


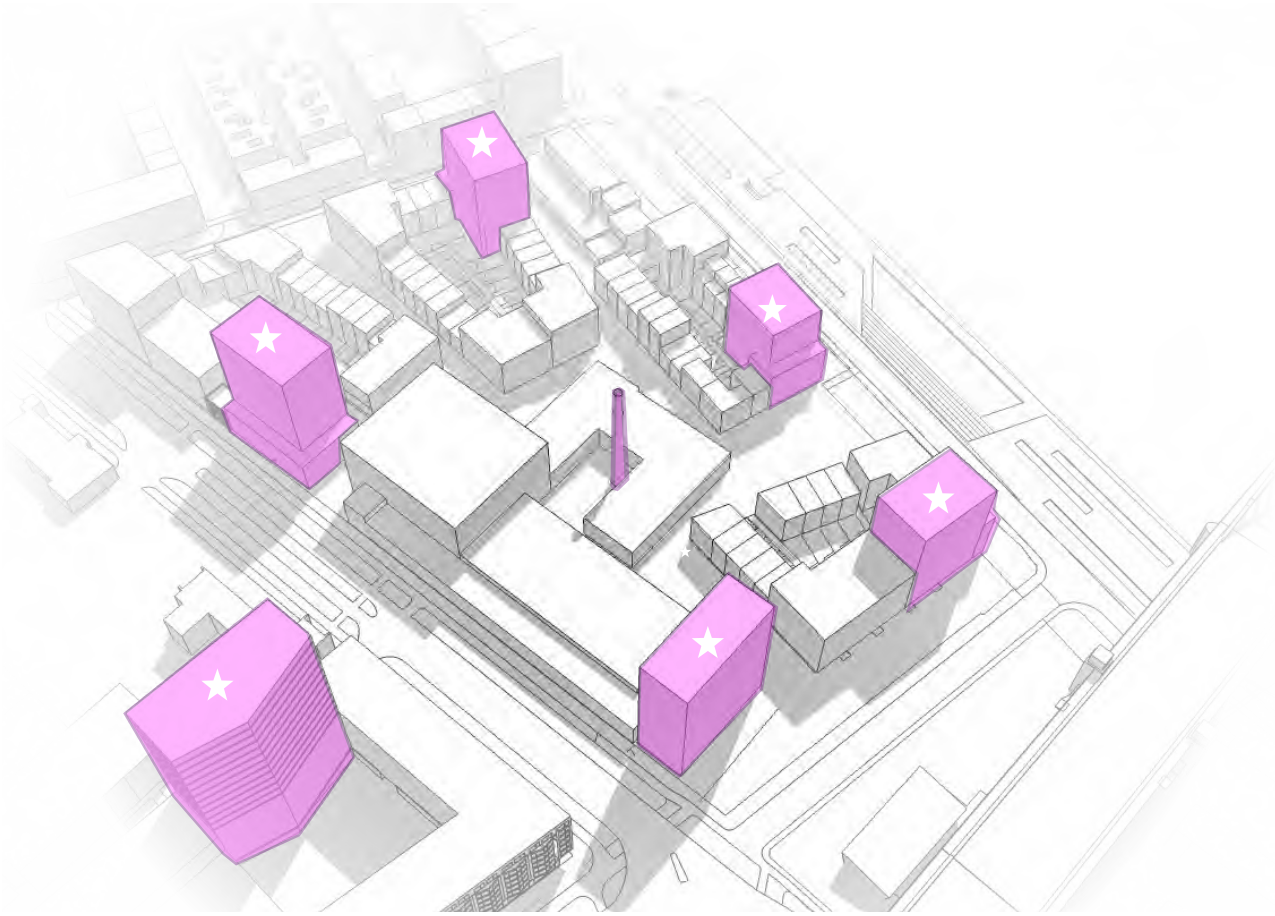


SETBACKS, RIJNFRRONT EN COULISSENWERKING

STEDENBOUWKUNDIGE DOELSTELLINGEN SETBACKS:


De hoogbouwaccenten liggen naast de kleinere korrels in het plangebied. Met het eventueel toepassen van Setbacks kunnen vanuit de hoogte passende schaalsprongen naar de naastgelegen korrels, straten en pleinen gemaakt worden.

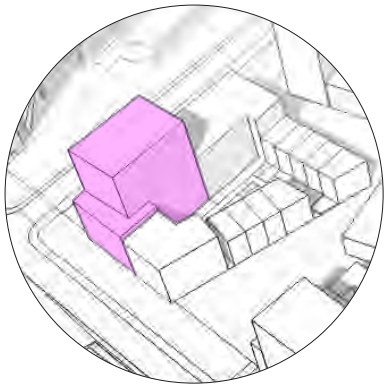


PLOT 1 - 10 LAGEN

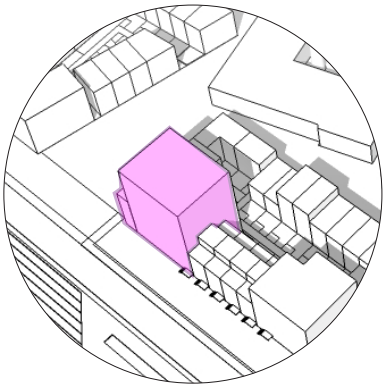


PLOT 2 - 8 LAGEN

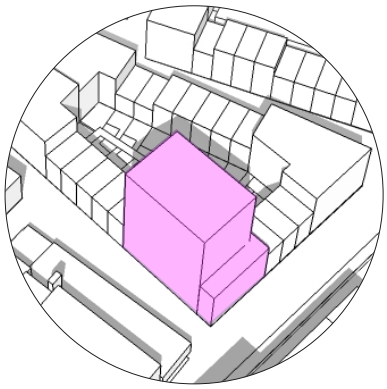

PLOT 3 - 10 LAGEN

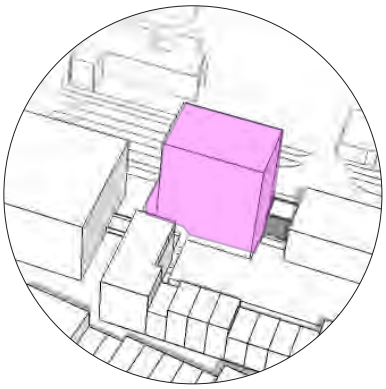


PLOT 4 - 12 LAGEN

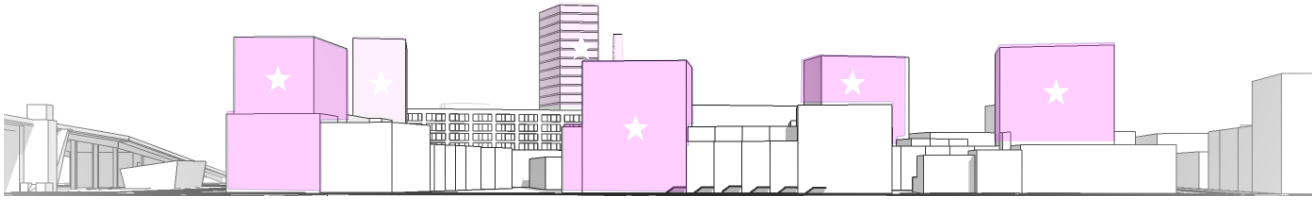

4.6 AANZICHTEN EN DOORSNEDES

IN RELATIE TOT DE OMGEVING



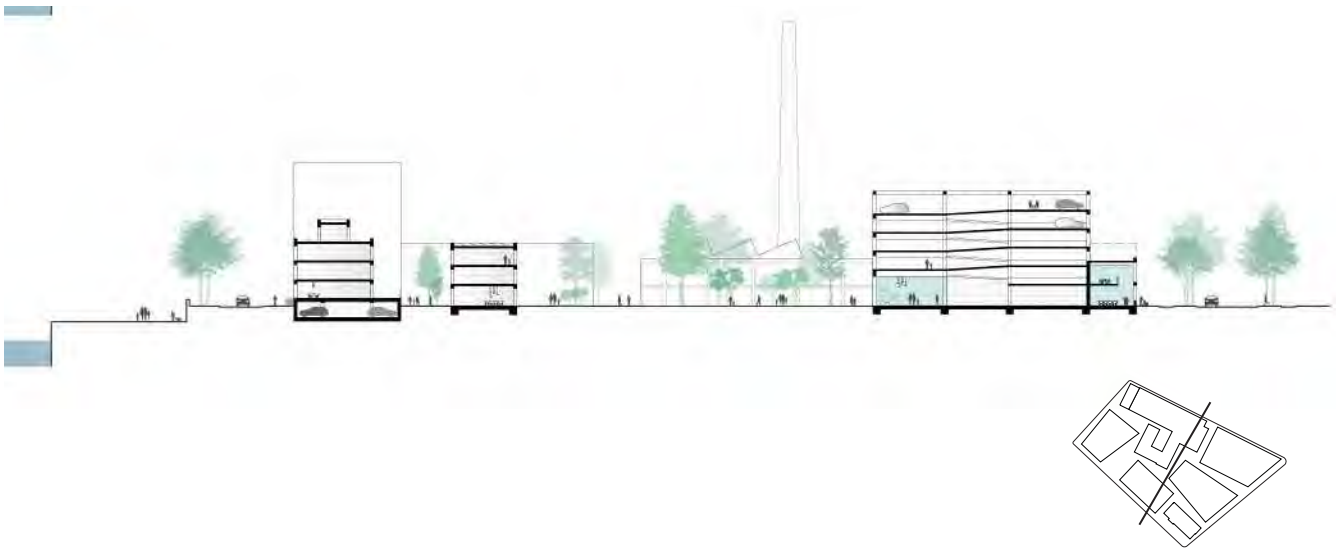



AANZICHT WESTERVOORTSEDIJK

Stedenbouwkundige doelstellingen:


- Westervoortsedijk, continue, stedelijke wand
- De Fabriek en het entree gebouw staan 0,5-1m voor de rooilijn van de nieuwe bouwblokken
- Fabriek en nieuwbouw dienen in relatie tot elkaar te staan. Een 2-laagse optopping en een hoger accent aan weerszijden is hierin belangrijk.
- Wisselende bouwhoogtes en gesloten hoeken. Op de hoek van de Westervoortsedijk en Badhuisstraat dient een steviger bouwvolume te komen, dat zorgt voor een hoekmarkering van het gebied.
- Minimaal 3 lagen, max 12 lagen
- De nieuwe vulhal ligt in de tweede lijn



AANZICHT BADHUISSTRAAT

Stedenbouwkundige doelstellingen:


- Badhuisstraat, hechting Coberco en Kadekwartier
- Maat en korrel sluiten aan op Kadekwartier
- Trechtervormige straten begeleiden de doorgang richting de bestaande fabriek
- Hoger accent achter Van Ginkel (zie Nieuwe Kade)
- Hoger volume op de hoek van de Westervoortsedijk
- 3 tot 10 lagen hoge bebouwing
- Directe relatie appartementen op begane grond met de straat d.m.v entrees wordt aangemoedigd

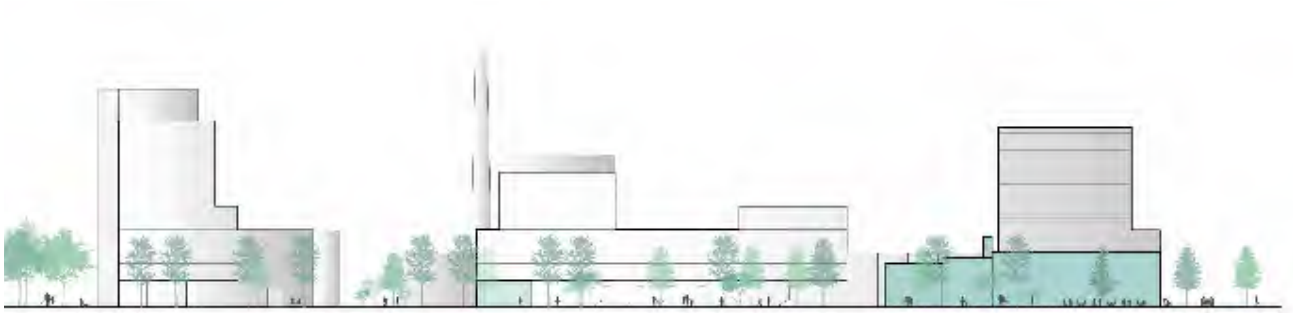

AANZICHT NIEUWE KADE

Stedenbouwkundige doelstellingen:

- Rijnkade, samenhangend waterfront aan de Rijn
- Doorlopend waterfront stadscentrum - Kadekwartier
- Stevig stadsfront waarbij incidenteel een afwijkende bouwhoogte zorgt voor een interessant silhouet.
- De afwisselende compositie van stedenbouwkundige volumes meet zich enerzijds met de schaal van de rivier en de brug, en anderzijds zal het rechtdoen aan de Arnhemse schaal met verblijfskwaliteit op maaiveld
- Gebouwen aan het Rijnfront verweven het achterliggende gebied in de compositie.
- Achter Van Ginkel komt een relatief stevig volume dat zorgt dat oud- en nieuwbouw op de juiste manier samengaan, er een interessante compositie ontstaat, en stevigheid wordt gegeven aan het front aan de Rijn
- Opening ter plaatse van het Rijnplein
- Basishoogte van 4 lagen, met incidentele panden tot 8 lagen.

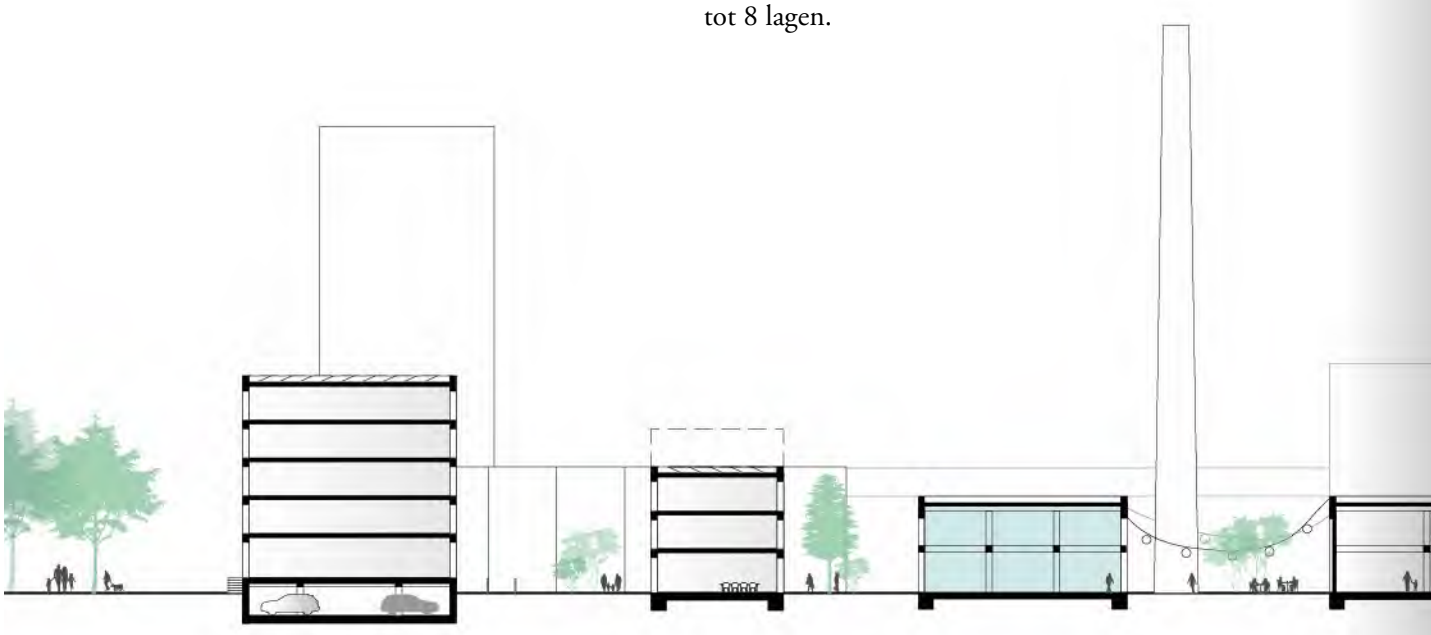




AANZICHT OOSTSTRAAT

Stedenbouwkundige doelstellingen:

- Nieuwe straatwand volgt rooilijn, maat en schaal van bestaande singelwand.
- Het wordt in relatie tot de brug vormgegeven.
- Het kopgebouw staat tegen de fabriek aan, en dient de beeldende en functionele vertegenwoordiger van de fabriek te zijn. Het staat in lijn met de fabriek, en niet met de singel, en vormt op deze manier de entree richting het Cobercokwartier.
- Grote volumes, van 6 tot 12 lagen

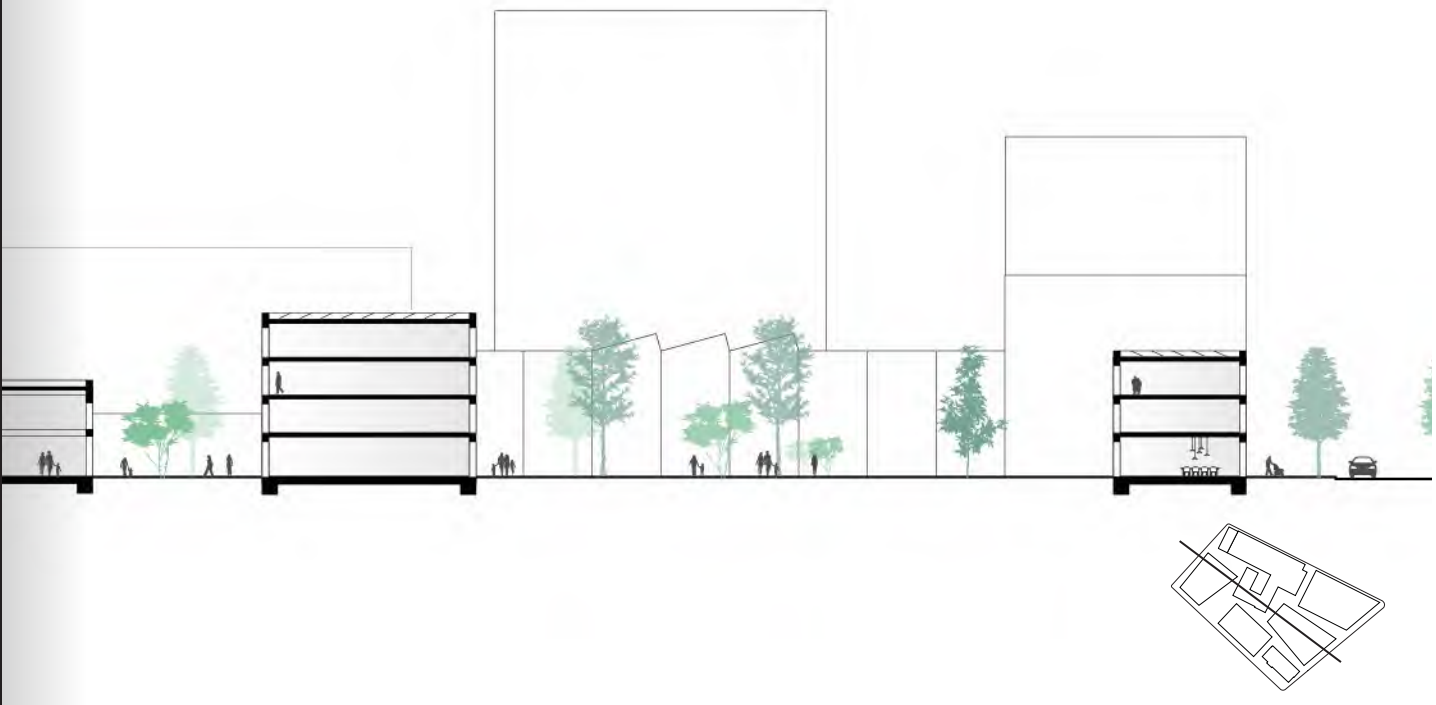

4.7 DUURZAAMHEID

Het hergebruik van bestaande gebouwen past bij onze passie voor circulariteit. Het slopen van gebouwen en het bouwen van nieuwbouw is een dubbele milieubelasting. Bovendien geeft het bestaande industrieel erfgoed identiteit aan de plek. Dat zorgt voor historisch gegroeide herkenbare plekken in de stad en een verbondenheid daarmee. Dit verhoogt de culturele en sociaal-economische waarde van een plek. Nieuwe stedelijke gebieden moeten zelflerend en duurzaam zijn en direct reageren op de voortdurende dialoog tussen mens, omgeving, samenleving en economie. Wijken zijn nooit klaar op het moment van opleveren van alle woningen. Een wijk blijft constant in ontwikkeling en kan zich in fysieke en maatschappelijke zin aanpassen aan veranderende omstandigheden. Zelflerende, duurzame wijken vragen in de basis om het toepassen van duurzame bouwtechnieken en energievoorzieningen. Mobiliteit wordt deels collectief en verduurzaamd. Groen krijgt ruimte op zowel maaiveld als op daken en wordt divers van type en structuur zodat de sociaal-economische waarde ervan versterkt wordt.
De diversiteit aan duurzame gebiedsaspecten is door ons gevat in een selectie aan maatregelen. Doel hiervan is om in de loop van de ontwikkeling houvast te hebben in toe te passen maatregelen die leiden tot het gewenste resultaat van een duurzaam woongebied. Duurzaamheid wordt hiermee verankerd op verschillende schaalniveaus, van stedenbouw tot openbare ruimte, en woningniveau.

Energie

Er wordt gestreefd naar het winnen van energie uit hernieuwbare bronnen, dat middels een flexibel netwerk op lokaal niveau wordt verdeeld

Stofstromen

We ambiëren materialen en producten die worden gemaakt voor een tweede levenscyclus en we streven naar een hoogwaardig hergebruik van afval.

Mobiliteit

Deelmobiliteit en parkeervoorzieningen die zijn voorbereid op elektrisch vervoer. Parkeren wordt geclusterd en compact vormgegeven om groen ruimte te geven.

Water

Waterstromen bufferen voor groen en scheiden, zodat de drinkwatervraag lager en wateroverlast beperkt wordt. In de terreininrichting wordt rekening gehouden met piekbuien.

Biodiversiteit

Groen vraagt om meer ruimte en diversiteit zodat de sociale, ecologische en economische waarde versterkt wordt. Er is een uitgebreid groenplan gemaakt, inclusief bomen.

Structuur


Bestaande gebouwen worden hergebruikt, nieuwe structuren worden dusdanig geconstrueerd dat onderdelen hoogwaardig hergebruikt kunnen worden.

VITALE ECONOMIE
Een sterke lokale economie
die gezond blijft door kennis en kunde te delen.

ZELFORGANISATIE
Zelforganisatie als slim onderdeel
van een sterke stedenbouwkundige structuur.

SOCIALE COHESIE
Hechte gemeenschappen
als onderdeel van het circulaire systeem.


IDENTITEIT
Duurzame levenswijze
als breed gedragen cultuur.

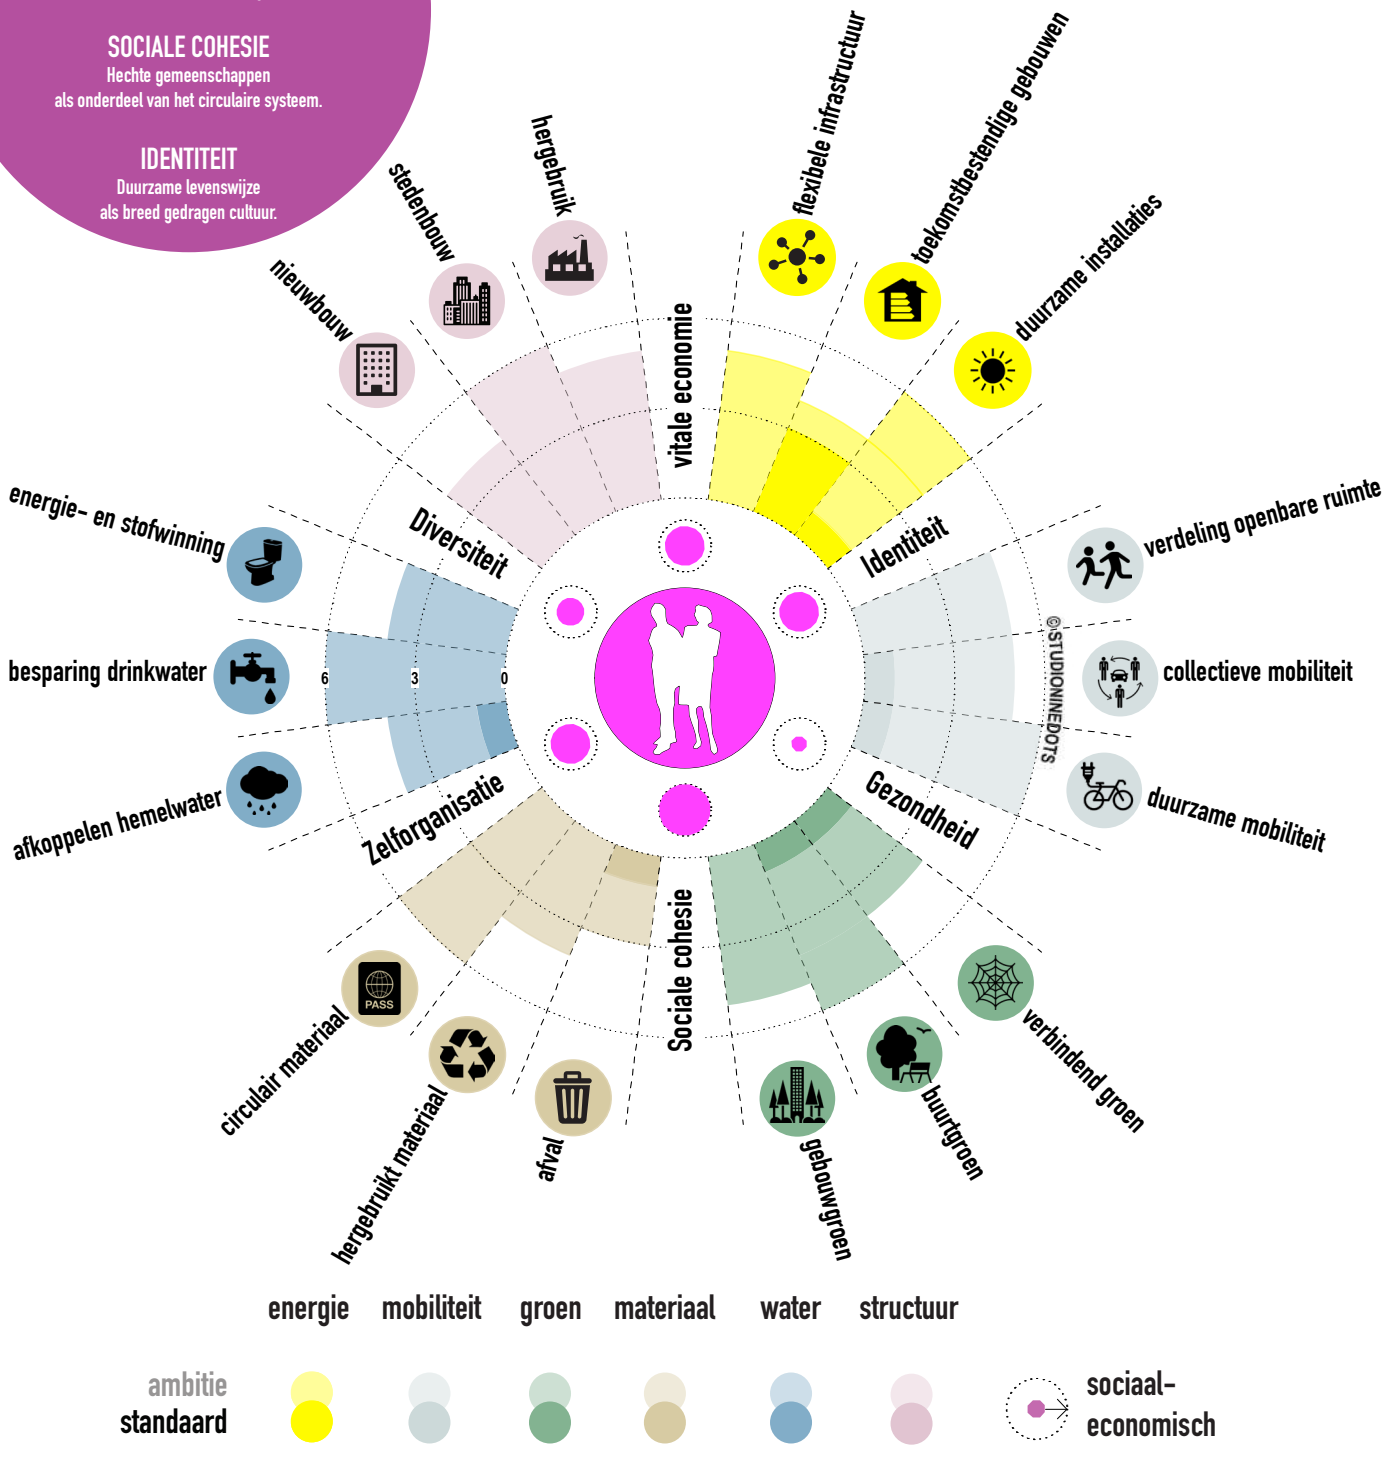

4.8 PROGRAMMA

PROGRAMMA WONEN EN NIET WONEN

Het stedenbouwkundig concept voor zowel het Cobercokwartier alsook het Havenmeesterskwartier laten zich lastig vergelijken met andere gebieden in Arnhem. Dat komt door het industrieel erfgoed dat de locaties kenmerkt en de uitzonderlijke locatie van beide kwartieren aan de rand van de centrumring en direct aan de Rijn. Het gebied zal dan ook transformeren naar een mixed-use woon-werkgebied met woningaanbod zoals Arnhem nog niet kent. In totaal zullen circa 310 woningen worden gerealiseerd in het Cobercokwartier. In het Cobercokwartier komt een mix van grondgebonden woningen en appartementen in verschillende categorieën die het wonen in het stedelijk (centrum-)gebied in Arnhem versterkt.
Het stedenbouwkundig plan voorzien in drie- en vierlaagse grondgebonden woningen met een eigen tuin, zoveel als mogelijk in de 'volle grond'. Dit om het klimaatadaptieve karakter van het Cobercokwartier te versterken. De stadswoningen zijn ook nog eens zo in te delen, dat aan huis gebonden beroepen zeer goed mogelijk zijn. Ook worden in het bestaande erfgoed zogenaamde loft-ateliers gerealiseerd. Deze woningen kenmerken zich door de vrij indeelbare ruimten met veel lichtinval. Deze loft-ateliers zijn direct verbonden met de Melkfabriek en het Buurtplein. Een heerlijke plek om te wonen én een atelier te hebben of om een wat grotere werkruimte te creëren die verbinding heeft met zowel de Melkfabriek als de levendige buurt.
De appartementen zijn er in veel verschillende categorieën van ca. 30 m2 tot meer dan 200 m2. Zowel studenten als starters kunnen hier straks wonen. Ook het middensegment wordt goed vertegenwoordigd, naast een ruime keuze in het hogere

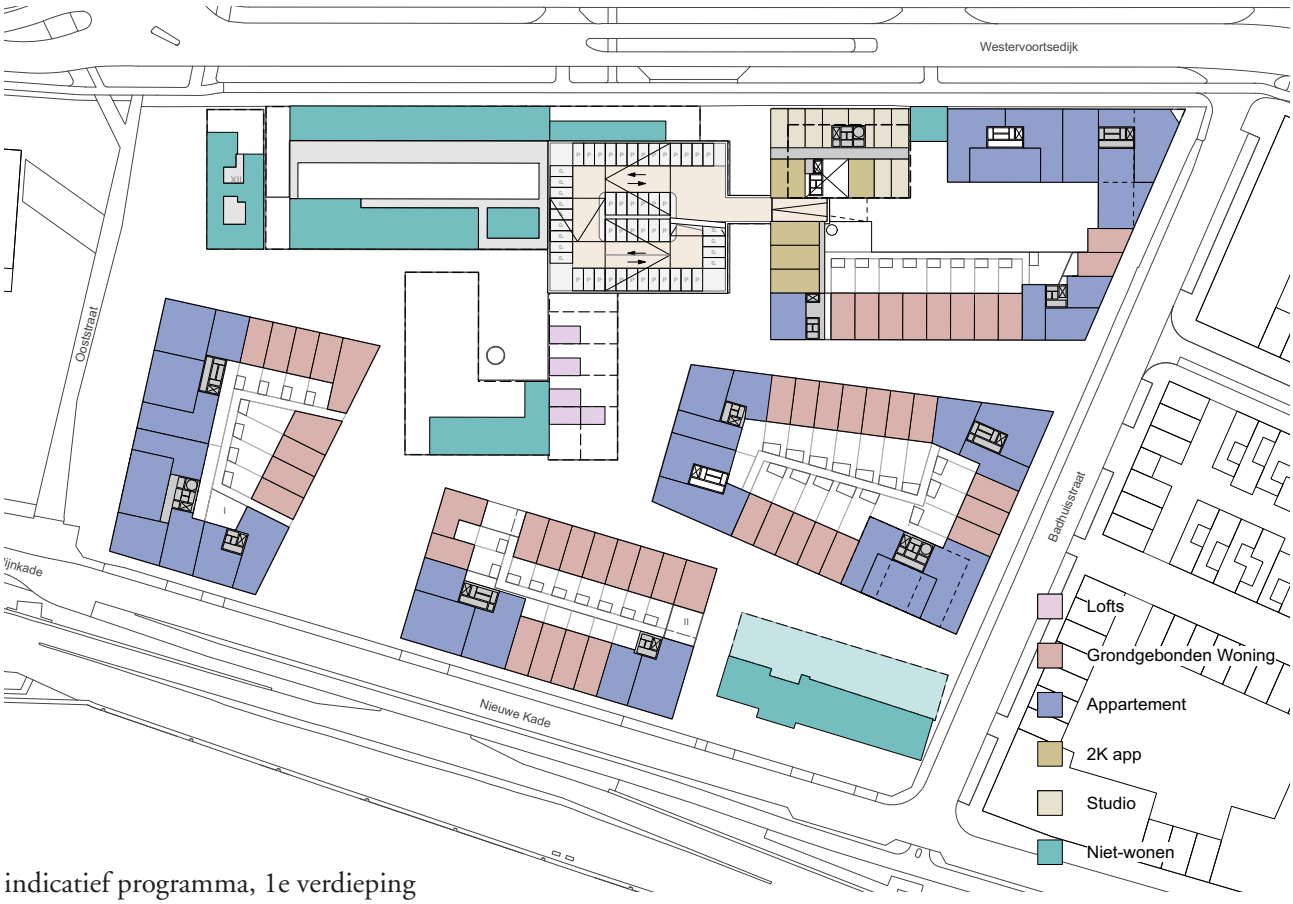

indicatief programma, 1e verdieping

segment. Een kans om verschillende doelgroepen aan het gebied te binden, maar ook om doelgroepen voor de stad te behouden!
Met dit ruime programma aan appartementen is het Cobercokwartier tevens aantrekkelijk voor ouderen die een volgende stap in hun wooncarrière willen maken en graag dicht bij de voorzieningen van het Cobercokwartier en het centrum van Arnhem willen wonen. Een doelgroep die niet alleen uit Arnhem, maar ook uit de randgemeenten zal komen en een groep bovendien die op dit moment, samen met veel tweeverdieners en doorstromers, juist in de randgemeenten op zoek gaat naar een woning.

Het huidige woningbouwprogramma ziet er bij benadering als volgt uit:




indicatief programma

4.9 MOBLILITEITSVISIE

AUTO PARKEREN

Gebiedsontwikkeling en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Slimme en duurzame mobiliteit heeft de toekomst en is volop in transitie door innovaties zoals deelmobiliteit, e-mobiliteit, MaaS en mobiliteitshubs. Deze structurele veranderingen voor mobiliteit in het algemeen en parkeren in het bijzonder, bieden kansen voor het Cobercokwartier. We streven naar een aantrekkelijk en autoluw binnengebied.
Vertrekpunt voor de mobiliteitsvisie van het Cobercokwartier is dat de bewoners en gebruikers van het gebied centraal staan en zij comfortabel, snel, betaalbaar en duurzaam van A naar B kunnen komen. Dit betekent dat vanaf de start van de gebiedsontwikkeling de mobiliteitsbehoefte centraal staat. Centrale vraag voor het Cobercokwartier is hoe we mobiliteit goed kunnen integreren en implementeren in de gebiedsontwikkeling. Het gaat om mobiliteit in brede zin op basis van het STOMP-principe (Stappen, Trappen, OV, MaaS en Privé-auto). Belangrijk is dat alle kennis rondom mobiliteitswensen- en mogelijkheden goed en slim gedeeld en gecommuniceerd wordt. Dat is een voorwaarde om een goede oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk te garanderen voor nu en in de toekomst.

Parkeerbehoefte
Voor het Cobercokwartier willen wij de kennis op het gebied van mobiliteit en gebiedsontwikkeling versterken en dit waar mogelijk uitbreiden met andere diensten. Het Cobercokwartier is veel meer dan een plek om te wonen, te verblijven, te werken, te recreëren et cetera. Al deze functies gaan hand in hand en zorgen ervoor dat mensen op verschillende momenten parkeer- en mobiliteitsbehoeften hebben. Een behoefte kan afhankelijk zijn van de dag, maar ook van het tijdsstip. Om inzicht te geven aan deze verscheidenheid van wisselende behoeften is de zogenaamde parkeerbehoefte-tabel opgesteld.

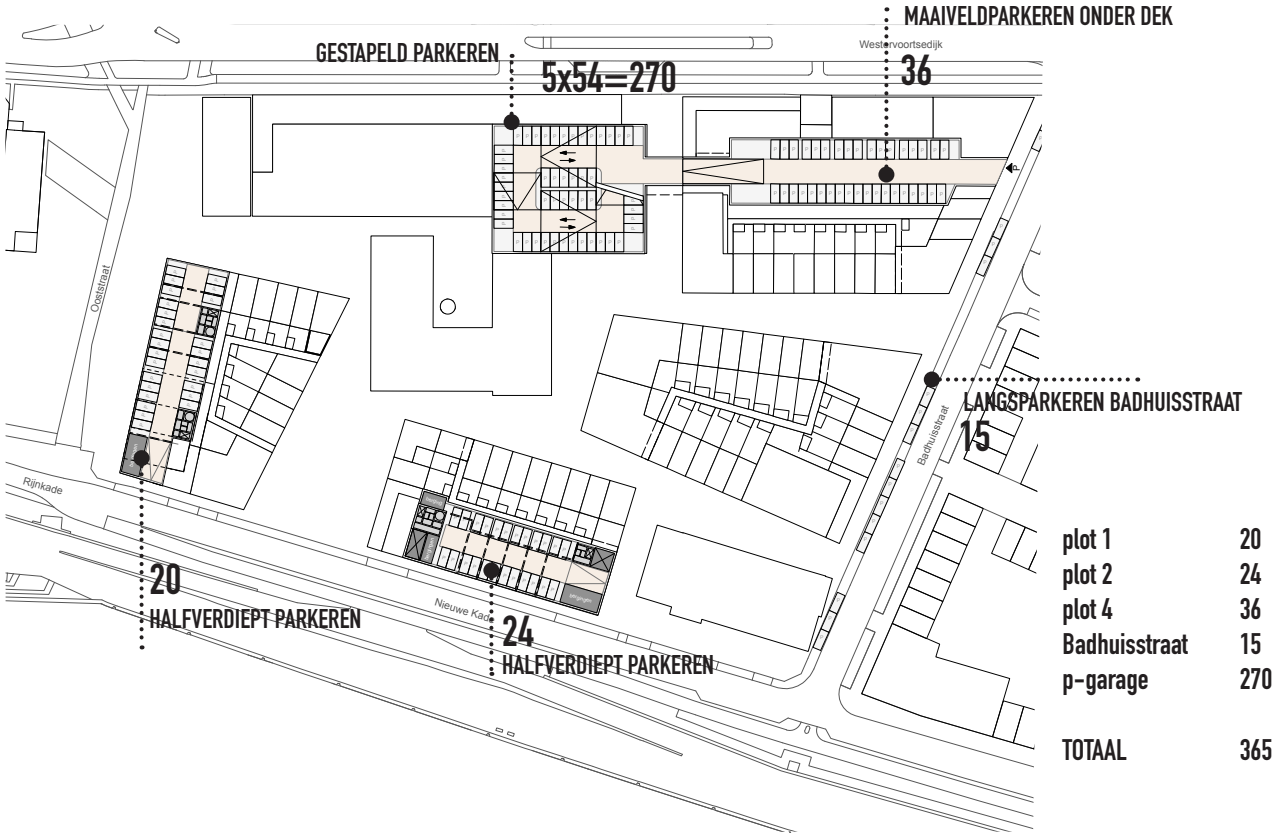

plot 1	20
plot 2	24
plot 4	36
Badhuisstraat	15
p-garage	270
TOTAAL	365

PARKEERBEREKENING

Als input voor deze tabel gaan wij voor zowel de woningen als voor de overige functies uit van de maximale programmering in het gebied. Daarnaast is er rekening gehouden met parkeren voor bezoekers. In de tabel is hier met mogelijk dubbelgebruik van een parkeerplek rekening mee gehouden. Tot slot worden mogelijkheden als (extra) fietsparkeren, deelmobiliteit en MaaS gestimuleerd en zijn deze in de berekening meegenomen.

Centrumnorm inclusief 'terugval-optie'
De parkeerbehoefte-tabel voor het Cobercokwartier gaat uit van de centrum-normering voor bedrijvigheid. De behoefte op het piekmoment (weekdag avond) is totaal 301 parkeerplekken. Zou geen rekening worden gehouden met de reductie/afname als gevolg van (extra) fietsparkeren, deelmobiliteit en MaaS dan zou er op dat piekmoment behoefte zijn aan 358 parkeerplaatsen.
In het plan voor het Cobercokwartier zijn op dit moment circa 365 parkeerplekken opgenomen. 64 meer dus dan uit bovenstaande parkeerbehoefte-tabel blijkt. Er is daarmee voldoende capaciteit gereserveerd voor een eventueel 'terugval-scenario', als blijkt dat alle genomen maatregelen om de parkeerbehoefte te verlagen geen effect hebben. In de basis is er dus ruim voldoende parkeercapaciteit in het Cobercokwartier opgenomen.

Alternatieve berekening
Voor Horeca-functies is op basis van de centrum-norm voor bedrijvigheid een parkeernorm van '0' opgenomen. Zou voor de Horeca-functies in het Cobercokwartier toch een norm gehanteerd worden, bijvoorbeeld 3,0 p.p. per 100 m2 Horeca (gemene deler tussen centrum-norm en KMP), dan is de totale berekende parkeerbehoefte op het piekmoment 343 parkeerplekken (bij een maximaal ingevuld Horeca-programma). Ook op basis van deze uitkomst blijkt er dus voldoende parkeercapaciteit binnen het Cobercokwartier beschikbaar.

Parkeerbehoefte-tabel Cobercokwartier:




NIEUWE VULHAL EN MAAS

Omgeving
Naast alle scenario's kan worden gesteld dat er nog voldoende parkeergelegenheid en uitwijkmogelijkheden zijn in de directe omgeving van het Cobercokwartier. Zo is parkeergelegenheid P7 onder de John Frostbrug (direct naast het plangebied gelegen) in het weekend openbaar toegankelijk. Daarnaast zijn er grotere parkeergarages in de nabijheid (binnen 500 meter) met voldoende capaciteit die de gehele week zijn geopend, bijvoorbeeld de Parkeergarage Prinsenhof in het Bestuurskwartier. Via onder andere ParkBee zijn er parkeerplekken beschikbaar in de garage aan de Remisestraat (onder het Stadskantoor). Tenslotte is er in de omgeving ook veel parkeergelegenheid op de openbare weg, denk aan de parkeerplekken aan de Nieuwe Kade en de Rijnkade.

Naast een doordacht en fijnmazig netwerk voor fietsparkeren is gekozen voor een 'hybride-parkeervorm' voor het auto-parkeren. Naast de Nieuwe Vulhal met de centrale mobiliteitshub, wordt er geparkeerd in twee kleinere half-verdiepte parkeergarages onder de blokken 1 en 2 aan de Rijn en onder een dek in blok 4. Onder andere in de Badhuisstraat wordt op maaiveld geparkeerd.

Nieuwe Vulhal
Het parkeren in de mobiliteitshub van de Nieuwe Vulhal kan eventueel de gewenste toekomstige flexibiliteit geven ten opzichte van ondergronds parkeren, waarmee de duurzaamheidbestendigheid van het gebied kan worden versterkt. Zo kan deze plek over een aantal decennia mogelijk anders worden ingevuld, indien de toekomst van mobiliteit in de stad om andere oplossingen vraagt.
De Nieuwe Vulhal met de centrale mobiliteitshub en de hierboven beschreven functies zijn niet toevallig in het hart van het Cobercokwartier gesitueerd en direct verbonden met de Melkfabriek. Hiermee kan een

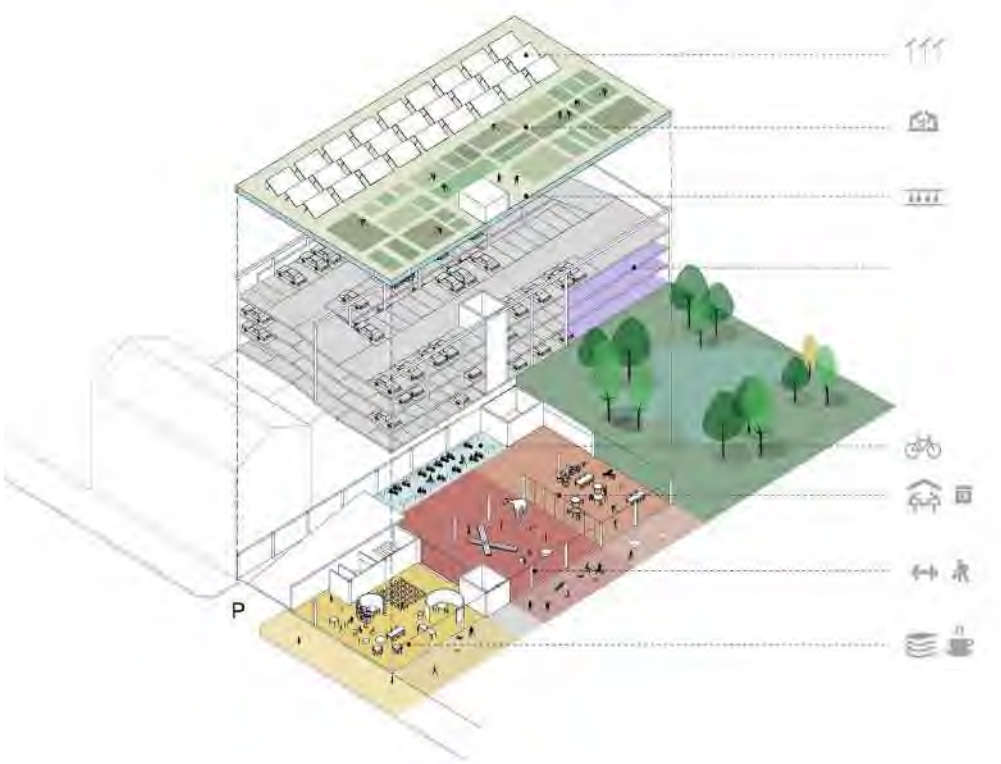


voorbeeld voor een mobiliteitshub


belangrijke invulling worden gegeven aan de ambitie om de sociale leefbaarheid in het gebied en met name het hart ervan te versterken. Bewoners, ondernemers, bezoekers zullen tenslotte allemaal gebruik kunnen maken van deze spilfunctie, waarvandaan het gehele gebied makkelijk bereikbaar en toegankelijk is. Parkeren, fietsparkeren, deelmobiliteit en andere diensten op deze plek en in de plint van deze Nieuwe Vulhal maken dit verhaal sterk en compleet. Het benutten van de plint voor diensten van algemeen nut is meteen ook een van de voordelen voor het Cobercokwartier. Niet alleen wordt ontmoeting zo veel makkelijker, maar zo is er ook slim en zorgvuldig gebruik gemaakt van de schaarse ruimte in de stad.

Services en Innovatie

Innovatie en steeds verder doorontwikkelde 'op-maat-services' zien we alsmaar vaker in de stedelijke woonomgeving. Zo is 'Wonen' allang niet meer alleen 'het bewonen van een huis'. Bij wonen komt veel meer kijken. Is men op zoek naar een nieuw huis, dan kijkt men eerst naar de locatie. Wat is er in de buurt te doen? Kun je je boodschappen om de hoek doen? Waar zit de dichtstbijzijnde sportschool? Welke diensten zijn er in de nabijheid? Om op die wensen in te kunnen spelen zijn er steeds meer innovatieve service-concepten op de markt. Van alles om het leven zo makkelijk en plezierig mogelijk te maken. Met een service-app even een deelauto of deelfiets reserveren (als onderdeel van MaaS), het gezamenlijke dakterras boeken, de wasservice plannen óf even snel checken of je pakket in de Bringme-box is afgeleverd – het is tegenwoordig allemaal mogelijk. Bovendien zijn deze diensten in de toekomst, naar gelang de behoefte, uit te breiden. Wij willen deze dienst(en) graag meenemen in de mobiliteitsvisie voor het Cobercokwartier.

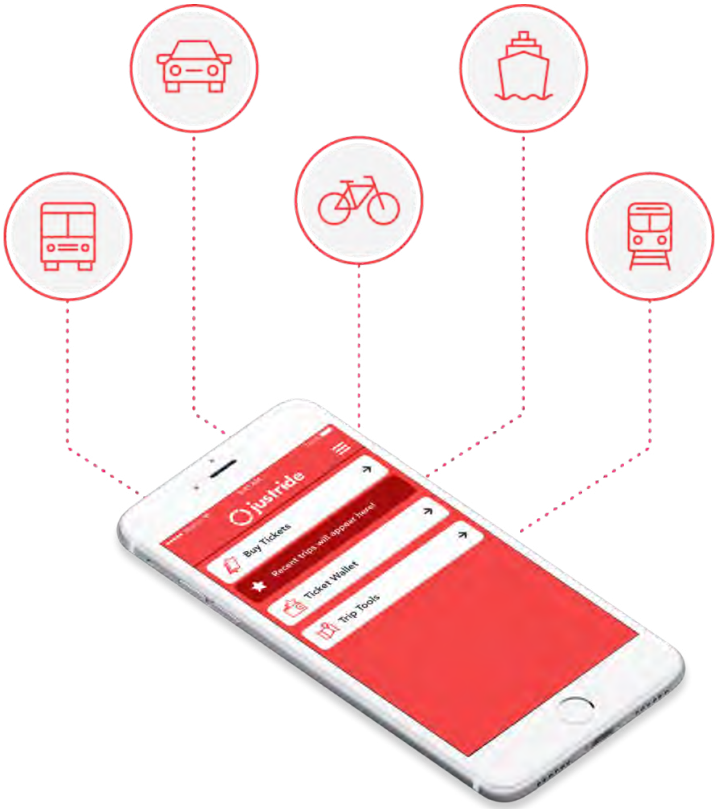

INPANDIG FIETSPARKEREN

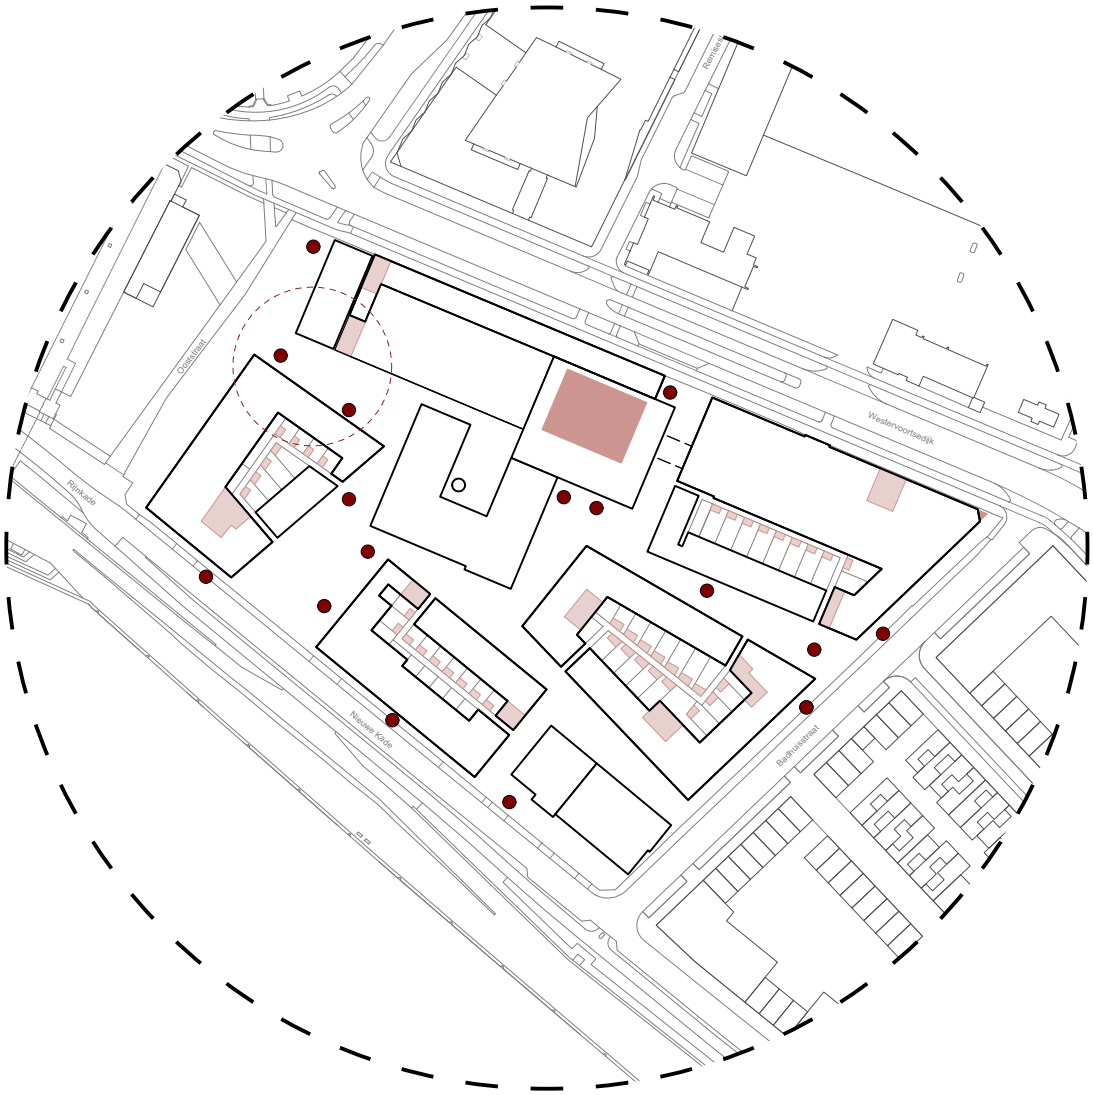

zoekgebied mogelijke extra stalling

bewonerfietsen bij de entreehal /

gebruikers en bezoekers fabriek

plekken voor fietsrekken

BEREKENING FIETSENBERGING

De realisatie van een groot aantal appartementen alsmede commerciële functies zorgt voor een aanzienlijke vraag naar fietsparkeerplekken. We houden met het volgende rekening:

- Bewoners van de appartementen krijgen een gezamenlijke fietsenstalling, nabij de entree van het gebouw, makkelijk bereikbaar en goed zichtbaar. Hiervoor geldt de volgende norm:
- <50m2 GO: 2 fietsen
- 50-75 m2 GO: 3 fietsen
- 75-100 m2 GO: 4 fietsen
- 100-125 m2 GO: 5 fietsen
- 125> m2 GO: 6 fietsen

- Aanvullend op de gezamenlijke fietsenstalling krijgt (waar mogelijk) een beperkt aantal (grotere) appartementen privé bergingen op de begane grond. Deze worden zoveel mogelijk uit het zicht (niet in de plint) gepositioneerd.
- Voor grondgebonden woningen kunnen, waar mogelijk, private fietsenbergingen op het achterterrein gepositioneerd worden. Deze zijn in dat geval via een goed toegankelijk achterpad te bereiken.
- Bezoekersparkeren voor de woningen dient geïntegreerd te worden in de openbare ruimte, bijvoorbeeld middels fietsnietjes. Verder worden voor bezoekers fietsparkeerplekken gemaakt in de nieuwe vulhal.
- 0,5-1,0 fietsparkeerplek per woning voor bezoek (310 woningen).
- In de openbare ruimte hebben we 160 plekken. Indien nodig kunnen extra parkeerplekken gemaakt worden in het Oostpark, in de openbare ruimte.
- Gebruikers/ bezoekers van de Melkfabriek en bewoners van de loftwoningen parkeren in de nieuwe vulhal.
- We maken 5% meer fietsparkeerplekken dan noodzakelijk

fietsen	aantal	m2. / fiets	GGB	Studio	Kleine WE	App.	App.	App.	App.	App.	App.	App.	App.	
			120-150	<30	<50	60-80	80-100	100-120	120-140	140-160	160-180	180-200	>200	categorie
		0,75		2	2	3	4	5	6	6	6	6	6	norm
gebouw	aantal	m2												
1.1	140	105	0	0	0	0	12	4	5	2	0	5	0	
1.2	83	62,25	0	0	0	4	5	9	0	1	0	0	0	
1.12	38	28,5	0	0	1	0	3	0	4	0	0	0	0	
2.1	68	51	0	0	0	3	0	1	6	0	0	0	3	
2.13	38	28,5	0	0	0	3	0	1	3	0	0	1	0	
3.1	126	94,5	0	0	0	1	3	3	0	15	1	0	0	
3.7	48	36	0	0	0	1	4	1	4	0	0	0	0	
3.8	35	26,25	0	0	0	6	3	1	0	0	0	0	0	
3.16	54	40,5	0	0	0	4	4	4	0	0	0	1	0	
4.1	176	132	0	21	7	0	3	0	6	12	0	0	0	
4.3	56	42	0	0	0	0	4	8	0	0	0	0	0	
4.4	103	77,25	0	0	0	0	8	7	3	3	0	0	0	
4.16	35	26,25	0	0	13	3	0	0	0	0	0	0	0	
kopgebouw	84	63	0	0	0	4	4	4	0	0	3	0	3	

5.
OPENBARE RUIMTE



5.1 GROEN


INTEGRAAL GROEN

Groen is goed voor mensen. Groen draagt op verschillende manieren bij aan het welzijn en de gezondheid. Om te beginnen via het verbeteren van de fysieke leefomgeving. Een leefomgeving met minder hitte-stress, minder geluid, een betere luchtkwaliteit en minder kans op wateroverlast kan helpen om fysieke gezondheidsklachten voorkomen. Daarbij speelt ook de beleving van het stadklimaat, de warmte, en zeker ook de wind. Het effect van buitengroen heeft via de verbetering van de leefomgeving zelfs effect op het binnenmilieu. Vervolgens heeft groen een rol in het stimuleren van fysieke activiteit. Groene plekken in de stad of groene fiets- en looppaden nodigen uit tot bewegen en daarmee spelen ze een rol in het verbeteren van de gezondheid. Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk is het rustgevend effect van uitzicht op groen.


De inrichting van de openbare ruimtes hebben een groen karakter en zijn ingericht ten behoeve van langzaam verkeer. Dit levert een prettige leefomgeving op buurtniveau op die sociaal en duurzaam is. Pleinen, parken en straten worden ingericht met zitelementen en een gevarieerd sortiment bomen en stuiken.
Een dunne scheiding tussen openbaar en privé en variatie in anonimiteit kan zorgen dat bewoners de straat eerder als verlengde van hun woonhuis of werk ervaren.
Door spannende routes en zichtlijnen te creëren worden mensen uitgenodigd om in de openbare ruimte te bewegen of te verblijven.





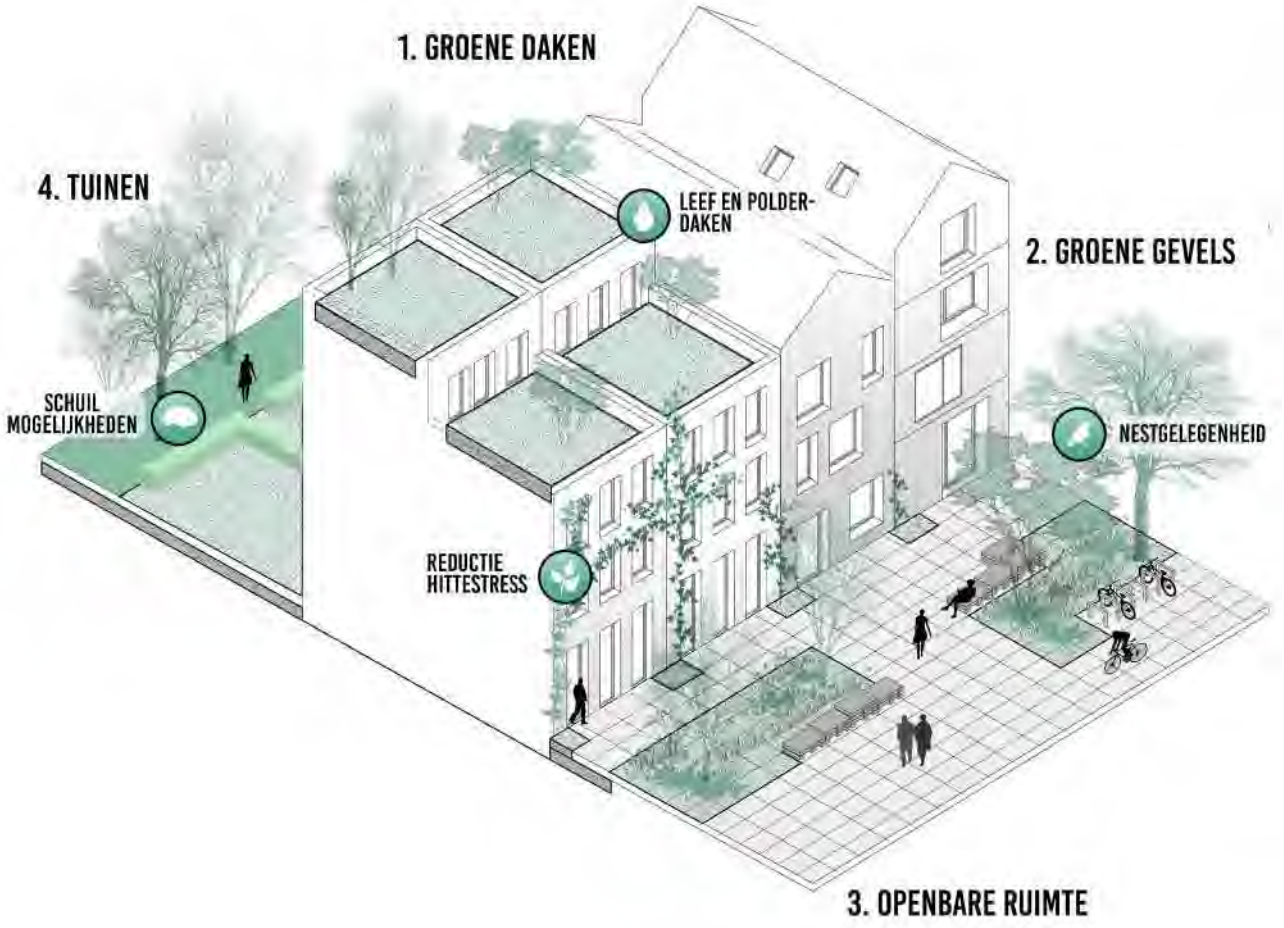

1. GROENE DAKEN
4. TUINEN
LEEF EN POLDER-
DAKEN
2. GROENE GEVELS
SCHUIL
MOGELIJKHEDEN
NESTGELEGENHEID
REDUCTIE
HITTESTRESS
3. OPENBARE RUIMTE

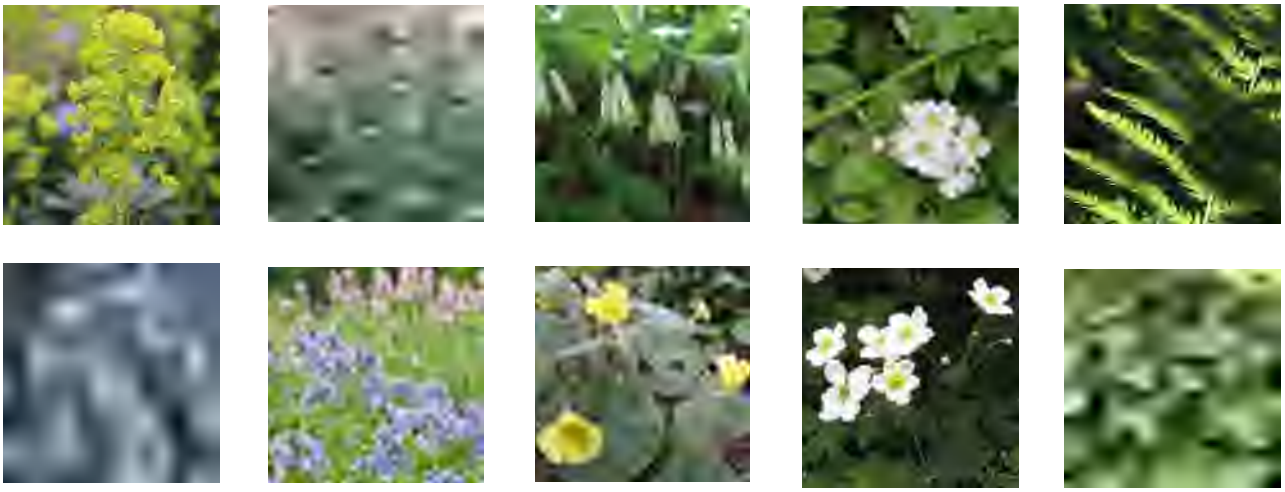BEPLANTING



ZON	HALF ZON / SCHADUW	SCHADUW




GROENE GEVELS

Ook het verticale vlak doet mee in de groenbeleving van de Melkfabriek. Zo wordt er op gevels beplanting toegepast door middel van een universeel gevelsysteem.
De beplanting bestaat uit groenblijvende soorten maar zal ook kleurrijke en bloeiende beplanting bevatten.
Positief effect voor de woningen: koeling in warme periodes en verbeterde isolatie in koele periodes.
De gevelbeplanting draagt bovendien bij aan de biodiversiteit en biedt mogelijkheden voor nestgelegenheid voor vogels en insecten.



mogelijke systemen voor vertikale vergroening

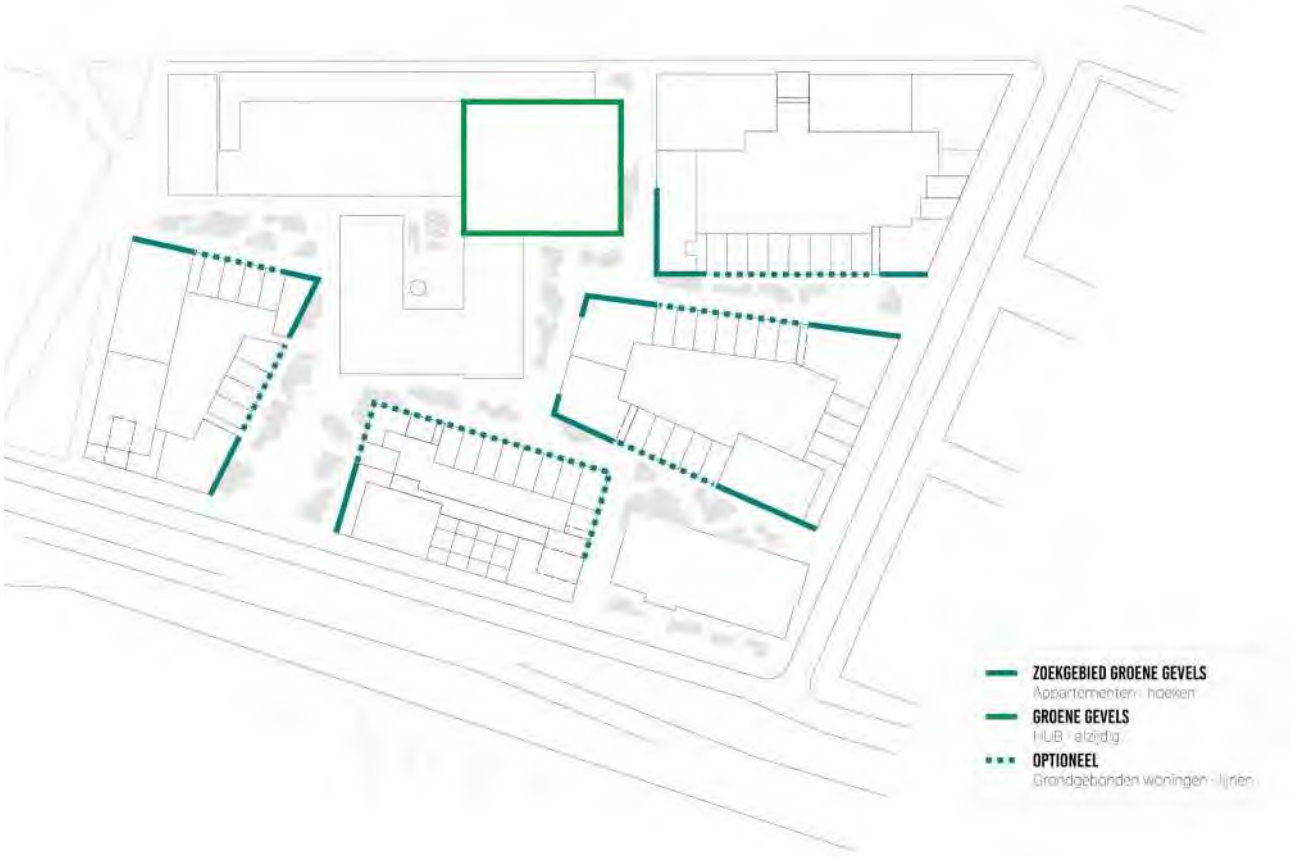

5.2 BOMENPLAN

BOMENPLAN EN GROENPLAN

Rond de omliggende wegen passen we een mix van laanbomen toe van de 2e grootte zoals Acer, Tilia en Ulmus.

De bomen in het plangebied zijn kleiner en meer pionierssoorten zoals Corylus, Carpinus, Amelanchier, Sorbes, Nyssa en Fraxinus. Ook houden we rekening in de uiteindelijke soortkeuze met waterminnende soorten die goed gedijen in verdiepte plantvakken in openbaar gebied. Op pleinen zoals het Rijnplein en Entreeplein zal hier en daar ruimte zijn voor een grotere boom die meer allure en uitstraling aan de pleinen toevoegd.


Langs de Nieuwe kade blijven de prominente wilgen aanwezig die de waterlijn en de grootschalige structuur van de uiterwaarden en de Rijn versterken.
Aan de Ooststraat komt ruimte in het park voor klassieke parkbomen van 1e grootte, met soorten zoals Acer, Quercus en Fagus.



bomenplan



Sfeer: boomstructuren en groepen in het Cobercokwartier en bomenlanen rond de straten.

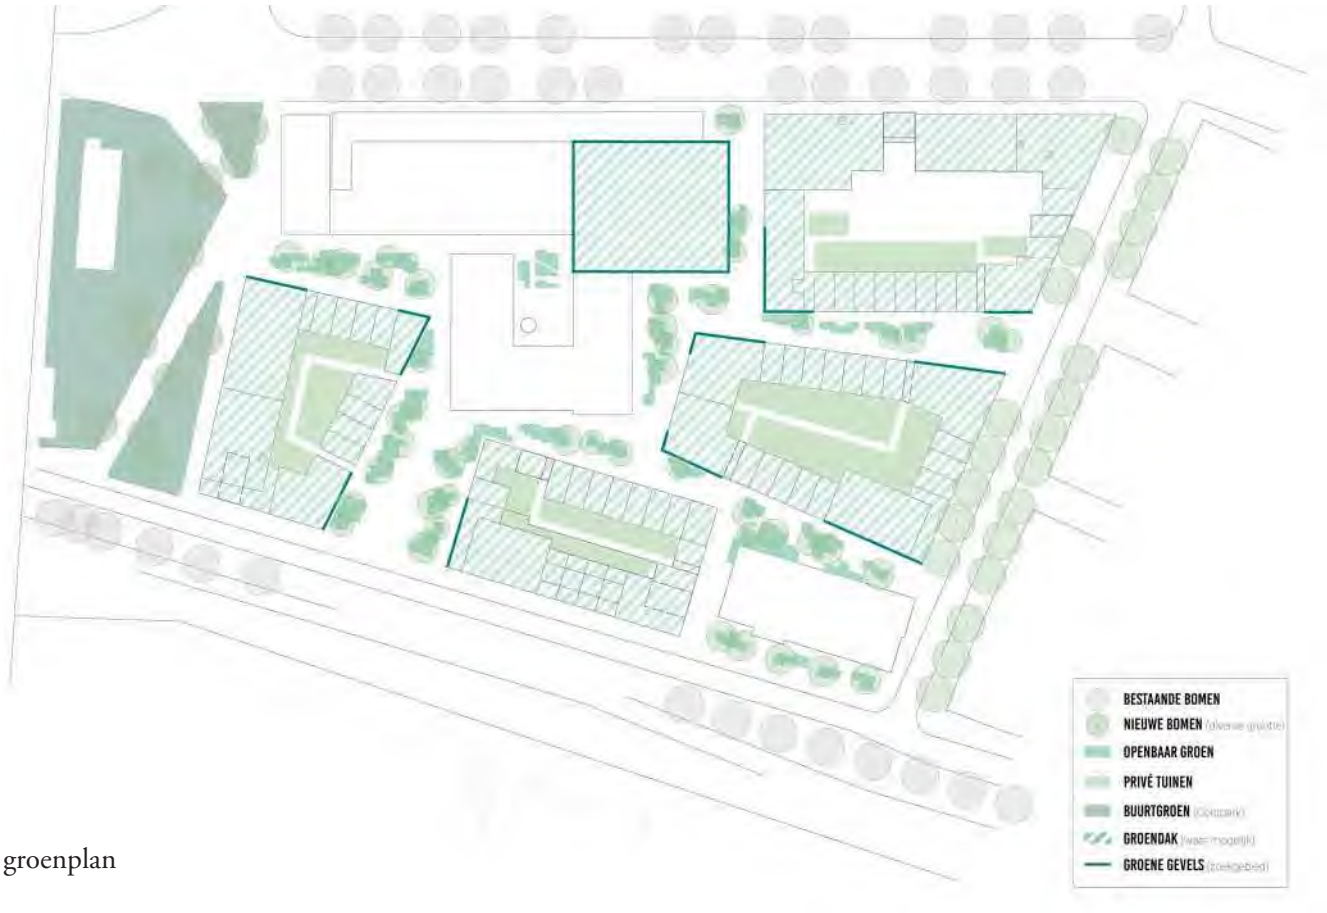



groenplan


5.3 WATERSYSTEEM

INTEGRAAL WATERSYSTEEM

We streven naar waterneutraliteit om de circulaire ambitie zichtbaar te maken in de openbare ruimte. We realiseren een integraal systeem waarbij daken en de openbare ruimte bijdragen aan de bergingscapaciteit van het gebied.
Dit wordt bereikt middels plantvakken die verdiept liggen ten opzichte van het maaiveld. Het water wordt als het ware verzameld in de plantvakken en kan vandaaruit infiltren in de bodem. Om wateroverlast te voorkomen zorgt een systeem van overstorten ervoor dat water in extreme situaties veilig afgevoerd wordt.

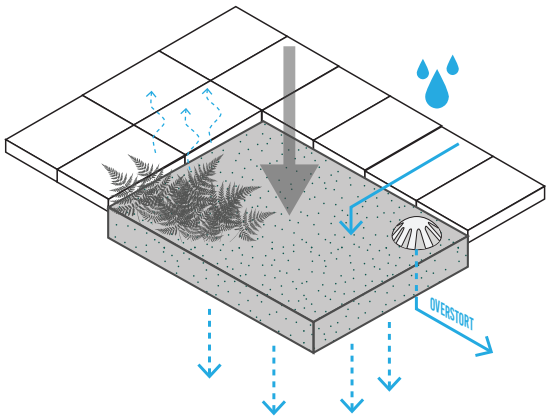

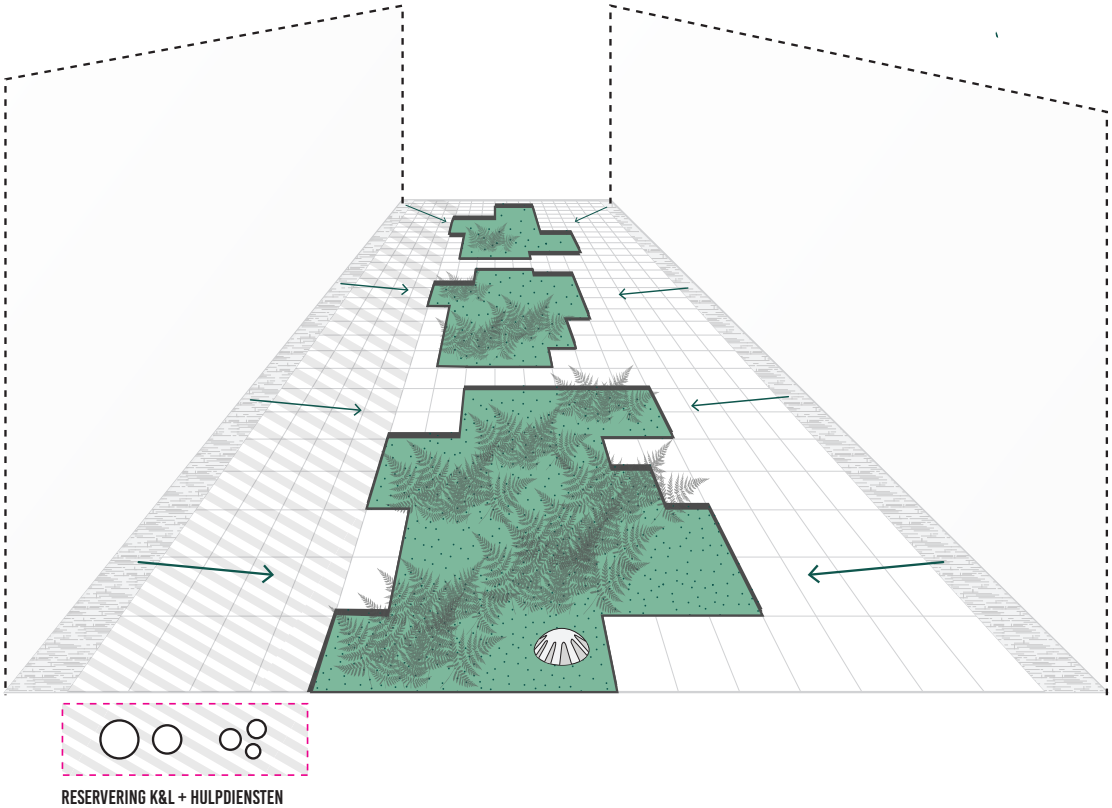


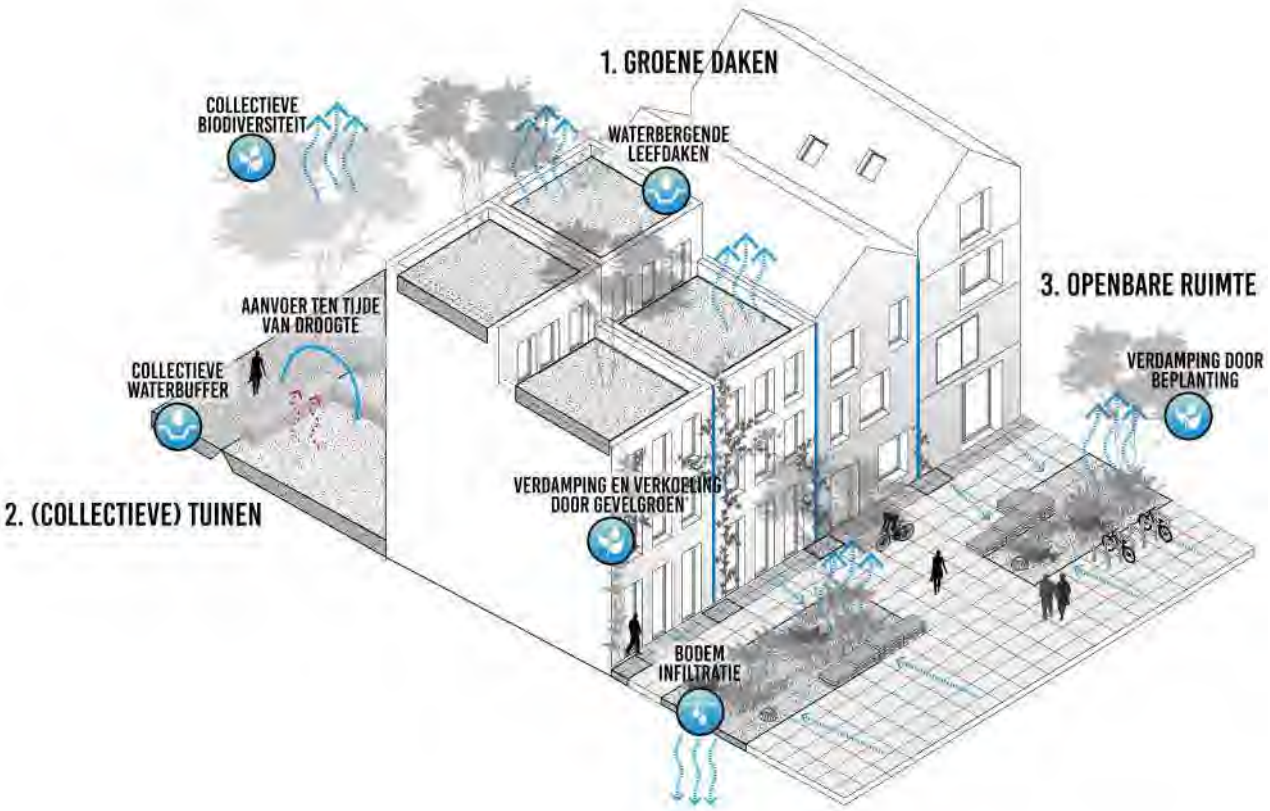
1. GROENE DAKEN
COLLECTIEVE BIODIVERSITEIT
WATERBERGENDE LEEFDAKEN
3. OPENBARE RUIMTE
AANVOER TEN TIJDE VAN DROOGTE
COLLECTIEVE WATERBUFFER
VERDAMPING DOOR BEPLANTING
2. (COLLECTIEVE) TUINEN
VERDAMPING EN VERKOELING DOOR GEVELGROEN
BODEM INFILTRATIE

5.4 TERREINHOOGTES

HOOGTES

We realiseren een integraal watersysteem waarbij de openbare ruimte een belangrijke rol speelt in de bergingscapaciteit van het gebied. De ruimtes tussen de gebouwen hellen richting het centrum, in deze lagere delen in het plan kan het hemelwater zoveel mogelijk op een natuurlijke manier infiltreren in de plantvakken. Deze worden enigszins verdiept aangelegd, om de bergingscapaciteit te vergroten.

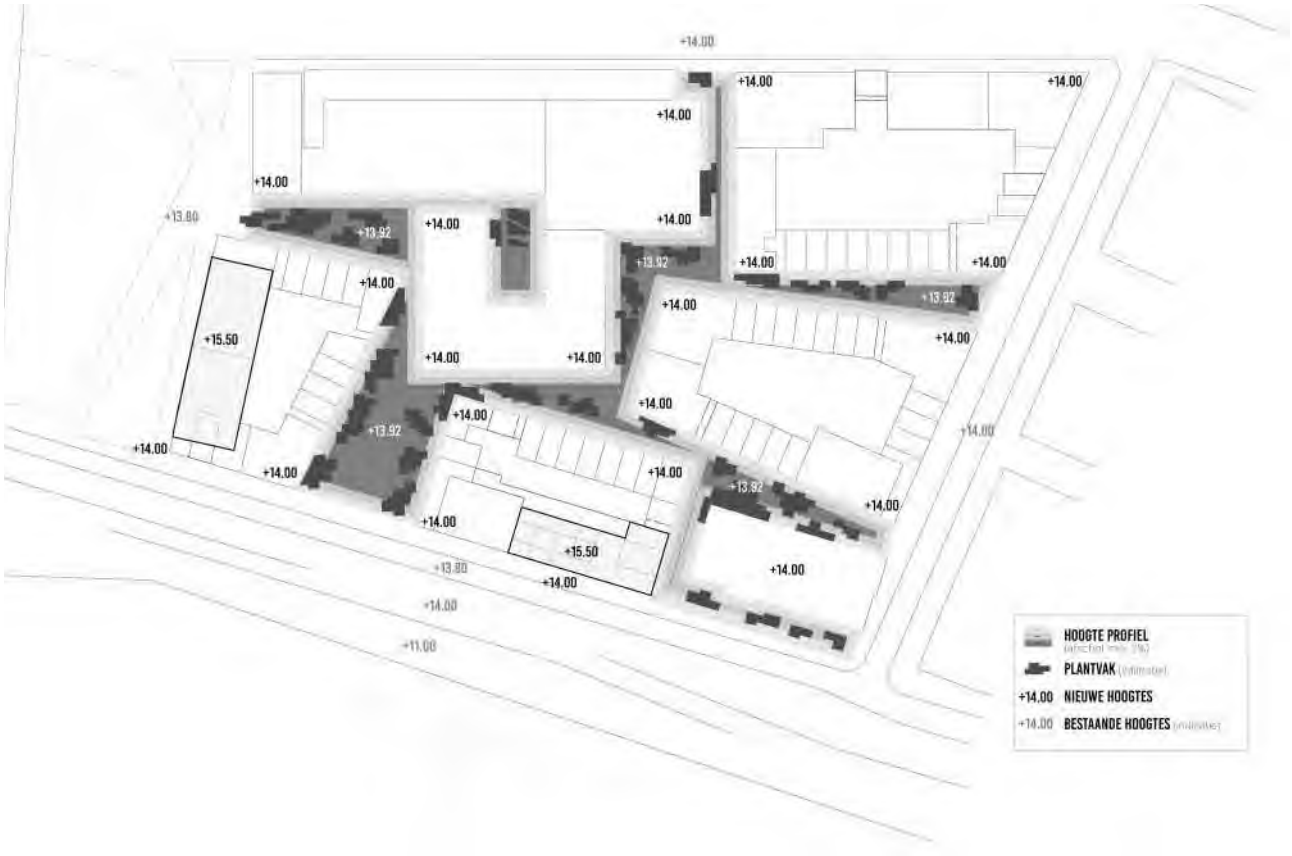

5.5 MATERIALEN

STOERE, ROBUSTE MATERIALEN

Het rijke, industriële verleden van de Melkfabriek komt terug in de inrichting van de openbare ruimte. De grote betonnen tegels van 1x1.5m zijn een doorvertaling van de voormalige industriële stelconplaten. De voegen van de tegels voeren een orthogonaal patroon die mee gaat in de oriëntatie van de fabriek. In de margezone's passen we een genuanceerde klinker in een bruin/grijze tint toe om de zichtbaarheid van deze zone vorm te geven. D



MARGE ZONES:
gebakken klinkers; dikformaat, antraciet




PLEINEN EN STRATEN:
betontegels; grootformaat


TOEZICHT EN
INTERACTIE
RUIMTE VOOR
ONTMOETING
SOCIAAL VEILIGE
VERLICHTING
RUIMTE VOOR
SPELEN

5.6 INRICHTINGSELEMENTEN

ZITELEMENTEN


Zitelementen refereren naar het industriële verleden door robuuste materialen die bestand zijn voor dagelijks gebruik en sociale cohesie in het gebied versterken

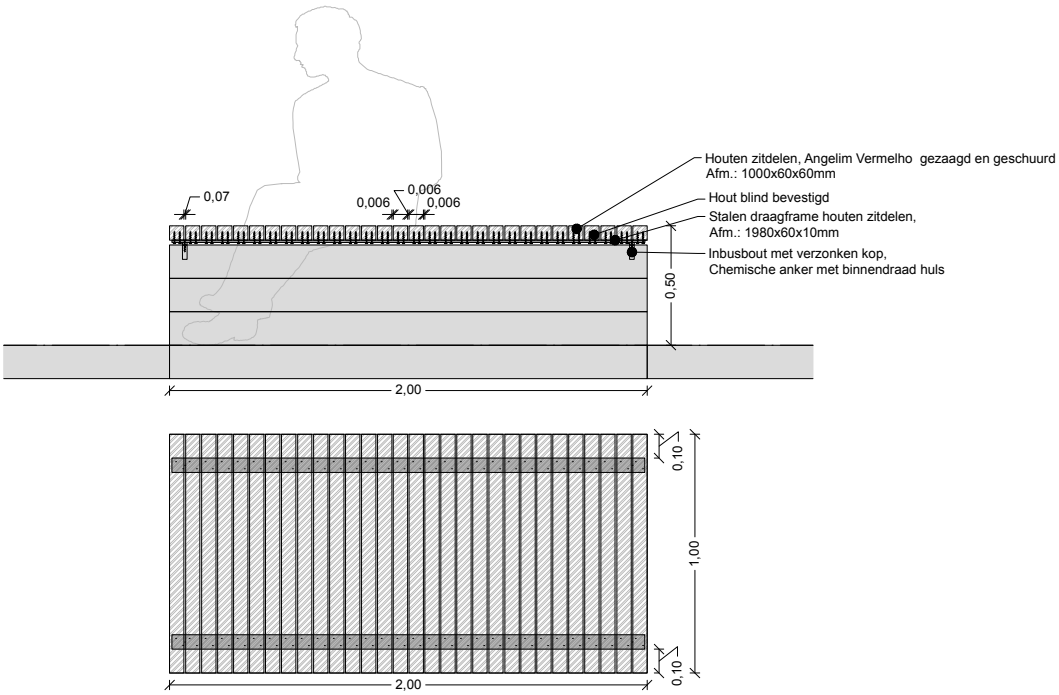





BETONPLATEN MET HOUTEN ZITVLAK
industrieële stijl met zitcomfort

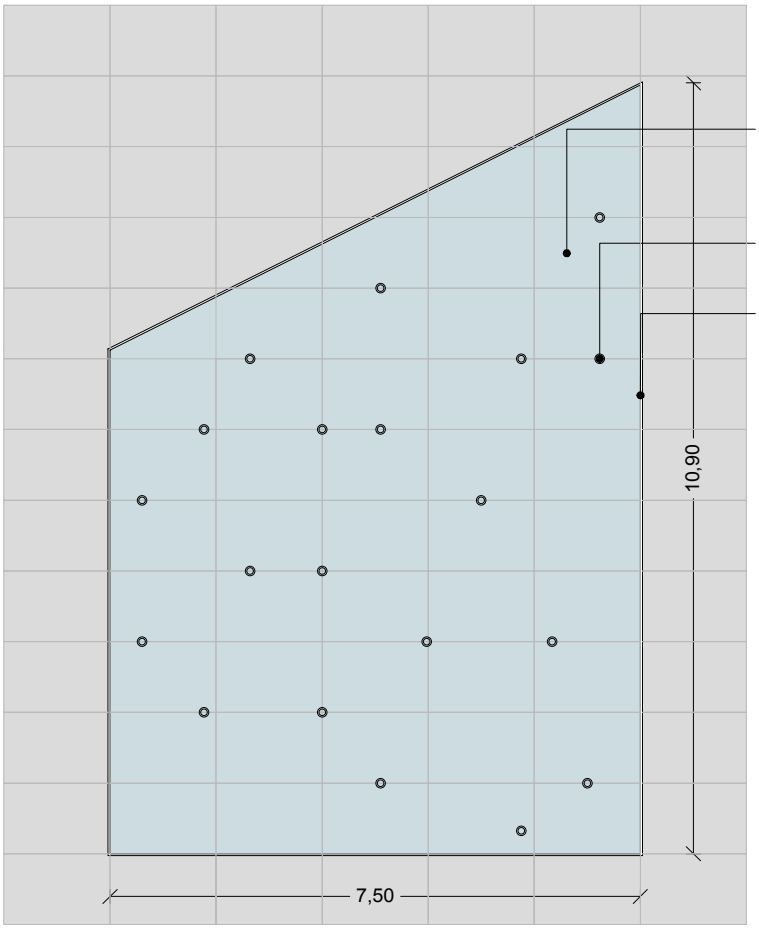


Verharding, beton tegels
kleur: grijs
afm.: 1500x1000x100mm
afwerking: waterdichte coating en voegen

Mist fontijn,
Type: n.t.b.

Sleufgoot type 1 'Silverline',
verzamelt overtollig water en keert
terug naar bufferruimte
rvs, 4/15/4mm



Plan waterspiegel

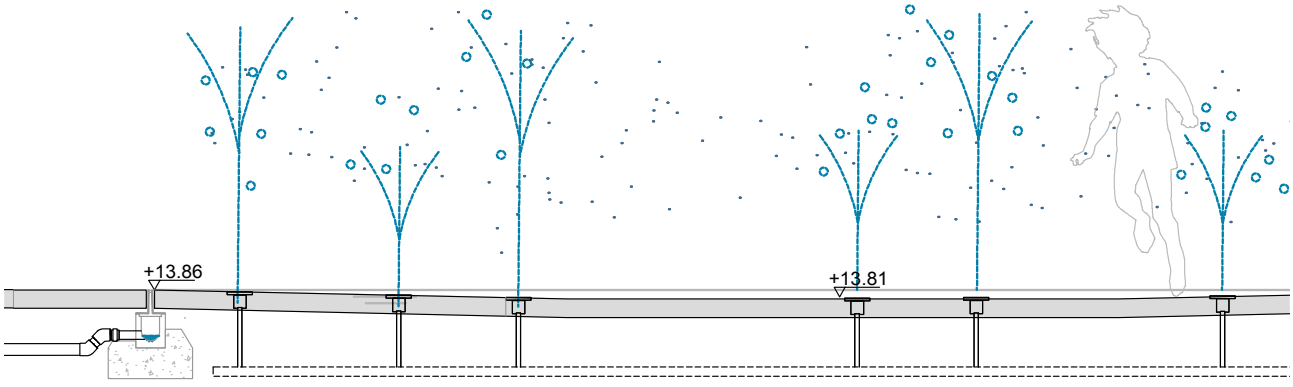


Profiel waterspiegel

SPEELPLEK


Het spelen in de buitenruimte wordt voorzien door het creëren van ruimtes en het voorzien van speelaanleidingen. Eén van die speelaanleidingen is het waterelement op het RIjnplein., De speelplaats op het woonplein heeft een prominente plek binnen het ontwerp gekregen. Bewegen en ontmoeten zijn belangrijk voor een sociale en gezonde leefomgeving. Een kleurrijk ontwerp met rubberen valondergrond, spannende gekleurde buizen stelsels en uiteenlopende speelmogelijkheden zorgen voor een levendige en uitdagende uitstraling. De variatie in passieve en actieve speel aanleidingen maakt deze plek zeer geschikt voor kinderen en ouders van diverse leeftijden.






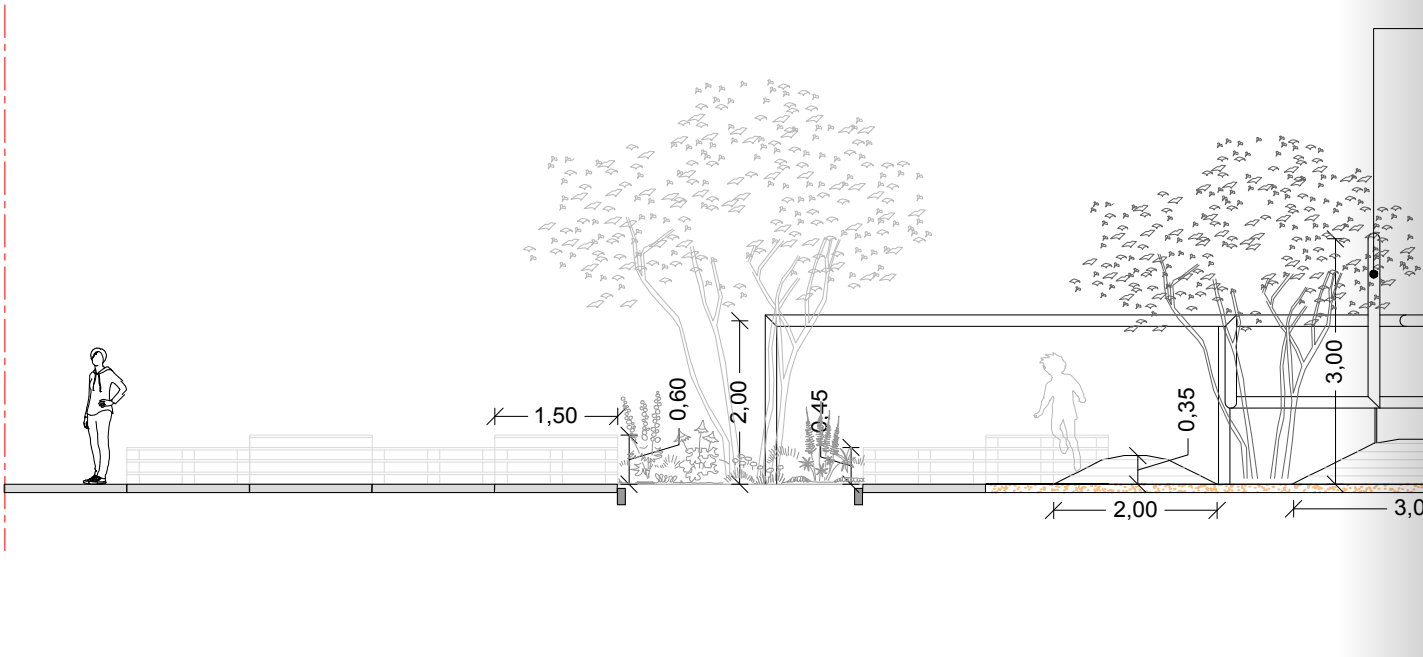



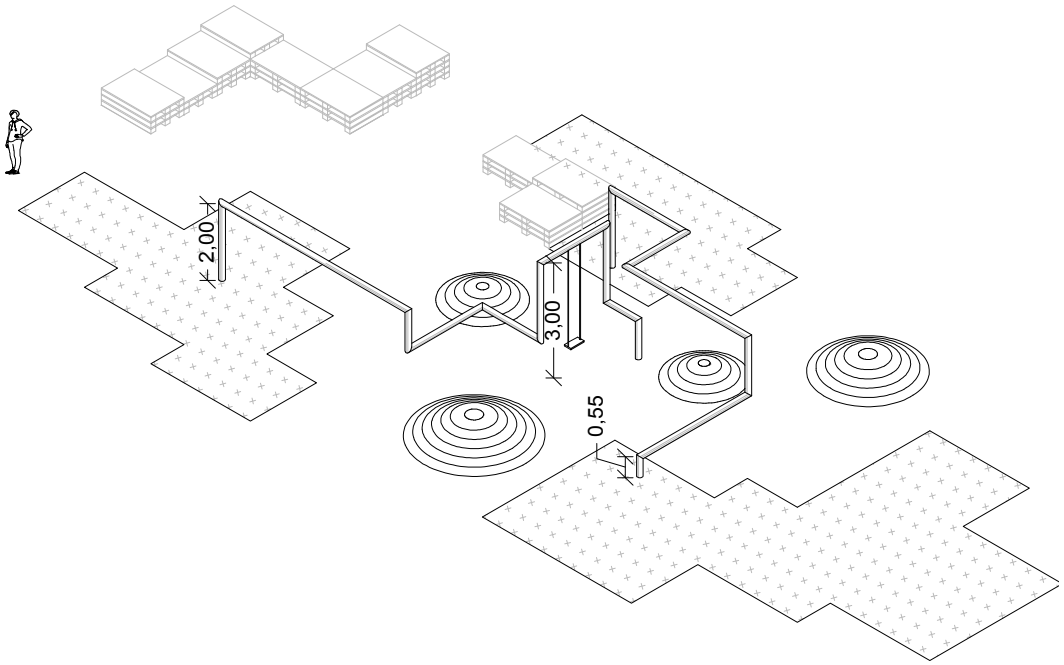

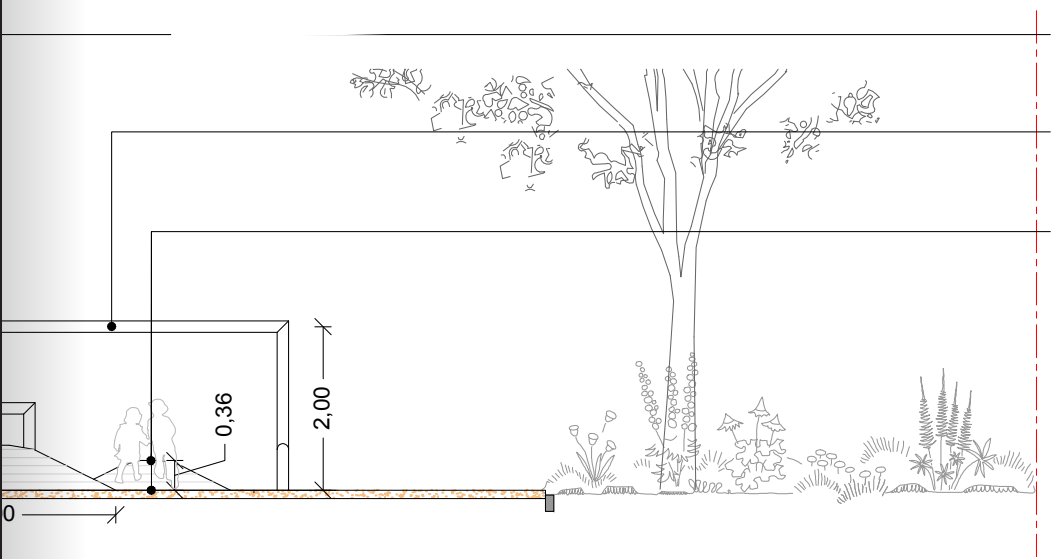

Schommel, gepoedercoat staal
Hoogte: 3,00m
Zithoogte:40cm

Buizenstelsel, gepoedercoat staal
Kleur: n.tb
Ø 7,5mm


Rubber heuvels, (EPDM)
Kleur: n.t.b.
Valondergrond rubber
EPDM toplaag min. 10cm

5.7 OVERGANG OPENBAAR – PRIVÉ


MARGEZONES


De margezones zijn zones van 0.90m breed, die als schakel fungeren tussen openbaar- en privaat terrein. Ze zorgen voor levendigheid binnen het plan en voor een meer persoonlijke en zachte overgang van privé naar openbaar. Deze smalle strook tussen het openbare gebied en de woning biedt bewoners ruimte voor een bankje en bloempotten.
Alle margezones zijn uitgevoerd in een bruin/ grijze klinkerverharding. Door het kleinere formaat onstaat een subtiel contrast met rest van de openbareruimte verharding. Binnen de margezone is ruimte gereserveerd, voor trappen naar woningen en gevelgroen.



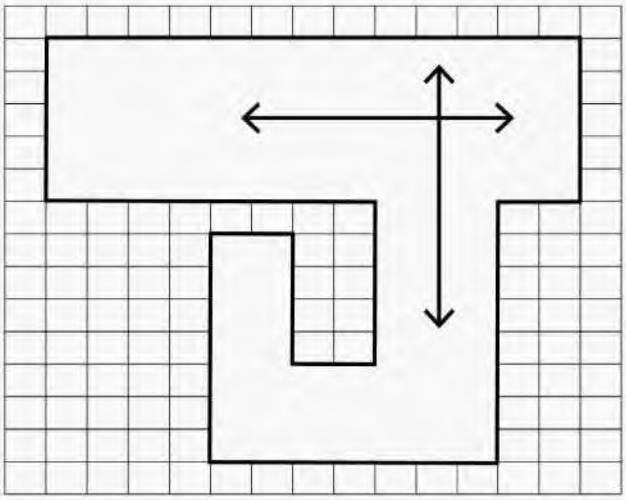


OPTIE A

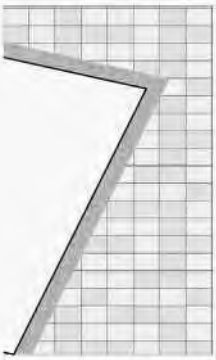


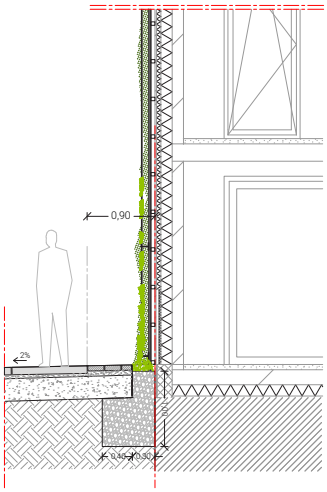

MARGEZONE MET GROENE GEVEL

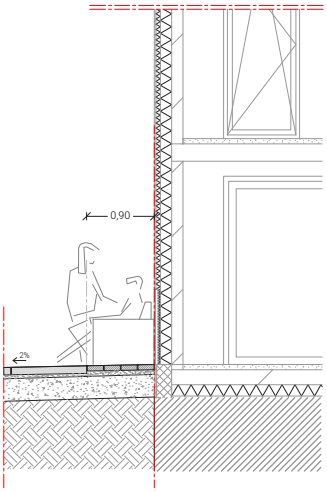


MARGEZONE MET BANKJE

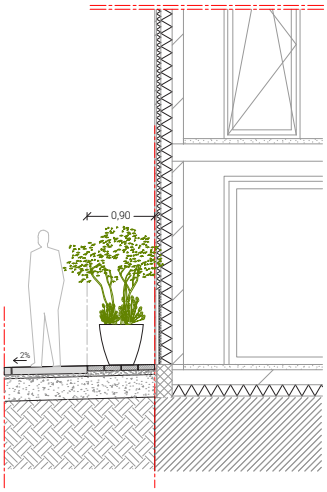


MARGEZONE MET POTTEN


5.8 PLEINEN

ENTREEPLEIN

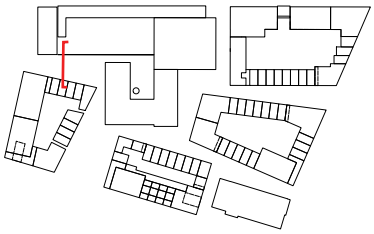

De Singel en de Melkfabriek worden met elkaar verbonden via het entreeplein. Een open- en uitnodigende ruimte met direct zicht op de schoorsteen. De identiteit wordt kenbaar gemaakt door het toepassen van de verschillende elementen uit de toolbox die wordt ingezet op het terrein. Het circulaire karakter met waterberging, plantenborders in combinatie met de industriële verharding creëert direct een sterk en eigen identiteit.

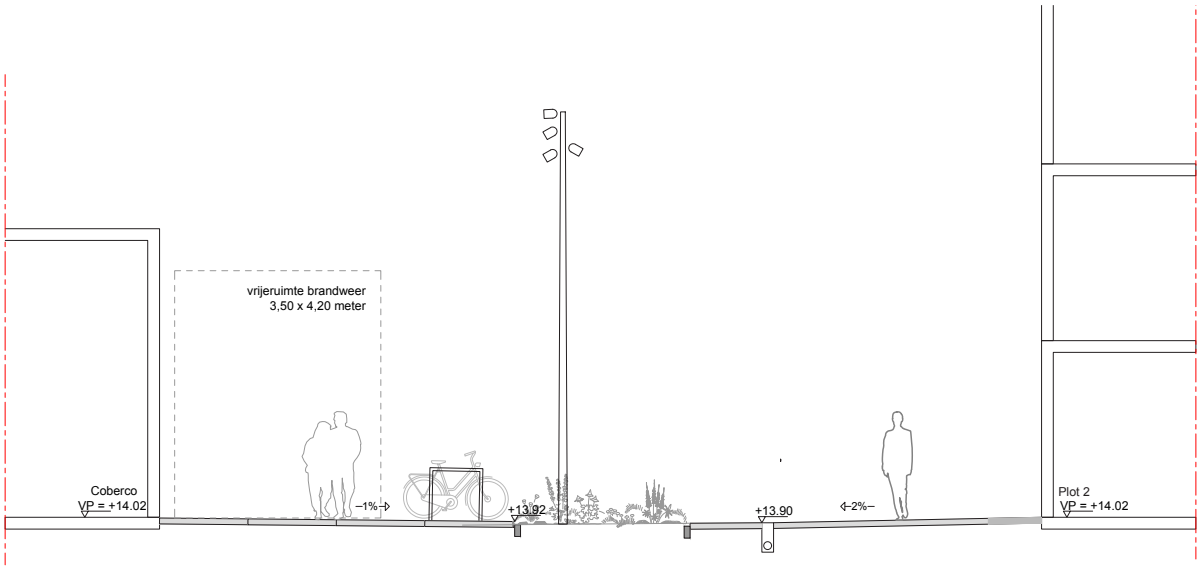

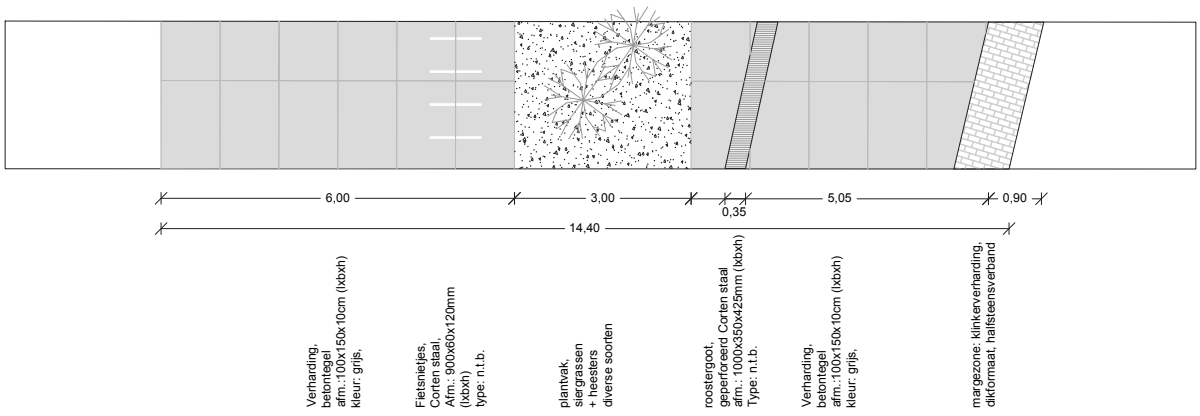



RIJNPLEIN

Stedelijker dan de overige openbare ruimtes is het Rijnplein. Bezoekers vanuit de stad - vanuit de cruises op de Rijn en bewoners van het gebied gebruiken dit plein als aangename verblijfsplek met zicht op het rivierenlandschap.
Het plein wordt een gebruiksplein voor de aangrenzende woningen. Een mix van verharding en groen vindt hier zijn plek waarbij groen nadrukkelijk aanwezig is, onder andere voor, waterinfiltratie en voor de biodiversiteit. Een royaal plein met een stoere uitstraling dat het hart van het Cobercoterrein en de oude fabriek verbindt met de Rijnkade, een krachtig vizier met openheid en ruimte.


RIJNPLEIN


Plot 1
VP = +14.02
–2%
+13.86
waterspiegel, autonome vijver
met mist fontijnen
+13.81

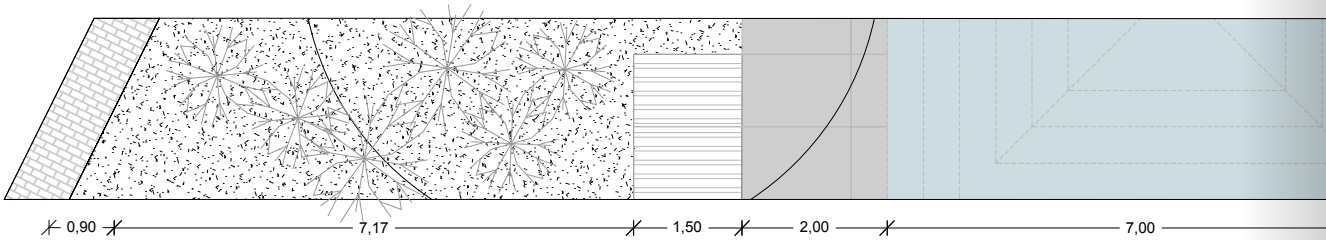
0,90
7,17
1,50
2,00
7,00
margezone: klinkerverharding,
dikformaat, halfsteensverband
plantvak,
siergrassen
+ heesters en bomen
diverse soorten
Zitbank, hout
gestapeld, diverse hoogtes
afm.: 150x100x15cm
Waterspiegel met mistfontijn
betonverharding met coating
waterdichte voegen

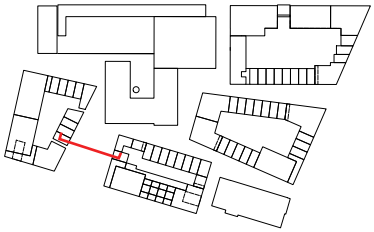



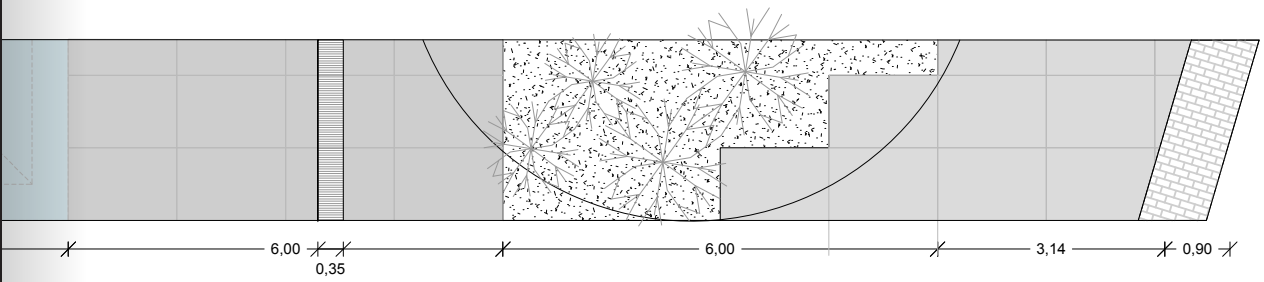

Verharding, betontegel afm.:100x150x10cm (lxbxh) kleur: grijs,

roostergoot, geperforeerd Corten staal afm.: 1000x350x425mm (lxbxh) Type: n.t.b.

plantvak, siergrassen + heesters en bomen diverse soorten

Verharding, betontegel afm.:100x150x10cm (lxbxh) kleur: grijs,

margezone: klinkerverharding, dikformaat, halfsteensverband

5.9 OPENBARE VERLICHTING

VERLICHTING


Voor de verlichting en sociale veiligheid van de Melkfabriek worden armaturen gekozen die aansluiten bij de sfeer en het industriële karakter van de openbare ruimte. In straten en stegen worden hangende armaturen toegepast met grote kappen. Op de pleinen wordt gekozen voor masten met spots of lantaarns in een vergelijkbare industriële look. Er is binnen het plan ruimte voor effect verlichting om objecten te accentueren en de ruimte bij nacht extra sfeervol te maken.





MASTEN EN HANGVERLICHTING


voor pleinen en straten

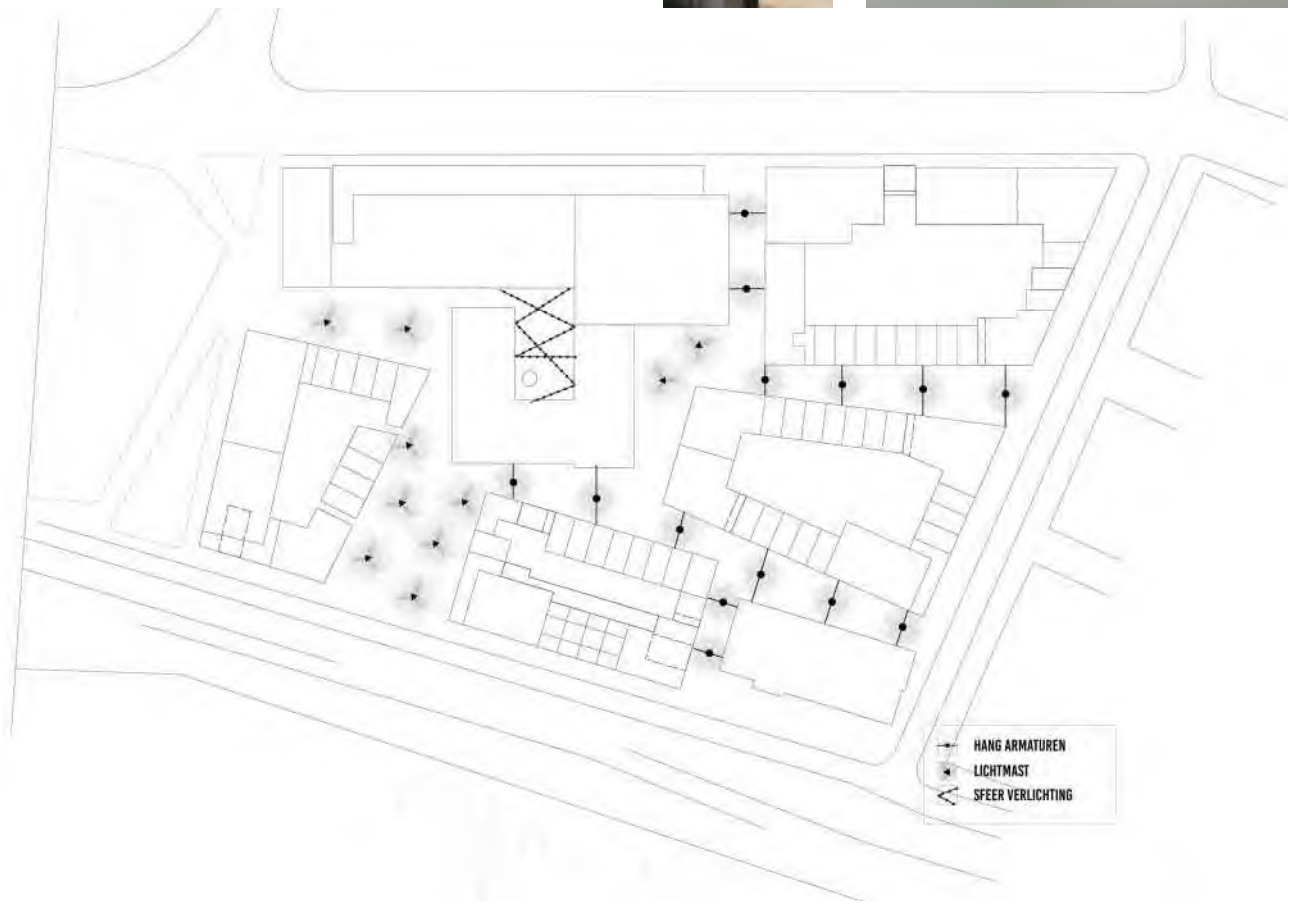

5.10 AFVAL INZAMELING

AFVAL


In het plan is rekening gehouden met ruimte reservering voor afvalvoorzieningen en de rijroute voor de ophaaldienst in de omliggende straten. Er zijn 11 ondergrondse containers voorzien en locaties in de openbare ruimte gereserveerd voor kliko's.

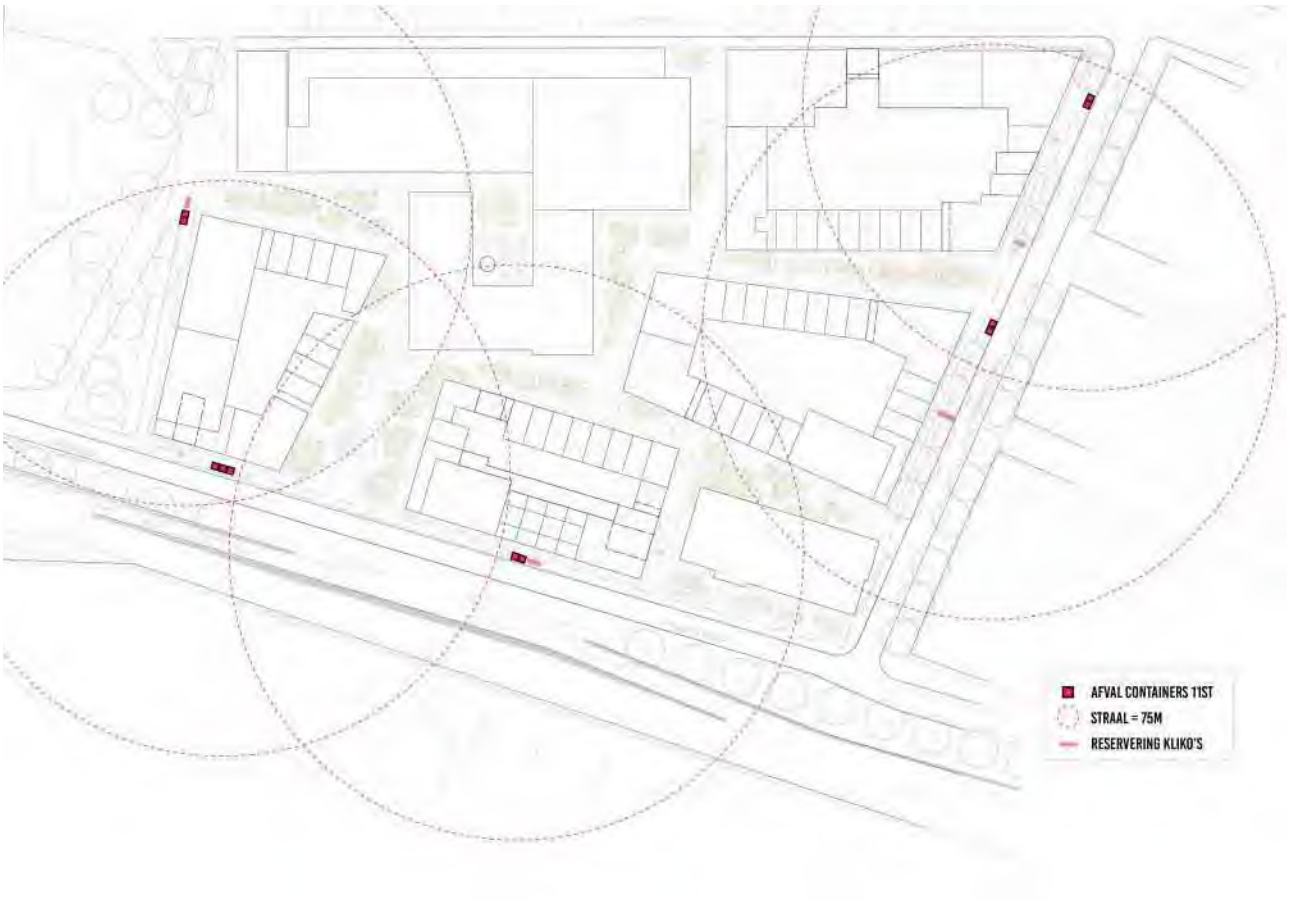

5.11 HULPDIENSTEN

TOEGANKELIJKHEID HULPDIENSTEN


Het terrein is te allen tijde bereikbaar voor nooddiensten. In het ontwerp is er ruimte voor diverse opstelplekken van 4x10m, vanaf die punten zijn de loopafstanden maxmiaal 10m naar appartementgebouwen en 40m naar grondgebonden woningen.

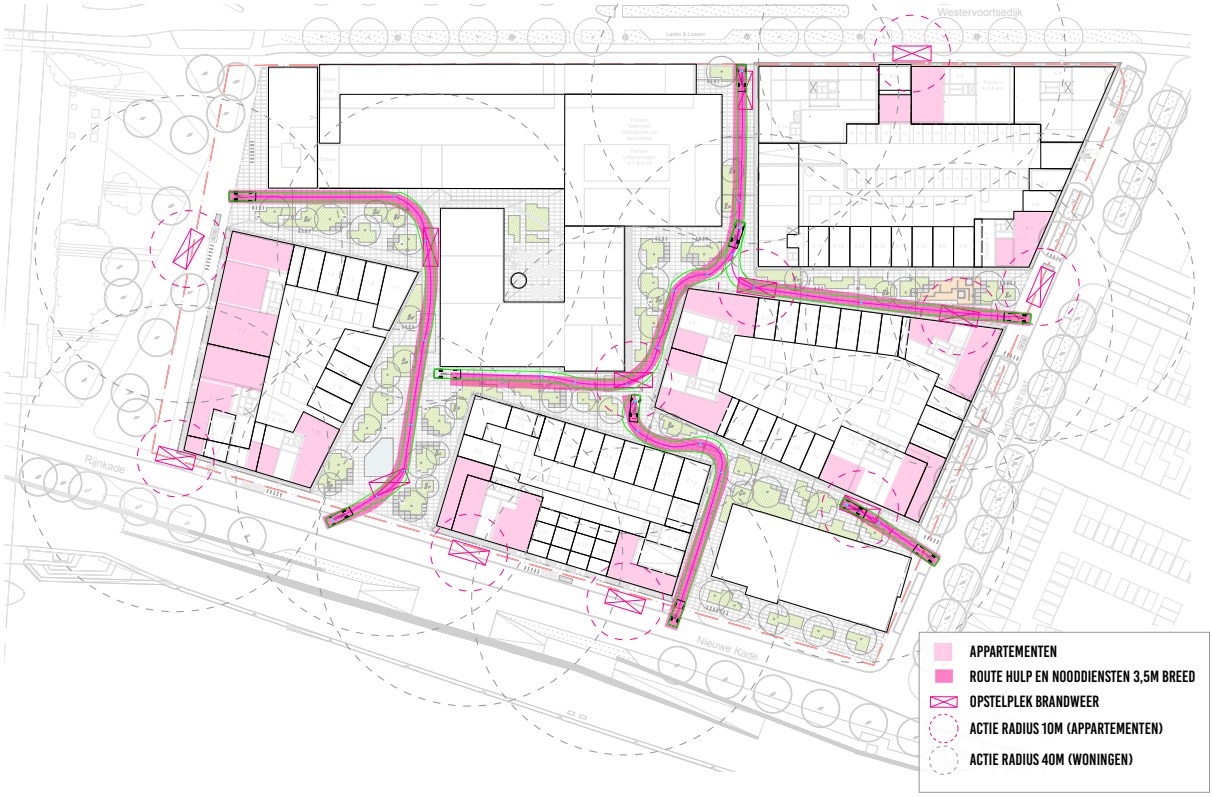

5.12 KABELS EN LEIDINGEN


TRACÉ KABELS EN LEIDINGEN


De tekening hieronder geeft een beeld van het beoogde tracé voor kabels en leidingen. Deze zone zal grotendeels gelijk lopen met het gebied waar de brandweer doorheen kan, om boven en ondergronds ruimte te besparen voor groen en leefruimte.

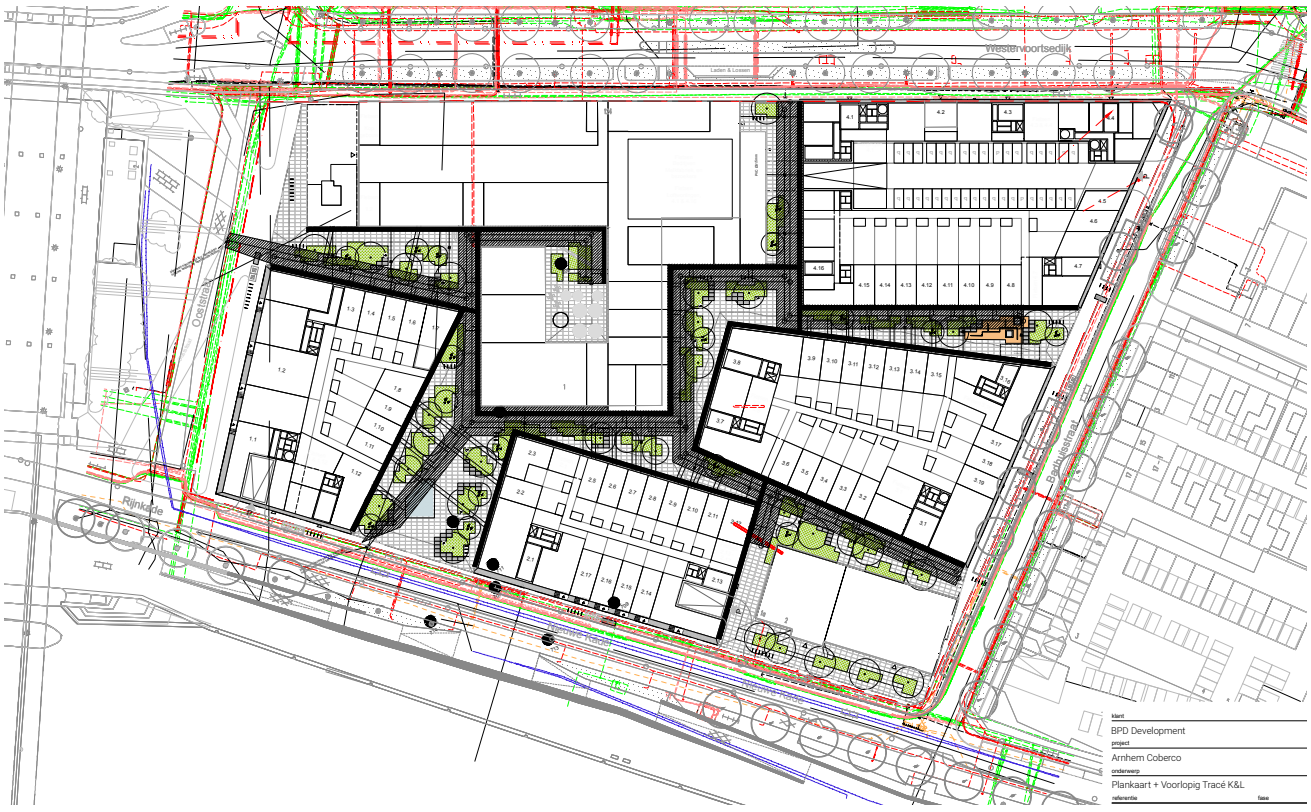


5.13 STRAATPROFIELEN


WESTERVOORTSE DIJK

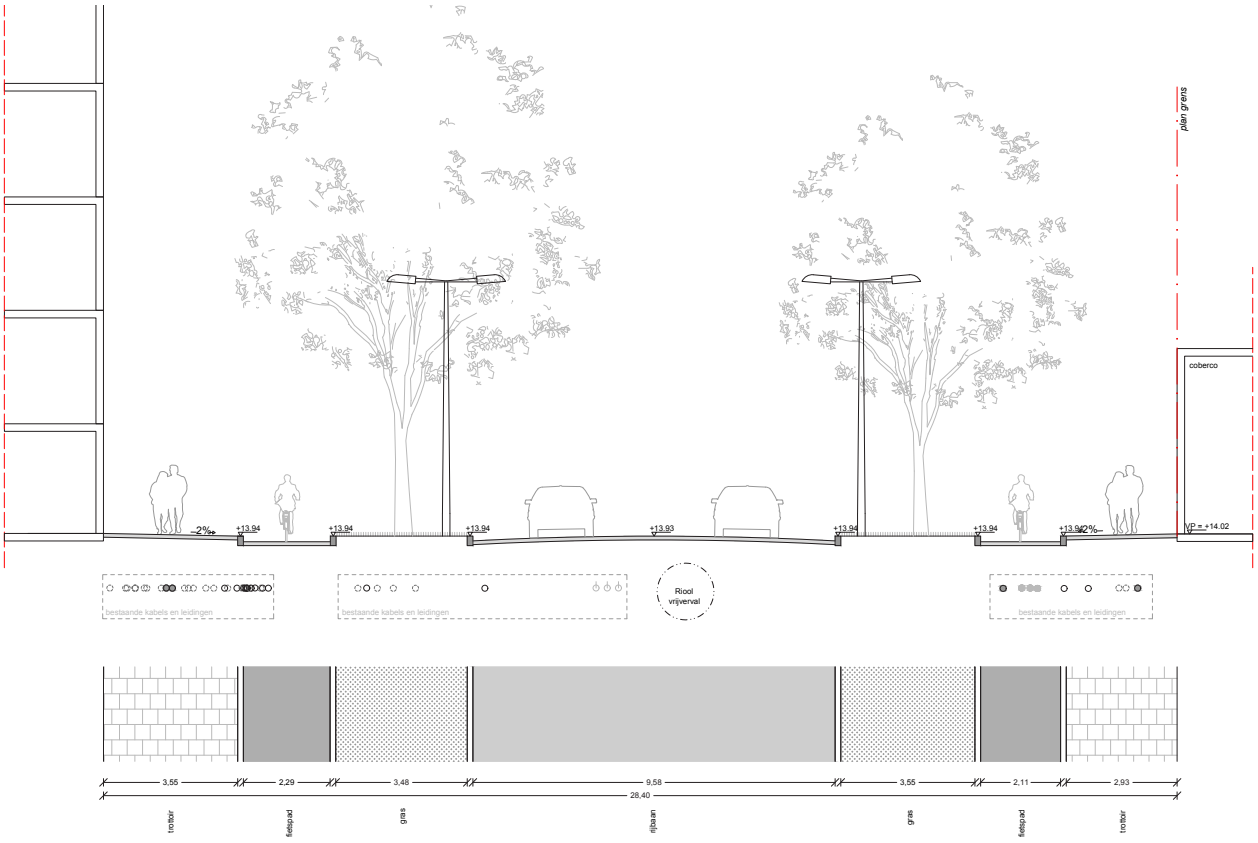

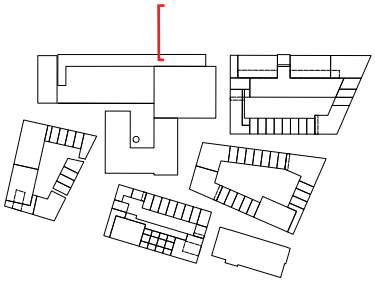



BADHUISSTRAAT

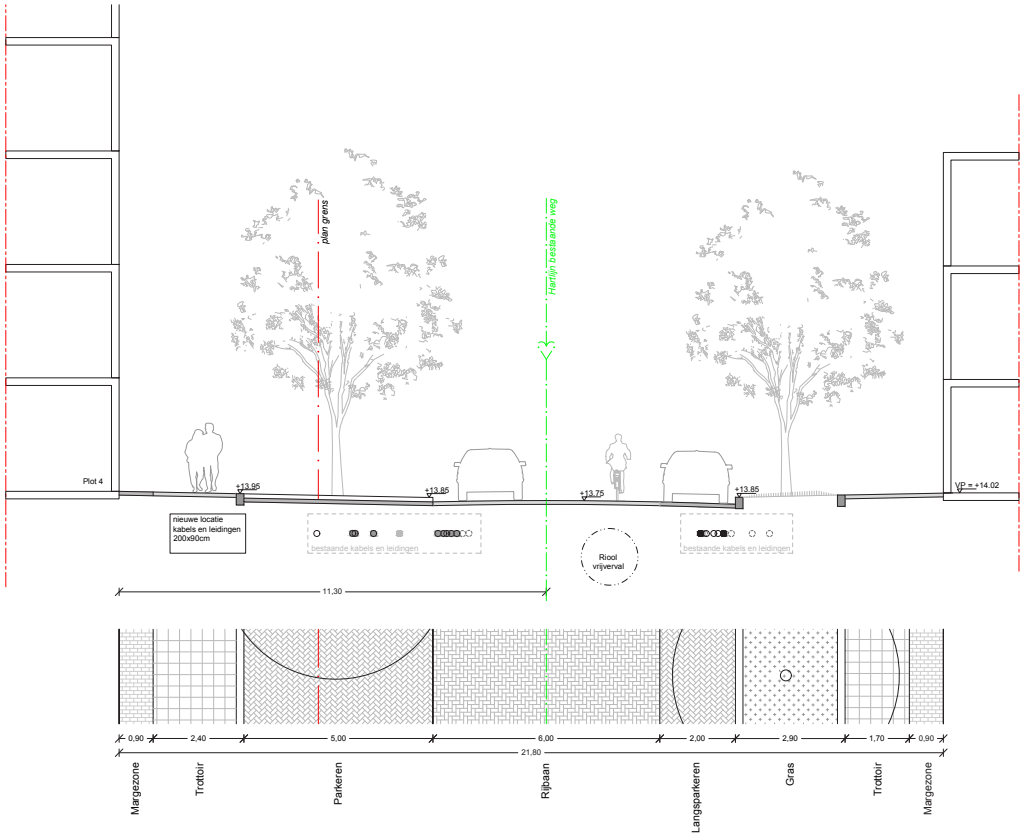

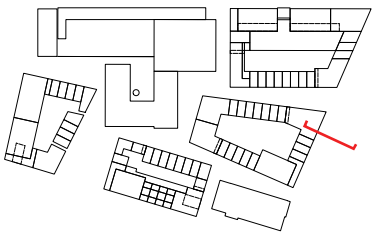



OOSTSTRAAT

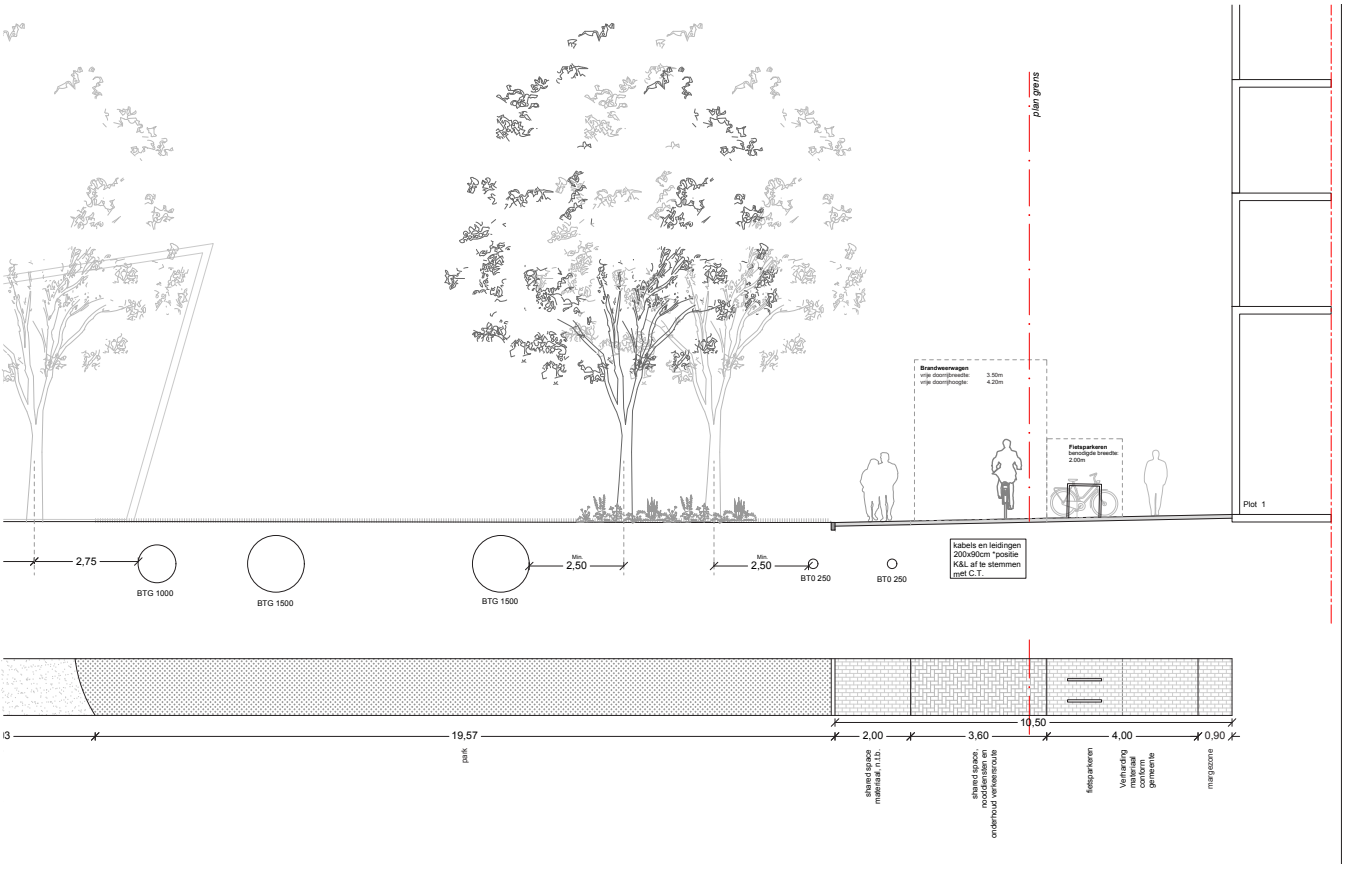

plan grens
Brandweerwagen
vrije doorrijbreedte: 3.50m
vrije doorrijhoogte: 4.20m
Fietsparkeren
benodigde breedte: 2.00m
Plot 1
2,75
BTG 1000
BTG 1500
Min. 2,50
BTG 1500
Min. 2,50
BT0 250
BT0 250
kabels en leidingen 200x90cm *positie K&L af te stemmen met C.T.
19,57
parkeren
2,00
shared space materiaal, n.t.b.
3,60
shared space, rood asfalt en onderhoud vanwege riool
10,50
4,00
fietsparkeren
Verharding materiaal conform gemeente
0,90
marge/cone

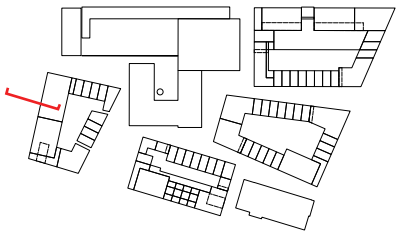


WOONSTRAAT

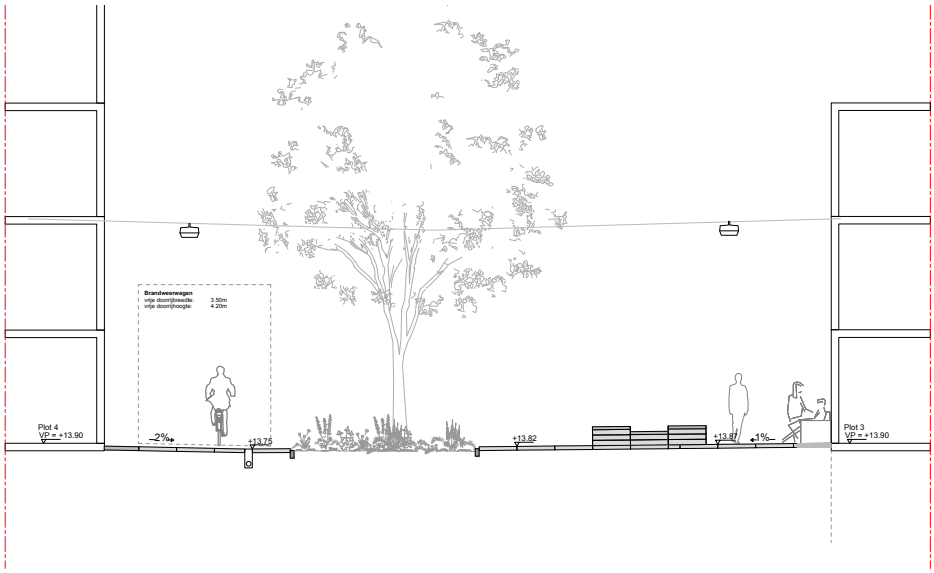

Brandweerwagen
vrije doorrijbreedte: 3.50m
vrije doorrijhoogte: 4.20m
Plot 4
VP = +13.90
-2%
+13.75
+13.82
+13.87
-1%
Plot 3
VP = +13.90

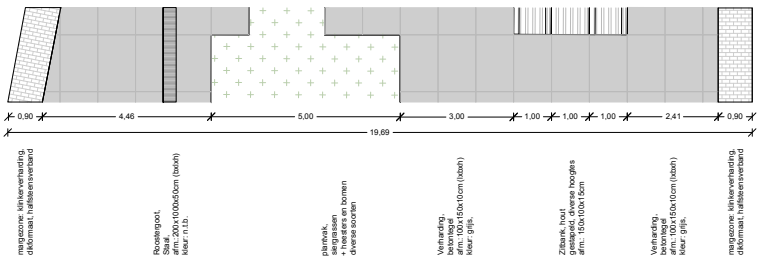

0,90
4,46
5,00
3,00
1,00
1,00
1,00
2,41
0,90
19,69
rolgezone, klinkerverharding, diktemaat i.halfsteensverband
Regenton, Staal, afm. 200x1000x50cm (bxlxh) kleur: n.t.b.
plantvak, siergrassen + hoeders en bomen diverse soorten
Verharding, betontegel afm. 150x150x10cm (bxlxh) kleur: grijs.
Zitbank, hout gestapeld, diverse hoogtes afm.: 150x100x15cm
Verharding, betontegel afm. 150x150x10cm (bxlxh) kleur: grijs.
rolgezone, klinkerverharding, diktemaat i.halfsteensverband

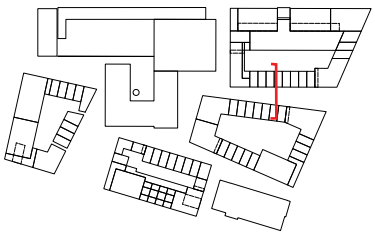

NIEUWE KADE

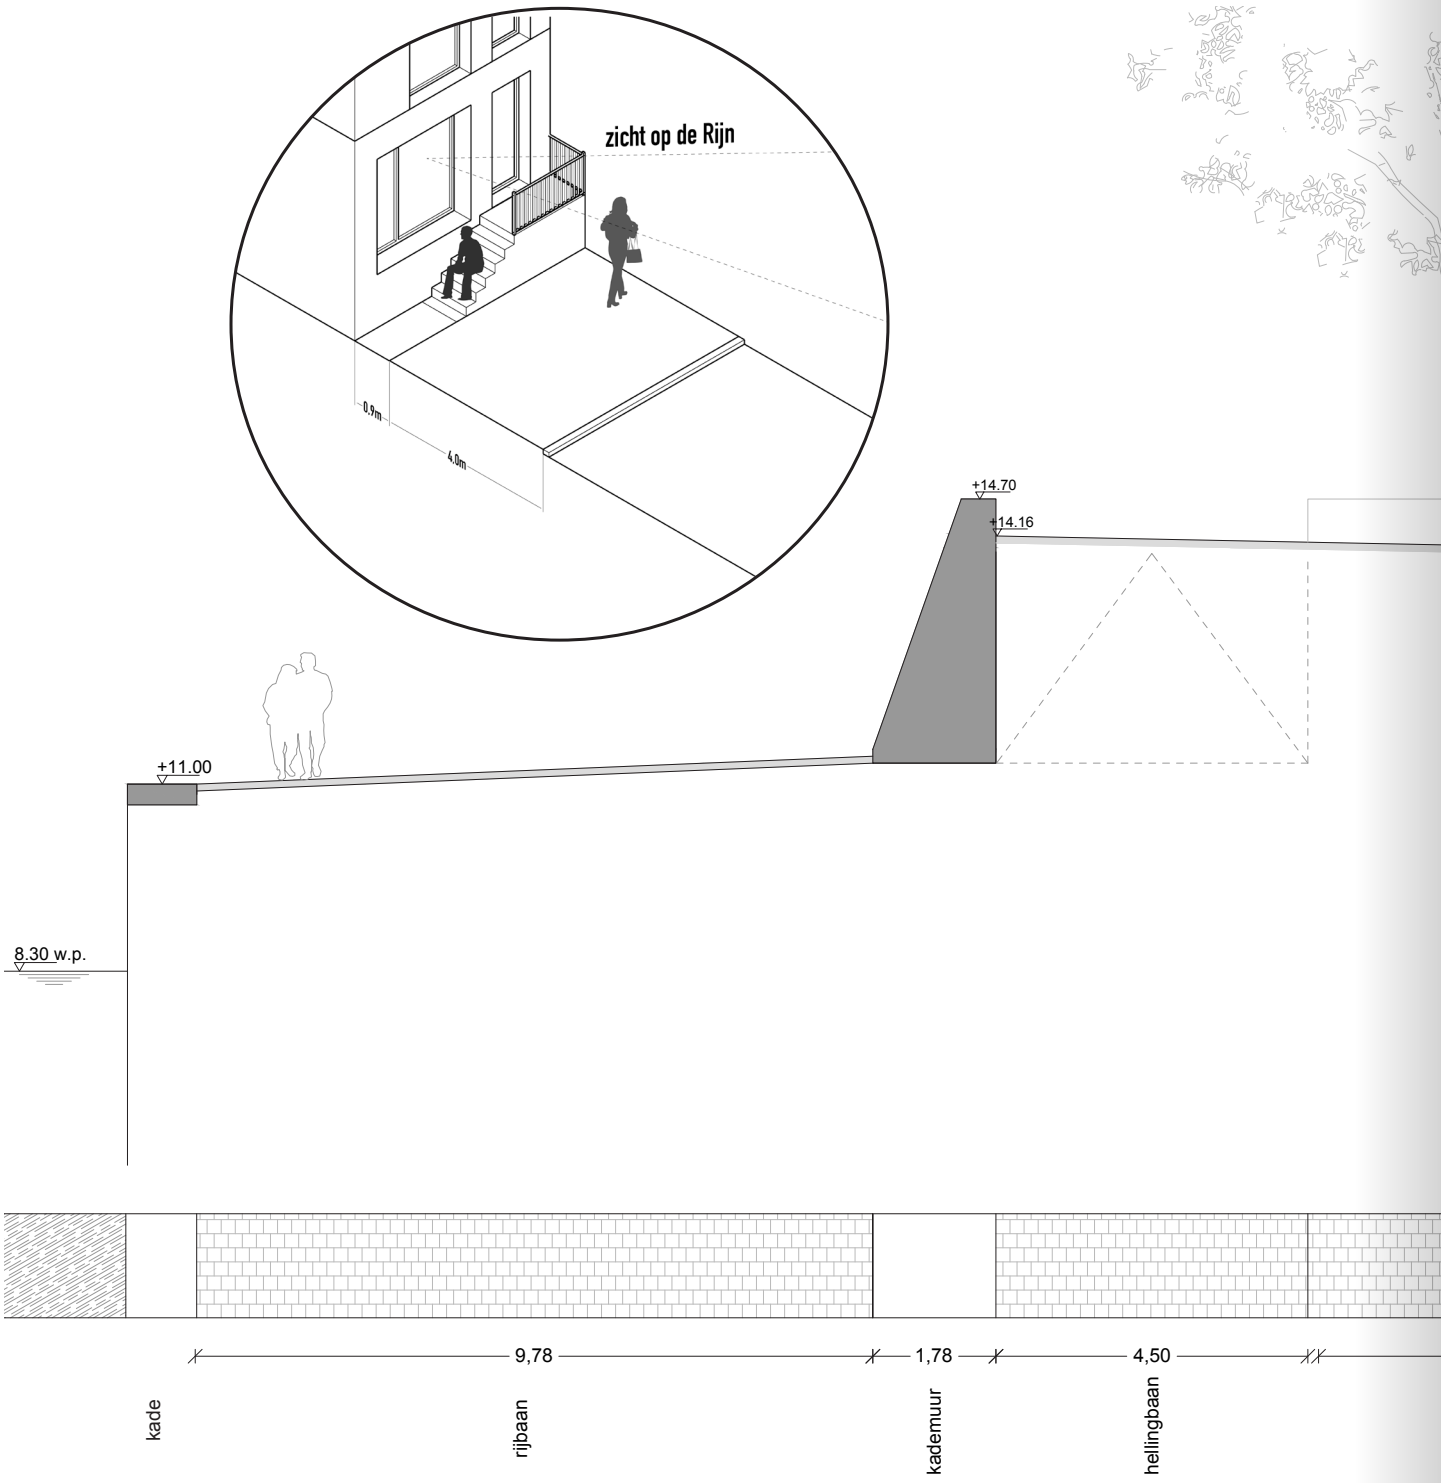
zicht op de Rijn
0.9m
4.0m
+14.70
+14.16
+11.00
8.30 w.p.
9,78
1,78
4,50
kade
rijbaan
kademuur
hellingbaan

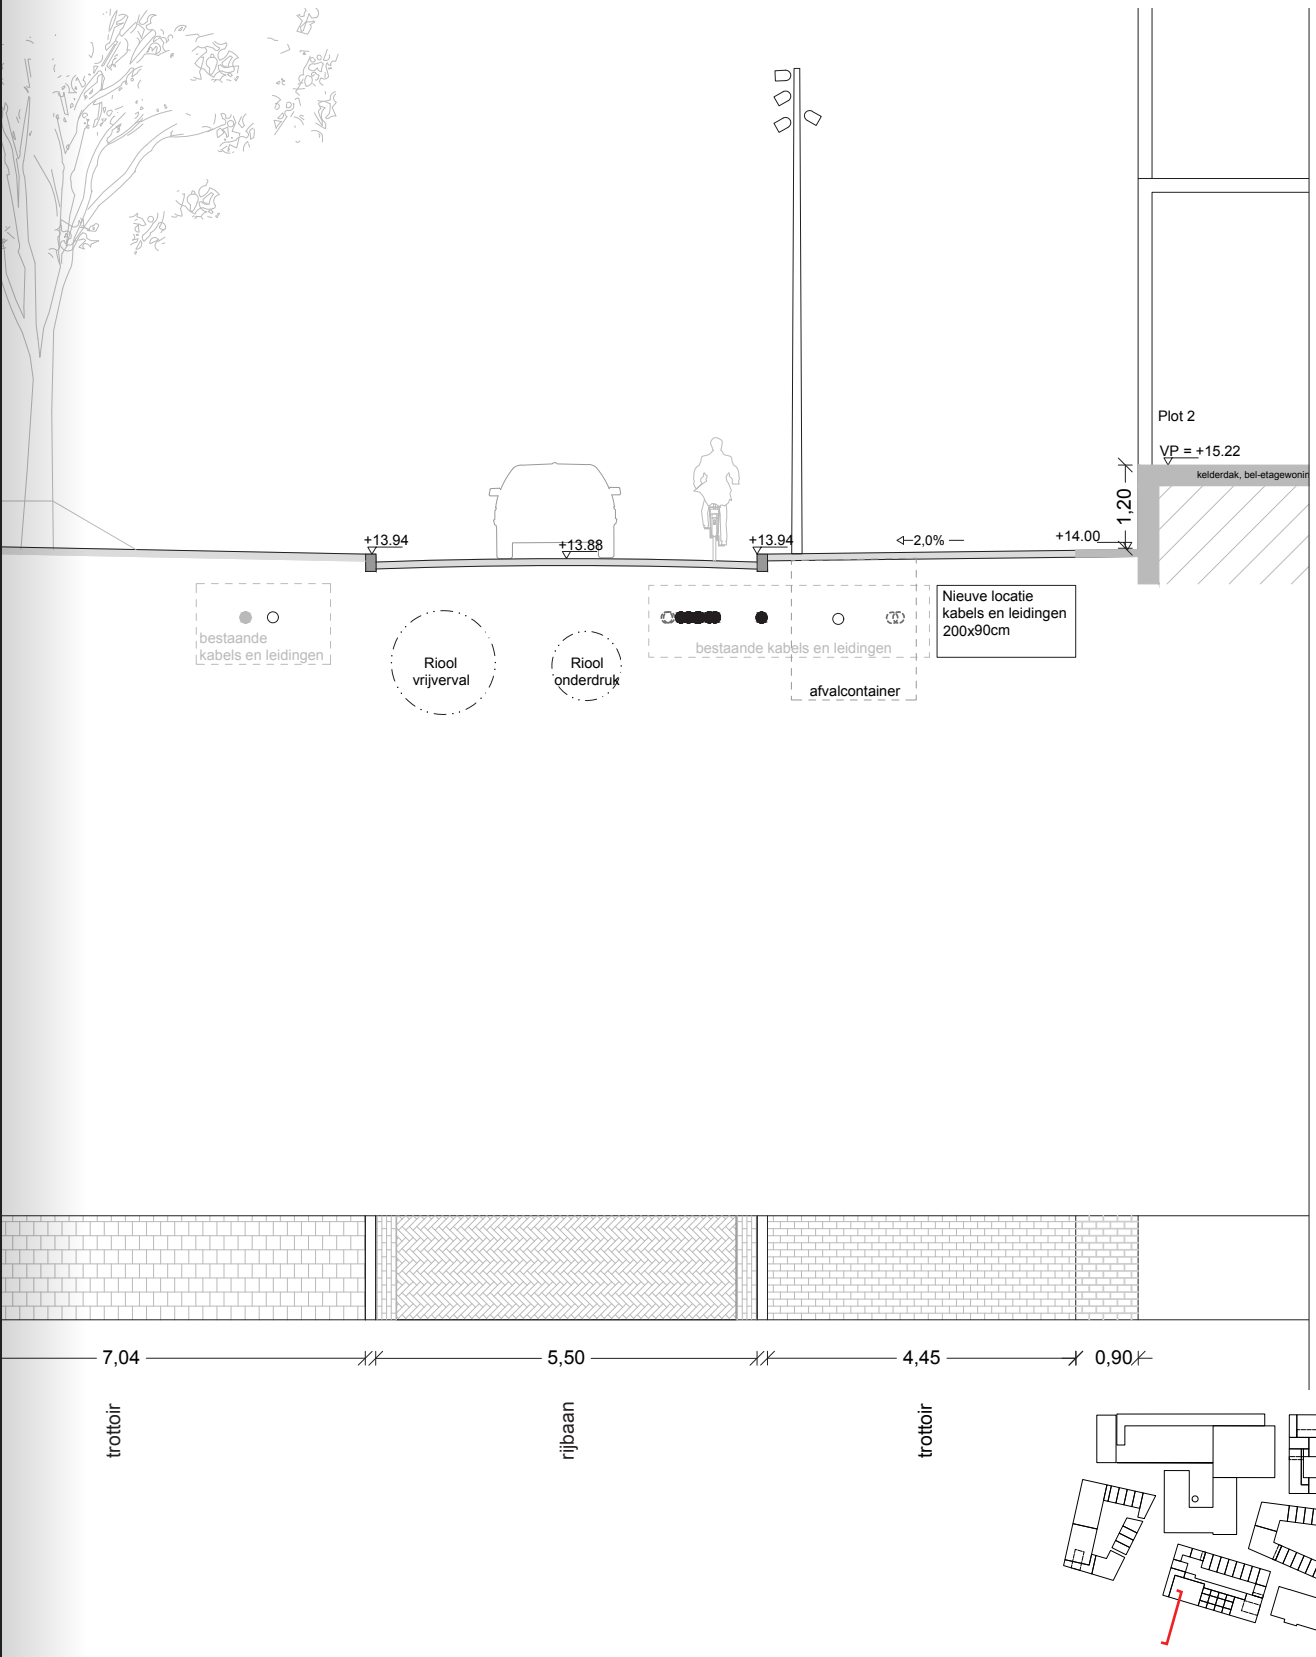
Plot 2
VP = +15.22
kelderdak, bel-etagewonin
1,20
+13.94
+13.88
+13.94
2,0%
+14.00
bestaande kabels en leidingen
Riool vrijverval
Riool onderdruk
bestaande kabels en leidingen
afvalcontainer
Nieuve locatie kabels en leidingen 200x90cm
7,04
5,50
4,45
0,90
trottoir
rijbaan
trottoir

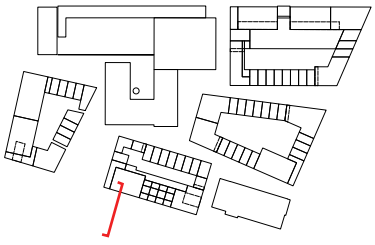

COLOFON

ONTWERP:

Studioninedots
Gedempt Hamerkanaal 111
021 KP Amsterdam
T: +31 (0)20 4889269
www.studioninedots.nl

DELVA Landscape Architects
Hoogte Kadijk 71
1018 BE Amsterdam
T: +31 (0)20 220 90 78
www.delva.la


IN OPDRACHT VAN:

BPD Ontwikkeling BV
Regio Noord-Oost & Midden
De Brand 30
3823 LK Amersfoort
Postbus 1
3800 AA Amersfoort
T: +31 (0)33 4534136
www.bpd.nl

Gemeente Arnhem
Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem
Postbus 9200
6800 HA Arnhem
T: +31 (0)26 377 3757
www.arnhem.nl

WWW.DEMELKFABRIEK-ARNHEM.NL

Bijlage 2 Rekenresultaten

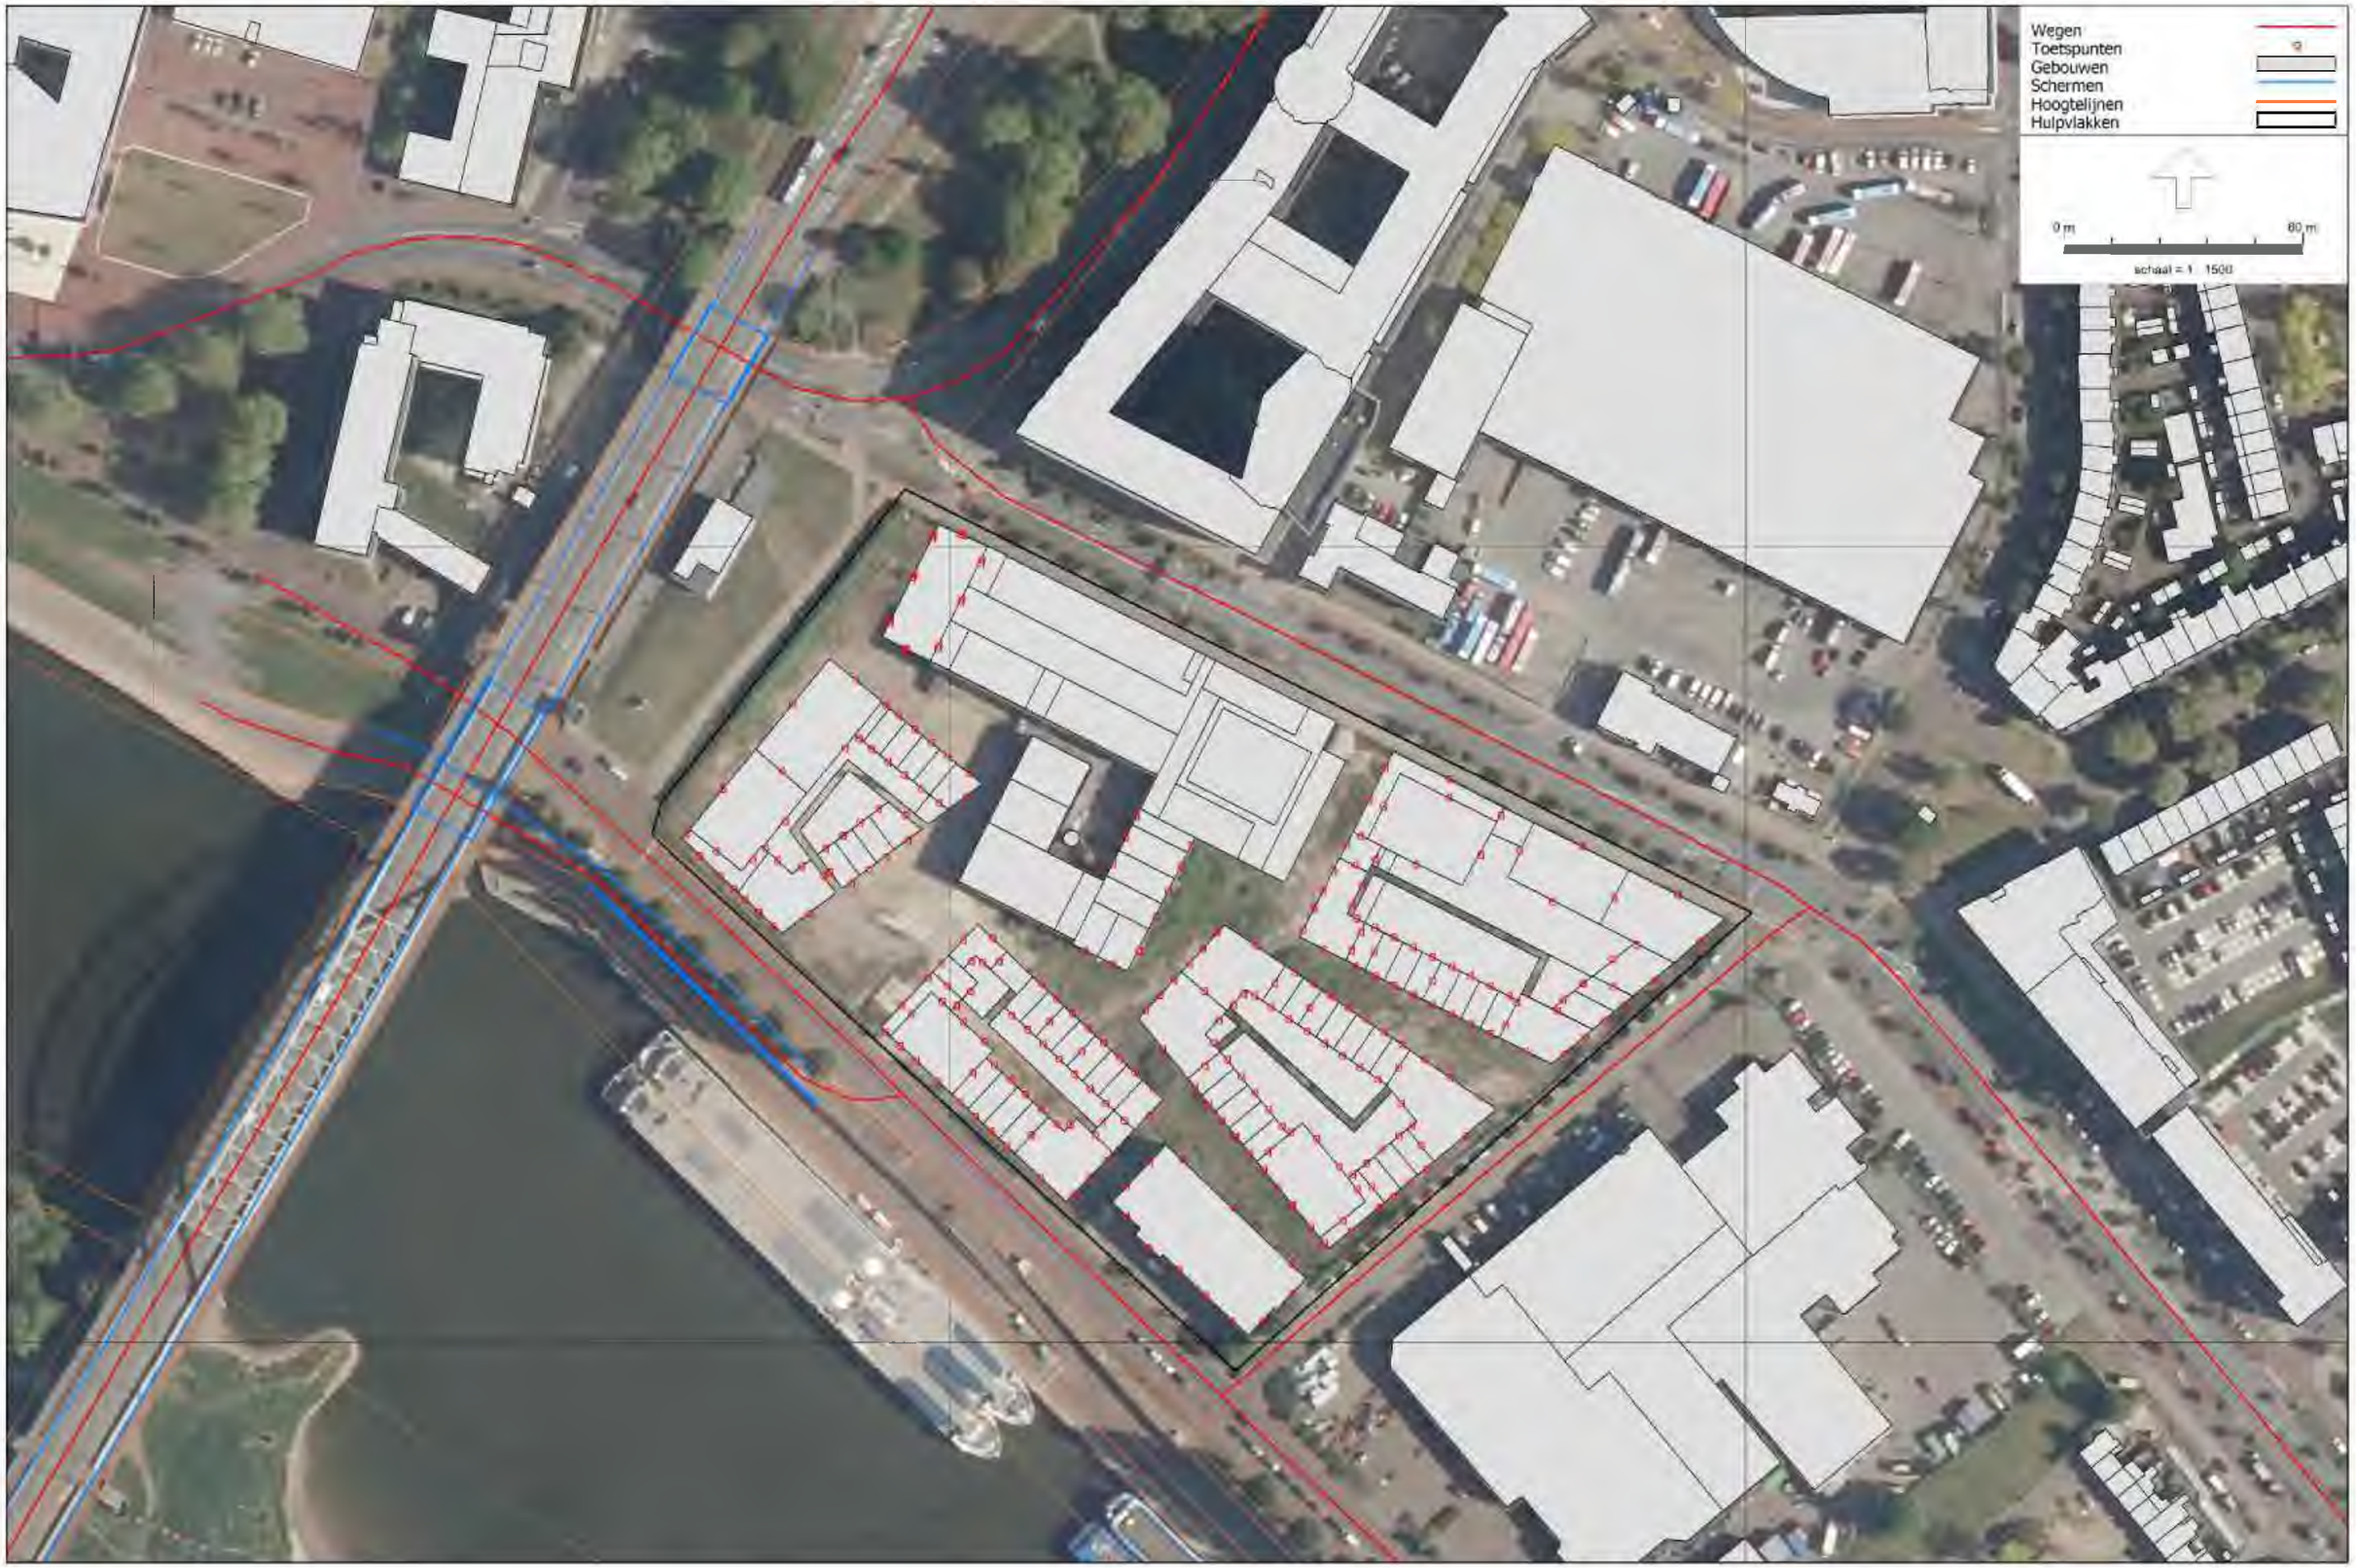
Wegen
Toetspunten
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
Hulpvlakken
0 m
80 m
schaal = 1 : 1500
443200
443000
191000
191200
191400


Toetspunten
Gebouwen
0 m
30 m
schaal = 1 : 800
443200
443100
191200
191300
191400





Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
--	34441	0	15:06, 7 mei 2021			Polylijn	191342,37	443451,23	191342,97	443452,68	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	36	3583,33	3583,33	7,49
--	34442	0	20:22, 23 jun 2021	1		Polylijn	190912,95	443208,85	191071,35	443146,55	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	6	182,84	182,84	13,14
--	34443	0	15:06, 7 mei 2021	2		Polylijn	191077,82	443112,96	191931,59	442599,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12	1020,89	1020,89	39,27
--	34444	0	15:06, 7 mei 2021	3		Polylijn	191080,28	443120,21	191911,81	442520,02	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10	1167,43	1167,43	53,92
--	34445	0	15:06, 7 mei 2021	4		Polylijn	191068,02	443123,05	190850,87	442755,33	25,00	20,00	--	20,00	25,00	4	427,06	427,11	112,64
--	34447	0	15:06, 7 mei 2021	6		Polylijn	191244,92	443420,81	191239,08	443422,51	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	13	253,87	253,87	9,52
--	34448	0	20:18, 23 jun 2021	7		Polylijn	191088,91	443134,80	191311,86	443422,67	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	15	384,62	384,62	2,07
--	34449	0	17:09, 10 mei 2021	5		Polylijn	191074,89	443117,81	191079,64	443125,90	25,00	24,74	--	24,74	24,74	2	9,37	9,38	9,37
--	34451	0	17:06, 10 mei 2021	1		Polylijn	191086,57	443127,74	191109,37	443114,51	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	4	26,57	26,57	0,12
--	34452	0	15:06, 7 mei 2021	1		Polylijn	191081,35	443121,06	191927,60	442629,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	21	1008,52	1008,52	27,60
--	34453	0	17:09, 10 mei 2021	5		Polylijn	191059,59	443125,76	191064,83	443134,54	25,00	24,71	--	24,71	24,71	2	10,23	10,23	10,23
--	34454	0	17:01, 10 mei 2021			Polylijn	191951,22	443546,59	191979,91	443617,87	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	29	3271,16	3271,16	7,58
--	34455	0	15:06, 7 mei 2021	4		Polylijn	191075,82	443118,77	190858,20	442750,47	25,00	20,00	--	20,00	25,00	4	427,80	427,85	112,64
--	34456	0	15:06, 7 mei 2021	4		Polylijn	191060,25	443127,60	190841,35	442760,98	25,00	20,00	--	20,00	25,00	4	427,03	427,08	112,64
--	34457	0	15:06, 7 mei 2021			Polylijn	190988,80	442966,45	191836,46	442417,45	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	6	1027,16	1027,16	179,39
--	34458	0	15:06, 7 mei 2021	1		Polylijn	190988,45	442966,32	191016,95	443012,68	14,00	10,00	--	10,00	10,00	2	54,42	54,57	54,42
--	34459	0	15:06, 7 mei 2021	2		Polylijn	190988,66	442966,18	191447,45	442567,45	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	4	961,75	961,75	115,07
--	34460	0	17:18, 10 mei 2021	3		Polylijn	190630,40	443345,76	190630,40	443238,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5	1005,75	1005,75	110,12
--	34461	0	15:06, 7 mei 2021	4		Polylijn	190622,16	443228,58	190604,43	443235,55	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	5	1637,13	1637,13	295,89
--	34462	0	20:18, 23 jun 2021	5		Polylijn	191088,92	443134,79	191079,75	443120,03	13,75	10,00	--	10,00	11,00	4	17,38	20,09	0,14
--	36423	0	15:46, 7 mei 2021	1		Polylijn	191091,22	443137,92	191938,97	442643,41	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	21	1011,12	1011,12	29,27
--	36424	0	20:22, 23 jun 2021	1		Polylijn	191067,87	443149,28	191938,60	442640,16	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	21	1037,98	1037,98	29,27
--	36425	0	15:51, 7 mei 2021	1		Polylijn	191165,33	443060,09	191193,25	443034,11	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	2	38,13	38,13	38,13
--	36426	0	15:51, 7 mei 2021	1		Polylijn	191192,88	443035,00	191240,08	442982,07	13,75	11,00	--	11,00	11,00	2	70,92	70,97	70,92
--	36427	0	15:50, 7 mei 2021	1		Polylijn	191109,43	443114,58	191166,44	443059,53	11,00	13,75	--	13,75	13,75	2	79,25	79,30	79,25
--	36428	0	15:51, 7 mei 2021	1		Polylijn	191240,08	442982,07	191931,63	442636,19	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	17	794,77	794,77	1,09
--	36429	0	20:20, 23 jun 2021	1		Polylijn	191113,45	443118,12	191165,27	443068,50	11,00	13,75	--	12,62	13,75	3	71,79	71,84	29,47
--	36430	0	20:20, 23 jun 2021	1		Polylijn	190924,44	443215,82	191089,07	443134,55	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	5	184,63	184,63	13,27
--	36431	0	15:57, 7 mei 2021	1		Polylijn	191109,61	443114,75	191166,81	443059,72	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	2	79,37	79,37	79,37
--	36432	0	15:58, 7 mei 2021	1		Polylijn	191109,42	443114,50	191166,90	443059,93	11,00	13,75	--	11,00	13,75	6	79,99	80,04	0,11
--	36434	0	16:34, 10 mei 2021			Polylijn	191154,87	443252,44	191148,23	443233,50	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	4	59,95	59,95	17,84
--	36435	0	16:35, 10 mei 2021	5		Polylijn	191139,93	443260,88	191216,57	443436,12	20,67	16,00	--	16,00	20,00	5	194,89	194,95	24,33
--	36436	0	16:35, 10 mei 2021	5		Polylijn	191154,30	443252,82	191269,23	443414,07	20,68	16,00	--	16,00	20,00	3	198,12	198,18	24,77
--	36440	0	17:01, 10 mei 2021			Polylijn	191137,76	443261,78	191073,54	443158,80	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	2	121,36	121,36	121,36
--	36443	0	16:36, 10 mei 2021	1		Polylijn	191139,94	443260,91	191154,36	443252,89	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	4	16,82	16,82	0,07
--	36444	0	16:36, 10 mei 2021	2		Polylijn	191129,32	443243,26	191144,57	443235,31	21,24	21,24	21,24	21,24	21,24	2	17,20	17,20	17,20
--	36448	0	16:53, 10 mei 2021			Polylijn	191101,49	443156,01	191102,20	443157,06	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	5	92,47	92,47	20,79
--	36449	0	16:57, 10 mei 2021	5		Polylijn	191098,54	443157,99	191144,14	443235,51	23,72	21,24	--	21,24	23,71	3	89,93	89,97	0,18
--	36451	0	16:55, 10 mei 2021	5		Polylijn	191084,00	443166,85	191129,39	443243,21	23,68	21,24	--	21,24	21,24	2	88,83	88,87	88,83
--	36453	0	17:11, 10 mei 2021			Polylijn	191064,64	443134,33	191079,53	443125,56	24,71	24,71	24,71	24,71	24,71	4	18,88	18,88	0,52
--	36454	0	16:57, 10 mei 2021	1		Polylijn	191084,25	443167,29	191098,82	443158,45	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70	4	19,06	19,06	0,61
--	36461	0	20:20, 23 jun 2021	1		Polylijn	191089,05	443134,54	191113,42	443118,16	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	2	29,37	29,37	29,37
--	36464	0	17:14, 10 mei 2021	1		Polylijn	191064,39	443135,16	191928,86	442632,38	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	21	1029,72	1029,72	29,27

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte
--	398,97
--	113,01
--	132,73
--	294,75
--	190,81
--	31,99
--	61,12
--	9,37
--	26,13
--	78,97
--	10,23
--	306,74
--	190,81
--	190,54
--	225,72
--	54,42
--	601,30
--	419,44
--	503,58
--	12,40
--	78,97
--	78,97
--	38,13
--	70,92
--	79,25
--	78,97
--	42,32
--	113,37
--	79,37
--	79,33
--	21,62
--	115,60
--	173,35
--	121,36
--	16,63
--	17,20
--	25,72
--	89,75
--	88,83
--	17,79
--	17,75
--	29,37
--	78,97

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
--	36468	0	17:17, 10 mei 2021			Polylijn	191064,60	443134,27	191079,35	443125,18	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	5	19,51	19,51	0,39
--	36469	0	17:20, 10 mei 2021	1		Polylijn	191039,80	443093,37	191051,61	443138,12	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	3	60,75	60,75	12,92

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte
--	17,87
--	47,83

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH
--	36445	0	16:51, 10 mei 2021	-2123	1	viaduct	viaductscherm	Polylijn	191154,38	443252,86	191144,10	443235,43	1,50	1,50	19,17	19,74	1,50	1,50	1,50
--	36446	0	16:51, 10 mei 2021	-2124	1	viaduct	viaductscherm	Polylijn	191139,94	443260,93	191129,35	443243,16	1,50	1,50	19,17	19,74	1,50	1,50	1,50
--	36457	0	17:11, 10 mei 2021	-2131	1	viaduct	viaductscherm	Polylijn	191098,77	443158,24	191079,67	443125,74	1,50	1,50	22,20	23,21	1,50	1,50	1,50
--	36459	0	17:11, 10 mei 2021	-2133	1	viaduct	viaductscherm	Polylijn	191083,98	443166,97	191064,72	443134,61	1,50	1,50	22,20	23,21	1,50	1,50	1,50
--	36472	0	22:26, 10 mei 2021	-2146	1	barrier	barrier brug	Polylijn	191097,46	443159,36	190860,88	442759,64	1,00	1,00	23,70	20,10	1,00	1,00	1,00
--	36473	0	22:28, 10 mei 2021	-2147	1	brug wand	brug wand	Polylijn	191098,48	443158,13	191166,31	443274,25	0,90	0,90	23,71	20,01	0,90	0,90	0,90
--	36474	0	22:28, 10 mei 2021	-2148	1	brug wand	brug wand	Polylijn	191084,18	443166,75	191152,69	443281,28	0,90	0,90	23,68	20,01	0,90	0,90	0,90
--	36475	0	22:26, 10 mei 2021	-2149	1	barrier	barrier brug	Polylijn	191084,96	443166,60	190847,31	442768,10	1,00	1,00	23,68	20,10	1,00	1,00	1,00
--	36551	0	20:29, 23 jun 2021	-2158	1	zijwand	zijwand tunnel viaduct	Polylijn	191083,92	443166,73	191098,43	443157,80	8,00	8,00	13,75	13,75	8,00	8,00	8,00
--	36552	0	20:29, 23 jun 2021	-2159	1	zijwand	zijwand tunnel viaduct	Polylijn	191129,52	443243,29	191144,14	443235,66	6,00	6,00	13,75	13,75	6,00	6,00	6,00
--	36553	0	20:29, 23 jun 2021	-2160	1	zijwand	zijwand tunnel viaduct	Polylijn	191139,96	443260,74	191154,23	443252,76	6,00	6,00	13,75	13,75	6,00	6,00	6,00
--	36554	0	20:29, 23 jun 2021	-2161	1	zijwand	zijwand tunnel viaduct	Polylijn	191064,87	443134,83	191079,80	443126,01	8,00	8,00	11,00	11,00	8,00	8,00	8,00
--	36555	0	20:30, 23 jun 2021	-2162	1	zijwand	zijwand stenen muur	Polylijn	191109,44	443114,57	191166,43	443059,54	13,75	13,75	11,00	13,75	13,75	0,00	0,00
--	36557	0	20:30, 23 jun 2021	-2164	1	zijwand	zijwand stenen muur	Polylijn	191109,76	443114,95	191166,89	443059,94	13,75	13,75	11,01	13,75	13,75	0,00	0,00
--	36558	0	20:30, 23 jun 2021	-2165	1	zijwand	zijwand stenen muur	Polylijn	191067,74	443149,17	191165,22	443068,50	13,75	13,75	11,00	13,75	13,75	0,00	2,75
--	36559	0	20:30, 23 jun 2021	-2166	1	zijwand	zijwand stenen muur	Polylijn	191055,53	443154,28	191067,74	443149,17	11,00	13,75	11,00	11,00	--	2,75	2,75
--	36560	0	20:30, 23 jun 2021	-2167	1	zijwand	zijwand stenen muur	Polylijn	191109,43	443114,56	191109,78	443114,93	13,75	13,75	11,00	11,03	13,75	2,64	2,73

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63
--	21,24	21,24	--	Eigen waarde	2	20,24	20,25	20,24	20,24	2 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,24	21,24	--	Eigen waarde	2	20,68	20,69	20,68	20,68	2 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,71	24,71	--	Eigen waarde	2	37,70	37,72	37,70	37,70	2 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,71	24,71	--	Eigen waarde	2	37,66	37,68	37,66	37,66	2 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,10	25,77	--	Eigen waarde	4	464,50	464,55	38,77	274,42	MBS	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,91	24,24	--	Eigen waarde	9	134,48	134,53	10,51	23,29	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,91	24,29	--	Eigen waarde	9	133,46	133,51	10,46	23,76	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,10	25,78	--	Eigen waarde	4	464,00	464,05	39,95	273,10	MBS	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,75	21,75	13,75	Relatief	2	17,04	17,04	17,04	17,04	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,75	19,75	13,75	Relatief	2	16,48	16,48	16,48	16,48	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,75	19,75	13,75	Relatief	2	16,35	16,35	16,35	16,35	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,00	19,00	11,00	Relatief	2	17,34	17,34	17,34	17,34	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,75	13,75	--	Absoluut	2	79,22	79,22	79,22	79,22	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,75	13,75	--	Absoluut	2	79,31	79,31	79,31	79,31	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,75	13,75	--	Absoluut	5	127,00	127,00	25,68	42,31	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,75	13,75	11,00	Absoluut	2	13,23	13,52	13,23	13,23	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,75	13,75	--	Absoluut	6	0,62	0,62	0,03	0,19	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	35633	0	15:06, 7 mei 2021	-103	2	18	18	Punt	191359,05	443090,24	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35634	0	15:06, 7 mei 2021	-109	3	19	19	Punt	191369,39	443084,93	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35635	0	15:06, 7 mei 2021	-115	3	20	20	Punt	191186,95	443157,61	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35636	0	15:06, 7 mei 2021	-121	2	21	21	Punt	191180,19	443149,32	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35637	0	15:06, 7 mei 2021	-127	3	22	22	Punt	191191,14	443154,20	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35638	0	15:06, 7 mei 2021	-133	2	23	23	Punt	191184,37	443145,91	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35639	0	15:06, 7 mei 2021	-139	3	24	24	Punt	191195,32	443150,79	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35640	0	15:06, 7 mei 2021	-145	2	25	25	Punt	191188,56	443142,49	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35641	0	15:06, 7 mei 2021	-151	3	26	26	Punt	191199,51	443147,37	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35642	0	15:06, 7 mei 2021	-157	2	27	27	Punt	191192,74	443139,08	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35643	0	15:06, 7 mei 2021	-163	2	28	28	Punt	191168,79	443124,12	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35644	0	15:06, 7 mei 2021	-169	3	29	29	Punt	191175,19	443115,54	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35645	0	15:06, 7 mei 2021	-175	3	30	30	Punt	191169,74	443118,16	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35646	0	15:06, 7 mei 2021	-181	2	31	31	Punt	191173,12	443127,35	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35647	0	15:06, 7 mei 2021	-187	3	32	32	Punt	191179,52	443118,77	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35648	0	15:06, 7 mei 2021	-193	2	33	33	Punt	191177,45	443130,58	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35649	0	15:06, 7 mei 2021	-199	3	34	34	Punt	191183,85	443122,00	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35650	0	15:06, 7 mei 2021	-205	2	35	35	Punt	191182,00	443133,97	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35651	0	15:06, 7 mei 2021	-211	3	36	36	Punt	191188,71	443132,32	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35652	0	15:06, 7 mei 2021	-217	3	37	37	Punt	191189,45	443126,18	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35653	0	15:06, 7 mei 2021	-223	2	38	38	Punt	191306,70	443104,14	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35654	0	15:06, 7 mei 2021	-229	3	39	39	Punt	191301,88	443094,59	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35655	0	15:06, 7 mei 2021	-235	3	40	40	Punt	191311,52	443101,71	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35656	0	15:06, 7 mei 2021	-241	4	41	41	Punt	191306,70	443092,16	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35657	0	15:06, 7 mei 2021	-247	1	42	42	Punt	191306,61	443098,20	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	35658	0	15:06, 7 mei 2021	-253	3	43	43	Punt	191316,34	443099,27	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35659	0	15:06, 7 mei 2021	-259	4	44	44	Punt	191311,52	443089,72	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35660	0	15:06, 7 mei 2021	-265	3	45	45	Punt	191321,16	443096,84	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35661	0	15:06, 7 mei 2021	-271	1	46	46	Punt	191321,25	443090,80	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	35662	0	15:06, 7 mei 2021	-277	4	47	47	Punt	191316,34	443087,29	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35663	0	15:06, 7 mei 2021	-283	2	48	48	Punt	191325,98	443094,40	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35664	0	15:06, 7 mei 2021	-289	3	49	49	Punt	191321,16	443084,85	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35665	0	15:06, 7 mei 2021	-295	2	50	50	Punt	191330,80	443091,97	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35666	0	15:06, 7 mei 2021	-301	3	51	51	Punt	191325,98	443082,42	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35667	0	15:06, 7 mei 2021	-307	2	52	52	Punt	191335,62	443089,53	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35668	0	15:06, 7 mei 2021	-313	3	53	53	Punt	191330,80	443079,98	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35669	0	15:06, 7 mei 2021	-319	2	54	54	Punt	191340,44	443087,10	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35670	0	15:06, 7 mei 2021	-325	3	55	55	Punt	191335,62	443077,55	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35671	0	15:06, 7 mei 2021	-331	4	56	56	Punt	191222,92	443058,54	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35672	0	15:06, 7 mei 2021	-337	4	57	57	Punt	191214,21	443049,29	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35673	0	15:06, 7 mei 2021	-343	4	58	58	Punt	191218,99	443062,24	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35674	0	15:06, 7 mei 2021	-349	4	59	59	Punt	191210,28	443053,00	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35675	0	15:06, 7 mei 2021	-355	4	60	60	Punt	191215,06	443065,94	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/--/--/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/--/--/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	35676	0	15:06, 7 mei 2021	-361	4	61	61	Punt	191206,35	443056,70	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35677	0	15:06, 7 mei 2021	-367	4	62	62	Punt	191211,13	443069,65	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35678	0	15:06, 7 mei 2021	-373	4	63	63	Punt	191202,42	443060,40	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35679	0	15:06, 7 mei 2021	-379	2	64	64	Punt	191208,16	443095,40	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35680	0	15:06, 7 mei 2021	-385	2	65	65	Punt	191205,46	443095,86	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35681	0	15:06, 7 mei 2021	-391	3	66	66	Punt	191203,29	443101,14	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35682	0	15:06, 7 mei 2021	-397	3	67	67	Punt	191210,67	443101,54	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35683	0	15:06, 7 mei 2021	-403	1	68	68	Punt	191212,26	443095,79	13,75	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
--	35684	0	15:06, 7 mei 2021	-409	3	69	69	Punt	191246,48	443067,79	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35685	0	15:06, 7 mei 2021	-415	2	70	70	Punt	191239,14	443060,00	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35686	0	15:06, 7 mei 2021	-421	3	71	71	Punt	191242,55	443071,50	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35687	0	15:06, 7 mei 2021	-427	2	72	72	Punt	191235,21	443063,71	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35688	0	15:06, 7 mei 2021	-433	3	73	73	Punt	191238,62	443075,20	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35689	0	15:06, 7 mei 2021	-439	2	74	74	Punt	191231,28	443067,41	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35690	0	15:06, 7 mei 2021	-445	4	75	75	Punt	191234,69	443078,90	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35691	0	15:06, 7 mei 2021	-451	1	76	76	Punt	191233,06	443073,09	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	35692	0	15:06, 7 mei 2021	-457	3	77	77	Punt	191227,35	443071,12	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35693	0	15:06, 7 mei 2021	-463	4	78	78	Punt	191230,76	443082,61	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35694	0	15:06, 7 mei 2021	-469	3	79	79	Punt	191223,42	443074,82	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35695	0	15:06, 7 mei 2021	-475	2	80	80	Punt	191225,05	443080,63	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	--	--
--	35696	0	15:06, 7 mei 2021	-481	2	81	81	Punt	191226,83	443086,31	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35697	0	15:06, 7 mei 2021	-487	1	82	82	Punt	191219,49	443078,52	13,75	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
--	35698	0	15:06, 7 mei 2021	-493	2	83	83	Punt	191222,90	443090,01	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35699	0	15:06, 7 mei 2021	-499	1	84	84	Punt	191215,56	443082,23	13,75	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
--	35700	0	15:06, 7 mei 2021	-505	3	85	85	Punt	191197,67	443095,17	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35701	0	15:06, 7 mei 2021	-511	2	86	86	Punt	191205,09	443088,18	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35702	0	15:06, 7 mei 2021	-517	3	87	87	Punt	191251,03	443063,51	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35703	0	15:06, 7 mei 2021	-523	3	88	88	Punt	191250,02	443057,11	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35704	0	15:06, 7 mei 2021	-529	1	89	89	Punt	191243,69	443055,72	13,75	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
--	35705	0	15:06, 7 mei 2021	-535	3	90	90	Punt	191313,51	443074,89	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35706	0	15:06, 7 mei 2021	-541	2	91	91	Punt	191307,51	443066,03	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35707	0	15:06, 7 mei 2021	-547	3	92	92	Punt	191309,04	443077,91	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35708	0	15:06, 7 mei 2021	-553	2	93	93	Punt	191303,04	443069,05	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35709	0	15:06, 7 mei 2021	-559	3	94	94	Punt	191304,57	443080,94	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35710	0	15:06, 7 mei 2021	-565	2	95	95	Punt	191298,57	443072,08	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35711	0	15:06, 7 mei 2021	-571	3	96	96	Punt	191300,10	443083,97	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35712	0	15:06, 7 mei 2021	-577	2	97	97	Punt	191294,10	443075,11	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35713	0	15:06, 7 mei 2021	-583	3	98	98	Punt	191295,62	443087,00	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35714	0	15:06, 7 mei 2021	-589	2	99	99	Punt	191289,63	443078,14	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35715	0	15:06, 7 mei 2021	-595	1	100	100	Punt	191290,31	443084,14	13,75	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
--	35716	0	15:06, 7 mei 2021	-601	2	101	101	Punt	191291,15	443090,02	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35717	0	15:06, 7 mei 2021	-607	1	102	102	Punt	191285,15	443081,16	13,75	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
--	35718	0	15:06, 7 mei 2021	-613	2	103	103	Punt	191286,68	443093,05	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/--/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/--/--/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	--/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	--/4,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/--/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	--/--/7,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	--/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	35719	0	15:06, 7 mei 2021	-619	1	104	104	Punt	191280,68	443084,19	13,75	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
--	35720	0	15:06, 7 mei 2021	-625	3	105	105	Punt	191319,64	443043,61	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35721	0	15:06, 7 mei 2021	-631	2	106	106	Punt	191312,81	443051,85	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35722	0	15:06, 7 mei 2021	-637	3	107	107	Punt	191315,49	443040,16	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35723	0	15:06, 7 mei 2021	-643	2	108	108	Punt	191308,65	443048,40	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35724	0	15:06, 7 mei 2021	-649	3	109	109	Punt	191311,33	443036,72	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35725	0	15:06, 7 mei 2021	-655	2	110	110	Punt	191304,50	443044,95	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35726	0	15:06, 7 mei 2021	-661	3	111	111	Punt	191275,26	443047,45	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35727	0	15:06, 7 mei 2021	-667	2	112	112	Punt	191283,49	443054,28	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35728	0	15:06, 7 mei 2021	-673	3	113	113	Punt	191271,81	443051,60	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35729	0	15:06, 7 mei 2021	-679	2	114	114	Punt	191280,04	443058,44	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35730	0	15:06, 7 mei 2021	-685	3	115	115	Punt	191268,36	443055,76	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35731	0	15:06, 7 mei 2021	-691	2	116	116	Punt	191276,59	443062,59	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35732	0	15:06, 7 mei 2021	-697	3	117	117	Punt	191264,91	443059,91	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35733	0	15:06, 7 mei 2021	-703	2	118	118	Punt	191273,14	443066,75	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35734	0	15:06, 7 mei 2021	-709	3	119	119	Punt	191261,46	443064,07	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35735	0	15:06, 7 mei 2021	-715	2	120	120	Punt	191269,69	443070,90	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35743	0	15:06, 7 mei 2021	-763	2	128	128	Punt	191247,35	443098,40	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35744	0	15:06, 7 mei 2021	-769	2	129	129	Punt	191240,78	443094,88	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35745	0	15:06, 7 mei 2021	-775	2	130	130	Punt	191233,88	443098,36	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35746	0	15:06, 7 mei 2021	-781	2	131	131	Punt	191251,66	443106,94	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35747	0	15:06, 7 mei 2021	-787	2	132	132	Punt	191258,10	443119,68	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35748	0	15:06, 7 mei 2021	-793	2	133	133	Punt	191244,12	443126,74	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35749	0	15:06, 7 mei 2021	-799	2	134	134	Punt	191240,89	443120,34	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35750	0	15:06, 7 mei 2021	-805	2	135	135	Punt	191254,87	443113,28	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35751	0	15:06, 7 mei 2021	-811	2	136	136	Punt	191354,04	443086,07	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35752	0	15:06, 7 mei 2021	-817	3	137	137	Punt	191364,38	443080,76	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35762	0	15:06, 7 mei 2021	-877	1	147	147	Punt	191238,39	443055,45	13,75	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
--	35764	0	15:06, 7 mei 2021	-889	5	149	149	Punt	191316,95	443120,11	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35765	0	15:06, 7 mei 2021	-895	3	150	150	Punt	191308,91	443134,65	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50
--	35766	0	15:06, 7 mei 2021	-901	3	151	151	Punt	191325,32	443136,85	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50
--	35767	0	19:08, 10 mei 2021	-907	4	152	152	Punt	191333,36	443122,31	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35768	0	15:06, 7 mei 2021	-913	1	153	153	Punt	191306,82	443121,27	13,75	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
--	35769	0	15:06, 7 mei 2021	-919	2	154	154	Punt	191299,58	443124,95	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35774	0	15:06, 7 mei 2021	-949	3	159	159	Punt	191204,89	443142,98	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35775	0	15:06, 7 mei 2021	-955	3	160	160	Punt	191203,89	443136,93	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35776	0	15:06, 7 mei 2021	-961	2	161	161	Punt	191197,16	443135,57	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35777	0	19:02, 10 mei 2021	-967	2	162	162	Punt	191183,84	443160,15	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35778	0	15:06, 7 mei 2021	-973	2	163	163	Punt	191177,10	443151,84	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35779	0	15:06, 7 mei 2021	-979	5	164	164	Punt	191160,44	443160,56	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35780	0	15:06, 7 mei 2021	-985	5	165	165	Punt	191176,42	443166,55	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35781	0	15:06, 7 mei 2021	-991	4	166	166	Punt	191173,54	443149,42	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35782	0	15:06, 7 mei 2021	-997	6	167	167	Punt	191142,87	443139,02	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	--/4,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/--/--/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/--/--/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	35783	0	15:06, 7 mei 2021	-1003	1	168	168	Punt	191157,69	443143,58	13,75	Relatief	--	--	--	--	--	16,50
--	35784	0	15:06, 7 mei 2021	-1009	5	169	169	Punt	191158,48	443130,95	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35785	0	15:06, 7 mei 2021	-2140	1	170	170	Punt	191150,42	443121,09	13,75	Relatief	--	--	--	--	--	16,50
--	35786	0	15:06, 7 mei 2021	-1021	1	171	171	Punt	191141,19	443123,37	13,75	Relatief	--	--	--	--	--	16,50
--	35787	0	19:05, 10 mei 2021	-1027	4	172	172	Punt	191325,64	443066,58	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35788	0	15:06, 7 mei 2021	-1033	5	173	173	Punt	191333,02	443061,59	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35789	0	15:06, 7 mei 2021	-1039	5	174	174	Punt	191329,62	443051,90	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35790	0	15:06, 7 mei 2021	-1045	2	175	175	Punt	191318,21	443049,41	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	--
--	35791	0	15:06, 7 mei 2021	-1051	4	176	176	Punt	191316,05	443054,58	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35792	0	15:06, 7 mei 2021	-1057	4	177	177	Punt	191313,47	443059,97	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35793	0	15:06, 7 mei 2021	-1063	2	178	178	Punt	191312,61	443069,03	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	--
--	35794	0	15:06, 7 mei 2021	-1069	5	179	179	Punt	191319,20	443071,02	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35795	0	15:06, 7 mei 2021	-1075	5	180	180	Punt	191297,81	443044,11	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35796	0	15:06, 7 mei 2021	-1081	2	181	181	Punt	191302,36	443038,28	13,75	Relatief	--	--	--	--	13,50	16,50
--	35797	0	15:06, 7 mei 2021	-1087	2	182	182	Punt	191298,79	443030,68	13,75	Relatief	--	--	--	--	13,50	16,50
--	35798	0	15:06, 7 mei 2021	-1093	6	183	183	Punt	191290,72	443028,83	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35799	0	19:05, 10 mei 2021	-1099	5	184	184	Punt	191286,13	443034,38	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35800	0	15:06, 7 mei 2021	-1105	6	185	185	Punt	191282,20	443039,06	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35801	0	15:06, 7 mei 2021	-1111	6	186	186	Punt	191278,82	443043,14	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35802	0	15:06, 7 mei 2021	-1117	3	187	187	Punt	191279,88	443047,91	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50
--	35803	0	15:06, 7 mei 2021	-1123	5	188	188	Punt	191285,65	443052,70	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35804	0	15:06, 7 mei 2021	-1129	5	189	189	Punt	191292,05	443051,04	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35805	0	15:06, 7 mei 2021	-1135	4	190	190	Punt	191307,84	443033,81	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35806	0	15:06, 7 mei 2021	-1141	4	191	191	Punt	191300,87	443028,03	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35807	0	15:06, 7 mei 2021	-1147	4	192	192	Punt	191294,07	443024,79	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35808	0	15:06, 7 mei 2021	-1153	3	193	193	Punt	191301,23	443042,23	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35809	0	15:06, 7 mei 2021	-1159	1	194	194	Punt	191305,91	443039,17	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	35818	0	15:06, 7 mei 2021	-1213	5	203	203	Punt	191230,21	443054,61	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35819	0	15:06, 7 mei 2021	-1219	3	204	204	Punt	191236,45	443051,97	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	--
--	35820	0	19:03, 10 mei 2021	-1225	4	205	205	Punt	191239,32	443045,75	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35821	0	19:03, 10 mei 2021	-1231	4	206	206	Punt	191235,24	443041,40	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35822	0	15:06, 7 mei 2021	-1237	5	207	207	Punt	191231,08	443037,02	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35823	0	15:06, 7 mei 2021	-1243	5	208	208	Punt	191222,69	443041,30	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35824	0	15:06, 7 mei 2021	-1249	1	209	209	Punt	191220,46	443052,13	13,75	Relatief	--	--	--	--	13,50	--
--	35825	0	15:06, 7 mei 2021	-1255	5	210	210	Punt	191226,85	443054,83	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35826	0	15:06, 7 mei 2021	-1261	6	211	211	Punt	191203,36	443080,40	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35827	0	15:06, 7 mei 2021	-1267	6	212	212	Punt	191208,64	443075,43	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35828	0	15:06, 7 mei 2021	-1273	2	213	213	Punt	191205,74	443067,72	13,75	Relatief	--	--	--	--	13,50	16,50
--	35829	0	15:06, 7 mei 2021	-1279	6	214	214	Punt	191196,81	443065,68	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35830	0	19:03, 10 mei 2021	-1285	5	215	215	Punt	191191,54	443070,66	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35831	0	15:06, 7 mei 2021	-1291	6	216	216	Punt	191187,45	443074,51	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35832	0	15:06, 7 mei 2021	-1297	2	217	217	Punt	191190,19	443082,50	13,75	Relatief	--	--	--	--	13,50	16,50
--	35833	0	15:06, 7 mei 2021	-1303	2	218	218	Punt	191197,94	443085,66	13,75	Relatief	--	--	--	--	13,50	16,50

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	--/--/--/--/--/16,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/--/--/--/--/16,50	Ja
--	--/--/--/--/--/16,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/--/--10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/--/--/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/--/--/--/13,50/16,50	Ja
--	--/--/--/--/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/--/--/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/--/--/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/--/--/--/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/--/--/--/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/--/--/--/13,50/16,50	Ja
--	--/--/--/--/13,50/16,50	Ja

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	35834	0	15:06, 7 mei 2021	-1309	4	219	219	Punt	191201,71	443084,59	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35835	0	15:06, 7 mei 2021	-1315	4	220	220	Punt	191183,81	443077,94	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35836	0	15:06, 7 mei 2021	-1321	4	221	221	Punt	191187,85	443084,76	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35837	0	15:06, 7 mei 2021	-1327	4	222	222	Punt	191194,37	443091,67	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35838	0	15:06, 7 mei 2021	-1333	1	223	223	Punt	191199,43	443089,60	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	35839	0	15:06, 7 mei 2021	-1339	4	224	224	Punt	191153,61	443123,95	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35842	0	19:02, 10 mei 2021	-1357	4	227	227	Punt	191145,68	443113,87	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35844	0	19:02, 10 mei 2021	-1369	4	229	229	Punt	191142,10	443117,25	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35845	0	19:01, 10 mei 2021	-1375	4	230	230	Punt	191136,98	443122,24	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35846	0	15:06, 7 mei 2021	-1381	5	231	231	Punt	191133,66	443127,69	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35847	0	15:06, 7 mei 2021	-1387	3	232	232	Punt	191162,59	443119,50	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35848	0	15:06, 7 mei 2021	-1393	4	233	233	Punt	191168,30	443117,08	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35849	0	15:06, 7 mei 2021	-1399	4	234	234	Punt	191164,60	443107,65	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35850	0	15:06, 7 mei 2021	-1405	4	235	235	Punt	191155,68	443104,45	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35851	0	19:02, 10 mei 2021	-1411	3	236	236	Punt	191151,92	443107,99	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35852	0	19:02, 10 mei 2021	-1417	3	237	237	Punt	191148,41	443111,30	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35853	0	15:06, 7 mei 2021	-1423	3	238	238	Punt	191156,70	443121,07	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35854	0	15:06, 7 mei 2021	-1429	2	239	239	Punt	191281,53	443090,08	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	--	--
--	35855	0	15:06, 7 mei 2021	-1435	3	240	240	Punt	191276,44	443087,07	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35856	0	15:06, 7 mei 2021	-1441	3	241	241	Punt	191273,76	443087,62	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35857	0	15:06, 7 mei 2021	-1447	3	242	242	Punt	191271,30	443084,99	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35858	0	15:06, 7 mei 2021	-1453	4	243	243	Punt	191259,95	443095,07	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35859	0	19:05, 10 mei 2021	-1459	3	244	244	Punt	191263,47	443098,86	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35860	0	15:06, 7 mei 2021	-1465	4	245	245	Punt	191267,11	443102,87	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35861	0	15:06, 7 mei 2021	-1471	4	246	246	Punt	191276,79	443099,75	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35862	0	15:06, 7 mei 2021	-1477	4	247	247	Punt	191267,56	443080,95	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35863	0	15:06, 7 mei 2021	-1483	4	248	248	Punt	191266,14	443075,20	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35864	0	15:06, 7 mei 2021	-1489	2	249	249	Punt	191263,96	443069,47	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	--
--	35865	0	15:06, 7 mei 2021	-1495	5	250	250	Punt	191253,52	443073,65	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35866	0	15:06, 7 mei 2021	-1501	5	251	251	Punt	191249,16	443083,35	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35867	0	19:05, 10 mei 2021	-1507	4	252	252	Punt	191252,68	443087,18	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35868	0	15:06, 7 mei 2021	-1513	5	253	253	Punt	191256,22	443091,04	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35869	0	15:06, 7 mei 2021	-1519	1	254	254	Punt	191263,95	443088,23	13,75	Relatief	--	--	--	--	13,50	--
--	35870	0	15:06, 7 mei 2021	-1525	5	255	255	Punt	191303,53	443114,74	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35871	0	15:06, 7 mei 2021	-1531	5	256	256	Punt	191301,09	443109,91	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35872	0	15:06, 7 mei 2021	-1537	4	257	257	Punt	191302,05	443106,47	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35873	0	15:06, 7 mei 2021	-1543	2	258	258	Punt	191303,27	443103,11	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	--
--	35874	0	15:06, 7 mei 2021	-1549	2	259	259	Punt	191300,89	443098,43	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	--
--	35875	0	15:06, 7 mei 2021	-1555	5	260	260	Punt	191293,66	443098,73	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35876	0	15:06, 7 mei 2021	-1561	5	261	261	Punt	191288,73	443103,60	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35877	0	19:11, 10 mei 2021	-1567	4	262	262	Punt	191291,46	443108,95	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35879	0	15:06, 7 mei 2021	-1579	5	264	264	Punt	191293,78	443113,60	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35880	0	15:06, 7 mei 2021	-1585	5	265	265	Punt	191296,22	443118,43	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/--/--/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/--/--/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/--/--/--/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/--/--/10,50/13,50	Ja
--	--/--/--/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	35881	0	15:06, 7 mei 2021	-1591	3	266	266	Punt	191301,57	443119,93	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	--
--	35882	0	15:06, 7 mei 2021	-1597	4	267	267	Punt	191359,59	443076,77	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35883	0	15:06, 7 mei 2021	-1603	4	268	268	Punt	191354,36	443072,41	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35884	0	15:06, 7 mei 2021	-1609	4	269	269	Punt	191344,57	443073,09	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35885	0	15:06, 7 mei 2021	-1615	1	270	270	Punt	191339,64	443079,86	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	35886	0	15:06, 7 mei 2021	-1621	1	271	271	Punt	191342,42	443085,41	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	35887	0	15:06, 7 mei 2021	-1627	1	272	272	Punt	191352,67	443083,17	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	35888	0	19:09, 10 mei 2021	-1633	4	273	273	Punt	191358,72	443124,57	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35889	0	15:06, 7 mei 2021	-1639	4	274	274	Punt	191351,43	443110,63	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35890	0	19:08, 10 mei 2021	-1645	3	275	275	Punt	191343,19	443123,61	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	--
--	35891	0	15:06, 7 mei 2021	-1651	1	276	276	Punt	191366,79	443111,67	13,75	Relatief	--	--	--	--	--	16,50
--	35892	0	19:10, 10 mei 2021	-1657	5	277	277	Punt	191382,71	443112,50	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35893	0	19:10, 10 mei 2021	-1663	5	278	278	Punt	191388,42	443100,69	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35894	0	15:06, 7 mei 2021	-1669	1	279	279	Punt	191372,52	443099,90	13,75	Relatief	--	--	--	--	--	16,50
--	35895	0	15:06, 7 mei 2021	-1675	4	280	280	Punt	191366,44	443096,36	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35896	0	19:09, 10 mei 2021	-1681	4	281	281	Punt	191376,88	443090,98	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35897	0	15:06, 7 mei 2021	-1687	2	282	282	Punt	191366,50	443089,34	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	--
--	35898	0	19:08, 10 mei 2021	-1693	1	283	283	Punt	191338,39	443132,47	13,75	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
--	35899	0	15:06, 7 mei 2021	-1699	1	284	284	Punt	191303,08	443127,19	13,75	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
--	35900	0	19:10, 10 mei 2021	-1705	2	285	285	Punt	191305,37	443136,44	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35901	0	19:10, 10 mei 2021	-1711	3	286	286	Punt	191309,40	443144,72	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35902	0	15:06, 7 mei 2021	-1717	3	287	287	Punt	191325,38	443141,53	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35903	0	15:06, 7 mei 2021	-1723	2	288	288	Punt	191260,70	443124,83	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35904	0	15:06, 7 mei 2021	-1729	2	289	289	Punt	191246,77	443131,99	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35905	0	15:06, 7 mei 2021	-1735	6	290	290	Punt	191316,95	443120,11	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50
--	35906	0	15:06, 7 mei 2021	-1741	6	291	291	Punt	191308,91	443134,65	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50
--	35907	0	15:06, 7 mei 2021	-1747	6	292	292	Punt	191325,32	443136,85	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50
--	35908	0	19:08, 10 mei 2021	-1753	6	293	293	Punt	191333,42	443122,51	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50
--	35913	0	15:06, 7 mei 2021	-1783	4	298	298	Punt	191142,87	443139,02	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35914	0	15:06, 7 mei 2021	-1789	4	299	299	Punt	191157,69	443143,58	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35915	0	15:06, 7 mei 2021	-1795	4	300	300	Punt	191158,48	443130,95	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35916	0	15:06, 7 mei 2021	-1801	4	301	301	Punt	191150,42	443121,09	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35917	0	15:06, 7 mei 2021	-1807	4	302	302	Punt	191141,19	443123,37	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35918	0	15:06, 7 mei 2021	-1813	4	303	303	Punt	191297,81	443044,11	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35919	0	15:06, 7 mei 2021	-1819	4	304	304	Punt	191302,36	443038,28	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35920	0	15:06, 7 mei 2021	-1825	4	305	305	Punt	191298,79	443030,68	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35921	0	15:06, 7 mei 2021	-1831	4	306	306	Punt	191290,72	443028,83	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35922	0	19:05, 10 mei 2021	-1837	4	307	307	Punt	191286,04	443034,46	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35923	0	15:06, 7 mei 2021	-1843	4	308	308	Punt	191282,20	443039,06	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35924	0	15:06, 7 mei 2021	-1849	4	309	309	Punt	191278,82	443043,14	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35925	0	15:06, 7 mei 2021	-1855	4	310	310	Punt	191279,88	443047,91	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35926	0	15:06, 7 mei 2021	-1861	4	311	311	Punt	191285,65	443052,70	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35927	0	15:06, 7 mei 2021	-1867	4	312	312	Punt	191292,05	443051,04	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	--/--/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/--/--/10,50	Ja
--	--/--/--/10,50	Ja
--	--/--/--/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/--/--/--/--/16,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/--/--/--/--/16,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/--/--/10,50/13,50	Ja
--	--/--/7,50	Ja
--	--/--/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50/31,50/34,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50/31,50/34,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50/31,50/34,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50/31,50/34,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	35928	0	15:06, 7 mei 2021	-1873	1	313	313	Punt	191203,36	443080,40	13,75	Relatief	19,50	--	--	--	--	--
--	35929	0	15:06, 7 mei 2021	-1879	1	314	314	Punt	191208,64	443075,43	13,75	Relatief	19,50	--	--	--	--	--
--	35930	0	15:06, 7 mei 2021	-1885	1	315	315	Punt	191205,74	443067,72	13,75	Relatief	19,50	--	--	--	--	--
--	35931	0	15:06, 7 mei 2021	-1891	1	316	316	Punt	191196,81	443065,68	13,75	Relatief	19,50	--	--	--	--	--
--	35932	0	15:06, 7 mei 2021	-1897	1	317	317	Punt	191191,54	443070,66	13,75	Relatief	19,50	--	--	--	--	--
--	35933	0	15:06, 7 mei 2021	-1903	1	318	318	Punt	191187,45	443074,51	13,75	Relatief	19,50	--	--	--	--	--
--	35934	0	15:06, 7 mei 2021	-1909	1	319	319	Punt	191190,19	443082,50	13,75	Relatief	19,50	--	--	--	--	--
--	35935	0	15:06, 7 mei 2021	-1915	1	320	320	Punt	191197,94	443085,66	13,75	Relatief	19,50	--	--	--	--	--
--	35936	0	15:06, 7 mei 2021	-1921	2	321	321	Punt	191366,79	443111,67	13,75	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--
--	35937	0	19:10, 10 mei 2021	-1927	2	322	322	Punt	191382,92	443112,44	13,75	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--
--	35938	0	15:06, 7 mei 2021	-1933	2	323	323	Punt	191388,42	443100,69	13,75	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--
--	35939	0	15:06, 7 mei 2021	-1939	2	324	324	Punt	191372,52	443099,90	13,75	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--
--	36567	0	09:26, 7 jul 2021	-2168	1	10001	10001	Punt	191244,16	443039,12	13,75	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
--	36568	0	09:26, 7 jul 2021	-2174	1	10002	10002	Punt	191250,23	443045,41	13,75	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
--	36569	0	09:27, 7 jul 2021	-2180	1	10003	10003	Punt	191258,26	443046,02	13,75	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
--	36570	0	09:27, 7 jul 2021	-2186	1	10004	10004	Punt	191271,22	443033,74	13,75	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
--	36571	0	09:27, 7 jul 2021	-2192	1	10005	10005	Punt	191286,00	443019,64	13,75	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
--	36572	0	09:27, 7 jul 2021	-2198	1	10006	10006	Punt	191286,19	443012,36	13,75	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
--	36573	0	09:27, 7 jul 2021	-2204	1	10007	10007	Punt	191278,53	443005,23	13,75	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
--	36574	0	09:28, 7 jul 2021	-2210	1	10008	10008	Punt	191270,87	443005,28	13,75	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
--	36575	0	09:28, 7 jul 2021	-2216	1	10009	10009	Punt	191264,06	443011,76	13,75	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
--	36576	0	09:28, 7 jul 2021	-2222	1	10010	10010	Punt	191257,47	443018,09	13,75	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
--	36577	0	09:28, 7 jul 2021	-2228	1	10011	10011	Punt	191249,75	443023,72	13,75	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
--	36578	0	09:28, 7 jul 2021	-2234	1	10012	10012	Punt	191244,33	443031,54	13,75	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
--	36579	0	10:04, 7 jul 2021	-2240	6	20001b	20001b	Punt	191203,10	443202,96	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50
--	36580	0	10:04, 7 jul 2021	-2246	4	20001a	20001a	Punt	191202,72	443203,14	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50
--	36581	0	10:07, 7 jul 2021	-2252	6	20003b	20003b	Punt	191190,48	443192,33	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50
--	36582	0	10:07, 7 jul 2021	-2258	4	20003a	20003a	Punt	191190,90	443193,11	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50
--	36583	0	10:05, 7 jul 2021	-2264	4	20002a	20002a	Punt	191195,82	443202,81	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50
--	36584	0	10:05, 7 jul 2021	-2270	6	20002b	20002b	Punt	191195,54	443202,31	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50
--	36585	0	10:05, 7 jul 2021	-2276	4	20004a	20004a	Punt	191185,05	443181,54	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50
--	36586	0	10:06, 7 jul 2021	-2282	6	20004b	20004b	Punt	191184,72	443180,88	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50
--	36587	0	10:06, 7 jul 2021	-2288	4	20005a	20005a	Punt	191188,61	443174,45	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50
--	36588	0	10:06, 7 jul 2021	-2294	6	20005b	20005b	Punt	191189,05	443174,17	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50
--	36589	0	10:07, 7 jul 2021	-2300	6	20007b	20007b	Punt	191202,64	443186,37	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50
--	36590	0	10:07, 7 jul 2021	-2306	4	20007a	20007a	Punt	191202,96	443187,01	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50
--	36591	0	10:08, 7 jul 2021	-2312	4	20008a	20008a	Punt	191208,00	443196,60	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50
--	36592	0	10:08, 7 jul 2021	-2318	6	20008b	20008b	Punt	191207,72	443196,10	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50
--	36593	0	10:07, 7 jul 2021	-2324	4	20006a	20006a	Punt	191197,23	443175,33	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50
--	36594	0	10:07, 7 jul 2021	-2330	6	20006b	20006b	Punt	191196,91	443174,67	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	19,50	Ja
--	19,50	Ja
--	19,50	Ja
--	19,50	Ja
--	19,50	Ja
--	19,50	Ja
--	19,50	Ja
--	19,50	Ja
--	19,50/22,50	Ja
--	19,50/22,50	Ja
--	19,50/22,50	Ja
--	19,50/22,50	Ja
--	4,50	Ja
--	4,50	Ja
--	4,50	Ja
--	4,50	Ja
--	4,50	Ja
--	4,50	Ja
--	4,50	Ja
--	4,50	Ja
--	4,50	Ja
--	4,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50/31,50/34,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50/31,50/34,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50/31,50/34,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50/31,50/34,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50/31,50/34,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50/31,50/34,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50/31,50/34,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50/31,50/34,50	Ja

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H
Nijmeegseweg	36369	2	08:53, 7 jul 2021	-2005	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191263,66	443418,62	191210,83	443360,41	0,00	0,00	16,00	17,71	0,00
Nijmeegseweg	36370	2	08:53, 7 jul 2021	-2007	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191224,95	443430,22	191210,83	443360,41	0,00	0,00	16,02	17,71	0,00
Nijmeegseweg	36396	2	08:52, 7 jul 2021	-2059	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191210,83	443360,41	191146,54	443257,22	0,00	0,00	17,71	20,68	0,00
Nijmeegseweg	36397	2	08:52, 7 jul 2021	-2061	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	190774,86	442627,59	191064,12	443117,44	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Nijmeegseweg	36441	2	08:52, 7 jul 2021	-2119	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191146,54	443257,21	191136,11	443239,69	0,00	0,00	20,67	21,24	0,00
Nijmeegseweg	36442	2	08:52, 7 jul 2021	-2121	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191136,11	443239,69	191090,65	443162,81	0,00	0,00	21,24	23,70	0,00
Nijmeegseweg	36455	2	08:52, 7 jul 2021	-2127	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191090,65	443162,81	191071,78	443130,54	0,00	0,00	23,70	24,71	0,00
Nijmeegseweg	36467	2	08:52, 7 jul 2021	-2136	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191071,78	443130,53	191064,12	443117,44	0,00	0,00	24,71	25,00	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36347	3	09:04, 7 jul 2021	-1961	2	Oranjewach	Oranjewachtstraat	Polylijn	191040,91	443268,50	191050,08	443273,56	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36353	3	09:04, 7 jul 2021	-2111	2	Oranjewach	Oranjewachtstraat	Polylijn	191040,91	443268,50	190850,41	443284,56	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36354	3	09:04, 7 jul 2021	-1975	2	Oranjewach	Oranjewachtstraat	Polylijn	191093,66	443275,50	191050,08	443273,56	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36377	3	09:04, 7 jul 2021	-2021	2	Oranjewach	Oranjewachtstraat	Polylijn	191093,66	443275,50	191160,25	443240,12	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36379	3	09:04, 7 jul 2021	-2025	2	Oranjewach	Oranjewachtstraat	Polylijn	191160,25	443240,12	191188,80	443237,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36380	3	09:02, 7 jul 2021	-2027	2	Eusebiusbu	Eusebiusbuitensingel	Polylijn	191214,00	443249,00	191188,80	443237,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36382	3	09:03, 7 jul 2021	-2031	2	Eusebiusbu	Eusebiusbuitensingel	Polylijn	191317,52	443398,00	191363,16	443452,06	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36405	3	09:03, 7 jul 2021	-2077	2	Eusebiusbu	Eusebiusbuitensingel	Polylijn	191317,52	443398,00	191312,30	443449,03	0,00	0,00	13,75	14,74	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36409	3	09:02, 7 jul 2021	-2085	2	Eusebiusbu	Eusebiusbuitensingel	Polylijn	191214,00	443249,00	191317,52	443398,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36351	4	08:51, 7 jul 2021	-1969	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191275,42	443182,28	191334,30	443152,66	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36352	4	09:42, 7 jul 2021	-1971	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191586,19	442911,31	191701,72	442770,28	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36378	4	08:51, 7 jul 2021	-2023	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191275,42	443182,28	191213,50	443212,69	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36381	4	08:51, 7 jul 2021	-2029	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191213,50	443212,69	191188,80	443237,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36411	4	09:42, 7 jul 2021	-2089	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191586,19	442911,31	191525,56	442985,53	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36412	4	09:41, 7 jul 2021	-2091	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191416,05	443109,22	191443,45	443085,16	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36547	4	08:51, 7 jul 2021	-2150	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191334,30	443152,66	191416,05	443109,22	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36548	4	09:41, 7 jul 2021	-2152	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191443,45	443085,16	191525,56	442985,53	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Badhuisstraat	36376	5	08:50, 7 jul 2021	-2019	2	Badhuisstr	Badhuisstraat	Polylijn	191268,28	442986,54	191283,95	442999,74	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Badhuisstraat	36420	5	08:50, 7 jul 2021	-2107	2	Badhuisstr	Badhuisstraat	Polylijn	191416,05	443109,22	191412,41	443106,77	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Badhuisstraat	36421	5	08:50, 7 jul 2021	-2109	2	Badhuisstr	Badhuisstraat	Polylijn	191302,17	443015,41	191392,25	443090,56	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Badhuisstraat	36422	5	08:50, 7 jul 2021	-2113	2	Badhuisstr	Badhuisstraat	Polylijn	191283,95	442999,74	191302,17	443015,41	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Badhuisstraat	36549	5	08:50, 7 jul 2021	-2154	2	Badhuisstr	Badhuisstraat	Polylijn	191403,24	443099,75	191392,25	443090,56	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Badhuisstraat	36550	5	08:50, 7 jul 2021	-2156	2	Badhuisstr	Badhuisstraat	Polylijn	191412,41	443106,77	191403,24	443099,75	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Nieuwe Kade	36356	6	08:58, 24 jun 2021	-1979	2	Nieuwe kad	Nieuwe kade	Polylijn	191115,67	443129,09	191026,27	443192,84	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Nieuwe Kade	36359	6	08:57, 24 jun 2021	-1985	2	Nieuwe Kad	Nieuwe Kade	Polylijn	191267,91	442986,87	191188,48	443061,95	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Nieuwe Kade	36360	6	08:58, 24 jun 2021	-1987	2	Nieuwe Kad	Nieuwe Kade	Polylijn	191188,47	443061,97	191115,67	443129,09	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Nieuwe Kade	36361	6	08:57, 24 jun 2021	-1989	2	Nieuwe Kad	Nieuwe Kade	Polylijn	191267,93	442986,87	191467,28	442816,94	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Rijnkade	36395	7	08:58, 24 jun 2021	-2057	1	Nieuwe Kad	Nieuwe Kade	Polylijn	191188,51	443061,95	191112,22	443115,00	0,00	0,00	13,75	11,06	0,00
Rijnkade	36470	7	08:58, 24 jun 2021	-2138	1	Nieuwe Kad	Nieuwe Kade	Polylijn	191011,70	443161,18	191112,22	443115,00	0,00	0,00	11,00	11,06	0,00

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
Nijmeegseweg	0,00	0,00	16,33	17,71	--	Relatief	5	78,85	78,87	13,67	25,46	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Nijmeegseweg	0,00	0,00	16,52	17,71	--	Relatief	6	71,75	71,77	5,49	21,68	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Nijmeegseweg	0,00	0,00	18,97	20,68	--	Relatief	4	121,65	121,68	26,97	53,75	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Nijmeegseweg	0,00	0,00	16,07	25,00	--	Relatief	6	568,90	570,88	31,93	289,50	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Nijmeegseweg	0,00	0,00	21,24	21,24	--	Eigen waarde	2	20,39	20,40	20,39	20,39	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Nijmeegseweg	0,00	0,00	22,80	23,70	--	Relatief	3	89,31	89,34	32,65	56,66	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Nijmeegseweg	0,00	0,00	24,71	24,71	--	Eigen waarde	2	37,38	37,40	37,38	37,38	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Nijmeegseweg	0,00	0,00	25,00	25,00	--	Relatief	2	15,16	15,17	15,16	15,16	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	10,48	10,48	10,48	10,48	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	10	202,15	202,15	11,30	54,33	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	6	44,24	44,24	6,82	9,97	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	6	75,45	75,45	6,03	29,57	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	3	28,92	28,92	12,89	16,03	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	3	28,09	28,09	13,67	14,41	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	8	74,10	74,10	5,18	22,99	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	14,74	--	Relatief	3	51,75	51,77	22,31	29,44	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	7	182,12	182,12	9,26	54,31	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	65,91	65,91	65,91	65,91	Verdeling	False	1,5	0,75	0	Topfalt
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	182,31	182,31	182,31	182,31	Verdeling	False	1,5	0,75	0	Topfalt
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	68,98	68,98	68,98	68,98	Verdeling	False	1,5	0,75	0	Topfalt
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	3	35,08	35,08	13,70	21,38	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	95,83	95,83	95,83	95,83	Verdeling	False	1,5	0,75	0	Topfalt
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	5	36,76	36,76	5,71	15,39	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	4	92,70	92,70	9,19	54,30	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	3	129,11	129,11	11,91	117,20	Verdeling	False	1,5	0,75	0	Topfalt
Badhuisstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	3	20,49	20,49	3,68	16,81	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Badhuisstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	4,38	4,38	4,38	4,38	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Badhuisstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	117,31	117,31	117,31	117,31	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9b
Badhuisstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	24,03	24,03	24,03	24,03	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9b
Badhuisstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	14,33	14,33	14,33	14,33	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Badhuisstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	4	11,56	11,56	0,58	7,35	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Nieuwe Kade	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	6	110,31	110,31	12,89	35,10	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Nieuwe Kade	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	109,30	109,30	109,30	109,30	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Nieuwe Kade	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	4	99,05	99,05	13,11	70,37	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Nieuwe Kade	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	7	262,41	262,41	27,68	79,39	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Rijnkade	0,00	0,00	11,06	13,75	--	Relatief	6	96,99	97,03	3,29	70,41	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Rijnkade	0,00	0,00	11,00	11,06	--	Relatief	8	111,67	111,67	1,84	33,05	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
Nijmeegseweg	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Nijmeegseweg	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Nijmeegseweg	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Nijmeegseweg	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Nijmeegseweg	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Nijmeegseweg	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Nijmeegseweg	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Nijmeegseweg	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Westervoortsedijk	Topfalt	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Westervoortsedijk	Topfalt	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Westervoortsedijk	Topfalt	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Westervoortsedijk	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Westervoortsedijk	Topfalt	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Westervoortsedijk	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Westervoortsedijk	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Westervoortsedijk	Topfalt	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Badhuisstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Badhuisstraat	SMA-NL8	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Badhuisstraat	Elementenverharding, niet in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Badhuisstraat	Elementenverharding, niet in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Badhuisstraat	Referentiewegdek	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Badhuisstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Nieuwe Kade	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Nieuwe Kade	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Nieuwe Kade	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Nieuwe Kade	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Rijnkade	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Rijnkade	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Nijmeegseweg	--	False	22111,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	95,17	96,52	96,83	--	3,73	2,56	2,30	--	1,09
Nijmeegseweg	--	False	12986,00	6,52	3,85	0,79	--	--	--	--	--	94,47	95,97	96,09	--	4,18	2,89	2,84	--	1,35
Nijmeegseweg	--	False	35097,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	94,91	96,31	96,56	--	3,90	2,68	2,50	--	1,19
Nijmeegseweg	--	False	35097,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	94,91	96,31	96,56	--	3,90	2,68	2,50	--	1,19
Nijmeegseweg	--	False	35097,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	94,91	96,31	96,56	--	3,90	2,68	2,50	--	1,19
Nijmeegseweg	--	False	35097,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	94,91	96,31	96,56	--	3,90	2,68	2,50	--	1,19
Nijmeegseweg	--	False	35097,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	94,91	96,31	96,56	--	3,90	2,68	2,50	--	1,19
Nijmeegseweg	--	False	35097,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	94,91	96,31	96,56	--	3,90	2,68	2,50	--	1,19
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	--	False	16106,00	6,54	3,82	0,77	--	--	--	--	--	90,93	93,33	94,55	--	6,35	4,34	3,25	--	2,72
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	--	False	16132,00	6,54	3,83	0,78	--	--	--	--	--	91,34	93,63	94,80	--	6,06	4,14	3,10	--	2,60
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	--	False	16576,00	6,54	3,82	0,77	--	--	--	--	--	90,70	93,17	94,44	--	6,64	4,55	3,40	--	2,66
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	--	False	16021,00	6,54	3,82	0,77	--	--	--	--	--	90,68	93,10	94,32	--	6,29	4,31	3,22	--	3,03
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	--	False	16021,00	6,54	3,82	0,77	--	--	--	--	--	90,68	93,10	94,32	--	6,29	4,31	3,22	--	3,03
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	--	False	13143,00	6,55	3,81	0,78	--	--	--	--	--	89,42	92,07	92,93	--	6,96	4,82	4,13	--	3,62
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	--	False	3417,00	6,54	3,82	0,77	--	--	--	--	--	91,53	93,96	95,25	--	7,08	4,85	3,63	--	1,39
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	--	False	9726,00	6,55	3,81	0,78	--	--	--	--	--	88,68	91,40	92,12	--	6,91	4,81	4,31	--	4,41
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	--	False	13143,00	6,55	3,81	0,78	--	--	--	--	--	89,42	92,07	92,93	--	6,96	4,82	4,13	--	3,62
Westervoortsedijk	--	False	14349,00	6,54	3,83	0,78	--	--	--	--	--	90,51	92,62	93,16	--	4,51	3,12	2,84	--	4,98
Westervoortsedijk	--	False	12775,00	6,53	3,84	0,79	--	--	--	--	--	92,56	94,37	94,73	--	4,35	3,00	2,80	--	3,09
Westervoortsedijk	--	False	15627,00	6,54	3,83	0,78	--	--	--	--	--	90,12	92,43	93,13	--	5,37	3,71	3,24	--	4,50
Westervoortsedijk	--	False	15627,00	6,54	3,83	0,78	--	--	--	--	--	90,12	92,43	93,13	--	5,37	3,71	3,24	--	4,50
Westervoortsedijk	--	False	13117,00	6,53	3,84	0,78	--	--	--	--	--	91,14	93,15	93,61	--	4,40	3,04	2,82	--	4,46
Westervoortsedijk	--	False	12968,00	6,53	3,83	0,78	--	--	--	--	--	90,73	92,81	93,29	--	4,51	3,12	2,89	--	4,76
Westervoortsedijk	--	False	14349,00	6,54	3,83	0,78	--	--	--	--	--	90,51	92,62	93,16	--	4,51	3,12	2,84	--	4,98
Westervoortsedijk	--	False	12968,00	6,53	3,83	0,78	--	--	--	--	--	90,73	92,81	93,29	--	4,51	3,12	2,89	--	4,76
Badhuisstraat	--	True	2657,00	6,50	3,89	0,80	--	--	--	--	--	99,07	99,35	99,49	--	0,77	0,51	0,38	--	0,16
Badhuisstraat	--	True	2548,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	95,75	96,99	97,63	--	3,45	2,33	1,73	--	0,80
Badhuisstraat	--	True	2548,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	95,75	96,99	97,63	--	3,45	2,33	1,73	--	0,80
Badhuisstraat	--	True	2657,00	6,50	3,89	0,80	--	--	--	--	--	99,07	99,35	99,49	--	0,77	0,51	0,38	--	0,16
Badhuisstraat	--	True	2548,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	95,75	96,99	97,63	--	3,45	2,33	1,73	--	0,80
Badhuisstraat	--	True	2548,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	95,75	96,99	97,63	--	3,45	2,33	1,73	--	0,80
Nieuwe Kade	--	True	2671,00	6,50	3,90	0,80	--	--	--	--	--	99,47	99,63	99,71	--	0,43	0,29	0,21	--	0,09
Nieuwe Kade	--	True	3008,00	6,50	3,89	0,80	--	--	--	--	--	99,04	99,32	99,47	--	0,77	0,51	0,38	--	0,19
Nieuwe Kade	--	True	2671,00	6,50	3,90	0,80	--	--	--	--	--	99,47	99,63	99,71	--	0,43	0,29	0,21	--	0,09
Nieuwe Kade	--	True	2414,00	6,50	3,89	0,80	--	--	--	--	--	99,35	99,54	99,64	--	0,50	0,34	0,25	--	0,14
Rijnkade	--	True	167,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Rijnkade	--	True	167,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125
Nijmeegseweg	0,93	0,87	--	--	--	--	--	1372,01	823,78	169,14	--	53,77	21,85	4,02	--	15,71	7,94	1,52	--	114,7	86,78	93,75
Nijmeegseweg	1,14	1,07	--	--	--	--	--	799,87	479,81	98,58	--	35,39	14,45	2,91	--	11,43	5,70	1,10	--	112,5	84,68	91,72
Nijmeegseweg	1,01	0,94	--	--	--	--	--	2171,85	1304,75	267,73	--	89,24	36,31	6,93	--	27,23	13,68	2,61	--	116,7	88,87	95,86
Nijmeegseweg	1,01	0,94	--	--	--	--	--	2171,85	1304,75	267,73	--	89,24	36,31	6,93	--	27,23	13,68	2,61	--	116,7	88,87	95,86
Nijmeegseweg	1,01	0,94	--	--	--	--	--	2171,85	1304,75	267,73	--	89,24	36,31	6,93	--	27,23	13,68	2,61	--	116,7	88,87	95,86
Nijmeegseweg	1,01	0,94	--	--	--	--	--	2171,85	1304,75	267,73	--	89,24	36,31	6,93	--	27,23	13,68	2,61	--	117,2	88,55	95,76
Nijmeegseweg	1,01	0,94	--	--	--	--	--	2171,85	1304,75	267,73	--	89,24	36,31	6,93	--	27,23	13,68	2,61	--	117,2	88,55	95,76
Nijmeegseweg	1,01	0,94	--	--	--	--	--	2171,85	1304,75	267,73	--	89,24	36,31	6,93	--	27,23	13,68	2,61	--	117,2	88,55	95,76
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	2,33	2,21	--	--	--	--	--	957,80	574,21	117,26	--	66,89	26,70	4,03	--	28,65	14,34	2,74	--	113,8	86,59	93,84
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	2,22	2,10	--	--	--	--	--	963,67	578,50	119,29	--	63,93	25,58	3,90	--	27,43	13,72	2,64	--	113,8	86,50	93,73
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	2,28	2,16	--	--	--	--	--	983,25	589,96	120,54	--	71,98	28,81	4,34	--	28,84	14,44	2,76	--	113,9	86,74	94,02
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	2,60	2,46	--	--	--	--	--	950,12	569,77	116,35	--	65,90	26,38	3,97	--	31,75	15,91	3,03	--	113,8	86,66	93,90
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	2,60	2,46	--	--	--	--	--	950,12	569,77	116,35	--	65,90	26,38	3,97	--	31,75	15,91	3,03	--	114,2	86,43	93,83
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	3,11	2,94	--	--	--	--	--	769,79	461,04	95,27	--	59,92	24,14	4,23	--	31,16	15,57	3,01	--	113,6	85,90	93,34
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	1,19	1,13	--	--	--	--	--	204,54	122,65	25,06	--	15,82	6,33	0,96	--	3,11	1,55	0,30	--	107,3	79,25	86,76
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	3,79	3,57	--	--	--	--	--	564,94	338,69	69,88	--	44,02	17,82	3,27	--	28,09	14,04	2,71	--	112,4	84,84	92,26
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	3,11	2,94	--	--	--	--	--	769,79	461,04	95,27	--	59,92	24,14	4,23	--	31,16	15,57	3,01	--	113,6	85,90	93,34
Westervoortsedijk	4,26	4,00	--	--	--	--	--	849,37	509,01	104,27	--	42,32	17,15	3,18	--	46,73	23,41	4,48	--	111,8	86,47	93,06
Westervoortsedijk	2,63	2,47	--	--	--	--	--	772,14	462,94	95,60	--	36,29	14,72	2,83	--	25,78	12,90	2,49	--	110,6	85,28	91,74
Westervoortsedijk	3,86	3,63	--	--	--	--	--	921,03	553,21	113,52	--	54,88	22,20	3,95	--	45,99	23,10	4,42	--	112,1	86,83	93,50
Westervoortsedijk	3,86	3,63	--	--	--	--	--	921,03	553,21	113,52	--	54,88	22,20	3,95	--	45,99	23,10	4,42	--	114,4	86,67	93,97
Westervoortsedijk	3,81	3,57	--	--	--	--	--	780,65	469,19	95,77	--	37,69	15,31	2,89	--	38,20	19,19	3,65	--	111,2	85,89	92,44
Westervoortsedijk	4,06	3,82	--	--	--	--	--	768,31	460,96	94,36	--	38,19	15,50	2,92	--	40,31	20,16	3,86	--	113,2	86,01	93,10
Westervoortsedijk	4,26	4,00	--	--	--	--	--	849,37	509,01	104,27	--	42,32	17,15	3,18	--	46,73	23,41	4,48	--	113,6	86,53	93,61
Westervoortsedijk	4,06	3,82	--	--	--	--	--	768,31	460,96	94,36	--	38,19	15,50	2,92	--	40,31	20,16	3,86	--	111,3	85,96	92,54
Badhuisstraat	0,14	0,13	--	--	--	--	--	171,10	102,69	21,15	--	1,33	0,53	0,08	--	0,28	0,14	0,03	--	103,3	83,29	87,11
Badhuisstraat	0,68	0,64	--	--	--	--	--	159,07	95,39	19,65	--	5,73	2,29	0,35	--	1,33	0,67	0,13	--	101,6	77,93	81,89
Badhuisstraat	0,68	0,64	--	--	--	--	--	159,07	95,39	19,65	--	5,73	2,29	0,35	--	1,33	0,67	0,13	--	107,4	88,63	92,46
Badhuisstraat	0,14	0,13	--	--	--	--	--	171,10	102,69	21,15	--	1,33	0,53	0,08	--	0,28	0,14	0,03	--	106,6	87,12	90,15
Badhuisstraat	0,68	0,64	--	--	--	--	--	159,07	95,39	19,65	--	5,73	2,29	0,35	--	1,33	0,67	0,13	--	101,9	77,50	81,70
Badhuisstraat	0,68	0,64	--	--	--	--	--	159,07	95,39	19,65	--	5,73	2,29	0,35	--	1,33	0,67	0,13	--	104,3	84,79	89,42
Nieuwe Kade	0,08	0,07	--	--	--	--	--	172,69	103,78	21,31	--	0,75	0,30	0,04	--	0,16	0,08	0,01	--	103,2	83,05	86,71
Nieuwe Kade	0,16	0,15	--	--	--	--	--	193,64	116,22	23,94	--	1,51	0,60	0,09	--	0,37	0,19	0,04	--	103,9	83,85	87,69
Nieuwe Kade	0,08	0,07	--	--	--	--	--	172,69	103,78	21,31	--	0,75	0,30	0,04	--	0,16	0,08	0,01	--	103,2	83,05	86,71
Nieuwe Kade	0,12	0,11	--	--	--	--	--	155,89	93,47	19,24	--	0,78	0,32	0,05	--	0,22	0,11	0,02	--	102,8	82,69	86,42
Rijnkade	--	--	--	--	--	--	--	11,69	4,34	1,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,5	70,98	74,38
Rijnkade	--	--	--	--	--	--	--	11,69	4,34	1,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,5	70,98	74,38

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125
Nijmeegseweg	100,22	105,39	111,21	107,32	100,98	91,53	113,94	84,15	90,94	97,13	102,87	108,84	104,88	98,55	88,79	111,50	77,16	83,91
Nijmeegseweg	98,30	103,25	108,97	105,11	98,77	89,47	111,74	82,01	88,86	95,17	100,70	106,57	102,64	96,30	86,68	109,27	75,08	81,93
Nijmeegseweg	102,38	107,46	113,24	109,37	103,03	93,64	115,99	86,22	93,04	99,27	104,94	110,87	106,92	100,58	90,88	113,54	79,25	86,04
Nijmeegseweg	102,38	107,46	113,24	109,37	103,03	93,64	115,99	86,22	93,04	99,27	104,94	110,87	106,92	100,58	90,88	113,54	79,25	86,04
Nijmeegseweg	102,38	107,46	113,24	109,37	103,03	93,64	115,99	86,22	93,04	99,27	104,94	110,87	106,92	100,58	90,88	113,54	79,25	86,04
Nijmeegseweg	102,31	107,39	113,67	110,27	103,51	93,98	116,44	85,87	92,92	99,19	104,86	111,31	107,87	101,10	91,27	114,01	78,90	85,91
Nijmeegseweg	102,31	107,39	113,67	110,27	103,51	93,98	116,44	85,87	92,92	99,19	104,86	111,31	107,87	101,10	91,27	114,01	78,90	85,91
Nijmeegseweg	102,31	107,39	113,67	110,27	103,51	93,98	116,44	85,87	92,92	99,19	104,86	111,31	107,87	101,10	91,27	114,01	78,90	85,91
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	100,80	105,01	110,25	106,54	100,18	91,51	113,21	83,73	90,79	97,51	102,30	107,75	103,93	97,59	88,54	110,60	76,51	83,44
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	100,65	104,94	110,23	106,50	100,14	91,41	113,17	83,67	90,70	97,38	102,25	107,74	103,91	97,56	88,46	110,57	76,49	83,40
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	101,00	105,15	110,38	106,68	100,32	91,68	113,35	83,88	90,96	97,70	102,43	107,88	104,07	97,72	88,70	110,73	76,64	83,59
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	100,88	105,10	110,28	106,56	100,21	91,58	113,25	83,81	90,87	97,60	102,39	107,77	103,96	97,61	88,61	110,64	76,58	83,51
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	100,83	105,04	110,65	107,33	100,62	91,83	113,62	83,55	90,78	97,55	102,32	108,17	104,79	98,06	88,91	111,04	76,30	83,41
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	100,42	104,47	109,90	106,61	99,91	91,29	112,93	82,98	90,25	97,12	101,71	107,39	104,03	97,31	88,33	110,31	75,89	83,10
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	93,73	97,77	103,74	100,44	93,71	84,76	106,65	76,34	83,65	90,35	95,07	101,28	97,90	91,16	81,80	104,09	69,06	76,24
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	99,37	103,42	108,70	105,40	98,71	90,20	111,76	81,92	89,19	96,10	100,65	106,18	102,82	96,11	87,24	109,13	74,86	82,08
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	100,42	104,47	109,90	106,61	99,91	91,29	112,93	82,98	90,25	97,12	101,71	107,39	104,03	97,31	88,33	110,31	75,89	83,10
Westervoortsedijk	100,28	105,30	107,68	103,40	97,58	90,30	111,28	83,67	90,02	97,09	102,62	104,97	100,47	94,74	87,22	108,49	76,61	82,90
Westervoortsedijk	98,86	104,14	106,57	102,08	96,38	88,87	110,09	82,53	88,72	95,65	101,53	103,92	99,17	93,59	85,79	107,36	75,55	81,68
Westervoortsedijk	100,76	105,59	108,01	103,78	97,96	90,71	111,63	84,00	90,42	97,52	102,91	105,29	100,81	95,09	87,59	108,82	76,92	83,25
Westervoortsedijk	100,98	105,36	110,70	107,36	100,67	91,98	113,71	83,82	90,99	97,80	102,64	108,22	104,83	98,11	89,10	111,14	76,73	83,85
Westervoortsedijk	99,63	104,73	107,12	102,78	96,99	89,65	110,70	83,11	89,42	96,45	102,08	104,44	99,87	94,18	86,58	107,94	76,06	82,31
Westervoortsedijk	100,02	104,60	109,52	105,78	99,42	90,83	112,52	83,22	90,17	96,90	101,90	107,03	103,21	96,86	87,95	109,94	76,18	83,10
Westervoortsedijk	100,55	105,11	110,00	106,26	99,91	91,34	113,01	83,73	90,68	97,43	102,41	107,50	103,68	97,33	88,46	110,42	76,68	83,59
Westervoortsedijk	99,74	104,78	107,17	102,88	97,06	89,76	110,76	83,16	89,50	96,55	102,11	104,47	99,94	94,23	86,68	107,98	76,12	82,40
Badhuisstraat	92,92	95,91	99,51	92,62	87,43	79,54	102,55	80,89	84,61	89,90	93,63	97,24	90,33	85,13	76,87	100,19	73,93	77,60
Badhuisstraat	90,74	92,78	97,60	94,29	88,07	81,85	100,98	75,18	78,94	87,27	90,32	95,18	91,73	85,51	78,62	98,41	68,02	71,67
Badhuisstraat	99,29	98,43	103,72	96,55	91,86	85,34	106,80	85,81	89,46	95,78	95,94	101,30	94,03	89,31	82,13	104,15	78,61	82,16
Badhuisstraat	94,66	97,84	103,44	95,95	91,16	82,08	105,80	84,72	87,65	91,64	95,56	101,17	93,66	88,86	79,41	103,46	77,76	80,64
Badhuisstraat	90,68	92,53	97,83	94,95	88,35	81,96	101,21	74,69	78,71	87,18	90,05	95,42	92,43	85,81	78,75	98,65	67,50	71,42
Badhuisstraat	97,54	96,50	99,79	93,22	88,12	82,80	103,76	81,97	86,42	94,04	94,01	97,37	90,69	85,57	79,58	101,05	74,77	79,12
Nieuwe Kade	91,71	95,84	99,47	92,54	87,33	78,87	102,37	80,74	84,33	88,94	93,59	97,23	90,29	85,07	76,39	100,08	73,80	77,35
Nieuwe Kade	93,55	96,47	100,05	93,17	87,98	80,14	103,11	81,44	85,18	90,51	94,18	97,79	90,88	85,67	77,46	100,75	74,48	78,18
Nieuwe Kade	91,71	95,84	99,47	92,54	87,33	78,87	102,37	80,74	84,33	88,94	93,59	97,23	90,29	85,07	76,39	100,08	73,80	77,35
Nieuwe Kade	91,68	95,44	99,05	92,14	86,94	78,67	102,00	80,35	84,00	88,85	93,17	96,80	89,87	84,66	76,13	99,68	73,41	77,02
Rijnkade	77,64	83,99	87,68	80,69	75,46	66,08	90,38	66,68	70,08	73,34	79,69	83,38	76,39	71,16	61,78	86,08	60,98	64,38
Rijnkade	77,64	83,99	87,68	80,69	75,46	66,08	90,38	66,68	70,08	73,34	79,69	83,38	76,39	71,16	61,78	86,08	60,98	64,38

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Nijmeegseweg	90,02	95,92	101,92	97,95	91,62	81,77	104,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	88,21	93,78	99,68	95,74	89,40	79,75	102,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	92,22	97,99	103,96	99,99	93,66	83,89	106,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	92,22	97,99	103,96	99,99	93,66	83,89	106,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	92,22	97,99	103,96	99,99	93,66	83,89	106,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	92,13	97,90	104,40	100,95	94,18	84,29	107,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	92,13	97,90	104,40	100,95	94,18	84,29	107,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	92,13	97,90	104,40	100,95	94,18	84,29	107,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	89,98	95,17	100,72	96,84	90,50	81,23	103,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	89,91	95,17	100,75	96,87	90,53	81,20	103,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	90,15	95,29	100,84	96,97	90,63	81,38	103,64	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	90,08	95,25	100,73	96,87	90,52	81,30	103,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	90,02	95,18	101,14	97,73	90,99	81,62	103,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	89,88	94,68	100,45	97,07	90,34	81,22	103,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	82,73	87,93	94,26	90,84	84,09	74,49	97,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	88,93	93,63	99,24	95,86	89,15	80,17	102,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	89,88	94,68	100,45	97,07	90,34	81,22	103,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	89,93	95,59	97,94	93,37	87,68	80,08	101,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	88,57	94,58	96,97	92,15	86,60	78,74	100,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	90,29	95,87	98,25	93,68	87,99	80,40	101,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	90,59	95,60	101,26	97,85	91,13	82,01	104,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	89,29	95,05	97,41	92,77	87,12	79,45	100,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	89,78	94,88	100,07	96,23	89,88	80,89	102,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	90,28	95,38	100,54	96,70	90,35	81,39	103,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	89,41	95,09	97,45	92,86	87,18	79,56	100,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Badhuisstraat	82,57	86,74	90,36	83,43	78,22	69,77	93,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Badhuisstraat	79,61	83,33	88,21	84,68	78,47	71,15	91,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Badhuisstraat	88,10	88,95	94,34	87,01	82,27	74,67	97,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Badhuisstraat	84,31	88,67	94,29	86,76	81,95	72,30	96,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Badhuisstraat	79,50	83,06	88,46	85,42	78,78	71,31	91,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Badhuisstraat	86,35	87,01	90,41	83,67	78,54	72,13	93,92	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Kade	81,69	86,69	90,34	83,39	78,17	69,33	93,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Kade	83,19	87,29	90,90	83,97	78,77	70,36	93,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Kade	81,69	86,69	90,34	83,39	78,17	69,33	93,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Kade	81,60	86,29	89,92	82,97	77,76	69,08	92,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijnkade	67,64	73,99	77,68	70,69	65,46	56,08	80,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijnkade	67,64	73,99	77,68	70,69	65,46	56,08	80,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
maatregelen - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H
Nijmeegseweg	36369	2	11:46, 7 jul 2021	-2005	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191263,66	443418,62	191210,83	443360,41	0,00	0,00	16,00	17,71	0,00
Nijmeegseweg	36370	2	11:46, 7 jul 2021	-2007	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191224,95	443430,22	191210,83	443360,41	0,00	0,00	16,02	17,71	0,00
Nijmeegseweg	36396	2	11:46, 7 jul 2021	-2059	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191210,83	443360,41	191146,54	443257,22	0,00	0,00	17,71	20,68	0,00
Nijmeegseweg	36397	2	11:46, 7 jul 2021	-2061	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	190774,86	442627,59	191064,12	443117,44	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Nijmeegseweg	36441	2	11:46, 7 jul 2021	-2119	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191146,54	443257,21	191136,11	443239,69	0,00	0,00	20,67	21,24	0,00
Nijmeegseweg	36442	2	11:46, 7 jul 2021	-2121	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191136,11	443239,69	191090,65	443162,81	0,00	0,00	21,24	23,70	0,00
Nijmeegseweg	36455	2	11:46, 7 jul 2021	-2127	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191090,65	443162,81	191071,78	443130,54	0,00	0,00	23,70	24,71	0,00
Nijmeegseweg	36467	2	11:46, 7 jul 2021	-2136	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191071,78	443130,53	191064,12	443117,44	0,00	0,00	24,71	25,00	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36347	3	11:47, 7 jul 2021	-1961	2	Oranjewach	Oranjewachtstraat	Polylijn	191040,91	443268,50	191050,08	443273,56	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36353	3	11:47, 7 jul 2021	-2111	2	Oranjewach	Oranjewachtstraat	Polylijn	191040,91	443268,50	190850,41	443284,56	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36354	3	11:47, 7 jul 2021	-1975	2	Oranjewach	Oranjewachtstraat	Polylijn	191093,66	443275,50	191050,08	443273,56	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36377	3	11:47, 7 jul 2021	-2021	2	Oranjewach	Oranjewachtstraat	Polylijn	191093,66	443275,50	191160,25	443240,12	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36379	3	11:47, 7 jul 2021	-2025	2	Oranjewach	Oranjewachtstraat	Polylijn	191160,25	443240,12	191188,80	443237,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36380	3	11:47, 7 jul 2021	-2027	2	Eusebiusbu	Eusebiusbuitensingel	Polylijn	191214,00	443249,00	191188,80	443237,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36382	3	11:46, 7 jul 2021	-2031	2	Eusebiusbu	Eusebiusbuitensingel	Polylijn	191317,52	443398,00	191363,16	443452,06	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36405	3	11:46, 7 jul 2021	-2077	2	Eusebiusbu	Eusebiusbuitensingel	Polylijn	191317,52	443398,00	191312,30	443449,03	0,00	0,00	13,75	14,74	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36409	3	11:47, 7 jul 2021	-2085	2	Eusebiusbu	Eusebiusbuitensingel	Polylijn	191214,00	443249,00	191317,52	443398,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36351	4	11:45, 7 jul 2021	-1969	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191275,42	443182,28	191334,30	443152,66	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36352	4	11:45, 7 jul 2021	-1971	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191586,19	442911,31	191701,72	442770,28	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36378	4	11:46, 7 jul 2021	-2023	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191275,42	443182,28	191213,50	443212,69	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36381	4	11:46, 7 jul 2021	-2029	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191213,50	443212,69	191188,80	443237,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36411	4	11:45, 7 jul 2021	-2089	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191586,19	442911,31	191525,56	442985,53	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36412	4	11:45, 7 jul 2021	-2091	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191416,05	443109,22	191443,45	443085,16	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36547	4	11:45, 7 jul 2021	-2150	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191334,30	443152,66	191416,05	443109,22	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36548	4	11:45, 7 jul 2021	-2152	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191443,45	443085,16	191525,56	442985,53	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Badhuisstraat	36376	5	11:44, 7 jul 2021	-2019	2	Badhuisstr	Badhuisstraat	Polylijn	191268,28	442986,54	191283,95	442999,74	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Badhuisstraat	36420	5	11:44, 7 jul 2021	-2107	2	Badhuisstr	Badhuisstraat	Polylijn	191416,05	443109,22	191412,41	443106,77	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Badhuisstraat	36421	5	11:44, 7 jul 2021	-2109	2	Badhuisstr	Badhuisstraat	Polylijn	191302,17	443015,41	191392,25	443090,56	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Badhuisstraat	36422	5	11:44, 7 jul 2021	-2113	2	Badhuisstr	Badhuisstraat	Polylijn	191283,95	442999,74	191302,17	443015,41	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Badhuisstraat	36549	5	11:44, 7 jul 2021	-2154	2	Badhuisstr	Badhuisstraat	Polylijn	191403,24	443099,75	191392,25	443090,56	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Badhuisstraat	36550	5	11:44, 7 jul 2021	-2156	2	Badhuisstr	Badhuisstraat	Polylijn	191412,41	443106,77	191403,24	443099,75	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Nieuwe Kade	36356	6	15:25, 28 jun 2021	-1979	2	Nieuwe kad	Nieuwe kade	Polylijn	191115,67	443129,09	191026,27	443192,84	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Nieuwe Kade	36359	6	15:25, 28 jun 2021	-1985	2	Nieuwe Kad	Nieuwe Kade	Polylijn	191267,91	442986,87	191188,48	443061,95	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Nieuwe Kade	36360	6	15:25, 28 jun 2021	-1987	2	Nieuwe Kad	Nieuwe Kade	Polylijn	191188,47	443061,97	191115,67	443129,09	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Nieuwe Kade	36361	6	15:25, 28 jun 2021	-1989	2	Nieuwe Kad	Nieuwe Kade	Polylijn	191267,93	442986,87	191467,28	442816,94	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Rijnkade	36395	7	15:24, 28 jun 2021	-2057	1	Nieuwe Kad	Nieuwe Kade	Polylijn	191188,51	443061,95	191112,22	443115,00	0,00	0,00	13,75	11,06	0,00
Rijnkade	36470	7	15:24, 28 jun 2021	-2138	1	Nieuwe Kad	Nieuwe Kade	Polylijn	191011,70	443161,18	191112,22	443115,00	0,00	0,00	11,00	11,06	0,00

Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
maatregelen - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
Nijmeegseweg	0,00	0,00	16,33	17,71	--	Relatief	5	78,85	78,87	13,67	25,46	Verdeling	False	1,5	0,75	0	SMA-NL8G+
Nijmeegseweg	0,00	0,00	16,52	17,71	--	Relatief	6	71,75	71,77	5,49	21,68	Verdeling	False	1,5	0,75	0	SMA-NL8G+
Nijmeegseweg	0,00	0,00	18,97	20,68	--	Relatief	4	121,65	121,68	26,97	53,75	Verdeling	False	1,5	0,75	0	SMA-NL8G+
Nijmeegseweg	0,00	0,00	16,07	25,00	--	Relatief	6	568,90	570,88	31,93	289,50	Verdeling	False	1,5	0,75	0	SMA-NL8G+
Nijmeegseweg	0,00	0,00	21,24	21,24	--	Eigen waarde	2	20,39	20,40	20,39	20,39	Verdeling	False	1,5	0,75	0	SMA-NL8G+
Nijmeegseweg	0,00	0,00	22,80	23,70	--	Relatief	3	89,31	89,34	32,65	56,66	Verdeling	False	1,5	0,75	0	SMA-NL8G+
Nijmeegseweg	0,00	0,00	24,71	24,71	--	Eigen waarde	2	37,38	37,40	37,38	37,38	Verdeling	False	1,5	0,75	0	SMA-NL8G+
Nijmeegseweg	0,00	0,00	25,00	25,00	--	Relatief	2	15,16	15,17	15,16	15,16	Verdeling	False	1,5	0,75	0	SMA-NL8G+
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	10,48	10,48	10,48	10,48	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	10	202,15	202,15	11,30	54,33	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	6	44,24	44,24	6,82	9,97	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	6	75,45	75,45	6,03	29,57	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	3	28,92	28,92	12,89	16,03	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	3	28,09	28,09	13,67	14,41	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	8	74,10	74,10	5,18	22,99	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	14,74	--	Relatief	3	51,75	51,77	22,31	29,44	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	7	182,12	182,12	9,26	54,31	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	65,91	65,91	65,91	65,91	Verdeling	False	1,5	0,75	0	Topfalt
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	182,31	182,31	182,31	182,31	Verdeling	False	1,5	0,75	0	Topfalt
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	68,98	68,98	68,98	68,98	Verdeling	False	1,5	0,75	0	Topfalt
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	3	35,08	35,08	13,70	21,38	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	95,83	95,83	95,83	95,83	Verdeling	False	1,5	0,75	0	Topfalt
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	5	36,76	36,76	5,71	15,39	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	4	92,70	92,70	9,19	54,30	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	3	129,11	129,11	11,91	117,20	Verdeling	False	1,5	0,75	0	Topfalt
Badhuisstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	3	20,49	20,49	3,68	16,81	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W10
Badhuisstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	4,38	4,38	4,38	4,38	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W10
Badhuisstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	117,31	117,31	117,31	117,31	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W10
Badhuisstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	24,03	24,03	24,03	24,03	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W10
Badhuisstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	14,33	14,33	14,33	14,33	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W10
Badhuisstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	4	11,56	11,56	0,58	7,35	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W10
Nieuwe Kade	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	6	110,31	110,31	12,89	35,10	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W10
Nieuwe Kade	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	109,30	109,30	109,30	109,30	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W10
Nieuwe Kade	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	4	99,05	99,05	13,11	70,37	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W10
Nieuwe Kade	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	7	262,41	262,41	27,68	79,39	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W10
Rijnkade	0,00	0,00	11,06	13,75	--	Relatief	6	96,99	97,03	3,29	70,41	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Rijnkade	0,00	0,00	11,00	11,06	--	Relatief	8	111,67	111,67	1,84	33,05	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a

Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
maatregelen - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))
Nijmeegseweg	SMA-NL8G+	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Nijmeegseweg	SMA-NL8G+	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Nijmeegseweg	SMA-NL8G+	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Nijmeegseweg	SMA-NL8G+	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Nijmeegseweg	SMA-NL8G+	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Nijmeegseweg	SMA-NL8G+	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Nijmeegseweg	SMA-NL8G+	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Nijmeegseweg	SMA-NL8G+	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Westervoortsedijk	Topfalt	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Westervoortsedijk	Topfalt	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Westervoortsedijk	Topfalt	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Westervoortsedijk	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Westervoortsedijk	Topfalt	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Westervoortsedijk	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Westervoortsedijk	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Westervoortsedijk	Topfalt	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Badhuisstraat	Stille elementenverharding	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Badhuisstraat	Stille elementenverharding	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Badhuisstraat	Stille elementenverharding	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Badhuisstraat	Stille elementenverharding	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Badhuisstraat	Stille elementenverharding	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Badhuisstraat	Stille elementenverharding	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Nieuwe Kade	Stille elementenverharding	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Nieuwe Kade	Stille elementenverharding	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Nieuwe Kade	Stille elementenverharding	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Nieuwe Kade	Stille elementenverharding	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Rijnkade	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Rijnkade	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--

Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
maatregelen - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)
Nijmeegseweg	False	22111,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	95,17	96,52	96,83	--	3,73	2,56	2,30	--	1,09	0,93
Nijmeegseweg	False	12986,00	6,52	3,85	0,79	--	--	--	--	--	94,47	95,97	96,09	--	4,18	2,89	2,84	--	1,35	1,14
Nijmeegseweg	False	35097,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	94,91	96,31	96,56	--	3,90	2,68	2,50	--	1,19	1,01
Nijmeegseweg	False	35097,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	94,91	96,31	96,56	--	3,90	2,68	2,50	--	1,19	1,01
Nijmeegseweg	False	35097,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	94,91	96,31	96,56	--	3,90	2,68	2,50	--	1,19	1,01
Nijmeegseweg	False	35097,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	94,91	96,31	96,56	--	3,90	2,68	2,50	--	1,19	1,01
Nijmeegseweg	False	35097,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	94,91	96,31	96,56	--	3,90	2,68	2,50	--	1,19	1,01
Nijmeegseweg	False	35097,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	94,91	96,31	96,56	--	3,90	2,68	2,50	--	1,19	1,01
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	False	16106,00	6,54	3,82	0,77	--	--	--	--	--	90,93	93,33	94,55	--	6,35	4,34	3,25	--	2,72	2,33
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	False	16132,00	6,54	3,83	0,78	--	--	--	--	--	91,34	93,63	94,80	--	6,06	4,14	3,10	--	2,60	2,22
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	False	16576,00	6,54	3,82	0,77	--	--	--	--	--	90,70	93,17	94,44	--	6,64	4,55	3,40	--	2,66	2,28
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	False	16021,00	6,54	3,82	0,77	--	--	--	--	--	90,68	93,10	94,32	--	6,29	4,31	3,22	--	3,03	2,60
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	False	16021,00	6,54	3,82	0,77	--	--	--	--	--	90,68	93,10	94,32	--	6,29	4,31	3,22	--	3,03	2,60
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	False	13143,00	6,55	3,81	0,78	--	--	--	--	--	89,42	92,07	92,93	--	6,96	4,82	4,13	--	3,62	3,11
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	False	3417,00	6,54	3,82	0,77	--	--	--	--	--	91,53	93,96	95,25	--	7,08	4,85	3,63	--	1,39	1,19
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	False	9726,00	6,55	3,81	0,78	--	--	--	--	--	88,68	91,40	92,12	--	6,91	4,81	4,31	--	4,41	3,79
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	False	13143,00	6,55	3,81	0,78	--	--	--	--	--	89,42	92,07	92,93	--	6,96	4,82	4,13	--	3,62	3,11
Westervoortsedijk	False	14349,00	6,54	3,83	0,78	--	--	--	--	--	90,51	92,62	93,16	--	4,51	3,12	2,84	--	4,98	4,26
Westervoortsedijk	False	12775,00	6,53	3,84	0,79	--	--	--	--	--	92,56	94,37	94,73	--	4,35	3,00	2,80	--	3,09	2,63
Westervoortsedijk	False	15627,00	6,54	3,83	0,78	--	--	--	--	--	90,12	92,43	93,13	--	5,37	3,71	3,24	--	4,50	3,86
Westervoortsedijk	False	15627,00	6,54	3,83	0,78	--	--	--	--	--	90,12	92,43	93,13	--	5,37	3,71	3,24	--	4,50	3,86
Westervoortsedijk	False	13117,00	6,53	3,84	0,78	--	--	--	--	--	91,14	93,15	93,61	--	4,40	3,04	2,82	--	4,46	3,81
Westervoortsedijk	False	12968,00	6,53	3,83	0,78	--	--	--	--	--	90,73	92,81	93,29	--	4,51	3,12	2,89	--	4,76	4,06
Westervoortsedijk	False	14349,00	6,54	3,83	0,78	--	--	--	--	--	90,51	92,62	93,16	--	4,51	3,12	2,84	--	4,98	4,26
Westervoortsedijk	False	12968,00	6,53	3,83	0,78	--	--	--	--	--	90,73	92,81	93,29	--	4,51	3,12	2,89	--	4,76	4,06
Badhuisstraat	True	2657,00	6,50	3,89	0,80	--	--	--	--	--	99,07	99,35	99,49	--	0,77	0,51	0,38	--	0,16	0,14
Badhuisstraat	True	2548,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	95,75	96,99	97,63	--	3,45	2,33	1,73	--	0,80	0,68
Badhuisstraat	True	2548,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	95,75	96,99	97,63	--	3,45	2,33	1,73	--	0,80	0,68
Badhuisstraat	True	2657,00	6,50	3,89	0,80	--	--	--	--	--	99,07	99,35	99,49	--	0,77	0,51	0,38	--	0,16	0,14
Badhuisstraat	True	2548,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	95,75	96,99	97,63	--	3,45	2,33	1,73	--	0,80	0,68
Badhuisstraat	True	2548,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	95,75	96,99	97,63	--	3,45	2,33	1,73	--	0,80	0,68
Nieuwe Kade	True	2671,00	6,50	3,90	0,80	--	--	--	--	--	99,47	99,63	99,71	--	0,43	0,29	0,21	--	0,09	0,08
Nieuwe Kade	True	3008,00	6,50	3,89	0,80	--	--	--	--	--	99,04	99,32	99,47	--	0,77	0,51	0,38	--	0,19	0,16
Nieuwe Kade	True	2671,00	6,50	3,90	0,80	--	--	--	--	--	99,47	99,63	99,71	--	0,43	0,29	0,21	--	0,09	0,08
Nieuwe Kade	True	2414,00	6,50	3,89	0,80	--	--	--	--	--	99,35	99,54	99,64	--	0,50	0,34	0,25	--	0,14	0,12
Rijnkade	True	167,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijnkade	True	167,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--

Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
maatregelen - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Nijmeegseweg	0,87	--	--	--	--	--	1372,01	823,78	169,14	--	53,77	21,85	4,02	--	15,71	7,94	1,52	--	112,8	84,71	91,55	98,56
Nijmeegseweg	1,07	--	--	--	--	--	799,87	479,81	98,58	--	35,39	14,45	2,91	--	11,43	5,70	1,10	--	110,6	82,57	89,49	96,61
Nijmeegseweg	0,94	--	--	--	--	--	2171,85	1304,75	267,73	--	89,24	36,31	6,93	--	27,23	13,68	2,61	--	114,9	86,78	93,65	100,71
Nijmeegseweg	0,94	--	--	--	--	--	2171,85	1304,75	267,73	--	89,24	36,31	6,93	--	27,23	13,68	2,61	--	114,9	86,78	93,65	100,71
Nijmeegseweg	0,94	--	--	--	--	--	2171,85	1304,75	267,73	--	89,24	36,31	6,93	--	27,23	13,68	2,61	--	114,9	86,78	93,65	100,71
Nijmeegseweg	0,94	--	--	--	--	--	2171,85	1304,75	267,73	--	89,24	36,31	6,93	--	27,23	13,68	2,61	--	114,9	86,78	93,65	100,71
Nijmeegseweg	0,94	--	--	--	--	--	2171,85	1304,75	267,73	--	89,24	36,31	6,93	--	27,23	13,68	2,61	--	114,9	86,78	93,65	100,71
Nijmeegseweg	0,94	--	--	--	--	--	2171,85	1304,75	267,73	--	89,24	36,31	6,93	--	27,23	13,68	2,61	--	114,9	86,78	93,65	100,71
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	2,21	--	--	--	--	--	957,80	574,21	117,26	--	66,89	26,70	4,03	--	28,65	14,34	2,74	--	113,8	86,59	93,84	100,80
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	2,10	--	--	--	--	--	963,67	578,50	119,29	--	63,93	25,58	3,90	--	27,43	13,72	2,64	--	113,8	86,50	93,73	100,65
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	2,16	--	--	--	--	--	983,25	589,96	120,54	--	71,98	28,81	4,34	--	28,84	14,44	2,76	--	113,9	86,74	94,02	101,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	2,46	--	--	--	--	--	950,12	569,77	116,35	--	65,90	26,38	3,97	--	31,75	15,91	3,03	--	113,8	86,66	93,90	100,88
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	2,46	--	--	--	--	--	950,12	569,77	116,35	--	65,90	26,38	3,97	--	31,75	15,91	3,03	--	114,2	86,43	93,83	100,83
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	2,94	--	--	--	--	--	769,79	461,04	95,27	--	59,92	24,14	4,23	--	31,16	15,57	3,01	--	113,6	85,90	93,34	100,42
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	1,13	--	--	--	--	--	204,54	122,65	25,06	--	15,82	6,33	0,96	--	3,11	1,55	0,30	--	107,3	79,25	86,76	93,73
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	3,57	--	--	--	--	--	564,94	338,69	69,88	--	44,02	17,82	3,27	--	28,09	14,04	2,71	--	112,4	84,84	92,26	99,37
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	2,94	--	--	--	--	--	769,79	461,04	95,27	--	59,92	24,14	4,23	--	31,16	15,57	3,01	--	113,6	85,90	93,34	100,42
Westervoortsedijk	4,00	--	--	--	--	--	849,37	509,01	104,27	--	42,32	17,15	3,18	--	46,73	23,41	4,48	--	111,8	86,47	93,06	100,28
Westervoortsedijk	2,47	--	--	--	--	--	772,14	462,94	95,60	--	36,29	14,72	2,83	--	25,78	12,90	2,49	--	110,6	85,28	91,74	98,86
Westervoortsedijk	3,63	--	--	--	--	--	921,03	553,21	113,52	--	54,88	22,20	3,95	--	45,99	23,10	4,42	--	112,1	86,83	93,50	100,76
Westervoortsedijk	3,63	--	--	--	--	--	921,03	553,21	113,52	--	54,88	22,20	3,95	--	45,99	23,10	4,42	--	114,4	86,67	93,97	100,98
Westervoortsedijk	3,57	--	--	--	--	--	780,65	469,19	95,77	--	37,69	15,31	2,89	--	38,20	19,19	3,65	--	111,2	85,89	92,44	99,63
Westervoortsedijk	3,82	--	--	--	--	--	768,31	460,96	94,36	--	38,19	15,50	2,92	--	40,31	20,16	3,86	--	113,2	86,01	93,10	100,02
Westervoortsedijk	4,00	--	--	--	--	--	849,37	509,01	104,27	--	42,32	17,15	3,18	--	46,73	23,41	4,48	--	113,6	86,53	93,61	100,55
Westervoortsedijk	3,82	--	--	--	--	--	768,31	460,96	94,36	--	38,19	15,50	2,92	--	40,31	20,16	3,86	--	111,3	85,96	92,54	99,74
Badhuisstraat	0,13	--	--	--	--	--	171,10	102,69	21,15	--	1,33	0,53	0,08	--	0,28	0,14	0,03	--	101,2	84,02	85,69	89,88
Badhuisstraat	0,64	--	--	--	--	--	159,07	95,39	19,65	--	5,73	2,29	0,35	--	1,33	0,67	0,13	--	102,0	84,06	86,26	92,63
Badhuisstraat	0,64	--	--	--	--	--	159,07	95,39	19,65	--	5,73	2,29	0,35	--	1,33	0,67	0,13	--	102,0	84,06	86,26	92,63
Badhuisstraat	0,13	--	--	--	--	--	171,10	102,69	21,15	--	1,33	0,53	0,08	--	0,28	0,14	0,03	--	101,2	84,02	85,69	89,88
Badhuisstraat	0,64	--	--	--	--	--	159,07	95,39	19,65	--	5,73	2,29	0,35	--	1,33	0,67	0,13	--	102,0	84,06	86,26	92,63
Badhuisstraat	0,64	--	--	--	--	--	159,07	95,39	19,65	--	5,73	2,29	0,35	--	1,33	0,67	0,13	--	102,0	84,06	86,26	92,63
Nieuwe Kade	0,07	--	--	--	--	--	172,69	103,78	21,31	--	0,75	0,30	0,04	--	0,16	0,08	0,01	--	101,1	84,02	85,61	89,36
Nieuwe Kade	0,15	--	--	--	--	--	193,64	116,22	23,94	--	1,51	0,60	0,09	--	0,37	0,19	0,04	--	101,8	84,57	86,24	90,46
Nieuwe Kade	0,07	--	--	--	--	--	172,69	103,78	21,31	--	0,75	0,30	0,04	--	0,16	0,08	0,01	--	101,1	84,02	85,61	89,36
Nieuwe Kade	0,11	--	--	--	--	--	155,89	93,47	19,24	--	0,78	0,32	0,05	--	0,22	0,11	0,02	--	100,7	83,59	85,21	89,09
Rijnkade	--	--	--	--	--	--	11,69	4,34	1,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,5	70,98	74,38	77,64
Rijnkade	--	--	--	--	--	--	11,69	4,34	1,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,5	70,98	74,38	77,64

Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
maatregelen - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
Nijmeegseweg	104,99	109,16	105,06	97,85	87,68	112,08	82,15	88,79	95,55	102,58	106,83	102,69	95,43	85,02	109,69	75,19	81,78	88,46
Nijmeegseweg	102,78	106,89	102,81	95,64	85,58	109,85	79,98	86,69	93,55	100,34	104,54	100,41	93,18	82,88	107,43	73,06	79,76	86,60
Nijmeegseweg	107,04	111,18	107,09	99,90	89,77	114,12	84,21	90,88	97,68	104,62	108,84	104,71	97,46	87,10	111,72	77,26	83,89	90,64
Nijmeegseweg	107,04	111,18	107,09	99,90	89,77	114,12	84,21	90,88	97,68	104,62	108,84	104,71	97,46	87,10	111,72	77,26	83,89	90,64
Nijmeegseweg	107,04	111,18	107,09	99,90	89,77	114,12	84,21	90,88	97,68	104,62	108,84	104,71	97,46	87,10	111,72	77,26	83,89	90,64
Nijmeegseweg	107,04	111,18	107,09	99,90	89,77	114,12	84,21	90,88	97,68	104,62	108,84	104,71	97,46	87,10	111,72	77,26	83,89	90,64
Nijmeegseweg	107,04	111,18	107,09	99,90	89,77	114,12	84,21	90,88	97,68	104,62	108,84	104,71	97,46	87,10	111,72	77,26	83,89	90,64
Nijmeegseweg	107,04	111,18	107,09	99,90	89,77	114,12	84,21	90,88	97,68	104,62	108,84	104,71	97,46	87,10	111,72	77,26	83,89	90,64
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	105,01	110,25	106,54	100,18	91,51	113,21	83,73	90,79	97,51	102,30	107,75	103,93	97,59	88,54	110,60	76,51	83,44	89,98
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	104,94	110,23	106,50	100,14	91,41	113,17	83,67	90,70	97,38	102,25	107,74	103,91	97,56	88,46	110,57	76,49	83,40	89,91
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	105,15	110,38	106,68	100,32	91,68	113,35	83,88	90,96	97,70	102,43	107,88	104,07	97,72	88,70	110,73	76,64	83,59	90,15
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	105,10	110,28	106,56	100,21	91,58	113,25	83,81	90,87	97,60	102,39	107,77	103,96	97,61	88,61	110,64	76,58	83,51	90,08
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	105,04	110,65	107,33	100,62	91,83	113,62	83,55	90,78	97,55	102,32	108,17	104,79	98,06	88,91	111,04	76,30	83,41	90,02
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	104,47	109,90	106,61	99,91	91,29	112,93	82,98	90,25	97,12	101,71	107,39	104,03	97,31	88,33	110,31	75,89	83,10	89,88
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	97,77	103,74	100,44	93,71	84,76	106,65	76,34	83,65	90,35	95,07	101,28	97,90	91,16	81,80	104,09	69,06	76,24	82,73
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	103,42	108,70	105,40	98,71	90,20	111,76	81,92	89,19	96,10	100,65	106,18	102,82	96,11	87,24	109,13	74,86	82,08	88,93
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	104,47	109,90	106,61	99,91	91,29	112,93	82,98	90,25	97,12	101,71	107,39	104,03	97,31	88,33	110,31	75,89	83,10	89,88
Westervoortsedijk	105,30	107,68	103,40	97,58	90,30	111,28	83,67	90,02	97,09	102,62	104,97	100,47	94,74	87,22	108,49	76,61	82,90	89,93
Westervoortsedijk	104,14	106,57	102,08	96,38	88,87	110,09	82,53	88,72	95,65	101,53	103,92	99,17	93,59	85,79	107,36	75,55	81,68	88,57
Westervoortsedijk	105,59	108,01	103,78	97,96	90,71	111,63	84,00	90,42	97,52	102,91	105,29	100,81	95,09	87,59	108,82	76,92	83,25	90,29
Westervoortsedijk	105,36	110,70	107,36	100,67	91,98	113,71	83,82	90,99	97,80	102,64	108,22	104,83	98,11	89,10	111,14	76,73	83,85	90,59
Westervoortsedijk	104,73	107,12	102,78	96,99	89,65	110,70	83,11	89,42	96,45	102,08	104,44	99,87	94,18	86,58	107,94	76,06	82,31	89,29
Westervoortsedijk	104,60	109,52	105,78	99,42	90,83	112,52	83,22	90,17	96,90	101,90	107,03	103,21	96,86	87,95	109,94	76,18	83,10	89,78
Westervoortsedijk	105,11	110,00	106,26	99,91	91,34	113,01	83,73	90,68	97,43	102,41	107,50	103,68	97,33	88,46	110,42	76,68	83,59	90,28
Westervoortsedijk	104,78	107,17	102,88	97,06	89,76	110,76	83,16	89,50	96,55	102,11	104,47	99,94	94,23	86,68	107,98	76,12	82,40	89,41
Badhuisstraat	95,38	96,55	89,92	85,73	79,24	100,42	81,78	83,40	87,29	93,13	94,24	87,42	83,35	76,62	98,08	74,90	76,50	80,23
Badhuisstraat	95,60	97,28	92,23	87,22	82,29	101,42	81,71	83,74	89,49	93,22	94,73	89,24	84,44	79,12	98,78	74,78	76,72	82,08
Badhuisstraat	95,60	97,28	92,23	87,22	82,29	101,42	81,71	83,74	89,49	93,22	94,73	89,24	84,44	79,12	98,78	74,78	76,72	82,08
Badhuisstraat	95,38	96,55	89,92	85,73	79,24	100,42	81,78	83,40	87,29	93,13	94,24	87,42	83,35	76,62	98,08	74,90	76,50	80,23
Badhuisstraat	95,60	97,28	92,23	87,22	82,29	101,42	81,71	83,74	89,49	93,22	94,73	89,24	84,44	79,12	98,78	74,78	76,72	82,08
Badhuisstraat	95,60	97,28	92,23	87,22	82,29	101,42	81,71	83,74	89,49	93,22	94,73	89,24	84,44	79,12	98,78	74,78	76,72	82,08
Nieuwe Kade	95,36	96,45	89,51	85,51	78,64	100,27	81,79	83,36	86,92	93,13	94,19	87,14	83,20	76,18	98,00	74,91	76,46	79,91
Nieuwe Kade	95,93	97,10	90,50	86,31	79,84	100,97	82,32	83,94	87,86	93,68	94,79	87,99	83,91	77,20	98,64	75,44	77,05	80,80
Nieuwe Kade	95,36	96,45	89,51	85,51	78,64	100,27	81,79	83,36	86,92	93,13	94,19	87,14	83,20	76,18	98,00	74,91	76,46	79,91
Nieuwe Kade	94,94	96,05	89,22	85,16	78,42	99,89	81,35	82,94	86,61	92,70	93,78	86,81	82,82	75,90	97,60	74,47	76,05	79,60
Rijnkade	83,99	87,68	80,69	75,46	66,08	90,38	66,68	70,08	73,34	79,69	83,38	76,39	71,16	61,78	86,08	60,98	64,38	67,64
Rijnkade	83,99	87,68	80,69	75,46	66,08	90,38	66,68	70,08	73,34	79,69	83,38	76,39	71,16	61,78	86,08	60,98	64,38	67,64

Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
maatregelen - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Nijmeegseweg	95,65	99,92	95,77	88,50	78,03	102,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	93,44	97,65	93,52	86,28	75,96	100,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	97,69	101,94	97,80	90,54	80,13	104,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	97,69	101,94	97,80	90,54	80,13	104,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	97,69	101,94	97,80	90,54	80,13	104,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	97,69	101,94	97,80	90,54	80,13	104,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	97,69	101,94	97,80	90,54	80,13	104,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	97,69	101,94	97,80	90,54	80,13	104,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	95,17	100,72	96,84	90,50	81,23	103,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	95,17	100,75	96,87	90,53	81,20	103,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	95,29	100,84	96,97	90,63	81,38	103,64	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	95,25	100,73	96,87	90,52	81,30	103,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	95,18	101,14	97,73	90,99	81,62	103,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	94,68	100,45	97,07	90,34	81,22	103,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	87,93	94,26	90,84	84,09	74,49	97,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	93,63	99,24	95,86	89,15	80,17	102,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	94,68	100,45	97,07	90,34	81,22	103,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	95,59	97,94	93,37	87,68	80,08	101,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	94,58	96,97	92,15	86,60	78,74	100,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	95,87	98,25	93,68	87,99	80,40	101,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	95,60	101,26	97,85	91,13	82,01	104,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	95,05	97,41	92,77	87,12	79,45	100,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	94,88	100,07	96,23	89,88	80,89	102,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	95,38	100,54	96,70	90,35	81,39	103,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	95,09	97,45	92,86	87,18	79,56	100,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Badhuisstraat	86,25	87,34	80,41	76,41	69,54	91,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Badhuisstraat	86,28	87,69	81,95	77,29	71,69	91,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Badhuisstraat	86,28	87,69	81,95	77,29	71,69	91,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Badhuisstraat	86,25	87,34	80,41	76,41	69,54	91,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Badhuisstraat	86,28	87,69	81,95	77,29	71,69	91,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Badhuisstraat	86,28	87,69	81,95	77,29	71,69	91,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Kade	86,24	87,28	80,16	76,27	69,15	91,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Kade	86,80	87,89	80,99	76,97	70,12	91,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Kade	86,24	87,28	80,16	76,27	69,15	91,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Kade	85,82	86,88	79,83	75,90	68,87	90,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijnkade	73,99	77,68	70,69	65,46	56,08	80,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijnkade	73,99	77,68	70,69	65,46	56,08	80,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: rietgrachtstraat 2020
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	36480	0	09:02, 11 mei 2021	-2162	3	10001	10001	Punt	191464,60	443175,11	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	36481	0	09:03, 11 mei 2021	-2168	3	10002	10002	Punt	191482,60	443210,55	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	36482	0	09:07, 11 mei 2021	-2174	3	10003	10003	Punt	191483,25	443274,97	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	36483	0	09:04, 11 mei 2021	-2180	3	10004	10004	Punt	191481,27	443292,84	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	36484	0	09:04, 11 mei 2021	-2186	3	10005	10005	Punt	191478,91	443370,58	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja

Model: rietgrachtstraat 2020
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH
Rietgrachtstraat	36401	8	17:01, 25 jun 2021	-2152	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191417,90	443110,69	191437,73	443145,47	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00
Rietgrachtstraat	36417	8	17:03, 25 jun 2021	-2154	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191467,93	443442,19	191469,87	443350,04	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00
Rietgrachtstraat	36418	8	17:03, 25 jun 2021	-2200	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191446,05	443161,47	191454,59	443178,09	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00
Rietgrachtstraat	36419	8	17:03, 25 jun 2021	-2158	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191470,62	443314,50	191471,12	443286,62	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00
Rietgrachtstraat	36479	8	17:03, 25 jun 2021	-2160	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191454,59	443178,09	191471,12	443286,62	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00
Rietgrachtstraat	36487	8	17:01, 25 jun 2021	-2202	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191437,73	443145,47	191446,05	443161,47	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00
Rietgrachtstraat	36561	8	17:03, 25 jun 2021	-2204	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191469,87	443350,04	191470,62	443314,50	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00

Model: rietgrachtstraat 2020
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	4	40,24	40,24	2,49	34,34	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	92,17	92,17	92,17	92,17	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	--	--
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	18,69	18,69	18,69	18,69	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	27,88	27,88	27,88	27,88	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	5	112,40	112,40	8,85	65,63	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	--	--
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	18,03	18,03	18,03	18,03	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	--
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	35,55	35,55	35,55	35,55	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	--	--

Model: rietgrachtstraat 2020
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
Rietgrachtstraat	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	1065,00	6,98	2,55	0,76	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1771,00	6,98	2,55	0,76	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	986,00	6,98	2,55	0,76	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	986,00	6,98	2,55	0,76	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	986,00	6,98	2,55	0,76	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1065,00	6,98	2,55	0,76	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	986,00	6,98	2,55	0,76	--	--

Model: rietgrachtstraat 2020
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,63	94,03	85,31	--	3,24	2,62	3,81	--	4,13	3,35	10,88	--	--	--	--	--	68,86	25,54	6,90	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,71	94,09	85,57	--	3,31	2,67	3,91	--	3,98	3,23	10,52	--	--	--	--	--	114,60	42,49	11,52	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,71	94,09	85,57	--	3,31	2,67	3,91	--	3,98	3,23	10,52	--	--	--	--	--	63,81	23,66	6,41	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,71	94,09	85,57	--	3,31	2,67	3,91	--	3,98	3,23	10,52	--	--	--	--	--	63,81	23,66	6,41	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,71	94,09	85,57	--	3,31	2,67	3,91	--	3,98	3,23	10,52	--	--	--	--	--	63,81	23,66	6,41	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,63	94,03	85,31	--	3,24	2,62	3,81	--	4,13	3,35	10,88	--	--	--	--	--	68,86	25,54	6,90	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,71	94,09	85,57	--	3,31	2,67	3,91	--	3,98	3,23	10,52	--	--	--	--	--	63,81	23,66	6,41	--

Model: rietgrachtstraat 2020
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
Rietgrachtstraat	2,41	0,71	0,31	--	3,07	0,91	0,88	--	105,6	82,65	90,17	96,08	98,19	101,70	94,60	89,39	81,39	104,85	77,83	85,29	91,04
Rietgrachtstraat	4,09	1,21	0,53	--	4,92	1,46	1,42	--	101,8	77,74	82,56	91,68	92,84	97,12	94,11	87,99	82,92	100,86	72,93	77,57	86,49
Rietgrachtstraat	2,28	0,67	0,29	--	2,74	0,81	0,79	--	102,3	82,19	87,64	95,97	94,12	96,74	90,36	85,45	81,29	101,33	77,33	82,63	90,77
Rietgrachtstraat	2,28	0,67	0,29	--	2,74	0,81	0,79	--	99,4	74,87	79,90	89,10	90,12	94,76	92,07	85,65	80,44	98,48	70,02	74,89	83,90
Rietgrachtstraat	2,28	0,67	0,29	--	2,74	0,81	0,79	--	99,2	75,19	80,02	89,14	90,30	94,58	91,57	85,44	80,38	98,32	70,38	75,03	83,95
Rietgrachtstraat	2,41	0,71	0,31	--	3,07	0,91	0,88	--	102,7	82,56	88,03	96,36	94,51	97,11	90,73	85,82	81,69	101,71	77,70	83,02	91,16
Rietgrachtstraat	2,28	0,67	0,29	--	2,74	0,81	0,79	--	99,2	75,19	80,02	89,14	90,30	94,58	91,57	85,44	80,38	98,32	70,38	75,03	83,95

Model: rietgrachtstraat 2020
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
Rietgrachtstraat	93,45	97,19	90,07	84,83	76,59	100,21	75,11	82,66	88,94	90,57	92,96	85,91	80,77	73,69	96,67	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	88,13	92,51	89,39	83,25	77,80	96,12	69,91	75,50	84,90	85,16	88,84	86,22	80,20	76,16	93,04	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	89,38	92,14	85,68	80,72	76,18	96,50	74,52	80,66	89,22	86,54	88,44	82,32	77,61	74,52	93,78	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	85,39	90,17	87,39	80,93	75,33	93,76	67,17	72,90	82,34	82,51	86,42	84,00	77,78	73,65	90,60	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	85,59	89,97	86,84	80,71	75,26	93,58	67,37	72,96	82,36	82,61	86,30	83,68	77,65	73,62	90,50	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	89,76	92,50	86,04	81,09	76,58	96,87	74,91	81,08	89,63	86,96	88,83	82,71	78,01	74,94	94,18	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	85,59	89,97	86,84	80,71	75,26	93,58	67,37	72,96	82,36	82,61	86,30	83,68	77,65	73,62	90,50	--	--	--	--

Model: rietgrachtstraat 2020
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--

Model: rietgrachtstraat 2031
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH
Rietgrachtstraat	36401	8	16:15, 7 jul 2021	-2152	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191417,90	443110,69	191437,73	443145,47	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00
Rietgrachtstraat	36417	8	16:15, 7 jul 2021	-2154	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191467,93	443442,19	191469,94	443346,83	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00
Rietgrachtstraat	36418	8	16:16, 7 jul 2021	-2200	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191446,05	443161,47	191454,59	443178,09	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00
Rietgrachtstraat	36419	8	16:16, 7 jul 2021	-2158	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191470,62	443314,50	191471,12	443286,62	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00
Rietgrachtstraat	36479	8	16:16, 7 jul 2021	-2160	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191454,59	443178,09	191471,12	443286,62	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00
Rietgrachtstraat	36487	8	16:15, 7 jul 2021	-2202	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191437,73	443145,47	191446,05	443161,47	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00
Rietgrachtstraat	36562	8	16:16, 7 jul 2021	-2204	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191469,94	443346,83	191470,62	443314,50	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00

Model: rietgrachtstraat 2031
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	4	40,24	40,24	2,49	34,34	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	95,38	95,38	95,38	95,38	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	--	--
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	18,69	18,69	18,69	18,69	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	27,88	27,88	27,88	27,88	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	5	112,40	112,40	8,85	65,63	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	--	--
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	18,03	18,03	18,03	18,03	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	--
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	32,33	32,33	32,33	32,33	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	--	--

Model: rietgrachtstraat 2031
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
Rietgrachtstraat	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	2149,00	6,98	2,55	0,76	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	2865,00	6,98	2,55	0,76	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	2066,00	6,98	2,55	0,76	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	2066,00	6,98	2,55	0,76	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	2066,00	6,98	2,55	0,76	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	2149,00	6,98	2,55	0,76	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	2066,00	6,98	2,55	0,76	--	--

Model: rietgrachtstraat 2031
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,63	94,03	85,31	--	3,24	2,62	3,81	--	4,13	3,35	10,88	--	--	--	--	--	138,95	51,53	13,93	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,71	94,09	85,57	--	3,31	2,67	3,91	--	3,98	3,23	10,52	--	--	--	--	--	185,40	68,74	18,63	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,71	94,09	85,57	--	3,31	2,67	3,91	--	3,98	3,23	10,52	--	--	--	--	--	133,69	49,57	13,44	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,71	94,09	85,57	--	3,31	2,67	3,91	--	3,98	3,23	10,52	--	--	--	--	--	133,69	49,57	13,44	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,71	94,09	85,57	--	3,31	2,67	3,91	--	3,98	3,23	10,52	--	--	--	--	--	133,69	49,57	13,44	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,63	94,03	85,31	--	3,24	2,62	3,81	--	4,13	3,35	10,88	--	--	--	--	--	138,95	51,53	13,93	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,71	94,09	85,57	--	3,31	2,67	3,91	--	3,98	3,23	10,52	--	--	--	--	--	133,69	49,57	13,44	--

Model: rietgrachtstraat 2031
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
Rietgrachtstraat	4,86	1,44	0,62	--	6,20	1,84	1,78	--	108,6	85,69	93,22	99,13	101,24	104,75	97,65	92,44	84,44	107,90	80,88	88,34	94,09
Rietgrachtstraat	6,62	1,95	0,85	--	7,96	2,36	2,29	--	103,8	79,83	84,65	93,77	94,93	99,21	96,20	90,08	85,01	102,95	75,02	79,66	88,58
Rietgrachtstraat	4,77	1,41	0,61	--	5,74	1,70	1,65	--	105,6	85,41	90,86	99,19	97,34	99,96	93,57	88,66	84,51	104,55	80,55	85,84	93,98
Rietgrachtstraat	4,77	1,41	0,61	--	5,74	1,70	1,65	--	102,6	78,09	83,11	92,32	93,33	97,98	95,28	88,86	83,65	101,70	73,24	78,11	87,12
Rietgrachtstraat	4,77	1,41	0,61	--	5,74	1,70	1,65	--	102,4	78,41	83,23	92,35	93,51	97,79	94,78	88,66	83,59	101,53	73,60	78,24	87,16
Rietgrachtstraat	4,86	1,44	0,62	--	6,20	1,84	1,78	--	105,8	85,61	91,08	99,41	97,56	100,16	93,78	88,87	84,74	104,76	80,75	86,07	94,21
Rietgrachtstraat	4,77	1,41	0,61	--	5,74	1,70	1,65	--	102,4	78,41	83,23	92,35	93,51	97,79	94,78	88,66	83,59	101,53	73,60	78,24	87,16

Model: rietgrachtstraat 2031
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
Rietgrachtstraat	96,50	100,24	93,11	87,88	79,64	103,25	78,16	85,71	91,99	93,62	96,00	88,96	83,82	76,74	99,72	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	90,22	94,60	91,48	85,34	79,89	98,21	72,00	77,59	86,99	87,25	90,93	88,31	82,29	78,25	95,13	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	92,60	95,36	88,89	83,94	79,39	99,71	77,73	83,87	92,43	89,76	91,65	85,53	80,82	77,73	96,99	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	88,60	93,38	90,60	84,14	78,54	96,97	70,38	76,11	85,55	85,72	89,64	87,21	80,99	76,86	93,81	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	88,80	93,18	90,06	83,92	78,47	96,79	70,58	76,17	85,57	85,83	89,51	86,89	80,87	76,83	93,71	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	92,81	95,55	89,09	84,14	79,62	99,92	77,96	84,13	92,68	90,01	91,87	85,76	81,06	77,99	97,23	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	88,80	93,18	90,06	83,92	78,47	96,79	70,58	76,17	85,57	85,83	89,51	86,89	80,87	76,83	93,71	--	--	--	--

Model: rietgrachtstraat 2031
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--

Bijlage 3 Invoergegevens geluidmodellen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_C	100	191290,31	443084,14	7,50	27,13	24,43	17,30	27,66
10001_A	10001	191244,16	443039,12	4,50	23,73	21,13	14,06	24,33
10002_A	10002	191250,23	443045,41	4,50	24,33	21,72	14,64	24,93
10003_A	10003	191258,26	443046,02	4,50	41,26	38,80	31,81	41,97
10004_A	10004	191271,22	443033,74	4,50	44,78	42,32	35,32	45,49
10005_A	10005	191286,00	443019,64	4,50	52,15	49,60	42,57	52,80
10006_A	10006	191286,19	443012,36	4,50	56,93	54,52	47,56	57,68
10007_A	10007	191278,53	443005,23	4,50	56,00	53,62	46,66	56,77
10008_A	10008	191270,87	443005,28	4,50	47,18	44,83	37,89	47,97
10009_A	10009	191264,06	443011,76	4,50	43,33	40,97	34,03	44,11
10010_A	10010	191257,47	443018,09	4,50	41,19	38,83	31,89	41,97
10011_A	10011	191249,75	443023,72	4,50	38,39	36,03	29,09	39,17
10012_A	10012	191244,33	443031,54	4,50	30,52	28,14	21,20	31,29
101_A	101	191291,15	443090,02	1,50	39,37	36,71	29,61	39,93
101_B	101	191291,15	443090,02	4,50	40,73	38,07	30,97	41,29
102_B	102	191285,15	443081,16	4,50	26,92	24,14	16,96	27,39
103_A	103	191286,68	443093,05	1,50	38,81	36,14	29,04	39,37
103_B	103	191286,68	443093,05	4,50	40,04	37,38	30,28	40,60
104_B	104	191280,68	443084,19	4,50	26,43	23,65	16,49	26,91
105_A	105	191319,64	443043,61	1,50	57,24	54,60	47,51	57,82
105_B	105	191319,64	443043,61	4,50	57,45	54,81	47,72	58,03
105_C	105	191319,64	443043,61	7,50	57,26	54,62	47,54	57,84
106_B	106	191312,81	443051,85	4,50	22,01	19,28	12,14	22,52
106_C	106	191312,81	443051,85	7,50	22,74	19,97	12,80	23,22
107_A	107	191315,49	443040,16	1,50	57,25	54,61	47,53	57,83
107_B	107	191315,49	443040,16	4,50	57,44	54,81	47,73	58,02
107_C	107	191315,49	443040,16	7,50	57,24	54,61	47,53	57,82
108_B	108	191308,65	443048,40	4,50	22,43	19,70	12,55	22,94
108_C	108	191308,65	443048,40	7,50	22,80	20,05	12,90	23,30
109_A	109	191311,33	443036,72	1,50	57,20	54,56	47,48	57,78
109_B	109	191311,33	443036,72	4,50	57,37	54,75	47,67	57,96
109_C	109	191311,33	443036,72	7,50	57,17	54,54	47,47	57,76
110_B	110	191304,50	443044,95	4,50	22,08	19,36	12,22	22,60
110_C	110	191304,50	443044,95	7,50	22,16	19,43	12,29	22,67
111_A	111	191275,26	443047,45	1,50	40,82	38,38	31,41	41,55
111_B	111	191275,26	443047,45	4,50	42,54	40,11	33,14	43,27
111_C	111	191275,26	443047,45	7,50	42,57	40,14	33,17	43,30
112_B	112	191283,49	443054,28	4,50	26,95	24,22	17,08	27,46
112_C	112	191283,49	443054,28	7,50	27,66	24,92	17,78	28,16
113_A	113	191271,81	443051,60	1,50	39,61	37,19	30,23	40,35
113_B	113	191271,81	443051,60	4,50	41,47	39,05	32,08	42,21
113_C	113	191271,81	443051,60	7,50	41,55	39,14	32,16	42,29
114_B	114	191280,04	443058,44	4,50	27,71	24,92	17,74	28,17
114_C	114	191280,04	443058,44	7,50	28,78	25,97	18,78	29,23
115_A	115	191268,36	443055,76	1,50	38,67	36,25	29,28	39,41
115_B	115	191268,36	443055,76	4,50	40,53	38,11	31,14	41,27
115_C	115	191268,36	443055,76	7,50	40,76	38,33	31,36	41,49
116_B	116	191276,59	443062,59	4,50	28,00	25,17	17,98	28,44
116_C	116	191276,59	443062,59	7,50	29,28	26,44	19,23	29,71
117_A	117	191264,91	443059,91	1,50	37,46	35,04	28,06	38,20
117_B	117	191264,91	443059,91	4,50	39,18	36,76	29,79	39,92
117_C	117	191264,91	443059,91	7,50	39,64	37,22	30,24	40,38
118_B	118	191273,14	443066,75	4,50	27,94	25,10	17,90	28,37
118_C	118	191273,14	443066,75	7,50	29,26	26,41	19,19	29,68
119_A	119	191261,46	443064,07	1,50	36,50	34,08	27,11	37,24
119_B	119	191261,46	443064,07	4,50	38,07	35,65	28,68	38,81
119_C	119	191261,46	443064,07	7,50	38,78	36,35	29,38	39,51
120_B	120	191269,69	443070,90	4,50	27,70	24,85	17,65	28,13
120_C	120	191269,69	443070,90	7,50	29,10	26,25	19,03	29,52
128_A	128	191247,35	443098,40	1,50	22,99	20,23	13,08	23,48
128_B	128	191247,35	443098,40	4,50	23,57	20,79	13,62	24,04
129_A	129	191240,78	443094,88	1,50	20,23	17,52	10,39	20,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	129	191240,78	443094,88	4,50	20,93	18,22	11,09	21,45
130_A	130	191233,88	443098,36	1,50	31,42	29,00	22,03	32,16
130_B	130	191233,88	443098,36	4,50	32,24	29,82	22,85	32,98
131_A	131	191251,66	443106,94	1,50	23,01	20,23	13,07	23,49
131_B	131	191251,66	443106,94	4,50	23,92	21,11	13,93	24,37
132_A	132	191258,10	443119,68	1,50	33,74	31,06	23,96	34,29
132_B	132	191258,10	443119,68	4,50	34,08	31,40	24,29	34,63
133_A	133	191244,12	443126,74	1,50	17,91	15,14	7,97	18,39
133_B	133	191244,12	443126,74	4,50	19,60	16,86	9,72	20,10
134_A	134	191240,89	443120,34	1,50	13,31	10,59	3,46	13,83
134_B	134	191240,89	443120,34	4,50	12,46	9,72	2,58	12,96
135_A	135	191254,87	443113,28	1,50	32,24	29,56	22,45	32,79
135_B	135	191254,87	443113,28	4,50	32,82	30,14	23,03	33,37
136_B	136	191354,04	443086,07	4,50	23,65	20,84	13,65	24,10
136_C	136	191354,04	443086,07	7,50	25,04	22,19	14,99	25,47
137_A	137	191364,38	443080,76	1,50	57,01	54,36	47,27	57,58
137_B	137	191364,38	443080,76	4,50	57,09	54,44	47,35	57,66
137_C	137	191364,38	443080,76	7,50	56,86	54,21	47,12	57,43
147_B	147	191238,39	443055,45	4,50	17,60	14,92	7,82	18,15
149_B	149	191316,95	443120,11	4,50	28,16	25,31	18,11	28,59
149_C	149	191316,95	443120,11	7,50	29,54	26,69	19,47	29,96
149_D	149	191316,95	443120,11	10,50	31,41	28,57	21,37	31,84
149_E	149	191316,95	443120,11	13,50	34,31	31,57	24,42	34,81
149_F	149	191316,95	443120,11	16,50	37,43	34,77	27,67	37,99
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	19,99	17,17	9,98	20,43
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	20,42	17,58	10,38	20,85
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	12,74	9,93	2,75	13,19
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	28,82	26,15	19,05	29,38
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	30,61	27,95	20,85	31,17
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	28,19	25,54	18,44	28,76
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	29,96	27,12	19,91	30,39
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	32,61	29,82	22,65	33,08
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	36,00	33,31	26,19	36,54
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	38,35	35,69	28,59	38,91
153_B	153	191306,82	443121,27	4,50	27,47	24,64	17,44	27,91
154_A	154	191299,58	443124,95	1,50	18,71	15,94	8,78	19,19
154_B	154	191299,58	443124,95	4,50	19,46	16,67	9,49	19,92
159_A	159	191204,89	443142,98	1,50	19,38	16,57	9,39	19,83
159_B	159	191204,89	443142,98	4,50	20,31	17,50	10,31	20,76
159_C	159	191204,89	443142,98	7,50	25,14	22,48	15,38	25,70
160_A	160	191203,89	443136,93	1,50	22,59	19,81	12,64	23,06
160_B	160	191203,89	443136,93	4,50	23,14	20,39	13,23	23,63
160_C	160	191203,89	443136,93	7,50	27,71	25,17	18,14	28,36
161_B	161	191197,16	443135,57	4,50	21,07	18,46	11,39	21,67
161_C	161	191197,16	443135,57	7,50	26,44	24,03	17,05	27,18
162_B	162	191183,84	443160,15	4,50	22,30	19,52	12,35	22,77
162_C	162	191183,84	443160,15	7,50	26,36	23,70	16,61	26,92
163_B	163	191177,10	443151,84	4,50	20,26	17,69	10,65	20,89
163_C	163	191177,10	443151,84	7,50	24,48	22,07	15,10	25,22
164_A	164	191160,44	443160,56	1,50	3,15	0,49	-6,62	3,71
164_B	164	191160,44	443160,56	4,50	2,87	0,21	-6,89	3,43
164_C	164	191160,44	443160,56	7,50	1,46	-1,15	-8,22	2,06
164_D	164	191160,44	443160,56	10,50	2,43	-0,41	-7,61	2,86
164_E	164	191160,44	443160,56	13,50	--	--	--	--
165_A	165	191176,42	443166,55	1,50	19,74	16,94	9,76	20,20
165_B	165	191176,42	443166,55	4,50	20,45	17,67	10,51	20,93
165_C	165	191176,42	443166,55	7,50	23,34	20,67	13,56	23,89
165_D	165	191176,42	443166,55	10,50	24,54	21,90	14,82	25,12
165_E	165	191176,42	443166,55	13,50	25,63	22,98	15,90	26,20
166_B	166	191173,54	443149,42	4,50	22,91	20,18	13,03	23,42
166_C	166	191173,54	443149,42	7,50	26,12	23,53	16,46	26,73
166_D	166	191173,54	443149,42	10,50	25,97	23,31	16,21	26,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
166_E	166	191173,54	443149,42	13,50	27,73	25,09	18,01	28,31
167_A	167	191142,87	443139,02	1,50	2,44	-0,44	-7,67	2,84
167_B	167	191142,87	443139,02	4,50	2,11	-0,78	-8,02	2,50
167_C	167	191142,87	443139,02	7,50	1,60	-1,30	-8,54	1,99
167_D	167	191142,87	443139,02	10,50	15,77	13,39	6,44	16,54
167_E	167	191142,87	443139,02	13,50	12,64	10,27	3,31	13,41
167_F	167	191142,87	443139,02	16,50	--	--	--	--
168_F	168	191157,69	443143,58	16,50	20,65	17,79	10,58	21,07
169_B	169	191158,48	443130,95	4,50	20,79	17,98	10,80	21,24
169_C	169	191158,48	443130,95	7,50	21,02	18,22	11,04	21,48
169_D	169	191158,48	443130,95	10,50	21,25	18,46	11,28	21,71
169_E	169	191158,48	443130,95	13,50	22,27	19,49	12,32	22,74
169_F	169	191158,48	443130,95	16,50	24,05	21,36	14,24	24,59
170_F	170	191150,42	443121,09	16,50	26,50	23,84	16,75	27,06
171_F	171	191141,19	443123,37	16,50	12,25	9,52	2,38	12,76
172_B	172	191325,64	443066,58	4,50	49,41	46,76	39,66	49,98
172_C	172	191325,64	443066,58	7,50	49,43	46,78	39,68	50,00
172_D	172	191325,64	443066,58	10,50	49,37	46,71	39,62	49,93
172_E	172	191325,64	443066,58	13,50	49,28	46,62	39,53	49,84
173_A	173	191333,02	443061,59	1,50	51,27	48,61	41,52	51,83
173_B	173	191333,02	443061,59	4,50	51,90	49,24	42,15	52,46
173_C	173	191333,02	443061,59	7,50	51,82	49,17	42,07	52,39
173_D	173	191333,02	443061,59	10,50	51,69	49,04	41,94	52,26
173_E	173	191333,02	443061,59	13,50	51,51	48,85	41,76	52,07
174_A	174	191329,62	443051,90	1,50	57,21	54,56	47,47	57,78
174_B	174	191329,62	443051,90	4,50	57,42	54,77	47,69	57,99
174_C	174	191329,62	443051,90	7,50	57,22	54,58	47,49	57,80
174_D	174	191329,62	443051,90	10,50	56,90	54,26	47,18	57,48
174_E	174	191329,62	443051,90	13,50	56,57	53,93	46,84	57,15
175_D	175	191318,21	443049,41	10,50	44,12	41,48	34,39	44,70
175_E	175	191318,21	443049,41	13,50	49,28	46,70	39,65	49,90
176_B	176	191316,05	443054,58	4,50	21,74	19,04	11,92	22,27
176_C	176	191316,05	443054,58	7,50	22,42	19,67	12,51	22,91
176_D	176	191316,05	443054,58	10,50	23,82	21,04	13,87	24,29
176_E	176	191316,05	443054,58	13,50	25,42	22,62	15,43	25,88
177_B	177	191313,47	443059,97	4,50	29,88	27,09	19,92	30,35
177_C	177	191313,47	443059,97	7,50	31,71	28,92	21,75	32,18
177_D	177	191313,47	443059,97	10,50	34,25	31,52	24,38	34,76
177_E	177	191313,47	443059,97	13,50	38,91	36,34	29,29	39,54
178_D	178	191312,61	443069,03	10,50	24,43	21,74	14,63	24,97
178_E	178	191312,61	443069,03	13,50	27,74	25,10	18,01	28,32
179_A	179	191319,20	443071,02	1,50	46,01	43,35	36,26	46,57
179_B	179	191319,20	443071,02	4,50	47,50	44,84	37,75	48,06
179_C	179	191319,20	443071,02	7,50	47,57	44,91	37,82	48,13
179_D	179	191319,20	443071,02	10,50	47,55	44,89	37,80	48,11
179_E	179	191319,20	443071,02	13,50	47,40	44,75	37,65	47,97
18_B	18	191359,05	443090,24	4,50	24,33	21,51	14,31	24,77
18_C	18	191359,05	443090,24	7,50	25,76	22,91	15,71	26,19
180_B	180	191297,81	443044,11	4,50	30,70	27,90	20,72	31,16
180_C	180	191297,81	443044,11	7,50	32,76	29,92	22,71	33,19
180_D	180	191297,81	443044,11	10,50	36,35	33,53	26,34	36,79
180_E	180	191297,81	443044,11	13,50	41,86	39,19	32,08	42,41
180_F	180	191297,81	443044,11	16,50	44,60	41,92	34,81	45,15
181_E	181	191302,36	443038,28	13,50	45,36	42,72	35,63	45,94
181_F	181	191302,36	443038,28	16,50	49,76	47,15	40,09	50,36
182_E	182	191298,79	443030,68	13,50	47,50	44,88	37,81	48,09
182_F	182	191298,79	443030,68	16,50	53,55	51,03	44,00	54,21
183_A	183	191290,72	443028,83	1,50	49,55	47,13	40,16	50,29
183_B	183	191290,72	443028,83	4,50	49,98	47,53	40,56	50,70
183_C	183	191290,72	443028,83	7,50	49,46	47,04	40,07	50,20
183_D	183	191290,72	443028,83	10,50	48,09	45,76	38,83	48,89
183_E	183	191290,72	443028,83	13,50	48,58	46,25	39,32	49,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_F	183	191290,72	443028,83	16,50	48,53	46,20	39,27	49,33
184_B	184	191286,13	443034,38	4,50	47,28	44,83	37,84	48,00
184_C	184	191286,13	443034,38	7,50	47,23	44,78	37,80	47,95
184_D	184	191286,13	443034,38	10,50	45,88	43,49	36,55	46,65
184_E	184	191286,13	443034,38	13,50	45,17	42,83	35,90	45,97
184_F	184	191286,13	443034,38	16,50	45,42	43,09	36,16	46,22
185_A	185	191282,20	443039,06	1,50	44,02	41,58	34,61	44,75
185_B	185	191282,20	443039,06	4,50	45,25	42,81	35,82	45,97
185_C	185	191282,20	443039,06	7,50	45,23	42,79	35,80	45,95
185_D	185	191282,20	443039,06	10,50	44,42	42,02	35,06	45,17
185_E	185	191282,20	443039,06	13,50	43,39	41,05	34,12	44,19
185_F	185	191282,20	443039,06	16,50	42,96	40,62	33,69	43,76
186_A	186	191278,82	443043,14	1,50	42,54	40,09	33,11	43,26
186_B	186	191278,82	443043,14	4,50	44,06	41,61	34,63	44,78
186_C	186	191278,82	443043,14	7,50	44,06	41,61	34,63	44,78
186_D	186	191278,82	443043,14	10,50	43,18	40,78	33,82	43,93
186_E	186	191278,82	443043,14	13,50	42,14	39,80	32,87	42,94
186_F	186	191278,82	443043,14	16,50	41,81	39,48	32,54	42,61
187_D	187	191279,88	443047,91	10,50	24,34	21,74	14,68	24,95
187_E	187	191279,88	443047,91	13,50	26,85	24,37	17,36	27,54
187_F	187	191279,88	443047,91	16,50	29,04	26,64	19,67	29,79
188_B	188	191285,65	443052,70	4,50	20,80	18,07	10,93	21,31
188_C	188	191285,65	443052,70	7,50	22,08	19,40	12,29	22,63
188_D	188	191285,65	443052,70	10,50	23,58	20,92	13,82	24,14
188_E	188	191285,65	443052,70	13,50	24,31	21,64	14,54	24,87
188_F	188	191285,65	443052,70	16,50	25,74	23,13	16,07	26,34
189_B	189	191292,05	443051,04	4,50	30,23	27,38	20,17	30,65
189_C	189	191292,05	443051,04	7,50	32,25	29,39	22,17	32,66
189_D	189	191292,05	443051,04	10,50	34,58	31,75	24,55	35,02
189_E	189	191292,05	443051,04	13,50	38,94	36,24	29,12	39,47
189_F	189	191292,05	443051,04	16,50	41,49	38,81	31,71	42,04
19_A	19	191369,39	443084,93	1,50	56,87	54,21	47,12	57,43
19_B	19	191369,39	443084,93	4,50	56,92	54,27	47,18	57,49
19_C	19	191369,39	443084,93	7,50	56,68	54,03	46,94	57,25
190_A	190	191307,84	443033,81	1,50	57,08	54,45	47,38	57,67
190_B	190	191307,84	443033,81	4,50	57,25	54,63	47,55	57,84
190_C	190	191307,84	443033,81	7,50	57,05	54,44	47,36	57,65
190_D	190	191307,84	443033,81	10,50	56,75	54,13	47,05	57,34
191_A	191	191300,87	443028,03	1,50	56,79	54,21	47,15	57,41
191_B	191	191300,87	443028,03	4,50	56,93	54,34	47,29	57,55
191_C	191	191300,87	443028,03	7,50	56,74	54,16	47,10	57,36
191_D	191	191300,87	443028,03	10,50	56,45	53,86	46,81	57,07
192_A	192	191294,07	443024,79	1,50	51,56	49,21	42,27	52,35
192_B	192	191294,07	443024,79	4,50	51,59	49,24	42,30	52,38
192_C	192	191294,07	443024,79	7,50	51,04	48,71	41,78	51,84
192_D	192	191294,07	443024,79	10,50	50,89	48,56	41,63	51,69
193_B	193	191301,23	443042,23	4,50	22,03	19,32	12,19	22,55
193_C	193	191301,23	443042,23	7,50	21,74	19,03	11,90	22,26
193_D	193	191301,23	443042,23	10,50	22,38	19,64	12,50	22,88
194_D	194	191305,91	443039,17	10,50	44,91	42,23	35,13	45,46
20_A	20	191186,95	443157,61	1,50	20,49	17,66	10,47	20,93
20_B	20	191186,95	443157,61	4,50	21,68	18,89	11,71	22,14
20_C	20	191186,95	443157,61	7,50	25,60	22,94	15,84	26,16
20001a_C	20001a	191202,72	443203,14	7,50	21,95	19,24	12,10	22,47
20001a_D	20001a	191202,72	443203,14	10,50	19,76	17,05	9,93	20,29
20001a_E	20001a	191202,72	443203,14	13,50	20,19	17,49	10,36	20,72
20001a_F	20001a	191202,72	443203,14	16,50	20,63	17,92	10,80	21,16
20001b_A	20001b	191203,10	443202,96	19,50	21,09	18,38	11,25	21,61
20001b_B	20001b	191203,10	443202,96	22,50	17,43	14,78	7,68	18,00
20001b_C	20001b	191203,10	443202,96	25,50	17,62	14,97	7,88	18,19
20001b_D	20001b	191203,10	443202,96	28,50	17,04	14,36	7,26	17,59
20001b_E	20001b	191203,10	443202,96	31,50	15,40	12,82	5,77	16,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20001b_F	20001b	191203,10	443202,96	34,50	15,19	12,62	5,57	15,82
20002a_C	20002a	191195,82	443202,81	7,50	18,88	16,13	8,98	19,38
20002a_D	20002a	191195,82	443202,81	10,50	11,67	8,98	1,85	12,21
20002a_E	20002a	191195,82	443202,81	13,50	5,22	2,33	-4,90	5,61
20002a_F	20002a	191195,82	443202,81	16,50	5,34	2,45	-4,79	5,73
20002b_A	20002b	191195,54	443202,31	19,50	9,80	6,96	-0,25	10,23
20002b_B	20002b	191195,54	443202,31	22,50	11,61	8,82	1,64	12,07
20002b_C	20002b	191195,54	443202,31	25,50	-8,01	-10,48	-17,48	-7,31
20002b_D	20002b	191195,54	443202,31	28,50	-8,12	-10,60	-17,60	-7,43
20002b_E	20002b	191195,54	443202,31	31,50	-7,97	-10,44	-17,44	-7,27
20002b_F	20002b	191195,54	443202,31	34,50	-7,80	-10,27	-17,28	-7,10
20003a_C	20003a	191190,90	443193,11	7,50	4,27	1,36	-5,89	4,65
20003a_D	20003a	191190,90	443193,11	10,50	17,34	14,68	7,58	17,90
20003a_E	20003a	191190,90	443193,11	13,50	3,08	0,15	-7,11	3,44
20003a_F	20003a	191190,90	443193,11	16,50	2,74	-0,18	-7,44	3,11
20003b_A	20003b	191190,48	443192,33	19,50	1,98	-0,95	-8,21	2,34
20003b_B	20003b	191190,48	443192,33	22,50	2,27	-0,66	-7,93	2,63
20003b_C	20003b	191190,48	443192,33	25,50	--	--	--	--
20003b_D	20003b	191190,48	443192,33	28,50	--	--	--	--
20003b_E	20003b	191190,48	443192,33	31,50	--	--	--	--
20003b_F	20003b	191190,48	443192,33	34,50	--	--	--	--
20004a_C	20004a	191185,05	443181,54	7,50	-2,89	-5,70	-12,88	-2,44
20004a_D	20004a	191185,05	443181,54	10,50	19,88	17,24	10,16	20,46
20004a_E	20004a	191185,05	443181,54	13,50	-6,71	-9,51	-16,70	-6,25
20004a_F	20004a	191185,05	443181,54	16,50	-6,85	-9,66	-16,85	-6,40
20004b_A	20004b	191184,72	443180,88	19,50	-8,86	-11,61	-18,77	-8,37
20004b_B	20004b	191184,72	443180,88	22,50	-8,61	-11,37	-18,52	-8,12
20004b_C	20004b	191184,72	443180,88	25,50	--	--	--	--
20004b_D	20004b	191184,72	443180,88	28,50	--	--	--	--
20004b_E	20004b	191184,72	443180,88	31,50	--	--	--	--
20004b_F	20004b	191184,72	443180,88	34,50	--	--	--	--
20005a_C	20005a	191188,61	443174,45	7,50	23,44	20,84	13,77	24,04
20005a_D	20005a	191188,61	443174,45	10,50	25,61	23,04	15,99	26,24
20005a_E	20005a	191188,61	443174,45	13,50	26,14	23,60	16,56	26,79
20005a_F	20005a	191188,61	443174,45	16,50	27,20	24,64	17,59	27,83
20005b_A	20005b	191189,05	443174,17	19,50	27,99	25,42	18,36	28,61
20005b_B	20005b	191189,05	443174,17	22,50	28,83	26,25	19,20	29,45
20005b_C	20005b	191189,05	443174,17	25,50	29,26	26,67	19,62	29,88
20005b_D	20005b	191189,05	443174,17	28,50	28,92	26,36	19,31	29,55
20005b_E	20005b	191189,05	443174,17	31,50	28,35	25,81	18,77	29,00
20005b_F	20005b	191189,05	443174,17	34,50	28,96	26,41	19,37	29,60
20006a_C	20006a	191197,23	443175,33	7,50	22,43	19,67	12,51	22,92
20006a_D	20006a	191197,23	443175,33	10,50	23,53	20,80	13,67	24,04
20006a_E	20006a	191197,23	443175,33	13,50	24,45	21,74	14,61	24,97
20006a_F	20006a	191197,23	443175,33	16,50	25,41	22,69	15,55	25,93
20006b_A	20006b	191196,91	443174,67	19,50	26,49	23,76	16,62	27,00
20006b_B	20006b	191196,91	443174,67	22,50	27,72	25,03	17,92	28,26
20006b_C	20006b	191196,91	443174,67	25,50	28,32	25,64	18,53	28,87
20006b_D	20006b	191196,91	443174,67	28,50	29,20	26,53	19,43	29,76
20006b_E	20006b	191196,91	443174,67	31,50	26,52	23,82	16,71	27,06
20006b_F	20006b	191196,91	443174,67	34,50	27,57	24,92	17,83	28,14
20007a_C	20007a	191202,96	443187,01	7,50	20,69	17,87	10,68	21,13
20007a_D	20007a	191202,96	443187,01	10,50	21,14	18,33	11,14	21,59
20007a_E	20007a	191202,96	443187,01	13,50	22,00	19,19	12,01	22,45
20007a_F	20007a	191202,96	443187,01	16,50	22,99	20,21	13,04	23,46
20007b_A	20007b	191202,64	443186,37	19,50	24,40	21,65	14,49	24,89
20007b_B	20007b	191202,64	443186,37	22,50	26,31	23,62	16,50	26,85
20007b_C	20007b	191202,64	443186,37	25,50	27,26	24,58	17,47	27,81
20007b_D	20007b	191202,64	443186,37	28,50	27,98	25,31	18,21	28,54
20007b_E	20007b	191202,64	443186,37	31,50	26,85	24,13	17,00	27,37
20007b_F	20007b	191202,64	443186,37	34,50	27,36	24,65	17,52	27,88
20008a_C	20008a	191208,00	443196,60	7,50	21,07	18,25	11,06	21,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20008a_D	20008a	191208,00	443196,60	10,50	21,58	18,77	11,58	22,03
20008a_E	20008a	191208,00	443196,60	13,50	22,63	19,83	12,65	23,09
20008a_F	20008a	191208,00	443196,60	16,50	24,28	21,51	14,35	24,76
20008b_A	20008b	191207,72	443196,10	19,50	25,27	22,52	15,38	25,77
20008b_B	20008b	191207,72	443196,10	22,50	27,07	24,37	17,25	27,60
20008b_C	20008b	191207,72	443196,10	25,50	27,95	25,27	18,16	28,50
20008b_D	20008b	191207,72	443196,10	28,50	28,77	26,09	18,99	29,32
20008b_E	20008b	191207,72	443196,10	31,50	28,75	26,07	18,97	29,30
20008b_F	20008b	191207,72	443196,10	34,50	28,76	26,07	18,96	29,30
203_A	203	191230,21	443054,61	1,50	18,86	16,13	8,99	19,37
203_B	203	191230,21	443054,61	4,50	17,23	14,55	7,42	17,77
203_C	203	191230,21	443054,61	7,50	17,76	15,09	7,97	18,31
203_D	203	191230,21	443054,61	10,50	18,75	16,10	9,00	19,32
203_E	203	191230,21	443054,61	13,50	16,49	13,88	6,80	17,09
204_C	204	191236,45	443051,97	7,50	32,07	29,47	22,41	32,68
204_D	204	191236,45	443051,97	10,50	36,31	33,79	26,77	36,98
204_E	204	191236,45	443051,97	13,50	37,88	35,36	28,33	38,54
205_B	205	191239,32	443045,75	4,50	28,83	26,16	19,06	29,39
205_C	205	191239,32	443045,75	7,50	32,73	30,15	23,09	33,35
205_D	205	191239,32	443045,75	10,50	37,09	34,58	27,57	37,76
205_E	205	191239,32	443045,75	13,50	38,98	36,48	29,46	39,66
206_B	206	191235,24	443041,40	4,50	32,86	30,40	23,40	33,57
206_C	206	191235,24	443041,40	7,50	34,33	31,86	24,86	35,03
206_D	206	191235,24	443041,40	10,50	36,84	34,37	27,38	37,54
206_E	206	191235,24	443041,40	13,50	38,29	35,82	28,83	38,99
207_A	207	191231,08	443037,02	1,50	34,23	31,81	24,85	34,97
207_B	207	191231,08	443037,02	4,50	35,96	33,54	26,58	36,70
207_C	207	191231,08	443037,02	7,50	36,89	34,46	27,48	37,62
207_D	207	191231,08	443037,02	10,50	37,55	35,09	28,10	38,26
207_E	207	191231,08	443037,02	13,50	38,34	35,86	28,86	39,03
208_A	208	191222,69	443041,30	1,50	28,39	26,02	19,09	29,17
208_B	208	191222,69	443041,30	4,50	29,85	27,48	20,55	30,63
208_C	208	191222,69	443041,30	7,50	30,76	28,39	21,46	31,54
208_D	208	191222,69	443041,30	10,50	30,74	28,37	21,44	31,52
208_E	208	191222,69	443041,30	13,50	30,71	28,35	21,41	31,49
209_E	209	191220,46	443052,13	13,50	19,07	16,56	9,53	19,74
21_B	21	191180,19	443149,32	4,50	20,77	18,19	11,14	21,39
21_C	21	191180,19	443149,32	7,50	25,72	23,31	16,35	26,47
210_A	210	191226,85	443054,83	1,50	23,39	20,71	13,60	23,94
210_B	210	191226,85	443054,83	4,50	23,20	20,54	13,43	23,76
210_C	210	191226,85	443054,83	7,50	24,04	21,36	14,25	24,59
210_D	210	191226,85	443054,83	10,50	25,74	23,07	15,96	26,29
210_E	210	191226,85	443054,83	13,50	27,72	25,03	17,91	28,26
211_A	211	191203,36	443080,40	1,50	24,62	21,87	14,71	25,11
211_B	211	191203,36	443080,40	4,50	24,92	22,18	15,03	25,42
211_C	211	191203,36	443080,40	7,50	26,41	23,69	16,56	26,93
211_D	211	191203,36	443080,40	10,50	28,92	26,25	19,15	29,48
211_E	211	191203,36	443080,40	13,50	31,26	28,65	21,59	31,86
211_F	211	191203,36	443080,40	16,50	32,48	29,88	22,82	33,09
212_A	212	191208,64	443075,43	1,50	24,61	21,86	14,71	25,11
212_B	212	191208,64	443075,43	4,50	25,05	22,31	15,16	25,55
212_C	212	191208,64	443075,43	7,50	26,94	24,23	17,10	27,46
212_D	212	191208,64	443075,43	10,50	29,75	27,11	20,03	30,33
212_E	212	191208,64	443075,43	13,50	31,19	28,56	21,49	31,78
212_F	212	191208,64	443075,43	16,50	32,57	29,98	22,91	33,18
213_E	213	191205,74	443067,72	13,50	25,82	23,10	15,97	26,34
213_F	213	191205,74	443067,72	16,50	26,92	24,20	17,07	27,44
214_A	214	191196,81	443065,68	1,50	24,50	22,14	15,20	25,28
214_B	214	191196,81	443065,68	4,50	25,44	23,08	16,13	26,22
214_C	214	191196,81	443065,68	7,50	26,42	24,05	17,11	27,20
214_D	214	191196,81	443065,68	10,50	27,20	24,84	17,90	27,98
214_E	214	191196,81	443065,68	13,50	27,21	24,85	17,90	27,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
214_F	214	191196,81	443065,68	16,50	27,43	25,07	18,12	28,21
215_B	215	191191,54	443070,66	4,50	24,75	22,39	15,45	25,53
215_C	215	191191,54	443070,66	7,50	25,66	23,30	16,36	26,44
215_D	215	191191,54	443070,66	10,50	26,57	24,21	17,27	27,35
215_E	215	191191,54	443070,66	13,50	26,65	24,28	17,34	27,43
215_F	215	191191,54	443070,66	16,50	26,96	24,59	17,65	27,74
216_A	216	191187,45	443074,51	1,50	23,43	21,06	14,13	24,21
216_B	216	191187,45	443074,51	4,50	24,25	21,89	14,95	25,03
216_C	216	191187,45	443074,51	7,50	25,12	22,76	15,82	25,90
216_D	216	191187,45	443074,51	10,50	25,99	23,63	16,69	26,77
216_E	216	191187,45	443074,51	13,50	26,24	23,88	16,93	27,02
216_F	216	191187,45	443074,51	16,50	26,85	24,49	17,54	27,63
217_E	217	191190,19	443082,50	13,50	16,73	14,10	7,03	17,32
217_F	217	191190,19	443082,50	16,50	20,08	17,59	10,57	20,76
218_E	218	191197,94	443085,66	13,50	29,33	26,72	19,66	29,93
218_F	218	191197,94	443085,66	16,50	30,21	27,60	20,53	30,81
219_A	219	191201,71	443084,59	1,50	23,99	21,24	14,09	24,49
219_B	219	191201,71	443084,59	4,50	24,31	21,57	14,42	24,81
219_C	219	191201,71	443084,59	7,50	25,57	22,85	15,72	26,09
219_D	219	191201,71	443084,59	10,50	27,86	25,20	18,10	28,42
22_A	22	191191,14	443154,20	1,50	20,38	17,57	10,38	20,83
22_B	22	191191,14	443154,20	4,50	21,60	18,82	11,65	22,07
22_C	22	191191,14	443154,20	7,50	25,76	23,11	16,02	26,33
220_A	220	191183,81	443077,94	1,50	23,04	20,68	13,74	23,82
220_B	220	191183,81	443077,94	4,50	23,83	21,47	14,53	24,61
220_C	220	191183,81	443077,94	7,50	24,66	22,30	15,36	25,44
220_D	220	191183,81	443077,94	10,50	25,50	23,14	16,20	26,28
221_A	221	191187,85	443084,76	1,50	17,33	14,56	7,40	17,81
221_B	221	191187,85	443084,76	4,50	16,26	13,52	6,36	16,76
221_C	221	191187,85	443084,76	7,50	16,30	13,55	6,40	16,80
221_D	221	191187,85	443084,76	10,50	17,24	14,50	7,34	17,74
222_A	222	191194,37	443091,67	1,50	18,01	15,25	8,09	18,50
222_B	222	191194,37	443091,67	4,50	16,83	14,09	6,95	17,33
222_C	222	191194,37	443091,67	7,50	17,23	14,50	7,36	17,74
222_D	222	191194,37	443091,67	10,50	18,42	15,70	8,57	18,94
223_D	223	191199,43	443089,60	10,50	26,16	23,49	16,37	26,71
224_B	224	191153,61	443123,95	4,50	19,50	16,70	9,52	19,96
224_C	224	191153,61	443123,95	7,50	20,35	17,53	10,34	20,79
224_D	224	191153,61	443123,95	10,50	21,54	18,73	11,54	21,99
224_E	224	191153,61	443123,95	13,50	22,93	20,14	12,97	23,40
227_B	227	191145,68	443113,87	4,50	20,61	18,25	11,30	21,39
227_C	227	191145,68	443113,87	7,50	20,87	18,51	11,56	21,65
227_D	227	191145,68	443113,87	10,50	21,51	19,14	12,19	22,28
227_E	227	191145,68	443113,87	13,50	24,16	21,79	14,84	24,93
229_B	229	191142,10	443117,25	4,50	20,41	18,05	11,10	21,19
229_C	229	191142,10	443117,25	7,50	20,58	18,22	11,27	21,36
229_D	229	191142,10	443117,25	10,50	21,24	18,87	11,92	22,01
229_E	229	191142,10	443117,25	13,50	23,66	21,28	14,33	24,43
23_B	23	191184,37	443145,91	4,50	20,65	18,07	11,02	21,27
23_C	23	191184,37	443145,91	7,50	25,78	23,36	16,39	26,52
230_B	230	191136,98	443122,24	4,50	--	--	--	--
230_C	230	191136,98	443122,24	7,50	--	--	--	--
230_D	230	191136,98	443122,24	10,50	6,64	3,87	-3,29	7,12
230_E	230	191136,98	443122,24	13,50	20,35	17,96	11,01	21,11
231_A	231	191133,66	443127,69	1,50	-2,64	-5,33	-12,45	-2,10
231_B	231	191133,66	443127,69	4,50	-3,60	-6,27	-13,37	-3,04
231_C	231	191133,66	443127,69	7,50	-4,58	-7,22	-14,30	-4,00
231_D	231	191133,66	443127,69	10,50	18,02	15,61	8,66	18,77
231_E	231	191133,66	443127,69	13,50	19,00	16,62	9,67	19,77
232_B	232	191162,59	443119,50	4,50	13,47	10,71	3,56	13,96
232_C	232	191162,59	443119,50	7,50	14,12	11,38	4,23	14,62
232_D	232	191162,59	443119,50	10,50	15,63	12,93	5,81	16,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
233_A	233	191168,30	443117,08	1,50	21,06	18,28	11,11	21,53
233_B	233	191168,30	443117,08	4,50	20,93	18,13	10,95	21,39
233_C	233	191168,30	443117,08	7,50	21,60	18,80	11,62	22,06
233_D	233	191168,30	443117,08	10,50	21,81	19,01	11,82	22,27
234_A	234	191164,60	443107,65	1,50	24,12	21,62	14,61	24,80
234_B	234	191164,60	443107,65	4,50	23,45	20,93	13,90	24,11
234_C	234	191164,60	443107,65	7,50	23,65	21,13	14,11	24,32
234_D	234	191164,60	443107,65	10,50	20,15	17,34	10,15	20,60
235_A	235	191155,68	443104,45	1,50	22,21	19,85	12,90	22,99
235_B	235	191155,68	443104,45	4,50	21,19	18,83	11,88	21,97
235_C	235	191155,68	443104,45	7,50	21,73	19,37	12,42	22,51
235_D	235	191155,68	443104,45	10,50	22,36	20,00	13,05	23,14
236_B	236	191151,92	443107,99	4,50	20,97	18,61	11,66	21,75
236_C	236	191151,92	443107,99	7,50	21,39	19,03	12,08	22,17
236_D	236	191151,92	443107,99	10,50	22,01	19,65	12,70	22,79
237_B	237	191148,41	443111,30	4,50	20,77	18,41	11,46	21,55
237_C	237	191148,41	443111,30	7,50	21,09	18,73	11,78	21,87
237_D	237	191148,41	443111,30	10,50	21,73	19,36	12,42	22,51
238_B	238	191156,70	443121,07	4,50	19,54	16,75	9,58	20,01
238_C	238	191156,70	443121,07	7,50	20,26	17,46	10,27	20,72
238_D	238	191156,70	443121,07	10,50	21,46	18,65	11,46	21,91
239_C	239	191281,53	443090,08	7,50	32,80	30,07	22,93	33,31
239_D	239	191281,53	443090,08	10,50	36,34	33,65	26,54	36,88
24_A	24	191195,32	443150,79	1,50	19,68	16,88	9,70	20,14
24_B	24	191195,32	443150,79	4,50	20,86	18,08	10,91	21,33
24_C	24	191195,32	443150,79	7,50	25,17	22,52	15,43	25,74
240_B	240	191276,44	443087,07	4,50	25,99	23,23	16,07	26,48
240_C	240	191276,44	443087,07	7,50	27,24	24,48	17,32	27,73
240_D	240	191276,44	443087,07	10,50	28,15	25,38	18,22	28,63
241_B	241	191273,76	443087,62	4,50	27,63	24,85	17,69	28,11
241_C	241	191273,76	443087,62	7,50	28,93	26,14	18,96	29,39
241_D	241	191273,76	443087,62	10,50	30,54	27,72	20,53	30,98
242_B	242	191271,30	443084,99	4,50	28,20	25,40	18,22	28,66
242_C	242	191271,30	443084,99	7,50	29,64	26,83	19,64	30,09
242_D	242	191271,30	443084,99	10,50	31,29	28,49	21,31	31,75
243_A	243	191259,95	443095,07	1,50	17,26	14,53	7,40	17,77
243_B	243	191259,95	443095,07	4,50	17,71	14,97	7,81	18,21
243_C	243	191259,95	443095,07	7,50	11,17	8,61	1,57	11,81
243_D	243	191259,95	443095,07	10,50	12,67	10,18	3,18	13,36
244_B	244	191263,47	443098,86	4,50	18,37	15,64	8,49	18,88
244_C	244	191263,47	443098,86	7,50	12,81	10,27	3,23	13,46
244_D	244	191263,47	443098,86	10,50	17,68	15,32	8,38	18,46
245_A	245	191267,11	443102,87	1,50	18,29	15,53	8,38	18,78
245_B	245	191267,11	443102,87	4,50	18,84	16,08	8,92	19,33
245_C	245	191267,11	443102,87	7,50	14,04	11,31	4,16	14,55
245_D	245	191267,11	443102,87	10,50	14,00	11,60	4,64	14,75
246_A	246	191276,79	443099,75	1,50	37,04	34,37	27,27	37,60
246_B	246	191276,79	443099,75	4,50	38,10	35,43	28,33	38,66
246_C	246	191276,79	443099,75	7,50	39,21	36,54	29,44	39,77
246_D	246	191276,79	443099,75	10,50	39,57	36,91	29,81	40,13
247_B	247	191267,56	443080,95	4,50	28,30	25,49	18,29	28,75
247_C	247	191267,56	443080,95	7,50	29,90	27,08	19,88	30,34
247_D	247	191267,56	443080,95	10,50	31,47	28,65	21,46	31,91
247_E	247	191267,56	443080,95	13,50	34,52	31,81	24,68	35,04
248_B	248	191266,14	443075,20	4,50	27,35	24,51	17,30	27,78
248_C	248	191266,14	443075,20	7,50	28,74	25,89	18,67	29,16
248_D	248	191266,14	443075,20	10,50	30,30	27,46	20,25	30,73
248_E	248	191266,14	443075,20	13,50	32,55	29,78	22,61	33,03
249_D	249	191263,96	443069,47	10,50	32,38	29,70	22,59	32,93
249_E	249	191263,96	443069,47	13,50	36,61	34,06	27,01	37,25
25_B	25	191188,56	443142,49	4,50	20,18	17,62	10,57	20,81
25_C	25	191188,56	443142,49	7,50	25,12	22,74	15,78	25,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_A	250	191253,52	443073,65	1,50	34,48	32,07	25,11	35,23
250_B	250	191253,52	443073,65	4,50	35,79	33,39	26,42	36,54
250_C	250	191253,52	443073,65	7,50	36,97	34,56	27,60	37,72
250_D	250	191253,52	443073,65	10,50	36,99	34,58	27,62	37,74
250_E	250	191253,52	443073,65	13,50	37,00	34,60	27,64	37,75
251_A	251	191249,16	443083,35	1,50	14,91	12,28	5,20	15,49
251_B	251	191249,16	443083,35	4,50	15,41	12,82	5,77	16,03
251_C	251	191249,16	443083,35	7,50	18,88	16,43	9,44	19,60
251_D	251	191249,16	443083,35	10,50	22,26	19,84	12,86	23,00
251_E	251	191249,16	443083,35	13,50	19,46	16,85	9,78	20,06
252_B	252	191252,68	443087,18	4,50	15,61	12,87	5,71	16,11
252_C	252	191252,68	443087,18	7,50	14,11	11,43	4,32	14,66
252_D	252	191252,68	443087,18	10,50	18,23	15,61	8,54	18,82
252_E	252	191252,68	443087,18	13,50	19,42	16,81	9,75	20,02
253_A	253	191256,22	443091,04	1,50	17,01	14,27	7,13	17,51
253_B	253	191256,22	443091,04	4,50	17,11	14,32	7,15	17,58
253_C	253	191256,22	443091,04	7,50	11,00	8,37	1,29	11,58
253_D	253	191256,22	443091,04	10,50	11,27	8,67	1,59	11,87
253_E	253	191256,22	443091,04	13,50	10,70	8,07	0,99	11,28
254_E	254	191263,95	443088,23	13,50	31,67	28,92	21,77	32,17
255_A	255	191303,53	443114,74	1,50	26,32	23,53	16,36	26,79
255_B	255	191303,53	443114,74	4,50	26,98	24,16	16,97	27,42
255_C	255	191303,53	443114,74	7,50	28,87	26,03	18,82	29,30
255_D	255	191303,53	443114,74	10,50	30,59	27,74	20,52	31,01
255_E	255	191303,53	443114,74	13,50	32,49	29,68	22,48	32,94
256_A	256	191301,09	443109,91	1,50	25,81	23,06	15,92	26,31
256_B	256	191301,09	443109,91	4,50	26,34	23,56	16,40	26,82
256_C	256	191301,09	443109,91	7,50	28,03	25,21	18,02	28,47
256_D	256	191301,09	443109,91	10,50	29,93	27,08	19,86	30,35
256_E	256	191301,09	443109,91	13,50	32,17	29,34	22,15	32,61
257_B	257	191302,05	443106,47	4,50	23,21	20,41	13,22	23,67
257_C	257	191302,05	443106,47	7,50	24,20	21,38	14,19	24,64
257_D	257	191302,05	443106,47	10,50	24,84	22,01	14,80	25,27
257_E	257	191302,05	443106,47	13,50	25,38	22,54	15,33	25,81
258_D	258	191303,27	443103,11	10,50	31,61	28,76	21,55	32,03
258_E	258	191303,27	443103,11	13,50	34,91	32,15	24,99	35,40
259_D	259	191300,89	443098,43	10,50	35,62	32,93	25,81	36,16
259_E	259	191300,89	443098,43	13,50	39,18	36,51	29,40	39,73
26_A	26	191199,51	443147,37	1,50	19,61	16,81	9,63	20,07
26_B	26	191199,51	443147,37	4,50	20,86	18,08	10,91	21,33
26_C	26	191199,51	443147,37	7,50	25,23	22,57	15,48	25,79
260_A	260	191293,66	443098,73	1,50	39,78	37,11	30,01	40,34
260_B	260	191293,66	443098,73	4,50	40,93	38,26	31,16	41,49
260_C	260	191293,66	443098,73	7,50	41,94	39,27	32,17	42,50
260_D	260	191293,66	443098,73	10,50	41,94	39,28	32,18	42,50
260_E	260	191293,66	443098,73	13,50	41,54	38,88	31,78	42,10
261_A	261	191288,73	443103,60	1,50	29,04	26,36	19,25	29,59
261_B	261	191288,73	443103,60	4,50	28,21	25,54	18,43	28,76
261_C	261	191288,73	443103,60	7,50	29,15	26,48	19,39	29,71
261_D	261	191288,73	443103,60	10,50	6,16	3,53	-3,55	6,74
261_E	261	191288,73	443103,60	13,50	7,24	4,59	-2,51	7,81
262_B	262	191291,46	443108,95	4,50	26,80	24,12	17,00	27,34
262_C	262	191291,46	443108,95	7,50	28,18	25,51	18,41	28,74
262_D	262	191291,46	443108,95	10,50	10,75	8,00	0,85	11,25
262_E	262	191291,46	443108,95	13,50	10,64	7,85	0,68	11,11
264_A	264	191293,78	443113,60	1,50	18,20	15,44	8,29	18,69
264_B	264	191293,78	443113,60	4,50	18,56	15,77	8,60	19,03
264_C	264	191293,78	443113,60	7,50	20,07	17,26	10,08	20,52
264_D	264	191293,78	443113,60	10,50	18,69	15,83	8,61	19,10
264_E	264	191293,78	443113,60	13,50	11,50	8,69	1,50	11,95
265_A	265	191296,22	443118,43	1,50	18,52	15,77	8,62	19,02
265_B	265	191296,22	443118,43	4,50	19,15	16,36	9,19	19,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_C	265	191296,22	443118,43	7,50	20,61	17,80	10,61	21,06
265_D	265	191296,22	443118,43	10,50	20,71	17,85	10,63	21,12
265_E	265	191296,22	443118,43	13,50	13,17	10,33	3,12	13,60
266_C	266	191301,57	443119,93	7,50	22,53	19,73	12,55	22,99
266_D	266	191301,57	443119,93	10,50	23,32	20,50	13,31	23,76
266_E	266	191301,57	443119,93	13,50	23,90	21,07	13,87	24,34
267_A	267	191359,59	443076,77	1,50	57,09	54,44	47,35	57,66
267_B	267	191359,59	443076,77	4,50	57,21	54,56	47,47	57,78
267_C	267	191359,59	443076,77	7,50	56,98	54,33	47,24	57,55
267_D	267	191359,59	443076,77	10,50	56,64	53,99	46,90	57,21
268_A	268	191354,36	443072,41	1,50	57,14	54,49	47,40	57,71
268_B	268	191354,36	443072,41	4,50	57,28	54,63	47,54	57,85
268_C	268	191354,36	443072,41	7,50	57,05	54,40	47,31	57,62
268_D	268	191354,36	443072,41	10,50	56,73	54,08	46,99	57,30
269_A	269	191344,57	443073,09	1,50	52,70	50,04	42,95	53,26
269_B	269	191344,57	443073,09	4,50	53,06	50,40	43,31	53,62
269_C	269	191344,57	443073,09	7,50	52,99	50,34	43,25	53,56
269_D	269	191344,57	443073,09	10,50	52,86	50,21	43,12	53,43
27_B	27	191192,74	443139,08	4,50	20,05	17,46	10,39	20,66
27_C	27	191192,74	443139,08	7,50	24,44	22,02	15,06	25,18
270_D	270	191339,64	443079,86	10,50	28,12	25,30	18,11	28,56
271_D	271	191342,42	443085,41	10,50	28,98	26,16	18,97	29,42
272_D	272	191352,67	443083,17	10,50	35,23	32,34	25,10	35,62
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	36,14	33,44	26,32	36,67
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	36,47	33,77	26,66	37,01
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	36,72	34,03	26,92	37,26
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	37,17	34,51	27,40	37,73
274_B	274	191351,43	443110,63	4,50	29,02	26,20	19,00	29,46
274_C	274	191351,43	443110,63	7,50	30,60	27,75	20,54	31,02
274_D	274	191351,43	443110,63	10,50	32,20	29,36	22,15	32,63
274_E	274	191351,43	443110,63	13,50	34,64	31,86	24,69	35,11
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	23,40	20,61	13,42	23,86
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	23,96	21,14	13,95	24,40
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	24,72	21,89	14,69	25,16
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	27,03	24,19	16,99	27,46
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	42,09	39,39	32,27	42,62
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	41,43	38,73	31,62	41,97
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	41,34	38,65	31,53	41,88
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	41,22	38,53	31,41	41,76
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	40,85	38,16	31,04	41,39
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	54,77	52,13	45,05	55,35
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	54,59	51,95	44,87	55,17
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	54,31	51,67	44,58	54,89
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	53,94	51,30	44,21	54,52
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	53,43	50,79	43,70	54,01
279_F	279	191372,52	443099,90	16,50	38,51	35,79	28,66	39,03
28_B	28	191168,79	443124,12	4,50	13,69	10,97	3,84	14,21
28_C	28	191168,79	443124,12	7,50	13,82	11,11	3,98	14,34
280_B	280	191366,44	443096,36	4,50	24,64	21,85	14,68	25,11
280_C	280	191366,44	443096,36	7,50	25,52	22,69	15,50	25,96
280_D	280	191366,44	443096,36	10,50	27,00	24,15	16,93	27,42
280_E	280	191366,44	443096,36	13,50	28,65	25,79	18,57	29,06
281_B	281	191376,88	443090,98	4,50	56,61	53,96	46,87	57,18
281_C	281	191376,88	443090,98	7,50	56,35	53,70	46,61	56,92
281_D	281	191376,88	443090,98	10,50	55,99	53,34	46,25	56,56
281_E	281	191376,88	443090,98	13,50	55,55	52,90	45,81	56,12
282_D	282	191366,50	443089,34	10,50	43,96	41,26	34,14	44,49
282_E	282	191366,50	443089,34	13,50	49,72	47,10	40,02	50,31
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	31,58	28,84	21,69	32,08
284_C	284	191303,08	443127,19	7,50	27,84	24,99	17,79	28,27
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	18,61	15,86	8,71	19,11
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	19,72	16,96	9,79	20,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	286	191309,40	443144,72	1,50	17,10	14,38	7,24	17,62
286_B	286	191309,40	443144,72	4,50	17,81	15,06	7,91	18,31
286_C	286	191309,40	443144,72	7,50	19,05	16,29	9,13	19,54
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	31,14	28,43	21,31	31,67
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	31,96	29,25	22,13	32,49
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	32,96	30,26	23,14	33,49
288_A	288	191260,70	443124,83	1,50	24,18	21,40	14,22	24,65
288_B	288	191260,70	443124,83	4,50	24,69	21,89	14,71	25,15
289_A	289	191246,77	443131,99	1,50	17,59	14,80	7,61	18,05
289_B	289	191246,77	443131,99	4,50	18,98	16,21	9,05	19,46
29_A	29	191175,19	443115,54	1,50	25,00	22,46	15,43	25,65
29_B	29	191175,19	443115,54	4,50	24,41	21,86	14,81	25,05
29_C	29	191175,19	443115,54	7,50	21,75	18,96	11,79	22,22
290_A	290	191316,95	443120,11	19,50	38,52	35,86	28,77	39,08
290_B	290	191316,95	443120,11	22,50	39,57	36,90	29,80	40,13
290_C	290	191316,95	443120,11	25,50	40,41	37,76	30,67	40,98
290_D	290	191316,95	443120,11	28,50	40,90	38,25	31,15	41,47
290_E	290	191316,95	443120,11	31,50	41,31	38,66	31,57	41,88
290_F	290	191316,95	443120,11	34,50	41,42	38,78	31,69	42,00
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	9,57	6,71	-0,51	9,98
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	11,22	8,41	1,23	11,67
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	13,81	11,09	3,96	14,33
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	14,74	12,03	4,91	15,27
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	14,92	12,22	5,10	15,45
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	15,24	12,53	5,41	15,77
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	27,12	24,47	17,38	27,69
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	26,32	23,70	16,62	26,91
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	27,67	25,04	17,96	28,25
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	28,38	25,69	18,59	28,92
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	29,19	26,52	19,42	29,75
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	29,62	26,95	19,86	30,18
293_A	293	191333,42	443122,51	19,50	38,74	36,06	28,95	39,29
293_B	293	191333,42	443122,51	22,50	39,50	36,83	29,72	40,05
293_C	293	191333,42	443122,51	25,50	40,46	37,80	30,70	41,02
293_D	293	191333,42	443122,51	28,50	41,05	38,39	31,30	41,61
293_E	293	191333,42	443122,51	31,50	41,18	38,54	31,45	41,76
293_F	293	191333,42	443122,51	34,50	38,73	36,11	29,04	39,32
298_A	298	191142,87	443139,02	19,50	--	--	--	--
298_B	298	191142,87	443139,02	22,50	--	--	--	--
298_C	298	191142,87	443139,02	25,50	--	--	--	--
298_D	298	191142,87	443139,02	28,50	--	--	--	--
299_A	299	191157,69	443143,58	19,50	21,48	18,64	11,43	21,91
299_B	299	191157,69	443143,58	22,50	22,51	19,69	12,49	22,95
299_C	299	191157,69	443143,58	25,50	23,98	21,23	14,08	24,48
299_D	299	191157,69	443143,58	28,50	25,95	23,26	16,15	26,49
30_A	30	191169,74	443118,16	1,50	14,87	12,14	5,00	15,38
30_B	30	191169,74	443118,16	4,50	14,22	11,49	4,34	14,73
30_C	30	191169,74	443118,16	7,50	14,50	11,77	4,63	15,01
300_A	300	191158,48	443130,95	19,50	26,09	23,45	16,36	26,67
300_B	300	191158,48	443130,95	22,50	27,87	25,30	18,26	28,50
300_C	300	191158,48	443130,95	25,50	28,98	26,41	19,37	29,61
300_D	300	191158,48	443130,95	28,50	29,81	27,24	20,19	30,44
301_A	301	191150,42	443121,09	19,50	28,02	25,39	18,30	28,60
301_B	301	191150,42	443121,09	22,50	29,03	26,42	19,34	29,63
301_C	301	191150,42	443121,09	25,50	29,77	27,17	20,11	30,38
301_D	301	191150,42	443121,09	28,50	30,27	27,67	20,60	30,87
302_A	302	191141,19	443123,37	19,50	12,41	9,74	2,63	12,96
302_B	302	191141,19	443123,37	22,50	12,80	10,17	3,08	13,38
302_C	302	191141,19	443123,37	25,50	13,75	11,14	4,06	14,35
302_D	302	191141,19	443123,37	28,50	14,99	12,42	5,37	15,62
303_A	303	191297,81	443044,11	19,50	46,50	43,85	36,76	47,07
303_B	303	191297,81	443044,11	22,50	46,70	44,09	37,02	47,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_C	303	191297,81	443044,11	25,50	47,28	44,64	37,55	47,86
303_D	303	191297,81	443044,11	28,50	47,56	44,92	37,83	48,14
304_A	304	191302,36	443038,28	19,50	49,83	47,20	40,12	50,41
304_B	304	191302,36	443038,28	22,50	50,16	47,52	40,44	50,74
304_C	304	191302,36	443038,28	25,50	50,26	47,61	40,52	50,83
304_D	304	191302,36	443038,28	28,50	50,29	47,64	40,55	50,86
305_A	305	191298,79	443030,68	19,50	53,86	51,29	44,24	54,49
305_B	305	191298,79	443030,68	22,50	53,58	51,01	43,96	54,21
305_C	305	191298,79	443030,68	25,50	53,29	50,72	43,67	53,92
305_D	305	191298,79	443030,68	28,50	53,00	50,43	43,38	53,63
306_A	306	191290,72	443028,83	19,50	48,29	45,96	39,02	49,09
306_B	306	191290,72	443028,83	22,50	47,90	45,56	38,63	48,70
306_C	306	191290,72	443028,83	25,50	47,61	45,28	38,34	48,41
306_D	306	191290,72	443028,83	28,50	47,32	44,98	38,05	48,12
307_A	307	191286,04	443034,46	19,50	46,11	43,78	36,85	46,91
307_B	307	191286,04	443034,46	22,50	46,21	43,89	36,96	47,02
307_C	307	191286,04	443034,46	25,50	45,96	43,62	36,70	46,76
307_D	307	191286,04	443034,46	28,50	45,75	43,41	36,48	46,55
308_A	308	191282,20	443039,06	19,50	43,47	41,13	34,20	44,27
308_B	308	191282,20	443039,06	22,50	44,07	41,74	34,81	44,87
308_C	308	191282,20	443039,06	25,50	44,64	42,31	35,39	45,45
308_D	308	191282,20	443039,06	28,50	44,52	42,19	35,26	45,32
309_A	309	191278,82	443043,14	19,50	41,67	39,33	32,40	42,47
309_B	309	191278,82	443043,14	22,50	42,09	39,76	32,82	42,89
309_C	309	191278,82	443043,14	25,50	42,70	40,37	33,44	43,50
309_D	309	191278,82	443043,14	28,50	43,13	40,81	33,89	43,94
31_B	31	191173,12	443127,35	4,50	14,07	11,33	4,19	14,57
31_C	31	191173,12	443127,35	7,50	14,30	11,57	4,43	14,81
310_A	310	191279,88	443047,91	19,50	29,56	27,16	20,19	30,31
310_B	310	191279,88	443047,91	22,50	23,17	20,53	13,45	23,75
310_C	310	191279,88	443047,91	25,50	22,80	20,13	13,03	23,36
310_D	310	191279,88	443047,91	28,50	16,86	14,15	7,02	17,38
311_A	311	191285,65	443052,70	19,50	26,62	24,14	17,14	27,31
311_B	311	191285,65	443052,70	22,50	22,31	19,64	12,53	22,86
311_C	311	191285,65	443052,70	25,50	20,46	17,73	10,60	20,97
311_D	311	191285,65	443052,70	28,50	15,82	12,99	5,78	16,25
312_A	312	191292,05	443051,04	19,50	42,82	40,14	33,03	43,37
312_B	312	191292,05	443051,04	22,50	43,92	41,24	34,13	44,47
312_C	312	191292,05	443051,04	25,50	41,30	38,59	31,47	41,83
312_D	312	191292,05	443051,04	28,50	42,93	40,29	33,21	43,51
313_A	313	191203,36	443080,40	19,50	33,31	30,70	23,64	33,91
314_A	314	191208,64	443075,43	19,50	33,02	30,41	23,33	33,62
315_A	315	191205,74	443067,72	19,50	30,48	27,84	20,76	31,06
316_A	316	191196,81	443065,68	19,50	27,15	24,79	17,85	27,93
317_A	317	191191,54	443070,66	19,50	26,58	24,22	17,28	27,36
318_A	318	191187,45	443074,51	19,50	26,16	23,80	16,86	26,94
319_A	319	191190,19	443082,50	19,50	14,86	12,07	4,90	15,33
32_A	32	191179,52	443118,77	1,50	24,18	21,59	14,53	24,79
32_B	32	191179,52	443118,77	4,50	23,66	21,05	13,97	24,26
32_C	32	191179,52	443118,77	7,50	22,04	19,26	12,09	22,51
320_A	320	191197,94	443085,66	19,50	30,85	28,25	21,19	31,46
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	28,11	25,31	18,12	28,57
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	31,09	28,40	21,29	31,63
322_A	322	191382,92	443112,44	19,50	40,63	37,94	30,82	41,17
322_B	322	191382,92	443112,44	22,50	40,40	37,71	30,59	40,94
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	53,08	50,43	43,34	53,65
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	52,74	50,09	43,01	53,31
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	40,73	38,02	30,90	41,26
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	44,86	42,21	35,12	45,43
33_B	33	191177,45	443130,58	4,50	14,21	11,48	4,34	14,72
33_C	33	191177,45	443130,58	7,50	14,44	11,72	4,58	14,96
34_A	34	191183,85	443122,00	1,50	21,94	19,16	11,99	22,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	34	191183,85	443122,00	4,50	21,76	18,97	11,80	22,23
34_C	34	191183,85	443122,00	7,50	22,25	19,48	12,31	22,73
35_B	35	191182,00	443133,97	4,50	14,09	11,35	4,20	14,59
35_C	35	191182,00	443133,97	7,50	14,26	11,52	4,37	14,76
36_A	36	191188,71	443132,32	1,50	20,66	17,83	10,62	21,09
36_B	36	191188,71	443132,32	4,50	20,30	17,45	10,24	20,72
36_C	36	191188,71	443132,32	7,50	20,72	17,86	10,64	21,13
37_A	37	191189,45	443126,18	1,50	22,36	19,59	12,42	22,84
37_B	37	191189,45	443126,18	4,50	22,15	19,36	12,19	22,62
37_C	37	191189,45	443126,18	7,50	22,77	20,00	12,84	23,25
38_B	38	191306,70	443104,14	4,50	23,61	20,79	13,59	24,05
38_C	38	191306,70	443104,14	7,50	24,80	21,97	14,77	25,24
39_A	39	191301,88	443094,59	1,50	41,13	38,47	31,37	41,69
39_B	39	191301,88	443094,59	4,50	42,52	39,86	32,76	43,08
39_C	39	191301,88	443094,59	7,50	43,26	40,60	33,50	43,82
40_B	40	191311,52	443101,71	4,50	23,57	20,76	13,56	24,02
40_C	40	191311,52	443101,71	7,50	24,56	21,72	14,52	24,99
40_D	40	191311,52	443101,71	10,50	25,31	22,46	15,25	25,73
41_A	41	191306,70	443092,16	1,50	41,71	39,05	31,95	42,27
41_B	41	191306,70	443092,16	4,50	43,29	40,63	33,53	43,85
41_C	41	191306,70	443092,16	7,50	43,83	41,16	34,07	44,39
41_D	41	191306,70	443092,16	10,50	43,86	41,19	34,09	44,42
42_D	42	191306,61	443098,20	10,50	24,79	21,93	14,72	25,21
43_B	43	191316,34	443099,27	4,50	24,16	21,33	14,13	24,60
43_C	43	191316,34	443099,27	7,50	25,11	22,26	15,06	25,54
43_D	43	191316,34	443099,27	10,50	25,78	22,93	15,71	26,20
44_A	44	191311,52	443089,72	1,50	42,84	40,18	33,08	43,40
44_B	44	191311,52	443089,72	4,50	44,55	41,89	34,79	45,11
44_C	44	191311,52	443089,72	7,50	44,90	42,24	35,14	45,46
44_D	44	191311,52	443089,72	10,50	44,90	42,24	35,14	45,46
45_B	45	191321,16	443096,84	4,50	24,45	21,62	14,42	24,89
45_C	45	191321,16	443096,84	7,50	25,21	22,37	15,16	25,64
45_D	45	191321,16	443096,84	10,50	25,72	22,86	15,64	26,13
46_D	46	191321,25	443090,80	10,50	40,82	38,16	31,06	41,38
47_A	47	191316,34	443087,29	1,50	43,80	41,14	34,04	44,36
47_B	47	191316,34	443087,29	4,50	45,49	42,83	35,74	46,05
47_C	47	191316,34	443087,29	7,50	45,77	43,11	36,01	46,33
47_D	47	191316,34	443087,29	10,50	45,75	43,09	35,99	46,31
48_B	48	191325,98	443094,40	4,50	24,99	22,16	14,96	25,43
48_C	48	191325,98	443094,40	7,50	25,88	23,03	15,82	26,30
49_A	49	191321,16	443084,85	1,50	45,07	42,41	35,31	45,63
49_B	49	191321,16	443084,85	4,50	46,67	44,01	36,92	47,23
49_C	49	191321,16	443084,85	7,50	46,91	44,25	37,15	47,47
50_B	50	191330,80	443091,97	4,50	25,59	22,76	15,56	26,03
50_C	50	191330,80	443091,97	7,50	26,55	23,70	16,49	26,97
51_A	51	191325,98	443082,42	1,50	46,25	43,59	36,50	46,81
51_B	51	191325,98	443082,42	4,50	47,70	45,04	37,95	48,26
51_C	51	191325,98	443082,42	7,50	47,90	45,23	38,14	48,46
52_B	52	191335,62	443089,53	4,50	26,21	23,39	16,19	26,65
52_C	52	191335,62	443089,53	7,50	27,23	24,39	17,18	27,66
53_A	53	191330,80	443079,98	1,50	47,66	45,00	37,90	48,22
53_B	53	191330,80	443079,98	4,50	48,90	46,24	39,14	49,46
53_C	53	191330,80	443079,98	7,50	49,05	46,39	39,29	49,61
54_B	54	191340,44	443087,10	4,50	26,35	23,56	16,40	26,82
54_C	54	191340,44	443087,10	7,50	27,55	24,71	17,51	27,98
55_A	55	191335,62	443077,55	1,50	49,29	46,63	39,54	49,85
55_B	55	191335,62	443077,55	4,50	50,19	47,53	40,44	50,75
55_C	55	191335,62	443077,55	7,50	50,32	47,66	40,56	50,88
56_A	56	191222,92	443058,54	1,50	23,75	21,02	13,89	24,26
56_B	56	191222,92	443058,54	4,50	23,61	20,90	13,77	24,13
56_C	56	191222,92	443058,54	7,50	24,51	21,79	14,66	25,03
56_D	56	191222,92	443058,54	10,50	25,81	23,10	15,96	26,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	57	191214,21	443049,29	1,50	26,92	24,56	17,62	27,70
57_B	57	191214,21	443049,29	4,50	28,16	25,80	18,86	28,94
57_C	57	191214,21	443049,29	7,50	29,41	27,05	20,11	30,19
57_D	57	191214,21	443049,29	10,50	29,42	27,06	20,12	30,20
58_A	58	191218,99	443062,24	1,50	24,06	21,36	14,22	24,59
58_B	58	191218,99	443062,24	4,50	24,19	21,51	14,39	24,73
58_C	58	191218,99	443062,24	7,50	25,54	22,89	15,80	26,11
58_D	58	191218,99	443062,24	10,50	28,29	25,74	18,70	28,93
59_A	59	191210,28	443053,00	1,50	26,31	23,96	17,01	27,10
59_B	59	191210,28	443053,00	4,50	27,47	25,11	18,17	28,25
59_C	59	191210,28	443053,00	7,50	28,65	26,29	19,35	29,43
59_D	59	191210,28	443053,00	10,50	28,87	26,51	19,57	29,65
60_A	60	191215,06	443065,94	1,50	24,78	22,04	14,89	25,28
60_B	60	191215,06	443065,94	4,50	25,53	22,81	15,68	26,05
60_C	60	191215,06	443065,94	7,50	28,05	25,38	18,27	28,60
60_D	60	191215,06	443065,94	10,50	31,79	29,20	22,14	32,40
61_A	61	191206,35	443056,70	1,50	25,75	23,39	16,44	26,53
61_B	61	191206,35	443056,70	4,50	26,83	24,47	17,53	27,61
61_C	61	191206,35	443056,70	7,50	27,94	25,58	18,64	28,72
61_D	61	191206,35	443056,70	10,50	28,35	25,99	19,05	29,13
62_A	62	191211,13	443069,65	1,50	24,63	21,91	14,78	25,15
62_B	62	191211,13	443069,65	4,50	25,32	22,63	15,50	25,86
62_C	62	191211,13	443069,65	7,50	27,32	24,65	17,55	27,88
62_D	62	191211,13	443069,65	10,50	30,79	28,22	21,17	31,42
63_A	63	191202,42	443060,40	1,50	25,22	22,85	15,91	26,00
63_B	63	191202,42	443060,40	4,50	26,23	23,87	16,92	27,01
63_C	63	191202,42	443060,40	7,50	27,28	24,92	17,97	28,06
63_D	63	191202,42	443060,40	10,50	27,86	25,50	18,55	28,64
64_B	64	191208,16	443095,40	4,50	19,33	16,68	9,58	19,90
64_C	64	191208,16	443095,40	7,50	20,85	18,21	11,13	21,43
65_B	65	191205,46	443095,86	4,50	23,29	20,55	13,41	23,79
65_C	65	191205,46	443095,86	7,50	24,27	21,53	14,39	24,77
66_A	66	191203,29	443101,14	1,50	22,01	19,32	12,21	22,55
66_B	66	191203,29	443101,14	4,50	20,58	17,91	10,81	21,14
66_C	66	191203,29	443101,14	7,50	20,65	17,99	10,89	21,21
67_A	67	191210,67	443101,54	1,50	22,72	19,97	12,81	23,21
67_B	67	191210,67	443101,54	4,50	22,90	20,18	13,04	23,42
67_C	67	191210,67	443101,54	7,50	23,99	21,25	14,11	24,49
68_C	68	191212,26	443095,79	7,50	23,99	21,23	14,07	24,48
69_A	69	191246,48	443067,79	1,50	27,37	24,87	17,87	28,05
69_B	69	191246,48	443067,79	4,50	28,43	25,95	18,93	29,12
69_C	69	191246,48	443067,79	7,50	29,63	27,14	20,13	30,32
70_B	70	191239,14	443060,00	4,50	21,33	18,76	11,71	21,96
70_C	70	191239,14	443060,00	7,50	25,01	22,56	15,58	25,73
71_A	71	191242,55	443071,50	1,50	23,49	20,80	13,68	24,03
71_B	71	191242,55	443071,50	4,50	24,17	21,46	14,34	24,70
71_C	71	191242,55	443071,50	7,50	25,63	22,93	15,81	26,16
72_B	72	191235,21	443063,71	4,50	21,58	19,02	11,97	22,21
72_C	72	191235,21	443063,71	7,50	24,90	22,45	15,45	25,61
73_A	73	191238,62	443075,20	1,50	23,09	20,40	13,28	23,63
73_B	73	191238,62	443075,20	4,50	23,45	20,73	13,59	23,97
73_C	73	191238,62	443075,20	7,50	24,51	21,76	14,60	25,00
74_B	74	191231,28	443067,41	4,50	21,00	18,47	11,44	21,66
74_C	74	191231,28	443067,41	7,50	24,34	21,91	14,93	25,07
75_A	75	191234,69	443078,90	1,50	22,94	20,24	13,11	23,47
75_B	75	191234,69	443078,90	4,50	23,12	20,38	13,24	23,62
75_C	75	191234,69	443078,90	7,50	24,10	21,33	14,16	24,58
75_D	75	191234,69	443078,90	10,50	25,18	22,40	15,23	25,65
76_D	76	191233,06	443073,09	10,50	30,83	28,26	21,21	31,46
77_B	77	191227,35	443071,12	4,50	21,11	18,50	11,43	21,71
77_C	77	191227,35	443071,12	7,50	24,10	21,60	14,58	24,78
77_D	77	191227,35	443071,12	10,50	25,37	22,88	15,87	26,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A	78	191230,76	443082,61	1,50	22,79	20,07	12,93	23,31
78_B	78	191230,76	443082,61	4,50	22,87	20,11	12,95	23,36
78_C	78	191230,76	443082,61	7,50	23,76	20,97	13,80	24,23
78_D	78	191230,76	443082,61	10,50	24,83	22,04	14,86	25,29
79_B	79	191223,42	443074,82	4,50	21,31	18,69	11,61	21,90
79_C	79	191223,42	443074,82	7,50	23,99	21,46	14,42	24,64
79_D	79	191223,42	443074,82	10,50	25,67	23,13	16,11	26,32
80_C	80	191225,05	443080,63	7,50	17,04	14,40	7,31	17,62
80_D	80	191225,05	443080,63	10,50	15,47	12,85	5,78	16,06
81_A	81	191226,83	443086,31	1,50	22,65	19,91	12,77	23,15
81_B	81	191226,83	443086,31	4,50	22,63	19,86	12,69	23,11
82_B	82	191219,49	443078,52	4,50	20,96	18,37	11,30	21,57
83_A	83	191222,90	443090,01	1,50	22,69	19,95	12,80	23,19
83_B	83	191222,90	443090,01	4,50	22,59	19,83	12,67	23,08
84_B	84	191215,56	443082,23	4,50	21,18	18,59	11,52	21,79
85_A	85	191197,67	443095,17	1,50	17,28	14,57	7,44	17,80
85_B	85	191197,67	443095,17	4,50	15,34	12,69	5,58	15,90
85_C	85	191197,67	443095,17	7,50	15,45	12,80	5,71	16,02
86_B	86	191205,09	443088,18	4,50	23,67	20,92	13,77	24,17
86_C	86	191205,09	443088,18	7,50	24,53	21,78	14,63	25,03
87_A	87	191251,03	443063,51	1,50	27,93	25,43	18,41	28,61
87_B	87	191251,03	443063,51	4,50	29,12	26,63	19,62	29,81
87_C	87	191251,03	443063,51	7,50	30,30	27,80	20,79	30,98
88_A	88	191250,02	443057,11	1,50	37,83	35,39	28,40	38,55
88_B	88	191250,02	443057,11	4,50	39,30	36,87	29,89	40,03
88_C	88	191250,02	443057,11	7,50	39,76	37,34	30,38	40,50
89_C	89	191243,69	443055,72	7,50	24,84	22,42	15,45	25,58
90_A	90	191313,51	443074,89	1,50	44,52	41,86	34,76	45,08
90_B	90	191313,51	443074,89	4,50	46,24	43,58	36,48	46,80
90_C	90	191313,51	443074,89	7,50	46,35	43,69	36,60	46,91
91_B	91	191307,51	443066,03	4,50	29,68	26,88	19,70	30,14
91_C	91	191307,51	443066,03	7,50	31,48	28,67	21,49	31,93
92_A	92	191309,04	443077,91	1,50	43,35	40,68	33,59	43,91
92_B	92	191309,04	443077,91	4,50	45,16	42,50	35,40	45,72
92_C	92	191309,04	443077,91	7,50	45,32	42,66	35,57	45,88
93_B	93	191303,04	443069,05	4,50	29,02	26,22	19,04	29,48
93_C	93	191303,04	443069,05	7,50	30,71	27,90	20,71	31,16
94_A	94	191304,57	443080,94	1,50	42,16	39,50	32,40	42,72
94_B	94	191304,57	443080,94	4,50	43,93	41,27	34,17	44,49
94_C	94	191304,57	443080,94	7,50	44,24	41,57	34,48	44,80
95_B	95	191298,57	443072,08	4,50	28,63	25,82	18,64	29,08
95_C	95	191298,57	443072,08	7,50	30,22	27,39	20,20	30,66
96_A	96	191300,10	443083,97	1,50	41,39	38,73	31,63	41,95
96_B	96	191300,10	443083,97	4,50	42,99	40,33	33,23	43,55
96_C	96	191300,10	443083,97	7,50	43,54	40,88	33,78	44,10
97_B	97	191294,10	443075,11	4,50	28,00	25,20	18,02	28,46
97_C	97	191294,10	443075,11	7,50	29,49	26,68	19,49	29,94
98_A	98	191295,62	443087,00	1,50	40,61	37,94	30,84	41,17
98_B	98	191295,62	443087,00	4,50	42,08	39,42	32,32	42,64
98_C	98	191295,62	443087,00	7,50	42,82	40,16	33,06	43,38
99_B	99	191289,63	443078,14	4,50	27,33	24,54	17,36	27,79
99_C	99	191289,63	443078,14	7,50	28,81	26,00	18,82	29,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_C	100	191290,31	443084,14	7,50	44,26	41,69	34,71	44,91
10001_A	10001	191244,16	443039,12	4,50	52,58	50,17	43,24	53,34
10002_A	10002	191250,23	443045,41	4,50	50,00	47,58	40,64	50,75
10003_A	10003	191258,26	443046,02	4,50	47,68	45,19	38,21	48,38
10004_A	10004	191271,22	443033,74	4,50	50,85	48,37	41,38	51,55
10005_A	10005	191286,00	443019,64	4,50	57,48	54,93	47,90	58,13
10006_A	10006	191286,19	443012,36	4,50	62,28	59,87	52,91	63,03
10007_A	10007	191278,53	443005,23	4,50	61,59	59,21	52,25	62,36
10008_A	10008	191270,87	443005,28	4,50	58,42	56,05	49,11	59,20
10009_A	10009	191264,06	443011,76	4,50	57,88	55,50	48,57	58,66
10010_A	10010	191257,47	443018,09	4,50	57,70	55,32	48,39	58,48
10011_A	10011	191249,75	443023,72	4,50	57,92	55,54	48,60	58,69
10012_A	10012	191244,33	443031,54	4,50	56,92	54,54	47,60	57,69
101_A	101	191291,15	443090,02	1,50	46,37	43,72	36,67	46,95
101_B	101	191291,15	443090,02	4,50	48,14	45,52	38,48	48,74
102_B	102	191285,15	443081,16	4,50	39,67	37,02	30,00	40,26
103_A	103	191286,68	443093,05	1,50	46,57	43,90	36,84	47,14
103_B	103	191286,68	443093,05	4,50	48,24	45,61	38,57	48,84
104_B	104	191280,68	443084,19	4,50	39,20	36,56	29,54	39,80
105_A	105	191319,64	443043,61	1,50	62,43	59,79	52,70	63,01
105_B	105	191319,64	443043,61	4,50	62,66	60,03	52,95	63,24
105_C	105	191319,64	443043,61	7,50	62,54	59,91	52,83	63,12
106_B	106	191312,81	443051,85	4,50	40,41	37,79	30,79	41,02
106_C	106	191312,81	443051,85	7,50	42,27	39,67	32,69	42,90
107_A	107	191315,49	443040,16	1,50	62,43	59,79	52,71	63,01
107_B	107	191315,49	443040,16	4,50	62,66	60,02	52,95	63,24
107_C	107	191315,49	443040,16	7,50	62,52	59,89	52,81	63,10
108_B	108	191308,65	443048,40	4,50	40,82	38,21	31,23	41,45
108_C	108	191308,65	443048,40	7,50	43,47	40,91	33,94	44,13
109_A	109	191311,33	443036,72	1,50	62,37	59,74	52,66	62,95
109_B	109	191311,33	443036,72	4,50	62,58	59,95	52,88	63,17
109_C	109	191311,33	443036,72	7,50	62,44	59,81	52,74	63,03
110_B	110	191304,50	443044,95	4,50	40,59	37,97	30,98	41,21
110_C	110	191304,50	443044,95	7,50	43,46	40,90	33,94	44,12
111_A	111	191275,26	443047,45	1,50	47,02	44,57	37,60	47,74
111_B	111	191275,26	443047,45	4,50	48,77	46,33	39,36	49,50
111_C	111	191275,26	443047,45	7,50	50,49	48,05	41,10	51,22
112_B	112	191283,49	443054,28	4,50	40,13	37,47	30,45	40,72
112_C	112	191283,49	443054,28	7,50	41,77	39,12	32,12	42,37
113_A	113	191271,81	443051,60	1,50	46,08	43,64	36,68	46,81
113_B	113	191271,81	443051,60	4,50	47,95	45,51	38,54	48,68
113_C	113	191271,81	443051,60	7,50	49,90	47,46	40,51	50,63
114_B	114	191280,04	443058,44	4,50	40,34	37,65	30,61	40,90
114_C	114	191280,04	443058,44	7,50	42,01	39,31	32,28	42,57
115_A	115	191268,36	443055,76	1,50	45,87	43,43	36,46	46,60
115_B	115	191268,36	443055,76	4,50	47,68	45,24	38,28	48,41
115_C	115	191268,36	443055,76	7,50	49,35	46,91	39,96	50,08
116_B	116	191276,59	443062,59	4,50	40,58	37,87	30,83	41,13
116_C	116	191276,59	443062,59	7,50	42,86	40,13	33,09	43,40
117_A	117	191264,91	443059,91	1,50	46,61	44,17	37,21	47,34
117_B	117	191264,91	443059,91	4,50	47,97	45,53	38,57	48,70
117_C	117	191264,91	443059,91	7,50	48,65	46,22	39,26	49,39
118_B	118	191273,14	443066,75	4,50	40,26	37,54	30,50	40,81
118_C	118	191273,14	443066,75	7,50	41,46	38,73	31,69	42,00
119_A	119	191261,46	443064,07	1,50	46,56	44,13	37,17	47,30
119_B	119	191261,46	443064,07	4,50	48,11	45,69	38,73	48,85
119_C	119	191261,46	443064,07	7,50	48,68	46,25	39,30	49,42
120_B	120	191269,69	443070,90	4,50	40,21	37,50	30,45	40,76
120_C	120	191269,69	443070,90	7,50	41,29	38,57	31,52	41,83
128_A	128	191247,35	443098,40	1,50	39,88	37,23	30,23	40,48
128_B	128	191247,35	443098,40	4,50	41,63	39,03	32,05	42,26
129_A	129	191240,78	443094,88	1,50	40,30	37,72	30,74	40,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	129	191240,78	443094,88	4,50	42,48	39,93	32,97	43,15
130_A	130	191233,88	443098,36	1,50	41,90	39,37	32,40	42,58
130_B	130	191233,88	443098,36	4,50	43,47	40,96	34,00	44,16
131_A	131	191251,66	443106,94	1,50	39,80	37,15	30,14	40,39
131_B	131	191251,66	443106,94	4,50	41,28	38,67	31,67	41,90
132_A	132	191258,10	443119,68	1,50	42,37	39,72	32,68	42,96
132_B	132	191258,10	443119,68	4,50	43,30	40,67	33,64	43,90
133_A	133	191244,12	443126,74	1,50	44,00	41,37	34,38	44,61
133_B	133	191244,12	443126,74	4,50	48,74	46,20	39,24	49,41
134_A	134	191240,89	443120,34	1,50	43,46	40,83	33,84	44,07
134_B	134	191240,89	443120,34	4,50	48,37	45,84	38,88	49,05
135_A	135	191254,87	443113,28	1,50	42,26	39,61	32,58	42,85
135_B	135	191254,87	443113,28	4,50	43,30	40,68	33,66	43,91
136_B	136	191354,04	443086,07	4,50	40,78	38,12	31,10	41,37
136_C	136	191354,04	443086,07	7,50	42,27	39,62	32,62	42,87
137_A	137	191364,38	443080,76	1,50	62,74	60,08	53,00	63,31
137_B	137	191364,38	443080,76	4,50	62,99	60,33	53,26	63,56
137_C	137	191364,38	443080,76	7,50	62,95	60,30	53,23	63,53
147_B	147	191238,39	443055,45	4,50	40,47	37,88	30,89	41,11
149_B	149	191316,95	443120,11	4,50	41,26	38,55	31,51	41,81
149_C	149	191316,95	443120,11	7,50	43,26	40,57	33,54	43,83
149_D	149	191316,95	443120,11	10,50	46,87	44,20	37,18	47,45
149_E	149	191316,95	443120,11	13,50	49,22	46,59	39,59	49,83
149_F	149	191316,95	443120,11	16,50	51,30	48,72	41,73	51,94
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	55,08	52,35	45,31	55,62
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	58,45	55,73	48,70	59,00
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	59,59	56,88	49,85	60,14
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	58,99	56,32	49,31	59,57
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	65,11	62,44	55,43	65,69
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	65,00	62,33	55,31	65,58
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	50,15	47,51	40,51	50,75
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	56,10	53,49	46,50	56,72
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	59,00	56,40	49,40	59,63
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	59,37	56,75	49,75	59,98
153_B	153	191306,82	443121,27	4,50	40,36	37,66	30,62	40,92
154_A	154	191299,58	443124,95	1,50	53,26	50,48	43,43	53,77
154_B	154	191299,58	443124,95	4,50	54,78	52,00	44,95	55,29
159_A	159	191204,89	443142,98	1,50	47,71	45,17	38,20	48,38
159_B	159	191204,89	443142,98	4,50	50,17	47,64	40,68	50,85
159_C	159	191204,89	443142,98	7,50	52,80	50,30	43,35	53,50
160_A	160	191203,89	443136,93	1,50	50,35	47,89	40,95	51,08
160_B	160	191203,89	443136,93	4,50	51,62	49,17	42,24	52,35
160_C	160	191203,89	443136,93	7,50	51,48	49,02	42,09	52,21
161_B	161	191197,16	443135,57	4,50	48,32	45,86	38,94	49,05
161_C	161	191197,16	443135,57	7,50	49,41	46,96	40,04	50,15
162_B	162	191183,84	443160,15	4,50	54,47	51,92	44,91	55,12
162_C	162	191183,84	443160,15	7,50	56,61	54,08	47,08	57,28
163_B	163	191177,10	443151,84	4,50	40,83	38,31	31,36	41,52
163_C	163	191177,10	443151,84	7,50	43,60	41,11	34,17	44,31
164_A	164	191160,44	443160,56	1,50	58,37	55,83	48,85	59,04
164_B	164	191160,44	443160,56	4,50	59,90	57,37	50,40	60,58
164_C	164	191160,44	443160,56	7,50	61,73	59,23	52,26	62,42
164_D	164	191160,44	443160,56	10,50	63,86	61,39	54,45	64,58
164_E	164	191160,44	443160,56	13,50	63,17	60,69	53,73	63,88
165_A	165	191176,42	443166,55	1,50	57,51	54,95	47,96	58,16
165_B	165	191176,42	443166,55	4,50	58,84	56,29	49,29	59,49
165_C	165	191176,42	443166,55	7,50	60,31	57,77	50,79	60,98
165_D	165	191176,42	443166,55	10,50	61,23	58,70	51,72	61,90
165_E	165	191176,42	443166,55	13,50	61,24	58,70	51,72	61,91
166_B	166	191173,54	443149,42	4,50	41,88	39,27	32,28	42,50
166_C	166	191173,54	443149,42	7,50	45,05	42,46	35,48	45,69
166_D	166	191173,54	443149,42	10,50	48,88	46,31	39,34	49,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
166_E	166	191173,54	443149,42	13,50	50,06	47,42	40,43	50,67
167_A	167	191142,87	443139,02	1,50	57,62	55,12	48,16	58,32
167_B	167	191142,87	443139,02	4,50	59,03	56,54	49,59	59,74
167_C	167	191142,87	443139,02	7,50	60,87	58,40	51,45	61,59
167_D	167	191142,87	443139,02	10,50	63,64	61,18	54,25	64,37
167_E	167	191142,87	443139,02	13,50	62,82	60,36	53,42	63,55
167_F	167	191142,87	443139,02	16,50	63,95	61,50	54,56	64,68
168_F	168	191157,69	443143,58	16,50	59,13	56,66	49,71	59,85
169_B	169	191158,48	443130,95	4,50	41,70	39,05	32,03	42,29
169_C	169	191158,48	443130,95	7,50	43,15	40,50	33,50	43,75
169_D	169	191158,48	443130,95	10,50	46,06	43,47	36,49	46,70
169_E	169	191158,48	443130,95	13,50	48,86	46,26	39,27	49,49
169_F	169	191158,48	443130,95	16,50	49,29	46,67	39,68	49,91
170_F	170	191150,42	443121,09	16,50	49,53	46,96	39,99	50,18
171_F	171	191141,19	443123,37	16,50	59,53	57,09	50,16	60,27
172_B	172	191325,64	443066,58	4,50	55,26	52,59	45,51	55,82
172_C	172	191325,64	443066,58	7,50	55,51	52,84	45,76	56,07
172_D	172	191325,64	443066,58	10,50	55,80	53,12	46,05	56,36
172_E	172	191325,64	443066,58	13,50	56,09	53,42	46,35	56,65
173_A	173	191333,02	443061,59	1,50	57,15	54,48	47,40	57,71
173_B	173	191333,02	443061,59	4,50	57,72	55,06	47,98	58,29
173_C	173	191333,02	443061,59	7,50	57,89	55,23	48,16	58,46
173_D	173	191333,02	443061,59	10,50	58,09	55,43	48,36	58,66
173_E	173	191333,02	443061,59	13,50	58,11	55,44	48,37	58,67
174_A	174	191329,62	443051,90	1,50	62,45	59,81	52,72	63,03
174_B	174	191329,62	443051,90	4,50	62,70	60,05	52,97	63,27
174_C	174	191329,62	443051,90	7,50	62,60	59,96	52,88	63,18
174_D	174	191329,62	443051,90	10,50	62,42	59,78	52,71	63,00
174_E	174	191329,62	443051,90	13,50	62,18	59,54	52,46	62,76
175_D	175	191318,21	443049,41	10,50	50,39	47,78	40,72	50,99
175_E	175	191318,21	443049,41	13,50	54,82	52,25	45,22	55,45
176_B	176	191316,05	443054,58	4,50	40,03	37,42	30,43	40,65
176_C	176	191316,05	443054,58	7,50	41,64	39,04	32,06	42,27
176_D	176	191316,05	443054,58	10,50	43,92	41,36	34,39	44,58
176_E	176	191316,05	443054,58	13,50	46,96	44,43	37,47	47,64
177_B	177	191313,47	443059,97	4,50	40,49	37,84	30,80	41,08
177_C	177	191313,47	443059,97	7,50	42,36	39,72	32,69	42,95
177_D	177	191313,47	443059,97	10,50	45,70	43,09	36,08	46,32
177_E	177	191313,47	443059,97	13,50	49,27	46,72	39,73	49,93
178_D	178	191312,61	443069,03	10,50	47,85	45,33	38,37	48,53
178_E	178	191312,61	443069,03	13,50	49,89	47,38	40,43	50,58
179_A	179	191319,20	443071,02	1,50	52,31	49,63	42,56	52,87
179_B	179	191319,20	443071,02	4,50	53,42	50,75	43,67	53,98
179_C	179	191319,20	443071,02	7,50	53,77	51,10	44,03	54,33
179_D	179	191319,20	443071,02	10,50	54,21	51,54	44,47	54,77
179_E	179	191319,20	443071,02	13,50	54,53	51,87	44,80	55,10
18_B	18	191359,05	443090,24	4,50	41,13	38,48	31,47	41,72
18_C	18	191359,05	443090,24	7,50	42,69	40,06	33,06	43,30
180_B	180	191297,81	443044,11	4,50	41,28	38,59	31,54	41,84
180_C	180	191297,81	443044,11	7,50	44,03	41,38	34,35	44,62
180_D	180	191297,81	443044,11	10,50	47,68	45,04	38,02	48,28
180_E	180	191297,81	443044,11	13,50	50,57	47,93	40,89	51,16
180_F	180	191297,81	443044,11	16,50	52,35	49,68	42,62	52,92
181_E	181	191302,36	443038,28	13,50	53,38	50,74	43,70	53,97
181_F	181	191302,36	443038,28	16,50	56,22	53,60	46,55	56,82
182_E	182	191298,79	443030,68	13,50	54,61	52,00	44,97	55,22
182_F	182	191298,79	443030,68	16,50	59,40	56,86	49,84	60,05
183_A	183	191290,72	443028,83	1,50	54,96	52,54	45,58	55,70
183_B	183	191290,72	443028,83	4,50	55,53	53,09	46,12	56,26
183_C	183	191290,72	443028,83	7,50	55,64	53,22	46,26	56,38
183_D	183	191290,72	443028,83	10,50	55,06	52,69	45,76	55,84
183_E	183	191290,72	443028,83	13,50	55,68	53,32	46,39	56,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_F	183	191290,72	443028,83	16,50	56,16	53,79	46,86	56,94
184_B	184	191286,13	443034,38	4,50	52,96	50,50	43,52	53,67
184_C	184	191286,13	443034,38	7,50	53,85	51,40	44,43	54,57
184_D	184	191286,13	443034,38	10,50	53,53	51,13	44,19	54,29
184_E	184	191286,13	443034,38	13,50	53,72	51,33	44,40	54,49
184_F	184	191286,13	443034,38	16,50	54,66	52,27	45,34	55,43
185_A	185	191282,20	443039,06	1,50	49,76	47,33	40,36	50,49
185_B	185	191282,20	443039,06	4,50	51,14	48,70	41,72	51,86
185_C	185	191282,20	443039,06	7,50	52,33	49,89	42,93	53,06
185_D	185	191282,20	443039,06	10,50	52,60	50,19	43,24	53,35
185_E	185	191282,20	443039,06	13,50	52,79	50,40	43,46	53,56
185_F	185	191282,20	443039,06	16,50	53,82	51,42	44,49	54,58
186_A	186	191278,82	443043,14	1,50	48,48	46,04	39,06	49,20
186_B	186	191278,82	443043,14	4,50	50,10	47,65	40,67	50,82
186_C	186	191278,82	443043,14	7,50	51,50	49,06	42,09	52,23
186_D	186	191278,82	443043,14	10,50	51,72	49,30	42,36	52,47
186_E	186	191278,82	443043,14	13,50	52,18	49,78	42,84	52,94
186_F	186	191278,82	443043,14	16,50	53,37	50,97	44,04	54,13
187_D	187	191279,88	443047,91	10,50	49,21	46,72	39,77	49,92
187_E	187	191279,88	443047,91	13,50	50,42	47,93	40,99	51,13
187_F	187	191279,88	443047,91	16,50	52,32	49,85	42,91	53,04
188_B	188	191285,65	443052,70	4,50	40,15	37,51	30,51	40,75
188_C	188	191285,65	443052,70	7,50	42,60	39,99	33,01	43,23
188_D	188	191285,65	443052,70	10,50	49,23	46,75	39,80	49,94
188_E	188	191285,65	443052,70	13,50	50,64	48,15	41,21	51,35
188_F	188	191285,65	443052,70	16,50	52,34	49,88	42,94	53,07
189_B	189	191292,05	443051,04	4,50	41,26	38,55	31,50	41,81
189_C	189	191292,05	443051,04	7,50	43,60	40,91	33,87	44,16
189_D	189	191292,05	443051,04	10,50	46,02	43,37	36,35	46,61
189_E	189	191292,05	443051,04	13,50	48,49	45,86	38,83	49,09
189_F	189	191292,05	443051,04	16,50	50,49	47,84	40,80	51,08
19_A	19	191369,39	443084,93	1,50	62,72	60,07	52,99	63,29
19_B	19	191369,39	443084,93	4,50	63,02	60,37	53,30	63,60
19_C	19	191369,39	443084,93	7,50	62,97	60,31	53,25	63,54
190_A	190	191307,84	443033,81	1,50	62,26	59,64	52,57	62,85
190_B	190	191307,84	443033,81	4,50	62,45	59,83	52,77	63,05
190_C	190	191307,84	443033,81	7,50	62,32	59,71	52,64	62,92
190_D	190	191307,84	443033,81	10,50	62,12	59,51	52,44	62,72
191_A	191	191300,87	443028,03	1,50	62,00	59,42	52,36	62,62
191_B	191	191300,87	443028,03	4,50	62,15	59,57	52,52	62,77
191_C	191	191300,87	443028,03	7,50	62,02	59,44	52,39	62,64
191_D	191	191300,87	443028,03	10,50	61,83	59,25	52,20	62,45
192_A	192	191294,07	443024,79	1,50	56,96	54,60	47,66	57,74
192_B	192	191294,07	443024,79	4,50	57,16	54,80	47,86	57,94
192_C	192	191294,07	443024,79	7,50	57,04	54,70	47,77	57,84
192_D	192	191294,07	443024,79	10,50	57,12	54,77	47,84	57,91
193_B	193	191301,23	443042,23	4,50	40,18	37,57	30,58	40,80
193_C	193	191301,23	443042,23	7,50	42,24	39,66	32,69	42,89
193_D	193	191301,23	443042,23	10,50	45,51	42,99	36,04	46,20
194_D	194	191305,91	443039,17	10,50	52,60	49,94	42,89	53,18
20_A	20	191186,95	443157,61	1,50	51,89	49,32	42,29	52,52
20_B	20	191186,95	443157,61	4,50	53,61	51,06	44,05	54,26
20_C	20	191186,95	443157,61	7,50	56,08	53,56	46,57	56,76
20001a_C	20001a	191202,72	443203,14	7,50	67,98	65,35	58,34	68,59
20001a_D	20001a	191202,72	443203,14	10,50	67,83	65,20	58,18	68,43
20001a_E	20001a	191202,72	443203,14	13,50	67,75	65,13	58,11	68,36
20001a_F	20001a	191202,72	443203,14	16,50	67,64	65,02	58,01	68,25
20001b_A	20001b	191203,10	443202,96	19,50	67,42	64,79	57,78	68,03
20001b_B	20001b	191203,10	443202,96	22,50	67,20	64,58	57,57	67,81
20001b_C	20001b	191203,10	443202,96	25,50	67,03	64,41	57,39	67,64
20001b_D	20001b	191203,10	443202,96	28,50	66,80	64,18	57,17	67,41
20001b_E	20001b	191203,10	443202,96	31,50	66,67	64,05	57,03	67,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20001b_F	20001b	191203,10	443202,96	34,50	66,50	63,88	56,87	67,11
20002a_C	20002a	191195,82	443202,81	7,50	65,89	63,35	56,37	66,56
20002a_D	20002a	191195,82	443202,81	10,50	65,71	63,17	56,18	66,37
20002a_E	20002a	191195,82	443202,81	13,50	65,94	63,40	56,41	66,60
20002a_F	20002a	191195,82	443202,81	16,50	66,18	63,65	56,67	66,85
20002b_A	20002b	191195,54	443202,31	19,50	66,04	63,51	56,53	66,71
20002b_B	20002b	191195,54	443202,31	22,50	66,01	63,49	56,51	66,69
20002b_C	20002b	191195,54	443202,31	25,50	65,88	63,36	56,38	66,56
20002b_D	20002b	191195,54	443202,31	28,50	65,72	63,19	56,21	66,39
20002b_E	20002b	191195,54	443202,31	31,50	65,56	63,04	56,06	66,24
20002b_F	20002b	191195,54	443202,31	34,50	65,51	62,99	56,01	66,19
20003a_C	20003a	191190,90	443193,11	7,50	64,48	61,95	54,97	65,15
20003a_D	20003a	191190,90	443193,11	10,50	64,43	61,90	54,92	65,10
20003a_E	20003a	191190,90	443193,11	13,50	64,80	62,27	55,29	65,47
20003a_F	20003a	191190,90	443193,11	16,50	65,21	62,69	55,71	65,89
20003b_A	20003b	191190,48	443192,33	19,50	65,18	62,67	55,69	65,86
20003b_B	20003b	191190,48	443192,33	22,50	65,21	62,70	55,73	65,90
20003b_C	20003b	191190,48	443192,33	25,50	65,13	62,62	55,65	65,82
20003b_D	20003b	191190,48	443192,33	28,50	64,94	62,43	55,45	65,62
20003b_E	20003b	191190,48	443192,33	31,50	64,84	62,33	55,36	65,53
20003b_F	20003b	191190,48	443192,33	34,50	64,81	62,30	55,33	65,50
20004a_C	20004a	191185,05	443181,54	7,50	63,34	60,82	53,84	64,02
20004a_D	20004a	191185,05	443181,54	10,50	63,98	61,47	54,51	64,67
20004a_E	20004a	191185,05	443181,54	13,50	63,88	61,35	54,38	64,56
20004a_F	20004a	191185,05	443181,54	16,50	64,45	61,94	54,97	65,14
20004b_A	20004b	191184,72	443180,88	19,50	64,38	61,88	54,92	65,08
20004b_B	20004b	191184,72	443180,88	22,50	64,49	61,99	55,02	65,18
20004b_C	20004b	191184,72	443180,88	25,50	64,49	61,99	55,02	65,18
20004b_D	20004b	191184,72	443180,88	28,50	64,34	61,84	54,87	65,03
20004b_E	20004b	191184,72	443180,88	31,50	64,35	61,85	54,88	65,04
20004b_F	20004b	191184,72	443180,88	34,50	64,34	61,84	54,88	65,04
20005a_C	20005a	191188,61	443174,45	7,50	57,57	55,08	48,12	58,27
20005a_D	20005a	191188,61	443174,45	10,50	58,64	56,16	49,20	59,35
20005a_E	20005a	191188,61	443174,45	13,50	58,02	55,53	48,57	58,72
20005a_F	20005a	191188,61	443174,45	16,50	58,77	56,29	49,34	59,48
20005b_A	20005b	191189,05	443174,17	19,50	58,13	55,70	48,78	58,88
20005b_B	20005b	191189,05	443174,17	22,50	58,68	56,23	49,31	59,42
20005b_C	20005b	191189,05	443174,17	25,50	58,91	56,46	49,53	59,64
20005b_D	20005b	191189,05	443174,17	28,50	58,97	56,51	49,58	59,70
20005b_E	20005b	191189,05	443174,17	31,50	59,10	56,64	49,71	59,83
20005b_F	20005b	191189,05	443174,17	34,50	59,42	56,96	50,02	60,15
20006a_C	20006a	191197,23	443175,33	7,50	49,64	46,96	39,94	50,21
20006a_D	20006a	191197,23	443175,33	10,50	53,66	50,95	43,92	54,21
20006a_E	20006a	191197,23	443175,33	13,50	55,12	52,40	45,36	55,67
20006a_F	20006a	191197,23	443175,33	16,50	56,94	54,19	47,13	57,46
20006b_A	20006b	191196,91	443174,67	19,50	57,58	54,82	47,76	58,10
20006b_B	20006b	191196,91	443174,67	22,50	58,25	55,48	48,42	58,76
20006b_C	20006b	191196,91	443174,67	25,50	58,32	55,56	48,50	58,84
20006b_D	20006b	191196,91	443174,67	28,50	58,25	55,48	48,42	58,76
20006b_E	20006b	191196,91	443174,67	31,50	58,28	55,51	48,46	58,80
20006b_F	20006b	191196,91	443174,67	34,50	58,34	55,58	48,52	58,86
20007a_C	20007a	191202,96	443187,01	7,50	53,45	50,72	43,66	53,98
20007a_D	20007a	191202,96	443187,01	10,50	57,00	54,25	47,19	57,52
20007a_E	20007a	191202,96	443187,01	13,50	59,65	56,88	49,82	60,16
20007a_F	20007a	191202,96	443187,01	16,50	60,32	57,54	50,48	60,83
20007b_A	20007b	191202,64	443186,37	19,50	60,13	57,35	50,28	60,63
20007b_B	20007b	191202,64	443186,37	22,50	60,05	57,27	50,21	60,56
20007b_C	20007b	191202,64	443186,37	25,50	59,97	57,19	50,13	60,48
20007b_D	20007b	191202,64	443186,37	28,50	59,88	57,11	50,05	60,39
20007b_E	20007b	191202,64	443186,37	31,50	59,81	57,03	49,97	60,32
20007b_F	20007b	191202,64	443186,37	34,50	59,63	56,86	49,79	60,14
20008a_C	20008a	191208,00	443196,60	7,50	59,70	56,92	49,85	60,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20008a_D	20008a	191208,00	443196,60	10,50	62,46	59,67	52,60	62,96
20008a_E	20008a	191208,00	443196,60	13,50	62,32	59,53	52,46	62,82
20008a_F	20008a	191208,00	443196,60	16,50	62,16	59,37	52,31	62,66
20008b_A	20008b	191207,72	443196,10	19,50	61,89	59,10	52,04	62,39
20008b_B	20008b	191207,72	443196,10	22,50	61,72	58,93	51,87	62,22
20008b_C	20008b	191207,72	443196,10	25,50	61,55	58,77	51,70	62,05
20008b_D	20008b	191207,72	443196,10	28,50	61,28	58,50	51,43	61,78
20008b_E	20008b	191207,72	443196,10	31,50	61,12	58,34	51,28	61,63
20008b_F	20008b	191207,72	443196,10	34,50	60,99	58,21	51,14	61,49
203_A	203	191230,21	443054,61	1,50	40,61	38,02	31,04	41,25
203_B	203	191230,21	443054,61	4,50	41,19	38,60	31,62	41,83
203_C	203	191230,21	443054,61	7,50	43,22	40,64	33,67	43,87
203_D	203	191230,21	443054,61	10,50	45,96	43,41	36,45	46,63
203_E	203	191230,21	443054,61	13,50	49,17	46,65	39,70	49,86
204_C	204	191236,45	443051,97	7,50	44,08	41,51	34,51	44,72
204_D	204	191236,45	443051,97	10,50	47,99	45,49	38,52	48,68
204_E	204	191236,45	443051,97	13,50	49,71	47,20	40,23	50,40
205_B	205	191239,32	443045,75	4,50	50,43	48,03	41,09	51,19
205_C	205	191239,32	443045,75	7,50	51,00	48,62	41,67	51,77
205_D	205	191239,32	443045,75	10,50	52,17	49,79	42,85	52,94
205_E	205	191239,32	443045,75	13,50	52,47	50,09	43,14	53,24
206_B	206	191235,24	443041,40	4,50	53,28	50,92	43,97	54,06
206_C	206	191235,24	443041,40	7,50	53,40	51,03	44,08	54,17
206_D	206	191235,24	443041,40	10,50	53,46	51,09	44,15	54,24
206_E	206	191235,24	443041,40	13,50	53,43	51,06	44,11	54,20
207_A	207	191231,08	443037,02	1,50	55,38	53,02	46,08	56,16
207_B	207	191231,08	443037,02	4,50	55,63	53,27	46,33	56,41
207_C	207	191231,08	443037,02	7,50	55,50	53,14	46,20	56,28
207_D	207	191231,08	443037,02	10,50	55,01	52,63	45,70	55,79
207_E	207	191231,08	443037,02	13,50	54,77	52,40	45,46	55,55
208_A	208	191222,69	443041,30	1,50	59,93	57,54	50,61	60,70
208_B	208	191222,69	443041,30	4,50	60,11	57,73	50,79	60,88
208_C	208	191222,69	443041,30	7,50	60,01	57,63	50,69	60,78
208_D	208	191222,69	443041,30	10,50	59,75	57,37	50,44	60,53
208_E	208	191222,69	443041,30	13,50	59,50	57,11	50,17	60,27
209_E	209	191220,46	443052,13	13,50	53,51	51,04	44,11	54,23
21_B	21	191180,19	443149,32	4,50	40,85	38,32	31,36	41,53
21_C	21	191180,19	443149,32	7,50	43,84	41,33	34,39	44,54
210_A	210	191226,85	443054,83	1,50	41,30	38,70	31,70	41,93
210_B	210	191226,85	443054,83	4,50	41,77	39,17	32,18	42,40
210_C	210	191226,85	443054,83	7,50	43,79	41,22	34,25	44,44
210_D	210	191226,85	443054,83	10,50	46,49	43,96	36,99	47,17
210_E	210	191226,85	443054,83	13,50	49,52	47,01	40,05	50,21
211_A	211	191203,36	443080,40	1,50	40,83	38,19	31,19	41,43
211_B	211	191203,36	443080,40	4,50	41,19	38,55	31,55	41,79
211_C	211	191203,36	443080,40	7,50	43,56	40,96	33,97	44,19
211_D	211	191203,36	443080,40	10,50	46,34	43,77	36,79	46,99
211_E	211	191203,36	443080,40	13,50	48,20	45,64	38,67	48,86
211_F	211	191203,36	443080,40	16,50	50,49	47,92	40,93	51,14
212_A	212	191208,64	443075,43	1,50	41,14	38,51	31,50	41,75
212_B	212	191208,64	443075,43	4,50	42,29	39,66	32,66	42,90
212_C	212	191208,64	443075,43	7,50	44,66	42,08	35,10	45,30
212_D	212	191208,64	443075,43	10,50	46,51	43,95	36,98	47,17
212_E	212	191208,64	443075,43	13,50	47,92	45,36	38,39	48,58
212_F	212	191208,64	443075,43	16,50	49,79	47,22	40,24	50,44
213_E	213	191205,74	443067,72	13,50	44,48	41,97	35,01	45,17
213_F	213	191205,74	443067,72	16,50	42,87	40,30	33,32	43,52
214_A	214	191196,81	443065,68	1,50	59,92	57,53	50,61	60,69
214_B	214	191196,81	443065,68	4,50	60,13	57,74	50,82	60,90
214_C	214	191196,81	443065,68	7,50	60,20	57,80	50,89	60,97
214_D	214	191196,81	443065,68	10,50	60,05	57,66	50,74	60,82
214_E	214	191196,81	443065,68	13,50	59,82	57,42	50,50	60,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
214_F	214	191196,81	443065,68	16,50	59,74	57,34	50,42	60,51
215_B	215	191191,54	443070,66	4,50	60,06	57,69	50,77	60,84
215_C	215	191191,54	443070,66	7,50	60,19	57,80	50,88	60,96
215_D	215	191191,54	443070,66	10,50	60,06	57,66	50,75	60,83
215_E	215	191191,54	443070,66	13,50	59,83	57,43	50,52	60,60
215_F	215	191191,54	443070,66	16,50	59,80	57,40	50,48	60,57
216_A	216	191187,45	443074,51	1,50	59,82	57,46	50,54	60,61
216_B	216	191187,45	443074,51	4,50	60,07	57,70	50,79	60,86
216_C	216	191187,45	443074,51	7,50	60,22	57,84	50,92	61,00
216_D	216	191187,45	443074,51	10,50	60,15	57,77	50,85	60,93
216_E	216	191187,45	443074,51	13,50	59,98	57,59	50,67	60,75
216_F	216	191187,45	443074,51	16,50	59,87	57,47	50,56	60,64
217_E	217	191190,19	443082,50	13,50	56,34	53,89	46,97	57,08
217_F	217	191190,19	443082,50	16,50	57,18	54,73	47,80	57,91
218_E	218	191197,94	443085,66	13,50	48,01	45,43	38,45	48,65
218_F	218	191197,94	443085,66	16,50	50,34	47,75	40,76	50,98
219_A	219	191201,71	443084,59	1,50	39,34	36,71	29,69	39,94
219_B	219	191201,71	443084,59	4,50	39,77	37,14	30,14	40,38
219_C	219	191201,71	443084,59	7,50	42,00	39,45	32,48	42,66
219_D	219	191201,71	443084,59	10,50	43,28	40,74	33,76	43,95
22_A	22	191191,14	443154,20	1,50	50,62	48,05	41,04	51,26
22_B	22	191191,14	443154,20	4,50	52,46	49,91	42,91	53,11
22_C	22	191191,14	443154,20	7,50	54,94	52,42	45,44	55,62
220_A	220	191183,81	443077,94	1,50	59,78	57,43	50,52	60,58
220_B	220	191183,81	443077,94	4,50	60,01	57,64	50,73	60,80
220_C	220	191183,81	443077,94	7,50	60,20	57,82	50,91	60,98
220_D	220	191183,81	443077,94	10,50	60,15	57,77	50,85	60,93
221_A	221	191187,85	443084,76	1,50	54,97	52,58	45,66	55,74
221_B	221	191187,85	443084,76	4,50	55,88	53,48	46,57	56,65
221_C	221	191187,85	443084,76	7,50	56,86	54,45	47,53	57,62
221_D	221	191187,85	443084,76	10,50	57,27	54,85	47,94	58,03
222_A	222	191194,37	443091,67	1,50	52,94	50,53	43,61	53,70
222_B	222	191194,37	443091,67	4,50	54,32	51,90	44,98	55,08
222_C	222	191194,37	443091,67	7,50	55,63	53,20	46,28	56,38
222_D	222	191194,37	443091,67	10,50	55,95	53,52	46,60	56,70
223_D	223	191199,43	443089,60	10,50	46,61	44,04	37,06	47,26
224_B	224	191153,61	443123,95	4,50	41,71	39,07	32,07	42,31
224_C	224	191153,61	443123,95	7,50	42,76	40,11	33,10	43,35
224_D	224	191153,61	443123,95	10,50	44,85	42,23	35,23	45,46
224_E	224	191153,61	443123,95	13,50	47,30	44,67	37,68	47,91
227_B	227	191145,68	443113,87	4,50	60,05	57,69	50,77	60,84
227_C	227	191145,68	443113,87	7,50	60,51	58,13	51,21	61,29
227_D	227	191145,68	443113,87	10,50	61,33	58,94	52,02	62,10
227_E	227	191145,68	443113,87	13,50	61,32	58,92	52,00	62,09
229_B	229	191142,10	443117,25	4,50	60,03	57,67	50,75	60,82
229_C	229	191142,10	443117,25	7,50	60,50	58,12	51,20	61,28
229_D	229	191142,10	443117,25	10,50	61,49	59,10	52,18	62,26
229_E	229	191142,10	443117,25	13,50	61,50	59,09	52,18	62,26
23_B	23	191184,37	443145,91	4,50	41,02	38,48	31,53	41,70
23_C	23	191184,37	443145,91	7,50	44,03	41,51	34,57	44,72
230_B	230	191136,98	443122,24	4,50	59,99	57,63	50,71	60,78
230_C	230	191136,98	443122,24	7,50	60,51	58,13	51,21	61,29
230_D	230	191136,98	443122,24	10,50	61,79	59,39	52,47	62,56
230_E	230	191136,98	443122,24	13,50	61,87	59,46	52,55	62,63
231_A	231	191133,66	443127,69	1,50	58,78	56,33	49,38	59,51
231_B	231	191133,66	443127,69	4,50	59,72	57,27	50,32	60,45
231_C	231	191133,66	443127,69	7,50	61,23	58,77	51,83	61,96
231_D	231	191133,66	443127,69	10,50	63,68	61,24	54,31	64,42
231_E	231	191133,66	443127,69	13,50	62,98	60,54	53,60	63,72
232_B	232	191162,59	443119,50	4,50	41,57	39,03	32,06	42,24
232_C	232	191162,59	443119,50	7,50	42,67	40,10	33,12	43,32
232_D	232	191162,59	443119,50	10,50	44,37	41,77	34,79	45,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
233_A	233	191168,30	443117,08	1,50	43,66	41,19	34,25	44,38
233_B	233	191168,30	443117,08	4,50	44,69	42,24	35,31	45,42
233_C	233	191168,30	443117,08	7,50	45,81	43,30	36,35	46,50
233_D	233	191168,30	443117,08	10,50	45,71	43,09	36,10	46,33
234_A	234	191164,60	443107,65	1,50	54,06	51,68	44,76	54,84
234_B	234	191164,60	443107,65	4,50	54,54	52,15	45,24	55,32
234_C	234	191164,60	443107,65	7,50	54,59	52,20	45,29	55,37
234_D	234	191164,60	443107,65	10,50	54,77	52,38	45,46	55,54
235_A	235	191155,68	443104,45	1,50	59,72	57,37	50,45	60,52
235_B	235	191155,68	443104,45	4,50	60,02	57,66	50,74	60,81
235_C	235	191155,68	443104,45	7,50	60,43	58,04	51,13	61,21
235_D	235	191155,68	443104,45	10,50	60,89	58,50	51,58	61,66
236_B	236	191151,92	443107,99	4,50	60,03	57,66	50,75	60,82
236_C	236	191151,92	443107,99	7,50	60,42	58,04	51,12	61,20
236_D	236	191151,92	443107,99	10,50	61,07	58,68	51,77	61,85
237_B	237	191148,41	443111,30	4,50	60,03	57,67	50,75	60,82
237_C	237	191148,41	443111,30	7,50	60,47	58,09	51,18	61,25
237_D	237	191148,41	443111,30	10,50	61,20	58,80	51,89	61,97
238_B	238	191156,70	443121,07	4,50	41,56	38,94	31,93	42,17
238_C	238	191156,70	443121,07	7,50	42,73	40,08	33,06	43,32
238_D	238	191156,70	443121,07	10,50	44,62	41,99	34,99	45,23
239_C	239	191281,53	443090,08	7,50	42,83	40,17	33,12	43,41
239_D	239	191281,53	443090,08	10,50	45,84	43,19	36,15	46,43
24_A	24	191195,32	443150,79	1,50	49,68	47,12	40,12	50,33
24_B	24	191195,32	443150,79	4,50	51,63	49,09	42,10	52,29
24_C	24	191195,32	443150,79	7,50	54,13	51,62	44,64	54,81
240_B	240	191276,44	443087,07	4,50	39,00	36,37	29,36	39,61
240_C	240	191276,44	443087,07	7,50	40,08	37,45	30,43	40,68
240_D	240	191276,44	443087,07	10,50	42,04	39,43	32,43	42,66
241_B	241	191273,76	443087,62	4,50	38,87	36,19	29,15	39,44
241_C	241	191273,76	443087,62	7,50	39,98	37,31	30,27	40,55
241_D	241	191273,76	443087,62	10,50	41,32	38,67	31,63	41,91
242_B	242	191271,30	443084,99	4,50	39,51	36,81	29,76	40,06
242_C	242	191271,30	443084,99	7,50	40,86	38,16	31,11	41,41
242_D	242	191271,30	443084,99	10,50	42,53	39,83	32,78	43,08
243_A	243	191259,95	443095,07	1,50	42,18	39,55	32,57	42,80
243_B	243	191259,95	443095,07	4,50	45,19	42,63	35,66	45,85
243_C	243	191259,95	443095,07	7,50	48,88	46,38	39,44	49,58
243_D	243	191259,95	443095,07	10,50	50,87	48,38	41,44	51,58
244_B	244	191263,47	443098,86	4,50	45,49	42,94	35,98	46,16
244_C	244	191263,47	443098,86	7,50	49,22	46,72	39,78	49,92
244_D	244	191263,47	443098,86	10,50	50,73	48,24	41,30	51,44
245_A	245	191267,11	443102,87	1,50	42,23	39,61	32,62	42,85
245_B	245	191267,11	443102,87	4,50	45,49	42,93	35,96	46,15
245_C	245	191267,11	443102,87	7,50	49,22	46,72	39,78	49,92
245_D	245	191267,11	443102,87	10,50	51,02	48,53	41,59	51,73
246_A	246	191276,79	443099,75	1,50	48,63	45,91	38,86	49,17
246_B	246	191276,79	443099,75	4,50	50,19	47,49	40,46	50,75
246_C	246	191276,79	443099,75	7,50	51,53	48,85	41,82	52,10
246_D	246	191276,79	443099,75	10,50	52,14	49,49	42,48	52,73
247_B	247	191267,56	443080,95	4,50	39,72	37,01	29,96	40,27
247_C	247	191267,56	443080,95	7,50	40,83	38,11	31,06	41,37
247_D	247	191267,56	443080,95	10,50	42,48	39,78	32,73	43,03
247_E	247	191267,56	443080,95	13,50	44,64	41,97	34,94	45,22
248_B	248	191266,14	443075,20	4,50	40,02	37,32	30,28	40,58
248_C	248	191266,14	443075,20	7,50	40,87	38,15	31,10	41,41
248_D	248	191266,14	443075,20	10,50	42,36	39,62	32,57	42,89
248_E	248	191266,14	443075,20	13,50	45,16	42,44	35,40	45,71
249_D	249	191263,96	443069,47	10,50	44,47	41,98	35,01	45,17
249_E	249	191263,96	443069,47	13,50	46,84	44,36	37,38	47,54
25_B	25	191188,56	443142,49	4,50	41,50	38,94	31,98	42,16
25_C	25	191188,56	443142,49	7,50	44,67	42,14	35,19	45,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_A	250	191253,52	443073,65	1,50	42,96	40,48	33,52	43,67
250_B	250	191253,52	443073,65	4,50	44,40	41,92	34,96	45,11
250_C	250	191253,52	443073,65	7,50	45,72	43,26	36,30	46,44
250_D	250	191253,52	443073,65	10,50	47,38	44,93	37,98	48,11
250_E	250	191253,52	443073,65	13,50	50,56	48,12	41,19	51,30
251_A	251	191249,16	443083,35	1,50	42,42	39,80	32,81	43,04
251_B	251	191249,16	443083,35	4,50	45,21	42,65	35,68	45,87
251_C	251	191249,16	443083,35	7,50	48,72	46,22	39,28	49,42
251_D	251	191249,16	443083,35	10,50	51,31	48,83	41,89	52,02
251_E	251	191249,16	443083,35	13,50	52,56	50,07	43,13	53,27
252_B	252	191252,68	443087,18	4,50	45,24	42,68	35,72	45,90
252_C	252	191252,68	443087,18	7,50	49,39	46,89	39,95	50,09
252_D	252	191252,68	443087,18	10,50	51,18	48,69	41,75	51,89
252_E	252	191252,68	443087,18	13,50	52,46	49,98	43,03	53,17
253_A	253	191256,22	443091,04	1,50	42,23	39,61	32,62	42,85
253_B	253	191256,22	443091,04	4,50	45,64	43,10	36,14	46,31
253_C	253	191256,22	443091,04	7,50	49,65	47,18	40,24	50,37
253_D	253	191256,22	443091,04	10,50	51,30	48,82	41,89	52,02
253_E	253	191256,22	443091,04	13,50	52,44	49,96	43,02	53,15
254_E	254	191263,95	443088,23	13,50	50,39	47,83	40,86	51,05
255_A	255	191303,53	443114,74	1,50	39,93	37,25	30,23	40,50
255_B	255	191303,53	443114,74	4,50	39,60	36,90	29,86	40,16
255_C	255	191303,53	443114,74	7,50	41,14	38,42	31,38	41,69
255_D	255	191303,53	443114,74	10,50	43,85	41,13	34,09	44,40
255_E	255	191303,53	443114,74	13,50	47,34	44,62	37,59	47,89
256_A	256	191301,09	443109,91	1,50	39,62	36,97	29,95	40,21
256_B	256	191301,09	443109,91	4,50	39,08	36,40	29,37	39,65
256_C	256	191301,09	443109,91	7,50	40,30	37,59	30,55	40,85
256_D	256	191301,09	443109,91	10,50	42,82	40,09	33,04	43,36
256_E	256	191301,09	443109,91	13,50	45,94	43,20	36,15	46,47
257_B	257	191302,05	443106,47	4,50	39,73	37,05	30,03	40,30
257_C	257	191302,05	443106,47	7,50	40,82	38,12	31,10	41,38
257_D	257	191302,05	443106,47	10,50	43,41	40,68	33,65	43,95
257_E	257	191302,05	443106,47	13,50	46,76	44,01	36,98	47,29
258_D	258	191303,27	443103,11	10,50	43,03	40,33	33,29	43,59
258_E	258	191303,27	443103,11	13,50	48,35	45,66	38,63	48,92
259_D	259	191300,89	443098,43	10,50	45,38	42,72	35,69	45,96
259_E	259	191300,89	443098,43	13,50	49,39	46,71	39,67	49,96
26_A	26	191199,51	443147,37	1,50	48,27	45,72	38,74	48,93
26_B	26	191199,51	443147,37	4,50	50,49	47,96	40,99	51,17
26_C	26	191199,51	443147,37	7,50	53,29	50,78	43,82	53,98
260_A	260	191293,66	443098,73	1,50	46,71	44,02	36,95	47,26
260_B	260	191293,66	443098,73	4,50	47,60	44,92	37,85	48,16
260_C	260	191293,66	443098,73	7,50	48,73	46,06	38,99	49,29
260_D	260	191293,66	443098,73	10,50	49,32	46,68	39,63	49,91
260_E	260	191293,66	443098,73	13,50	50,61	48,02	41,00	51,24
261_A	261	191288,73	443103,60	1,50	49,35	46,60	39,55	49,88
261_B	261	191288,73	443103,60	4,50	51,09	48,36	41,34	51,64
261_C	261	191288,73	443103,60	7,50	52,16	49,46	42,43	52,72
261_D	261	191288,73	443103,60	10,50	52,76	50,08	43,07	53,34
261_E	261	191288,73	443103,60	13,50	53,50	50,85	43,85	54,10
262_B	262	191291,46	443108,95	4,50	51,79	49,04	42,01	52,32
262_C	262	191291,46	443108,95	7,50	52,79	50,07	43,05	53,34
262_D	262	191291,46	443108,95	10,50	53,08	50,37	43,35	53,64
262_E	262	191291,46	443108,95	13,50	53,91	51,25	44,24	54,50
264_A	264	191293,78	443113,60	1,50	50,71	47,95	40,90	51,23
264_B	264	191293,78	443113,60	4,50	52,54	49,79	42,75	53,07
264_C	264	191293,78	443113,60	7,50	53,21	50,47	43,44	53,75
264_D	264	191293,78	443113,60	10,50	53,62	50,90	43,88	54,17
264_E	264	191293,78	443113,60	13,50	54,49	51,82	44,80	55,07
265_A	265	191296,22	443118,43	1,50	51,64	48,86	41,82	52,15
265_B	265	191296,22	443118,43	4,50	53,33	50,55	43,51	53,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_C	265	191296,22	443118,43	7,50	53,65	50,88	43,83	54,17
265_D	265	191296,22	443118,43	10,50	54,12	51,37	44,33	54,65
265_E	265	191296,22	443118,43	13,50	55,23	52,54	45,53	55,80
266_C	266	191301,57	443119,93	7,50	47,80	45,03	37,99	48,32
266_D	266	191301,57	443119,93	10,50	50,99	48,24	41,20	51,52
266_E	266	191301,57	443119,93	13,50	54,03	51,31	44,28	54,58
267_A	267	191359,59	443076,77	1,50	62,71	60,06	52,98	63,28
267_B	267	191359,59	443076,77	4,50	62,95	60,30	53,23	63,53
267_C	267	191359,59	443076,77	7,50	62,92	60,27	53,20	63,50
267_D	267	191359,59	443076,77	10,50	62,70	60,05	52,98	63,28
268_A	268	191354,36	443072,41	1,50	62,69	60,04	52,96	63,26
268_B	268	191354,36	443072,41	4,50	62,91	60,26	53,18	63,48
268_C	268	191354,36	443072,41	7,50	62,87	60,22	53,14	63,44
268_D	268	191354,36	443072,41	10,50	62,67	60,02	52,95	63,25
269_A	269	191344,57	443073,09	1,50	57,82	55,17	48,08	58,39
269_B	269	191344,57	443073,09	4,50	58,21	55,56	48,47	58,78
269_C	269	191344,57	443073,09	7,50	58,18	55,53	48,44	58,75
269_D	269	191344,57	443073,09	10,50	58,10	55,45	48,37	58,67
27_B	27	191192,74	443139,08	4,50	44,65	42,14	35,20	45,35
27_C	27	191192,74	443139,08	7,50	46,86	44,37	37,42	47,57
270_D	270	191339,64	443079,86	10,50	44,76	42,14	35,15	45,38
271_D	271	191342,42	443085,41	10,50	45,47	42,87	35,88	46,10
272_D	272	191352,67	443083,17	10,50	51,04	48,32	41,28	51,59
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	67,21	64,60	57,61	67,83
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	67,09	64,48	57,49	67,71
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	66,92	64,31	57,32	67,54
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	66,72	64,10	57,11	67,34
274_B	274	191351,43	443110,63	4,50	40,68	37,99	30,95	41,24
274_C	274	191351,43	443110,63	7,50	42,27	39,59	32,56	42,84
274_D	274	191351,43	443110,63	10,50	44,45	41,80	34,78	45,04
274_E	274	191351,43	443110,63	13,50	48,06	45,49	38,50	48,71
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	52,31	49,66	42,66	52,91
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	60,47	57,87	50,88	61,10
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	59,90	57,27	50,27	60,51
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	52,32	49,71	42,71	52,94
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	67,26	64,66	57,67	67,89
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	67,15	64,54	57,55	67,77
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	66,88	64,27	57,28	67,50
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	66,65	64,04	57,05	67,27
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	66,40	63,79	56,79	67,02
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	63,27	60,64	53,61	63,87
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	63,23	60,60	53,57	63,83
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	63,09	60,45	53,42	63,68
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	62,90	60,26	53,22	63,49
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	62,61	59,97	52,94	63,20
279_F	279	191372,52	443099,90	16,50	50,73	48,08	41,07	51,32
28_B	28	191168,79	443124,12	4,50	41,63	39,05	32,08	42,28
28_C	28	191168,79	443124,12	7,50	43,20	40,61	33,62	43,84
280_B	280	191366,44	443096,36	4,50	41,47	38,83	31,83	42,07
280_C	280	191366,44	443096,36	7,50	42,52	39,90	32,90	43,13
280_D	280	191366,44	443096,36	10,50	44,90	42,33	35,36	45,55
280_E	280	191366,44	443096,36	13,50	48,08	45,56	38,60	48,76
281_B	281	191376,88	443090,98	4,50	63,16	60,51	53,45	63,74
281_C	281	191376,88	443090,98	7,50	63,08	60,43	53,37	63,66
281_D	281	191376,88	443090,98	10,50	62,85	60,20	53,14	63,43
281_E	281	191376,88	443090,98	13,50	62,57	59,92	52,86	63,15
282_D	282	191366,50	443089,34	10,50	51,98	49,29	42,22	52,53
282_E	282	191366,50	443089,34	13,50	55,91	53,28	46,22	56,50
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	63,24	60,65	53,65	63,87
284_C	284	191303,08	443127,19	7,50	45,54	42,80	35,76	46,08
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	58,28	55,50	48,44	58,79
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	58,43	55,64	48,59	58,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	286	191309,40	443144,72	1,50	60,99	58,22	51,17	61,51
286_B	286	191309,40	443144,72	4,50	61,57	58,80	51,75	62,09
286_C	286	191309,40	443144,72	7,50	61,71	58,95	51,90	62,23
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	66,08	63,40	56,38	66,65
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	66,38	63,70	56,68	66,95
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	66,35	63,67	56,65	66,92
288_A	288	191260,70	443124,83	1,50	39,69	37,06	30,05	40,30
288_B	288	191260,70	443124,83	4,50	41,33	38,74	31,75	41,97
289_A	289	191246,77	443131,99	1,50	43,77	41,14	34,14	44,38
289_B	289	191246,77	443131,99	4,50	48,31	45,75	38,78	48,97
29_A	29	191175,19	443115,54	1,50	51,53	49,12	42,20	52,29
29_B	29	191175,19	443115,54	4,50	52,70	50,29	43,38	53,46
29_C	29	191175,19	443115,54	7,50	52,89	50,48	43,57	53,65
290_A	290	191316,95	443120,11	19,50	51,78	49,21	42,23	52,43
290_B	290	191316,95	443120,11	22,50	52,92	50,37	43,40	53,58
290_C	290	191316,95	443120,11	25,50	53,48	50,95	43,97	54,15
290_D	290	191316,95	443120,11	28,50	53,79	51,25	44,28	54,46
290_E	290	191316,95	443120,11	31,50	54,03	51,50	44,53	54,71
290_F	290	191316,95	443120,11	34,50	54,25	51,72	44,75	54,93
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	59,99	57,28	50,25	60,54
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	60,23	57,53	50,50	60,79
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	60,52	57,82	50,79	61,08
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	60,69	57,99	50,97	61,25
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	60,67	57,99	50,96	61,24
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	60,30	57,62	50,60	60,87
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	64,72	62,05	55,03	65,30
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	64,53	61,86	54,84	65,11
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	64,22	61,54	54,53	64,80
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	63,93	61,26	54,25	64,51
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	63,66	60,99	53,97	64,24
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	63,47	60,80	53,78	64,05
293_A	293	191333,42	443122,51	19,50	59,22	56,60	49,60	59,83
293_B	293	191333,42	443122,51	22,50	58,92	56,30	49,31	59,54
293_C	293	191333,42	443122,51	25,50	58,35	55,73	48,73	58,96
293_D	293	191333,42	443122,51	28,50	58,72	56,10	49,09	59,33
293_E	293	191333,42	443122,51	31,50	59,70	57,10	50,10	60,33
293_F	293	191333,42	443122,51	34,50	59,68	57,06	50,06	60,29
298_A	298	191142,87	443139,02	19,50	64,52	62,07	55,13	65,25
298_B	298	191142,87	443139,02	22,50	64,52	62,07	55,13	65,25
298_C	298	191142,87	443139,02	25,50	64,55	62,09	55,15	65,28
298_D	298	191142,87	443139,02	28,50	64,58	62,11	55,17	65,30
299_A	299	191157,69	443143,58	19,50	60,79	58,30	51,34	61,49
299_B	299	191157,69	443143,58	22,50	61,33	58,82	51,86	62,02
299_C	299	191157,69	443143,58	25,50	61,26	58,75	51,78	61,95
299_D	299	191157,69	443143,58	28,50	61,34	58,82	51,85	62,02
30_A	30	191169,74	443118,16	1,50	43,80	41,38	34,45	44,55
30_B	30	191169,74	443118,16	4,50	45,00	42,57	35,64	45,75
30_C	30	191169,74	443118,16	7,50	46,34	43,90	36,97	47,08
300_A	300	191158,48	443130,95	19,50	50,69	48,09	41,11	51,32
300_B	300	191158,48	443130,95	22,50	51,05	48,45	41,47	51,68
300_C	300	191158,48	443130,95	25,50	50,87	48,24	41,26	51,49
300_D	300	191158,48	443130,95	28,50	50,86	48,22	41,24	51,47
301_A	301	191150,42	443121,09	19,50	50,72	48,14	41,19	51,37
301_B	301	191150,42	443121,09	22,50	51,52	48,97	42,02	52,19
301_C	301	191150,42	443121,09	25,50	52,34	49,84	42,90	53,04
301_D	301	191150,42	443121,09	28,50	52,78	50,28	43,33	53,48
302_A	302	191141,19	443123,37	19,50	60,92	58,48	51,56	61,66
302_B	302	191141,19	443123,37	22,50	61,62	59,20	52,28	62,38
302_C	302	191141,19	443123,37	25,50	61,69	59,27	52,35	62,45
302_D	302	191141,19	443123,37	28,50	61,64	59,21	52,29	62,39
303_A	303	191297,81	443044,11	19,50	54,35	51,68	44,64	54,92
303_B	303	191297,81	443044,11	22,50	55,06	52,42	45,39	55,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_C	303	191297,81	443044,11	25,50	55,63	52,98	45,94	56,22
303_D	303	191297,81	443044,11	28,50	55,91	53,25	46,21	56,49
304_A	304	191302,36	443038,28	19,50	56,56	53,92	46,86	57,14
304_B	304	191302,36	443038,28	22,50	57,08	54,43	47,38	57,66
304_C	304	191302,36	443038,28	25,50	57,29	54,63	47,57	57,86
304_D	304	191302,36	443038,28	28,50	57,41	54,75	47,70	57,99
305_A	305	191298,79	443030,68	19,50	59,69	57,11	50,07	60,32
305_B	305	191298,79	443030,68	22,50	59,53	56,95	49,91	60,16
305_C	305	191298,79	443030,68	25,50	59,33	56,75	49,71	59,96
305_D	305	191298,79	443030,68	28,50	59,12	56,54	49,50	59,75
306_A	306	191290,72	443028,83	19,50	56,44	54,07	47,14	57,22
306_B	306	191290,72	443028,83	22,50	56,45	54,07	47,14	57,23
306_C	306	191290,72	443028,83	25,50	56,69	54,31	47,38	57,47
306_D	306	191290,72	443028,83	28,50	56,75	54,36	47,43	57,52
307_A	307	191286,04	443034,46	19,50	55,39	53,02	46,09	56,17
307_B	307	191286,04	443034,46	22,50	55,76	53,37	46,44	56,53
307_C	307	191286,04	443034,46	25,50	56,16	53,76	46,84	56,93
307_D	307	191286,04	443034,46	28,50	56,25	53,85	46,92	57,01
308_A	308	191282,20	443039,06	19,50	54,64	52,24	45,31	55,40
308_B	308	191282,20	443039,06	22,50	55,19	52,79	45,86	55,95
308_C	308	191282,20	443039,06	25,50	55,85	53,45	46,52	56,61
308_D	308	191282,20	443039,06	28,50	56,06	53,65	46,72	56,82
309_A	309	191278,82	443043,14	19,50	54,12	51,72	44,79	54,88
309_B	309	191278,82	443043,14	22,50	54,69	52,29	45,36	55,45
309_C	309	191278,82	443043,14	25,50	55,50	53,09	46,16	56,26
309_D	309	191278,82	443043,14	28,50	55,79	53,38	46,45	56,55
31_B	31	191173,12	443127,35	4,50	41,75	39,16	32,19	42,39
31_C	31	191173,12	443127,35	7,50	43,53	40,93	33,94	44,16
310_A	310	191279,88	443047,91	19,50	53,22	50,75	43,80	53,94
310_B	310	191279,88	443047,91	22,50	53,96	51,47	44,52	54,67
310_C	310	191279,88	443047,91	25,50	54,99	52,51	45,56	55,70
310_D	310	191279,88	443047,91	28,50	55,24	52,75	45,81	55,95
311_A	311	191285,65	443052,70	19,50	53,07	50,59	43,65	53,78
311_B	311	191285,65	443052,70	22,50	53,81	51,33	44,39	54,52
311_C	311	191285,65	443052,70	25,50	54,91	52,43	45,48	55,62
311_D	311	191285,65	443052,70	28,50	55,23	52,73	45,78	55,93
312_A	312	191292,05	443051,04	19,50	52,63	49,96	42,93	53,21
312_B	312	191292,05	443051,04	22,50	53,92	51,25	44,22	54,50
312_C	312	191292,05	443051,04	25,50	53,75	51,08	44,05	54,33
312_D	312	191292,05	443051,04	28,50	54,29	51,63	44,60	54,87
313_A	313	191203,36	443080,40	19,50	52,48	49,93	42,94	53,14
314_A	314	191208,64	443075,43	19,50	51,53	48,96	41,98	52,18
315_A	315	191205,74	443067,72	19,50	46,43	43,94	36,96	47,13
316_A	316	191196,81	443065,68	19,50	59,49	57,08	50,16	60,25
317_A	317	191191,54	443070,66	19,50	59,56	57,16	50,24	60,33
318_A	318	191187,45	443074,51	19,50	59,70	57,30	50,38	60,47
319_A	319	191190,19	443082,50	19,50	58,20	55,75	48,82	58,93
32_A	32	191179,52	443118,77	1,50	50,91	48,49	41,57	51,67
32_B	32	191179,52	443118,77	4,50	52,20	49,78	42,86	52,96
32_C	32	191179,52	443118,77	7,50	52,50	50,08	43,17	53,26
320_A	320	191197,94	443085,66	19,50	52,81	50,25	43,28	53,47
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	56,44	53,82	46,82	57,05
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	59,26	56,63	49,63	59,87
322_A	322	191382,92	443112,44	19,50	66,05	63,44	56,45	66,67
322_B	322	191382,92	443112,44	22,50	65,51	62,91	55,91	66,14
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	62,40	59,76	52,73	62,99
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	62,19	59,55	52,51	62,78
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	52,19	49,54	42,51	52,78
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	53,77	51,13	44,10	54,36
33_B	33	191177,45	443130,58	4,50	41,90	39,31	32,33	42,54
33_C	33	191177,45	443130,58	7,50	43,94	41,32	34,34	44,56
34_A	34	191183,85	443122,00	1,50	50,45	48,01	41,09	51,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	34	191183,85	443122,00	4,50	51,78	49,36	42,44	52,54
34_C	34	191183,85	443122,00	7,50	52,26	49,83	42,91	53,01
35_B	35	191182,00	443133,97	4,50	42,05	39,47	32,49	42,69
35_C	35	191182,00	443133,97	7,50	44,31	41,69	34,71	44,93
36_A	36	191188,71	443132,32	1,50	42,67	40,05	33,05	43,28
36_B	36	191188,71	443132,32	4,50	44,08	41,47	34,48	44,70
36_C	36	191188,71	443132,32	7,50	46,63	44,03	37,04	47,26
37_A	37	191189,45	443126,18	1,50	50,15	47,70	40,77	50,88
37_B	37	191189,45	443126,18	4,50	51,50	49,06	42,13	52,24
37_C	37	191189,45	443126,18	7,50	52,14	49,70	42,78	52,88
38_B	38	191306,70	443104,14	4,50	39,84	37,16	30,14	40,41
38_C	38	191306,70	443104,14	7,50	41,15	38,45	31,42	41,71
39_A	39	191301,88	443094,59	1,50	47,80	45,11	38,04	48,35
39_B	39	191301,88	443094,59	4,50	48,84	46,16	39,08	49,40
39_C	39	191301,88	443094,59	7,50	49,76	47,09	40,02	50,32
40_B	40	191311,52	443101,71	4,50	40,21	37,52	30,50	40,78
40_C	40	191311,52	443101,71	7,50	41,78	39,08	32,06	42,34
40_D	40	191311,52	443101,71	10,50	44,68	41,95	34,92	45,22
41_A	41	191306,70	443092,16	1,50	48,19	45,51	38,44	48,75
41_B	41	191306,70	443092,16	4,50	49,42	46,74	39,66	49,98
41_C	41	191306,70	443092,16	7,50	50,21	47,54	40,47	50,77
41_D	41	191306,70	443092,16	10,50	51,23	48,59	41,54	51,82
42_D	42	191306,61	443098,20	10,50	43,03	40,40	33,40	43,64
43_B	43	191316,34	443099,27	4,50	40,66	37,97	30,95	41,23
43_C	43	191316,34	443099,27	7,50	42,58	39,89	32,87	43,15
43_D	43	191316,34	443099,27	10,50	46,27	43,60	36,59	46,85
44_A	44	191311,52	443089,72	1,50	49,25	46,57	39,50	49,81
44_B	44	191311,52	443089,72	4,50	50,54	47,87	40,79	51,10
44_C	44	191311,52	443089,72	7,50	51,11	48,44	41,37	51,67
44_D	44	191311,52	443089,72	10,50	51,96	49,31	42,26	52,54
45_B	45	191321,16	443096,84	4,50	41,05	38,36	31,34	41,62
45_C	45	191321,16	443096,84	7,50	43,54	40,87	33,85	44,12
45_D	45	191321,16	443096,84	10,50	46,97	44,32	37,32	47,57
46_D	46	191321,25	443090,80	10,50	48,92	46,23	39,17	49,48
47_A	47	191316,34	443087,29	1,50	50,08	47,40	40,32	50,64
47_B	47	191316,34	443087,29	4,50	51,38	48,71	41,63	51,94
47_C	47	191316,34	443087,29	7,50	51,88	49,21	42,13	52,44
47_D	47	191316,34	443087,29	10,50	52,54	49,88	42,82	53,11
48_B	48	191325,98	443094,40	4,50	41,21	38,52	31,50	41,78
48_C	48	191325,98	443094,40	7,50	43,92	41,25	34,23	44,50
49_A	49	191321,16	443084,85	1,50	51,22	48,54	41,46	51,78
49_B	49	191321,16	443084,85	4,50	52,46	49,79	42,70	53,02
49_C	49	191321,16	443084,85	7,50	52,88	50,21	43,13	53,44
50_B	50	191330,80	443091,97	4,50	40,96	38,27	31,24	41,53
50_C	50	191330,80	443091,97	7,50	43,26	40,55	33,52	43,81
51_A	51	191325,98	443082,42	1,50	52,05	49,38	42,30	52,61
51_B	51	191325,98	443082,42	4,50	53,32	50,66	43,58	53,89
51_C	51	191325,98	443082,42	7,50	53,72	51,05	43,97	54,28
52_B	52	191335,62	443089,53	4,50	40,78	38,10	31,07	41,35
52_C	52	191335,62	443089,53	7,50	42,65	39,98	32,96	43,23
53_A	53	191330,80	443079,98	1,50	53,20	50,54	43,46	53,77
53_B	53	191330,80	443079,98	4,50	54,40	51,74	44,65	54,96
53_C	53	191330,80	443079,98	7,50	54,70	52,05	44,96	55,27
54_B	54	191340,44	443087,10	4,50	40,69	38,02	30,99	41,27
54_C	54	191340,44	443087,10	7,50	42,10	39,43	32,41	42,68
55_A	55	191335,62	443077,55	1,50	54,68	52,03	44,94	55,25
55_B	55	191335,62	443077,55	4,50	55,59	52,94	45,85	56,16
55_C	55	191335,62	443077,55	7,50	55,87	53,21	46,13	56,44
56_A	56	191222,92	443058,54	1,50	41,11	38,50	31,50	41,73
56_B	56	191222,92	443058,54	4,50	41,99	39,39	32,41	42,62
56_C	56	191222,92	443058,54	7,50	42,77	40,18	33,19	43,41
56_D	56	191222,92	443058,54	10,50	45,82	43,28	36,31	46,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	57	191214,21	443049,29	1,50	59,96	57,58	50,65	60,74
57_B	57	191214,21	443049,29	4,50	60,13	57,75	50,82	60,91
57_C	57	191214,21	443049,29	7,50	60,10	57,72	50,78	60,87
57_D	57	191214,21	443049,29	10,50	59,85	57,46	50,53	60,62
58_A	58	191218,99	443062,24	1,50	41,45	38,83	31,84	42,07
58_B	58	191218,99	443062,24	4,50	43,12	40,53	33,55	43,76
58_C	58	191218,99	443062,24	7,50	44,52	41,97	35,00	45,18
58_D	58	191218,99	443062,24	10,50	46,60	44,07	37,11	47,28
59_A	59	191210,28	443053,00	1,50	59,97	57,58	50,65	60,74
59_B	59	191210,28	443053,00	4,50	60,17	57,79	50,85	60,94
59_C	59	191210,28	443053,00	7,50	60,14	57,76	50,82	60,91
59_D	59	191210,28	443053,00	10,50	59,95	57,56	50,63	60,72
60_A	60	191215,06	443065,94	1,50	41,56	38,94	31,94	42,17
60_B	60	191215,06	443065,94	4,50	43,47	40,88	33,90	44,11
60_C	60	191215,06	443065,94	7,50	45,49	42,96	35,99	46,17
60_D	60	191215,06	443065,94	10,50	47,35	44,83	37,87	48,03
61_A	61	191206,35	443056,70	1,50	59,99	57,60	50,67	60,76
61_B	61	191206,35	443056,70	4,50	60,19	57,80	50,87	60,96
61_C	61	191206,35	443056,70	7,50	60,18	57,78	50,85	60,94
61_D	61	191206,35	443056,70	10,50	59,96	57,57	50,64	60,73
62_A	62	191211,13	443069,65	1,50	40,79	38,17	31,17	41,40
62_B	62	191211,13	443069,65	4,50	42,22	39,61	32,62	42,84
62_C	62	191211,13	443069,65	7,50	44,06	41,51	34,54	44,72
62_D	62	191211,13	443069,65	10,50	44,92	42,36	35,39	45,58
63_A	63	191202,42	443060,40	1,50	60,01	57,62	50,69	60,78
63_B	63	191202,42	443060,40	4,50	60,20	57,81	50,88	60,97
63_C	63	191202,42	443060,40	7,50	60,21	57,82	50,89	60,98
63_D	63	191202,42	443060,40	10,50	60,05	57,65	50,73	60,82
64_B	64	191208,16	443095,40	4,50	39,27	36,70	29,72	39,92
64_C	64	191208,16	443095,40	7,50	43,15	40,59	33,63	43,81
65_B	65	191205,46	443095,86	4,50	39,30	36,67	29,66	39,91
65_C	65	191205,46	443095,86	7,50	40,62	37,98	30,98	41,22
66_A	66	191203,29	443101,14	1,50	52,18	49,74	42,82	52,92
66_B	66	191203,29	443101,14	4,50	53,63	51,19	44,27	54,37
66_C	66	191203,29	443101,14	7,50	54,20	51,76	44,83	54,94
67_A	67	191210,67	443101,54	1,50	48,06	45,57	38,63	48,77
67_B	67	191210,67	443101,54	4,50	49,51	47,03	40,09	50,22
67_C	67	191210,67	443101,54	7,50	47,19	44,63	37,67	47,85
68_C	68	191212,26	443095,79	7,50	41,91	39,34	32,36	42,56
69_A	69	191246,48	443067,79	1,50	42,06	39,47	32,48	42,70
69_B	69	191246,48	443067,79	4,50	43,94	41,40	34,43	44,61
69_C	69	191246,48	443067,79	7,50	46,29	43,79	36,84	46,99
70_B	70	191239,14	443060,00	4,50	39,71	37,17	30,20	40,38
70_C	70	191239,14	443060,00	7,50	42,47	39,99	33,04	43,18
71_A	71	191242,55	443071,50	1,50	42,01	39,40	32,41	42,63
71_B	71	191242,55	443071,50	4,50	43,80	41,24	34,27	44,46
71_C	71	191242,55	443071,50	7,50	45,82	43,30	36,34	46,50
72_B	72	191235,21	443063,71	4,50	39,23	36,69	29,72	39,90
72_C	72	191235,21	443063,71	7,50	41,45	38,96	32,01	42,16
73_A	73	191238,62	443075,20	1,50	41,63	39,00	32,00	42,24
73_B	73	191238,62	443075,20	4,50	43,43	40,84	33,87	44,07
73_C	73	191238,62	443075,20	7,50	45,93	43,41	36,45	46,61
74_B	74	191231,28	443067,41	4,50	39,32	36,78	29,81	39,99
74_C	74	191231,28	443067,41	7,50	41,68	39,19	32,24	42,39
75_A	75	191234,69	443078,90	1,50	42,11	39,49	32,49	42,72
75_B	75	191234,69	443078,90	4,50	44,12	41,55	34,58	44,77
75_C	75	191234,69	443078,90	7,50	46,96	44,45	37,49	47,65
75_D	75	191234,69	443078,90	10,50	48,21	45,69	38,73	48,89
76_D	76	191233,06	443073,09	10,50	42,25	39,74	32,76	42,93
77_B	77	191227,35	443071,12	4,50	39,15	36,61	29,63	39,82
77_C	77	191227,35	443071,12	7,50	41,13	38,62	31,65	41,82
77_D	77	191227,35	443071,12	10,50	44,54	42,05	35,10	45,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A	78	191230,76	443082,61	1,50	42,99	40,40	33,42	43,63
78_B	78	191230,76	443082,61	4,50	45,11	42,56	35,60	45,78
78_C	78	191230,76	443082,61	7,50	47,60	45,10	38,15	48,30
78_D	78	191230,76	443082,61	10,50	48,62	46,10	39,14	49,30
79_B	79	191223,42	443074,82	4,50	39,12	36,57	29,60	39,78
79_C	79	191223,42	443074,82	7,50	41,24	38,73	31,77	41,93
79_D	79	191223,42	443074,82	10,50	45,01	42,52	35,57	45,72
80_C	80	191225,05	443080,63	7,50	46,99	44,48	37,52	47,68
80_D	80	191225,05	443080,63	10,50	48,89	46,37	39,42	49,58
81_A	81	191226,83	443086,31	1,50	43,35	40,76	33,78	43,99
81_B	81	191226,83	443086,31	4,50	45,61	43,07	36,10	46,28
82_B	82	191219,49	443078,52	4,50	39,11	36,56	29,59	39,77
83_A	83	191222,90	443090,01	1,50	44,18	41,61	34,64	44,83
83_B	83	191222,90	443090,01	4,50	46,56	44,03	37,07	47,24
84_B	84	191215,56	443082,23	4,50	39,13	36,59	29,61	39,80
85_A	85	191197,67	443095,17	1,50	52,19	49,77	42,85	52,95
85_B	85	191197,67	443095,17	4,50	53,72	51,30	44,38	54,48
85_C	85	191197,67	443095,17	7,50	55,04	52,60	45,69	55,79
86_B	86	191205,09	443088,18	4,50	40,20	37,58	30,57	40,81
86_C	86	191205,09	443088,18	7,50	41,71	39,14	32,17	42,36
87_A	87	191251,03	443063,51	1,50	42,42	39,86	32,88	43,08
87_B	87	191251,03	443063,51	4,50	43,91	41,38	34,41	44,59
87_C	87	191251,03	443063,51	7,50	46,62	44,13	37,18	47,33
88_A	88	191250,02	443057,11	1,50	47,99	45,57	38,61	48,73
88_B	88	191250,02	443057,11	4,50	49,17	46,75	39,80	49,92
88_C	88	191250,02	443057,11	7,50	48,95	46,55	39,60	49,71
89_C	89	191243,69	443055,72	7,50	44,19	41,78	34,83	44,94
90_A	90	191313,51	443074,89	1,50	50,92	48,24	41,17	51,48
90_B	90	191313,51	443074,89	4,50	52,26	49,59	42,52	52,82
90_C	90	191313,51	443074,89	7,50	52,66	50,00	42,93	53,23
91_B	91	191307,51	443066,03	4,50	40,61	37,96	30,93	41,20
91_C	91	191307,51	443066,03	7,50	42,95	40,33	33,32	43,56
92_A	92	191309,04	443077,91	1,50	49,67	47,00	39,92	50,23
92_B	92	191309,04	443077,91	4,50	51,19	48,53	41,45	51,76
92_C	92	191309,04	443077,91	7,50	51,71	49,05	41,98	52,28
93_B	93	191303,04	443069,05	4,50	40,59	37,94	30,91	41,18
93_C	93	191303,04	443069,05	7,50	43,17	40,56	33,56	43,79
94_A	94	191304,57	443080,94	1,50	48,94	46,27	39,20	49,50
94_B	94	191304,57	443080,94	4,50	50,33	47,66	40,59	50,89
94_C	94	191304,57	443080,94	7,50	50,92	48,27	41,21	51,50
95_B	95	191298,57	443072,08	4,50	40,57	37,91	30,88	41,15
95_C	95	191298,57	443072,08	7,50	43,14	40,53	33,52	43,76
96_A	96	191300,10	443083,97	1,50	48,16	45,49	38,42	48,72
96_B	96	191300,10	443083,97	4,50	49,50	46,85	39,78	50,08
96_C	96	191300,10	443083,97	7,50	50,35	47,71	40,65	50,93
97_B	97	191294,10	443075,11	4,50	40,31	37,66	30,63	40,90
97_C	97	191294,10	443075,11	7,50	42,69	40,08	33,08	43,31
98_A	98	191295,62	443087,00	1,50	47,37	44,71	37,64	47,94
98_B	98	191295,62	443087,00	4,50	48,80	46,16	39,10	49,38
98_C	98	191295,62	443087,00	7,50	49,89	47,26	40,20	50,48
99_B	99	191289,63	443078,14	4,50	39,97	37,32	30,30	40,56
99_C	99	191289,63	443078,14	7,50	42,12	39,51	32,50	42,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_C	100	191290,31	443084,14	7,50	26,15	23,43	16,36	26,69
10001_A	10001	191244,16	443039,12	4,50	22,87	20,18	13,11	23,42
10002_A	10002	191250,23	443045,41	4,50	25,27	22,54	15,43	25,79
10003_A	10003	191258,26	443046,02	4,50	24,61	21,89	14,81	25,14
10004_A	10004	191271,22	443033,74	4,50	25,31	22,59	15,49	25,84
10005_A	10005	191286,00	443019,64	4,50	24,92	22,20	15,12	25,45
10006_A	10006	191286,19	443012,36	4,50	19,00	16,26	9,17	19,52
10007_A	10007	191278,53	443005,23	4,50	20,04	17,31	10,21	20,56
10008_A	10008	191270,87	443005,28	4,50	31,60	28,99	21,94	32,20
10009_A	10009	191264,06	443011,76	4,50	28,95	26,34	19,29	29,55
10010_A	10010	191257,47	443018,09	4,50	18,99	16,24	9,13	19,50
10011_A	10011	191249,75	443023,72	4,50	16,03	13,26	6,13	16,52
10012_A	10012	191244,33	443031,54	4,50	18,52	15,79	8,67	19,04
101_A	101	191291,15	443090,02	1,50	25,91	23,22	16,17	26,47
101_B	101	191291,15	443090,02	4,50	25,91	23,21	16,15	26,46
102_B	102	191285,15	443081,16	4,50	25,29	22,57	15,48	25,82
103_A	103	191286,68	443093,05	1,50	25,90	23,22	16,17	26,47
103_B	103	191286,68	443093,05	4,50	25,85	23,15	16,10	26,40
104_B	104	191280,68	443084,19	4,50	25,11	22,40	15,31	25,65
105_A	105	191319,64	443043,61	1,50	23,02	20,30	13,20	23,55
105_B	105	191319,64	443043,61	4,50	24,43	21,73	14,63	24,97
105_C	105	191319,64	443043,61	7,50	27,95	25,33	18,27	28,55
106_B	106	191312,81	443051,85	4,50	25,68	22,95	15,88	26,21
106_C	106	191312,81	443051,85	7,50	25,82	23,08	16,01	26,35
107_A	107	191315,49	443040,16	1,50	23,19	20,47	13,37	23,72
107_B	107	191315,49	443040,16	4,50	24,27	21,56	14,46	24,80
107_C	107	191315,49	443040,16	7,50	27,40	24,77	17,71	27,99
108_B	108	191308,65	443048,40	4,50	24,99	22,27	15,22	25,53
108_C	108	191308,65	443048,40	7,50	25,12	22,39	15,33	25,65
109_A	109	191311,33	443036,72	1,50	23,71	20,98	13,88	24,23
109_B	109	191311,33	443036,72	4,50	24,70	21,98	14,88	25,23
109_C	109	191311,33	443036,72	7,50	27,82	25,19	18,13	28,41
110_B	110	191304,50	443044,95	4,50	25,07	22,36	15,31	25,62
110_C	110	191304,50	443044,95	7,50	25,21	22,48	15,42	25,74
111_A	111	191275,26	443047,45	1,50	23,58	20,84	13,73	24,09
111_B	111	191275,26	443047,45	4,50	23,79	21,04	13,94	24,30
111_C	111	191275,26	443047,45	7,50	23,87	21,10	14,00	24,37
112_B	112	191283,49	443054,28	4,50	24,66	21,99	14,95	25,23
112_C	112	191283,49	443054,28	7,50	24,65	21,96	14,92	25,21
113_A	113	191271,81	443051,60	1,50	24,34	21,59	14,48	24,85
113_B	113	191271,81	443051,60	4,50	24,52	21,77	14,66	25,03
113_C	113	191271,81	443051,60	7,50	24,93	22,19	15,07	25,44
114_B	114	191280,04	443058,44	4,50	24,71	22,03	14,99	25,28
114_C	114	191280,04	443058,44	7,50	24,68	21,99	14,95	25,24
115_A	115	191268,36	443055,76	1,50	24,65	21,91	14,79	25,16
115_B	115	191268,36	443055,76	4,50	24,77	22,02	14,91	25,28
115_C	115	191268,36	443055,76	7,50	25,16	22,42	15,31	25,67
116_B	116	191276,59	443062,59	4,50	24,62	21,94	14,90	25,19
116_C	116	191276,59	443062,59	7,50	24,65	21,95	14,91	25,21
117_A	117	191264,91	443059,91	1,50	24,92	22,19	15,08	25,44
117_B	117	191264,91	443059,91	4,50	24,99	22,25	15,15	25,51
117_C	117	191264,91	443059,91	7,50	25,60	22,86	15,76	26,12
118_B	118	191273,14	443066,75	4,50	24,16	21,48	14,45	24,73
118_C	118	191273,14	443066,75	7,50	24,04	21,35	14,31	24,60
119_A	119	191261,46	443064,07	1,50	25,65	22,93	15,84	26,18
119_B	119	191261,46	443064,07	4,50	25,81	23,08	15,99	26,34
119_C	119	191261,46	443064,07	7,50	26,43	23,70	16,62	26,96
120_B	120	191269,69	443070,90	4,50	24,44	21,76	14,73	25,01
120_C	120	191269,69	443070,90	7,50	24,27	21,58	14,54	24,83
128_A	128	191247,35	443098,40	1,50	27,29	24,61	17,55	27,85
128_B	128	191247,35	443098,40	4,50	26,93	24,23	17,17	27,48
129_A	129	191240,78	443094,88	1,50	26,46	23,78	16,70	27,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	129	191240,78	443094,88	4,50	25,95	23,26	16,17	26,50
130_A	130	191233,88	443098,36	1,50	26,09	23,40	16,33	26,64
130_B	130	191233,88	443098,36	4,50	25,45	22,75	15,67	25,99
131_A	131	191251,66	443106,94	1,50	26,44	23,77	16,69	27,00
131_B	131	191251,66	443106,94	4,50	25,52	22,83	15,76	26,07
132_A	132	191258,10	443119,68	1,50	25,92	23,22	16,13	26,46
132_B	132	191258,10	443119,68	4,50	25,03	22,32	15,22	25,56
133_A	133	191244,12	443126,74	1,50	29,50	26,79	19,71	30,04
133_B	133	191244,12	443126,74	4,50	30,62	27,91	20,85	31,17
134_A	134	191240,89	443120,34	1,50	28,82	26,13	19,06	29,37
134_B	134	191240,89	443120,34	4,50	29,86	27,16	20,10	30,41
135_A	135	191254,87	443113,28	1,50	26,15	23,47	16,38	26,70
135_B	135	191254,87	443113,28	4,50	25,08	22,39	15,30	25,63
136_B	136	191354,04	443086,07	4,50	26,31	23,61	16,54	26,86
136_C	136	191354,04	443086,07	7,50	26,40	23,70	16,62	26,94
137_A	137	191364,38	443080,76	1,50	20,01	17,27	10,16	20,52
137_B	137	191364,38	443080,76	4,50	20,35	17,62	10,51	20,87
137_C	137	191364,38	443080,76	7,50	22,62	19,95	12,86	23,18
147_B	147	191238,39	443055,45	4,50	26,58	23,86	16,77	27,11
149_B	149	191316,95	443120,11	4,50	25,35	22,63	15,54	25,88
149_C	149	191316,95	443120,11	7,50	25,53	22,81	15,72	26,06
149_D	149	191316,95	443120,11	10,50	24,93	22,20	15,12	25,46
149_E	149	191316,95	443120,11	13,50	25,84	23,13	16,06	26,38
149_F	149	191316,95	443120,11	16,50	27,59	24,90	17,85	28,15
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	31,69	28,99	21,89	32,23
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	36,79	34,14	27,07	37,37
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	42,11	39,52	32,46	42,72
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	39,05	36,45	29,40	39,66
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	42,22	39,61	32,56	42,82
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	43,46	40,86	33,80	44,07
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	23,04	20,37	13,31	23,61
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	22,49	19,83	12,79	23,07
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	23,36	20,72	13,68	23,95
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	22,67	20,02	12,97	23,25
153_B	153	191306,82	443121,27	4,50	21,20	18,49	11,42	21,74
154_A	154	191299,58	443124,95	1,50	26,74	24,07	17,01	27,31
154_B	154	191299,58	443124,95	4,50	26,43	23,74	16,67	26,98
159_A	159	191204,89	443142,98	1,50	33,09	30,37	23,28	33,62
159_B	159	191204,89	443142,98	4,50	34,33	31,63	24,55	34,87
159_C	159	191204,89	443142,98	7,50	36,16	33,49	26,44	36,73
160_A	160	191203,89	443136,93	1,50	29,09	26,39	19,28	29,63
160_B	160	191203,89	443136,93	4,50	29,68	26,97	19,89	30,22
160_C	160	191203,89	443136,93	7,50	26,94	24,25	17,20	27,50
161_B	161	191197,16	443135,57	4,50	25,62	22,89	15,80	26,15
161_C	161	191197,16	443135,57	7,50	26,79	24,06	16,95	27,31
162_B	162	191183,84	443160,15	4,50	46,36	43,75	36,67	46,96
162_C	162	191183,84	443160,15	7,50	47,57	44,96	37,88	48,17
163_B	163	191177,10	443151,84	4,50	25,28	22,61	15,54	25,84
163_C	163	191177,10	443151,84	7,50	25,19	22,50	15,42	25,74
164_A	164	191160,44	443160,56	1,50	49,17	46,55	39,52	49,78
164_B	164	191160,44	443160,56	4,50	49,89	47,27	40,23	50,49
164_C	164	191160,44	443160,56	7,50	50,85	48,24	41,20	51,46
164_D	164	191160,44	443160,56	10,50	51,50	48,89	41,86	52,11
164_E	164	191160,44	443160,56	13,50	51,96	49,35	42,31	52,57
165_A	165	191176,42	443166,55	1,50	49,08	46,47	39,42	49,68
165_B	165	191176,42	443166,55	4,50	50,36	47,75	40,70	50,96
165_C	165	191176,42	443166,55	7,50	51,42	48,82	41,77	52,03
165_D	165	191176,42	443166,55	10,50	51,77	49,16	42,12	52,38
165_E	165	191176,42	443166,55	13,50	52,57	49,96	42,93	53,18
166_B	166	191173,54	443149,42	4,50	27,61	24,91	17,82	28,15
166_C	166	191173,54	443149,42	7,50	27,54	24,84	17,77	28,09
166_D	166	191173,54	443149,42	10,50	28,32	25,65	18,61	28,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
166_E	166	191173,54	443149,42	13,50	32,07	29,45	22,44	32,68
167_A	167	191142,87	443139,02	1,50	47,21	44,59	37,58	47,82
167_B	167	191142,87	443139,02	4,50	47,41	44,79	37,77	48,02
167_C	167	191142,87	443139,02	7,50	48,12	45,50	38,48	48,73
167_D	167	191142,87	443139,02	10,50	49,35	46,73	39,71	49,96
167_E	167	191142,87	443139,02	13,50	49,64	47,03	40,00	50,25
167_F	167	191142,87	443139,02	16,50	50,03	47,41	40,38	50,64
168_F	168	191157,69	443143,58	16,50	46,37	43,75	36,70	46,97
169_B	169	191158,48	443130,95	4,50	28,61	25,90	18,80	29,14
169_C	169	191158,48	443130,95	7,50	29,54	26,83	19,74	30,08
169_D	169	191158,48	443130,95	10,50	29,34	26,65	19,59	29,90
169_E	169	191158,48	443130,95	13,50	34,71	32,10	25,07	35,32
169_F	169	191158,48	443130,95	16,50	35,18	32,57	25,55	35,79
170_F	170	191150,42	443121,09	16,50	33,53	30,91	23,90	34,14
171_F	171	191141,19	443123,37	16,50	39,95	37,37	30,33	40,58
172_B	172	191325,64	443066,58	4,50	23,66	20,96	13,91	24,21
172_C	172	191325,64	443066,58	7,50	23,38	20,67	13,61	23,93
172_D	172	191325,64	443066,58	10,50	23,81	21,10	14,03	24,35
172_E	172	191325,64	443066,58	13,50	25,17	22,47	15,40	25,72
173_A	173	191333,02	443061,59	1,50	23,76	21,06	14,01	24,31
173_B	173	191333,02	443061,59	4,50	23,72	21,00	13,94	24,26
173_C	173	191333,02	443061,59	7,50	23,77	21,05	13,98	24,31
173_D	173	191333,02	443061,59	10,50	24,23	21,51	14,44	24,77
173_E	173	191333,02	443061,59	13,50	25,54	22,82	15,76	26,08
174_A	174	191329,62	443051,90	1,50	22,74	20,01	12,92	23,27
174_B	174	191329,62	443051,90	4,50	23,35	20,64	13,54	23,88
174_C	174	191329,62	443051,90	7,50	25,27	22,60	15,51	25,83
174_D	174	191329,62	443051,90	10,50	27,91	25,29	18,25	28,51
174_E	174	191329,62	443051,90	13,50	18,19	15,56	8,50	18,78
175_D	175	191318,21	443049,41	10,50	29,43	26,78	19,73	30,01
175_E	175	191318,21	443049,41	13,50	27,67	25,01	17,99	28,26
176_B	176	191316,05	443054,58	4,50	25,61	22,89	15,82	26,15
176_C	176	191316,05	443054,58	7,50	25,77	23,04	15,97	26,30
176_D	176	191316,05	443054,58	10,50	26,48	23,75	16,68	27,01
176_E	176	191316,05	443054,58	13,50	27,66	24,95	17,89	28,21
177_B	177	191313,47	443059,97	4,50	25,28	22,55	15,46	25,81
177_C	177	191313,47	443059,97	7,50	25,22	22,49	15,39	25,74
177_D	177	191313,47	443059,97	10,50	25,83	23,10	16,01	26,36
177_E	177	191313,47	443059,97	13,50	26,44	23,72	16,64	26,97
178_D	178	191312,61	443069,03	10,50	27,58	24,86	17,79	28,12
178_E	178	191312,61	443069,03	13,50	30,76	28,09	21,05	31,33
179_A	179	191319,20	443071,02	1,50	24,39	21,71	14,67	24,96
179_B	179	191319,20	443071,02	4,50	24,09	21,40	14,35	24,65
179_C	179	191319,20	443071,02	7,50	23,90	21,19	14,14	24,45
179_D	179	191319,20	443071,02	10,50	24,29	21,58	14,52	24,84
179_E	179	191319,20	443071,02	13,50	25,85	23,15	16,09	26,40
18_B	18	191359,05	443090,24	4,50	25,96	23,26	16,20	26,51
18_C	18	191359,05	443090,24	7,50	25,96	23,26	16,18	26,50
180_B	180	191297,81	443044,11	4,50	24,13	21,45	14,41	24,70
180_C	180	191297,81	443044,11	7,50	23,90	21,20	14,16	24,46
180_D	180	191297,81	443044,11	10,50	24,44	21,73	14,70	24,99
180_E	180	191297,81	443044,11	13,50	23,97	21,28	14,25	24,54
180_F	180	191297,81	443044,11	16,50	26,34	23,67	16,65	26,92
181_E	181	191302,36	443038,28	13,50	22,45	19,75	12,73	23,01
181_F	181	191302,36	443038,28	16,50	24,48	21,80	14,79	25,06
182_E	182	191298,79	443030,68	13,50	6,59	3,82	-3,27	7,09
182_F	182	191298,79	443030,68	16,50	4,37	1,61	-5,42	4,90
183_A	183	191290,72	443028,83	1,50	23,21	20,46	13,35	23,72
183_B	183	191290,72	443028,83	4,50	23,86	21,12	14,01	24,37
183_C	183	191290,72	443028,83	7,50	21,99	19,22	12,10	22,48
183_D	183	191290,72	443028,83	10,50	22,74	19,99	12,87	23,24
183_E	183	191290,72	443028,83	13,50	24,03	21,30	14,19	24,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_F	183	191290,72	443028,83	16,50	26,81	24,13	17,04	27,36
184_B	184	191286,13	443034,38	4,50	23,24	20,49	13,39	23,75
184_C	184	191286,13	443034,38	7,50	22,64	19,88	12,75	23,14
184_D	184	191286,13	443034,38	10,50	23,84	21,10	13,98	24,35
184_E	184	191286,13	443034,38	13,50	25,73	23,01	15,91	26,26
184_F	184	191286,13	443034,38	16,50	29,66	27,00	19,91	30,22
185_A	185	191282,20	443039,06	1,50	22,84	20,10	13,01	23,36
185_B	185	191282,20	443039,06	4,50	23,14	20,39	13,30	23,65
185_C	185	191282,20	443039,06	7,50	22,71	19,94	12,83	23,21
185_D	185	191282,20	443039,06	10,50	23,46	20,71	13,61	23,97
185_E	185	191282,20	443039,06	13,50	24,79	22,07	14,97	25,32
185_F	185	191282,20	443039,06	16,50	27,70	25,03	17,96	28,26
186_A	186	191278,82	443043,14	1,50	23,32	20,58	13,48	23,84
186_B	186	191278,82	443043,14	4,50	23,70	20,95	13,86	24,21
186_C	186	191278,82	443043,14	7,50	23,27	20,51	13,40	23,77
186_D	186	191278,82	443043,14	10,50	24,08	21,33	14,23	24,59
186_E	186	191278,82	443043,14	13,50	25,41	22,69	15,60	25,94
186_F	186	191278,82	443043,14	16,50	27,79	25,12	18,06	28,36
187_D	187	191279,88	443047,91	10,50	26,32	23,58	16,50	26,84
187_E	187	191279,88	443047,91	13,50	28,48	25,77	18,70	29,02
187_F	187	191279,88	443047,91	16,50	31,23	28,55	21,52	31,80
188_B	188	191285,65	443052,70	4,50	25,46	22,74	15,68	26,00
188_C	188	191285,65	443052,70	7,50	26,20	23,47	16,40	26,73
188_D	188	191285,65	443052,70	10,50	27,04	24,31	17,23	27,57
188_E	188	191285,65	443052,70	13,50	29,20	26,48	19,42	29,74
188_F	188	191285,65	443052,70	16,50	31,76	29,08	22,04	32,33
189_B	189	191292,05	443051,04	4,50	24,37	21,68	14,63	24,93
189_C	189	191292,05	443051,04	7,50	24,23	21,52	14,47	24,78
189_D	189	191292,05	443051,04	10,50	23,88	21,17	14,13	24,43
189_E	189	191292,05	443051,04	13,50	24,21	21,51	14,48	24,77
189_F	189	191292,05	443051,04	16,50	26,85	24,18	17,16	27,43
19_A	19	191369,39	443084,93	1,50	19,48	16,74	9,64	20,00
19_B	19	191369,39	443084,93	4,50	19,68	16,95	9,84	20,20
19_C	19	191369,39	443084,93	7,50	22,17	19,49	12,40	22,72
190_A	190	191307,84	443033,81	1,50	22,87	20,15	13,06	23,40
190_B	190	191307,84	443033,81	4,50	24,19	21,48	14,39	24,73
190_C	190	191307,84	443033,81	7,50	28,02	25,39	18,33	28,61
190_D	190	191307,84	443033,81	10,50	29,00	26,40	19,35	29,61
191_A	191	191300,87	443028,03	1,50	21,86	19,15	12,07	22,40
191_B	191	191300,87	443028,03	4,50	22,56	19,85	12,76	23,10
191_C	191	191300,87	443028,03	7,50	25,05	22,41	15,36	25,64
191_D	191	191300,87	443028,03	10,50	25,32	22,72	15,67	25,93
192_A	192	191294,07	443024,79	1,50	23,20	20,45	13,34	23,71
192_B	192	191294,07	443024,79	4,50	23,53	20,78	13,67	24,04
192_C	192	191294,07	443024,79	7,50	21,74	18,97	11,84	22,23
192_D	192	191294,07	443024,79	10,50	22,14	19,37	12,25	22,63
193_B	193	191301,23	443042,23	4,50	24,50	21,82	14,78	25,07
193_C	193	191301,23	443042,23	7,50	24,32	21,62	14,57	24,87
193_D	193	191301,23	443042,23	10,50	25,00	22,30	15,25	25,55
194_D	194	191305,91	443039,17	10,50	22,56	19,85	12,81	23,11
20_A	20	191186,95	443157,61	1,50	44,23	41,62	34,53	44,82
20_B	20	191186,95	443157,61	4,50	45,33	42,71	35,62	45,92
20_C	20	191186,95	443157,61	7,50	46,54	43,93	36,84	47,13
20001a_C	20001a	191202,72	443203,14	7,50	56,25	53,65	46,61	56,86
20001a_D	20001a	191202,72	443203,14	10,50	56,30	53,69	46,66	56,91
20001a_E	20001a	191202,72	443203,14	13,50	56,40	53,80	46,76	57,01
20001a_F	20001a	191202,72	443203,14	16,50	56,41	53,80	46,76	57,02
20001b_A	20001b	191203,10	443202,96	19,50	56,23	53,62	46,58	56,84
20001b_B	20001b	191203,10	443202,96	22,50	56,03	53,42	46,39	56,64
20001b_C	20001b	191203,10	443202,96	25,50	55,98	53,37	46,34	56,59
20001b_D	20001b	191203,10	443202,96	28,50	55,89	53,29	46,25	56,50
20001b_E	20001b	191203,10	443202,96	31,50	56,04	53,43	46,39	56,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20001b_F	20001b	191203,10	443202,96	34,50	55,98	53,37	46,33	56,59
20002a_C	20002a	191195,82	443202,81	7,50	56,35	53,75	46,70	56,96
20002a_D	20002a	191195,82	443202,81	10,50	56,35	53,75	46,71	56,96
20002a_E	20002a	191195,82	443202,81	13,50	56,63	54,02	46,98	57,24
20002a_F	20002a	191195,82	443202,81	16,50	56,66	54,05	47,01	57,27
20002b_A	20002b	191195,54	443202,31	19,50	56,33	53,72	46,68	56,94
20002b_B	20002b	191195,54	443202,31	22,50	56,26	53,66	46,61	56,87
20002b_C	20002b	191195,54	443202,31	25,50	55,99	53,39	46,34	56,60
20002b_D	20002b	191195,54	443202,31	28,50	56,00	53,39	46,34	56,60
20002b_E	20002b	191195,54	443202,31	31,50	55,74	53,14	46,09	56,35
20002b_F	20002b	191195,54	443202,31	34,50	55,73	53,12	46,07	56,33
20003a_C	20003a	191190,90	443193,11	7,50	54,98	52,37	45,32	55,58
20003a_D	20003a	191190,90	443193,11	10,50	55,05	52,44	45,39	55,65
20003a_E	20003a	191190,90	443193,11	13,50	55,56	52,95	45,91	56,17
20003a_F	20003a	191190,90	443193,11	16,50	55,63	53,03	45,98	56,24
20003b_A	20003b	191190,48	443192,33	19,50	55,26	52,66	45,61	55,87
20003b_B	20003b	191190,48	443192,33	22,50	55,21	52,60	45,55	55,81
20003b_C	20003b	191190,48	443192,33	25,50	55,02	52,41	45,36	55,62
20003b_D	20003b	191190,48	443192,33	28,50	54,96	52,35	45,30	55,56
20003b_E	20003b	191190,48	443192,33	31,50	54,67	52,06	45,01	55,27
20003b_F	20003b	191190,48	443192,33	34,50	54,63	52,03	44,97	55,24
20004a_C	20004a	191185,05	443181,54	7,50	53,80	51,19	44,15	54,41
20004a_D	20004a	191185,05	443181,54	10,50	53,96	51,35	44,32	54,57
20004a_E	20004a	191185,05	443181,54	13,50	54,68	52,07	45,03	55,29
20004a_F	20004a	191185,05	443181,54	16,50	54,59	51,98	44,94	55,20
20004b_A	20004b	191184,72	443180,88	19,50	54,02	51,41	44,36	54,62
20004b_B	20004b	191184,72	443180,88	22,50	54,04	51,44	44,38	54,65
20004b_C	20004b	191184,72	443180,88	25,50	53,92	51,31	44,26	54,52
20004b_D	20004b	191184,72	443180,88	28,50	54,04	51,43	44,37	54,64
20004b_E	20004b	191184,72	443180,88	31,50	53,99	51,38	44,32	54,59
20004b_F	20004b	191184,72	443180,88	34,50	53,83	51,22	44,16	54,43
20005a_C	20005a	191188,61	443174,45	7,50	46,18	43,57	36,54	46,79
20005a_D	20005a	191188,61	443174,45	10,50	46,46	43,85	36,82	47,07
20005a_E	20005a	191188,61	443174,45	13,50	46,48	43,87	36,84	47,09
20005a_F	20005a	191188,61	443174,45	16,50	46,61	44,01	36,98	47,23
20005b_A	20005b	191189,05	443174,17	19,50	39,00	36,37	29,38	39,61
20005b_B	20005b	191189,05	443174,17	22,50	42,22	39,61	32,62	42,84
20005b_C	20005b	191189,05	443174,17	25,50	43,37	40,75	33,76	43,99
20005b_D	20005b	191189,05	443174,17	28,50	43,96	41,34	34,34	44,57
20005b_E	20005b	191189,05	443174,17	31,50	44,44	41,81	34,81	45,05
20005b_F	20005b	191189,05	443174,17	34,50	44,40	41,78	34,78	45,01
20006a_C	20006a	191197,23	443175,33	7,50	32,01	29,34	22,29	32,58
20006a_D	20006a	191197,23	443175,33	10,50	35,58	32,97	25,93	36,19
20006a_E	20006a	191197,23	443175,33	13,50	37,70	35,11	28,07	38,32
20006a_F	20006a	191197,23	443175,33	16,50	38,72	36,13	29,09	39,34
20006b_A	20006b	191196,91	443174,67	19,50	35,95	33,32	26,30	36,55
20006b_B	20006b	191196,91	443174,67	22,50	34,98	32,38	25,29	35,58
20006b_C	20006b	191196,91	443174,67	25,50	35,89	33,29	26,21	36,49
20006b_D	20006b	191196,91	443174,67	28,50	36,44	33,83	26,76	37,04
20006b_E	20006b	191196,91	443174,67	31,50	36,93	34,32	27,24	37,53
20006b_F	20006b	191196,91	443174,67	34,50	37,85	35,23	28,16	38,44
20007a_C	20007a	191202,96	443187,01	7,50	38,55	35,94	28,86	39,15
20007a_D	20007a	191202,96	443187,01	10,50	38,88	36,29	29,21	39,49
20007a_E	20007a	191202,96	443187,01	13,50	39,91	37,32	30,24	40,52
20007a_F	20007a	191202,96	443187,01	16,50	39,10	36,50	29,42	39,70
20007b_A	20007b	191202,64	443186,37	19,50	32,75	30,13	23,04	33,34
20007b_B	20007b	191202,64	443186,37	22,50	34,22	31,60	24,52	34,81
20007b_C	20007b	191202,64	443186,37	25,50	34,77	32,15	25,07	35,36
20007b_D	20007b	191202,64	443186,37	28,50	35,40	32,77	25,68	35,98
20007b_E	20007b	191202,64	443186,37	31,50	36,40	33,77	26,69	36,98
20007b_F	20007b	191202,64	443186,37	34,50	38,27	35,65	28,59	38,87
20008a_C	20008a	191208,00	443196,60	7,50	30,86	28,23	21,14	31,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20008a_D	20008a	191208,00	443196,60	10,50	31,63	29,00	21,91	32,21
20008a_E	20008a	191208,00	443196,60	13,50	32,56	29,93	22,84	33,14
20008a_F	20008a	191208,00	443196,60	16,50	28,83	26,17	19,09	29,40
20008b_A	20008b	191207,72	443196,10	19,50	31,21	28,57	21,48	31,79
20008b_B	20008b	191207,72	443196,10	22,50	32,13	29,50	22,42	32,71
20008b_C	20008b	191207,72	443196,10	25,50	32,84	30,20	23,12	33,42
20008b_D	20008b	191207,72	443196,10	28,50	33,68	31,03	23,96	34,26
20008b_E	20008b	191207,72	443196,10	31,50	35,88	33,25	26,20	36,47
20008b_F	20008b	191207,72	443196,10	34,50	38,43	35,82	28,79	39,04
203_A	203	191230,21	443054,61	1,50	26,76	24,04	16,94	27,29
203_B	203	191230,21	443054,61	4,50	27,10	24,37	17,25	27,62
203_C	203	191230,21	443054,61	7,50	27,93	25,20	18,09	28,45
203_D	203	191230,21	443054,61	10,50	30,06	27,36	20,26	30,60
203_E	203	191230,21	443054,61	13,50	33,52	30,87	23,79	34,09
204_C	204	191236,45	443051,97	7,50	25,98	23,24	16,15	26,50
204_D	204	191236,45	443051,97	10,50	28,47	25,76	18,66	29,00
204_E	204	191236,45	443051,97	13,50	33,39	30,75	23,67	33,97
205_B	205	191239,32	443045,75	4,50	23,83	21,12	14,02	24,36
205_C	205	191239,32	443045,75	7,50	24,02	21,38	14,33	24,61
205_D	205	191239,32	443045,75	10,50	23,95	21,31	14,25	24,53
205_E	205	191239,32	443045,75	13,50	14,55	11,85	4,83	15,11
206_B	206	191235,24	443041,40	4,50	22,77	20,07	13,01	23,32
206_C	206	191235,24	443041,40	7,50	25,36	22,74	15,70	25,96
206_D	206	191235,24	443041,40	10,50	25,42	22,79	15,74	26,01
206_E	206	191235,24	443041,40	13,50	14,04	11,34	4,31	14,60
207_A	207	191231,08	443037,02	1,50	20,81	18,12	11,09	21,38
207_B	207	191231,08	443037,02	4,50	21,24	18,56	11,52	21,81
207_C	207	191231,08	443037,02	7,50	23,56	20,95	13,91	24,17
207_D	207	191231,08	443037,02	10,50	23,28	20,66	13,61	23,88
207_E	207	191231,08	443037,02	13,50	13,83	11,13	4,11	14,39
208_A	208	191222,69	443041,30	1,50	36,97	34,38	27,33	37,59
208_B	208	191222,69	443041,30	4,50	36,62	34,01	26,97	37,23
208_C	208	191222,69	443041,30	7,50	36,21	33,60	26,55	36,81
208_D	208	191222,69	443041,30	10,50	35,80	33,19	26,14	36,40
208_E	208	191222,69	443041,30	13,50	35,85	33,23	26,18	36,45
209_E	209	191220,46	443052,13	13,50	29,23	26,54	19,48	29,79
21_B	21	191180,19	443149,32	4,50	24,73	22,04	14,95	25,28
21_C	21	191180,19	443149,32	7,50	25,12	22,40	15,30	25,65
210_A	210	191226,85	443054,83	1,50	28,08	25,38	18,29	28,62
210_B	210	191226,85	443054,83	4,50	28,23	25,52	18,42	28,76
210_C	210	191226,85	443054,83	7,50	28,56	25,84	18,73	29,08
210_D	210	191226,85	443054,83	10,50	30,59	27,89	20,79	31,13
210_E	210	191226,85	443054,83	13,50	34,39	31,74	24,66	34,96
211_A	211	191203,36	443080,40	1,50	27,49	24,82	17,78	28,06
211_B	211	191203,36	443080,40	4,50	26,90	24,21	17,15	27,46
211_C	211	191203,36	443080,40	7,50	27,38	24,67	17,61	27,93
211_D	211	191203,36	443080,40	10,50	29,93	27,22	20,14	30,47
211_E	211	191203,36	443080,40	13,50	32,42	29,76	22,68	32,99
211_F	211	191203,36	443080,40	16,50	37,35	34,74	27,69	37,95
212_A	212	191208,64	443075,43	1,50	27,25	24,56	17,49	27,80
212_B	212	191208,64	443075,43	4,50	27,07	24,36	17,28	27,61
212_C	212	191208,64	443075,43	7,50	27,35	24,64	17,56	27,89
212_D	212	191208,64	443075,43	10,50	28,53	25,82	18,73	29,07
212_E	212	191208,64	443075,43	13,50	30,30	27,61	20,53	30,85
212_F	212	191208,64	443075,43	16,50	34,58	31,95	24,90	35,17
213_E	213	191205,74	443067,72	13,50	29,58	26,98	19,93	30,19
213_F	213	191205,74	443067,72	16,50	19,58	16,86	9,74	20,10
214_A	214	191196,81	443065,68	1,50	38,05	35,44	28,40	38,66
214_B	214	191196,81	443065,68	4,50	37,61	35,00	27,95	38,21
214_C	214	191196,81	443065,68	7,50	37,14	34,53	27,48	37,74
214_D	214	191196,81	443065,68	10,50	36,85	34,24	27,18	37,45
214_E	214	191196,81	443065,68	13,50	37,07	34,46	27,40	37,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
214_F	214	191196,81	443065,68	16,50	37,44	34,82	27,77	38,04
215_B	215	191191,54	443070,66	4,50	37,98	35,37	28,32	38,58
215_C	215	191191,54	443070,66	7,50	37,49	34,88	27,82	38,09
215_D	215	191191,54	443070,66	10,50	37,22	34,61	27,56	37,82
215_E	215	191191,54	443070,66	13,50	37,44	34,84	27,79	38,05
215_F	215	191191,54	443070,66	16,50	37,77	35,17	28,12	38,38
216_A	216	191187,45	443074,51	1,50	38,64	36,04	28,99	39,25
216_B	216	191187,45	443074,51	4,50	38,15	35,54	28,49	38,75
216_C	216	191187,45	443074,51	7,50	37,64	35,04	27,98	38,25
216_D	216	191187,45	443074,51	10,50	37,41	34,80	27,74	38,01
216_E	216	191187,45	443074,51	13,50	37,66	35,05	28,00	38,26
216_F	216	191187,45	443074,51	16,50	37,99	35,38	28,33	38,59
217_E	217	191190,19	443082,50	13,50	37,86	35,24	28,21	38,47
217_F	217	191190,19	443082,50	16,50	39,51	36,89	29,86	40,12
218_E	218	191197,94	443085,66	13,50	33,31	30,65	23,58	33,88
218_F	218	191197,94	443085,66	16,50	36,87	34,25	27,20	37,47
219_A	219	191201,71	443084,59	1,50	25,91	23,22	16,16	26,47
219_B	219	191201,71	443084,59	4,50	24,89	22,19	15,15	25,45
219_C	219	191201,71	443084,59	7,50	24,44	21,75	14,71	25,00
219_D	219	191201,71	443084,59	10,50	25,56	22,88	15,83	26,13
22_A	22	191191,14	443154,20	1,50	41,94	39,32	32,22	42,52
22_B	22	191191,14	443154,20	4,50	42,95	40,32	33,22	43,53
22_C	22	191191,14	443154,20	7,50	44,14	41,51	34,42	44,72
220_A	220	191183,81	443077,94	1,50	38,81	36,21	29,16	39,42
220_B	220	191183,81	443077,94	4,50	38,31	35,70	28,65	38,91
220_C	220	191183,81	443077,94	7,50	37,78	35,18	28,12	38,39
220_D	220	191183,81	443077,94	10,50	37,58	34,97	27,92	38,18
221_A	221	191187,85	443084,76	1,50	32,66	30,03	22,96	33,25
221_B	221	191187,85	443084,76	4,50	32,37	29,73	22,66	32,95
221_C	221	191187,85	443084,76	7,50	32,35	29,71	22,64	32,93
221_D	221	191187,85	443084,76	10,50	32,98	30,32	23,25	33,55
222_A	222	191194,37	443091,67	1,50	26,68	23,96	16,87	27,21
222_B	222	191194,37	443091,67	4,50	26,94	24,22	17,11	27,46
222_C	222	191194,37	443091,67	7,50	28,11	25,39	18,28	28,63
222_D	222	191194,37	443091,67	10,50	30,17	27,46	20,37	30,71
223_D	223	191199,43	443089,60	10,50	31,08	28,38	21,29	31,62
224_B	224	191153,61	443123,95	4,50	29,31	26,64	19,56	29,87
224_C	224	191153,61	443123,95	7,50	30,22	27,54	20,47	30,78
224_D	224	191153,61	443123,95	10,50	30,07	27,40	20,34	30,64
224_E	224	191153,61	443123,95	13,50	31,67	29,03	22,01	32,27
227_B	227	191145,68	443113,87	4,50	40,20	37,60	30,55	40,81
227_C	227	191145,68	443113,87	7,50	39,39	36,78	29,73	39,99
227_D	227	191145,68	443113,87	10,50	39,38	36,78	29,73	39,99
227_E	227	191145,68	443113,87	13,50	39,80	37,20	30,15	40,41
229_B	229	191142,10	443117,25	4,50	40,16	37,56	30,51	40,77
229_C	229	191142,10	443117,25	7,50	39,56	36,96	29,91	40,17
229_D	229	191142,10	443117,25	10,50	39,17	36,57	29,52	39,78
229_E	229	191142,10	443117,25	13,50	39,57	36,97	29,92	40,18
23_B	23	191184,37	443145,91	4,50	23,77	21,07	13,95	24,30
23_C	23	191184,37	443145,91	7,50	24,38	21,64	14,50	24,88
230_B	230	191136,98	443122,24	4,50	40,54	37,94	30,89	41,15
230_C	230	191136,98	443122,24	7,50	39,40	36,78	29,73	40,00
230_D	230	191136,98	443122,24	10,50	39,59	36,99	29,94	40,20
230_E	230	191136,98	443122,24	13,50	40,03	37,43	30,38	40,64
231_A	231	191133,66	443127,69	1,50	47,84	45,22	38,21	48,45
231_B	231	191133,66	443127,69	4,50	47,63	45,01	37,99	48,24
231_C	231	191133,66	443127,69	7,50	47,88	45,26	38,23	48,49
231_D	231	191133,66	443127,69	10,50	48,39	45,78	38,75	49,00
231_E	231	191133,66	443127,69	13,50	48,79	46,18	39,15	49,40
232_B	232	191162,59	443119,50	4,50	27,46	24,82	17,76	28,04
232_C	232	191162,59	443119,50	7,50	27,90	25,25	18,19	28,48
232_D	232	191162,59	443119,50	10,50	28,84	26,17	19,11	29,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
233_A	233	191168,30	443117,08	1,50	28,74	26,08	19,01	29,31
233_B	233	191168,30	443117,08	4,50	28,51	25,82	18,73	29,06
233_C	233	191168,30	443117,08	7,50	29,46	26,76	19,66	30,00
233_D	233	191168,30	443117,08	10,50	30,98	28,27	21,18	31,52
234_A	234	191164,60	443107,65	1,50	35,83	33,20	26,14	36,42
234_B	234	191164,60	443107,65	4,50	35,49	32,87	25,80	36,08
234_C	234	191164,60	443107,65	7,50	35,29	32,66	25,60	35,88
234_D	234	191164,60	443107,65	10,50	35,15	32,51	25,45	35,73
235_A	235	191155,68	443104,45	1,50	40,13	37,53	30,48	40,74
235_B	235	191155,68	443104,45	4,50	39,58	36,97	29,92	40,18
235_C	235	191155,68	443104,45	7,50	38,79	36,18	29,13	39,39
235_D	235	191155,68	443104,45	10,50	38,60	35,99	28,94	39,20
236_B	236	191151,92	443107,99	4,50	39,86	37,26	30,21	40,47
236_C	236	191151,92	443107,99	7,50	39,36	36,76	29,71	39,97
236_D	236	191151,92	443107,99	10,50	38,96	36,35	29,30	39,56
237_B	237	191148,41	443111,30	4,50	39,84	37,23	30,18	40,44
237_C	237	191148,41	443111,30	7,50	39,11	36,50	29,45	39,71
237_D	237	191148,41	443111,30	10,50	39,22	36,61	29,56	39,82
238_B	238	191156,70	443121,07	4,50	28,92	26,25	19,18	29,48
238_C	238	191156,70	443121,07	7,50	29,90	27,22	20,14	30,46
238_D	238	191156,70	443121,07	10,50	30,23	27,55	20,47	30,79
239_C	239	191281,53	443090,08	7,50	26,36	23,66	16,57	26,90
239_D	239	191281,53	443090,08	10,50	27,47	24,83	17,77	28,05
24_A	24	191195,32	443150,79	1,50	39,88	37,25	30,15	40,46
24_B	24	191195,32	443150,79	4,50	40,81	38,18	31,09	41,39
24_C	24	191195,32	443150,79	7,50	42,05	39,42	32,33	42,63
240_B	240	191276,44	443087,07	4,50	24,95	22,26	15,19	25,50
240_C	240	191276,44	443087,07	7,50	24,93	22,21	15,14	25,47
240_D	240	191276,44	443087,07	10,50	25,89	23,16	16,09	26,42
241_B	241	191273,76	443087,62	4,50	24,00	21,30	14,22	24,54
241_C	241	191273,76	443087,62	7,50	23,64	20,94	13,86	24,18
241_D	241	191273,76	443087,62	10,50	21,86	19,14	12,07	22,40
242_B	242	191271,30	443084,99	4,50	24,21	21,51	14,43	24,75
242_C	242	191271,30	443084,99	7,50	24,23	21,52	14,45	24,77
242_D	242	191271,30	443084,99	10,50	22,43	19,72	12,63	22,97
243_A	243	191259,95	443095,07	1,50	27,75	25,03	17,97	28,29
243_B	243	191259,95	443095,07	4,50	28,50	25,78	18,73	29,04
243_C	243	191259,95	443095,07	7,50	28,99	26,28	19,23	29,54
243_D	243	191259,95	443095,07	10,50	30,49	27,79	20,75	31,05
244_B	244	191263,47	443098,86	4,50	27,98	25,26	18,20	28,52
244_C	244	191263,47	443098,86	7,50	28,55	25,83	18,78	29,09
244_D	244	191263,47	443098,86	10,50	29,72	27,02	19,98	30,28
245_A	245	191267,11	443102,87	1,50	27,71	24,99	17,92	28,25
245_B	245	191267,11	443102,87	4,50	28,68	25,96	18,89	29,22
245_C	245	191267,11	443102,87	7,50	29,34	26,62	19,55	29,88
245_D	245	191267,11	443102,87	10,50	31,42	28,74	21,70	31,99
246_A	246	191276,79	443099,75	1,50	26,65	23,97	16,92	27,22
246_B	246	191276,79	443099,75	4,50	26,66	23,97	16,91	27,22
246_C	246	191276,79	443099,75	7,50	27,38	24,68	17,63	27,93
246_D	246	191276,79	443099,75	10,50	29,67	27,00	19,98	30,25
247_B	247	191267,56	443080,95	4,50	23,60	20,89	13,84	24,15
247_C	247	191267,56	443080,95	7,50	23,37	20,66	13,60	23,92
247_D	247	191267,56	443080,95	10,50	22,60	19,87	12,80	23,13
247_E	247	191267,56	443080,95	13,50	22,48	19,77	12,68	23,02
248_B	248	191266,14	443075,20	4,50	24,50	21,83	14,80	25,08
248_C	248	191266,14	443075,20	7,50	24,26	21,58	14,55	24,83
248_D	248	191266,14	443075,20	10,50	24,03	21,34	14,29	24,59
248_E	248	191266,14	443075,20	13,50	25,03	22,32	15,27	25,58
249_D	249	191263,96	443069,47	10,50	21,68	18,98	11,91	22,23
249_E	249	191263,96	443069,47	13,50	22,56	19,86	12,78	23,10
25_B	25	191188,56	443142,49	4,50	24,57	21,84	14,74	25,09
25_C	25	191188,56	443142,49	7,50	25,29	22,55	15,43	25,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_A	250	191253,52	443073,65	1,50	26,06	23,33	16,23	26,58
250_B	250	191253,52	443073,65	4,50	26,06	23,33	16,22	26,58
250_C	250	191253,52	443073,65	7,50	25,48	22,75	15,66	26,01
250_D	250	191253,52	443073,65	10,50	25,44	22,69	15,58	25,95
250_E	250	191253,52	443073,65	13,50	26,26	23,52	16,41	26,77
251_A	251	191249,16	443083,35	1,50	28,69	25,97	18,88	29,22
251_B	251	191249,16	443083,35	4,50	29,42	26,70	19,61	29,95
251_C	251	191249,16	443083,35	7,50	30,03	27,32	20,24	30,57
251_D	251	191249,16	443083,35	10,50	32,10	29,42	22,37	32,67
251_E	251	191249,16	443083,35	13,50	33,69	31,03	24,00	34,27
252_B	252	191252,68	443087,18	4,50	29,34	26,61	19,53	29,87
252_C	252	191252,68	443087,18	7,50	30,70	28,00	20,94	31,25
252_D	252	191252,68	443087,18	10,50	31,94	29,26	22,20	32,50
252_E	252	191252,68	443087,18	13,50	33,60	30,95	23,92	34,19
253_A	253	191256,22	443091,04	1,50	27,95	25,24	18,17	28,49
253_B	253	191256,22	443091,04	4,50	28,80	26,08	19,01	29,34
253_C	253	191256,22	443091,04	7,50	29,04	26,33	19,27	29,59
253_D	253	191256,22	443091,04	10,50	30,41	27,71	20,66	30,96
253_E	253	191256,22	443091,04	13,50	33,70	31,06	24,04	34,30
254_E	254	191263,95	443088,23	13,50	34,21	31,57	24,57	34,81
255_A	255	191303,53	443114,74	1,50	24,58	21,92	14,87	25,16
255_B	255	191303,53	443114,74	4,50	20,34	17,64	10,57	20,89
255_C	255	191303,53	443114,74	7,50	20,32	17,61	10,54	20,86
255_D	255	191303,53	443114,74	10,50	18,38	15,69	8,63	18,94
255_E	255	191303,53	443114,74	13,50	14,89	12,24	5,23	15,48
256_A	256	191301,09	443109,91	1,50	24,47	21,82	14,77	25,05
256_B	256	191301,09	443109,91	4,50	20,50	17,81	10,75	21,06
256_C	256	191301,09	443109,91	7,50	20,42	17,71	10,64	20,96
256_D	256	191301,09	443109,91	10,50	19,04	16,33	9,26	19,58
256_E	256	191301,09	443109,91	13,50	15,33	12,65	5,61	15,90
257_B	257	191302,05	443106,47	4,50	23,96	21,31	14,28	24,55
257_C	257	191302,05	443106,47	7,50	23,65	20,99	13,95	24,23
257_D	257	191302,05	443106,47	10,50	23,90	21,21	14,16	24,46
257_E	257	191302,05	443106,47	13,50	26,53	23,81	16,75	27,07
258_D	258	191303,27	443103,11	10,50	22,51	19,78	12,68	23,03
258_E	258	191303,27	443103,11	13,50	14,61	11,92	4,87	15,17
259_D	259	191300,89	443098,43	10,50	23,39	20,68	13,59	23,93
259_E	259	191300,89	443098,43	13,50	15,21	12,53	5,46	15,77
26_A	26	191199,51	443147,37	1,50	35,99	33,33	26,23	36,55
26_B	26	191199,51	443147,37	4,50	36,93	34,27	27,18	37,49
26_C	26	191199,51	443147,37	7,50	38,41	35,76	28,68	38,98
260_A	260	191293,66	443098,73	1,50	25,08	22,38	15,32	25,63
260_B	260	191293,66	443098,73	4,50	25,08	22,37	15,30	25,62
260_C	260	191293,66	443098,73	7,50	25,17	22,45	15,38	25,71
260_D	260	191293,66	443098,73	10,50	25,45	22,74	15,67	25,99
260_E	260	191293,66	443098,73	13,50	22,96	20,26	13,19	23,51
261_A	261	191288,73	443103,60	1,50	27,92	25,21	18,14	28,46
261_B	261	191288,73	443103,60	4,50	27,89	25,17	18,10	28,43
261_C	261	191288,73	443103,60	7,50	27,91	25,18	18,11	28,44
261_D	261	191288,73	443103,60	10,50	28,99	26,28	19,21	29,53
261_E	261	191288,73	443103,60	13,50	30,61	27,93	20,87	31,17
262_B	262	191291,46	443108,95	4,50	27,30	24,58	17,51	27,84
262_C	262	191291,46	443108,95	7,50	27,43	24,70	17,63	27,96
262_D	262	191291,46	443108,95	10,50	28,98	26,27	19,20	29,52
262_E	262	191291,46	443108,95	13,50	31,42	28,74	21,69	31,99
264_A	264	191293,78	443113,60	1,50	26,78	24,10	17,05	27,35
264_B	264	191293,78	443113,60	4,50	26,60	23,90	16,83	27,15
264_C	264	191293,78	443113,60	7,50	26,89	24,17	17,09	27,42
264_D	264	191293,78	443113,60	10,50	28,79	26,07	19,00	29,33
264_E	264	191293,78	443113,60	13,50	32,00	29,34	22,29	32,58
265_A	265	191296,22	443118,43	1,50	26,71	24,04	16,99	27,28
265_B	265	191296,22	443118,43	4,50	26,41	23,71	16,65	26,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_C	265	191296,22	443118,43	7,50	26,81	24,09	17,01	27,34
265_D	265	191296,22	443118,43	10,50	29,17	26,46	19,38	29,71
265_E	265	191296,22	443118,43	13,50	33,29	30,64	23,59	33,87
266_C	266	191301,57	443119,93	7,50	25,58	22,88	15,81	26,13
266_D	266	191301,57	443119,93	10,50	28,03	25,33	18,26	28,58
266_E	266	191301,57	443119,93	13,50	32,18	29,53	22,49	32,77
267_A	267	191359,59	443076,77	1,50	21,50	18,76	11,64	22,01
267_B	267	191359,59	443076,77	4,50	21,77	19,04	11,92	22,29
267_C	267	191359,59	443076,77	7,50	22,96	20,29	13,21	23,52
267_D	267	191359,59	443076,77	10,50	22,72	20,08	13,02	23,30
268_A	268	191354,36	443072,41	1,50	21,68	18,94	11,85	22,20
268_B	268	191354,36	443072,41	4,50	21,79	19,05	11,96	22,31
268_C	268	191354,36	443072,41	7,50	23,38	20,72	13,64	23,95
268_D	268	191354,36	443072,41	10,50	21,37	18,74	11,68	21,96
269_A	269	191344,57	443073,09	1,50	25,15	22,44	15,37	25,69
269_B	269	191344,57	443073,09	4,50	24,46	21,75	14,66	25,00
269_C	269	191344,57	443073,09	7,50	24,61	21,93	14,86	25,17
269_D	269	191344,57	443073,09	10,50	22,59	19,88	12,82	23,14
27_B	27	191192,74	443139,08	4,50	25,37	22,64	15,55	25,90
27_C	27	191192,74	443139,08	7,50	26,19	23,45	16,35	26,71
270_D	270	191339,64	443079,86	10,50	26,43	23,71	16,64	26,97
271_D	271	191342,42	443085,41	10,50	27,42	24,71	17,65	27,97
272_D	272	191352,67	443083,17	10,50	24,67	21,97	14,89	25,21
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	41,13	38,51	31,43	41,72
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	40,69	38,07	30,99	41,28
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	40,98	38,36	31,28	41,57
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	41,44	38,83	31,75	42,04
274_B	274	191351,43	443110,63	4,50	24,23	21,55	14,50	24,80
274_C	274	191351,43	443110,63	7,50	24,22	21,55	14,48	24,78
274_D	274	191351,43	443110,63	10,50	24,32	21,68	14,64	24,91
274_E	274	191351,43	443110,63	13,50	24,67	22,03	14,99	25,26
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	25,32	22,67	15,63	25,91
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	24,78	22,14	15,10	25,37
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	24,88	22,23	15,20	25,47
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	37,17	34,57	27,51	37,78
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	41,20	38,58	31,49	41,79
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	40,65	38,03	30,95	41,24
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	40,74	38,12	31,03	41,33
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	41,13	38,51	31,43	41,72
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	41,53	38,92	31,83	42,12
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	17,65	14,93	7,84	18,18
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	14,95	12,26	5,18	15,50
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	12,89	10,20	3,12	13,44
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	10,40	7,72	0,63	10,95
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	6,08	3,43	-3,64	6,66
279_F	279	191372,52	443099,90	16,50	24,16	21,50	14,45	24,74
28_B	28	191168,79	443124,12	4,50	27,40	24,74	17,68	27,97
28_C	28	191168,79	443124,12	7,50	28,12	25,44	18,36	28,68
280_B	280	191366,44	443096,36	4,50	25,41	22,74	15,69	25,98
280_C	280	191366,44	443096,36	7,50	25,21	22,53	15,48	25,78
280_D	280	191366,44	443096,36	10,50	25,20	22,51	15,45	25,76
280_E	280	191366,44	443096,36	13,50	25,45	22,75	15,68	26,00
281_B	281	191376,88	443090,98	4,50	20,84	18,15	11,07	21,39
281_C	281	191376,88	443090,98	7,50	21,29	18,63	11,56	21,86
281_D	281	191376,88	443090,98	10,50	20,66	18,02	10,94	21,24
281_E	281	191376,88	443090,98	13,50	21,06	18,42	11,35	21,64
282_D	282	191366,50	443089,34	10,50	25,90	23,22	16,16	26,46
282_E	282	191366,50	443089,34	13,50	25,36	22,68	15,61	25,92
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	32,10	29,48	22,45	32,71
284_C	284	191303,08	443127,19	7,50	25,01	22,29	15,18	25,53
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	26,95	24,24	17,17	27,49
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	28,09	25,36	18,28	28,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	286	191309,40	443144,72	1,50	27,78	25,10	18,04	28,34
286_B	286	191309,40	443144,72	4,50	27,65	24,95	17,88	28,20
286_C	286	191309,40	443144,72	7,50	28,89	26,17	19,08	29,42
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	42,92	40,31	33,23	43,52
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	42,13	39,52	32,44	42,73
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	42,06	39,45	32,37	42,66
288_A	288	191260,70	443124,83	1,50	25,42	22,73	15,65	25,97
288_B	288	191260,70	443124,83	4,50	24,43	21,72	14,63	24,97
289_A	289	191246,77	443131,99	1,50	29,68	26,96	19,89	30,22
289_B	289	191246,77	443131,99	4,50	31,13	28,41	21,35	31,67
29_A	29	191175,19	443115,54	1,50	28,38	25,65	18,57	28,91
29_B	29	191175,19	443115,54	4,50	28,58	25,86	18,77	29,11
29_C	29	191175,19	443115,54	7,50	28,38	25,67	18,61	28,93
290_A	290	191316,95	443120,11	19,50	24,17	21,42	14,29	24,67
290_B	290	191316,95	443120,11	22,50	25,90	23,19	16,07	26,43
290_C	290	191316,95	443120,11	25,50	28,39	25,72	18,61	28,94
290_D	290	191316,95	443120,11	28,50	30,09	27,44	20,33	30,65
290_E	290	191316,95	443120,11	31,50	30,99	28,34	21,24	31,56
290_F	290	191316,95	443120,11	34,50	31,95	29,31	22,23	32,53
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	43,37	40,78	33,71	43,98
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	43,77	41,16	34,09	44,37
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	44,06	41,44	34,37	44,65
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	44,49	41,88	34,81	45,09
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	44,44	41,83	34,76	45,04
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	44,24	41,62	34,55	44,83
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	43,80	41,19	34,12	44,40
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	44,13	41,52	34,44	44,73
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	44,31	41,70	34,62	44,91
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	44,32	41,70	34,64	44,92
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	43,98	41,36	34,30	44,58
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	44,06	41,44	34,38	44,66
293_A	293	191333,42	443122,51	19,50	25,93	23,32	16,33	26,55
293_B	293	191333,42	443122,51	22,50	27,14	24,52	17,54	27,76
293_C	293	191333,42	443122,51	25,50	27,64	25,00	18,00	28,24
293_D	293	191333,42	443122,51	28,50	-3,92	-6,57	-13,69	-3,36
293_E	293	191333,42	443122,51	31,50	-3,64	-6,29	-13,42	-3,08
293_F	293	191333,42	443122,51	34,50	-3,35	-6,00	-13,13	-2,79
298_A	298	191142,87	443139,02	19,50	50,34	47,73	40,69	50,95
298_B	298	191142,87	443139,02	22,50	50,46	47,85	40,81	51,07
298_C	298	191142,87	443139,02	25,50	50,54	47,93	40,88	51,14
298_D	298	191142,87	443139,02	28,50	50,63	48,01	40,97	51,23
299_A	299	191157,69	443143,58	19,50	50,03	47,43	40,38	50,64
299_B	299	191157,69	443143,58	22,50	50,87	48,26	41,22	51,48
299_C	299	191157,69	443143,58	25,50	50,80	48,18	41,13	51,40
299_D	299	191157,69	443143,58	28,50	50,95	48,34	41,29	51,55
30_A	30	191169,74	443118,16	1,50	25,47	22,81	15,74	26,04
30_B	30	191169,74	443118,16	4,50	25,36	22,68	15,60	25,92
30_C	30	191169,74	443118,16	7,50	26,44	23,75	16,66	26,99
300_A	300	191158,48	443130,95	19,50	37,31	34,71	27,69	37,93
300_B	300	191158,48	443130,95	22,50	34,02	31,42	24,37	34,63
300_C	300	191158,48	443130,95	25,50	27,59	24,99	17,93	28,20
300_D	300	191158,48	443130,95	28,50	26,25	23,63	16,65	26,87
301_A	301	191150,42	443121,09	19,50	35,84	33,23	26,23	36,46
301_B	301	191150,42	443121,09	22,50	33,22	30,62	23,60	33,84
301_C	301	191150,42	443121,09	25,50	23,88	21,22	14,22	24,47
301_D	301	191150,42	443121,09	28,50	24,76	22,14	15,16	25,38
302_A	302	191141,19	443123,37	19,50	40,75	38,15	31,10	41,36
302_B	302	191141,19	443123,37	22,50	41,10	38,49	31,44	41,70
302_C	302	191141,19	443123,37	25,50	41,20	38,59	31,54	41,80
302_D	302	191141,19	443123,37	28,50	41,32	38,72	31,67	41,93
303_A	303	191297,81	443044,11	19,50	32,60	29,98	23,00	33,22
303_B	303	191297,81	443044,11	22,50	34,34	31,73	24,76	34,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_C	303	191297,81	443044,11	25,50	34,69	32,08	25,11	35,32
303_D	303	191297,81	443044,11	28,50	35,02	32,40	25,43	35,64
304_A	304	191302,36	443038,28	19,50	30,49	27,87	20,89	31,11
304_B	304	191302,36	443038,28	22,50	32,17	29,57	22,59	32,80
304_C	304	191302,36	443038,28	25,50	32,38	29,78	22,80	33,01
304_D	304	191302,36	443038,28	28,50	32,73	30,12	23,14	33,36
305_A	305	191298,79	443030,68	19,50	--	--	--	--
305_B	305	191298,79	443030,68	22,50	--	--	--	--
305_C	305	191298,79	443030,68	25,50	--	--	--	--
305_D	305	191298,79	443030,68	28,50	--	--	--	--
306_A	306	191290,72	443028,83	19,50	29,46	26,83	19,80	30,06
306_B	306	191290,72	443028,83	22,50	31,37	28,74	21,71	31,97
306_C	306	191290,72	443028,83	25,50	34,02	31,41	24,38	34,63
306_D	306	191290,72	443028,83	28,50	35,65	33,05	26,01	36,26
307_A	307	191286,04	443034,46	19,50	30,12	27,48	20,47	30,72
307_B	307	191286,04	443034,46	22,50	32,07	29,44	22,43	32,68
307_C	307	191286,04	443034,46	25,50	34,45	31,85	24,83	35,07
307_D	307	191286,04	443034,46	28,50	36,03	33,43	26,39	36,64
308_A	308	191282,20	443039,06	19,50	32,89	30,28	23,25	33,50
308_B	308	191282,20	443039,06	22,50	34,08	31,47	24,44	34,69
308_C	308	191282,20	443039,06	25,50	34,96	32,35	25,32	35,57
308_D	308	191282,20	443039,06	28,50	36,49	33,88	26,84	37,10
309_A	309	191278,82	443043,14	19,50	32,31	29,69	22,67	32,92
309_B	309	191278,82	443043,14	22,50	33,38	30,76	23,75	33,99
309_C	309	191278,82	443043,14	25,50	34,28	31,66	24,64	34,89
309_D	309	191278,82	443043,14	28,50	35,96	33,34	26,30	36,56
31_B	31	191173,12	443127,35	4,50	27,62	24,94	17,86	28,18
31_C	31	191173,12	443127,35	7,50	28,56	25,85	18,75	29,09
310_A	310	191279,88	443047,91	19,50	35,65	33,03	26,04	36,27
310_B	310	191279,88	443047,91	22,50	36,63	34,01	27,01	37,24
310_C	310	191279,88	443047,91	25,50	37,42	34,80	27,79	38,03
310_D	310	191279,88	443047,91	28,50	38,29	35,67	28,66	38,90
311_A	311	191285,65	443052,70	19,50	36,22	33,59	26,60	36,83
311_B	311	191285,65	443052,70	22,50	37,12	34,50	27,50	37,73
311_C	311	191285,65	443052,70	25,50	37,80	35,18	28,18	38,41
311_D	311	191285,65	443052,70	28,50	38,79	36,17	29,16	39,40
312_A	312	191292,05	443051,04	19,50	32,82	30,20	23,22	33,44
312_B	312	191292,05	443051,04	22,50	33,75	31,14	24,16	34,38
312_C	312	191292,05	443051,04	25,50	34,18	31,57	24,59	34,81
312_D	312	191292,05	443051,04	28,50	34,55	31,93	24,95	35,17
313_A	313	191203,36	443080,40	19,50	40,19	37,58	30,55	40,80
314_A	314	191208,64	443075,43	19,50	37,82	35,19	28,16	38,42
315_A	315	191205,74	443067,72	19,50	12,98	10,33	3,34	13,58
316_A	316	191196,81	443065,68	19,50	37,79	35,18	28,13	38,39
317_A	317	191191,54	443070,66	19,50	38,10	35,50	28,45	38,71
318_A	318	191187,45	443074,51	19,50	38,33	35,72	28,67	38,93
319_A	319	191190,19	443082,50	19,50	41,19	38,58	31,55	41,80
32_A	32	191179,52	443118,77	1,50	28,06	25,35	18,27	28,60
32_B	32	191179,52	443118,77	4,50	28,17	25,45	18,37	28,70
32_C	32	191179,52	443118,77	7,50	27,50	24,81	17,76	28,06
320_A	320	191197,94	443085,66	19,50	40,05	37,44	30,41	40,66
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	39,56	36,96	29,89	40,16
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	40,00	37,39	30,31	40,60
322_A	322	191382,92	443112,44	19,50	41,91	39,30	32,22	42,51
322_B	322	191382,92	443112,44	22,50	42,31	39,70	32,62	42,91
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	--	--	--	--
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	--	--	--	--
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	17,07	14,35	7,24	17,59
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	17,76	15,02	7,89	18,27
33_B	33	191177,45	443130,58	4,50	27,92	25,22	18,13	28,46
33_C	33	191177,45	443130,58	7,50	28,97	26,25	19,14	29,49
34_A	34	191183,85	443122,00	1,50	28,37	25,65	18,56	28,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	34	191183,85	443122,00	4,50	28,61	25,89	18,81	29,14
34_C	34	191183,85	443122,00	7,50	27,90	25,20	18,16	28,46
35_B	35	191182,00	443133,97	4,50	28,17	25,47	18,38	28,71
35_C	35	191182,00	443133,97	7,50	29,31	26,58	19,47	29,83
36_A	36	191188,71	443132,32	1,50	30,40	27,71	20,62	30,95
36_B	36	191188,71	443132,32	4,50	30,33	27,61	20,51	30,86
36_C	36	191188,71	443132,32	7,50	31,44	28,72	21,63	31,97
37_A	37	191189,45	443126,18	1,50	28,41	25,70	18,61	28,95
37_B	37	191189,45	443126,18	4,50	29,20	26,49	19,41	29,74
37_C	37	191189,45	443126,18	7,50	28,53	25,82	18,78	29,08
38_B	38	191306,70	443104,14	4,50	24,11	21,45	14,41	24,69
38_C	38	191306,70	443104,14	7,50	23,99	21,31	14,25	24,55
39_A	39	191301,88	443094,59	1,50	25,37	22,67	15,62	25,92
39_B	39	191301,88	443094,59	4,50	25,07	22,37	15,30	25,62
39_C	39	191301,88	443094,59	7,50	24,67	21,94	14,87	25,20
40_B	40	191311,52	443101,71	4,50	24,31	21,64	14,59	24,88
40_C	40	191311,52	443101,71	7,50	24,27	21,57	14,51	24,82
40_D	40	191311,52	443101,71	10,50	25,20	22,48	15,41	25,74
41_A	41	191306,70	443092,16	1,50	25,38	22,69	15,64	25,94
41_B	41	191306,70	443092,16	4,50	24,99	22,28	15,21	25,53
41_C	41	191306,70	443092,16	7,50	24,64	21,92	14,85	25,18
41_D	41	191306,70	443092,16	10,50	24,79	22,07	14,98	25,32
42_D	42	191306,61	443098,20	10,50	25,69	22,99	15,92	26,24
43_B	43	191316,34	443099,27	4,50	24,16	21,48	14,43	24,73
43_C	43	191316,34	443099,27	7,50	24,42	21,72	14,66	24,97
43_D	43	191316,34	443099,27	10,50	25,44	22,72	15,64	25,97
44_A	44	191311,52	443089,72	1,50	25,51	22,82	15,76	26,07
44_B	44	191311,52	443089,72	4,50	24,94	22,22	15,15	25,48
44_C	44	191311,52	443089,72	7,50	24,42	21,71	14,63	24,96
44_D	44	191311,52	443089,72	10,50	23,80	21,08	14,00	24,33
45_B	45	191321,16	443096,84	4,50	24,44	21,75	14,70	25,00
45_C	45	191321,16	443096,84	7,50	24,67	21,97	14,90	25,22
45_D	45	191321,16	443096,84	10,50	25,42	22,70	15,63	25,96
46_D	46	191321,25	443090,80	10,50	21,79	19,06	11,94	22,31
47_A	47	191316,34	443087,29	1,50	25,59	22,89	15,84	26,14
47_B	47	191316,34	443087,29	4,50	24,98	22,28	15,21	25,53
47_C	47	191316,34	443087,29	7,50	24,63	21,93	14,86	25,18
47_D	47	191316,34	443087,29	10,50	22,84	20,13	13,04	23,38
48_B	48	191325,98	443094,40	4,50	24,62	21,93	14,87	25,18
48_C	48	191325,98	443094,40	7,50	24,87	22,16	15,09	25,41
49_A	49	191321,16	443084,85	1,50	25,63	22,94	15,89	26,19
49_B	49	191321,16	443084,85	4,50	24,95	22,24	15,17	25,49
49_C	49	191321,16	443084,85	7,50	24,38	21,68	14,61	24,93
50_B	50	191330,80	443091,97	4,50	24,90	22,19	15,12	25,44
50_C	50	191330,80	443091,97	7,50	25,36	22,64	15,56	25,89
51_A	51	191325,98	443082,42	1,50	26,12	23,42	16,35	26,67
51_B	51	191325,98	443082,42	4,50	25,68	22,97	15,88	26,22
51_C	51	191325,98	443082,42	7,50	25,81	23,13	16,07	26,37
52_B	52	191335,62	443089,53	4,50	25,23	22,53	15,45	25,77
52_C	52	191335,62	443089,53	7,50	25,48	22,77	15,68	26,02
53_A	53	191330,80	443079,98	1,50	26,08	23,37	16,30	26,62
53_B	53	191330,80	443079,98	4,50	25,61	22,89	15,81	26,14
53_C	53	191330,80	443079,98	7,50	25,66	22,97	15,91	26,22
54_B	54	191340,44	443087,10	4,50	25,52	22,82	15,74	26,06
54_C	54	191340,44	443087,10	7,50	25,88	23,16	16,08	26,41
55_A	55	191335,62	443077,55	1,50	25,92	23,20	16,13	26,46
55_B	55	191335,62	443077,55	4,50	25,40	22,69	15,60	25,94
55_C	55	191335,62	443077,55	7,50	25,52	22,83	15,76	26,07
56_A	56	191222,92	443058,54	1,50	27,48	24,78	17,68	28,02
56_B	56	191222,92	443058,54	4,50	27,47	24,76	17,65	28,00
56_C	56	191222,92	443058,54	7,50	27,58	24,86	17,75	28,10
56_D	56	191222,92	443058,54	10,50	29,22	26,51	19,40	29,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	57	191214,21	443049,29	1,50	37,61	35,01	27,96	38,22
57_B	57	191214,21	443049,29	4,50	37,23	34,63	27,58	37,84
57_C	57	191214,21	443049,29	7,50	36,81	34,20	27,15	37,41
57_D	57	191214,21	443049,29	10,50	36,43	33,82	26,77	37,03
58_A	58	191218,99	443062,24	1,50	27,33	24,62	17,53	27,87
58_B	58	191218,99	443062,24	4,50	27,76	25,04	17,94	28,29
58_C	58	191218,99	443062,24	7,50	28,74	26,04	18,97	29,29
58_D	58	191218,99	443062,24	10,50	30,04	27,35	20,27	30,59
59_A	59	191210,28	443053,00	1,50	37,80	35,20	28,15	38,41
59_B	59	191210,28	443053,00	4,50	37,42	34,82	27,77	38,03
59_C	59	191210,28	443053,00	7,50	36,99	34,38	27,33	37,59
59_D	59	191210,28	443053,00	10,50	36,63	34,02	26,97	37,23
60_A	60	191215,06	443065,94	1,50	27,11	24,41	17,33	27,65
60_B	60	191215,06	443065,94	4,50	27,24	24,54	17,45	27,78
60_C	60	191215,06	443065,94	7,50	27,25	24,55	17,48	27,80
60_D	60	191215,06	443065,94	10,50	29,03	26,35	19,29	29,59
61_A	61	191206,35	443056,70	1,50	38,45	35,84	28,79	39,05
61_B	61	191206,35	443056,70	4,50	38,03	35,43	28,37	38,64
61_C	61	191206,35	443056,70	7,50	37,58	34,97	27,91	38,18
61_D	61	191206,35	443056,70	10,50	37,22	34,61	27,56	37,82
62_A	62	191211,13	443069,65	1,50	26,25	23,58	16,52	26,82
62_B	62	191211,13	443069,65	4,50	25,90	23,22	16,15	26,46
62_C	62	191211,13	443069,65	7,50	24,87	22,21	15,17	25,45
62_D	62	191211,13	443069,65	10,50	25,32	22,65	15,62	25,90
63_A	63	191202,42	443060,40	1,50	38,41	35,80	28,75	39,01
63_B	63	191202,42	443060,40	4,50	37,98	35,37	28,32	38,58
63_C	63	191202,42	443060,40	7,50	37,53	34,92	27,86	38,13
63_D	63	191202,42	443060,40	10,50	37,18	34,58	27,52	37,79
64_B	64	191208,16	443095,40	4,50	23,39	20,68	13,60	23,93
64_C	64	191208,16	443095,40	7,50	22,53	19,81	12,72	23,06
65_B	65	191205,46	443095,86	4,50	25,35	22,65	15,57	25,89
65_C	65	191205,46	443095,86	7,50	24,13	21,41	14,35	24,67
66_A	66	191203,29	443101,14	1,50	27,44	24,72	17,61	27,96
66_B	66	191203,29	443101,14	4,50	27,72	24,99	17,87	28,24
66_C	66	191203,29	443101,14	7,50	29,10	26,38	19,27	29,62
67_A	67	191210,67	443101,54	1,50	29,04	26,33	19,25	29,58
67_B	67	191210,67	443101,54	4,50	29,39	26,67	19,59	29,92
67_C	67	191210,67	443101,54	7,50	30,61	27,90	20,83	31,15
68_C	68	191212,26	443095,79	7,50	24,45	21,74	14,70	25,00
69_A	69	191246,48	443067,79	1,50	26,72	24,02	16,96	27,27
69_B	69	191246,48	443067,79	4,50	26,55	23,83	16,77	27,09
69_C	69	191246,48	443067,79	7,50	27,34	24,64	17,58	27,89
70_B	70	191239,14	443060,00	4,50	23,58	20,86	13,76	24,11
70_C	70	191239,14	443060,00	7,50	23,24	20,52	13,43	23,77
71_A	71	191242,55	443071,50	1,50	27,22	24,51	17,44	27,76
71_B	71	191242,55	443071,50	4,50	27,20	24,48	17,40	27,73
71_C	71	191242,55	443071,50	7,50	28,13	25,43	18,36	28,68
72_B	72	191235,21	443063,71	4,50	23,69	20,96	13,86	24,21
72_C	72	191235,21	443063,71	7,50	23,25	20,53	13,42	23,77
73_A	73	191238,62	443075,20	1,50	27,28	24,58	17,51	27,83
73_B	73	191238,62	443075,20	4,50	27,04	24,33	17,25	27,58
73_C	73	191238,62	443075,20	7,50	27,97	25,26	18,19	28,51
74_B	74	191231,28	443067,41	4,50	24,19	21,47	14,36	24,71
74_C	74	191231,28	443067,41	7,50	24,17	21,44	14,34	24,69
75_A	75	191234,69	443078,90	1,50	27,95	25,24	18,17	28,49
75_B	75	191234,69	443078,90	4,50	27,89	25,18	18,11	28,43
75_C	75	191234,69	443078,90	7,50	29,31	26,62	19,55	29,86
75_D	75	191234,69	443078,90	10,50	30,86	28,17	21,11	31,42
76_D	76	191233,06	443073,09	10,50	20,08	17,38	10,34	20,64
77_B	77	191227,35	443071,12	4,50	24,10	21,38	14,26	24,62
77_C	77	191227,35	443071,12	7,50	24,06	21,34	14,22	24,58
77_D	77	191227,35	443071,12	10,50	25,24	22,53	15,41	25,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A	78	191230,76	443082,61	1,50	27,94	25,24	18,18	28,49
78_B	78	191230,76	443082,61	4,50	27,94	25,23	18,16	28,48
78_C	78	191230,76	443082,61	7,50	29,29	26,60	19,53	29,84
78_D	78	191230,76	443082,61	10,50	30,67	27,99	20,92	31,23
79_B	79	191223,42	443074,82	4,50	24,17	21,45	14,33	24,69
79_C	79	191223,42	443074,82	7,50	24,44	21,72	14,61	24,96
79_D	79	191223,42	443074,82	10,50	25,74	23,03	15,93	26,27
80_C	80	191225,05	443080,63	7,50	30,35	27,64	20,56	30,89
80_D	80	191225,05	443080,63	10,50	32,58	29,90	22,82	33,14
81_A	81	191226,83	443086,31	1,50	28,70	25,98	18,91	29,24
81_B	81	191226,83	443086,31	4,50	28,88	26,16	19,08	29,41
82_B	82	191219,49	443078,52	4,50	24,07	21,35	14,25	24,60
83_A	83	191222,90	443090,01	1,50	28,53	25,82	18,76	29,08
83_B	83	191222,90	443090,01	4,50	28,78	26,07	19,00	29,32
84_B	84	191215,56	443082,23	4,50	23,95	21,23	14,12	24,47
85_A	85	191197,67	443095,17	1,50	26,59	23,88	16,78	27,12
85_B	85	191197,67	443095,17	4,50	26,67	23,95	16,84	27,19
85_C	85	191197,67	443095,17	7,50	27,56	24,83	17,72	28,08
86_B	86	191205,09	443088,18	4,50	26,31	23,60	16,51	26,85
86_C	86	191205,09	443088,18	7,50	24,83	22,13	15,05	25,37
87_A	87	191251,03	443063,51	1,50	27,14	24,43	17,37	27,69
87_B	87	191251,03	443063,51	4,50	27,12	24,41	17,34	27,66
87_C	87	191251,03	443063,51	7,50	28,00	25,29	18,23	28,55
88_A	88	191250,02	443057,11	1,50	21,87	19,19	12,15	22,44
88_B	88	191250,02	443057,11	4,50	21,17	18,48	11,43	21,73
88_C	88	191250,02	443057,11	7,50	20,20	17,53	10,49	20,77
89_C	89	191243,69	443055,72	7,50	22,72	20,01	12,91	23,25
90_A	90	191313,51	443074,89	1,50	25,48	22,79	15,74	26,04
90_B	90	191313,51	443074,89	4,50	25,24	22,54	15,49	25,79
90_C	90	191313,51	443074,89	7,50	25,24	22,53	15,48	25,79
91_B	91	191307,51	443066,03	4,50	24,81	22,08	14,98	25,33
91_C	91	191307,51	443066,03	7,50	25,34	22,62	15,52	25,87
92_A	92	191309,04	443077,91	1,50	25,48	22,79	15,75	26,04
92_B	92	191309,04	443077,91	4,50	25,28	22,57	15,52	25,83
92_C	92	191309,04	443077,91	7,50	25,45	22,74	15,69	26,00
93_B	93	191303,04	443069,05	4,50	25,21	22,49	15,39	25,74
93_C	93	191303,04	443069,05	7,50	25,79	23,07	15,98	26,32
94_A	94	191304,57	443080,94	1,50	25,53	22,83	15,79	26,09
94_B	94	191304,57	443080,94	4,50	25,41	22,71	15,65	25,96
94_C	94	191304,57	443080,94	7,50	25,67	22,96	15,91	26,22
95_B	95	191298,57	443072,08	4,50	25,61	22,88	15,79	26,14
95_C	95	191298,57	443072,08	7,50	26,38	23,67	16,57	26,91
96_A	96	191300,10	443083,97	1,50	25,60	22,91	15,86	26,16
96_B	96	191300,10	443083,97	4,50	25,52	22,81	15,76	26,07
96_C	96	191300,10	443083,97	7,50	25,86	23,16	16,10	26,41
97_B	97	191294,10	443075,11	4,50	25,87	23,14	16,04	26,39
97_C	97	191294,10	443075,11	7,50	26,69	23,98	16,89	27,23
98_A	98	191295,62	443087,00	1,50	25,61	22,91	15,86	26,16
98_B	98	191295,62	443087,00	4,50	25,60	22,90	15,84	26,15
98_C	98	191295,62	443087,00	7,50	25,99	23,29	16,23	26,54
99_B	99	191289,63	443078,14	4,50	25,72	23,00	15,91	26,25
99_C	99	191289,63	443078,14	7,50	26,62	23,90	16,82	27,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_C	100	191290,31	443084,14	7,50	25,07	22,64	15,66	25,80
10001_A	10001	191244,16	443039,12	4,50	46,18	43,81	36,88	46,96
10002_A	10002	191250,23	443045,41	4,50	43,20	40,83	33,89	43,98
10003_A	10003	191258,26	443046,02	4,50	30,39	28,03	21,09	31,17
10004_A	10004	191271,22	443033,74	4,50	32,53	30,18	23,24	33,32
10005_A	10005	191286,00	443019,64	4,50	31,11	28,75	21,81	31,89
10006_A	10006	191286,19	443012,36	4,50	44,42	42,10	35,17	45,23
10007_A	10007	191278,53	443005,23	4,50	46,84	44,51	37,59	47,65
10008_A	10008	191270,87	443005,28	4,50	51,38	49,03	42,10	52,17
10009_A	10009	191264,06	443011,76	4,50	51,45	49,10	42,16	52,24
10010_A	10010	191257,47	443018,09	4,50	51,49	49,13	42,19	52,27
10011_A	10011	191249,75	443023,72	4,50	51,92	49,57	42,63	52,71
10012_A	10012	191244,33	443031,54	4,50	51,03	48,66	41,72	51,81
101_A	101	191291,15	443090,02	1,50	20,34	17,95	10,98	21,10
101_B	101	191291,15	443090,02	4,50	20,76	18,35	11,38	21,50
102_B	102	191285,15	443081,16	4,50	24,57	22,14	15,15	25,30
103_A	103	191286,68	443093,05	1,50	20,01	17,62	10,66	20,77
103_B	103	191286,68	443093,05	4,50	20,56	18,16	11,19	21,31
104_B	104	191280,68	443084,19	4,50	24,35	21,92	14,94	25,08
105_A	105	191319,64	443043,61	1,50	34,86	32,53	25,60	35,66
105_B	105	191319,64	443043,61	4,50	36,20	33,87	26,94	37,00
105_C	105	191319,64	443043,61	7,50	37,64	35,31	28,39	38,45
106_B	106	191312,81	443051,85	4,50	21,99	19,60	12,63	22,75
106_C	106	191312,81	443051,85	7,50	23,04	20,65	13,69	23,80
107_A	107	191315,49	443040,16	1,50	35,62	33,29	26,37	36,43
107_B	107	191315,49	443040,16	4,50	37,04	34,71	27,78	37,84
107_C	107	191315,49	443040,16	7,50	38,37	36,04	29,12	39,18
108_B	108	191308,65	443048,40	4,50	22,33	19,94	12,98	23,09
108_C	108	191308,65	443048,40	7,50	23,59	21,21	14,24	24,35
109_A	109	191311,33	443036,72	1,50	36,34	34,01	27,08	37,14
109_B	109	191311,33	443036,72	4,50	37,83	35,50	28,57	38,63
109_C	109	191311,33	443036,72	7,50	39,04	36,72	29,79	39,85
110_B	110	191304,50	443044,95	4,50	21,83	19,44	12,49	22,59
110_C	110	191304,50	443044,95	7,50	22,82	20,42	13,47	23,58
111_A	111	191275,26	443047,45	1,50	32,69	30,33	23,39	33,47
111_B	111	191275,26	443047,45	4,50	33,73	31,35	24,40	34,50
111_C	111	191275,26	443047,45	7,50	36,33	33,97	27,03	37,11
112_B	112	191283,49	443054,28	4,50	21,35	18,93	11,96	22,09
112_C	112	191283,49	443054,28	7,50	22,66	20,24	13,26	23,40
113_A	113	191271,81	443051,60	1,50	32,02	29,65	22,71	32,80
113_B	113	191271,81	443051,60	4,50	33,13	30,74	23,79	33,89
113_C	113	191271,81	443051,60	7,50	35,90	33,53	26,59	36,68
114_B	114	191280,04	443058,44	4,50	22,05	19,63	12,66	22,79
114_C	114	191280,04	443058,44	7,50	23,50	21,08	14,11	24,24
115_A	115	191268,36	443055,76	1,50	34,31	31,95	25,00	35,09
115_B	115	191268,36	443055,76	4,50	35,74	33,36	26,42	36,51
115_C	115	191268,36	443055,76	7,50	37,23	34,85	27,91	38,00
116_B	116	191276,59	443062,59	4,50	22,48	20,06	13,08	23,22
116_C	116	191276,59	443062,59	7,50	23,30	20,89	13,92	24,04
117_A	117	191264,91	443059,91	1,50	36,14	33,77	26,83	36,92
117_B	117	191264,91	443059,91	4,50	37,84	35,47	28,53	38,62
117_C	117	191264,91	443059,91	7,50	38,55	36,18	29,24	39,33
118_B	118	191273,14	443066,75	4,50	22,28	19,85	12,88	23,01
118_C	118	191273,14	443066,75	7,50	22,34	19,93	12,97	23,09
119_A	119	191261,46	443064,07	1,50	37,64	35,28	28,33	38,42
119_B	119	191261,46	443064,07	4,50	39,52	37,14	30,21	40,30
119_C	119	191261,46	443064,07	7,50	39,89	37,52	30,59	40,67
120_B	120	191269,69	443070,90	4,50	22,23	19,80	12,83	22,96
120_C	120	191269,69	443070,90	7,50	22,07	19,67	12,71	22,82
128_A	128	191247,35	443098,40	1,50	19,70	17,29	10,32	20,44
128_B	128	191247,35	443098,40	4,50	20,61	18,19	11,21	21,35
129_A	129	191240,78	443094,88	1,50	26,35	24,00	17,06	27,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	129	191240,78	443094,88	4,50	27,55	25,20	18,25	28,34
130_A	130	191233,88	443098,36	1,50	28,41	26,08	19,14	29,21
130_B	130	191233,88	443098,36	4,50	29,53	27,20	20,26	30,33
131_A	131	191251,66	443106,94	1,50	19,58	17,19	10,22	20,34
131_B	131	191251,66	443106,94	4,50	20,24	17,82	10,85	20,98
132_A	132	191258,10	443119,68	1,50	19,96	17,57	10,61	20,72
132_B	132	191258,10	443119,68	4,50	20,33	17,91	10,95	21,07
133_A	133	191244,12	443126,74	1,50	21,90	19,54	12,58	22,68
133_B	133	191244,12	443126,74	4,50	24,51	22,16	15,21	25,30
134_A	134	191240,89	443120,34	1,50	21,71	19,35	12,40	22,49
134_B	134	191240,89	443120,34	4,50	24,64	22,29	15,34	25,43
135_A	135	191254,87	443113,28	1,50	19,80	17,41	10,45	20,56
135_B	135	191254,87	443113,28	4,50	20,31	17,90	10,93	21,05
136_B	136	191354,04	443086,07	4,50	18,06	15,66	8,70	18,81
136_C	136	191354,04	443086,07	7,50	18,95	16,54	9,58	19,70
137_A	137	191364,38	443080,76	1,50	29,31	26,94	20,00	30,09
137_B	137	191364,38	443080,76	4,50	30,31	27,95	21,01	31,09
137_C	137	191364,38	443080,76	7,50	31,25	28,90	21,96	32,04
147_B	147	191238,39	443055,45	4,50	25,46	23,07	16,12	26,22
149_B	149	191316,95	443120,11	4,50	21,96	19,54	12,56	22,70
149_C	149	191316,95	443120,11	7,50	22,90	20,48	13,50	23,64
149_D	149	191316,95	443120,11	10,50	24,32	21,90	14,92	25,06
149_E	149	191316,95	443120,11	13,50	26,74	24,34	17,38	27,49
149_F	149	191316,95	443120,11	16,50	28,37	26,02	19,07	29,16
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	20,97	18,60	11,63	21,74
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	22,92	20,57	13,62	23,71
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	27,19	24,89	17,97	28,02
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	16,10	13,72	6,76	16,87
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	13,72	11,35	4,40	14,49
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	11,29	8,91	1,96	12,06
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	21,42	19,00	12,03	22,16
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	22,78	20,37	13,41	23,53
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	24,44	22,06	15,11	25,21
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	26,58	24,24	17,31	27,38
153_B	153	191306,82	443121,27	4,50	20,20	17,78	10,81	20,94
154_A	154	191299,58	443124,95	1,50	18,05	15,67	8,72	18,82
154_B	154	191299,58	443124,95	4,50	18,46	16,07	9,10	19,22
159_A	159	191204,89	443142,98	1,50	19,05	16,66	9,70	19,81
159_B	159	191204,89	443142,98	4,50	19,58	17,19	10,23	20,34
159_C	159	191204,89	443142,98	7,50	16,91	14,55	7,60	17,69
160_A	160	191203,89	443136,93	1,50	37,83	35,54	28,62	38,66
160_B	160	191203,89	443136,93	4,50	39,35	37,06	30,14	40,18
160_C	160	191203,89	443136,93	7,50	39,86	37,57	30,65	40,69
161_B	161	191197,16	443135,57	4,50	37,78	35,48	28,56	38,61
161_C	161	191197,16	443135,57	7,50	38,76	36,46	29,54	39,59
162_B	162	191183,84	443160,15	4,50	19,66	17,27	10,30	20,42
162_C	162	191183,84	443160,15	7,50	17,20	14,82	7,86	17,97
163_B	163	191177,10	443151,84	4,50	24,72	22,36	15,41	25,50
163_C	163	191177,10	443151,84	7,50	26,69	24,34	17,38	27,47
164_A	164	191160,44	443160,56	1,50	38,27	35,98	29,06	39,10
164_B	164	191160,44	443160,56	4,50	40,05	37,76	30,84	40,88
164_C	164	191160,44	443160,56	7,50	40,42	38,13	31,20	41,25
164_D	164	191160,44	443160,56	10,50	40,45	38,15	31,23	41,28
164_E	164	191160,44	443160,56	13,50	40,45	38,15	31,23	41,28
165_A	165	191176,42	443166,55	1,50	17,95	15,56	8,60	18,71
165_B	165	191176,42	443166,55	4,50	18,49	16,10	9,14	19,25
165_C	165	191176,42	443166,55	7,50	16,34	13,96	7,00	17,11
165_D	165	191176,42	443166,55	10,50	17,72	15,35	8,39	18,49
165_E	165	191176,42	443166,55	13,50	19,11	16,75	9,80	19,89
166_B	166	191173,54	443149,42	4,50	24,67	22,30	15,34	25,44
166_C	166	191173,54	443149,42	7,50	26,48	24,12	17,16	27,26
166_D	166	191173,54	443149,42	10,50	27,95	25,62	18,67	28,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
166_E	166	191173,54	443149,42	13,50	33,18	30,88	23,96	34,01
167_A	167	191142,87	443139,02	1,50	44,52	42,22	35,30	45,35
167_B	167	191142,87	443139,02	4,50	45,48	43,19	36,27	46,31
167_C	167	191142,87	443139,02	7,50	45,55	43,26	36,34	46,38
167_D	167	191142,87	443139,02	10,50	45,56	43,27	36,35	46,39
167_E	167	191142,87	443139,02	13,50	45,74	43,45	36,52	46,57
167_F	167	191142,87	443139,02	16,50	45,47	43,18	36,26	46,30
168_F	168	191157,69	443143,58	16,50	22,36	20,04	13,12	23,17
169_B	169	191158,48	443130,95	4,50	24,64	22,28	15,31	25,41
169_C	169	191158,48	443130,95	7,50	26,36	23,99	17,03	27,13
169_D	169	191158,48	443130,95	10,50	28,33	25,97	19,02	29,11
169_E	169	191158,48	443130,95	13,50	29,75	27,40	20,44	30,53
169_F	169	191158,48	443130,95	16,50	35,02	32,72	25,79	35,84
170_F	170	191150,42	443121,09	16,50	38,76	36,44	29,52	39,57
171_F	171	191141,19	443123,37	16,50	39,51	37,18	30,24	40,31
172_B	172	191325,64	443066,58	4,50	20,49	18,09	11,12	21,24
172_C	172	191325,64	443066,58	7,50	21,42	19,02	12,05	22,17
172_D	172	191325,64	443066,58	10,50	20,55	18,16	11,19	21,31
172_E	172	191325,64	443066,58	13,50	19,00	16,60	9,64	19,75
173_A	173	191333,02	443061,59	1,50	20,37	17,98	11,01	21,13
173_B	173	191333,02	443061,59	4,50	20,09	17,69	10,72	20,84
173_C	173	191333,02	443061,59	7,50	21,28	18,88	11,91	22,03
173_D	173	191333,02	443061,59	10,50	22,19	19,79	12,83	22,94
173_E	173	191333,02	443061,59	13,50	19,95	17,56	10,60	20,71
174_A	174	191329,62	443051,90	1,50	33,68	31,33	24,40	34,47
174_B	174	191329,62	443051,90	4,50	34,83	32,48	25,55	35,62
174_C	174	191329,62	443051,90	7,50	36,01	33,67	26,74	36,81
174_D	174	191329,62	443051,90	10,50	36,82	34,49	27,55	37,62
174_E	174	191329,62	443051,90	13,50	36,94	34,60	27,68	37,74
175_D	175	191318,21	443049,41	10,50	34,78	32,46	25,54	35,59
175_E	175	191318,21	443049,41	13,50	37,13	34,80	27,88	37,94
176_B	176	191316,05	443054,58	4,50	21,71	19,32	12,36	22,47
176_C	176	191316,05	443054,58	7,50	22,61	20,21	13,25	23,36
176_D	176	191316,05	443054,58	10,50	23,53	21,13	14,16	24,28
176_E	176	191316,05	443054,58	13,50	24,92	22,50	15,53	25,66
177_B	177	191313,47	443059,97	4,50	23,10	20,69	13,72	23,84
177_C	177	191313,47	443059,97	7,50	25,82	23,41	16,45	26,57
177_D	177	191313,47	443059,97	10,50	28,86	26,49	19,54	29,63
177_E	177	191313,47	443059,97	13,50	32,03	29,68	22,74	32,82
178_D	178	191312,61	443069,03	10,50	25,08	22,64	15,67	25,81
178_E	178	191312,61	443069,03	13,50	26,78	24,36	17,39	27,52
179_A	179	191319,20	443071,02	1,50	20,58	18,18	11,22	21,33
179_B	179	191319,20	443071,02	4,50	20,27	17,86	10,89	21,01
179_C	179	191319,20	443071,02	7,50	21,38	18,97	12,00	22,12
179_D	179	191319,20	443071,02	10,50	20,50	18,09	11,12	21,24
179_E	179	191319,20	443071,02	13,50	20,64	18,23	11,25	21,38
18_B	18	191359,05	443090,24	4,50	18,39	15,99	9,02	19,14
18_C	18	191359,05	443090,24	7,50	19,27	16,86	9,88	20,01
180_B	180	191297,81	443044,11	4,50	21,09	18,68	11,71	21,83
180_C	180	191297,81	443044,11	7,50	23,23	20,81	13,85	23,97
180_D	180	191297,81	443044,11	10,50	26,79	24,42	17,48	27,57
180_E	180	191297,81	443044,11	13,50	30,19	27,88	20,95	31,01
180_F	180	191297,81	443044,11	16,50	31,37	29,04	22,11	32,17
181_E	181	191302,36	443038,28	13,50	28,54	26,21	19,28	29,34
181_F	181	191302,36	443038,28	16,50	29,83	27,50	20,58	30,64
182_E	182	191298,79	443030,68	13,50	39,80	37,49	30,57	40,62
182_F	182	191298,79	443030,68	16,50	41,34	39,01	32,09	42,15
183_A	183	191290,72	443028,83	1,50	37,14	34,81	27,89	37,95
183_B	183	191290,72	443028,83	4,50	38,62	36,29	29,35	39,42
183_C	183	191290,72	443028,83	7,50	40,22	37,88	30,96	41,02
183_D	183	191290,72	443028,83	10,50	41,81	39,48	32,56	42,62
183_E	183	191290,72	443028,83	13,50	42,61	40,28	33,36	43,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_F	183	191290,72	443028,83	16,50	43,89	41,55	34,63	44,69
184_B	184	191286,13	443034,38	4,50	36,43	34,08	27,14	37,22
184_C	184	191286,13	443034,38	7,50	38,58	36,23	29,30	39,37
184_D	184	191286,13	443034,38	10,50	40,83	38,50	31,58	41,64
184_E	184	191286,13	443034,38	13,50	42,04	39,70	32,78	42,84
184_F	184	191286,13	443034,38	16,50	43,54	41,20	34,28	44,34
185_A	185	191282,20	443039,06	1,50	34,48	32,14	25,20	35,28
185_B	185	191282,20	443039,06	4,50	35,48	33,12	26,17	36,26
185_C	185	191282,20	443039,06	7,50	37,63	35,28	28,35	38,42
185_D	185	191282,20	443039,06	10,50	40,21	37,87	30,94	41,01
185_E	185	191282,20	443039,06	13,50	41,53	39,20	32,27	42,33
185_F	185	191282,20	443039,06	16,50	43,18	40,85	33,92	43,98
186_A	186	191278,82	443043,14	1,50	33,76	31,41	24,48	34,55
186_B	186	191278,82	443043,14	4,50	34,72	32,35	25,42	35,50
186_C	186	191278,82	443043,14	7,50	36,98	34,62	27,68	37,76
186_D	186	191278,82	443043,14	10,50	39,54	37,20	30,28	40,34
186_E	186	191278,82	443043,14	13,50	41,14	38,80	31,87	41,94
186_F	186	191278,82	443043,14	16,50	42,94	40,61	33,68	43,74
187_D	187	191279,88	443047,91	10,50	34,72	32,36	25,42	35,50
187_E	187	191279,88	443047,91	13,50	36,05	33,70	26,76	36,84
187_F	187	191279,88	443047,91	16,50	37,66	35,31	28,38	38,45
188_B	188	191285,65	443052,70	4,50	23,50	21,08	14,10	24,24
188_C	188	191285,65	443052,70	7,50	26,57	24,12	17,14	27,29
188_D	188	191285,65	443052,70	10,50	32,81	30,42	23,48	33,58
188_E	188	191285,65	443052,70	13,50	35,11	32,76	25,83	35,90
188_F	188	191285,65	443052,70	16,50	36,69	34,35	27,41	37,49
189_B	189	191292,05	443051,04	4,50	21,56	19,14	12,17	22,30
189_C	189	191292,05	443051,04	7,50	23,45	21,04	14,07	24,19
189_D	189	191292,05	443051,04	10,50	25,64	23,24	16,29	26,40
189_E	189	191292,05	443051,04	13,50	28,43	26,11	19,18	29,24
189_F	189	191292,05	443051,04	16,50	30,46	28,14	21,21	31,27
19_A	19	191369,39	443084,93	1,50	29,55	27,19	20,25	30,33
19_B	19	191369,39	443084,93	4,50	29,74	27,38	20,44	30,52
19_C	19	191369,39	443084,93	7,50	30,65	28,30	21,37	31,44
190_A	190	191307,84	443033,81	1,50	37,20	34,87	27,94	38,00
190_B	190	191307,84	443033,81	4,50	38,74	36,41	29,49	39,55
190_C	190	191307,84	443033,81	7,50	39,84	37,51	30,58	40,64
190_D	190	191307,84	443033,81	10,50	40,02	37,69	30,77	40,83
191_A	191	191300,87	443028,03	1,50	38,81	36,49	29,57	39,62
191_B	191	191300,87	443028,03	4,50	40,50	38,18	31,26	41,31
191_C	191	191300,87	443028,03	7,50	41,26	38,94	32,01	42,07
191_D	191	191300,87	443028,03	10,50	41,59	39,26	32,35	42,40
192_A	192	191294,07	443024,79	1,50	39,20	36,87	29,94	40,00
192_B	192	191294,07	443024,79	4,50	40,87	38,54	31,62	41,68
192_C	192	191294,07	443024,79	7,50	41,74	39,41	32,49	42,55
192_D	192	191294,07	443024,79	10,50	42,62	40,29	33,37	43,43
193_B	193	191301,23	443042,23	4,50	21,82	19,43	12,47	22,58
193_C	193	191301,23	443042,23	7,50	22,71	20,31	13,36	23,47
193_D	193	191301,23	443042,23	10,50	23,74	21,34	14,38	24,49
194_D	194	191305,91	443039,17	10,50	26,08	23,72	16,78	26,86
20_A	20	191186,95	443157,61	1,50	18,73	16,34	9,37	19,49
20_B	20	191186,95	443157,61	4,50	19,26	16,88	9,91	20,02
20_C	20	191186,95	443157,61	7,50	15,79	13,42	6,46	16,56
20001a_C	20001a	191202,72	443203,14	7,50	14,62	12,21	5,24	15,36
20001a_D	20001a	191202,72	443203,14	10,50	15,05	12,65	5,68	15,80
20001a_E	20001a	191202,72	443203,14	13,50	15,77	13,37	6,40	16,52
20001a_F	20001a	191202,72	443203,14	16,50	16,96	14,57	7,61	17,72
20001b_A	20001b	191203,10	443202,96	19,50	19,00	16,64	9,68	19,78
20001b_B	20001b	191203,10	443202,96	22,50	20,61	18,26	11,32	21,40
20001b_C	20001b	191203,10	443202,96	25,50	21,62	19,28	12,34	22,42
20001b_D	20001b	191203,10	443202,96	28,50	10,61	8,18	1,20	11,34
20001b_E	20001b	191203,10	443202,96	31,50	10,54	8,12	1,15	11,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20001b_F	20001b	191203,10	443202,96	34,50	10,28	7,86	0,89	11,02
20002a_C	20002a	191195,82	443202,81	7,50	33,39	31,09	24,17	34,22
20002a_D	20002a	191195,82	443202,81	10,50	34,29	31,99	25,07	35,12
20002a_E	20002a	191195,82	443202,81	13,50	34,37	32,07	25,15	35,20
20002a_F	20002a	191195,82	443202,81	16,50	34,47	32,17	25,25	35,30
20002b_A	20002b	191195,54	443202,31	19,50	34,94	32,65	25,72	35,77
20002b_B	20002b	191195,54	443202,31	22,50	35,10	32,81	25,89	35,93
20002b_C	20002b	191195,54	443202,31	25,50	34,65	32,35	25,43	35,48
20002b_D	20002b	191195,54	443202,31	28,50	35,33	33,04	26,12	36,16
20002b_E	20002b	191195,54	443202,31	31,50	35,18	32,89	25,97	36,01
20002b_F	20002b	191195,54	443202,31	34,50	35,76	33,47	26,55	36,59
20003a_C	20003a	191190,90	443193,11	7,50	34,02	31,72	24,80	34,85
20003a_D	20003a	191190,90	443193,11	10,50	34,72	32,42	25,50	35,55
20003a_E	20003a	191190,90	443193,11	13,50	34,80	32,51	25,59	35,63
20003a_F	20003a	191190,90	443193,11	16,50	34,90	32,60	25,68	35,73
20003b_A	20003b	191190,48	443192,33	19,50	35,52	33,21	26,29	36,34
20003b_B	20003b	191190,48	443192,33	22,50	35,29	32,99	26,07	36,12
20003b_C	20003b	191190,48	443192,33	25,50	35,90	33,60	26,68	36,73
20003b_D	20003b	191190,48	443192,33	28,50	35,60	33,31	26,39	36,43
20003b_E	20003b	191190,48	443192,33	31,50	35,74	33,44	26,52	36,57
20003b_F	20003b	191190,48	443192,33	34,50	36,21	33,92	27,00	37,04
20004a_C	20004a	191185,05	443181,54	7,50	33,87	31,57	24,64	34,69
20004a_D	20004a	191185,05	443181,54	10,50	34,36	32,06	25,14	35,19
20004a_E	20004a	191185,05	443181,54	13,50	34,51	32,21	25,28	35,33
20004a_F	20004a	191185,05	443181,54	16,50	34,63	32,33	25,41	35,46
20004b_A	20004b	191184,72	443180,88	19,50	35,12	32,83	25,90	35,95
20004b_B	20004b	191184,72	443180,88	22,50	35,69	33,40	26,48	36,52
20004b_C	20004b	191184,72	443180,88	25,50	36,53	34,24	27,32	37,36
20004b_D	20004b	191184,72	443180,88	28,50	36,56	34,27	27,35	37,39
20004b_E	20004b	191184,72	443180,88	31,50	36,61	34,32	27,40	37,44
20004b_F	20004b	191184,72	443180,88	34,50	36,67	34,37	27,45	37,50
20005a_C	20005a	191188,61	443174,45	7,50	25,77	23,42	16,47	26,56
20005a_D	20005a	191188,61	443174,45	10,50	28,19	25,86	18,91	28,99
20005a_E	20005a	191188,61	443174,45	13,50	30,91	28,59	21,66	31,72
20005a_F	20005a	191188,61	443174,45	16,50	33,38	31,08	24,16	34,21
20005b_A	20005b	191189,05	443174,17	19,50	36,19	33,90	26,98	37,02
20005b_B	20005b	191189,05	443174,17	22,50	37,20	34,91	27,99	38,03
20005b_C	20005b	191189,05	443174,17	25,50	38,01	35,71	28,79	38,84
20005b_D	20005b	191189,05	443174,17	28,50	38,28	35,98	29,06	39,11
20005b_E	20005b	191189,05	443174,17	31,50	38,63	36,33	29,41	39,46
20005b_F	20005b	191189,05	443174,17	34,50	38,55	36,25	29,33	39,38
20006a_C	20006a	191197,23	443175,33	7,50	23,66	21,29	14,34	24,43
20006a_D	20006a	191197,23	443175,33	10,50	26,39	24,05	17,11	27,19
20006a_E	20006a	191197,23	443175,33	13,50	29,93	27,63	20,70	30,75
20006a_F	20006a	191197,23	443175,33	16,50	32,38	30,07	23,15	33,20
20006b_A	20006b	191196,91	443174,67	19,50	33,67	31,36	24,44	34,49
20006b_B	20006b	191196,91	443174,67	22,50	34,31	32,01	25,09	35,14
20006b_C	20006b	191196,91	443174,67	25,50	34,77	32,47	25,55	35,60
20006b_D	20006b	191196,91	443174,67	28,50	34,92	32,62	25,70	35,75
20006b_E	20006b	191196,91	443174,67	31,50	35,11	32,81	25,89	35,94
20006b_F	20006b	191196,91	443174,67	34,50	35,06	32,76	25,84	35,89
20007a_C	20007a	191202,96	443187,01	7,50	22,92	20,54	13,58	23,69
20007a_D	20007a	191202,96	443187,01	10,50	25,36	23,00	16,05	26,14
20007a_E	20007a	191202,96	443187,01	13,50	29,30	26,99	20,07	30,12
20007a_F	20007a	191202,96	443187,01	16,50	31,15	28,85	21,93	31,98
20007b_A	20007b	191202,64	443186,37	19,50	32,46	30,16	23,24	33,29
20007b_B	20007b	191202,64	443186,37	22,50	32,94	30,64	23,72	33,77
20007b_C	20007b	191202,64	443186,37	25,50	33,21	30,91	23,99	34,04
20007b_D	20007b	191202,64	443186,37	28,50	33,43	31,13	24,21	34,26
20007b_E	20007b	191202,64	443186,37	31,50	33,17	30,87	23,94	33,99
20007b_F	20007b	191202,64	443186,37	34,50	33,39	31,09	24,16	34,21
20008a_C	20008a	191208,00	443196,60	7,50	24,55	22,20	15,26	25,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20008a_D	20008a	191208,00	443196,60	10,50	25,81	23,48	16,53	26,61
20008a_E	20008a	191208,00	443196,60	13,50	27,60	25,28	18,34	28,41
20008a_F	20008a	191208,00	443196,60	16,50	29,57	27,27	20,34	30,39
20008b_A	20008b	191207,72	443196,10	19,50	31,22	28,92	22,00	32,05
20008b_B	20008b	191207,72	443196,10	22,50	32,06	29,76	22,82	32,88
20008b_C	20008b	191207,72	443196,10	25,50	32,70	30,40	23,48	33,53
20008b_D	20008b	191207,72	443196,10	28,50	32,56	30,27	23,34	33,39
20008b_E	20008b	191207,72	443196,10	31,50	32,89	30,58	23,66	33,71
20008b_F	20008b	191207,72	443196,10	34,50	32,82	30,52	23,59	33,64
203_A	203	191230,21	443054,61	1,50	26,02	23,66	16,71	26,80
203_B	203	191230,21	443054,61	4,50	26,34	23,97	17,01	27,11
203_C	203	191230,21	443054,61	7,50	27,23	24,83	17,87	27,98
203_D	203	191230,21	443054,61	10,50	28,63	26,23	19,27	29,38
203_E	203	191230,21	443054,61	13,50	28,36	25,94	18,96	29,10
204_C	204	191236,45	443051,97	7,50	31,64	29,25	22,31	32,41
204_D	204	191236,45	443051,97	10,50	35,88	33,52	26,59	36,67
204_E	204	191236,45	443051,97	13,50	32,66	30,32	23,40	33,46
205_B	205	191239,32	443045,75	4,50	45,04	42,67	35,74	45,82
205_C	205	191239,32	443045,75	7,50	45,58	43,22	36,28	46,36
205_D	205	191239,32	443045,75	10,50	46,57	44,21	37,29	47,36
205_E	205	191239,32	443045,75	13,50	46,70	44,34	37,40	47,48
206_B	206	191235,24	443041,40	4,50	48,04	45,69	38,74	48,83
206_C	206	191235,24	443041,40	7,50	48,10	45,74	38,80	48,88
206_D	206	191235,24	443041,40	10,50	48,04	45,68	38,74	48,82
206_E	206	191235,24	443041,40	13,50	47,89	45,53	38,59	48,67
207_A	207	191231,08	443037,02	1,50	50,21	47,85	40,92	51,00
207_B	207	191231,08	443037,02	4,50	50,40	48,04	41,10	51,18
207_C	207	191231,08	443037,02	7,50	50,22	47,86	40,92	51,00
207_D	207	191231,08	443037,02	10,50	49,67	47,31	40,37	50,45
207_E	207	191231,08	443037,02	13,50	49,36	47,00	40,07	50,15
208_A	208	191222,69	443041,30	1,50	54,35	51,99	45,05	55,13
208_B	208	191222,69	443041,30	4,50	54,32	51,96	45,02	55,10
208_C	208	191222,69	443041,30	7,50	53,98	51,62	44,68	54,76
208_D	208	191222,69	443041,30	10,50	53,56	51,20	44,27	54,35
208_E	208	191222,69	443041,30	13,50	53,12	50,77	43,83	53,91
209_E	209	191220,46	443052,13	13,50	31,89	29,43	22,45	32,60
21_B	21	191180,19	443149,32	4,50	24,77	22,40	15,45	25,54
21_C	21	191180,19	443149,32	7,50	26,93	24,57	17,62	27,71
210_A	210	191226,85	443054,83	1,50	24,77	22,39	15,44	25,54
210_B	210	191226,85	443054,83	4,50	24,23	21,84	14,88	24,99
210_C	210	191226,85	443054,83	7,50	26,03	23,65	16,70	26,80
210_D	210	191226,85	443054,83	10,50	28,62	26,26	19,31	29,40
210_E	210	191226,85	443054,83	13,50	27,33	24,95	17,99	28,10
211_A	211	191203,36	443080,40	1,50	25,07	22,68	15,73	25,83
211_B	211	191203,36	443080,40	4,50	24,57	22,17	15,21	25,32
211_C	211	191203,36	443080,40	7,50	27,14	24,76	17,80	27,91
211_D	211	191203,36	443080,40	10,50	27,50	25,14	18,19	28,28
211_E	211	191203,36	443080,40	13,50	26,69	24,32	17,38	27,47
211_F	211	191203,36	443080,40	16,50	26,89	24,52	17,58	27,67
212_A	212	191208,64	443075,43	1,50	25,94	23,55	16,60	26,70
212_B	212	191208,64	443075,43	4,50	25,72	23,33	16,36	26,48
212_C	212	191208,64	443075,43	7,50	27,86	25,48	18,52	28,63
212_D	212	191208,64	443075,43	10,50	29,82	27,47	20,53	30,61
212_E	212	191208,64	443075,43	13,50	26,17	23,78	16,83	26,93
212_F	212	191208,64	443075,43	16,50	25,84	23,46	16,51	26,61
213_E	213	191205,74	443067,72	13,50	32,04	29,60	22,62	32,76
213_F	213	191205,74	443067,72	16,50	35,53	33,11	26,15	36,27
214_A	214	191196,81	443065,68	1,50	54,17	51,83	44,90	54,97
214_B	214	191196,81	443065,68	4,50	54,14	51,79	44,87	54,94
214_C	214	191196,81	443065,68	7,50	53,79	51,45	44,52	54,59
214_D	214	191196,81	443065,68	10,50	53,36	51,03	44,09	54,16
214_E	214	191196,81	443065,68	13,50	52,93	50,58	43,66	53,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
214_F	214	191196,81	443065,68	16,50	52,51	50,17	43,24	53,31
215_B	215	191191,54	443070,66	4,50	53,98	51,66	44,74	54,79
215_C	215	191191,54	443070,66	7,50	53,65	51,33	44,39	54,46
215_D	215	191191,54	443070,66	10,50	53,23	50,90	43,98	54,04
215_E	215	191191,54	443070,66	13,50	52,80	50,47	43,55	53,61
215_F	215	191191,54	443070,66	16,50	52,39	50,07	43,14	53,20
216_A	216	191187,45	443074,51	1,50	53,95	51,64	44,71	54,77
216_B	216	191187,45	443074,51	4,50	53,92	51,61	44,69	54,74
216_C	216	191187,45	443074,51	7,50	53,59	51,28	44,35	54,41
216_D	216	191187,45	443074,51	10,50	53,16	50,85	43,92	53,98
216_E	216	191187,45	443074,51	13,50	52,73	50,41	43,49	53,54
216_F	216	191187,45	443074,51	16,50	52,34	50,02	43,09	53,15
217_E	217	191190,19	443082,50	13,50	42,65	40,37	33,45	43,49
217_F	217	191190,19	443082,50	16,50	45,47	43,17	36,25	46,30
218_E	218	191197,94	443085,66	13,50	25,86	23,50	16,55	26,64
218_F	218	191197,94	443085,66	16,50	26,08	23,73	16,79	26,87
219_A	219	191201,71	443084,59	1,50	25,65	23,27	16,32	26,42
219_B	219	191201,71	443084,59	4,50	25,66	23,28	16,32	26,43
219_C	219	191201,71	443084,59	7,50	26,76	24,39	17,44	27,53
219_D	219	191201,71	443084,59	10,50	27,89	25,53	18,59	28,67
22_A	22	191191,14	443154,20	1,50	22,23	19,89	12,95	23,03
22_B	22	191191,14	443154,20	4,50	22,92	20,58	13,64	23,72
22_C	22	191191,14	443154,20	7,50	22,26	19,95	13,02	23,08
220_A	220	191183,81	443077,94	1,50	53,92	51,62	44,70	54,75
220_B	220	191183,81	443077,94	4,50	53,90	51,59	44,67	54,72
220_C	220	191183,81	443077,94	7,50	53,55	51,25	44,32	54,37
220_D	220	191183,81	443077,94	10,50	53,13	50,82	43,90	53,95
221_A	221	191187,85	443084,76	1,50	47,52	45,23	38,31	48,35
221_B	221	191187,85	443084,76	4,50	47,93	45,64	38,72	48,76
221_C	221	191187,85	443084,76	7,50	47,90	45,61	38,69	48,73
221_D	221	191187,85	443084,76	10,50	47,72	45,43	38,51	48,55
222_A	222	191194,37	443091,67	1,50	44,41	42,12	35,20	45,24
222_B	222	191194,37	443091,67	4,50	45,45	43,16	36,24	46,28
222_C	222	191194,37	443091,67	7,50	45,50	43,21	36,29	46,33
222_D	222	191194,37	443091,67	10,50	45,31	43,02	36,10	46,14
223_D	223	191199,43	443089,60	10,50	25,60	23,25	16,31	26,39
224_B	224	191153,61	443123,95	4,50	19,71	17,33	10,37	20,48
224_C	224	191153,61	443123,95	7,50	21,06	18,68	11,71	21,82
224_D	224	191153,61	443123,95	10,50	22,37	20,00	13,04	23,14
224_E	224	191153,61	443123,95	13,50	21,80	19,46	12,51	22,59
227_B	227	191145,68	443113,87	4,50	53,64	51,35	44,43	54,47
227_C	227	191145,68	443113,87	7,50	53,32	51,02	44,10	54,15
227_D	227	191145,68	443113,87	10,50	52,91	50,62	43,69	53,74
227_E	227	191145,68	443113,87	13,50	52,53	50,22	43,30	53,35
229_B	229	191142,10	443117,25	4,50	53,62	51,33	44,41	54,45
229_C	229	191142,10	443117,25	7,50	53,30	51,00	44,08	54,13
229_D	229	191142,10	443117,25	10,50	52,89	50,60	43,68	53,72
229_E	229	191142,10	443117,25	13,50	52,51	50,21	43,28	53,33
23_B	23	191184,37	443145,91	4,50	24,76	22,40	15,45	25,54
23_C	23	191184,37	443145,91	7,50	27,16	24,80	17,84	27,94
230_B	230	191136,98	443122,24	4,50	53,52	51,23	44,31	54,35
230_C	230	191136,98	443122,24	7,50	53,22	50,92	44,00	54,05
230_D	230	191136,98	443122,24	10,50	52,82	50,53	43,60	53,65
230_E	230	191136,98	443122,24	13,50	52,44	50,14	43,22	53,27
231_A	231	191133,66	443127,69	1,50	49,57	47,28	40,36	50,40
231_B	231	191133,66	443127,69	4,50	49,70	47,41	40,49	50,53
231_C	231	191133,66	443127,69	7,50	49,51	47,22	40,30	50,34
231_D	231	191133,66	443127,69	10,50	49,19	46,90	39,98	50,02
231_E	231	191133,66	443127,69	13,50	49,08	46,78	39,86	49,91
232_B	232	191162,59	443119,50	4,50	24,51	22,18	15,24	25,31
232_C	232	191162,59	443119,50	7,50	25,55	23,21	16,25	26,34
232_D	232	191162,59	443119,50	10,50	26,82	24,45	17,48	27,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
233_A	233	191168,30	443117,08	1,50	35,44	33,14	26,22	36,27
233_B	233	191168,30	443117,08	4,50	37,18	34,89	27,97	38,01
233_C	233	191168,30	443117,08	7,50	37,29	34,99	28,07	38,12
233_D	233	191168,30	443117,08	10,50	23,86	21,52	14,57	24,65
234_A	234	191164,60	443107,65	1,50	47,69	45,38	38,46	48,51
234_B	234	191164,60	443107,65	4,50	48,02	45,71	38,79	48,84
234_C	234	191164,60	443107,65	7,50	47,96	45,65	38,73	48,78
234_D	234	191164,60	443107,65	10,50	47,80	45,50	38,57	48,62
235_A	235	191155,68	443104,45	1,50	53,72	51,42	44,50	54,55
235_B	235	191155,68	443104,45	4,50	53,70	51,41	44,49	54,53
235_C	235	191155,68	443104,45	7,50	53,37	51,07	44,15	54,20
235_D	235	191155,68	443104,45	10,50	52,96	50,66	43,73	53,78
236_B	236	191151,92	443107,99	4,50	53,68	51,38	44,46	54,51
236_C	236	191151,92	443107,99	7,50	53,36	51,06	44,13	54,18
236_D	236	191151,92	443107,99	10,50	52,94	50,65	43,72	53,77
237_B	237	191148,41	443111,30	4,50	53,66	51,37	44,45	54,49
237_C	237	191148,41	443111,30	7,50	53,33	51,04	44,12	54,16
237_D	237	191148,41	443111,30	10,50	52,93	50,63	43,71	53,76
238_B	238	191156,70	443121,07	4,50	20,25	17,88	10,92	21,02
238_C	238	191156,70	443121,07	7,50	21,54	19,17	12,20	22,31
238_D	238	191156,70	443121,07	10,50	23,02	20,66	13,70	23,80
239_C	239	191281,53	443090,08	7,50	25,45	23,02	16,04	26,18
239_D	239	191281,53	443090,08	10,50	28,37	25,99	19,03	29,14
24_A	24	191195,32	443150,79	1,50	21,31	18,96	12,01	22,10
24_B	24	191195,32	443150,79	4,50	21,91	19,55	12,60	22,69
24_C	24	191195,32	443150,79	7,50	20,55	18,22	11,28	21,35
240_B	240	191276,44	443087,07	4,50	23,96	21,54	14,57	24,70
240_C	240	191276,44	443087,07	7,50	26,25	23,81	16,84	26,98
240_D	240	191276,44	443087,07	10,50	28,08	25,65	18,68	28,81
241_B	241	191273,76	443087,62	4,50	22,39	19,96	12,98	23,12
241_C	241	191273,76	443087,62	7,50	24,88	22,44	15,45	25,60
241_D	241	191273,76	443087,62	10,50	26,61	24,18	17,20	27,34
242_B	242	191271,30	443084,99	4,50	22,29	19,86	12,88	23,02
242_C	242	191271,30	443084,99	7,50	24,77	22,33	15,35	25,49
242_D	242	191271,30	443084,99	10,50	26,72	24,29	17,32	27,45
243_A	243	191259,95	443095,07	1,50	22,37	19,99	13,02	23,13
243_B	243	191259,95	443095,07	4,50	23,58	21,21	14,25	24,35
243_C	243	191259,95	443095,07	7,50	26,94	24,61	17,67	27,74
243_D	243	191259,95	443095,07	10,50	28,55	26,24	19,31	29,37
244_B	244	191263,47	443098,86	4,50	23,67	21,30	14,34	24,44
244_C	244	191263,47	443098,86	7,50	26,31	23,97	17,03	27,11
244_D	244	191263,47	443098,86	10,50	29,17	26,86	19,93	29,99
245_A	245	191267,11	443102,87	1,50	22,05	19,68	12,72	22,82
245_B	245	191267,11	443102,87	4,50	23,28	20,91	13,95	24,05
245_C	245	191267,11	443102,87	7,50	25,70	23,35	16,41	26,49
245_D	245	191267,11	443102,87	10,50	29,30	26,99	20,07	30,12
246_A	246	191276,79	443099,75	1,50	18,71	16,34	9,38	19,48
246_B	246	191276,79	443099,75	4,50	18,97	16,60	9,64	19,74
246_C	246	191276,79	443099,75	7,50	20,36	18,00	11,05	21,14
246_D	246	191276,79	443099,75	10,50	24,15	21,83	14,90	24,96
247_B	247	191267,56	443080,95	4,50	21,81	19,40	12,43	22,55
247_C	247	191267,56	443080,95	7,50	24,00	21,58	14,62	24,74
247_D	247	191267,56	443080,95	10,50	26,69	24,29	17,34	27,45
247_E	247	191267,56	443080,95	13,50	29,67	27,31	20,37	30,45
248_B	248	191266,14	443075,20	4,50	21,54	19,13	12,16	22,28
248_C	248	191266,14	443075,20	7,50	21,82	19,40	12,44	22,56
248_D	248	191266,14	443075,20	10,50	22,36	19,95	12,98	23,10
248_E	248	191266,14	443075,20	13,50	23,56	21,15	14,18	24,30
249_D	249	191263,96	443069,47	10,50	36,98	34,63	27,71	37,78
249_E	249	191263,96	443069,47	13,50	38,02	35,67	28,74	38,81
25_B	25	191188,56	443142,49	4,50	24,60	22,24	15,28	25,38
25_C	25	191188,56	443142,49	7,50	27,32	24,96	18,00	28,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_A	250	191253,52	443073,65	1,50	29,82	27,47	20,53	30,61
250_B	250	191253,52	443073,65	4,50	30,39	28,03	21,09	31,17
250_C	250	191253,52	443073,65	7,50	32,34	29,97	23,02	33,11
250_D	250	191253,52	443073,65	10,50	34,70	32,34	25,40	35,48
250_E	250	191253,52	443073,65	13,50	37,29	34,95	28,02	38,09
251_A	251	191249,16	443083,35	1,50	23,11	20,72	13,75	23,87
251_B	251	191249,16	443083,35	4,50	24,09	21,70	14,74	24,85
251_C	251	191249,16	443083,35	7,50	25,73	23,37	16,42	26,51
251_D	251	191249,16	443083,35	10,50	26,80	24,44	17,49	27,58
251_E	251	191249,16	443083,35	13,50	29,18	26,86	19,93	29,99
252_B	252	191252,68	443087,18	4,50	25,62	23,26	16,32	26,40
252_C	252	191252,68	443087,18	7,50	26,76	24,41	17,47	27,55
252_D	252	191252,68	443087,18	10,50	27,94	25,60	18,66	28,74
252_E	252	191252,68	443087,18	13,50	29,84	27,52	20,59	30,65
253_A	253	191256,22	443091,04	1,50	22,36	19,98	13,01	23,12
253_B	253	191256,22	443091,04	4,50	23,67	21,29	14,33	24,44
253_C	253	191256,22	443091,04	7,50	27,35	25,02	18,08	28,15
253_D	253	191256,22	443091,04	10,50	29,62	27,30	20,37	30,43
253_E	253	191256,22	443091,04	13,50	31,12	28,80	21,87	31,93
254_E	254	191263,95	443088,23	13,50	24,92	22,58	15,65	25,72
255_A	255	191303,53	443114,74	1,50	20,27	17,90	10,94	21,04
255_B	255	191303,53	443114,74	4,50	19,26	16,86	9,89	20,01
255_C	255	191303,53	443114,74	7,50	20,59	18,17	11,20	21,33
255_D	255	191303,53	443114,74	10,50	22,27	19,84	12,87	23,00
255_E	255	191303,53	443114,74	13,50	24,32	21,91	14,94	25,06
256_A	256	191301,09	443109,91	1,50	20,16	17,80	10,85	20,94
256_B	256	191301,09	443109,91	4,50	18,49	16,12	9,17	19,26
256_C	256	191301,09	443109,91	7,50	19,17	16,78	9,82	19,93
256_D	256	191301,09	443109,91	10,50	20,27	17,86	10,89	21,01
256_E	256	191301,09	443109,91	13,50	23,11	20,69	13,71	23,85
257_B	257	191302,05	443106,47	4,50	15,81	13,42	6,46	16,57
257_C	257	191302,05	443106,47	7,50	16,51	14,10	7,14	17,26
257_D	257	191302,05	443106,47	10,50	17,77	15,35	8,37	18,51
257_E	257	191302,05	443106,47	13,50	19,98	17,56	10,58	20,72
258_D	258	191303,27	443103,11	10,50	23,18	20,77	13,80	23,92
258_E	258	191303,27	443103,11	13,50	24,95	22,54	15,58	25,70
259_D	259	191300,89	443098,43	10,50	23,41	21,00	14,03	24,15
259_E	259	191300,89	443098,43	13,50	25,00	22,60	15,64	25,75
26_A	26	191199,51	443147,37	1,50	19,22	16,83	9,87	19,98
26_B	26	191199,51	443147,37	4,50	19,90	17,52	10,55	20,66
26_C	26	191199,51	443147,37	7,50	18,37	16,04	9,10	19,17
260_A	260	191293,66	443098,73	1,50	22,15	19,74	12,77	22,89
260_B	260	191293,66	443098,73	4,50	23,51	21,07	14,09	24,23
260_C	260	191293,66	443098,73	7,50	25,69	23,26	16,28	26,42
260_D	260	191293,66	443098,73	10,50	28,57	26,17	19,22	29,33
260_E	260	191293,66	443098,73	13,50	30,30	27,94	20,99	31,08
261_A	261	191288,73	443103,60	1,50	20,38	18,01	11,04	21,15
261_B	261	191288,73	443103,60	4,50	20,99	18,62	11,66	21,76
261_C	261	191288,73	443103,60	7,50	22,50	20,13	13,17	23,27
261_D	261	191288,73	443103,60	10,50	26,54	24,21	17,27	27,34
261_E	261	191288,73	443103,60	13,50	26,94	24,60	17,67	27,74
262_B	262	191291,46	443108,95	4,50	20,58	18,20	11,23	21,34
262_C	262	191291,46	443108,95	7,50	21,93	19,56	12,60	22,70
262_D	262	191291,46	443108,95	10,50	25,69	23,36	16,43	26,49
262_E	262	191291,46	443108,95	13,50	27,06	24,73	17,80	27,86
264_A	264	191293,78	443113,60	1,50	19,20	16,82	9,86	19,97
264_B	264	191293,78	443113,60	4,50	19,82	17,43	10,47	20,58
264_C	264	191293,78	443113,60	7,50	21,26	18,88	11,92	22,03
264_D	264	191293,78	443113,60	10,50	24,94	22,60	15,66	25,74
264_E	264	191293,78	443113,60	13,50	26,51	24,19	17,25	27,32
265_A	265	191296,22	443118,43	1,50	18,39	16,00	9,04	19,15
265_B	265	191296,22	443118,43	4,50	18,79	16,39	9,42	19,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_C	265	191296,22	443118,43	7,50	19,84	17,44	10,46	20,59
265_D	265	191296,22	443118,43	10,50	21,47	19,07	12,11	22,22
265_E	265	191296,22	443118,43	13,50	26,30	23,98	17,05	27,11
266_C	266	191301,57	443119,93	7,50	17,58	15,19	8,22	18,34
266_D	266	191301,57	443119,93	10,50	18,19	15,80	8,84	18,95
266_E	266	191301,57	443119,93	13,50	20,50	18,12	11,17	21,27
267_A	267	191359,59	443076,77	1,50	29,35	26,99	20,05	30,13
267_B	267	191359,59	443076,77	4,50	30,86	28,51	21,57	31,65
267_C	267	191359,59	443076,77	7,50	31,91	29,57	22,64	32,71
267_D	267	191359,59	443076,77	10,50	33,06	30,72	23,79	33,86
268_A	268	191354,36	443072,41	1,50	30,06	27,71	20,77	30,85
268_B	268	191354,36	443072,41	4,50	31,35	29,00	22,06	32,14
268_C	268	191354,36	443072,41	7,50	32,38	30,03	23,10	33,17
268_D	268	191354,36	443072,41	10,50	33,50	31,16	24,23	34,30
269_A	269	191344,57	443073,09	1,50	26,97	24,59	17,64	27,74
269_B	269	191344,57	443073,09	4,50	28,38	26,01	19,06	29,15
269_C	269	191344,57	443073,09	7,50	29,47	27,11	20,17	30,25
269_D	269	191344,57	443073,09	10,50	30,88	28,52	21,58	31,66
27_B	27	191192,74	443139,08	4,50	31,08	28,78	21,86	31,91
27_C	27	191192,74	443139,08	7,50	32,86	30,55	23,62	33,68
270_D	270	191339,64	443079,86	10,50	21,18	18,76	11,79	21,92
271_D	271	191342,42	443085,41	10,50	21,74	19,32	12,34	22,48
272_D	272	191352,67	443083,17	10,50	19,51	17,10	10,14	20,26
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	16,66	14,25	7,27	17,40
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	16,92	14,51	7,54	17,66
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	16,62	14,22	7,25	17,37
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	17,53	15,17	8,23	18,31
274_B	274	191351,43	443110,63	4,50	21,53	19,11	12,14	22,27
274_C	274	191351,43	443110,63	7,50	23,06	20,63	13,66	23,79
274_D	274	191351,43	443110,63	10,50	24,62	22,21	15,24	25,36
274_E	274	191351,43	443110,63	13,50	25,66	23,28	16,33	26,43
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	17,96	15,55	8,59	18,71
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	18,82	16,41	9,44	19,56
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	19,73	17,31	10,34	20,47
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	22,00	19,64	12,70	22,78
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	15,62	13,21	6,24	16,36
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	15,57	13,15	6,17	16,31
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	14,13	11,72	4,75	14,87
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	10,03	7,61	0,64	10,77
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	5,64	3,20	-3,78	6,36
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	28,13	25,77	18,83	28,91
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	28,91	26,55	19,62	29,70
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	29,67	27,32	20,39	30,46
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	30,10	27,75	20,83	30,90
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	30,17	27,83	20,89	30,97
279_F	279	191372,52	443099,90	16,50	29,60	27,25	20,32	30,39
28_B	28	191168,79	443124,12	4,50	23,34	21,01	14,06	24,14
28_C	28	191168,79	443124,12	7,50	24,25	21,90	14,95	25,04
280_B	280	191366,44	443096,36	4,50	18,21	15,81	8,85	18,96
280_C	280	191366,44	443096,36	7,50	18,67	16,27	9,30	19,42
280_D	280	191366,44	443096,36	10,50	19,71	17,30	10,33	20,45
280_E	280	191366,44	443096,36	13,50	22,19	19,79	12,81	22,94
281_B	281	191376,88	443090,98	4,50	29,26	26,90	19,96	30,04
281_C	281	191376,88	443090,98	7,50	30,12	27,77	20,83	30,91
281_D	281	191376,88	443090,98	10,50	30,97	28,62	21,69	31,76
281_E	281	191376,88	443090,98	13,50	31,49	29,15	22,21	32,29
282_D	282	191366,50	443089,34	10,50	25,35	22,95	15,98	26,10
282_E	282	191366,50	443089,34	13,50	29,74	27,39	20,45	30,53
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	19,48	17,07	10,10	20,22
284_C	284	191303,08	443127,19	7,50	21,64	19,23	12,25	22,38
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	18,65	16,26	9,29	19,41
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	19,94	17,55	10,58	20,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	286	191309,40	443144,72	1,50	18,41	16,02	9,05	19,17
286_B	286	191309,40	443144,72	4,50	18,64	16,24	9,27	19,39
286_C	286	191309,40	443144,72	7,50	19,83	17,43	10,46	20,58
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	15,66	13,27	6,29	16,41
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	15,73	13,34	6,37	16,49
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	16,10	13,71	6,75	16,86
288_A	288	191260,70	443124,83	1,50	20,38	18,00	11,03	21,14
288_B	288	191260,70	443124,83	4,50	20,75	18,34	11,37	21,49
289_A	289	191246,77	443131,99	1,50	21,83	19,47	12,51	22,61
289_B	289	191246,77	443131,99	4,50	24,14	21,79	14,84	24,93
29_A	29	191175,19	443115,54	1,50	43,59	41,30	34,38	44,42
29_B	29	191175,19	443115,54	4,50	44,79	42,50	35,58	45,62
29_C	29	191175,19	443115,54	7,50	44,86	42,57	35,65	45,69
290_A	290	191316,95	443120,11	19,50	30,99	28,66	21,73	31,79
290_B	290	191316,95	443120,11	22,50	32,67	30,35	23,42	33,48
290_C	290	191316,95	443120,11	25,50	33,37	31,06	24,14	34,19
290_D	290	191316,95	443120,11	28,50	33,92	31,60	24,68	34,73
290_E	290	191316,95	443120,11	31,50	34,78	32,46	25,54	35,59
290_F	290	191316,95	443120,11	34,50	35,06	32,74	25,82	35,87
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	28,46	26,16	19,24	29,29
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	28,92	26,62	19,69	29,74
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	29,22	26,91	19,98	30,04
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	29,20	26,88	19,95	30,01
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	30,69	28,38	21,46	31,51
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	31,25	28,94	22,02	32,07
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	6,49	4,09	-2,89	7,24
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	6,75	4,35	-2,63	7,50
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	6,73	4,33	-2,65	7,48
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	6,64	4,25	-2,72	7,40
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	4,03	1,63	-5,36	4,77
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	-0,60	-3,01	-9,98	0,14
293_A	293	191333,42	443122,51	19,50	27,18	24,84	17,90	27,98
293_B	293	191333,42	443122,51	22,50	28,41	26,08	19,15	29,21
293_C	293	191333,42	443122,51	25,50	30,11	27,79	20,87	30,92
293_D	293	191333,42	443122,51	28,50	31,23	28,92	22,01	32,05
293_E	293	191333,42	443122,51	31,50	31,78	29,47	22,56	32,60
293_F	293	191333,42	443122,51	34,50	31,78	29,47	22,55	32,60
298_A	298	191142,87	443139,02	19,50	45,31	43,02	36,09	46,14
298_B	298	191142,87	443139,02	22,50	45,15	42,85	35,93	45,98
298_C	298	191142,87	443139,02	25,50	45,05	42,76	35,83	45,88
298_D	298	191142,87	443139,02	28,50	45,14	42,85	35,92	45,97
299_A	299	191157,69	443143,58	19,50	23,35	21,04	14,11	24,17
299_B	299	191157,69	443143,58	22,50	25,16	22,85	15,93	25,98
299_C	299	191157,69	443143,58	25,50	26,38	24,09	17,17	27,21
299_D	299	191157,69	443143,58	28,50	25,32	23,03	16,12	26,15
30_A	30	191169,74	443118,16	1,50	34,72	32,42	25,50	35,55
30_B	30	191169,74	443118,16	4,50	36,15	33,85	26,93	36,98
30_C	30	191169,74	443118,16	7,50	37,03	34,73	27,80	37,85
300_A	300	191158,48	443130,95	19,50	37,86	35,56	28,63	38,68
300_B	300	191158,48	443130,95	22,50	38,95	36,65	29,73	39,78
300_C	300	191158,48	443130,95	25,50	39,67	37,37	30,44	40,49
300_D	300	191158,48	443130,95	28,50	40,38	38,08	31,15	41,20
301_A	301	191150,42	443121,09	19,50	40,77	38,45	31,52	41,58
301_B	301	191150,42	443121,09	22,50	42,61	40,30	33,37	43,43
301_C	301	191150,42	443121,09	25,50	44,83	42,54	35,62	45,66
301_D	301	191150,42	443121,09	28,50	45,43	43,13	36,20	46,25
302_A	302	191141,19	443123,37	19,50	45,54	43,23	36,30	46,36
302_B	302	191141,19	443123,37	22,50	49,52	47,24	40,32	50,36
302_C	302	191141,19	443123,37	25,50	50,02	47,72	40,80	50,85
302_D	302	191141,19	443123,37	28,50	49,84	47,54	40,62	50,67
303_A	303	191297,81	443044,11	19,50	23,85	21,53	14,60	24,66
303_B	303	191297,81	443044,11	22,50	17,40	14,99	8,01	18,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_C	303	191297,81	443044,11	25,50	17,70	15,28	8,31	18,44
303_D	303	191297,81	443044,11	28,50	19,34	16,95	10,00	20,10
304_A	304	191302,36	443038,28	19,50	24,23	21,91	14,98	25,04
304_B	304	191302,36	443038,28	22,50	18,45	16,04	9,07	19,19
304_C	304	191302,36	443038,28	25,50	17,74	15,33	8,36	18,48
304_D	304	191302,36	443038,28	28,50	18,72	16,32	9,36	19,47
305_A	305	191298,79	443030,68	19,50	41,60	39,27	32,35	42,41
305_B	305	191298,79	443030,68	22,50	41,78	39,46	32,53	42,59
305_C	305	191298,79	443030,68	25,50	41,81	39,48	32,56	42,62
305_D	305	191298,79	443030,68	28,50	41,78	39,45	32,53	42,59
306_A	306	191290,72	443028,83	19,50	44,96	42,63	35,70	45,76
306_B	306	191290,72	443028,83	22,50	45,28	42,93	36,01	46,08
306_C	306	191290,72	443028,83	25,50	45,32	42,98	36,04	46,12
306_D	306	191290,72	443028,83	28,50	45,26	42,91	35,98	46,05
307_A	307	191286,04	443034,46	19,50	44,64	42,31	35,38	45,44
307_B	307	191286,04	443034,46	22,50	45,12	42,78	35,85	45,92
307_C	307	191286,04	443034,46	25,50	45,18	42,82	35,90	45,97
307_D	307	191286,04	443034,46	28,50	45,10	42,74	35,82	45,89
308_A	308	191282,20	443039,06	19,50	44,30	41,97	35,04	45,10
308_B	308	191282,20	443039,06	22,50	44,88	42,55	35,61	45,68
308_C	308	191282,20	443039,06	25,50	44,92	42,57	35,64	45,71
308_D	308	191282,20	443039,06	28,50	44,93	42,57	35,64	45,72
309_A	309	191278,82	443043,14	19,50	44,02	41,69	34,76	44,82
309_B	309	191278,82	443043,14	22,50	44,73	42,38	35,46	45,53
309_C	309	191278,82	443043,14	25,50	44,81	42,46	35,53	45,60
309_D	309	191278,82	443043,14	28,50	44,83	42,48	35,54	45,62
31_B	31	191173,12	443127,35	4,50	22,94	20,60	13,66	23,74
31_C	31	191173,12	443127,35	7,50	23,88	21,53	14,58	24,67
310_A	310	191279,88	443047,91	19,50	38,35	35,99	29,06	39,14
310_B	310	191279,88	443047,91	22,50	39,05	36,69	29,76	39,84
310_C	310	191279,88	443047,91	25,50	39,34	36,98	30,05	40,13
310_D	310	191279,88	443047,91	28,50	39,42	37,05	30,12	40,20
311_A	311	191285,65	443052,70	19,50	36,98	34,62	27,69	37,77
311_B	311	191285,65	443052,70	22,50	37,46	35,10	28,17	38,25
311_C	311	191285,65	443052,70	25,50	37,91	35,56	28,63	38,70
311_D	311	191285,65	443052,70	28,50	38,28	35,92	28,98	39,06
312_A	312	191292,05	443051,04	19,50	25,38	23,07	16,14	26,20
312_B	312	191292,05	443051,04	22,50	15,20	12,76	5,78	15,92
312_C	312	191292,05	443051,04	25,50	15,63	13,20	6,22	16,36
312_D	312	191292,05	443051,04	28,50	15,85	13,42	6,43	16,58
313_A	313	191203,36	443080,40	19,50	26,05	23,68	16,74	26,83
314_A	314	191208,64	443075,43	19,50	26,90	24,54	17,60	27,68
315_A	315	191205,74	443067,72	19,50	39,42	37,05	30,10	40,19
316_A	316	191196,81	443065,68	19,50	52,13	49,79	42,87	52,93
317_A	317	191191,54	443070,66	19,50	52,01	49,69	42,77	52,82
318_A	318	191187,45	443074,51	19,50	51,96	49,65	42,72	52,78
319_A	319	191190,19	443082,50	19,50	45,96	43,67	36,75	46,79
32_A	32	191179,52	443118,77	1,50	42,30	40,01	33,09	43,13
32_B	32	191179,52	443118,77	4,50	43,77	41,48	34,55	44,60
32_C	32	191179,52	443118,77	7,50	43,87	41,58	34,66	44,70
320_A	320	191197,94	443085,66	19,50	24,78	22,42	15,48	25,56
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	23,99	21,65	14,71	24,79
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	26,25	23,93	17,00	27,06
322_A	322	191382,92	443112,44	19,50	4,69	2,25	-4,73	5,41
322_B	322	191382,92	443112,44	22,50	4,06	1,62	-5,36	4,78
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	30,49	28,15	21,21	31,29
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	30,41	28,07	21,14	31,21
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	31,12	28,78	21,84	31,92
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	31,36	29,03	22,10	32,16
33_B	33	191177,45	443130,58	4,50	22,51	20,17	13,22	23,30
33_C	33	191177,45	443130,58	7,50	23,63	21,28	14,33	24,42
34_A	34	191183,85	443122,00	1,50	41,13	38,84	31,92	41,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	34	191183,85	443122,00	4,50	42,77	40,48	33,56	43,60
34_C	34	191183,85	443122,00	7,50	42,91	40,62	33,69	43,74
35_B	35	191182,00	443133,97	4,50	22,51	20,16	13,21	23,30
35_C	35	191182,00	443133,97	7,50	24,01	21,66	14,71	24,80
36_A	36	191188,71	443132,32	1,50	22,09	19,74	12,78	22,87
36_B	36	191188,71	443132,32	4,50	27,11	24,81	17,89	27,94
36_C	36	191188,71	443132,32	7,50	29,46	27,15	20,22	30,28
37_A	37	191189,45	443126,18	1,50	39,90	37,61	30,68	40,73
37_B	37	191189,45	443126,18	4,50	41,67	39,37	32,45	42,50
37_C	37	191189,45	443126,18	7,50	41,89	39,60	32,68	42,72
38_B	38	191306,70	443104,14	4,50	16,26	13,86	6,89	17,01
38_C	38	191306,70	443104,14	7,50	16,95	14,53	7,57	17,69
39_A	39	191301,88	443094,59	1,50	21,22	18,82	11,85	21,97
39_B	39	191301,88	443094,59	4,50	22,09	19,68	12,70	22,83
39_C	39	191301,88	443094,59	7,50	24,19	21,76	14,78	24,92
40_B	40	191311,52	443101,71	4,50	16,29	13,88	6,92	17,04
40_C	40	191311,52	443101,71	7,50	17,05	14,63	7,66	17,79
40_D	40	191311,52	443101,71	10,50	18,00	15,58	8,61	18,74
41_A	41	191306,70	443092,16	1,50	21,28	18,87	11,91	22,03
41_B	41	191306,70	443092,16	4,50	22,03	19,60	12,63	22,76
41_C	41	191306,70	443092,16	7,50	24,14	21,70	14,72	24,86
41_D	41	191306,70	443092,16	10,50	26,14	23,71	16,73	26,87
42_D	42	191306,61	443098,20	10,50	22,99	20,55	13,57	23,71
43_B	43	191316,34	443099,27	4,50	17,11	14,71	7,74	17,86
43_C	43	191316,34	443099,27	7,50	17,83	15,42	8,45	18,57
43_D	43	191316,34	443099,27	10,50	18,63	16,22	9,25	19,37
44_A	44	191311,52	443089,72	1,50	21,23	18,83	11,86	21,98
44_B	44	191311,52	443089,72	4,50	21,96	19,54	12,56	22,70
44_C	44	191311,52	443089,72	7,50	23,72	21,29	14,30	24,45
44_D	44	191311,52	443089,72	10,50	25,73	23,30	16,32	26,46
45_B	45	191321,16	443096,84	4,50	17,25	14,84	7,87	17,99
45_C	45	191321,16	443096,84	7,50	18,05	15,63	8,66	18,79
45_D	45	191321,16	443096,84	10,50	19,02	16,60	9,63	19,76
46_D	46	191321,25	443090,80	10,50	22,29	19,87	12,90	23,03
47_A	47	191316,34	443087,29	1,50	21,12	18,72	11,75	21,87
47_B	47	191316,34	443087,29	4,50	21,93	19,51	12,54	22,67
47_C	47	191316,34	443087,29	7,50	23,36	20,92	13,94	24,08
47_D	47	191316,34	443087,29	10,50	25,00	22,57	15,59	25,73
48_B	48	191325,98	443094,40	4,50	16,83	14,43	7,47	17,58
48_C	48	191325,98	443094,40	7,50	17,62	15,22	8,25	18,37
49_A	49	191321,16	443084,85	1,50	20,93	18,53	11,56	21,68
49_B	49	191321,16	443084,85	4,50	21,79	19,37	12,40	22,53
49_C	49	191321,16	443084,85	7,50	22,93	20,50	13,52	23,66
50_B	50	191330,80	443091,97	4,50	16,46	14,08	7,12	17,23
50_C	50	191330,80	443091,97	7,50	17,21	14,82	7,85	17,97
51_A	51	191325,98	443082,42	1,50	21,42	19,01	12,04	22,16
51_B	51	191325,98	443082,42	4,50	22,43	20,01	13,03	23,17
51_C	51	191325,98	443082,42	7,50	23,35	20,92	13,95	24,08
52_B	52	191335,62	443089,53	4,50	16,73	14,34	7,37	17,49
52_C	52	191335,62	443089,53	7,50	17,33	14,93	7,96	18,08
53_A	53	191330,80	443079,98	1,50	22,17	19,76	12,78	22,91
53_B	53	191330,80	443079,98	4,50	22,96	20,54	13,56	23,70
53_C	53	191330,80	443079,98	7,50	23,20	20,79	13,81	23,94
54_B	54	191340,44	443087,10	4,50	16,78	14,38	7,41	17,53
54_C	54	191340,44	443087,10	7,50	17,68	15,27	8,30	18,42
55_A	55	191335,62	443077,55	1,50	23,19	20,78	13,81	23,93
55_B	55	191335,62	443077,55	4,50	23,90	21,49	14,52	24,64
55_C	55	191335,62	443077,55	7,50	24,47	22,06	15,09	25,21
56_A	56	191222,92	443058,54	1,50	25,57	23,18	16,21	26,33
56_B	56	191222,92	443058,54	4,50	25,93	23,52	16,54	26,67
56_C	56	191222,92	443058,54	7,50	28,30	25,89	18,93	29,05
56_D	56	191222,92	443058,54	10,50	30,64	28,27	21,32	31,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	57	191214,21	443049,29	1,50	54,36	51,99	45,06	55,14
57_B	57	191214,21	443049,29	4,50	54,31	51,95	45,01	55,09
57_C	57	191214,21	443049,29	7,50	53,97	51,61	44,67	54,75
57_D	57	191214,21	443049,29	10,50	53,54	51,18	44,24	54,32
58_A	58	191218,99	443062,24	1,50	25,67	23,28	16,31	26,43
58_B	58	191218,99	443062,24	4,50	26,09	23,68	16,71	26,83
58_C	58	191218,99	443062,24	7,50	28,74	26,36	19,40	29,51
58_D	58	191218,99	443062,24	10,50	30,98	28,61	21,67	31,76
59_A	59	191210,28	443053,00	1,50	54,34	51,98	45,04	55,12
59_B	59	191210,28	443053,00	4,50	54,30	51,94	45,00	55,08
59_C	59	191210,28	443053,00	7,50	53,95	51,60	44,66	54,74
59_D	59	191210,28	443053,00	10,50	53,53	51,17	44,24	54,32
60_A	60	191215,06	443065,94	1,50	25,52	23,13	16,18	26,28
60_B	60	191215,06	443065,94	4,50	25,79	23,39	16,43	26,54
60_C	60	191215,06	443065,94	7,50	28,19	25,80	18,84	28,95
60_D	60	191215,06	443065,94	10,50	29,84	27,47	20,52	30,61
61_A	61	191206,35	443056,70	1,50	54,32	51,96	45,02	55,10
61_B	61	191206,35	443056,70	4,50	54,29	51,93	45,00	55,08
61_C	61	191206,35	443056,70	7,50	53,94	51,58	44,65	54,73
61_D	61	191206,35	443056,70	10,50	53,50	51,15	44,22	54,29
62_A	62	191211,13	443069,65	1,50	25,36	22,97	16,01	26,12
62_B	62	191211,13	443069,65	4,50	25,43	23,03	16,06	26,18
62_C	62	191211,13	443069,65	7,50	27,62	25,24	18,28	28,39
62_D	62	191211,13	443069,65	10,50	29,15	26,78	19,84	29,93
63_A	63	191202,42	443060,40	1,50	54,29	51,93	45,00	55,08
63_B	63	191202,42	443060,40	4,50	54,25	51,90	44,96	55,04
63_C	63	191202,42	443060,40	7,50	53,90	51,55	44,61	54,69
63_D	63	191202,42	443060,40	10,50	53,47	51,12	44,19	54,26
64_B	64	191208,16	443095,40	4,50	26,33	23,96	17,00	27,10
64_C	64	191208,16	443095,40	7,50	29,05	26,67	19,72	29,82
65_B	65	191205,46	443095,86	4,50	25,22	22,84	15,88	25,99
65_C	65	191205,46	443095,86	7,50	27,47	25,11	18,17	28,25
66_A	66	191203,29	443101,14	1,50	41,65	39,36	32,44	42,48
66_B	66	191203,29	443101,14	4,50	43,29	41,00	34,08	44,12
66_C	66	191203,29	443101,14	7,50	42,96	40,67	33,75	43,79
67_A	67	191210,67	443101,54	1,50	35,09	32,79	25,86	35,91
67_B	67	191210,67	443101,54	4,50	36,70	34,40	27,48	37,53
67_C	67	191210,67	443101,54	7,50	24,56	22,21	15,27	25,35
68_C	68	191212,26	443095,79	7,50	24,42	22,02	15,05	25,17
69_A	69	191246,48	443067,79	1,50	25,79	23,41	16,47	26,56
69_B	69	191246,48	443067,79	4,50	26,44	24,05	17,09	27,20
69_C	69	191246,48	443067,79	7,50	28,55	26,16	19,21	29,31
70_B	70	191239,14	443060,00	4,50	28,42	26,01	19,05	29,17
70_C	70	191239,14	443060,00	7,50	32,54	30,17	23,23	33,32
71_A	71	191242,55	443071,50	1,50	25,18	22,81	15,86	25,95
71_B	71	191242,55	443071,50	4,50	26,35	23,97	17,02	27,12
71_C	71	191242,55	443071,50	7,50	28,43	26,05	19,10	29,20
72_B	72	191235,21	443063,71	4,50	28,06	25,66	18,71	28,82
72_C	72	191235,21	443063,71	7,50	31,45	29,09	22,15	32,23
73_A	73	191238,62	443075,20	1,50	23,27	20,87	13,90	24,02
73_B	73	191238,62	443075,20	4,50	24,38	21,97	15,00	25,12
73_C	73	191238,62	443075,20	7,50	26,76	24,37	17,40	27,52
74_B	74	191231,28	443067,41	4,50	27,76	25,37	18,42	28,52
74_C	74	191231,28	443067,41	7,50	31,05	28,70	21,77	31,84
75_A	75	191234,69	443078,90	1,50	25,12	22,76	15,81	25,90
75_B	75	191234,69	443078,90	4,50	26,13	23,76	16,81	26,90
75_C	75	191234,69	443078,90	7,50	27,85	25,48	18,53	28,62
75_D	75	191234,69	443078,90	10,50	28,04	25,66	18,72	28,81
76_D	76	191233,06	443073,09	10,50	33,62	31,27	24,33	34,41
77_B	77	191227,35	443071,12	4,50	27,62	25,23	18,28	28,38
77_C	77	191227,35	443071,12	7,50	30,65	28,30	21,36	31,44
77_D	77	191227,35	443071,12	10,50	32,94	30,61	23,67	33,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A	78	191230,76	443082,61	1,50	27,62	25,28	18,35	28,42
78_B	78	191230,76	443082,61	4,50	28,63	26,30	19,36	29,43
78_C	78	191230,76	443082,61	7,50	29,96	27,63	20,69	30,76
78_D	78	191230,76	443082,61	10,50	27,43	25,07	18,12	28,21
79_B	79	191223,42	443074,82	4,50	27,46	25,08	18,12	28,23
79_C	79	191223,42	443074,82	7,50	30,26	27,90	20,97	31,05
79_D	79	191223,42	443074,82	10,50	32,21	29,87	22,94	33,01
80_C	80	191225,05	443080,63	7,50	31,09	28,77	21,84	31,90
80_D	80	191225,05	443080,63	10,50	27,24	24,88	17,93	28,02
81_A	81	191226,83	443086,31	1,50	27,77	25,44	18,50	28,57
81_B	81	191226,83	443086,31	4,50	28,87	26,54	19,60	29,67
82_B	82	191219,49	443078,52	4,50	27,14	24,76	17,80	27,91
83_A	83	191222,90	443090,01	1,50	29,61	27,30	20,36	30,42
83_B	83	191222,90	443090,01	4,50	30,83	28,52	21,59	31,65
84_B	84	191215,56	443082,23	4,50	26,93	24,55	17,59	27,70
85_A	85	191197,67	443095,17	1,50	43,09	40,80	33,88	43,92
85_B	85	191197,67	443095,17	4,50	44,43	42,14	35,22	45,26
85_C	85	191197,67	443095,17	7,50	44,52	42,23	35,31	45,35
86_B	86	191205,09	443088,18	4,50	26,37	23,98	17,04	27,14
86_C	86	191205,09	443088,18	7,50	26,76	24,40	17,46	27,54
87_A	87	191251,03	443063,51	1,50	30,14	27,76	20,82	30,91
87_B	87	191251,03	443063,51	4,50	31,48	29,11	22,16	32,25
87_C	87	191251,03	443063,51	7,50	32,67	30,29	23,34	33,44
88_A	88	191250,02	443057,11	1,50	39,33	36,97	30,03	40,11
88_B	88	191250,02	443057,11	4,50	40,87	38,51	31,57	41,65
88_C	88	191250,02	443057,11	7,50	41,39	39,03	32,08	42,17
89_C	89	191243,69	443055,72	7,50	37,61	35,26	28,32	38,40
90_A	90	191313,51	443074,89	1,50	20,32	17,93	10,96	21,08
90_B	90	191313,51	443074,89	4,50	20,05	17,65	10,68	20,80
90_C	90	191313,51	443074,89	7,50	21,25	18,84	11,87	21,99
91_B	91	191307,51	443066,03	4,50	24,33	21,90	14,92	25,06
91_C	91	191307,51	443066,03	7,50	27,27	24,85	17,88	28,01
92_A	92	191309,04	443077,91	1,50	20,20	17,81	10,85	20,96
92_B	92	191309,04	443077,91	4,50	20,04	17,63	10,67	20,79
92_C	92	191309,04	443077,91	7,50	21,38	18,96	11,99	22,12
93_B	93	191303,04	443069,05	4,50	24,64	22,21	15,23	25,37
93_C	93	191303,04	443069,05	7,50	27,32	24,89	17,92	28,05
94_A	94	191304,57	443080,94	1,50	19,72	17,33	10,37	20,48
94_B	94	191304,57	443080,94	4,50	19,79	17,38	10,41	20,53
94_C	94	191304,57	443080,94	7,50	21,15	18,73	11,76	21,89
95_B	95	191298,57	443072,08	4,50	24,71	22,26	15,28	25,43
95_C	95	191298,57	443072,08	7,50	27,28	24,85	17,87	28,01
96_A	96	191300,10	443083,97	1,50	19,88	17,48	10,52	20,63
96_B	96	191300,10	443083,97	4,50	20,13	17,71	10,74	20,87
96_C	96	191300,10	443083,97	7,50	21,50	19,08	12,10	22,24
97_B	97	191294,10	443075,11	4,50	24,83	22,38	15,40	25,55
97_C	97	191294,10	443075,11	7,50	27,30	24,87	17,89	28,03
98_A	98	191295,62	443087,00	1,50	19,84	17,44	10,48	20,59
98_B	98	191295,62	443087,00	4,50	20,18	17,77	10,80	20,92
98_C	98	191295,62	443087,00	7,50	21,64	19,23	12,26	22,38
99_B	99	191289,63	443078,14	4,50	24,87	22,43	15,46	25,60
99_C	99	191289,63	443078,14	7,50	27,48	25,05	18,07	28,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_C	100	191290,31	443084,14	7,50	37,43	34,94	28,00	38,14
10001_A	10001	191244,16	443039,12	4,50	41,69	39,21	32,28	42,41
10002_A	10002	191250,23	443045,41	4,50	39,85	37,36	30,42	40,56
10003_A	10003	191258,26	443046,02	4,50	34,38	31,86	24,92	35,07
10004_A	10004	191271,22	443033,74	4,50	37,00	34,49	27,55	37,70
10005_A	10005	191286,00	443019,64	4,50	38,75	36,28	29,34	39,47
10006_A	10006	191286,19	443012,36	4,50	33,61	31,12	24,18	34,32
10007_A	10007	191278,53	443005,23	4,50	32,49	30,01	23,07	33,20
10008_A	10008	191270,87	443005,28	4,50	44,51	42,05	35,12	45,24
10009_A	10009	191264,06	443011,76	4,50	45,01	42,55	35,62	45,74
10010_A	10010	191257,47	443018,09	4,50	45,06	42,60	35,68	45,79
10011_A	10011	191249,75	443023,72	4,50	45,17	42,70	35,77	45,89
10012_A	10012	191244,33	443031,54	4,50	44,45	41,99	35,06	45,18
101_A	101	191291,15	443090,02	1,50	33,06	30,54	23,60	33,75
101_B	101	191291,15	443090,02	4,50	37,31	34,84	27,91	38,03
102_B	102	191285,15	443081,16	4,50	30,69	28,14	21,19	31,36
103_A	103	191286,68	443093,05	1,50	32,89	30,38	23,43	33,58
103_B	103	191286,68	443093,05	4,50	37,46	34,99	28,06	38,18
104_B	104	191280,68	443084,19	4,50	30,09	27,54	20,60	30,76
105_A	105	191319,64	443043,61	1,50	32,94	30,44	23,51	33,65
105_B	105	191319,64	443043,61	4,50	35,21	32,73	25,80	35,93
105_C	105	191319,64	443043,61	7,50	32,89	30,42	23,49	33,61
106_B	106	191312,81	443051,85	4,50	32,60	30,06	23,11	33,28
106_C	106	191312,81	443051,85	7,50	35,21	32,68	25,73	35,89
107_A	107	191315,49	443040,16	1,50	31,84	29,33	22,39	32,54
107_B	107	191315,49	443040,16	4,50	34,66	32,19	25,26	35,38
107_C	107	191315,49	443040,16	7,50	32,38	29,91	22,98	33,10
108_B	108	191308,65	443048,40	4,50	33,38	30,84	23,89	34,06
108_C	108	191308,65	443048,40	7,50	37,03	34,53	27,59	37,73
109_A	109	191311,33	443036,72	1,50	30,69	28,16	21,22	31,38
109_B	109	191311,33	443036,72	4,50	33,85	31,37	24,43	34,56
109_C	109	191311,33	443036,72	7,50	31,89	29,42	22,49	32,61
110_B	110	191304,50	443044,95	4,50	33,08	30,53	23,59	33,75
110_C	110	191304,50	443044,95	7,50	37,11	34,61	27,67	37,81
111_A	111	191275,26	443047,45	1,50	31,50	28,94	22,00	32,17
111_B	111	191275,26	443047,45	4,50	34,69	32,16	25,22	35,38
111_C	111	191275,26	443047,45	7,50	41,02	38,56	31,63	41,75
112_B	112	191283,49	443054,28	4,50	30,40	27,84	20,89	31,06
112_C	112	191283,49	443054,28	7,50	33,15	30,62	23,67	33,83
113_A	113	191271,81	443051,60	1,50	31,77	29,22	22,27	32,44
113_B	113	191271,81	443051,60	4,50	34,80	32,28	25,34	35,49
113_C	113	191271,81	443051,60	7,50	40,86	38,40	31,46	41,59
114_B	114	191280,04	443058,44	4,50	29,87	27,30	20,35	30,53
114_C	114	191280,04	443058,44	7,50	31,37	28,82	21,87	32,04
115_A	115	191268,36	443055,76	1,50	31,96	29,42	22,48	32,64
115_B	115	191268,36	443055,76	4,50	34,64	32,11	25,17	35,33
115_C	115	191268,36	443055,76	7,50	39,82	37,35	30,41	40,54
116_B	116	191276,59	443062,59	4,50	29,33	26,76	19,81	29,99
116_C	116	191276,59	443062,59	7,50	30,75	28,19	21,24	31,41
117_A	117	191264,91	443059,91	1,50	36,24	33,73	26,79	36,94
117_B	117	191264,91	443059,91	4,50	36,81	34,31	27,37	37,51
117_C	117	191264,91	443059,91	7,50	37,96	35,46	28,52	38,66
118_B	118	191273,14	443066,75	4,50	28,41	25,85	18,90	29,07
118_C	118	191273,14	443066,75	7,50	29,62	27,06	20,11	30,28
119_A	119	191261,46	443064,07	1,50	35,26	32,75	25,81	35,96
119_B	119	191261,46	443064,07	4,50	36,44	33,94	27,00	37,14
119_C	119	191261,46	443064,07	7,50	37,22	34,73	27,79	37,93
120_B	120	191269,69	443070,90	4,50	28,24	25,69	18,75	28,91
120_C	120	191269,69	443070,90	7,50	29,11	26,55	19,60	29,77
128_A	128	191247,35	443098,40	1,50	30,86	28,33	21,39	31,55
128_B	128	191247,35	443098,40	4,50	34,15	31,66	24,72	34,86
129_A	129	191240,78	443094,88	1,50	32,54	30,00	23,05	33,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	129	191240,78	443094,88	4,50	35,92	33,40	26,46	36,61
130_A	130	191233,88	443098,36	1,50	32,36	29,82	22,88	33,04
130_B	130	191233,88	443098,36	4,50	35,33	32,82	25,88	36,03
131_A	131	191251,66	443106,94	1,50	30,71	28,18	21,24	31,40
131_B	131	191251,66	443106,94	4,50	33,50	31,00	24,07	34,21
132_A	132	191258,10	443119,68	1,50	31,32	28,81	21,87	32,02
132_B	132	191258,10	443119,68	4,50	33,68	31,19	24,26	34,39
133_A	133	191244,12	443126,74	1,50	36,74	34,21	27,26	37,42
133_B	133	191244,12	443126,74	4,50	42,64	40,16	33,23	43,36
134_A	134	191240,89	443120,34	1,50	36,19	33,65	26,71	36,87
134_B	134	191240,89	443120,34	4,50	42,38	39,91	32,98	43,10
135_A	135	191254,87	443113,28	1,50	30,59	28,07	21,13	31,28
135_B	135	191254,87	443113,28	4,50	33,67	31,18	24,25	34,38
136_B	136	191354,04	443086,07	4,50	30,54	27,99	21,05	31,21
136_C	136	191354,04	443086,07	7,50	33,17	30,64	23,70	33,86
137_A	137	191364,38	443080,76	1,50	34,69	32,20	25,27	35,40
137_B	137	191364,38	443080,76	4,50	36,21	33,73	26,80	36,93
137_C	137	191364,38	443080,76	7,50	34,49	32,01	25,08	35,21
147_B	147	191238,39	443055,45	4,50	33,22	30,68	23,74	33,90
149_B	149	191316,95	443120,11	4,50	30,40	27,85	20,90	31,07
149_C	149	191316,95	443120,11	7,50	33,24	30,71	23,76	33,92
149_D	149	191316,95	443120,11	10,50	36,60	34,10	27,17	37,31
149_E	149	191316,95	443120,11	13,50	39,97	37,51	30,58	40,70
149_F	149	191316,95	443120,11	16,50	42,96	40,51	33,58	43,69
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	39,91	37,41	30,48	40,62
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	44,59	42,14	35,21	45,32
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	45,31	42,86	35,93	46,04
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	40,95	38,50	31,57	41,68
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	41,45	38,99	32,06	42,18
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	41,41	38,95	32,03	42,14
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	27,15	24,62	17,68	27,84
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	26,73	24,23	17,29	27,43
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	25,38	22,88	15,95	26,09
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	29,39	26,92	19,99	30,11
153_B	153	191306,82	443121,27	4,50	26,54	23,98	17,03	27,20
154_A	154	191299,58	443124,95	1,50	30,11	27,58	20,63	30,79
154_B	154	191299,58	443124,95	4,50	31,21	28,66	21,71	31,88
159_A	159	191204,89	443142,98	1,50	41,40	38,93	32,00	42,12
159_B	159	191204,89	443142,98	4,50	44,01	41,55	34,62	44,74
159_C	159	191204,89	443142,98	7,50	46,75	44,31	37,39	47,49
160_A	160	191203,89	443136,93	1,50	44,10	41,63	34,70	44,82
160_B	160	191203,89	443136,93	4,50	45,32	42,86	35,93	46,05
160_C	160	191203,89	443136,93	7,50	44,86	42,41	35,48	45,59
161_B	161	191197,16	443135,57	4,50	41,55	39,07	32,14	42,27
161_C	161	191197,16	443135,57	7,50	42,61	40,13	33,20	43,33
162_B	162	191183,84	443160,15	4,50	46,17	43,71	36,78	46,90
162_C	162	191183,84	443160,15	7,50	49,06	46,61	39,68	49,79
163_B	163	191177,10	443151,84	4,50	34,53	32,04	25,11	35,24
163_C	163	191177,10	443151,84	7,50	37,69	35,21	28,27	38,40
164_A	164	191160,44	443160,56	1,50	50,00	47,53	40,59	50,72
164_B	164	191160,44	443160,56	4,50	52,13	49,66	42,73	52,85
164_C	164	191160,44	443160,56	7,50	54,62	52,17	45,25	55,36
164_D	164	191160,44	443160,56	10,50	57,60	55,17	48,24	58,35
164_E	164	191160,44	443160,56	13,50	56,48	54,05	47,12	57,23
165_A	165	191176,42	443166,55	1,50	47,93	45,46	38,53	48,65
165_B	165	191176,42	443166,55	4,50	49,14	46,68	39,75	49,87
165_C	165	191176,42	443166,55	7,50	51,49	49,03	42,11	52,22
165_D	165	191176,42	443166,55	10,50	53,13	50,69	43,76	53,87
165_E	165	191176,42	443166,55	13,50	52,28	49,84	42,91	53,02
166_B	166	191173,54	443149,42	4,50	34,09	31,57	24,64	34,78
166_C	166	191173,54	443149,42	7,50	37,49	35,00	28,07	38,20
166_D	166	191173,54	443149,42	10,50	41,65	39,20	32,28	42,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
166_E	166	191173,54	443149,42	13,50	40,29	37,83	30,90	41,02
167_A	167	191142,87	443139,02	1,50	49,37	46,90	39,96	50,09
167_B	167	191142,87	443139,02	4,50	51,55	49,08	42,15	52,27
167_C	167	191142,87	443139,02	7,50	54,17	51,72	44,79	54,90
167_D	167	191142,87	443139,02	10,50	57,64	55,20	48,27	58,38
167_E	167	191142,87	443139,02	13,50	56,55	54,12	47,19	57,30
167_F	167	191142,87	443139,02	16,50	57,92	55,50	48,57	58,67
168_F	168	191157,69	443143,58	16,50	53,00	50,57	43,65	53,75
169_B	169	191158,48	443130,95	4,50	32,67	30,14	23,20	33,36
169_C	169	191158,48	443130,95	7,50	34,18	31,65	24,71	34,87
169_D	169	191158,48	443130,95	10,50	38,35	35,89	28,96	39,08
169_E	169	191158,48	443130,95	13,50	40,32	37,86	30,94	41,05
169_F	169	191158,48	443130,95	16,50	38,31	35,87	28,94	39,05
170_F	170	191150,42	443121,09	16,50	38,21	35,77	28,84	38,95
171_F	171	191141,19	443123,37	16,50	54,22	51,78	44,86	54,96
172_B	172	191325,64	443066,58	4,50	32,55	30,05	23,11	33,25
172_C	172	191325,64	443066,58	7,50	34,93	32,43	25,50	35,64
172_D	172	191325,64	443066,58	10,50	36,11	33,64	26,71	36,83
172_E	172	191325,64	443066,58	13,50	38,20	35,74	28,81	38,93
173_A	173	191333,02	443061,59	1,50	31,34	28,82	21,88	32,03
173_B	173	191333,02	443061,59	4,50	32,51	30,01	23,07	33,21
173_C	173	191333,02	443061,59	7,50	34,59	32,10	25,17	35,30
173_D	173	191333,02	443061,59	10,50	35,65	33,17	26,24	36,37
173_E	173	191333,02	443061,59	13,50	37,13	34,66	27,74	37,86
174_A	174	191329,62	443051,90	1,50	32,37	29,86	22,92	33,07
174_B	174	191329,62	443051,90	4,50	35,18	32,71	25,77	35,90
174_C	174	191329,62	443051,90	7,50	33,48	31,01	24,08	34,20
174_D	174	191329,62	443051,90	10,50	29,66	27,19	20,25	30,38
174_E	174	191329,62	443051,90	13,50	15,05	12,45	5,50	15,69
175_D	175	191318,21	443049,41	10,50	33,04	30,55	23,62	33,75
175_E	175	191318,21	443049,41	13,50	36,10	33,64	26,71	36,83
176_B	176	191316,05	443054,58	4,50	32,06	29,53	22,58	32,74
176_C	176	191316,05	443054,58	7,50	34,32	31,79	24,85	35,01
176_D	176	191316,05	443054,58	10,50	37,30	34,81	27,87	38,01
176_E	176	191316,05	443054,58	13,50	40,75	38,28	31,35	41,47
177_B	177	191313,47	443059,97	4,50	31,65	29,11	22,17	32,33
177_C	177	191313,47	443059,97	7,50	33,65	31,13	24,18	34,34
177_D	177	191313,47	443059,97	10,50	37,03	34,55	27,61	37,74
177_E	177	191313,47	443059,97	13,50	40,45	37,99	31,06	41,18
178_D	178	191312,61	443069,03	10,50	41,63	39,16	32,23	42,35
178_E	178	191312,61	443069,03	13,50	43,76	41,29	34,36	44,48
179_A	179	191319,20	443071,02	1,50	31,01	28,49	21,55	31,70
179_B	179	191319,20	443071,02	4,50	32,45	29,95	23,01	33,15
179_C	179	191319,20	443071,02	7,50	34,86	32,36	25,43	35,57
179_D	179	191319,20	443071,02	10,50	36,80	34,32	27,39	37,52
179_E	179	191319,20	443071,02	13,50	37,77	35,30	28,37	38,49
18_B	18	191359,05	443090,24	4,50	31,34	28,79	21,84	32,01
18_C	18	191359,05	443090,24	7,50	34,19	31,66	24,72	34,88
180_B	180	191297,81	443044,11	4,50	31,57	29,01	22,07	32,24
180_C	180	191297,81	443044,11	7,50	35,68	33,17	26,23	36,38
180_D	180	191297,81	443044,11	10,50	38,54	36,08	29,15	39,27
180_E	180	191297,81	443044,11	13,50	38,04	35,59	28,66	38,77
180_F	180	191297,81	443044,11	16,50	37,64	35,20	28,27	38,38
181_E	181	191302,36	443038,28	13,50	39,71	37,26	30,33	40,44
181_F	181	191302,36	443038,28	16,50	38,12	35,67	28,75	38,86
182_E	182	191298,79	443030,68	13,50	17,12	14,57	7,62	17,79
182_F	182	191298,79	443030,68	16,50	16,95	14,40	7,46	17,62
183_A	183	191290,72	443028,83	1,50	31,27	28,71	21,76	31,93
183_B	183	191290,72	443028,83	4,50	36,05	33,54	26,60	36,75
183_C	183	191290,72	443028,83	7,50	42,23	39,77	32,84	42,96
183_D	183	191290,72	443028,83	10,50	43,28	40,81	33,88	44,00
183_E	183	191290,72	443028,83	13,50	44,15	41,69	34,76	44,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_F	183	191290,72	443028,83	16,50	45,33	42,87	35,94	46,06
184_B	184	191286,13	443034,38	4,50	36,02	33,50	26,56	36,71
184_C	184	191286,13	443034,38	7,50	42,12	39,66	32,73	42,85
184_D	184	191286,13	443034,38	10,50	43,02	40,55	33,62	43,74
184_E	184	191286,13	443034,38	13,50	43,98	41,50	34,57	44,70
184_F	184	191286,13	443034,38	16,50	45,29	42,83	35,90	46,02
185_A	185	191282,20	443039,06	1,50	31,46	28,90	21,95	32,12
185_B	185	191282,20	443039,06	4,50	35,47	32,95	26,01	36,16
185_C	185	191282,20	443039,06	7,50	41,66	39,20	32,27	42,39
185_D	185	191282,20	443039,06	10,50	42,80	40,33	33,39	43,52
185_E	185	191282,20	443039,06	13,50	43,71	41,25	34,31	44,44
185_F	185	191282,20	443039,06	16,50	45,41	42,94	36,01	46,13
186_A	186	191278,82	443043,14	1,50	31,56	29,01	22,06	32,23
186_B	186	191278,82	443043,14	4,50	35,24	32,72	25,78	35,93
186_C	186	191278,82	443043,14	7,50	41,43	38,97	32,04	42,16
186_D	186	191278,82	443043,14	10,50	42,25	39,77	32,84	42,97
186_E	186	191278,82	443043,14	13,50	43,48	41,01	34,07	44,20
186_F	186	191278,82	443043,14	16,50	45,19	42,73	35,80	45,92
187_D	187	191279,88	443047,91	10,50	43,11	40,64	33,70	43,83
187_E	187	191279,88	443047,91	13,50	44,20	41,73	34,80	44,92
187_F	187	191279,88	443047,91	16,50	46,24	43,79	36,86	46,97
188_B	188	191285,65	443052,70	4,50	32,02	29,46	22,51	32,68
188_C	188	191285,65	443052,70	7,50	35,35	32,80	25,86	36,02
188_D	188	191285,65	443052,70	10,50	43,49	41,02	34,09	44,21
188_E	188	191285,65	443052,70	13,50	44,75	42,28	35,35	45,47
188_F	188	191285,65	443052,70	16,50	46,53	44,08	37,15	47,26
189_B	189	191292,05	443051,04	4,50	31,02	28,45	21,50	31,68
189_C	189	191292,05	443051,04	7,50	34,08	31,55	24,60	34,76
189_D	189	191292,05	443051,04	10,50	37,18	34,70	27,76	37,89
189_E	189	191292,05	443051,04	13,50	37,87	35,42	28,49	38,60
189_F	189	191292,05	443051,04	16,50	38,10	35,66	28,73	38,84
19_A	19	191369,39	443084,93	1,50	34,38	31,89	24,96	35,09
19_B	19	191369,39	443084,93	4,50	36,17	33,70	26,77	36,89
19_C	19	191369,39	443084,93	7,50	34,46	31,99	25,06	35,18
190_A	190	191307,84	443033,81	1,50	29,36	26,82	19,88	30,04
190_B	190	191307,84	443033,81	4,50	32,24	29,75	22,82	32,95
190_C	190	191307,84	443033,81	7,50	31,18	28,71	21,77	31,90
190_D	190	191307,84	443033,81	10,50	25,94	23,45	16,52	26,65
191_A	191	191300,87	443028,03	1,50	26,60	24,04	17,09	27,26
191_B	191	191300,87	443028,03	4,50	27,89	25,35	18,40	28,57
191_C	191	191300,87	443028,03	7,50	29,40	26,91	19,98	30,11
191_D	191	191300,87	443028,03	10,50	26,12	23,62	16,68	26,82
192_A	192	191294,07	443024,79	1,50	31,12	28,55	21,60	31,78
192_B	192	191294,07	443024,79	4,50	36,43	33,91	26,97	37,12
192_C	192	191294,07	443024,79	7,50	42,51	40,04	33,11	43,23
192_D	192	191294,07	443024,79	10,50	43,36	40,89	33,96	44,08
193_B	193	191301,23	443042,23	4,50	32,45	29,90	22,96	33,12
193_C	193	191301,23	443042,23	7,50	35,46	32,94	26,00	36,15
193_D	193	191301,23	443042,23	10,50	39,49	37,03	30,09	40,22
194_D	194	191305,91	443039,17	10,50	39,38	36,92	29,99	40,11
20_A	20	191186,95	443157,61	1,50	42,94	40,46	33,53	43,66
20_B	20	191186,95	443157,61	4,50	45,34	42,88	35,95	46,07
20_C	20	191186,95	443157,61	7,50	48,74	46,29	39,36	49,47
20001a_C	20001a	191202,72	443203,14	7,50	52,97	50,52	43,59	53,70
20001a_D	20001a	191202,72	443203,14	10,50	52,60	50,14	43,21	53,33
20001a_E	20001a	191202,72	443203,14	13,50	53,18	50,72	43,80	53,91
20001a_F	20001a	191202,72	443203,14	16,50	53,77	51,33	44,40	54,51
20001b_A	20001b	191203,10	443202,96	19,50	53,98	51,53	44,60	54,71
20001b_B	20001b	191203,10	443202,96	22,50	54,04	51,59	44,66	54,77
20001b_C	20001b	191203,10	443202,96	25,50	54,07	51,62	44,69	54,80
20001b_D	20001b	191203,10	443202,96	28,50	53,94	51,49	44,56	54,67
20001b_E	20001b	191203,10	443202,96	31,50	53,77	51,31	44,39	54,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20001b_F	20001b	191203,10	443202,96	34,50	53,72	51,26	44,34	54,45
20002a_C	20002a	191195,82	443202,81	7,50	56,33	53,89	46,97	57,07
20002a_D	20002a	191195,82	443202,81	10,50	55,82	53,38	46,45	56,56
20002a_E	20002a	191195,82	443202,81	13,50	56,29	53,85	46,93	57,03
20002a_F	20002a	191195,82	443202,81	16,50	57,17	54,74	47,82	57,92
20002b_A	20002b	191195,54	443202,31	19,50	57,44	55,00	48,07	58,18
20002b_B	20002b	191195,54	443202,31	22,50	57,55	55,11	48,18	58,29
20002b_C	20002b	191195,54	443202,31	25,50	57,62	55,17	48,24	58,35
20002b_D	20002b	191195,54	443202,31	28,50	57,40	54,95	48,03	58,14
20002b_E	20002b	191195,54	443202,31	31,50	57,37	54,92	48,00	58,11
20002b_F	20002b	191195,54	443202,31	34,50	57,38	54,94	48,01	58,12
20003a_C	20003a	191190,90	443193,11	7,50	55,93	53,49	46,56	56,67
20003a_D	20003a	191190,90	443193,11	10,50	55,64	53,21	46,28	56,39
20003a_E	20003a	191190,90	443193,11	13,50	56,02	53,58	46,66	56,76
20003a_F	20003a	191190,90	443193,11	16,50	56,99	54,55	47,63	57,73
20003b_A	20003b	191190,48	443192,33	19,50	57,37	54,94	48,01	58,12
20003b_B	20003b	191190,48	443192,33	22,50	57,54	55,10	48,17	58,28
20003b_C	20003b	191190,48	443192,33	25,50	57,55	55,11	48,19	58,29
20003b_D	20003b	191190,48	443192,33	28,50	57,30	54,86	47,93	58,04
20003b_E	20003b	191190,48	443192,33	31,50	57,33	54,89	47,96	58,07
20003b_F	20003b	191190,48	443192,33	34,50	57,35	54,91	47,98	58,09
20004a_C	20004a	191185,05	443181,54	7,50	55,17	52,73	45,80	55,91
20004a_D	20004a	191185,05	443181,54	10,50	56,32	53,89	46,96	57,07
20004a_E	20004a	191185,05	443181,54	13,50	55,50	53,07	46,14	56,25
20004a_F	20004a	191185,05	443181,54	16,50	56,68	54,26	47,33	57,43
20004b_A	20004b	191184,72	443180,88	19,50	57,18	54,75	47,82	57,93
20004b_B	20004b	191184,72	443180,88	22,50	57,36	54,93	48,00	58,11
20004b_C	20004b	191184,72	443180,88	25,50	57,43	54,99	48,06	58,17
20004b_D	20004b	191184,72	443180,88	28,50	57,17	54,73	47,80	57,91
20004b_E	20004b	191184,72	443180,88	31,50	57,21	54,77	47,84	57,95
20004b_F	20004b	191184,72	443180,88	34,50	57,31	54,86	47,94	58,05
20005a_C	20005a	191188,61	443174,45	7,50	50,56	48,13	41,20	51,31
20005a_D	20005a	191188,61	443174,45	10,50	52,06	49,63	42,70	52,81
20005a_E	20005a	191188,61	443174,45	13,50	51,12	48,69	41,76	51,87
20005a_F	20005a	191188,61	443174,45	16,50	52,14	49,72	42,80	52,90
20005b_A	20005b	191189,05	443174,17	19,50	52,74	50,32	43,40	53,50
20005b_B	20005b	191189,05	443174,17	22,50	53,08	50,65	43,74	53,83
20005b_C	20005b	191189,05	443174,17	25,50	53,18	50,76	43,83	53,93
20005b_D	20005b	191189,05	443174,17	28,50	53,17	50,74	43,81	53,92
20005b_E	20005b	191189,05	443174,17	31,50	53,24	50,81	43,89	53,99
20005b_F	20005b	191189,05	443174,17	34,50	53,63	51,20	44,27	54,38
20006a_C	20006a	191197,23	443175,33	7,50	39,25	36,79	29,86	39,98
20006a_D	20006a	191197,23	443175,33	10,50	41,63	39,18	32,26	42,37
20006a_E	20006a	191197,23	443175,33	13,50	40,04	37,58	30,65	40,77
20006a_F	20006a	191197,23	443175,33	16,50	37,77	35,32	28,39	38,50
20006b_A	20006b	191196,91	443174,67	19,50	36,06	33,60	26,67	36,79
20006b_B	20006b	191196,91	443174,67	22,50	36,54	34,09	27,16	37,27
20006b_C	20006b	191196,91	443174,67	25,50	37,01	34,56	27,63	37,74
20006b_D	20006b	191196,91	443174,67	28,50	31,29	28,83	21,89	32,02
20006b_E	20006b	191196,91	443174,67	31,50	32,42	29,96	23,03	33,15
20006b_F	20006b	191196,91	443174,67	34,50	33,03	30,58	23,65	33,76
20007a_C	20007a	191202,96	443187,01	7,50	38,52	36,06	29,14	39,25
20007a_D	20007a	191202,96	443187,01	10,50	39,75	37,28	30,36	40,48
20007a_E	20007a	191202,96	443187,01	13,50	37,96	35,50	28,57	38,69
20007a_F	20007a	191202,96	443187,01	16,50	35,95	33,49	26,56	36,68
20007b_A	20007b	191202,64	443186,37	19,50	34,72	32,26	25,33	35,45
20007b_B	20007b	191202,64	443186,37	22,50	35,23	32,77	25,84	35,96
20007b_C	20007b	191202,64	443186,37	25,50	35,69	33,23	26,30	36,42
20007b_D	20007b	191202,64	443186,37	28,50	31,79	29,32	22,39	32,51
20007b_E	20007b	191202,64	443186,37	31,50	32,86	30,40	23,47	33,59
20007b_F	20007b	191202,64	443186,37	34,50	33,79	31,33	24,41	34,52
20008a_C	20008a	191208,00	443196,60	7,50	37,23	34,76	27,83	37,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20008a_D	20008a	191208,00	443196,60	10,50	38,75	36,30	29,37	39,48
20008a_E	20008a	191208,00	443196,60	13,50	37,12	34,66	27,74	37,85
20008a_F	20008a	191208,00	443196,60	16,50	36,90	34,44	27,52	37,63
20008b_A	20008b	191207,72	443196,10	19,50	34,81	32,35	25,42	35,54
20008b_B	20008b	191207,72	443196,10	22,50	35,27	32,82	25,89	36,00
20008b_C	20008b	191207,72	443196,10	25,50	35,69	33,24	26,31	36,42
20008b_D	20008b	191207,72	443196,10	28,50	32,02	29,56	22,63	32,75
20008b_E	20008b	191207,72	443196,10	31,50	32,67	30,21	23,29	33,40
20008b_F	20008b	191207,72	443196,10	34,50	33,30	30,85	23,93	34,04
203_A	203	191230,21	443054,61	1,50	33,32	30,78	23,84	34,00
203_B	203	191230,21	443054,61	4,50	34,12	31,58	24,63	34,80
203_C	203	191230,21	443054,61	7,50	36,51	33,99	27,05	37,20
203_D	203	191230,21	443054,61	10,50	39,60	37,11	30,18	40,31
203_E	203	191230,21	443054,61	13,50	43,11	40,64	33,71	43,83
204_C	204	191236,45	443051,97	7,50	34,99	32,45	25,51	35,67
204_D	204	191236,45	443051,97	10,50	39,60	37,12	30,18	40,31
204_E	204	191236,45	443051,97	13,50	42,25	39,79	32,86	42,98
205_B	205	191239,32	443045,75	4,50	30,93	28,41	21,47	31,62
205_C	205	191239,32	443045,75	7,50	28,81	26,32	19,39	29,52
205_D	205	191239,32	443045,75	10,50	25,57	23,09	16,16	26,29
205_E	205	191239,32	443045,75	13,50	22,67	20,17	13,23	23,37
206_B	206	191235,24	443041,40	4,50	28,81	26,29	19,35	29,50
206_C	206	191235,24	443041,40	7,50	27,79	25,29	18,36	28,50
206_D	206	191235,24	443041,40	10,50	24,42	21,95	15,02	25,14
206_E	206	191235,24	443041,40	13,50	22,19	19,70	12,77	22,90
207_A	207	191231,08	443037,02	1,50	29,91	27,40	20,46	30,61
207_B	207	191231,08	443037,02	4,50	31,09	28,59	21,65	31,79
207_C	207	191231,08	443037,02	7,50	30,08	27,59	20,65	30,79
207_D	207	191231,08	443037,02	10,50	27,41	24,95	18,02	28,14
207_E	207	191231,08	443037,02	13,50	22,88	20,40	13,46	23,59
208_A	208	191222,69	443041,30	1,50	45,10	42,63	35,70	45,82
208_B	208	191222,69	443041,30	4,50	46,78	44,32	37,39	47,51
208_C	208	191222,69	443041,30	7,50	47,85	45,39	38,46	48,58
208_D	208	191222,69	443041,30	10,50	48,20	45,75	38,82	48,93
208_E	208	191222,69	443041,30	13,50	48,48	46,03	39,10	49,21
209_E	209	191220,46	443052,13	13,50	48,23	45,78	38,85	48,96
21_B	21	191180,19	443149,32	4,50	34,58	32,08	25,14	35,28
21_C	21	191180,19	443149,32	7,50	37,89	35,39	28,46	38,60
210_A	210	191226,85	443054,83	1,50	33,51	30,97	24,03	34,19
210_B	210	191226,85	443054,83	4,50	34,44	31,90	24,96	35,12
210_C	210	191226,85	443054,83	7,50	37,06	34,55	27,61	37,76
210_D	210	191226,85	443054,83	10,50	40,10	37,62	30,69	40,82
210_E	210	191226,85	443054,83	13,50	43,37	40,91	33,98	44,10
211_A	211	191203,36	443080,40	1,50	31,52	29,00	22,06	32,21
211_B	211	191203,36	443080,40	4,50	32,38	29,85	22,90	33,06
211_C	211	191203,36	443080,40	7,50	35,41	32,92	25,99	36,12
211_D	211	191203,36	443080,40	10,50	39,09	36,61	29,68	39,81
211_E	211	191203,36	443080,40	13,50	41,05	38,58	31,65	41,77
211_F	211	191203,36	443080,40	16,50	42,48	40,01	33,08	43,20
212_A	212	191208,64	443075,43	1,50	32,22	29,67	22,73	32,89
212_B	212	191208,64	443075,43	4,50	34,32	31,77	24,82	34,99
212_C	212	191208,64	443075,43	7,50	37,33	34,84	27,90	38,04
212_D	212	191208,64	443075,43	10,50	39,37	36,89	29,96	40,09
212_E	212	191208,64	443075,43	13,50	41,01	38,54	31,61	41,73
212_F	212	191208,64	443075,43	16,50	42,03	39,57	32,64	42,76
213_E	213	191205,74	443067,72	13,50	36,95	34,51	27,58	37,69
213_F	213	191205,74	443067,72	16,50	18,36	15,86	8,92	19,06
214_A	214	191196,81	443065,68	1,50	45,80	43,34	36,40	46,53
214_B	214	191196,81	443065,68	4,50	47,50	45,04	38,11	48,23
214_C	214	191196,81	443065,68	7,50	49,12	46,66	39,73	49,85
214_D	214	191196,81	443065,68	10,50	49,72	47,27	40,35	50,46
214_E	214	191196,81	443065,68	13,50	49,90	47,45	40,52	50,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
214_F	214	191196,81	443065,68	16,50	50,41	47,96	41,04	51,15
215_B	215	191191,54	443070,66	4,50	47,68	45,21	38,28	48,40
215_C	215	191191,54	443070,66	7,50	49,39	46,94	40,01	50,12
215_D	215	191191,54	443070,66	10,50	49,96	47,52	40,59	50,70
215_E	215	191191,54	443070,66	13,50	50,13	47,68	40,75	50,86
215_F	215	191191,54	443070,66	16,50	50,70	48,26	41,33	51,44
216_A	216	191187,45	443074,51	1,50	46,30	43,84	36,90	47,03
216_B	216	191187,45	443074,51	4,50	47,95	45,49	38,56	48,68
216_C	216	191187,45	443074,51	7,50	49,67	47,22	40,30	50,41
216_D	216	191187,45	443074,51	10,50	50,38	47,94	41,01	51,12
216_E	216	191187,45	443074,51	13,50	50,65	48,20	41,28	51,39
216_F	216	191187,45	443074,51	16,50	50,95	48,51	41,58	51,69
217_E	217	191190,19	443082,50	13,50	50,33	47,89	40,96	51,07
217_F	217	191190,19	443082,50	16,50	50,49	48,05	41,12	51,23
218_E	218	191197,94	443085,66	13,50	40,56	38,09	31,15	41,28
218_F	218	191197,94	443085,66	16,50	41,99	39,53	32,60	42,72
219_A	219	191201,71	443084,59	1,50	29,09	26,55	19,61	29,77
219_B	219	191201,71	443084,59	4,50	30,41	27,90	20,96	31,11
219_C	219	191201,71	443084,59	7,50	34,48	32,02	25,09	35,21
219_D	219	191201,71	443084,59	10,50	35,55	33,09	26,16	36,28
22_A	22	191191,14	443154,20	1,50	42,58	40,10	33,17	43,30
22_B	22	191191,14	443154,20	4,50	44,96	42,50	35,57	45,69
22_C	22	191191,14	443154,20	7,50	48,06	45,61	38,69	48,80
220_A	220	191183,81	443077,94	1,50	46,24	43,77	36,84	46,96
220_B	220	191183,81	443077,94	4,50	47,74	45,27	38,34	48,46
220_C	220	191183,81	443077,94	7,50	49,68	47,23	40,30	50,41
220_D	220	191183,81	443077,94	10,50	50,44	47,99	41,06	51,17
221_A	221	191187,85	443084,76	1,50	45,93	43,46	36,53	46,65
221_B	221	191187,85	443084,76	4,50	47,49	45,02	38,09	48,21
221_C	221	191187,85	443084,76	7,50	49,38	46,93	40,01	50,12
221_D	221	191187,85	443084,76	10,50	50,15	47,70	40,77	50,88
222_A	222	191194,37	443091,67	1,50	45,14	42,67	35,74	45,86
222_B	222	191194,37	443091,67	4,50	46,79	44,32	37,39	47,51
222_C	222	191194,37	443091,67	7,50	48,84	46,38	39,45	49,57
222_D	222	191194,37	443091,67	10,50	49,34	46,88	39,95	50,07
223_D	223	191199,43	443089,60	10,50	39,62	37,14	30,21	40,34
224_B	224	191153,61	443123,95	4,50	33,01	30,53	23,59	33,72
224_C	224	191153,61	443123,95	7,50	33,60	31,12	24,18	34,31
224_D	224	191153,61	443123,95	10,50	36,47	34,01	27,08	37,20
224_E	224	191153,61	443123,95	13,50	38,69	36,23	29,31	39,42
227_B	227	191145,68	443113,87	4,50	48,72	46,25	39,32	49,44
227_C	227	191145,68	443113,87	7,50	51,05	48,58	41,65	51,77
227_D	227	191145,68	443113,87	10,50	53,42	50,98	44,05	54,16
227_E	227	191145,68	443113,87	13,50	53,70	51,27	44,34	54,45
229_B	229	191142,10	443117,25	4,50	48,72	46,25	39,31	49,44
229_C	229	191142,10	443117,25	7,50	51,05	48,59	41,66	51,78
229_D	229	191142,10	443117,25	10,50	53,76	51,32	44,39	54,50
229_E	229	191142,10	443117,25	13,50	54,04	51,60	44,68	54,78
23_B	23	191184,37	443145,91	4,50	34,93	32,41	25,47	35,62
23_C	23	191184,37	443145,91	7,50	38,16	35,65	28,71	38,86
230_B	230	191136,98	443122,24	4,50	48,82	46,34	39,41	49,54
230_C	230	191136,98	443122,24	7,50	51,23	48,77	41,84	51,96
230_D	230	191136,98	443122,24	10,50	54,35	51,91	44,99	55,09
230_E	230	191136,98	443122,24	13,50	54,71	52,27	45,35	55,45
231_A	231	191133,66	443127,69	1,50	48,81	46,32	39,39	49,52
231_B	231	191133,66	443127,69	4,50	51,19	48,71	41,78	51,91
231_C	231	191133,66	443127,69	7,50	54,01	51,55	44,62	54,74
231_D	231	191133,66	443127,69	10,50	57,52	55,08	48,16	58,26
231_E	231	191133,66	443127,69	13,50	56,56	54,13	47,20	57,31
232_B	232	191162,59	443119,50	4,50	34,56	32,09	25,16	35,28
232_C	232	191162,59	443119,50	7,50	35,46	32,97	26,04	36,17
232_D	232	191162,59	443119,50	10,50	37,04	34,53	27,59	37,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
233_A	233	191168,30	443117,08	1,50	33,10	30,61	23,68	33,81
233_B	233	191168,30	443117,08	4,50	33,44	30,93	24,00	34,14
233_C	233	191168,30	443117,08	7,50	35,20	32,67	25,73	35,89
233_D	233	191168,30	443117,08	10,50	37,81	35,33	28,40	38,53
234_A	234	191164,60	443107,65	1,50	42,01	39,55	32,62	42,74
234_B	234	191164,60	443107,65	4,50	43,06	40,60	33,67	43,79
234_C	234	191164,60	443107,65	7,50	43,45	40,98	34,05	44,17
234_D	234	191164,60	443107,65	10,50	44,51	42,05	35,12	45,24
235_A	235	191155,68	443104,45	1,50	46,83	44,35	37,42	47,55
235_B	235	191155,68	443104,45	4,50	48,41	45,95	39,02	49,14
235_C	235	191155,68	443104,45	7,50	50,74	48,29	41,36	51,47
235_D	235	191155,68	443104,45	10,50	52,50	50,06	43,13	53,24
236_B	236	191151,92	443107,99	4,50	48,51	46,04	39,11	49,23
236_C	236	191151,92	443107,99	7,50	50,71	48,26	41,33	51,44
236_D	236	191151,92	443107,99	10,50	52,90	50,46	43,53	53,64
237_B	237	191148,41	443111,30	4,50	48,60	46,13	39,19	49,32
237_C	237	191148,41	443111,30	7,50	50,92	48,46	41,54	51,65
237_D	237	191148,41	443111,30	10,50	53,15	50,71	43,78	53,89
238_B	238	191156,70	443121,07	4,50	32,99	30,50	23,57	33,70
238_C	238	191156,70	443121,07	7,50	33,60	31,11	24,18	34,31
238_D	238	191156,70	443121,07	10,50	36,05	33,58	26,65	36,77
239_C	239	191281,53	443090,08	7,50	31,76	29,24	22,29	32,45
239_D	239	191281,53	443090,08	10,50	32,15	29,68	22,74	32,87
24_A	24	191195,32	443150,79	1,50	42,27	39,80	32,86	42,99
24_B	24	191195,32	443150,79	4,50	44,66	42,19	35,26	45,38
24_C	24	191195,32	443150,79	7,50	47,55	45,11	38,18	48,29
240_B	240	191276,44	443087,07	4,50	29,87	27,34	20,40	30,56
240_C	240	191276,44	443087,07	7,50	31,00	28,47	21,52	31,68
240_D	240	191276,44	443087,07	10,50	33,85	31,33	24,38	34,54
241_B	241	191273,76	443087,62	4,50	27,47	24,94	18,00	28,16
241_C	241	191273,76	443087,62	7,50	28,89	26,37	19,43	29,58
241_D	241	191273,76	443087,62	10,50	30,50	28,04	21,11	31,23
242_B	242	191271,30	443084,99	4,50	27,22	24,68	17,73	27,90
242_C	242	191271,30	443084,99	7,50	28,53	26,00	19,05	29,21
242_D	242	191271,30	443084,99	10,50	28,21	25,70	18,76	28,91
243_A	243	191259,95	443095,07	1,50	34,93	32,37	25,43	35,60
243_B	243	191259,95	443095,07	4,50	38,95	36,44	29,50	39,65
243_C	243	191259,95	443095,07	7,50	43,23	40,76	33,83	43,95
243_D	243	191259,95	443095,07	10,50	45,28	42,82	35,89	46,01
244_B	244	191263,47	443098,86	4,50	39,42	36,92	29,98	40,12
244_C	244	191263,47	443098,86	7,50	43,66	41,20	34,27	44,39
244_D	244	191263,47	443098,86	10,50	45,15	42,69	35,76	45,88
245_A	245	191267,11	443102,87	1,50	35,07	32,52	25,57	35,74
245_B	245	191267,11	443102,87	4,50	39,34	36,84	29,90	40,04
245_C	245	191267,11	443102,87	7,50	43,63	41,17	34,24	44,36
245_D	245	191267,11	443102,87	10,50	45,37	42,91	35,98	46,10
246_A	246	191276,79	443099,75	1,50	32,83	30,29	23,35	33,51
246_B	246	191276,79	443099,75	4,50	37,74	35,27	28,34	38,46
246_C	246	191276,79	443099,75	7,50	40,24	37,78	30,85	40,97
246_D	246	191276,79	443099,75	10,50	42,05	39,59	32,66	42,78
247_B	247	191267,56	443080,95	4,50	27,61	25,06	18,12	28,28
247_C	247	191267,56	443080,95	7,50	28,10	25,57	18,62	28,78
247_D	247	191267,56	443080,95	10,50	28,41	25,90	18,96	29,11
247_E	247	191267,56	443080,95	13,50	30,25	27,75	20,82	30,96
248_B	248	191266,14	443075,20	4,50	27,85	25,33	18,39	28,54
248_C	248	191266,14	443075,20	7,50	27,97	25,44	18,50	28,66
248_D	248	191266,14	443075,20	10,50	28,55	26,01	19,06	29,23
248_E	248	191266,14	443075,20	13,50	31,43	28,91	21,98	32,12
249_D	249	191263,96	443069,47	10,50	28,50	25,98	19,03	29,19
249_E	249	191263,96	443069,47	13,50	33,57	31,11	24,18	34,30
25_B	25	191188,56	443142,49	4,50	35,28	32,75	25,80	35,96
25_C	25	191188,56	443142,49	7,50	38,74	36,23	29,29	39,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_A	250	191253,52	443073,65	1,50	32,17	29,63	22,68	32,85
250_B	250	191253,52	443073,65	4,50	34,70	32,18	25,23	35,39
250_C	250	191253,52	443073,65	7,50	36,28	33,76	26,82	36,97
250_D	250	191253,52	443073,65	10,50	39,43	36,94	30,01	40,14
250_E	250	191253,52	443073,65	13,50	43,95	41,49	34,57	44,68
251_A	251	191249,16	443083,35	1,50	35,41	32,86	25,92	36,08
251_B	251	191249,16	443083,35	4,50	39,00	36,49	29,55	39,70
251_C	251	191249,16	443083,35	7,50	43,04	40,58	33,65	43,77
251_D	251	191249,16	443083,35	10,50	45,75	43,30	36,37	46,48
251_E	251	191249,16	443083,35	13,50	46,72	44,27	37,34	47,45
252_B	252	191252,68	443087,18	4,50	38,94	36,44	29,50	39,64
252_C	252	191252,68	443087,18	7,50	43,78	41,32	34,39	44,51
252_D	252	191252,68	443087,18	10,50	45,60	43,15	36,22	46,33
252_E	252	191252,68	443087,18	13,50	46,57	44,13	37,20	47,31
253_A	253	191256,22	443091,04	1,50	35,13	32,58	25,63	35,80
253_B	253	191256,22	443091,04	4,50	39,57	37,07	30,14	40,28
253_C	253	191256,22	443091,04	7,50	44,13	41,68	34,75	44,86
253_D	253	191256,22	443091,04	10,50	45,75	43,30	36,38	46,49
253_E	253	191256,22	443091,04	13,50	46,52	44,07	37,15	47,26
254_E	254	191263,95	443088,23	13,50	42,81	40,37	33,44	43,55
255_A	255	191303,53	443114,74	1,50	27,37	24,87	17,93	28,07
255_B	255	191303,53	443114,74	4,50	25,68	23,13	16,18	26,35
255_C	255	191303,53	443114,74	7,50	27,25	24,70	17,75	27,92
255_D	255	191303,53	443114,74	10,50	30,42	27,91	20,97	31,12
255_E	255	191303,53	443114,74	13,50	33,40	30,93	24,00	34,12
256_A	256	191301,09	443109,91	1,50	27,57	25,08	18,15	28,28
256_B	256	191301,09	443109,91	4,50	24,96	22,45	15,50	25,65
256_C	256	191301,09	443109,91	7,50	25,22	22,69	15,75	25,91
256_D	256	191301,09	443109,91	10,50	26,62	24,08	17,13	27,30
256_E	256	191301,09	443109,91	13,50	24,87	22,31	15,37	25,54
257_B	257	191302,05	443106,47	4,50	26,00	23,50	16,57	26,71
257_C	257	191302,05	443106,47	7,50	26,37	23,85	16,92	27,06
257_D	257	191302,05	443106,47	10,50	27,39	24,85	17,91	28,07
257_E	257	191302,05	443106,47	13,50	30,41	27,86	20,91	31,08
258_D	258	191303,27	443103,11	10,50	32,15	29,62	22,68	32,84
258_E	258	191303,27	443103,11	13,50	35,78	33,33	26,40	36,51
259_D	259	191300,89	443098,43	10,50	34,34	31,85	24,91	35,05
259_E	259	191300,89	443098,43	13,50	35,73	33,26	26,33	36,45
26_A	26	191199,51	443147,37	1,50	41,61	39,13	32,20	42,33
26_B	26	191199,51	443147,37	4,50	44,08	41,62	34,69	44,81
26_C	26	191199,51	443147,37	7,50	47,09	44,65	37,72	47,83
260_A	260	191293,66	443098,73	1,50	29,87	27,32	20,37	30,54
260_B	260	191293,66	443098,73	4,50	31,43	28,88	21,93	32,10
260_C	260	191293,66	443098,73	7,50	33,95	31,40	24,46	34,62
260_D	260	191293,66	443098,73	10,50	37,30	34,79	27,85	38,00
260_E	260	191293,66	443098,73	13,50	41,44	38,98	32,05	42,17
261_A	261	191288,73	443103,60	1,50	34,10	31,57	24,63	34,79
261_B	261	191288,73	443103,60	4,50	38,66	36,19	29,26	39,38
261_C	261	191288,73	443103,60	7,50	40,79	38,33	31,40	41,52
261_D	261	191288,73	443103,60	10,50	42,55	40,09	33,16	43,28
261_E	261	191288,73	443103,60	13,50	44,32	41,87	34,94	45,05
262_B	262	191291,46	443108,95	4,50	38,12	35,63	28,70	38,83
262_C	262	191291,46	443108,95	7,50	41,07	38,60	31,67	41,79
262_D	262	191291,46	443108,95	10,50	41,70	39,23	32,29	42,42
262_E	262	191291,46	443108,95	13,50	44,17	41,72	34,80	44,91
264_A	264	191293,78	443113,60	1,50	33,31	30,78	23,84	34,00
264_B	264	191293,78	443113,60	4,50	37,46	34,97	28,03	38,17
264_C	264	191293,78	443113,60	7,50	40,02	37,54	30,61	40,74
264_D	264	191293,78	443113,60	10,50	41,37	38,89	31,96	42,09
264_E	264	191293,78	443113,60	13,50	44,33	41,88	34,95	45,06
265_A	265	191296,22	443118,43	1,50	30,93	28,40	21,45	31,61
265_B	265	191296,22	443118,43	4,50	33,16	30,64	23,70	33,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_C	265	191296,22	443118,43	7,50	35,08	32,55	25,61	35,77
265_D	265	191296,22	443118,43	10,50	39,40	36,90	29,97	40,11
265_E	265	191296,22	443118,43	13,50	44,60	42,15	35,22	45,33
266_C	266	191301,57	443119,93	7,50	31,76	29,22	22,27	32,44
266_D	266	191301,57	443119,93	10,50	35,88	33,39	26,45	36,59
266_E	266	191301,57	443119,93	13,50	40,75	38,31	31,38	41,49
267_A	267	191359,59	443076,77	1,50	34,78	32,30	25,36	35,49
267_B	267	191359,59	443076,77	4,50	36,19	33,71	26,78	36,91
267_C	267	191359,59	443076,77	7,50	34,01	31,53	24,60	34,73
267_D	267	191359,59	443076,77	10,50	26,63	24,14	17,21	27,34
268_A	268	191354,36	443072,41	1,50	34,80	32,31	25,38	35,51
268_B	268	191354,36	443072,41	4,50	36,33	33,86	26,93	37,05
268_C	268	191354,36	443072,41	7,50	34,48	32,00	25,07	35,20
268_D	268	191354,36	443072,41	10,50	26,61	24,11	17,17	27,31
269_A	269	191344,57	443073,09	1,50	34,59	32,10	25,16	35,30
269_B	269	191344,57	443073,09	4,50	35,86	33,37	26,44	36,57
269_C	269	191344,57	443073,09	7,50	34,07	31,57	24,63	34,77
269_D	269	191344,57	443073,09	10,50	32,21	29,69	22,75	32,90
27_B	27	191192,74	443139,08	4,50	38,36	35,87	28,93	39,07
27_C	27	191192,74	443139,08	7,50	40,70	38,22	31,28	41,41
270_D	270	191339,64	443079,86	10,50	36,76	34,26	27,33	37,47
271_D	271	191342,42	443085,41	10,50	38,01	35,52	28,58	38,72
272_D	272	191352,67	443083,17	10,50	34,99	32,50	25,57	35,70
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	38,64	36,17	29,24	39,36
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	39,58	37,11	30,19	40,31
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	39,48	37,02	30,09	40,21
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	38,14	35,68	28,75	38,87
274_B	274	191351,43	443110,63	4,50	30,11	27,55	20,60	30,77
274_C	274	191351,43	443110,63	7,50	31,90	29,36	22,42	32,58
274_D	274	191351,43	443110,63	10,50	34,63	32,14	25,20	35,34
274_E	274	191351,43	443110,63	13,50	40,03	37,57	30,64	40,76
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	32,55	30,08	23,14	33,27
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	29,38	26,89	19,95	30,09
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	33,08	30,62	23,69	33,81
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	41,88	39,42	32,49	42,61
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	37,20	34,72	27,79	37,92
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	38,16	35,69	28,76	38,88
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	37,83	35,37	28,44	38,56
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	37,16	34,70	27,77	37,89
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	36,87	34,41	27,48	37,60
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	35,98	33,51	26,58	36,70
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	32,59	30,10	23,17	33,30
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	26,94	24,44	17,50	27,64
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	21,47	18,94	12,00	22,16
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	22,94	20,44	13,50	23,64
279_F	279	191372,52	443099,90	16,50	40,52	38,06	31,13	41,25
28_B	28	191168,79	443124,12	4,50	34,60	32,10	25,17	35,31
28_C	28	191168,79	443124,12	7,50	36,10	33,59	26,65	36,80
280_B	280	191366,44	443096,36	4,50	31,56	29,01	22,07	32,23
280_C	280	191366,44	443096,36	7,50	33,87	31,35	24,40	34,56
280_D	280	191366,44	443096,36	10,50	37,76	35,28	28,35	38,48
280_E	280	191366,44	443096,36	13,50	41,83	39,37	32,44	42,56
281_B	281	191376,88	443090,98	4,50	36,02	33,54	26,61	36,74
281_C	281	191376,88	443090,98	7,50	33,94	31,46	24,53	34,66
281_D	281	191376,88	443090,98	10,50	26,16	23,65	16,71	26,86
281_E	281	191376,88	443090,98	13,50	24,32	21,81	14,87	25,02
282_D	282	191366,50	443089,34	10,50	35,90	33,41	26,48	36,61
282_E	282	191366,50	443089,34	13,50	38,89	36,43	29,50	39,62
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	32,97	30,49	23,56	33,69
284_C	284	191303,08	443127,19	7,50	32,27	29,72	22,77	32,94
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	31,83	29,28	22,33	32,50
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	34,99	32,46	25,52	35,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	286	191309,40	443144,72	1,50	34,77	32,28	25,35	35,48
286_B	286	191309,40	443144,72	4,50	36,94	34,47	27,54	37,66
286_C	286	191309,40	443144,72	7,50	38,52	36,04	29,12	39,24
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	38,86	36,38	29,45	39,58
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	40,42	37,96	31,03	41,15
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	41,52	39,06	32,13	42,25
288_A	288	191260,70	443124,83	1,50	30,85	28,33	21,39	31,54
288_B	288	191260,70	443124,83	4,50	33,96	31,47	24,54	34,67
289_A	289	191246,77	443131,99	1,50	36,27	33,73	26,79	36,95
289_B	289	191246,77	443131,99	4,50	41,91	39,43	32,50	42,63
29_A	29	191175,19	443115,54	1,50	42,90	40,43	33,50	43,62
29_B	29	191175,19	443115,54	4,50	44,09	41,63	34,70	44,82
29_C	29	191175,19	443115,54	7,50	44,42	41,96	35,03	45,15
290_A	290	191316,95	443120,11	19,50	43,75	41,30	34,38	44,49
290_B	290	191316,95	443120,11	22,50	45,60	43,15	36,22	46,33
290_C	290	191316,95	443120,11	25,50	46,25	43,81	36,88	46,99
290_D	290	191316,95	443120,11	28,50	46,54	44,09	37,17	47,28
290_E	290	191316,95	443120,11	31,50	46,72	44,28	37,35	47,46
290_F	290	191316,95	443120,11	34,50	46,95	44,51	37,59	47,69
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	46,05	43,60	36,67	46,78
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	47,47	45,02	38,10	48,21
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	47,90	45,46	38,53	48,64
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	48,21	45,77	38,84	48,95
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	48,64	46,20	39,28	49,38
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	48,77	46,33	39,40	49,51
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	41,90	39,45	32,52	42,63
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	42,41	39,96	33,04	43,15
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	42,84	40,39	33,46	43,57
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	43,10	40,66	33,73	43,84
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	43,58	41,14	34,21	44,32
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	43,71	41,27	34,34	44,45
293_A	293	191333,42	443122,51	19,50	29,32	26,85	19,91	30,04
293_B	293	191333,42	443122,51	22,50	29,50	27,03	20,10	30,22
293_C	293	191333,42	443122,51	25,50	28,98	26,52	19,59	29,71
293_D	293	191333,42	443122,51	28,50	--	--	--	--
293_E	293	191333,42	443122,51	31,50	--	--	--	--
293_F	293	191333,42	443122,51	34,50	--	--	--	--
298_A	298	191142,87	443139,02	19,50	58,64	56,21	49,29	59,39
298_B	298	191142,87	443139,02	22,50	58,63	56,20	49,27	59,38
298_C	298	191142,87	443139,02	25,50	58,65	56,21	49,29	59,39
298_D	298	191142,87	443139,02	28,50	58,66	56,22	49,29	59,40
299_A	299	191157,69	443143,58	19,50	54,05	51,62	44,70	54,80
299_B	299	191157,69	443143,58	22,50	54,27	51,84	44,91	55,02
299_C	299	191157,69	443143,58	25,50	54,03	51,58	44,66	54,77
299_D	299	191157,69	443143,58	28,50	54,04	51,60	44,67	54,78
30_A	30	191169,74	443118,16	1,50	35,99	33,53	26,60	36,72
30_B	30	191169,74	443118,16	4,50	37,11	34,65	27,71	37,84
30_C	30	191169,74	443118,16	7,50	38,69	36,23	29,29	39,42
300_A	300	191158,48	443130,95	19,50	39,09	36,64	29,72	39,83
300_B	300	191158,48	443130,95	22,50	39,51	37,07	30,15	40,25
300_C	300	191158,48	443130,95	25,50	37,64	35,20	28,27	38,38
300_D	300	191158,48	443130,95	28,50	35,62	33,14	26,21	36,34
301_A	301	191150,42	443121,09	19,50	37,95	35,50	28,57	38,68
301_B	301	191150,42	443121,09	22,50	38,10	35,65	28,73	38,84
301_C	301	191150,42	443121,09	25,50	35,12	32,65	25,71	35,84
301_D	301	191150,42	443121,09	28,50	35,29	32,81	25,88	36,01
302_A	302	191141,19	443123,37	19,50	55,30	52,87	45,95	56,05
302_B	302	191141,19	443123,37	22,50	55,48	53,04	46,12	56,22
302_C	302	191141,19	443123,37	25,50	55,43	53,00	46,07	56,18
302_D	302	191141,19	443123,37	28,50	55,41	52,97	46,04	56,15
303_A	303	191297,81	443044,11	19,50	38,20	35,76	28,83	38,94
303_B	303	191297,81	443044,11	22,50	38,63	36,17	29,24	39,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_C	303	191297,81	443044,11	25,50	38,94	36,49	29,56	39,67
303_D	303	191297,81	443044,11	28,50	39,09	36,64	29,71	39,82
304_A	304	191302,36	443038,28	19,50	38,55	36,10	29,17	39,28
304_B	304	191302,36	443038,28	22,50	38,95	36,50	29,57	39,68
304_C	304	191302,36	443038,28	25,50	39,39	36,93	30,00	40,12
304_D	304	191302,36	443038,28	28,50	39,63	37,17	30,24	40,36
305_A	305	191298,79	443030,68	19,50	19,44	16,94	10,00	20,14
305_B	305	191298,79	443030,68	22,50	20,56	18,08	11,15	21,28
305_C	305	191298,79	443030,68	25,50	--	--	--	--
305_D	305	191298,79	443030,68	28,50	--	--	--	--
306_A	306	191290,72	443028,83	19,50	45,97	43,51	36,58	46,70
306_B	306	191290,72	443028,83	22,50	46,32	43,86	36,93	47,05
306_C	306	191290,72	443028,83	25,50	47,27	44,82	37,89	48,00
306_D	306	191290,72	443028,83	28,50	47,63	45,17	38,25	48,36
307_A	307	191286,04	443034,46	19,50	45,83	43,37	36,44	46,56
307_B	307	191286,04	443034,46	22,50	46,34	43,89	36,96	47,07
307_C	307	191286,04	443034,46	25,50	47,43	44,99	38,06	48,17
307_D	307	191286,04	443034,46	28,50	47,69	45,24	38,32	48,43
308_A	308	191282,20	443039,06	19,50	46,09	43,63	36,70	46,82
308_B	308	191282,20	443039,06	22,50	46,59	44,13	37,20	47,32
308_C	308	191282,20	443039,06	25,50	47,66	45,21	38,29	48,40
308_D	308	191282,20	443039,06	28,50	48,01	45,56	38,63	48,74
309_A	309	191278,82	443043,14	19,50	46,00	43,54	36,61	46,73
309_B	309	191278,82	443043,14	22,50	46,53	44,08	37,15	47,26
309_C	309	191278,82	443043,14	25,50	47,83	45,38	38,45	48,56
309_D	309	191278,82	443043,14	28,50	48,08	45,63	38,71	48,82
31_B	31	191173,12	443127,35	4,50	34,70	32,19	25,26	35,40
31_C	31	191173,12	443127,35	7,50	36,42	33,90	26,96	37,11
310_A	310	191279,88	443047,91	19,50	46,90	44,45	37,52	47,63
310_B	310	191279,88	443047,91	22,50	47,46	45,00	38,07	48,19
310_C	310	191279,88	443047,91	25,50	48,58	46,12	39,20	49,31
310_D	310	191279,88	443047,91	28,50	48,76	46,31	39,39	49,50
311_A	311	191285,65	443052,70	19,50	46,94	44,48	37,55	47,67
311_B	311	191285,65	443052,70	22,50	47,53	45,07	38,14	48,26
311_C	311	191285,65	443052,70	25,50	48,60	46,15	39,22	49,33
311_D	311	191285,65	443052,70	28,50	48,77	46,32	39,40	49,51
312_A	312	191292,05	443051,04	19,50	38,70	36,26	29,33	39,44
312_B	312	191292,05	443051,04	22,50	39,11	36,67	29,74	39,85
312_C	312	191292,05	443051,04	25,50	39,36	36,91	29,98	40,09
312_D	312	191292,05	443051,04	28,50	39,29	36,84	29,91	40,02
313_A	313	191203,36	443080,40	19,50	44,56	42,11	35,18	45,29
314_A	314	191208,64	443075,43	19,50	43,66	41,21	34,28	44,39
315_A	315	191205,74	443067,72	19,50	18,08	15,56	8,62	18,77
316_A	316	191196,81	443065,68	19,50	50,33	47,88	40,95	51,06
317_A	317	191191,54	443070,66	19,50	50,64	48,19	41,26	51,37
318_A	318	191187,45	443074,51	19,50	51,02	48,57	41,65	51,76
319_A	319	191190,19	443082,50	19,50	51,63	49,18	42,26	52,37
32_A	32	191179,52	443118,77	1,50	42,92	40,46	33,53	43,65
32_B	32	191179,52	443118,77	4,50	44,12	41,66	34,73	44,85
32_C	32	191179,52	443118,77	7,50	44,60	42,14	35,21	45,33
320_A	320	191197,94	443085,66	19,50	45,08	42,63	35,71	45,82
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	42,57	40,11	33,18	43,30
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	43,43	40,97	34,04	44,16
322_A	322	191382,92	443112,44	19,50	37,24	34,77	27,84	37,96
322_B	322	191382,92	443112,44	22,50	37,68	35,21	28,28	38,40
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	21,20	18,71	11,77	21,91
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	21,74	19,24	12,31	22,45
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	41,28	38,82	31,90	42,01
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	42,02	39,56	32,63	42,75
33_B	33	191177,45	443130,58	4,50	34,92	32,41	25,47	35,62
33_C	33	191177,45	443130,58	7,50	36,84	34,31	27,37	37,53
34_A	34	191183,85	443122,00	1,50	42,95	40,48	33,55	43,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	34	191183,85	443122,00	4,50	44,15	41,69	34,76	44,88
34_C	34	191183,85	443122,00	7,50	44,86	42,40	35,47	45,59
35_B	35	191182,00	443133,97	4,50	35,28	32,76	25,82	35,97
35_C	35	191182,00	443133,97	7,50	37,34	34,81	27,87	38,03
36_A	36	191188,71	443132,32	1,50	34,79	32,27	25,33	35,48
36_B	36	191188,71	443132,32	4,50	36,40	33,87	26,93	37,09
36_C	36	191188,71	443132,32	7,50	39,00	36,50	29,56	39,70
37_A	37	191189,45	443126,18	1,50	43,13	40,66	33,73	43,85
37_B	37	191189,45	443126,18	4,50	44,33	41,86	34,93	45,05
37_C	37	191189,45	443126,18	7,50	45,18	42,72	35,79	45,91
38_B	38	191306,70	443104,14	4,50	26,80	24,28	17,34	27,49
38_C	38	191306,70	443104,14	7,50	27,85	25,31	18,36	28,53
39_A	39	191301,88	443094,59	1,50	29,86	27,30	20,35	30,52
39_B	39	191301,88	443094,59	4,50	31,25	28,69	21,74	31,91
39_C	39	191301,88	443094,59	7,50	33,63	31,09	24,14	34,31
40_B	40	191311,52	443101,71	4,50	27,32	24,78	17,84	28,00
40_C	40	191311,52	443101,71	7,50	28,85	26,30	19,36	29,52
40_D	40	191311,52	443101,71	10,50	30,44	27,88	20,93	31,10
41_A	41	191306,70	443092,16	1,50	29,69	27,13	20,18	30,35
41_B	41	191306,70	443092,16	4,50	31,21	28,65	21,70	31,87
41_C	41	191306,70	443092,16	7,50	33,98	31,44	24,49	34,66
41_D	41	191306,70	443092,16	10,50	39,42	36,94	30,02	40,14
42_D	42	191306,61	443098,20	10,50	34,76	32,25	25,31	35,46
43_B	43	191316,34	443099,27	4,50	27,87	25,32	18,38	28,54
43_C	43	191316,34	443099,27	7,50	29,96	27,41	20,46	30,63
43_D	43	191316,34	443099,27	10,50	33,67	31,16	24,22	34,37
44_A	44	191311,52	443089,72	1,50	29,97	27,41	20,47	30,64
44_B	44	191311,52	443089,72	4,50	31,36	28,80	21,85	32,02
44_C	44	191311,52	443089,72	7,50	33,98	31,45	24,50	34,66
44_D	44	191311,52	443089,72	10,50	39,45	36,98	30,04	40,17
45_B	45	191321,16	443096,84	4,50	28,48	25,93	18,98	29,15
45_C	45	191321,16	443096,84	7,50	30,95	28,42	21,47	31,63
45_D	45	191321,16	443096,84	10,50	35,56	33,08	26,14	36,27
46_D	46	191321,25	443090,80	10,50	28,83	26,33	19,39	29,53
47_A	47	191316,34	443087,29	1,50	29,87	27,32	20,37	30,54
47_B	47	191316,34	443087,29	4,50	31,13	28,57	21,62	31,79
47_C	47	191316,34	443087,29	7,50	33,54	31,00	24,06	34,22
47_D	47	191316,34	443087,29	10,50	38,66	36,19	29,25	39,38
48_B	48	191325,98	443094,40	4,50	28,47	25,93	18,98	29,15
48_C	48	191325,98	443094,40	7,50	30,88	28,34	21,40	31,56
49_A	49	191321,16	443084,85	1,50	29,83	27,27	20,33	30,50
49_B	49	191321,16	443084,85	4,50	31,09	28,53	21,59	31,76
49_C	49	191321,16	443084,85	7,50	33,28	30,75	23,80	33,96
50_B	50	191330,80	443091,97	4,50	28,05	25,52	18,57	28,73
50_C	50	191330,80	443091,97	7,50	30,22	27,69	20,74	30,90
51_A	51	191325,98	443082,42	1,50	30,16	27,60	20,66	30,83
51_B	51	191325,98	443082,42	4,50	31,44	28,88	21,93	32,10
51_C	51	191325,98	443082,42	7,50	33,89	31,36	24,42	34,58
52_B	52	191335,62	443089,53	4,50	28,51	25,97	19,02	29,19
52_C	52	191335,62	443089,53	7,50	31,78	29,27	22,33	32,48
53_A	53	191330,80	443079,98	1,50	30,23	27,67	20,72	30,89
53_B	53	191330,80	443079,98	4,50	31,52	28,98	22,03	32,20
53_C	53	191330,80	443079,98	7,50	33,42	30,91	23,96	34,11
54_B	54	191340,44	443087,10	4,50	28,80	26,25	19,31	29,47
54_C	54	191340,44	443087,10	7,50	31,26	28,74	21,79	31,95
55_A	55	191335,62	443077,55	1,50	31,10	28,54	21,60	31,77
55_B	55	191335,62	443077,55	4,50	32,61	30,07	23,13	33,29
55_C	55	191335,62	443077,55	7,50	34,66	32,16	25,22	35,36
56_A	56	191222,92	443058,54	1,50	33,19	30,64	23,70	33,86
56_B	56	191222,92	443058,54	4,50	34,75	32,22	25,27	35,43
56_C	56	191222,92	443058,54	7,50	35,29	32,76	25,82	35,98
56_D	56	191222,92	443058,54	10,50	39,06	36,58	29,64	39,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	57	191214,21	443049,29	1,50	45,31	42,83	35,90	46,03
57_B	57	191214,21	443049,29	4,50	46,93	44,48	37,55	47,66
57_C	57	191214,21	443049,29	7,50	48,30	45,85	38,92	49,03
57_D	57	191214,21	443049,29	10,50	48,65	46,21	39,28	49,39
58_A	58	191218,99	443062,24	1,50	33,61	31,06	24,12	34,28
58_B	58	191218,99	443062,24	4,50	36,26	33,73	26,79	36,95
58_C	58	191218,99	443062,24	7,50	37,61	35,13	28,19	38,32
58_D	58	191218,99	443062,24	10,50	39,80	37,32	30,39	40,52
59_A	59	191210,28	443053,00	1,50	45,43	42,96	36,03	46,15
59_B	59	191210,28	443053,00	4,50	47,18	44,72	37,79	47,91
59_C	59	191210,28	443053,00	7,50	48,51	46,05	39,12	49,24
59_D	59	191210,28	443053,00	10,50	49,04	46,58	39,66	49,77
60_A	60	191215,06	443065,94	1,50	33,56	31,01	24,06	34,23
60_B	60	191215,06	443065,94	4,50	36,56	34,03	27,09	37,25
60_C	60	191215,06	443065,94	7,50	38,90	36,43	29,50	39,62
60_D	60	191215,06	443065,94	10,50	40,68	38,22	31,29	41,41
61_A	61	191206,35	443056,70	1,50	45,58	43,11	36,18	46,30
61_B	61	191206,35	443056,70	4,50	47,25	44,78	37,85	47,97
61_C	61	191206,35	443056,70	7,50	48,65	46,20	39,27	49,38
61_D	61	191206,35	443056,70	10,50	49,09	46,64	39,71	49,82
62_A	62	191211,13	443069,65	1,50	32,13	29,60	22,66	32,82
62_B	62	191211,13	443069,65	4,50	34,65	32,12	25,18	35,34
62_C	62	191211,13	443069,65	7,50	36,84	34,38	27,45	37,57
62_D	62	191211,13	443069,65	10,50	36,98	34,51	27,59	37,71
63_A	63	191202,42	443060,40	1,50	45,90	43,43	36,50	46,62
63_B	63	191202,42	443060,40	4,50	47,47	45,00	38,07	48,19
63_C	63	191202,42	443060,40	7,50	48,88	46,42	39,49	49,61
63_D	63	191202,42	443060,40	10,50	49,49	47,03	40,11	50,22
64_B	64	191208,16	443095,40	4,50	31,86	29,33	22,39	32,55
64_C	64	191208,16	443095,40	7,50	36,74	34,20	27,26	37,42
65_B	65	191205,46	443095,86	4,50	29,70	27,16	20,21	30,38
65_C	65	191205,46	443095,86	7,50	30,63	28,09	21,14	31,31
66_A	66	191203,29	443101,14	1,50	45,54	43,06	36,13	46,26
66_B	66	191203,29	443101,14	4,50	46,91	44,44	37,51	47,63
66_C	66	191203,29	443101,14	7,50	47,77	45,31	38,38	48,50
67_A	67	191210,67	443101,54	1,50	41,57	39,10	32,16	42,29
67_B	67	191210,67	443101,54	4,50	43,03	40,57	33,64	43,76
67_C	67	191210,67	443101,54	7,50	40,62	38,15	31,22	41,34
68_C	68	191212,26	443095,79	7,50	34,65	32,17	25,23	35,36
69_A	69	191246,48	443067,79	1,50	34,06	31,52	24,57	34,74
69_B	69	191246,48	443067,79	4,50	37,04	34,54	27,60	37,74
69_C	69	191246,48	443067,79	7,50	39,89	37,43	30,50	40,62
70_B	70	191239,14	443060,00	4,50	32,27	29,74	22,80	32,96
70_C	70	191239,14	443060,00	7,50	34,77	32,27	25,33	35,47
71_A	71	191242,55	443071,50	1,50	34,48	31,94	24,99	35,16
71_B	71	191242,55	443071,50	4,50	37,12	34,62	27,68	37,82
71_C	71	191242,55	443071,50	7,50	39,42	36,96	30,03	40,15
72_B	72	191235,21	443063,71	4,50	31,53	29,00	22,05	32,21
72_C	72	191235,21	443063,71	7,50	33,51	30,99	24,05	34,20
73_A	73	191238,62	443075,20	1,50	33,77	31,23	24,28	34,45
73_B	73	191238,62	443075,20	4,50	36,60	34,10	27,16	37,30
73_C	73	191238,62	443075,20	7,50	39,61	37,15	30,22	40,34
74_B	74	191231,28	443067,41	4,50	31,77	29,24	22,29	32,45
74_C	74	191231,28	443067,41	7,50	34,15	31,63	24,69	34,84
75_A	75	191234,69	443078,90	1,50	34,33	31,79	24,84	35,01
75_B	75	191234,69	443078,90	4,50	37,43	34,92	27,98	38,13
75_C	75	191234,69	443078,90	7,50	40,82	38,36	31,43	41,55
75_D	75	191234,69	443078,90	10,50	42,00	39,54	32,61	42,73
76_D	76	191233,06	443073,09	10,50	28,11	25,57	18,63	28,79
77_B	77	191227,35	443071,12	4,50	31,43	28,90	21,95	32,11
77_C	77	191227,35	443071,12	7,50	33,31	30,77	23,83	33,99
77_D	77	191227,35	443071,12	10,50	37,77	35,26	28,32	38,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A	78	191230,76	443082,61	1,50	35,51	32,98	26,04	36,20
78_B	78	191230,76	443082,61	4,50	38,55	36,05	29,12	39,26
78_C	78	191230,76	443082,61	7,50	41,47	39,01	32,09	42,20
78_D	78	191230,76	443082,61	10,50	42,49	40,04	33,11	43,22
79_B	79	191223,42	443074,82	4,50	31,42	28,89	21,94	32,10
79_C	79	191223,42	443074,82	7,50	33,70	31,17	24,23	34,39
79_D	79	191223,42	443074,82	10,50	38,61	36,12	29,18	39,32
80_C	80	191225,05	443080,63	7,50	40,72	38,24	31,31	41,44
80_D	80	191225,05	443080,63	10,50	42,94	40,47	33,54	43,66
81_A	81	191226,83	443086,31	1,50	35,86	33,34	26,40	36,55
81_B	81	191226,83	443086,31	4,50	39,07	36,58	29,64	39,78
82_B	82	191219,49	443078,52	4,50	31,46	28,94	22,00	32,15
83_A	83	191222,90	443090,01	1,50	36,90	34,39	27,45	37,60
83_B	83	191222,90	443090,01	4,50	40,11	37,62	30,69	40,82
84_B	84	191215,56	443082,23	4,50	31,55	29,04	22,09	32,24
85_A	85	191197,67	443095,17	1,50	44,80	42,33	35,39	45,52
85_B	85	191197,67	443095,17	4,50	46,48	44,01	37,08	47,20
85_C	85	191197,67	443095,17	7,50	48,40	45,95	39,02	49,13
86_B	86	191205,09	443088,18	4,50	31,13	28,60	21,66	31,82
86_C	86	191205,09	443088,18	7,50	34,13	31,65	24,71	34,84
87_A	87	191251,03	443063,51	1,50	33,74	31,21	24,26	34,42
87_B	87	191251,03	443063,51	4,50	36,10	33,59	26,65	36,80
87_C	87	191251,03	443063,51	7,50	39,90	37,44	30,51	40,63
88_A	88	191250,02	443057,11	1,50	36,64	34,18	27,24	37,37
88_B	88	191250,02	443057,11	4,50	36,80	34,32	27,39	37,52
88_C	88	191250,02	443057,11	7,50	29,93	27,43	20,50	30,64
89_C	89	191243,69	443055,72	7,50	32,56	30,04	23,10	33,25
90_A	90	191313,51	443074,89	1,50	31,93	29,42	22,49	32,63
90_B	90	191313,51	443074,89	4,50	34,22	31,74	24,81	34,94
90_C	90	191313,51	443074,89	7,50	36,24	33,77	26,84	36,96
91_B	91	191307,51	443066,03	4,50	32,15	29,60	22,65	32,82
91_C	91	191307,51	443066,03	7,50	35,11	32,59	25,65	35,80
92_A	92	191309,04	443077,91	1,50	31,76	29,25	22,31	32,46
92_B	92	191309,04	443077,91	4,50	34,23	31,75	24,82	34,95
92_C	92	191309,04	443077,91	7,50	36,20	33,73	26,80	36,92
93_B	93	191303,04	443069,05	4,50	32,18	29,62	22,67	32,84
93_C	93	191303,04	443069,05	7,50	35,64	33,12	26,18	36,33
94_A	94	191304,57	443080,94	1,50	31,44	28,93	21,99	32,14
94_B	94	191304,57	443080,94	4,50	34,22	31,74	24,81	34,94
94_C	94	191304,57	443080,94	7,50	36,20	33,73	26,80	36,92
95_B	95	191298,57	443072,08	4,50	31,94	29,38	22,43	32,60
95_C	95	191298,57	443072,08	7,50	35,44	32,92	25,98	36,13
96_A	96	191300,10	443083,97	1,50	31,33	28,81	21,87	32,02
96_B	96	191300,10	443083,97	4,50	34,37	31,89	24,96	35,09
96_C	96	191300,10	443083,97	7,50	36,38	33,91	26,98	37,10
97_B	97	191294,10	443075,11	4,50	31,66	29,10	22,15	32,32
97_C	97	191294,10	443075,11	7,50	35,02	32,49	25,55	35,71
98_A	98	191295,62	443087,00	1,50	32,34	29,83	22,90	33,04
98_B	98	191295,62	443087,00	4,50	35,60	33,13	26,20	36,32
98_C	98	191295,62	443087,00	7,50	37,82	35,36	28,43	38,55
99_B	99	191289,63	443078,14	4,50	31,16	28,60	21,65	31,82
99_C	99	191289,63	443078,14	7,50	34,07	31,54	24,59	34,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_C	100	191290,31	443084,14	7,50	6,48	2,18	-3,52	6,60
10001_A	10001	191244,16	443039,12	4,50	6,95	2,65	-3,05	7,07
10002_A	10002	191250,23	443045,41	4,50	6,61	2,31	-3,39	6,73
10003_A	10003	191258,26	443046,02	4,50	4,30	0,00	-5,70	4,42
10004_A	10004	191271,22	443033,74	4,50	3,93	-0,37	-6,07	4,05
10005_A	10005	191286,00	443019,64	4,50	2,23	-2,07	-7,77	2,35
10006_A	10006	191286,19	443012,36	4,50	-12,24	-16,54	-22,24	-12,12
10007_A	10007	191278,53	443005,23	4,50	-0,27	-4,57	-10,27	-0,15
10008_A	10008	191270,87	443005,28	4,50	21,33	17,03	11,33	21,45
10009_A	10009	191264,06	443011,76	4,50	22,16	17,86	12,16	22,28
10010_A	10010	191257,47	443018,09	4,50	21,43	17,13	11,43	21,55
10011_A	10011	191249,75	443023,72	4,50	21,02	16,72	11,02	21,14
10012_A	10012	191244,33	443031,54	4,50	5,67	1,37	-4,33	5,79
101_A	101	191291,15	443090,02	1,50	2,50	-1,80	-7,50	2,62
101_B	101	191291,15	443090,02	4,50	2,86	-1,44	-7,14	2,98
102_B	102	191285,15	443081,16	4,50	5,18	0,88	-4,82	5,30
103_A	103	191286,68	443093,05	1,50	2,82	-1,48	-7,18	2,94
103_B	103	191286,68	443093,05	4,50	3,23	-1,07	-6,77	3,35
104_B	104	191280,68	443084,19	4,50	5,09	0,79	-4,91	5,21
105_A	105	191319,64	443043,61	1,50	3,73	-0,57	-6,27	3,85
105_B	105	191319,64	443043,61	4,50	6,44	2,14	-3,56	6,56
105_C	105	191319,64	443043,61	7,50	12,97	8,67	2,97	13,09
106_B	106	191312,81	443051,85	4,50	5,25	0,95	-4,75	5,37
106_C	106	191312,81	443051,85	7,50	5,78	1,48	-4,22	5,90
107_A	107	191315,49	443040,16	1,50	3,18	-1,12	-6,82	3,30
107_B	107	191315,49	443040,16	4,50	6,27	1,97	-3,73	6,39
107_C	107	191315,49	443040,16	7,50	12,98	8,68	2,98	13,10
108_B	108	191308,65	443048,40	4,50	4,81	0,51	-5,19	4,93
108_C	108	191308,65	443048,40	7,50	5,25	0,95	-4,75	5,37
109_A	109	191311,33	443036,72	1,50	3,41	-0,89	-6,59	3,53
109_B	109	191311,33	443036,72	4,50	6,40	2,10	-3,60	6,52
109_C	109	191311,33	443036,72	7,50	13,13	8,83	3,13	13,25
110_B	110	191304,50	443044,95	4,50	3,44	-0,86	-6,56	3,56
110_C	110	191304,50	443044,95	7,50	3,62	-0,68	-6,38	3,74
111_A	111	191275,26	443047,45	1,50	2,58	-1,72	-7,42	2,70
111_B	111	191275,26	443047,45	4,50	2,73	-1,57	-7,27	2,85
111_C	111	191275,26	443047,45	7,50	3,79	-0,51	-6,21	3,91
112_B	112	191283,49	443054,28	4,50	2,18	-2,12	-7,82	2,30
112_C	112	191283,49	443054,28	7,50	3,31	-0,99	-6,69	3,43
113_A	113	191271,81	443051,60	1,50	2,70	-1,60	-7,30	2,82
113_B	113	191271,81	443051,60	4,50	3,03	-1,27	-6,97	3,15
113_C	113	191271,81	443051,60	7,50	3,96	-0,34	-6,04	4,08
114_B	114	191280,04	443058,44	4,50	1,89	-2,41	-8,11	2,01
114_C	114	191280,04	443058,44	7,50	3,17	-1,13	-6,83	3,29
115_A	115	191268,36	443055,76	1,50	3,19	-1,11	-6,81	3,31
115_B	115	191268,36	443055,76	4,50	3,50	-0,80	-6,50	3,62
115_C	115	191268,36	443055,76	7,50	4,53	0,23	-5,47	4,65
116_B	116	191276,59	443062,59	4,50	1,42	-2,88	-8,58	1,54
116_C	116	191276,59	443062,59	7,50	2,71	-1,59	-7,29	2,83
117_A	117	191264,91	443059,91	1,50	3,53	-0,77	-6,47	3,65
117_B	117	191264,91	443059,91	4,50	3,83	-0,47	-6,17	3,95
117_C	117	191264,91	443059,91	7,50	4,95	0,65	-5,05	5,07
118_B	118	191273,14	443066,75	4,50	0,57	-3,73	-9,43	0,69
118_C	118	191273,14	443066,75	7,50	1,59	-2,71	-8,41	1,71
119_A	119	191261,46	443064,07	1,50	3,91	-0,39	-6,09	4,03
119_B	119	191261,46	443064,07	4,50	4,37	0,07	-5,63	4,49
119_C	119	191261,46	443064,07	7,50	5,80	1,50	-4,20	5,92
120_B	120	191269,69	443070,90	4,50	0,18	-4,12	-9,82	0,30
120_C	120	191269,69	443070,90	7,50	0,65	-3,65	-9,35	0,77
128_A	128	191247,35	443098,40	1,50	-0,27	-4,57	-10,27	-0,15
128_B	128	191247,35	443098,40	4,50	-0,08	-4,38	-10,08	0,04
129_A	129	191240,78	443094,88	1,50	11,20	6,90	1,20	11,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	129	191240,78	443094,88	4,50	12,31	8,01	2,31	12,43
130_A	130	191233,88	443098,36	1,50	13,11	8,81	3,11	13,23
130_B	130	191233,88	443098,36	4,50	14,24	9,94	4,24	14,36
131_A	131	191251,66	443106,94	1,50	0,00	-4,30	-10,00	0,12
131_B	131	191251,66	443106,94	4,50	-0,02	-4,32	-10,02	0,10
132_A	132	191258,10	443119,68	1,50	1,56	-2,74	-8,44	1,68
132_B	132	191258,10	443119,68	4,50	0,51	-3,79	-9,49	0,63
133_A	133	191244,12	443126,74	1,50	8,91	4,61	-1,09	9,03
133_B	133	191244,12	443126,74	4,50	12,26	7,96	2,26	12,38
134_A	134	191240,89	443120,34	1,50	9,06	4,76	-0,94	9,18
134_B	134	191240,89	443120,34	4,50	12,56	8,26	2,56	12,68
135_A	135	191254,87	443113,28	1,50	1,54	-2,76	-8,46	1,66
135_B	135	191254,87	443113,28	4,50	0,56	-3,74	-9,44	0,68
136_B	136	191354,04	443086,07	4,50	0,53	-3,77	-9,47	0,65
136_C	136	191354,04	443086,07	7,50	1,07	-3,23	-8,93	1,19
137_A	137	191364,38	443080,76	1,50	1,38	-2,92	-8,62	1,50
137_B	137	191364,38	443080,76	4,50	2,86	-1,44	-7,14	2,98
137_C	137	191364,38	443080,76	7,50	3,65	-0,65	-6,35	3,77
147_B	147	191238,39	443055,45	4,50	7,97	3,67	-2,03	8,09
149_B	149	191316,95	443120,11	4,50	4,17	-0,13	-5,83	4,29
149_C	149	191316,95	443120,11	7,50	4,77	0,47	-5,23	4,89
149_D	149	191316,95	443120,11	10,50	7,29	2,99	-2,71	7,41
149_E	149	191316,95	443120,11	13,50	7,21	2,91	-2,79	7,33
149_F	149	191316,95	443120,11	16,50	12,09	7,79	2,09	12,21
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	8,09	3,79	-1,91	8,21
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	11,14	6,84	1,14	11,26
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	14,89	10,59	4,89	15,01
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	0,28	-4,02	-9,72	0,40
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	-3,07	-7,37	-13,07	-2,95
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	-9,51	-13,81	-19,51	-9,39
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	1,64	-2,66	-8,36	1,76
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	1,67	-2,63	-8,33	1,79
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	-0,21	-4,51	-10,21	-0,09
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	-0,75	-5,05	-10,75	-0,63
153_B	153	191306,82	443121,27	4,50	1,47	-2,83	-8,53	1,59
154_A	154	191299,58	443124,95	1,50	2,84	-1,46	-7,16	2,96
154_B	154	191299,58	443124,95	4,50	3,03	-1,27	-6,97	3,15
159_A	159	191204,89	443142,98	1,50	3,81	-0,49	-6,19	3,93
159_B	159	191204,89	443142,98	4,50	4,64	0,34	-5,36	4,76
159_C	159	191204,89	443142,98	7,50	3,26	-1,04	-6,74	3,38
160_A	160	191203,89	443136,93	1,50	22,28	17,98	12,28	22,40
160_B	160	191203,89	443136,93	4,50	23,98	19,68	13,98	24,10
160_C	160	191203,89	443136,93	7,50	25,36	21,06	15,36	25,48
161_B	161	191197,16	443135,57	4,50	22,58	18,28	12,58	22,70
161_C	161	191197,16	443135,57	7,50	24,18	19,88	14,18	24,30
162_B	162	191183,84	443160,15	4,50	2,02	-2,28	-7,98	2,14
162_C	162	191183,84	443160,15	7,50	3,64	-0,66	-6,36	3,76
163_B	163	191177,10	443151,84	4,50	10,87	6,57	0,87	10,99
163_C	163	191177,10	443151,84	7,50	13,28	8,98	3,28	13,40
164_A	164	191160,44	443160,56	1,50	15,78	11,48	5,78	15,90
164_B	164	191160,44	443160,56	4,50	18,94	14,64	8,94	19,06
164_C	164	191160,44	443160,56	7,50	20,39	16,09	10,39	20,51
164_D	164	191160,44	443160,56	10,50	21,98	17,68	11,98	22,10
164_E	164	191160,44	443160,56	13,50	23,01	18,71	13,01	23,13
165_A	165	191176,42	443166,55	1,50	-2,87	-7,17	-12,87	-2,75
165_B	165	191176,42	443166,55	4,50	-0,41	-4,71	-10,41	-0,29
165_C	165	191176,42	443166,55	7,50	1,46	-2,84	-8,54	1,58
165_D	165	191176,42	443166,55	10,50	3,82	-0,48	-6,18	3,94
165_E	165	191176,42	443166,55	13,50	6,22	1,92	-3,78	6,34
166_B	166	191173,54	443149,42	4,50	10,09	5,79	0,09	10,21
166_C	166	191173,54	443149,42	7,50	12,79	8,49	2,79	12,91
166_D	166	191173,54	443149,42	10,50	14,98	10,68	4,98	15,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
166_E	166	191173,54	443149,42	13,50	19,76	15,46	9,76	19,88
167_A	167	191142,87	443139,02	1,50	20,30	16,00	10,30	20,42
167_B	167	191142,87	443139,02	4,50	23,16	18,86	13,16	23,28
167_C	167	191142,87	443139,02	7,50	25,42	21,12	15,42	25,54
167_D	167	191142,87	443139,02	10,50	26,97	22,67	16,97	27,09
167_E	167	191142,87	443139,02	13,50	28,42	24,12	18,42	28,54
167_F	167	191142,87	443139,02	16,50	29,65	25,35	19,65	29,77
168_F	168	191157,69	443143,58	16,50	5,42	1,12	-4,58	5,54
169_B	169	191158,48	443130,95	4,50	10,00	5,70	0,00	10,12
169_C	169	191158,48	443130,95	7,50	12,20	7,90	2,20	12,32
169_D	169	191158,48	443130,95	10,50	15,11	10,81	5,11	15,23
169_E	169	191158,48	443130,95	13,50	18,57	14,27	8,57	18,69
169_F	169	191158,48	443130,95	16,50	22,75	18,45	12,75	22,87
170_F	170	191150,42	443121,09	16,50	25,66	21,36	15,66	25,78
171_F	171	191141,19	443123,37	16,50	28,85	24,55	18,85	28,97
172_B	172	191325,64	443066,58	4,50	-0,31	-4,61	-10,31	-0,19
172_C	172	191325,64	443066,58	7,50	-0,15	-4,45	-10,15	-0,03
172_D	172	191325,64	443066,58	10,50	0,38	-3,92	-9,62	0,50
172_E	172	191325,64	443066,58	13,50	0,39	-3,91	-9,61	0,51
173_A	173	191333,02	443061,59	1,50	0,21	-4,09	-9,79	0,33
173_B	173	191333,02	443061,59	4,50	-0,05	-4,35	-10,05	0,07
173_C	173	191333,02	443061,59	7,50	0,11	-4,19	-9,89	0,23
173_D	173	191333,02	443061,59	10,50	0,53	-3,77	-9,47	0,65
173_E	173	191333,02	443061,59	13,50	0,66	-3,64	-9,34	0,78
174_A	174	191329,62	443051,90	1,50	3,20	-1,10	-6,80	3,32
174_B	174	191329,62	443051,90	4,50	5,24	0,94	-4,76	5,36
174_C	174	191329,62	443051,90	7,50	8,49	4,19	-1,51	8,61
174_D	174	191329,62	443051,90	10,50	13,29	8,99	3,29	13,41
174_E	174	191329,62	443051,90	13,50	12,94	8,64	2,94	13,06
175_D	175	191318,21	443049,41	10,50	12,46	8,16	2,46	12,58
175_E	175	191318,21	443049,41	13,50	12,64	8,34	2,64	12,76
176_B	176	191316,05	443054,58	4,50	5,24	0,94	-4,76	5,36
176_C	176	191316,05	443054,58	7,50	5,56	1,26	-4,44	5,68
176_D	176	191316,05	443054,58	10,50	5,80	1,50	-4,20	5,92
176_E	176	191316,05	443054,58	13,50	6,69	2,39	-3,31	6,81
177_B	177	191313,47	443059,97	4,50	4,41	0,11	-5,59	4,53
177_C	177	191313,47	443059,97	7,50	4,86	0,56	-5,14	4,98
177_D	177	191313,47	443059,97	10,50	3,72	-0,58	-6,28	3,84
177_E	177	191313,47	443059,97	13,50	6,18	1,88	-3,82	6,30
178_D	178	191312,61	443069,03	10,50	4,95	0,65	-5,05	5,07
178_E	178	191312,61	443069,03	13,50	6,21	1,91	-3,79	6,33
179_A	179	191319,20	443071,02	1,50	0,28	-4,02	-9,72	0,40
179_B	179	191319,20	443071,02	4,50	0,11	-4,19	-9,89	0,23
179_C	179	191319,20	443071,02	7,50	0,38	-3,92	-9,62	0,50
179_D	179	191319,20	443071,02	10,50	1,16	-3,14	-8,84	1,28
179_E	179	191319,20	443071,02	13,50	-1,36	-5,66	-11,36	-1,24
18_B	18	191359,05	443090,24	4,50	1,94	-2,36	-8,06	2,06
18_C	18	191359,05	443090,24	7,50	2,37	-1,93	-7,63	2,49
180_B	180	191297,81	443044,11	4,50	1,80	-2,50	-8,20	1,92
180_C	180	191297,81	443044,11	7,50	2,36	-1,94	-7,64	2,48
180_D	180	191297,81	443044,11	10,50	3,15	-1,15	-6,85	3,27
180_E	180	191297,81	443044,11	13,50	4,12	-0,18	-5,88	4,24
180_F	180	191297,81	443044,11	16,50	6,73	2,43	-3,27	6,85
181_E	181	191302,36	443038,28	13,50	4,10	-0,20	-5,90	4,22
181_F	181	191302,36	443038,28	16,50	6,01	1,71	-3,99	6,13
182_E	182	191298,79	443030,68	13,50	1,44	-2,86	-8,56	1,56
182_F	182	191298,79	443030,68	16,50	-16,86	-21,16	-26,86	-16,74
183_A	183	191290,72	443028,83	1,50	1,91	-2,39	-8,09	2,03
183_B	183	191290,72	443028,83	4,50	1,84	-2,46	-8,16	1,96
183_C	183	191290,72	443028,83	7,50	2,68	-1,62	-7,32	2,80
183_D	183	191290,72	443028,83	10,50	4,15	-0,15	-5,85	4,27
183_E	183	191290,72	443028,83	13,50	5,65	1,35	-4,35	5,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_F	183	191290,72	443028,83	16,50	6,28	1,98	-3,72	6,40
184_B	184	191286,13	443034,38	4,50	2,27	-2,03	-7,73	2,39
184_C	184	191286,13	443034,38	7,50	3,22	-1,08	-6,78	3,34
184_D	184	191286,13	443034,38	10,50	4,78	0,48	-5,22	4,90
184_E	184	191286,13	443034,38	13,50	5,67	1,37	-4,33	5,79
184_F	184	191286,13	443034,38	16,50	7,87	3,57	-2,13	7,99
185_A	185	191282,20	443039,06	1,50	1,92	-2,38	-8,08	2,04
185_B	185	191282,20	443039,06	4,50	2,23	-2,07	-7,77	2,35
185_C	185	191282,20	443039,06	7,50	2,88	-1,42	-7,12	3,00
185_D	185	191282,20	443039,06	10,50	4,30	0,00	-5,70	4,42
185_E	185	191282,20	443039,06	13,50	5,51	1,21	-4,49	5,63
185_F	185	191282,20	443039,06	16,50	7,85	3,55	-2,15	7,97
186_A	186	191278,82	443043,14	1,50	2,21	-2,09	-7,79	2,33
186_B	186	191278,82	443043,14	4,50	2,32	-1,98	-7,68	2,44
186_C	186	191278,82	443043,14	7,50	3,25	-1,05	-6,75	3,37
186_D	186	191278,82	443043,14	10,50	4,72	0,42	-5,28	4,84
186_E	186	191278,82	443043,14	13,50	5,92	1,62	-4,08	6,04
186_F	186	191278,82	443043,14	16,50	9,15	4,85	-0,85	9,27
187_D	187	191279,88	443047,91	10,50	7,20	2,90	-2,80	7,32
187_E	187	191279,88	443047,91	13,50	8,63	4,33	-1,37	8,75
187_F	187	191279,88	443047,91	16,50	11,65	7,35	1,65	11,77
188_B	188	191285,65	443052,70	4,50	4,73	0,43	-5,27	4,85
188_C	188	191285,65	443052,70	7,50	6,32	2,02	-3,68	6,44
188_D	188	191285,65	443052,70	10,50	7,42	3,12	-2,58	7,54
188_E	188	191285,65	443052,70	13,50	8,97	4,67	-1,03	9,09
188_F	188	191285,65	443052,70	16,50	11,84	7,54	1,84	11,96
189_B	189	191292,05	443051,04	4,50	1,91	-2,39	-8,09	2,03
189_C	189	191292,05	443051,04	7,50	2,40	-1,90	-7,60	2,52
189_D	189	191292,05	443051,04	10,50	3,55	-0,75	-6,45	3,67
189_E	189	191292,05	443051,04	13,50	5,28	0,98	-4,72	5,40
189_F	189	191292,05	443051,04	16,50	7,94	3,64	-2,06	8,06
19_A	19	191369,39	443084,93	1,50	0,23	-4,07	-9,77	0,35
19_B	19	191369,39	443084,93	4,50	1,65	-2,65	-8,35	1,77
19_C	19	191369,39	443084,93	7,50	2,76	-1,54	-7,24	2,88
190_A	190	191307,84	443033,81	1,50	3,36	-0,94	-6,64	3,48
190_B	190	191307,84	443033,81	4,50	6,38	2,08	-3,62	6,50
190_C	190	191307,84	443033,81	7,50	13,24	8,94	3,24	13,36
190_D	190	191307,84	443033,81	10,50	12,69	8,39	2,69	12,81
191_A	191	191300,87	443028,03	1,50	-2,50	-6,80	-12,50	-2,38
191_B	191	191300,87	443028,03	4,50	1,14	-3,16	-8,86	1,26
191_C	191	191300,87	443028,03	7,50	9,47	5,17	-0,53	9,59
191_D	191	191300,87	443028,03	10,50	-0,44	-4,74	-10,44	-0,32
192_A	192	191294,07	443024,79	1,50	1,65	-2,65	-8,35	1,77
192_B	192	191294,07	443024,79	4,50	1,72	-2,58	-8,28	1,84
192_C	192	191294,07	443024,79	7,50	2,43	-1,87	-7,57	2,55
192_D	192	191294,07	443024,79	10,50	3,09	-1,21	-6,91	3,21
193_B	193	191301,23	443042,23	4,50	3,76	-0,54	-6,24	3,88
193_C	193	191301,23	443042,23	7,50	4,11	-0,19	-5,89	4,23
193_D	193	191301,23	443042,23	10,50	4,91	0,61	-5,09	5,03
194_D	194	191305,91	443039,17	10,50	2,94	-1,36	-7,06	3,06
20_A	20	191186,95	443157,61	1,50	2,01	-2,29	-7,99	2,13
20_B	20	191186,95	443157,61	4,50	3,44	-0,86	-6,56	3,56
20_C	20	191186,95	443157,61	7,50	1,08	-3,22	-8,92	1,20
20001a_C	20001a	191202,72	443203,14	7,50	-2,52	-6,82	-12,52	-2,40
20001a_D	20001a	191202,72	443203,14	10,50	-1,23	-5,53	-11,23	-1,11
20001a_E	20001a	191202,72	443203,14	13,50	0,25	-4,05	-9,75	0,37
20001a_F	20001a	191202,72	443203,14	16,50	2,38	-1,92	-7,62	2,50
20001b_A	20001b	191203,10	443202,96	19,50	7,42	3,12	-2,58	7,54
20001b_B	20001b	191203,10	443202,96	22,50	9,16	4,86	-0,84	9,28
20001b_C	20001b	191203,10	443202,96	25,50	10,36	6,06	0,36	10,48
20001b_D	20001b	191203,10	443202,96	28,50	-8,37	-12,67	-18,37	-8,25
20001b_E	20001b	191203,10	443202,96	31,50	-8,34	-12,64	-18,34	-8,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20001b_F	20001b	191203,10	443202,96	34,50	--	--	--	--
20002a_C	20002a	191195,82	443202,81	7,50	11,87	7,57	1,87	11,99
20002a_D	20002a	191195,82	443202,81	10,50	13,25	8,95	3,25	13,37
20002a_E	20002a	191195,82	443202,81	13,50	14,34	10,04	4,34	14,46
20002a_F	20002a	191195,82	443202,81	16,50	15,38	11,08	5,38	15,50
20002b_A	20002b	191195,54	443202,31	19,50	16,81	12,51	6,81	16,93
20002b_B	20002b	191195,54	443202,31	22,50	17,26	12,96	7,26	17,38
20002b_C	20002b	191195,54	443202,31	25,50	18,10	13,80	8,10	18,22
20002b_D	20002b	191195,54	443202,31	28,50	18,99	14,69	8,99	19,11
20002b_E	20002b	191195,54	443202,31	31,50	19,41	15,11	9,41	19,53
20002b_F	20002b	191195,54	443202,31	34,50	20,14	15,84	10,14	20,26
20003a_C	20003a	191190,90	443193,11	7,50	12,73	8,43	2,73	12,85
20003a_D	20003a	191190,90	443193,11	10,50	14,01	9,71	4,01	14,13
20003a_E	20003a	191190,90	443193,11	13,50	15,25	10,95	5,25	15,37
20003a_F	20003a	191190,90	443193,11	16,50	17,04	12,74	7,04	17,16
20003b_A	20003b	191190,48	443192,33	19,50	17,83	13,53	7,83	17,95
20003b_B	20003b	191190,48	443192,33	22,50	18,24	13,94	8,24	18,36
20003b_C	20003b	191190,48	443192,33	25,50	18,87	14,57	8,87	18,99
20003b_D	20003b	191190,48	443192,33	28,50	19,52	15,22	9,52	19,64
20003b_E	20003b	191190,48	443192,33	31,50	20,42	16,12	10,42	20,54
20003b_F	20003b	191190,48	443192,33	34,50	21,19	16,89	11,19	21,31
20004a_C	20004a	191185,05	443181,54	7,50	13,40	9,10	3,40	13,52
20004a_D	20004a	191185,05	443181,54	10,50	14,74	10,44	4,74	14,86
20004a_E	20004a	191185,05	443181,54	13,50	16,12	11,82	6,12	16,24
20004a_F	20004a	191185,05	443181,54	16,50	18,72	14,42	8,72	18,84
20004b_A	20004b	191184,72	443180,88	19,50	18,15	13,85	8,15	18,27
20004b_B	20004b	191184,72	443180,88	22,50	18,64	14,34	8,64	18,76
20004b_C	20004b	191184,72	443180,88	25,50	19,65	15,35	9,65	19,77
20004b_D	20004b	191184,72	443180,88	28,50	21,13	16,83	11,13	21,25
20004b_E	20004b	191184,72	443180,88	31,50	21,77	17,47	11,77	21,89
20004b_F	20004b	191184,72	443180,88	34,50	22,13	17,83	12,13	22,25
20005a_C	20005a	191188,61	443174,45	7,50	10,89	6,59	0,89	11,01
20005a_D	20005a	191188,61	443174,45	10,50	13,65	9,35	3,65	13,77
20005a_E	20005a	191188,61	443174,45	13,50	16,57	12,27	6,57	16,69
20005a_F	20005a	191188,61	443174,45	16,50	20,55	16,25	10,55	20,67
20005b_A	20005b	191189,05	443174,17	19,50	22,32	18,02	12,32	22,44
20005b_B	20005b	191189,05	443174,17	22,50	22,84	18,54	12,84	22,96
20005b_C	20005b	191189,05	443174,17	25,50	23,61	19,31	13,61	23,73
20005b_D	20005b	191189,05	443174,17	28,50	24,21	19,91	14,21	24,33
20005b_E	20005b	191189,05	443174,17	31,50	24,57	20,27	14,57	24,69
20005b_F	20005b	191189,05	443174,17	34,50	24,61	20,31	14,61	24,73
20006a_C	20006a	191197,23	443175,33	7,50	9,16	4,86	-0,84	9,28
20006a_D	20006a	191197,23	443175,33	10,50	12,62	8,32	2,62	12,74
20006a_E	20006a	191197,23	443175,33	13,50	16,31	12,01	6,31	16,43
20006a_F	20006a	191197,23	443175,33	16,50	18,86	14,56	8,86	18,98
20006b_A	20006b	191196,91	443174,67	19,50	20,34	16,04	10,34	20,46
20006b_B	20006b	191196,91	443174,67	22,50	20,65	16,35	10,65	20,77
20006b_C	20006b	191196,91	443174,67	25,50	20,98	16,68	10,98	21,10
20006b_D	20006b	191196,91	443174,67	28,50	21,15	16,85	11,15	21,27
20006b_E	20006b	191196,91	443174,67	31,50	21,02	16,72	11,02	21,14
20006b_F	20006b	191196,91	443174,67	34,50	21,17	16,87	11,17	21,29
20007a_C	20007a	191202,96	443187,01	7,50	8,61	4,31	-1,39	8,73
20007a_D	20007a	191202,96	443187,01	10,50	11,72	7,42	1,72	11,84
20007a_E	20007a	191202,96	443187,01	13,50	15,25	10,95	5,25	15,37
20007a_F	20007a	191202,96	443187,01	16,50	17,76	13,46	7,76	17,88
20007b_A	20007b	191202,64	443186,37	19,50	19,22	14,92	9,22	19,34
20007b_B	20007b	191202,64	443186,37	22,50	19,94	15,64	9,94	20,06
20007b_C	20007b	191202,64	443186,37	25,50	19,87	15,57	9,87	19,99
20007b_D	20007b	191202,64	443186,37	28,50	20,20	15,90	10,20	20,32
20007b_E	20007b	191202,64	443186,37	31,50	19,90	15,60	9,90	20,02
20007b_F	20007b	191202,64	443186,37	34,50	20,07	15,77	10,07	20,19
20008a_C	20008a	191208,00	443196,60	7,50	9,55	5,25	-0,45	9,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20008a_D	20008a	191208,00	443196,60	10,50	11,98	7,68	1,98	12,10
20008a_E	20008a	191208,00	443196,60	13,50	14,64	10,34	4,64	14,76
20008a_F	20008a	191208,00	443196,60	16,50	17,08	12,78	7,08	17,20
20008b_A	20008b	191207,72	443196,10	19,50	17,91	13,61	7,91	18,03
20008b_B	20008b	191207,72	443196,10	22,50	18,78	14,48	8,78	18,90
20008b_C	20008b	191207,72	443196,10	25,50	19,11	14,81	9,11	19,23
20008b_D	20008b	191207,72	443196,10	28,50	18,53	14,23	8,53	18,65
20008b_E	20008b	191207,72	443196,10	31,50	18,67	14,37	8,67	18,79
20008b_F	20008b	191207,72	443196,10	34,50	18,76	14,46	8,76	18,88
203_A	203	191230,21	443054,61	1,50	8,03	3,73	-1,97	8,15
203_B	203	191230,21	443054,61	4,50	8,20	3,90	-1,80	8,32
203_C	203	191230,21	443054,61	7,50	9,13	4,83	-0,87	9,25
203_D	203	191230,21	443054,61	10,50	10,45	6,15	0,45	10,57
203_E	203	191230,21	443054,61	13,50	11,79	7,49	1,79	11,91
204_C	204	191236,45	443051,97	7,50	6,82	2,52	-3,18	6,94
204_D	204	191236,45	443051,97	10,50	8,19	3,89	-1,81	8,31
204_E	204	191236,45	443051,97	13,50	4,63	0,33	-5,37	4,75
205_B	205	191239,32	443045,75	4,50	3,03	-1,27	-6,97	3,15
205_C	205	191239,32	443045,75	7,50	2,36	-1,94	-7,64	2,48
205_D	205	191239,32	443045,75	10,50	7,37	3,07	-2,63	7,49
205_E	205	191239,32	443045,75	13,50	7,51	3,21	-2,49	7,63
206_B	206	191235,24	443041,40	4,50	-0,99	-5,29	-10,99	-0,87
206_C	206	191235,24	443041,40	7,50	2,50	-1,80	-7,50	2,62
206_D	206	191235,24	443041,40	10,50	7,50	3,20	-2,50	7,62
206_E	206	191235,24	443041,40	13,50	7,61	3,31	-2,39	7,73
207_A	207	191231,08	443037,02	1,50	-2,38	-6,68	-12,38	-2,26
207_B	207	191231,08	443037,02	4,50	-0,72	-5,02	-10,72	-0,60
207_C	207	191231,08	443037,02	7,50	1,49	-2,81	-8,51	1,61
207_D	207	191231,08	443037,02	10,50	7,08	2,78	-2,92	7,20
207_E	207	191231,08	443037,02	13,50	7,17	2,87	-2,83	7,29
208_A	208	191222,69	443041,30	1,50	26,77	22,47	16,77	26,89
208_B	208	191222,69	443041,30	4,50	28,35	24,05	18,35	28,47
208_C	208	191222,69	443041,30	7,50	29,17	24,87	19,17	29,29
208_D	208	191222,69	443041,30	10,50	29,39	25,09	19,39	29,51
208_E	208	191222,69	443041,30	13,50	29,59	25,29	19,59	29,71
209_E	209	191220,46	443052,13	13,50	19,05	14,75	9,05	19,17
21_B	21	191180,19	443149,32	4,50	11,04	6,74	1,04	11,16
21_C	21	191180,19	443149,32	7,50	13,51	9,21	3,51	13,63
210_A	210	191226,85	443054,83	1,50	6,78	2,48	-3,22	6,90
210_B	210	191226,85	443054,83	4,50	6,77	2,47	-3,23	6,89
210_C	210	191226,85	443054,83	7,50	9,57	5,27	-0,43	9,69
210_D	210	191226,85	443054,83	10,50	10,54	6,24	0,54	10,66
210_E	210	191226,85	443054,83	13,50	5,34	1,04	-4,66	5,46
211_A	211	191203,36	443080,40	1,50	6,27	1,97	-3,73	6,39
211_B	211	191203,36	443080,40	4,50	5,48	1,18	-4,52	5,60
211_C	211	191203,36	443080,40	7,50	8,89	4,59	-1,11	9,01
211_D	211	191203,36	443080,40	10,50	6,76	2,46	-3,24	6,88
211_E	211	191203,36	443080,40	13,50	3,38	-0,92	-6,62	3,50
211_F	211	191203,36	443080,40	16,50	3,73	-0,57	-6,27	3,85
212_A	212	191208,64	443075,43	1,50	7,47	3,17	-2,53	7,59
212_B	212	191208,64	443075,43	4,50	8,10	3,80	-1,90	8,22
212_C	212	191208,64	443075,43	7,50	10,50	6,20	0,50	10,62
212_D	212	191208,64	443075,43	10,50	10,43	6,13	0,43	10,55
212_E	212	191208,64	443075,43	13,50	2,74	-1,56	-7,26	2,86
212_F	212	191208,64	443075,43	16,50	3,04	-1,26	-6,96	3,16
213_E	213	191205,74	443067,72	13,50	14,14	9,84	4,14	14,26
213_F	213	191205,74	443067,72	16,50	21,15	16,85	11,15	21,27
214_A	214	191196,81	443065,68	1,50	36,08	31,78	26,08	36,20
214_B	214	191196,81	443065,68	4,50	36,45	32,15	26,45	36,57
214_C	214	191196,81	443065,68	7,50	36,42	32,12	26,42	36,54
214_D	214	191196,81	443065,68	10,50	36,22	31,92	26,22	36,34
214_E	214	191196,81	443065,68	13,50	35,92	31,62	25,92	36,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
214_F	214	191196,81	443065,68	16,50	35,59	31,29	25,59	35,71
215_B	215	191191,54	443070,66	4,50	37,47	33,17	27,47	37,59
215_C	215	191191,54	443070,66	7,50	37,43	33,13	27,43	37,55
215_D	215	191191,54	443070,66	10,50	37,16	32,86	27,16	37,28
215_E	215	191191,54	443070,66	13,50	36,84	32,54	26,84	36,96
215_F	215	191191,54	443070,66	16,50	36,51	32,21	26,51	36,63
216_A	216	191187,45	443074,51	1,50	36,85	32,55	26,85	36,97
216_B	216	191187,45	443074,51	4,50	37,32	33,02	27,32	37,44
216_C	216	191187,45	443074,51	7,50	37,35	33,05	27,35	37,47
216_D	216	191187,45	443074,51	10,50	37,15	32,85	27,15	37,27
216_E	216	191187,45	443074,51	13,50	36,90	32,60	26,90	37,02
216_F	216	191187,45	443074,51	16,50	36,59	32,29	26,59	36,71
217_E	217	191190,19	443082,50	13,50	30,09	25,79	20,09	30,21
217_F	217	191190,19	443082,50	16,50	32,52	28,22	22,52	32,64
218_E	218	191197,94	443085,66	13,50	3,00	-1,30	-7,00	3,12
218_F	218	191197,94	443085,66	16,50	2,90	-1,40	-7,10	3,02
219_A	219	191201,71	443084,59	1,50	5,76	1,46	-4,24	5,88
219_B	219	191201,71	443084,59	4,50	5,93	1,63	-4,07	6,05
219_C	219	191201,71	443084,59	7,50	6,09	1,79	-3,91	6,21
219_D	219	191201,71	443084,59	10,50	5,97	1,67	-4,03	6,09
22_A	22	191191,14	443154,20	1,50	3,26	-1,04	-6,74	3,38
22_B	22	191191,14	443154,20	4,50	4,18	-0,12	-5,82	4,30
22_C	22	191191,14	443154,20	7,50	2,25	-2,05	-7,75	2,37
220_A	220	191183,81	443077,94	1,50	36,38	32,08	26,38	36,50
220_B	220	191183,81	443077,94	4,50	37,06	32,76	27,06	37,18
220_C	220	191183,81	443077,94	7,50	37,18	32,88	27,18	37,30
220_D	220	191183,81	443077,94	10,50	37,07	32,77	27,07	37,19
221_A	221	191187,85	443084,76	1,50	29,89	25,59	19,89	30,01
221_B	221	191187,85	443084,76	4,50	32,20	27,90	22,20	32,32
221_C	221	191187,85	443084,76	7,50	32,88	28,58	22,88	33,00
221_D	221	191187,85	443084,76	10,50	33,09	28,79	23,09	33,21
222_A	222	191194,37	443091,67	1,50	27,84	23,54	17,84	27,96
222_B	222	191194,37	443091,67	4,50	30,22	25,92	20,22	30,34
222_C	222	191194,37	443091,67	7,50	31,16	26,86	21,16	31,28
222_D	222	191194,37	443091,67	10,50	31,37	27,07	21,37	31,49
223_D	223	191199,43	443089,60	10,50	4,23	-0,07	-5,77	4,35
224_B	224	191153,61	443123,95	4,50	4,51	0,21	-5,49	4,63
224_C	224	191153,61	443123,95	7,50	6,75	2,45	-3,25	6,87
224_D	224	191153,61	443123,95	10,50	9,40	5,10	-0,60	9,52
224_E	224	191153,61	443123,95	13,50	1,32	-2,98	-8,68	1,44
227_B	227	191145,68	443113,87	4,50	35,60	31,30	25,60	35,72
227_C	227	191145,68	443113,87	7,50	36,91	32,61	26,91	37,03
227_D	227	191145,68	443113,87	10,50	37,29	32,99	27,29	37,41
227_E	227	191145,68	443113,87	13,50	37,26	32,96	27,26	37,38
229_B	229	191142,10	443117,25	4,50	35,18	30,88	25,18	35,30
229_C	229	191142,10	443117,25	7,50	36,68	32,38	26,68	36,80
229_D	229	191142,10	443117,25	10,50	37,17	32,87	27,17	37,29
229_E	229	191142,10	443117,25	13,50	37,27	32,97	27,27	37,39
23_B	23	191184,37	443145,91	4,50	11,21	6,91	1,21	11,33
23_C	23	191184,37	443145,91	7,50	13,81	9,51	3,81	13,93
230_B	230	191136,98	443122,24	4,50	34,53	30,23	24,53	34,65
230_C	230	191136,98	443122,24	7,50	36,26	31,96	26,26	36,38
230_D	230	191136,98	443122,24	10,50	36,94	32,64	26,94	37,06
230_E	230	191136,98	443122,24	13,50	37,22	32,92	27,22	37,34
231_A	231	191133,66	443127,69	1,50	23,25	18,95	13,25	23,37
231_B	231	191133,66	443127,69	4,50	27,00	22,70	17,00	27,12
231_C	231	191133,66	443127,69	7,50	29,73	25,43	19,73	29,85
231_D	231	191133,66	443127,69	10,50	31,43	27,13	21,43	31,55
231_E	231	191133,66	443127,69	13,50	32,61	28,31	22,61	32,73
232_B	232	191162,59	443119,50	4,50	10,79	6,49	0,79	10,91
232_C	232	191162,59	443119,50	7,50	11,98	7,68	1,98	12,10
232_D	232	191162,59	443119,50	10,50	14,01	9,71	4,01	14,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
233_A	233	191168,30	443117,08	1,50	20,10	15,80	10,10	20,22
233_B	233	191168,30	443117,08	4,50	21,87	17,57	11,87	21,99
233_C	233	191168,30	443117,08	7,50	22,32	18,02	12,32	22,44
233_D	233	191168,30	443117,08	10,50	12,32	8,02	2,32	12,44
234_A	234	191164,60	443107,65	1,50	29,66	25,36	19,66	29,78
234_B	234	191164,60	443107,65	4,50	32,26	27,96	22,26	32,38
234_C	234	191164,60	443107,65	7,50	32,48	28,18	22,48	32,60
234_D	234	191164,60	443107,65	10,50	32,17	27,87	22,17	32,29
235_A	235	191155,68	443104,45	1,50	33,14	28,84	23,14	33,26
235_B	235	191155,68	443104,45	4,50	36,41	32,11	26,41	36,53
235_C	235	191155,68	443104,45	7,50	37,13	32,83	27,13	37,25
235_D	235	191155,68	443104,45	10,50	37,22	32,92	27,22	37,34
236_B	236	191151,92	443107,99	4,50	36,16	31,86	26,16	36,28
236_C	236	191151,92	443107,99	7,50	37,09	32,79	27,09	37,21
236_D	236	191151,92	443107,99	10,50	37,25	32,95	27,25	37,37
237_B	237	191148,41	443111,30	4,50	35,86	31,56	25,86	35,98
237_C	237	191148,41	443111,30	7,50	37,00	32,70	27,00	37,12
237_D	237	191148,41	443111,30	10,50	37,30	33,00	27,30	37,42
238_B	238	191156,70	443121,07	4,50	5,64	1,34	-4,36	5,76
238_C	238	191156,70	443121,07	7,50	7,67	3,37	-2,33	7,79
238_D	238	191156,70	443121,07	10,50	10,49	6,19	0,49	10,61
239_C	239	191281,53	443090,08	7,50	7,17	2,87	-2,83	7,29
239_D	239	191281,53	443090,08	10,50	11,14	6,84	1,14	11,26
24_A	24	191195,32	443150,79	1,50	3,78	-0,52	-6,22	3,90
24_B	24	191195,32	443150,79	4,50	4,42	0,12	-5,58	4,54
24_C	24	191195,32	443150,79	7,50	2,81	-1,49	-7,19	2,93
240_B	240	191276,44	443087,07	4,50	3,09	-1,21	-6,91	3,21
240_C	240	191276,44	443087,07	7,50	4,24	-0,06	-5,76	4,36
240_D	240	191276,44	443087,07	10,50	6,32	2,02	-3,68	6,44
241_B	241	191273,76	443087,62	4,50	-3,76	-8,06	-13,76	-3,64
241_C	241	191273,76	443087,62	7,50	-3,80	-8,10	-13,80	-3,68
241_D	241	191273,76	443087,62	10,50	-3,38	-7,68	-13,38	-3,26
242_B	242	191271,30	443084,99	4,50	-4,47	-8,77	-14,47	-4,35
242_C	242	191271,30	443084,99	7,50	-4,54	-8,84	-14,54	-4,42
242_D	242	191271,30	443084,99	10,50	-4,57	-8,87	-14,57	-4,45
243_A	243	191259,95	443095,07	1,50	8,07	3,77	-1,93	8,19
243_B	243	191259,95	443095,07	4,50	9,55	5,25	-0,45	9,67
243_C	243	191259,95	443095,07	7,50	13,29	8,99	3,29	13,41
243_D	243	191259,95	443095,07	10,50	15,20	10,90	5,20	15,32
244_B	244	191263,47	443098,86	4,50	9,94	5,64	-0,06	10,06
244_C	244	191263,47	443098,86	7,50	14,06	9,76	4,06	14,18
244_D	244	191263,47	443098,86	10,50	16,58	12,28	6,58	16,70
245_A	245	191267,11	443102,87	1,50	8,00	3,70	-2,00	8,12
245_B	245	191267,11	443102,87	4,50	9,40	5,10	-0,60	9,52
245_C	245	191267,11	443102,87	7,50	13,12	8,82	3,12	13,24
245_D	245	191267,11	443102,87	10,50	15,94	11,64	5,94	16,06
246_A	246	191276,79	443099,75	1,50	3,76	-0,54	-6,24	3,88
246_B	246	191276,79	443099,75	4,50	4,33	0,03	-5,67	4,45
246_C	246	191276,79	443099,75	7,50	5,75	1,45	-4,25	5,87
246_D	246	191276,79	443099,75	10,50	8,43	4,13	-1,57	8,55
247_B	247	191267,56	443080,95	4,50	-13,82	-18,12	-23,82	-13,70
247_C	247	191267,56	443080,95	7,50	-13,90	-18,20	-23,90	-13,78
247_D	247	191267,56	443080,95	10,50	-13,90	-18,20	-23,90	-13,78
247_E	247	191267,56	443080,95	13,50	-14,33	-18,63	-24,33	-14,21
248_B	248	191266,14	443075,20	4,50	-0,33	-4,63	-10,33	-0,21
248_C	248	191266,14	443075,20	7,50	-0,19	-4,49	-10,19	-0,07
248_D	248	191266,14	443075,20	10,50	-0,05	-4,35	-10,05	0,07
248_E	248	191266,14	443075,20	13,50	2,37	-1,93	-7,63	2,49
249_D	249	191263,96	443069,47	10,50	-19,87	-24,17	-29,87	-19,75
249_E	249	191263,96	443069,47	13,50	-32,68	-36,98	-42,68	-32,56
25_B	25	191188,56	443142,49	4,50	10,97	6,67	0,97	11,09
25_C	25	191188,56	443142,49	7,50	14,06	9,76	4,06	14,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_A	250	191253,52	443073,65	1,50	4,40	0,10	-5,60	4,52
250_B	250	191253,52	443073,65	4,50	5,27	0,97	-4,73	5,39
250_C	250	191253,52	443073,65	7,50	7,07	2,77	-2,93	7,19
250_D	250	191253,52	443073,65	10,50	9,04	4,74	-0,96	9,16
250_E	250	191253,52	443073,65	13,50	13,70	9,40	3,70	13,82
251_A	251	191249,16	443083,35	1,50	7,87	3,57	-2,13	7,99
251_B	251	191249,16	443083,35	4,50	9,15	4,85	-0,85	9,27
251_C	251	191249,16	443083,35	7,50	10,36	6,06	0,36	10,48
251_D	251	191249,16	443083,35	10,50	12,03	7,73	2,03	12,15
251_E	251	191249,16	443083,35	13,50	17,07	12,77	7,07	17,19
252_B	252	191252,68	443087,18	4,50	10,99	6,69	0,99	11,11
252_C	252	191252,68	443087,18	7,50	12,48	8,18	2,48	12,60
252_D	252	191252,68	443087,18	10,50	14,14	9,84	4,14	14,26
252_E	252	191252,68	443087,18	13,50	17,70	13,40	7,70	17,82
253_A	253	191256,22	443091,04	1,50	7,84	3,54	-2,16	7,96
253_B	253	191256,22	443091,04	4,50	9,33	5,03	-0,67	9,45
253_C	253	191256,22	443091,04	7,50	13,31	9,01	3,31	13,43
253_D	253	191256,22	443091,04	10,50	15,56	11,26	5,56	15,68
253_E	253	191256,22	443091,04	13,50	18,32	14,02	8,32	18,44
254_E	254	191263,95	443088,23	13,50	9,27	4,97	-0,73	9,39
255_A	255	191303,53	443114,74	1,50	2,11	-2,19	-7,89	2,23
255_B	255	191303,53	443114,74	4,50	0,28	-4,02	-9,72	0,40
255_C	255	191303,53	443114,74	7,50	1,14	-3,16	-8,86	1,26
255_D	255	191303,53	443114,74	10,50	1,63	-2,67	-8,37	1,75
255_E	255	191303,53	443114,74	13,50	0,18	-4,12	-9,82	0,30
256_A	256	191301,09	443109,91	1,50	3,06	-1,24	-6,94	3,18
256_B	256	191301,09	443109,91	4,50	0,62	-3,68	-9,38	0,74
256_C	256	191301,09	443109,91	7,50	0,87	-3,43	-9,13	0,99
256_D	256	191301,09	443109,91	10,50	1,98	-2,32	-8,02	2,10
256_E	256	191301,09	443109,91	13,50	0,90	-3,40	-9,10	1,02
257_B	257	191302,05	443106,47	4,50	-5,15	-9,45	-15,15	-5,03
257_C	257	191302,05	443106,47	7,50	-5,31	-9,61	-15,31	-5,19
257_D	257	191302,05	443106,47	10,50	-4,47	-8,77	-14,47	-4,35
257_E	257	191302,05	443106,47	13,50	-0,88	-5,18	-10,88	-0,76
258_D	258	191303,27	443103,11	10,50	4,16	-0,14	-5,84	4,28
258_E	258	191303,27	443103,11	13,50	3,70	-0,60	-6,30	3,82
259_D	259	191300,89	443098,43	10,50	3,91	-0,39	-6,09	4,03
259_E	259	191300,89	443098,43	13,50	4,04	-0,26	-5,96	4,16
26_A	26	191199,51	443147,37	1,50	3,49	-0,81	-6,51	3,61
26_B	26	191199,51	443147,37	4,50	4,35	0,05	-5,65	4,47
26_C	26	191199,51	443147,37	7,50	2,56	-1,74	-7,44	2,68
260_A	260	191293,66	443098,73	1,50	5,37	1,07	-4,63	5,49
260_B	260	191293,66	443098,73	4,50	5,25	0,95	-4,75	5,37
260_C	260	191293,66	443098,73	7,50	7,30	3,00	-2,70	7,42
260_D	260	191293,66	443098,73	10,50	8,95	4,65	-1,05	9,07
260_E	260	191293,66	443098,73	13,50	12,03	7,73	2,03	12,15
261_A	261	191288,73	443103,60	1,50	5,49	1,19	-4,51	5,61
261_B	261	191288,73	443103,60	4,50	6,10	1,80	-3,90	6,22
261_C	261	191288,73	443103,60	7,50	8,19	3,89	-1,81	8,31
261_D	261	191288,73	443103,60	10,50	11,62	7,32	1,62	11,74
261_E	261	191288,73	443103,60	13,50	13,57	9,27	3,57	13,69
262_B	262	191291,46	443108,95	4,50	6,23	1,93	-3,77	6,35
262_C	262	191291,46	443108,95	7,50	8,19	3,89	-1,81	8,31
262_D	262	191291,46	443108,95	10,50	12,23	7,93	2,23	12,35
262_E	262	191291,46	443108,95	13,50	13,82	9,52	3,82	13,94
264_A	264	191293,78	443113,60	1,50	5,69	1,39	-4,31	5,81
264_B	264	191293,78	443113,60	4,50	6,20	1,90	-3,80	6,32
264_C	264	191293,78	443113,60	7,50	7,95	3,65	-2,05	8,07
264_D	264	191293,78	443113,60	10,50	12,04	7,74	2,04	12,16
264_E	264	191293,78	443113,60	13,50	13,61	9,31	3,61	13,73
265_A	265	191296,22	443118,43	1,50	3,42	-0,88	-6,58	3,54
265_B	265	191296,22	443118,43	4,50	3,73	-0,57	-6,27	3,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_C	265	191296,22	443118,43	7,50	4,92	0,62	-5,08	5,04
265_D	265	191296,22	443118,43	10,50	8,06	3,76	-1,94	8,18
265_E	265	191296,22	443118,43	13,50	13,11	8,81	3,11	13,23
266_C	266	191301,57	443119,93	7,50	-0,11	-4,41	-10,11	0,01
266_D	266	191301,57	443119,93	10,50	1,08	-3,22	-8,92	1,20
266_E	266	191301,57	443119,93	13,50	2,73	-1,57	-7,27	2,85
267_A	267	191359,59	443076,77	1,50	2,75	-1,55	-7,25	2,87
267_B	267	191359,59	443076,77	4,50	4,30	0,00	-5,70	4,42
267_C	267	191359,59	443076,77	7,50	4,48	0,18	-5,52	4,60
267_D	267	191359,59	443076,77	10,50	8,33	4,03	-1,67	8,45
268_A	268	191354,36	443072,41	1,50	2,73	-1,57	-7,27	2,85
268_B	268	191354,36	443072,41	4,50	4,18	-0,12	-5,82	4,30
268_C	268	191354,36	443072,41	7,50	4,96	0,66	-5,04	5,08
268_D	268	191354,36	443072,41	10,50	8,62	4,32	-1,38	8,74
269_A	269	191344,57	443073,09	1,50	4,40	0,10	-5,60	4,52
269_B	269	191344,57	443073,09	4,50	5,17	0,87	-4,83	5,29
269_C	269	191344,57	443073,09	7,50	4,98	0,68	-5,02	5,10
269_D	269	191344,57	443073,09	10,50	7,91	3,61	-2,09	8,03
27_B	27	191192,74	443139,08	4,50	12,92	8,62	2,92	13,04
27_C	27	191192,74	443139,08	7,50	15,66	11,36	5,66	15,78
270_D	270	191339,64	443079,86	10,50	3,64	-0,66	-6,36	3,76
271_D	271	191342,42	443085,41	10,50	3,69	-0,61	-6,31	3,81
272_D	272	191352,67	443083,17	10,50	-4,20	-8,50	-14,20	-4,08
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	-3,82	-8,12	-13,82	-3,70
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	-3,97	-8,27	-13,97	-3,85
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	-5,16	-9,46	-15,16	-5,04
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	-11,62	-15,92	-21,62	-11,50
274_B	274	191351,43	443110,63	4,50	3,87	-0,43	-6,13	3,99
274_C	274	191351,43	443110,63	7,50	4,91	0,61	-5,09	5,03
274_D	274	191351,43	443110,63	10,50	8,27	3,97	-1,73	8,39
274_E	274	191351,43	443110,63	13,50	7,52	3,22	-2,48	7,64
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	0,05	-4,25	-9,95	0,17
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	-0,07	-4,37	-10,07	0,05
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	-1,44	-5,74	-11,44	-1,32
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	4,69	0,39	-5,31	4,81
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	-4,57	-8,87	-14,57	-4,45
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	-4,73	-9,03	-14,73	-4,61
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	-7,03	-11,33	-17,03	-6,91
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	-16,40	-20,70	-26,40	-16,28
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	-33,84	-38,14	-43,84	-33,72
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	-5,92	-10,22	-15,92	-5,80
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	-6,00	-10,30	-16,00	-5,88
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	-10,26	-14,56	-20,26	-10,14
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	-16,53	-20,83	-26,53	-16,41
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	-18,76	-23,06	-28,76	-18,64
279_F	279	191372,52	443099,90	16,50	7,55	3,25	-2,45	7,67
28_B	28	191168,79	443124,12	4,50	10,07	5,77	0,07	10,19
28_C	28	191168,79	443124,12	7,50	11,57	7,27	1,57	11,69
280_B	280	191366,44	443096,36	4,50	1,73	-2,57	-8,27	1,85
280_C	280	191366,44	443096,36	7,50	1,63	-2,67	-8,37	1,75
280_D	280	191366,44	443096,36	10,50	2,62	-1,68	-7,38	2,74
280_E	280	191366,44	443096,36	13,50	4,14	-0,16	-5,86	4,26
281_B	281	191376,88	443090,98	4,50	1,51	-2,79	-8,49	1,63
281_C	281	191376,88	443090,98	7,50	3,47	-0,83	-6,53	3,59
281_D	281	191376,88	443090,98	10,50	5,17	0,87	-4,83	5,29
281_E	281	191376,88	443090,98	13,50	4,90	0,60	-5,10	5,02
282_D	282	191366,50	443089,34	10,50	6,76	2,46	-3,24	6,88
282_E	282	191366,50	443089,34	13,50	7,12	2,82	-2,88	7,24
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	-0,72	-5,02	-10,72	-0,60
284_C	284	191303,08	443127,19	7,50	5,36	1,06	-4,64	5,48
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	3,41	-0,89	-6,59	3,53
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	4,87	0,57	-5,13	4,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	286	191309,40	443144,72	1,50	2,83	-1,47	-7,17	2,95
286_B	286	191309,40	443144,72	4,50	3,26	-1,04	-6,74	3,38
286_C	286	191309,40	443144,72	7,50	4,74	0,44	-5,26	4,86
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	-0,93	-5,23	-10,93	-0,81
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	-0,69	-4,99	-10,69	-0,57
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	-0,29	-4,59	-10,29	-0,17
288_A	288	191260,70	443124,83	1,50	3,64	-0,66	-6,36	3,76
288_B	288	191260,70	443124,83	4,50	2,83	-1,47	-7,17	2,95
289_A	289	191246,77	443131,99	1,50	8,61	4,31	-1,39	8,73
289_B	289	191246,77	443131,99	4,50	11,40	7,10	1,40	11,52
29_A	29	191175,19	443115,54	1,50	27,33	23,03	17,33	27,45
29_B	29	191175,19	443115,54	4,50	29,85	25,55	19,85	29,97
29_C	29	191175,19	443115,54	7,50	30,43	26,13	20,43	30,55
290_A	290	191316,95	443120,11	19,50	14,58	10,28	4,58	14,70
290_B	290	191316,95	443120,11	22,50	15,74	11,44	5,74	15,86
290_C	290	191316,95	443120,11	25,50	16,95	12,65	6,95	17,07
290_D	290	191316,95	443120,11	28,50	17,00	12,70	7,00	17,12
290_E	290	191316,95	443120,11	31,50	16,72	12,42	6,72	16,84
290_F	290	191316,95	443120,11	34,50	17,53	13,23	7,53	17,65
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	15,87	11,57	5,87	15,99
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	16,67	12,37	6,67	16,79
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	17,37	13,07	7,37	17,49
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	17,72	13,42	7,72	17,84
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	19,10	14,80	9,10	19,22
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	18,54	14,24	8,54	18,66
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	-11,02	-15,32	-21,02	-10,90
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	-10,75	-15,05	-20,75	-10,63
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	-10,30	-14,60	-20,30	-10,18
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	-9,73	-14,03	-19,73	-9,61
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	-10,87	-15,17	-20,87	-10,75
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	-13,88	-18,18	-23,88	-13,76
293_A	293	191333,42	443122,51	19,50	-0,94	-5,24	-10,94	-0,82
293_B	293	191333,42	443122,51	22,50	-1,04	-5,34	-11,04	-0,92
293_C	293	191333,42	443122,51	25,50	--	--	--	--
293_D	293	191333,42	443122,51	28,50	--	--	--	--
293_E	293	191333,42	443122,51	31,50	--	--	--	--
293_F	293	191333,42	443122,51	34,50	--	--	--	--
298_A	298	191142,87	443139,02	19,50	30,12	25,82	20,12	30,24
298_B	298	191142,87	443139,02	22,50	30,34	26,04	20,34	30,46
298_C	298	191142,87	443139,02	25,50	30,87	26,57	20,87	30,99
298_D	298	191142,87	443139,02	28,50	31,16	26,86	21,16	31,28
299_A	299	191157,69	443143,58	19,50	9,35	5,05	-0,65	9,47
299_B	299	191157,69	443143,58	22,50	11,72	7,42	1,72	11,84
299_C	299	191157,69	443143,58	25,50	13,06	8,76	3,06	13,18
299_D	299	191157,69	443143,58	28,50	13,70	9,40	3,70	13,82
30_A	30	191169,74	443118,16	1,50	17,60	13,30	7,60	17,72
30_B	30	191169,74	443118,16	4,50	18,95	14,65	8,95	19,07
30_C	30	191169,74	443118,16	7,50	20,13	15,83	10,13	20,25
300_A	300	191158,48	443130,95	19,50	25,08	20,78	15,08	25,20
300_B	300	191158,48	443130,95	22,50	27,06	22,76	17,06	27,18
300_C	300	191158,48	443130,95	25,50	28,70	24,40	18,70	28,82
300_D	300	191158,48	443130,95	28,50	29,26	24,96	19,26	29,38
301_A	301	191150,42	443121,09	19,50	30,00	25,70	20,00	30,12
301_B	301	191150,42	443121,09	22,50	31,04	26,74	21,04	31,16
301_C	301	191150,42	443121,09	25,50	31,02	26,72	21,02	31,14
301_D	301	191150,42	443121,09	28,50	30,89	26,59	20,89	31,01
302_A	302	191141,19	443123,37	19,50	36,40	32,10	26,40	36,52
302_B	302	191141,19	443123,37	22,50	35,93	31,63	25,93	36,05
302_C	302	191141,19	443123,37	25,50	35,65	31,35	25,65	35,77
302_D	302	191141,19	443123,37	28,50	35,37	31,07	25,37	35,49
303_A	303	191297,81	443044,11	19,50	7,81	3,51	-2,19	7,93
303_B	303	191297,81	443044,11	22,50	-6,57	-10,87	-16,57	-6,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_C	303	191297,81	443044,11	25,50	-5,99	-10,29	-15,99	-5,87
303_D	303	191297,81	443044,11	28,50	-5,43	-9,73	-15,43	-5,31
304_A	304	191302,36	443038,28	19,50	7,31	3,01	-2,69	7,43
304_B	304	191302,36	443038,28	22,50	-4,16	-8,46	-14,16	-4,04
304_C	304	191302,36	443038,28	25,50	-3,73	-8,03	-13,73	-3,61
304_D	304	191302,36	443038,28	28,50	-3,03	-7,33	-13,03	-2,91
305_A	305	191298,79	443030,68	19,50	-18,15	-22,45	-28,15	-18,03
305_B	305	191298,79	443030,68	22,50	-18,48	-22,78	-28,48	-18,36
305_C	305	191298,79	443030,68	25,50	-18,55	-22,85	-28,55	-18,43
305_D	305	191298,79	443030,68	28,50	-18,62	-22,92	-28,62	-18,50
306_A	306	191290,72	443028,83	19,50	7,86	3,56	-2,14	7,98
306_B	306	191290,72	443028,83	22,50	9,68	5,38	-0,32	9,80
306_C	306	191290,72	443028,83	25,50	12,73	8,43	2,73	12,85
306_D	306	191290,72	443028,83	28,50	15,56	11,26	5,56	15,68
307_A	307	191286,04	443034,46	19,50	10,46	6,16	0,46	10,58
307_B	307	191286,04	443034,46	22,50	11,84	7,54	1,84	11,96
307_C	307	191286,04	443034,46	25,50	13,69	9,39	3,69	13,81
307_D	307	191286,04	443034,46	28,50	16,18	11,88	6,18	16,30
308_A	308	191282,20	443039,06	19,50	9,57	5,27	-0,43	9,69
308_B	308	191282,20	443039,06	22,50	11,45	7,15	1,45	11,57
308_C	308	191282,20	443039,06	25,50	13,44	9,14	3,44	13,56
308_D	308	191282,20	443039,06	28,50	15,70	11,40	5,70	15,82
309_A	309	191278,82	443043,14	19,50	10,68	6,38	0,68	10,80
309_B	309	191278,82	443043,14	22,50	12,27	7,97	2,27	12,39
309_C	309	191278,82	443043,14	25,50	13,92	9,62	3,92	14,04
309_D	309	191278,82	443043,14	28,50	15,93	11,63	5,93	16,05
31_B	31	191173,12	443127,35	4,50	9,54	5,24	-0,46	9,66
31_C	31	191173,12	443127,35	7,50	11,14	6,84	1,14	11,26
310_A	310	191279,88	443047,91	19,50	13,22	8,92	3,22	13,34
310_B	310	191279,88	443047,91	22,50	12,56	8,26	2,56	12,68
310_C	310	191279,88	443047,91	25,50	14,47	10,17	4,47	14,59
310_D	310	191279,88	443047,91	28,50	16,18	11,88	6,18	16,30
311_A	311	191285,65	443052,70	19,50	13,48	9,18	3,48	13,60
311_B	311	191285,65	443052,70	22,50	14,19	9,89	4,19	14,31
311_C	311	191285,65	443052,70	25,50	16,73	12,43	6,73	16,85
311_D	311	191285,65	443052,70	28,50	17,85	13,55	7,85	17,97
312_A	312	191292,05	443051,04	19,50	9,35	5,05	-0,65	9,47
312_B	312	191292,05	443051,04	22,50	-6,22	-10,52	-16,22	-6,10
312_C	312	191292,05	443051,04	25,50	-5,68	-9,98	-15,68	-5,56
312_D	312	191292,05	443051,04	28,50	-5,13	-9,43	-15,13	-5,01
313_A	313	191203,36	443080,40	19,50	4,37	0,07	-5,63	4,49
314_A	314	191208,64	443075,43	19,50	3,72	-0,58	-6,28	3,84
315_A	315	191205,74	443067,72	19,50	17,38	13,08	7,38	17,50
316_A	316	191196,81	443065,68	19,50	35,32	31,02	25,32	35,44
317_A	317	191191,54	443070,66	19,50	36,15	31,85	26,15	36,27
318_A	318	191187,45	443074,51	19,50	36,27	31,97	26,27	36,39
319_A	319	191190,19	443082,50	19,50	33,06	28,76	23,06	33,18
32_A	32	191179,52	443118,77	1,50	26,21	21,91	16,21	26,33
32_B	32	191179,52	443118,77	4,50	28,67	24,37	18,67	28,79
32_C	32	191179,52	443118,77	7,50	29,43	25,13	19,43	29,55
320_A	320	191197,94	443085,66	19,50	3,56	-0,74	-6,44	3,68
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	8,39	4,09	-1,61	8,51
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	10,03	5,73	0,03	10,15
322_A	322	191382,92	443112,44	19,50	-33,75	-38,05	-43,75	-33,63
322_B	322	191382,92	443112,44	22,50	-33,63	-37,93	-43,63	-33,51
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	-18,86	-23,16	-28,86	-18,74
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	--	--	--	--
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	8,66	4,36	-1,34	8,78
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	9,37	5,07	-0,63	9,49
33_B	33	191177,45	443130,58	4,50	9,05	4,75	-0,95	9,17
33_C	33	191177,45	443130,58	7,50	10,80	6,50	0,80	10,92
34_A	34	191183,85	443122,00	1,50	25,33	21,03	15,33	25,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	34	191183,85	443122,00	4,50	27,52	23,22	17,52	27,64
34_C	34	191183,85	443122,00	7,50	28,57	24,27	18,57	28,69
35_B	35	191182,00	443133,97	4,50	8,85	4,55	-1,15	8,97
35_C	35	191182,00	443133,97	7,50	10,85	6,55	0,85	10,97
36_A	36	191188,71	443132,32	1,50	7,15	2,85	-2,85	7,27
36_B	36	191188,71	443132,32	4,50	14,15	9,85	4,15	14,27
36_C	36	191188,71	443132,32	7,50	16,64	12,34	6,64	16,76
37_A	37	191189,45	443126,18	1,50	24,31	20,01	14,31	24,43
37_B	37	191189,45	443126,18	4,50	26,27	21,97	16,27	26,39
37_C	37	191189,45	443126,18	7,50	27,62	23,32	17,62	27,74
38_B	38	191306,70	443104,14	4,50	-4,47	-8,77	-14,47	-4,35
38_C	38	191306,70	443104,14	7,50	-4,74	-9,04	-14,74	-4,62
39_A	39	191301,88	443094,59	1,50	4,75	0,45	-5,25	4,87
39_B	39	191301,88	443094,59	4,50	4,70	0,40	-5,30	4,82
39_C	39	191301,88	443094,59	7,50	5,78	1,48	-4,22	5,90
40_B	40	191311,52	443101,71	4,50	-3,31	-7,61	-13,31	-3,19
40_C	40	191311,52	443101,71	7,50	-3,17	-7,47	-13,17	-3,05
40_D	40	191311,52	443101,71	10,50	-2,88	-7,18	-12,88	-2,76
41_A	41	191306,70	443092,16	1,50	4,29	-0,01	-5,71	4,41
41_B	41	191306,70	443092,16	4,50	4,17	-0,13	-5,83	4,29
41_C	41	191306,70	443092,16	7,50	5,38	1,08	-4,62	5,50
41_D	41	191306,70	443092,16	10,50	7,45	3,15	-2,55	7,57
42_D	42	191306,61	443098,20	10,50	3,10	-1,20	-6,90	3,22
43_B	43	191316,34	443099,27	4,50	-1,92	-6,22	-11,92	-1,80
43_C	43	191316,34	443099,27	7,50	-1,21	-5,51	-11,21	-1,09
43_D	43	191316,34	443099,27	10,50	0,25	-4,05	-9,75	0,37
44_A	44	191311,52	443089,72	1,50	3,41	-0,89	-6,59	3,53
44_B	44	191311,52	443089,72	4,50	3,55	-0,75	-6,45	3,67
44_C	44	191311,52	443089,72	7,50	4,54	0,24	-5,46	4,66
44_D	44	191311,52	443089,72	10,50	6,04	1,74	-3,96	6,16
45_B	45	191321,16	443096,84	4,50	-2,12	-6,42	-12,12	-2,00
45_C	45	191321,16	443096,84	7,50	-1,75	-6,05	-11,75	-1,63
45_D	45	191321,16	443096,84	10,50	-0,53	-4,83	-10,53	-0,41
46_D	46	191321,25	443090,80	10,50	-2,48	-6,78	-12,48	-2,36
47_A	47	191316,34	443087,29	1,50	3,09	-1,21	-6,91	3,21
47_B	47	191316,34	443087,29	4,50	3,11	-1,19	-6,89	3,23
47_C	47	191316,34	443087,29	7,50	4,43	0,13	-5,57	4,55
47_D	47	191316,34	443087,29	10,50	4,40	0,10	-5,60	4,52
48_B	48	191325,98	443094,40	4,50	-2,17	-6,47	-12,17	-2,05
48_C	48	191325,98	443094,40	7,50	-1,94	-6,24	-11,94	-1,82
49_A	49	191321,16	443084,85	1,50	3,25	-1,05	-6,75	3,37
49_B	49	191321,16	443084,85	4,50	3,52	-0,78	-6,48	3,64
49_C	49	191321,16	443084,85	7,50	4,71	0,41	-5,29	4,83
50_B	50	191330,80	443091,97	4,50	-2,38	-6,68	-12,38	-2,26
50_C	50	191330,80	443091,97	7,50	-2,33	-6,63	-12,33	-2,21
51_A	51	191325,98	443082,42	1,50	3,94	-0,36	-6,06	4,06
51_B	51	191325,98	443082,42	4,50	4,79	0,49	-5,21	4,91
51_C	51	191325,98	443082,42	7,50	6,93	2,63	-3,07	7,05
52_B	52	191335,62	443089,53	4,50	-2,47	-6,77	-12,47	-2,35
52_C	52	191335,62	443089,53	7,50	-2,45	-6,75	-12,45	-2,33
53_A	53	191330,80	443079,98	1,50	4,71	0,41	-5,29	4,83
53_B	53	191330,80	443079,98	4,50	5,87	1,57	-4,13	5,99
53_C	53	191330,80	443079,98	7,50	6,69	2,39	-3,31	6,81
54_B	54	191340,44	443087,10	4,50	-2,27	-6,57	-12,27	-2,15
54_C	54	191340,44	443087,10	7,50	-2,19	-6,49	-12,19	-2,07
55_A	55	191335,62	443077,55	1,50	4,51	0,21	-5,49	4,63
55_B	55	191335,62	443077,55	4,50	5,61	1,31	-4,39	5,73
55_C	55	191335,62	443077,55	7,50	5,75	1,45	-4,25	5,87
56_A	56	191222,92	443058,54	1,50	6,58	2,28	-3,42	6,70
56_B	56	191222,92	443058,54	4,50	6,69	2,39	-3,31	6,81
56_C	56	191222,92	443058,54	7,50	10,39	6,09	0,39	10,51
56_D	56	191222,92	443058,54	10,50	9,76	5,46	-0,24	9,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	57	191214,21	443049,29	1,50	28,97	24,67	18,97	29,09
57_B	57	191214,21	443049,29	4,50	30,52	26,22	20,52	30,64
57_C	57	191214,21	443049,29	7,50	31,03	26,73	21,03	31,15
57_D	57	191214,21	443049,29	10,50	31,17	26,87	21,17	31,29
58_A	58	191218,99	443062,24	1,50	6,63	2,33	-3,37	6,75
58_B	58	191218,99	443062,24	4,50	7,18	2,88	-2,82	7,30
58_C	58	191218,99	443062,24	7,50	10,21	5,91	0,21	10,33
58_D	58	191218,99	443062,24	10,50	9,52	5,22	-0,48	9,64
59_A	59	191210,28	443053,00	1,50	30,32	26,02	20,32	30,44
59_B	59	191210,28	443053,00	4,50	31,51	27,21	21,51	31,63
59_C	59	191210,28	443053,00	7,50	31,91	27,61	21,91	32,03
59_D	59	191210,28	443053,00	10,50	32,11	27,81	22,11	32,23
60_A	60	191215,06	443065,94	1,50	6,93	2,63	-3,07	7,05
60_B	60	191215,06	443065,94	4,50	7,71	3,41	-2,29	7,83
60_C	60	191215,06	443065,94	7,50	9,57	5,27	-0,43	9,69
60_D	60	191215,06	443065,94	10,50	9,94	5,64	-0,06	10,06
61_A	61	191206,35	443056,70	1,50	31,93	27,63	21,93	32,05
61_B	61	191206,35	443056,70	4,50	32,80	28,50	22,80	32,92
61_C	61	191206,35	443056,70	7,50	33,11	28,81	23,11	33,23
61_D	61	191206,35	443056,70	10,50	33,15	28,85	23,15	33,27
62_A	62	191211,13	443069,65	1,50	6,86	2,56	-3,14	6,98
62_B	62	191211,13	443069,65	4,50	7,21	2,91	-2,79	7,33
62_C	62	191211,13	443069,65	7,50	8,88	4,58	-1,12	9,00
62_D	62	191211,13	443069,65	10,50	8,99	4,69	-1,01	9,11
63_A	63	191202,42	443060,40	1,50	33,63	29,33	23,63	33,75
63_B	63	191202,42	443060,40	4,50	34,27	29,97	24,27	34,39
63_C	63	191202,42	443060,40	7,50	34,50	30,20	24,50	34,62
63_D	63	191202,42	443060,40	10,50	34,46	30,16	24,46	34,58
64_B	64	191208,16	443095,40	4,50	10,54	6,24	0,54	10,66
64_C	64	191208,16	443095,40	7,50	15,03	10,73	5,03	15,15
65_B	65	191205,46	443095,86	4,50	6,85	2,55	-3,15	6,97
65_C	65	191205,46	443095,86	7,50	7,54	3,24	-2,46	7,66
66_A	66	191203,29	443101,14	1,50	26,14	21,84	16,14	26,26
66_B	66	191203,29	443101,14	4,50	28,32	24,02	18,32	28,44
66_C	66	191203,29	443101,14	7,50	28,93	24,63	18,93	29,05
67_A	67	191210,67	443101,54	1,50	18,76	14,46	8,76	18,88
67_B	67	191210,67	443101,54	4,50	20,63	16,33	10,63	20,75
67_C	67	191210,67	443101,54	7,50	9,64	5,34	-0,36	9,76
68_C	68	191212,26	443095,79	7,50	6,04	1,74	-3,96	6,16
69_A	69	191246,48	443067,79	1,50	4,05	-0,25	-5,95	4,17
69_B	69	191246,48	443067,79	4,50	5,86	1,56	-4,14	5,98
69_C	69	191246,48	443067,79	7,50	7,09	2,79	-2,91	7,21
70_B	70	191239,14	443060,00	4,50	7,95	3,65	-2,05	8,07
70_C	70	191239,14	443060,00	7,50	7,04	2,74	-2,96	7,16
71_A	71	191242,55	443071,50	1,50	4,86	0,56	-5,14	4,98
71_B	71	191242,55	443071,50	4,50	6,53	2,23	-3,47	6,65
71_C	71	191242,55	443071,50	7,50	7,84	3,54	-2,16	7,96
72_B	72	191235,21	443063,71	4,50	7,71	3,41	-2,29	7,83
72_C	72	191235,21	443063,71	7,50	7,45	3,15	-2,55	7,57
73_A	73	191238,62	443075,20	1,50	3,68	-0,62	-6,32	3,80
73_B	73	191238,62	443075,20	4,50	5,78	1,48	-4,22	5,90
73_C	73	191238,62	443075,20	7,50	7,26	2,96	-2,74	7,38
74_B	74	191231,28	443067,41	4,50	7,12	2,82	-2,88	7,24
74_C	74	191231,28	443067,41	7,50	7,72	3,42	-2,28	7,84
75_A	75	191234,69	443078,90	1,50	4,80	0,50	-5,20	4,92
75_B	75	191234,69	443078,90	4,50	6,86	2,56	-3,14	6,98
75_C	75	191234,69	443078,90	7,50	8,50	4,20	-1,50	8,62
75_D	75	191234,69	443078,90	10,50	1,13	-3,17	-8,87	1,25
76_D	76	191233,06	443073,09	10,50	-22,21	-26,51	-32,21	-22,09
77_B	77	191227,35	443071,12	4,50	7,94	3,64	-2,06	8,06
77_C	77	191227,35	443071,12	7,50	8,95	4,65	-1,05	9,07
77_D	77	191227,35	443071,12	10,50	9,99	5,69	-0,01	10,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A	78	191230,76	443082,61	1,50	6,78	2,48	-3,22	6,90
78_B	78	191230,76	443082,61	4,50	8,51	4,21	-1,49	8,63
78_C	78	191230,76	443082,61	7,50	9,87	5,57	-0,13	9,99
78_D	78	191230,76	443082,61	10,50	1,78	-2,52	-8,22	1,90
79_B	79	191223,42	443074,82	4,50	8,04	3,74	-1,96	8,16
79_C	79	191223,42	443074,82	7,50	9,29	4,99	-0,71	9,41
79_D	79	191223,42	443074,82	10,50	10,82	6,52	0,82	10,94
80_C	80	191225,05	443080,63	7,50	14,17	9,87	4,17	14,29
80_D	80	191225,05	443080,63	10,50	13,33	9,03	3,33	13,45
81_A	81	191226,83	443086,31	1,50	7,03	2,73	-2,97	7,15
81_B	81	191226,83	443086,31	4,50	8,83	4,53	-1,17	8,95
82_B	82	191219,49	443078,52	4,50	8,72	4,42	-1,28	8,84
83_A	83	191222,90	443090,01	1,50	9,46	5,16	-0,54	9,58
83_B	83	191222,90	443090,01	4,50	11,58	7,28	1,58	11,70
84_B	84	191215,56	443082,23	4,50	9,02	4,72	-0,98	9,14
85_A	85	191197,67	443095,17	1,50	27,04	22,74	17,04	27,16
85_B	85	191197,67	443095,17	4,50	29,45	25,15	19,45	29,57
85_C	85	191197,67	443095,17	7,50	30,49	26,19	20,49	30,61
86_B	86	191205,09	443088,18	4,50	6,50	2,20	-3,50	6,62
86_C	86	191205,09	443088,18	7,50	6,77	2,47	-3,23	6,89
87_A	87	191251,03	443063,51	1,50	4,12	-0,18	-5,88	4,24
87_B	87	191251,03	443063,51	4,50	5,10	0,80	-4,90	5,22
87_C	87	191251,03	443063,51	7,50	6,22	1,92	-3,78	6,34
88_A	88	191250,02	443057,11	1,50	-1,34	-5,64	-11,34	-1,22
88_B	88	191250,02	443057,11	4,50	-0,31	-4,61	-10,31	-0,19
88_C	88	191250,02	443057,11	7,50	-20,10	-24,40	-30,10	-19,98
89_C	89	191243,69	443055,72	7,50	6,25	1,95	-3,75	6,37
90_A	90	191313,51	443074,89	1,50	0,40	-3,90	-9,60	0,52
90_B	90	191313,51	443074,89	4,50	0,09	-4,21	-9,91	0,21
90_C	90	191313,51	443074,89	7,50	0,37	-3,93	-9,63	0,49
91_B	91	191307,51	443066,03	4,50	5,51	1,21	-4,49	5,63
91_C	91	191307,51	443066,03	7,50	8,22	3,92	-1,78	8,34
92_A	92	191309,04	443077,91	1,50	-0,01	-4,31	-10,01	0,11
92_B	92	191309,04	443077,91	4,50	-0,06	-4,36	-10,06	0,06
92_C	92	191309,04	443077,91	7,50	0,29	-4,01	-9,71	0,41
93_B	93	191303,04	443069,05	4,50	5,54	1,24	-4,46	5,66
93_C	93	191303,04	443069,05	7,50	8,40	4,10	-1,60	8,52
94_A	94	191304,57	443080,94	1,50	-0,02	-4,32	-10,02	0,10
94_B	94	191304,57	443080,94	4,50	0,07	-4,23	-9,93	0,19
94_C	94	191304,57	443080,94	7,50	0,48	-3,82	-9,52	0,60
95_B	95	191298,57	443072,08	4,50	5,52	1,22	-4,48	5,64
95_C	95	191298,57	443072,08	7,50	8,47	4,17	-1,53	8,59
96_A	96	191300,10	443083,97	1,50	0,55	-3,75	-9,45	0,67
96_B	96	191300,10	443083,97	4,50	0,67	-3,63	-9,33	0,79
96_C	96	191300,10	443083,97	7,50	1,21	-3,09	-8,79	1,33
97_B	97	191294,10	443075,11	4,50	5,56	1,26	-4,44	5,68
97_C	97	191294,10	443075,11	7,50	8,60	4,30	-1,40	8,72
98_A	98	191295,62	443087,00	1,50	0,60	-3,70	-9,40	0,72
98_B	98	191295,62	443087,00	4,50	0,84	-3,46	-9,16	0,96
98_C	98	191295,62	443087,00	7,50	1,62	-2,68	-8,38	1,74
99_B	99	191289,63	443078,14	4,50	5,60	1,30	-4,40	5,72
99_C	99	191289,63	443078,14	7,50	8,73	4,43	-1,27	8,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_C	100	191290,31	443084,14	7,50	32,15	29,36	22,30	32,65
10001_A	10001	191244,16	443039,12	4,50	27,29	24,48	17,43	27,78
10002_A	10002	191250,23	443045,41	4,50	26,77	23,97	16,91	27,27
10003_A	10003	191258,26	443046,02	4,50	30,18	27,41	20,37	30,70
10004_A	10004	191271,22	443033,74	4,50	30,84	28,08	21,04	31,36
10005_A	10005	191286,00	443019,64	4,50	35,78	33,05	26,03	36,33
10006_A	10006	191286,19	443012,36	4,50	40,59	37,95	30,96	41,20
10007_A	10007	191278,53	443005,23	4,50	38,97	36,33	29,34	39,58
10008_A	10008	191270,87	443005,28	4,50	4,30	1,48	-5,51	4,81
10009_A	10009	191264,06	443011,76	4,50	4,90	2,09	-4,90	5,41
10010_A	10010	191257,47	443018,09	4,50	4,10	1,29	-5,70	4,61
10011_A	10011	191249,75	443023,72	4,50	5,96	3,15	-3,83	6,47
10012_A	10012	191244,33	443031,54	4,50	6,86	4,09	-2,89	7,40
101_A	101	191291,15	443090,02	1,50	34,05	31,34	24,32	34,61
101_B	101	191291,15	443090,02	4,50	34,63	31,90	24,88	35,18
102_B	102	191285,15	443081,16	4,50	28,04	25,27	18,23	28,56
103_A	103	191286,68	443093,05	1,50	36,35	33,60	26,56	36,88
103_B	103	191286,68	443093,05	4,50	36,93	34,17	27,14	37,46
104_B	104	191280,68	443084,19	4,50	27,56	24,79	17,75	28,08
105_A	105	191319,64	443043,61	1,50	42,53	39,87	32,87	43,12
105_B	105	191319,64	443043,61	4,50	43,14	40,48	33,48	43,73
105_C	105	191319,64	443043,61	7,50	44,41	41,75	34,74	45,00
106_B	106	191312,81	443051,85	4,50	29,83	27,09	20,06	30,37
106_C	106	191312,81	443051,85	7,50	30,95	28,21	21,16	31,48
107_A	107	191315,49	443040,16	1,50	42,40	39,74	32,73	42,99
107_B	107	191315,49	443040,16	4,50	42,90	40,25	33,25	43,50
107_C	107	191315,49	443040,16	7,50	44,04	41,38	34,38	44,63
108_B	108	191308,65	443048,40	4,50	29,91	27,16	20,12	30,44
108_C	108	191308,65	443048,40	7,50	30,92	28,17	21,13	31,45
109_A	109	191311,33	443036,72	1,50	41,99	39,33	32,32	42,58
109_B	109	191311,33	443036,72	4,50	42,40	39,75	32,75	43,00
109_C	109	191311,33	443036,72	7,50	43,51	40,86	33,85	44,10
110_B	110	191304,50	443044,95	4,50	29,77	27,02	19,98	30,30
110_C	110	191304,50	443044,95	7,50	30,74	27,99	20,94	31,27
111_A	111	191275,26	443047,45	1,50	25,33	22,57	15,53	25,85
111_B	111	191275,26	443047,45	4,50	25,41	22,64	15,60	25,93
111_C	111	191275,26	443047,45	7,50	20,73	17,98	10,94	21,26
112_B	112	191283,49	443054,28	4,50	30,93	28,17	21,13	31,45
112_C	112	191283,49	443054,28	7,50	32,10	29,34	22,29	32,62
113_A	113	191271,81	443051,60	1,50	25,20	22,43	15,40	25,72
113_B	113	191271,81	443051,60	4,50	25,37	22,60	15,56	25,89
113_C	113	191271,81	443051,60	7,50	22,46	19,69	12,66	22,98
114_B	114	191280,04	443058,44	4,50	31,46	28,69	21,65	31,98
114_C	114	191280,04	443058,44	7,50	33,76	30,98	23,94	34,27
115_A	115	191268,36	443055,76	1,50	24,52	21,76	14,72	25,04
115_B	115	191268,36	443055,76	4,50	24,58	21,81	14,77	25,10
115_C	115	191268,36	443055,76	7,50	21,55	18,74	11,68	22,04
116_B	116	191276,59	443062,59	4,50	32,20	29,43	22,39	32,72
116_C	116	191276,59	443062,59	7,50	35,52	32,74	25,69	36,03
117_A	117	191264,91	443059,91	1,50	24,69	21,94	14,91	25,22
117_B	117	191264,91	443059,91	4,50	24,84	22,08	15,04	25,36
117_C	117	191264,91	443059,91	7,50	23,12	20,33	13,27	23,62
118_B	118	191273,14	443066,75	4,50	32,06	29,29	22,25	32,58
118_C	118	191273,14	443066,75	7,50	33,50	30,73	23,69	34,02
119_A	119	191261,46	443064,07	1,50	25,14	22,36	15,31	25,65
119_B	119	191261,46	443064,07	4,50	25,30	22,51	15,46	25,80
119_C	119	191261,46	443064,07	7,50	24,87	22,06	14,98	25,35
120_B	120	191269,69	443070,90	4,50	32,09	29,32	22,28	32,61
120_C	120	191269,69	443070,90	7,50	33,43	30,66	23,62	33,95
128_A	128	191247,35	443098,40	1,50	30,11	27,35	20,31	30,63
128_B	128	191247,35	443098,40	4,50	30,67	27,89	20,84	31,18
129_A	129	191240,78	443094,88	1,50	27,81	25,05	17,99	28,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	129	191240,78	443094,88	4,50	27,66	24,87	17,81	28,16
130_A	130	191233,88	443098,36	1,50	28,22	25,42	18,36	28,72
130_B	130	191233,88	443098,36	4,50	28,21	25,40	18,33	28,70
131_A	131	191251,66	443106,94	1,50	30,44	27,68	20,64	30,96
131_B	131	191251,66	443106,94	4,50	31,12	28,35	21,31	31,64
132_A	132	191258,10	443119,68	1,50	30,96	28,19	21,15	31,48
132_B	132	191258,10	443119,68	4,50	31,59	28,81	21,77	32,10
133_A	133	191244,12	443126,74	1,50	33,22	30,41	23,34	33,71
133_B	133	191244,12	443126,74	4,50	35,72	32,91	25,84	36,21
134_A	134	191240,89	443120,34	1,50	32,82	30,00	22,92	33,30
134_B	134	191240,89	443120,34	4,50	34,95	32,14	25,06	35,43
135_A	135	191254,87	443113,28	1,50	33,00	30,30	23,28	33,56
135_B	135	191254,87	443113,28	4,50	33,20	30,48	23,45	33,75
136_B	136	191354,04	443086,07	4,50	32,84	30,13	23,11	33,40
136_C	136	191354,04	443086,07	7,50	33,84	31,12	24,10	34,39
137_A	137	191364,38	443080,76	1,50	49,41	46,73	39,73	49,99
137_B	137	191364,38	443080,76	4,50	50,47	47,81	40,81	51,06
137_C	137	191364,38	443080,76	7,50	51,27	48,60	41,60	51,86
147_B	147	191238,39	443055,45	4,50	27,45	24,63	17,56	27,93
149_B	149	191316,95	443120,11	4,50	32,95	30,17	23,14	33,47
149_C	149	191316,95	443120,11	7,50	34,95	32,20	25,16	35,48
149_D	149	191316,95	443120,11	10,50	39,47	36,72	29,69	40,00
149_E	149	191316,95	443120,11	13,50	41,11	38,38	31,35	41,65
149_F	149	191316,95	443120,11	16,50	42,07	39,33	32,30	42,61
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	49,57	46,80	39,75	50,09
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	52,73	49,96	42,91	53,25
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	53,75	50,99	43,95	54,27
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	53,60	50,92	43,90	54,17
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	59,98	57,30	50,29	60,56
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	59,84	57,16	50,14	60,41
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	44,90	42,26	35,27	45,51
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	51,01	48,40	41,41	51,63
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	53,92	51,31	44,32	54,54
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	54,23	51,62	44,62	54,85
153_B	153	191306,82	443121,27	4,50	33,40	30,69	23,67	33,96
154_A	154	191299,58	443124,95	1,50	48,15	45,37	38,32	48,66
154_B	154	191299,58	443124,95	4,50	49,69	46,91	39,86	50,20
159_A	159	191204,89	443142,98	1,50	34,25	31,44	24,37	34,74
159_B	159	191204,89	443142,98	4,50	36,80	33,99	26,92	37,29
159_C	159	191204,89	443142,98	7,50	39,28	36,48	29,41	39,77
160_A	160	191203,89	443136,93	1,50	31,30	28,51	21,46	31,80
160_B	160	191203,89	443136,93	4,50	32,88	30,10	23,04	33,39
160_C	160	191203,89	443136,93	7,50	34,28	31,50	24,45	34,79
161_B	161	191197,16	443135,57	4,50	26,89	24,08	17,00	27,37
161_C	161	191197,16	443135,57	7,50	28,56	25,74	18,67	29,04
162_B	162	191183,84	443160,15	4,50	35,45	32,66	25,60	35,95
162_C	162	191183,84	443160,15	7,50	38,15	35,37	28,31	38,66
163_B	163	191177,10	443151,84	4,50	23,71	20,94	13,88	24,22
163_C	163	191177,10	443151,84	7,50	24,50	21,73	14,67	25,01
164_A	164	191160,44	443160,56	1,50	44,46	41,87	34,87	45,09
164_B	164	191160,44	443160,56	4,50	45,76	43,18	36,18	46,40
164_C	164	191160,44	443160,56	7,50	46,79	44,21	37,21	47,43
164_D	164	191160,44	443160,56	10,50	46,23	43,66	36,66	46,87
164_E	164	191160,44	443160,56	13,50	46,41	43,81	36,80	47,03
165_A	165	191176,42	443166,55	1,50	45,45	42,86	35,86	46,08
165_B	165	191176,42	443166,55	4,50	47,08	44,50	37,51	47,72
165_C	165	191176,42	443166,55	7,50	47,78	45,20	38,20	48,42
165_D	165	191176,42	443166,55	10,50	47,99	45,39	38,39	48,62
165_E	165	191176,42	443166,55	13,50	48,50	45,88	38,88	49,11
166_B	166	191173,54	443149,42	4,50	30,92	28,12	21,06	31,42
166_C	166	191173,54	443149,42	7,50	34,89	32,09	25,02	35,38
166_D	166	191173,54	443149,42	10,50	39,08	36,28	29,22	39,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
166_E	166	191173,54	443149,42	13,50	42,30	39,51	32,45	42,80
167_A	167	191142,87	443139,02	1,50	41,84	39,26	32,26	42,48
167_B	167	191142,87	443139,02	4,50	42,83	40,26	33,26	43,47
167_C	167	191142,87	443139,02	7,50	43,82	41,24	34,25	44,46
167_D	167	191142,87	443139,02	10,50	44,53	41,96	34,96	45,17
167_E	167	191142,87	443139,02	13,50	43,59	41,01	34,02	44,23
167_F	167	191142,87	443139,02	16,50	44,50	41,92	34,93	45,14
168_F	168	191157,69	443143,58	16,50	41,96	39,30	32,28	42,55
169_B	169	191158,48	443130,95	4,50	32,26	29,46	22,39	32,75
169_C	169	191158,48	443130,95	7,50	33,89	31,08	24,02	34,38
169_D	169	191158,48	443130,95	10,50	36,24	33,44	26,38	36,74
169_E	169	191158,48	443130,95	13,50	39,73	36,95	29,88	40,23
169_F	169	191158,48	443130,95	16,50	41,19	38,43	31,37	41,71
170_F	170	191150,42	443121,09	16,50	40,49	37,72	30,67	41,01
171_F	171	191141,19	443123,37	16,50	11,57	8,81	1,75	12,09
172_B	172	191325,64	443066,58	4,50	42,23	39,46	32,42	42,75
172_C	172	191325,64	443066,58	7,50	43,25	40,50	33,47	43,78
172_D	172	191325,64	443066,58	10,50	44,64	41,90	34,87	45,18
172_E	172	191325,64	443066,58	13,50	45,66	42,91	35,88	46,19
173_A	173	191333,02	443061,59	1,50	44,53	41,81	34,79	45,08
173_B	173	191333,02	443061,59	4,50	44,79	42,08	35,07	45,35
173_C	173	191333,02	443061,59	7,50	45,94	43,24	36,23	46,51
173_D	173	191333,02	443061,59	10,50	47,16	44,46	37,44	47,72
173_E	173	191333,02	443061,59	13,50	47,58	44,87	37,85	48,14
174_A	174	191329,62	443051,90	1,50	44,16	41,49	34,48	44,74
174_B	174	191329,62	443051,90	4,50	44,75	42,08	35,08	45,34
174_C	174	191329,62	443051,90	7,50	46,21	43,54	36,54	46,80
174_D	174	191329,62	443051,90	10,50	47,48	44,81	37,81	48,07
174_E	174	191329,62	443051,90	13,50	48,06	45,37	38,36	48,63
175_D	175	191318,21	443049,41	10,50	34,48	31,84	24,85	35,09
175_E	175	191318,21	443049,41	13,50	31,05	28,30	21,27	31,58
176_B	176	191316,05	443054,58	4,50	29,59	26,87	19,84	30,14
176_C	176	191316,05	443054,58	7,50	30,68	27,95	20,92	31,22
176_D	176	191316,05	443054,58	10,50	31,77	29,02	21,99	32,30
176_E	176	191316,05	443054,58	13,50	34,09	31,34	24,30	34,62
177_B	177	191313,47	443059,97	4,50	27,48	24,71	17,66	28,00
177_C	177	191313,47	443059,97	7,50	29,66	26,88	19,84	30,17
177_D	177	191313,47	443059,97	10,50	34,61	31,84	24,80	35,13
177_E	177	191313,47	443059,97	13,50	37,64	34,87	27,83	38,16
178_D	178	191312,61	443069,03	10,50	35,50	32,79	25,76	36,05
178_E	178	191312,61	443069,03	13,50	36,80	34,11	27,09	37,37
179_A	179	191319,20	443071,02	1,50	40,87	38,12	31,09	41,40
179_B	179	191319,20	443071,02	4,50	40,45	37,70	30,67	40,98
179_C	179	191319,20	443071,02	7,50	41,67	38,94	31,91	42,21
179_D	179	191319,20	443071,02	10,50	43,27	40,55	33,52	43,82
179_E	179	191319,20	443071,02	13,50	44,52	41,79	34,76	45,06
18_B	18	191359,05	443090,24	4,50	33,03	30,33	23,31	33,59
18_C	18	191359,05	443090,24	7,50	33,80	31,09	24,06	34,35
180_B	180	191297,81	443044,11	4,50	30,93	28,18	21,13	31,46
180_C	180	191297,81	443044,11	7,50	32,91	30,15	23,11	33,43
180_D	180	191297,81	443044,11	10,50	37,99	35,27	28,24	38,54
180_E	180	191297,81	443044,11	13,50	41,15	38,44	31,41	41,70
180_F	180	191297,81	443044,11	16,50	42,52	39,77	32,74	43,05
181_E	181	191302,36	443038,28	13,50	43,85	41,13	34,10	44,40
181_F	181	191302,36	443038,28	16,50	44,79	42,07	35,04	45,34
182_E	182	191298,79	443030,68	13,50	44,07	41,39	34,37	44,64
182_F	182	191298,79	443030,68	16,50	45,44	42,74	35,73	46,01
183_A	183	191290,72	443028,83	1,50	33,71	31,07	24,07	34,31
183_B	183	191290,72	443028,83	4,50	33,03	30,38	23,38	33,63
183_C	183	191290,72	443028,83	7,50	20,28	17,51	10,47	20,80
183_D	183	191290,72	443028,83	10,50	22,36	19,60	12,56	22,88
183_E	183	191290,72	443028,83	13,50	23,48	20,73	13,69	24,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_F	183	191290,72	443028,83	16,50	23,83	21,08	14,04	24,36
184_B	184	191286,13	443034,38	4,50	25,87	23,10	16,05	26,39
184_C	184	191286,13	443034,38	7,50	19,44	16,67	9,63	19,96
184_D	184	191286,13	443034,38	10,50	21,85	19,09	12,05	22,37
184_E	184	191286,13	443034,38	13,50	23,08	20,32	13,28	23,60
184_F	184	191286,13	443034,38	16,50	23,51	20,76	13,73	24,04
185_A	185	191282,20	443039,06	1,50	25,43	22,65	15,62	25,95
185_B	185	191282,20	443039,06	4,50	25,79	23,01	15,97	26,30
185_C	185	191282,20	443039,06	7,50	20,08	17,31	10,27	20,60
185_D	185	191282,20	443039,06	10,50	22,30	19,55	12,51	22,83
185_E	185	191282,20	443039,06	13,50	23,41	20,65	13,61	23,93
185_F	185	191282,20	443039,06	16,50	23,87	21,13	14,09	24,41
186_A	186	191278,82	443043,14	1,50	25,45	22,68	15,64	25,97
186_B	186	191278,82	443043,14	4,50	25,59	22,83	15,78	26,11
186_C	186	191278,82	443043,14	7,50	19,60	16,84	9,81	20,13
186_D	186	191278,82	443043,14	10,50	22,05	19,30	12,27	22,58
186_E	186	191278,82	443043,14	13,50	23,35	20,60	13,56	23,88
186_F	186	191278,82	443043,14	16,50	23,56	20,83	13,80	24,10
187_D	187	191279,88	443047,91	10,50	33,44	30,66	23,61	33,95
187_E	187	191279,88	443047,91	13,50	35,23	32,46	25,41	35,75
187_F	187	191279,88	443047,91	16,50	35,90	33,14	26,09	36,42
188_B	188	191285,65	443052,70	4,50	29,92	27,15	20,10	30,44
188_C	188	191285,65	443052,70	7,50	31,11	28,33	21,29	31,62
188_D	188	191285,65	443052,70	10,50	31,78	29,01	21,96	32,30
188_E	188	191285,65	443052,70	13,50	33,83	31,06	24,02	34,35
188_F	188	191285,65	443052,70	16,50	34,31	31,56	24,51	34,84
189_B	189	191292,05	443051,04	4,50	31,74	28,97	21,93	32,26
189_C	189	191292,05	443051,04	7,50	34,01	31,24	24,20	34,53
189_D	189	191292,05	443051,04	10,50	35,95	33,20	26,17	36,48
189_E	189	191292,05	443051,04	13,50	38,71	35,97	28,94	39,25
189_F	189	191292,05	443051,04	16,50	41,21	38,47	31,43	41,75
19_A	19	191369,39	443084,93	1,50	50,09	47,42	40,42	50,68
19_B	19	191369,39	443084,93	4,50	51,35	48,69	41,69	51,94
19_C	19	191369,39	443084,93	7,50	51,94	49,28	42,28	52,53
190_A	190	191307,84	443033,81	1,50	41,95	39,30	32,30	42,55
190_B	190	191307,84	443033,81	4,50	42,08	39,43	32,43	42,68
190_C	190	191307,84	443033,81	7,50	43,22	40,56	33,56	43,81
190_D	190	191307,84	443033,81	10,50	44,99	42,32	35,31	45,57
191_A	191	191300,87	443028,03	1,50	41,78	39,14	32,15	42,39
191_B	191	191300,87	443028,03	4,50	41,29	38,65	31,65	41,89
191_C	191	191300,87	443028,03	7,50	42,35	39,70	32,70	42,95
191_D	191	191300,87	443028,03	10,50	44,02	41,35	34,35	44,61
192_A	192	191294,07	443024,79	1,50	36,02	33,42	26,43	36,65
192_B	192	191294,07	443024,79	4,50	35,09	32,48	25,50	35,72
192_C	192	191294,07	443024,79	7,50	20,09	17,33	10,31	20,62
192_D	192	191294,07	443024,79	10,50	22,12	19,37	12,34	22,65
193_B	193	191301,23	443042,23	4,50	29,75	27,00	19,96	30,28
193_C	193	191301,23	443042,23	7,50	30,69	27,93	20,89	31,21
193_D	193	191301,23	443042,23	10,50	32,08	29,33	22,29	32,61
194_D	194	191305,91	443039,17	10,50	42,37	39,66	32,64	42,93
20_A	20	191186,95	443157,61	1,50	33,84	31,05	23,99	34,34
20_B	20	191186,95	443157,61	4,50	36,19	33,40	26,33	36,69
20_C	20	191186,95	443157,61	7,50	39,04	36,25	29,19	39,54
20001a_C	20001a	191202,72	443203,14	7,50	61,35	58,70	51,67	61,94
20001a_D	20001a	191202,72	443203,14	10,50	61,18	58,52	51,49	61,76
20001a_E	20001a	191202,72	443203,14	13,50	60,93	58,27	51,24	61,51
20001a_F	20001a	191202,72	443203,14	16,50	60,65	57,99	50,96	61,23
20001b_A	20001b	191203,10	443202,96	19,50	60,31	57,64	50,62	60,89
20001b_B	20001b	191203,10	443202,96	22,50	60,02	57,35	50,32	60,60
20001b_C	20001b	191203,10	443202,96	25,50	59,75	57,07	50,04	60,32
20001b_D	20001b	191203,10	443202,96	28,50	59,43	56,76	49,73	60,01
20001b_E	20001b	191203,10	443202,96	31,50	59,18	56,50	49,47	59,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20001b_F	20001b	191203,10	443202,96	34,50	58,92	56,25	49,22	59,50
20002a_C	20002a	191195,82	443202,81	7,50	55,60	53,03	46,04	56,25
20002a_D	20002a	191195,82	443202,81	10,50	55,57	52,99	45,99	56,21
20002a_E	20002a	191195,82	443202,81	13,50	55,48	52,90	45,90	56,12
20002a_F	20002a	191195,82	443202,81	16,50	55,12	52,54	45,55	55,76
20002b_A	20002b	191195,54	443202,31	19,50	54,51	51,93	44,93	55,15
20002b_B	20002b	191195,54	443202,31	22,50	54,25	51,68	44,68	54,89
20002b_C	20002b	191195,54	443202,31	25,50	53,93	51,35	44,36	54,57
20002b_D	20002b	191195,54	443202,31	28,50	53,59	51,02	44,02	54,23
20002b_E	20002b	191195,54	443202,31	31,50	53,29	50,72	43,72	53,93
20002b_F	20002b	191195,54	443202,31	34,50	53,00	50,43	43,43	53,64
20003a_C	20003a	191190,90	443193,11	7,50	52,50	49,92	42,93	53,14
20003a_D	20003a	191190,90	443193,11	10,50	52,75	50,16	43,16	53,38
20003a_E	20003a	191190,90	443193,11	13,50	52,84	50,26	43,27	53,48
20003a_F	20003a	191190,90	443193,11	16,50	52,58	50,00	43,00	53,22
20003b_A	20003b	191190,48	443192,33	19,50	51,93	49,36	42,36	52,57
20003b_B	20003b	191190,48	443192,33	22,50	51,70	49,12	42,12	52,34
20003b_C	20003b	191190,48	443192,33	25,50	51,47	48,89	41,89	52,11
20003b_D	20003b	191190,48	443192,33	28,50	51,21	48,63	41,63	51,85
20003b_E	20003b	191190,48	443192,33	31,50	50,98	48,41	41,41	51,62
20003b_F	20003b	191190,48	443192,33	34,50	50,78	48,20	41,21	51,42
20004a_C	20004a	191185,05	443181,54	7,50	50,47	47,89	40,90	51,11
20004a_D	20004a	191185,05	443181,54	10,50	50,43	47,86	40,86	51,07
20004a_E	20004a	191185,05	443181,54	13,50	50,84	48,25	41,25	51,47
20004a_F	20004a	191185,05	443181,54	16,50	50,96	48,38	41,39	51,60
20004b_A	20004b	191184,72	443180,88	19,50	49,50	46,92	39,92	50,14
20004b_B	20004b	191184,72	443180,88	22,50	49,34	46,76	39,77	49,98
20004b_C	20004b	191184,72	443180,88	25,50	49,24	46,67	39,67	49,88
20004b_D	20004b	191184,72	443180,88	28,50	49,06	46,48	39,49	49,70
20004b_E	20004b	191184,72	443180,88	31,50	48,99	46,42	39,42	49,63
20004b_F	20004b	191184,72	443180,88	34,50	48,75	46,19	39,19	49,40
20005a_C	20005a	191188,61	443174,45	7,50	43,95	41,36	34,36	44,58
20005a_D	20005a	191188,61	443174,45	10,50	44,01	41,42	34,42	44,64
20005a_E	20005a	191188,61	443174,45	13,50	43,90	41,32	34,32	44,54
20005a_F	20005a	191188,61	443174,45	16,50	44,06	41,47	34,47	44,69
20005b_A	20005b	191189,05	443174,17	19,50	36,84	34,18	27,16	37,43
20005b_B	20005b	191189,05	443174,17	22,50	38,54	35,88	28,87	39,13
20005b_C	20005b	191189,05	443174,17	25,50	39,39	36,73	29,72	39,98
20005b_D	20005b	191189,05	443174,17	28,50	39,65	37,01	29,99	40,25
20005b_E	20005b	191189,05	443174,17	31,50	40,03	37,41	30,41	40,64
20005b_F	20005b	191189,05	443174,17	34,50	39,95	37,33	30,32	40,56
20006a_C	20006a	191197,23	443175,33	7,50	42,72	39,93	32,86	43,22
20006a_D	20006a	191197,23	443175,33	10,50	47,37	44,58	37,52	47,87
20006a_E	20006a	191197,23	443175,33	13,50	49,32	46,56	39,49	49,83
20006a_F	20006a	191197,23	443175,33	16,50	51,48	48,70	41,64	51,99
20006b_A	20006b	191196,91	443174,67	19,50	52,32	49,54	42,47	52,82
20006b_B	20006b	191196,91	443174,67	22,50	53,01	50,23	43,16	53,51
20006b_C	20006b	191196,91	443174,67	25,50	53,06	50,28	43,21	53,56
20006b_D	20006b	191196,91	443174,67	28,50	53,04	50,26	43,19	53,54
20006b_E	20006b	191196,91	443174,67	31,50	53,06	50,28	43,22	53,57
20006b_F	20006b	191196,91	443174,67	34,50	53,10	50,32	43,25	53,60
20007a_C	20007a	191202,96	443187,01	7,50	47,44	44,65	37,58	47,94
20007a_D	20007a	191202,96	443187,01	10,50	51,49	48,71	41,64	51,99
20007a_E	20007a	191202,96	443187,01	13,50	54,39	51,61	44,54	54,89
20007a_F	20007a	191202,96	443187,01	16,50	55,14	52,36	45,29	55,64
20007b_A	20007b	191202,64	443186,37	19,50	55,03	52,25	45,18	55,53
20007b_B	20007b	191202,64	443186,37	22,50	54,94	52,15	45,08	55,44
20007b_C	20007b	191202,64	443186,37	25,50	54,83	52,05	44,98	55,33
20007b_D	20007b	191202,64	443186,37	28,50	54,77	51,99	44,93	55,28
20007b_E	20007b	191202,64	443186,37	31,50	54,68	51,90	44,83	55,18
20007b_F	20007b	191202,64	443186,37	34,50	54,45	51,67	44,60	54,95
20008a_C	20008a	191208,00	443196,60	7,50	54,60	51,81	44,74	55,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20008a_D	20008a	191208,00	443196,60	10,50	57,38	54,59	47,51	57,87
20008a_E	20008a	191208,00	443196,60	13,50	57,26	54,47	47,40	57,76
20008a_F	20008a	191208,00	443196,60	16,50	57,10	54,31	47,24	57,60
20008b_A	20008b	191207,72	443196,10	19,50	56,83	54,04	46,98	57,33
20008b_B	20008b	191207,72	443196,10	22,50	56,65	53,86	46,79	57,15
20008b_C	20008b	191207,72	443196,10	25,50	56,47	53,69	46,62	56,97
20008b_D	20008b	191207,72	443196,10	28,50	56,21	53,43	46,36	56,71
20008b_E	20008b	191207,72	443196,10	31,50	56,03	53,25	46,18	56,53
20008b_F	20008b	191207,72	443196,10	34,50	55,85	53,07	46,00	56,35
203_A	203	191230,21	443054,61	1,50	27,26	24,46	17,40	27,76
203_B	203	191230,21	443054,61	4,50	27,56	24,74	17,68	28,04
203_C	203	191230,21	443054,61	7,50	29,74	26,93	19,86	30,23
203_D	203	191230,21	443054,61	10,50	31,78	28,97	21,91	32,27
203_E	203	191230,21	443054,61	13,50	34,24	31,46	24,40	34,75
204_C	204	191236,45	443051,97	7,50	31,68	28,90	21,85	32,19
204_D	204	191236,45	443051,97	10,50	32,88	30,09	23,04	33,38
204_E	204	191236,45	443051,97	13,50	34,19	31,41	24,35	34,70
205_B	205	191239,32	443045,75	4,50	28,53	25,76	18,73	29,05
205_C	205	191239,32	443045,75	7,50	29,29	26,56	19,53	29,83
205_D	205	191239,32	443045,75	10,50	29,79	27,06	20,04	30,34
205_E	205	191239,32	443045,75	13,50	30,18	27,45	20,43	30,73
206_B	206	191235,24	443041,40	4,50	28,75	25,99	18,95	29,27
206_C	206	191235,24	443041,40	7,50	29,85	27,13	20,12	30,41
206_D	206	191235,24	443041,40	10,50	30,33	27,62	20,61	30,89
206_E	206	191235,24	443041,40	13,50	30,88	28,16	21,15	31,44
207_A	207	191231,08	443037,02	1,50	27,62	24,85	17,81	28,14
207_B	207	191231,08	443037,02	4,50	28,68	25,92	18,88	29,20
207_C	207	191231,08	443037,02	7,50	29,49	26,74	19,72	30,03
207_D	207	191231,08	443037,02	10,50	30,13	27,39	20,37	30,67
207_E	207	191231,08	443037,02	13,50	31,56	28,82	21,79	32,10
208_A	208	191222,69	443041,30	1,50	3,49	0,66	-6,33	3,99
208_B	208	191222,69	443041,30	4,50	-2,06	-4,89	-11,88	-1,56
208_C	208	191222,69	443041,30	7,50	-2,17	-5,00	-11,99	-1,67
208_D	208	191222,69	443041,30	10,50	-2,27	-5,10	-12,09	-1,77
208_E	208	191222,69	443041,30	13,50	14,37	11,55	4,53	14,87
209_E	209	191220,46	443052,13	13,50	32,74	29,96	22,89	33,24
21_B	21	191180,19	443149,32	4,50	23,88	21,10	14,05	24,39
21_C	21	191180,19	443149,32	7,50	24,67	21,88	14,83	25,17
210_A	210	191226,85	443054,83	1,50	29,33	26,57	19,53	29,85
210_B	210	191226,85	443054,83	4,50	29,20	26,43	19,38	29,72
210_C	210	191226,85	443054,83	7,50	30,48	27,69	20,63	30,98
210_D	210	191226,85	443054,83	10,50	32,02	29,23	22,17	32,52
210_E	210	191226,85	443054,83	13,50	34,32	31,54	24,49	34,83
211_A	211	191203,36	443080,40	1,50	30,90	28,12	21,06	31,41
211_B	211	191203,36	443080,40	4,50	31,28	28,49	21,43	31,78
211_C	211	191203,36	443080,40	7,50	33,42	30,64	23,58	33,93
211_D	211	191203,36	443080,40	10,50	35,00	32,22	25,16	35,51
211_E	211	191203,36	443080,40	13,50	36,64	33,87	26,81	37,15
211_F	211	191203,36	443080,40	16,50	40,00	37,25	30,20	40,53
212_A	212	191208,64	443075,43	1,50	30,90	28,11	21,05	31,40
212_B	212	191208,64	443075,43	4,50	31,60	28,80	21,74	32,10
212_C	212	191208,64	443075,43	7,50	33,36	30,58	23,52	33,87
212_D	212	191208,64	443075,43	10,50	34,58	31,80	24,74	35,09
212_E	212	191208,64	443075,43	13,50	36,19	33,41	26,36	36,70
212_F	212	191208,64	443075,43	16,50	39,60	36,85	29,80	40,13
213_E	213	191205,74	443067,72	13,50	30,04	27,28	20,25	30,57
213_F	213	191205,74	443067,72	16,50	32,45	29,73	22,71	33,00
214_A	214	191196,81	443065,68	1,50	-0,35	-3,18	-10,17	0,15
214_B	214	191196,81	443065,68	4,50	-5,66	-8,49	-15,48	-5,16
214_C	214	191196,81	443065,68	7,50	-5,78	-8,61	-15,60	-5,28
214_D	214	191196,81	443065,68	10,50	-5,92	-8,75	-15,74	-5,42
214_E	214	191196,81	443065,68	13,50	15,64	12,82	5,79	16,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
214_F	214	191196,81	443065,68	16,50	-6,18	-9,01	-16,00	-5,68
215_B	215	191191,54	443070,66	4,50	-5,68	-8,51	-15,50	-5,18
215_C	215	191191,54	443070,66	7,50	-5,81	-8,64	-15,63	-5,31
215_D	215	191191,54	443070,66	10,50	-5,94	-8,77	-15,76	-5,44
215_E	215	191191,54	443070,66	13,50	15,40	12,58	5,57	15,90
215_F	215	191191,54	443070,66	16,50	-6,20	-9,02	-16,01	-5,69
216_A	216	191187,45	443074,51	1,50	0,99	-1,84	-8,83	1,49
216_B	216	191187,45	443074,51	4,50	-3,01	-5,84	-12,83	-2,51
216_C	216	191187,45	443074,51	7,50	-3,05	-5,88	-12,87	-2,55
216_D	216	191187,45	443074,51	10,50	-3,07	-5,90	-12,89	-2,57
216_E	216	191187,45	443074,51	13,50	15,05	12,23	5,21	15,55
216_F	216	191187,45	443074,51	16,50	-3,13	-5,96	-12,95	-2,63
217_E	217	191190,19	443082,50	13,50	34,36	31,57	24,50	34,86
217_F	217	191190,19	443082,50	16,50	38,59	35,81	28,75	39,10
218_E	218	191197,94	443085,66	13,50	37,18	34,41	27,36	37,70
218_F	218	191197,94	443085,66	16,50	40,82	38,07	31,02	41,35
219_A	219	191201,71	443084,59	1,50	29,52	26,74	19,69	30,03
219_B	219	191201,71	443084,59	4,50	29,76	26,97	19,92	30,26
219_C	219	191201,71	443084,59	7,50	30,37	27,59	20,54	30,88
219_D	219	191201,71	443084,59	10,50	31,92	29,16	22,12	32,44
22_A	22	191191,14	443154,20	1,50	33,85	31,05	23,98	34,34
22_B	22	191191,14	443154,20	4,50	36,31	33,50	26,43	36,80
22_C	22	191191,14	443154,20	7,50	39,16	36,36	29,29	39,65
220_A	220	191183,81	443077,94	1,50	2,22	-0,61	-7,60	2,72
220_B	220	191183,81	443077,94	4,50	-0,92	-3,75	-10,74	-0,42
220_C	220	191183,81	443077,94	7,50	-0,91	-3,74	-10,73	-0,41
220_D	220	191183,81	443077,94	10,50	-0,90	-3,73	-10,72	-0,40
221_A	221	191187,85	443084,76	1,50	29,05	26,23	19,17	29,53
221_B	221	191187,85	443084,76	4,50	29,42	26,60	19,53	29,90
221_C	221	191187,85	443084,76	7,50	31,10	28,28	21,22	31,58
221_D	221	191187,85	443084,76	10,50	32,67	29,87	22,80	33,16
222_A	222	191194,37	443091,67	1,50	29,14	26,33	19,26	29,63
222_B	222	191194,37	443091,67	4,50	29,89	27,07	20,00	30,37
222_C	222	191194,37	443091,67	7,50	31,64	28,83	21,77	32,13
222_D	222	191194,37	443091,67	10,50	33,38	30,58	23,51	33,87
223_D	223	191199,43	443089,60	10,50	35,14	32,34	25,27	35,63
224_B	224	191153,61	443123,95	4,50	32,17	29,37	22,30	32,66
224_C	224	191153,61	443123,95	7,50	33,78	30,98	23,91	34,27
224_D	224	191153,61	443123,95	10,50	35,89	33,09	26,02	36,38
224_E	224	191153,61	443123,95	13,50	38,90	36,11	29,05	39,40
227_B	227	191145,68	443113,87	4,50	--	--	--	--
227_C	227	191145,68	443113,87	7,50	--	--	--	--
227_D	227	191145,68	443113,87	10,50	13,28	10,46	3,43	13,77
227_E	227	191145,68	443113,87	13,50	--	--	--	--
229_B	229	191142,10	443117,25	4,50	--	--	--	--
229_C	229	191142,10	443117,25	7,50	--	--	--	--
229_D	229	191142,10	443117,25	10,50	13,52	10,70	3,67	14,01
229_E	229	191142,10	443117,25	13,50	--	--	--	--
23_B	23	191184,37	443145,91	4,50	23,43	20,64	13,59	23,93
23_C	23	191184,37	443145,91	7,50	24,01	21,22	14,16	24,51
230_B	230	191136,98	443122,24	4,50	--	--	--	--
230_C	230	191136,98	443122,24	7,50	--	--	--	--
230_D	230	191136,98	443122,24	10,50	13,17	10,35	3,32	13,66
230_E	230	191136,98	443122,24	13,50	--	--	--	--
231_A	231	191133,66	443127,69	1,50	40,33	37,75	30,76	40,97
231_B	231	191133,66	443127,69	4,50	41,22	38,64	31,64	41,86
231_C	231	191133,66	443127,69	7,50	42,10	39,53	32,53	42,74
231_D	231	191133,66	443127,69	10,50	43,03	40,45	33,45	43,67
231_E	231	191133,66	443127,69	13,50	42,39	39,81	32,81	43,03
232_B	232	191162,59	443119,50	4,50	29,08	26,27	19,20	29,57
232_C	232	191162,59	443119,50	7,50	31,19	28,38	21,31	31,68
232_D	232	191162,59	443119,50	10,50	33,58	30,78	23,70	34,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
233_A	233	191168,30	443117,08	1,50	29,17	26,42	19,37	29,70
233_B	233	191168,30	443117,08	4,50	29,52	26,73	19,68	30,02
233_C	233	191168,30	443117,08	7,50	33,40	30,59	23,51	33,88
233_D	233	191168,30	443117,08	10,50	36,10	33,29	26,22	36,59
234_A	234	191164,60	443107,65	1,50	29,54	26,75	19,69	30,04
234_B	234	191164,60	443107,65	4,50	29,74	26,95	19,89	30,24
234_C	234	191164,60	443107,65	7,50	30,30	27,51	20,46	30,80
234_D	234	191164,60	443107,65	10,50	31,16	28,37	21,31	31,66
235_A	235	191155,68	443104,45	1,50	--	--	--	--
235_B	235	191155,68	443104,45	4,50	--	--	--	--
235_C	235	191155,68	443104,45	7,50	--	--	--	--
235_D	235	191155,68	443104,45	10,50	13,36	10,53	3,51	13,85
236_B	236	191151,92	443107,99	4,50	--	--	--	--
236_C	236	191151,92	443107,99	7,50	--	--	--	--
236_D	236	191151,92	443107,99	10,50	13,34	10,51	3,48	13,83
237_B	237	191148,41	443111,30	4,50	--	--	--	--
237_C	237	191148,41	443111,30	7,50	--	--	--	--
237_D	237	191148,41	443111,30	10,50	13,31	10,48	3,46	13,80
238_B	238	191156,70	443121,07	4,50	31,94	29,14	22,07	32,43
238_C	238	191156,70	443121,07	7,50	33,80	31,00	23,93	34,29
238_D	238	191156,70	443121,07	10,50	35,72	32,93	25,86	36,22
239_C	239	191281,53	443090,08	7,50	32,73	29,97	22,94	33,26
239_D	239	191281,53	443090,08	10,50	36,92	34,22	27,20	37,48
24_A	24	191195,32	443150,79	1,50	33,99	31,18	24,11	34,48
24_B	24	191195,32	443150,79	4,50	36,50	33,69	26,62	36,99
24_C	24	191195,32	443150,79	7,50	39,29	36,50	29,43	39,79
240_B	240	191276,44	443087,07	4,50	27,65	24,88	17,84	28,17
240_C	240	191276,44	443087,07	7,50	28,43	25,65	18,59	28,94
240_D	240	191276,44	443087,07	10,50	29,72	26,93	19,87	30,22
241_B	241	191273,76	443087,62	4,50	29,41	26,67	19,64	29,95
241_C	241	191273,76	443087,62	7,50	30,22	27,48	20,44	30,76
241_D	241	191273,76	443087,62	10,50	31,52	28,77	21,74	32,05
242_B	242	191271,30	443084,99	4,50	30,81	28,05	21,01	31,33
242_C	242	191271,30	443084,99	7,50	32,19	29,43	22,40	32,72
242_D	242	191271,30	443084,99	10,50	34,79	32,04	25,01	35,32
243_A	243	191259,95	443095,07	1,50	31,11	28,31	21,25	31,61
243_B	243	191259,95	443095,07	4,50	32,04	29,24	22,18	32,54
243_C	243	191259,95	443095,07	7,50	33,20	30,39	23,33	33,69
243_D	243	191259,95	443095,07	10,50	34,79	32,00	24,94	35,29
244_B	244	191263,47	443098,86	4,50	31,83	29,03	21,97	32,33
244_C	244	191263,47	443098,86	7,50	32,96	30,14	23,07	33,44
244_D	244	191263,47	443098,86	10,50	34,54	31,74	24,67	35,03
245_A	245	191267,11	443102,87	1,50	30,97	28,17	21,10	31,46
245_B	245	191267,11	443102,87	4,50	31,90	29,09	22,02	32,39
245_C	245	191267,11	443102,87	7,50	33,13	30,31	23,24	33,61
245_D	245	191267,11	443102,87	10,50	35,11	32,32	25,25	35,61
246_A	246	191276,79	443099,75	1,50	41,92	39,15	32,11	42,44
246_B	246	191276,79	443099,75	4,50	43,03	40,25	33,21	43,54
246_C	246	191276,79	443099,75	7,50	44,04	41,27	34,22	44,56
246_D	246	191276,79	443099,75	10,50	44,07	41,30	34,25	44,59
247_B	247	191267,56	443080,95	4,50	31,25	28,48	21,45	31,77
247_C	247	191267,56	443080,95	7,50	32,39	29,63	22,59	32,91
247_D	247	191267,56	443080,95	10,50	34,55	31,81	24,78	35,09
247_E	247	191267,56	443080,95	13,50	36,24	33,50	26,47	36,78
248_B	248	191266,14	443075,20	4,50	32,05	29,29	22,25	32,57
248_C	248	191266,14	443075,20	7,50	33,16	30,39	23,35	33,68
248_D	248	191266,14	443075,20	10,50	35,09	32,33	25,29	35,61
248_E	248	191266,14	443075,20	13,50	38,23	35,47	28,43	38,75
249_D	249	191263,96	443069,47	10,50	31,09	28,33	21,29	31,61
249_E	249	191263,96	443069,47	13,50	32,76	30,01	22,98	33,29
25_B	25	191188,56	443142,49	4,50	26,08	23,27	16,21	26,57
25_C	25	191188,56	443142,49	7,50	27,53	24,71	17,64	28,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_A	250	191253,52	443073,65	1,50	26,39	23,63	16,59	26,91
250_B	250	191253,52	443073,65	4,50	26,59	23,81	16,77	27,10
250_C	250	191253,52	443073,65	7,50	27,11	24,33	17,27	27,62
250_D	250	191253,52	443073,65	10,50	23,69	20,89	13,83	24,19
250_E	250	191253,52	443073,65	13,50	25,06	22,25	15,19	25,55
251_A	251	191249,16	443083,35	1,50	30,25	27,44	20,37	30,74
251_B	251	191249,16	443083,35	4,50	31,44	28,63	21,57	31,93
251_C	251	191249,16	443083,35	7,50	32,87	30,07	23,00	33,36
251_D	251	191249,16	443083,35	10,50	34,65	31,87	24,80	35,15
251_E	251	191249,16	443083,35	13,50	38,28	35,55	28,50	38,82
252_B	252	191252,68	443087,18	4,50	31,64	28,84	21,78	32,14
252_C	252	191252,68	443087,18	7,50	32,79	29,99	22,93	33,29
252_D	252	191252,68	443087,18	10,50	34,60	31,82	24,76	35,11
252_E	252	191252,68	443087,18	13,50	38,40	35,68	28,65	38,95
253_A	253	191256,22	443091,04	1,50	30,68	27,89	20,83	31,18
253_B	253	191256,22	443091,04	4,50	31,74	28,95	21,89	32,24
253_C	253	191256,22	443091,04	7,50	32,85	30,07	23,01	33,36
253_D	253	191256,22	443091,04	10,50	34,72	31,96	24,90	35,24
253_E	253	191256,22	443091,04	13,50	38,38	35,70	28,67	38,95
254_E	254	191263,95	443088,23	13,50	40,46	37,72	30,69	41,00
255_A	255	191303,53	443114,74	1,50	32,40	29,68	22,66	32,95
255_B	255	191303,53	443114,74	4,50	32,60	29,90	22,88	33,16
255_C	255	191303,53	443114,74	7,50	34,12	31,40	24,38	34,67
255_D	255	191303,53	443114,74	10,50	37,14	34,40	27,37	37,68
255_E	255	191303,53	443114,74	13,50	41,10	38,35	31,32	41,63
256_A	256	191301,09	443109,91	1,50	31,92	29,22	22,20	32,48
256_B	256	191301,09	443109,91	4,50	32,12	29,43	22,41	32,69
256_C	256	191301,09	443109,91	7,50	33,48	30,76	23,75	34,04
256_D	256	191301,09	443109,91	10,50	36,46	33,73	26,70	37,00
256_E	256	191301,09	443109,91	13,50	40,10	37,35	30,32	40,63
257_B	257	191302,05	443106,47	4,50	33,17	30,47	23,44	33,73
257_C	257	191302,05	443106,47	7,50	34,54	31,82	24,80	35,09
257_D	257	191302,05	443106,47	10,50	37,61	34,87	27,84	38,15
257_E	257	191302,05	443106,47	13,50	41,14	38,37	31,34	41,66
258_D	258	191303,27	443103,11	10,50	34,59	31,85	24,82	35,13
258_E	258	191303,27	443103,11	13,50	41,58	38,83	31,80	42,11
259_D	259	191300,89	443098,43	10,50	36,14	33,38	26,35	36,67
259_E	259	191300,89	443098,43	13,50	41,80	39,05	32,02	42,33
26_A	26	191199,51	443147,37	1,50	34,15	31,34	24,27	34,64
26_B	26	191199,51	443147,37	4,50	36,68	33,87	26,80	37,17
26_C	26	191199,51	443147,37	7,50	39,47	36,67	29,61	39,97
260_A	260	191293,66	443098,73	1,50	35,87	33,10	26,07	36,39
260_B	260	191293,66	443098,73	4,50	35,89	33,12	26,09	36,41
260_C	260	191293,66	443098,73	7,50	36,78	34,02	26,99	37,31
260_D	260	191293,66	443098,73	10,50	36,97	34,22	27,18	37,50
260_E	260	191293,66	443098,73	13,50	38,40	35,65	28,61	38,93
261_A	261	191288,73	443103,60	1,50	43,64	40,86	33,80	44,15
261_B	261	191288,73	443103,60	4,50	45,03	42,25	35,20	45,54
261_C	261	191288,73	443103,60	7,50	45,84	43,06	36,00	46,35
261_D	261	191288,73	443103,60	10,50	46,07	43,29	36,23	46,58
261_E	261	191288,73	443103,60	13,50	46,25	43,46	36,41	46,75
262_B	262	191291,46	443108,95	4,50	46,03	43,24	36,20	46,54
262_C	262	191291,46	443108,95	7,50	46,62	43,83	36,78	47,12
262_D	262	191291,46	443108,95	10,50	46,83	44,05	37,00	47,34
262_E	262	191291,46	443108,95	13,50	46,97	44,19	37,14	47,48
264_A	264	191293,78	443113,60	1,50	45,38	42,59	35,54	45,88
264_B	264	191293,78	443113,60	4,50	47,04	44,26	37,20	47,55
264_C	264	191293,78	443113,60	7,50	47,44	44,65	37,60	47,94
264_D	264	191293,78	443113,60	10,50	47,63	44,85	37,80	48,14
264_E	264	191293,78	443113,60	13,50	47,76	44,98	37,93	48,27
265_A	265	191296,22	443118,43	1,50	46,47	43,68	36,63	46,97
265_B	265	191296,22	443118,43	4,50	48,16	45,37	38,32	48,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_C	265	191296,22	443118,43	7,50	48,42	45,63	38,58	48,92
265_D	265	191296,22	443118,43	10,50	48,57	45,78	38,73	49,07
265_E	265	191296,22	443118,43	13,50	48,69	45,90	38,85	49,19
266_C	266	191301,57	443119,93	7,50	42,29	39,50	32,45	42,79
266_D	266	191301,57	443119,93	10,50	45,43	42,65	35,60	45,94
266_E	266	191301,57	443119,93	13,50	48,20	45,42	38,37	48,71
267_A	267	191359,59	443076,77	1,50	48,73	46,06	39,05	49,31
267_B	267	191359,59	443076,77	4,50	49,67	47,01	40,01	50,26
267_C	267	191359,59	443076,77	7,50	50,65	47,99	40,99	51,24
267_D	267	191359,59	443076,77	10,50	50,98	48,31	41,30	51,56
268_A	268	191354,36	443072,41	1,50	48,19	45,51	38,51	48,77
268_B	268	191354,36	443072,41	4,50	48,94	46,27	39,27	49,53
268_C	268	191354,36	443072,41	7,50	50,00	47,34	40,34	50,59
268_D	268	191354,36	443072,41	10,50	50,47	47,79	40,78	51,05
269_A	269	191344,57	443073,09	1,50	32,55	29,78	22,74	33,07
269_B	269	191344,57	443073,09	4,50	34,30	31,55	24,52	34,83
269_C	269	191344,57	443073,09	7,50	37,08	34,35	27,32	37,62
269_D	269	191344,57	443073,09	10,50	39,06	36,34	29,31	39,61
27_B	27	191192,74	443139,08	4,50	27,83	25,01	17,93	28,31
27_C	27	191192,74	443139,08	7,50	29,62	26,79	19,71	30,09
270_D	270	191339,64	443079,86	10,50	35,44	32,70	25,66	35,98
271_D	271	191342,42	443085,41	10,50	35,21	32,47	25,44	35,75
272_D	272	191352,67	443083,17	10,50	45,23	42,49	35,47	45,77
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	62,15	59,54	52,54	62,77
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	62,03	59,41	52,42	62,65
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	61,85	59,24	52,24	62,47
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	61,64	59,02	52,03	62,26
274_B	274	191351,43	443110,63	4,50	31,66	28,92	21,90	32,20
274_C	274	191351,43	443110,63	7,50	33,37	30,64	23,62	33,92
274_D	274	191351,43	443110,63	10,50	35,65	32,94	25,93	36,21
274_E	274	191351,43	443110,63	13,50	38,18	35,52	28,52	38,77
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	47,11	44,46	37,45	47,70
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	55,46	52,85	45,86	56,08
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	54,86	52,23	45,23	55,47
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	45,15	42,46	35,44	45,72
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	62,17	59,57	52,58	62,80
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	62,06	59,46	52,47	62,69
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	61,79	59,18	52,19	62,41
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	61,56	58,94	51,95	62,18
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	61,30	58,69	51,70	61,92
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	55,65	53,02	46,03	56,26
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	55,74	53,11	46,12	56,35
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	55,71	53,07	46,08	56,32
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	55,65	53,01	46,01	56,25
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	55,51	52,87	45,87	56,11
279_F	279	191372,52	443099,90	16,50	42,51	39,76	32,73	43,04
28_B	28	191168,79	443124,12	4,50	29,62	26,81	19,74	30,11
28_C	28	191168,79	443124,12	7,50	32,00	29,19	22,11	32,48
280_B	280	191366,44	443096,36	4,50	33,62	30,93	23,92	34,19
280_C	280	191366,44	443096,36	7,50	33,88	31,19	24,17	34,45
280_D	280	191366,44	443096,36	10,50	34,59	31,88	24,87	35,15
280_E	280	191366,44	443096,36	13,50	35,85	33,13	26,10	36,40
281_B	281	191376,88	443090,98	4,50	52,81	50,17	43,17	53,41
281_C	281	191376,88	443090,98	7,50	53,17	50,52	43,51	53,76
281_D	281	191376,88	443090,98	10,50	53,23	50,57	43,57	53,82
281_E	281	191376,88	443090,98	13,50	53,24	50,59	43,58	53,83
282_D	282	191366,50	443089,34	10,50	43,08	40,36	33,34	43,63
282_E	282	191366,50	443089,34	13,50	43,11	40,36	33,33	43,64
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	58,20	55,61	48,62	58,84
284_C	284	191303,08	443127,19	7,50	39,32	36,55	29,50	39,84
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	53,24	50,45	43,40	53,74
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	53,35	50,56	43,50	53,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	286	191309,40	443144,72	1,50	55,94	53,17	46,12	56,46
286_B	286	191309,40	443144,72	4,50	56,51	53,74	46,69	57,03
286_C	286	191309,40	443144,72	7,50	56,63	53,87	46,82	57,15
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	60,98	58,30	51,28	61,55
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	61,29	58,60	51,58	61,86
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	61,25	58,57	51,54	61,82
288_A	288	191260,70	443124,83	1,50	30,04	27,29	20,25	30,57
288_B	288	191260,70	443124,83	4,50	30,46	27,69	20,65	30,98
289_A	289	191246,77	443131,99	1,50	33,34	30,53	23,45	33,82
289_B	289	191246,77	443131,99	4,50	36,26	33,46	26,38	36,75
29_A	29	191175,19	443115,54	1,50	30,11	27,32	20,26	30,61
29_B	29	191175,19	443115,54	4,50	30,48	27,69	20,63	30,98
29_C	29	191175,19	443115,54	7,50	31,10	28,31	21,25	31,60
290_A	290	191316,95	443120,11	19,50	41,83	39,10	32,07	42,37
290_B	290	191316,95	443120,11	22,50	41,54	38,79	31,76	42,07
290_C	290	191316,95	443120,11	25,50	41,59	38,84	31,82	42,13
290_D	290	191316,95	443120,11	28,50	41,69	38,94	31,91	42,22
290_E	290	191316,95	443120,11	31,50	41,85	39,10	32,07	42,38
290_F	290	191316,95	443120,11	34,50	41,98	39,23	32,21	42,52
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	54,03	51,26	44,21	54,55
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	54,03	51,26	44,21	54,55
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	54,28	51,52	44,47	54,80
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	54,40	51,63	44,58	54,92
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	54,26	51,50	44,45	54,78
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	53,72	50,96	43,91	54,24
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	59,53	56,85	49,83	60,10
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	59,31	56,63	49,62	59,89
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	58,97	56,28	49,27	59,54
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	58,65	55,98	48,96	59,23
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	58,36	55,68	48,67	58,94
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	58,15	55,47	48,45	58,72
293_A	293	191333,42	443122,51	19,50	54,06	51,45	44,45	54,68
293_B	293	191333,42	443122,51	22,50	53,72	51,10	44,11	54,34
293_C	293	191333,42	443122,51	25,50	53,07	50,45	43,45	53,68
293_D	293	191333,42	443122,51	28,50	53,45	50,83	43,83	54,06
293_E	293	191333,42	443122,51	31,50	54,48	51,88	44,89	55,11
293_F	293	191333,42	443122,51	34,50	54,54	51,92	44,92	55,15
298_A	298	191142,87	443139,02	19,50	43,12	40,54	33,54	43,76
298_B	298	191142,87	443139,02	22,50	43,26	40,69	33,69	43,90
298_C	298	191142,87	443139,02	25,50	43,49	40,92	33,92	44,13
298_D	298	191142,87	443139,02	28,50	43,58	41,01	34,01	44,22
299_A	299	191157,69	443143,58	19,50	43,83	41,13	34,10	44,39
299_B	299	191157,69	443143,58	22,50	45,92	43,27	36,25	46,51
299_C	299	191157,69	443143,58	25,50	46,95	44,30	37,28	47,54
299_D	299	191157,69	443143,58	28,50	47,09	44,43	37,41	47,68
30_A	30	191169,74	443118,16	1,50	23,29	20,53	13,49	23,81
30_B	30	191169,74	443118,16	4,50	24,50	21,71	14,66	25,00
30_C	30	191169,74	443118,16	7,50	27,74	24,93	17,86	28,23
300_A	300	191158,48	443130,95	19,50	42,25	39,48	32,43	42,77
300_B	300	191158,48	443130,95	22,50	42,97	40,21	33,16	43,49
300_C	300	191158,48	443130,95	25,50	43,31	40,54	33,48	43,82
300_D	300	191158,48	443130,95	28,50	43,37	40,59	33,53	43,88
301_A	301	191150,42	443121,09	19,50	41,37	38,61	31,55	41,89
301_B	301	191150,42	443121,09	22,50	42,05	39,29	32,24	42,57
301_C	301	191150,42	443121,09	25,50	42,58	39,81	32,76	43,10
301_D	301	191150,42	443121,09	28,50	42,81	40,03	32,98	43,32
302_A	302	191141,19	443123,37	19,50	-3,35	-6,13	-13,18	-2,84
302_B	302	191141,19	443123,37	22,50	-3,55	-6,33	-13,39	-3,04
302_C	302	191141,19	443123,37	25,50	-3,76	-6,54	-13,59	-3,25
302_D	302	191141,19	443123,37	28,50	--	--	--	--
303_A	303	191297,81	443044,11	19,50	45,13	42,41	35,39	45,68
303_B	303	191297,81	443044,11	22,50	46,49	43,79	36,77	47,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_C	303	191297,81	443044,11	25,50	47,11	44,41	37,40	47,68
303_D	303	191297,81	443044,11	28,50	47,39	44,69	37,68	47,96
304_A	304	191302,36	443038,28	19,50	45,85	43,13	36,11	46,40
304_B	304	191302,36	443038,28	22,50	46,82	44,12	37,10	47,38
304_C	304	191302,36	443038,28	25,50	47,22	44,52	37,50	47,78
304_D	304	191302,36	443038,28	28,50	47,48	44,79	37,77	48,05
305_A	305	191298,79	443030,68	19,50	45,64	42,93	35,91	46,20
305_B	305	191298,79	443030,68	22,50	46,05	43,35	36,33	46,61
305_C	305	191298,79	443030,68	25,50	46,27	43,56	36,55	46,83
305_D	305	191298,79	443030,68	28,50	46,37	43,66	36,64	46,93
306_A	306	191290,72	443028,83	19,50	24,10	21,36	14,31	24,63
306_B	306	191290,72	443028,83	22,50	13,42	10,66	3,60	13,94
306_C	306	191290,72	443028,83	25,50	13,79	11,02	3,96	14,30
306_D	306	191290,72	443028,83	28,50	27,38	24,60	17,53	27,88
307_A	307	191286,04	443034,46	19,50	23,85	21,11	14,07	24,39
307_B	307	191286,04	443034,46	22,50	4,22	1,40	-5,67	4,70
307_C	307	191286,04	443034,46	25,50	7,39	4,58	-2,50	7,87
307_D	307	191286,04	443034,46	28,50	27,41	24,63	17,56	27,91
308_A	308	191282,20	443039,06	19,50	24,02	21,29	14,24	24,56
308_B	308	191282,20	443039,06	22,50	6,01	3,20	-3,83	6,51
308_C	308	191282,20	443039,06	25,50	2,34	-0,46	-7,45	2,86
308_D	308	191282,20	443039,06	28,50	27,55	24,77	17,71	28,06
309_A	309	191278,82	443043,14	19,50	23,12	20,38	13,33	23,65
309_B	309	191278,82	443043,14	22,50	9,54	6,73	-0,33	10,03
309_C	309	191278,82	443043,14	25,50	1,82	-0,98	-7,97	2,34
309_D	309	191278,82	443043,14	28,50	27,67	24,89	17,82	28,17
31_B	31	191173,12	443127,35	4,50	29,87	27,06	19,99	30,36
31_C	31	191173,12	443127,35	7,50	32,43	29,62	22,54	32,91
310_A	310	191279,88	443047,91	19,50	37,75	35,05	28,02	38,31
310_B	310	191279,88	443047,91	22,50	40,02	37,33	30,30	40,59
310_C	310	191279,88	443047,91	25,50	41,30	38,59	31,57	41,86
310_D	310	191279,88	443047,91	28,50	41,75	39,04	32,01	42,30
311_A	311	191285,65	443052,70	19,50	37,01	34,32	27,30	37,58
311_B	311	191285,65	443052,70	22,50	39,33	36,67	29,65	39,92
311_C	311	191285,65	443052,70	25,50	41,22	38,53	31,50	41,79
311_D	311	191285,65	443052,70	28,50	41,94	39,22	32,19	42,49
312_A	312	191292,05	443051,04	19,50	44,64	41,91	34,89	45,19
312_B	312	191292,05	443051,04	22,50	46,31	43,60	36,58	46,87
312_C	312	191292,05	443051,04	25,50	47,01	44,31	37,28	47,57
312_D	312	191292,05	443051,04	28,50	47,31	44,61	37,58	47,87
313_A	313	191203,36	443080,40	19,50	41,60	38,86	31,81	42,13
314_A	314	191208,64	443075,43	19,50	41,20	38,46	31,41	41,73
315_A	315	191205,74	443067,72	19,50	35,91	33,21	26,19	36,47
316_A	316	191196,81	443065,68	19,50	-6,30	-9,13	-16,12	-5,80
317_A	317	191191,54	443070,66	19,50	-6,32	-9,15	-16,14	-5,82
318_A	318	191187,45	443074,51	19,50	-3,15	-5,98	-12,97	-2,65
319_A	319	191190,19	443082,50	19,50	39,55	36,78	29,72	40,06
32_A	32	191179,52	443118,77	1,50	30,35	27,56	20,50	30,85
32_B	32	191179,52	443118,77	4,50	30,78	27,99	20,93	31,28
32_C	32	191179,52	443118,77	7,50	31,60	28,81	21,75	32,10
320_A	320	191197,94	443085,66	19,50	42,19	39,45	32,40	42,72
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	50,47	47,81	40,81	51,06
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	53,67	51,03	44,02	54,27
322_A	322	191382,92	443112,44	19,50	60,94	58,33	51,34	61,56
322_B	322	191382,92	443112,44	22,50	60,38	57,78	50,78	61,01
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	55,38	52,74	45,74	55,98
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	55,24	52,60	45,59	55,84
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	44,12	41,35	34,32	44,64
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	44,38	41,62	34,59	44,91
33_B	33	191177,45	443130,58	4,50	29,86	27,05	19,98	30,35
33_C	33	191177,45	443130,58	7,50	32,88	30,06	22,99	33,36
34_A	34	191183,85	443122,00	1,50	30,64	27,85	20,80	31,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	34	191183,85	443122,00	4,50	31,16	28,37	21,31	31,66
34_C	34	191183,85	443122,00	7,50	32,06	29,27	22,21	32,56
35_B	35	191182,00	443133,97	4,50	29,22	26,41	19,35	29,71
35_C	35	191182,00	443133,97	7,50	32,91	30,10	23,02	33,39
36_A	36	191188,71	443132,32	1,50	31,61	28,85	21,79	32,13
36_B	36	191188,71	443132,32	4,50	33,00	30,21	23,14	33,50
36_C	36	191188,71	443132,32	7,50	36,19	33,39	26,33	36,69
37_A	37	191189,45	443126,18	1,50	30,89	28,11	21,05	31,40
37_B	37	191189,45	443126,18	4,50	31,62	28,83	21,77	32,12
37_C	37	191189,45	443126,18	7,50	32,83	30,05	22,99	33,34
38_B	38	191306,70	443104,14	4,50	33,10	30,39	23,37	33,66
38_C	38	191306,70	443104,14	7,50	34,64	31,91	24,89	35,19
39_A	39	191301,88	443094,59	1,50	36,64	33,87	26,83	37,16
39_B	39	191301,88	443094,59	4,50	36,56	33,79	26,75	37,08
39_C	39	191301,88	443094,59	7,50	37,68	34,92	27,89	38,21
40_B	40	191311,52	443101,71	4,50	33,50	30,78	23,75	34,05
40_C	40	191311,52	443101,71	7,50	35,31	32,58	25,55	35,85
40_D	40	191311,52	443101,71	10,50	38,72	35,97	28,93	39,25
41_A	41	191306,70	443092,16	1,50	36,64	33,87	26,84	37,16
41_B	41	191306,70	443092,16	4,50	36,54	33,77	26,73	37,06
41_C	41	191306,70	443092,16	7,50	37,80	35,04	28,01	38,33
41_D	41	191306,70	443092,16	10,50	39,12	36,36	29,33	39,65
42_D	42	191306,61	443098,20	10,50	33,96	31,19	24,15	34,48
43_B	43	191316,34	443099,27	4,50	33,98	31,26	24,23	34,53
43_C	43	191316,34	443099,27	7,50	36,11	33,39	26,37	36,66
43_D	43	191316,34	443099,27	10,50	40,11	37,41	30,39	40,67
44_A	44	191311,52	443089,72	1,50	37,71	34,95	27,90	38,23
44_B	44	191311,52	443089,72	4,50	37,42	34,65	27,61	37,94
44_C	44	191311,52	443089,72	7,50	38,40	35,64	28,60	38,92
44_D	44	191311,52	443089,72	10,50	39,68	36,92	29,88	40,20
45_B	45	191321,16	443096,84	4,50	34,34	31,62	24,60	34,89
45_C	45	191321,16	443096,84	7,50	37,17	34,47	27,46	37,74
45_D	45	191321,16	443096,84	10,50	40,55	37,85	30,83	41,11
46_D	46	191321,25	443090,80	10,50	40,60	37,86	30,84	41,14
47_A	47	191316,34	443087,29	1,50	38,30	35,52	28,49	38,82
47_B	47	191316,34	443087,29	4,50	37,98	35,21	28,17	38,50
47_C	47	191316,34	443087,29	7,50	39,15	36,39	29,35	39,67
47_D	47	191316,34	443087,29	10,50	40,54	37,78	30,75	41,07
48_B	48	191325,98	443094,40	4,50	34,51	31,79	24,77	35,06
48_C	48	191325,98	443094,40	7,50	37,65	34,96	27,94	38,22
49_A	49	191321,16	443084,85	1,50	39,18	36,40	29,37	39,70
49_B	49	191321,16	443084,85	4,50	38,74	35,97	28,93	39,26
49_C	49	191321,16	443084,85	7,50	39,86	37,10	30,07	40,39
50_B	50	191330,80	443091,97	4,50	34,14	31,42	24,39	34,69
50_C	50	191330,80	443091,97	7,50	36,81	34,07	27,04	37,35
51_A	51	191325,98	443082,42	1,50	38,43	35,68	28,65	38,96
51_B	51	191325,98	443082,42	4,50	38,55	35,82	28,79	39,09
51_C	51	191325,98	443082,42	7,50	39,91	37,18	30,15	40,45
52_B	52	191335,62	443089,53	4,50	33,58	30,87	23,85	34,14
52_C	52	191335,62	443089,53	7,50	35,29	32,57	25,55	35,84
53_A	53	191330,80	443079,98	1,50	37,88	35,19	28,18	38,45
53_B	53	191330,80	443079,98	4,50	38,76	36,08	29,07	39,34
53_C	53	191330,80	443079,98	7,50	40,13	37,44	30,43	40,70
54_B	54	191340,44	443087,10	4,50	33,25	30,56	23,53	33,82
54_C	54	191340,44	443087,10	7,50	34,44	31,74	24,71	35,00
55_A	55	191335,62	443077,55	1,50	37,95	35,30	28,30	38,55
55_B	55	191335,62	443077,55	4,50	38,93	36,28	29,29	39,53
55_C	55	191335,62	443077,55	7,50	40,44	37,78	30,78	41,03
56_A	56	191222,92	443058,54	1,50	29,23	26,45	19,41	29,74
56_B	56	191222,92	443058,54	4,50	29,18	26,40	19,34	29,69
56_C	56	191222,92	443058,54	7,50	30,26	27,46	20,41	30,76
56_D	56	191222,92	443058,54	10,50	32,10	29,31	22,26	32,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	57	191214,21	443049,29	1,50	5,52	2,70	-4,29	6,03
57_B	57	191214,21	443049,29	4,50	2,17	-0,65	-7,63	2,68
57_C	57	191214,21	443049,29	7,50	2,16	-0,65	-7,63	2,67
57_D	57	191214,21	443049,29	10,50	2,15	-0,66	-7,64	2,66
58_A	58	191218,99	443062,24	1,50	29,78	26,98	19,93	30,28
58_B	58	191218,99	443062,24	4,50	29,95	27,16	20,10	30,45
58_C	58	191218,99	443062,24	7,50	31,20	28,40	21,34	31,70
58_D	58	191218,99	443062,24	10,50	32,91	30,11	23,05	33,41
59_A	59	191210,28	443053,00	1,50	4,92	2,09	-4,90	5,42
59_B	59	191210,28	443053,00	4,50	0,13	-2,70	-9,69	0,63
59_C	59	191210,28	443053,00	7,50	0,06	-2,77	-9,76	0,56
59_D	59	191210,28	443053,00	10,50	0,00	-2,83	-9,82	0,50
60_A	60	191215,06	443065,94	1,50	30,36	27,56	20,51	30,86
60_B	60	191215,06	443065,94	4,50	30,91	28,11	21,05	31,41
60_C	60	191215,06	443065,94	7,50	32,04	29,24	22,18	32,54
60_D	60	191215,06	443065,94	10,50	33,44	30,65	23,59	33,94
61_A	61	191206,35	443056,70	1,50	3,19	0,36	-6,63	3,69
61_B	61	191206,35	443056,70	4,50	-2,10	-4,93	-11,92	-1,60
61_C	61	191206,35	443056,70	7,50	-2,21	-5,04	-12,03	-1,71
61_D	61	191206,35	443056,70	10,50	-2,32	-5,15	-12,14	-1,82
62_A	62	191211,13	443069,65	1,50	30,40	27,61	20,56	30,90
62_B	62	191211,13	443069,65	4,50	31,05	28,26	21,20	31,55
62_C	62	191211,13	443069,65	7,50	32,53	29,75	22,69	33,04
62_D	62	191211,13	443069,65	10,50	33,89	31,12	24,07	34,41
63_A	63	191202,42	443060,40	1,50	-0,77	-3,60	-10,59	-0,27
63_B	63	191202,42	443060,40	4,50	-5,64	-8,47	-15,46	-5,14
63_C	63	191202,42	443060,40	7,50	-5,76	-8,59	-15,58	-5,26
63_D	63	191202,42	443060,40	10,50	-5,89	-8,72	-15,71	-5,39
64_B	64	191208,16	443095,40	4,50	25,93	23,12	16,05	26,42
64_C	64	191208,16	443095,40	7,50	28,29	25,46	18,38	28,76
65_B	65	191205,46	443095,86	4,50	29,38	26,60	19,55	29,89
65_C	65	191205,46	443095,86	7,50	31,47	28,67	21,62	31,97
66_A	66	191203,29	443101,14	1,50	28,59	25,77	18,70	29,07
66_B	66	191203,29	443101,14	4,50	30,65	27,83	20,76	31,13
66_C	66	191203,29	443101,14	7,50	32,63	29,82	22,75	33,12
67_A	67	191210,67	443101,54	1,50	32,02	29,22	22,15	32,51
67_B	67	191210,67	443101,54	4,50	33,57	30,76	23,69	34,06
67_C	67	191210,67	443101,54	7,50	35,20	32,40	25,33	35,69
68_C	68	191212,26	443095,79	7,50	30,75	27,96	20,90	31,25
69_A	69	191246,48	443067,79	1,50	30,55	27,77	20,72	31,06
69_B	69	191246,48	443067,79	4,50	30,76	27,98	20,92	31,27
69_C	69	191246,48	443067,79	7,50	31,90	29,12	22,06	32,41
70_B	70	191239,14	443060,00	4,50	23,13	20,36	13,31	23,65
70_C	70	191239,14	443060,00	7,50	24,08	21,30	14,24	24,59
71_A	71	191242,55	443071,50	1,50	30,54	27,76	20,70	31,05
71_B	71	191242,55	443071,50	4,50	30,83	28,04	20,98	31,33
71_C	71	191242,55	443071,50	7,50	32,03	29,24	22,18	32,53
72_B	72	191235,21	443063,71	4,50	23,09	20,31	13,25	23,60
72_C	72	191235,21	443063,71	7,50	23,97	21,18	14,11	24,47
73_A	73	191238,62	443075,20	1,50	31,04	28,24	21,18	31,54
73_B	73	191238,62	443075,20	4,50	31,40	28,60	21,54	31,90
73_C	73	191238,62	443075,20	7,50	32,70	29,91	22,85	33,20
74_B	74	191231,28	443067,41	4,50	23,19	20,41	13,35	23,70
74_C	74	191231,28	443067,41	7,50	23,94	21,15	14,09	24,44
75_A	75	191234,69	443078,90	1,50	31,06	28,26	21,20	31,56
75_B	75	191234,69	443078,90	4,50	31,47	28,66	21,60	31,96
75_C	75	191234,69	443078,90	7,50	32,79	29,99	22,92	33,28
75_D	75	191234,69	443078,90	10,50	34,62	31,81	24,75	35,11
76_D	76	191233,06	443073,09	10,50	30,20	27,43	20,40	30,72
77_B	77	191227,35	443071,12	4,50	23,84	21,05	14,00	24,34
77_C	77	191227,35	443071,12	7,50	24,45	21,65	14,60	24,95
77_D	77	191227,35	443071,12	10,50	25,58	22,78	15,72	26,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A	78	191230,76	443082,61	1,50	31,30	28,50	21,44	31,80
78_B	78	191230,76	443082,61	4,50	31,89	29,08	22,02	32,38
78_C	78	191230,76	443082,61	7,50	33,22	30,42	23,35	33,71
78_D	78	191230,76	443082,61	10,50	35,08	32,28	25,21	35,57
79_B	79	191223,42	443074,82	4,50	23,75	20,98	13,94	24,27
79_C	79	191223,42	443074,82	7,50	24,26	21,48	14,43	24,77
79_D	79	191223,42	443074,82	10,50	25,29	22,51	15,46	25,80
80_C	80	191225,05	443080,63	7,50	32,00	29,20	22,12	32,49
80_D	80	191225,05	443080,63	10,50	33,78	30,98	23,91	34,27
81_A	81	191226,83	443086,31	1,50	31,63	28,83	21,77	32,13
81_B	81	191226,83	443086,31	4,50	32,32	29,52	22,46	32,82
82_B	82	191219,49	443078,52	4,50	24,32	21,54	14,48	24,83
83_A	83	191222,90	443090,01	1,50	31,92	29,11	22,05	32,41
83_B	83	191222,90	443090,01	4,50	32,78	29,98	22,92	33,28
84_B	84	191215,56	443082,23	4,50	24,47	21,68	14,62	24,97
85_A	85	191197,67	443095,17	1,50	28,94	26,12	19,05	29,42
85_B	85	191197,67	443095,17	4,50	29,97	27,15	20,08	30,45
85_C	85	191197,67	443095,17	7,50	31,84	29,03	21,96	32,33
86_B	86	191205,09	443088,18	4,50	29,61	26,82	19,76	30,11
86_C	86	191205,09	443088,18	7,50	30,16	27,36	20,31	30,66
87_A	87	191251,03	443063,51	1,50	29,91	27,14	20,09	30,43
87_B	87	191251,03	443063,51	4,50	29,85	27,07	20,02	30,36
87_C	87	191251,03	443063,51	7,50	30,77	27,99	20,93	31,28
88_A	88	191250,02	443057,11	1,50	26,87	24,12	17,09	27,40
88_B	88	191250,02	443057,11	4,50	26,65	23,90	16,86	27,18
88_C	88	191250,02	443057,11	7,50	26,92	24,17	17,14	27,45
89_C	89	191243,69	443055,72	7,50	23,69	20,89	13,83	24,19
90_A	90	191313,51	443074,89	1,50	39,41	36,65	29,62	39,94
90_B	90	191313,51	443074,89	4,50	39,09	36,33	29,29	39,61
90_C	90	191313,51	443074,89	7,50	40,21	37,46	30,43	40,74
91_B	91	191307,51	443066,03	4,50	26,93	24,15	17,10	27,44
91_C	91	191307,51	443066,03	7,50	28,48	25,70	18,65	28,99
92_A	92	191309,04	443077,91	1,50	37,59	34,82	27,79	38,11
92_B	92	191309,04	443077,91	4,50	37,54	34,78	27,74	38,06
92_C	92	191309,04	443077,91	7,50	39,09	36,36	29,34	39,64
93_B	93	191303,04	443069,05	4,50	27,36	24,58	17,53	27,87
93_C	93	191303,04	443069,05	7,50	28,95	26,18	19,13	29,47
94_A	94	191304,57	443080,94	1,50	38,13	35,38	28,36	38,67
94_B	94	191304,57	443080,94	4,50	37,97	35,23	28,20	38,51
94_C	94	191304,57	443080,94	7,50	38,98	36,25	29,23	39,53
95_B	95	191298,57	443072,08	4,50	28,10	25,33	18,28	28,62
95_C	95	191298,57	443072,08	7,50	29,96	27,18	20,13	30,47
96_A	96	191300,10	443083,97	1,50	37,07	34,34	27,32	37,62
96_B	96	191300,10	443083,97	4,50	37,07	34,34	27,31	37,61
96_C	96	191300,10	443083,97	7,50	38,35	35,63	28,61	38,90
97_B	97	191294,10	443075,11	4,50	27,82	25,04	18,00	28,33
97_C	97	191294,10	443075,11	7,50	29,01	26,24	19,20	29,53
98_A	98	191295,62	443087,00	1,50	35,53	32,81	25,78	36,08
98_B	98	191295,62	443087,00	4,50	35,74	33,01	25,99	36,29
98_C	98	191295,62	443087,00	7,50	37,04	34,31	27,28	37,58
99_B	99	191289,63	443078,14	4,50	27,84	25,07	18,03	28,36
99_C	99	191289,63	443078,14	7,50	29,12	26,35	19,30	29,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_C	100	191290,31	443084,14	7,50	21,99	19,40	12,33	22,60
10001_A	10001	191244,16	443039,12	4,50	20,06	17,66	10,70	20,81
10002_A	10002	191250,23	443045,41	4,50	20,28	17,86	10,89	21,02
10003_A	10003	191258,26	443046,02	4,50	35,95	33,52	26,54	36,68
10004_A	10004	191271,22	443033,74	4,50	39,46	37,02	30,03	40,18
10005_A	10005	191286,00	443019,64	4,50	46,83	44,31	37,29	47,50
10006_A	10006	191286,19	443012,36	4,50	51,97	49,57	42,62	52,73
10007_A	10007	191278,53	443005,23	4,50	51,87	49,51	42,57	52,65
10008_A	10008	191270,87	443005,28	4,50	45,12	42,80	35,87	45,93
10009_A	10009	191264,06	443011,76	4,50	41,25	38,93	32,01	42,06
10010_A	10010	191257,47	443018,09	4,50	39,11	36,79	29,86	39,92
10011_A	10011	191249,75	443023,72	4,50	36,32	34,00	27,08	37,13
10012_A	10012	191244,33	443031,54	4,50	28,54	26,22	19,30	29,35
101_A	101	191291,15	443090,02	1,50	34,05	31,43	24,36	34,64
101_B	101	191291,15	443090,02	4,50	35,39	32,77	25,69	35,98
102_B	102	191285,15	443081,16	4,50	21,97	19,44	12,40	22,62
103_A	103	191286,68	443093,05	1,50	33,51	30,89	23,82	34,10
103_B	103	191286,68	443093,05	4,50	34,72	32,10	25,02	35,31
104_B	104	191280,68	443084,19	4,50	21,57	19,05	12,02	22,23
105_A	105	191319,64	443043,61	1,50	51,91	49,29	42,21	52,50
105_B	105	191319,64	443043,61	4,50	52,12	49,51	42,43	52,72
105_C	105	191319,64	443043,61	7,50	51,94	49,33	42,26	52,54
106_B	106	191312,81	443051,85	4,50	17,30	14,79	7,78	17,97
106_C	106	191312,81	443051,85	7,50	18,03	15,51	8,49	18,70
107_A	107	191315,49	443040,16	1,50	51,92	49,30	42,23	52,51
107_B	107	191315,49	443040,16	4,50	52,12	49,51	42,44	52,72
107_C	107	191315,49	443040,16	7,50	51,93	49,32	42,25	52,53
108_B	108	191308,65	443048,40	4,50	17,75	15,25	8,24	18,43
108_C	108	191308,65	443048,40	7,50	18,23	15,74	8,73	18,92
109_A	109	191311,33	443036,72	1,50	51,87	49,26	42,19	52,47
109_B	109	191311,33	443036,72	4,50	52,06	49,46	42,40	52,67
109_C	109	191311,33	443036,72	7,50	51,86	49,27	42,20	52,47
110_B	110	191304,50	443044,95	4,50	17,21	14,70	7,69	17,88
110_C	110	191304,50	443044,95	7,50	17,35	14,85	7,84	18,03
111_A	111	191275,26	443047,45	1,50	35,53	33,12	26,15	36,27
111_B	111	191275,26	443047,45	4,50	37,26	34,85	27,88	38,00
111_C	111	191275,26	443047,45	7,50	37,32	34,91	27,94	38,06
112_B	112	191283,49	443054,28	4,50	21,85	19,27	12,22	22,47
112_C	112	191283,49	443054,28	7,50	22,62	20,04	12,99	23,24
113_A	113	191271,81	443051,60	1,50	34,34	31,94	24,99	35,10
113_B	113	191271,81	443051,60	4,50	36,20	33,81	26,84	36,96
113_C	113	191271,81	443051,60	7,50	36,31	33,91	26,95	37,06
114_B	114	191280,04	443058,44	4,50	22,57	20,00	12,94	23,19
114_C	114	191280,04	443058,44	7,50	23,66	21,08	14,03	24,28
115_A	115	191268,36	443055,76	1,50	33,43	31,03	24,07	34,18
115_B	115	191268,36	443055,76	4,50	35,27	32,88	25,92	36,03
115_C	115	191268,36	443055,76	7,50	35,52	33,12	26,16	36,27
116_B	116	191276,59	443062,59	4,50	22,87	20,29	13,24	23,49
116_C	116	191276,59	443062,59	7,50	24,13	21,54	14,49	24,75
117_A	117	191264,91	443059,91	1,50	32,21	29,81	22,85	32,96
117_B	117	191264,91	443059,91	4,50	33,93	31,53	24,56	34,68
117_C	117	191264,91	443059,91	7,50	34,40	32,00	25,04	35,15
118_B	118	191273,14	443066,75	4,50	22,82	20,24	13,18	23,44
118_C	118	191273,14	443066,75	7,50	24,09	21,50	14,44	24,70
119_A	119	191261,46	443064,07	1,50	31,30	28,90	21,94	32,05
119_B	119	191261,46	443064,07	4,50	32,84	30,44	23,49	33,60
119_C	119	191261,46	443064,07	7,50	33,55	31,16	24,20	34,31
120_B	120	191269,69	443070,90	4,50	22,60	20,02	12,97	23,22
120_C	120	191269,69	443070,90	7,50	23,93	21,34	14,29	24,55
128_A	128	191247,35	443098,40	1,50	18,20	15,66	8,63	18,85
128_B	128	191247,35	443098,40	4,50	18,74	16,20	9,16	19,39
129_A	129	191240,78	443094,88	1,50	15,72	13,22	6,21	16,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	129	191240,78	443094,88	4,50	16,50	14,00	7,00	17,18
130_A	130	191233,88	443098,36	1,50	26,28	23,90	16,94	27,05
130_B	130	191233,88	443098,36	4,50	27,06	24,68	17,72	27,83
131_A	131	191251,66	443106,94	1,50	18,21	15,67	8,64	18,86
131_B	131	191251,66	443106,94	4,50	19,05	16,51	9,47	19,70
132_A	132	191258,10	443119,68	1,50	28,42	25,81	18,74	29,02
132_B	132	191258,10	443119,68	4,50	28,76	26,15	19,07	29,36
133_A	133	191244,12	443126,74	1,50	13,01	10,48	3,45	13,67
133_B	133	191244,12	443126,74	4,50	14,53	11,98	4,95	15,18
134_A	134	191240,89	443120,34	1,50	8,70	6,14	-0,90	9,34
134_B	134	191240,89	443120,34	4,50	7,78	5,22	-1,83	8,41
135_A	135	191254,87	443113,28	1,50	27,23	24,63	17,56	27,83
135_B	135	191254,87	443113,28	4,50	27,74	25,13	18,06	28,34
136_B	136	191354,04	443086,07	4,50	18,67	16,11	9,07	19,31
136_C	136	191354,04	443086,07	7,50	20,00	17,44	10,39	20,63
137_A	137	191364,38	443080,76	1,50	51,78	49,15	42,07	52,36
137_B	137	191364,38	443080,76	4,50	51,91	49,28	42,20	52,49
137_C	137	191364,38	443080,76	7,50	51,69	49,07	41,98	52,28
147_B	147	191238,39	443055,45	4,50	12,99	10,52	3,54	13,70
149_B	149	191316,95	443120,11	4,50	23,11	20,53	13,49	23,74
149_C	149	191316,95	443120,11	7,50	24,48	21,90	14,85	25,10
149_D	149	191316,95	443120,11	10,50	26,36	23,76	16,70	26,97
149_E	149	191316,95	443120,11	13,50	29,17	26,56	19,49	29,77
149_F	149	191316,95	443120,11	16,50	32,18	29,56	22,49	32,77
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	15,23	12,65	5,59	15,85
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	15,25	12,66	5,61	15,87
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	8,82	6,27	-0,77	9,46
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	27,04	24,43	17,36	27,64
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	29,00	26,38	19,31	29,59
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	25,05	22,45	15,38	25,65
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	25,33	22,75	15,69	25,95
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	28,05	25,46	18,39	28,66
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	31,24	28,63	21,56	31,84
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	33,36	30,75	23,69	33,96
153_B	153	191306,82	443121,27	4,50	22,49	19,91	12,86	23,11
154_A	154	191299,58	443124,95	1,50	13,78	11,23	4,19	14,42
154_B	154	191299,58	443124,95	4,50	14,54	11,99	4,95	15,18
159_A	159	191204,89	443142,98	1,50	14,95	12,40	5,36	15,59
159_B	159	191204,89	443142,98	4,50	16,01	13,44	6,39	16,64
159_C	159	191204,89	443142,98	7,50	20,21	17,59	10,52	20,80
160_A	160	191203,89	443136,93	1,50	17,94	15,41	8,38	18,60
160_B	160	191203,89	443136,93	4,50	18,57	16,05	9,03	19,24
160_C	160	191203,89	443136,93	7,50	22,67	20,19	13,20	23,37
161_B	161	191197,16	443135,57	4,50	16,46	14,03	7,06	17,19
161_C	161	191197,16	443135,57	7,50	21,20	18,82	11,87	21,97
162_B	162	191183,84	443160,15	4,50	17,49	14,92	7,88	18,12
162_C	162	191183,84	443160,15	7,50	21,10	18,49	11,42	21,70
163_B	163	191177,10	443151,84	4,50	15,74	13,33	6,38	16,49
163_C	163	191177,10	443151,84	7,50	19,35	16,99	10,05	20,13
164_A	164	191160,44	443160,56	1,50	-1,33	-3,78	-10,77	-0,61
164_B	164	191160,44	443160,56	4,50	-1,53	-3,98	-10,96	-0,81
164_C	164	191160,44	443160,56	7,50	-2,60	-5,02	-11,98	-1,86
164_D	164	191160,44	443160,56	10,50	-1,10	-3,67	-10,72	-0,47
164_E	164	191160,44	443160,56	13,50	--	--	--	--
165_A	165	191176,42	443166,55	1,50	15,05	12,50	5,47	15,70
165_B	165	191176,42	443166,55	4,50	15,64	13,08	6,03	16,27
165_C	165	191176,42	443166,55	7,50	18,10	15,49	8,42	18,70
165_D	165	191176,42	443166,55	10,50	19,24	16,63	9,56	19,84
165_E	165	191176,42	443166,55	13,50	20,35	17,75	10,68	20,95
166_B	166	191173,54	443149,42	4,50	18,20	15,70	8,69	18,88
166_C	166	191173,54	443149,42	7,50	21,06	18,56	11,56	21,74
166_D	166	191173,54	443149,42	10,50	20,95	18,39	11,35	21,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
166_E	166	191173,54	443149,42	13,50	22,62	20,09	13,06	23,28
167_A	167	191142,87	443139,02	1,50	-2,72	-5,29	-12,35	-2,10
167_B	167	191142,87	443139,02	4,50	-3,03	-5,61	-12,66	-2,41
167_C	167	191142,87	443139,02	7,50	-3,53	-6,10	-13,15	-2,90
167_D	167	191142,87	443139,02	10,50	13,71	11,40	4,48	14,53
167_E	167	191142,87	443139,02	13,50	10,64	8,33	1,40	11,46
167_F	167	191142,87	443139,02	16,50	--	--	--	--
168_F	168	191157,69	443143,58	16,50	15,95	13,37	6,31	16,57
169_B	169	191158,48	443130,95	4,50	16,14	13,62	6,60	16,81
169_C	169	191158,48	443130,95	7,50	16,38	13,86	6,84	17,05
169_D	169	191158,48	443130,95	10,50	16,53	14,01	6,99	17,20
169_E	169	191158,48	443130,95	13,50	17,60	15,08	8,06	18,27
169_F	169	191158,48	443130,95	16,50	19,41	16,91	9,89	20,09
170_F	170	191150,42	443121,09	16,50	21,61	19,04	12,00	22,24
171_F	171	191141,19	443123,37	16,50	8,58	6,16	-0,80	9,32
172_B	172	191325,64	443066,58	4,50	44,05	41,42	34,33	44,63
172_C	172	191325,64	443066,58	7,50	44,07	41,45	34,37	44,66
172_D	172	191325,64	443066,58	10,50	44,02	41,40	34,31	44,61
172_E	172	191325,64	443066,58	13,50	43,95	41,32	34,25	44,54
173_A	173	191333,02	443061,59	1,50	45,90	43,27	36,18	46,48
173_B	173	191333,02	443061,59	4,50	46,53	43,90	36,82	47,11
173_C	173	191333,02	443061,59	7,50	46,46	43,83	36,75	47,04
173_D	173	191333,02	443061,59	10,50	46,34	43,71	36,63	46,92
173_E	173	191333,02	443061,59	13,50	46,15	43,52	36,43	46,73
174_A	174	191329,62	443051,90	1,50	51,88	49,25	42,17	52,46
174_B	174	191329,62	443051,90	4,50	52,09	49,48	42,39	52,68
174_C	174	191329,62	443051,90	7,50	51,91	49,29	42,22	52,50
174_D	174	191329,62	443051,90	10,50	51,60	48,98	41,91	52,19
174_E	174	191329,62	443051,90	13,50	51,27	48,65	41,58	51,86
175_D	175	191318,21	443049,41	10,50	38,81	36,24	29,19	39,44
175_E	175	191318,21	443049,41	13,50	43,94	41,35	34,30	44,56
176_B	176	191316,05	443054,58	4,50	16,96	14,45	7,43	17,63
176_C	176	191316,05	443054,58	7,50	17,55	15,01	7,99	18,20
176_D	176	191316,05	443054,58	10,50	18,92	16,39	9,35	19,57
176_E	176	191316,05	443054,58	13,50	20,42	17,85	10,81	21,05
177_B	177	191313,47	443059,97	4,50	24,76	22,20	15,16	25,40
177_C	177	191313,47	443059,97	7,50	26,59	24,05	17,02	27,24
177_D	177	191313,47	443059,97	10,50	29,06	26,54	19,51	29,72
177_E	177	191313,47	443059,97	13,50	33,49	31,00	23,99	34,18
178_D	178	191312,61	443069,03	10,50	19,46	16,87	9,82	20,08
178_E	178	191312,61	443069,03	13,50	22,60	20,00	12,94	23,21
179_A	179	191319,20	443071,02	1,50	40,65	38,02	30,94	41,23
179_B	179	191319,20	443071,02	4,50	42,14	39,51	32,43	42,72
179_C	179	191319,20	443071,02	7,50	42,22	39,59	32,51	42,80
179_D	179	191319,20	443071,02	10,50	42,21	39,58	32,50	42,79
179_E	179	191319,20	443071,02	13,50	42,09	39,46	32,38	42,67
18_B	18	191359,05	443090,24	4,50	19,30	16,73	9,69	19,93
18_C	18	191359,05	443090,24	7,50	20,68	18,11	11,06	21,31
180_B	180	191297,81	443044,11	4,50	25,51	22,93	15,87	26,13
180_C	180	191297,81	443044,11	7,50	27,59	25,01	17,96	28,21
180_D	180	191297,81	443044,11	10,50	31,17	28,57	21,51	31,78
180_E	180	191297,81	443044,11	13,50	36,56	33,95	26,88	37,16
180_F	180	191297,81	443044,11	16,50	39,24	36,62	29,54	39,83
181_E	181	191302,36	443038,28	13,50	40,13	37,54	30,49	40,75
181_F	181	191302,36	443038,28	16,50	44,45	41,85	34,79	45,06
182_E	182	191298,79	443030,68	13,50	42,28	39,71	32,66	42,91
182_F	182	191298,79	443030,68	16,50	48,26	45,72	38,68	48,91
183_A	183	191290,72	443028,83	1,50	44,23	41,82	34,87	44,98
183_B	183	191290,72	443028,83	4,50	44,66	42,24	35,26	45,40
183_C	183	191290,72	443028,83	7,50	44,17	41,77	34,81	44,92
183_D	183	191290,72	443028,83	10,50	42,91	40,59	33,67	43,72
183_E	183	191290,72	443028,83	13,50	43,59	41,27	34,34	44,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_F	183	191290,72	443028,83	16,50	43,77	41,45	34,53	44,58
184_B	184	191286,13	443034,38	4,50	41,97	39,53	32,55	42,69
184_C	184	191286,13	443034,38	7,50	41,94	39,51	32,53	42,67
184_D	184	191286,13	443034,38	10,50	40,65	38,28	31,34	41,43
184_E	184	191286,13	443034,38	13,50	40,02	37,70	30,77	40,83
184_F	184	191286,13	443034,38	16,50	40,44	38,11	31,19	41,25
185_A	185	191282,20	443039,06	1,50	38,72	36,30	29,33	39,46
185_B	185	191282,20	443039,06	4,50	39,95	37,52	30,55	40,68
185_C	185	191282,20	443039,06	7,50	39,95	37,52	30,55	40,68
185_D	185	191282,20	443039,06	10,50	39,18	36,79	29,84	39,94
185_E	185	191282,20	443039,06	13,50	38,22	35,90	28,97	39,03
185_F	185	191282,20	443039,06	16,50	37,90	35,58	28,66	38,71
186_A	186	191278,82	443043,14	1,50	37,24	34,82	27,84	37,98
186_B	186	191278,82	443043,14	4,50	38,76	36,34	29,36	39,50
186_C	186	191278,82	443043,14	7,50	38,78	36,35	29,38	39,51
186_D	186	191278,82	443043,14	10,50	37,95	35,56	28,62	38,72
186_E	186	191278,82	443043,14	13,50	36,96	34,64	27,72	37,77
186_F	186	191278,82	443043,14	16,50	36,75	34,42	27,50	37,56
187_D	187	191279,88	443047,91	10,50	20,47	18,07	11,10	21,22
187_E	187	191279,88	443047,91	13,50	22,02	19,62	12,66	22,77
187_F	187	191279,88	443047,91	16,50	24,04	21,66	14,72	24,81
188_B	188	191285,65	443052,70	4,50	16,37	13,88	6,88	17,06
188_C	188	191285,65	443052,70	7,50	18,05	15,60	8,62	18,77
188_D	188	191285,65	443052,70	10,50	19,74	17,32	10,34	20,48
188_E	188	191285,65	443052,70	13,50	20,10	17,65	10,66	20,82
188_F	188	191285,65	443052,70	16,50	21,50	19,05	12,07	22,22
189_B	189	191292,05	443051,04	4,50	25,06	22,48	15,43	25,68
189_C	189	191292,05	443051,04	7,50	27,07	24,49	17,43	27,69
189_D	189	191292,05	443051,04	10,50	29,37	26,78	19,72	29,98
189_E	189	191292,05	443051,04	13,50	33,65	31,03	23,95	34,24
189_F	189	191292,05	443051,04	16,50	36,17	33,56	26,48	36,77
19_A	19	191369,39	443084,93	1,50	51,72	49,09	42,01	52,30
19_B	19	191369,39	443084,93	4,50	51,83	49,20	42,11	52,41
19_C	19	191369,39	443084,93	7,50	51,60	48,97	41,89	52,18
190_A	190	191307,84	443033,81	1,50	51,76	49,16	42,10	52,37
190_B	190	191307,84	443033,81	4,50	51,95	49,36	42,29	52,56
190_C	190	191307,84	443033,81	7,50	51,76	49,17	42,11	52,37
190_D	190	191307,84	443033,81	10,50	51,47	48,88	41,82	52,08
191_A	191	191300,87	443028,03	1,50	51,50	48,94	41,90	52,14
191_B	191	191300,87	443028,03	4,50	51,66	49,10	42,06	52,30
191_C	191	191300,87	443028,03	7,50	51,48	48,92	41,88	52,12
191_D	191	191300,87	443028,03	10,50	51,20	48,64	41,60	51,84
192_A	192	191294,07	443024,79	1,50	46,41	44,06	37,13	47,20
192_B	192	191294,07	443024,79	4,50	46,47	44,13	37,19	47,27
192_C	192	191294,07	443024,79	7,50	45,96	43,64	36,71	46,77
192_D	192	191294,07	443024,79	10,50	45,98	43,65	36,73	46,79
193_B	193	191301,23	443042,23	4,50	17,08	14,57	7,55	17,75
193_C	193	191301,23	443042,23	7,50	16,84	14,34	7,33	17,52
193_D	193	191301,23	443042,23	10,50	17,50	14,99	7,97	18,17
194_D	194	191305,91	443039,17	10,50	39,63	37,01	29,94	40,22
20_A	20	191186,95	443157,61	1,50	15,80	13,25	6,21	16,44
20_B	20	191186,95	443157,61	4,50	16,81	14,24	7,19	17,44
20_C	20	191186,95	443157,61	7,50	20,35	17,73	10,65	20,94
20001a_C	20001a	191202,72	443203,14	7,50	20,14	17,54	10,47	20,74
20001a_D	20001a	191202,72	443203,14	10,50	18,07	15,47	8,40	18,67
20001a_E	20001a	191202,72	443203,14	13,50	18,51	15,91	8,85	19,12
20001a_F	20001a	191202,72	443203,14	16,50	18,95	16,35	9,29	19,56
20001b_A	20001b	191203,10	443202,96	19,50	19,40	16,80	9,74	20,01
20001b_B	20001b	191203,10	443202,96	22,50	16,67	14,09	7,03	17,29
20001b_C	20001b	191203,10	443202,96	25,50	16,77	14,19	7,14	17,39
20001b_D	20001b	191203,10	443202,96	28,50	16,41	13,81	6,74	17,01
20001b_E	20001b	191203,10	443202,96	31,50	15,92	13,32	6,25	16,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20001b_F	20001b	191203,10	443202,96	34,50	15,86	13,26	6,20	16,47
20002a_C	20002a	191195,82	443202,81	7,50	17,04	14,43	7,36	17,64
20002a_D	20002a	191195,82	443202,81	10,50	7,23	4,78	-2,21	7,95
20002a_E	20002a	191195,82	443202,81	13,50	0,92	-1,64	-8,69	1,55
20002a_F	20002a	191195,82	443202,81	16,50	0,87	-1,69	-8,74	1,50
20002b_A	20002b	191195,54	443202,31	19,50	4,74	2,14	-4,92	5,35
20002b_B	20002b	191195,54	443202,31	22,50	6,42	3,83	-3,24	7,03
20002b_C	20002b	191195,54	443202,31	25,50	-9,86	-12,18	-19,09	-9,04
20002b_D	20002b	191195,54	443202,31	28,50	-9,97	-12,28	-19,20	-9,15
20002b_E	20002b	191195,54	443202,31	31,50	-9,82	-12,13	-19,04	-9,00
20002b_F	20002b	191195,54	443202,31	34,50	-9,65	-11,96	-18,88	-8,83
20003a_C	20003a	191190,90	443193,11	7,50	-0,13	-2,69	-9,73	0,51
20003a_D	20003a	191190,90	443193,11	10,50	12,05	9,47	2,41	12,67
20003a_E	20003a	191190,90	443193,11	13,50	-1,29	-3,86	-10,91	-0,66
20003a_F	20003a	191190,90	443193,11	16,50	-1,88	-4,45	-11,50	-1,25
20003b_A	20003b	191190,48	443192,33	19,50	-2,79	-5,36	-12,41	-2,16
20003b_B	20003b	191190,48	443192,33	22,50	-2,52	-5,09	-12,14	-1,89
20003b_C	20003b	191190,48	443192,33	25,50	--	--	--	--
20003b_D	20003b	191190,48	443192,33	28,50	--	--	--	--
20003b_E	20003b	191190,48	443192,33	31,50	--	--	--	--
20003b_F	20003b	191190,48	443192,33	34,50	--	--	--	--
20004a_C	20004a	191185,05	443181,54	7,50	-4,45	-7,00	-14,04	-3,81
20004a_D	20004a	191185,05	443181,54	10,50	14,51	11,89	4,83	15,11
20004a_E	20004a	191185,05	443181,54	13,50	-7,06	-9,63	-16,68	-6,43
20004a_F	20004a	191185,05	443181,54	16,50	-7,23	-9,80	-16,84	-6,60
20004b_A	20004b	191184,72	443180,88	19,50	-9,25	-11,81	-18,86	-8,62
20004b_B	20004b	191184,72	443180,88	22,50	-9,00	-11,57	-18,62	-8,37
20004b_C	20004b	191184,72	443180,88	25,50	--	--	--	--
20004b_D	20004b	191184,72	443180,88	28,50	--	--	--	--
20004b_E	20004b	191184,72	443180,88	31,50	--	--	--	--
20004b_F	20004b	191184,72	443180,88	34,50	--	--	--	--
20005a_C	20005a	191188,61	443174,45	7,50	18,38	15,87	8,86	19,05
20005a_D	20005a	191188,61	443174,45	10,50	20,41	17,90	10,89	21,08
20005a_E	20005a	191188,61	443174,45	13,50	21,02	18,54	11,54	21,71
20005a_F	20005a	191188,61	443174,45	16,50	22,28	19,80	12,80	22,97
20005b_A	20005b	191189,05	443174,17	19,50	23,12	20,65	13,65	23,82
20005b_B	20005b	191189,05	443174,17	22,50	24,07	21,57	14,56	24,75
20005b_C	20005b	191189,05	443174,17	25,50	24,57	22,07	15,06	25,25
20005b_D	20005b	191189,05	443174,17	28,50	24,40	21,91	14,91	25,09
20005b_E	20005b	191189,05	443174,17	31,50	23,67	21,24	14,25	24,40
20005b_F	20005b	191189,05	443174,17	34,50	24,05	21,59	14,59	24,76
20006a_C	20006a	191197,23	443175,33	7,50	17,61	15,05	8,01	18,25
20006a_D	20006a	191197,23	443175,33	10,50	18,64	16,08	9,03	19,27
20006a_E	20006a	191197,23	443175,33	13,50	19,59	17,02	9,98	20,22
20006a_F	20006a	191197,23	443175,33	16,50	20,63	18,06	11,01	21,26
20006b_A	20006b	191196,91	443174,67	19,50	21,63	19,05	12,01	22,26
20006b_B	20006b	191196,91	443174,67	22,50	22,95	20,37	13,31	23,57
20006b_C	20006b	191196,91	443174,67	25,50	23,61	21,03	13,99	24,24
20006b_D	20006b	191196,91	443174,67	28,50	24,43	21,86	14,81	25,06
20006b_E	20006b	191196,91	443174,67	31,50	21,56	19,02	11,99	22,21
20006b_F	20006b	191196,91	443174,67	34,50	22,71	20,18	13,16	23,37
20007a_C	20007a	191202,96	443187,01	7,50	16,25	13,70	6,67	16,90
20007a_D	20007a	191202,96	443187,01	10,50	16,83	14,28	7,25	17,48
20007a_E	20007a	191202,96	443187,01	13,50	18,00	15,44	8,40	18,64
20007a_F	20007a	191202,96	443187,01	16,50	19,49	16,93	9,88	20,12
20007b_A	20007b	191202,64	443186,37	19,50	20,98	18,40	11,35	21,60
20007b_B	20007b	191202,64	443186,37	22,50	22,67	20,09	13,04	23,29
20007b_C	20007b	191202,64	443186,37	25,50	23,44	20,87	13,82	24,07
20007b_D	20007b	191202,64	443186,37	28,50	24,14	21,57	14,52	24,77
20007b_E	20007b	191202,64	443186,37	31,50	22,80	20,21	13,16	23,42
20007b_F	20007b	191202,64	443186,37	34,50	23,20	20,60	13,54	23,81
20008a_C	20008a	191208,00	443196,60	7,50	16,46	13,92	6,89	17,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20008a_D	20008a	191208,00	443196,60	10,50	17,03	14,48	7,45	17,68
20008a_E	20008a	191208,00	443196,60	13,50	18,36	15,80	8,76	19,00
20008a_F	20008a	191208,00	443196,60	16,50	20,63	18,06	11,00	21,25
20008b_A	20008b	191207,72	443196,10	19,50	21,81	19,24	12,19	22,44
20008b_B	20008b	191207,72	443196,10	22,50	23,40	20,82	13,76	24,02
20008b_C	20008b	191207,72	443196,10	25,50	24,10	21,52	14,47	24,72
20008b_D	20008b	191207,72	443196,10	28,50	24,73	22,15	15,10	25,35
20008b_E	20008b	191207,72	443196,10	31,50	24,76	22,18	15,12	25,38
20008b_F	20008b	191207,72	443196,10	34,50	24,75	22,15	15,09	25,36
203_A	203	191230,21	443054,61	1,50	14,24	11,74	4,74	14,92
203_B	203	191230,21	443054,61	4,50	12,94	10,48	3,50	13,65
203_C	203	191230,21	443054,61	7,50	13,56	11,12	4,13	14,28
203_D	203	191230,21	443054,61	10,50	14,64	12,21	5,24	15,37
203_E	203	191230,21	443054,61	13,50	12,88	10,50	3,55	13,65
204_C	204	191236,45	443051,97	7,50	26,98	24,48	17,48	27,66
204_D	204	191236,45	443051,97	10,50	30,97	28,47	21,45	31,65
204_E	204	191236,45	443051,97	13,50	32,58	30,07	23,06	33,25
205_B	205	191239,32	443045,75	4,50	24,54	22,10	15,11	25,26
205_C	205	191239,32	443045,75	7,50	28,24	25,78	18,79	28,95
205_D	205	191239,32	443045,75	10,50	32,52	30,05	23,06	33,22
205_E	205	191239,32	443045,75	13,50	34,52	32,06	25,07	35,23
206_B	206	191235,24	443041,40	4,50	30,16	27,81	20,87	30,95
206_C	206	191235,24	443041,40	7,50	31,36	29,00	22,06	32,14
206_D	206	191235,24	443041,40	10,50	33,23	30,84	23,88	33,99
206_E	206	191235,24	443041,40	13,50	34,45	32,04	25,07	35,19
207_A	207	191231,08	443037,02	1,50	31,88	29,55	22,61	32,68
207_B	207	191231,08	443037,02	4,50	33,59	31,26	24,33	34,39
207_C	207	191231,08	443037,02	7,50	34,41	32,06	25,13	35,20
207_D	207	191231,08	443037,02	10,50	34,45	32,07	25,12	35,22
207_E	207	191231,08	443037,02	13,50	34,84	32,44	25,47	35,59
208_A	208	191222,69	443041,30	1,50	26,34	24,02	17,10	27,15
208_B	208	191222,69	443041,30	4,50	27,79	25,47	18,55	28,60
208_C	208	191222,69	443041,30	7,50	28,70	26,38	19,46	29,51
208_D	208	191222,69	443041,30	10,50	28,68	26,36	19,44	29,49
208_E	208	191222,69	443041,30	13,50	28,65	26,34	19,41	29,47
209_E	209	191220,46	443052,13	13,50	15,03	12,66	5,72	15,81
21_B	21	191180,19	443149,32	4,50	16,19	13,77	6,81	16,93
21_C	21	191180,19	443149,32	7,50	20,52	18,14	11,19	21,29
210_A	210	191226,85	443054,83	1,50	18,47	15,96	8,94	19,14
210_B	210	191226,85	443054,83	4,50	18,32	15,82	8,81	19,00
210_C	210	191226,85	443054,83	7,50	19,14	16,65	9,63	19,82
210_D	210	191226,85	443054,83	10,50	20,87	18,39	11,39	21,56
210_E	210	191226,85	443054,83	13,50	23,02	20,55	13,55	23,72
211_A	211	191203,36	443080,40	1,50	20,10	17,60	10,58	20,78
211_B	211	191203,36	443080,40	4,50	20,42	17,92	10,91	21,10
211_C	211	191203,36	443080,40	7,50	21,92	19,42	12,41	22,60
211_D	211	191203,36	443080,40	10,50	24,19	21,68	14,66	24,86
211_E	211	191203,36	443080,40	13,50	26,12	23,56	16,51	26,75
211_F	211	191203,36	443080,40	16,50	27,34	24,77	17,72	27,97
212_A	212	191208,64	443075,43	1,50	20,03	17,52	10,51	20,70
212_B	212	191208,64	443075,43	4,50	20,45	17,95	10,94	21,13
212_C	212	191208,64	443075,43	7,50	22,30	19,79	12,77	22,97
212_D	212	191208,64	443075,43	10,50	24,93	22,39	15,36	25,58
212_E	212	191208,64	443075,43	13,50	26,03	23,45	16,40	26,65
212_F	212	191208,64	443075,43	16,50	27,30	24,74	17,71	27,94
213_E	213	191205,74	443067,72	13,50	21,68	19,22	12,23	22,39
213_F	213	191205,74	443067,72	16,50	22,55	20,07	13,07	23,24
214_A	214	191196,81	443065,68	1,50	22,49	20,18	13,25	23,31
214_B	214	191196,81	443065,68	4,50	23,40	21,08	14,16	24,21
214_C	214	191196,81	443065,68	7,50	24,37	22,05	15,13	25,18
214_D	214	191196,81	443065,68	10,50	25,16	22,84	15,92	25,97
214_E	214	191196,81	443065,68	13,50	25,16	22,84	15,92	25,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
214_F	214	191196,81	443065,68	16,50	25,37	23,05	16,12	26,18
215_B	215	191191,54	443070,66	4,50	22,71	20,39	13,47	23,52
215_C	215	191191,54	443070,66	7,50	23,62	21,30	14,38	24,43
215_D	215	191191,54	443070,66	10,50	24,53	22,21	15,29	25,34
215_E	215	191191,54	443070,66	13,50	24,59	22,27	15,34	25,40
215_F	215	191191,54	443070,66	16,50	24,90	22,58	15,66	25,71
216_A	216	191187,45	443074,51	1,50	21,43	19,11	12,19	22,24
216_B	216	191187,45	443074,51	4,50	22,22	19,89	12,98	23,03
216_C	216	191187,45	443074,51	7,50	23,09	20,76	13,85	23,90
216_D	216	191187,45	443074,51	10,50	23,96	21,63	14,72	24,77
216_E	216	191187,45	443074,51	13,50	24,18	21,86	14,94	24,99
216_F	216	191187,45	443074,51	16,50	24,80	22,49	15,56	25,62
217_E	217	191190,19	443082,50	13,50	13,07	10,66	3,70	13,82
217_F	217	191190,19	443082,50	16,50	17,29	14,94	8,00	18,08
218_E	218	191197,94	443085,66	13,50	24,27	21,74	14,71	24,93
218_F	218	191197,94	443085,66	16,50	25,14	22,60	15,56	25,79
219_A	219	191201,71	443084,59	1,50	19,53	17,03	10,02	20,21
219_B	219	191201,71	443084,59	4,50	19,84	17,35	10,34	20,53
219_C	219	191201,71	443084,59	7,50	21,12	18,63	11,63	21,81
219_D	219	191201,71	443084,59	10,50	23,17	20,66	13,64	23,84
22_A	22	191191,14	443154,20	1,50	15,82	13,28	6,25	16,47
22_B	22	191191,14	443154,20	4,50	16,84	14,28	7,25	17,48
22_C	22	191191,14	443154,20	7,50	20,51	17,90	10,83	21,11
220_A	220	191183,81	443077,94	1,50	21,05	18,73	11,81	21,86
220_B	220	191183,81	443077,94	4,50	21,80	19,48	12,56	22,61
220_C	220	191183,81	443077,94	7,50	22,63	20,31	13,39	23,44
220_D	220	191183,81	443077,94	10,50	23,47	21,15	14,23	24,28
221_A	221	191187,85	443084,76	1,50	12,50	9,99	2,97	13,17
221_B	221	191187,85	443084,76	4,50	11,43	8,92	1,91	12,10
221_C	221	191187,85	443084,76	7,50	11,48	8,98	1,97	12,16
221_D	221	191187,85	443084,76	10,50	12,41	9,91	2,90	13,09
222_A	222	191194,37	443091,67	1,50	13,41	10,92	3,91	14,10
222_B	222	191194,37	443091,67	4,50	12,30	9,83	2,83	13,00
222_C	222	191194,37	443091,67	7,50	12,69	10,22	3,23	13,39
222_D	222	191194,37	443091,67	10,50	13,86	11,39	4,40	14,56
223_D	223	191199,43	443089,60	10,50	21,39	18,86	11,84	22,05
224_B	224	191153,61	443123,95	4,50	14,99	12,45	5,42	15,64
224_C	224	191153,61	443123,95	7,50	15,80	13,27	6,24	16,46
224_D	224	191153,61	443123,95	10,50	16,82	14,28	7,24	17,47
224_E	224	191153,61	443123,95	13,50	18,17	15,61	8,57	18,81
227_B	227	191145,68	443113,87	4,50	18,59	16,28	9,35	19,41
227_C	227	191145,68	443113,87	7,50	18,85	16,54	9,61	19,67
227_D	227	191145,68	443113,87	10,50	19,46	17,15	10,22	20,28
227_E	227	191145,68	443113,87	13,50	22,10	19,77	12,86	22,91
229_B	229	191142,10	443117,25	4,50	18,39	16,08	9,15	19,21
229_C	229	191142,10	443117,25	7,50	18,56	16,25	9,32	19,38
229_D	229	191142,10	443117,25	10,50	19,17	16,85	9,93	19,98
229_E	229	191142,10	443117,25	13,50	21,58	19,27	12,34	22,40
23_B	23	191184,37	443145,91	4,50	16,07	13,66	6,69	16,81
23_C	23	191184,37	443145,91	7,50	20,57	18,19	11,23	21,34
230_B	230	191136,98	443122,24	4,50	--	--	--	--
230_C	230	191136,98	443122,24	7,50	--	--	--	--
230_D	230	191136,98	443122,24	10,50	1,47	-1,07	-8,09	2,12
230_E	230	191136,98	443122,24	13,50	18,26	15,94	9,02	19,07
231_A	231	191133,66	443127,69	1,50	-6,05	-8,51	-15,49	-5,34
231_B	231	191133,66	443127,69	4,50	-6,66	-9,10	-16,08	-5,94
231_C	231	191133,66	443127,69	7,50	-7,25	-9,68	-16,65	-6,52
231_D	231	191133,66	443127,69	10,50	15,82	13,50	6,58	16,63
231_E	231	191133,66	443127,69	13,50	16,96	14,65	7,73	17,78
232_B	232	191162,59	443119,50	4,50	8,83	6,32	-0,70	9,50
232_C	232	191162,59	443119,50	7,50	9,49	7,00	-0,01	10,18
232_D	232	191162,59	443119,50	10,50	10,98	8,51	1,52	11,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
233_A	233	191168,30	443117,08	1,50	16,18	13,65	6,62	16,84
233_B	233	191168,30	443117,08	4,50	16,12	13,59	6,56	16,78
233_C	233	191168,30	443117,08	7,50	17,01	14,48	7,46	17,67
233_D	233	191168,30	443117,08	10,50	17,23	14,70	7,67	17,89
234_A	234	191164,60	443107,65	1,50	19,20	16,80	9,84	19,95
234_B	234	191164,60	443107,65	4,50	18,57	16,16	9,20	19,32
234_C	234	191164,60	443107,65	7,50	18,82	16,42	9,45	19,57
234_D	234	191164,60	443107,65	10,50	15,60	13,07	6,04	16,26
235_A	235	191155,68	443104,45	1,50	20,18	17,87	10,94	21,00
235_B	235	191155,68	443104,45	4,50	19,16	16,85	9,92	19,98
235_C	235	191155,68	443104,45	7,50	19,70	17,39	10,46	20,52
235_D	235	191155,68	443104,45	10,50	20,33	18,02	11,09	21,15
236_B	236	191151,92	443107,99	4,50	18,95	16,64	9,71	19,77
236_C	236	191151,92	443107,99	7,50	19,37	17,06	10,13	20,19
236_D	236	191151,92	443107,99	10,50	19,99	17,68	10,75	20,81
237_B	237	191148,41	443111,30	4,50	18,75	16,43	9,51	19,56
237_C	237	191148,41	443111,30	7,50	19,07	16,76	9,83	19,89
237_D	237	191148,41	443111,30	10,50	19,69	17,37	10,45	20,50
238_B	238	191156,70	443121,07	4,50	14,91	12,37	5,33	15,56
238_C	238	191156,70	443121,07	7,50	15,72	13,19	6,16	16,38
238_D	238	191156,70	443121,07	10,50	16,84	14,31	7,28	17,50
239_C	239	191281,53	443090,08	7,50	27,66	25,06	17,99	28,26
239_D	239	191281,53	443090,08	10,50	31,29	28,68	21,61	31,89
24_A	24	191195,32	443150,79	1,50	15,35	12,81	5,77	16,00
24_B	24	191195,32	443150,79	4,50	16,55	13,98	6,93	17,18
24_C	24	191195,32	443150,79	7,50	20,60	17,99	10,91	21,20
240_B	240	191276,44	443087,07	4,50	21,27	18,75	11,73	21,94
240_C	240	191276,44	443087,07	7,50	22,57	20,05	13,03	23,24
240_D	240	191276,44	443087,07	10,50	23,50	20,98	13,97	24,17
241_B	241	191273,76	443087,62	4,50	22,76	20,22	13,19	23,41
241_C	241	191273,76	443087,62	7,50	24,08	21,54	14,51	24,73
241_D	241	191273,76	443087,62	10,50	25,65	23,10	16,06	26,29
242_B	242	191271,30	443084,99	4,50	23,31	20,76	13,73	23,96
242_C	242	191271,30	443084,99	7,50	24,76	22,21	15,17	25,40
242_D	242	191271,30	443084,99	10,50	26,40	23,84	16,79	27,03
243_A	243	191259,95	443095,07	1,50	12,81	10,31	3,31	13,49
243_B	243	191259,95	443095,07	4,50	13,01	10,48	3,46	13,67
243_C	243	191259,95	443095,07	7,50	7,28	4,90	-2,06	8,05
243_D	243	191259,95	443095,07	10,50	8,49	6,13	-0,81	9,27
244_B	244	191263,47	443098,86	4,50	13,65	11,15	4,13	14,33
244_C	244	191263,47	443098,86	7,50	8,24	5,84	-1,12	8,99
244_D	244	191263,47	443098,86	10,50	12,39	10,06	3,12	13,19
245_A	245	191267,11	443102,87	1,50	13,79	11,29	4,28	14,47
245_B	245	191267,11	443102,87	4,50	14,17	11,66	4,65	14,84
245_C	245	191267,11	443102,87	7,50	9,19	6,70	-0,31	9,88
245_D	245	191267,11	443102,87	10,50	9,03	6,69	-0,25	9,83
246_A	246	191276,79	443099,75	1,50	31,76	29,14	22,07	32,35
246_B	246	191276,79	443099,75	4,50	32,77	30,15	23,08	33,36
246_C	246	191276,79	443099,75	7,50	33,88	31,26	24,18	34,47
246_D	246	191276,79	443099,75	10,50	34,28	31,66	24,58	34,87
247_B	247	191267,56	443080,95	4,50	23,36	20,80	13,76	24,00
247_C	247	191267,56	443080,95	7,50	24,92	22,36	15,32	25,56
247_D	247	191267,56	443080,95	10,50	26,47	23,90	16,85	27,10
247_E	247	191267,56	443080,95	13,50	29,35	26,75	19,68	29,95
248_B	248	191266,14	443075,20	4,50	22,28	19,70	12,65	22,90
248_C	248	191266,14	443075,20	7,50	23,59	21,00	13,94	24,20
248_D	248	191266,14	443075,20	10,50	25,16	22,57	15,51	25,77
248_E	248	191266,14	443075,20	13,50	27,35	24,74	17,68	27,95
249_D	249	191263,96	443069,47	10,50	27,40	24,88	17,86	28,07
249_E	249	191263,96	443069,47	13,50	31,36	28,85	21,84	32,03
25_B	25	191188,56	443142,49	4,50	15,61	13,21	6,25	16,36
25_C	25	191188,56	443142,49	7,50	19,92	17,56	10,63	20,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_A	250	191253,52	443073,65	1,50	29,26	26,88	19,92	30,03
250_B	250	191253,52	443073,65	4,50	30,56	28,18	21,22	31,33
250_C	250	191253,52	443073,65	7,50	31,74	29,36	22,41	32,51
250_D	250	191253,52	443073,65	10,50	31,77	29,39	22,44	32,54
250_E	250	191253,52	443073,65	13,50	31,81	29,43	22,48	32,58
251_A	251	191249,16	443083,35	1,50	10,78	8,38	1,42	11,53
251_B	251	191249,16	443083,35	4,50	10,81	8,41	1,44	11,56
251_C	251	191249,16	443083,35	7,50	13,77	11,39	4,44	14,54
251_D	251	191249,16	443083,35	10,50	16,91	14,50	7,53	17,65
251_E	251	191249,16	443083,35	13,50	14,15	11,58	4,53	14,78
252_B	252	191252,68	443087,18	4,50	11,28	8,79	1,78	11,97
252_C	252	191252,68	443087,18	7,50	9,81	7,34	0,35	10,51
252_D	252	191252,68	443087,18	10,50	13,32	10,78	3,75	13,97
252_E	252	191252,68	443087,18	13,50	14,14	11,57	4,51	14,76
253_A	253	191256,22	443091,04	1,50	12,69	10,20	3,19	13,38
253_B	253	191256,22	443091,04	4,50	12,50	9,98	2,96	13,17
253_C	253	191256,22	443091,04	7,50	7,52	5,12	-1,83	8,28
253_D	253	191256,22	443091,04	10,50	7,89	5,51	-1,44	8,66
253_E	253	191256,22	443091,04	13,50	6,63	4,21	-2,76	7,37
254_E	254	191263,95	443088,23	13,50	26,51	23,90	16,82	27,11
255_A	255	191303,53	443114,74	1,50	21,38	18,82	11,78	22,02
255_B	255	191303,53	443114,74	4,50	21,99	19,41	12,37	22,62
255_C	255	191303,53	443114,74	7,50	23,82	21,24	14,19	24,44
255_D	255	191303,53	443114,74	10,50	25,49	22,91	15,86	26,11
255_E	255	191303,53	443114,74	13,50	27,38	24,79	17,73	27,99
256_A	256	191301,09	443109,91	1,50	20,88	18,32	11,27	21,51
256_B	256	191301,09	443109,91	4,50	21,35	18,77	11,72	21,97
256_C	256	191301,09	443109,91	7,50	22,97	20,39	13,34	23,59
256_D	256	191301,09	443109,91	10,50	24,80	22,22	15,16	25,42
256_E	256	191301,09	443109,91	13,50	27,00	24,42	17,36	27,62
257_B	257	191302,05	443106,47	4,50	18,44	15,87	8,82	19,07
257_C	257	191302,05	443106,47	7,50	19,41	16,83	9,78	20,03
257_D	257	191302,05	443106,47	10,50	20,05	17,47	10,41	20,67
257_E	257	191302,05	443106,47	13,50	20,56	17,97	10,91	21,17
258_D	258	191303,27	443103,11	10,50	26,53	23,95	16,90	27,15
258_E	258	191303,27	443103,11	13,50	29,78	27,19	20,12	30,39
259_D	259	191300,89	443098,43	10,50	30,33	27,73	20,66	30,93
259_E	259	191300,89	443098,43	13,50	33,90	31,28	24,20	34,49
26_A	26	191199,51	443147,37	1,50	15,28	12,75	5,72	15,94
26_B	26	191199,51	443147,37	4,50	16,53	13,97	6,93	17,17
26_C	26	191199,51	443147,37	7,50	20,21	17,60	10,52	20,81
260_A	260	191293,66	443098,73	1,50	34,48	31,86	24,79	35,07
260_B	260	191293,66	443098,73	4,50	35,60	32,98	25,90	36,19
260_C	260	191293,66	443098,73	7,50	36,60	33,99	26,90	37,19
260_D	260	191293,66	443098,73	10,50	36,62	34,00	26,92	37,21
260_E	260	191293,66	443098,73	13,50	36,23	33,61	26,53	36,82
261_A	261	191288,73	443103,60	1,50	23,67	21,06	13,98	24,27
261_B	261	191288,73	443103,60	4,50	22,86	20,25	13,18	23,46
261_C	261	191288,73	443103,60	7,50	23,79	21,18	14,11	24,39
261_D	261	191288,73	443103,60	10,50	3,99	1,50	-5,51	4,68
261_E	261	191288,73	443103,60	13,50	5,01	2,51	-4,50	5,69
262_B	262	191291,46	443108,95	4,50	21,52	18,91	11,85	22,12
262_C	262	191291,46	443108,95	7,50	22,87	20,26	13,19	23,47
262_D	262	191291,46	443108,95	10,50	8,00	5,47	-1,56	8,66
262_E	262	191291,46	443108,95	13,50	6,92	4,40	-2,61	7,59
264_A	264	191293,78	443113,60	1,50	13,52	10,99	3,96	14,18
264_B	264	191293,78	443113,60	4,50	13,87	11,33	4,30	14,52
264_C	264	191293,78	443113,60	7,50	15,35	12,81	5,78	16,00
264_D	264	191293,78	443113,60	10,50	13,82	11,25	4,20	14,45
264_E	264	191293,78	443113,60	13,50	7,32	4,79	-2,24	7,98
265_A	265	191296,22	443118,43	1,50	13,74	11,20	4,17	14,39
265_B	265	191296,22	443118,43	4,50	14,34	11,79	4,74	14,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_C	265	191296,22	443118,43	7,50	15,79	13,24	6,20	16,43
265_D	265	191296,22	443118,43	10,50	15,74	13,16	6,10	16,36
265_E	265	191296,22	443118,43	13,50	9,03	6,50	-0,53	9,69
266_C	266	191301,57	443119,93	7,50	17,68	15,10	8,04	18,30
266_D	266	191301,57	443119,93	10,50	18,47	15,89	8,83	19,09
266_E	266	191301,57	443119,93	13,50	18,94	16,36	9,30	19,56
267_A	267	191359,59	443076,77	1,50	51,82	49,19	42,11	52,40
267_B	267	191359,59	443076,77	4,50	51,97	49,35	42,27	52,56
267_C	267	191359,59	443076,77	7,50	51,77	49,14	42,06	52,35
267_D	267	191359,59	443076,77	10,50	51,43	48,81	41,73	52,02
268_A	268	191354,36	443072,41	1,50	51,85	49,22	42,14	52,43
268_B	268	191354,36	443072,41	4,50	52,02	49,39	42,31	52,60
268_C	268	191354,36	443072,41	7,50	51,81	49,18	42,11	52,40
268_D	268	191354,36	443072,41	10,50	51,50	48,87	41,79	52,08
269_A	269	191344,57	443073,09	1,50	47,34	44,71	37,63	47,92
269_B	269	191344,57	443073,09	4,50	47,70	45,07	37,99	48,28
269_C	269	191344,57	443073,09	7,50	47,64	45,01	37,94	48,23
269_D	269	191344,57	443073,09	10,50	47,51	44,89	37,81	48,10
27_B	27	191192,74	443139,08	4,50	15,56	13,15	6,19	16,31
27_C	27	191192,74	443139,08	7,50	19,36	17,00	10,06	20,14
270_D	270	191339,64	443079,86	10,50	23,41	20,87	13,84	24,06
271_D	271	191342,42	443085,41	10,50	24,12	21,56	14,51	24,75
272_D	272	191352,67	443083,17	10,50	30,03	27,42	20,36	30,63
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	34,47	31,84	24,77	35,06
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	34,83	32,21	25,14	35,42
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	35,07	32,45	25,37	35,66
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	34,91	32,30	25,23	35,51
274_B	274	191351,43	443110,63	4,50	24,26	21,69	14,63	24,88
274_C	274	191351,43	443110,63	7,50	25,90	23,32	16,26	26,52
274_D	274	191351,43	443110,63	10,50	27,52	24,94	17,88	28,14
274_E	274	191351,43	443110,63	13,50	29,90	27,31	20,25	30,51
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	18,66	16,07	9,02	19,28
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	19,22	16,64	9,58	19,84
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	19,96	17,37	10,31	20,57
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	22,13	19,57	12,53	22,77
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	40,33	37,70	30,62	40,91
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	39,66	37,03	29,94	40,24
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	39,57	36,94	29,86	40,15
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	39,44	36,81	29,73	40,02
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	39,13	36,50	29,42	39,71
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	51,52	48,89	41,81	52,10
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	51,26	48,63	41,55	51,84
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	50,90	48,27	41,20	51,49
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	50,48	47,85	40,78	51,07
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	49,97	47,34	40,26	50,55
279_F	279	191372,52	443099,90	16,50	33,36	30,81	23,77	34,00
28_B	28	191168,79	443124,12	4,50	9,12	6,64	-0,36	9,81
28_C	28	191168,79	443124,12	7,50	9,29	6,82	-0,18	9,99
280_B	280	191366,44	443096,36	4,50	19,57	17,00	9,95	20,20
280_C	280	191366,44	443096,36	7,50	20,45	17,88	10,83	21,08
280_D	280	191366,44	443096,36	10,50	21,89	19,32	12,27	22,52
280_E	280	191366,44	443096,36	13,50	23,49	20,91	13,86	24,11
281_B	281	191376,88	443090,98	4,50	51,79	49,16	42,07	52,37
281_C	281	191376,88	443090,98	7,50	51,54	48,92	41,83	52,13
281_D	281	191376,88	443090,98	10,50	51,20	48,57	41,49	51,78
281_E	281	191376,88	443090,98	13,50	50,78	48,16	41,08	51,37
282_D	282	191366,50	443089,34	10,50	38,67	36,06	28,99	39,27
282_E	282	191366,50	443089,34	13,50	44,39	41,76	34,68	44,97
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	29,08	26,46	19,39	29,67
284_C	284	191303,08	443127,19	7,50	22,77	20,20	13,15	23,40
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	13,88	11,34	4,31	14,53
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	14,99	12,44	5,42	15,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	286	191309,40	443144,72	1,50	12,99	10,46	3,43	13,65
286_B	286	191309,40	443144,72	4,50	13,79	11,24	4,21	14,44
286_C	286	191309,40	443144,72	7,50	15,39	12,83	5,79	16,03
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	29,45	26,84	19,76	30,05
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	30,25	27,63	20,55	30,84
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	31,25	28,63	21,55	31,84
288_A	288	191260,70	443124,83	1,50	19,38	16,85	9,82	20,04
288_B	288	191260,70	443124,83	4,50	19,86	17,32	10,28	20,51
289_A	289	191246,77	443131,99	1,50	12,72	10,19	3,16	13,38
289_B	289	191246,77	443131,99	4,50	13,93	11,37	4,33	14,57
29_A	29	191175,19	443115,54	1,50	20,07	17,66	10,69	20,81
29_B	29	191175,19	443115,54	4,50	19,54	17,12	10,14	20,28
29_C	29	191175,19	443115,54	7,50	17,23	14,71	7,69	17,90
290_A	290	191316,95	443120,11	19,50	33,18	30,56	23,49	33,77
290_B	290	191316,95	443120,11	22,50	34,21	31,59	24,51	34,80
290_C	290	191316,95	443120,11	25,50	35,03	32,42	25,35	35,63
290_D	290	191316,95	443120,11	28,50	35,51	32,90	25,84	36,11
290_E	290	191316,95	443120,11	31,50	35,91	33,31	26,24	36,51
290_F	290	191316,95	443120,11	34,50	36,03	33,43	26,36	36,63
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	6,89	4,29	-2,77	7,50
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	9,12	6,52	-0,55	9,72
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	12,04	9,43	2,36	12,64
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	13,01	10,40	3,34	13,61
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	13,07	10,47	3,41	13,68
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	13,40	10,80	3,74	14,01
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	23,69	21,08	14,02	24,29
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	25,53	22,91	15,83	26,12
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	26,70	24,08	17,00	27,29
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	27,21	24,58	17,51	27,80
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	27,87	25,25	18,17	28,46
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	28,21	25,59	18,52	28,80
293_A	293	191333,42	443122,51	19,50	33,51	30,90	23,83	34,11
293_B	293	191333,42	443122,51	22,50	34,31	31,69	24,62	34,90
293_C	293	191333,42	443122,51	25,50	35,18	32,57	25,50	35,78
293_D	293	191333,42	443122,51	28,50	35,66	33,05	25,99	36,26
293_E	293	191333,42	443122,51	31,50	35,80	33,19	26,13	36,40
293_F	293	191333,42	443122,51	34,50	33,34	30,76	23,71	33,96
298_A	298	191142,87	443139,02	19,50	--	--	--	--
298_B	298	191142,87	443139,02	22,50	--	--	--	--
298_C	298	191142,87	443139,02	25,50	--	--	--	--
298_D	298	191142,87	443139,02	28,50	--	--	--	--
299_A	299	191157,69	443143,58	19,50	16,78	14,19	7,13	17,39
299_B	299	191157,69	443143,58	22,50	17,92	15,33	8,27	18,53
299_C	299	191157,69	443143,58	25,50	19,68	17,09	10,02	20,29
299_D	299	191157,69	443143,58	28,50	21,41	18,80	11,73	22,01
30_A	30	191169,74	443118,16	1,50	10,03	7,51	0,50	10,70
30_B	30	191169,74	443118,16	4,50	9,48	6,97	-0,04	10,15
30_C	30	191169,74	443118,16	7,50	9,80	7,30	0,30	10,48
300_A	300	191158,48	443130,95	19,50	21,24	18,73	11,71	21,91
300_B	300	191158,48	443130,95	22,50	22,83	20,34	13,34	23,52
300_C	300	191158,48	443130,95	25,50	23,96	21,45	14,44	24,63
300_D	300	191158,48	443130,95	28,50	24,81	22,30	15,28	25,48
301_A	301	191150,42	443121,09	19,50	23,04	20,47	13,42	23,67
301_B	301	191150,42	443121,09	22,50	24,01	21,45	14,40	24,64
301_C	301	191150,42	443121,09	25,50	24,75	22,21	15,17	25,40
301_D	301	191150,42	443121,09	28,50	25,30	22,75	15,72	25,95
302_A	302	191141,19	443123,37	19,50	9,14	6,75	-0,20	9,90
302_B	302	191141,19	443123,37	22,50	9,82	7,44	0,50	10,59
302_C	302	191141,19	443123,37	25,50	10,95	8,59	1,64	11,73
302_D	302	191141,19	443123,37	28,50	12,37	10,01	3,08	13,16
303_A	303	191297,81	443044,11	19,50	41,15	38,53	31,46	41,74
303_B	303	191297,81	443044,11	22,50	41,34	38,70	31,62	41,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_C	303	191297,81	443044,11	25,50	42,01	39,39	32,31	42,60
303_D	303	191297,81	443044,11	28,50	42,29	39,65	32,57	42,87
304_A	304	191302,36	443038,28	19,50	44,50	41,89	34,82	45,10
304_B	304	191302,36	443038,28	22,50	44,86	42,24	35,16	45,45
304_C	304	191302,36	443038,28	25,50	44,96	42,33	35,25	45,54
304_D	304	191302,36	443038,28	28,50	45,00	42,37	35,30	45,59
305_A	305	191298,79	443030,68	19,50	48,65	46,11	39,07	49,30
305_B	305	191298,79	443030,68	22,50	48,40	45,86	38,82	49,05
305_C	305	191298,79	443030,68	25,50	48,12	45,58	38,54	48,77
305_D	305	191298,79	443030,68	28,50	47,84	45,30	38,26	48,49
306_A	306	191290,72	443028,83	19,50	43,56	41,24	34,32	44,37
306_B	306	191290,72	443028,83	22,50	43,22	40,89	33,97	44,03
306_C	306	191290,72	443028,83	25,50	42,94	40,62	33,70	43,75
306_D	306	191290,72	443028,83	28,50	42,67	40,34	33,43	43,48
307_A	307	191286,04	443034,46	19,50	41,23	38,91	31,98	42,04
307_B	307	191286,04	443034,46	22,50	41,57	39,25	32,33	42,38
307_C	307	191286,04	443034,46	25,50	41,39	39,07	32,14	42,20
307_D	307	191286,04	443034,46	28,50	41,20	38,88	31,95	42,01
308_A	308	191282,20	443039,06	19,50	38,53	36,20	29,28	39,34
308_B	308	191282,20	443039,06	22,50	39,25	36,92	30,00	40,06
308_C	308	191282,20	443039,06	25,50	39,96	37,64	30,72	40,77
308_D	308	191282,20	443039,06	28,50	40,01	37,69	30,77	40,82
309_A	309	191278,82	443043,14	19,50	36,73	34,41	27,49	37,54
309_B	309	191278,82	443043,14	22,50	37,26	34,93	28,01	38,07
309_C	309	191278,82	443043,14	25,50	37,99	35,66	28,74	38,80
309_D	309	191278,82	443043,14	28,50	38,50	36,18	29,25	39,31
31_B	31	191173,12	443127,35	4,50	9,51	7,03	0,03	10,20
31_C	31	191173,12	443127,35	7,50	9,76	7,29	0,29	10,46
310_A	310	191279,88	443047,91	19,50	24,51	22,12	15,16	25,27
310_B	310	191279,88	443047,91	22,50	20,35	17,76	10,70	20,96
310_C	310	191279,88	443047,91	25,50	18,97	16,38	9,33	19,59
310_D	310	191279,88	443047,91	28,50	12,12	9,64	2,65	12,82
311_A	311	191285,65	443052,70	19,50	22,37	19,93	12,95	23,09
311_B	311	191285,65	443052,70	22,50	20,45	17,85	10,78	21,05
311_C	311	191285,65	443052,70	25,50	17,57	14,98	7,92	18,18
311_D	311	191285,65	443052,70	28,50	11,08	8,55	1,52	11,74
312_A	312	191292,05	443051,04	19,50	37,47	34,85	27,77	38,06
312_B	312	191292,05	443051,04	22,50	38,60	35,98	28,90	39,19
312_C	312	191292,05	443051,04	25,50	36,05	33,43	26,35	36,64
312_D	312	191292,05	443051,04	28,50	37,66	35,02	27,93	38,24
313_A	313	191203,36	443080,40	19,50	28,09	25,53	18,48	28,72
314_A	314	191208,64	443075,43	19,50	27,73	25,16	18,12	28,36
315_A	315	191205,74	443067,72	19,50	25,71	23,18	16,16	26,37
316_A	316	191196,81	443065,68	19,50	25,11	22,79	15,87	25,92
317_A	317	191191,54	443070,66	19,50	24,54	22,22	15,30	25,35
318_A	318	191187,45	443074,51	19,50	24,12	21,80	14,88	24,93
319_A	319	191190,19	443082,50	19,50	9,65	7,09	0,05	10,29
32_A	32	191179,52	443118,77	1,50	19,23	16,79	9,81	19,95
32_B	32	191179,52	443118,77	4,50	18,77	16,32	9,33	19,49
32_C	32	191179,52	443118,77	7,50	17,40	14,88	7,86	18,07
320_A	320	191197,94	443085,66	19,50	25,79	23,25	16,22	26,44
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	23,23	20,68	13,63	23,87
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	25,95	23,36	16,31	26,57
322_A	322	191382,92	443112,44	19,50	38,90	36,28	29,19	39,49
322_B	322	191382,92	443112,44	22,50	38,68	36,05	28,96	39,26
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	49,57	46,94	39,86	50,15
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	49,19	46,56	39,49	49,78
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	35,57	32,99	25,94	36,19
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	39,51	36,89	29,82	40,10
33_B	33	191177,45	443130,58	4,50	9,64	7,16	0,15	10,33
33_C	33	191177,45	443130,58	7,50	9,88	7,40	0,40	10,57
34_A	34	191183,85	443122,00	1,50	17,25	14,73	7,71	17,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	34	191183,85	443122,00	4,50	17,11	14,59	7,57	17,78
34_C	34	191183,85	443122,00	7,50	17,67	15,16	8,14	18,34
35_B	35	191182,00	443133,97	4,50	9,53	7,04	0,04	10,22
35_C	35	191182,00	443133,97	7,50	9,70	7,22	0,21	10,39
36_A	36	191188,71	443132,32	1,50	15,86	13,30	6,26	16,50
36_B	36	191188,71	443132,32	4,50	15,50	12,93	5,88	16,13
36_C	36	191188,71	443132,32	7,50	16,01	13,44	6,39	16,64
37_A	37	191189,45	443126,18	1,50	17,65	15,14	8,12	18,32
37_B	37	191189,45	443126,18	4,50	17,50	14,97	7,96	18,16
37_C	37	191189,45	443126,18	7,50	18,16	15,65	8,64	18,83
38_B	38	191306,70	443104,14	4,50	18,85	16,27	9,22	19,47
38_C	38	191306,70	443104,14	7,50	20,02	17,44	10,39	20,64
39_A	39	191301,88	443094,59	1,50	35,82	33,20	26,12	36,41
39_B	39	191301,88	443094,59	4,50	37,18	34,56	27,49	37,77
39_C	39	191301,88	443094,59	7,50	37,92	35,30	28,22	38,51
40_B	40	191311,52	443101,71	4,50	18,84	16,26	9,21	19,46
40_C	40	191311,52	443101,71	7,50	19,86	17,28	10,21	20,48
40_D	40	191311,52	443101,71	10,50	20,68	18,10	11,03	21,30
41_A	41	191306,70	443092,16	1,50	36,40	33,78	26,70	36,99
41_B	41	191306,70	443092,16	4,50	37,94	35,32	28,25	38,53
41_C	41	191306,70	443092,16	7,50	38,48	35,86	28,79	39,07
41_D	41	191306,70	443092,16	10,50	38,51	35,89	28,81	39,10
42_D	42	191306,61	443098,20	10,50	19,81	17,22	10,16	20,42
43_B	43	191316,34	443099,27	4,50	19,46	16,88	9,83	20,08
43_C	43	191316,34	443099,27	7,50	20,47	17,89	10,83	21,09
43_D	43	191316,34	443099,27	10,50	21,28	18,69	11,64	21,90
44_A	44	191311,52	443089,72	1,50	37,52	34,89	27,82	38,11
44_B	44	191311,52	443089,72	4,50	39,19	36,57	29,49	39,78
44_C	44	191311,52	443089,72	7,50	39,56	36,93	29,85	40,14
44_D	44	191311,52	443089,72	10,50	39,57	36,94	29,86	40,15
45_B	45	191321,16	443096,84	4,50	19,63	17,05	10,00	20,25
45_C	45	191321,16	443096,84	7,50	20,44	17,85	10,80	21,06
45_D	45	191321,16	443096,84	10,50	21,02	18,44	11,38	21,64
46_D	46	191321,25	443090,80	10,50	35,50	32,88	25,79	36,09
47_A	47	191316,34	443087,29	1,50	38,47	35,84	28,76	39,05
47_B	47	191316,34	443087,29	4,50	40,14	37,52	30,44	40,73
47_C	47	191316,34	443087,29	7,50	40,42	37,79	30,72	41,01
47_D	47	191316,34	443087,29	10,50	40,41	37,79	30,71	41,00
48_B	48	191325,98	443094,40	4,50	20,14	17,56	10,50	20,76
48_C	48	191325,98	443094,40	7,50	21,02	18,44	11,38	21,64
49_A	49	191321,16	443084,85	1,50	39,72	37,09	30,01	40,30
49_B	49	191321,16	443084,85	4,50	41,31	38,68	31,60	41,89
49_C	49	191321,16	443084,85	7,50	41,55	38,93	31,85	42,14
50_B	50	191330,80	443091,97	4,50	20,76	18,17	11,12	21,38
50_C	50	191330,80	443091,97	7,50	21,70	19,11	12,06	22,32
51_A	51	191325,98	443082,42	1,50	40,89	38,27	31,19	41,48
51_B	51	191325,98	443082,42	4,50	42,33	39,71	32,63	42,92
51_C	51	191325,98	443082,42	7,50	42,53	39,91	32,83	43,12
52_B	52	191335,62	443089,53	4,50	21,33	18,75	11,69	21,95
52_C	52	191335,62	443089,53	7,50	22,34	19,75	12,70	22,96
53_A	53	191330,80	443079,98	1,50	42,30	39,67	32,60	42,89
53_B	53	191330,80	443079,98	4,50	43,53	40,90	33,83	44,12
53_C	53	191330,80	443079,98	7,50	43,68	41,05	33,98	44,27
54_B	54	191340,44	443087,10	4,50	21,50	18,91	11,86	22,12
54_C	54	191340,44	443087,10	7,50	22,67	20,09	13,03	23,29
55_A	55	191335,62	443077,55	1,50	43,93	41,30	34,21	44,51
55_B	55	191335,62	443077,55	4,50	44,81	42,19	35,11	45,40
55_C	55	191335,62	443077,55	7,50	44,95	42,32	35,24	45,53
56_A	56	191222,92	443058,54	1,50	18,93	16,42	9,39	19,60
56_B	56	191222,92	443058,54	4,50	18,88	16,38	9,37	19,56
56_C	56	191222,92	443058,54	7,50	19,83	17,34	10,33	20,52
56_D	56	191222,92	443058,54	10,50	21,17	18,69	11,69	21,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	57	191214,21	443049,29	1,50	24,89	22,57	15,65	25,70
57_B	57	191214,21	443049,29	4,50	26,11	23,79	16,87	26,92
57_C	57	191214,21	443049,29	7,50	27,36	25,04	18,12	28,17
57_D	57	191214,21	443049,29	10,50	27,37	25,05	18,13	28,18
58_A	58	191218,99	443062,24	1,50	19,36	16,87	9,86	20,05
58_B	58	191218,99	443062,24	4,50	19,59	17,12	10,13	20,29
58_C	58	191218,99	443062,24	7,50	20,94	18,49	11,50	21,66
58_D	58	191218,99	443062,24	10,50	23,44	21,02	14,06	24,18
59_A	59	191210,28	443053,00	1,50	24,29	21,97	15,05	25,10
59_B	59	191210,28	443053,00	4,50	25,42	23,10	16,18	26,23
59_C	59	191210,28	443053,00	7,50	26,60	24,28	17,36	27,41
59_D	59	191210,28	443053,00	10,50	26,82	24,50	17,58	27,63
60_A	60	191215,06	443065,94	1,50	20,05	17,54	10,52	20,72
60_B	60	191215,06	443065,94	4,50	20,79	18,29	11,28	21,47
60_C	60	191215,06	443065,94	7,50	23,17	20,66	13,64	23,84
60_D	60	191215,06	443065,94	10,50	26,68	24,16	17,13	27,34
61_A	61	191206,35	443056,70	1,50	23,73	21,41	14,48	24,54
61_B	61	191206,35	443056,70	4,50	24,78	22,46	15,54	25,59
61_C	61	191206,35	443056,70	7,50	25,89	23,57	16,65	26,70
61_D	61	191206,35	443056,70	10,50	26,31	23,98	17,07	27,12
62_A	62	191211,13	443069,65	1,50	19,97	17,48	10,46	20,65
62_B	62	191211,13	443069,65	4,50	20,66	18,17	11,17	21,35
62_C	62	191211,13	443069,65	7,50	22,57	20,09	13,09	23,26
62_D	62	191211,13	443069,65	10,50	25,79	23,30	16,29	26,48
63_A	63	191202,42	443060,40	1,50	23,20	20,88	13,95	24,01
63_B	63	191202,42	443060,40	4,50	24,19	21,87	14,95	25,00
63_C	63	191202,42	443060,40	7,50	25,24	22,92	16,00	26,05
63_D	63	191202,42	443060,40	10,50	25,82	23,49	16,58	26,63
64_B	64	191208,16	443095,40	4,50	15,19	12,77	5,80	15,93
64_C	64	191208,16	443095,40	7,50	16,70	14,29	7,32	17,44
65_B	65	191205,46	443095,86	4,50	18,81	16,33	9,33	19,50
65_C	65	191205,46	443095,86	7,50	19,84	17,35	10,35	20,53
66_A	66	191203,29	443101,14	1,50	16,95	14,39	7,36	17,59
66_B	66	191203,29	443101,14	4,50	15,55	12,99	5,96	16,19
66_C	66	191203,29	443101,14	7,50	15,64	13,09	6,05	16,28
67_A	67	191210,67	443101,54	1,50	18,24	15,75	8,74	18,93
67_B	67	191210,67	443101,54	4,50	18,45	15,96	8,96	19,14
67_C	67	191210,67	443101,54	7,50	19,26	16,71	9,68	19,91
68_C	68	191212,26	443095,79	7,50	19,61	17,12	10,11	20,30
69_A	69	191246,48	443067,79	1,50	22,40	19,99	13,02	23,14
69_B	69	191246,48	443067,79	4,50	23,42	21,02	14,06	24,17
69_C	69	191246,48	443067,79	7,50	24,65	22,25	15,28	25,40
70_B	70	191239,14	443060,00	4,50	18,04	15,67	8,73	18,82
70_C	70	191239,14	443060,00	7,50	21,35	19,01	12,07	22,15
71_A	71	191242,55	443071,50	1,50	18,81	16,31	9,29	19,49
71_B	71	191242,55	443071,50	4,50	19,47	16,96	9,94	20,14
71_C	71	191242,55	443071,50	7,50	20,92	18,43	11,43	21,61
72_B	72	191235,21	443063,71	4,50	18,16	15,79	8,84	18,93
72_C	72	191235,21	443063,71	7,50	21,15	18,80	11,86	21,94
73_A	73	191238,62	443075,20	1,50	18,42	15,92	8,91	19,10
73_B	73	191238,62	443075,20	4,50	18,76	16,25	9,22	19,43
73_C	73	191238,62	443075,20	7,50	19,90	17,39	10,37	20,57
74_B	74	191231,28	443067,41	4,50	17,63	15,27	8,33	18,41
74_C	74	191231,28	443067,41	7,50	20,58	18,24	11,30	21,38
75_A	75	191234,69	443078,90	1,50	18,32	15,82	8,81	19,00
75_B	75	191234,69	443078,90	4,50	18,47	15,95	8,94	19,14
75_C	75	191234,69	443078,90	7,50	19,49	16,98	9,96	20,16
75_D	75	191234,69	443078,90	10,50	20,63	18,12	11,09	21,30
76_D	76	191233,06	443073,09	10,50	26,16	23,71	16,72	26,88
77_B	77	191227,35	443071,12	4,50	17,00	14,60	7,63	17,75
77_C	77	191227,35	443071,12	7,50	19,60	17,22	10,27	20,37
77_D	77	191227,35	443071,12	10,50	20,88	18,49	11,54	21,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A	78	191230,76	443082,61	1,50	18,16	15,65	8,64	18,83
78_B	78	191230,76	443082,61	4,50	18,22	15,70	8,68	18,89
78_C	78	191230,76	443082,61	7,50	19,15	16,63	9,61	19,82
78_D	78	191230,76	443082,61	10,50	20,27	17,75	10,73	20,94
79_B	79	191223,42	443074,82	4,50	17,05	14,63	7,66	17,79
79_C	79	191223,42	443074,82	7,50	19,41	17,01	10,05	20,16
79_D	79	191223,42	443074,82	10,50	21,03	18,61	11,64	21,77
80_C	80	191225,05	443080,63	7,50	12,88	10,46	3,49	13,62
80_D	80	191225,05	443080,63	10,50	11,69	9,30	2,35	12,45
81_A	81	191226,83	443086,31	1,50	18,08	15,57	8,56	18,75
81_B	81	191226,83	443086,31	4,50	18,11	15,59	8,57	18,78
82_B	82	191219,49	443078,52	4,50	16,67	14,27	7,31	17,42
83_A	83	191222,90	443090,01	1,50	18,20	15,70	8,68	18,88
83_B	83	191222,90	443090,01	4,50	18,18	15,68	8,67	18,86
84_B	84	191215,56	443082,23	4,50	16,80	14,39	7,43	17,55
85_A	85	191197,67	443095,17	1,50	12,81	10,34	3,34	13,51
85_B	85	191197,67	443095,17	4,50	11,22	8,79	1,80	11,95
85_C	85	191197,67	443095,17	7,50	11,35	8,92	1,95	12,08
86_B	86	191205,09	443088,18	4,50	19,31	16,83	9,82	20,00
86_C	86	191205,09	443088,18	7,50	20,07	17,57	10,56	20,75
87_A	87	191251,03	443063,51	1,50	22,95	20,55	13,58	23,70
87_B	87	191251,03	443063,51	4,50	24,11	21,70	14,75	24,86
87_C	87	191251,03	443063,51	7,50	25,29	22,89	15,93	26,04
88_A	88	191250,02	443057,11	1,50	32,57	30,16	23,19	33,31
88_B	88	191250,02	443057,11	4,50	34,05	31,64	24,68	34,80
88_C	88	191250,02	443057,11	7,50	34,54	32,15	25,20	35,30
89_C	89	191243,69	443055,72	7,50	21,35	19,02	12,10	22,16
90_A	90	191313,51	443074,89	1,50	39,14	36,52	29,44	39,73
90_B	90	191313,51	443074,89	4,50	40,86	38,23	31,16	41,45
90_C	90	191313,51	443074,89	7,50	40,99	38,36	31,28	41,57
91_B	91	191307,51	443066,03	4,50	24,54	21,99	14,94	25,18
91_C	91	191307,51	443066,03	7,50	26,36	23,81	16,77	27,00
92_A	92	191309,04	443077,91	1,50	37,97	35,35	28,27	38,56
92_B	92	191309,04	443077,91	4,50	39,78	37,16	30,08	40,37
92_C	92	191309,04	443077,91	7,50	39,96	37,34	30,25	40,55
93_B	93	191303,04	443069,05	4,50	23,91	21,35	14,31	24,55
93_C	93	191303,04	443069,05	7,50	25,61	23,05	16,01	26,25
94_A	94	191304,57	443080,94	1,50	36,81	34,18	27,10	37,39
94_B	94	191304,57	443080,94	4,50	38,56	35,94	28,86	39,15
94_C	94	191304,57	443080,94	7,50	38,88	36,25	29,17	39,46
95_B	95	191298,57	443072,08	4,50	23,51	20,96	13,92	24,15
95_C	95	191298,57	443072,08	7,50	25,11	22,55	15,50	25,74
96_A	96	191300,10	443083,97	1,50	36,06	33,43	26,35	36,64
96_B	96	191300,10	443083,97	4,50	37,64	35,02	27,94	38,23
96_C	96	191300,10	443083,97	7,50	38,20	35,58	28,49	38,79
97_B	97	191294,10	443075,11	4,50	22,94	20,40	13,36	23,59
97_C	97	191294,10	443075,11	7,50	24,43	21,88	14,84	25,07
98_A	98	191295,62	443087,00	1,50	35,27	32,64	25,57	35,86
98_B	98	191295,62	443087,00	4,50	36,73	34,11	27,03	37,32
98_C	98	191295,62	443087,00	7,50	37,47	34,85	27,77	38,06
99_B	99	191289,63	443078,14	4,50	22,33	19,79	12,75	22,98
99_C	99	191289,63	443078,14	7,50	23,81	21,26	14,22	24,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_C	100	191290,31	443084,14	7,50	42,90	40,35	33,38	43,56
10001_A	10001	191244,16	443039,12	4,50	50,64	48,27	41,35	51,42
10002_A	10002	191250,23	443045,41	4,50	48,12	45,74	38,81	48,90
10003_A	10003	191258,26	443046,02	4,50	43,96	41,48	34,51	44,66
10004_A	10004	191271,22	443033,74	4,50	46,75	44,29	37,32	47,47
10005_A	10005	191286,00	443019,64	4,50	52,65	50,12	43,11	53,31
10006_A	10006	191286,19	443012,36	4,50	57,74	55,33	48,39	58,49
10007_A	10007	191278,53	443005,23	4,50	57,86	55,50	48,56	58,64
10008_A	10008	191270,87	443005,28	4,50	56,42	54,08	47,16	57,22
10009_A	10009	191264,06	443011,76	4,50	55,88	53,53	46,62	56,68
10010_A	10010	191257,47	443018,09	4,50	55,70	53,35	46,43	56,50
10011_A	10011	191249,75	443023,72	4,50	55,91	53,56	46,65	56,71
10012_A	10012	191244,33	443031,54	4,50	54,93	52,58	45,66	55,73
101_A	101	191291,15	443090,02	1,50	43,39	40,77	33,75	44,00
101_B	101	191291,15	443090,02	4,50	45,13	42,55	35,55	45,77
102_B	102	191285,15	443081,16	4,50	38,31	35,72	28,72	38,94
103_A	103	191286,68	443093,05	1,50	44,21	41,55	34,52	44,79
103_B	103	191286,68	443093,05	4,50	45,78	43,17	36,16	46,40
104_B	104	191280,68	443084,19	4,50	37,85	35,26	28,27	38,49
105_A	105	191319,64	443043,61	1,50	57,47	54,85	47,78	58,06
105_B	105	191319,64	443043,61	4,50	57,76	55,15	48,08	58,36
105_C	105	191319,64	443043,61	7,50	57,78	55,17	48,11	58,38
106_B	106	191312,81	443051,85	4,50	39,38	36,79	29,80	40,02
106_C	106	191312,81	443051,85	7,50	41,12	38,55	31,58	41,77
107_A	107	191315,49	443040,16	1,50	57,47	54,85	47,79	58,07
107_B	107	191315,49	443040,16	4,50	57,74	55,14	48,07	58,34
107_C	107	191315,49	443040,16	7,50	57,73	55,12	48,07	58,33
108_B	108	191308,65	443048,40	4,50	39,74	37,15	30,17	40,38
108_C	108	191308,65	443048,40	7,50	42,18	39,65	32,69	42,86
109_A	109	191311,33	443036,72	1,50	57,39	54,78	47,72	57,99
109_B	109	191311,33	443036,72	4,50	57,65	55,05	48,00	58,26
109_C	109	191311,33	443036,72	7,50	57,62	55,02	47,97	58,23
110_B	110	191304,50	443044,95	4,50	39,52	36,93	29,95	40,16
110_C	110	191304,50	443044,95	7,50	42,15	39,63	32,67	42,83
111_A	111	191275,26	443047,45	1,50	43,02	40,59	33,64	43,76
111_B	111	191275,26	443047,45	4,50	44,78	42,36	35,41	45,53
111_C	111	191275,26	443047,45	7,50	47,31	44,91	37,97	48,07
112_B	112	191283,49	443054,28	4,50	39,06	36,42	29,42	39,66
112_C	112	191283,49	443054,28	7,50	40,64	38,02	31,03	41,26
113_A	113	191271,81	443051,60	1,50	42,33	39,90	32,94	43,07
113_B	113	191271,81	443051,60	4,50	44,17	41,74	34,79	44,91
113_C	113	191271,81	443051,60	7,50	46,89	44,49	37,55	47,65
114_B	114	191280,04	443058,44	4,50	39,26	36,61	29,60	39,85
114_C	114	191280,04	443058,44	7,50	41,04	38,37	31,36	41,62
115_A	115	191268,36	443055,76	1,50	42,48	40,06	33,11	43,23
115_B	115	191268,36	443055,76	4,50	44,23	41,82	34,87	44,98
115_C	115	191268,36	443055,76	7,50	46,42	44,02	37,08	47,18
116_B	116	191276,59	443062,59	4,50	39,58	36,90	29,89	40,16
116_C	116	191276,59	443062,59	7,50	42,07	39,37	32,35	42,63
117_A	117	191264,91	443059,91	1,50	43,89	41,47	34,54	44,64
117_B	117	191264,91	443059,91	4,50	45,09	42,69	35,75	45,85
117_C	117	191264,91	443059,91	7,50	45,84	43,43	36,50	46,60
118_B	118	191273,14	443066,75	4,50	39,25	36,57	29,56	39,83
118_C	118	191273,14	443066,75	7,50	40,46	37,77	30,75	41,03
119_A	119	191261,46	443064,07	1,50	44,03	41,62	34,68	44,78
119_B	119	191261,46	443064,07	4,50	45,51	43,11	36,18	46,27
119_C	119	191261,46	443064,07	7,50	46,04	43,64	36,71	46,80
120_B	120	191269,69	443070,90	4,50	39,25	36,57	29,56	39,83
120_C	120	191269,69	443070,90	7,50	40,32	37,62	30,61	40,89
128_A	128	191247,35	443098,40	1,50	39,01	36,38	29,38	39,62
128_B	128	191247,35	443098,40	4,50	40,48	37,90	30,91	41,12
129_A	129	191240,78	443094,88	1,50	39,16	36,59	29,62	39,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	129	191240,78	443094,88	4,50	41,08	38,56	31,60	41,76
130_A	130	191233,88	443098,36	1,50	39,97	37,44	30,47	40,65
130_B	130	191233,88	443098,36	4,50	41,48	38,97	32,02	42,17
131_A	131	191251,66	443106,94	1,50	38,93	36,30	29,29	39,54
131_B	131	191251,66	443106,94	4,50	40,18	37,58	30,59	40,81
132_A	132	191258,10	443119,68	1,50	40,19	37,56	30,54	40,79
132_B	132	191258,10	443119,68	4,50	41,15	38,54	31,54	41,77
133_A	133	191244,12	443126,74	1,50	43,03	40,41	33,42	43,65
133_B	133	191244,12	443126,74	4,50	47,38	44,85	37,89	48,06
134_A	134	191240,89	443120,34	1,50	42,50	39,88	32,89	43,12
134_B	134	191240,89	443120,34	4,50	46,94	44,42	37,47	47,63
135_A	135	191254,87	443113,28	1,50	40,77	38,14	31,13	41,38
135_B	135	191254,87	443113,28	4,50	41,63	39,03	32,03	42,26
136_B	136	191354,04	443086,07	4,50	40,11	37,47	30,46	40,71
136_C	136	191354,04	443086,07	7,50	41,47	38,84	31,84	42,08
137_A	137	191364,38	443080,76	1,50	58,81	56,17	49,12	59,40
137_B	137	191364,38	443080,76	4,50	59,32	56,68	49,63	59,91
137_C	137	191364,38	443080,76	7,50	59,54	56,90	49,86	60,13
147_B	147	191238,39	443055,45	4,50	39,32	36,74	29,76	39,96
149_B	149	191316,95	443120,11	4,50	40,29	37,62	30,61	40,87
149_C	149	191316,95	443120,11	7,50	42,28	39,62	32,62	42,87
149_D	149	191316,95	443120,11	10,50	46,09	43,43	36,42	46,68
149_E	149	191316,95	443120,11	13,50	48,20	45,58	38,59	48,82
149_F	149	191316,95	443120,11	16,50	50,00	47,42	40,44	50,64
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	54,94	52,20	45,16	55,48
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	58,24	55,51	48,48	58,78
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	59,41	56,69	49,66	59,96
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	58,91	56,24	49,22	59,49
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	65,09	62,42	55,41	65,67
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	64,98	62,30	55,29	65,56
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	50,04	47,40	40,41	50,65
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	56,05	53,45	46,46	56,68
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	58,95	56,35	49,36	59,58
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	59,28	56,67	49,67	59,90
153_B	153	191306,82	443121,27	4,50	39,61	36,94	29,93	40,19
154_A	154	191299,58	443124,95	1,50	53,24	50,46	43,41	53,75
154_B	154	191299,58	443124,95	4,50	54,76	51,98	44,93	55,27
159_A	159	191204,89	443142,98	1,50	46,35	43,80	36,83	47,01
159_B	159	191204,89	443142,98	4,50	48,73	46,20	39,24	49,41
159_C	159	191204,89	443142,98	7,50	51,24	48,73	41,78	51,93
160_A	160	191203,89	443136,93	1,50	48,67	46,24	39,32	49,42
160_B	160	191203,89	443136,93	4,50	49,94	47,51	40,59	50,69
160_C	160	191203,89	443136,93	7,50	49,78	47,35	40,43	50,53
161_B	161	191197,16	443135,57	4,50	46,55	44,12	37,21	47,30
161_C	161	191197,16	443135,57	7,50	47,66	45,23	38,32	48,41
162_B	162	191183,84	443160,15	4,50	53,69	51,15	44,13	54,34
162_C	162	191183,84	443160,15	7,50	55,63	53,10	46,10	56,30
163_B	163	191177,10	443151,84	4,50	39,26	36,76	29,82	39,96
163_C	163	191177,10	443151,84	7,50	41,89	39,42	32,49	42,61
164_A	164	191160,44	443160,56	1,50	57,56	55,02	48,04	58,23
164_B	164	191160,44	443160,56	4,50	58,93	56,42	49,44	59,61
164_C	164	191160,44	443160,56	7,50	60,57	58,07	51,11	61,27
164_D	164	191160,44	443160,56	10,50	62,32	59,85	52,90	63,04
164_E	164	191160,44	443160,56	13,50	61,79	59,30	52,35	62,50
165_A	165	191176,42	443166,55	1,50	56,95	54,40	47,40	57,60
165_B	165	191176,42	443166,55	4,50	58,30	55,74	48,74	58,95
165_C	165	191176,42	443166,55	7,50	59,62	57,08	50,08	60,28
165_D	165	191176,42	443166,55	10,50	60,35	57,82	50,84	61,02
165_E	165	191176,42	443166,55	13,50	60,54	58,00	51,00	61,20
166_B	166	191173,54	443149,42	4,50	40,79	38,19	31,20	41,42
166_C	166	191173,54	443149,42	7,50	43,92	41,32	34,34	44,55
166_D	166	191173,54	443149,42	10,50	47,73	45,15	38,17	48,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
166_E	166	191173,54	443149,42	13,50	49,33	46,67	39,67	49,92
167_A	167	191142,87	443139,02	1,50	56,54	54,05	47,09	57,24
167_B	167	191142,87	443139,02	4,50	57,78	55,30	48,35	58,49
167_C	167	191142,87	443139,02	7,50	59,46	56,99	50,05	60,18
167_D	167	191142,87	443139,02	10,50	61,90	59,46	52,53	62,64
167_E	167	191142,87	443139,02	13,50	61,16	58,72	51,77	61,89
167_F	167	191142,87	443139,02	16,50	62,20	59,76	52,82	62,94
168_F	168	191157,69	443143,58	16,50	57,55	55,08	48,13	58,27
169_B	169	191158,48	443130,95	4,50	40,91	38,26	31,24	41,50
169_C	169	191158,48	443130,95	7,50	42,39	39,74	32,74	42,99
169_D	169	191158,48	443130,95	10,50	45,05	42,46	35,47	45,69
169_E	169	191158,48	443130,95	13,50	48,03	45,42	38,42	48,65
169_F	169	191158,48	443130,95	16,50	48,62	45,98	38,98	49,22
170_F	170	191150,42	443121,09	16,50	48,62	46,02	39,04	49,25
171_F	171	191141,19	443123,37	16,50	57,51	55,11	48,19	58,28
172_B	172	191325,64	443066,58	4,50	51,39	48,72	41,66	51,96
172_C	172	191325,64	443066,58	7,50	51,91	49,24	42,18	52,48
172_D	172	191325,64	443066,58	10,50	52,59	49,91	42,86	53,16
172_E	172	191325,64	443066,58	13,50	53,22	50,54	43,50	53,79
173_A	173	191333,02	443061,59	1,50	53,36	50,69	43,64	53,93
173_B	173	191333,02	443061,59	4,50	53,84	51,18	44,13	54,42
173_C	173	191333,02	443061,59	7,50	54,33	51,67	44,63	54,91
173_D	173	191333,02	443061,59	10,50	54,90	52,24	45,20	55,48
173_E	173	191333,02	443061,59	13,50	55,09	52,43	45,38	55,67
174_A	174	191329,62	443051,90	1,50	57,62	55,00	47,93	58,21
174_B	174	191329,62	443051,90	4,50	57,93	55,31	48,24	58,52
174_C	174	191329,62	443051,90	7,50	58,04	55,42	48,36	58,64
174_D	174	191329,62	443051,90	10,50	58,12	55,49	48,44	58,71
174_E	174	191329,62	443051,90	13,50	58,03	55,40	48,35	58,62
175_D	175	191318,21	443049,41	10,50	46,62	44,08	37,07	47,28
175_E	175	191318,21	443049,41	13,50	50,12	47,56	40,53	50,76
176_B	176	191316,05	443054,58	4,50	39,01	36,42	29,43	39,65
176_C	176	191316,05	443054,58	7,50	40,52	37,94	30,97	41,17
176_D	176	191316,05	443054,58	10,50	42,60	40,06	33,10	43,27
176_E	176	191316,05	443054,58	13,50	45,48	42,97	36,02	46,17
177_B	177	191313,47	443059,97	4,50	38,70	36,11	29,12	39,34
177_C	177	191313,47	443059,97	7,50	40,52	37,95	30,97	41,17
177_D	177	191313,47	443059,97	10,50	44,00	41,43	34,46	44,65
177_E	177	191313,47	443059,97	13,50	47,23	44,68	37,71	47,89
178_D	178	191312,61	443069,03	10,50	46,50	44,00	37,06	47,20
178_E	178	191312,61	443069,03	13,50	48,45	45,97	39,02	49,16
179_A	179	191319,20	443071,02	1,50	48,98	46,30	39,25	49,55
179_B	179	191319,20	443071,02	4,50	49,61	46,95	39,89	50,18
179_C	179	191319,20	443071,02	7,50	50,28	47,62	40,57	50,86
179_D	179	191319,20	443071,02	10,50	51,16	48,50	41,46	51,74
179_E	179	191319,20	443071,02	13,50	51,89	49,22	42,18	52,46
18_B	18	191359,05	443090,24	4,50	40,41	37,77	30,78	41,02
18_C	18	191359,05	443090,24	7,50	41,79	39,18	32,19	42,41
180_B	180	191297,81	443044,11	4,50	39,70	37,07	30,08	40,31
180_C	180	191297,81	443044,11	7,50	42,37	39,79	32,81	43,01
180_D	180	191297,81	443044,11	10,50	46,12	43,53	36,55	46,76
180_E	180	191297,81	443044,11	13,50	48,54	45,92	38,91	49,15
180_F	180	191297,81	443044,11	16,50	49,95	47,30	40,27	50,54
181_E	181	191302,36	443038,28	13,50	51,16	48,52	41,51	51,76
181_F	181	191302,36	443038,28	16,50	53,00	50,36	43,32	53,59
182_E	182	191298,79	443030,68	13,50	51,84	49,25	42,24	52,47
182_F	182	191298,79	443030,68	16,50	55,44	52,86	45,85	56,07
183_A	183	191290,72	443028,83	1,50	50,22	47,81	40,85	50,97
183_B	183	191290,72	443028,83	4,50	50,90	48,48	41,52	51,64
183_C	183	191290,72	443028,83	7,50	51,46	49,07	42,13	52,23
183_D	183	191290,72	443028,83	10,50	51,41	49,06	42,14	52,21
183_E	183	191290,72	443028,83	13,50	52,18	49,83	42,91	52,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_F	183	191290,72	443028,83	16,50	52,96	50,60	43,68	53,75
184_B	184	191286,13	443034,38	4,50	48,41	45,99	39,02	49,15
184_C	184	191286,13	443034,38	7,50	49,97	47,56	40,62	50,72
184_D	184	191286,13	443034,38	10,50	50,20	47,82	40,89	50,98
184_E	184	191286,13	443034,38	13,50	50,73	48,36	41,44	51,51
184_F	184	191286,13	443034,38	16,50	51,87	49,50	42,58	52,65
185_A	185	191282,20	443039,06	1,50	45,33	42,90	35,95	46,07
185_B	185	191282,20	443039,06	4,50	46,82	44,40	37,44	47,56
185_C	185	191282,20	443039,06	7,50	48,74	46,34	39,40	49,50
185_D	185	191282,20	443039,06	10,50	49,48	47,10	40,17	50,26
185_E	185	191282,20	443039,06	13,50	50,03	47,66	40,74	50,81
185_F	185	191282,20	443039,06	16,50	51,33	48,95	42,04	52,11
186_A	186	191278,82	443043,14	1,50	44,25	41,82	34,86	44,99
186_B	186	191278,82	443043,14	4,50	45,93	43,50	36,54	46,67
186_C	186	191278,82	443043,14	7,50	48,09	45,69	38,75	48,85
186_D	186	191278,82	443043,14	10,50	48,74	46,35	39,42	49,51
186_E	186	191278,82	443043,14	13,50	49,57	47,19	40,28	50,35
186_F	186	191278,82	443043,14	16,50	50,99	48,61	41,70	51,77
187_D	187	191279,88	443047,91	10,50	47,65	45,18	38,25	48,37
187_E	187	191279,88	443047,91	13,50	48,83	46,37	39,43	49,56
187_F	187	191279,88	443047,91	16,50	50,64	48,19	41,26	51,37
188_B	188	191285,65	443052,70	4,50	39,21	36,59	29,60	39,83
188_C	188	191285,65	443052,70	7,50	41,50	38,93	31,95	42,15
188_D	188	191285,65	443052,70	10,50	47,61	45,16	38,23	48,34
188_E	188	191285,65	443052,70	13,50	48,99	46,54	39,60	49,72
188_F	188	191285,65	443052,70	16,50	50,63	48,19	41,27	51,37
189_B	189	191292,05	443051,04	4,50	39,88	37,23	30,22	40,47
189_C	189	191292,05	443051,04	7,50	42,18	39,55	32,56	42,79
189_D	189	191292,05	443051,04	10,50	44,45	41,86	34,88	45,09
189_E	189	191292,05	443051,04	13,50	46,59	43,98	36,98	47,21
189_F	189	191292,05	443051,04	16,50	48,56	45,92	38,90	49,16
19_A	19	191369,39	443084,93	1,50	59,04	56,40	49,34	59,62
19_B	19	191369,39	443084,93	4,50	59,66	57,02	49,97	60,25
19_C	19	191369,39	443084,93	7,50	59,82	57,18	50,14	60,41
190_A	190	191307,84	443033,81	1,50	57,30	54,70	47,65	57,91
190_B	190	191307,84	443033,81	4,50	57,53	54,94	47,88	58,14
190_C	190	191307,84	443033,81	7,50	57,52	54,93	47,89	58,14
190_D	190	191307,84	443033,81	10,50	57,53	54,94	47,90	58,15
191_A	191	191300,87	443028,03	1,50	57,09	54,53	47,49	57,73
191_B	191	191300,87	443028,03	4,50	57,25	54,69	47,66	57,89
191_C	191	191300,87	443028,03	7,50	57,23	54,68	47,65	57,88
191_D	191	191300,87	443028,03	10,50	57,22	54,66	47,63	57,86
192_A	192	191294,07	443024,79	1,50	52,33	49,97	43,04	53,12
192_B	192	191294,07	443024,79	4,50	52,68	50,32	43,38	53,46
192_C	192	191294,07	443024,79	7,50	52,85	50,52	43,59	53,65
192_D	192	191294,07	443024,79	10,50	53,19	50,85	43,93	53,99
193_B	193	191301,23	443042,23	4,50	39,14	36,54	29,57	39,78
193_C	193	191301,23	443042,23	7,50	41,04	38,49	31,53	41,71
193_D	193	191301,23	443042,23	10,50	44,04	41,54	34,60	44,74
194_D	194	191305,91	443039,17	10,50	50,13	47,51	40,49	50,74
20_A	20	191186,95	443157,61	1,50	51,23	48,66	41,63	51,86
20_B	20	191186,95	443157,61	4,50	52,82	50,27	43,24	53,47
20_C	20	191186,95	443157,61	7,50	55,03	52,50	45,50	55,70
20001a_C	20001a	191202,72	443203,14	7,50	67,83	65,20	58,18	68,43
20001a_D	20001a	191202,72	443203,14	10,50	67,69	65,05	58,03	68,29
20001a_E	20001a	191202,72	443203,14	13,50	67,58	64,95	57,93	68,18
20001a_F	20001a	191202,72	443203,14	16,50	67,44	64,81	57,80	68,05
20001b_A	20001b	191203,10	443202,96	19,50	67,20	64,57	57,55	67,80
20001b_B	20001b	191203,10	443202,96	22,50	66,96	64,34	57,32	67,57
20001b_C	20001b	191203,10	443202,96	25,50	66,78	64,15	57,14	67,39
20001b_D	20001b	191203,10	443202,96	28,50	66,55	63,93	56,91	67,16
20001b_E	20001b	191203,10	443202,96	31,50	66,42	63,79	56,77	67,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20001b_F	20001b	191203,10	443202,96	34,50	66,24	63,62	56,60	66,85
20002a_C	20002a	191195,82	443202,81	7,50	65,27	62,73	55,73	65,93
20002a_D	20002a	191195,82	443202,81	10,50	65,14	62,59	55,60	65,80
20002a_E	20002a	191195,82	443202,81	13,50	65,33	62,78	55,79	65,99
20002a_F	20002a	191195,82	443202,81	16,50	65,47	62,93	55,94	66,13
20002b_A	20002b	191195,54	443202,31	19,50	65,25	62,72	55,74	65,92
20002b_B	20002b	191195,54	443202,31	22,50	65,20	62,68	55,69	65,88
20002b_C	20002b	191195,54	443202,31	25,50	65,04	62,52	55,53	65,72
20002b_D	20002b	191195,54	443202,31	28,50	64,89	62,36	55,38	65,56
20002b_E	20002b	191195,54	443202,31	31,50	64,71	62,18	55,20	65,38
20002b_F	20002b	191195,54	443202,31	34,50	64,64	62,12	55,13	65,32
20003a_C	20003a	191190,90	443193,11	7,50	63,68	61,15	54,16	64,35
20003a_D	20003a	191190,90	443193,11	10,50	63,68	61,14	54,15	64,34
20003a_E	20003a	191190,90	443193,11	13,50	64,03	61,50	54,51	64,70
20003a_F	20003a	191190,90	443193,11	16,50	64,33	61,80	54,82	65,00
20003b_A	20003b	191190,48	443192,33	19,50	64,21	61,70	54,71	64,89
20003b_B	20003b	191190,48	443192,33	22,50	64,22	61,71	54,73	64,90
20003b_C	20003b	191190,48	443192,33	25,50	64,12	61,61	54,63	64,80
20003b_D	20003b	191190,48	443192,33	28,50	63,94	61,43	54,45	64,62
20003b_E	20003b	191190,48	443192,33	31,50	63,80	61,30	54,32	64,49
20003b_F	20003b	191190,48	443192,33	34,50	63,77	61,26	54,28	64,45
20004a_C	20004a	191185,05	443181,54	7,50	62,46	59,93	52,95	63,13
20004a_D	20004a	191185,05	443181,54	10,50	62,95	60,43	53,46	63,63
20004a_E	20004a	191185,05	443181,54	13,50	63,02	60,49	53,50	63,69
20004a_F	20004a	191185,05	443181,54	16,50	63,44	60,93	53,95	64,12
20004b_A	20004b	191184,72	443180,88	19,50	63,23	60,73	53,75	63,92
20004b_B	20004b	191184,72	443180,88	22,50	63,32	60,83	53,85	64,02
20004b_C	20004b	191184,72	443180,88	25,50	63,31	60,81	53,84	64,00
20004b_D	20004b	191184,72	443180,88	28,50	63,20	60,70	53,73	63,89
20004b_E	20004b	191184,72	443180,88	31,50	63,20	60,70	53,72	63,89
20004b_F	20004b	191184,72	443180,88	34,50	63,16	60,67	53,69	63,86
20005a_C	20005a	191188,61	443174,45	7,50	56,35	53,86	46,89	57,05
20005a_D	20005a	191188,61	443174,45	10,50	57,23	54,74	47,79	57,94
20005a_E	20005a	191188,61	443174,45	13,50	56,73	54,25	47,28	57,43
20005a_F	20005a	191188,61	443174,45	16,50	57,28	54,81	47,85	57,99
20005b_A	20005b	191189,05	443174,17	19,50	56,03	53,62	46,70	56,79
20005b_B	20005b	191189,05	443174,17	22,50	56,74	54,31	47,38	57,49
20005b_C	20005b	191189,05	443174,17	25,50	57,04	54,61	47,68	57,79
20005b_D	20005b	191189,05	443174,17	28,50	57,15	54,70	47,77	57,88
20005b_E	20005b	191189,05	443174,17	31,50	57,32	54,87	47,94	58,05
20005b_F	20005b	191189,05	443174,17	34,50	57,62	55,18	48,25	58,36
20006a_C	20006a	191197,23	443175,33	7,50	49,14	46,45	39,41	49,70
20006a_D	20006a	191197,23	443175,33	10,50	53,32	50,60	43,56	53,87
20006a_E	20006a	191197,23	443175,33	13,50	54,95	52,22	45,17	55,49
20006a_F	20006a	191197,23	443175,33	16,50	56,86	54,10	47,04	57,38
20006b_A	20006b	191196,91	443174,67	19,50	57,52	54,76	47,70	58,04
20006b_B	20006b	191196,91	443174,67	22,50	58,19	55,42	48,35	58,70
20006b_C	20006b	191196,91	443174,67	25,50	58,26	55,49	48,42	58,77
20006b_D	20006b	191196,91	443174,67	28,50	58,20	55,43	48,37	58,71
20006b_E	20006b	191196,91	443174,67	31,50	58,24	55,47	48,41	58,75
20006b_F	20006b	191196,91	443174,67	34,50	58,30	55,53	48,47	58,81
20007a_C	20007a	191202,96	443187,01	7,50	53,29	50,55	43,49	53,82
20007a_D	20007a	191202,96	443187,01	10,50	56,90	54,15	47,09	57,42
20007a_E	20007a	191202,96	443187,01	13,50	59,62	56,84	49,78	60,13
20007a_F	20007a	191202,96	443187,01	16,50	60,30	57,52	50,45	60,80
20007b_A	20007b	191202,64	443186,37	19,50	60,10	57,33	50,26	60,61
20007b_B	20007b	191202,64	443186,37	22,50	60,02	57,24	50,18	60,53
20007b_C	20007b	191202,64	443186,37	25,50	59,93	57,16	50,09	60,44
20007b_D	20007b	191202,64	443186,37	28,50	59,86	57,09	50,02	60,37
20007b_E	20007b	191202,64	443186,37	31,50	59,78	57,01	49,94	60,29
20007b_F	20007b	191202,64	443186,37	34,50	59,60	56,83	49,76	60,11
20008a_C	20008a	191208,00	443196,60	7,50	59,67	56,89	49,82	60,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20008a_D	20008a	191208,00	443196,60	10,50	62,43	59,64	52,57	62,93
20008a_E	20008a	191208,00	443196,60	13,50	62,31	59,51	52,45	62,81
20008a_F	20008a	191208,00	443196,60	16,50	62,14	59,35	52,29	62,64
20008b_A	20008b	191207,72	443196,10	19,50	61,87	59,08	52,02	62,37
20008b_B	20008b	191207,72	443196,10	22,50	61,70	58,91	51,85	62,20
20008b_C	20008b	191207,72	443196,10	25,50	61,53	58,75	51,68	62,03
20008b_D	20008b	191207,72	443196,10	28,50	61,26	58,48	51,41	61,76
20008b_E	20008b	191207,72	443196,10	31,50	61,10	58,32	51,25	61,60
20008b_F	20008b	191207,72	443196,10	34,50	60,96	58,19	51,12	61,47
203_A	203	191230,21	443054,61	1,50	39,40	36,83	29,86	40,05
203_B	203	191230,21	443054,61	4,50	39,99	37,42	30,44	40,64
203_C	203	191230,21	443054,61	7,50	41,99	39,44	32,47	42,65
203_D	203	191230,21	443054,61	10,50	44,62	42,10	35,15	45,31
203_E	203	191230,21	443054,61	13,50	47,78	45,28	38,33	48,48
204_C	204	191236,45	443051,97	7,50	42,41	39,86	32,89	43,07
204_D	204	191236,45	443051,97	10,50	45,95	43,47	36,52	46,66
204_E	204	191236,45	443051,97	13,50	47,76	45,27	38,31	48,46
205_B	205	191239,32	443045,75	4,50	48,44	46,08	39,16	49,23
205_C	205	191239,32	443045,75	7,50	48,95	46,60	39,67	49,74
205_D	205	191239,32	443045,75	10,50	49,96	47,61	40,68	50,75
205_E	205	191239,32	443045,75	13,50	50,20	47,85	40,93	51,00
206_B	206	191235,24	443041,40	4,50	51,26	48,91	42,00	52,06
206_C	206	191235,24	443041,40	7,50	51,37	49,02	42,10	52,17
206_D	206	191235,24	443041,40	10,50	51,38	49,03	42,11	52,18
206_E	206	191235,24	443041,40	13,50	51,29	48,94	42,02	52,09
207_A	207	191231,08	443037,02	1,50	53,35	51,01	44,09	54,15
207_B	207	191231,08	443037,02	4,50	53,60	51,26	44,34	54,40
207_C	207	191231,08	443037,02	7,50	53,47	51,12	44,21	54,27
207_D	207	191231,08	443037,02	10,50	52,93	50,59	43,67	53,73
207_E	207	191231,08	443037,02	13,50	52,67	50,32	43,40	53,47
208_A	208	191222,69	443041,30	1,50	57,94	55,59	48,67	58,74
208_B	208	191222,69	443041,30	4,50	58,13	55,77	48,86	58,92
208_C	208	191222,69	443041,30	7,50	58,03	55,68	48,76	58,83
208_D	208	191222,69	443041,30	10,50	57,78	55,42	48,50	58,57
208_E	208	191222,69	443041,30	13,50	57,52	55,15	48,24	58,31
209_E	209	191220,46	443052,13	13,50	51,76	49,35	42,42	52,52
21_B	21	191180,19	443149,32	4,50	39,26	36,76	29,81	39,96
21_C	21	191180,19	443149,32	7,50	42,14	39,66	32,73	42,86
210_A	210	191226,85	443054,83	1,50	40,19	37,60	30,62	40,83
210_B	210	191226,85	443054,83	4,50	40,61	38,03	31,04	41,25
210_C	210	191226,85	443054,83	7,50	42,51	39,97	33,00	43,18
210_D	210	191226,85	443054,83	10,50	45,07	42,56	35,60	45,76
210_E	210	191226,85	443054,83	13,50	48,07	45,58	38,63	48,78
211_A	211	191203,36	443080,40	1,50	39,88	37,26	30,27	40,50
211_B	211	191203,36	443080,40	4,50	40,21	37,59	30,59	40,82
211_C	211	191203,36	443080,40	7,50	42,48	39,89	32,90	43,12
211_D	211	191203,36	443080,40	10,50	45,09	42,54	35,56	45,75
211_E	211	191203,36	443080,40	13,50	46,91	44,36	37,39	47,57
211_F	211	191203,36	443080,40	16,50	49,45	46,88	39,89	50,10
212_A	212	191208,64	443075,43	1,50	40,15	37,53	30,53	40,76
212_B	212	191208,64	443075,43	4,50	41,23	38,62	31,63	41,85
212_C	212	191208,64	443075,43	7,50	43,44	40,88	33,91	44,10
212_D	212	191208,64	443075,43	10,50	45,13	42,59	35,62	45,80
212_E	212	191208,64	443075,43	13,50	46,55	44,01	37,04	47,22
212_F	212	191208,64	443075,43	16,50	48,65	46,08	39,09	49,30
213_E	213	191205,74	443067,72	13,50	42,96	40,48	33,53	43,67
213_F	213	191205,74	443067,72	16,50	41,68	39,15	32,22	42,37
214_A	214	191196,81	443065,68	1,50	57,98	55,62	48,71	58,77
214_B	214	191196,81	443065,68	4,50	58,21	55,83	48,94	59,00
214_C	214	191196,81	443065,68	7,50	58,27	55,90	49,00	59,06
214_D	214	191196,81	443065,68	10,50	58,12	55,74	48,84	58,91
214_E	214	191196,81	443065,68	13,50	57,88	55,50	48,60	58,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
214_F	214	191196,81	443065,68	16,50	57,81	55,43	48,52	58,59
215_B	215	191191,54	443070,66	4,50	58,17	55,79	48,90	58,96
215_C	215	191191,54	443070,66	7,50	58,28	55,91	49,01	59,07
215_D	215	191191,54	443070,66	10,50	58,13	55,75	48,86	58,92
215_E	215	191191,54	443070,66	13,50	57,91	55,53	48,63	58,70
215_F	215	191191,54	443070,66	16,50	57,88	55,49	48,60	58,66
216_A	216	191187,45	443074,51	1,50	57,92	55,57	48,67	58,72
216_B	216	191187,45	443074,51	4,50	58,18	55,82	48,92	58,98
216_C	216	191187,45	443074,51	7,50	58,32	55,95	49,06	59,11
216_D	216	191187,45	443074,51	10,50	58,23	55,86	48,97	59,02
216_E	216	191187,45	443074,51	13,50	58,06	55,68	48,79	58,85
216_F	216	191187,45	443074,51	16,50	57,96	55,58	48,68	58,75
217_E	217	191190,19	443082,50	13,50	54,55	52,12	45,21	55,30
217_F	217	191190,19	443082,50	16,50	55,50	53,06	46,15	56,25
218_E	218	191197,94	443085,66	13,50	46,89	44,32	37,34	47,54
218_F	218	191197,94	443085,66	16,50	49,46	46,87	39,87	50,09
219_A	219	191201,71	443084,59	1,50	38,40	35,77	28,77	39,01
219_B	219	191201,71	443084,59	4,50	38,72	36,12	29,13	39,35
219_C	219	191201,71	443084,59	7,50	40,65	38,12	31,16	41,33
219_D	219	191201,71	443084,59	10,50	41,91	39,38	32,42	42,59
22_A	22	191191,14	443154,20	1,50	49,77	47,21	40,19	50,41
22_B	22	191191,14	443154,20	4,50	51,47	48,92	41,91	52,12
22_C	22	191191,14	443154,20	7,50	53,73	51,21	44,22	54,41
220_A	220	191183,81	443077,94	1,50	57,90	55,55	48,65	58,70
220_B	220	191183,81	443077,94	4,50	58,12	55,76	48,86	58,92
220_C	220	191183,81	443077,94	7,50	58,30	55,93	49,04	59,09
220_D	220	191183,81	443077,94	10,50	58,23	55,86	48,97	59,02
221_A	221	191187,85	443084,76	1,50	53,14	50,77	43,87	53,93
221_B	221	191187,85	443084,76	4,50	54,05	51,67	44,77	54,84
221_C	221	191187,85	443084,76	7,50	55,01	52,62	45,72	55,79
221_D	221	191187,85	443084,76	10,50	55,40	53,00	46,10	56,17
222_A	222	191194,37	443091,67	1,50	51,13	48,75	41,84	51,91
222_B	222	191194,37	443091,67	4,50	52,50	50,11	43,21	53,28
222_C	222	191194,37	443091,67	7,50	53,80	51,39	44,49	54,57
222_D	222	191194,37	443091,67	10,50	54,11	51,71	44,80	54,88
223_D	223	191199,43	443089,60	10,50	45,43	42,86	35,89	46,08
224_B	224	191153,61	443123,95	4,50	40,90	38,26	31,24	41,50
224_C	224	191153,61	443123,95	7,50	42,04	39,39	32,37	42,63
224_D	224	191153,61	443123,95	10,50	44,01	41,38	34,38	44,62
224_E	224	191153,61	443123,95	13,50	46,54	43,91	36,91	47,15
227_B	227	191145,68	443113,87	4,50	58,19	55,84	48,94	58,99
227_C	227	191145,68	443113,87	7,50	58,64	56,27	49,37	59,43
227_D	227	191145,68	443113,87	10,50	59,39	57,01	50,11	60,18
227_E	227	191145,68	443113,87	13,50	59,34	56,96	50,06	60,13
229_B	229	191142,10	443117,25	4,50	58,17	55,81	48,91	58,97
229_C	229	191142,10	443117,25	7,50	58,63	56,26	49,36	59,42
229_D	229	191142,10	443117,25	10,50	59,54	57,16	50,27	60,33
229_E	229	191142,10	443117,25	13,50	59,50	57,12	50,22	60,29
23_B	23	191184,37	443145,91	4,50	39,42	36,92	29,98	40,12
23_C	23	191184,37	443145,91	7,50	42,33	39,86	32,92	43,05
230_B	230	191136,98	443122,24	4,50	58,14	55,78	48,87	58,93
230_C	230	191136,98	443122,24	7,50	58,63	56,26	49,36	59,42
230_D	230	191136,98	443122,24	10,50	59,82	57,45	50,54	60,61
230_E	230	191136,98	443122,24	13,50	59,85	57,46	50,56	60,63
231_A	231	191133,66	443127,69	1,50	57,53	55,07	48,12	58,25
231_B	231	191133,66	443127,69	4,50	58,35	55,90	48,96	59,08
231_C	231	191133,66	443127,69	7,50	59,70	57,26	50,32	60,44
231_D	231	191133,66	443127,69	10,50	61,89	59,46	52,53	62,64
231_E	231	191133,66	443127,69	13,50	61,24	58,81	51,88	61,99
232_B	232	191162,59	443119,50	4,50	40,31	37,76	30,79	40,97
232_C	232	191162,59	443119,50	7,50	41,53	38,95	31,98	42,18
232_D	232	191162,59	443119,50	10,50	43,32	40,73	33,75	43,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
233_A	233	191168,30	443117,08	1,50	42,19	39,72	32,78	42,91
233_B	233	191168,30	443117,08	4,50	43,17	40,70	33,77	43,89
233_C	233	191168,30	443117,08	7,50	44,50	41,97	35,02	45,18
233_D	233	191168,30	443117,08	10,50	44,82	42,20	35,20	45,43
234_A	234	191164,60	443107,65	1,50	52,26	49,90	42,99	53,05
234_B	234	191164,60	443107,65	4,50	52,74	50,36	43,47	53,53
234_C	234	191164,60	443107,65	7,50	52,80	50,41	43,52	53,58
234_D	234	191164,60	443107,65	10,50	52,98	50,59	43,69	53,76
235_A	235	191155,68	443104,45	1,50	57,84	55,51	48,60	58,65
235_B	235	191155,68	443104,45	4,50	58,15	55,79	48,89	58,95
235_C	235	191155,68	443104,45	7,50	58,54	56,18	49,28	59,34
235_D	235	191155,68	443104,45	10,50	58,96	56,58	49,69	59,75
236_B	236	191151,92	443107,99	4,50	58,16	55,81	48,91	58,96
236_C	236	191151,92	443107,99	7,50	58,54	56,17	49,28	59,33
236_D	236	191151,92	443107,99	10,50	59,14	56,76	49,87	59,93
237_B	237	191148,41	443111,30	4,50	58,16	55,80	48,91	58,96
237_C	237	191148,41	443111,30	7,50	58,59	56,23	49,33	59,39
237_D	237	191148,41	443111,30	10,50	59,26	56,88	49,98	60,05
238_B	238	191156,70	443121,07	4,50	40,73	38,09	31,08	41,33
238_C	238	191156,70	443121,07	7,50	42,01	39,36	32,34	42,60
238_D	238	191156,70	443121,07	10,50	43,82	41,19	34,18	44,43
239_C	239	191281,53	443090,08	7,50	41,18	38,55	31,54	41,79
239_D	239	191281,53	443090,08	10,50	44,21	41,59	34,58	44,82
24_A	24	191195,32	443150,79	1,50	48,67	46,12	39,11	49,32
24_B	24	191195,32	443150,79	4,50	50,49	47,95	40,95	51,15
24_C	24	191195,32	443150,79	7,50	52,80	50,28	43,30	53,48
240_B	240	191276,44	443087,07	4,50	37,69	35,10	28,11	38,33
240_C	240	191276,44	443087,07	7,50	38,68	36,11	29,12	39,33
240_D	240	191276,44	443087,07	10,50	40,59	38,03	31,05	41,25
241_B	241	191273,76	443087,62	4,50	37,59	34,97	27,96	38,20
241_C	241	191273,76	443087,62	7,50	38,58	35,97	28,97	39,20
241_D	241	191273,76	443087,62	10,50	39,73	37,13	30,14	40,36
242_B	242	191271,30	443084,99	4,50	38,36	35,70	28,69	38,95
242_C	242	191271,30	443084,99	7,50	39,66	37,01	30,00	40,25
242_D	242	191271,30	443084,99	10,50	41,44	38,78	31,76	42,03
243_A	243	191259,95	443095,07	1,50	41,20	38,58	31,60	41,82
243_B	243	191259,95	443095,07	4,50	43,93	41,38	34,42	44,60
243_C	243	191259,95	443095,07	7,50	47,27	44,80	37,86	47,99
243_D	243	191259,95	443095,07	10,50	49,22	46,75	39,82	49,94
244_B	244	191263,47	443098,86	4,50	44,17	41,64	34,69	44,85
244_C	244	191263,47	443098,86	7,50	47,59	45,12	38,19	48,31
244_D	244	191263,47	443098,86	10,50	49,09	46,63	39,69	49,82
245_A	245	191267,11	443102,87	1,50	41,22	38,61	31,62	41,84
245_B	245	191267,11	443102,87	4,50	44,16	41,63	34,67	44,84
245_C	245	191267,11	443102,87	7,50	47,58	45,11	38,17	48,30
245_D	245	191267,11	443102,87	10,50	49,38	46,91	39,98	50,10
246_A	246	191276,79	443099,75	1,50	47,76	45,03	37,99	48,30
246_B	246	191276,79	443099,75	4,50	49,22	46,51	39,48	49,77
246_C	246	191276,79	443099,75	7,50	50,47	47,78	40,75	51,04
246_D	246	191276,79	443099,75	10,50	50,98	48,32	41,31	51,57
247_B	247	191267,56	443080,95	4,50	38,59	35,92	28,91	39,17
247_C	247	191267,56	443080,95	7,50	39,60	36,94	29,93	40,19
247_D	247	191267,56	443080,95	10,50	41,31	38,65	31,64	41,90
247_E	247	191267,56	443080,95	13,50	43,16	40,51	33,50	43,75
248_B	248	191266,14	443075,20	4,50	39,10	36,43	29,42	39,68
248_C	248	191266,14	443075,20	7,50	39,91	37,23	30,21	40,48
248_D	248	191266,14	443075,20	10,50	41,46	38,76	31,74	42,02
248_E	248	191266,14	443075,20	13,50	44,35	41,65	34,62	44,91
249_D	249	191263,96	443069,47	10,50	42,44	39,98	33,02	43,16
249_E	249	191263,96	443069,47	13,50	44,50	42,04	35,09	45,22
25_B	25	191188,56	443142,49	4,50	40,05	37,52	30,56	40,73
25_C	25	191188,56	443142,49	7,50	43,10	40,60	33,66	43,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_A	250	191253,52	443073,65	1,50	40,37	37,89	30,92	41,07
250_B	250	191253,52	443073,65	4,50	41,75	39,28	32,33	42,47
250_C	250	191253,52	443073,65	7,50	43,04	40,59	33,64	43,77
250_D	250	191253,52	443073,65	10,50	44,93	42,51	35,58	45,68
250_E	250	191253,52	443073,65	13,50	48,33	45,93	39,01	49,10
251_A	251	191249,16	443083,35	1,50	41,37	38,77	31,78	42,00
251_B	251	191249,16	443083,35	4,50	43,92	41,38	34,42	44,59
251_C	251	191249,16	443083,35	7,50	47,07	44,60	37,66	47,79
251_D	251	191249,16	443083,35	10,50	49,60	47,14	40,20	50,33
251_E	251	191249,16	443083,35	13,50	50,99	48,51	41,57	51,70
252_B	252	191252,68	443087,18	4,50	43,95	41,41	34,44	44,62
252_C	252	191252,68	443087,18	7,50	47,71	45,24	38,31	48,43
252_D	252	191252,68	443087,18	10,50	49,47	47,02	40,08	50,20
252_E	252	191252,68	443087,18	13,50	50,91	48,44	41,50	51,63
253_A	253	191256,22	443091,04	1,50	41,20	38,60	31,62	41,83
253_B	253	191256,22	443091,04	4,50	44,29	41,77	34,81	44,97
253_C	253	191256,22	443091,04	7,50	47,93	45,47	38,54	48,66
253_D	253	191256,22	443091,04	10,50	49,57	47,11	40,19	50,30
253_E	253	191256,22	443091,04	13,50	50,89	48,42	41,48	51,61
254_E	254	191263,95	443088,23	13,50	49,22	46,65	39,68	49,87
255_A	255	191303,53	443114,74	1,50	39,16	36,51	29,50	39,75
255_B	255	191303,53	443114,74	4,50	38,81	36,14	29,13	39,39
255_C	255	191303,53	443114,74	7,50	40,29	37,62	30,61	40,87
255_D	255	191303,53	443114,74	10,50	43,12	40,43	33,41	43,69
255_E	255	191303,53	443114,74	13,50	46,79	44,08	37,07	47,35
256_A	256	191301,09	443109,91	1,50	38,82	36,18	29,18	39,42
256_B	256	191301,09	443109,91	4,50	38,30	35,65	28,64	38,89
256_C	256	191301,09	443109,91	7,50	39,50	36,83	29,81	40,08
256_D	256	191301,09	443109,91	10,50	42,16	39,46	32,44	42,72
256_E	256	191301,09	443109,91	13,50	45,47	42,74	35,71	46,01
257_B	257	191302,05	443106,47	4,50	39,29	36,62	29,61	39,87
257_C	257	191302,05	443106,47	7,50	40,42	37,73	30,71	40,99
257_D	257	191302,05	443106,47	10,50	43,15	40,43	33,40	43,70
257_E	257	191302,05	443106,47	13,50	46,58	43,83	36,80	47,11
258_D	258	191303,27	443103,11	10,50	41,80	39,16	32,15	42,40
258_E	258	191303,27	443103,11	13,50	47,58	44,89	37,88	48,15
259_D	259	191300,89	443098,43	10,50	43,69	41,05	34,04	44,29
259_E	259	191300,89	443098,43	13,50	48,08	45,39	38,37	48,65
26_A	26	191199,51	443147,37	1,50	47,04	44,49	37,50	47,70
26_B	26	191199,51	443147,37	4,50	49,15	46,62	39,64	49,82
26_C	26	191199,51	443147,37	7,50	51,79	49,29	42,32	52,48
260_A	260	191293,66	443098,73	1,50	43,91	41,23	34,19	44,48
260_B	260	191293,66	443098,73	4,50	44,52	41,85	34,81	45,09
260_C	260	191293,66	443098,73	7,50	45,66	43,01	35,97	46,25
260_D	260	191293,66	443098,73	10,50	46,47	43,86	36,85	47,09
260_E	260	191293,66	443098,73	13,50	48,26	45,70	38,71	48,91
261_A	261	191288,73	443103,60	1,50	49,12	46,36	39,31	49,64
261_B	261	191288,73	443103,60	4,50	50,74	48,00	40,97	51,28
261_C	261	191288,73	443103,60	7,50	51,72	49,00	41,97	52,27
261_D	261	191288,73	443103,60	10,50	52,25	49,55	42,53	52,81
261_E	261	191288,73	443103,60	13,50	52,83	50,16	43,15	53,41
262_B	262	191291,46	443108,95	4,50	51,55	48,80	41,76	52,08
262_C	262	191291,46	443108,95	7,50	52,41	49,69	42,66	52,96
262_D	262	191291,46	443108,95	10,50	52,70	49,98	42,95	53,25
262_E	262	191291,46	443108,95	13,50	53,34	50,66	43,64	53,91
264_A	264	191293,78	443113,60	1,50	50,62	47,86	40,81	51,14
264_B	264	191293,78	443113,60	4,50	52,39	49,63	42,59	52,91
264_C	264	191293,78	443113,60	7,50	52,97	50,22	43,19	53,50
264_D	264	191293,78	443113,60	10,50	53,33	50,60	43,57	53,87
264_E	264	191293,78	443113,60	13,50	53,98	51,29	44,27	54,55
265_A	265	191296,22	443118,43	1,50	51,60	48,82	41,77	52,11
265_B	265	191296,22	443118,43	4,50	53,28	50,50	43,46	53,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_C	265	191296,22	443118,43	7,50	53,59	50,81	43,76	54,10
265_D	265	191296,22	443118,43	10,50	53,96	51,20	44,16	54,48
265_E	265	191296,22	443118,43	13,50	54,77	52,06	45,04	55,33
266_C	266	191301,57	443119,93	7,50	47,65	44,89	37,85	48,17
266_D	266	191301,57	443119,93	10,50	50,83	48,07	41,03	51,35
266_E	266	191301,57	443119,93	13,50	53,78	51,04	44,00	54,32
267_A	267	191359,59	443076,77	1,50	58,61	55,97	48,91	59,19
267_B	267	191359,59	443076,77	4,50	59,05	56,41	49,36	59,64
267_C	267	191359,59	443076,77	7,50	59,30	56,66	49,62	59,89
267_D	267	191359,59	443076,77	10,50	59,25	56,61	49,56	59,84
268_A	268	191354,36	443072,41	1,50	58,46	55,82	48,77	59,05
268_B	268	191354,36	443072,41	4,50	58,83	56,19	49,14	59,42
268_C	268	191354,36	443072,41	7,50	59,06	56,43	49,38	59,65
268_D	268	191354,36	443072,41	10,50	59,05	56,41	49,36	59,64
269_A	269	191344,57	443073,09	1,50	52,68	50,06	42,98	53,27
269_B	269	191344,57	443073,09	4,50	53,12	50,50	43,43	53,71
269_C	269	191344,57	443073,09	7,50	53,18	50,56	43,49	53,77
269_D	269	191344,57	443073,09	10,50	53,23	50,60	43,54	53,82
27_B	27	191192,74	443139,08	4,50	43,05	40,58	33,64	43,77
27_C	27	191192,74	443139,08	7,50	45,23	42,77	35,83	45,96
270_D	270	191339,64	443079,86	10,50	43,72	41,12	34,13	44,35
271_D	271	191342,42	443085,41	10,50	44,31	41,73	34,76	44,96
272_D	272	191352,67	443083,17	10,50	50,66	47,95	40,93	51,22
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	67,20	64,59	57,60	67,82
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	67,08	64,47	57,48	67,70
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	66,91	64,30	57,30	67,53
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	66,70	64,09	57,09	67,32
274_B	274	191351,43	443110,63	4,50	39,48	36,85	29,84	40,09
274_C	274	191351,43	443110,63	7,50	41,07	38,44	31,44	41,68
274_D	274	191351,43	443110,63	10,50	43,27	40,66	33,68	43,90
274_E	274	191351,43	443110,63	13,50	46,71	44,18	37,22	47,39
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	52,25	49,60	42,60	52,85
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	60,47	57,87	50,88	61,10
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	59,89	57,26	50,25	60,50
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	51,85	49,23	42,23	52,46
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	67,24	64,64	57,65	67,87
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	67,13	64,53	57,53	67,76
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	66,86	64,25	57,26	67,48
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	66,63	64,02	57,03	67,25
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	66,38	63,77	56,78	67,00
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	62,09	59,47	52,45	62,70
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	62,08	59,45	52,44	62,69
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	61,96	59,32	52,31	62,56
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	61,81	59,17	52,16	62,41
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	61,59	58,95	51,93	62,19
279_F	279	191372,52	443099,90	16,50	49,52	46,88	39,89	50,13
28_B	28	191168,79	443124,12	4,50	40,44	37,87	30,89	41,09
28_C	28	191168,79	443124,12	7,50	42,11	39,52	32,53	42,75
280_B	280	191366,44	443096,36	4,50	40,76	38,14	31,15	41,38
280_C	280	191366,44	443096,36	7,50	41,63	39,03	32,05	42,26
280_D	280	191366,44	443096,36	10,50	43,65	41,10	34,14	44,32
280_E	280	191366,44	443096,36	13,50	46,62	44,12	37,17	47,32
281_B	281	191376,88	443090,98	4,50	60,38	57,75	50,71	60,98
281_C	281	191376,88	443090,98	7,50	60,47	57,83	50,79	61,06
281_D	281	191376,88	443090,98	10,50	60,36	57,72	50,68	60,95
281_E	281	191376,88	443090,98	13,50	60,21	57,57	50,54	60,80
282_D	282	191366,50	443089,34	10,50	49,91	47,24	40,22	50,49
282_E	282	191366,50	443089,34	13,50	52,33	49,67	42,63	52,91
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	63,23	60,64	53,64	63,86
284_C	284	191303,08	443127,19	7,50	45,14	42,41	35,37	45,68
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	58,27	55,49	48,43	58,78
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	58,40	55,62	48,57	58,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	286	191309,40	443144,72	1,50	60,97	58,20	51,16	61,49
286_B	286	191309,40	443144,72	4,50	61,55	58,78	51,73	62,07
286_C	286	191309,40	443144,72	7,50	61,68	58,92	51,87	62,20
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	66,07	63,39	56,37	66,64
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	66,36	63,68	56,66	66,93
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	66,33	63,65	56,63	66,90
288_A	288	191260,70	443124,83	1,50	38,69	36,07	29,07	39,30
288_B	288	191260,70	443124,83	4,50	40,08	37,51	30,53	40,73
289_A	289	191246,77	443131,99	1,50	42,86	40,23	33,23	43,47
289_B	289	191246,77	443131,99	4,50	47,04	44,49	37,53	47,71
29_A	29	191175,19	443115,54	1,50	49,73	47,33	40,43	50,50
29_B	29	191175,19	443115,54	4,50	50,89	48,49	41,60	51,67
29_C	29	191175,19	443115,54	7,50	51,09	48,68	41,79	51,86
290_A	290	191316,95	443120,11	19,50	50,31	47,74	40,77	50,96
290_B	290	191316,95	443120,11	22,50	51,22	48,68	41,72	51,89
290_C	290	191316,95	443120,11	25,50	51,70	49,18	42,22	52,38
290_D	290	191316,95	443120,11	28,50	51,98	49,46	42,50	52,66
290_E	290	191316,95	443120,11	31,50	52,20	49,68	42,73	52,89
290_F	290	191316,95	443120,11	34,50	52,42	49,91	42,95	53,11
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	59,79	57,06	50,03	60,33
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	59,96	57,25	50,21	60,51
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	60,23	57,52	50,49	60,78
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	60,39	57,69	50,66	60,95
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	60,35	57,65	50,62	60,91
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	59,94	57,25	50,22	60,51
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	64,69	62,02	55,00	65,27
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	64,50	61,83	54,81	65,08
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	64,18	61,50	54,49	64,76
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	63,89	61,22	54,20	64,47
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	63,61	60,94	53,92	64,19
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	63,41	60,74	53,73	63,99
293_A	293	191333,42	443122,51	19,50	59,12	56,51	49,51	59,74
293_B	293	191333,42	443122,51	22,50	58,80	56,18	49,19	59,42
293_C	293	191333,42	443122,51	25,50	58,18	55,56	48,56	58,79
293_D	293	191333,42	443122,51	28,50	58,54	55,92	48,92	59,15
293_E	293	191333,42	443122,51	31,50	59,55	56,95	49,96	60,18
293_F	293	191333,42	443122,51	34,50	59,59	56,97	49,97	60,20
298_A	298	191142,87	443139,02	19,50	62,75	60,32	53,38	63,49
298_B	298	191142,87	443139,02	22,50	62,80	60,36	53,42	63,54
298_C	298	191142,87	443139,02	25,50	62,84	60,40	53,46	63,58
298_D	298	191142,87	443139,02	28,50	62,87	60,42	53,48	63,60
299_A	299	191157,69	443143,58	19,50	59,50	57,00	50,04	60,20
299_B	299	191157,69	443143,58	22,50	60,16	57,66	50,68	60,85
299_C	299	191157,69	443143,58	25,50	60,15	57,64	50,66	60,83
299_D	299	191157,69	443143,58	28,50	60,24	57,72	50,74	60,92
30_A	30	191169,74	443118,16	1,50	42,02	39,60	32,69	42,78
30_B	30	191169,74	443118,16	4,50	43,18	40,78	33,86	43,95
30_C	30	191169,74	443118,16	7,50	44,56	42,14	35,22	45,32
300_A	300	191158,48	443130,95	19,50	49,99	47,36	40,37	50,60
300_B	300	191158,48	443130,95	22,50	50,25	47,62	40,64	50,87
300_C	300	191158,48	443130,95	25,50	50,12	47,46	40,48	50,72
300_D	300	191158,48	443130,95	28,50	50,14	47,47	40,48	50,73
301_A	301	191150,42	443121,09	19,50	49,82	47,20	40,25	50,45
301_B	301	191150,42	443121,09	22,50	50,47	47,87	40,93	51,12
301_C	301	191150,42	443121,09	25,50	51,10	48,54	41,60	51,77
301_D	301	191150,42	443121,09	28,50	51,53	48,99	42,04	52,21
302_A	302	191141,19	443123,37	19,50	58,93	56,51	49,61	59,69
302_B	302	191141,19	443123,37	22,50	59,64	57,24	50,33	60,41
302_C	302	191141,19	443123,37	25,50	59,74	57,33	50,43	60,51
302_D	302	191141,19	443123,37	28,50	59,69	57,29	50,38	60,46
303_A	303	191297,81	443044,11	19,50	52,15	49,49	42,47	52,74
303_B	303	191297,81	443044,11	22,50	53,17	50,51	43,49	53,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_C	303	191297,81	443044,11	25,50	53,77	51,11	44,09	54,36
303_D	303	191297,81	443044,11	28,50	54,05	51,38	44,36	54,63
304_A	304	191302,36	443038,28	19,50	53,61	50,95	43,92	54,19
304_B	304	191302,36	443038,28	22,50	54,31	51,66	44,63	54,90
304_C	304	191302,36	443038,28	25,50	54,61	51,95	44,92	55,19
304_D	304	191302,36	443038,28	28,50	54,80	52,15	45,12	55,39
305_A	305	191298,79	443030,68	19,50	55,76	53,18	46,16	56,39
305_B	305	191298,79	443030,68	22,50	55,75	53,18	46,16	56,39
305_C	305	191298,79	443030,68	25,50	55,67	53,09	46,07	56,30
305_D	305	191298,79	443030,68	28,50	55,55	52,97	45,95	56,18
306_A	306	191290,72	443028,83	19,50	53,41	51,05	44,13	54,20
306_B	306	191290,72	443028,83	22,50	53,55	51,19	44,27	54,34
306_C	306	191290,72	443028,83	25,50	53,92	51,56	44,64	54,71
306_D	306	191290,72	443028,83	28,50	54,09	51,72	44,80	54,87
307_A	307	191286,04	443034,46	19,50	52,62	50,25	43,33	53,40
307_B	307	191286,04	443034,46	22,50	53,10	50,74	43,81	53,89
307_C	307	191286,04	443034,46	25,50	53,63	51,25	44,34	54,41
307_D	307	191286,04	443034,46	28,50	53,80	51,42	44,50	54,58
308_A	308	191282,20	443039,06	19,50	52,22	49,84	42,92	53,00
308_B	308	191282,20	443039,06	22,50	52,79	50,41	43,50	53,57
308_C	308	191282,20	443039,06	25,50	53,46	51,08	44,16	54,24
308_D	308	191282,20	443039,06	28,50	53,76	51,38	44,46	54,54
309_A	309	191278,82	443043,14	19,50	51,85	49,47	42,56	52,63
309_B	309	191278,82	443043,14	22,50	52,45	50,07	43,15	53,23
309_C	309	191278,82	443043,14	25,50	53,26	50,88	43,96	54,04
309_D	309	191278,82	443043,14	28,50	53,57	51,18	44,26	54,34
31_B	31	191173,12	443127,35	4,50	40,59	38,01	31,03	41,23
31_C	31	191173,12	443127,35	7,50	42,47	39,87	32,88	43,10
310_A	310	191279,88	443047,91	19,50	51,65	49,20	42,26	52,38
310_B	310	191279,88	443047,91	22,50	52,48	50,02	43,07	53,20
310_C	310	191279,88	443047,91	25,50	53,49	51,02	44,08	54,21
310_D	310	191279,88	443047,91	28,50	53,77	51,30	44,36	54,49
311_A	311	191285,65	443052,70	19,50	51,51	49,06	42,12	52,24
311_B	311	191285,65	443052,70	22,50	52,33	49,87	42,93	53,06
311_C	311	191285,65	443052,70	25,50	53,43	50,96	44,02	54,15
311_D	311	191285,65	443052,70	28,50	53,79	51,31	44,36	54,50
312_A	312	191292,05	443051,04	19,50	51,19	48,53	41,51	51,78
312_B	312	191292,05	443051,04	22,50	52,60	49,94	42,93	53,19
312_C	312	191292,05	443051,04	25,50	52,96	50,29	43,27	53,54
312_D	312	191292,05	443051,04	28,50	53,33	50,66	43,64	53,91
313_A	313	191203,36	443080,40	19,50	51,44	48,87	41,89	52,09
314_A	314	191208,64	443075,43	19,50	50,45	47,88	40,90	51,10
315_A	315	191205,74	443067,72	19,50	45,03	42,55	35,60	45,74
316_A	316	191196,81	443065,68	19,50	57,58	55,20	48,30	58,37
317_A	317	191191,54	443070,66	19,50	57,67	55,28	48,39	58,45
318_A	318	191187,45	443074,51	19,50	57,81	55,42	48,53	58,59
319_A	319	191190,19	443082,50	19,50	56,52	54,08	47,16	57,26
32_A	32	191179,52	443118,77	1,50	49,14	46,74	39,83	49,91
32_B	32	191179,52	443118,77	4,50	50,41	48,01	41,11	51,18
32_C	32	191179,52	443118,77	7,50	50,71	48,30	41,41	51,48
320_A	320	191197,94	443085,66	19,50	51,77	49,21	42,23	52,43
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	56,23	53,60	46,60	56,84
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	59,12	56,49	49,49	59,73
322_A	322	191382,92	443112,44	19,50	66,03	63,42	56,43	66,65
322_B	322	191382,92	443112,44	22,50	65,49	62,89	55,89	66,12
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	61,40	58,76	51,75	62,00
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	61,21	58,57	51,56	61,81
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	50,93	48,28	41,28	51,53
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	51,80	49,15	42,14	52,39
33_B	33	191177,45	443130,58	4,50	40,75	38,16	31,18	41,39
33_C	33	191177,45	443130,58	7,50	42,89	40,28	33,29	43,51
34_A	34	191183,85	443122,00	1,50	48,72	46,31	39,40	49,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	34	191183,85	443122,00	4,50	50,03	47,62	40,72	50,80
34_C	34	191183,85	443122,00	7,50	50,50	48,09	41,18	51,26
35_B	35	191182,00	443133,97	4,50	40,85	38,27	31,29	41,49
35_C	35	191182,00	443133,97	7,50	43,23	40,63	33,63	43,86
36_A	36	191188,71	443132,32	1,50	41,71	39,10	32,10	42,33
36_B	36	191188,71	443132,32	4,50	43,04	40,44	33,45	43,67
36_C	36	191188,71	443132,32	7,50	45,61	43,01	36,02	46,24
37_A	37	191189,45	443126,18	1,50	48,45	46,03	39,11	49,21
37_B	37	191189,45	443126,18	4,50	49,77	47,35	40,44	50,53
37_C	37	191189,45	443126,18	7,50	50,41	47,99	41,08	51,17
38_B	38	191306,70	443104,14	4,50	39,35	36,68	29,67	39,93
38_C	38	191306,70	443104,14	7,50	40,69	38,00	30,99	41,26
39_A	39	191301,88	443094,59	1,50	44,80	42,11	35,06	45,36
39_B	39	191301,88	443094,59	4,50	45,46	42,79	35,74	46,03
39_C	39	191301,88	443094,59	7,50	46,50	43,84	36,80	47,08
40_B	40	191311,52	443101,71	4,50	39,74	37,06	30,05	40,32
40_C	40	191311,52	443101,71	7,50	41,36	38,66	31,65	41,93
40_D	40	191311,52	443101,71	10,50	44,39	41,67	34,65	44,94
41_A	41	191306,70	443092,16	1,50	45,03	42,35	35,30	45,60
41_B	41	191306,70	443092,16	4,50	45,82	43,15	36,11	46,39
41_C	41	191306,70	443092,16	7,50	46,84	44,19	37,15	47,43
41_D	41	191306,70	443092,16	10,50	48,37	45,76	38,74	48,98
42_D	42	191306,61	443098,20	10,50	42,11	39,48	32,49	42,72
43_B	43	191316,34	443099,27	4,50	40,19	37,51	30,50	40,77
43_C	43	191316,34	443099,27	7,50	42,16	39,48	32,46	42,73
43_D	43	191316,34	443099,27	10,50	45,92	43,26	36,25	46,51
44_A	44	191311,52	443089,72	1,50	46,03	43,35	36,30	46,60
44_B	44	191311,52	443089,72	4,50	46,82	44,15	37,10	47,39
44_C	44	191311,52	443089,72	7,50	47,58	44,92	37,88	48,16
44_D	44	191311,52	443089,72	10,50	48,94	46,31	39,29	49,54
45_B	45	191321,16	443096,84	4,50	40,57	37,89	30,88	41,15
45_C	45	191321,16	443096,84	7,50	43,14	40,47	33,47	43,73
45_D	45	191321,16	443096,84	10,50	46,54	43,89	36,89	47,14
46_D	46	191321,25	443090,80	10,50	47,00	44,29	37,26	47,55
47_A	47	191316,34	443087,29	1,50	46,73	44,05	36,99	47,29
47_B	47	191316,34	443087,29	4,50	47,54	44,87	37,81	48,11
47_C	47	191316,34	443087,29	7,50	48,27	45,61	38,56	48,85
47_D	47	191316,34	443087,29	10,50	49,42	46,78	39,75	50,01
48_B	48	191325,98	443094,40	4,50	40,72	38,04	31,03	41,30
48_C	48	191325,98	443094,40	7,50	43,53	40,87	33,87	44,12
49_A	49	191321,16	443084,85	1,50	47,73	45,05	37,99	48,29
49_B	49	191321,16	443084,85	4,50	48,48	45,81	38,76	49,05
49_C	49	191321,16	443084,85	7,50	49,13	46,46	39,41	49,70
50_B	50	191330,80	443091,97	4,50	40,43	37,75	30,73	41,00
50_C	50	191330,80	443091,97	7,50	42,81	40,12	33,09	43,38
51_A	51	191325,98	443082,42	1,50	48,11	45,45	38,39	48,68
51_B	51	191325,98	443082,42	4,50	49,11	46,45	39,40	49,69
51_C	51	191325,98	443082,42	7,50	49,76	47,11	40,06	50,34
52_B	52	191335,62	443089,53	4,50	40,15	37,49	30,47	40,74
52_C	52	191335,62	443089,53	7,50	41,97	39,32	32,31	42,56
53_A	53	191330,80	443079,98	1,50	48,87	46,23	39,18	49,46
53_B	53	191330,80	443079,98	4,50	49,99	47,35	40,30	50,58
53_C	53	191330,80	443079,98	7,50	50,52	47,89	40,84	51,11
54_B	54	191340,44	443087,10	4,50	40,01	37,36	30,34	40,60
54_C	54	191340,44	443087,10	7,50	41,35	38,71	31,70	41,95
55_A	55	191335,62	443077,55	1,50	50,10	47,47	40,41	50,69
55_B	55	191335,62	443077,55	4,50	51,01	48,38	41,33	51,60
55_C	55	191335,62	443077,55	7,50	51,52	48,89	41,84	52,11
56_A	56	191222,92	443058,54	1,50	39,98	37,39	30,40	40,62
56_B	56	191222,92	443058,54	4,50	40,76	38,20	31,22	41,42
56_C	56	191222,92	443058,54	7,50	41,54	38,98	32,01	42,20
56_D	56	191222,92	443058,54	10,50	44,43	41,92	34,96	45,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	57	191214,21	443049,29	1,50	57,98	55,64	48,71	58,78
57_B	57	191214,21	443049,29	4,50	58,17	55,81	48,89	58,96
57_C	57	191214,21	443049,29	7,50	58,13	55,77	48,86	58,92
57_D	57	191214,21	443049,29	10,50	57,88	55,52	48,60	58,67
58_A	58	191218,99	443062,24	1,50	40,32	37,73	30,74	40,96
58_B	58	191218,99	443062,24	4,50	41,86	39,30	32,33	42,52
58_C	58	191218,99	443062,24	7,50	43,16	40,63	33,67	43,84
58_D	58	191218,99	443062,24	10,50	45,16	42,65	35,69	45,85
59_A	59	191210,28	443053,00	1,50	58,01	55,65	48,73	58,80
59_B	59	191210,28	443053,00	4,50	58,21	55,85	48,93	59,00
59_C	59	191210,28	443053,00	7,50	58,18	55,82	48,90	58,97
59_D	59	191210,28	443053,00	10,50	57,98	55,62	48,71	58,77
60_A	60	191215,06	443065,94	1,50	40,45	37,85	30,86	41,08
60_B	60	191215,06	443065,94	4,50	42,21	39,65	32,68	42,87
60_C	60	191215,06	443065,94	7,50	43,97	41,46	34,51	44,66
60_D	60	191215,06	443065,94	10,50	45,72	43,22	36,27	46,42
61_A	61	191206,35	443056,70	1,50	58,04	55,67	48,76	58,83
61_B	61	191206,35	443056,70	4,50	58,23	55,87	48,95	59,02
61_C	61	191206,35	443056,70	7,50	58,22	55,86	48,95	59,01
61_D	61	191206,35	443056,70	10,50	58,00	55,63	48,72	58,79
62_A	62	191211,13	443069,65	1,50	39,73	37,12	30,13	40,35
62_B	62	191211,13	443069,65	4,50	41,06	38,48	31,50	41,70
62_C	62	191211,13	443069,65	7,50	42,71	40,19	33,22	43,39
62_D	62	191211,13	443069,65	10,50	43,48	40,94	33,97	44,15
63_A	63	191202,42	443060,40	1,50	58,06	55,70	48,79	58,85
63_B	63	191202,42	443060,40	4,50	58,26	55,89	48,98	59,05
63_C	63	191202,42	443060,40	7,50	58,26	55,89	48,98	59,05
63_D	63	191202,42	443060,40	10,50	58,10	55,72	48,82	58,89
64_B	64	191208,16	443095,40	4,50	37,97	35,43	28,46	38,64
64_C	64	191208,16	443095,40	7,50	41,75	39,23	32,29	42,44
65_B	65	191205,46	443095,86	4,50	38,33	35,71	28,71	38,94
65_C	65	191205,46	443095,86	7,50	39,67	37,04	30,04	40,28
66_A	66	191203,29	443101,14	1,50	50,42	48,01	41,11	51,19
66_B	66	191203,29	443101,14	4,50	51,87	49,46	42,55	52,63
66_C	66	191203,29	443101,14	7,50	52,44	50,02	43,11	53,20
67_A	67	191210,67	443101,54	1,50	46,52	44,05	37,12	47,24
67_B	67	191210,67	443101,54	4,50	47,95	45,49	38,56	48,68
67_C	67	191210,67	443101,54	7,50	45,90	43,36	36,39	46,57
68_C	68	191212,26	443095,79	7,50	40,69	38,13	31,16	41,35
69_A	69	191246,48	443067,79	1,50	40,79	38,21	31,23	41,43
69_B	69	191246,48	443067,79	4,50	42,43	39,90	32,94	43,11
69_C	69	191246,48	443067,79	7,50	44,60	42,11	35,17	45,31
70_B	70	191239,14	443060,00	4,50	38,28	35,79	28,85	38,99
70_C	70	191239,14	443060,00	7,50	40,79	38,36	31,42	41,53
71_A	71	191242,55	443071,50	1,50	40,90	38,32	31,34	41,54
71_B	71	191242,55	443071,50	4,50	42,48	39,95	32,98	43,16
71_C	71	191242,55	443071,50	7,50	44,31	41,81	34,86	45,01
72_B	72	191235,21	443063,71	4,50	37,81	35,31	28,36	38,51
72_C	72	191235,21	443063,71	7,50	39,81	37,36	30,42	40,54
73_A	73	191238,62	443075,20	1,50	40,65	38,04	31,04	41,27
73_B	73	191238,62	443075,20	4,50	42,22	39,66	32,69	42,88
73_C	73	191238,62	443075,20	7,50	44,47	41,97	35,01	45,17
74_B	74	191231,28	443067,41	4,50	37,92	35,42	28,46	38,62
74_C	74	191231,28	443067,41	7,50	40,08	37,62	30,68	40,81
75_A	75	191234,69	443078,90	1,50	41,09	38,48	31,50	41,72
75_B	75	191234,69	443078,90	4,50	42,89	40,34	33,37	43,55
75_C	75	191234,69	443078,90	7,50	45,50	43,01	36,06	46,21
75_D	75	191234,69	443078,90	10,50	46,79	44,28	37,33	47,48
76_D	76	191233,06	443073,09	10,50	40,44	37,95	30,99	41,14
77_B	77	191227,35	443071,12	4,50	37,76	35,25	28,28	38,45
77_C	77	191227,35	443071,12	7,50	39,55	37,07	30,12	40,26
77_D	77	191227,35	443071,12	10,50	42,89	40,44	33,50	43,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A	78	191230,76	443082,61	1,50	41,86	39,29	32,31	42,51
78_B	78	191230,76	443082,61	4,50	43,78	41,25	34,29	44,46
78_C	78	191230,76	443082,61	7,50	46,08	43,60	36,65	46,79
78_D	78	191230,76	443082,61	10,50	47,18	44,68	37,73	47,88
79_B	79	191223,42	443074,82	4,50	37,72	35,20	28,24	38,40
79_C	79	191223,42	443074,82	7,50	39,67	37,19	30,24	40,38
79_D	79	191223,42	443074,82	10,50	43,32	40,87	33,94	44,05
80_C	80	191225,05	443080,63	7,50	45,54	43,05	36,10	46,25
80_D	80	191225,05	443080,63	10,50	47,43	44,94	37,99	48,14
81_A	81	191226,83	443086,31	1,50	42,24	39,66	32,68	42,88
81_B	81	191226,83	443086,31	4,50	44,30	41,77	34,81	44,98
82_B	82	191219,49	443078,52	4,50	37,72	35,20	28,25	38,41
83_A	83	191222,90	443090,01	1,50	42,96	40,41	33,44	43,62
83_B	83	191222,90	443090,01	4,50	45,17	42,66	35,71	45,86
84_B	84	191215,56	443082,23	4,50	37,73	35,22	28,25	38,42
85_A	85	191197,67	443095,17	1,50	50,41	48,02	41,11	51,19
85_B	85	191197,67	443095,17	4,50	51,93	49,53	42,63	52,70
85_C	85	191197,67	443095,17	7,50	53,23	50,83	43,92	54,00
86_B	86	191205,09	443088,18	4,50	39,18	36,58	29,59	39,81
86_C	86	191205,09	443088,18	7,50	40,43	37,88	30,91	41,09
87_A	87	191251,03	443063,51	1,50	41,01	38,46	31,49	41,67
87_B	87	191251,03	443063,51	4,50	42,32	39,81	32,86	43,01
87_C	87	191251,03	443063,51	7,50	44,88	42,42	35,48	45,61
88_A	88	191250,02	443057,11	1,50	45,39	43,00	36,07	46,16
88_B	88	191250,02	443057,11	4,50	46,48	44,10	37,17	47,26
88_C	88	191250,02	443057,11	7,50	46,07	43,71	36,78	46,86
89_C	89	191243,69	443055,72	7,50	42,33	39,94	33,01	43,10
90_A	90	191313,51	443074,89	1,50	47,65	44,97	37,92	48,22
90_B	90	191313,51	443074,89	4,50	48,50	45,84	38,79	49,08
90_C	90	191313,51	443074,89	7,50	49,18	46,52	39,48	49,76
91_B	91	191307,51	443066,03	4,50	38,82	36,24	29,26	39,46
91_C	91	191307,51	443066,03	7,50	41,10	38,57	31,60	41,78
92_A	92	191309,04	443077,91	1,50	46,28	43,61	36,56	46,85
92_B	92	191309,04	443077,91	4,50	47,37	44,73	37,68	47,96
92_C	92	191309,04	443077,91	7,50	48,25	45,61	38,57	48,84
93_B	93	191303,04	443069,05	4,50	38,93	36,36	29,37	39,58
93_C	93	191303,04	443069,05	7,50	41,46	38,92	31,96	42,13
94_A	94	191304,57	443080,94	1,50	46,02	43,34	36,30	46,59
94_B	94	191304,57	443080,94	4,50	46,92	44,27	37,22	47,50
94_C	94	191304,57	443080,94	7,50	47,73	45,08	38,05	48,32
95_B	95	191298,57	443072,08	4,50	39,03	36,44	29,45	39,67
95_C	95	191298,57	443072,08	7,50	41,56	39,01	32,03	42,22
96_A	96	191300,10	443083,97	1,50	45,20	42,54	35,50	45,78
96_B	96	191300,10	443083,97	4,50	46,17	43,53	36,49	46,76
96_C	96	191300,10	443083,97	7,50	47,22	44,59	37,56	47,82
97_B	97	191294,10	443075,11	4,50	38,83	36,24	29,25	39,47
97_C	97	191294,10	443075,11	7,50	41,12	38,58	31,60	41,79
98_A	98	191295,62	443087,00	1,50	44,30	41,66	34,63	44,89
98_B	98	191295,62	443087,00	4,50	45,50	42,89	35,87	46,11
98_C	98	191295,62	443087,00	7,50	46,76	44,16	37,14	47,38
99_B	99	191289,63	443078,14	4,50	38,57	35,97	28,98	39,20
99_C	99	191289,63	443078,14	7,50	40,63	38,07	31,09	41,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_C	100	191290,31	443084,14	7,50	23,66	21,35	14,44	24,48
10001_A	10001	191244,16	443039,12	4,50	44,13	41,79	34,88	44,94
10002_A	10002	191250,23	443045,41	4,50	41,15	38,83	31,90	41,96
10003_A	10003	191258,26	443046,02	4,50	28,61	26,31	19,41	29,44
10004_A	10004	191271,22	443033,74	4,50	30,67	28,37	21,46	31,50
10005_A	10005	191286,00	443019,64	4,50	29,26	26,96	20,05	30,09
10006_A	10006	191286,19	443012,36	4,50	42,40	40,10	33,19	43,23
10007_A	10007	191278,53	443005,23	4,50	44,81	42,51	35,60	45,64
10008_A	10008	191270,87	443005,28	4,50	49,34	47,02	40,10	50,15
10009_A	10009	191264,06	443011,76	4,50	49,41	47,08	40,16	50,22
10010_A	10010	191257,47	443018,09	4,50	49,44	47,10	40,19	50,25
10011_A	10011	191249,75	443023,72	4,50	49,88	47,54	40,63	50,69
10012_A	10012	191244,33	443031,54	4,50	48,97	46,64	39,72	49,78
101_A	101	191291,15	443090,02	1,50	19,10	16,81	9,91	19,94
101_B	101	191291,15	443090,02	4,50	19,45	17,16	10,25	20,28
102_B	102	191285,15	443081,16	4,50	23,21	20,91	14,00	24,04
103_A	103	191286,68	443093,05	1,50	18,77	16,48	9,58	19,61
103_B	103	191286,68	443093,05	4,50	19,26	16,97	10,06	20,09
104_B	104	191280,68	443084,19	4,50	23,02	20,72	13,80	23,85
105_A	105	191319,64	443043,61	1,50	32,93	30,63	23,72	33,76
105_B	105	191319,64	443043,61	4,50	34,24	31,94	25,03	35,07
105_C	105	191319,64	443043,61	7,50	35,67	33,37	26,46	36,50
106_B	106	191312,81	443051,85	4,50	20,58	18,28	11,38	21,41
106_C	106	191312,81	443051,85	7,50	21,62	19,33	12,42	22,45
107_A	107	191315,49	443040,16	1,50	33,67	31,37	24,46	34,50
107_B	107	191315,49	443040,16	4,50	35,07	32,77	25,86	35,90
107_C	107	191315,49	443040,16	7,50	36,39	34,09	27,18	37,22
108_B	108	191308,65	443048,40	4,50	20,92	18,62	11,71	21,75
108_C	108	191308,65	443048,40	7,50	22,15	19,85	12,95	22,98
109_A	109	191311,33	443036,72	1,50	34,38	32,08	25,17	35,21
109_B	109	191311,33	443036,72	4,50	35,86	33,56	26,65	36,69
109_C	109	191311,33	443036,72	7,50	37,06	34,76	27,85	37,89
110_B	110	191304,50	443044,95	4,50	20,31	18,00	11,10	21,14
110_C	110	191304,50	443044,95	7,50	21,29	18,99	12,08	22,12
111_A	111	191275,26	443047,45	1,50	30,94	28,64	21,73	31,77
111_B	111	191275,26	443047,45	4,50	32,01	29,70	22,80	32,84
111_C	111	191275,26	443047,45	7,50	34,50	32,20	25,29	35,33
112_B	112	191283,49	443054,28	4,50	20,05	17,75	10,84	20,88
112_C	112	191283,49	443054,28	7,50	21,31	19,01	12,10	22,14
113_A	113	191271,81	443051,60	1,50	30,29	27,99	21,08	31,12
113_B	113	191271,81	443051,60	4,50	31,43	29,13	22,22	32,26
113_C	113	191271,81	443051,60	7,50	34,08	31,78	24,87	34,91
114_B	114	191280,04	443058,44	4,50	20,77	18,48	11,57	21,60
114_C	114	191280,04	443058,44	7,50	22,17	19,87	12,96	23,00
115_A	115	191268,36	443055,76	1,50	32,44	30,13	23,22	33,26
115_B	115	191268,36	443055,76	4,50	33,87	31,55	24,64	34,69
115_C	115	191268,36	443055,76	7,50	35,34	33,02	26,11	36,16
116_B	116	191276,59	443062,59	4,50	21,18	18,89	11,98	22,01
116_C	116	191276,59	443062,59	7,50	21,96	19,67	12,76	22,79
117_A	117	191264,91	443059,91	1,50	34,19	31,87	24,95	35,00
117_B	117	191264,91	443059,91	4,50	35,88	33,55	26,64	36,69
117_C	117	191264,91	443059,91	7,50	36,60	34,28	27,36	37,41
118_B	118	191273,14	443066,75	4,50	20,97	18,67	11,76	21,80
118_C	118	191273,14	443066,75	7,50	21,02	18,73	11,82	21,85
119_A	119	191261,46	443064,07	1,50	35,65	33,32	26,40	36,46
119_B	119	191261,46	443064,07	4,50	37,51	35,18	28,26	38,32
119_C	119	191261,46	443064,07	7,50	37,89	35,56	28,65	38,70
120_B	120	191269,69	443070,90	4,50	20,90	18,60	11,70	21,73
120_C	120	191269,69	443070,90	7,50	20,75	18,46	11,55	21,58
128_A	128	191247,35	443098,40	1,50	18,42	16,11	9,21	19,25
128_B	128	191247,35	443098,40	4,50	19,28	16,98	10,07	20,11
129_A	129	191240,78	443094,88	1,50	24,70	22,42	15,51	25,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	129	191240,78	443094,88	4,50	25,86	23,58	16,67	26,70
130_A	130	191233,88	443098,36	1,50	26,68	24,40	17,49	27,52
130_B	130	191233,88	443098,36	4,50	27,77	25,49	18,58	28,61
131_A	131	191251,66	443106,94	1,50	18,32	16,03	9,12	19,15
131_B	131	191251,66	443106,94	4,50	18,94	16,65	9,74	19,77
132_A	132	191258,10	443119,68	1,50	18,73	16,44	9,53	19,56
132_B	132	191258,10	443119,68	4,50	19,10	16,81	9,90	19,93
133_A	133	191244,12	443126,74	1,50	20,65	18,37	11,46	21,49
133_B	133	191244,12	443126,74	4,50	23,06	20,78	13,87	23,90
134_A	134	191240,89	443120,34	1,50	20,51	18,24	11,33	21,36
134_B	134	191240,89	443120,34	4,50	23,23	20,95	14,05	24,07
135_A	135	191254,87	443113,28	1,50	18,55	16,26	9,35	19,38
135_B	135	191254,87	443113,28	4,50	19,05	16,76	9,85	19,88
136_B	136	191354,04	443086,07	4,50	16,78	14,48	7,58	17,61
136_C	136	191354,04	443086,07	7,50	17,69	15,39	8,48	18,52
137_A	137	191364,38	443080,76	1,50	27,54	25,23	18,32	28,36
137_B	137	191364,38	443080,76	4,50	28,44	26,14	19,22	29,27
137_C	137	191364,38	443080,76	7,50	29,33	27,03	20,12	30,16
147_B	147	191238,39	443055,45	4,50	23,95	21,65	14,74	24,78
149_B	149	191316,95	443120,11	4,50	20,73	18,44	11,53	21,56
149_C	149	191316,95	443120,11	7,50	21,61	19,31	12,41	22,44
149_D	149	191316,95	443120,11	10,50	22,95	20,65	13,74	23,78
149_E	149	191316,95	443120,11	13,50	25,22	22,92	16,01	26,05
149_F	149	191316,95	443120,11	16,50	26,65	24,36	17,45	27,48
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	19,65	17,37	10,46	20,49
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	21,34	19,06	12,16	22,18
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	25,19	22,91	16,01	26,03
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	14,79	12,50	5,60	15,63
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	12,18	9,89	2,99	13,02
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	9,75	7,45	0,55	10,58
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	20,17	17,88	10,97	21,00
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	21,37	19,08	12,17	22,20
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	22,86	20,57	13,66	23,69
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	24,79	22,50	15,59	25,62
153_B	153	191306,82	443121,27	4,50	19,01	16,72	9,82	19,85
154_A	154	191299,58	443124,95	1,50	16,78	14,49	7,59	17,62
154_B	154	191299,58	443124,95	4,50	17,24	14,95	8,05	18,08
159_A	159	191204,89	443142,98	1,50	17,86	15,58	8,67	18,70
159_B	159	191204,89	443142,98	4,50	18,32	16,04	9,13	19,16
159_C	159	191204,89	443142,98	7,50	15,51	13,24	6,33	16,36
160_A	160	191203,89	443136,93	1,50	35,85	33,58	26,68	36,70
160_B	160	191203,89	443136,93	4,50	37,37	35,10	28,20	38,22
160_C	160	191203,89	443136,93	7,50	37,87	35,59	28,69	38,71
161_B	161	191197,16	443135,57	4,50	35,75	33,48	26,58	36,60
161_C	161	191197,16	443135,57	7,50	36,79	34,52	27,61	37,64
162_B	162	191183,84	443160,15	4,50	18,37	16,08	9,17	19,20
162_C	162	191183,84	443160,15	7,50	15,95	13,67	6,76	16,79
163_B	163	191177,10	443151,84	4,50	23,42	21,14	14,24	24,26
163_C	163	191177,10	443151,84	7,50	25,36	23,09	16,18	26,21
164_A	164	191160,44	443160,56	1,50	36,28	34,01	27,10	37,13
164_B	164	191160,44	443160,56	4,50	38,06	35,78	28,87	38,90
164_C	164	191160,44	443160,56	7,50	38,43	36,16	29,25	39,28
164_D	164	191160,44	443160,56	10,50	38,45	36,18	29,28	39,30
164_E	164	191160,44	443160,56	13,50	38,46	36,19	29,28	39,31
165_A	165	191176,42	443166,55	1,50	16,67	14,39	7,48	17,51
165_B	165	191176,42	443166,55	4,50	17,18	14,89	7,98	18,01
165_C	165	191176,42	443166,55	7,50	15,06	12,78	5,87	15,90
165_D	165	191176,42	443166,55	10,50	16,42	14,14	7,23	17,26
165_E	165	191176,42	443166,55	13,50	17,70	15,42	8,52	18,54
166_B	166	191173,54	443149,42	4,50	23,44	21,16	14,26	24,28
166_C	166	191173,54	443149,42	7,50	25,20	22,92	16,02	26,04
166_D	166	191173,54	443149,42	10,50	26,42	24,15	17,25	27,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
166_E	166	191173,54	443149,42	13,50	31,18	28,90	21,99	32,02
167_A	167	191142,87	443139,02	1,50	42,51	40,24	33,33	43,36
167_B	167	191142,87	443139,02	4,50	43,47	41,20	34,29	44,32
167_C	167	191142,87	443139,02	7,50	43,55	41,27	34,36	44,39
167_D	167	191142,87	443139,02	10,50	43,56	41,29	34,38	44,41
167_E	167	191142,87	443139,02	13,50	43,74	41,46	34,55	44,58
167_F	167	191142,87	443139,02	16,50	43,46	41,19	34,28	44,31
168_F	168	191157,69	443143,58	16,50	20,48	18,19	11,29	21,32
169_B	169	191158,48	443130,95	4,50	23,41	21,13	14,23	24,25
169_C	169	191158,48	443130,95	7,50	25,15	22,87	15,97	25,99
169_D	169	191158,48	443130,95	10,50	27,04	24,76	17,86	27,88
169_E	169	191158,48	443130,95	13,50	28,31	26,03	19,13	29,15
169_F	169	191158,48	443130,95	16,50	33,09	30,81	23,90	33,93
170_F	170	191150,42	443121,09	16,50	36,79	34,50	27,59	37,62
171_F	171	191141,19	443123,37	16,50	37,72	35,44	28,53	38,56
172_B	172	191325,64	443066,58	4,50	19,28	16,99	10,08	20,11
172_C	172	191325,64	443066,58	7,50	20,17	17,88	10,97	21,00
172_D	172	191325,64	443066,58	10,50	19,28	16,99	10,08	20,11
172_E	172	191325,64	443066,58	13,50	17,69	15,41	8,50	18,53
173_A	173	191333,02	443061,59	1,50	19,15	16,86	9,96	19,99
173_B	173	191333,02	443061,59	4,50	18,89	16,61	9,70	19,73
173_C	173	191333,02	443061,59	7,50	20,04	17,75	10,85	20,88
173_D	173	191333,02	443061,59	10,50	20,90	18,61	11,70	21,73
173_E	173	191333,02	443061,59	13,50	18,66	16,37	9,47	19,50
174_A	174	191329,62	443051,90	1,50	31,78	29,48	22,56	32,61
174_B	174	191329,62	443051,90	4,50	32,89	30,59	23,68	33,72
174_C	174	191329,62	443051,90	7,50	34,07	31,76	24,85	34,89
174_D	174	191329,62	443051,90	10,50	34,86	32,55	25,64	35,68
174_E	174	191329,62	443051,90	13,50	34,94	32,64	25,73	35,77
175_D	175	191318,21	443049,41	10,50	32,79	30,49	23,58	33,62
175_E	175	191318,21	443049,41	13,50	35,13	32,83	25,92	35,96
176_B	176	191316,05	443054,58	4,50	20,28	17,98	11,07	21,11
176_C	176	191316,05	443054,58	7,50	21,17	18,86	11,96	22,00
176_D	176	191316,05	443054,58	10,50	22,10	19,79	12,89	22,93
176_E	176	191316,05	443054,58	13,50	23,45	21,15	14,24	24,28
177_B	177	191313,47	443059,97	4,50	21,75	19,45	12,55	22,58
177_C	177	191313,47	443059,97	7,50	24,40	22,09	15,18	25,22
177_D	177	191313,47	443059,97	10,50	27,20	24,89	17,99	28,03
177_E	177	191313,47	443059,97	13,50	30,17	27,88	20,97	31,00
178_D	178	191312,61	443069,03	10,50	23,59	21,27	14,36	24,41
178_E	178	191312,61	443069,03	13,50	25,17	22,86	15,95	25,99
179_A	179	191319,20	443071,02	1,50	19,43	17,14	10,24	20,27
179_B	179	191319,20	443071,02	4,50	19,07	16,79	9,88	19,91
179_C	179	191319,20	443071,02	7,50	20,14	17,84	10,94	20,97
179_D	179	191319,20	443071,02	10,50	19,17	16,87	9,96	20,00
179_E	179	191319,20	443071,02	13,50	19,21	16,91	10,00	20,04
18_B	18	191359,05	443090,24	4,50	17,12	14,82	7,92	17,95
18_C	18	191359,05	443090,24	7,50	17,98	15,69	8,78	18,81
180_B	180	191297,81	443044,11	4,50	19,81	17,52	10,61	20,64
180_C	180	191297,81	443044,11	7,50	21,90	19,60	12,70	22,73
180_D	180	191297,81	443044,11	10,50	25,11	22,82	15,91	25,94
180_E	180	191297,81	443044,11	13,50	28,17	25,88	18,97	29,00
180_F	180	191297,81	443044,11	16,50	29,40	27,10	20,20	30,23
181_E	181	191302,36	443038,28	13,50	26,59	24,29	17,38	27,42
181_F	181	191302,36	443038,28	16,50	27,89	25,59	18,68	28,72
182_E	182	191298,79	443030,68	13,50	37,71	35,41	28,50	38,54
182_F	182	191298,79	443030,68	16,50	39,31	37,01	30,10	40,14
183_A	183	191290,72	443028,83	1,50	35,22	32,92	26,02	36,05
183_B	183	191290,72	443028,83	4,50	36,70	34,40	27,49	37,53
183_C	183	191290,72	443028,83	7,50	38,27	35,98	29,07	39,10
183_D	183	191290,72	443028,83	10,50	39,81	37,51	30,60	40,64
183_E	183	191290,72	443028,83	13,50	40,60	38,30	31,39	41,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_F	183	191290,72	443028,83	16,50	41,82	39,51	32,59	42,64
184_B	184	191286,13	443034,38	4,50	34,58	32,28	25,37	35,41
184_C	184	191286,13	443034,38	7,50	36,67	34,37	27,46	37,50
184_D	184	191286,13	443034,38	10,50	38,83	36,53	29,61	39,66
184_E	184	191286,13	443034,38	13,50	40,02	37,72	30,81	40,85
184_F	184	191286,13	443034,38	16,50	41,46	39,15	32,23	42,28
185_A	185	191282,20	443039,06	1,50	32,65	30,35	23,44	33,48
185_B	185	191282,20	443039,06	4,50	33,66	31,36	24,45	34,49
185_C	185	191282,20	443039,06	7,50	35,75	33,45	26,54	36,58
185_D	185	191282,20	443039,06	10,50	38,20	35,89	28,99	39,03
185_E	185	191282,20	443039,06	13,50	39,51	37,20	30,29	40,33
185_F	185	191282,20	443039,06	16,50	41,11	38,79	31,88	41,93
186_A	186	191278,82	443043,14	1,50	31,97	29,67	22,76	32,80
186_B	186	191278,82	443043,14	4,50	32,95	30,65	23,74	33,78
186_C	186	191278,82	443043,14	7,50	35,13	32,83	25,91	35,96
186_D	186	191278,82	443043,14	10,50	37,55	35,25	28,34	38,38
186_E	186	191278,82	443043,14	13,50	39,12	36,81	29,89	39,94
186_F	186	191278,82	443043,14	16,50	40,87	38,55	31,64	41,69
187_D	187	191279,88	443047,91	10,50	32,79	30,47	23,56	33,61
187_E	187	191279,88	443047,91	13,50	34,03	31,70	24,79	34,84
187_F	187	191279,88	443047,91	16,50	35,60	33,27	26,35	36,41
188_B	188	191285,65	443052,70	4,50	22,17	19,87	12,96	23,00
188_C	188	191285,65	443052,70	7,50	25,22	22,91	16,01	26,05
188_D	188	191285,65	443052,70	10,50	30,98	28,66	21,75	31,80
188_E	188	191285,65	443052,70	13,50	33,10	30,78	23,86	33,91
188_F	188	191285,65	443052,70	16,50	34,66	32,34	25,43	35,48
189_B	189	191292,05	443051,04	4,50	20,29	17,99	11,08	21,12
189_C	189	191292,05	443051,04	7,50	22,10	19,80	12,90	22,93
189_D	189	191292,05	443051,04	10,50	24,13	21,83	14,92	24,96
189_E	189	191292,05	443051,04	13,50	26,49	24,20	17,29	27,32
189_F	189	191292,05	443051,04	16,50	28,49	26,20	19,29	29,32
19_A	19	191369,39	443084,93	1,50	27,74	25,44	18,53	28,57
19_B	19	191369,39	443084,93	4,50	27,88	25,58	18,67	28,71
19_C	19	191369,39	443084,93	7,50	28,74	26,44	19,52	29,57
190_A	190	191307,84	443033,81	1,50	35,22	32,92	26,01	36,05
190_B	190	191307,84	443033,81	4,50	36,76	34,46	27,55	37,59
190_C	190	191307,84	443033,81	7,50	37,84	35,54	28,63	38,67
190_D	190	191307,84	443033,81	10,50	38,01	35,72	28,80	38,84
191_A	191	191300,87	443028,03	1,50	36,82	34,52	27,61	37,65
191_B	191	191300,87	443028,03	4,50	38,50	36,21	29,29	39,33
191_C	191	191300,87	443028,03	7,50	39,25	36,96	30,05	40,08
191_D	191	191300,87	443028,03	10,50	39,57	37,27	30,36	40,40
192_A	192	191294,07	443024,79	1,50	37,23	34,94	28,03	38,06
192_B	192	191294,07	443024,79	4,50	38,90	36,60	29,69	39,73
192_C	192	191294,07	443024,79	7,50	39,77	37,47	30,56	40,60
192_D	192	191294,07	443024,79	10,50	40,62	38,32	31,41	41,45
193_B	193	191301,23	443042,23	4,50	20,27	17,96	11,05	21,09
193_C	193	191301,23	443042,23	7,50	21,16	18,85	11,95	21,99
193_D	193	191301,23	443042,23	10,50	22,20	19,89	12,98	23,02
194_D	194	191305,91	443039,17	10,50	24,36	22,06	15,15	25,19
20_A	20	191186,95	443157,61	1,50	17,54	15,26	8,35	18,38
20_B	20	191186,95	443157,61	4,50	18,03	15,75	8,84	18,87
20_C	20	191186,95	443157,61	7,50	14,59	12,31	5,40	15,43
20001a_C	20001a	191202,72	443203,14	7,50	13,38	11,09	4,19	14,22
20001a_D	20001a	191202,72	443203,14	10,50	13,78	11,49	4,58	14,61
20001a_E	20001a	191202,72	443203,14	13,50	14,46	12,16	5,25	15,29
20001a_F	20001a	191202,72	443203,14	16,50	15,56	13,27	6,37	16,40
20001b_A	20001b	191203,10	443202,96	19,50	17,44	15,15	8,24	18,27
20001b_B	20001b	191203,10	443202,96	22,50	18,89	16,60	9,69	19,72
20001b_C	20001b	191203,10	443202,96	25,50	19,87	17,58	10,68	20,71
20001b_D	20001b	191203,10	443202,96	28,50	9,28	6,98	0,07	10,11
20001b_E	20001b	191203,10	443202,96	31,50	9,16	6,85	-0,06	9,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20001b_F	20001b	191203,10	443202,96	34,50	8,79	6,49	-0,42	9,62
20002a_C	20002a	191195,82	443202,81	7,50	31,42	29,14	22,24	32,26
20002a_D	20002a	191195,82	443202,81	10,50	32,34	30,06	23,15	33,18
20002a_E	20002a	191195,82	443202,81	13,50	32,41	30,14	23,24	33,26
20002a_F	20002a	191195,82	443202,81	16,50	32,51	30,24	23,34	33,36
20002b_A	20002b	191195,54	443202,31	19,50	33,00	30,72	23,82	33,84
20002b_B	20002b	191195,54	443202,31	22,50	33,15	30,88	23,97	34,00
20002b_C	20002b	191195,54	443202,31	25,50	32,67	30,40	23,50	33,52
20002b_D	20002b	191195,54	443202,31	28,50	33,34	31,07	24,17	34,19
20002b_E	20002b	191195,54	443202,31	31,50	33,20	30,93	24,02	34,05
20002b_F	20002b	191195,54	443202,31	34,50	33,77	31,50	24,59	34,62
20003a_C	20003a	191190,90	443193,11	7,50	32,05	29,77	22,86	32,89
20003a_D	20003a	191190,90	443193,11	10,50	32,76	30,49	23,58	33,61
20003a_E	20003a	191190,90	443193,11	13,50	32,85	30,58	23,67	33,70
20003a_F	20003a	191190,90	443193,11	16,50	32,94	30,68	23,77	33,79
20003b_A	20003b	191190,48	443192,33	19,50	33,56	31,29	24,39	34,41
20003b_B	20003b	191190,48	443192,33	22,50	33,31	31,05	24,14	34,16
20003b_C	20003b	191190,48	443192,33	25,50	33,92	31,64	24,74	34,76
20003b_D	20003b	191190,48	443192,33	28,50	33,61	31,34	24,43	34,46
20003b_E	20003b	191190,48	443192,33	31,50	33,75	31,48	24,58	34,60
20003b_F	20003b	191190,48	443192,33	34,50	34,23	31,96	25,05	35,08
20004a_C	20004a	191185,05	443181,54	7,50	31,89	29,63	22,72	32,74
20004a_D	20004a	191185,05	443181,54	10,50	32,40	30,13	23,23	33,25
20004a_E	20004a	191185,05	443181,54	13,50	32,56	30,29	23,39	33,41
20004a_F	20004a	191185,05	443181,54	16,50	32,69	30,42	23,51	33,54
20004b_A	20004b	191184,72	443180,88	19,50	33,15	30,88	23,98	34,00
20004b_B	20004b	191184,72	443180,88	22,50	33,69	31,42	24,52	34,54
20004b_C	20004b	191184,72	443180,88	25,50	34,52	32,25	25,35	35,37
20004b_D	20004b	191184,72	443180,88	28,50	34,58	32,31	25,41	35,43
20004b_E	20004b	191184,72	443180,88	31,50	34,63	32,36	25,45	35,48
20004b_F	20004b	191184,72	443180,88	34,50	34,70	32,43	25,52	35,55
20005a_C	20005a	191188,61	443174,45	7,50	24,30	22,02	15,12	25,14
20005a_D	20005a	191188,61	443174,45	10,50	26,59	24,32	17,41	27,44
20005a_E	20005a	191188,61	443174,45	13,50	29,08	26,80	19,90	29,92
20005a_F	20005a	191188,61	443174,45	16,50	31,45	29,17	22,26	32,29
20005b_A	20005b	191189,05	443174,17	19,50	34,17	31,90	24,99	35,02
20005b_B	20005b	191189,05	443174,17	22,50	35,16	32,89	25,98	36,01
20005b_C	20005b	191189,05	443174,17	25,50	35,98	33,70	26,80	36,82
20005b_D	20005b	191189,05	443174,17	28,50	36,26	33,99	27,08	37,11
20005b_E	20005b	191189,05	443174,17	31,50	36,64	34,37	27,46	37,49
20005b_F	20005b	191189,05	443174,17	34,50	36,58	34,30	27,39	37,42
20006a_C	20006a	191197,23	443175,33	7,50	22,31	20,03	13,12	23,15
20006a_D	20006a	191197,23	443175,33	10,50	24,80	22,53	15,62	25,65
20006a_E	20006a	191197,23	443175,33	13,50	27,99	25,71	18,80	28,83
20006a_F	20006a	191197,23	443175,33	16,50	30,37	28,09	21,19	31,21
20006b_A	20006b	191196,91	443174,67	19,50	31,64	29,36	22,46	32,48
20006b_B	20006b	191196,91	443174,67	22,50	32,29	30,01	23,10	33,13
20006b_C	20006b	191196,91	443174,67	25,50	32,73	30,46	23,55	33,58
20006b_D	20006b	191196,91	443174,67	28,50	32,89	30,61	23,70	33,73
20006b_E	20006b	191196,91	443174,67	31,50	33,08	30,80	23,90	33,92
20006b_F	20006b	191196,91	443174,67	34,50	33,06	30,78	23,87	33,90
20007a_C	20007a	191202,96	443187,01	7,50	21,61	19,33	12,42	22,45
20007a_D	20007a	191202,96	443187,01	10,50	23,87	21,59	14,68	24,71
20007a_E	20007a	191202,96	443187,01	13,50	27,38	25,10	18,19	28,22
20007a_F	20007a	191202,96	443187,01	16,50	29,12	26,84	19,94	29,96
20007b_A	20007b	191202,64	443186,37	19,50	30,45	28,18	21,27	31,30
20007b_B	20007b	191202,64	443186,37	22,50	30,94	28,67	21,76	31,79
20007b_C	20007b	191202,64	443186,37	25,50	31,21	28,93	22,02	32,05
20007b_D	20007b	191202,64	443186,37	28,50	31,42	29,14	22,24	32,26
20007b_E	20007b	191202,64	443186,37	31,50	31,15	28,87	21,96	31,99
20007b_F	20007b	191202,64	443186,37	34,50	31,37	29,09	22,18	32,21
20008a_C	20008a	191208,00	443196,60	7,50	22,93	20,65	13,74	23,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20008a_D	20008a	191208,00	443196,60	10,50	24,20	21,93	15,02	25,05
20008a_E	20008a	191208,00	443196,60	13,50	25,80	23,53	16,62	26,65
20008a_F	20008a	191208,00	443196,60	16,50	27,59	25,32	18,41	28,44
20008b_A	20008b	191207,72	443196,10	19,50	29,23	26,95	20,04	30,07
20008b_B	20008b	191207,72	443196,10	22,50	30,07	27,79	20,88	30,91
20008b_C	20008b	191207,72	443196,10	25,50	30,69	28,41	21,51	31,53
20008b_D	20008b	191207,72	443196,10	28,50	30,53	28,26	21,35	31,38
20008b_E	20008b	191207,72	443196,10	31,50	30,87	28,58	21,68	31,71
20008b_F	20008b	191207,72	443196,10	34,50	30,81	28,53	21,62	31,65
203_A	203	191230,21	443054,61	1,50	24,41	22,10	15,20	25,24
203_B	203	191230,21	443054,61	4,50	24,78	22,48	15,57	25,61
203_C	203	191230,21	443054,61	7,50	25,74	23,44	16,52	26,57
203_D	203	191230,21	443054,61	10,50	27,15	24,85	17,94	27,98
203_E	203	191230,21	443054,61	13,50	27,00	24,70	17,79	27,83
204_C	204	191236,45	443051,97	7,50	29,85	27,54	20,62	30,67
204_D	204	191236,45	443051,97	10,50	33,89	31,57	24,66	34,71
204_E	204	191236,45	443051,97	13,50	30,71	28,41	21,49	31,54
205_B	205	191239,32	443045,75	4,50	43,01	40,67	33,76	43,82
205_C	205	191239,32	443045,75	7,50	43,53	41,20	34,28	44,34
205_D	205	191239,32	443045,75	10,50	44,49	42,16	35,24	45,30
205_E	205	191239,32	443045,75	13,50	44,64	42,31	35,40	45,45
206_B	206	191235,24	443041,40	4,50	45,99	43,66	36,75	46,80
206_C	206	191235,24	443041,40	7,50	46,04	43,71	36,80	46,85
206_D	206	191235,24	443041,40	10,50	45,99	43,66	36,74	46,80
206_E	206	191235,24	443041,40	13,50	45,84	43,51	36,59	46,65
207_A	207	191231,08	443037,02	1,50	48,16	45,82	38,91	48,97
207_B	207	191231,08	443037,02	4,50	48,35	46,02	39,10	49,16
207_C	207	191231,08	443037,02	7,50	48,17	45,84	38,92	48,98
207_D	207	191231,08	443037,02	10,50	47,61	45,28	38,36	48,42
207_E	207	191231,08	443037,02	13,50	47,31	44,98	38,06	48,12
208_A	208	191222,69	443041,30	1,50	52,29	49,96	43,04	53,10
208_B	208	191222,69	443041,30	4,50	52,26	49,93	43,01	53,07
208_C	208	191222,69	443041,30	7,50	51,92	49,59	42,68	52,73
208_D	208	191222,69	443041,30	10,50	51,51	49,18	42,26	52,32
208_E	208	191222,69	443041,30	13,50	51,07	48,73	41,82	51,88
209_E	209	191220,46	443052,13	13,50	30,49	28,17	21,26	31,31
21_B	21	191180,19	443149,32	4,50	23,47	21,19	14,28	24,31
21_C	21	191180,19	443149,32	7,50	25,60	23,32	16,42	26,44
210_A	210	191226,85	443054,83	1,50	23,28	20,99	14,07	24,11
210_B	210	191226,85	443054,83	4,50	22,79	20,49	13,58	23,62
210_C	210	191226,85	443054,83	7,50	24,50	22,20	15,29	25,33
210_D	210	191226,85	443054,83	10,50	26,87	24,58	17,67	27,70
210_E	210	191226,85	443054,83	13,50	25,63	23,31	16,40	26,45
211_A	211	191203,36	443080,40	1,50	23,63	21,33	14,42	24,46
211_B	211	191203,36	443080,40	4,50	23,17	20,87	13,96	24,00
211_C	211	191203,36	443080,40	7,50	25,63	23,34	16,43	26,46
211_D	211	191203,36	443080,40	10,50	25,81	23,52	16,61	26,64
211_E	211	191203,36	443080,40	13,50	24,95	22,65	15,74	25,78
211_F	211	191203,36	443080,40	16,50	25,06	22,76	15,85	25,89
212_A	212	191208,64	443075,43	1,50	24,52	22,23	15,31	25,35
212_B	212	191208,64	443075,43	4,50	24,31	22,02	15,12	25,15
212_C	212	191208,64	443075,43	7,50	26,39	24,10	17,19	27,22
212_D	212	191208,64	443075,43	10,50	28,04	25,75	18,84	28,87
212_E	212	191208,64	443075,43	13,50	24,52	22,21	15,31	25,35
212_F	212	191208,64	443075,43	16,50	24,06	21,77	14,85	24,89
213_E	213	191205,74	443067,72	13,50	30,62	28,31	21,40	31,44
213_F	213	191205,74	443067,72	16,50	33,89	31,57	24,66	34,71
214_A	214	191196,81	443065,68	1,50	52,12	49,81	42,89	52,94
214_B	214	191196,81	443065,68	4,50	52,09	49,78	42,86	52,91
214_C	214	191196,81	443065,68	7,50	51,75	49,44	42,52	52,57
214_D	214	191196,81	443065,68	10,50	51,33	49,01	42,10	52,15
214_E	214	191196,81	443065,68	13,50	50,88	48,57	41,66	51,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
214_F	214	191196,81	443065,68	16,50	50,47	48,16	41,24	51,29
215_B	215	191191,54	443070,66	4,50	51,95	49,66	42,74	52,78
215_C	215	191191,54	443070,66	7,50	51,62	49,32	42,41	52,45
215_D	215	191191,54	443070,66	10,50	51,20	48,90	41,98	52,03
215_E	215	191191,54	443070,66	13,50	50,77	48,47	41,56	51,60
215_F	215	191191,54	443070,66	16,50	50,36	48,06	41,15	51,19
216_A	216	191187,45	443074,51	1,50	51,92	49,63	42,72	52,75
216_B	216	191187,45	443074,51	4,50	51,90	49,61	42,70	52,73
216_C	216	191187,45	443074,51	7,50	51,56	49,27	42,36	52,39
216_D	216	191187,45	443074,51	10,50	51,14	48,85	41,94	51,97
216_E	216	191187,45	443074,51	13,50	50,71	48,41	41,50	51,54
216_F	216	191187,45	443074,51	16,50	50,31	48,02	41,11	51,14
217_E	217	191190,19	443082,50	13,50	40,60	38,33	31,42	41,45
217_F	217	191190,19	443082,50	16,50	43,44	41,17	34,26	44,29
218_E	218	191197,94	443085,66	13,50	24,10	21,80	14,90	24,93
218_F	218	191197,94	443085,66	16,50	24,26	21,96	15,06	25,09
219_A	219	191201,71	443084,59	1,50	24,08	21,78	14,86	24,91
219_B	219	191201,71	443084,59	4,50	24,06	21,75	14,84	24,88
219_C	219	191201,71	443084,59	7,50	25,10	22,79	15,88	25,92
219_D	219	191201,71	443084,59	10,50	26,14	23,84	16,93	26,97
22_A	22	191191,14	443154,20	1,50	20,66	18,39	11,48	21,51
22_B	22	191191,14	443154,20	4,50	21,29	19,01	12,11	22,13
22_C	22	191191,14	443154,20	7,50	20,46	18,19	11,28	21,31
220_A	220	191183,81	443077,94	1,50	51,90	49,62	42,71	52,74
220_B	220	191183,81	443077,94	4,50	51,88	49,59	42,68	52,71
220_C	220	191183,81	443077,94	7,50	51,53	49,24	42,33	52,36
220_D	220	191183,81	443077,94	10,50	51,11	48,82	41,91	51,94
221_A	221	191187,85	443084,76	1,50	45,51	43,24	36,33	46,36
221_B	221	191187,85	443084,76	4,50	45,93	43,66	36,75	46,78
221_C	221	191187,85	443084,76	7,50	45,90	43,62	36,72	46,74
221_D	221	191187,85	443084,76	10,50	45,71	43,44	36,53	46,56
222_A	222	191194,37	443091,67	1,50	42,40	40,13	33,22	43,25
222_B	222	191194,37	443091,67	4,50	43,44	41,17	34,26	44,29
222_C	222	191194,37	443091,67	7,50	43,50	41,22	34,32	44,34
222_D	222	191194,37	443091,67	10,50	43,30	41,03	34,12	44,15
223_D	223	191199,43	443089,60	10,50	23,81	21,51	14,60	24,64
224_B	224	191153,61	443123,95	4,50	18,51	16,23	9,32	19,35
224_C	224	191153,61	443123,95	7,50	19,88	17,60	10,69	20,72
224_D	224	191153,61	443123,95	10,50	21,11	18,84	11,94	21,96
224_E	224	191153,61	443123,95	13,50	20,31	18,04	11,14	21,16
227_B	227	191145,68	443113,87	4,50	51,63	49,35	42,44	52,47
227_C	227	191145,68	443113,87	7,50	51,30	49,03	42,12	52,15
227_D	227	191145,68	443113,87	10,50	50,90	48,63	41,72	51,75
227_E	227	191145,68	443113,87	13,50	50,51	48,23	41,32	51,35
229_B	229	191142,10	443117,25	4,50	51,60	49,32	42,41	52,44
229_C	229	191142,10	443117,25	7,50	51,28	49,01	42,10	52,13
229_D	229	191142,10	443117,25	10,50	50,88	48,61	41,70	51,73
229_E	229	191142,10	443117,25	13,50	50,49	48,22	41,31	51,34
23_B	23	191184,37	443145,91	4,50	23,47	21,19	14,29	24,31
23_C	23	191184,37	443145,91	7,50	25,83	23,56	16,65	26,68
230_B	230	191136,98	443122,24	4,50	51,51	49,23	42,32	52,35
230_C	230	191136,98	443122,24	7,50	51,20	48,93	42,02	52,05
230_D	230	191136,98	443122,24	10,50	50,81	48,53	41,63	51,65
230_E	230	191136,98	443122,24	13,50	50,42	48,15	41,24	51,27
231_A	231	191133,66	443127,69	1,50	47,55	45,28	38,37	48,40
231_B	231	191133,66	443127,69	4,50	47,69	45,42	38,51	48,54
231_C	231	191133,66	443127,69	7,50	47,50	45,23	38,32	48,35
231_D	231	191133,66	443127,69	10,50	47,18	44,91	38,00	48,03
231_E	231	191133,66	443127,69	13,50	47,07	44,80	37,89	47,92
232_B	232	191162,59	443119,50	4,50	23,00	20,72	13,82	23,84
232_C	232	191162,59	443119,50	7,50	24,21	21,94	15,03	25,06
232_D	232	191162,59	443119,50	10,50	25,56	23,28	16,37	26,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
233_A	233	191168,30	443117,08	1,50	33,45	31,18	24,28	34,30
233_B	233	191168,30	443117,08	4,50	35,21	32,93	26,02	36,05
233_C	233	191168,30	443117,08	7,50	35,33	33,06	26,15	36,18
233_D	233	191168,30	443117,08	10,50	22,33	20,06	13,16	23,18
234_A	234	191164,60	443107,65	1,50	45,67	43,40	36,49	46,52
234_B	234	191164,60	443107,65	4,50	46,00	43,73	36,82	46,85
234_C	234	191164,60	443107,65	7,50	45,94	43,67	36,76	46,79
234_D	234	191164,60	443107,65	10,50	45,78	43,51	36,60	46,63
235_A	235	191155,68	443104,45	1,50	51,70	49,43	42,52	52,55
235_B	235	191155,68	443104,45	4,50	51,69	49,41	42,50	52,53
235_C	235	191155,68	443104,45	7,50	51,35	49,08	42,17	52,20
235_D	235	191155,68	443104,45	10,50	50,94	48,67	41,76	51,79
236_B	236	191151,92	443107,99	4,50	51,66	49,39	42,48	52,51
236_C	236	191151,92	443107,99	7,50	51,33	49,06	42,15	52,18
236_D	236	191151,92	443107,99	10,50	50,93	48,65	41,74	51,77
237_B	237	191148,41	443111,30	4,50	51,65	49,36	42,45	52,48
237_C	237	191148,41	443111,30	7,50	51,32	49,05	42,14	52,17
237_D	237	191148,41	443111,30	10,50	50,91	48,63	41,72	51,75
238_B	238	191156,70	443121,07	4,50	19,02	16,73	9,83	19,86
238_C	238	191156,70	443121,07	7,50	20,37	18,10	11,20	21,22
238_D	238	191156,70	443121,07	10,50	21,78	19,51	12,60	22,63
239_C	239	191281,53	443090,08	7,50	23,97	21,67	14,76	24,80
239_D	239	191281,53	443090,08	10,50	26,60	24,29	17,39	27,43
24_A	24	191195,32	443150,79	1,50	19,85	17,56	10,66	20,69
24_B	24	191195,32	443150,79	4,50	20,38	18,10	11,19	21,22
24_C	24	191195,32	443150,79	7,50	18,85	16,57	9,66	19,69
240_B	240	191276,44	443087,07	4,50	22,59	20,28	13,38	23,42
240_C	240	191276,44	443087,07	7,50	24,84	22,54	15,62	25,67
240_D	240	191276,44	443087,07	10,50	26,61	24,31	17,40	27,44
241_B	241	191273,76	443087,62	4,50	21,02	18,72	11,81	21,85
241_C	241	191273,76	443087,62	7,50	23,46	21,15	14,24	24,28
241_D	241	191273,76	443087,62	10,50	25,15	22,84	15,93	25,97
242_B	242	191271,30	443084,99	4,50	20,94	18,64	11,73	21,77
242_C	242	191271,30	443084,99	7,50	23,36	21,05	14,14	24,18
242_D	242	191271,30	443084,99	10,50	25,25	22,94	16,03	26,07
243_A	243	191259,95	443095,07	1,50	21,16	18,88	11,97	22,00
243_B	243	191259,95	443095,07	4,50	22,24	19,95	13,04	23,07
243_C	243	191259,95	443095,07	7,50	25,25	22,97	16,06	26,09
243_D	243	191259,95	443095,07	10,50	26,71	24,44	17,53	27,56
244_B	244	191263,47	443098,86	4,50	22,32	20,04	13,14	23,16
244_C	244	191263,47	443098,86	7,50	24,62	22,34	15,43	25,46
244_D	244	191263,47	443098,86	10,50	27,27	24,99	18,09	28,11
245_A	245	191267,11	443102,87	1,50	20,85	18,57	11,66	21,69
245_B	245	191267,11	443102,87	4,50	21,92	19,64	12,73	22,76
245_C	245	191267,11	443102,87	7,50	24,06	21,78	14,87	24,90
245_D	245	191267,11	443102,87	10,50	27,35	25,08	18,17	28,20
246_A	246	191276,79	443099,75	1,50	17,47	15,19	8,28	18,31
246_B	246	191276,79	443099,75	4,50	17,68	15,41	8,50	18,53
246_C	246	191276,79	443099,75	7,50	19,00	16,72	9,81	19,84
246_D	246	191276,79	443099,75	10,50	22,35	20,07	13,17	23,19
247_B	247	191267,56	443080,95	4,50	20,46	18,16	11,25	21,29
247_C	247	191267,56	443080,95	7,50	22,60	20,30	13,39	23,43
247_D	247	191267,56	443080,95	10,50	25,16	22,86	15,95	25,99
247_E	247	191267,56	443080,95	13,50	27,82	25,52	18,61	28,65
248_B	248	191266,14	443075,20	4,50	20,22	17,92	11,01	21,05
248_C	248	191266,14	443075,20	7,50	20,48	18,18	11,27	21,31
248_D	248	191266,14	443075,20	10,50	20,97	18,67	11,76	21,80
248_E	248	191266,14	443075,20	13,50	22,11	19,81	12,91	22,94
249_D	249	191263,96	443069,47	10,50	34,89	32,57	25,65	35,70
249_E	249	191263,96	443069,47	13,50	36,00	33,69	26,77	36,82
25_B	25	191188,56	443142,49	4,50	23,33	21,06	14,16	24,18
25_C	25	191188,56	443142,49	7,50	26,00	23,72	16,81	26,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_A	250	191253,52	443073,65	1,50	28,09	25,80	18,89	28,92
250_B	250	191253,52	443073,65	4,50	28,68	26,38	19,47	29,51
250_C	250	191253,52	443073,65	7,50	30,59	28,28	21,37	31,41
250_D	250	191253,52	443073,65	10,50	32,82	30,52	23,61	33,65
250_E	250	191253,52	443073,65	13,50	35,30	32,99	26,08	36,12
251_A	251	191249,16	443083,35	1,50	21,85	19,56	12,65	22,68
251_B	251	191249,16	443083,35	4,50	22,72	20,43	13,52	23,55
251_C	251	191249,16	443083,35	7,50	24,20	21,91	15,01	25,04
251_D	251	191249,16	443083,35	10,50	25,19	22,90	15,99	26,02
251_E	251	191249,16	443083,35	13,50	27,35	25,07	18,16	28,19
252_B	252	191252,68	443087,18	4,50	24,02	21,74	14,84	24,86
252_C	252	191252,68	443087,18	7,50	25,15	22,87	15,96	25,99
252_D	252	191252,68	443087,18	10,50	26,25	23,97	17,06	27,09
252_E	252	191252,68	443087,18	13,50	28,00	25,72	18,82	28,84
253_A	253	191256,22	443091,04	1,50	21,14	18,86	11,95	21,98
253_B	253	191256,22	443091,04	4,50	22,31	20,02	13,12	23,15
253_C	253	191256,22	443091,04	7,50	25,62	23,34	16,43	26,46
253_D	253	191256,22	443091,04	10,50	27,80	25,51	18,61	28,64
253_E	253	191256,22	443091,04	13,50	29,24	26,96	20,06	30,08
254_E	254	191263,95	443088,23	13,50	23,14	20,86	13,95	23,98
255_A	255	191303,53	443114,74	1,50	18,99	16,70	9,80	19,83
255_B	255	191303,53	443114,74	4,50	18,05	15,76	8,86	18,89
255_C	255	191303,53	443114,74	7,50	19,33	17,04	10,13	20,16
255_D	255	191303,53	443114,74	10,50	20,94	18,64	11,73	21,77
255_E	255	191303,53	443114,74	13,50	22,84	20,54	13,64	23,67
256_A	256	191301,09	443109,91	1,50	18,75	16,47	9,56	19,59
256_B	256	191301,09	443109,91	4,50	17,11	14,82	7,92	17,95
256_C	256	191301,09	443109,91	7,50	17,85	15,56	8,65	18,68
256_D	256	191301,09	443109,91	10,50	19,04	16,75	9,85	19,88
256_E	256	191301,09	443109,91	13,50	21,75	19,45	12,54	22,58
257_B	257	191302,05	443106,47	4,50	14,52	12,23	5,33	15,36
257_C	257	191302,05	443106,47	7,50	15,25	12,96	6,05	16,08
257_D	257	191302,05	443106,47	10,50	16,50	14,21	7,29	17,33
257_E	257	191302,05	443106,47	13,50	18,64	16,34	9,43	19,47
258_D	258	191303,27	443103,11	10,50	21,83	19,54	12,62	22,66
258_E	258	191303,27	443103,11	13,50	23,43	21,12	14,22	24,26
259_D	259	191300,89	443098,43	10,50	22,02	19,72	12,81	22,85
259_E	259	191300,89	443098,43	13,50	23,47	21,17	14,26	24,30
26_A	26	191199,51	443147,37	1,50	18,03	15,75	8,84	18,87
26_B	26	191199,51	443147,37	4,50	18,64	16,36	9,45	19,48
26_C	26	191199,51	443147,37	7,50	16,75	14,47	7,57	17,59
260_A	260	191293,66	443098,73	1,50	20,95	18,65	11,75	21,78
260_B	260	191293,66	443098,73	4,50	22,19	19,89	12,98	23,02
260_C	260	191293,66	443098,73	7,50	24,25	21,94	15,04	25,08
260_D	260	191293,66	443098,73	10,50	26,87	24,56	17,65	27,69
260_E	260	191293,66	443098,73	13,50	28,48	26,18	19,27	29,31
261_A	261	191288,73	443103,60	1,50	19,12	16,84	9,93	19,96
261_B	261	191288,73	443103,60	4,50	19,69	17,41	10,50	20,53
261_C	261	191288,73	443103,60	7,50	21,08	18,80	11,89	21,92
261_D	261	191288,73	443103,60	10,50	24,73	22,45	15,54	25,57
261_E	261	191288,73	443103,60	13,50	25,12	22,84	15,93	25,96
262_B	262	191291,46	443108,95	4,50	19,27	16,99	10,08	20,11
262_C	262	191291,46	443108,95	7,50	20,51	18,22	11,31	21,34
262_D	262	191291,46	443108,95	10,50	23,87	21,59	14,68	24,71
262_E	262	191291,46	443108,95	13,50	25,17	22,89	15,98	26,01
264_A	264	191293,78	443113,60	1,50	17,97	15,69	8,78	18,81
264_B	264	191293,78	443113,60	4,50	18,54	16,26	9,35	19,38
264_C	264	191293,78	443113,60	7,50	19,89	17,60	10,69	20,72
264_D	264	191293,78	443113,60	10,50	23,18	20,90	13,99	24,02
264_E	264	191293,78	443113,60	13,50	24,66	22,38	15,47	25,50
265_A	265	191296,22	443118,43	1,50	17,12	14,83	7,92	17,95
265_B	265	191296,22	443118,43	4,50	17,54	15,25	8,34	18,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_C	265	191296,22	443118,43	7,50	18,57	16,28	9,37	19,40
265_D	265	191296,22	443118,43	10,50	20,12	17,83	10,92	20,95
265_E	265	191296,22	443118,43	13,50	24,45	22,17	15,27	25,29
266_C	266	191301,57	443119,93	7,50	16,30	14,01	7,11	17,14
266_D	266	191301,57	443119,93	10,50	16,84	14,56	7,65	17,68
266_E	266	191301,57	443119,93	13,50	18,98	16,69	9,78	19,81
267_A	267	191359,59	443076,77	1,50	27,60	25,30	18,39	28,43
267_B	267	191359,59	443076,77	4,50	28,97	26,66	19,75	29,79
267_C	267	191359,59	443076,77	7,50	29,98	27,67	20,76	30,80
267_D	267	191359,59	443076,77	10,50	31,13	28,82	21,91	31,95
268_A	268	191354,36	443072,41	1,50	28,28	25,97	19,07	29,11
268_B	268	191354,36	443072,41	4,50	29,46	27,15	20,24	30,28
268_C	268	191354,36	443072,41	7,50	30,45	28,15	21,24	31,28
268_D	268	191354,36	443072,41	10,50	31,57	29,26	22,35	32,39
269_A	269	191344,57	443073,09	1,50	25,38	23,08	16,17	26,21
269_B	269	191344,57	443073,09	4,50	26,63	24,32	17,41	27,45
269_C	269	191344,57	443073,09	7,50	27,65	25,34	18,43	28,47
269_D	269	191344,57	443073,09	10,50	29,05	26,74	19,83	29,87
27_B	27	191192,74	443139,08	4,50	29,19	26,92	20,01	30,04
27_C	27	191192,74	443139,08	7,50	31,06	28,79	21,88	31,91
270_D	270	191339,64	443079,86	10,50	19,83	17,54	10,63	20,66
271_D	271	191342,42	443085,41	10,50	20,36	18,06	11,15	21,19
272_D	272	191352,67	443083,17	10,50	18,24	15,95	9,04	19,07
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	15,49	13,20	6,30	16,33
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	15,70	13,41	6,50	16,53
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	15,16	12,86	5,95	15,99
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	15,65	13,34	6,43	16,47
274_B	274	191351,43	443110,63	4,50	20,33	18,03	11,13	21,16
274_C	274	191351,43	443110,63	7,50	21,73	19,43	12,52	22,56
274_D	274	191351,43	443110,63	10,50	23,18	20,88	13,97	24,01
274_E	274	191351,43	443110,63	13,50	24,12	21,82	14,92	24,95
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	16,53	14,23	7,33	17,36
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	17,35	15,05	8,14	18,18
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	18,22	15,91	9,00	19,04
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	20,31	18,01	11,10	21,14
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	14,45	12,16	5,25	15,28
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	14,38	12,08	5,18	15,21
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	12,96	10,67	3,77	13,80
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	8,88	6,59	-0,32	9,71
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	4,58	2,28	-4,62	5,41
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	26,28	23,98	17,07	27,11
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	27,00	24,70	17,79	27,83
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	27,74	25,43	18,52	28,56
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	28,20	25,90	18,99	29,03
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	28,27	25,97	19,06	29,10
279_F	279	191372,52	443099,90	16,50	27,72	25,42	18,51	28,55
28_B	28	191168,79	443124,12	4,50	21,90	19,63	12,73	22,75
28_C	28	191168,79	443124,12	7,50	22,89	20,61	13,70	23,73
280_B	280	191366,44	443096,36	4,50	16,88	14,58	7,67	17,71
280_C	280	191366,44	443096,36	7,50	17,36	15,06	8,16	18,19
280_D	280	191366,44	443096,36	10,50	18,40	16,11	9,20	19,23
280_E	280	191366,44	443096,36	13,50	20,79	18,49	11,58	21,62
281_B	281	191376,88	443090,98	4,50	27,41	25,10	18,19	28,23
281_C	281	191376,88	443090,98	7,50	28,22	25,91	19,00	29,04
281_D	281	191376,88	443090,98	10,50	29,04	26,73	19,82	29,86
281_E	281	191376,88	443090,98	13,50	29,59	27,29	20,38	30,42
282_D	282	191366,50	443089,34	10,50	23,89	21,60	14,69	24,72
282_E	282	191366,50	443089,34	13,50	27,87	25,57	18,66	28,70
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	18,29	16,00	9,09	19,12
284_C	284	191303,08	443127,19	7,50	20,39	18,10	11,19	21,22
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	17,45	15,17	8,26	18,29
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	18,72	16,43	9,52	19,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	286	191309,40	443144,72	1,50	17,16	14,87	7,96	17,99
286_B	286	191309,40	443144,72	4,50	17,45	15,16	8,25	18,28
286_C	286	191309,40	443144,72	7,50	18,59	16,30	9,40	19,43
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	14,57	12,29	5,38	15,41
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	14,60	12,32	5,41	15,44
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	14,89	12,61	5,70	15,73
288_A	288	191260,70	443124,83	1,50	19,16	16,87	9,97	20,00
288_B	288	191260,70	443124,83	4,50	19,50	17,21	10,31	20,34
289_A	289	191246,77	443131,99	1,50	20,61	18,33	11,43	21,45
289_B	289	191246,77	443131,99	4,50	22,71	20,44	13,54	23,56
29_A	29	191175,19	443115,54	1,50	41,58	39,31	32,41	42,43
29_B	29	191175,19	443115,54	4,50	42,79	40,51	33,60	43,63
29_C	29	191175,19	443115,54	7,50	42,85	40,58	33,67	43,70
290_A	290	191316,95	443120,11	19,50	29,06	26,77	19,86	29,89
290_B	290	191316,95	443120,11	22,50	30,66	28,37	21,46	31,49
290_C	290	191316,95	443120,11	25,50	31,32	29,02	22,11	32,15
290_D	290	191316,95	443120,11	28,50	31,88	29,58	22,67	32,71
290_E	290	191316,95	443120,11	31,50	32,74	30,44	23,54	33,57
290_F	290	191316,95	443120,11	34,50	33,01	30,72	23,81	33,84
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	26,45	24,18	17,27	27,30
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	26,99	24,72	17,82	27,84
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	27,31	25,03	18,13	28,15
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	27,29	25,02	18,11	28,14
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	28,75	26,48	19,57	29,60
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	29,27	27,00	20,09	30,12
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	5,54	3,26	-3,64	6,38
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	5,78	3,50	-3,41	6,62
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	5,71	3,43	-3,47	6,55
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	5,61	3,34	-3,57	6,46
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	3,09	0,80	-6,10	3,93
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	-1,75	-4,04	-10,93	-0,91
293_A	293	191333,42	443122,51	19,50	25,35	23,06	16,15	26,18
293_B	293	191333,42	443122,51	22,50	26,50	24,21	17,30	27,33
293_C	293	191333,42	443122,51	25,50	28,06	25,77	18,86	28,89
293_D	293	191333,42	443122,51	28,50	29,12	26,83	19,92	29,95
293_E	293	191333,42	443122,51	31,50	29,68	27,39	20,48	30,51
293_F	293	191333,42	443122,51	34,50	29,68	27,39	20,48	30,51
298_A	298	191142,87	443139,02	19,50	43,30	41,03	34,12	44,15
298_B	298	191142,87	443139,02	22,50	43,14	40,87	33,96	43,99
298_C	298	191142,87	443139,02	25,50	43,04	40,77	33,86	43,89
298_D	298	191142,87	443139,02	28,50	43,14	40,87	33,96	43,99
299_A	299	191157,69	443143,58	19,50	21,44	19,15	12,24	22,27
299_B	299	191157,69	443143,58	22,50	23,13	20,85	13,94	23,97
299_C	299	191157,69	443143,58	25,50	24,33	22,05	15,15	25,17
299_D	299	191157,69	443143,58	28,50	23,25	20,98	14,08	24,10
30_A	30	191169,74	443118,16	1,50	32,78	30,51	23,60	33,63
30_B	30	191169,74	443118,16	4,50	34,21	31,94	25,03	35,06
30_C	30	191169,74	443118,16	7,50	35,12	32,85	25,94	35,97
300_A	300	191158,48	443130,95	19,50	35,86	33,58	26,67	36,70
300_B	300	191158,48	443130,95	22,50	36,96	34,68	27,78	37,80
300_C	300	191158,48	443130,95	25,50	37,67	35,40	28,49	38,52
300_D	300	191158,48	443130,95	28,50	38,37	36,10	29,19	39,22
301_A	301	191150,42	443121,09	19,50	38,79	36,50	29,59	39,62
301_B	301	191150,42	443121,09	22,50	40,60	38,31	31,40	41,43
301_C	301	191150,42	443121,09	25,50	42,70	40,42	33,51	43,54
301_D	301	191150,42	443121,09	28,50	43,37	41,09	34,18	44,21
302_A	302	191141,19	443123,37	19,50	43,56	41,28	34,37	44,40
302_B	302	191141,19	443123,37	22,50	47,38	45,11	38,20	48,23
302_C	302	191141,19	443123,37	25,50	47,97	45,69	38,78	48,81
302_D	302	191141,19	443123,37	28,50	47,80	45,53	38,62	48,65
303_A	303	191297,81	443044,11	19,50	22,03	19,75	12,85	22,87
303_B	303	191297,81	443044,11	22,50	16,00	13,70	6,79	16,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_C	303	191297,81	443044,11	25,50	16,21	13,90	6,99	17,03
303_D	303	191297,81	443044,11	28,50	17,65	15,34	8,43	18,47
304_A	304	191302,36	443038,28	19,50	22,40	20,12	13,21	23,24
304_B	304	191302,36	443038,28	22,50	17,04	14,74	7,84	17,87
304_C	304	191302,36	443038,28	25,50	16,27	13,97	7,06	17,10
304_D	304	191302,36	443038,28	28,50	17,13	14,83	7,92	17,96
305_A	305	191298,79	443030,68	19,50	39,57	37,27	30,36	40,40
305_B	305	191298,79	443030,68	22,50	39,73	37,43	30,53	40,56
305_C	305	191298,79	443030,68	25,50	39,79	37,48	30,57	40,61
305_D	305	191298,79	443030,68	28,50	39,76	37,46	30,55	40,59
306_A	306	191290,72	443028,83	19,50	42,84	40,53	33,61	43,66
306_B	306	191290,72	443028,83	22,50	43,21	40,89	33,98	44,03
306_C	306	191290,72	443028,83	25,50	43,26	40,94	34,03	44,08
306_D	306	191290,72	443028,83	28,50	43,22	40,90	33,98	44,03
307_A	307	191286,04	443034,46	19,50	42,52	40,20	33,28	43,33
307_B	307	191286,04	443034,46	22,50	43,05	40,73	33,81	43,86
307_C	307	191286,04	443034,46	25,50	43,11	40,79	33,88	43,93
307_D	307	191286,04	443034,46	28,50	43,05	40,73	33,81	43,86
308_A	308	191282,20	443039,06	19,50	42,18	39,86	32,95	43,00
308_B	308	191282,20	443039,06	22,50	42,81	40,49	33,58	43,63
308_C	308	191282,20	443039,06	25,50	42,86	40,54	33,62	43,67
308_D	308	191282,20	443039,06	28,50	42,87	40,55	33,63	43,68
309_A	309	191278,82	443043,14	19,50	41,90	39,58	32,67	42,72
309_B	309	191278,82	443043,14	22,50	42,65	40,33	33,42	43,47
309_C	309	191278,82	443043,14	25,50	42,75	40,42	33,51	43,56
309_D	309	191278,82	443043,14	28,50	42,77	40,45	33,54	43,59
31_B	31	191173,12	443127,35	4,50	21,53	19,26	12,35	22,38
31_C	31	191173,12	443127,35	7,50	22,52	20,24	13,34	23,36
310_A	310	191279,88	443047,91	19,50	36,26	33,93	27,01	37,07
310_B	310	191279,88	443047,91	22,50	36,95	34,62	27,70	37,76
310_C	310	191279,88	443047,91	25,50	37,27	34,93	28,02	38,08
310_D	310	191279,88	443047,91	28,50	37,35	35,02	28,10	38,16
311_A	311	191285,65	443052,70	19,50	34,92	32,59	25,67	35,73
311_B	311	191285,65	443052,70	22,50	35,37	33,03	26,12	36,18
311_C	311	191285,65	443052,70	25,50	35,82	33,50	26,58	36,63
311_D	311	191285,65	443052,70	28,50	36,22	33,89	26,97	37,03
312_A	312	191292,05	443051,04	19,50	23,45	21,17	14,26	24,29
312_B	312	191292,05	443051,04	22,50	13,87	11,56	4,66	14,70
312_C	312	191292,05	443051,04	25,50	14,28	11,98	5,07	15,11
312_D	312	191292,05	443051,04	28,50	14,47	12,16	5,26	15,30
313_A	313	191203,36	443080,40	19,50	24,21	21,90	14,99	25,03
314_A	314	191208,64	443075,43	19,50	25,04	22,74	15,83	25,87
315_A	315	191205,74	443067,72	19,50	37,54	35,22	28,31	38,36
316_A	316	191196,81	443065,68	19,50	50,10	47,79	40,87	50,92
317_A	317	191191,54	443070,66	19,50	49,99	47,69	40,78	50,82
318_A	318	191187,45	443074,51	19,50	49,94	47,65	40,74	50,77
319_A	319	191190,19	443082,50	19,50	43,94	41,66	34,76	44,78
32_A	32	191179,52	443118,77	1,50	40,31	38,03	31,12	41,15
32_B	32	191179,52	443118,77	4,50	41,76	39,49	32,58	42,61
32_C	32	191179,52	443118,77	7,50	41,87	39,60	32,69	42,72
320_A	320	191197,94	443085,66	19,50	22,94	20,64	13,73	23,77
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	22,19	19,90	13,00	23,03
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	24,31	22,02	15,12	25,15
322_A	322	191382,92	443112,44	19,50	3,61	1,32	-5,59	4,44
322_B	322	191382,92	443112,44	22,50	2,97	0,67	-6,23	3,80
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	28,58	26,28	19,37	29,41
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	28,50	26,21	19,30	29,33
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	29,22	26,92	20,01	30,05
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	29,46	27,17	20,26	30,29
33_B	33	191177,45	443130,58	4,50	21,11	18,83	11,92	21,95
33_C	33	191177,45	443130,58	7,50	22,26	19,98	13,08	23,10
34_A	34	191183,85	443122,00	1,50	39,13	36,86	29,95	39,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	34	191183,85	443122,00	4,50	40,77	38,50	31,59	41,62
34_C	34	191183,85	443122,00	7,50	40,91	38,64	31,73	41,76
35_B	35	191182,00	443133,97	4,50	21,13	18,86	11,95	21,98
35_C	35	191182,00	443133,97	7,50	22,64	20,36	13,46	23,48
36_A	36	191188,71	443132,32	1,50	20,78	18,50	11,59	21,62
36_B	36	191188,71	443132,32	4,50	25,17	22,90	15,99	26,02
36_C	36	191188,71	443132,32	7,50	27,61	25,33	18,42	28,45
37_A	37	191189,45	443126,18	1,50	37,91	35,64	28,73	38,76
37_B	37	191189,45	443126,18	4,50	39,67	37,39	30,49	40,51
37_C	37	191189,45	443126,18	7,50	39,89	37,62	30,72	40,74
38_B	38	191306,70	443104,14	4,50	14,95	12,66	5,75	15,78
38_C	38	191306,70	443104,14	7,50	15,65	13,36	6,45	16,48
39_A	39	191301,88	443094,59	1,50	20,00	17,70	10,80	20,83
39_B	39	191301,88	443094,59	4,50	20,85	18,55	11,64	21,68
39_C	39	191301,88	443094,59	7,50	22,82	20,52	13,61	23,65
40_B	40	191311,52	443101,71	4,50	14,99	12,70	5,79	15,82
40_C	40	191311,52	443101,71	7,50	15,75	13,45	6,54	16,58
40_D	40	191311,52	443101,71	10,50	16,68	14,37	7,47	17,51
41_A	41	191306,70	443092,16	1,50	20,05	17,75	10,85	20,88
41_B	41	191306,70	443092,16	4,50	20,76	18,46	11,55	21,59
41_C	41	191306,70	443092,16	7,50	22,76	20,46	13,55	23,59
41_D	41	191306,70	443092,16	10,50	24,68	22,38	15,46	25,51
42_D	42	191306,61	443098,20	10,50	21,56	19,24	12,33	22,38
43_B	43	191316,34	443099,27	4,50	15,87	13,57	6,67	16,70
43_C	43	191316,34	443099,27	7,50	16,55	14,26	7,35	17,38
43_D	43	191316,34	443099,27	10,50	17,29	15,00	8,09	18,12
44_A	44	191311,52	443089,72	1,50	20,00	17,71	10,80	20,83
44_B	44	191311,52	443089,72	4,50	20,70	18,40	11,49	21,53
44_C	44	191311,52	443089,72	7,50	22,38	20,08	13,16	23,21
44_D	44	191311,52	443089,72	10,50	24,32	22,01	15,10	25,14
45_B	45	191321,16	443096,84	4,50	16,05	13,76	6,85	16,88
45_C	45	191321,16	443096,84	7,50	16,78	14,48	7,58	17,61
45_D	45	191321,16	443096,84	10,50	17,68	15,38	8,47	18,51
46_D	46	191321,25	443090,80	10,50	21,04	18,74	11,84	21,87
47_A	47	191316,34	443087,29	1,50	19,88	17,59	10,68	20,71
47_B	47	191316,34	443087,29	4,50	20,67	18,37	11,46	21,50
47_C	47	191316,34	443087,29	7,50	22,03	19,73	12,82	22,86
47_D	47	191316,34	443087,29	10,50	23,63	21,33	14,42	24,46
48_B	48	191325,98	443094,40	4,50	15,66	13,38	6,47	16,50
48_C	48	191325,98	443094,40	7,50	16,40	14,11	7,21	17,24
49_A	49	191321,16	443084,85	1,50	19,68	17,39	10,48	20,51
49_B	49	191321,16	443084,85	4,50	20,53	18,23	11,32	21,36
49_C	49	191321,16	443084,85	7,50	21,63	19,32	12,41	22,45
50_B	50	191330,80	443091,97	4,50	15,30	13,02	6,11	16,14
50_C	50	191330,80	443091,97	7,50	16,02	13,73	6,84	16,86
51_A	51	191325,98	443082,42	1,50	20,17	17,87	10,96	21,00
51_B	51	191325,98	443082,42	4,50	21,12	18,82	11,91	21,95
51_C	51	191325,98	443082,42	7,50	21,99	19,69	12,78	22,82
52_B	52	191335,62	443089,53	4,50	15,57	13,29	6,38	16,41
52_C	52	191335,62	443089,53	7,50	16,15	13,86	6,96	16,99
53_A	53	191330,80	443079,98	1,50	20,91	18,61	11,71	21,74
53_B	53	191330,80	443079,98	4,50	21,63	19,33	12,42	22,46
53_C	53	191330,80	443079,98	7,50	21,86	19,56	12,65	22,69
54_B	54	191340,44	443087,10	4,50	15,61	13,32	6,41	16,44
54_C	54	191340,44	443087,10	7,50	16,48	14,19	7,29	17,32
55_A	55	191335,62	443077,55	1,50	21,91	19,62	12,71	22,74
55_B	55	191335,62	443077,55	4,50	22,55	20,25	13,34	23,38
55_C	55	191335,62	443077,55	7,50	23,05	20,76	13,85	23,88
56_A	56	191222,92	443058,54	1,50	24,14	21,84	14,93	24,97
56_B	56	191222,92	443058,54	4,50	24,51	22,20	15,29	25,33
56_C	56	191222,92	443058,54	7,50	26,74	24,44	17,53	27,57
56_D	56	191222,92	443058,54	10,50	28,89	26,59	19,68	29,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	57	191214,21	443049,29	1,50	52,29	49,97	43,04	53,10
57_B	57	191214,21	443049,29	4,50	52,25	49,92	43,01	53,06
57_C	57	191214,21	443049,29	7,50	51,91	49,58	42,66	52,72
57_D	57	191214,21	443049,29	10,50	51,48	49,15	42,24	52,29
58_A	58	191218,99	443062,24	1,50	24,25	21,95	15,04	25,08
58_B	58	191218,99	443062,24	4,50	24,66	22,36	15,45	25,49
58_C	58	191218,99	443062,24	7,50	27,14	24,84	17,93	27,97
58_D	58	191218,99	443062,24	10,50	29,20	26,90	19,99	30,03
59_A	59	191210,28	443053,00	1,50	52,29	49,95	43,04	53,10
59_B	59	191210,28	443053,00	4,50	52,25	49,91	43,00	53,06
59_C	59	191210,28	443053,00	7,50	51,90	49,57	42,65	52,71
59_D	59	191210,28	443053,00	10,50	51,48	49,15	42,24	52,29
60_A	60	191215,06	443065,94	1,50	24,10	21,80	14,89	24,93
60_B	60	191215,06	443065,94	4,50	24,38	22,08	15,17	25,21
60_C	60	191215,06	443065,94	7,50	26,63	24,34	17,43	27,46
60_D	60	191215,06	443065,94	10,50	28,14	25,84	18,93	28,97
61_A	61	191206,35	443056,70	1,50	52,26	49,93	43,02	53,07
61_B	61	191206,35	443056,70	4,50	52,22	49,90	42,98	53,03
61_C	61	191206,35	443056,70	7,50	51,89	49,56	42,64	52,70
61_D	61	191206,35	443056,70	10,50	51,46	49,13	42,22	52,27
62_A	62	191211,13	443069,65	1,50	23,90	21,61	14,69	24,73
62_B	62	191211,13	443069,65	4,50	23,99	21,69	14,78	24,82
62_C	62	191211,13	443069,65	7,50	26,07	23,77	16,86	26,90
62_D	62	191211,13	443069,65	10,50	27,42	25,12	18,21	28,25
63_A	63	191202,42	443060,40	1,50	52,24	49,91	42,99	53,05
63_B	63	191202,42	443060,40	4,50	52,20	49,87	42,95	53,01
63_C	63	191202,42	443060,40	7,50	51,85	49,52	42,61	52,66
63_D	63	191202,42	443060,40	10,50	51,42	49,10	42,18	52,23
64_B	64	191208,16	443095,40	4,50	24,95	22,66	15,75	25,78
64_C	64	191208,16	443095,40	7,50	27,64	25,35	18,44	28,47
65_B	65	191205,46	443095,86	4,50	23,73	21,43	14,52	24,56
65_C	65	191205,46	443095,86	7,50	25,76	23,46	16,55	26,59
66_A	66	191203,29	443101,14	1,50	39,65	37,38	30,47	40,50
66_B	66	191203,29	443101,14	4,50	41,29	39,02	32,11	42,14
66_C	66	191203,29	443101,14	7,50	40,96	38,69	31,78	41,81
67_A	67	191210,67	443101,54	1,50	33,14	30,87	23,96	33,99
67_B	67	191210,67	443101,54	4,50	34,74	32,47	25,56	35,59
67_C	67	191210,67	443101,54	7,50	22,96	20,68	13,77	23,80
68_C	68	191212,26	443095,79	7,50	23,03	20,74	13,83	23,86
69_A	69	191246,48	443067,79	1,50	24,23	21,94	15,04	25,07
69_B	69	191246,48	443067,79	4,50	24,87	22,57	15,67	25,70
69_C	69	191246,48	443067,79	7,50	26,93	24,63	17,71	27,76
70_B	70	191239,14	443060,00	4,50	26,93	24,62	17,72	27,76
70_C	70	191239,14	443060,00	7,50	30,74	28,44	21,52	31,57
71_A	71	191242,55	443071,50	1,50	23,65	21,37	14,46	24,49
71_B	71	191242,55	443071,50	4,50	24,75	22,46	15,55	25,58
71_C	71	191242,55	443071,50	7,50	26,78	24,49	17,58	27,61
72_B	72	191235,21	443063,71	4,50	26,55	24,25	17,34	27,38
72_C	72	191235,21	443063,71	7,50	29,67	27,37	20,45	30,50
73_A	73	191238,62	443075,20	1,50	21,96	19,67	12,77	22,80
73_B	73	191238,62	443075,20	4,50	22,97	20,67	13,76	23,80
73_C	73	191238,62	443075,20	7,50	25,24	22,94	16,03	26,07
74_B	74	191231,28	443067,41	4,50	26,25	23,95	17,04	27,08
74_C	74	191231,28	443067,41	7,50	29,27	26,97	20,06	30,10
75_A	75	191234,69	443078,90	1,50	23,61	21,32	14,42	24,45
75_B	75	191234,69	443078,90	4,50	24,53	22,24	15,33	25,36
75_C	75	191234,69	443078,90	7,50	26,21	23,93	17,02	27,05
75_D	75	191234,69	443078,90	10,50	26,31	24,01	17,09	27,14
76_D	76	191233,06	443073,09	10,50	31,73	29,43	22,51	32,56
77_B	77	191227,35	443071,12	4,50	26,10	23,80	16,89	26,93
77_C	77	191227,35	443071,12	7,50	28,86	26,56	19,66	29,69
77_D	77	191227,35	443071,12	10,50	31,01	28,72	21,81	31,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A	78	191230,76	443082,61	1,50	25,90	23,63	16,72	26,75
78_B	78	191230,76	443082,61	4,50	26,85	24,57	17,67	27,69
78_C	78	191230,76	443082,61	7,50	28,15	25,88	18,97	29,00
78_D	78	191230,76	443082,61	10,50	25,68	23,38	16,47	26,51
79_B	79	191223,42	443074,82	4,50	25,94	23,64	16,74	26,77
79_C	79	191223,42	443074,82	7,50	28,50	26,21	19,30	29,33
79_D	79	191223,42	443074,82	10,50	30,34	28,04	21,14	31,17
80_C	80	191225,05	443080,63	7,50	29,18	26,91	20,00	30,03
80_D	80	191225,05	443080,63	10,50	25,70	23,42	16,51	26,54
81_A	81	191226,83	443086,31	1,50	26,05	23,78	16,87	26,90
81_B	81	191226,83	443086,31	4,50	27,09	24,81	17,91	27,93
82_B	82	191219,49	443078,52	4,50	25,64	23,34	16,44	26,47
83_A	83	191222,90	443090,01	1,50	27,81	25,53	18,63	28,65
83_B	83	191222,90	443090,01	4,50	28,98	26,70	19,80	29,82
84_B	84	191215,56	443082,23	4,50	25,44	23,14	16,23	26,27
85_A	85	191197,67	443095,17	1,50	41,08	38,81	31,91	41,93
85_B	85	191197,67	443095,17	4,50	42,42	40,15	33,24	43,27
85_C	85	191197,67	443095,17	7,50	42,52	40,25	33,34	43,37
86_B	86	191205,09	443088,18	4,50	24,83	22,53	15,62	25,66
86_C	86	191205,09	443088,18	7,50	25,08	22,79	15,88	25,91
87_A	87	191251,03	443063,51	1,50	28,29	25,98	19,06	29,11
87_B	87	191251,03	443063,51	4,50	29,61	27,29	20,37	30,42
87_C	87	191251,03	443063,51	7,50	30,80	28,48	21,57	31,62
88_A	88	191250,02	443057,11	1,50	37,32	34,99	28,08	38,13
88_B	88	191250,02	443057,11	4,50	38,87	36,54	29,62	39,68
88_C	88	191250,02	443057,11	7,50	39,39	37,06	30,15	40,20
89_C	89	191243,69	443055,72	7,50	35,60	33,27	26,36	36,41
90_A	90	191313,51	443074,89	1,50	19,16	16,87	9,97	20,00
90_B	90	191313,51	443074,89	4,50	18,84	16,55	9,65	19,68
90_C	90	191313,51	443074,89	7,50	20,00	17,70	10,79	20,83
91_B	91	191307,51	443066,03	4,50	23,01	20,70	13,79	23,83
91_C	91	191307,51	443066,03	7,50	25,78	23,48	16,57	26,61
92_A	92	191309,04	443077,91	1,50	19,01	16,72	9,82	19,85
92_B	92	191309,04	443077,91	4,50	18,82	16,53	9,62	19,65
92_C	92	191309,04	443077,91	7,50	20,11	17,81	10,91	20,94
93_B	93	191303,04	443069,05	4,50	23,31	21,01	14,10	24,14
93_C	93	191303,04	443069,05	7,50	25,83	23,52	16,61	26,65
94_A	94	191304,57	443080,94	1,50	18,50	16,21	9,30	19,33
94_B	94	191304,57	443080,94	4,50	18,55	16,25	9,35	19,38
94_C	94	191304,57	443080,94	7,50	19,87	17,57	10,66	20,70
95_B	95	191298,57	443072,08	4,50	23,36	21,05	14,14	24,18
95_C	95	191298,57	443072,08	7,50	25,79	23,48	16,57	26,61
96_A	96	191300,10	443083,97	1,50	18,66	16,37	9,47	19,50
96_B	96	191300,10	443083,97	4,50	18,87	16,57	9,67	19,70
96_C	96	191300,10	443083,97	7,50	20,20	17,90	10,99	21,03
97_B	97	191294,10	443075,11	4,50	23,48	21,17	14,27	24,31
97_C	97	191294,10	443075,11	7,50	25,81	23,50	16,59	26,63
98_A	98	191295,62	443087,00	1,50	18,58	16,29	9,39	19,42
98_B	98	191295,62	443087,00	4,50	18,89	16,59	9,68	19,72
98_C	98	191295,62	443087,00	7,50	20,29	17,99	11,08	21,12
99_B	99	191289,63	443078,14	4,50	23,52	21,21	14,30	24,34
99_C	99	191289,63	443078,14	7,50	25,98	23,68	16,76	26,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_C	100	191290,31	443084,14	7,50	35,70	33,26	26,33	36,44
10001_A	10001	191244,16	443039,12	4,50	39,97	37,55	30,64	40,73
10002_A	10002	191250,23	443045,41	4,50	38,15	35,72	28,80	38,90
10003_A	10003	191258,26	443046,02	4,50	32,74	30,28	23,35	33,47
10004_A	10004	191271,22	443033,74	4,50	35,34	32,89	25,97	36,08
10005_A	10005	191286,00	443019,64	4,50	37,01	34,59	27,67	37,77
10006_A	10006	191286,19	443012,36	4,50	31,93	29,50	22,58	32,68
10007_A	10007	191278,53	443005,23	4,50	30,74	28,31	21,39	31,49
10008_A	10008	191270,87	443005,28	4,50	42,71	40,30	33,39	43,47
10009_A	10009	191264,06	443011,76	4,50	43,21	40,81	33,89	43,98
10010_A	10010	191257,47	443018,09	4,50	43,27	40,86	33,95	44,03
10011_A	10011	191249,75	443023,72	4,50	43,37	40,96	34,05	44,13
10012_A	10012	191244,33	443031,54	4,50	42,68	40,27	33,36	43,44
101_A	101	191291,15	443090,02	1,50	31,32	28,86	21,94	32,05
101_B	101	191291,15	443090,02	4,50	35,41	32,99	26,07	36,17
102_B	102	191285,15	443081,16	4,50	29,02	26,53	19,59	29,73
103_A	103	191286,68	443093,05	1,50	31,17	28,71	21,78	31,90
103_B	103	191286,68	443093,05	4,50	35,56	33,14	26,22	36,32
104_B	104	191280,68	443084,19	4,50	28,37	25,88	18,95	29,08
105_A	105	191319,64	443043,61	1,50	31,24	28,80	21,88	31,98
105_B	105	191319,64	443043,61	4,50	33,45	31,03	24,12	34,21
105_C	105	191319,64	443043,61	7,50	31,13	28,70	21,79	31,88
106_B	106	191312,81	443051,85	4,50	30,94	28,46	21,52	31,65
106_C	106	191312,81	443051,85	7,50	33,53	31,07	24,14	34,26
107_A	107	191315,49	443040,16	1,50	30,17	27,72	20,80	30,91
107_B	107	191315,49	443040,16	4,50	32,91	30,49	23,58	33,67
107_C	107	191315,49	443040,16	7,50	30,61	28,20	21,28	31,37
108_B	108	191308,65	443048,40	4,50	31,75	29,26	22,34	32,46
108_C	108	191308,65	443048,40	7,50	35,35	32,90	25,98	36,09
109_A	109	191311,33	443036,72	1,50	29,04	26,58	19,66	29,77
109_B	109	191311,33	443036,72	4,50	32,11	29,69	22,76	32,86
109_C	109	191311,33	443036,72	7,50	30,13	27,70	20,79	30,88
110_B	110	191304,50	443044,95	4,50	31,46	28,97	22,04	32,17
110_C	110	191304,50	443044,95	7,50	35,42	32,98	26,05	36,16
111_A	111	191275,26	443047,45	1,50	29,83	27,34	20,40	30,54
111_B	111	191275,26	443047,45	4,50	33,05	30,58	23,65	33,77
111_C	111	191275,26	443047,45	7,50	39,26	36,85	29,94	40,02
112_B	112	191283,49	443054,28	4,50	28,81	26,31	19,37	29,51
112_C	112	191283,49	443054,28	7,50	31,54	29,08	22,15	32,27
113_A	113	191271,81	443051,60	1,50	30,09	27,60	20,67	30,80
113_B	113	191271,81	443051,60	4,50	33,14	30,68	23,75	33,87
113_C	113	191271,81	443051,60	7,50	39,09	36,68	29,77	39,85
114_B	114	191280,04	443058,44	4,50	28,26	25,76	18,82	28,96
114_C	114	191280,04	443058,44	7,50	29,79	27,30	20,36	30,50
115_A	115	191268,36	443055,76	1,50	30,28	27,80	20,86	30,99
115_B	115	191268,36	443055,76	4,50	32,97	30,50	23,58	33,70
115_C	115	191268,36	443055,76	7,50	38,06	35,64	28,72	38,82
116_B	116	191276,59	443062,59	4,50	27,71	25,21	18,28	28,42
116_C	116	191276,59	443062,59	7,50	29,16	26,67	19,74	29,87
117_A	117	191264,91	443059,91	1,50	34,55	32,10	25,18	35,29
117_B	117	191264,91	443059,91	4,50	35,12	32,67	25,76	35,86
117_C	117	191264,91	443059,91	7,50	36,27	33,82	26,90	37,01
118_B	118	191273,14	443066,75	4,50	26,77	24,28	17,34	27,48
118_C	118	191273,14	443066,75	7,50	28,02	25,52	18,59	28,73
119_A	119	191261,46	443064,07	1,50	33,58	31,13	24,21	34,32
119_B	119	191261,46	443064,07	4,50	34,73	32,29	25,37	35,47
119_C	119	191261,46	443064,07	7,50	35,47	33,03	26,11	36,21
120_B	120	191269,69	443070,90	4,50	26,59	24,10	17,17	27,30
120_C	120	191269,69	443070,90	7,50	27,50	25,00	18,07	28,21
128_A	128	191247,35	443098,40	1,50	29,13	26,66	19,73	29,85
128_B	128	191247,35	443098,40	4,50	32,34	29,89	22,97	33,08
129_A	129	191240,78	443094,88	1,50	30,84	28,36	21,43	31,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	129	191240,78	443094,88	4,50	34,20	31,74	24,81	34,93
130_A	130	191233,88	443098,36	1,50	30,65	28,17	21,24	31,37
130_B	130	191233,88	443098,36	4,50	33,62	31,15	24,22	34,34
131_A	131	191251,66	443106,94	1,50	28,98	26,50	19,57	29,70
131_B	131	191251,66	443106,94	4,50	31,71	29,26	22,34	32,45
132_A	132	191258,10	443119,68	1,50	29,52	27,06	20,13	30,25
132_B	132	191258,10	443119,68	4,50	31,85	29,40	22,48	32,59
133_A	133	191244,12	443126,74	1,50	35,08	32,60	25,67	35,80
133_B	133	191244,12	443126,74	4,50	40,85	38,42	31,50	41,60
134_A	134	191240,89	443120,34	1,50	34,50	32,03	25,10	35,22
134_B	134	191240,89	443120,34	4,50	40,53	38,10	31,18	41,28
135_A	135	191254,87	443113,28	1,50	28,84	26,37	19,44	29,56
135_B	135	191254,87	443113,28	4,50	31,82	29,38	22,46	32,56
136_B	136	191354,04	443086,07	4,50	28,87	26,38	19,45	29,58
136_C	136	191354,04	443086,07	7,50	31,51	29,04	22,11	32,23
137_A	137	191364,38	443080,76	1,50	32,99	30,56	23,64	33,74
137_B	137	191364,38	443080,76	4,50	34,49	32,06	25,15	35,24
137_C	137	191364,38	443080,76	7,50	32,72	30,31	23,39	33,48
147_B	147	191238,39	443055,45	4,50	31,51	29,02	22,09	32,22
149_B	149	191316,95	443120,11	4,50	28,72	26,23	19,29	29,43
149_C	149	191316,95	443120,11	7,50	31,56	29,09	22,16	32,28
149_D	149	191316,95	443120,11	10,50	34,84	32,40	25,47	35,58
149_E	149	191316,95	443120,11	13,50	38,09	35,67	28,75	38,85
149_F	149	191316,95	443120,11	16,50	41,09	38,68	31,77	41,85
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	38,19	35,76	28,83	38,94
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	42,70	40,29	33,38	43,46
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	43,43	41,03	34,12	44,20
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	39,08	36,67	29,76	39,84
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	39,55	37,15	30,24	40,32
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	39,50	37,10	30,19	40,27
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	25,49	23,03	16,10	26,22
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	25,01	22,57	15,64	25,75
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	23,63	21,18	14,26	24,37
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	27,66	25,24	18,33	28,42
153_B	153	191306,82	443121,27	4,50	24,91	22,42	15,48	25,62
154_A	154	191299,58	443124,95	1,50	28,36	25,87	18,95	29,07
154_B	154	191299,58	443124,95	4,50	29,52	27,02	20,09	30,23
159_A	159	191204,89	443142,98	1,50	39,47	37,04	30,11	40,22
159_B	159	191204,89	443142,98	4,50	42,04	39,62	32,70	42,80
159_C	159	191204,89	443142,98	7,50	44,67	42,27	35,36	45,44
160_A	160	191203,89	443136,93	1,50	42,32	39,90	32,99	43,08
160_B	160	191203,89	443136,93	4,50	43,53	41,12	34,20	44,29
160_C	160	191203,89	443136,93	7,50	43,07	40,66	33,75	43,83
161_B	161	191197,16	443135,57	4,50	39,75	37,32	30,41	40,50
161_C	161	191197,16	443135,57	7,50	40,82	38,39	31,48	41,57
162_B	162	191183,84	443160,15	4,50	44,33	41,91	34,99	45,09
162_C	162	191183,84	443160,15	7,50	47,13	44,73	37,82	47,90
163_B	163	191177,10	443151,84	4,50	32,61	30,16	23,24	33,35
163_C	163	191177,10	443151,84	7,50	35,82	33,39	26,46	36,57
164_A	164	191160,44	443160,56	1,50	48,16	45,73	38,81	48,91
164_B	164	191160,44	443160,56	4,50	50,24	47,82	40,91	51,00
164_C	164	191160,44	443160,56	7,50	52,65	50,24	43,33	53,41
164_D	164	191160,44	443160,56	10,50	55,42	53,02	46,11	56,19
164_E	164	191160,44	443160,56	13,50	54,30	51,90	44,99	55,07
165_A	165	191176,42	443166,55	1,50	46,10	43,67	36,76	46,85
165_B	165	191176,42	443166,55	4,50	47,31	44,90	37,98	48,07
165_C	165	191176,42	443166,55	7,50	49,57	47,16	40,25	50,33
165_D	165	191176,42	443166,55	10,50	51,11	48,71	41,80	51,88
165_E	165	191176,42	443166,55	13,50	50,27	47,88	40,96	51,04
166_B	166	191173,54	443149,42	4,50	32,27	29,79	22,87	32,99
166_C	166	191173,54	443149,42	7,50	35,64	33,20	26,28	36,38
166_D	166	191173,54	443149,42	10,50	39,72	37,32	30,40	40,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
166_E	166	191173,54	443149,42	13,50	38,40	35,99	29,08	39,16
167_A	167	191142,87	443139,02	1,50	47,55	45,11	38,20	48,30
167_B	167	191142,87	443139,02	4,50	49,68	47,26	40,34	50,44
167_C	167	191142,87	443139,02	7,50	52,23	49,82	42,90	52,99
167_D	167	191142,87	443139,02	10,50	55,47	53,07	46,16	56,24
167_E	167	191142,87	443139,02	13,50	54,38	51,98	45,07	55,15
167_F	167	191142,87	443139,02	16,50	55,71	53,32	46,41	56,49
168_F	168	191157,69	443143,58	16,50	50,81	48,43	41,51	51,59
169_B	169	191158,48	443130,95	4,50	30,87	28,39	21,46	31,59
169_C	169	191158,48	443130,95	7,50	32,43	29,96	23,03	33,15
169_D	169	191158,48	443130,95	10,50	36,49	34,08	27,16	37,25
169_E	169	191158,48	443130,95	13,50	38,40	36,00	29,08	39,17
169_F	169	191158,48	443130,95	16,50	36,26	33,86	26,95	37,03
170_F	170	191150,42	443121,09	16,50	36,30	33,90	26,99	37,07
171_F	171	191141,19	443123,37	16,50	52,09	49,70	42,79	52,87
172_B	172	191325,64	443066,58	4,50	30,71	28,25	21,33	31,44
172_C	172	191325,64	443066,58	7,50	33,10	30,66	23,73	33,84
172_D	172	191325,64	443066,58	10,50	34,21	31,78	24,87	34,96
172_E	172	191325,64	443066,58	13,50	36,31	33,89	26,98	37,07
173_A	173	191333,02	443061,59	1,50	29,56	27,10	20,17	30,29
173_B	173	191333,02	443061,59	4,50	30,67	28,21	21,29	31,40
173_C	173	191333,02	443061,59	7,50	32,76	30,32	23,39	33,50
173_D	173	191333,02	443061,59	10,50	33,79	31,36	24,44	34,54
173_E	173	191333,02	443061,59	13,50	35,23	32,82	25,90	35,99
174_A	174	191329,62	443051,90	1,50	30,73	28,28	21,35	31,46
174_B	174	191329,62	443051,90	4,50	33,45	31,03	24,11	34,21
174_C	174	191329,62	443051,90	7,50	31,73	29,30	22,39	32,48
174_D	174	191329,62	443051,90	10,50	28,05	25,63	18,71	28,81
174_E	174	191329,62	443051,90	13,50	13,57	11,05	4,11	14,26
175_D	175	191318,21	443049,41	10,50	31,20	28,75	21,82	31,93
175_E	175	191318,21	443049,41	13,50	34,10	31,67	24,75	34,85
176_B	176	191316,05	443054,58	4,50	30,36	27,88	20,95	31,08
176_C	176	191316,05	443054,58	7,50	32,61	30,15	23,22	33,34
176_D	176	191316,05	443054,58	10,50	35,52	33,08	26,16	36,26
176_E	176	191316,05	443054,58	13,50	38,85	36,43	29,52	39,61
177_B	177	191313,47	443059,97	4,50	29,97	27,48	20,55	30,68
177_C	177	191313,47	443059,97	7,50	31,97	29,49	22,57	32,69
177_D	177	191313,47	443059,97	10,50	35,24	32,80	25,89	35,99
177_E	177	191313,47	443059,97	13,50	38,55	36,14	29,22	39,31
178_D	178	191312,61	443069,03	10,50	39,87	37,45	30,53	40,63
178_E	178	191312,61	443069,03	13,50	41,95	39,54	32,62	42,71
179_A	179	191319,20	443071,02	1,50	29,20	26,74	19,81	29,93
179_B	179	191319,20	443071,02	4,50	30,59	28,14	21,21	31,32
179_C	179	191319,20	443071,02	7,50	33,00	30,56	23,64	33,74
179_D	179	191319,20	443071,02	10,50	34,91	32,48	25,56	35,66
179_E	179	191319,20	443071,02	13,50	35,86	33,44	26,53	36,62
18_B	18	191359,05	443090,24	4,50	29,69	27,20	20,27	30,40
18_C	18	191359,05	443090,24	7,50	32,54	30,07	23,15	33,27
180_B	180	191297,81	443044,11	4,50	30,00	27,50	20,57	30,71
180_C	180	191297,81	443044,11	7,50	34,02	31,58	24,65	34,76
180_D	180	191297,81	443044,11	10,50	36,75	34,33	27,42	37,51
180_E	180	191297,81	443044,11	13,50	36,16	33,75	26,84	36,92
180_F	180	191297,81	443044,11	16,50	35,71	33,32	26,40	36,48
181_E	181	191302,36	443038,28	13,50	37,84	35,44	28,53	38,61
181_F	181	191302,36	443038,28	16,50	36,20	33,80	26,89	36,97
182_E	182	191298,79	443030,68	13,50	15,60	13,11	6,18	16,31
182_F	182	191298,79	443030,68	16,50	15,43	12,95	6,02	16,15
183_A	183	191290,72	443028,83	1,50	29,65	27,15	20,21	30,35
183_B	183	191290,72	443028,83	4,50	34,42	31,97	25,04	35,15
183_C	183	191290,72	443028,83	7,50	40,45	38,05	31,13	41,22
183_D	183	191290,72	443028,83	10,50	41,55	39,13	32,22	42,31
183_E	183	191290,72	443028,83	13,50	42,40	39,99	33,08	43,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_F	183	191290,72	443028,83	16,50	43,55	41,15	34,23	44,32
184_B	184	191286,13	443034,38	4,50	34,38	31,93	25,00	35,11
184_C	184	191286,13	443034,38	7,50	40,35	37,94	31,03	41,11
184_D	184	191286,13	443034,38	10,50	41,28	38,87	31,95	42,04
184_E	184	191286,13	443034,38	13,50	42,23	39,82	32,90	42,99
184_F	184	191286,13	443034,38	16,50	43,51	41,10	34,19	44,27
185_A	185	191282,20	443039,06	1,50	29,81	27,31	20,38	30,52
185_B	185	191282,20	443039,06	4,50	33,83	31,37	24,45	34,56
185_C	185	191282,20	443039,06	7,50	39,90	37,48	30,57	40,66
185_D	185	191282,20	443039,06	10,50	41,07	38,65	31,74	41,83
185_E	185	191282,20	443039,06	13,50	41,97	39,56	32,64	42,73
185_F	185	191282,20	443039,06	16,50	43,62	41,21	34,30	44,38
186_A	186	191278,82	443043,14	1,50	29,91	27,41	20,48	30,62
186_B	186	191278,82	443043,14	4,50	33,61	31,14	24,22	34,34
186_C	186	191278,82	443043,14	7,50	39,68	37,26	30,35	40,44
186_D	186	191278,82	443043,14	10,50	40,54	38,11	31,20	41,29
186_E	186	191278,82	443043,14	13,50	41,75	39,33	32,42	42,51
186_F	186	191278,82	443043,14	16,50	43,41	41,00	34,09	44,17
187_D	187	191279,88	443047,91	10,50	41,38	38,95	32,04	42,13
187_E	187	191279,88	443047,91	13,50	42,41	40,00	33,08	43,17
187_F	187	191279,88	443047,91	16,50	44,39	41,98	35,07	45,15
188_B	188	191285,65	443052,70	4,50	30,38	27,88	20,94	31,08
188_C	188	191285,65	443052,70	7,50	33,73	31,25	24,31	34,44
188_D	188	191285,65	443052,70	10,50	41,73	39,31	32,39	42,49
188_E	188	191285,65	443052,70	13,50	42,93	40,52	33,60	43,69
188_F	188	191285,65	443052,70	16,50	44,66	42,26	35,35	45,43
189_B	189	191292,05	443051,04	4,50	29,44	26,94	20,01	30,15
189_C	189	191292,05	443051,04	7,50	32,48	30,01	23,09	33,21
189_D	189	191292,05	443051,04	10,50	35,46	33,03	26,11	36,21
189_E	189	191292,05	443051,04	13,50	35,98	33,57	26,66	36,74
189_F	189	191292,05	443051,04	16,50	36,16	33,76	26,85	36,93
19_A	19	191369,39	443084,93	1,50	32,67	30,25	23,32	33,42
19_B	19	191369,39	443084,93	4,50	34,43	32,02	25,10	35,19
19_C	19	191369,39	443084,93	7,50	32,70	30,28	23,37	33,46
190_A	190	191307,84	443033,81	1,50	27,73	25,25	18,32	28,45
190_B	190	191307,84	443033,81	4,50	30,51	28,08	21,16	31,26
190_C	190	191307,84	443033,81	7,50	29,42	27,00	20,08	30,18
190_D	190	191307,84	443033,81	10,50	24,36	21,93	15,01	25,11
191_A	191	191300,87	443028,03	1,50	24,99	22,48	15,55	25,69
191_B	191	191300,87	443028,03	4,50	26,26	23,79	16,86	26,98
191_C	191	191300,87	443028,03	7,50	27,70	25,27	18,35	28,45
191_D	191	191300,87	443028,03	10,50	24,53	22,10	15,18	25,28
192_A	192	191294,07	443024,79	1,50	29,49	26,99	20,06	30,20
192_B	192	191294,07	443024,79	4,50	34,79	32,34	25,41	35,52
192_C	192	191294,07	443024,79	7,50	40,72	38,32	31,41	41,49
192_D	192	191294,07	443024,79	10,50	41,62	39,20	32,29	42,38
193_B	193	191301,23	443042,23	4,50	30,82	28,33	21,41	31,53
193_C	193	191301,23	443042,23	7,50	33,80	31,35	24,42	34,53
193_D	193	191301,23	443042,23	10,50	37,67	35,26	28,34	38,43
194_D	194	191305,91	443039,17	10,50	37,58	35,17	28,26	38,34
20_A	20	191186,95	443157,61	1,50	41,11	38,68	31,76	41,86
20_B	20	191186,95	443157,61	4,50	43,46	41,04	34,12	44,22
20_C	20	191186,95	443157,61	7,50	46,76	44,35	37,44	47,52
20001a_C	20001a	191202,72	443203,14	7,50	51,10	48,70	41,79	51,87
20001a_D	20001a	191202,72	443203,14	10,50	50,74	48,34	41,42	51,51
20001a_E	20001a	191202,72	443203,14	13,50	51,30	48,90	41,99	52,07
20001a_F	20001a	191202,72	443203,14	16,50	51,90	49,50	42,59	52,67
20001b_A	20001b	191203,10	443202,96	19,50	52,12	49,72	42,81	52,89
20001b_B	20001b	191203,10	443202,96	22,50	52,20	49,80	42,89	52,97
20001b_C	20001b	191203,10	443202,96	25,50	52,23	49,83	42,92	53,00
20001b_D	20001b	191203,10	443202,96	28,50	52,10	49,70	42,79	52,87
20001b_E	20001b	191203,10	443202,96	31,50	51,93	49,52	42,61	52,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20001b_F	20001b	191203,10	443202,96	34,50	51,88	49,47	42,56	52,64
20002a_C	20002a	191195,82	443202,81	7,50	54,26	51,87	44,95	55,03
20002a_D	20002a	191195,82	443202,81	10,50	53,77	51,37	44,46	54,54
20002a_E	20002a	191195,82	443202,81	13,50	54,21	51,81	44,90	54,98
20002a_F	20002a	191195,82	443202,81	16,50	55,09	52,70	45,79	55,87
20002b_A	20002b	191195,54	443202,31	19,50	55,40	53,00	46,09	56,17
20002b_B	20002b	191195,54	443202,31	22,50	55,53	53,13	46,22	56,30
20002b_C	20002b	191195,54	443202,31	25,50	55,60	53,20	46,28	56,37
20002b_D	20002b	191195,54	443202,31	28,50	55,38	52,98	46,06	56,15
20002b_E	20002b	191195,54	443202,31	31,50	55,36	52,95	46,04	56,12
20002b_F	20002b	191195,54	443202,31	34,50	55,37	52,97	46,05	56,14
20003a_C	20003a	191190,90	443193,11	7,50	53,86	51,46	44,55	54,63
20003a_D	20003a	191190,90	443193,11	10,50	53,57	51,17	44,26	54,34
20003a_E	20003a	191190,90	443193,11	13,50	53,91	51,52	44,60	54,68
20003a_F	20003a	191190,90	443193,11	16,50	54,88	52,48	45,57	55,65
20003b_A	20003b	191190,48	443192,33	19,50	55,30	52,91	45,99	56,07
20003b_B	20003b	191190,48	443192,33	22,50	55,49	53,10	46,18	56,26
20003b_C	20003b	191190,48	443192,33	25,50	55,51	53,12	46,20	56,28
20003b_D	20003b	191190,48	443192,33	28,50	55,27	52,87	45,95	56,04
20003b_E	20003b	191190,48	443192,33	31,50	55,30	52,89	45,98	56,06
20003b_F	20003b	191190,48	443192,33	34,50	55,32	52,92	46,00	56,09
20004a_C	20004a	191185,05	443181,54	7,50	53,10	50,70	43,78	53,87
20004a_D	20004a	191185,05	443181,54	10,50	54,18	51,79	44,87	54,95
20004a_E	20004a	191185,05	443181,54	13,50	53,36	50,97	44,05	54,13
20004a_F	20004a	191185,05	443181,54	16,50	54,54	52,15	45,24	55,32
20004b_A	20004b	191184,72	443180,88	19,50	55,07	52,68	45,76	55,84
20004b_B	20004b	191184,72	443180,88	22,50	55,29	52,89	45,98	56,06
20004b_C	20004b	191184,72	443180,88	25,50	55,37	52,97	46,06	56,14
20004b_D	20004b	191184,72	443180,88	28,50	55,11	52,71	45,79	55,88
20004b_E	20004b	191184,72	443180,88	31,50	55,15	52,75	45,84	55,92
20004b_F	20004b	191184,72	443180,88	34,50	55,25	52,85	45,94	56,02
20005a_C	20005a	191188,61	443174,45	7,50	48,44	46,04	39,13	49,21
20005a_D	20005a	191188,61	443174,45	10,50	49,87	47,47	40,56	50,64
20005a_E	20005a	191188,61	443174,45	13,50	48,98	46,58	39,67	49,75
20005a_F	20005a	191188,61	443174,45	16,50	49,83	47,44	40,53	50,61
20005b_A	20005b	191189,05	443174,17	19,50	50,45	48,06	41,15	51,23
20005b_B	20005b	191189,05	443174,17	22,50	50,85	48,46	41,55	51,63
20005b_C	20005b	191189,05	443174,17	25,50	50,98	48,58	41,67	51,75
20005b_D	20005b	191189,05	443174,17	28,50	50,97	48,57	41,66	51,74
20005b_E	20005b	191189,05	443174,17	31,50	51,06	48,66	41,75	51,83
20005b_F	20005b	191189,05	443174,17	34,50	51,48	49,08	42,16	52,25
20006a_C	20006a	191197,23	443175,33	7,50	37,35	34,94	28,02	38,11
20006a_D	20006a	191197,23	443175,33	10,50	39,70	37,30	30,39	40,47
20006a_E	20006a	191197,23	443175,33	13,50	38,18	35,77	28,86	38,94
20006a_F	20006a	191197,23	443175,33	16,50	35,91	33,51	26,60	36,68
20006b_A	20006b	191196,91	443174,67	19,50	34,23	31,83	24,92	35,00
20006b_B	20006b	191196,91	443174,67	22,50	34,71	32,31	25,40	35,48
20006b_C	20006b	191196,91	443174,67	25,50	35,17	32,77	25,86	35,94
20006b_D	20006b	191196,91	443174,67	28,50	29,48	27,06	20,15	30,24
20006b_E	20006b	191196,91	443174,67	31,50	30,53	28,12	21,20	31,29
20006b_F	20006b	191196,91	443174,67	34,50	31,11	28,70	21,79	31,87
20007a_C	20007a	191202,96	443187,01	7,50	36,68	34,27	27,36	37,44
20007a_D	20007a	191202,96	443187,01	10,50	37,89	35,48	28,57	38,65
20007a_E	20007a	191202,96	443187,01	13,50	36,13	33,73	26,82	36,90
20007a_F	20007a	191202,96	443187,01	16,50	34,14	31,73	24,82	34,90
20007b_A	20007b	191202,64	443186,37	19,50	32,90	30,49	23,58	33,66
20007b_B	20007b	191202,64	443186,37	22,50	33,41	31,00	24,09	34,17
20007b_C	20007b	191202,64	443186,37	25,50	33,86	31,46	24,54	34,63
20007b_D	20007b	191202,64	443186,37	28,50	29,98	27,56	20,64	30,74
20007b_E	20007b	191202,64	443186,37	31,50	30,97	28,55	21,64	31,73
20007b_F	20007b	191202,64	443186,37	34,50	31,84	29,43	22,52	32,60
20008a_C	20008a	191208,00	443196,60	7,50	35,37	32,96	26,04	36,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20008a_D	20008a	191208,00	443196,60	10,50	36,86	34,45	27,53	37,62
20008a_E	20008a	191208,00	443196,60	13,50	35,21	32,80	25,89	35,97
20008a_F	20008a	191208,00	443196,60	16,50	34,97	32,56	25,65	35,73
20008b_A	20008b	191207,72	443196,10	19,50	32,91	30,50	23,59	33,67
20008b_B	20008b	191207,72	443196,10	22,50	33,36	30,97	24,05	34,13
20008b_C	20008b	191207,72	443196,10	25,50	33,78	31,38	24,46	34,55
20008b_D	20008b	191207,72	443196,10	28,50	29,99	27,58	20,66	30,75
20008b_E	20008b	191207,72	443196,10	31,50	30,62	28,21	21,29	31,38
20008b_F	20008b	191207,72	443196,10	34,50	31,26	28,85	21,93	32,02
203_A	203	191230,21	443054,61	1,50	31,58	29,10	22,17	32,30
203_B	203	191230,21	443054,61	4,50	32,42	29,93	23,00	33,13
203_C	203	191230,21	443054,61	7,50	34,82	32,36	25,43	35,55
203_D	203	191230,21	443054,61	10,50	37,84	35,41	28,49	38,59
203_E	203	191230,21	443054,61	13,50	41,31	38,89	31,97	42,07
204_C	204	191236,45	443051,97	7,50	33,37	30,89	23,95	34,08
204_D	204	191236,45	443051,97	10,50	37,86	35,43	28,52	38,61
204_E	204	191236,45	443051,97	13,50	40,45	38,04	31,13	41,21
205_B	205	191239,32	443045,75	4,50	29,25	26,79	19,87	29,98
205_C	205	191239,32	443045,75	7,50	27,08	24,64	17,72	27,82
205_D	205	191239,32	443045,75	10,50	23,85	21,44	14,52	24,61
205_E	205	191239,32	443045,75	13,50	21,03	18,59	11,68	21,78
206_B	206	191235,24	443041,40	4,50	27,13	24,67	17,74	27,86
206_C	206	191235,24	443041,40	7,50	26,12	23,67	16,75	26,86
206_D	206	191235,24	443041,40	10,50	22,71	20,29	13,37	23,47
206_E	206	191235,24	443041,40	13,50	20,53	18,10	11,18	21,28
207_A	207	191231,08	443037,02	1,50	28,25	25,80	18,88	28,99
207_B	207	191231,08	443037,02	4,50	29,42	26,98	20,06	30,16
207_C	207	191231,08	443037,02	7,50	28,44	26,01	19,08	29,19
207_D	207	191231,08	443037,02	10,50	25,69	23,28	16,37	26,45
207_E	207	191231,08	443037,02	13,50	21,21	18,79	11,86	21,96
208_A	208	191222,69	443041,30	1,50	43,31	40,90	33,99	44,07
208_B	208	191222,69	443041,30	4,50	44,97	42,56	35,64	45,73
208_C	208	191222,69	443041,30	7,50	45,98	43,57	36,66	46,74
208_D	208	191222,69	443041,30	10,50	46,29	43,89	36,98	47,06
208_E	208	191222,69	443041,30	13,50	46,55	44,15	37,23	47,32
209_E	209	191220,46	443052,13	13,50	46,39	43,99	37,07	47,16
21_B	21	191180,19	443149,32	4,50	32,67	30,21	23,29	33,40
21_C	21	191180,19	443149,32	7,50	36,08	33,63	26,71	36,82
210_A	210	191226,85	443054,83	1,50	31,81	29,32	22,40	32,52
210_B	210	191226,85	443054,83	4,50	32,74	30,26	23,33	33,46
210_C	210	191226,85	443054,83	7,50	35,36	32,91	25,98	36,09
210_D	210	191226,85	443054,83	10,50	38,32	35,90	28,98	39,08
210_E	210	191226,85	443054,83	13,50	41,54	39,13	32,22	42,30
211_A	211	191203,36	443080,40	1,50	29,77	27,30	20,37	30,49
211_B	211	191203,36	443080,40	4,50	30,66	28,19	21,25	31,38
211_C	211	191203,36	443080,40	7,50	33,66	31,23	24,30	34,41
211_D	211	191203,36	443080,40	10,50	37,34	34,92	28,00	38,10
211_E	211	191203,36	443080,40	13,50	39,27	36,85	29,93	40,03
211_F	211	191203,36	443080,40	16,50	40,64	38,23	31,31	41,40
212_A	212	191208,64	443075,43	1,50	30,50	28,02	21,09	31,22
212_B	212	191208,64	443075,43	4,50	32,68	30,19	23,26	33,39
212_C	212	191208,64	443075,43	7,50	35,63	33,18	26,27	36,37
212_D	212	191208,64	443075,43	10,50	37,60	35,17	28,26	38,35
212_E	212	191208,64	443075,43	13,50	39,23	36,81	29,89	39,99
212_F	212	191208,64	443075,43	16,50	40,17	37,75	30,84	40,93
213_E	213	191205,74	443067,72	13,50	34,78	32,38	25,46	35,55
213_F	213	191205,74	443067,72	16,50	16,75	14,31	7,39	17,49
214_A	214	191196,81	443065,68	1,50	44,01	41,59	34,68	44,77
214_B	214	191196,81	443065,68	4,50	45,68	43,27	36,35	46,44
214_C	214	191196,81	443065,68	7,50	47,24	44,83	37,92	48,00
214_D	214	191196,81	443065,68	10,50	47,78	45,38	38,46	48,55
214_E	214	191196,81	443065,68	13,50	47,92	45,52	38,61	48,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
214_F	214	191196,81	443065,68	16,50	48,44	46,05	39,13	49,21
215_B	215	191191,54	443070,66	4,50	45,85	43,44	36,53	46,61
215_C	215	191191,54	443070,66	7,50	47,51	45,11	38,19	48,28
215_D	215	191191,54	443070,66	10,50	48,01	45,61	38,70	48,78
215_E	215	191191,54	443070,66	13,50	48,15	45,75	38,84	48,92
215_F	215	191191,54	443070,66	16,50	48,73	46,33	39,41	49,50
216_A	216	191187,45	443074,51	1,50	44,50	42,09	35,17	45,26
216_B	216	191187,45	443074,51	4,50	46,12	43,71	36,80	46,88
216_C	216	191187,45	443074,51	7,50	47,80	45,39	38,48	48,56
216_D	216	191187,45	443074,51	10,50	48,43	46,03	39,12	49,20
216_E	216	191187,45	443074,51	13,50	48,68	46,27	39,36	49,44
216_F	216	191187,45	443074,51	16,50	48,98	46,59	39,67	49,75
217_E	217	191190,19	443082,50	13,50	48,38	45,98	39,07	49,15
217_F	217	191190,19	443082,50	16,50	48,58	46,18	39,27	49,35
218_E	218	191197,94	443085,66	13,50	38,79	36,37	29,45	39,55
218_F	218	191197,94	443085,66	16,50	40,17	37,76	30,85	40,93
219_A	219	191201,71	443084,59	1,50	27,41	24,92	18,00	28,12
219_B	219	191201,71	443084,59	4,50	28,73	26,27	19,35	29,46
219_C	219	191201,71	443084,59	7,50	32,67	30,26	23,35	33,43
219_D	219	191201,71	443084,59	10,50	33,74	31,35	24,43	34,51
22_A	22	191191,14	443154,20	1,50	40,72	38,28	31,37	41,47
22_B	22	191191,14	443154,20	4,50	43,05	40,63	33,71	43,81
22_C	22	191191,14	443154,20	7,50	46,05	43,65	36,74	46,82
220_A	220	191183,81	443077,94	1,50	44,44	42,03	35,11	45,20
220_B	220	191183,81	443077,94	4,50	45,91	43,49	36,58	46,67
220_C	220	191183,81	443077,94	7,50	47,79	45,39	38,48	48,56
220_D	220	191183,81	443077,94	10,50	48,47	46,08	39,16	49,24
221_A	221	191187,85	443084,76	1,50	44,15	41,73	34,81	44,91
221_B	221	191187,85	443084,76	4,50	45,68	43,27	36,35	46,44
221_C	221	191187,85	443084,76	7,50	47,51	45,11	38,20	48,28
221_D	221	191187,85	443084,76	10,50	48,22	45,82	38,91	48,99
222_A	222	191194,37	443091,67	1,50	43,38	40,96	34,04	44,14
222_B	222	191194,37	443091,67	4,50	45,00	42,59	35,67	45,76
222_C	222	191194,37	443091,67	7,50	46,99	44,58	37,67	47,75
222_D	222	191194,37	443091,67	10,50	47,44	45,04	38,13	48,21
223_D	223	191199,43	443089,60	10,50	37,86	35,43	28,51	38,61
224_B	224	191153,61	443123,95	4,50	31,08	28,65	21,72	31,83
224_C	224	191153,61	443123,95	7,50	31,72	29,28	22,36	32,46
224_D	224	191153,61	443123,95	10,50	34,60	32,19	25,28	35,36
224_E	224	191153,61	443123,95	13,50	36,87	34,47	27,55	37,64
227_B	227	191145,68	443113,87	4,50	46,90	44,47	37,56	47,65
227_C	227	191145,68	443113,87	7,50	49,16	46,75	39,83	49,92
227_D	227	191145,68	443113,87	10,50	51,39	48,99	42,08	52,16
227_E	227	191145,68	443113,87	13,50	51,59	49,20	42,28	52,36
229_B	229	191142,10	443117,25	4,50	46,90	44,47	37,56	47,65
229_C	229	191142,10	443117,25	7,50	49,16	46,75	39,83	49,92
229_D	229	191142,10	443117,25	10,50	51,72	49,32	42,41	52,49
229_E	229	191142,10	443117,25	13,50	51,91	49,52	42,60	52,68
23_B	23	191184,37	443145,91	4,50	33,09	30,62	23,69	33,81
23_C	23	191184,37	443145,91	7,50	36,40	33,95	27,02	37,13
230_B	230	191136,98	443122,24	4,50	47,00	44,57	37,65	47,75
230_C	230	191136,98	443122,24	7,50	49,33	46,92	40,01	50,09
230_D	230	191136,98	443122,24	10,50	52,29	49,89	42,97	53,06
230_E	230	191136,98	443122,24	13,50	52,55	50,15	43,24	53,32
231_A	231	191133,66	443127,69	1,50	47,00	44,57	37,64	47,75
231_B	231	191133,66	443127,69	4,50	49,33	46,90	39,98	50,08
231_C	231	191133,66	443127,69	7,50	52,05	49,64	42,72	52,81
231_D	231	191133,66	443127,69	10,50	55,38	52,99	46,07	56,15
231_E	231	191133,66	443127,69	13,50	54,40	52,00	45,09	55,17
232_B	232	191162,59	443119,50	4,50	32,58	30,15	23,23	33,33
232_C	232	191162,59	443119,50	7,50	33,57	31,12	24,20	34,31
232_D	232	191162,59	443119,50	10,50	35,26	32,80	25,88	35,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
233_A	233	191168,30	443117,08	1,50	31,16	28,72	21,80	31,90
233_B	233	191168,30	443117,08	4,50	31,58	29,12	22,19	32,31
233_C	233	191168,30	443117,08	7,50	33,44	30,97	24,04	34,16
233_D	233	191168,30	443117,08	10,50	36,05	33,62	26,70	36,80
234_A	234	191164,60	443107,65	1,50	40,24	37,82	30,91	41,00
234_B	234	191164,60	443107,65	4,50	41,27	38,85	31,94	42,03
234_C	234	191164,60	443107,65	7,50	41,66	39,24	32,33	42,42
234_D	234	191164,60	443107,65	10,50	42,70	40,29	33,37	43,46
235_A	235	191155,68	443104,45	1,50	45,04	42,61	35,69	45,79
235_B	235	191155,68	443104,45	4,50	46,59	44,17	37,25	47,35
235_C	235	191155,68	443104,45	7,50	48,85	46,45	39,53	49,62
235_D	235	191155,68	443104,45	10,50	50,48	48,09	41,17	51,25
236_B	236	191151,92	443107,99	4,50	46,68	44,27	37,34	47,44
236_C	236	191151,92	443107,99	7,50	48,83	46,42	39,50	49,59
236_D	236	191151,92	443107,99	10,50	50,87	48,48	41,56	51,64
237_B	237	191148,41	443111,30	4,50	46,77	44,35	37,44	47,53
237_C	237	191148,41	443111,30	7,50	49,03	46,63	39,71	49,80
237_D	237	191148,41	443111,30	10,50	51,12	48,72	41,81	51,89
238_B	238	191156,70	443121,07	4,50	31,08	28,64	21,72	31,82
238_C	238	191156,70	443121,07	7,50	31,75	29,31	22,38	32,49
238_D	238	191156,70	443121,07	10,50	34,19	31,78	24,86	34,95
239_C	239	191281,53	443090,08	7,50	30,01	27,54	20,61	30,73
239_D	239	191281,53	443090,08	10,50	30,22	27,79	20,87	30,97
24_A	24	191195,32	443150,79	1,50	40,38	37,94	31,03	41,13
24_B	24	191195,32	443150,79	4,50	42,72	40,30	33,38	43,48
24_C	24	191195,32	443150,79	7,50	45,50	43,10	36,19	46,27
240_B	240	191276,44	443087,07	4,50	28,09	25,62	18,69	28,81
240_C	240	191276,44	443087,07	7,50	29,25	26,77	19,84	29,97
240_D	240	191276,44	443087,07	10,50	32,07	29,60	22,67	32,79
241_B	241	191273,76	443087,62	4,50	25,76	23,28	16,36	26,48
241_C	241	191273,76	443087,62	7,50	27,13	24,67	17,74	27,86
241_D	241	191273,76	443087,62	10,50	28,46	26,03	19,11	29,21
242_B	242	191271,30	443084,99	4,50	25,56	23,08	16,14	26,27
242_C	242	191271,30	443084,99	7,50	26,88	24,40	17,48	27,60
242_D	242	191271,30	443084,99	10,50	26,50	24,04	17,11	27,23
243_A	243	191259,95	443095,07	1,50	33,27	30,77	23,84	33,98
243_B	243	191259,95	443095,07	4,50	37,25	34,79	27,87	37,98
243_C	243	191259,95	443095,07	7,50	41,34	38,93	32,01	42,10
243_D	243	191259,95	443095,07	10,50	43,38	40,97	34,05	44,14
244_B	244	191263,47	443098,86	4,50	37,71	35,27	28,34	38,45
244_C	244	191263,47	443098,86	7,50	41,80	39,39	32,47	42,56
244_D	244	191263,47	443098,86	10,50	43,27	40,87	33,95	44,04
245_A	245	191267,11	443102,87	1,50	33,41	30,92	23,99	34,12
245_B	245	191267,11	443102,87	4,50	37,61	35,17	28,24	38,35
245_C	245	191267,11	443102,87	7,50	41,73	39,32	32,40	42,49
245_D	245	191267,11	443102,87	10,50	43,46	41,05	34,14	44,22
246_A	246	191276,79	443099,75	1,50	31,14	28,66	21,73	31,86
246_B	246	191276,79	443099,75	4,50	35,89	33,47	26,55	36,65
246_C	246	191276,79	443099,75	7,50	38,32	35,90	28,99	39,08
246_D	246	191276,79	443099,75	10,50	40,14	37,73	30,81	40,90
247_B	247	191267,56	443080,95	4,50	25,98	23,49	16,56	26,69
247_C	247	191267,56	443080,95	7,50	26,45	23,98	17,05	27,17
247_D	247	191267,56	443080,95	10,50	26,70	24,24	17,31	27,43
247_E	247	191267,56	443080,95	13,50	28,44	25,99	19,07	29,18
248_B	248	191266,14	443075,20	4,50	26,16	23,70	16,77	26,89
248_C	248	191266,14	443075,20	7,50	26,28	23,81	16,88	27,00
248_D	248	191266,14	443075,20	10,50	26,88	24,40	17,47	27,60
248_E	248	191266,14	443075,20	13,50	29,72	27,26	20,34	30,45
249_D	249	191263,96	443069,47	10,50	26,81	24,35	17,42	27,54
249_E	249	191263,96	443069,47	13,50	31,76	29,35	22,43	32,52
25_B	25	191188,56	443142,49	4,50	33,50	31,03	24,10	34,22
25_C	25	191188,56	443142,49	7,50	37,01	34,55	27,63	37,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_A	250	191253,52	443073,65	1,50	30,47	27,99	21,06	31,19
250_B	250	191253,52	443073,65	4,50	33,00	30,54	23,61	33,73
250_C	250	191253,52	443073,65	7,50	34,57	32,11	25,18	35,30
250_D	250	191253,52	443073,65	10,50	37,66	35,22	28,30	38,40
250_E	250	191253,52	443073,65	13,50	42,01	39,60	32,68	42,77
251_A	251	191249,16	443083,35	1,50	33,73	31,25	24,31	34,44
251_B	251	191249,16	443083,35	4,50	37,27	34,81	27,89	38,00
251_C	251	191249,16	443083,35	7,50	41,10	38,69	31,77	41,86
251_D	251	191249,16	443083,35	10,50	43,78	41,37	34,46	44,54
251_E	251	191249,16	443083,35	13,50	44,77	42,37	35,45	45,54
252_B	252	191252,68	443087,18	4,50	37,20	34,75	27,83	37,94
252_C	252	191252,68	443087,18	7,50	41,83	39,41	32,50	42,59
252_D	252	191252,68	443087,18	10,50	43,64	41,23	34,31	44,40
252_E	252	191252,68	443087,18	13,50	44,64	42,23	35,32	45,40
253_A	253	191256,22	443091,04	1,50	33,47	30,98	24,05	34,18
253_B	253	191256,22	443091,04	4,50	37,82	35,37	28,45	38,56
253_C	253	191256,22	443091,04	7,50	42,17	39,76	32,85	42,93
253_D	253	191256,22	443091,04	10,50	43,79	41,38	34,47	44,55
253_E	253	191256,22	443091,04	13,50	44,57	42,16	35,25	45,33
254_E	254	191263,95	443088,23	13,50	40,79	38,38	31,47	41,55
255_A	255	191303,53	443114,74	1,50	25,58	23,12	16,20	26,31
255_B	255	191303,53	443114,74	4,50	24,00	21,51	14,58	24,71
255_C	255	191303,53	443114,74	7,50	25,61	23,12	16,19	26,32
255_D	255	191303,53	443114,74	10,50	28,77	26,31	19,39	29,50
255_E	255	191303,53	443114,74	13,50	31,61	29,21	22,29	32,38
256_A	256	191301,09	443109,91	1,50	25,70	23,26	16,34	26,44
256_B	256	191301,09	443109,91	4,50	23,17	20,71	13,78	23,90
256_C	256	191301,09	443109,91	7,50	23,47	20,99	14,06	24,19
256_D	256	191301,09	443109,91	10,50	24,90	22,42	15,49	25,62
256_E	256	191301,09	443109,91	13,50	23,32	20,83	13,90	24,03
257_B	257	191302,05	443106,47	4,50	24,14	21,69	14,77	24,88
257_C	257	191302,05	443106,47	7,50	24,52	22,05	15,13	25,25
257_D	257	191302,05	443106,47	10,50	25,62	23,14	16,21	26,34
257_E	257	191302,05	443106,47	13,50	28,74	26,25	19,32	29,45
258_D	258	191303,27	443103,11	10,50	30,52	28,05	21,12	31,24
258_E	258	191303,27	443103,11	13,50	33,99	31,59	24,68	34,76
259_D	259	191300,89	443098,43	10,50	32,61	30,17	23,24	33,35
259_E	259	191300,89	443098,43	13,50	33,94	31,53	24,62	34,70
26_A	26	191199,51	443147,37	1,50	39,69	37,26	30,34	40,44
26_B	26	191199,51	443147,37	4,50	42,13	39,71	32,79	42,89
26_C	26	191199,51	443147,37	7,50	45,03	42,63	35,71	45,80
260_A	260	191293,66	443098,73	1,50	28,15	25,66	18,73	28,86
260_B	260	191293,66	443098,73	4,50	29,76	27,27	20,33	30,47
260_C	260	191293,66	443098,73	7,50	32,31	29,83	22,89	33,02
260_D	260	191293,66	443098,73	10,50	35,59	33,15	26,22	36,33
260_E	260	191293,66	443098,73	13,50	39,61	37,19	30,28	40,37
261_A	261	191288,73	443103,60	1,50	32,36	29,89	22,96	33,08
261_B	261	191288,73	443103,60	4,50	36,73	34,31	27,38	37,48
261_C	261	191288,73	443103,60	7,50	38,83	36,40	29,49	39,58
261_D	261	191288,73	443103,60	10,50	40,62	38,20	31,28	41,38
261_E	261	191288,73	443103,60	13,50	42,32	39,91	33,00	43,08
262_B	262	191291,46	443108,95	4,50	36,31	33,88	26,96	37,06
262_C	262	191291,46	443108,95	7,50	39,22	36,80	29,89	39,98
262_D	262	191291,46	443108,95	10,50	39,84	37,42	30,50	40,60
262_E	262	191291,46	443108,95	13,50	42,23	39,82	32,91	42,99
264_A	264	191293,78	443113,60	1,50	31,63	29,15	22,23	32,35
264_B	264	191293,78	443113,60	4,50	35,69	33,26	26,34	36,44
264_C	264	191293,78	443113,60	7,50	38,22	35,81	28,89	38,98
264_D	264	191293,78	443113,60	10,50	39,58	37,15	30,24	40,33
264_E	264	191293,78	443113,60	13,50	42,41	40,01	33,09	43,18
265_A	265	191296,22	443118,43	1,50	29,19	26,71	19,79	29,91
265_B	265	191296,22	443118,43	4,50	31,43	28,97	22,04	32,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_C	265	191296,22	443118,43	7,50	33,37	30,91	23,98	34,10
265_D	265	191296,22	443118,43	10,50	37,66	35,22	28,30	38,40
265_E	265	191296,22	443118,43	13,50	42,67	40,26	33,35	43,43
266_C	266	191301,57	443119,93	7,50	30,12	27,64	20,71	30,84
266_D	266	191301,57	443119,93	10,50	34,14	31,70	24,78	34,88
266_E	266	191301,57	443119,93	13,50	38,74	36,34	29,43	39,51
267_A	267	191359,59	443076,77	1,50	33,06	30,63	23,71	33,81
267_B	267	191359,59	443076,77	4,50	34,47	32,05	25,13	35,23
267_C	267	191359,59	443076,77	7,50	32,29	29,87	22,95	33,05
267_D	267	191359,59	443076,77	10,50	24,97	22,53	15,61	25,71
268_A	268	191354,36	443072,41	1,50	33,07	30,63	23,72	33,82
268_B	268	191354,36	443072,41	4,50	34,58	32,17	25,24	35,34
268_C	268	191354,36	443072,41	7,50	32,76	30,34	23,42	33,52
268_D	268	191354,36	443072,41	10,50	24,95	22,52	15,59	25,70
269_A	269	191344,57	443073,09	1,50	32,90	30,45	23,54	33,64
269_B	269	191344,57	443073,09	4,50	34,14	31,71	24,79	34,89
269_C	269	191344,57	443073,09	7,50	32,37	29,93	23,01	33,11
269_D	269	191344,57	443073,09	10,50	30,51	28,05	21,12	31,24
27_B	27	191192,74	443139,08	4,50	36,58	34,14	27,22	37,32
27_C	27	191192,74	443139,08	7,50	38,93	36,50	29,58	39,68
270_D	270	191339,64	443079,86	10,50	35,03	32,59	25,66	35,77
271_D	271	191342,42	443085,41	10,50	36,32	33,88	26,96	37,06
272_D	272	191352,67	443083,17	10,50	33,28	30,85	23,94	34,03
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	36,86	34,44	27,53	37,62
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	37,78	35,37	28,46	38,54
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	37,67	35,26	28,35	38,43
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	36,33	33,93	27,01	37,10
274_B	274	191351,43	443110,63	4,50	28,45	25,95	19,02	29,16
274_C	274	191351,43	443110,63	7,50	30,27	27,79	20,86	30,99
274_D	274	191351,43	443110,63	10,50	32,98	30,55	23,62	33,73
274_E	274	191351,43	443110,63	13,50	38,28	35,86	28,95	39,04
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	30,81	28,38	21,46	31,56
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	27,65	25,21	18,29	28,39
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	31,32	28,92	22,00	32,09
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	40,08	37,68	30,76	40,85
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	35,44	33,01	26,10	36,19
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	36,38	33,97	27,06	37,14
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	36,04	33,63	26,72	36,80
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	35,36	32,96	26,04	36,13
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	35,08	32,67	25,76	35,84
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	34,28	31,85	24,94	35,03
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	30,90	28,47	21,56	31,65
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	25,29	22,85	15,93	26,03
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	19,92	17,46	10,53	20,65
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	21,36	18,91	11,99	22,10
279_F	279	191372,52	443099,90	16,50	38,72	36,31	29,40	39,48
28_B	28	191168,79	443124,12	4,50	32,69	30,24	23,32	33,43
28_C	28	191168,79	443124,12	7,50	34,29	31,83	24,91	35,02
280_B	280	191366,44	443096,36	4,50	29,91	27,43	20,50	30,63
280_C	280	191366,44	443096,36	7,50	32,21	29,74	22,82	32,94
280_D	280	191366,44	443096,36	10,50	35,91	33,48	26,56	36,66
280_E	280	191366,44	443096,36	13,50	39,98	37,58	30,66	40,75
281_B	281	191376,88	443090,98	4,50	34,32	31,90	24,98	35,08
281_C	281	191376,88	443090,98	7,50	32,23	29,81	22,89	32,99
281_D	281	191376,88	443090,98	10,50	24,53	22,08	15,16	25,27
281_E	281	191376,88	443090,98	13,50	22,74	20,29	13,37	23,48
282_D	282	191366,50	443089,34	10,50	34,16	31,72	24,81	34,91
282_E	282	191366,50	443089,34	13,50	37,07	34,66	27,74	37,83
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	31,22	28,80	21,88	31,98
284_C	284	191303,08	443127,19	7,50	30,62	28,13	21,19	31,33
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	30,16	27,67	20,74	30,87
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	33,33	30,86	23,94	34,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	286	191309,40	443144,72	1,50	32,83	30,38	23,46	33,57
286_B	286	191309,40	443144,72	4,50	34,94	32,51	25,59	35,69
286_C	286	191309,40	443144,72	7,50	36,57	34,14	27,21	37,32
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	37,06	34,64	27,72	37,82
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	38,56	36,15	29,23	39,32
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	39,65	37,24	30,33	40,41
288_A	288	191260,70	443124,83	1,50	29,08	26,62	19,69	29,81
288_B	288	191260,70	443124,83	4,50	32,16	29,72	22,80	32,90
289_A	289	191246,77	443131,99	1,50	34,59	32,11	25,18	35,31
289_B	289	191246,77	443131,99	4,50	40,11	37,68	30,76	40,86
29_A	29	191175,19	443115,54	1,50	41,12	38,70	31,79	41,88
29_B	29	191175,19	443115,54	4,50	42,29	39,88	32,96	43,05
29_C	29	191175,19	443115,54	7,50	42,60	40,18	33,27	43,36
290_A	290	191316,95	443120,11	19,50	41,91	39,50	32,59	42,67
290_B	290	191316,95	443120,11	22,50	43,68	41,28	34,37	44,45
290_C	290	191316,95	443120,11	25,50	44,32	41,92	35,01	45,09
290_D	290	191316,95	443120,11	28,50	44,62	42,21	35,30	45,38
290_E	290	191316,95	443120,11	31,50	44,79	42,39	35,48	45,56
290_F	290	191316,95	443120,11	34,50	45,03	42,63	35,72	45,80
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	44,15	41,74	34,83	44,91
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	45,53	43,13	36,22	46,30
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	45,96	43,57	36,65	46,73
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	46,27	43,88	36,97	47,05
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	46,72	44,33	37,41	47,49
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	46,87	44,47	37,56	47,64
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	39,98	37,58	30,66	40,75
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	40,48	38,08	31,16	41,25
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	40,89	38,49	31,58	41,66
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	41,16	38,76	31,85	41,93
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	41,66	39,26	32,35	42,43
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	41,83	39,43	32,52	42,60
293_A	293	191333,42	443122,51	19,50	27,59	25,18	18,25	28,35
293_B	293	191333,42	443122,51	22,50	27,75	25,33	18,42	28,51
293_C	293	191333,42	443122,51	25,50	27,17	24,76	17,85	27,93
293_D	293	191333,42	443122,51	28,50	--	--	--	--
293_E	293	191333,42	443122,51	31,50	--	--	--	--
293_F	293	191333,42	443122,51	34,50	--	--	--	--
298_A	298	191142,87	443139,02	19,50	56,48	54,10	47,18	57,26
298_B	298	191142,87	443139,02	22,50	56,51	54,12	47,20	57,28
298_C	298	191142,87	443139,02	25,50	56,54	54,14	47,23	57,31
298_D	298	191142,87	443139,02	28,50	56,55	54,15	47,24	57,32
299_A	299	191157,69	443143,58	19,50	51,95	49,55	42,64	52,72
299_B	299	191157,69	443143,58	22,50	52,22	49,82	42,91	52,99
299_C	299	191157,69	443143,58	25,50	51,97	49,57	42,66	52,74
299_D	299	191157,69	443143,58	28,50	51,99	49,59	42,67	52,76
30_A	30	191169,74	443118,16	1,50	33,98	31,56	24,64	34,74
30_B	30	191169,74	443118,16	4,50	35,10	32,68	25,75	35,85
30_C	30	191169,74	443118,16	7,50	36,67	34,25	27,33	37,43
300_A	300	191158,48	443130,95	19,50	37,06	34,65	27,74	37,82
300_B	300	191158,48	443130,95	22,50	37,42	35,02	28,10	38,19
300_C	300	191158,48	443130,95	25,50	35,67	33,27	26,35	36,44
300_D	300	191158,48	443130,95	28,50	33,93	31,51	24,60	34,69
301_A	301	191150,42	443121,09	19,50	36,02	33,61	26,70	36,78
301_B	301	191150,42	443121,09	22,50	36,09	33,68	26,77	36,85
301_C	301	191150,42	443121,09	25,50	33,43	31,01	24,09	34,19
301_D	301	191150,42	443121,09	28,50	33,60	31,18	24,26	34,36
302_A	302	191141,19	443123,37	19,50	53,18	50,80	43,88	53,96
302_B	302	191141,19	443123,37	22,50	53,41	51,02	44,11	54,19
302_C	302	191141,19	443123,37	25,50	53,39	50,99	44,08	54,16
302_D	302	191141,19	443123,37	28,50	53,37	50,97	44,06	54,14
303_A	303	191297,81	443044,11	19,50	36,32	33,91	27,00	37,08
303_B	303	191297,81	443044,11	22,50	36,72	34,31	27,40	37,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_C	303	191297,81	443044,11	25,50	37,03	34,62	27,70	37,79
303_D	303	191297,81	443044,11	28,50	37,17	34,77	27,85	37,94
304_A	304	191302,36	443038,28	19,50	36,64	34,24	27,33	37,41
304_B	304	191302,36	443038,28	22,50	37,04	34,63	27,72	37,80
304_C	304	191302,36	443038,28	25,50	37,46	35,05	28,13	38,22
304_D	304	191302,36	443038,28	28,50	37,70	35,29	28,37	38,46
305_A	305	191298,79	443030,68	19,50	17,84	15,40	8,48	18,58
305_B	305	191298,79	443030,68	22,50	18,94	16,52	9,59	19,69
305_C	305	191298,79	443030,68	25,50	--	--	--	--
305_D	305	191298,79	443030,68	28,50	--	--	--	--
306_A	306	191290,72	443028,83	19,50	44,17	41,77	34,85	44,94
306_B	306	191290,72	443028,83	22,50	44,51	42,11	35,20	45,28
306_C	306	191290,72	443028,83	25,50	45,39	42,99	36,07	46,16
306_D	306	191290,72	443028,83	28,50	45,73	43,33	36,42	46,50
307_A	307	191286,04	443034,46	19,50	44,04	41,63	34,72	44,80
307_B	307	191286,04	443034,46	22,50	44,53	42,13	35,21	45,30
307_C	307	191286,04	443034,46	25,50	45,55	43,14	36,23	46,31
307_D	307	191286,04	443034,46	28,50	45,79	43,39	36,48	46,56
308_A	308	191282,20	443039,06	19,50	44,29	41,88	34,96	45,05
308_B	308	191282,20	443039,06	22,50	44,78	42,37	35,46	45,54
308_C	308	191282,20	443039,06	25,50	45,77	43,36	36,45	46,53
308_D	308	191282,20	443039,06	28,50	46,10	43,70	36,79	46,87
309_A	309	191278,82	443043,14	19,50	44,20	41,79	34,88	44,96
309_B	309	191278,82	443043,14	22,50	44,72	42,31	35,40	45,48
309_C	309	191278,82	443043,14	25,50	45,93	43,52	36,61	46,69
309_D	309	191278,82	443043,14	28,50	46,17	43,77	36,86	46,94
31_B	31	191173,12	443127,35	4,50	32,82	30,36	23,44	33,55
31_C	31	191173,12	443127,35	7,50	34,65	32,18	25,25	35,37
310_A	310	191279,88	443047,91	19,50	45,06	42,66	35,74	45,83
310_B	310	191279,88	443047,91	22,50	45,60	43,20	36,28	46,37
310_C	310	191279,88	443047,91	25,50	46,65	44,25	37,34	47,42
310_D	310	191279,88	443047,91	28,50	46,83	44,43	37,52	47,60
311_A	311	191285,65	443052,70	19,50	45,08	42,68	35,76	45,85
311_B	311	191285,65	443052,70	22,50	45,65	43,25	36,33	46,42
311_C	311	191285,65	443052,70	25,50	46,68	44,27	37,36	47,44
311_D	311	191285,65	443052,70	28,50	46,83	44,43	37,52	47,60
312_A	312	191292,05	443051,04	19,50	36,80	34,40	27,48	37,57
312_B	312	191292,05	443051,04	22,50	37,20	34,79	27,87	37,96
312_C	312	191292,05	443051,04	25,50	37,43	35,03	28,11	38,20
312_D	312	191292,05	443051,04	28,50	37,37	34,96	28,05	38,13
313_A	313	191203,36	443080,40	19,50	42,60	40,20	33,29	43,37
314_A	314	191208,64	443075,43	19,50	41,74	39,33	32,42	42,50
315_A	315	191205,74	443067,72	19,50	16,55	14,09	7,17	17,28
316_A	316	191196,81	443065,68	19,50	48,41	46,01	39,09	49,18
317_A	317	191191,54	443070,66	19,50	48,71	46,31	39,40	49,48
318_A	318	191187,45	443074,51	19,50	49,09	46,69	39,78	49,86
319_A	319	191190,19	443082,50	19,50	49,68	47,28	40,37	50,45
32_A	32	191179,52	443118,77	1,50	41,14	38,73	31,81	41,90
32_B	32	191179,52	443118,77	4,50	42,32	39,92	33,00	43,09
32_C	32	191179,52	443118,77	7,50	42,77	40,36	33,45	43,53
320_A	320	191197,94	443085,66	19,50	43,08	40,68	33,77	43,85
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	40,78	38,38	31,47	41,55
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	41,65	39,25	32,33	42,42
322_A	322	191382,92	443112,44	19,50	35,44	33,03	26,11	36,20
322_B	322	191382,92	443112,44	22,50	35,87	33,46	26,54	36,63
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	19,66	17,21	10,30	20,40
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	20,17	17,73	10,81	20,91
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	39,50	37,10	30,18	40,27
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	40,23	37,83	30,91	41,00
33_B	33	191177,45	443130,58	4,50	33,06	30,59	23,67	33,79
33_C	33	191177,45	443130,58	7,50	35,09	32,62	25,69	35,81
34_A	34	191183,85	443122,00	1,50	41,18	38,77	31,86	41,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	34	191183,85	443122,00	4,50	42,36	39,95	33,04	43,12
34_C	34	191183,85	443122,00	7,50	43,03	40,63	33,71	43,80
35_B	35	191182,00	443133,97	4,50	33,43	30,96	24,04	34,16
35_C	35	191182,00	443133,97	7,50	35,60	33,13	26,20	36,32
36_A	36	191188,71	443132,32	1,50	32,97	30,49	23,57	33,69
36_B	36	191188,71	443132,32	4,50	34,64	32,17	25,24	35,36
36_C	36	191188,71	443132,32	7,50	37,23	34,79	27,87	37,97
37_A	37	191189,45	443126,18	1,50	41,37	38,95	32,04	42,13
37_B	37	191189,45	443126,18	4,50	42,54	40,13	33,21	43,30
37_C	37	191189,45	443126,18	7,50	43,36	40,95	34,04	44,12
38_B	38	191306,70	443104,14	4,50	25,00	22,53	15,61	25,73
38_C	38	191306,70	443104,14	7,50	26,12	23,64	16,71	26,84
39_A	39	191301,88	443094,59	1,50	28,16	25,67	18,73	28,87
39_B	39	191301,88	443094,59	4,50	29,60	27,10	20,16	30,30
39_C	39	191301,88	443094,59	7,50	32,00	29,52	22,59	32,72
40_B	40	191311,52	443101,71	4,50	25,59	23,11	16,18	26,31
40_C	40	191311,52	443101,71	7,50	27,18	24,69	17,76	27,89
40_D	40	191311,52	443101,71	10,50	28,79	26,29	19,36	29,50
41_A	41	191306,70	443092,16	1,50	28,00	25,50	18,57	28,71
41_B	41	191306,70	443092,16	4,50	29,57	27,07	20,13	30,27
41_C	41	191306,70	443092,16	7,50	32,37	29,89	22,96	33,09
41_D	41	191306,70	443092,16	10,50	37,69	35,27	28,35	38,45
42_D	42	191306,61	443098,20	10,50	33,08	30,62	23,70	33,81
43_B	43	191316,34	443099,27	4,50	26,19	23,71	16,77	26,90
43_C	43	191316,34	443099,27	7,50	28,32	25,83	18,90	29,03
43_D	43	191316,34	443099,27	10,50	31,96	29,50	22,58	32,69
44_A	44	191311,52	443089,72	1,50	28,30	25,80	18,87	29,01
44_B	44	191311,52	443089,72	4,50	29,73	27,23	20,30	30,44
44_C	44	191311,52	443089,72	7,50	32,38	29,91	22,97	33,10
44_D	44	191311,52	443089,72	10,50	37,72	35,30	28,38	38,48
45_B	45	191321,16	443096,84	4,50	26,80	24,32	17,39	27,52
45_C	45	191321,16	443096,84	7,50	29,29	26,81	19,89	30,01
45_D	45	191321,16	443096,84	10,50	33,77	31,33	24,42	34,52
46_D	46	191321,25	443090,80	10,50	27,09	24,64	17,72	27,83
47_A	47	191316,34	443087,29	1,50	28,20	25,70	18,77	28,91
47_B	47	191316,34	443087,29	4,50	29,49	26,99	20,06	30,20
47_C	47	191316,34	443087,29	7,50	31,93	29,45	22,52	32,65
47_D	47	191316,34	443087,29	10,50	36,93	34,50	27,59	37,68
48_B	48	191325,98	443094,40	4,50	26,80	24,32	17,38	27,51
48_C	48	191325,98	443094,40	7,50	29,22	26,74	19,81	29,94
49_A	49	191321,16	443084,85	1,50	28,16	25,67	18,73	28,87
49_B	49	191321,16	443084,85	4,50	29,46	26,96	20,03	30,17
49_C	49	191321,16	443084,85	7,50	31,66	29,18	22,26	32,38
50_B	50	191330,80	443091,97	4,50	26,38	23,90	16,97	27,10
50_C	50	191330,80	443091,97	7,50	28,57	26,10	19,17	29,29
51_A	51	191325,98	443082,42	1,50	28,50	26,01	19,07	29,21
51_B	51	191325,98	443082,42	4,50	29,80	27,30	20,37	30,51
51_C	51	191325,98	443082,42	7,50	32,27	29,79	22,87	32,99
52_B	52	191335,62	443089,53	4,50	26,86	24,38	17,45	27,58
52_C	52	191335,62	443089,53	7,50	30,12	27,67	20,74	30,85
53_A	53	191330,80	443079,98	1,50	28,57	26,08	19,15	29,28
53_B	53	191330,80	443079,98	4,50	29,89	27,40	20,47	30,60
53_C	53	191330,80	443079,98	7,50	31,77	29,31	22,39	32,50
54_B	54	191340,44	443087,10	4,50	27,15	24,67	17,74	27,87
54_C	54	191340,44	443087,10	7,50	29,63	27,16	20,24	30,36
55_A	55	191335,62	443077,55	1,50	29,46	26,97	20,04	30,17
55_B	55	191335,62	443077,55	4,50	30,95	28,48	21,55	31,67
55_C	55	191335,62	443077,55	7,50	32,97	30,52	23,61	33,71
56_A	56	191222,92	443058,54	1,50	31,48	29,00	22,06	32,19
56_B	56	191222,92	443058,54	4,50	33,05	30,57	23,64	33,77
56_C	56	191222,92	443058,54	7,50	33,62	31,14	24,22	34,34
56_D	56	191222,92	443058,54	10,50	37,32	34,89	27,97	38,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	57	191214,21	443049,29	1,50	43,52	41,10	34,19	44,28
57_B	57	191214,21	443049,29	4,50	45,11	42,70	35,79	45,87
57_C	57	191214,21	443049,29	7,50	46,43	44,02	37,11	47,19
57_D	57	191214,21	443049,29	10,50	46,73	44,33	37,42	47,50
58_A	58	191218,99	443062,24	1,50	31,93	29,44	22,51	32,64
58_B	58	191218,99	443062,24	4,50	34,59	32,12	25,19	35,31
58_C	58	191218,99	443062,24	7,50	35,83	33,39	26,47	36,57
58_D	58	191218,99	443062,24	10,50	38,02	35,60	28,68	38,78
59_A	59	191210,28	443053,00	1,50	43,64	41,22	34,31	44,40
59_B	59	191210,28	443053,00	4,50	45,35	42,95	36,03	46,12
59_C	59	191210,28	443053,00	7,50	46,63	44,23	37,31	47,40
59_D	59	191210,28	443053,00	10,50	47,11	44,71	37,80	47,88
60_A	60	191215,06	443065,94	1,50	31,88	29,40	22,46	32,59
60_B	60	191215,06	443065,94	4,50	34,92	32,45	25,52	35,64
60_C	60	191215,06	443065,94	7,50	37,06	34,64	27,73	37,82
60_D	60	191215,06	443065,94	10,50	38,84	36,43	29,52	39,60
61_A	61	191206,35	443056,70	1,50	43,80	41,38	34,47	44,56
61_B	61	191206,35	443056,70	4,50	45,41	43,01	36,09	46,18
61_C	61	191206,35	443056,70	7,50	46,77	44,37	37,46	47,54
61_D	61	191206,35	443056,70	10,50	47,16	44,76	37,85	47,93
62_A	62	191211,13	443069,65	1,50	30,42	27,94	21,02	31,14
62_B	62	191211,13	443069,65	4,50	33,01	30,54	23,62	33,74
62_C	62	191211,13	443069,65	7,50	35,07	32,66	25,74	35,83
62_D	62	191211,13	443069,65	10,50	35,22	32,80	25,89	35,98
63_A	63	191202,42	443060,40	1,50	44,11	41,70	34,78	44,87
63_B	63	191202,42	443060,40	4,50	45,64	43,23	36,32	46,40
63_C	63	191202,42	443060,40	7,50	47,00	44,59	37,68	47,76
63_D	63	191202,42	443060,40	10,50	47,55	45,15	38,23	48,32
64_B	64	191208,16	443095,40	4,50	30,07	27,58	20,66	30,78
64_C	64	191208,16	443095,40	7,50	35,08	32,61	25,68	35,80
65_B	65	191205,46	443095,86	4,50	27,96	25,48	18,54	28,67
65_C	65	191205,46	443095,86	7,50	28,98	26,50	19,56	29,69
66_A	66	191203,29	443101,14	1,50	43,78	41,36	34,45	44,54
66_B	66	191203,29	443101,14	4,50	45,14	42,73	35,81	45,90
66_C	66	191203,29	443101,14	7,50	45,96	43,56	36,64	46,73
67_A	67	191210,67	443101,54	1,50	39,82	37,40	30,48	40,58
67_B	67	191210,67	443101,54	4,50	41,27	38,85	31,94	42,03
67_C	67	191210,67	443101,54	7,50	38,78	36,36	29,45	39,54
68_C	68	191212,26	443095,79	7,50	32,88	30,45	23,53	33,63
69_A	69	191246,48	443067,79	1,50	32,42	29,94	23,01	33,14
69_B	69	191246,48	443067,79	4,50	35,26	32,82	25,90	36,00
69_C	69	191246,48	443067,79	7,50	37,95	35,54	28,62	38,71
70_B	70	191239,14	443060,00	4,50	30,54	28,07	21,14	31,26
70_C	70	191239,14	443060,00	7,50	33,00	30,57	23,64	33,75
71_A	71	191242,55	443071,50	1,50	32,84	30,36	23,43	33,56
71_B	71	191242,55	443071,50	4,50	35,41	32,96	26,04	36,15
71_C	71	191242,55	443071,50	7,50	37,54	35,13	28,21	38,30
72_B	72	191235,21	443063,71	4,50	29,77	27,29	20,36	30,49
72_C	72	191235,21	443063,71	7,50	31,78	29,32	22,39	32,51
73_A	73	191238,62	443075,20	1,50	32,15	29,66	22,73	32,86
73_B	73	191238,62	443075,20	4,50	34,93	32,47	25,55	35,66
73_C	73	191238,62	443075,20	7,50	37,73	35,32	28,40	38,49
74_B	74	191231,28	443067,41	4,50	30,02	27,54	20,61	30,74
74_C	74	191231,28	443067,41	7,50	32,43	29,97	23,04	33,16
75_A	75	191234,69	443078,90	1,50	32,70	30,22	23,29	33,42
75_B	75	191234,69	443078,90	4,50	35,77	33,32	26,40	36,51
75_C	75	191234,69	443078,90	7,50	39,00	36,59	29,68	39,76
75_D	75	191234,69	443078,90	10,50	40,18	37,77	30,86	40,94
76_D	76	191233,06	443073,09	10,50	26,52	24,05	17,12	27,24
77_B	77	191227,35	443071,12	4,50	29,66	27,18	20,25	30,38
77_C	77	191227,35	443071,12	7,50	31,60	29,12	22,19	32,32
77_D	77	191227,35	443071,12	10,50	36,08	33,64	26,71	36,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A	78	191230,76	443082,61	1,50	33,84	31,37	24,45	34,57
78_B	78	191230,76	443082,61	4,50	36,83	34,39	27,47	37,57
78_C	78	191230,76	443082,61	7,50	39,61	37,20	30,29	40,37
78_D	78	191230,76	443082,61	10,50	40,66	38,25	31,34	41,42
79_B	79	191223,42	443074,82	4,50	29,64	27,16	20,23	30,36
79_C	79	191223,42	443074,82	7,50	31,99	29,52	22,59	32,71
79_D	79	191223,42	443074,82	10,50	36,86	34,42	27,51	37,61
80_C	80	191225,05	443080,63	7,50	38,91	36,49	29,57	39,67
80_D	80	191225,05	443080,63	10,50	41,11	38,68	31,77	41,86
81_A	81	191226,83	443086,31	1,50	34,19	31,73	24,80	34,92
81_B	81	191226,83	443086,31	4,50	37,36	34,92	28,00	38,10
82_B	82	191219,49	443078,52	4,50	29,67	27,19	20,27	30,39
83_A	83	191222,90	443090,01	1,50	35,20	32,75	25,82	35,93
83_B	83	191222,90	443090,01	4,50	38,37	35,93	29,02	39,12
84_B	84	191215,56	443082,23	4,50	29,75	27,28	20,35	30,47
85_A	85	191197,67	443095,17	1,50	43,05	40,63	33,71	43,81
85_B	85	191197,67	443095,17	4,50	44,71	42,29	35,38	45,47
85_C	85	191197,67	443095,17	7,50	46,57	44,17	37,25	47,34
86_B	86	191205,09	443088,18	4,50	29,46	26,99	20,06	30,18
86_C	86	191205,09	443088,18	7,50	32,36	29,94	23,02	33,12
87_A	87	191251,03	443063,51	1,50	32,09	29,61	22,68	32,81
87_B	87	191251,03	443063,51	4,50	34,38	31,93	25,00	35,11
87_C	87	191251,03	443063,51	7,50	38,04	35,63	28,71	38,80
88_A	88	191250,02	443057,11	1,50	34,91	32,49	25,58	35,67
88_B	88	191250,02	443057,11	4,50	35,08	32,66	25,75	35,84
88_C	88	191250,02	443057,11	7,50	28,24	25,80	18,88	28,98
89_C	89	191243,69	443055,72	7,50	30,85	28,39	21,46	31,58
90_A	90	191313,51	443074,89	1,50	30,09	27,64	20,71	30,82
90_B	90	191313,51	443074,89	4,50	32,26	29,83	22,91	33,01
90_C	90	191313,51	443074,89	7,50	34,28	31,85	24,93	35,03
91_B	91	191307,51	443066,03	4,50	30,51	28,02	21,09	31,22
91_C	91	191307,51	443066,03	7,50	33,44	30,98	24,06	34,17
92_A	92	191309,04	443077,91	1,50	29,95	27,48	20,56	30,68
92_B	92	191309,04	443077,91	4,50	32,26	29,82	22,90	33,00
92_C	92	191309,04	443077,91	7,50	34,22	31,79	24,87	34,97
93_B	93	191303,04	443069,05	4,50	30,54	28,05	21,12	31,25
93_C	93	191303,04	443069,05	7,50	33,99	31,53	24,61	34,72
94_A	94	191304,57	443080,94	1,50	29,63	27,17	20,24	30,36
94_B	94	191304,57	443080,94	4,50	32,24	29,81	22,88	32,99
94_C	94	191304,57	443080,94	7,50	34,20	31,77	24,85	34,95
95_B	95	191298,57	443072,08	4,50	30,31	27,81	20,88	31,02
95_C	95	191298,57	443072,08	7,50	33,79	31,32	24,40	34,52
96_A	96	191300,10	443083,97	1,50	29,53	27,07	20,14	30,26
96_B	96	191300,10	443083,97	4,50	32,39	29,96	23,04	33,14
96_C	96	191300,10	443083,97	7,50	34,38	31,95	25,03	35,13
97_B	97	191294,10	443075,11	4,50	30,01	27,52	20,58	30,72
97_C	97	191294,10	443075,11	7,50	33,35	30,89	23,96	34,08
98_A	98	191295,62	443087,00	1,50	30,56	28,11	21,18	31,29
98_B	98	191295,62	443087,00	4,50	33,67	31,24	24,32	34,42
98_C	98	191295,62	443087,00	7,50	35,85	33,43	26,52	36,61
99_B	99	191289,63	443078,14	4,50	29,50	27,00	20,07	30,21
99_C	99	191289,63	443078,14	7,50	32,39	29,92	22,99	33,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: rietgrachtstraat 2020
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rietgrachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10001_A	10001	191464,60	443175,11	1,50	50,68	45,90	42,98	51,62
10001_B	10001	191464,60	443175,11	4,50	50,96	46,19	43,25	51,90
10001_C	10001	191464,60	443175,11	7,50	50,78	46,00	43,06	51,71
10002_A	10002	191482,60	443210,55	1,50	48,31	43,56	40,49	49,20
10002_B	10002	191482,60	443210,55	4,50	48,73	43,98	40,92	49,62
10002_C	10002	191482,60	443210,55	7,50	48,70	43,95	40,89	49,59
10003_A	10003	191483,25	443274,97	1,50	48,13	43,40	40,30	49,02
10003_B	10003	191483,25	443274,97	4,50	48,34	43,60	40,51	49,23
10003_C	10003	191483,25	443274,97	7,50	48,21	43,48	40,38	49,10
10004_A	10004	191481,27	443292,84	1,50	48,95	44,22	41,09	49,82
10004_B	10004	191481,27	443292,84	4,50	49,13	44,40	41,27	50,00
10004_C	10004	191481,27	443292,84	7,50	48,95	44,23	41,10	49,83
10005_A	10005	191478,91	443370,58	1,50	51,73	46,99	43,90	52,62
10005_B	10005	191478,91	443370,58	4,50	51,86	47,13	44,04	52,75
10005_C	10005	191478,91	443370,58	7,50	51,60	46,86	43,77	52,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: rietgrachtstraat 2031
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rietgrachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10001_A	10001	191464,60	443175,11	1,50	53,86	49,08	46,16	54,80
10001_B	10001	191464,60	443175,11	4,50	54,14	49,36	46,42	55,07
10001_C	10001	191464,60	443175,11	7,50	53,96	49,18	46,23	54,89
10002_A	10002	191482,60	443210,55	1,50	51,48	46,74	43,67	52,38
10002_B	10002	191482,60	443210,55	4,50	51,91	47,16	44,10	52,80
10002_C	10002	191482,60	443210,55	7,50	51,87	47,13	44,07	52,77
10003_A	10003	191483,25	443274,97	1,50	51,32	46,58	43,48	52,20
10003_B	10003	191483,25	443274,97	4,50	51,52	46,79	43,69	52,41
10003_C	10003	191483,25	443274,97	7,50	51,38	46,64	43,55	52,27
10004_A	10004	191481,27	443292,84	1,50	52,14	47,41	44,28	53,01
10004_B	10004	191481,27	443292,84	4,50	52,31	47,58	44,46	53,19
10004_C	10004	191481,27	443292,84	7,50	52,12	47,39	44,27	53,00
10005_A	10005	191478,91	443370,58	1,50	53,94	49,20	46,11	54,83
10005_B	10005	191478,91	443370,58	4,50	54,10	49,36	46,27	54,99
10005_C	10005	191478,91	443370,58	7,50	53,83	49,10	46,01	54,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Onderbouwing verkeersgeneratie Cobercokwartier

Actualisatie verkeersonderzoek

Cobercokwartier Arnhem

18 juni 2021



Opdrachtgever: BPD
t.a.v. R. Stapel

Document titel	Actualisatie verkeersonderzoek
Ondertitel	Cobercokwartier Arnhem
Projectnummer	375753
Revisie	Definitief
Datum	18-6-2021
Auteur	Stijn Altena
E-mail adres	stijn.altena@sweco.nl

Sweco
De Holle Bilt 22
3732HM De Bilt
Postbus 203
3730 AE De Bilt

Sweco Nederland BV
www.sweco.nl
Handelsregister 30129769
Statutair gevestigd te De Bilt


Inhoudsopgave

1 Inleiding 4
2 Uitgangspunten 5
3 Verkeersgeneratie 6
4 Ontsluiting en verkeersafwikkeling 8
5 Parkeren 13
6 Bereikbaarheid actief en openbaar vervoer 14
7 Conclusies 16

1 Inleiding

Het terrein van de voormalige melkfabriek Coberco wordt de komende jaren herontwikkeld. BPD Ontwikkeling BV is voornemens op het terrein een gemengd woon-, werk- en leefmilieu te realiseren. Het gebied, met de naam Cobercokwartier, gaat plaats bieden aan verschillende functies: er komen woningen, kantoren, detailhandel, horeca, ateliers en andere voorzieningen. Ten behoeve van de herontwikkeling dient een nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld. Onderdeel van het bestemmingsplan is het uitvoeren van een verkeersonderzoek.

Dit verkeersonderzoek heeft als doel om de effecten van de herontwikkeling op de mobiliteit in en om het gebied inzichtelijk te maken. Allereerst worden in hoofdstuk 2 de uitgangspunten van dit onderzoek beschreven. In hoofdstuk 3 komt de verkeersgeneratie van de planontwikkeling aan de orde. Hoofdstuk 4 gaat in op de ontsluiting van het gebied en de verkeersafwikkeling. Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de parkeeroplossingen besproken. Hoofdstuk 6 gaat tenslotte in op de bereikbaarheid van het Cobercokwartier voor voetgangers en fietsers en per openbaar vervoer.

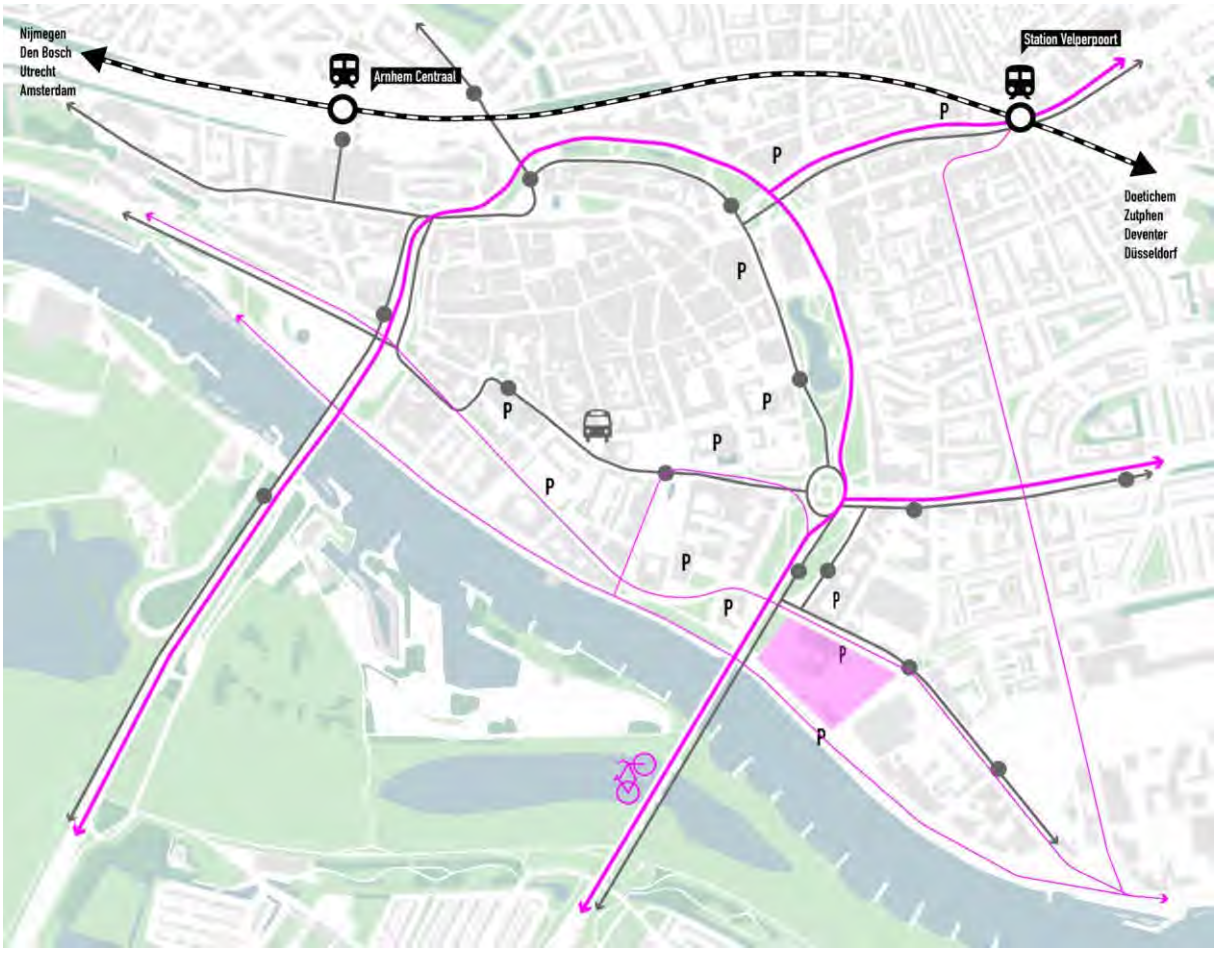

Figuur 1.1: ligging van het Cobercokwartier ten opzichte van openbaar vervoer verbindingen, zoals weergegeven in het Stedenbouwkundig Plan. Fietsroutes ter indicatie aangeduid. Bron: Stedenbouwkundig Plan Cobercokwartier (3 mei 2021).


2 Uitgangspunten

In dit verkeersonderzoek is uitgegaan van de regels die zijn opgenomen voor het bestemmingsplan Cobercokwartier. versie 29 april 2021. De functies vallen uiteen in een aantal categorieën, zoals in tabel 2-1 hieronder is weergegeven. Voor de functies geldt een maximale omvang, welke als uitgangspunten zijn gehanteerd in dit verkeersonderzoek.

Programma	Omvang	Eenheid
Wonen	310	woningen
Bedrijvigheid (incl. ambachtelijke bedrijven)	5.012	m2 BVO
Detailhandel	1.100	m2 BVO
Horeca	1.680	m2 BVO
Sport	800	m2 BVO
Museum/expositieruimte	500	m2 BVO

Tabel 2-1: omvang ruimtelijk programma per categorie. Bron: Regels, Bestemmingsplan Cobercokwartier (29 april 2021)

Voor de ontsluiting van het plangebied voor autoverkeer wordt uitgegaan van een aansluiting op de Badhuisstraat en twee aansluitingen op de Nieuwe Kade. De halfverdiepte en ondergrondse parkeervoorzieningen komen op die straten uit, zoals is afgebeeld in figuur 2.1.

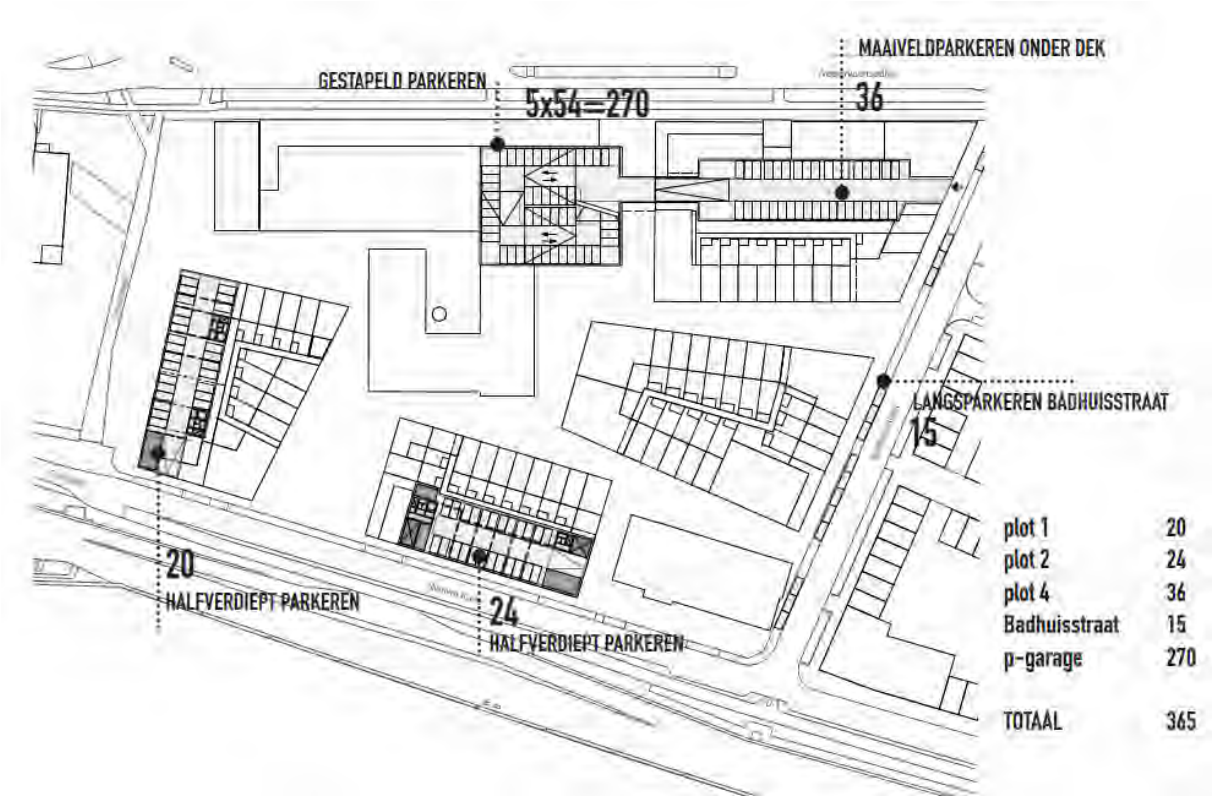

Figuur 2.1: plattegrond met de ligging en ontsluiting van de halfverdiepte en ondergrondse parkeervoorzieningen voor autoverkeer. Bron: Stedenbouwkundig Plan Cobercokwartier (3 mei 2021).

3 Verkeersgeneratie

3.1 Bepalen verkeersgeneratie

Op basis van het ruimtelijk programma (zie Hoofdstuk 2 'Uitgangspunten') kan worden bepaald hoe veel autoverkeer er per dag van en naar het gebied zal rijden. Ofwel, hoe veel verkeer deze nieuwe ontwikkeling zal gaan genereren. De verkeersgeneratie van de planontwikkeling is bepaald met behulp van de verkeersgeneratiekencijfers van het CROW (CROW-publicatie 381. Het CROW hanteert kencijfers per gebiedstype en per stedelijkheidsgraad. De kencijfers kennen een bandbreedte. In dit verkeersonderzoek is per functie het gemiddelde kencijfer opgenomen voor gebiedstype 'Schil centrum' en stedelijkheidsgraad 'Sterk stedelijk'. De gehanteerde kencijfers zijn weergegeven in tabel 3-1.

Voor een aantal functies is geen geschikt kencijfer voorhanden bij het CROW en is daarom voor dit onderzoek een bepaalde verkeersgeneratie aangenomen. Voor de functie horeca is een combinatie gemaakt van de parkeerkencijfers voor restaurants en cafés. De parkeerbehoefte is vervolgens omgerekend naar een verkeersgeneratie, op basis van de aanname dat een parkeerplek 3 keer per dag gebruikt wordt, van zes ritten per dag. De bedrijvigheid valt uiteen in meerdere typen bedrijven en daardoor is de exacte verkeersgeneratie lastig te bepalen. Uitgegaan is van het CROW-kencijfer voor 'bedrijfsverzamelgebouw', omdat dit de invulling met gemengde functies het meest benaderd.

Programma	Functie conform CROW (gebiedstype schil centrum, sterk stedelijk)	Kencijfer	Eenheid
Grondgebonden woningen & loft-ateliers	Koop, huis, tussen/hoek	6,8	woning
Appartementen > 120 m2	Koop, appartement, duur	6,8	woning
Appartementen 60-120 m2	Koop, appartement, midden	5,1	woning
Appartementen & studio's < 60 m2	Huur, appartement, midden/goedkoop (inclusief sociale huur)	3,2	woning
Bedrijvigheid	Bedrijfsverzamelgebouw	5,65	100 m^2 bvo
Detailhandel	wijkcentrum gemiddeld	51,5	100 m^2 bvo
Horeca	50% restaurant & 50% café	6	parkeerplek
Sport	fitnesscentrum	24,05	100 m^2 bvo
Museum/expositieruimte	museum	7,2	100 m^2 bvo

Tabel 3-1: overzicht gehanteerde verkeersgeneratiekencijfers conform het CROW (CROW-publicatie 317).

3.2 Resultaten

De verkeersgeneratie van de ontwikkeling is berekend op basis van het ruimtelijk programma en de verkeersgeneratiekencijfers van het CROW (zie paragraaf 3.1). De berekende verkeersgeneratie is weergegeven in tabel 3-2. Er wordt onderscheid gemaakt naar een verkeersgeneratie per werkdagetmaal en per spitsuur. De onderliggende aanname is dat ongeveer 10% van de verplaatsingen per etmaal in het maatgevende spitsuur plaatsvindt.


Programma	Omvang	Eenheid	Verkeersgeneratie (etmaal)	Verkeersgeneratie (spitsuur)
Grondgebonden woningen & loft-ateliers	54	woningen	408	41
Appartementen > 120 m2	82	woningen	619	62
Appartementen 60-120 m2	134	woningen	759	76
Appartementen & studio's < 60 m2	40	woningen	142	14
Bedrijvigheid	5.102	m^2 bvo	383	38
Detailhandel	1.100	m^2 bvo	559	56
Horeca	1.600	m^2 bvo	706	71
Sport	800	m^2 bvo	192	19
Museum/expositieruimte	500	m^2 bvo	36	4
Totaal per werkdag			**3803**	**380**

Tabel 3-2: berekende verkeersgeneratie per etmaal en per spitsuurperiode op basis van ruimtelijk programma.

3.3 Doorrekening met het verkeersmodel

De berekende verkeersgeneratie van de planontwikkeling is vervolgens opgenomen in het verkeersmodel (Verkeersmodel regio Arnhem Nijmegen, basisjaar 2020, prognosejaar 2031). Het extra verkeer is in dit model toebedeeld over de wegvakken in de omgeving. Op die manier ontstaat een beeld van de te verwachten verkeersintensiteiten op de omliggende wegen nadat het Cobercokwartier gerealiseerd zal zijn. Tevens is een verschillenplot tussen het prognosejaar 2031 en het prognosejaar 2031 inclusief ontwikkeling van het Cobercokwartier. Hierdoor is inzichtelijk welke toename van verkeer veroorzaakt wordt door de ontwikkeling van het Cobercokwartier, en welke toename autonome groei van het verkeer betreft.

De te verwachten verkeersintensiteiten op de relevante wegen in de omgeving worden besproken in hoofdstuk 4. Hier komt tevens de kwaliteit van de verkeersafwikkeling op kruispunten aan de orde. De modelplots zijn opgenomen als bijlage bij dit onderzoek.

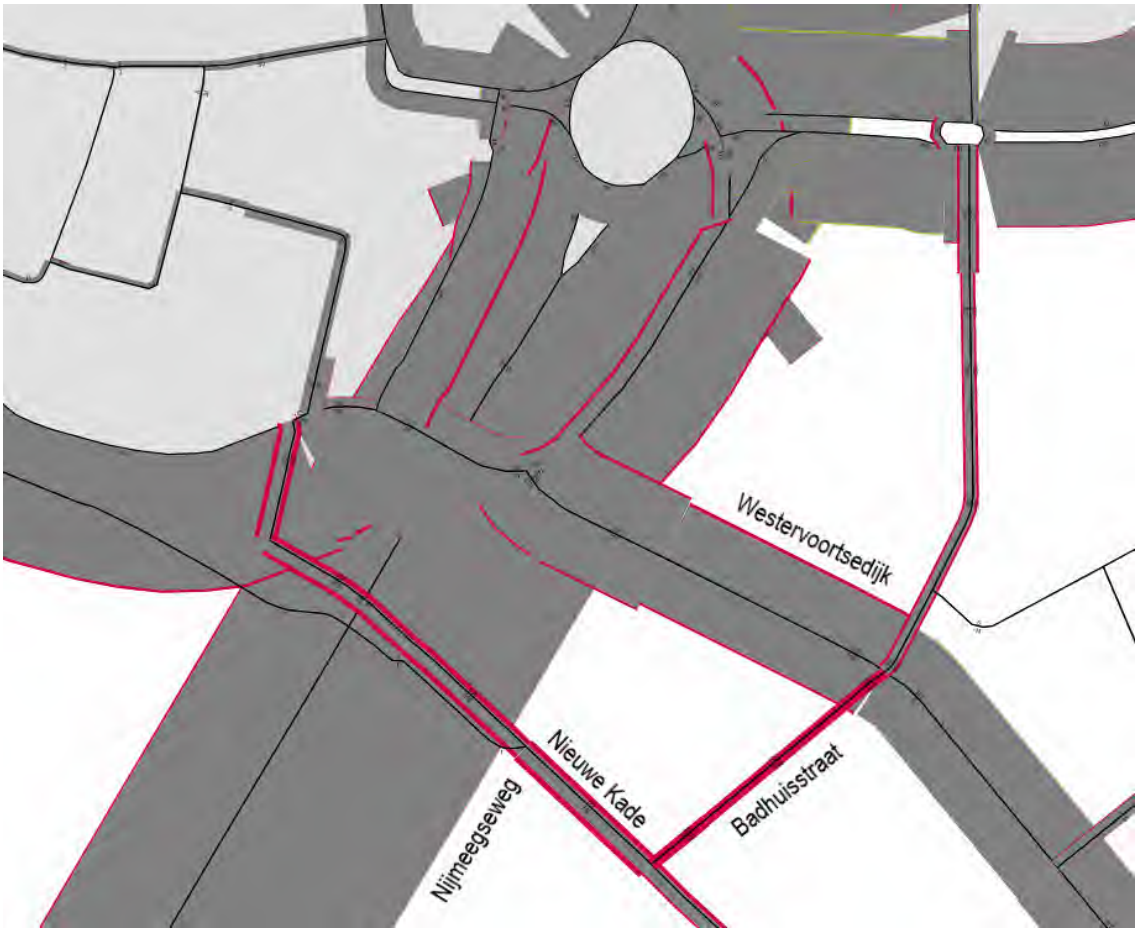

Figuur 2.1: verschillenplot verwachte situatie 2031 met planotwikkeling, ten opzichte van situatie 2031 zonder planontwikkeling (autonome groei). Uitsnede uit resultaten modelrun Verkeersmodel Arnhem-Nijmegen (2021).

3.4 Bevoorrading en pakketbezorging

In het Stedenbouwkundig Plan (3 mei 2021) is aangegeven dat de reeds bestaande laad- en losplaats langs de Westervoortsedijk behouden zal blijven. Dit is van belang voor de bevoorrading van detailhandel, horeca en de andere voorzieningen die op het terrein gevestigd zullen worden.
Het aantal en de locatie van de laad- en losplaatsen is een belangrijk aandachtspunt in de ontwikkeling van het gebied. De grote toename van pakket- en bezorgdiensten is een maatschappelijke en economische ontwikkeling die niet moet worden onderschat. Het thuisbezorgen van maaltijden, boodschappen en pakketten is de afgelopen jaren steeds normaler geworden en het aantal bezorgvoertuigen groeit hierdoor flink. Ten behoeve van de verkeersveiligheid en het voorkomen van overlast is het van belang dat op meerdere plekken in het plangebied voldoende ruimte wordt ingericht voor het laden en lossen.

4 Ontsluiting en verkeersafwikkeling

4.1 Ontsluiting van het gebied

De parkeervoorzieningen in het Cobercokwartier zullen straks bereikbaar zijn vanaf de Badhuisstraat en (in mindere mate) de Nieuwe Kade. Via deze wegen zal het autoverkeer vervolgens ontsloten worden via de Westervoortsedijk. In de wegencategorisering van de gemeente Arnhem is de Westervoortsedijk benoemd als een Gebiedsontsluitingsweg van de 1e orde (zie figuur 4.1). Een goede doorstroming op wegen van deze categorie is van belang voor de afwikkeling van het autoverkeer in de stad. Er worden daarom vanuit het Cobercokwartier geen nieuwe aansluitingen op de Westervoortsedijk gerealiseerd.



Figuur 4.1: wegencategorisering gemeente Arnhem (structuurvisie 2020-2040)

De Badhuisstraat en de Nieuwe Kade zijn in de huidige situatie beide ingericht als erftoegangswegen (ETW) met een maximum toegestane snelheid van 50 km/u. Wanneer het Cobercokwartier wordt ontwikkeld, is een verlaging van de maximumsnelheid naar 30 km/u in het gebied een logische maatregel. Een maximumsnelheid van 30 km/u past bij een ETW en sluit aan bij de functie en indeling van een verblijfsgebied.

De Nieuwe Kade ligt parallel aan de Westervoortsedijk en vormt aan de westzijde een verbinding met de binnenring van Arnhem. Het profiel bestaat uit een klinkerverharding, waarin de rijstroken door een asstreep van elkaar worden gescheiden. Daarnaast is aan de zijde van de Rijn een tweerichtings-fietspad beschikbaar. Langs de noordzijde van de Nieuwe Kade ligt een ruim voetpad. In figuur 4.2 is het huidige profiel van de Nieuwe Kade weergegeven.



Figuur 4.2: huidige inrichting Nieuwe Kade (Google Street View)

De Nieuwe Kade zal als onderdeel van de planontwikkeling opnieuw worden ingericht. Het krijgt het karakter van een autoluwe woonstraat. De verwachte verkeersintensiteiten op de Nieuwe Kade na ontwikkeling van het plangebied laten een inrichting conform een erftoegangsweg met een minimum profiel toe. Van belang is een inrichting die aansluit op die functie. Een scheiding van rijstroken door een asstreep past daar bijvoorbeeld niet bij. Herinrichting van de Nieuwe Kade moet het gebruik van die route verder ontmoedigen, ook voor verkeer van en naar het Cobercoterrein. Een ander aandachtspunt is het vrijliggende fietspad. In de regel kent een erftoegangsweg met deze intensiteiten geen vrijliggend fietspad. Echter vanwege het fietsroutenetwerk van de gemeente Arnhem en de ambitie om lopen en fietsen in het plangebied te stimuleren kan het handhaven van het vrijliggende fietspad wel wenselijk zijn.

De Badhuisstraat is een verbinding tussen de Nieuwe Kade en de Westervoortsedijk en ligt dwars op deze wegen. De straat vormt tevens de begrenzing van het plangebied aan de oostelijke zijde. Het profiel bestaat uit een klinkerverharding zonder rijstrookscheiding. Aan de kant van het plangebied is nu een strook parkeerplaatsen gesitueerd. Er zijn geen fietsstroken aangebracht. De Badhuisstraat dient in de huidige situatie slechts ter ontsluiting van een klein aantal bedrijven en wordt beperkt gebruikt. De verkeersintensiteit zal in de toekomstige situatie naar verwachting circa 1.475 mtv/etmaal bedragen. De inrichting van de Badhuisstraat zal als onderdeel van de planontwikkeling worden aangepast. In figuur 4.3 is de huidige inrichting van de Badhuisstraat weergegeven.



Figuur 4.3: huidige inrichting Badhuisstraat (Google Street View)

De Westervoortsedijk begrenst het plangebied aan de noordzijde. De weg is ingericht als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom, met een maximumsnelheid van 50 km/u. De Westervoortsedijk vervult de rol als verbindingsweg tussen de N325 (IJsseloordweg) aan de oostkant van het plangebied en het Airborneplein aan de westkant. De Westervoortsedijk is een belangrijke ontsluitingsroute voor de Arnhemse binnenstad. Het profiel bestaat uit één rijbaan per rijrichting, waarbij de twee rijbanen zijn gescheiden door middel van een brede middenberm. Tevens beschikt de weg in beide richtingen over een vrijliggend fietspad. In figuur 4.4 is het huidige profiel van de Westervoortsedijk weergegeven.



Figuur 4.4: huidige inrichting Westervoortsedijk (Google Street View)

In de toekomstige situatie, inclusief de ontwikkeling van het plangebied, bedraagt de verkeersintensiteit op de Westervoortsedijk naar verwachting circa 15.885 mtv/etmaal. De toename van autoverkeer als gevolg van de ontwikkeling, zeker op spitsuurniveau, is in verhouding tot de huidige intensiteiten niet groot. Gezien de huidige inrichting van de Westervoortsedijk zal de toename van het autoverkeer op wegvakniveau geen problemen veroorzaken voor de verkeersafwikkeling.

Wel zal, als gevolg van de toename van autoverkeer, de druk op de verkeersafwikkeling op een aantal kruispunten toenemen. In paragraaf 4.2 wordt verder ingegaan op de afwikkelcapaciteit van deze kruispunten en de kwaliteit van de verkeersafwikkeling als gevolg van de ontwikkeling van het Cobercokwartier.

4.2 Verkeersafwikkeling

Opzet en uitgangspunten analyse verkeersafwikkeling


In deze paragraaf wordt ingegaan op de te verwachte effecten van de planontwikkeling op de afwikkelcapaciteit op de kruispunten. Het gaat om de volgende kruispunten:

- Westervoortsedijk – Eusebiusbuitensingel - Oranjewachtstraat;
- Westervoortsedijk – Badhuistraat – Rietgrachtstraat.

Beide kruispunten zijn uitgerust met VRI's. Voor deze kruispunten zijn kruispuntberekeningen uitgevoerd met Cocon. In de berekeningen is uitgegaan van actuele telgegevens van de gemeente Arnhem. De VRI tellingen zijn voor de toekomstige situatie opgehoogd met 1% autonome groei per jaar. Vervolgens is inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van de planontwikkeling voor de kruispuntafwikkeling.

Westervoortsedijk – Eusebiusbuitensingel – Oranjewachtstraat

Op basis van de verwachte verkeersintensiteiten en de capaciteit van de opstelstroken van de Westervoortsedijk, Eusebiusbuitensingel en Oranjewachtstraat is in Cocon berekend hoeveel groentijd per rijrichting nodig is. Hiermee is bepaald welke conflictgroep het kritieke pad en daarmee de cyclustijd bepaalt. Het kritieke pad voor dit kruispunt is vanaf de Oranjewachtstraat rechtdoor, vanaf de Eusebiusbuitensingel linksaf en de voetgangersoversteek aan de oostzijde van het kruispunt. De ontwikkeling van de cyclustijd op dit kruispunt is weergegeven in tabel 4-1 hieronder.

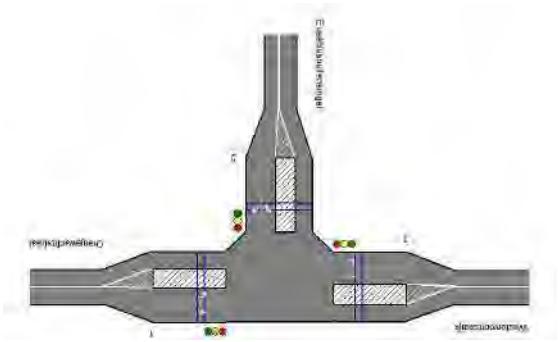

	2020	2030 met planontwikkeling
Ochtendspits	60-65 seconden	65-70 seconden
Avondspits	60-65 seconden	65-70 seconden

Tabel 4-1: ontwikkeling cyclustijden maatgevende momenten kruispunt Westervoortsedijk - Eusebiusbuitensingel - Oranjewachtstraat (op basis van Cocon kruispuntanalyse)

Westervoortsedijk – Badhuistraat – Rietgrachtstraat

Op basis van de verwachte verkeersintensiteiten en de capaciteit van de opstelstroken van de Westervoortsedijk (beide richtingen), Badhuisstraat en Rietgrachtstraat is in Cocon berekend hoeveel groentijd per rijrichting nodig is. Hiermee is bepaald welke conflictgroep het kritieke pad en daarmee de cyclustijd bepaalt. Het kritieke pad voor dit kruispunt is vanaf de Westervoortsedijk (west-oost) rechtdoor en rechtsaf, Westervoortsedijk (oost-west) linksaf, vanaf de Rietgrachtstaat (alle richtingen) en de voetgangersoversteek aan de Oostzijde. Autoverkeer vanuit de Badhuisstraat speelt geen rol in het kritieke pad, omdat de voetgangersoversteek langere groentijden vraagt in dezelfde regeling. De ontwikkeling van de cyclustijd op dit kruispunt is weergegeven in tabel 4-2 hieronder.



	2020	2030 met planontwikkeling
Ochtendspits	65-70 seconden	70-75 seconden
Avondspits	60-65 seconden	65-70 seconden

Tabel 4-2: ontwikkeling cyclustijden maatgevende momenten kruispunt Westervoortsedijk - Badhuisstraat - Rietgrachtstraat (op basis van Cocon kruispuntanalyse)

Conclusie verkeersafwikkeling

Zoals te zien in tabellen 4-1 en 4-2 neemt de cyclustijd in de toekomstige situatie inclusief planontwikkeling licht toe. Op het kruispunt Westervoortsedijk – Eusebiusbuitensingel – Oranjewachtstraat neemt de cyclustijd toe van 60-65 seconden naar 65-70 seconden en op het kruispunt Westervoortsedijk – Badhuistraat – Rietgrachtstraat op het maatgevende moment van 65-70 seconden naar 70-75 seconden. Voor laatstgenoemd kruispunt is de ochtendspits het maatgevende moment. Voor eerstgenoemd kruispunt is geen wezenlijk verschil tussen de ochtendspits en avondspits.

De toename is echter beperkt en past nog (ruim) binnen de maximaal wenselijke cyclustijd. In een stedelijke omgeving mag de cyclustijd conform het gemeentelijke beleid maximaal circa 90 seconden bedragen. Op drukke kruispunten waarop altijd kruisend verkeer aanwezig is, bedraagt de maximale cyclustijd circa 120 seconden.

Daarbij dient nog een kanttekening te worden gemaakt over de invloed van de voetgangersoversteekplaatsen. Bij beide kruispunten maakt de voetgangersoversteek deel uit van het kritieke pad en bepaalt daardoor mede de cyclustijd. Het kan in de praktijk echter voorkomen dat de voetgangersoversteek wordt overgeslagen in de regeling, wanneer er geen voetgangers aanwezig zijn. De daadwerkelijke cyclustijd valt dan dus iets lager uit.

Geconcludeerd kan worden dat er op de kruispunten een lichte toename zal zijn van de cyclustijden, maar dat deze toenames zeer weinig tot geen nadelige gevolgen hebben voor de afwikkeling van het verkeer. De cyclustijden passen binnen de richtlijnen van de gemeente en bieden bovendien mogelijkheden om de groentijden voor fietsverkeer te verlengen waar dit wenselijk is.

5 Parkeren

In het Stedenbouwkundig Plan (3 mei 2021) is een uitgebreide parkeerbalans opgenomen (zie figuur 5.1). Per functie is het benodigde aantal parkeerplaatsen berekend conform de parkeernormen zoals die zijn overeengekomen met de gemeente Arnhem. Vanwege de hoge woningdichtheid en de ligging van het gebied direct tegen het centrum aan, worden de gebruikelijke parkeernormen voor het centrum gebruikt. De gehanteerde parkeernormen in het Stedenbouwkundig Plan passen binnen de bandbreedtes van de kencijfers parkeernormen van het CROW[1]. Wel dient opgemerkt te worden dat de gehanteerde parkeernormen uit gaan van de minimale kencijfers (onderkant van de bandbreedte) van het CROW voor het gebiedstype ‘centrum’.

Vervolgens zijn de mogelijkheden voor dubbelgebruik van parkeerplaatsen onderzocht aan de hand van de gangbare aanwezigheidspercentages van het CROW[2]. Het maatgevende moment voor de parkeerdruk is de doordeweekse avond (‘weekdag avond’). De berekende parkeerbehoefte is 379 parkeerplekken. In het Stedenbouwkundig plan wordt echter een aanwezigheidspercentage van 50% vermeld op de weekdag avond bij de functie bedrijvigheid (werken). Het CROW hanteert hiervoor een aanwezigheidspercentage van 5%. Hier is sprake van een kennelijke verschrijving. In de parkeerbalans van het Stedenbouwkundig Plan wordt dus een te hoge parkeerbehoefte op het maatgevende moment becijferd. Dit biedt lucht in het geval de daadwerkelijke parkeerbehoefte toch hoger blijkt te zijn, bijvoorbeeld door te lage kencijfers zijn gebruikt of het deelautoconcept minder goed aanslaat dan verwacht.

In de berekening wordt een besparing van 36 parkeerplaatsen gerealiseerd, door het aanbieden van deelauto’s in het gebied. Deelauto’s kunnen een deel van de parkeervraag vervangen. Gerekend is met de stelregel dat 1 deelauto 4 privéauto’s vervangt, dus dat levert per saldo een besparing op van 3 parkeerplaatsen per deelauto (want de deelauto gebruikt ook een parkeerplaats). Er worden volgens het Stedenbouwkundig plan 12 deelauto’s aangeboden, dus dat komt uit op een besparing van 36 parkeerplaatsen. Een aanbod van 12 deelauto’s op 310 woningen in het plangebied lijkt een realistisch aantal. Mogelijk kan het aanbod in de loop van de tijd toenemen, maar hiervoor is voldoende flexibiliteit ingebouwd middels de mobiliteitshub.

Inclusief de besparing van parkeerplaatsen, gerealiseerd door deelauto’s, is de in de parkeerbalans berekende parkeerbehoefte op het maatgevende moment 343 parkeerplaatsen. Volgens het Stedenbouwkundig Plan worden er in het plangebied 365 parkeerplaatsen gerealiseerd. Hiermee wordt dus voldaan aan de normatieve parkeerbehoefte en is er sprake van een kleine restcapaciteit.



PARKEERBALANS Kader Stellend Masterplan (KMP) COBERCO ARNHEM

functie	programma	norm	per	Beleids nota	parkeervraag normatief	aanwezigheidspercentages weekdag ochtend	weekdag middag	weekdag avond	weekdag nacht	zaterdag middag	zaterdag avond	zondag middag	Parkeervraag effectief weekdag ochtend	weekdag middag	weekdag avond	weekdag nacht	zaterdag middag	zaterdag avond	zondag
WONEN																			
Wonen Grondgebonden	54 woningen			Wonen															
bewoners	54 woningen	1,00	woning		54	50%	50%	90%	100%	60%	80%	70%	27	27	49	54	32	43	38
bezoekers	54 woningen	-	woning		0	10%	20%	80%	0%	60%	100%	70%	0	0	0	0	0	0	0
Kleinere woningen <50m2	40 woningen																		
bewoners	40 woningen	1,00	woning		40	50%	50%	90%	100%	60%	80%	70%	20	20	36	40	24	32	28
bezoekers	40 woningen	-	woning		0	10%	20%	80%	0%	60%	100%	70%	0	0	0	0	0	0	0
Appartementen <75 m2	36 woningen																		
bewoners	36 woningen	1,00	woning		36	50%	50%	90%	100%	60%	80%	70%	18	18	32	36	22	29	25
bezoekers	36 woningen	-	woning		0	10%	20%	80%	0%	60%	100%	70%	0	0	0	0	0	0	0
Appartementen 75-120 m2	98 woningen																		
bewoners	98 woningen	1,00	woning		98	50%	50%	90%	100%	60%	80%	70%	49	49	88	98	59	78	69
bezoekers	98 woningen	-	woning		0	10%	20%	80%	0%	60%	100%	70%	0	0	0	0	0	0	0
Appartementen >120 m2	82 woningen																		
bewoners	38 woningen	1,00	woning		38	50%	50%	90%	100%	60%	80%	70%	19	19	34	38	23	30	27
bezoekers	38 woningen	-	woning		0	10%	20%	80%	0%	60%	100%	70%	0	0	0	0	0	0	0
bewoners (vaste plek)	44 woningen	1,00	woning		44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	44	44	44	44	44	44	44
bezoekers	44 woningen	-	woning		0	10%	20%	80%	0%	60%	100%	70%	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal wonen	**310 woningen**			*Subtotaal wonen*									*177*	*177*	*283*	*310*	*204*	*257*	*230*
BEDRIJVIGHEID Meltfabriek, BEDRIJVIGHEID Van Ginkel																			
Commercieel	**1.000 m² bvo**																		
medewerkers	1.000 m² bvo	0,30	100 m² bvo		3	30%	60%	10%	0%	100%	0%	100%	1	2	0	0	3	0	3
bezoekers	1.000 m² bvo	2,70	100 m² bvo		27	30%	60%	10%	0%	100%	0%	100%	8	16	3	0	27	0	27
Horeca	**1.650 m² bvo**																		
medewerkers	1.650 m² bvo	0,30	100 m² bvo		5	30%	40%	90%	0%	75%	100%	75%	1	2	4	0	4	5	4
bezoekers	1.650 m² bvo	2,70	100 m² bvo		45	30%	40%	90%	0%	75%	100%	75%	13	18	40	0	33	45	33
Werken	**4.800 m² bvo**																		
medewerkers	4.800 m² bvo	1,40	100 m² bvo		67	100%	100%	50%	0%	0%	0%	0%	67	67	34	0	0	0	0
bezoekers	4.800 m² bvo	0,60	100 m² bvo		29	100%	100%	50%	0%	0%	0%	0%	29	29	14	0	0	0	0
	7.450 m2 bvo			*Subtotaal overig*									*120*	*134*	*96*	*0*	*67*	*50*	*67*
TOTAAL					486								297	311	379	310	271	306	297
Fietsenstallingen													0	0	0	0	0	0	0
Deelauto:													-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36
Totaal besparing													-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36
Mobiliteitsmix													261	275	343	274	235	270	261
ADVIES															**343**				

Figuur 5.1: parkeerbalans Cobercokwartier (Stedenbouwkundig Plan, 3 mei 2021)

[1] Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, CROW-publicatie 381 (2018).
[2] Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, CROW-publicatie 381 (2018).

6 Bereikbaarheid actief en openbaar vervoer

6.1 Lopen

Bij de inrichting van het Cobercokwartier wordt het STOMP-principe[3] gehanteerd. Dat wil zeggen dat voetgangers en fietsers prioriteit krijgen in het gebied. De openbare ruimte in het plangebied wordt geheel autovrij, waardoor de voetganger en fietser de ruimte krijgen en er een prettig verblijfsklimaat wordt gecreëerd. Naast voldoende ruimte binnen het gebied is ook de aansluiting op het voetgangersnetwerk rondom het gebied van belang. Vanuit het Cobercokwartier is het centrum van Arnhem goed lopend te bereiken. Via de Nieuwe Kade en Rijnkade is het bijvoorbeeld iets meer dan 5 minuten lopen naar de Markt en via het Airborneplein (ook wel Berenkuil) zijn met 10 minuten lopen het Stadhuis en het Stadstheater te bereiken.

6.2 Fietsen

Het Cobercokwartier is uitstekend ontsloten voor fietsverkeer. De Westervoortsedijk en de Nieuwe Kade maken onderdeel uit van het stedelijk hoofdfietsroutenetwerk van Arnhem. Tevens maken de Nijmeegseweg (over de John Frostbrug) en de fietsring om de binnenstad heen deel uit van het regionaal snelfietsroutenetwerk (zie figuur 6.1). Vanuit het Cobercokwartier kunnen fietsers gemakkelijk via de Eusebiusbuitensingel het Airborneplein (ook wel Berenkuil) bereiken. Dit is een knooppunt van fietsroutes en biedt tevens de mogelijkheid om een deel van de drukke verkeersaders ongelijkvloers te kruisen.



Figuur 6.1: fietsnetwerk gemeente Arnhem (Accentnota Fiets)

[3] STOMP staat voor Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Mobility as a Service en Privéauto is een principe waarmee de prioritering van de vervoersmiddelen wordt aangegeven. In het Stedenbouwkundig Plan (3 mei 2021) is een toelichting op het STOMP-principe opgenomen.

Vanwege de realisatie van appartementen, detailhandel, horeca en andere werkgelegenheid is het van belang om ook voldoende fietsparkeerplekken in de openbare ruimte te voorzien. In het Stedenbouwkundig Plan (3 mei 2021) zijn fietsparkeerplekken voorzien in de openbare ruimte op maaiveld en in inpandige gemeenschappelijke bergingen. Er wordt rekening gehouden met fietsparkeerplekken voor zowel bewoners als bezoekers. De normen die worden gehanteerd in het Stedenbouwkundig Plan zijn conform de kencijfers voor fietsparkeren van het CROW.

Tevens wordt ruimte gereserveerd voor ‘buitenmodel-fietsen’ en worden laadvoorzieningen voor elektrische fietsen gerealiseerd in de mobiliteitshub. Voor grondgebonden woningen worden privé fietsenbergingen gerealiseerd. Al met al wordt ruimschoots voldaan aan de algemene normen en kwaliteitseisen van een modern fietsparkeerplan.

6.3 Openbaar vervoer

Het Cobercokwartier is gunstig gelegen ten opzichte van het bestaande openbaar vervoersnetwerk. Treinstation Arnhem Centraal, met belangrijke regionale, nationale en internationale treinverbindingen, ligt op 5 minuten fietsafstand van het plangebied. Het station is ook met de bus goed te bereiken vanaf het gebied.

De bushalte Airborneplein ligt op 200 tot 400 meter lopen vanuit het gebied (maximaal 5 minuten lopen). Deze bushalte wordt door meerdere buslijnen aangedaan en heeft een hoge bedieningsfrequentie. Vanaf deze bushalte zijn snelle en directe verbindingen naar Arnhem Centraal Station beschikbaar, met een reistijd van 6 minuten. In tabel 6-1 is een overzicht opgenomen van de lijnvoering en frequentie op de bushalte Airborneplein.

Lijn	Bestemmingen	Frequentie (werkdag overdag)
2	Arnhem Centraal – De Laar West	4x per uur
3	Het Duifje – Burgers Zoo / Openluchtmuseum	4x per uur
300	Arnhem Centraal – Nijmegen	4x per uur
33	Arnhem Centraal – Nijmegen	2x per uur

Tabel 6-1: lijnvoering en frequentie busverbindingen vanaf halte Airborneplein

Aan de Westervoortsedijk ligt de bushalte Badhuisstraat en aan de Eusebiusbuitensingel de bushalte Stadskantoor. Beide haltes liggen op loopafstand vanaf het Cobercokwartier. De lijnvoering en frequentie op deze haltes zijn minder goed dan die van bushalte Airborneplein. De haltes Badhuisstraat en Stadskantoor worden aangedaan door lijn 12 (Arnhem CS – IJsseloord 2) en lijn 43 (Arnhem CS – Apeldoorn/Dieren). Beide lijnen rijden op werkdagen overdag 2 keer per uur.

7 Conclusies

De in dit verkeersonderzoek besproken resultaten vormen geen probleem voor de ontwikkeling van het Cobercokwartier. Het gebied is goed bereikbaar en ontsloten voor actief verkeer (voetgangers en fietsers) en per openbaar vervoer. De toename van verkeersintensiteiten kan goed worden verwerkt op de wegen in en om het plangebied. Voor de verkeersafwikkeling op de geregelde kruispunten (Westervoortsedijk – Badhuisstraat – Rietgrachtstaat en Westervoortsedijk – Eusebiusbuitensingel – Oranjewachtstraat) worden geen problemen voorzien. De lichte toename van de cyclustijden passen binnen de richtlijnen van de gemeente Arnhem.

Met de in het Stedenbouwkundig Plan opgenomen parkeerplaatsen wordt voldaan aan de parkeerbehoefte zoals die is berekend in de parkeerbalans. Volgens de berekeningen in het Stedenbouwkundig Plan is sprake van een kleine overcapaciteit. Ook wordt voldaan aan de normen en kwaliteitseisen die worden gesteld aan fietsparkeerplaatsen.

SWECO



Situatie 2020pre-corona | Intensiteiten Mvt Etmaal

Verkeersmodel regio Arnhem Nijmegen

Project 009637/wag/29-4-2021
Variant 2020pre-corona-76
Goudappel Coffeng B.V.



2031 met ontwikkeling Coberco | Intensiteiten Mvt Etmaal

Verkeersmodel regio Arnhem Nijmegen

Project 009637/wag/29-4-2021
Variant 2031H-76_coberco
Goudappel Coffeng B.V.



2031 zonder ontwikkeling Coberco | Intensiteiten Mvt Etmaal

Verkeersmodel regio Arnhem Nijmegen

Project 009637/wag/29-4-2021
Variant 2031H-76_zcoberco
Goudappel Coffeng B.V.




2031 met ontwikkeling Coberco | Intensiteitsverschillen (abs.) t.o.v. 2031 zonder Coberco, Mvt Etmaal


Verkeersmodel regio Arnhem Nijmegen


Project 009637/Wiersma/29-4-2021
Variant 2031H-76_coberco
Goudappel Coffeng B.V.

Bijlage 5 Aan te vragen hogere waarden


Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Trolleybusmuseum
Oostsingel
Nieuwe Kade
Badhuisstraat
1
2
3
4
5
6
Legenda
HGW (dB)
57
53
-
Weg
Plangebied
0
25
50
75
100
Meters
N
Esri Nederland, Community Map Contributors

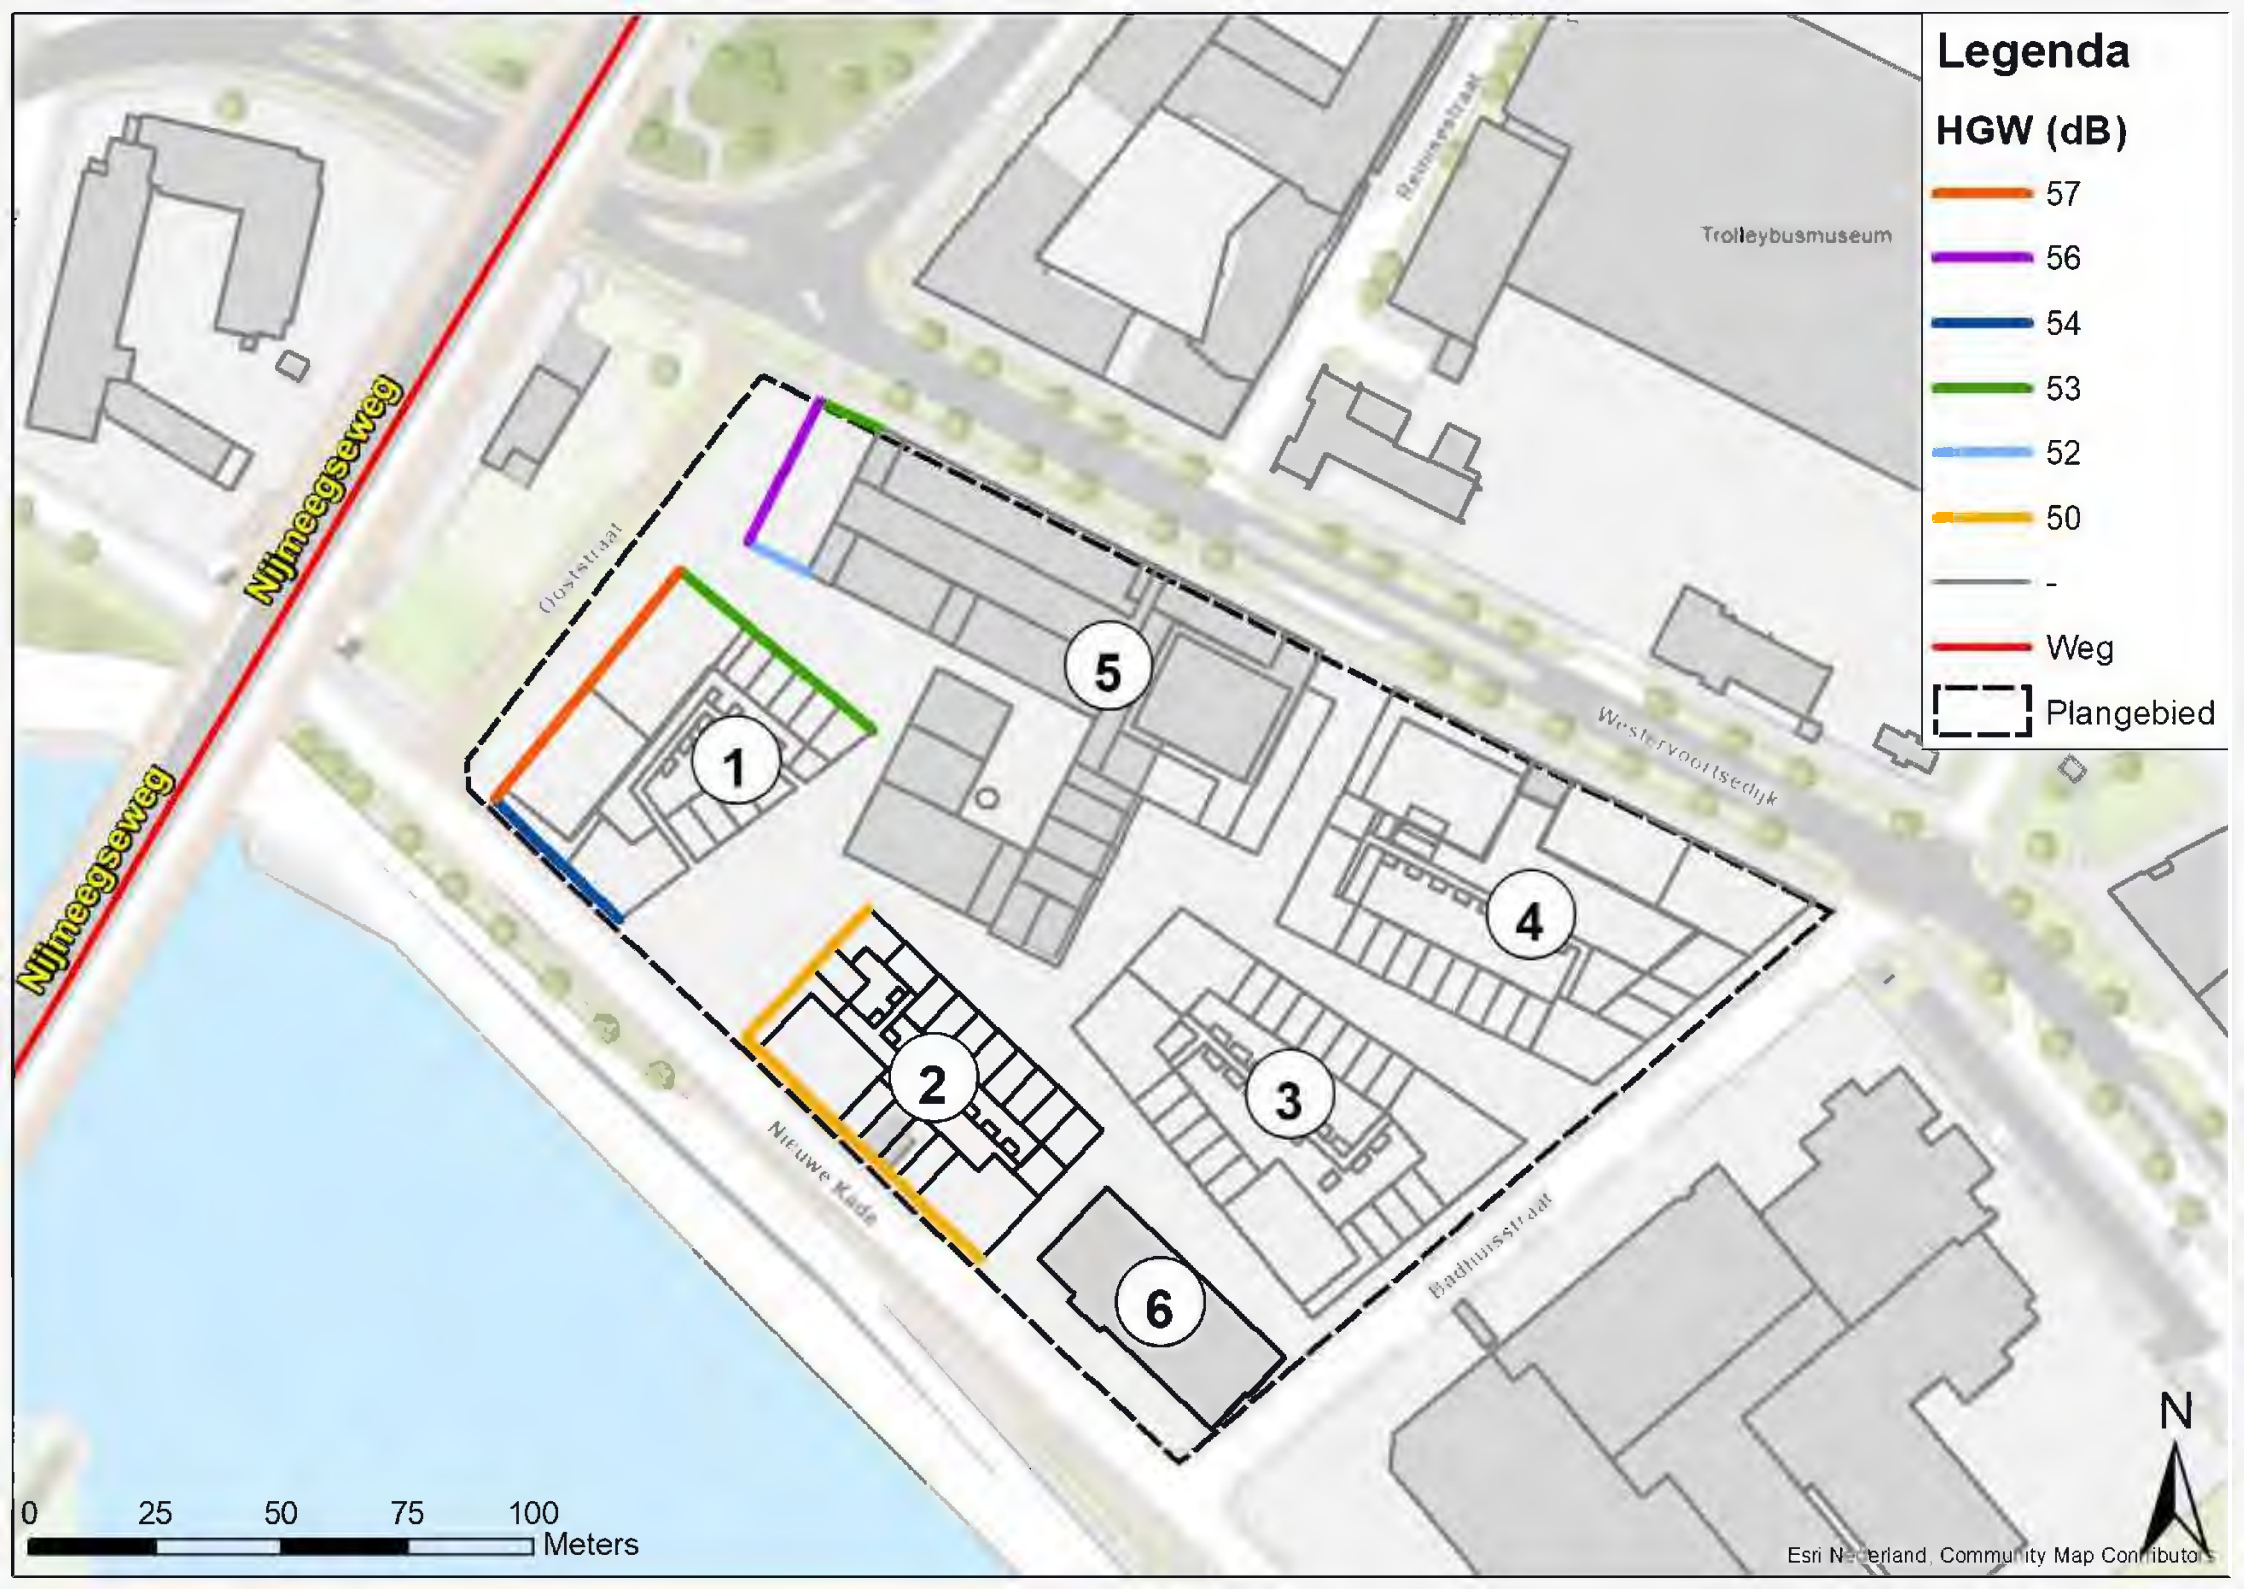
Legenda
HGW (dB)
57
56
54
53
52
50
-
Weg
Plangebied
Nijmeegseweg
Nijmeegseweg
Trolleybusmuseum
Oststraat
Westervoortsedijk
Nieuwe Kade
Badhuisstraat
1
2
3
4
5
6
0
25
50
75
100
Meters
N
Esri Nederland, Community Map Contributors

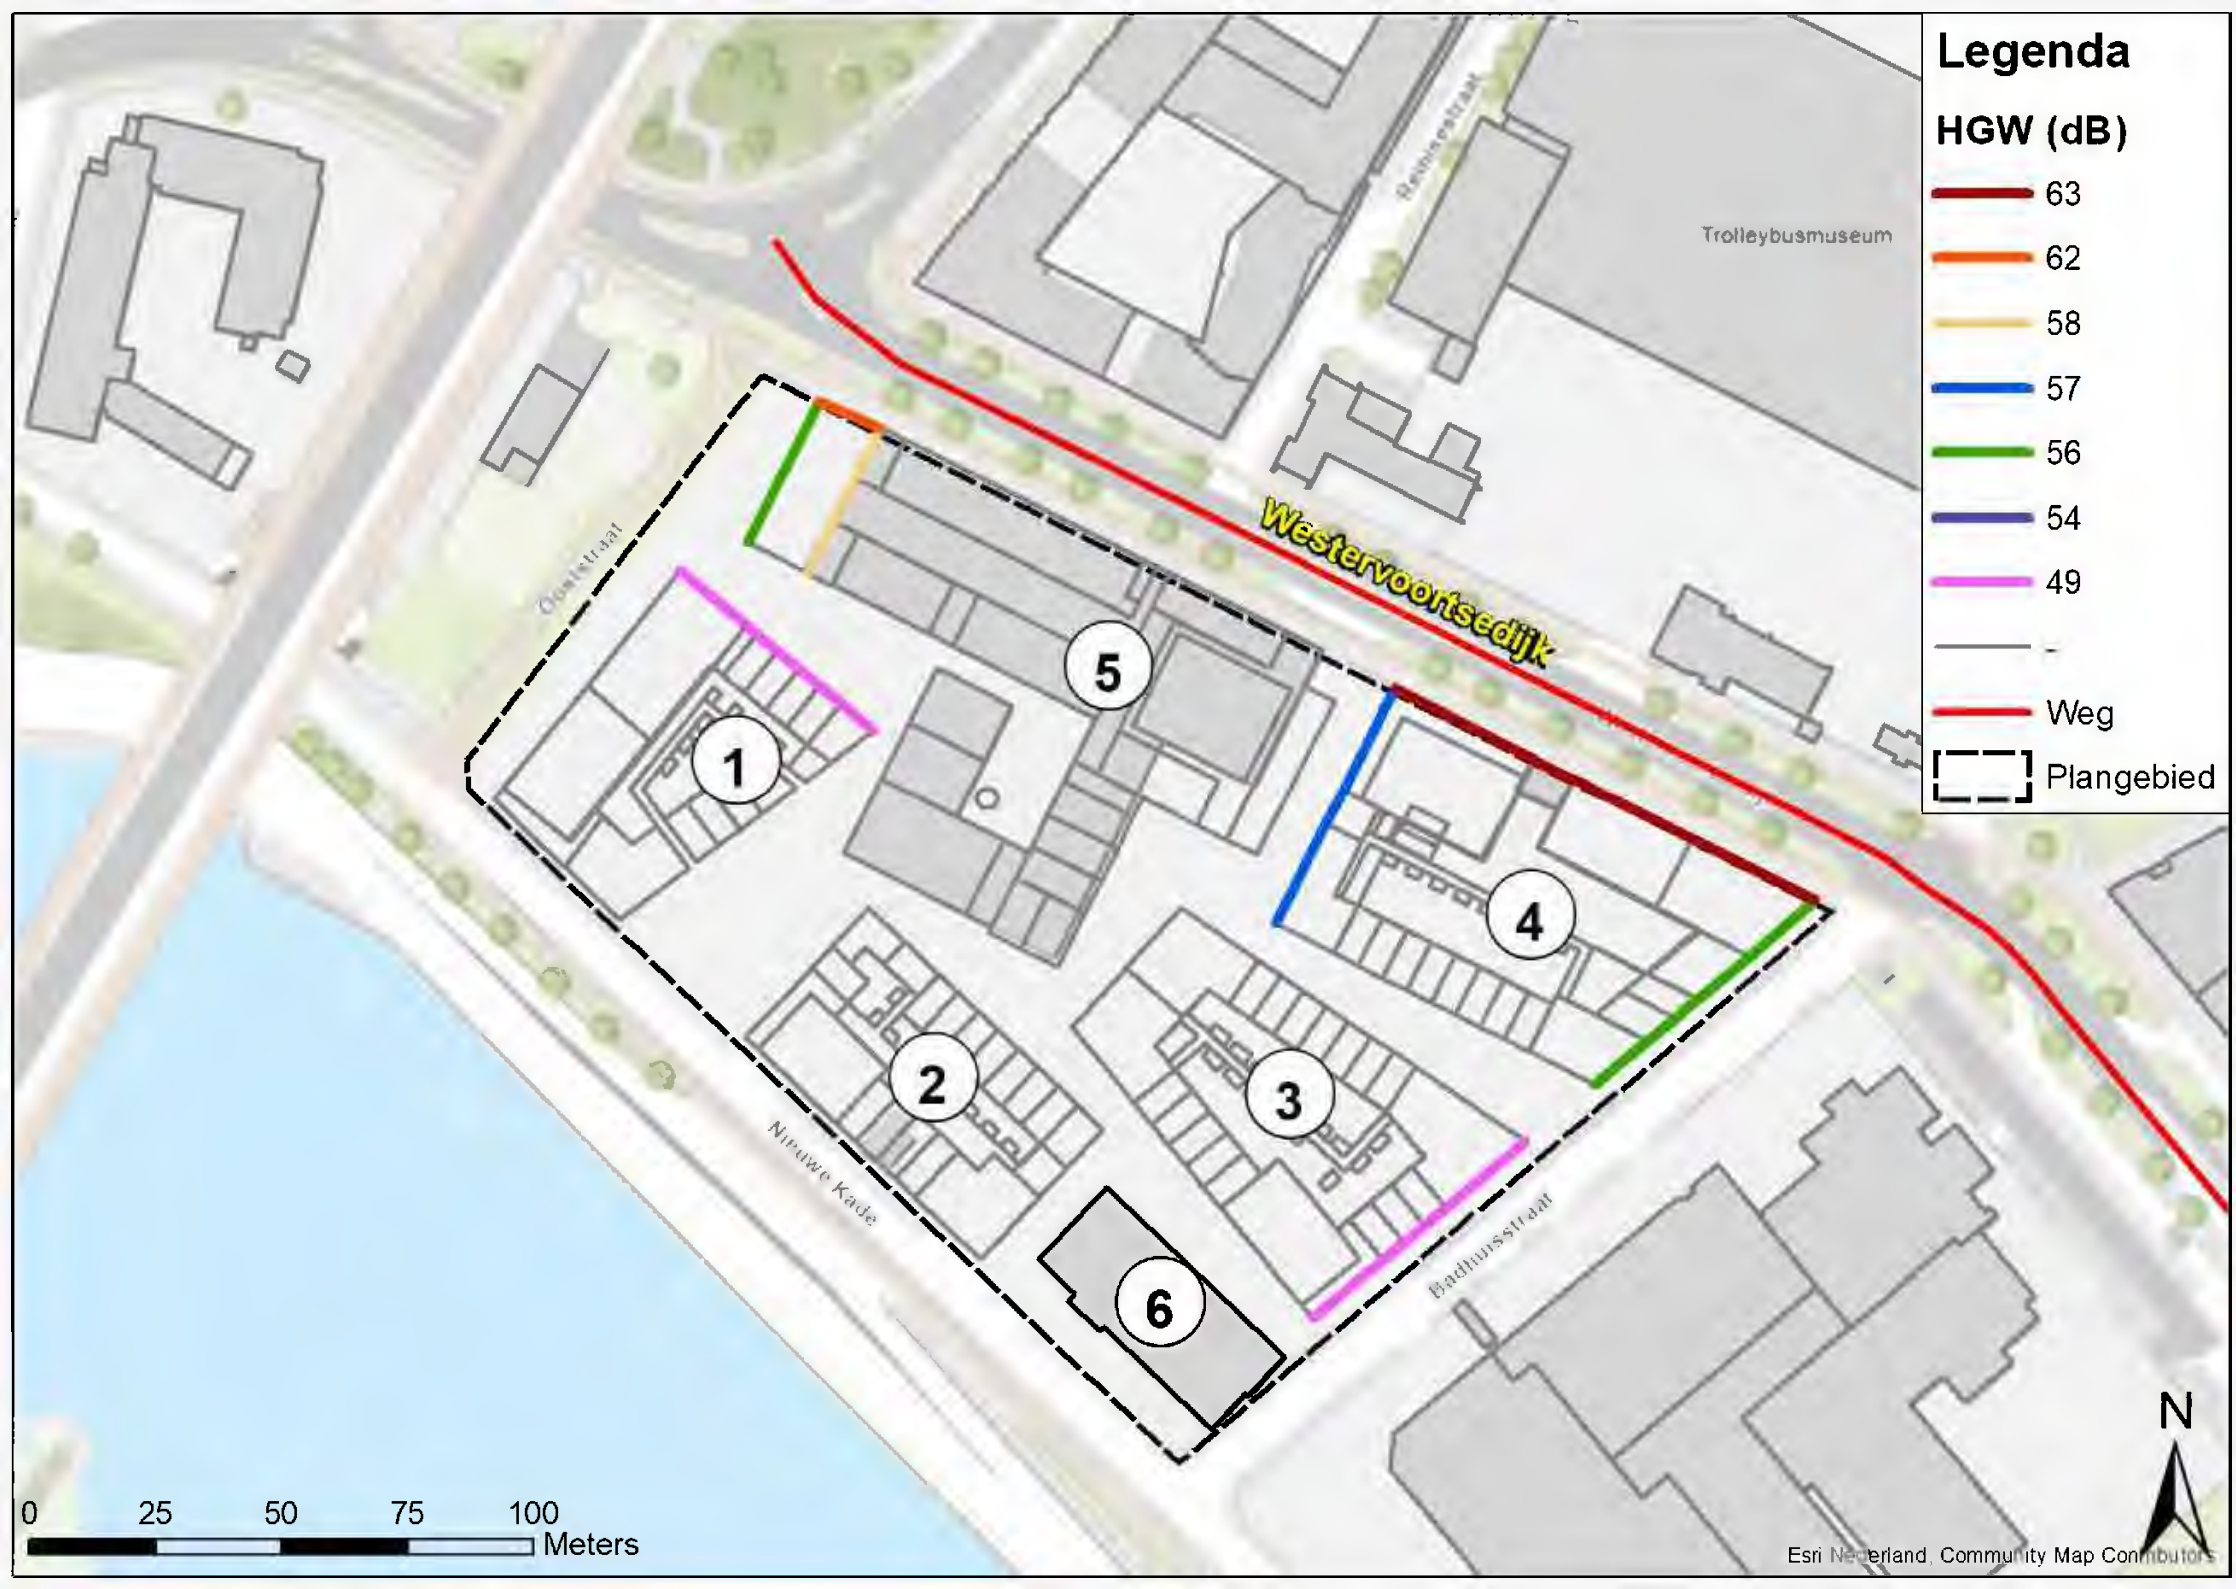
Legenda
HGW (dB)
63
62
58
57
56
54
49
-
Weg
Plangebied
Westervoortsedijk
Trolleybusmuseum
Ooststraat
Nieuwe Kade
Badhuisstraat
1
2
3
4
5
6
0
25
50
75
100
Meters
N
Esri Nederland, Community Map Contributors

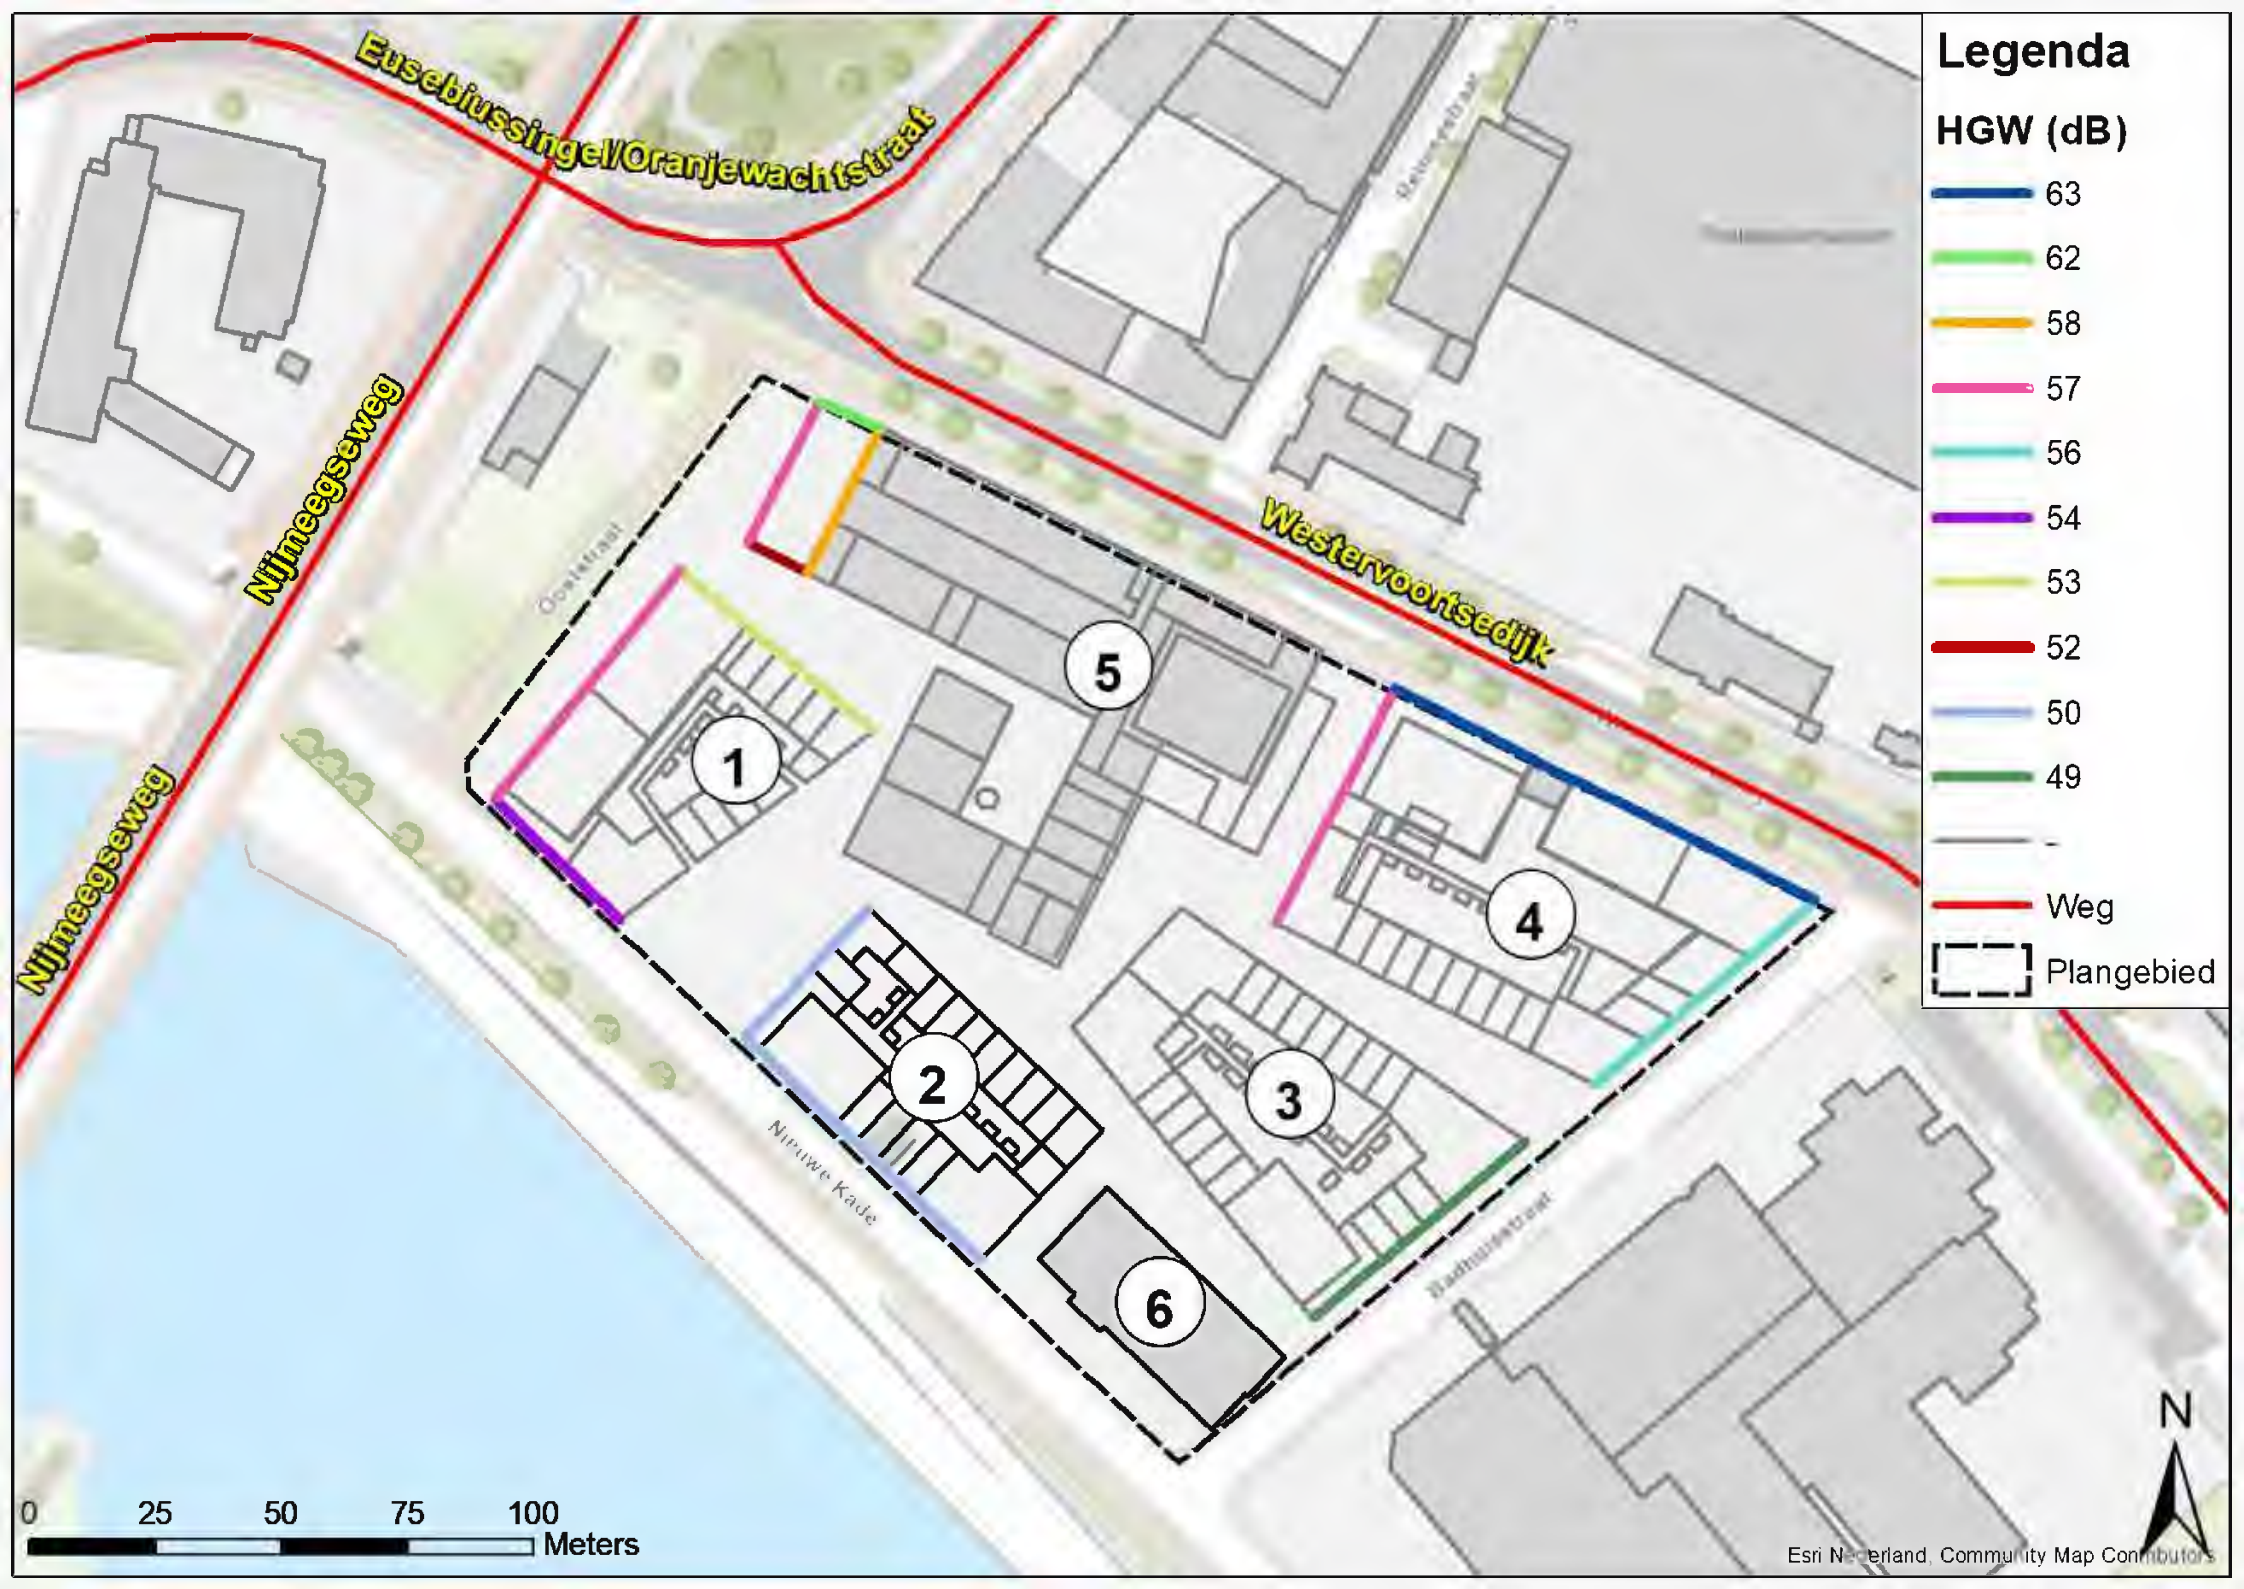
Legenda
HGW (dB)
63
62
58
57
56
54
53
52
50
49
-
Weg
Plangebied
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Nijmeegseweg
Nijmeegseweg
Westervoortsedijk
Oostelijnaal
Nieuwe Kade
Radhuisstraat
1
2
3
4
5
6
0
25
50
75
100
Meters
N
Esri Nederland, Community Map Contributors

Bijlage 2 Rekenresultaten

Basissituatie 2031 WVL
11 mei 2021, 15:51

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [WVL - Basissituatie 2031 WVL] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Basissituatie 2031 WVL
9 jul 2021, 09:07

Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [WVL - Basissituatie 2031 WVL] , Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt





Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
--	34441	0	15:06, 7 mei 2021			Polylijn	191342,37	443451,23	191342,97	443452,68	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	36	3583,33	3583,33	7,49
--	34442	0	20:22, 23 jun 2021	1		Polylijn	190912,95	443208,85	191071,35	443146,55	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	6	182,84	182,84	13,14
--	34443	0	15:06, 7 mei 2021	2		Polylijn	191077,82	443112,96	191931,59	442599,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12	1020,89	1020,89	39,27
--	34444	0	15:06, 7 mei 2021	3		Polylijn	191080,28	443120,21	191911,81	442520,02	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10	1167,43	1167,43	53,92
--	34445	0	15:06, 7 mei 2021	4		Polylijn	191068,02	443123,05	190850,87	442755,33	25,00	20,00	--	20,00	25,00	4	427,06	427,11	112,64
--	34447	0	15:06, 7 mei 2021	6		Polylijn	191244,92	443420,81	191239,08	443422,51	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	13	253,87	253,87	9,52
--	34448	0	20:18, 23 jun 2021	7		Polylijn	191088,91	443134,80	191311,86	443422,67	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	15	384,62	384,62	2,07
--	34449	0	17:09, 10 mei 2021	5		Polylijn	191074,89	443117,81	191079,64	443125,90	25,00	24,74	--	24,74	24,74	2	9,37	9,38	9,37
--	34451	0	17:06, 10 mei 2021	1		Polylijn	191086,57	443127,74	191109,37	443114,51	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	4	26,57	26,57	0,12
--	34452	0	15:06, 7 mei 2021	1		Polylijn	191081,35	443121,06	191927,60	442629,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	21	1008,52	1008,52	27,60
--	34453	0	17:09, 10 mei 2021	5		Polylijn	191059,59	443125,76	191064,83	443134,54	25,00	24,71	--	24,71	24,71	2	10,23	10,23	10,23
--	34454	0	17:01, 10 mei 2021			Polylijn	191951,22	443546,59	191979,91	443617,87	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	29	3271,16	3271,16	7,58
--	34455	0	15:06, 7 mei 2021	4		Polylijn	191075,82	443118,77	190858,20	442750,47	25,00	20,00	--	20,00	25,00	4	427,80	427,85	112,64
--	34456	0	15:06, 7 mei 2021	4		Polylijn	191060,25	443127,60	190841,35	442760,98	25,00	20,00	--	20,00	25,00	4	427,03	427,08	112,64
--	34457	0	15:06, 7 mei 2021			Polylijn	190988,80	442966,45	191836,46	442417,45	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	6	1027,16	1027,16	179,39
--	34458	0	15:06, 7 mei 2021	1		Polylijn	190988,45	442966,32	191016,95	443012,68	14,00	10,00	--	10,00	10,00	2	54,42	54,57	54,42
--	34459	0	15:06, 7 mei 2021	2		Polylijn	190988,66	442966,18	191447,45	442567,45	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	4	961,75	961,75	115,07
--	34460	0	17:18, 10 mei 2021	3		Polylijn	190630,40	443345,76	190630,40	443238,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5	1005,75	1005,75	110,12
--	34461	0	15:06, 7 mei 2021	4		Polylijn	190622,16	443228,58	190604,43	443235,55	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	5	1637,13	1637,13	295,89
--	34462	0	20:18, 23 jun 2021	5		Polylijn	191088,92	443134,79	191079,75	443120,03	13,75	10,00	--	10,00	11,00	4	17,38	20,09	0,14
--	36423	0	15:46, 7 mei 2021	1		Polylijn	191091,22	443137,92	191938,97	442643,41	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	21	1011,12	1011,12	29,27
--	36424	0	20:22, 23 jun 2021	1		Polylijn	191067,87	443149,28	191938,60	442640,16	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	21	1037,98	1037,98	29,27
--	36425	0	15:51, 7 mei 2021	1		Polylijn	191165,33	443060,09	191193,25	443034,11	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	2	38,13	38,13	38,13
--	36426	0	15:51, 7 mei 2021	1		Polylijn	191192,88	443035,00	191240,08	442982,07	13,75	11,00	--	11,00	11,00	2	70,92	70,97	70,92
--	36427	0	15:50, 7 mei 2021	1		Polylijn	191109,43	443114,58	191166,44	443059,53	11,00	13,75	--	13,75	13,75	2	79,25	79,30	79,25
--	36428	0	15:51, 7 mei 2021	1		Polylijn	191240,08	442982,07	191931,63	442636,19	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	17	794,77	794,77	1,09
--	36429	0	20:20, 23 jun 2021	1		Polylijn	191113,45	443118,12	191165,27	443068,50	11,00	13,75	--	12,62	13,75	3	71,79	71,84	29,47
--	36430	0	20:20, 23 jun 2021	1		Polylijn	190924,44	443215,82	191089,07	443134,55	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	5	184,63	184,63	13,27
--	36431	0	15:57, 7 mei 2021	1		Polylijn	191109,61	443114,75	191166,81	443059,72	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	2	79,37	79,37	79,37
--	36432	0	15:58, 7 mei 2021	1		Polylijn	191109,42	443114,50	191166,90	443059,93	11,00	13,75	--	11,00	13,75	6	79,99	80,04	0,11
--	36434	0	16:34, 10 mei 2021			Polylijn	191154,87	443252,44	191148,23	443233,50	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	4	59,95	59,95	17,84
--	36435	0	16:35, 10 mei 2021	5		Polylijn	191139,93	443260,88	191216,57	443436,12	20,67	16,00	--	16,00	20,00	5	194,89	194,95	24,33
--	36436	0	16:35, 10 mei 2021	5		Polylijn	191154,30	443252,82	191269,23	443414,07	20,68	16,00	--	16,00	20,00	3	198,12	198,18	24,77
--	36440	0	17:01, 10 mei 2021			Polylijn	191137,76	443261,78	191073,54	443158,80	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	2	121,36	121,36	121,36
--	36443	0	16:36, 10 mei 2021	1		Polylijn	191139,94	443260,91	191154,36	443252,89	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	4	16,82	16,82	0,07
--	36444	0	16:36, 10 mei 2021	2		Polylijn	191129,32	443243,26	191144,57	443235,31	21,24	21,24	21,24	21,24	21,24	2	17,20	17,20	17,20
--	36448	0	16:53, 10 mei 2021			Polylijn	191101,49	443156,01	191102,20	443157,06	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	5	92,47	92,47	20,79
--	36449	0	16:57, 10 mei 2021	5		Polylijn	191098,54	443157,99	191144,14	443235,51	23,72	21,24	--	21,24	23,71	3	89,93	89,97	0,18
--	36451	0	16:55, 10 mei 2021	5		Polylijn	191084,00	443166,85	191129,39	443243,21	23,68	21,24	--	21,24	21,24	2	88,83	88,87	88,83
--	36453	0	17:11, 10 mei 2021			Polylijn	191064,64	443134,33	191079,53	443125,56	24,71	24,71	24,71	24,71	24,71	4	18,88	18,88	0,52
--	36454	0	16:57, 10 mei 2021	1		Polylijn	191084,25	443167,29	191098,82	443158,45	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70	4	19,06	19,06	0,61
--	36461	0	20:20, 23 jun 2021	1		Polylijn	191089,05	443134,54	191113,42	443118,16	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	2	29,37	29,37	29,37
--	36464	0	17:14, 10 mei 2021	1		Polylijn	191064,39	443135,16	191928,86	442632,38	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	21	1029,72	1029,72	29,27

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte
--	398,97
--	113,01
--	132,73
--	294,75
--	190,81
--	31,99
--	61,12
--	9,37
--	26,13
--	78,97
--	10,23
--	306,74
--	190,81
--	190,54
--	225,72
--	54,42
--	601,30
--	419,44
--	503,58
--	12,40
--	78,97
--	78,97
--	38,13
--	70,92
--	79,25
--	78,97
--	42,32
--	113,37
--	79,37
--	79,33
--	21,62
--	115,60
--	173,35
--	121,36
--	16,63
--	17,20
--	25,72
--	89,75
--	88,83
--	17,79
--	17,75
--	29,37
--	78,97

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
--	36468	0	17:17, 10 mei 2021			Polylijn	191064,60	443134,27	191079,35	443125,18	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	5	19,51	19,51	0,39
--	36469	0	17:20, 10 mei 2021	1		Polylijn	191039,80	443093,37	191051,61	443138,12	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	3	60,75	60,75	12,92

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.lengte
--	17,87
--	47,83

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH
--	36445	0	16:51, 10 mei 2021	-2123	1	viaduct	viaductscherm	Polylijn	191154,38	443252,86	191144,10	443235,43	1,50	1,50	19,17	19,74	1,50	1,50	1,50
--	36446	0	16:51, 10 mei 2021	-2124	1	viaduct	viaductscherm	Polylijn	191139,94	443260,93	191129,35	443243,16	1,50	1,50	19,17	19,74	1,50	1,50	1,50
--	36457	0	17:11, 10 mei 2021	-2131	1	viaduct	viaductscherm	Polylijn	191098,77	443158,24	191079,67	443125,74	1,50	1,50	22,20	23,21	1,50	1,50	1,50
--	36459	0	17:11, 10 mei 2021	-2133	1	viaduct	viaductscherm	Polylijn	191083,98	443166,97	191064,72	443134,61	1,50	1,50	22,20	23,21	1,50	1,50	1,50
--	36472	0	22:26, 10 mei 2021	-2146	1	barrier	barrier brug	Polylijn	191097,46	443159,36	190860,88	442759,64	1,00	1,00	23,70	20,10	1,00	1,00	1,00
--	36473	0	22:28, 10 mei 2021	-2147	1	brug wand	brug wand	Polylijn	191098,48	443158,13	191166,31	443274,25	0,90	0,90	23,71	20,01	0,90	0,90	0,90
--	36474	0	22:28, 10 mei 2021	-2148	1	brug wand	brug wand	Polylijn	191084,18	443166,75	191152,69	443281,28	0,90	0,90	23,68	20,01	0,90	0,90	0,90
--	36475	0	22:26, 10 mei 2021	-2149	1	barrier	barrier brug	Polylijn	191084,96	443166,60	190847,31	442768,10	1,00	1,00	23,68	20,10	1,00	1,00	1,00
--	36551	0	20:29, 23 jun 2021	-2158	1	zijwand	zijwand tunnel viaduct	Polylijn	191083,92	443166,73	191098,43	443157,80	8,00	8,00	13,75	13,75	8,00	8,00	8,00
--	36552	0	20:29, 23 jun 2021	-2159	1	zijwand	zijwand tunnel viaduct	Polylijn	191129,52	443243,29	191144,14	443235,66	6,00	6,00	13,75	13,75	6,00	6,00	6,00
--	36553	0	20:29, 23 jun 2021	-2160	1	zijwand	zijwand tunnel viaduct	Polylijn	191139,96	443260,74	191154,23	443252,76	6,00	6,00	13,75	13,75	6,00	6,00	6,00
--	36554	0	20:29, 23 jun 2021	-2161	1	zijwand	zijwand tunnel viaduct	Polylijn	191064,87	443134,83	191079,80	443126,01	8,00	8,00	11,00	11,00	8,00	8,00	8,00
--	36555	0	20:30, 23 jun 2021	-2162	1	zijwand	zijwand stenen muur	Polylijn	191109,44	443114,57	191166,43	443059,54	13,75	13,75	11,00	13,75	13,75	0,00	0,00
--	36557	0	20:30, 23 jun 2021	-2164	1	zijwand	zijwand stenen muur	Polylijn	191109,76	443114,95	191166,89	443059,94	13,75	13,75	11,01	13,75	13,75	0,00	0,00
--	36558	0	20:30, 23 jun 2021	-2165	1	zijwand	zijwand stenen muur	Polylijn	191067,74	443149,17	191165,22	443068,50	13,75	13,75	11,00	13,75	13,75	0,00	2,75
--	36559	0	20:30, 23 jun 2021	-2166	1	zijwand	zijwand stenen muur	Polylijn	191055,53	443154,28	191067,74	443149,17	11,00	13,75	11,00	11,00	--	2,75	2,75
--	36560	0	20:30, 23 jun 2021	-2167	1	zijwand	zijwand stenen muur	Polylijn	191109,43	443114,56	191109,78	443114,93	13,75	13,75	11,00	11,03	13,75	2,64	2,73

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63
--	21,24	21,24	--	Eigen waarde	2	20,24	20,25	20,24	20,24	2 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,24	21,24	--	Eigen waarde	2	20,68	20,69	20,68	20,68	2 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,71	24,71	--	Eigen waarde	2	37,70	37,72	37,70	37,70	2 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,71	24,71	--	Eigen waarde	2	37,66	37,68	37,66	37,66	2 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,10	25,77	--	Eigen waarde	4	464,50	464,55	38,77	274,42	MBS	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,91	24,24	--	Eigen waarde	9	134,48	134,53	10,51	23,29	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,91	24,29	--	Eigen waarde	9	133,46	133,51	10,46	23,76	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,10	25,78	--	Eigen waarde	4	464,00	464,05	39,95	273,10	MBS	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,75	21,75	13,75	Relatief	2	17,04	17,04	17,04	17,04	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,75	19,75	13,75	Relatief	2	16,48	16,48	16,48	16,48	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,75	19,75	13,75	Relatief	2	16,35	16,35	16,35	16,35	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,00	19,00	11,00	Relatief	2	17,34	17,34	17,34	17,34	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,75	13,75	--	Absoluut	2	79,22	79,22	79,22	79,22	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,75	13,75	--	Absoluut	2	79,31	79,31	79,31	79,31	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,75	13,75	--	Absoluut	5	127,00	127,00	25,68	42,31	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,75	13,75	11,00	Absoluut	2	13,23	13,52	13,23	13,23	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,75	13,75	--	Absoluut	6	0,62	0,62	0,03	0,19	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	35633	0	15:06, 7 mei 2021	-103	2	18	18	Punt	191359,05	443090,24	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35634	0	15:06, 7 mei 2021	-109	3	19	19	Punt	191369,39	443084,93	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35635	0	15:06, 7 mei 2021	-115	3	20	20	Punt	191186,95	443157,61	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35636	0	15:06, 7 mei 2021	-121	2	21	21	Punt	191180,19	443149,32	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35637	0	15:06, 7 mei 2021	-127	3	22	22	Punt	191191,14	443154,20	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35638	0	15:06, 7 mei 2021	-133	2	23	23	Punt	191184,37	443145,91	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35639	0	15:06, 7 mei 2021	-139	3	24	24	Punt	191195,32	443150,79	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35640	0	15:06, 7 mei 2021	-145	2	25	25	Punt	191188,56	443142,49	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35641	0	15:06, 7 mei 2021	-151	3	26	26	Punt	191199,51	443147,37	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35642	0	15:06, 7 mei 2021	-157	2	27	27	Punt	191192,74	443139,08	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35643	0	15:06, 7 mei 2021	-163	2	28	28	Punt	191168,79	443124,12	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35644	0	15:06, 7 mei 2021	-169	3	29	29	Punt	191175,19	443115,54	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35645	0	15:06, 7 mei 2021	-175	3	30	30	Punt	191169,74	443118,16	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35646	0	15:06, 7 mei 2021	-181	2	31	31	Punt	191173,12	443127,35	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35647	0	15:06, 7 mei 2021	-187	3	32	32	Punt	191179,52	443118,77	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35648	0	15:06, 7 mei 2021	-193	2	33	33	Punt	191177,45	443130,58	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35649	0	15:06, 7 mei 2021	-199	3	34	34	Punt	191183,85	443122,00	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35650	0	15:06, 7 mei 2021	-205	2	35	35	Punt	191182,00	443133,97	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35651	0	15:06, 7 mei 2021	-211	3	36	36	Punt	191188,71	443132,32	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35652	0	15:06, 7 mei 2021	-217	3	37	37	Punt	191189,45	443126,18	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35653	0	15:06, 7 mei 2021	-223	2	38	38	Punt	191306,70	443104,14	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35654	0	15:06, 7 mei 2021	-229	3	39	39	Punt	191301,88	443094,59	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35655	0	15:06, 7 mei 2021	-235	3	40	40	Punt	191311,52	443101,71	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35656	0	15:06, 7 mei 2021	-241	4	41	41	Punt	191306,70	443092,16	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35657	0	15:06, 7 mei 2021	-247	1	42	42	Punt	191306,61	443098,20	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	35658	0	15:06, 7 mei 2021	-253	3	43	43	Punt	191316,34	443099,27	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35659	0	15:06, 7 mei 2021	-259	4	44	44	Punt	191311,52	443089,72	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35660	0	15:06, 7 mei 2021	-265	3	45	45	Punt	191321,16	443096,84	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35661	0	15:06, 7 mei 2021	-271	1	46	46	Punt	191321,25	443090,80	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	35662	0	15:06, 7 mei 2021	-277	4	47	47	Punt	191316,34	443087,29	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35663	0	15:06, 7 mei 2021	-283	2	48	48	Punt	191325,98	443094,40	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35664	0	15:06, 7 mei 2021	-289	3	49	49	Punt	191321,16	443084,85	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35665	0	15:06, 7 mei 2021	-295	2	50	50	Punt	191330,80	443091,97	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35666	0	15:06, 7 mei 2021	-301	3	51	51	Punt	191325,98	443082,42	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35667	0	15:06, 7 mei 2021	-307	2	52	52	Punt	191335,62	443089,53	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35668	0	15:06, 7 mei 2021	-313	3	53	53	Punt	191330,80	443079,98	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35669	0	15:06, 7 mei 2021	-319	2	54	54	Punt	191340,44	443087,10	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35670	0	15:06, 7 mei 2021	-325	3	55	55	Punt	191335,62	443077,55	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35671	0	15:06, 7 mei 2021	-331	4	56	56	Punt	191222,92	443058,54	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35672	0	15:06, 7 mei 2021	-337	4	57	57	Punt	191214,21	443049,29	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35673	0	15:06, 7 mei 2021	-343	4	58	58	Punt	191218,99	443062,24	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35674	0	15:06, 7 mei 2021	-349	4	59	59	Punt	191210,28	443053,00	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35675	0	15:06, 7 mei 2021	-355	4	60	60	Punt	191215,06	443065,94	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/--/--/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/--/--/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	35676	0	15:06, 7 mei 2021	-361	4	61	61	Punt	191206,35	443056,70	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35677	0	15:06, 7 mei 2021	-367	4	62	62	Punt	191211,13	443069,65	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35678	0	15:06, 7 mei 2021	-373	4	63	63	Punt	191202,42	443060,40	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35679	0	15:06, 7 mei 2021	-379	2	64	64	Punt	191208,16	443095,40	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35680	0	15:06, 7 mei 2021	-385	2	65	65	Punt	191205,46	443095,86	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35681	0	15:06, 7 mei 2021	-391	3	66	66	Punt	191203,29	443101,14	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35682	0	15:06, 7 mei 2021	-397	3	67	67	Punt	191210,67	443101,54	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35683	0	15:06, 7 mei 2021	-403	1	68	68	Punt	191212,26	443095,79	13,75	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
--	35684	0	15:06, 7 mei 2021	-409	3	69	69	Punt	191246,48	443067,79	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35685	0	15:06, 7 mei 2021	-415	2	70	70	Punt	191239,14	443060,00	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35686	0	15:06, 7 mei 2021	-421	3	71	71	Punt	191242,55	443071,50	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35687	0	15:06, 7 mei 2021	-427	2	72	72	Punt	191235,21	443063,71	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35688	0	15:06, 7 mei 2021	-433	3	73	73	Punt	191238,62	443075,20	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35689	0	15:06, 7 mei 2021	-439	2	74	74	Punt	191231,28	443067,41	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35690	0	15:06, 7 mei 2021	-445	4	75	75	Punt	191234,69	443078,90	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35691	0	15:06, 7 mei 2021	-451	1	76	76	Punt	191233,06	443073,09	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	35692	0	15:06, 7 mei 2021	-457	3	77	77	Punt	191227,35	443071,12	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35693	0	15:06, 7 mei 2021	-463	4	78	78	Punt	191230,76	443082,61	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35694	0	15:06, 7 mei 2021	-469	3	79	79	Punt	191223,42	443074,82	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35695	0	15:06, 7 mei 2021	-475	2	80	80	Punt	191225,05	443080,63	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	--	--
--	35696	0	15:06, 7 mei 2021	-481	2	81	81	Punt	191226,83	443086,31	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35697	0	15:06, 7 mei 2021	-487	1	82	82	Punt	191219,49	443078,52	13,75	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
--	35698	0	15:06, 7 mei 2021	-493	2	83	83	Punt	191222,90	443090,01	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35699	0	15:06, 7 mei 2021	-499	1	84	84	Punt	191215,56	443082,23	13,75	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
--	35700	0	15:06, 7 mei 2021	-505	3	85	85	Punt	191197,67	443095,17	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35701	0	15:06, 7 mei 2021	-511	2	86	86	Punt	191205,09	443088,18	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35702	0	15:06, 7 mei 2021	-517	3	87	87	Punt	191251,03	443063,51	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35703	0	15:06, 7 mei 2021	-523	3	88	88	Punt	191250,02	443057,11	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35704	0	15:06, 7 mei 2021	-529	1	89	89	Punt	191243,69	443055,72	13,75	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
--	35705	0	15:06, 7 mei 2021	-535	3	90	90	Punt	191313,51	443074,89	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35706	0	15:06, 7 mei 2021	-541	2	91	91	Punt	191307,51	443066,03	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35707	0	15:06, 7 mei 2021	-547	3	92	92	Punt	191309,04	443077,91	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35708	0	15:06, 7 mei 2021	-553	2	93	93	Punt	191303,04	443069,05	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35709	0	15:06, 7 mei 2021	-559	3	94	94	Punt	191304,57	443080,94	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35710	0	15:06, 7 mei 2021	-565	2	95	95	Punt	191298,57	443072,08	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35711	0	15:06, 7 mei 2021	-571	3	96	96	Punt	191300,10	443083,97	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35712	0	15:06, 7 mei 2021	-577	2	97	97	Punt	191294,10	443075,11	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35713	0	15:06, 7 mei 2021	-583	3	98	98	Punt	191295,62	443087,00	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35714	0	15:06, 7 mei 2021	-589	2	99	99	Punt	191289,63	443078,14	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35715	0	15:06, 7 mei 2021	-595	1	100	100	Punt	191290,31	443084,14	13,75	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
--	35716	0	15:06, 7 mei 2021	-601	2	101	101	Punt	191291,15	443090,02	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35717	0	15:06, 7 mei 2021	-607	1	102	102	Punt	191285,15	443081,16	13,75	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
--	35718	0	15:06, 7 mei 2021	-613	2	103	103	Punt	191286,68	443093,05	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/--/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/--/--/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	--/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	--/4,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/--/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	--/--/7,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	--/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	35719	0	15:06, 7 mei 2021	-619	1	104	104	Punt	191280,68	443084,19	13,75	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
--	35720	0	15:06, 7 mei 2021	-625	3	105	105	Punt	191319,64	443043,61	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35721	0	15:06, 7 mei 2021	-631	2	106	106	Punt	191312,81	443051,85	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35722	0	15:06, 7 mei 2021	-637	3	107	107	Punt	191315,49	443040,16	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35723	0	15:06, 7 mei 2021	-643	2	108	108	Punt	191308,65	443048,40	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35724	0	15:06, 7 mei 2021	-649	3	109	109	Punt	191311,33	443036,72	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35725	0	15:06, 7 mei 2021	-655	2	110	110	Punt	191304,50	443044,95	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35726	0	15:06, 7 mei 2021	-661	3	111	111	Punt	191275,26	443047,45	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35727	0	15:06, 7 mei 2021	-667	2	112	112	Punt	191283,49	443054,28	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35728	0	15:06, 7 mei 2021	-673	3	113	113	Punt	191271,81	443051,60	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35729	0	15:06, 7 mei 2021	-679	2	114	114	Punt	191280,04	443058,44	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35730	0	15:06, 7 mei 2021	-685	3	115	115	Punt	191268,36	443055,76	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35731	0	15:06, 7 mei 2021	-691	2	116	116	Punt	191276,59	443062,59	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35732	0	15:06, 7 mei 2021	-697	3	117	117	Punt	191264,91	443059,91	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35733	0	15:06, 7 mei 2021	-703	2	118	118	Punt	191273,14	443066,75	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35734	0	15:06, 7 mei 2021	-709	3	119	119	Punt	191261,46	443064,07	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35735	0	15:06, 7 mei 2021	-715	2	120	120	Punt	191269,69	443070,90	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35743	0	15:06, 7 mei 2021	-763	2	128	128	Punt	191247,35	443098,40	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35744	0	15:06, 7 mei 2021	-769	2	129	129	Punt	191240,78	443094,88	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35745	0	15:06, 7 mei 2021	-775	2	130	130	Punt	191233,88	443098,36	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35746	0	15:06, 7 mei 2021	-781	2	131	131	Punt	191251,66	443106,94	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35747	0	15:06, 7 mei 2021	-787	2	132	132	Punt	191258,10	443119,68	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35748	0	15:06, 7 mei 2021	-793	2	133	133	Punt	191244,12	443126,74	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35749	0	15:06, 7 mei 2021	-799	2	134	134	Punt	191240,89	443120,34	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35750	0	15:06, 7 mei 2021	-805	2	135	135	Punt	191254,87	443113,28	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35751	0	15:06, 7 mei 2021	-811	2	136	136	Punt	191354,04	443086,07	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35752	0	15:06, 7 mei 2021	-817	3	137	137	Punt	191364,38	443080,76	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35762	0	15:06, 7 mei 2021	-877	1	147	147	Punt	191238,39	443055,45	13,75	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
--	35764	0	15:06, 7 mei 2021	-889	5	149	149	Punt	191316,95	443120,11	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35765	0	15:06, 7 mei 2021	-895	3	150	150	Punt	191308,91	443134,65	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50
--	35766	0	15:06, 7 mei 2021	-901	3	151	151	Punt	191325,32	443136,85	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50
--	35767	0	19:08, 10 mei 2021	-907	4	152	152	Punt	191333,36	443122,31	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35768	0	15:06, 7 mei 2021	-913	1	153	153	Punt	191306,82	443121,27	13,75	Relatief	--	4,50	--	--	--	--
--	35769	0	15:06, 7 mei 2021	-919	2	154	154	Punt	191299,58	443124,95	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35774	0	15:06, 7 mei 2021	-949	3	159	159	Punt	191204,89	443142,98	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35775	0	15:06, 7 mei 2021	-955	3	160	160	Punt	191203,89	443136,93	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35776	0	15:06, 7 mei 2021	-961	2	161	161	Punt	191197,16	443135,57	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35777	0	19:02, 10 mei 2021	-967	2	162	162	Punt	191183,84	443160,15	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35778	0	15:06, 7 mei 2021	-973	2	163	163	Punt	191177,10	443151,84	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35779	0	15:06, 7 mei 2021	-979	5	164	164	Punt	191160,44	443160,56	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35780	0	15:06, 7 mei 2021	-985	5	165	165	Punt	191176,42	443166,55	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35781	0	15:06, 7 mei 2021	-991	4	166	166	Punt	191173,54	443149,42	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35782	0	15:06, 7 mei 2021	-997	6	167	167	Punt	191142,87	443139,02	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	--/4,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/--/--/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/--/--/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	35783	0	15:06, 7 mei 2021	-1003	1	168	168	Punt	191157,69	443143,58	13,75	Relatief	--	--	--	--	--	16,50
--	35784	0	15:06, 7 mei 2021	-1009	5	169	169	Punt	191158,48	443130,95	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35785	0	15:06, 7 mei 2021	-2140	1	170	170	Punt	191150,42	443121,09	13,75	Relatief	--	--	--	--	--	16,50
--	35786	0	15:06, 7 mei 2021	-1021	1	171	171	Punt	191141,19	443123,37	13,75	Relatief	--	--	--	--	--	16,50
--	35787	0	19:05, 10 mei 2021	-1027	4	172	172	Punt	191325,64	443066,58	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35788	0	15:06, 7 mei 2021	-1033	5	173	173	Punt	191333,02	443061,59	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35789	0	15:06, 7 mei 2021	-1039	5	174	174	Punt	191329,62	443051,90	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35790	0	15:06, 7 mei 2021	-1045	2	175	175	Punt	191318,21	443049,41	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	--
--	35791	0	15:06, 7 mei 2021	-1051	4	176	176	Punt	191316,05	443054,58	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35792	0	15:06, 7 mei 2021	-1057	4	177	177	Punt	191313,47	443059,97	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35793	0	15:06, 7 mei 2021	-1063	2	178	178	Punt	191312,61	443069,03	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	--
--	35794	0	15:06, 7 mei 2021	-1069	5	179	179	Punt	191319,20	443071,02	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35795	0	15:06, 7 mei 2021	-1075	5	180	180	Punt	191297,81	443044,11	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35796	0	15:06, 7 mei 2021	-1081	2	181	181	Punt	191302,36	443038,28	13,75	Relatief	--	--	--	--	13,50	16,50
--	35797	0	15:06, 7 mei 2021	-1087	2	182	182	Punt	191298,79	443030,68	13,75	Relatief	--	--	--	--	13,50	16,50
--	35798	0	15:06, 7 mei 2021	-1093	6	183	183	Punt	191290,72	443028,83	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35799	0	19:05, 10 mei 2021	-1099	5	184	184	Punt	191286,13	443034,38	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35800	0	15:06, 7 mei 2021	-1105	6	185	185	Punt	191282,20	443039,06	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35801	0	15:06, 7 mei 2021	-1111	6	186	186	Punt	191278,82	443043,14	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35802	0	15:06, 7 mei 2021	-1117	3	187	187	Punt	191279,88	443047,91	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50
--	35803	0	15:06, 7 mei 2021	-1123	5	188	188	Punt	191285,65	443052,70	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35804	0	15:06, 7 mei 2021	-1129	5	189	189	Punt	191292,05	443051,04	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35805	0	15:06, 7 mei 2021	-1135	4	190	190	Punt	191307,84	443033,81	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35806	0	15:06, 7 mei 2021	-1141	4	191	191	Punt	191300,87	443028,03	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35807	0	15:06, 7 mei 2021	-1147	4	192	192	Punt	191294,07	443024,79	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35808	0	15:06, 7 mei 2021	-1153	3	193	193	Punt	191301,23	443042,23	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35809	0	15:06, 7 mei 2021	-1159	1	194	194	Punt	191305,91	443039,17	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	35818	0	15:06, 7 mei 2021	-1213	5	203	203	Punt	191230,21	443054,61	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35819	0	15:06, 7 mei 2021	-1219	3	204	204	Punt	191236,45	443051,97	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	--
--	35820	0	19:03, 10 mei 2021	-1225	4	205	205	Punt	191239,32	443045,75	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35821	0	19:03, 10 mei 2021	-1231	4	206	206	Punt	191235,24	443041,40	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35822	0	15:06, 7 mei 2021	-1237	5	207	207	Punt	191231,08	443037,02	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35823	0	15:06, 7 mei 2021	-1243	5	208	208	Punt	191222,69	443041,30	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35824	0	15:06, 7 mei 2021	-1249	1	209	209	Punt	191220,46	443052,13	13,75	Relatief	--	--	--	--	13,50	--
--	35825	0	15:06, 7 mei 2021	-1255	5	210	210	Punt	191226,85	443054,83	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35826	0	15:06, 7 mei 2021	-1261	6	211	211	Punt	191203,36	443080,40	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35827	0	15:06, 7 mei 2021	-1267	6	212	212	Punt	191208,64	443075,43	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35828	0	15:06, 7 mei 2021	-1273	2	213	213	Punt	191205,74	443067,72	13,75	Relatief	--	--	--	--	13,50	16,50
--	35829	0	15:06, 7 mei 2021	-1279	6	214	214	Punt	191196,81	443065,68	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35830	0	19:03, 10 mei 2021	-1285	5	215	215	Punt	191191,54	443070,66	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35831	0	15:06, 7 mei 2021	-1291	6	216	216	Punt	191187,45	443074,51	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35832	0	15:06, 7 mei 2021	-1297	2	217	217	Punt	191190,19	443082,50	13,75	Relatief	--	--	--	--	13,50	16,50
--	35833	0	15:06, 7 mei 2021	-1303	2	218	218	Punt	191197,94	443085,66	13,75	Relatief	--	--	--	--	13,50	16,50

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	--/--/--/--/--/16,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/--/--/--/--/16,50	Ja
--	--/--/--/--/--/16,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/--/--10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/--/--/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/--/--/--/13,50/16,50	Ja
--	--/--/--/--/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/--/--/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/--/--/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/--/--/--/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/--/--/--/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/--/--/--/13,50/16,50	Ja
--	--/--/--/--/13,50/16,50	Ja

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	35834	0	15:06, 7 mei 2021	-1309	4	219	219	Punt	191201,71	443084,59	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35835	0	15:06, 7 mei 2021	-1315	4	220	220	Punt	191183,81	443077,94	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35836	0	15:06, 7 mei 2021	-1321	4	221	221	Punt	191187,85	443084,76	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35837	0	15:06, 7 mei 2021	-1327	4	222	222	Punt	191194,37	443091,67	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35838	0	15:06, 7 mei 2021	-1333	1	223	223	Punt	191199,43	443089,60	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	35839	0	15:06, 7 mei 2021	-1339	4	224	224	Punt	191153,61	443123,95	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35842	0	19:02, 10 mei 2021	-1357	4	227	227	Punt	191145,68	443113,87	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35844	0	19:02, 10 mei 2021	-1369	4	229	229	Punt	191142,10	443117,25	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35845	0	19:01, 10 mei 2021	-1375	4	230	230	Punt	191136,98	443122,24	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35846	0	15:06, 7 mei 2021	-1381	5	231	231	Punt	191133,66	443127,69	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35847	0	15:06, 7 mei 2021	-1387	3	232	232	Punt	191162,59	443119,50	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35848	0	15:06, 7 mei 2021	-1393	4	233	233	Punt	191168,30	443117,08	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35849	0	15:06, 7 mei 2021	-1399	4	234	234	Punt	191164,60	443107,65	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35850	0	15:06, 7 mei 2021	-1405	4	235	235	Punt	191155,68	443104,45	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35851	0	19:02, 10 mei 2021	-1411	3	236	236	Punt	191151,92	443107,99	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35852	0	19:02, 10 mei 2021	-1417	3	237	237	Punt	191148,41	443111,30	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35853	0	15:06, 7 mei 2021	-1423	3	238	238	Punt	191156,70	443121,07	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35854	0	15:06, 7 mei 2021	-1429	2	239	239	Punt	191281,53	443090,08	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	--	--
--	35855	0	15:06, 7 mei 2021	-1435	3	240	240	Punt	191276,44	443087,07	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35856	0	15:06, 7 mei 2021	-1441	3	241	241	Punt	191273,76	443087,62	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35857	0	15:06, 7 mei 2021	-1447	3	242	242	Punt	191271,30	443084,99	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35858	0	15:06, 7 mei 2021	-1453	4	243	243	Punt	191259,95	443095,07	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35859	0	19:05, 10 mei 2021	-1459	3	244	244	Punt	191263,47	443098,86	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35860	0	15:06, 7 mei 2021	-1465	4	245	245	Punt	191267,11	443102,87	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35861	0	15:06, 7 mei 2021	-1471	4	246	246	Punt	191276,79	443099,75	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35862	0	15:06, 7 mei 2021	-1477	4	247	247	Punt	191267,56	443080,95	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35863	0	15:06, 7 mei 2021	-1483	4	248	248	Punt	191266,14	443075,20	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35864	0	15:06, 7 mei 2021	-1489	2	249	249	Punt	191263,96	443069,47	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	--
--	35865	0	15:06, 7 mei 2021	-1495	5	250	250	Punt	191253,52	443073,65	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35866	0	15:06, 7 mei 2021	-1501	5	251	251	Punt	191249,16	443083,35	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35867	0	19:05, 10 mei 2021	-1507	4	252	252	Punt	191252,68	443087,18	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35868	0	15:06, 7 mei 2021	-1513	5	253	253	Punt	191256,22	443091,04	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35869	0	15:06, 7 mei 2021	-1519	1	254	254	Punt	191263,95	443088,23	13,75	Relatief	--	--	--	--	13,50	--
--	35870	0	15:06, 7 mei 2021	-1525	5	255	255	Punt	191303,53	443114,74	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35871	0	15:06, 7 mei 2021	-1531	5	256	256	Punt	191301,09	443109,91	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35872	0	15:06, 7 mei 2021	-1537	4	257	257	Punt	191302,05	443106,47	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35873	0	15:06, 7 mei 2021	-1543	2	258	258	Punt	191303,27	443103,11	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	--
--	35874	0	15:06, 7 mei 2021	-1549	2	259	259	Punt	191300,89	443098,43	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	--
--	35875	0	15:06, 7 mei 2021	-1555	5	260	260	Punt	191293,66	443098,73	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35876	0	15:06, 7 mei 2021	-1561	5	261	261	Punt	191288,73	443103,60	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35877	0	19:11, 10 mei 2021	-1567	4	262	262	Punt	191291,46	443108,95	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35879	0	15:06, 7 mei 2021	-1579	5	264	264	Punt	191293,78	443113,60	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35880	0	15:06, 7 mei 2021	-1585	5	265	265	Punt	191296,22	443118,43	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/--/--/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/--/--/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/--/--/--/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/--/--/10,50/13,50	Ja
--	--/--/--/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	35881	0	15:06, 7 mei 2021	-1591	3	266	266	Punt	191301,57	443119,93	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	--
--	35882	0	15:06, 7 mei 2021	-1597	4	267	267	Punt	191359,59	443076,77	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35883	0	15:06, 7 mei 2021	-1603	4	268	268	Punt	191354,36	443072,41	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35884	0	15:06, 7 mei 2021	-1609	4	269	269	Punt	191344,57	443073,09	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
--	35885	0	15:06, 7 mei 2021	-1615	1	270	270	Punt	191339,64	443079,86	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	35886	0	15:06, 7 mei 2021	-1621	1	271	271	Punt	191342,42	443085,41	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	35887	0	15:06, 7 mei 2021	-1627	1	272	272	Punt	191352,67	443083,17	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	--	--
--	35888	0	19:09, 10 mei 2021	-1633	4	273	273	Punt	191358,72	443124,57	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35889	0	15:06, 7 mei 2021	-1639	4	274	274	Punt	191351,43	443110,63	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35890	0	19:08, 10 mei 2021	-1645	3	275	275	Punt	191343,19	443123,61	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	--
--	35891	0	15:06, 7 mei 2021	-1651	1	276	276	Punt	191366,79	443111,67	13,75	Relatief	--	--	--	--	--	16,50
--	35892	0	19:10, 10 mei 2021	-1657	5	277	277	Punt	191382,71	443112,50	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35893	0	19:10, 10 mei 2021	-1663	5	278	278	Punt	191388,42	443100,69	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	35894	0	15:06, 7 mei 2021	-1669	1	279	279	Punt	191372,52	443099,90	13,75	Relatief	--	--	--	--	--	16,50
--	35895	0	15:06, 7 mei 2021	-1675	4	280	280	Punt	191366,44	443096,36	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35896	0	19:09, 10 mei 2021	-1681	4	281	281	Punt	191376,88	443090,98	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--
--	35897	0	15:06, 7 mei 2021	-1687	2	282	282	Punt	191366,50	443089,34	13,75	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	--
--	35898	0	19:08, 10 mei 2021	-1693	1	283	283	Punt	191338,39	443132,47	13,75	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
--	35899	0	15:06, 7 mei 2021	-1699	1	284	284	Punt	191303,08	443127,19	13,75	Relatief	--	--	7,50	--	--	--
--	35900	0	19:10, 10 mei 2021	-1705	2	285	285	Punt	191305,37	443136,44	13,75	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
--	35901	0	19:10, 10 mei 2021	-1711	3	286	286	Punt	191309,40	443144,72	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35902	0	15:06, 7 mei 2021	-1717	3	287	287	Punt	191325,38	443141,53	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
--	35903	0	15:06, 7 mei 2021	-1723	2	288	288	Punt	191260,70	443124,83	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35904	0	15:06, 7 mei 2021	-1729	2	289	289	Punt	191246,77	443131,99	13,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--
--	35905	0	15:06, 7 mei 2021	-1735	6	290	290	Punt	191316,95	443120,11	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50
--	35906	0	15:06, 7 mei 2021	-1741	6	291	291	Punt	191308,91	443134,65	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50
--	35907	0	15:06, 7 mei 2021	-1747	6	292	292	Punt	191325,32	443136,85	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50
--	35908	0	19:08, 10 mei 2021	-1753	6	293	293	Punt	191333,42	443122,51	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50
--	35913	0	15:06, 7 mei 2021	-1783	4	298	298	Punt	191142,87	443139,02	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35914	0	15:06, 7 mei 2021	-1789	4	299	299	Punt	191157,69	443143,58	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35915	0	15:06, 7 mei 2021	-1795	4	300	300	Punt	191158,48	443130,95	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35916	0	15:06, 7 mei 2021	-1801	4	301	301	Punt	191150,42	443121,09	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35917	0	15:06, 7 mei 2021	-1807	4	302	302	Punt	191141,19	443123,37	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35918	0	15:06, 7 mei 2021	-1813	4	303	303	Punt	191297,81	443044,11	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35919	0	15:06, 7 mei 2021	-1819	4	304	304	Punt	191302,36	443038,28	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35920	0	15:06, 7 mei 2021	-1825	4	305	305	Punt	191298,79	443030,68	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35921	0	15:06, 7 mei 2021	-1831	4	306	306	Punt	191290,72	443028,83	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35922	0	19:05, 10 mei 2021	-1837	4	307	307	Punt	191286,04	443034,46	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35923	0	15:06, 7 mei 2021	-1843	4	308	308	Punt	191282,20	443039,06	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35924	0	15:06, 7 mei 2021	-1849	4	309	309	Punt	191278,82	443043,14	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35925	0	15:06, 7 mei 2021	-1855	4	310	310	Punt	191279,88	443047,91	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35926	0	15:06, 7 mei 2021	-1861	4	311	311	Punt	191285,65	443052,70	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--
--	35927	0	15:06, 7 mei 2021	-1867	4	312	312	Punt	191292,05	443051,04	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	--/--/7,50/10,50/13,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50	Ja
--	--/--/--/10,50	Ja
--	--/--/--/10,50	Ja
--	--/--/--/10,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/--/--/--/--/16,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/--/--/--/--/16,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/4,50/7,50/10,50/13,50	Ja
--	--/--/--/10,50/13,50	Ja
--	--/--/7,50	Ja
--	--/--/7,50	Ja
--	--/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	1,50/4,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50/31,50/34,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50/31,50/34,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50/31,50/34,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50/31,50/34,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50	Ja

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	35928	0	15:06, 7 mei 2021	-1873	1	313	313	Punt	191203,36	443080,40	13,75	Relatief	19,50	--	--	--	--	--
--	35929	0	15:06, 7 mei 2021	-1879	1	314	314	Punt	191208,64	443075,43	13,75	Relatief	19,50	--	--	--	--	--
--	35930	0	15:06, 7 mei 2021	-1885	1	315	315	Punt	191205,74	443067,72	13,75	Relatief	19,50	--	--	--	--	--
--	35931	0	15:06, 7 mei 2021	-1891	1	316	316	Punt	191196,81	443065,68	13,75	Relatief	19,50	--	--	--	--	--
--	35932	0	15:06, 7 mei 2021	-1897	1	317	317	Punt	191191,54	443070,66	13,75	Relatief	19,50	--	--	--	--	--
--	35933	0	15:06, 7 mei 2021	-1903	1	318	318	Punt	191187,45	443074,51	13,75	Relatief	19,50	--	--	--	--	--
--	35934	0	15:06, 7 mei 2021	-1909	1	319	319	Punt	191190,19	443082,50	13,75	Relatief	19,50	--	--	--	--	--
--	35935	0	15:06, 7 mei 2021	-1915	1	320	320	Punt	191197,94	443085,66	13,75	Relatief	19,50	--	--	--	--	--
--	35936	0	15:06, 7 mei 2021	-1921	2	321	321	Punt	191366,79	443111,67	13,75	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--
--	35937	0	19:10, 10 mei 2021	-1927	2	322	322	Punt	191382,92	443112,44	13,75	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--
--	35938	0	15:06, 7 mei 2021	-1933	2	323	323	Punt	191388,42	443100,69	13,75	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--
--	35939	0	15:06, 7 mei 2021	-1939	2	324	324	Punt	191372,52	443099,90	13,75	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--
--	36567	0	09:26, 7 jul 2021	-2168	1	10001	10001	Punt	191244,16	443039,12	13,75	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
--	36568	0	09:26, 7 jul 2021	-2174	1	10002	10002	Punt	191250,23	443045,41	13,75	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
--	36569	0	09:27, 7 jul 2021	-2180	1	10003	10003	Punt	191258,26	443046,02	13,75	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
--	36570	0	09:27, 7 jul 2021	-2186	1	10004	10004	Punt	191271,22	443033,74	13,75	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
--	36571	0	09:27, 7 jul 2021	-2192	1	10005	10005	Punt	191286,00	443019,64	13,75	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
--	36572	0	09:27, 7 jul 2021	-2198	1	10006	10006	Punt	191286,19	443012,36	13,75	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
--	36573	0	09:27, 7 jul 2021	-2204	1	10007	10007	Punt	191278,53	443005,23	13,75	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
--	36574	0	09:28, 7 jul 2021	-2210	1	10008	10008	Punt	191270,87	443005,28	13,75	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
--	36575	0	09:28, 7 jul 2021	-2216	1	10009	10009	Punt	191264,06	443011,76	13,75	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
--	36576	0	09:28, 7 jul 2021	-2222	1	10010	10010	Punt	191257,47	443018,09	13,75	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
--	36577	0	09:28, 7 jul 2021	-2228	1	10011	10011	Punt	191249,75	443023,72	13,75	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
--	36578	0	09:28, 7 jul 2021	-2234	1	10012	10012	Punt	191244,33	443031,54	13,75	Relatief	4,50	--	--	--	--	--
--	36579	0	10:04, 7 jul 2021	-2240	6	20001b	20001b	Punt	191203,10	443202,96	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50
--	36580	0	10:04, 7 jul 2021	-2246	4	20001a	20001a	Punt	191202,72	443203,14	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50
--	36581	0	10:07, 7 jul 2021	-2252	6	20003b	20003b	Punt	191190,48	443192,33	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50
--	36582	0	10:07, 7 jul 2021	-2258	4	20003a	20003a	Punt	191190,90	443193,11	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50
--	36583	0	10:05, 7 jul 2021	-2264	4	20002a	20002a	Punt	191195,82	443202,81	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50
--	36584	0	10:05, 7 jul 2021	-2270	6	20002b	20002b	Punt	191195,54	443202,31	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50
--	36585	0	10:05, 7 jul 2021	-2276	4	20004a	20004a	Punt	191185,05	443181,54	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50
--	36586	0	10:06, 7 jul 2021	-2282	6	20004b	20004b	Punt	191184,72	443180,88	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50
--	36587	0	10:06, 7 jul 2021	-2288	4	20005a	20005a	Punt	191188,61	443174,45	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50
--	36588	0	10:06, 7 jul 2021	-2294	6	20005b	20005b	Punt	191189,05	443174,17	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50
--	36589	0	10:07, 7 jul 2021	-2300	6	20007b	20007b	Punt	191202,64	443186,37	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50
--	36590	0	10:07, 7 jul 2021	-2306	4	20007a	20007a	Punt	191202,96	443187,01	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50
--	36591	0	10:08, 7 jul 2021	-2312	4	20008a	20008a	Punt	191208,00	443196,60	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50
--	36592	0	10:08, 7 jul 2021	-2318	6	20008b	20008b	Punt	191207,72	443196,10	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50
--	36593	0	10:07, 7 jul 2021	-2324	4	20006a	20006a	Punt	191197,23	443175,33	13,75	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50
--	36594	0	10:07, 7 jul 2021	-2330	6	20006b	20006b	Punt	191196,91	443174,67	13,75	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogtes	Gevel
--	19,50	Ja
--	19,50	Ja
--	19,50	Ja
--	19,50	Ja
--	19,50	Ja
--	19,50	Ja
--	19,50	Ja
--	19,50	Ja
--	19,50/22,50	Ja
--	19,50/22,50	Ja
--	19,50/22,50	Ja
--	19,50/22,50	Ja
--	4,50	Ja
--	4,50	Ja
--	4,50	Ja
--	4,50	Ja
--	4,50	Ja
--	4,50	Ja
--	4,50	Ja
--	4,50	Ja
--	4,50	Ja
--	4,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50/31,50/34,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50/31,50/34,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50/31,50/34,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50/31,50/34,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50/31,50/34,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50/31,50/34,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50/31,50/34,50	Ja
--	--/--/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	19,50/22,50/25,50/28,50/31,50/34,50	Ja

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H
Nijmeegseweg	36369	2	08:53, 7 jul 2021	-2005	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191263,66	443418,62	191210,83	443360,41	0,00	0,00	16,00	17,71	0,00
Nijmeegseweg	36370	2	08:53, 7 jul 2021	-2007	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191224,95	443430,22	191210,83	443360,41	0,00	0,00	16,02	17,71	0,00
Nijmeegseweg	36396	2	08:52, 7 jul 2021	-2059	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191210,83	443360,41	191146,54	443257,22	0,00	0,00	17,71	20,68	0,00
Nijmeegseweg	36397	2	08:52, 7 jul 2021	-2061	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	190774,86	442627,59	191064,12	443117,44	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Nijmeegseweg	36441	2	08:52, 7 jul 2021	-2119	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191146,54	443257,21	191136,11	443239,69	0,00	0,00	20,67	21,24	0,00
Nijmeegseweg	36442	2	08:52, 7 jul 2021	-2121	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191136,11	443239,69	191090,65	443162,81	0,00	0,00	21,24	23,70	0,00
Nijmeegseweg	36455	2	08:52, 7 jul 2021	-2127	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191090,65	443162,81	191071,78	443130,54	0,00	0,00	23,70	24,71	0,00
Nijmeegseweg	36467	2	08:52, 7 jul 2021	-2136	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191071,78	443130,53	191064,12	443117,44	0,00	0,00	24,71	25,00	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36347	3	09:04, 7 jul 2021	-1961	2	Oranjewach	Oranjewachtstraat	Polylijn	191040,91	443268,50	191050,08	443273,56	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36353	3	09:04, 7 jul 2021	-2111	2	Oranjewach	Oranjewachtstraat	Polylijn	191040,91	443268,50	190850,41	443284,56	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36354	3	09:04, 7 jul 2021	-1975	2	Oranjewach	Oranjewachtstraat	Polylijn	191093,66	443275,50	191050,08	443273,56	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36377	3	09:04, 7 jul 2021	-2021	2	Oranjewach	Oranjewachtstraat	Polylijn	191093,66	443275,50	191160,25	443240,12	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36379	3	09:04, 7 jul 2021	-2025	2	Oranjewach	Oranjewachtstraat	Polylijn	191160,25	443240,12	191188,80	443237,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36380	3	09:02, 7 jul 2021	-2027	2	Eusebiusbu	Eusebiusbuitensingel	Polylijn	191214,00	443249,00	191188,80	443237,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36382	3	09:03, 7 jul 2021	-2031	2	Eusebiusbu	Eusebiusbuitensingel	Polylijn	191317,52	443398,00	191363,16	443452,06	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36405	3	09:03, 7 jul 2021	-2077	2	Eusebiusbu	Eusebiusbuitensingel	Polylijn	191317,52	443398,00	191312,30	443449,03	0,00	0,00	13,75	14,74	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36409	3	09:02, 7 jul 2021	-2085	2	Eusebiusbu	Eusebiusbuitensingel	Polylijn	191214,00	443249,00	191317,52	443398,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36351	4	08:51, 7 jul 2021	-1969	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191275,42	443182,28	191334,30	443152,66	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36352	4	09:42, 7 jul 2021	-1971	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191586,19	442911,31	191701,72	442770,28	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36378	4	08:51, 7 jul 2021	-2023	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191275,42	443182,28	191213,50	443212,69	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36381	4	08:51, 7 jul 2021	-2029	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191213,50	443212,69	191188,80	443237,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36411	4	09:42, 7 jul 2021	-2089	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191586,19	442911,31	191525,56	442985,53	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36412	4	09:41, 7 jul 2021	-2091	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191416,05	443109,22	191443,45	443085,16	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36547	4	08:51, 7 jul 2021	-2150	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191334,30	443152,66	191416,05	443109,22	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36548	4	09:41, 7 jul 2021	-2152	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191443,45	443085,16	191525,56	442985,53	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Badhuisstraat	36376	5	08:50, 7 jul 2021	-2019	2	Badhuisstr	Badhuisstraat	Polylijn	191268,28	442986,54	191283,95	442999,74	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Badhuisstraat	36420	5	08:50, 7 jul 2021	-2107	2	Badhuisstr	Badhuisstraat	Polylijn	191416,05	443109,22	191412,41	443106,77	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Badhuisstraat	36421	5	08:50, 7 jul 2021	-2109	2	Badhuisstr	Badhuisstraat	Polylijn	191302,17	443015,41	191392,25	443090,56	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Badhuisstraat	36422	5	08:50, 7 jul 2021	-2113	2	Badhuisstr	Badhuisstraat	Polylijn	191283,95	442999,74	191302,17	443015,41	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Badhuisstraat	36549	5	08:50, 7 jul 2021	-2154	2	Badhuisstr	Badhuisstraat	Polylijn	191403,24	443099,75	191392,25	443090,56	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Badhuisstraat	36550	5	08:50, 7 jul 2021	-2156	2	Badhuisstr	Badhuisstraat	Polylijn	191412,41	443106,77	191403,24	443099,75	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Nieuwe Kade	36356	6	08:58, 24 jun 2021	-1979	2	Nieuwe kad	Nieuwe kade	Polylijn	191115,67	443129,09	191026,27	443192,84	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Nieuwe Kade	36359	6	08:57, 24 jun 2021	-1985	2	Nieuwe Kad	Nieuwe Kade	Polylijn	191267,91	442986,87	191188,48	443061,95	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Nieuwe Kade	36360	6	08:58, 24 jun 2021	-1987	2	Nieuwe Kad	Nieuwe Kade	Polylijn	191188,47	443061,97	191115,67	443129,09	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Nieuwe Kade	36361	6	08:57, 24 jun 2021	-1989	2	Nieuwe Kad	Nieuwe Kade	Polylijn	191267,93	442986,87	191467,28	442816,94	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Rijnkade	36395	7	08:58, 24 jun 2021	-2057	1	Nieuwe Kad	Nieuwe Kade	Polylijn	191188,51	443061,95	191112,22	443115,00	0,00	0,00	13,75	11,06	0,00
Rijnkade	36470	7	08:58, 24 jun 2021	-2138	1	Nieuwe Kad	Nieuwe Kade	Polylijn	191011,70	443161,18	191112,22	443115,00	0,00	0,00	11,00	11,06	0,00

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
Nijmeegseweg	0,00	0,00	16,33	17,71	--	Relatief	5	78,85	78,87	13,67	25,46	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Nijmeegseweg	0,00	0,00	16,52	17,71	--	Relatief	6	71,75	71,77	5,49	21,68	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Nijmeegseweg	0,00	0,00	18,97	20,68	--	Relatief	4	121,65	121,68	26,97	53,75	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Nijmeegseweg	0,00	0,00	16,07	25,00	--	Relatief	6	568,90	570,88	31,93	289,50	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Nijmeegseweg	0,00	0,00	21,24	21,24	--	Eigen waarde	2	20,39	20,40	20,39	20,39	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Nijmeegseweg	0,00	0,00	22,80	23,70	--	Relatief	3	89,31	89,34	32,65	56,66	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Nijmeegseweg	0,00	0,00	24,71	24,71	--	Eigen waarde	2	37,38	37,40	37,38	37,38	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Nijmeegseweg	0,00	0,00	25,00	25,00	--	Relatief	2	15,16	15,17	15,16	15,16	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	10,48	10,48	10,48	10,48	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	10	202,15	202,15	11,30	54,33	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	6	44,24	44,24	6,82	9,97	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	6	75,45	75,45	6,03	29,57	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	3	28,92	28,92	12,89	16,03	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	3	28,09	28,09	13,67	14,41	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	8	74,10	74,10	5,18	22,99	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	14,74	--	Relatief	3	51,75	51,77	22,31	29,44	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	7	182,12	182,12	9,26	54,31	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	65,91	65,91	65,91	65,91	Verdeling	False	1,5	0,75	0	Topfalt
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	182,31	182,31	182,31	182,31	Verdeling	False	1,5	0,75	0	Topfalt
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	68,98	68,98	68,98	68,98	Verdeling	False	1,5	0,75	0	Topfalt
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	3	35,08	35,08	13,70	21,38	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	95,83	95,83	95,83	95,83	Verdeling	False	1,5	0,75	0	Topfalt
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	5	36,76	36,76	5,71	15,39	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	4	92,70	92,70	9,19	54,30	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	3	129,11	129,11	11,91	117,20	Verdeling	False	1,5	0,75	0	Topfalt
Badhuisstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	3	20,49	20,49	3,68	16,81	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Badhuisstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	4,38	4,38	4,38	4,38	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Badhuisstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	117,31	117,31	117,31	117,31	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9b
Badhuisstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	24,03	24,03	24,03	24,03	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9b
Badhuisstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	14,33	14,33	14,33	14,33	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Badhuisstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	4	11,56	11,56	0,58	7,35	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Nieuwe Kade	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	6	110,31	110,31	12,89	35,10	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Nieuwe Kade	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	109,30	109,30	109,30	109,30	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Nieuwe Kade	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	4	99,05	99,05	13,11	70,37	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Nieuwe Kade	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	7	262,41	262,41	27,68	79,39	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Rijnkade	0,00	0,00	11,06	13,75	--	Relatief	6	96,99	97,03	3,29	70,41	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Rijnkade	0,00	0,00	11,00	11,06	--	Relatief	8	111,67	111,67	1,84	33,05	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
Nijmeegseweg	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Nijmeegseweg	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Nijmeegseweg	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Nijmeegseweg	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Nijmeegseweg	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Nijmeegseweg	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Nijmeegseweg	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Nijmeegseweg	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Westervoortsedijk	Topfalt	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Westervoortsedijk	Topfalt	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Westervoortsedijk	Topfalt	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Westervoortsedijk	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Westervoortsedijk	Topfalt	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Westervoortsedijk	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Westervoortsedijk	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Westervoortsedijk	Topfalt	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
Badhuisstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Badhuisstraat	SMA-NL8	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Badhuisstraat	Elementenverharding, niet in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Badhuisstraat	Elementenverharding, niet in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Badhuisstraat	Referentiewegdek	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Badhuisstraat	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Nieuwe Kade	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Nieuwe Kade	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Nieuwe Kade	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Nieuwe Kade	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Rijnkade	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Rijnkade	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Nijmeegseweg	--	False	22111,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	95,17	96,52	96,83	--	3,73	2,56	2,30	--	1,09
Nijmeegseweg	--	False	12986,00	6,52	3,85	0,79	--	--	--	--	--	94,47	95,97	96,09	--	4,18	2,89	2,84	--	1,35
Nijmeegseweg	--	False	35097,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	94,91	96,31	96,56	--	3,90	2,68	2,50	--	1,19
Nijmeegseweg	--	False	35097,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	94,91	96,31	96,56	--	3,90	2,68	2,50	--	1,19
Nijmeegseweg	--	False	35097,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	94,91	96,31	96,56	--	3,90	2,68	2,50	--	1,19
Nijmeegseweg	--	False	35097,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	94,91	96,31	96,56	--	3,90	2,68	2,50	--	1,19
Nijmeegseweg	--	False	35097,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	94,91	96,31	96,56	--	3,90	2,68	2,50	--	1,19
Nijmeegseweg	--	False	35097,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	94,91	96,31	96,56	--	3,90	2,68	2,50	--	1,19
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	--	False	16106,00	6,54	3,82	0,77	--	--	--	--	--	90,93	93,33	94,55	--	6,35	4,34	3,25	--	2,72
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	--	False	16132,00	6,54	3,83	0,78	--	--	--	--	--	91,34	93,63	94,80	--	6,06	4,14	3,10	--	2,60
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	--	False	16576,00	6,54	3,82	0,77	--	--	--	--	--	90,70	93,17	94,44	--	6,64	4,55	3,40	--	2,66
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	--	False	16021,00	6,54	3,82	0,77	--	--	--	--	--	90,68	93,10	94,32	--	6,29	4,31	3,22	--	3,03
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	--	False	16021,00	6,54	3,82	0,77	--	--	--	--	--	90,68	93,10	94,32	--	6,29	4,31	3,22	--	3,03
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	--	False	13143,00	6,55	3,81	0,78	--	--	--	--	--	89,42	92,07	92,93	--	6,96	4,82	4,13	--	3,62
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	--	False	3417,00	6,54	3,82	0,77	--	--	--	--	--	91,53	93,96	95,25	--	7,08	4,85	3,63	--	1,39
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	--	False	9726,00	6,55	3,81	0,78	--	--	--	--	--	88,68	91,40	92,12	--	6,91	4,81	4,31	--	4,41
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	--	False	13143,00	6,55	3,81	0,78	--	--	--	--	--	89,42	92,07	92,93	--	6,96	4,82	4,13	--	3,62
Westervoortsedijk	--	False	14349,00	6,54	3,83	0,78	--	--	--	--	--	90,51	92,62	93,16	--	4,51	3,12	2,84	--	4,98
Westervoortsedijk	--	False	12775,00	6,53	3,84	0,79	--	--	--	--	--	92,56	94,37	94,73	--	4,35	3,00	2,80	--	3,09
Westervoortsedijk	--	False	15627,00	6,54	3,83	0,78	--	--	--	--	--	90,12	92,43	93,13	--	5,37	3,71	3,24	--	4,50
Westervoortsedijk	--	False	15627,00	6,54	3,83	0,78	--	--	--	--	--	90,12	92,43	93,13	--	5,37	3,71	3,24	--	4,50
Westervoortsedijk	--	False	13117,00	6,53	3,84	0,78	--	--	--	--	--	91,14	93,15	93,61	--	4,40	3,04	2,82	--	4,46
Westervoortsedijk	--	False	12968,00	6,53	3,83	0,78	--	--	--	--	--	90,73	92,81	93,29	--	4,51	3,12	2,89	--	4,76
Westervoortsedijk	--	False	14349,00	6,54	3,83	0,78	--	--	--	--	--	90,51	92,62	93,16	--	4,51	3,12	2,84	--	4,98
Westervoortsedijk	--	False	12968,00	6,53	3,83	0,78	--	--	--	--	--	90,73	92,81	93,29	--	4,51	3,12	2,89	--	4,76
Badhuisstraat	--	True	2657,00	6,50	3,89	0,80	--	--	--	--	--	99,07	99,35	99,49	--	0,77	0,51	0,38	--	0,16
Badhuisstraat	--	True	2548,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	95,75	96,99	97,63	--	3,45	2,33	1,73	--	0,80
Badhuisstraat	--	True	2548,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	95,75	96,99	97,63	--	3,45	2,33	1,73	--	0,80
Badhuisstraat	--	True	2657,00	6,50	3,89	0,80	--	--	--	--	--	99,07	99,35	99,49	--	0,77	0,51	0,38	--	0,16
Badhuisstraat	--	True	2548,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	95,75	96,99	97,63	--	3,45	2,33	1,73	--	0,80
Badhuisstraat	--	True	2548,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	95,75	96,99	97,63	--	3,45	2,33	1,73	--	0,80
Nieuwe Kade	--	True	2671,00	6,50	3,90	0,80	--	--	--	--	--	99,47	99,63	99,71	--	0,43	0,29	0,21	--	0,09
Nieuwe Kade	--	True	3008,00	6,50	3,89	0,80	--	--	--	--	--	99,04	99,32	99,47	--	0,77	0,51	0,38	--	0,19
Nieuwe Kade	--	True	2671,00	6,50	3,90	0,80	--	--	--	--	--	99,47	99,63	99,71	--	0,43	0,29	0,21	--	0,09
Nieuwe Kade	--	True	2414,00	6,50	3,89	0,80	--	--	--	--	--	99,35	99,54	99,64	--	0,50	0,34	0,25	--	0,14
Rijnkade	--	True	167,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
Rijnkade	--	True	167,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125
Nijmeegseweg	0,93	0,87	--	--	--	--	--	1372,01	823,78	169,14	--	53,77	21,85	4,02	--	15,71	7,94	1,52	--	114,7	86,78	93,75
Nijmeegseweg	1,14	1,07	--	--	--	--	--	799,87	479,81	98,58	--	35,39	14,45	2,91	--	11,43	5,70	1,10	--	112,5	84,68	91,72
Nijmeegseweg	1,01	0,94	--	--	--	--	--	2171,85	1304,75	267,73	--	89,24	36,31	6,93	--	27,23	13,68	2,61	--	116,7	88,87	95,86
Nijmeegseweg	1,01	0,94	--	--	--	--	--	2171,85	1304,75	267,73	--	89,24	36,31	6,93	--	27,23	13,68	2,61	--	116,7	88,87	95,86
Nijmeegseweg	1,01	0,94	--	--	--	--	--	2171,85	1304,75	267,73	--	89,24	36,31	6,93	--	27,23	13,68	2,61	--	116,7	88,87	95,86
Nijmeegseweg	1,01	0,94	--	--	--	--	--	2171,85	1304,75	267,73	--	89,24	36,31	6,93	--	27,23	13,68	2,61	--	117,2	88,55	95,76
Nijmeegseweg	1,01	0,94	--	--	--	--	--	2171,85	1304,75	267,73	--	89,24	36,31	6,93	--	27,23	13,68	2,61	--	117,2	88,55	95,76
Nijmeegseweg	1,01	0,94	--	--	--	--	--	2171,85	1304,75	267,73	--	89,24	36,31	6,93	--	27,23	13,68	2,61	--	117,2	88,55	95,76
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	2,33	2,21	--	--	--	--	--	957,80	574,21	117,26	--	66,89	26,70	4,03	--	28,65	14,34	2,74	--	113,8	86,59	93,84
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	2,22	2,10	--	--	--	--	--	963,67	578,50	119,29	--	63,93	25,58	3,90	--	27,43	13,72	2,64	--	113,8	86,50	93,73
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	2,28	2,16	--	--	--	--	--	983,25	589,96	120,54	--	71,98	28,81	4,34	--	28,84	14,44	2,76	--	113,9	86,74	94,02
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	2,60	2,46	--	--	--	--	--	950,12	569,77	116,35	--	65,90	26,38	3,97	--	31,75	15,91	3,03	--	113,8	86,66	93,90
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	2,60	2,46	--	--	--	--	--	950,12	569,77	116,35	--	65,90	26,38	3,97	--	31,75	15,91	3,03	--	114,2	86,43	93,83
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	3,11	2,94	--	--	--	--	--	769,79	461,04	95,27	--	59,92	24,14	4,23	--	31,16	15,57	3,01	--	113,6	85,90	93,34
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	1,19	1,13	--	--	--	--	--	204,54	122,65	25,06	--	15,82	6,33	0,96	--	3,11	1,55	0,30	--	107,3	79,25	86,76
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	3,79	3,57	--	--	--	--	--	564,94	338,69	69,88	--	44,02	17,82	3,27	--	28,09	14,04	2,71	--	112,4	84,84	92,26
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	3,11	2,94	--	--	--	--	--	769,79	461,04	95,27	--	59,92	24,14	4,23	--	31,16	15,57	3,01	--	113,6	85,90	93,34
Westervoortsedijk	4,26	4,00	--	--	--	--	--	849,37	509,01	104,27	--	42,32	17,15	3,18	--	46,73	23,41	4,48	--	111,8	86,47	93,06
Westervoortsedijk	2,63	2,47	--	--	--	--	--	772,14	462,94	95,60	--	36,29	14,72	2,83	--	25,78	12,90	2,49	--	110,6	85,28	91,74
Westervoortsedijk	3,86	3,63	--	--	--	--	--	921,03	553,21	113,52	--	54,88	22,20	3,95	--	45,99	23,10	4,42	--	112,1	86,83	93,50
Westervoortsedijk	3,86	3,63	--	--	--	--	--	921,03	553,21	113,52	--	54,88	22,20	3,95	--	45,99	23,10	4,42	--	114,4	86,67	93,97
Westervoortsedijk	3,81	3,57	--	--	--	--	--	780,65	469,19	95,77	--	37,69	15,31	2,89	--	38,20	19,19	3,65	--	111,2	85,89	92,44
Westervoortsedijk	4,06	3,82	--	--	--	--	--	768,31	460,96	94,36	--	38,19	15,50	2,92	--	40,31	20,16	3,86	--	113,2	86,01	93,10
Westervoortsedijk	4,26	4,00	--	--	--	--	--	849,37	509,01	104,27	--	42,32	17,15	3,18	--	46,73	23,41	4,48	--	113,6	86,53	93,61
Westervoortsedijk	4,06	3,82	--	--	--	--	--	768,31	460,96	94,36	--	38,19	15,50	2,92	--	40,31	20,16	3,86	--	111,3	85,96	92,54
Badhuisstraat	0,14	0,13	--	--	--	--	--	171,10	102,69	21,15	--	1,33	0,53	0,08	--	0,28	0,14	0,03	--	103,3	83,29	87,11
Badhuisstraat	0,68	0,64	--	--	--	--	--	159,07	95,39	19,65	--	5,73	2,29	0,35	--	1,33	0,67	0,13	--	101,6	77,93	81,89
Badhuisstraat	0,68	0,64	--	--	--	--	--	159,07	95,39	19,65	--	5,73	2,29	0,35	--	1,33	0,67	0,13	--	107,4	88,63	92,46
Badhuisstraat	0,14	0,13	--	--	--	--	--	171,10	102,69	21,15	--	1,33	0,53	0,08	--	0,28	0,14	0,03	--	106,6	87,12	90,15
Badhuisstraat	0,68	0,64	--	--	--	--	--	159,07	95,39	19,65	--	5,73	2,29	0,35	--	1,33	0,67	0,13	--	101,9	77,50	81,70
Badhuisstraat	0,68	0,64	--	--	--	--	--	159,07	95,39	19,65	--	5,73	2,29	0,35	--	1,33	0,67	0,13	--	104,3	84,79	89,42
Nieuwe Kade	0,08	0,07	--	--	--	--	--	172,69	103,78	21,31	--	0,75	0,30	0,04	--	0,16	0,08	0,01	--	103,2	83,05	86,71
Nieuwe Kade	0,16	0,15	--	--	--	--	--	193,64	116,22	23,94	--	1,51	0,60	0,09	--	0,37	0,19	0,04	--	103,9	83,85	87,69
Nieuwe Kade	0,08	0,07	--	--	--	--	--	172,69	103,78	21,31	--	0,75	0,30	0,04	--	0,16	0,08	0,01	--	103,2	83,05	86,71
Nieuwe Kade	0,12	0,11	--	--	--	--	--	155,89	93,47	19,24	--	0,78	0,32	0,05	--	0,22	0,11	0,02	--	102,8	82,69	86,42
Rijnkade	--	--	--	--	--	--	--	11,69	4,34	1,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,5	70,98	74,38
Rijnkade	--	--	--	--	--	--	--	11,69	4,34	1,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,5	70,98	74,38

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125
Nijmeegseweg	100,22	105,39	111,21	107,32	100,98	91,53	113,94	84,15	90,94	97,13	102,87	108,84	104,88	98,55	88,79	111,50	77,16	83,91
Nijmeegseweg	98,30	103,25	108,97	105,11	98,77	89,47	111,74	82,01	88,86	95,17	100,70	106,57	102,64	96,30	86,68	109,27	75,08	81,93
Nijmeegseweg	102,38	107,46	113,24	109,37	103,03	93,64	115,99	86,22	93,04	99,27	104,94	110,87	106,92	100,58	90,88	113,54	79,25	86,04
Nijmeegseweg	102,38	107,46	113,24	109,37	103,03	93,64	115,99	86,22	93,04	99,27	104,94	110,87	106,92	100,58	90,88	113,54	79,25	86,04
Nijmeegseweg	102,38	107,46	113,24	109,37	103,03	93,64	115,99	86,22	93,04	99,27	104,94	110,87	106,92	100,58	90,88	113,54	79,25	86,04
Nijmeegseweg	102,31	107,39	113,67	110,27	103,51	93,98	116,44	85,87	92,92	99,19	104,86	111,31	107,87	101,10	91,27	114,01	78,90	85,91
Nijmeegseweg	102,31	107,39	113,67	110,27	103,51	93,98	116,44	85,87	92,92	99,19	104,86	111,31	107,87	101,10	91,27	114,01	78,90	85,91
Nijmeegseweg	102,31	107,39	113,67	110,27	103,51	93,98	116,44	85,87	92,92	99,19	104,86	111,31	107,87	101,10	91,27	114,01	78,90	85,91
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	100,80	105,01	110,25	106,54	100,18	91,51	113,21	83,73	90,79	97,51	102,30	107,75	103,93	97,59	88,54	110,60	76,51	83,44
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	100,65	104,94	110,23	106,50	100,14	91,41	113,17	83,67	90,70	97,38	102,25	107,74	103,91	97,56	88,46	110,57	76,49	83,40
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	101,00	105,15	110,38	106,68	100,32	91,68	113,35	83,88	90,96	97,70	102,43	107,88	104,07	97,72	88,70	110,73	76,64	83,59
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	100,88	105,10	110,28	106,56	100,21	91,58	113,25	83,81	90,87	97,60	102,39	107,77	103,96	97,61	88,61	110,64	76,58	83,51
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	100,83	105,04	110,65	107,33	100,62	91,83	113,62	83,55	90,78	97,55	102,32	108,17	104,79	98,06	88,91	111,04	76,30	83,41
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	100,42	104,47	109,90	106,61	99,91	91,29	112,93	82,98	90,25	97,12	101,71	107,39	104,03	97,31	88,33	110,31	75,89	83,10
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	93,73	97,77	103,74	100,44	93,71	84,76	106,65	76,34	83,65	90,35	95,07	101,28	97,90	91,16	81,80	104,09	69,06	76,24
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	99,37	103,42	108,70	105,40	98,71	90,20	111,76	81,92	89,19	96,10	100,65	106,18	102,82	96,11	87,24	109,13	74,86	82,08
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	100,42	104,47	109,90	106,61	99,91	91,29	112,93	82,98	90,25	97,12	101,71	107,39	104,03	97,31	88,33	110,31	75,89	83,10
Westervoortsedijk	100,28	105,30	107,68	103,40	97,58	90,30	111,28	83,67	90,02	97,09	102,62	104,97	100,47	94,74	87,22	108,49	76,61	82,90
Westervoortsedijk	98,86	104,14	106,57	102,08	96,38	88,87	110,09	82,53	88,72	95,65	101,53	103,92	99,17	93,59	85,79	107,36	75,55	81,68
Westervoortsedijk	100,76	105,59	108,01	103,78	97,96	90,71	111,63	84,00	90,42	97,52	102,91	105,29	100,81	95,09	87,59	108,82	76,92	83,25
Westervoortsedijk	100,98	105,36	110,70	107,36	100,67	91,98	113,71	83,82	90,99	97,80	102,64	108,22	104,83	98,11	89,10	111,14	76,73	83,85
Westervoortsedijk	99,63	104,73	107,12	102,78	96,99	89,65	110,70	83,11	89,42	96,45	102,08	104,44	99,87	94,18	86,58	107,94	76,06	82,31
Westervoortsedijk	100,02	104,60	109,52	105,78	99,42	90,83	112,52	83,22	90,17	96,90	101,90	107,03	103,21	96,86	87,95	109,94	76,18	83,10
Westervoortsedijk	100,55	105,11	110,00	106,26	99,91	91,34	113,01	83,73	90,68	97,43	102,41	107,50	103,68	97,33	88,46	110,42	76,68	83,59
Westervoortsedijk	99,74	104,78	107,17	102,88	97,06	89,76	110,76	83,16	89,50	96,55	102,11	104,47	99,94	94,23	86,68	107,98	76,12	82,40
Badhuisstraat	92,92	95,91	99,51	92,62	87,43	79,54	102,55	80,89	84,61	89,90	93,63	97,24	90,33	85,13	76,87	100,19	73,93	77,60
Badhuisstraat	90,74	92,78	97,60	94,29	88,07	81,85	100,98	75,18	78,94	87,27	90,32	95,18	91,73	85,51	78,62	98,41	68,02	71,67
Badhuisstraat	99,29	98,43	103,72	96,55	91,86	85,34	106,80	85,81	89,46	95,78	95,94	101,30	94,03	89,31	82,13	104,15	78,61	82,16
Badhuisstraat	94,66	97,84	103,44	95,95	91,16	82,08	105,80	84,72	87,65	91,64	95,56	101,17	93,66	88,86	79,41	103,46	77,76	80,64
Badhuisstraat	90,68	92,53	97,83	94,95	88,35	81,96	101,21	74,69	78,71	87,18	90,05	95,42	92,43	85,81	78,75	98,65	67,50	71,42
Badhuisstraat	97,54	96,50	99,79	93,22	88,12	82,80	103,76	81,97	86,42	94,04	94,01	97,37	90,69	85,57	79,58	101,05	74,77	79,12
Nieuwe Kade	91,71	95,84	99,47	92,54	87,33	78,87	102,37	80,74	84,33	88,94	93,59	97,23	90,29	85,07	76,39	100,08	73,80	77,35
Nieuwe Kade	93,55	96,47	100,05	93,17	87,98	80,14	103,11	81,44	85,18	90,51	94,18	97,79	90,88	85,67	77,46	100,75	74,48	78,18
Nieuwe Kade	91,71	95,84	99,47	92,54	87,33	78,87	102,37	80,74	84,33	88,94	93,59	97,23	90,29	85,07	76,39	100,08	73,80	77,35
Nieuwe Kade	91,68	95,44	99,05	92,14	86,94	78,67	102,00	80,35	84,00	88,85	93,17	96,80	89,87	84,66	76,13	99,68	73,41	77,02
Rijnkade	77,64	83,99	87,68	80,69	75,46	66,08	90,38	66,68	70,08	73,34	79,69	83,38	76,39	71,16	61,78	86,08	60,98	64,38
Rijnkade	77,64	83,99	87,68	80,69	75,46	66,08	90,38	66,68	70,08	73,34	79,69	83,38	76,39	71,16	61,78	86,08	60,98	64,38

Model: Basissituatie 2031 WVL
WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Nijmeegseweg	90,02	95,92	101,92	97,95	91,62	81,77	104,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	88,21	93,78	99,68	95,74	89,40	79,75	102,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	92,22	97,99	103,96	99,99	93,66	83,89	106,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	92,22	97,99	103,96	99,99	93,66	83,89	106,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	92,22	97,99	103,96	99,99	93,66	83,89	106,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	92,13	97,90	104,40	100,95	94,18	84,29	107,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	92,13	97,90	104,40	100,95	94,18	84,29	107,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	92,13	97,90	104,40	100,95	94,18	84,29	107,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	89,98	95,17	100,72	96,84	90,50	81,23	103,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	89,91	95,17	100,75	96,87	90,53	81,20	103,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	90,15	95,29	100,84	96,97	90,63	81,38	103,64	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	90,08	95,25	100,73	96,87	90,52	81,30	103,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	90,02	95,18	101,14	97,73	90,99	81,62	103,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	89,88	94,68	100,45	97,07	90,34	81,22	103,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	82,73	87,93	94,26	90,84	84,09	74,49	97,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	88,93	93,63	99,24	95,86	89,15	80,17	102,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	89,88	94,68	100,45	97,07	90,34	81,22	103,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	89,93	95,59	97,94	93,37	87,68	80,08	101,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	88,57	94,58	96,97	92,15	86,60	78,74	100,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	90,29	95,87	98,25	93,68	87,99	80,40	101,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	90,59	95,60	101,26	97,85	91,13	82,01	104,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	89,29	95,05	97,41	92,77	87,12	79,45	100,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	89,78	94,88	100,07	96,23	89,88	80,89	102,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	90,28	95,38	100,54	96,70	90,35	81,39	103,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	89,41	95,09	97,45	92,86	87,18	79,56	100,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Badhuisstraat	82,57	86,74	90,36	83,43	78,22	69,77	93,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Badhuisstraat	79,61	83,33	88,21	84,68	78,47	71,15	91,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Badhuisstraat	88,10	88,95	94,34	87,01	82,27	74,67	97,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Badhuisstraat	84,31	88,67	94,29	86,76	81,95	72,30	96,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Badhuisstraat	79,50	83,06	88,46	85,42	78,78	71,31	91,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Badhuisstraat	86,35	87,01	90,41	83,67	78,54	72,13	93,92	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Kade	81,69	86,69	90,34	83,39	78,17	69,33	93,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Kade	83,19	87,29	90,90	83,97	78,77	70,36	93,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Kade	81,69	86,69	90,34	83,39	78,17	69,33	93,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Kade	81,60	86,29	89,92	82,97	77,76	69,08	92,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijnkade	67,64	73,99	77,68	70,69	65,46	56,08	80,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijnkade	67,64	73,99	77,68	70,69	65,46	56,08	80,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
maatregelen - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H
Nijmeegseweg	36369	2	11:46, 7 jul 2021	-2005	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191263,66	443418,62	191210,83	443360,41	0,00	0,00	16,00	17,71	0,00
Nijmeegseweg	36370	2	11:46, 7 jul 2021	-2007	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191224,95	443430,22	191210,83	443360,41	0,00	0,00	16,02	17,71	0,00
Nijmeegseweg	36396	2	11:46, 7 jul 2021	-2059	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191210,83	443360,41	191146,54	443257,22	0,00	0,00	17,71	20,68	0,00
Nijmeegseweg	36397	2	11:46, 7 jul 2021	-2061	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	190774,86	442627,59	191064,12	443117,44	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Nijmeegseweg	36441	2	11:46, 7 jul 2021	-2119	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191146,54	443257,21	191136,11	443239,69	0,00	0,00	20,67	21,24	0,00
Nijmeegseweg	36442	2	11:46, 7 jul 2021	-2121	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191136,11	443239,69	191090,65	443162,81	0,00	0,00	21,24	23,70	0,00
Nijmeegseweg	36455	2	11:46, 7 jul 2021	-2127	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191090,65	443162,81	191071,78	443130,54	0,00	0,00	23,70	24,71	0,00
Nijmeegseweg	36467	2	11:46, 7 jul 2021	-2136	2	Nijmeegsew	Nijmeegseweg	Polylijn	191071,78	443130,53	191064,12	443117,44	0,00	0,00	24,71	25,00	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36347	3	11:47, 7 jul 2021	-1961	2	Oranjewach	Oranjewachtstraat	Polylijn	191040,91	443268,50	191050,08	443273,56	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36353	3	11:47, 7 jul 2021	-2111	2	Oranjewach	Oranjewachtstraat	Polylijn	191040,91	443268,50	190850,41	443284,56	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36354	3	11:47, 7 jul 2021	-1975	2	Oranjewach	Oranjewachtstraat	Polylijn	191093,66	443275,50	191050,08	443273,56	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36377	3	11:47, 7 jul 2021	-2021	2	Oranjewach	Oranjewachtstraat	Polylijn	191093,66	443275,50	191160,25	443240,12	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36379	3	11:47, 7 jul 2021	-2025	2	Oranjewach	Oranjewachtstraat	Polylijn	191160,25	443240,12	191188,80	443237,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36380	3	11:47, 7 jul 2021	-2027	2	Eusebiusbu	Eusebiusbuitensingel	Polylijn	191214,00	443249,00	191188,80	443237,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36382	3	11:46, 7 jul 2021	-2031	2	Eusebiusbu	Eusebiusbuitensingel	Polylijn	191317,52	443398,00	191363,16	443452,06	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36405	3	11:46, 7 jul 2021	-2077	2	Eusebiusbu	Eusebiusbuitensingel	Polylijn	191317,52	443398,00	191312,30	443449,03	0,00	0,00	13,75	14,74	0,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	36409	3	11:47, 7 jul 2021	-2085	2	Eusebiusbu	Eusebiusbuitensingel	Polylijn	191214,00	443249,00	191317,52	443398,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36351	4	11:45, 7 jul 2021	-1969	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191275,42	443182,28	191334,30	443152,66	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36352	4	11:45, 7 jul 2021	-1971	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191586,19	442911,31	191701,72	442770,28	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36378	4	11:46, 7 jul 2021	-2023	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191275,42	443182,28	191213,50	443212,69	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36381	4	11:46, 7 jul 2021	-2029	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191213,50	443212,69	191188,80	443237,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36411	4	11:45, 7 jul 2021	-2089	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191586,19	442911,31	191525,56	442985,53	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36412	4	11:45, 7 jul 2021	-2091	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191416,05	443109,22	191443,45	443085,16	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36547	4	11:45, 7 jul 2021	-2150	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191334,30	443152,66	191416,05	443109,22	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Westervoortsedijk	36548	4	11:45, 7 jul 2021	-2152	2	Westervoor	Westervoortsedijk	Polylijn	191443,45	443085,16	191525,56	442985,53	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Badhuisstraat	36376	5	11:44, 7 jul 2021	-2019	2	Badhuisstr	Badhuisstraat	Polylijn	191268,28	442986,54	191283,95	442999,74	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Badhuisstraat	36420	5	11:44, 7 jul 2021	-2107	2	Badhuisstr	Badhuisstraat	Polylijn	191416,05	443109,22	191412,41	443106,77	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Badhuisstraat	36421	5	11:44, 7 jul 2021	-2109	2	Badhuisstr	Badhuisstraat	Polylijn	191302,17	443015,41	191392,25	443090,56	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Badhuisstraat	36422	5	11:44, 7 jul 2021	-2113	2	Badhuisstr	Badhuisstraat	Polylijn	191283,95	442999,74	191302,17	443015,41	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Badhuisstraat	36549	5	11:44, 7 jul 2021	-2154	2	Badhuisstr	Badhuisstraat	Polylijn	191403,24	443099,75	191392,25	443090,56	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Badhuisstraat	36550	5	11:44, 7 jul 2021	-2156	2	Badhuisstr	Badhuisstraat	Polylijn	191412,41	443106,77	191403,24	443099,75	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Nieuwe Kade	36356	6	15:25, 28 jun 2021	-1979	2	Nieuwe kad	Nieuwe kade	Polylijn	191115,67	443129,09	191026,27	443192,84	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Nieuwe Kade	36359	6	15:25, 28 jun 2021	-1985	2	Nieuwe Kad	Nieuwe Kade	Polylijn	191267,91	442986,87	191188,48	443061,95	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Nieuwe Kade	36360	6	15:25, 28 jun 2021	-1987	2	Nieuwe Kad	Nieuwe Kade	Polylijn	191188,47	443061,97	191115,67	443129,09	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Nieuwe Kade	36361	6	15:25, 28 jun 2021	-1989	2	Nieuwe Kad	Nieuwe Kade	Polylijn	191267,93	442986,87	191467,28	442816,94	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00
Rijnkade	36395	7	15:24, 28 jun 2021	-2057	1	Nieuwe Kad	Nieuwe Kade	Polylijn	191188,51	443061,95	191112,22	443115,00	0,00	0,00	13,75	11,06	0,00
Rijnkade	36470	7	15:24, 28 jun 2021	-2138	1	Nieuwe Kad	Nieuwe Kade	Polylijn	191011,70	443161,18	191112,22	443115,00	0,00	0,00	11,00	11,06	0,00

Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
maatregelen - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
Nijmeegseweg	0,00	0,00	16,33	17,71	--	Relatief	5	78,85	78,87	13,67	25,46	Verdeling	False	1,5	0,75	0	SMA-NL8G+
Nijmeegseweg	0,00	0,00	16,52	17,71	--	Relatief	6	71,75	71,77	5,49	21,68	Verdeling	False	1,5	0,75	0	SMA-NL8G+
Nijmeegseweg	0,00	0,00	18,97	20,68	--	Relatief	4	121,65	121,68	26,97	53,75	Verdeling	False	1,5	0,75	0	SMA-NL8G+
Nijmeegseweg	0,00	0,00	16,07	25,00	--	Relatief	6	568,90	570,88	31,93	289,50	Verdeling	False	1,5	0,75	0	SMA-NL8G+
Nijmeegseweg	0,00	0,00	21,24	21,24	--	Eigen waarde	2	20,39	20,40	20,39	20,39	Verdeling	False	1,5	0,75	0	SMA-NL8G+
Nijmeegseweg	0,00	0,00	22,80	23,70	--	Relatief	3	89,31	89,34	32,65	56,66	Verdeling	False	1,5	0,75	0	SMA-NL8G+
Nijmeegseweg	0,00	0,00	24,71	24,71	--	Eigen waarde	2	37,38	37,40	37,38	37,38	Verdeling	False	1,5	0,75	0	SMA-NL8G+
Nijmeegseweg	0,00	0,00	25,00	25,00	--	Relatief	2	15,16	15,17	15,16	15,16	Verdeling	False	1,5	0,75	0	SMA-NL8G+
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	10,48	10,48	10,48	10,48	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	10	202,15	202,15	11,30	54,33	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	6	44,24	44,24	6,82	9,97	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	6	75,45	75,45	6,03	29,57	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	3	28,92	28,92	12,89	16,03	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	3	28,09	28,09	13,67	14,41	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	8	74,10	74,10	5,18	22,99	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	14,74	--	Relatief	3	51,75	51,77	22,31	29,44	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	7	182,12	182,12	9,26	54,31	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	65,91	65,91	65,91	65,91	Verdeling	False	1,5	0,75	0	Topfalt
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	182,31	182,31	182,31	182,31	Verdeling	False	1,5	0,75	0	Topfalt
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	68,98	68,98	68,98	68,98	Verdeling	False	1,5	0,75	0	Topfalt
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	3	35,08	35,08	13,70	21,38	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	95,83	95,83	95,83	95,83	Verdeling	False	1,5	0,75	0	Topfalt
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	5	36,76	36,76	5,71	15,39	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	4	92,70	92,70	9,19	54,30	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
Westervoortsedijk	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	3	129,11	129,11	11,91	117,20	Verdeling	False	1,5	0,75	0	Topfalt
Badhuisstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	3	20,49	20,49	3,68	16,81	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W10
Badhuisstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	4,38	4,38	4,38	4,38	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W10
Badhuisstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	117,31	117,31	117,31	117,31	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W10
Badhuisstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	24,03	24,03	24,03	24,03	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W10
Badhuisstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	14,33	14,33	14,33	14,33	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W10
Badhuisstraat	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	4	11,56	11,56	0,58	7,35	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W10
Nieuwe Kade	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	6	110,31	110,31	12,89	35,10	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W10
Nieuwe Kade	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	109,30	109,30	109,30	109,30	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W10
Nieuwe Kade	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	4	99,05	99,05	13,11	70,37	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W10
Nieuwe Kade	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	Relatief	7	262,41	262,41	27,68	79,39	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W10
Rijnkade	0,00	0,00	11,06	13,75	--	Relatief	6	96,99	97,03	3,29	70,41	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Rijnkade	0,00	0,00	11,00	11,06	--	Relatief	8	111,67	111,67	1,84	33,05	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a

Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
maatregelen - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))
Nijmeegseweg	SMA-NL8G+	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Nijmeegseweg	SMA-NL8G+	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Nijmeegseweg	SMA-NL8G+	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Nijmeegseweg	SMA-NL8G+	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Nijmeegseweg	SMA-NL8G+	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Nijmeegseweg	SMA-NL8G+	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Nijmeegseweg	SMA-NL8G+	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Nijmeegseweg	SMA-NL8G+	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Westervoortsedijk	Topfalt	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Westervoortsedijk	Topfalt	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Westervoortsedijk	Topfalt	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Westervoortsedijk	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Westervoortsedijk	Topfalt	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Westervoortsedijk	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Westervoortsedijk	SMA-NL8	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Westervoortsedijk	Topfalt	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Badhuisstraat	Stille elementenverharding	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Badhuisstraat	Stille elementenverharding	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Badhuisstraat	Stille elementenverharding	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Badhuisstraat	Stille elementenverharding	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Badhuisstraat	Stille elementenverharding	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Badhuisstraat	Stille elementenverharding	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Nieuwe Kade	Stille elementenverharding	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Nieuwe Kade	Stille elementenverharding	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Nieuwe Kade	Stille elementenverharding	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Nieuwe Kade	Stille elementenverharding	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Rijnkade	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Rijnkade	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--

Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
maatregelen - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)
Nijmeegseweg	False	22111,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	95,17	96,52	96,83	--	3,73	2,56	2,30	--	1,09	0,93
Nijmeegseweg	False	12986,00	6,52	3,85	0,79	--	--	--	--	--	94,47	95,97	96,09	--	4,18	2,89	2,84	--	1,35	1,14
Nijmeegseweg	False	35097,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	94,91	96,31	96,56	--	3,90	2,68	2,50	--	1,19	1,01
Nijmeegseweg	False	35097,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	94,91	96,31	96,56	--	3,90	2,68	2,50	--	1,19	1,01
Nijmeegseweg	False	35097,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	94,91	96,31	96,56	--	3,90	2,68	2,50	--	1,19	1,01
Nijmeegseweg	False	35097,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	94,91	96,31	96,56	--	3,90	2,68	2,50	--	1,19	1,01
Nijmeegseweg	False	35097,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	94,91	96,31	96,56	--	3,90	2,68	2,50	--	1,19	1,01
Nijmeegseweg	False	35097,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	94,91	96,31	96,56	--	3,90	2,68	2,50	--	1,19	1,01
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	False	16106,00	6,54	3,82	0,77	--	--	--	--	--	90,93	93,33	94,55	--	6,35	4,34	3,25	--	2,72	2,33
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	False	16132,00	6,54	3,83	0,78	--	--	--	--	--	91,34	93,63	94,80	--	6,06	4,14	3,10	--	2,60	2,22
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	False	16576,00	6,54	3,82	0,77	--	--	--	--	--	90,70	93,17	94,44	--	6,64	4,55	3,40	--	2,66	2,28
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	False	16021,00	6,54	3,82	0,77	--	--	--	--	--	90,68	93,10	94,32	--	6,29	4,31	3,22	--	3,03	2,60
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	False	16021,00	6,54	3,82	0,77	--	--	--	--	--	90,68	93,10	94,32	--	6,29	4,31	3,22	--	3,03	2,60
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	False	13143,00	6,55	3,81	0,78	--	--	--	--	--	89,42	92,07	92,93	--	6,96	4,82	4,13	--	3,62	3,11
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	False	3417,00	6,54	3,82	0,77	--	--	--	--	--	91,53	93,96	95,25	--	7,08	4,85	3,63	--	1,39	1,19
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	False	9726,00	6,55	3,81	0,78	--	--	--	--	--	88,68	91,40	92,12	--	6,91	4,81	4,31	--	4,41	3,79
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	False	13143,00	6,55	3,81	0,78	--	--	--	--	--	89,42	92,07	92,93	--	6,96	4,82	4,13	--	3,62	3,11
Westervoortsedijk	False	14349,00	6,54	3,83	0,78	--	--	--	--	--	90,51	92,62	93,16	--	4,51	3,12	2,84	--	4,98	4,26
Westervoortsedijk	False	12775,00	6,53	3,84	0,79	--	--	--	--	--	92,56	94,37	94,73	--	4,35	3,00	2,80	--	3,09	2,63
Westervoortsedijk	False	15627,00	6,54	3,83	0,78	--	--	--	--	--	90,12	92,43	93,13	--	5,37	3,71	3,24	--	4,50	3,86
Westervoortsedijk	False	15627,00	6,54	3,83	0,78	--	--	--	--	--	90,12	92,43	93,13	--	5,37	3,71	3,24	--	4,50	3,86
Westervoortsedijk	False	13117,00	6,53	3,84	0,78	--	--	--	--	--	91,14	93,15	93,61	--	4,40	3,04	2,82	--	4,46	3,81
Westervoortsedijk	False	12968,00	6,53	3,83	0,78	--	--	--	--	--	90,73	92,81	93,29	--	4,51	3,12	2,89	--	4,76	4,06
Westervoortsedijk	False	14349,00	6,54	3,83	0,78	--	--	--	--	--	90,51	92,62	93,16	--	4,51	3,12	2,84	--	4,98	4,26
Westervoortsedijk	False	12968,00	6,53	3,83	0,78	--	--	--	--	--	90,73	92,81	93,29	--	4,51	3,12	2,89	--	4,76	4,06
Badhuisstraat	True	2657,00	6,50	3,89	0,80	--	--	--	--	--	99,07	99,35	99,49	--	0,77	0,51	0,38	--	0,16	0,14
Badhuisstraat	True	2548,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	95,75	96,99	97,63	--	3,45	2,33	1,73	--	0,80	0,68
Badhuisstraat	True	2548,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	95,75	96,99	97,63	--	3,45	2,33	1,73	--	0,80	0,68
Badhuisstraat	True	2657,00	6,50	3,89	0,80	--	--	--	--	--	99,07	99,35	99,49	--	0,77	0,51	0,38	--	0,16	0,14
Badhuisstraat	True	2548,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	95,75	96,99	97,63	--	3,45	2,33	1,73	--	0,80	0,68
Badhuisstraat	True	2548,00	6,52	3,86	0,79	--	--	--	--	--	95,75	96,99	97,63	--	3,45	2,33	1,73	--	0,80	0,68
Nieuwe Kade	True	2671,00	6,50	3,90	0,80	--	--	--	--	--	99,47	99,63	99,71	--	0,43	0,29	0,21	--	0,09	0,08
Nieuwe Kade	True	3008,00	6,50	3,89	0,80	--	--	--	--	--	99,04	99,32	99,47	--	0,77	0,51	0,38	--	0,19	0,16
Nieuwe Kade	True	2671,00	6,50	3,90	0,80	--	--	--	--	--	99,47	99,63	99,71	--	0,43	0,29	0,21	--	0,09	0,08
Nieuwe Kade	True	2414,00	6,50	3,89	0,80	--	--	--	--	--	99,35	99,54	99,64	--	0,50	0,34	0,25	--	0,14	0,12
Rijnkade	True	167,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--
Rijnkade	True	167,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--

Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
maatregelen - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Nijmeegseweg	0,87	--	--	--	--	--	1372,01	823,78	169,14	--	53,77	21,85	4,02	--	15,71	7,94	1,52	--	112,8	84,71	91,55	98,56
Nijmeegseweg	1,07	--	--	--	--	--	799,87	479,81	98,58	--	35,39	14,45	2,91	--	11,43	5,70	1,10	--	110,6	82,57	89,49	96,61
Nijmeegseweg	0,94	--	--	--	--	--	2171,85	1304,75	267,73	--	89,24	36,31	6,93	--	27,23	13,68	2,61	--	114,9	86,78	93,65	100,71
Nijmeegseweg	0,94	--	--	--	--	--	2171,85	1304,75	267,73	--	89,24	36,31	6,93	--	27,23	13,68	2,61	--	114,9	86,78	93,65	100,71
Nijmeegseweg	0,94	--	--	--	--	--	2171,85	1304,75	267,73	--	89,24	36,31	6,93	--	27,23	13,68	2,61	--	114,9	86,78	93,65	100,71
Nijmeegseweg	0,94	--	--	--	--	--	2171,85	1304,75	267,73	--	89,24	36,31	6,93	--	27,23	13,68	2,61	--	114,9	86,78	93,65	100,71
Nijmeegseweg	0,94	--	--	--	--	--	2171,85	1304,75	267,73	--	89,24	36,31	6,93	--	27,23	13,68	2,61	--	114,9	86,78	93,65	100,71
Nijmeegseweg	0,94	--	--	--	--	--	2171,85	1304,75	267,73	--	89,24	36,31	6,93	--	27,23	13,68	2,61	--	114,9	86,78	93,65	100,71
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	2,21	--	--	--	--	--	957,80	574,21	117,26	--	66,89	26,70	4,03	--	28,65	14,34	2,74	--	113,8	86,59	93,84	100,80
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	2,10	--	--	--	--	--	963,67	578,50	119,29	--	63,93	25,58	3,90	--	27,43	13,72	2,64	--	113,8	86,50	93,73	100,65
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	2,16	--	--	--	--	--	983,25	589,96	120,54	--	71,98	28,81	4,34	--	28,84	14,44	2,76	--	113,9	86,74	94,02	101,00
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	2,46	--	--	--	--	--	950,12	569,77	116,35	--	65,90	26,38	3,97	--	31,75	15,91	3,03	--	113,8	86,66	93,90	100,88
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	2,46	--	--	--	--	--	950,12	569,77	116,35	--	65,90	26,38	3,97	--	31,75	15,91	3,03	--	114,2	86,43	93,83	100,83
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	2,94	--	--	--	--	--	769,79	461,04	95,27	--	59,92	24,14	4,23	--	31,16	15,57	3,01	--	113,6	85,90	93,34	100,42
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	1,13	--	--	--	--	--	204,54	122,65	25,06	--	15,82	6,33	0,96	--	3,11	1,55	0,30	--	107,3	79,25	86,76	93,73
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	3,57	--	--	--	--	--	564,94	338,69	69,88	--	44,02	17,82	3,27	--	28,09	14,04	2,71	--	112,4	84,84	92,26	99,37
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	2,94	--	--	--	--	--	769,79	461,04	95,27	--	59,92	24,14	4,23	--	31,16	15,57	3,01	--	113,6	85,90	93,34	100,42
Westervoortsedijk	4,00	--	--	--	--	--	849,37	509,01	104,27	--	42,32	17,15	3,18	--	46,73	23,41	4,48	--	111,8	86,47	93,06	100,28
Westervoortsedijk	2,47	--	--	--	--	--	772,14	462,94	95,60	--	36,29	14,72	2,83	--	25,78	12,90	2,49	--	110,6	85,28	91,74	98,86
Westervoortsedijk	3,63	--	--	--	--	--	921,03	553,21	113,52	--	54,88	22,20	3,95	--	45,99	23,10	4,42	--	112,1	86,83	93,50	100,76
Westervoortsedijk	3,63	--	--	--	--	--	921,03	553,21	113,52	--	54,88	22,20	3,95	--	45,99	23,10	4,42	--	114,4	86,67	93,97	100,98
Westervoortsedijk	3,57	--	--	--	--	--	780,65	469,19	95,77	--	37,69	15,31	2,89	--	38,20	19,19	3,65	--	111,2	85,89	92,44	99,63
Westervoortsedijk	3,82	--	--	--	--	--	768,31	460,96	94,36	--	38,19	15,50	2,92	--	40,31	20,16	3,86	--	113,2	86,01	93,10	100,02
Westervoortsedijk	4,00	--	--	--	--	--	849,37	509,01	104,27	--	42,32	17,15	3,18	--	46,73	23,41	4,48	--	113,6	86,53	93,61	100,55
Westervoortsedijk	3,82	--	--	--	--	--	768,31	460,96	94,36	--	38,19	15,50	2,92	--	40,31	20,16	3,86	--	111,3	85,96	92,54	99,74
Badhuisstraat	0,13	--	--	--	--	--	171,10	102,69	21,15	--	1,33	0,53	0,08	--	0,28	0,14	0,03	--	101,2	84,02	85,69	89,88
Badhuisstraat	0,64	--	--	--	--	--	159,07	95,39	19,65	--	5,73	2,29	0,35	--	1,33	0,67	0,13	--	102,0	84,06	86,26	92,63
Badhuisstraat	0,64	--	--	--	--	--	159,07	95,39	19,65	--	5,73	2,29	0,35	--	1,33	0,67	0,13	--	102,0	84,06	86,26	92,63
Badhuisstraat	0,13	--	--	--	--	--	171,10	102,69	21,15	--	1,33	0,53	0,08	--	0,28	0,14	0,03	--	101,2	84,02	85,69	89,88
Badhuisstraat	0,64	--	--	--	--	--	159,07	95,39	19,65	--	5,73	2,29	0,35	--	1,33	0,67	0,13	--	102,0	84,06	86,26	92,63
Badhuisstraat	0,64	--	--	--	--	--	159,07	95,39	19,65	--	5,73	2,29	0,35	--	1,33	0,67	0,13	--	102,0	84,06	86,26	92,63
Nieuwe Kade	0,07	--	--	--	--	--	172,69	103,78	21,31	--	0,75	0,30	0,04	--	0,16	0,08	0,01	--	101,1	84,02	85,61	89,36
Nieuwe Kade	0,15	--	--	--	--	--	193,64	116,22	23,94	--	1,51	0,60	0,09	--	0,37	0,19	0,04	--	101,8	84,57	86,24	90,46
Nieuwe Kade	0,07	--	--	--	--	--	172,69	103,78	21,31	--	0,75	0,30	0,04	--	0,16	0,08	0,01	--	101,1	84,02	85,61	89,36
Nieuwe Kade	0,11	--	--	--	--	--	155,89	93,47	19,24	--	0,78	0,32	0,05	--	0,22	0,11	0,02	--	100,7	83,59	85,21	89,09
Rijnkade	--	--	--	--	--	--	11,69	4,34	1,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,5	70,98	74,38	77,64
Rijnkade	--	--	--	--	--	--	11,69	4,34	1,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,5	70,98	74,38	77,64

Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
maatregelen - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
Nijmeegseweg	104,99	109,16	105,06	97,85	87,68	112,08	82,15	88,79	95,55	102,58	106,83	102,69	95,43	85,02	109,69	75,19	81,78	88,46
Nijmeegseweg	102,78	106,89	102,81	95,64	85,58	109,85	79,98	86,69	93,55	100,34	104,54	100,41	93,18	82,88	107,43	73,06	79,76	86,60
Nijmeegseweg	107,04	111,18	107,09	99,90	89,77	114,12	84,21	90,88	97,68	104,62	108,84	104,71	97,46	87,10	111,72	77,26	83,89	90,64
Nijmeegseweg	107,04	111,18	107,09	99,90	89,77	114,12	84,21	90,88	97,68	104,62	108,84	104,71	97,46	87,10	111,72	77,26	83,89	90,64
Nijmeegseweg	107,04	111,18	107,09	99,90	89,77	114,12	84,21	90,88	97,68	104,62	108,84	104,71	97,46	87,10	111,72	77,26	83,89	90,64
Nijmeegseweg	107,04	111,18	107,09	99,90	89,77	114,12	84,21	90,88	97,68	104,62	108,84	104,71	97,46	87,10	111,72	77,26	83,89	90,64
Nijmeegseweg	107,04	111,18	107,09	99,90	89,77	114,12	84,21	90,88	97,68	104,62	108,84	104,71	97,46	87,10	111,72	77,26	83,89	90,64
Nijmeegseweg	107,04	111,18	107,09	99,90	89,77	114,12	84,21	90,88	97,68	104,62	108,84	104,71	97,46	87,10	111,72	77,26	83,89	90,64
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	105,01	110,25	106,54	100,18	91,51	113,21	83,73	90,79	97,51	102,30	107,75	103,93	97,59	88,54	110,60	76,51	83,44	89,98
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	104,94	110,23	106,50	100,14	91,41	113,17	83,67	90,70	97,38	102,25	107,74	103,91	97,56	88,46	110,57	76,49	83,40	89,91
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	105,15	110,38	106,68	100,32	91,68	113,35	83,88	90,96	97,70	102,43	107,88	104,07	97,72	88,70	110,73	76,64	83,59	90,15
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	105,10	110,28	106,56	100,21	91,58	113,25	83,81	90,87	97,60	102,39	107,77	103,96	97,61	88,61	110,64	76,58	83,51	90,08
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	105,04	110,65	107,33	100,62	91,83	113,62	83,55	90,78	97,55	102,32	108,17	104,79	98,06	88,91	111,04	76,30	83,41	90,02
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	104,47	109,90	106,61	99,91	91,29	112,93	82,98	90,25	97,12	101,71	107,39	104,03	97,31	88,33	110,31	75,89	83,10	89,88
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	97,77	103,74	100,44	93,71	84,76	106,65	76,34	83,65	90,35	95,07	101,28	97,90	91,16	81,80	104,09	69,06	76,24	82,73
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	103,42	108,70	105,40	98,71	90,20	111,76	81,92	89,19	96,10	100,65	106,18	102,82	96,11	87,24	109,13	74,86	82,08	88,93
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	104,47	109,90	106,61	99,91	91,29	112,93	82,98	90,25	97,12	101,71	107,39	104,03	97,31	88,33	110,31	75,89	83,10	89,88
Westervoortsedijk	105,30	107,68	103,40	97,58	90,30	111,28	83,67	90,02	97,09	102,62	104,97	100,47	94,74	87,22	108,49	76,61	82,90	89,93
Westervoortsedijk	104,14	106,57	102,08	96,38	88,87	110,09	82,53	88,72	95,65	101,53	103,92	99,17	93,59	85,79	107,36	75,55	81,68	88,57
Westervoortsedijk	105,59	108,01	103,78	97,96	90,71	111,63	84,00	90,42	97,52	102,91	105,29	100,81	95,09	87,59	108,82	76,92	83,25	90,29
Westervoortsedijk	105,36	110,70	107,36	100,67	91,98	113,71	83,82	90,99	97,80	102,64	108,22	104,83	98,11	89,10	111,14	76,73	83,85	90,59
Westervoortsedijk	104,73	107,12	102,78	96,99	89,65	110,70	83,11	89,42	96,45	102,08	104,44	99,87	94,18	86,58	107,94	76,06	82,31	89,29
Westervoortsedijk	104,60	109,52	105,78	99,42	90,83	112,52	83,22	90,17	96,90	101,90	107,03	103,21	96,86	87,95	109,94	76,18	83,10	89,78
Westervoortsedijk	105,11	110,00	106,26	99,91	91,34	113,01	83,73	90,68	97,43	102,41	107,50	103,68	97,33	88,46	110,42	76,68	83,59	90,28
Westervoortsedijk	104,78	107,17	102,88	97,06	89,76	110,76	83,16	89,50	96,55	102,11	104,47	99,94	94,23	86,68	107,98	76,12	82,40	89,41
Badhuisstraat	95,38	96,55	89,92	85,73	79,24	100,42	81,78	83,40	87,29	93,13	94,24	87,42	83,35	76,62	98,08	74,90	76,50	80,23
Badhuisstraat	95,60	97,28	92,23	87,22	82,29	101,42	81,71	83,74	89,49	93,22	94,73	89,24	84,44	79,12	98,78	74,78	76,72	82,08
Badhuisstraat	95,60	97,28	92,23	87,22	82,29	101,42	81,71	83,74	89,49	93,22	94,73	89,24	84,44	79,12	98,78	74,78	76,72	82,08
Badhuisstraat	95,38	96,55	89,92	85,73	79,24	100,42	81,78	83,40	87,29	93,13	94,24	87,42	83,35	76,62	98,08	74,90	76,50	80,23
Badhuisstraat	95,60	97,28	92,23	87,22	82,29	101,42	81,71	83,74	89,49	93,22	94,73	89,24	84,44	79,12	98,78	74,78	76,72	82,08
Badhuisstraat	95,60	97,28	92,23	87,22	82,29	101,42	81,71	83,74	89,49	93,22	94,73	89,24	84,44	79,12	98,78	74,78	76,72	82,08
Nieuwe Kade	95,36	96,45	89,51	85,51	78,64	100,27	81,79	83,36	86,92	93,13	94,19	87,14	83,20	76,18	98,00	74,91	76,46	79,91
Nieuwe Kade	95,93	97,10	90,50	86,31	79,84	100,97	82,32	83,94	87,86	93,68	94,79	87,99	83,91	77,20	98,64	75,44	77,05	80,80
Nieuwe Kade	95,36	96,45	89,51	85,51	78,64	100,27	81,79	83,36	86,92	93,13	94,19	87,14	83,20	76,18	98,00	74,91	76,46	79,91
Nieuwe Kade	94,94	96,05	89,22	85,16	78,42	99,89	81,35	82,94	86,61	92,70	93,78	86,81	82,82	75,90	97,60	74,47	76,05	79,60
Rijnkade	83,99	87,68	80,69	75,46	66,08	90,38	66,68	70,08	73,34	79,69	83,38	76,39	71,16	61,78	86,08	60,98	64,38	67,64
Rijnkade	83,99	87,68	80,69	75,46	66,08	90,38	66,68	70,08	73,34	79,69	83,38	76,39	71,16	61,78	86,08	60,98	64,38	67,64

Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
maatregelen - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Nijmeegseweg	95,65	99,92	95,77	88,50	78,03	102,77	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	93,44	97,65	93,52	86,28	75,96	100,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	97,69	101,94	97,80	90,54	80,13	104,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	97,69	101,94	97,80	90,54	80,13	104,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	97,69	101,94	97,80	90,54	80,13	104,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	97,69	101,94	97,80	90,54	80,13	104,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	97,69	101,94	97,80	90,54	80,13	104,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nijmeegseweg	97,69	101,94	97,80	90,54	80,13	104,80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	95,17	100,72	96,84	90,50	81,23	103,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	95,17	100,75	96,87	90,53	81,20	103,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	95,29	100,84	96,97	90,63	81,38	103,64	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	95,25	100,73	96,87	90,52	81,30	103,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	95,18	101,14	97,73	90,99	81,62	103,96	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	94,68	100,45	97,07	90,34	81,22	103,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	87,93	94,26	90,84	84,09	74,49	97,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	93,63	99,24	95,86	89,15	80,17	102,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat	94,68	100,45	97,07	90,34	81,22	103,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	95,59	97,94	93,37	87,68	80,08	101,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	94,58	96,97	92,15	86,60	78,74	100,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	95,87	98,25	93,68	87,99	80,40	101,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	95,60	101,26	97,85	91,13	82,01	104,15	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	95,05	97,41	92,77	87,12	79,45	100,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	94,88	100,07	96,23	89,88	80,89	102,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	95,38	100,54	96,70	90,35	81,39	103,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Westervoortsedijk	95,09	97,45	92,86	87,18	79,56	100,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Badhuisstraat	86,25	87,34	80,41	76,41	69,54	91,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Badhuisstraat	86,28	87,69	81,95	77,29	71,69	91,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Badhuisstraat	86,28	87,69	81,95	77,29	71,69	91,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Badhuisstraat	86,25	87,34	80,41	76,41	69,54	91,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Badhuisstraat	86,28	87,69	81,95	77,29	71,69	91,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Badhuisstraat	86,28	87,69	81,95	77,29	71,69	91,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Kade	86,24	87,28	80,16	76,27	69,15	91,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Kade	86,80	87,89	80,99	76,97	70,12	91,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Kade	86,24	87,28	80,16	76,27	69,15	91,08	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nieuwe Kade	85,82	86,88	79,83	75,90	68,87	90,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijnkade	73,99	77,68	70,69	65,46	56,08	80,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijnkade	73,99	77,68	70,69	65,46	56,08	80,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: rietgrachtstraat 2020
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	36480	0	09:02, 11 mei 2021	-2162	3	10001	10001	Punt	191464,60	443175,11	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	36481	0	09:03, 11 mei 2021	-2168	3	10002	10002	Punt	191482,60	443210,55	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	36482	0	09:07, 11 mei 2021	-2174	3	10003	10003	Punt	191483,25	443274,97	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	36483	0	09:04, 11 mei 2021	-2180	3	10004	10004	Punt	191481,27	443292,84	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	36484	0	09:04, 11 mei 2021	-2186	3	10005	10005	Punt	191478,91	443370,58	13,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja

Model: rietgrachtstraat 2020
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH
Rietgrachtstraat	36401	8	17:01, 25 jun 2021	-2152	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191417,90	443110,69	191437,73	443145,47	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00
Rietgrachtstraat	36417	8	17:03, 25 jun 2021	-2154	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191467,93	443442,19	191469,87	443350,04	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00
Rietgrachtstraat	36418	8	17:03, 25 jun 2021	-2200	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191446,05	443161,47	191454,59	443178,09	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00
Rietgrachtstraat	36419	8	17:03, 25 jun 2021	-2158	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191470,62	443314,50	191471,12	443286,62	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00
Rietgrachtstraat	36479	8	17:03, 25 jun 2021	-2160	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191454,59	443178,09	191471,12	443286,62	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00
Rietgrachtstraat	36487	8	17:01, 25 jun 2021	-2202	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191437,73	443145,47	191446,05	443161,47	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00
Rietgrachtstraat	36561	8	17:03, 25 jun 2021	-2204	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191469,87	443350,04	191470,62	443314,50	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00

Model: rietgrachtstraat 2020
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	4	40,24	40,24	2,49	34,34	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	92,17	92,17	92,17	92,17	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	--	--
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	18,69	18,69	18,69	18,69	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	27,88	27,88	27,88	27,88	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	5	112,40	112,40	8,85	65,63	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	--	--
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	18,03	18,03	18,03	18,03	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	--
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	35,55	35,55	35,55	35,55	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	--	--

Model: rietgrachtstraat 2020
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
Rietgrachtstraat	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	1065,00	6,98	2,55	0,76	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1771,00	6,98	2,55	0,76	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	986,00	6,98	2,55	0,76	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	986,00	6,98	2,55	0,76	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	986,00	6,98	2,55	0,76	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	1065,00	6,98	2,55	0,76	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	986,00	6,98	2,55	0,76	--	--

Model: rietgrachtstraat 2020
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,63	94,03	85,31	--	3,24	2,62	3,81	--	4,13	3,35	10,88	--	--	--	--	--	68,86	25,54	6,90	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,71	94,09	85,57	--	3,31	2,67	3,91	--	3,98	3,23	10,52	--	--	--	--	--	114,60	42,49	11,52	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,71	94,09	85,57	--	3,31	2,67	3,91	--	3,98	3,23	10,52	--	--	--	--	--	63,81	23,66	6,41	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,71	94,09	85,57	--	3,31	2,67	3,91	--	3,98	3,23	10,52	--	--	--	--	--	63,81	23,66	6,41	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,71	94,09	85,57	--	3,31	2,67	3,91	--	3,98	3,23	10,52	--	--	--	--	--	63,81	23,66	6,41	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,63	94,03	85,31	--	3,24	2,62	3,81	--	4,13	3,35	10,88	--	--	--	--	--	68,86	25,54	6,90	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,71	94,09	85,57	--	3,31	2,67	3,91	--	3,98	3,23	10,52	--	--	--	--	--	63,81	23,66	6,41	--

Model: rietgrachtstraat 2020
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
Rietgrachtstraat	2,41	0,71	0,31	--	3,07	0,91	0,88	--	105,6	82,65	90,17	96,08	98,19	101,70	94,60	89,39	81,39	104,85	77,83	85,29	91,04
Rietgrachtstraat	4,09	1,21	0,53	--	4,92	1,46	1,42	--	101,8	77,74	82,56	91,68	92,84	97,12	94,11	87,99	82,92	100,86	72,93	77,57	86,49
Rietgrachtstraat	2,28	0,67	0,29	--	2,74	0,81	0,79	--	102,3	82,19	87,64	95,97	94,12	96,74	90,36	85,45	81,29	101,33	77,33	82,63	90,77
Rietgrachtstraat	2,28	0,67	0,29	--	2,74	0,81	0,79	--	99,4	74,87	79,90	89,10	90,12	94,76	92,07	85,65	80,44	98,48	70,02	74,89	83,90
Rietgrachtstraat	2,28	0,67	0,29	--	2,74	0,81	0,79	--	99,2	75,19	80,02	89,14	90,30	94,58	91,57	85,44	80,38	98,32	70,38	75,03	83,95
Rietgrachtstraat	2,41	0,71	0,31	--	3,07	0,91	0,88	--	102,7	82,56	88,03	96,36	94,51	97,11	90,73	85,82	81,69	101,71	77,70	83,02	91,16
Rietgrachtstraat	2,28	0,67	0,29	--	2,74	0,81	0,79	--	99,2	75,19	80,02	89,14	90,30	94,58	91,57	85,44	80,38	98,32	70,38	75,03	83,95

Model: rietgrachtstraat 2020
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
Rietgrachtstraat	93,45	97,19	90,07	84,83	76,59	100,21	75,11	82,66	88,94	90,57	92,96	85,91	80,77	73,69	96,67	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	88,13	92,51	89,39	83,25	77,80	96,12	69,91	75,50	84,90	85,16	88,84	86,22	80,20	76,16	93,04	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	89,38	92,14	85,68	80,72	76,18	96,50	74,52	80,66	89,22	86,54	88,44	82,32	77,61	74,52	93,78	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	85,39	90,17	87,39	80,93	75,33	93,76	67,17	72,90	82,34	82,51	86,42	84,00	77,78	73,65	90,60	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	85,59	89,97	86,84	80,71	75,26	93,58	67,37	72,96	82,36	82,61	86,30	83,68	77,65	73,62	90,50	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	89,76	92,50	86,04	81,09	76,58	96,87	74,91	81,08	89,63	86,96	88,83	82,71	78,01	74,94	94,18	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	85,59	89,97	86,84	80,71	75,26	93,58	67,37	72,96	82,36	82,61	86,30	83,68	77,65	73,62	90,50	--	--	--	--

Model: rietgrachtstraat 2020
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--

Model: rietgrachtstraat 2031
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH
Rietgrachtstraat	36401	8	16:15, 7 jul 2021	-2152	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191417,90	443110,69	191437,73	443145,47	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00
Rietgrachtstraat	36417	8	16:15, 7 jul 2021	-2154	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191467,93	443442,19	191469,94	443346,83	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00
Rietgrachtstraat	36418	8	16:16, 7 jul 2021	-2200	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191446,05	443161,47	191454,59	443178,09	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00
Rietgrachtstraat	36419	8	16:16, 7 jul 2021	-2158	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191470,62	443314,50	191471,12	443286,62	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00
Rietgrachtstraat	36479	8	16:16, 7 jul 2021	-2160	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191454,59	443178,09	191471,12	443286,62	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00
Rietgrachtstraat	36487	8	16:15, 7 jul 2021	-2202	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191437,73	443145,47	191446,05	443161,47	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00
Rietgrachtstraat	36562	8	16:16, 7 jul 2021	-2204	2	Rietgracht	Rietgrachtstraat	Polylijn	191469,94	443346,83	191470,62	443314,50	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00

Model: rietgrachtstraat 2031
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	4	40,24	40,24	2,49	34,34	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	95,38	95,38	95,38	95,38	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	--	--
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	18,69	18,69	18,69	18,69	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	--	--
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	27,88	27,88	27,88	27,88	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	--	--
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	5	112,40	112,40	8,85	65,63	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	--	--
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	18,03	18,03	18,03	18,03	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	--
Rietgrachtstraat	13,75	13,75	13,75	Relatief	2	32,33	32,33	32,33	32,33	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b	SMA-NL8	--	--

Model: rietgrachtstraat 2031
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
Rietgrachtstraat	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	False	2149,00	6,98	2,55	0,76	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	2865,00	6,98	2,55	0,76	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	2066,00	6,98	2,55	0,76	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	2066,00	6,98	2,55	0,76	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	2066,00	6,98	2,55	0,76	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	2149,00	6,98	2,55	0,76	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True	2066,00	6,98	2,55	0,76	--	--

Model: rietgrachtstraat 2031
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,63	94,03	85,31	--	3,24	2,62	3,81	--	4,13	3,35	10,88	--	--	--	--	--	138,95	51,53	13,93	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,71	94,09	85,57	--	3,31	2,67	3,91	--	3,98	3,23	10,52	--	--	--	--	--	185,40	68,74	18,63	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,71	94,09	85,57	--	3,31	2,67	3,91	--	3,98	3,23	10,52	--	--	--	--	--	133,69	49,57	13,44	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,71	94,09	85,57	--	3,31	2,67	3,91	--	3,98	3,23	10,52	--	--	--	--	--	133,69	49,57	13,44	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,71	94,09	85,57	--	3,31	2,67	3,91	--	3,98	3,23	10,52	--	--	--	--	--	133,69	49,57	13,44	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,63	94,03	85,31	--	3,24	2,62	3,81	--	4,13	3,35	10,88	--	--	--	--	--	138,95	51,53	13,93	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	92,71	94,09	85,57	--	3,31	2,67	3,91	--	3,98	3,23	10,52	--	--	--	--	--	133,69	49,57	13,44	--

Model: rietgrachtstraat 2031
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
Rietgrachtstraat	4,86	1,44	0,62	--	6,20	1,84	1,78	--	108,6	85,69	93,22	99,13	101,24	104,75	97,65	92,44	84,44	107,90	80,88	88,34	94,09
Rietgrachtstraat	6,62	1,95	0,85	--	7,96	2,36	2,29	--	103,8	79,83	84,65	93,77	94,93	99,21	96,20	90,08	85,01	102,95	75,02	79,66	88,58
Rietgrachtstraat	4,77	1,41	0,61	--	5,74	1,70	1,65	--	105,6	85,41	90,86	99,19	97,34	99,96	93,57	88,66	84,51	104,55	80,55	85,84	93,98
Rietgrachtstraat	4,77	1,41	0,61	--	5,74	1,70	1,65	--	102,6	78,09	83,11	92,32	93,33	97,98	95,28	88,86	83,65	101,70	73,24	78,11	87,12
Rietgrachtstraat	4,77	1,41	0,61	--	5,74	1,70	1,65	--	102,4	78,41	83,23	92,35	93,51	97,79	94,78	88,66	83,59	101,53	73,60	78,24	87,16
Rietgrachtstraat	4,86	1,44	0,62	--	6,20	1,84	1,78	--	105,8	85,61	91,08	99,41	97,56	100,16	93,78	88,87	84,74	104,76	80,75	86,07	94,21
Rietgrachtstraat	4,77	1,41	0,61	--	5,74	1,70	1,65	--	102,4	78,41	83,23	92,35	93,51	97,79	94,78	88,66	83,59	101,53	73,60	78,24	87,16

Model: rietgrachtstraat 2031
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
Rietgrachtstraat	96,50	100,24	93,11	87,88	79,64	103,25	78,16	85,71	91,99	93,62	96,00	88,96	83,82	76,74	99,72	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	90,22	94,60	91,48	85,34	79,89	98,21	72,00	77,59	86,99	87,25	90,93	88,31	82,29	78,25	95,13	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	92,60	95,36	88,89	83,94	79,39	99,71	77,73	83,87	92,43	89,76	91,65	85,53	80,82	77,73	96,99	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	88,60	93,38	90,60	84,14	78,54	96,97	70,38	76,11	85,55	85,72	89,64	87,21	80,99	76,86	93,81	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	88,80	93,18	90,06	83,92	78,47	96,79	70,58	76,17	85,57	85,83	89,51	86,89	80,87	76,83	93,71	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	92,81	95,55	89,09	84,14	79,62	99,92	77,96	84,13	92,68	90,01	91,87	85,76	81,06	77,99	97,23	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	88,80	93,18	90,06	83,92	78,47	96,79	70,58	76,17	85,57	85,83	89,51	86,89	80,87	76,83	93,71	--	--	--	--

Model: rietgrachtstraat 2031
indirecte hinder - WVL - Basismodellen - AO coberco
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--
Rietgrachtstraat	--	--	--	--	--

Bijlage 3 Invoergegevens geluidmodellen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_C	100	191290,31	443084,14	7,50	27,13	24,43	17,30	27,66
10001_A	10001	191244,16	443039,12	4,50	23,73	21,13	14,06	24,33
10002_A	10002	191250,23	443045,41	4,50	24,33	21,72	14,64	24,93
10003_A	10003	191258,26	443046,02	4,50	41,26	38,80	31,81	41,97
10004_A	10004	191271,22	443033,74	4,50	44,78	42,32	35,32	45,49
10005_A	10005	191286,00	443019,64	4,50	52,15	49,60	42,57	52,80
10006_A	10006	191286,19	443012,36	4,50	56,93	54,52	47,56	57,68
10007_A	10007	191278,53	443005,23	4,50	56,00	53,62	46,66	56,77
10008_A	10008	191270,87	443005,28	4,50	47,18	44,83	37,89	47,97
10009_A	10009	191264,06	443011,76	4,50	43,33	40,97	34,03	44,11
10010_A	10010	191257,47	443018,09	4,50	41,19	38,83	31,89	41,97
10011_A	10011	191249,75	443023,72	4,50	38,39	36,03	29,09	39,17
10012_A	10012	191244,33	443031,54	4,50	30,52	28,14	21,20	31,29
101_A	101	191291,15	443090,02	1,50	39,37	36,71	29,61	39,93
101_B	101	191291,15	443090,02	4,50	40,73	38,07	30,97	41,29
102_B	102	191285,15	443081,16	4,50	26,92	24,14	16,96	27,39
103_A	103	191286,68	443093,05	1,50	38,81	36,14	29,04	39,37
103_B	103	191286,68	443093,05	4,50	40,04	37,38	30,28	40,60
104_B	104	191280,68	443084,19	4,50	26,43	23,65	16,49	26,91
105_A	105	191319,64	443043,61	1,50	57,24	54,60	47,51	57,82
105_B	105	191319,64	443043,61	4,50	57,45	54,81	47,72	58,03
105_C	105	191319,64	443043,61	7,50	57,26	54,62	47,54	57,84
106_B	106	191312,81	443051,85	4,50	22,01	19,28	12,14	22,52
106_C	106	191312,81	443051,85	7,50	22,74	19,97	12,80	23,22
107_A	107	191315,49	443040,16	1,50	57,25	54,61	47,53	57,83
107_B	107	191315,49	443040,16	4,50	57,44	54,81	47,73	58,02
107_C	107	191315,49	443040,16	7,50	57,24	54,61	47,53	57,82
108_B	108	191308,65	443048,40	4,50	22,43	19,70	12,55	22,94
108_C	108	191308,65	443048,40	7,50	22,80	20,05	12,90	23,30
109_A	109	191311,33	443036,72	1,50	57,20	54,56	47,48	57,78
109_B	109	191311,33	443036,72	4,50	57,37	54,75	47,67	57,96
109_C	109	191311,33	443036,72	7,50	57,17	54,54	47,47	57,76
110_B	110	191304,50	443044,95	4,50	22,08	19,36	12,22	22,60
110_C	110	191304,50	443044,95	7,50	22,16	19,43	12,29	22,67
111_A	111	191275,26	443047,45	1,50	40,82	38,38	31,41	41,55
111_B	111	191275,26	443047,45	4,50	42,54	40,11	33,14	43,27
111_C	111	191275,26	443047,45	7,50	42,57	40,14	33,17	43,30
112_B	112	191283,49	443054,28	4,50	26,95	24,22	17,08	27,46
112_C	112	191283,49	443054,28	7,50	27,66	24,92	17,78	28,16
113_A	113	191271,81	443051,60	1,50	39,61	37,19	30,23	40,35
113_B	113	191271,81	443051,60	4,50	41,47	39,05	32,08	42,21
113_C	113	191271,81	443051,60	7,50	41,55	39,14	32,16	42,29
114_B	114	191280,04	443058,44	4,50	27,71	24,92	17,74	28,17
114_C	114	191280,04	443058,44	7,50	28,78	25,97	18,78	29,23
115_A	115	191268,36	443055,76	1,50	38,67	36,25	29,28	39,41
115_B	115	191268,36	443055,76	4,50	40,53	38,11	31,14	41,27
115_C	115	191268,36	443055,76	7,50	40,76	38,33	31,36	41,49
116_B	116	191276,59	443062,59	4,50	28,00	25,17	17,98	28,44
116_C	116	191276,59	443062,59	7,50	29,28	26,44	19,23	29,71
117_A	117	191264,91	443059,91	1,50	37,46	35,04	28,06	38,20
117_B	117	191264,91	443059,91	4,50	39,18	36,76	29,79	39,92
117_C	117	191264,91	443059,91	7,50	39,64	37,22	30,24	40,38
118_B	118	191273,14	443066,75	4,50	27,94	25,10	17,90	28,37
118_C	118	191273,14	443066,75	7,50	29,26	26,41	19,19	29,68
119_A	119	191261,46	443064,07	1,50	36,50	34,08	27,11	37,24
119_B	119	191261,46	443064,07	4,50	38,07	35,65	28,68	38,81
119_C	119	191261,46	443064,07	7,50	38,78	36,35	29,38	39,51
120_B	120	191269,69	443070,90	4,50	27,70	24,85	17,65	28,13
120_C	120	191269,69	443070,90	7,50	29,10	26,25	19,03	29,52
128_A	128	191247,35	443098,40	1,50	22,99	20,23	13,08	23,48
128_B	128	191247,35	443098,40	4,50	23,57	20,79	13,62	24,04
129_A	129	191240,78	443094,88	1,50	20,23	17,52	10,39	20,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	129	191240,78	443094,88	4,50	20,93	18,22	11,09	21,45
130_A	130	191233,88	443098,36	1,50	31,42	29,00	22,03	32,16
130_B	130	191233,88	443098,36	4,50	32,24	29,82	22,85	32,98
131_A	131	191251,66	443106,94	1,50	23,01	20,23	13,07	23,49
131_B	131	191251,66	443106,94	4,50	23,92	21,11	13,93	24,37
132_A	132	191258,10	443119,68	1,50	33,74	31,06	23,96	34,29
132_B	132	191258,10	443119,68	4,50	34,08	31,40	24,29	34,63
133_A	133	191244,12	443126,74	1,50	17,91	15,14	7,97	18,39
133_B	133	191244,12	443126,74	4,50	19,60	16,86	9,72	20,10
134_A	134	191240,89	443120,34	1,50	13,31	10,59	3,46	13,83
134_B	134	191240,89	443120,34	4,50	12,46	9,72	2,58	12,96
135_A	135	191254,87	443113,28	1,50	32,24	29,56	22,45	32,79
135_B	135	191254,87	443113,28	4,50	32,82	30,14	23,03	33,37
136_B	136	191354,04	443086,07	4,50	23,65	20,84	13,65	24,10
136_C	136	191354,04	443086,07	7,50	25,04	22,19	14,99	25,47
137_A	137	191364,38	443080,76	1,50	57,01	54,36	47,27	57,58
137_B	137	191364,38	443080,76	4,50	57,09	54,44	47,35	57,66
137_C	137	191364,38	443080,76	7,50	56,86	54,21	47,12	57,43
147_B	147	191238,39	443055,45	4,50	17,60	14,92	7,82	18,15
149_B	149	191316,95	443120,11	4,50	28,16	25,31	18,11	28,59
149_C	149	191316,95	443120,11	7,50	29,54	26,69	19,47	29,96
149_D	149	191316,95	443120,11	10,50	31,41	28,57	21,37	31,84
149_E	149	191316,95	443120,11	13,50	34,31	31,57	24,42	34,81
149_F	149	191316,95	443120,11	16,50	37,43	34,77	27,67	37,99
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	19,99	17,17	9,98	20,43
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	20,42	17,58	10,38	20,85
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	12,74	9,93	2,75	13,19
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	28,82	26,15	19,05	29,38
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	30,61	27,95	20,85	31,17
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	28,19	25,54	18,44	28,76
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	29,96	27,12	19,91	30,39
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	32,61	29,82	22,65	33,08
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	36,00	33,31	26,19	36,54
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	38,35	35,69	28,59	38,91
153_B	153	191306,82	443121,27	4,50	27,47	24,64	17,44	27,91
154_A	154	191299,58	443124,95	1,50	18,71	15,94	8,78	19,19
154_B	154	191299,58	443124,95	4,50	19,46	16,67	9,49	19,92
159_A	159	191204,89	443142,98	1,50	19,38	16,57	9,39	19,83
159_B	159	191204,89	443142,98	4,50	20,31	17,50	10,31	20,76
159_C	159	191204,89	443142,98	7,50	25,14	22,48	15,38	25,70
160_A	160	191203,89	443136,93	1,50	22,59	19,81	12,64	23,06
160_B	160	191203,89	443136,93	4,50	23,14	20,39	13,23	23,63
160_C	160	191203,89	443136,93	7,50	27,71	25,17	18,14	28,36
161_B	161	191197,16	443135,57	4,50	21,07	18,46	11,39	21,67
161_C	161	191197,16	443135,57	7,50	26,44	24,03	17,05	27,18
162_B	162	191183,84	443160,15	4,50	22,30	19,52	12,35	22,77
162_C	162	191183,84	443160,15	7,50	26,36	23,70	16,61	26,92
163_B	163	191177,10	443151,84	4,50	20,26	17,69	10,65	20,89
163_C	163	191177,10	443151,84	7,50	24,48	22,07	15,10	25,22
164_A	164	191160,44	443160,56	1,50	3,15	0,49	-6,62	3,71
164_B	164	191160,44	443160,56	4,50	2,87	0,21	-6,89	3,43
164_C	164	191160,44	443160,56	7,50	1,46	-1,15	-8,22	2,06
164_D	164	191160,44	443160,56	10,50	2,43	-0,41	-7,61	2,86
164_E	164	191160,44	443160,56	13,50	--	--	--	--
165_A	165	191176,42	443166,55	1,50	19,74	16,94	9,76	20,20
165_B	165	191176,42	443166,55	4,50	20,45	17,67	10,51	20,93
165_C	165	191176,42	443166,55	7,50	23,34	20,67	13,56	23,89
165_D	165	191176,42	443166,55	10,50	24,54	21,90	14,82	25,12
165_E	165	191176,42	443166,55	13,50	25,63	22,98	15,90	26,20
166_B	166	191173,54	443149,42	4,50	22,91	20,18	13,03	23,42
166_C	166	191173,54	443149,42	7,50	26,12	23,53	16,46	26,73
166_D	166	191173,54	443149,42	10,50	25,97	23,31	16,21	26,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
166_E	166	191173,54	443149,42	13,50	27,73	25,09	18,01	28,31
167_A	167	191142,87	443139,02	1,50	2,44	-0,44	-7,67	2,84
167_B	167	191142,87	443139,02	4,50	2,11	-0,78	-8,02	2,50
167_C	167	191142,87	443139,02	7,50	1,60	-1,30	-8,54	1,99
167_D	167	191142,87	443139,02	10,50	15,77	13,39	6,44	16,54
167_E	167	191142,87	443139,02	13,50	12,64	10,27	3,31	13,41
167_F	167	191142,87	443139,02	16,50	--	--	--	--
168_F	168	191157,69	443143,58	16,50	20,65	17,79	10,58	21,07
169_B	169	191158,48	443130,95	4,50	20,79	17,98	10,80	21,24
169_C	169	191158,48	443130,95	7,50	21,02	18,22	11,04	21,48
169_D	169	191158,48	443130,95	10,50	21,25	18,46	11,28	21,71
169_E	169	191158,48	443130,95	13,50	22,27	19,49	12,32	22,74
169_F	169	191158,48	443130,95	16,50	24,05	21,36	14,24	24,59
170_F	170	191150,42	443121,09	16,50	26,50	23,84	16,75	27,06
171_F	171	191141,19	443123,37	16,50	12,25	9,52	2,38	12,76
172_B	172	191325,64	443066,58	4,50	49,41	46,76	39,66	49,98
172_C	172	191325,64	443066,58	7,50	49,43	46,78	39,68	50,00
172_D	172	191325,64	443066,58	10,50	49,37	46,71	39,62	49,93
172_E	172	191325,64	443066,58	13,50	49,28	46,62	39,53	49,84
173_A	173	191333,02	443061,59	1,50	51,27	48,61	41,52	51,83
173_B	173	191333,02	443061,59	4,50	51,90	49,24	42,15	52,46
173_C	173	191333,02	443061,59	7,50	51,82	49,17	42,07	52,39
173_D	173	191333,02	443061,59	10,50	51,69	49,04	41,94	52,26
173_E	173	191333,02	443061,59	13,50	51,51	48,85	41,76	52,07
174_A	174	191329,62	443051,90	1,50	57,21	54,56	47,47	57,78
174_B	174	191329,62	443051,90	4,50	57,42	54,77	47,69	57,99
174_C	174	191329,62	443051,90	7,50	57,22	54,58	47,49	57,80
174_D	174	191329,62	443051,90	10,50	56,90	54,26	47,18	57,48
174_E	174	191329,62	443051,90	13,50	56,57	53,93	46,84	57,15
175_D	175	191318,21	443049,41	10,50	44,12	41,48	34,39	44,70
175_E	175	191318,21	443049,41	13,50	49,28	46,70	39,65	49,90
176_B	176	191316,05	443054,58	4,50	21,74	19,04	11,92	22,27
176_C	176	191316,05	443054,58	7,50	22,42	19,67	12,51	22,91
176_D	176	191316,05	443054,58	10,50	23,82	21,04	13,87	24,29
176_E	176	191316,05	443054,58	13,50	25,42	22,62	15,43	25,88
177_B	177	191313,47	443059,97	4,50	29,88	27,09	19,92	30,35
177_C	177	191313,47	443059,97	7,50	31,71	28,92	21,75	32,18
177_D	177	191313,47	443059,97	10,50	34,25	31,52	24,38	34,76
177_E	177	191313,47	443059,97	13,50	38,91	36,34	29,29	39,54
178_D	178	191312,61	443069,03	10,50	24,43	21,74	14,63	24,97
178_E	178	191312,61	443069,03	13,50	27,74	25,10	18,01	28,32
179_A	179	191319,20	443071,02	1,50	46,01	43,35	36,26	46,57
179_B	179	191319,20	443071,02	4,50	47,50	44,84	37,75	48,06
179_C	179	191319,20	443071,02	7,50	47,57	44,91	37,82	48,13
179_D	179	191319,20	443071,02	10,50	47,55	44,89	37,80	48,11
179_E	179	191319,20	443071,02	13,50	47,40	44,75	37,65	47,97
18_B	18	191359,05	443090,24	4,50	24,33	21,51	14,31	24,77
18_C	18	191359,05	443090,24	7,50	25,76	22,91	15,71	26,19
180_B	180	191297,81	443044,11	4,50	30,70	27,90	20,72	31,16
180_C	180	191297,81	443044,11	7,50	32,76	29,92	22,71	33,19
180_D	180	191297,81	443044,11	10,50	36,35	33,53	26,34	36,79
180_E	180	191297,81	443044,11	13,50	41,86	39,19	32,08	42,41
180_F	180	191297,81	443044,11	16,50	44,60	41,92	34,81	45,15
181_E	181	191302,36	443038,28	13,50	45,36	42,72	35,63	45,94
181_F	181	191302,36	443038,28	16,50	49,76	47,15	40,09	50,36
182_E	182	191298,79	443030,68	13,50	47,50	44,88	37,81	48,09
182_F	182	191298,79	443030,68	16,50	53,55	51,03	44,00	54,21
183_A	183	191290,72	443028,83	1,50	49,55	47,13	40,16	50,29
183_B	183	191290,72	443028,83	4,50	49,98	47,53	40,56	50,70
183_C	183	191290,72	443028,83	7,50	49,46	47,04	40,07	50,20
183_D	183	191290,72	443028,83	10,50	48,09	45,76	38,83	48,89
183_E	183	191290,72	443028,83	13,50	48,58	46,25	39,32	49,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_F	183	191290,72	443028,83	16,50	48,53	46,20	39,27	49,33
184_B	184	191286,13	443034,38	4,50	47,28	44,83	37,84	48,00
184_C	184	191286,13	443034,38	7,50	47,23	44,78	37,80	47,95
184_D	184	191286,13	443034,38	10,50	45,88	43,49	36,55	46,65
184_E	184	191286,13	443034,38	13,50	45,17	42,83	35,90	45,97
184_F	184	191286,13	443034,38	16,50	45,42	43,09	36,16	46,22
185_A	185	191282,20	443039,06	1,50	44,02	41,58	34,61	44,75
185_B	185	191282,20	443039,06	4,50	45,25	42,81	35,82	45,97
185_C	185	191282,20	443039,06	7,50	45,23	42,79	35,80	45,95
185_D	185	191282,20	443039,06	10,50	44,42	42,02	35,06	45,17
185_E	185	191282,20	443039,06	13,50	43,39	41,05	34,12	44,19
185_F	185	191282,20	443039,06	16,50	42,96	40,62	33,69	43,76
186_A	186	191278,82	443043,14	1,50	42,54	40,09	33,11	43,26
186_B	186	191278,82	443043,14	4,50	44,06	41,61	34,63	44,78
186_C	186	191278,82	443043,14	7,50	44,06	41,61	34,63	44,78
186_D	186	191278,82	443043,14	10,50	43,18	40,78	33,82	43,93
186_E	186	191278,82	443043,14	13,50	42,14	39,80	32,87	42,94
186_F	186	191278,82	443043,14	16,50	41,81	39,48	32,54	42,61
187_D	187	191279,88	443047,91	10,50	24,34	21,74	14,68	24,95
187_E	187	191279,88	443047,91	13,50	26,85	24,37	17,36	27,54
187_F	187	191279,88	443047,91	16,50	29,04	26,64	19,67	29,79
188_B	188	191285,65	443052,70	4,50	20,80	18,07	10,93	21,31
188_C	188	191285,65	443052,70	7,50	22,08	19,40	12,29	22,63
188_D	188	191285,65	443052,70	10,50	23,58	20,92	13,82	24,14
188_E	188	191285,65	443052,70	13,50	24,31	21,64	14,54	24,87
188_F	188	191285,65	443052,70	16,50	25,74	23,13	16,07	26,34
189_B	189	191292,05	443051,04	4,50	30,23	27,38	20,17	30,65
189_C	189	191292,05	443051,04	7,50	32,25	29,39	22,17	32,66
189_D	189	191292,05	443051,04	10,50	34,58	31,75	24,55	35,02
189_E	189	191292,05	443051,04	13,50	38,94	36,24	29,12	39,47
189_F	189	191292,05	443051,04	16,50	41,49	38,81	31,71	42,04
19_A	19	191369,39	443084,93	1,50	56,87	54,21	47,12	57,43
19_B	19	191369,39	443084,93	4,50	56,92	54,27	47,18	57,49
19_C	19	191369,39	443084,93	7,50	56,68	54,03	46,94	57,25
190_A	190	191307,84	443033,81	1,50	57,08	54,45	47,38	57,67
190_B	190	191307,84	443033,81	4,50	57,25	54,63	47,55	57,84
190_C	190	191307,84	443033,81	7,50	57,05	54,44	47,36	57,65
190_D	190	191307,84	443033,81	10,50	56,75	54,13	47,05	57,34
191_A	191	191300,87	443028,03	1,50	56,79	54,21	47,15	57,41
191_B	191	191300,87	443028,03	4,50	56,93	54,34	47,29	57,55
191_C	191	191300,87	443028,03	7,50	56,74	54,16	47,10	57,36
191_D	191	191300,87	443028,03	10,50	56,45	53,86	46,81	57,07
192_A	192	191294,07	443024,79	1,50	51,56	49,21	42,27	52,35
192_B	192	191294,07	443024,79	4,50	51,59	49,24	42,30	52,38
192_C	192	191294,07	443024,79	7,50	51,04	48,71	41,78	51,84
192_D	192	191294,07	443024,79	10,50	50,89	48,56	41,63	51,69
193_B	193	191301,23	443042,23	4,50	22,03	19,32	12,19	22,55
193_C	193	191301,23	443042,23	7,50	21,74	19,03	11,90	22,26
193_D	193	191301,23	443042,23	10,50	22,38	19,64	12,50	22,88
194_D	194	191305,91	443039,17	10,50	44,91	42,23	35,13	45,46
20_A	20	191186,95	443157,61	1,50	20,49	17,66	10,47	20,93
20_B	20	191186,95	443157,61	4,50	21,68	18,89	11,71	22,14
20_C	20	191186,95	443157,61	7,50	25,60	22,94	15,84	26,16
20001a_C	20001a	191202,72	443203,14	7,50	21,95	19,24	12,10	22,47
20001a_D	20001a	191202,72	443203,14	10,50	19,76	17,05	9,93	20,29
20001a_E	20001a	191202,72	443203,14	13,50	20,19	17,49	10,36	20,72
20001a_F	20001a	191202,72	443203,14	16,50	20,63	17,92	10,80	21,16
20001b_A	20001b	191203,10	443202,96	19,50	21,09	18,38	11,25	21,61
20001b_B	20001b	191203,10	443202,96	22,50	17,43	14,78	7,68	18,00
20001b_C	20001b	191203,10	443202,96	25,50	17,62	14,97	7,88	18,19
20001b_D	20001b	191203,10	443202,96	28,50	17,04	14,36	7,26	17,59
20001b_E	20001b	191203,10	443202,96	31,50	15,40	12,82	5,77	16,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20001b_F	20001b	191203,10	443202,96	34,50	15,19	12,62	5,57	15,82
20002a_C	20002a	191195,82	443202,81	7,50	18,88	16,13	8,98	19,38
20002a_D	20002a	191195,82	443202,81	10,50	11,67	8,98	1,85	12,21
20002a_E	20002a	191195,82	443202,81	13,50	5,22	2,33	-4,90	5,61
20002a_F	20002a	191195,82	443202,81	16,50	5,34	2,45	-4,79	5,73
20002b_A	20002b	191195,54	443202,31	19,50	9,80	6,96	-0,25	10,23
20002b_B	20002b	191195,54	443202,31	22,50	11,61	8,82	1,64	12,07
20002b_C	20002b	191195,54	443202,31	25,50	-8,01	-10,48	-17,48	-7,31
20002b_D	20002b	191195,54	443202,31	28,50	-8,12	-10,60	-17,60	-7,43
20002b_E	20002b	191195,54	443202,31	31,50	-7,97	-10,44	-17,44	-7,27
20002b_F	20002b	191195,54	443202,31	34,50	-7,80	-10,27	-17,28	-7,10
20003a_C	20003a	191190,90	443193,11	7,50	4,27	1,36	-5,89	4,65
20003a_D	20003a	191190,90	443193,11	10,50	17,34	14,68	7,58	17,90
20003a_E	20003a	191190,90	443193,11	13,50	3,08	0,15	-7,11	3,44
20003a_F	20003a	191190,90	443193,11	16,50	2,74	-0,18	-7,44	3,11
20003b_A	20003b	191190,48	443192,33	19,50	1,98	-0,95	-8,21	2,34
20003b_B	20003b	191190,48	443192,33	22,50	2,27	-0,66	-7,93	2,63
20003b_C	20003b	191190,48	443192,33	25,50	--	--	--	--
20003b_D	20003b	191190,48	443192,33	28,50	--	--	--	--
20003b_E	20003b	191190,48	443192,33	31,50	--	--	--	--
20003b_F	20003b	191190,48	443192,33	34,50	--	--	--	--
20004a_C	20004a	191185,05	443181,54	7,50	-2,89	-5,70	-12,88	-2,44
20004a_D	20004a	191185,05	443181,54	10,50	19,88	17,24	10,16	20,46
20004a_E	20004a	191185,05	443181,54	13,50	-6,71	-9,51	-16,70	-6,25
20004a_F	20004a	191185,05	443181,54	16,50	-6,85	-9,66	-16,85	-6,40
20004b_A	20004b	191184,72	443180,88	19,50	-8,86	-11,61	-18,77	-8,37
20004b_B	20004b	191184,72	443180,88	22,50	-8,61	-11,37	-18,52	-8,12
20004b_C	20004b	191184,72	443180,88	25,50	--	--	--	--
20004b_D	20004b	191184,72	443180,88	28,50	--	--	--	--
20004b_E	20004b	191184,72	443180,88	31,50	--	--	--	--
20004b_F	20004b	191184,72	443180,88	34,50	--	--	--	--
20005a_C	20005a	191188,61	443174,45	7,50	23,44	20,84	13,77	24,04
20005a_D	20005a	191188,61	443174,45	10,50	25,61	23,04	15,99	26,24
20005a_E	20005a	191188,61	443174,45	13,50	26,14	23,60	16,56	26,79
20005a_F	20005a	191188,61	443174,45	16,50	27,20	24,64	17,59	27,83
20005b_A	20005b	191189,05	443174,17	19,50	27,99	25,42	18,36	28,61
20005b_B	20005b	191189,05	443174,17	22,50	28,83	26,25	19,20	29,45
20005b_C	20005b	191189,05	443174,17	25,50	29,26	26,67	19,62	29,88
20005b_D	20005b	191189,05	443174,17	28,50	28,92	26,36	19,31	29,55
20005b_E	20005b	191189,05	443174,17	31,50	28,35	25,81	18,77	29,00
20005b_F	20005b	191189,05	443174,17	34,50	28,96	26,41	19,37	29,60
20006a_C	20006a	191197,23	443175,33	7,50	22,43	19,67	12,51	22,92
20006a_D	20006a	191197,23	443175,33	10,50	23,53	20,80	13,67	24,04
20006a_E	20006a	191197,23	443175,33	13,50	24,45	21,74	14,61	24,97
20006a_F	20006a	191197,23	443175,33	16,50	25,41	22,69	15,55	25,93
20006b_A	20006b	191196,91	443174,67	19,50	26,49	23,76	16,62	27,00
20006b_B	20006b	191196,91	443174,67	22,50	27,72	25,03	17,92	28,26
20006b_C	20006b	191196,91	443174,67	25,50	28,32	25,64	18,53	28,87
20006b_D	20006b	191196,91	443174,67	28,50	29,20	26,53	19,43	29,76
20006b_E	20006b	191196,91	443174,67	31,50	26,52	23,82	16,71	27,06
20006b_F	20006b	191196,91	443174,67	34,50	27,57	24,92	17,83	28,14
20007a_C	20007a	191202,96	443187,01	7,50	20,69	17,87	10,68	21,13
20007a_D	20007a	191202,96	443187,01	10,50	21,14	18,33	11,14	21,59
20007a_E	20007a	191202,96	443187,01	13,50	22,00	19,19	12,01	22,45
20007a_F	20007a	191202,96	443187,01	16,50	22,99	20,21	13,04	23,46
20007b_A	20007b	191202,64	443186,37	19,50	24,40	21,65	14,49	24,89
20007b_B	20007b	191202,64	443186,37	22,50	26,31	23,62	16,50	26,85
20007b_C	20007b	191202,64	443186,37	25,50	27,26	24,58	17,47	27,81
20007b_D	20007b	191202,64	443186,37	28,50	27,98	25,31	18,21	28,54
20007b_E	20007b	191202,64	443186,37	31,50	26,85	24,13	17,00	27,37
20007b_F	20007b	191202,64	443186,37	34,50	27,36	24,65	17,52	27,88
20008a_C	20008a	191208,00	443196,60	7,50	21,07	18,25	11,06	21,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20008a_D	20008a	191208,00	443196,60	10,50	21,58	18,77	11,58	22,03
20008a_E	20008a	191208,00	443196,60	13,50	22,63	19,83	12,65	23,09
20008a_F	20008a	191208,00	443196,60	16,50	24,28	21,51	14,35	24,76
20008b_A	20008b	191207,72	443196,10	19,50	25,27	22,52	15,38	25,77
20008b_B	20008b	191207,72	443196,10	22,50	27,07	24,37	17,25	27,60
20008b_C	20008b	191207,72	443196,10	25,50	27,95	25,27	18,16	28,50
20008b_D	20008b	191207,72	443196,10	28,50	28,77	26,09	18,99	29,32
20008b_E	20008b	191207,72	443196,10	31,50	28,75	26,07	18,97	29,30
20008b_F	20008b	191207,72	443196,10	34,50	28,76	26,07	18,96	29,30
203_A	203	191230,21	443054,61	1,50	18,86	16,13	8,99	19,37
203_B	203	191230,21	443054,61	4,50	17,23	14,55	7,42	17,77
203_C	203	191230,21	443054,61	7,50	17,76	15,09	7,97	18,31
203_D	203	191230,21	443054,61	10,50	18,75	16,10	9,00	19,32
203_E	203	191230,21	443054,61	13,50	16,49	13,88	6,80	17,09
204_C	204	191236,45	443051,97	7,50	32,07	29,47	22,41	32,68
204_D	204	191236,45	443051,97	10,50	36,31	33,79	26,77	36,98
204_E	204	191236,45	443051,97	13,50	37,88	35,36	28,33	38,54
205_B	205	191239,32	443045,75	4,50	28,83	26,16	19,06	29,39
205_C	205	191239,32	443045,75	7,50	32,73	30,15	23,09	33,35
205_D	205	191239,32	443045,75	10,50	37,09	34,58	27,57	37,76
205_E	205	191239,32	443045,75	13,50	38,98	36,48	29,46	39,66
206_B	206	191235,24	443041,40	4,50	32,86	30,40	23,40	33,57
206_C	206	191235,24	443041,40	7,50	34,33	31,86	24,86	35,03
206_D	206	191235,24	443041,40	10,50	36,84	34,37	27,38	37,54
206_E	206	191235,24	443041,40	13,50	38,29	35,82	28,83	38,99
207_A	207	191231,08	443037,02	1,50	34,23	31,81	24,85	34,97
207_B	207	191231,08	443037,02	4,50	35,96	33,54	26,58	36,70
207_C	207	191231,08	443037,02	7,50	36,89	34,46	27,48	37,62
207_D	207	191231,08	443037,02	10,50	37,55	35,09	28,10	38,26
207_E	207	191231,08	443037,02	13,50	38,34	35,86	28,86	39,03
208_A	208	191222,69	443041,30	1,50	28,39	26,02	19,09	29,17
208_B	208	191222,69	443041,30	4,50	29,85	27,48	20,55	30,63
208_C	208	191222,69	443041,30	7,50	30,76	28,39	21,46	31,54
208_D	208	191222,69	443041,30	10,50	30,74	28,37	21,44	31,52
208_E	208	191222,69	443041,30	13,50	30,71	28,35	21,41	31,49
209_E	209	191220,46	443052,13	13,50	19,07	16,56	9,53	19,74
21_B	21	191180,19	443149,32	4,50	20,77	18,19	11,14	21,39
21_C	21	191180,19	443149,32	7,50	25,72	23,31	16,35	26,47
210_A	210	191226,85	443054,83	1,50	23,39	20,71	13,60	23,94
210_B	210	191226,85	443054,83	4,50	23,20	20,54	13,43	23,76
210_C	210	191226,85	443054,83	7,50	24,04	21,36	14,25	24,59
210_D	210	191226,85	443054,83	10,50	25,74	23,07	15,96	26,29
210_E	210	191226,85	443054,83	13,50	27,72	25,03	17,91	28,26
211_A	211	191203,36	443080,40	1,50	24,62	21,87	14,71	25,11
211_B	211	191203,36	443080,40	4,50	24,92	22,18	15,03	25,42
211_C	211	191203,36	443080,40	7,50	26,41	23,69	16,56	26,93
211_D	211	191203,36	443080,40	10,50	28,92	26,25	19,15	29,48
211_E	211	191203,36	443080,40	13,50	31,26	28,65	21,59	31,86
211_F	211	191203,36	443080,40	16,50	32,48	29,88	22,82	33,09
212_A	212	191208,64	443075,43	1,50	24,61	21,86	14,71	25,11
212_B	212	191208,64	443075,43	4,50	25,05	22,31	15,16	25,55
212_C	212	191208,64	443075,43	7,50	26,94	24,23	17,10	27,46
212_D	212	191208,64	443075,43	10,50	29,75	27,11	20,03	30,33
212_E	212	191208,64	443075,43	13,50	31,19	28,56	21,49	31,78
212_F	212	191208,64	443075,43	16,50	32,57	29,98	22,91	33,18
213_E	213	191205,74	443067,72	13,50	25,82	23,10	15,97	26,34
213_F	213	191205,74	443067,72	16,50	26,92	24,20	17,07	27,44
214_A	214	191196,81	443065,68	1,50	24,50	22,14	15,20	25,28
214_B	214	191196,81	443065,68	4,50	25,44	23,08	16,13	26,22
214_C	214	191196,81	443065,68	7,50	26,42	24,05	17,11	27,20
214_D	214	191196,81	443065,68	10,50	27,20	24,84	17,90	27,98
214_E	214	191196,81	443065,68	13,50	27,21	24,85	17,90	27,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
214_F	214	191196,81	443065,68	16,50	27,43	25,07	18,12	28,21
215_B	215	191191,54	443070,66	4,50	24,75	22,39	15,45	25,53
215_C	215	191191,54	443070,66	7,50	25,66	23,30	16,36	26,44
215_D	215	191191,54	443070,66	10,50	26,57	24,21	17,27	27,35
215_E	215	191191,54	443070,66	13,50	26,65	24,28	17,34	27,43
215_F	215	191191,54	443070,66	16,50	26,96	24,59	17,65	27,74
216_A	216	191187,45	443074,51	1,50	23,43	21,06	14,13	24,21
216_B	216	191187,45	443074,51	4,50	24,25	21,89	14,95	25,03
216_C	216	191187,45	443074,51	7,50	25,12	22,76	15,82	25,90
216_D	216	191187,45	443074,51	10,50	25,99	23,63	16,69	26,77
216_E	216	191187,45	443074,51	13,50	26,24	23,88	16,93	27,02
216_F	216	191187,45	443074,51	16,50	26,85	24,49	17,54	27,63
217_E	217	191190,19	443082,50	13,50	16,73	14,10	7,03	17,32
217_F	217	191190,19	443082,50	16,50	20,08	17,59	10,57	20,76
218_E	218	191197,94	443085,66	13,50	29,33	26,72	19,66	29,93
218_F	218	191197,94	443085,66	16,50	30,21	27,60	20,53	30,81
219_A	219	191201,71	443084,59	1,50	23,99	21,24	14,09	24,49
219_B	219	191201,71	443084,59	4,50	24,31	21,57	14,42	24,81
219_C	219	191201,71	443084,59	7,50	25,57	22,85	15,72	26,09
219_D	219	191201,71	443084,59	10,50	27,86	25,20	18,10	28,42
22_A	22	191191,14	443154,20	1,50	20,38	17,57	10,38	20,83
22_B	22	191191,14	443154,20	4,50	21,60	18,82	11,65	22,07
22_C	22	191191,14	443154,20	7,50	25,76	23,11	16,02	26,33
220_A	220	191183,81	443077,94	1,50	23,04	20,68	13,74	23,82
220_B	220	191183,81	443077,94	4,50	23,83	21,47	14,53	24,61
220_C	220	191183,81	443077,94	7,50	24,66	22,30	15,36	25,44
220_D	220	191183,81	443077,94	10,50	25,50	23,14	16,20	26,28
221_A	221	191187,85	443084,76	1,50	17,33	14,56	7,40	17,81
221_B	221	191187,85	443084,76	4,50	16,26	13,52	6,36	16,76
221_C	221	191187,85	443084,76	7,50	16,30	13,55	6,40	16,80
221_D	221	191187,85	443084,76	10,50	17,24	14,50	7,34	17,74
222_A	222	191194,37	443091,67	1,50	18,01	15,25	8,09	18,50
222_B	222	191194,37	443091,67	4,50	16,83	14,09	6,95	17,33
222_C	222	191194,37	443091,67	7,50	17,23	14,50	7,36	17,74
222_D	222	191194,37	443091,67	10,50	18,42	15,70	8,57	18,94
223_D	223	191199,43	443089,60	10,50	26,16	23,49	16,37	26,71
224_B	224	191153,61	443123,95	4,50	19,50	16,70	9,52	19,96
224_C	224	191153,61	443123,95	7,50	20,35	17,53	10,34	20,79
224_D	224	191153,61	443123,95	10,50	21,54	18,73	11,54	21,99
224_E	224	191153,61	443123,95	13,50	22,93	20,14	12,97	23,40
227_B	227	191145,68	443113,87	4,50	20,61	18,25	11,30	21,39
227_C	227	191145,68	443113,87	7,50	20,87	18,51	11,56	21,65
227_D	227	191145,68	443113,87	10,50	21,51	19,14	12,19	22,28
227_E	227	191145,68	443113,87	13,50	24,16	21,79	14,84	24,93
229_B	229	191142,10	443117,25	4,50	20,41	18,05	11,10	21,19
229_C	229	191142,10	443117,25	7,50	20,58	18,22	11,27	21,36
229_D	229	191142,10	443117,25	10,50	21,24	18,87	11,92	22,01
229_E	229	191142,10	443117,25	13,50	23,66	21,28	14,33	24,43
23_B	23	191184,37	443145,91	4,50	20,65	18,07	11,02	21,27
23_C	23	191184,37	443145,91	7,50	25,78	23,36	16,39	26,52
230_B	230	191136,98	443122,24	4,50	--	--	--	--
230_C	230	191136,98	443122,24	7,50	--	--	--	--
230_D	230	191136,98	443122,24	10,50	6,64	3,87	-3,29	7,12
230_E	230	191136,98	443122,24	13,50	20,35	17,96	11,01	21,11
231_A	231	191133,66	443127,69	1,50	-2,64	-5,33	-12,45	-2,10
231_B	231	191133,66	443127,69	4,50	-3,60	-6,27	-13,37	-3,04
231_C	231	191133,66	443127,69	7,50	-4,58	-7,22	-14,30	-4,00
231_D	231	191133,66	443127,69	10,50	18,02	15,61	8,66	18,77
231_E	231	191133,66	443127,69	13,50	19,00	16,62	9,67	19,77
232_B	232	191162,59	443119,50	4,50	13,47	10,71	3,56	13,96
232_C	232	191162,59	443119,50	7,50	14,12	11,38	4,23	14,62
232_D	232	191162,59	443119,50	10,50	15,63	12,93	5,81	16,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
233_A	233	191168,30	443117,08	1,50	21,06	18,28	11,11	21,53
233_B	233	191168,30	443117,08	4,50	20,93	18,13	10,95	21,39
233_C	233	191168,30	443117,08	7,50	21,60	18,80	11,62	22,06
233_D	233	191168,30	443117,08	10,50	21,81	19,01	11,82	22,27
234_A	234	191164,60	443107,65	1,50	24,12	21,62	14,61	24,80
234_B	234	191164,60	443107,65	4,50	23,45	20,93	13,90	24,11
234_C	234	191164,60	443107,65	7,50	23,65	21,13	14,11	24,32
234_D	234	191164,60	443107,65	10,50	20,15	17,34	10,15	20,60
235_A	235	191155,68	443104,45	1,50	22,21	19,85	12,90	22,99
235_B	235	191155,68	443104,45	4,50	21,19	18,83	11,88	21,97
235_C	235	191155,68	443104,45	7,50	21,73	19,37	12,42	22,51
235_D	235	191155,68	443104,45	10,50	22,36	20,00	13,05	23,14
236_B	236	191151,92	443107,99	4,50	20,97	18,61	11,66	21,75
236_C	236	191151,92	443107,99	7,50	21,39	19,03	12,08	22,17
236_D	236	191151,92	443107,99	10,50	22,01	19,65	12,70	22,79
237_B	237	191148,41	443111,30	4,50	20,77	18,41	11,46	21,55
237_C	237	191148,41	443111,30	7,50	21,09	18,73	11,78	21,87
237_D	237	191148,41	443111,30	10,50	21,73	19,36	12,42	22,51
238_B	238	191156,70	443121,07	4,50	19,54	16,75	9,58	20,01
238_C	238	191156,70	443121,07	7,50	20,26	17,46	10,27	20,72
238_D	238	191156,70	443121,07	10,50	21,46	18,65	11,46	21,91
239_C	239	191281,53	443090,08	7,50	32,80	30,07	22,93	33,31
239_D	239	191281,53	443090,08	10,50	36,34	33,65	26,54	36,88
24_A	24	191195,32	443150,79	1,50	19,68	16,88	9,70	20,14
24_B	24	191195,32	443150,79	4,50	20,86	18,08	10,91	21,33
24_C	24	191195,32	443150,79	7,50	25,17	22,52	15,43	25,74
240_B	240	191276,44	443087,07	4,50	25,99	23,23	16,07	26,48
240_C	240	191276,44	443087,07	7,50	27,24	24,48	17,32	27,73
240_D	240	191276,44	443087,07	10,50	28,15	25,38	18,22	28,63
241_B	241	191273,76	443087,62	4,50	27,63	24,85	17,69	28,11
241_C	241	191273,76	443087,62	7,50	28,93	26,14	18,96	29,39
241_D	241	191273,76	443087,62	10,50	30,54	27,72	20,53	30,98
242_B	242	191271,30	443084,99	4,50	28,20	25,40	18,22	28,66
242_C	242	191271,30	443084,99	7,50	29,64	26,83	19,64	30,09
242_D	242	191271,30	443084,99	10,50	31,29	28,49	21,31	31,75
243_A	243	191259,95	443095,07	1,50	17,26	14,53	7,40	17,77
243_B	243	191259,95	443095,07	4,50	17,71	14,97	7,81	18,21
243_C	243	191259,95	443095,07	7,50	11,17	8,61	1,57	11,81
243_D	243	191259,95	443095,07	10,50	12,67	10,18	3,18	13,36
244_B	244	191263,47	443098,86	4,50	18,37	15,64	8,49	18,88
244_C	244	191263,47	443098,86	7,50	12,81	10,27	3,23	13,46
244_D	244	191263,47	443098,86	10,50	17,68	15,32	8,38	18,46
245_A	245	191267,11	443102,87	1,50	18,29	15,53	8,38	18,78
245_B	245	191267,11	443102,87	4,50	18,84	16,08	8,92	19,33
245_C	245	191267,11	443102,87	7,50	14,04	11,31	4,16	14,55
245_D	245	191267,11	443102,87	10,50	14,00	11,60	4,64	14,75
246_A	246	191276,79	443099,75	1,50	37,04	34,37	27,27	37,60
246_B	246	191276,79	443099,75	4,50	38,10	35,43	28,33	38,66
246_C	246	191276,79	443099,75	7,50	39,21	36,54	29,44	39,77
246_D	246	191276,79	443099,75	10,50	39,57	36,91	29,81	40,13
247_B	247	191267,56	443080,95	4,50	28,30	25,49	18,29	28,75
247_C	247	191267,56	443080,95	7,50	29,90	27,08	19,88	30,34
247_D	247	191267,56	443080,95	10,50	31,47	28,65	21,46	31,91
247_E	247	191267,56	443080,95	13,50	34,52	31,81	24,68	35,04
248_B	248	191266,14	443075,20	4,50	27,35	24,51	17,30	27,78
248_C	248	191266,14	443075,20	7,50	28,74	25,89	18,67	29,16
248_D	248	191266,14	443075,20	10,50	30,30	27,46	20,25	30,73
248_E	248	191266,14	443075,20	13,50	32,55	29,78	22,61	33,03
249_D	249	191263,96	443069,47	10,50	32,38	29,70	22,59	32,93
249_E	249	191263,96	443069,47	13,50	36,61	34,06	27,01	37,25
25_B	25	191188,56	443142,49	4,50	20,18	17,62	10,57	20,81
25_C	25	191188,56	443142,49	7,50	25,12	22,74	15,78	25,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_A	250	191253,52	443073,65	1,50	34,48	32,07	25,11	35,23
250_B	250	191253,52	443073,65	4,50	35,79	33,39	26,42	36,54
250_C	250	191253,52	443073,65	7,50	36,97	34,56	27,60	37,72
250_D	250	191253,52	443073,65	10,50	36,99	34,58	27,62	37,74
250_E	250	191253,52	443073,65	13,50	37,00	34,60	27,64	37,75
251_A	251	191249,16	443083,35	1,50	14,91	12,28	5,20	15,49
251_B	251	191249,16	443083,35	4,50	15,41	12,82	5,77	16,03
251_C	251	191249,16	443083,35	7,50	18,88	16,43	9,44	19,60
251_D	251	191249,16	443083,35	10,50	22,26	19,84	12,86	23,00
251_E	251	191249,16	443083,35	13,50	19,46	16,85	9,78	20,06
252_B	252	191252,68	443087,18	4,50	15,61	12,87	5,71	16,11
252_C	252	191252,68	443087,18	7,50	14,11	11,43	4,32	14,66
252_D	252	191252,68	443087,18	10,50	18,23	15,61	8,54	18,82
252_E	252	191252,68	443087,18	13,50	19,42	16,81	9,75	20,02
253_A	253	191256,22	443091,04	1,50	17,01	14,27	7,13	17,51
253_B	253	191256,22	443091,04	4,50	17,11	14,32	7,15	17,58
253_C	253	191256,22	443091,04	7,50	11,00	8,37	1,29	11,58
253_D	253	191256,22	443091,04	10,50	11,27	8,67	1,59	11,87
253_E	253	191256,22	443091,04	13,50	10,70	8,07	0,99	11,28
254_E	254	191263,95	443088,23	13,50	31,67	28,92	21,77	32,17
255_A	255	191303,53	443114,74	1,50	26,32	23,53	16,36	26,79
255_B	255	191303,53	443114,74	4,50	26,98	24,16	16,97	27,42
255_C	255	191303,53	443114,74	7,50	28,87	26,03	18,82	29,30
255_D	255	191303,53	443114,74	10,50	30,59	27,74	20,52	31,01
255_E	255	191303,53	443114,74	13,50	32,49	29,68	22,48	32,94
256_A	256	191301,09	443109,91	1,50	25,81	23,06	15,92	26,31
256_B	256	191301,09	443109,91	4,50	26,34	23,56	16,40	26,82
256_C	256	191301,09	443109,91	7,50	28,03	25,21	18,02	28,47
256_D	256	191301,09	443109,91	10,50	29,93	27,08	19,86	30,35
256_E	256	191301,09	443109,91	13,50	32,17	29,34	22,15	32,61
257_B	257	191302,05	443106,47	4,50	23,21	20,41	13,22	23,67
257_C	257	191302,05	443106,47	7,50	24,20	21,38	14,19	24,64
257_D	257	191302,05	443106,47	10,50	24,84	22,01	14,80	25,27
257_E	257	191302,05	443106,47	13,50	25,38	22,54	15,33	25,81
258_D	258	191303,27	443103,11	10,50	31,61	28,76	21,55	32,03
258_E	258	191303,27	443103,11	13,50	34,91	32,15	24,99	35,40
259_D	259	191300,89	443098,43	10,50	35,62	32,93	25,81	36,16
259_E	259	191300,89	443098,43	13,50	39,18	36,51	29,40	39,73
26_A	26	191199,51	443147,37	1,50	19,61	16,81	9,63	20,07
26_B	26	191199,51	443147,37	4,50	20,86	18,08	10,91	21,33
26_C	26	191199,51	443147,37	7,50	25,23	22,57	15,48	25,79
260_A	260	191293,66	443098,73	1,50	39,78	37,11	30,01	40,34
260_B	260	191293,66	443098,73	4,50	40,93	38,26	31,16	41,49
260_C	260	191293,66	443098,73	7,50	41,94	39,27	32,17	42,50
260_D	260	191293,66	443098,73	10,50	41,94	39,28	32,18	42,50
260_E	260	191293,66	443098,73	13,50	41,54	38,88	31,78	42,10
261_A	261	191288,73	443103,60	1,50	29,04	26,36	19,25	29,59
261_B	261	191288,73	443103,60	4,50	28,21	25,54	18,43	28,76
261_C	261	191288,73	443103,60	7,50	29,15	26,48	19,39	29,71
261_D	261	191288,73	443103,60	10,50	6,16	3,53	-3,55	6,74
261_E	261	191288,73	443103,60	13,50	7,24	4,59	-2,51	7,81
262_B	262	191291,46	443108,95	4,50	26,80	24,12	17,00	27,34
262_C	262	191291,46	443108,95	7,50	28,18	25,51	18,41	28,74
262_D	262	191291,46	443108,95	10,50	10,75	8,00	0,85	11,25
262_E	262	191291,46	443108,95	13,50	10,64	7,85	0,68	11,11
264_A	264	191293,78	443113,60	1,50	18,20	15,44	8,29	18,69
264_B	264	191293,78	443113,60	4,50	18,56	15,77	8,60	19,03
264_C	264	191293,78	443113,60	7,50	20,07	17,26	10,08	20,52
264_D	264	191293,78	443113,60	10,50	18,69	15,83	8,61	19,10
264_E	264	191293,78	443113,60	13,50	11,50	8,69	1,50	11,95
265_A	265	191296,22	443118,43	1,50	18,52	15,77	8,62	19,02
265_B	265	191296,22	443118,43	4,50	19,15	16,36	9,19	19,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_C	265	191296,22	443118,43	7,50	20,61	17,80	10,61	21,06
265_D	265	191296,22	443118,43	10,50	20,71	17,85	10,63	21,12
265_E	265	191296,22	443118,43	13,50	13,17	10,33	3,12	13,60
266_C	266	191301,57	443119,93	7,50	22,53	19,73	12,55	22,99
266_D	266	191301,57	443119,93	10,50	23,32	20,50	13,31	23,76
266_E	266	191301,57	443119,93	13,50	23,90	21,07	13,87	24,34
267_A	267	191359,59	443076,77	1,50	57,09	54,44	47,35	57,66
267_B	267	191359,59	443076,77	4,50	57,21	54,56	47,47	57,78
267_C	267	191359,59	443076,77	7,50	56,98	54,33	47,24	57,55
267_D	267	191359,59	443076,77	10,50	56,64	53,99	46,90	57,21
268_A	268	191354,36	443072,41	1,50	57,14	54,49	47,40	57,71
268_B	268	191354,36	443072,41	4,50	57,28	54,63	47,54	57,85
268_C	268	191354,36	443072,41	7,50	57,05	54,40	47,31	57,62
268_D	268	191354,36	443072,41	10,50	56,73	54,08	46,99	57,30
269_A	269	191344,57	443073,09	1,50	52,70	50,04	42,95	53,26
269_B	269	191344,57	443073,09	4,50	53,06	50,40	43,31	53,62
269_C	269	191344,57	443073,09	7,50	52,99	50,34	43,25	53,56
269_D	269	191344,57	443073,09	10,50	52,86	50,21	43,12	53,43
27_B	27	191192,74	443139,08	4,50	20,05	17,46	10,39	20,66
27_C	27	191192,74	443139,08	7,50	24,44	22,02	15,06	25,18
270_D	270	191339,64	443079,86	10,50	28,12	25,30	18,11	28,56
271_D	271	191342,42	443085,41	10,50	28,98	26,16	18,97	29,42
272_D	272	191352,67	443083,17	10,50	35,23	32,34	25,10	35,62
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	36,14	33,44	26,32	36,67
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	36,47	33,77	26,66	37,01
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	36,72	34,03	26,92	37,26
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	37,17	34,51	27,40	37,73
274_B	274	191351,43	443110,63	4,50	29,02	26,20	19,00	29,46
274_C	274	191351,43	443110,63	7,50	30,60	27,75	20,54	31,02
274_D	274	191351,43	443110,63	10,50	32,20	29,36	22,15	32,63
274_E	274	191351,43	443110,63	13,50	34,64	31,86	24,69	35,11
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	23,40	20,61	13,42	23,86
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	23,96	21,14	13,95	24,40
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	24,72	21,89	14,69	25,16
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	27,03	24,19	16,99	27,46
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	42,09	39,39	32,27	42,62
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	41,43	38,73	31,62	41,97
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	41,34	38,65	31,53	41,88
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	41,22	38,53	31,41	41,76
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	40,85	38,16	31,04	41,39
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	54,77	52,13	45,05	55,35
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	54,59	51,95	44,87	55,17
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	54,31	51,67	44,58	54,89
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	53,94	51,30	44,21	54,52
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	53,43	50,79	43,70	54,01
279_F	279	191372,52	443099,90	16,50	38,51	35,79	28,66	39,03
28_B	28	191168,79	443124,12	4,50	13,69	10,97	3,84	14,21
28_C	28	191168,79	443124,12	7,50	13,82	11,11	3,98	14,34
280_B	280	191366,44	443096,36	4,50	24,64	21,85	14,68	25,11
280_C	280	191366,44	443096,36	7,50	25,52	22,69	15,50	25,96
280_D	280	191366,44	443096,36	10,50	27,00	24,15	16,93	27,42
280_E	280	191366,44	443096,36	13,50	28,65	25,79	18,57	29,06
281_B	281	191376,88	443090,98	4,50	56,61	53,96	46,87	57,18
281_C	281	191376,88	443090,98	7,50	56,35	53,70	46,61	56,92
281_D	281	191376,88	443090,98	10,50	55,99	53,34	46,25	56,56
281_E	281	191376,88	443090,98	13,50	55,55	52,90	45,81	56,12
282_D	282	191366,50	443089,34	10,50	43,96	41,26	34,14	44,49
282_E	282	191366,50	443089,34	13,50	49,72	47,10	40,02	50,31
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	31,58	28,84	21,69	32,08
284_C	284	191303,08	443127,19	7,50	27,84	24,99	17,79	28,27
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	18,61	15,86	8,71	19,11
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	19,72	16,96	9,79	20,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	286	191309,40	443144,72	1,50	17,10	14,38	7,24	17,62
286_B	286	191309,40	443144,72	4,50	17,81	15,06	7,91	18,31
286_C	286	191309,40	443144,72	7,50	19,05	16,29	9,13	19,54
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	31,14	28,43	21,31	31,67
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	31,96	29,25	22,13	32,49
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	32,96	30,26	23,14	33,49
288_A	288	191260,70	443124,83	1,50	24,18	21,40	14,22	24,65
288_B	288	191260,70	443124,83	4,50	24,69	21,89	14,71	25,15
289_A	289	191246,77	443131,99	1,50	17,59	14,80	7,61	18,05
289_B	289	191246,77	443131,99	4,50	18,98	16,21	9,05	19,46
29_A	29	191175,19	443115,54	1,50	25,00	22,46	15,43	25,65
29_B	29	191175,19	443115,54	4,50	24,41	21,86	14,81	25,05
29_C	29	191175,19	443115,54	7,50	21,75	18,96	11,79	22,22
290_A	290	191316,95	443120,11	19,50	38,52	35,86	28,77	39,08
290_B	290	191316,95	443120,11	22,50	39,57	36,90	29,80	40,13
290_C	290	191316,95	443120,11	25,50	40,41	37,76	30,67	40,98
290_D	290	191316,95	443120,11	28,50	40,90	38,25	31,15	41,47
290_E	290	191316,95	443120,11	31,50	41,31	38,66	31,57	41,88
290_F	290	191316,95	443120,11	34,50	41,42	38,78	31,69	42,00
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	9,57	6,71	-0,51	9,98
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	11,22	8,41	1,23	11,67
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	13,81	11,09	3,96	14,33
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	14,74	12,03	4,91	15,27
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	14,92	12,22	5,10	15,45
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	15,24	12,53	5,41	15,77
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	27,12	24,47	17,38	27,69
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	26,32	23,70	16,62	26,91
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	27,67	25,04	17,96	28,25
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	28,38	25,69	18,59	28,92
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	29,19	26,52	19,42	29,75
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	29,62	26,95	19,86	30,18
293_A	293	191333,42	443122,51	19,50	38,74	36,06	28,95	39,29
293_B	293	191333,42	443122,51	22,50	39,50	36,83	29,72	40,05
293_C	293	191333,42	443122,51	25,50	40,46	37,80	30,70	41,02
293_D	293	191333,42	443122,51	28,50	41,05	38,39	31,30	41,61
293_E	293	191333,42	443122,51	31,50	41,18	38,54	31,45	41,76
293_F	293	191333,42	443122,51	34,50	38,73	36,11	29,04	39,32
298_A	298	191142,87	443139,02	19,50	--	--	--	--
298_B	298	191142,87	443139,02	22,50	--	--	--	--
298_C	298	191142,87	443139,02	25,50	--	--	--	--
298_D	298	191142,87	443139,02	28,50	--	--	--	--
299_A	299	191157,69	443143,58	19,50	21,48	18,64	11,43	21,91
299_B	299	191157,69	443143,58	22,50	22,51	19,69	12,49	22,95
299_C	299	191157,69	443143,58	25,50	23,98	21,23	14,08	24,48
299_D	299	191157,69	443143,58	28,50	25,95	23,26	16,15	26,49
30_A	30	191169,74	443118,16	1,50	14,87	12,14	5,00	15,38
30_B	30	191169,74	443118,16	4,50	14,22	11,49	4,34	14,73
30_C	30	191169,74	443118,16	7,50	14,50	11,77	4,63	15,01
300_A	300	191158,48	443130,95	19,50	26,09	23,45	16,36	26,67
300_B	300	191158,48	443130,95	22,50	27,87	25,30	18,26	28,50
300_C	300	191158,48	443130,95	25,50	28,98	26,41	19,37	29,61
300_D	300	191158,48	443130,95	28,50	29,81	27,24	20,19	30,44
301_A	301	191150,42	443121,09	19,50	28,02	25,39	18,30	28,60
301_B	301	191150,42	443121,09	22,50	29,03	26,42	19,34	29,63
301_C	301	191150,42	443121,09	25,50	29,77	27,17	20,11	30,38
301_D	301	191150,42	443121,09	28,50	30,27	27,67	20,60	30,87
302_A	302	191141,19	443123,37	19,50	12,41	9,74	2,63	12,96
302_B	302	191141,19	443123,37	22,50	12,80	10,17	3,08	13,38
302_C	302	191141,19	443123,37	25,50	13,75	11,14	4,06	14,35
302_D	302	191141,19	443123,37	28,50	14,99	12,42	5,37	15,62
303_A	303	191297,81	443044,11	19,50	46,50	43,85	36,76	47,07
303_B	303	191297,81	443044,11	22,50	46,70	44,09	37,02	47,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_C	303	191297,81	443044,11	25,50	47,28	44,64	37,55	47,86
303_D	303	191297,81	443044,11	28,50	47,56	44,92	37,83	48,14
304_A	304	191302,36	443038,28	19,50	49,83	47,20	40,12	50,41
304_B	304	191302,36	443038,28	22,50	50,16	47,52	40,44	50,74
304_C	304	191302,36	443038,28	25,50	50,26	47,61	40,52	50,83
304_D	304	191302,36	443038,28	28,50	50,29	47,64	40,55	50,86
305_A	305	191298,79	443030,68	19,50	53,86	51,29	44,24	54,49
305_B	305	191298,79	443030,68	22,50	53,58	51,01	43,96	54,21
305_C	305	191298,79	443030,68	25,50	53,29	50,72	43,67	53,92
305_D	305	191298,79	443030,68	28,50	53,00	50,43	43,38	53,63
306_A	306	191290,72	443028,83	19,50	48,29	45,96	39,02	49,09
306_B	306	191290,72	443028,83	22,50	47,90	45,56	38,63	48,70
306_C	306	191290,72	443028,83	25,50	47,61	45,28	38,34	48,41
306_D	306	191290,72	443028,83	28,50	47,32	44,98	38,05	48,12
307_A	307	191286,04	443034,46	19,50	46,11	43,78	36,85	46,91
307_B	307	191286,04	443034,46	22,50	46,21	43,89	36,96	47,02
307_C	307	191286,04	443034,46	25,50	45,96	43,62	36,70	46,76
307_D	307	191286,04	443034,46	28,50	45,75	43,41	36,48	46,55
308_A	308	191282,20	443039,06	19,50	43,47	41,13	34,20	44,27
308_B	308	191282,20	443039,06	22,50	44,07	41,74	34,81	44,87
308_C	308	191282,20	443039,06	25,50	44,64	42,31	35,39	45,45
308_D	308	191282,20	443039,06	28,50	44,52	42,19	35,26	45,32
309_A	309	191278,82	443043,14	19,50	41,67	39,33	32,40	42,47
309_B	309	191278,82	443043,14	22,50	42,09	39,76	32,82	42,89
309_C	309	191278,82	443043,14	25,50	42,70	40,37	33,44	43,50
309_D	309	191278,82	443043,14	28,50	43,13	40,81	33,89	43,94
31_B	31	191173,12	443127,35	4,50	14,07	11,33	4,19	14,57
31_C	31	191173,12	443127,35	7,50	14,30	11,57	4,43	14,81
310_A	310	191279,88	443047,91	19,50	29,56	27,16	20,19	30,31
310_B	310	191279,88	443047,91	22,50	23,17	20,53	13,45	23,75
310_C	310	191279,88	443047,91	25,50	22,80	20,13	13,03	23,36
310_D	310	191279,88	443047,91	28,50	16,86	14,15	7,02	17,38
311_A	311	191285,65	443052,70	19,50	26,62	24,14	17,14	27,31
311_B	311	191285,65	443052,70	22,50	22,31	19,64	12,53	22,86
311_C	311	191285,65	443052,70	25,50	20,46	17,73	10,60	20,97
311_D	311	191285,65	443052,70	28,50	15,82	12,99	5,78	16,25
312_A	312	191292,05	443051,04	19,50	42,82	40,14	33,03	43,37
312_B	312	191292,05	443051,04	22,50	43,92	41,24	34,13	44,47
312_C	312	191292,05	443051,04	25,50	41,30	38,59	31,47	41,83
312_D	312	191292,05	443051,04	28,50	42,93	40,29	33,21	43,51
313_A	313	191203,36	443080,40	19,50	33,31	30,70	23,64	33,91
314_A	314	191208,64	443075,43	19,50	33,02	30,41	23,33	33,62
315_A	315	191205,74	443067,72	19,50	30,48	27,84	20,76	31,06
316_A	316	191196,81	443065,68	19,50	27,15	24,79	17,85	27,93
317_A	317	191191,54	443070,66	19,50	26,58	24,22	17,28	27,36
318_A	318	191187,45	443074,51	19,50	26,16	23,80	16,86	26,94
319_A	319	191190,19	443082,50	19,50	14,86	12,07	4,90	15,33
32_A	32	191179,52	443118,77	1,50	24,18	21,59	14,53	24,79
32_B	32	191179,52	443118,77	4,50	23,66	21,05	13,97	24,26
32_C	32	191179,52	443118,77	7,50	22,04	19,26	12,09	22,51
320_A	320	191197,94	443085,66	19,50	30,85	28,25	21,19	31,46
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	28,11	25,31	18,12	28,57
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	31,09	28,40	21,29	31,63
322_A	322	191382,92	443112,44	19,50	40,63	37,94	30,82	41,17
322_B	322	191382,92	443112,44	22,50	40,40	37,71	30,59	40,94
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	53,08	50,43	43,34	53,65
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	52,74	50,09	43,01	53,31
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	40,73	38,02	30,90	41,26
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	44,86	42,21	35,12	45,43
33_B	33	191177,45	443130,58	4,50	14,21	11,48	4,34	14,72
33_C	33	191177,45	443130,58	7,50	14,44	11,72	4,58	14,96
34_A	34	191183,85	443122,00	1,50	21,94	19,16	11,99	22,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	34	191183,85	443122,00	4,50	21,76	18,97	11,80	22,23
34_C	34	191183,85	443122,00	7,50	22,25	19,48	12,31	22,73
35_B	35	191182,00	443133,97	4,50	14,09	11,35	4,20	14,59
35_C	35	191182,00	443133,97	7,50	14,26	11,52	4,37	14,76
36_A	36	191188,71	443132,32	1,50	20,66	17,83	10,62	21,09
36_B	36	191188,71	443132,32	4,50	20,30	17,45	10,24	20,72
36_C	36	191188,71	443132,32	7,50	20,72	17,86	10,64	21,13
37_A	37	191189,45	443126,18	1,50	22,36	19,59	12,42	22,84
37_B	37	191189,45	443126,18	4,50	22,15	19,36	12,19	22,62
37_C	37	191189,45	443126,18	7,50	22,77	20,00	12,84	23,25
38_B	38	191306,70	443104,14	4,50	23,61	20,79	13,59	24,05
38_C	38	191306,70	443104,14	7,50	24,80	21,97	14,77	25,24
39_A	39	191301,88	443094,59	1,50	41,13	38,47	31,37	41,69
39_B	39	191301,88	443094,59	4,50	42,52	39,86	32,76	43,08
39_C	39	191301,88	443094,59	7,50	43,26	40,60	33,50	43,82
40_B	40	191311,52	443101,71	4,50	23,57	20,76	13,56	24,02
40_C	40	191311,52	443101,71	7,50	24,56	21,72	14,52	24,99
40_D	40	191311,52	443101,71	10,50	25,31	22,46	15,25	25,73
41_A	41	191306,70	443092,16	1,50	41,71	39,05	31,95	42,27
41_B	41	191306,70	443092,16	4,50	43,29	40,63	33,53	43,85
41_C	41	191306,70	443092,16	7,50	43,83	41,16	34,07	44,39
41_D	41	191306,70	443092,16	10,50	43,86	41,19	34,09	44,42
42_D	42	191306,61	443098,20	10,50	24,79	21,93	14,72	25,21
43_B	43	191316,34	443099,27	4,50	24,16	21,33	14,13	24,60
43_C	43	191316,34	443099,27	7,50	25,11	22,26	15,06	25,54
43_D	43	191316,34	443099,27	10,50	25,78	22,93	15,71	26,20
44_A	44	191311,52	443089,72	1,50	42,84	40,18	33,08	43,40
44_B	44	191311,52	443089,72	4,50	44,55	41,89	34,79	45,11
44_C	44	191311,52	443089,72	7,50	44,90	42,24	35,14	45,46
44_D	44	191311,52	443089,72	10,50	44,90	42,24	35,14	45,46
45_B	45	191321,16	443096,84	4,50	24,45	21,62	14,42	24,89
45_C	45	191321,16	443096,84	7,50	25,21	22,37	15,16	25,64
45_D	45	191321,16	443096,84	10,50	25,72	22,86	15,64	26,13
46_D	46	191321,25	443090,80	10,50	40,82	38,16	31,06	41,38
47_A	47	191316,34	443087,29	1,50	43,80	41,14	34,04	44,36
47_B	47	191316,34	443087,29	4,50	45,49	42,83	35,74	46,05
47_C	47	191316,34	443087,29	7,50	45,77	43,11	36,01	46,33
47_D	47	191316,34	443087,29	10,50	45,75	43,09	35,99	46,31
48_B	48	191325,98	443094,40	4,50	24,99	22,16	14,96	25,43
48_C	48	191325,98	443094,40	7,50	25,88	23,03	15,82	26,30
49_A	49	191321,16	443084,85	1,50	45,07	42,41	35,31	45,63
49_B	49	191321,16	443084,85	4,50	46,67	44,01	36,92	47,23
49_C	49	191321,16	443084,85	7,50	46,91	44,25	37,15	47,47
50_B	50	191330,80	443091,97	4,50	25,59	22,76	15,56	26,03
50_C	50	191330,80	443091,97	7,50	26,55	23,70	16,49	26,97
51_A	51	191325,98	443082,42	1,50	46,25	43,59	36,50	46,81
51_B	51	191325,98	443082,42	4,50	47,70	45,04	37,95	48,26
51_C	51	191325,98	443082,42	7,50	47,90	45,23	38,14	48,46
52_B	52	191335,62	443089,53	4,50	26,21	23,39	16,19	26,65
52_C	52	191335,62	443089,53	7,50	27,23	24,39	17,18	27,66
53_A	53	191330,80	443079,98	1,50	47,66	45,00	37,90	48,22
53_B	53	191330,80	443079,98	4,50	48,90	46,24	39,14	49,46
53_C	53	191330,80	443079,98	7,50	49,05	46,39	39,29	49,61
54_B	54	191340,44	443087,10	4,50	26,35	23,56	16,40	26,82
54_C	54	191340,44	443087,10	7,50	27,55	24,71	17,51	27,98
55_A	55	191335,62	443077,55	1,50	49,29	46,63	39,54	49,85
55_B	55	191335,62	443077,55	4,50	50,19	47,53	40,44	50,75
55_C	55	191335,62	443077,55	7,50	50,32	47,66	40,56	50,88
56_A	56	191222,92	443058,54	1,50	23,75	21,02	13,89	24,26
56_B	56	191222,92	443058,54	4,50	23,61	20,90	13,77	24,13
56_C	56	191222,92	443058,54	7,50	24,51	21,79	14,66	25,03
56_D	56	191222,92	443058,54	10,50	25,81	23,10	15,96	26,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	57	191214,21	443049,29	1,50	26,92	24,56	17,62	27,70
57_B	57	191214,21	443049,29	4,50	28,16	25,80	18,86	28,94
57_C	57	191214,21	443049,29	7,50	29,41	27,05	20,11	30,19
57_D	57	191214,21	443049,29	10,50	29,42	27,06	20,12	30,20
58_A	58	191218,99	443062,24	1,50	24,06	21,36	14,22	24,59
58_B	58	191218,99	443062,24	4,50	24,19	21,51	14,39	24,73
58_C	58	191218,99	443062,24	7,50	25,54	22,89	15,80	26,11
58_D	58	191218,99	443062,24	10,50	28,29	25,74	18,70	28,93
59_A	59	191210,28	443053,00	1,50	26,31	23,96	17,01	27,10
59_B	59	191210,28	443053,00	4,50	27,47	25,11	18,17	28,25
59_C	59	191210,28	443053,00	7,50	28,65	26,29	19,35	29,43
59_D	59	191210,28	443053,00	10,50	28,87	26,51	19,57	29,65
60_A	60	191215,06	443065,94	1,50	24,78	22,04	14,89	25,28
60_B	60	191215,06	443065,94	4,50	25,53	22,81	15,68	26,05
60_C	60	191215,06	443065,94	7,50	28,05	25,38	18,27	28,60
60_D	60	191215,06	443065,94	10,50	31,79	29,20	22,14	32,40
61_A	61	191206,35	443056,70	1,50	25,75	23,39	16,44	26,53
61_B	61	191206,35	443056,70	4,50	26,83	24,47	17,53	27,61
61_C	61	191206,35	443056,70	7,50	27,94	25,58	18,64	28,72
61_D	61	191206,35	443056,70	10,50	28,35	25,99	19,05	29,13
62_A	62	191211,13	443069,65	1,50	24,63	21,91	14,78	25,15
62_B	62	191211,13	443069,65	4,50	25,32	22,63	15,50	25,86
62_C	62	191211,13	443069,65	7,50	27,32	24,65	17,55	27,88
62_D	62	191211,13	443069,65	10,50	30,79	28,22	21,17	31,42
63_A	63	191202,42	443060,40	1,50	25,22	22,85	15,91	26,00
63_B	63	191202,42	443060,40	4,50	26,23	23,87	16,92	27,01
63_C	63	191202,42	443060,40	7,50	27,28	24,92	17,97	28,06
63_D	63	191202,42	443060,40	10,50	27,86	25,50	18,55	28,64
64_B	64	191208,16	443095,40	4,50	19,33	16,68	9,58	19,90
64_C	64	191208,16	443095,40	7,50	20,85	18,21	11,13	21,43
65_B	65	191205,46	443095,86	4,50	23,29	20,55	13,41	23,79
65_C	65	191205,46	443095,86	7,50	24,27	21,53	14,39	24,77
66_A	66	191203,29	443101,14	1,50	22,01	19,32	12,21	22,55
66_B	66	191203,29	443101,14	4,50	20,58	17,91	10,81	21,14
66_C	66	191203,29	443101,14	7,50	20,65	17,99	10,89	21,21
67_A	67	191210,67	443101,54	1,50	22,72	19,97	12,81	23,21
67_B	67	191210,67	443101,54	4,50	22,90	20,18	13,04	23,42
67_C	67	191210,67	443101,54	7,50	23,99	21,25	14,11	24,49
68_C	68	191212,26	443095,79	7,50	23,99	21,23	14,07	24,48
69_A	69	191246,48	443067,79	1,50	27,37	24,87	17,87	28,05
69_B	69	191246,48	443067,79	4,50	28,43	25,95	18,93	29,12
69_C	69	191246,48	443067,79	7,50	29,63	27,14	20,13	30,32
70_B	70	191239,14	443060,00	4,50	21,33	18,76	11,71	21,96
70_C	70	191239,14	443060,00	7,50	25,01	22,56	15,58	25,73
71_A	71	191242,55	443071,50	1,50	23,49	20,80	13,68	24,03
71_B	71	191242,55	443071,50	4,50	24,17	21,46	14,34	24,70
71_C	71	191242,55	443071,50	7,50	25,63	22,93	15,81	26,16
72_B	72	191235,21	443063,71	4,50	21,58	19,02	11,97	22,21
72_C	72	191235,21	443063,71	7,50	24,90	22,45	15,45	25,61
73_A	73	191238,62	443075,20	1,50	23,09	20,40	13,28	23,63
73_B	73	191238,62	443075,20	4,50	23,45	20,73	13,59	23,97
73_C	73	191238,62	443075,20	7,50	24,51	21,76	14,60	25,00
74_B	74	191231,28	443067,41	4,50	21,00	18,47	11,44	21,66
74_C	74	191231,28	443067,41	7,50	24,34	21,91	14,93	25,07
75_A	75	191234,69	443078,90	1,50	22,94	20,24	13,11	23,47
75_B	75	191234,69	443078,90	4,50	23,12	20,38	13,24	23,62
75_C	75	191234,69	443078,90	7,50	24,10	21,33	14,16	24,58
75_D	75	191234,69	443078,90	10,50	25,18	22,40	15,23	25,65
76_D	76	191233,06	443073,09	10,50	30,83	28,26	21,21	31,46
77_B	77	191227,35	443071,12	4,50	21,11	18,50	11,43	21,71
77_C	77	191227,35	443071,12	7,50	24,10	21,60	14,58	24,78
77_D	77	191227,35	443071,12	10,50	25,37	22,88	15,87	26,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A	78	191230,76	443082,61	1,50	22,79	20,07	12,93	23,31
78_B	78	191230,76	443082,61	4,50	22,87	20,11	12,95	23,36
78_C	78	191230,76	443082,61	7,50	23,76	20,97	13,80	24,23
78_D	78	191230,76	443082,61	10,50	24,83	22,04	14,86	25,29
79_B	79	191223,42	443074,82	4,50	21,31	18,69	11,61	21,90
79_C	79	191223,42	443074,82	7,50	23,99	21,46	14,42	24,64
79_D	79	191223,42	443074,82	10,50	25,67	23,13	16,11	26,32
80_C	80	191225,05	443080,63	7,50	17,04	14,40	7,31	17,62
80_D	80	191225,05	443080,63	10,50	15,47	12,85	5,78	16,06
81_A	81	191226,83	443086,31	1,50	22,65	19,91	12,77	23,15
81_B	81	191226,83	443086,31	4,50	22,63	19,86	12,69	23,11
82_B	82	191219,49	443078,52	4,50	20,96	18,37	11,30	21,57
83_A	83	191222,90	443090,01	1,50	22,69	19,95	12,80	23,19
83_B	83	191222,90	443090,01	4,50	22,59	19,83	12,67	23,08
84_B	84	191215,56	443082,23	4,50	21,18	18,59	11,52	21,79
85_A	85	191197,67	443095,17	1,50	17,28	14,57	7,44	17,80
85_B	85	191197,67	443095,17	4,50	15,34	12,69	5,58	15,90
85_C	85	191197,67	443095,17	7,50	15,45	12,80	5,71	16,02
86_B	86	191205,09	443088,18	4,50	23,67	20,92	13,77	24,17
86_C	86	191205,09	443088,18	7,50	24,53	21,78	14,63	25,03
87_A	87	191251,03	443063,51	1,50	27,93	25,43	18,41	28,61
87_B	87	191251,03	443063,51	4,50	29,12	26,63	19,62	29,81
87_C	87	191251,03	443063,51	7,50	30,30	27,80	20,79	30,98
88_A	88	191250,02	443057,11	1,50	37,83	35,39	28,40	38,55
88_B	88	191250,02	443057,11	4,50	39,30	36,87	29,89	40,03
88_C	88	191250,02	443057,11	7,50	39,76	37,34	30,38	40,50
89_C	89	191243,69	443055,72	7,50	24,84	22,42	15,45	25,58
90_A	90	191313,51	443074,89	1,50	44,52	41,86	34,76	45,08
90_B	90	191313,51	443074,89	4,50	46,24	43,58	36,48	46,80
90_C	90	191313,51	443074,89	7,50	46,35	43,69	36,60	46,91
91_B	91	191307,51	443066,03	4,50	29,68	26,88	19,70	30,14
91_C	91	191307,51	443066,03	7,50	31,48	28,67	21,49	31,93
92_A	92	191309,04	443077,91	1,50	43,35	40,68	33,59	43,91
92_B	92	191309,04	443077,91	4,50	45,16	42,50	35,40	45,72
92_C	92	191309,04	443077,91	7,50	45,32	42,66	35,57	45,88
93_B	93	191303,04	443069,05	4,50	29,02	26,22	19,04	29,48
93_C	93	191303,04	443069,05	7,50	30,71	27,90	20,71	31,16
94_A	94	191304,57	443080,94	1,50	42,16	39,50	32,40	42,72
94_B	94	191304,57	443080,94	4,50	43,93	41,27	34,17	44,49
94_C	94	191304,57	443080,94	7,50	44,24	41,57	34,48	44,80
95_B	95	191298,57	443072,08	4,50	28,63	25,82	18,64	29,08
95_C	95	191298,57	443072,08	7,50	30,22	27,39	20,20	30,66
96_A	96	191300,10	443083,97	1,50	41,39	38,73	31,63	41,95
96_B	96	191300,10	443083,97	4,50	42,99	40,33	33,23	43,55
96_C	96	191300,10	443083,97	7,50	43,54	40,88	33,78	44,10
97_B	97	191294,10	443075,11	4,50	28,00	25,20	18,02	28,46
97_C	97	191294,10	443075,11	7,50	29,49	26,68	19,49	29,94
98_A	98	191295,62	443087,00	1,50	40,61	37,94	30,84	41,17
98_B	98	191295,62	443087,00	4,50	42,08	39,42	32,32	42,64
98_C	98	191295,62	443087,00	7,50	42,82	40,16	33,06	43,38
99_B	99	191289,63	443078,14	4,50	27,33	24,54	17,36	27,79
99_C	99	191289,63	443078,14	7,50	28,81	26,00	18,82	29,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_C	100	191290,31	443084,14	7,50	25,07	22,64	15,66	25,80
10001_A	10001	191244,16	443039,12	4,50	46,18	43,81	36,88	46,96
10002_A	10002	191250,23	443045,41	4,50	43,20	40,83	33,89	43,98
10003_A	10003	191258,26	443046,02	4,50	30,39	28,03	21,09	31,17
10004_A	10004	191271,22	443033,74	4,50	32,53	30,18	23,24	33,32
10005_A	10005	191286,00	443019,64	4,50	31,11	28,75	21,81	31,89
10006_A	10006	191286,19	443012,36	4,50	44,42	42,10	35,17	45,23
10007_A	10007	191278,53	443005,23	4,50	46,84	44,51	37,59	47,65
10008_A	10008	191270,87	443005,28	4,50	51,38	49,03	42,10	52,17
10009_A	10009	191264,06	443011,76	4,50	51,45	49,10	42,16	52,24
10010_A	10010	191257,47	443018,09	4,50	51,49	49,13	42,19	52,27
10011_A	10011	191249,75	443023,72	4,50	51,92	49,57	42,63	52,71
10012_A	10012	191244,33	443031,54	4,50	51,03	48,66	41,72	51,81
101_A	101	191291,15	443090,02	1,50	20,34	17,95	10,98	21,10
101_B	101	191291,15	443090,02	4,50	20,76	18,35	11,38	21,50
102_B	102	191285,15	443081,16	4,50	24,57	22,14	15,15	25,30
103_A	103	191286,68	443093,05	1,50	20,01	17,62	10,66	20,77
103_B	103	191286,68	443093,05	4,50	20,56	18,16	11,19	21,31
104_B	104	191280,68	443084,19	4,50	24,35	21,92	14,94	25,08
105_A	105	191319,64	443043,61	1,50	34,86	32,53	25,60	35,66
105_B	105	191319,64	443043,61	4,50	36,20	33,87	26,94	37,00
105_C	105	191319,64	443043,61	7,50	37,64	35,31	28,39	38,45
106_B	106	191312,81	443051,85	4,50	21,99	19,60	12,63	22,75
106_C	106	191312,81	443051,85	7,50	23,04	20,65	13,69	23,80
107_A	107	191315,49	443040,16	1,50	35,62	33,29	26,37	36,43
107_B	107	191315,49	443040,16	4,50	37,04	34,71	27,78	37,84
107_C	107	191315,49	443040,16	7,50	38,37	36,04	29,12	39,18
108_B	108	191308,65	443048,40	4,50	22,33	19,94	12,98	23,09
108_C	108	191308,65	443048,40	7,50	23,59	21,21	14,24	24,35
109_A	109	191311,33	443036,72	1,50	36,34	34,01	27,08	37,14
109_B	109	191311,33	443036,72	4,50	37,83	35,50	28,57	38,63
109_C	109	191311,33	443036,72	7,50	39,04	36,72	29,79	39,85
110_B	110	191304,50	443044,95	4,50	21,83	19,44	12,49	22,59
110_C	110	191304,50	443044,95	7,50	22,82	20,42	13,47	23,58
111_A	111	191275,26	443047,45	1,50	32,69	30,33	23,39	33,47
111_B	111	191275,26	443047,45	4,50	33,73	31,35	24,40	34,50
111_C	111	191275,26	443047,45	7,50	36,33	33,97	27,03	37,11
112_B	112	191283,49	443054,28	4,50	21,35	18,93	11,96	22,09
112_C	112	191283,49	443054,28	7,50	22,66	20,24	13,26	23,40
113_A	113	191271,81	443051,60	1,50	32,02	29,65	22,71	32,80
113_B	113	191271,81	443051,60	4,50	33,13	30,74	23,79	33,89
113_C	113	191271,81	443051,60	7,50	35,90	33,53	26,59	36,68
114_B	114	191280,04	443058,44	4,50	22,05	19,63	12,66	22,79
114_C	114	191280,04	443058,44	7,50	23,50	21,08	14,11	24,24
115_A	115	191268,36	443055,76	1,50	34,31	31,95	25,00	35,09
115_B	115	191268,36	443055,76	4,50	35,74	33,36	26,42	36,51
115_C	115	191268,36	443055,76	7,50	37,23	34,85	27,91	38,00
116_B	116	191276,59	443062,59	4,50	22,48	20,06	13,08	23,22
116_C	116	191276,59	443062,59	7,50	23,30	20,89	13,92	24,04
117_A	117	191264,91	443059,91	1,50	36,14	33,77	26,83	36,92
117_B	117	191264,91	443059,91	4,50	37,84	35,47	28,53	38,62
117_C	117	191264,91	443059,91	7,50	38,55	36,18	29,24	39,33
118_B	118	191273,14	443066,75	4,50	22,28	19,85	12,88	23,01
118_C	118	191273,14	443066,75	7,50	22,34	19,93	12,97	23,09
119_A	119	191261,46	443064,07	1,50	37,64	35,28	28,33	38,42
119_B	119	191261,46	443064,07	4,50	39,52	37,14	30,21	40,30
119_C	119	191261,46	443064,07	7,50	39,89	37,52	30,59	40,67
120_B	120	191269,69	443070,90	4,50	22,23	19,80	12,83	22,96
120_C	120	191269,69	443070,90	7,50	22,07	19,67	12,71	22,82
128_A	128	191247,35	443098,40	1,50	19,70	17,29	10,32	20,44
128_B	128	191247,35	443098,40	4,50	20,61	18,19	11,21	21,35
129_A	129	191240,78	443094,88	1,50	26,35	24,00	17,06	27,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	129	191240,78	443094,88	4,50	27,55	25,20	18,25	28,34
130_A	130	191233,88	443098,36	1,50	28,41	26,08	19,14	29,21
130_B	130	191233,88	443098,36	4,50	29,53	27,20	20,26	30,33
131_A	131	191251,66	443106,94	1,50	19,58	17,19	10,22	20,34
131_B	131	191251,66	443106,94	4,50	20,24	17,82	10,85	20,98
132_A	132	191258,10	443119,68	1,50	19,96	17,57	10,61	20,72
132_B	132	191258,10	443119,68	4,50	20,33	17,91	10,95	21,07
133_A	133	191244,12	443126,74	1,50	21,90	19,54	12,58	22,68
133_B	133	191244,12	443126,74	4,50	24,51	22,16	15,21	25,30
134_A	134	191240,89	443120,34	1,50	21,71	19,35	12,40	22,49
134_B	134	191240,89	443120,34	4,50	24,64	22,29	15,34	25,43
135_A	135	191254,87	443113,28	1,50	19,80	17,41	10,45	20,56
135_B	135	191254,87	443113,28	4,50	20,31	17,90	10,93	21,05
136_B	136	191354,04	443086,07	4,50	18,06	15,66	8,70	18,81
136_C	136	191354,04	443086,07	7,50	18,95	16,54	9,58	19,70
137_A	137	191364,38	443080,76	1,50	29,31	26,94	20,00	30,09
137_B	137	191364,38	443080,76	4,50	30,31	27,95	21,01	31,09
137_C	137	191364,38	443080,76	7,50	31,25	28,90	21,96	32,04
147_B	147	191238,39	443055,45	4,50	25,46	23,07	16,12	26,22
149_B	149	191316,95	443120,11	4,50	21,96	19,54	12,56	22,70
149_C	149	191316,95	443120,11	7,50	22,90	20,48	13,50	23,64
149_D	149	191316,95	443120,11	10,50	24,32	21,90	14,92	25,06
149_E	149	191316,95	443120,11	13,50	26,74	24,34	17,38	27,49
149_F	149	191316,95	443120,11	16,50	28,37	26,02	19,07	29,16
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	20,97	18,60	11,63	21,74
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	22,92	20,57	13,62	23,71
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	27,19	24,89	17,97	28,02
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	16,10	13,72	6,76	16,87
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	13,72	11,35	4,40	14,49
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	11,29	8,91	1,96	12,06
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	21,42	19,00	12,03	22,16
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	22,78	20,37	13,41	23,53
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	24,44	22,06	15,11	25,21
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	26,58	24,24	17,31	27,38
153_B	153	191306,82	443121,27	4,50	20,20	17,78	10,81	20,94
154_A	154	191299,58	443124,95	1,50	18,05	15,67	8,72	18,82
154_B	154	191299,58	443124,95	4,50	18,46	16,07	9,10	19,22
159_A	159	191204,89	443142,98	1,50	19,05	16,66	9,70	19,81
159_B	159	191204,89	443142,98	4,50	19,58	17,19	10,23	20,34
159_C	159	191204,89	443142,98	7,50	16,91	14,55	7,60	17,69
160_A	160	191203,89	443136,93	1,50	37,83	35,54	28,62	38,66
160_B	160	191203,89	443136,93	4,50	39,35	37,06	30,14	40,18
160_C	160	191203,89	443136,93	7,50	39,86	37,57	30,65	40,69
161_B	161	191197,16	443135,57	4,50	37,78	35,48	28,56	38,61
161_C	161	191197,16	443135,57	7,50	38,76	36,46	29,54	39,59
162_B	162	191183,84	443160,15	4,50	19,66	17,27	10,30	20,42
162_C	162	191183,84	443160,15	7,50	17,20	14,82	7,86	17,97
163_B	163	191177,10	443151,84	4,50	24,72	22,36	15,41	25,50
163_C	163	191177,10	443151,84	7,50	26,69	24,34	17,38	27,47
164_A	164	191160,44	443160,56	1,50	38,27	35,98	29,06	39,10
164_B	164	191160,44	443160,56	4,50	40,05	37,76	30,84	40,88
164_C	164	191160,44	443160,56	7,50	40,42	38,13	31,20	41,25
164_D	164	191160,44	443160,56	10,50	40,45	38,15	31,23	41,28
164_E	164	191160,44	443160,56	13,50	40,45	38,15	31,23	41,28
165_A	165	191176,42	443166,55	1,50	17,95	15,56	8,60	18,71
165_B	165	191176,42	443166,55	4,50	18,49	16,10	9,14	19,25
165_C	165	191176,42	443166,55	7,50	16,34	13,96	7,00	17,11
165_D	165	191176,42	443166,55	10,50	17,72	15,35	8,39	18,49
165_E	165	191176,42	443166,55	13,50	19,11	16,75	9,80	19,89
166_B	166	191173,54	443149,42	4,50	24,67	22,30	15,34	25,44
166_C	166	191173,54	443149,42	7,50	26,48	24,12	17,16	27,26
166_D	166	191173,54	443149,42	10,50	27,95	25,62	18,67	28,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
166_E	166	191173,54	443149,42	13,50	33,18	30,88	23,96	34,01
167_A	167	191142,87	443139,02	1,50	44,52	42,22	35,30	45,35
167_B	167	191142,87	443139,02	4,50	45,48	43,19	36,27	46,31
167_C	167	191142,87	443139,02	7,50	45,55	43,26	36,34	46,38
167_D	167	191142,87	443139,02	10,50	45,56	43,27	36,35	46,39
167_E	167	191142,87	443139,02	13,50	45,74	43,45	36,52	46,57
167_F	167	191142,87	443139,02	16,50	45,47	43,18	36,26	46,30
168_F	168	191157,69	443143,58	16,50	22,36	20,04	13,12	23,17
169_B	169	191158,48	443130,95	4,50	24,64	22,28	15,31	25,41
169_C	169	191158,48	443130,95	7,50	26,36	23,99	17,03	27,13
169_D	169	191158,48	443130,95	10,50	28,33	25,97	19,02	29,11
169_E	169	191158,48	443130,95	13,50	29,75	27,40	20,44	30,53
169_F	169	191158,48	443130,95	16,50	35,02	32,72	25,79	35,84
170_F	170	191150,42	443121,09	16,50	38,76	36,44	29,52	39,57
171_F	171	191141,19	443123,37	16,50	39,51	37,18	30,24	40,31
172_B	172	191325,64	443066,58	4,50	20,49	18,09	11,12	21,24
172_C	172	191325,64	443066,58	7,50	21,42	19,02	12,05	22,17
172_D	172	191325,64	443066,58	10,50	20,55	18,16	11,19	21,31
172_E	172	191325,64	443066,58	13,50	19,00	16,60	9,64	19,75
173_A	173	191333,02	443061,59	1,50	20,37	17,98	11,01	21,13
173_B	173	191333,02	443061,59	4,50	20,09	17,69	10,72	20,84
173_C	173	191333,02	443061,59	7,50	21,28	18,88	11,91	22,03
173_D	173	191333,02	443061,59	10,50	22,19	19,79	12,83	22,94
173_E	173	191333,02	443061,59	13,50	19,95	17,56	10,60	20,71
174_A	174	191329,62	443051,90	1,50	33,68	31,33	24,40	34,47
174_B	174	191329,62	443051,90	4,50	34,83	32,48	25,55	35,62
174_C	174	191329,62	443051,90	7,50	36,01	33,67	26,74	36,81
174_D	174	191329,62	443051,90	10,50	36,82	34,49	27,55	37,62
174_E	174	191329,62	443051,90	13,50	36,94	34,60	27,68	37,74
175_D	175	191318,21	443049,41	10,50	34,78	32,46	25,54	35,59
175_E	175	191318,21	443049,41	13,50	37,13	34,80	27,88	37,94
176_B	176	191316,05	443054,58	4,50	21,71	19,32	12,36	22,47
176_C	176	191316,05	443054,58	7,50	22,61	20,21	13,25	23,36
176_D	176	191316,05	443054,58	10,50	23,53	21,13	14,16	24,28
176_E	176	191316,05	443054,58	13,50	24,92	22,50	15,53	25,66
177_B	177	191313,47	443059,97	4,50	23,10	20,69	13,72	23,84
177_C	177	191313,47	443059,97	7,50	25,82	23,41	16,45	26,57
177_D	177	191313,47	443059,97	10,50	28,86	26,49	19,54	29,63
177_E	177	191313,47	443059,97	13,50	32,03	29,68	22,74	32,82
178_D	178	191312,61	443069,03	10,50	25,08	22,64	15,67	25,81
178_E	178	191312,61	443069,03	13,50	26,78	24,36	17,39	27,52
179_A	179	191319,20	443071,02	1,50	20,58	18,18	11,22	21,33
179_B	179	191319,20	443071,02	4,50	20,27	17,86	10,89	21,01
179_C	179	191319,20	443071,02	7,50	21,38	18,97	12,00	22,12
179_D	179	191319,20	443071,02	10,50	20,50	18,09	11,12	21,24
179_E	179	191319,20	443071,02	13,50	20,64	18,23	11,25	21,38
18_B	18	191359,05	443090,24	4,50	18,39	15,99	9,02	19,14
18_C	18	191359,05	443090,24	7,50	19,27	16,86	9,88	20,01
180_B	180	191297,81	443044,11	4,50	21,09	18,68	11,71	21,83
180_C	180	191297,81	443044,11	7,50	23,23	20,81	13,85	23,97
180_D	180	191297,81	443044,11	10,50	26,79	24,42	17,48	27,57
180_E	180	191297,81	443044,11	13,50	30,19	27,88	20,95	31,01
180_F	180	191297,81	443044,11	16,50	31,37	29,04	22,11	32,17
181_E	181	191302,36	443038,28	13,50	28,54	26,21	19,28	29,34
181_F	181	191302,36	443038,28	16,50	29,83	27,50	20,58	30,64
182_E	182	191298,79	443030,68	13,50	39,80	37,49	30,57	40,62
182_F	182	191298,79	443030,68	16,50	41,34	39,01	32,09	42,15
183_A	183	191290,72	443028,83	1,50	37,14	34,81	27,89	37,95
183_B	183	191290,72	443028,83	4,50	38,62	36,29	29,35	39,42
183_C	183	191290,72	443028,83	7,50	40,22	37,88	30,96	41,02
183_D	183	191290,72	443028,83	10,50	41,81	39,48	32,56	42,62
183_E	183	191290,72	443028,83	13,50	42,61	40,28	33,36	43,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_F	183	191290,72	443028,83	16,50	43,89	41,55	34,63	44,69
184_B	184	191286,13	443034,38	4,50	36,43	34,08	27,14	37,22
184_C	184	191286,13	443034,38	7,50	38,58	36,23	29,30	39,37
184_D	184	191286,13	443034,38	10,50	40,83	38,50	31,58	41,64
184_E	184	191286,13	443034,38	13,50	42,04	39,70	32,78	42,84
184_F	184	191286,13	443034,38	16,50	43,54	41,20	34,28	44,34
185_A	185	191282,20	443039,06	1,50	34,48	32,14	25,20	35,28
185_B	185	191282,20	443039,06	4,50	35,48	33,12	26,17	36,26
185_C	185	191282,20	443039,06	7,50	37,63	35,28	28,35	38,42
185_D	185	191282,20	443039,06	10,50	40,21	37,87	30,94	41,01
185_E	185	191282,20	443039,06	13,50	41,53	39,20	32,27	42,33
185_F	185	191282,20	443039,06	16,50	43,18	40,85	33,92	43,98
186_A	186	191278,82	443043,14	1,50	33,76	31,41	24,48	34,55
186_B	186	191278,82	443043,14	4,50	34,72	32,35	25,42	35,50
186_C	186	191278,82	443043,14	7,50	36,98	34,62	27,68	37,76
186_D	186	191278,82	443043,14	10,50	39,54	37,20	30,28	40,34
186_E	186	191278,82	443043,14	13,50	41,14	38,80	31,87	41,94
186_F	186	191278,82	443043,14	16,50	42,94	40,61	33,68	43,74
187_D	187	191279,88	443047,91	10,50	34,72	32,36	25,42	35,50
187_E	187	191279,88	443047,91	13,50	36,05	33,70	26,76	36,84
187_F	187	191279,88	443047,91	16,50	37,66	35,31	28,38	38,45
188_B	188	191285,65	443052,70	4,50	23,50	21,08	14,10	24,24
188_C	188	191285,65	443052,70	7,50	26,57	24,12	17,14	27,29
188_D	188	191285,65	443052,70	10,50	32,81	30,42	23,48	33,58
188_E	188	191285,65	443052,70	13,50	35,11	32,76	25,83	35,90
188_F	188	191285,65	443052,70	16,50	36,69	34,35	27,41	37,49
189_B	189	191292,05	443051,04	4,50	21,56	19,14	12,17	22,30
189_C	189	191292,05	443051,04	7,50	23,45	21,04	14,07	24,19
189_D	189	191292,05	443051,04	10,50	25,64	23,24	16,29	26,40
189_E	189	191292,05	443051,04	13,50	28,43	26,11	19,18	29,24
189_F	189	191292,05	443051,04	16,50	30,46	28,14	21,21	31,27
19_A	19	191369,39	443084,93	1,50	29,55	27,19	20,25	30,33
19_B	19	191369,39	443084,93	4,50	29,74	27,38	20,44	30,52
19_C	19	191369,39	443084,93	7,50	30,65	28,30	21,37	31,44
190_A	190	191307,84	443033,81	1,50	37,20	34,87	27,94	38,00
190_B	190	191307,84	443033,81	4,50	38,74	36,41	29,49	39,55
190_C	190	191307,84	443033,81	7,50	39,84	37,51	30,58	40,64
190_D	190	191307,84	443033,81	10,50	40,02	37,69	30,77	40,83
191_A	191	191300,87	443028,03	1,50	38,81	36,49	29,57	39,62
191_B	191	191300,87	443028,03	4,50	40,50	38,18	31,26	41,31
191_C	191	191300,87	443028,03	7,50	41,26	38,94	32,01	42,07
191_D	191	191300,87	443028,03	10,50	41,59	39,26	32,35	42,40
192_A	192	191294,07	443024,79	1,50	39,20	36,87	29,94	40,00
192_B	192	191294,07	443024,79	4,50	40,87	38,54	31,62	41,68
192_C	192	191294,07	443024,79	7,50	41,74	39,41	32,49	42,55
192_D	192	191294,07	443024,79	10,50	42,62	40,29	33,37	43,43
193_B	193	191301,23	443042,23	4,50	21,82	19,43	12,47	22,58
193_C	193	191301,23	443042,23	7,50	22,71	20,31	13,36	23,47
193_D	193	191301,23	443042,23	10,50	23,74	21,34	14,38	24,49
194_D	194	191305,91	443039,17	10,50	26,08	23,72	16,78	26,86
20_A	20	191186,95	443157,61	1,50	18,73	16,34	9,37	19,49
20_B	20	191186,95	443157,61	4,50	19,26	16,88	9,91	20,02
20_C	20	191186,95	443157,61	7,50	15,79	13,42	6,46	16,56
20001a_C	20001a	191202,72	443203,14	7,50	14,62	12,21	5,24	15,36
20001a_D	20001a	191202,72	443203,14	10,50	15,05	12,65	5,68	15,80
20001a_E	20001a	191202,72	443203,14	13,50	15,77	13,37	6,40	16,52
20001a_F	20001a	191202,72	443203,14	16,50	16,96	14,57	7,61	17,72
20001b_A	20001b	191203,10	443202,96	19,50	19,00	16,64	9,68	19,78
20001b_B	20001b	191203,10	443202,96	22,50	20,61	18,26	11,32	21,40
20001b_C	20001b	191203,10	443202,96	25,50	21,62	19,28	12,34	22,42
20001b_D	20001b	191203,10	443202,96	28,50	10,61	8,18	1,20	11,34
20001b_E	20001b	191203,10	443202,96	31,50	10,54	8,12	1,15	11,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20001b_F	20001b	191203,10	443202,96	34,50	10,28	7,86	0,89	11,02
20002a_C	20002a	191195,82	443202,81	7,50	33,39	31,09	24,17	34,22
20002a_D	20002a	191195,82	443202,81	10,50	34,29	31,99	25,07	35,12
20002a_E	20002a	191195,82	443202,81	13,50	34,37	32,07	25,15	35,20
20002a_F	20002a	191195,82	443202,81	16,50	34,47	32,17	25,25	35,30
20002b_A	20002b	191195,54	443202,31	19,50	34,94	32,65	25,72	35,77
20002b_B	20002b	191195,54	443202,31	22,50	35,10	32,81	25,89	35,93
20002b_C	20002b	191195,54	443202,31	25,50	34,65	32,35	25,43	35,48
20002b_D	20002b	191195,54	443202,31	28,50	35,33	33,04	26,12	36,16
20002b_E	20002b	191195,54	443202,31	31,50	35,18	32,89	25,97	36,01
20002b_F	20002b	191195,54	443202,31	34,50	35,76	33,47	26,55	36,59
20003a_C	20003a	191190,90	443193,11	7,50	34,02	31,72	24,80	34,85
20003a_D	20003a	191190,90	443193,11	10,50	34,72	32,42	25,50	35,55
20003a_E	20003a	191190,90	443193,11	13,50	34,80	32,51	25,59	35,63
20003a_F	20003a	191190,90	443193,11	16,50	34,90	32,60	25,68	35,73
20003b_A	20003b	191190,48	443192,33	19,50	35,52	33,21	26,29	36,34
20003b_B	20003b	191190,48	443192,33	22,50	35,29	32,99	26,07	36,12
20003b_C	20003b	191190,48	443192,33	25,50	35,90	33,60	26,68	36,73
20003b_D	20003b	191190,48	443192,33	28,50	35,60	33,31	26,39	36,43
20003b_E	20003b	191190,48	443192,33	31,50	35,74	33,44	26,52	36,57
20003b_F	20003b	191190,48	443192,33	34,50	36,21	33,92	27,00	37,04
20004a_C	20004a	191185,05	443181,54	7,50	33,87	31,57	24,64	34,69
20004a_D	20004a	191185,05	443181,54	10,50	34,36	32,06	25,14	35,19
20004a_E	20004a	191185,05	443181,54	13,50	34,51	32,21	25,28	35,33
20004a_F	20004a	191185,05	443181,54	16,50	34,63	32,33	25,41	35,46
20004b_A	20004b	191184,72	443180,88	19,50	35,12	32,83	25,90	35,95
20004b_B	20004b	191184,72	443180,88	22,50	35,69	33,40	26,48	36,52
20004b_C	20004b	191184,72	443180,88	25,50	36,53	34,24	27,32	37,36
20004b_D	20004b	191184,72	443180,88	28,50	36,56	34,27	27,35	37,39
20004b_E	20004b	191184,72	443180,88	31,50	36,61	34,32	27,40	37,44
20004b_F	20004b	191184,72	443180,88	34,50	36,67	34,37	27,45	37,50
20005a_C	20005a	191188,61	443174,45	7,50	25,77	23,42	16,47	26,56
20005a_D	20005a	191188,61	443174,45	10,50	28,19	25,86	18,91	28,99
20005a_E	20005a	191188,61	443174,45	13,50	30,91	28,59	21,66	31,72
20005a_F	20005a	191188,61	443174,45	16,50	33,38	31,08	24,16	34,21
20005b_A	20005b	191189,05	443174,17	19,50	36,19	33,90	26,98	37,02
20005b_B	20005b	191189,05	443174,17	22,50	37,20	34,91	27,99	38,03
20005b_C	20005b	191189,05	443174,17	25,50	38,01	35,71	28,79	38,84
20005b_D	20005b	191189,05	443174,17	28,50	38,28	35,98	29,06	39,11
20005b_E	20005b	191189,05	443174,17	31,50	38,63	36,33	29,41	39,46
20005b_F	20005b	191189,05	443174,17	34,50	38,55	36,25	29,33	39,38
20006a_C	20006a	191197,23	443175,33	7,50	23,66	21,29	14,34	24,43
20006a_D	20006a	191197,23	443175,33	10,50	26,39	24,05	17,11	27,19
20006a_E	20006a	191197,23	443175,33	13,50	29,93	27,63	20,70	30,75
20006a_F	20006a	191197,23	443175,33	16,50	32,38	30,07	23,15	33,20
20006b_A	20006b	191196,91	443174,67	19,50	33,67	31,36	24,44	34,49
20006b_B	20006b	191196,91	443174,67	22,50	34,31	32,01	25,09	35,14
20006b_C	20006b	191196,91	443174,67	25,50	34,77	32,47	25,55	35,60
20006b_D	20006b	191196,91	443174,67	28,50	34,92	32,62	25,70	35,75
20006b_E	20006b	191196,91	443174,67	31,50	35,11	32,81	25,89	35,94
20006b_F	20006b	191196,91	443174,67	34,50	35,06	32,76	25,84	35,89
20007a_C	20007a	191202,96	443187,01	7,50	22,92	20,54	13,58	23,69
20007a_D	20007a	191202,96	443187,01	10,50	25,36	23,00	16,05	26,14
20007a_E	20007a	191202,96	443187,01	13,50	29,30	26,99	20,07	30,12
20007a_F	20007a	191202,96	443187,01	16,50	31,15	28,85	21,93	31,98
20007b_A	20007b	191202,64	443186,37	19,50	32,46	30,16	23,24	33,29
20007b_B	20007b	191202,64	443186,37	22,50	32,94	30,64	23,72	33,77
20007b_C	20007b	191202,64	443186,37	25,50	33,21	30,91	23,99	34,04
20007b_D	20007b	191202,64	443186,37	28,50	33,43	31,13	24,21	34,26
20007b_E	20007b	191202,64	443186,37	31,50	33,17	30,87	23,94	33,99
20007b_F	20007b	191202,64	443186,37	34,50	33,39	31,09	24,16	34,21
20008a_C	20008a	191208,00	443196,60	7,50	24,55	22,20	15,26	25,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20008a_D	20008a	191208,00	443196,60	10,50	25,81	23,48	16,53	26,61
20008a_E	20008a	191208,00	443196,60	13,50	27,60	25,28	18,34	28,41
20008a_F	20008a	191208,00	443196,60	16,50	29,57	27,27	20,34	30,39
20008b_A	20008b	191207,72	443196,10	19,50	31,22	28,92	22,00	32,05
20008b_B	20008b	191207,72	443196,10	22,50	32,06	29,76	22,82	32,88
20008b_C	20008b	191207,72	443196,10	25,50	32,70	30,40	23,48	33,53
20008b_D	20008b	191207,72	443196,10	28,50	32,56	30,27	23,34	33,39
20008b_E	20008b	191207,72	443196,10	31,50	32,89	30,58	23,66	33,71
20008b_F	20008b	191207,72	443196,10	34,50	32,82	30,52	23,59	33,64
203_A	203	191230,21	443054,61	1,50	26,02	23,66	16,71	26,80
203_B	203	191230,21	443054,61	4,50	26,34	23,97	17,01	27,11
203_C	203	191230,21	443054,61	7,50	27,23	24,83	17,87	27,98
203_D	203	191230,21	443054,61	10,50	28,63	26,23	19,27	29,38
203_E	203	191230,21	443054,61	13,50	28,36	25,94	18,96	29,10
204_C	204	191236,45	443051,97	7,50	31,64	29,25	22,31	32,41
204_D	204	191236,45	443051,97	10,50	35,88	33,52	26,59	36,67
204_E	204	191236,45	443051,97	13,50	32,66	30,32	23,40	33,46
205_B	205	191239,32	443045,75	4,50	45,04	42,67	35,74	45,82
205_C	205	191239,32	443045,75	7,50	45,58	43,22	36,28	46,36
205_D	205	191239,32	443045,75	10,50	46,57	44,21	37,29	47,36
205_E	205	191239,32	443045,75	13,50	46,70	44,34	37,40	47,48
206_B	206	191235,24	443041,40	4,50	48,04	45,69	38,74	48,83
206_C	206	191235,24	443041,40	7,50	48,10	45,74	38,80	48,88
206_D	206	191235,24	443041,40	10,50	48,04	45,68	38,74	48,82
206_E	206	191235,24	443041,40	13,50	47,89	45,53	38,59	48,67
207_A	207	191231,08	443037,02	1,50	50,21	47,85	40,92	51,00
207_B	207	191231,08	443037,02	4,50	50,40	48,04	41,10	51,18
207_C	207	191231,08	443037,02	7,50	50,22	47,86	40,92	51,00
207_D	207	191231,08	443037,02	10,50	49,67	47,31	40,37	50,45
207_E	207	191231,08	443037,02	13,50	49,36	47,00	40,07	50,15
208_A	208	191222,69	443041,30	1,50	54,35	51,99	45,05	55,13
208_B	208	191222,69	443041,30	4,50	54,32	51,96	45,02	55,10
208_C	208	191222,69	443041,30	7,50	53,98	51,62	44,68	54,76
208_D	208	191222,69	443041,30	10,50	53,56	51,20	44,27	54,35
208_E	208	191222,69	443041,30	13,50	53,12	50,77	43,83	53,91
209_E	209	191220,46	443052,13	13,50	31,89	29,43	22,45	32,60
21_B	21	191180,19	443149,32	4,50	24,77	22,40	15,45	25,54
21_C	21	191180,19	443149,32	7,50	26,93	24,57	17,62	27,71
210_A	210	191226,85	443054,83	1,50	24,77	22,39	15,44	25,54
210_B	210	191226,85	443054,83	4,50	24,23	21,84	14,88	24,99
210_C	210	191226,85	443054,83	7,50	26,03	23,65	16,70	26,80
210_D	210	191226,85	443054,83	10,50	28,62	26,26	19,31	29,40
210_E	210	191226,85	443054,83	13,50	27,33	24,95	17,99	28,10
211_A	211	191203,36	443080,40	1,50	25,07	22,68	15,73	25,83
211_B	211	191203,36	443080,40	4,50	24,57	22,17	15,21	25,32
211_C	211	191203,36	443080,40	7,50	27,14	24,76	17,80	27,91
211_D	211	191203,36	443080,40	10,50	27,50	25,14	18,19	28,28
211_E	211	191203,36	443080,40	13,50	26,69	24,32	17,38	27,47
211_F	211	191203,36	443080,40	16,50	26,89	24,52	17,58	27,67
212_A	212	191208,64	443075,43	1,50	25,94	23,55	16,60	26,70
212_B	212	191208,64	443075,43	4,50	25,72	23,33	16,36	26,48
212_C	212	191208,64	443075,43	7,50	27,86	25,48	18,52	28,63
212_D	212	191208,64	443075,43	10,50	29,82	27,47	20,53	30,61
212_E	212	191208,64	443075,43	13,50	26,17	23,78	16,83	26,93
212_F	212	191208,64	443075,43	16,50	25,84	23,46	16,51	26,61
213_E	213	191205,74	443067,72	13,50	32,04	29,60	22,62	32,76
213_F	213	191205,74	443067,72	16,50	35,53	33,11	26,15	36,27
214_A	214	191196,81	443065,68	1,50	54,17	51,83	44,90	54,97
214_B	214	191196,81	443065,68	4,50	54,14	51,79	44,87	54,94
214_C	214	191196,81	443065,68	7,50	53,79	51,45	44,52	54,59
214_D	214	191196,81	443065,68	10,50	53,36	51,03	44,09	54,16
214_E	214	191196,81	443065,68	13,50	52,93	50,58	43,66	53,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
214_F	214	191196,81	443065,68	16,50	52,51	50,17	43,24	53,31
215_B	215	191191,54	443070,66	4,50	53,98	51,66	44,74	54,79
215_C	215	191191,54	443070,66	7,50	53,65	51,33	44,39	54,46
215_D	215	191191,54	443070,66	10,50	53,23	50,90	43,98	54,04
215_E	215	191191,54	443070,66	13,50	52,80	50,47	43,55	53,61
215_F	215	191191,54	443070,66	16,50	52,39	50,07	43,14	53,20
216_A	216	191187,45	443074,51	1,50	53,95	51,64	44,71	54,77
216_B	216	191187,45	443074,51	4,50	53,92	51,61	44,69	54,74
216_C	216	191187,45	443074,51	7,50	53,59	51,28	44,35	54,41
216_D	216	191187,45	443074,51	10,50	53,16	50,85	43,92	53,98
216_E	216	191187,45	443074,51	13,50	52,73	50,41	43,49	53,54
216_F	216	191187,45	443074,51	16,50	52,34	50,02	43,09	53,15
217_E	217	191190,19	443082,50	13,50	42,65	40,37	33,45	43,49
217_F	217	191190,19	443082,50	16,50	45,47	43,17	36,25	46,30
218_E	218	191197,94	443085,66	13,50	25,86	23,50	16,55	26,64
218_F	218	191197,94	443085,66	16,50	26,08	23,73	16,79	26,87
219_A	219	191201,71	443084,59	1,50	25,65	23,27	16,32	26,42
219_B	219	191201,71	443084,59	4,50	25,66	23,28	16,32	26,43
219_C	219	191201,71	443084,59	7,50	26,76	24,39	17,44	27,53
219_D	219	191201,71	443084,59	10,50	27,89	25,53	18,59	28,67
22_A	22	191191,14	443154,20	1,50	22,23	19,89	12,95	23,03
22_B	22	191191,14	443154,20	4,50	22,92	20,58	13,64	23,72
22_C	22	191191,14	443154,20	7,50	22,26	19,95	13,02	23,08
220_A	220	191183,81	443077,94	1,50	53,92	51,62	44,70	54,75
220_B	220	191183,81	443077,94	4,50	53,90	51,59	44,67	54,72
220_C	220	191183,81	443077,94	7,50	53,55	51,25	44,32	54,37
220_D	220	191183,81	443077,94	10,50	53,13	50,82	43,90	53,95
221_A	221	191187,85	443084,76	1,50	47,52	45,23	38,31	48,35
221_B	221	191187,85	443084,76	4,50	47,93	45,64	38,72	48,76
221_C	221	191187,85	443084,76	7,50	47,90	45,61	38,69	48,73
221_D	221	191187,85	443084,76	10,50	47,72	45,43	38,51	48,55
222_A	222	191194,37	443091,67	1,50	44,41	42,12	35,20	45,24
222_B	222	191194,37	443091,67	4,50	45,45	43,16	36,24	46,28
222_C	222	191194,37	443091,67	7,50	45,50	43,21	36,29	46,33
222_D	222	191194,37	443091,67	10,50	45,31	43,02	36,10	46,14
223_D	223	191199,43	443089,60	10,50	25,60	23,25	16,31	26,39
224_B	224	191153,61	443123,95	4,50	19,71	17,33	10,37	20,48
224_C	224	191153,61	443123,95	7,50	21,06	18,68	11,71	21,82
224_D	224	191153,61	443123,95	10,50	22,37	20,00	13,04	23,14
224_E	224	191153,61	443123,95	13,50	21,80	19,46	12,51	22,59
227_B	227	191145,68	443113,87	4,50	53,64	51,35	44,43	54,47
227_C	227	191145,68	443113,87	7,50	53,32	51,02	44,10	54,15
227_D	227	191145,68	443113,87	10,50	52,91	50,62	43,69	53,74
227_E	227	191145,68	443113,87	13,50	52,53	50,22	43,30	53,35
229_B	229	191142,10	443117,25	4,50	53,62	51,33	44,41	54,45
229_C	229	191142,10	443117,25	7,50	53,30	51,00	44,08	54,13
229_D	229	191142,10	443117,25	10,50	52,89	50,60	43,68	53,72
229_E	229	191142,10	443117,25	13,50	52,51	50,21	43,28	53,33
23_B	23	191184,37	443145,91	4,50	24,76	22,40	15,45	25,54
23_C	23	191184,37	443145,91	7,50	27,16	24,80	17,84	27,94
230_B	230	191136,98	443122,24	4,50	53,52	51,23	44,31	54,35
230_C	230	191136,98	443122,24	7,50	53,22	50,92	44,00	54,05
230_D	230	191136,98	443122,24	10,50	52,82	50,53	43,60	53,65
230_E	230	191136,98	443122,24	13,50	52,44	50,14	43,22	53,27
231_A	231	191133,66	443127,69	1,50	49,57	47,28	40,36	50,40
231_B	231	191133,66	443127,69	4,50	49,70	47,41	40,49	50,53
231_C	231	191133,66	443127,69	7,50	49,51	47,22	40,30	50,34
231_D	231	191133,66	443127,69	10,50	49,19	46,90	39,98	50,02
231_E	231	191133,66	443127,69	13,50	49,08	46,78	39,86	49,91
232_B	232	191162,59	443119,50	4,50	24,51	22,18	15,24	25,31
232_C	232	191162,59	443119,50	7,50	25,55	23,21	16,25	26,34
232_D	232	191162,59	443119,50	10,50	26,82	24,45	17,48	27,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
233_A	233	191168,30	443117,08	1,50	35,44	33,14	26,22	36,27
233_B	233	191168,30	443117,08	4,50	37,18	34,89	27,97	38,01
233_C	233	191168,30	443117,08	7,50	37,29	34,99	28,07	38,12
233_D	233	191168,30	443117,08	10,50	23,86	21,52	14,57	24,65
234_A	234	191164,60	443107,65	1,50	47,69	45,38	38,46	48,51
234_B	234	191164,60	443107,65	4,50	48,02	45,71	38,79	48,84
234_C	234	191164,60	443107,65	7,50	47,96	45,65	38,73	48,78
234_D	234	191164,60	443107,65	10,50	47,80	45,50	38,57	48,62
235_A	235	191155,68	443104,45	1,50	53,72	51,42	44,50	54,55
235_B	235	191155,68	443104,45	4,50	53,70	51,41	44,49	54,53
235_C	235	191155,68	443104,45	7,50	53,37	51,07	44,15	54,20
235_D	235	191155,68	443104,45	10,50	52,96	50,66	43,73	53,78
236_B	236	191151,92	443107,99	4,50	53,68	51,38	44,46	54,51
236_C	236	191151,92	443107,99	7,50	53,36	51,06	44,13	54,18
236_D	236	191151,92	443107,99	10,50	52,94	50,65	43,72	53,77
237_B	237	191148,41	443111,30	4,50	53,66	51,37	44,45	54,49
237_C	237	191148,41	443111,30	7,50	53,33	51,04	44,12	54,16
237_D	237	191148,41	443111,30	10,50	52,93	50,63	43,71	53,76
238_B	238	191156,70	443121,07	4,50	20,25	17,88	10,92	21,02
238_C	238	191156,70	443121,07	7,50	21,54	19,17	12,20	22,31
238_D	238	191156,70	443121,07	10,50	23,02	20,66	13,70	23,80
239_C	239	191281,53	443090,08	7,50	25,45	23,02	16,04	26,18
239_D	239	191281,53	443090,08	10,50	28,37	25,99	19,03	29,14
24_A	24	191195,32	443150,79	1,50	21,31	18,96	12,01	22,10
24_B	24	191195,32	443150,79	4,50	21,91	19,55	12,60	22,69
24_C	24	191195,32	443150,79	7,50	20,55	18,22	11,28	21,35
240_B	240	191276,44	443087,07	4,50	23,96	21,54	14,57	24,70
240_C	240	191276,44	443087,07	7,50	26,25	23,81	16,84	26,98
240_D	240	191276,44	443087,07	10,50	28,08	25,65	18,68	28,81
241_B	241	191273,76	443087,62	4,50	22,39	19,96	12,98	23,12
241_C	241	191273,76	443087,62	7,50	24,88	22,44	15,45	25,60
241_D	241	191273,76	443087,62	10,50	26,61	24,18	17,20	27,34
242_B	242	191271,30	443084,99	4,50	22,29	19,86	12,88	23,02
242_C	242	191271,30	443084,99	7,50	24,77	22,33	15,35	25,49
242_D	242	191271,30	443084,99	10,50	26,72	24,29	17,32	27,45
243_A	243	191259,95	443095,07	1,50	22,37	19,99	13,02	23,13
243_B	243	191259,95	443095,07	4,50	23,58	21,21	14,25	24,35
243_C	243	191259,95	443095,07	7,50	26,94	24,61	17,67	27,74
243_D	243	191259,95	443095,07	10,50	28,55	26,24	19,31	29,37
244_B	244	191263,47	443098,86	4,50	23,67	21,30	14,34	24,44
244_C	244	191263,47	443098,86	7,50	26,31	23,97	17,03	27,11
244_D	244	191263,47	443098,86	10,50	29,17	26,86	19,93	29,99
245_A	245	191267,11	443102,87	1,50	22,05	19,68	12,72	22,82
245_B	245	191267,11	443102,87	4,50	23,28	20,91	13,95	24,05
245_C	245	191267,11	443102,87	7,50	25,70	23,35	16,41	26,49
245_D	245	191267,11	443102,87	10,50	29,30	26,99	20,07	30,12
246_A	246	191276,79	443099,75	1,50	18,71	16,34	9,38	19,48
246_B	246	191276,79	443099,75	4,50	18,97	16,60	9,64	19,74
246_C	246	191276,79	443099,75	7,50	20,36	18,00	11,05	21,14
246_D	246	191276,79	443099,75	10,50	24,15	21,83	14,90	24,96
247_B	247	191267,56	443080,95	4,50	21,81	19,40	12,43	22,55
247_C	247	191267,56	443080,95	7,50	24,00	21,58	14,62	24,74
247_D	247	191267,56	443080,95	10,50	26,69	24,29	17,34	27,45
247_E	247	191267,56	443080,95	13,50	29,67	27,31	20,37	30,45
248_B	248	191266,14	443075,20	4,50	21,54	19,13	12,16	22,28
248_C	248	191266,14	443075,20	7,50	21,82	19,40	12,44	22,56
248_D	248	191266,14	443075,20	10,50	22,36	19,95	12,98	23,10
248_E	248	191266,14	443075,20	13,50	23,56	21,15	14,18	24,30
249_D	249	191263,96	443069,47	10,50	36,98	34,63	27,71	37,78
249_E	249	191263,96	443069,47	13,50	38,02	35,67	28,74	38,81
25_B	25	191188,56	443142,49	4,50	24,60	22,24	15,28	25,38
25_C	25	191188,56	443142,49	7,50	27,32	24,96	18,00	28,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_A	250	191253,52	443073,65	1,50	29,82	27,47	20,53	30,61
250_B	250	191253,52	443073,65	4,50	30,39	28,03	21,09	31,17
250_C	250	191253,52	443073,65	7,50	32,34	29,97	23,02	33,11
250_D	250	191253,52	443073,65	10,50	34,70	32,34	25,40	35,48
250_E	250	191253,52	443073,65	13,50	37,29	34,95	28,02	38,09
251_A	251	191249,16	443083,35	1,50	23,11	20,72	13,75	23,87
251_B	251	191249,16	443083,35	4,50	24,09	21,70	14,74	24,85
251_C	251	191249,16	443083,35	7,50	25,73	23,37	16,42	26,51
251_D	251	191249,16	443083,35	10,50	26,80	24,44	17,49	27,58
251_E	251	191249,16	443083,35	13,50	29,18	26,86	19,93	29,99
252_B	252	191252,68	443087,18	4,50	25,62	23,26	16,32	26,40
252_C	252	191252,68	443087,18	7,50	26,76	24,41	17,47	27,55
252_D	252	191252,68	443087,18	10,50	27,94	25,60	18,66	28,74
252_E	252	191252,68	443087,18	13,50	29,84	27,52	20,59	30,65
253_A	253	191256,22	443091,04	1,50	22,36	19,98	13,01	23,12
253_B	253	191256,22	443091,04	4,50	23,67	21,29	14,33	24,44
253_C	253	191256,22	443091,04	7,50	27,35	25,02	18,08	28,15
253_D	253	191256,22	443091,04	10,50	29,62	27,30	20,37	30,43
253_E	253	191256,22	443091,04	13,50	31,12	28,80	21,87	31,93
254_E	254	191263,95	443088,23	13,50	24,92	22,58	15,65	25,72
255_A	255	191303,53	443114,74	1,50	20,27	17,90	10,94	21,04
255_B	255	191303,53	443114,74	4,50	19,26	16,86	9,89	20,01
255_C	255	191303,53	443114,74	7,50	20,59	18,17	11,20	21,33
255_D	255	191303,53	443114,74	10,50	22,27	19,84	12,87	23,00
255_E	255	191303,53	443114,74	13,50	24,32	21,91	14,94	25,06
256_A	256	191301,09	443109,91	1,50	20,16	17,80	10,85	20,94
256_B	256	191301,09	443109,91	4,50	18,49	16,12	9,17	19,26
256_C	256	191301,09	443109,91	7,50	19,17	16,78	9,82	19,93
256_D	256	191301,09	443109,91	10,50	20,27	17,86	10,89	21,01
256_E	256	191301,09	443109,91	13,50	23,11	20,69	13,71	23,85
257_B	257	191302,05	443106,47	4,50	15,81	13,42	6,46	16,57
257_C	257	191302,05	443106,47	7,50	16,51	14,10	7,14	17,26
257_D	257	191302,05	443106,47	10,50	17,77	15,35	8,37	18,51
257_E	257	191302,05	443106,47	13,50	19,98	17,56	10,58	20,72
258_D	258	191303,27	443103,11	10,50	23,18	20,77	13,80	23,92
258_E	258	191303,27	443103,11	13,50	24,95	22,54	15,58	25,70
259_D	259	191300,89	443098,43	10,50	23,41	21,00	14,03	24,15
259_E	259	191300,89	443098,43	13,50	25,00	22,60	15,64	25,75
26_A	26	191199,51	443147,37	1,50	19,22	16,83	9,87	19,98
26_B	26	191199,51	443147,37	4,50	19,90	17,52	10,55	20,66
26_C	26	191199,51	443147,37	7,50	18,37	16,04	9,10	19,17
260_A	260	191293,66	443098,73	1,50	22,15	19,74	12,77	22,89
260_B	260	191293,66	443098,73	4,50	23,51	21,07	14,09	24,23
260_C	260	191293,66	443098,73	7,50	25,69	23,26	16,28	26,42
260_D	260	191293,66	443098,73	10,50	28,57	26,17	19,22	29,33
260_E	260	191293,66	443098,73	13,50	30,30	27,94	20,99	31,08
261_A	261	191288,73	443103,60	1,50	20,38	18,01	11,04	21,15
261_B	261	191288,73	443103,60	4,50	20,99	18,62	11,66	21,76
261_C	261	191288,73	443103,60	7,50	22,50	20,13	13,17	23,27
261_D	261	191288,73	443103,60	10,50	26,54	24,21	17,27	27,34
261_E	261	191288,73	443103,60	13,50	26,94	24,60	17,67	27,74
262_B	262	191291,46	443108,95	4,50	20,58	18,20	11,23	21,34
262_C	262	191291,46	443108,95	7,50	21,93	19,56	12,60	22,70
262_D	262	191291,46	443108,95	10,50	25,69	23,36	16,43	26,49
262_E	262	191291,46	443108,95	13,50	27,06	24,73	17,80	27,86
264_A	264	191293,78	443113,60	1,50	19,20	16,82	9,86	19,97
264_B	264	191293,78	443113,60	4,50	19,82	17,43	10,47	20,58
264_C	264	191293,78	443113,60	7,50	21,26	18,88	11,92	22,03
264_D	264	191293,78	443113,60	10,50	24,94	22,60	15,66	25,74
264_E	264	191293,78	443113,60	13,50	26,51	24,19	17,25	27,32
265_A	265	191296,22	443118,43	1,50	18,39	16,00	9,04	19,15
265_B	265	191296,22	443118,43	4,50	18,79	16,39	9,42	19,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_C	265	191296,22	443118,43	7,50	19,84	17,44	10,46	20,59
265_D	265	191296,22	443118,43	10,50	21,47	19,07	12,11	22,22
265_E	265	191296,22	443118,43	13,50	26,30	23,98	17,05	27,11
266_C	266	191301,57	443119,93	7,50	17,58	15,19	8,22	18,34
266_D	266	191301,57	443119,93	10,50	18,19	15,80	8,84	18,95
266_E	266	191301,57	443119,93	13,50	20,50	18,12	11,17	21,27
267_A	267	191359,59	443076,77	1,50	29,35	26,99	20,05	30,13
267_B	267	191359,59	443076,77	4,50	30,86	28,51	21,57	31,65
267_C	267	191359,59	443076,77	7,50	31,91	29,57	22,64	32,71
267_D	267	191359,59	443076,77	10,50	33,06	30,72	23,79	33,86
268_A	268	191354,36	443072,41	1,50	30,06	27,71	20,77	30,85
268_B	268	191354,36	443072,41	4,50	31,35	29,00	22,06	32,14
268_C	268	191354,36	443072,41	7,50	32,38	30,03	23,10	33,17
268_D	268	191354,36	443072,41	10,50	33,50	31,16	24,23	34,30
269_A	269	191344,57	443073,09	1,50	26,97	24,59	17,64	27,74
269_B	269	191344,57	443073,09	4,50	28,38	26,01	19,06	29,15
269_C	269	191344,57	443073,09	7,50	29,47	27,11	20,17	30,25
269_D	269	191344,57	443073,09	10,50	30,88	28,52	21,58	31,66
27_B	27	191192,74	443139,08	4,50	31,08	28,78	21,86	31,91
27_C	27	191192,74	443139,08	7,50	32,86	30,55	23,62	33,68
270_D	270	191339,64	443079,86	10,50	21,18	18,76	11,79	21,92
271_D	271	191342,42	443085,41	10,50	21,74	19,32	12,34	22,48
272_D	272	191352,67	443083,17	10,50	19,51	17,10	10,14	20,26
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	16,66	14,25	7,27	17,40
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	16,92	14,51	7,54	17,66
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	16,62	14,22	7,25	17,37
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	17,53	15,17	8,23	18,31
274_B	274	191351,43	443110,63	4,50	21,53	19,11	12,14	22,27
274_C	274	191351,43	443110,63	7,50	23,06	20,63	13,66	23,79
274_D	274	191351,43	443110,63	10,50	24,62	22,21	15,24	25,36
274_E	274	191351,43	443110,63	13,50	25,66	23,28	16,33	26,43
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	17,96	15,55	8,59	18,71
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	18,82	16,41	9,44	19,56
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	19,73	17,31	10,34	20,47
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	22,00	19,64	12,70	22,78
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	15,62	13,21	6,24	16,36
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	15,57	13,15	6,17	16,31
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	14,13	11,72	4,75	14,87
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	10,03	7,61	0,64	10,77
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	5,64	3,20	-3,78	6,36
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	28,13	25,77	18,83	28,91
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	28,91	26,55	19,62	29,70
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	29,67	27,32	20,39	30,46
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	30,10	27,75	20,83	30,90
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	30,17	27,83	20,89	30,97
279_F	279	191372,52	443099,90	16,50	29,60	27,25	20,32	30,39
28_B	28	191168,79	443124,12	4,50	23,34	21,01	14,06	24,14
28_C	28	191168,79	443124,12	7,50	24,25	21,90	14,95	25,04
280_B	280	191366,44	443096,36	4,50	18,21	15,81	8,85	18,96
280_C	280	191366,44	443096,36	7,50	18,67	16,27	9,30	19,42
280_D	280	191366,44	443096,36	10,50	19,71	17,30	10,33	20,45
280_E	280	191366,44	443096,36	13,50	22,19	19,79	12,81	22,94
281_B	281	191376,88	443090,98	4,50	29,26	26,90	19,96	30,04
281_C	281	191376,88	443090,98	7,50	30,12	27,77	20,83	30,91
281_D	281	191376,88	443090,98	10,50	30,97	28,62	21,69	31,76
281_E	281	191376,88	443090,98	13,50	31,49	29,15	22,21	32,29
282_D	282	191366,50	443089,34	10,50	25,35	22,95	15,98	26,10
282_E	282	191366,50	443089,34	13,50	29,74	27,39	20,45	30,53
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	19,48	17,07	10,10	20,22
284_C	284	191303,08	443127,19	7,50	21,64	19,23	12,25	22,38
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	18,65	16,26	9,29	19,41
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	19,94	17,55	10,58	20,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	286	191309,40	443144,72	1,50	18,41	16,02	9,05	19,17
286_B	286	191309,40	443144,72	4,50	18,64	16,24	9,27	19,39
286_C	286	191309,40	443144,72	7,50	19,83	17,43	10,46	20,58
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	15,66	13,27	6,29	16,41
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	15,73	13,34	6,37	16,49
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	16,10	13,71	6,75	16,86
288_A	288	191260,70	443124,83	1,50	20,38	18,00	11,03	21,14
288_B	288	191260,70	443124,83	4,50	20,75	18,34	11,37	21,49
289_A	289	191246,77	443131,99	1,50	21,83	19,47	12,51	22,61
289_B	289	191246,77	443131,99	4,50	24,14	21,79	14,84	24,93
29_A	29	191175,19	443115,54	1,50	43,59	41,30	34,38	44,42
29_B	29	191175,19	443115,54	4,50	44,79	42,50	35,58	45,62
29_C	29	191175,19	443115,54	7,50	44,86	42,57	35,65	45,69
290_A	290	191316,95	443120,11	19,50	30,99	28,66	21,73	31,79
290_B	290	191316,95	443120,11	22,50	32,67	30,35	23,42	33,48
290_C	290	191316,95	443120,11	25,50	33,37	31,06	24,14	34,19
290_D	290	191316,95	443120,11	28,50	33,92	31,60	24,68	34,73
290_E	290	191316,95	443120,11	31,50	34,78	32,46	25,54	35,59
290_F	290	191316,95	443120,11	34,50	35,06	32,74	25,82	35,87
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	28,46	26,16	19,24	29,29
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	28,92	26,62	19,69	29,74
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	29,22	26,91	19,98	30,04
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	29,20	26,88	19,95	30,01
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	30,69	28,38	21,46	31,51
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	31,25	28,94	22,02	32,07
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	6,49	4,09	-2,89	7,24
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	6,75	4,35	-2,63	7,50
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	6,73	4,33	-2,65	7,48
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	6,64	4,25	-2,72	7,40
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	4,03	1,63	-5,36	4,77
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	-0,60	-3,01	-9,98	0,14
293_A	293	191333,42	443122,51	19,50	27,18	24,84	17,90	27,98
293_B	293	191333,42	443122,51	22,50	28,41	26,08	19,15	29,21
293_C	293	191333,42	443122,51	25,50	30,11	27,79	20,87	30,92
293_D	293	191333,42	443122,51	28,50	31,23	28,92	22,01	32,05
293_E	293	191333,42	443122,51	31,50	31,78	29,47	22,56	32,60
293_F	293	191333,42	443122,51	34,50	31,78	29,47	22,55	32,60
298_A	298	191142,87	443139,02	19,50	45,31	43,02	36,09	46,14
298_B	298	191142,87	443139,02	22,50	45,15	42,85	35,93	45,98
298_C	298	191142,87	443139,02	25,50	45,05	42,76	35,83	45,88
298_D	298	191142,87	443139,02	28,50	45,14	42,85	35,92	45,97
299_A	299	191157,69	443143,58	19,50	23,35	21,04	14,11	24,17
299_B	299	191157,69	443143,58	22,50	25,16	22,85	15,93	25,98
299_C	299	191157,69	443143,58	25,50	26,38	24,09	17,17	27,21
299_D	299	191157,69	443143,58	28,50	25,32	23,03	16,12	26,15
30_A	30	191169,74	443118,16	1,50	34,72	32,42	25,50	35,55
30_B	30	191169,74	443118,16	4,50	36,15	33,85	26,93	36,98
30_C	30	191169,74	443118,16	7,50	37,03	34,73	27,80	37,85
300_A	300	191158,48	443130,95	19,50	37,86	35,56	28,63	38,68
300_B	300	191158,48	443130,95	22,50	38,95	36,65	29,73	39,78
300_C	300	191158,48	443130,95	25,50	39,67	37,37	30,44	40,49
300_D	300	191158,48	443130,95	28,50	40,38	38,08	31,15	41,20
301_A	301	191150,42	443121,09	19,50	40,77	38,45	31,52	41,58
301_B	301	191150,42	443121,09	22,50	42,61	40,30	33,37	43,43
301_C	301	191150,42	443121,09	25,50	44,83	42,54	35,62	45,66
301_D	301	191150,42	443121,09	28,50	45,43	43,13	36,20	46,25
302_A	302	191141,19	443123,37	19,50	45,54	43,23	36,30	46,36
302_B	302	191141,19	443123,37	22,50	49,52	47,24	40,32	50,36
302_C	302	191141,19	443123,37	25,50	50,02	47,72	40,80	50,85
302_D	302	191141,19	443123,37	28,50	49,84	47,54	40,62	50,67
303_A	303	191297,81	443044,11	19,50	23,85	21,53	14,60	24,66
303_B	303	191297,81	443044,11	22,50	17,40	14,99	8,01	18,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_C	303	191297,81	443044,11	25,50	17,70	15,28	8,31	18,44
303_D	303	191297,81	443044,11	28,50	19,34	16,95	10,00	20,10
304_A	304	191302,36	443038,28	19,50	24,23	21,91	14,98	25,04
304_B	304	191302,36	443038,28	22,50	18,45	16,04	9,07	19,19
304_C	304	191302,36	443038,28	25,50	17,74	15,33	8,36	18,48
304_D	304	191302,36	443038,28	28,50	18,72	16,32	9,36	19,47
305_A	305	191298,79	443030,68	19,50	41,60	39,27	32,35	42,41
305_B	305	191298,79	443030,68	22,50	41,78	39,46	32,53	42,59
305_C	305	191298,79	443030,68	25,50	41,81	39,48	32,56	42,62
305_D	305	191298,79	443030,68	28,50	41,78	39,45	32,53	42,59
306_A	306	191290,72	443028,83	19,50	44,96	42,63	35,70	45,76
306_B	306	191290,72	443028,83	22,50	45,28	42,93	36,01	46,08
306_C	306	191290,72	443028,83	25,50	45,32	42,98	36,04	46,12
306_D	306	191290,72	443028,83	28,50	45,26	42,91	35,98	46,05
307_A	307	191286,04	443034,46	19,50	44,64	42,31	35,38	45,44
307_B	307	191286,04	443034,46	22,50	45,12	42,78	35,85	45,92
307_C	307	191286,04	443034,46	25,50	45,18	42,82	35,90	45,97
307_D	307	191286,04	443034,46	28,50	45,10	42,74	35,82	45,89
308_A	308	191282,20	443039,06	19,50	44,30	41,97	35,04	45,10
308_B	308	191282,20	443039,06	22,50	44,88	42,55	35,61	45,68
308_C	308	191282,20	443039,06	25,50	44,92	42,57	35,64	45,71
308_D	308	191282,20	443039,06	28,50	44,93	42,57	35,64	45,72
309_A	309	191278,82	443043,14	19,50	44,02	41,69	34,76	44,82
309_B	309	191278,82	443043,14	22,50	44,73	42,38	35,46	45,53
309_C	309	191278,82	443043,14	25,50	44,81	42,46	35,53	45,60
309_D	309	191278,82	443043,14	28,50	44,83	42,48	35,54	45,62
31_B	31	191173,12	443127,35	4,50	22,94	20,60	13,66	23,74
31_C	31	191173,12	443127,35	7,50	23,88	21,53	14,58	24,67
310_A	310	191279,88	443047,91	19,50	38,35	35,99	29,06	39,14
310_B	310	191279,88	443047,91	22,50	39,05	36,69	29,76	39,84
310_C	310	191279,88	443047,91	25,50	39,34	36,98	30,05	40,13
310_D	310	191279,88	443047,91	28,50	39,42	37,05	30,12	40,20
311_A	311	191285,65	443052,70	19,50	36,98	34,62	27,69	37,77
311_B	311	191285,65	443052,70	22,50	37,46	35,10	28,17	38,25
311_C	311	191285,65	443052,70	25,50	37,91	35,56	28,63	38,70
311_D	311	191285,65	443052,70	28,50	38,28	35,92	28,98	39,06
312_A	312	191292,05	443051,04	19,50	25,38	23,07	16,14	26,20
312_B	312	191292,05	443051,04	22,50	15,20	12,76	5,78	15,92
312_C	312	191292,05	443051,04	25,50	15,63	13,20	6,22	16,36
312_D	312	191292,05	443051,04	28,50	15,85	13,42	6,43	16,58
313_A	313	191203,36	443080,40	19,50	26,05	23,68	16,74	26,83
314_A	314	191208,64	443075,43	19,50	26,90	24,54	17,60	27,68
315_A	315	191205,74	443067,72	19,50	39,42	37,05	30,10	40,19
316_A	316	191196,81	443065,68	19,50	52,13	49,79	42,87	52,93
317_A	317	191191,54	443070,66	19,50	52,01	49,69	42,77	52,82
318_A	318	191187,45	443074,51	19,50	51,96	49,65	42,72	52,78
319_A	319	191190,19	443082,50	19,50	45,96	43,67	36,75	46,79
32_A	32	191179,52	443118,77	1,50	42,30	40,01	33,09	43,13
32_B	32	191179,52	443118,77	4,50	43,77	41,48	34,55	44,60
32_C	32	191179,52	443118,77	7,50	43,87	41,58	34,66	44,70
320_A	320	191197,94	443085,66	19,50	24,78	22,42	15,48	25,56
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	23,99	21,65	14,71	24,79
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	26,25	23,93	17,00	27,06
322_A	322	191382,92	443112,44	19,50	4,69	2,25	-4,73	5,41
322_B	322	191382,92	443112,44	22,50	4,06	1,62	-5,36	4,78
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	30,49	28,15	21,21	31,29
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	30,41	28,07	21,14	31,21
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	31,12	28,78	21,84	31,92
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	31,36	29,03	22,10	32,16
33_B	33	191177,45	443130,58	4,50	22,51	20,17	13,22	23,30
33_C	33	191177,45	443130,58	7,50	23,63	21,28	14,33	24,42
34_A	34	191183,85	443122,00	1,50	41,13	38,84	31,92	41,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	34	191183,85	443122,00	4,50	42,77	40,48	33,56	43,60
34_C	34	191183,85	443122,00	7,50	42,91	40,62	33,69	43,74
35_B	35	191182,00	443133,97	4,50	22,51	20,16	13,21	23,30
35_C	35	191182,00	443133,97	7,50	24,01	21,66	14,71	24,80
36_A	36	191188,71	443132,32	1,50	22,09	19,74	12,78	22,87
36_B	36	191188,71	443132,32	4,50	27,11	24,81	17,89	27,94
36_C	36	191188,71	443132,32	7,50	29,46	27,15	20,22	30,28
37_A	37	191189,45	443126,18	1,50	39,90	37,61	30,68	40,73
37_B	37	191189,45	443126,18	4,50	41,67	39,37	32,45	42,50
37_C	37	191189,45	443126,18	7,50	41,89	39,60	32,68	42,72
38_B	38	191306,70	443104,14	4,50	16,26	13,86	6,89	17,01
38_C	38	191306,70	443104,14	7,50	16,95	14,53	7,57	17,69
39_A	39	191301,88	443094,59	1,50	21,22	18,82	11,85	21,97
39_B	39	191301,88	443094,59	4,50	22,09	19,68	12,70	22,83
39_C	39	191301,88	443094,59	7,50	24,19	21,76	14,78	24,92
40_B	40	191311,52	443101,71	4,50	16,29	13,88	6,92	17,04
40_C	40	191311,52	443101,71	7,50	17,05	14,63	7,66	17,79
40_D	40	191311,52	443101,71	10,50	18,00	15,58	8,61	18,74
41_A	41	191306,70	443092,16	1,50	21,28	18,87	11,91	22,03
41_B	41	191306,70	443092,16	4,50	22,03	19,60	12,63	22,76
41_C	41	191306,70	443092,16	7,50	24,14	21,70	14,72	24,86
41_D	41	191306,70	443092,16	10,50	26,14	23,71	16,73	26,87
42_D	42	191306,61	443098,20	10,50	22,99	20,55	13,57	23,71
43_B	43	191316,34	443099,27	4,50	17,11	14,71	7,74	17,86
43_C	43	191316,34	443099,27	7,50	17,83	15,42	8,45	18,57
43_D	43	191316,34	443099,27	10,50	18,63	16,22	9,25	19,37
44_A	44	191311,52	443089,72	1,50	21,23	18,83	11,86	21,98
44_B	44	191311,52	443089,72	4,50	21,96	19,54	12,56	22,70
44_C	44	191311,52	443089,72	7,50	23,72	21,29	14,30	24,45
44_D	44	191311,52	443089,72	10,50	25,73	23,30	16,32	26,46
45_B	45	191321,16	443096,84	4,50	17,25	14,84	7,87	17,99
45_C	45	191321,16	443096,84	7,50	18,05	15,63	8,66	18,79
45_D	45	191321,16	443096,84	10,50	19,02	16,60	9,63	19,76
46_D	46	191321,25	443090,80	10,50	22,29	19,87	12,90	23,03
47_A	47	191316,34	443087,29	1,50	21,12	18,72	11,75	21,87
47_B	47	191316,34	443087,29	4,50	21,93	19,51	12,54	22,67
47_C	47	191316,34	443087,29	7,50	23,36	20,92	13,94	24,08
47_D	47	191316,34	443087,29	10,50	25,00	22,57	15,59	25,73
48_B	48	191325,98	443094,40	4,50	16,83	14,43	7,47	17,58
48_C	48	191325,98	443094,40	7,50	17,62	15,22	8,25	18,37
49_A	49	191321,16	443084,85	1,50	20,93	18,53	11,56	21,68
49_B	49	191321,16	443084,85	4,50	21,79	19,37	12,40	22,53
49_C	49	191321,16	443084,85	7,50	22,93	20,50	13,52	23,66
50_B	50	191330,80	443091,97	4,50	16,46	14,08	7,12	17,23
50_C	50	191330,80	443091,97	7,50	17,21	14,82	7,85	17,97
51_A	51	191325,98	443082,42	1,50	21,42	19,01	12,04	22,16
51_B	51	191325,98	443082,42	4,50	22,43	20,01	13,03	23,17
51_C	51	191325,98	443082,42	7,50	23,35	20,92	13,95	24,08
52_B	52	191335,62	443089,53	4,50	16,73	14,34	7,37	17,49
52_C	52	191335,62	443089,53	7,50	17,33	14,93	7,96	18,08
53_A	53	191330,80	443079,98	1,50	22,17	19,76	12,78	22,91
53_B	53	191330,80	443079,98	4,50	22,96	20,54	13,56	23,70
53_C	53	191330,80	443079,98	7,50	23,20	20,79	13,81	23,94
54_B	54	191340,44	443087,10	4,50	16,78	14,38	7,41	17,53
54_C	54	191340,44	443087,10	7,50	17,68	15,27	8,30	18,42
55_A	55	191335,62	443077,55	1,50	23,19	20,78	13,81	23,93
55_B	55	191335,62	443077,55	4,50	23,90	21,49	14,52	24,64
55_C	55	191335,62	443077,55	7,50	24,47	22,06	15,09	25,21
56_A	56	191222,92	443058,54	1,50	25,57	23,18	16,21	26,33
56_B	56	191222,92	443058,54	4,50	25,93	23,52	16,54	26,67
56_C	56	191222,92	443058,54	7,50	28,30	25,89	18,93	29,05
56_D	56	191222,92	443058,54	10,50	30,64	28,27	21,32	31,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	57	191214,21	443049,29	1,50	54,36	51,99	45,06	55,14
57_B	57	191214,21	443049,29	4,50	54,31	51,95	45,01	55,09
57_C	57	191214,21	443049,29	7,50	53,97	51,61	44,67	54,75
57_D	57	191214,21	443049,29	10,50	53,54	51,18	44,24	54,32
58_A	58	191218,99	443062,24	1,50	25,67	23,28	16,31	26,43
58_B	58	191218,99	443062,24	4,50	26,09	23,68	16,71	26,83
58_C	58	191218,99	443062,24	7,50	28,74	26,36	19,40	29,51
58_D	58	191218,99	443062,24	10,50	30,98	28,61	21,67	31,76
59_A	59	191210,28	443053,00	1,50	54,34	51,98	45,04	55,12
59_B	59	191210,28	443053,00	4,50	54,30	51,94	45,00	55,08
59_C	59	191210,28	443053,00	7,50	53,95	51,60	44,66	54,74
59_D	59	191210,28	443053,00	10,50	53,53	51,17	44,24	54,32
60_A	60	191215,06	443065,94	1,50	25,52	23,13	16,18	26,28
60_B	60	191215,06	443065,94	4,50	25,79	23,39	16,43	26,54
60_C	60	191215,06	443065,94	7,50	28,19	25,80	18,84	28,95
60_D	60	191215,06	443065,94	10,50	29,84	27,47	20,52	30,61
61_A	61	191206,35	443056,70	1,50	54,32	51,96	45,02	55,10
61_B	61	191206,35	443056,70	4,50	54,29	51,93	45,00	55,08
61_C	61	191206,35	443056,70	7,50	53,94	51,58	44,65	54,73
61_D	61	191206,35	443056,70	10,50	53,50	51,15	44,22	54,29
62_A	62	191211,13	443069,65	1,50	25,36	22,97	16,01	26,12
62_B	62	191211,13	443069,65	4,50	25,43	23,03	16,06	26,18
62_C	62	191211,13	443069,65	7,50	27,62	25,24	18,28	28,39
62_D	62	191211,13	443069,65	10,50	29,15	26,78	19,84	29,93
63_A	63	191202,42	443060,40	1,50	54,29	51,93	45,00	55,08
63_B	63	191202,42	443060,40	4,50	54,25	51,90	44,96	55,04
63_C	63	191202,42	443060,40	7,50	53,90	51,55	44,61	54,69
63_D	63	191202,42	443060,40	10,50	53,47	51,12	44,19	54,26
64_B	64	191208,16	443095,40	4,50	26,33	23,96	17,00	27,10
64_C	64	191208,16	443095,40	7,50	29,05	26,67	19,72	29,82
65_B	65	191205,46	443095,86	4,50	25,22	22,84	15,88	25,99
65_C	65	191205,46	443095,86	7,50	27,47	25,11	18,17	28,25
66_A	66	191203,29	443101,14	1,50	41,65	39,36	32,44	42,48
66_B	66	191203,29	443101,14	4,50	43,29	41,00	34,08	44,12
66_C	66	191203,29	443101,14	7,50	42,96	40,67	33,75	43,79
67_A	67	191210,67	443101,54	1,50	35,09	32,79	25,86	35,91
67_B	67	191210,67	443101,54	4,50	36,70	34,40	27,48	37,53
67_C	67	191210,67	443101,54	7,50	24,56	22,21	15,27	25,35
68_C	68	191212,26	443095,79	7,50	24,42	22,02	15,05	25,17
69_A	69	191246,48	443067,79	1,50	25,79	23,41	16,47	26,56
69_B	69	191246,48	443067,79	4,50	26,44	24,05	17,09	27,20
69_C	69	191246,48	443067,79	7,50	28,55	26,16	19,21	29,31
70_B	70	191239,14	443060,00	4,50	28,42	26,01	19,05	29,17
70_C	70	191239,14	443060,00	7,50	32,54	30,17	23,23	33,32
71_A	71	191242,55	443071,50	1,50	25,18	22,81	15,86	25,95
71_B	71	191242,55	443071,50	4,50	26,35	23,97	17,02	27,12
71_C	71	191242,55	443071,50	7,50	28,43	26,05	19,10	29,20
72_B	72	191235,21	443063,71	4,50	28,06	25,66	18,71	28,82
72_C	72	191235,21	443063,71	7,50	31,45	29,09	22,15	32,23
73_A	73	191238,62	443075,20	1,50	23,27	20,87	13,90	24,02
73_B	73	191238,62	443075,20	4,50	24,38	21,97	15,00	25,12
73_C	73	191238,62	443075,20	7,50	26,76	24,37	17,40	27,52
74_B	74	191231,28	443067,41	4,50	27,76	25,37	18,42	28,52
74_C	74	191231,28	443067,41	7,50	31,05	28,70	21,77	31,84
75_A	75	191234,69	443078,90	1,50	25,12	22,76	15,81	25,90
75_B	75	191234,69	443078,90	4,50	26,13	23,76	16,81	26,90
75_C	75	191234,69	443078,90	7,50	27,85	25,48	18,53	28,62
75_D	75	191234,69	443078,90	10,50	28,04	25,66	18,72	28,81
76_D	76	191233,06	443073,09	10,50	33,62	31,27	24,33	34,41
77_B	77	191227,35	443071,12	4,50	27,62	25,23	18,28	28,38
77_C	77	191227,35	443071,12	7,50	30,65	28,30	21,36	31,44
77_D	77	191227,35	443071,12	10,50	32,94	30,61	23,67	33,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A	78	191230,76	443082,61	1,50	27,62	25,28	18,35	28,42
78_B	78	191230,76	443082,61	4,50	28,63	26,30	19,36	29,43
78_C	78	191230,76	443082,61	7,50	29,96	27,63	20,69	30,76
78_D	78	191230,76	443082,61	10,50	27,43	25,07	18,12	28,21
79_B	79	191223,42	443074,82	4,50	27,46	25,08	18,12	28,23
79_C	79	191223,42	443074,82	7,50	30,26	27,90	20,97	31,05
79_D	79	191223,42	443074,82	10,50	32,21	29,87	22,94	33,01
80_C	80	191225,05	443080,63	7,50	31,09	28,77	21,84	31,90
80_D	80	191225,05	443080,63	10,50	27,24	24,88	17,93	28,02
81_A	81	191226,83	443086,31	1,50	27,77	25,44	18,50	28,57
81_B	81	191226,83	443086,31	4,50	28,87	26,54	19,60	29,67
82_B	82	191219,49	443078,52	4,50	27,14	24,76	17,80	27,91
83_A	83	191222,90	443090,01	1,50	29,61	27,30	20,36	30,42
83_B	83	191222,90	443090,01	4,50	30,83	28,52	21,59	31,65
84_B	84	191215,56	443082,23	4,50	26,93	24,55	17,59	27,70
85_A	85	191197,67	443095,17	1,50	43,09	40,80	33,88	43,92
85_B	85	191197,67	443095,17	4,50	44,43	42,14	35,22	45,26
85_C	85	191197,67	443095,17	7,50	44,52	42,23	35,31	45,35
86_B	86	191205,09	443088,18	4,50	26,37	23,98	17,04	27,14
86_C	86	191205,09	443088,18	7,50	26,76	24,40	17,46	27,54
87_A	87	191251,03	443063,51	1,50	30,14	27,76	20,82	30,91
87_B	87	191251,03	443063,51	4,50	31,48	29,11	22,16	32,25
87_C	87	191251,03	443063,51	7,50	32,67	30,29	23,34	33,44
88_A	88	191250,02	443057,11	1,50	39,33	36,97	30,03	40,11
88_B	88	191250,02	443057,11	4,50	40,87	38,51	31,57	41,65
88_C	88	191250,02	443057,11	7,50	41,39	39,03	32,08	42,17
89_C	89	191243,69	443055,72	7,50	37,61	35,26	28,32	38,40
90_A	90	191313,51	443074,89	1,50	20,32	17,93	10,96	21,08
90_B	90	191313,51	443074,89	4,50	20,05	17,65	10,68	20,80
90_C	90	191313,51	443074,89	7,50	21,25	18,84	11,87	21,99
91_B	91	191307,51	443066,03	4,50	24,33	21,90	14,92	25,06
91_C	91	191307,51	443066,03	7,50	27,27	24,85	17,88	28,01
92_A	92	191309,04	443077,91	1,50	20,20	17,81	10,85	20,96
92_B	92	191309,04	443077,91	4,50	20,04	17,63	10,67	20,79
92_C	92	191309,04	443077,91	7,50	21,38	18,96	11,99	22,12
93_B	93	191303,04	443069,05	4,50	24,64	22,21	15,23	25,37
93_C	93	191303,04	443069,05	7,50	27,32	24,89	17,92	28,05
94_A	94	191304,57	443080,94	1,50	19,72	17,33	10,37	20,48
94_B	94	191304,57	443080,94	4,50	19,79	17,38	10,41	20,53
94_C	94	191304,57	443080,94	7,50	21,15	18,73	11,76	21,89
95_B	95	191298,57	443072,08	4,50	24,71	22,26	15,28	25,43
95_C	95	191298,57	443072,08	7,50	27,28	24,85	17,87	28,01
96_A	96	191300,10	443083,97	1,50	19,88	17,48	10,52	20,63
96_B	96	191300,10	443083,97	4,50	20,13	17,71	10,74	20,87
96_C	96	191300,10	443083,97	7,50	21,50	19,08	12,10	22,24
97_B	97	191294,10	443075,11	4,50	24,83	22,38	15,40	25,55
97_C	97	191294,10	443075,11	7,50	27,30	24,87	17,89	28,03
98_A	98	191295,62	443087,00	1,50	19,84	17,44	10,48	20,59
98_B	98	191295,62	443087,00	4,50	20,18	17,77	10,80	20,92
98_C	98	191295,62	443087,00	7,50	21,64	19,23	12,26	22,38
99_B	99	191289,63	443078,14	4,50	24,87	22,43	15,46	25,60
99_C	99	191289,63	443078,14	7,50	27,48	25,05	18,07	28,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_C	100	191290,31	443084,14	7,50	37,43	34,94	28,00	38,14
10001_A	10001	191244,16	443039,12	4,50	41,69	39,21	32,28	42,41
10002_A	10002	191250,23	443045,41	4,50	39,85	37,36	30,42	40,56
10003_A	10003	191258,26	443046,02	4,50	34,38	31,86	24,92	35,07
10004_A	10004	191271,22	443033,74	4,50	37,00	34,49	27,55	37,70
10005_A	10005	191286,00	443019,64	4,50	38,75	36,28	29,34	39,47
10006_A	10006	191286,19	443012,36	4,50	33,61	31,12	24,18	34,32
10007_A	10007	191278,53	443005,23	4,50	32,49	30,01	23,07	33,20
10008_A	10008	191270,87	443005,28	4,50	44,51	42,05	35,12	45,24
10009_A	10009	191264,06	443011,76	4,50	45,01	42,55	35,62	45,74
10010_A	10010	191257,47	443018,09	4,50	45,06	42,60	35,68	45,79
10011_A	10011	191249,75	443023,72	4,50	45,17	42,70	35,77	45,89
10012_A	10012	191244,33	443031,54	4,50	44,45	41,99	35,06	45,18
101_A	101	191291,15	443090,02	1,50	33,06	30,54	23,60	33,75
101_B	101	191291,15	443090,02	4,50	37,31	34,84	27,91	38,03
102_B	102	191285,15	443081,16	4,50	30,69	28,14	21,19	31,36
103_A	103	191286,68	443093,05	1,50	32,89	30,38	23,43	33,58
103_B	103	191286,68	443093,05	4,50	37,46	34,99	28,06	38,18
104_B	104	191280,68	443084,19	4,50	30,09	27,54	20,60	30,76
105_A	105	191319,64	443043,61	1,50	32,94	30,44	23,51	33,65
105_B	105	191319,64	443043,61	4,50	35,21	32,73	25,80	35,93
105_C	105	191319,64	443043,61	7,50	32,89	30,42	23,49	33,61
106_B	106	191312,81	443051,85	4,50	32,60	30,06	23,11	33,28
106_C	106	191312,81	443051,85	7,50	35,21	32,68	25,73	35,89
107_A	107	191315,49	443040,16	1,50	31,84	29,33	22,39	32,54
107_B	107	191315,49	443040,16	4,50	34,66	32,19	25,26	35,38
107_C	107	191315,49	443040,16	7,50	32,38	29,91	22,98	33,10
108_B	108	191308,65	443048,40	4,50	33,38	30,84	23,89	34,06
108_C	108	191308,65	443048,40	7,50	37,03	34,53	27,59	37,73
109_A	109	191311,33	443036,72	1,50	30,69	28,16	21,22	31,38
109_B	109	191311,33	443036,72	4,50	33,85	31,37	24,43	34,56
109_C	109	191311,33	443036,72	7,50	31,89	29,42	22,49	32,61
110_B	110	191304,50	443044,95	4,50	33,08	30,53	23,59	33,75
110_C	110	191304,50	443044,95	7,50	37,11	34,61	27,67	37,81
111_A	111	191275,26	443047,45	1,50	31,50	28,94	22,00	32,17
111_B	111	191275,26	443047,45	4,50	34,69	32,16	25,22	35,38
111_C	111	191275,26	443047,45	7,50	41,02	38,56	31,63	41,75
112_B	112	191283,49	443054,28	4,50	30,40	27,84	20,89	31,06
112_C	112	191283,49	443054,28	7,50	33,15	30,62	23,67	33,83
113_A	113	191271,81	443051,60	1,50	31,77	29,22	22,27	32,44
113_B	113	191271,81	443051,60	4,50	34,80	32,28	25,34	35,49
113_C	113	191271,81	443051,60	7,50	40,86	38,40	31,46	41,59
114_B	114	191280,04	443058,44	4,50	29,87	27,30	20,35	30,53
114_C	114	191280,04	443058,44	7,50	31,37	28,82	21,87	32,04
115_A	115	191268,36	443055,76	1,50	31,96	29,42	22,48	32,64
115_B	115	191268,36	443055,76	4,50	34,64	32,11	25,17	35,33
115_C	115	191268,36	443055,76	7,50	39,82	37,35	30,41	40,54
116_B	116	191276,59	443062,59	4,50	29,33	26,76	19,81	29,99
116_C	116	191276,59	443062,59	7,50	30,75	28,19	21,24	31,41
117_A	117	191264,91	443059,91	1,50	36,24	33,73	26,79	36,94
117_B	117	191264,91	443059,91	4,50	36,81	34,31	27,37	37,51
117_C	117	191264,91	443059,91	7,50	37,96	35,46	28,52	38,66
118_B	118	191273,14	443066,75	4,50	28,41	25,85	18,90	29,07
118_C	118	191273,14	443066,75	7,50	29,62	27,06	20,11	30,28
119_A	119	191261,46	443064,07	1,50	35,26	32,75	25,81	35,96
119_B	119	191261,46	443064,07	4,50	36,44	33,94	27,00	37,14
119_C	119	191261,46	443064,07	7,50	37,22	34,73	27,79	37,93
120_B	120	191269,69	443070,90	4,50	28,24	25,69	18,75	28,91
120_C	120	191269,69	443070,90	7,50	29,11	26,55	19,60	29,77
128_A	128	191247,35	443098,40	1,50	30,86	28,33	21,39	31,55
128_B	128	191247,35	443098,40	4,50	34,15	31,66	24,72	34,86
129_A	129	191240,78	443094,88	1,50	32,54	30,00	23,05	33,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	129	191240,78	443094,88	4,50	35,92	33,40	26,46	36,61
130_A	130	191233,88	443098,36	1,50	32,36	29,82	22,88	33,04
130_B	130	191233,88	443098,36	4,50	35,33	32,82	25,88	36,03
131_A	131	191251,66	443106,94	1,50	30,71	28,18	21,24	31,40
131_B	131	191251,66	443106,94	4,50	33,50	31,00	24,07	34,21
132_A	132	191258,10	443119,68	1,50	31,32	28,81	21,87	32,02
132_B	132	191258,10	443119,68	4,50	33,68	31,19	24,26	34,39
133_A	133	191244,12	443126,74	1,50	36,74	34,21	27,26	37,42
133_B	133	191244,12	443126,74	4,50	42,64	40,16	33,23	43,36
134_A	134	191240,89	443120,34	1,50	36,19	33,65	26,71	36,87
134_B	134	191240,89	443120,34	4,50	42,38	39,91	32,98	43,10
135_A	135	191254,87	443113,28	1,50	30,59	28,07	21,13	31,28
135_B	135	191254,87	443113,28	4,50	33,67	31,18	24,25	34,38
136_B	136	191354,04	443086,07	4,50	30,54	27,99	21,05	31,21
136_C	136	191354,04	443086,07	7,50	33,17	30,64	23,70	33,86
137_A	137	191364,38	443080,76	1,50	34,69	32,20	25,27	35,40
137_B	137	191364,38	443080,76	4,50	36,21	33,73	26,80	36,93
137_C	137	191364,38	443080,76	7,50	34,49	32,01	25,08	35,21
147_B	147	191238,39	443055,45	4,50	33,22	30,68	23,74	33,90
149_B	149	191316,95	443120,11	4,50	30,40	27,85	20,90	31,07
149_C	149	191316,95	443120,11	7,50	33,24	30,71	23,76	33,92
149_D	149	191316,95	443120,11	10,50	36,60	34,10	27,17	37,31
149_E	149	191316,95	443120,11	13,50	39,97	37,51	30,58	40,70
149_F	149	191316,95	443120,11	16,50	42,96	40,51	33,58	43,69
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	39,91	37,41	30,48	40,62
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	44,59	42,14	35,21	45,32
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	45,31	42,86	35,93	46,04
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	40,95	38,50	31,57	41,68
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	41,45	38,99	32,06	42,18
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	41,41	38,95	32,03	42,14
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	27,15	24,62	17,68	27,84
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	26,73	24,23	17,29	27,43
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	25,38	22,88	15,95	26,09
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	29,39	26,92	19,99	30,11
153_B	153	191306,82	443121,27	4,50	26,54	23,98	17,03	27,20
154_A	154	191299,58	443124,95	1,50	30,11	27,58	20,63	30,79
154_B	154	191299,58	443124,95	4,50	31,21	28,66	21,71	31,88
159_A	159	191204,89	443142,98	1,50	41,40	38,93	32,00	42,12
159_B	159	191204,89	443142,98	4,50	44,01	41,55	34,62	44,74
159_C	159	191204,89	443142,98	7,50	46,75	44,31	37,39	47,49
160_A	160	191203,89	443136,93	1,50	44,10	41,63	34,70	44,82
160_B	160	191203,89	443136,93	4,50	45,32	42,86	35,93	46,05
160_C	160	191203,89	443136,93	7,50	44,86	42,41	35,48	45,59
161_B	161	191197,16	443135,57	4,50	41,55	39,07	32,14	42,27
161_C	161	191197,16	443135,57	7,50	42,61	40,13	33,20	43,33
162_B	162	191183,84	443160,15	4,50	46,17	43,71	36,78	46,90
162_C	162	191183,84	443160,15	7,50	49,06	46,61	39,68	49,79
163_B	163	191177,10	443151,84	4,50	34,53	32,04	25,11	35,24
163_C	163	191177,10	443151,84	7,50	37,69	35,21	28,27	38,40
164_A	164	191160,44	443160,56	1,50	50,00	47,53	40,59	50,72
164_B	164	191160,44	443160,56	4,50	52,13	49,66	42,73	52,85
164_C	164	191160,44	443160,56	7,50	54,62	52,17	45,25	55,36
164_D	164	191160,44	443160,56	10,50	57,60	55,17	48,24	58,35
164_E	164	191160,44	443160,56	13,50	56,48	54,05	47,12	57,23
165_A	165	191176,42	443166,55	1,50	47,93	45,46	38,53	48,65
165_B	165	191176,42	443166,55	4,50	49,14	46,68	39,75	49,87
165_C	165	191176,42	443166,55	7,50	51,49	49,03	42,11	52,22
165_D	165	191176,42	443166,55	10,50	53,13	50,69	43,76	53,87
165_E	165	191176,42	443166,55	13,50	52,28	49,84	42,91	53,02
166_B	166	191173,54	443149,42	4,50	34,09	31,57	24,64	34,78
166_C	166	191173,54	443149,42	7,50	37,49	35,00	28,07	38,20
166_D	166	191173,54	443149,42	10,50	41,65	39,20	32,28	42,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
166_E	166	191173,54	443149,42	13,50	40,29	37,83	30,90	41,02
167_A	167	191142,87	443139,02	1,50	49,37	46,90	39,96	50,09
167_B	167	191142,87	443139,02	4,50	51,55	49,08	42,15	52,27
167_C	167	191142,87	443139,02	7,50	54,17	51,72	44,79	54,90
167_D	167	191142,87	443139,02	10,50	57,64	55,20	48,27	58,38
167_E	167	191142,87	443139,02	13,50	56,55	54,12	47,19	57,30
167_F	167	191142,87	443139,02	16,50	57,92	55,50	48,57	58,67
168_F	168	191157,69	443143,58	16,50	53,00	50,57	43,65	53,75
169_B	169	191158,48	443130,95	4,50	32,67	30,14	23,20	33,36
169_C	169	191158,48	443130,95	7,50	34,18	31,65	24,71	34,87
169_D	169	191158,48	443130,95	10,50	38,35	35,89	28,96	39,08
169_E	169	191158,48	443130,95	13,50	40,32	37,86	30,94	41,05
169_F	169	191158,48	443130,95	16,50	38,31	35,87	28,94	39,05
170_F	170	191150,42	443121,09	16,50	38,21	35,77	28,84	38,95
171_F	171	191141,19	443123,37	16,50	54,22	51,78	44,86	54,96
172_B	172	191325,64	443066,58	4,50	32,55	30,05	23,11	33,25
172_C	172	191325,64	443066,58	7,50	34,93	32,43	25,50	35,64
172_D	172	191325,64	443066,58	10,50	36,11	33,64	26,71	36,83
172_E	172	191325,64	443066,58	13,50	38,20	35,74	28,81	38,93
173_A	173	191333,02	443061,59	1,50	31,34	28,82	21,88	32,03
173_B	173	191333,02	443061,59	4,50	32,51	30,01	23,07	33,21
173_C	173	191333,02	443061,59	7,50	34,59	32,10	25,17	35,30
173_D	173	191333,02	443061,59	10,50	35,65	33,17	26,24	36,37
173_E	173	191333,02	443061,59	13,50	37,13	34,66	27,74	37,86
174_A	174	191329,62	443051,90	1,50	32,37	29,86	22,92	33,07
174_B	174	191329,62	443051,90	4,50	35,18	32,71	25,77	35,90
174_C	174	191329,62	443051,90	7,50	33,48	31,01	24,08	34,20
174_D	174	191329,62	443051,90	10,50	29,66	27,19	20,25	30,38
174_E	174	191329,62	443051,90	13,50	15,05	12,45	5,50	15,69
175_D	175	191318,21	443049,41	10,50	33,04	30,55	23,62	33,75
175_E	175	191318,21	443049,41	13,50	36,10	33,64	26,71	36,83
176_B	176	191316,05	443054,58	4,50	32,06	29,53	22,58	32,74
176_C	176	191316,05	443054,58	7,50	34,32	31,79	24,85	35,01
176_D	176	191316,05	443054,58	10,50	37,30	34,81	27,87	38,01
176_E	176	191316,05	443054,58	13,50	40,75	38,28	31,35	41,47
177_B	177	191313,47	443059,97	4,50	31,65	29,11	22,17	32,33
177_C	177	191313,47	443059,97	7,50	33,65	31,13	24,18	34,34
177_D	177	191313,47	443059,97	10,50	37,03	34,55	27,61	37,74
177_E	177	191313,47	443059,97	13,50	40,45	37,99	31,06	41,18
178_D	178	191312,61	443069,03	10,50	41,63	39,16	32,23	42,35
178_E	178	191312,61	443069,03	13,50	43,76	41,29	34,36	44,48
179_A	179	191319,20	443071,02	1,50	31,01	28,49	21,55	31,70
179_B	179	191319,20	443071,02	4,50	32,45	29,95	23,01	33,15
179_C	179	191319,20	443071,02	7,50	34,86	32,36	25,43	35,57
179_D	179	191319,20	443071,02	10,50	36,80	34,32	27,39	37,52
179_E	179	191319,20	443071,02	13,50	37,77	35,30	28,37	38,49
18_B	18	191359,05	443090,24	4,50	31,34	28,79	21,84	32,01
18_C	18	191359,05	443090,24	7,50	34,19	31,66	24,72	34,88
180_B	180	191297,81	443044,11	4,50	31,57	29,01	22,07	32,24
180_C	180	191297,81	443044,11	7,50	35,68	33,17	26,23	36,38
180_D	180	191297,81	443044,11	10,50	38,54	36,08	29,15	39,27
180_E	180	191297,81	443044,11	13,50	38,04	35,59	28,66	38,77
180_F	180	191297,81	443044,11	16,50	37,64	35,20	28,27	38,38
181_E	181	191302,36	443038,28	13,50	39,71	37,26	30,33	40,44
181_F	181	191302,36	443038,28	16,50	38,12	35,67	28,75	38,86
182_E	182	191298,79	443030,68	13,50	17,12	14,57	7,62	17,79
182_F	182	191298,79	443030,68	16,50	16,95	14,40	7,46	17,62
183_A	183	191290,72	443028,83	1,50	31,27	28,71	21,76	31,93
183_B	183	191290,72	443028,83	4,50	36,05	33,54	26,60	36,75
183_C	183	191290,72	443028,83	7,50	42,23	39,77	32,84	42,96
183_D	183	191290,72	443028,83	10,50	43,28	40,81	33,88	44,00
183_E	183	191290,72	443028,83	13,50	44,15	41,69	34,76	44,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_F	183	191290,72	443028,83	16,50	45,33	42,87	35,94	46,06
184_B	184	191286,13	443034,38	4,50	36,02	33,50	26,56	36,71
184_C	184	191286,13	443034,38	7,50	42,12	39,66	32,73	42,85
184_D	184	191286,13	443034,38	10,50	43,02	40,55	33,62	43,74
184_E	184	191286,13	443034,38	13,50	43,98	41,50	34,57	44,70
184_F	184	191286,13	443034,38	16,50	45,29	42,83	35,90	46,02
185_A	185	191282,20	443039,06	1,50	31,46	28,90	21,95	32,12
185_B	185	191282,20	443039,06	4,50	35,47	32,95	26,01	36,16
185_C	185	191282,20	443039,06	7,50	41,66	39,20	32,27	42,39
185_D	185	191282,20	443039,06	10,50	42,80	40,33	33,39	43,52
185_E	185	191282,20	443039,06	13,50	43,71	41,25	34,31	44,44
185_F	185	191282,20	443039,06	16,50	45,41	42,94	36,01	46,13
186_A	186	191278,82	443043,14	1,50	31,56	29,01	22,06	32,23
186_B	186	191278,82	443043,14	4,50	35,24	32,72	25,78	35,93
186_C	186	191278,82	443043,14	7,50	41,43	38,97	32,04	42,16
186_D	186	191278,82	443043,14	10,50	42,25	39,77	32,84	42,97
186_E	186	191278,82	443043,14	13,50	43,48	41,01	34,07	44,20
186_F	186	191278,82	443043,14	16,50	45,19	42,73	35,80	45,92
187_D	187	191279,88	443047,91	10,50	43,11	40,64	33,70	43,83
187_E	187	191279,88	443047,91	13,50	44,20	41,73	34,80	44,92
187_F	187	191279,88	443047,91	16,50	46,24	43,79	36,86	46,97
188_B	188	191285,65	443052,70	4,50	32,02	29,46	22,51	32,68
188_C	188	191285,65	443052,70	7,50	35,35	32,80	25,86	36,02
188_D	188	191285,65	443052,70	10,50	43,49	41,02	34,09	44,21
188_E	188	191285,65	443052,70	13,50	44,75	42,28	35,35	45,47
188_F	188	191285,65	443052,70	16,50	46,53	44,08	37,15	47,26
189_B	189	191292,05	443051,04	4,50	31,02	28,45	21,50	31,68
189_C	189	191292,05	443051,04	7,50	34,08	31,55	24,60	34,76
189_D	189	191292,05	443051,04	10,50	37,18	34,70	27,76	37,89
189_E	189	191292,05	443051,04	13,50	37,87	35,42	28,49	38,60
189_F	189	191292,05	443051,04	16,50	38,10	35,66	28,73	38,84
19_A	19	191369,39	443084,93	1,50	34,38	31,89	24,96	35,09
19_B	19	191369,39	443084,93	4,50	36,17	33,70	26,77	36,89
19_C	19	191369,39	443084,93	7,50	34,46	31,99	25,06	35,18
190_A	190	191307,84	443033,81	1,50	29,36	26,82	19,88	30,04
190_B	190	191307,84	443033,81	4,50	32,24	29,75	22,82	32,95
190_C	190	191307,84	443033,81	7,50	31,18	28,71	21,77	31,90
190_D	190	191307,84	443033,81	10,50	25,94	23,45	16,52	26,65
191_A	191	191300,87	443028,03	1,50	26,60	24,04	17,09	27,26
191_B	191	191300,87	443028,03	4,50	27,89	25,35	18,40	28,57
191_C	191	191300,87	443028,03	7,50	29,40	26,91	19,98	30,11
191_D	191	191300,87	443028,03	10,50	26,12	23,62	16,68	26,82
192_A	192	191294,07	443024,79	1,50	31,12	28,55	21,60	31,78
192_B	192	191294,07	443024,79	4,50	36,43	33,91	26,97	37,12
192_C	192	191294,07	443024,79	7,50	42,51	40,04	33,11	43,23
192_D	192	191294,07	443024,79	10,50	43,36	40,89	33,96	44,08
193_B	193	191301,23	443042,23	4,50	32,45	29,90	22,96	33,12
193_C	193	191301,23	443042,23	7,50	35,46	32,94	26,00	36,15
193_D	193	191301,23	443042,23	10,50	39,49	37,03	30,09	40,22
194_D	194	191305,91	443039,17	10,50	39,38	36,92	29,99	40,11
20_A	20	191186,95	443157,61	1,50	42,94	40,46	33,53	43,66
20_B	20	191186,95	443157,61	4,50	45,34	42,88	35,95	46,07
20_C	20	191186,95	443157,61	7,50	48,74	46,29	39,36	49,47
20001a_C	20001a	191202,72	443203,14	7,50	52,97	50,52	43,59	53,70
20001a_D	20001a	191202,72	443203,14	10,50	52,60	50,14	43,21	53,33
20001a_E	20001a	191202,72	443203,14	13,50	53,18	50,72	43,80	53,91
20001a_F	20001a	191202,72	443203,14	16,50	53,77	51,33	44,40	54,51
20001b_A	20001b	191203,10	443202,96	19,50	53,98	51,53	44,60	54,71
20001b_B	20001b	191203,10	443202,96	22,50	54,04	51,59	44,66	54,77
20001b_C	20001b	191203,10	443202,96	25,50	54,07	51,62	44,69	54,80
20001b_D	20001b	191203,10	443202,96	28,50	53,94	51,49	44,56	54,67
20001b_E	20001b	191203,10	443202,96	31,50	53,77	51,31	44,39	54,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20001b_F	20001b	191203,10	443202,96	34,50	53,72	51,26	44,34	54,45
20002a_C	20002a	191195,82	443202,81	7,50	56,33	53,89	46,97	57,07
20002a_D	20002a	191195,82	443202,81	10,50	55,82	53,38	46,45	56,56
20002a_E	20002a	191195,82	443202,81	13,50	56,29	53,85	46,93	57,03
20002a_F	20002a	191195,82	443202,81	16,50	57,17	54,74	47,82	57,92
20002b_A	20002b	191195,54	443202,31	19,50	57,44	55,00	48,07	58,18
20002b_B	20002b	191195,54	443202,31	22,50	57,55	55,11	48,18	58,29
20002b_C	20002b	191195,54	443202,31	25,50	57,62	55,17	48,24	58,35
20002b_D	20002b	191195,54	443202,31	28,50	57,40	54,95	48,03	58,14
20002b_E	20002b	191195,54	443202,31	31,50	57,37	54,92	48,00	58,11
20002b_F	20002b	191195,54	443202,31	34,50	57,38	54,94	48,01	58,12
20003a_C	20003a	191190,90	443193,11	7,50	55,93	53,49	46,56	56,67
20003a_D	20003a	191190,90	443193,11	10,50	55,64	53,21	46,28	56,39
20003a_E	20003a	191190,90	443193,11	13,50	56,02	53,58	46,66	56,76
20003a_F	20003a	191190,90	443193,11	16,50	56,99	54,55	47,63	57,73
20003b_A	20003b	191190,48	443192,33	19,50	57,37	54,94	48,01	58,12
20003b_B	20003b	191190,48	443192,33	22,50	57,54	55,10	48,17	58,28
20003b_C	20003b	191190,48	443192,33	25,50	57,55	55,11	48,19	58,29
20003b_D	20003b	191190,48	443192,33	28,50	57,30	54,86	47,93	58,04
20003b_E	20003b	191190,48	443192,33	31,50	57,33	54,89	47,96	58,07
20003b_F	20003b	191190,48	443192,33	34,50	57,35	54,91	47,98	58,09
20004a_C	20004a	191185,05	443181,54	7,50	55,17	52,73	45,80	55,91
20004a_D	20004a	191185,05	443181,54	10,50	56,32	53,89	46,96	57,07
20004a_E	20004a	191185,05	443181,54	13,50	55,50	53,07	46,14	56,25
20004a_F	20004a	191185,05	443181,54	16,50	56,68	54,26	47,33	57,43
20004b_A	20004b	191184,72	443180,88	19,50	57,18	54,75	47,82	57,93
20004b_B	20004b	191184,72	443180,88	22,50	57,36	54,93	48,00	58,11
20004b_C	20004b	191184,72	443180,88	25,50	57,43	54,99	48,06	58,17
20004b_D	20004b	191184,72	443180,88	28,50	57,17	54,73	47,80	57,91
20004b_E	20004b	191184,72	443180,88	31,50	57,21	54,77	47,84	57,95
20004b_F	20004b	191184,72	443180,88	34,50	57,31	54,86	47,94	58,05
20005a_C	20005a	191188,61	443174,45	7,50	50,56	48,13	41,20	51,31
20005a_D	20005a	191188,61	443174,45	10,50	52,06	49,63	42,70	52,81
20005a_E	20005a	191188,61	443174,45	13,50	51,12	48,69	41,76	51,87
20005a_F	20005a	191188,61	443174,45	16,50	52,14	49,72	42,80	52,90
20005b_A	20005b	191189,05	443174,17	19,50	52,74	50,32	43,40	53,50
20005b_B	20005b	191189,05	443174,17	22,50	53,08	50,65	43,74	53,83
20005b_C	20005b	191189,05	443174,17	25,50	53,18	50,76	43,83	53,93
20005b_D	20005b	191189,05	443174,17	28,50	53,17	50,74	43,81	53,92
20005b_E	20005b	191189,05	443174,17	31,50	53,24	50,81	43,89	53,99
20005b_F	20005b	191189,05	443174,17	34,50	53,63	51,20	44,27	54,38
20006a_C	20006a	191197,23	443175,33	7,50	39,25	36,79	29,86	39,98
20006a_D	20006a	191197,23	443175,33	10,50	41,63	39,18	32,26	42,37
20006a_E	20006a	191197,23	443175,33	13,50	40,04	37,58	30,65	40,77
20006a_F	20006a	191197,23	443175,33	16,50	37,77	35,32	28,39	38,50
20006b_A	20006b	191196,91	443174,67	19,50	36,06	33,60	26,67	36,79
20006b_B	20006b	191196,91	443174,67	22,50	36,54	34,09	27,16	37,27
20006b_C	20006b	191196,91	443174,67	25,50	37,01	34,56	27,63	37,74
20006b_D	20006b	191196,91	443174,67	28,50	31,29	28,83	21,89	32,02
20006b_E	20006b	191196,91	443174,67	31,50	32,42	29,96	23,03	33,15
20006b_F	20006b	191196,91	443174,67	34,50	33,03	30,58	23,65	33,76
20007a_C	20007a	191202,96	443187,01	7,50	38,52	36,06	29,14	39,25
20007a_D	20007a	191202,96	443187,01	10,50	39,75	37,28	30,36	40,48
20007a_E	20007a	191202,96	443187,01	13,50	37,96	35,50	28,57	38,69
20007a_F	20007a	191202,96	443187,01	16,50	35,95	33,49	26,56	36,68
20007b_A	20007b	191202,64	443186,37	19,50	34,72	32,26	25,33	35,45
20007b_B	20007b	191202,64	443186,37	22,50	35,23	32,77	25,84	35,96
20007b_C	20007b	191202,64	443186,37	25,50	35,69	33,23	26,30	36,42
20007b_D	20007b	191202,64	443186,37	28,50	31,79	29,32	22,39	32,51
20007b_E	20007b	191202,64	443186,37	31,50	32,86	30,40	23,47	33,59
20007b_F	20007b	191202,64	443186,37	34,50	33,79	31,33	24,41	34,52
20008a_C	20008a	191208,00	443196,60	7,50	37,23	34,76	27,83	37,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20008a_D	20008a	191208,00	443196,60	10,50	38,75	36,30	29,37	39,48
20008a_E	20008a	191208,00	443196,60	13,50	37,12	34,66	27,74	37,85
20008a_F	20008a	191208,00	443196,60	16,50	36,90	34,44	27,52	37,63
20008b_A	20008b	191207,72	443196,10	19,50	34,81	32,35	25,42	35,54
20008b_B	20008b	191207,72	443196,10	22,50	35,27	32,82	25,89	36,00
20008b_C	20008b	191207,72	443196,10	25,50	35,69	33,24	26,31	36,42
20008b_D	20008b	191207,72	443196,10	28,50	32,02	29,56	22,63	32,75
20008b_E	20008b	191207,72	443196,10	31,50	32,67	30,21	23,29	33,40
20008b_F	20008b	191207,72	443196,10	34,50	33,30	30,85	23,93	34,04
203_A	203	191230,21	443054,61	1,50	33,32	30,78	23,84	34,00
203_B	203	191230,21	443054,61	4,50	34,12	31,58	24,63	34,80
203_C	203	191230,21	443054,61	7,50	36,51	33,99	27,05	37,20
203_D	203	191230,21	443054,61	10,50	39,60	37,11	30,18	40,31
203_E	203	191230,21	443054,61	13,50	43,11	40,64	33,71	43,83
204_C	204	191236,45	443051,97	7,50	34,99	32,45	25,51	35,67
204_D	204	191236,45	443051,97	10,50	39,60	37,12	30,18	40,31
204_E	204	191236,45	443051,97	13,50	42,25	39,79	32,86	42,98
205_B	205	191239,32	443045,75	4,50	30,93	28,41	21,47	31,62
205_C	205	191239,32	443045,75	7,50	28,81	26,32	19,39	29,52
205_D	205	191239,32	443045,75	10,50	25,57	23,09	16,16	26,29
205_E	205	191239,32	443045,75	13,50	22,67	20,17	13,23	23,37
206_B	206	191235,24	443041,40	4,50	28,81	26,29	19,35	29,50
206_C	206	191235,24	443041,40	7,50	27,79	25,29	18,36	28,50
206_D	206	191235,24	443041,40	10,50	24,42	21,95	15,02	25,14
206_E	206	191235,24	443041,40	13,50	22,19	19,70	12,77	22,90
207_A	207	191231,08	443037,02	1,50	29,91	27,40	20,46	30,61
207_B	207	191231,08	443037,02	4,50	31,09	28,59	21,65	31,79
207_C	207	191231,08	443037,02	7,50	30,08	27,59	20,65	30,79
207_D	207	191231,08	443037,02	10,50	27,41	24,95	18,02	28,14
207_E	207	191231,08	443037,02	13,50	22,88	20,40	13,46	23,59
208_A	208	191222,69	443041,30	1,50	45,10	42,63	35,70	45,82
208_B	208	191222,69	443041,30	4,50	46,78	44,32	37,39	47,51
208_C	208	191222,69	443041,30	7,50	47,85	45,39	38,46	48,58
208_D	208	191222,69	443041,30	10,50	48,20	45,75	38,82	48,93
208_E	208	191222,69	443041,30	13,50	48,48	46,03	39,10	49,21
209_E	209	191220,46	443052,13	13,50	48,23	45,78	38,85	48,96
21_B	21	191180,19	443149,32	4,50	34,58	32,08	25,14	35,28
21_C	21	191180,19	443149,32	7,50	37,89	35,39	28,46	38,60
210_A	210	191226,85	443054,83	1,50	33,51	30,97	24,03	34,19
210_B	210	191226,85	443054,83	4,50	34,44	31,90	24,96	35,12
210_C	210	191226,85	443054,83	7,50	37,06	34,55	27,61	37,76
210_D	210	191226,85	443054,83	10,50	40,10	37,62	30,69	40,82
210_E	210	191226,85	443054,83	13,50	43,37	40,91	33,98	44,10
211_A	211	191203,36	443080,40	1,50	31,52	29,00	22,06	32,21
211_B	211	191203,36	443080,40	4,50	32,38	29,85	22,90	33,06
211_C	211	191203,36	443080,40	7,50	35,41	32,92	25,99	36,12
211_D	211	191203,36	443080,40	10,50	39,09	36,61	29,68	39,81
211_E	211	191203,36	443080,40	13,50	41,05	38,58	31,65	41,77
211_F	211	191203,36	443080,40	16,50	42,48	40,01	33,08	43,20
212_A	212	191208,64	443075,43	1,50	32,22	29,67	22,73	32,89
212_B	212	191208,64	443075,43	4,50	34,32	31,77	24,82	34,99
212_C	212	191208,64	443075,43	7,50	37,33	34,84	27,90	38,04
212_D	212	191208,64	443075,43	10,50	39,37	36,89	29,96	40,09
212_E	212	191208,64	443075,43	13,50	41,01	38,54	31,61	41,73
212_F	212	191208,64	443075,43	16,50	42,03	39,57	32,64	42,76
213_E	213	191205,74	443067,72	13,50	36,95	34,51	27,58	37,69
213_F	213	191205,74	443067,72	16,50	18,36	15,86	8,92	19,06
214_A	214	191196,81	443065,68	1,50	45,80	43,34	36,40	46,53
214_B	214	191196,81	443065,68	4,50	47,50	45,04	38,11	48,23
214_C	214	191196,81	443065,68	7,50	49,12	46,66	39,73	49,85
214_D	214	191196,81	443065,68	10,50	49,72	47,27	40,35	50,46
214_E	214	191196,81	443065,68	13,50	49,90	47,45	40,52	50,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
214_F	214	191196,81	443065,68	16,50	50,41	47,96	41,04	51,15
215_B	215	191191,54	443070,66	4,50	47,68	45,21	38,28	48,40
215_C	215	191191,54	443070,66	7,50	49,39	46,94	40,01	50,12
215_D	215	191191,54	443070,66	10,50	49,96	47,52	40,59	50,70
215_E	215	191191,54	443070,66	13,50	50,13	47,68	40,75	50,86
215_F	215	191191,54	443070,66	16,50	50,70	48,26	41,33	51,44
216_A	216	191187,45	443074,51	1,50	46,30	43,84	36,90	47,03
216_B	216	191187,45	443074,51	4,50	47,95	45,49	38,56	48,68
216_C	216	191187,45	443074,51	7,50	49,67	47,22	40,30	50,41
216_D	216	191187,45	443074,51	10,50	50,38	47,94	41,01	51,12
216_E	216	191187,45	443074,51	13,50	50,65	48,20	41,28	51,39
216_F	216	191187,45	443074,51	16,50	50,95	48,51	41,58	51,69
217_E	217	191190,19	443082,50	13,50	50,33	47,89	40,96	51,07
217_F	217	191190,19	443082,50	16,50	50,49	48,05	41,12	51,23
218_E	218	191197,94	443085,66	13,50	40,56	38,09	31,15	41,28
218_F	218	191197,94	443085,66	16,50	41,99	39,53	32,60	42,72
219_A	219	191201,71	443084,59	1,50	29,09	26,55	19,61	29,77
219_B	219	191201,71	443084,59	4,50	30,41	27,90	20,96	31,11
219_C	219	191201,71	443084,59	7,50	34,48	32,02	25,09	35,21
219_D	219	191201,71	443084,59	10,50	35,55	33,09	26,16	36,28
22_A	22	191191,14	443154,20	1,50	42,58	40,10	33,17	43,30
22_B	22	191191,14	443154,20	4,50	44,96	42,50	35,57	45,69
22_C	22	191191,14	443154,20	7,50	48,06	45,61	38,69	48,80
220_A	220	191183,81	443077,94	1,50	46,24	43,77	36,84	46,96
220_B	220	191183,81	443077,94	4,50	47,74	45,27	38,34	48,46
220_C	220	191183,81	443077,94	7,50	49,68	47,23	40,30	50,41
220_D	220	191183,81	443077,94	10,50	50,44	47,99	41,06	51,17
221_A	221	191187,85	443084,76	1,50	45,93	43,46	36,53	46,65
221_B	221	191187,85	443084,76	4,50	47,49	45,02	38,09	48,21
221_C	221	191187,85	443084,76	7,50	49,38	46,93	40,01	50,12
221_D	221	191187,85	443084,76	10,50	50,15	47,70	40,77	50,88
222_A	222	191194,37	443091,67	1,50	45,14	42,67	35,74	45,86
222_B	222	191194,37	443091,67	4,50	46,79	44,32	37,39	47,51
222_C	222	191194,37	443091,67	7,50	48,84	46,38	39,45	49,57
222_D	222	191194,37	443091,67	10,50	49,34	46,88	39,95	50,07
223_D	223	191199,43	443089,60	10,50	39,62	37,14	30,21	40,34
224_B	224	191153,61	443123,95	4,50	33,01	30,53	23,59	33,72
224_C	224	191153,61	443123,95	7,50	33,60	31,12	24,18	34,31
224_D	224	191153,61	443123,95	10,50	36,47	34,01	27,08	37,20
224_E	224	191153,61	443123,95	13,50	38,69	36,23	29,31	39,42
227_B	227	191145,68	443113,87	4,50	48,72	46,25	39,32	49,44
227_C	227	191145,68	443113,87	7,50	51,05	48,58	41,65	51,77
227_D	227	191145,68	443113,87	10,50	53,42	50,98	44,05	54,16
227_E	227	191145,68	443113,87	13,50	53,70	51,27	44,34	54,45
229_B	229	191142,10	443117,25	4,50	48,72	46,25	39,31	49,44
229_C	229	191142,10	443117,25	7,50	51,05	48,59	41,66	51,78
229_D	229	191142,10	443117,25	10,50	53,76	51,32	44,39	54,50
229_E	229	191142,10	443117,25	13,50	54,04	51,60	44,68	54,78
23_B	23	191184,37	443145,91	4,50	34,93	32,41	25,47	35,62
23_C	23	191184,37	443145,91	7,50	38,16	35,65	28,71	38,86
230_B	230	191136,98	443122,24	4,50	48,82	46,34	39,41	49,54
230_C	230	191136,98	443122,24	7,50	51,23	48,77	41,84	51,96
230_D	230	191136,98	443122,24	10,50	54,35	51,91	44,99	55,09
230_E	230	191136,98	443122,24	13,50	54,71	52,27	45,35	55,45
231_A	231	191133,66	443127,69	1,50	48,81	46,32	39,39	49,52
231_B	231	191133,66	443127,69	4,50	51,19	48,71	41,78	51,91
231_C	231	191133,66	443127,69	7,50	54,01	51,55	44,62	54,74
231_D	231	191133,66	443127,69	10,50	57,52	55,08	48,16	58,26
231_E	231	191133,66	443127,69	13,50	56,56	54,13	47,20	57,31
232_B	232	191162,59	443119,50	4,50	34,56	32,09	25,16	35,28
232_C	232	191162,59	443119,50	7,50	35,46	32,97	26,04	36,17
232_D	232	191162,59	443119,50	10,50	37,04	34,53	27,59	37,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
233_A	233	191168,30	443117,08	1,50	33,10	30,61	23,68	33,81
233_B	233	191168,30	443117,08	4,50	33,44	30,93	24,00	34,14
233_C	233	191168,30	443117,08	7,50	35,20	32,67	25,73	35,89
233_D	233	191168,30	443117,08	10,50	37,81	35,33	28,40	38,53
234_A	234	191164,60	443107,65	1,50	42,01	39,55	32,62	42,74
234_B	234	191164,60	443107,65	4,50	43,06	40,60	33,67	43,79
234_C	234	191164,60	443107,65	7,50	43,45	40,98	34,05	44,17
234_D	234	191164,60	443107,65	10,50	44,51	42,05	35,12	45,24
235_A	235	191155,68	443104,45	1,50	46,83	44,35	37,42	47,55
235_B	235	191155,68	443104,45	4,50	48,41	45,95	39,02	49,14
235_C	235	191155,68	443104,45	7,50	50,74	48,29	41,36	51,47
235_D	235	191155,68	443104,45	10,50	52,50	50,06	43,13	53,24
236_B	236	191151,92	443107,99	4,50	48,51	46,04	39,11	49,23
236_C	236	191151,92	443107,99	7,50	50,71	48,26	41,33	51,44
236_D	236	191151,92	443107,99	10,50	52,90	50,46	43,53	53,64
237_B	237	191148,41	443111,30	4,50	48,60	46,13	39,19	49,32
237_C	237	191148,41	443111,30	7,50	50,92	48,46	41,54	51,65
237_D	237	191148,41	443111,30	10,50	53,15	50,71	43,78	53,89
238_B	238	191156,70	443121,07	4,50	32,99	30,50	23,57	33,70
238_C	238	191156,70	443121,07	7,50	33,60	31,11	24,18	34,31
238_D	238	191156,70	443121,07	10,50	36,05	33,58	26,65	36,77
239_C	239	191281,53	443090,08	7,50	31,76	29,24	22,29	32,45
239_D	239	191281,53	443090,08	10,50	32,15	29,68	22,74	32,87
24_A	24	191195,32	443150,79	1,50	42,27	39,80	32,86	42,99
24_B	24	191195,32	443150,79	4,50	44,66	42,19	35,26	45,38
24_C	24	191195,32	443150,79	7,50	47,55	45,11	38,18	48,29
240_B	240	191276,44	443087,07	4,50	29,87	27,34	20,40	30,56
240_C	240	191276,44	443087,07	7,50	31,00	28,47	21,52	31,68
240_D	240	191276,44	443087,07	10,50	33,85	31,33	24,38	34,54
241_B	241	191273,76	443087,62	4,50	27,47	24,94	18,00	28,16
241_C	241	191273,76	443087,62	7,50	28,89	26,37	19,43	29,58
241_D	241	191273,76	443087,62	10,50	30,50	28,04	21,11	31,23
242_B	242	191271,30	443084,99	4,50	27,22	24,68	17,73	27,90
242_C	242	191271,30	443084,99	7,50	28,53	26,00	19,05	29,21
242_D	242	191271,30	443084,99	10,50	28,21	25,70	18,76	28,91
243_A	243	191259,95	443095,07	1,50	34,93	32,37	25,43	35,60
243_B	243	191259,95	443095,07	4,50	38,95	36,44	29,50	39,65
243_C	243	191259,95	443095,07	7,50	43,23	40,76	33,83	43,95
243_D	243	191259,95	443095,07	10,50	45,28	42,82	35,89	46,01
244_B	244	191263,47	443098,86	4,50	39,42	36,92	29,98	40,12
244_C	244	191263,47	443098,86	7,50	43,66	41,20	34,27	44,39
244_D	244	191263,47	443098,86	10,50	45,15	42,69	35,76	45,88
245_A	245	191267,11	443102,87	1,50	35,07	32,52	25,57	35,74
245_B	245	191267,11	443102,87	4,50	39,34	36,84	29,90	40,04
245_C	245	191267,11	443102,87	7,50	43,63	41,17	34,24	44,36
245_D	245	191267,11	443102,87	10,50	45,37	42,91	35,98	46,10
246_A	246	191276,79	443099,75	1,50	32,83	30,29	23,35	33,51
246_B	246	191276,79	443099,75	4,50	37,74	35,27	28,34	38,46
246_C	246	191276,79	443099,75	7,50	40,24	37,78	30,85	40,97
246_D	246	191276,79	443099,75	10,50	42,05	39,59	32,66	42,78
247_B	247	191267,56	443080,95	4,50	27,61	25,06	18,12	28,28
247_C	247	191267,56	443080,95	7,50	28,10	25,57	18,62	28,78
247_D	247	191267,56	443080,95	10,50	28,41	25,90	18,96	29,11
247_E	247	191267,56	443080,95	13,50	30,25	27,75	20,82	30,96
248_B	248	191266,14	443075,20	4,50	27,85	25,33	18,39	28,54
248_C	248	191266,14	443075,20	7,50	27,97	25,44	18,50	28,66
248_D	248	191266,14	443075,20	10,50	28,55	26,01	19,06	29,23
248_E	248	191266,14	443075,20	13,50	31,43	28,91	21,98	32,12
249_D	249	191263,96	443069,47	10,50	28,50	25,98	19,03	29,19
249_E	249	191263,96	443069,47	13,50	33,57	31,11	24,18	34,30
25_B	25	191188,56	443142,49	4,50	35,28	32,75	25,80	35,96
25_C	25	191188,56	443142,49	7,50	38,74	36,23	29,29	39,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_A	250	191253,52	443073,65	1,50	32,17	29,63	22,68	32,85
250_B	250	191253,52	443073,65	4,50	34,70	32,18	25,23	35,39
250_C	250	191253,52	443073,65	7,50	36,28	33,76	26,82	36,97
250_D	250	191253,52	443073,65	10,50	39,43	36,94	30,01	40,14
250_E	250	191253,52	443073,65	13,50	43,95	41,49	34,57	44,68
251_A	251	191249,16	443083,35	1,50	35,41	32,86	25,92	36,08
251_B	251	191249,16	443083,35	4,50	39,00	36,49	29,55	39,70
251_C	251	191249,16	443083,35	7,50	43,04	40,58	33,65	43,77
251_D	251	191249,16	443083,35	10,50	45,75	43,30	36,37	46,48
251_E	251	191249,16	443083,35	13,50	46,72	44,27	37,34	47,45
252_B	252	191252,68	443087,18	4,50	38,94	36,44	29,50	39,64
252_C	252	191252,68	443087,18	7,50	43,78	41,32	34,39	44,51
252_D	252	191252,68	443087,18	10,50	45,60	43,15	36,22	46,33
252_E	252	191252,68	443087,18	13,50	46,57	44,13	37,20	47,31
253_A	253	191256,22	443091,04	1,50	35,13	32,58	25,63	35,80
253_B	253	191256,22	443091,04	4,50	39,57	37,07	30,14	40,28
253_C	253	191256,22	443091,04	7,50	44,13	41,68	34,75	44,86
253_D	253	191256,22	443091,04	10,50	45,75	43,30	36,38	46,49
253_E	253	191256,22	443091,04	13,50	46,52	44,07	37,15	47,26
254_E	254	191263,95	443088,23	13,50	42,81	40,37	33,44	43,55
255_A	255	191303,53	443114,74	1,50	27,37	24,87	17,93	28,07
255_B	255	191303,53	443114,74	4,50	25,68	23,13	16,18	26,35
255_C	255	191303,53	443114,74	7,50	27,25	24,70	17,75	27,92
255_D	255	191303,53	443114,74	10,50	30,42	27,91	20,97	31,12
255_E	255	191303,53	443114,74	13,50	33,40	30,93	24,00	34,12
256_A	256	191301,09	443109,91	1,50	27,57	25,08	18,15	28,28
256_B	256	191301,09	443109,91	4,50	24,96	22,45	15,50	25,65
256_C	256	191301,09	443109,91	7,50	25,22	22,69	15,75	25,91
256_D	256	191301,09	443109,91	10,50	26,62	24,08	17,13	27,30
256_E	256	191301,09	443109,91	13,50	24,87	22,31	15,37	25,54
257_B	257	191302,05	443106,47	4,50	26,00	23,50	16,57	26,71
257_C	257	191302,05	443106,47	7,50	26,37	23,85	16,92	27,06
257_D	257	191302,05	443106,47	10,50	27,39	24,85	17,91	28,07
257_E	257	191302,05	443106,47	13,50	30,41	27,86	20,91	31,08
258_D	258	191303,27	443103,11	10,50	32,15	29,62	22,68	32,84
258_E	258	191303,27	443103,11	13,50	35,78	33,33	26,40	36,51
259_D	259	191300,89	443098,43	10,50	34,34	31,85	24,91	35,05
259_E	259	191300,89	443098,43	13,50	35,73	33,26	26,33	36,45
26_A	26	191199,51	443147,37	1,50	41,61	39,13	32,20	42,33
26_B	26	191199,51	443147,37	4,50	44,08	41,62	34,69	44,81
26_C	26	191199,51	443147,37	7,50	47,09	44,65	37,72	47,83
260_A	260	191293,66	443098,73	1,50	29,87	27,32	20,37	30,54
260_B	260	191293,66	443098,73	4,50	31,43	28,88	21,93	32,10
260_C	260	191293,66	443098,73	7,50	33,95	31,40	24,46	34,62
260_D	260	191293,66	443098,73	10,50	37,30	34,79	27,85	38,00
260_E	260	191293,66	443098,73	13,50	41,44	38,98	32,05	42,17
261_A	261	191288,73	443103,60	1,50	34,10	31,57	24,63	34,79
261_B	261	191288,73	443103,60	4,50	38,66	36,19	29,26	39,38
261_C	261	191288,73	443103,60	7,50	40,79	38,33	31,40	41,52
261_D	261	191288,73	443103,60	10,50	42,55	40,09	33,16	43,28
261_E	261	191288,73	443103,60	13,50	44,32	41,87	34,94	45,05
262_B	262	191291,46	443108,95	4,50	38,12	35,63	28,70	38,83
262_C	262	191291,46	443108,95	7,50	41,07	38,60	31,67	41,79
262_D	262	191291,46	443108,95	10,50	41,70	39,23	32,29	42,42
262_E	262	191291,46	443108,95	13,50	44,17	41,72	34,80	44,91
264_A	264	191293,78	443113,60	1,50	33,31	30,78	23,84	34,00
264_B	264	191293,78	443113,60	4,50	37,46	34,97	28,03	38,17
264_C	264	191293,78	443113,60	7,50	40,02	37,54	30,61	40,74
264_D	264	191293,78	443113,60	10,50	41,37	38,89	31,96	42,09
264_E	264	191293,78	443113,60	13,50	44,33	41,88	34,95	45,06
265_A	265	191296,22	443118,43	1,50	30,93	28,40	21,45	31,61
265_B	265	191296,22	443118,43	4,50	33,16	30,64	23,70	33,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_C	265	191296,22	443118,43	7,50	35,08	32,55	25,61	35,77
265_D	265	191296,22	443118,43	10,50	39,40	36,90	29,97	40,11
265_E	265	191296,22	443118,43	13,50	44,60	42,15	35,22	45,33
266_C	266	191301,57	443119,93	7,50	31,76	29,22	22,27	32,44
266_D	266	191301,57	443119,93	10,50	35,88	33,39	26,45	36,59
266_E	266	191301,57	443119,93	13,50	40,75	38,31	31,38	41,49
267_A	267	191359,59	443076,77	1,50	34,78	32,30	25,36	35,49
267_B	267	191359,59	443076,77	4,50	36,19	33,71	26,78	36,91
267_C	267	191359,59	443076,77	7,50	34,01	31,53	24,60	34,73
267_D	267	191359,59	443076,77	10,50	26,63	24,14	17,21	27,34
268_A	268	191354,36	443072,41	1,50	34,80	32,31	25,38	35,51
268_B	268	191354,36	443072,41	4,50	36,33	33,86	26,93	37,05
268_C	268	191354,36	443072,41	7,50	34,48	32,00	25,07	35,20
268_D	268	191354,36	443072,41	10,50	26,61	24,11	17,17	27,31
269_A	269	191344,57	443073,09	1,50	34,59	32,10	25,16	35,30
269_B	269	191344,57	443073,09	4,50	35,86	33,37	26,44	36,57
269_C	269	191344,57	443073,09	7,50	34,07	31,57	24,63	34,77
269_D	269	191344,57	443073,09	10,50	32,21	29,69	22,75	32,90
27_B	27	191192,74	443139,08	4,50	38,36	35,87	28,93	39,07
27_C	27	191192,74	443139,08	7,50	40,70	38,22	31,28	41,41
270_D	270	191339,64	443079,86	10,50	36,76	34,26	27,33	37,47
271_D	271	191342,42	443085,41	10,50	38,01	35,52	28,58	38,72
272_D	272	191352,67	443083,17	10,50	34,99	32,50	25,57	35,70
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	38,64	36,17	29,24	39,36
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	39,58	37,11	30,19	40,31
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	39,48	37,02	30,09	40,21
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	38,14	35,68	28,75	38,87
274_B	274	191351,43	443110,63	4,50	30,11	27,55	20,60	30,77
274_C	274	191351,43	443110,63	7,50	31,90	29,36	22,42	32,58
274_D	274	191351,43	443110,63	10,50	34,63	32,14	25,20	35,34
274_E	274	191351,43	443110,63	13,50	40,03	37,57	30,64	40,76
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	32,55	30,08	23,14	33,27
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	29,38	26,89	19,95	30,09
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	33,08	30,62	23,69	33,81
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	41,88	39,42	32,49	42,61
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	37,20	34,72	27,79	37,92
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	38,16	35,69	28,76	38,88
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	37,83	35,37	28,44	38,56
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	37,16	34,70	27,77	37,89
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	36,87	34,41	27,48	37,60
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	35,98	33,51	26,58	36,70
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	32,59	30,10	23,17	33,30
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	26,94	24,44	17,50	27,64
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	21,47	18,94	12,00	22,16
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	22,94	20,44	13,50	23,64
279_F	279	191372,52	443099,90	16,50	40,52	38,06	31,13	41,25
28_B	28	191168,79	443124,12	4,50	34,60	32,10	25,17	35,31
28_C	28	191168,79	443124,12	7,50	36,10	33,59	26,65	36,80
280_B	280	191366,44	443096,36	4,50	31,56	29,01	22,07	32,23
280_C	280	191366,44	443096,36	7,50	33,87	31,35	24,40	34,56
280_D	280	191366,44	443096,36	10,50	37,76	35,28	28,35	38,48
280_E	280	191366,44	443096,36	13,50	41,83	39,37	32,44	42,56
281_B	281	191376,88	443090,98	4,50	36,02	33,54	26,61	36,74
281_C	281	191376,88	443090,98	7,50	33,94	31,46	24,53	34,66
281_D	281	191376,88	443090,98	10,50	26,16	23,65	16,71	26,86
281_E	281	191376,88	443090,98	13,50	24,32	21,81	14,87	25,02
282_D	282	191366,50	443089,34	10,50	35,90	33,41	26,48	36,61
282_E	282	191366,50	443089,34	13,50	38,89	36,43	29,50	39,62
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	32,97	30,49	23,56	33,69
284_C	284	191303,08	443127,19	7,50	32,27	29,72	22,77	32,94
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	31,83	29,28	22,33	32,50
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	34,99	32,46	25,52	35,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	286	191309,40	443144,72	1,50	34,77	32,28	25,35	35,48
286_B	286	191309,40	443144,72	4,50	36,94	34,47	27,54	37,66
286_C	286	191309,40	443144,72	7,50	38,52	36,04	29,12	39,24
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	38,86	36,38	29,45	39,58
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	40,42	37,96	31,03	41,15
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	41,52	39,06	32,13	42,25
288_A	288	191260,70	443124,83	1,50	30,85	28,33	21,39	31,54
288_B	288	191260,70	443124,83	4,50	33,96	31,47	24,54	34,67
289_A	289	191246,77	443131,99	1,50	36,27	33,73	26,79	36,95
289_B	289	191246,77	443131,99	4,50	41,91	39,43	32,50	42,63
29_A	29	191175,19	443115,54	1,50	42,90	40,43	33,50	43,62
29_B	29	191175,19	443115,54	4,50	44,09	41,63	34,70	44,82
29_C	29	191175,19	443115,54	7,50	44,42	41,96	35,03	45,15
290_A	290	191316,95	443120,11	19,50	43,75	41,30	34,38	44,49
290_B	290	191316,95	443120,11	22,50	45,60	43,15	36,22	46,33
290_C	290	191316,95	443120,11	25,50	46,25	43,81	36,88	46,99
290_D	290	191316,95	443120,11	28,50	46,54	44,09	37,17	47,28
290_E	290	191316,95	443120,11	31,50	46,72	44,28	37,35	47,46
290_F	290	191316,95	443120,11	34,50	46,95	44,51	37,59	47,69
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	46,05	43,60	36,67	46,78
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	47,47	45,02	38,10	48,21
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	47,90	45,46	38,53	48,64
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	48,21	45,77	38,84	48,95
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	48,64	46,20	39,28	49,38
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	48,77	46,33	39,40	49,51
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	41,90	39,45	32,52	42,63
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	42,41	39,96	33,04	43,15
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	42,84	40,39	33,46	43,57
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	43,10	40,66	33,73	43,84
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	43,58	41,14	34,21	44,32
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	43,71	41,27	34,34	44,45
293_A	293	191333,42	443122,51	19,50	29,32	26,85	19,91	30,04
293_B	293	191333,42	443122,51	22,50	29,50	27,03	20,10	30,22
293_C	293	191333,42	443122,51	25,50	28,98	26,52	19,59	29,71
293_D	293	191333,42	443122,51	28,50	--	--	--	--
293_E	293	191333,42	443122,51	31,50	--	--	--	--
293_F	293	191333,42	443122,51	34,50	--	--	--	--
298_A	298	191142,87	443139,02	19,50	58,64	56,21	49,29	59,39
298_B	298	191142,87	443139,02	22,50	58,63	56,20	49,27	59,38
298_C	298	191142,87	443139,02	25,50	58,65	56,21	49,29	59,39
298_D	298	191142,87	443139,02	28,50	58,66	56,22	49,29	59,40
299_A	299	191157,69	443143,58	19,50	54,05	51,62	44,70	54,80
299_B	299	191157,69	443143,58	22,50	54,27	51,84	44,91	55,02
299_C	299	191157,69	443143,58	25,50	54,03	51,58	44,66	54,77
299_D	299	191157,69	443143,58	28,50	54,04	51,60	44,67	54,78
30_A	30	191169,74	443118,16	1,50	35,99	33,53	26,60	36,72
30_B	30	191169,74	443118,16	4,50	37,11	34,65	27,71	37,84
30_C	30	191169,74	443118,16	7,50	38,69	36,23	29,29	39,42
300_A	300	191158,48	443130,95	19,50	39,09	36,64	29,72	39,83
300_B	300	191158,48	443130,95	22,50	39,51	37,07	30,15	40,25
300_C	300	191158,48	443130,95	25,50	37,64	35,20	28,27	38,38
300_D	300	191158,48	443130,95	28,50	35,62	33,14	26,21	36,34
301_A	301	191150,42	443121,09	19,50	37,95	35,50	28,57	38,68
301_B	301	191150,42	443121,09	22,50	38,10	35,65	28,73	38,84
301_C	301	191150,42	443121,09	25,50	35,12	32,65	25,71	35,84
301_D	301	191150,42	443121,09	28,50	35,29	32,81	25,88	36,01
302_A	302	191141,19	443123,37	19,50	55,30	52,87	45,95	56,05
302_B	302	191141,19	443123,37	22,50	55,48	53,04	46,12	56,22
302_C	302	191141,19	443123,37	25,50	55,43	53,00	46,07	56,18
302_D	302	191141,19	443123,37	28,50	55,41	52,97	46,04	56,15
303_A	303	191297,81	443044,11	19,50	38,20	35,76	28,83	38,94
303_B	303	191297,81	443044,11	22,50	38,63	36,17	29,24	39,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_C	303	191297,81	443044,11	25,50	38,94	36,49	29,56	39,67
303_D	303	191297,81	443044,11	28,50	39,09	36,64	29,71	39,82
304_A	304	191302,36	443038,28	19,50	38,55	36,10	29,17	39,28
304_B	304	191302,36	443038,28	22,50	38,95	36,50	29,57	39,68
304_C	304	191302,36	443038,28	25,50	39,39	36,93	30,00	40,12
304_D	304	191302,36	443038,28	28,50	39,63	37,17	30,24	40,36
305_A	305	191298,79	443030,68	19,50	19,44	16,94	10,00	20,14
305_B	305	191298,79	443030,68	22,50	20,56	18,08	11,15	21,28
305_C	305	191298,79	443030,68	25,50	--	--	--	--
305_D	305	191298,79	443030,68	28,50	--	--	--	--
306_A	306	191290,72	443028,83	19,50	45,97	43,51	36,58	46,70
306_B	306	191290,72	443028,83	22,50	46,32	43,86	36,93	47,05
306_C	306	191290,72	443028,83	25,50	47,27	44,82	37,89	48,00
306_D	306	191290,72	443028,83	28,50	47,63	45,17	38,25	48,36
307_A	307	191286,04	443034,46	19,50	45,83	43,37	36,44	46,56
307_B	307	191286,04	443034,46	22,50	46,34	43,89	36,96	47,07
307_C	307	191286,04	443034,46	25,50	47,43	44,99	38,06	48,17
307_D	307	191286,04	443034,46	28,50	47,69	45,24	38,32	48,43
308_A	308	191282,20	443039,06	19,50	46,09	43,63	36,70	46,82
308_B	308	191282,20	443039,06	22,50	46,59	44,13	37,20	47,32
308_C	308	191282,20	443039,06	25,50	47,66	45,21	38,29	48,40
308_D	308	191282,20	443039,06	28,50	48,01	45,56	38,63	48,74
309_A	309	191278,82	443043,14	19,50	46,00	43,54	36,61	46,73
309_B	309	191278,82	443043,14	22,50	46,53	44,08	37,15	47,26
309_C	309	191278,82	443043,14	25,50	47,83	45,38	38,45	48,56
309_D	309	191278,82	443043,14	28,50	48,08	45,63	38,71	48,82
31_B	31	191173,12	443127,35	4,50	34,70	32,19	25,26	35,40
31_C	31	191173,12	443127,35	7,50	36,42	33,90	26,96	37,11
310_A	310	191279,88	443047,91	19,50	46,90	44,45	37,52	47,63
310_B	310	191279,88	443047,91	22,50	47,46	45,00	38,07	48,19
310_C	310	191279,88	443047,91	25,50	48,58	46,12	39,20	49,31
310_D	310	191279,88	443047,91	28,50	48,76	46,31	39,39	49,50
311_A	311	191285,65	443052,70	19,50	46,94	44,48	37,55	47,67
311_B	311	191285,65	443052,70	22,50	47,53	45,07	38,14	48,26
311_C	311	191285,65	443052,70	25,50	48,60	46,15	39,22	49,33
311_D	311	191285,65	443052,70	28,50	48,77	46,32	39,40	49,51
312_A	312	191292,05	443051,04	19,50	38,70	36,26	29,33	39,44
312_B	312	191292,05	443051,04	22,50	39,11	36,67	29,74	39,85
312_C	312	191292,05	443051,04	25,50	39,36	36,91	29,98	40,09
312_D	312	191292,05	443051,04	28,50	39,29	36,84	29,91	40,02
313_A	313	191203,36	443080,40	19,50	44,56	42,11	35,18	45,29
314_A	314	191208,64	443075,43	19,50	43,66	41,21	34,28	44,39
315_A	315	191205,74	443067,72	19,50	18,08	15,56	8,62	18,77
316_A	316	191196,81	443065,68	19,50	50,33	47,88	40,95	51,06
317_A	317	191191,54	443070,66	19,50	50,64	48,19	41,26	51,37
318_A	318	191187,45	443074,51	19,50	51,02	48,57	41,65	51,76
319_A	319	191190,19	443082,50	19,50	51,63	49,18	42,26	52,37
32_A	32	191179,52	443118,77	1,50	42,92	40,46	33,53	43,65
32_B	32	191179,52	443118,77	4,50	44,12	41,66	34,73	44,85
32_C	32	191179,52	443118,77	7,50	44,60	42,14	35,21	45,33
320_A	320	191197,94	443085,66	19,50	45,08	42,63	35,71	45,82
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	42,57	40,11	33,18	43,30
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	43,43	40,97	34,04	44,16
322_A	322	191382,92	443112,44	19,50	37,24	34,77	27,84	37,96
322_B	322	191382,92	443112,44	22,50	37,68	35,21	28,28	38,40
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	21,20	18,71	11,77	21,91
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	21,74	19,24	12,31	22,45
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	41,28	38,82	31,90	42,01
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	42,02	39,56	32,63	42,75
33_B	33	191177,45	443130,58	4,50	34,92	32,41	25,47	35,62
33_C	33	191177,45	443130,58	7,50	36,84	34,31	27,37	37,53
34_A	34	191183,85	443122,00	1,50	42,95	40,48	33,55	43,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	34	191183,85	443122,00	4,50	44,15	41,69	34,76	44,88
34_C	34	191183,85	443122,00	7,50	44,86	42,40	35,47	45,59
35_B	35	191182,00	443133,97	4,50	35,28	32,76	25,82	35,97
35_C	35	191182,00	443133,97	7,50	37,34	34,81	27,87	38,03
36_A	36	191188,71	443132,32	1,50	34,79	32,27	25,33	35,48
36_B	36	191188,71	443132,32	4,50	36,40	33,87	26,93	37,09
36_C	36	191188,71	443132,32	7,50	39,00	36,50	29,56	39,70
37_A	37	191189,45	443126,18	1,50	43,13	40,66	33,73	43,85
37_B	37	191189,45	443126,18	4,50	44,33	41,86	34,93	45,05
37_C	37	191189,45	443126,18	7,50	45,18	42,72	35,79	45,91
38_B	38	191306,70	443104,14	4,50	26,80	24,28	17,34	27,49
38_C	38	191306,70	443104,14	7,50	27,85	25,31	18,36	28,53
39_A	39	191301,88	443094,59	1,50	29,86	27,30	20,35	30,52
39_B	39	191301,88	443094,59	4,50	31,25	28,69	21,74	31,91
39_C	39	191301,88	443094,59	7,50	33,63	31,09	24,14	34,31
40_B	40	191311,52	443101,71	4,50	27,32	24,78	17,84	28,00
40_C	40	191311,52	443101,71	7,50	28,85	26,30	19,36	29,52
40_D	40	191311,52	443101,71	10,50	30,44	27,88	20,93	31,10
41_A	41	191306,70	443092,16	1,50	29,69	27,13	20,18	30,35
41_B	41	191306,70	443092,16	4,50	31,21	28,65	21,70	31,87
41_C	41	191306,70	443092,16	7,50	33,98	31,44	24,49	34,66
41_D	41	191306,70	443092,16	10,50	39,42	36,94	30,02	40,14
42_D	42	191306,61	443098,20	10,50	34,76	32,25	25,31	35,46
43_B	43	191316,34	443099,27	4,50	27,87	25,32	18,38	28,54
43_C	43	191316,34	443099,27	7,50	29,96	27,41	20,46	30,63
43_D	43	191316,34	443099,27	10,50	33,67	31,16	24,22	34,37
44_A	44	191311,52	443089,72	1,50	29,97	27,41	20,47	30,64
44_B	44	191311,52	443089,72	4,50	31,36	28,80	21,85	32,02
44_C	44	191311,52	443089,72	7,50	33,98	31,45	24,50	34,66
44_D	44	191311,52	443089,72	10,50	39,45	36,98	30,04	40,17
45_B	45	191321,16	443096,84	4,50	28,48	25,93	18,98	29,15
45_C	45	191321,16	443096,84	7,50	30,95	28,42	21,47	31,63
45_D	45	191321,16	443096,84	10,50	35,56	33,08	26,14	36,27
46_D	46	191321,25	443090,80	10,50	28,83	26,33	19,39	29,53
47_A	47	191316,34	443087,29	1,50	29,87	27,32	20,37	30,54
47_B	47	191316,34	443087,29	4,50	31,13	28,57	21,62	31,79
47_C	47	191316,34	443087,29	7,50	33,54	31,00	24,06	34,22
47_D	47	191316,34	443087,29	10,50	38,66	36,19	29,25	39,38
48_B	48	191325,98	443094,40	4,50	28,47	25,93	18,98	29,15
48_C	48	191325,98	443094,40	7,50	30,88	28,34	21,40	31,56
49_A	49	191321,16	443084,85	1,50	29,83	27,27	20,33	30,50
49_B	49	191321,16	443084,85	4,50	31,09	28,53	21,59	31,76
49_C	49	191321,16	443084,85	7,50	33,28	30,75	23,80	33,96
50_B	50	191330,80	443091,97	4,50	28,05	25,52	18,57	28,73
50_C	50	191330,80	443091,97	7,50	30,22	27,69	20,74	30,90
51_A	51	191325,98	443082,42	1,50	30,16	27,60	20,66	30,83
51_B	51	191325,98	443082,42	4,50	31,44	28,88	21,93	32,10
51_C	51	191325,98	443082,42	7,50	33,89	31,36	24,42	34,58
52_B	52	191335,62	443089,53	4,50	28,51	25,97	19,02	29,19
52_C	52	191335,62	443089,53	7,50	31,78	29,27	22,33	32,48
53_A	53	191330,80	443079,98	1,50	30,23	27,67	20,72	30,89
53_B	53	191330,80	443079,98	4,50	31,52	28,98	22,03	32,20
53_C	53	191330,80	443079,98	7,50	33,42	30,91	23,96	34,11
54_B	54	191340,44	443087,10	4,50	28,80	26,25	19,31	29,47
54_C	54	191340,44	443087,10	7,50	31,26	28,74	21,79	31,95
55_A	55	191335,62	443077,55	1,50	31,10	28,54	21,60	31,77
55_B	55	191335,62	443077,55	4,50	32,61	30,07	23,13	33,29
55_C	55	191335,62	443077,55	7,50	34,66	32,16	25,22	35,36
56_A	56	191222,92	443058,54	1,50	33,19	30,64	23,70	33,86
56_B	56	191222,92	443058,54	4,50	34,75	32,22	25,27	35,43
56_C	56	191222,92	443058,54	7,50	35,29	32,76	25,82	35,98
56_D	56	191222,92	443058,54	10,50	39,06	36,58	29,64	39,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	57	191214,21	443049,29	1,50	45,31	42,83	35,90	46,03
57_B	57	191214,21	443049,29	4,50	46,93	44,48	37,55	47,66
57_C	57	191214,21	443049,29	7,50	48,30	45,85	38,92	49,03
57_D	57	191214,21	443049,29	10,50	48,65	46,21	39,28	49,39
58_A	58	191218,99	443062,24	1,50	33,61	31,06	24,12	34,28
58_B	58	191218,99	443062,24	4,50	36,26	33,73	26,79	36,95
58_C	58	191218,99	443062,24	7,50	37,61	35,13	28,19	38,32
58_D	58	191218,99	443062,24	10,50	39,80	37,32	30,39	40,52
59_A	59	191210,28	443053,00	1,50	45,43	42,96	36,03	46,15
59_B	59	191210,28	443053,00	4,50	47,18	44,72	37,79	47,91
59_C	59	191210,28	443053,00	7,50	48,51	46,05	39,12	49,24
59_D	59	191210,28	443053,00	10,50	49,04	46,58	39,66	49,77
60_A	60	191215,06	443065,94	1,50	33,56	31,01	24,06	34,23
60_B	60	191215,06	443065,94	4,50	36,56	34,03	27,09	37,25
60_C	60	191215,06	443065,94	7,50	38,90	36,43	29,50	39,62
60_D	60	191215,06	443065,94	10,50	40,68	38,22	31,29	41,41
61_A	61	191206,35	443056,70	1,50	45,58	43,11	36,18	46,30
61_B	61	191206,35	443056,70	4,50	47,25	44,78	37,85	47,97
61_C	61	191206,35	443056,70	7,50	48,65	46,20	39,27	49,38
61_D	61	191206,35	443056,70	10,50	49,09	46,64	39,71	49,82
62_A	62	191211,13	443069,65	1,50	32,13	29,60	22,66	32,82
62_B	62	191211,13	443069,65	4,50	34,65	32,12	25,18	35,34
62_C	62	191211,13	443069,65	7,50	36,84	34,38	27,45	37,57
62_D	62	191211,13	443069,65	10,50	36,98	34,51	27,59	37,71
63_A	63	191202,42	443060,40	1,50	45,90	43,43	36,50	46,62
63_B	63	191202,42	443060,40	4,50	47,47	45,00	38,07	48,19
63_C	63	191202,42	443060,40	7,50	48,88	46,42	39,49	49,61
63_D	63	191202,42	443060,40	10,50	49,49	47,03	40,11	50,22
64_B	64	191208,16	443095,40	4,50	31,86	29,33	22,39	32,55
64_C	64	191208,16	443095,40	7,50	36,74	34,20	27,26	37,42
65_B	65	191205,46	443095,86	4,50	29,70	27,16	20,21	30,38
65_C	65	191205,46	443095,86	7,50	30,63	28,09	21,14	31,31
66_A	66	191203,29	443101,14	1,50	45,54	43,06	36,13	46,26
66_B	66	191203,29	443101,14	4,50	46,91	44,44	37,51	47,63
66_C	66	191203,29	443101,14	7,50	47,77	45,31	38,38	48,50
67_A	67	191210,67	443101,54	1,50	41,57	39,10	32,16	42,29
67_B	67	191210,67	443101,54	4,50	43,03	40,57	33,64	43,76
67_C	67	191210,67	443101,54	7,50	40,62	38,15	31,22	41,34
68_C	68	191212,26	443095,79	7,50	34,65	32,17	25,23	35,36
69_A	69	191246,48	443067,79	1,50	34,06	31,52	24,57	34,74
69_B	69	191246,48	443067,79	4,50	37,04	34,54	27,60	37,74
69_C	69	191246,48	443067,79	7,50	39,89	37,43	30,50	40,62
70_B	70	191239,14	443060,00	4,50	32,27	29,74	22,80	32,96
70_C	70	191239,14	443060,00	7,50	34,77	32,27	25,33	35,47
71_A	71	191242,55	443071,50	1,50	34,48	31,94	24,99	35,16
71_B	71	191242,55	443071,50	4,50	37,12	34,62	27,68	37,82
71_C	71	191242,55	443071,50	7,50	39,42	36,96	30,03	40,15
72_B	72	191235,21	443063,71	4,50	31,53	29,00	22,05	32,21
72_C	72	191235,21	443063,71	7,50	33,51	30,99	24,05	34,20
73_A	73	191238,62	443075,20	1,50	33,77	31,23	24,28	34,45
73_B	73	191238,62	443075,20	4,50	36,60	34,10	27,16	37,30
73_C	73	191238,62	443075,20	7,50	39,61	37,15	30,22	40,34
74_B	74	191231,28	443067,41	4,50	31,77	29,24	22,29	32,45
74_C	74	191231,28	443067,41	7,50	34,15	31,63	24,69	34,84
75_A	75	191234,69	443078,90	1,50	34,33	31,79	24,84	35,01
75_B	75	191234,69	443078,90	4,50	37,43	34,92	27,98	38,13
75_C	75	191234,69	443078,90	7,50	40,82	38,36	31,43	41,55
75_D	75	191234,69	443078,90	10,50	42,00	39,54	32,61	42,73
76_D	76	191233,06	443073,09	10,50	28,11	25,57	18,63	28,79
77_B	77	191227,35	443071,12	4,50	31,43	28,90	21,95	32,11
77_C	77	191227,35	443071,12	7,50	33,31	30,77	23,83	33,99
77_D	77	191227,35	443071,12	10,50	37,77	35,26	28,32	38,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A	78	191230,76	443082,61	1,50	35,51	32,98	26,04	36,20
78_B	78	191230,76	443082,61	4,50	38,55	36,05	29,12	39,26
78_C	78	191230,76	443082,61	7,50	41,47	39,01	32,09	42,20
78_D	78	191230,76	443082,61	10,50	42,49	40,04	33,11	43,22
79_B	79	191223,42	443074,82	4,50	31,42	28,89	21,94	32,10
79_C	79	191223,42	443074,82	7,50	33,70	31,17	24,23	34,39
79_D	79	191223,42	443074,82	10,50	38,61	36,12	29,18	39,32
80_C	80	191225,05	443080,63	7,50	40,72	38,24	31,31	41,44
80_D	80	191225,05	443080,63	10,50	42,94	40,47	33,54	43,66
81_A	81	191226,83	443086,31	1,50	35,86	33,34	26,40	36,55
81_B	81	191226,83	443086,31	4,50	39,07	36,58	29,64	39,78
82_B	82	191219,49	443078,52	4,50	31,46	28,94	22,00	32,15
83_A	83	191222,90	443090,01	1,50	36,90	34,39	27,45	37,60
83_B	83	191222,90	443090,01	4,50	40,11	37,62	30,69	40,82
84_B	84	191215,56	443082,23	4,50	31,55	29,04	22,09	32,24
85_A	85	191197,67	443095,17	1,50	44,80	42,33	35,39	45,52
85_B	85	191197,67	443095,17	4,50	46,48	44,01	37,08	47,20
85_C	85	191197,67	443095,17	7,50	48,40	45,95	39,02	49,13
86_B	86	191205,09	443088,18	4,50	31,13	28,60	21,66	31,82
86_C	86	191205,09	443088,18	7,50	34,13	31,65	24,71	34,84
87_A	87	191251,03	443063,51	1,50	33,74	31,21	24,26	34,42
87_B	87	191251,03	443063,51	4,50	36,10	33,59	26,65	36,80
87_C	87	191251,03	443063,51	7,50	39,90	37,44	30,51	40,63
88_A	88	191250,02	443057,11	1,50	36,64	34,18	27,24	37,37
88_B	88	191250,02	443057,11	4,50	36,80	34,32	27,39	37,52
88_C	88	191250,02	443057,11	7,50	29,93	27,43	20,50	30,64
89_C	89	191243,69	443055,72	7,50	32,56	30,04	23,10	33,25
90_A	90	191313,51	443074,89	1,50	31,93	29,42	22,49	32,63
90_B	90	191313,51	443074,89	4,50	34,22	31,74	24,81	34,94
90_C	90	191313,51	443074,89	7,50	36,24	33,77	26,84	36,96
91_B	91	191307,51	443066,03	4,50	32,15	29,60	22,65	32,82
91_C	91	191307,51	443066,03	7,50	35,11	32,59	25,65	35,80
92_A	92	191309,04	443077,91	1,50	31,76	29,25	22,31	32,46
92_B	92	191309,04	443077,91	4,50	34,23	31,75	24,82	34,95
92_C	92	191309,04	443077,91	7,50	36,20	33,73	26,80	36,92
93_B	93	191303,04	443069,05	4,50	32,18	29,62	22,67	32,84
93_C	93	191303,04	443069,05	7,50	35,64	33,12	26,18	36,33
94_A	94	191304,57	443080,94	1,50	31,44	28,93	21,99	32,14
94_B	94	191304,57	443080,94	4,50	34,22	31,74	24,81	34,94
94_C	94	191304,57	443080,94	7,50	36,20	33,73	26,80	36,92
95_B	95	191298,57	443072,08	4,50	31,94	29,38	22,43	32,60
95_C	95	191298,57	443072,08	7,50	35,44	32,92	25,98	36,13
96_A	96	191300,10	443083,97	1,50	31,33	28,81	21,87	32,02
96_B	96	191300,10	443083,97	4,50	34,37	31,89	24,96	35,09
96_C	96	191300,10	443083,97	7,50	36,38	33,91	26,98	37,10
97_B	97	191294,10	443075,11	4,50	31,66	29,10	22,15	32,32
97_C	97	191294,10	443075,11	7,50	35,02	32,49	25,55	35,71
98_A	98	191295,62	443087,00	1,50	32,34	29,83	22,90	33,04
98_B	98	191295,62	443087,00	4,50	35,60	33,13	26,20	36,32
98_C	98	191295,62	443087,00	7,50	37,82	35,36	28,43	38,55
99_B	99	191289,63	443078,14	4,50	31,16	28,60	21,65	31,82
99_C	99	191289,63	443078,14	7,50	34,07	31,54	24,59	34,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_C	100	191290,31	443084,14	7,50	26,15	23,43	16,36	26,69
10001_A	10001	191244,16	443039,12	4,50	22,87	20,18	13,11	23,42
10002_A	10002	191250,23	443045,41	4,50	25,27	22,54	15,43	25,79
10003_A	10003	191258,26	443046,02	4,50	24,61	21,89	14,81	25,14
10004_A	10004	191271,22	443033,74	4,50	25,31	22,59	15,49	25,84
10005_A	10005	191286,00	443019,64	4,50	24,92	22,20	15,12	25,45
10006_A	10006	191286,19	443012,36	4,50	19,00	16,26	9,17	19,52
10007_A	10007	191278,53	443005,23	4,50	20,04	17,31	10,21	20,56
10008_A	10008	191270,87	443005,28	4,50	31,60	28,99	21,94	32,20
10009_A	10009	191264,06	443011,76	4,50	28,95	26,34	19,29	29,55
10010_A	10010	191257,47	443018,09	4,50	18,99	16,24	9,13	19,50
10011_A	10011	191249,75	443023,72	4,50	16,03	13,26	6,13	16,52
10012_A	10012	191244,33	443031,54	4,50	18,52	15,79	8,67	19,04
101_A	101	191291,15	443090,02	1,50	25,91	23,22	16,17	26,47
101_B	101	191291,15	443090,02	4,50	25,91	23,21	16,15	26,46
102_B	102	191285,15	443081,16	4,50	25,29	22,57	15,48	25,82
103_A	103	191286,68	443093,05	1,50	25,90	23,22	16,17	26,47
103_B	103	191286,68	443093,05	4,50	25,85	23,15	16,10	26,40
104_B	104	191280,68	443084,19	4,50	25,11	22,40	15,31	25,65
105_A	105	191319,64	443043,61	1,50	23,02	20,30	13,20	23,55
105_B	105	191319,64	443043,61	4,50	24,43	21,73	14,63	24,97
105_C	105	191319,64	443043,61	7,50	27,95	25,33	18,27	28,55
106_B	106	191312,81	443051,85	4,50	25,68	22,95	15,88	26,21
106_C	106	191312,81	443051,85	7,50	25,82	23,08	16,01	26,35
107_A	107	191315,49	443040,16	1,50	23,19	20,47	13,37	23,72
107_B	107	191315,49	443040,16	4,50	24,27	21,56	14,46	24,80
107_C	107	191315,49	443040,16	7,50	27,40	24,77	17,71	27,99
108_B	108	191308,65	443048,40	4,50	24,99	22,27	15,22	25,53
108_C	108	191308,65	443048,40	7,50	25,12	22,39	15,33	25,65
109_A	109	191311,33	443036,72	1,50	23,71	20,98	13,88	24,23
109_B	109	191311,33	443036,72	4,50	24,70	21,98	14,88	25,23
109_C	109	191311,33	443036,72	7,50	27,82	25,19	18,13	28,41
110_B	110	191304,50	443044,95	4,50	25,07	22,36	15,31	25,62
110_C	110	191304,50	443044,95	7,50	25,21	22,48	15,42	25,74
111_A	111	191275,26	443047,45	1,50	23,58	20,84	13,73	24,09
111_B	111	191275,26	443047,45	4,50	23,79	21,04	13,94	24,30
111_C	111	191275,26	443047,45	7,50	23,87	21,10	14,00	24,37
112_B	112	191283,49	443054,28	4,50	24,66	21,99	14,95	25,23
112_C	112	191283,49	443054,28	7,50	24,65	21,96	14,92	25,21
113_A	113	191271,81	443051,60	1,50	24,34	21,59	14,48	24,85
113_B	113	191271,81	443051,60	4,50	24,52	21,77	14,66	25,03
113_C	113	191271,81	443051,60	7,50	24,93	22,19	15,07	25,44
114_B	114	191280,04	443058,44	4,50	24,71	22,03	14,99	25,28
114_C	114	191280,04	443058,44	7,50	24,68	21,99	14,95	25,24
115_A	115	191268,36	443055,76	1,50	24,65	21,91	14,79	25,16
115_B	115	191268,36	443055,76	4,50	24,77	22,02	14,91	25,28
115_C	115	191268,36	443055,76	7,50	25,16	22,42	15,31	25,67
116_B	116	191276,59	443062,59	4,50	24,62	21,94	14,90	25,19
116_C	116	191276,59	443062,59	7,50	24,65	21,95	14,91	25,21
117_A	117	191264,91	443059,91	1,50	24,92	22,19	15,08	25,44
117_B	117	191264,91	443059,91	4,50	24,99	22,25	15,15	25,51
117_C	117	191264,91	443059,91	7,50	25,60	22,86	15,76	26,12
118_B	118	191273,14	443066,75	4,50	24,16	21,48	14,45	24,73
118_C	118	191273,14	443066,75	7,50	24,04	21,35	14,31	24,60
119_A	119	191261,46	443064,07	1,50	25,65	22,93	15,84	26,18
119_B	119	191261,46	443064,07	4,50	25,81	23,08	15,99	26,34
119_C	119	191261,46	443064,07	7,50	26,43	23,70	16,62	26,96
120_B	120	191269,69	443070,90	4,50	24,44	21,76	14,73	25,01
120_C	120	191269,69	443070,90	7,50	24,27	21,58	14,54	24,83
128_A	128	191247,35	443098,40	1,50	27,29	24,61	17,55	27,85
128_B	128	191247,35	443098,40	4,50	26,93	24,23	17,17	27,48
129_A	129	191240,78	443094,88	1,50	26,46	23,78	16,70	27,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	129	191240,78	443094,88	4,50	25,95	23,26	16,17	26,50
130_A	130	191233,88	443098,36	1,50	26,09	23,40	16,33	26,64
130_B	130	191233,88	443098,36	4,50	25,45	22,75	15,67	25,99
131_A	131	191251,66	443106,94	1,50	26,44	23,77	16,69	27,00
131_B	131	191251,66	443106,94	4,50	25,52	22,83	15,76	26,07
132_A	132	191258,10	443119,68	1,50	25,92	23,22	16,13	26,46
132_B	132	191258,10	443119,68	4,50	25,03	22,32	15,22	25,56
133_A	133	191244,12	443126,74	1,50	29,50	26,79	19,71	30,04
133_B	133	191244,12	443126,74	4,50	30,62	27,91	20,85	31,17
134_A	134	191240,89	443120,34	1,50	28,82	26,13	19,06	29,37
134_B	134	191240,89	443120,34	4,50	29,86	27,16	20,10	30,41
135_A	135	191254,87	443113,28	1,50	26,15	23,47	16,38	26,70
135_B	135	191254,87	443113,28	4,50	25,08	22,39	15,30	25,63
136_B	136	191354,04	443086,07	4,50	26,31	23,61	16,54	26,86
136_C	136	191354,04	443086,07	7,50	26,40	23,70	16,62	26,94
137_A	137	191364,38	443080,76	1,50	20,01	17,27	10,16	20,52
137_B	137	191364,38	443080,76	4,50	20,35	17,62	10,51	20,87
137_C	137	191364,38	443080,76	7,50	22,62	19,95	12,86	23,18
147_B	147	191238,39	443055,45	4,50	26,58	23,86	16,77	27,11
149_B	149	191316,95	443120,11	4,50	25,35	22,63	15,54	25,88
149_C	149	191316,95	443120,11	7,50	25,53	22,81	15,72	26,06
149_D	149	191316,95	443120,11	10,50	24,93	22,20	15,12	25,46
149_E	149	191316,95	443120,11	13,50	25,84	23,13	16,06	26,38
149_F	149	191316,95	443120,11	16,50	27,59	24,90	17,85	28,15
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	31,69	28,99	21,89	32,23
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	36,79	34,14	27,07	37,37
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	42,11	39,52	32,46	42,72
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	39,05	36,45	29,40	39,66
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	42,22	39,61	32,56	42,82
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	43,46	40,86	33,80	44,07
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	23,04	20,37	13,31	23,61
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	22,49	19,83	12,79	23,07
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	23,36	20,72	13,68	23,95
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	22,67	20,02	12,97	23,25
153_B	153	191306,82	443121,27	4,50	21,20	18,49	11,42	21,74
154_A	154	191299,58	443124,95	1,50	26,74	24,07	17,01	27,31
154_B	154	191299,58	443124,95	4,50	26,43	23,74	16,67	26,98
159_A	159	191204,89	443142,98	1,50	33,09	30,37	23,28	33,62
159_B	159	191204,89	443142,98	4,50	34,33	31,63	24,55	34,87
159_C	159	191204,89	443142,98	7,50	36,16	33,49	26,44	36,73
160_A	160	191203,89	443136,93	1,50	29,09	26,39	19,28	29,63
160_B	160	191203,89	443136,93	4,50	29,68	26,97	19,89	30,22
160_C	160	191203,89	443136,93	7,50	26,94	24,25	17,20	27,50
161_B	161	191197,16	443135,57	4,50	25,62	22,89	15,80	26,15
161_C	161	191197,16	443135,57	7,50	26,79	24,06	16,95	27,31
162_B	162	191183,84	443160,15	4,50	46,36	43,75	36,67	46,96
162_C	162	191183,84	443160,15	7,50	47,57	44,96	37,88	48,17
163_B	163	191177,10	443151,84	4,50	25,28	22,61	15,54	25,84
163_C	163	191177,10	443151,84	7,50	25,19	22,50	15,42	25,74
164_A	164	191160,44	443160,56	1,50	49,17	46,55	39,52	49,78
164_B	164	191160,44	443160,56	4,50	49,89	47,27	40,23	50,49
164_C	164	191160,44	443160,56	7,50	50,85	48,24	41,20	51,46
164_D	164	191160,44	443160,56	10,50	51,50	48,89	41,86	52,11
164_E	164	191160,44	443160,56	13,50	51,96	49,35	42,31	52,57
165_A	165	191176,42	443166,55	1,50	49,08	46,47	39,42	49,68
165_B	165	191176,42	443166,55	4,50	50,36	47,75	40,70	50,96
165_C	165	191176,42	443166,55	7,50	51,42	48,82	41,77	52,03
165_D	165	191176,42	443166,55	10,50	51,77	49,16	42,12	52,38
165_E	165	191176,42	443166,55	13,50	52,57	49,96	42,93	53,18
166_B	166	191173,54	443149,42	4,50	27,61	24,91	17,82	28,15
166_C	166	191173,54	443149,42	7,50	27,54	24,84	17,77	28,09
166_D	166	191173,54	443149,42	10,50	28,32	25,65	18,61	28,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
166_E	166	191173,54	443149,42	13,50	32,07	29,45	22,44	32,68
167_A	167	191142,87	443139,02	1,50	47,21	44,59	37,58	47,82
167_B	167	191142,87	443139,02	4,50	47,41	44,79	37,77	48,02
167_C	167	191142,87	443139,02	7,50	48,12	45,50	38,48	48,73
167_D	167	191142,87	443139,02	10,50	49,35	46,73	39,71	49,96
167_E	167	191142,87	443139,02	13,50	49,64	47,03	40,00	50,25
167_F	167	191142,87	443139,02	16,50	50,03	47,41	40,38	50,64
168_F	168	191157,69	443143,58	16,50	46,37	43,75	36,70	46,97
169_B	169	191158,48	443130,95	4,50	28,61	25,90	18,80	29,14
169_C	169	191158,48	443130,95	7,50	29,54	26,83	19,74	30,08
169_D	169	191158,48	443130,95	10,50	29,34	26,65	19,59	29,90
169_E	169	191158,48	443130,95	13,50	34,71	32,10	25,07	35,32
169_F	169	191158,48	443130,95	16,50	35,18	32,57	25,55	35,79
170_F	170	191150,42	443121,09	16,50	33,53	30,91	23,90	34,14
171_F	171	191141,19	443123,37	16,50	39,95	37,37	30,33	40,58
172_B	172	191325,64	443066,58	4,50	23,66	20,96	13,91	24,21
172_C	172	191325,64	443066,58	7,50	23,38	20,67	13,61	23,93
172_D	172	191325,64	443066,58	10,50	23,81	21,10	14,03	24,35
172_E	172	191325,64	443066,58	13,50	25,17	22,47	15,40	25,72
173_A	173	191333,02	443061,59	1,50	23,76	21,06	14,01	24,31
173_B	173	191333,02	443061,59	4,50	23,72	21,00	13,94	24,26
173_C	173	191333,02	443061,59	7,50	23,77	21,05	13,98	24,31
173_D	173	191333,02	443061,59	10,50	24,23	21,51	14,44	24,77
173_E	173	191333,02	443061,59	13,50	25,54	22,82	15,76	26,08
174_A	174	191329,62	443051,90	1,50	22,74	20,01	12,92	23,27
174_B	174	191329,62	443051,90	4,50	23,35	20,64	13,54	23,88
174_C	174	191329,62	443051,90	7,50	25,27	22,60	15,51	25,83
174_D	174	191329,62	443051,90	10,50	27,91	25,29	18,25	28,51
174_E	174	191329,62	443051,90	13,50	18,19	15,56	8,50	18,78
175_D	175	191318,21	443049,41	10,50	29,43	26,78	19,73	30,01
175_E	175	191318,21	443049,41	13,50	27,67	25,01	17,99	28,26
176_B	176	191316,05	443054,58	4,50	25,61	22,89	15,82	26,15
176_C	176	191316,05	443054,58	7,50	25,77	23,04	15,97	26,30
176_D	176	191316,05	443054,58	10,50	26,48	23,75	16,68	27,01
176_E	176	191316,05	443054,58	13,50	27,66	24,95	17,89	28,21
177_B	177	191313,47	443059,97	4,50	25,28	22,55	15,46	25,81
177_C	177	191313,47	443059,97	7,50	25,22	22,49	15,39	25,74
177_D	177	191313,47	443059,97	10,50	25,83	23,10	16,01	26,36
177_E	177	191313,47	443059,97	13,50	26,44	23,72	16,64	26,97
178_D	178	191312,61	443069,03	10,50	27,58	24,86	17,79	28,12
178_E	178	191312,61	443069,03	13,50	30,76	28,09	21,05	31,33
179_A	179	191319,20	443071,02	1,50	24,39	21,71	14,67	24,96
179_B	179	191319,20	443071,02	4,50	24,09	21,40	14,35	24,65
179_C	179	191319,20	443071,02	7,50	23,90	21,19	14,14	24,45
179_D	179	191319,20	443071,02	10,50	24,29	21,58	14,52	24,84
179_E	179	191319,20	443071,02	13,50	25,85	23,15	16,09	26,40
18_B	18	191359,05	443090,24	4,50	25,96	23,26	16,20	26,51
18_C	18	191359,05	443090,24	7,50	25,96	23,26	16,18	26,50
180_B	180	191297,81	443044,11	4,50	24,13	21,45	14,41	24,70
180_C	180	191297,81	443044,11	7,50	23,90	21,20	14,16	24,46
180_D	180	191297,81	443044,11	10,50	24,44	21,73	14,70	24,99
180_E	180	191297,81	443044,11	13,50	23,97	21,28	14,25	24,54
180_F	180	191297,81	443044,11	16,50	26,34	23,67	16,65	26,92
181_E	181	191302,36	443038,28	13,50	22,45	19,75	12,73	23,01
181_F	181	191302,36	443038,28	16,50	24,48	21,80	14,79	25,06
182_E	182	191298,79	443030,68	13,50	6,59	3,82	-3,27	7,09
182_F	182	191298,79	443030,68	16,50	4,37	1,61	-5,42	4,90
183_A	183	191290,72	443028,83	1,50	23,21	20,46	13,35	23,72
183_B	183	191290,72	443028,83	4,50	23,86	21,12	14,01	24,37
183_C	183	191290,72	443028,83	7,50	21,99	19,22	12,10	22,48
183_D	183	191290,72	443028,83	10,50	22,74	19,99	12,87	23,24
183_E	183	191290,72	443028,83	13,50	24,03	21,30	14,19	24,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_F	183	191290,72	443028,83	16,50	26,81	24,13	17,04	27,36
184_B	184	191286,13	443034,38	4,50	23,24	20,49	13,39	23,75
184_C	184	191286,13	443034,38	7,50	22,64	19,88	12,75	23,14
184_D	184	191286,13	443034,38	10,50	23,84	21,10	13,98	24,35
184_E	184	191286,13	443034,38	13,50	25,73	23,01	15,91	26,26
184_F	184	191286,13	443034,38	16,50	29,66	27,00	19,91	30,22
185_A	185	191282,20	443039,06	1,50	22,84	20,10	13,01	23,36
185_B	185	191282,20	443039,06	4,50	23,14	20,39	13,30	23,65
185_C	185	191282,20	443039,06	7,50	22,71	19,94	12,83	23,21
185_D	185	191282,20	443039,06	10,50	23,46	20,71	13,61	23,97
185_E	185	191282,20	443039,06	13,50	24,79	22,07	14,97	25,32
185_F	185	191282,20	443039,06	16,50	27,70	25,03	17,96	28,26
186_A	186	191278,82	443043,14	1,50	23,32	20,58	13,48	23,84
186_B	186	191278,82	443043,14	4,50	23,70	20,95	13,86	24,21
186_C	186	191278,82	443043,14	7,50	23,27	20,51	13,40	23,77
186_D	186	191278,82	443043,14	10,50	24,08	21,33	14,23	24,59
186_E	186	191278,82	443043,14	13,50	25,41	22,69	15,60	25,94
186_F	186	191278,82	443043,14	16,50	27,79	25,12	18,06	28,36
187_D	187	191279,88	443047,91	10,50	26,32	23,58	16,50	26,84
187_E	187	191279,88	443047,91	13,50	28,48	25,77	18,70	29,02
187_F	187	191279,88	443047,91	16,50	31,23	28,55	21,52	31,80
188_B	188	191285,65	443052,70	4,50	25,46	22,74	15,68	26,00
188_C	188	191285,65	443052,70	7,50	26,20	23,47	16,40	26,73
188_D	188	191285,65	443052,70	10,50	27,04	24,31	17,23	27,57
188_E	188	191285,65	443052,70	13,50	29,20	26,48	19,42	29,74
188_F	188	191285,65	443052,70	16,50	31,76	29,08	22,04	32,33
189_B	189	191292,05	443051,04	4,50	24,37	21,68	14,63	24,93
189_C	189	191292,05	443051,04	7,50	24,23	21,52	14,47	24,78
189_D	189	191292,05	443051,04	10,50	23,88	21,17	14,13	24,43
189_E	189	191292,05	443051,04	13,50	24,21	21,51	14,48	24,77
189_F	189	191292,05	443051,04	16,50	26,85	24,18	17,16	27,43
19_A	19	191369,39	443084,93	1,50	19,48	16,74	9,64	20,00
19_B	19	191369,39	443084,93	4,50	19,68	16,95	9,84	20,20
19_C	19	191369,39	443084,93	7,50	22,17	19,49	12,40	22,72
190_A	190	191307,84	443033,81	1,50	22,87	20,15	13,06	23,40
190_B	190	191307,84	443033,81	4,50	24,19	21,48	14,39	24,73
190_C	190	191307,84	443033,81	7,50	28,02	25,39	18,33	28,61
190_D	190	191307,84	443033,81	10,50	29,00	26,40	19,35	29,61
191_A	191	191300,87	443028,03	1,50	21,86	19,15	12,07	22,40
191_B	191	191300,87	443028,03	4,50	22,56	19,85	12,76	23,10
191_C	191	191300,87	443028,03	7,50	25,05	22,41	15,36	25,64
191_D	191	191300,87	443028,03	10,50	25,32	22,72	15,67	25,93
192_A	192	191294,07	443024,79	1,50	23,20	20,45	13,34	23,71
192_B	192	191294,07	443024,79	4,50	23,53	20,78	13,67	24,04
192_C	192	191294,07	443024,79	7,50	21,74	18,97	11,84	22,23
192_D	192	191294,07	443024,79	10,50	22,14	19,37	12,25	22,63
193_B	193	191301,23	443042,23	4,50	24,50	21,82	14,78	25,07
193_C	193	191301,23	443042,23	7,50	24,32	21,62	14,57	24,87
193_D	193	191301,23	443042,23	10,50	25,00	22,30	15,25	25,55
194_D	194	191305,91	443039,17	10,50	22,56	19,85	12,81	23,11
20_A	20	191186,95	443157,61	1,50	44,23	41,62	34,53	44,82
20_B	20	191186,95	443157,61	4,50	45,33	42,71	35,62	45,92
20_C	20	191186,95	443157,61	7,50	46,54	43,93	36,84	47,13
20001a_C	20001a	191202,72	443203,14	7,50	56,25	53,65	46,61	56,86
20001a_D	20001a	191202,72	443203,14	10,50	56,30	53,69	46,66	56,91
20001a_E	20001a	191202,72	443203,14	13,50	56,40	53,80	46,76	57,01
20001a_F	20001a	191202,72	443203,14	16,50	56,41	53,80	46,76	57,02
20001b_A	20001b	191203,10	443202,96	19,50	56,23	53,62	46,58	56,84
20001b_B	20001b	191203,10	443202,96	22,50	56,03	53,42	46,39	56,64
20001b_C	20001b	191203,10	443202,96	25,50	55,98	53,37	46,34	56,59
20001b_D	20001b	191203,10	443202,96	28,50	55,89	53,29	46,25	56,50
20001b_E	20001b	191203,10	443202,96	31,50	56,04	53,43	46,39	56,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20001b_F	20001b	191203,10	443202,96	34,50	55,98	53,37	46,33	56,59
20002a_C	20002a	191195,82	443202,81	7,50	56,35	53,75	46,70	56,96
20002a_D	20002a	191195,82	443202,81	10,50	56,35	53,75	46,71	56,96
20002a_E	20002a	191195,82	443202,81	13,50	56,63	54,02	46,98	57,24
20002a_F	20002a	191195,82	443202,81	16,50	56,66	54,05	47,01	57,27
20002b_A	20002b	191195,54	443202,31	19,50	56,33	53,72	46,68	56,94
20002b_B	20002b	191195,54	443202,31	22,50	56,26	53,66	46,61	56,87
20002b_C	20002b	191195,54	443202,31	25,50	55,99	53,39	46,34	56,60
20002b_D	20002b	191195,54	443202,31	28,50	56,00	53,39	46,34	56,60
20002b_E	20002b	191195,54	443202,31	31,50	55,74	53,14	46,09	56,35
20002b_F	20002b	191195,54	443202,31	34,50	55,73	53,12	46,07	56,33
20003a_C	20003a	191190,90	443193,11	7,50	54,98	52,37	45,32	55,58
20003a_D	20003a	191190,90	443193,11	10,50	55,05	52,44	45,39	55,65
20003a_E	20003a	191190,90	443193,11	13,50	55,56	52,95	45,91	56,17
20003a_F	20003a	191190,90	443193,11	16,50	55,63	53,03	45,98	56,24
20003b_A	20003b	191190,48	443192,33	19,50	55,26	52,66	45,61	55,87
20003b_B	20003b	191190,48	443192,33	22,50	55,21	52,60	45,55	55,81
20003b_C	20003b	191190,48	443192,33	25,50	55,02	52,41	45,36	55,62
20003b_D	20003b	191190,48	443192,33	28,50	54,96	52,35	45,30	55,56
20003b_E	20003b	191190,48	443192,33	31,50	54,67	52,06	45,01	55,27
20003b_F	20003b	191190,48	443192,33	34,50	54,63	52,03	44,97	55,24
20004a_C	20004a	191185,05	443181,54	7,50	53,80	51,19	44,15	54,41
20004a_D	20004a	191185,05	443181,54	10,50	53,96	51,35	44,32	54,57
20004a_E	20004a	191185,05	443181,54	13,50	54,68	52,07	45,03	55,29
20004a_F	20004a	191185,05	443181,54	16,50	54,59	51,98	44,94	55,20
20004b_A	20004b	191184,72	443180,88	19,50	54,02	51,41	44,36	54,62
20004b_B	20004b	191184,72	443180,88	22,50	54,04	51,44	44,38	54,65
20004b_C	20004b	191184,72	443180,88	25,50	53,92	51,31	44,26	54,52
20004b_D	20004b	191184,72	443180,88	28,50	54,04	51,43	44,37	54,64
20004b_E	20004b	191184,72	443180,88	31,50	53,99	51,38	44,32	54,59
20004b_F	20004b	191184,72	443180,88	34,50	53,83	51,22	44,16	54,43
20005a_C	20005a	191188,61	443174,45	7,50	46,18	43,57	36,54	46,79
20005a_D	20005a	191188,61	443174,45	10,50	46,46	43,85	36,82	47,07
20005a_E	20005a	191188,61	443174,45	13,50	46,48	43,87	36,84	47,09
20005a_F	20005a	191188,61	443174,45	16,50	46,61	44,01	36,98	47,23
20005b_A	20005b	191189,05	443174,17	19,50	39,00	36,37	29,38	39,61
20005b_B	20005b	191189,05	443174,17	22,50	42,22	39,61	32,62	42,84
20005b_C	20005b	191189,05	443174,17	25,50	43,37	40,75	33,76	43,99
20005b_D	20005b	191189,05	443174,17	28,50	43,96	41,34	34,34	44,57
20005b_E	20005b	191189,05	443174,17	31,50	44,44	41,81	34,81	45,05
20005b_F	20005b	191189,05	443174,17	34,50	44,40	41,78	34,78	45,01
20006a_C	20006a	191197,23	443175,33	7,50	32,01	29,34	22,29	32,58
20006a_D	20006a	191197,23	443175,33	10,50	35,58	32,97	25,93	36,19
20006a_E	20006a	191197,23	443175,33	13,50	37,70	35,11	28,07	38,32
20006a_F	20006a	191197,23	443175,33	16,50	38,72	36,13	29,09	39,34
20006b_A	20006b	191196,91	443174,67	19,50	35,95	33,32	26,30	36,55
20006b_B	20006b	191196,91	443174,67	22,50	34,98	32,38	25,29	35,58
20006b_C	20006b	191196,91	443174,67	25,50	35,89	33,29	26,21	36,49
20006b_D	20006b	191196,91	443174,67	28,50	36,44	33,83	26,76	37,04
20006b_E	20006b	191196,91	443174,67	31,50	36,93	34,32	27,24	37,53
20006b_F	20006b	191196,91	443174,67	34,50	37,85	35,23	28,16	38,44
20007a_C	20007a	191202,96	443187,01	7,50	38,55	35,94	28,86	39,15
20007a_D	20007a	191202,96	443187,01	10,50	38,88	36,29	29,21	39,49
20007a_E	20007a	191202,96	443187,01	13,50	39,91	37,32	30,24	40,52
20007a_F	20007a	191202,96	443187,01	16,50	39,10	36,50	29,42	39,70
20007b_A	20007b	191202,64	443186,37	19,50	32,75	30,13	23,04	33,34
20007b_B	20007b	191202,64	443186,37	22,50	34,22	31,60	24,52	34,81
20007b_C	20007b	191202,64	443186,37	25,50	34,77	32,15	25,07	35,36
20007b_D	20007b	191202,64	443186,37	28,50	35,40	32,77	25,68	35,98
20007b_E	20007b	191202,64	443186,37	31,50	36,40	33,77	26,69	36,98
20007b_F	20007b	191202,64	443186,37	34,50	38,27	35,65	28,59	38,87
20008a_C	20008a	191208,00	443196,60	7,50	30,86	28,23	21,14	31,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20008a_D	20008a	191208,00	443196,60	10,50	31,63	29,00	21,91	32,21
20008a_E	20008a	191208,00	443196,60	13,50	32,56	29,93	22,84	33,14
20008a_F	20008a	191208,00	443196,60	16,50	28,83	26,17	19,09	29,40
20008b_A	20008b	191207,72	443196,10	19,50	31,21	28,57	21,48	31,79
20008b_B	20008b	191207,72	443196,10	22,50	32,13	29,50	22,42	32,71
20008b_C	20008b	191207,72	443196,10	25,50	32,84	30,20	23,12	33,42
20008b_D	20008b	191207,72	443196,10	28,50	33,68	31,03	23,96	34,26
20008b_E	20008b	191207,72	443196,10	31,50	35,88	33,25	26,20	36,47
20008b_F	20008b	191207,72	443196,10	34,50	38,43	35,82	28,79	39,04
203_A	203	191230,21	443054,61	1,50	26,76	24,04	16,94	27,29
203_B	203	191230,21	443054,61	4,50	27,10	24,37	17,25	27,62
203_C	203	191230,21	443054,61	7,50	27,93	25,20	18,09	28,45
203_D	203	191230,21	443054,61	10,50	30,06	27,36	20,26	30,60
203_E	203	191230,21	443054,61	13,50	33,52	30,87	23,79	34,09
204_C	204	191236,45	443051,97	7,50	25,98	23,24	16,15	26,50
204_D	204	191236,45	443051,97	10,50	28,47	25,76	18,66	29,00
204_E	204	191236,45	443051,97	13,50	33,39	30,75	23,67	33,97
205_B	205	191239,32	443045,75	4,50	23,83	21,12	14,02	24,36
205_C	205	191239,32	443045,75	7,50	24,02	21,38	14,33	24,61
205_D	205	191239,32	443045,75	10,50	23,95	21,31	14,25	24,53
205_E	205	191239,32	443045,75	13,50	14,55	11,85	4,83	15,11
206_B	206	191235,24	443041,40	4,50	22,77	20,07	13,01	23,32
206_C	206	191235,24	443041,40	7,50	25,36	22,74	15,70	25,96
206_D	206	191235,24	443041,40	10,50	25,42	22,79	15,74	26,01
206_E	206	191235,24	443041,40	13,50	14,04	11,34	4,31	14,60
207_A	207	191231,08	443037,02	1,50	20,81	18,12	11,09	21,38
207_B	207	191231,08	443037,02	4,50	21,24	18,56	11,52	21,81
207_C	207	191231,08	443037,02	7,50	23,56	20,95	13,91	24,17
207_D	207	191231,08	443037,02	10,50	23,28	20,66	13,61	23,88
207_E	207	191231,08	443037,02	13,50	13,83	11,13	4,11	14,39
208_A	208	191222,69	443041,30	1,50	36,97	34,38	27,33	37,59
208_B	208	191222,69	443041,30	4,50	36,62	34,01	26,97	37,23
208_C	208	191222,69	443041,30	7,50	36,21	33,60	26,55	36,81
208_D	208	191222,69	443041,30	10,50	35,80	33,19	26,14	36,40
208_E	208	191222,69	443041,30	13,50	35,85	33,23	26,18	36,45
209_E	209	191220,46	443052,13	13,50	29,23	26,54	19,48	29,79
21_B	21	191180,19	443149,32	4,50	24,73	22,04	14,95	25,28
21_C	21	191180,19	443149,32	7,50	25,12	22,40	15,30	25,65
210_A	210	191226,85	443054,83	1,50	28,08	25,38	18,29	28,62
210_B	210	191226,85	443054,83	4,50	28,23	25,52	18,42	28,76
210_C	210	191226,85	443054,83	7,50	28,56	25,84	18,73	29,08
210_D	210	191226,85	443054,83	10,50	30,59	27,89	20,79	31,13
210_E	210	191226,85	443054,83	13,50	34,39	31,74	24,66	34,96
211_A	211	191203,36	443080,40	1,50	27,49	24,82	17,78	28,06
211_B	211	191203,36	443080,40	4,50	26,90	24,21	17,15	27,46
211_C	211	191203,36	443080,40	7,50	27,38	24,67	17,61	27,93
211_D	211	191203,36	443080,40	10,50	29,93	27,22	20,14	30,47
211_E	211	191203,36	443080,40	13,50	32,42	29,76	22,68	32,99
211_F	211	191203,36	443080,40	16,50	37,35	34,74	27,69	37,95
212_A	212	191208,64	443075,43	1,50	27,25	24,56	17,49	27,80
212_B	212	191208,64	443075,43	4,50	27,07	24,36	17,28	27,61
212_C	212	191208,64	443075,43	7,50	27,35	24,64	17,56	27,89
212_D	212	191208,64	443075,43	10,50	28,53	25,82	18,73	29,07
212_E	212	191208,64	443075,43	13,50	30,30	27,61	20,53	30,85
212_F	212	191208,64	443075,43	16,50	34,58	31,95	24,90	35,17
213_E	213	191205,74	443067,72	13,50	29,58	26,98	19,93	30,19
213_F	213	191205,74	443067,72	16,50	19,58	16,86	9,74	20,10
214_A	214	191196,81	443065,68	1,50	38,05	35,44	28,40	38,66
214_B	214	191196,81	443065,68	4,50	37,61	35,00	27,95	38,21
214_C	214	191196,81	443065,68	7,50	37,14	34,53	27,48	37,74
214_D	214	191196,81	443065,68	10,50	36,85	34,24	27,18	37,45
214_E	214	191196,81	443065,68	13,50	37,07	34,46	27,40	37,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
214_F	214	191196,81	443065,68	16,50	37,44	34,82	27,77	38,04
215_B	215	191191,54	443070,66	4,50	37,98	35,37	28,32	38,58
215_C	215	191191,54	443070,66	7,50	37,49	34,88	27,82	38,09
215_D	215	191191,54	443070,66	10,50	37,22	34,61	27,56	37,82
215_E	215	191191,54	443070,66	13,50	37,44	34,84	27,79	38,05
215_F	215	191191,54	443070,66	16,50	37,77	35,17	28,12	38,38
216_A	216	191187,45	443074,51	1,50	38,64	36,04	28,99	39,25
216_B	216	191187,45	443074,51	4,50	38,15	35,54	28,49	38,75
216_C	216	191187,45	443074,51	7,50	37,64	35,04	27,98	38,25
216_D	216	191187,45	443074,51	10,50	37,41	34,80	27,74	38,01
216_E	216	191187,45	443074,51	13,50	37,66	35,05	28,00	38,26
216_F	216	191187,45	443074,51	16,50	37,99	35,38	28,33	38,59
217_E	217	191190,19	443082,50	13,50	37,86	35,24	28,21	38,47
217_F	217	191190,19	443082,50	16,50	39,51	36,89	29,86	40,12
218_E	218	191197,94	443085,66	13,50	33,31	30,65	23,58	33,88
218_F	218	191197,94	443085,66	16,50	36,87	34,25	27,20	37,47
219_A	219	191201,71	443084,59	1,50	25,91	23,22	16,16	26,47
219_B	219	191201,71	443084,59	4,50	24,89	22,19	15,15	25,45
219_C	219	191201,71	443084,59	7,50	24,44	21,75	14,71	25,00
219_D	219	191201,71	443084,59	10,50	25,56	22,88	15,83	26,13
22_A	22	191191,14	443154,20	1,50	41,94	39,32	32,22	42,52
22_B	22	191191,14	443154,20	4,50	42,95	40,32	33,22	43,53
22_C	22	191191,14	443154,20	7,50	44,14	41,51	34,42	44,72
220_A	220	191183,81	443077,94	1,50	38,81	36,21	29,16	39,42
220_B	220	191183,81	443077,94	4,50	38,31	35,70	28,65	38,91
220_C	220	191183,81	443077,94	7,50	37,78	35,18	28,12	38,39
220_D	220	191183,81	443077,94	10,50	37,58	34,97	27,92	38,18
221_A	221	191187,85	443084,76	1,50	32,66	30,03	22,96	33,25
221_B	221	191187,85	443084,76	4,50	32,37	29,73	22,66	32,95
221_C	221	191187,85	443084,76	7,50	32,35	29,71	22,64	32,93
221_D	221	191187,85	443084,76	10,50	32,98	30,32	23,25	33,55
222_A	222	191194,37	443091,67	1,50	26,68	23,96	16,87	27,21
222_B	222	191194,37	443091,67	4,50	26,94	24,22	17,11	27,46
222_C	222	191194,37	443091,67	7,50	28,11	25,39	18,28	28,63
222_D	222	191194,37	443091,67	10,50	30,17	27,46	20,37	30,71
223_D	223	191199,43	443089,60	10,50	31,08	28,38	21,29	31,62
224_B	224	191153,61	443123,95	4,50	29,31	26,64	19,56	29,87
224_C	224	191153,61	443123,95	7,50	30,22	27,54	20,47	30,78
224_D	224	191153,61	443123,95	10,50	30,07	27,40	20,34	30,64
224_E	224	191153,61	443123,95	13,50	31,67	29,03	22,01	32,27
227_B	227	191145,68	443113,87	4,50	40,20	37,60	30,55	40,81
227_C	227	191145,68	443113,87	7,50	39,39	36,78	29,73	39,99
227_D	227	191145,68	443113,87	10,50	39,38	36,78	29,73	39,99
227_E	227	191145,68	443113,87	13,50	39,80	37,20	30,15	40,41
229_B	229	191142,10	443117,25	4,50	40,16	37,56	30,51	40,77
229_C	229	191142,10	443117,25	7,50	39,56	36,96	29,91	40,17
229_D	229	191142,10	443117,25	10,50	39,17	36,57	29,52	39,78
229_E	229	191142,10	443117,25	13,50	39,57	36,97	29,92	40,18
23_B	23	191184,37	443145,91	4,50	23,77	21,07	13,95	24,30
23_C	23	191184,37	443145,91	7,50	24,38	21,64	14,50	24,88
230_B	230	191136,98	443122,24	4,50	40,54	37,94	30,89	41,15
230_C	230	191136,98	443122,24	7,50	39,40	36,78	29,73	40,00
230_D	230	191136,98	443122,24	10,50	39,59	36,99	29,94	40,20
230_E	230	191136,98	443122,24	13,50	40,03	37,43	30,38	40,64
231_A	231	191133,66	443127,69	1,50	47,84	45,22	38,21	48,45
231_B	231	191133,66	443127,69	4,50	47,63	45,01	37,99	48,24
231_C	231	191133,66	443127,69	7,50	47,88	45,26	38,23	48,49
231_D	231	191133,66	443127,69	10,50	48,39	45,78	38,75	49,00
231_E	231	191133,66	443127,69	13,50	48,79	46,18	39,15	49,40
232_B	232	191162,59	443119,50	4,50	27,46	24,82	17,76	28,04
232_C	232	191162,59	443119,50	7,50	27,90	25,25	18,19	28,48
232_D	232	191162,59	443119,50	10,50	28,84	26,17	19,11	29,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
233_A	233	191168,30	443117,08	1,50	28,74	26,08	19,01	29,31
233_B	233	191168,30	443117,08	4,50	28,51	25,82	18,73	29,06
233_C	233	191168,30	443117,08	7,50	29,46	26,76	19,66	30,00
233_D	233	191168,30	443117,08	10,50	30,98	28,27	21,18	31,52
234_A	234	191164,60	443107,65	1,50	35,83	33,20	26,14	36,42
234_B	234	191164,60	443107,65	4,50	35,49	32,87	25,80	36,08
234_C	234	191164,60	443107,65	7,50	35,29	32,66	25,60	35,88
234_D	234	191164,60	443107,65	10,50	35,15	32,51	25,45	35,73
235_A	235	191155,68	443104,45	1,50	40,13	37,53	30,48	40,74
235_B	235	191155,68	443104,45	4,50	39,58	36,97	29,92	40,18
235_C	235	191155,68	443104,45	7,50	38,79	36,18	29,13	39,39
235_D	235	191155,68	443104,45	10,50	38,60	35,99	28,94	39,20
236_B	236	191151,92	443107,99	4,50	39,86	37,26	30,21	40,47
236_C	236	191151,92	443107,99	7,50	39,36	36,76	29,71	39,97
236_D	236	191151,92	443107,99	10,50	38,96	36,35	29,30	39,56
237_B	237	191148,41	443111,30	4,50	39,84	37,23	30,18	40,44
237_C	237	191148,41	443111,30	7,50	39,11	36,50	29,45	39,71
237_D	237	191148,41	443111,30	10,50	39,22	36,61	29,56	39,82
238_B	238	191156,70	443121,07	4,50	28,92	26,25	19,18	29,48
238_C	238	191156,70	443121,07	7,50	29,90	27,22	20,14	30,46
238_D	238	191156,70	443121,07	10,50	30,23	27,55	20,47	30,79
239_C	239	191281,53	443090,08	7,50	26,36	23,66	16,57	26,90
239_D	239	191281,53	443090,08	10,50	27,47	24,83	17,77	28,05
24_A	24	191195,32	443150,79	1,50	39,88	37,25	30,15	40,46
24_B	24	191195,32	443150,79	4,50	40,81	38,18	31,09	41,39
24_C	24	191195,32	443150,79	7,50	42,05	39,42	32,33	42,63
240_B	240	191276,44	443087,07	4,50	24,95	22,26	15,19	25,50
240_C	240	191276,44	443087,07	7,50	24,93	22,21	15,14	25,47
240_D	240	191276,44	443087,07	10,50	25,89	23,16	16,09	26,42
241_B	241	191273,76	443087,62	4,50	24,00	21,30	14,22	24,54
241_C	241	191273,76	443087,62	7,50	23,64	20,94	13,86	24,18
241_D	241	191273,76	443087,62	10,50	21,86	19,14	12,07	22,40
242_B	242	191271,30	443084,99	4,50	24,21	21,51	14,43	24,75
242_C	242	191271,30	443084,99	7,50	24,23	21,52	14,45	24,77
242_D	242	191271,30	443084,99	10,50	22,43	19,72	12,63	22,97
243_A	243	191259,95	443095,07	1,50	27,75	25,03	17,97	28,29
243_B	243	191259,95	443095,07	4,50	28,50	25,78	18,73	29,04
243_C	243	191259,95	443095,07	7,50	28,99	26,28	19,23	29,54
243_D	243	191259,95	443095,07	10,50	30,49	27,79	20,75	31,05
244_B	244	191263,47	443098,86	4,50	27,98	25,26	18,20	28,52
244_C	244	191263,47	443098,86	7,50	28,55	25,83	18,78	29,09
244_D	244	191263,47	443098,86	10,50	29,72	27,02	19,98	30,28
245_A	245	191267,11	443102,87	1,50	27,71	24,99	17,92	28,25
245_B	245	191267,11	443102,87	4,50	28,68	25,96	18,89	29,22
245_C	245	191267,11	443102,87	7,50	29,34	26,62	19,55	29,88
245_D	245	191267,11	443102,87	10,50	31,42	28,74	21,70	31,99
246_A	246	191276,79	443099,75	1,50	26,65	23,97	16,92	27,22
246_B	246	191276,79	443099,75	4,50	26,66	23,97	16,91	27,22
246_C	246	191276,79	443099,75	7,50	27,38	24,68	17,63	27,93
246_D	246	191276,79	443099,75	10,50	29,67	27,00	19,98	30,25
247_B	247	191267,56	443080,95	4,50	23,60	20,89	13,84	24,15
247_C	247	191267,56	443080,95	7,50	23,37	20,66	13,60	23,92
247_D	247	191267,56	443080,95	10,50	22,60	19,87	12,80	23,13
247_E	247	191267,56	443080,95	13,50	22,48	19,77	12,68	23,02
248_B	248	191266,14	443075,20	4,50	24,50	21,83	14,80	25,08
248_C	248	191266,14	443075,20	7,50	24,26	21,58	14,55	24,83
248_D	248	191266,14	443075,20	10,50	24,03	21,34	14,29	24,59
248_E	248	191266,14	443075,20	13,50	25,03	22,32	15,27	25,58
249_D	249	191263,96	443069,47	10,50	21,68	18,98	11,91	22,23
249_E	249	191263,96	443069,47	13,50	22,56	19,86	12,78	23,10
25_B	25	191188,56	443142,49	4,50	24,57	21,84	14,74	25,09
25_C	25	191188,56	443142,49	7,50	25,29	22,55	15,43	25,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_A	250	191253,52	443073,65	1,50	26,06	23,33	16,23	26,58
250_B	250	191253,52	443073,65	4,50	26,06	23,33	16,22	26,58
250_C	250	191253,52	443073,65	7,50	25,48	22,75	15,66	26,01
250_D	250	191253,52	443073,65	10,50	25,44	22,69	15,58	25,95
250_E	250	191253,52	443073,65	13,50	26,26	23,52	16,41	26,77
251_A	251	191249,16	443083,35	1,50	28,69	25,97	18,88	29,22
251_B	251	191249,16	443083,35	4,50	29,42	26,70	19,61	29,95
251_C	251	191249,16	443083,35	7,50	30,03	27,32	20,24	30,57
251_D	251	191249,16	443083,35	10,50	32,10	29,42	22,37	32,67
251_E	251	191249,16	443083,35	13,50	33,69	31,03	24,00	34,27
252_B	252	191252,68	443087,18	4,50	29,34	26,61	19,53	29,87
252_C	252	191252,68	443087,18	7,50	30,70	28,00	20,94	31,25
252_D	252	191252,68	443087,18	10,50	31,94	29,26	22,20	32,50
252_E	252	191252,68	443087,18	13,50	33,60	30,95	23,92	34,19
253_A	253	191256,22	443091,04	1,50	27,95	25,24	18,17	28,49
253_B	253	191256,22	443091,04	4,50	28,80	26,08	19,01	29,34
253_C	253	191256,22	443091,04	7,50	29,04	26,33	19,27	29,59
253_D	253	191256,22	443091,04	10,50	30,41	27,71	20,66	30,96
253_E	253	191256,22	443091,04	13,50	33,70	31,06	24,04	34,30
254_E	254	191263,95	443088,23	13,50	34,21	31,57	24,57	34,81
255_A	255	191303,53	443114,74	1,50	24,58	21,92	14,87	25,16
255_B	255	191303,53	443114,74	4,50	20,34	17,64	10,57	20,89
255_C	255	191303,53	443114,74	7,50	20,32	17,61	10,54	20,86
255_D	255	191303,53	443114,74	10,50	18,38	15,69	8,63	18,94
255_E	255	191303,53	443114,74	13,50	14,89	12,24	5,23	15,48
256_A	256	191301,09	443109,91	1,50	24,47	21,82	14,77	25,05
256_B	256	191301,09	443109,91	4,50	20,50	17,81	10,75	21,06
256_C	256	191301,09	443109,91	7,50	20,42	17,71	10,64	20,96
256_D	256	191301,09	443109,91	10,50	19,04	16,33	9,26	19,58
256_E	256	191301,09	443109,91	13,50	15,33	12,65	5,61	15,90
257_B	257	191302,05	443106,47	4,50	23,96	21,31	14,28	24,55
257_C	257	191302,05	443106,47	7,50	23,65	20,99	13,95	24,23
257_D	257	191302,05	443106,47	10,50	23,90	21,21	14,16	24,46
257_E	257	191302,05	443106,47	13,50	26,53	23,81	16,75	27,07
258_D	258	191303,27	443103,11	10,50	22,51	19,78	12,68	23,03
258_E	258	191303,27	443103,11	13,50	14,61	11,92	4,87	15,17
259_D	259	191300,89	443098,43	10,50	23,39	20,68	13,59	23,93
259_E	259	191300,89	443098,43	13,50	15,21	12,53	5,46	15,77
26_A	26	191199,51	443147,37	1,50	35,99	33,33	26,23	36,55
26_B	26	191199,51	443147,37	4,50	36,93	34,27	27,18	37,49
26_C	26	191199,51	443147,37	7,50	38,41	35,76	28,68	38,98
260_A	260	191293,66	443098,73	1,50	25,08	22,38	15,32	25,63
260_B	260	191293,66	443098,73	4,50	25,08	22,37	15,30	25,62
260_C	260	191293,66	443098,73	7,50	25,17	22,45	15,38	25,71
260_D	260	191293,66	443098,73	10,50	25,45	22,74	15,67	25,99
260_E	260	191293,66	443098,73	13,50	22,96	20,26	13,19	23,51
261_A	261	191288,73	443103,60	1,50	27,92	25,21	18,14	28,46
261_B	261	191288,73	443103,60	4,50	27,89	25,17	18,10	28,43
261_C	261	191288,73	443103,60	7,50	27,91	25,18	18,11	28,44
261_D	261	191288,73	443103,60	10,50	28,99	26,28	19,21	29,53
261_E	261	191288,73	443103,60	13,50	30,61	27,93	20,87	31,17
262_B	262	191291,46	443108,95	4,50	27,30	24,58	17,51	27,84
262_C	262	191291,46	443108,95	7,50	27,43	24,70	17,63	27,96
262_D	262	191291,46	443108,95	10,50	28,98	26,27	19,20	29,52
262_E	262	191291,46	443108,95	13,50	31,42	28,74	21,69	31,99
264_A	264	191293,78	443113,60	1,50	26,78	24,10	17,05	27,35
264_B	264	191293,78	443113,60	4,50	26,60	23,90	16,83	27,15
264_C	264	191293,78	443113,60	7,50	26,89	24,17	17,09	27,42
264_D	264	191293,78	443113,60	10,50	28,79	26,07	19,00	29,33
264_E	264	191293,78	443113,60	13,50	32,00	29,34	22,29	32,58
265_A	265	191296,22	443118,43	1,50	26,71	24,04	16,99	27,28
265_B	265	191296,22	443118,43	4,50	26,41	23,71	16,65	26,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_C	265	191296,22	443118,43	7,50	26,81	24,09	17,01	27,34
265_D	265	191296,22	443118,43	10,50	29,17	26,46	19,38	29,71
265_E	265	191296,22	443118,43	13,50	33,29	30,64	23,59	33,87
266_C	266	191301,57	443119,93	7,50	25,58	22,88	15,81	26,13
266_D	266	191301,57	443119,93	10,50	28,03	25,33	18,26	28,58
266_E	266	191301,57	443119,93	13,50	32,18	29,53	22,49	32,77
267_A	267	191359,59	443076,77	1,50	21,50	18,76	11,64	22,01
267_B	267	191359,59	443076,77	4,50	21,77	19,04	11,92	22,29
267_C	267	191359,59	443076,77	7,50	22,96	20,29	13,21	23,52
267_D	267	191359,59	443076,77	10,50	22,72	20,08	13,02	23,30
268_A	268	191354,36	443072,41	1,50	21,68	18,94	11,85	22,20
268_B	268	191354,36	443072,41	4,50	21,79	19,05	11,96	22,31
268_C	268	191354,36	443072,41	7,50	23,38	20,72	13,64	23,95
268_D	268	191354,36	443072,41	10,50	21,37	18,74	11,68	21,96
269_A	269	191344,57	443073,09	1,50	25,15	22,44	15,37	25,69
269_B	269	191344,57	443073,09	4,50	24,46	21,75	14,66	25,00
269_C	269	191344,57	443073,09	7,50	24,61	21,93	14,86	25,17
269_D	269	191344,57	443073,09	10,50	22,59	19,88	12,82	23,14
27_B	27	191192,74	443139,08	4,50	25,37	22,64	15,55	25,90
27_C	27	191192,74	443139,08	7,50	26,19	23,45	16,35	26,71
270_D	270	191339,64	443079,86	10,50	26,43	23,71	16,64	26,97
271_D	271	191342,42	443085,41	10,50	27,42	24,71	17,65	27,97
272_D	272	191352,67	443083,17	10,50	24,67	21,97	14,89	25,21
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	41,13	38,51	31,43	41,72
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	40,69	38,07	30,99	41,28
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	40,98	38,36	31,28	41,57
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	41,44	38,83	31,75	42,04
274_B	274	191351,43	443110,63	4,50	24,23	21,55	14,50	24,80
274_C	274	191351,43	443110,63	7,50	24,22	21,55	14,48	24,78
274_D	274	191351,43	443110,63	10,50	24,32	21,68	14,64	24,91
274_E	274	191351,43	443110,63	13,50	24,67	22,03	14,99	25,26
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	25,32	22,67	15,63	25,91
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	24,78	22,14	15,10	25,37
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	24,88	22,23	15,20	25,47
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	37,17	34,57	27,51	37,78
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	41,20	38,58	31,49	41,79
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	40,65	38,03	30,95	41,24
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	40,74	38,12	31,03	41,33
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	41,13	38,51	31,43	41,72
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	41,53	38,92	31,83	42,12
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	17,65	14,93	7,84	18,18
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	14,95	12,26	5,18	15,50
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	12,89	10,20	3,12	13,44
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	10,40	7,72	0,63	10,95
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	6,08	3,43	-3,64	6,66
279_F	279	191372,52	443099,90	16,50	24,16	21,50	14,45	24,74
28_B	28	191168,79	443124,12	4,50	27,40	24,74	17,68	27,97
28_C	28	191168,79	443124,12	7,50	28,12	25,44	18,36	28,68
280_B	280	191366,44	443096,36	4,50	25,41	22,74	15,69	25,98
280_C	280	191366,44	443096,36	7,50	25,21	22,53	15,48	25,78
280_D	280	191366,44	443096,36	10,50	25,20	22,51	15,45	25,76
280_E	280	191366,44	443096,36	13,50	25,45	22,75	15,68	26,00
281_B	281	191376,88	443090,98	4,50	20,84	18,15	11,07	21,39
281_C	281	191376,88	443090,98	7,50	21,29	18,63	11,56	21,86
281_D	281	191376,88	443090,98	10,50	20,66	18,02	10,94	21,24
281_E	281	191376,88	443090,98	13,50	21,06	18,42	11,35	21,64
282_D	282	191366,50	443089,34	10,50	25,90	23,22	16,16	26,46
282_E	282	191366,50	443089,34	13,50	25,36	22,68	15,61	25,92
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	32,10	29,48	22,45	32,71
284_C	284	191303,08	443127,19	7,50	25,01	22,29	15,18	25,53
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	26,95	24,24	17,17	27,49
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	28,09	25,36	18,28	28,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	286	191309,40	443144,72	1,50	27,78	25,10	18,04	28,34
286_B	286	191309,40	443144,72	4,50	27,65	24,95	17,88	28,20
286_C	286	191309,40	443144,72	7,50	28,89	26,17	19,08	29,42
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	42,92	40,31	33,23	43,52
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	42,13	39,52	32,44	42,73
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	42,06	39,45	32,37	42,66
288_A	288	191260,70	443124,83	1,50	25,42	22,73	15,65	25,97
288_B	288	191260,70	443124,83	4,50	24,43	21,72	14,63	24,97
289_A	289	191246,77	443131,99	1,50	29,68	26,96	19,89	30,22
289_B	289	191246,77	443131,99	4,50	31,13	28,41	21,35	31,67
29_A	29	191175,19	443115,54	1,50	28,38	25,65	18,57	28,91
29_B	29	191175,19	443115,54	4,50	28,58	25,86	18,77	29,11
29_C	29	191175,19	443115,54	7,50	28,38	25,67	18,61	28,93
290_A	290	191316,95	443120,11	19,50	24,17	21,42	14,29	24,67
290_B	290	191316,95	443120,11	22,50	25,90	23,19	16,07	26,43
290_C	290	191316,95	443120,11	25,50	28,39	25,72	18,61	28,94
290_D	290	191316,95	443120,11	28,50	30,09	27,44	20,33	30,65
290_E	290	191316,95	443120,11	31,50	30,99	28,34	21,24	31,56
290_F	290	191316,95	443120,11	34,50	31,95	29,31	22,23	32,53
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	43,37	40,78	33,71	43,98
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	43,77	41,16	34,09	44,37
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	44,06	41,44	34,37	44,65
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	44,49	41,88	34,81	45,09
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	44,44	41,83	34,76	45,04
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	44,24	41,62	34,55	44,83
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	43,80	41,19	34,12	44,40
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	44,13	41,52	34,44	44,73
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	44,31	41,70	34,62	44,91
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	44,32	41,70	34,64	44,92
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	43,98	41,36	34,30	44,58
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	44,06	41,44	34,38	44,66
293_A	293	191333,42	443122,51	19,50	25,93	23,32	16,33	26,55
293_B	293	191333,42	443122,51	22,50	27,14	24,52	17,54	27,76
293_C	293	191333,42	443122,51	25,50	27,64	25,00	18,00	28,24
293_D	293	191333,42	443122,51	28,50	-3,92	-6,57	-13,69	-3,36
293_E	293	191333,42	443122,51	31,50	-3,64	-6,29	-13,42	-3,08
293_F	293	191333,42	443122,51	34,50	-3,35	-6,00	-13,13	-2,79
298_A	298	191142,87	443139,02	19,50	50,34	47,73	40,69	50,95
298_B	298	191142,87	443139,02	22,50	50,46	47,85	40,81	51,07
298_C	298	191142,87	443139,02	25,50	50,54	47,93	40,88	51,14
298_D	298	191142,87	443139,02	28,50	50,63	48,01	40,97	51,23
299_A	299	191157,69	443143,58	19,50	50,03	47,43	40,38	50,64
299_B	299	191157,69	443143,58	22,50	50,87	48,26	41,22	51,48
299_C	299	191157,69	443143,58	25,50	50,80	48,18	41,13	51,40
299_D	299	191157,69	443143,58	28,50	50,95	48,34	41,29	51,55
30_A	30	191169,74	443118,16	1,50	25,47	22,81	15,74	26,04
30_B	30	191169,74	443118,16	4,50	25,36	22,68	15,60	25,92
30_C	30	191169,74	443118,16	7,50	26,44	23,75	16,66	26,99
300_A	300	191158,48	443130,95	19,50	37,31	34,71	27,69	37,93
300_B	300	191158,48	443130,95	22,50	34,02	31,42	24,37	34,63
300_C	300	191158,48	443130,95	25,50	27,59	24,99	17,93	28,20
300_D	300	191158,48	443130,95	28,50	26,25	23,63	16,65	26,87
301_A	301	191150,42	443121,09	19,50	35,84	33,23	26,23	36,46
301_B	301	191150,42	443121,09	22,50	33,22	30,62	23,60	33,84
301_C	301	191150,42	443121,09	25,50	23,88	21,22	14,22	24,47
301_D	301	191150,42	443121,09	28,50	24,76	22,14	15,16	25,38
302_A	302	191141,19	443123,37	19,50	40,75	38,15	31,10	41,36
302_B	302	191141,19	443123,37	22,50	41,10	38,49	31,44	41,70
302_C	302	191141,19	443123,37	25,50	41,20	38,59	31,54	41,80
302_D	302	191141,19	443123,37	28,50	41,32	38,72	31,67	41,93
303_A	303	191297,81	443044,11	19,50	32,60	29,98	23,00	33,22
303_B	303	191297,81	443044,11	22,50	34,34	31,73	24,76	34,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_C	303	191297,81	443044,11	25,50	34,69	32,08	25,11	35,32
303_D	303	191297,81	443044,11	28,50	35,02	32,40	25,43	35,64
304_A	304	191302,36	443038,28	19,50	30,49	27,87	20,89	31,11
304_B	304	191302,36	443038,28	22,50	32,17	29,57	22,59	32,80
304_C	304	191302,36	443038,28	25,50	32,38	29,78	22,80	33,01
304_D	304	191302,36	443038,28	28,50	32,73	30,12	23,14	33,36
305_A	305	191298,79	443030,68	19,50	--	--	--	--
305_B	305	191298,79	443030,68	22,50	--	--	--	--
305_C	305	191298,79	443030,68	25,50	--	--	--	--
305_D	305	191298,79	443030,68	28,50	--	--	--	--
306_A	306	191290,72	443028,83	19,50	29,46	26,83	19,80	30,06
306_B	306	191290,72	443028,83	22,50	31,37	28,74	21,71	31,97
306_C	306	191290,72	443028,83	25,50	34,02	31,41	24,38	34,63
306_D	306	191290,72	443028,83	28,50	35,65	33,05	26,01	36,26
307_A	307	191286,04	443034,46	19,50	30,12	27,48	20,47	30,72
307_B	307	191286,04	443034,46	22,50	32,07	29,44	22,43	32,68
307_C	307	191286,04	443034,46	25,50	34,45	31,85	24,83	35,07
307_D	307	191286,04	443034,46	28,50	36,03	33,43	26,39	36,64
308_A	308	191282,20	443039,06	19,50	32,89	30,28	23,25	33,50
308_B	308	191282,20	443039,06	22,50	34,08	31,47	24,44	34,69
308_C	308	191282,20	443039,06	25,50	34,96	32,35	25,32	35,57
308_D	308	191282,20	443039,06	28,50	36,49	33,88	26,84	37,10
309_A	309	191278,82	443043,14	19,50	32,31	29,69	22,67	32,92
309_B	309	191278,82	443043,14	22,50	33,38	30,76	23,75	33,99
309_C	309	191278,82	443043,14	25,50	34,28	31,66	24,64	34,89
309_D	309	191278,82	443043,14	28,50	35,96	33,34	26,30	36,56
31_B	31	191173,12	443127,35	4,50	27,62	24,94	17,86	28,18
31_C	31	191173,12	443127,35	7,50	28,56	25,85	18,75	29,09
310_A	310	191279,88	443047,91	19,50	35,65	33,03	26,04	36,27
310_B	310	191279,88	443047,91	22,50	36,63	34,01	27,01	37,24
310_C	310	191279,88	443047,91	25,50	37,42	34,80	27,79	38,03
310_D	310	191279,88	443047,91	28,50	38,29	35,67	28,66	38,90
311_A	311	191285,65	443052,70	19,50	36,22	33,59	26,60	36,83
311_B	311	191285,65	443052,70	22,50	37,12	34,50	27,50	37,73
311_C	311	191285,65	443052,70	25,50	37,80	35,18	28,18	38,41
311_D	311	191285,65	443052,70	28,50	38,79	36,17	29,16	39,40
312_A	312	191292,05	443051,04	19,50	32,82	30,20	23,22	33,44
312_B	312	191292,05	443051,04	22,50	33,75	31,14	24,16	34,38
312_C	312	191292,05	443051,04	25,50	34,18	31,57	24,59	34,81
312_D	312	191292,05	443051,04	28,50	34,55	31,93	24,95	35,17
313_A	313	191203,36	443080,40	19,50	40,19	37,58	30,55	40,80
314_A	314	191208,64	443075,43	19,50	37,82	35,19	28,16	38,42
315_A	315	191205,74	443067,72	19,50	12,98	10,33	3,34	13,58
316_A	316	191196,81	443065,68	19,50	37,79	35,18	28,13	38,39
317_A	317	191191,54	443070,66	19,50	38,10	35,50	28,45	38,71
318_A	318	191187,45	443074,51	19,50	38,33	35,72	28,67	38,93
319_A	319	191190,19	443082,50	19,50	41,19	38,58	31,55	41,80
32_A	32	191179,52	443118,77	1,50	28,06	25,35	18,27	28,60
32_B	32	191179,52	443118,77	4,50	28,17	25,45	18,37	28,70
32_C	32	191179,52	443118,77	7,50	27,50	24,81	17,76	28,06
320_A	320	191197,94	443085,66	19,50	40,05	37,44	30,41	40,66
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	39,56	36,96	29,89	40,16
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	40,00	37,39	30,31	40,60
322_A	322	191382,92	443112,44	19,50	41,91	39,30	32,22	42,51
322_B	322	191382,92	443112,44	22,50	42,31	39,70	32,62	42,91
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	--	--	--	--
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	--	--	--	--
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	17,07	14,35	7,24	17,59
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	17,76	15,02	7,89	18,27
33_B	33	191177,45	443130,58	4,50	27,92	25,22	18,13	28,46
33_C	33	191177,45	443130,58	7,50	28,97	26,25	19,14	29,49
34_A	34	191183,85	443122,00	1,50	28,37	25,65	18,56	28,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	34	191183,85	443122,00	4,50	28,61	25,89	18,81	29,14
34_C	34	191183,85	443122,00	7,50	27,90	25,20	18,16	28,46
35_B	35	191182,00	443133,97	4,50	28,17	25,47	18,38	28,71
35_C	35	191182,00	443133,97	7,50	29,31	26,58	19,47	29,83
36_A	36	191188,71	443132,32	1,50	30,40	27,71	20,62	30,95
36_B	36	191188,71	443132,32	4,50	30,33	27,61	20,51	30,86
36_C	36	191188,71	443132,32	7,50	31,44	28,72	21,63	31,97
37_A	37	191189,45	443126,18	1,50	28,41	25,70	18,61	28,95
37_B	37	191189,45	443126,18	4,50	29,20	26,49	19,41	29,74
37_C	37	191189,45	443126,18	7,50	28,53	25,82	18,78	29,08
38_B	38	191306,70	443104,14	4,50	24,11	21,45	14,41	24,69
38_C	38	191306,70	443104,14	7,50	23,99	21,31	14,25	24,55
39_A	39	191301,88	443094,59	1,50	25,37	22,67	15,62	25,92
39_B	39	191301,88	443094,59	4,50	25,07	22,37	15,30	25,62
39_C	39	191301,88	443094,59	7,50	24,67	21,94	14,87	25,20
40_B	40	191311,52	443101,71	4,50	24,31	21,64	14,59	24,88
40_C	40	191311,52	443101,71	7,50	24,27	21,57	14,51	24,82
40_D	40	191311,52	443101,71	10,50	25,20	22,48	15,41	25,74
41_A	41	191306,70	443092,16	1,50	25,38	22,69	15,64	25,94
41_B	41	191306,70	443092,16	4,50	24,99	22,28	15,21	25,53
41_C	41	191306,70	443092,16	7,50	24,64	21,92	14,85	25,18
41_D	41	191306,70	443092,16	10,50	24,79	22,07	14,98	25,32
42_D	42	191306,61	443098,20	10,50	25,69	22,99	15,92	26,24
43_B	43	191316,34	443099,27	4,50	24,16	21,48	14,43	24,73
43_C	43	191316,34	443099,27	7,50	24,42	21,72	14,66	24,97
43_D	43	191316,34	443099,27	10,50	25,44	22,72	15,64	25,97
44_A	44	191311,52	443089,72	1,50	25,51	22,82	15,76	26,07
44_B	44	191311,52	443089,72	4,50	24,94	22,22	15,15	25,48
44_C	44	191311,52	443089,72	7,50	24,42	21,71	14,63	24,96
44_D	44	191311,52	443089,72	10,50	23,80	21,08	14,00	24,33
45_B	45	191321,16	443096,84	4,50	24,44	21,75	14,70	25,00
45_C	45	191321,16	443096,84	7,50	24,67	21,97	14,90	25,22
45_D	45	191321,16	443096,84	10,50	25,42	22,70	15,63	25,96
46_D	46	191321,25	443090,80	10,50	21,79	19,06	11,94	22,31
47_A	47	191316,34	443087,29	1,50	25,59	22,89	15,84	26,14
47_B	47	191316,34	443087,29	4,50	24,98	22,28	15,21	25,53
47_C	47	191316,34	443087,29	7,50	24,63	21,93	14,86	25,18
47_D	47	191316,34	443087,29	10,50	22,84	20,13	13,04	23,38
48_B	48	191325,98	443094,40	4,50	24,62	21,93	14,87	25,18
48_C	48	191325,98	443094,40	7,50	24,87	22,16	15,09	25,41
49_A	49	191321,16	443084,85	1,50	25,63	22,94	15,89	26,19
49_B	49	191321,16	443084,85	4,50	24,95	22,24	15,17	25,49
49_C	49	191321,16	443084,85	7,50	24,38	21,68	14,61	24,93
50_B	50	191330,80	443091,97	4,50	24,90	22,19	15,12	25,44
50_C	50	191330,80	443091,97	7,50	25,36	22,64	15,56	25,89
51_A	51	191325,98	443082,42	1,50	26,12	23,42	16,35	26,67
51_B	51	191325,98	443082,42	4,50	25,68	22,97	15,88	26,22
51_C	51	191325,98	443082,42	7,50	25,81	23,13	16,07	26,37
52_B	52	191335,62	443089,53	4,50	25,23	22,53	15,45	25,77
52_C	52	191335,62	443089,53	7,50	25,48	22,77	15,68	26,02
53_A	53	191330,80	443079,98	1,50	26,08	23,37	16,30	26,62
53_B	53	191330,80	443079,98	4,50	25,61	22,89	15,81	26,14
53_C	53	191330,80	443079,98	7,50	25,66	22,97	15,91	26,22
54_B	54	191340,44	443087,10	4,50	25,52	22,82	15,74	26,06
54_C	54	191340,44	443087,10	7,50	25,88	23,16	16,08	26,41
55_A	55	191335,62	443077,55	1,50	25,92	23,20	16,13	26,46
55_B	55	191335,62	443077,55	4,50	25,40	22,69	15,60	25,94
55_C	55	191335,62	443077,55	7,50	25,52	22,83	15,76	26,07
56_A	56	191222,92	443058,54	1,50	27,48	24,78	17,68	28,02
56_B	56	191222,92	443058,54	4,50	27,47	24,76	17,65	28,00
56_C	56	191222,92	443058,54	7,50	27,58	24,86	17,75	28,10
56_D	56	191222,92	443058,54	10,50	29,22	26,51	19,40	29,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	57	191214,21	443049,29	1,50	37,61	35,01	27,96	38,22
57_B	57	191214,21	443049,29	4,50	37,23	34,63	27,58	37,84
57_C	57	191214,21	443049,29	7,50	36,81	34,20	27,15	37,41
57_D	57	191214,21	443049,29	10,50	36,43	33,82	26,77	37,03
58_A	58	191218,99	443062,24	1,50	27,33	24,62	17,53	27,87
58_B	58	191218,99	443062,24	4,50	27,76	25,04	17,94	28,29
58_C	58	191218,99	443062,24	7,50	28,74	26,04	18,97	29,29
58_D	58	191218,99	443062,24	10,50	30,04	27,35	20,27	30,59
59_A	59	191210,28	443053,00	1,50	37,80	35,20	28,15	38,41
59_B	59	191210,28	443053,00	4,50	37,42	34,82	27,77	38,03
59_C	59	191210,28	443053,00	7,50	36,99	34,38	27,33	37,59
59_D	59	191210,28	443053,00	10,50	36,63	34,02	26,97	37,23
60_A	60	191215,06	443065,94	1,50	27,11	24,41	17,33	27,65
60_B	60	191215,06	443065,94	4,50	27,24	24,54	17,45	27,78
60_C	60	191215,06	443065,94	7,50	27,25	24,55	17,48	27,80
60_D	60	191215,06	443065,94	10,50	29,03	26,35	19,29	29,59
61_A	61	191206,35	443056,70	1,50	38,45	35,84	28,79	39,05
61_B	61	191206,35	443056,70	4,50	38,03	35,43	28,37	38,64
61_C	61	191206,35	443056,70	7,50	37,58	34,97	27,91	38,18
61_D	61	191206,35	443056,70	10,50	37,22	34,61	27,56	37,82
62_A	62	191211,13	443069,65	1,50	26,25	23,58	16,52	26,82
62_B	62	191211,13	443069,65	4,50	25,90	23,22	16,15	26,46
62_C	62	191211,13	443069,65	7,50	24,87	22,21	15,17	25,45
62_D	62	191211,13	443069,65	10,50	25,32	22,65	15,62	25,90
63_A	63	191202,42	443060,40	1,50	38,41	35,80	28,75	39,01
63_B	63	191202,42	443060,40	4,50	37,98	35,37	28,32	38,58
63_C	63	191202,42	443060,40	7,50	37,53	34,92	27,86	38,13
63_D	63	191202,42	443060,40	10,50	37,18	34,58	27,52	37,79
64_B	64	191208,16	443095,40	4,50	23,39	20,68	13,60	23,93
64_C	64	191208,16	443095,40	7,50	22,53	19,81	12,72	23,06
65_B	65	191205,46	443095,86	4,50	25,35	22,65	15,57	25,89
65_C	65	191205,46	443095,86	7,50	24,13	21,41	14,35	24,67
66_A	66	191203,29	443101,14	1,50	27,44	24,72	17,61	27,96
66_B	66	191203,29	443101,14	4,50	27,72	24,99	17,87	28,24
66_C	66	191203,29	443101,14	7,50	29,10	26,38	19,27	29,62
67_A	67	191210,67	443101,54	1,50	29,04	26,33	19,25	29,58
67_B	67	191210,67	443101,54	4,50	29,39	26,67	19,59	29,92
67_C	67	191210,67	443101,54	7,50	30,61	27,90	20,83	31,15
68_C	68	191212,26	443095,79	7,50	24,45	21,74	14,70	25,00
69_A	69	191246,48	443067,79	1,50	26,72	24,02	16,96	27,27
69_B	69	191246,48	443067,79	4,50	26,55	23,83	16,77	27,09
69_C	69	191246,48	443067,79	7,50	27,34	24,64	17,58	27,89
70_B	70	191239,14	443060,00	4,50	23,58	20,86	13,76	24,11
70_C	70	191239,14	443060,00	7,50	23,24	20,52	13,43	23,77
71_A	71	191242,55	443071,50	1,50	27,22	24,51	17,44	27,76
71_B	71	191242,55	443071,50	4,50	27,20	24,48	17,40	27,73
71_C	71	191242,55	443071,50	7,50	28,13	25,43	18,36	28,68
72_B	72	191235,21	443063,71	4,50	23,69	20,96	13,86	24,21
72_C	72	191235,21	443063,71	7,50	23,25	20,53	13,42	23,77
73_A	73	191238,62	443075,20	1,50	27,28	24,58	17,51	27,83
73_B	73	191238,62	443075,20	4,50	27,04	24,33	17,25	27,58
73_C	73	191238,62	443075,20	7,50	27,97	25,26	18,19	28,51
74_B	74	191231,28	443067,41	4,50	24,19	21,47	14,36	24,71
74_C	74	191231,28	443067,41	7,50	24,17	21,44	14,34	24,69
75_A	75	191234,69	443078,90	1,50	27,95	25,24	18,17	28,49
75_B	75	191234,69	443078,90	4,50	27,89	25,18	18,11	28,43
75_C	75	191234,69	443078,90	7,50	29,31	26,62	19,55	29,86
75_D	75	191234,69	443078,90	10,50	30,86	28,17	21,11	31,42
76_D	76	191233,06	443073,09	10,50	20,08	17,38	10,34	20,64
77_B	77	191227,35	443071,12	4,50	24,10	21,38	14,26	24,62
77_C	77	191227,35	443071,12	7,50	24,06	21,34	14,22	24,58
77_D	77	191227,35	443071,12	10,50	25,24	22,53	15,41	25,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A	78	191230,76	443082,61	1,50	27,94	25,24	18,18	28,49
78_B	78	191230,76	443082,61	4,50	27,94	25,23	18,16	28,48
78_C	78	191230,76	443082,61	7,50	29,29	26,60	19,53	29,84
78_D	78	191230,76	443082,61	10,50	30,67	27,99	20,92	31,23
79_B	79	191223,42	443074,82	4,50	24,17	21,45	14,33	24,69
79_C	79	191223,42	443074,82	7,50	24,44	21,72	14,61	24,96
79_D	79	191223,42	443074,82	10,50	25,74	23,03	15,93	26,27
80_C	80	191225,05	443080,63	7,50	30,35	27,64	20,56	30,89
80_D	80	191225,05	443080,63	10,50	32,58	29,90	22,82	33,14
81_A	81	191226,83	443086,31	1,50	28,70	25,98	18,91	29,24
81_B	81	191226,83	443086,31	4,50	28,88	26,16	19,08	29,41
82_B	82	191219,49	443078,52	4,50	24,07	21,35	14,25	24,60
83_A	83	191222,90	443090,01	1,50	28,53	25,82	18,76	29,08
83_B	83	191222,90	443090,01	4,50	28,78	26,07	19,00	29,32
84_B	84	191215,56	443082,23	4,50	23,95	21,23	14,12	24,47
85_A	85	191197,67	443095,17	1,50	26,59	23,88	16,78	27,12
85_B	85	191197,67	443095,17	4,50	26,67	23,95	16,84	27,19
85_C	85	191197,67	443095,17	7,50	27,56	24,83	17,72	28,08
86_B	86	191205,09	443088,18	4,50	26,31	23,60	16,51	26,85
86_C	86	191205,09	443088,18	7,50	24,83	22,13	15,05	25,37
87_A	87	191251,03	443063,51	1,50	27,14	24,43	17,37	27,69
87_B	87	191251,03	443063,51	4,50	27,12	24,41	17,34	27,66
87_C	87	191251,03	443063,51	7,50	28,00	25,29	18,23	28,55
88_A	88	191250,02	443057,11	1,50	21,87	19,19	12,15	22,44
88_B	88	191250,02	443057,11	4,50	21,17	18,48	11,43	21,73
88_C	88	191250,02	443057,11	7,50	20,20	17,53	10,49	20,77
89_C	89	191243,69	443055,72	7,50	22,72	20,01	12,91	23,25
90_A	90	191313,51	443074,89	1,50	25,48	22,79	15,74	26,04
90_B	90	191313,51	443074,89	4,50	25,24	22,54	15,49	25,79
90_C	90	191313,51	443074,89	7,50	25,24	22,53	15,48	25,79
91_B	91	191307,51	443066,03	4,50	24,81	22,08	14,98	25,33
91_C	91	191307,51	443066,03	7,50	25,34	22,62	15,52	25,87
92_A	92	191309,04	443077,91	1,50	25,48	22,79	15,75	26,04
92_B	92	191309,04	443077,91	4,50	25,28	22,57	15,52	25,83
92_C	92	191309,04	443077,91	7,50	25,45	22,74	15,69	26,00
93_B	93	191303,04	443069,05	4,50	25,21	22,49	15,39	25,74
93_C	93	191303,04	443069,05	7,50	25,79	23,07	15,98	26,32
94_A	94	191304,57	443080,94	1,50	25,53	22,83	15,79	26,09
94_B	94	191304,57	443080,94	4,50	25,41	22,71	15,65	25,96
94_C	94	191304,57	443080,94	7,50	25,67	22,96	15,91	26,22
95_B	95	191298,57	443072,08	4,50	25,61	22,88	15,79	26,14
95_C	95	191298,57	443072,08	7,50	26,38	23,67	16,57	26,91
96_A	96	191300,10	443083,97	1,50	25,60	22,91	15,86	26,16
96_B	96	191300,10	443083,97	4,50	25,52	22,81	15,76	26,07
96_C	96	191300,10	443083,97	7,50	25,86	23,16	16,10	26,41
97_B	97	191294,10	443075,11	4,50	25,87	23,14	16,04	26,39
97_C	97	191294,10	443075,11	7,50	26,69	23,98	16,89	27,23
98_A	98	191295,62	443087,00	1,50	25,61	22,91	15,86	26,16
98_B	98	191295,62	443087,00	4,50	25,60	22,90	15,84	26,15
98_C	98	191295,62	443087,00	7,50	25,99	23,29	16,23	26,54
99_B	99	191289,63	443078,14	4,50	25,72	23,00	15,91	26,25
99_C	99	191289,63	443078,14	7,50	26,62	23,90	16,82	27,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_C	100	191290,31	443084,14	7,50	32,15	29,36	22,30	32,65
10001_A	10001	191244,16	443039,12	4,50	27,29	24,48	17,43	27,78
10002_A	10002	191250,23	443045,41	4,50	26,77	23,97	16,91	27,27
10003_A	10003	191258,26	443046,02	4,50	30,18	27,41	20,37	30,70
10004_A	10004	191271,22	443033,74	4,50	30,84	28,08	21,04	31,36
10005_A	10005	191286,00	443019,64	4,50	35,78	33,05	26,03	36,33
10006_A	10006	191286,19	443012,36	4,50	40,59	37,95	30,96	41,20
10007_A	10007	191278,53	443005,23	4,50	38,97	36,33	29,34	39,58
10008_A	10008	191270,87	443005,28	4,50	4,30	1,48	-5,51	4,81
10009_A	10009	191264,06	443011,76	4,50	4,90	2,09	-4,90	5,41
10010_A	10010	191257,47	443018,09	4,50	4,10	1,29	-5,70	4,61
10011_A	10011	191249,75	443023,72	4,50	5,96	3,15	-3,83	6,47
10012_A	10012	191244,33	443031,54	4,50	6,86	4,09	-2,89	7,40
101_A	101	191291,15	443090,02	1,50	34,05	31,34	24,32	34,61
101_B	101	191291,15	443090,02	4,50	34,63	31,90	24,88	35,18
102_B	102	191285,15	443081,16	4,50	28,04	25,27	18,23	28,56
103_A	103	191286,68	443093,05	1,50	36,35	33,60	26,56	36,88
103_B	103	191286,68	443093,05	4,50	36,93	34,17	27,14	37,46
104_B	104	191280,68	443084,19	4,50	27,56	24,79	17,75	28,08
105_A	105	191319,64	443043,61	1,50	42,53	39,87	32,87	43,12
105_B	105	191319,64	443043,61	4,50	43,14	40,48	33,48	43,73
105_C	105	191319,64	443043,61	7,50	44,41	41,75	34,74	45,00
106_B	106	191312,81	443051,85	4,50	29,83	27,09	20,06	30,37
106_C	106	191312,81	443051,85	7,50	30,95	28,21	21,16	31,48
107_A	107	191315,49	443040,16	1,50	42,40	39,74	32,73	42,99
107_B	107	191315,49	443040,16	4,50	42,90	40,25	33,25	43,50
107_C	107	191315,49	443040,16	7,50	44,04	41,38	34,38	44,63
108_B	108	191308,65	443048,40	4,50	29,91	27,16	20,12	30,44
108_C	108	191308,65	443048,40	7,50	30,92	28,17	21,13	31,45
109_A	109	191311,33	443036,72	1,50	41,99	39,33	32,32	42,58
109_B	109	191311,33	443036,72	4,50	42,40	39,75	32,75	43,00
109_C	109	191311,33	443036,72	7,50	43,51	40,86	33,85	44,10
110_B	110	191304,50	443044,95	4,50	29,77	27,02	19,98	30,30
110_C	110	191304,50	443044,95	7,50	30,74	27,99	20,94	31,27
111_A	111	191275,26	443047,45	1,50	25,33	22,57	15,53	25,85
111_B	111	191275,26	443047,45	4,50	25,41	22,64	15,60	25,93
111_C	111	191275,26	443047,45	7,50	20,73	17,98	10,94	21,26
112_B	112	191283,49	443054,28	4,50	30,93	28,17	21,13	31,45
112_C	112	191283,49	443054,28	7,50	32,10	29,34	22,29	32,62
113_A	113	191271,81	443051,60	1,50	25,20	22,43	15,40	25,72
113_B	113	191271,81	443051,60	4,50	25,37	22,60	15,56	25,89
113_C	113	191271,81	443051,60	7,50	22,46	19,69	12,66	22,98
114_B	114	191280,04	443058,44	4,50	31,46	28,69	21,65	31,98
114_C	114	191280,04	443058,44	7,50	33,76	30,98	23,94	34,27
115_A	115	191268,36	443055,76	1,50	24,52	21,76	14,72	25,04
115_B	115	191268,36	443055,76	4,50	24,58	21,81	14,77	25,10
115_C	115	191268,36	443055,76	7,50	21,55	18,74	11,68	22,04
116_B	116	191276,59	443062,59	4,50	32,20	29,43	22,39	32,72
116_C	116	191276,59	443062,59	7,50	35,52	32,74	25,69	36,03
117_A	117	191264,91	443059,91	1,50	24,69	21,94	14,91	25,22
117_B	117	191264,91	443059,91	4,50	24,84	22,08	15,04	25,36
117_C	117	191264,91	443059,91	7,50	23,12	20,33	13,27	23,62
118_B	118	191273,14	443066,75	4,50	32,06	29,29	22,25	32,58
118_C	118	191273,14	443066,75	7,50	33,50	30,73	23,69	34,02
119_A	119	191261,46	443064,07	1,50	25,14	22,36	15,31	25,65
119_B	119	191261,46	443064,07	4,50	25,30	22,51	15,46	25,80
119_C	119	191261,46	443064,07	7,50	24,87	22,06	14,98	25,35
120_B	120	191269,69	443070,90	4,50	32,09	29,32	22,28	32,61
120_C	120	191269,69	443070,90	7,50	33,43	30,66	23,62	33,95
128_A	128	191247,35	443098,40	1,50	30,11	27,35	20,31	30,63
128_B	128	191247,35	443098,40	4,50	30,67	27,89	20,84	31,18
129_A	129	191240,78	443094,88	1,50	27,81	25,05	17,99	28,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	129	191240,78	443094,88	4,50	27,66	24,87	17,81	28,16
130_A	130	191233,88	443098,36	1,50	28,22	25,42	18,36	28,72
130_B	130	191233,88	443098,36	4,50	28,21	25,40	18,33	28,70
131_A	131	191251,66	443106,94	1,50	30,44	27,68	20,64	30,96
131_B	131	191251,66	443106,94	4,50	31,12	28,35	21,31	31,64
132_A	132	191258,10	443119,68	1,50	30,96	28,19	21,15	31,48
132_B	132	191258,10	443119,68	4,50	31,59	28,81	21,77	32,10
133_A	133	191244,12	443126,74	1,50	33,22	30,41	23,34	33,71
133_B	133	191244,12	443126,74	4,50	35,72	32,91	25,84	36,21
134_A	134	191240,89	443120,34	1,50	32,82	30,00	22,92	33,30
134_B	134	191240,89	443120,34	4,50	34,95	32,14	25,06	35,43
135_A	135	191254,87	443113,28	1,50	33,00	30,30	23,28	33,56
135_B	135	191254,87	443113,28	4,50	33,20	30,48	23,45	33,75
136_B	136	191354,04	443086,07	4,50	32,84	30,13	23,11	33,40
136_C	136	191354,04	443086,07	7,50	33,84	31,12	24,10	34,39
137_A	137	191364,38	443080,76	1,50	49,41	46,73	39,73	49,99
137_B	137	191364,38	443080,76	4,50	50,47	47,81	40,81	51,06
137_C	137	191364,38	443080,76	7,50	51,27	48,60	41,60	51,86
147_B	147	191238,39	443055,45	4,50	27,45	24,63	17,56	27,93
149_B	149	191316,95	443120,11	4,50	32,95	30,17	23,14	33,47
149_C	149	191316,95	443120,11	7,50	34,95	32,20	25,16	35,48
149_D	149	191316,95	443120,11	10,50	39,47	36,72	29,69	40,00
149_E	149	191316,95	443120,11	13,50	41,11	38,38	31,35	41,65
149_F	149	191316,95	443120,11	16,50	42,07	39,33	32,30	42,61
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	49,57	46,80	39,75	50,09
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	52,73	49,96	42,91	53,25
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	53,75	50,99	43,95	54,27
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	53,60	50,92	43,90	54,17
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	59,98	57,30	50,29	60,56
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	59,84	57,16	50,14	60,41
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	44,90	42,26	35,27	45,51
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	51,01	48,40	41,41	51,63
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	53,92	51,31	44,32	54,54
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	54,23	51,62	44,62	54,85
153_B	153	191306,82	443121,27	4,50	33,40	30,69	23,67	33,96
154_A	154	191299,58	443124,95	1,50	48,15	45,37	38,32	48,66
154_B	154	191299,58	443124,95	4,50	49,69	46,91	39,86	50,20
159_A	159	191204,89	443142,98	1,50	34,25	31,44	24,37	34,74
159_B	159	191204,89	443142,98	4,50	36,80	33,99	26,92	37,29
159_C	159	191204,89	443142,98	7,50	39,28	36,48	29,41	39,77
160_A	160	191203,89	443136,93	1,50	31,30	28,51	21,46	31,80
160_B	160	191203,89	443136,93	4,50	32,88	30,10	23,04	33,39
160_C	160	191203,89	443136,93	7,50	34,28	31,50	24,45	34,79
161_B	161	191197,16	443135,57	4,50	26,89	24,08	17,00	27,37
161_C	161	191197,16	443135,57	7,50	28,56	25,74	18,67	29,04
162_B	162	191183,84	443160,15	4,50	35,45	32,66	25,60	35,95
162_C	162	191183,84	443160,15	7,50	38,15	35,37	28,31	38,66
163_B	163	191177,10	443151,84	4,50	23,71	20,94	13,88	24,22
163_C	163	191177,10	443151,84	7,50	24,50	21,73	14,67	25,01
164_A	164	191160,44	443160,56	1,50	44,46	41,87	34,87	45,09
164_B	164	191160,44	443160,56	4,50	45,76	43,18	36,18	46,40
164_C	164	191160,44	443160,56	7,50	46,79	44,21	37,21	47,43
164_D	164	191160,44	443160,56	10,50	46,23	43,66	36,66	46,87
164_E	164	191160,44	443160,56	13,50	46,41	43,81	36,80	47,03
165_A	165	191176,42	443166,55	1,50	45,45	42,86	35,86	46,08
165_B	165	191176,42	443166,55	4,50	47,08	44,50	37,51	47,72
165_C	165	191176,42	443166,55	7,50	47,78	45,20	38,20	48,42
165_D	165	191176,42	443166,55	10,50	47,99	45,39	38,39	48,62
165_E	165	191176,42	443166,55	13,50	48,50	45,88	38,88	49,11
166_B	166	191173,54	443149,42	4,50	30,92	28,12	21,06	31,42
166_C	166	191173,54	443149,42	7,50	34,89	32,09	25,02	35,38
166_D	166	191173,54	443149,42	10,50	39,08	36,28	29,22	39,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
166_E	166	191173,54	443149,42	13,50	42,30	39,51	32,45	42,80
167_A	167	191142,87	443139,02	1,50	41,84	39,26	32,26	42,48
167_B	167	191142,87	443139,02	4,50	42,83	40,26	33,26	43,47
167_C	167	191142,87	443139,02	7,50	43,82	41,24	34,25	44,46
167_D	167	191142,87	443139,02	10,50	44,53	41,96	34,96	45,17
167_E	167	191142,87	443139,02	13,50	43,59	41,01	34,02	44,23
167_F	167	191142,87	443139,02	16,50	44,50	41,92	34,93	45,14
168_F	168	191157,69	443143,58	16,50	41,96	39,30	32,28	42,55
169_B	169	191158,48	443130,95	4,50	32,26	29,46	22,39	32,75
169_C	169	191158,48	443130,95	7,50	33,89	31,08	24,02	34,38
169_D	169	191158,48	443130,95	10,50	36,24	33,44	26,38	36,74
169_E	169	191158,48	443130,95	13,50	39,73	36,95	29,88	40,23
169_F	169	191158,48	443130,95	16,50	41,19	38,43	31,37	41,71
170_F	170	191150,42	443121,09	16,50	40,49	37,72	30,67	41,01
171_F	171	191141,19	443123,37	16,50	11,57	8,81	1,75	12,09
172_B	172	191325,64	443066,58	4,50	42,23	39,46	32,42	42,75
172_C	172	191325,64	443066,58	7,50	43,25	40,50	33,47	43,78
172_D	172	191325,64	443066,58	10,50	44,64	41,90	34,87	45,18
172_E	172	191325,64	443066,58	13,50	45,66	42,91	35,88	46,19
173_A	173	191333,02	443061,59	1,50	44,53	41,81	34,79	45,08
173_B	173	191333,02	443061,59	4,50	44,79	42,08	35,07	45,35
173_C	173	191333,02	443061,59	7,50	45,94	43,24	36,23	46,51
173_D	173	191333,02	443061,59	10,50	47,16	44,46	37,44	47,72
173_E	173	191333,02	443061,59	13,50	47,58	44,87	37,85	48,14
174_A	174	191329,62	443051,90	1,50	44,16	41,49	34,48	44,74
174_B	174	191329,62	443051,90	4,50	44,75	42,08	35,08	45,34
174_C	174	191329,62	443051,90	7,50	46,21	43,54	36,54	46,80
174_D	174	191329,62	443051,90	10,50	47,48	44,81	37,81	48,07
174_E	174	191329,62	443051,90	13,50	48,06	45,37	38,36	48,63
175_D	175	191318,21	443049,41	10,50	34,48	31,84	24,85	35,09
175_E	175	191318,21	443049,41	13,50	31,05	28,30	21,27	31,58
176_B	176	191316,05	443054,58	4,50	29,59	26,87	19,84	30,14
176_C	176	191316,05	443054,58	7,50	30,68	27,95	20,92	31,22
176_D	176	191316,05	443054,58	10,50	31,77	29,02	21,99	32,30
176_E	176	191316,05	443054,58	13,50	34,09	31,34	24,30	34,62
177_B	177	191313,47	443059,97	4,50	27,48	24,71	17,66	28,00
177_C	177	191313,47	443059,97	7,50	29,66	26,88	19,84	30,17
177_D	177	191313,47	443059,97	10,50	34,61	31,84	24,80	35,13
177_E	177	191313,47	443059,97	13,50	37,64	34,87	27,83	38,16
178_D	178	191312,61	443069,03	10,50	35,50	32,79	25,76	36,05
178_E	178	191312,61	443069,03	13,50	36,80	34,11	27,09	37,37
179_A	179	191319,20	443071,02	1,50	40,87	38,12	31,09	41,40
179_B	179	191319,20	443071,02	4,50	40,45	37,70	30,67	40,98
179_C	179	191319,20	443071,02	7,50	41,67	38,94	31,91	42,21
179_D	179	191319,20	443071,02	10,50	43,27	40,55	33,52	43,82
179_E	179	191319,20	443071,02	13,50	44,52	41,79	34,76	45,06
18_B	18	191359,05	443090,24	4,50	33,03	30,33	23,31	33,59
18_C	18	191359,05	443090,24	7,50	33,80	31,09	24,06	34,35
180_B	180	191297,81	443044,11	4,50	30,93	28,18	21,13	31,46
180_C	180	191297,81	443044,11	7,50	32,91	30,15	23,11	33,43
180_D	180	191297,81	443044,11	10,50	37,99	35,27	28,24	38,54
180_E	180	191297,81	443044,11	13,50	41,15	38,44	31,41	41,70
180_F	180	191297,81	443044,11	16,50	42,52	39,77	32,74	43,05
181_E	181	191302,36	443038,28	13,50	43,85	41,13	34,10	44,40
181_F	181	191302,36	443038,28	16,50	44,79	42,07	35,04	45,34
182_E	182	191298,79	443030,68	13,50	44,07	41,39	34,37	44,64
182_F	182	191298,79	443030,68	16,50	45,44	42,74	35,73	46,01
183_A	183	191290,72	443028,83	1,50	33,71	31,07	24,07	34,31
183_B	183	191290,72	443028,83	4,50	33,03	30,38	23,38	33,63
183_C	183	191290,72	443028,83	7,50	20,28	17,51	10,47	20,80
183_D	183	191290,72	443028,83	10,50	22,36	19,60	12,56	22,88
183_E	183	191290,72	443028,83	13,50	23,48	20,73	13,69	24,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_F	183	191290,72	443028,83	16,50	23,83	21,08	14,04	24,36
184_B	184	191286,13	443034,38	4,50	25,87	23,10	16,05	26,39
184_C	184	191286,13	443034,38	7,50	19,44	16,67	9,63	19,96
184_D	184	191286,13	443034,38	10,50	21,85	19,09	12,05	22,37
184_E	184	191286,13	443034,38	13,50	23,08	20,32	13,28	23,60
184_F	184	191286,13	443034,38	16,50	23,51	20,76	13,73	24,04
185_A	185	191282,20	443039,06	1,50	25,43	22,65	15,62	25,95
185_B	185	191282,20	443039,06	4,50	25,79	23,01	15,97	26,30
185_C	185	191282,20	443039,06	7,50	20,08	17,31	10,27	20,60
185_D	185	191282,20	443039,06	10,50	22,30	19,55	12,51	22,83
185_E	185	191282,20	443039,06	13,50	23,41	20,65	13,61	23,93
185_F	185	191282,20	443039,06	16,50	23,87	21,13	14,09	24,41
186_A	186	191278,82	443043,14	1,50	25,45	22,68	15,64	25,97
186_B	186	191278,82	443043,14	4,50	25,59	22,83	15,78	26,11
186_C	186	191278,82	443043,14	7,50	19,60	16,84	9,81	20,13
186_D	186	191278,82	443043,14	10,50	22,05	19,30	12,27	22,58
186_E	186	191278,82	443043,14	13,50	23,35	20,60	13,56	23,88
186_F	186	191278,82	443043,14	16,50	23,56	20,83	13,80	24,10
187_D	187	191279,88	443047,91	10,50	33,44	30,66	23,61	33,95
187_E	187	191279,88	443047,91	13,50	35,23	32,46	25,41	35,75
187_F	187	191279,88	443047,91	16,50	35,90	33,14	26,09	36,42
188_B	188	191285,65	443052,70	4,50	29,92	27,15	20,10	30,44
188_C	188	191285,65	443052,70	7,50	31,11	28,33	21,29	31,62
188_D	188	191285,65	443052,70	10,50	31,78	29,01	21,96	32,30
188_E	188	191285,65	443052,70	13,50	33,83	31,06	24,02	34,35
188_F	188	191285,65	443052,70	16,50	34,31	31,56	24,51	34,84
189_B	189	191292,05	443051,04	4,50	31,74	28,97	21,93	32,26
189_C	189	191292,05	443051,04	7,50	34,01	31,24	24,20	34,53
189_D	189	191292,05	443051,04	10,50	35,95	33,20	26,17	36,48
189_E	189	191292,05	443051,04	13,50	38,71	35,97	28,94	39,25
189_F	189	191292,05	443051,04	16,50	41,21	38,47	31,43	41,75
19_A	19	191369,39	443084,93	1,50	50,09	47,42	40,42	50,68
19_B	19	191369,39	443084,93	4,50	51,35	48,69	41,69	51,94
19_C	19	191369,39	443084,93	7,50	51,94	49,28	42,28	52,53
190_A	190	191307,84	443033,81	1,50	41,95	39,30	32,30	42,55
190_B	190	191307,84	443033,81	4,50	42,08	39,43	32,43	42,68
190_C	190	191307,84	443033,81	7,50	43,22	40,56	33,56	43,81
190_D	190	191307,84	443033,81	10,50	44,99	42,32	35,31	45,57
191_A	191	191300,87	443028,03	1,50	41,78	39,14	32,15	42,39
191_B	191	191300,87	443028,03	4,50	41,29	38,65	31,65	41,89
191_C	191	191300,87	443028,03	7,50	42,35	39,70	32,70	42,95
191_D	191	191300,87	443028,03	10,50	44,02	41,35	34,35	44,61
192_A	192	191294,07	443024,79	1,50	36,02	33,42	26,43	36,65
192_B	192	191294,07	443024,79	4,50	35,09	32,48	25,50	35,72
192_C	192	191294,07	443024,79	7,50	20,09	17,33	10,31	20,62
192_D	192	191294,07	443024,79	10,50	22,12	19,37	12,34	22,65
193_B	193	191301,23	443042,23	4,50	29,75	27,00	19,96	30,28
193_C	193	191301,23	443042,23	7,50	30,69	27,93	20,89	31,21
193_D	193	191301,23	443042,23	10,50	32,08	29,33	22,29	32,61
194_D	194	191305,91	443039,17	10,50	42,37	39,66	32,64	42,93
20_A	20	191186,95	443157,61	1,50	33,84	31,05	23,99	34,34
20_B	20	191186,95	443157,61	4,50	36,19	33,40	26,33	36,69
20_C	20	191186,95	443157,61	7,50	39,04	36,25	29,19	39,54
20001a_C	20001a	191202,72	443203,14	7,50	61,35	58,70	51,67	61,94
20001a_D	20001a	191202,72	443203,14	10,50	61,18	58,52	51,49	61,76
20001a_E	20001a	191202,72	443203,14	13,50	60,93	58,27	51,24	61,51
20001a_F	20001a	191202,72	443203,14	16,50	60,65	57,99	50,96	61,23
20001b_A	20001b	191203,10	443202,96	19,50	60,31	57,64	50,62	60,89
20001b_B	20001b	191203,10	443202,96	22,50	60,02	57,35	50,32	60,60
20001b_C	20001b	191203,10	443202,96	25,50	59,75	57,07	50,04	60,32
20001b_D	20001b	191203,10	443202,96	28,50	59,43	56,76	49,73	60,01
20001b_E	20001b	191203,10	443202,96	31,50	59,18	56,50	49,47	59,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20001b_F	20001b	191203,10	443202,96	34,50	58,92	56,25	49,22	59,50
20002a_C	20002a	191195,82	443202,81	7,50	55,60	53,03	46,04	56,25
20002a_D	20002a	191195,82	443202,81	10,50	55,57	52,99	45,99	56,21
20002a_E	20002a	191195,82	443202,81	13,50	55,48	52,90	45,90	56,12
20002a_F	20002a	191195,82	443202,81	16,50	55,12	52,54	45,55	55,76
20002b_A	20002b	191195,54	443202,31	19,50	54,51	51,93	44,93	55,15
20002b_B	20002b	191195,54	443202,31	22,50	54,25	51,68	44,68	54,89
20002b_C	20002b	191195,54	443202,31	25,50	53,93	51,35	44,36	54,57
20002b_D	20002b	191195,54	443202,31	28,50	53,59	51,02	44,02	54,23
20002b_E	20002b	191195,54	443202,31	31,50	53,29	50,72	43,72	53,93
20002b_F	20002b	191195,54	443202,31	34,50	53,00	50,43	43,43	53,64
20003a_C	20003a	191190,90	443193,11	7,50	52,50	49,92	42,93	53,14
20003a_D	20003a	191190,90	443193,11	10,50	52,75	50,16	43,16	53,38
20003a_E	20003a	191190,90	443193,11	13,50	52,84	50,26	43,27	53,48
20003a_F	20003a	191190,90	443193,11	16,50	52,58	50,00	43,00	53,22
20003b_A	20003b	191190,48	443192,33	19,50	51,93	49,36	42,36	52,57
20003b_B	20003b	191190,48	443192,33	22,50	51,70	49,12	42,12	52,34
20003b_C	20003b	191190,48	443192,33	25,50	51,47	48,89	41,89	52,11
20003b_D	20003b	191190,48	443192,33	28,50	51,21	48,63	41,63	51,85
20003b_E	20003b	191190,48	443192,33	31,50	50,98	48,41	41,41	51,62
20003b_F	20003b	191190,48	443192,33	34,50	50,78	48,20	41,21	51,42
20004a_C	20004a	191185,05	443181,54	7,50	50,47	47,89	40,90	51,11
20004a_D	20004a	191185,05	443181,54	10,50	50,43	47,86	40,86	51,07
20004a_E	20004a	191185,05	443181,54	13,50	50,84	48,25	41,25	51,47
20004a_F	20004a	191185,05	443181,54	16,50	50,96	48,38	41,39	51,60
20004b_A	20004b	191184,72	443180,88	19,50	49,50	46,92	39,92	50,14
20004b_B	20004b	191184,72	443180,88	22,50	49,34	46,76	39,77	49,98
20004b_C	20004b	191184,72	443180,88	25,50	49,24	46,67	39,67	49,88
20004b_D	20004b	191184,72	443180,88	28,50	49,06	46,48	39,49	49,70
20004b_E	20004b	191184,72	443180,88	31,50	48,99	46,42	39,42	49,63
20004b_F	20004b	191184,72	443180,88	34,50	48,75	46,19	39,19	49,40
20005a_C	20005a	191188,61	443174,45	7,50	43,95	41,36	34,36	44,58
20005a_D	20005a	191188,61	443174,45	10,50	44,01	41,42	34,42	44,64
20005a_E	20005a	191188,61	443174,45	13,50	43,90	41,32	34,32	44,54
20005a_F	20005a	191188,61	443174,45	16,50	44,06	41,47	34,47	44,69
20005b_A	20005b	191189,05	443174,17	19,50	36,84	34,18	27,16	37,43
20005b_B	20005b	191189,05	443174,17	22,50	38,54	35,88	28,87	39,13
20005b_C	20005b	191189,05	443174,17	25,50	39,39	36,73	29,72	39,98
20005b_D	20005b	191189,05	443174,17	28,50	39,65	37,01	29,99	40,25
20005b_E	20005b	191189,05	443174,17	31,50	40,03	37,41	30,41	40,64
20005b_F	20005b	191189,05	443174,17	34,50	39,95	37,33	30,32	40,56
20006a_C	20006a	191197,23	443175,33	7,50	42,72	39,93	32,86	43,22
20006a_D	20006a	191197,23	443175,33	10,50	47,37	44,58	37,52	47,87
20006a_E	20006a	191197,23	443175,33	13,50	49,32	46,56	39,49	49,83
20006a_F	20006a	191197,23	443175,33	16,50	51,48	48,70	41,64	51,99
20006b_A	20006b	191196,91	443174,67	19,50	52,32	49,54	42,47	52,82
20006b_B	20006b	191196,91	443174,67	22,50	53,01	50,23	43,16	53,51
20006b_C	20006b	191196,91	443174,67	25,50	53,06	50,28	43,21	53,56
20006b_D	20006b	191196,91	443174,67	28,50	53,04	50,26	43,19	53,54
20006b_E	20006b	191196,91	443174,67	31,50	53,06	50,28	43,22	53,57
20006b_F	20006b	191196,91	443174,67	34,50	53,10	50,32	43,25	53,60
20007a_C	20007a	191202,96	443187,01	7,50	47,44	44,65	37,58	47,94
20007a_D	20007a	191202,96	443187,01	10,50	51,49	48,71	41,64	51,99
20007a_E	20007a	191202,96	443187,01	13,50	54,39	51,61	44,54	54,89
20007a_F	20007a	191202,96	443187,01	16,50	55,14	52,36	45,29	55,64
20007b_A	20007b	191202,64	443186,37	19,50	55,03	52,25	45,18	55,53
20007b_B	20007b	191202,64	443186,37	22,50	54,94	52,15	45,08	55,44
20007b_C	20007b	191202,64	443186,37	25,50	54,83	52,05	44,98	55,33
20007b_D	20007b	191202,64	443186,37	28,50	54,77	51,99	44,93	55,28
20007b_E	20007b	191202,64	443186,37	31,50	54,68	51,90	44,83	55,18
20007b_F	20007b	191202,64	443186,37	34,50	54,45	51,67	44,60	54,95
20008a_C	20008a	191208,00	443196,60	7,50	54,60	51,81	44,74	55,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20008a_D	20008a	191208,00	443196,60	10,50	57,38	54,59	47,51	57,87
20008a_E	20008a	191208,00	443196,60	13,50	57,26	54,47	47,40	57,76
20008a_F	20008a	191208,00	443196,60	16,50	57,10	54,31	47,24	57,60
20008b_A	20008b	191207,72	443196,10	19,50	56,83	54,04	46,98	57,33
20008b_B	20008b	191207,72	443196,10	22,50	56,65	53,86	46,79	57,15
20008b_C	20008b	191207,72	443196,10	25,50	56,47	53,69	46,62	56,97
20008b_D	20008b	191207,72	443196,10	28,50	56,21	53,43	46,36	56,71
20008b_E	20008b	191207,72	443196,10	31,50	56,03	53,25	46,18	56,53
20008b_F	20008b	191207,72	443196,10	34,50	55,85	53,07	46,00	56,35
203_A	203	191230,21	443054,61	1,50	27,26	24,46	17,40	27,76
203_B	203	191230,21	443054,61	4,50	27,56	24,74	17,68	28,04
203_C	203	191230,21	443054,61	7,50	29,74	26,93	19,86	30,23
203_D	203	191230,21	443054,61	10,50	31,78	28,97	21,91	32,27
203_E	203	191230,21	443054,61	13,50	34,24	31,46	24,40	34,75
204_C	204	191236,45	443051,97	7,50	31,68	28,90	21,85	32,19
204_D	204	191236,45	443051,97	10,50	32,88	30,09	23,04	33,38
204_E	204	191236,45	443051,97	13,50	34,19	31,41	24,35	34,70
205_B	205	191239,32	443045,75	4,50	28,53	25,76	18,73	29,05
205_C	205	191239,32	443045,75	7,50	29,29	26,56	19,53	29,83
205_D	205	191239,32	443045,75	10,50	29,79	27,06	20,04	30,34
205_E	205	191239,32	443045,75	13,50	30,18	27,45	20,43	30,73
206_B	206	191235,24	443041,40	4,50	28,75	25,99	18,95	29,27
206_C	206	191235,24	443041,40	7,50	29,85	27,13	20,12	30,41
206_D	206	191235,24	443041,40	10,50	30,33	27,62	20,61	30,89
206_E	206	191235,24	443041,40	13,50	30,88	28,16	21,15	31,44
207_A	207	191231,08	443037,02	1,50	27,62	24,85	17,81	28,14
207_B	207	191231,08	443037,02	4,50	28,68	25,92	18,88	29,20
207_C	207	191231,08	443037,02	7,50	29,49	26,74	19,72	30,03
207_D	207	191231,08	443037,02	10,50	30,13	27,39	20,37	30,67
207_E	207	191231,08	443037,02	13,50	31,56	28,82	21,79	32,10
208_A	208	191222,69	443041,30	1,50	3,49	0,66	-6,33	3,99
208_B	208	191222,69	443041,30	4,50	-2,06	-4,89	-11,88	-1,56
208_C	208	191222,69	443041,30	7,50	-2,17	-5,00	-11,99	-1,67
208_D	208	191222,69	443041,30	10,50	-2,27	-5,10	-12,09	-1,77
208_E	208	191222,69	443041,30	13,50	14,37	11,55	4,53	14,87
209_E	209	191220,46	443052,13	13,50	32,74	29,96	22,89	33,24
21_B	21	191180,19	443149,32	4,50	23,88	21,10	14,05	24,39
21_C	21	191180,19	443149,32	7,50	24,67	21,88	14,83	25,17
210_A	210	191226,85	443054,83	1,50	29,33	26,57	19,53	29,85
210_B	210	191226,85	443054,83	4,50	29,20	26,43	19,38	29,72
210_C	210	191226,85	443054,83	7,50	30,48	27,69	20,63	30,98
210_D	210	191226,85	443054,83	10,50	32,02	29,23	22,17	32,52
210_E	210	191226,85	443054,83	13,50	34,32	31,54	24,49	34,83
211_A	211	191203,36	443080,40	1,50	30,90	28,12	21,06	31,41
211_B	211	191203,36	443080,40	4,50	31,28	28,49	21,43	31,78
211_C	211	191203,36	443080,40	7,50	33,42	30,64	23,58	33,93
211_D	211	191203,36	443080,40	10,50	35,00	32,22	25,16	35,51
211_E	211	191203,36	443080,40	13,50	36,64	33,87	26,81	37,15
211_F	211	191203,36	443080,40	16,50	40,00	37,25	30,20	40,53
212_A	212	191208,64	443075,43	1,50	30,90	28,11	21,05	31,40
212_B	212	191208,64	443075,43	4,50	31,60	28,80	21,74	32,10
212_C	212	191208,64	443075,43	7,50	33,36	30,58	23,52	33,87
212_D	212	191208,64	443075,43	10,50	34,58	31,80	24,74	35,09
212_E	212	191208,64	443075,43	13,50	36,19	33,41	26,36	36,70
212_F	212	191208,64	443075,43	16,50	39,60	36,85	29,80	40,13
213_E	213	191205,74	443067,72	13,50	30,04	27,28	20,25	30,57
213_F	213	191205,74	443067,72	16,50	32,45	29,73	22,71	33,00
214_A	214	191196,81	443065,68	1,50	-0,35	-3,18	-10,17	0,15
214_B	214	191196,81	443065,68	4,50	-5,66	-8,49	-15,48	-5,16
214_C	214	191196,81	443065,68	7,50	-5,78	-8,61	-15,60	-5,28
214_D	214	191196,81	443065,68	10,50	-5,92	-8,75	-15,74	-5,42
214_E	214	191196,81	443065,68	13,50	15,64	12,82	5,79	16,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
214_F	214	191196,81	443065,68	16,50	-6,18	-9,01	-16,00	-5,68
215_B	215	191191,54	443070,66	4,50	-5,68	-8,51	-15,50	-5,18
215_C	215	191191,54	443070,66	7,50	-5,81	-8,64	-15,63	-5,31
215_D	215	191191,54	443070,66	10,50	-5,94	-8,77	-15,76	-5,44
215_E	215	191191,54	443070,66	13,50	15,40	12,58	5,57	15,90
215_F	215	191191,54	443070,66	16,50	-6,20	-9,02	-16,01	-5,69
216_A	216	191187,45	443074,51	1,50	0,99	-1,84	-8,83	1,49
216_B	216	191187,45	443074,51	4,50	-3,01	-5,84	-12,83	-2,51
216_C	216	191187,45	443074,51	7,50	-3,05	-5,88	-12,87	-2,55
216_D	216	191187,45	443074,51	10,50	-3,07	-5,90	-12,89	-2,57
216_E	216	191187,45	443074,51	13,50	15,05	12,23	5,21	15,55
216_F	216	191187,45	443074,51	16,50	-3,13	-5,96	-12,95	-2,63
217_E	217	191190,19	443082,50	13,50	34,36	31,57	24,50	34,86
217_F	217	191190,19	443082,50	16,50	38,59	35,81	28,75	39,10
218_E	218	191197,94	443085,66	13,50	37,18	34,41	27,36	37,70
218_F	218	191197,94	443085,66	16,50	40,82	38,07	31,02	41,35
219_A	219	191201,71	443084,59	1,50	29,52	26,74	19,69	30,03
219_B	219	191201,71	443084,59	4,50	29,76	26,97	19,92	30,26
219_C	219	191201,71	443084,59	7,50	30,37	27,59	20,54	30,88
219_D	219	191201,71	443084,59	10,50	31,92	29,16	22,12	32,44
22_A	22	191191,14	443154,20	1,50	33,85	31,05	23,98	34,34
22_B	22	191191,14	443154,20	4,50	36,31	33,50	26,43	36,80
22_C	22	191191,14	443154,20	7,50	39,16	36,36	29,29	39,65
220_A	220	191183,81	443077,94	1,50	2,22	-0,61	-7,60	2,72
220_B	220	191183,81	443077,94	4,50	-0,92	-3,75	-10,74	-0,42
220_C	220	191183,81	443077,94	7,50	-0,91	-3,74	-10,73	-0,41
220_D	220	191183,81	443077,94	10,50	-0,90	-3,73	-10,72	-0,40
221_A	221	191187,85	443084,76	1,50	29,05	26,23	19,17	29,53
221_B	221	191187,85	443084,76	4,50	29,42	26,60	19,53	29,90
221_C	221	191187,85	443084,76	7,50	31,10	28,28	21,22	31,58
221_D	221	191187,85	443084,76	10,50	32,67	29,87	22,80	33,16
222_A	222	191194,37	443091,67	1,50	29,14	26,33	19,26	29,63
222_B	222	191194,37	443091,67	4,50	29,89	27,07	20,00	30,37
222_C	222	191194,37	443091,67	7,50	31,64	28,83	21,77	32,13
222_D	222	191194,37	443091,67	10,50	33,38	30,58	23,51	33,87
223_D	223	191199,43	443089,60	10,50	35,14	32,34	25,27	35,63
224_B	224	191153,61	443123,95	4,50	32,17	29,37	22,30	32,66
224_C	224	191153,61	443123,95	7,50	33,78	30,98	23,91	34,27
224_D	224	191153,61	443123,95	10,50	35,89	33,09	26,02	36,38
224_E	224	191153,61	443123,95	13,50	38,90	36,11	29,05	39,40
227_B	227	191145,68	443113,87	4,50	--	--	--	--
227_C	227	191145,68	443113,87	7,50	--	--	--	--
227_D	227	191145,68	443113,87	10,50	13,28	10,46	3,43	13,77
227_E	227	191145,68	443113,87	13,50	--	--	--	--
229_B	229	191142,10	443117,25	4,50	--	--	--	--
229_C	229	191142,10	443117,25	7,50	--	--	--	--
229_D	229	191142,10	443117,25	10,50	13,52	10,70	3,67	14,01
229_E	229	191142,10	443117,25	13,50	--	--	--	--
23_B	23	191184,37	443145,91	4,50	23,43	20,64	13,59	23,93
23_C	23	191184,37	443145,91	7,50	24,01	21,22	14,16	24,51
230_B	230	191136,98	443122,24	4,50	--	--	--	--
230_C	230	191136,98	443122,24	7,50	--	--	--	--
230_D	230	191136,98	443122,24	10,50	13,17	10,35	3,32	13,66
230_E	230	191136,98	443122,24	13,50	--	--	--	--
231_A	231	191133,66	443127,69	1,50	40,33	37,75	30,76	40,97
231_B	231	191133,66	443127,69	4,50	41,22	38,64	31,64	41,86
231_C	231	191133,66	443127,69	7,50	42,10	39,53	32,53	42,74
231_D	231	191133,66	443127,69	10,50	43,03	40,45	33,45	43,67
231_E	231	191133,66	443127,69	13,50	42,39	39,81	32,81	43,03
232_B	232	191162,59	443119,50	4,50	29,08	26,27	19,20	29,57
232_C	232	191162,59	443119,50	7,50	31,19	28,38	21,31	31,68
232_D	232	191162,59	443119,50	10,50	33,58	30,78	23,70	34,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
233_A	233	191168,30	443117,08	1,50	29,17	26,42	19,37	29,70
233_B	233	191168,30	443117,08	4,50	29,52	26,73	19,68	30,02
233_C	233	191168,30	443117,08	7,50	33,40	30,59	23,51	33,88
233_D	233	191168,30	443117,08	10,50	36,10	33,29	26,22	36,59
234_A	234	191164,60	443107,65	1,50	29,54	26,75	19,69	30,04
234_B	234	191164,60	443107,65	4,50	29,74	26,95	19,89	30,24
234_C	234	191164,60	443107,65	7,50	30,30	27,51	20,46	30,80
234_D	234	191164,60	443107,65	10,50	31,16	28,37	21,31	31,66
235_A	235	191155,68	443104,45	1,50	--	--	--	--
235_B	235	191155,68	443104,45	4,50	--	--	--	--
235_C	235	191155,68	443104,45	7,50	--	--	--	--
235_D	235	191155,68	443104,45	10,50	13,36	10,53	3,51	13,85
236_B	236	191151,92	443107,99	4,50	--	--	--	--
236_C	236	191151,92	443107,99	7,50	--	--	--	--
236_D	236	191151,92	443107,99	10,50	13,34	10,51	3,48	13,83
237_B	237	191148,41	443111,30	4,50	--	--	--	--
237_C	237	191148,41	443111,30	7,50	--	--	--	--
237_D	237	191148,41	443111,30	10,50	13,31	10,48	3,46	13,80
238_B	238	191156,70	443121,07	4,50	31,94	29,14	22,07	32,43
238_C	238	191156,70	443121,07	7,50	33,80	31,00	23,93	34,29
238_D	238	191156,70	443121,07	10,50	35,72	32,93	25,86	36,22
239_C	239	191281,53	443090,08	7,50	32,73	29,97	22,94	33,26
239_D	239	191281,53	443090,08	10,50	36,92	34,22	27,20	37,48
24_A	24	191195,32	443150,79	1,50	33,99	31,18	24,11	34,48
24_B	24	191195,32	443150,79	4,50	36,50	33,69	26,62	36,99
24_C	24	191195,32	443150,79	7,50	39,29	36,50	29,43	39,79
240_B	240	191276,44	443087,07	4,50	27,65	24,88	17,84	28,17
240_C	240	191276,44	443087,07	7,50	28,43	25,65	18,59	28,94
240_D	240	191276,44	443087,07	10,50	29,72	26,93	19,87	30,22
241_B	241	191273,76	443087,62	4,50	29,41	26,67	19,64	29,95
241_C	241	191273,76	443087,62	7,50	30,22	27,48	20,44	30,76
241_D	241	191273,76	443087,62	10,50	31,52	28,77	21,74	32,05
242_B	242	191271,30	443084,99	4,50	30,81	28,05	21,01	31,33
242_C	242	191271,30	443084,99	7,50	32,19	29,43	22,40	32,72
242_D	242	191271,30	443084,99	10,50	34,79	32,04	25,01	35,32
243_A	243	191259,95	443095,07	1,50	31,11	28,31	21,25	31,61
243_B	243	191259,95	443095,07	4,50	32,04	29,24	22,18	32,54
243_C	243	191259,95	443095,07	7,50	33,20	30,39	23,33	33,69
243_D	243	191259,95	443095,07	10,50	34,79	32,00	24,94	35,29
244_B	244	191263,47	443098,86	4,50	31,83	29,03	21,97	32,33
244_C	244	191263,47	443098,86	7,50	32,96	30,14	23,07	33,44
244_D	244	191263,47	443098,86	10,50	34,54	31,74	24,67	35,03
245_A	245	191267,11	443102,87	1,50	30,97	28,17	21,10	31,46
245_B	245	191267,11	443102,87	4,50	31,90	29,09	22,02	32,39
245_C	245	191267,11	443102,87	7,50	33,13	30,31	23,24	33,61
245_D	245	191267,11	443102,87	10,50	35,11	32,32	25,25	35,61
246_A	246	191276,79	443099,75	1,50	41,92	39,15	32,11	42,44
246_B	246	191276,79	443099,75	4,50	43,03	40,25	33,21	43,54
246_C	246	191276,79	443099,75	7,50	44,04	41,27	34,22	44,56
246_D	246	191276,79	443099,75	10,50	44,07	41,30	34,25	44,59
247_B	247	191267,56	443080,95	4,50	31,25	28,48	21,45	31,77
247_C	247	191267,56	443080,95	7,50	32,39	29,63	22,59	32,91
247_D	247	191267,56	443080,95	10,50	34,55	31,81	24,78	35,09
247_E	247	191267,56	443080,95	13,50	36,24	33,50	26,47	36,78
248_B	248	191266,14	443075,20	4,50	32,05	29,29	22,25	32,57
248_C	248	191266,14	443075,20	7,50	33,16	30,39	23,35	33,68
248_D	248	191266,14	443075,20	10,50	35,09	32,33	25,29	35,61
248_E	248	191266,14	443075,20	13,50	38,23	35,47	28,43	38,75
249_D	249	191263,96	443069,47	10,50	31,09	28,33	21,29	31,61
249_E	249	191263,96	443069,47	13,50	32,76	30,01	22,98	33,29
25_B	25	191188,56	443142,49	4,50	26,08	23,27	16,21	26,57
25_C	25	191188,56	443142,49	7,50	27,53	24,71	17,64	28,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_A	250	191253,52	443073,65	1,50	26,39	23,63	16,59	26,91
250_B	250	191253,52	443073,65	4,50	26,59	23,81	16,77	27,10
250_C	250	191253,52	443073,65	7,50	27,11	24,33	17,27	27,62
250_D	250	191253,52	443073,65	10,50	23,69	20,89	13,83	24,19
250_E	250	191253,52	443073,65	13,50	25,06	22,25	15,19	25,55
251_A	251	191249,16	443083,35	1,50	30,25	27,44	20,37	30,74
251_B	251	191249,16	443083,35	4,50	31,44	28,63	21,57	31,93
251_C	251	191249,16	443083,35	7,50	32,87	30,07	23,00	33,36
251_D	251	191249,16	443083,35	10,50	34,65	31,87	24,80	35,15
251_E	251	191249,16	443083,35	13,50	38,28	35,55	28,50	38,82
252_B	252	191252,68	443087,18	4,50	31,64	28,84	21,78	32,14
252_C	252	191252,68	443087,18	7,50	32,79	29,99	22,93	33,29
252_D	252	191252,68	443087,18	10,50	34,60	31,82	24,76	35,11
252_E	252	191252,68	443087,18	13,50	38,40	35,68	28,65	38,95
253_A	253	191256,22	443091,04	1,50	30,68	27,89	20,83	31,18
253_B	253	191256,22	443091,04	4,50	31,74	28,95	21,89	32,24
253_C	253	191256,22	443091,04	7,50	32,85	30,07	23,01	33,36
253_D	253	191256,22	443091,04	10,50	34,72	31,96	24,90	35,24
253_E	253	191256,22	443091,04	13,50	38,38	35,70	28,67	38,95
254_E	254	191263,95	443088,23	13,50	40,46	37,72	30,69	41,00
255_A	255	191303,53	443114,74	1,50	32,40	29,68	22,66	32,95
255_B	255	191303,53	443114,74	4,50	32,60	29,90	22,88	33,16
255_C	255	191303,53	443114,74	7,50	34,12	31,40	24,38	34,67
255_D	255	191303,53	443114,74	10,50	37,14	34,40	27,37	37,68
255_E	255	191303,53	443114,74	13,50	41,10	38,35	31,32	41,63
256_A	256	191301,09	443109,91	1,50	31,92	29,22	22,20	32,48
256_B	256	191301,09	443109,91	4,50	32,12	29,43	22,41	32,69
256_C	256	191301,09	443109,91	7,50	33,48	30,76	23,75	34,04
256_D	256	191301,09	443109,91	10,50	36,46	33,73	26,70	37,00
256_E	256	191301,09	443109,91	13,50	40,10	37,35	30,32	40,63
257_B	257	191302,05	443106,47	4,50	33,17	30,47	23,44	33,73
257_C	257	191302,05	443106,47	7,50	34,54	31,82	24,80	35,09
257_D	257	191302,05	443106,47	10,50	37,61	34,87	27,84	38,15
257_E	257	191302,05	443106,47	13,50	41,14	38,37	31,34	41,66
258_D	258	191303,27	443103,11	10,50	34,59	31,85	24,82	35,13
258_E	258	191303,27	443103,11	13,50	41,58	38,83	31,80	42,11
259_D	259	191300,89	443098,43	10,50	36,14	33,38	26,35	36,67
259_E	259	191300,89	443098,43	13,50	41,80	39,05	32,02	42,33
26_A	26	191199,51	443147,37	1,50	34,15	31,34	24,27	34,64
26_B	26	191199,51	443147,37	4,50	36,68	33,87	26,80	37,17
26_C	26	191199,51	443147,37	7,50	39,47	36,67	29,61	39,97
260_A	260	191293,66	443098,73	1,50	35,87	33,10	26,07	36,39
260_B	260	191293,66	443098,73	4,50	35,89	33,12	26,09	36,41
260_C	260	191293,66	443098,73	7,50	36,78	34,02	26,99	37,31
260_D	260	191293,66	443098,73	10,50	36,97	34,22	27,18	37,50
260_E	260	191293,66	443098,73	13,50	38,40	35,65	28,61	38,93
261_A	261	191288,73	443103,60	1,50	43,64	40,86	33,80	44,15
261_B	261	191288,73	443103,60	4,50	45,03	42,25	35,20	45,54
261_C	261	191288,73	443103,60	7,50	45,84	43,06	36,00	46,35
261_D	261	191288,73	443103,60	10,50	46,07	43,29	36,23	46,58
261_E	261	191288,73	443103,60	13,50	46,25	43,46	36,41	46,75
262_B	262	191291,46	443108,95	4,50	46,03	43,24	36,20	46,54
262_C	262	191291,46	443108,95	7,50	46,62	43,83	36,78	47,12
262_D	262	191291,46	443108,95	10,50	46,83	44,05	37,00	47,34
262_E	262	191291,46	443108,95	13,50	46,97	44,19	37,14	47,48
264_A	264	191293,78	443113,60	1,50	45,38	42,59	35,54	45,88
264_B	264	191293,78	443113,60	4,50	47,04	44,26	37,20	47,55
264_C	264	191293,78	443113,60	7,50	47,44	44,65	37,60	47,94
264_D	264	191293,78	443113,60	10,50	47,63	44,85	37,80	48,14
264_E	264	191293,78	443113,60	13,50	47,76	44,98	37,93	48,27
265_A	265	191296,22	443118,43	1,50	46,47	43,68	36,63	46,97
265_B	265	191296,22	443118,43	4,50	48,16	45,37	38,32	48,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_C	265	191296,22	443118,43	7,50	48,42	45,63	38,58	48,92
265_D	265	191296,22	443118,43	10,50	48,57	45,78	38,73	49,07
265_E	265	191296,22	443118,43	13,50	48,69	45,90	38,85	49,19
266_C	266	191301,57	443119,93	7,50	42,29	39,50	32,45	42,79
266_D	266	191301,57	443119,93	10,50	45,43	42,65	35,60	45,94
266_E	266	191301,57	443119,93	13,50	48,20	45,42	38,37	48,71
267_A	267	191359,59	443076,77	1,50	48,73	46,06	39,05	49,31
267_B	267	191359,59	443076,77	4,50	49,67	47,01	40,01	50,26
267_C	267	191359,59	443076,77	7,50	50,65	47,99	40,99	51,24
267_D	267	191359,59	443076,77	10,50	50,98	48,31	41,30	51,56
268_A	268	191354,36	443072,41	1,50	48,19	45,51	38,51	48,77
268_B	268	191354,36	443072,41	4,50	48,94	46,27	39,27	49,53
268_C	268	191354,36	443072,41	7,50	50,00	47,34	40,34	50,59
268_D	268	191354,36	443072,41	10,50	50,47	47,79	40,78	51,05
269_A	269	191344,57	443073,09	1,50	32,55	29,78	22,74	33,07
269_B	269	191344,57	443073,09	4,50	34,30	31,55	24,52	34,83
269_C	269	191344,57	443073,09	7,50	37,08	34,35	27,32	37,62
269_D	269	191344,57	443073,09	10,50	39,06	36,34	29,31	39,61
27_B	27	191192,74	443139,08	4,50	27,83	25,01	17,93	28,31
27_C	27	191192,74	443139,08	7,50	29,62	26,79	19,71	30,09
270_D	270	191339,64	443079,86	10,50	35,44	32,70	25,66	35,98
271_D	271	191342,42	443085,41	10,50	35,21	32,47	25,44	35,75
272_D	272	191352,67	443083,17	10,50	45,23	42,49	35,47	45,77
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	62,15	59,54	52,54	62,77
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	62,03	59,41	52,42	62,65
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	61,85	59,24	52,24	62,47
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	61,64	59,02	52,03	62,26
274_B	274	191351,43	443110,63	4,50	31,66	28,92	21,90	32,20
274_C	274	191351,43	443110,63	7,50	33,37	30,64	23,62	33,92
274_D	274	191351,43	443110,63	10,50	35,65	32,94	25,93	36,21
274_E	274	191351,43	443110,63	13,50	38,18	35,52	28,52	38,77
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	47,11	44,46	37,45	47,70
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	55,46	52,85	45,86	56,08
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	54,86	52,23	45,23	55,47
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	45,15	42,46	35,44	45,72
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	62,17	59,57	52,58	62,80
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	62,06	59,46	52,47	62,69
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	61,79	59,18	52,19	62,41
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	61,56	58,94	51,95	62,18
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	61,30	58,69	51,70	61,92
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	55,65	53,02	46,03	56,26
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	55,74	53,11	46,12	56,35
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	55,71	53,07	46,08	56,32
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	55,65	53,01	46,01	56,25
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	55,51	52,87	45,87	56,11
279_F	279	191372,52	443099,90	16,50	42,51	39,76	32,73	43,04
28_B	28	191168,79	443124,12	4,50	29,62	26,81	19,74	30,11
28_C	28	191168,79	443124,12	7,50	32,00	29,19	22,11	32,48
280_B	280	191366,44	443096,36	4,50	33,62	30,93	23,92	34,19
280_C	280	191366,44	443096,36	7,50	33,88	31,19	24,17	34,45
280_D	280	191366,44	443096,36	10,50	34,59	31,88	24,87	35,15
280_E	280	191366,44	443096,36	13,50	35,85	33,13	26,10	36,40
281_B	281	191376,88	443090,98	4,50	52,81	50,17	43,17	53,41
281_C	281	191376,88	443090,98	7,50	53,17	50,52	43,51	53,76
281_D	281	191376,88	443090,98	10,50	53,23	50,57	43,57	53,82
281_E	281	191376,88	443090,98	13,50	53,24	50,59	43,58	53,83
282_D	282	191366,50	443089,34	10,50	43,08	40,36	33,34	43,63
282_E	282	191366,50	443089,34	13,50	43,11	40,36	33,33	43,64
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	58,20	55,61	48,62	58,84
284_C	284	191303,08	443127,19	7,50	39,32	36,55	29,50	39,84
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	53,24	50,45	43,40	53,74
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	53,35	50,56	43,50	53,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	286	191309,40	443144,72	1,50	55,94	53,17	46,12	56,46
286_B	286	191309,40	443144,72	4,50	56,51	53,74	46,69	57,03
286_C	286	191309,40	443144,72	7,50	56,63	53,87	46,82	57,15
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	60,98	58,30	51,28	61,55
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	61,29	58,60	51,58	61,86
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	61,25	58,57	51,54	61,82
288_A	288	191260,70	443124,83	1,50	30,04	27,29	20,25	30,57
288_B	288	191260,70	443124,83	4,50	30,46	27,69	20,65	30,98
289_A	289	191246,77	443131,99	1,50	33,34	30,53	23,45	33,82
289_B	289	191246,77	443131,99	4,50	36,26	33,46	26,38	36,75
29_A	29	191175,19	443115,54	1,50	30,11	27,32	20,26	30,61
29_B	29	191175,19	443115,54	4,50	30,48	27,69	20,63	30,98
29_C	29	191175,19	443115,54	7,50	31,10	28,31	21,25	31,60
290_A	290	191316,95	443120,11	19,50	41,83	39,10	32,07	42,37
290_B	290	191316,95	443120,11	22,50	41,54	38,79	31,76	42,07
290_C	290	191316,95	443120,11	25,50	41,59	38,84	31,82	42,13
290_D	290	191316,95	443120,11	28,50	41,69	38,94	31,91	42,22
290_E	290	191316,95	443120,11	31,50	41,85	39,10	32,07	42,38
290_F	290	191316,95	443120,11	34,50	41,98	39,23	32,21	42,52
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	54,03	51,26	44,21	54,55
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	54,03	51,26	44,21	54,55
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	54,28	51,52	44,47	54,80
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	54,40	51,63	44,58	54,92
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	54,26	51,50	44,45	54,78
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	53,72	50,96	43,91	54,24
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	59,53	56,85	49,83	60,10
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	59,31	56,63	49,62	59,89
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	58,97	56,28	49,27	59,54
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	58,65	55,98	48,96	59,23
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	58,36	55,68	48,67	58,94
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	58,15	55,47	48,45	58,72
293_A	293	191333,42	443122,51	19,50	54,06	51,45	44,45	54,68
293_B	293	191333,42	443122,51	22,50	53,72	51,10	44,11	54,34
293_C	293	191333,42	443122,51	25,50	53,07	50,45	43,45	53,68
293_D	293	191333,42	443122,51	28,50	53,45	50,83	43,83	54,06
293_E	293	191333,42	443122,51	31,50	54,48	51,88	44,89	55,11
293_F	293	191333,42	443122,51	34,50	54,54	51,92	44,92	55,15
298_A	298	191142,87	443139,02	19,50	43,12	40,54	33,54	43,76
298_B	298	191142,87	443139,02	22,50	43,26	40,69	33,69	43,90
298_C	298	191142,87	443139,02	25,50	43,49	40,92	33,92	44,13
298_D	298	191142,87	443139,02	28,50	43,58	41,01	34,01	44,22
299_A	299	191157,69	443143,58	19,50	43,83	41,13	34,10	44,39
299_B	299	191157,69	443143,58	22,50	45,92	43,27	36,25	46,51
299_C	299	191157,69	443143,58	25,50	46,95	44,30	37,28	47,54
299_D	299	191157,69	443143,58	28,50	47,09	44,43	37,41	47,68
30_A	30	191169,74	443118,16	1,50	23,29	20,53	13,49	23,81
30_B	30	191169,74	443118,16	4,50	24,50	21,71	14,66	25,00
30_C	30	191169,74	443118,16	7,50	27,74	24,93	17,86	28,23
300_A	300	191158,48	443130,95	19,50	42,25	39,48	32,43	42,77
300_B	300	191158,48	443130,95	22,50	42,97	40,21	33,16	43,49
300_C	300	191158,48	443130,95	25,50	43,31	40,54	33,48	43,82
300_D	300	191158,48	443130,95	28,50	43,37	40,59	33,53	43,88
301_A	301	191150,42	443121,09	19,50	41,37	38,61	31,55	41,89
301_B	301	191150,42	443121,09	22,50	42,05	39,29	32,24	42,57
301_C	301	191150,42	443121,09	25,50	42,58	39,81	32,76	43,10
301_D	301	191150,42	443121,09	28,50	42,81	40,03	32,98	43,32
302_A	302	191141,19	443123,37	19,50	-3,35	-6,13	-13,18	-2,84
302_B	302	191141,19	443123,37	22,50	-3,55	-6,33	-13,39	-3,04
302_C	302	191141,19	443123,37	25,50	-3,76	-6,54	-13,59	-3,25
302_D	302	191141,19	443123,37	28,50	--	--	--	--
303_A	303	191297,81	443044,11	19,50	45,13	42,41	35,39	45,68
303_B	303	191297,81	443044,11	22,50	46,49	43,79	36,77	47,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_C	303	191297,81	443044,11	25,50	47,11	44,41	37,40	47,68
303_D	303	191297,81	443044,11	28,50	47,39	44,69	37,68	47,96
304_A	304	191302,36	443038,28	19,50	45,85	43,13	36,11	46,40
304_B	304	191302,36	443038,28	22,50	46,82	44,12	37,10	47,38
304_C	304	191302,36	443038,28	25,50	47,22	44,52	37,50	47,78
304_D	304	191302,36	443038,28	28,50	47,48	44,79	37,77	48,05
305_A	305	191298,79	443030,68	19,50	45,64	42,93	35,91	46,20
305_B	305	191298,79	443030,68	22,50	46,05	43,35	36,33	46,61
305_C	305	191298,79	443030,68	25,50	46,27	43,56	36,55	46,83
305_D	305	191298,79	443030,68	28,50	46,37	43,66	36,64	46,93
306_A	306	191290,72	443028,83	19,50	24,10	21,36	14,31	24,63
306_B	306	191290,72	443028,83	22,50	13,42	10,66	3,60	13,94
306_C	306	191290,72	443028,83	25,50	13,79	11,02	3,96	14,30
306_D	306	191290,72	443028,83	28,50	27,38	24,60	17,53	27,88
307_A	307	191286,04	443034,46	19,50	23,85	21,11	14,07	24,39
307_B	307	191286,04	443034,46	22,50	4,22	1,40	-5,67	4,70
307_C	307	191286,04	443034,46	25,50	7,39	4,58	-2,50	7,87
307_D	307	191286,04	443034,46	28,50	27,41	24,63	17,56	27,91
308_A	308	191282,20	443039,06	19,50	24,02	21,29	14,24	24,56
308_B	308	191282,20	443039,06	22,50	6,01	3,20	-3,83	6,51
308_C	308	191282,20	443039,06	25,50	2,34	-0,46	-7,45	2,86
308_D	308	191282,20	443039,06	28,50	27,55	24,77	17,71	28,06
309_A	309	191278,82	443043,14	19,50	23,12	20,38	13,33	23,65
309_B	309	191278,82	443043,14	22,50	9,54	6,73	-0,33	10,03
309_C	309	191278,82	443043,14	25,50	1,82	-0,98	-7,97	2,34
309_D	309	191278,82	443043,14	28,50	27,67	24,89	17,82	28,17
31_B	31	191173,12	443127,35	4,50	29,87	27,06	19,99	30,36
31_C	31	191173,12	443127,35	7,50	32,43	29,62	22,54	32,91
310_A	310	191279,88	443047,91	19,50	37,75	35,05	28,02	38,31
310_B	310	191279,88	443047,91	22,50	40,02	37,33	30,30	40,59
310_C	310	191279,88	443047,91	25,50	41,30	38,59	31,57	41,86
310_D	310	191279,88	443047,91	28,50	41,75	39,04	32,01	42,30
311_A	311	191285,65	443052,70	19,50	37,01	34,32	27,30	37,58
311_B	311	191285,65	443052,70	22,50	39,33	36,67	29,65	39,92
311_C	311	191285,65	443052,70	25,50	41,22	38,53	31,50	41,79
311_D	311	191285,65	443052,70	28,50	41,94	39,22	32,19	42,49
312_A	312	191292,05	443051,04	19,50	44,64	41,91	34,89	45,19
312_B	312	191292,05	443051,04	22,50	46,31	43,60	36,58	46,87
312_C	312	191292,05	443051,04	25,50	47,01	44,31	37,28	47,57
312_D	312	191292,05	443051,04	28,50	47,31	44,61	37,58	47,87
313_A	313	191203,36	443080,40	19,50	41,60	38,86	31,81	42,13
314_A	314	191208,64	443075,43	19,50	41,20	38,46	31,41	41,73
315_A	315	191205,74	443067,72	19,50	35,91	33,21	26,19	36,47
316_A	316	191196,81	443065,68	19,50	-6,30	-9,13	-16,12	-5,80
317_A	317	191191,54	443070,66	19,50	-6,32	-9,15	-16,14	-5,82
318_A	318	191187,45	443074,51	19,50	-3,15	-5,98	-12,97	-2,65
319_A	319	191190,19	443082,50	19,50	39,55	36,78	29,72	40,06
32_A	32	191179,52	443118,77	1,50	30,35	27,56	20,50	30,85
32_B	32	191179,52	443118,77	4,50	30,78	27,99	20,93	31,28
32_C	32	191179,52	443118,77	7,50	31,60	28,81	21,75	32,10
320_A	320	191197,94	443085,66	19,50	42,19	39,45	32,40	42,72
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	50,47	47,81	40,81	51,06
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	53,67	51,03	44,02	54,27
322_A	322	191382,92	443112,44	19,50	60,94	58,33	51,34	61,56
322_B	322	191382,92	443112,44	22,50	60,38	57,78	50,78	61,01
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	55,38	52,74	45,74	55,98
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	55,24	52,60	45,59	55,84
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	44,12	41,35	34,32	44,64
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	44,38	41,62	34,59	44,91
33_B	33	191177,45	443130,58	4,50	29,86	27,05	19,98	30,35
33_C	33	191177,45	443130,58	7,50	32,88	30,06	22,99	33,36
34_A	34	191183,85	443122,00	1,50	30,64	27,85	20,80	31,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	34	191183,85	443122,00	4,50	31,16	28,37	21,31	31,66
34_C	34	191183,85	443122,00	7,50	32,06	29,27	22,21	32,56
35_B	35	191182,00	443133,97	4,50	29,22	26,41	19,35	29,71
35_C	35	191182,00	443133,97	7,50	32,91	30,10	23,02	33,39
36_A	36	191188,71	443132,32	1,50	31,61	28,85	21,79	32,13
36_B	36	191188,71	443132,32	4,50	33,00	30,21	23,14	33,50
36_C	36	191188,71	443132,32	7,50	36,19	33,39	26,33	36,69
37_A	37	191189,45	443126,18	1,50	30,89	28,11	21,05	31,40
37_B	37	191189,45	443126,18	4,50	31,62	28,83	21,77	32,12
37_C	37	191189,45	443126,18	7,50	32,83	30,05	22,99	33,34
38_B	38	191306,70	443104,14	4,50	33,10	30,39	23,37	33,66
38_C	38	191306,70	443104,14	7,50	34,64	31,91	24,89	35,19
39_A	39	191301,88	443094,59	1,50	36,64	33,87	26,83	37,16
39_B	39	191301,88	443094,59	4,50	36,56	33,79	26,75	37,08
39_C	39	191301,88	443094,59	7,50	37,68	34,92	27,89	38,21
40_B	40	191311,52	443101,71	4,50	33,50	30,78	23,75	34,05
40_C	40	191311,52	443101,71	7,50	35,31	32,58	25,55	35,85
40_D	40	191311,52	443101,71	10,50	38,72	35,97	28,93	39,25
41_A	41	191306,70	443092,16	1,50	36,64	33,87	26,84	37,16
41_B	41	191306,70	443092,16	4,50	36,54	33,77	26,73	37,06
41_C	41	191306,70	443092,16	7,50	37,80	35,04	28,01	38,33
41_D	41	191306,70	443092,16	10,50	39,12	36,36	29,33	39,65
42_D	42	191306,61	443098,20	10,50	33,96	31,19	24,15	34,48
43_B	43	191316,34	443099,27	4,50	33,98	31,26	24,23	34,53
43_C	43	191316,34	443099,27	7,50	36,11	33,39	26,37	36,66
43_D	43	191316,34	443099,27	10,50	40,11	37,41	30,39	40,67
44_A	44	191311,52	443089,72	1,50	37,71	34,95	27,90	38,23
44_B	44	191311,52	443089,72	4,50	37,42	34,65	27,61	37,94
44_C	44	191311,52	443089,72	7,50	38,40	35,64	28,60	38,92
44_D	44	191311,52	443089,72	10,50	39,68	36,92	29,88	40,20
45_B	45	191321,16	443096,84	4,50	34,34	31,62	24,60	34,89
45_C	45	191321,16	443096,84	7,50	37,17	34,47	27,46	37,74
45_D	45	191321,16	443096,84	10,50	40,55	37,85	30,83	41,11
46_D	46	191321,25	443090,80	10,50	40,60	37,86	30,84	41,14
47_A	47	191316,34	443087,29	1,50	38,30	35,52	28,49	38,82
47_B	47	191316,34	443087,29	4,50	37,98	35,21	28,17	38,50
47_C	47	191316,34	443087,29	7,50	39,15	36,39	29,35	39,67
47_D	47	191316,34	443087,29	10,50	40,54	37,78	30,75	41,07
48_B	48	191325,98	443094,40	4,50	34,51	31,79	24,77	35,06
48_C	48	191325,98	443094,40	7,50	37,65	34,96	27,94	38,22
49_A	49	191321,16	443084,85	1,50	39,18	36,40	29,37	39,70
49_B	49	191321,16	443084,85	4,50	38,74	35,97	28,93	39,26
49_C	49	191321,16	443084,85	7,50	39,86	37,10	30,07	40,39
50_B	50	191330,80	443091,97	4,50	34,14	31,42	24,39	34,69
50_C	50	191330,80	443091,97	7,50	36,81	34,07	27,04	37,35
51_A	51	191325,98	443082,42	1,50	38,43	35,68	28,65	38,96
51_B	51	191325,98	443082,42	4,50	38,55	35,82	28,79	39,09
51_C	51	191325,98	443082,42	7,50	39,91	37,18	30,15	40,45
52_B	52	191335,62	443089,53	4,50	33,58	30,87	23,85	34,14
52_C	52	191335,62	443089,53	7,50	35,29	32,57	25,55	35,84
53_A	53	191330,80	443079,98	1,50	37,88	35,19	28,18	38,45
53_B	53	191330,80	443079,98	4,50	38,76	36,08	29,07	39,34
53_C	53	191330,80	443079,98	7,50	40,13	37,44	30,43	40,70
54_B	54	191340,44	443087,10	4,50	33,25	30,56	23,53	33,82
54_C	54	191340,44	443087,10	7,50	34,44	31,74	24,71	35,00
55_A	55	191335,62	443077,55	1,50	37,95	35,30	28,30	38,55
55_B	55	191335,62	443077,55	4,50	38,93	36,28	29,29	39,53
55_C	55	191335,62	443077,55	7,50	40,44	37,78	30,78	41,03
56_A	56	191222,92	443058,54	1,50	29,23	26,45	19,41	29,74
56_B	56	191222,92	443058,54	4,50	29,18	26,40	19,34	29,69
56_C	56	191222,92	443058,54	7,50	30,26	27,46	20,41	30,76
56_D	56	191222,92	443058,54	10,50	32,10	29,31	22,26	32,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	57	191214,21	443049,29	1,50	5,52	2,70	-4,29	6,03
57_B	57	191214,21	443049,29	4,50	2,17	-0,65	-7,63	2,68
57_C	57	191214,21	443049,29	7,50	2,16	-0,65	-7,63	2,67
57_D	57	191214,21	443049,29	10,50	2,15	-0,66	-7,64	2,66
58_A	58	191218,99	443062,24	1,50	29,78	26,98	19,93	30,28
58_B	58	191218,99	443062,24	4,50	29,95	27,16	20,10	30,45
58_C	58	191218,99	443062,24	7,50	31,20	28,40	21,34	31,70
58_D	58	191218,99	443062,24	10,50	32,91	30,11	23,05	33,41
59_A	59	191210,28	443053,00	1,50	4,92	2,09	-4,90	5,42
59_B	59	191210,28	443053,00	4,50	0,13	-2,70	-9,69	0,63
59_C	59	191210,28	443053,00	7,50	0,06	-2,77	-9,76	0,56
59_D	59	191210,28	443053,00	10,50	0,00	-2,83	-9,82	0,50
60_A	60	191215,06	443065,94	1,50	30,36	27,56	20,51	30,86
60_B	60	191215,06	443065,94	4,50	30,91	28,11	21,05	31,41
60_C	60	191215,06	443065,94	7,50	32,04	29,24	22,18	32,54
60_D	60	191215,06	443065,94	10,50	33,44	30,65	23,59	33,94
61_A	61	191206,35	443056,70	1,50	3,19	0,36	-6,63	3,69
61_B	61	191206,35	443056,70	4,50	-2,10	-4,93	-11,92	-1,60
61_C	61	191206,35	443056,70	7,50	-2,21	-5,04	-12,03	-1,71
61_D	61	191206,35	443056,70	10,50	-2,32	-5,15	-12,14	-1,82
62_A	62	191211,13	443069,65	1,50	30,40	27,61	20,56	30,90
62_B	62	191211,13	443069,65	4,50	31,05	28,26	21,20	31,55
62_C	62	191211,13	443069,65	7,50	32,53	29,75	22,69	33,04
62_D	62	191211,13	443069,65	10,50	33,89	31,12	24,07	34,41
63_A	63	191202,42	443060,40	1,50	-0,77	-3,60	-10,59	-0,27
63_B	63	191202,42	443060,40	4,50	-5,64	-8,47	-15,46	-5,14
63_C	63	191202,42	443060,40	7,50	-5,76	-8,59	-15,58	-5,26
63_D	63	191202,42	443060,40	10,50	-5,89	-8,72	-15,71	-5,39
64_B	64	191208,16	443095,40	4,50	25,93	23,12	16,05	26,42
64_C	64	191208,16	443095,40	7,50	28,29	25,46	18,38	28,76
65_B	65	191205,46	443095,86	4,50	29,38	26,60	19,55	29,89
65_C	65	191205,46	443095,86	7,50	31,47	28,67	21,62	31,97
66_A	66	191203,29	443101,14	1,50	28,59	25,77	18,70	29,07
66_B	66	191203,29	443101,14	4,50	30,65	27,83	20,76	31,13
66_C	66	191203,29	443101,14	7,50	32,63	29,82	22,75	33,12
67_A	67	191210,67	443101,54	1,50	32,02	29,22	22,15	32,51
67_B	67	191210,67	443101,54	4,50	33,57	30,76	23,69	34,06
67_C	67	191210,67	443101,54	7,50	35,20	32,40	25,33	35,69
68_C	68	191212,26	443095,79	7,50	30,75	27,96	20,90	31,25
69_A	69	191246,48	443067,79	1,50	30,55	27,77	20,72	31,06
69_B	69	191246,48	443067,79	4,50	30,76	27,98	20,92	31,27
69_C	69	191246,48	443067,79	7,50	31,90	29,12	22,06	32,41
70_B	70	191239,14	443060,00	4,50	23,13	20,36	13,31	23,65
70_C	70	191239,14	443060,00	7,50	24,08	21,30	14,24	24,59
71_A	71	191242,55	443071,50	1,50	30,54	27,76	20,70	31,05
71_B	71	191242,55	443071,50	4,50	30,83	28,04	20,98	31,33
71_C	71	191242,55	443071,50	7,50	32,03	29,24	22,18	32,53
72_B	72	191235,21	443063,71	4,50	23,09	20,31	13,25	23,60
72_C	72	191235,21	443063,71	7,50	23,97	21,18	14,11	24,47
73_A	73	191238,62	443075,20	1,50	31,04	28,24	21,18	31,54
73_B	73	191238,62	443075,20	4,50	31,40	28,60	21,54	31,90
73_C	73	191238,62	443075,20	7,50	32,70	29,91	22,85	33,20
74_B	74	191231,28	443067,41	4,50	23,19	20,41	13,35	23,70
74_C	74	191231,28	443067,41	7,50	23,94	21,15	14,09	24,44
75_A	75	191234,69	443078,90	1,50	31,06	28,26	21,20	31,56
75_B	75	191234,69	443078,90	4,50	31,47	28,66	21,60	31,96
75_C	75	191234,69	443078,90	7,50	32,79	29,99	22,92	33,28
75_D	75	191234,69	443078,90	10,50	34,62	31,81	24,75	35,11
76_D	76	191233,06	443073,09	10,50	30,20	27,43	20,40	30,72
77_B	77	191227,35	443071,12	4,50	23,84	21,05	14,00	24,34
77_C	77	191227,35	443071,12	7,50	24,45	21,65	14,60	24,95
77_D	77	191227,35	443071,12	10,50	25,58	22,78	15,72	26,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westervoortsedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A	78	191230,76	443082,61	1,50	31,30	28,50	21,44	31,80
78_B	78	191230,76	443082,61	4,50	31,89	29,08	22,02	32,38
78_C	78	191230,76	443082,61	7,50	33,22	30,42	23,35	33,71
78_D	78	191230,76	443082,61	10,50	35,08	32,28	25,21	35,57
79_B	79	191223,42	443074,82	4,50	23,75	20,98	13,94	24,27
79_C	79	191223,42	443074,82	7,50	24,26	21,48	14,43	24,77
79_D	79	191223,42	443074,82	10,50	25,29	22,51	15,46	25,80
80_C	80	191225,05	443080,63	7,50	32,00	29,20	22,12	32,49
80_D	80	191225,05	443080,63	10,50	33,78	30,98	23,91	34,27
81_A	81	191226,83	443086,31	1,50	31,63	28,83	21,77	32,13
81_B	81	191226,83	443086,31	4,50	32,32	29,52	22,46	32,82
82_B	82	191219,49	443078,52	4,50	24,32	21,54	14,48	24,83
83_A	83	191222,90	443090,01	1,50	31,92	29,11	22,05	32,41
83_B	83	191222,90	443090,01	4,50	32,78	29,98	22,92	33,28
84_B	84	191215,56	443082,23	4,50	24,47	21,68	14,62	24,97
85_A	85	191197,67	443095,17	1,50	28,94	26,12	19,05	29,42
85_B	85	191197,67	443095,17	4,50	29,97	27,15	20,08	30,45
85_C	85	191197,67	443095,17	7,50	31,84	29,03	21,96	32,33
86_B	86	191205,09	443088,18	4,50	29,61	26,82	19,76	30,11
86_C	86	191205,09	443088,18	7,50	30,16	27,36	20,31	30,66
87_A	87	191251,03	443063,51	1,50	29,91	27,14	20,09	30,43
87_B	87	191251,03	443063,51	4,50	29,85	27,07	20,02	30,36
87_C	87	191251,03	443063,51	7,50	30,77	27,99	20,93	31,28
88_A	88	191250,02	443057,11	1,50	26,87	24,12	17,09	27,40
88_B	88	191250,02	443057,11	4,50	26,65	23,90	16,86	27,18
88_C	88	191250,02	443057,11	7,50	26,92	24,17	17,14	27,45
89_C	89	191243,69	443055,72	7,50	23,69	20,89	13,83	24,19
90_A	90	191313,51	443074,89	1,50	39,41	36,65	29,62	39,94
90_B	90	191313,51	443074,89	4,50	39,09	36,33	29,29	39,61
90_C	90	191313,51	443074,89	7,50	40,21	37,46	30,43	40,74
91_B	91	191307,51	443066,03	4,50	26,93	24,15	17,10	27,44
91_C	91	191307,51	443066,03	7,50	28,48	25,70	18,65	28,99
92_A	92	191309,04	443077,91	1,50	37,59	34,82	27,79	38,11
92_B	92	191309,04	443077,91	4,50	37,54	34,78	27,74	38,06
92_C	92	191309,04	443077,91	7,50	39,09	36,36	29,34	39,64
93_B	93	191303,04	443069,05	4,50	27,36	24,58	17,53	27,87
93_C	93	191303,04	443069,05	7,50	28,95	26,18	19,13	29,47
94_A	94	191304,57	443080,94	1,50	38,13	35,38	28,36	38,67
94_B	94	191304,57	443080,94	4,50	37,97	35,23	28,20	38,51
94_C	94	191304,57	443080,94	7,50	38,98	36,25	29,23	39,53
95_B	95	191298,57	443072,08	4,50	28,10	25,33	18,28	28,62
95_C	95	191298,57	443072,08	7,50	29,96	27,18	20,13	30,47
96_A	96	191300,10	443083,97	1,50	37,07	34,34	27,32	37,62
96_B	96	191300,10	443083,97	4,50	37,07	34,34	27,31	37,61
96_C	96	191300,10	443083,97	7,50	38,35	35,63	28,61	38,90
97_B	97	191294,10	443075,11	4,50	27,82	25,04	18,00	28,33
97_C	97	191294,10	443075,11	7,50	29,01	26,24	19,20	29,53
98_A	98	191295,62	443087,00	1,50	35,53	32,81	25,78	36,08
98_B	98	191295,62	443087,00	4,50	35,74	33,01	25,99	36,29
98_C	98	191295,62	443087,00	7,50	37,04	34,31	27,28	37,58
99_B	99	191289,63	443078,14	4,50	27,84	25,07	18,03	28,36
99_C	99	191289,63	443078,14	7,50	29,12	26,35	19,30	29,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_C	100	191290,31	443084,14	7,50	6,48	2,18	-3,52	6,60
10001_A	10001	191244,16	443039,12	4,50	6,95	2,65	-3,05	7,07
10002_A	10002	191250,23	443045,41	4,50	6,61	2,31	-3,39	6,73
10003_A	10003	191258,26	443046,02	4,50	4,30	0,00	-5,70	4,42
10004_A	10004	191271,22	443033,74	4,50	3,93	-0,37	-6,07	4,05
10005_A	10005	191286,00	443019,64	4,50	2,23	-2,07	-7,77	2,35
10006_A	10006	191286,19	443012,36	4,50	-12,24	-16,54	-22,24	-12,12
10007_A	10007	191278,53	443005,23	4,50	-0,27	-4,57	-10,27	-0,15
10008_A	10008	191270,87	443005,28	4,50	21,33	17,03	11,33	21,45
10009_A	10009	191264,06	443011,76	4,50	22,16	17,86	12,16	22,28
10010_A	10010	191257,47	443018,09	4,50	21,43	17,13	11,43	21,55
10011_A	10011	191249,75	443023,72	4,50	21,02	16,72	11,02	21,14
10012_A	10012	191244,33	443031,54	4,50	5,67	1,37	-4,33	5,79
101_A	101	191291,15	443090,02	1,50	2,50	-1,80	-7,50	2,62
101_B	101	191291,15	443090,02	4,50	2,86	-1,44	-7,14	2,98
102_B	102	191285,15	443081,16	4,50	5,18	0,88	-4,82	5,30
103_A	103	191286,68	443093,05	1,50	2,82	-1,48	-7,18	2,94
103_B	103	191286,68	443093,05	4,50	3,23	-1,07	-6,77	3,35
104_B	104	191280,68	443084,19	4,50	5,09	0,79	-4,91	5,21
105_A	105	191319,64	443043,61	1,50	3,73	-0,57	-6,27	3,85
105_B	105	191319,64	443043,61	4,50	6,44	2,14	-3,56	6,56
105_C	105	191319,64	443043,61	7,50	12,97	8,67	2,97	13,09
106_B	106	191312,81	443051,85	4,50	5,25	0,95	-4,75	5,37
106_C	106	191312,81	443051,85	7,50	5,78	1,48	-4,22	5,90
107_A	107	191315,49	443040,16	1,50	3,18	-1,12	-6,82	3,30
107_B	107	191315,49	443040,16	4,50	6,27	1,97	-3,73	6,39
107_C	107	191315,49	443040,16	7,50	12,98	8,68	2,98	13,10
108_B	108	191308,65	443048,40	4,50	4,81	0,51	-5,19	4,93
108_C	108	191308,65	443048,40	7,50	5,25	0,95	-4,75	5,37
109_A	109	191311,33	443036,72	1,50	3,41	-0,89	-6,59	3,53
109_B	109	191311,33	443036,72	4,50	6,40	2,10	-3,60	6,52
109_C	109	191311,33	443036,72	7,50	13,13	8,83	3,13	13,25
110_B	110	191304,50	443044,95	4,50	3,44	-0,86	-6,56	3,56
110_C	110	191304,50	443044,95	7,50	3,62	-0,68	-6,38	3,74
111_A	111	191275,26	443047,45	1,50	2,58	-1,72	-7,42	2,70
111_B	111	191275,26	443047,45	4,50	2,73	-1,57	-7,27	2,85
111_C	111	191275,26	443047,45	7,50	3,79	-0,51	-6,21	3,91
112_B	112	191283,49	443054,28	4,50	2,18	-2,12	-7,82	2,30
112_C	112	191283,49	443054,28	7,50	3,31	-0,99	-6,69	3,43
113_A	113	191271,81	443051,60	1,50	2,70	-1,60	-7,30	2,82
113_B	113	191271,81	443051,60	4,50	3,03	-1,27	-6,97	3,15
113_C	113	191271,81	443051,60	7,50	3,96	-0,34	-6,04	4,08
114_B	114	191280,04	443058,44	4,50	1,89	-2,41	-8,11	2,01
114_C	114	191280,04	443058,44	7,50	3,17	-1,13	-6,83	3,29
115_A	115	191268,36	443055,76	1,50	3,19	-1,11	-6,81	3,31
115_B	115	191268,36	443055,76	4,50	3,50	-0,80	-6,50	3,62
115_C	115	191268,36	443055,76	7,50	4,53	0,23	-5,47	4,65
116_B	116	191276,59	443062,59	4,50	1,42	-2,88	-8,58	1,54
116_C	116	191276,59	443062,59	7,50	2,71	-1,59	-7,29	2,83
117_A	117	191264,91	443059,91	1,50	3,53	-0,77	-6,47	3,65
117_B	117	191264,91	443059,91	4,50	3,83	-0,47	-6,17	3,95
117_C	117	191264,91	443059,91	7,50	4,95	0,65	-5,05	5,07
118_B	118	191273,14	443066,75	4,50	0,57	-3,73	-9,43	0,69
118_C	118	191273,14	443066,75	7,50	1,59	-2,71	-8,41	1,71
119_A	119	191261,46	443064,07	1,50	3,91	-0,39	-6,09	4,03
119_B	119	191261,46	443064,07	4,50	4,37	0,07	-5,63	4,49
119_C	119	191261,46	443064,07	7,50	5,80	1,50	-4,20	5,92
120_B	120	191269,69	443070,90	4,50	0,18	-4,12	-9,82	0,30
120_C	120	191269,69	443070,90	7,50	0,65	-3,65	-9,35	0,77
128_A	128	191247,35	443098,40	1,50	-0,27	-4,57	-10,27	-0,15
128_B	128	191247,35	443098,40	4,50	-0,08	-4,38	-10,08	0,04
129_A	129	191240,78	443094,88	1,50	11,20	6,90	1,20	11,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	129	191240,78	443094,88	4,50	12,31	8,01	2,31	12,43
130_A	130	191233,88	443098,36	1,50	13,11	8,81	3,11	13,23
130_B	130	191233,88	443098,36	4,50	14,24	9,94	4,24	14,36
131_A	131	191251,66	443106,94	1,50	0,00	-4,30	-10,00	0,12
131_B	131	191251,66	443106,94	4,50	-0,02	-4,32	-10,02	0,10
132_A	132	191258,10	443119,68	1,50	1,56	-2,74	-8,44	1,68
132_B	132	191258,10	443119,68	4,50	0,51	-3,79	-9,49	0,63
133_A	133	191244,12	443126,74	1,50	8,91	4,61	-1,09	9,03
133_B	133	191244,12	443126,74	4,50	12,26	7,96	2,26	12,38
134_A	134	191240,89	443120,34	1,50	9,06	4,76	-0,94	9,18
134_B	134	191240,89	443120,34	4,50	12,56	8,26	2,56	12,68
135_A	135	191254,87	443113,28	1,50	1,54	-2,76	-8,46	1,66
135_B	135	191254,87	443113,28	4,50	0,56	-3,74	-9,44	0,68
136_B	136	191354,04	443086,07	4,50	0,53	-3,77	-9,47	0,65
136_C	136	191354,04	443086,07	7,50	1,07	-3,23	-8,93	1,19
137_A	137	191364,38	443080,76	1,50	1,38	-2,92	-8,62	1,50
137_B	137	191364,38	443080,76	4,50	2,86	-1,44	-7,14	2,98
137_C	137	191364,38	443080,76	7,50	3,65	-0,65	-6,35	3,77
147_B	147	191238,39	443055,45	4,50	7,97	3,67	-2,03	8,09
149_B	149	191316,95	443120,11	4,50	4,17	-0,13	-5,83	4,29
149_C	149	191316,95	443120,11	7,50	4,77	0,47	-5,23	4,89
149_D	149	191316,95	443120,11	10,50	7,29	2,99	-2,71	7,41
149_E	149	191316,95	443120,11	13,50	7,21	2,91	-2,79	7,33
149_F	149	191316,95	443120,11	16,50	12,09	7,79	2,09	12,21
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	8,09	3,79	-1,91	8,21
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	11,14	6,84	1,14	11,26
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	14,89	10,59	4,89	15,01
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	0,28	-4,02	-9,72	0,40
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	-3,07	-7,37	-13,07	-2,95
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	-9,51	-13,81	-19,51	-9,39
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	1,64	-2,66	-8,36	1,76
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	1,67	-2,63	-8,33	1,79
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	-0,21	-4,51	-10,21	-0,09
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	-0,75	-5,05	-10,75	-0,63
153_B	153	191306,82	443121,27	4,50	1,47	-2,83	-8,53	1,59
154_A	154	191299,58	443124,95	1,50	2,84	-1,46	-7,16	2,96
154_B	154	191299,58	443124,95	4,50	3,03	-1,27	-6,97	3,15
159_A	159	191204,89	443142,98	1,50	3,81	-0,49	-6,19	3,93
159_B	159	191204,89	443142,98	4,50	4,64	0,34	-5,36	4,76
159_C	159	191204,89	443142,98	7,50	3,26	-1,04	-6,74	3,38
160_A	160	191203,89	443136,93	1,50	22,28	17,98	12,28	22,40
160_B	160	191203,89	443136,93	4,50	23,98	19,68	13,98	24,10
160_C	160	191203,89	443136,93	7,50	25,36	21,06	15,36	25,48
161_B	161	191197,16	443135,57	4,50	22,58	18,28	12,58	22,70
161_C	161	191197,16	443135,57	7,50	24,18	19,88	14,18	24,30
162_B	162	191183,84	443160,15	4,50	2,02	-2,28	-7,98	2,14
162_C	162	191183,84	443160,15	7,50	3,64	-0,66	-6,36	3,76
163_B	163	191177,10	443151,84	4,50	10,87	6,57	0,87	10,99
163_C	163	191177,10	443151,84	7,50	13,28	8,98	3,28	13,40
164_A	164	191160,44	443160,56	1,50	15,78	11,48	5,78	15,90
164_B	164	191160,44	443160,56	4,50	18,94	14,64	8,94	19,06
164_C	164	191160,44	443160,56	7,50	20,39	16,09	10,39	20,51
164_D	164	191160,44	443160,56	10,50	21,98	17,68	11,98	22,10
164_E	164	191160,44	443160,56	13,50	23,01	18,71	13,01	23,13
165_A	165	191176,42	443166,55	1,50	-2,87	-7,17	-12,87	-2,75
165_B	165	191176,42	443166,55	4,50	-0,41	-4,71	-10,41	-0,29
165_C	165	191176,42	443166,55	7,50	1,46	-2,84	-8,54	1,58
165_D	165	191176,42	443166,55	10,50	3,82	-0,48	-6,18	3,94
165_E	165	191176,42	443166,55	13,50	6,22	1,92	-3,78	6,34
166_B	166	191173,54	443149,42	4,50	10,09	5,79	0,09	10,21
166_C	166	191173,54	443149,42	7,50	12,79	8,49	2,79	12,91
166_D	166	191173,54	443149,42	10,50	14,98	10,68	4,98	15,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
166_E	166	191173,54	443149,42	13,50	19,76	15,46	9,76	19,88
167_A	167	191142,87	443139,02	1,50	20,30	16,00	10,30	20,42
167_B	167	191142,87	443139,02	4,50	23,16	18,86	13,16	23,28
167_C	167	191142,87	443139,02	7,50	25,42	21,12	15,42	25,54
167_D	167	191142,87	443139,02	10,50	26,97	22,67	16,97	27,09
167_E	167	191142,87	443139,02	13,50	28,42	24,12	18,42	28,54
167_F	167	191142,87	443139,02	16,50	29,65	25,35	19,65	29,77
168_F	168	191157,69	443143,58	16,50	5,42	1,12	-4,58	5,54
169_B	169	191158,48	443130,95	4,50	10,00	5,70	0,00	10,12
169_C	169	191158,48	443130,95	7,50	12,20	7,90	2,20	12,32
169_D	169	191158,48	443130,95	10,50	15,11	10,81	5,11	15,23
169_E	169	191158,48	443130,95	13,50	18,57	14,27	8,57	18,69
169_F	169	191158,48	443130,95	16,50	22,75	18,45	12,75	22,87
170_F	170	191150,42	443121,09	16,50	25,66	21,36	15,66	25,78
171_F	171	191141,19	443123,37	16,50	28,85	24,55	18,85	28,97
172_B	172	191325,64	443066,58	4,50	-0,31	-4,61	-10,31	-0,19
172_C	172	191325,64	443066,58	7,50	-0,15	-4,45	-10,15	-0,03
172_D	172	191325,64	443066,58	10,50	0,38	-3,92	-9,62	0,50
172_E	172	191325,64	443066,58	13,50	0,39	-3,91	-9,61	0,51
173_A	173	191333,02	443061,59	1,50	0,21	-4,09	-9,79	0,33
173_B	173	191333,02	443061,59	4,50	-0,05	-4,35	-10,05	0,07
173_C	173	191333,02	443061,59	7,50	0,11	-4,19	-9,89	0,23
173_D	173	191333,02	443061,59	10,50	0,53	-3,77	-9,47	0,65
173_E	173	191333,02	443061,59	13,50	0,66	-3,64	-9,34	0,78
174_A	174	191329,62	443051,90	1,50	3,20	-1,10	-6,80	3,32
174_B	174	191329,62	443051,90	4,50	5,24	0,94	-4,76	5,36
174_C	174	191329,62	443051,90	7,50	8,49	4,19	-1,51	8,61
174_D	174	191329,62	443051,90	10,50	13,29	8,99	3,29	13,41
174_E	174	191329,62	443051,90	13,50	12,94	8,64	2,94	13,06
175_D	175	191318,21	443049,41	10,50	12,46	8,16	2,46	12,58
175_E	175	191318,21	443049,41	13,50	12,64	8,34	2,64	12,76
176_B	176	191316,05	443054,58	4,50	5,24	0,94	-4,76	5,36
176_C	176	191316,05	443054,58	7,50	5,56	1,26	-4,44	5,68
176_D	176	191316,05	443054,58	10,50	5,80	1,50	-4,20	5,92
176_E	176	191316,05	443054,58	13,50	6,69	2,39	-3,31	6,81
177_B	177	191313,47	443059,97	4,50	4,41	0,11	-5,59	4,53
177_C	177	191313,47	443059,97	7,50	4,86	0,56	-5,14	4,98
177_D	177	191313,47	443059,97	10,50	3,72	-0,58	-6,28	3,84
177_E	177	191313,47	443059,97	13,50	6,18	1,88	-3,82	6,30
178_D	178	191312,61	443069,03	10,50	4,95	0,65	-5,05	5,07
178_E	178	191312,61	443069,03	13,50	6,21	1,91	-3,79	6,33
179_A	179	191319,20	443071,02	1,50	0,28	-4,02	-9,72	0,40
179_B	179	191319,20	443071,02	4,50	0,11	-4,19	-9,89	0,23
179_C	179	191319,20	443071,02	7,50	0,38	-3,92	-9,62	0,50
179_D	179	191319,20	443071,02	10,50	1,16	-3,14	-8,84	1,28
179_E	179	191319,20	443071,02	13,50	-1,36	-5,66	-11,36	-1,24
18_B	18	191359,05	443090,24	4,50	1,94	-2,36	-8,06	2,06
18_C	18	191359,05	443090,24	7,50	2,37	-1,93	-7,63	2,49
180_B	180	191297,81	443044,11	4,50	1,80	-2,50	-8,20	1,92
180_C	180	191297,81	443044,11	7,50	2,36	-1,94	-7,64	2,48
180_D	180	191297,81	443044,11	10,50	3,15	-1,15	-6,85	3,27
180_E	180	191297,81	443044,11	13,50	4,12	-0,18	-5,88	4,24
180_F	180	191297,81	443044,11	16,50	6,73	2,43	-3,27	6,85
181_E	181	191302,36	443038,28	13,50	4,10	-0,20	-5,90	4,22
181_F	181	191302,36	443038,28	16,50	6,01	1,71	-3,99	6,13
182_E	182	191298,79	443030,68	13,50	1,44	-2,86	-8,56	1,56
182_F	182	191298,79	443030,68	16,50	-16,86	-21,16	-26,86	-16,74
183_A	183	191290,72	443028,83	1,50	1,91	-2,39	-8,09	2,03
183_B	183	191290,72	443028,83	4,50	1,84	-2,46	-8,16	1,96
183_C	183	191290,72	443028,83	7,50	2,68	-1,62	-7,32	2,80
183_D	183	191290,72	443028,83	10,50	4,15	-0,15	-5,85	4,27
183_E	183	191290,72	443028,83	13,50	5,65	1,35	-4,35	5,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_F	183	191290,72	443028,83	16,50	6,28	1,98	-3,72	6,40
184_B	184	191286,13	443034,38	4,50	2,27	-2,03	-7,73	2,39
184_C	184	191286,13	443034,38	7,50	3,22	-1,08	-6,78	3,34
184_D	184	191286,13	443034,38	10,50	4,78	0,48	-5,22	4,90
184_E	184	191286,13	443034,38	13,50	5,67	1,37	-4,33	5,79
184_F	184	191286,13	443034,38	16,50	7,87	3,57	-2,13	7,99
185_A	185	191282,20	443039,06	1,50	1,92	-2,38	-8,08	2,04
185_B	185	191282,20	443039,06	4,50	2,23	-2,07	-7,77	2,35
185_C	185	191282,20	443039,06	7,50	2,88	-1,42	-7,12	3,00
185_D	185	191282,20	443039,06	10,50	4,30	0,00	-5,70	4,42
185_E	185	191282,20	443039,06	13,50	5,51	1,21	-4,49	5,63
185_F	185	191282,20	443039,06	16,50	7,85	3,55	-2,15	7,97
186_A	186	191278,82	443043,14	1,50	2,21	-2,09	-7,79	2,33
186_B	186	191278,82	443043,14	4,50	2,32	-1,98	-7,68	2,44
186_C	186	191278,82	443043,14	7,50	3,25	-1,05	-6,75	3,37
186_D	186	191278,82	443043,14	10,50	4,72	0,42	-5,28	4,84
186_E	186	191278,82	443043,14	13,50	5,92	1,62	-4,08	6,04
186_F	186	191278,82	443043,14	16,50	9,15	4,85	-0,85	9,27
187_D	187	191279,88	443047,91	10,50	7,20	2,90	-2,80	7,32
187_E	187	191279,88	443047,91	13,50	8,63	4,33	-1,37	8,75
187_F	187	191279,88	443047,91	16,50	11,65	7,35	1,65	11,77
188_B	188	191285,65	443052,70	4,50	4,73	0,43	-5,27	4,85
188_C	188	191285,65	443052,70	7,50	6,32	2,02	-3,68	6,44
188_D	188	191285,65	443052,70	10,50	7,42	3,12	-2,58	7,54
188_E	188	191285,65	443052,70	13,50	8,97	4,67	-1,03	9,09
188_F	188	191285,65	443052,70	16,50	11,84	7,54	1,84	11,96
189_B	189	191292,05	443051,04	4,50	1,91	-2,39	-8,09	2,03
189_C	189	191292,05	443051,04	7,50	2,40	-1,90	-7,60	2,52
189_D	189	191292,05	443051,04	10,50	3,55	-0,75	-6,45	3,67
189_E	189	191292,05	443051,04	13,50	5,28	0,98	-4,72	5,40
189_F	189	191292,05	443051,04	16,50	7,94	3,64	-2,06	8,06
19_A	19	191369,39	443084,93	1,50	0,23	-4,07	-9,77	0,35
19_B	19	191369,39	443084,93	4,50	1,65	-2,65	-8,35	1,77
19_C	19	191369,39	443084,93	7,50	2,76	-1,54	-7,24	2,88
190_A	190	191307,84	443033,81	1,50	3,36	-0,94	-6,64	3,48
190_B	190	191307,84	443033,81	4,50	6,38	2,08	-3,62	6,50
190_C	190	191307,84	443033,81	7,50	13,24	8,94	3,24	13,36
190_D	190	191307,84	443033,81	10,50	12,69	8,39	2,69	12,81
191_A	191	191300,87	443028,03	1,50	-2,50	-6,80	-12,50	-2,38
191_B	191	191300,87	443028,03	4,50	1,14	-3,16	-8,86	1,26
191_C	191	191300,87	443028,03	7,50	9,47	5,17	-0,53	9,59
191_D	191	191300,87	443028,03	10,50	-0,44	-4,74	-10,44	-0,32
192_A	192	191294,07	443024,79	1,50	1,65	-2,65	-8,35	1,77
192_B	192	191294,07	443024,79	4,50	1,72	-2,58	-8,28	1,84
192_C	192	191294,07	443024,79	7,50	2,43	-1,87	-7,57	2,55
192_D	192	191294,07	443024,79	10,50	3,09	-1,21	-6,91	3,21
193_B	193	191301,23	443042,23	4,50	3,76	-0,54	-6,24	3,88
193_C	193	191301,23	443042,23	7,50	4,11	-0,19	-5,89	4,23
193_D	193	191301,23	443042,23	10,50	4,91	0,61	-5,09	5,03
194_D	194	191305,91	443039,17	10,50	2,94	-1,36	-7,06	3,06
20_A	20	191186,95	443157,61	1,50	2,01	-2,29	-7,99	2,13
20_B	20	191186,95	443157,61	4,50	3,44	-0,86	-6,56	3,56
20_C	20	191186,95	443157,61	7,50	1,08	-3,22	-8,92	1,20
20001a_C	20001a	191202,72	443203,14	7,50	-2,52	-6,82	-12,52	-2,40
20001a_D	20001a	191202,72	443203,14	10,50	-1,23	-5,53	-11,23	-1,11
20001a_E	20001a	191202,72	443203,14	13,50	0,25	-4,05	-9,75	0,37
20001a_F	20001a	191202,72	443203,14	16,50	2,38	-1,92	-7,62	2,50
20001b_A	20001b	191203,10	443202,96	19,50	7,42	3,12	-2,58	7,54
20001b_B	20001b	191203,10	443202,96	22,50	9,16	4,86	-0,84	9,28
20001b_C	20001b	191203,10	443202,96	25,50	10,36	6,06	0,36	10,48
20001b_D	20001b	191203,10	443202,96	28,50	-8,37	-12,67	-18,37	-8,25
20001b_E	20001b	191203,10	443202,96	31,50	-8,34	-12,64	-18,34	-8,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20001b_F	20001b	191203,10	443202,96	34,50	--	--	--	--
20002a_C	20002a	191195,82	443202,81	7,50	11,87	7,57	1,87	11,99
20002a_D	20002a	191195,82	443202,81	10,50	13,25	8,95	3,25	13,37
20002a_E	20002a	191195,82	443202,81	13,50	14,34	10,04	4,34	14,46
20002a_F	20002a	191195,82	443202,81	16,50	15,38	11,08	5,38	15,50
20002b_A	20002b	191195,54	443202,31	19,50	16,81	12,51	6,81	16,93
20002b_B	20002b	191195,54	443202,31	22,50	17,26	12,96	7,26	17,38
20002b_C	20002b	191195,54	443202,31	25,50	18,10	13,80	8,10	18,22
20002b_D	20002b	191195,54	443202,31	28,50	18,99	14,69	8,99	19,11
20002b_E	20002b	191195,54	443202,31	31,50	19,41	15,11	9,41	19,53
20002b_F	20002b	191195,54	443202,31	34,50	20,14	15,84	10,14	20,26
20003a_C	20003a	191190,90	443193,11	7,50	12,73	8,43	2,73	12,85
20003a_D	20003a	191190,90	443193,11	10,50	14,01	9,71	4,01	14,13
20003a_E	20003a	191190,90	443193,11	13,50	15,25	10,95	5,25	15,37
20003a_F	20003a	191190,90	443193,11	16,50	17,04	12,74	7,04	17,16
20003b_A	20003b	191190,48	443192,33	19,50	17,83	13,53	7,83	17,95
20003b_B	20003b	191190,48	443192,33	22,50	18,24	13,94	8,24	18,36
20003b_C	20003b	191190,48	443192,33	25,50	18,87	14,57	8,87	18,99
20003b_D	20003b	191190,48	443192,33	28,50	19,52	15,22	9,52	19,64
20003b_E	20003b	191190,48	443192,33	31,50	20,42	16,12	10,42	20,54
20003b_F	20003b	191190,48	443192,33	34,50	21,19	16,89	11,19	21,31
20004a_C	20004a	191185,05	443181,54	7,50	13,40	9,10	3,40	13,52
20004a_D	20004a	191185,05	443181,54	10,50	14,74	10,44	4,74	14,86
20004a_E	20004a	191185,05	443181,54	13,50	16,12	11,82	6,12	16,24
20004a_F	20004a	191185,05	443181,54	16,50	18,72	14,42	8,72	18,84
20004b_A	20004b	191184,72	443180,88	19,50	18,15	13,85	8,15	18,27
20004b_B	20004b	191184,72	443180,88	22,50	18,64	14,34	8,64	18,76
20004b_C	20004b	191184,72	443180,88	25,50	19,65	15,35	9,65	19,77
20004b_D	20004b	191184,72	443180,88	28,50	21,13	16,83	11,13	21,25
20004b_E	20004b	191184,72	443180,88	31,50	21,77	17,47	11,77	21,89
20004b_F	20004b	191184,72	443180,88	34,50	22,13	17,83	12,13	22,25
20005a_C	20005a	191188,61	443174,45	7,50	10,89	6,59	0,89	11,01
20005a_D	20005a	191188,61	443174,45	10,50	13,65	9,35	3,65	13,77
20005a_E	20005a	191188,61	443174,45	13,50	16,57	12,27	6,57	16,69
20005a_F	20005a	191188,61	443174,45	16,50	20,55	16,25	10,55	20,67
20005b_A	20005b	191189,05	443174,17	19,50	22,32	18,02	12,32	22,44
20005b_B	20005b	191189,05	443174,17	22,50	22,84	18,54	12,84	22,96
20005b_C	20005b	191189,05	443174,17	25,50	23,61	19,31	13,61	23,73
20005b_D	20005b	191189,05	443174,17	28,50	24,21	19,91	14,21	24,33
20005b_E	20005b	191189,05	443174,17	31,50	24,57	20,27	14,57	24,69
20005b_F	20005b	191189,05	443174,17	34,50	24,61	20,31	14,61	24,73
20006a_C	20006a	191197,23	443175,33	7,50	9,16	4,86	-0,84	9,28
20006a_D	20006a	191197,23	443175,33	10,50	12,62	8,32	2,62	12,74
20006a_E	20006a	191197,23	443175,33	13,50	16,31	12,01	6,31	16,43
20006a_F	20006a	191197,23	443175,33	16,50	18,86	14,56	8,86	18,98
20006b_A	20006b	191196,91	443174,67	19,50	20,34	16,04	10,34	20,46
20006b_B	20006b	191196,91	443174,67	22,50	20,65	16,35	10,65	20,77
20006b_C	20006b	191196,91	443174,67	25,50	20,98	16,68	10,98	21,10
20006b_D	20006b	191196,91	443174,67	28,50	21,15	16,85	11,15	21,27
20006b_E	20006b	191196,91	443174,67	31,50	21,02	16,72	11,02	21,14
20006b_F	20006b	191196,91	443174,67	34,50	21,17	16,87	11,17	21,29
20007a_C	20007a	191202,96	443187,01	7,50	8,61	4,31	-1,39	8,73
20007a_D	20007a	191202,96	443187,01	10,50	11,72	7,42	1,72	11,84
20007a_E	20007a	191202,96	443187,01	13,50	15,25	10,95	5,25	15,37
20007a_F	20007a	191202,96	443187,01	16,50	17,76	13,46	7,76	17,88
20007b_A	20007b	191202,64	443186,37	19,50	19,22	14,92	9,22	19,34
20007b_B	20007b	191202,64	443186,37	22,50	19,94	15,64	9,94	20,06
20007b_C	20007b	191202,64	443186,37	25,50	19,87	15,57	9,87	19,99
20007b_D	20007b	191202,64	443186,37	28,50	20,20	15,90	10,20	20,32
20007b_E	20007b	191202,64	443186,37	31,50	19,90	15,60	9,90	20,02
20007b_F	20007b	191202,64	443186,37	34,50	20,07	15,77	10,07	20,19
20008a_C	20008a	191208,00	443196,60	7,50	9,55	5,25	-0,45	9,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20008a_D	20008a	191208,00	443196,60	10,50	11,98	7,68	1,98	12,10
20008a_E	20008a	191208,00	443196,60	13,50	14,64	10,34	4,64	14,76
20008a_F	20008a	191208,00	443196,60	16,50	17,08	12,78	7,08	17,20
20008b_A	20008b	191207,72	443196,10	19,50	17,91	13,61	7,91	18,03
20008b_B	20008b	191207,72	443196,10	22,50	18,78	14,48	8,78	18,90
20008b_C	20008b	191207,72	443196,10	25,50	19,11	14,81	9,11	19,23
20008b_D	20008b	191207,72	443196,10	28,50	18,53	14,23	8,53	18,65
20008b_E	20008b	191207,72	443196,10	31,50	18,67	14,37	8,67	18,79
20008b_F	20008b	191207,72	443196,10	34,50	18,76	14,46	8,76	18,88
203_A	203	191230,21	443054,61	1,50	8,03	3,73	-1,97	8,15
203_B	203	191230,21	443054,61	4,50	8,20	3,90	-1,80	8,32
203_C	203	191230,21	443054,61	7,50	9,13	4,83	-0,87	9,25
203_D	203	191230,21	443054,61	10,50	10,45	6,15	0,45	10,57
203_E	203	191230,21	443054,61	13,50	11,79	7,49	1,79	11,91
204_C	204	191236,45	443051,97	7,50	6,82	2,52	-3,18	6,94
204_D	204	191236,45	443051,97	10,50	8,19	3,89	-1,81	8,31
204_E	204	191236,45	443051,97	13,50	4,63	0,33	-5,37	4,75
205_B	205	191239,32	443045,75	4,50	3,03	-1,27	-6,97	3,15
205_C	205	191239,32	443045,75	7,50	2,36	-1,94	-7,64	2,48
205_D	205	191239,32	443045,75	10,50	7,37	3,07	-2,63	7,49
205_E	205	191239,32	443045,75	13,50	7,51	3,21	-2,49	7,63
206_B	206	191235,24	443041,40	4,50	-0,99	-5,29	-10,99	-0,87
206_C	206	191235,24	443041,40	7,50	2,50	-1,80	-7,50	2,62
206_D	206	191235,24	443041,40	10,50	7,50	3,20	-2,50	7,62
206_E	206	191235,24	443041,40	13,50	7,61	3,31	-2,39	7,73
207_A	207	191231,08	443037,02	1,50	-2,38	-6,68	-12,38	-2,26
207_B	207	191231,08	443037,02	4,50	-0,72	-5,02	-10,72	-0,60
207_C	207	191231,08	443037,02	7,50	1,49	-2,81	-8,51	1,61
207_D	207	191231,08	443037,02	10,50	7,08	2,78	-2,92	7,20
207_E	207	191231,08	443037,02	13,50	7,17	2,87	-2,83	7,29
208_A	208	191222,69	443041,30	1,50	26,77	22,47	16,77	26,89
208_B	208	191222,69	443041,30	4,50	28,35	24,05	18,35	28,47
208_C	208	191222,69	443041,30	7,50	29,17	24,87	19,17	29,29
208_D	208	191222,69	443041,30	10,50	29,39	25,09	19,39	29,51
208_E	208	191222,69	443041,30	13,50	29,59	25,29	19,59	29,71
209_E	209	191220,46	443052,13	13,50	19,05	14,75	9,05	19,17
21_B	21	191180,19	443149,32	4,50	11,04	6,74	1,04	11,16
21_C	21	191180,19	443149,32	7,50	13,51	9,21	3,51	13,63
210_A	210	191226,85	443054,83	1,50	6,78	2,48	-3,22	6,90
210_B	210	191226,85	443054,83	4,50	6,77	2,47	-3,23	6,89
210_C	210	191226,85	443054,83	7,50	9,57	5,27	-0,43	9,69
210_D	210	191226,85	443054,83	10,50	10,54	6,24	0,54	10,66
210_E	210	191226,85	443054,83	13,50	5,34	1,04	-4,66	5,46
211_A	211	191203,36	443080,40	1,50	6,27	1,97	-3,73	6,39
211_B	211	191203,36	443080,40	4,50	5,48	1,18	-4,52	5,60
211_C	211	191203,36	443080,40	7,50	8,89	4,59	-1,11	9,01
211_D	211	191203,36	443080,40	10,50	6,76	2,46	-3,24	6,88
211_E	211	191203,36	443080,40	13,50	3,38	-0,92	-6,62	3,50
211_F	211	191203,36	443080,40	16,50	3,73	-0,57	-6,27	3,85
212_A	212	191208,64	443075,43	1,50	7,47	3,17	-2,53	7,59
212_B	212	191208,64	443075,43	4,50	8,10	3,80	-1,90	8,22
212_C	212	191208,64	443075,43	7,50	10,50	6,20	0,50	10,62
212_D	212	191208,64	443075,43	10,50	10,43	6,13	0,43	10,55
212_E	212	191208,64	443075,43	13,50	2,74	-1,56	-7,26	2,86
212_F	212	191208,64	443075,43	16,50	3,04	-1,26	-6,96	3,16
213_E	213	191205,74	443067,72	13,50	14,14	9,84	4,14	14,26
213_F	213	191205,74	443067,72	16,50	21,15	16,85	11,15	21,27
214_A	214	191196,81	443065,68	1,50	36,08	31,78	26,08	36,20
214_B	214	191196,81	443065,68	4,50	36,45	32,15	26,45	36,57
214_C	214	191196,81	443065,68	7,50	36,42	32,12	26,42	36,54
214_D	214	191196,81	443065,68	10,50	36,22	31,92	26,22	36,34
214_E	214	191196,81	443065,68	13,50	35,92	31,62	25,92	36,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
214_F	214	191196,81	443065,68	16,50	35,59	31,29	25,59	35,71
215_B	215	191191,54	443070,66	4,50	37,47	33,17	27,47	37,59
215_C	215	191191,54	443070,66	7,50	37,43	33,13	27,43	37,55
215_D	215	191191,54	443070,66	10,50	37,16	32,86	27,16	37,28
215_E	215	191191,54	443070,66	13,50	36,84	32,54	26,84	36,96
215_F	215	191191,54	443070,66	16,50	36,51	32,21	26,51	36,63
216_A	216	191187,45	443074,51	1,50	36,85	32,55	26,85	36,97
216_B	216	191187,45	443074,51	4,50	37,32	33,02	27,32	37,44
216_C	216	191187,45	443074,51	7,50	37,35	33,05	27,35	37,47
216_D	216	191187,45	443074,51	10,50	37,15	32,85	27,15	37,27
216_E	216	191187,45	443074,51	13,50	36,90	32,60	26,90	37,02
216_F	216	191187,45	443074,51	16,50	36,59	32,29	26,59	36,71
217_E	217	191190,19	443082,50	13,50	30,09	25,79	20,09	30,21
217_F	217	191190,19	443082,50	16,50	32,52	28,22	22,52	32,64
218_E	218	191197,94	443085,66	13,50	3,00	-1,30	-7,00	3,12
218_F	218	191197,94	443085,66	16,50	2,90	-1,40	-7,10	3,02
219_A	219	191201,71	443084,59	1,50	5,76	1,46	-4,24	5,88
219_B	219	191201,71	443084,59	4,50	5,93	1,63	-4,07	6,05
219_C	219	191201,71	443084,59	7,50	6,09	1,79	-3,91	6,21
219_D	219	191201,71	443084,59	10,50	5,97	1,67	-4,03	6,09
22_A	22	191191,14	443154,20	1,50	3,26	-1,04	-6,74	3,38
22_B	22	191191,14	443154,20	4,50	4,18	-0,12	-5,82	4,30
22_C	22	191191,14	443154,20	7,50	2,25	-2,05	-7,75	2,37
220_A	220	191183,81	443077,94	1,50	36,38	32,08	26,38	36,50
220_B	220	191183,81	443077,94	4,50	37,06	32,76	27,06	37,18
220_C	220	191183,81	443077,94	7,50	37,18	32,88	27,18	37,30
220_D	220	191183,81	443077,94	10,50	37,07	32,77	27,07	37,19
221_A	221	191187,85	443084,76	1,50	29,89	25,59	19,89	30,01
221_B	221	191187,85	443084,76	4,50	32,20	27,90	22,20	32,32
221_C	221	191187,85	443084,76	7,50	32,88	28,58	22,88	33,00
221_D	221	191187,85	443084,76	10,50	33,09	28,79	23,09	33,21
222_A	222	191194,37	443091,67	1,50	27,84	23,54	17,84	27,96
222_B	222	191194,37	443091,67	4,50	30,22	25,92	20,22	30,34
222_C	222	191194,37	443091,67	7,50	31,16	26,86	21,16	31,28
222_D	222	191194,37	443091,67	10,50	31,37	27,07	21,37	31,49
223_D	223	191199,43	443089,60	10,50	4,23	-0,07	-5,77	4,35
224_B	224	191153,61	443123,95	4,50	4,51	0,21	-5,49	4,63
224_C	224	191153,61	443123,95	7,50	6,75	2,45	-3,25	6,87
224_D	224	191153,61	443123,95	10,50	9,40	5,10	-0,60	9,52
224_E	224	191153,61	443123,95	13,50	1,32	-2,98	-8,68	1,44
227_B	227	191145,68	443113,87	4,50	35,60	31,30	25,60	35,72
227_C	227	191145,68	443113,87	7,50	36,91	32,61	26,91	37,03
227_D	227	191145,68	443113,87	10,50	37,29	32,99	27,29	37,41
227_E	227	191145,68	443113,87	13,50	37,26	32,96	27,26	37,38
229_B	229	191142,10	443117,25	4,50	35,18	30,88	25,18	35,30
229_C	229	191142,10	443117,25	7,50	36,68	32,38	26,68	36,80
229_D	229	191142,10	443117,25	10,50	37,17	32,87	27,17	37,29
229_E	229	191142,10	443117,25	13,50	37,27	32,97	27,27	37,39
23_B	23	191184,37	443145,91	4,50	11,21	6,91	1,21	11,33
23_C	23	191184,37	443145,91	7,50	13,81	9,51	3,81	13,93
230_B	230	191136,98	443122,24	4,50	34,53	30,23	24,53	34,65
230_C	230	191136,98	443122,24	7,50	36,26	31,96	26,26	36,38
230_D	230	191136,98	443122,24	10,50	36,94	32,64	26,94	37,06
230_E	230	191136,98	443122,24	13,50	37,22	32,92	27,22	37,34
231_A	231	191133,66	443127,69	1,50	23,25	18,95	13,25	23,37
231_B	231	191133,66	443127,69	4,50	27,00	22,70	17,00	27,12
231_C	231	191133,66	443127,69	7,50	29,73	25,43	19,73	29,85
231_D	231	191133,66	443127,69	10,50	31,43	27,13	21,43	31,55
231_E	231	191133,66	443127,69	13,50	32,61	28,31	22,61	32,73
232_B	232	191162,59	443119,50	4,50	10,79	6,49	0,79	10,91
232_C	232	191162,59	443119,50	7,50	11,98	7,68	1,98	12,10
232_D	232	191162,59	443119,50	10,50	14,01	9,71	4,01	14,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
233_A	233	191168,30	443117,08	1,50	20,10	15,80	10,10	20,22
233_B	233	191168,30	443117,08	4,50	21,87	17,57	11,87	21,99
233_C	233	191168,30	443117,08	7,50	22,32	18,02	12,32	22,44
233_D	233	191168,30	443117,08	10,50	12,32	8,02	2,32	12,44
234_A	234	191164,60	443107,65	1,50	29,66	25,36	19,66	29,78
234_B	234	191164,60	443107,65	4,50	32,26	27,96	22,26	32,38
234_C	234	191164,60	443107,65	7,50	32,48	28,18	22,48	32,60
234_D	234	191164,60	443107,65	10,50	32,17	27,87	22,17	32,29
235_A	235	191155,68	443104,45	1,50	33,14	28,84	23,14	33,26
235_B	235	191155,68	443104,45	4,50	36,41	32,11	26,41	36,53
235_C	235	191155,68	443104,45	7,50	37,13	32,83	27,13	37,25
235_D	235	191155,68	443104,45	10,50	37,22	32,92	27,22	37,34
236_B	236	191151,92	443107,99	4,50	36,16	31,86	26,16	36,28
236_C	236	191151,92	443107,99	7,50	37,09	32,79	27,09	37,21
236_D	236	191151,92	443107,99	10,50	37,25	32,95	27,25	37,37
237_B	237	191148,41	443111,30	4,50	35,86	31,56	25,86	35,98
237_C	237	191148,41	443111,30	7,50	37,00	32,70	27,00	37,12
237_D	237	191148,41	443111,30	10,50	37,30	33,00	27,30	37,42
238_B	238	191156,70	443121,07	4,50	5,64	1,34	-4,36	5,76
238_C	238	191156,70	443121,07	7,50	7,67	3,37	-2,33	7,79
238_D	238	191156,70	443121,07	10,50	10,49	6,19	0,49	10,61
239_C	239	191281,53	443090,08	7,50	7,17	2,87	-2,83	7,29
239_D	239	191281,53	443090,08	10,50	11,14	6,84	1,14	11,26
24_A	24	191195,32	443150,79	1,50	3,78	-0,52	-6,22	3,90
24_B	24	191195,32	443150,79	4,50	4,42	0,12	-5,58	4,54
24_C	24	191195,32	443150,79	7,50	2,81	-1,49	-7,19	2,93
240_B	240	191276,44	443087,07	4,50	3,09	-1,21	-6,91	3,21
240_C	240	191276,44	443087,07	7,50	4,24	-0,06	-5,76	4,36
240_D	240	191276,44	443087,07	10,50	6,32	2,02	-3,68	6,44
241_B	241	191273,76	443087,62	4,50	-3,76	-8,06	-13,76	-3,64
241_C	241	191273,76	443087,62	7,50	-3,80	-8,10	-13,80	-3,68
241_D	241	191273,76	443087,62	10,50	-3,38	-7,68	-13,38	-3,26
242_B	242	191271,30	443084,99	4,50	-4,47	-8,77	-14,47	-4,35
242_C	242	191271,30	443084,99	7,50	-4,54	-8,84	-14,54	-4,42
242_D	242	191271,30	443084,99	10,50	-4,57	-8,87	-14,57	-4,45
243_A	243	191259,95	443095,07	1,50	8,07	3,77	-1,93	8,19
243_B	243	191259,95	443095,07	4,50	9,55	5,25	-0,45	9,67
243_C	243	191259,95	443095,07	7,50	13,29	8,99	3,29	13,41
243_D	243	191259,95	443095,07	10,50	15,20	10,90	5,20	15,32
244_B	244	191263,47	443098,86	4,50	9,94	5,64	-0,06	10,06
244_C	244	191263,47	443098,86	7,50	14,06	9,76	4,06	14,18
244_D	244	191263,47	443098,86	10,50	16,58	12,28	6,58	16,70
245_A	245	191267,11	443102,87	1,50	8,00	3,70	-2,00	8,12
245_B	245	191267,11	443102,87	4,50	9,40	5,10	-0,60	9,52
245_C	245	191267,11	443102,87	7,50	13,12	8,82	3,12	13,24
245_D	245	191267,11	443102,87	10,50	15,94	11,64	5,94	16,06
246_A	246	191276,79	443099,75	1,50	3,76	-0,54	-6,24	3,88
246_B	246	191276,79	443099,75	4,50	4,33	0,03	-5,67	4,45
246_C	246	191276,79	443099,75	7,50	5,75	1,45	-4,25	5,87
246_D	246	191276,79	443099,75	10,50	8,43	4,13	-1,57	8,55
247_B	247	191267,56	443080,95	4,50	-13,82	-18,12	-23,82	-13,70
247_C	247	191267,56	443080,95	7,50	-13,90	-18,20	-23,90	-13,78
247_D	247	191267,56	443080,95	10,50	-13,90	-18,20	-23,90	-13,78
247_E	247	191267,56	443080,95	13,50	-14,33	-18,63	-24,33	-14,21
248_B	248	191266,14	443075,20	4,50	-0,33	-4,63	-10,33	-0,21
248_C	248	191266,14	443075,20	7,50	-0,19	-4,49	-10,19	-0,07
248_D	248	191266,14	443075,20	10,50	-0,05	-4,35	-10,05	0,07
248_E	248	191266,14	443075,20	13,50	2,37	-1,93	-7,63	2,49
249_D	249	191263,96	443069,47	10,50	-19,87	-24,17	-29,87	-19,75
249_E	249	191263,96	443069,47	13,50	-32,68	-36,98	-42,68	-32,56
25_B	25	191188,56	443142,49	4,50	10,97	6,67	0,97	11,09
25_C	25	191188,56	443142,49	7,50	14,06	9,76	4,06	14,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_A	250	191253,52	443073,65	1,50	4,40	0,10	-5,60	4,52
250_B	250	191253,52	443073,65	4,50	5,27	0,97	-4,73	5,39
250_C	250	191253,52	443073,65	7,50	7,07	2,77	-2,93	7,19
250_D	250	191253,52	443073,65	10,50	9,04	4,74	-0,96	9,16
250_E	250	191253,52	443073,65	13,50	13,70	9,40	3,70	13,82
251_A	251	191249,16	443083,35	1,50	7,87	3,57	-2,13	7,99
251_B	251	191249,16	443083,35	4,50	9,15	4,85	-0,85	9,27
251_C	251	191249,16	443083,35	7,50	10,36	6,06	0,36	10,48
251_D	251	191249,16	443083,35	10,50	12,03	7,73	2,03	12,15
251_E	251	191249,16	443083,35	13,50	17,07	12,77	7,07	17,19
252_B	252	191252,68	443087,18	4,50	10,99	6,69	0,99	11,11
252_C	252	191252,68	443087,18	7,50	12,48	8,18	2,48	12,60
252_D	252	191252,68	443087,18	10,50	14,14	9,84	4,14	14,26
252_E	252	191252,68	443087,18	13,50	17,70	13,40	7,70	17,82
253_A	253	191256,22	443091,04	1,50	7,84	3,54	-2,16	7,96
253_B	253	191256,22	443091,04	4,50	9,33	5,03	-0,67	9,45
253_C	253	191256,22	443091,04	7,50	13,31	9,01	3,31	13,43
253_D	253	191256,22	443091,04	10,50	15,56	11,26	5,56	15,68
253_E	253	191256,22	443091,04	13,50	18,32	14,02	8,32	18,44
254_E	254	191263,95	443088,23	13,50	9,27	4,97	-0,73	9,39
255_A	255	191303,53	443114,74	1,50	2,11	-2,19	-7,89	2,23
255_B	255	191303,53	443114,74	4,50	0,28	-4,02	-9,72	0,40
255_C	255	191303,53	443114,74	7,50	1,14	-3,16	-8,86	1,26
255_D	255	191303,53	443114,74	10,50	1,63	-2,67	-8,37	1,75
255_E	255	191303,53	443114,74	13,50	0,18	-4,12	-9,82	0,30
256_A	256	191301,09	443109,91	1,50	3,06	-1,24	-6,94	3,18
256_B	256	191301,09	443109,91	4,50	0,62	-3,68	-9,38	0,74
256_C	256	191301,09	443109,91	7,50	0,87	-3,43	-9,13	0,99
256_D	256	191301,09	443109,91	10,50	1,98	-2,32	-8,02	2,10
256_E	256	191301,09	443109,91	13,50	0,90	-3,40	-9,10	1,02
257_B	257	191302,05	443106,47	4,50	-5,15	-9,45	-15,15	-5,03
257_C	257	191302,05	443106,47	7,50	-5,31	-9,61	-15,31	-5,19
257_D	257	191302,05	443106,47	10,50	-4,47	-8,77	-14,47	-4,35
257_E	257	191302,05	443106,47	13,50	-0,88	-5,18	-10,88	-0,76
258_D	258	191303,27	443103,11	10,50	4,16	-0,14	-5,84	4,28
258_E	258	191303,27	443103,11	13,50	3,70	-0,60	-6,30	3,82
259_D	259	191300,89	443098,43	10,50	3,91	-0,39	-6,09	4,03
259_E	259	191300,89	443098,43	13,50	4,04	-0,26	-5,96	4,16
26_A	26	191199,51	443147,37	1,50	3,49	-0,81	-6,51	3,61
26_B	26	191199,51	443147,37	4,50	4,35	0,05	-5,65	4,47
26_C	26	191199,51	443147,37	7,50	2,56	-1,74	-7,44	2,68
260_A	260	191293,66	443098,73	1,50	5,37	1,07	-4,63	5,49
260_B	260	191293,66	443098,73	4,50	5,25	0,95	-4,75	5,37
260_C	260	191293,66	443098,73	7,50	7,30	3,00	-2,70	7,42
260_D	260	191293,66	443098,73	10,50	8,95	4,65	-1,05	9,07
260_E	260	191293,66	443098,73	13,50	12,03	7,73	2,03	12,15
261_A	261	191288,73	443103,60	1,50	5,49	1,19	-4,51	5,61
261_B	261	191288,73	443103,60	4,50	6,10	1,80	-3,90	6,22
261_C	261	191288,73	443103,60	7,50	8,19	3,89	-1,81	8,31
261_D	261	191288,73	443103,60	10,50	11,62	7,32	1,62	11,74
261_E	261	191288,73	443103,60	13,50	13,57	9,27	3,57	13,69
262_B	262	191291,46	443108,95	4,50	6,23	1,93	-3,77	6,35
262_C	262	191291,46	443108,95	7,50	8,19	3,89	-1,81	8,31
262_D	262	191291,46	443108,95	10,50	12,23	7,93	2,23	12,35
262_E	262	191291,46	443108,95	13,50	13,82	9,52	3,82	13,94
264_A	264	191293,78	443113,60	1,50	5,69	1,39	-4,31	5,81
264_B	264	191293,78	443113,60	4,50	6,20	1,90	-3,80	6,32
264_C	264	191293,78	443113,60	7,50	7,95	3,65	-2,05	8,07
264_D	264	191293,78	443113,60	10,50	12,04	7,74	2,04	12,16
264_E	264	191293,78	443113,60	13,50	13,61	9,31	3,61	13,73
265_A	265	191296,22	443118,43	1,50	3,42	-0,88	-6,58	3,54
265_B	265	191296,22	443118,43	4,50	3,73	-0,57	-6,27	3,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_C	265	191296,22	443118,43	7,50	4,92	0,62	-5,08	5,04
265_D	265	191296,22	443118,43	10,50	8,06	3,76	-1,94	8,18
265_E	265	191296,22	443118,43	13,50	13,11	8,81	3,11	13,23
266_C	266	191301,57	443119,93	7,50	-0,11	-4,41	-10,11	0,01
266_D	266	191301,57	443119,93	10,50	1,08	-3,22	-8,92	1,20
266_E	266	191301,57	443119,93	13,50	2,73	-1,57	-7,27	2,85
267_A	267	191359,59	443076,77	1,50	2,75	-1,55	-7,25	2,87
267_B	267	191359,59	443076,77	4,50	4,30	0,00	-5,70	4,42
267_C	267	191359,59	443076,77	7,50	4,48	0,18	-5,52	4,60
267_D	267	191359,59	443076,77	10,50	8,33	4,03	-1,67	8,45
268_A	268	191354,36	443072,41	1,50	2,73	-1,57	-7,27	2,85
268_B	268	191354,36	443072,41	4,50	4,18	-0,12	-5,82	4,30
268_C	268	191354,36	443072,41	7,50	4,96	0,66	-5,04	5,08
268_D	268	191354,36	443072,41	10,50	8,62	4,32	-1,38	8,74
269_A	269	191344,57	443073,09	1,50	4,40	0,10	-5,60	4,52
269_B	269	191344,57	443073,09	4,50	5,17	0,87	-4,83	5,29
269_C	269	191344,57	443073,09	7,50	4,98	0,68	-5,02	5,10
269_D	269	191344,57	443073,09	10,50	7,91	3,61	-2,09	8,03
27_B	27	191192,74	443139,08	4,50	12,92	8,62	2,92	13,04
27_C	27	191192,74	443139,08	7,50	15,66	11,36	5,66	15,78
270_D	270	191339,64	443079,86	10,50	3,64	-0,66	-6,36	3,76
271_D	271	191342,42	443085,41	10,50	3,69	-0,61	-6,31	3,81
272_D	272	191352,67	443083,17	10,50	-4,20	-8,50	-14,20	-4,08
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	-3,82	-8,12	-13,82	-3,70
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	-3,97	-8,27	-13,97	-3,85
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	-5,16	-9,46	-15,16	-5,04
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	-11,62	-15,92	-21,62	-11,50
274_B	274	191351,43	443110,63	4,50	3,87	-0,43	-6,13	3,99
274_C	274	191351,43	443110,63	7,50	4,91	0,61	-5,09	5,03
274_D	274	191351,43	443110,63	10,50	8,27	3,97	-1,73	8,39
274_E	274	191351,43	443110,63	13,50	7,52	3,22	-2,48	7,64
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	0,05	-4,25	-9,95	0,17
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	-0,07	-4,37	-10,07	0,05
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	-1,44	-5,74	-11,44	-1,32
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	4,69	0,39	-5,31	4,81
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	-4,57	-8,87	-14,57	-4,45
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	-4,73	-9,03	-14,73	-4,61
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	-7,03	-11,33	-17,03	-6,91
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	-16,40	-20,70	-26,40	-16,28
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	-33,84	-38,14	-43,84	-33,72
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	-5,92	-10,22	-15,92	-5,80
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	-6,00	-10,30	-16,00	-5,88
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	-10,26	-14,56	-20,26	-10,14
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	-16,53	-20,83	-26,53	-16,41
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	-18,76	-23,06	-28,76	-18,64
279_F	279	191372,52	443099,90	16,50	7,55	3,25	-2,45	7,67
28_B	28	191168,79	443124,12	4,50	10,07	5,77	0,07	10,19
28_C	28	191168,79	443124,12	7,50	11,57	7,27	1,57	11,69
280_B	280	191366,44	443096,36	4,50	1,73	-2,57	-8,27	1,85
280_C	280	191366,44	443096,36	7,50	1,63	-2,67	-8,37	1,75
280_D	280	191366,44	443096,36	10,50	2,62	-1,68	-7,38	2,74
280_E	280	191366,44	443096,36	13,50	4,14	-0,16	-5,86	4,26
281_B	281	191376,88	443090,98	4,50	1,51	-2,79	-8,49	1,63
281_C	281	191376,88	443090,98	7,50	3,47	-0,83	-6,53	3,59
281_D	281	191376,88	443090,98	10,50	5,17	0,87	-4,83	5,29
281_E	281	191376,88	443090,98	13,50	4,90	0,60	-5,10	5,02
282_D	282	191366,50	443089,34	10,50	6,76	2,46	-3,24	6,88
282_E	282	191366,50	443089,34	13,50	7,12	2,82	-2,88	7,24
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	-0,72	-5,02	-10,72	-0,60
284_C	284	191303,08	443127,19	7,50	5,36	1,06	-4,64	5,48
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	3,41	-0,89	-6,59	3,53
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	4,87	0,57	-5,13	4,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	286	191309,40	443144,72	1,50	2,83	-1,47	-7,17	2,95
286_B	286	191309,40	443144,72	4,50	3,26	-1,04	-6,74	3,38
286_C	286	191309,40	443144,72	7,50	4,74	0,44	-5,26	4,86
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	-0,93	-5,23	-10,93	-0,81
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	-0,69	-4,99	-10,69	-0,57
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	-0,29	-4,59	-10,29	-0,17
288_A	288	191260,70	443124,83	1,50	3,64	-0,66	-6,36	3,76
288_B	288	191260,70	443124,83	4,50	2,83	-1,47	-7,17	2,95
289_A	289	191246,77	443131,99	1,50	8,61	4,31	-1,39	8,73
289_B	289	191246,77	443131,99	4,50	11,40	7,10	1,40	11,52
29_A	29	191175,19	443115,54	1,50	27,33	23,03	17,33	27,45
29_B	29	191175,19	443115,54	4,50	29,85	25,55	19,85	29,97
29_C	29	191175,19	443115,54	7,50	30,43	26,13	20,43	30,55
290_A	290	191316,95	443120,11	19,50	14,58	10,28	4,58	14,70
290_B	290	191316,95	443120,11	22,50	15,74	11,44	5,74	15,86
290_C	290	191316,95	443120,11	25,50	16,95	12,65	6,95	17,07
290_D	290	191316,95	443120,11	28,50	17,00	12,70	7,00	17,12
290_E	290	191316,95	443120,11	31,50	16,72	12,42	6,72	16,84
290_F	290	191316,95	443120,11	34,50	17,53	13,23	7,53	17,65
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	15,87	11,57	5,87	15,99
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	16,67	12,37	6,67	16,79
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	17,37	13,07	7,37	17,49
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	17,72	13,42	7,72	17,84
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	19,10	14,80	9,10	19,22
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	18,54	14,24	8,54	18,66
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	-11,02	-15,32	-21,02	-10,90
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	-10,75	-15,05	-20,75	-10,63
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	-10,30	-14,60	-20,30	-10,18
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	-9,73	-14,03	-19,73	-9,61
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	-10,87	-15,17	-20,87	-10,75
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	-13,88	-18,18	-23,88	-13,76
293_A	293	191333,42	443122,51	19,50	-0,94	-5,24	-10,94	-0,82
293_B	293	191333,42	443122,51	22,50	-1,04	-5,34	-11,04	-0,92
293_C	293	191333,42	443122,51	25,50	--	--	--	--
293_D	293	191333,42	443122,51	28,50	--	--	--	--
293_E	293	191333,42	443122,51	31,50	--	--	--	--
293_F	293	191333,42	443122,51	34,50	--	--	--	--
298_A	298	191142,87	443139,02	19,50	30,12	25,82	20,12	30,24
298_B	298	191142,87	443139,02	22,50	30,34	26,04	20,34	30,46
298_C	298	191142,87	443139,02	25,50	30,87	26,57	20,87	30,99
298_D	298	191142,87	443139,02	28,50	31,16	26,86	21,16	31,28
299_A	299	191157,69	443143,58	19,50	9,35	5,05	-0,65	9,47
299_B	299	191157,69	443143,58	22,50	11,72	7,42	1,72	11,84
299_C	299	191157,69	443143,58	25,50	13,06	8,76	3,06	13,18
299_D	299	191157,69	443143,58	28,50	13,70	9,40	3,70	13,82
30_A	30	191169,74	443118,16	1,50	17,60	13,30	7,60	17,72
30_B	30	191169,74	443118,16	4,50	18,95	14,65	8,95	19,07
30_C	30	191169,74	443118,16	7,50	20,13	15,83	10,13	20,25
300_A	300	191158,48	443130,95	19,50	25,08	20,78	15,08	25,20
300_B	300	191158,48	443130,95	22,50	27,06	22,76	17,06	27,18
300_C	300	191158,48	443130,95	25,50	28,70	24,40	18,70	28,82
300_D	300	191158,48	443130,95	28,50	29,26	24,96	19,26	29,38
301_A	301	191150,42	443121,09	19,50	30,00	25,70	20,00	30,12
301_B	301	191150,42	443121,09	22,50	31,04	26,74	21,04	31,16
301_C	301	191150,42	443121,09	25,50	31,02	26,72	21,02	31,14
301_D	301	191150,42	443121,09	28,50	30,89	26,59	20,89	31,01
302_A	302	191141,19	443123,37	19,50	36,40	32,10	26,40	36,52
302_B	302	191141,19	443123,37	22,50	35,93	31,63	25,93	36,05
302_C	302	191141,19	443123,37	25,50	35,65	31,35	25,65	35,77
302_D	302	191141,19	443123,37	28,50	35,37	31,07	25,37	35,49
303_A	303	191297,81	443044,11	19,50	7,81	3,51	-2,19	7,93
303_B	303	191297,81	443044,11	22,50	-6,57	-10,87	-16,57	-6,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_C	303	191297,81	443044,11	25,50	-5,99	-10,29	-15,99	-5,87
303_D	303	191297,81	443044,11	28,50	-5,43	-9,73	-15,43	-5,31
304_A	304	191302,36	443038,28	19,50	7,31	3,01	-2,69	7,43
304_B	304	191302,36	443038,28	22,50	-4,16	-8,46	-14,16	-4,04
304_C	304	191302,36	443038,28	25,50	-3,73	-8,03	-13,73	-3,61
304_D	304	191302,36	443038,28	28,50	-3,03	-7,33	-13,03	-2,91
305_A	305	191298,79	443030,68	19,50	-18,15	-22,45	-28,15	-18,03
305_B	305	191298,79	443030,68	22,50	-18,48	-22,78	-28,48	-18,36
305_C	305	191298,79	443030,68	25,50	-18,55	-22,85	-28,55	-18,43
305_D	305	191298,79	443030,68	28,50	-18,62	-22,92	-28,62	-18,50
306_A	306	191290,72	443028,83	19,50	7,86	3,56	-2,14	7,98
306_B	306	191290,72	443028,83	22,50	9,68	5,38	-0,32	9,80
306_C	306	191290,72	443028,83	25,50	12,73	8,43	2,73	12,85
306_D	306	191290,72	443028,83	28,50	15,56	11,26	5,56	15,68
307_A	307	191286,04	443034,46	19,50	10,46	6,16	0,46	10,58
307_B	307	191286,04	443034,46	22,50	11,84	7,54	1,84	11,96
307_C	307	191286,04	443034,46	25,50	13,69	9,39	3,69	13,81
307_D	307	191286,04	443034,46	28,50	16,18	11,88	6,18	16,30
308_A	308	191282,20	443039,06	19,50	9,57	5,27	-0,43	9,69
308_B	308	191282,20	443039,06	22,50	11,45	7,15	1,45	11,57
308_C	308	191282,20	443039,06	25,50	13,44	9,14	3,44	13,56
308_D	308	191282,20	443039,06	28,50	15,70	11,40	5,70	15,82
309_A	309	191278,82	443043,14	19,50	10,68	6,38	0,68	10,80
309_B	309	191278,82	443043,14	22,50	12,27	7,97	2,27	12,39
309_C	309	191278,82	443043,14	25,50	13,92	9,62	3,92	14,04
309_D	309	191278,82	443043,14	28,50	15,93	11,63	5,93	16,05
31_B	31	191173,12	443127,35	4,50	9,54	5,24	-0,46	9,66
31_C	31	191173,12	443127,35	7,50	11,14	6,84	1,14	11,26
310_A	310	191279,88	443047,91	19,50	13,22	8,92	3,22	13,34
310_B	310	191279,88	443047,91	22,50	12,56	8,26	2,56	12,68
310_C	310	191279,88	443047,91	25,50	14,47	10,17	4,47	14,59
310_D	310	191279,88	443047,91	28,50	16,18	11,88	6,18	16,30
311_A	311	191285,65	443052,70	19,50	13,48	9,18	3,48	13,60
311_B	311	191285,65	443052,70	22,50	14,19	9,89	4,19	14,31
311_C	311	191285,65	443052,70	25,50	16,73	12,43	6,73	16,85
311_D	311	191285,65	443052,70	28,50	17,85	13,55	7,85	17,97
312_A	312	191292,05	443051,04	19,50	9,35	5,05	-0,65	9,47
312_B	312	191292,05	443051,04	22,50	-6,22	-10,52	-16,22	-6,10
312_C	312	191292,05	443051,04	25,50	-5,68	-9,98	-15,68	-5,56
312_D	312	191292,05	443051,04	28,50	-5,13	-9,43	-15,13	-5,01
313_A	313	191203,36	443080,40	19,50	4,37	0,07	-5,63	4,49
314_A	314	191208,64	443075,43	19,50	3,72	-0,58	-6,28	3,84
315_A	315	191205,74	443067,72	19,50	17,38	13,08	7,38	17,50
316_A	316	191196,81	443065,68	19,50	35,32	31,02	25,32	35,44
317_A	317	191191,54	443070,66	19,50	36,15	31,85	26,15	36,27
318_A	318	191187,45	443074,51	19,50	36,27	31,97	26,27	36,39
319_A	319	191190,19	443082,50	19,50	33,06	28,76	23,06	33,18
32_A	32	191179,52	443118,77	1,50	26,21	21,91	16,21	26,33
32_B	32	191179,52	443118,77	4,50	28,67	24,37	18,67	28,79
32_C	32	191179,52	443118,77	7,50	29,43	25,13	19,43	29,55
320_A	320	191197,94	443085,66	19,50	3,56	-0,74	-6,44	3,68
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	8,39	4,09	-1,61	8,51
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	10,03	5,73	0,03	10,15
322_A	322	191382,92	443112,44	19,50	-33,75	-38,05	-43,75	-33,63
322_B	322	191382,92	443112,44	22,50	-33,63	-37,93	-43,63	-33,51
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	-18,86	-23,16	-28,86	-18,74
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	--	--	--	--
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	8,66	4,36	-1,34	8,78
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	9,37	5,07	-0,63	9,49
33_B	33	191177,45	443130,58	4,50	9,05	4,75	-0,95	9,17
33_C	33	191177,45	443130,58	7,50	10,80	6,50	0,80	10,92
34_A	34	191183,85	443122,00	1,50	25,33	21,03	15,33	25,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	34	191183,85	443122,00	4,50	27,52	23,22	17,52	27,64
34_C	34	191183,85	443122,00	7,50	28,57	24,27	18,57	28,69
35_B	35	191182,00	443133,97	4,50	8,85	4,55	-1,15	8,97
35_C	35	191182,00	443133,97	7,50	10,85	6,55	0,85	10,97
36_A	36	191188,71	443132,32	1,50	7,15	2,85	-2,85	7,27
36_B	36	191188,71	443132,32	4,50	14,15	9,85	4,15	14,27
36_C	36	191188,71	443132,32	7,50	16,64	12,34	6,64	16,76
37_A	37	191189,45	443126,18	1,50	24,31	20,01	14,31	24,43
37_B	37	191189,45	443126,18	4,50	26,27	21,97	16,27	26,39
37_C	37	191189,45	443126,18	7,50	27,62	23,32	17,62	27,74
38_B	38	191306,70	443104,14	4,50	-4,47	-8,77	-14,47	-4,35
38_C	38	191306,70	443104,14	7,50	-4,74	-9,04	-14,74	-4,62
39_A	39	191301,88	443094,59	1,50	4,75	0,45	-5,25	4,87
39_B	39	191301,88	443094,59	4,50	4,70	0,40	-5,30	4,82
39_C	39	191301,88	443094,59	7,50	5,78	1,48	-4,22	5,90
40_B	40	191311,52	443101,71	4,50	-3,31	-7,61	-13,31	-3,19
40_C	40	191311,52	443101,71	7,50	-3,17	-7,47	-13,17	-3,05
40_D	40	191311,52	443101,71	10,50	-2,88	-7,18	-12,88	-2,76
41_A	41	191306,70	443092,16	1,50	4,29	-0,01	-5,71	4,41
41_B	41	191306,70	443092,16	4,50	4,17	-0,13	-5,83	4,29
41_C	41	191306,70	443092,16	7,50	5,38	1,08	-4,62	5,50
41_D	41	191306,70	443092,16	10,50	7,45	3,15	-2,55	7,57
42_D	42	191306,61	443098,20	10,50	3,10	-1,20	-6,90	3,22
43_B	43	191316,34	443099,27	4,50	-1,92	-6,22	-11,92	-1,80
43_C	43	191316,34	443099,27	7,50	-1,21	-5,51	-11,21	-1,09
43_D	43	191316,34	443099,27	10,50	0,25	-4,05	-9,75	0,37
44_A	44	191311,52	443089,72	1,50	3,41	-0,89	-6,59	3,53
44_B	44	191311,52	443089,72	4,50	3,55	-0,75	-6,45	3,67
44_C	44	191311,52	443089,72	7,50	4,54	0,24	-5,46	4,66
44_D	44	191311,52	443089,72	10,50	6,04	1,74	-3,96	6,16
45_B	45	191321,16	443096,84	4,50	-2,12	-6,42	-12,12	-2,00
45_C	45	191321,16	443096,84	7,50	-1,75	-6,05	-11,75	-1,63
45_D	45	191321,16	443096,84	10,50	-0,53	-4,83	-10,53	-0,41
46_D	46	191321,25	443090,80	10,50	-2,48	-6,78	-12,48	-2,36
47_A	47	191316,34	443087,29	1,50	3,09	-1,21	-6,91	3,21
47_B	47	191316,34	443087,29	4,50	3,11	-1,19	-6,89	3,23
47_C	47	191316,34	443087,29	7,50	4,43	0,13	-5,57	4,55
47_D	47	191316,34	443087,29	10,50	4,40	0,10	-5,60	4,52
48_B	48	191325,98	443094,40	4,50	-2,17	-6,47	-12,17	-2,05
48_C	48	191325,98	443094,40	7,50	-1,94	-6,24	-11,94	-1,82
49_A	49	191321,16	443084,85	1,50	3,25	-1,05	-6,75	3,37
49_B	49	191321,16	443084,85	4,50	3,52	-0,78	-6,48	3,64
49_C	49	191321,16	443084,85	7,50	4,71	0,41	-5,29	4,83
50_B	50	191330,80	443091,97	4,50	-2,38	-6,68	-12,38	-2,26
50_C	50	191330,80	443091,97	7,50	-2,33	-6,63	-12,33	-2,21
51_A	51	191325,98	443082,42	1,50	3,94	-0,36	-6,06	4,06
51_B	51	191325,98	443082,42	4,50	4,79	0,49	-5,21	4,91
51_C	51	191325,98	443082,42	7,50	6,93	2,63	-3,07	7,05
52_B	52	191335,62	443089,53	4,50	-2,47	-6,77	-12,47	-2,35
52_C	52	191335,62	443089,53	7,50	-2,45	-6,75	-12,45	-2,33
53_A	53	191330,80	443079,98	1,50	4,71	0,41	-5,29	4,83
53_B	53	191330,80	443079,98	4,50	5,87	1,57	-4,13	5,99
53_C	53	191330,80	443079,98	7,50	6,69	2,39	-3,31	6,81
54_B	54	191340,44	443087,10	4,50	-2,27	-6,57	-12,27	-2,15
54_C	54	191340,44	443087,10	7,50	-2,19	-6,49	-12,19	-2,07
55_A	55	191335,62	443077,55	1,50	4,51	0,21	-5,49	4,63
55_B	55	191335,62	443077,55	4,50	5,61	1,31	-4,39	5,73
55_C	55	191335,62	443077,55	7,50	5,75	1,45	-4,25	5,87
56_A	56	191222,92	443058,54	1,50	6,58	2,28	-3,42	6,70
56_B	56	191222,92	443058,54	4,50	6,69	2,39	-3,31	6,81
56_C	56	191222,92	443058,54	7,50	10,39	6,09	0,39	10,51
56_D	56	191222,92	443058,54	10,50	9,76	5,46	-0,24	9,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	57	191214,21	443049,29	1,50	28,97	24,67	18,97	29,09
57_B	57	191214,21	443049,29	4,50	30,52	26,22	20,52	30,64
57_C	57	191214,21	443049,29	7,50	31,03	26,73	21,03	31,15
57_D	57	191214,21	443049,29	10,50	31,17	26,87	21,17	31,29
58_A	58	191218,99	443062,24	1,50	6,63	2,33	-3,37	6,75
58_B	58	191218,99	443062,24	4,50	7,18	2,88	-2,82	7,30
58_C	58	191218,99	443062,24	7,50	10,21	5,91	0,21	10,33
58_D	58	191218,99	443062,24	10,50	9,52	5,22	-0,48	9,64
59_A	59	191210,28	443053,00	1,50	30,32	26,02	20,32	30,44
59_B	59	191210,28	443053,00	4,50	31,51	27,21	21,51	31,63
59_C	59	191210,28	443053,00	7,50	31,91	27,61	21,91	32,03
59_D	59	191210,28	443053,00	10,50	32,11	27,81	22,11	32,23
60_A	60	191215,06	443065,94	1,50	6,93	2,63	-3,07	7,05
60_B	60	191215,06	443065,94	4,50	7,71	3,41	-2,29	7,83
60_C	60	191215,06	443065,94	7,50	9,57	5,27	-0,43	9,69
60_D	60	191215,06	443065,94	10,50	9,94	5,64	-0,06	10,06
61_A	61	191206,35	443056,70	1,50	31,93	27,63	21,93	32,05
61_B	61	191206,35	443056,70	4,50	32,80	28,50	22,80	32,92
61_C	61	191206,35	443056,70	7,50	33,11	28,81	23,11	33,23
61_D	61	191206,35	443056,70	10,50	33,15	28,85	23,15	33,27
62_A	62	191211,13	443069,65	1,50	6,86	2,56	-3,14	6,98
62_B	62	191211,13	443069,65	4,50	7,21	2,91	-2,79	7,33
62_C	62	191211,13	443069,65	7,50	8,88	4,58	-1,12	9,00
62_D	62	191211,13	443069,65	10,50	8,99	4,69	-1,01	9,11
63_A	63	191202,42	443060,40	1,50	33,63	29,33	23,63	33,75
63_B	63	191202,42	443060,40	4,50	34,27	29,97	24,27	34,39
63_C	63	191202,42	443060,40	7,50	34,50	30,20	24,50	34,62
63_D	63	191202,42	443060,40	10,50	34,46	30,16	24,46	34,58
64_B	64	191208,16	443095,40	4,50	10,54	6,24	0,54	10,66
64_C	64	191208,16	443095,40	7,50	15,03	10,73	5,03	15,15
65_B	65	191205,46	443095,86	4,50	6,85	2,55	-3,15	6,97
65_C	65	191205,46	443095,86	7,50	7,54	3,24	-2,46	7,66
66_A	66	191203,29	443101,14	1,50	26,14	21,84	16,14	26,26
66_B	66	191203,29	443101,14	4,50	28,32	24,02	18,32	28,44
66_C	66	191203,29	443101,14	7,50	28,93	24,63	18,93	29,05
67_A	67	191210,67	443101,54	1,50	18,76	14,46	8,76	18,88
67_B	67	191210,67	443101,54	4,50	20,63	16,33	10,63	20,75
67_C	67	191210,67	443101,54	7,50	9,64	5,34	-0,36	9,76
68_C	68	191212,26	443095,79	7,50	6,04	1,74	-3,96	6,16
69_A	69	191246,48	443067,79	1,50	4,05	-0,25	-5,95	4,17
69_B	69	191246,48	443067,79	4,50	5,86	1,56	-4,14	5,98
69_C	69	191246,48	443067,79	7,50	7,09	2,79	-2,91	7,21
70_B	70	191239,14	443060,00	4,50	7,95	3,65	-2,05	8,07
70_C	70	191239,14	443060,00	7,50	7,04	2,74	-2,96	7,16
71_A	71	191242,55	443071,50	1,50	4,86	0,56	-5,14	4,98
71_B	71	191242,55	443071,50	4,50	6,53	2,23	-3,47	6,65
71_C	71	191242,55	443071,50	7,50	7,84	3,54	-2,16	7,96
72_B	72	191235,21	443063,71	4,50	7,71	3,41	-2,29	7,83
72_C	72	191235,21	443063,71	7,50	7,45	3,15	-2,55	7,57
73_A	73	191238,62	443075,20	1,50	3,68	-0,62	-6,32	3,80
73_B	73	191238,62	443075,20	4,50	5,78	1,48	-4,22	5,90
73_C	73	191238,62	443075,20	7,50	7,26	2,96	-2,74	7,38
74_B	74	191231,28	443067,41	4,50	7,12	2,82	-2,88	7,24
74_C	74	191231,28	443067,41	7,50	7,72	3,42	-2,28	7,84
75_A	75	191234,69	443078,90	1,50	4,80	0,50	-5,20	4,92
75_B	75	191234,69	443078,90	4,50	6,86	2,56	-3,14	6,98
75_C	75	191234,69	443078,90	7,50	8,50	4,20	-1,50	8,62
75_D	75	191234,69	443078,90	10,50	1,13	-3,17	-8,87	1,25
76_D	76	191233,06	443073,09	10,50	-22,21	-26,51	-32,21	-22,09
77_B	77	191227,35	443071,12	4,50	7,94	3,64	-2,06	8,06
77_C	77	191227,35	443071,12	7,50	8,95	4,65	-1,05	9,07
77_D	77	191227,35	443071,12	10,50	9,99	5,69	-0,01	10,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnkade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A	78	191230,76	443082,61	1,50	6,78	2,48	-3,22	6,90
78_B	78	191230,76	443082,61	4,50	8,51	4,21	-1,49	8,63
78_C	78	191230,76	443082,61	7,50	9,87	5,57	-0,13	9,99
78_D	78	191230,76	443082,61	10,50	1,78	-2,52	-8,22	1,90
79_B	79	191223,42	443074,82	4,50	8,04	3,74	-1,96	8,16
79_C	79	191223,42	443074,82	7,50	9,29	4,99	-0,71	9,41
79_D	79	191223,42	443074,82	10,50	10,82	6,52	0,82	10,94
80_C	80	191225,05	443080,63	7,50	14,17	9,87	4,17	14,29
80_D	80	191225,05	443080,63	10,50	13,33	9,03	3,33	13,45
81_A	81	191226,83	443086,31	1,50	7,03	2,73	-2,97	7,15
81_B	81	191226,83	443086,31	4,50	8,83	4,53	-1,17	8,95
82_B	82	191219,49	443078,52	4,50	8,72	4,42	-1,28	8,84
83_A	83	191222,90	443090,01	1,50	9,46	5,16	-0,54	9,58
83_B	83	191222,90	443090,01	4,50	11,58	7,28	1,58	11,70
84_B	84	191215,56	443082,23	4,50	9,02	4,72	-0,98	9,14
85_A	85	191197,67	443095,17	1,50	27,04	22,74	17,04	27,16
85_B	85	191197,67	443095,17	4,50	29,45	25,15	19,45	29,57
85_C	85	191197,67	443095,17	7,50	30,49	26,19	20,49	30,61
86_B	86	191205,09	443088,18	4,50	6,50	2,20	-3,50	6,62
86_C	86	191205,09	443088,18	7,50	6,77	2,47	-3,23	6,89
87_A	87	191251,03	443063,51	1,50	4,12	-0,18	-5,88	4,24
87_B	87	191251,03	443063,51	4,50	5,10	0,80	-4,90	5,22
87_C	87	191251,03	443063,51	7,50	6,22	1,92	-3,78	6,34
88_A	88	191250,02	443057,11	1,50	-1,34	-5,64	-11,34	-1,22
88_B	88	191250,02	443057,11	4,50	-0,31	-4,61	-10,31	-0,19
88_C	88	191250,02	443057,11	7,50	-20,10	-24,40	-30,10	-19,98
89_C	89	191243,69	443055,72	7,50	6,25	1,95	-3,75	6,37
90_A	90	191313,51	443074,89	1,50	0,40	-3,90	-9,60	0,52
90_B	90	191313,51	443074,89	4,50	0,09	-4,21	-9,91	0,21
90_C	90	191313,51	443074,89	7,50	0,37	-3,93	-9,63	0,49
91_B	91	191307,51	443066,03	4,50	5,51	1,21	-4,49	5,63
91_C	91	191307,51	443066,03	7,50	8,22	3,92	-1,78	8,34
92_A	92	191309,04	443077,91	1,50	-0,01	-4,31	-10,01	0,11
92_B	92	191309,04	443077,91	4,50	-0,06	-4,36	-10,06	0,06
92_C	92	191309,04	443077,91	7,50	0,29	-4,01	-9,71	0,41
93_B	93	191303,04	443069,05	4,50	5,54	1,24	-4,46	5,66
93_C	93	191303,04	443069,05	7,50	8,40	4,10	-1,60	8,52
94_A	94	191304,57	443080,94	1,50	-0,02	-4,32	-10,02	0,10
94_B	94	191304,57	443080,94	4,50	0,07	-4,23	-9,93	0,19
94_C	94	191304,57	443080,94	7,50	0,48	-3,82	-9,52	0,60
95_B	95	191298,57	443072,08	4,50	5,52	1,22	-4,48	5,64
95_C	95	191298,57	443072,08	7,50	8,47	4,17	-1,53	8,59
96_A	96	191300,10	443083,97	1,50	0,55	-3,75	-9,45	0,67
96_B	96	191300,10	443083,97	4,50	0,67	-3,63	-9,33	0,79
96_C	96	191300,10	443083,97	7,50	1,21	-3,09	-8,79	1,33
97_B	97	191294,10	443075,11	4,50	5,56	1,26	-4,44	5,68
97_C	97	191294,10	443075,11	7,50	8,60	4,30	-1,40	8,72
98_A	98	191295,62	443087,00	1,50	0,60	-3,70	-9,40	0,72
98_B	98	191295,62	443087,00	4,50	0,84	-3,46	-9,16	0,96
98_C	98	191295,62	443087,00	7,50	1,62	-2,68	-8,38	1,74
99_B	99	191289,63	443078,14	4,50	5,60	1,30	-4,40	5,72
99_C	99	191289,63	443078,14	7,50	8,73	4,43	-1,27	8,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: rietgrachtstraat 2020
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rietgrachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10001_A	10001	191464,60	443175,11	1,50	50,68	45,90	42,98	51,62
10001_B	10001	191464,60	443175,11	4,50	50,96	46,19	43,25	51,90
10001_C	10001	191464,60	443175,11	7,50	50,78	46,00	43,06	51,71
10002_A	10002	191482,60	443210,55	1,50	48,31	43,56	40,49	49,20
10002_B	10002	191482,60	443210,55	4,50	48,73	43,98	40,92	49,62
10002_C	10002	191482,60	443210,55	7,50	48,70	43,95	40,89	49,59
10003_A	10003	191483,25	443274,97	1,50	48,13	43,40	40,30	49,02
10003_B	10003	191483,25	443274,97	4,50	48,34	43,60	40,51	49,23
10003_C	10003	191483,25	443274,97	7,50	48,21	43,48	40,38	49,10
10004_A	10004	191481,27	443292,84	1,50	48,95	44,22	41,09	49,82
10004_B	10004	191481,27	443292,84	4,50	49,13	44,40	41,27	50,00
10004_C	10004	191481,27	443292,84	7,50	48,95	44,23	41,10	49,83
10005_A	10005	191478,91	443370,58	1,50	51,73	46,99	43,90	52,62
10005_B	10005	191478,91	443370,58	4,50	51,86	47,13	44,04	52,75
10005_C	10005	191478,91	443370,58	7,50	51,60	46,86	43,77	52,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: rietgrachtstraat 2031
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rietgrachtstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10001_A	10001	191464,60	443175,11	1,50	53,86	49,08	46,16	54,80
10001_B	10001	191464,60	443175,11	4,50	54,14	49,36	46,42	55,07
10001_C	10001	191464,60	443175,11	7,50	53,96	49,18	46,23	54,89
10002_A	10002	191482,60	443210,55	1,50	51,48	46,74	43,67	52,38
10002_B	10002	191482,60	443210,55	4,50	51,91	47,16	44,10	52,80
10002_C	10002	191482,60	443210,55	7,50	51,87	47,13	44,07	52,77
10003_A	10003	191483,25	443274,97	1,50	51,32	46,58	43,48	52,20
10003_B	10003	191483,25	443274,97	4,50	51,52	46,79	43,69	52,41
10003_C	10003	191483,25	443274,97	7,50	51,38	46,64	43,55	52,27
10004_A	10004	191481,27	443292,84	1,50	52,14	47,41	44,28	53,01
10004_B	10004	191481,27	443292,84	4,50	52,31	47,58	44,46	53,19
10004_C	10004	191481,27	443292,84	7,50	52,12	47,39	44,27	53,00
10005_A	10005	191478,91	443370,58	1,50	53,94	49,20	46,11	54,83
10005_B	10005	191478,91	443370,58	4,50	54,10	49,36	46,27	54,99
10005_C	10005	191478,91	443370,58	7,50	53,83	49,10	46,01	54,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_C	100	191290,31	443084,14	7,50	39,27	36,69	29,71	39,91
10001_A	10001	191244,16	443039,12	4,50	47,59	45,17	38,24	48,34
10002_A	10002	191250,23	443045,41	4,50	45,00	42,58	35,64	45,75
10003_A	10003	191258,26	443046,02	4,50	42,68	40,20	33,21	43,38
10004_A	10004	191271,22	443033,74	4,50	45,86	43,37	36,38	46,55
10005_A	10005	191286,00	443019,64	4,50	52,48	49,93	42,90	53,13
10006_A	10006	191286,19	443012,36	4,50	57,28	54,87	47,91	58,03
10007_A	10007	191278,53	443005,23	4,50	56,59	54,21	47,26	57,36
10008_A	10008	191270,87	443005,28	4,50	53,43	51,06	44,11	54,20
10009_A	10009	191264,06	443011,76	4,50	52,89	50,50	43,58	53,66
10010_A	10010	191257,47	443018,09	4,50	52,70	50,33	43,39	53,48
10011_A	10011	191249,75	443023,72	4,50	52,94	50,54	43,60	53,70
10012_A	10012	191244,33	443031,54	4,50	51,93	49,54	42,60	52,70
101_A	101	191291,15	443090,02	1,50	41,37	38,72	31,68	41,96
101_B	101	191291,15	443090,02	4,50	43,14	40,53	33,49	43,75
102_B	102	191285,15	443081,16	4,50	34,68	32,02	25,00	35,27
103_A	103	191286,68	443093,05	1,50	41,57	38,90	31,84	42,14
103_B	103	191286,68	443093,05	4,50	43,24	40,61	33,58	43,84
104_B	104	191280,68	443084,19	4,50	34,20	31,57	24,54	34,80
105_A	105	191319,64	443043,61	1,50	57,44	54,80	47,70	58,01
105_B	105	191319,64	443043,61	4,50	57,67	55,03	47,96	58,25
105_C	105	191319,64	443043,61	7,50	57,54	54,92	47,83	58,13
106_B	106	191312,81	443051,85	4,50	35,42	32,80	25,80	36,03
106_C	106	191312,81	443051,85	7,50	37,27	34,68	27,69	37,91
107_A	107	191315,49	443040,16	1,50	57,43	54,79	47,72	58,01
107_B	107	191315,49	443040,16	4,50	57,68	55,02	47,95	58,25
107_C	107	191315,49	443040,16	7,50	57,53	54,90	47,81	58,11
108_B	108	191308,65	443048,40	4,50	35,82	33,21	26,24	36,45
108_C	108	191308,65	443048,40	7,50	38,47	35,91	28,95	39,13
109_A	109	191311,33	443036,72	1,50	57,37	54,75	47,66	57,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_B	109	191311,33	443036,72	4,50	57,59	54,96	47,88	58,17
109_C	109	191311,33	443036,72	7,50	57,45	54,81	47,74	58,03
110_B	110	191304,50	443044,95	4,50	35,60	32,97	25,98	36,21
110_C	110	191304,50	443044,95	7,50	38,46	35,91	28,94	39,12
111_A	111	191275,26	443047,45	1,50	42,02	39,58	32,60	42,74
111_B	111	191275,26	443047,45	4,50	43,77	41,33	34,36	44,50
111_C	111	191275,26	443047,45	7,50	45,50	43,05	36,10	46,23
112_B	112	191283,49	443054,28	4,50	35,13	32,47	25,45	35,72
112_C	112	191283,49	443054,28	7,50	36,78	34,13	27,13	37,38
113_A	113	191271,81	443051,60	1,50	41,09	38,64	31,68	41,81
113_B	113	191271,81	443051,60	4,50	42,95	40,51	33,54	43,68
113_C	113	191271,81	443051,60	7,50	44,91	42,46	35,52	45,64
114_B	114	191280,04	443058,44	4,50	35,35	32,66	25,61	35,91
114_C	114	191280,04	443058,44	7,50	37,01	34,31	27,28	37,57
115_A	115	191268,36	443055,76	1,50	40,88	38,43	31,46	41,60
115_B	115	191268,36	443055,76	4,50	42,68	40,24	33,28	43,41
115_C	115	191268,36	443055,76	7,50	44,36	41,92	34,96	45,09
116_B	116	191276,59	443062,59	4,50	35,58	32,87	25,84	36,13
116_C	116	191276,59	443062,59	7,50	37,86	35,13	28,10	38,40
117_A	117	191264,91	443059,91	1,50	41,61	39,17	32,21	42,34
117_B	117	191264,91	443059,91	4,50	42,99	40,53	33,57	43,71
117_C	117	191264,91	443059,91	7,50	43,65	41,22	34,26	44,39
118_B	118	191273,14	443066,75	4,50	35,27	32,54	25,51	35,81
118_C	118	191273,14	443066,75	7,50	36,46	33,74	26,70	37,01
119_A	119	191261,46	443064,07	1,50	41,56	39,13	32,17	42,30
119_B	119	191261,46	443064,07	4,50	43,12	40,70	33,74	43,86
119_C	119	191261,46	443064,07	7,50	43,68	41,25	34,30	44,42
120_B	120	191269,69	443070,90	4,50	35,21	32,51	25,46	35,76
120_C	120	191269,69	443070,90	7,50	36,29	33,57	26,52	36,83
128_A	128	191247,35	443098,40	1,50	34,89	32,23	25,24	35,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
128_B	128	191247,35	443098,40	4,50	36,63	34,03	27,06	37,27
129_A	129	191240,78	443094,88	1,50	35,30	32,72	25,75	35,95
129_B	129	191240,78	443094,88	4,50	37,48	34,93	27,98	38,15
130_A	130	191233,88	443098,36	1,50	36,91	34,37	27,40	37,58
130_B	130	191233,88	443098,36	4,50	38,48	35,96	29,01	39,17
131_A	131	191251,66	443106,94	1,50	34,81	32,15	25,14	35,40
131_B	131	191251,66	443106,94	4,50	36,29	33,68	26,68	36,91
132_A	132	191258,10	443119,68	1,50	37,37	34,72	27,69	37,96
132_B	132	191258,10	443119,68	4,50	38,30	35,67	28,64	38,90
133_A	133	191244,12	443126,74	1,50	39,01	36,37	29,38	39,62
133_B	133	191244,12	443126,74	4,50	43,75	41,21	34,24	44,42
134_A	134	191240,89	443120,34	1,50	38,46	35,83	28,84	39,07
134_B	134	191240,89	443120,34	4,50	43,37	40,84	33,89	44,05
135_A	135	191254,87	443113,28	1,50	37,26	34,62	27,58	37,85
135_B	135	191254,87	443113,28	4,50	38,30	35,68	28,66	38,91
136_B	136	191354,04	443086,07	4,50	35,79	33,13	26,10	36,37
136_C	136	191354,04	443086,07	7,50	37,27	34,62	27,62	37,87
137_A	137	191364,38	443080,76	1,50	57,75	55,08	48,01	58,31
137_B	137	191364,38	443080,76	4,50	58,01	55,33	48,26	58,57
137_C	137	191364,38	443080,76	7,50	57,95	55,31	48,24	58,53
147_B	147	191238,39	443055,45	4,50	35,47	32,89	25,90	36,11
149_B	149	191316,95	443120,11	4,50	36,26	33,56	26,51	36,81
149_C	149	191316,95	443120,11	7,50	38,27	35,57	28,54	38,83
149_D	149	191316,95	443120,11	10,50	41,87	39,21	32,18	42,45
149_E	149	191316,95	443120,11	13,50	44,23	41,59	34,59	44,83
149_F	149	191316,95	443120,11	16,50	46,30	43,73	36,74	46,95
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	50,09	47,36	40,31	50,63
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	53,45	50,74	43,71	54,00
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	54,59	51,88	44,85	55,14
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	54,00	51,32	44,32	54,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	60,12	57,44	50,43	60,70
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	60,00	57,34	50,31	60,58
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	45,15	42,51	35,51	45,75
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	51,10	48,49	41,51	51,73
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	54,00	51,41	44,40	54,63
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	54,38	51,75	44,75	54,99
153_B	153	191306,82	443121,27	4,50	35,36	32,66	25,62	35,92
154_A	154	191299,58	443124,95	1,50	48,27	45,48	38,43	48,77
154_B	154	191299,58	443124,95	4,50	49,78	47,00	39,95	50,29
159_A	159	191204,89	443142,98	1,50	42,71	40,18	33,20	43,38
159_B	159	191204,89	443142,98	4,50	45,17	42,64	35,69	45,85
159_C	159	191204,89	443142,98	7,50	47,80	45,31	38,35	48,50
160_A	160	191203,89	443136,93	1,50	45,35	42,90	35,95	46,08
160_B	160	191203,89	443136,93	4,50	46,63	44,17	37,24	47,36
160_C	160	191203,89	443136,93	7,50	46,49	44,03	37,10	47,22
161_B	161	191197,16	443135,57	4,50	43,33	40,86	33,95	44,06
161_C	161	191197,16	443135,57	7,50	44,42	41,96	35,05	45,16
162_B	162	191183,84	443160,15	4,50	49,48	46,92	39,91	50,13
162_C	162	191183,84	443160,15	7,50	51,62	49,09	42,08	52,28
163_B	163	191177,10	443151,84	4,50	35,84	33,32	26,37	36,53
163_C	163	191177,10	443151,84	7,50	38,61	36,11	29,18	39,32
164_A	164	191160,44	443160,56	1,50	53,37	50,83	43,85	54,04
164_B	164	191160,44	443160,56	4,50	54,91	52,37	45,40	55,58
164_C	164	191160,44	443160,56	7,50	56,74	54,25	47,26	57,43
164_D	164	191160,44	443160,56	10,50	58,86	56,40	49,46	59,59
164_E	164	191160,44	443160,56	13,50	58,17	55,69	48,73	58,88
165_A	165	191176,42	443166,55	1,50	52,51	49,95	42,97	53,17
165_B	165	191176,42	443166,55	4,50	53,85	51,30	44,29	54,50
165_C	165	191176,42	443166,55	7,50	55,31	52,77	45,79	55,98
165_D	165	191176,42	443166,55	10,50	56,24	53,70	46,72	56,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_E	165	191176,42	443166,55	13,50	56,24	53,70	46,73	56,91
166_B	166	191173,54	443149,42	4,50	36,88	34,27	27,28	37,50
166_C	166	191173,54	443149,42	7,50	40,06	37,46	30,48	40,69
166_D	166	191173,54	443149,42	10,50	43,88	41,31	34,34	44,53
166_E	166	191173,54	443149,42	13,50	45,06	42,42	35,45	45,67
167_A	167	191142,87	443139,02	1,50	52,62	50,12	43,16	53,32
167_B	167	191142,87	443139,02	4,50	54,04	51,54	44,59	54,74
167_C	167	191142,87	443139,02	7,50	55,87	53,40	46,45	56,59
167_D	167	191142,87	443139,02	10,50	58,64	56,18	49,27	59,38
167_E	167	191142,87	443139,02	13,50	57,83	55,36	48,43	58,55
167_F	167	191142,87	443139,02	16,50	58,96	56,50	49,57	59,69
168_F	168	191157,69	443143,58	16,50	54,13	51,67	44,71	54,85
169_B	169	191158,48	443130,95	4,50	36,70	34,05	27,03	37,29
169_C	169	191158,48	443130,95	7,50	38,16	35,50	28,51	38,76
169_D	169	191158,48	443130,95	10,50	41,07	38,47	31,49	41,70
169_E	169	191158,48	443130,95	13,50	43,87	41,27	34,28	44,50
169_F	169	191158,48	443130,95	16,50	44,29	41,68	34,68	44,91
170_F	170	191150,42	443121,09	16,50	44,53	41,96	34,99	45,18
171_F	171	191141,19	443123,37	16,50	54,53	52,10	45,16	55,27
172_B	172	191325,64	443066,58	4,50	50,26	47,59	40,52	50,82
172_C	172	191325,64	443066,58	7,50	50,52	47,84	40,76	51,08
172_D	172	191325,64	443066,58	10,50	50,81	48,12	41,05	51,36
172_E	172	191325,64	443066,58	13,50	51,09	48,43	41,35	51,66
173_A	173	191333,02	443061,59	1,50	52,15	49,48	42,40	52,71
173_B	173	191333,02	443061,59	4,50	52,72	50,07	42,98	53,29
173_C	173	191333,02	443061,59	7,50	52,89	50,23	43,17	53,46
173_D	173	191333,02	443061,59	10,50	53,09	50,43	43,37	53,66
173_E	173	191333,02	443061,59	13,50	53,12	50,45	43,37	53,68
174_A	174	191329,62	443051,90	1,50	57,45	54,82	47,72	58,03
174_B	174	191329,62	443051,90	4,50	57,71	55,05	47,97	58,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174_C	174	191329,62	443051,90	7,50	57,60	54,96	47,88	58,18
174_D	174	191329,62	443051,90	10,50	57,42	54,78	47,71	58,00
174_E	174	191329,62	443051,90	13,50	57,18	54,54	47,46	57,76
175_D	175	191318,21	443049,41	10,50	45,40	42,78	35,73	46,00
175_E	175	191318,21	443049,41	13,50	49,83	47,25	40,23	50,46
176_B	176	191316,05	443054,58	4,50	35,04	32,42	25,44	35,66
176_C	176	191316,05	443054,58	7,50	36,64	34,04	27,06	37,27
176_D	176	191316,05	443054,58	10,50	38,93	36,37	29,40	39,59
176_E	176	191316,05	443054,58	13,50	41,96	39,43	32,47	42,64
177_B	177	191313,47	443059,97	4,50	35,49	32,85	25,80	36,08
177_C	177	191313,47	443059,97	7,50	37,36	34,73	27,70	37,96
177_D	177	191313,47	443059,97	10,50	40,70	38,09	31,08	41,32
177_E	177	191313,47	443059,97	13,50	44,27	41,74	34,75	44,94
178_D	178	191312,61	443069,03	10,50	42,85	40,34	33,37	43,54
178_E	178	191312,61	443069,03	13,50	44,89	42,39	35,44	45,59
179_A	179	191319,20	443071,02	1,50	47,32	44,63	37,57	47,88
179_B	179	191319,20	443071,02	4,50	48,43	45,76	38,67	48,99
179_C	179	191319,20	443071,02	7,50	48,78	46,10	39,03	49,34
179_D	179	191319,20	443071,02	10,50	49,22	46,54	39,48	49,78
179_E	179	191319,20	443071,02	13,50	49,53	46,87	39,80	50,10
18_B	18	191359,05	443090,24	4,50	36,13	33,48	26,47	36,72
18_C	18	191359,05	443090,24	7,50	37,69	35,06	28,06	38,30
180_B	180	191297,81	443044,11	4,50	36,30	33,59	26,55	36,85
180_C	180	191297,81	443044,11	7,50	39,03	36,38	29,35	39,62
180_D	180	191297,81	443044,11	10,50	42,69	40,04	33,02	43,28
180_E	180	191297,81	443044,11	13,50	45,57	42,93	35,89	46,16
180_F	180	191297,81	443044,11	16,50	47,35	44,68	37,62	47,92
181_E	181	191302,36	443038,28	13,50	48,38	45,74	38,71	48,97
181_F	181	191302,36	443038,28	16,50	51,22	48,61	41,55	51,82
182_E	182	191298,79	443030,68	13,50	49,61	47,00	39,98	50,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182_F	182	191298,79	443030,68	16,50	54,41	51,86	44,84	55,06
183_A	183	191290,72	443028,83	1,50	49,97	47,54	40,59	50,71
183_B	183	191290,72	443028,83	4,50	50,53	48,10	41,12	51,26
183_C	183	191290,72	443028,83	7,50	50,65	48,22	41,26	51,39
183_D	183	191290,72	443028,83	10,50	50,07	47,69	40,76	50,85
183_E	183	191290,72	443028,83	13,50	50,69	48,33	41,40	51,48
183_F	183	191290,72	443028,83	16,50	51,16	48,79	41,86	51,94
184_B	184	191286,13	443034,38	4,50	47,97	45,51	38,52	48,68
184_C	184	191286,13	443034,38	7,50	48,86	46,40	39,43	49,58
184_D	184	191286,13	443034,38	10,50	48,53	46,14	39,19	49,29
184_E	184	191286,13	443034,38	13,50	48,72	46,33	39,40	49,49
184_F	184	191286,13	443034,38	16,50	49,67	47,27	40,34	50,43
185_A	185	191282,20	443039,06	1,50	44,77	42,34	35,36	45,50
185_B	185	191282,20	443039,06	4,50	46,14	43,70	36,73	46,87
185_C	185	191282,20	443039,06	7,50	47,33	44,89	37,94	48,06
185_D	185	191282,20	443039,06	10,50	47,61	45,19	38,24	48,36
185_E	185	191282,20	443039,06	13,50	47,80	45,40	38,46	48,56
185_F	185	191282,20	443039,06	16,50	48,83	46,43	39,50	49,59
186_A	186	191278,82	443043,14	1,50	43,49	41,05	34,06	44,21
186_B	186	191278,82	443043,14	4,50	45,10	42,66	35,67	45,82
186_C	186	191278,82	443043,14	7,50	46,50	44,07	37,09	47,23
186_D	186	191278,82	443043,14	10,50	46,72	44,30	37,36	47,47
186_E	186	191278,82	443043,14	13,50	47,18	44,78	37,84	47,94
186_F	186	191278,82	443043,14	16,50	48,37	45,97	39,04	49,13
187_D	187	191279,88	443047,91	10,50	44,22	41,72	34,78	44,92
187_E	187	191279,88	443047,91	13,50	45,42	42,93	35,99	46,13
187_F	187	191279,88	443047,91	16,50	47,32	44,85	37,91	48,04
188_B	188	191285,65	443052,70	4,50	35,15	32,51	25,51	35,75
188_C	188	191285,65	443052,70	7,50	37,60	34,99	28,01	38,23
188_D	188	191285,65	443052,70	10,50	44,23	41,76	34,80	44,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188_E	188	191285,65	443052,70	13,50	45,65	43,15	36,21	46,35
188_F	188	191285,65	443052,70	16,50	47,34	44,88	37,94	48,07
189_B	189	191292,05	443051,04	4,50	36,26	33,55	26,50	36,81
189_C	189	191292,05	443051,04	7,50	38,60	35,91	28,88	39,17
189_D	189	191292,05	443051,04	10,50	41,02	38,38	31,35	41,61
189_E	189	191292,05	443051,04	13,50	43,49	40,86	33,83	44,09
189_F	189	191292,05	443051,04	16,50	45,50	42,84	35,80	46,08
19_A	19	191369,39	443084,93	1,50	57,72	55,08	47,99	58,30
19_B	19	191369,39	443084,93	4,50	58,02	55,37	48,30	58,60
19_C	19	191369,39	443084,93	7,50	57,98	55,31	48,25	58,55
190_A	190	191307,84	443033,81	1,50	57,26	54,65	47,57	57,86
190_B	190	191307,84	443033,81	4,50	57,45	54,84	47,79	58,05
190_C	190	191307,84	443033,81	7,50	57,32	54,71	47,64	57,92
190_D	190	191307,84	443033,81	10,50	57,13	54,51	47,45	57,73
191_A	191	191300,87	443028,03	1,50	57,01	54,42	47,36	57,62
191_B	191	191300,87	443028,03	4,50	57,15	54,58	47,52	57,77
191_C	191	191300,87	443028,03	7,50	57,02	54,45	47,39	57,64
191_D	191	191300,87	443028,03	10,50	56,83	54,26	47,20	57,45
192_A	192	191294,07	443024,79	1,50	51,96	49,60	42,66	52,74
192_B	192	191294,07	443024,79	4,50	52,17	49,81	42,86	52,95
192_C	192	191294,07	443024,79	7,50	52,04	49,71	42,78	52,84
192_D	192	191294,07	443024,79	10,50	52,12	49,77	42,84	52,91
193_B	193	191301,23	443042,23	4,50	35,18	32,58	25,58	35,81
193_C	193	191301,23	443042,23	7,50	37,24	34,67	27,70	37,89
193_D	193	191301,23	443042,23	10,50	40,52	38,00	31,05	41,21
194_D	194	191305,91	443039,17	10,50	47,61	44,94	37,90	48,18
20_A	20	191186,95	443157,61	1,50	46,91	44,33	37,29	47,54
20_B	20	191186,95	443157,61	4,50	48,62	46,06	39,05	49,27
20_C	20	191186,95	443157,61	7,50	51,08	48,57	41,58	51,76
20001a_C	20001a	191202,72	443203,14	7,50	62,99	60,36	53,35	63,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20001a_D	20001a	191202,72	443203,14	10,50	62,83	60,21	53,19	63,44
20001a_E	20001a	191202,72	443203,14	13,50	62,75	60,14	53,12	63,36
20001a_F	20001a	191202,72	443203,14	16,50	62,64	60,02	53,02	63,25
20001b_A	20001b	191203,10	443202,96	19,50	62,43	59,79	52,78	63,03
20001b_B	20001b	191203,10	443202,96	22,50	62,20	59,58	52,58	62,81
20001b_C	20001b	191203,10	443202,96	25,50	62,03	59,42	52,39	62,64
20001b_D	20001b	191203,10	443202,96	28,50	61,80	59,18	52,18	62,41
20001b_E	20001b	191203,10	443202,96	31,50	61,68	59,07	52,03	62,29
20001b_F	20001b	191203,10	443202,96	34,50	61,51	58,88	51,88	62,12
20002a_C	20002a	191195,82	443202,81	7,50	60,90	58,35	51,38	61,56
20002a_D	20002a	191195,82	443202,81	10,50	60,72	58,18	51,19	61,38
20002a_E	20002a	191195,82	443202,81	13,50	60,94	58,40	51,41	61,60
20002a_F	20002a	191195,82	443202,81	16,50	61,18	58,65	51,67	61,85
20002b_A	20002b	191195,54	443202,31	19,50	61,05	58,51	51,53	61,72
20002b_B	20002b	191195,54	443202,31	22,50	61,02	58,50	51,53	61,70
20002b_C	20002b	191195,54	443202,31	25,50	60,88	58,36	51,38	61,56
20002b_D	20002b	191195,54	443202,31	28,50	60,72	58,19	51,21	61,39
20002b_E	20002b	191195,54	443202,31	31,50	60,56	58,04	51,06	61,24
20002b_F	20002b	191195,54	443202,31	34,50	60,51	57,99	51,01	61,19
20003a_C	20003a	191190,90	443193,11	7,50	59,48	56,95	49,97	60,15
20003a_D	20003a	191190,90	443193,11	10,50	59,43	56,90	49,93	60,11
20003a_E	20003a	191190,90	443193,11	13,50	59,80	57,27	50,29	60,47
20003a_F	20003a	191190,90	443193,11	16,50	60,21	57,69	50,72	60,89
20003b_A	20003b	191190,48	443192,33	19,50	60,19	57,67	50,69	60,87
20003b_B	20003b	191190,48	443192,33	22,50	60,22	57,70	50,74	60,90
20003b_C	20003b	191190,48	443192,33	25,50	60,13	57,62	50,65	60,82
20003b_D	20003b	191190,48	443192,33	28,50	59,94	57,43	50,45	60,62
20003b_E	20003b	191190,48	443192,33	31,50	59,85	57,33	50,37	60,53
20003b_F	20003b	191190,48	443192,33	34,50	59,81	57,31	50,33	60,50
20004a_C	20004a	191185,05	443181,54	7,50	58,34	55,82	48,84	59,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20004a_D	20004a	191185,05	443181,54	10,50	58,98	56,48	49,52	59,68
20004a_E	20004a	191185,05	443181,54	13,50	58,88	56,36	49,39	59,56
20004a_F	20004a	191185,05	443181,54	16,50	59,45	56,95	49,97	60,14
20004b_A	20004b	191184,72	443180,88	19,50	59,38	56,88	49,93	60,08
20004b_B	20004b	191184,72	443180,88	22,50	59,51	56,99	50,02	60,19
20004b_C	20004b	191184,72	443180,88	25,50	59,50	56,99	50,02	60,19
20004b_D	20004b	191184,72	443180,88	28,50	59,34	56,84	49,87	60,03
20004b_E	20004b	191184,72	443180,88	31,50	59,35	56,85	49,89	60,05
20004b_F	20004b	191184,72	443180,88	34,50	59,34	56,84	49,89	60,04
20005a_C	20005a	191188,61	443174,45	7,50	52,57	50,09	43,13	53,28
20005a_D	20005a	191188,61	443174,45	10,50	53,64	51,16	44,20	54,35
20005a_E	20005a	191188,61	443174,45	13,50	53,04	50,54	43,58	53,74
20005a_F	20005a	191188,61	443174,45	16,50	53,79	51,29	44,34	54,49
20005b_A	20005b	191189,05	443174,17	19,50	53,13	50,70	43,79	53,88
20005b_B	20005b	191189,05	443174,17	22,50	53,68	51,23	44,31	54,42
20005b_C	20005b	191189,05	443174,17	25,50	53,92	51,46	44,54	54,65
20005b_D	20005b	191189,05	443174,17	28,50	53,97	51,51	44,59	54,70
20005b_E	20005b	191189,05	443174,17	31,50	54,10	51,64	44,71	54,83
20005b_F	20005b	191189,05	443174,17	34,50	54,43	51,96	45,02	55,15
20006a_C	20006a	191197,23	443175,33	7,50	44,64	41,96	34,95	45,22
20006a_D	20006a	191197,23	443175,33	10,50	48,66	45,95	38,92	49,21
20006a_E	20006a	191197,23	443175,33	13,50	50,12	47,40	40,38	50,67
20006a_F	20006a	191197,23	443175,33	16,50	51,95	49,20	42,13	52,47
20006b_A	20006b	191196,91	443174,67	19,50	52,59	49,82	42,76	53,10
20006b_B	20006b	191196,91	443174,67	22,50	53,26	50,48	43,43	53,77
20006b_C	20006b	191196,91	443174,67	25,50	53,32	50,56	43,50	53,84
20006b_D	20006b	191196,91	443174,67	28,50	53,26	50,48	43,43	53,77
20006b_E	20006b	191196,91	443174,67	31,50	53,28	50,51	43,47	53,80
20006b_F	20006b	191196,91	443174,67	34,50	53,35	50,58	43,52	53,86
20007a_C	20007a	191202,96	443187,01	7,50	48,45	45,72	38,66	48,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20007a_D	20007a	191202,96	443187,01	10,50	52,00	49,25	42,19	52,52
20007a_E	20007a	191202,96	443187,01	13,50	54,65	51,89	44,82	55,16
20007a_F	20007a	191202,96	443187,01	16,50	55,33	52,55	45,48	55,83
20007b_A	20007b	191202,64	443186,37	19,50	55,14	52,35	45,28	55,64
20007b_B	20007b	191202,64	443186,37	22,50	55,06	52,27	45,22	55,56
20007b_C	20007b	191202,64	443186,37	25,50	54,99	52,19	45,14	55,49
20007b_D	20007b	191202,64	443186,37	28,50	54,88	52,11	45,05	55,39
20007b_E	20007b	191202,64	443186,37	31,50	54,81	52,04	44,97	55,32
20007b_F	20007b	191202,64	443186,37	34,50	54,63	51,86	44,80	55,14
20008a_C	20008a	191208,00	443196,60	7,50	54,70	51,92	44,85	55,20
20008a_D	20008a	191208,00	443196,60	10,50	57,47	54,67	47,62	57,97
20008a_E	20008a	191208,00	443196,60	13,50	57,32	54,54	47,47	57,82
20008a_F	20008a	191208,00	443196,60	16,50	57,16	54,37	47,32	57,66
20008b_A	20008b	191207,72	443196,10	19,50	56,90	54,10	47,04	57,40
20008b_B	20008b	191207,72	443196,10	22,50	56,73	53,93	46,88	57,23
20008b_C	20008b	191207,72	443196,10	25,50	56,55	53,77	46,71	57,06
20008b_D	20008b	191207,72	443196,10	28,50	56,29	53,50	46,43	56,79
20008b_E	20008b	191207,72	443196,10	31,50	56,12	53,35	46,28	56,63
20008b_F	20008b	191207,72	443196,10	34,50	56,01	53,21	46,14	56,50
203_A	203	191230,21	443054,61	1,50	35,61	33,02	26,04	36,25
203_B	203	191230,21	443054,61	4,50	36,20	33,60	26,63	36,84
203_C	203	191230,21	443054,61	7,50	38,22	35,65	28,67	38,87
203_D	203	191230,21	443054,61	10,50	40,97	38,41	31,45	41,63
203_E	203	191230,21	443054,61	13,50	44,17	41,65	34,71	44,86
204_C	204	191236,45	443051,97	7,50	39,08	36,52	29,52	39,73
204_D	204	191236,45	443051,97	10,50	42,99	40,49	33,52	43,68
204_E	204	191236,45	443051,97	13,50	44,71	42,20	35,23	45,40
205_B	205	191239,32	443045,75	4,50	45,44	43,03	36,10	46,20
205_C	205	191239,32	443045,75	7,50	46,01	43,63	36,68	46,78
205_D	205	191239,32	443045,75	10,50	47,18	44,80	37,85	47,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205_E	205	191239,32	443045,75	13,50	47,48	45,09	38,14	48,24
206_B	206	191235,24	443041,40	4,50	48,28	45,92	38,97	49,06
206_C	206	191235,24	443041,40	7,50	48,40	46,03	39,09	49,18
206_D	206	191235,24	443041,40	10,50	48,46	46,09	39,16	49,24
206_E	206	191235,24	443041,40	13,50	48,43	46,07	39,11	49,21
207_A	207	191231,08	443037,02	1,50	50,39	48,02	41,09	51,17
207_B	207	191231,08	443037,02	4,50	50,64	48,27	41,34	51,42
207_C	207	191231,08	443037,02	7,50	50,50	48,16	41,22	51,30
207_D	207	191231,08	443037,02	10,50	50,02	47,64	40,71	50,80
207_E	207	191231,08	443037,02	13,50	49,78	47,42	40,47	50,56
208_A	208	191222,69	443041,30	1,50	54,94	52,55	45,61	55,71
208_B	208	191222,69	443041,30	4,50	55,11	52,73	45,79	55,88
208_C	208	191222,69	443041,30	7,50	55,01	52,64	45,69	55,78
208_D	208	191222,69	443041,30	10,50	54,76	52,37	45,44	55,53
208_E	208	191222,69	443041,30	13,50	54,51	52,11	45,18	55,27
209_E	209	191220,46	443052,13	13,50	48,51	46,05	39,11	49,24
21_B	21	191180,19	443149,32	4,50	35,85	33,32	26,36	36,53
21_C	21	191180,19	443149,32	7,50	38,84	36,33	29,39	39,54
210_A	210	191226,85	443054,83	1,50	36,30	33,71	26,71	36,93
210_B	210	191226,85	443054,83	4,50	36,77	34,17	27,18	37,40
210_C	210	191226,85	443054,83	7,50	38,80	36,23	29,25	39,45
210_D	210	191226,85	443054,83	10,50	41,50	38,97	31,99	42,17
210_E	210	191226,85	443054,83	13,50	44,52	42,01	35,05	45,21
211_A	211	191203,36	443080,40	1,50	35,84	33,20	26,19	36,44
211_B	211	191203,36	443080,40	4,50	36,19	33,56	26,56	36,80
211_C	211	191203,36	443080,40	7,50	38,56	35,96	28,97	39,19
211_D	211	191203,36	443080,40	10,50	41,35	38,78	31,80	42,00
211_E	211	191203,36	443080,40	13,50	43,20	40,64	33,68	43,86
211_F	211	191203,36	443080,40	16,50	45,49	42,93	35,93	46,14
212_A	212	191208,64	443075,43	1,50	36,14	33,52	26,50	36,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
212_B	212	191208,64	443075,43	4,50	37,29	34,67	27,67	37,90
212_C	212	191208,64	443075,43	7,50	39,67	37,08	30,11	40,31
212_D	212	191208,64	443075,43	10,50	41,52	38,95	31,98	42,17
212_E	212	191208,64	443075,43	13,50	42,92	40,36	33,39	43,58
212_F	212	191208,64	443075,43	16,50	44,79	42,22	35,24	45,44
213_E	213	191205,74	443067,72	13,50	39,48	36,98	30,01	40,17
213_F	213	191205,74	443067,72	16,50	37,89	35,31	28,32	38,53
214_A	214	191196,81	443065,68	1,50	54,94	52,53	45,61	55,70
214_B	214	191196,81	443065,68	4,50	55,13	52,74	45,83	55,91
214_C	214	191196,81	443065,68	7,50	55,20	52,80	45,90	55,97
214_D	214	191196,81	443065,68	10,50	55,05	52,66	45,74	55,82
214_E	214	191196,81	443065,68	13,50	54,82	52,43	45,50	55,59
214_F	214	191196,81	443065,68	16,50	54,74	52,35	45,42	55,51
215_B	215	191191,54	443070,66	4,50	55,06	52,71	45,77	55,85
215_C	215	191191,54	443070,66	7,50	55,20	52,80	45,89	55,97
215_D	215	191191,54	443070,66	10,50	55,07	52,66	45,75	55,83
215_E	215	191191,54	443070,66	13,50	54,84	52,43	45,52	55,60
215_F	215	191191,54	443070,66	16,50	54,81	52,40	45,48	55,57
216_A	216	191187,45	443074,51	1,50	54,82	52,47	45,55	55,62
216_B	216	191187,45	443074,51	4,50	55,08	52,71	45,80	55,87
216_C	216	191187,45	443074,51	7,50	55,22	52,84	45,93	56,00
216_D	216	191187,45	443074,51	10,50	55,15	52,78	45,86	55,93
216_E	216	191187,45	443074,51	13,50	54,98	52,61	45,67	55,76
216_F	216	191187,45	443074,51	16,50	54,87	52,48	45,57	55,65
217_E	217	191190,19	443082,50	13,50	51,34	48,90	41,97	52,08
217_F	217	191190,19	443082,50	16,50	52,18	49,73	42,80	52,91
218_E	218	191197,94	443085,66	13,50	43,02	40,44	33,45	43,66
218_F	218	191197,94	443085,66	16,50	45,34	42,76	35,76	45,98
219_A	219	191201,71	443084,59	1,50	34,34	31,72	24,69	34,95
219_B	219	191201,71	443084,59	4,50	34,78	32,14	25,14	35,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
219_C	219	191201,71	443084,59	7,50	37,00	34,45	27,49	37,67
219_D	219	191201,71	443084,59	10,50	38,28	35,75	28,76	38,95
22_A	22	191191,14	443154,20	1,50	45,63	43,06	36,05	46,27
22_B	22	191191,14	443154,20	4,50	47,47	44,91	37,91	48,12
22_C	22	191191,14	443154,20	7,50	49,94	47,42	40,44	50,62
220_A	220	191183,81	443077,94	1,50	54,78	52,43	45,53	55,58
220_B	220	191183,81	443077,94	4,50	55,01	52,64	45,73	55,80
220_C	220	191183,81	443077,94	7,50	55,21	52,82	45,92	55,99
220_D	220	191183,81	443077,94	10,50	55,15	52,78	45,85	55,93
221_A	221	191187,85	443084,76	1,50	49,97	47,58	40,67	50,75
221_B	221	191187,85	443084,76	4,50	50,88	48,48	41,58	51,65
221_C	221	191187,85	443084,76	7,50	51,87	49,45	42,54	52,63
221_D	221	191187,85	443084,76	10,50	52,27	49,85	42,96	53,04
222_A	222	191194,37	443091,67	1,50	47,94	45,53	38,61	48,70
222_B	222	191194,37	443091,67	4,50	49,33	46,91	39,98	50,08
222_C	222	191194,37	443091,67	7,50	50,64	48,21	41,29	51,39
222_D	222	191194,37	443091,67	10,50	50,95	48,53	41,61	51,71
223_D	223	191199,43	443089,60	10,50	41,61	39,04	32,06	42,26
224_B	224	191153,61	443123,95	4,50	36,71	34,08	27,08	37,32
224_C	224	191153,61	443123,95	7,50	37,76	35,11	28,10	38,35
224_D	224	191153,61	443123,95	10,50	39,85	37,23	30,23	40,46
224_E	224	191153,61	443123,95	13,50	42,30	39,67	32,68	42,91
227_B	227	191145,68	443113,87	4,50	55,05	52,69	45,77	55,84
227_C	227	191145,68	443113,87	7,50	55,51	53,15	46,21	56,29
227_D	227	191145,68	443113,87	10,50	56,33	53,95	47,03	57,11
227_E	227	191145,68	443113,87	13,50	56,32	53,92	47,00	57,09
229_B	229	191142,10	443117,25	4,50	55,03	52,67	45,75	55,82
229_C	229	191142,10	443117,25	7,50	55,50	53,13	46,20	56,28
229_D	229	191142,10	443117,25	10,50	56,49	54,11	47,18	57,27
229_E	229	191142,10	443117,25	13,50	56,51	54,09	47,19	57,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_B	23	191184,37	443145,91	4,50	36,02	33,48	26,54	36,70
23_C	23	191184,37	443145,91	7,50	39,03	36,51	29,59	39,73
230_B	230	191136,98	443122,24	4,50	55,00	52,64	45,72	55,79
230_C	230	191136,98	443122,24	7,50	55,51	53,14	46,22	56,29
230_D	230	191136,98	443122,24	10,50	56,79	54,39	47,48	57,56
230_E	230	191136,98	443122,24	13,50	56,87	54,46	47,55	57,63
231_A	231	191133,66	443127,69	1,50	53,79	51,35	44,39	54,52
231_B	231	191133,66	443127,69	4,50	54,72	52,27	45,32	55,45
231_C	231	191133,66	443127,69	7,50	56,23	53,78	46,83	56,96
231_D	231	191133,66	443127,69	10,50	58,68	56,24	49,31	59,42
231_E	231	191133,66	443127,69	13,50	57,98	55,54	48,60	58,72
232_B	232	191162,59	443119,50	4,50	36,57	34,04	27,07	37,25
232_C	232	191162,59	443119,50	7,50	37,67	35,11	28,12	38,32
232_D	232	191162,59	443119,50	10,50	39,37	36,77	29,79	40,00
233_A	233	191168,30	443117,08	1,50	38,66	36,19	29,25	39,38
233_B	233	191168,30	443117,08	4,50	39,69	37,24	30,32	40,43
233_C	233	191168,30	443117,08	7,50	40,81	38,30	31,36	41,51
233_D	233	191168,30	443117,08	10,50	40,71	38,09	31,11	41,33
234_A	234	191164,60	443107,65	1,50	49,06	46,68	39,76	49,84
234_B	234	191164,60	443107,65	4,50	49,54	47,15	40,24	50,32
234_C	234	191164,60	443107,65	7,50	49,60	47,20	40,30	50,37
234_D	234	191164,60	443107,65	10,50	49,77	47,39	40,47	50,55
235_A	235	191155,68	443104,45	1,50	54,73	52,38	45,46	55,53
235_B	235	191155,68	443104,45	4,50	55,03	52,67	45,74	55,82
235_C	235	191155,68	443104,45	7,50	55,44	53,04	46,13	56,21
235_D	235	191155,68	443104,45	10,50	55,89	53,50	46,58	56,66
236_B	236	191151,92	443107,99	4,50	55,04	52,66	45,76	55,83
236_C	236	191151,92	443107,99	7,50	55,42	53,04	46,12	56,20
236_D	236	191151,92	443107,99	10,50	56,08	53,69	46,78	56,86
237_B	237	191148,41	443111,30	4,50	55,03	52,67	45,75	55,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
237_C	237	191148,41	443111,30	7,50	55,48	53,09	46,18	56,26
237_D	237	191148,41	443111,30	10,50	56,20	53,80	46,90	56,97
238_B	238	191156,70	443121,07	4,50	36,56	33,95	26,93	37,17
238_C	238	191156,70	443121,07	7,50	37,74	35,09	28,06	38,33
238_D	238	191156,70	443121,07	10,50	39,62	37,00	29,99	40,23
239_C	239	191281,53	443090,08	7,50	37,83	35,18	28,12	38,41
239_D	239	191281,53	443090,08	10,50	40,85	38,19	31,16	41,43
24_A	24	191195,32	443150,79	1,50	44,69	42,12	35,12	45,33
24_B	24	191195,32	443150,79	4,50	46,63	44,10	37,10	47,30
24_C	24	191195,32	443150,79	7,50	49,13	46,62	39,64	49,81
240_B	240	191276,44	443087,07	4,50	34,00	31,37	24,36	34,61
240_C	240	191276,44	443087,07	7,50	35,08	32,45	25,43	35,68
240_D	240	191276,44	443087,07	10,50	37,05	34,43	27,45	37,67
241_B	241	191273,76	443087,62	4,50	33,88	31,19	24,15	34,44
241_C	241	191273,76	443087,62	7,50	34,98	32,32	25,27	35,56
241_D	241	191273,76	443087,62	10,50	36,32	33,68	26,63	36,91
242_B	242	191271,30	443084,99	4,50	34,51	31,81	24,77	35,07
242_C	242	191271,30	443084,99	7,50	35,86	33,16	26,11	36,41
242_D	242	191271,30	443084,99	10,50	37,53	34,83	27,78	38,08
243_A	243	191259,95	443095,07	1,50	37,19	34,55	27,57	37,80
243_B	243	191259,95	443095,07	4,50	40,19	37,64	30,66	40,85
243_C	243	191259,95	443095,07	7,50	43,88	41,38	34,45	44,59
243_D	243	191259,95	443095,07	10,50	45,87	43,38	36,45	46,58
244_B	244	191263,47	443098,86	4,50	40,50	37,95	30,98	41,16
244_C	244	191263,47	443098,86	7,50	44,23	41,72	34,78	44,93
244_D	244	191263,47	443098,86	10,50	45,73	43,25	36,30	46,44
245_A	245	191267,11	443102,87	1,50	37,23	34,62	27,63	37,85
245_B	245	191267,11	443102,87	4,50	40,51	37,94	30,96	41,16
245_C	245	191267,11	443102,87	7,50	44,23	41,72	34,79	44,93
245_D	245	191267,11	443102,87	10,50	46,02	43,54	36,60	46,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
246_A	246	191276,79	443099,75	1,50	43,63	40,92	33,86	44,18
246_B	246	191276,79	443099,75	4,50	45,19	42,49	35,46	45,75
246_C	246	191276,79	443099,75	7,50	46,54	43,85	36,82	47,11
246_D	246	191276,79	443099,75	10,50	47,14	44,50	37,49	47,74
247_B	247	191267,56	443080,95	4,50	34,72	32,01	24,96	35,27
247_C	247	191267,56	443080,95	7,50	35,84	33,12	26,06	36,38
247_D	247	191267,56	443080,95	10,50	37,48	34,78	27,74	38,04
247_E	247	191267,56	443080,95	13,50	39,64	36,98	29,95	40,22
248_B	248	191266,14	443075,20	4,50	35,03	32,32	25,28	35,58
248_C	248	191266,14	443075,20	7,50	35,87	33,16	26,11	36,42
248_D	248	191266,14	443075,20	10,50	37,36	34,63	27,57	37,89
248_E	248	191266,14	443075,20	13,50	40,17	37,45	30,40	40,71
249_D	249	191263,96	443069,47	10,50	39,47	36,98	30,01	40,17
249_E	249	191263,96	443069,47	13,50	41,85	39,36	32,38	42,55
25_B	25	191188,56	443142,49	4,50	36,50	33,94	26,99	37,16
25_C	25	191188,56	443142,49	7,50	39,67	37,15	30,19	40,35
250_A	250	191253,52	443073,65	1,50	37,96	35,48	28,53	38,67
250_B	250	191253,52	443073,65	4,50	39,41	36,93	29,97	40,12
250_C	250	191253,52	443073,65	7,50	40,72	38,27	31,31	41,44
250_D	250	191253,52	443073,65	10,50	42,38	39,93	32,98	43,11
250_E	250	191253,52	443073,65	13,50	45,56	43,12	36,19	46,30
251_A	251	191249,16	443083,35	1,50	37,43	34,80	27,81	38,04
251_B	251	191249,16	443083,35	4,50	40,22	37,65	30,69	40,88
251_C	251	191249,16	443083,35	7,50	43,72	41,22	34,29	44,43
251_D	251	191249,16	443083,35	10,50	46,31	43,83	36,89	47,02
251_E	251	191249,16	443083,35	13,50	47,56	45,07	38,14	48,27
252_B	252	191252,68	443087,18	4,50	40,24	37,68	30,73	40,90
252_C	252	191252,68	443087,18	7,50	44,39	41,90	34,95	45,10
252_D	252	191252,68	443087,18	10,50	46,19	43,70	36,75	46,90
252_E	252	191252,68	443087,18	13,50	47,46	44,99	38,03	48,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
253_A	253	191256,22	443091,04	1,50	37,24	34,61	27,62	37,85
253_B	253	191256,22	443091,04	4,50	40,65	38,11	31,14	41,32
253_C	253	191256,22	443091,04	7,50	44,65	42,19	35,25	45,38
253_D	253	191256,22	443091,04	10,50	46,31	43,82	36,89	47,02
253_E	253	191256,22	443091,04	13,50	47,44	44,97	38,02	48,16
254_E	254	191263,95	443088,23	13,50	45,40	42,83	35,86	46,05
255_A	255	191303,53	443114,74	1,50	34,94	32,25	25,24	35,51
255_B	255	191303,53	443114,74	4,50	34,61	31,90	24,87	35,16
255_C	255	191303,53	443114,74	7,50	36,15	33,42	26,38	36,69
255_D	255	191303,53	443114,74	10,50	38,86	36,13	29,10	39,40
255_E	255	191303,53	443114,74	13,50	42,34	39,63	32,60	42,89
256_A	256	191301,09	443109,91	1,50	34,63	31,98	24,95	35,22
256_B	256	191301,09	443109,91	4,50	34,09	31,40	24,37	34,66
256_C	256	191301,09	443109,91	7,50	35,30	32,59	25,56	35,85
256_D	256	191301,09	443109,91	10,50	37,82	35,09	28,04	38,36
256_E	256	191301,09	443109,91	13,50	40,94	38,21	31,16	41,48
257_B	257	191302,05	443106,47	4,50	34,74	32,06	25,03	35,31
257_C	257	191302,05	443106,47	7,50	35,82	33,12	26,10	36,38
257_D	257	191302,05	443106,47	10,50	38,42	35,68	28,65	38,96
257_E	257	191302,05	443106,47	13,50	41,76	39,01	31,98	42,29
258_D	258	191303,27	443103,11	10,50	38,03	35,33	28,29	38,59
258_E	258	191303,27	443103,11	13,50	43,36	40,67	33,64	43,93
259_D	259	191300,89	443098,43	10,50	40,38	37,72	30,70	40,97
259_E	259	191300,89	443098,43	13,50	44,39	41,71	34,67	44,96
26_A	26	191199,51	443147,37	1,50	43,27	40,73	33,74	43,93
26_B	26	191199,51	443147,37	4,50	45,49	42,97	36,00	46,17
26_C	26	191199,51	443147,37	7,50	48,30	45,79	38,83	48,99
260_A	260	191293,66	443098,73	1,50	41,71	39,03	31,96	42,27
260_B	260	191293,66	443098,73	4,50	42,60	39,92	32,85	43,16
260_C	260	191293,66	443098,73	7,50	43,74	41,07	33,99	44,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
260_D	260	191293,66	443098,73	10,50	44,32	41,68	34,63	44,91
260_E	260	191293,66	443098,73	13,50	45,61	43,02	36,00	46,24
261_A	261	191288,73	443103,60	1,50	44,35	41,60	34,55	44,88
261_B	261	191288,73	443103,60	4,50	46,10	43,37	36,34	46,64
261_C	261	191288,73	443103,60	7,50	47,16	44,46	37,43	47,72
261_D	261	191288,73	443103,60	10,50	47,76	45,08	38,08	48,34
261_E	261	191288,73	443103,60	13,50	48,51	45,85	38,85	49,10
262_B	262	191291,46	443108,95	4,50	46,80	44,04	37,02	47,33
262_C	262	191291,46	443108,95	7,50	47,79	45,07	38,05	48,34
262_D	262	191291,46	443108,95	10,50	48,09	45,37	38,35	48,64
262_E	262	191291,46	443108,95	13,50	48,91	46,25	39,25	49,50
264_A	264	191293,78	443113,60	1,50	45,72	42,96	35,90	46,24
264_B	264	191293,78	443113,60	4,50	47,54	44,79	37,76	48,07
264_C	264	191293,78	443113,60	7,50	48,21	45,47	38,44	48,75
264_D	264	191293,78	443113,60	10,50	48,62	45,90	38,89	49,18
264_E	264	191293,78	443113,60	13,50	49,49	46,83	39,81	50,08
265_A	265	191296,22	443118,43	1,50	46,65	43,87	36,82	47,16
265_B	265	191296,22	443118,43	4,50	48,33	45,55	38,52	48,85
265_C	265	191296,22	443118,43	7,50	48,66	45,88	38,84	49,17
265_D	265	191296,22	443118,43	10,50	49,12	46,37	39,33	49,65
265_E	265	191296,22	443118,43	13,50	50,23	47,54	40,54	50,81
266_C	266	191301,57	443119,93	7,50	42,81	40,03	33,00	43,33
266_D	266	191301,57	443119,93	10,50	45,99	43,24	36,20	46,52
266_E	266	191301,57	443119,93	13,50	49,03	46,32	39,29	49,58
267_A	267	191359,59	443076,77	1,50	57,71	55,06	47,98	58,28
267_B	267	191359,59	443076,77	4,50	57,95	55,30	48,23	58,53
267_C	267	191359,59	443076,77	7,50	57,92	55,27	48,21	58,50
267_D	267	191359,59	443076,77	10,50	57,70	55,05	47,98	58,28
268_A	268	191354,36	443072,41	1,50	57,69	55,04	47,96	58,26
268_B	268	191354,36	443072,41	4,50	57,91	55,26	48,19	58,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
268_C	268	191354,36	443072,41	7,50	57,88	55,23	48,14	58,45
268_D	268	191354,36	443072,41	10,50	57,67	55,02	47,96	58,25
269_A	269	191344,57	443073,09	1,50	52,83	50,17	43,08	53,39
269_B	269	191344,57	443073,09	4,50	53,22	50,56	43,48	53,79
269_C	269	191344,57	443073,09	7,50	53,18	50,53	43,44	53,75
269_D	269	191344,57	443073,09	10,50	53,10	50,45	43,37	53,67
27_B	27	191192,74	443139,08	4,50	39,67	37,15	30,21	40,36
27_C	27	191192,74	443139,08	7,50	41,87	39,38	32,42	42,57
270_D	270	191339,64	443079,86	10,50	39,76	37,14	30,15	40,38
271_D	271	191342,42	443085,41	10,50	40,47	37,87	30,88	41,10
272_D	272	191352,67	443083,17	10,50	46,04	43,34	36,28	46,59
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	62,21	59,60	52,62	62,84
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	62,10	59,48	52,49	62,72
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	61,92	59,31	52,33	62,55
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	61,73	59,11	52,12	62,35
274_B	274	191351,43	443110,63	4,50	35,68	32,99	25,95	36,24
274_C	274	191351,43	443110,63	7,50	37,27	34,59	27,57	37,84
274_D	274	191351,43	443110,63	10,50	39,46	36,81	29,78	40,05
274_E	274	191351,43	443110,63	13,50	43,06	40,49	33,50	43,71
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	47,31	44,67	37,67	47,91
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	55,48	52,87	45,88	56,10
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	54,90	52,27	45,27	55,51
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	47,33	44,71	37,71	47,94
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	62,26	59,66	52,67	62,89
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	62,16	59,55	52,55	62,78
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	61,88	59,27	52,28	62,50
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	61,65	59,05	52,07	62,28
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	61,40	58,79	51,80	62,02
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	58,27	55,64	48,61	58,87
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	58,23	55,61	48,57	58,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	58,10	55,46	48,43	58,69
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	57,91	55,26	48,22	58,50
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	57,61	54,97	47,94	58,20
279_F	279	191372,52	443099,90	16,50	45,74	43,08	36,08	46,33
28_B	28	191168,79	443124,12	4,50	36,64	34,05	27,08	37,28
28_C	28	191168,79	443124,12	7,50	38,20	35,61	28,63	38,84
280_B	280	191366,44	443096,36	4,50	36,47	33,83	26,83	37,07
280_C	280	191366,44	443096,36	7,50	37,53	34,91	27,91	38,14
280_D	280	191366,44	443096,36	10,50	39,90	37,33	30,36	40,55
280_E	280	191366,44	443096,36	13,50	43,08	40,57	33,61	43,77
281_B	281	191376,88	443090,98	4,50	58,17	55,51	48,45	58,74
281_C	281	191376,88	443090,98	7,50	58,08	55,43	48,37	58,66
281_D	281	191376,88	443090,98	10,50	57,85	55,21	48,15	58,43
281_E	281	191376,88	443090,98	13,50	57,57	54,92	47,86	58,15
282_D	282	191366,50	443089,34	10,50	46,99	44,30	37,22	47,54
282_E	282	191366,50	443089,34	13,50	50,91	48,28	41,22	51,50
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	58,25	55,66	48,65	58,88
284_C	284	191303,08	443127,19	7,50	40,55	37,80	30,76	41,08
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	53,28	50,51	43,45	53,79
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	53,43	50,64	43,60	53,94
286_A	286	191309,40	443144,72	1,50	56,01	53,23	46,18	56,52
286_B	286	191309,40	443144,72	4,50	56,58	53,80	46,75	57,09
286_C	286	191309,40	443144,72	7,50	56,72	53,95	46,90	57,24
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	61,08	58,40	51,38	61,65
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	61,38	58,71	51,69	61,96
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	61,35	58,68	51,66	61,93
288_A	288	191260,70	443124,83	1,50	34,69	32,07	25,06	35,30
288_B	288	191260,70	443124,83	4,50	36,33	33,75	26,75	36,97
289_A	289	191246,77	443131,99	1,50	38,77	36,15	29,14	39,38
289_B	289	191246,77	443131,99	4,50	43,32	40,75	33,78	43,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29_A	29	191175,19	443115,54	1,50	46,54	44,12	37,20	47,30
29_B	29	191175,19	443115,54	4,50	47,70	45,29	38,38	48,46
29_C	29	191175,19	443115,54	7,50	47,89	45,48	38,58	48,66
290_A	290	191316,95	443120,11	19,50	46,79	44,21	37,23	47,43
290_B	290	191316,95	443120,11	22,50	47,93	45,37	38,42	48,59
290_C	290	191316,95	443120,11	25,50	48,48	45,95	38,98	49,16
290_D	290	191316,95	443120,11	28,50	48,79	46,25	39,28	49,46
290_E	290	191316,95	443120,11	31,50	49,04	46,51	39,53	49,71
290_F	290	191316,95	443120,11	34,50	49,26	46,73	39,76	49,94
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	54,99	52,28	45,26	55,55
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	55,23	52,53	45,50	55,79
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	55,53	52,82	45,79	56,08
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	55,69	52,99	45,98	56,26
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	55,67	53,00	45,96	56,24
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	55,30	52,63	45,60	55,88
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	59,72	57,06	50,04	60,31
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	59,54	56,87	49,84	60,12
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	59,22	56,54	49,53	59,80
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	58,94	56,26	49,26	59,52
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	58,66	56,00	48,98	59,25
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	58,47	55,80	48,78	59,05
293_A	293	191333,42	443122,51	19,50	54,23	51,60	44,60	54,84
293_B	293	191333,42	443122,51	22,50	53,92	51,30	44,32	54,54
293_C	293	191333,42	443122,51	25,50	53,35	50,73	43,74	53,97
293_D	293	191333,42	443122,51	28,50	53,73	51,11	44,09	54,34
293_E	293	191333,42	443122,51	31,50	54,70	52,10	45,11	55,33
293_F	293	191333,42	443122,51	34,50	54,69	52,07	45,07	55,30
298_A	298	191142,87	443139,02	19,50	59,53	57,08	50,13	60,26
298_B	298	191142,87	443139,02	22,50	59,52	57,07	50,14	60,25
298_C	298	191142,87	443139,02	25,50	59,55	57,09	50,15	60,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
298_D	298	191142,87	443139,02	28,50	59,59	57,11	50,17	60,30
299_A	299	191157,69	443143,58	19,50	55,79	53,30	46,34	56,49
299_B	299	191157,69	443143,58	22,50	56,34	53,83	46,87	57,03
299_C	299	191157,69	443143,58	25,50	56,27	53,76	46,78	56,95
299_D	299	191157,69	443143,58	28,50	56,35	53,82	46,86	57,03
30_A	30	191169,74	443118,16	1,50	38,80	36,39	29,45	39,55
30_B	30	191169,74	443118,16	4,50	40,01	37,57	30,64	40,75
30_C	30	191169,74	443118,16	7,50	41,34	38,90	31,98	42,08
300_A	300	191158,48	443130,95	19,50	45,70	43,09	36,12	46,33
300_B	300	191158,48	443130,95	22,50	46,06	43,45	36,47	46,69
300_C	300	191158,48	443130,95	25,50	45,88	43,25	36,26	46,49
300_D	300	191158,48	443130,95	28,50	45,87	43,23	36,24	46,48
301_A	301	191150,42	443121,09	19,50	45,72	43,14	36,20	46,38
301_B	301	191150,42	443121,09	22,50	46,52	43,97	37,02	47,19
301_C	301	191150,42	443121,09	25,50	47,34	44,84	37,90	48,04
301_D	301	191150,42	443121,09	28,50	47,78	45,28	38,33	48,48
302_A	302	191141,19	443123,37	19,50	55,92	53,48	46,57	56,67
302_B	302	191141,19	443123,37	22,50	56,62	54,21	47,28	57,38
302_C	302	191141,19	443123,37	25,50	56,69	54,27	47,36	57,45
302_D	302	191141,19	443123,37	28,50	56,65	54,21	47,30	57,40
303_A	303	191297,81	443044,11	19,50	49,37	46,68	39,65	49,94
303_B	303	191297,81	443044,11	22,50	50,06	47,42	40,40	50,66
303_C	303	191297,81	443044,11	25,50	50,63	47,98	40,94	51,22
303_D	303	191297,81	443044,11	28,50	50,92	48,25	41,21	51,49
304_A	304	191302,36	443038,28	19,50	51,56	48,93	41,86	52,15
304_B	304	191302,36	443038,28	22,50	52,08	49,43	42,38	52,66
304_C	304	191302,36	443038,28	25,50	52,29	49,63	42,58	52,87
304_D	304	191302,36	443038,28	28,50	52,42	49,75	42,71	52,99
305_A	305	191298,79	443030,68	19,50	54,69	52,11	45,07	55,32
305_B	305	191298,79	443030,68	22,50	54,54	51,95	44,91	55,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
305_C	305	191298,79	443030,68	25,50	54,34	51,75	44,71	54,96
305_D	305	191298,79	443030,68	28,50	54,13	51,55	44,50	54,75
306_A	306	191290,72	443028,83	19,50	51,44	49,08	42,14	52,22
306_B	306	191290,72	443028,83	22,50	51,45	49,07	42,14	52,23
306_C	306	191290,72	443028,83	25,50	51,69	49,31	42,39	52,47
306_D	306	191290,72	443028,83	28,50	51,75	49,37	42,44	52,53
307_A	307	191286,04	443034,46	19,50	50,39	48,03	41,10	51,18
307_B	307	191286,04	443034,46	22,50	50,77	48,38	41,45	51,54
307_C	307	191286,04	443034,46	25,50	51,16	48,77	41,84	51,93
307_D	307	191286,04	443034,46	28,50	51,25	48,86	41,92	52,02
308_A	308	191282,20	443039,06	19,50	49,64	47,24	40,31	50,40
308_B	308	191282,20	443039,06	22,50	50,19	47,80	40,86	50,96
308_C	308	191282,20	443039,06	25,50	50,85	48,45	41,53	51,62
308_D	308	191282,20	443039,06	28,50	51,06	48,65	41,72	51,82
309_A	309	191278,82	443043,14	19,50	49,12	46,72	39,80	49,89
309_B	309	191278,82	443043,14	22,50	49,69	47,30	40,37	50,46
309_C	309	191278,82	443043,14	25,50	50,50	48,10	41,16	51,26
309_D	309	191278,82	443043,14	28,50	50,80	48,39	41,46	51,56
31_B	31	191173,12	443127,35	4,50	36,75	34,16	27,19	37,39
31_C	31	191173,12	443127,35	7,50	38,54	35,93	28,94	39,16
310_A	310	191279,88	443047,91	19,50	48,22	45,75	38,81	48,94
310_B	310	191279,88	443047,91	22,50	48,97	46,48	39,52	49,67
310_C	310	191279,88	443047,91	25,50	50,00	47,52	40,56	50,71
310_D	310	191279,88	443047,91	28,50	50,24	47,75	40,81	50,95
311_A	311	191285,65	443052,70	19,50	48,07	45,59	38,66	48,79
311_B	311	191285,65	443052,70	22,50	48,81	46,33	39,40	49,53
311_C	311	191285,65	443052,70	25,50	49,91	47,43	40,48	50,62
311_D	311	191285,65	443052,70	28,50	50,24	47,73	40,79	50,94
312_A	312	191292,05	443051,04	19,50	47,63	44,96	37,94	48,21
312_B	312	191292,05	443051,04	22,50	48,92	46,25	39,23	49,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
312_C	312	191292,05	443051,04	25,50	48,75	46,08	39,05	49,33
312_D	312	191292,05	443051,04	28,50	49,30	46,63	39,60	49,88
313_A	313	191203,36	443080,40	19,50	47,48	44,94	37,94	48,14
314_A	314	191208,64	443075,43	19,50	46,53	43,96	36,98	47,18
315_A	315	191205,74	443067,72	19,50	41,43	38,94	31,97	42,13
316_A	316	191196,81	443065,68	19,50	54,49	52,08	45,17	55,25
317_A	317	191191,54	443070,66	19,50	54,56	52,16	45,24	55,33
318_A	318	191187,45	443074,51	19,50	54,70	52,30	45,38	55,47
319_A	319	191190,19	443082,50	19,50	53,21	50,75	43,83	53,94
32_A	32	191179,52	443118,77	1,50	45,91	43,49	36,57	46,67
32_B	32	191179,52	443118,77	4,50	47,20	44,79	37,86	47,96
32_C	32	191179,52	443118,77	7,50	47,50	45,08	38,18	48,26
320_A	320	191197,94	443085,66	19,50	47,81	45,25	38,28	48,47
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	51,44	48,83	41,82	52,06
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	54,26	51,63	44,63	54,87
322_A	322	191382,92	443112,44	19,50	61,05	58,44	51,45	61,67
322_B	322	191382,92	443112,44	22,50	60,51	57,91	50,91	61,14
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	57,40	54,77	47,74	58,00
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	57,19	54,56	47,51	57,78
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	47,20	44,56	37,51	47,79
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	48,77	46,13	39,10	49,36
33_B	33	191177,45	443130,58	4,50	36,91	34,32	27,34	37,55
33_C	33	191177,45	443130,58	7,50	38,94	36,32	29,35	39,56
34_A	34	191183,85	443122,00	1,50	45,46	43,01	36,09	46,20
34_B	34	191183,85	443122,00	4,50	46,78	44,36	37,44	47,54
34_C	34	191183,85	443122,00	7,50	47,27	44,84	37,91	48,02
35_B	35	191182,00	443133,97	4,50	37,06	34,47	27,49	37,70
35_C	35	191182,00	443133,97	7,50	39,32	36,69	29,72	39,94
36_A	36	191188,71	443132,32	1,50	37,68	35,05	28,05	38,29
36_B	36	191188,71	443132,32	4,50	39,09	36,48	29,49	39,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36_C	36	191188,71	443132,32	7,50	41,64	39,04	32,04	42,27
37_A	37	191189,45	443126,18	1,50	45,16	42,70	35,77	45,89
37_B	37	191189,45	443126,18	4,50	46,50	44,07	37,13	47,24
37_C	37	191189,45	443126,18	7,50	47,14	44,70	37,78	47,88
38_B	38	191306,70	443104,14	4,50	34,84	32,16	25,14	35,41
38_C	38	191306,70	443104,14	7,50	36,15	33,45	26,43	36,71
39_A	39	191301,88	443094,59	1,50	42,81	40,11	33,04	43,36
39_B	39	191301,88	443094,59	4,50	43,84	41,17	34,09	44,40
39_C	39	191301,88	443094,59	7,50	44,76	42,09	35,03	45,33
40_B	40	191311,52	443101,71	4,50	35,21	32,52	25,51	35,78
40_C	40	191311,52	443101,71	7,50	36,78	34,08	27,07	37,35
40_D	40	191311,52	443101,71	10,50	39,68	36,95	29,93	40,23
41_A	41	191306,70	443092,16	1,50	43,19	40,51	33,45	43,75
41_B	41	191306,70	443092,16	4,50	44,43	41,74	34,66	44,98
41_C	41	191306,70	443092,16	7,50	45,22	42,54	35,47	45,78
41_D	41	191306,70	443092,16	10,50	46,23	43,61	36,55	46,83
42_D	42	191306,61	443098,20	10,50	38,03	35,41	28,41	38,64
43_B	43	191316,34	443099,27	4,50	35,67	32,97	25,96	36,24
43_C	43	191316,34	443099,27	7,50	37,59	34,89	27,88	38,16
43_D	43	191316,34	443099,27	10,50	41,28	38,61	31,60	41,86
44_A	44	191311,52	443089,72	1,50	44,25	41,57	34,52	44,82
44_B	44	191311,52	443089,72	4,50	45,55	42,87	35,79	46,11
44_C	44	191311,52	443089,72	7,50	46,11	43,44	36,38	46,68
44_D	44	191311,52	443089,72	10,50	46,97	44,31	37,27	47,55
45_B	45	191321,16	443096,84	4,50	36,05	33,36	26,34	36,62
45_C	45	191321,16	443096,84	7,50	38,54	35,88	28,86	39,13
45_D	45	191321,16	443096,84	10,50	41,97	39,32	32,33	42,57
46_D	46	191321,25	443090,80	10,50	43,93	41,24	34,17	44,48
47_A	47	191316,34	443087,29	1,50	45,08	42,40	35,32	45,64
47_B	47	191316,34	443087,29	4,50	46,38	43,71	36,63	46,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
47_C	47	191316,34	443087,29	7,50	46,88	44,21	37,13	47,44
47_D	47	191316,34	443087,29	10,50	47,54	44,89	37,82	48,12
48_B	48	191325,98	443094,40	4,50	36,21	33,52	26,50	36,78
48_C	48	191325,98	443094,40	7,50	38,92	36,26	29,23	39,50
49_A	49	191321,16	443084,85	1,50	46,22	43,54	36,47	46,78
49_B	49	191321,16	443084,85	4,50	47,47	44,80	37,71	48,03
49_C	49	191321,16	443084,85	7,50	47,88	45,21	38,14	48,44
50_B	50	191330,80	443091,97	4,50	35,96	33,27	26,25	36,53
50_C	50	191330,80	443091,97	7,50	38,26	35,55	28,52	38,81
51_A	51	191325,98	443082,42	1,50	47,05	44,38	37,30	47,61
51_B	51	191325,98	443082,42	4,50	48,32	45,66	38,58	48,89
51_C	51	191325,98	443082,42	7,50	48,72	46,05	38,97	49,28
52_B	52	191335,62	443089,53	4,50	35,79	33,10	26,07	36,36
52_C	52	191335,62	443089,53	7,50	37,65	34,98	27,96	38,23
53_A	53	191330,80	443079,98	1,50	48,20	45,54	38,47	48,77
53_B	53	191330,80	443079,98	4,50	49,40	46,74	39,65	49,96
53_C	53	191330,80	443079,98	7,50	49,71	47,06	39,96	50,28
54_B	54	191340,44	443087,10	4,50	35,69	33,02	25,99	36,27
54_C	54	191340,44	443087,10	7,50	37,10	34,44	27,41	37,68
55_A	55	191335,62	443077,55	1,50	49,69	47,03	39,95	50,26
55_B	55	191335,62	443077,55	4,50	50,60	47,94	40,86	51,17
55_C	55	191335,62	443077,55	7,50	50,87	48,22	41,13	51,44
56_A	56	191222,92	443058,54	1,50	36,11	33,51	26,50	36,73
56_B	56	191222,92	443058,54	4,50	36,99	34,40	27,42	37,63
56_C	56	191222,92	443058,54	7,50	37,77	35,18	28,19	38,41
56_D	56	191222,92	443058,54	10,50	40,83	38,28	31,31	41,49
57_A	57	191214,21	443049,29	1,50	54,97	52,58	45,65	55,74
57_B	57	191214,21	443049,29	4,50	55,13	52,75	45,83	55,91
57_C	57	191214,21	443049,29	7,50	55,11	52,73	45,78	55,88
57_D	57	191214,21	443049,29	10,50	54,85	52,47	45,53	55,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58_A	58	191218,99	443062,24	1,50	36,45	33,83	26,84	37,07
58_B	58	191218,99	443062,24	4,50	38,12	35,53	28,56	38,76
58_C	58	191218,99	443062,24	7,50	39,52	36,97	30,00	40,18
58_D	58	191218,99	443062,24	10,50	41,60	39,07	32,12	42,28
59_A	59	191210,28	443053,00	1,50	54,97	52,59	45,65	55,74
59_B	59	191210,28	443053,00	4,50	55,17	52,80	45,85	55,94
59_C	59	191210,28	443053,00	7,50	55,14	52,77	45,82	55,91
59_D	59	191210,28	443053,00	10,50	54,95	52,58	45,63	55,72
60_A	60	191215,06	443065,94	1,50	36,56	33,95	26,95	37,18
60_B	60	191215,06	443065,94	4,50	38,47	35,88	28,90	39,11
60_C	60	191215,06	443065,94	7,50	40,49	37,96	30,99	41,17
60_D	60	191215,06	443065,94	10,50	42,35	39,83	32,87	43,03
61_A	61	191206,35	443056,70	1,50	54,99	52,60	45,68	55,76
61_B	61	191206,35	443056,70	4,50	55,19	52,80	45,87	55,96
61_C	61	191206,35	443056,70	7,50	55,19	52,78	45,86	55,95
61_D	61	191206,35	443056,70	10,50	54,97	52,58	45,64	55,74
62_A	62	191211,13	443069,65	1,50	35,80	33,18	26,18	36,41
62_B	62	191211,13	443069,65	4,50	37,22	34,62	27,63	37,85
62_C	62	191211,13	443069,65	7,50	39,06	36,51	29,54	39,72
62_D	62	191211,13	443069,65	10,50	39,93	37,36	30,39	40,58
63_A	63	191202,42	443060,40	1,50	55,01	52,62	45,69	55,78
63_B	63	191202,42	443060,40	4,50	55,20	52,81	45,88	55,97
63_C	63	191202,42	443060,40	7,50	55,21	52,83	45,90	55,99
63_D	63	191202,42	443060,40	10,50	55,05	52,65	45,73	55,82
64_B	64	191208,16	443095,40	4,50	34,28	31,70	24,73	34,93
64_C	64	191208,16	443095,40	7,50	38,15	35,60	28,63	38,81
65_B	65	191205,46	443095,86	4,50	34,30	31,67	24,66	34,91
65_C	65	191205,46	443095,86	7,50	35,62	32,98	25,98	36,22
66_A	66	191203,29	443101,14	1,50	47,18	44,74	37,83	47,93
66_B	66	191203,29	443101,14	4,50	48,63	46,19	39,27	49,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_C	66	191203,29	443101,14	7,50	49,20	46,77	39,83	49,94
67_A	67	191210,67	443101,54	1,50	43,06	40,58	33,64	43,77
67_B	67	191210,67	443101,54	4,50	44,52	42,03	35,09	45,23
67_C	67	191210,67	443101,54	7,50	42,20	39,63	32,68	42,86
68_C	68	191212,26	443095,79	7,50	36,92	34,34	27,37	37,57
69_A	69	191246,48	443067,79	1,50	37,06	34,48	27,48	37,70
69_B	69	191246,48	443067,79	4,50	38,94	36,40	29,44	39,61
69_C	69	191246,48	443067,79	7,50	41,30	38,79	31,84	41,99
70_B	70	191239,14	443060,00	4,50	34,71	32,17	25,21	35,38
70_C	70	191239,14	443060,00	7,50	37,47	34,99	28,04	38,18
71_A	71	191242,55	443071,50	1,50	37,01	34,40	27,41	37,63
71_B	71	191242,55	443071,50	4,50	38,80	36,24	29,28	39,46
71_C	71	191242,55	443071,50	7,50	40,83	38,31	31,35	41,51
72_B	72	191235,21	443063,71	4,50	34,23	31,69	24,72	34,90
72_C	72	191235,21	443063,71	7,50	36,45	33,96	27,03	37,16
73_A	73	191238,62	443075,20	1,50	36,63	34,00	27,00	37,24
73_B	73	191238,62	443075,20	4,50	38,44	35,85	28,87	39,08
73_C	73	191238,62	443075,20	7,50	40,93	38,42	31,46	41,62
74_B	74	191231,28	443067,41	4,50	34,33	31,78	24,82	35,00
74_C	74	191231,28	443067,41	7,50	36,68	34,19	27,25	37,39
75_A	75	191234,69	443078,90	1,50	37,12	34,50	27,49	37,73
75_B	75	191234,69	443078,90	4,50	39,12	36,55	29,59	39,78
75_C	75	191234,69	443078,90	7,50	41,96	39,46	32,49	42,65
75_D	75	191234,69	443078,90	10,50	43,21	40,70	33,73	43,90
76_D	76	191233,06	443073,09	10,50	37,25	34,74	27,77	37,94
77_B	77	191227,35	443071,12	4,50	34,15	31,62	24,63	34,82
77_C	77	191227,35	443071,12	7,50	36,13	33,63	26,66	36,82
77_D	77	191227,35	443071,12	10,50	39,54	37,05	30,10	40,25
78_A	78	191230,76	443082,61	1,50	37,99	35,40	28,42	38,63
78_B	78	191230,76	443082,61	4,50	40,11	37,56	30,60	40,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_C	78	191230,76	443082,61	7,50	42,60	40,10	33,15	43,30
78_D	78	191230,76	443082,61	10,50	43,63	41,10	34,15	44,31
79_B	79	191223,42	443074,82	4,50	34,12	31,58	24,61	34,79
79_C	79	191223,42	443074,82	7,50	36,24	33,74	26,78	36,94
79_D	79	191223,42	443074,82	10,50	40,01	37,52	30,57	40,72
80_C	80	191225,05	443080,63	7,50	42,00	39,48	32,53	42,69
80_D	80	191225,05	443080,63	10,50	43,90	41,37	34,43	44,59
81_A	81	191226,83	443086,31	1,50	38,35	35,76	28,78	38,99
81_B	81	191226,83	443086,31	4,50	40,61	38,07	31,10	41,28
82_B	82	191219,49	443078,52	4,50	34,11	31,56	24,59	34,77
83_A	83	191222,90	443090,01	1,50	39,18	36,61	29,64	39,83
83_B	83	191222,90	443090,01	4,50	41,56	39,04	32,07	42,24
84_B	84	191215,56	443082,23	4,50	34,13	31,59	24,61	34,80
85_A	85	191197,67	443095,17	1,50	47,19	44,77	37,86	47,95
85_B	85	191197,67	443095,17	4,50	48,73	46,30	39,38	49,48
85_C	85	191197,67	443095,17	7,50	50,06	47,60	40,70	50,80
86_B	86	191205,09	443088,18	4,50	35,20	32,59	25,57	35,81
86_C	86	191205,09	443088,18	7,50	36,71	34,15	27,18	37,37
87_A	87	191251,03	443063,51	1,50	37,42	34,86	27,88	38,08
87_B	87	191251,03	443063,51	4,50	38,91	36,38	29,41	39,59
87_C	87	191251,03	443063,51	7,50	41,62	39,13	32,18	42,33
88_A	88	191250,02	443057,11	1,50	43,00	40,57	33,61	43,74
88_B	88	191250,02	443057,11	4,50	44,17	41,76	34,80	44,92
88_C	88	191250,02	443057,11	7,50	43,96	41,55	34,61	44,71
89_C	89	191243,69	443055,72	7,50	39,19	36,78	29,83	39,94
90_A	90	191313,51	443074,89	1,50	45,92	43,24	36,18	46,48
90_B	90	191313,51	443074,89	4,50	47,26	44,60	37,53	47,83
90_C	90	191313,51	443074,89	7,50	47,66	45,01	37,93	48,23
91_B	91	191307,51	443066,03	4,50	35,61	32,96	25,93	36,20
91_C	91	191307,51	443066,03	7,50	37,95	35,33	28,32	38,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92_A	92	191309,04	443077,91	1,50	44,67	42,02	34,92	45,24
92_B	92	191309,04	443077,91	4,50	46,19	43,54	36,46	46,76
92_C	92	191309,04	443077,91	7,50	46,72	44,05	36,99	47,29
93_B	93	191303,04	443069,05	4,50	35,59	32,94	25,91	36,18
93_C	93	191303,04	443069,05	7,50	38,18	35,56	28,57	38,80
94_A	94	191304,57	443080,94	1,50	43,94	41,27	34,20	44,50
94_B	94	191304,57	443080,94	4,50	45,34	42,66	35,59	45,90
94_C	94	191304,57	443080,94	7,50	45,92	43,28	36,22	46,50
95_B	95	191298,57	443072,08	4,50	35,58	32,91	25,88	36,16
95_C	95	191298,57	443072,08	7,50	38,14	35,54	28,52	38,76
96_A	96	191300,10	443083,97	1,50	43,17	40,49	33,42	43,73
96_B	96	191300,10	443083,97	4,50	44,50	41,86	34,78	45,08
96_C	96	191300,10	443083,97	7,50	45,35	42,72	35,66	45,94
97_B	97	191294,10	443075,11	4,50	35,31	32,67	25,63	35,90
97_C	97	191294,10	443075,11	7,50	37,69	35,08	28,09	38,31
98_A	98	191295,62	443087,00	1,50	42,37	39,72	32,64	42,94
98_B	98	191295,62	443087,00	4,50	43,80	41,16	34,10	44,38
98_C	98	191295,62	443087,00	7,50	44,90	42,27	35,20	45,49
99_B	99	191289,63	443078,14	4,50	34,97	32,32	25,30	35,56
99_C	99	191289,63	443078,14	7,50	37,12	34,52	27,51	37,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_C	100	191290,31	443084,14	7,50	21,99	19,40	12,33	22,60
10001_A	10001	191244,16	443039,12	4,50	20,06	17,66	10,70	20,81
10002_A	10002	191250,23	443045,41	4,50	20,28	17,86	10,89	21,02
10003_A	10003	191258,26	443046,02	4,50	35,95	33,52	26,54	36,68
10004_A	10004	191271,22	443033,74	4,50	39,46	37,02	30,03	40,18
10005_A	10005	191286,00	443019,64	4,50	46,83	44,31	37,29	47,50
10006_A	10006	191286,19	443012,36	4,50	51,97	49,57	42,62	52,73
10007_A	10007	191278,53	443005,23	4,50	51,87	49,51	42,57	52,65
10008_A	10008	191270,87	443005,28	4,50	45,12	42,80	35,87	45,93
10009_A	10009	191264,06	443011,76	4,50	41,25	38,93	32,01	42,06
10010_A	10010	191257,47	443018,09	4,50	39,11	36,79	29,86	39,92
10011_A	10011	191249,75	443023,72	4,50	36,32	34,00	27,08	37,13
10012_A	10012	191244,33	443031,54	4,50	28,54	26,22	19,30	29,35
101_A	101	191291,15	443090,02	1,50	34,05	31,43	24,36	34,64
101_B	101	191291,15	443090,02	4,50	35,39	32,77	25,69	35,98
102_B	102	191285,15	443081,16	4,50	21,97	19,44	12,40	22,62
103_A	103	191286,68	443093,05	1,50	33,51	30,89	23,82	34,10
103_B	103	191286,68	443093,05	4,50	34,72	32,10	25,02	35,31
104_B	104	191280,68	443084,19	4,50	21,57	19,05	12,02	22,23
105_A	105	191319,64	443043,61	1,50	51,91	49,29	42,21	52,50
105_B	105	191319,64	443043,61	4,50	52,12	49,51	42,43	52,72
105_C	105	191319,64	443043,61	7,50	51,94	49,33	42,26	52,54
106_B	106	191312,81	443051,85	4,50	17,30	14,79	7,78	17,97
106_C	106	191312,81	443051,85	7,50	18,03	15,51	8,49	18,70
107_A	107	191315,49	443040,16	1,50	51,92	49,30	42,23	52,51
107_B	107	191315,49	443040,16	4,50	52,12	49,51	42,44	52,72
107_C	107	191315,49	443040,16	7,50	51,93	49,32	42,25	52,53
108_B	108	191308,65	443048,40	4,50	17,75	15,25	8,24	18,43
108_C	108	191308,65	443048,40	7,50	18,23	15,74	8,73	18,92
109_A	109	191311,33	443036,72	1,50	51,87	49,26	42,19	52,47
109_B	109	191311,33	443036,72	4,50	52,06	49,46	42,40	52,67
109_C	109	191311,33	443036,72	7,50	51,86	49,27	42,20	52,47
110_B	110	191304,50	443044,95	4,50	17,21	14,70	7,69	17,88
110_C	110	191304,50	443044,95	7,50	17,35	14,85	7,84	18,03
111_A	111	191275,26	443047,45	1,50	35,53	33,12	26,15	36,27
111_B	111	191275,26	443047,45	4,50	37,26	34,85	27,88	38,00
111_C	111	191275,26	443047,45	7,50	37,32	34,91	27,94	38,06
112_B	112	191283,49	443054,28	4,50	21,85	19,27	12,22	22,47
112_C	112	191283,49	443054,28	7,50	22,62	20,04	12,99	23,24
113_A	113	191271,81	443051,60	1,50	34,34	31,94	24,99	35,10
113_B	113	191271,81	443051,60	4,50	36,20	33,81	26,84	36,96
113_C	113	191271,81	443051,60	7,50	36,31	33,91	26,95	37,06
114_B	114	191280,04	443058,44	4,50	22,57	20,00	12,94	23,19
114_C	114	191280,04	443058,44	7,50	23,66	21,08	14,03	24,28
115_A	115	191268,36	443055,76	1,50	33,43	31,03	24,07	34,18
115_B	115	191268,36	443055,76	4,50	35,27	32,88	25,92	36,03
115_C	115	191268,36	443055,76	7,50	35,52	33,12	26,16	36,27
116_B	116	191276,59	443062,59	4,50	22,87	20,29	13,24	23,49
116_C	116	191276,59	443062,59	7,50	24,13	21,54	14,49	24,75
117_A	117	191264,91	443059,91	1,50	32,21	29,81	22,85	32,96
117_B	117	191264,91	443059,91	4,50	33,93	31,53	24,56	34,68
117_C	117	191264,91	443059,91	7,50	34,40	32,00	25,04	35,15
118_B	118	191273,14	443066,75	4,50	22,82	20,24	13,18	23,44
118_C	118	191273,14	443066,75	7,50	24,09	21,50	14,44	24,70
119_A	119	191261,46	443064,07	1,50	31,30	28,90	21,94	32,05
119_B	119	191261,46	443064,07	4,50	32,84	30,44	23,49	33,60
119_C	119	191261,46	443064,07	7,50	33,55	31,16	24,20	34,31
120_B	120	191269,69	443070,90	4,50	22,60	20,02	12,97	23,22
120_C	120	191269,69	443070,90	7,50	23,93	21,34	14,29	24,55
128_A	128	191247,35	443098,40	1,50	18,20	15,66	8,63	18,85
128_B	128	191247,35	443098,40	4,50	18,74	16,20	9,16	19,39
129_A	129	191240,78	443094,88	1,50	15,72	13,22	6,21	16,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	129	191240,78	443094,88	4,50	16,50	14,00	7,00	17,18
130_A	130	191233,88	443098,36	1,50	26,28	23,90	16,94	27,05
130_B	130	191233,88	443098,36	4,50	27,06	24,68	17,72	27,83
131_A	131	191251,66	443106,94	1,50	18,21	15,67	8,64	18,86
131_B	131	191251,66	443106,94	4,50	19,05	16,51	9,47	19,70
132_A	132	191258,10	443119,68	1,50	28,42	25,81	18,74	29,02
132_B	132	191258,10	443119,68	4,50	28,76	26,15	19,07	29,36
133_A	133	191244,12	443126,74	1,50	13,01	10,48	3,45	13,67
133_B	133	191244,12	443126,74	4,50	14,53	11,98	4,95	15,18
134_A	134	191240,89	443120,34	1,50	8,70	6,14	-0,90	9,34
134_B	134	191240,89	443120,34	4,50	7,78	5,22	-1,83	8,41
135_A	135	191254,87	443113,28	1,50	27,23	24,63	17,56	27,83
135_B	135	191254,87	443113,28	4,50	27,74	25,13	18,06	28,34
136_B	136	191354,04	443086,07	4,50	18,67	16,11	9,07	19,31
136_C	136	191354,04	443086,07	7,50	20,00	17,44	10,39	20,63
137_A	137	191364,38	443080,76	1,50	51,78	49,15	42,07	52,36
137_B	137	191364,38	443080,76	4,50	51,91	49,28	42,20	52,49
137_C	137	191364,38	443080,76	7,50	51,69	49,07	41,98	52,28
147_B	147	191238,39	443055,45	4,50	12,99	10,52	3,54	13,70
149_B	149	191316,95	443120,11	4,50	23,11	20,53	13,49	23,74
149_C	149	191316,95	443120,11	7,50	24,48	21,90	14,85	25,10
149_D	149	191316,95	443120,11	10,50	26,36	23,76	16,70	26,97
149_E	149	191316,95	443120,11	13,50	29,17	26,56	19,49	29,77
149_F	149	191316,95	443120,11	16,50	32,18	29,56	22,49	32,77
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	15,23	12,65	5,59	15,85
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	15,25	12,66	5,61	15,87
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	8,82	6,27	-0,77	9,46
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	27,04	24,43	17,36	27,64
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	29,00	26,38	19,31	29,59
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	25,05	22,45	15,38	25,65
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	25,33	22,75	15,69	25,95
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	28,05	25,46	18,39	28,66
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	31,24	28,63	21,56	31,84
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	33,36	30,75	23,69	33,96
153_B	153	191306,82	443121,27	4,50	22,49	19,91	12,86	23,11
154_A	154	191299,58	443124,95	1,50	13,78	11,23	4,19	14,42
154_B	154	191299,58	443124,95	4,50	14,54	11,99	4,95	15,18
159_A	159	191204,89	443142,98	1,50	14,95	12,40	5,36	15,59
159_B	159	191204,89	443142,98	4,50	16,01	13,44	6,39	16,64
159_C	159	191204,89	443142,98	7,50	20,21	17,59	10,52	20,80
160_A	160	191203,89	443136,93	1,50	17,94	15,41	8,38	18,60
160_B	160	191203,89	443136,93	4,50	18,57	16,05	9,03	19,24
160_C	160	191203,89	443136,93	7,50	22,67	20,19	13,20	23,37
161_B	161	191197,16	443135,57	4,50	16,46	14,03	7,06	17,19
161_C	161	191197,16	443135,57	7,50	21,20	18,82	11,87	21,97
162_B	162	191183,84	443160,15	4,50	17,49	14,92	7,88	18,12
162_C	162	191183,84	443160,15	7,50	21,10	18,49	11,42	21,70
163_B	163	191177,10	443151,84	4,50	15,74	13,33	6,38	16,49
163_C	163	191177,10	443151,84	7,50	19,35	16,99	10,05	20,13
164_A	164	191160,44	443160,56	1,50	-1,33	-3,78	-10,77	-0,61
164_B	164	191160,44	443160,56	4,50	-1,53	-3,98	-10,96	-0,81
164_C	164	191160,44	443160,56	7,50	-2,60	-5,02	-11,98	-1,86
164_D	164	191160,44	443160,56	10,50	-1,10	-3,67	-10,72	-0,47
164_E	164	191160,44	443160,56	13,50	--	--	--	--
165_A	165	191176,42	443166,55	1,50	15,05	12,50	5,47	15,70
165_B	165	191176,42	443166,55	4,50	15,64	13,08	6,03	16,27
165_C	165	191176,42	443166,55	7,50	18,10	15,49	8,42	18,70
165_D	165	191176,42	443166,55	10,50	19,24	16,63	9,56	19,84
165_E	165	191176,42	443166,55	13,50	20,35	17,75	10,68	20,95
166_B	166	191173,54	443149,42	4,50	18,20	15,70	8,69	18,88
166_C	166	191173,54	443149,42	7,50	21,06	18,56	11,56	21,74
166_D	166	191173,54	443149,42	10,50	20,95	18,39	11,35	21,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
166_E	166	191173,54	443149,42	13,50	22,62	20,09	13,06	23,28
167_A	167	191142,87	443139,02	1,50	-2,72	-5,29	-12,35	-2,10
167_B	167	191142,87	443139,02	4,50	-3,03	-5,61	-12,66	-2,41
167_C	167	191142,87	443139,02	7,50	-3,53	-6,10	-13,15	-2,90
167_D	167	191142,87	443139,02	10,50	13,71	11,40	4,48	14,53
167_E	167	191142,87	443139,02	13,50	10,64	8,33	1,40	11,46
167_F	167	191142,87	443139,02	16,50	--	--	--	--
168_F	168	191157,69	443143,58	16,50	15,95	13,37	6,31	16,57
169_B	169	191158,48	443130,95	4,50	16,14	13,62	6,60	16,81
169_C	169	191158,48	443130,95	7,50	16,38	13,86	6,84	17,05
169_D	169	191158,48	443130,95	10,50	16,53	14,01	6,99	17,20
169_E	169	191158,48	443130,95	13,50	17,60	15,08	8,06	18,27
169_F	169	191158,48	443130,95	16,50	19,41	16,91	9,89	20,09
170_F	170	191150,42	443121,09	16,50	21,61	19,04	12,00	22,24
171_F	171	191141,19	443123,37	16,50	8,58	6,16	-0,80	9,32
172_B	172	191325,64	443066,58	4,50	44,05	41,42	34,33	44,63
172_C	172	191325,64	443066,58	7,50	44,07	41,45	34,37	44,66
172_D	172	191325,64	443066,58	10,50	44,02	41,40	34,31	44,61
172_E	172	191325,64	443066,58	13,50	43,95	41,32	34,25	44,54
173_A	173	191333,02	443061,59	1,50	45,90	43,27	36,18	46,48
173_B	173	191333,02	443061,59	4,50	46,53	43,90	36,82	47,11
173_C	173	191333,02	443061,59	7,50	46,46	43,83	36,75	47,04
173_D	173	191333,02	443061,59	10,50	46,34	43,71	36,63	46,92
173_E	173	191333,02	443061,59	13,50	46,15	43,52	36,43	46,73
174_A	174	191329,62	443051,90	1,50	51,88	49,25	42,17	52,46
174_B	174	191329,62	443051,90	4,50	52,09	49,48	42,39	52,68
174_C	174	191329,62	443051,90	7,50	51,91	49,29	42,22	52,50
174_D	174	191329,62	443051,90	10,50	51,60	48,98	41,91	52,19
174_E	174	191329,62	443051,90	13,50	51,27	48,65	41,58	51,86
175_D	175	191318,21	443049,41	10,50	38,81	36,24	29,19	39,44
175_E	175	191318,21	443049,41	13,50	43,94	41,35	34,30	44,56
176_B	176	191316,05	443054,58	4,50	16,96	14,45	7,43	17,63
176_C	176	191316,05	443054,58	7,50	17,55	15,01	7,99	18,20
176_D	176	191316,05	443054,58	10,50	18,92	16,39	9,35	19,57
176_E	176	191316,05	443054,58	13,50	20,42	17,85	10,81	21,05
177_B	177	191313,47	443059,97	4,50	24,76	22,20	15,16	25,40
177_C	177	191313,47	443059,97	7,50	26,59	24,05	17,02	27,24
177_D	177	191313,47	443059,97	10,50	29,06	26,54	19,51	29,72
177_E	177	191313,47	443059,97	13,50	33,49	31,00	23,99	34,18
178_D	178	191312,61	443069,03	10,50	19,46	16,87	9,82	20,08
178_E	178	191312,61	443069,03	13,50	22,60	20,00	12,94	23,21
179_A	179	191319,20	443071,02	1,50	40,65	38,02	30,94	41,23
179_B	179	191319,20	443071,02	4,50	42,14	39,51	32,43	42,72
179_C	179	191319,20	443071,02	7,50	42,22	39,59	32,51	42,80
179_D	179	191319,20	443071,02	10,50	42,21	39,58	32,50	42,79
179_E	179	191319,20	443071,02	13,50	42,09	39,46	32,38	42,67
18_B	18	191359,05	443090,24	4,50	19,30	16,73	9,69	19,93
18_C	18	191359,05	443090,24	7,50	20,68	18,11	11,06	21,31
180_B	180	191297,81	443044,11	4,50	25,51	22,93	15,87	26,13
180_C	180	191297,81	443044,11	7,50	27,59	25,01	17,96	28,21
180_D	180	191297,81	443044,11	10,50	31,17	28,57	21,51	31,78
180_E	180	191297,81	443044,11	13,50	36,56	33,95	26,88	37,16
180_F	180	191297,81	443044,11	16,50	39,24	36,62	29,54	39,83
181_E	181	191302,36	443038,28	13,50	40,13	37,54	30,49	40,75
181_F	181	191302,36	443038,28	16,50	44,45	41,85	34,79	45,06
182_E	182	191298,79	443030,68	13,50	42,28	39,71	32,66	42,91
182_F	182	191298,79	443030,68	16,50	48,26	45,72	38,68	48,91
183_A	183	191290,72	443028,83	1,50	44,23	41,82	34,87	44,98
183_B	183	191290,72	443028,83	4,50	44,66	42,24	35,26	45,40
183_C	183	191290,72	443028,83	7,50	44,17	41,77	34,81	44,92
183_D	183	191290,72	443028,83	10,50	42,91	40,59	33,67	43,72
183_E	183	191290,72	443028,83	13,50	43,59	41,27	34,34	44,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_F	183	191290,72	443028,83	16,50	43,77	41,45	34,53	44,58
184_B	184	191286,13	443034,38	4,50	41,97	39,53	32,55	42,69
184_C	184	191286,13	443034,38	7,50	41,94	39,51	32,53	42,67
184_D	184	191286,13	443034,38	10,50	40,65	38,28	31,34	41,43
184_E	184	191286,13	443034,38	13,50	40,02	37,70	30,77	40,83
184_F	184	191286,13	443034,38	16,50	40,44	38,11	31,19	41,25
185_A	185	191282,20	443039,06	1,50	38,72	36,30	29,33	39,46
185_B	185	191282,20	443039,06	4,50	39,95	37,52	30,55	40,68
185_C	185	191282,20	443039,06	7,50	39,95	37,52	30,55	40,68
185_D	185	191282,20	443039,06	10,50	39,18	36,79	29,84	39,94
185_E	185	191282,20	443039,06	13,50	38,22	35,90	28,97	39,03
185_F	185	191282,20	443039,06	16,50	37,90	35,58	28,66	38,71
186_A	186	191278,82	443043,14	1,50	37,24	34,82	27,84	37,98
186_B	186	191278,82	443043,14	4,50	38,76	36,34	29,36	39,50
186_C	186	191278,82	443043,14	7,50	38,78	36,35	29,38	39,51
186_D	186	191278,82	443043,14	10,50	37,95	35,56	28,62	38,72
186_E	186	191278,82	443043,14	13,50	36,96	34,64	27,72	37,77
186_F	186	191278,82	443043,14	16,50	36,75	34,42	27,50	37,56
187_D	187	191279,88	443047,91	10,50	20,47	18,07	11,10	21,22
187_E	187	191279,88	443047,91	13,50	22,02	19,62	12,66	22,77
187_F	187	191279,88	443047,91	16,50	24,04	21,66	14,72	24,81
188_B	188	191285,65	443052,70	4,50	16,37	13,88	6,88	17,06
188_C	188	191285,65	443052,70	7,50	18,05	15,60	8,62	18,77
188_D	188	191285,65	443052,70	10,50	19,74	17,32	10,34	20,48
188_E	188	191285,65	443052,70	13,50	20,10	17,65	10,66	20,82
188_F	188	191285,65	443052,70	16,50	21,50	19,05	12,07	22,22
189_B	189	191292,05	443051,04	4,50	25,06	22,48	15,43	25,68
189_C	189	191292,05	443051,04	7,50	27,07	24,49	17,43	27,69
189_D	189	191292,05	443051,04	10,50	29,37	26,78	19,72	29,98
189_E	189	191292,05	443051,04	13,50	33,65	31,03	23,95	34,24
189_F	189	191292,05	443051,04	16,50	36,17	33,56	26,48	36,77
19_A	19	191369,39	443084,93	1,50	51,72	49,09	42,01	52,30
19_B	19	191369,39	443084,93	4,50	51,83	49,20	42,11	52,41
19_C	19	191369,39	443084,93	7,50	51,60	48,97	41,89	52,18
190_A	190	191307,84	443033,81	1,50	51,76	49,16	42,10	52,37
190_B	190	191307,84	443033,81	4,50	51,95	49,36	42,29	52,56
190_C	190	191307,84	443033,81	7,50	51,76	49,17	42,11	52,37
190_D	190	191307,84	443033,81	10,50	51,47	48,88	41,82	52,08
191_A	191	191300,87	443028,03	1,50	51,50	48,94	41,90	52,14
191_B	191	191300,87	443028,03	4,50	51,66	49,10	42,06	52,30
191_C	191	191300,87	443028,03	7,50	51,48	48,92	41,88	52,12
191_D	191	191300,87	443028,03	10,50	51,20	48,64	41,60	51,84
192_A	192	191294,07	443024,79	1,50	46,41	44,06	37,13	47,20
192_B	192	191294,07	443024,79	4,50	46,47	44,13	37,19	47,27
192_C	192	191294,07	443024,79	7,50	45,96	43,64	36,71	46,77
192_D	192	191294,07	443024,79	10,50	45,98	43,65	36,73	46,79
193_B	193	191301,23	443042,23	4,50	17,08	14,57	7,55	17,75
193_C	193	191301,23	443042,23	7,50	16,84	14,34	7,33	17,52
193_D	193	191301,23	443042,23	10,50	17,50	14,99	7,97	18,17
194_D	194	191305,91	443039,17	10,50	39,63	37,01	29,94	40,22
20_A	20	191186,95	443157,61	1,50	15,80	13,25	6,21	16,44
20_B	20	191186,95	443157,61	4,50	16,81	14,24	7,19	17,44
20_C	20	191186,95	443157,61	7,50	20,35	17,73	10,65	20,94
20001a_C	20001a	191202,72	443203,14	7,50	20,14	17,54	10,47	20,74
20001a_D	20001a	191202,72	443203,14	10,50	18,07	15,47	8,40	18,67
20001a_E	20001a	191202,72	443203,14	13,50	18,51	15,91	8,85	19,12
20001a_F	20001a	191202,72	443203,14	16,50	18,95	16,35	9,29	19,56
20001b_A	20001b	191203,10	443202,96	19,50	19,40	16,80	9,74	20,01
20001b_B	20001b	191203,10	443202,96	22,50	16,67	14,09	7,03	17,29
20001b_C	20001b	191203,10	443202,96	25,50	16,77	14,19	7,14	17,39
20001b_D	20001b	191203,10	443202,96	28,50	16,41	13,81	6,74	17,01
20001b_E	20001b	191203,10	443202,96	31,50	15,92	13,32	6,25	16,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20001b_F	20001b	191203,10	443202,96	34,50	15,86	13,26	6,20	16,47
20002a_C	20002a	191195,82	443202,81	7,50	17,04	14,43	7,36	17,64
20002a_D	20002a	191195,82	443202,81	10,50	7,23	4,78	-2,21	7,95
20002a_E	20002a	191195,82	443202,81	13,50	0,92	-1,64	-8,69	1,55
20002a_F	20002a	191195,82	443202,81	16,50	0,87	-1,69	-8,74	1,50
20002b_A	20002b	191195,54	443202,31	19,50	4,74	2,14	-4,92	5,35
20002b_B	20002b	191195,54	443202,31	22,50	6,42	3,83	-3,24	7,03
20002b_C	20002b	191195,54	443202,31	25,50	-9,86	-12,18	-19,09	-9,04
20002b_D	20002b	191195,54	443202,31	28,50	-9,97	-12,28	-19,20	-9,15
20002b_E	20002b	191195,54	443202,31	31,50	-9,82	-12,13	-19,04	-9,00
20002b_F	20002b	191195,54	443202,31	34,50	-9,65	-11,96	-18,88	-8,83
20003a_C	20003a	191190,90	443193,11	7,50	-0,13	-2,69	-9,73	0,51
20003a_D	20003a	191190,90	443193,11	10,50	12,05	9,47	2,41	12,67
20003a_E	20003a	191190,90	443193,11	13,50	-1,29	-3,86	-10,91	-0,66
20003a_F	20003a	191190,90	443193,11	16,50	-1,88	-4,45	-11,50	-1,25
20003b_A	20003b	191190,48	443192,33	19,50	-2,79	-5,36	-12,41	-2,16
20003b_B	20003b	191190,48	443192,33	22,50	-2,52	-5,09	-12,14	-1,89
20003b_C	20003b	191190,48	443192,33	25,50	--	--	--	--
20003b_D	20003b	191190,48	443192,33	28,50	--	--	--	--
20003b_E	20003b	191190,48	443192,33	31,50	--	--	--	--
20003b_F	20003b	191190,48	443192,33	34,50	--	--	--	--
20004a_C	20004a	191185,05	443181,54	7,50	-4,45	-7,00	-14,04	-3,81
20004a_D	20004a	191185,05	443181,54	10,50	14,51	11,89	4,83	15,11
20004a_E	20004a	191185,05	443181,54	13,50	-7,06	-9,63	-16,68	-6,43
20004a_F	20004a	191185,05	443181,54	16,50	-7,23	-9,80	-16,84	-6,60
20004b_A	20004b	191184,72	443180,88	19,50	-9,25	-11,81	-18,86	-8,62
20004b_B	20004b	191184,72	443180,88	22,50	-9,00	-11,57	-18,62	-8,37
20004b_C	20004b	191184,72	443180,88	25,50	--	--	--	--
20004b_D	20004b	191184,72	443180,88	28,50	--	--	--	--
20004b_E	20004b	191184,72	443180,88	31,50	--	--	--	--
20004b_F	20004b	191184,72	443180,88	34,50	--	--	--	--
20005a_C	20005a	191188,61	443174,45	7,50	18,38	15,87	8,86	19,05
20005a_D	20005a	191188,61	443174,45	10,50	20,41	17,90	10,89	21,08
20005a_E	20005a	191188,61	443174,45	13,50	21,02	18,54	11,54	21,71
20005a_F	20005a	191188,61	443174,45	16,50	22,28	19,80	12,80	22,97
20005b_A	20005b	191189,05	443174,17	19,50	23,12	20,65	13,65	23,82
20005b_B	20005b	191189,05	443174,17	22,50	24,07	21,57	14,56	24,75
20005b_C	20005b	191189,05	443174,17	25,50	24,57	22,07	15,06	25,25
20005b_D	20005b	191189,05	443174,17	28,50	24,40	21,91	14,91	25,09
20005b_E	20005b	191189,05	443174,17	31,50	23,67	21,24	14,25	24,40
20005b_F	20005b	191189,05	443174,17	34,50	24,05	21,59	14,59	24,76
20006a_C	20006a	191197,23	443175,33	7,50	17,61	15,05	8,01	18,25
20006a_D	20006a	191197,23	443175,33	10,50	18,64	16,08	9,03	19,27
20006a_E	20006a	191197,23	443175,33	13,50	19,59	17,02	9,98	20,22
20006a_F	20006a	191197,23	443175,33	16,50	20,63	18,06	11,01	21,26
20006b_A	20006b	191196,91	443174,67	19,50	21,63	19,05	12,01	22,26
20006b_B	20006b	191196,91	443174,67	22,50	22,95	20,37	13,31	23,57
20006b_C	20006b	191196,91	443174,67	25,50	23,61	21,03	13,99	24,24
20006b_D	20006b	191196,91	443174,67	28,50	24,43	21,86	14,81	25,06
20006b_E	20006b	191196,91	443174,67	31,50	21,56	19,02	11,99	22,21
20006b_F	20006b	191196,91	443174,67	34,50	22,71	20,18	13,16	23,37
20007a_C	20007a	191202,96	443187,01	7,50	16,25	13,70	6,67	16,90
20007a_D	20007a	191202,96	443187,01	10,50	16,83	14,28	7,25	17,48
20007a_E	20007a	191202,96	443187,01	13,50	18,00	15,44	8,40	18,64
20007a_F	20007a	191202,96	443187,01	16,50	19,49	16,93	9,88	20,12
20007b_A	20007b	191202,64	443186,37	19,50	20,98	18,40	11,35	21,60
20007b_B	20007b	191202,64	443186,37	22,50	22,67	20,09	13,04	23,29
20007b_C	20007b	191202,64	443186,37	25,50	23,44	20,87	13,82	24,07
20007b_D	20007b	191202,64	443186,37	28,50	24,14	21,57	14,52	24,77
20007b_E	20007b	191202,64	443186,37	31,50	22,80	20,21	13,16	23,42
20007b_F	20007b	191202,64	443186,37	34,50	23,20	20,60	13,54	23,81
20008a_C	20008a	191208,00	443196,60	7,50	16,46	13,92	6,89	17,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20008a_D	20008a	191208,00	443196,60	10,50	17,03	14,48	7,45	17,68
20008a_E	20008a	191208,00	443196,60	13,50	18,36	15,80	8,76	19,00
20008a_F	20008a	191208,00	443196,60	16,50	20,63	18,06	11,00	21,25
20008b_A	20008b	191207,72	443196,10	19,50	21,81	19,24	12,19	22,44
20008b_B	20008b	191207,72	443196,10	22,50	23,40	20,82	13,76	24,02
20008b_C	20008b	191207,72	443196,10	25,50	24,10	21,52	14,47	24,72
20008b_D	20008b	191207,72	443196,10	28,50	24,73	22,15	15,10	25,35
20008b_E	20008b	191207,72	443196,10	31,50	24,76	22,18	15,12	25,38
20008b_F	20008b	191207,72	443196,10	34,50	24,75	22,15	15,09	25,36
203_A	203	191230,21	443054,61	1,50	14,24	11,74	4,74	14,92
203_B	203	191230,21	443054,61	4,50	12,94	10,48	3,50	13,65
203_C	203	191230,21	443054,61	7,50	13,56	11,12	4,13	14,28
203_D	203	191230,21	443054,61	10,50	14,64	12,21	5,24	15,37
203_E	203	191230,21	443054,61	13,50	12,88	10,50	3,55	13,65
204_C	204	191236,45	443051,97	7,50	26,98	24,48	17,48	27,66
204_D	204	191236,45	443051,97	10,50	30,97	28,47	21,45	31,65
204_E	204	191236,45	443051,97	13,50	32,58	30,07	23,06	33,25
205_B	205	191239,32	443045,75	4,50	24,54	22,10	15,11	25,26
205_C	205	191239,32	443045,75	7,50	28,24	25,78	18,79	28,95
205_D	205	191239,32	443045,75	10,50	32,52	30,05	23,06	33,22
205_E	205	191239,32	443045,75	13,50	34,52	32,06	25,07	35,23
206_B	206	191235,24	443041,40	4,50	30,16	27,81	20,87	30,95
206_C	206	191235,24	443041,40	7,50	31,36	29,00	22,06	32,14
206_D	206	191235,24	443041,40	10,50	33,23	30,84	23,88	33,99
206_E	206	191235,24	443041,40	13,50	34,45	32,04	25,07	35,19
207_A	207	191231,08	443037,02	1,50	31,88	29,55	22,61	32,68
207_B	207	191231,08	443037,02	4,50	33,59	31,26	24,33	34,39
207_C	207	191231,08	443037,02	7,50	34,41	32,06	25,13	35,20
207_D	207	191231,08	443037,02	10,50	34,45	32,07	25,12	35,22
207_E	207	191231,08	443037,02	13,50	34,84	32,44	25,47	35,59
208_A	208	191222,69	443041,30	1,50	26,34	24,02	17,10	27,15
208_B	208	191222,69	443041,30	4,50	27,79	25,47	18,55	28,60
208_C	208	191222,69	443041,30	7,50	28,70	26,38	19,46	29,51
208_D	208	191222,69	443041,30	10,50	28,68	26,36	19,44	29,49
208_E	208	191222,69	443041,30	13,50	28,65	26,34	19,41	29,47
209_E	209	191220,46	443052,13	13,50	15,03	12,66	5,72	15,81
21_B	21	191180,19	443149,32	4,50	16,19	13,77	6,81	16,93
21_C	21	191180,19	443149,32	7,50	20,52	18,14	11,19	21,29
210_A	210	191226,85	443054,83	1,50	18,47	15,96	8,94	19,14
210_B	210	191226,85	443054,83	4,50	18,32	15,82	8,81	19,00
210_C	210	191226,85	443054,83	7,50	19,14	16,65	9,63	19,82
210_D	210	191226,85	443054,83	10,50	20,87	18,39	11,39	21,56
210_E	210	191226,85	443054,83	13,50	23,02	20,55	13,55	23,72
211_A	211	191203,36	443080,40	1,50	20,10	17,60	10,58	20,78
211_B	211	191203,36	443080,40	4,50	20,42	17,92	10,91	21,10
211_C	211	191203,36	443080,40	7,50	21,92	19,42	12,41	22,60
211_D	211	191203,36	443080,40	10,50	24,19	21,68	14,66	24,86
211_E	211	191203,36	443080,40	13,50	26,12	23,56	16,51	26,75
211_F	211	191203,36	443080,40	16,50	27,34	24,77	17,72	27,97
212_A	212	191208,64	443075,43	1,50	20,03	17,52	10,51	20,70
212_B	212	191208,64	443075,43	4,50	20,45	17,95	10,94	21,13
212_C	212	191208,64	443075,43	7,50	22,30	19,79	12,77	22,97
212_D	212	191208,64	443075,43	10,50	24,93	22,39	15,36	25,58
212_E	212	191208,64	443075,43	13,50	26,03	23,45	16,40	26,65
212_F	212	191208,64	443075,43	16,50	27,30	24,74	17,71	27,94
213_E	213	191205,74	443067,72	13,50	21,68	19,22	12,23	22,39
213_F	213	191205,74	443067,72	16,50	22,55	20,07	13,07	23,24
214_A	214	191196,81	443065,68	1,50	22,49	20,18	13,25	23,31
214_B	214	191196,81	443065,68	4,50	23,40	21,08	14,16	24,21
214_C	214	191196,81	443065,68	7,50	24,37	22,05	15,13	25,18
214_D	214	191196,81	443065,68	10,50	25,16	22,84	15,92	25,97
214_E	214	191196,81	443065,68	13,50	25,16	22,84	15,92	25,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
214_F	214	191196,81	443065,68	16,50	25,37	23,05	16,12	26,18
215_B	215	191191,54	443070,66	4,50	22,71	20,39	13,47	23,52
215_C	215	191191,54	443070,66	7,50	23,62	21,30	14,38	24,43
215_D	215	191191,54	443070,66	10,50	24,53	22,21	15,29	25,34
215_E	215	191191,54	443070,66	13,50	24,59	22,27	15,34	25,40
215_F	215	191191,54	443070,66	16,50	24,90	22,58	15,66	25,71
216_A	216	191187,45	443074,51	1,50	21,43	19,11	12,19	22,24
216_B	216	191187,45	443074,51	4,50	22,22	19,89	12,98	23,03
216_C	216	191187,45	443074,51	7,50	23,09	20,76	13,85	23,90
216_D	216	191187,45	443074,51	10,50	23,96	21,63	14,72	24,77
216_E	216	191187,45	443074,51	13,50	24,18	21,86	14,94	24,99
216_F	216	191187,45	443074,51	16,50	24,80	22,49	15,56	25,62
217_E	217	191190,19	443082,50	13,50	13,07	10,66	3,70	13,82
217_F	217	191190,19	443082,50	16,50	17,29	14,94	8,00	18,08
218_E	218	191197,94	443085,66	13,50	24,27	21,74	14,71	24,93
218_F	218	191197,94	443085,66	16,50	25,14	22,60	15,56	25,79
219_A	219	191201,71	443084,59	1,50	19,53	17,03	10,02	20,21
219_B	219	191201,71	443084,59	4,50	19,84	17,35	10,34	20,53
219_C	219	191201,71	443084,59	7,50	21,12	18,63	11,63	21,81
219_D	219	191201,71	443084,59	10,50	23,17	20,66	13,64	23,84
22_A	22	191191,14	443154,20	1,50	15,82	13,28	6,25	16,47
22_B	22	191191,14	443154,20	4,50	16,84	14,28	7,25	17,48
22_C	22	191191,14	443154,20	7,50	20,51	17,90	10,83	21,11
220_A	220	191183,81	443077,94	1,50	21,05	18,73	11,81	21,86
220_B	220	191183,81	443077,94	4,50	21,80	19,48	12,56	22,61
220_C	220	191183,81	443077,94	7,50	22,63	20,31	13,39	23,44
220_D	220	191183,81	443077,94	10,50	23,47	21,15	14,23	24,28
221_A	221	191187,85	443084,76	1,50	12,50	9,99	2,97	13,17
221_B	221	191187,85	443084,76	4,50	11,43	8,92	1,91	12,10
221_C	221	191187,85	443084,76	7,50	11,48	8,98	1,97	12,16
221_D	221	191187,85	443084,76	10,50	12,41	9,91	2,90	13,09
222_A	222	191194,37	443091,67	1,50	13,41	10,92	3,91	14,10
222_B	222	191194,37	443091,67	4,50	12,30	9,83	2,83	13,00
222_C	222	191194,37	443091,67	7,50	12,69	10,22	3,23	13,39
222_D	222	191194,37	443091,67	10,50	13,86	11,39	4,40	14,56
223_D	223	191199,43	443089,60	10,50	21,39	18,86	11,84	22,05
224_B	224	191153,61	443123,95	4,50	14,99	12,45	5,42	15,64
224_C	224	191153,61	443123,95	7,50	15,80	13,27	6,24	16,46
224_D	224	191153,61	443123,95	10,50	16,82	14,28	7,24	17,47
224_E	224	191153,61	443123,95	13,50	18,17	15,61	8,57	18,81
227_B	227	191145,68	443113,87	4,50	18,59	16,28	9,35	19,41
227_C	227	191145,68	443113,87	7,50	18,85	16,54	9,61	19,67
227_D	227	191145,68	443113,87	10,50	19,46	17,15	10,22	20,28
227_E	227	191145,68	443113,87	13,50	22,10	19,77	12,86	22,91
229_B	229	191142,10	443117,25	4,50	18,39	16,08	9,15	19,21
229_C	229	191142,10	443117,25	7,50	18,56	16,25	9,32	19,38
229_D	229	191142,10	443117,25	10,50	19,17	16,85	9,93	19,98
229_E	229	191142,10	443117,25	13,50	21,58	19,27	12,34	22,40
23_B	23	191184,37	443145,91	4,50	16,07	13,66	6,69	16,81
23_C	23	191184,37	443145,91	7,50	20,57	18,19	11,23	21,34
230_B	230	191136,98	443122,24	4,50	--	--	--	--
230_C	230	191136,98	443122,24	7,50	--	--	--	--
230_D	230	191136,98	443122,24	10,50	1,47	-1,07	-8,09	2,12
230_E	230	191136,98	443122,24	13,50	18,26	15,94	9,02	19,07
231_A	231	191133,66	443127,69	1,50	-6,05	-8,51	-15,49	-5,34
231_B	231	191133,66	443127,69	4,50	-6,66	-9,10	-16,08	-5,94
231_C	231	191133,66	443127,69	7,50	-7,25	-9,68	-16,65	-6,52
231_D	231	191133,66	443127,69	10,50	15,82	13,50	6,58	16,63
231_E	231	191133,66	443127,69	13,50	16,96	14,65	7,73	17,78
232_B	232	191162,59	443119,50	4,50	8,83	6,32	-0,70	9,50
232_C	232	191162,59	443119,50	7,50	9,49	7,00	-0,01	10,18
232_D	232	191162,59	443119,50	10,50	10,98	8,51	1,52	11,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
233_A	233	191168,30	443117,08	1,50	16,18	13,65	6,62	16,84
233_B	233	191168,30	443117,08	4,50	16,12	13,59	6,56	16,78
233_C	233	191168,30	443117,08	7,50	17,01	14,48	7,46	17,67
233_D	233	191168,30	443117,08	10,50	17,23	14,70	7,67	17,89
234_A	234	191164,60	443107,65	1,50	19,20	16,80	9,84	19,95
234_B	234	191164,60	443107,65	4,50	18,57	16,16	9,20	19,32
234_C	234	191164,60	443107,65	7,50	18,82	16,42	9,45	19,57
234_D	234	191164,60	443107,65	10,50	15,60	13,07	6,04	16,26
235_A	235	191155,68	443104,45	1,50	20,18	17,87	10,94	21,00
235_B	235	191155,68	443104,45	4,50	19,16	16,85	9,92	19,98
235_C	235	191155,68	443104,45	7,50	19,70	17,39	10,46	20,52
235_D	235	191155,68	443104,45	10,50	20,33	18,02	11,09	21,15
236_B	236	191151,92	443107,99	4,50	18,95	16,64	9,71	19,77
236_C	236	191151,92	443107,99	7,50	19,37	17,06	10,13	20,19
236_D	236	191151,92	443107,99	10,50	19,99	17,68	10,75	20,81
237_B	237	191148,41	443111,30	4,50	18,75	16,43	9,51	19,56
237_C	237	191148,41	443111,30	7,50	19,07	16,76	9,83	19,89
237_D	237	191148,41	443111,30	10,50	19,69	17,37	10,45	20,50
238_B	238	191156,70	443121,07	4,50	14,91	12,37	5,33	15,56
238_C	238	191156,70	443121,07	7,50	15,72	13,19	6,16	16,38
238_D	238	191156,70	443121,07	10,50	16,84	14,31	7,28	17,50
239_C	239	191281,53	443090,08	7,50	27,66	25,06	17,99	28,26
239_D	239	191281,53	443090,08	10,50	31,29	28,68	21,61	31,89
24_A	24	191195,32	443150,79	1,50	15,35	12,81	5,77	16,00
24_B	24	191195,32	443150,79	4,50	16,55	13,98	6,93	17,18
24_C	24	191195,32	443150,79	7,50	20,60	17,99	10,91	21,20
240_B	240	191276,44	443087,07	4,50	21,27	18,75	11,73	21,94
240_C	240	191276,44	443087,07	7,50	22,57	20,05	13,03	23,24
240_D	240	191276,44	443087,07	10,50	23,50	20,98	13,97	24,17
241_B	241	191273,76	443087,62	4,50	22,76	20,22	13,19	23,41
241_C	241	191273,76	443087,62	7,50	24,08	21,54	14,51	24,73
241_D	241	191273,76	443087,62	10,50	25,65	23,10	16,06	26,29
242_B	242	191271,30	443084,99	4,50	23,31	20,76	13,73	23,96
242_C	242	191271,30	443084,99	7,50	24,76	22,21	15,17	25,40
242_D	242	191271,30	443084,99	10,50	26,40	23,84	16,79	27,03
243_A	243	191259,95	443095,07	1,50	12,81	10,31	3,31	13,49
243_B	243	191259,95	443095,07	4,50	13,01	10,48	3,46	13,67
243_C	243	191259,95	443095,07	7,50	7,28	4,90	-2,06	8,05
243_D	243	191259,95	443095,07	10,50	8,49	6,13	-0,81	9,27
244_B	244	191263,47	443098,86	4,50	13,65	11,15	4,13	14,33
244_C	244	191263,47	443098,86	7,50	8,24	5,84	-1,12	8,99
244_D	244	191263,47	443098,86	10,50	12,39	10,06	3,12	13,19
245_A	245	191267,11	443102,87	1,50	13,79	11,29	4,28	14,47
245_B	245	191267,11	443102,87	4,50	14,17	11,66	4,65	14,84
245_C	245	191267,11	443102,87	7,50	9,19	6,70	-0,31	9,88
245_D	245	191267,11	443102,87	10,50	9,03	6,69	-0,25	9,83
246_A	246	191276,79	443099,75	1,50	31,76	29,14	22,07	32,35
246_B	246	191276,79	443099,75	4,50	32,77	30,15	23,08	33,36
246_C	246	191276,79	443099,75	7,50	33,88	31,26	24,18	34,47
246_D	246	191276,79	443099,75	10,50	34,28	31,66	24,58	34,87
247_B	247	191267,56	443080,95	4,50	23,36	20,80	13,76	24,00
247_C	247	191267,56	443080,95	7,50	24,92	22,36	15,32	25,56
247_D	247	191267,56	443080,95	10,50	26,47	23,90	16,85	27,10
247_E	247	191267,56	443080,95	13,50	29,35	26,75	19,68	29,95
248_B	248	191266,14	443075,20	4,50	22,28	19,70	12,65	22,90
248_C	248	191266,14	443075,20	7,50	23,59	21,00	13,94	24,20
248_D	248	191266,14	443075,20	10,50	25,16	22,57	15,51	25,77
248_E	248	191266,14	443075,20	13,50	27,35	24,74	17,68	27,95
249_D	249	191263,96	443069,47	10,50	27,40	24,88	17,86	28,07
249_E	249	191263,96	443069,47	13,50	31,36	28,85	21,84	32,03
25_B	25	191188,56	443142,49	4,50	15,61	13,21	6,25	16,36
25_C	25	191188,56	443142,49	7,50	19,92	17,56	10,63	20,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_A	250	191253,52	443073,65	1,50	29,26	26,88	19,92	30,03
250_B	250	191253,52	443073,65	4,50	30,56	28,18	21,22	31,33
250_C	250	191253,52	443073,65	7,50	31,74	29,36	22,41	32,51
250_D	250	191253,52	443073,65	10,50	31,77	29,39	22,44	32,54
250_E	250	191253,52	443073,65	13,50	31,81	29,43	22,48	32,58
251_A	251	191249,16	443083,35	1,50	10,78	8,38	1,42	11,53
251_B	251	191249,16	443083,35	4,50	10,81	8,41	1,44	11,56
251_C	251	191249,16	443083,35	7,50	13,77	11,39	4,44	14,54
251_D	251	191249,16	443083,35	10,50	16,91	14,50	7,53	17,65
251_E	251	191249,16	443083,35	13,50	14,15	11,58	4,53	14,78
252_B	252	191252,68	443087,18	4,50	11,28	8,79	1,78	11,97
252_C	252	191252,68	443087,18	7,50	9,81	7,34	0,35	10,51
252_D	252	191252,68	443087,18	10,50	13,32	10,78	3,75	13,97
252_E	252	191252,68	443087,18	13,50	14,14	11,57	4,51	14,76
253_A	253	191256,22	443091,04	1,50	12,69	10,20	3,19	13,38
253_B	253	191256,22	443091,04	4,50	12,50	9,98	2,96	13,17
253_C	253	191256,22	443091,04	7,50	7,52	5,12	-1,83	8,28
253_D	253	191256,22	443091,04	10,50	7,89	5,51	-1,44	8,66
253_E	253	191256,22	443091,04	13,50	6,63	4,21	-2,76	7,37
254_E	254	191263,95	443088,23	13,50	26,51	23,90	16,82	27,11
255_A	255	191303,53	443114,74	1,50	21,38	18,82	11,78	22,02
255_B	255	191303,53	443114,74	4,50	21,99	19,41	12,37	22,62
255_C	255	191303,53	443114,74	7,50	23,82	21,24	14,19	24,44
255_D	255	191303,53	443114,74	10,50	25,49	22,91	15,86	26,11
255_E	255	191303,53	443114,74	13,50	27,38	24,79	17,73	27,99
256_A	256	191301,09	443109,91	1,50	20,88	18,32	11,27	21,51
256_B	256	191301,09	443109,91	4,50	21,35	18,77	11,72	21,97
256_C	256	191301,09	443109,91	7,50	22,97	20,39	13,34	23,59
256_D	256	191301,09	443109,91	10,50	24,80	22,22	15,16	25,42
256_E	256	191301,09	443109,91	13,50	27,00	24,42	17,36	27,62
257_B	257	191302,05	443106,47	4,50	18,44	15,87	8,82	19,07
257_C	257	191302,05	443106,47	7,50	19,41	16,83	9,78	20,03
257_D	257	191302,05	443106,47	10,50	20,05	17,47	10,41	20,67
257_E	257	191302,05	443106,47	13,50	20,56	17,97	10,91	21,17
258_D	258	191303,27	443103,11	10,50	26,53	23,95	16,90	27,15
258_E	258	191303,27	443103,11	13,50	29,78	27,19	20,12	30,39
259_D	259	191300,89	443098,43	10,50	30,33	27,73	20,66	30,93
259_E	259	191300,89	443098,43	13,50	33,90	31,28	24,20	34,49
26_A	26	191199,51	443147,37	1,50	15,28	12,75	5,72	15,94
26_B	26	191199,51	443147,37	4,50	16,53	13,97	6,93	17,17
26_C	26	191199,51	443147,37	7,50	20,21	17,60	10,52	20,81
260_A	260	191293,66	443098,73	1,50	34,48	31,86	24,79	35,07
260_B	260	191293,66	443098,73	4,50	35,60	32,98	25,90	36,19
260_C	260	191293,66	443098,73	7,50	36,60	33,99	26,90	37,19
260_D	260	191293,66	443098,73	10,50	36,62	34,00	26,92	37,21
260_E	260	191293,66	443098,73	13,50	36,23	33,61	26,53	36,82
261_A	261	191288,73	443103,60	1,50	23,67	21,06	13,98	24,27
261_B	261	191288,73	443103,60	4,50	22,86	20,25	13,18	23,46
261_C	261	191288,73	443103,60	7,50	23,79	21,18	14,11	24,39
261_D	261	191288,73	443103,60	10,50	3,99	1,50	-5,51	4,68
261_E	261	191288,73	443103,60	13,50	5,01	2,51	-4,50	5,69
262_B	262	191291,46	443108,95	4,50	21,52	18,91	11,85	22,12
262_C	262	191291,46	443108,95	7,50	22,87	20,26	13,19	23,47
262_D	262	191291,46	443108,95	10,50	8,00	5,47	-1,56	8,66
262_E	262	191291,46	443108,95	13,50	6,92	4,40	-2,61	7,59
264_A	264	191293,78	443113,60	1,50	13,52	10,99	3,96	14,18
264_B	264	191293,78	443113,60	4,50	13,87	11,33	4,30	14,52
264_C	264	191293,78	443113,60	7,50	15,35	12,81	5,78	16,00
264_D	264	191293,78	443113,60	10,50	13,82	11,25	4,20	14,45
264_E	264	191293,78	443113,60	13,50	7,32	4,79	-2,24	7,98
265_A	265	191296,22	443118,43	1,50	13,74	11,20	4,17	14,39
265_B	265	191296,22	443118,43	4,50	14,34	11,79	4,74	14,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_C	265	191296,22	443118,43	7,50	15,79	13,24	6,20	16,43
265_D	265	191296,22	443118,43	10,50	15,74	13,16	6,10	16,36
265_E	265	191296,22	443118,43	13,50	9,03	6,50	-0,53	9,69
266_C	266	191301,57	443119,93	7,50	17,68	15,10	8,04	18,30
266_D	266	191301,57	443119,93	10,50	18,47	15,89	8,83	19,09
266_E	266	191301,57	443119,93	13,50	18,94	16,36	9,30	19,56
267_A	267	191359,59	443076,77	1,50	51,82	49,19	42,11	52,40
267_B	267	191359,59	443076,77	4,50	51,97	49,35	42,27	52,56
267_C	267	191359,59	443076,77	7,50	51,77	49,14	42,06	52,35
267_D	267	191359,59	443076,77	10,50	51,43	48,81	41,73	52,02
268_A	268	191354,36	443072,41	1,50	51,85	49,22	42,14	52,43
268_B	268	191354,36	443072,41	4,50	52,02	49,39	42,31	52,60
268_C	268	191354,36	443072,41	7,50	51,81	49,18	42,11	52,40
268_D	268	191354,36	443072,41	10,50	51,50	48,87	41,79	52,08
269_A	269	191344,57	443073,09	1,50	47,34	44,71	37,63	47,92
269_B	269	191344,57	443073,09	4,50	47,70	45,07	37,99	48,28
269_C	269	191344,57	443073,09	7,50	47,64	45,01	37,94	48,23
269_D	269	191344,57	443073,09	10,50	47,51	44,89	37,81	48,10
27_B	27	191192,74	443139,08	4,50	15,56	13,15	6,19	16,31
27_C	27	191192,74	443139,08	7,50	19,36	17,00	10,06	20,14
270_D	270	191339,64	443079,86	10,50	23,41	20,87	13,84	24,06
271_D	271	191342,42	443085,41	10,50	24,12	21,56	14,51	24,75
272_D	272	191352,67	443083,17	10,50	30,03	27,42	20,36	30,63
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	34,47	31,84	24,77	35,06
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	34,83	32,21	25,14	35,42
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	35,07	32,45	25,37	35,66
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	34,91	32,30	25,23	35,51
274_B	274	191351,43	443110,63	4,50	24,26	21,69	14,63	24,88
274_C	274	191351,43	443110,63	7,50	25,90	23,32	16,26	26,52
274_D	274	191351,43	443110,63	10,50	27,52	24,94	17,88	28,14
274_E	274	191351,43	443110,63	13,50	29,90	27,31	20,25	30,51
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	18,66	16,07	9,02	19,28
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	19,22	16,64	9,58	19,84
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	19,96	17,37	10,31	20,57
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	22,13	19,57	12,53	22,77
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	40,33	37,70	30,62	40,91
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	39,66	37,03	29,94	40,24
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	39,57	36,94	29,86	40,15
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	39,44	36,81	29,73	40,02
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	39,13	36,50	29,42	39,71
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	51,52	48,89	41,81	52,10
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	51,26	48,63	41,55	51,84
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	50,90	48,27	41,20	51,49
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	50,48	47,85	40,78	51,07
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	49,97	47,34	40,26	50,55
279_F	279	191372,52	443099,90	16,50	33,36	30,81	23,77	34,00
28_B	28	191168,79	443124,12	4,50	9,12	6,64	-0,36	9,81
28_C	28	191168,79	443124,12	7,50	9,29	6,82	-0,18	9,99
280_B	280	191366,44	443096,36	4,50	19,57	17,00	9,95	20,20
280_C	280	191366,44	443096,36	7,50	20,45	17,88	10,83	21,08
280_D	280	191366,44	443096,36	10,50	21,89	19,32	12,27	22,52
280_E	280	191366,44	443096,36	13,50	23,49	20,91	13,86	24,11
281_B	281	191376,88	443090,98	4,50	51,79	49,16	42,07	52,37
281_C	281	191376,88	443090,98	7,50	51,54	48,92	41,83	52,13
281_D	281	191376,88	443090,98	10,50	51,20	48,57	41,49	51,78
281_E	281	191376,88	443090,98	13,50	50,78	48,16	41,08	51,37
282_D	282	191366,50	443089,34	10,50	38,67	36,06	28,99	39,27
282_E	282	191366,50	443089,34	13,50	44,39	41,76	34,68	44,97
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	29,08	26,46	19,39	29,67
284_C	284	191303,08	443127,19	7,50	22,77	20,20	13,15	23,40
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	13,88	11,34	4,31	14,53
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	14,99	12,44	5,42	15,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	286	191309,40	443144,72	1,50	12,99	10,46	3,43	13,65
286_B	286	191309,40	443144,72	4,50	13,79	11,24	4,21	14,44
286_C	286	191309,40	443144,72	7,50	15,39	12,83	5,79	16,03
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	29,45	26,84	19,76	30,05
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	30,25	27,63	20,55	30,84
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	31,25	28,63	21,55	31,84
288_A	288	191260,70	443124,83	1,50	19,38	16,85	9,82	20,04
288_B	288	191260,70	443124,83	4,50	19,86	17,32	10,28	20,51
289_A	289	191246,77	443131,99	1,50	12,72	10,19	3,16	13,38
289_B	289	191246,77	443131,99	4,50	13,93	11,37	4,33	14,57
29_A	29	191175,19	443115,54	1,50	20,07	17,66	10,69	20,81
29_B	29	191175,19	443115,54	4,50	19,54	17,12	10,14	20,28
29_C	29	191175,19	443115,54	7,50	17,23	14,71	7,69	17,90
290_A	290	191316,95	443120,11	19,50	33,18	30,56	23,49	33,77
290_B	290	191316,95	443120,11	22,50	34,21	31,59	24,51	34,80
290_C	290	191316,95	443120,11	25,50	35,03	32,42	25,35	35,63
290_D	290	191316,95	443120,11	28,50	35,51	32,90	25,84	36,11
290_E	290	191316,95	443120,11	31,50	35,91	33,31	26,24	36,51
290_F	290	191316,95	443120,11	34,50	36,03	33,43	26,36	36,63
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	6,89	4,29	-2,77	7,50
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	9,12	6,52	-0,55	9,72
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	12,04	9,43	2,36	12,64
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	13,01	10,40	3,34	13,61
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	13,07	10,47	3,41	13,68
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	13,40	10,80	3,74	14,01
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	23,69	21,08	14,02	24,29
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	25,53	22,91	15,83	26,12
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	26,70	24,08	17,00	27,29
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	27,21	24,58	17,51	27,80
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	27,87	25,25	18,17	28,46
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	28,21	25,59	18,52	28,80
293_A	293	191333,42	443122,51	19,50	33,51	30,90	23,83	34,11
293_B	293	191333,42	443122,51	22,50	34,31	31,69	24,62	34,90
293_C	293	191333,42	443122,51	25,50	35,18	32,57	25,50	35,78
293_D	293	191333,42	443122,51	28,50	35,66	33,05	25,99	36,26
293_E	293	191333,42	443122,51	31,50	35,80	33,19	26,13	36,40
293_F	293	191333,42	443122,51	34,50	33,34	30,76	23,71	33,96
298_A	298	191142,87	443139,02	19,50	--	--	--	--
298_B	298	191142,87	443139,02	22,50	--	--	--	--
298_C	298	191142,87	443139,02	25,50	--	--	--	--
298_D	298	191142,87	443139,02	28,50	--	--	--	--
299_A	299	191157,69	443143,58	19,50	16,78	14,19	7,13	17,39
299_B	299	191157,69	443143,58	22,50	17,92	15,33	8,27	18,53
299_C	299	191157,69	443143,58	25,50	19,68	17,09	10,02	20,29
299_D	299	191157,69	443143,58	28,50	21,41	18,80	11,73	22,01
30_A	30	191169,74	443118,16	1,50	10,03	7,51	0,50	10,70
30_B	30	191169,74	443118,16	4,50	9,48	6,97	-0,04	10,15
30_C	30	191169,74	443118,16	7,50	9,80	7,30	0,30	10,48
300_A	300	191158,48	443130,95	19,50	21,24	18,73	11,71	21,91
300_B	300	191158,48	443130,95	22,50	22,83	20,34	13,34	23,52
300_C	300	191158,48	443130,95	25,50	23,96	21,45	14,44	24,63
300_D	300	191158,48	443130,95	28,50	24,81	22,30	15,28	25,48
301_A	301	191150,42	443121,09	19,50	23,04	20,47	13,42	23,67
301_B	301	191150,42	443121,09	22,50	24,01	21,45	14,40	24,64
301_C	301	191150,42	443121,09	25,50	24,75	22,21	15,17	25,40
301_D	301	191150,42	443121,09	28,50	25,30	22,75	15,72	25,95
302_A	302	191141,19	443123,37	19,50	9,14	6,75	-0,20	9,90
302_B	302	191141,19	443123,37	22,50	9,82	7,44	0,50	10,59
302_C	302	191141,19	443123,37	25,50	10,95	8,59	1,64	11,73
302_D	302	191141,19	443123,37	28,50	12,37	10,01	3,08	13,16
303_A	303	191297,81	443044,11	19,50	41,15	38,53	31,46	41,74
303_B	303	191297,81	443044,11	22,50	41,34	38,70	31,62	41,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_C	303	191297,81	443044,11	25,50	42,01	39,39	32,31	42,60
303_D	303	191297,81	443044,11	28,50	42,29	39,65	32,57	42,87
304_A	304	191302,36	443038,28	19,50	44,50	41,89	34,82	45,10
304_B	304	191302,36	443038,28	22,50	44,86	42,24	35,16	45,45
304_C	304	191302,36	443038,28	25,50	44,96	42,33	35,25	45,54
304_D	304	191302,36	443038,28	28,50	45,00	42,37	35,30	45,59
305_A	305	191298,79	443030,68	19,50	48,65	46,11	39,07	49,30
305_B	305	191298,79	443030,68	22,50	48,40	45,86	38,82	49,05
305_C	305	191298,79	443030,68	25,50	48,12	45,58	38,54	48,77
305_D	305	191298,79	443030,68	28,50	47,84	45,30	38,26	48,49
306_A	306	191290,72	443028,83	19,50	43,56	41,24	34,32	44,37
306_B	306	191290,72	443028,83	22,50	43,22	40,89	33,97	44,03
306_C	306	191290,72	443028,83	25,50	42,94	40,62	33,70	43,75
306_D	306	191290,72	443028,83	28,50	42,67	40,34	33,43	43,48
307_A	307	191286,04	443034,46	19,50	41,23	38,91	31,98	42,04
307_B	307	191286,04	443034,46	22,50	41,57	39,25	32,33	42,38
307_C	307	191286,04	443034,46	25,50	41,39	39,07	32,14	42,20
307_D	307	191286,04	443034,46	28,50	41,20	38,88	31,95	42,01
308_A	308	191282,20	443039,06	19,50	38,53	36,20	29,28	39,34
308_B	308	191282,20	443039,06	22,50	39,25	36,92	30,00	40,06
308_C	308	191282,20	443039,06	25,50	39,96	37,64	30,72	40,77
308_D	308	191282,20	443039,06	28,50	40,01	37,69	30,77	40,82
309_A	309	191278,82	443043,14	19,50	36,73	34,41	27,49	37,54
309_B	309	191278,82	443043,14	22,50	37,26	34,93	28,01	38,07
309_C	309	191278,82	443043,14	25,50	37,99	35,66	28,74	38,80
309_D	309	191278,82	443043,14	28,50	38,50	36,18	29,25	39,31
31_B	31	191173,12	443127,35	4,50	9,51	7,03	0,03	10,20
31_C	31	191173,12	443127,35	7,50	9,76	7,29	0,29	10,46
310_A	310	191279,88	443047,91	19,50	24,51	22,12	15,16	25,27
310_B	310	191279,88	443047,91	22,50	20,35	17,76	10,70	20,96
310_C	310	191279,88	443047,91	25,50	18,97	16,38	9,33	19,59
310_D	310	191279,88	443047,91	28,50	12,12	9,64	2,65	12,82
311_A	311	191285,65	443052,70	19,50	22,37	19,93	12,95	23,09
311_B	311	191285,65	443052,70	22,50	20,45	17,85	10,78	21,05
311_C	311	191285,65	443052,70	25,50	17,57	14,98	7,92	18,18
311_D	311	191285,65	443052,70	28,50	11,08	8,55	1,52	11,74
312_A	312	191292,05	443051,04	19,50	37,47	34,85	27,77	38,06
312_B	312	191292,05	443051,04	22,50	38,60	35,98	28,90	39,19
312_C	312	191292,05	443051,04	25,50	36,05	33,43	26,35	36,64
312_D	312	191292,05	443051,04	28,50	37,66	35,02	27,93	38,24
313_A	313	191203,36	443080,40	19,50	28,09	25,53	18,48	28,72
314_A	314	191208,64	443075,43	19,50	27,73	25,16	18,12	28,36
315_A	315	191205,74	443067,72	19,50	25,71	23,18	16,16	26,37
316_A	316	191196,81	443065,68	19,50	25,11	22,79	15,87	25,92
317_A	317	191191,54	443070,66	19,50	24,54	22,22	15,30	25,35
318_A	318	191187,45	443074,51	19,50	24,12	21,80	14,88	24,93
319_A	319	191190,19	443082,50	19,50	9,65	7,09	0,05	10,29
32_A	32	191179,52	443118,77	1,50	19,23	16,79	9,81	19,95
32_B	32	191179,52	443118,77	4,50	18,77	16,32	9,33	19,49
32_C	32	191179,52	443118,77	7,50	17,40	14,88	7,86	18,07
320_A	320	191197,94	443085,66	19,50	25,79	23,25	16,22	26,44
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	23,23	20,68	13,63	23,87
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	25,95	23,36	16,31	26,57
322_A	322	191382,92	443112,44	19,50	38,90	36,28	29,19	39,49
322_B	322	191382,92	443112,44	22,50	38,68	36,05	28,96	39,26
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	49,57	46,94	39,86	50,15
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	49,19	46,56	39,49	49,78
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	35,57	32,99	25,94	36,19
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	39,51	36,89	29,82	40,10
33_B	33	191177,45	443130,58	4,50	9,64	7,16	0,15	10,33
33_C	33	191177,45	443130,58	7,50	9,88	7,40	0,40	10,57
34_A	34	191183,85	443122,00	1,50	17,25	14,73	7,71	17,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	34	191183,85	443122,00	4,50	17,11	14,59	7,57	17,78
34_C	34	191183,85	443122,00	7,50	17,67	15,16	8,14	18,34
35_B	35	191182,00	443133,97	4,50	9,53	7,04	0,04	10,22
35_C	35	191182,00	443133,97	7,50	9,70	7,22	0,21	10,39
36_A	36	191188,71	443132,32	1,50	15,86	13,30	6,26	16,50
36_B	36	191188,71	443132,32	4,50	15,50	12,93	5,88	16,13
36_C	36	191188,71	443132,32	7,50	16,01	13,44	6,39	16,64
37_A	37	191189,45	443126,18	1,50	17,65	15,14	8,12	18,32
37_B	37	191189,45	443126,18	4,50	17,50	14,97	7,96	18,16
37_C	37	191189,45	443126,18	7,50	18,16	15,65	8,64	18,83
38_B	38	191306,70	443104,14	4,50	18,85	16,27	9,22	19,47
38_C	38	191306,70	443104,14	7,50	20,02	17,44	10,39	20,64
39_A	39	191301,88	443094,59	1,50	35,82	33,20	26,12	36,41
39_B	39	191301,88	443094,59	4,50	37,18	34,56	27,49	37,77
39_C	39	191301,88	443094,59	7,50	37,92	35,30	28,22	38,51
40_B	40	191311,52	443101,71	4,50	18,84	16,26	9,21	19,46
40_C	40	191311,52	443101,71	7,50	19,86	17,28	10,21	20,48
40_D	40	191311,52	443101,71	10,50	20,68	18,10	11,03	21,30
41_A	41	191306,70	443092,16	1,50	36,40	33,78	26,70	36,99
41_B	41	191306,70	443092,16	4,50	37,94	35,32	28,25	38,53
41_C	41	191306,70	443092,16	7,50	38,48	35,86	28,79	39,07
41_D	41	191306,70	443092,16	10,50	38,51	35,89	28,81	39,10
42_D	42	191306,61	443098,20	10,50	19,81	17,22	10,16	20,42
43_B	43	191316,34	443099,27	4,50	19,46	16,88	9,83	20,08
43_C	43	191316,34	443099,27	7,50	20,47	17,89	10,83	21,09
43_D	43	191316,34	443099,27	10,50	21,28	18,69	11,64	21,90
44_A	44	191311,52	443089,72	1,50	37,52	34,89	27,82	38,11
44_B	44	191311,52	443089,72	4,50	39,19	36,57	29,49	39,78
44_C	44	191311,52	443089,72	7,50	39,56	36,93	29,85	40,14
44_D	44	191311,52	443089,72	10,50	39,57	36,94	29,86	40,15
45_B	45	191321,16	443096,84	4,50	19,63	17,05	10,00	20,25
45_C	45	191321,16	443096,84	7,50	20,44	17,85	10,80	21,06
45_D	45	191321,16	443096,84	10,50	21,02	18,44	11,38	21,64
46_D	46	191321,25	443090,80	10,50	35,50	32,88	25,79	36,09
47_A	47	191316,34	443087,29	1,50	38,47	35,84	28,76	39,05
47_B	47	191316,34	443087,29	4,50	40,14	37,52	30,44	40,73
47_C	47	191316,34	443087,29	7,50	40,42	37,79	30,72	41,01
47_D	47	191316,34	443087,29	10,50	40,41	37,79	30,71	41,00
48_B	48	191325,98	443094,40	4,50	20,14	17,56	10,50	20,76
48_C	48	191325,98	443094,40	7,50	21,02	18,44	11,38	21,64
49_A	49	191321,16	443084,85	1,50	39,72	37,09	30,01	40,30
49_B	49	191321,16	443084,85	4,50	41,31	38,68	31,60	41,89
49_C	49	191321,16	443084,85	7,50	41,55	38,93	31,85	42,14
50_B	50	191330,80	443091,97	4,50	20,76	18,17	11,12	21,38
50_C	50	191330,80	443091,97	7,50	21,70	19,11	12,06	22,32
51_A	51	191325,98	443082,42	1,50	40,89	38,27	31,19	41,48
51_B	51	191325,98	443082,42	4,50	42,33	39,71	32,63	42,92
51_C	51	191325,98	443082,42	7,50	42,53	39,91	32,83	43,12
52_B	52	191335,62	443089,53	4,50	21,33	18,75	11,69	21,95
52_C	52	191335,62	443089,53	7,50	22,34	19,75	12,70	22,96
53_A	53	191330,80	443079,98	1,50	42,30	39,67	32,60	42,89
53_B	53	191330,80	443079,98	4,50	43,53	40,90	33,83	44,12
53_C	53	191330,80	443079,98	7,50	43,68	41,05	33,98	44,27
54_B	54	191340,44	443087,10	4,50	21,50	18,91	11,86	22,12
54_C	54	191340,44	443087,10	7,50	22,67	20,09	13,03	23,29
55_A	55	191335,62	443077,55	1,50	43,93	41,30	34,21	44,51
55_B	55	191335,62	443077,55	4,50	44,81	42,19	35,11	45,40
55_C	55	191335,62	443077,55	7,50	44,95	42,32	35,24	45,53
56_A	56	191222,92	443058,54	1,50	18,93	16,42	9,39	19,60
56_B	56	191222,92	443058,54	4,50	18,88	16,38	9,37	19,56
56_C	56	191222,92	443058,54	7,50	19,83	17,34	10,33	20,52
56_D	56	191222,92	443058,54	10,50	21,17	18,69	11,69	21,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	57	191214,21	443049,29	1,50	24,89	22,57	15,65	25,70
57_B	57	191214,21	443049,29	4,50	26,11	23,79	16,87	26,92
57_C	57	191214,21	443049,29	7,50	27,36	25,04	18,12	28,17
57_D	57	191214,21	443049,29	10,50	27,37	25,05	18,13	28,18
58_A	58	191218,99	443062,24	1,50	19,36	16,87	9,86	20,05
58_B	58	191218,99	443062,24	4,50	19,59	17,12	10,13	20,29
58_C	58	191218,99	443062,24	7,50	20,94	18,49	11,50	21,66
58_D	58	191218,99	443062,24	10,50	23,44	21,02	14,06	24,18
59_A	59	191210,28	443053,00	1,50	24,29	21,97	15,05	25,10
59_B	59	191210,28	443053,00	4,50	25,42	23,10	16,18	26,23
59_C	59	191210,28	443053,00	7,50	26,60	24,28	17,36	27,41
59_D	59	191210,28	443053,00	10,50	26,82	24,50	17,58	27,63
60_A	60	191215,06	443065,94	1,50	20,05	17,54	10,52	20,72
60_B	60	191215,06	443065,94	4,50	20,79	18,29	11,28	21,47
60_C	60	191215,06	443065,94	7,50	23,17	20,66	13,64	23,84
60_D	60	191215,06	443065,94	10,50	26,68	24,16	17,13	27,34
61_A	61	191206,35	443056,70	1,50	23,73	21,41	14,48	24,54
61_B	61	191206,35	443056,70	4,50	24,78	22,46	15,54	25,59
61_C	61	191206,35	443056,70	7,50	25,89	23,57	16,65	26,70
61_D	61	191206,35	443056,70	10,50	26,31	23,98	17,07	27,12
62_A	62	191211,13	443069,65	1,50	19,97	17,48	10,46	20,65
62_B	62	191211,13	443069,65	4,50	20,66	18,17	11,17	21,35
62_C	62	191211,13	443069,65	7,50	22,57	20,09	13,09	23,26
62_D	62	191211,13	443069,65	10,50	25,79	23,30	16,29	26,48
63_A	63	191202,42	443060,40	1,50	23,20	20,88	13,95	24,01
63_B	63	191202,42	443060,40	4,50	24,19	21,87	14,95	25,00
63_C	63	191202,42	443060,40	7,50	25,24	22,92	16,00	26,05
63_D	63	191202,42	443060,40	10,50	25,82	23,49	16,58	26,63
64_B	64	191208,16	443095,40	4,50	15,19	12,77	5,80	15,93
64_C	64	191208,16	443095,40	7,50	16,70	14,29	7,32	17,44
65_B	65	191205,46	443095,86	4,50	18,81	16,33	9,33	19,50
65_C	65	191205,46	443095,86	7,50	19,84	17,35	10,35	20,53
66_A	66	191203,29	443101,14	1,50	16,95	14,39	7,36	17,59
66_B	66	191203,29	443101,14	4,50	15,55	12,99	5,96	16,19
66_C	66	191203,29	443101,14	7,50	15,64	13,09	6,05	16,28
67_A	67	191210,67	443101,54	1,50	18,24	15,75	8,74	18,93
67_B	67	191210,67	443101,54	4,50	18,45	15,96	8,96	19,14
67_C	67	191210,67	443101,54	7,50	19,26	16,71	9,68	19,91
68_C	68	191212,26	443095,79	7,50	19,61	17,12	10,11	20,30
69_A	69	191246,48	443067,79	1,50	22,40	19,99	13,02	23,14
69_B	69	191246,48	443067,79	4,50	23,42	21,02	14,06	24,17
69_C	69	191246,48	443067,79	7,50	24,65	22,25	15,28	25,40
70_B	70	191239,14	443060,00	4,50	18,04	15,67	8,73	18,82
70_C	70	191239,14	443060,00	7,50	21,35	19,01	12,07	22,15
71_A	71	191242,55	443071,50	1,50	18,81	16,31	9,29	19,49
71_B	71	191242,55	443071,50	4,50	19,47	16,96	9,94	20,14
71_C	71	191242,55	443071,50	7,50	20,92	18,43	11,43	21,61
72_B	72	191235,21	443063,71	4,50	18,16	15,79	8,84	18,93
72_C	72	191235,21	443063,71	7,50	21,15	18,80	11,86	21,94
73_A	73	191238,62	443075,20	1,50	18,42	15,92	8,91	19,10
73_B	73	191238,62	443075,20	4,50	18,76	16,25	9,22	19,43
73_C	73	191238,62	443075,20	7,50	19,90	17,39	10,37	20,57
74_B	74	191231,28	443067,41	4,50	17,63	15,27	8,33	18,41
74_C	74	191231,28	443067,41	7,50	20,58	18,24	11,30	21,38
75_A	75	191234,69	443078,90	1,50	18,32	15,82	8,81	19,00
75_B	75	191234,69	443078,90	4,50	18,47	15,95	8,94	19,14
75_C	75	191234,69	443078,90	7,50	19,49	16,98	9,96	20,16
75_D	75	191234,69	443078,90	10,50	20,63	18,12	11,09	21,30
76_D	76	191233,06	443073,09	10,50	26,16	23,71	16,72	26,88
77_B	77	191227,35	443071,12	4,50	17,00	14,60	7,63	17,75
77_C	77	191227,35	443071,12	7,50	19,60	17,22	10,27	20,37
77_D	77	191227,35	443071,12	10,50	20,88	18,49	11,54	21,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Badhuisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A	78	191230,76	443082,61	1,50	18,16	15,65	8,64	18,83
78_B	78	191230,76	443082,61	4,50	18,22	15,70	8,68	18,89
78_C	78	191230,76	443082,61	7,50	19,15	16,63	9,61	19,82
78_D	78	191230,76	443082,61	10,50	20,27	17,75	10,73	20,94
79_B	79	191223,42	443074,82	4,50	17,05	14,63	7,66	17,79
79_C	79	191223,42	443074,82	7,50	19,41	17,01	10,05	20,16
79_D	79	191223,42	443074,82	10,50	21,03	18,61	11,64	21,77
80_C	80	191225,05	443080,63	7,50	12,88	10,46	3,49	13,62
80_D	80	191225,05	443080,63	10,50	11,69	9,30	2,35	12,45
81_A	81	191226,83	443086,31	1,50	18,08	15,57	8,56	18,75
81_B	81	191226,83	443086,31	4,50	18,11	15,59	8,57	18,78
82_B	82	191219,49	443078,52	4,50	16,67	14,27	7,31	17,42
83_A	83	191222,90	443090,01	1,50	18,20	15,70	8,68	18,88
83_B	83	191222,90	443090,01	4,50	18,18	15,68	8,67	18,86
84_B	84	191215,56	443082,23	4,50	16,80	14,39	7,43	17,55
85_A	85	191197,67	443095,17	1,50	12,81	10,34	3,34	13,51
85_B	85	191197,67	443095,17	4,50	11,22	8,79	1,80	11,95
85_C	85	191197,67	443095,17	7,50	11,35	8,92	1,95	12,08
86_B	86	191205,09	443088,18	4,50	19,31	16,83	9,82	20,00
86_C	86	191205,09	443088,18	7,50	20,07	17,57	10,56	20,75
87_A	87	191251,03	443063,51	1,50	22,95	20,55	13,58	23,70
87_B	87	191251,03	443063,51	4,50	24,11	21,70	14,75	24,86
87_C	87	191251,03	443063,51	7,50	25,29	22,89	15,93	26,04
88_A	88	191250,02	443057,11	1,50	32,57	30,16	23,19	33,31
88_B	88	191250,02	443057,11	4,50	34,05	31,64	24,68	34,80
88_C	88	191250,02	443057,11	7,50	34,54	32,15	25,20	35,30
89_C	89	191243,69	443055,72	7,50	21,35	19,02	12,10	22,16
90_A	90	191313,51	443074,89	1,50	39,14	36,52	29,44	39,73
90_B	90	191313,51	443074,89	4,50	40,86	38,23	31,16	41,45
90_C	90	191313,51	443074,89	7,50	40,99	38,36	31,28	41,57
91_B	91	191307,51	443066,03	4,50	24,54	21,99	14,94	25,18
91_C	91	191307,51	443066,03	7,50	26,36	23,81	16,77	27,00
92_A	92	191309,04	443077,91	1,50	37,97	35,35	28,27	38,56
92_B	92	191309,04	443077,91	4,50	39,78	37,16	30,08	40,37
92_C	92	191309,04	443077,91	7,50	39,96	37,34	30,25	40,55
93_B	93	191303,04	443069,05	4,50	23,91	21,35	14,31	24,55
93_C	93	191303,04	443069,05	7,50	25,61	23,05	16,01	26,25
94_A	94	191304,57	443080,94	1,50	36,81	34,18	27,10	37,39
94_B	94	191304,57	443080,94	4,50	38,56	35,94	28,86	39,15
94_C	94	191304,57	443080,94	7,50	38,88	36,25	29,17	39,46
95_B	95	191298,57	443072,08	4,50	23,51	20,96	13,92	24,15
95_C	95	191298,57	443072,08	7,50	25,11	22,55	15,50	25,74
96_A	96	191300,10	443083,97	1,50	36,06	33,43	26,35	36,64
96_B	96	191300,10	443083,97	4,50	37,64	35,02	27,94	38,23
96_C	96	191300,10	443083,97	7,50	38,20	35,58	28,49	38,79
97_B	97	191294,10	443075,11	4,50	22,94	20,40	13,36	23,59
97_C	97	191294,10	443075,11	7,50	24,43	21,88	14,84	25,07
98_A	98	191295,62	443087,00	1,50	35,27	32,64	25,57	35,86
98_B	98	191295,62	443087,00	4,50	36,73	34,11	27,03	37,32
98_C	98	191295,62	443087,00	7,50	37,47	34,85	27,77	38,06
99_B	99	191289,63	443078,14	4,50	22,33	19,79	12,75	22,98
99_C	99	191289,63	443078,14	7,50	23,81	21,26	14,22	24,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_C	100	191290,31	443084,14	7,50	23,66	21,35	14,44	24,48
10001_A	10001	191244,16	443039,12	4,50	44,13	41,79	34,88	44,94
10002_A	10002	191250,23	443045,41	4,50	41,15	38,83	31,90	41,96
10003_A	10003	191258,26	443046,02	4,50	28,61	26,31	19,41	29,44
10004_A	10004	191271,22	443033,74	4,50	30,67	28,37	21,46	31,50
10005_A	10005	191286,00	443019,64	4,50	29,26	26,96	20,05	30,09
10006_A	10006	191286,19	443012,36	4,50	42,40	40,10	33,19	43,23
10007_A	10007	191278,53	443005,23	4,50	44,81	42,51	35,60	45,64
10008_A	10008	191270,87	443005,28	4,50	49,34	47,02	40,10	50,15
10009_A	10009	191264,06	443011,76	4,50	49,41	47,08	40,16	50,22
10010_A	10010	191257,47	443018,09	4,50	49,44	47,10	40,19	50,25
10011_A	10011	191249,75	443023,72	4,50	49,88	47,54	40,63	50,69
10012_A	10012	191244,33	443031,54	4,50	48,97	46,64	39,72	49,78
101_A	101	191291,15	443090,02	1,50	19,10	16,81	9,91	19,94
101_B	101	191291,15	443090,02	4,50	19,45	17,16	10,25	20,28
102_B	102	191285,15	443081,16	4,50	23,21	20,91	14,00	24,04
103_A	103	191286,68	443093,05	1,50	18,77	16,48	9,58	19,61
103_B	103	191286,68	443093,05	4,50	19,26	16,97	10,06	20,09
104_B	104	191280,68	443084,19	4,50	23,02	20,72	13,80	23,85
105_A	105	191319,64	443043,61	1,50	32,93	30,63	23,72	33,76
105_B	105	191319,64	443043,61	4,50	34,24	31,94	25,03	35,07
105_C	105	191319,64	443043,61	7,50	35,67	33,37	26,46	36,50
106_B	106	191312,81	443051,85	4,50	20,58	18,28	11,38	21,41
106_C	106	191312,81	443051,85	7,50	21,62	19,33	12,42	22,45
107_A	107	191315,49	443040,16	1,50	33,67	31,37	24,46	34,50
107_B	107	191315,49	443040,16	4,50	35,07	32,77	25,86	35,90
107_C	107	191315,49	443040,16	7,50	36,39	34,09	27,18	37,22
108_B	108	191308,65	443048,40	4,50	20,92	18,62	11,71	21,75
108_C	108	191308,65	443048,40	7,50	22,15	19,85	12,95	22,98
109_A	109	191311,33	443036,72	1,50	34,38	32,08	25,17	35,21
109_B	109	191311,33	443036,72	4,50	35,86	33,56	26,65	36,69
109_C	109	191311,33	443036,72	7,50	37,06	34,76	27,85	37,89
110_B	110	191304,50	443044,95	4,50	20,31	18,00	11,10	21,14
110_C	110	191304,50	443044,95	7,50	21,29	18,99	12,08	22,12
111_A	111	191275,26	443047,45	1,50	30,94	28,64	21,73	31,77
111_B	111	191275,26	443047,45	4,50	32,01	29,70	22,80	32,84
111_C	111	191275,26	443047,45	7,50	34,50	32,20	25,29	35,33
112_B	112	191283,49	443054,28	4,50	20,05	17,75	10,84	20,88
112_C	112	191283,49	443054,28	7,50	21,31	19,01	12,10	22,14
113_A	113	191271,81	443051,60	1,50	30,29	27,99	21,08	31,12
113_B	113	191271,81	443051,60	4,50	31,43	29,13	22,22	32,26
113_C	113	191271,81	443051,60	7,50	34,08	31,78	24,87	34,91
114_B	114	191280,04	443058,44	4,50	20,77	18,48	11,57	21,60
114_C	114	191280,04	443058,44	7,50	22,17	19,87	12,96	23,00
115_A	115	191268,36	443055,76	1,50	32,44	30,13	23,22	33,26
115_B	115	191268,36	443055,76	4,50	33,87	31,55	24,64	34,69
115_C	115	191268,36	443055,76	7,50	35,34	33,02	26,11	36,16
116_B	116	191276,59	443062,59	4,50	21,18	18,89	11,98	22,01
116_C	116	191276,59	443062,59	7,50	21,96	19,67	12,76	22,79
117_A	117	191264,91	443059,91	1,50	34,19	31,87	24,95	35,00
117_B	117	191264,91	443059,91	4,50	35,88	33,55	26,64	36,69
117_C	117	191264,91	443059,91	7,50	36,60	34,28	27,36	37,41
118_B	118	191273,14	443066,75	4,50	20,97	18,67	11,76	21,80
118_C	118	191273,14	443066,75	7,50	21,02	18,73	11,82	21,85
119_A	119	191261,46	443064,07	1,50	35,65	33,32	26,40	36,46
119_B	119	191261,46	443064,07	4,50	37,51	35,18	28,26	38,32
119_C	119	191261,46	443064,07	7,50	37,89	35,56	28,65	38,70
120_B	120	191269,69	443070,90	4,50	20,90	18,60	11,70	21,73
120_C	120	191269,69	443070,90	7,50	20,75	18,46	11,55	21,58
128_A	128	191247,35	443098,40	1,50	18,42	16,11	9,21	19,25
128_B	128	191247,35	443098,40	4,50	19,28	16,98	10,07	20,11
129_A	129	191240,78	443094,88	1,50	24,70	22,42	15,51	25,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	129	191240,78	443094,88	4,50	25,86	23,58	16,67	26,70
130_A	130	191233,88	443098,36	1,50	26,68	24,40	17,49	27,52
130_B	130	191233,88	443098,36	4,50	27,77	25,49	18,58	28,61
131_A	131	191251,66	443106,94	1,50	18,32	16,03	9,12	19,15
131_B	131	191251,66	443106,94	4,50	18,94	16,65	9,74	19,77
132_A	132	191258,10	443119,68	1,50	18,73	16,44	9,53	19,56
132_B	132	191258,10	443119,68	4,50	19,10	16,81	9,90	19,93
133_A	133	191244,12	443126,74	1,50	20,65	18,37	11,46	21,49
133_B	133	191244,12	443126,74	4,50	23,06	20,78	13,87	23,90
134_A	134	191240,89	443120,34	1,50	20,51	18,24	11,33	21,36
134_B	134	191240,89	443120,34	4,50	23,23	20,95	14,05	24,07
135_A	135	191254,87	443113,28	1,50	18,55	16,26	9,35	19,38
135_B	135	191254,87	443113,28	4,50	19,05	16,76	9,85	19,88
136_B	136	191354,04	443086,07	4,50	16,78	14,48	7,58	17,61
136_C	136	191354,04	443086,07	7,50	17,69	15,39	8,48	18,52
137_A	137	191364,38	443080,76	1,50	27,54	25,23	18,32	28,36
137_B	137	191364,38	443080,76	4,50	28,44	26,14	19,22	29,27
137_C	137	191364,38	443080,76	7,50	29,33	27,03	20,12	30,16
147_B	147	191238,39	443055,45	4,50	23,95	21,65	14,74	24,78
149_B	149	191316,95	443120,11	4,50	20,73	18,44	11,53	21,56
149_C	149	191316,95	443120,11	7,50	21,61	19,31	12,41	22,44
149_D	149	191316,95	443120,11	10,50	22,95	20,65	13,74	23,78
149_E	149	191316,95	443120,11	13,50	25,22	22,92	16,01	26,05
149_F	149	191316,95	443120,11	16,50	26,65	24,36	17,45	27,48
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	19,65	17,37	10,46	20,49
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	21,34	19,06	12,16	22,18
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	25,19	22,91	16,01	26,03
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	14,79	12,50	5,60	15,63
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	12,18	9,89	2,99	13,02
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	9,75	7,45	0,55	10,58
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	20,17	17,88	10,97	21,00
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	21,37	19,08	12,17	22,20
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	22,86	20,57	13,66	23,69
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	24,79	22,50	15,59	25,62
153_B	153	191306,82	443121,27	4,50	19,01	16,72	9,82	19,85
154_A	154	191299,58	443124,95	1,50	16,78	14,49	7,59	17,62
154_B	154	191299,58	443124,95	4,50	17,24	14,95	8,05	18,08
159_A	159	191204,89	443142,98	1,50	17,86	15,58	8,67	18,70
159_B	159	191204,89	443142,98	4,50	18,32	16,04	9,13	19,16
159_C	159	191204,89	443142,98	7,50	15,51	13,24	6,33	16,36
160_A	160	191203,89	443136,93	1,50	35,85	33,58	26,68	36,70
160_B	160	191203,89	443136,93	4,50	37,37	35,10	28,20	38,22
160_C	160	191203,89	443136,93	7,50	37,87	35,59	28,69	38,71
161_B	161	191197,16	443135,57	4,50	35,75	33,48	26,58	36,60
161_C	161	191197,16	443135,57	7,50	36,79	34,52	27,61	37,64
162_B	162	191183,84	443160,15	4,50	18,37	16,08	9,17	19,20
162_C	162	191183,84	443160,15	7,50	15,95	13,67	6,76	16,79
163_B	163	191177,10	443151,84	4,50	23,42	21,14	14,24	24,26
163_C	163	191177,10	443151,84	7,50	25,36	23,09	16,18	26,21
164_A	164	191160,44	443160,56	1,50	36,28	34,01	27,10	37,13
164_B	164	191160,44	443160,56	4,50	38,06	35,78	28,87	38,90
164_C	164	191160,44	443160,56	7,50	38,43	36,16	29,25	39,28
164_D	164	191160,44	443160,56	10,50	38,45	36,18	29,28	39,30
164_E	164	191160,44	443160,56	13,50	38,46	36,19	29,28	39,31
165_A	165	191176,42	443166,55	1,50	16,67	14,39	7,48	17,51
165_B	165	191176,42	443166,55	4,50	17,18	14,89	7,98	18,01
165_C	165	191176,42	443166,55	7,50	15,06	12,78	5,87	15,90
165_D	165	191176,42	443166,55	10,50	16,42	14,14	7,23	17,26
165_E	165	191176,42	443166,55	13,50	17,70	15,42	8,52	18,54
166_B	166	191173,54	443149,42	4,50	23,44	21,16	14,26	24,28
166_C	166	191173,54	443149,42	7,50	25,20	22,92	16,02	26,04
166_D	166	191173,54	443149,42	10,50	26,42	24,15	17,25	27,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
166_E	166	191173,54	443149,42	13,50	31,18	28,90	21,99	32,02
167_A	167	191142,87	443139,02	1,50	42,51	40,24	33,33	43,36
167_B	167	191142,87	443139,02	4,50	43,47	41,20	34,29	44,32
167_C	167	191142,87	443139,02	7,50	43,55	41,27	34,36	44,39
167_D	167	191142,87	443139,02	10,50	43,56	41,29	34,38	44,41
167_E	167	191142,87	443139,02	13,50	43,74	41,46	34,55	44,58
167_F	167	191142,87	443139,02	16,50	43,46	41,19	34,28	44,31
168_F	168	191157,69	443143,58	16,50	20,48	18,19	11,29	21,32
169_B	169	191158,48	443130,95	4,50	23,41	21,13	14,23	24,25
169_C	169	191158,48	443130,95	7,50	25,15	22,87	15,97	25,99
169_D	169	191158,48	443130,95	10,50	27,04	24,76	17,86	27,88
169_E	169	191158,48	443130,95	13,50	28,31	26,03	19,13	29,15
169_F	169	191158,48	443130,95	16,50	33,09	30,81	23,90	33,93
170_F	170	191150,42	443121,09	16,50	36,79	34,50	27,59	37,62
171_F	171	191141,19	443123,37	16,50	37,72	35,44	28,53	38,56
172_B	172	191325,64	443066,58	4,50	19,28	16,99	10,08	20,11
172_C	172	191325,64	443066,58	7,50	20,17	17,88	10,97	21,00
172_D	172	191325,64	443066,58	10,50	19,28	16,99	10,08	20,11
172_E	172	191325,64	443066,58	13,50	17,69	15,41	8,50	18,53
173_A	173	191333,02	443061,59	1,50	19,15	16,86	9,96	19,99
173_B	173	191333,02	443061,59	4,50	18,89	16,61	9,70	19,73
173_C	173	191333,02	443061,59	7,50	20,04	17,75	10,85	20,88
173_D	173	191333,02	443061,59	10,50	20,90	18,61	11,70	21,73
173_E	173	191333,02	443061,59	13,50	18,66	16,37	9,47	19,50
174_A	174	191329,62	443051,90	1,50	31,78	29,48	22,56	32,61
174_B	174	191329,62	443051,90	4,50	32,89	30,59	23,68	33,72
174_C	174	191329,62	443051,90	7,50	34,07	31,76	24,85	34,89
174_D	174	191329,62	443051,90	10,50	34,86	32,55	25,64	35,68
174_E	174	191329,62	443051,90	13,50	34,94	32,64	25,73	35,77
175_D	175	191318,21	443049,41	10,50	32,79	30,49	23,58	33,62
175_E	175	191318,21	443049,41	13,50	35,13	32,83	25,92	35,96
176_B	176	191316,05	443054,58	4,50	20,28	17,98	11,07	21,11
176_C	176	191316,05	443054,58	7,50	21,17	18,86	11,96	22,00
176_D	176	191316,05	443054,58	10,50	22,10	19,79	12,89	22,93
176_E	176	191316,05	443054,58	13,50	23,45	21,15	14,24	24,28
177_B	177	191313,47	443059,97	4,50	21,75	19,45	12,55	22,58
177_C	177	191313,47	443059,97	7,50	24,40	22,09	15,18	25,22
177_D	177	191313,47	443059,97	10,50	27,20	24,89	17,99	28,03
177_E	177	191313,47	443059,97	13,50	30,17	27,88	20,97	31,00
178_D	178	191312,61	443069,03	10,50	23,59	21,27	14,36	24,41
178_E	178	191312,61	443069,03	13,50	25,17	22,86	15,95	25,99
179_A	179	191319,20	443071,02	1,50	19,43	17,14	10,24	20,27
179_B	179	191319,20	443071,02	4,50	19,07	16,79	9,88	19,91
179_C	179	191319,20	443071,02	7,50	20,14	17,84	10,94	20,97
179_D	179	191319,20	443071,02	10,50	19,17	16,87	9,96	20,00
179_E	179	191319,20	443071,02	13,50	19,21	16,91	10,00	20,04
18_B	18	191359,05	443090,24	4,50	17,12	14,82	7,92	17,95
18_C	18	191359,05	443090,24	7,50	17,98	15,69	8,78	18,81
180_B	180	191297,81	443044,11	4,50	19,81	17,52	10,61	20,64
180_C	180	191297,81	443044,11	7,50	21,90	19,60	12,70	22,73
180_D	180	191297,81	443044,11	10,50	25,11	22,82	15,91	25,94
180_E	180	191297,81	443044,11	13,50	28,17	25,88	18,97	29,00
180_F	180	191297,81	443044,11	16,50	29,40	27,10	20,20	30,23
181_E	181	191302,36	443038,28	13,50	26,59	24,29	17,38	27,42
181_F	181	191302,36	443038,28	16,50	27,89	25,59	18,68	28,72
182_E	182	191298,79	443030,68	13,50	37,71	35,41	28,50	38,54
182_F	182	191298,79	443030,68	16,50	39,31	37,01	30,10	40,14
183_A	183	191290,72	443028,83	1,50	35,22	32,92	26,02	36,05
183_B	183	191290,72	443028,83	4,50	36,70	34,40	27,49	37,53
183_C	183	191290,72	443028,83	7,50	38,27	35,98	29,07	39,10
183_D	183	191290,72	443028,83	10,50	39,81	37,51	30,60	40,64
183_E	183	191290,72	443028,83	13,50	40,60	38,30	31,39	41,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_F	183	191290,72	443028,83	16,50	41,82	39,51	32,59	42,64
184_B	184	191286,13	443034,38	4,50	34,58	32,28	25,37	35,41
184_C	184	191286,13	443034,38	7,50	36,67	34,37	27,46	37,50
184_D	184	191286,13	443034,38	10,50	38,83	36,53	29,61	39,66
184_E	184	191286,13	443034,38	13,50	40,02	37,72	30,81	40,85
184_F	184	191286,13	443034,38	16,50	41,46	39,15	32,23	42,28
185_A	185	191282,20	443039,06	1,50	32,65	30,35	23,44	33,48
185_B	185	191282,20	443039,06	4,50	33,66	31,36	24,45	34,49
185_C	185	191282,20	443039,06	7,50	35,75	33,45	26,54	36,58
185_D	185	191282,20	443039,06	10,50	38,20	35,89	28,99	39,03
185_E	185	191282,20	443039,06	13,50	39,51	37,20	30,29	40,33
185_F	185	191282,20	443039,06	16,50	41,11	38,79	31,88	41,93
186_A	186	191278,82	443043,14	1,50	31,97	29,67	22,76	32,80
186_B	186	191278,82	443043,14	4,50	32,95	30,65	23,74	33,78
186_C	186	191278,82	443043,14	7,50	35,13	32,83	25,91	35,96
186_D	186	191278,82	443043,14	10,50	37,55	35,25	28,34	38,38
186_E	186	191278,82	443043,14	13,50	39,12	36,81	29,89	39,94
186_F	186	191278,82	443043,14	16,50	40,87	38,55	31,64	41,69
187_D	187	191279,88	443047,91	10,50	32,79	30,47	23,56	33,61
187_E	187	191279,88	443047,91	13,50	34,03	31,70	24,79	34,84
187_F	187	191279,88	443047,91	16,50	35,60	33,27	26,35	36,41
188_B	188	191285,65	443052,70	4,50	22,17	19,87	12,96	23,00
188_C	188	191285,65	443052,70	7,50	25,22	22,91	16,01	26,05
188_D	188	191285,65	443052,70	10,50	30,98	28,66	21,75	31,80
188_E	188	191285,65	443052,70	13,50	33,10	30,78	23,86	33,91
188_F	188	191285,65	443052,70	16,50	34,66	32,34	25,43	35,48
189_B	189	191292,05	443051,04	4,50	20,29	17,99	11,08	21,12
189_C	189	191292,05	443051,04	7,50	22,10	19,80	12,90	22,93
189_D	189	191292,05	443051,04	10,50	24,13	21,83	14,92	24,96
189_E	189	191292,05	443051,04	13,50	26,49	24,20	17,29	27,32
189_F	189	191292,05	443051,04	16,50	28,49	26,20	19,29	29,32
19_A	19	191369,39	443084,93	1,50	27,74	25,44	18,53	28,57
19_B	19	191369,39	443084,93	4,50	27,88	25,58	18,67	28,71
19_C	19	191369,39	443084,93	7,50	28,74	26,44	19,52	29,57
190_A	190	191307,84	443033,81	1,50	35,22	32,92	26,01	36,05
190_B	190	191307,84	443033,81	4,50	36,76	34,46	27,55	37,59
190_C	190	191307,84	443033,81	7,50	37,84	35,54	28,63	38,67
190_D	190	191307,84	443033,81	10,50	38,01	35,72	28,80	38,84
191_A	191	191300,87	443028,03	1,50	36,82	34,52	27,61	37,65
191_B	191	191300,87	443028,03	4,50	38,50	36,21	29,29	39,33
191_C	191	191300,87	443028,03	7,50	39,25	36,96	30,05	40,08
191_D	191	191300,87	443028,03	10,50	39,57	37,27	30,36	40,40
192_A	192	191294,07	443024,79	1,50	37,23	34,94	28,03	38,06
192_B	192	191294,07	443024,79	4,50	38,90	36,60	29,69	39,73
192_C	192	191294,07	443024,79	7,50	39,77	37,47	30,56	40,60
192_D	192	191294,07	443024,79	10,50	40,62	38,32	31,41	41,45
193_B	193	191301,23	443042,23	4,50	20,27	17,96	11,05	21,09
193_C	193	191301,23	443042,23	7,50	21,16	18,85	11,95	21,99
193_D	193	191301,23	443042,23	10,50	22,20	19,89	12,98	23,02
194_D	194	191305,91	443039,17	10,50	24,36	22,06	15,15	25,19
20_A	20	191186,95	443157,61	1,50	17,54	15,26	8,35	18,38
20_B	20	191186,95	443157,61	4,50	18,03	15,75	8,84	18,87
20_C	20	191186,95	443157,61	7,50	14,59	12,31	5,40	15,43
20001a_C	20001a	191202,72	443203,14	7,50	13,38	11,09	4,19	14,22
20001a_D	20001a	191202,72	443203,14	10,50	13,78	11,49	4,58	14,61
20001a_E	20001a	191202,72	443203,14	13,50	14,46	12,16	5,25	15,29
20001a_F	20001a	191202,72	443203,14	16,50	15,56	13,27	6,37	16,40
20001b_A	20001b	191203,10	443202,96	19,50	17,44	15,15	8,24	18,27
20001b_B	20001b	191203,10	443202,96	22,50	18,89	16,60	9,69	19,72
20001b_C	20001b	191203,10	443202,96	25,50	19,87	17,58	10,68	20,71
20001b_D	20001b	191203,10	443202,96	28,50	9,28	6,98	0,07	10,11
20001b_E	20001b	191203,10	443202,96	31,50	9,16	6,85	-0,06	9,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20001b_F	20001b	191203,10	443202,96	34,50	8,79	6,49	-0,42	9,62
20002a_C	20002a	191195,82	443202,81	7,50	31,42	29,14	22,24	32,26
20002a_D	20002a	191195,82	443202,81	10,50	32,34	30,06	23,15	33,18
20002a_E	20002a	191195,82	443202,81	13,50	32,41	30,14	23,24	33,26
20002a_F	20002a	191195,82	443202,81	16,50	32,51	30,24	23,34	33,36
20002b_A	20002b	191195,54	443202,31	19,50	33,00	30,72	23,82	33,84
20002b_B	20002b	191195,54	443202,31	22,50	33,15	30,88	23,97	34,00
20002b_C	20002b	191195,54	443202,31	25,50	32,67	30,40	23,50	33,52
20002b_D	20002b	191195,54	443202,31	28,50	33,34	31,07	24,17	34,19
20002b_E	20002b	191195,54	443202,31	31,50	33,20	30,93	24,02	34,05
20002b_F	20002b	191195,54	443202,31	34,50	33,77	31,50	24,59	34,62
20003a_C	20003a	191190,90	443193,11	7,50	32,05	29,77	22,86	32,89
20003a_D	20003a	191190,90	443193,11	10,50	32,76	30,49	23,58	33,61
20003a_E	20003a	191190,90	443193,11	13,50	32,85	30,58	23,67	33,70
20003a_F	20003a	191190,90	443193,11	16,50	32,94	30,68	23,77	33,79
20003b_A	20003b	191190,48	443192,33	19,50	33,56	31,29	24,39	34,41
20003b_B	20003b	191190,48	443192,33	22,50	33,31	31,05	24,14	34,16
20003b_C	20003b	191190,48	443192,33	25,50	33,92	31,64	24,74	34,76
20003b_D	20003b	191190,48	443192,33	28,50	33,61	31,34	24,43	34,46
20003b_E	20003b	191190,48	443192,33	31,50	33,75	31,48	24,58	34,60
20003b_F	20003b	191190,48	443192,33	34,50	34,23	31,96	25,05	35,08
20004a_C	20004a	191185,05	443181,54	7,50	31,89	29,63	22,72	32,74
20004a_D	20004a	191185,05	443181,54	10,50	32,40	30,13	23,23	33,25
20004a_E	20004a	191185,05	443181,54	13,50	32,56	30,29	23,39	33,41
20004a_F	20004a	191185,05	443181,54	16,50	32,69	30,42	23,51	33,54
20004b_A	20004b	191184,72	443180,88	19,50	33,15	30,88	23,98	34,00
20004b_B	20004b	191184,72	443180,88	22,50	33,69	31,42	24,52	34,54
20004b_C	20004b	191184,72	443180,88	25,50	34,52	32,25	25,35	35,37
20004b_D	20004b	191184,72	443180,88	28,50	34,58	32,31	25,41	35,43
20004b_E	20004b	191184,72	443180,88	31,50	34,63	32,36	25,45	35,48
20004b_F	20004b	191184,72	443180,88	34,50	34,70	32,43	25,52	35,55
20005a_C	20005a	191188,61	443174,45	7,50	24,30	22,02	15,12	25,14
20005a_D	20005a	191188,61	443174,45	10,50	26,59	24,32	17,41	27,44
20005a_E	20005a	191188,61	443174,45	13,50	29,08	26,80	19,90	29,92
20005a_F	20005a	191188,61	443174,45	16,50	31,45	29,17	22,26	32,29
20005b_A	20005b	191189,05	443174,17	19,50	34,17	31,90	24,99	35,02
20005b_B	20005b	191189,05	443174,17	22,50	35,16	32,89	25,98	36,01
20005b_C	20005b	191189,05	443174,17	25,50	35,98	33,70	26,80	36,82
20005b_D	20005b	191189,05	443174,17	28,50	36,26	33,99	27,08	37,11
20005b_E	20005b	191189,05	443174,17	31,50	36,64	34,37	27,46	37,49
20005b_F	20005b	191189,05	443174,17	34,50	36,58	34,30	27,39	37,42
20006a_C	20006a	191197,23	443175,33	7,50	22,31	20,03	13,12	23,15
20006a_D	20006a	191197,23	443175,33	10,50	24,80	22,53	15,62	25,65
20006a_E	20006a	191197,23	443175,33	13,50	27,99	25,71	18,80	28,83
20006a_F	20006a	191197,23	443175,33	16,50	30,37	28,09	21,19	31,21
20006b_A	20006b	191196,91	443174,67	19,50	31,64	29,36	22,46	32,48
20006b_B	20006b	191196,91	443174,67	22,50	32,29	30,01	23,10	33,13
20006b_C	20006b	191196,91	443174,67	25,50	32,73	30,46	23,55	33,58
20006b_D	20006b	191196,91	443174,67	28,50	32,89	30,61	23,70	33,73
20006b_E	20006b	191196,91	443174,67	31,50	33,08	30,80	23,90	33,92
20006b_F	20006b	191196,91	443174,67	34,50	33,06	30,78	23,87	33,90
20007a_C	20007a	191202,96	443187,01	7,50	21,61	19,33	12,42	22,45
20007a_D	20007a	191202,96	443187,01	10,50	23,87	21,59	14,68	24,71
20007a_E	20007a	191202,96	443187,01	13,50	27,38	25,10	18,19	28,22
20007a_F	20007a	191202,96	443187,01	16,50	29,12	26,84	19,94	29,96
20007b_A	20007b	191202,64	443186,37	19,50	30,45	28,18	21,27	31,30
20007b_B	20007b	191202,64	443186,37	22,50	30,94	28,67	21,76	31,79
20007b_C	20007b	191202,64	443186,37	25,50	31,21	28,93	22,02	32,05
20007b_D	20007b	191202,64	443186,37	28,50	31,42	29,14	22,24	32,26
20007b_E	20007b	191202,64	443186,37	31,50	31,15	28,87	21,96	31,99
20007b_F	20007b	191202,64	443186,37	34,50	31,37	29,09	22,18	32,21
20008a_C	20008a	191208,00	443196,60	7,50	22,93	20,65	13,74	23,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20008a_D	20008a	191208,00	443196,60	10,50	24,20	21,93	15,02	25,05
20008a_E	20008a	191208,00	443196,60	13,50	25,80	23,53	16,62	26,65
20008a_F	20008a	191208,00	443196,60	16,50	27,59	25,32	18,41	28,44
20008b_A	20008b	191207,72	443196,10	19,50	29,23	26,95	20,04	30,07
20008b_B	20008b	191207,72	443196,10	22,50	30,07	27,79	20,88	30,91
20008b_C	20008b	191207,72	443196,10	25,50	30,69	28,41	21,51	31,53
20008b_D	20008b	191207,72	443196,10	28,50	30,53	28,26	21,35	31,38
20008b_E	20008b	191207,72	443196,10	31,50	30,87	28,58	21,68	31,71
20008b_F	20008b	191207,72	443196,10	34,50	30,81	28,53	21,62	31,65
203_A	203	191230,21	443054,61	1,50	24,41	22,10	15,20	25,24
203_B	203	191230,21	443054,61	4,50	24,78	22,48	15,57	25,61
203_C	203	191230,21	443054,61	7,50	25,74	23,44	16,52	26,57
203_D	203	191230,21	443054,61	10,50	27,15	24,85	17,94	27,98
203_E	203	191230,21	443054,61	13,50	27,00	24,70	17,79	27,83
204_C	204	191236,45	443051,97	7,50	29,85	27,54	20,62	30,67
204_D	204	191236,45	443051,97	10,50	33,89	31,57	24,66	34,71
204_E	204	191236,45	443051,97	13,50	30,71	28,41	21,49	31,54
205_B	205	191239,32	443045,75	4,50	43,01	40,67	33,76	43,82
205_C	205	191239,32	443045,75	7,50	43,53	41,20	34,28	44,34
205_D	205	191239,32	443045,75	10,50	44,49	42,16	35,24	45,30
205_E	205	191239,32	443045,75	13,50	44,64	42,31	35,40	45,45
206_B	206	191235,24	443041,40	4,50	45,99	43,66	36,75	46,80
206_C	206	191235,24	443041,40	7,50	46,04	43,71	36,80	46,85
206_D	206	191235,24	443041,40	10,50	45,99	43,66	36,74	46,80
206_E	206	191235,24	443041,40	13,50	45,84	43,51	36,59	46,65
207_A	207	191231,08	443037,02	1,50	48,16	45,82	38,91	48,97
207_B	207	191231,08	443037,02	4,50	48,35	46,02	39,10	49,16
207_C	207	191231,08	443037,02	7,50	48,17	45,84	38,92	48,98
207_D	207	191231,08	443037,02	10,50	47,61	45,28	38,36	48,42
207_E	207	191231,08	443037,02	13,50	47,31	44,98	38,06	48,12
208_A	208	191222,69	443041,30	1,50	52,29	49,96	43,04	53,10
208_B	208	191222,69	443041,30	4,50	52,26	49,93	43,01	53,07
208_C	208	191222,69	443041,30	7,50	51,92	49,59	42,68	52,73
208_D	208	191222,69	443041,30	10,50	51,51	49,18	42,26	52,32
208_E	208	191222,69	443041,30	13,50	51,07	48,73	41,82	51,88
209_E	209	191220,46	443052,13	13,50	30,49	28,17	21,26	31,31
21_B	21	191180,19	443149,32	4,50	23,47	21,19	14,28	24,31
21_C	21	191180,19	443149,32	7,50	25,60	23,32	16,42	26,44
210_A	210	191226,85	443054,83	1,50	23,28	20,99	14,07	24,11
210_B	210	191226,85	443054,83	4,50	22,79	20,49	13,58	23,62
210_C	210	191226,85	443054,83	7,50	24,50	22,20	15,29	25,33
210_D	210	191226,85	443054,83	10,50	26,87	24,58	17,67	27,70
210_E	210	191226,85	443054,83	13,50	25,63	23,31	16,40	26,45
211_A	211	191203,36	443080,40	1,50	23,63	21,33	14,42	24,46
211_B	211	191203,36	443080,40	4,50	23,17	20,87	13,96	24,00
211_C	211	191203,36	443080,40	7,50	25,63	23,34	16,43	26,46
211_D	211	191203,36	443080,40	10,50	25,81	23,52	16,61	26,64
211_E	211	191203,36	443080,40	13,50	24,95	22,65	15,74	25,78
211_F	211	191203,36	443080,40	16,50	25,06	22,76	15,85	25,89
212_A	212	191208,64	443075,43	1,50	24,52	22,23	15,31	25,35
212_B	212	191208,64	443075,43	4,50	24,31	22,02	15,12	25,15
212_C	212	191208,64	443075,43	7,50	26,39	24,10	17,19	27,22
212_D	212	191208,64	443075,43	10,50	28,04	25,75	18,84	28,87
212_E	212	191208,64	443075,43	13,50	24,52	22,21	15,31	25,35
212_F	212	191208,64	443075,43	16,50	24,06	21,77	14,85	24,89
213_E	213	191205,74	443067,72	13,50	30,62	28,31	21,40	31,44
213_F	213	191205,74	443067,72	16,50	33,89	31,57	24,66	34,71
214_A	214	191196,81	443065,68	1,50	52,12	49,81	42,89	52,94
214_B	214	191196,81	443065,68	4,50	52,09	49,78	42,86	52,91
214_C	214	191196,81	443065,68	7,50	51,75	49,44	42,52	52,57
214_D	214	191196,81	443065,68	10,50	51,33	49,01	42,10	52,15
214_E	214	191196,81	443065,68	13,50	50,88	48,57	41,66	51,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
214_F	214	191196,81	443065,68	16,50	50,47	48,16	41,24	51,29
215_B	215	191191,54	443070,66	4,50	51,95	49,66	42,74	52,78
215_C	215	191191,54	443070,66	7,50	51,62	49,32	42,41	52,45
215_D	215	191191,54	443070,66	10,50	51,20	48,90	41,98	52,03
215_E	215	191191,54	443070,66	13,50	50,77	48,47	41,56	51,60
215_F	215	191191,54	443070,66	16,50	50,36	48,06	41,15	51,19
216_A	216	191187,45	443074,51	1,50	51,92	49,63	42,72	52,75
216_B	216	191187,45	443074,51	4,50	51,90	49,61	42,70	52,73
216_C	216	191187,45	443074,51	7,50	51,56	49,27	42,36	52,39
216_D	216	191187,45	443074,51	10,50	51,14	48,85	41,94	51,97
216_E	216	191187,45	443074,51	13,50	50,71	48,41	41,50	51,54
216_F	216	191187,45	443074,51	16,50	50,31	48,02	41,11	51,14
217_E	217	191190,19	443082,50	13,50	40,60	38,33	31,42	41,45
217_F	217	191190,19	443082,50	16,50	43,44	41,17	34,26	44,29
218_E	218	191197,94	443085,66	13,50	24,10	21,80	14,90	24,93
218_F	218	191197,94	443085,66	16,50	24,26	21,96	15,06	25,09
219_A	219	191201,71	443084,59	1,50	24,08	21,78	14,86	24,91
219_B	219	191201,71	443084,59	4,50	24,06	21,75	14,84	24,88
219_C	219	191201,71	443084,59	7,50	25,10	22,79	15,88	25,92
219_D	219	191201,71	443084,59	10,50	26,14	23,84	16,93	26,97
22_A	22	191191,14	443154,20	1,50	20,66	18,39	11,48	21,51
22_B	22	191191,14	443154,20	4,50	21,29	19,01	12,11	22,13
22_C	22	191191,14	443154,20	7,50	20,46	18,19	11,28	21,31
220_A	220	191183,81	443077,94	1,50	51,90	49,62	42,71	52,74
220_B	220	191183,81	443077,94	4,50	51,88	49,59	42,68	52,71
220_C	220	191183,81	443077,94	7,50	51,53	49,24	42,33	52,36
220_D	220	191183,81	443077,94	10,50	51,11	48,82	41,91	51,94
221_A	221	191187,85	443084,76	1,50	45,51	43,24	36,33	46,36
221_B	221	191187,85	443084,76	4,50	45,93	43,66	36,75	46,78
221_C	221	191187,85	443084,76	7,50	45,90	43,62	36,72	46,74
221_D	221	191187,85	443084,76	10,50	45,71	43,44	36,53	46,56
222_A	222	191194,37	443091,67	1,50	42,40	40,13	33,22	43,25
222_B	222	191194,37	443091,67	4,50	43,44	41,17	34,26	44,29
222_C	222	191194,37	443091,67	7,50	43,50	41,22	34,32	44,34
222_D	222	191194,37	443091,67	10,50	43,30	41,03	34,12	44,15
223_D	223	191199,43	443089,60	10,50	23,81	21,51	14,60	24,64
224_B	224	191153,61	443123,95	4,50	18,51	16,23	9,32	19,35
224_C	224	191153,61	443123,95	7,50	19,88	17,60	10,69	20,72
224_D	224	191153,61	443123,95	10,50	21,11	18,84	11,94	21,96
224_E	224	191153,61	443123,95	13,50	20,31	18,04	11,14	21,16
227_B	227	191145,68	443113,87	4,50	51,63	49,35	42,44	52,47
227_C	227	191145,68	443113,87	7,50	51,30	49,03	42,12	52,15
227_D	227	191145,68	443113,87	10,50	50,90	48,63	41,72	51,75
227_E	227	191145,68	443113,87	13,50	50,51	48,23	41,32	51,35
229_B	229	191142,10	443117,25	4,50	51,60	49,32	42,41	52,44
229_C	229	191142,10	443117,25	7,50	51,28	49,01	42,10	52,13
229_D	229	191142,10	443117,25	10,50	50,88	48,61	41,70	51,73
229_E	229	191142,10	443117,25	13,50	50,49	48,22	41,31	51,34
23_B	23	191184,37	443145,91	4,50	23,47	21,19	14,29	24,31
23_C	23	191184,37	443145,91	7,50	25,83	23,56	16,65	26,68
230_B	230	191136,98	443122,24	4,50	51,51	49,23	42,32	52,35
230_C	230	191136,98	443122,24	7,50	51,20	48,93	42,02	52,05
230_D	230	191136,98	443122,24	10,50	50,81	48,53	41,63	51,65
230_E	230	191136,98	443122,24	13,50	50,42	48,15	41,24	51,27
231_A	231	191133,66	443127,69	1,50	47,55	45,28	38,37	48,40
231_B	231	191133,66	443127,69	4,50	47,69	45,42	38,51	48,54
231_C	231	191133,66	443127,69	7,50	47,50	45,23	38,32	48,35
231_D	231	191133,66	443127,69	10,50	47,18	44,91	38,00	48,03
231_E	231	191133,66	443127,69	13,50	47,07	44,80	37,89	47,92
232_B	232	191162,59	443119,50	4,50	23,00	20,72	13,82	23,84
232_C	232	191162,59	443119,50	7,50	24,21	21,94	15,03	25,06
232_D	232	191162,59	443119,50	10,50	25,56	23,28	16,37	26,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
233_A	233	191168,30	443117,08	1,50	33,45	31,18	24,28	34,30
233_B	233	191168,30	443117,08	4,50	35,21	32,93	26,02	36,05
233_C	233	191168,30	443117,08	7,50	35,33	33,06	26,15	36,18
233_D	233	191168,30	443117,08	10,50	22,33	20,06	13,16	23,18
234_A	234	191164,60	443107,65	1,50	45,67	43,40	36,49	46,52
234_B	234	191164,60	443107,65	4,50	46,00	43,73	36,82	46,85
234_C	234	191164,60	443107,65	7,50	45,94	43,67	36,76	46,79
234_D	234	191164,60	443107,65	10,50	45,78	43,51	36,60	46,63
235_A	235	191155,68	443104,45	1,50	51,70	49,43	42,52	52,55
235_B	235	191155,68	443104,45	4,50	51,69	49,41	42,50	52,53
235_C	235	191155,68	443104,45	7,50	51,35	49,08	42,17	52,20
235_D	235	191155,68	443104,45	10,50	50,94	48,67	41,76	51,79
236_B	236	191151,92	443107,99	4,50	51,66	49,39	42,48	52,51
236_C	236	191151,92	443107,99	7,50	51,33	49,06	42,15	52,18
236_D	236	191151,92	443107,99	10,50	50,93	48,65	41,74	51,77
237_B	237	191148,41	443111,30	4,50	51,65	49,36	42,45	52,48
237_C	237	191148,41	443111,30	7,50	51,32	49,05	42,14	52,17
237_D	237	191148,41	443111,30	10,50	50,91	48,63	41,72	51,75
238_B	238	191156,70	443121,07	4,50	19,02	16,73	9,83	19,86
238_C	238	191156,70	443121,07	7,50	20,37	18,10	11,20	21,22
238_D	238	191156,70	443121,07	10,50	21,78	19,51	12,60	22,63
239_C	239	191281,53	443090,08	7,50	23,97	21,67	14,76	24,80
239_D	239	191281,53	443090,08	10,50	26,60	24,29	17,39	27,43
24_A	24	191195,32	443150,79	1,50	19,85	17,56	10,66	20,69
24_B	24	191195,32	443150,79	4,50	20,38	18,10	11,19	21,22
24_C	24	191195,32	443150,79	7,50	18,85	16,57	9,66	19,69
240_B	240	191276,44	443087,07	4,50	22,59	20,28	13,38	23,42
240_C	240	191276,44	443087,07	7,50	24,84	22,54	15,62	25,67
240_D	240	191276,44	443087,07	10,50	26,61	24,31	17,40	27,44
241_B	241	191273,76	443087,62	4,50	21,02	18,72	11,81	21,85
241_C	241	191273,76	443087,62	7,50	23,46	21,15	14,24	24,28
241_D	241	191273,76	443087,62	10,50	25,15	22,84	15,93	25,97
242_B	242	191271,30	443084,99	4,50	20,94	18,64	11,73	21,77
242_C	242	191271,30	443084,99	7,50	23,36	21,05	14,14	24,18
242_D	242	191271,30	443084,99	10,50	25,25	22,94	16,03	26,07
243_A	243	191259,95	443095,07	1,50	21,16	18,88	11,97	22,00
243_B	243	191259,95	443095,07	4,50	22,24	19,95	13,04	23,07
243_C	243	191259,95	443095,07	7,50	25,25	22,97	16,06	26,09
243_D	243	191259,95	443095,07	10,50	26,71	24,44	17,53	27,56
244_B	244	191263,47	443098,86	4,50	22,32	20,04	13,14	23,16
244_C	244	191263,47	443098,86	7,50	24,62	22,34	15,43	25,46
244_D	244	191263,47	443098,86	10,50	27,27	24,99	18,09	28,11
245_A	245	191267,11	443102,87	1,50	20,85	18,57	11,66	21,69
245_B	245	191267,11	443102,87	4,50	21,92	19,64	12,73	22,76
245_C	245	191267,11	443102,87	7,50	24,06	21,78	14,87	24,90
245_D	245	191267,11	443102,87	10,50	27,35	25,08	18,17	28,20
246_A	246	191276,79	443099,75	1,50	17,47	15,19	8,28	18,31
246_B	246	191276,79	443099,75	4,50	17,68	15,41	8,50	18,53
246_C	246	191276,79	443099,75	7,50	19,00	16,72	9,81	19,84
246_D	246	191276,79	443099,75	10,50	22,35	20,07	13,17	23,19
247_B	247	191267,56	443080,95	4,50	20,46	18,16	11,25	21,29
247_C	247	191267,56	443080,95	7,50	22,60	20,30	13,39	23,43
247_D	247	191267,56	443080,95	10,50	25,16	22,86	15,95	25,99
247_E	247	191267,56	443080,95	13,50	27,82	25,52	18,61	28,65
248_B	248	191266,14	443075,20	4,50	20,22	17,92	11,01	21,05
248_C	248	191266,14	443075,20	7,50	20,48	18,18	11,27	21,31
248_D	248	191266,14	443075,20	10,50	20,97	18,67	11,76	21,80
248_E	248	191266,14	443075,20	13,50	22,11	19,81	12,91	22,94
249_D	249	191263,96	443069,47	10,50	34,89	32,57	25,65	35,70
249_E	249	191263,96	443069,47	13,50	36,00	33,69	26,77	36,82
25_B	25	191188,56	443142,49	4,50	23,33	21,06	14,16	24,18
25_C	25	191188,56	443142,49	7,50	26,00	23,72	16,81	26,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_A	250	191253,52	443073,65	1,50	28,09	25,80	18,89	28,92
250_B	250	191253,52	443073,65	4,50	28,68	26,38	19,47	29,51
250_C	250	191253,52	443073,65	7,50	30,59	28,28	21,37	31,41
250_D	250	191253,52	443073,65	10,50	32,82	30,52	23,61	33,65
250_E	250	191253,52	443073,65	13,50	35,30	32,99	26,08	36,12
251_A	251	191249,16	443083,35	1,50	21,85	19,56	12,65	22,68
251_B	251	191249,16	443083,35	4,50	22,72	20,43	13,52	23,55
251_C	251	191249,16	443083,35	7,50	24,20	21,91	15,01	25,04
251_D	251	191249,16	443083,35	10,50	25,19	22,90	15,99	26,02
251_E	251	191249,16	443083,35	13,50	27,35	25,07	18,16	28,19
252_B	252	191252,68	443087,18	4,50	24,02	21,74	14,84	24,86
252_C	252	191252,68	443087,18	7,50	25,15	22,87	15,96	25,99
252_D	252	191252,68	443087,18	10,50	26,25	23,97	17,06	27,09
252_E	252	191252,68	443087,18	13,50	28,00	25,72	18,82	28,84
253_A	253	191256,22	443091,04	1,50	21,14	18,86	11,95	21,98
253_B	253	191256,22	443091,04	4,50	22,31	20,02	13,12	23,15
253_C	253	191256,22	443091,04	7,50	25,62	23,34	16,43	26,46
253_D	253	191256,22	443091,04	10,50	27,80	25,51	18,61	28,64
253_E	253	191256,22	443091,04	13,50	29,24	26,96	20,06	30,08
254_E	254	191263,95	443088,23	13,50	23,14	20,86	13,95	23,98
255_A	255	191303,53	443114,74	1,50	18,99	16,70	9,80	19,83
255_B	255	191303,53	443114,74	4,50	18,05	15,76	8,86	18,89
255_C	255	191303,53	443114,74	7,50	19,33	17,04	10,13	20,16
255_D	255	191303,53	443114,74	10,50	20,94	18,64	11,73	21,77
255_E	255	191303,53	443114,74	13,50	22,84	20,54	13,64	23,67
256_A	256	191301,09	443109,91	1,50	18,75	16,47	9,56	19,59
256_B	256	191301,09	443109,91	4,50	17,11	14,82	7,92	17,95
256_C	256	191301,09	443109,91	7,50	17,85	15,56	8,65	18,68
256_D	256	191301,09	443109,91	10,50	19,04	16,75	9,85	19,88
256_E	256	191301,09	443109,91	13,50	21,75	19,45	12,54	22,58
257_B	257	191302,05	443106,47	4,50	14,52	12,23	5,33	15,36
257_C	257	191302,05	443106,47	7,50	15,25	12,96	6,05	16,08
257_D	257	191302,05	443106,47	10,50	16,50	14,21	7,29	17,33
257_E	257	191302,05	443106,47	13,50	18,64	16,34	9,43	19,47
258_D	258	191303,27	443103,11	10,50	21,83	19,54	12,62	22,66
258_E	258	191303,27	443103,11	13,50	23,43	21,12	14,22	24,26
259_D	259	191300,89	443098,43	10,50	22,02	19,72	12,81	22,85
259_E	259	191300,89	443098,43	13,50	23,47	21,17	14,26	24,30
26_A	26	191199,51	443147,37	1,50	18,03	15,75	8,84	18,87
26_B	26	191199,51	443147,37	4,50	18,64	16,36	9,45	19,48
26_C	26	191199,51	443147,37	7,50	16,75	14,47	7,57	17,59
260_A	260	191293,66	443098,73	1,50	20,95	18,65	11,75	21,78
260_B	260	191293,66	443098,73	4,50	22,19	19,89	12,98	23,02
260_C	260	191293,66	443098,73	7,50	24,25	21,94	15,04	25,08
260_D	260	191293,66	443098,73	10,50	26,87	24,56	17,65	27,69
260_E	260	191293,66	443098,73	13,50	28,48	26,18	19,27	29,31
261_A	261	191288,73	443103,60	1,50	19,12	16,84	9,93	19,96
261_B	261	191288,73	443103,60	4,50	19,69	17,41	10,50	20,53
261_C	261	191288,73	443103,60	7,50	21,08	18,80	11,89	21,92
261_D	261	191288,73	443103,60	10,50	24,73	22,45	15,54	25,57
261_E	261	191288,73	443103,60	13,50	25,12	22,84	15,93	25,96
262_B	262	191291,46	443108,95	4,50	19,27	16,99	10,08	20,11
262_C	262	191291,46	443108,95	7,50	20,51	18,22	11,31	21,34
262_D	262	191291,46	443108,95	10,50	23,87	21,59	14,68	24,71
262_E	262	191291,46	443108,95	13,50	25,17	22,89	15,98	26,01
264_A	264	191293,78	443113,60	1,50	17,97	15,69	8,78	18,81
264_B	264	191293,78	443113,60	4,50	18,54	16,26	9,35	19,38
264_C	264	191293,78	443113,60	7,50	19,89	17,60	10,69	20,72
264_D	264	191293,78	443113,60	10,50	23,18	20,90	13,99	24,02
264_E	264	191293,78	443113,60	13,50	24,66	22,38	15,47	25,50
265_A	265	191296,22	443118,43	1,50	17,12	14,83	7,92	17,95
265_B	265	191296,22	443118,43	4,50	17,54	15,25	8,34	18,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_C	265	191296,22	443118,43	7,50	18,57	16,28	9,37	19,40
265_D	265	191296,22	443118,43	10,50	20,12	17,83	10,92	20,95
265_E	265	191296,22	443118,43	13,50	24,45	22,17	15,27	25,29
266_C	266	191301,57	443119,93	7,50	16,30	14,01	7,11	17,14
266_D	266	191301,57	443119,93	10,50	16,84	14,56	7,65	17,68
266_E	266	191301,57	443119,93	13,50	18,98	16,69	9,78	19,81
267_A	267	191359,59	443076,77	1,50	27,60	25,30	18,39	28,43
267_B	267	191359,59	443076,77	4,50	28,97	26,66	19,75	29,79
267_C	267	191359,59	443076,77	7,50	29,98	27,67	20,76	30,80
267_D	267	191359,59	443076,77	10,50	31,13	28,82	21,91	31,95
268_A	268	191354,36	443072,41	1,50	28,28	25,97	19,07	29,11
268_B	268	191354,36	443072,41	4,50	29,46	27,15	20,24	30,28
268_C	268	191354,36	443072,41	7,50	30,45	28,15	21,24	31,28
268_D	268	191354,36	443072,41	10,50	31,57	29,26	22,35	32,39
269_A	269	191344,57	443073,09	1,50	25,38	23,08	16,17	26,21
269_B	269	191344,57	443073,09	4,50	26,63	24,32	17,41	27,45
269_C	269	191344,57	443073,09	7,50	27,65	25,34	18,43	28,47
269_D	269	191344,57	443073,09	10,50	29,05	26,74	19,83	29,87
27_B	27	191192,74	443139,08	4,50	29,19	26,92	20,01	30,04
27_C	27	191192,74	443139,08	7,50	31,06	28,79	21,88	31,91
270_D	270	191339,64	443079,86	10,50	19,83	17,54	10,63	20,66
271_D	271	191342,42	443085,41	10,50	20,36	18,06	11,15	21,19
272_D	272	191352,67	443083,17	10,50	18,24	15,95	9,04	19,07
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	15,49	13,20	6,30	16,33
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	15,70	13,41	6,50	16,53
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	15,16	12,86	5,95	15,99
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	15,65	13,34	6,43	16,47
274_B	274	191351,43	443110,63	4,50	20,33	18,03	11,13	21,16
274_C	274	191351,43	443110,63	7,50	21,73	19,43	12,52	22,56
274_D	274	191351,43	443110,63	10,50	23,18	20,88	13,97	24,01
274_E	274	191351,43	443110,63	13,50	24,12	21,82	14,92	24,95
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	16,53	14,23	7,33	17,36
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	17,35	15,05	8,14	18,18
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	18,22	15,91	9,00	19,04
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	20,31	18,01	11,10	21,14
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	14,45	12,16	5,25	15,28
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	14,38	12,08	5,18	15,21
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	12,96	10,67	3,77	13,80
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	8,88	6,59	-0,32	9,71
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	4,58	2,28	-4,62	5,41
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	26,28	23,98	17,07	27,11
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	27,00	24,70	17,79	27,83
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	27,74	25,43	18,52	28,56
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	28,20	25,90	18,99	29,03
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	28,27	25,97	19,06	29,10
279_F	279	191372,52	443099,90	16,50	27,72	25,42	18,51	28,55
28_B	28	191168,79	443124,12	4,50	21,90	19,63	12,73	22,75
28_C	28	191168,79	443124,12	7,50	22,89	20,61	13,70	23,73
280_B	280	191366,44	443096,36	4,50	16,88	14,58	7,67	17,71
280_C	280	191366,44	443096,36	7,50	17,36	15,06	8,16	18,19
280_D	280	191366,44	443096,36	10,50	18,40	16,11	9,20	19,23
280_E	280	191366,44	443096,36	13,50	20,79	18,49	11,58	21,62
281_B	281	191376,88	443090,98	4,50	27,41	25,10	18,19	28,23
281_C	281	191376,88	443090,98	7,50	28,22	25,91	19,00	29,04
281_D	281	191376,88	443090,98	10,50	29,04	26,73	19,82	29,86
281_E	281	191376,88	443090,98	13,50	29,59	27,29	20,38	30,42
282_D	282	191366,50	443089,34	10,50	23,89	21,60	14,69	24,72
282_E	282	191366,50	443089,34	13,50	27,87	25,57	18,66	28,70
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	18,29	16,00	9,09	19,12
284_C	284	191303,08	443127,19	7,50	20,39	18,10	11,19	21,22
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	17,45	15,17	8,26	18,29
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	18,72	16,43	9,52	19,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	286	191309,40	443144,72	1,50	17,16	14,87	7,96	17,99
286_B	286	191309,40	443144,72	4,50	17,45	15,16	8,25	18,28
286_C	286	191309,40	443144,72	7,50	18,59	16,30	9,40	19,43
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	14,57	12,29	5,38	15,41
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	14,60	12,32	5,41	15,44
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	14,89	12,61	5,70	15,73
288_A	288	191260,70	443124,83	1,50	19,16	16,87	9,97	20,00
288_B	288	191260,70	443124,83	4,50	19,50	17,21	10,31	20,34
289_A	289	191246,77	443131,99	1,50	20,61	18,33	11,43	21,45
289_B	289	191246,77	443131,99	4,50	22,71	20,44	13,54	23,56
29_A	29	191175,19	443115,54	1,50	41,58	39,31	32,41	42,43
29_B	29	191175,19	443115,54	4,50	42,79	40,51	33,60	43,63
29_C	29	191175,19	443115,54	7,50	42,85	40,58	33,67	43,70
290_A	290	191316,95	443120,11	19,50	29,06	26,77	19,86	29,89
290_B	290	191316,95	443120,11	22,50	30,66	28,37	21,46	31,49
290_C	290	191316,95	443120,11	25,50	31,32	29,02	22,11	32,15
290_D	290	191316,95	443120,11	28,50	31,88	29,58	22,67	32,71
290_E	290	191316,95	443120,11	31,50	32,74	30,44	23,54	33,57
290_F	290	191316,95	443120,11	34,50	33,01	30,72	23,81	33,84
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	26,45	24,18	17,27	27,30
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	26,99	24,72	17,82	27,84
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	27,31	25,03	18,13	28,15
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	27,29	25,02	18,11	28,14
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	28,75	26,48	19,57	29,60
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	29,27	27,00	20,09	30,12
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	5,54	3,26	-3,64	6,38
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	5,78	3,50	-3,41	6,62
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	5,71	3,43	-3,47	6,55
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	5,61	3,34	-3,57	6,46
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	3,09	0,80	-6,10	3,93
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	-1,75	-4,04	-10,93	-0,91
293_A	293	191333,42	443122,51	19,50	25,35	23,06	16,15	26,18
293_B	293	191333,42	443122,51	22,50	26,50	24,21	17,30	27,33
293_C	293	191333,42	443122,51	25,50	28,06	25,77	18,86	28,89
293_D	293	191333,42	443122,51	28,50	29,12	26,83	19,92	29,95
293_E	293	191333,42	443122,51	31,50	29,68	27,39	20,48	30,51
293_F	293	191333,42	443122,51	34,50	29,68	27,39	20,48	30,51
298_A	298	191142,87	443139,02	19,50	43,30	41,03	34,12	44,15
298_B	298	191142,87	443139,02	22,50	43,14	40,87	33,96	43,99
298_C	298	191142,87	443139,02	25,50	43,04	40,77	33,86	43,89
298_D	298	191142,87	443139,02	28,50	43,14	40,87	33,96	43,99
299_A	299	191157,69	443143,58	19,50	21,44	19,15	12,24	22,27
299_B	299	191157,69	443143,58	22,50	23,13	20,85	13,94	23,97
299_C	299	191157,69	443143,58	25,50	24,33	22,05	15,15	25,17
299_D	299	191157,69	443143,58	28,50	23,25	20,98	14,08	24,10
30_A	30	191169,74	443118,16	1,50	32,78	30,51	23,60	33,63
30_B	30	191169,74	443118,16	4,50	34,21	31,94	25,03	35,06
30_C	30	191169,74	443118,16	7,50	35,12	32,85	25,94	35,97
300_A	300	191158,48	443130,95	19,50	35,86	33,58	26,67	36,70
300_B	300	191158,48	443130,95	22,50	36,96	34,68	27,78	37,80
300_C	300	191158,48	443130,95	25,50	37,67	35,40	28,49	38,52
300_D	300	191158,48	443130,95	28,50	38,37	36,10	29,19	39,22
301_A	301	191150,42	443121,09	19,50	38,79	36,50	29,59	39,62
301_B	301	191150,42	443121,09	22,50	40,60	38,31	31,40	41,43
301_C	301	191150,42	443121,09	25,50	42,70	40,42	33,51	43,54
301_D	301	191150,42	443121,09	28,50	43,37	41,09	34,18	44,21
302_A	302	191141,19	443123,37	19,50	43,56	41,28	34,37	44,40
302_B	302	191141,19	443123,37	22,50	47,38	45,11	38,20	48,23
302_C	302	191141,19	443123,37	25,50	47,97	45,69	38,78	48,81
302_D	302	191141,19	443123,37	28,50	47,80	45,53	38,62	48,65
303_A	303	191297,81	443044,11	19,50	22,03	19,75	12,85	22,87
303_B	303	191297,81	443044,11	22,50	16,00	13,70	6,79	16,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_C	303	191297,81	443044,11	25,50	16,21	13,90	6,99	17,03
303_D	303	191297,81	443044,11	28,50	17,65	15,34	8,43	18,47
304_A	304	191302,36	443038,28	19,50	22,40	20,12	13,21	23,24
304_B	304	191302,36	443038,28	22,50	17,04	14,74	7,84	17,87
304_C	304	191302,36	443038,28	25,50	16,27	13,97	7,06	17,10
304_D	304	191302,36	443038,28	28,50	17,13	14,83	7,92	17,96
305_A	305	191298,79	443030,68	19,50	39,57	37,27	30,36	40,40
305_B	305	191298,79	443030,68	22,50	39,73	37,43	30,53	40,56
305_C	305	191298,79	443030,68	25,50	39,79	37,48	30,57	40,61
305_D	305	191298,79	443030,68	28,50	39,76	37,46	30,55	40,59
306_A	306	191290,72	443028,83	19,50	42,84	40,53	33,61	43,66
306_B	306	191290,72	443028,83	22,50	43,21	40,89	33,98	44,03
306_C	306	191290,72	443028,83	25,50	43,26	40,94	34,03	44,08
306_D	306	191290,72	443028,83	28,50	43,22	40,90	33,98	44,03
307_A	307	191286,04	443034,46	19,50	42,52	40,20	33,28	43,33
307_B	307	191286,04	443034,46	22,50	43,05	40,73	33,81	43,86
307_C	307	191286,04	443034,46	25,50	43,11	40,79	33,88	43,93
307_D	307	191286,04	443034,46	28,50	43,05	40,73	33,81	43,86
308_A	308	191282,20	443039,06	19,50	42,18	39,86	32,95	43,00
308_B	308	191282,20	443039,06	22,50	42,81	40,49	33,58	43,63
308_C	308	191282,20	443039,06	25,50	42,86	40,54	33,62	43,67
308_D	308	191282,20	443039,06	28,50	42,87	40,55	33,63	43,68
309_A	309	191278,82	443043,14	19,50	41,90	39,58	32,67	42,72
309_B	309	191278,82	443043,14	22,50	42,65	40,33	33,42	43,47
309_C	309	191278,82	443043,14	25,50	42,75	40,42	33,51	43,56
309_D	309	191278,82	443043,14	28,50	42,77	40,45	33,54	43,59
31_B	31	191173,12	443127,35	4,50	21,53	19,26	12,35	22,38
31_C	31	191173,12	443127,35	7,50	22,52	20,24	13,34	23,36
310_A	310	191279,88	443047,91	19,50	36,26	33,93	27,01	37,07
310_B	310	191279,88	443047,91	22,50	36,95	34,62	27,70	37,76
310_C	310	191279,88	443047,91	25,50	37,27	34,93	28,02	38,08
310_D	310	191279,88	443047,91	28,50	37,35	35,02	28,10	38,16
311_A	311	191285,65	443052,70	19,50	34,92	32,59	25,67	35,73
311_B	311	191285,65	443052,70	22,50	35,37	33,03	26,12	36,18
311_C	311	191285,65	443052,70	25,50	35,82	33,50	26,58	36,63
311_D	311	191285,65	443052,70	28,50	36,22	33,89	26,97	37,03
312_A	312	191292,05	443051,04	19,50	23,45	21,17	14,26	24,29
312_B	312	191292,05	443051,04	22,50	13,87	11,56	4,66	14,70
312_C	312	191292,05	443051,04	25,50	14,28	11,98	5,07	15,11
312_D	312	191292,05	443051,04	28,50	14,47	12,16	5,26	15,30
313_A	313	191203,36	443080,40	19,50	24,21	21,90	14,99	25,03
314_A	314	191208,64	443075,43	19,50	25,04	22,74	15,83	25,87
315_A	315	191205,74	443067,72	19,50	37,54	35,22	28,31	38,36
316_A	316	191196,81	443065,68	19,50	50,10	47,79	40,87	50,92
317_A	317	191191,54	443070,66	19,50	49,99	47,69	40,78	50,82
318_A	318	191187,45	443074,51	19,50	49,94	47,65	40,74	50,77
319_A	319	191190,19	443082,50	19,50	43,94	41,66	34,76	44,78
32_A	32	191179,52	443118,77	1,50	40,31	38,03	31,12	41,15
32_B	32	191179,52	443118,77	4,50	41,76	39,49	32,58	42,61
32_C	32	191179,52	443118,77	7,50	41,87	39,60	32,69	42,72
320_A	320	191197,94	443085,66	19,50	22,94	20,64	13,73	23,77
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	22,19	19,90	13,00	23,03
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	24,31	22,02	15,12	25,15
322_A	322	191382,92	443112,44	19,50	3,61	1,32	-5,59	4,44
322_B	322	191382,92	443112,44	22,50	2,97	0,67	-6,23	3,80
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	28,58	26,28	19,37	29,41
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	28,50	26,21	19,30	29,33
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	29,22	26,92	20,01	30,05
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	29,46	27,17	20,26	30,29
33_B	33	191177,45	443130,58	4,50	21,11	18,83	11,92	21,95
33_C	33	191177,45	443130,58	7,50	22,26	19,98	13,08	23,10
34_A	34	191183,85	443122,00	1,50	39,13	36,86	29,95	39,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	34	191183,85	443122,00	4,50	40,77	38,50	31,59	41,62
34_C	34	191183,85	443122,00	7,50	40,91	38,64	31,73	41,76
35_B	35	191182,00	443133,97	4,50	21,13	18,86	11,95	21,98
35_C	35	191182,00	443133,97	7,50	22,64	20,36	13,46	23,48
36_A	36	191188,71	443132,32	1,50	20,78	18,50	11,59	21,62
36_B	36	191188,71	443132,32	4,50	25,17	22,90	15,99	26,02
36_C	36	191188,71	443132,32	7,50	27,61	25,33	18,42	28,45
37_A	37	191189,45	443126,18	1,50	37,91	35,64	28,73	38,76
37_B	37	191189,45	443126,18	4,50	39,67	37,39	30,49	40,51
37_C	37	191189,45	443126,18	7,50	39,89	37,62	30,72	40,74
38_B	38	191306,70	443104,14	4,50	14,95	12,66	5,75	15,78
38_C	38	191306,70	443104,14	7,50	15,65	13,36	6,45	16,48
39_A	39	191301,88	443094,59	1,50	20,00	17,70	10,80	20,83
39_B	39	191301,88	443094,59	4,50	20,85	18,55	11,64	21,68
39_C	39	191301,88	443094,59	7,50	22,82	20,52	13,61	23,65
40_B	40	191311,52	443101,71	4,50	14,99	12,70	5,79	15,82
40_C	40	191311,52	443101,71	7,50	15,75	13,45	6,54	16,58
40_D	40	191311,52	443101,71	10,50	16,68	14,37	7,47	17,51
41_A	41	191306,70	443092,16	1,50	20,05	17,75	10,85	20,88
41_B	41	191306,70	443092,16	4,50	20,76	18,46	11,55	21,59
41_C	41	191306,70	443092,16	7,50	22,76	20,46	13,55	23,59
41_D	41	191306,70	443092,16	10,50	24,68	22,38	15,46	25,51
42_D	42	191306,61	443098,20	10,50	21,56	19,24	12,33	22,38
43_B	43	191316,34	443099,27	4,50	15,87	13,57	6,67	16,70
43_C	43	191316,34	443099,27	7,50	16,55	14,26	7,35	17,38
43_D	43	191316,34	443099,27	10,50	17,29	15,00	8,09	18,12
44_A	44	191311,52	443089,72	1,50	20,00	17,71	10,80	20,83
44_B	44	191311,52	443089,72	4,50	20,70	18,40	11,49	21,53
44_C	44	191311,52	443089,72	7,50	22,38	20,08	13,16	23,21
44_D	44	191311,52	443089,72	10,50	24,32	22,01	15,10	25,14
45_B	45	191321,16	443096,84	4,50	16,05	13,76	6,85	16,88
45_C	45	191321,16	443096,84	7,50	16,78	14,48	7,58	17,61
45_D	45	191321,16	443096,84	10,50	17,68	15,38	8,47	18,51
46_D	46	191321,25	443090,80	10,50	21,04	18,74	11,84	21,87
47_A	47	191316,34	443087,29	1,50	19,88	17,59	10,68	20,71
47_B	47	191316,34	443087,29	4,50	20,67	18,37	11,46	21,50
47_C	47	191316,34	443087,29	7,50	22,03	19,73	12,82	22,86
47_D	47	191316,34	443087,29	10,50	23,63	21,33	14,42	24,46
48_B	48	191325,98	443094,40	4,50	15,66	13,38	6,47	16,50
48_C	48	191325,98	443094,40	7,50	16,40	14,11	7,21	17,24
49_A	49	191321,16	443084,85	1,50	19,68	17,39	10,48	20,51
49_B	49	191321,16	443084,85	4,50	20,53	18,23	11,32	21,36
49_C	49	191321,16	443084,85	7,50	21,63	19,32	12,41	22,45
50_B	50	191330,80	443091,97	4,50	15,30	13,02	6,11	16,14
50_C	50	191330,80	443091,97	7,50	16,02	13,73	6,84	16,86
51_A	51	191325,98	443082,42	1,50	20,17	17,87	10,96	21,00
51_B	51	191325,98	443082,42	4,50	21,12	18,82	11,91	21,95
51_C	51	191325,98	443082,42	7,50	21,99	19,69	12,78	22,82
52_B	52	191335,62	443089,53	4,50	15,57	13,29	6,38	16,41
52_C	52	191335,62	443089,53	7,50	16,15	13,86	6,96	16,99
53_A	53	191330,80	443079,98	1,50	20,91	18,61	11,71	21,74
53_B	53	191330,80	443079,98	4,50	21,63	19,33	12,42	22,46
53_C	53	191330,80	443079,98	7,50	21,86	19,56	12,65	22,69
54_B	54	191340,44	443087,10	4,50	15,61	13,32	6,41	16,44
54_C	54	191340,44	443087,10	7,50	16,48	14,19	7,29	17,32
55_A	55	191335,62	443077,55	1,50	21,91	19,62	12,71	22,74
55_B	55	191335,62	443077,55	4,50	22,55	20,25	13,34	23,38
55_C	55	191335,62	443077,55	7,50	23,05	20,76	13,85	23,88
56_A	56	191222,92	443058,54	1,50	24,14	21,84	14,93	24,97
56_B	56	191222,92	443058,54	4,50	24,51	22,20	15,29	25,33
56_C	56	191222,92	443058,54	7,50	26,74	24,44	17,53	27,57
56_D	56	191222,92	443058,54	10,50	28,89	26,59	19,68	29,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	57	191214,21	443049,29	1,50	52,29	49,97	43,04	53,10
57_B	57	191214,21	443049,29	4,50	52,25	49,92	43,01	53,06
57_C	57	191214,21	443049,29	7,50	51,91	49,58	42,66	52,72
57_D	57	191214,21	443049,29	10,50	51,48	49,15	42,24	52,29
58_A	58	191218,99	443062,24	1,50	24,25	21,95	15,04	25,08
58_B	58	191218,99	443062,24	4,50	24,66	22,36	15,45	25,49
58_C	58	191218,99	443062,24	7,50	27,14	24,84	17,93	27,97
58_D	58	191218,99	443062,24	10,50	29,20	26,90	19,99	30,03
59_A	59	191210,28	443053,00	1,50	52,29	49,95	43,04	53,10
59_B	59	191210,28	443053,00	4,50	52,25	49,91	43,00	53,06
59_C	59	191210,28	443053,00	7,50	51,90	49,57	42,65	52,71
59_D	59	191210,28	443053,00	10,50	51,48	49,15	42,24	52,29
60_A	60	191215,06	443065,94	1,50	24,10	21,80	14,89	24,93
60_B	60	191215,06	443065,94	4,50	24,38	22,08	15,17	25,21
60_C	60	191215,06	443065,94	7,50	26,63	24,34	17,43	27,46
60_D	60	191215,06	443065,94	10,50	28,14	25,84	18,93	28,97
61_A	61	191206,35	443056,70	1,50	52,26	49,93	43,02	53,07
61_B	61	191206,35	443056,70	4,50	52,22	49,90	42,98	53,03
61_C	61	191206,35	443056,70	7,50	51,89	49,56	42,64	52,70
61_D	61	191206,35	443056,70	10,50	51,46	49,13	42,22	52,27
62_A	62	191211,13	443069,65	1,50	23,90	21,61	14,69	24,73
62_B	62	191211,13	443069,65	4,50	23,99	21,69	14,78	24,82
62_C	62	191211,13	443069,65	7,50	26,07	23,77	16,86	26,90
62_D	62	191211,13	443069,65	10,50	27,42	25,12	18,21	28,25
63_A	63	191202,42	443060,40	1,50	52,24	49,91	42,99	53,05
63_B	63	191202,42	443060,40	4,50	52,20	49,87	42,95	53,01
63_C	63	191202,42	443060,40	7,50	51,85	49,52	42,61	52,66
63_D	63	191202,42	443060,40	10,50	51,42	49,10	42,18	52,23
64_B	64	191208,16	443095,40	4,50	24,95	22,66	15,75	25,78
64_C	64	191208,16	443095,40	7,50	27,64	25,35	18,44	28,47
65_B	65	191205,46	443095,86	4,50	23,73	21,43	14,52	24,56
65_C	65	191205,46	443095,86	7,50	25,76	23,46	16,55	26,59
66_A	66	191203,29	443101,14	1,50	39,65	37,38	30,47	40,50
66_B	66	191203,29	443101,14	4,50	41,29	39,02	32,11	42,14
66_C	66	191203,29	443101,14	7,50	40,96	38,69	31,78	41,81
67_A	67	191210,67	443101,54	1,50	33,14	30,87	23,96	33,99
67_B	67	191210,67	443101,54	4,50	34,74	32,47	25,56	35,59
67_C	67	191210,67	443101,54	7,50	22,96	20,68	13,77	23,80
68_C	68	191212,26	443095,79	7,50	23,03	20,74	13,83	23,86
69_A	69	191246,48	443067,79	1,50	24,23	21,94	15,04	25,07
69_B	69	191246,48	443067,79	4,50	24,87	22,57	15,67	25,70
69_C	69	191246,48	443067,79	7,50	26,93	24,63	17,71	27,76
70_B	70	191239,14	443060,00	4,50	26,93	24,62	17,72	27,76
70_C	70	191239,14	443060,00	7,50	30,74	28,44	21,52	31,57
71_A	71	191242,55	443071,50	1,50	23,65	21,37	14,46	24,49
71_B	71	191242,55	443071,50	4,50	24,75	22,46	15,55	25,58
71_C	71	191242,55	443071,50	7,50	26,78	24,49	17,58	27,61
72_B	72	191235,21	443063,71	4,50	26,55	24,25	17,34	27,38
72_C	72	191235,21	443063,71	7,50	29,67	27,37	20,45	30,50
73_A	73	191238,62	443075,20	1,50	21,96	19,67	12,77	22,80
73_B	73	191238,62	443075,20	4,50	22,97	20,67	13,76	23,80
73_C	73	191238,62	443075,20	7,50	25,24	22,94	16,03	26,07
74_B	74	191231,28	443067,41	4,50	26,25	23,95	17,04	27,08
74_C	74	191231,28	443067,41	7,50	29,27	26,97	20,06	30,10
75_A	75	191234,69	443078,90	1,50	23,61	21,32	14,42	24,45
75_B	75	191234,69	443078,90	4,50	24,53	22,24	15,33	25,36
75_C	75	191234,69	443078,90	7,50	26,21	23,93	17,02	27,05
75_D	75	191234,69	443078,90	10,50	26,31	24,01	17,09	27,14
76_D	76	191233,06	443073,09	10,50	31,73	29,43	22,51	32,56
77_B	77	191227,35	443071,12	4,50	26,10	23,80	16,89	26,93
77_C	77	191227,35	443071,12	7,50	28,86	26,56	19,66	29,69
77_D	77	191227,35	443071,12	10,50	31,01	28,72	21,81	31,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuwe Kade
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A	78	191230,76	443082,61	1,50	25,90	23,63	16,72	26,75
78_B	78	191230,76	443082,61	4,50	26,85	24,57	17,67	27,69
78_C	78	191230,76	443082,61	7,50	28,15	25,88	18,97	29,00
78_D	78	191230,76	443082,61	10,50	25,68	23,38	16,47	26,51
79_B	79	191223,42	443074,82	4,50	25,94	23,64	16,74	26,77
79_C	79	191223,42	443074,82	7,50	28,50	26,21	19,30	29,33
79_D	79	191223,42	443074,82	10,50	30,34	28,04	21,14	31,17
80_C	80	191225,05	443080,63	7,50	29,18	26,91	20,00	30,03
80_D	80	191225,05	443080,63	10,50	25,70	23,42	16,51	26,54
81_A	81	191226,83	443086,31	1,50	26,05	23,78	16,87	26,90
81_B	81	191226,83	443086,31	4,50	27,09	24,81	17,91	27,93
82_B	82	191219,49	443078,52	4,50	25,64	23,34	16,44	26,47
83_A	83	191222,90	443090,01	1,50	27,81	25,53	18,63	28,65
83_B	83	191222,90	443090,01	4,50	28,98	26,70	19,80	29,82
84_B	84	191215,56	443082,23	4,50	25,44	23,14	16,23	26,27
85_A	85	191197,67	443095,17	1,50	41,08	38,81	31,91	41,93
85_B	85	191197,67	443095,17	4,50	42,42	40,15	33,24	43,27
85_C	85	191197,67	443095,17	7,50	42,52	40,25	33,34	43,37
86_B	86	191205,09	443088,18	4,50	24,83	22,53	15,62	25,66
86_C	86	191205,09	443088,18	7,50	25,08	22,79	15,88	25,91
87_A	87	191251,03	443063,51	1,50	28,29	25,98	19,06	29,11
87_B	87	191251,03	443063,51	4,50	29,61	27,29	20,37	30,42
87_C	87	191251,03	443063,51	7,50	30,80	28,48	21,57	31,62
88_A	88	191250,02	443057,11	1,50	37,32	34,99	28,08	38,13
88_B	88	191250,02	443057,11	4,50	38,87	36,54	29,62	39,68
88_C	88	191250,02	443057,11	7,50	39,39	37,06	30,15	40,20
89_C	89	191243,69	443055,72	7,50	35,60	33,27	26,36	36,41
90_A	90	191313,51	443074,89	1,50	19,16	16,87	9,97	20,00
90_B	90	191313,51	443074,89	4,50	18,84	16,55	9,65	19,68
90_C	90	191313,51	443074,89	7,50	20,00	17,70	10,79	20,83
91_B	91	191307,51	443066,03	4,50	23,01	20,70	13,79	23,83
91_C	91	191307,51	443066,03	7,50	25,78	23,48	16,57	26,61
92_A	92	191309,04	443077,91	1,50	19,01	16,72	9,82	19,85
92_B	92	191309,04	443077,91	4,50	18,82	16,53	9,62	19,65
92_C	92	191309,04	443077,91	7,50	20,11	17,81	10,91	20,94
93_B	93	191303,04	443069,05	4,50	23,31	21,01	14,10	24,14
93_C	93	191303,04	443069,05	7,50	25,83	23,52	16,61	26,65
94_A	94	191304,57	443080,94	1,50	18,50	16,21	9,30	19,33
94_B	94	191304,57	443080,94	4,50	18,55	16,25	9,35	19,38
94_C	94	191304,57	443080,94	7,50	19,87	17,57	10,66	20,70
95_B	95	191298,57	443072,08	4,50	23,36	21,05	14,14	24,18
95_C	95	191298,57	443072,08	7,50	25,79	23,48	16,57	26,61
96_A	96	191300,10	443083,97	1,50	18,66	16,37	9,47	19,50
96_B	96	191300,10	443083,97	4,50	18,87	16,57	9,67	19,70
96_C	96	191300,10	443083,97	7,50	20,20	17,90	10,99	21,03
97_B	97	191294,10	443075,11	4,50	23,48	21,17	14,27	24,31
97_C	97	191294,10	443075,11	7,50	25,81	23,50	16,59	26,63
98_A	98	191295,62	443087,00	1,50	18,58	16,29	9,39	19,42
98_B	98	191295,62	443087,00	4,50	18,89	16,59	9,68	19,72
98_C	98	191295,62	443087,00	7,50	20,29	17,99	11,08	21,12
99_B	99	191289,63	443078,14	4,50	23,52	21,21	14,30	24,34
99_C	99	191289,63	443078,14	7,50	25,98	23,68	16,76	26,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_C	100	191290,31	443084,14	7,50	35,70	33,26	26,33	36,44
10001_A	10001	191244,16	443039,12	4,50	39,97	37,55	30,64	40,73
10002_A	10002	191250,23	443045,41	4,50	38,15	35,72	28,80	38,90
10003_A	10003	191258,26	443046,02	4,50	32,74	30,28	23,35	33,47
10004_A	10004	191271,22	443033,74	4,50	35,34	32,89	25,97	36,08
10005_A	10005	191286,00	443019,64	4,50	37,01	34,59	27,67	37,77
10006_A	10006	191286,19	443012,36	4,50	31,93	29,50	22,58	32,68
10007_A	10007	191278,53	443005,23	4,50	30,74	28,31	21,39	31,49
10008_A	10008	191270,87	443005,28	4,50	42,71	40,30	33,39	43,47
10009_A	10009	191264,06	443011,76	4,50	43,21	40,81	33,89	43,98
10010_A	10010	191257,47	443018,09	4,50	43,27	40,86	33,95	44,03
10011_A	10011	191249,75	443023,72	4,50	43,37	40,96	34,05	44,13
10012_A	10012	191244,33	443031,54	4,50	42,68	40,27	33,36	43,44
101_A	101	191291,15	443090,02	1,50	31,32	28,86	21,94	32,05
101_B	101	191291,15	443090,02	4,50	35,41	32,99	26,07	36,17
102_B	102	191285,15	443081,16	4,50	29,02	26,53	19,59	29,73
103_A	103	191286,68	443093,05	1,50	31,17	28,71	21,78	31,90
103_B	103	191286,68	443093,05	4,50	35,56	33,14	26,22	36,32
104_B	104	191280,68	443084,19	4,50	28,37	25,88	18,95	29,08
105_A	105	191319,64	443043,61	1,50	31,24	28,80	21,88	31,98
105_B	105	191319,64	443043,61	4,50	33,45	31,03	24,12	34,21
105_C	105	191319,64	443043,61	7,50	31,13	28,70	21,79	31,88
106_B	106	191312,81	443051,85	4,50	30,94	28,46	21,52	31,65
106_C	106	191312,81	443051,85	7,50	33,53	31,07	24,14	34,26
107_A	107	191315,49	443040,16	1,50	30,17	27,72	20,80	30,91
107_B	107	191315,49	443040,16	4,50	32,91	30,49	23,58	33,67
107_C	107	191315,49	443040,16	7,50	30,61	28,20	21,28	31,37
108_B	108	191308,65	443048,40	4,50	31,75	29,26	22,34	32,46
108_C	108	191308,65	443048,40	7,50	35,35	32,90	25,98	36,09
109_A	109	191311,33	443036,72	1,50	29,04	26,58	19,66	29,77
109_B	109	191311,33	443036,72	4,50	32,11	29,69	22,76	32,86
109_C	109	191311,33	443036,72	7,50	30,13	27,70	20,79	30,88
110_B	110	191304,50	443044,95	4,50	31,46	28,97	22,04	32,17
110_C	110	191304,50	443044,95	7,50	35,42	32,98	26,05	36,16
111_A	111	191275,26	443047,45	1,50	29,83	27,34	20,40	30,54
111_B	111	191275,26	443047,45	4,50	33,05	30,58	23,65	33,77
111_C	111	191275,26	443047,45	7,50	39,26	36,85	29,94	40,02
112_B	112	191283,49	443054,28	4,50	28,81	26,31	19,37	29,51
112_C	112	191283,49	443054,28	7,50	31,54	29,08	22,15	32,27
113_A	113	191271,81	443051,60	1,50	30,09	27,60	20,67	30,80
113_B	113	191271,81	443051,60	4,50	33,14	30,68	23,75	33,87
113_C	113	191271,81	443051,60	7,50	39,09	36,68	29,77	39,85
114_B	114	191280,04	443058,44	4,50	28,26	25,76	18,82	28,96
114_C	114	191280,04	443058,44	7,50	29,79	27,30	20,36	30,50
115_A	115	191268,36	443055,76	1,50	30,28	27,80	20,86	30,99
115_B	115	191268,36	443055,76	4,50	32,97	30,50	23,58	33,70
115_C	115	191268,36	443055,76	7,50	38,06	35,64	28,72	38,82
116_B	116	191276,59	443062,59	4,50	27,71	25,21	18,28	28,42
116_C	116	191276,59	443062,59	7,50	29,16	26,67	19,74	29,87
117_A	117	191264,91	443059,91	1,50	34,55	32,10	25,18	35,29
117_B	117	191264,91	443059,91	4,50	35,12	32,67	25,76	35,86
117_C	117	191264,91	443059,91	7,50	36,27	33,82	26,90	37,01
118_B	118	191273,14	443066,75	4,50	26,77	24,28	17,34	27,48
118_C	118	191273,14	443066,75	7,50	28,02	25,52	18,59	28,73
119_A	119	191261,46	443064,07	1,50	33,58	31,13	24,21	34,32
119_B	119	191261,46	443064,07	4,50	34,73	32,29	25,37	35,47
119_C	119	191261,46	443064,07	7,50	35,47	33,03	26,11	36,21
120_B	120	191269,69	443070,90	4,50	26,59	24,10	17,17	27,30
120_C	120	191269,69	443070,90	7,50	27,50	25,00	18,07	28,21
128_A	128	191247,35	443098,40	1,50	29,13	26,66	19,73	29,85
128_B	128	191247,35	443098,40	4,50	32,34	29,89	22,97	33,08
129_A	129	191240,78	443094,88	1,50	30,84	28,36	21,43	31,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_B	129	191240,78	443094,88	4,50	34,20	31,74	24,81	34,93
130_A	130	191233,88	443098,36	1,50	30,65	28,17	21,24	31,37
130_B	130	191233,88	443098,36	4,50	33,62	31,15	24,22	34,34
131_A	131	191251,66	443106,94	1,50	28,98	26,50	19,57	29,70
131_B	131	191251,66	443106,94	4,50	31,71	29,26	22,34	32,45
132_A	132	191258,10	443119,68	1,50	29,52	27,06	20,13	30,25
132_B	132	191258,10	443119,68	4,50	31,85	29,40	22,48	32,59
133_A	133	191244,12	443126,74	1,50	35,08	32,60	25,67	35,80
133_B	133	191244,12	443126,74	4,50	40,85	38,42	31,50	41,60
134_A	134	191240,89	443120,34	1,50	34,50	32,03	25,10	35,22
134_B	134	191240,89	443120,34	4,50	40,53	38,10	31,18	41,28
135_A	135	191254,87	443113,28	1,50	28,84	26,37	19,44	29,56
135_B	135	191254,87	443113,28	4,50	31,82	29,38	22,46	32,56
136_B	136	191354,04	443086,07	4,50	28,87	26,38	19,45	29,58
136_C	136	191354,04	443086,07	7,50	31,51	29,04	22,11	32,23
137_A	137	191364,38	443080,76	1,50	32,99	30,56	23,64	33,74
137_B	137	191364,38	443080,76	4,50	34,49	32,06	25,15	35,24
137_C	137	191364,38	443080,76	7,50	32,72	30,31	23,39	33,48
147_B	147	191238,39	443055,45	4,50	31,51	29,02	22,09	32,22
149_B	149	191316,95	443120,11	4,50	28,72	26,23	19,29	29,43
149_C	149	191316,95	443120,11	7,50	31,56	29,09	22,16	32,28
149_D	149	191316,95	443120,11	10,50	34,84	32,40	25,47	35,58
149_E	149	191316,95	443120,11	13,50	38,09	35,67	28,75	38,85
149_F	149	191316,95	443120,11	16,50	41,09	38,68	31,77	41,85
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	38,19	35,76	28,83	38,94
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	42,70	40,29	33,38	43,46
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	43,43	41,03	34,12	44,20
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	39,08	36,67	29,76	39,84
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	39,55	37,15	30,24	40,32
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	39,50	37,10	30,19	40,27
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	25,49	23,03	16,10	26,22
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	25,01	22,57	15,64	25,75
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	23,63	21,18	14,26	24,37
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	27,66	25,24	18,33	28,42
153_B	153	191306,82	443121,27	4,50	24,91	22,42	15,48	25,62
154_A	154	191299,58	443124,95	1,50	28,36	25,87	18,95	29,07
154_B	154	191299,58	443124,95	4,50	29,52	27,02	20,09	30,23
159_A	159	191204,89	443142,98	1,50	39,47	37,04	30,11	40,22
159_B	159	191204,89	443142,98	4,50	42,04	39,62	32,70	42,80
159_C	159	191204,89	443142,98	7,50	44,67	42,27	35,36	45,44
160_A	160	191203,89	443136,93	1,50	42,32	39,90	32,99	43,08
160_B	160	191203,89	443136,93	4,50	43,53	41,12	34,20	44,29
160_C	160	191203,89	443136,93	7,50	43,07	40,66	33,75	43,83
161_B	161	191197,16	443135,57	4,50	39,75	37,32	30,41	40,50
161_C	161	191197,16	443135,57	7,50	40,82	38,39	31,48	41,57
162_B	162	191183,84	443160,15	4,50	44,33	41,91	34,99	45,09
162_C	162	191183,84	443160,15	7,50	47,13	44,73	37,82	47,90
163_B	163	191177,10	443151,84	4,50	32,61	30,16	23,24	33,35
163_C	163	191177,10	443151,84	7,50	35,82	33,39	26,46	36,57
164_A	164	191160,44	443160,56	1,50	48,16	45,73	38,81	48,91
164_B	164	191160,44	443160,56	4,50	50,24	47,82	40,91	51,00
164_C	164	191160,44	443160,56	7,50	52,65	50,24	43,33	53,41
164_D	164	191160,44	443160,56	10,50	55,42	53,02	46,11	56,19
164_E	164	191160,44	443160,56	13,50	54,30	51,90	44,99	55,07
165_A	165	191176,42	443166,55	1,50	46,10	43,67	36,76	46,85
165_B	165	191176,42	443166,55	4,50	47,31	44,90	37,98	48,07
165_C	165	191176,42	443166,55	7,50	49,57	47,16	40,25	50,33
165_D	165	191176,42	443166,55	10,50	51,11	48,71	41,80	51,88
165_E	165	191176,42	443166,55	13,50	50,27	47,88	40,96	51,04
166_B	166	191173,54	443149,42	4,50	32,27	29,79	22,87	32,99
166_C	166	191173,54	443149,42	7,50	35,64	33,20	26,28	36,38
166_D	166	191173,54	443149,42	10,50	39,72	37,32	30,40	40,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
166_E	166	191173,54	443149,42	13,50	38,40	35,99	29,08	39,16
167_A	167	191142,87	443139,02	1,50	47,55	45,11	38,20	48,30
167_B	167	191142,87	443139,02	4,50	49,68	47,26	40,34	50,44
167_C	167	191142,87	443139,02	7,50	52,23	49,82	42,90	52,99
167_D	167	191142,87	443139,02	10,50	55,47	53,07	46,16	56,24
167_E	167	191142,87	443139,02	13,50	54,38	51,98	45,07	55,15
167_F	167	191142,87	443139,02	16,50	55,71	53,32	46,41	56,49
168_F	168	191157,69	443143,58	16,50	50,81	48,43	41,51	51,59
169_B	169	191158,48	443130,95	4,50	30,87	28,39	21,46	31,59
169_C	169	191158,48	443130,95	7,50	32,43	29,96	23,03	33,15
169_D	169	191158,48	443130,95	10,50	36,49	34,08	27,16	37,25
169_E	169	191158,48	443130,95	13,50	38,40	36,00	29,08	39,17
169_F	169	191158,48	443130,95	16,50	36,26	33,86	26,95	37,03
170_F	170	191150,42	443121,09	16,50	36,30	33,90	26,99	37,07
171_F	171	191141,19	443123,37	16,50	52,09	49,70	42,79	52,87
172_B	172	191325,64	443066,58	4,50	30,71	28,25	21,33	31,44
172_C	172	191325,64	443066,58	7,50	33,10	30,66	23,73	33,84
172_D	172	191325,64	443066,58	10,50	34,21	31,78	24,87	34,96
172_E	172	191325,64	443066,58	13,50	36,31	33,89	26,98	37,07
173_A	173	191333,02	443061,59	1,50	29,56	27,10	20,17	30,29
173_B	173	191333,02	443061,59	4,50	30,67	28,21	21,29	31,40
173_C	173	191333,02	443061,59	7,50	32,76	30,32	23,39	33,50
173_D	173	191333,02	443061,59	10,50	33,79	31,36	24,44	34,54
173_E	173	191333,02	443061,59	13,50	35,23	32,82	25,90	35,99
174_A	174	191329,62	443051,90	1,50	30,73	28,28	21,35	31,46
174_B	174	191329,62	443051,90	4,50	33,45	31,03	24,11	34,21
174_C	174	191329,62	443051,90	7,50	31,73	29,30	22,39	32,48
174_D	174	191329,62	443051,90	10,50	28,05	25,63	18,71	28,81
174_E	174	191329,62	443051,90	13,50	13,57	11,05	4,11	14,26
175_D	175	191318,21	443049,41	10,50	31,20	28,75	21,82	31,93
175_E	175	191318,21	443049,41	13,50	34,10	31,67	24,75	34,85
176_B	176	191316,05	443054,58	4,50	30,36	27,88	20,95	31,08
176_C	176	191316,05	443054,58	7,50	32,61	30,15	23,22	33,34
176_D	176	191316,05	443054,58	10,50	35,52	33,08	26,16	36,26
176_E	176	191316,05	443054,58	13,50	38,85	36,43	29,52	39,61
177_B	177	191313,47	443059,97	4,50	29,97	27,48	20,55	30,68
177_C	177	191313,47	443059,97	7,50	31,97	29,49	22,57	32,69
177_D	177	191313,47	443059,97	10,50	35,24	32,80	25,89	35,99
177_E	177	191313,47	443059,97	13,50	38,55	36,14	29,22	39,31
178_D	178	191312,61	443069,03	10,50	39,87	37,45	30,53	40,63
178_E	178	191312,61	443069,03	13,50	41,95	39,54	32,62	42,71
179_A	179	191319,20	443071,02	1,50	29,20	26,74	19,81	29,93
179_B	179	191319,20	443071,02	4,50	30,59	28,14	21,21	31,32
179_C	179	191319,20	443071,02	7,50	33,00	30,56	23,64	33,74
179_D	179	191319,20	443071,02	10,50	34,91	32,48	25,56	35,66
179_E	179	191319,20	443071,02	13,50	35,86	33,44	26,53	36,62
18_B	18	191359,05	443090,24	4,50	29,69	27,20	20,27	30,40
18_C	18	191359,05	443090,24	7,50	32,54	30,07	23,15	33,27
180_B	180	191297,81	443044,11	4,50	30,00	27,50	20,57	30,71
180_C	180	191297,81	443044,11	7,50	34,02	31,58	24,65	34,76
180_D	180	191297,81	443044,11	10,50	36,75	34,33	27,42	37,51
180_E	180	191297,81	443044,11	13,50	36,16	33,75	26,84	36,92
180_F	180	191297,81	443044,11	16,50	35,71	33,32	26,40	36,48
181_E	181	191302,36	443038,28	13,50	37,84	35,44	28,53	38,61
181_F	181	191302,36	443038,28	16,50	36,20	33,80	26,89	36,97
182_E	182	191298,79	443030,68	13,50	15,60	13,11	6,18	16,31
182_F	182	191298,79	443030,68	16,50	15,43	12,95	6,02	16,15
183_A	183	191290,72	443028,83	1,50	29,65	27,15	20,21	30,35
183_B	183	191290,72	443028,83	4,50	34,42	31,97	25,04	35,15
183_C	183	191290,72	443028,83	7,50	40,45	38,05	31,13	41,22
183_D	183	191290,72	443028,83	10,50	41,55	39,13	32,22	42,31
183_E	183	191290,72	443028,83	13,50	42,40	39,99	33,08	43,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_F	183	191290,72	443028,83	16,50	43,55	41,15	34,23	44,32
184_B	184	191286,13	443034,38	4,50	34,38	31,93	25,00	35,11
184_C	184	191286,13	443034,38	7,50	40,35	37,94	31,03	41,11
184_D	184	191286,13	443034,38	10,50	41,28	38,87	31,95	42,04
184_E	184	191286,13	443034,38	13,50	42,23	39,82	32,90	42,99
184_F	184	191286,13	443034,38	16,50	43,51	41,10	34,19	44,27
185_A	185	191282,20	443039,06	1,50	29,81	27,31	20,38	30,52
185_B	185	191282,20	443039,06	4,50	33,83	31,37	24,45	34,56
185_C	185	191282,20	443039,06	7,50	39,90	37,48	30,57	40,66
185_D	185	191282,20	443039,06	10,50	41,07	38,65	31,74	41,83
185_E	185	191282,20	443039,06	13,50	41,97	39,56	32,64	42,73
185_F	185	191282,20	443039,06	16,50	43,62	41,21	34,30	44,38
186_A	186	191278,82	443043,14	1,50	29,91	27,41	20,48	30,62
186_B	186	191278,82	443043,14	4,50	33,61	31,14	24,22	34,34
186_C	186	191278,82	443043,14	7,50	39,68	37,26	30,35	40,44
186_D	186	191278,82	443043,14	10,50	40,54	38,11	31,20	41,29
186_E	186	191278,82	443043,14	13,50	41,75	39,33	32,42	42,51
186_F	186	191278,82	443043,14	16,50	43,41	41,00	34,09	44,17
187_D	187	191279,88	443047,91	10,50	41,38	38,95	32,04	42,13
187_E	187	191279,88	443047,91	13,50	42,41	40,00	33,08	43,17
187_F	187	191279,88	443047,91	16,50	44,39	41,98	35,07	45,15
188_B	188	191285,65	443052,70	4,50	30,38	27,88	20,94	31,08
188_C	188	191285,65	443052,70	7,50	33,73	31,25	24,31	34,44
188_D	188	191285,65	443052,70	10,50	41,73	39,31	32,39	42,49
188_E	188	191285,65	443052,70	13,50	42,93	40,52	33,60	43,69
188_F	188	191285,65	443052,70	16,50	44,66	42,26	35,35	45,43
189_B	189	191292,05	443051,04	4,50	29,44	26,94	20,01	30,15
189_C	189	191292,05	443051,04	7,50	32,48	30,01	23,09	33,21
189_D	189	191292,05	443051,04	10,50	35,46	33,03	26,11	36,21
189_E	189	191292,05	443051,04	13,50	35,98	33,57	26,66	36,74
189_F	189	191292,05	443051,04	16,50	36,16	33,76	26,85	36,93
19_A	19	191369,39	443084,93	1,50	32,67	30,25	23,32	33,42
19_B	19	191369,39	443084,93	4,50	34,43	32,02	25,10	35,19
19_C	19	191369,39	443084,93	7,50	32,70	30,28	23,37	33,46
190_A	190	191307,84	443033,81	1,50	27,73	25,25	18,32	28,45
190_B	190	191307,84	443033,81	4,50	30,51	28,08	21,16	31,26
190_C	190	191307,84	443033,81	7,50	29,42	27,00	20,08	30,18
190_D	190	191307,84	443033,81	10,50	24,36	21,93	15,01	25,11
191_A	191	191300,87	443028,03	1,50	24,99	22,48	15,55	25,69
191_B	191	191300,87	443028,03	4,50	26,26	23,79	16,86	26,98
191_C	191	191300,87	443028,03	7,50	27,70	25,27	18,35	28,45
191_D	191	191300,87	443028,03	10,50	24,53	22,10	15,18	25,28
192_A	192	191294,07	443024,79	1,50	29,49	26,99	20,06	30,20
192_B	192	191294,07	443024,79	4,50	34,79	32,34	25,41	35,52
192_C	192	191294,07	443024,79	7,50	40,72	38,32	31,41	41,49
192_D	192	191294,07	443024,79	10,50	41,62	39,20	32,29	42,38
193_B	193	191301,23	443042,23	4,50	30,82	28,33	21,41	31,53
193_C	193	191301,23	443042,23	7,50	33,80	31,35	24,42	34,53
193_D	193	191301,23	443042,23	10,50	37,67	35,26	28,34	38,43
194_D	194	191305,91	443039,17	10,50	37,58	35,17	28,26	38,34
20_A	20	191186,95	443157,61	1,50	41,11	38,68	31,76	41,86
20_B	20	191186,95	443157,61	4,50	43,46	41,04	34,12	44,22
20_C	20	191186,95	443157,61	7,50	46,76	44,35	37,44	47,52
20001a_C	20001a	191202,72	443203,14	7,50	51,10	48,70	41,79	51,87
20001a_D	20001a	191202,72	443203,14	10,50	50,74	48,34	41,42	51,51
20001a_E	20001a	191202,72	443203,14	13,50	51,30	48,90	41,99	52,07
20001a_F	20001a	191202,72	443203,14	16,50	51,90	49,50	42,59	52,67
20001b_A	20001b	191203,10	443202,96	19,50	52,12	49,72	42,81	52,89
20001b_B	20001b	191203,10	443202,96	22,50	52,20	49,80	42,89	52,97
20001b_C	20001b	191203,10	443202,96	25,50	52,23	49,83	42,92	53,00
20001b_D	20001b	191203,10	443202,96	28,50	52,10	49,70	42,79	52,87
20001b_E	20001b	191203,10	443202,96	31,50	51,93	49,52	42,61	52,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20001b_F	20001b	191203,10	443202,96	34,50	51,88	49,47	42,56	52,64
20002a_C	20002a	191195,82	443202,81	7,50	54,26	51,87	44,95	55,03
20002a_D	20002a	191195,82	443202,81	10,50	53,77	51,37	44,46	54,54
20002a_E	20002a	191195,82	443202,81	13,50	54,21	51,81	44,90	54,98
20002a_F	20002a	191195,82	443202,81	16,50	55,09	52,70	45,79	55,87
20002b_A	20002b	191195,54	443202,31	19,50	55,40	53,00	46,09	56,17
20002b_B	20002b	191195,54	443202,31	22,50	55,53	53,13	46,22	56,30
20002b_C	20002b	191195,54	443202,31	25,50	55,60	53,20	46,28	56,37
20002b_D	20002b	191195,54	443202,31	28,50	55,38	52,98	46,06	56,15
20002b_E	20002b	191195,54	443202,31	31,50	55,36	52,95	46,04	56,12
20002b_F	20002b	191195,54	443202,31	34,50	55,37	52,97	46,05	56,14
20003a_C	20003a	191190,90	443193,11	7,50	53,86	51,46	44,55	54,63
20003a_D	20003a	191190,90	443193,11	10,50	53,57	51,17	44,26	54,34
20003a_E	20003a	191190,90	443193,11	13,50	53,91	51,52	44,60	54,68
20003a_F	20003a	191190,90	443193,11	16,50	54,88	52,48	45,57	55,65
20003b_A	20003b	191190,48	443192,33	19,50	55,30	52,91	45,99	56,07
20003b_B	20003b	191190,48	443192,33	22,50	55,49	53,10	46,18	56,26
20003b_C	20003b	191190,48	443192,33	25,50	55,51	53,12	46,20	56,28
20003b_D	20003b	191190,48	443192,33	28,50	55,27	52,87	45,95	56,04
20003b_E	20003b	191190,48	443192,33	31,50	55,30	52,89	45,98	56,06
20003b_F	20003b	191190,48	443192,33	34,50	55,32	52,92	46,00	56,09
20004a_C	20004a	191185,05	443181,54	7,50	53,10	50,70	43,78	53,87
20004a_D	20004a	191185,05	443181,54	10,50	54,18	51,79	44,87	54,95
20004a_E	20004a	191185,05	443181,54	13,50	53,36	50,97	44,05	54,13
20004a_F	20004a	191185,05	443181,54	16,50	54,54	52,15	45,24	55,32
20004b_A	20004b	191184,72	443180,88	19,50	55,07	52,68	45,76	55,84
20004b_B	20004b	191184,72	443180,88	22,50	55,29	52,89	45,98	56,06
20004b_C	20004b	191184,72	443180,88	25,50	55,37	52,97	46,06	56,14
20004b_D	20004b	191184,72	443180,88	28,50	55,11	52,71	45,79	55,88
20004b_E	20004b	191184,72	443180,88	31,50	55,15	52,75	45,84	55,92
20004b_F	20004b	191184,72	443180,88	34,50	55,25	52,85	45,94	56,02
20005a_C	20005a	191188,61	443174,45	7,50	48,44	46,04	39,13	49,21
20005a_D	20005a	191188,61	443174,45	10,50	49,87	47,47	40,56	50,64
20005a_E	20005a	191188,61	443174,45	13,50	48,98	46,58	39,67	49,75
20005a_F	20005a	191188,61	443174,45	16,50	49,83	47,44	40,53	50,61
20005b_A	20005b	191189,05	443174,17	19,50	50,45	48,06	41,15	51,23
20005b_B	20005b	191189,05	443174,17	22,50	50,85	48,46	41,55	51,63
20005b_C	20005b	191189,05	443174,17	25,50	50,98	48,58	41,67	51,75
20005b_D	20005b	191189,05	443174,17	28,50	50,97	48,57	41,66	51,74
20005b_E	20005b	191189,05	443174,17	31,50	51,06	48,66	41,75	51,83
20005b_F	20005b	191189,05	443174,17	34,50	51,48	49,08	42,16	52,25
20006a_C	20006a	191197,23	443175,33	7,50	37,35	34,94	28,02	38,11
20006a_D	20006a	191197,23	443175,33	10,50	39,70	37,30	30,39	40,47
20006a_E	20006a	191197,23	443175,33	13,50	38,18	35,77	28,86	38,94
20006a_F	20006a	191197,23	443175,33	16,50	35,91	33,51	26,60	36,68
20006b_A	20006b	191196,91	443174,67	19,50	34,23	31,83	24,92	35,00
20006b_B	20006b	191196,91	443174,67	22,50	34,71	32,31	25,40	35,48
20006b_C	20006b	191196,91	443174,67	25,50	35,17	32,77	25,86	35,94
20006b_D	20006b	191196,91	443174,67	28,50	29,48	27,06	20,15	30,24
20006b_E	20006b	191196,91	443174,67	31,50	30,53	28,12	21,20	31,29
20006b_F	20006b	191196,91	443174,67	34,50	31,11	28,70	21,79	31,87
20007a_C	20007a	191202,96	443187,01	7,50	36,68	34,27	27,36	37,44
20007a_D	20007a	191202,96	443187,01	10,50	37,89	35,48	28,57	38,65
20007a_E	20007a	191202,96	443187,01	13,50	36,13	33,73	26,82	36,90
20007a_F	20007a	191202,96	443187,01	16,50	34,14	31,73	24,82	34,90
20007b_A	20007b	191202,64	443186,37	19,50	32,90	30,49	23,58	33,66
20007b_B	20007b	191202,64	443186,37	22,50	33,41	31,00	24,09	34,17
20007b_C	20007b	191202,64	443186,37	25,50	33,86	31,46	24,54	34,63
20007b_D	20007b	191202,64	443186,37	28,50	29,98	27,56	20,64	30,74
20007b_E	20007b	191202,64	443186,37	31,50	30,97	28,55	21,64	31,73
20007b_F	20007b	191202,64	443186,37	34,50	31,84	29,43	22,52	32,60
20008a_C	20008a	191208,00	443196,60	7,50	35,37	32,96	26,04	36,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20008a_D	20008a	191208,00	443196,60	10,50	36,86	34,45	27,53	37,62
20008a_E	20008a	191208,00	443196,60	13,50	35,21	32,80	25,89	35,97
20008a_F	20008a	191208,00	443196,60	16,50	34,97	32,56	25,65	35,73
20008b_A	20008b	191207,72	443196,10	19,50	32,91	30,50	23,59	33,67
20008b_B	20008b	191207,72	443196,10	22,50	33,36	30,97	24,05	34,13
20008b_C	20008b	191207,72	443196,10	25,50	33,78	31,38	24,46	34,55
20008b_D	20008b	191207,72	443196,10	28,50	29,99	27,58	20,66	30,75
20008b_E	20008b	191207,72	443196,10	31,50	30,62	28,21	21,29	31,38
20008b_F	20008b	191207,72	443196,10	34,50	31,26	28,85	21,93	32,02
203_A	203	191230,21	443054,61	1,50	31,58	29,10	22,17	32,30
203_B	203	191230,21	443054,61	4,50	32,42	29,93	23,00	33,13
203_C	203	191230,21	443054,61	7,50	34,82	32,36	25,43	35,55
203_D	203	191230,21	443054,61	10,50	37,84	35,41	28,49	38,59
203_E	203	191230,21	443054,61	13,50	41,31	38,89	31,97	42,07
204_C	204	191236,45	443051,97	7,50	33,37	30,89	23,95	34,08
204_D	204	191236,45	443051,97	10,50	37,86	35,43	28,52	38,61
204_E	204	191236,45	443051,97	13,50	40,45	38,04	31,13	41,21
205_B	205	191239,32	443045,75	4,50	29,25	26,79	19,87	29,98
205_C	205	191239,32	443045,75	7,50	27,08	24,64	17,72	27,82
205_D	205	191239,32	443045,75	10,50	23,85	21,44	14,52	24,61
205_E	205	191239,32	443045,75	13,50	21,03	18,59	11,68	21,78
206_B	206	191235,24	443041,40	4,50	27,13	24,67	17,74	27,86
206_C	206	191235,24	443041,40	7,50	26,12	23,67	16,75	26,86
206_D	206	191235,24	443041,40	10,50	22,71	20,29	13,37	23,47
206_E	206	191235,24	443041,40	13,50	20,53	18,10	11,18	21,28
207_A	207	191231,08	443037,02	1,50	28,25	25,80	18,88	28,99
207_B	207	191231,08	443037,02	4,50	29,42	26,98	20,06	30,16
207_C	207	191231,08	443037,02	7,50	28,44	26,01	19,08	29,19
207_D	207	191231,08	443037,02	10,50	25,69	23,28	16,37	26,45
207_E	207	191231,08	443037,02	13,50	21,21	18,79	11,86	21,96
208_A	208	191222,69	443041,30	1,50	43,31	40,90	33,99	44,07
208_B	208	191222,69	443041,30	4,50	44,97	42,56	35,64	45,73
208_C	208	191222,69	443041,30	7,50	45,98	43,57	36,66	46,74
208_D	208	191222,69	443041,30	10,50	46,29	43,89	36,98	47,06
208_E	208	191222,69	443041,30	13,50	46,55	44,15	37,23	47,32
209_E	209	191220,46	443052,13	13,50	46,39	43,99	37,07	47,16
21_B	21	191180,19	443149,32	4,50	32,67	30,21	23,29	33,40
21_C	21	191180,19	443149,32	7,50	36,08	33,63	26,71	36,82
210_A	210	191226,85	443054,83	1,50	31,81	29,32	22,40	32,52
210_B	210	191226,85	443054,83	4,50	32,74	30,26	23,33	33,46
210_C	210	191226,85	443054,83	7,50	35,36	32,91	25,98	36,09
210_D	210	191226,85	443054,83	10,50	38,32	35,90	28,98	39,08
210_E	210	191226,85	443054,83	13,50	41,54	39,13	32,22	42,30
211_A	211	191203,36	443080,40	1,50	29,77	27,30	20,37	30,49
211_B	211	191203,36	443080,40	4,50	30,66	28,19	21,25	31,38
211_C	211	191203,36	443080,40	7,50	33,66	31,23	24,30	34,41
211_D	211	191203,36	443080,40	10,50	37,34	34,92	28,00	38,10
211_E	211	191203,36	443080,40	13,50	39,27	36,85	29,93	40,03
211_F	211	191203,36	443080,40	16,50	40,64	38,23	31,31	41,40
212_A	212	191208,64	443075,43	1,50	30,50	28,02	21,09	31,22
212_B	212	191208,64	443075,43	4,50	32,68	30,19	23,26	33,39
212_C	212	191208,64	443075,43	7,50	35,63	33,18	26,27	36,37
212_D	212	191208,64	443075,43	10,50	37,60	35,17	28,26	38,35
212_E	212	191208,64	443075,43	13,50	39,23	36,81	29,89	39,99
212_F	212	191208,64	443075,43	16,50	40,17	37,75	30,84	40,93
213_E	213	191205,74	443067,72	13,50	34,78	32,38	25,46	35,55
213_F	213	191205,74	443067,72	16,50	16,75	14,31	7,39	17,49
214_A	214	191196,81	443065,68	1,50	44,01	41,59	34,68	44,77
214_B	214	191196,81	443065,68	4,50	45,68	43,27	36,35	46,44
214_C	214	191196,81	443065,68	7,50	47,24	44,83	37,92	48,00
214_D	214	191196,81	443065,68	10,50	47,78	45,38	38,46	48,55
214_E	214	191196,81	443065,68	13,50	47,92	45,52	38,61	48,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
214_F	214	191196,81	443065,68	16,50	48,44	46,05	39,13	49,21
215_B	215	191191,54	443070,66	4,50	45,85	43,44	36,53	46,61
215_C	215	191191,54	443070,66	7,50	47,51	45,11	38,19	48,28
215_D	215	191191,54	443070,66	10,50	48,01	45,61	38,70	48,78
215_E	215	191191,54	443070,66	13,50	48,15	45,75	38,84	48,92
215_F	215	191191,54	443070,66	16,50	48,73	46,33	39,41	49,50
216_A	216	191187,45	443074,51	1,50	44,50	42,09	35,17	45,26
216_B	216	191187,45	443074,51	4,50	46,12	43,71	36,80	46,88
216_C	216	191187,45	443074,51	7,50	47,80	45,39	38,48	48,56
216_D	216	191187,45	443074,51	10,50	48,43	46,03	39,12	49,20
216_E	216	191187,45	443074,51	13,50	48,68	46,27	39,36	49,44
216_F	216	191187,45	443074,51	16,50	48,98	46,59	39,67	49,75
217_E	217	191190,19	443082,50	13,50	48,38	45,98	39,07	49,15
217_F	217	191190,19	443082,50	16,50	48,58	46,18	39,27	49,35
218_E	218	191197,94	443085,66	13,50	38,79	36,37	29,45	39,55
218_F	218	191197,94	443085,66	16,50	40,17	37,76	30,85	40,93
219_A	219	191201,71	443084,59	1,50	27,41	24,92	18,00	28,12
219_B	219	191201,71	443084,59	4,50	28,73	26,27	19,35	29,46
219_C	219	191201,71	443084,59	7,50	32,67	30,26	23,35	33,43
219_D	219	191201,71	443084,59	10,50	33,74	31,35	24,43	34,51
22_A	22	191191,14	443154,20	1,50	40,72	38,28	31,37	41,47
22_B	22	191191,14	443154,20	4,50	43,05	40,63	33,71	43,81
22_C	22	191191,14	443154,20	7,50	46,05	43,65	36,74	46,82
220_A	220	191183,81	443077,94	1,50	44,44	42,03	35,11	45,20
220_B	220	191183,81	443077,94	4,50	45,91	43,49	36,58	46,67
220_C	220	191183,81	443077,94	7,50	47,79	45,39	38,48	48,56
220_D	220	191183,81	443077,94	10,50	48,47	46,08	39,16	49,24
221_A	221	191187,85	443084,76	1,50	44,15	41,73	34,81	44,91
221_B	221	191187,85	443084,76	4,50	45,68	43,27	36,35	46,44
221_C	221	191187,85	443084,76	7,50	47,51	45,11	38,20	48,28
221_D	221	191187,85	443084,76	10,50	48,22	45,82	38,91	48,99
222_A	222	191194,37	443091,67	1,50	43,38	40,96	34,04	44,14
222_B	222	191194,37	443091,67	4,50	45,00	42,59	35,67	45,76
222_C	222	191194,37	443091,67	7,50	46,99	44,58	37,67	47,75
222_D	222	191194,37	443091,67	10,50	47,44	45,04	38,13	48,21
223_D	223	191199,43	443089,60	10,50	37,86	35,43	28,51	38,61
224_B	224	191153,61	443123,95	4,50	31,08	28,65	21,72	31,83
224_C	224	191153,61	443123,95	7,50	31,72	29,28	22,36	32,46
224_D	224	191153,61	443123,95	10,50	34,60	32,19	25,28	35,36
224_E	224	191153,61	443123,95	13,50	36,87	34,47	27,55	37,64
227_B	227	191145,68	443113,87	4,50	46,90	44,47	37,56	47,65
227_C	227	191145,68	443113,87	7,50	49,16	46,75	39,83	49,92
227_D	227	191145,68	443113,87	10,50	51,39	48,99	42,08	52,16
227_E	227	191145,68	443113,87	13,50	51,59	49,20	42,28	52,36
229_B	229	191142,10	443117,25	4,50	46,90	44,47	37,56	47,65
229_C	229	191142,10	443117,25	7,50	49,16	46,75	39,83	49,92
229_D	229	191142,10	443117,25	10,50	51,72	49,32	42,41	52,49
229_E	229	191142,10	443117,25	13,50	51,91	49,52	42,60	52,68
23_B	23	191184,37	443145,91	4,50	33,09	30,62	23,69	33,81
23_C	23	191184,37	443145,91	7,50	36,40	33,95	27,02	37,13
230_B	230	191136,98	443122,24	4,50	47,00	44,57	37,65	47,75
230_C	230	191136,98	443122,24	7,50	49,33	46,92	40,01	50,09
230_D	230	191136,98	443122,24	10,50	52,29	49,89	42,97	53,06
230_E	230	191136,98	443122,24	13,50	52,55	50,15	43,24	53,32
231_A	231	191133,66	443127,69	1,50	47,00	44,57	37,64	47,75
231_B	231	191133,66	443127,69	4,50	49,33	46,90	39,98	50,08
231_C	231	191133,66	443127,69	7,50	52,05	49,64	42,72	52,81
231_D	231	191133,66	443127,69	10,50	55,38	52,99	46,07	56,15
231_E	231	191133,66	443127,69	13,50	54,40	52,00	45,09	55,17
232_B	232	191162,59	443119,50	4,50	32,58	30,15	23,23	33,33
232_C	232	191162,59	443119,50	7,50	33,57	31,12	24,20	34,31
232_D	232	191162,59	443119,50	10,50	35,26	32,80	25,88	35,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
233_A	233	191168,30	443117,08	1,50	31,16	28,72	21,80	31,90
233_B	233	191168,30	443117,08	4,50	31,58	29,12	22,19	32,31
233_C	233	191168,30	443117,08	7,50	33,44	30,97	24,04	34,16
233_D	233	191168,30	443117,08	10,50	36,05	33,62	26,70	36,80
234_A	234	191164,60	443107,65	1,50	40,24	37,82	30,91	41,00
234_B	234	191164,60	443107,65	4,50	41,27	38,85	31,94	42,03
234_C	234	191164,60	443107,65	7,50	41,66	39,24	32,33	42,42
234_D	234	191164,60	443107,65	10,50	42,70	40,29	33,37	43,46
235_A	235	191155,68	443104,45	1,50	45,04	42,61	35,69	45,79
235_B	235	191155,68	443104,45	4,50	46,59	44,17	37,25	47,35
235_C	235	191155,68	443104,45	7,50	48,85	46,45	39,53	49,62
235_D	235	191155,68	443104,45	10,50	50,48	48,09	41,17	51,25
236_B	236	191151,92	443107,99	4,50	46,68	44,27	37,34	47,44
236_C	236	191151,92	443107,99	7,50	48,83	46,42	39,50	49,59
236_D	236	191151,92	443107,99	10,50	50,87	48,48	41,56	51,64
237_B	237	191148,41	443111,30	4,50	46,77	44,35	37,44	47,53
237_C	237	191148,41	443111,30	7,50	49,03	46,63	39,71	49,80
237_D	237	191148,41	443111,30	10,50	51,12	48,72	41,81	51,89
238_B	238	191156,70	443121,07	4,50	31,08	28,64	21,72	31,82
238_C	238	191156,70	443121,07	7,50	31,75	29,31	22,38	32,49
238_D	238	191156,70	443121,07	10,50	34,19	31,78	24,86	34,95
239_C	239	191281,53	443090,08	7,50	30,01	27,54	20,61	30,73
239_D	239	191281,53	443090,08	10,50	30,22	27,79	20,87	30,97
24_A	24	191195,32	443150,79	1,50	40,38	37,94	31,03	41,13
24_B	24	191195,32	443150,79	4,50	42,72	40,30	33,38	43,48
24_C	24	191195,32	443150,79	7,50	45,50	43,10	36,19	46,27
240_B	240	191276,44	443087,07	4,50	28,09	25,62	18,69	28,81
240_C	240	191276,44	443087,07	7,50	29,25	26,77	19,84	29,97
240_D	240	191276,44	443087,07	10,50	32,07	29,60	22,67	32,79
241_B	241	191273,76	443087,62	4,50	25,76	23,28	16,36	26,48
241_C	241	191273,76	443087,62	7,50	27,13	24,67	17,74	27,86
241_D	241	191273,76	443087,62	10,50	28,46	26,03	19,11	29,21
242_B	242	191271,30	443084,99	4,50	25,56	23,08	16,14	26,27
242_C	242	191271,30	443084,99	7,50	26,88	24,40	17,48	27,60
242_D	242	191271,30	443084,99	10,50	26,50	24,04	17,11	27,23
243_A	243	191259,95	443095,07	1,50	33,27	30,77	23,84	33,98
243_B	243	191259,95	443095,07	4,50	37,25	34,79	27,87	37,98
243_C	243	191259,95	443095,07	7,50	41,34	38,93	32,01	42,10
243_D	243	191259,95	443095,07	10,50	43,38	40,97	34,05	44,14
244_B	244	191263,47	443098,86	4,50	37,71	35,27	28,34	38,45
244_C	244	191263,47	443098,86	7,50	41,80	39,39	32,47	42,56
244_D	244	191263,47	443098,86	10,50	43,27	40,87	33,95	44,04
245_A	245	191267,11	443102,87	1,50	33,41	30,92	23,99	34,12
245_B	245	191267,11	443102,87	4,50	37,61	35,17	28,24	38,35
245_C	245	191267,11	443102,87	7,50	41,73	39,32	32,40	42,49
245_D	245	191267,11	443102,87	10,50	43,46	41,05	34,14	44,22
246_A	246	191276,79	443099,75	1,50	31,14	28,66	21,73	31,86
246_B	246	191276,79	443099,75	4,50	35,89	33,47	26,55	36,65
246_C	246	191276,79	443099,75	7,50	38,32	35,90	28,99	39,08
246_D	246	191276,79	443099,75	10,50	40,14	37,73	30,81	40,90
247_B	247	191267,56	443080,95	4,50	25,98	23,49	16,56	26,69
247_C	247	191267,56	443080,95	7,50	26,45	23,98	17,05	27,17
247_D	247	191267,56	443080,95	10,50	26,70	24,24	17,31	27,43
247_E	247	191267,56	443080,95	13,50	28,44	25,99	19,07	29,18
248_B	248	191266,14	443075,20	4,50	26,16	23,70	16,77	26,89
248_C	248	191266,14	443075,20	7,50	26,28	23,81	16,88	27,00
248_D	248	191266,14	443075,20	10,50	26,88	24,40	17,47	27,60
248_E	248	191266,14	443075,20	13,50	29,72	27,26	20,34	30,45
249_D	249	191263,96	443069,47	10,50	26,81	24,35	17,42	27,54
249_E	249	191263,96	443069,47	13,50	31,76	29,35	22,43	32,52
25_B	25	191188,56	443142,49	4,50	33,50	31,03	24,10	34,22
25_C	25	191188,56	443142,49	7,50	37,01	34,55	27,63	37,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
250_A	250	191253,52	443073,65	1,50	30,47	27,99	21,06	31,19
250_B	250	191253,52	443073,65	4,50	33,00	30,54	23,61	33,73
250_C	250	191253,52	443073,65	7,50	34,57	32,11	25,18	35,30
250_D	250	191253,52	443073,65	10,50	37,66	35,22	28,30	38,40
250_E	250	191253,52	443073,65	13,50	42,01	39,60	32,68	42,77
251_A	251	191249,16	443083,35	1,50	33,73	31,25	24,31	34,44
251_B	251	191249,16	443083,35	4,50	37,27	34,81	27,89	38,00
251_C	251	191249,16	443083,35	7,50	41,10	38,69	31,77	41,86
251_D	251	191249,16	443083,35	10,50	43,78	41,37	34,46	44,54
251_E	251	191249,16	443083,35	13,50	44,77	42,37	35,45	45,54
252_B	252	191252,68	443087,18	4,50	37,20	34,75	27,83	37,94
252_C	252	191252,68	443087,18	7,50	41,83	39,41	32,50	42,59
252_D	252	191252,68	443087,18	10,50	43,64	41,23	34,31	44,40
252_E	252	191252,68	443087,18	13,50	44,64	42,23	35,32	45,40
253_A	253	191256,22	443091,04	1,50	33,47	30,98	24,05	34,18
253_B	253	191256,22	443091,04	4,50	37,82	35,37	28,45	38,56
253_C	253	191256,22	443091,04	7,50	42,17	39,76	32,85	42,93
253_D	253	191256,22	443091,04	10,50	43,79	41,38	34,47	44,55
253_E	253	191256,22	443091,04	13,50	44,57	42,16	35,25	45,33
254_E	254	191263,95	443088,23	13,50	40,79	38,38	31,47	41,55
255_A	255	191303,53	443114,74	1,50	25,58	23,12	16,20	26,31
255_B	255	191303,53	443114,74	4,50	24,00	21,51	14,58	24,71
255_C	255	191303,53	443114,74	7,50	25,61	23,12	16,19	26,32
255_D	255	191303,53	443114,74	10,50	28,77	26,31	19,39	29,50
255_E	255	191303,53	443114,74	13,50	31,61	29,21	22,29	32,38
256_A	256	191301,09	443109,91	1,50	25,70	23,26	16,34	26,44
256_B	256	191301,09	443109,91	4,50	23,17	20,71	13,78	23,90
256_C	256	191301,09	443109,91	7,50	23,47	20,99	14,06	24,19
256_D	256	191301,09	443109,91	10,50	24,90	22,42	15,49	25,62
256_E	256	191301,09	443109,91	13,50	23,32	20,83	13,90	24,03
257_B	257	191302,05	443106,47	4,50	24,14	21,69	14,77	24,88
257_C	257	191302,05	443106,47	7,50	24,52	22,05	15,13	25,25
257_D	257	191302,05	443106,47	10,50	25,62	23,14	16,21	26,34
257_E	257	191302,05	443106,47	13,50	28,74	26,25	19,32	29,45
258_D	258	191303,27	443103,11	10,50	30,52	28,05	21,12	31,24
258_E	258	191303,27	443103,11	13,50	33,99	31,59	24,68	34,76
259_D	259	191300,89	443098,43	10,50	32,61	30,17	23,24	33,35
259_E	259	191300,89	443098,43	13,50	33,94	31,53	24,62	34,70
26_A	26	191199,51	443147,37	1,50	39,69	37,26	30,34	40,44
26_B	26	191199,51	443147,37	4,50	42,13	39,71	32,79	42,89
26_C	26	191199,51	443147,37	7,50	45,03	42,63	35,71	45,80
260_A	260	191293,66	443098,73	1,50	28,15	25,66	18,73	28,86
260_B	260	191293,66	443098,73	4,50	29,76	27,27	20,33	30,47
260_C	260	191293,66	443098,73	7,50	32,31	29,83	22,89	33,02
260_D	260	191293,66	443098,73	10,50	35,59	33,15	26,22	36,33
260_E	260	191293,66	443098,73	13,50	39,61	37,19	30,28	40,37
261_A	261	191288,73	443103,60	1,50	32,36	29,89	22,96	33,08
261_B	261	191288,73	443103,60	4,50	36,73	34,31	27,38	37,48
261_C	261	191288,73	443103,60	7,50	38,83	36,40	29,49	39,58
261_D	261	191288,73	443103,60	10,50	40,62	38,20	31,28	41,38
261_E	261	191288,73	443103,60	13,50	42,32	39,91	33,00	43,08
262_B	262	191291,46	443108,95	4,50	36,31	33,88	26,96	37,06
262_C	262	191291,46	443108,95	7,50	39,22	36,80	29,89	39,98
262_D	262	191291,46	443108,95	10,50	39,84	37,42	30,50	40,60
262_E	262	191291,46	443108,95	13,50	42,23	39,82	32,91	42,99
264_A	264	191293,78	443113,60	1,50	31,63	29,15	22,23	32,35
264_B	264	191293,78	443113,60	4,50	35,69	33,26	26,34	36,44
264_C	264	191293,78	443113,60	7,50	38,22	35,81	28,89	38,98
264_D	264	191293,78	443113,60	10,50	39,58	37,15	30,24	40,33
264_E	264	191293,78	443113,60	13,50	42,41	40,01	33,09	43,18
265_A	265	191296,22	443118,43	1,50	29,19	26,71	19,79	29,91
265_B	265	191296,22	443118,43	4,50	31,43	28,97	22,04	32,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
265_C	265	191296,22	443118,43	7,50	33,37	30,91	23,98	34,10
265_D	265	191296,22	443118,43	10,50	37,66	35,22	28,30	38,40
265_E	265	191296,22	443118,43	13,50	42,67	40,26	33,35	43,43
266_C	266	191301,57	443119,93	7,50	30,12	27,64	20,71	30,84
266_D	266	191301,57	443119,93	10,50	34,14	31,70	24,78	34,88
266_E	266	191301,57	443119,93	13,50	38,74	36,34	29,43	39,51
267_A	267	191359,59	443076,77	1,50	33,06	30,63	23,71	33,81
267_B	267	191359,59	443076,77	4,50	34,47	32,05	25,13	35,23
267_C	267	191359,59	443076,77	7,50	32,29	29,87	22,95	33,05
267_D	267	191359,59	443076,77	10,50	24,97	22,53	15,61	25,71
268_A	268	191354,36	443072,41	1,50	33,07	30,63	23,72	33,82
268_B	268	191354,36	443072,41	4,50	34,58	32,17	25,24	35,34
268_C	268	191354,36	443072,41	7,50	32,76	30,34	23,42	33,52
268_D	268	191354,36	443072,41	10,50	24,95	22,52	15,59	25,70
269_A	269	191344,57	443073,09	1,50	32,90	30,45	23,54	33,64
269_B	269	191344,57	443073,09	4,50	34,14	31,71	24,79	34,89
269_C	269	191344,57	443073,09	7,50	32,37	29,93	23,01	33,11
269_D	269	191344,57	443073,09	10,50	30,51	28,05	21,12	31,24
27_B	27	191192,74	443139,08	4,50	36,58	34,14	27,22	37,32
27_C	27	191192,74	443139,08	7,50	38,93	36,50	29,58	39,68
270_D	270	191339,64	443079,86	10,50	35,03	32,59	25,66	35,77
271_D	271	191342,42	443085,41	10,50	36,32	33,88	26,96	37,06
272_D	272	191352,67	443083,17	10,50	33,28	30,85	23,94	34,03
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	36,86	34,44	27,53	37,62
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	37,78	35,37	28,46	38,54
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	37,67	35,26	28,35	38,43
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	36,33	33,93	27,01	37,10
274_B	274	191351,43	443110,63	4,50	28,45	25,95	19,02	29,16
274_C	274	191351,43	443110,63	7,50	30,27	27,79	20,86	30,99
274_D	274	191351,43	443110,63	10,50	32,98	30,55	23,62	33,73
274_E	274	191351,43	443110,63	13,50	38,28	35,86	28,95	39,04
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	30,81	28,38	21,46	31,56
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	27,65	25,21	18,29	28,39
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	31,32	28,92	22,00	32,09
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	40,08	37,68	30,76	40,85
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	35,44	33,01	26,10	36,19
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	36,38	33,97	27,06	37,14
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	36,04	33,63	26,72	36,80
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	35,36	32,96	26,04	36,13
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	35,08	32,67	25,76	35,84
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	34,28	31,85	24,94	35,03
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	30,90	28,47	21,56	31,65
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	25,29	22,85	15,93	26,03
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	19,92	17,46	10,53	20,65
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	21,36	18,91	11,99	22,10
279_F	279	191372,52	443099,90	16,50	38,72	36,31	29,40	39,48
28_B	28	191168,79	443124,12	4,50	32,69	30,24	23,32	33,43
28_C	28	191168,79	443124,12	7,50	34,29	31,83	24,91	35,02
280_B	280	191366,44	443096,36	4,50	29,91	27,43	20,50	30,63
280_C	280	191366,44	443096,36	7,50	32,21	29,74	22,82	32,94
280_D	280	191366,44	443096,36	10,50	35,91	33,48	26,56	36,66
280_E	280	191366,44	443096,36	13,50	39,98	37,58	30,66	40,75
281_B	281	191376,88	443090,98	4,50	34,32	31,90	24,98	35,08
281_C	281	191376,88	443090,98	7,50	32,23	29,81	22,89	32,99
281_D	281	191376,88	443090,98	10,50	24,53	22,08	15,16	25,27
281_E	281	191376,88	443090,98	13,50	22,74	20,29	13,37	23,48
282_D	282	191366,50	443089,34	10,50	34,16	31,72	24,81	34,91
282_E	282	191366,50	443089,34	13,50	37,07	34,66	27,74	37,83
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	31,22	28,80	21,88	31,98
284_C	284	191303,08	443127,19	7,50	30,62	28,13	21,19	31,33
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	30,16	27,67	20,74	30,87
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	33,33	30,86	23,94	34,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
286_A	286	191309,40	443144,72	1,50	32,83	30,38	23,46	33,57
286_B	286	191309,40	443144,72	4,50	34,94	32,51	25,59	35,69
286_C	286	191309,40	443144,72	7,50	36,57	34,14	27,21	37,32
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	37,06	34,64	27,72	37,82
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	38,56	36,15	29,23	39,32
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	39,65	37,24	30,33	40,41
288_A	288	191260,70	443124,83	1,50	29,08	26,62	19,69	29,81
288_B	288	191260,70	443124,83	4,50	32,16	29,72	22,80	32,90
289_A	289	191246,77	443131,99	1,50	34,59	32,11	25,18	35,31
289_B	289	191246,77	443131,99	4,50	40,11	37,68	30,76	40,86
29_A	29	191175,19	443115,54	1,50	41,12	38,70	31,79	41,88
29_B	29	191175,19	443115,54	4,50	42,29	39,88	32,96	43,05
29_C	29	191175,19	443115,54	7,50	42,60	40,18	33,27	43,36
290_A	290	191316,95	443120,11	19,50	41,91	39,50	32,59	42,67
290_B	290	191316,95	443120,11	22,50	43,68	41,28	34,37	44,45
290_C	290	191316,95	443120,11	25,50	44,32	41,92	35,01	45,09
290_D	290	191316,95	443120,11	28,50	44,62	42,21	35,30	45,38
290_E	290	191316,95	443120,11	31,50	44,79	42,39	35,48	45,56
290_F	290	191316,95	443120,11	34,50	45,03	42,63	35,72	45,80
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	44,15	41,74	34,83	44,91
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	45,53	43,13	36,22	46,30
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	45,96	43,57	36,65	46,73
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	46,27	43,88	36,97	47,05
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	46,72	44,33	37,41	47,49
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	46,87	44,47	37,56	47,64
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	39,98	37,58	30,66	40,75
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	40,48	38,08	31,16	41,25
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	40,89	38,49	31,58	41,66
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	41,16	38,76	31,85	41,93
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	41,66	39,26	32,35	42,43
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	41,83	39,43	32,52	42,60
293_A	293	191333,42	443122,51	19,50	27,59	25,18	18,25	28,35
293_B	293	191333,42	443122,51	22,50	27,75	25,33	18,42	28,51
293_C	293	191333,42	443122,51	25,50	27,17	24,76	17,85	27,93
293_D	293	191333,42	443122,51	28,50	--	--	--	--
293_E	293	191333,42	443122,51	31,50	--	--	--	--
293_F	293	191333,42	443122,51	34,50	--	--	--	--
298_A	298	191142,87	443139,02	19,50	56,48	54,10	47,18	57,26
298_B	298	191142,87	443139,02	22,50	56,51	54,12	47,20	57,28
298_C	298	191142,87	443139,02	25,50	56,54	54,14	47,23	57,31
298_D	298	191142,87	443139,02	28,50	56,55	54,15	47,24	57,32
299_A	299	191157,69	443143,58	19,50	51,95	49,55	42,64	52,72
299_B	299	191157,69	443143,58	22,50	52,22	49,82	42,91	52,99
299_C	299	191157,69	443143,58	25,50	51,97	49,57	42,66	52,74
299_D	299	191157,69	443143,58	28,50	51,99	49,59	42,67	52,76
30_A	30	191169,74	443118,16	1,50	33,98	31,56	24,64	34,74
30_B	30	191169,74	443118,16	4,50	35,10	32,68	25,75	35,85
30_C	30	191169,74	443118,16	7,50	36,67	34,25	27,33	37,43
300_A	300	191158,48	443130,95	19,50	37,06	34,65	27,74	37,82
300_B	300	191158,48	443130,95	22,50	37,42	35,02	28,10	38,19
300_C	300	191158,48	443130,95	25,50	35,67	33,27	26,35	36,44
300_D	300	191158,48	443130,95	28,50	33,93	31,51	24,60	34,69
301_A	301	191150,42	443121,09	19,50	36,02	33,61	26,70	36,78
301_B	301	191150,42	443121,09	22,50	36,09	33,68	26,77	36,85
301_C	301	191150,42	443121,09	25,50	33,43	31,01	24,09	34,19
301_D	301	191150,42	443121,09	28,50	33,60	31,18	24,26	34,36
302_A	302	191141,19	443123,37	19,50	53,18	50,80	43,88	53,96
302_B	302	191141,19	443123,37	22,50	53,41	51,02	44,11	54,19
302_C	302	191141,19	443123,37	25,50	53,39	50,99	44,08	54,16
302_D	302	191141,19	443123,37	28,50	53,37	50,97	44,06	54,14
303_A	303	191297,81	443044,11	19,50	36,32	33,91	27,00	37,08
303_B	303	191297,81	443044,11	22,50	36,72	34,31	27,40	37,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
303_C	303	191297,81	443044,11	25,50	37,03	34,62	27,70	37,79
303_D	303	191297,81	443044,11	28,50	37,17	34,77	27,85	37,94
304_A	304	191302,36	443038,28	19,50	36,64	34,24	27,33	37,41
304_B	304	191302,36	443038,28	22,50	37,04	34,63	27,72	37,80
304_C	304	191302,36	443038,28	25,50	37,46	35,05	28,13	38,22
304_D	304	191302,36	443038,28	28,50	37,70	35,29	28,37	38,46
305_A	305	191298,79	443030,68	19,50	17,84	15,40	8,48	18,58
305_B	305	191298,79	443030,68	22,50	18,94	16,52	9,59	19,69
305_C	305	191298,79	443030,68	25,50	--	--	--	--
305_D	305	191298,79	443030,68	28,50	--	--	--	--
306_A	306	191290,72	443028,83	19,50	44,17	41,77	34,85	44,94
306_B	306	191290,72	443028,83	22,50	44,51	42,11	35,20	45,28
306_C	306	191290,72	443028,83	25,50	45,39	42,99	36,07	46,16
306_D	306	191290,72	443028,83	28,50	45,73	43,33	36,42	46,50
307_A	307	191286,04	443034,46	19,50	44,04	41,63	34,72	44,80
307_B	307	191286,04	443034,46	22,50	44,53	42,13	35,21	45,30
307_C	307	191286,04	443034,46	25,50	45,55	43,14	36,23	46,31
307_D	307	191286,04	443034,46	28,50	45,79	43,39	36,48	46,56
308_A	308	191282,20	443039,06	19,50	44,29	41,88	34,96	45,05
308_B	308	191282,20	443039,06	22,50	44,78	42,37	35,46	45,54
308_C	308	191282,20	443039,06	25,50	45,77	43,36	36,45	46,53
308_D	308	191282,20	443039,06	28,50	46,10	43,70	36,79	46,87
309_A	309	191278,82	443043,14	19,50	44,20	41,79	34,88	44,96
309_B	309	191278,82	443043,14	22,50	44,72	42,31	35,40	45,48
309_C	309	191278,82	443043,14	25,50	45,93	43,52	36,61	46,69
309_D	309	191278,82	443043,14	28,50	46,17	43,77	36,86	46,94
31_B	31	191173,12	443127,35	4,50	32,82	30,36	23,44	33,55
31_C	31	191173,12	443127,35	7,50	34,65	32,18	25,25	35,37
310_A	310	191279,88	443047,91	19,50	45,06	42,66	35,74	45,83
310_B	310	191279,88	443047,91	22,50	45,60	43,20	36,28	46,37
310_C	310	191279,88	443047,91	25,50	46,65	44,25	37,34	47,42
310_D	310	191279,88	443047,91	28,50	46,83	44,43	37,52	47,60
311_A	311	191285,65	443052,70	19,50	45,08	42,68	35,76	45,85
311_B	311	191285,65	443052,70	22,50	45,65	43,25	36,33	46,42
311_C	311	191285,65	443052,70	25,50	46,68	44,27	37,36	47,44
311_D	311	191285,65	443052,70	28,50	46,83	44,43	37,52	47,60
312_A	312	191292,05	443051,04	19,50	36,80	34,40	27,48	37,57
312_B	312	191292,05	443051,04	22,50	37,20	34,79	27,87	37,96
312_C	312	191292,05	443051,04	25,50	37,43	35,03	28,11	38,20
312_D	312	191292,05	443051,04	28,50	37,37	34,96	28,05	38,13
313_A	313	191203,36	443080,40	19,50	42,60	40,20	33,29	43,37
314_A	314	191208,64	443075,43	19,50	41,74	39,33	32,42	42,50
315_A	315	191205,74	443067,72	19,50	16,55	14,09	7,17	17,28
316_A	316	191196,81	443065,68	19,50	48,41	46,01	39,09	49,18
317_A	317	191191,54	443070,66	19,50	48,71	46,31	39,40	49,48
318_A	318	191187,45	443074,51	19,50	49,09	46,69	39,78	49,86
319_A	319	191190,19	443082,50	19,50	49,68	47,28	40,37	50,45
32_A	32	191179,52	443118,77	1,50	41,14	38,73	31,81	41,90
32_B	32	191179,52	443118,77	4,50	42,32	39,92	33,00	43,09
32_C	32	191179,52	443118,77	7,50	42,77	40,36	33,45	43,53
320_A	320	191197,94	443085,66	19,50	43,08	40,68	33,77	43,85
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	40,78	38,38	31,47	41,55
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	41,65	39,25	32,33	42,42
322_A	322	191382,92	443112,44	19,50	35,44	33,03	26,11	36,20
322_B	322	191382,92	443112,44	22,50	35,87	33,46	26,54	36,63
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	19,66	17,21	10,30	20,40
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	20,17	17,73	10,81	20,91
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	39,50	37,10	30,18	40,27
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	40,23	37,83	30,91	41,00
33_B	33	191177,45	443130,58	4,50	33,06	30,59	23,67	33,79
33_C	33	191177,45	443130,58	7,50	35,09	32,62	25,69	35,81
34_A	34	191183,85	443122,00	1,50	41,18	38,77	31,86	41,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_B	34	191183,85	443122,00	4,50	42,36	39,95	33,04	43,12
34_C	34	191183,85	443122,00	7,50	43,03	40,63	33,71	43,80
35_B	35	191182,00	443133,97	4,50	33,43	30,96	24,04	34,16
35_C	35	191182,00	443133,97	7,50	35,60	33,13	26,20	36,32
36_A	36	191188,71	443132,32	1,50	32,97	30,49	23,57	33,69
36_B	36	191188,71	443132,32	4,50	34,64	32,17	25,24	35,36
36_C	36	191188,71	443132,32	7,50	37,23	34,79	27,87	37,97
37_A	37	191189,45	443126,18	1,50	41,37	38,95	32,04	42,13
37_B	37	191189,45	443126,18	4,50	42,54	40,13	33,21	43,30
37_C	37	191189,45	443126,18	7,50	43,36	40,95	34,04	44,12
38_B	38	191306,70	443104,14	4,50	25,00	22,53	15,61	25,73
38_C	38	191306,70	443104,14	7,50	26,12	23,64	16,71	26,84
39_A	39	191301,88	443094,59	1,50	28,16	25,67	18,73	28,87
39_B	39	191301,88	443094,59	4,50	29,60	27,10	20,16	30,30
39_C	39	191301,88	443094,59	7,50	32,00	29,52	22,59	32,72
40_B	40	191311,52	443101,71	4,50	25,59	23,11	16,18	26,31
40_C	40	191311,52	443101,71	7,50	27,18	24,69	17,76	27,89
40_D	40	191311,52	443101,71	10,50	28,79	26,29	19,36	29,50
41_A	41	191306,70	443092,16	1,50	28,00	25,50	18,57	28,71
41_B	41	191306,70	443092,16	4,50	29,57	27,07	20,13	30,27
41_C	41	191306,70	443092,16	7,50	32,37	29,89	22,96	33,09
41_D	41	191306,70	443092,16	10,50	37,69	35,27	28,35	38,45
42_D	42	191306,61	443098,20	10,50	33,08	30,62	23,70	33,81
43_B	43	191316,34	443099,27	4,50	26,19	23,71	16,77	26,90
43_C	43	191316,34	443099,27	7,50	28,32	25,83	18,90	29,03
43_D	43	191316,34	443099,27	10,50	31,96	29,50	22,58	32,69
44_A	44	191311,52	443089,72	1,50	28,30	25,80	18,87	29,01
44_B	44	191311,52	443089,72	4,50	29,73	27,23	20,30	30,44
44_C	44	191311,52	443089,72	7,50	32,38	29,91	22,97	33,10
44_D	44	191311,52	443089,72	10,50	37,72	35,30	28,38	38,48
45_B	45	191321,16	443096,84	4,50	26,80	24,32	17,39	27,52
45_C	45	191321,16	443096,84	7,50	29,29	26,81	19,89	30,01
45_D	45	191321,16	443096,84	10,50	33,77	31,33	24,42	34,52
46_D	46	191321,25	443090,80	10,50	27,09	24,64	17,72	27,83
47_A	47	191316,34	443087,29	1,50	28,20	25,70	18,77	28,91
47_B	47	191316,34	443087,29	4,50	29,49	26,99	20,06	30,20
47_C	47	191316,34	443087,29	7,50	31,93	29,45	22,52	32,65
47_D	47	191316,34	443087,29	10,50	36,93	34,50	27,59	37,68
48_B	48	191325,98	443094,40	4,50	26,80	24,32	17,38	27,51
48_C	48	191325,98	443094,40	7,50	29,22	26,74	19,81	29,94
49_A	49	191321,16	443084,85	1,50	28,16	25,67	18,73	28,87
49_B	49	191321,16	443084,85	4,50	29,46	26,96	20,03	30,17
49_C	49	191321,16	443084,85	7,50	31,66	29,18	22,26	32,38
50_B	50	191330,80	443091,97	4,50	26,38	23,90	16,97	27,10
50_C	50	191330,80	443091,97	7,50	28,57	26,10	19,17	29,29
51_A	51	191325,98	443082,42	1,50	28,50	26,01	19,07	29,21
51_B	51	191325,98	443082,42	4,50	29,80	27,30	20,37	30,51
51_C	51	191325,98	443082,42	7,50	32,27	29,79	22,87	32,99
52_B	52	191335,62	443089,53	4,50	26,86	24,38	17,45	27,58
52_C	52	191335,62	443089,53	7,50	30,12	27,67	20,74	30,85
53_A	53	191330,80	443079,98	1,50	28,57	26,08	19,15	29,28
53_B	53	191330,80	443079,98	4,50	29,89	27,40	20,47	30,60
53_C	53	191330,80	443079,98	7,50	31,77	29,31	22,39	32,50
54_B	54	191340,44	443087,10	4,50	27,15	24,67	17,74	27,87
54_C	54	191340,44	443087,10	7,50	29,63	27,16	20,24	30,36
55_A	55	191335,62	443077,55	1,50	29,46	26,97	20,04	30,17
55_B	55	191335,62	443077,55	4,50	30,95	28,48	21,55	31,67
55_C	55	191335,62	443077,55	7,50	32,97	30,52	23,61	33,71
56_A	56	191222,92	443058,54	1,50	31,48	29,00	22,06	32,19
56_B	56	191222,92	443058,54	4,50	33,05	30,57	23,64	33,77
56_C	56	191222,92	443058,54	7,50	33,62	31,14	24,22	34,34
56_D	56	191222,92	443058,54	10,50	37,32	34,89	27,97	38,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_A	57	191214,21	443049,29	1,50	43,52	41,10	34,19	44,28
57_B	57	191214,21	443049,29	4,50	45,11	42,70	35,79	45,87
57_C	57	191214,21	443049,29	7,50	46,43	44,02	37,11	47,19
57_D	57	191214,21	443049,29	10,50	46,73	44,33	37,42	47,50
58_A	58	191218,99	443062,24	1,50	31,93	29,44	22,51	32,64
58_B	58	191218,99	443062,24	4,50	34,59	32,12	25,19	35,31
58_C	58	191218,99	443062,24	7,50	35,83	33,39	26,47	36,57
58_D	58	191218,99	443062,24	10,50	38,02	35,60	28,68	38,78
59_A	59	191210,28	443053,00	1,50	43,64	41,22	34,31	44,40
59_B	59	191210,28	443053,00	4,50	45,35	42,95	36,03	46,12
59_C	59	191210,28	443053,00	7,50	46,63	44,23	37,31	47,40
59_D	59	191210,28	443053,00	10,50	47,11	44,71	37,80	47,88
60_A	60	191215,06	443065,94	1,50	31,88	29,40	22,46	32,59
60_B	60	191215,06	443065,94	4,50	34,92	32,45	25,52	35,64
60_C	60	191215,06	443065,94	7,50	37,06	34,64	27,73	37,82
60_D	60	191215,06	443065,94	10,50	38,84	36,43	29,52	39,60
61_A	61	191206,35	443056,70	1,50	43,80	41,38	34,47	44,56
61_B	61	191206,35	443056,70	4,50	45,41	43,01	36,09	46,18
61_C	61	191206,35	443056,70	7,50	46,77	44,37	37,46	47,54
61_D	61	191206,35	443056,70	10,50	47,16	44,76	37,85	47,93
62_A	62	191211,13	443069,65	1,50	30,42	27,94	21,02	31,14
62_B	62	191211,13	443069,65	4,50	33,01	30,54	23,62	33,74
62_C	62	191211,13	443069,65	7,50	35,07	32,66	25,74	35,83
62_D	62	191211,13	443069,65	10,50	35,22	32,80	25,89	35,98
63_A	63	191202,42	443060,40	1,50	44,11	41,70	34,78	44,87
63_B	63	191202,42	443060,40	4,50	45,64	43,23	36,32	46,40
63_C	63	191202,42	443060,40	7,50	47,00	44,59	37,68	47,76
63_D	63	191202,42	443060,40	10,50	47,55	45,15	38,23	48,32
64_B	64	191208,16	443095,40	4,50	30,07	27,58	20,66	30,78
64_C	64	191208,16	443095,40	7,50	35,08	32,61	25,68	35,80
65_B	65	191205,46	443095,86	4,50	27,96	25,48	18,54	28,67
65_C	65	191205,46	443095,86	7,50	28,98	26,50	19,56	29,69
66_A	66	191203,29	443101,14	1,50	43,78	41,36	34,45	44,54
66_B	66	191203,29	443101,14	4,50	45,14	42,73	35,81	45,90
66_C	66	191203,29	443101,14	7,50	45,96	43,56	36,64	46,73
67_A	67	191210,67	443101,54	1,50	39,82	37,40	30,48	40,58
67_B	67	191210,67	443101,54	4,50	41,27	38,85	31,94	42,03
67_C	67	191210,67	443101,54	7,50	38,78	36,36	29,45	39,54
68_C	68	191212,26	443095,79	7,50	32,88	30,45	23,53	33,63
69_A	69	191246,48	443067,79	1,50	32,42	29,94	23,01	33,14
69_B	69	191246,48	443067,79	4,50	35,26	32,82	25,90	36,00
69_C	69	191246,48	443067,79	7,50	37,95	35,54	28,62	38,71
70_B	70	191239,14	443060,00	4,50	30,54	28,07	21,14	31,26
70_C	70	191239,14	443060,00	7,50	33,00	30,57	23,64	33,75
71_A	71	191242,55	443071,50	1,50	32,84	30,36	23,43	33,56
71_B	71	191242,55	443071,50	4,50	35,41	32,96	26,04	36,15
71_C	71	191242,55	443071,50	7,50	37,54	35,13	28,21	38,30
72_B	72	191235,21	443063,71	4,50	29,77	27,29	20,36	30,49
72_C	72	191235,21	443063,71	7,50	31,78	29,32	22,39	32,51
73_A	73	191238,62	443075,20	1,50	32,15	29,66	22,73	32,86
73_B	73	191238,62	443075,20	4,50	34,93	32,47	25,55	35,66
73_C	73	191238,62	443075,20	7,50	37,73	35,32	28,40	38,49
74_B	74	191231,28	443067,41	4,50	30,02	27,54	20,61	30,74
74_C	74	191231,28	443067,41	7,50	32,43	29,97	23,04	33,16
75_A	75	191234,69	443078,90	1,50	32,70	30,22	23,29	33,42
75_B	75	191234,69	443078,90	4,50	35,77	33,32	26,40	36,51
75_C	75	191234,69	443078,90	7,50	39,00	36,59	29,68	39,76
75_D	75	191234,69	443078,90	10,50	40,18	37,77	30,86	40,94
76_D	76	191233,06	443073,09	10,50	26,52	24,05	17,12	27,24
77_B	77	191227,35	443071,12	4,50	29,66	27,18	20,25	30,38
77_C	77	191227,35	443071,12	7,50	31,60	29,12	22,19	32,32
77_D	77	191227,35	443071,12	10,50	36,08	33,64	26,71	36,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A	78	191230,76	443082,61	1,50	33,84	31,37	24,45	34,57
78_B	78	191230,76	443082,61	4,50	36,83	34,39	27,47	37,57
78_C	78	191230,76	443082,61	7,50	39,61	37,20	30,29	40,37
78_D	78	191230,76	443082,61	10,50	40,66	38,25	31,34	41,42
79_B	79	191223,42	443074,82	4,50	29,64	27,16	20,23	30,36
79_C	79	191223,42	443074,82	7,50	31,99	29,52	22,59	32,71
79_D	79	191223,42	443074,82	10,50	36,86	34,42	27,51	37,61
80_C	80	191225,05	443080,63	7,50	38,91	36,49	29,57	39,67
80_D	80	191225,05	443080,63	10,50	41,11	38,68	31,77	41,86
81_A	81	191226,83	443086,31	1,50	34,19	31,73	24,80	34,92
81_B	81	191226,83	443086,31	4,50	37,36	34,92	28,00	38,10
82_B	82	191219,49	443078,52	4,50	29,67	27,19	20,27	30,39
83_A	83	191222,90	443090,01	1,50	35,20	32,75	25,82	35,93
83_B	83	191222,90	443090,01	4,50	38,37	35,93	29,02	39,12
84_B	84	191215,56	443082,23	4,50	29,75	27,28	20,35	30,47
85_A	85	191197,67	443095,17	1,50	43,05	40,63	33,71	43,81
85_B	85	191197,67	443095,17	4,50	44,71	42,29	35,38	45,47
85_C	85	191197,67	443095,17	7,50	46,57	44,17	37,25	47,34
86_B	86	191205,09	443088,18	4,50	29,46	26,99	20,06	30,18
86_C	86	191205,09	443088,18	7,50	32,36	29,94	23,02	33,12
87_A	87	191251,03	443063,51	1,50	32,09	29,61	22,68	32,81
87_B	87	191251,03	443063,51	4,50	34,38	31,93	25,00	35,11
87_C	87	191251,03	443063,51	7,50	38,04	35,63	28,71	38,80
88_A	88	191250,02	443057,11	1,50	34,91	32,49	25,58	35,67
88_B	88	191250,02	443057,11	4,50	35,08	32,66	25,75	35,84
88_C	88	191250,02	443057,11	7,50	28,24	25,80	18,88	28,98
89_C	89	191243,69	443055,72	7,50	30,85	28,39	21,46	31,58
90_A	90	191313,51	443074,89	1,50	30,09	27,64	20,71	30,82
90_B	90	191313,51	443074,89	4,50	32,26	29,83	22,91	33,01
90_C	90	191313,51	443074,89	7,50	34,28	31,85	24,93	35,03
91_B	91	191307,51	443066,03	4,50	30,51	28,02	21,09	31,22
91_C	91	191307,51	443066,03	7,50	33,44	30,98	24,06	34,17
92_A	92	191309,04	443077,91	1,50	29,95	27,48	20,56	30,68
92_B	92	191309,04	443077,91	4,50	32,26	29,82	22,90	33,00
92_C	92	191309,04	443077,91	7,50	34,22	31,79	24,87	34,97
93_B	93	191303,04	443069,05	4,50	30,54	28,05	21,12	31,25
93_C	93	191303,04	443069,05	7,50	33,99	31,53	24,61	34,72
94_A	94	191304,57	443080,94	1,50	29,63	27,17	20,24	30,36
94_B	94	191304,57	443080,94	4,50	32,24	29,81	22,88	32,99
94_C	94	191304,57	443080,94	7,50	34,20	31,77	24,85	34,95
95_B	95	191298,57	443072,08	4,50	30,31	27,81	20,88	31,02
95_C	95	191298,57	443072,08	7,50	33,79	31,32	24,40	34,52
96_A	96	191300,10	443083,97	1,50	29,53	27,07	20,14	30,26
96_B	96	191300,10	443083,97	4,50	32,39	29,96	23,04	33,14
96_C	96	191300,10	443083,97	7,50	34,38	31,95	25,03	35,13
97_B	97	191294,10	443075,11	4,50	30,01	27,52	20,58	30,72
97_C	97	191294,10	443075,11	7,50	33,35	30,89	23,96	34,08
98_A	98	191295,62	443087,00	1,50	30,56	28,11	21,18	31,29
98_B	98	191295,62	443087,00	4,50	33,67	31,24	24,32	34,42
98_C	98	191295,62	443087,00	7,50	35,85	33,43	26,52	36,61
99_B	99	191289,63	443078,14	4,50	29,50	27,00	20,07	30,21
99_C	99	191289,63	443078,14	7,50	32,39	29,92	22,99	33,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_C	100	191290,31	443084,14	7,50	37,90	35,35	28,39	38,57
10001_A	10001	191244,16	443039,12	4,50	45,64	43,27	36,36	46,43
10002_A	10002	191250,23	443045,41	4,50	43,13	40,74	33,81	43,90
10003_A	10003	191258,26	443046,02	4,50	38,96	36,48	29,51	39,66
10004_A	10004	191271,22	443033,74	4,50	41,75	39,29	32,33	42,47
10005_A	10005	191286,00	443019,64	4,50	47,66	45,12	38,11	48,32
10006_A	10006	191286,19	443012,36	4,50	52,74	50,33	43,40	53,50
10007_A	10007	191278,53	443005,23	4,50	52,86	50,50	43,56	53,64
10008_A	10008	191270,87	443005,28	4,50	51,42	49,08	42,16	52,22
10009_A	10009	191264,06	443011,76	4,50	50,88	48,54	41,62	51,68
10010_A	10010	191257,47	443018,09	4,50	50,70	48,36	41,44	51,50
10011_A	10011	191249,75	443023,72	4,50	50,92	48,56	41,65	51,71
10012_A	10012	191244,33	443031,54	4,50	49,95	47,59	40,66	50,74
101_A	101	191291,15	443090,02	1,50	38,39	35,77	28,76	39,00
101_B	101	191291,15	443090,02	4,50	40,14	37,55	30,55	40,77
102_B	102	191285,15	443081,16	4,50	33,31	30,73	23,72	33,94
103_A	103	191286,68	443093,05	1,50	39,21	36,55	29,52	39,79
103_B	103	191286,68	443093,05	4,50	40,78	38,18	31,17	41,40
104_B	104	191280,68	443084,19	4,50	32,85	30,26	23,27	33,49
105_A	105	191319,64	443043,61	1,50	52,47	49,85	42,78	53,06
105_B	105	191319,64	443043,61	4,50	52,77	50,15	43,08	53,36
105_C	105	191319,64	443043,61	7,50	52,79	50,18	43,11	53,39
106_B	106	191312,81	443051,85	4,50	34,38	31,80	24,80	35,02
106_C	106	191312,81	443051,85	7,50	36,12	33,56	26,58	36,78
107_A	107	191315,49	443040,16	1,50	52,47	49,85	42,79	53,07
107_B	107	191315,49	443040,16	4,50	52,74	50,16	43,07	53,35
107_C	107	191315,49	443040,16	7,50	52,74	50,12	43,08	53,34
108_B	108	191308,65	443048,40	4,50	34,74	32,16	25,18	35,38
108_C	108	191308,65	443048,40	7,50	37,18	34,66	27,69	37,86
109_A	109	191311,33	443036,72	1,50	52,39	49,78	42,72	52,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_B	109	191311,33	443036,72	4,50	52,66	50,05	43,00	53,26
109_C	109	191311,33	443036,72	7,50	52,63	50,03	42,97	53,24
110_B	110	191304,50	443044,95	4,50	34,52	31,94	24,96	35,16
110_C	110	191304,50	443044,95	7,50	37,15	34,63	27,68	37,84
111_A	111	191275,26	443047,45	1,50	38,03	35,60	28,65	38,77
111_B	111	191275,26	443047,45	4,50	39,78	37,36	30,42	40,53
111_C	111	191275,26	443047,45	7,50	42,32	39,91	32,98	43,08
112_B	112	191283,49	443054,28	4,50	34,06	31,42	24,43	34,67
112_C	112	191283,49	443054,28	7,50	35,65	33,02	26,03	36,26
113_A	113	191271,81	443051,60	1,50	37,33	34,91	27,95	38,07
113_B	113	191271,81	443051,60	4,50	39,18	36,74	29,79	39,91
113_C	113	191271,81	443051,60	7,50	41,90	39,50	32,56	42,66
114_B	114	191280,04	443058,44	4,50	34,26	31,62	24,61	34,86
114_C	114	191280,04	443058,44	7,50	36,05	33,37	26,36	36,63
115_A	115	191268,36	443055,76	1,50	37,48	35,06	28,11	38,23
115_B	115	191268,36	443055,76	4,50	39,23	36,83	29,87	39,98
115_C	115	191268,36	443055,76	7,50	41,43	39,03	32,08	42,19
116_B	116	191276,59	443062,59	4,50	34,60	31,90	24,89	35,17
116_C	116	191276,59	443062,59	7,50	37,07	34,37	27,35	37,63
117_A	117	191264,91	443059,91	1,50	38,89	36,47	29,55	39,65
117_B	117	191264,91	443059,91	4,50	40,09	37,70	30,75	40,85
117_C	117	191264,91	443059,91	7,50	40,84	38,44	31,50	41,60
118_B	118	191273,14	443066,75	4,50	34,25	31,58	24,56	34,83
118_C	118	191273,14	443066,75	7,50	35,47	32,77	25,76	36,04
119_A	119	191261,46	443064,07	1,50	39,03	36,62	29,68	39,78
119_B	119	191261,46	443064,07	4,50	40,51	38,12	31,18	41,28
119_C	119	191261,46	443064,07	7,50	41,05	38,64	31,71	41,81
120_B	120	191269,69	443070,90	4,50	34,26	31,57	24,57	34,84
120_C	120	191269,69	443070,90	7,50	35,33	32,63	25,61	35,89
128_A	128	191247,35	443098,40	1,50	34,01	31,38	24,39	34,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
128_B	128	191247,35	443098,40	4,50	35,48	32,91	25,91	36,12
129_A	129	191240,78	443094,88	1,50	34,16	31,60	24,62	34,82
129_B	129	191240,78	443094,88	4,50	36,08	33,56	26,61	36,77
130_A	130	191233,88	443098,36	1,50	34,97	32,45	25,48	35,65
130_B	130	191233,88	443098,36	4,50	36,48	33,97	27,03	37,18
131_A	131	191251,66	443106,94	1,50	33,93	31,30	24,29	34,54
131_B	131	191251,66	443106,94	4,50	35,19	32,58	25,59	35,81
132_A	132	191258,10	443119,68	1,50	35,19	32,56	25,54	35,79
132_B	132	191258,10	443119,68	4,50	36,15	33,55	26,54	36,77
133_A	133	191244,12	443126,74	1,50	38,03	35,41	28,42	38,65
133_B	133	191244,12	443126,74	4,50	42,38	39,85	32,89	43,06
134_A	134	191240,89	443120,34	1,50	37,50	34,89	27,89	38,12
134_B	134	191240,89	443120,34	4,50	41,94	39,42	32,49	42,63
135_A	135	191254,87	443113,28	1,50	35,77	33,14	26,14	36,38
135_B	135	191254,87	443113,28	4,50	36,63	34,03	27,03	37,26
136_B	136	191354,04	443086,07	4,50	35,11	32,48	25,46	35,71
136_C	136	191354,04	443086,07	7,50	36,48	33,84	26,85	37,09
137_A	137	191364,38	443080,76	1,50	53,81	51,18	44,12	54,40
137_B	137	191364,38	443080,76	4,50	54,32	51,68	44,63	54,91
137_C	137	191364,38	443080,76	7,50	54,54	51,90	44,87	55,13
147_B	147	191238,39	443055,45	4,50	34,33	31,75	24,77	34,97
149_B	149	191316,95	443120,11	4,50	35,30	32,63	25,62	35,88
149_C	149	191316,95	443120,11	7,50	37,28	34,63	27,62	37,87
149_D	149	191316,95	443120,11	10,50	41,10	38,44	31,42	41,69
149_E	149	191316,95	443120,11	13,50	43,20	40,58	33,60	43,82
149_F	149	191316,95	443120,11	16,50	45,01	42,43	35,45	45,65
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	49,95	47,20	40,16	50,48
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	53,24	50,51	43,49	53,79
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	54,42	51,70	44,67	54,97
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	53,92	51,25	44,22	54,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	60,09	57,42	50,41	60,67
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	59,98	57,30	50,30	60,56
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	45,04	42,40	35,41	45,65
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	51,05	48,46	41,47	51,69
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	53,95	51,36	44,37	54,59
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	54,28	51,67	44,67	54,90
153_B	153	191306,82	443121,27	4,50	34,62	31,94	24,93	35,20
154_A	154	191299,58	443124,95	1,50	48,26	45,47	38,42	48,76
154_B	154	191299,58	443124,95	4,50	49,77	46,98	39,93	50,27
159_A	159	191204,89	443142,98	1,50	41,35	38,81	31,84	42,02
159_B	159	191204,89	443142,98	4,50	43,73	41,20	34,25	44,41
159_C	159	191204,89	443142,98	7,50	46,24	43,73	36,78	46,93
160_A	160	191203,89	443136,93	1,50	43,67	41,25	34,32	44,42
160_B	160	191203,89	443136,93	4,50	44,94	42,51	35,59	45,69
160_C	160	191203,89	443136,93	7,50	44,79	42,35	35,44	45,54
161_B	161	191197,16	443135,57	4,50	41,56	39,12	32,21	42,31
161_C	161	191197,16	443135,57	7,50	42,66	40,24	33,32	43,42
162_B	162	191183,84	443160,15	4,50	48,69	46,16	39,14	49,35
162_C	162	191183,84	443160,15	7,50	50,64	48,10	41,10	51,30
163_B	163	191177,10	443151,84	4,50	34,26	31,76	24,83	34,97
163_C	163	191177,10	443151,84	7,50	36,90	34,43	27,50	37,62
164_A	164	191160,44	443160,56	1,50	52,56	50,02	43,04	53,23
164_B	164	191160,44	443160,56	4,50	53,93	51,43	44,44	54,62
164_C	164	191160,44	443160,56	7,50	55,57	53,07	46,11	56,27
164_D	164	191160,44	443160,56	10,50	57,33	54,86	47,90	58,04
164_E	164	191160,44	443160,56	13,50	56,80	54,30	47,37	57,51
165_A	165	191176,42	443166,55	1,50	51,95	49,41	42,41	52,61
165_B	165	191176,42	443166,55	4,50	53,31	50,74	43,74	53,95
165_C	165	191176,42	443166,55	7,50	54,63	52,08	45,08	55,28
165_D	165	191176,42	443166,55	10,50	55,36	52,82	45,85	56,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_E	165	191176,42	443166,55	13,50	55,54	53,01	46,00	56,20
166_B	166	191173,54	443149,42	4,50	35,79	33,20	26,20	36,42
166_C	166	191173,54	443149,42	7,50	38,93	36,32	29,35	39,56
166_D	166	191173,54	443149,42	10,50	42,73	40,15	33,17	43,37
166_E	166	191173,54	443149,42	13,50	44,33	41,67	34,67	44,92
167_A	167	191142,87	443139,02	1,50	51,54	49,06	42,09	52,24
167_B	167	191142,87	443139,02	4,50	52,78	50,30	43,35	53,49
167_C	167	191142,87	443139,02	7,50	54,47	51,99	45,06	55,19
167_D	167	191142,87	443139,02	10,50	56,90	54,46	47,54	57,64
167_E	167	191142,87	443139,02	13,50	56,16	53,74	46,77	56,90
167_F	167	191142,87	443139,02	16,50	57,21	54,77	47,82	57,94
168_F	168	191157,69	443143,58	16,50	52,56	50,09	43,14	53,28
169_B	169	191158,48	443130,95	4,50	35,91	33,26	26,25	36,50
169_C	169	191158,48	443130,95	7,50	37,39	34,74	27,75	37,99
169_D	169	191158,48	443130,95	10,50	40,06	37,47	30,47	40,69
169_E	169	191158,48	443130,95	13,50	43,03	40,42	33,42	43,65
169_F	169	191158,48	443130,95	16,50	43,63	40,98	33,98	44,23
170_F	170	191150,42	443121,09	16,50	43,62	41,03	34,05	44,26
171_F	171	191141,19	443123,37	16,50	52,51	50,11	43,20	53,28
172_B	172	191325,64	443066,58	4,50	46,40	43,72	36,68	46,97
172_C	172	191325,64	443066,58	7,50	46,92	44,25	37,19	47,49
172_D	172	191325,64	443066,58	10,50	47,61	44,91	37,86	48,16
172_E	172	191325,64	443066,58	13,50	48,23	45,55	38,51	48,80
173_A	173	191333,02	443061,59	1,50	48,37	45,69	38,65	48,94
173_B	173	191333,02	443061,59	4,50	48,84	46,18	39,13	49,42
173_C	173	191333,02	443061,59	7,50	49,33	46,67	39,63	49,91
173_D	173	191333,02	443061,59	10,50	49,90	47,24	40,20	50,48
173_E	173	191333,02	443061,59	13,50	50,10	47,43	40,38	50,67
174_A	174	191329,62	443051,90	1,50	52,63	50,01	42,93	53,22
174_B	174	191329,62	443051,90	4,50	52,94	50,31	43,25	53,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174_C	174	191329,62	443051,90	7,50	53,04	50,43	43,36	53,64
174_D	174	191329,62	443051,90	10,50	53,13	50,50	43,44	53,72
174_E	174	191329,62	443051,90	13,50	53,04	50,40	43,35	53,63
175_D	175	191318,21	443049,41	10,50	41,62	39,08	32,07	42,28
175_E	175	191318,21	443049,41	13,50	45,13	42,56	35,54	45,77
176_B	176	191316,05	443054,58	4,50	34,01	31,42	24,44	34,65
176_C	176	191316,05	443054,58	7,50	35,53	32,95	25,97	36,17
176_D	176	191316,05	443054,58	10,50	37,60	35,06	28,10	38,27
176_E	176	191316,05	443054,58	13,50	40,49	37,98	31,02	41,18
177_B	177	191313,47	443059,97	4,50	33,71	31,11	24,13	34,34
177_C	177	191313,47	443059,97	7,50	35,52	32,96	25,97	36,17
177_D	177	191313,47	443059,97	10,50	39,00	36,43	29,47	39,66
177_E	177	191313,47	443059,97	13,50	42,24	39,68	32,72	42,90
178_D	178	191312,61	443069,03	10,50	41,51	39,00	32,08	42,21
178_E	178	191312,61	443069,03	13,50	43,46	40,97	34,03	44,17
179_A	179	191319,20	443071,02	1,50	43,98	41,30	34,25	44,55
179_B	179	191319,20	443071,02	4,50	44,62	41,95	34,89	45,19
179_C	179	191319,20	443071,02	7,50	45,29	42,63	35,57	45,86
179_D	179	191319,20	443071,02	10,50	46,16	43,50	36,46	46,74
179_E	179	191319,20	443071,02	13,50	46,90	44,23	37,18	47,47
18_B	18	191359,05	443090,24	4,50	35,42	32,77	25,79	36,02
18_C	18	191359,05	443090,24	7,50	36,80	34,19	27,20	37,42
180_B	180	191297,81	443044,11	4,50	34,70	32,08	25,09	35,32
180_C	180	191297,81	443044,11	7,50	37,38	34,79	27,81	38,02
180_D	180	191297,81	443044,11	10,50	41,12	38,53	31,55	41,76
180_E	180	191297,81	443044,11	13,50	43,54	40,92	33,91	44,15
180_F	180	191297,81	443044,11	16,50	44,95	42,31	35,27	45,54
181_E	181	191302,36	443038,28	13,50	46,16	43,52	36,51	46,76
181_F	181	191302,36	443038,28	16,50	48,01	45,37	38,32	48,60
182_E	182	191298,79	443030,68	13,50	46,85	44,25	37,25	47,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182_F	182	191298,79	443030,68	16,50	50,45	47,86	40,86	51,08
183_A	183	191290,72	443028,83	1,50	45,22	42,82	35,86	45,97
183_B	183	191290,72	443028,83	4,50	45,90	43,48	36,53	46,65
183_C	183	191290,72	443028,83	7,50	46,47	44,07	37,14	47,23
183_D	183	191290,72	443028,83	10,50	46,41	44,06	37,14	47,21
183_E	183	191290,72	443028,83	13,50	47,19	44,84	37,92	47,99
183_F	183	191290,72	443028,83	16,50	47,98	45,60	38,68	48,76
184_B	184	191286,13	443034,38	4,50	43,41	41,00	34,03	44,15
184_C	184	191286,13	443034,38	7,50	44,97	42,56	35,63	45,73
184_D	184	191286,13	443034,38	10,50	45,21	42,82	35,89	45,98
184_E	184	191286,13	443034,38	13,50	45,74	43,37	36,44	46,52
184_F	184	191286,13	443034,38	16,50	46,87	44,50	37,58	47,65
185_A	185	191282,20	443039,06	1,50	40,33	37,91	30,96	41,08
185_B	185	191282,20	443039,06	4,50	41,82	39,41	32,44	42,56
185_C	185	191282,20	443039,06	7,50	43,75	41,34	34,40	44,50
185_D	185	191282,20	443039,06	10,50	44,48	42,11	35,17	45,26
185_E	185	191282,20	443039,06	13,50	45,03	42,66	35,74	45,81
185_F	185	191282,20	443039,06	16,50	46,33	43,95	37,04	47,11
186_A	186	191278,82	443043,14	1,50	39,25	36,82	29,87	39,99
186_B	186	191278,82	443043,14	4,50	40,93	38,50	31,54	41,67
186_C	186	191278,82	443043,14	7,50	43,10	40,69	33,75	43,85
186_D	186	191278,82	443043,14	10,50	43,74	41,35	34,43	44,51
186_E	186	191278,82	443043,14	13,50	44,57	42,20	35,28	45,35
186_F	186	191278,82	443043,14	16,50	45,99	43,61	36,71	46,78
187_D	187	191279,88	443047,91	10,50	42,66	40,18	33,25	43,38
187_E	187	191279,88	443047,91	13,50	43,83	41,37	34,43	44,56
187_F	187	191279,88	443047,91	16,50	45,65	43,20	36,26	46,38
188_B	188	191285,65	443052,70	4,50	34,21	31,59	24,60	34,83
188_C	188	191285,65	443052,70	7,50	36,50	33,94	26,95	37,15
188_D	188	191285,65	443052,70	10,50	42,61	40,17	33,23	43,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188_E	188	191285,65	443052,70	13,50	44,00	41,54	34,60	44,73
188_F	188	191285,65	443052,70	16,50	45,64	43,19	36,27	46,38
189_B	189	191292,05	443051,04	4,50	34,89	32,23	25,23	35,48
189_C	189	191292,05	443051,04	7,50	37,18	34,55	27,57	37,80
189_D	189	191292,05	443051,04	10,50	39,46	36,87	29,88	40,10
189_E	189	191292,05	443051,04	13,50	41,59	38,99	31,98	42,21
189_F	189	191292,05	443051,04	16,50	43,57	40,92	33,90	44,16
19_A	19	191369,39	443084,93	1,50	54,05	51,42	44,35	54,64
19_B	19	191369,39	443084,93	4,50	54,66	52,02	44,97	55,25
19_C	19	191369,39	443084,93	7,50	54,82	52,18	45,14	55,41
190_A	190	191307,84	443033,81	1,50	52,30	49,70	42,65	52,91
190_B	190	191307,84	443033,81	4,50	52,54	49,94	42,88	53,15
190_C	190	191307,84	443033,81	7,50	52,52	49,93	42,90	53,14
190_D	190	191307,84	443033,81	10,50	52,53	49,94	42,91	53,15
191_A	191	191300,87	443028,03	1,50	52,10	49,54	42,49	52,73
191_B	191	191300,87	443028,03	4,50	52,26	49,69	42,66	52,89
191_C	191	191300,87	443028,03	7,50	52,23	49,69	42,66	52,88
191_D	191	191300,87	443028,03	10,50	52,22	49,66	42,63	52,86
192_A	192	191294,07	443024,79	1,50	47,33	44,97	38,05	48,12
192_B	192	191294,07	443024,79	4,50	47,68	45,32	38,38	48,46
192_C	192	191294,07	443024,79	7,50	47,85	45,52	38,59	48,65
192_D	192	191294,07	443024,79	10,50	48,20	45,85	38,93	49,00
193_B	193	191301,23	443042,23	4,50	34,14	31,54	24,58	34,78
193_C	193	191301,23	443042,23	7,50	36,05	33,49	26,54	36,71
193_D	193	191301,23	443042,23	10,50	39,06	36,55	29,60	39,75
194_D	194	191305,91	443039,17	10,50	45,14	42,51	35,50	45,75
20_A	20	191186,95	443157,61	1,50	46,24	43,66	36,64	46,87
20_B	20	191186,95	443157,61	4,50	47,82	45,28	38,24	48,47
20_C	20	191186,95	443157,61	7,50	50,03	47,50	40,50	50,70
20001a_C	20001a	191202,72	443203,14	7,50	62,85	60,20	53,19	63,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20001a_D	20001a	191202,72	443203,14	10,50	62,69	60,06	53,04	63,29
20001a_E	20001a	191202,72	443203,14	13,50	62,59	59,95	52,93	63,19
20001a_F	20001a	191202,72	443203,14	16,50	62,44	59,82	52,81	63,05
20001b_A	20001b	191203,10	443202,96	19,50	62,22	59,58	52,55	62,81
20001b_B	20001b	191203,10	443202,96	22,50	61,96	59,34	52,32	62,57
20001b_C	20001b	191203,10	443202,96	25,50	61,78	59,15	52,15	62,39
20001b_D	20001b	191203,10	443202,96	28,50	61,56	58,94	51,91	62,17
20001b_E	20001b	191203,10	443202,96	31,50	61,43	58,79	51,77	62,03
20001b_F	20001b	191203,10	443202,96	34,50	61,24	58,62	51,60	61,85
20002a_C	20002a	191195,82	443202,81	7,50	60,28	57,73	50,73	60,93
20002a_D	20002a	191195,82	443202,81	10,50	60,15	57,59	50,61	60,81
20002a_E	20002a	191195,82	443202,81	13,50	60,33	57,78	50,79	60,99
20002a_F	20002a	191195,82	443202,81	16,50	60,48	57,93	50,94	61,14
20002b_A	20002b	191195,54	443202,31	19,50	60,26	57,72	50,74	60,93
20002b_B	20002b	191195,54	443202,31	22,50	60,20	57,68	50,69	60,88
20002b_C	20002b	191195,54	443202,31	25,50	60,04	57,52	50,53	60,72
20002b_D	20002b	191195,54	443202,31	28,50	59,90	57,36	50,40	60,57
20002b_E	20002b	191195,54	443202,31	31,50	59,72	57,18	50,21	60,39
20002b_F	20002b	191195,54	443202,31	34,50	59,64	57,12	50,13	60,32
20003a_C	20003a	191190,90	443193,11	7,50	58,69	56,16	49,16	59,36
20003a_D	20003a	191190,90	443193,11	10,50	58,68	56,14	49,15	59,34
20003a_E	20003a	191190,90	443193,11	13,50	59,03	56,50	49,51	59,70
20003a_F	20003a	191190,90	443193,11	16,50	59,34	56,80	49,83	60,01
20003b_A	20003b	191190,48	443192,33	19,50	59,22	56,70	49,71	59,90
20003b_B	20003b	191190,48	443192,33	22,50	59,22	56,71	49,73	59,90
20003b_C	20003b	191190,48	443192,33	25,50	59,13	56,61	49,63	59,81
20003b_D	20003b	191190,48	443192,33	28,50	58,95	56,43	49,45	59,63
20003b_E	20003b	191190,48	443192,33	31,50	58,81	56,31	49,33	59,50
20003b_F	20003b	191190,48	443192,33	34,50	58,77	56,27	49,28	59,46
20004a_C	20004a	191185,05	443181,54	7,50	57,46	54,93	47,95	58,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20004a_D	20004a	191185,05	443181,54	10,50	57,96	55,44	48,46	58,64
20004a_E	20004a	191185,05	443181,54	13,50	58,02	55,49	48,50	58,69
20004a_F	20004a	191185,05	443181,54	16,50	58,44	55,93	48,95	59,12
20004b_A	20004b	191184,72	443180,88	19,50	58,23	55,73	48,75	58,92
20004b_B	20004b	191184,72	443180,88	22,50	58,32	55,83	48,85	59,02
20004b_C	20004b	191184,72	443180,88	25,50	58,31	55,82	48,85	59,01
20004b_D	20004b	191184,72	443180,88	28,50	58,20	55,70	48,74	58,90
20004b_E	20004b	191184,72	443180,88	31,50	58,21	55,70	48,72	58,89
20004b_F	20004b	191184,72	443180,88	34,50	58,16	55,68	48,69	58,86
20005a_C	20005a	191188,61	443174,45	7,50	51,35	48,87	41,89	52,05
20005a_D	20005a	191188,61	443174,45	10,50	52,23	49,75	42,79	52,94
20005a_E	20005a	191188,61	443174,45	13,50	51,73	49,27	42,28	52,44
20005a_F	20005a	191188,61	443174,45	16,50	52,28	49,82	42,85	53,00
20005b_A	20005b	191189,05	443174,17	19,50	51,04	48,64	41,71	51,80
20005b_B	20005b	191189,05	443174,17	22,50	51,75	49,31	42,39	52,49
20005b_C	20005b	191189,05	443174,17	25,50	52,05	49,62	42,68	52,79
20005b_D	20005b	191189,05	443174,17	28,50	52,16	49,70	42,77	52,89
20005b_E	20005b	191189,05	443174,17	31,50	52,32	49,87	42,94	53,05
20005b_F	20005b	191189,05	443174,17	34,50	52,63	50,18	43,25	53,36
20006a_C	20006a	191197,23	443175,33	7,50	44,14	41,46	34,41	44,71
20006a_D	20006a	191197,23	443175,33	10,50	48,32	45,61	38,56	48,87
20006a_E	20006a	191197,23	443175,33	13,50	49,96	47,22	40,18	50,50
20006a_F	20006a	191197,23	443175,33	16,50	51,87	49,11	42,04	52,38
20006b_A	20006b	191196,91	443174,67	19,50	52,53	49,76	42,71	53,05
20006b_B	20006b	191196,91	443174,67	22,50	53,21	50,43	43,35	53,71
20006b_C	20006b	191196,91	443174,67	25,50	53,27	50,49	43,43	53,78
20006b_D	20006b	191196,91	443174,67	28,50	53,20	50,43	43,38	53,72
20006b_E	20006b	191196,91	443174,67	31,50	53,25	50,48	43,41	53,76
20006b_F	20006b	191196,91	443174,67	34,50	53,30	50,53	43,48	53,82
20007a_C	20007a	191202,96	443187,01	7,50	48,29	45,55	38,49	48,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20007a_D	20007a	191202,96	443187,01	10,50	51,91	49,15	42,09	52,43
20007a_E	20007a	191202,96	443187,01	13,50	54,63	51,85	44,78	55,13
20007a_F	20007a	191202,96	443187,01	16,50	55,32	52,52	45,45	55,81
20007b_A	20007b	191202,64	443186,37	19,50	55,10	52,34	45,27	55,61
20007b_B	20007b	191202,64	443186,37	22,50	55,03	52,24	45,19	55,53
20007b_C	20007b	191202,64	443186,37	25,50	54,93	52,17	45,09	55,44
20007b_D	20007b	191202,64	443186,37	28,50	54,86	52,10	45,03	55,37
20007b_E	20007b	191202,64	443186,37	31,50	54,79	52,01	44,94	55,29
20007b_F	20007b	191202,64	443186,37	34,50	54,60	51,83	44,76	55,11
20008a_C	20008a	191208,00	443196,60	7,50	54,67	51,89	44,82	55,17
20008a_D	20008a	191208,00	443196,60	10,50	57,43	54,65	47,57	57,93
20008a_E	20008a	191208,00	443196,60	13,50	57,32	54,52	47,45	57,81
20008a_F	20008a	191208,00	443196,60	16,50	57,14	54,35	47,30	57,64
20008b_A	20008b	191207,72	443196,10	19,50	56,87	54,08	47,02	57,37
20008b_B	20008b	191207,72	443196,10	22,50	56,70	53,91	46,87	57,21
20008b_C	20008b	191207,72	443196,10	25,50	56,54	53,75	46,68	57,04
20008b_D	20008b	191207,72	443196,10	28,50	56,26	53,48	46,41	56,76
20008b_E	20008b	191207,72	443196,10	31,50	56,10	53,33	46,26	56,61
20008b_F	20008b	191207,72	443196,10	34,50	55,96	53,20	46,12	56,47
203_A	203	191230,21	443054,61	1,50	34,40	31,83	24,87	35,06
203_B	203	191230,21	443054,61	4,50	34,99	32,42	25,44	35,64
203_C	203	191230,21	443054,61	7,50	36,99	34,45	27,47	37,66
203_D	203	191230,21	443054,61	10,50	39,62	37,11	30,16	40,31
203_E	203	191230,21	443054,61	13,50	42,78	40,28	33,33	43,48
204_C	204	191236,45	443051,97	7,50	37,41	34,86	27,90	38,08
204_D	204	191236,45	443051,97	10,50	40,95	38,47	31,52	41,66
204_E	204	191236,45	443051,97	13,50	42,76	40,27	33,32	43,47
205_B	205	191239,32	443045,75	4,50	43,44	41,09	34,16	44,23
205_C	205	191239,32	443045,75	7,50	43,95	41,61	34,67	44,75
205_D	205	191239,32	443045,75	10,50	44,96	42,61	35,68	45,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205_E	205	191239,32	443045,75	13,50	45,20	42,85	35,93	46,00
206_B	206	191235,24	443041,40	4,50	46,27	43,91	37,00	47,06
206_C	206	191235,24	443041,40	7,50	46,39	44,02	37,10	47,17
206_D	206	191235,24	443041,40	10,50	46,38	44,03	37,11	47,18
206_E	206	191235,24	443041,40	13,50	46,30	43,94	37,03	47,09
207_A	207	191231,08	443037,02	1,50	48,35	46,02	39,09	49,15
207_B	207	191231,08	443037,02	4,50	48,60	46,26	39,34	49,40
207_C	207	191231,08	443037,02	7,50	48,49	46,13	39,22	49,28
207_D	207	191231,08	443037,02	10,50	47,93	45,59	38,68	48,74
207_E	207	191231,08	443037,02	13,50	47,67	45,33	38,40	48,47
208_A	208	191222,69	443041,30	1,50	52,94	50,59	43,67	53,74
208_B	208	191222,69	443041,30	4,50	53,13	50,78	43,87	53,93
208_C	208	191222,69	443041,30	7,50	53,03	50,69	43,76	53,83
208_D	208	191222,69	443041,30	10,50	52,79	50,42	43,50	53,57
208_E	208	191222,69	443041,30	13,50	52,52	50,15	43,24	53,31
209_E	209	191220,46	443052,13	13,50	46,77	44,36	37,42	47,52
21_B	21	191180,19	443149,32	4,50	34,26	31,77	24,81	34,96
21_C	21	191180,19	443149,32	7,50	37,15	34,66	27,74	37,86
210_A	210	191226,85	443054,83	1,50	35,19	32,60	25,62	35,83
210_B	210	191226,85	443054,83	4,50	35,61	33,03	26,05	36,25
210_C	210	191226,85	443054,83	7,50	37,52	34,97	28,01	38,19
210_D	210	191226,85	443054,83	10,50	40,08	37,56	30,60	40,76
210_E	210	191226,85	443054,83	13,50	43,07	40,58	33,63	43,78
211_A	211	191203,36	443080,40	1,50	34,88	32,26	25,28	35,50
211_B	211	191203,36	443080,40	4,50	35,21	32,59	25,60	35,83
211_C	211	191203,36	443080,40	7,50	37,48	34,89	27,90	38,12
211_D	211	191203,36	443080,40	10,50	40,09	37,54	30,56	40,75
211_E	211	191203,36	443080,40	13,50	41,91	39,36	32,40	42,58
211_F	211	191203,36	443080,40	16,50	44,45	41,88	34,89	45,10
212_A	212	191208,64	443075,43	1,50	35,15	32,53	25,54	35,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
212_B	212	191208,64	443075,43	4,50	36,23	33,63	26,63	36,86
212_C	212	191208,64	443075,43	7,50	38,44	35,89	28,91	39,10
212_D	212	191208,64	443075,43	10,50	40,14	37,60	30,62	40,81
212_E	212	191208,64	443075,43	13,50	41,55	39,02	32,05	42,23
212_F	212	191208,64	443075,43	16,50	43,65	41,09	34,09	44,30
213_E	213	191205,74	443067,72	13,50	37,96	35,48	28,53	38,67
213_F	213	191205,74	443067,72	16,50	36,68	34,15	27,22	37,37
214_A	214	191196,81	443065,68	1,50	52,98	50,63	43,71	53,78
214_B	214	191196,81	443065,68	4,50	53,22	50,84	43,96	54,01
214_C	214	191196,81	443065,68	7,50	53,27	50,91	44,01	54,07
214_D	214	191196,81	443065,68	10,50	53,12	50,74	43,84	53,91
214_E	214	191196,81	443065,68	13,50	52,90	50,51	43,60	53,68
214_F	214	191196,81	443065,68	16,50	52,82	50,44	43,52	53,60
215_B	215	191191,54	443070,66	4,50	53,18	50,80	43,90	53,97
215_C	215	191191,54	443070,66	7,50	53,28	50,92	44,01	54,07
215_D	215	191191,54	443070,66	10,50	53,13	50,76	43,86	53,92
215_E	215	191191,54	443070,66	13,50	52,91	50,53	43,64	53,70
215_F	215	191191,54	443070,66	16,50	52,88	50,49	43,61	53,67
216_A	216	191187,45	443074,51	1,50	52,92	50,58	43,67	53,73
216_B	216	191187,45	443074,51	4,50	53,18	50,83	43,92	53,98
216_C	216	191187,45	443074,51	7,50	53,32	50,95	44,06	54,11
216_D	216	191187,45	443074,51	10,50	53,24	50,86	43,97	54,03
216_E	216	191187,45	443074,51	13,50	53,07	50,68	43,80	53,86
216_F	216	191187,45	443074,51	16,50	52,96	50,58	43,68	53,75
217_E	217	191190,19	443082,50	13,50	49,55	47,13	40,22	50,31
217_F	217	191190,19	443082,50	16,50	50,50	48,06	41,16	51,25
218_E	218	191197,94	443085,66	13,50	41,89	39,32	32,34	42,54
218_F	218	191197,94	443085,66	16,50	44,46	41,87	34,88	45,10
219_A	219	191201,71	443084,59	1,50	33,41	30,77	23,78	34,02
219_B	219	191201,71	443084,59	4,50	33,72	31,13	24,13	34,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
219_C	219	191201,71	443084,59	7,50	35,65	33,13	26,17	36,33
219_D	219	191201,71	443084,59	10,50	36,92	34,38	27,43	37,60
22_A	22	191191,14	443154,20	1,50	44,77	42,21	35,19	45,41
22_B	22	191191,14	443154,20	4,50	46,47	43,92	36,91	47,12
22_C	22	191191,14	443154,20	7,50	48,73	46,21	39,22	49,41
220_A	220	191183,81	443077,94	1,50	52,91	50,55	43,65	53,71
220_B	220	191183,81	443077,94	4,50	53,12	50,77	43,86	53,92
220_C	220	191183,81	443077,94	7,50	53,30	50,93	44,04	54,09
220_D	220	191183,81	443077,94	10,50	53,23	50,86	43,98	54,03
221_A	221	191187,85	443084,76	1,50	48,14	45,77	38,88	48,93
221_B	221	191187,85	443084,76	4,50	49,05	46,67	39,77	49,84
221_C	221	191187,85	443084,76	7,50	50,01	47,62	40,73	50,79
221_D	221	191187,85	443084,76	10,50	50,41	48,00	41,10	51,18
222_A	222	191194,37	443091,67	1,50	46,14	43,76	36,84	46,92
222_B	222	191194,37	443091,67	4,50	47,50	45,11	38,22	48,28
222_C	222	191194,37	443091,67	7,50	48,80	46,39	39,49	49,57
222_D	222	191194,37	443091,67	10,50	49,11	46,72	39,80	49,88
223_D	223	191199,43	443089,60	10,50	40,43	37,86	30,91	41,09
224_B	224	191153,61	443123,95	4,50	35,90	33,26	26,24	36,50
224_C	224	191153,61	443123,95	7,50	37,05	34,39	27,37	37,64
224_D	224	191153,61	443123,95	10,50	39,01	36,38	29,38	39,62
224_E	224	191153,61	443123,95	13,50	41,54	38,91	31,91	42,15
227_B	227	191145,68	443113,87	4,50	53,20	50,85	43,95	54,00
227_C	227	191145,68	443113,87	7,50	53,65	51,27	44,37	54,44
227_D	227	191145,68	443113,87	10,50	54,39	52,01	45,12	55,18
227_E	227	191145,68	443113,87	13,50	54,34	51,96	45,07	55,13
229_B	229	191142,10	443117,25	4,50	53,18	50,81	43,92	53,97
229_C	229	191142,10	443117,25	7,50	53,64	51,26	44,36	54,43
229_D	229	191142,10	443117,25	10,50	54,54	52,17	45,27	55,33
229_E	229	191142,10	443117,25	13,50	54,50	52,12	45,22	55,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_B	23	191184,37	443145,91	4,50	34,43	31,92	24,99	35,13
23_C	23	191184,37	443145,91	7,50	37,33	34,86	27,92	38,05
230_B	230	191136,98	443122,24	4,50	53,15	50,78	43,87	53,94
230_C	230	191136,98	443122,24	7,50	53,64	51,26	44,36	54,43
230_D	230	191136,98	443122,24	10,50	54,83	52,46	45,55	55,62
230_E	230	191136,98	443122,24	13,50	54,85	52,46	45,57	55,63
231_A	231	191133,66	443127,69	1,50	52,54	50,07	43,12	53,26
231_B	231	191133,66	443127,69	4,50	53,36	50,90	43,97	54,09
231_C	231	191133,66	443127,69	7,50	54,70	52,26	45,32	55,44
231_D	231	191133,66	443127,69	10,50	56,90	54,46	47,53	57,64
231_E	231	191133,66	443127,69	13,50	56,25	53,81	46,88	56,99
232_B	232	191162,59	443119,50	4,50	35,31	32,76	25,79	35,97
232_C	232	191162,59	443119,50	7,50	36,54	33,95	26,99	37,18
232_D	232	191162,59	443119,50	10,50	38,33	35,74	28,75	38,97
233_A	233	191168,30	443117,08	1,50	37,19	34,73	27,78	37,91
233_B	233	191168,30	443117,08	4,50	38,18	35,71	28,77	38,90
233_C	233	191168,30	443117,08	7,50	39,50	36,98	30,02	40,18
233_D	233	191168,30	443117,08	10,50	39,82	37,21	30,21	40,44
234_A	234	191164,60	443107,65	1,50	47,26	44,91	37,99	48,06
234_B	234	191164,60	443107,65	4,50	47,74	45,36	38,48	48,53
234_C	234	191164,60	443107,65	7,50	47,81	45,41	38,52	48,59
234_D	234	191164,60	443107,65	10,50	47,99	45,59	38,69	48,76
235_A	235	191155,68	443104,45	1,50	52,84	50,51	43,60	53,65
235_B	235	191155,68	443104,45	4,50	53,15	50,79	43,90	53,95
235_C	235	191155,68	443104,45	7,50	53,54	51,18	44,28	54,34
235_D	235	191155,68	443104,45	10,50	53,97	51,58	44,70	54,76
236_B	236	191151,92	443107,99	4,50	53,16	50,81	43,91	53,96
236_C	236	191151,92	443107,99	7,50	53,54	51,18	44,29	54,34
236_D	236	191151,92	443107,99	10,50	54,14	51,76	44,88	54,93
237_B	237	191148,41	443111,30	4,50	53,17	50,80	43,93	53,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
237_C	237	191148,41	443111,30	7,50	53,59	51,23	44,33	54,39
237_D	237	191148,41	443111,30	10,50	54,26	51,89	44,98	55,05
238_B	238	191156,70	443121,07	4,50	35,73	33,09	26,08	36,33
238_C	238	191156,70	443121,07	7,50	37,01	34,37	27,35	37,61
238_D	238	191156,70	443121,07	10,50	38,82	36,19	29,18	39,43
239_C	239	191281,53	443090,08	7,50	36,18	33,56	26,54	36,79
239_D	239	191281,53	443090,08	10,50	39,22	36,59	29,58	39,83
24_A	24	191195,32	443150,79	1,50	43,67	41,14	34,11	44,33
24_B	24	191195,32	443150,79	4,50	45,49	42,95	35,96	46,15
24_C	24	191195,32	443150,79	7,50	47,81	45,28	38,30	48,48
240_B	240	191276,44	443087,07	4,50	32,70	30,10	23,11	33,33
240_C	240	191276,44	443087,07	7,50	33,69	31,11	24,12	34,33
240_D	240	191276,44	443087,07	10,50	35,59	33,03	26,05	36,25
241_B	241	191273,76	443087,62	4,50	32,59	29,98	22,96	33,20
241_C	241	191273,76	443087,62	7,50	33,59	30,97	23,98	34,21
241_D	241	191273,76	443087,62	10,50	34,74	32,13	25,14	35,36
242_B	242	191271,30	443084,99	4,50	33,36	30,70	23,70	33,95
242_C	242	191271,30	443084,99	7,50	34,66	32,01	25,00	35,25
242_D	242	191271,30	443084,99	10,50	36,44	33,79	26,76	37,03
243_A	243	191259,95	443095,07	1,50	36,21	33,58	26,61	36,83
243_B	243	191259,95	443095,07	4,50	38,93	36,38	29,42	39,60
243_C	243	191259,95	443095,07	7,50	42,27	39,81	32,87	43,00
243_D	243	191259,95	443095,07	10,50	44,22	41,76	34,82	44,95
244_B	244	191263,47	443098,86	4,50	39,17	36,64	29,70	39,86
244_C	244	191263,47	443098,86	7,50	42,59	40,12	33,20	43,32
244_D	244	191263,47	443098,86	10,50	44,10	41,63	34,69	44,82
245_A	245	191267,11	443102,87	1,50	36,23	33,61	26,62	36,85
245_B	245	191267,11	443102,87	4,50	39,16	36,63	29,68	39,84
245_C	245	191267,11	443102,87	7,50	42,59	40,12	33,18	43,31
245_D	245	191267,11	443102,87	10,50	44,38	41,91	34,98	45,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
246_A	246	191276,79	443099,75	1,50	42,76	40,04	32,99	43,30
246_B	246	191276,79	443099,75	4,50	44,23	41,52	34,48	44,78
246_C	246	191276,79	443099,75	7,50	45,48	42,78	35,76	46,04
246_D	246	191276,79	443099,75	10,50	45,98	43,32	36,31	46,57
247_B	247	191267,56	443080,95	4,50	33,59	30,92	23,91	34,17
247_C	247	191267,56	443080,95	7,50	34,60	31,94	24,93	35,19
247_D	247	191267,56	443080,95	10,50	36,32	33,65	26,64	36,90
247_E	247	191267,56	443080,95	13,50	38,16	35,51	28,50	38,75
248_B	248	191266,14	443075,20	4,50	34,10	31,44	24,42	34,69
248_C	248	191266,14	443075,20	7,50	34,92	32,23	25,21	35,49
248_D	248	191266,14	443075,20	10,50	36,47	33,76	26,75	37,03
248_E	248	191266,14	443075,20	13,50	39,35	36,66	29,62	39,91
249_D	249	191263,96	443069,47	10,50	37,44	34,98	28,02	38,16
249_E	249	191263,96	443069,47	13,50	39,50	37,05	30,09	40,22
25_B	25	191188,56	443142,49	4,50	35,06	32,52	25,56	35,73
25_C	25	191188,56	443142,49	7,50	38,11	35,61	28,66	38,81
250_A	250	191253,52	443073,65	1,50	35,37	32,90	25,92	36,08
250_B	250	191253,52	443073,65	4,50	36,75	34,28	27,34	37,47
250_C	250	191253,52	443073,65	7,50	38,04	35,59	28,64	38,77
250_D	250	191253,52	443073,65	10,50	39,93	37,51	30,59	40,69
250_E	250	191253,52	443073,65	13,50	43,34	40,93	34,02	44,10
251_A	251	191249,16	443083,35	1,50	36,38	33,77	26,78	37,00
251_B	251	191249,16	443083,35	4,50	38,93	36,38	29,42	39,60
251_C	251	191249,16	443083,35	7,50	42,07	39,60	32,67	42,79
251_D	251	191249,16	443083,35	10,50	44,61	42,15	35,20	45,33
251_E	251	191249,16	443083,35	13,50	46,00	43,52	36,57	46,71
252_B	252	191252,68	443087,18	4,50	38,96	36,42	29,45	39,63
252_C	252	191252,68	443087,18	7,50	42,71	40,24	33,32	43,44
252_D	252	191252,68	443087,18	10,50	44,48	42,03	35,09	45,21
252_E	252	191252,68	443087,18	13,50	45,91	43,45	36,50	46,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
253_A	253	191256,22	443091,04	1,50	36,20	33,60	26,62	36,83
253_B	253	191256,22	443091,04	4,50	39,29	36,78	29,81	39,98
253_C	253	191256,22	443091,04	7,50	42,94	40,48	33,54	43,67
253_D	253	191256,22	443091,04	10,50	44,57	42,11	35,20	45,31
253_E	253	191256,22	443091,04	13,50	45,90	43,43	36,48	46,62
254_E	254	191263,95	443088,23	13,50	44,22	41,66	34,69	44,88
255_A	255	191303,53	443114,74	1,50	34,17	31,53	24,51	34,77
255_B	255	191303,53	443114,74	4,50	33,82	31,15	24,14	34,40
255_C	255	191303,53	443114,74	7,50	35,29	32,62	25,61	35,87
255_D	255	191303,53	443114,74	10,50	38,13	35,44	28,41	38,70
255_E	255	191303,53	443114,74	13,50	41,79	39,09	32,07	42,35
256_A	256	191301,09	443109,91	1,50	33,83	31,18	24,19	34,43
256_B	256	191301,09	443109,91	4,50	33,30	30,65	23,64	33,89
256_C	256	191301,09	443109,91	7,50	34,50	31,84	24,82	35,09
256_D	256	191301,09	443109,91	10,50	37,16	34,46	27,45	37,73
256_E	256	191301,09	443109,91	13,50	40,48	37,75	30,71	41,02
257_B	257	191302,05	443106,47	4,50	34,30	31,62	24,62	34,88
257_C	257	191302,05	443106,47	7,50	35,43	32,73	25,72	36,00
257_D	257	191302,05	443106,47	10,50	38,16	35,43	28,40	38,70
257_E	257	191302,05	443106,47	13,50	41,58	38,83	31,81	42,12
258_D	258	191303,27	443103,11	10,50	36,80	34,17	27,15	37,40
258_E	258	191303,27	443103,11	13,50	42,59	39,89	32,88	43,16
259_D	259	191300,89	443098,43	10,50	38,69	36,06	29,05	39,30
259_E	259	191300,89	443098,43	13,50	43,08	40,39	33,38	43,65
26_A	26	191199,51	443147,37	1,50	42,05	39,49	32,50	42,70
26_B	26	191199,51	443147,37	4,50	44,16	41,62	34,65	44,83
26_C	26	191199,51	443147,37	7,50	46,79	44,30	37,32	47,49
260_A	260	191293,66	443098,73	1,50	38,92	36,24	29,19	39,49
260_B	260	191293,66	443098,73	4,50	39,52	36,85	29,81	40,09
260_C	260	191293,66	443098,73	7,50	40,66	38,01	30,97	41,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
260_D	260	191293,66	443098,73	10,50	41,47	38,86	31,86	42,09
260_E	260	191293,66	443098,73	13,50	43,26	40,71	33,71	43,91
261_A	261	191288,73	443103,60	1,50	44,14	41,36	34,31	44,65
261_B	261	191288,73	443103,60	4,50	45,75	43,01	35,97	46,29
261_C	261	191288,73	443103,60	7,50	46,72	44,00	36,97	47,27
261_D	261	191288,73	443103,60	10,50	47,25	44,56	37,53	47,82
261_E	261	191288,73	443103,60	13,50	47,83	45,16	38,15	48,41
262_B	262	191291,46	443108,95	4,50	46,56	43,82	36,76	47,09
262_C	262	191291,46	443108,95	7,50	47,41	44,70	37,66	47,96
262_D	262	191291,46	443108,95	10,50	47,70	44,98	37,96	48,25
262_E	262	191291,46	443108,95	13,50	48,34	45,67	38,65	48,92
264_A	264	191293,78	443113,60	1,50	45,63	42,88	35,81	46,15
264_B	264	191293,78	443113,60	4,50	47,39	44,64	37,59	47,92
264_C	264	191293,78	443113,60	7,50	47,97	45,23	38,19	48,51
264_D	264	191293,78	443113,60	10,50	48,34	45,61	38,57	48,88
264_E	264	191293,78	443113,60	13,50	48,98	46,29	39,27	49,55
265_A	265	191296,22	443118,43	1,50	46,60	43,82	36,77	47,11
265_B	265	191296,22	443118,43	4,50	48,29	45,50	38,47	48,80
265_C	265	191296,22	443118,43	7,50	48,59	45,81	38,76	49,10
265_D	265	191296,22	443118,43	10,50	48,96	46,20	39,16	49,48
265_E	265	191296,22	443118,43	13,50	49,77	47,06	40,04	50,33
266_C	266	191301,57	443119,93	7,50	42,66	39,89	32,86	43,18
266_D	266	191301,57	443119,93	10,50	45,83	43,07	36,03	46,35
266_E	266	191301,57	443119,93	13,50	48,80	46,05	39,00	49,33
267_A	267	191359,59	443076,77	1,50	53,62	50,98	43,91	54,20
267_B	267	191359,59	443076,77	4,50	54,06	51,41	44,37	54,65
267_C	267	191359,59	443076,77	7,50	54,30	51,66	44,62	54,89
267_D	267	191359,59	443076,77	10,50	54,25	51,61	44,56	54,84
268_A	268	191354,36	443072,41	1,50	53,46	50,82	43,78	54,05
268_B	268	191354,36	443072,41	4,50	53,83	51,19	44,14	54,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
268_C	268	191354,36	443072,41	7,50	54,06	51,44	44,38	54,66
268_D	268	191354,36	443072,41	10,50	54,06	51,41	44,36	54,64
269_A	269	191344,57	443073,09	1,50	47,68	45,07	37,98	48,27
269_B	269	191344,57	443073,09	4,50	48,12	45,50	38,43	48,71
269_C	269	191344,57	443073,09	7,50	48,18	45,58	38,49	48,78
269_D	269	191344,57	443073,09	10,50	48,23	45,60	38,55	48,82
27_B	27	191192,74	443139,08	4,50	38,05	35,58	28,64	38,77
27_C	27	191192,74	443139,08	7,50	40,23	37,77	30,84	40,96
270_D	270	191339,64	443079,86	10,50	38,73	36,12	29,13	39,35
271_D	271	191342,42	443085,41	10,50	39,32	36,73	29,76	39,96
272_D	272	191352,67	443083,17	10,50	45,66	42,96	35,93	46,22
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	62,20	59,59	52,61	62,83
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	62,09	59,48	52,49	62,71
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	61,91	59,30	52,30	62,53
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	61,70	59,10	52,09	62,32
274_B	274	191351,43	443110,63	4,50	34,48	31,87	24,84	35,09
274_C	274	191351,43	443110,63	7,50	36,08	33,45	26,44	36,69
274_D	274	191351,43	443110,63	10,50	38,28	35,67	28,68	38,90
274_E	274	191351,43	443110,63	13,50	41,71	39,19	32,23	42,39
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	47,25	44,60	37,61	47,85
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	55,47	52,89	45,90	56,11
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	54,90	52,27	45,26	55,51
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	46,85	44,23	37,23	47,46
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	62,24	59,64	52,65	62,87
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	62,14	59,53	52,54	62,76
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	61,86	59,25	52,26	62,48
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	61,64	59,03	52,04	62,26
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	61,38	58,77	51,78	62,00
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	57,10	54,48	47,45	57,71
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	57,08	54,45	47,45	57,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	56,96	54,32	47,31	57,56
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	56,81	54,17	47,17	57,41
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	56,60	53,95	46,93	57,19
279_F	279	191372,52	443099,90	16,50	44,53	41,88	34,89	45,13
28_B	28	191168,79	443124,12	4,50	35,45	32,88	25,89	36,10
28_C	28	191168,79	443124,12	7,50	37,12	34,53	27,53	37,75
280_B	280	191366,44	443096,36	4,50	35,76	33,15	26,16	36,38
280_C	280	191366,44	443096,36	7,50	36,63	34,03	27,05	37,26
280_D	280	191366,44	443096,36	10,50	38,65	36,10	29,14	39,32
280_E	280	191366,44	443096,36	13,50	41,64	39,12	32,17	42,33
281_B	281	191376,88	443090,98	4,50	55,38	52,75	45,71	55,98
281_C	281	191376,88	443090,98	7,50	55,47	52,84	45,79	56,06
281_D	281	191376,88	443090,98	10,50	55,36	52,74	45,68	55,96
281_E	281	191376,88	443090,98	13,50	55,21	52,57	45,55	55,81
282_D	282	191366,50	443089,34	10,50	44,92	42,24	35,23	45,50
282_E	282	191366,50	443089,34	13,50	47,34	44,67	37,63	47,91
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	58,24	55,65	48,65	58,87
284_C	284	191303,08	443127,19	7,50	40,14	37,41	30,37	40,68
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	53,27	50,50	43,44	53,78
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	53,41	50,62	43,58	53,92
286_A	286	191309,40	443144,72	1,50	55,97	53,20	46,18	56,49
286_B	286	191309,40	443144,72	4,50	56,56	53,78	46,73	57,07
286_C	286	191309,40	443144,72	7,50	56,68	53,92	46,88	57,20
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	61,07	58,39	51,37	61,64
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	61,37	58,68	51,66	61,94
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	61,34	58,66	51,63	61,91
288_A	288	191260,70	443124,83	1,50	33,69	31,07	24,07	34,30
288_B	288	191260,70	443124,83	4,50	35,08	32,52	25,53	35,73
289_A	289	191246,77	443131,99	1,50	37,87	35,23	28,23	38,47
289_B	289	191246,77	443131,99	4,50	42,04	39,50	32,54	42,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29_A	29	191175,19	443115,54	1,50	44,74	42,33	35,44	45,51
29_B	29	191175,19	443115,54	4,50	45,89	43,49	36,61	46,67
29_C	29	191175,19	443115,54	7,50	46,10	43,68	36,79	46,87
290_A	290	191316,95	443120,11	19,50	45,32	42,74	35,77	45,97
290_B	290	191316,95	443120,11	22,50	46,23	43,68	36,72	46,90
290_C	290	191316,95	443120,11	25,50	46,71	44,19	37,22	47,39
290_D	290	191316,95	443120,11	28,50	46,98	44,47	37,50	47,67
290_E	290	191316,95	443120,11	31,50	47,20	44,69	37,73	47,89
290_F	290	191316,95	443120,11	34,50	47,42	44,92	37,95	48,11
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	54,79	52,06	45,04	55,34
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	54,97	52,27	45,21	55,52
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	55,23	52,53	45,49	55,79
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	55,40	52,69	45,67	55,96
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	55,36	52,65	45,62	55,91
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	54,95	52,26	45,22	55,51
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	59,69	57,03	50,01	60,28
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	59,51	56,85	49,81	60,09
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	59,18	56,50	49,49	59,76
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	58,90	56,22	49,20	59,47
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	58,61	55,95	48,93	59,20
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	58,42	55,75	48,74	59,00
293_A	293	191333,42	443122,51	19,50	54,12	51,51	44,51	54,74
293_B	293	191333,42	443122,51	22,50	53,80	51,18	44,19	54,42
293_C	293	191333,42	443122,51	25,50	53,19	50,56	43,56	53,80
293_D	293	191333,42	443122,51	28,50	53,55	50,92	43,92	54,16
293_E	293	191333,42	443122,51	31,50	54,55	51,95	44,96	55,18
293_F	293	191333,42	443122,51	34,50	54,60	51,97	44,97	55,21
298_A	298	191142,87	443139,02	19,50	57,75	55,32	48,38	58,49
298_B	298	191142,87	443139,02	22,50	57,81	55,36	48,42	58,54
298_C	298	191142,87	443139,02	25,50	57,85	55,41	48,46	58,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
298_D	298	191142,87	443139,02	28,50	57,87	55,42	48,49	58,60
299_A	299	191157,69	443143,58	19,50	54,50	52,00	45,05	55,20
299_B	299	191157,69	443143,58	22,50	55,16	52,67	45,69	55,86
299_C	299	191157,69	443143,58	25,50	55,15	52,65	45,66	55,84
299_D	299	191157,69	443143,58	28,50	55,24	52,72	45,74	55,92
30_A	30	191169,74	443118,16	1,50	37,03	34,61	27,70	37,79
30_B	30	191169,74	443118,16	4,50	38,19	35,78	28,87	38,95
30_C	30	191169,74	443118,16	7,50	39,56	37,14	30,22	40,32
300_A	300	191158,48	443130,95	19,50	44,99	42,36	35,37	45,60
300_B	300	191158,48	443130,95	22,50	45,25	42,62	35,65	45,87
300_C	300	191158,48	443130,95	25,50	45,12	42,47	35,48	45,72
300_D	300	191158,48	443130,95	28,50	45,15	42,47	35,49	45,74
301_A	301	191150,42	443121,09	19,50	44,83	42,20	35,25	45,46
301_B	301	191150,42	443121,09	22,50	45,48	42,87	35,94	46,12
301_C	301	191150,42	443121,09	25,50	46,10	43,54	36,60	46,77
301_D	301	191150,42	443121,09	28,50	46,53	44,00	37,04	47,21
302_A	302	191141,19	443123,37	19,50	53,94	51,52	44,61	54,70
302_B	302	191141,19	443123,37	22,50	54,65	52,24	45,33	55,41
302_C	302	191141,19	443123,37	25,50	54,74	52,34	45,43	55,51
302_D	302	191141,19	443123,37	28,50	54,69	52,29	45,39	55,46
303_A	303	191297,81	443044,11	19,50	47,15	44,50	37,48	47,74
303_B	303	191297,81	443044,11	22,50	48,17	45,51	38,50	48,76
303_C	303	191297,81	443044,11	25,50	48,77	46,11	39,09	49,36
303_D	303	191297,81	443044,11	28,50	49,07	46,38	39,36	49,64
304_A	304	191302,36	443038,28	19,50	48,62	45,95	38,92	49,20
304_B	304	191302,36	443038,28	22,50	49,32	46,67	39,63	49,91
304_C	304	191302,36	443038,28	25,50	49,61	46,95	39,92	50,19
304_D	304	191302,36	443038,28	28,50	49,81	47,16	40,13	50,40
305_A	305	191298,79	443030,68	19,50	50,77	48,18	41,16	51,40
305_B	305	191298,79	443030,68	22,50	50,75	48,18	41,16	51,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
305_C	305	191298,79	443030,68	25,50	50,67	48,09	41,07	51,30
305_D	305	191298,79	443030,68	28,50	50,55	47,97	40,95	51,18
306_A	306	191290,72	443028,83	19,50	48,43	46,05	39,14	49,21
306_B	306	191290,72	443028,83	22,50	48,55	46,20	39,27	49,34
306_C	306	191290,72	443028,83	25,50	48,92	46,57	39,65	49,72
306_D	306	191290,72	443028,83	28,50	49,09	46,72	39,80	49,87
307_A	307	191286,04	443034,46	19,50	47,63	45,25	38,33	48,41
307_B	307	191286,04	443034,46	22,50	48,10	45,75	38,81	48,89
307_C	307	191286,04	443034,46	25,50	48,63	46,25	39,35	49,42
307_D	307	191286,04	443034,46	28,50	48,80	46,42	39,50	49,58
308_A	308	191282,20	443039,06	19,50	47,22	44,84	37,92	48,00
308_B	308	191282,20	443039,06	22,50	47,79	45,41	38,50	48,57
308_C	308	191282,20	443039,06	25,50	48,46	46,08	39,16	49,24
308_D	308	191282,20	443039,06	28,50	48,76	46,39	39,47	49,54
309_A	309	191278,82	443043,14	19,50	46,85	44,47	37,57	47,64
309_B	309	191278,82	443043,14	22,50	47,45	45,07	38,15	48,23
309_C	309	191278,82	443043,14	25,50	48,26	45,90	38,96	49,04
309_D	309	191278,82	443043,14	28,50	48,57	46,19	39,27	49,35
31_B	31	191173,12	443127,35	4,50	35,59	33,01	26,03	36,23
31_C	31	191173,12	443127,35	7,50	37,47	34,87	27,89	38,10
310_A	310	191279,88	443047,91	19,50	46,65	44,20	37,26	47,38
310_B	310	191279,88	443047,91	22,50	47,48	45,02	38,08	48,21
310_C	310	191279,88	443047,91	25,50	48,49	46,02	39,09	49,21
310_D	310	191279,88	443047,91	28,50	48,77	46,30	39,37	49,49
311_A	311	191285,65	443052,70	19,50	46,52	44,07	37,12	47,25
311_B	311	191285,65	443052,70	22,50	47,34	44,87	37,94	48,06
311_C	311	191285,65	443052,70	25,50	48,44	45,96	39,02	49,15
311_D	311	191285,65	443052,70	28,50	48,79	46,32	39,36	49,50
312_A	312	191292,05	443051,04	19,50	46,19	43,54	36,51	46,78
312_B	312	191292,05	443051,04	22,50	47,61	44,94	37,94	48,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
312_C	312	191292,05	443051,04	25,50	47,97	45,29	38,27	48,54
312_D	312	191292,05	443051,04	28,50	48,34	45,67	38,65	48,92
313_A	313	191203,36	443080,40	19,50	46,45	43,87	36,89	47,09
314_A	314	191208,64	443075,43	19,50	45,45	42,88	35,91	46,10
315_A	315	191205,74	443067,72	19,50	40,03	37,56	30,60	40,74
316_A	316	191196,81	443065,68	19,50	52,59	50,20	43,31	53,37
317_A	317	191191,54	443070,66	19,50	52,67	50,28	43,39	53,45
318_A	318	191187,45	443074,51	19,50	52,81	50,43	43,53	53,60
319_A	319	191190,19	443082,50	19,50	51,52	49,09	42,16	52,27
32_A	32	191179,52	443118,77	1,50	44,14	41,74	34,83	44,91
32_B	32	191179,52	443118,77	4,50	45,42	43,01	36,11	46,19
32_C	32	191179,52	443118,77	7,50	45,71	43,30	36,41	46,48
320_A	320	191197,94	443085,66	19,50	46,77	44,21	37,23	47,43
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	51,23	48,60	41,61	51,84
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	54,12	51,49	44,50	54,73
322_A	322	191382,92	443112,44	19,50	61,03	58,42	51,43	61,65
322_B	322	191382,92	443112,44	22,50	60,49	57,89	50,89	61,12
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	56,40	53,76	46,76	57,00
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	56,21	53,57	46,58	56,82
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	45,94	43,28	36,28	46,53
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	46,80	44,15	37,15	47,40
33_B	33	191177,45	443130,58	4,50	35,75	33,16	26,18	36,39
33_C	33	191177,45	443130,58	7,50	37,90	35,28	28,29	38,52
34_A	34	191183,85	443122,00	1,50	43,72	41,31	34,40	44,48
34_B	34	191183,85	443122,00	4,50	45,04	42,62	35,73	45,81
34_C	34	191183,85	443122,00	7,50	45,52	43,10	36,18	46,28
35_B	35	191182,00	443133,97	4,50	35,86	33,28	26,29	36,50
35_C	35	191182,00	443133,97	7,50	38,24	35,64	28,63	38,86
36_A	36	191188,71	443132,32	1,50	36,71	34,10	27,10	37,33
36_B	36	191188,71	443132,32	4,50	38,04	35,44	28,46	38,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36_C	36	191188,71	443132,32	7,50	40,62	38,01	31,02	41,24
37_A	37	191189,45	443126,18	1,50	43,45	41,04	34,12	44,21
37_B	37	191189,45	443126,18	4,50	44,77	42,35	35,44	45,53
37_C	37	191189,45	443126,18	7,50	45,42	43,01	36,08	46,18
38_B	38	191306,70	443104,14	4,50	34,35	31,68	24,67	34,93
38_C	38	191306,70	443104,14	7,50	35,69	33,00	25,99	36,26
39_A	39	191301,88	443094,59	1,50	39,82	37,11	30,06	40,37
39_B	39	191301,88	443094,59	4,50	40,47	37,79	30,74	41,04
39_C	39	191301,88	443094,59	7,50	41,50	38,84	31,80	42,08
40_B	40	191311,52	443101,71	4,50	34,74	32,06	25,06	35,32
40_C	40	191311,52	443101,71	7,50	36,37	33,66	26,66	36,93
40_D	40	191311,52	443101,71	10,50	39,39	36,67	29,67	39,95
41_A	41	191306,70	443092,16	1,50	40,04	37,36	30,30	40,60
41_B	41	191306,70	443092,16	4,50	40,82	38,15	31,12	41,40
41_C	41	191306,70	443092,16	7,50	41,84	39,20	32,15	42,43
41_D	41	191306,70	443092,16	10,50	43,37	40,76	33,74	43,98
42_D	42	191306,61	443098,20	10,50	37,12	34,48	27,49	37,73
43_B	43	191316,34	443099,27	4,50	35,19	32,51	25,51	35,77
43_C	43	191316,34	443099,27	7,50	37,17	34,49	27,47	37,74
43_D	43	191316,34	443099,27	10,50	40,92	38,27	31,25	41,51
44_A	44	191311,52	443089,72	1,50	41,03	38,35	31,30	41,60
44_B	44	191311,52	443089,72	4,50	41,83	39,15	32,11	42,40
44_C	44	191311,52	443089,72	7,50	42,59	39,92	32,89	43,17
44_D	44	191311,52	443089,72	10,50	43,94	41,32	34,29	44,55
45_B	45	191321,16	443096,84	4,50	35,57	32,89	25,88	36,15
45_C	45	191321,16	443096,84	7,50	38,14	35,47	28,47	38,73
45_D	45	191321,16	443096,84	10,50	41,54	38,89	31,89	42,14
46_D	46	191321,25	443090,80	10,50	42,02	39,29	32,26	42,56
47_A	47	191316,34	443087,29	1,50	41,74	39,06	32,00	42,30
47_B	47	191316,34	443087,29	4,50	42,55	39,87	32,81	43,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
47_C	47	191316,34	443087,29	7,50	43,27	40,62	33,56	43,85
47_D	47	191316,34	443087,29	10,50	44,42	41,78	34,75	45,01
48_B	48	191325,98	443094,40	4,50	35,72	33,04	26,03	36,30
48_C	48	191325,98	443094,40	7,50	38,53	35,87	28,89	39,13
49_A	49	191321,16	443084,85	1,50	42,73	40,06	32,99	43,29
49_B	49	191321,16	443084,85	4,50	43,49	40,81	33,77	44,06
49_C	49	191321,16	443084,85	7,50	44,14	41,46	34,41	44,71
50_B	50	191330,80	443091,97	4,50	35,43	32,75	25,73	36,00
50_C	50	191330,80	443091,97	7,50	37,82	35,13	28,10	38,39
51_A	51	191325,98	443082,42	1,50	43,11	40,45	33,39	43,68
51_B	51	191325,98	443082,42	4,50	44,13	41,46	34,41	44,70
51_C	51	191325,98	443082,42	7,50	44,76	42,11	35,06	45,34
52_B	52	191335,62	443089,53	4,50	35,16	32,50	25,47	35,74
52_C	52	191335,62	443089,53	7,50	36,97	34,33	27,31	37,57
53_A	53	191330,80	443079,98	1,50	43,87	41,23	34,18	44,46
53_B	53	191330,80	443079,98	4,50	44,99	42,35	35,30	45,58
53_C	53	191330,80	443079,98	7,50	45,52	42,90	35,84	46,12
54_B	54	191340,44	443087,10	4,50	35,02	32,36	25,34	35,61
54_C	54	191340,44	443087,10	7,50	36,35	33,72	26,70	36,95
55_A	55	191335,62	443077,55	1,50	45,10	42,47	35,42	45,69
55_B	55	191335,62	443077,55	4,50	46,02	43,38	36,33	46,61
55_C	55	191335,62	443077,55	7,50	46,52	43,89	36,84	47,11
56_A	56	191222,92	443058,54	1,50	34,99	32,39	25,40	35,62
56_B	56	191222,92	443058,54	4,50	35,76	33,21	26,23	36,42
56_C	56	191222,92	443058,54	7,50	36,55	33,98	27,01	37,20
56_D	56	191222,92	443058,54	10,50	39,43	36,93	29,96	40,12
57_A	57	191214,21	443049,29	1,50	52,98	50,64	43,71	53,78
57_B	57	191214,21	443049,29	4,50	53,19	50,82	43,90	53,97
57_C	57	191214,21	443049,29	7,50	53,13	50,77	43,87	53,93
57_D	57	191214,21	443049,29	10,50	52,89	50,53	43,61	53,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58_A	58	191218,99	443062,24	1,50	35,32	32,73	25,74	35,96
58_B	58	191218,99	443062,24	4,50	36,86	34,30	27,33	37,52
58_C	58	191218,99	443062,24	7,50	38,16	35,63	28,67	38,84
58_D	58	191218,99	443062,24	10,50	40,17	37,65	30,69	40,85
59_A	59	191210,28	443053,00	1,50	53,01	50,66	43,73	53,80
59_B	59	191210,28	443053,00	4,50	53,21	50,86	43,93	54,00
59_C	59	191210,28	443053,00	7,50	53,18	50,83	43,90	53,97
59_D	59	191210,28	443053,00	10,50	52,98	50,63	43,71	53,78
60_A	60	191215,06	443065,94	1,50	35,46	32,85	25,86	36,08
60_B	60	191215,06	443065,94	4,50	37,22	34,65	27,68	37,87
60_C	60	191215,06	443065,94	7,50	38,97	36,46	29,51	39,66
60_D	60	191215,06	443065,94	10,50	40,73	38,22	31,27	41,42
61_A	61	191206,35	443056,70	1,50	53,05	50,67	43,76	53,83
61_B	61	191206,35	443056,70	4,50	53,25	50,88	43,95	54,03
61_C	61	191206,35	443056,70	7,50	53,23	50,86	43,96	54,02
61_D	61	191206,35	443056,70	10,50	53,00	50,63	43,73	53,79
62_A	62	191211,13	443069,65	1,50	34,74	32,12	25,13	35,36
62_B	62	191211,13	443069,65	4,50	36,06	33,48	26,50	36,70
62_C	62	191211,13	443069,65	7,50	37,71	35,20	28,23	38,40
62_D	62	191211,13	443069,65	10,50	38,49	35,94	28,97	39,15
63_A	63	191202,42	443060,40	1,50	53,07	50,70	43,80	53,86
63_B	63	191202,42	443060,40	4,50	53,26	50,89	43,99	54,05
63_C	63	191202,42	443060,40	7,50	53,26	50,90	43,99	54,05
63_D	63	191202,42	443060,40	10,50	53,11	50,72	43,83	53,89
64_B	64	191208,16	443095,40	4,50	32,97	30,44	23,47	33,65
64_C	64	191208,16	443095,40	7,50	36,75	34,24	27,29	37,44
65_B	65	191205,46	443095,86	4,50	33,33	30,71	23,71	33,94
65_C	65	191205,46	443095,86	7,50	34,67	32,04	25,04	35,28
66_A	66	191203,29	443101,14	1,50	45,42	43,01	36,12	46,19
66_B	66	191203,29	443101,14	4,50	46,88	44,46	37,55	47,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_C	66	191203,29	443101,14	7,50	47,45	45,02	38,11	48,20
67_A	67	191210,67	443101,54	1,50	41,52	39,06	32,12	42,25
67_B	67	191210,67	443101,54	4,50	42,96	40,50	33,57	43,69
67_C	67	191210,67	443101,54	7,50	40,90	38,37	31,39	41,57
68_C	68	191212,26	443095,79	7,50	35,70	33,13	26,17	36,36
69_A	69	191246,48	443067,79	1,50	35,79	33,21	26,23	36,43
69_B	69	191246,48	443067,79	4,50	37,43	34,90	27,94	38,11
69_C	69	191246,48	443067,79	7,50	39,60	37,12	30,18	40,31
70_B	70	191239,14	443060,00	4,50	33,28	30,79	23,86	33,99
70_C	70	191239,14	443060,00	7,50	35,80	33,36	26,42	36,54
71_A	71	191242,55	443071,50	1,50	35,90	33,32	26,35	36,55
71_B	71	191242,55	443071,50	4,50	37,48	34,96	27,98	38,16
71_C	71	191242,55	443071,50	7,50	39,31	36,81	29,87	40,01
72_B	72	191235,21	443063,71	4,50	32,81	30,31	23,37	33,51
72_C	72	191235,21	443063,71	7,50	34,81	32,36	25,43	35,54
73_A	73	191238,62	443075,20	1,50	35,65	33,05	26,04	36,27
73_B	73	191238,62	443075,20	4,50	37,22	34,67	27,70	37,88
73_C	73	191238,62	443075,20	7,50	39,47	36,98	30,01	40,17
74_B	74	191231,28	443067,41	4,50	32,92	30,42	23,46	33,62
74_C	74	191231,28	443067,41	7,50	35,08	32,62	25,68	35,81
75_A	75	191234,69	443078,90	1,50	36,09	33,48	26,51	36,72
75_B	75	191234,69	443078,90	4,50	37,89	35,34	28,38	38,56
75_C	75	191234,69	443078,90	7,50	40,51	38,02	31,06	41,21
75_D	75	191234,69	443078,90	10,50	41,80	39,28	32,33	42,49
76_D	76	191233,06	443073,09	10,50	35,44	32,95	25,99	36,14
77_B	77	191227,35	443071,12	4,50	32,76	30,26	23,28	33,45
77_C	77	191227,35	443071,12	7,50	34,56	32,09	25,13	35,27
77_D	77	191227,35	443071,12	10,50	37,90	35,44	28,50	38,63
78_A	78	191230,76	443082,61	1,50	36,86	34,30	27,31	37,51
78_B	78	191230,76	443082,61	4,50	38,79	36,25	29,29	39,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_C	78	191230,76	443082,61	7,50	41,08	38,60	31,66	41,79
78_D	78	191230,76	443082,61	10,50	42,19	39,69	32,74	42,89
79_B	79	191223,42	443074,82	4,50	32,73	30,20	23,24	33,41
79_C	79	191223,42	443074,82	7,50	34,67	32,19	25,24	35,38
79_D	79	191223,42	443074,82	10,50	38,33	35,88	28,94	39,06
80_C	80	191225,05	443080,63	7,50	40,54	38,05	31,11	41,25
80_D	80	191225,05	443080,63	10,50	42,44	39,96	33,00	43,15
81_A	81	191226,83	443086,31	1,50	37,25	34,66	27,68	37,89
81_B	81	191226,83	443086,31	4,50	39,30	36,77	29,81	39,98
82_B	82	191219,49	443078,52	4,50	32,72	30,20	23,25	33,41
83_A	83	191222,90	443090,01	1,50	37,97	35,41	28,44	38,63
83_B	83	191222,90	443090,01	4,50	40,18	37,67	30,71	40,87
84_B	84	191215,56	443082,23	4,50	32,74	30,23	23,25	33,42
85_A	85	191197,67	443095,17	1,50	45,41	43,03	36,11	46,19
85_B	85	191197,67	443095,17	4,50	46,94	44,53	37,63	47,71
85_C	85	191197,67	443095,17	7,50	48,24	45,84	38,92	49,01
86_B	86	191205,09	443088,18	4,50	34,18	31,58	24,60	34,81
86_C	86	191205,09	443088,18	7,50	35,43	32,88	25,92	36,10
87_A	87	191251,03	443063,51	1,50	36,01	33,46	26,49	36,67
87_B	87	191251,03	443063,51	4,50	37,32	34,81	27,88	38,02
87_C	87	191251,03	443063,51	7,50	39,88	37,42	30,48	40,61
88_A	88	191250,02	443057,11	1,50	40,39	38,00	31,07	41,16
88_B	88	191250,02	443057,11	4,50	41,48	39,10	32,17	42,26
88_C	88	191250,02	443057,11	7,50	41,07	38,72	31,78	41,86
89_C	89	191243,69	443055,72	7,50	37,33	34,94	28,01	38,10
90_A	90	191313,51	443074,89	1,50	42,66	39,97	32,92	43,22
90_B	90	191313,51	443074,89	4,50	43,50	40,84	33,79	44,08
90_C	90	191313,51	443074,89	7,50	44,18	41,52	34,48	44,76
91_B	91	191307,51	443066,03	4,50	33,83	31,25	24,26	34,47
91_C	91	191307,51	443066,03	7,50	36,10	33,58	26,60	36,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Basissituatie 2031 WVL met mogelijke bronmaatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92_A	92	191309,04	443077,91	1,50	41,28	38,61	31,56	41,85
92_B	92	191309,04	443077,91	4,50	42,38	39,74	32,68	42,96
92_C	92	191309,04	443077,91	7,50	43,26	40,61	33,57	43,85
93_B	93	191303,04	443069,05	4,50	33,93	31,37	24,37	34,58
93_C	93	191303,04	443069,05	7,50	36,46	33,93	26,96	37,14
94_A	94	191304,57	443080,94	1,50	41,02	38,34	31,31	41,59
94_B	94	191304,57	443080,94	4,50	41,93	39,28	32,23	42,51
94_C	94	191304,57	443080,94	7,50	42,74	40,08	33,05	43,32
95_B	95	191298,57	443072,08	4,50	34,03	31,44	24,45	34,67
95_C	95	191298,57	443072,08	7,50	36,56	34,02	27,04	37,23
96_A	96	191300,10	443083,97	1,50	40,21	37,55	30,50	40,79
96_B	96	191300,10	443083,97	4,50	41,19	38,54	31,49	41,77
96_C	96	191300,10	443083,97	7,50	42,22	39,59	32,56	42,82
97_B	97	191294,10	443075,11	4,50	33,83	31,25	24,25	34,47
97_C	97	191294,10	443075,11	7,50	36,12	33,59	26,61	36,79
98_A	98	191295,62	443087,00	1,50	39,30	36,67	29,64	39,90
98_B	98	191295,62	443087,00	4,50	40,50	37,90	30,88	41,12
98_C	98	191295,62	443087,00	7,50	41,76	39,17	32,14	42,38
99_B	99	191289,63	443078,14	4,50	33,58	30,97	23,98	34,20
99_C	99	191289,63	443078,14	7,50	35,64	33,07	26,09	36,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Onderbouwing verkeersgeneratie Cobercokwartier

Actualisatie verkeersonderzoek

Cobercokwartier Arnhem

18 juni 2021



Opdrachtgever: BPD
t.a.v. R. Stapel

Document titel	Actualisatie verkeersonderzoek
Ondertitel	Cobercokwartier Arnhem
Projectnummer	375753
Revisie	Definitief
Datum	18-6-2021
Auteur	Stijn Altena
E-mail adres	stijn.altena@sweco.nl

Sweco
De Holle Bilt 22
3732HM De Bilt
Postbus 203
3730 AE De Bilt

Sweco Nederland BV
www.sweco.nl
Handelsregister 30129769
Statutair gevestigd te De Bilt


Inhoudsopgave

1 Inleiding 4
2 Uitgangspunten 5
3 Verkeersgeneratie 6
4 Ontsluiting en verkeersafwikkeling 8
5 Parkeren 13
6 Bereikbaarheid actief en openbaar vervoer 14
7 Conclusies 16

1 Inleiding

Het terrein van de voormalige melkfabriek Coberco wordt de komende jaren herontwikkeld. BPD Ontwikkeling BV is voornemens op het terrein een gemengd woon-, werk- en leefmilieu te realiseren. Het gebied, met de naam Cobercokwartier, gaat plaats bieden aan verschillende functies: er komen woningen, kantoren, detailhandel, horeca, ateliers en andere voorzieningen. Ten behoeve van de herontwikkeling dient een nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld. Onderdeel van het bestemmingsplan is het uitvoeren van een verkeersonderzoek.

Dit verkeersonderzoek heeft als doel om de effecten van de herontwikkeling op de mobiliteit in en om het gebied inzichtelijk te maken. Allereerst worden in hoofdstuk 2 de uitgangspunten van dit onderzoek beschreven. In hoofdstuk 3 komt de verkeersgeneratie van de planontwikkeling aan de orde. Hoofdstuk 4 gaat in op de ontsluiting van het gebied en de verkeersafwikkeling. Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de parkeeroplossingen besproken. Hoofdstuk 6 gaat tenslotte in op de bereikbaarheid van het Cobercokwartier voor voetgangers en fietsers en per openbaar vervoer.

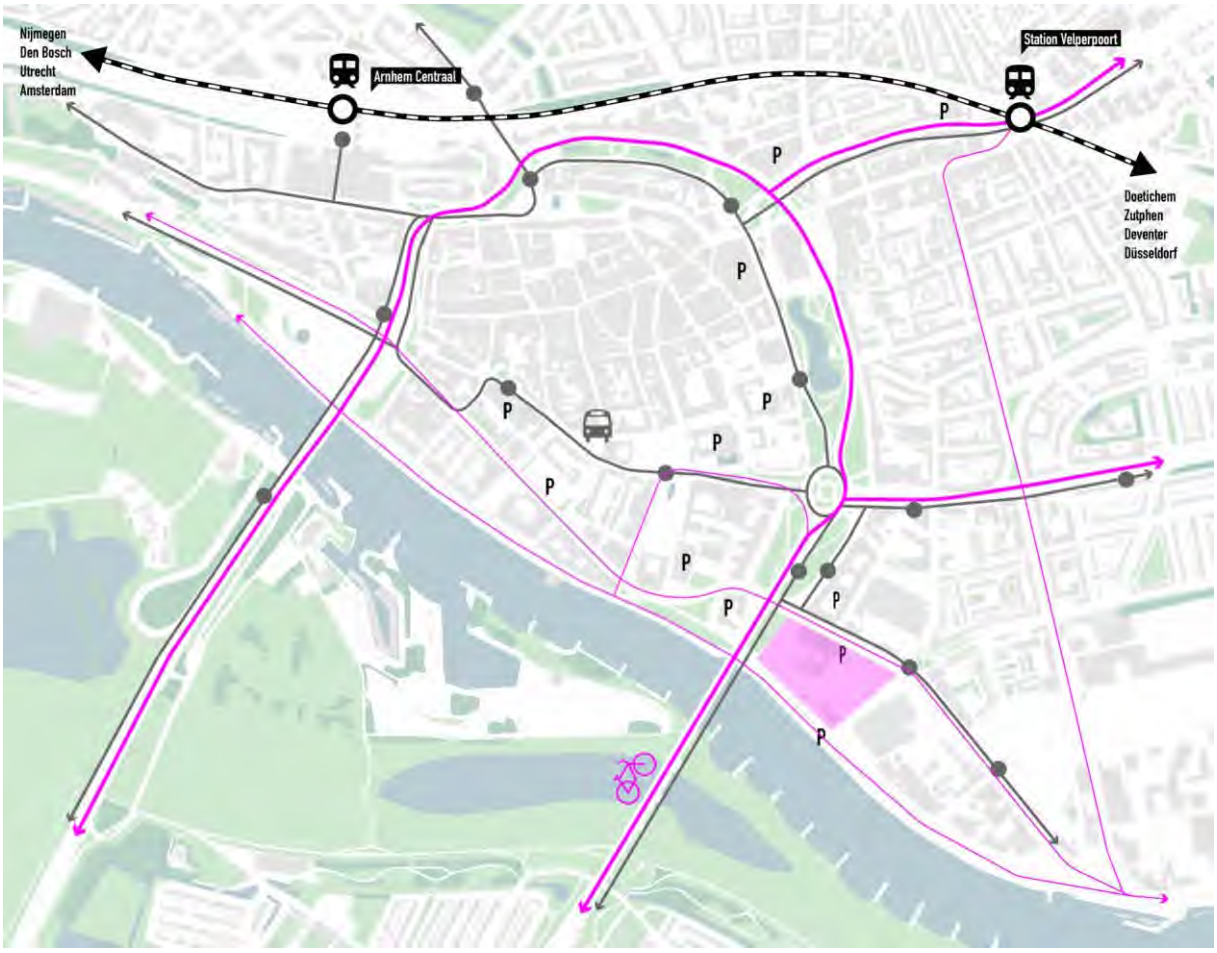

Figuur 1.1: ligging van het Cobercokwartier ten opzichte van openbaar vervoer verbindingen, zoals weergegeven in het Stedenbouwkundig Plan. Fietsroutes ter indicatie aangeduid. Bron: Stedenbouwkundig Plan Cobercokwartier (3 mei 2021).


2 Uitgangspunten

In dit verkeersonderzoek is uitgegaan van de regels die zijn opgenomen voor het bestemmingsplan Cobercokwartier. versie 29 april 2021. De functies vallen uiteen in een aantal categorieën, zoals in tabel 2-1 hieronder is weergegeven. Voor de functies geldt een maximale omvang, welke als uitgangspunten zijn gehanteerd in dit verkeersonderzoek.

Programma	Omvang	Eenheid
Wonen	310	woningen
Bedrijvigheid (incl. ambachtelijke bedrijven)	5.012	m2 BVO
Detailhandel	1.100	m2 BVO
Horeca	1.680	m2 BVO
Sport	800	m2 BVO
Museum/expositieruimte	500	m2 BVO

Tabel 2-1: omvang ruimtelijk programma per categorie. Bron: Regels, Bestemmingsplan Cobercokwartier (29 april 2021)

Voor de ontsluiting van het plangebied voor autoverkeer wordt uitgegaan van een aansluiting op de Badhuisstraat en twee aansluitingen op de Nieuwe Kade. De halfverdiepte en ondergrondse parkeervoorzieningen komen op die straten uit, zoals is afgebeeld in figuur 2.1.

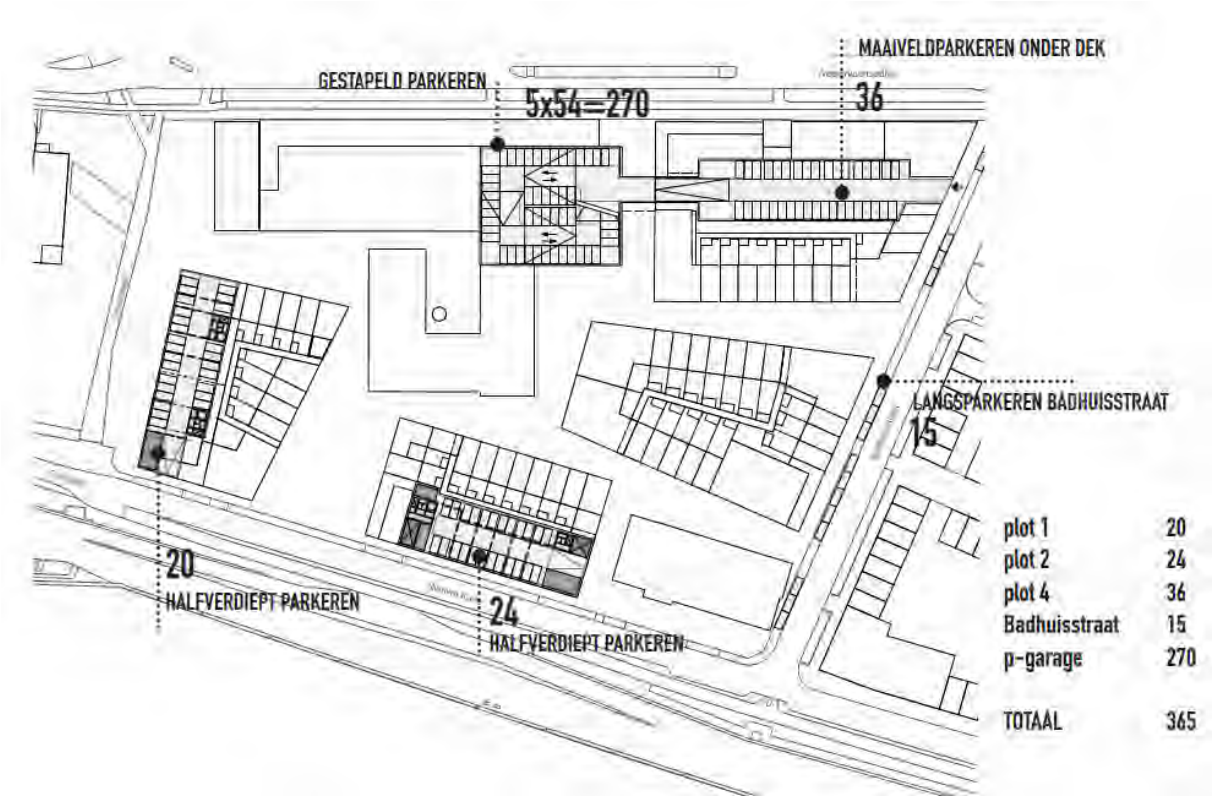

Figuur 2.1: plattegrond met de ligging en ontsluiting van de halfverdiepte en ondergrondse parkeervoorzieningen voor autoverkeer. Bron: Stedenbouwkundig Plan Cobercokwartier (3 mei 2021).

3 Verkeersgeneratie

3.1 Bepalen verkeersgeneratie

Op basis van het ruimtelijk programma (zie Hoofdstuk 2 'Uitgangspunten') kan worden bepaald hoe veel autoverkeer er per dag van en naar het gebied zal rijden. Ofwel, hoe veel verkeer deze nieuwe ontwikkeling zal gaan genereren. De verkeersgeneratie van de planontwikkeling is bepaald met behulp van de verkeersgeneratiekencijfers van het CROW (CROW-publicatie 381. Het CROW hanteert kencijfers per gebiedstype en per stedelijkheidsgraad. De kencijfers kennen een bandbreedte. In dit verkeersonderzoek is per functie het gemiddelde kencijfer opgenomen voor gebiedstype 'Schil centrum' en stedelijkheidsgraad 'Sterk stedelijk'. De gehanteerde kencijfers zijn weergegeven in tabel 3-1.

Voor een aantal functies is geen geschikt kencijfer voorhanden bij het CROW en is daarom voor dit onderzoek een bepaalde verkeersgeneratie aangenomen. Voor de functie horeca is een combinatie gemaakt van de parkeerkencijfers voor restaurants en cafés. De parkeerbehoefte is vervolgens omgerekend naar een verkeersgeneratie, op basis van de aanname dat een parkeerplek 3 keer per dag gebruikt wordt, van zes ritten per dag. De bedrijvigheid valt uiteen in meerdere typen bedrijven en daardoor is de exacte verkeersgeneratie lastig te bepalen. Uitgegaan is van het CROW-kencijfer voor 'bedrijfsverzamelgebouw', omdat dit de invulling met gemengde functies het meest benaderd.

Programma	Functie conform CROW (gebiedstype schil centrum, sterk stedelijk)	Kencijfer	Eenheid
Grondgebonden woningen & loft-ateliers	Koop, huis, tussen/hoek	6,8	woning
Appartementen > 120 m2	Koop, appartement, duur	6,8	woning
Appartementen 60-120 m2	Koop, appartement, midden	5,1	woning
Appartementen & studio's < 60 m2	Huur, appartement, midden/goedkoop (inclusief sociale huur)	3,2	woning
Bedrijvigheid	Bedrijfsverzamelgebouw	5,65	100 m^2 bvo
Detailhandel	wijkcentrum gemiddeld	51,5	100 m^2 bvo
Horeca	50% restaurant & 50% café	6	parkeerplek
Sport	fitnesscentrum	24,05	100 m^2 bvo
Museum/expositieruimte	museum	7,2	100 m^2 bvo

Tabel 3-1: overzicht gehanteerde verkeersgeneratiekencijfers conform het CROW (CROW-publicatie 317).

3.2 Resultaten

De verkeersgeneratie van de ontwikkeling is berekend op basis van het ruimtelijk programma en de verkeersgeneratiekencijfers van het CROW (zie paragraaf 3.1). De berekende verkeersgeneratie is weergegeven in tabel 3-2. Er wordt onderscheid gemaakt naar een verkeersgeneratie per werkdagetmaal en per spitsuur. De onderliggende aanname is dat ongeveer 10% van de verplaatsingen per etmaal in het maatgevende spitsuur plaatsvindt.


Programma	Omvang	Eenheid	Verkeersgeneratie (etmaal)	Verkeersgeneratie (spitsuur)
Grondgebonden woningen & loft-ateliers	54	woningen	408	41
Appartementen > 120 m2	82	woningen	619	62
Appartementen 60-120 m2	134	woningen	759	76
Appartementen & studio's < 60 m2	40	woningen	142	14
Bedrijvigheid	5.102	m^2 bvo	383	38
Detailhandel	1.100	m^2 bvo	559	56
Horeca	1.600	m^2 bvo	706	71
Sport	800	m^2 bvo	192	19
Museum/expositieruimte	500	m^2 bvo	36	4
Totaal per werkdag			**3803**	**380**

Tabel 3-2: berekende verkeersgeneratie per etmaal en per spitsuurperiode op basis van ruimtelijk programma.

3.3 Doorrekening met het verkeersmodel

De berekende verkeersgeneratie van de planontwikkeling is vervolgens opgenomen in het verkeersmodel (Verkeersmodel regio Arnhem Nijmegen, basisjaar 2020, prognosejaar 2031). Het extra verkeer is in dit model toebedeeld over de wegvakken in de omgeving. Op die manier ontstaat een beeld van de te verwachten verkeersintensiteiten op de omliggende wegen nadat het Cobercokwartier gerealiseerd zal zijn. Tevens is een verschillenplot tussen het prognosejaar 2031 en het prognosejaar 2031 inclusief ontwikkeling van het Cobercokwartier. Hierdoor is inzichtelijk welke toename van verkeer veroorzaakt wordt door de ontwikkeling van het Cobercokwartier, en welke toename autonome groei van het verkeer betreft.

De te verwachten verkeersintensiteiten op de relevante wegen in de omgeving worden besproken in hoofdstuk 4. Hier komt tevens de kwaliteit van de verkeersafwikkeling op kruispunten aan de orde. De modelplots zijn opgenomen als bijlage bij dit onderzoek.

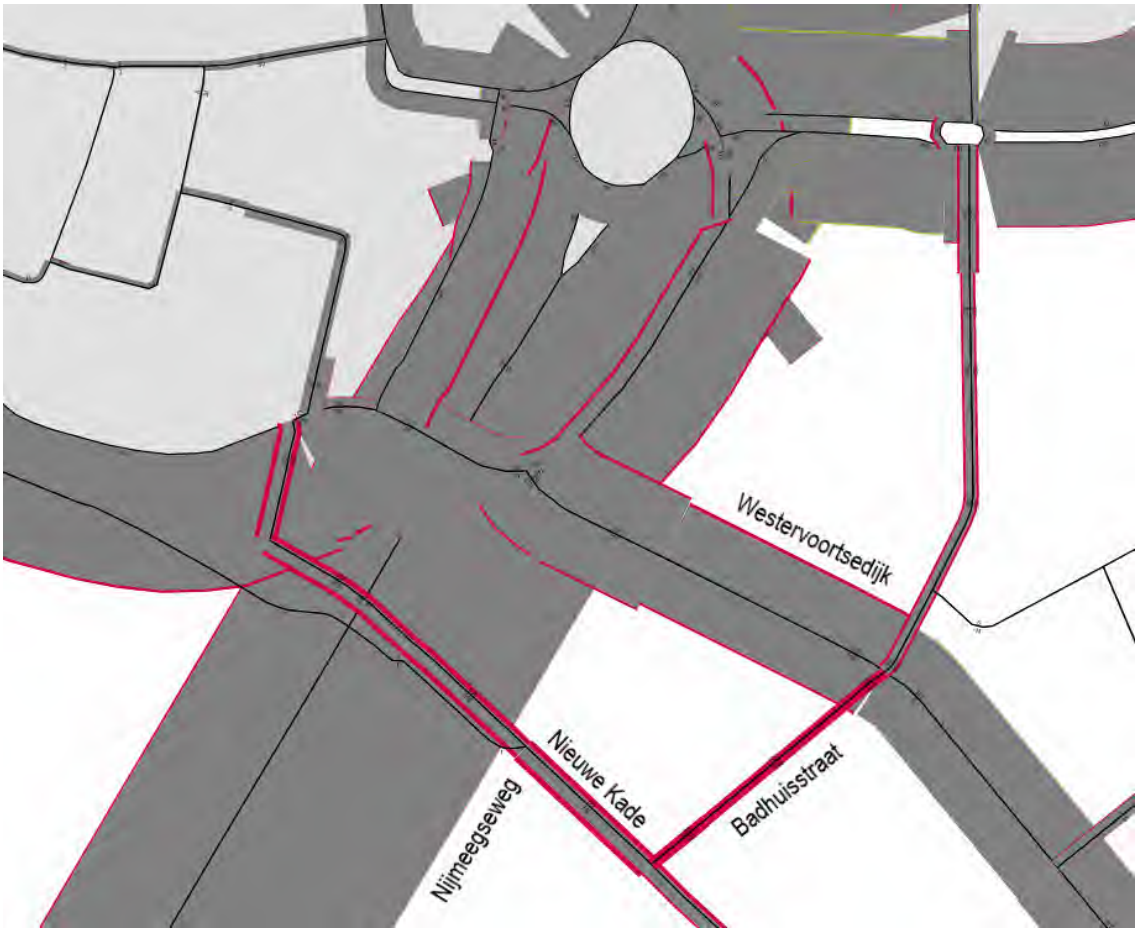

Figuur 2.1: verschillenplot verwachte situatie 2031 met planotwikkeling, ten opzichte van situatie 2031 zonder planontwikkeling (autonome groei). Uitsnede uit resultaten modelrun Verkeersmodel Arnhem-Nijmegen (2021).

3.4 Bevoorrading en pakketbezorging

In het Stedenbouwkundig Plan (3 mei 2021) is aangegeven dat de reeds bestaande laad- en losplaats langs de Westervoortsedijk behouden zal blijven. Dit is van belang voor de bevoorrading van detailhandel, horeca en de andere voorzieningen die op het terrein gevestigd zullen worden.
Het aantal en de locatie van de laad- en losplaatsen is een belangrijk aandachtspunt in de ontwikkeling van het gebied. De grote toename van pakket- en bezorgdiensten is een maatschappelijke en economische ontwikkeling die niet moet worden onderschat. Het thuisbezorgen van maaltijden, boodschappen en pakketten is de afgelopen jaren steeds normaler geworden en het aantal bezorgvoertuigen groeit hierdoor flink. Ten behoeve van de verkeersveiligheid en het voorkomen van overlast is het van belang dat op meerdere plekken in het plangebied voldoende ruimte wordt ingericht voor het laden en lossen.

4 Ontsluiting en verkeersafwikkeling

4.1 Ontsluiting van het gebied

De parkeervoorzieningen in het Cobercokwartier zullen straks bereikbaar zijn vanaf de Badhuisstraat en (in mindere mate) de Nieuwe Kade. Via deze wegen zal het autoverkeer vervolgens ontsloten worden via de Westervoortsedijk. In de wegencategorisering van de gemeente Arnhem is de Westervoortsedijk benoemd als een Gebiedsontsluitingsweg van de 1e orde (zie figuur 4.1). Een goede doorstroming op wegen van deze categorie is van belang voor de afwikkeling van het autoverkeer in de stad. Er worden daarom vanuit het Cobercokwartier geen nieuwe aansluitingen op de Westervoortsedijk gerealiseerd.



Figuur 4.1: wegencategorisering gemeente Arnhem (structuurvisie 2020-2040)

De Badhuisstraat en de Nieuwe Kade zijn in de huidige situatie beide ingericht als erftoegangswegen (ETW) met een maximum toegestane snelheid van 50 km/u. Wanneer het Cobercokwartier wordt ontwikkeld, is een verlaging van de maximumsnelheid naar 30 km/u in het gebied een logische maatregel. Een maximumsnelheid van 30 km/u past bij een ETW en sluit aan bij de functie en indeling van een verblijfsgebied.

De Nieuwe Kade ligt parallel aan de Westervoortsedijk en vormt aan de westzijde een verbinding met de binnenring van Arnhem. Het profiel bestaat uit een klinkerverharding, waarin de rijstroken door een asstreep van elkaar worden gescheiden. Daarnaast is aan de zijde van de Rijn een tweerichtings-fietspad beschikbaar. Langs de noordzijde van de Nieuwe Kade ligt een ruim voetpad. In figuur 4.2 is het huidige profiel van de Nieuwe Kade weergegeven.



Figuur 4.2: huidige inrichting Nieuwe Kade (Google Street View)

De Nieuwe Kade zal als onderdeel van de planontwikkeling opnieuw worden ingericht. Het krijgt het karakter van een autoluwe woonstraat. De verwachte verkeersintensiteiten op de Nieuwe Kade na ontwikkeling van het plangebied laten een inrichting conform een erftoegangsweg met een minimum profiel toe. Van belang is een inrichting die aansluit op die functie. Een scheiding van rijstroken door een asstreep past daar bijvoorbeeld niet bij. Herinrichting van de Nieuwe Kade moet het gebruik van die route verder ontmoedigen, ook voor verkeer van en naar het Cobercoterrein. Een ander aandachtspunt is het vrijliggende fietspad. In de regel kent een erftoegangsweg met deze intensiteiten geen vrijliggend fietspad. Echter vanwege het fietsroutenetwerk van de gemeente Arnhem en de ambitie om lopen en fietsen in het plangebied te stimuleren kan het handhaven van het vrijliggende fietspad wel wenselijk zijn.

De Badhuisstraat is een verbinding tussen de Nieuwe Kade en de Westervoortsedijk en ligt dwars op deze wegen. De straat vormt tevens de begrenzing van het plangebied aan de oostelijke zijde. Het profiel bestaat uit een klinkerverharding zonder rijstrookscheiding. Aan de kant van het plangebied is nu een strook parkeerplaatsen gesitueerd. Er zijn geen fietsstroken aangebracht. De Badhuisstraat dient in de huidige situatie slechts ter ontsluiting van een klein aantal bedrijven en wordt beperkt gebruikt. De verkeersintensiteit zal in de toekomstige situatie naar verwachting circa 1.475 mtv/etmaal bedragen. De inrichting van de Badhuisstraat zal als onderdeel van de planontwikkeling worden aangepast. In figuur 4.3 is de huidige inrichting van de Badhuisstraat weergegeven.



Figuur 4.3: huidige inrichting Badhuisstraat (Google Street View)

De Westervoortsedijk begrenst het plangebied aan de noordzijde. De weg is ingericht als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom, met een maximumsnelheid van 50 km/u. De Westervoortsedijk vervult de rol als verbindingsweg tussen de N325 (IJsseloordweg) aan de oostkant van het plangebied en het Airborneplein aan de westkant. De Westervoortsedijk is een belangrijke ontsluitingsroute voor de Arnhemse binnenstad. Het profiel bestaat uit één rijbaan per rijrichting, waarbij de twee rijbanen zijn gescheiden door middel van een brede middenberm. Tevens beschikt de weg in beide richtingen over een vrijliggend fietspad. In figuur 4.4 is het huidige profiel van de Westervoortsedijk weergegeven.



Figuur 4.4: huidige inrichting Westervoortsedijk (Google Street View)

In de toekomstige situatie, inclusief de ontwikkeling van het plangebied, bedraagt de verkeersintensiteit op de Westervoortsedijk naar verwachting circa 15.885 mtv/etmaal. De toename van autoverkeer als gevolg van de ontwikkeling, zeker op spitsuurniveau, is in verhouding tot de huidige intensiteiten niet groot. Gezien de huidige inrichting van de Westervoortsedijk zal de toename van het autoverkeer op wegvakniveau geen problemen veroorzaken voor de verkeersafwikkeling.

Wel zal, als gevolg van de toename van autoverkeer, de druk op de verkeersafwikkeling op een aantal kruispunten toenemen. In paragraaf 4.2 wordt verder ingegaan op de afwikkelcapaciteit van deze kruispunten en de kwaliteit van de verkeersafwikkeling als gevolg van de ontwikkeling van het Cobercokwartier.

4.2 Verkeersafwikkeling

Opzet en uitgangspunten analyse verkeersafwikkeling


In deze paragraaf wordt ingegaan op de te verwachte effecten van de planontwikkeling op de afwikkelcapaciteit op de kruispunten. Het gaat om de volgende kruispunten:

- Westervoortsedijk – Eusebiusbuitensingel - Oranjewachtstraat;
- Westervoortsedijk – Badhuistraat – Rietgrachtstraat.

Beide kruispunten zijn uitgerust met VRI's. Voor deze kruispunten zijn kruispuntberekeningen uitgevoerd met Cocon. In de berekeningen is uitgegaan van actuele telgegevens van de gemeente Arnhem. De VRI tellingen zijn voor de toekomstige situatie opgehoogd met 1% autonome groei per jaar. Vervolgens is inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van de planontwikkeling voor de kruispuntafwikkeling.

Westervoortsedijk – Eusebiusbuitensingel – Oranjewachtstraat

Op basis van de verwachte verkeersintensiteiten en de capaciteit van de opstelstroken van de Westervoortsedijk, Eusebiusbuitensingel en Oranjewachtstraat is in Cocon berekend hoeveel groentijd per rijrichting nodig is. Hiermee is bepaald welke conflictgroep het kritieke pad en daarmee de cyclustijd bepaalt. Het kritieke pad voor dit kruispunt is vanaf de Oranjewachtstraat rechtdoor, vanaf de Eusebiusbuitensingel linksaf en de voetgangersoversteek aan de oostzijde van het kruispunt. De ontwikkeling van de cyclustijd op dit kruispunt is weergegeven in tabel 4-1 hieronder.

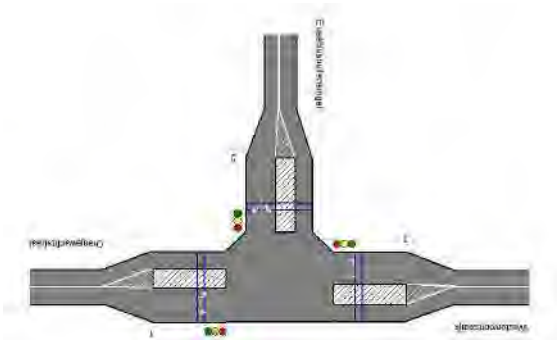

	2020	2030 met planontwikkeling
Ochtendspits	60-65 seconden	65-70 seconden
Avondspits	60-65 seconden	65-70 seconden

Tabel 4-1: ontwikkeling cyclustijden maatgevende momenten kruispunt Westervoortsedijk - Eusebiusbuitensingel - Oranjewachtstraat (op basis van Cocon kruispuntanalyse)

Westervoortsedijk – Badhuistraat – Rietgrachtstraat

Op basis van de verwachte verkeersintensiteiten en de capaciteit van de opstelstroken van de Westervoortsedijk (beide richtingen), Badhuisstraat en Rietgrachtstraat is in Cocon berekend hoeveel groentijd per rijrichting nodig is. Hiermee is bepaald welke conflictgroep het kritieke pad en daarmee de cyclustijd bepaalt. Het kritieke pad voor dit kruispunt is vanaf de Westervoortsedijk (west-oost) rechtdoor en rechtsaf, Westervoortsedijk (oost-west) linksaf, vanaf de Rietgrachtstaat (alle richtingen) en de voetgangersoversteek aan de Oostzijde. Autoverkeer vanuit de Badhuisstraat speelt geen rol in het kritieke pad, omdat de voetgangersoversteek langere groentijden vraagt in dezelfde regeling. De ontwikkeling van de cyclustijd op dit kruispunt is weergegeven in tabel 4-2 hieronder.



	2020	2030 met planontwikkeling
Ochtendspits	65-70 seconden	70-75 seconden
Avondspits	60-65 seconden	65-70 seconden

Tabel 4-2: ontwikkeling cyclustijden maatgevende momenten kruispunt Westervoortsedijk - Badhuisstraat - Rietgrachtstraat (op basis van Cocon kruispuntanalyse)

Conclusie verkeersafwikkeling

Zoals te zien in tabellen 4-1 en 4-2 neemt de cyclustijd in de toekomstige situatie inclusief planontwikkeling licht toe. Op het kruispunt Westervoortsedijk – Eusebiusbuitensingel – Oranjewachtstraat neemt de cyclustijd toe van 60-65 seconden naar 65-70 seconden en op het kruispunt Westervoortsedijk – Badhuistraat – Rietgrachtstraat op het maatgevende moment van 65-70 seconden naar 70-75 seconden. Voor laatstgenoemd kruispunt is de ochtendspits het maatgevende moment. Voor eerstgenoemd kruispunt is geen wezenlijk verschil tussen de ochtendspits en avondspits.

De toename is echter beperkt en past nog (ruim) binnen de maximaal wenselijke cyclustijd. In een stedelijke omgeving mag de cyclustijd conform het gemeentelijke beleid maximaal circa 90 seconden bedragen. Op drukke kruispunten waarop altijd kruisend verkeer aanwezig is, bedraagt de maximale cyclustijd circa 120 seconden.

Daarbij dient nog een kanttekening te worden gemaakt over de invloed van de voetgangersoversteekplaatsen. Bij beide kruispunten maakt de voetgangersoversteek deel uit van het kritieke pad en bepaalt daardoor mede de cyclustijd. Het kan in de praktijk echter voorkomen dat de voetgangersoversteek wordt overgeslagen in de regeling, wanneer er geen voetgangers aanwezig zijn. De daadwerkelijke cyclustijd valt dan dus iets lager uit.

Geconcludeerd kan worden dat er op de kruispunten een lichte toename zal zijn van de cyclustijden, maar dat deze toenames zeer weinig tot geen nadelige gevolgen hebben voor de afwikkeling van het verkeer. De cyclustijden passen binnen de richtlijnen van de gemeente en bieden bovendien mogelijkheden om de groentijden voor fietsverkeer te verlengen waar dit wenselijk is.

5 Parkeren

In het Stedenbouwkundig Plan (3 mei 2021) is een uitgebreide parkeerbalans opgenomen (zie figuur 5.1). Per functie is het benodigde aantal parkeerplaatsen berekend conform de parkeernormen zoals die zijn overeengekomen met de gemeente Arnhem. Vanwege de hoge woningdichtheid en de ligging van het gebied direct tegen het centrum aan, worden de gebruikelijke parkeernormen voor het centrum gebruikt. De gehanteerde parkeernormen in het Stedenbouwkundig Plan passen binnen de bandbreedtes van de kencijfers parkeernormen van het CROW[1]. Wel dient opgemerkt te worden dat de gehanteerde parkeernormen uit gaan van de minimale kencijfers (onderkant van de bandbreedte) van het CROW voor het gebiedstype ‘centrum’.

Vervolgens zijn de mogelijkheden voor dubbelgebruik van parkeerplaatsen onderzocht aan de hand van de gangbare aanwezigheidspercentages van het CROW[2]. Het maatgevende moment voor de parkeerdruk is de doordeweekse avond (‘weekdag avond’). De berekende parkeerbehoefte is 379 parkeerplekken. In het Stedenbouwkundig plan wordt echter een aanwezigheidspercentage van 50% vermeld op de weekdag avond bij de functie bedrijvigheid (werken). Het CROW hanteert hiervoor een aanwezigheidspercentage van 5%. Hier is sprake van een kennelijke verschrijving. In de parkeerbalans van het Stedenbouwkundig Plan wordt dus een te hoge parkeerbehoefte op het maatgevende moment becijferd. Dit biedt lucht in het geval de daadwerkelijke parkeerbehoefte toch hoger blijkt te zijn, bijvoorbeeld door te lage kencijfers zijn gebruikt of het deelautoconcept minder goed aanslaat dan verwacht.

In de berekening wordt een besparing van 36 parkeerplaatsen gerealiseerd, door het aanbieden van deelauto’s in het gebied. Deelauto’s kunnen een deel van de parkeervraag vervangen. Gerekend is met de stelregel dat 1 deelauto 4 privéauto’s vervangt, dus dat levert per saldo een besparing op van 3 parkeerplaatsen per deelauto (want de deelauto gebruikt ook een parkeerplaats). Er worden volgens het Stedenbouwkundig plan 12 deelauto’s aangeboden, dus dat komt uit op een besparing van 36 parkeerplaatsen. Een aanbod van 12 deelauto’s op 310 woningen in het plangebied lijkt een realistisch aantal. Mogelijk kan het aanbod in de loop van de tijd toenemen, maar hiervoor is voldoende flexibiliteit ingebouwd middels de mobiliteitshub.

Inclusief de besparing van parkeerplaatsen, gerealiseerd door deelauto’s, is de in de parkeerbalans berekende parkeerbehoefte op het maatgevende moment 343 parkeerplaatsen. Volgens het Stedenbouwkundig Plan worden er in het plangebied 365 parkeerplaatsen gerealiseerd. Hiermee wordt dus voldaan aan de normatieve parkeerbehoefte en is er sprake van een kleine restcapaciteit.



PARKEERBALANS Kader Stellend Masterplan (KMP) COBERCO ARNHEM

functie	programma	norm	per	Beleids nota	parkeervraag normatief	aanwezigheidspercentages weekdag ochtend	weekdag middag	weekdag avond	weekdag nacht	zaterdag middag	zaterdag avond	zondag middag	Parkeervraag effectief weekdag ochtend	weekdag middag	weekdag avond	weekdag nacht	zaterdag middag	zaterdag avond	zondag
WONEN																			
Wonen Grondgebonden	54 woningen			Wonen															
bewoners	54 woningen	1,00	woning		54	50%	50%	90%	100%	60%	80%	70%	27	27	49	54	32	43	38
bezoekers	54 woningen	-	woning		0	10%	20%	80%	0%	60%	100%	70%	0	0	0	0	0	0	0
Kleinere woningen <50m2	40 woningen																		
bewoners	40 woningen	1,00	woning		40	50%	50%	90%	100%	60%	80%	70%	20	20	36	40	24	32	28
bezoekers	40 woningen	-	woning		0	10%	20%	80%	0%	60%	100%	70%	0	0	0	0	0	0	0
Appartementen <75 m2	36 woningen																		
bewoners	36 woningen	1,00	woning		36	50%	50%	90%	100%	60%	80%	70%	18	18	32	36	22	29	25
bezoekers	36 woningen	-	woning		0	10%	20%	80%	0%	60%	100%	70%	0	0	0	0	0	0	0
Appartementen 75-120 m2	98 woningen																		
bewoners	98 woningen	1,00	woning		98	50%	50%	90%	100%	60%	80%	70%	49	49	88	98	59	78	69
bezoekers	98 woningen	-	woning		0	10%	20%	80%	0%	60%	100%	70%	0	0	0	0	0	0	0
Appartementen >120 m2	82 woningen																		
bewoners	38 woningen	1,00	woning		38	50%	50%	90%	100%	60%	80%	70%	19	19	34	38	23	30	27
bezoekers	38 woningen	-	woning		0	10%	20%	80%	0%	60%	100%	70%	0	0	0	0	0	0	0
bewoners (vaste plek)	44 woningen	1,00	woning		44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	44	44	44	44	44	44	44
bezoekers	44 woningen	-	woning		0	10%	20%	80%	0%	60%	100%	70%	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal wonen	**310 woningen**			*Subtotaal wonen*									*177*	*177*	*283*	*310*	*204*	*257*	*230*
BEDRIJVIGHEID Meltfabriek, BEDRIJVIGHEID Van Ginkel																			
Commercieel	**1.000 m² bvo**																		
medewerkers	1.000 m² bvo	0,30	100 m² bvo		3	30%	60%	10%	0%	100%	0%	100%	1	2	0	0	3	0	3
bezoekers	1.000 m² bvo	2,70	100 m² bvo		27	30%	60%	10%	0%	100%	0%	100%	8	16	3	0	27	0	27
Horeca	**1.650 m² bvo**																		
medewerkers	1.650 m² bvo	0,30	100 m² bvo		5	30%	40%	90%	0%	75%	100%	75%	1	2	4	0	4	5	4
bezoekers	1.650 m² bvo	2,70	100 m² bvo		45	30%	40%	90%	0%	75%	100%	75%	13	18	40	0	33	45	33
Werken	**4.800 m² bvo**																		
medewerkers	4.800 m² bvo	1,40	100 m² bvo		67	100%	100%	50%	0%	0%	0%	0%	67	67	34	0	0	0	0
bezoekers	4.800 m² bvo	0,60	100 m² bvo		29	100%	100%	50%	0%	0%	0%	0%	29	29	14	0	0	0	0
	7.450 m2 bvo			*Subtotaal overig*									*120*	*134*	*96*	*0*	*67*	*50*	*67*
TOTAAL					486								297	311	379	310	271	306	297
Fietsenstallingen													0	0	0	0	0	0	0
Deelauto:													-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36
Totaal besparing													-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36
Mobiliteitsmix													261	275	343	274	235	270	261
ADVIES															**343**				

Figuur 5.1: parkeerbalans Cobercokwartier (Stedenbouwkundig Plan, 3 mei 2021)

[1] Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, CROW-publicatie 381 (2018).
[2] Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, CROW-publicatie 381 (2018).

6 Bereikbaarheid actief en openbaar vervoer

6.1 Lopen

Bij de inrichting van het Cobercokwartier wordt het STOMP-principe[3] gehanteerd. Dat wil zeggen dat voetgangers en fietsers prioriteit krijgen in het gebied. De openbare ruimte in het plangebied wordt geheel autovrij, waardoor de voetganger en fietser de ruimte krijgen en er een prettig verblijfsklimaat wordt gecreëerd. Naast voldoende ruimte binnen het gebied is ook de aansluiting op het voetgangersnetwerk rondom het gebied van belang. Vanuit het Cobercokwartier is het centrum van Arnhem goed lopend te bereiken. Via de Nieuwe Kade en Rijnkade is het bijvoorbeeld iets meer dan 5 minuten lopen naar de Markt en via het Airborneplein (ook wel Berenkuil) zijn met 10 minuten lopen het Stadhuis en het Stadstheater te bereiken.

6.2 Fietsen

Het Cobercokwartier is uitstekend ontsloten voor fietsverkeer. De Westervoortsedijk en de Nieuwe Kade maken onderdeel uit van het stedelijk hoofdfietsroutenetwerk van Arnhem. Tevens maken de Nijmeegseweg (over de John Frostbrug) en de fietsring om de binnenstad heen deel uit van het regionaal snelfietsroutenetwerk (zie figuur 6.1). Vanuit het Cobercokwartier kunnen fietsers gemakkelijk via de Eusebiusbuitensingel het Airborneplein (ook wel Berenkuil) bereiken. Dit is een knooppunt van fietsroutes en biedt tevens de mogelijkheid om een deel van de drukke verkeersaders ongelijkvloers te kruisen.



Figuur 6.1: fietsnetwerk gemeente Arnhem (Accentnota Fiets)

[3] STOMP staat voor Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Mobility as a Service en Privéauto is een principe waarmee de prioritering van de vervoersmiddelen wordt aangegeven. In het Stedenbouwkundig Plan (3 mei 2021) is een toelichting op het STOMP-principe opgenomen.

Vanwege de realisatie van appartementen, detailhandel, horeca en andere werkgelegenheid is het van belang om ook voldoende fietsparkeerplekken in de openbare ruimte te voorzien. In het Stedenbouwkundig Plan (3 mei 2021) zijn fietsparkeerplekken voorzien in de openbare ruimte op maaiveld en in inpandige gemeenschappelijke bergingen. Er wordt rekening gehouden met fietsparkeerplekken voor zowel bewoners als bezoekers. De normen die worden gehanteerd in het Stedenbouwkundig Plan zijn conform de kencijfers voor fietsparkeren van het CROW.

Tevens wordt ruimte gereserveerd voor ‘buitenmodel-fietsen’ en worden laadvoorzieningen voor elektrische fietsen gerealiseerd in de mobiliteitshub. Voor grondgebonden woningen worden privé fietsenbergingen gerealiseerd. Al met al wordt ruimschoots voldaan aan de algemene normen en kwaliteitseisen van een modern fietsparkeerplan.

6.3 Openbaar vervoer

Het Cobercokwartier is gunstig gelegen ten opzichte van het bestaande openbaar vervoersnetwerk. Treinstation Arnhem Centraal, met belangrijke regionale, nationale en internationale treinverbindingen, ligt op 5 minuten fietsafstand van het plangebied. Het station is ook met de bus goed te bereiken vanaf het gebied.

De bushalte Airborneplein ligt op 200 tot 400 meter lopen vanuit het gebied (maximaal 5 minuten lopen). Deze bushalte wordt door meerdere buslijnen aangedaan en heeft een hoge bedieningsfrequentie. Vanaf deze bushalte zijn snelle en directe verbindingen naar Arnhem Centraal Station beschikbaar, met een reistijd van 6 minuten. In tabel 6-1 is een overzicht opgenomen van de lijnvoering en frequentie op de bushalte Airborneplein.

Lijn	Bestemmingen	Frequentie (werkdag overdag)
2	Arnhem Centraal – De Laar West	4x per uur
3	Het Duifje – Burgers Zoo / Openluchtmuseum	4x per uur
300	Arnhem Centraal – Nijmegen	4x per uur
33	Arnhem Centraal – Nijmegen	2x per uur

Tabel 6-1: lijnvoering en frequentie busverbindingen vanaf halte Airborneplein

Aan de Westervoortsedijk ligt de bushalte Badhuisstraat en aan de Eusebiusbuitensingel de bushalte Stadskantoor. Beide haltes liggen op loopafstand vanaf het Cobercokwartier. De lijnvoering en frequentie op deze haltes zijn minder goed dan die van bushalte Airborneplein. De haltes Badhuisstraat en Stadskantoor worden aangedaan door lijn 12 (Arnhem CS – IJsseloord 2) en lijn 43 (Arnhem CS – Apeldoorn/Dieren). Beide lijnen rijden op werkdagen overdag 2 keer per uur.

7 Conclusies

De in dit verkeersonderzoek besproken resultaten vormen geen probleem voor de ontwikkeling van het Cobercokwartier. Het gebied is goed bereikbaar en ontsloten voor actief verkeer (voetgangers en fietsers) en per openbaar vervoer. De toename van verkeersintensiteiten kan goed worden verwerkt op de wegen in en om het plangebied. Voor de verkeersafwikkeling op de geregelde kruispunten (Westervoortsedijk – Badhuisstraat – Rietgrachtstaat en Westervoortsedijk – Eusebiusbuitensingel – Oranjewachtstraat) worden geen problemen voorzien. De lichte toename van de cyclustijden passen binnen de richtlijnen van de gemeente Arnhem.

Met de in het Stedenbouwkundig Plan opgenomen parkeerplaatsen wordt voldaan aan de parkeerbehoefte zoals die is berekend in de parkeerbalans. Volgens de berekeningen in het Stedenbouwkundig Plan is sprake van een kleine overcapaciteit. Ook wordt voldaan aan de normen en kwaliteitseisen die worden gesteld aan fietsparkeerplaatsen.

SWECO



Situatie 2020pre-corona | Intensiteiten Mvt Etmaal

Verkeersmodel regio Arnhem Nijmegen

Project 009637/wag/29-4-2021
Variant 2020pre-corona-76
Goudappel Coffeng B.V.

Legend

Intensiteiten

Mvt_Etm_plot_std

- 0 - 2000
- 2000 - 5000
- 5000 - 10000
- 10000 - 15000
- 15000 - 20000
- 20000 - 25000
- >= 25000

2031 met ontwikkeling Coberco | Intensiteiten Mvt Etmaal

Verkeersmodel regio Arnhem Nijmegen

Project 009637/wag/29-4-2021
Variant 2031H-76_coberco
Goudappel Coffeng B.V.



2031 zonder ontwikkeling Coberco | Intensiteiten Mvt Etmaal

Verkeersmodel regio Arnhem Nijmegen

Project 009637/wag/29-4-2021
Variant 2031H-76_zcoberco
Goudappel Coffeng B.V.




2031 met ontwikkeling Coberco | Intensiteitsverschillen (abs.) t.o.v. 2031 zonder Coberco, Mvt Etmaal


Verkeersmodel regio Arnhem Nijmegen


Project 009637/Wiersma/29-4-2021
Variant 2031H-76_coberco
Goudappel Coffeng B.V.

Bijlage 5 Aan te vragen hogere waarden


Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Trolleybusmuseum
Oostsingel
Nieuwe Kade
Badhuisstraat
1
2
3
4
5
6
Legenda
HGW (dB)
57
53
-
Weg
Plangebied
0
25
50
75
100
Meters
N
Esri Nederland, Community Map Contributors

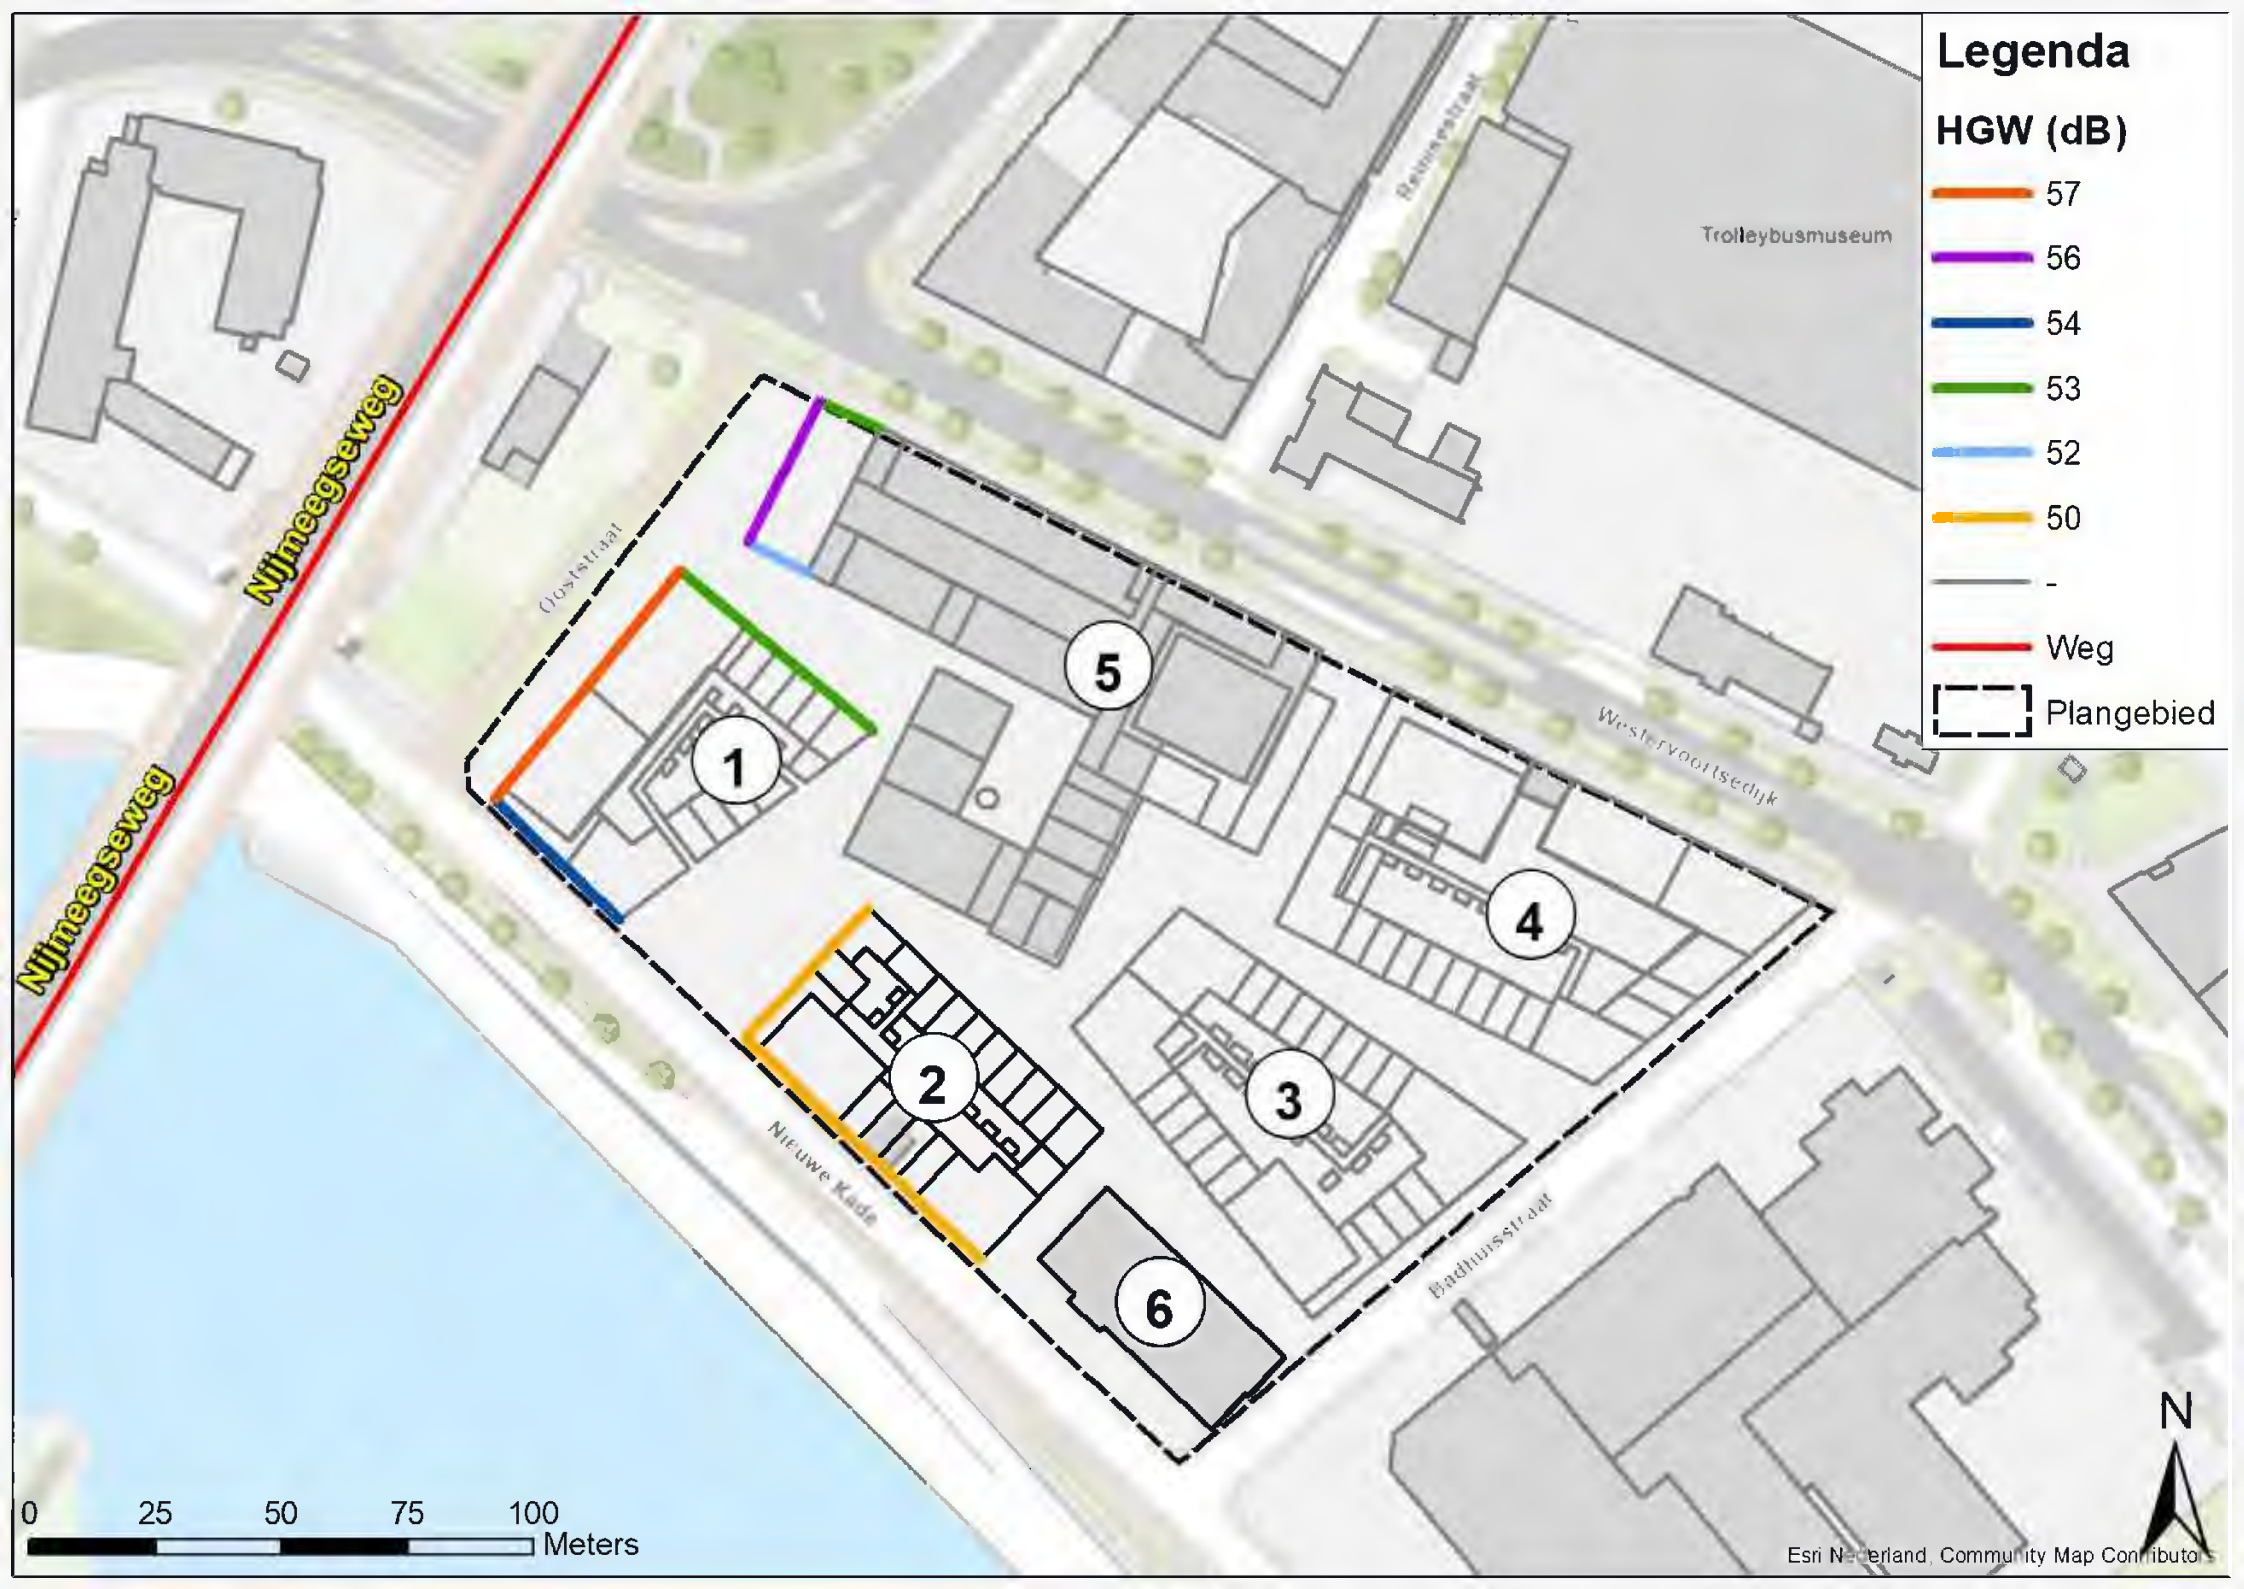
Legenda
HGW (dB)
57
56
54
53
52
50
-
Weg
Plangebied
Nijmeegseweg
Nijmeegseweg
Trolleybusmuseum
Oststraat
Westervoortsedijk
Nieuwe Kade
Badhuisstraat
1
2
3
4
5
6
0
25
50
75
100
Meters
N
Esri Nederland, Community Map Contributors

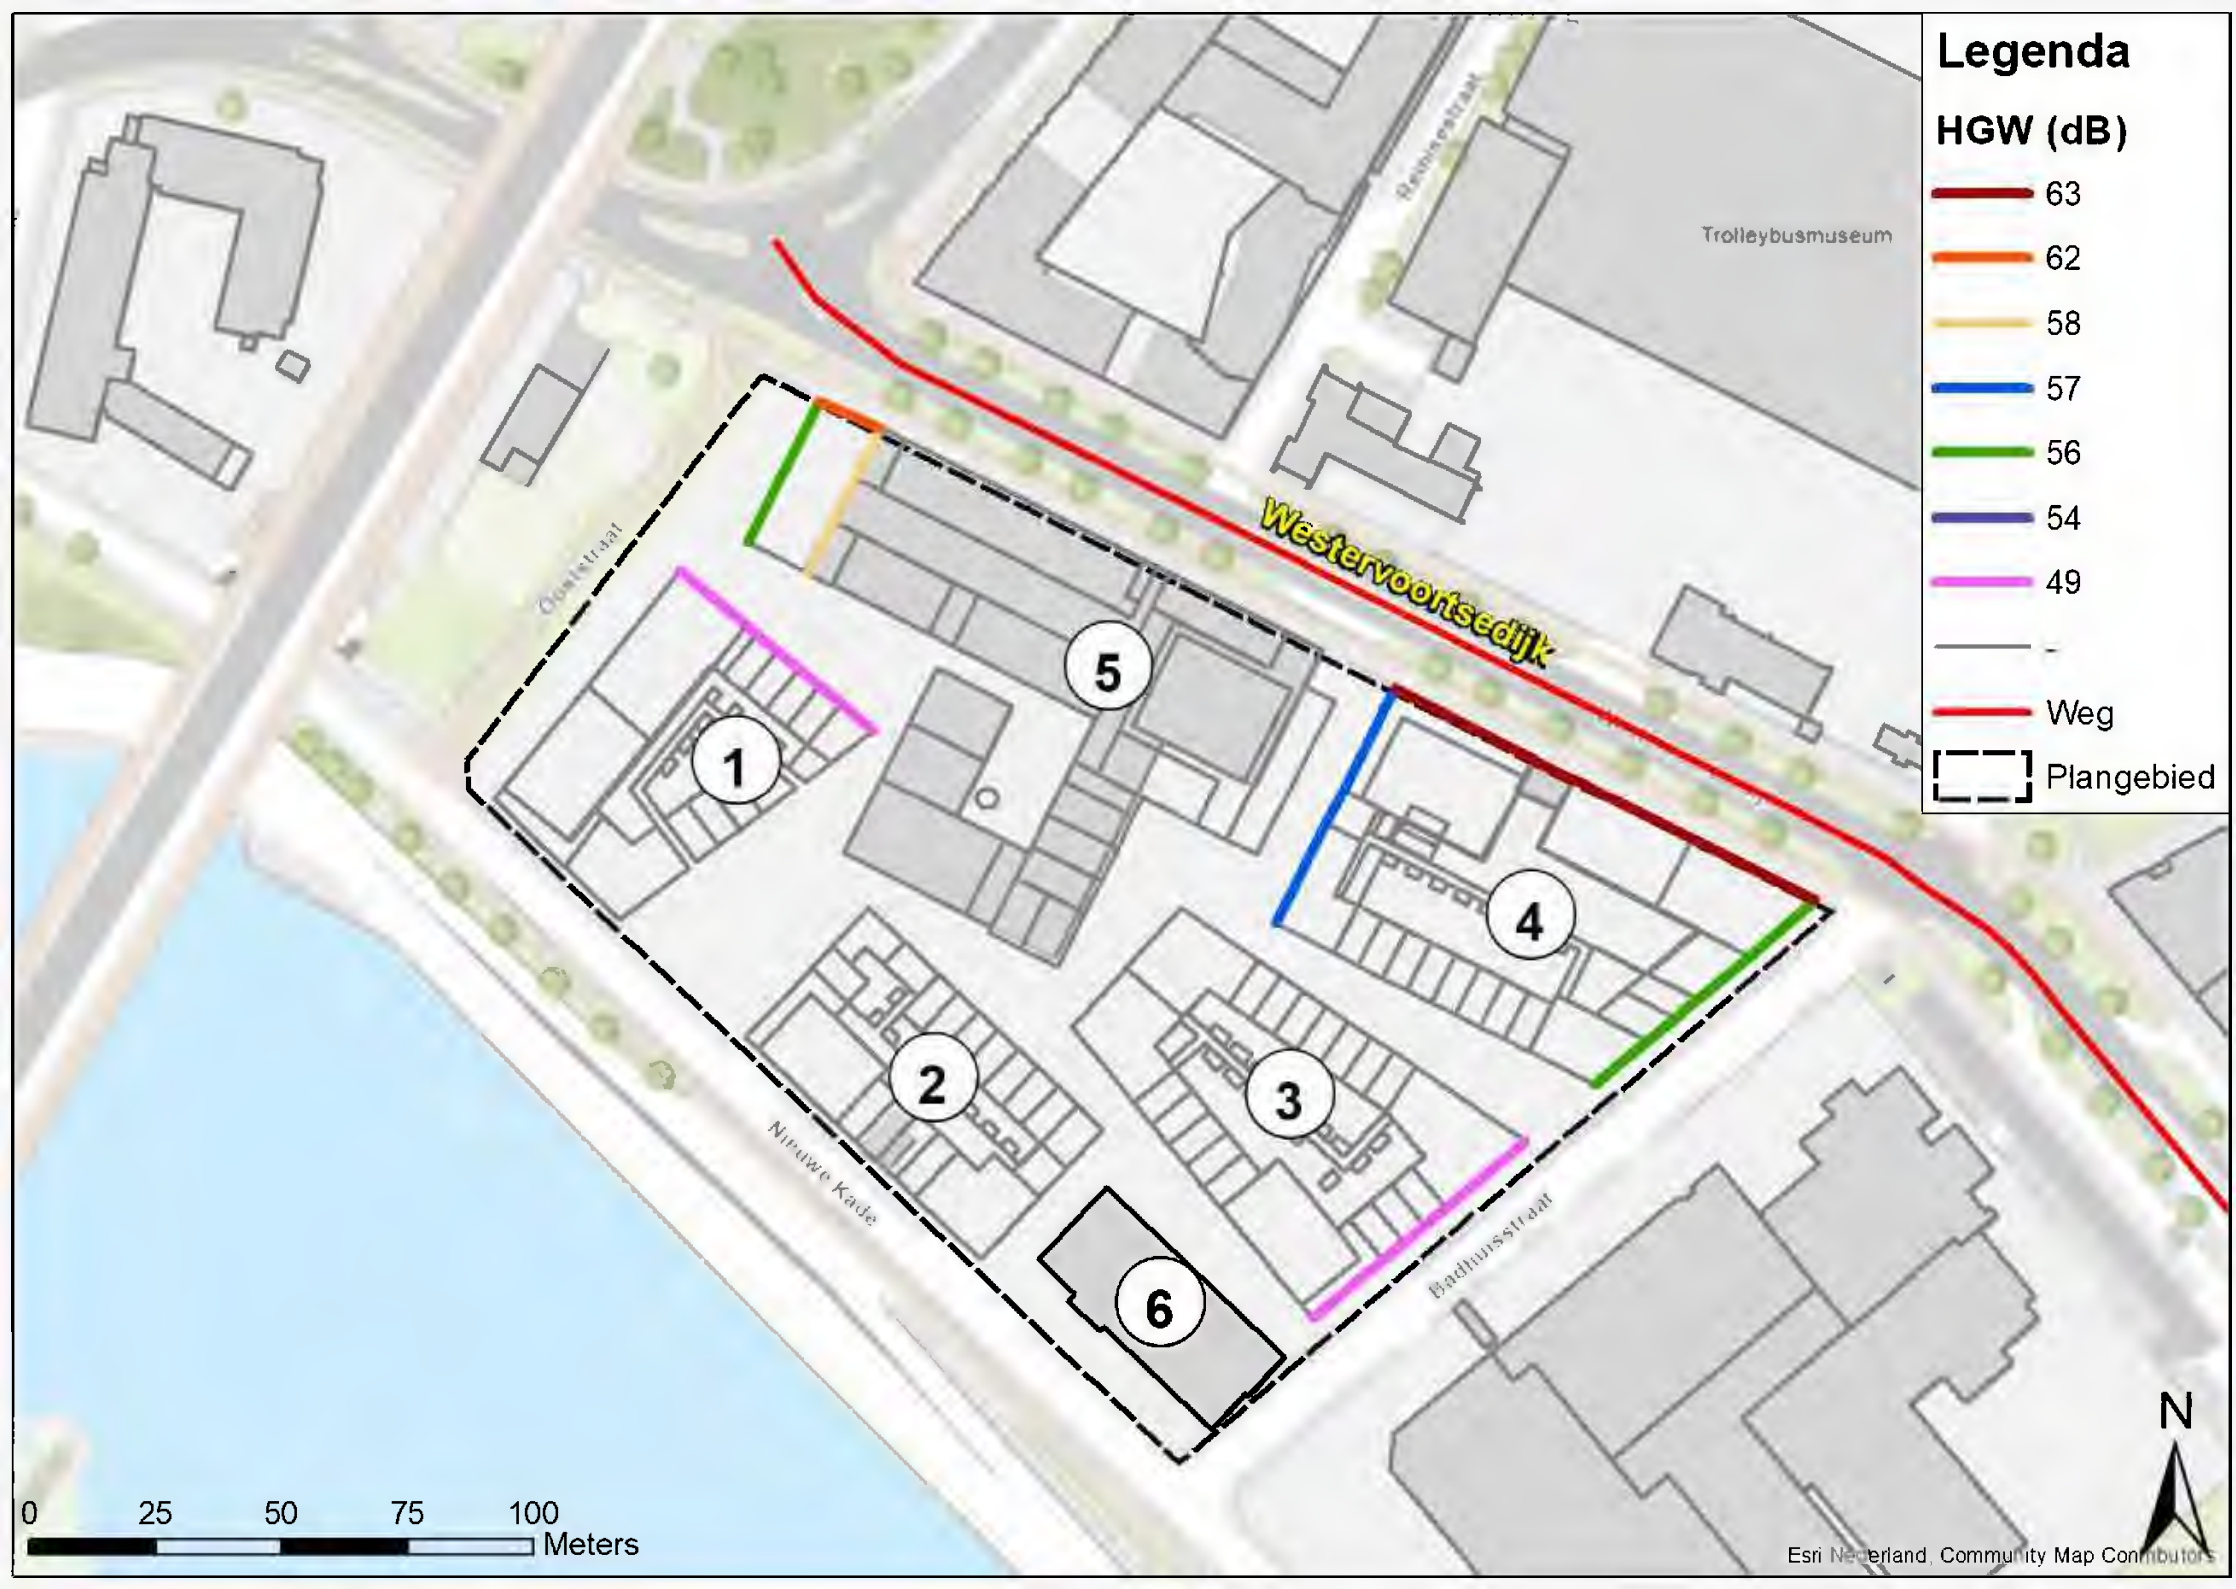
Legenda
HGW (dB)
63
62
58
57
56
54
49
-
Weg
Plangebied
Westervoortsedijk
Trolleybusmuseum
Ooststraat
Nieuwe Kade
Badhuisstraat
1
2
3
4
5
6
0
25
50
75
100
Meters
N
Esri Nederland, Community Map Contributors

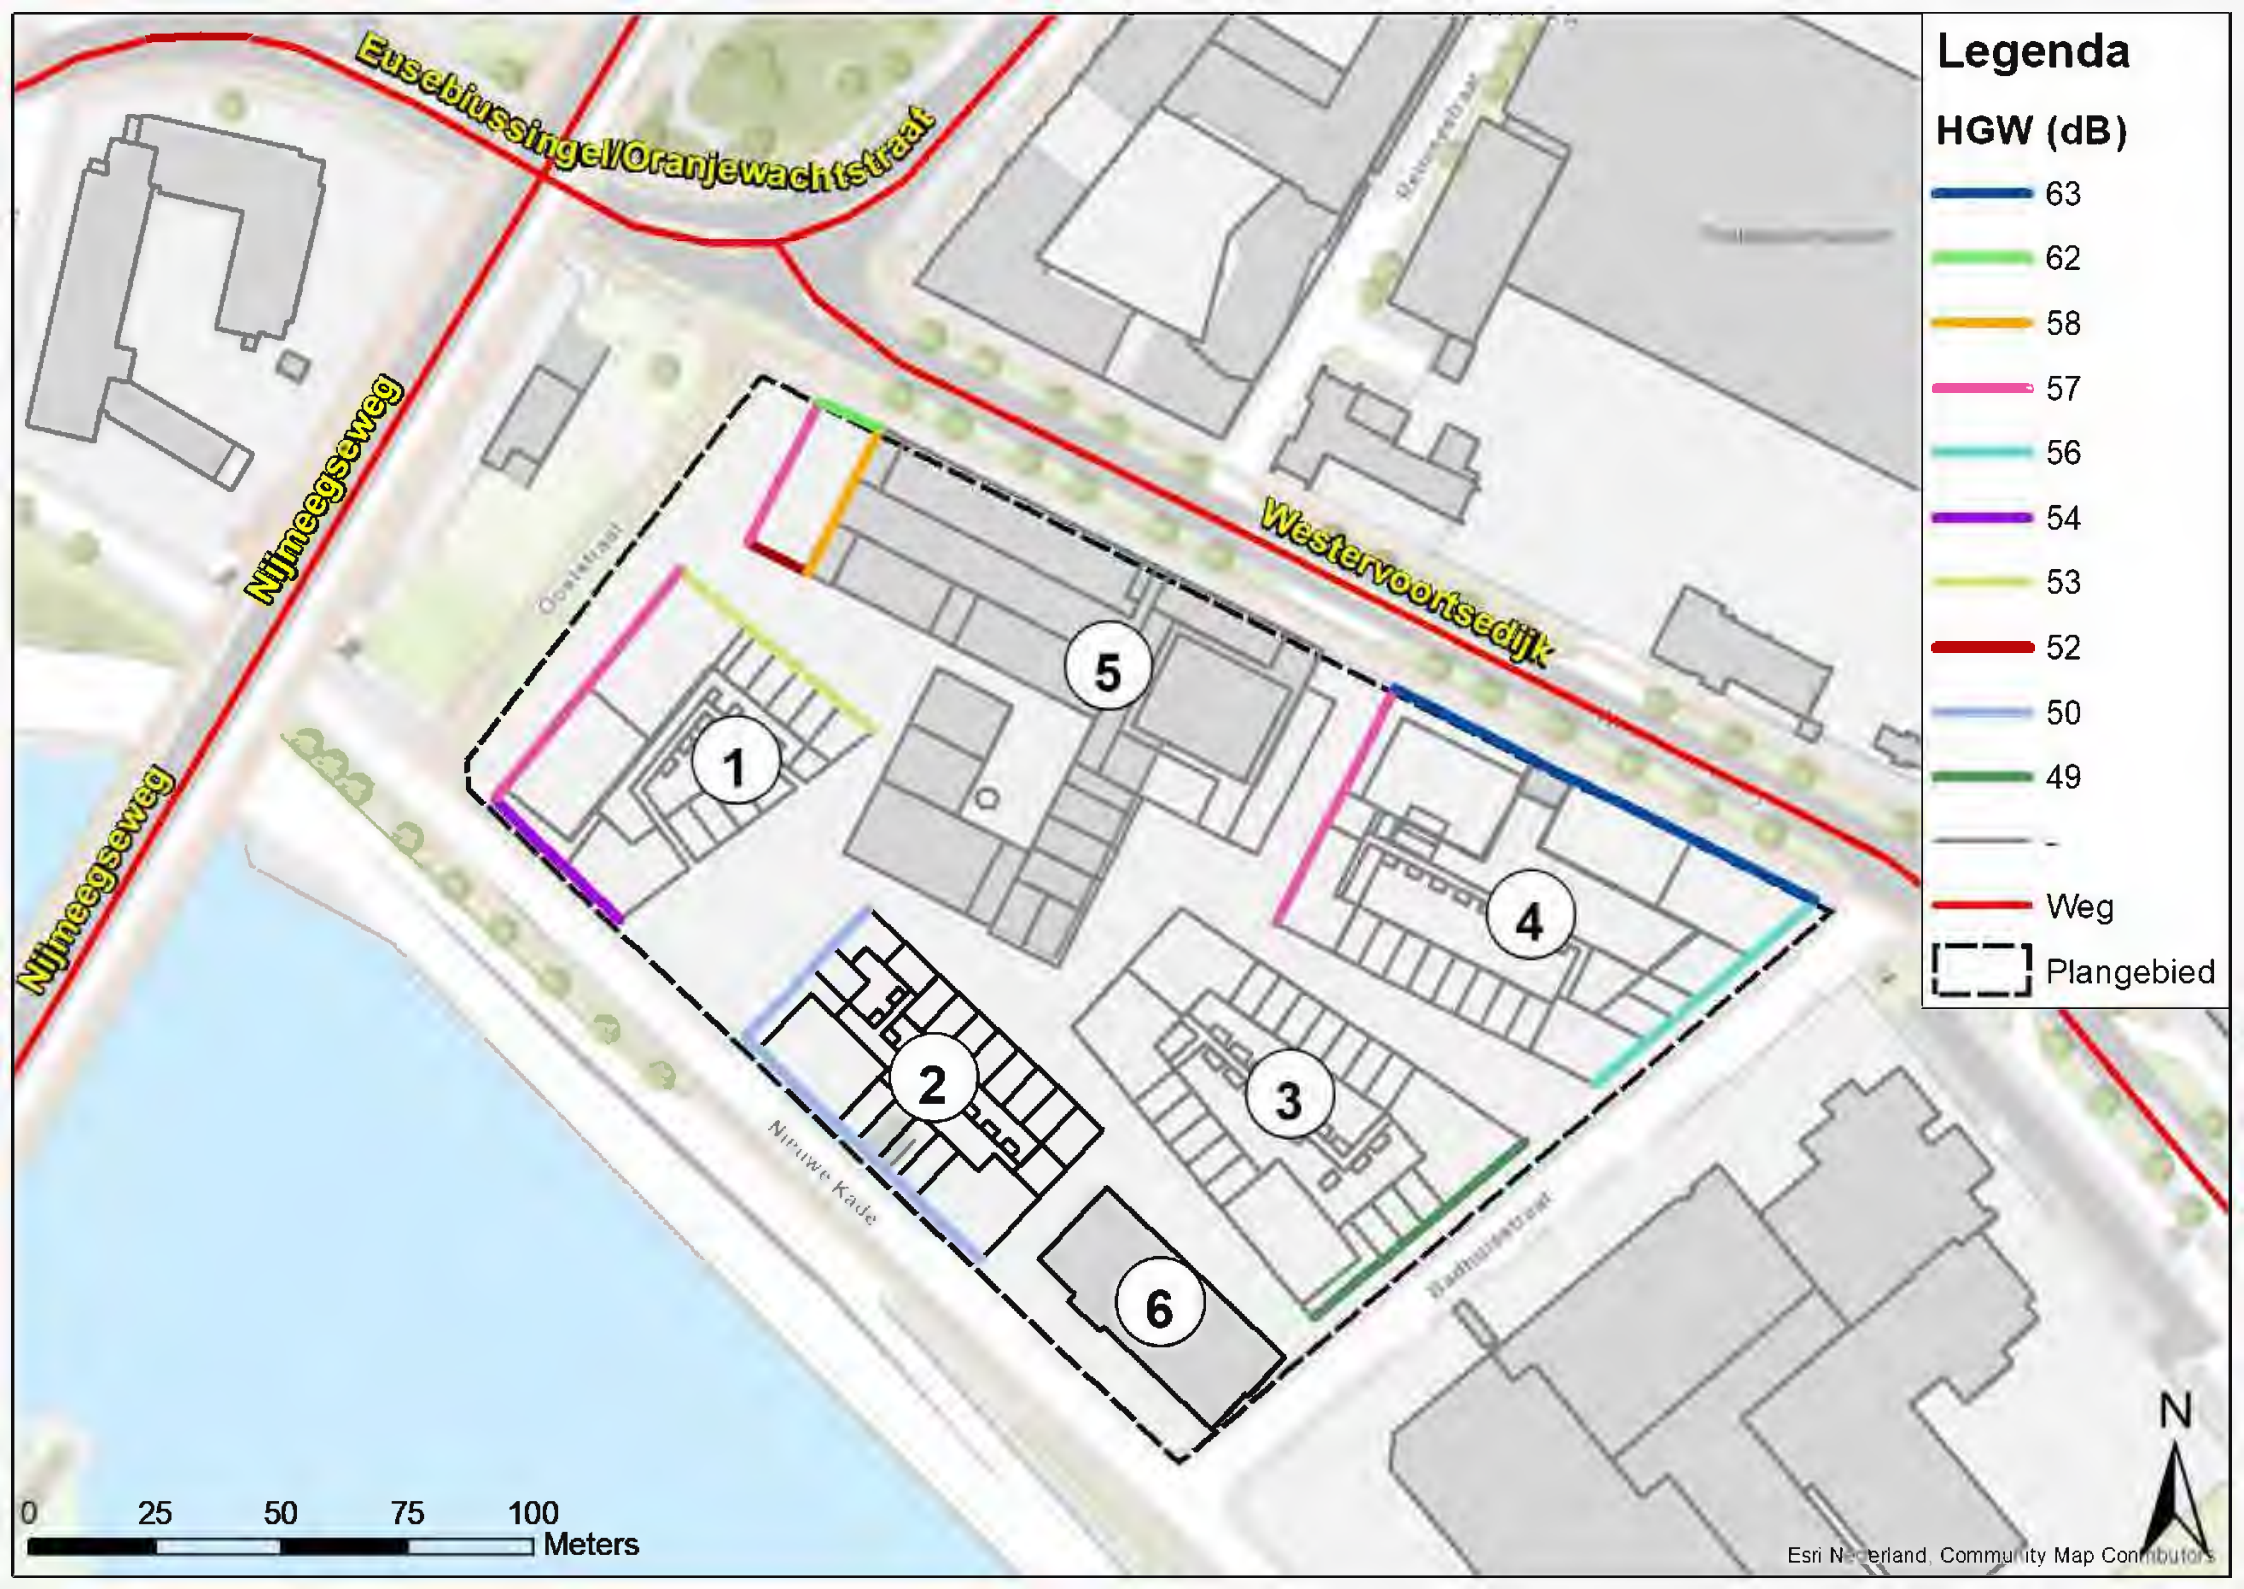
Legenda
HGW (dB)
63
62
58
57
56
54
53
52
50
49
-
Weg
Plangebied
Eusebiussingel/Oranjewachtstraat
Nijmeegseweg
Nijmeegseweg
Westervoortsedijk
Oostelijnaal
Nieuwe Kade
Radhuisstraat
1
2
3
4
5
6
0
25
50
75
100
Meters
N
Esri Nederland, Community Map Contributors

Rapport

Projectnummer: 51002932
Referentienummer: NL21-648800269-4842
Datum: 13-09-2021

Akoestisch onderzoek industrielawaai

Ten behoeve van ontwerpbestemmingsplan Cobercokwartier

Definitief

Opdrachtgever:
Projectontwikkelaar BPD
Postbus 1
3800 AA Amersfoort

Sweco
K.P. van der Mandelelaan 41-43
3062 MB Rotterdam
Postbus 4381
3006 AJ Rotterdam

T +31 88 811 66 00
www.sweco.nl

Sweco Nederland B.V.

Handelsregister 30129769
Statutair gevestigd te De Bilt

Matthew Deijn
Adviseur Geluid

M +31 6 25 07 81 38

Verantwoording

Titel	Akoestisch onderzoek industrielawaai
Subtitel	Ten behoeve van ontwerpbestemmingsplan Cobercokwartier
Projectnummer	51002932
Referentienummer	NL21-648800269-4842
Revisie	D1
Datum	13-09-2021
Auteur	Matthew Deijn
E-mailadres	matthew.deijn@sweco.nl
Gecontroleerd door	Pim van de Steeg
Paraaf gecontroleerd	
Goedgekeurd door	Rob Cornelis
Paraaf goedgekeurd	

Inhoudsopgave

1 Inleiding 5
1.1 Aanleiding 5
1.2 Plangebied 5
1.3 Leeswijzer 5
2 Wettelijk kader 6
2.1 Bedrijven VNG publicatie 6
2.2 Busremise Connexxion 7
2.2.1 Algemeen 7
2.2.2 Directe hinder en maximale geluidniveaus 7
2.2.3 Geluidbeleid gemeente Arnhem 11
2.2.4 Indirecte hinder 12
3 Uitgangspunten 13
3.1 Documenten 13
3.2 Locatie 13
3.3 Bedrijfssituatie 14
3.3.1 Mobiele bronnen 15
3.3.2 Geluid uitstralende gebouwdelen 20
3.3.3 Stationaire bronnen 22
3.3.4 Maximale geluidsniveaus 23
3.3.5 Indirecte hinder 24
3.4 Rekenmethode 25
4 Resultaten 26
4.1 Busremise 26
4.1.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 26
4.1.2 Maximaal optredende geluidsniveau 28
4.1.3 Voertuigen op de openbare weg (indirecte hinder) 30
4.2 Bestaande bedrijvigheid in de omgeving 30
4.3 Nieuwe bedrijvigheid binnen het plangebied en omgeving 31
4.3.1 Nieuwe bedrijvigheid binnen het plangebied 31
4.3.2 Nieuwe bedrijvigheid in de omgeving van het plangebied 32
4.4 Scheepvaart 32
4.5 Gecumuleerde geluidbelasting wegverkeerslawaai, scheepvaart en industrie 32
5 Conclusie 34
5.1 Busremise 34
5.2 Nieuwe bedrijvigheid en bestaande bedrijven in de omgeving 34

5.3 Scheepvaart 35
5.4 Gecumleerde geluidbelasting 35

Bijlage 1 Figuren
Bijlage 2 Modelgegevens
Bijlage 3 Resultaten $L_{Ar,LT}$
Bijlage 4 Resultaten L_{Amax}

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Voor het Cobercokwartier in Arnhem is een bestemmingsplan in voorbereiding. In het bestemmingsplan worden woningen en voorzieningen (werken, horeca, onderwijs en cultuur) mogelijk gemaakt. Voor deze ontwikkelingen moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Ten behoeve van deze procedure zijn diverse milieuonderzoeken nodig. In deze rapportage is het onderzoek naar het industrielawaai op het plangebied beschreven. Het akoestisch onderzoek naar industrielawaai omvat de geluidbelasting van de bestaande busremise aan de Westervoortsedijk en ook de nieuwe bedrijven binnen het plangebied.

1.2 Plangebied

In figuur 1 is de locatie van de ontwikkeling weergegeven. De ontwikkeling maakt deel uit van de buurt Nieuwe Kadekwartier in Arnhem. Vier wegen vormen de begrenzing van het terrein: de Westervoortsedijk (noord), de Badhuisstraat (oost), de Nieuwe Kade (zuid) en de Ooststraat (west). Het plangebied beslaat een oppervlak van ruwweg 3,3 ha.



Figuur 1-1 Ligging plangebied (rood gearceerd) met de nabijgelegen bestaande busremise. Ondergrond: OpenTopo achtergrondkaart, PDOK

1.3 Leeswijzer

Het hierna volgende hoofdstuk bevat het wettelijk kader. In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten voor akoestisch onderzoek beschreven. In hoofdstuk 4 zijn de rekenresultaten beschreven en in hoofdstuk 5 tenslotte is de conclusie gegeven.

2 Wettelijk kader

2.1 Bedrijven VNG publicatie

Voor de ruimtelijke ordening kan in eerste instantie worden uitgegaan van de richtafstanden zoals genoemd in de publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (2009). Op basis van een categorie-indeling van bedrijfstypen worden hierin richtafstanden gegeven voor diverse milieuaspecten, waaronder ‘geluid’. Indien deze in acht worden genomen, kan gesteld worden dat ter plaatse van de nieuw te realiseren woningen sprake is van een (akoestisch gezien) acceptabel woon- en leefklimaat.

Bij het stellen van de richtafstanden wordt onderscheid gemaakt in twee gebiedstyperingen, te weten een ‘rustige woonwijk met weinig verkeer’ en een ‘gemengd gebied’. Indien sprake is van een gemengd gebied, kunnen de richtafstanden in algemene zin met één afstandsstap worden gereduceerd. Zie tabel 2-1.

Omgevingstype rustige woonwijk	**Omgevingstype gemengd gebied**
Een rustige woonwijk is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen, in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties, is weinig verstoring door verkeer.	Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor, zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd.

Tabel 2-1 Richtafstanden en omgevingstype

Milieucategorie	Richtafstand [m]	
	Rustige woonwijk	Gemengd gebied
1	10	0
2	30	10
3.1 / 3.2	50 / 100	30 / 50
4.1 / 4.2	200 / 300	100 / 200
5.1 / 5.2 / 5.3	500 / 700 / 1.000	300 / 500 / 700
6	1.500	1.000

Er dient te worden opgemerkt dat bovengenoemde publicatie geen wetgeving bevat, echter gelet op jurisprudentie wel als ‘harde eis’ kan worden gezien. Echter, uit uitspraken van de Raad van State kan worden geconcludeerd dat mits gemotiveerd afgeweken kan worden van de VNG-richtafstanden.
De motivatie kan hierbij bestaan uit het feit dat vergunningvoorschriften wellicht strenger zijn dan de richtafstanden of dat sprake is van een werkelijke geluidsuitstraling die een kortere afstand rechtvaardigt. In het laatste geval dient een en ander met een akoestisch onderzoek te worden onderbouwd. Hierbij kunnen de toetsingswaarden uit de VNG-publicatie gehanteerd worden, zoals gegeven in tabel 2-2.

Tabel 2-2 Geluidsnormen volgens VNG-richtlijnen

	7:00 - 19:00 uur	19:00 - 23:00 uur	23:00 - 7:00 uur
$L_{Ar,LT}$ (rustige woonwijk, weinig verkeer)	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ (gemengd gebied)*	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
L_{Amax} (rustige woonwijk, weinig verkeer)	65 dB(A)	60 dB(A)	55 dB(A)
L_{Amax} (gemengd gebied)*	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

* Het plangebied kan vanwege de verscheidenheid in functies, zoals wonen, sporten, bedrijven en diverse wegen, aangemerkt worden als ‘gemengd gebied’.

2.2 Busremise Connexxion

2.2.1 Algemeen

De inrichting valt onder de werkingssfeer van het besluit ‘algemene regels voor inrichtingen Milieubeheer’ (Activiteitenbesluit).

2.2.2 Directe hinder en maximale geluidniveaus

Aan de inrichting zijn maatwerkvoorschriften verbonden met zaaknummer 195254630 d.d. 13 februari 2020. Het akoestisch rapport, kenmerk FE 2745-2-RA-002 d.d. 4 april 2018 heeft ten grondslag gelegen aan de maatwerkvoorschriften. De maatwerkvoorschriften omvatten ook de nieuwbouw van het Cobercokwartier. In onderstaande tabel zijn de maatwerkvoorschriften ten aanzien van het Cobercokwartier opgenomen.

Tabel 2-1 Maatwerkvoorschriften (LAr,LT) Busremise Connexxion t.o.v. Nieuwbouw Cobercokwartier

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Dag** [dB(A)]	Avond** [dB(A)]	Nacht** [dB(A)]
14_A	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	3	--	--	41
14_B	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	6	--	--	41
14_C	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	9	--	46	42
14_D	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	12	--	47	42
14_E	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	15	--	48	44
14_F	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	21	--	48	44
15_B	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	6	--	46	42
15_C	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	9	--	47	42
15_D	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	12	--	48	44
15_E	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	15	--	48	44
16_A	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	3	--	47	43
16_B	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	6	51	48	44

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Dag** [dB(A)]	Avond** [dB(A)]	Nacht** [dB(A)]
16_C	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	9	51	49	45
16_D	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	12	52	49	45
16_E	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	15	52	49	45
17_A	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	3	51	47	43
17_B	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	6	53	49	45
17_C	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	9	53	49	45
17_D	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	15	52	49	45
17_E	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	21	52	49	45
17_F	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	33	51	48	44
18_E	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	15	--	--	41

*** Dagperiode van 07.00 tot 19.00 uur; Avondperiode van 19.00 tot 23.00 uur; Nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur. In die gevallen waar geen grenswaarde is genoemd ("-") geldt de standaardgrenswaarde van het Activiteitenbesluit.*

Tabel 2-2 Maatwerkvoorschriften LAmax als gevolg van de bij de Busremise Connexxion aanwezige toestellen en installaties alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten t.o.v. Nieuwbouw Cobercokwartier

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Dag** [dB(A)]	Avond** [dB(A)]	Nacht** [dB(A)]
14_F	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	21	--	--	62
15_B	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	6	--	--	62
15_C	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	9	--	--	62
15_D	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	12	--	--	62
15_E	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	15	--	--	62
16_A	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	3	--	--	63
16_B	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	6	--	--	63
16_C	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	9	--	--	63
16_D	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	12	--	--	63
16_E	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	15	--	--	63

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Dag** [dB(A)]	Avond** [dB(A)]	Nacht** [dB(A)]
17_A	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	3	--	--	62
17_B	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	6	--	--	64
17_C	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	9	--	--	64
17_D	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	15	--	--	64
17_E	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	21	--	--	65
17_F	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	33	--	--	65

*** Dagperiode van 07.00 tot 19.00 uur; Avondperiode van 19.00 tot 23.00 uur; Nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur. In die gevallen waar geen grenswaarde is genoemd ("-") geldt de standaardgrenswaarde van het Activiteitenbesluit.*

Tabel 2-3 Maatwerkvoorschriften LAmax als gevolg van transportbewegingen van vrachtwagens t.o.v. Nieuwbouw Cobercokwartier

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Dag** [dB(A)]	Avond** [dB(A)]	Nacht** [dB(A)]
15_B	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	6	--	68	68
15_C	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	9	--	68	68
15_D	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	12	--	67	67
15_E	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	15	--	67	67
16_A	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	3	--	69	69
16_B	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	6	--	69	69
16_C	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	9	--	69	69
16_D	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	12	--	68	68
16_E	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	15	--	68	68
17_A	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	3	--	67	67
17_B	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	6	--	68	68
17_C	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	9	--	68	68
17_D	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	15	--	67	67
17_E	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	21	--	67	67

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Dag** [dB(A)]	Avond** [dB(A)]	Nacht** [dB(A)]
17_F	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	33	--	66	66
18_A	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	3	--	--	61
18_B	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	6	--	--	63
18_C	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	9	--	--	63
18_D	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	12	--	--	64
18_E	Coberco terrein woningen (nieuwbouwplan)	15	--	--	63

*** Dagperiode van 07.00 tot 19.00 uur; Avondperiode van 19.00 tot 23.00 uur; Nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur. In die gevallen waar geen grenswaarde is genoemd ("-") geldt de standaardgrenswaarde van het Activiteitenbesluit.*

De standaardvoorschriften in het Activiteitenbesluit met betrekking tot geluid zijn omschreven in de artikelen 2.17 tot en met 2.22. Omdat de inrichting gelegen is op een niet erkend bedrijventerrein is het gestelde in artikel 17 lid 1 van toepassing. De genoemde artikelen luiden samengevat als volgt:

Artikel 2.17

a. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) op de in tabel 2-1 genoemde plaatsen en tijdstippen bedragen niet meer dan de in die tabel aangegeven waarden.
b. De in de periode tussen 07:00 en 19:00 uur in tabel 2-1 opgenomen maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten.
c. De in tabel 2-1 aangeven waarden binnen in- of aanpandig gevoelige gebouwen zijn niet van toepassing, indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen.
d. De in tabel 2-1 aangegeven waarden op de gevel gelden ook bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, slechts gelden voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen.
e. De in tabel 2-1 aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), gelden ook op de grens van het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, voor zover deze ligplaatsen:
   1°. als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of
   2°. voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd.

Tabel 2-1 Grenswaarden volgens artikel 2.17a uit het Activiteitenbesluit

	07:00 – 19:00 uur	19:00 – 23:00 uur	23:00 – 07:00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van woningen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ binnen in een woning	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van woningen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} binnen in een woning	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

Artikel 2.18

1 Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20, blijft buiten beschouwing:
   a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein.

4. De maximale geluidsniveaus (L_{Amax}), bedoeld in de artikelen 2.17 en 2.20, zijn tussen 23.00 en 7.00 uur niet van toepassing ten aanzien van aandrijfgeluid van motorvoertuigen bij laad- en losactiviteiten indien:
   a. degene die de inrichting drijft, aantoont dat het voor de betreffende inrichting in die periode geldende maximale geluidsniveau (L_{Amax}), niet te bereiken is door het treffen van maatregelen en
   b. het niveau van het aandrijfgeluid op een afstand van 7,5 meter van het motorvoertuig niet hoger is van 65 dB(A).

8. Het bevoegd gezag kan ten behoeve van het voorkomen van geluidhinder dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het tot een aanvaardbaar niveau beperken daarvan, bij maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de maatregelen of voorzieningen, bedoeld in het zevende lid.

Artikel 2.19 en 2.19a


Artikel 2.19 en 2.19a zijn niet van toepassing voor onderhavig onderzoek.

Artikel 2.20

1. In afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17 en 2.19, kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidniveau (L_{Amax}) vaststellen.
2. Het bevoegd gezag kan slechts hogere waarden vaststellen dan de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17 en 2.19, indien binnen geluidgevoelige ruimten dan wel verblijfsruimten van gevoelige gebouwen, die zijn gelegen binnen de akoestische invloedssfeer van de inrichting, een etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) wordt gewaarborgd.

2.2.3 Geluidbeleid gemeente Arnhem

Door de gemeente Arhem is een geluidbeleid vastgesteld. In het geluidbeleid is een gebiedsgerichte aanpak opgenomen. De kern van deze systematiek is het vertalen van de geluidwet- en regelgeving in voor iedereen begrijpelijke waarden en beelden. Bij elk gebiedstype wordt een indicatieve milieukwaliteit vastgesteld. Het plangebied valt binnen het gebiedstype ’Stedelijke zone’. In figuur 2-1 zijn de gebiedstypen en de bijbehorende geluidklassen weergegeven.

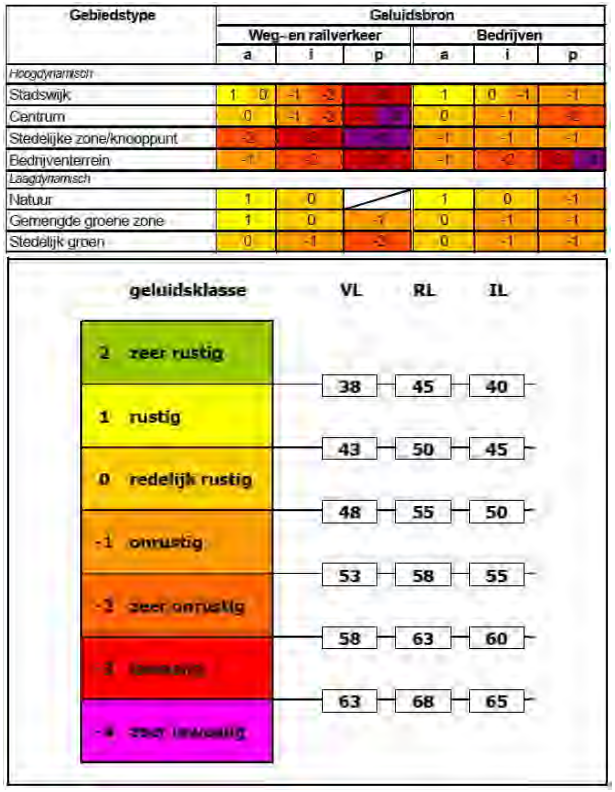

Figuur 2-1 Gebiedstypen en bijbehorende geluidklassen van de gebiedsgerichte aanpak

Bij de ontwikkeling van het plangebied zal rekening gehouden moeten worden met de aanwezigheid van de inrichting van Connexxion en zullen hier geen extra beperkingen voor Connexxion uit volgen. Bij het onderzoek zal naast de maatwerkvoorschriften conform het beleid een streefwaarde van 55 dB(A) worden gehanteerd voor de etmaalwaarde (overeenkomend met ten hoogste 55 dB(A) in de dagperiode, 50 dB(A) in de avondperiode en 45 dB(A) in de nachtperiode) ter plaatse van de mogelijke woningbouw. Deze gelden alleen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. Voor maximale geluidsniveaus zijn geen beleidsrichtlijnen opgenomen.

2.2.4 Indirecte hinder

Voor de beoordeling van indirecte hinder door wegverkeer wordt verwezen naar de circulaire ‘Geluidshinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting’ van het Ministerie van VROM van 29 februari 1996. Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) ten gevolge van indirecte hinder mag op de gevel van woningen van derden bij voorkeur niet meer bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Onder indirecte hinder vallen mobiele geluidsbronnen (wegverkeer) op weg naar en/of afkomstig van de inrichting en als zodanig akoestisch herkenbaar. Hogere waarden zijn onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar. De maximale etmaalwaarde bedraagt 65 dB(A).

3 Uitgangspunten

3.1 Documenten

Voor het onderzoek zijn de volgende documenten gebruikt:

- Onderzoek naar de geluidsniveaus in de omgeving ten gevolge van de inrichting van Connexxion aan de Westervoortsedijk 4 te Arnhem Consequenties realisatie CNG-installatie met kenmerk FC 2745-1-RA- van Peutz d.d. 22 juni 2012;
- Onderzoek naar de geluidsniveaus in de omgeving ten gevolge van de inrichting van Connexxion aan de Westervoortsedijk 4 te Arnhem Actualisatie 2018 met kenmerk FE 2745-2-RA-002 van Peutz d.d. 4 april 2018 en daarbij behorende geluidmodel;
- Stedenbouwkundig plan Cobercokwartier. Datum 14-04-2021. Ontworpen door Studioninedots en DELVA Landscape Architects. In opdracht van BPD Ontwikkeling BV en gemeente Arnhem.

3.2 Locatie

De remise van Connexxion te Arnhem is gelegen aan de Westervoortsedijk 4 te Arnhem. Het remiseterrein wordt aan de noordzijde begrensd door een fietspad met daarachter bedrijfsgebouwen. Aan de oostzijde bevindt zich de Rietgrachtstraat met woningen. Ten zuidoosten van de busremise bevinden zich woningen (appartementen) aan de Westervoortsedijk. Ten zuiden van het terrein bevindt zich de Westervoortsedijk met aan de andere kant het plangebied Cobercokwartier. Ten westen van het busremiseterrein bevinden zich kantoorgebouwen (waaronder kantoren van de gemeente Arnhem). In figuur 3-1 is de situatie van de Busremise ten opzichte van de nieuwbouw van het Cobercokwartier weergegeven.



Figuur 3-1 Busremise Connexxion en Cobercokwartier. Aan de noordzijde van het Cobercokwartier staan enkele toetspunten weergegeven.

Ten zuiden van de remise is het industrieterrein “Arnhem-Noord” gelegen met circa 150 bedrijven. Dit industrieterrein is gezoneerd in het kader van de Wet geluidhinder. Het terrein van Connexxion is niet op het gezoneerde industrieterrein gelegen. In dit onderzoek wordt alleen de geluidbelasting op de toetspunten en de gevels van de nieuwe gebouwen van het plan Cobercokwartier getoetst.

3.3 Bedrijfssituatie

Op basis van de rapporten van Peutz is in onderstaande paragrafen de bedrijfssituatie van de busremise van Connexxion vastgesteld.

Het akoestisch onderzoek wordt gebaseerd op de voor de geluidsuitstraling kenmerkende bedrijfsvoering bij volledige capaciteit. Per etmaalperiode wordt de bedrijfssituatie in beeld gebracht waarbij de geluidsproductie maximaal is. Het maakt hierbij niet uit dat er ook dagen zijn met minder geluidproductie.

In figuur 3.2 is een schets van de Lay-out van het terrein gegeven.



Figuur 3-2 Globale lay-out van de inrichting (bron: Peutz 2018, Onderzoek busremise Connexxion)

Op het remiseterrein van Connexxion te Arnhem worden dieselbussen, trolleybussen, vrachtwagens en personenauto's gestald en onderhouden. Centraal gelegen op het terrein bevindt zich het hoofdgebouw. In het oostelijke deel hiervan bevindt zich een drietal stallingshallen (de 2e, 3e en 4e stallingshal). In het westelijke deel bevinden zich onder andere een magazijn, een was/tankstraat, werkplaatsen, een keuringshal/diagnosestraat, een spuitcabine, kantine en enkele kantoorruimten. Ter plaatse van de zuidelijke terreingrens bevinden zich de kantoren.

In de zuidoostelijke hoek van het terrein bevindt zich de CNG-installatie (compressoren) voor aardgasbussen.

Het terrein heeft een in-/uitrit aan de Westervoortsedijk (de 'hoofdingang') en aan de Rietgrachtstraat.

Zowel ten noorden als ten zuiden van het hoofdgebouw zijn ten behoeve van trolleybussen bovenleidingen aangebracht.

Naar aanleiding van de woningbouwplannen is in overleg met de gemeente nagegaan in hoeverre de in het rapport beschreven situatie nog actueel is. De gemeente heeft aangegeven dat de situatie in 2018 met betrekking tot de busremise nog actueel is. Met betrekking tot het nieuwbouwplan zijn wel enkele wijzigingen aangebracht.

3.3.1 Mobiele bronnen

Connexxion beschikt over dieselbussen en trolleybussen. De dieselbussen, die in de huidige situatie “geluidarm” zijn uitgevoerd, zullen worden vervangen door aardgasbussen. De aardgasbussen zullen worden gestald in de 2e stallingshal (overdag), in de was/tankstraat ('s nachts) en op het buitenterrein.

De trolleybussen zullen op het terrein van de inrichting daar waar het mogelijk is op de elektrische hoofdmotor rijden. Een aantal interne bewegingen en binnenkomende te repareren trolleybussen (defect aan het elektrische systeem) zullen op het terrein van de remise met behulp van een hulpmotor (diesel) moeten rijden. De trolleybussen worden 's nachts gestald in de 2e t/m 4e stallingshal (overdag in de 3e stallingshal).


Naast de busbewegingen zal tevens sprake zijn van bezoekende vrachtwagens (voor de werkplaats, keuringshal, afvoer van bijvoorbeeld afval en aan- en afvoer van materieel en materialen). Tevens beschikt Connexxion over een aantal onderhouds- of sleepvoertuigen (kleine vrachtwagens) die uitrukken vanaf de remise.

Verder wordt rekening gehouden met de bewegingen van personenauto's (personeel en bezoekers). Deze kunnen overdag worden geparkeerd in de 4e stallingshal en langs de wanden van de 2e en 3e stallingshal en op het buitenterrein. In de nachtperiode worden de personenauto's alleen op het buitenterrein geparkeerd.


Voor wat betreft de rijroutes wordt uitgegaan van het volgende:

- Aardgasbussen komen op het terrein via de inrit aan de Westervoortsedijk. Vervolgens is het afhankelijk van de stallingslocatie of de bussen de inrichting verlaten via de uitrit aan de Westervoortsedijk of via de uitrit aan de Rietgrachtstraat. Bussen die rechtstreeks na het tanken of wassen de inrichting verlaten, vertrekken via de Westervoortsedijk. Aardgasbussen voor de werkplaats komen binnen via de inrit aan de Westervoortsedijk en gaan naar de zuidelijke werkplaatsen of buiten de stallingen om naar de noordelijke werkplaatsen. Bussen die de zuidelijke werkplaatsen bezoeken vertrekken over het algemeen via de uitrit aan de Westervoortsedijk. Bussen die de noordelijke werkplaats bezoeken, vertrekken via de uitrit aan de Rietgrachtstraat.
- Trolleybussen komen op het terrein via de inrit aan de Westervoortsedijk. Het terrein wordt verlaten via de uitrit aan de Rietgrachtstraat. Bussen die gewassen worden in de wasstraat worden gestald in de stallingshallen (voornamelijk de 3e en 4^{e} stallingshal) of vertrekken via de 3e stallingshal de inrichting via de uitrit aan de Rietgrachtstraat.
- Vrachtwagens betreden het terrein van de inrit hoofdzakelijk via de Westervoortsedijk. Over het algemeen verlaten de vrachtwagens het terrein via dezelfde route. Enige uitzondering daarop zijn de vrachtwagens die via de inrit aan de Westervoortsedijk de inrichting oprijden en vervolgens naar de noordelijke werkplaats of het naastgelegen magazijn rijden. Deze vrachtwagens verlaten de inrichting via de uitrit aan de Rietgrachtstraat. In de dag- en de nachtperiode wordt rekening gehouden met een beperkt aantal vrachtwagens die door de stallingshallen rijden. In verband met optredende geluidsniveaus mogen vrachtwagens in de avond- en de nachtperiode niet om de stallingshallen (de route ten oosten van de 4e stallingshal) rijden.
- Personenauto's komen over het algemeen binnen via de inrit aan de Westervoortsedijk en verlaten de inrichting via de Rietgrachtstraat.


In de onderstaande figuren 3-3 t/m 3-7 zijn de verschillende rijroutes weergegeven en in tabel 3-1 zijn de samenvattende voertuigbewegingen met de bijbehorende figuren opgenomen.

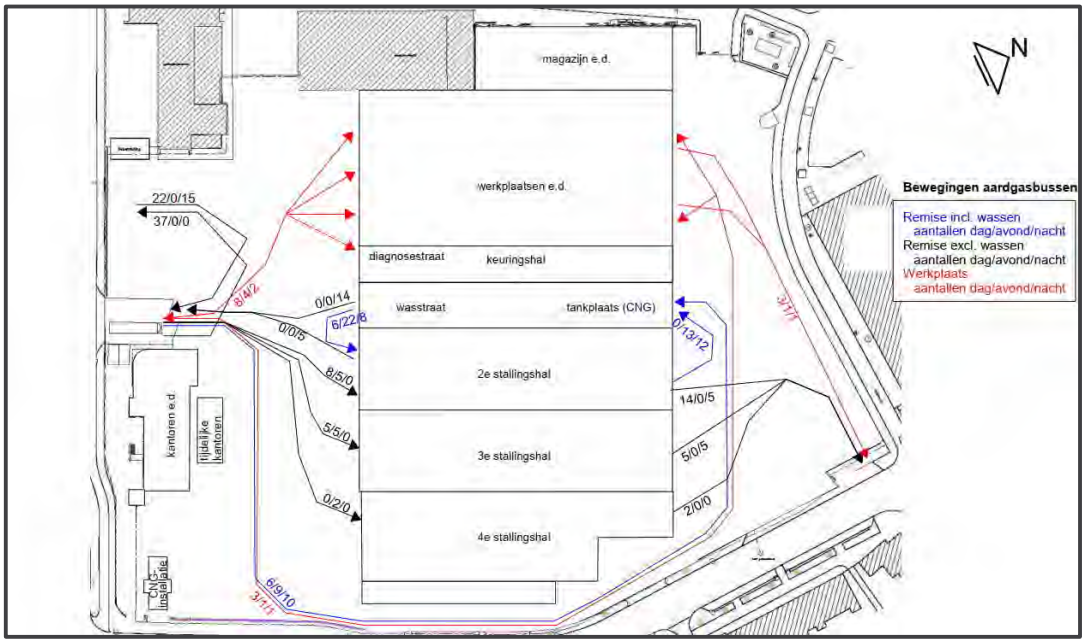


Figuur 3-3 Bewegingen aardgasbussen (bron: Peutz 2012, Onderzoek busremise Connexxion)

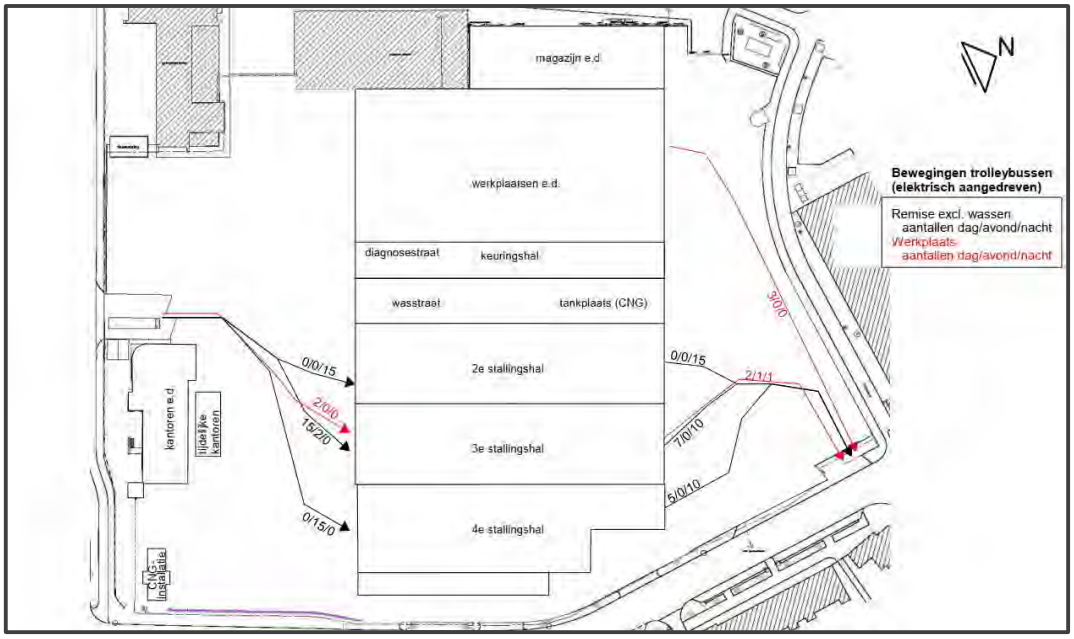


Figuur 3-4 Bewegingen Trolleybussen Elek. (bron: Peutz 2012, Onderzoek busremise Connexxion)

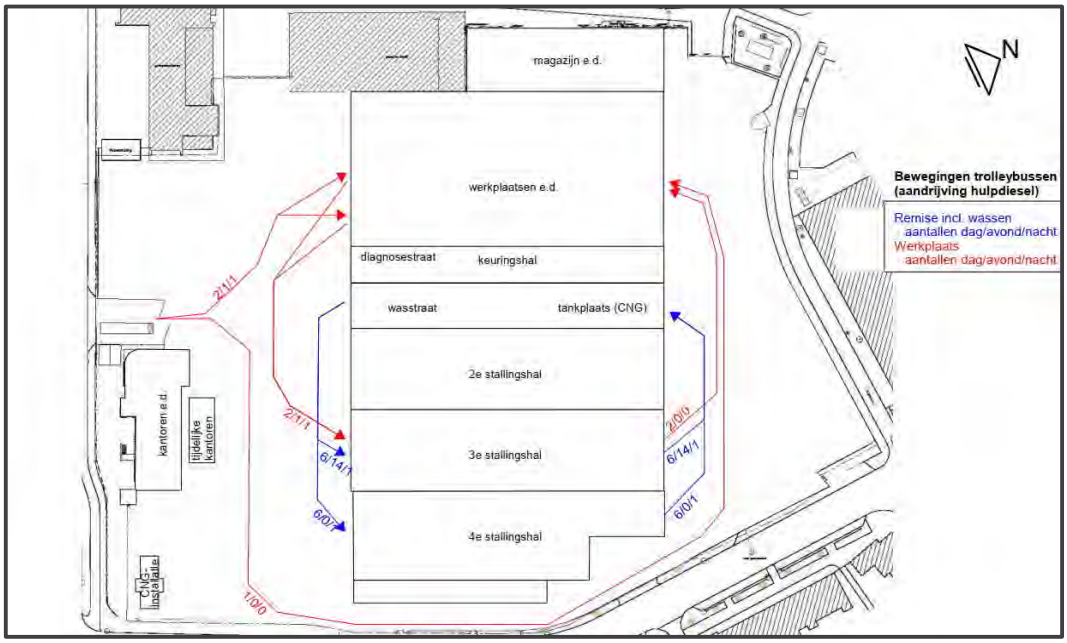

Figuur 3-5 Bewegingen Trolleybussen Diesel (bron: Peutz 2012, Onderzoek busremise Connexxion)

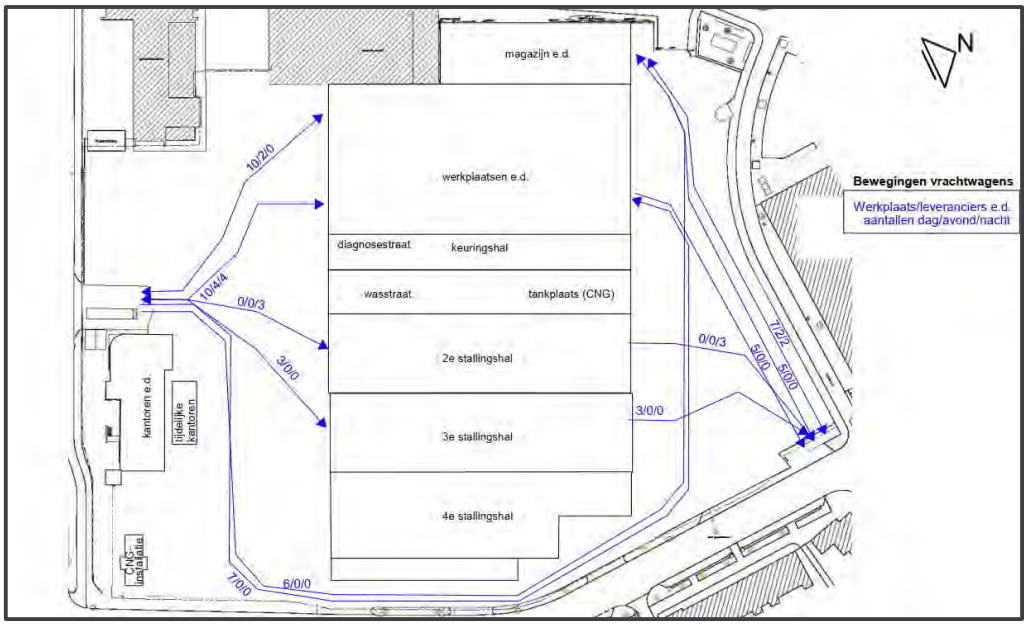

Figuur 3-6 Bewegingen vrachtwagens (bron: Peutz 2012, Onderzoek busremise Connexxion)

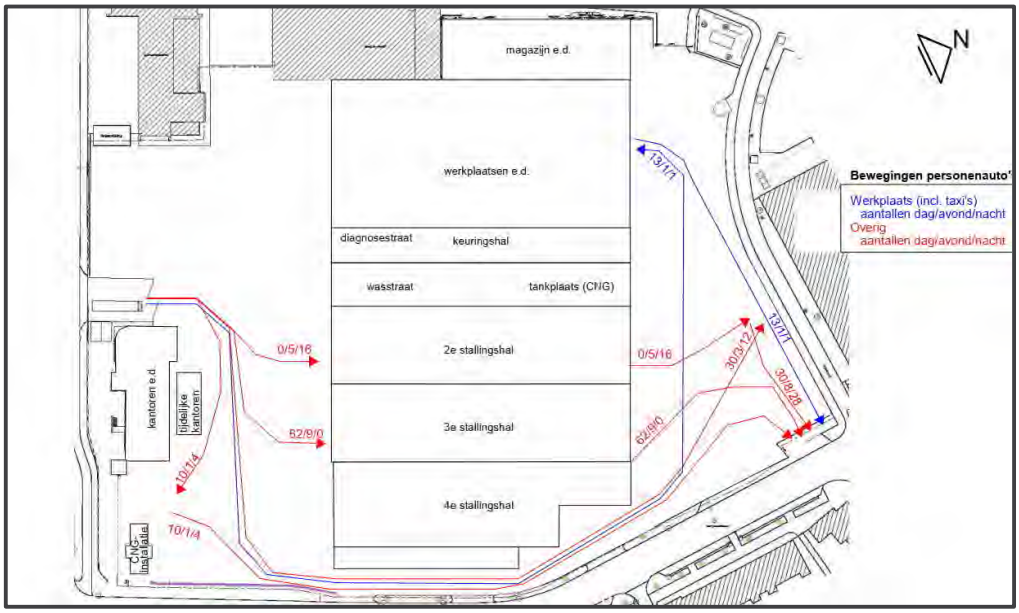

Figuur 3-7 Bewegingen personenauto's (bron: Peutz 2012, Onderzoek busremise Connexxion)

Tabel 3-1 Samenvatting aantallen bewegingen busremise

Omschrijving	Dag 7:00-19:00 uur	Avond 19:00-23:00 uur	Nacht 23:00-7:00 uur	L_{Wr} [dB(A)]	Figuur
Aardgasbussen					
- Inkomend Westervoortsedijk	56	21	10	87	3
- Uitgaand Westervoortsedijk	22	0	34	87	3
- Uitgaand Rietgrachtstraat	21	0	10	87	3
- Intern tanken/wassen (totaal inkomend + uitgaand)	6	35	20	87	3
- Werkplaatsen (totaal inkomend + uitgaand)	14	6	4	87	3
Trolleybussen					
- Inkomend Westervoortsedijk (elektrisch)	17	17	15	75	4 en 5
- Inkomend Westervoortsedijk (hulpdiesel	3	1	1	102	4 en 5
- Uitgaand Rietgrachtstraat (elektrisch)	17	1	36	75	4 en 5
- Intern Wassen remise (totaal inkomend + uitgaand)	24	28	4	102	4 en 5
- Werkplaatsen (totaal inkomend + uitgaand)	7	2	2	102	4 en 5
Vrachtwagens					
- Inkomend Westervoortsedijk	26	3	5	104	6
- Inkomend Rietgrachtstraat	2	1	1	104	6
- Uitgaand Westervoortsedijk	10	3	2	104	6
- Uitgaand Rietgrachtstraat	18	1	4	104	6
Personenauto's					
- Inkomend	115	19	33	90	7
- Uitgaand	115	19	33	90	7

Rekening wordt gehouden met het aan- en afvoeren van afvalcontainers (per containerplaats maximaal één containerhandeling per etmaal, uitsluitend in de dagperiode). De hierbij behorende vrachtwagenbewegingen zijn reeds verdisconteerd in de aantallen zoals opgenomen in tabel 3-1. In bijlage 2 zijn de modelmatige gegevens opgenomen. Hierbij zijn ook de aantallen vervoersbewegingen per bron opgenomen.

3.3.2 Geluid uitstralende gebouwdelen

Met betrekking tot de geluiduitstraling van de gebouwen wordt uitgegaan van het volgende:

- De deuren van de stallingshallen kunnen gedurende het gehele etmaal geopend zijn ten behoeve van het in- of uitrijden van voertuigen. De tijdsduur waarbij sprake is van een relevante geluidemissie wordt bepaald door het rijden van de voertuigen in de verschillende hallen. Bij de berekeningen wordt voor wat betreft de geluidniveaus in de hallen rekening gehouden met de relevante voertuigen;
- Betreffende de geluidsuitstraling van de keuringshallen wordt ervan uitgegaan dat alle bussen die de werkplaats aandoen circa 1 minuut een verhoogd geluidniveau opleveren;
- Alle akoestisch relevante activiteiten in de werkplaats vinden gedurende de gehele dag- en avondperiode plaats. Gedurende de avondperiode vinden in de werkplaats met name werkzaamheden plaats ten behoeve van de storingsdienst waarbij de deuren gesloten zijn;
- De deuren van de tankstraat (noordzijde) zijn gedurende tenminste 25% van de tijd gesloten. De deuren van de wasstraat (zuidzijde) zijn gedurende de dagperiode continu geopend. In de avond- en de nachtperiode kunnen deze deuren respectievelijk circa 50 % en circa 10 % van de tijd geopend zijn;
- Met betrekking tot de CNG-installatie wordt uitgegaan van een bedrijfsduur met maximaal 1 van de 2 compressoren tegelijkertijd gedurende maximaal 2 uur in de dagperiode, de gehele avondperiode en 3 uur in de nachtperiode. Bij bedrijf met één compressor wordt geluid uitgestraald via één van de twee deuren, beide aanzuigroosters en één van de twee ventilatiekappen.

In tabel 3-2 is een overzicht gegeven van de verschillende bronnen met de aangehouden bronvermogens. In bijlage 2 zijn de modelmatige gegevens opgenomen. Hierbij zijn ook de bedrijfstijden opgenomen.

Tabel 3-2 Overzicht uitstraling gebouwen. Per bron is een omschrijving gegeven en het bijbehorende emissievermogen.

Nummer	Omschrijving	L_{wr} [dB(A)]
014*	Deur wpl	89
015*	Deur wpl	89
016*	Deur wpl (gesloten)	72
017*	Deur wpl (gesloten)	72
014	Deur wpl	94
015	Deur wpl	94
016	Deur wpl (gesloten)	77

Nummer	Omschrijving	L_{Wr} [dB(A)]
017	Deur wpl (gesloten)	77
018	Deur keuring	93
019	Wand keuring	77
020	Deur keuring	93
021	Wand keuring	77
022	Deur wasstraat	84
023	Deur wasstraat	84
024	Wand wasstraat	68
025	Wand wasstraat	68
026	Deur hal 2	76
027	Wand hal 2	60
028	Wand hal 2	60
029	Deur hal 2	76
030	Deur hal 3	88
031	Wand hal 3	71
032	Wand hal 3	71
033	Deur hal 3	88
034	Deur hal 4	73
035	Wand hal 4	56
036	Deur hal 4	73
054	CNG compr. deur noordgevel (meting)	80
055	CNG compr. deur noordgevel (meting)	80
057	CNG compr. aanzuig zuid (meting)	74
058	CNG compr. aanzuig noord (meting)	74

3.3.3 Stationaire bronnen

Naast de bewegingen van de voertuigen moet verder rekening worden gehouden met het manoeuvreren van aardgasbussen, vrachtwagens en personenauto's op het buitenterrein. Daarnaast wordt rekening gehouden met het stationair draaien van de aardgasbussen ten behoeve van het op druk brengen van het luchtsysteem daar op het buitenterrein geen luchtvulsysteem aanwezig is. Tenslotte zijn er ook nog luchtbehandelingsinstallaties voor de diverse gebouwen als stationaire bronnen aanwezig. In tabel 3-3 is een overzicht gegeven van de verschillende bronnen met de aangehouden bronvermogens. In bijlage 2 zijn de modelmatige gegevens opgenomen. Hierbij zijn ook de bedrijfstijden opgenomen.

Tabel 3-3 Overzicht stationaire bronnen met bijbehorend emissievermogen

Nummer	Omschrijving	L_{Wr} [dB(A)]
001	Manoeuvreren aardgasbussen	87
002	Manoeuvreren aardgasbussen	87
003	Aardgasbus luchtdraaien	83
004	Aardgasbus luchtdraaien	83
005	Aardgasbus luchtdraaien	83
006	Trolleybus lucht draaien	102
007	Manoeuvreren Vrachtwagen	100
008	Manoeuvreren Vrachtwagen	100
009	Manoeuvreren personenauto	90
010	Manouvreren personenauto	90
011	container handelingen	104
012	container handelingen	104
013	container handelingen	104
037	ventilator magazijn	86
038	Spuitcabine	61
039	Afzuiging	82
040	Afzuiging	63
041	Afzuiging	63
042	Afzuiging	63
043	Afzuiging	82
044	Afzuiging	82

Nummer	Omschrijving	L_{Wr} [dB(A)]
045	Afzuiging	82
046	Afzuiging	82
047	Afz roet	84
048	Afz werkput	78
059	CNG compr. vent.kap (meting)	84
060	CNG compr. vent.kap (meting)	84
061	Ventilatie wpl zone 1 (nieuw)	77
062	Ventilatie wpl zone 2 (nieuw)	77
063	Ventilatie wpl zone 3 (nieuw)	77
064	Ventilatie wpl zone 5 (nieuw)	77
65	Ventilatie wpl zone 6 (nieuw)	77
066	Ventilatie wpl zone 8 (nieuw)	77

3.3.4 Maximale geluidsniveaus

Een passage van een voertuig op het terrein van de remise, het optrekken en afremmen van een voertuig, het afblazen van remlucht en het dichtslaan van portieren e.d. zijn optredende maximale geluidniveaus. Bij de berekening van deze maximale geluidniveaus worden over het algemeen ordegrootte 5 dB hogere geluidbronsterkten gehanteerd dan bij de berekening van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus. In aanvulling en afwijking daarop worden de volgende geluidbronsterkten gehanteerd voor een aantal relevante specifieke mobiele geluidbronnen:

- Personenauto's: LWR = 95 (à 99) dB(A). Uitgegaan wordt van de 'worst case'-situatie (LWR = 99 dB(A));
- Trolleybus met dieselhulpmotor: LWR = 103 dB(A);
- Dichtslaan voertuigportieren: LWR = 103 dB(A).

De piekgeluiden ten gevolge van het laden en lossen mogen in de dagperiode conform het Besluit buiten beschouwing worden gelaten. Gelet hierop zullen de maximale geluidsniveaus ten gevolge van de containerhandelingen die normaliter in de dagperiode plaatsvinden, buiten beschouwing worden gelaten. De maximale geluidsniveaus ten gevolge van de vrachtwagens zullen in de dagperiode eveneens buiten beschouwing worden gelaten.

3.3.5 Indirecte hinder

Het verkeer naar de inrichting maakt hoofdzakelijk gebruik van de inrit aan de Westervoortsedijk. De personenauto's en de vrachtwagens kunnen uit beide richtingen (oost en west) komen; de bussen komen met name uit westelijke richting. Aangezien voor de planlocatie alleen het indirecte verkeer over de Westervoortsedijk relevant is, is het indirecte verkeer naar de Rietgrachtstraat buiten beschouwing gelaten.

Aardgasbussen, vrachtwagens en in mindere mate personenauto's kunnen ook vertrekken via de uitrit aan de Westervoortsedijk. Gelet op het geringe aantal zijn bij de berekeningen de via de uitrit aan de Westervoortsedijk vertrekkende personenauto's buiten beschouwing gelaten en is verondersteld dat deze alle vertrekken via de Rietgrachtstraat en voor de nieuwbouw niet relevant zijn.

In tabel 3-4 zijn de mobiele bronnen ten gevolge van het inrichtingsgebonden verkeer samengevat. De gemiddelde rijsnelheid op de openbare weg bedraagt 30 km/uur. De genoemde rijroutes zijn weergegeven in de figuren van bijlage 1 en in bijlage 2 zijn alle modelgegevens van het inrichtingsgebonden verkeer opgenomen.

Tabel 3-4 Overzicht inrichtingsgebonden verkeer met bijbehorend emissievermogen

Nummer	Omschrijving	L_{wr} [dB(A)]
001	Aardgasbus IN Westervoortsedijk (west)	95
002	Aardgasbus UIT Westervoortsedijk (west)	95
004	Trolleybus IN Westervoortsedijk (west)	80
006	Trolleybus diesel IN Westervoortsedijk (west)	102
007	Vrachtwagen IN Westervoortsedijk (west)	106
008	Vrachtwagen IN Westervoortsedijk (oost)	106
009	Vrachtwagen UIT Westervoortsedijk (west)	106
010	Vrachtwagen UIT Westervoortsedijk (oost)	106
015	Personenauto's IN Westervoortsedijk (west)	93
016	Personenauto's IN Westervoortsedijk (oost)	93
019	Lichte vw IN Westervoortsedijk (west)	92
020	Lichte vw IN Westervoortsedijk (oost)	92

3.4 Rekenmethode

Door middel van een overdrachtsberekening zijn de optredende geluidsniveaus ter plaatse van de beoordelingspunten bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig methode II.8 uit de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999’.

Voor de berekening van de geluidsuitstraling is gebruik gemaakt van geluidsmodellen in het softwareprogramma Geomilieu (v. 2020.2). De ligging en de gebouwhoogten zijn overgenomen uit het 3D-model van BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen), versie januari 2020 en aangevuld met gebouwhoogtes voor de nieuwe woningen uitgaande van 3 meter per bouwlaag. Voor de nieuwe woningen zijn toetspunten gemodelleerd op de buitengevels, op 1,5 meter relatieve hoogte van elke bouwlaag (1,5 meter hoogte voor de begane grond; 4,5 meter hoogte voor de eerste verdieping; 7,5 meter hoogte voor de tweede verdieping enz.).

Voor de bodemgebieden hanteert het rekenvoorschrift voor akoestisch harde gebieden (water, en wegen) een absorptiefractie van 0,0. Voor de overige gebieden is gerekend met een absorptiefractie van 1,0. In bijlage 2 zijn de invoergegevens voor het rekenmodel gegeven.

4 Resultaten

4.1 Busremise

4.1.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In tabellen 4-1 en 4-2 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) op de toetspunten van de maatwerkvoorschriften en extra toetspunten op de gevels van de te ontwikkelen maatgevende punten opgenomen. In tabel 4-1 is per dagdeel de eerste vermelde waarde de vastgestelde geluidsbelasting vanuit het maatwerkvoorschrift en de tweede waarde de nieuwe berekende geluidsbelasting. In bijlage 1 zijn de figuren met de rekenpunten weergegeven en in bijlage 3 zijn voor alle in het rekenmodel opgenomen immissiepunten de resultaten van de berekeningen weergegeven.

Tabel 4-1 Berekend $L_{Ar,LT}$ in dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiodes op de toetspunten van de maatwerkvoorschriften

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Dag [dB(A)]		Avond [dB(A)]		Nacht [dB(A)]	
14_A	Toetspunt vergunning	3	--	42	--	45	41	41
14_B	Toetspunt vergunning	6	--	44	--	45	41	41
14_C	Toetspunt vergunning	9	--	45	46	46	42	42
14_D	Toetspunt vergunning	12	--	49	47	47	42	42
14_E	Toetspunt vergunning	15	--	50	48	48	44	44
14_F	Toetspunt vergunning	21	--	50	48	48	44	44
15_B	Toetspunt vergunning	6	--	49	46	46	42	42
15_C	Toetspunt vergunning	9	--	50	47	47	42	42
15_D	Toetspunt vergunning	12	--	50	48	48	44	44
15_E	Toetspunt vergunning	15	--	50	48	48	44	44
16_A	Toetspunt vergunning	3	--	50	47	47	43	43
16_B	Toetspunt vergunning	6	51	*	48	*	44	*
16_C	Toetspunt vergunning	9	51	*	49	*	45	*
16_D	Toetspunt vergunning	12	52	*	49	*	45	*
16_E	Toetspunt vergunning	15	52	*	49	*	45	*
17_A	Toetspunt vergunning	3	51	51	47	47	43	43
17_B	Toetspunt vergunning	6	53	53	49	49	45	45
17_C	Toetspunt vergunning	9	53	53	49	50	45	45
17_D	Toetspunt vergunning	15	52	*	49	*	45	*
17_E	Toetspunt vergunning	21	52	*	49	*	45	*
17_F	Toetspunt vergunning	33	51	*	48	*	44	*
18_E	Toetspunt vergunning	15	--	46	--	44	41	41

-Geen maatwerkvoorschrift vastgesteld

**Geen resultaat i.v.m. lagere hoogte gebouw*

Tabel 4-2 Berekend $L_{Ar,LT}$ in dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiodes op de extra toetspunten

			L_{Amax} in dB(A)		
Naam	**Omschrijving**	**Hoogte (m)**	**Dag (7:00-19:00 uur)**	**Avond (19:00-23:00 uur)**	**Nacht (23:00-7:00 uur)**
143_D	Extra toetspunt bouwplan	10,5	46	44	41
151_F	Extra toetspunt bouwplan	16,5	52	49	44
273_E	Extra toetspunt bouwplan	13,5	51	48	44
277_F	Extra toetspunt bouwplan	16,5	50	48	44
286_C	Extra toetspunt bouwplan	7,5	50	45	40
287_C	Extra toetspunt bouwplan	7,5	53	49	45

Uit het resultatenoverzicht blijkt dat op de toetspunten van de maatwerkvoorschriften in de avondperiode een toename van 1 dB op 1 enkele locatie (17_C) wordt berekend, waardoor de vergunde grenswaarde worden afschreden. Dit komt doordat de nieuwbouw net iets dichterbij de busremise komt te liggen ten opzichte van de ten tijde van de maatwerkvoorschriften ingevoerde bebouwing. Verder blijkt uit de rekenresultaten dat het berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van de activiteiten op de inrichting van de busremise op de gevels van de nieuw te bouwen woningen op het Cobercoterrein ten hoogste 53, 50 en 45 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode bedraagt. Hiermee wordt niet voldaan aan de grenswaarden van 50, 45 en 40 dB(A), in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode, zoals in het Activiteitenbesluit opgenomen. Als er naar het gemeentelijk beleid wordt gekeken dan kan worden voldaan aan de waarde van het gebiedsgerichte ambitieniveau (55, 50 en 45 dB(A), in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode).

Conform artikel 2.20 van het activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag hogere waarden vaststellen indien binnen geluidgevoelige ruimten dan wel verblijfsruimten van gevoelige gebouwen, die zijn gelegen binnen de akoestische invloedssfeer van de inrichting, een etmaalwaarde van maximaal 35 dB(A) wordt gewaarborgd. In het geval van de nieuwbouwwoningen op het Cobercoterrein is de etmaalwaarde maximaal 55 dB(A). Conform het bouwbesluit dient de gevel van een nieuwbouwwoning over een karakteristieke geluidsbelasting te beschikken van minimaal 22 dB. Hiermee zou de binnenwaarde op 33 dB komen en kan voldaan worden aan de eis gesteld in artikel 2.20, daarmee staan de overschrijdingen een goed woon- en leefklimaat niet in de weg. De gemeente heeft voor de nieuwbouw maatwerkvoorschriften opgesteld. Deze voldoet in de avondperiode op 1 locatie niet, maar de etmaalwaarde blijft maximaal 55 dB(A). Om de busremise niet te benadelen is een aanpassing van het maatwerkvoorschrift noodzakelijk.

4.1.2 Maximaal optredende geluidsniveau

In de tabellen 4-3 tot met 4-6 zijn de berekende maximaal optredende geluidniveaus (L_{Amax}) vermeld op de gevels van de maatgevende te ontwikkelen woningen. De geluidniveaus worden veroorzaakt door het optrekken van de bussen/vrachtwagens en/of het dichtslaan van een autoportier. In bijlage 4 zijn de rekenresultaten gegeven.

Tabel 4-3 Berekend L_{Amax} in dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiodes op toetspunten Maatwerkvoorschriften als gevolg van de bij de Busremise Connexxion aanwezige toestellen en installaties alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten t.o.v. Nieuwbouw Cobercokwartier

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Dag [dB(A)]		Avond [dB(A)]		Nacht [dB(A)]	
14_F	Toetspunt vergunning	21	--	60	--	60	62	60
15_B	Toetspunt vergunning	6	--	62	--	62	62	62
15_C	Toetspunt vergunning	9	--	62	--	62	62	62
15_D	Toetspunt vergunning	12	--	62	--	62	62	62
15_E	Toetspunt vergunning	15	--	62	--	62	62	62
16_A	Toetspunt vergunning	3	--	63	--	63	63	63
16_B	Toetspunt vergunning	6	--	*	--	*	63	*
16_C	Toetspunt vergunning	9	--	*	--	*	63	*
16_D	Toetspunt vergunning	12	--	*	--	*	63	*
16_E	Toetspunt vergunning	15	--	*	--	*	63	*
17_A	Toetspunt vergunning	3	--	63	--	62	62	62
17_B	Toetspunt vergunning	6	--	64	--	64	64	64
17_C	Toetspunt vergunning	9	--	65	--	65	64	65
17_D	Toetspunt vergunning	15	--	*	--	*	64	*
17_E	Toetspunt vergunning	21	--	*	--	*	65	*
17_F	Toetspunt vergunning	33	--	*	--	*	63	*

-Geen maatwerkvoorschrift vastgesteld
**Geen resultaat i.v.m. lagere hoogte gebouw*

Tabel 4-4 Berekend L_{Amax} in dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiodes maatgevende extra toetspunten als gevolg van de bij de Busremise Connexxion aanwezige toestellen en installaties alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten t.o.v. Nieuwbouw Cobercokwartier

Naam	Omschrijving	Hoogte (m)	L_{Amax} in dB(A) Dag (7:00-19:00 uur)	Avond (19:00-23:00 uur)	Nacht (23:00-7:00 uur)
143_D	Extra toetspunt bouwplan	10,5	59	58	58
151_E	Extra toetspunt bouwplan	13,5	63	63	63
273_E	Extra toetspunt bouwplan	13,5	62	62	62
277_F	Extra toetspunt bouwplan	16,5	60	60	60
286_C	Extra toetspunt bouwplan	7,5	63	63	63
287_C	Extra toetspunt bouwplan	7,5	63	63	63

Tabel 4-5 Berekend L_{Amax} in dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode op toetspunten Maatwerkvoorschriften als gevolg van transportbewegingen van vrachtwagens t.o.v. Nieuwbouw Cobercokwartier

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte [m]	Dag [dB(A)]		Avond [dB(A)]		Nacht [dB(A)]	
15_B	Toetspunt vergunning	6	--	68	68	68	68	68
15_C	Toetspunt vergunning	9	--	68	68	68	68	68
15_D	Toetspunt vergunning	12	--	68	67	67	67	67
15_E	Toetspunt vergunning	15	--	67	67	67	67	67
16_A	Toetspunt vergunning	3	--	69	69	69	69	69
16_B	Toetspunt vergunning	6	--	*	69	*	69	*
16_C	Toetspunt vergunning	9	--	*	69	*	69	*
16_D	Toetspunt vergunning	12	--	*	68	*	68	*
16_E	Toetspunt vergunning	15	--	*	68	*	68	*
17_A	Toetspunt vergunning	3	--	68	67	67	67	67
17_B	Toetspunt vergunning	6	--	68	68	68	68	68
17_C	Toetspunt vergunning	9	--	68	68	68	68	68
17_D	Toetspunt vergunning	15	--	*	67	*	67	*
17_E	Toetspunt vergunning	21	--	*	67	*	67	*
17_F	Toetspunt vergunning	33	--	*	66	*	66	*
18_A	Toetspunt vergunning	3	--	*	--	*	61	*
18_B	Toetspunt vergunning	6	--	*	--	*	63	*
18_C	Toetspunt vergunning	9	--	*	--	*	63	*
18_D	Toetspunt vergunning	12	--	*	--	*	64	*
18_E	Toetspunt vergunning	15	--	63	--	63	63	63

-Geen maatwerkvoorschrift vastgesteld

**Geen resultaat i.v.m. lagere hoogte gebouw of geen woonbestemming*

Tabel 4-6 Berekend L_{Amax} in dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiodes maatgevende extra toetspunten als gevolg van transportbewegingen van vrachtwagens t.o.v. Nieuwbouw Cobercokwartier

Naam	Omschrijving	Hoogte	L_{Amax} in dB(A) Dag	Avond	Nacht
		(m)	(7:00-19:00 uur)	(19:00-23:00 uur)	(23:00-7:00 uur)
143_D	Extra toetspunt bouwplan	10,5	64	64	64
151_E	Extra toetspunt bouwplan	13,5	68	68	68
273_E	Extra toetspunt bouwplan	13,5	68	68	68
277_F	Extra toetspunt bouwplan	16,5	64	64	60
286_C	Extra toetspunt bouwplan	7,5	64	64	61
287_C	Extra toetspunt bouwplan	7,5	64	64	60

Uit het resultatenoverzicht blijkt dat de berekende maximale geluidsbelasting ten gevolge van de activiteiten op de inrichting van de busremise op de gevels van de te ontwikkelen woningen ten hoogste 69 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode bedraagt. Hiermee kan in de dagperiode worden voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A), zoals in het Activiteitenbesluit is opgenomen. In de avond- en nachtperiode kan niet worden voldaan aan de grenswaarden van respectievelijk 65 en 60 dB(A). De overschrijding wordt veroorzaakt door vrachtwagenbewegingen (4 stuks) in de avond- en nachtperiode. De gemeente heeft hiervoor maatwerkvoorschriften opgesteld. Op 1 locatie wordt de maatwerkvoorschriften met 1 dB(A) overschreden (in tabel 4-3 met rood aangegeven). Dit komt doordat de nieuwbouw net iets dichterbij komt te liggen ten opzichte van de ten tijde

van de maatwerkvoorschriften ingevoerde bebouwing. Om de busremise niet te benadelen is een aanpassing van het maatwerkvoorschrift noodzakelijk.

4.1.3 Voertuigen op de openbare weg (indirecte hinder)

Het equivalente geluidniveau (L_{Aeq}) ten gevolge van indirecte hinder op de gevel van de nieuwbouwwoningen is ten hoogste 55 dB(A). Deze waarde is hoger dan de voorkeurswaarde voor indirecte hinder van 50 dB(A) etmaalwaarde. De gemeente kan onder voorwaarde (o.a. binnenwaarde mag maximaal 35 dB(A) zijn) hogere waarden toelaten tot een hoogte van 65 dB(A) etmaalwaarde. Het verlenen van maatwerkvoorschriften voor indirecte hinder is voor de berekende waarden realistisch omdat de berekende waarden ruim onder de 65 dB(A) etmaalwaarde zijn.

4.2 Bestaande bedrijvigheid in de omgeving

In de omgeving van het plangebied zijn de volgende bedrijven aanwezig:

- Stadskantoor (Eusebiusbuitensingel 53) op 28 meter vanaf het plangebied. Het Stadskantoor valt onder milieucategorie 1 en heeft een richtafstand van 0 meter in gemengd gebied;
- Busremise (Westervoortsedijk 4) op 28 meter vanaf het plangebied. De Busremise valt onder categorie 3.2 en heeft een richtafstand van 50 meter in gemengd gebied;
- Nutsvoorziening (Ooststraat 2) op 25 meter vanaf het plangebied. De nutsvoorziening valt onder categorie 2 en heeft een richtafstand van 10 meter in gemengd gebied.

Op basis van de richtafstanden vanuit de VNG-publicatie blijkt dat het plangebied alleen binnen de richtafstand van de Busremise valt. In het onderliggende rapport is hier dan ook een gedetailleerd onderzoek uitgevoerd. De overige bedrijven worden niet in hun bedrijfsvoering benadeeld door de realisatie van het plan.


Naast de bestaande bedrijven zijn er aan de overzijde van de Rijn, aan de westelijke kant van de Nijmeegseweg, ook Culturele activiteiten in de ASM Haven mogelijk. In het akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan ‘Stadsblokken Meinerswijk’ is een geluidbelasting van maximaal 70 dB(A) op de dichtst bij het Cobercokwartier gelegen woningen aan de Rijnkade 140 tot en met 143 berekend. Op deze woningen wordt voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A) zoals gesteld in de ‘Nota evenementen met een luidruchtig karakter’ van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg. De Nota trekt als grens dat het geluidniveau van een evenement niet meer mag bedragen dan 50 dB(A). Uitgaande van een standaard gevelisolatie van 20 dB(A) (minimale eis vanuit het bouwbesluit) betekent dat een geluidbelasting op de gevel van een woning ten gevolge van muziekgeluid niet meer dan 70 dB(A) mag bedragen. De geprojecteerde woningen van het Cobercokwartier zijn ten aanzien van de Culturele activiteiten in de ASM Haven (ook rekening houdend met de richting van de podia opstellingen) verder weg gelegen dan de woningen aan de Rijnkade 140-143, waardoor de geluidbelasting op de woningen op het Cobercokwartier lager zullen zijn dan de beoordeelde woningen aan de Rijnkade 140 tot en met 143 en daarmee voldoen aan de grenswaarden. De ontwikkeling van het Cobercokwartier is hiermee geen belemmering voor de culturele activiteiten in de AMS Haven.

4.3 Nieuwe bedrijvigheid binnen het plangebied en omgeving

4.3.1 Nieuwe bedrijvigheid binnen het plangebied

De nieuwe bedrijvigheid binnen het plangebied betreft over het algemeen kleinschalige bedrijven. De definitieve invulling van de bedrijfspanden is nog niet vastgesteld. Uitgangspunt in dit onderzoek is dat de beoogde functies (o.a. winkels, horeca etc.) maximaal milieucategorie 2 zijn. Voor de woningen in het plangebied is sprake van gemengd gebied. In gemengd gebied geldt een richtafstand van 10 meter voor milieucategorie 2 en een richtafstand van 0 meter voor categorie 1.

In figuur 4-1 is een schematisch overzicht gegeven van de woningen en de geplande bedrijvigheid, met daarbij aangegeven welke woningen binnen de richtafstand liggen van een categorie 2 bedrijf. Middels aanvullend onderzoek kan worden bepaald of een categorie 2 bedrijf toelaatbaar is op deze locaties. Zonder aanvullend geluidonderzoek is het voor deze bedrijven enkel toegestaan om werkzaamheden te bedrijven die vallen onder milieucategorie 1.

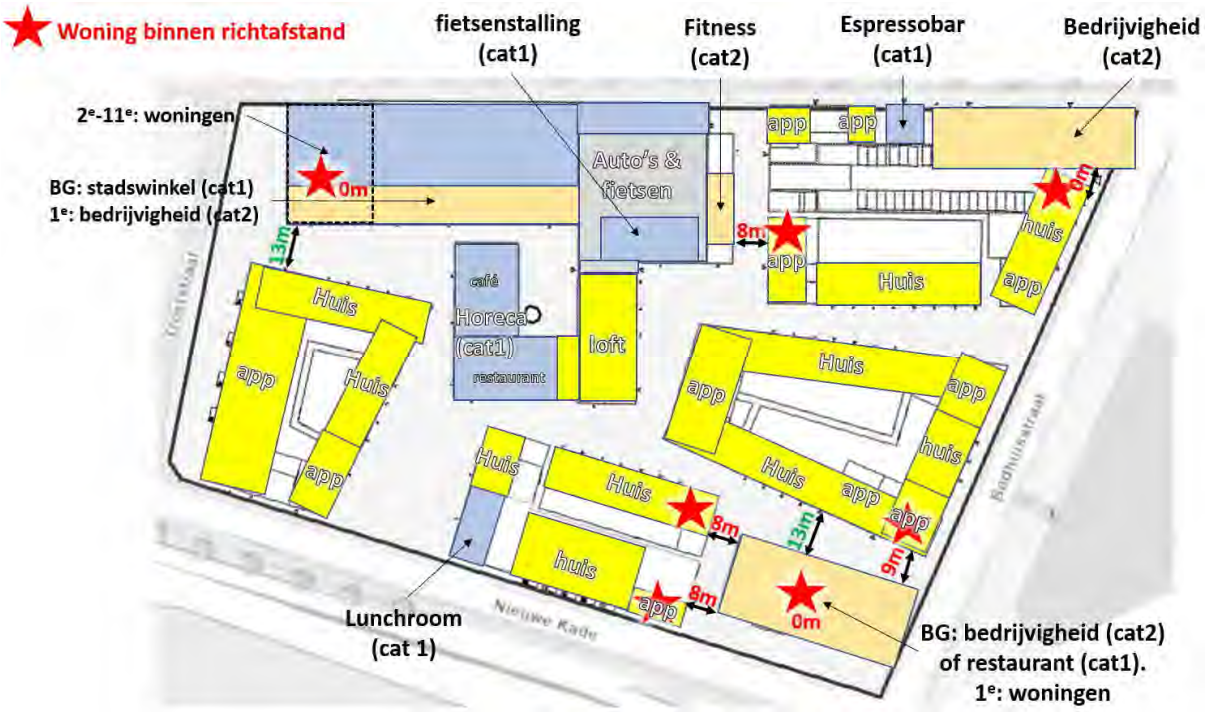

Figuur 4-1 Schematisch overzicht van de woningen en geplande bedrijvigheid binnen het plangebied. Enkele woningen liggen binnen de VNG-richtafstanden van een bedrijf (rode ster).

Op dit moment is de definitieve invulling van het plangebied nog niet vastgesteld, met één uitzondering: in de bestaande fabriekshal, gelegen aan de noordelijke zijde van het plangebied, zal een fitnessruimte worden gerealiseerd aan de oostelijke zijde op de begane grond. Deze fitnessruimte valt onder milieucategorie 2. Binnen de VNG-richtafstand van deze fitnessruimte ligt ten minste één nieuwe woning.

De geluidsbelasting vanwege de geveluitstraling van de fitnessruimte is berekend op de nieuwe woningen. Hierbij is uitgegaan van een steenachtige muurconstructie met twee niet te openen ramen.
Voor het bronvermogen is een binnenwaarde van 90 dB(A) gehanteerd. Hieruit volgt:

- Steenachtige wand (33,3 m^2): 40 dB(A) geluidemissie;
- 2x een raam (0,8 m^2): 59 dB(A).

Uit de berekening blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 37 dB(A) bedraagt in zowel de dag- als de avondperiode. In de nachtperiode vinden geen activiteiten plaats. Hiermee wordt voldaan aan de grenswaarden van 50, 45 en 40 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode, zoals in het Activiteitenbesluit opgenomen.

4.3.2 Nieuwe bedrijvigheid in de omgeving van het plangebied

Ten oosten van het plangebied wordt het gebied Havenmeesterkwartier ontwikkeld. In dit Havenmeesterkwartier worden grotendeels nieuwe woningen gebouwd, en mogelijk nieuwe bedrijvigheid. De nieuwe bedrijvigheid in het Havenmeesterkwartier betreft over het algemeen kleinschalige bedrijven. De definitieve invulling van de bedrijfspanden is nog niet vastgesteld. Uitgangspunt in dit onderzoek is dat de beoogde functies maximaal milieucategorie 2 zijn. In een rustig woongebied geldt hiervoor een richtafstand van 30 meter. Voor de woningen in het plangebied is sprake van gemengd gebied. In gemengd gebied geldt een richtafstand van 10 meter voor milieucategorie 2. Het Havenmeesterkwartier is op meer dan 10 meter afstand van de geprojecteerde woningen van het Cobercokwartier gesitueerd, dus de geplande woningen en bedrijven van het Cobercokwartier en het Havenmeesterkwartier beperken elkaar niet.

4.4 Scheepvaart

Er is geen wettelijk kader voor de toetsing van de geluidbelasting ten gevolge van scheepvaart. Om de invloed van scheepvaart op het Cobercokwartier inzichtelijk te maken is aansluiting gezocht bij de VNG-publicatie bedrijven en milieuzonering. Naar aanleiding van het door DGMR uitgevoerde onderzoek ”Milieuonderzoek bestemmingsplan Groot Rijnwijk”, met nummer M.2016.0889.00.R001 versie 004 en d.d. 24 januari 2018, is vastgesteld dat de aanmerende- en doorgaande schepen zorgen voor een overschrijding van de streefwaarde (40 dB(A)) vanuit de VNG-publicatie op de eerstelijns bestaande bebouwing in de nachtperiode met een geluidbelasting van maximaal 44 dB(A). De eerstelijns bebouwing van het Cobercoterrein ligt op nagenoeg dezelfde afstand als de bestaande bebouwing ten opzichte van de geluidbronnen van scheepvaart. Daarom wordt ook voor het Cobercoterrein gesteld dat op de eerstelijns bebouwing van het Cobercokwartier de streefwaarde van de VNG-publicatie in de nachtperiode met circa 4 dB(A) wordt overscheden. De VNG-publicatie bedrijven en milieuzonering geeft de mogelijkheid om gemotiveerd maximaal 5 dB(A) af te wijken van de streefwaarde. Op basis van het geluidbeleid van de gemeente Arnhem kunnen de berekende geluidniveaus van 44 dB(A) in de nachtperiode voor woonbebouwing wel aan het gebiedgerichte ambitieniveau van 45 dB(A) in de nachtperiode voldoen. Op basis het geluidbeleid dat rekening houdt met de in de omgeving aanwezige bronnen kunnen de geluidniveaus ten gevolge van scheepvaart aanvaardbaar worden geacht.

4.5 Gecumuleerde geluidbelasting wegverkeerslawaai, scheepvaart en industrie

Het plangebied ondervindt geluidbelasting vanwege wegverkeer, scheepvaart en industrie. De eerstelijns nieuwe bebouwing aan de noordelijke zijde van het plangebied ondervindt de hoogste geluidbelasting van wegverkeerslawaai (gecumuleerd maximaal 68 dB (exclusief correctie) na toepassen van mogelijke bronmaatregelen). Deze woningen ondervinden tevens de hoogste geluidbelasting vanwege industrielawaai veroorzaakt door de busremise gelegen aan de noordelijke zijde van de Westervoortsedijk. Wanneer de geluidbelasting op deze woningen wordt gecumuleerd voor wegverkeerslawaai en industrielawaai, bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting maximaal 68 dB exclusief correctie.

De eerstelijns nieuwe bebouwing aan de zuidelijke zijde van het plangebied ondervindt een gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 61 dB (exclusief correctie) na toepassen van mogelijke bronmaatregelen. Deze woningen ondervinden tevens de hoogste geluidbelasting vanwege scheepvaartlawaai veroorzaakt door de scheepvaart op de Nederrijn en aan de Rijnkade, ten zuiden van het plangebied. Wanneer de geluidbelasting op deze woningen wordt gecumuleerd voor wegverkeerslawaai en scheepvaartlawaai, bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting maximaal 62 dB exclusief correctie.

Hiermee is de maximale gecumuleerde geluidbelasting voor alle relevante geluidbronnen tezamen (wegverkeerslawaai, industrielawaai en scheepvaartlawaai) hoger dan de ambitiewaarde (58 dB) en de incidentele grenswaarde (63 dB) die de gemeente hanteert. Hierbij is de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai de bepalende bron. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de realisatie van de woningen dient aangetoond te worden dat wordt voldaan aan het gestelde in afdeling 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten zoals opgenomen in het Bouwbesluit. Dit betekent dat de buitengevels voldoende geluid dienen te weren om te zorgen dat het geluidniveau binnen in de nieuwe woningen maximaal 33 dB bedraagt.

5 Conclusie

5.1 Busremise

Voor het Cobercokwartier in Arnhem is een bestemmingsplan in voorbereiding. In het bestemmingsplan worden woningen en voorzieningen (werken, horeca, onderwijs en cultuur) mogelijk gemaakt. Voor deze ontwikkelingen moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Ten behoeve van deze procedure zijn diverse milieuonderzoeken nodig. In dit rapport is het onderzoek naar het industrielawaai op het plangebied beschreven. Het akoestisch onderzoek naar industrielawaai omvat de geluidsbelasting van de busremise en ook de nieuwe bedrijven binnen het plangebied.

Uit de resultaten van de busremise blijkt dat op de toetspunten van de maatwerkvoorschriften in de avondperiode een toename van 1 dB worden berekend, waardoor de vergunde grenswaarde wordt afschreden. Dit komt doordat de nieuwbouw net iets dichterbij de busremise komt te liggen ten opzichte van de ten tijde van de maatwerkvoorschriften ingevoerde bebouwing.
Verder komt uit het onderzoek naar voren dat het berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van de activiteiten van de busremise op de gevels van de nieuw te bouwen woningen op het Cobercoterrein ten hoogste 53, 50 en 45 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode bedraagt. Hiermee wordt niet voldaan aan de grenswaarden van 50, 45 en 40 dB(A), in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode, zoals in het Activiteitenbesluit opgenomen. Als er naar het gemeentelijk beleid wordt gekeken dan kan wel worden voldaan aan de waarden van het gebiedsgerichte ambitieniveau (55, 50 en 45 dB(A), in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode). Tevens is een binnenwaarde van 35 dB haalbaar en kan tot maximaal 55 dB(A) een hogere waarde worden aangevraagd. Daarmee staan de berekende overschrijdingen een goed woon- en leefklimaat voor de nieuwe woningen niet in de weg. Om de busremise niet te benadelen is een aanpassing van het maatwerkvoorschrift noodzakelijk.

Uit de resultaten van de busremise blijkt ook dat de berekende maximale geluidsbelasting ten gevolge van de activiteiten op de inrichting van de busremise op de gevels van de te ontwikkelen woningen ten hoogste 69 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode bedraagt. Hiermee wordt in de dagperiode voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A), zoals in het Activiteitenbesluit is opgenomen. In de avond- en nachtperiode kan niet worden voldaan aan de grenswaarden van respectievelijk 65 en 60 dB(A). De overschrijding wordt veroorzaakt door vrachtwagenbewegingen (4 stuks) in de avond- en nachtperiode. De gemeente heeft hiervoor maatwerkvoorschriften opgesteld. Op 1 locatie worden de maatwerkvoorschriften met 1 dB(A) overschreden. Dit komt doordat de nieuwbouw net iets dichterbij de busremise komt te liggen ten opzichte van de ten tijde van de maatwerkvoorschriften ingevoerde bebouwing. Om de busremise niet te benadelen is een aanpassing van het maatwerkvoorschrift noodzakelijk.

Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) ten gevolge van indirecte hinder op de gevel van de nieuwbouwwoningen is ten hoogste 55 dB(A). Deze waarde is hoger dan de voorkeurswaarde voor indirecte hinder van 50 dB(A) etmaalwaarde. De gemeente kan onder voorwaarde hogere waarden toelaten tot een hoogte van 65 dB(A) etmaalwaarde.

5.2 Nieuwe bedrijvigheid en bestaande bedrijven in de omgeving

Op basis van de richtafstanden vanuit de VNG-publicatie blijkt dat het plangebied alleen binnen de richtafstand van de Busremise valt. In het onderliggende rapport is hier dan ook een gedetailleerd onderzoek uitgevoerd. De overige bestaande bedrijven, het evenemententerrein in de omgeving, en de nieuw te realiseren bedrijven op het te

ontwikkelen Havenmeesterkwartier, worden niet in hun bedrijfsvoering benadeeld door de realisatie van het plan en vormen geen belemmering voor de nieuw te bouwen woningen binnen het Cobercokwartier.

Voor de nieuwe bedrijven binnen het plangebied geldt dat de definitieve invulling van de bedrijfspanden nog niet is vastgesteld. Uitgangspunt in dit onderzoek is dat de beoogde functies maximaal milieucategorie 2 zijn. Voor de woningen in het plangebied is sprake van gemengd gebied. In gemengd gebied geldt een richtafstand van
10 meter voor milieucategorie 2. Middels aanvullend onderzoek kan worden bepaald of een categorie 2 bedrijf toelaatbaar is op deze locaties. Zonder aanvullend geluidsonderzoek is het voor deze bedrijven enkel toegestaan om werkzaamheden te bedrijven die vallen onder milieucategorie 1.

Op dit moment is de definitieve invulling van het plangebied nog niet vastgesteld, met één uitzondering: in de bestaande fabriekshal, gelegen aan de noordelijke zijde van het plangebied, zal een fitnessruimte worden gerealiseerd aan de oostelijke zijde op de begane grond. Deze fitnessruimte valt onder milieucategorie 2. Binnen de VNG-richtafstand van deze fitnessruimte ligt ten minste één nieuwe woning.

De geluidsbelasting vanwege de geveluitstraling van de fitnessruimte is berekend op de nieuwe woningen. Uit de berekening blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 37 dB(A) bedraagt in zowel de dag- als de avondperiode. In de nachtperiode vinden geen activiteiten plaats. Hiermee wordt voldaan aan de grenswaarden van 50, 45 en 40 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode, zoals in het Activiteitenbesluit opgenomen. Voor de fitnessruimte zijn geen aanvullende maatregelen nodig.

5.3 Scheepvaart

Gesteld kan worden dat op de eerstelijns bebouwing van het Cobercoterrein de streefwaarde van de VNG-publicatie in de nachtperiode met circa 4 dB(A) wordt overscheden. De VNG-publicatie bedrijven en milieuzonering geeft de mogelijkheid om gemotiveerd maximaal 5 dB(A) af te wijken van de streefwaarde. Op basis van het geluidbeleid van de gemeente Arnhem kunnen de berekende geluidniveaus van 44 dB(A) in de nachtperiode voor woonbebouwing wel aan het gebiedgerichte ambitieniveau van 45 dB(A) in de nachtperiode voldoen. Op basis het geluidbeleid dat rekening houdt met de in de omgeving aanwezige bronnen kunnen de geluidniveaus ten gevolge van scheepvaart aanvaardbaar worden geacht.

5.4 Gecumleerde geluidbelasting


De hoogste geluidbelasting vindt plaats op de woningen gelegen aan de Westervoortsedijk, aan de noordelijke zijde van het plangebied. Na toepassen van de mogelijke bronmaatregelen bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de nieuwe woningen maximaal 68 dB exclusief correctie. Bij cumulatie met het industrielawaai vanwege de nabijgelegen busremise dan wel met het scheepvaartlawaai van scheepvaart op de Nederrijn en aan de Rijnkade, bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting nog steeds maximaal 68 dB.


Bijlage 1 Figuren


Toetspunten
Gebouwen
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
18
17
16
15
14

Figuur 2: Overzicht alle toetspunten
9 jul 2021, 09:18


Puntbronnen
Gebouwen
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
012
010
008
017*
037
047
040
029
046
005
038
041
045
039
036
016*
044
007
006
042
024
011
043
027
002
004
031
048
035
001
003
013
009
058
057
060

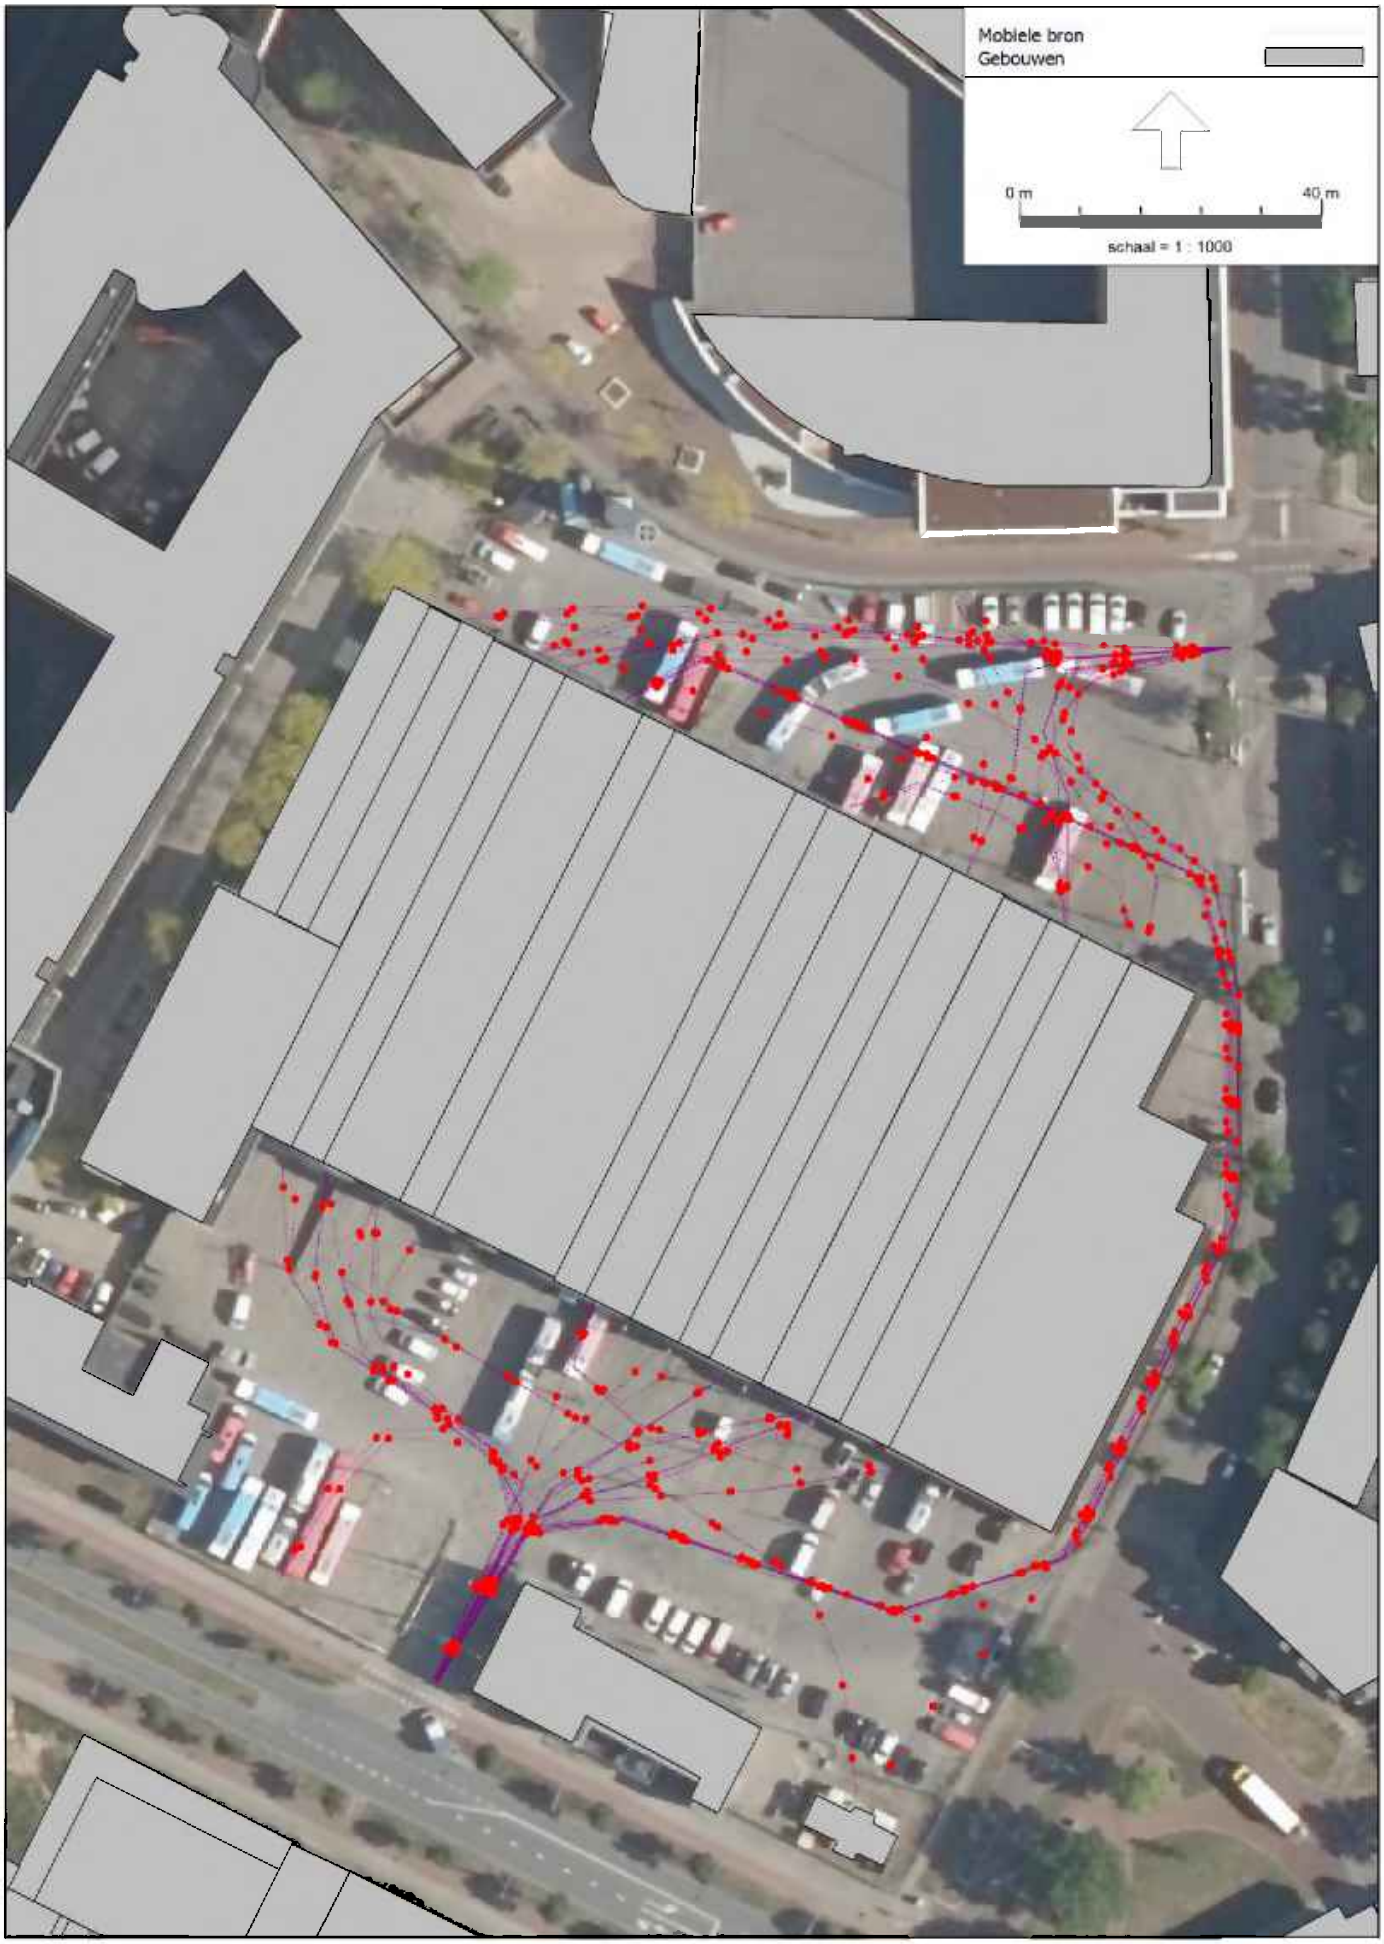
Mobiele bron
Gebouwen
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000

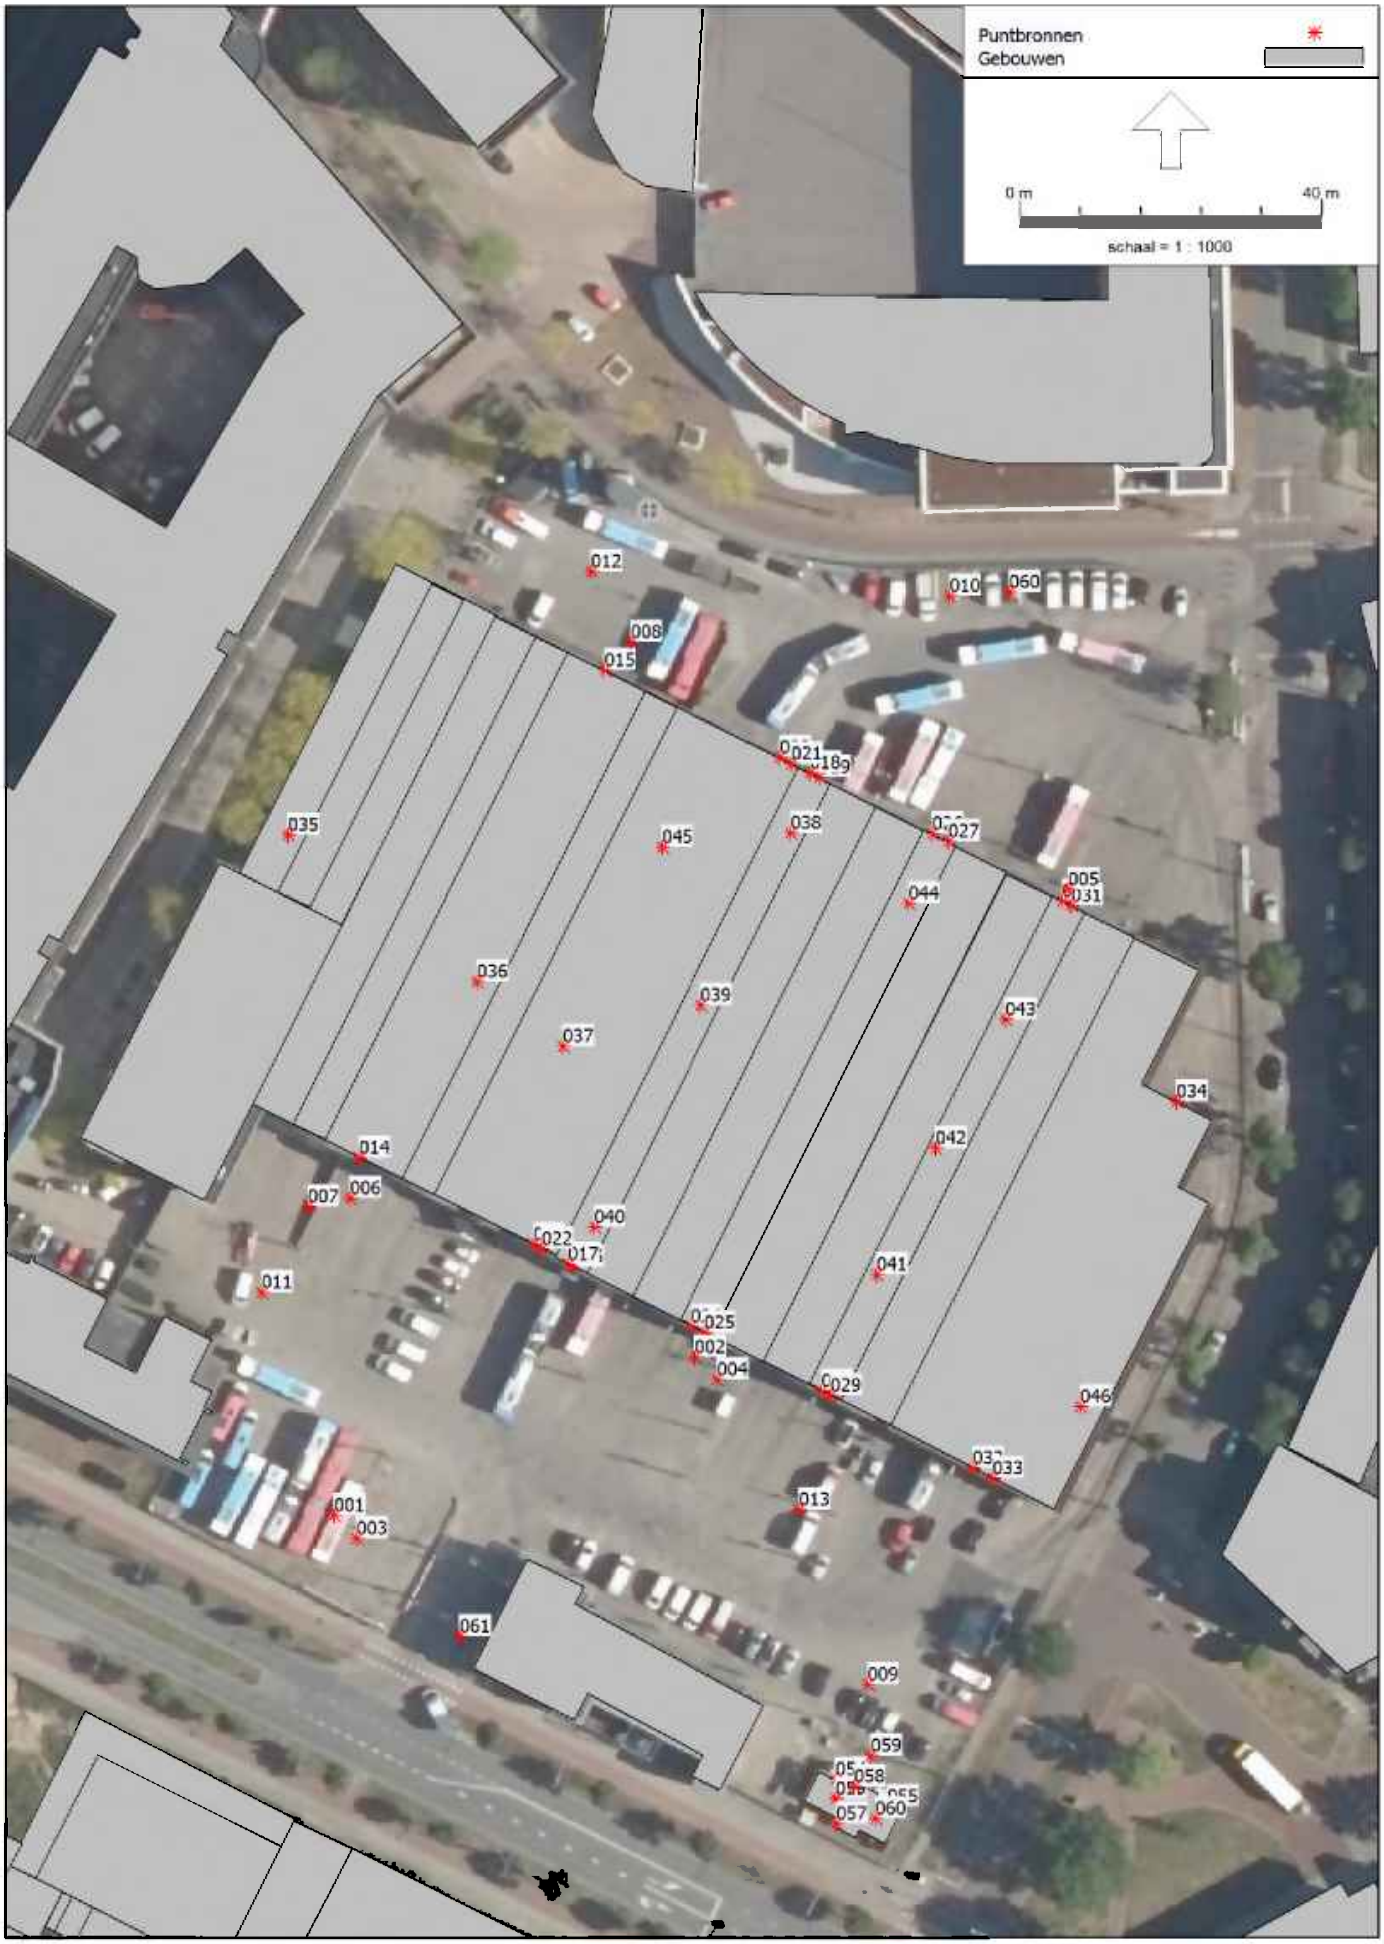
Puntbronnen
Gebouwen
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
012
010
060
008
015
021
189
035
045
038
027
005
031
044
036
039
043
037
034
042
014
007
006
040
022
017
011
041
025
002
004
029
046
033
001
003
013
061
009
059
058
057
060



Industrielawaai - IL, [Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion Arnhem - verkeer van en naar (2021)], Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Sweco Nederland B.V. - locatie De Bilt

Bijlage 2 Modelgegevens

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.
001	Aardgasbus IN	1,00	14,00	Eigen waarde	A	37	--	--	25,43	--	--	10	10,00
002	Aardgasbus UIT	1,00	14,00	Eigen waarde	A	22	--	15	27,70	--	27,60	10	10,00
003	Aardgasbus IN	1,00	14,00	Eigen waarde	A	8	5	--	31,94	29,21	--	10	10,00
004	Aardgasbus IN	1,00	14,00	Eigen waarde	A	5	5	--	34,10	29,33	--	10	10,00
005	Aardgasbus IN	1,00	14,00	Eigen waarde	A	--	2	--	--	33,28	--	10	10,00
006	Aardgasbus UIT	1,00	14,00	Eigen waarde	A	14	--	5	29,67	--	32,39	10	10,00
007	Aardgasbus UIT	1,00	14,00	Eigen waarde	A	5	--	5	34,09	--	32,33	10	10,00
008	Aardgasbus UIT	1,00	14,00	Eigen waarde	A	2	--	--	37,83	--	--	10	10,00
009	Aardgasbus IN tanken/wassen	1,00	14,00	Eigen waarde	A	6	9	10	33,10	26,56	29,12	10	10,00
010	Aardgasbus intern tanken/wassen	1,00	14,00	Eigen waarde	A	--	13	12	--	24,95	28,31	10	10,00
011	Aardgasbus intern tanken/wassen	1,00	14,00	Eigen waarde	A	6	22	8	33,31	22,90	30,30	10	10,00
012	Aardgasbus UIT	1,00	14,00	Eigen waarde	A	--	--	14	--	--	27,99	10	10,00
013	Aardgasbus UIT	1,00	14,00	Eigen waarde	A	--	--	5	--	--	32,48	10	10,00
015	Aardgasbus wpl Z-zijde	1,00	14,00	Eigen waarde	A	2	--	--	38,13	--	--	10	10,00
014	Aardgasbus wpl Z-zijde	1,00	14,00	Eigen waarde	A	2	2	--	37,93	33,16	--	10	10,00
017	Aardgasbus wpl Z-zijde	1,00	14,00	Eigen waarde	A	2	2	2	38,25	33,48	36,49	10	10,00
016	Aardgasbus wpl Z-zijde	1,00	14,00	Eigen waarde	A	2	--	--	37,90	--	--	10	10,00
018	Aardgasbus wpl N-zijde IN	1,00	14,00	Eigen waarde	A	2	1	1	37,79	36,03	39,04	10	10,00
019	Aardgasbus wpl N-zijde IN	1,00	14,00	Eigen waarde	A	1	--	--	40,83	--	--	10	10,00
020	Aardgasbus wpl N-zijde UIT	1,00	14,00	Eigen waarde	A	2	1	1	38,11	36,35	39,36	10	10,00
021	Aardgasbus wpl N-zijde UIT	1,00	14,00	Eigen waarde	A	1	--	--	41,16	--	--	10	10,00
022	Trolleybus IN	1,00	14,00	Eigen waarde	A	--	--	15	--	--	27,47	10	10,00
023	Trolleybus IN	1,00	14,00	Eigen waarde	A	15	2	--	29,31	33,28	--	10	10,00
024	Trolleybus IN	1,00	14,00	Eigen waarde	A	--	15	--	--	24,55	--	10	10,00
025	Trolleybus UIT	1,00	14,00	Eigen waarde	A	--	--	15	--	--	27,62	10	10,00
026	Trolleybus UIT	1,00	14,00	Eigen waarde	A	7	--	10	32,64	--	29,33	10	10,00
027	Trolleybus UIT	1,00	14,00	Eigen waarde	A	5	--	10	34,36	--	29,59	10	10,00
028	Trolleybus wpl IN	1,00	14,00	Eigen waarde	A	2	--	--	38,11	--	--	10	10,00
029	Trolleybus wpl UIT	1,00	14,00	Eigen waarde	A	2	1	1	38,05	36,29	39,30	10	10,00
030	Trolleybus wpl UIT	1,00	14,00	Eigen waarde	A	3	--	--	36,41	--	--	10	10,00
031	Trolleybus wassen remise (intern)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	6	14	1	33,47	25,01	39,49	10	10,00
032	Trolleybus wassen remise (intern)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	6	--	1	33,21	--	39,23	10	10,00
033	Trolleybus remise wassen (intern)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	6	14	1	33,07	24,62	39,09	10	10,00
034	Trolleybus remise wassen (intern)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	6	--	1	33,03	--	39,05	10	10,00
035	Trolleybus wpl IN	1,00	14,00	Eigen waarde	A	1	1	1	41,12	36,35	39,36	10	10,00

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
001	--	66,20	73,70	77,10	77,10	78,70	82,40	81,10	75,90	87,37
002	--	66,20	73,70	77,10	77,10	78,70	82,40	81,10	75,90	87,37
003	--	66,20	73,70	77,10	77,10	78,70	82,40	81,10	75,90	87,37
004	--	66,20	73,70	77,10	77,10	78,70	82,40	81,10	75,90	87,37
005	--	66,20	73,70	77,10	77,10	78,70	82,40	81,10	75,90	87,37
006	--	66,20	73,70	77,10	77,10	78,70	82,40	81,10	75,90	87,37
007	--	66,20	73,70	77,10	77,10	78,70	82,40	81,10	75,90	87,37
008	--	66,20	73,70	77,10	77,10	78,70	82,40	81,10	75,90	87,37
009	--	66,20	73,70	77,10	77,10	78,70	82,40	81,10	75,90	87,37
010	--	66,20	73,70	77,10	77,10	78,70	82,40	81,10	75,90	87,37
011	--	66,20	73,70	77,10	77,10	78,70	82,40	81,10	75,90	87,37
012	--	66,20	73,70	77,10	77,10	78,70	82,40	81,10	75,90	87,37
013	--	66,20	73,70	77,10	77,10	78,70	82,40	81,10	75,90	87,37
015	--	66,20	73,70	77,10	77,10	78,70	82,40	81,10	75,90	87,37
014	--	66,20	73,70	77,10	77,10	78,70	82,40	81,10	75,90	87,37
017	--	66,20	73,70	77,10	77,10	78,70	82,40	81,10	75,90	87,37
016	--	66,20	73,70	77,10	77,10	78,70	82,40	81,10	75,90	87,37
018	--	66,20	73,70	77,10	77,10	78,70	82,40	81,10	75,90	87,37
019	--	66,20	73,70	77,10	77,10	78,70	82,40	81,10	75,90	87,37
020	--	66,20	73,70	77,10	77,10	78,70	82,40	81,10	75,90	87,37
021	--	66,20	73,70	77,10	77,10	78,70	82,40	81,10	75,90	87,37
022	--	45,80	55,90	58,40	61,80	71,00	70,20	69,00	56,90	75,33
023	--	45,80	55,90	58,40	61,80	71,00	70,20	69,00	56,90	75,33
024	--	45,80	55,90	58,40	61,80	71,00	70,20	69,00	56,90	75,33
025	--	45,80	55,90	58,40	61,80	71,00	70,20	69,00	56,90	75,33
026	--	45,80	55,90	58,40	61,80	71,00	70,20	69,00	56,90	75,33
027	--	45,80	55,90	58,40	61,80	71,00	70,20	69,00	56,90	75,33
028	--	45,80	55,90	58,40	61,80	71,00	70,20	69,00	56,90	75,33
029	--	45,80	55,90	58,40	61,80	71,00	70,20	69,00	56,90	75,33
030	--	45,80	55,90	58,40	61,80	71,00	70,20	69,00	56,90	75,33
031	--	86,00	89,80	91,30	97,30	95,10	93,60	86,90	79,70	101,52
032	--	86,00	89,80	91,30	97,30	95,10	93,60	86,90	79,70	101,52
033	--	86,00	89,80	91,30	97,30	95,10	93,60	86,90	79,70	101,52
034	--	86,00	89,80	91,30	97,30	95,10	93,60	86,90	79,70	101,52
035	--	86,00	89,80	91,30	97,30	95,10	93,60	86,90	79,70	101,52

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.
036	Trolleybus wpl IN	1,00	14,00	Eigen waarde	A	1	--	--	40,94	--	--	10	10,00
038	Trolleybus wpl remise (intern)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	1	--	--	41,01	--	--	10	10,00
037	Trolleybus wpl remise (intern)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	1	1	1	41,16	36,39	39,40	10	10,00
039	Trolleybus wpl IN	1,00	14,00	Eigen waarde	A	1	--	--	40,83	--	--	10	10,00
040	Trolleybus remise wpl (intern)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	2	--	--	37,92	--	--	10	10,00
041	Vrachtwagen (vv)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	10	2	--	31,08	33,30	--	10	10,00
042	Vrachtwagen (vv)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	10	4	4	31,14	30,35	33,36	10	10,00
043	Vrachtwagen	1,00	14,00	Eigen waarde	A	7	--	--	32,39	--	--	10	10,00
044	Vrachtwagen	1,00	14,00	Eigen waarde	A	6	--	--	33,01	--	--	10	10,00
045	Vrachtwagen	1,00	14,00	Eigen waarde	A	5	--	--	34,26	--	--	10	10,00
046	Vrachtwagen	1,00	14,00	Eigen waarde	A	5	--	--	34,14	--	--	10	10,00
047	Vrachtwagen (vv)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	7	--	--	32,71	--	--	10	10,00
052	Personenauto aankomst	0,75	14,00	Eigen waarde	A	--	5	16	--	29,19	27,15	10	10,00
053	Personenauto aankomst	0,75	14,00	Eigen waarde	A	62	9	--	23,08	26,69	--	10	10,00
054	Personenauto aankomst	0,75	14,00	Eigen waarde	A	10	1	4	30,89	36,12	33,11	10	10,00
055	Personenauto aankomst	0,75	14,00	Eigen waarde	A	30	3	12	26,13	31,36	28,35	10	10,00
056	Personenauto vertrek	0,75	14,00	Eigen waarde	A	10	1	4	30,94	36,17	33,16	10	10,00
057	Personenauto vertrek	0,75	14,00	Eigen waarde	A	62	9	--	23,14	26,75	--	10	10,00
058	Personenauto vertrek	0,75	14,00	Eigen waarde	A	--	5	16	--	29,44	27,40	10	10,00
059	Personenauto vertrek	0,75	14,00	Eigen waarde	A	30	8	28	26,32	27,29	24,86	10	10,00
060	Personenauto wpl aankomst	0,75	14,00	Eigen waarde	A	13	1	1	29,65	36,02	39,03	10	10,00
061	Personenauto wpl vertrek	0,75	14,00	Eigen waarde	A	13	1	1	29,83	36,20	39,21	10	10,00
048*	Lichte vrachtwagen	1,00	14,00	Eigen waarde	A	--	--	3	--	--	34,39	10	10,00
049*	Lichte vrachtwagen	1,00	14,00	Eigen waarde	A	--	--	3	--	--	34,33	10	10,00
050	Vrachtwagen	1,00	14,00	Eigen waarde	A	3	--	--	36,29	--	--	10	10,00
051	Vrachtwagen	1,00	14,00	Eigen waarde	A	3	--	--	36,31	--	--	10	10,00
047*	Lichte vrachtwagen (vv)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	--	2	2	--	33,38	36,39	10	10,00

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
036	--	86,00	89,80	91,30	97,30	95,10	93,60	86,90	79,70	101,52
038	--	86,00	89,80	91,30	97,30	95,10	93,60	86,90	79,70	101,52
037	--	86,00	89,80	91,30	97,30	95,10	93,60	86,90	79,70	101,52
039	--	86,00	89,80	91,30	97,30	95,10	93,60	86,90	79,70	101,52
040	--	86,00	89,80	91,30	97,30	95,10	93,60	86,90	79,70	101,52
041	--	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	104,13
042	--	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	104,13
043	--	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	104,13
044	--	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	104,13
045	--	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	104,13
046	--	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	104,13
047	--	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	104,13
052	--	68,80	74,90	78,40	81,80	84,00	85,20	82,00	75,90	90,17
053	--	68,80	74,90	78,40	81,80	84,00	85,20	82,00	75,90	90,17
054	--	68,80	74,90	78,40	81,80	84,00	85,20	82,00	75,90	90,17
055	--	68,80	74,90	78,40	81,80	84,00	85,20	82,00	75,90	90,17
056	--	68,80	74,90	78,40	81,80	84,00	85,20	82,00	75,90	90,17
057	--	68,80	74,90	78,40	81,80	84,00	85,20	82,00	75,90	90,17
058	--	68,80	74,90	78,40	81,80	84,00	85,20	82,00	75,90	90,17
059	--	68,80	74,90	78,40	81,80	84,00	85,20	82,00	75,90	90,17
060	--	68,80	74,90	78,40	81,80	84,00	85,20	82,00	75,90	90,17
061	--	68,80	74,90	78,40	81,80	84,00	85,20	82,00	75,90	90,17
048*	--	75,00	75,00	74,00	81,00	85,00	84,00	79,00	70,00	89,40
049*	--	75,00	75,00	74,00	81,00	85,00	84,00	79,00	70,00	89,40
050	--	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	104,13
051	--	78,80	86,90	93,40	96,80	100,00	98,20	92,00	80,90	104,13
047*	--	75,00	75,00	74,00	81,00	85,00	84,00	79,00	70,00	89,40

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)
038	Spuitcabine	191363,27	443245,16	1,50	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
039	Afzuiging	191374,66	443236,62	2,20	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	2,0007
040	Afzuiging	191404,97	443264,85	1,00	21,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
041	Afzuiging	191392,99	443242,04	1,00	21,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
042	Afzuiging	191378,84	443212,67	1,00	21,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
043	Afzuiging	191416,32	443206,35	1,00	21,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004
044	Afzuiging	191424,15	443223,09	1,00	21,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004
045	Afzuiging	191433,41	443240,18	1,00	21,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004
046	Afzuiging	191420,59	443255,49	1,00	21,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004
047	Afz roet	191387,84	443262,96	1,50	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	8,0017
048	Afz werkput	191443,38	443188,91	1,50	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
014	Deur wpl	191347,70	443221,85	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
015	Deur wpl	191380,22	443286,42	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
018	Deur keuring	191375,97	443207,40	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,1000
019	Wand keuring	191375,35	443207,71	4,50	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,1000
021	Wand keuring	191408,78	443272,20	4,50	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,1000
020	Deur keuring	191407,51	443272,84	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,1000
022	Deur wasstraat	191370,75	443210,38	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
024	Wand wasstraat	191371,92	443209,80	4,50	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
025	Wand wasstraat	191403,53	443274,83	4,50	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
023	Deur wasstraat	191405,06	443274,06	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	3,0004
026	Deur hal 2	191391,73	443199,52	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,1259
027	Wand hal 2	191393,54	443198,62	4,50	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,1259
028	Wand hal 2	191423,73	443264,77	4,50	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,1259
029	Deur hal 2	191425,83	443263,72	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,1259
030	Deur hal 3	191409,03	443190,93	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,7468
031	Wand hal 3	191410,28	443190,31	4,50	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,7468
032	Wand hal 3	191440,98	443255,86	4,50	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,7468
033	Deur hal 3	191442,20	443255,26	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,7468
034	Deur hal 4	191429,05	443180,73	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,0764
035	Wand hal 4	191431,68	443179,37	4,50	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,0764
036	Deur hal 4	191456,07	443229,31	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,0764
001	Manoeuvreren aardgasbussen	191344,35	443174,45	1,00	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6169
007	Manoeuvreren Vrachtwagen	191340,89	443215,40	1,00	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,3328
010	Manoeuvreren personenauto	191426,00	443296,25	0,75	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
038	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	32,80	39,90	49,40	55,80	57,00	53,20	50,00	44,90
039	--	--	7,78	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	53,80	60,90	70,40	76,80	78,00	74,20	71,00	65,90
040	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	34,80	41,90	51,40	57,80	59,00	55,20	52,00	46,90
041	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	34,80	41,90	51,40	57,80	59,00	55,20	52,00	46,90
042	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	34,80	41,90	51,40	57,80	59,00	55,20	52,00	46,90
043	--	--	6,02	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	53,80	60,90	70,40	76,80	78,00	74,20	71,00	65,90
044	--	--	6,02	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	53,80	60,90	70,40	76,80	78,00	74,20	71,00	65,90
045	--	--	6,02	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	53,80	60,90	70,40	76,80	78,00	74,20	71,00	65,90
046	1,0001	2,0003	6,02	6,02	6,02	A	Nee	Nee	Nee	--	53,80	60,90	70,40	76,80	78,00	74,20	71,00	65,90
047	--	--	1,76	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	65,20	65,60	76,90	78,10	79,10	77,70	66,40	51,40
048	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	49,80	58,90	67,40	70,80	73,00	73,20	67,00	56,90
014	--	--	0,00	--	--	A	Ja	Nee	Nee	--	61,80	63,80	77,80	78,80	84,80	89,80	89,80	80,80
015	--	--	0,00	--	--	A	Ja	Nee	Nee	--	61,80	63,80	77,80	78,80	84,80	89,80	89,80	80,80
018	0,0500	0,0330	20,79	19,03	23,85	A	Ja	Nee	Nee	--	69,80	74,80	81,80	85,80	89,80	84,80	77,80	70,80
019	0,0500	0,0330	20,79	19,03	23,85	A	Ja	Nee	Nee	--	60,80	58,80	64,80	70,80	74,80	67,80	57,80	48,80
021	0,0167	0,0167	20,79	23,80	26,81	A	Ja	Nee	Nee	--	60,80	58,80	64,80	70,80	74,80	67,80	57,80	48,80
020	0,0167	0,0167	20,79	23,80	26,81	A	Ja	Nee	Nee	--	69,80	74,80	81,80	85,80	89,80	84,80	77,80	70,80
022	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	--	43,80	56,80	66,80	75,80	80,80	76,80	74,80	69,80
024	2,0001	0,8000	0,00	3,01	10,00	A	Ja	Nee	Nee	--	34,80	40,80	49,80	60,80	65,80	59,80	54,80	47,80
025	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	--	34,80	40,80	49,80	60,80	65,80	59,80	54,80	47,80
023	1,0001	2,0003	6,02	6,02	6,02	A	Ja	Nee	Nee	--	43,80	56,80	66,80	75,80	80,80	76,80	74,80	69,80
026	0,0600	0,0900	19,79	18,24	19,49	A	Ja	Nee	Nee	--	52,80	57,80	64,80	68,80	72,80	67,80	60,80	53,80
027	0,0600	0,0900	19,79	18,24	19,49	A	Ja	Nee	Nee	--	43,80	41,80	47,80	53,80	57,80	50,80	40,80	31,80
028	0,0600	0,0900	19,79	18,24	19,49	A	Ja	Nee	Nee	--	43,80	41,80	47,80	53,80	57,80	50,80	40,80	31,80
029	0,0600	0,0900	19,79	18,24	19,49	A	Ja	Nee	Nee	--	52,80	57,80	64,80	68,80	72,80	67,80	60,80	53,80
030	0,0750	0,0420	12,06	17,27	22,80	A	Ja	Nee	Nee	--	51,80	65,80	69,80	73,80	82,80	82,80	82,80	72,80
031	0,0750	0,0420	12,06	17,27	22,80	A	Ja	Nee	Nee	--	42,80	49,80	52,80	58,80	67,80	65,80	62,80	50,80
032	0,0750	0,0420	12,06	17,27	22,80	A	Ja	Nee	Nee	--	42,80	49,80	52,80	58,80	67,80	65,80	62,80	50,80
033	0,0750	0,0420	12,06	17,27	22,80	A	Ja	Nee	Nee	--	51,80	65,80	69,80	73,80	82,80	82,80	82,80	72,80
034	0,0225	0,0360	21,96	22,50	23,47	A	Ja	Nee	Nee	--	43,40	53,40	55,40	59,40	68,40	67,40	66,40	54,40
035	0,0225	0,0360	21,96	22,50	23,47	A	Ja	Nee	Nee	--	34,40	37,40	38,40	44,40	53,40	50,40	46,40	32,40
036	0,0225	0,0360	21,96	22,50	23,47	A	Ja	Nee	Nee	--	43,40	53,40	55,40	59,40	68,40	67,40	66,40	54,40
001	--	--	12,89	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	66,20	73,70	77,10	77,10	78,70	82,40	81,10	75,90
007	0,1000	0,0670	15,57	16,02	20,77	A	Nee	Nee	Nee	--	74,80	82,90	89,40	92,80	96,00	94,20	88,00	76,90
010	0,1331	0,4668	13,80	14,78	12,34	A	Nee	Nee	Nee	--	68,80	74,90	78,40	81,80	84,00	85,20	82,00	75,90

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr	Totaal
038		61,21
039		82,21
040		63,21
041		63,21
042		63,21
043		82,21
044		82,21
045		82,21
046		82,21
047		84,24
048		78,11
014		93,93
015		93,93
018		92,79
019		77,32
021		77,32
020		92,79
022		84,00
024		68,08
025		68,08
023		84,00
026		75,79
027		60,32
028		60,32
029		75,79
030		87,98
031		71,11
032		71,11
033		87,98
034		72,67
035		56,20
036		72,67
001		87,37
007		100,13
010		90,17

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)
011	container handelingen	191334,77	443203,97	1,00	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0830
012	container handelingen	191378,39	443299,45	1,00	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0830
006	Trolleybus lucht draaien	191346,47	443216,47	1,00	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1672
002	Manoeuvreren aardgasbussen	191392,22	443195,46	1,00	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1000
009	Manoeuvreren personenauto	191415,16	443152,04	0,75	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1672
037	ventilator magazijn	191338,27	443264,57	5,00	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	2,0007
003	Aardgasbus luchtdraaien	191347,35	443171,45	1,00	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,7331
004	Aardgasbus luchtdraaien	191395,22	443192,46	1,00	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--
005	Aardgasbus luchtdraaien	191441,76	443257,35	1,00	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6327
008	Manoeuvreren Vrachtwagen	191383,71	443290,14	1,00	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002
013	container handelingen	191406,05	443175,24	1,00	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0830
054	CNG compr. deur noordgevel (meting)	191410,90	443139,46	2,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,0004
059	CNG compr. vent.kap (meting)	191410,91	443136,97	0,50	17,20	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004
058	CNG compr. aanzuig noord (meting)	191413,42	443138,57	1,50	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2,0007
057	CNG compr. aanzuig zuid (meting)	191410,98	443133,63	1,50	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2,0007
016	Deur wpl (gesloten)	191347,70	443221,85	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	--
017	Deur wpl (gesloten)	191380,22	443286,42	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	--
055	CNG compr. deur noordgevel (meting)	191417,82	443135,92	2,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,0004
060	CNG compr. vent.kap (meting)	191416,22	443134,29	0,50	17,20	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004
014*	Deur wpl	191347,70	443221,85	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	--
015*	Deur wpl	191380,22	443286,42	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	--
016*	Deur wpl (gesloten)	191347,70	443221,85	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	--
017*	Deur wpl (gesloten)	191380,22	443286,42	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	--

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
011	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	85,90	88,80	92,30	99,90	97,80	95,50	91,30	82,80
012	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	85,90	88,80	92,30	99,90	97,80	95,50	91,30	82,80
006	0,0830	0,0830	18,56	16,83	19,84	A	Nee	Nee	Nee	--	86,00	89,80	91,30	97,30	95,10	93,60	86,90	79,70
002	0,3673	0,1331	20,79	10,37	17,79	A	Nee	Nee	Nee	--	66,20	73,70	77,10	77,10	78,70	82,40	81,10	75,90
009	0,0170	0,0670	18,56	23,72	20,77	A	Nee	Nee	Nee	--	68,80	74,90	78,40	81,80	84,00	85,20	82,00	75,90
037	--	--	7,78	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	55,90	61,60	81,20	79,70	77,50	79,50	72,80	62,40
003	--	0,5001	12,14	--	12,04	A	Nee	Nee	Nee	--	61,50	66,00	68,70	68,60	80,60	72,10	74,70	61,60
004	--	0,1671	--	--	16,80	A	Nee	Nee	Nee	--	61,50	66,00	68,70	68,60	80,60	72,10	74,70	61,60
005	--	0,3327	12,78	--	13,81	A	Nee	Nee	Nee	--	61,50	66,00	68,70	68,60	80,60	72,10	74,70	61,60
008	0,0330	0,0330	13,80	20,84	23,85	A	Nee	Nee	Nee	--	74,80	82,90	89,40	92,80	96,00	94,20	88,00	76,90
013	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	85,90	88,80	92,30	99,90	97,80	95,50	91,30	82,80
054	2,0001	1,5000	10,79	3,01	7,27	A	Ja	Nee	Nee	--	59,00	71,00	70,20	72,60	74,10	74,70	68,60	57,90
059	2,0001	1,5000	10,79	3,01	7,27	A	Nee	Nee	Nee	--	68,80	77,00	76,50	76,40	77,80	76,70	71,20	62,00
058	4,0000	2,9998	7,78	0,00	4,26	A	Ja	Nee	Nee	--	56,50	68,60	65,50	64,80	67,60	66,50	62,40	51,90
057	4,0000	2,9998	7,78	0,00	4,26	A	Ja	Nee	Nee	--	57,10	67,40	64,80	65,00	67,60	65,50	62,60	53,10
016	2,0001	--	--	3,01	--	A	Ja	Nee	Nee	--	53,80	54,80	68,80	63,80	69,80	70,80	70,80	61,80
017	2,0001	--	--	3,01	--	A	Ja	Nee	Nee	--	53,80	54,80	68,80	63,80	69,80	70,80	70,80	61,80
055	2,0001	1,5000	10,79	3,01	7,27	A	Ja	Nee	Nee	--	59,00	71,00	70,20	72,60	74,10	74,70	68,60	57,90
060	2,0001	1,5000	10,79	3,01	7,27	A	Nee	Nee	Nee	--	68,80	77,00	76,50	76,40	77,80	76,70	71,20	62,00
014*	2,0001	--	--	3,01	--	A	Ja	Nee	Nee	--	56,80	58,80	72,80	73,80	79,80	84,80	84,80	75,80
015*	2,0001	--	--	3,01	--	A	Ja	Nee	Nee	--	56,80	58,80	72,80	73,80	79,80	84,80	84,80	75,80
016*	--	2,5009	--	--	5,05	A	Ja	Nee	Nee	--	48,80	49,80	63,80	58,80	64,80	65,80	65,80	56,80
017*	--	2,5009	--	--	5,05	A	Ja	Nee	Nee	--	48,80	49,80	63,80	58,80	64,80	65,80	65,80	56,80

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr	Totaal
011		103,75
012		103,75
006		101,52
002		87,37
009		90,17
037		85,95
003		82,60
004		82,60
005		82,60
008		100,13
013		103,75
054		80,22
059		84,28
058		74,21
057		73,71
016		76,59
017		76,59
055		80,22
060		84,28
014*		88,93
015*		88,93
016*		71,59
017*		71,59

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
8	8	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
12	12	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13	13	14,00	Relatief	--	--	7,50	10,50	--	--	Ja
16	16	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
122	122	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
138	138	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
139	139	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
143	143	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
144	144	14,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
150	150	14,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
151	151	14,00	Relatief	--	--	--	10,50	13,50	16,50	Ja
152	152	14,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
157	157	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
273	273	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
275	275	14,00	Relatief	--	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
276	276	14,00	Relatief	--	--	--	--	--	16,50	Ja
277	277	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
278	278	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
283	283	14,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
285	285	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
286	286	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
287	287	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
291	291	14,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
292	292	14,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
293	293	14,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
296	296	14,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
321	321	14,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
322	322	14,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
323	323	14,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
324	324	14,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
14	14 Toetspunt vergunning	14,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	21,00	Ja
15	15 Toetspunt vergunning	14,00	Relatief	--	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
16	16 Toetspunt vergunning	14,00	Relatief	3,00	--	--	--	--	--	Ja
17	17 Toetspunt vergunning	14,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	--	--	--	Ja
18	18 Toetspunt vergunning	14,00	Relatief	--	--	--	--	15,00	--	Ja

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
13	Rijnwijk woningen (nieuwbouwplan)	14,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
10	Rijnwijk woningen (nieuwbouwplan)	14,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
12	Rijnwijk woningen (nieuwbouwplan)	14,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
11	Rijnwijk woningen (nieuwbouwplan)	14,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
01	Rietgrachtstraat 53	14,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
02	Rietgrachtstraat 61	14,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
03	Rietgrachtstraat 77	14,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
04	Rietgrachtstraat 85	14,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
05	Rietgrachtstraat 101	14,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
06	Rietgrachtstraat 115	14,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
07	Rietgrachtstraat 121	14,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
08	Westervoortsedijk 12/14 Woningen Fluvium	14,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
09	Westervoortsedijk 12/14 Woningen Fluvium	14,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
20	Rietgrachtstraat 51	14,00	Relatief	5,00	8,00	--	--	--	--	Ja
24	Opvangcentrum	14,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
23	Opvangcentrum	14,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
21	Brandweerkazerne	14,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
22	Brandweerkazerne	14,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		6,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		12,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		0,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		36,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		36,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		36,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		15,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		30,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		15,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		30,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		15,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		21,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		15,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		15,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		15,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		15,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		24,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		15,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		9,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		6,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		3,00	17,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
	0202100000845151	7,49	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
	0202100000218713	32,13	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
	0202100000845147	13,35	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
	0202100000252737	9,79	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
2000	stedenbouwkundig plan 12 woningen	9,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
2001	stedenbouwkundig plan 14 woningen	12,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
2004	stedenbouwkundig plan 9 woningen	9,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
2005	stedenbouwkundig plan 4 woningen	12,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
2006	stbouwk. plan 18 woningen (tot. 2 blokken)	9,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
2007	stedenbouwkundig plan 15 woningen	9,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
2008	stedenbouwkundig plan 40 woningen	18,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
2009	stedenbouwkundig plan 16 woningen	9,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
2011	stedenbouwkundig plan 9 woningen	7,50	14,00	Eigen waarde					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
2012	stedenbouwkundig plan 6 woningen	7,50	14,00	Eigen waarde					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
2014	stbouwk. plan 22 woningen (tot. 3 blokken)	9,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
2006	stbouwk. plan 18 woningen (tot. 2 blokken)	7,50	14,00	Eigen waarde					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
2014	stedenbouwkundig plan 10 woningen	9,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
3011	woningen	28,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
3012	woningen	9,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
3013	woningen	15,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
3014	woningen	15,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2000	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
3015	woningen	15,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
2013	stedenbouwkundig plan 7 woningen	9,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
2010	stbouwk. plan 22 woningen (tot. 3 blokken)	9,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
2010	stbouwk. plan 22 woningen (tot. 3 blokken)	9,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	27,39	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	28,31	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	24,35	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	20,67	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	19,77	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	19,53	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	23,01	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	20,31	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	31,65	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	24,23	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	20,25	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	20,80	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	29,01	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	25,65	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	24,95	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	25,37	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	27,53	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	24,05	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	22,85	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	24,41	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	21,29	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	27,83	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	17,09	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	25,43	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	23,44	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	32,63	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	30,15	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	24,41	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	23,39	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	22,61	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	26,09	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3015	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
*	omgevingsgebouw	26,93	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	28,01	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	19,79	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	24,65	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	23,45	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	24,41	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	18,59	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	30,57	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	23,75	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	20,15	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	24,11	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	18,95	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	21,35	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	18,71	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	18,17	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	23,37	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	24,57	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	21,05	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	18,29	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	22,65	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	25,11	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	26,01	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	21,87	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	20,07	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	19,71	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	22,35	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	21,99	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	18,45	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	22,05	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	24,63	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	19,65	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	18,57	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	18,03	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	22,47	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	18,93	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
*	omgevingsgebouw	20,55	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	21,51	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	20,79	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	17,61	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	17,37	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	25,05	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	29,97	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	21,51	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	17,37	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	20,49	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	21,39	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	17,55	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	22,29	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	20,61	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	20,81	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	25,71	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	32,01	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	22,47	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	24,69	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	23,13	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	22,42	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	30,33	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	20,31	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	22,17	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	19,95	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	20,67	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	19,78	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	20,08	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	20,98	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	21,46	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	20,62	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	22,64	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	23,02	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
*	omgevingsgebouw	23,00	14,00	Absoluut					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		8,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
*	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
		28,00	14,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
	0202100000238286	9,00	15,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
	0202100000242614	13,00	15,18	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
	0202100000263302	8,00	15,35	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		19,50	15,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		30,00	14,88	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
1		25,50	15,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
5		12,00	15,25	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		19,50	15,03	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
1		25,50	14,94	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
5		12,00	15,12	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		19,50	15,14	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
5		12,00	15,02	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	14,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
5		12,00	15,16	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	14,99	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
1		12,00	14,91	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	15,06	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
1		12,00	15,54	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	15,56	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	15,13	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
1		12,00	15,23	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
2		12,00	15,33	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	15,37	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
1		12,00	15,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	15,08	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
		12,00	14,98	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
013	Rayon kantoor	9,14	14,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
001	magazijn e.d.	5,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
003	werkplaatsen e.d.	5,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
006	was/tankstraat	5,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
008	2e stallingshal	5,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
010	3e stallingshal	5,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
012	4e stallingshal	5,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80
011	3e stallingshal - dakronding	7,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	2 dB	0,80	0,80

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
009	2e stallingshal - dakronding	7,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
007	wasstraat/keuringshal - dakronding	7,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
005	werkplaats - dakronding	7,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
004	werkplaats - dakronding	7,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
002	magazijn e.d. - dakronding	7,00	14,00	Eigen waarde					0	0	0	2 dB	0,80	0,80
015	CNG-installatie	3,20	14,00	Eigen waarde					0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
015	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2: Modelgegevens LAeq

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00

Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1.0	Absorberend	1,00
1.0	Absorberend	1,00

Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.
041	Vrachtwagen (vv)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	10	2	--	31,08	33,30	--	10	10,00
042	Vrachtwagen (vv)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	10	4	4	31,14	30,35	33,36	10	10,00
043	Vrachtwagen	1,00	14,00	Eigen waarde	A	7	--	--	32,39	--	--	10	10,00
044	Vrachtwagen	1,00	14,00	Eigen waarde	A	6	--	--	33,01	--	--	10	10,00
045	Vrachtwagen	1,00	14,00	Eigen waarde	A	5	--	--	34,26	--	--	10	10,00
046	Vrachtwagen	1,00	14,00	Eigen waarde	A	5	--	--	34,14	--	--	10	10,00
047	Vrachtwagen (vv)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	7	--	--	32,71	--	--	10	10,00
048*	Lichte vrachtwagen	1,00	14,00	Eigen waarde	A	--	--	3	--	--	34,40	10	10,00
049*	Lichte vrachtwagen	1,00	14,00	Eigen waarde	A	--	--	3	--	--	34,33	10	10,00
050	Vrachtwagen	1,00	14,00	Eigen waarde	A	3	--	--	36,29	--	--	10	10,00
051	Vrachtwagen	1,00	14,00	Eigen waarde	A	3	--	--	36,31	--	--	10	10,00
047*	Lichte vrachtwagen (vv)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	--	2	2	--	33,38	36,39	10	10,00
001	Aardgasbus IN	1,00	14,00	Eigen waarde	A	37	--	--	25,43	--	--	10	10,00
002	Aardgasbus UIT	1,00	14,00	Eigen waarde	A	22	--	15	27,70	--	27,60	10	10,00
003	Aardgasbus IN	1,00	14,00	Eigen waarde	A	8	5	--	31,94	29,21	--	10	10,00
004	Aardgasbus IN	1,00	14,00	Eigen waarde	A	5	5	--	34,10	29,33	--	10	10,00
005	Aardgasbus IN	1,00	14,00	Eigen waarde	A	--	2	--	--	33,28	--	10	10,00
006	Aardgasbus UIT	1,00	14,00	Eigen waarde	A	14	--	5	29,67	--	32,39	10	10,00
007	Aardgasbus UIT	1,00	14,00	Eigen waarde	A	5	--	5	34,09	--	32,33	10	10,00
008	Aardgasbus UIT	1,00	14,00	Eigen waarde	A	2	--	--	37,83	--	--	10	10,00
009	Aardgasbus IN tanken/wassen	1,00	14,00	Eigen waarde	A	6	9	10	33,10	26,56	29,12	10	10,00
010	Aardgasbus intern tanken/wassen	1,00	14,00	Eigen waarde	A	--	13	12	--	24,95	28,31	10	10,00
011	Aardgasbus intern tanken/wassen	1,00	14,00	Eigen waarde	A	6	22	8	33,31	22,90	30,30	10	10,00
012	Aardgasbus UIT	1,00	14,00	Eigen waarde	A	--	--	14	--	--	27,99	10	10,00
013	Aardgasbus UIT	1,00	14,00	Eigen waarde	A	--	--	5	--	--	32,48	10	10,00
015	Aardgasbus wpl Z-zijde	1,00	14,00	Eigen waarde	A	2	--	--	38,13	--	--	10	10,00
014	Aardgasbus wpl Z-zijde	1,00	14,00	Eigen waarde	A	2	2	--	37,93	33,16	--	10	10,00
017	Aardgasbus wpl Z-zijde	1,00	14,00	Eigen waarde	A	2	2	2	38,25	33,48	36,49	10	10,00
016	Aardgasbus wpl Z-zijde	1,00	14,00	Eigen waarde	A	2	--	--	37,90	--	--	10	10,00
018	Aardgasbus wpl N-zijde IN	1,00	14,00	Eigen waarde	A	2	1	1	37,79	36,03	39,04	10	10,00
019	Aardgasbus wpl N-zijde IN	1,00	14,00	Eigen waarde	A	1	--	--	40,83	--	--	10	10,00
020	Aardgasbus wpl N-zijde UIT	1,00	14,00	Eigen waarde	A	2	1	1	38,11	36,35	39,36	10	10,00
021	Aardgasbus wpl N-zijde UIT	1,00	14,00	Eigen waarde	A	1	--	--	41,16	--	--	10	10,00
022	Trolleybus IN	1,00	14,00	Eigen waarde	A	--	--	15	--	--	27,47	10	10,00
023	Trolleybus IN	1,00	14,00	Eigen waarde	A	15	2	--	29,31	33,28	--	10	10,00

Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
041	--	83,00	90,00	99,00	101,00	104,00	103,00	96,00	84,00	108,51
042	--	83,00	90,00	99,00	101,00	104,00	103,00	96,00	84,00	108,51
043	--	83,00	90,00	99,00	101,00	104,00	103,00	96,00	84,00	108,51
044	--	83,00	90,00	99,00	101,00	104,00	103,00	96,00	84,00	108,51
045	--	83,00	90,00	99,00	101,00	104,00	103,00	96,00	84,00	108,51
046	--	83,00	90,00	99,00	101,00	104,00	103,00	96,00	84,00	108,51
047	--	83,00	90,00	99,00	101,00	104,00	103,00	96,00	84,00	108,51
048*	--	80,00	80,00	79,00	86,00	90,00	89,00	84,00	75,00	94,40
049*	--	80,00	80,00	79,00	86,00	90,00	89,00	84,00	75,00	94,40
050	--	83,00	90,00	99,00	101,00	104,00	103,00	96,00	84,00	108,51
051	--	83,00	90,00	99,00	101,00	104,00	103,00	96,00	84,00	108,51
047*	--	80,00	80,00	79,00	86,00	90,00	89,00	84,00	75,00	94,40
001	--	71,20	78,70	82,10	82,10	83,70	87,40	86,10	80,90	92,37
002	--	71,20	78,70	82,10	82,10	83,70	87,40	86,10	80,90	92,37
003	--	71,20	78,70	82,10	82,10	83,70	87,40	86,10	80,90	92,37
004	--	71,20	78,70	82,10	82,10	83,70	87,40	86,10	80,90	92,37
005	--	71,20	78,70	82,10	82,10	83,70	87,40	86,10	80,90	92,37
006	--	71,20	78,70	82,10	82,10	83,70	87,40	86,10	80,90	92,37
007	--	71,20	78,70	82,10	82,10	83,70	87,40	86,10	80,90	92,37
008	--	71,20	78,70	82,10	82,10	83,70	87,40	86,10	80,90	92,37
009	--	71,20	78,70	82,10	82,10	83,70	87,40	86,10	80,90	92,37
010	--	71,20	78,70	82,10	82,10	83,70	87,40	86,10	80,90	92,37
011	--	71,20	78,70	82,10	82,10	83,70	87,40	86,10	80,90	92,37
012	--	71,20	78,70	82,10	82,10	83,70	87,40	86,10	80,90	92,37
013	--	71,20	78,70	82,10	82,10	83,70	87,40	86,10	80,90	92,37
015	--	71,20	78,70	82,10	82,10	83,70	87,40	86,10	80,90	92,37
014	--	71,20	78,70	82,10	82,10	83,70	87,40	86,10	80,90	92,37
017	--	71,20	78,70	82,10	82,10	83,70	87,40	86,10	80,90	92,37
016	--	71,20	78,70	82,10	82,10	83,70	87,40	86,10	80,90	92,37
018	--	71,20	78,70	82,10	82,10	83,70	87,40	86,10	80,90	92,37
019	--	71,20	78,70	82,10	82,10	83,70	87,40	86,10	80,90	92,37
020	--	71,20	78,70	82,10	82,10	83,70	87,40	86,10	80,90	92,37
021	--	71,20	78,70	82,10	82,10	83,70	87,40	86,10	80,90	92,37
022	--	50,80	60,90	63,40	66,80	76,00	75,20	74,00	61,90	80,33
023	--	50,80	60,90	63,40	66,80	76,00	75,20	74,00	61,90	80,33

Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.
024	Trolleybus IN	1,00	14,00	Eigen waarde	A	--	15	--	--	24,55	--	10	10,00
025	Trolleybus UIT	1,00	14,00	Eigen waarde	A	--	--	15	--	--	27,62	10	10,00
026	Trolleybus UIT	1,00	14,00	Eigen waarde	A	7	--	10	32,64	--	29,33	10	10,00
027	Trolleybus UIT	1,00	14,00	Eigen waarde	A	5	--	10	34,36	--	29,59	10	10,00
028	Trolleybus wpl IN	1,00	14,00	Eigen waarde	A	2	--	--	38,11	--	--	10	10,00
029	Trolleybus wpl UIT	1,00	14,00	Eigen waarde	A	2	1	1	38,05	36,29	39,30	10	10,00
030	Trolleybus wpl UIT	1,00	14,00	Eigen waarde	A	3	--	--	36,41	--	--	10	10,00
031	Trolleybus wassen remise (intern)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	6	14	1	33,47	25,01	39,49	10	10,00
032	Trolleybus wassen remise (intern)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	6	--	1	33,21	--	39,23	10	10,00
033	Trolleybus remise wassen (intern)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	6	14	1	33,07	24,62	39,09	10	10,00
034	Trolleybus remise wassen (intern)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	6	--	1	33,03	--	39,05	10	10,00
035	Trolleybus wpl IN	1,00	14,00	Eigen waarde	A	1	1	1	41,12	36,35	39,36	10	10,00
036	Trolleybus wpl IN	1,00	14,00	Eigen waarde	A	1	--	--	40,94	--	--	10	10,00
038	Trolleybus wpl remise (intern)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	1	--	--	41,01	--	--	10	10,00
037	Trolleybus wpl remise (intern)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	1	1	1	41,16	36,39	39,40	10	10,00
039	Trolleybus wpl IN	1,00	14,00	Eigen waarde	A	1	--	--	40,83	--	--	10	10,00
040	Trolleybus remise wpl (intern)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	2	--	--	37,92	--	--	10	10,00
052	Personenauto aankomst	0,75	14,00	Eigen waarde	A	--	5	16	--	29,19	27,15	10	10,00
053	Personenauto aankomst	0,75	14,00	Eigen waarde	A	62	9	--	23,08	26,69	--	10	10,00
054	Personenauto aankomst	0,75	14,00	Eigen waarde	A	10	1	4	30,89	36,12	33,11	10	10,00
055	Personenauto aankomst	0,75	14,00	Eigen waarde	A	30	3	12	26,13	31,36	28,35	10	10,00
056	Personenauto vertrek	0,75	14,00	Eigen waarde	A	10	1	4	30,94	36,17	33,16	10	10,00
057	Personenauto vertrek	0,75	14,00	Eigen waarde	A	62	9	--	23,14	26,75	--	10	10,00
058	Personenauto vertrek	0,75	14,00	Eigen waarde	A	--	5	16	--	29,44	27,40	10	10,00
059	Personenauto vertrek	0,75	14,00	Eigen waarde	A	30	8	28	26,32	27,29	24,86	10	10,00
060	Personenauto wpl aankomst	0,75	14,00	Eigen waarde	A	13	1	1	29,65	36,02	39,03	10	10,00
061	Personenauto wpl vertrek	0,75	14,00	Eigen waarde	A	13	1	1	29,83	36,20	39,21	10	10,00

Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
024	--	50,80	60,90	63,40	66,80	76,00	75,20	74,00	61,90	80,33
025	--	50,80	60,90	63,40	66,80	76,00	75,20	74,00	61,90	80,33
026	--	50,80	60,90	63,40	66,80	76,00	75,20	74,00	61,90	80,33
027	--	50,80	60,90	63,40	66,80	76,00	75,20	74,00	61,90	80,33
028	--	50,80	60,90	63,40	66,80	76,00	75,20	74,00	61,90	80,33
029	--	50,80	60,90	63,40	66,80	76,00	75,20	74,00	61,90	80,33
030	--	50,80	60,90	63,40	66,80	76,00	75,20	74,00	61,90	80,33
031	--	87,00	90,80	92,30	98,30	96,10	94,60	87,90	80,70	102,52
032	--	87,00	90,80	92,30	98,30	96,10	94,60	87,90	80,70	102,52
033	--	87,00	90,80	92,30	98,30	96,10	94,60	87,90	80,70	102,52
034	--	87,00	90,80	92,30	98,30	96,10	94,60	87,90	80,70	102,52
035	--	87,00	90,80	92,30	98,30	96,10	94,60	87,90	80,70	102,52
036	--	87,00	90,80	92,30	98,30	96,10	94,60	87,90	80,70	102,52
038	--	87,00	90,80	92,30	98,30	96,10	94,60	87,90	80,70	102,52
037	--	87,00	90,80	92,30	98,30	96,10	94,60	87,90	80,70	102,52
039	--	87,00	90,80	92,30	98,30	96,10	94,60	87,90	80,70	102,52
040	--	87,00	90,80	92,30	98,30	96,10	94,60	87,90	80,70	102,52
052	--	77,30	83,40	86,90	90,30	92,50	93,70	90,50	84,40	98,67
053	--	77,30	83,40	86,90	90,30	92,50	93,70	90,50	84,40	98,67
054	--	77,30	83,40	86,90	90,30	92,50	93,70	90,50	84,40	98,67
055	--	77,30	83,40	86,90	90,30	92,50	93,70	90,50	84,40	98,67
056	--	77,30	83,40	86,90	90,30	92,50	93,70	90,50	84,40	98,67
057	--	77,30	83,40	86,90	90,30	92,50	93,70	90,50	84,40	98,67
058	--	77,30	83,40	86,90	90,30	92,50	93,70	90,50	84,40	98,67
059	--	77,30	83,40	86,90	90,30	92,50	93,70	90,50	84,40	98,67
060	--	77,30	83,40	86,90	90,30	92,50	93,70	90,50	84,40	98,67
061	--	77,30	83,40	86,90	90,30	92,50	93,70	90,50	84,40	98,67

Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)
011	container handelingen	191334,77	443203,97	1,00	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0830
012	container handelingen	191378,39	443299,45	1,00	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0830
013	container handelingen	191406,05	443175,24	1,00	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,0830
054	CNG compr. deur noordgevel (meting)	191410,90	443139,46	2,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,0004
059	CNG compr. vent.kap (meting)	191410,91	443136,97	0,50	17,20	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004
058	CNG compr. aanzuig noord (meting)	191413,42	443138,57	1,50	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2,0007
057	CNG compr. aanzuig zuid (meting)	191410,98	443133,63	1,50	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2,0007
036	Spuitcabine	191363,27	443245,16	1,50	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
037	Afzuiging	191374,66	443236,62	2,20	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	2,0007
038	Afzuiging	191404,97	443264,85	1,00	21,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
039	Afzuiging	191392,99	443242,04	1,00	21,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
040	Afzuiging	191378,84	443212,67	1,00	21,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
041	Afzuiging	191416,32	443206,35	1,00	21,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004
042	Afzuiging	191424,15	443223,09	1,00	21,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004
043	Afzuiging	191433,41	443240,18	1,00	21,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004
044	Afzuiging	191420,59	443255,49	1,00	21,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	3,0004
045	Afz roet	191387,84	443262,96	1,50	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	8,0017
046	Afz werkput	191443,38	443188,91	1,50	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
014	Deur wpl	191347,70	443221,85	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	8,0017
015	Deur wpl	191380,22	443286,42	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	8,0017
016	Deur keuring	191375,97	443207,40	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,1000
017	Wand keuring	191375,35	443207,71	4,50	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,1000
019	Wand keuring	191408,78	443272,20	4,50	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,1000
018	Deur keuring	191407,51	443272,84	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,1000
020	Deur wasstraat	191370,75	443210,38	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
022	Wand wasstraat	191371,92	443209,80	4,50	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
023	Wand wasstraat	191403,53	443274,83	4,50	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
021	Deur wasstraat	191405,06	443274,06	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	12,0000
024	Deur hal 2	191391,73	443199,52	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,1259
025	Wand hal 2	191393,54	443198,62	4,50	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,1259
026	Wand hal 2	191423,73	443264,77	4,50	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,1259
027	Deur hal 2	191425,83	443263,72	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,1259
028	Deur hal 3	191409,03	443190,93	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,7468
029	Wand hal 3	191410,28	443190,31	4,50	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,7468
030	Wand hal 3	191440,98	443255,86	4,50	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,7468

Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
011	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	85,90	88,80	92,30	99,90	97,80	95,50	91,30
012	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	85,90	88,80	92,30	99,90	97,80	95,50	91,30
013	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	85,90	88,80	92,30	99,90	97,80	95,50	91,30
054	2,0001	1,5000	10,79	3,01	7,27	A	Ja	Nee	Nee	--	59,00	71,00	70,20	72,60	74,10	74,70	68,60
059	2,0001	1,5000	10,79	3,01	7,27	A	Nee	Nee	Nee	--	68,80	77,00	76,50	76,40	77,80	76,70	71,20
058	4,0000	2,9998	7,78	0,00	4,26	A	Ja	Nee	Nee	--	56,50	68,60	65,50	64,80	67,60	66,50	62,40
057	4,0000	2,9998	7,78	0,00	4,26	A	Ja	Nee	Nee	--	57,10	67,40	64,80	65,00	67,60	65,50	62,60
036	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	37,80	44,90	54,40	60,80	62,00	58,20	55,00
037	--	--	7,78	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	58,80	65,90	75,40	81,80	83,00	79,20	76,00
038	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	39,80	46,90	56,40	62,80	64,00	60,20	57,00
039	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	39,80	46,90	56,40	62,80	64,00	60,20	57,00
040	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	39,80	46,90	56,40	62,80	64,00	60,20	57,00
041	--	--	6,02	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	58,80	65,90	75,40	81,80	83,00	79,20	76,00
042	--	--	6,02	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	58,80	65,90	75,40	81,80	83,00	79,20	76,00
043	--	--	6,02	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	58,80	65,90	75,40	81,80	83,00	79,20	76,00
044	1,0001	2,0003	6,02	6,02	6,02	A	Nee	Nee	Nee	--	58,80	65,90	75,40	81,80	83,00	79,20	76,00
045	--	--	1,76	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	70,20	70,60	81,90	83,10	84,10	82,70	71,40
046	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	54,80	63,90	72,40	75,80	78,00	78,20	72,00
014	2,0001	--	1,76	3,01	--	A	Ja	Nee	Nee	--	68,80	70,80	84,80	85,80	91,80	96,80	96,80
015	2,0001	--	1,76	3,01	--	A	Ja	Nee	Nee	--	68,80	70,80	84,80	85,80	91,80	96,80	96,80
016	0,0500	0,0330	20,79	19,03	23,85	A	Ja	Nee	Nee	--	74,80	79,80	86,80	90,80	94,80	89,80	82,80
017	0,0500	0,0330	20,79	19,03	23,85	A	Ja	Nee	Nee	--	65,80	63,80	69,80	75,80	79,80	72,80	62,80
019	0,0167	0,0167	20,79	23,80	26,81	A	Ja	Nee	Nee	--	65,80	63,80	69,80	75,80	79,80	72,80	62,80
018	0,0167	0,0167	20,79	23,80	26,81	A	Ja	Nee	Nee	--	74,80	79,80	86,80	90,80	94,80	89,80	82,80
020	2,0001	0,8000	0,00	3,01	10,00	A	Ja	Nee	Nee	--	48,80	61,80	71,80	80,80	85,80	81,80	79,80
022	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	--	39,80	45,80	54,80	65,80	70,80	64,80	59,80
023	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	--	39,80	45,80	54,80	65,80	70,80	64,80	59,80
021	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	--	40,80	52,80	62,80	65,80	70,80	62,80	60,80
024	0,0600	0,0900	19,79	18,24	19,49	A	Ja	Nee	Nee	--	57,80	62,80	69,80	73,80	77,80	72,80	65,80
025	0,0600	0,0900	19,79	18,24	19,49	A	Ja	Nee	Nee	--	48,80	46,80	52,80	58,80	62,80	55,80	45,80
026	0,0600	0,0900	19,79	18,24	19,49	A	Ja	Nee	Nee	--	48,80	46,80	52,80	58,80	62,80	55,80	45,80
027	0,0600	0,0900	19,79	18,24	19,49	A	Ja	Nee	Nee	--	57,80	62,80	69,80	73,80	77,80	72,80	65,80
028	0,0750	0,0420	12,06	17,27	22,80	A	Ja	Nee	Nee	--	56,80	70,80	74,80	78,80	87,80	87,80	87,80
029	0,0750	0,0420	12,06	17,27	22,80	A	Ja	Nee	Nee	--	47,80	54,80	57,80	63,80	72,80	70,80	67,80
030	0,0750	0,0420	12,06	17,27	22,80	A	Ja	Nee	Nee	--	47,80	54,80	57,80	63,80	72,80	70,80	67,80

Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 8k	Lwr Totaal
011	82,80	103,75
012	82,80	103,75
013	82,80	103,75
054	57,90	80,22
059	62,00	84,28
058	51,90	74,21
057	53,10	73,71
036	49,90	66,21
037	70,90	87,21
038	51,90	68,21
039	51,90	68,21
040	51,90	68,21
041	70,90	87,21
042	70,90	87,21
043	70,90	87,21
044	70,90	87,21
045	56,40	89,24
046	61,90	83,11
014	87,80	100,93
015	87,80	100,93
016	75,80	97,79
017	53,80	82,32
019	53,80	82,32
018	75,80	97,79
020	74,80	89,00
022	52,80	73,08
023	52,80	73,08
021	55,80	73,31
024	58,80	80,79
025	36,80	65,32
026	36,80	65,32
027	58,80	80,79
028	77,80	92,98
029	55,80	76,11
030	55,80	76,11

Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)
031	Deur hal 3	191442,20	443255,26	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,7468
032	Deur hal 4	191429,05	443180,73	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,0764
033	Wand hal 4	191431,68	443179,37	4,50	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,0764
034	Deur hal 4	191456,07	443229,31	3,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,0764
001	Manoeuvreren aardgasbussen	191344,35	443174,45	1,00	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6169
007	Manoeuvreren Vrachtwagen	191340,89	443215,40	1,00	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,3328
010	Manoeuvreren personenauto	191426,00	443296,25	0,75	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002
006	Trolleybus lucht draaien	191346,47	443216,47	1,00	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1672
002	Manoeuvreren aardgasbussen	191392,22	443195,46	1,00	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1000
009	Manoeuvreren personenauto	191415,16	443152,04	0,75	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,1672
035	ventilator magazijn	191338,27	443264,57	1,50	19,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	2,0007
003	Aardgasbus luchtdraaien	191347,35	443171,45	1,00	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,7331
004	Aardgasbus luchtdraaien	191395,22	443192,46	1,00	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--
005	Aardgasbus luchtdraaien	191441,76	443257,35	1,00	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,6327
008	Manoeuvreren Vrachtwagen	191383,71	443290,14	1,00	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,5002
059	Dichtslaan portieren	191415,58	443142,62	0,75	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
060	Dichtslaan portieren	191433,94	443296,74	0,75	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
061	Dichtslaan portieren	191361,03	443158,39	0,75	14,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000
055	CNG compr. deur noordgevel (meting)	191417,82	443135,92	2,00	14,00	Eigen waarde	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,0004
060	CNG compr. vent.kap (meting)	191416,22	443134,29	0,50	17,20	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,0004

Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
031	0,0750	0,0420	12,06	17,27	22,80	A	Ja	Nee	Nee	--	56,80	70,80	74,80	78,80	87,80	87,80	87,80
032	0,0225	0,0360	21,96	22,50	23,47	A	Ja	Nee	Nee	--	48,40	58,40	60,40	64,40	73,40	72,40	71,40
033	0,0225	0,0360	21,96	22,50	23,47	A	Ja	Nee	Nee	--	39,40	42,40	43,40	49,40	58,40	55,40	51,40
034	0,0225	0,0360	21,96	22,50	23,47	A	Ja	Nee	Nee	--	48,40	58,40	60,40	64,40	73,40	72,40	71,40
001	--	--	12,89	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	71,20	78,70	82,10	82,10	83,70	87,40	86,10
007	0,1000	0,0670	15,57	16,02	20,77	A	Nee	Nee	Nee	--	83,00	90,00	99,00	101,00	104,00	103,00	96,00
010	0,1331	0,4668	13,80	14,78	12,34	A	Nee	Nee	Nee	--	77,30	83,40	86,90	90,30	92,50	93,70	90,50
006	0,0830	0,0830	18,56	16,83	19,84	A	Nee	Nee	Nee	--	87,00	90,80	92,30	98,30	96,10	94,60	87,90
002	0,3673	0,1331	20,79	10,37	17,79	A	Nee	Nee	Nee	--	71,20	78,70	82,10	82,10	83,70	87,40	86,10
009	0,0170	0,0670	18,56	23,72	20,77	A	Nee	Nee	Nee	--	77,30	83,40	86,90	90,30	92,50	93,70	90,50
035	--	--	7,78	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	60,90	66,60	86,20	84,70	82,50	84,50	77,80
003	--	0,5001	12,14	--	12,04	A	Nee	Nee	Nee	--	66,50	71,00	73,70	73,60	85,60	77,10	79,70
004	--	0,1671	--	--	16,80	A	Nee	Nee	Nee	--	66,50	71,00	73,70	73,60	85,60	77,10	79,70
005	--	0,3327	12,78	--	13,81	A	Nee	Nee	Nee	--	66,50	71,00	73,70	73,60	85,60	77,10	79,70
008	0,0330	0,0330	13,80	20,84	23,85	A	Nee	Nee	Nee	--	83,00	90,00	99,00	101,00	104,00	103,00	96,00
059	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	67,40	77,70	83,60	87,60	91,10	91,70	90,30	83,20
060	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	67,40	77,70	83,60	87,60	91,10	91,70	90,30	83,20
061	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	67,40	77,70	83,60	87,60	91,10	91,70	90,30	83,20
055	2,0001	1,5000	10,79	3,01	7,27	A	Ja	Nee	Nee	--	59,00	71,00	70,20	72,60	74,10	74,70	68,60
060	2,0001	1,5000	10,79	3,01	7,27	A	Nee	Nee	Nee	--	68,80	77,00	76,50	76,40	77,80	76,70	71,20

Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 8k	Lwr Totaal
031	77,80	92,98
032	59,40	77,67
033	37,40	61,20
034	59,40	77,67
001	80,90	92,37
007	84,00	108,51
010	84,40	98,67
006	80,70	102,52
002	80,90	92,37
009	84,40	98,67
035	67,40	90,95
003	66,60	87,60
004	66,60	87,60
005	66,60	87,60
008	84,00	108,51
059	73,80	96,94
060	73,80	96,94
061	73,80	96,94
055	57,90	80,22
060	62,00	84,28

Model: Connexxion Arnhem - verkeer van en naar (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid
001	Aardgasbus IN Westervoortsedijk (west)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	63	24	12	27,82	27,24	33,26	30
003	Aardgasbus UIT Rietgrachtstraat (noord)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	24	1	11	31,91	40,94	33,54	30
004	Trolleybus IN Westervoortsedijk (west)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	17	17	15	33,27	28,50	32,05	30
005	Trolleybus UIT Rietgrachtstraat (noord)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	17	1	36	33,43	40,96	28,41	30
007	Vrachtwagen IN Westervoortsedijk (west)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	13	2	1	34,71	38,07	44,09	30
008	Vrachtwagen IN Westervoortsedijk (oost)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	13	1	1	34,61	40,98	43,99	30
014	Vrachtwagen UIT Rietgrachtstraat (noord)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	9	--	--	36,19	--	--	30
013	Vrachtwagen UIT Rietgrachtstraat (zuid)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	9	--	--	36,29	--	--	30
015	Personenauto's IN Westervoortsedijk (west)	0,75	14,00	Eigen waarde	A	58	10	17	28,26	31,12	31,83	30
016	Personenauto's IN Westervoortsedijk (oost)	0,75	14,00	Eigen waarde	A	57	9	16	28,15	31,39	31,90	30
018	Personenauto's UIT Rietgrachtstraat (noord)	0,75	14,00	Eigen waarde	A	58	10	17	28,11	30,98	31,68	30
017	Personenauto's UIT Rietgrachtstraat (zuid)	0,75	14,00	Eigen waarde	A	57	9	16	28,36	31,60	32,11	30
006	Trolleybus hulpdiesel IN (west)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	3	1	1	41,08	41,08	44,09	30
009	Vrachtwagen UIT Westervoortsedijk (west)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	5	2	1	38,94	38,14	44,17	30
010	Vrachtwagen UIT Westervoortsedijk (oost)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	5	1	1	38,60	40,82	43,83	30
002	Aardgasbus UIT Westervoortsedijk west)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	26	2	35	31,75	38,12	28,70	30
011	Vrachtwagen IN Rietgrachtstraat (zuid)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	1	--	--	45,79	--	--	30
012	Vrachtwagen IN Rietgrachtstraat (noord)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	1	--	--	45,74	--	--	30
019	Lichte vrw IN Westervoortsedijk (west)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	--	--	2	--	--	41,08	30
020	Lichte vrw IN Westervoortsedijk (oost)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	--	--	1	--	--	43,99	30
021	Lichte vrw Rietgrachtstraat (zuid)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	--	1	3	--	41,02	39,26	30
022	Lichte vrw Rietgrachtstraat (noord)	1,00	14,00	Eigen waarde	A	--	1	2	--	40,97	40,97	30

Model: Connexxion Arnhem - verkeer van en naar (2021)
Melding Activiteitenbesluit 2018 - Connexxion dgmr 2017
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Max.afst.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
001	10,00	--	73,50	79,60	82,20	89,50	88,90	87,50	87,30	81,20	95,02
003	10,00	--	73,50	79,60	82,20	89,50	88,90	87,50	87,30	81,20	95,02
004	10,00	--	50,80	60,90	63,40	66,80	76,00	75,20	74,00	61,90	80,33
005	10,00	--	50,80	60,90	63,40	66,80	76,00	75,20	74,00	61,90	80,33
007	10,00	--	80,80	88,90	95,40	98,80	102,00	100,20	94,00	82,90	106,13
008	10,00	--	80,80	88,90	95,40	98,80	102,00	100,20	94,00	82,90	106,13
014	10,00	--	80,80	88,90	95,40	98,80	102,00	100,20	94,00	82,90	106,13
013	10,00	--	80,80	88,90	95,40	98,80	102,00	100,20	94,00	82,90	106,13
015	10,00	--	71,80	77,90	81,40	84,80	87,00	88,20	85,00	78,90	93,17
016	10,00	--	71,80	77,90	81,40	84,80	87,00	88,20	85,00	78,90	93,17
018	10,00	--	71,80	77,90	81,40	84,80	87,00	88,20	85,00	78,90	93,17
017	10,00	--	71,80	77,90	81,40	84,80	87,00	88,20	85,00	78,90	93,17
006	10,00	--	86,00	89,80	91,30	97,30	95,10	93,60	86,90	79,70	101,52
009	10,00	--	80,80	88,90	95,40	98,80	102,00	100,20	94,00	82,90	106,13
010	10,00	--	80,80	88,90	95,40	98,80	102,00	100,20	94,00	82,90	106,13
002	10,00	--	73,50	79,60	82,20	89,50	88,90	87,50	87,30	81,20	95,02
011	10,00	--	80,80	88,90	95,40	98,80	102,00	100,20	94,00	82,90	106,13
012	10,00	--	80,80	88,90	95,40	98,80	102,00	100,20	94,00	82,90	106,13
019	10,00	--	78,00	78,00	77,00	84,00	88,00	87,00	82,00	73,00	92,40
020	10,00	--	78,00	78,00	77,00	84,00	88,00	87,00	82,00	73,00	92,40
021	10,00	--	78,00	78,00	77,00	84,00	88,00	87,00	82,00	73,00	92,40
022	10,00	--	78,00	78,00	77,00	84,00	88,00	87,00	82,00	73,00	92,40

Bijlage 3 Resultaten $L_{Ar,LT}$

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021) selectie toetspunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Connexxion
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
12_A	12	191278,55	443165,58	1,50	39,41	36,72	32,53	42,53	74,29
12_B	12	191278,55	443165,58	4,50	40,87	38,04	34,05	44,05	74,11
12_C	12	191278,55	443165,58	7,50	42,41	39,60	35,58	45,58	74,18
12_D	12	191278,55	443165,58	10,50	43,90	40,66	36,63	46,63	74,79
122_A	122	191265,63	443172,06	1,50	37,62	34,38	30,49	40,49	72,54
122_B	122	191265,63	443172,06	4,50	38,97	35,48	31,67	41,67	72,36
13_C	13	191264,92	443167,94	7,50	30,62	26,38	21,75	31,75	58,11
13_D	13	191264,92	443167,94	10,50	31,20	27,18	22,71	32,71	58,98
138_A	138	191206,85	443195,27	1,50	25,05	21,28	17,09	27,09	55,82
138_B	138	191206,85	443195,27	4,50	25,80	21,82	17,63	27,63	55,67
139_A	139	191211,93	443199,09	1,50	30,94	27,81	24,76	34,76	66,71
139_B	139	191211,93	443199,09	4,50	31,25	28,03	24,97	34,97	66,00
14_A	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	3,00	41,87	44,80	40,69	50,69	72,97
14_B	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	6,00	43,53	45,35	41,29	51,29	73,47
14_C	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	9,00	44,88	45,79	41,78	51,78	74,02
14_D	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	12,00	48,64	46,62	42,19	52,19	74,89
14_E	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	15,00	49,55	47,69	43,66	53,66	75,68
14_F	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	21,00	49,69	47,84	43,70	53,70	76,01
143_A	143	191293,73	443157,97	1,50	42,55	40,92	38,04	48,04	76,27
143_B	143	191293,73	443157,97	4,50	44,62	42,71	39,93	49,93	76,33
143_C	143	191293,73	443157,97	7,50	45,78	43,95	41,04	51,04	76,47
143_D	143	191293,73	443157,97	10,50	46,37	44,28	41,26	51,26	76,63
144_A	144	191263,16	443173,31	1,50	37,43	34,12	30,19	40,19	72,33
144_B	144	191263,16	443173,31	4,50	38,71	35,18	31,36	41,36	72,13
15_B	15 Toetspunt vergunning	191360,82	443123,51	6,00	48,80	46,17	41,68	51,68	75,59
15_C	15 Toetspunt vergunning	191360,82	443123,51	9,00	49,62	46,87	42,39	52,39	76,12
15_D	15 Toetspunt vergunning	191360,82	443123,51	12,00	50,13	47,58	43,89	53,89	76,78
15_E	15 Toetspunt vergunning	191360,82	443123,51	15,00	50,43	47,89	44,11	54,11	77,48
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	49,79	44,61	38,45	49,79	69,96
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	50,22	45,43	39,79	50,43	70,75
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	50,09	45,35	40,03	50,35	69,97
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	52,10	48,47	44,13	54,13	78,83
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	51,39	48,35	44,32	54,32	79,14
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	51,46	48,45	44,42	54,42	79,12
152_B	152	191333,36	443122,31	4,50	43,05	41,14	36,83	46,83	76,27
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	44,37	42,69	38,66	48,66	76,76
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	44,65	42,93	38,86	48,86	76,95
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	44,78	42,95	38,89	48,89	76,97
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	44,87	42,80	38,81	48,81	76,77
157_A	157	191202,99	443202,71	1,50	30,21	27,20	24,08	34,08	66,02
157_B	157	191202,99	443202,71	4,50	30,37	27,21	24,08	34,08	65,23
157_C	157	191202,99	443202,71	7,50	31,44	28,43	25,48	35,48	65,19
157_D	157	191202,99	443202,71	10,50	32,41	29,27	26,19	36,19	65,39
157_E	157	191202,99	443202,71	13,50	33,55	30,24	27,14	37,14	65,87
157_F	157	191202,99	443202,71	16,50	34,47	31,01	27,69	37,69	66,30
16_A	16	191296,64	443147,68	1,50	45,58	43,19	40,13	50,13	78,14
16_A	16 Toetspunt vergunning	191343,92	443131,87	3,00	49,76	46,78	43,14	53,14	79,31
16_B	16	191296,64	443147,68	4,50	47,51	44,98	41,97	51,97	78,21
16_C	16	191296,64	443147,68	7,50	48,63	46,29	43,19	53,19	78,26
16_D	16	191296,64	443147,68	10,50	48,88	46,69	43,45	53,45	78,32
17_A	17 Toetspunt vergunning	191323,21	443142,65	3,00	51,17	47,46	43,26	53,26	79,45
17_B	17 Toetspunt vergunning	191323,21	443142,65	6,00	52,59	49,03	44,74	54,74	79,53
17_C	17 Toetspunt vergunning	191323,21	443142,65	9,00	53,08	49,67	45,38	55,38	79,77
18_E	18 Toetspunt vergunning	191286,05	443161,82	15,00	46,33	43,72	40,73	50,73	76,07
273_A	273	191358,72	443124,57	1,50	46,99	44,10	39,89	49,89	76,44
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	48,64	46,06	41,88	51,88	76,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021) selectie toetspunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Connexxion
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	49,70	47,02	42,76	52,76	76,46
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	50,12	47,49	43,48	53,48	77,03
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	50,55	47,95	44,23	54,23	77,61
275_B	275	191343,19	443123,61	4,50	49,09	46,02	42,52	52,52	77,44
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	50,04	47,01	43,20	53,20	77,57
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	50,12	46,85	43,13	53,13	77,55
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	50,08	46,77	43,11	53,11	77,18
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	48,11	44,55	40,94	50,94	73,42
277_A	277	191382,71	443112,50	1,50	42,54	42,77	38,39	48,39	72,46
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	44,44	44,92	40,65	50,65	73,01
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	45,70	45,46	41,13	51,13	73,14
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	46,90	45,84	41,50	51,50	74,02
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	49,65	47,38	43,13	53,13	75,44
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	49,93	47,88	43,73	53,73	76,05
278_A	278	191388,42	443100,69	1,50	33,83	35,08	30,69	40,69	65,27
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	35,96	37,23	32,80	42,80	65,50
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	37,29	37,68	33,23	43,23	65,77
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	37,96	37,97	33,56	43,56	65,81
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	39,69	38,69	34,55	44,55	65,95
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	42,78	40,12	36,17	46,17	66,12
283_B	283	191338,39	443132,47	4,50	46,20	45,31	41,97	51,97	78,62
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	47,32	46,61	43,46	53,46	78,81
285_A	285	191305,37	443136,44	1,50	45,27	39,45	31,95	45,27	69,45
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	48,88	42,87	35,01	48,88	69,83
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	48,61	43,66	37,67	48,66	70,51
286_A	286	191310,41	443146,64	1,50	46,97	41,86	35,67	46,97	67,26
286_B	286	191310,41	443146,64	4,50	50,09	44,83	38,51	50,09	68,28
286_C	286	191310,41	443146,64	7,50	49,86	45,47	40,15	50,47	70,64
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	50,05	46,32	42,08	52,08	79,54
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	52,06	48,37	44,15	54,15	79,60
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	52,64	49,21	44,94	54,94	79,63
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	48,88	44,33	39,28	49,33	69,63
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	48,79	44,33	39,32	49,33	69,37
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	48,80	44,45	39,52	49,52	69,36
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	48,77	44,45	39,53	49,53	69,38
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	48,71	44,40	39,50	49,50	69,33
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	48,69	44,38	39,47	49,47	69,43
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	51,45	48,53	44,52	54,52	79,09
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	51,39	48,53	44,49	54,49	78,81
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	51,26	48,31	44,19	54,19	78,69
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	51,13	48,18	44,07	54,07	78,44
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	50,91	47,89	43,81	53,81	78,15
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	50,80	47,73	43,64	53,64	77,94
293_A	293	191333,36	443122,31	19,50	44,68	43,54	39,46	49,46	76,75
293_B	293	191333,36	443122,31	22,50	44,65	43,82	39,71	49,71	76,64
293_C	293	191333,36	443122,31	25,50	44,74	43,81	39,68	49,68	76,54
293_D	293	191333,36	443122,31	28,50	44,74	43,78	39,73	49,73	76,48
293_E	293	191333,36	443122,31	31,50	44,43	43,55	39,30	49,30	76,29
293_F	293	191333,36	443122,31	34,50	44,42	43,45	39,21	49,21	76,21
296_A	296	191202,99	443202,71	19,50	35,08	31,82	28,09	38,09	66,77
296_B	296	191202,99	443202,71	22,50	35,37	32,28	28,38	38,38	67,13
296_C	296	191202,99	443202,71	25,50	35,50	32,44	28,45	38,45	67,43
296_D	296	191202,99	443202,71	28,50	35,71	32,76	28,80	38,80	67,67
296_E	296	191202,99	443202,71	31,50	35,89	33,05	29,08	39,08	67,85
296_F	296	191202,99	443202,71	34,50	36,21	33,39	29,36	39,36	68,01
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	48,81	45,74	42,09	52,09	75,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021) selectie toetspunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Connexxion
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	48,77	45,76	41,86	51,86	75,33
322_A	322	191382,71	443112,50	19,50	49,99	47,97	43,75	53,75	76,24
322_B	322	191382,71	443112,50	22,50	50,02	47,95	43,74	53,74	76,33
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	43,00	40,62	36,59	46,59	66,55
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	43,11	40,97	36,90	46,90	67,20
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	32,97	31,82	29,39	39,39	60,17
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	33,09	32,21	29,51	39,51	59,68
8_A	8	191238,09	443185,87	1,50	34,61	30,61	27,50	37,50	69,98
8_B	8	191238,09	443185,87	4,50	35,36	31,36	28,23	38,23	69,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: Resultaten LAeq per maatgevend toetspunt

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021) selectie toetspunten
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 14_F - 14 Toetspunt vergunning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
14_F	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	21,00	49,69	47,84	43,70	53,70	76,01
Groep	Connexxion	0,00	0,00	0,00	49,69	47,84	43,70	53,70	76,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021) selectie toetspunten
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 143_D - 143
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
143_D	143	191293,73	443157,97	10,50	46,37	44,28	41,26	51,26	76,63
Groep	Connexxion	0,00	0,00	0,00	46,37	44,28	41,26	51,26	76,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3: Resultaten LAeq per maatgevend toetspunt

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021) selectie toetspunten
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 15_D - 15 Toetspunt vergunning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
15_D	15 Toetspunt vergunning	191360,82	443123,51	12,00	50,13	47,58	43,89	53,89	76,78
Groep	Connexxion	0,00	0,00	0,00	50,13	47,58	43,89	53,89	76,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021) selectie toetspunten
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 151_E - 151
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	51,39	48,35	44,32	54,32	79,14
Groep	Connexxion	0,00	0,00	0,00	51,39	48,35	44,32	54,32	79,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021) selectie toetspunten
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 17_C - 17 Toetspunt vergunning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
17_C	17 Toetspunt vergunning	191323,21	443142,65	9,00	53,08	49,67	45,38	55,38	79,77
Groep	Connexxion	0,00	0,00	0,00	53,08	49,67	45,38	55,38	79,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021) selectie toetspunten
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 273_E - 273
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	50,55	47,95	44,23	54,23	77,61
Groep	Connexxion	0,00	0,00	0,00	50,55	47,95	44,23	54,23	77,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021) selectie toetspunten
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 277_F - 277
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	49,93	47,88	43,73	53,73	76,05
Groep	Connexxion	0,00	0,00	0,00	49,93	47,88	43,73	53,73	76,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021) selectie toetspunten
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 18_E - 18 Toetspunt vergunning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
18_E	18 Toetspunt vergunning	191286,05	443161,82	15,00	46,33	43,72	40,73	50,73	76,07
Groep	Connexxion	0,00	0,00	0,00	46,33	43,72	40,73	50,73	76,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021) selectie toetspunten
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 286_C - 286
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
286_C	286	191310,41	443146,64	7,50	49,86	45,47	40,15	50,47	70,64
Groep	Connexxion	0,00	0,00	0,00	49,86	45,47	40,15	50,47	70,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021) selectie toetspunten
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 287_C - 287
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	52,64	49,21	44,94	54,94	79,63
Groep	Connexxion	0,00	0,00	0,00	52,64	49,21	44,94	54,94	79,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021) selectie toetspunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Connexxion
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
12_A	12	191278,55	443165,58	1,50	39,41	36,72	32,53	42,53	74,29
12_B	12	191278,55	443165,58	4,50	40,87	38,04	34,05	44,05	74,11
12_C	12	191278,55	443165,58	7,50	42,41	39,60	35,58	45,58	74,18
12_D	12	191278,55	443165,58	10,50	43,90	40,66	36,63	46,63	74,79
122_A	122	191265,63	443172,06	1,50	37,62	34,38	30,49	40,49	72,54
122_B	122	191265,63	443172,06	4,50	38,97	35,48	31,67	41,67	72,36
13_C	13	191264,92	443167,94	7,50	30,62	26,38	21,75	31,75	58,11
13_D	13	191264,92	443167,94	10,50	31,20	27,18	22,71	32,71	58,98
138_A	138	191206,85	443195,27	1,50	25,05	21,28	17,09	27,09	55,82
138_B	138	191206,85	443195,27	4,50	25,80	21,82	17,63	27,63	55,67
139_A	139	191211,93	443199,09	1,50	30,94	27,81	24,76	34,76	66,71
139_B	139	191211,93	443199,09	4,50	31,25	28,03	24,97	34,97	66,00
14_A	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	3,00	41,87	44,80	40,69	50,69	72,97
14_B	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	6,00	43,53	45,35	41,29	51,29	73,47
14_C	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	9,00	44,88	45,79	41,78	51,78	74,02
14_D	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	12,00	48,64	46,62	42,19	52,19	74,89
14_E	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	15,00	49,55	47,69	43,66	53,66	75,68
14_F	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	21,00	49,69	47,84	43,70	53,70	76,01
143_A	143	191293,73	443157,97	1,50	42,55	40,92	38,04	48,04	76,27
143_B	143	191293,73	443157,97	4,50	44,62	42,71	39,93	49,93	76,33
143_C	143	191293,73	443157,97	7,50	45,78	43,95	41,04	51,04	76,47
143_D	143	191293,73	443157,97	10,50	46,37	44,28	41,26	51,26	76,63
144_A	144	191263,16	443173,31	1,50	37,43	34,12	30,19	40,19	72,33
144_B	144	191263,16	443173,31	4,50	38,71	35,18	31,36	41,36	72,13
15_B	15 Toetspunt vergunning	191360,82	443123,51	6,00	48,80	46,17	41,68	51,68	75,59
15_C	15 Toetspunt vergunning	191360,82	443123,51	9,00	49,62	46,87	42,39	52,39	76,12
15_D	15 Toetspunt vergunning	191360,82	443123,51	12,00	50,13	47,58	43,89	53,89	76,78
15_E	15 Toetspunt vergunning	191360,82	443123,51	15,00	50,43	47,89	44,11	54,11	77,48
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	49,79	44,61	38,45	49,79	69,96
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	50,22	45,43	39,79	50,43	70,75
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	50,09	45,35	40,03	50,35	69,97
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	52,10	48,47	44,13	54,13	78,83
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	51,39	48,35	44,32	54,32	79,14
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	51,46	48,45	44,42	54,42	79,12
152_B	152	191333,36	443122,31	4,50	43,05	41,14	36,83	46,83	76,27
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	44,37	42,69	38,66	48,66	76,76
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	44,65	42,93	38,86	48,86	76,95
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	44,78	42,95	38,89	48,89	76,97
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	44,87	42,80	38,81	48,81	76,77
157_A	157	191202,99	443202,71	1,50	30,21	27,20	24,08	34,08	66,02
157_B	157	191202,99	443202,71	4,50	30,37	27,21	24,08	34,08	65,23
157_C	157	191202,99	443202,71	7,50	31,44	28,43	25,48	35,48	65,19
157_D	157	191202,99	443202,71	10,50	32,41	29,27	26,19	36,19	65,39
157_E	157	191202,99	443202,71	13,50	33,55	30,24	27,14	37,14	65,87
157_F	157	191202,99	443202,71	16,50	34,47	31,01	27,69	37,69	66,30
16_A	16	191296,64	443147,68	1,50	45,58	43,19	40,13	50,13	78,14
16_A	16 Toetspunt vergunning	191343,92	443131,87	3,00	49,76	46,78	43,14	53,14	79,31
16_B	16	191296,64	443147,68	4,50	47,51	44,98	41,97	51,97	78,21
16_C	16	191296,64	443147,68	7,50	48,63	46,29	43,19	53,19	78,26
16_D	16	191296,64	443147,68	10,50	48,88	46,69	43,45	53,45	78,32
17_A	17 Toetspunt vergunning	191323,21	443142,65	3,00	51,17	47,46	43,26	53,26	79,45
17_B	17 Toetspunt vergunning	191323,21	443142,65	6,00	52,59	49,03	44,74	54,74	79,53
17_C	17 Toetspunt vergunning	191323,21	443142,65	9,00	53,08	49,67	45,38	55,38	79,77
18_E	18 Toetspunt vergunning	191286,05	443161,82	15,00	46,33	43,72	40,73	50,73	76,07
273_A	273	191358,72	443124,57	1,50	46,99	44,10	39,89	49,89	76,44
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	48,64	46,06	41,88	51,88	76,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021) selectie toetspunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Connexxion
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	49,70	47,02	42,76	52,76	76,46
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	50,12	47,49	43,48	53,48	77,03
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	50,55	47,95	44,23	54,23	77,61
275_B	275	191343,19	443123,61	4,50	49,09	46,02	42,52	52,52	77,44
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	50,04	47,01	43,20	53,20	77,57
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	50,12	46,85	43,13	53,13	77,55
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	50,08	46,77	43,11	53,11	77,18
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	48,11	44,55	40,94	50,94	73,42
277_A	277	191382,71	443112,50	1,50	42,54	42,77	38,39	48,39	72,46
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	44,44	44,92	40,65	50,65	73,01
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	45,70	45,46	41,13	51,13	73,14
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	46,90	45,84	41,50	51,50	74,02
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	49,65	47,38	43,13	53,13	75,44
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	49,93	47,88	43,73	53,73	76,05
278_A	278	191388,42	443100,69	1,50	33,83	35,08	30,69	40,69	65,27
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	35,96	37,23	32,80	42,80	65,50
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	37,29	37,68	33,23	43,23	65,77
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	37,96	37,97	33,56	43,56	65,81
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	39,69	38,69	34,55	44,55	65,95
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	42,78	40,12	36,17	46,17	66,12
283_B	283	191338,39	443132,47	4,50	46,20	45,31	41,97	51,97	78,62
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	47,32	46,61	43,46	53,46	78,81
285_A	285	191305,37	443136,44	1,50	45,27	39,45	31,95	45,27	69,45
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	48,88	42,87	35,01	48,88	69,83
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	48,61	43,66	37,67	48,66	70,51
286_A	286	191310,41	443146,64	1,50	46,97	41,86	35,67	46,97	67,26
286_B	286	191310,41	443146,64	4,50	50,09	44,83	38,51	50,09	68,28
286_C	286	191310,41	443146,64	7,50	49,86	45,47	40,15	50,47	70,64
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	50,05	46,32	42,08	52,08	79,54
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	52,06	48,37	44,15	54,15	79,60
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	52,64	49,21	44,94	54,94	79,63
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	48,88	44,33	39,28	49,33	69,63
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	48,79	44,33	39,32	49,33	69,37
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	48,80	44,45	39,52	49,52	69,36
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	48,77	44,45	39,53	49,53	69,38
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	48,71	44,40	39,50	49,50	69,33
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	48,69	44,38	39,47	49,47	69,43
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	51,45	48,53	44,52	54,52	79,09
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	51,39	48,53	44,49	54,49	78,81
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	51,26	48,31	44,19	54,19	78,69
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	51,13	48,18	44,07	54,07	78,44
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	50,91	47,89	43,81	53,81	78,15
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	50,80	47,73	43,64	53,64	77,94
293_A	293	191333,36	443122,31	19,50	44,68	43,54	39,46	49,46	76,75
293_B	293	191333,36	443122,31	22,50	44,65	43,82	39,71	49,71	76,64
293_C	293	191333,36	443122,31	25,50	44,74	43,81	39,68	49,68	76,54
293_D	293	191333,36	443122,31	28,50	44,74	43,78	39,73	49,73	76,48
293_E	293	191333,36	443122,31	31,50	44,43	43,55	39,30	49,30	76,29
293_F	293	191333,36	443122,31	34,50	44,42	43,45	39,21	49,21	76,21
296_A	296	191202,99	443202,71	19,50	35,08	31,82	28,09	38,09	66,77
296_B	296	191202,99	443202,71	22,50	35,37	32,28	28,38	38,38	67,13
296_C	296	191202,99	443202,71	25,50	35,50	32,44	28,45	38,45	67,43
296_D	296	191202,99	443202,71	28,50	35,71	32,76	28,80	38,80	67,67
296_E	296	191202,99	443202,71	31,50	35,89	33,05	29,08	39,08	67,85
296_F	296	191202,99	443202,71	34,50	36,21	33,39	29,36	39,36	68,01
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	48,81	45,74	42,09	52,09	75,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAr,LT (2021) selectie toetspunten
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Connexxion
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	48,77	45,76	41,86	51,86	75,33
322_A	322	191382,71	443112,50	19,50	49,99	47,97	43,75	53,75	76,24
322_B	322	191382,71	443112,50	22,50	50,02	47,95	43,74	53,74	76,33
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	43,00	40,62	36,59	46,59	66,55
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	43,11	40,97	36,90	46,90	67,20
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	32,97	31,82	29,39	39,39	60,17
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	33,09	32,21	29,51	39,51	59,68
8_A	8	191238,09	443185,87	1,50	34,61	30,61	27,50	37,50	69,98
8_B	8	191238,09	443185,87	4,50	35,36	31,36	28,23	38,23	69,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Resultaten L_{Amax}

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021) selectie toetspunten
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	12	191278,55	443165,58	1,50	59,09	59,09	59,09
12_B	12	191278,55	443165,58	4,50	60,83	60,83	60,83
12_C	12	191278,55	443165,58	7,50	62,52	62,52	62,48
12_D	12	191278,55	443165,58	10,50	62,53	62,53	62,51
122_A	122	191265,63	443172,06	1,50	57,78	57,78	57,78
122_B	122	191265,63	443172,06	4,50	59,34	59,34	59,34
13_C	13	191264,92	443167,94	7,50	42,83	42,83	42,43
13_D	13	191264,92	443167,94	10,50	44,14	44,14	44,13
138_A	138	191206,85	443195,27	1,50	37,17	37,17	37,17
138_B	138	191206,85	443195,27	4,50	38,52	38,52	38,51
139_A	139	191211,93	443199,09	1,50	53,73	53,73	53,72
139_B	139	191211,93	443199,09	4,50	54,02	54,01	54,01
14_A	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	3,00	64,42	56,34	56,34
14_B	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	6,00	66,26	57,68	57,68
14_C	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	9,00	66,22	57,62	57,63
14_D	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	12,00	66,17	58,70	58,48
14_E	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	15,00	66,10	60,66	59,37
14_F	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	21,00	63,98	61,88	61,87
143_A	143	191293,73	443157,97	1,50	60,81	60,81	60,80
143_B	143	191293,73	443157,97	4,50	63,20	63,20	63,17
143_C	143	191293,73	443157,97	7,50	64,34	64,34	64,34
143_D	143	191293,73	443157,97	10,50	64,37	64,16	64,14
144_A	144	191263,16	443173,31	1,50	57,59	57,59	57,58
144_B	144	191263,16	443173,31	4,50	59,07	59,07	59,07
15_B	15 Toetspunt vergunning	191360,82	443123,51	6,00	67,81	67,78	67,74
15_C	15 Toetspunt vergunning	191360,82	443123,51	9,00	67,68	67,64	67,60
15_D	15 Toetspunt vergunning	191360,82	443123,51	12,00	67,50	67,46	67,42
15_E	15 Toetspunt vergunning	191360,82	443123,51	15,00	67,30	67,26	67,23
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	62,06	62,06	61,83
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	63,45	63,45	63,20
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	63,42	63,42	63,18
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	67,38	67,38	67,38
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	67,54	67,54	67,53
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	67,42	67,42	67,41
152_B	152	191333,36	443122,31	4,50	67,11	66,02	65,98
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	67,44	66,53	66,48
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	67,40	66,46	66,41
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	67,33	66,24	66,24
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	66,48	65,70	65,70
157_A	157	191202,99	443202,71	1,50	53,27	53,27	53,27
157_B	157	191202,99	443202,71	4,50	53,41	53,41	53,41
157_C	157	191202,99	443202,71	7,50	54,37	54,37	54,35
157_D	157	191202,99	443202,71	10,50	55,29	55,29	55,27
157_E	157	191202,99	443202,71	13,50	56,19	56,19	56,18
157_F	157	191202,99	443202,71	16,50	56,73	56,73	56,73
16_A	16	191296,64	443147,68	1,50	63,09	63,09	63,08
16_A	16 Toetspunt vergunning	191343,92	443131,87	3,00	69,17	69,17	69,10
16_B	16	191296,64	443147,68	4,50	65,49	65,49	65,47
16_C	16	191296,64	443147,68	7,50	66,24	66,24	66,24
16_D	16	191296,64	443147,68	10,50	66,19	66,19	66,19
17_A	17 Toetspunt vergunning	191323,21	443142,65	3,00	67,23	67,23	67,16
17_B	17 Toetspunt vergunning	191323,21	443142,65	6,00	67,75	67,74	67,71
17_C	17 Toetspunt vergunning	191323,21	443142,65	9,00	67,82	67,80	67,78
18_E	18 Toetspunt vergunning	191286,05	443161,82	15,00	63,22	63,22	63,21
273_A	273	191358,72	443124,57	1,50	66,65	66,60	66,54
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	68,11	68,07	68,03
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	68,00	67,96	67,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021) selectie toetspunten
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	67,93	67,89	67,76
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	67,62	67,59	67,55
275_B	275	191343,19	443123,61	4,50	67,42	67,42	67,37
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	67,56	67,56	67,51
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	67,45	67,45	67,41
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	66,61	66,61	66,56
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	62,10	62,10	61,95
277_A	277	191382,71	443112,50	1,50	61,38	61,38	56,29
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	64,23	64,23	59,04
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	64,24	64,18	58,95
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	64,44	64,44	59,93
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	64,12	64,00	59,74
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	64,05	63,87	60,80
278_A	278	191388,42	443100,69	1,50	55,43	48,43	48,48
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	56,80	49,11	49,20
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	57,97	50,85	51,06
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	58,10	50,92	51,19
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	58,28	50,95	51,26
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	58,27	50,94	51,28
283_B	283	191338,39	443132,47	4,50	69,15	69,15	69,13
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	69,10	69,10	69,08
285_A	285	191305,37	443136,44	1,50	59,14	59,14	58,91
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	62,43	62,43	61,89
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	62,57	62,57	62,25
286_A	286	191310,41	443146,64	1,50	60,45	60,45	59,96
286_B	286	191310,41	443146,64	4,50	63,68	63,68	62,44
286_C	286	191310,41	443146,64	7,50	63,78	63,78	63,46
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	65,78	65,78	65,74
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	68,12	68,12	68,11
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	68,06	68,03	68,02
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	62,78	62,78	62,34
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	62,47	62,47	62,16
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	62,52	62,52	62,52
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	62,61	62,61	62,61
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	62,53	62,53	62,53
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	62,47	62,47	62,47
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	67,28	67,27	67,27
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	66,79	66,78	66,78
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	66,59	66,59	66,59
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	66,39	66,38	66,38
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	66,17	66,17	66,16
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	65,94	65,93	65,93
293_A	293	191333,36	443122,31	19,50	66,35	65,12	65,12
293_B	293	191333,36	443122,31	22,50	66,19	65,00	65,00
293_C	293	191333,36	443122,31	25,50	66,03	64,87	64,87
293_D	293	191333,36	443122,31	28,50	65,84	64,73	64,73
293_E	293	191333,36	443122,31	31,50	65,65	64,12	64,08
293_F	293	191333,36	443122,31	34,50	65,44	63,85	63,81
296_A	296	191202,99	443202,71	19,50	56,71	56,71	56,71
296_B	296	191202,99	443202,71	22,50	56,69	56,69	56,69
296_C	296	191202,99	443202,71	25,50	56,67	56,67	56,67
296_D	296	191202,99	443202,71	28,50	56,64	56,64	56,64
296_E	296	191202,99	443202,71	31,50	56,63	56,63	56,62
296_F	296	191202,99	443202,71	34,50	56,60	56,60	56,59
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	64,19	64,17	64,17
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	64,21	64,19	64,19
322_A	322	191382,71	443112,50	19,50	63,95	63,72	62,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021) selectie toetspunten
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
322_B	322	191382,71	443112,50	22,50	63,55	63,55	61,35
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	58,24	53,25	53,25
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	58,17	53,78	53,63
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	52,85	52,85	52,85
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	47,58	44,97	45,01
8_A	8	191238,09	443185,87	1,50	55,59	55,59	55,58
8_B	8	191238,09	443185,87	4,50	56,27	56,27	56,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021) selectie toetspunten
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laden en lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	12	191278,55	443165,58	1,50	59,09	59,09	59,09
12_B	12	191278,55	443165,58	4,50	60,83	60,83	60,83
12_C	12	191278,55	443165,58	7,50	62,52	62,52	62,48
12_D	12	191278,55	443165,58	10,50	62,53	62,53	62,51
122_A	122	191265,63	443172,06	1,50	57,78	57,78	57,78
122_B	122	191265,63	443172,06	4,50	59,34	59,34	59,34
13_C	13	191264,92	443167,94	7,50	42,83	42,83	42,43
13_D	13	191264,92	443167,94	10,50	44,14	44,14	44,13
138_A	138	191206,85	443195,27	1,50	37,17	37,17	37,17
138_B	138	191206,85	443195,27	4,50	38,52	38,52	38,51
139_A	139	191211,93	443199,09	1,50	53,73	53,73	53,72
139_B	139	191211,93	443199,09	4,50	54,02	54,01	54,01
14_A	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	3,00	64,42	54,87	53,45
14_B	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	6,00	66,26	56,57	54,99
14_C	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	9,00	66,22	56,49	56,38
14_D	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	12,00	66,17	58,70	58,48
14_E	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	15,00	66,10	60,66	59,21
14_F	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	21,00	63,98	61,88	61,87
143_A	143	191293,73	443157,97	1,50	60,81	60,81	60,80
143_B	143	191293,73	443157,97	4,50	63,20	63,20	63,17
143_C	143	191293,73	443157,97	7,50	64,34	64,34	64,34
143_D	143	191293,73	443157,97	10,50	64,37	64,16	64,14
144_A	144	191263,16	443173,31	1,50	57,59	57,59	57,58
144_B	144	191263,16	443173,31	4,50	59,07	59,07	59,07
15_B	15 Toetspunt vergunning	191360,82	443123,51	6,00	67,81	67,78	67,74
15_C	15 Toetspunt vergunning	191360,82	443123,51	9,00	67,68	67,64	67,60
15_D	15 Toetspunt vergunning	191360,82	443123,51	12,00	67,50	67,46	67,42
15_E	15 Toetspunt vergunning	191360,82	443123,51	15,00	67,30	67,26	67,23
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	62,06	62,06	61,79
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	63,45	63,45	62,61
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	63,42	63,42	62,14
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	67,38	67,38	67,38
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	67,54	67,54	67,53
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	67,42	67,42	67,41
152_B	152	191333,36	443122,31	4,50	67,11	66,02	65,98
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	67,44	66,53	66,48
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	67,40	66,46	66,41
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	67,33	66,24	66,24
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	66,48	65,70	65,70
157_A	157	191202,99	443202,71	1,50	53,27	53,27	53,27
157_B	157	191202,99	443202,71	4,50	53,41	53,41	53,41
157_C	157	191202,99	443202,71	7,50	54,37	54,37	54,35
157_D	157	191202,99	443202,71	10,50	55,29	55,29	55,27
157_E	157	191202,99	443202,71	13,50	56,19	56,19	56,18
157_F	157	191202,99	443202,71	16,50	56,73	56,73	56,73
16_A	16	191296,64	443147,68	1,50	63,09	63,09	63,08
16_A	16 Toetspunt vergunning	191343,92	443131,87	3,00	69,17	69,17	69,10
16_B	16	191296,64	443147,68	4,50	65,49	65,49	65,47
16_C	16	191296,64	443147,68	7,50	66,24	66,24	66,24
16_D	16	191296,64	443147,68	10,50	66,19	66,19	66,19
17_A	17 Toetspunt vergunning	191323,21	443142,65	3,00	67,23	67,23	67,16
17_B	17 Toetspunt vergunning	191323,21	443142,65	6,00	67,75	67,74	67,71
17_C	17 Toetspunt vergunning	191323,21	443142,65	9,00	67,82	67,80	67,78
18_E	18 Toetspunt vergunning	191286,05	443161,82	15,00	63,22	63,22	63,21
273_A	273	191358,72	443124,57	1,50	66,65	66,60	66,54
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	68,11	68,07	68,03
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	68,00	67,96	67,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021) selectie toetspunten
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laden en lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	67,93	67,89	67,76
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	67,62	67,59	67,55
275_B	275	191343,19	443123,61	4,50	67,42	67,42	67,37
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	67,56	67,56	67,51
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	67,45	67,45	67,41
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	66,61	66,61	66,56
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	62,10	62,10	61,95
277_A	277	191382,71	443112,50	1,50	61,38	61,38	56,29
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	64,23	64,23	59,04
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	64,24	64,18	58,95
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	64,44	64,44	59,93
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	64,12	64,00	59,62
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	64,05	63,87	60,80
278_A	278	191388,42	443100,69	1,50	55,43	43,98	43,68
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	56,80	45,86	45,58
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	57,97	45,03	44,63
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	58,10	45,14	44,67
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	58,28	46,97	46,80
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	58,27	49,71	47,71
283_B	283	191338,39	443132,47	4,50	69,15	69,15	69,13
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	69,10	69,10	69,08
285_A	285	191305,37	443136,44	1,50	59,14	59,14	56,18
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	62,43	62,43	58,57
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	62,57	62,57	59,29
286_A	286	191310,41	443146,64	1,50	60,45	60,45	45,41
286_B	286	191310,41	443146,64	4,50	63,68	63,68	48,81
286_C	286	191310,41	443146,64	7,50	63,78	63,78	59,84
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	65,78	65,78	65,74
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	68,12	68,12	68,11
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	68,06	68,03	68,02
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	62,78	62,78	62,34
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	62,47	62,47	62,16
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	62,52	62,52	62,52
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	62,47	62,47	62,47
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	62,40	62,40	62,40
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	62,34	62,34	62,34
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	67,28	67,27	67,27
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	66,79	66,78	66,78
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	66,59	66,59	66,59
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	66,39	66,38	66,38
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	66,17	66,17	66,16
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	65,94	65,93	65,93
293_A	293	191333,36	443122,31	19,50	66,35	65,12	65,12
293_B	293	191333,36	443122,31	22,50	66,19	65,00	65,00
293_C	293	191333,36	443122,31	25,50	66,03	64,87	64,87
293_D	293	191333,36	443122,31	28,50	65,84	64,73	64,73
293_E	293	191333,36	443122,31	31,50	65,65	64,12	64,08
293_F	293	191333,36	443122,31	34,50	65,44	63,85	63,81
296_A	296	191202,99	443202,71	19,50	56,71	56,71	56,71
296_B	296	191202,99	443202,71	22,50	56,69	56,69	56,69
296_C	296	191202,99	443202,71	25,50	56,67	56,67	56,67
296_D	296	191202,99	443202,71	28,50	56,64	56,64	56,64
296_E	296	191202,99	443202,71	31,50	56,63	56,63	56,62
296_F	296	191202,99	443202,71	34,50	56,60	56,60	56,59
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	64,19	64,17	64,17
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	64,21	64,19	64,19
322_A	322	191382,71	443112,50	19,50	63,95	63,72	62,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021) selectie toetspunten
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Laden en lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
322_B	322	191382,71	443112,50	22,50	63,55	63,55	61,35
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	58,24	53,22	49,67
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	58,17	53,78	53,63
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	52,85	52,85	52,85
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	47,58	44,35	44,35
8_A	8	191238,09	443185,87	1,50	55,59	55,59	55,58
8_B	8	191238,09	443185,87	4,50	56,27	56,27	56,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021) selectie toetspunten
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overige bronnen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	12	191278,55	443165,58	1,50	53,26	53,26	53,26
12_B	12	191278,55	443165,58	4,50	55,06	55,06	55,06
12_C	12	191278,55	443165,58	7,50	56,73	56,73	56,73
12_D	12	191278,55	443165,58	10,50	56,79	56,79	56,79
122_A	122	191265,63	443172,06	1,50	51,93	51,91	51,91
122_B	122	191265,63	443172,06	4,50	53,56	53,53	53,53
13_C	13	191264,92	443167,94	7,50	42,02	42,02	42,02
13_D	13	191264,92	443167,94	10,50	42,35	42,35	42,35
138_A	138	191206,85	443195,27	1,50	36,03	36,03	36,03
138_B	138	191206,85	443195,27	4,50	35,99	35,99	35,99
139_A	139	191211,93	443199,09	1,50	47,91	47,91	47,91
139_B	139	191211,93	443199,09	4,50	48,35	48,34	48,34
14_A	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	3,00	58,56	56,34	56,34
14_B	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	6,00	60,39	57,68	57,68
14_C	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	9,00	60,37	57,62	57,63
14_D	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	12,00	60,32	57,53	57,68
14_E	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	15,00	60,25	59,37	59,37
14_F	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	21,00	59,72	59,72	59,72
143_A	143	191293,73	443157,97	1,50	54,96	54,96	54,96
143_B	143	191293,73	443157,97	4,50	57,45	57,45	57,45
143_C	143	191293,73	443157,97	7,50	58,63	58,63	58,63
143_D	143	191293,73	443157,97	10,50	58,66	58,42	58,42
144_A	144	191263,16	443173,31	1,50	51,78	51,76	51,76
144_B	144	191263,16	443173,31	4,50	53,33	53,30	53,30
15_B	15 Toetspunt vergunning	191360,82	443123,51	6,00	61,97	61,96	61,96
15_C	15 Toetspunt vergunning	191360,82	443123,51	9,00	61,84	61,84	61,84
15_D	15 Toetspunt vergunning	191360,82	443123,51	12,00	61,66	61,66	61,66
15_E	15 Toetspunt vergunning	191360,82	443123,51	15,00	61,61	61,61	61,61
150_D	150	191308,91	443134,65	10,50	61,83	61,83	61,83
150_E	150	191308,91	443134,65	13,50	63,20	63,20	63,20
150_F	150	191308,91	443134,65	16,50	63,18	63,18	63,18
151_D	151	191325,32	443136,85	10,50	62,90	62,90	62,90
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	63,00	63,00	63,00
151_F	151	191325,32	443136,85	16,50	63,47	63,47	63,47
152_B	152	191333,36	443122,31	4,50	60,91	59,55	59,55
152_C	152	191333,36	443122,31	7,50	61,46	60,65	60,65
152_D	152	191333,36	443122,31	10,50	61,43	60,58	60,58
152_E	152	191333,36	443122,31	13,50	61,37	60,40	60,40
152_F	152	191333,36	443122,31	16,50	60,50	59,87	59,87
157_A	157	191202,99	443202,71	1,50	47,52	47,52	47,52
157_B	157	191202,99	443202,71	4,50	47,74	47,74	47,74
157_C	157	191202,99	443202,71	7,50	48,71	48,71	48,71
157_D	157	191202,99	443202,71	10,50	49,64	49,64	49,64
157_E	157	191202,99	443202,71	13,50	50,55	50,55	50,55
157_F	157	191202,99	443202,71	16,50	51,10	51,10	51,10
16_A	16	191296,64	443147,68	1,50	57,15	57,15	57,15
16_A	16 Toetspunt vergunning	191343,92	443131,87	3,00	63,35	63,35	63,35
16_B	16	191296,64	443147,68	4,50	59,61	59,61	59,61
16_C	16	191296,64	443147,68	7,50	60,38	60,37	60,37
16_D	16	191296,64	443147,68	10,50	60,33	60,32	60,32
17_A	17 Toetspunt vergunning	191323,21	443142,65	3,00	63,28	62,13	62,13
17_B	17 Toetspunt vergunning	191323,21	443142,65	6,00	64,16	64,16	64,16
17_C	17 Toetspunt vergunning	191323,21	443142,65	9,00	64,73	64,73	64,73
18_E	18 Toetspunt vergunning	191286,05	443161,82	15,00	57,48	57,48	57,48
273_A	273	191358,72	443124,57	1,50	60,81	60,81	60,81
273_B	273	191358,72	443124,57	4,50	62,28	62,28	62,28
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	62,17	62,17	62,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021) selectie toetspunten
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overige bronnen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
273_D	273	191358,72	443124,57	10,50	62,11	62,11	62,11
273_E	273	191358,72	443124,57	13,50	61,79	61,79	61,79
275_B	275	191343,19	443123,61	4,50	61,31	61,31	61,31
275_C	275	191343,19	443123,61	7,50	61,72	61,72	61,72
275_D	275	191343,19	443123,61	10,50	61,80	61,80	61,80
275_E	275	191343,19	443123,61	13,50	61,80	61,80	61,80
276_F	276	191366,79	443111,67	16,50	59,31	59,31	59,31
277_A	277	191382,71	443112,50	1,50	55,33	52,83	52,83
277_B	277	191382,71	443112,50	4,50	57,83	55,60	55,60
277_C	277	191382,71	443112,50	7,50	58,48	55,56	55,56
277_D	277	191382,71	443112,50	10,50	58,43	55,48	55,48
277_E	277	191382,71	443112,50	13,50	59,74	59,74	59,74
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	60,00	60,00	60,00
278_A	278	191388,42	443100,69	1,50	49,73	48,43	48,48
278_B	278	191388,42	443100,69	4,50	51,06	49,11	49,20
278_C	278	191388,42	443100,69	7,50	52,22	50,85	51,06
278_D	278	191388,42	443100,69	10,50	52,38	50,92	51,19
278_E	278	191388,42	443100,69	13,50	52,54	50,95	51,26
278_F	278	191388,42	443100,69	16,50	52,63	50,94	51,28
283_B	283	191338,39	443132,47	4,50	63,39	63,39	63,39
283_C	283	191338,39	443132,47	7,50	63,34	63,34	63,34
285_A	285	191305,37	443136,44	1,50	58,91	58,91	58,91
285_B	285	191305,37	443136,44	4,50	61,89	61,89	61,89
285_C	285	191305,37	443136,44	7,50	62,25	62,25	62,25
286_A	286	191310,41	443146,64	1,50	59,96	59,96	59,96
286_B	286	191310,41	443146,64	4,50	62,44	62,44	62,44
286_C	286	191310,41	443146,64	7,50	63,46	63,46	63,46
287_A	287	191325,38	443141,53	1,50	59,98	59,98	59,98
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	62,38	62,38	62,38
287_C	287	191325,38	443141,53	7,50	63,45	63,45	63,45
291_A	291	191308,91	443134,65	19,50	62,13	62,13	62,13
291_B	291	191308,91	443134,65	22,50	62,13	62,13	62,13
291_C	291	191308,91	443134,65	25,50	62,46	62,46	62,46
291_D	291	191308,91	443134,65	28,50	62,61	62,61	62,61
291_E	291	191308,91	443134,65	31,50	62,53	62,53	62,53
291_F	291	191308,91	443134,65	34,50	62,47	62,47	62,47
292_A	292	191325,32	443136,85	19,50	63,63	63,63	63,63
292_B	292	191325,32	443136,85	22,50	64,31	64,31	64,31
292_C	292	191325,32	443136,85	25,50	64,29	64,29	64,29
292_D	292	191325,32	443136,85	28,50	64,26	64,26	64,26
292_E	292	191325,32	443136,85	31,50	63,03	63,03	63,03
292_F	292	191325,32	443136,85	34,50	62,94	62,94	62,94
293_A	293	191333,36	443122,31	19,50	60,37	59,28	59,28
293_B	293	191333,36	443122,31	22,50	60,23	59,16	59,16
293_C	293	191333,36	443122,31	25,50	60,06	59,03	59,03
293_D	293	191333,36	443122,31	28,50	59,88	58,89	58,89
293_E	293	191333,36	443122,31	31,50	59,70	58,74	58,74
293_F	293	191333,36	443122,31	34,50	59,50	58,02	58,02
296_A	296	191202,99	443202,71	19,50	51,08	51,08	51,08
296_B	296	191202,99	443202,71	22,50	51,06	51,06	51,06
296_C	296	191202,99	443202,71	25,50	51,04	51,04	51,04
296_D	296	191202,99	443202,71	28,50	51,01	51,01	51,01
296_E	296	191202,99	443202,71	31,50	51,00	51,00	51,00
296_F	296	191202,99	443202,71	34,50	50,97	50,97	50,97
321_A	321	191366,79	443111,67	19,50	60,49	60,49	60,49
321_B	321	191366,79	443111,67	22,50	60,44	60,44	60,44
322_A	322	191382,71	443112,50	19,50	60,17	60,17	60,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021) selectie toetspunten
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Overige bronnen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
322_B	322	191382,71	443112,50	22,50	60,16	60,16	60,16
323_A	323	191388,42	443100,69	19,50	53,25	53,25	53,25
323_B	323	191388,42	443100,69	22,50	53,51	53,51	53,51
324_A	324	191372,52	443099,90	19,50	47,21	46,72	46,72
324_B	324	191372,52	443099,90	22,50	45,01	44,97	45,01
8_A	8	191238,09	443185,87	1,50	49,81	49,81	49,81
8_B	8	191238,09	443185,87	4,50	50,57	50,57	50,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021) selectie toetspunten
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 14_F - 14 Toetspunt vergunning
Groep: Connexxion

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_F	14 Toetspunt vergunning	191390,27	443108,71	21,00	63,98	61,88	61,87
Groep	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	63,98	61,88	61,87
Groep	Overige bronnen	0,00	0,00	0,00	59,72	59,72	59,72
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,98	61,88	61,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021) selectie toetspunten
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 15_B - 15 Toetspunt vergunning
Groep: Connexxion

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_B	15 Toetspunt vergunning	191360,82	443123,51	6,00	67,81	67,78	67,74
Groep	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	67,81	67,78	67,74
Groep	Overige bronnen	0,00	0,00	0,00	61,97	61,96	61,96
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,81	67,78	67,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021) selectie toetspunten
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 143_C - 143
Groep: Connexxion

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
143_C	143	191293,73	443157,97	7,50	64,34	64,34	64,34
Groep	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	64,34	64,34	64,34
Groep	Overige bronnen	0,00	0,00	0,00	58,63	58,63	58,63
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,34	64,34	64,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021) selectie toetspunten
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 151_E - 151
Groep: Connexxion

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
151_E	151	191325,32	443136,85	13,50	67,54	67,54	67,53
Groep	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	67,54	67,54	67,53
Groep	Overige bronnen	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,54	67,54	67,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021) selectie toetspunten
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 17_C - 17 Toetspunt vergunning
Groep: Connexxion

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_C	17 Toetspunt vergunning	191323,21	443142,65	9,00	67,82	67,80	67,78
Groep	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	67,82	67,80	67,78
Groep	Overige bronnen	0,00	0,00	0,00	64,73	64,73	64,73
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,82	67,80	67,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021) selectie toetspunten
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 18_E - 18 Toetspunt vergunning
Groep: Connexxion

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_E	18 Toetspunt vergunning	191286,05	443161,82	15,00	63,22	63,22	63,21
Groep	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	63,22	63,22	63,21
Groep	Overige bronnen	0,00	0,00	0,00	57,48	57,48	57,48
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,22	63,22	63,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021) selectie toetspunten
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 273_C - 273
Groep: Connexxion

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
273_C	273	191358,72	443124,57	7,50	68,00	67,96	67,92
Groep	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	68,00	67,96	67,92
Groep	Overige bronnen	0,00	0,00	0,00	62,17	62,17	62,17
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,00	67,96	67,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021) selectie toetspunten
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 277_F - 277
Groep: Connexxion

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
277_F	277	191382,71	443112,50	16,50	64,05	63,87	60,80
Groep	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	64,05	63,87	60,80
Groep	Overige bronnen	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,05	63,87	60,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021) selectie toetspunten
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 286_C - 286
Groep: Connexxion

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
286_C	286	191310,41	443146,64	7,50	63,78	63,78	63,46
Groep	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	63,78	63,78	59,84
Groep	Overige bronnen	0,00	0,00	0,00	63,46	63,46	63,46
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,78	63,78	63,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Connexxion Arnhem - LAmax (2021) selectie toetspunten
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 287_B - 287
Groep: Connexxion

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
287_B	287	191325,38	443141,53	4,50	68,12	68,12	68,11
Groep	Laden en lossen	0,00	0,00	0,00	68,12	68,12	68,11
Groep	Overige bronnen	0,00	0,00	0,00	62,38	62,38	62,38
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	68,12	68,12	68,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Notitie

Onderwerp: Cobercokwartier - luchtkwaliteit
Projectnummer: 375754
Referentienummer: SWNL0276401
Datum: 04-05-2021

1 Inleiding

Voor het Cobercokwartier in Arnhem is een bestemmingsplan in voorbereiding. In het bestemmingsplan worden woningen en voorzieningen mogelijk gemaakt. Voor deze ontwikkelingen moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Ten behoeve van deze procedure zijn diverse milieuonderzoeken nodig. In deze notitie is het onderzoek naar de luchtkwaliteit beschreven.



Figuur 1-1 Ligging plangebied (rood gearceerd). Ondergrond: OpenTopo achtergrondkaart, PDOK

2 Toetsingskader

2.1 Wet milieubeheer

Het bevoegd gezag dient bij ruimtelijke ontwikkelingen de luchtkwaliteit mee te nemen in de besluitvorming. Hierbij dient te worden nagegaan wat de gevolgen zijn van het plan voor de luchtkwaliteit. Als aan één of meer van onderstaande voorwaarden uit de Wet milieubeheer (Wm) wordt voldaan, mag het bevoegd gezag positief besluiten over het aspect luchtkwaliteit:

a) het project leidt niet tot overschrijdingen van de grenswaarden;
b) het project leidt niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
c) het project draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de luchtkwaliteit;
d) het project is onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

In dit onderzoek is getoetst aan de grenswaarden voor de luchtkwaliteit (motiveringsgrond a).

Sweco
Velperweg 26
6824 BJ Arnhem
Postbus 485
6800 AL Arnhem

T +31 88 811 66 00
www.sweco.nl

Sweco Nederland B.V.
Arnhem
Handelsregister 30129769
Statutair gevestigd te De Bilt

Sergej Jansen
Adviseur

M +31 6 51 54 60 72

Grenswaarden luchtkwaliteit
In de Wet milieubeheer zijn luchtkwaliteitsnormen opgenomen voor een aantal stoffen die de luchtkwaliteit bepalen. In Nederland dreigen er in de meeste gevallen enkel overschrijdingen van de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof[1]. Deze grenswaarden zijn weergegeven in tabel 2.1. Als de effecten van een project niet leiden tot overschrijdingen van de grenswaarden, kunnen de ontwikkelingen hun doorgang vinden.

Tabel 2.1 Grenswaarden stikstofdioxide (NO_2) en fijnstof (PM_{10} en $PM_{2.5}$)

Stof	Type norm	Grenswaarde (µg/m³)
Stikstofdioxide (NO_2)	Jaargemiddelde concentratie	40
Stikstofdioxide (NO_2)	Uurgemiddelde concentratie	200[a]
Fijnstof (PM_{10})	Jaargemiddelde concentratie	40
Fijnstof (PM_{10})	Daggemiddelde concentratie	50[b]
Fijnstof ($PM_{2.5}$)	Jaargemiddelde concentratie	25

a) Mag maximaal 18 keer per jaar overschreden worden. b) Mag maximaal 35 keer per jaar overschreden worden.

Voor fijnstof zijn er grenswaarden voor PM_{10} en $PM_{2,5}$. Voor PM_{10} is er een grenswaarde voor de 24-uurgemiddelde concentratie en een grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie. De grenswaarde voor het 24-uurgemiddelde is maatgevend. De grenswaarde voor de 24-uurgemiddelde concentratie PM_{10} bedraagt 50 µg/m³ en mag maximaal gedurende 35 dagen per jaar worden overschreden. Dit is equivalent aan een jaargemiddelde concentratie PM_{10} van 31,2 µg/m³. De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie bedraagt 40 µg/m³. Voor $PM_{2,5}$ is er één grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie en deze bedraagt 25 µg/m³.

Voor NO_2 is er een grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie en een grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie. De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie is maatgevend en bedraagt 40 µg/m³. De grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie NO_2 bedraagt 200 µg/m³ en mag maximaal gedurende 18 uur per jaar overschreden worden. Dit is equivalent aan een jaargemiddelde concentratie NO_2 van 82,2 µg/m³. Dergelijk hoge concentraties doen zich in Nederland bijna niet voor.

Ten aanzien van de overige stoffen waarvoor in de Wm grenswaarden zijn opgenomen[2], zijn de laatste jaren nergens in Nederland normoverschrijdingen opgetreden en vertonen de concentraties een dalende trend. Dit beeld wordt bevestigd door metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM[3]. Daarmee is het redelijkerwijs niet aannemelijk dat ten gevolge van dit project de grenswaarden voor andere stoffen dan stikstofdioxide en fijnstof overschreden worden. Deze overige stoffen zijn daarom in dit onderzoek niet verder onderzocht.

2.2 Regeling beoordeling luchtkwaliteit

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl 2007) zijn de regels voor het berekenen en meten van concentraties van luchtverontreinigende stoffen opgenomen. De regeling legt onder andere vast: de standaardrekenmethoden, de generieke invoergegevens en plaats van toetsing.

[1] Fijnstof (particulate matter; PM) zijn in de lucht zwevende deeltjes van uiteenlopende groottes. PM_{10}-deeltjes hebben een diameter kleiner dan 10 micrometer. $PM_{2.5}$-deeltjes hebben een diameter kleiner dan 2,5 micrometer.

[2] Zwaveldioxide, koolmonoxide, benzeen, lood, ozon, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen en stikstofoxiden.

[3] Mooibroek, D., Berkhout, J.P.J. & Hoogerbrugge, R. (2013). Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2012. Rapport 680704023, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven

2.3 Wet ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient het bevoegd gezag bij de besluitvorming van ruimtelijke ontwikkelingen ook na te gaan of er met de planontwikkeling een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wordt gerealiseerd. In dit kader dient dan ook de luchtkwaliteit ter plaatse van de planontwikkeling te worden betrokken.

3 Effectbeoordeling

3.1 Werkwijze

Doel van het luchtonderzoek is de effecten van het plan op de luchtkwaliteit inzichtelijk te maken en daarbij de concentraties van luchtverontreinigende stoffen te toetsen aan de grenswaarden voor de luchtkwaliteit. Voor het bepalen van de luchtkwaliteit zijn op basis van de emissies van luchtverontreinigende stoffen de concentraties langs de ontsluitende wegen van het plangebied bepaald. Hiervoor is eerst de al aanwezige huidige concentraties bepaald zoals berekend met NSL-monitoringstool. Vervolgens is een worst case projectbijdrage bepaalt met de NIBM-tool op basis van de verwachte verkeersgeneratie. Tenslotte is de projectbijdrage opgeteld bij de al aanwezige huidige concentraties. Het totaal van de concentraties is vervolgens getoetst aan de grenswaarden voor de luchtkwaliteit.

3.2 Huidige concentraties

Voor het bepalen van de huidige concentraties langs de ontsluitende wegen van het plangebied is gebruik gemaakt van de gegevens van de NSL Monitoringstool 2020[4] en daarbij zijn de resultaten van 2020 gebruikt. In figuur 3-1 zijn de toetspunten weergegeven van de monitoringstool die zijn beoordeeld. In tabel 3-1 zijn de maximale waarden op deze toetspunten weergegeven. Het betreft hier de achtergrondconcentraties[5] inclusief de concentratiebijdrage van het lokale wegverkeer in de huidige situatie.



Figuur 3-1 Ligging plangebied (rood gearceerd) en toetspunten NSL monitoringstool (zwarte punten). Ondergrond: OpenTopo achtergrondkaart, PDOK

[4] https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/
[5] Concentratiebijdragen van alle grote bronnen (industrie, snelwegen, landbouw) in Nederland en de concentratiebijdragen vanuit het buitenland.

Tabel 3-1 Maximale jaargemiddelde concentraties (µg/m³) in de huidige situatie

	Grenswaarde	Huidige situatie 2020
Jaargemiddelde concentratie (NO_2)	40	29,8
Jaargemiddelde concentratie (PM_{10})	40	20,3
Jaargemiddelde concentratie ($PM_{2.5}$)	25	12,1

3.3 Maximale projectbijdrage

Voor het bepalen van de projectbijdrage is gebruik gemaakt van de NIBM-tool (versie 06-04-2021)[6]. Deze tool berekend op basis van worst case uitgangspunten de projectbijdrage op basis van de ingevoerde verkeersgeneratie van het plan. Voor de verkeersgeneratie van het plan is uitgegaan van de gegevens die zijn opgesteld door Goudappel B.V. Deze bedraagt 3.517 vervoersbewegingen per dag (weekdaggemiddelde). Hierbij is voor de NIBM-tool een aantal worst case aanname gedaan. Ten eerste is aangenomen dat 1% van de verkeersgeneratie bestaat uit vrachtverkeer. Ten tweede is het rekenjaar 2021 gehanteerd. En als laatste is voor concentratiebijdrage $PM_{2,5}$ aangenomen dat alle PM_{10} bestaat uit $PM_{2,5}$. Op basis van bovenstaande gegevens is de maximale bijdrage van het wegverkeer voor NO_2 2,7 µg/m³, voor PM_{10} 0,6 µg/m³ en voor $PM_{2,5}$ 0,6 µg/m³.

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit

	Jaar van planrealisatie	2021
Extra verkeer als gevolg van het plan		
	Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde)	3517
	Aandeel vrachtverkeer	1.0%
Maximale bijdrage extra verkeer	NO_2 in µg/m³	**2.65**
	PM_{10} in µg/m³	**0.58**
Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in µg/m³		1.2
Conclusie		
De bijdrage van het extra verkeer is mogelijk in betekenende mate; nader onderzoek noodzakelijk		

Figuur 3-2 Maximale concentratiebijdragen van de verkeersgeneratie van het plan

3.4 Toetsing grenswaarden plansituatie

Voor de toetsing aan de grenswaarden zijn de maximale concentratiebijdragen ten gevolge van de verkeersgeneratie van het plan (paragraaf 3.3) opgeteld bij de maximale huidige concentraties luchtverontreinigende stoffen in de directe omgeving van het plangebied (paragraaf 3.2). In tabel 3-2 zijn de gesommeerde jaargemiddelde concentraties van de luchtverontreinigende stoffen NO_2, PM_{10} en $PM_{2,5}$ weergegeven. Het betreft hier dus de achtergrondconcentraties[7] inclusief de concentratiebijdrage van het lokale wegverkeer (huidig + plan).

[6] https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/slag/hulpmiddelen/nibm-tool/
[7] Concentratiebijdragen van alle grote bronnen (industrie, snelwegen, landbouw) in Nederland en de concentratiebijdragen vanuit het buitenland.

Tabel 3-1 Maximale jaargemiddelde concentraties (µg/m³) stikstofdioxide en fijn stof

	Grens-waarde	Concentratie huidig	Concentratie-bijdrage plan	Concentratie huidig + plan
Jaargemiddelde concentratie NO_2	40	29,8	2,7	32,5
Jaargemiddelde concentratie PM_{10}	40	20,3	0,6	20,9
Jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$	25	12,1	0,6	12,7

Uit de tabel blijkt dat op basis van worst case uitgangspunten er in de directe omgeving geen overschrijdingen zijn van de grenswaarden. Ter hoogte van de planontwikkeling zullen hiermee geen mensen worden blootgesteld aan concentraties boven de grenswaarden.

4 Conclusie

Uit de resultaten van het luchtonderzoek komt naar voren dat langs de ontsluitende wegen van het plangebied geen overschrijdingen optreden van de grenswaarden voor de concentraties stikstofdioxide en fijnstof. Hiermee worden ten gevolge van het plan ook geen mensen blootgesteld aan concentraties boven de grenswaarden. Hiermee voldoet het plan aan grondslag a van artikel 5.16 lid 1 uit de Wet milieubeheer. Op het gebied van luchtkwaliteit is er geen belemmering om het plan tot uitvoering te brengen.

Verantwoording

Titel	Cobercokwartier - luchtkwaliteit
Projectnummer	375754
Referentienummer	SWNL0276401
Revisie	0
Datum	04-05-2021
Auteur	Sergej Jansen
E-mailadres	sergej.jansen@sweco.nl
Gecontroleerd door	Rik Zegers
Paraaf gecontroleerd	
Goedgekeurd door	Rob Cornelis
Paraaf goedgekeurd	

Rapport

Projectnummer: 358520
Referentienummer: SWNL0276256
Datum: 30-04-2021

Risico-inventarisatie Externe Veiligheid

Ten behoeve van ontwerpbestemmingsplan Cobercokwartier

Concept

Opdrachtgever:
Projectontwikkelaar BPD
Postbus 1
3800 AA Amersfoort

Sweco
Velperweg 26
6824 BJ Arnhem
Postbus 485
6800 AL Arnhem
Nederland

T +31 88 811 66 00
www.sweco.nl

Sweco Nederland B.V.
Arnhem
Handelsregister 30129769
Statutair gevestigd te De Bilt

Rik Zegers
Adviseur

M +31 6 20 40 65 00
rik.zegers@sweco.nl

Verantwoording

Titel	Risico-inventarisatie Externe Veiligheid
Subtitel	Ten behoeve van ontwerpbestemmingsplan Cobercokwartier
Projectnummer	358520
Referentienummer	SWNL0276256
Revisie	1.0
Datum	30-04-2021
Auteur	Rik Zegers
E-mailadres	rik.zegers@sweco.nl
Gecontroleerd door	Hoi-Yee Man
Paraaf gecontroleerd	
Goedgekeurd door	Peter Matlung
Paraaf goedgekeurd	

Inhoudsopgave

1 Inleiding 4
1.1 Aanleiding 4
1.2 Plangebied 4
1.3 Doel 4
1.4 Leeswijzer 5
2 Wettelijk kader externe veiligheid 6
2.1 Inleiding 6
2.2 Het begrip risico 6
2.2.1 Plaatsgebonden risico 6
2.2.2 Groepsrisico 7
2.2.3 Verantwoording groepsrisico 8
3 Risico-inventarisatie risicobronnen 9
3.1 Methodiek 9
3.2 Risicobronnen 9
3.2.1 Plangebied Cobercoterrein 9
3.2.2 Ligging risicobronnen 9
3.3 Transport gevaarlijke stoffen 10
3.3.1 Transport van gevaarlijke stoffen over een rivier 10
3.3.2 Transport van gevaarlijke stoffen over een spoorweg 10
3.3.3 Transport van gevaarlijke stoffen over de weg 11
3.3.4 Buisleidingen 12
3.4 Inrichtingen met gevaarlijke stoffen 12
3.5 Luchthavens 13
4 Conclusie 14
5 Verantwoording Groepsrisico 15
5.1 Eisen aan de verantwoording groepsrisico 15
6 Elementen verantwoording groepsrisico 16
6.1 Relevante ongevalscenario's 16
6.1.1 Giftige wolk 16
6.2 Aanwezigheidsdichtheid binnen het invloedsgebied 17
6.2.1 Zelfredzaamheid 17
6.3 Mogelijke maatregelen: alarmering en communicatie 17
6.4 Nut en noodzaak van de ontwikkeling van het gebied 18
6.5 Advies van de veiligheidsregio 18
6.6 Restrisico's 18
7 Referenties 19


1 Inleiding

1.1 Aanleiding

BPD heeft het voornemen het voormalige terrein van de melkfabriek Coberco aan de Westervoortsedijk in Arnhem opnieuw in te richten. Het plan is een nieuw verblijfsgebied te realiseren met verschillende functies, waaronder wonen, werken, horeca, onderwijs en cultuur.

1.2 Plangebied

In figuur 1 is de locatie van de ontwikkeling weergegeven. De ontwikkeling maakt deel uit van de buurt Nieuwe Kadekwartier in Arnhem. Vier wegen vormen de begrenzing van het terrein: de Westervoortsedijk (noord), de Bashuisstraat (oost), de Nieuwe Kade (zuid) en de Ooststraat (west). Het plangebied beslaat een oppervlak van ruwweg 3,3 ha.

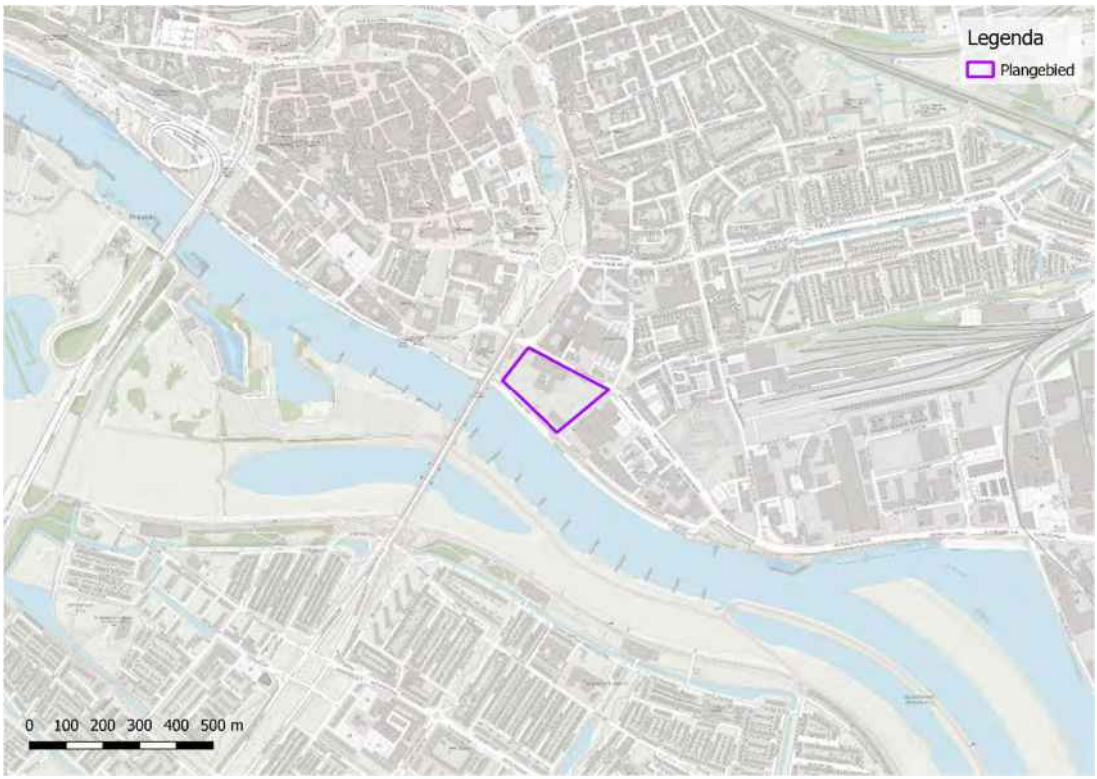

Figuur 1 Ligging van het plangebied (paarse kader)

1.3 Doel

Voor een gezonde en veilige leefomgeving en vanuit goede ruimtelijke ordening, is het van belang de externe veiligheid rondom het plangebied te inventariseren. Door Windmill is 2018 een quickscan externe veiligheid[1] uitgevoerd . Dit onderzoek geeft een update van het onderzoek van Windmill weer. Tevens wordt de aanzet tot de verantwoording van het groepsrisico toegevoegd.

[1] Windmill, Quickscan externe veiligheid, Cobercoterrein Arnhem, 17.030.01-2, 12 januari 2018

1.4 Leeswijzer

Dit rapport begint in hoofdstuk 2 met een beschrijving van het wettelijke kader Externe Veiligheid waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de inventarisatie van de risicobronnen. In hoofdstuk 4 staan de conclusies. Tot slot bevat hoofdstuk 5 en 6 de aanzet tot de verantwoording van het groepsrisico.

2 Wettelijk kader externe veiligheid

2.1 Inleiding

Het algemene rijksbeleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico's voor de omgeving vanwege:

- het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen);
- het transport van gevaarlijke stoffen (openbare wegen, water- en spoorwegen, buisleidingen);
- het gebruik van luchthavens.

Externe veiligheid heeft betrekking op de veiligheid van degenen die niet bij de risicovolle activiteit zelf zijn betrokken, echter als gevolg van die activiteit wel risico's kunnen lopen, zoals omwonenden.

2.2 Het begrip risico

Het begrip risico wordt in beeld gebracht door middel van twee begrippen: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

2.2.1 Plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico is het risico op een plaats (buiten de inrichting of langs een transportroute of een buisleiding), uitgedrukt in de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats (langs een inrichting, een transportroute of een buisleiding) zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval (binnen de inrichting of op de transportroute) waarbij een gevaarlijke stof of gevaarlijke afvalstof betrokken is. (Bevi, artikel 1 [3]; Bevt, artikel 1 [1]; Bevb, artikel 1 [2].)

Bij het beoordelen van gevaarlijke locaties gaat het Rijk uit van een basisnorm: het risico om te overlijden aan een ongeluk met een gevaarlijke stof mag voor omwonenden niet hoger zijn dan één op de miljoen per jaar. Dat betekent dat op een bepaalde plek een omwonende geen grotere kans op zo'n ongeluk mag hebben, dan één op de miljoen per jaar. (Bevi, artikel 8 [3]; Bevt, artikel 4 [1]; Bevb, artikel 11 [2].)

De omvang van het risico is een functie van de afstand waarbij meestal geldt: hoe groter de afstand, des te kleiner het risico. De diverse niveaus van het plaatsgebonden risico worden geografisch weergegeven door zogenaamde iso-risicocontouren (lijnen) om een risicovol object of een transportas van gevaarlijke stoffen. Daarbij verbindt elke lijn plaatsen in de omgeving van een risicovol object of een transportas met een even hoog plaatsgebonden risico.

Voor kwetsbare objecten[2] geldt een grenswaarde van PR 10^{-6}/jaar. Voor beperkt kwetsbare objecten[3] geldt een richtwaarde van PR 10^{-6}/jaar. De grenswaarden moeten bij de uitoefening van een aangewezen wettelijke bevoegdheid in acht worden genomen, terwijl met richtwaarden zoveel mogelijk rekening moet worden gehouden. (Bevi, artikel 8 [3]; Bevt, artikel 4 [1]; Bevb, artikel 11 [2].)

Afwijking van een richtwaarde is bij alle beperkt kwetsbare objecten mogelijk vanwege zwaarwegende belangen op het gebied van vervoer, ruimtelijke ordening en economie (verder te noemen: gewichtige redenen).

[2] Een kwetsbaar object is bijvoorbeeld een woning of een school [1] [2] [3].
[3] Een beperkt kwetsbaar object is bijvoorbeeld een sporthal of een speeltuin [1] [2] [3].

Afwijking is, op grond van de Handleiding Besluit externe veiligheid inrichtingen bladzijde 99 [5], tevens toegestaan bij het opvullen van kleine open gaten in het bestaand stedelijk gebied of vervangende nieuwbouw in het kader van de herstructurering van stedelijk gebied.

Afwijking is primair een verantwoordelijkheid van het ter zake van een besluit aangewezen bevoegde gezag. Daarbij dient voorafgaand overleg met alle betrokken bestuursorganen plaats te vinden. In de motivering bij het betrokken besluit moet het bevoegd gezag aangeven waarom wordt afgeweken van de norm.

2.2.2 Groepsrisico

Het groepsrisico is de cumulatieve kans per jaar dat een groep van ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijdt als rechtstreeks gevolg van aanwezigheid in het invloedsgebied (van een inrichting of van een transportroute) en een ongewoon voorval (binnen die inrichting, of langs die transportroute) waarbij een gevaarlijke stof of gevaarlijke afvalstof betrokken is. (Bevi, artikel 1 [3]; Bevt, artikel 1 [1]; Bevb, artikel 1 [2].)

Het groepsrisico geeft de aandachtspunten op een transportroute (ook bij buisleidingen) aan waar zich mogelijk een ramp met veel slachtoffers kan voordoen en houdt daarmee rekening met de aard en dichtheid van de bebouwing in de nabijheid van de risicobron. Dit laatste geldt ook voor inrichtingen.

Het groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek waarin op de verticale as de cumulatieve kans op het aantal doden per jaar en op de horizontale as het aantal doden logaritmisch is weergegeven.

De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is per transportsegment (geldt ook voor buisleidingen) gemeten per kilometer en per jaar:


- 10^{-4} voor een ongeval met ten minste 10 dodelijke slachtoffers;
- 10^{-6} voor een ongeval met ten minste 100 dodelijke slachtoffers;
- 10^{-8} voor een ongeval met ten minste 1.000 dodelijke slachtoffers.

(Bevt, artikel 1 [1]; Bevb, artikel 12 [2].)

De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico bij inrichtingen is per inrichting gemeten en per jaar:

- 10^{-5} voor een ongeval met ten minste 10 dodelijke slachtoffers;
- 10^{-7} voor een ongeval met ten minste 100 dodelijke slachtoffers;
- 10^{-9} voor een ongeval met ten minste 1.000 dodelijke slachtoffers.

(Bevi, artikel 12 [3].)

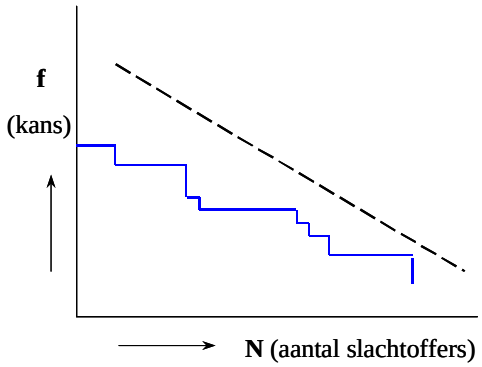

Bij de toetsing moet worden bezien of de kans per inrichting of per kilometer route of tracé op een bepaald aantal slachtoffers groter is dan bovengenoemde oriëntatiewaarden. Deze oriëntatiewaarden gelden in alle situaties.

2.2.3 Verantwoording groepsrisico

Met het invullen van de verantwoordingsplicht wordt een invulling gegeven in hoeverre externe veiligheidsrisico's in het plangebied worden geaccepteerd en welke maatregelen getroffen zijn om het risico zoveel mogelijk te beperken. Het invullen van de verantwoordingsplicht is een taak van het bevoegd gezag. Door de verantwoordingsplicht wordt het bevoegd gezag gedwongen het externe veiligheidsaspect mee te wegen bij het maken van ruimtelijke keuzes. Deze verantwoording is kwalitatief en bevat verschillende onderdelen. Ook bestaat er een plicht voor het bevoegd gezag om de veiligheidsregio (voorheen regionale brandweer) in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen.

De verantwoordingsplicht behelst onder meer de volgende aspecten:

- de mogelijkheden van zelfredzaamheid;
- de mogelijkheden van de bestrijdbaarheid;
- aanwezigheidsdichtheid binnen het invloedsgebied;
- nut en noodzaak van de ontwikkeling;
- mogelijke maatregelen;
- restrisico.

Voor inrichtigen geldt dat voor elke verandering van het groepsrisico een volledige verantwoording moet worden afgelegd. (Bevi, artikel 12 [3].)

In sommige gevallen hoeven alleen punt 1 en 2 behandeld te worden en dit noemen we de beperkte verantwoording van het groepsrisico. Hieronder wordt aangegeven in welke gevallen dat is.

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor, water en weg geldt:
Volgens artikel 7 van het Bevt [1] moet bij elk plan binnen het invloedsgebied in elk geval een beperkte verantwoording worden uitgevoerd. Wanneer het plan binnen de 200 meter van de transportas ligt, moet een uitgebreide verantwoording worden uitgevoerd, tenzij:

- het groepsrisico lager is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde of
- wanneer het groepsrisico ligt tussen de 0,1 en 1 maal de oriëntatiewaarde en de toename van het groepsrisico minder is dan 10%. (Bevt, artikel 7 [1].)

Voor buisleidingen geldt:
Volgens artikel 12 van het Bevb [2] moet bij elk plan binnen het invloedsgebied in elk geval een beperkte verantwoording worden uitgevoerd. Wanneer het plan binnen de 100% letaliteitsgrens ligt (voor brandbare stoffen) of binnen de PR 10^{-8}/jaar-contour (voor toxische stoffen) ligt, moet een uitgebreide verantwoording worden uitgevoerd, tenzij:

- het groepsrisico lager is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde, of
- wanneer het groepsrisico tussen de 0,1 en 1 maal de oriëntatiewaarde ligt en de toename van het groepsrisico minder dan 10% bedraagt. (Bevb, artikel 12 [2].)

3 Risico-inventarisatie risicobronnen

In dit hoofdstuk zijn de risicobronnen geïnventariseerd die mogelijk relevant zijn voor het bestemmingsplan. Tevens is getoetst of de betreffende risicobronnen daadwerkelijk invloed hebben op het plangebied en met welke risico's rekening gehouden moeten worden.

3.1 Methodiek

Allereerst is onderzocht in hoeverre externe veiligheid een rol speelt binnen het plangebied. Hiertoe wordt gekeken of het plangebied externe veiligheidsrisico's oplevert voor de omgeving (als risicobron) en of het plangebied kwetsbaar of beperkt kwetsbare objecten toe laat.

Vervolgens is onderzocht of er risicobronnen zijn (buiten het plangebied) die voor de ontwikkeling van het plangebied relevant zijn. In dit geval wordt onderzocht of er risicobronnen zijn waarvan het invloedsgebied of de veiligheidsafstand van de risicobron over het plangebied (met daarin (beperkt) kwetsbare objecten) is gelegen.

Wanneer hiervan sprake is, is de risicobron of het plangebied, relevant vanuit het oogpunt van externe veiligheid en moet er getoetst worden aan de opgelegde externe veiligheidseisen.

3.2 Risicobronnen

3.2.1 Plangebied Cobercoterrein

BPD is voornemens om op de locatie van de vroegere Cobercofabriek een nieuw verblijfsgebied te realiseren met verschillende functies, waaronder wonen, werken, horeca, onderwijs en cultuur. Hiervoor wordt een bestemmingsplan opgesteld.

Conform artikel 1 uit het Bevi worden woningen, kantoren groter dan 1.500m^2 vloeroppervlak en scholen aangeduid als kwetsbare objecten. In dit onderzoek worden de functies wonen, kantoren met bvo >1.500 m^2 en scholen als kwetsbaar beschouwd. De overige functies zoals horeca, kantoor kleiner dan 1.500 m^2 vloeroppervlak en cultuur worden beschouwd als beperkt kwetsbare objecten.

(Potentiële) risicobronnen met een invloedsgebied over het plangebied (over de kwetsbare en beperkt kwetsbare bestemmingen) zijn relevant voor externe veiligheid.


3.2.2 Ligging risicobronnen

Inrichtingen met opslag van gevaarlijke stoffen (PGS15-opslagen), sporen en wegen waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd kunnen een invloedsgebied hebben tot 4.000 meter, waterwegen tot 1.070 meter en Brzo-bedrijven kunnen zelfs een nog groter invloedsgebied hebben. Ruimtelijke ontwikkelingen op een afstand groter dan 1.000 meter van een risicobron hebben echter geen relevante invloed op de hoogte van het groepsrisico.

Voor het plangebied is de risico-inventarisatie zoals deze door Windmill is uitgevoerd geactualiseerd met behulp van de Signaleringskaart EV [4]. Hierbij is gekeken naar de volgende aspecten, die van invloed kunnen zijn op het plangebied:

- transport van gevaarlijke stoffen over een weg, waterweg of spoorweg;
- inrichtingen met gevaarlijke stoffen;
- buisleidingen;
- luchthavens.

In figuur 3.1 zijn het plangebied, de risicovolle transportroutes en inrichtingen binnen 1.000 meter van het plangebied weergegeven.

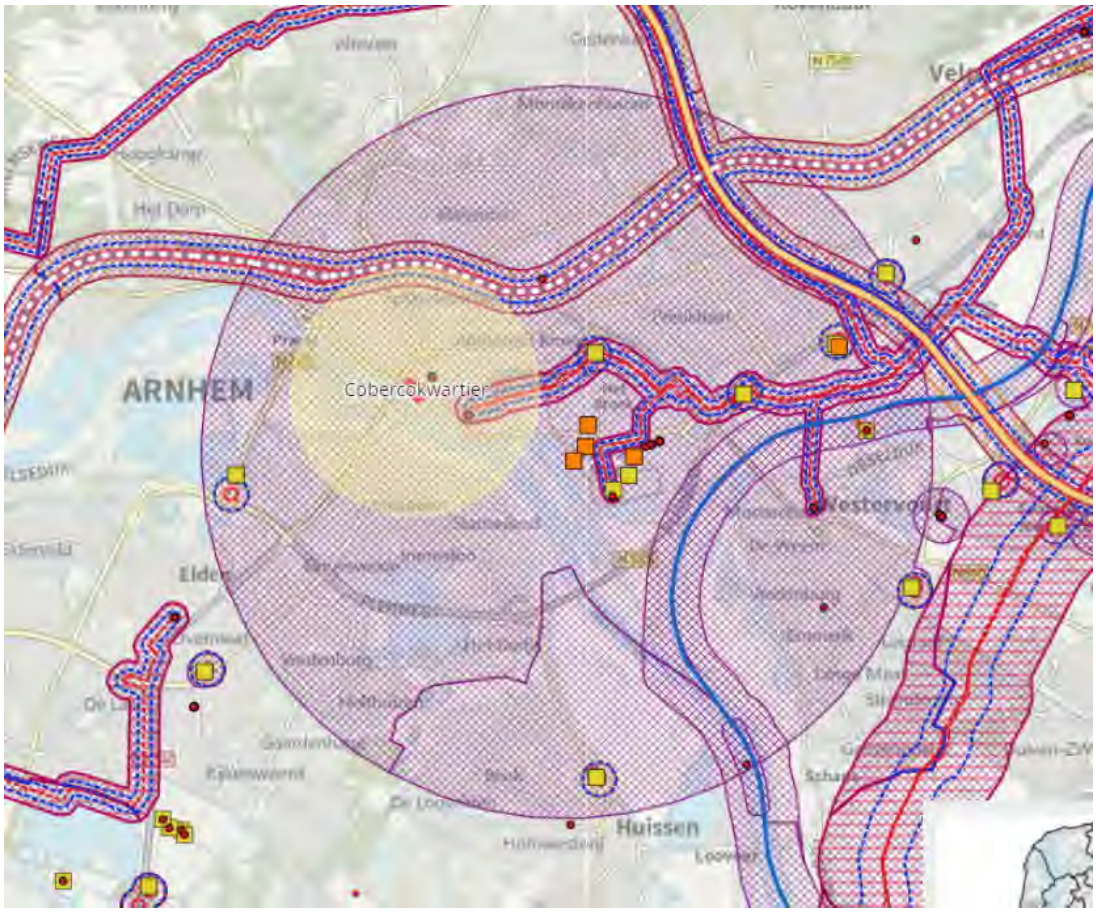

Figuur 3-1 Plangebied (zalmkleurig) met buffer van 1.000 meter (geel) en de aanwezige risicobronnen.

3.3 Transport gevaarlijke stoffen

3.3.1 Transport van gevaarlijke stoffen over een rivier

Het plan is gelegen aan de Nederrijn. Volgens de Signaleringskaart [4] vindt over de Nederrijn ter hoogte van het plangebied geen transport van gevaarlijke stoffen plaats. Ook ligt het plangebied niet binnen het invloedsgebied van een andere vaarweg waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.

3.3.2 Transport van gevaarlijke stoffen over een spoorweg

Op iets meer dan 1.080 meter ten noorden van het plangebied ligt een spoorlijn. Het gaat om de spoorlijn Elst noordwestboog-Ressen Noord. Aangezien deze spoorlijn op meer dan 200 meter ligt van het plangebied, is het niet nodig om een QRA uit te voeren voor de spoorlijn.

Wel kan het plangebied binnen het invloedsgebied liggen van de spoorlijn. Daarom zijn de vervoerscategorieën en -eenheden nader onderzocht. In onderstaande tabel zijn de in de regeling basisnet vermelde vervoershoeveelheden per stofcategorie weergegeven.

Tabel 3.1: Vervoershoeveelheden gevaarlijke stoffen

Spoorlijn	Categorie					
	A	B2	B3	C3	D3	D4
Route 62P.2 , Elst noordwestboog – Ressen Noord	1700	200	0	1050	50	50

Op basis van de transporten D4 stoffen (giftige gassen en vloeistoffen), geldt voor de betreffende spoorlijn een invloedsgebied van meer dan 4000 meter. Dit betekent dat het plangebied binnen het invloedsgebied van de spoorlijn is gelegen, wat inhoudt dat het groepsrisico beperkt moet worden verantwoord.

3.3.3 Transport van gevaarlijke stoffen over de weg

Voor het plangebied zijn de volgende wegen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen relevant:

- N224;
- N225;
- A325/N325;
- A12;
- N839.

3.3.3.1 N224 en N225

Zoals ook in de quickscan van Windmill is gesteld, zijn er geen telgegevens van transporten van gevaarlijke stoffen opgenomen in de telgegevens van Rijkswaterstaat. Om deze reden is aangenomen dat er over deze wegen geen sprake is van structurele transporten gevaarlijke stoffen, derhalve levert deze wegen geen risico's op voor het plangebied.

3.3.3.2 A325/N325

Op een afstand van 1.800 meter van het plangebied ligt de A325/N325. Deze weg maakt geen onderdeel uit van het basisnet. Omdat de afstand groter is dan 200 meter ten opzichte van de ligging van het plangebied, is een QRA niet nodig.

Uit de jaarintensiteiten van Rijkswaterstaat blijkt dat over de A325 transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De stof met de grootste letaliteitsafstand die wordt getransporteerd is GT4 (6 transporten). Het invloedsgebied van deze stof is > 4000 meter. Dit betekent dat het plangebied binnen het invloedsgebied van de weg is gelegen, wat inhoudt dat het groepsrisico beperkt moet worden verantwoord.

3.3.3.3 A12

Op een afstand van 3.300 meter van het plangebied ligt de A12. Deze weg maakt onderdeel uit van het basisnet. Omdat de afstand groter is dan 200 meter ten opzichte van de ligging van het plangebied, is een QRA niet nodig.

Uit de jaarintensiteiten van Rijkswaterstaat blijkt dat over de A12 transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De stof met de grootste letaliteitsafstand die wordt getransporteerd is GT4 (6 transporten). Het invloedsgebied van deze stof is > 4000 meter. Dit betekent dat het plangebied binnen het invloedsgebied van de weg is gelegen, wat inhoudt dat het groepsrisico beperkt moet worden verantwoord.

3.3.3.4 N839

Op een afstand van 2.250 meter ten zuiden van het plangebied ligt de N839. Deze weg maakt geen onderdeel uit van het basisnet. Omdat de afstand groter is dan 200 meter ten opzichte van de liggen van het plangebied, is een QRA niet nodig.

Uit de jaarintensiteiten van Rijkswaterstaat blijkt dat over deze weg alleen transport van de gevaarlijke stoffen LF1 en LF2 plaatsvindt. Het invloedsgebied van deze stoffen is 45 meter. Dit betekent dat het plangebied niet binnen het invloedsgebied van deze weg is gelegen. Deze weg vormt daarom geen aandachtsgebied voor het plangebied.

3.3.4 Buisleidingen

In de nabijheid van het plangebied liggen diverse buisleidingen.

Tabel 1.2 Buisleidingen in de omgeving van het plangebied

Soort	Naam	Omschrijving	Diameter leiding	Werkdruk leiding
1. Aardgasleiding	N-559-23	Buisleiding van Gasunie	8 inch	40 bar
2. Aardgasleiding	N559-11	Buisleiding van Gasunie	13 inch	40 bar

De beide aardgasleidingen liggen ten oosten van plangebied op circa 393 meter afstand van het plangebied. In het Handboek buisleidingen in bestemmingsplannen uit 2016 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu [6] staan afstanden voor het invloedsgebied vanaf de leiding. Hieruit blijkt dat een hogedrukaardgasleiding met een diameter van 13 inch en een druk van 40 bar een invloedsgebied heeft van 140 meter en een aardgasleiding met een diameter van 8 inch bij een druk van 40 bar een invloedsgebied van 95 meter.
Het plangebied ligt hier buiten. De risico's ten gevolge van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen vormen geen aandachtsgebeid voor het plandgebied.

3.4 Inrichtingen met gevaarlijke stoffen

Volgens de Signaleringskaart [4] zijn er geen bedrijven waarvan de PR 10^{-6}-contour over het plangebied is gelegen.

Ten oosten van het plangebied op ongeveer 1.500 meter liggen enkele BRZO-bedrijven. Op de Signaleringskaart is te zien dat de het invloedsgebied van het bedrijf Immori B.V. tot over het plangebied reikt. Het invloedsgebied van de andere BRZO-bedrijven reikt niet tot aan het plangebied.

Uit het objectrapport van Immori B.V. blijkt dat sprake is van een effectafstand van 3.400 meter ten gevolge van een toxisch scenario. Gezien de afstand tot het plangebied en de omvang van het plan, is de verwachting dat de invloed van het plan op het groepsrisico minimaal zal zijn. Ondanks de minimale invloed, dient het groepsrisico wel te worden verantwoord.

Daarnaast zijn op de signaleringskaart op korte afstand de volgende de inrichtingen aanwezig:

- Aan de Westvoortsedijk bevindt zich een vestiging van Connexxion. Binnen deze inrichting is een CNG-installatie aanwezig ten behoeve van de brandstofvoorziening van de bussen. In het Activiteitenbesluit milieubeheer is hiervoor een afstand tot kwetsbare objecten van 15 meter opgenomen vanaf de bufferopslag en 10 meter vanaf het afleverpunt. Het plangebied bevindt zich op voldoende afstand om geen hinder van deze risicobronnen te ondervinden.
- Op circa 400 meter ten oosten van het plangebied bevindt zich een gasdrukmeet- en regelstation. Dit station valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het station heeft een veiligheidsafstand van15 meter tot aan kwetsbare objecten. Het plangebied ligt op voldoende afstand van het gasdrukmeet- en regelstation om geen hinder van deze risicobron te ondervinden.

- Het spoorweg emplacement Arnhem is opgenomen in bijlage 3 van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi). Dit emplacement is echter niet opgenomen in de risicokaart, aangezien de vergunning voor het op- en overslaan van gevaarlijke stoffen is ingetrokken. Het spoorwegemplacement is daarom geen risicobron meer in het kader van externe veiligheid.

3.5 Luchthavens

Volgens de Signaleringskaart [4] liggen er rond het plangebied geen luchthavens die van invloed zijn op het plangebied.

4 Conclusie

Uit de risico-inventarisatie blijkt dat het plan niet is gelegen binnen 200 meter van een transportroute voor gevaarlijke route. Wel strekt het invloedsgebied van een aantal wegen (A12 en A325/N325) en de spoorlijn uit over het plangebied. Hiervoor geldt een beperkte verantwoordingsplicht.

Uit de risico-inventarisatie blijkt tevens dat het plangebied niet is gelegen binnen het invloedsgebied van buisleidingen voor transport van gevaarlijke stoffen.

Ook is het plangebied niet gelegen binnen een PR 10^{-6}-contour van een risicovolle inrichting. Wel strekt het invloedsgebied van het bedrijf Immori B.V. uit over het plan. Voor dit bedrijf dient het groepsrisico te worden verantwoord.

5 Verantwoording Groepsrisico

5.1 Eisen aan de verantwoording groepsrisico

Met het invullen van de verantwoordingsplicht wordt een invulling gegeven in hoeverre externe veiligheidsrisico's in het plangebied worden geaccepteerd en welke maatregelen getroffen zijn om het risico zoveel mogelijk te beperken. Het invullen van de verantwoordingsplicht is een taak van het bevoegd gezag. Door de verantwoordingsplicht wordt het bevoegd gezag gedwongen het externe veiligheidsaspect mee te wegen bij het maken van ruimtelijke keuzes. Deze verantwoording is kwalitatief en bevat verschillende onderdelen. Ook bestaat er een plicht voor het bevoegd gezag om de Veiligheidsregio in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen.

De verantwoordingsplicht behelst onder meer de volgende aspecten:

- de mogelijkheden van de bestrijdbaarheid;
- de mogelijkheden van zelfredzaamheid;
- aanwezigheidsdichtheid binnen het invloedsgebied;
- mogelijke maatregelen;
- nut en noodzaak van de ontwikkeling;
- restrisico.

De mogelijkheden van de bestrijdbaarheid
Hierbij gaat het om de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp op de weg en het spoor.

De mogelijkheden van zelfredzaamheid
Hierbij gaat het om de mogelijkheden voor personen om zich in veilighed te brengen indien zich op de weg, het spoor en een risicovolle bedrijf een ramp voordoet.

Aanwezigheidsdichtheid binnen het invloedsgebied
Het gaat om de dichtheid van personen binnen het invloedsgebied van de weg en het spoor op het tijdstip waarop het besluit wordt vastgesteld, rekening houdend met de in het gebied reeds aanwezige personen en de personen die in het gebied op grond van de geldende bestemmingsplannen of omgevingsvergunningen redelijkerwijs te verwachten zijn. Daarnaast gaat het om de verandering van de dichtheid van personen in het gebied waarop de vergunning betrekking heeft.

Mogelijke maatregelen
Hierbij gaat het om de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die bij de voorbereiding van het plan zijn overwogen en de in de vergunning opgenomen maatregelen, waaronder de stedenbouwkundige opzet en voorzieningen met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte.

Nut en noodzaak van de ontwikkeling
Dit betreft de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling met een lager groepsrisico en de voor- en nadelen daarvan.

Restrisico
Ondanks alle mogelijke voorbereidingen om rampen met gevaarlijke stoffen tijdens het transport te voorkomen, kan het risico nooit voor 100% worden beperkt. Over het restrisico dient het college van burgemeester en wethouders uitspraak te doen, dit is de verantwoording van het groepsrisico.

6 Elementen verantwoording groepsrisico

6.1 Relevante ongevalscenario's

Ongevallen tijdens het transport, waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, zijn zeer beperkt, maar kunnen van grote invloed zijn. In onderstaand tabel worden de mogelijk relevante ongevalscenario's weergegeven.

Tabel 6.1 Relevante ongevalsscenario's met bijhorende gevolgen

	Ongevalscenario	Modaliteit	Gevolg
1.	Ongeval met giftige gassen	Op het spoor en het bedrijf Immori	Giftige wolk (vergiftiging)
2.	Ongeval met (zeer) giftige vloeistoffen	Op het spoor, over de weg en het bedrijf Immori	Giftige wolk (vergiftiging)

6.1.1 Giftige wolk

Bij een ongeval op het spoor of op de weg waar een giftig gas of een (zeer) giftige vloeistof betrokken is, kan een gaswolk ontstaan. Tijdens het ongeval kan de ketel/ tankwagen waarin het giftige gas of de (zeer) giftige vloeistof zit, scheuren waardoor het gas of de vloeistof uit de ketel/ tankwagen stroomt. Indien het gaat om gas, ontstaat direct een giftige wolk. Indien het een (zeer) giftige vloeistof betreft, stroomt de vloeistof uit de ketel / tankwagen waardoor een giftige plas ontstaat. Als gevolg van het verdampen van de vloeistof ontstaat eveneens een giftige wolk. De giftige wolk wordt door de wind meegenomen.

Bij het risicovolle bedrijf Immori ontstaat een toxische wolk als gevolg van toxische vebrandingsproducten in geval van een brand in een PGS-15 opslagvoorziening.

In het meest ongunstigste geval wordt de giftige wolk naar het plangebied gedreven.
De plaats en de grootte van het gebied waar slachtoffers kunnen vallen is sterk afhankelijk van de giftige stof en van de specifieke weersomstandigheden. Een giftige gas kan zich overigens sneller verspreiden dan een tot wolk verdampte vloeistof.

Bestrijdbaarheid van een wolkbrand en mogelijke hulpverlening
Een giftige gaswolk die is ontstaan nadat de ketel/tankwagen met giftige gas is doorboord is niet te voorkomen door de brandweer en zeer moeilijk te bestrijden. De brandweer zal zich met name richten op het veilig stellen van de omgeving en het neerslaan van de gaswolk met behulp van nevel (waterscherm). Een gaswolk die ontstaat door het verdampen van een plas vloeistof is makkelijker te bestrijden, door de vloeistofplas af te dekken.

Bij het risicovolle bedrijf Immori heeft de PGS-15 opslagvoorziening een blussysteem om de brand te blussen. De brandweer zal zich richten op het veilig stellen van de omgeving en eventueel koelen van de omgeving.

Zelfredzaamheid van personen
In het geval van een gaswolk kunnen personen in het plangebied zich het beste in veiligheid brengen door binnen te schuilen, ramen, roosters en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te schakelen.

6.2 Aanwezigheidsdichtheid binnen het invloedsgebied

In de huidige situatie is het gebied braakliggend. Echter rust er op het gebied de bestemming 'gemengd'. Dat wil zeggen dat het plan bestemd is voor een mix van dientsverlenende bedrijven creatieve bedrijven en horeca. Als gevolg van dit programma is de maximale bestemmingsplancapaciteit als volgt: 715 personen overdag en 0 in de nachtperiode . Zie onderstaande tabel voor de uiteenzetting hiervan.

Tabel 6.2 Programma bestemmingsplan Cobercoterrein 2013 (huidig plan)

Programma		**Kengetal HART**	**% aanwezig**		**Aanwezigen**	
			Dag	**Nacht**	**Dag**	**Nacht**
Gemengd	27.582 m^2	1 per 40 m^2	100%	0%	690	0
Detailhandel	982 m^2	1 per 40 m^2	100%	0%	25	0
Totaal					**715**	**0**

De kengetallen voor de functies voor gemeng, commercieel en detailhandel zijn afkomstig uit de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) [7]. Het kengetal voor de horeca is afkomstig uit de PGS 1 deel 6 [8] en is gebaseerd op de grootte 'middelgroot'. De aanwezigheidspercentages zijn afkomstig uit de HART.

Met het nieuwe plan voor het Cobercokwartier, krijgt het plan met name een woonfunctie en in mindere mate een functie voor detailhandel. In onderstaande tabel is weergegeven wat de aanwezigheidsdichtheid zal zijn volgens het nieuwe plan.

Tabel 6.3 Programma Cobercokwartier (nieuw plan)

Programma		**Kengetal HART**	**% aanwezig**		**Aanwezigen**	
			Dag	**Nacht**	**Dag**	**Nacht**
Wonen	310 woningen	2,4 per wooneenheid	50%	100%	372	744
Commercieel (detailhandel)	1000 m^2	1 per 40 m^2	100%	0%	25	0
Horeca	1.650 m^2	50 personen	38	93	19	47
Werken	4.800 m^2	1 per 30 m^2	100	0%	160	0
Totaal					**576**	**791**

6.2.1 Zelfredzaamheid

In de eerste fase na een ongeval met gevaarlijke stoffen zijn personen op zichzelf en anderen aangewezen, totdat de hulpdiensten arriveren. Personen moeten snel handelen om zichzelf en anderen in veiligheid te kunnen brengen. Het merendeel van de personen is zich niet bewust van de mogelijke gevaren van een ongeval met gevaarlijke stoffen op het spoor, de rijkswegen of bij het bedrijf Immor B.V. Om de zelfredzaamheid te vergroten dient de mate van bewustzijn van de mogelijke gevaren vergroot te worden. Het herhaardelijk informeren over de mogelijke gevaren vergroot de kans op juist handelen en daarmee de zelfredzaamheid.

6.3 Mogelijke maatregelen: alarmering en communicatie

Tijdige alarmering kan slachtoffers beperken. Daarbij dienen ze wel te weten hoe zij zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Ongeacht het scenario kan men zich het beste in veiligheid brengen door te schuilen in gebouwen en ramen, roosters en deuren te sluiten, de mechanische ventilatie uit te zetten, uit de buurt van ramen en glazen puien te blijven en wachten tot de hulpverlening is gearriveerd en het sein 'veilig' is gegeven.

Expliciete communicatie vooraf, noodplannen en mogelijkheden om te schuilen vergroten de zelfredzaamheid. Het plan trekt mensen aan uit de wijde omgeving die minder bekend zijn met het gebied en de mogelijke risico's als het gevolg van transport met gevaarlijke stoffen. Het oprichten en in stand houden van een organisatie of het aansluiten bij een bestaande organisatie, die weet wat de risico's in het gebied zijn en hoe er moet worden gehandeld tijdens een ramp waarbij een gevaarlijke stof betrokken is, kan het aantal slachtoffers beperken en daarmee de redzaamheid van personen vergroten.

Los van tijdige alarmering en expliciete communicatie zijn er nog andere maatregelen mogelijk om de zelfredzaamheid te vergroten, de hulpverlening te bevorderen en de risico's te verminderen.

Het terrein dient zo te zijn ingericht dat hulpdiensten snel ter plaatse kunnen zijn en dat het terrein voor hen goed bereikbaar is. Dit bevodert de hulpverlening en vermindert de kans op extra slachtoffers in een tweede fase.

Gezien de afstand tussen het plan en de risicobronnen zijn er geen aanvullende (bouwkundige) maatregelen mogelijk die het groepsrisico verder beperken.

6.4 Nut en noodzaak van de ontwikkeling van het gebied

In de vigerende situatie maakt het bestemmingsplan bedrijvigheid en detailhandel mogelijk, waarbij met name de bedrijvigheid de grootste bijdrage heeft aan de juridisch planologische bevolkingsdichtheid, naast de detailhandel.

Het programma voor het Cobercokwartier maakt juist woningen mogelijk. Een klein deel van het plan biedt ruimte aan commerciële activiteiten en horeca. De woningbouw zorgt voor de grootste bevolkingsdichtheid.

Door de herinrichting van het plan ontstaat welliswaar een iets hoger groepsrisico, echter lijkt het er op dat de meeste personen in het gebied volledig zelfredzaam zijn. Daarnaast is er eerder een overschatting van de bevolkingsdichtheid ter hoogte van het plan dan een onderschatting. Er is worst-case uitgegaan met de hoogst mogelijke personendichtheid.

Het voordeel van ruimtelijke ontwikkeling met een lager groepsrisico is het lagere groepsrisico. Echter, de verdere gedetailleerde uitwerking van het plan met een lager groepsrisico is een mogelijk nadeel met betrekking tot de rendabiliteit van bijvoorbeeld de horeca en de verkoop van de woningen. Door een ruimtelijke ontwikkeling met een lager groepsrisico, stijgt de prijs per vierkante meter, Hierdoor wordt het voor personen minder aantrekkelijk om te recreëren of te verblijven (verkoopprijs woningen en hogere huurprijs voor ondernemers).

6.5 Advies van de veiligheidsregio

De gemeente Arnhem dient bij de voorbereiding van het plan het bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen over de verantwoording van het groepsrisico en de hulpverlening.

6.6 Restrisico's

Ondanks alle mogelijke voorbereidingen om rampen met gevaarlijke stoffen tijdens het transport te voorkomen, kan het risico nooit voor 100% worden beperkt. Over het restrisico dient het college van burgemeester en wethouders uitspraak te doen, dit is de verantwoording van het groepsrisico.

7 Referenties

1. *Besluit externe veiligheid transportroutes.* (2013, 11 november). Binnengehaald van http://wetten.overheid.nl/BWBR0034233/
2. *Besluit externe veiligheid buisleidingen.* (2010, 24 juli). Binnengehaald van http://wetten.overheid.nl/BWBR0028265/
3. *Besluit externe veiligheid inrichtingen.* (2004, 27 mei). Binnengehaald van http://wetten.overheid.nl/BWBR0016767/
4. https://nl.ev-signaleringskaart.nl/
5. Infomil, *Handleiding Besluit externe veiligheid inrichtingen en Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen*, november 2006.
6. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, *Handboek buisleiding in bestemmingsplannen*, geactualiseerde versie 2016, oktober 2016.
7. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (11-01-2017). Handleiding risicoanalyse transport. Versie 1.2. Bilthoven
8. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, SZW, Ministerie van Verkeer en Waterstaat (12-2003). Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 1 – Deel 6: aanwezigheidsgegevens