


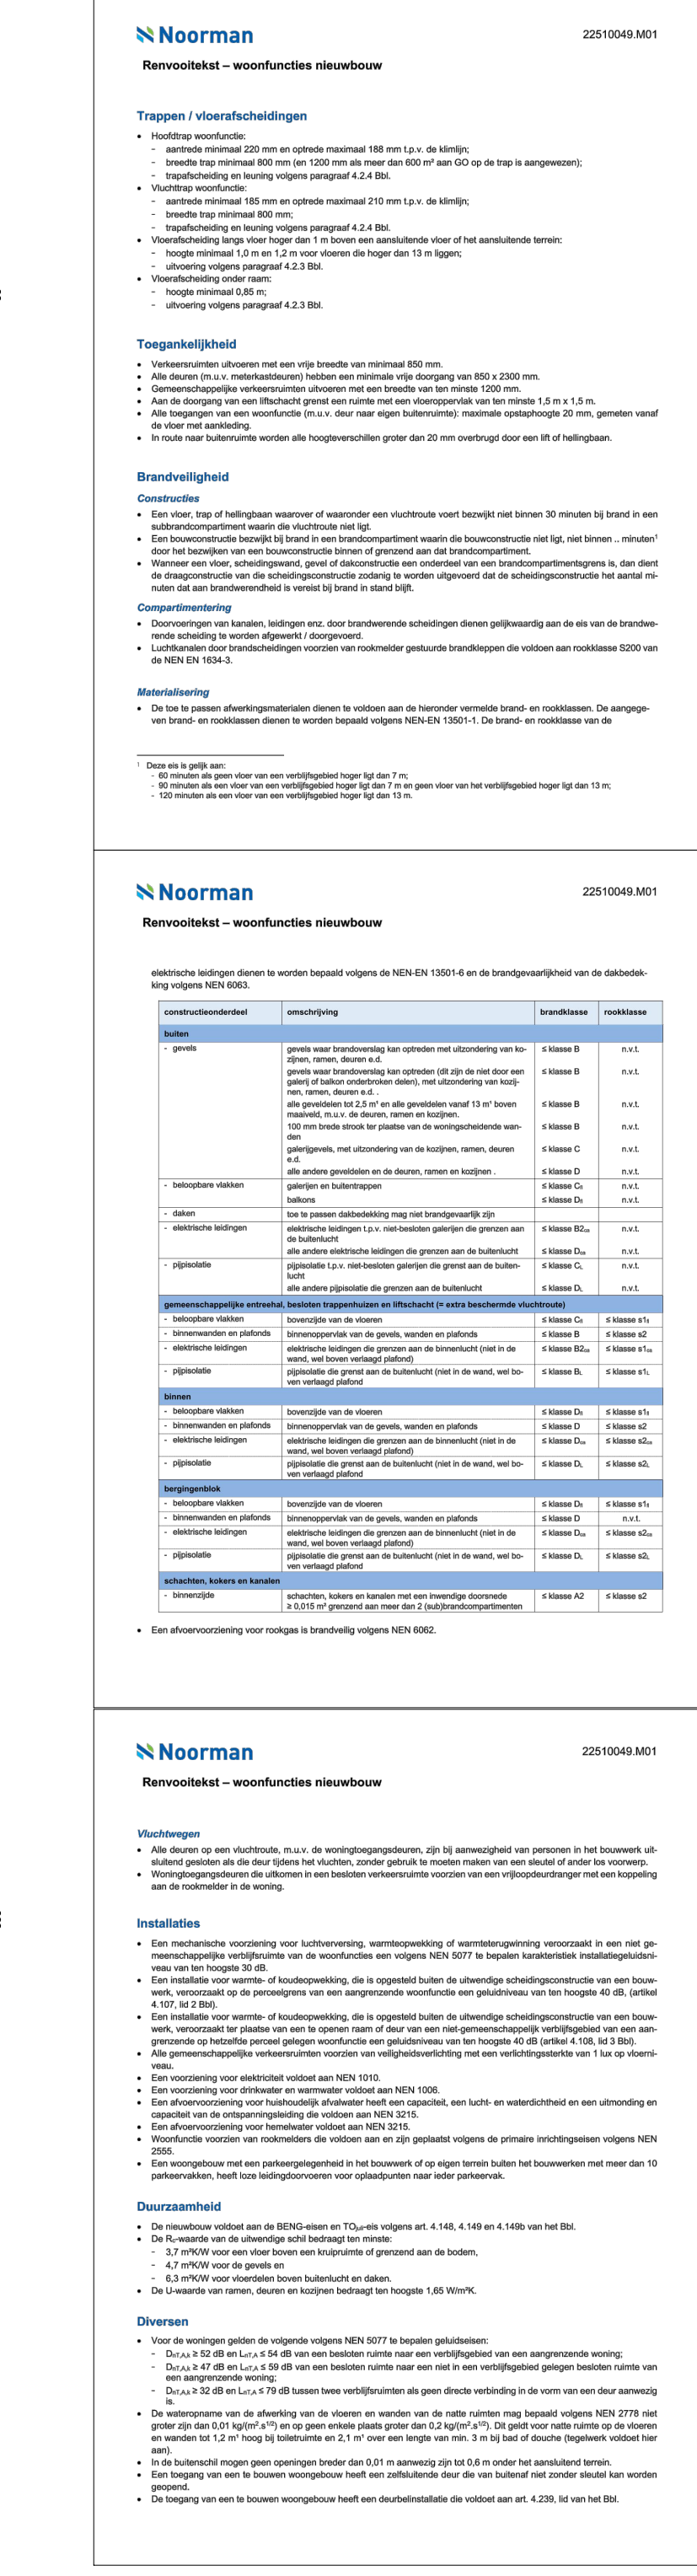

NENVOI

- collaboratie binnenwanden
- kalkzandsteen
- metselwerk bakstenen
- isolatie
- muurkast
- kruipkruk
- Roliering met ontstoppingsstuk
- Roliering helmwaterafvoer met ontstoppingsstuk

Gebouwencomplex Zie rapport Bernhard Kuiper Visuels
Oppervlak verbijfgebied Zie rapport Bernhard Kuiper Visuels

extra beschermde vluchtruimte

- 30 min W.B.D.B.O. De weerstand rookdoorgang is Ra conform NEN
- 60 min W.B.D.B.O. De weerstand rookdoorgang is Ra conform NEN
- 30 min W.B.D.B.O. De weerstand rookdoorgang is R200 conform NEN
- 60 min W.B.D.B.O. De weerstand rookdoorgang is R200 conform NEN
- 30 min brandwerende zelfsluitende deur
- 60 min brandwerende zelfsluitende deur

Heefnagring

- deur is ommetijdig zonder sleutel over de versterkte breedte te openen
- deur voorzien van knopindelaar aan binnenzijde volgens NEN-EN 179
- brandlanslangheis in kast, 30m/196 mm volgens NEN 3211

handremsleutel

- noederleving, volgens NEN 1838
- automatische brandmelder volgens NEN 2535
- opschrift "noedudeur wijhouden", volgens NEN 3011

Omvang BMI / OAI
Automatische brandmeldinstallatie uitgevoerd volgens NEN 2535 met gedeeltelijke bewaking, in combinatie met een ontruimingsalarminstallatie (stilsalarm) uitgevoerd volgens NEN 2575.

Doormelding
In eerste instantie (alleen woonfunctie) nog niet nodig!
Pas wanneer er sprake is van wonen met 24 uren zorg is doormelding van brandalarm rechtstreeks naar zusterpost en de regionale alarmcentrale van de brandweer nodig.

Certificatie
Wanneer er sprake is van wonen met 24 uren zorg, moet de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie moeten worden voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema brandmeldinstallaties en het CCV-inspectieschema ontruimingsalarminstallatie.

Een liftschacht, als de constructieonderdelen aan de binnenzijde van de schacht voldoen aan brandklasse B en rookklasse s2, beiden bepaald volgens NEN-EN 13501-1


 DEPARTMENT OF DEFENSE, 9101 SJ, DAMMIGUE

ARCHITECTEN
bureaupuur

PROJECT: Nieuwbouw wonen met zorg

Willemstrjitte 27 te Damwâld

Plattegrond begane grond en kelder

GEY. A. van der Schaaf DATE: 10-04-2025
SCHAAI: 1:100 **0000**

FORMAAT: A0

1221

2020

ДОСЬЕ №: **1331** ТЕХ. АР.