


Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

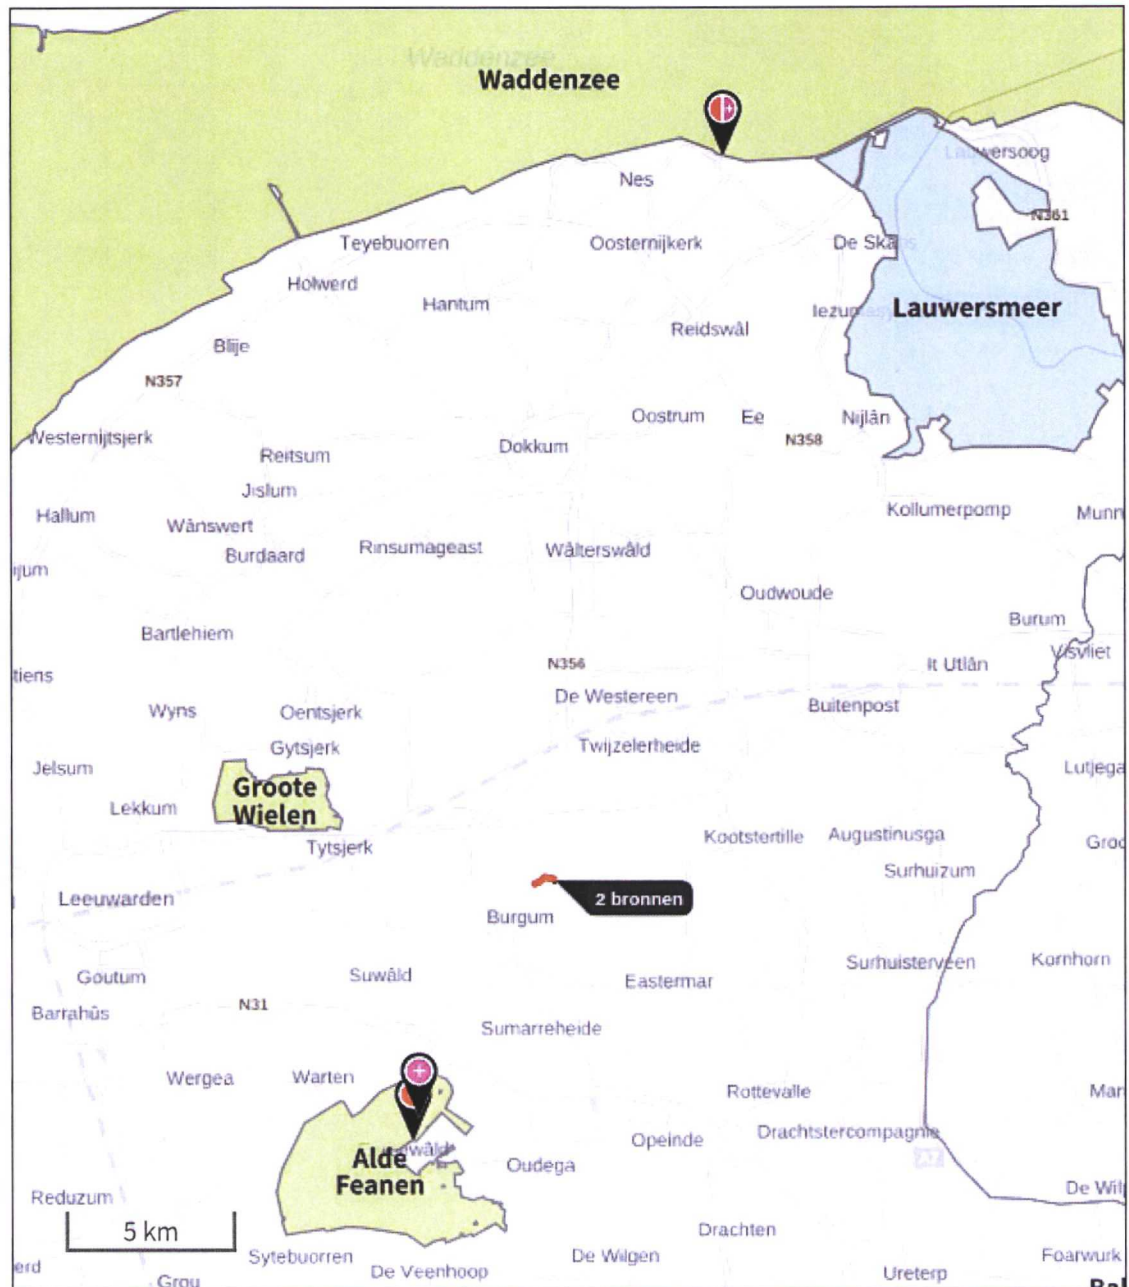

- | | |
|--|--|
|  Habitatrichtlijn |  Grootste afname van depositie |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste toename van depositie |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  Hoogste totale depositie |
|  Niet bepaald | |

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 2" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	26,41	1.893,21	26,41	0,01	0,00	0,00
Per gebied	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Alde Feanen (13)	26,40	1.893,21	26,40	0,01	0,00	0,00
Waddenzee (1)	0,00	1.582,47	0,00	0,01	0,00	0,00

Situatie 2, Rekenjaar 2022

1 Landbouw | Stalemissies

Naam	pension paardenstalling	Uittreedhoogte Warmteinhoud	1,5 m <u>0,000 MW</u>	NH ₃	100,0 kg/j
Locatie	196439, 579869				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				
Diersoort RAV-code - Omschrijving		BWL-code	Aantal Stof dieren	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie Emissie
 K1.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))		Overig	20 NH ₃ 5	-	100,0 kg/j

3 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Gebruik op het terrein		NO _x	15,5 kg/j
			NH ₃	0,0 kg/j
Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof Emissie
Tractor bouwjaar 1977	Stage-I, <= 2001, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	300 l/j	30 u/j	NO _x 9,2 kg/j
				NH ₃ 0,0 kg/j
Shovel bouwjaar 2011	Stage-III A, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	200 l/j	61 u/j	NO _x 6,3 kg/j
				NH ₃ 0,0 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2021.1_20220620_ac60a62cca
Database versie 2021.1_ac60a62cca

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
<https://www.aerius.nl/>

Gemeente Tytsjerksteradiel

Vergunning ontwerpbesluit Wet natuurbescherming

Gedeputeerde Staten zijn voornemens om een vergunning Wet natuurbescherming te verlenen aan:

1. Menno van Coehoornweg 12, 9251 LV te Burgum (zaaknummer 236181)

Het ontwerpbesluit ligt gedurende 6 weken, t/m 16 september 2022, ter inzage in het provinciehuis. Indien u het ontwerpbesluit wenst in te zien, neemt u dan contact op met de Frontoffice Wet natuurbescherming (wnb@fryslan.frl of (058) 292 89 95).

Gedurende 6 weken (t/m 16 september 2022) kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten. Wilt u mondeling reageren neem dan contact op met 058 - 292 89 95 voor het maken van een afspraak.

Bijlage 9a Bouwtekeningen




afmetingen en sterkte volgens berekingen van de constructeur




afmetingen en sterkte volgens berekingen van de constructeur


afmetingen en sterkte volgens berekingen van de constructeur
bestaande stalen systeemvloerliggers hergebruiken

afmetingen en sterkte volgens berekingen van de constructeur

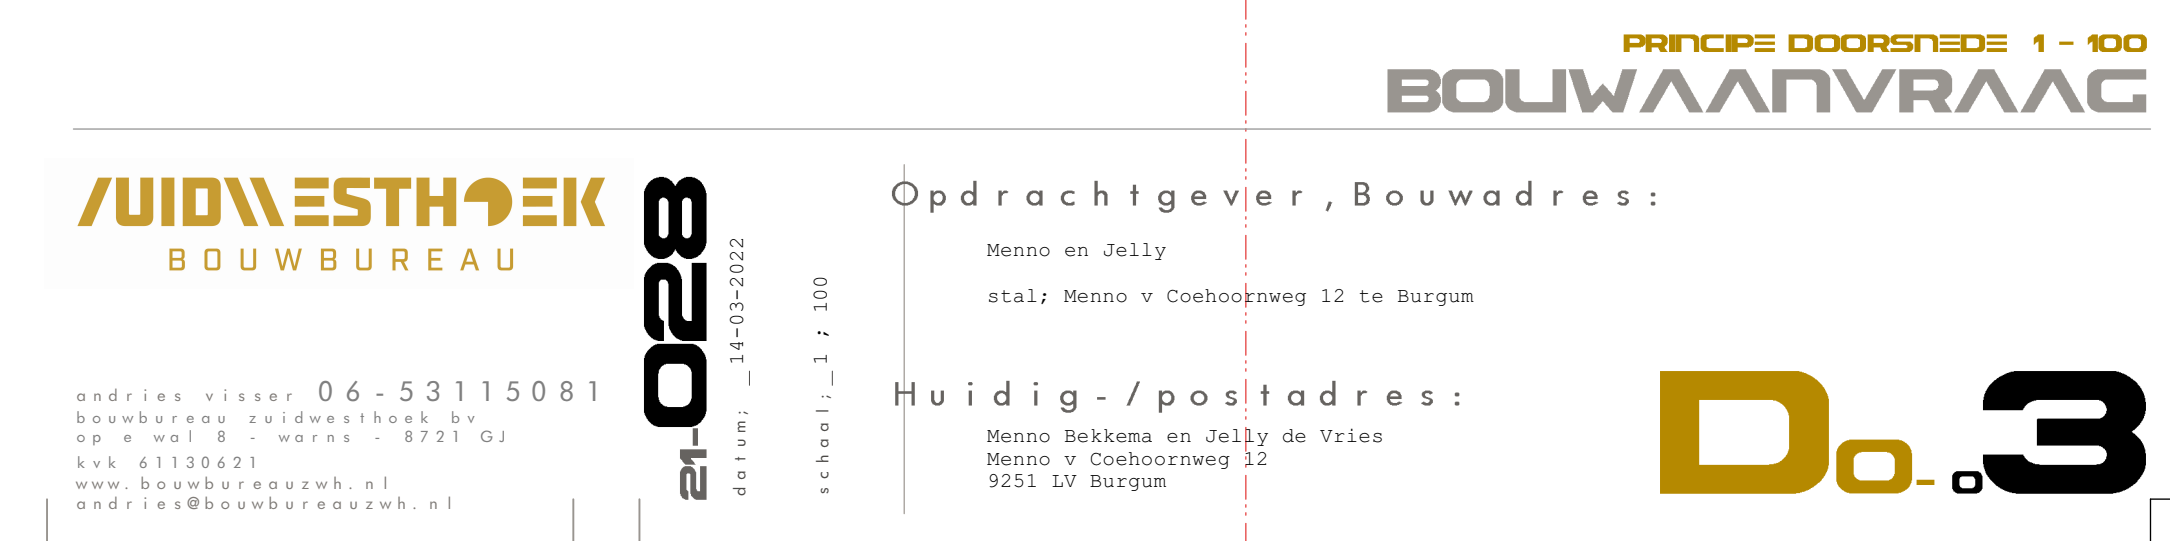





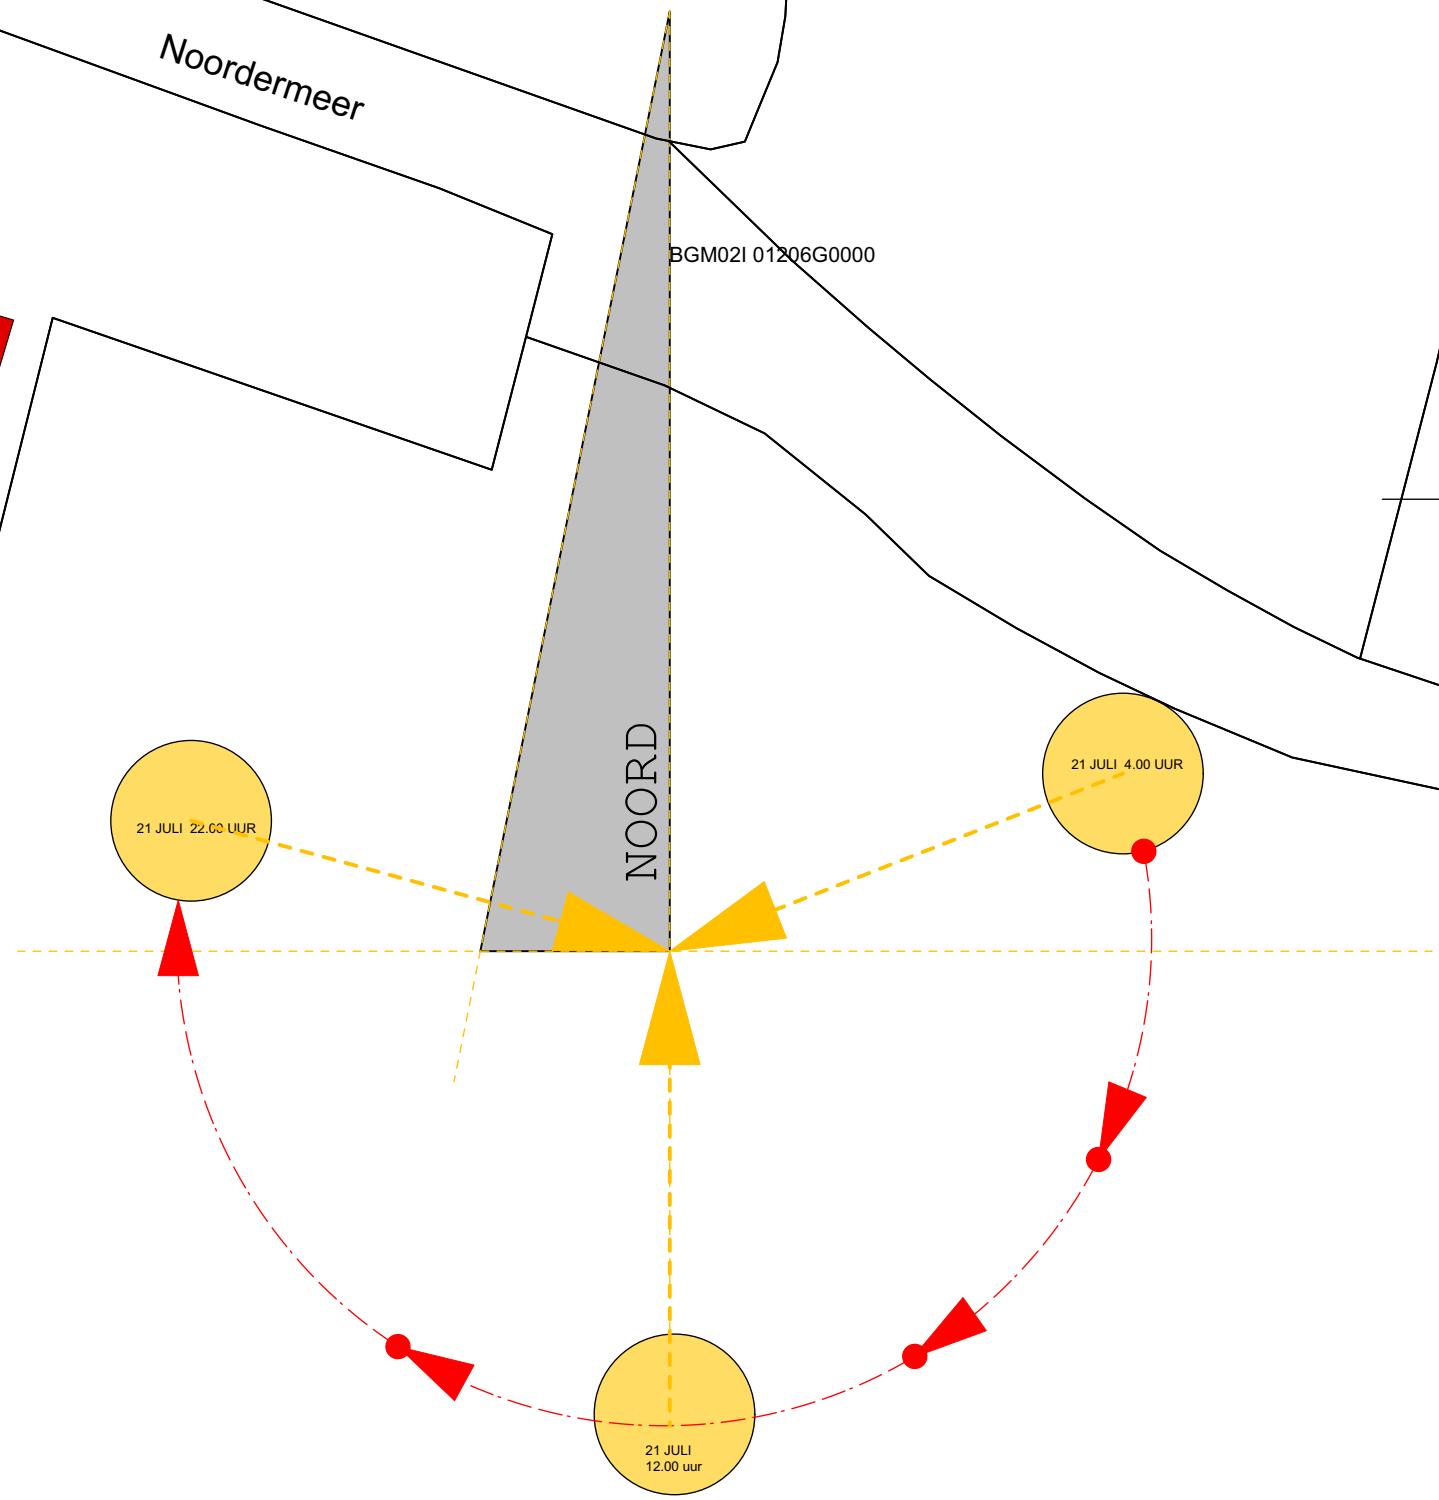

Ken nieuwe uitwendige scheidingconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde weerstandswaarde:
vloer: minimaal R_w = 3,7 m2/K/W
wand: minimaal R_w = 4,7 m2/K/W
dak: minimaal R_w = 6,3 m2/K/W

Speciaalontwikkelde prestatieklasse AFFF, inhoud 6 ltr.

Loopslot, deur te openen zonder gebruik te maken van losse hulpmiddelen zoals sleutels, uitvoering overeenkomstig NEN-EN 179 of aan NEN-EN 1125.

zelfsluitende branddeur 30 min WD60

Niet-lonkende rookmelder conform NEN 2555

Oppervlakte:
Gebruiksoppervlakte
Verblijfsoppervlakte
Oppervlakte bestaand
Oppervlakte nieuw
Inhoud bestaand
Inhoud nieuw
Oppervlakte

Bestemmingsplan:
Huidig:
Perceel:
Bestaande hoofdgebouw
Aangebouwd bijgebouw
Vrijstaand bijgebouw
% bijgebouw tov perceel
% bijgebouw tov hoofdgebouw

Bestemmingsplan:
Nieuw:
Perceel:
Hoofdgebouw
Aangebouwd bijgebouw
Vrijstaand bijgebouw
Stal nieuw
Paarden-huttenbak
% bijgebouw tov perceel
% bijgebouw tov hoofdgebouw

Praktische uitvoering en comfort, LST OP:
volledige pand voorzien van nieuwe kleedruimte voorzet vanden en nieuwe dakplaten
* dakvoet en kozijnafsluitingen maximaal kleedruimte 1111

- Maatvoering in het werk controleren en nieuw toe te passen materialen overleggen met opdrachtgever.
- Alle afmetingen en sterkte van bestaande en nieuwe constructies volgens berekeningen van de constructeur.
- Constructieve berekeningen op verzoek naar betreffende gemeente indienen minimaal 3 weken voor Aanvang Bouwzaamheden.
- Bouwbureau de bouwtoestand is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in de uitvoering, constructief en esthetisch, t.o.v. de verzorgde tekeningen.
- Bepij, WPG, stikstof-, bouwbesluittoetsen, constructeursberekeningen worden als bijlagen toegevoegd

Kadastrale gemeente:
Sectie:
Bijlage:
Plaatselijk bekend:

Burgum
2021, 1199, 1156, 2416, 1119
Menno v. Coehoornweg 12

UIDVESTHOEK
BOUWBUREAU

BGM021 011860000

adres: 06-50115081
bouwjaar: 2021
bouwjaar: 2021
bouwjaar: 2021
bouwjaar: 2021

Opdrachtgever, Bouwadres:
Menno en Jilly
bestemmingsplan bestaande woning
aan de Menno v. Coehoornweg 12 te Burgum

Huidig-/postadres:
Menno Bakker en Jilly de Vries
Menno v. Coehoornweg 12
9251 LV Burgum





Een nieuwe uitwendige scheidingsoverbouw van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde warmteverstand:

vloer: minimaal	R _c = 3,7 m ² .K/W
wand: minimaal	R _c = 4,7 m ² .K/W
dak: minimaal	R _c = 6,3 m ² .K/W

Loopslot, deur te openen zonder gebruik te maken van losse hulpmiddelen zoals sleutels. uitvoering overeenkomstig NEN-EN 179 of aan NEN-EN 125.

niet-ioniserende rookmelder conform NEN 2555

Oppervlakte;
Gebruiksoppervlakte
Verblijfsoppervlakte
Oppervlakte bestaande
Oppervlakte nieuw
Inhoud bestaand
Inhoud nieuw
Openeringen, gevels

Bestenfallsplan:

H01019.

Perceel:
Bestaande hoofdoAangeboud bijge
Vrijheid en bijge

VIAJES AL MUNDO

4 bijgebouw tov
 5 bijgebouw tov

Bestenmingsplan:

Abstract

15. **Answer: D** The correct answer is D. The correct answer is D.

Perceel;
HoofdgebouwAangeboud bijge
Hofstad en bijge

Sloop bestand

Stal nieuw
Paarden-buitenba

Praktische uitvoering en comfort, LET OP:
 volledige pand voorzien van nieuwe kierdichting voorzet wanden en nieuwe dakplaten
 * dakvoet en kozijnaansluitingen maximaal kierdichten !!!!!

- Maatvoering in het werk controleren en nieuw toe te passen materialen overleggen met opdrachtgever.

- Alle afmetingen en sterkte van bestaande en nieuwe constructies

- Constructieve berekeningen op verzoek naar betreffende gemeente

Bouw bureau De Zuidvathoek is niet verantwoordelijk voor wijzigingen

in de uitvoering, constructief en esthetisch, t.o.v. de vergunde tekeningen

- Bep. HFG, Stixstol.,-, bouwbesluittoetsen, constructeursberekeningen worden

Kadastrale gemeente;
Sectie;
Nummer;
Plaatselijk bekend;

Burgum
21
1201, 1199, 1156, 2416, 1119
Nanno v. Coehoornweg 12

UIDVESTHEK
BOUWBUREAU

BGM021 01086G0000

andries visser 06-53115081
bloubureau zuidwesthoek bv
ooswiel 8 - werns - 8721 GJ
kkt 6130621

www.bouwbuureaazw.nl
andri@souwbuureaazw.nl

Opdrachtgever, Bouwadres:

Nendo en Jelly

aan de Menno v Coehoornweg 12 te Burgum

Huidig- / postadres:

Neppo Bekkens en Jelly de Vries

Menno v Coehoornweg 12
9251 LV Buren

[illegible]



Ken nieuwe uitwendige scheidingconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, heeft een volgens NEN 1068 bepaalde waardenwaarschuwing:
vloer: minimaal R_w = 5,7 m2/m
wand: minimaal R_w = 4,3 m2/m
dak: minimaal R_w = 4,3 m2/m

Speelruimte: 100 m2
Looptijd, deur te openen zonder gebruik te maken van losse hulpmiddelen zoals sleutels, uitvoering overeenkomstig NEN-EN 179 of aan NEN-EN 1125.

afsluitende branddeur 30 min WD60

Niet-loniserende rookmelder conform NEN 2555

Opgetuigd
Gebruiksoppervlakte
Verblijfsoppervlakte
Oppervlakte bestaand
Oppervlakte nieuw
Inhoud bestaand
Inhoud nieuw
Openingen gewelf

Bestemmingsplan
Huidig
Perceel
Bestaande hoofdgebouw
Aanbouw bijgebouw
Vrijstaand bijgebouw
1 bijgebouw tot perceel
1 bijgebouw tot hoofdgebouw

Bestemmingsplan
Huidig
Perceel
Bestaande hoofdgebouw
Aanbouw bijgebouw
Vrijstaand bijgebouw
1 bijgebouw tot perceel
1 bijgebouw tot hoofdgebouw

Bestemmingsplan
Huidig
Perceel
Bestaande hoofdgebouw
Aanbouw bijgebouw
Vrijstaand bijgebouw
1 bijgebouw tot perceel
1 bijgebouw tot hoofdgebouw

Praktische uitvoering en comfort, LST 09:
volledige pand voorzien van nieuwe kleedruimte voorzet wanden en nieuwe dakplaten
* dakvoet en kozijnafsluitingen maximaal kleedruimte 1711

- Matvoering in het werk controleren en nieuw toe te passen materialen overleggen met opdrachtgever.
- Alle afmetingen en sterkte van bestaande en nieuwe constructies volgen berekeningen van de constructeur.
- Constructieve berekeningen op verzoek naar betreffende gemeente indienen minimaal 3 weken voor aflevering bouwtekeningen.
- Bouwbureau de bouwtekeningen is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in de uitvoering, constructief en esthetisch, t.o.v. de verzorgde tekeningen.
- Beng, HPG, stikstof-, bouwbesluittoetsen, constructieberekeningen worden als bijlagen toegevoegd





Kadestrale gemeente:
Sectie:
Ruimte:
Plaatselijk bekend:

UIDVESTHOEK
BOUWBUREAU

andries vliet 06-53115081
bouwtekening 100
na 100 m
na 100 m
na 100 m

Opdrachtgever, Bouwadres:
Menno en Jilly
berinckhof 12 te Burgum
Menno Bakema en Jilly de Vries
Menno v. Coehoornweg 12
9251 LV Burgum

SITUATIE 200
BOLWAANVRAAC
Do.O

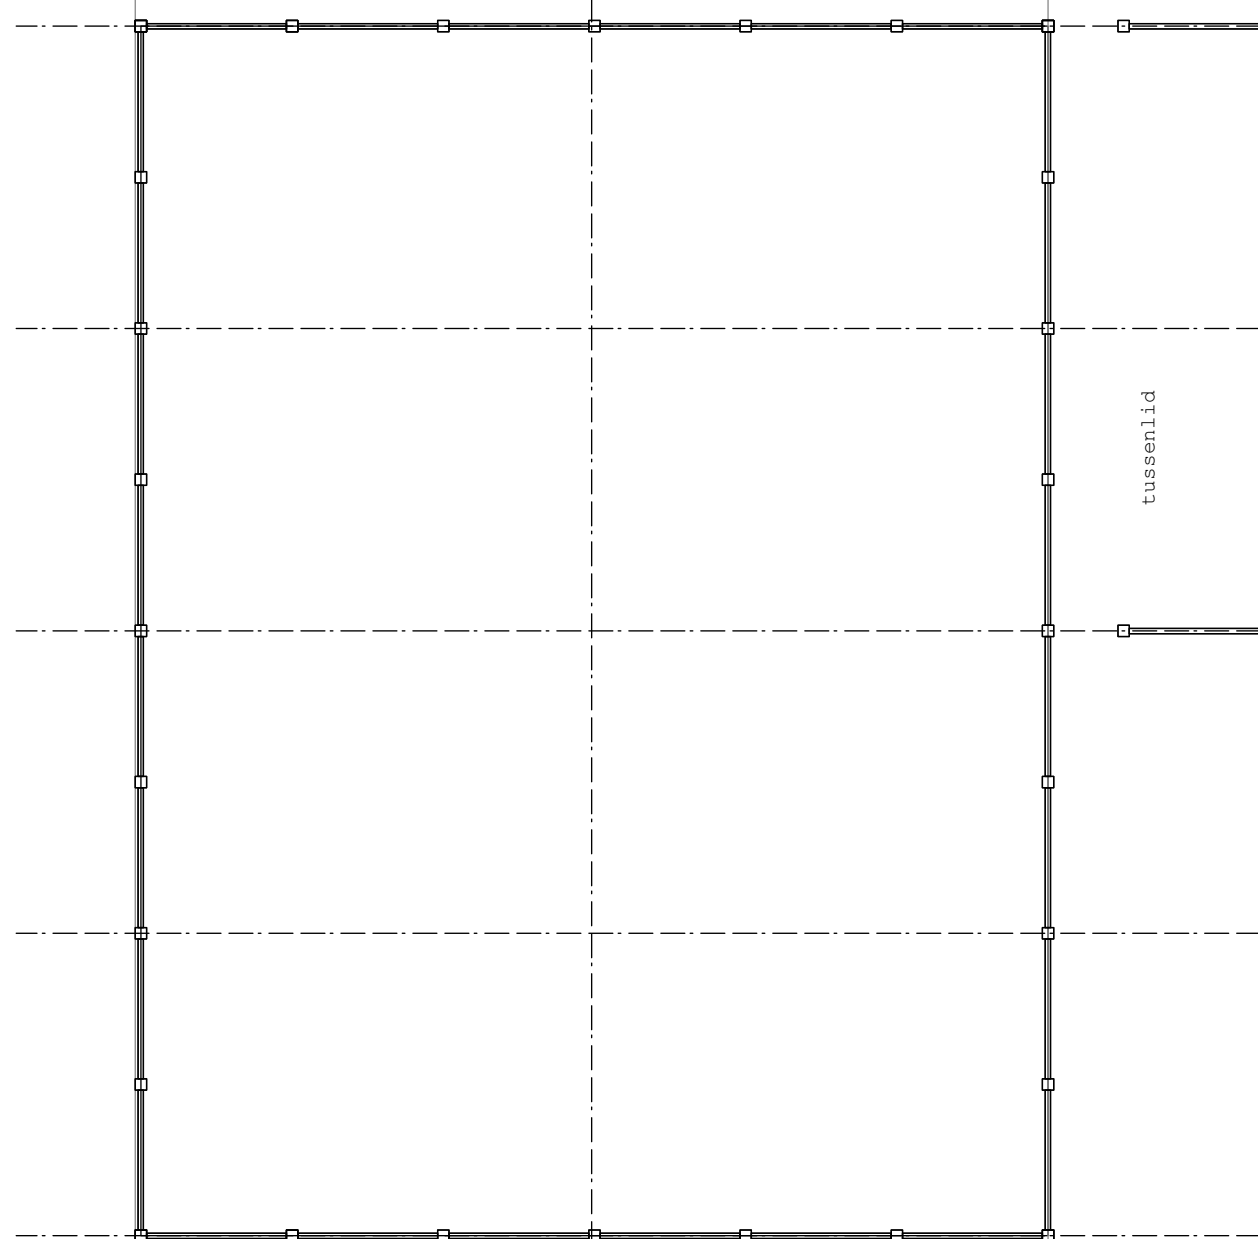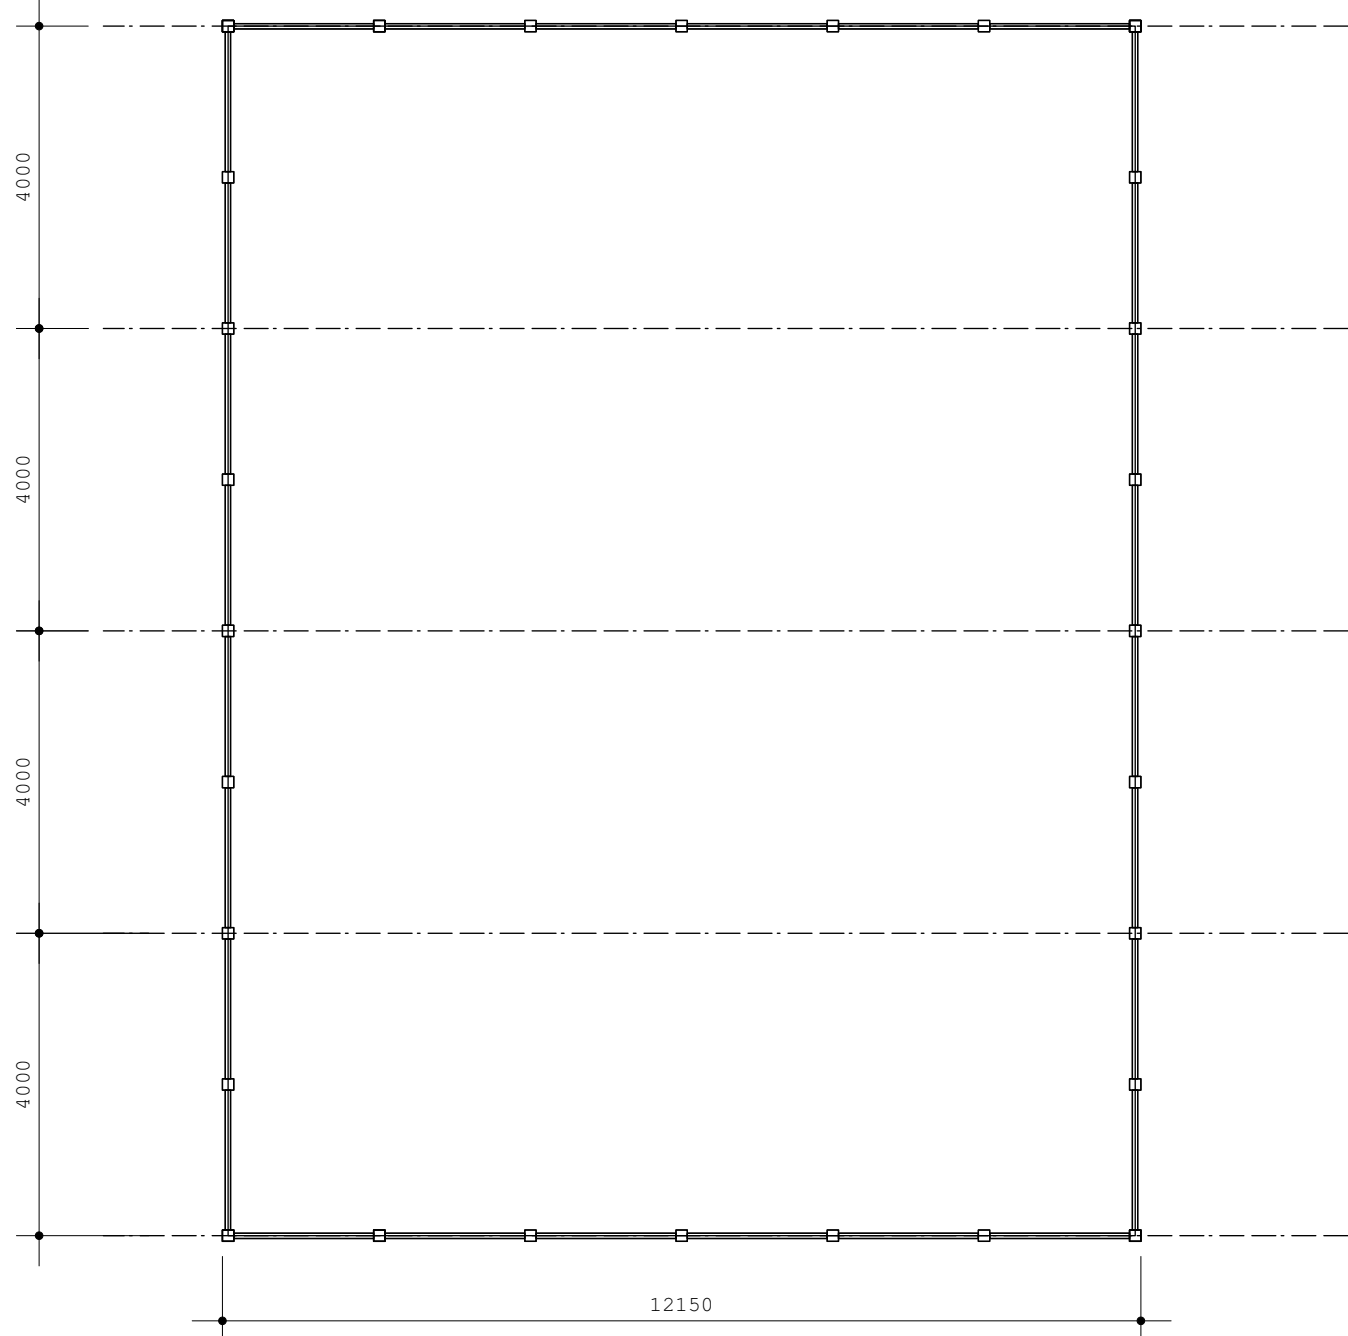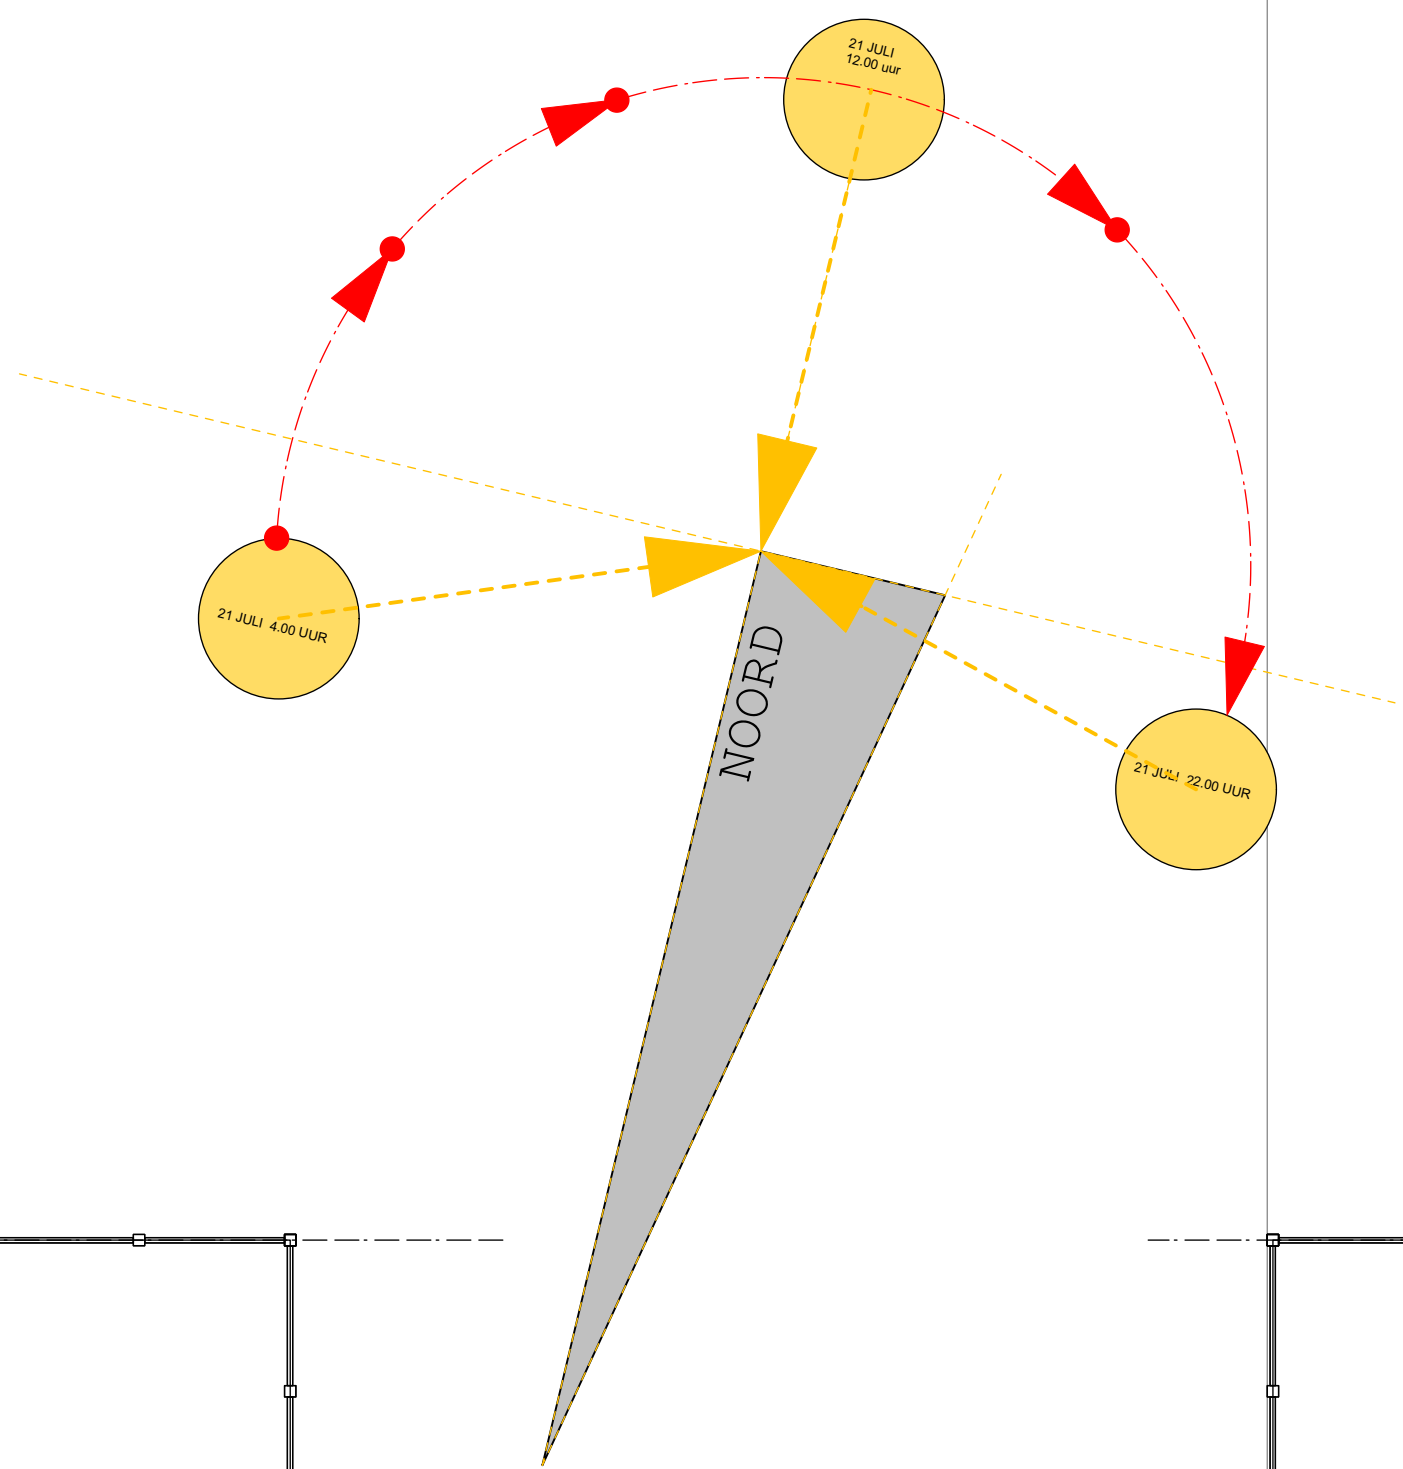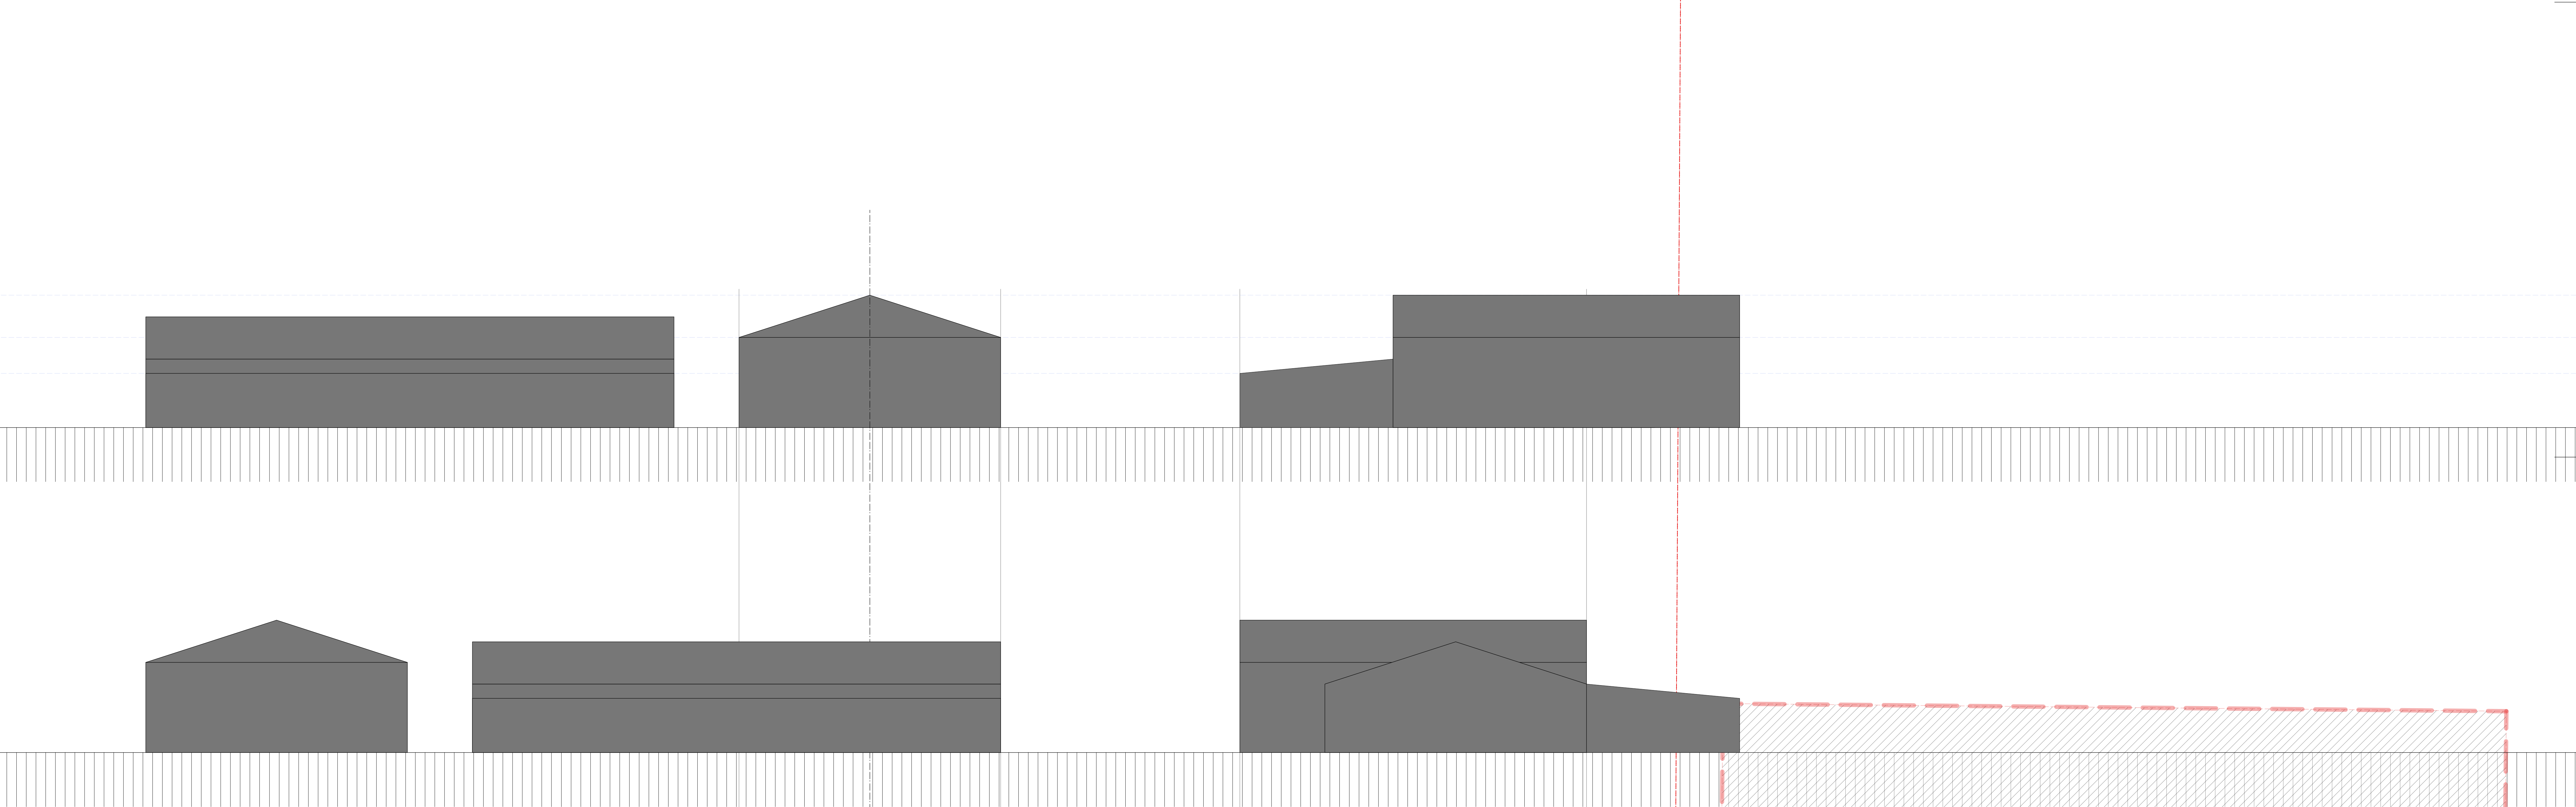

wagenberging

werkplaats

bedrijfsloods belender

11132
8174
3763

10769

HUIDIGE CONTOUREN EN AFMETINGEN
BOUWAANVRAAG-WONING

Opdrachtgever, Bouwadres:

Menno en Jilly
bestaande woning
aan de Menno v. Coehoornweg 12 te Burgum
Huidig-/postadres:
Menno Bakema en Jilly de Vries
Menno v. Coehoornweg 12
9251 LV Burgum

HUIDVESTHEK
BOUWBUREAU

andries v. 06-53115081
bouwadres: 14403-2022
www.huidvesthek.nl

028
14403-2022

Kaasstrale gemeente:
Burgum
2021,1199,1156,2416,1119
Menno v. Coehoornweg 12

Praktische uitvoering en comfort, LST OP:
volledige pand voorzien van nieuwe kierdichting voorzet vanden en nieuwe dakplaten
* dakvoet en kozijnafsluitingen maximaal kierdichten 1111

- maatvoering in het werk controleren en nieuw toe te passen
- materiaal overleggen met opdrachtgever
- alle afmetingen en sterkte van bestaande en nieuwe constructies
- volgens berekeningen van de constructeur
- constructieve berekeningen op verzoek naar betreffende gemeente
- leveren minimaal 3 weken voor afname bouwrijpheid
- bouwbureau de bouwtekening is niet verantwoordelijk voor wijzigingen
- in de uitvoering, constructief en esthetisch, t.o.v. de vergunde tekeningen.
- Beng, HPG, stikstof-, bouwbesluittoetsen, constructeursberekeningen worden als bijlagen toegevoegd

Bestemmingsplan:	Buidig:	Bestemmingsplan:	Buidig:
Perceel:	41600 m2	Perceel:	41600 m2
Bestaande hoofdbouw	237 m2	Bestaande hoofdbouw	237 m2
Aangebouwd bijgebouw	175 m2	Aangebouwd bijgebouw	175 m2
Vrijstaand bijgebouw	175 m2	Vrijstaand bijgebouw	175 m2
Inhoud bestaand	175 m2	Inhoud bestaand	175 m2
Inhoud nieuw	175 m2	Inhoud nieuw	175 m2
Opengingen gewelle	175 m2	Opengingen gewelle	175 m2

Oppervlakte:
Gebruiksoppervlakte
Verbijfaoppervlakte
Oppervlakte bestaand
Oppervlakte nieuw
Inhoud bestaand
Inhoud nieuw
Opengingen gewelle

Ken nieuwe uitwendige scheidingconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte,
heeft een volgens NEN 1068 bepaalde waardenwaardestand;
vloer: minimaal R_w = 25,7 m2/K
wand: minimaal R_w = 4,7 m2/K
dak: minimaal R_w = 4,7 m2/K
Speelruimtebuis: premix AFF, inhoud 6 ltr.
Looptijd, deur te openen zonder gebruik te maken van losse
hulpmiddelen zoals sleutels, uitvoering overeenkomstig NEN-EN 179 of aan NEN-EN 1125.
Niet-loniserende branddeur 30 min NEN-EN 1125