

# RAADSINFORMATIEBRIEF (RIB)

Registratienr : Z/23/033169  
Inlichtingen: Peter Janssen/Remy  
Kuijpers  
Team: Fysiek Domein  
Portefeuillehouder: Portefeuillehouder  
Blomen  
Onderwerp: Buiten toepassing  
verklaren  
Rijkscoördinatieregeling  
voor het opwaarderen  
van het 150 kV-net  
Maasbracht-Graetheide  
naar 380 kV

Aan de leden van de raad van de gemeente Maasgouw

Bijlage:

Geachte leden van de raad,


## **Inleiding:**

Tennet is als landelijk netbeheerder van het elektriciteitsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit. De energietransitie is in volle gang en het aandeel duurzame energie op land en zee neemt toe. De industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit schakelen de komende jaren over op duurzame energiebronnen. Dit heeft tot gevolg dat er een sterke toename is van elektriciteitsopwekking, -verbruik en -transport. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen werkt Tennet momenteel aan meerdere projecten met betrekking tot aanpassingen of uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Naast de renovatie van het 380/150 kV-hoogspanningsstation Maasbracht gaat Tennet het hoogspanningstracé tussen Graetheide - Maasbracht opwaarderen van 150kV naar 380kV.

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK) werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) samen met decentrale overheden, industrie, energieproducenten en netbeheerders om projecten voor de energie-infrastructuur te versnellen. Door de extra druk op het elektriciteitsnetwerk in Limburg is het van belang om uiterlijk in 2028 het 380 kV-net te verlengen richting Graetheide. Dit draagt bij aan zowel het realiseren van de verduurzamingsambities van Chemelot als het realiseren van de doelstellingen uit de Regionale Energie Strategie (RES).


## **Situatie hoogspanningsstation Maasbracht**

Voor de gemeente Maasgouw betekent dit concreet een tracéwijziging rondom de twee schakelstations in Maasbracht. Het huidige 150 kV-tracé welke komt vanuit Graetheide wordt opgewaardeerd naar 380 kV. Dit heeft tot gevolg dat de huidige aanlanding op het 150 kV station moet worden verplaatst naar het 380 kV station. Een toekomstige opgave is het realiseren van een tweede 380 kV verbinding tussen Graetheide en Maasbracht, welke ook aan dient te landen op het 380 kV station. Tennet heeft een knelpuntenanalyse opgesteld van toekomstige situatie. In onderstaande afbeelding is de huidige situatie weergegeven.

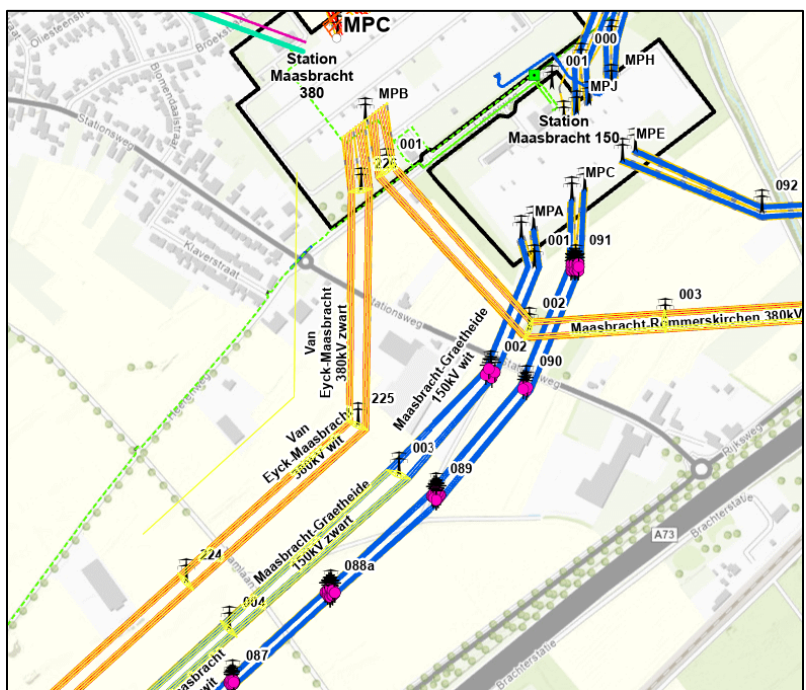

Figuur 1: huidige situatie aanlanding van de 380 kV-verbindingen (gele lijnen) en de 150 kV-verbindingen (blauwe lijnen) op station Maasbracht

In onderstaande afbeelding is de toekomstige situatie globaal weergegeven

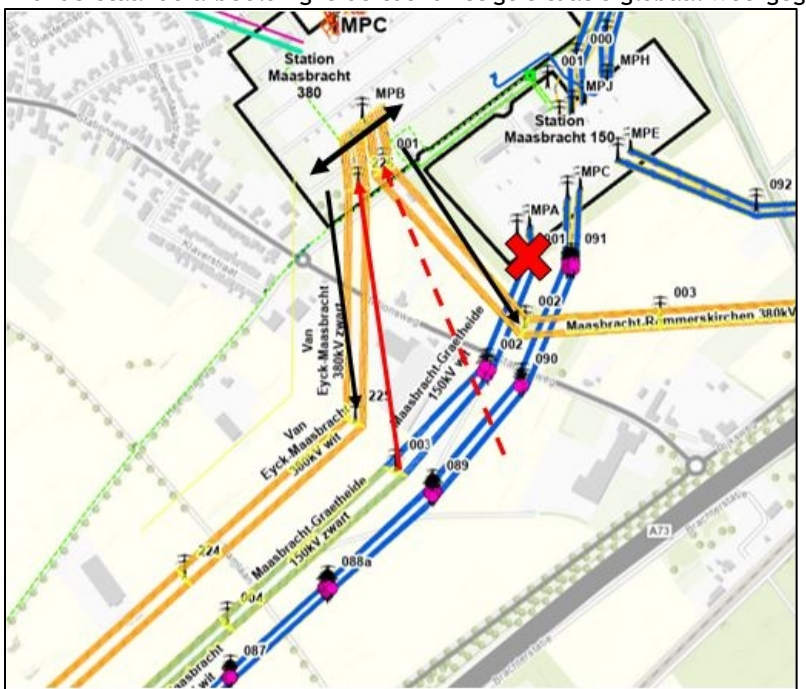

Figuur 2: globale weergave toekomstige situatie met de aangepaste situatie van de bestaande 380 kV-verbindingen (zwarte pijlen), en de aansluiting van de opgewaardeerde (rode pijl) en toekomstige 380 kV-verbindingen (rode pijl stippellijn).

### De Rijkscoördinatieregeling

Op deze projecten is nu nog de Rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. De minister voor Klimaat en Energie (K&E) is samen met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO)<sup>1</sup> bevoegd gezag voor de ruimtelijke inpassing. De minister voor K&E kan er echter voor kiezen af te zien van het toepassen van deze bevoegdheid, als redelijkerwijs niet valt te verwachten dat toepassing daarvan de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of als daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden<sup>2</sup>.

Gezien de ligging van het tracé is er een duidelijk provinciaal ruimtelijke orderingsbelang. De provincie heeft samen met de gemeenten een goed overzicht van hetgeen er lokaal speelt.

### Het voorstel

De minister voor K&E heeft het voornemen om de RCR buiten toepassing te verklaren op het opwaarderen van de hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Graetheide van 150 kV naar 380 kV..

De minister voor K&E heeft het college verzocht om in te stemmen met het voorstel om het project, gezien het provinciaal belang, onder bevoegd gezag van de provincie in te passen. Onder de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 inwerking treedt, kan de provincie hiervoor de projectprocedure hanteren en als coördinerend bestuursorgaan voor de uitvoeringsvergunningen optreden. Het is aan de provincie Limburg om hier een besluit over te nemen. Indien de provincie besluit het project als bevoegd gezag niet over te willen nemen blijft het bevoegd gezag bij EZK.

In onze vergadering van 24 oktober 2023 hebben wij besloten om in te stemmen met het voorstel van het ministerie voor K&E om het project onder bevoegd gezag van de provincie in te passen.

### Argumenten

De argumenten om in te stemmen met het voorstel van het ministerie van K&E zijn:

1. Het zoekgebied bevindt zich in zijn geheel in de provincie Limburg.
2. Het project is gemeentegrensoverschrijdend en daarom is besluitvorming door de gemeenten niet doelmatig.
3. De aanpassing in Maasbracht is beperkt.
4. Er is sprake van een provinciaal ruimtelijk orderingsbelang. De verzwaring van het elektriciteitsnet is niet enkel van belang voor Chemelot, maar voor geheel Zuid-Limburg. Het provinciale belang bij de netverzwaring komt tot uiting in provinciale stukken zoals de Omgevingsvisie, de Provinciale Energie Strategie en het coalitieakkoord.
5. De provincie heeft in samenspraak met de gemeenten een goed overzicht van de ruimtelijke ontwikkelingen en opgave die spelen in het gebied, ook ten aanzien van energie.

In de procedure zal in het kader van inspraak/vooroverleg de gemeente c.q. het college van B&W om een reactie worden gevraagd. De gemeenten behoudt dus altijd de mogelijkheid om te reageren op de voorgenomen plannen.

### Communicatie

In onze antwoordbrief aan het ministerie hebben wij verzocht om de gemeente en de bewoners in de buurt van het hoogspanningsnet tijdig te informeren over de procedure en de uit te voeren werkzaamheden. Waarbij verzocht wordt om met name de bewoners woonachtig in magneetveldzones en de bewoners bij station Maasbracht apart en proactief te benaderen.

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Maasgouw,

De secretaris,

De burgemeester,



C. M. K. Kersmaekers



D. W. J. Schneider

<sup>1</sup> Op basis van artikel 20a, Elektriciteitswet, gelezen in combinatie met artikel 3.35 lid 2 van de wet Ruimtelijke Ordening

<sup>2</sup> Deze ruimte wordt de minister gegeven op basis van art. 5.44b, eerste lid, Omgevingswet, en is nu geregeld in artikel 20a, derde lid, Elektriciteitswet 1998