


type positie en type koppeling, zie plattegronden

- steekind in opengehaakt kanaal, 1 opengehaakt kanaal per kanaalplaat
- In gevallen met aan beide zijde van de ligger een kanaalplaatvloer, steekende aanbrengen aan zijde met grootste overspanning

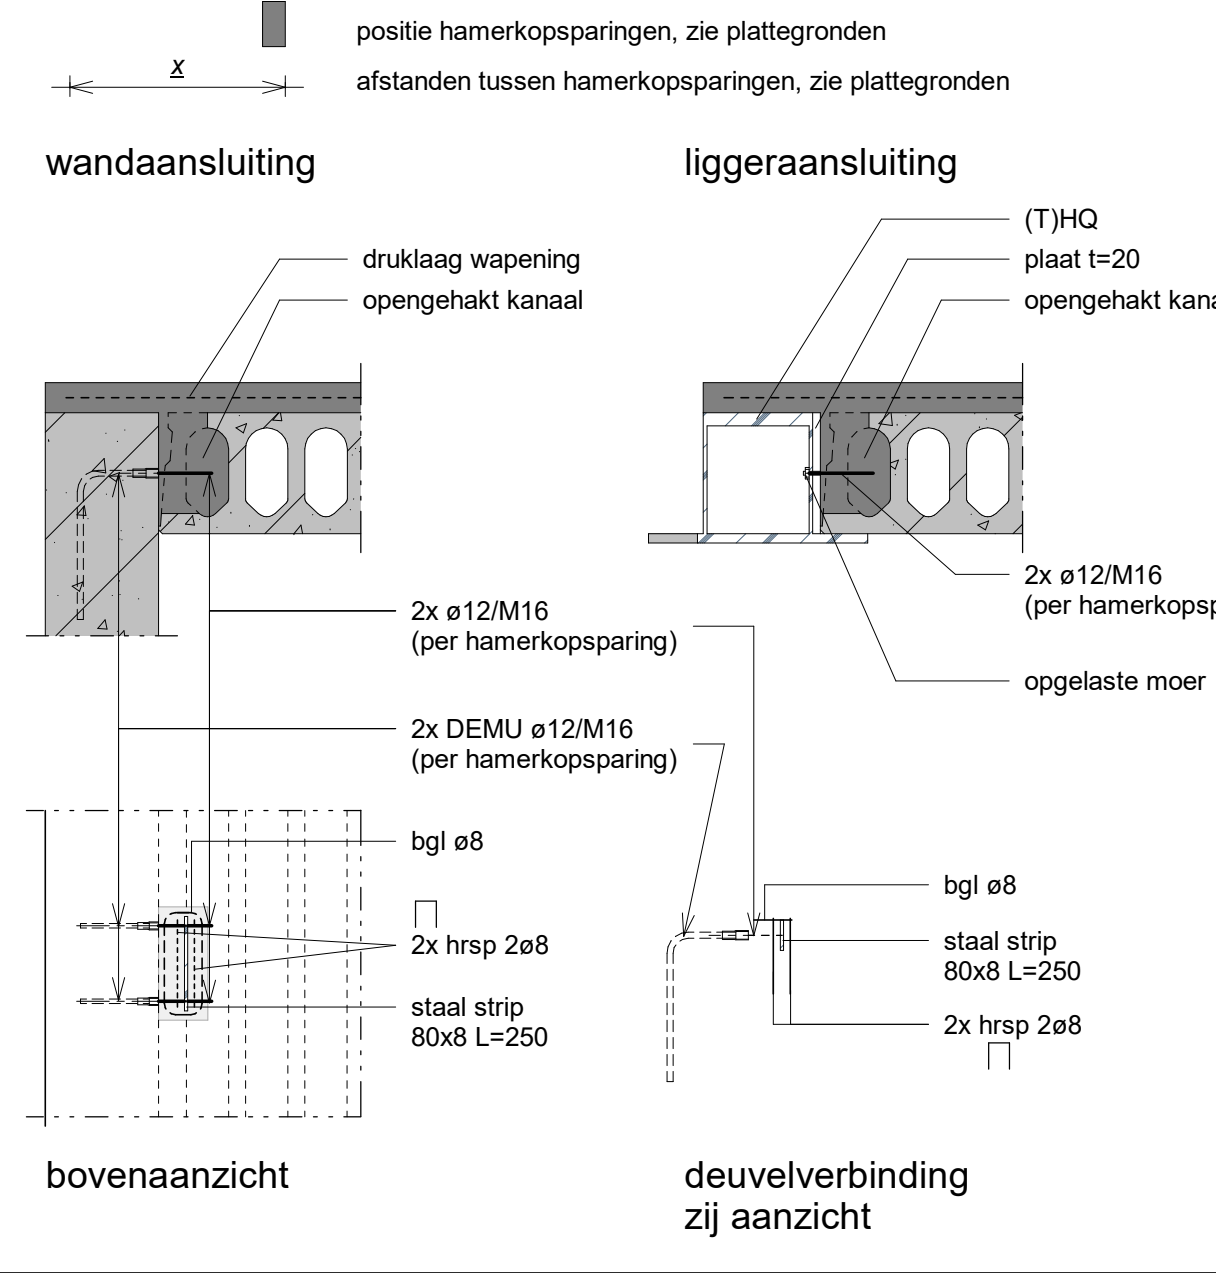

- Maatvoering in mm.
- Hoogtemaatvoering t.o.v. Peil.
- Peil = +0000 = NAP -3,9 m

- Gevolgklasse : CC20
- Voor uitgangspuntentrappe : B2654-RH-XX-ZP-RP-S-10001
- Brandwerendheid hoofddraagconstructie : 60 min / rapport B2694-RHD-XX-ZP-RP-S-10001
- Alle zaken voorzien van voldoende noodafvoeren.
- Alleen dragend prefabriet en metselwerk (kalkzandsteen) aangegeven.
- Zie tekeningen architect voor bouwconditie, riel-dragend onderdelen, trappen en bordessen, inclusief maatvoering
- Definitieve tekening op basis van leverancier

	Beton, in het werk gestort (doorsnede)		Metselwerk (doorsnede)
	Beton, prefab (doorsnede)		Hout (doorsnede)
	Staal (doorsnede)		Bestaande ondergrond
	Kalkzandsteen (doorsnede)		Te slopen ondergrond

Plaat voor = bovengenoemde constructievoor inclusief eventuele (gewapende) druklaag echter zonder de eventuele afwerklaag.

KPV...	overspanningsrichting kanaalplaatvoet + dikte
KPV...DL	overspanningsrichting kanaalplaatvoet + dikte + gew. druklaag + dikte
GKPV...DL	overspanningsrichting geïsoleerde kanaalplaatvoet + dikte + gew. druklaag + d
SPB...xx	overspanningsrichting staalplaatbetonvoet + dikte + type profielplaat
GB...x...x	overspanningsrichting geleimde houten balken + afmeting + afmeting + h.o.h. afstand

• Staalkaafwiel profielen	• S355JR (binn) S355J2 (zovrg)
• Iekelprofielen	• S355JR (binn) S355J2 (zovrg)
• Busprofielen	• S355JR / S355J0 (binnen) S355J2 / S355M
• Geflegrde liggers (H242)	• S355J0 (binnen)
• Niet na-stelbare staalfasies voor de ligger (hokje) na spanning meten	
• Conservatie staalconstructies conform best.	
• Bouten en moeren minimaal	• M12-8.8
• Ankers minimaal	• M16-8.8
• Lansen minimaal	• $\phi = 4$ mm
• Staalconstructie 60 min. brandwerend beschermen	
• Details, verbindingen en verankeringen (invalsel aan metalen constructies)	
naar uit te werken door te aannemer.	
• Stabiliteit staalconstructie tijdens de bouw door te aannemer te waarborgen.	
• Voor bouwkosten te peachen naar de prijs van de architect / aannemer, (o.a. stalen, rewallen, preekbeveling, bevestigingsoplossingen, hulpsaal)	
• Staalconstructie onderdelen met krimpmarge minimaal K70.	
• Elementen moeten conform	


- Sterkteklasse : C30/37
- Betonstaalkwaliteit : B500B (staven), B500A (netten)
- Alle in zicht blijvende hoeken voorzien van een vellingkant, minimaal 20x20mm
- Wapening draaglaag (Ø8-150)

- Sterkteklasse : C50/60
- Betonstaalkwaliteit : B500B (staven), B500A (netten)
- Alle in zicht blijvende hoeken voorzien van een vellingkant, minimaal 20x20mm
- Prefab constructies volgens tekeningen en uitwerking aannemer cq. leverancier. (incl. in te storten voorzieningen)
- Oplevmaterialen conform bestek.

- Sterteklasse : GL 28h
- Duurzaamheidsklasse : 1
- Werkplaatstekeningen en detailberekeningen te vervaardigen door aannemer.

- Uitwerking / Engineering / Uitvoering van alle onderdelen op tekening is niet mogelijk zonder uitgangspuntenrapport Royal HaskoningDHV

C03	02-02-2024	V. Story	W. van Aartsen	Y0 Definitief
C02	20-12-2023	V. Story	W. van Aartsen	Y0 Definitief
P03	01-12-2023	V. Story	W. van Aartsen	Y0 Concept
C01	26-05-2023	V. Story	W. van Aartsen	D0 Definitief
P02	07-03-2023	V. Story	S. Huyjs	D0 Concept
P01	17-02-2023	V. Story	S. Huyjs	D0 Concept
Nr.	Issue Date	Issued By	Checked By	Description

Gemeente Haarlemmermeer 			
Project: B12694 Gemeentehuis Haarlemmermeer Raadhuisplein 2132 ZG - Hoofddorp	Subject: Derde verdieping		
<table border="1"> <tr> <td> Industry and Buildings Lead: 1914 10 16 Tel.: 3816 02.42 Amsterdam Fax: 3816 02.1133 3900 BC, Amsterdam The Netherlands www.royalbakoskingdgv.com </td> <td> Technisch Ontwerp Structural Engineer Tel.: 1-150 Fax: 1-150 GGD: 06-11 B12694-RHD-ZG-03-DR-S- </td> </tr> </table>		Industry and Buildings Lead: 1914 10 16 Tel.: 3816 02.42 Amsterdam Fax: 3816 02.1133 3900 BC, Amsterdam The Netherlands www.royalbakoskingdgv.com	Technisch Ontwerp Structural Engineer Tel.: 1-150 Fax: 1-150 GGD: 06-11 B12694-RHD-ZG-03-DR-S-
Industry and Buildings Lead: 1914 10 16 Tel.: 3816 02.42 Amsterdam Fax: 3816 02.1133 3900 BC, Amsterdam The Netherlands www.royalbakoskingdgv.com	Technisch Ontwerp Structural Engineer Tel.: 1-150 Fax: 1-150 GGD: 06-11 B12694-RHD-ZG-03-DR-S-		