
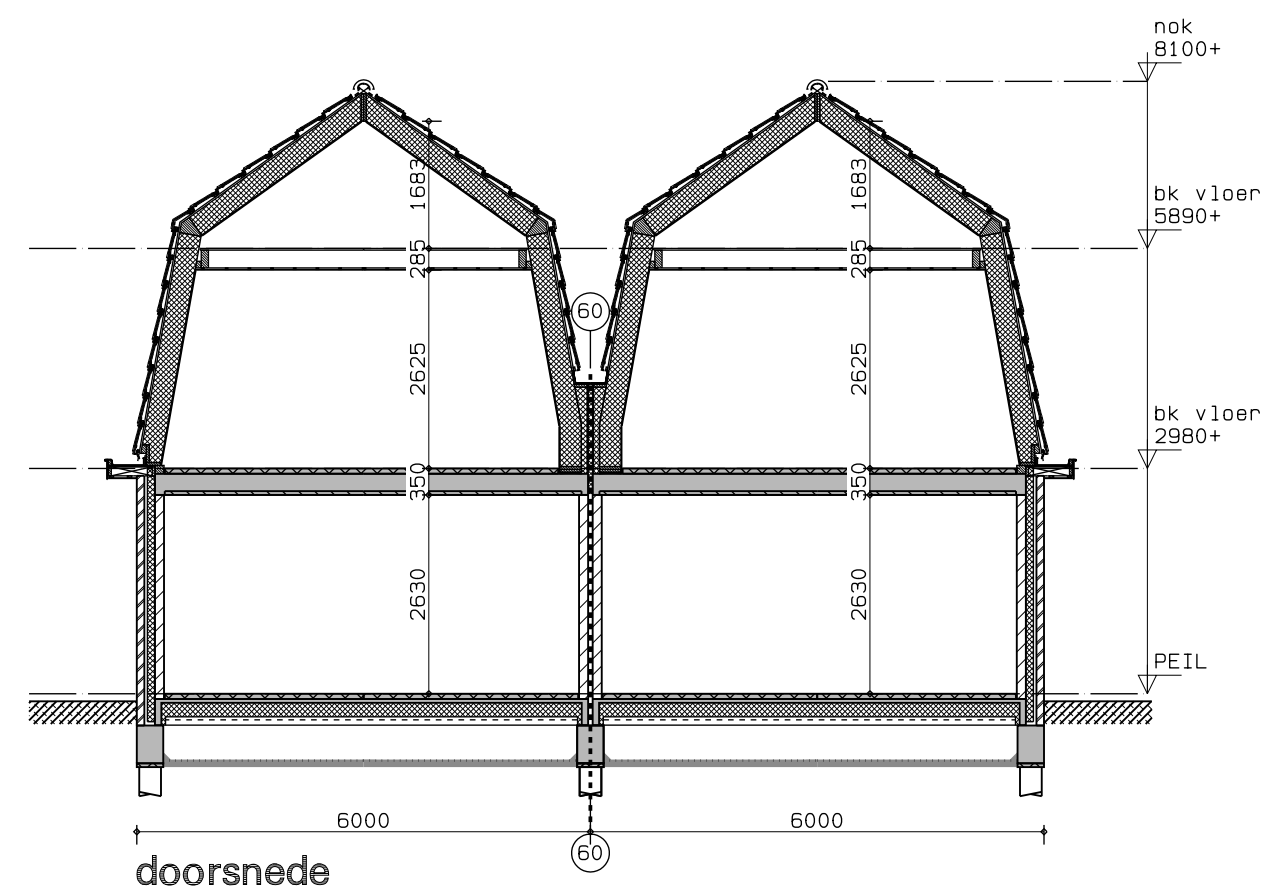
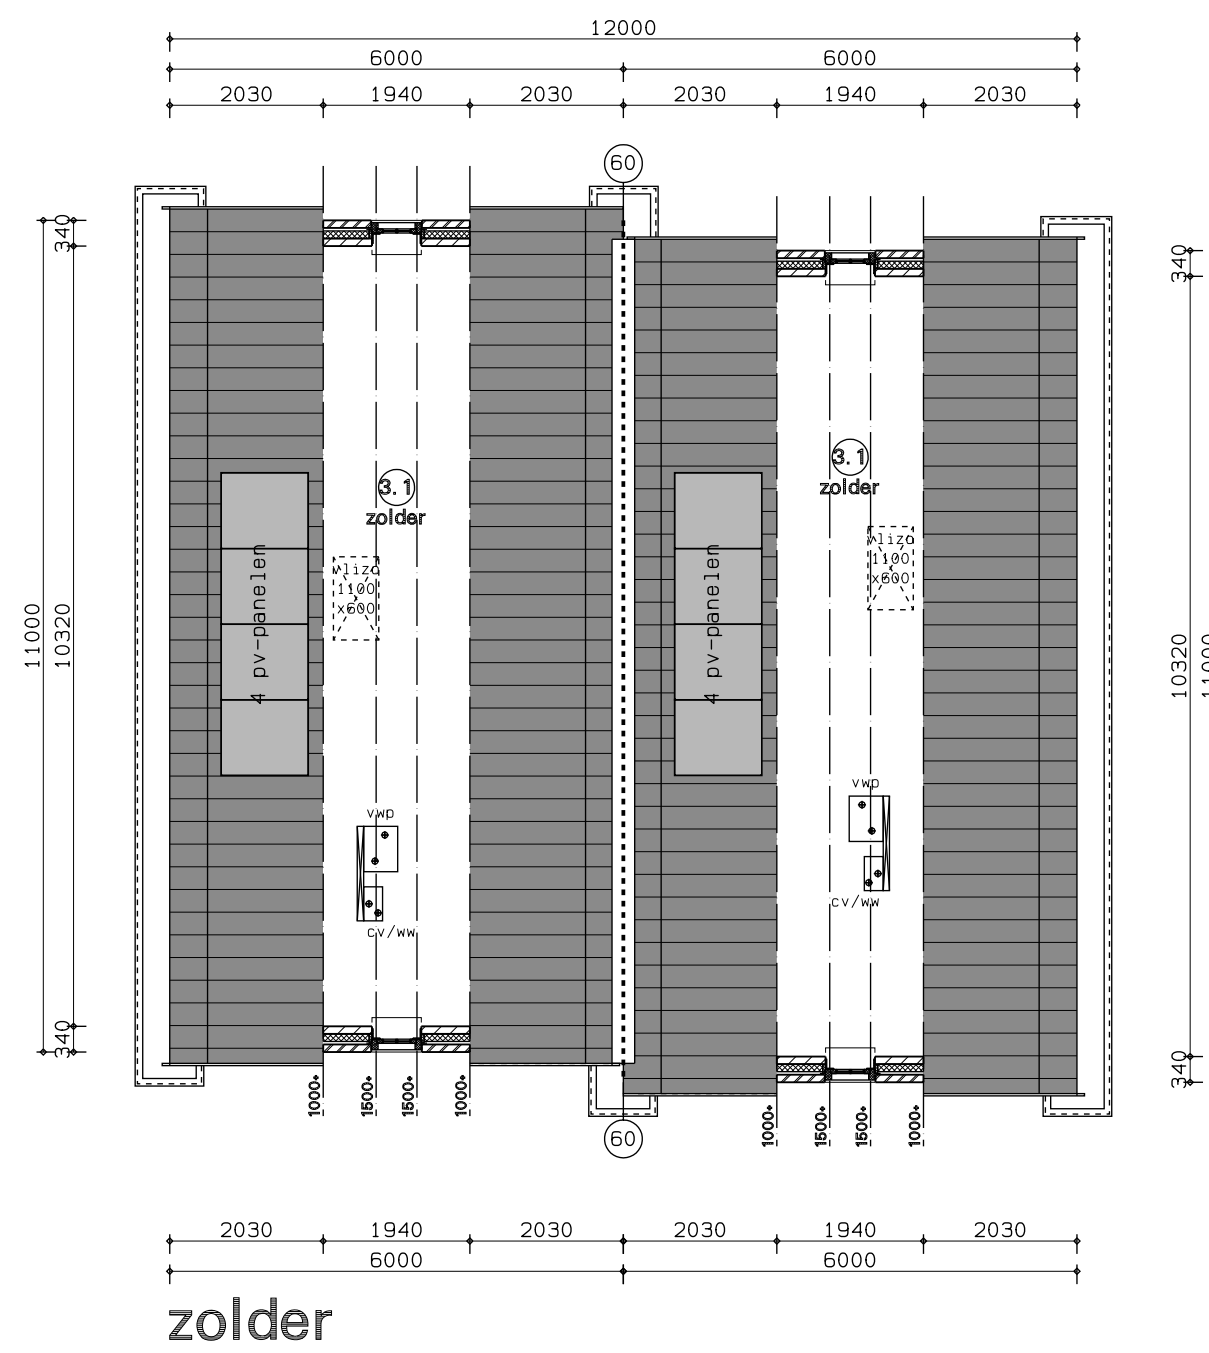
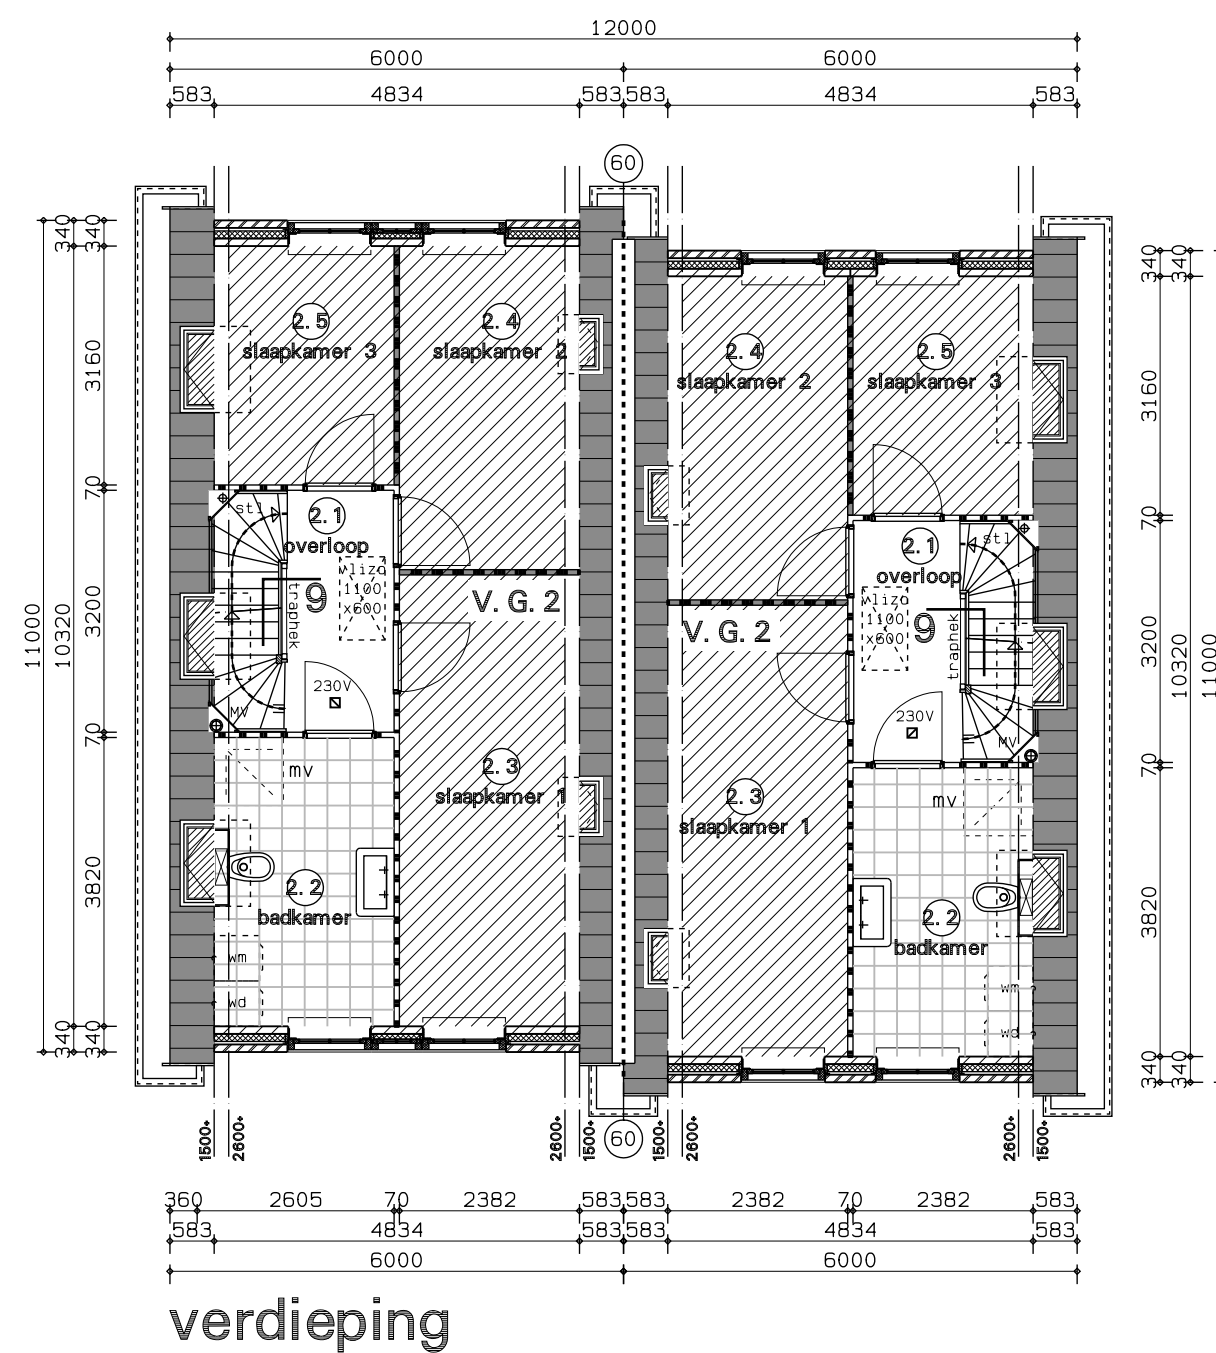
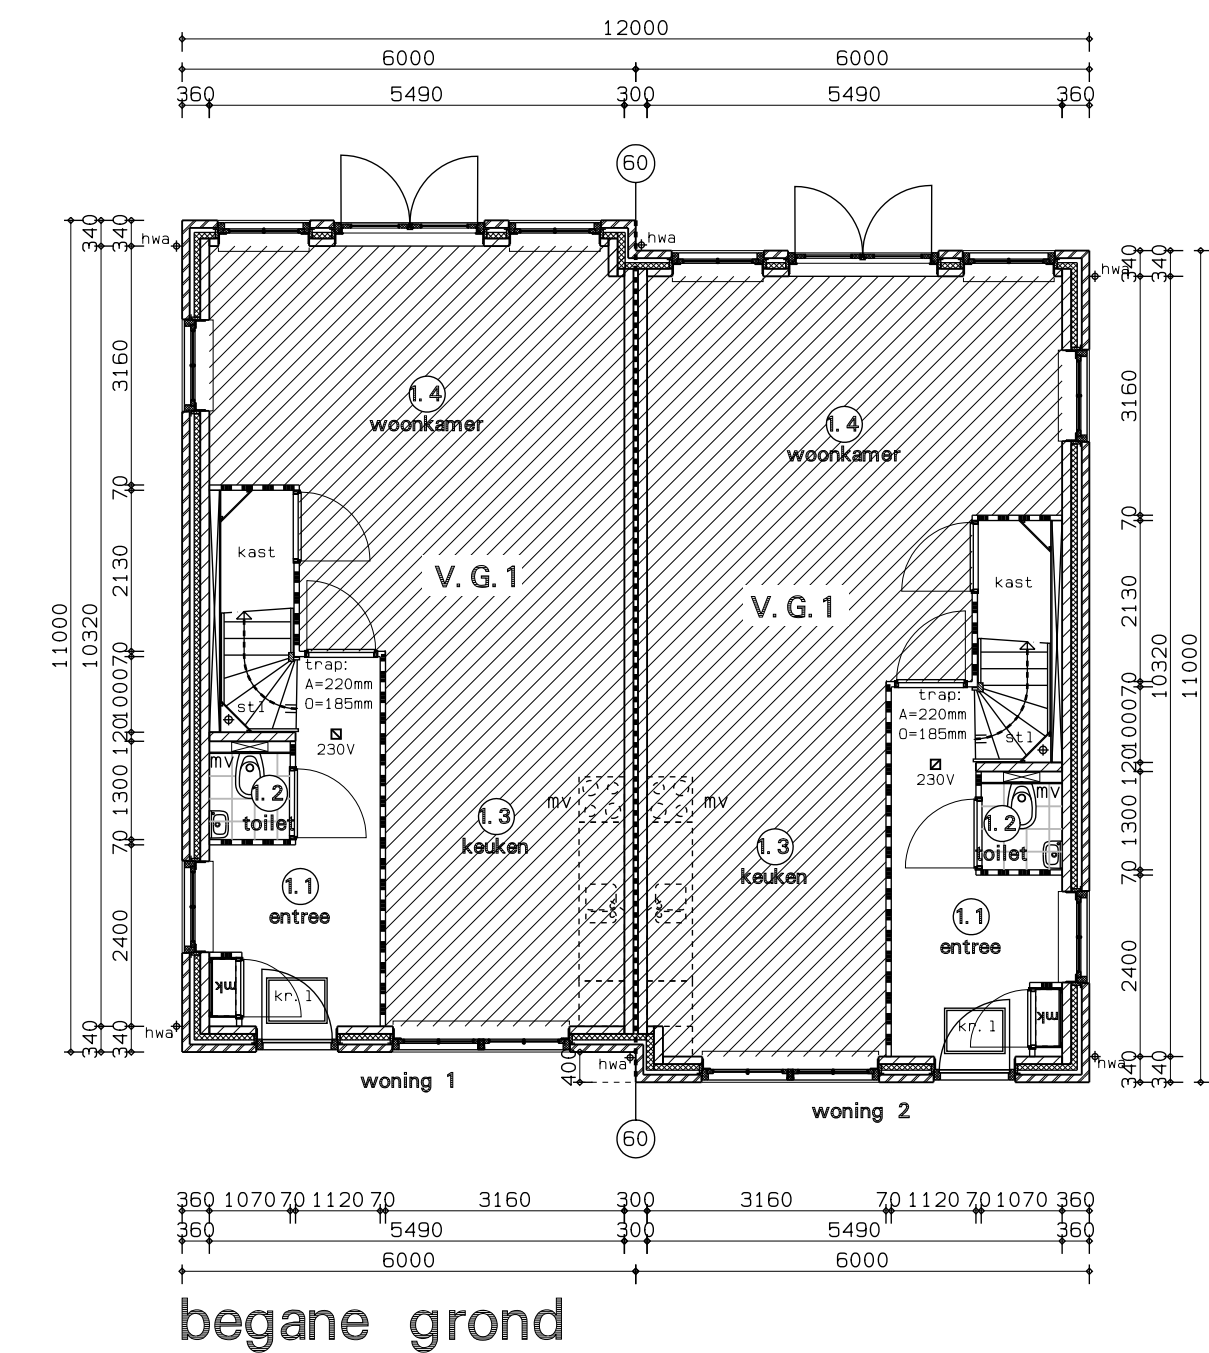
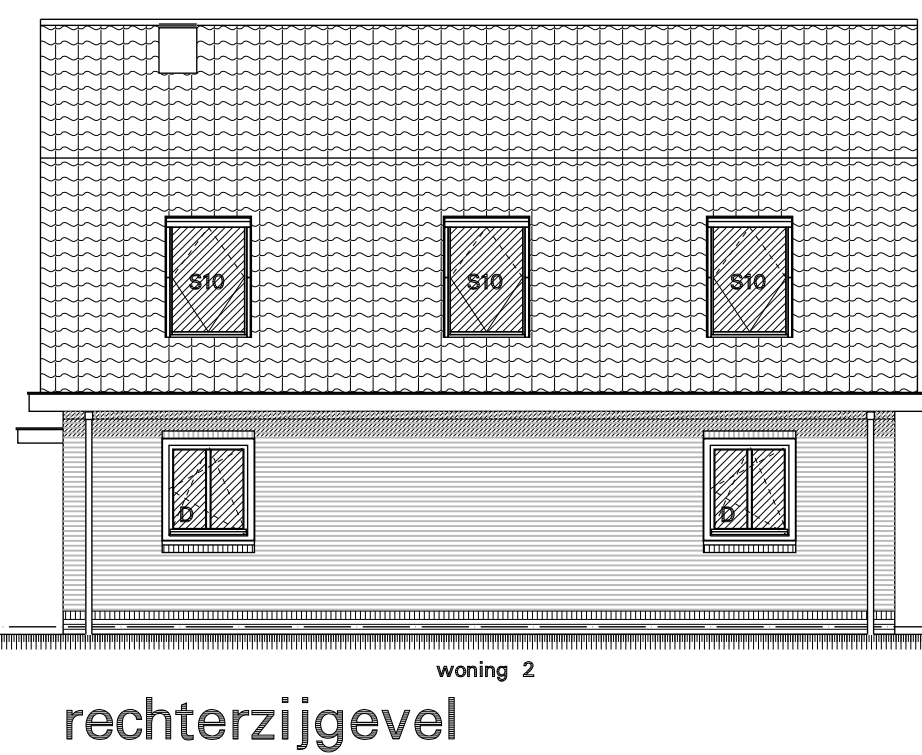
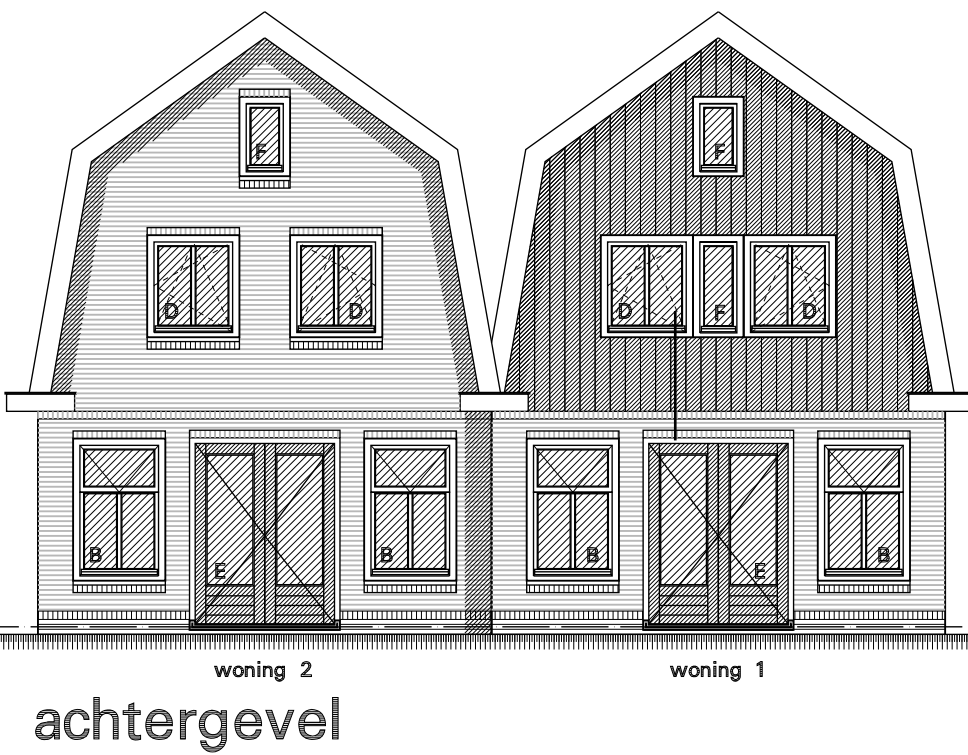
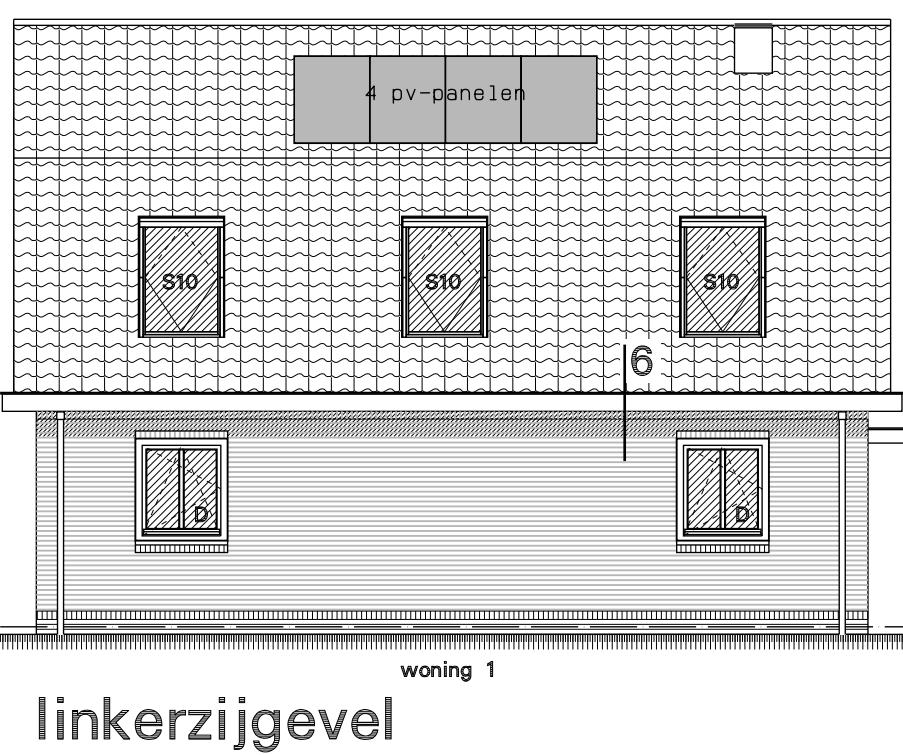


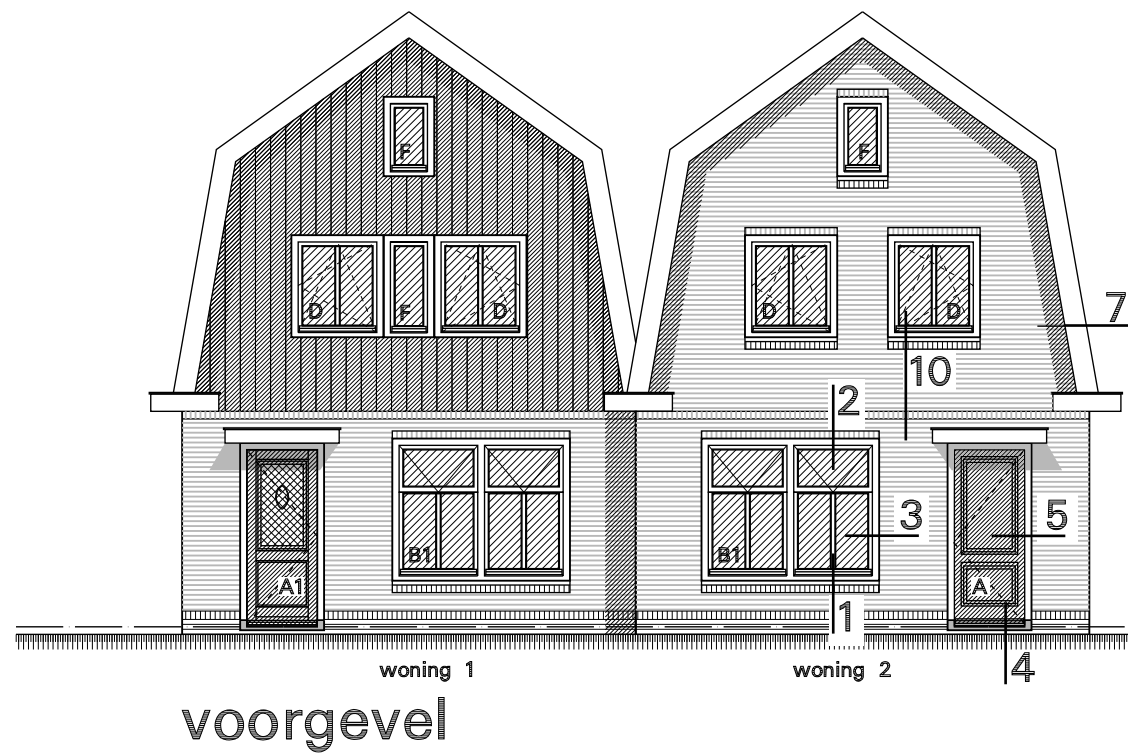

Renvooi brandweer

Het gebouw omvat de volgende gebruiksfuncties:
-woonfunctie

De constructies welke van invloed kunnen zijn op de brandwerende scheidingen bezitten een brandwerendheid die tenminste voldoet aan de eis die gesteld is aan de des betreffende bijbehorende brandwerende scheidingen.

De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren is gelijk aan die van de desbetreffende wand of vloer e.e.a. conform de NEN 6069:2011 of de NEN-EN1366 3+4. De brandwerendheid van de doorvoeringen wordt aangebracht door een daartoe gecertificeerd bedrijf.

De geëiste brandwerendheid van wanden, kolommen, balken, ramen, deuren etc. is/wordt aangetoond door middel van een geldig rapport welke is opgesteld door een instelling welke is aangewezen door de raad van accreditatie (RVA).

De isolatiematerialen van het (dak) en de (gevel) is van een onbrandbare kwaliteit. Conform NEN 6064 of NEN-EN 13501-1.

Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, van een bouwwerk waarvan een voor personen bestemde vloer tenminste 5m boven het meethniveau ligt, voldoet vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van tenminste 2,5m aan brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

De zijden van constructieonderdelen, die grenzen aan de binnen- of buitenlucht, voldoen aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Voor de bovenzijden van een vloer, een trap en een hellingbaan, die grenzen aan de binnenlucht, geldt rookklasse sifl en brandklassen Dfl, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

230v Niet-ioniserende rookmelder(s), aan elkaar gekoppeld, op lichtnet aangesloten, uitgevoerd conform de NEN2555, uitgave 2002.

Indien de ruimte(n) anders worden ingedeeld dan op de bouwvergunningstekening(en) nu is aangegeven, dienen er vooraf zo spoedig mogelijk tekeningen ter goedkeuring te worden voorgelegd.

Alle schachten, kokers en kanalen voldoen aan afdeling 2.8 van het bouwbesluit 2012

Eisen m. b. t. bouwbesluit

De vloerafscheiding uitvoeren volgens BB afdeling 2.3 artikel 2.16 t/m 2.25

Afd. 2.5, art. 2.33: Trap:

De trappen die een hoogteverschil hebben als bedoeld in art. 2.27 voldoen aan bouwbesluit art. 2.33

Afd. 2.5, art. 2.19: Openingen vloerafscheiding:

Een afscheiding als bedoeld, heeft geen openingen met een breedte groter dan 0,1 meter tot 0,7m, openingen met een breedte groter dan 0,2 meter tussen 0,7 en 1m

De inbraakwerendheid van de woning uitvoeren volgens BB afdeling 2.15 artikel 2.129 en 2.130

De bescherming tegen geluid van buiten volgens BB afdeling 3.1

De bescherming tegen geluid van installaties volgens BB afdeling 3.2

De geluidwering tussen ruimten verschillende gebruiksfuncties volgens BB afdeling 3.4

De wering van vocht van zowel binnen als buiten uitvoeren volgens BB Afdeling 3.5 artikel 3.20 t/m 3.23

Afd. 4.4, art. 4.22: Vrije doorgang woning:

Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en ten minste 2,3m vrije hoogte. Dit geldt voor een doorgang naar:

- een verblijfsgebied;
- een verblijfsruimte;
- een toiletruimte als bedoeld in de artikelen 4.9 en 4.25;
- een badruimte als bedoeld in de artikelen 4.18 en 4.25;
- een bergruimte als bedoeld in artikel 4.31;
- een buitenruimte als bedoeld in artikel 4.35, en
- een ruimte voor het bereiken van een lift.

Dit geldt ook voor een doorgang op een route vanaf het aansluitende terrein naar een in dit lid bedoelde ruimte

Afd. 4.4, art. 4.23 lid 1: Vrije doorgang verkeersroute:

Een verkeersroute heeft een vrije breedte van min. 0,85m

De woning heeft een buiten berging die voldoet aan Afd. 4.5. Buitenberging, nieuwbouw

De woning heeft een buitenruimte die voldoet aan Afdeling 4.6. Buitenruimte, nieuwbouw

Zie voor aanvullende en de overige eisen van het bouwbesluit de bijlage bouw aanvraag

Tevens zijn hierin vermeld de onderstaande gegevens:

- gebruiksooppervlakten
- oppervlakte verblijfsgebieden
- de equivalente daglichtoppervlakten per ruimte
- ventilatie berekening

Afd. 5.1. : Thermische isolatie:

Met het oog op voldoende wooncomfort, zal worden voldaan

aan art. 5.2 en 5.3

De beperking van de lucht volumestroom volgens BB afdeling 5.4

Renvooi

	gevelsteen	ontl ♦	ontluchting riool
	kalkzandsteen	mv ♦	standleiding mechanische afzuiging
	isolatie	wm	mogelijke opstelplaats wasmachine
	constructiebeton	wd	mogelijke opstelplaats wasdroger
	ventilatie rooster	mk	meterkast
	verblijfsgebied	vwp	ventilatiewarmtepomp
	hemelwaterafvoer		
	standleiding riool		

Kleur- en materiaalstaat

Omschrijving

gevels gemetseld woning 1
gevels gemetseld woning 2
dakpannen
gevelhout
kozijnen
raamkozijnen
deuren
daklijsten
gootlijsten
HWA

Materiaal


baksteen waalformaat
baksteen waalformaat
OVH pan
Western red cedar
hout
hout
hout
multiplex
multiplex
zink

Kleur

rood
donkerrood
zwart/antraciet
donker groen
gebr. wit (RAL 9001)
d. groen (RAL 6009)
d. groen (RAL 6009)
gebr. wit (RAL 9001)
gebr. wit (RAL 9001)
naturel

gewijzigd	A	09-11-2017	B	21-11-2017	C	28-11-2017	D	04-12-2017	E	19-12-2017
	F	06-09-2018	G	27-09-2018						

project	2 woningen aan de Dorpsstraat 12-14 te Landsmeer
opdrachtgever	Van Herk Groep
omschrijving	Aanvraag omgevingsvergunning Gevels, plattegronden en doorsnede

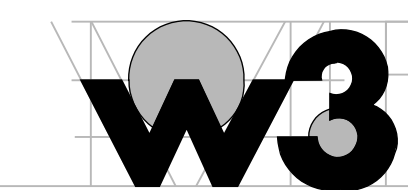

Wagengouw 12
1161 EG Broek in Waterland
tel. 020-4031391
fax. 020-4033779
email: w3@wadman.nl

refs	0533-a01
schaal	1:100
getekend	cdi
datum	09-10-2017

werk	0533	tekening	ao01
------	------	----------	------