



Datum

17-03-2022

Onderwerp

KLIC-melding 22O036879 - 1

Klantreferentie

Jistrum MFC

Blad

1 van 2

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de levering per netbeheerder per thema in het door u aangevraagde gebied. Hierin kunt u zien of de informatie over de kabels en leidingen van deze netbeheerders al dan niet is opgenomen.

Het meldnummer van de KLIC-melding	22O036879
Het ordernummer van de KLIC-melding	9817113978/10
De referentie van de KLIC-melding	Jistrum MFC
De status van de levering	Levering compleet - 17-03-2022 09:23
Dichtstbijzijnd adres	Fjildwei 8, 9258CL Jistrum

In bijgevoegde tabel vindt u een overzicht van de netbeheerders die een belang hebben in het door u aangevraagde gebied.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Kadaster Klantcontactcenter
klic@kadaster.nl
(0800) 00 80

Netbeheerders met belangen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de netbeheerders die een belang hebben in het door u aangevraagde gebied.
Als een netbeheerder nog niet heeft geleverd, worden de thema's van de geraakte belangen weergegeven.
Als een netbeheerder wel heeft geleverd, is hij betrokken bij de levering tenzij anders aangegeven.
Van een betrokken netbeheerder worden de geleverde thema's met contactinformatie weergegeven.

Onderstaande netbeheerders hebben geleverd:


GM0737	Gem. Tytsjerksteradiel	thema	
	riool vrijerval		
KL1051	KPN B.V.	thema	
	datatransport		
KL1040	Liander N.V. Pac 2Ai68G2	thema	
	laagspanning		
KL1049	Reggefiber Operator B.V.		
KL1081	Stedin Netbeheer B.V.	thema	
	gas lage druk		
KL1048	Vitens	thema	
	water		
WS0653	Wetterskip Fryslân		
KL1011	Ziggo B.V.	thema	
	datatransport		

Lasgegevens KPN


STRAAT : Fjildwei
 HUISNUMMER : 8
 POSTCODE : 9258CL
 WOONPLAATS : Jistrum
 CGB-CODE : Oost
 IK-VOLGNUMMER: 1

PLAATS INVOERING:
 IK-PLAATS : RA 210

AK-HUISNUMMER: 41
 AK-POSTCODE : 9258CL
 AK-PLAATS : RV 1105
 LAS-PLAATS : RL 570
 LAS-TYPE : YH
 LAS-DATUM : -

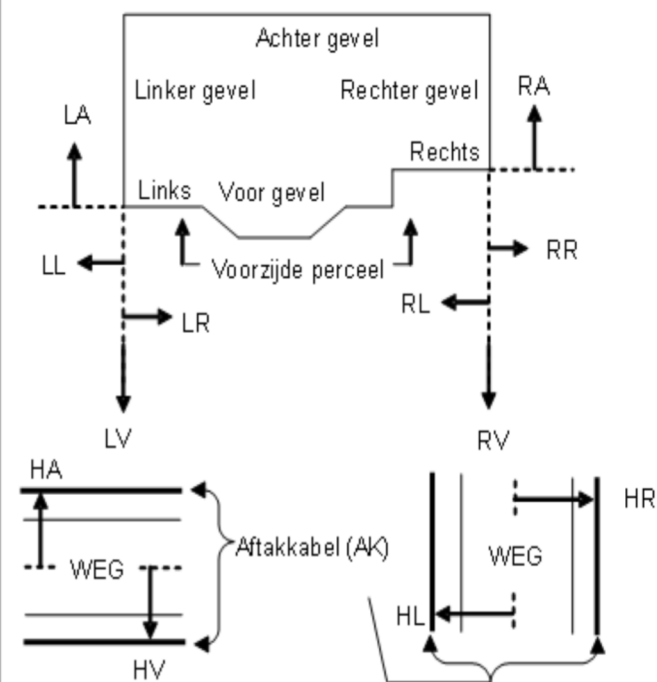

Voorbeeld

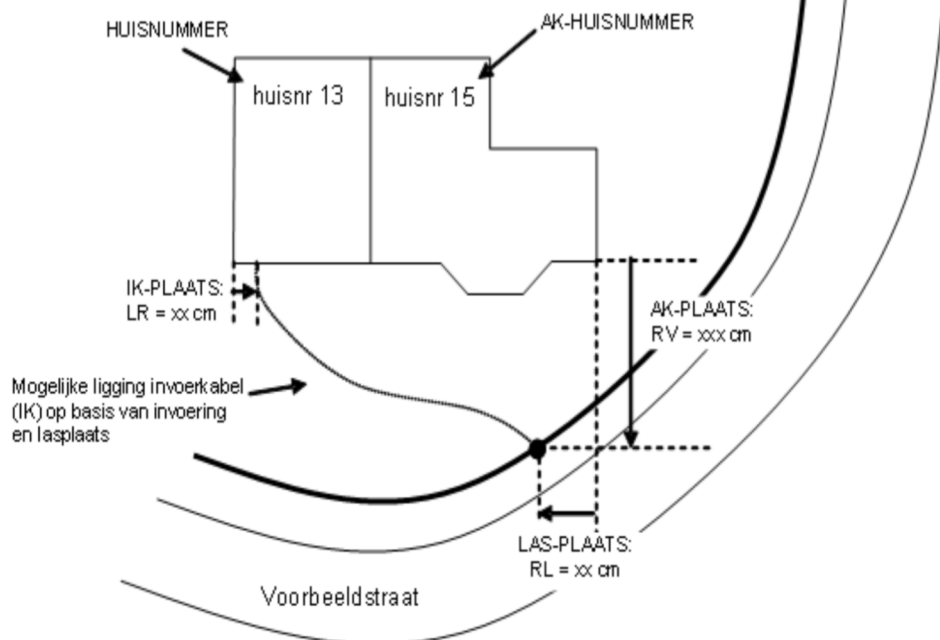

Legenda:

LV = Links naar Voor	RV = Rechts naar Voor	HV = Hart weg naar Voor	VG = Voor gevel
LA = Links naar Achter	RA = Rechts naar Achter	HA = Hart weg naar Achter	AG = Achter gevel
LL = Links naar Links	RL = Rechts naar Link	HL = Hart weg naar Links	LG = Linker gevel
LR = Links naar Rechts	RR = Rechts naar Rechts	HR = Hart weg naar Rechts	RG = Rechter gevel

Toelichting op ligginggegevens per invoerkabel:

IK-plaats = Plaats waar de invoerkabel het perceel binnentreedt.

AK-plaats = Ligging van de Aftakkabel in centimeters vanuit de aangegeven hoek.

Las-Plaats = Aantal centimeters vanuit de aangegeven hoek tot aan het punt waar de invoerkabel verbonden (las) is met de aftakkabel.


Alle maten zijn in centimeters

Lasgegevens KPN


STRAAT : Fjildwei
 HUISNUMMER : 8
 POSTCODE : 9258CL
 WOONPLAATS : Jistrum
 CGB-CODE : Oost
 IK-VOLGNUMMER: 2

PLAATS INVOERING:
 IK-PLAATS : LR 350

AK-HUISNUMMER: 8
 AK-POSTCODE : 9258CL
 AK-PLAATS : RV 1590
 LAS-PLAATS : RR 510
 LAS-TYPE : KH
 LAS-DATUM : -

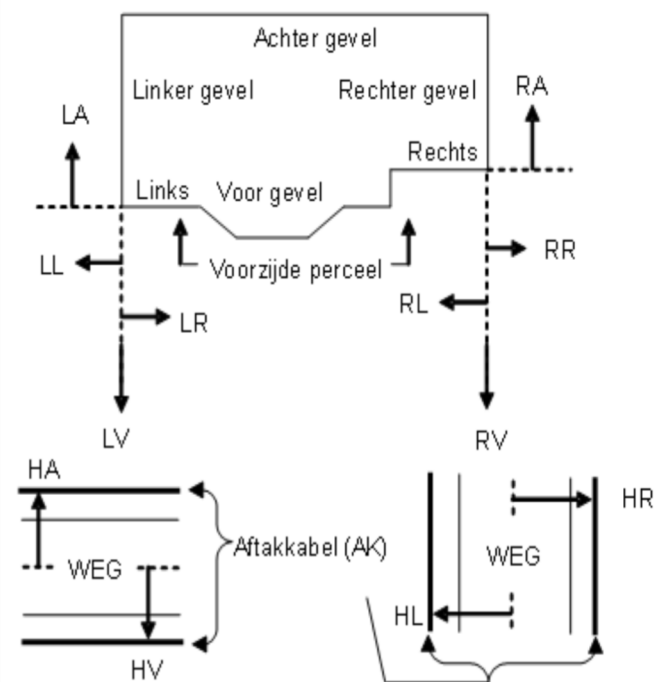

Voorbeeld

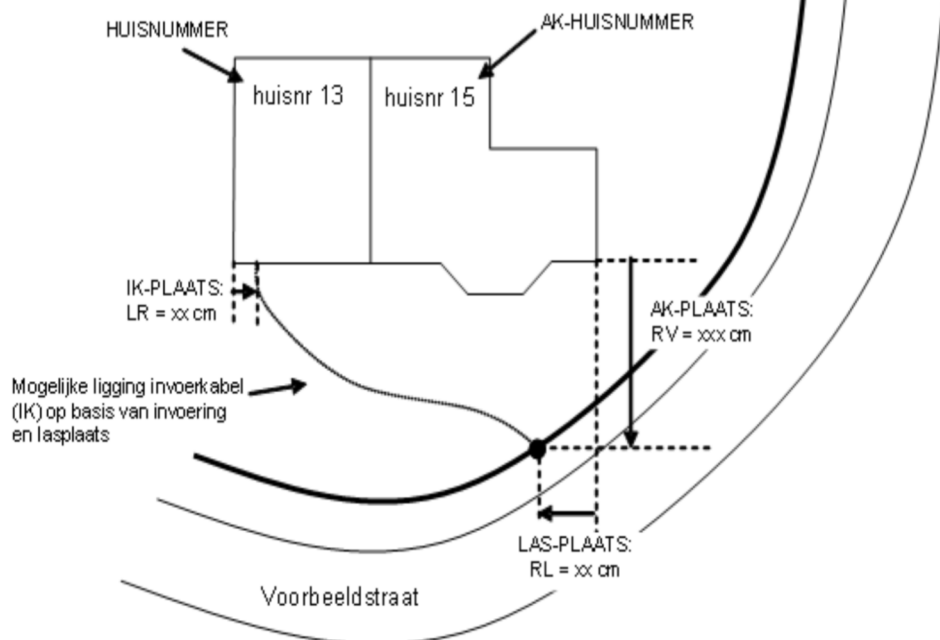

Legenda:

LV = Links naar Voor	RV = Rechts naar Voor	HV = Hart weg naar Voor	VG = Voor gevel
LA = Links naar Achter	RA = Rechts naar Achter	HA = Hart weg naar Achter	AG = Achter gevel
LL = Links naar Links	RL = Rechts naar Link	HL = Hart weg naar Links	LG = Linker gevel
LR = Links naar Rechts	RR = Rechts naar Rechts	HR = Hart weg naar Rechts	RG = Rechter gevel

Toelichting op ligginggegevens per invoerkabel:

IK-plaats = Plaats waar de invoerkabel het perceel binnentreedt.

AK-plaats = Ligging van de Aftakkabel in centimeters vanuit de aangegeven hoek.

Las-Plaats = Aantal centimeters vanuit de aangegeven hoek tot aan het punt waar de invoerkabel verbonden (las) is met de aftakkabel.


Alle maten zijn in centimeters

Lasgegevens KPN


STRAAT : Fjildwei
 HUISNUMMER : 8-A
 POSTCODE : 9258CL
 WOONPLAATS : Jistrum
 CGB-CODE : Oost
 IK-VOLGNUMMER: 1

PLAATS INVOERING:
 IK-PLAATS : *4 ?

AK-HUISNUMMER: 8-A
 AK-POSTCODE : 9258CL
 AK-PLAATS : *4 RV 830
 LAS-PLAATS : *4 RL 120
 LAS-TYPE : KH
 LAS-DATUM : 19930901

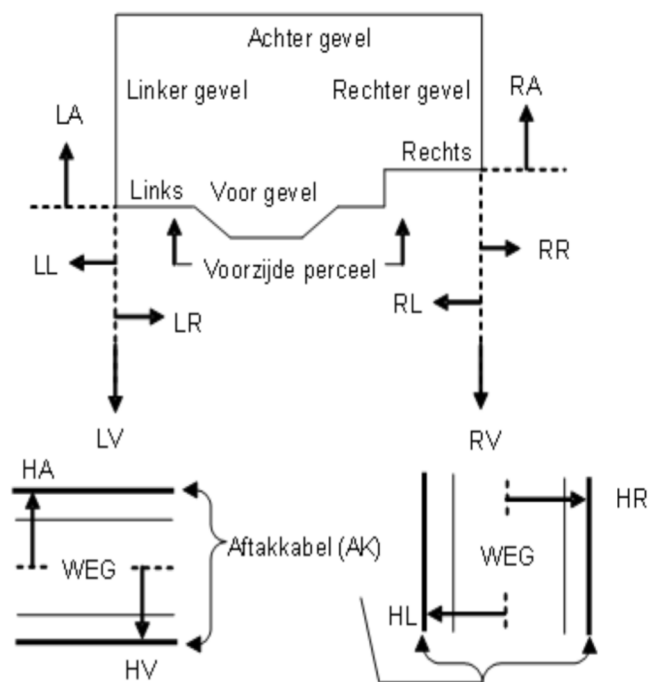

Voorbeeld

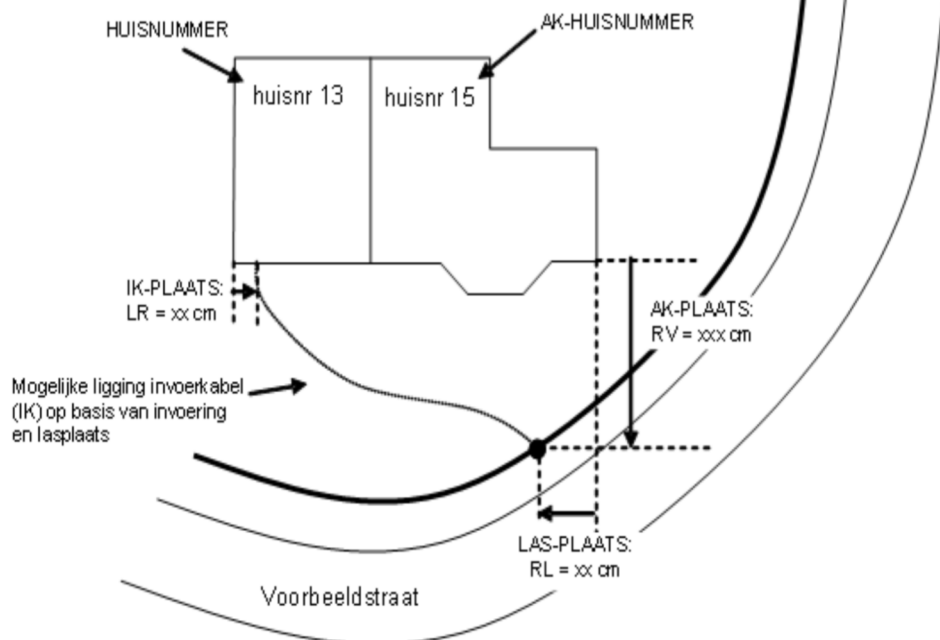

Legenda:

LV = Links naar Voor	RV = Rechts naar Voor	HV = Hart weg naar Voor	VG = Voor gevel
LA = Links naar Achter	RA = Rechts naar Achter	HA = Hart weg naar Achter	AG = Achter gevel
LL = Links naar Links	RL = Rechts naar Link	HL = Hart weg naar Links	LG = Linker gevel
LR = Links naar Rechts	RR = Rechts naar Rechts	HR = Hart weg naar Rechts	RG = Rechter gevel

Toelichting op ligginggegevens per invoerkabel:

IK-plaats = Plaats waar de invoerkabel het perceel binnentreedt.

AK-plaats = Ligging van de Aftakkabel in centimeters vanuit de aangegeven hoek.

Las-Plaats = Aantal centimeters vanuit de aangegeven hoek tot aan het punt waar de invoerkabel verbonden (las) is met de aftakkabel.


Alle maten zijn in centimeters

Lasgegevens KPN


STRAAT : Fjildwei
 HUISNUMMER : 8-SNAC
 POSTCODE : 9258CL
 WOONPLAATS : Jistrum
 CGB-CODE : Oost
 IK-VOLGNUMMER: 1

PLAATS INVOERING:
 IK-PLAATS : AG LR 360

AK-HUISNUMMER: 41
 AK-POSTCODE : 9258CK
 AK-PLAATS : RV 1105
 LAS-PLAATS : RL 520
 LAS-TYPE : KH
 LAS-DATUM : 19910508

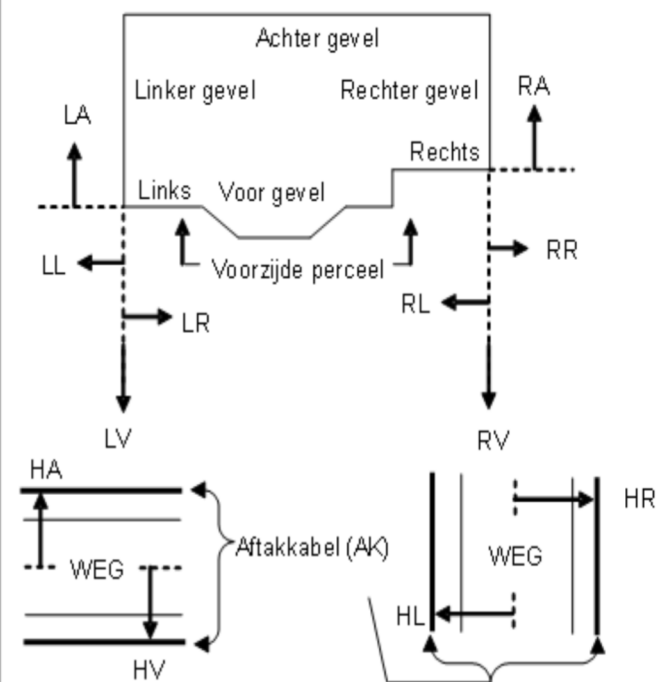

Voorbeeld

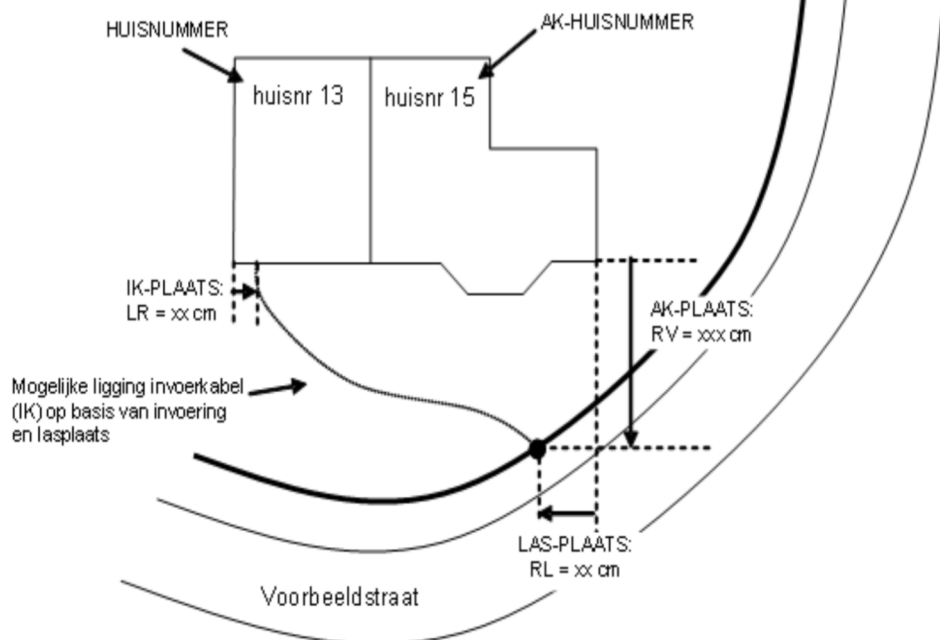

Legenda:

LV = Links naar Voor	RV = Rechts naar Voor	HV = Hart weg naar Voor	VG = Voor gevel
LA = Links naar Achter	RA = Rechts naar Achter	HA = Hart weg naar Achter	AG = Achter gevel
LL = Links naar Links	RL = Rechts naar Link	HL = Hart weg naar Links	LG = Linker gevel
LR = Links naar Rechts	RR = Rechts naar Rechts	HR = Hart weg naar Rechts	RG = Rechter gevel

Toelichting op ligginggegevens per invoerkabel:

IK-plaats = Plaats waar de invoerkabel het perceel binnentreedt.
 AK-plaats = Ligging van de Aftakkabel in centimeters vanuit de aangegeven hoek.
 Las-Plaats = Aantal centimeters vanuit de aangegeven hoek tot aan het punt waar de invoerkabel verbonden (las) is met de aftakkabel.

Alle maten zijn in centimeters



Thema: laagspanning

peb		Informatieformulier aansluiting																			
Verbruiker: <u>Gymlokaal</u> Adres: <u>Fijtduin 8A</u>		Verbruikersno.: <u>9712113</u> Postcode: <u>9250CK</u> Woonplaats: <u>Tilburg</u>																			
Categorie aansluiting: ☒ definitief ☐ tijdelijk		☐ bedrijf ☐ woning ☐ gemeaal ☐ flat ☐ gasstation ☒ centr. ant.																			
☒ nieuw ☐ bestaand ☐ 1 fase ☒ 3 fase ☐ ja ☐ nee > gez.aanleg ☐ nee ☐ geen meting ☐ grootverbruiker		☒ verkabeld ☐ 1 fase ☐ 3 fase ☐ overname ☐ 1 fase ☐ 3 fase ☐ overige ☐ verlengd ☐ verzwaard ☐ verbeterd ☐ verplaatst ☐ ingekort: m ☐ gemaakt: > 14-4-1993 ☐ verwijderd: ☒ ondergronds ☐ bovengronds ☐ ja ☒ nee > verrekenstaat type n.a.k. <u>H355 40 3x160</u> <u>in 10,50 mm</u>																			
Behoort bij tekening no. <u>B.1-20027-58073</u> Indien nieuwe aansluiting: beschikbaar gestelde vermogen <u>5025</u> kW																					
Verbruikte meters kabel: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>3x2.5 Cu</td> <td>4x6 Cu</td> <td>4x16 Cu</td> <td>4x50 Al</td> <td>4x95 Al</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>37 m</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		3x2.5 Cu	4x6 Cu	4x16 Cu	4x50 Al	4x95 Al					37 m			Kabel van haspel no.: <u>1233-474647</u> Afgiftebon no.: Magazijn no.:							
3x2.5 Cu	4x6 Cu	4x16 Cu	4x50 Al	4x95 Al																	
			37 m																		
Accept.form. d.d. 19 / Aarb.brief d.d. 19 No.:		Order <u>44181606</u>																			
Voor verrekening zie mededeling d.d. 19 No.:		Gele kwitantie no.:																			
Te berekenen meertengte kabel: m. Kabelomleggen:		m. Zelf gegraven sleuf: m.																			
Bestrating: m ² m ² Orderbon no.:		Inningsadres: <u>Thie orde.</u>																			
In rekening gestelde aansluitkosten nota no.: <u>P. 11-4379 + 1208079</u> 19		Bedrag f <u>980,-</u>																			
Jaar van aanschaf 19		Jaar van afschrijving 19 Aanschafwaarde f																			
Opmerkingen:																					
Uitgevoerd door: Montageploeg: Opzichter: Regio: <u>W.d. UB</u> d.d. <u>19-4-1992</u>		Routing: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Afd.</th> <th>Datum</th> <th>Par.</th> </tr> <tr> <td>UB</td> <td>21-4-92</td> <td>97121</td> </tr> <tr> <td>dB</td> <td>21-6-92</td> <td>WNL</td> </tr> <tr> <td>AD</td> <td>18-7-92</td> <td>peb</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>10-8-92</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DOC</td> <td>atg. Doe</td> <td></td> </tr> </table>		Afd.	Datum	Par.	UB	21-4-92	97121	dB	21-6-92	WNL	AD	18-7-92	peb	BB	10-8-92		DOC	atg. Doe	
Afd.	Datum	Par.																			
UB	21-4-92	97121																			
dB	21-6-92	WNL																			
AD	18-7-92	peb																			
BB	10-8-92																				
DOC	atg. Doe																				
Ingekomen datum: Door LR in te vullen Reg Tk		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>Datum</th> <th>Par.</th> </tr> <tr> <td>Revisie</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gec.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uitges.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Datum	Par.	Revisie			Gec.			Uitges.								
	Datum	Par.																			
Revisie																					
Gec.																					
Uitges.																					

Rev. 3/15/2014

Gemeente, Plaats, Adres en Postcode:
Tytsjerksteradiel, Jistrum, Fjildwei 8 AA, 9258CL



Thema: laagspanning

nab		Informatieformulier aansluiting																												
Verbruiker : <i>Ljzbaan + verlichting</i> Adres : <i>Schoolwei</i>		Postcode: Woonplaats: <i>Jistrum.</i>																												
Verbruiksno.: <i>9403290</i> Woonplaats: <i>Jistrum.</i>																														
Categorie aansluiting:	☒ definitief ☐ tijdelijk	☐ bedrijf ☐ woning	☐ gemaal ☐ flat																											
☐ nieuw ☐ bestaand ☐ 1 fase ☐ 3 fase ☐ ja ☐ nee > gez.aanleg ☐ geen meting ☐ grootverbruiker	verkabeld ☐ 1 fase ☐ 3 fase	overname ☐ 1 fase ☐ 3 fase	☐ gemaakt ☐ flat ☐ gasstation ☐ centr. ant. ☒ Ljzbaan -																											
☐ gemaakt ☐ verwijderd: > <i>15.09 1989</i> ☒ ondergronds ☐ bovengronds ☐ ja ☐ nee > verrekenstaat type h.a.k. <i>5x100 A.</i>																														
Behoort bij tekening no. <i>5-220-5805</i> Indien nieuwe aansluiting: beschikbaar gestelde vermogen kW																														
Verbruikte meters kabel:		Kabel van haspel no.: <i>1433-4,35852</i>																												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>3x2.5 Cu</th> <th>4x6 Cu</th> <th>4x16 Cu</th> <th>4x50 Al</th> <th>4x95 Al</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><i>11</i></td> <td></td> </tr> </table>	3x2.5 Cu	4x6 Cu	4x16 Cu	4x50 Al	4x95 Al				<i>11</i>		Afgiftebon no.: <i>11863</i> Magazijn no.: <i>024</i>																			
3x2.5 Cu	4x6 Cu	4x16 Cu	4x50 Al	4x95 Al																										
			<i>11</i>																											
Accept.form. d.d. <i>15.09 1989</i> / Aanb.brief d.d. _____ No.: _____ Order <i>44200240</i>		Voor verrekening zie mededeling d.d. _____ No.: _____ Gele kwitantie no.: _____																												
Te berekenen meerlengte kabel: _____ m. Kabelomleggen: _____ m. Zelf gegraven sleuf: _____ m.		Bevestiging: _____ m ² Orderbon no.: _____																												
Inningsadres: <i>Pla Storm Schoolstraat 19 Jistrum</i>		In rekening gestelde aansluitkosten nota no.: <i>27775</i> 1909 Bedrag f <i>1002,50</i>																												
Jaar van aanschaf 19 _____ Jaar van afschrijving 19 _____ Aanschafwaarde f _____																														
Opmerkingen:																														
Uitgevoerd door: Montageploeg Opzichter Kabelploeg Opzichter Dienstkring <i>Burgum</i> Gemont. door <i>[signature]</i> Gecontr. door d.d. _____		Routing: uitv. Net. <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Afd.</th> <th>datum</th> <th>Par</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Net</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Svk</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Doc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>BBD</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dkr</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>WD</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>WU</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Doc</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Afd.	datum	Par	Net			Svk			Doc			BBD			Dkr			WD			WU			Doc		
Afd.	datum	Par																												
Net																														
Svk																														
Doc																														
BBD																														
Dkr																														
WD																														
WU																														
Doc																														
		Routing: uitv. Dkr. <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Afd.</th> <th>datum</th> <th>Par</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Dkr</td><td><i>190908</i></td><td><i>SL</i></td></tr> <tr><td>Svk</td><td><i>190908</i></td><td><i>SL</i></td></tr> <tr><td>Doc</td><td><i>25.09</i></td><td><i>[initials]</i></td></tr> <tr><td>BBD</td><td><i>25.09</i></td><td><i>[initials]</i></td></tr> <tr><td>Net</td><td><i>25.09</i></td><td><i>[initials]</i></td></tr> <tr><td>WD</td><td><i>25.09</i></td><td><i>[initials]</i></td></tr> <tr><td>WU</td><td><i>25.09</i></td><td><i>[initials]</i></td></tr> <tr><td>Doc</td><td><i>atc. Doc</i></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Afd.	datum	Par	Dkr	<i>190908</i>	<i>SL</i>	Svk	<i>190908</i>	<i>SL</i>	Doc	<i>25.09</i>	<i>[initials]</i>	BBD	<i>25.09</i>	<i>[initials]</i>	Net	<i>25.09</i>	<i>[initials]</i>	WD	<i>25.09</i>	<i>[initials]</i>	WU	<i>25.09</i>	<i>[initials]</i>	Doc	<i>atc. Doc</i>	
Afd.	datum	Par																												
Dkr	<i>190908</i>	<i>SL</i>																												
Svk	<i>190908</i>	<i>SL</i>																												
Doc	<i>25.09</i>	<i>[initials]</i>																												
BBD	<i>25.09</i>	<i>[initials]</i>																												
Net	<i>25.09</i>	<i>[initials]</i>																												
WD	<i>25.09</i>	<i>[initials]</i>																												
WU	<i>25.09</i>	<i>[initials]</i>																												
Doc	<i>atc. Doc</i>																													
		Ingekomen datum: <i>20 SEP. 1989</i> Door LR in te vullen Reg Tk datum Par																												
		Revisie Gec. Uitges.																												

Gemeente, Plaats, Adres en Postcode:
Tytsjerksteradiel, Jistrum, Fjildwei 8 BB, 9258CL



LET OP! ER ONTBREKEN ÉÉN OF MEERDERE DOCUMENTEN BIJ UW KLICMELDING

Beste meneer/mevrouw,

DOCUMENT NIET BESCHIKBAAR

Bij uw Klismelding horen één of meerdere documenten die ten tijde van het samenstellen van deze levering niet beschikbaar of te groot waren. Om de documenten alsnog te verkrijgen kunt u contact opnemen met de KLIC-medewerker van Vitens. Vermeldt u alstublieft het Klismeldingsnummer zodat de juiste documenten alsnog kunnen worden toegestuurd. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze brief. De documenten behoren bij uw Klismelding en kunnen verkeerde interpretatie van de ligging gegevens voorkomen.

CONTACTGEGEVENS:

U kunt de KLIC-medewerker bereiken op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.30 uur.
Telefoon: 088-8846476

Voor aanvullende informatie over uw Klismelding kunt u onze webpagina raadplegen via deze link:
www.vitens.com/graafschade

Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,



Manager Netbeheer & Levering



LET OP! ER ONTBREKEN ÉÉN OF MEERDERE DOCUMENTEN BIJ UW KLICMELDING

Beste meneer/mevrouw,

DOCUMENT NIET BESCHIKBAAR

Bij uw Klicemailing horen één of meerdere documenten die ten tijde van het samenstellen van deze levering niet beschikbaar of te groot waren. Om de documenten alsnog te verkrijgen kunt u contact opnemen met de KLIC-medewerker van Vitens. Vermeldt u alstublieft het Klicemailingsnummer zodat de juiste documenten alsnog kunnen worden toegestuurd. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze brief. De documenten behoren bij uw Klicemailing en kunnen verkeerde interpretatie van de ligging gegevens voorkomen.

CONTACTGEGEVENS:

U kunt de KLIC-medewerker bereiken op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.30 uur.
Telefoon: 088-8846476

Voor aanvullende informatie over uw Klicemailing kunt u onze webpagina raadplegen via deze link:
www.vitens.com/graafschade

Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,



Manager Netbeheer & Levering

Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom : **0800 – 9009**



Liander N.V.
Postbus 50
6920 AB Duiven

Aan: Aanvrager KLIC Melding

Aanvraagdatum: zie melding gegevens

Klicnummer: zie melding gegevens

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een KLIC-melding gedaan. Graag reageren we op deze melding. Deze brief bevat geen specifieke gegevens (zoals melding nummer en locatie en geleverde thema's) en geldt voor alle typen KLIC Meldingen:

- Graaf meldingen,
- Calamiteiten meldingen,
- Oriëntatie verzoeken,
- Meldingen aangaande verzoek tot medegebruik fysiek infra of
- Meldingen aangaande verzoek tot coördinatie.

Graaf of Calamiteiten melding

Aanwezigheid kabels en leidingen

Op de bijgevoegde tekening(en) is aangegeven waar de kabels en leidingen zich bevinden. De tekeningen zijn uitsluitend gebaseerd op de leggingsgegevens voor zover die bij ons bekend zijn. De exacte ligging, zowel in horizontale (x,y) als verticale (z) richting, kan door tal van oorzaken, waar op wij geen invloed hebben, afwijken. Het is belangrijk dat u altijd de exacte ligging lokaliseert, bijvoorbeeld door het maken van proefsleuven.

(Huis)aansluitschetsen

Huisaansluitschetsen krijgt u meegestuurd van de adressen welk u bij de aanvraag hebt opgegeven. Daarnaast stuurt Liander u altijd alle (huis)aansluitschetsen binnen de graafpolygoon die beschikbaar zijn per mail na.

PDF documenten openen

Bijlagen in PDF formaat kunnen het beste worden bekeken met de Adobe PDF Reader of de ingebouwde PDF viewer in Google Chrome. Het is ons bekend dat PDF's bekijken binnen de huidige versie van de Microsoft Edge browser problemen geeft.

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op onderstaande telefoonnummers:

Algemene vragen Schadepreventie

- Telefoonnummer: **088-1912211**
- E-mail: schadepreventie@alliander.com

Schade melden

- Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom : **0800 - 9009**

Eis Voorzorgsmaatregel

Indien op de melding een 'Eis Voorzorgsmaatregel' van toepassing is, dan bent u verplicht minimaal drie werkdagen voordat u begint contact met ons op te nemen. In de brief 'EV', apart bijgevoegd, is opgenomen wat deze Eis Voorzorgsmaatregel inhoudt. Wij verzoeken u deze brief goed door te lezen.

Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom : **0800 – 9009**

Veilig werken

Om een veilige uitvoering van uw werkzaamheden te bevorderen, verwijzen wij u naar de “Richtlijn zorgvuldig graafproces” CROW publicatie 500. U kunt deze bestellen op <http://www.crow.nl> .
De CROW publicatie 500 is van toepassing op het gehele graafproces.

Als u de kabel of leiding niet kunt vinden, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze medewerker Schadepreventie helpt u de kabel of leiding te lokaliseren.

U bent verplicht beschadigingen aan onze netten en/of componenten direct te melden. U kunt deze doorgeven via het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: tel 0800 9009 (gratis). Onder bepaalde voorwaarden wordt de schade kosteloos gerepareerd. Deze voorwaarden kunt u vinden op <https://www.liander.nl> .

Meer informatie over het verrichten van graafwerkzaamheden nabij onze kabels en leidingen, kunt u vinden in de brochure ‘Voorkom storing en schade’. Deze kunt u downloaden op:
https://www.liander.nl/sites/default/files/Aannemers_Installateurs-Voorkom_Storing_en_Schade.pdf

Overige meldingen

Op de bijgevoegde tekening(en) is aangegeven waar de kabels en leidingen zich bevinden. De tekeningen zijn uitsluitend gebaseerd op de leggingsgegevens voor zover die bij ons bekend zijn. De exacte ligging, zowel in horizontale (x,y) als verticale (z) richting, kan door tal van oorzaken, waar op wij geen invloed hebben, afwijken.

Contactgegevens

- **Calamiteiten/Graaf/Oriëntatie verzoek:** Voor meer informatie kunt u ons bereiken op onderstaand e-mail adres:
- **Melding verzoek tot medegebruik fysieke infra:** Voor meer informatie over of het indienen van een verzoek tot medegebruik fysieke infrastructuur kunt u ons bereiken op onderstaand e-mail adres
- **Melding verzoek tot coördinatie:** Voor meer informatie over of het indienen van een verzoek tot coördinatie kunt u ons bereiken op onderstaand e-mail adres:

➤ e-mail adres: schadepreventie@alliander.com

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.

Afdeling Schadepreventie



Datum
17-03-2022

Onderwerp
Oriëntatiemelding:
2022/GP/036879/0

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
2022/GP/036879/0

Gemeente Tytsjerksteradiel

T.a.v. Dhr/Mevr. [REDACTED]
Raadhuisweg 7
9251GH BURGUM

Bijlage(n)

Geachte Dhr/Mevr. [REDACTED]

Naar aanleiding van uw oriëntatieverzoek deelt KPN u mede, dat op de door u aangegeven locatie kabels en of leidingen van KPN aanwezig zijn, zoals weergegeven op bijgevoegde gebiedsinformatie.

De afhandeling van deze melding is een automatisch proces op basis van de gegevens van uw oriëntatiemelding. Voor nadere informatie of het beantwoorden van vragen over de geleverde gebiedsinformatie kunt u contact opnemen met onze helpdesk gebiedsinformatie.

Telefoonnummer helpdesk gebiedsinformatie: 088-6610315

Een verzoek tot informatie betreffende medegebruik kunt u via de mail richten aan:
makeorbuy@kpn.com.

Als gevolg van uitgevoerde werkzaamheden kan ons kabel- en leidingnetwerk zijn gewijzigd tussen de datum van verstrekking van deze brief en de uitvoering van uw eventuele graafwerkzaamheden in de (nabije) toekomst.

Op basis van deze melding mogen geen graafwerkzaamheden van mechanische aard worden verricht. Daarvoor dient u in het bezit te zijn van een graaf- of calamiteitenmelding.

Hoogachtend,

KPN B.V.
Consumer Operations Infra Services
Infra Beheer & Onderhoud

KPN B.V.
Consumer Operations Infra Services
Infra Beheer & Onderhoud
Stationsstraat 115
3811 MH Amersfoort

Correspondentieadres
Postbus 3053
3800 DB Amersfoort

KPN B.V.
Handelsregister
K.v.K. Haaglanden
nr. 27124701
NL 009292056B01



Disclaimer:

- 1) Het kan voorkomen dat het totale bericht van de door KPN te leveren gebiedsinformatie groter of gelijk was aan 15 MByte als gevolg van het aantal gevraagde huisaansluitingen en of bijlagen. Als dit geval is, dan zijn deze huisaansluitingen en of bijlagen niet naar u meegestuurd via Klic-online. Deze worden apart via email nagezonden.
- 2) Het kan voorkomen dat er een lege PNG is bijgesloten. Echter, KPN heeft wel een belang omdat er huisaansluitschetsen bij betrokken zijn die u hebt aangevraagd.
- 3) Voor vragen over het gebruik van de viewer, Klic-online, het downloaden vanuit Klic-online, etc., dient u zich te wenden tot het Kadaster. Zie hiervoor www.kadaster.nl/klic.

KPN B.V.
Consumer Operations Infra Services
Infra Beheer & Onderhoud
Stationsstraat 115
3811 MH Amersfoort

Correspondentieadres
Postbus 3053
3800 DB Amersfoort

KPN B.V.
Handelsregister
K.v.K. Haaglanden
nr. 27124701
NL 009292056B01

Geachte heer/mevrouw,

Stedin Netbeheer B.V.

Blaak 8 3011 TA
Rotterdam tel 088 896 39
63 www.stedin.net KvK
Rotterdam 24289101
Fortis bank 64 00 00 819
Telefoon 088 895 62 22
Email klicdesk@stedin.net

U heeft een KLIC-melding gedaan. Graag reageren wij op deze melding.

Werkzaamheden nabij de kabels en leidingen van Stedin.

Bij werkzaamheden nabij de kabels en leidingen van Stedin dient u zich altijd te houden aan de landelijke richtlijn [Uniforme aanwijzingen werken nabij kabels & leidingen](#) van Netbeheer Nederland.

Deze Aanwijzing en andere nuttige informatie betreffende werkzaamheden nabij de netten van Stedin zijn te downloaden via de site van Netbeheer Nederland
(<https://www.netbeheernederland.nl/dossiers/graafschadereductie-12/documenten>)

Heeft u na het lezen van de van deze brief en de Uniforme aanwijzingen werken nabij kabels & leidingen nog vragen neem dan contact op met onze specialisten van de afdeling Graafschadepreventie.

Grijze bijlage: Indien één van de ontvangen bijlagen grijs is, betreft dit een DWG tekening welke (nog) niet omgezet is naar PDF. Het originele DWG bestand kunt u alsnog aanvragen bij onze KLIC-desk onder vermelding van het betreffende KLIC-nummer.

Contactgegevens Afdeling Graafschadepreventie (KLIC-desk) van Stedin


- E-mail: klicdesk@stedin.net
- Telefoon: 088-895 62 22 (bereikbaar op werkdagen van 7.30 tot 16.00 uur)
- Link: www.stedin.net/klicinfo

Oriëntatiemelding met verzoek tot 'Medegebruik'	Oriëntatiemelding met verzoek tot 'Coördinatie'
Stedin Netbeheer B.V. t.a.v. afdeling Assetmanagement Postbus 49 3000 AA Rotterdam	Stedin Netbeheer B.V. t.a.v. afdeling Aanleg en Vervanging Postbus 49 3000 AA Rotterdam

Wij verzoeken u beschadiging van onze netten en/of componenten daarvan direct te melden bij: **Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: tel 0800 9009 (gratis)**.
Onder bepaalde voorwaarden wordt de schade kosteloos gerepareerd. Deze voorwaarden kunt u vinden in de bijlage bij deze brief.



Met vriendelijke groet,

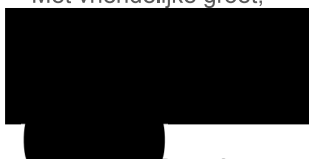

Teamleider Bedrijfsvoering Gas & Graafschadepreventie

Stedin netwerk

Uniforme aanwijzingen werken nabij kabels & leidingen (ondergronds en bovengronds)

Versie 2021-01 Geldig vanaf 1 januari 2021

Algemeen:

Onderstaande uniforme aanwijzingen zijn een aanvulling op de CROW 500 "Schade voorkomen aan kabels en leidingen – Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruikersfase". Voorwaarden zijn van toepassing voor alle regionale netbeheerders Elektriciteit en Gas. Landelijke netbeheerders Tennet en Gasunie hanteren eigen, (deels) afwijkende voorwaarden.

Contactgegevens zijn niet ingevuld en kunt u vinden op de website van Netbeheer Nederland onder "Graafschadereductie" of op de website van de regionale netbeheerder.

Hieronder staan NEN normen die verwijzen naar onderliggende normen waarin minimale afstanden tussen (ondergrondse) infrastructures worden genoemd:

- **NEN 7171-1:** *Ondergrondse ordening van netten -deel 1: Criteria*
- **NEN 7244-1** *Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar -Deel 1: Algemene functionele eisen*
- **NEN 3654** *Wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningssystemen*

De afstanden die genoemd worden in NEN kunne afwijken van de afstanden genoemd in dit document. De in dit document genoemde afstanden zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk en dragen bij aan uw veiligheid, de veiligheid van de omgeving, een ongestoorde levering en zo min mogelijk maatschappelijke overlast en kosten.

Heipalen, damwanden, (gestuurde)-boringen, sonderingen, tanks/ putten/ containers in- of uitgraven en dergelijke

Grondtrillingen, verzakkingen en deformatie van de ondergrond door (gestuurde)-boringen kunnen schade aan leidingen en/of kabels veroorzaken. Bij werkzaamheden in de omgeving van leidingen en/of kabels, die een verhoogd risico lopen, wordt de aannemer verzocht vooraf contact op te nemen met de afdeling graafschadepreventie/ klicdesk van de regionale netbeheerder. Contactgegevens staan elders op deze site of, indien u een klikmelding heeft gedaan, in de contactgegevens van de klikmelding.

De onderstaande afstanden dienen in acht genomen te worden nadat door middel van onderzoek de feitelijke ligging van de kabels en/of leidingen is gelokaliseerd. Alle afstanden gelden vanuit de feitelijke ligging van de kabels en/of leidingen van de regionale netbeheerder:

Aard van de werkzaamheden	Afstand tot buitenzijde kabel of leiding
Slaan- trekken van (hei)palen en damwanden	minimaal 2 meter
Maken van(gestuurde)- boringen en sonderingen minimaal 2 meter (ook indien met een handgrondboor wordt gewerkt)	minimaal 2 meter
In- of uitgraven van tanks/putten/containers	minimaal 2 meter
Slaan van pennen, staven, palen e.d. in de grond niet boven kabels en/of leidingen uitvoeren	niet boven kabels en/of leidingen en minimaal 0.2 meter
Het veroorzaken van trillingen in de nabijheid van brosse leidingen (grijs gietijzer, asbestcement)	binnen 10 meter, vooraf contact opnemen met de regionale netbeheerder.

Indien er afgeweken moet worden van de bovenstaande afstanden dient dit altijd gedaan te worden in overleg met de regionale netbeheerder en schriftelijk vastgelegd te worden.

Parallel leggen van HS kabels aan stalen leidingen zie punt 7.

Graven

- Kabels en leidingen mogen niet zonder overleg in de lengte worden vrijgegraven: met de regionale netbeheerder kunt u afspraken maken om de kabel vrij te schakelen of de leiding drukloos te maken. De regionale netbeheerder zal alsdan beoordelen of dit bedrijfsvoering technisch mogelijk is. Kosten voor deze werkzaamheden kunnen in rekening gebracht worden. Wij ontvangen uw aanvraag graag minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan de graafwerkzaamheden.
- Bij volledig vrijgraven van de kabels en leidingen dienen er in overleg met een schadepreventiemedewerker / deskundige van de regionale netbeheerder voorzieningen ter afscherming aangebracht te worden. Kabels en/of leidingen mogen niet zonder toezicht onbeschermd achtergelaten worden, tenzij anders is overeengekomen.
- Er moet worden voorkomen dat taluds inkalven als de diepte van de sleuf/werkput meer dan 1 meter is. Zie hiervoor CROW 335 “Werken met stabiele grond”?
- Materialen als klinkers, tegels, keien, grond en machines moeten op voldoende afstand van de sleuf of werkput worden opgeslagen.
- Vrijkomende grond moet gescheiden per grondsoort worden opgeslagen.
- Na vrijgraving dient de teruggebrachte grond vrij te zijn van puin en dergelijke en zodanig te worden verdicht dat geen verzakkingen van de regionale netbeheerder eigendommen kan plaatsvinden.
- Als de uit een kabelsleuf vrijkomende grond veel puin of stenen of andere scherpe delen bevat, mag deze niet zonder meer terug gestort worden vanwege het risico op kabelbeschadiging. In een dergelijke situatie moet grondverbetering of een kabelbeschermbuis worden toegepast. Het aanvulmateriaal moet handmatig of machinaal worden verdicht in lagen van maximaal 0,3m. Er moet met de hand worden verdicht tot 0,2m naast de kabel en tot 0,4m boven de kabel. De controle van de verdichting tijdens de uitvoering mag geschieden met behulp van een sondeerapparaat, mits de conuswaarde wordt gerelateerd aan een, voor de te verdichten sleufaanvulling representatief proefvak.
- Gasleidingen mogen nooit zonder toestemming van de regionale netbeheerder onder puingranulaat gelegd worden.
- Kabels en leidingen mogen nooit in puingranulaat gelegd worden.
Indien boven de kabels puingranulaat wordt toegepast dient dit altijd in overleg met de regionale netbeheerder te gebeuren. Daarnaast moet er minimaal 0,3m schoon zand aangebracht worden tussen de kabel(s) en het puingranulaat.
- Kruisingen met kabels en/of leidingen van de regionale netbeheerder dienen te geschieden onder de kabels en/of leidingen door, waarbij de verticale tussenruimte minimaal 50 cm dient te bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
- Verdichting en onderstopping dienen op een dusdanige wijze te geschieden dat dit geen belasting of beschadiging aan kabels en/of leidingen veroorzaakt.
- De gronddekking boven kabels en leidingen mag na het terugbrengen van uitgegraven grond niet minder zijn, dan voorafgaand aan de graafwerkzaamheden.

Houd er bij het uitvoeren van uw werkzaamheden rekening mee dat de verbindingen in onze hoofd- en aansluitleidingen niet in alle gevallen trekvast zijn.

Sloten

Bij het uitdiepen, schonen en krozen van sloten en het maaien van slootkanten kunt u kabels en/of leidingen van ons tegenkomen. Na verloop van jaren kunnen kabels en/of leidingen onvoldoende of geen dekking meer hebben. Constateert u dit, neem dan contact op met de regionale netbeheerder.

Het planten van bomen en struiken

De afstand van bomen of struiken, inclusief wortels, dient voldoende groot te zijn zodat er geen schade aan de kabels en/of leidingen van de regionale netbeheerder kan ontstaan. Hiervoor verwijzen wij u naar de CROW publicatie 280: “Combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur met bomen”.

Indien dit tot onoverkomelijke problemen leidt, neem dan contact op met de regionale netbeheerder.

Leggen van kabels en leidingen

De onderstaande afstanden dienen in acht te worden genomen nadat door middel van proefsleuven de feitelijke ligging van de kabels en/of leidingen is vastgesteld. Alle afstanden gelden vanuit de feitelijke ligging van de regionale netbeheerder kabels en/of leidingen:

- Bij het parallel leggen van kabels en/of leidingen minimaal 0,5 meter
- Bij het kruisen van kabels en/of leidingen minimaal 0,5 meter
- Als het onmogelijk is om deze afstand te houden dient u aanvullende maatregelen te nemen na advies van onze schadepreventiemedewerker te bereiken via de contactgegevens van de regionale netbeheerder.

Leggen van Hoogspanningskabels parallel aan stalen (gas)leidingen

Parallel liggende HS-kabels en (metalen) buisleidingen beïnvloeden elkaar wederzijds.

De stroomvoerende kabel induceert spanningen op een (metalen) buisleiding met aanraakspanningen en wisselspanningscorrosie van de buisleiding tot gevolg.

Bij niet-metalen buisleidingen speelt dit niet.

Per project dient bepaald te worden of de wederzijdse beïnvloeding toelaatbaar is of niet.

U kan er niet vanuit gaan dat 50 cm afstand voldoende is. Dat hangt af van meerdere factoren. Zie hiervoor de NEN 3654 “Wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningssystemen”.

Met behulp van het rekenmodel/tool, Unity Check, kunnen alle bovenstaande parameters stap voor stap ingevoerd worden.

Van belang zijn o.a. de volgende waarden:

- de lengte van parallelloop
- de wijze van aarding van buisleiding
- de nominale en maximale bedrijfsstroom
- de maximale aardsluitstroom
- de afschakeltijd van de beveiliging
- enz.

De initiatiefnemer maakt deze berekening en levert deze ter toetsing in bij de netbeheerder van het parallel liggende net.

Werken bij afsluiters, stations e.d.

- Bij graafwerkzaamheden in de nabijheid van afsluiters, kasten, stations en dergelijke van de regionale netbeheerder overleg plegen met onze schadepreventiemedewerker te bereiken via de contactgegevens van de regionale netbeheerder.
- Het is niet toegestaan de bereikbaarheid van afsluiters, kasten, stations en dergelijke te belemmeren met obstakels zoals bouwkransen, keten, bouwmaterialen en dergelijke (ook niet tijdelijk). Bij het plaatsen van dergelijk materieel een afstand van minimaal 1 meter aanhouden.
- Daar waar kabels en/of leidingen worden gekruist door bouwverkeer: ter bescherming rijplaten of daarmee vergelijkbaar materieel aanbrengen.

Alleen voor regionale netbeheerders met een bovengronds Laagspanningsnet

Werkzaamheden in de nabijheid van of onder het Bovengrondse Laagspanningsnet

Voor het werken in de nabijheid van of onder het Bovengrondse Laagspanningsnet gelden landelijke veiligheidsvoorschriften. U kunt deze vinden op de website van NBNL en Stedin. www.stedin.net/richtlijnen

Onderstaande is alleen van toepassing voor regionale netbeheerders met een bovengronds Hoogspanningsnet.

Werken bij hoogspanningskabels en hoogspanningslijnen (masten).

- Voor het werken in de nabijheid van hoogspanningskabels of hoogspanningslijnen gelden landelijke veiligheidsvoorschriften. U kunt deze vinden op de website van Netbeheer Nederland en Stedin

www.stedin.net/richtlijnen . Voor uitgebreide informatie kunt u de site www.tennet.eu/uwveiligheid raadplegen, de regionale netbeheerders hanteren dezelfde voorwaarden.

- U dient altijd vooraf, minimaal 3 tot 5 werkdagen, contact op te nemen met regionale netbeheerder.
- Voor het vrijschakelen van hoogspanningsverbindingen dient u rekening te houden met een voorbereidingsperiode van gemiddeld 10 werkdagen.

Toch schade gemaakt?

Bij schade (uitstromend gas of volle sluiting)

- Let op eigen veiligheid
- Zet het werk direct stop
- Neem afstand van beschadigde kabel of leiding
- Bel 112 en vervolgens 0800-9009
- Zet de schadelocatie af, houdt publiek op veilige afstand
- Bij gasuitstroom: dek een gaslek nooit af met zand of andere middelen, het gas kan een weg vinden (via riool-, of mantelbuis) naar een object (b.v. woonhuis)
- Bedien nooit afsluiters van de netbeheerder

Kosteloze kabel- of leidingreparatie

Bel ook 0800-9009 als het gaat om een mantelbeschadiging. Wij komen dit kosteloos repareren onder de volgende voorwaarden (definitieve beoordeling per geval):

- U als grondroerder heeft de schade meteen zelf gemeld via het algemene nummer 0800-9009.
- De schade is alleen aan de buitenzijde van de gasleiding of kabel.
- De energielevering aan onze klanten is niet onderbroken als gevolg van de veroorzaakte schade.
- Er is geen gaslekkage ontstaan als gevolg van de veroorzaakte schade.
- U heeft een geldige KLIC-registratie van de betreffende werkzaamheden. De tekeningen zijn op de graaflocatie aanwezig.
- U heeft gegraven binnen het in de KLIC melding aangegeven graafgebied.
- U kunt aantonen dat u de feitelijke ligging van de kabel of leiding in het graafgebied vooraf heeft vastgesteld door middel van proefsleuven.
- U heeft zorgvuldig gegraven volgens publicatie CROW 500 (CROW het kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte).
- Het graafwerk ligt nog open om de schade te kunnen herstellen.

De regeling kosteloze reparatie geldt niet bij beschadigingen van:

- kabels die een spanning voeren van ≥ 25 kV