Titel:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai bestemmingsplan “Woningbouwplan Nieuw-Buinen”
Kenmerk:	0514-W-23-A
Datum:	5 juli 2023
Versie:	3
Adviseur:	ing. Aljan Gal
Opdrachtgever:	Buro Hollema Yvo Scheringa Asserstraat 12 9451 AC Rolde



Rouaanstraat 7 | 9723 CA | Groningen
050 - 8200673 | info@geluidmeesters.nl | www.geluidmeesters.nl

Inhoud

1 Inleiding 3
2 Toetsingskader 4
3 Uitgangspunten 5
3.1 Tekeningen 5
3.2 Rekenmethode/-model 5
3.3 Brongegevens 6
4 Resultaten 8
4.1 Deelgebied A 8
4.2 Deelgebied B 9
4.3 Deelgebied C 10
4.4 Deelgebied D 11
5 Conclusie 14

Bijlagen

1) Verkeersgegevens
2) Invoergegevens rekenmodel
3) Resultaten

1 Inleiding

In opdracht van Buro Hollema is door GeluidMeesters BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Aanleiding is het realiseren van woningbouw in Nieuw-Buinen. Het betreft een viertal deelgebieden ten noorden en westen van het MFA Noorderbreedte Nieuw Buinen. De huidige bestemming is deels agrarisch en deels sport. De ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan daarom zal een ruimtelijke procedure worden doorlopen. Onderdeel bij de ruimtelijke procedure is een toets aan de milieuwetgeving. De situatie met deelgebieden, zoals in voorliggend onderzoek gehanteerd, is in afbeelding 1.1 weergegeven.

De deelgebieden liggen deels binnen de wettelijke geluidzone (200 meter) van het Noorderdiep. In voorliggend rapport is onderzocht of ter plaatse van de te realiseren woningen kan worden voldaan aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder.

Rondom de deelgebieden liggen de wegen Zonnedauw, Rozenlaan en Akelei die de wijken ontsluiten. Op deze wegen geldt een snelheidsregime van 30 km/uur waarvoor in de Wet geluidhinder geen grenswaarden zijn opgenomen. Wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur veroorzaken meestal geen geluidbelastingen boven de voorkeurswaarde. Dat kan wel voorkomen bij een klinkerweg of een weg met relatief veel verkeer. In de jurisprudentie is om deze reden bepaald dat voor dergelijke wegen een akoestische afweging bij een ruimtelijke procedure noodzakelijk is. Omdat op de voornoemde wegen sprake is van een klinkerbestrating is in het kader van een goede ruimtelijke ordening de geluidbelasting van deze wegen inzichtelijk gemaakt. Voor de beoordeling is aansluiting gezocht bij de grenswaarden uit de Wet geluidhinder.

Afbeelding 1.1: situatie + deelgebieden

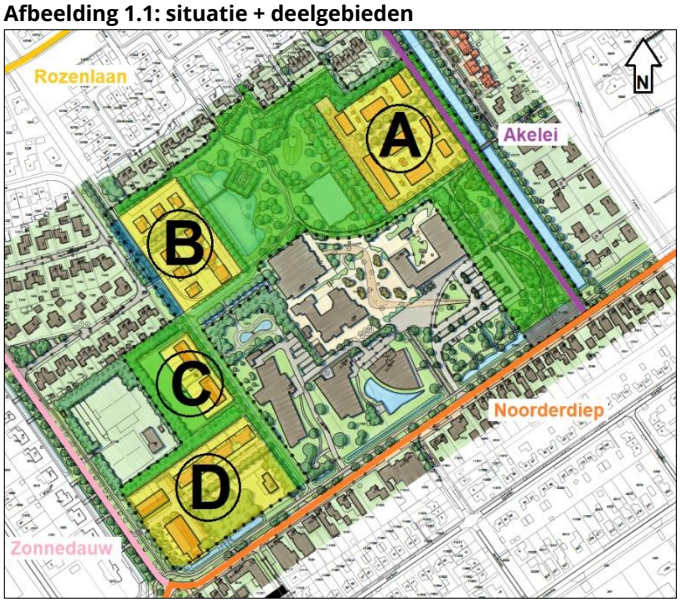

Actualisatie:
In voorliggend rapport zijn, ten opzichte van rapport versie 2, de bouwvlakken geactualiseerd op basis van de laatste verbeelding "NL.IMRO.1681.NieuwBuinenNWBplan-ON01" van 29 juni 2023.

2 Toetsingskader

Ten aanzien van wegverkeer is de Wet geluidhinder van toepassing binnen geluidzones langs zoneringsplichtige wegen. Elke weg is zoneringsplichtig in de zin van de Wet geluidhinder, uitgezonderd (art. 74 lid 2) wanneer de weg is gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied, of waarvoor een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt.

De grenswaarden bij “nieuwe situaties” voor de geluidbelasting zijn vastgelegd in artikel 82 t/m 85 van de Wet geluidhinder. In artikel 82 van de Wet geluidhinder is de voorkeurswaarde van 48 dB L_{den} voor de gevelbelasting op woningen binnen een geluidzone vastgelegd. Als aan deze waarde wordt voldaan zijn er geen akoestische belemmeringen.

Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeurswaarde moeten er maatregelen worden getroffen om hieraan alsnog te kunnen voldoen. Is dit niet mogelijk en/of niet realistisch dan kan een verzoek tot hogere waarde worden gedaan. De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting is gereguleerd in artikel 83 van de Wet geluidhinder. Met betrekking tot in binnenstedelijk gebied nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd, kan voor een aanwezige of te verwachten geluidbelasting vanwege een aanwezige weg, een hogere waarde van ten hoogste 63 dB L_{den} worden vastgesteld.

Op wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur regime is de Wet geluidhinder niet van toepassing. Wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur veroorzaken meestal geen geluidbelastingen boven de voorkeurswaarde. Dat kan wel voorkomen bij een klinkerweg of een weg met relatief veel of zwaar verkeer. In de jurisprudentie is om deze reden bepaald dat voor dergelijke wegen een akoestische afweging bij een ruimtelijke procedure noodzakelijk is. In dit onderzoek is voor deze afweging aansluiting gezocht bij de grenswaarden uit de Wet geluidhinder.

Bij de beoordeling van geluid afkomstig van wegen mag rekening worden gehouden met het in de toekomst stiller worden van verkeer. Dit is opgenomen in artikel 110g van de Wet geluidhinder. In artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG) is de toe te passen aftrek verder ingevuld. Deze reductie bedraagt 2 tot 4 dB bij wegen met een rijsnelheid van 70 km/uur en hoger en 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van lager dan 70 km/uur.

In tabel 2.1 zijn de grenswaarden en de van toepassing zijnde aftrek samengevat.

Tabel 2.1: normering en reductie

Wegvak	Aftrek (artikel 110g Wgh.)	Voorkeurs-waarde	Maximale ontheffingswaarde
Noorderdiep (50 km/uur)	5 dB	48 dB (art. 82, lid 1 Wgh)	63 dB (art. 83, lid 2 Wgh)
Zonnedauw (30 km/uur)	5 dB [1)]	n.v.t. 30 km/uur	n.v.t. 30 km/uur
Rozenlaan (30 km/uur)	5 dB [1)]	n.v.t. 30 km/uur	n.v.t. 30 km/uur
Akelei (30 km/uur)	5 dB [1)]	n.v.t. 30 km/uur	n.v.t. 30 km/uur

[1)] *De Wet geluidhinder is niet van toepassing op wegen met een snelheidsregime van 30 km/uur. Er kan dan ook niet zondermeer een aftrek worden toegepast. Op basis van de uitspraak van de Raad van State (Uitspraak 201304862/3/R2) is aansluiting gezocht bij de aftrek zoals die voor 50 km/uur wegen bestaat.*

3 Uitgangspunten

3.1 Tekeningen

Door de opdrachtgever is de verbeelding “Woningbouwplan Nieuw-Buinen Gemeente Borger - Odoorn” van de voorgenomen plannen verstrekt. Het betreft de verbeelding, opgesteld door BraGIS, met tekeningnr. NL.IMRO.1681.NieuwBuinenNWBplan-ON01 van 29 juni 2023. De verbeelding is weergegeven in afbeelding 3.1.

Momenteel ontbreekt nog een concreet bouwplan. In dit onderzoek is uitgegaan van woningen bestaande uit ten hoogste twee geluidgevoelige bouwlagen.

Afbeelding 3.1: verbeelding

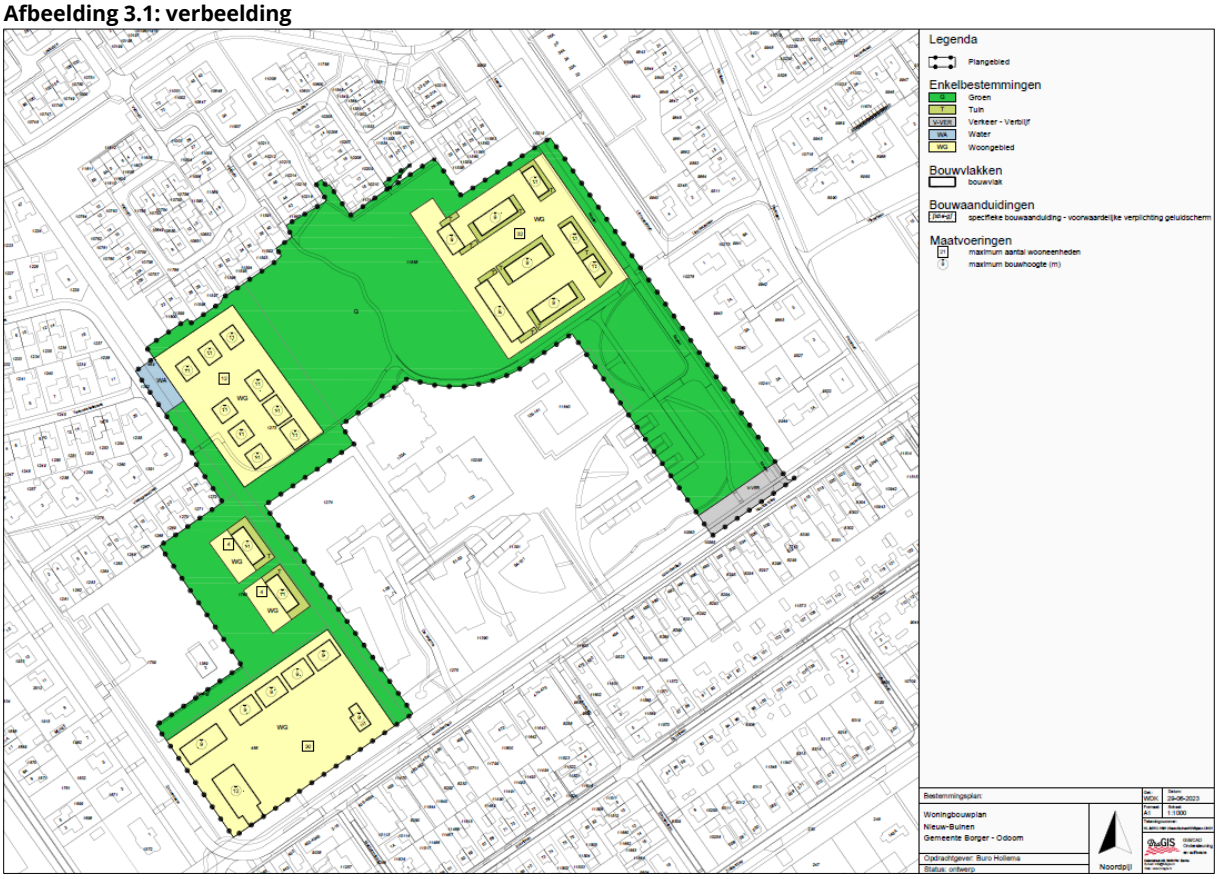

3.2 Rekenmethode/-model

De berekeningen van de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer zijn uitgevoerd overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 (kortweg: RMG 2012).

Gelet op de situering is Standaardrekenmethode II toegepast met behulp van een 3d- computerrekenmodel (Geomilieu V2022.41). In de overdrachtsberekening zijn de van invloed zijnde factoren zoals geometrische uitbreiding, wegdekcorrectie, reflectie, bodemdemping en dergelijke in rekening gebracht.

De relevante hoogtes van omliggende objecten (woningen, bedrijfsgebouwen etc.) in de omgeving zijn vastgesteld op basis van openbaar raadpleegbaar kaart-/fotomateriaal en veldwerk ter plaatse.

Voor harde oppervlakken, zoals wegen en water, zijn bodemgebieden ingevoerd met een reflecterende eigenschap. Voor het niet gefineerd gebied is een standaardbodemfactor van 0,75 ingevoerd. Dit komt neer op 25% reflecterende bodem voor erfverhardingen (zoals opritten en terrassen).

Gedetailleerde informatie van het rekenmodel is opgenomen in de bijlagen.

3.3 Brongegevens

Onder brongegevens wordt verstaan alle aspecten die van invloed zijn op de geluidemissie, zoals verkeersintensiteiten, samenstelling verkeer, snelheid en wegdekverharding.

Voor de toetsing aan de wettelijke normen dient te worden uitgegaan van de toekomstige situatie. Hieronder wordt verstaan de situatie minimaal 10 jaar na realisatie. In dit onderzoek is uitgegaan van het jaar 2035.

Door Royal HaskoningDHV zijn in opdracht van de gemeente Borger-Odoorn de effecten van de ontwikkeling in het verkeersmodel van de gemeente inzichtelijk gemaakt. In afbeelding 3.2 is een uitsnede van het nieuwe verkeersmodel opgenomen. De uitsnede geeft inzicht in de werkdagintensiteiten in de nieuwe situatie voor het jaar 2030.

Afbeelding 3.2: verkeersmodel incl. ontwikkeling Nieuw-Buinen 2030 (werkdag)

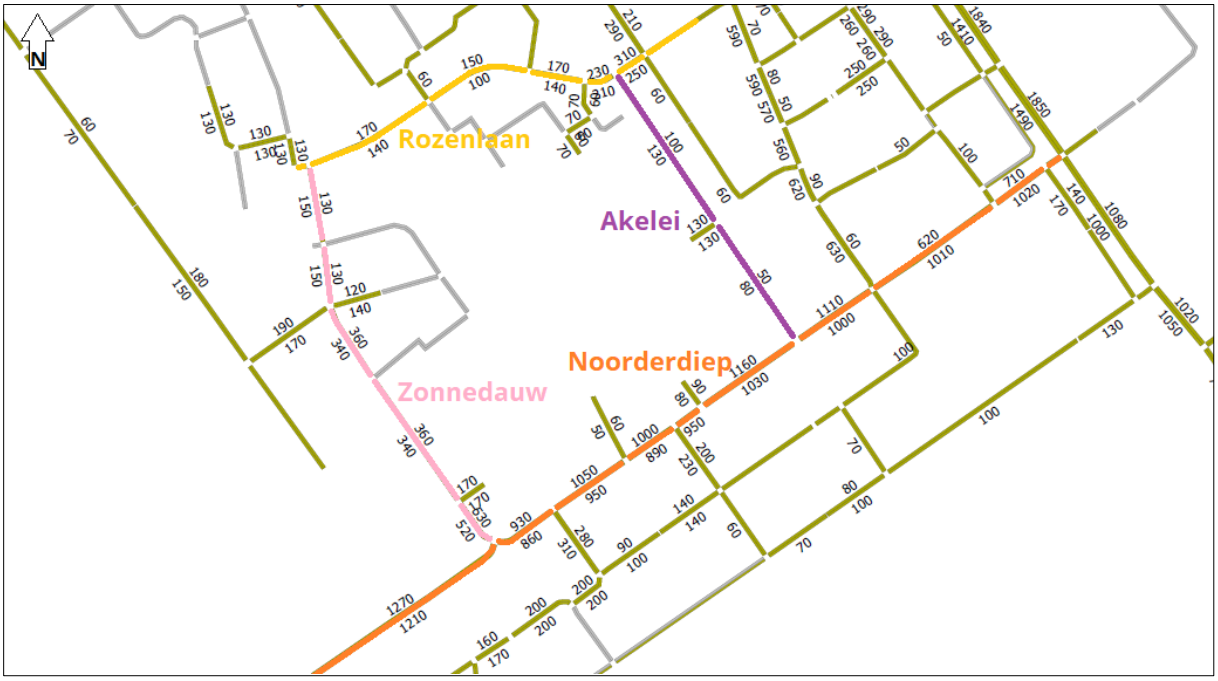

In de berekeningen bij wegverkeerslawaai dient conform de wetgeving uitgegaan te worden van weekdaggemiddelden in plaats van werkdaggemiddelden. Door Royal HaskoningDHV zijn de verkeersgegevens omgezet naar weekdag en is ook de etmaalverdeling en categorisering van het verkeer verstrekt. In bijlage 1 zijn deze gegevens per wegvak weergegeven.

In voorliggend onderzoek wordt uitgegaan van het prognosejaar 2035. Voor de autonome groei is op aangeven van Royal HaskoningDHV uitgegaan van 1 % per jaar.

De wegdekverharding op het Noorderdiep bestaat uit asfalt dat gelijkwaardig is aan referentiewegdek (W0). Op de overige wegen is sprake van een elementenverharding gelegd in keperverband (W9a).

Op de Zonnedauw en de Rozenlaan zijn een aantal kruisingen voorzien van een verhoogd plateau waarvoor een obstakeltoeslag is ingevoerd.

4 Resultaten

Voor de beoordelingshoogten is uitgegaan van 1,5 meter boven vloerhoogte. In dit onderzoek is uitgegaan van woningen bestaande uit maximaal twee geluidgevoelige bouwlagen. De geluidbelasting is derhalve vastgesteld op 1,5 en 4,5 meter boven plaatselijk maaiveld.

In het rekenmodel zijn fictieve objecten ingevoerd ter grootte van de bouwvlakken. Op de verschillende gevels zijn beoordelingspunten ingevoerd. In de paragrafen 4.1 t/m 4.4 is de geluidbelasting op de verschillende bouwvlakken inzichtelijk gemaakt. Een overzicht van de ligging van de deelgebieden is opgenomen in afbeelding 1.1.

4.1 Deelgebied A

In afbeelding 4.1 is de geluidbelasting als gevolg van de wettelijke gezoneerde Noorderdiep (inclusief 5 dB aftrek art. 110g Wgh) weergegeven. Een volledig overzicht is opgenomen in de bijlagen.

Afbeelding 4.1: geluidbelasting deelgebied A -> Noorderdiep (incl. 5 dB aftr. art. 110g Wgh.)

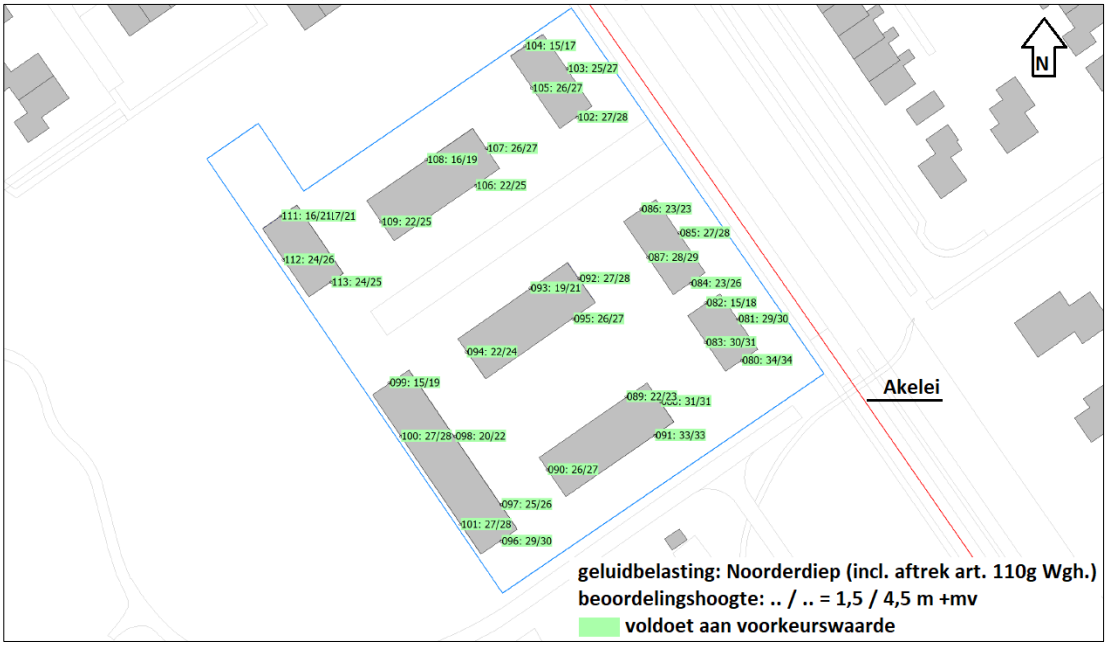

Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting, als gevolg van het Noorderdiep, op de verschillende bouwvlakken binnen het deelgebied A ten hoogste 34 dB L_{den} bedraagt. Daarmee wordt de wettelijke voorkeurswaarde niet overschreden. Er hoeft voor deelgebied A geen hogere waarde te worden vastgesteld.

In afbeelding 4.2 is de gecumuleerde geluidbelasting (exclusief 5 dB aftrek art. 110g Wgh) als gevolg van de wettelijke gezoneerde Noorderdiep en de niet gezoneerde Zonnedauw, Rozenlaan en Akelei weergegeven. De geluidbelasting van de afzonderlijke wegvakken is opgenomen in de bijlagen.

Afbeelding 4.2: geluidbelasting deelgebied A -> gecumuleerd wegverkeer (excl. 5 dB aftr. art. 110g Wgh.)

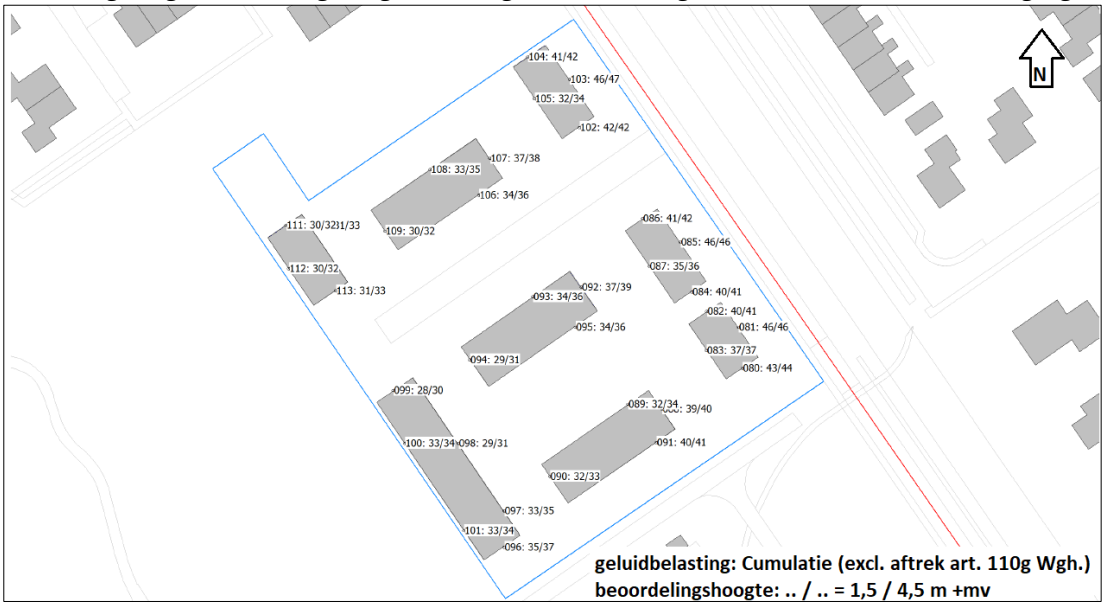

Uit de resultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting als gevolg van wegverkeer (incl. 30 km/uur wegen) op het maatgevende beoordelingspunt binnen het deelgebied A ten hoogste 47 dB L_{den} (excl. 5 dB aftr. art. 110g Wgh.) bedraagt. Er wordt ruimschoots voldaan aan de voorkeurswaarde voor afzonderlijke wegvakken van 48 dB L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh). Daarmee kan worden gesteld dat er bij de bouwvlakken, ten aanzien van wegverkeerslawaai, sprake is van een akoestisch goed woon- & leefklimaat. Met betrekking tot de gevelgeluidwering kan worden volstaan met de minimale vereisten uit het Bouwbesluit.

4.2 Deelgebied B

Deelgebied B ligt volledig buiten de wettelijke geluidzone (200 meter) van het Noorderdiep. Hierdoor zijn de grenswaarden uit de Wet geluidhinder niet van toepassing. Voor dit deelgebied is in afbeelding 4.3 de gecumuleerde geluidbelasting (exclusief 5 dB aftrek art. 110g Wgh) als gevolg van de wettelijke gezoneerde Noorderdiep en de niet gezoneerde Zonnedauw, Rozenlaan en Akelei weergegeven. De geluidbelasting van de afzonderlijke wegvakken is opgenomen in de bijlagen.

Afbeelding 4.3: geluidbelasting deelgebied B -> gecumuleerd wegverkeer (excl. 5 dB aftr. art. 110g Wgh.)

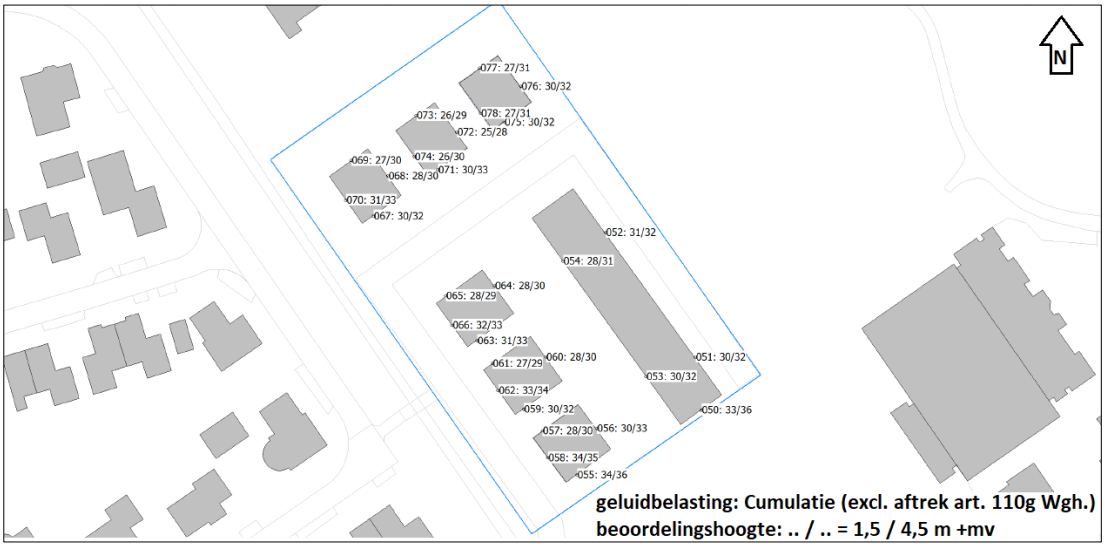

Uit de resultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting als gevolg van wegverkeer (incl. 30 km/uur wegen) op het maatgevende beoordelingspunt binnen het deelgebied B ten hoogste 36 dB L_{den} (excl. 5 dB aftr. art. 110g Wgh.) bedraagt. Er wordt ruimschoots voldaan aan de voorkeurswaarde voor afzonderlijke wegvakken van 48 dB L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh). Daarmee kan worden gesteld dat er bij de bouwvlakken, ten aanzien van wegverkeerslawaai, sprake is van een akoestisch goed woon- & leefklimaat. Met betrekking tot de gevelgeluidwering kan worden volstaan met de minimale vereisten uit het Bouwbesluit.

4.3 Deelgebied C

In afbeelding 4.4 is de geluidbelasting als gevolg van de wettelijke gezoneerde Noorderdiep (inclusief 5 dB aftrek art. 110g Wgh) weergegeven. Een volledig overzicht is opgenomen in de bijlagen.

Afbeelding 4.4: geluidbelasting deelgebied C -> Noorderdiep (incl. 5 dB aftr. art. 110g Wgh.)

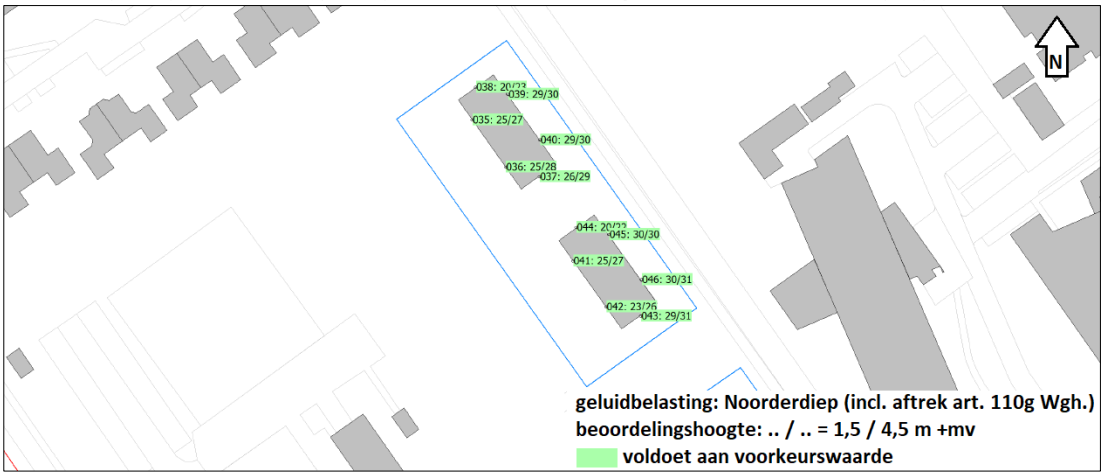

Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting, als gevolg van het Noorderdiep, op de verschillende bouwvlakken binnen het deelgebied C ten hoogste 31 dB L_{den} bedraagt. Daarmee wordt de wettelijke voorkeurswaarde niet overschreden. Er hoeft voor deelgebied C geen hogere waarde te worden vastgesteld.

In afbeelding 4.5 is de gecumuleerde geluidbelasting (exclusief 5 dB aftrek art. 110g Wgh) als gevolg van de wettelijke gezoneerde Noorderdiep en de niet gezoneerde Zonnedauw, Rozenlaan en Akelei weergegeven. De geluidbelasting van de afzonderlijke wegvakken is opgenomen in de bijlagen.

Afbeelding 4.5: geluidbelasting deelgebied C -> gecumuleerd wegverkeer (excl. 5 dB aftr. art. 110g Wgh.)



Uit de resultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting als gevolg van wegverkeer (incl. 30 km/uur wegen) op het maatgevende beoordelingspunt binnen het deelgebied C ten hoogste 37 dB L_{den} (excl. 5 dB aftr. art. 110g Wgh.) bedraagt. Er wordt ruimschoots voldaan aan de voorkeurswaarde voor afzonderlijke wegvakken van 48 dB L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh). Daarmee kan worden gesteld dat er bij de bouwvlakken, ten aanzien van wegverkeerslawaai, sprake is van een akoestisch goed woon- & leefklimaat. Met betrekking tot de gevelgeluidwering kan worden volstaan met de minimale vereisten uit het Bouwbesluit.

4.4 Deelgebied D

In afbeelding 4.6 is de geluidbelasting als gevolg van de wettelijke gezoneerde Noorderdiep (inclusief 5 dB aftrek art. 110g Wgh) weergegeven. Een volledig overzicht is opgenomen in de bijlagen.

Afbeelding 4.6: geluidbelasting deelgebied D -> Noorderdiep (incl. 5 dB aftr. art. 110g Wgh.)

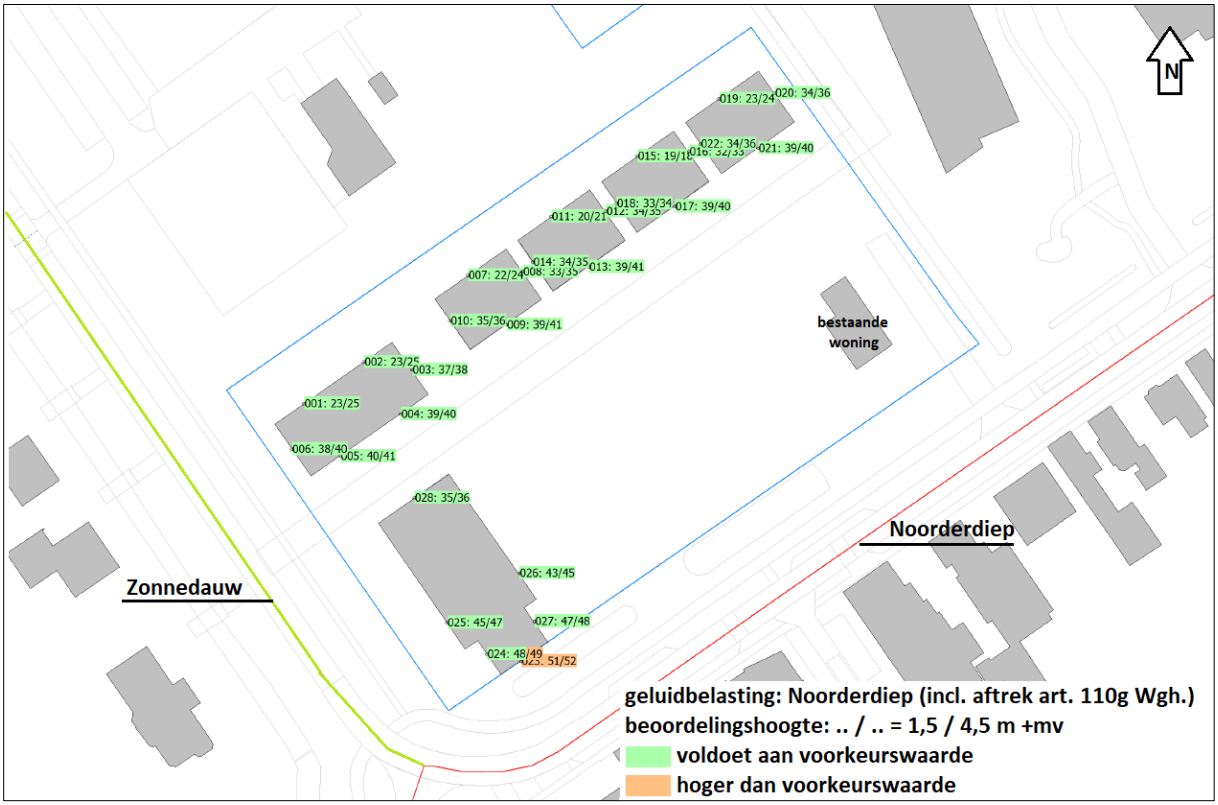

Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting uitsluitend op het meest zuidwestelijk gelegen bouwvlak van deelgebied D, met ten hoogste 52 dB L_{den}, hoger is dan de wettelijk voorkeurswaarde van 48 dB L_{den}. Wel wordt ruimschoots voldaan aan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB L_{den}.

Op basis van de volgende argumenten wordt het bevoegd gezag verzocht voor dit bouwvlak een hogere waarde van 52 dB L_{den} vast te stellen:

- *Bronmaatregelen.* Het toepassen van een type asfalt met een hogere reducerende werking zal gelet op de kruising met de Zonnedauw extra onderhoudskosten door wringing van het asfalt tot gevolg hebben. Het aanbrengen van deze maatregel zal dan ook op financiële bezwaren stuiten. De kosten voor het vervangen van asfalt staan daarnaast niet in verhouding tot de kosten voor mogelijk benodigde gevelisolatie.

Het Noorderdiep is een doorgaande weg. Het beperken van de rijsnelheid of het terugdringen van de verkeersintensiteiten zal vanuit het oogpunt van het functioneren van het wegennet niet wenselijk zijn.

- *Overdrachtsmaatregelen.* Het plaatsen van een geluidscherm/grondwal is op deze stedelijke locatie onrealistisch.
- *Cumulatie.* Er is geen sprake van andere wettelijke geluidbronnen zoals industrie of spoor. Omdat sprake is van slechts één wettelijke geluidbron, het Noorderdiep (de overige wegen hebben een snelheidsregime van 30 km/uur en daardoor geen wettelijke geluidzone), behoeft de cumulatie conform de rekenmethode uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2012 niet beschouwd.

  In voorliggend onderzoek is de cumulatie met de 30 km/uur wegen, in het kader van een goed woon- en leefklimaat, wel inzichtelijk gemaakt (zie afbeelding 4.7). De gecumuleerde geluidbelasting van wegverkeer bedraagt ten hoogste 57 dB L_{den} (exclusief aftrek art 110g Wgh). Rekening houdende met de aftrek art.110g Wgh. is de geluidbelasting met (57-5=) 52 dB L_{den} niet hoger dan die uitsluitend afkomstig van het Noorderdiep. Er is derhalve geen sprake van relevante cumulatie.
- *Karakteristieke geluidwering.* Om een goed binnenklimaat te realiseren zal de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie worden afgestemd op de gevelbelasting (exclusief aftrek art. 110g Wgh.) en een binnenniveau van 33 dB (eis nieuwbouw Bouwbesluit). Dit komt neer op een gevelgeluidwering van maximaal (57-33 =) 24 dB. Dit is hoger dan de minimale eis van 20 dB uit het Bouwbesluit 2012. Bij de aanvraag bouw zal onderbouwd moeten worden hoe dit behaald wordt.

In afbeelding 4.7 is de gecumuleerde geluidbelasting (exclusief 5 dB aftrek art. 110g Wgh) als gevolg van de wettelijke gezoneerde Noorderdiep en de niet gezoneerde Zonnedauw, Rozenlaan en Akelei weergegeven. De geluidbelasting van de afzonderlijke wegvakken is opgenomen in de bijlagen.

Afbeelding 4.7: geluidbelasting deelgebied D -> gecumuleerd wegverkeer (excl. 5 dB aftr. art. 110g Wgh.)

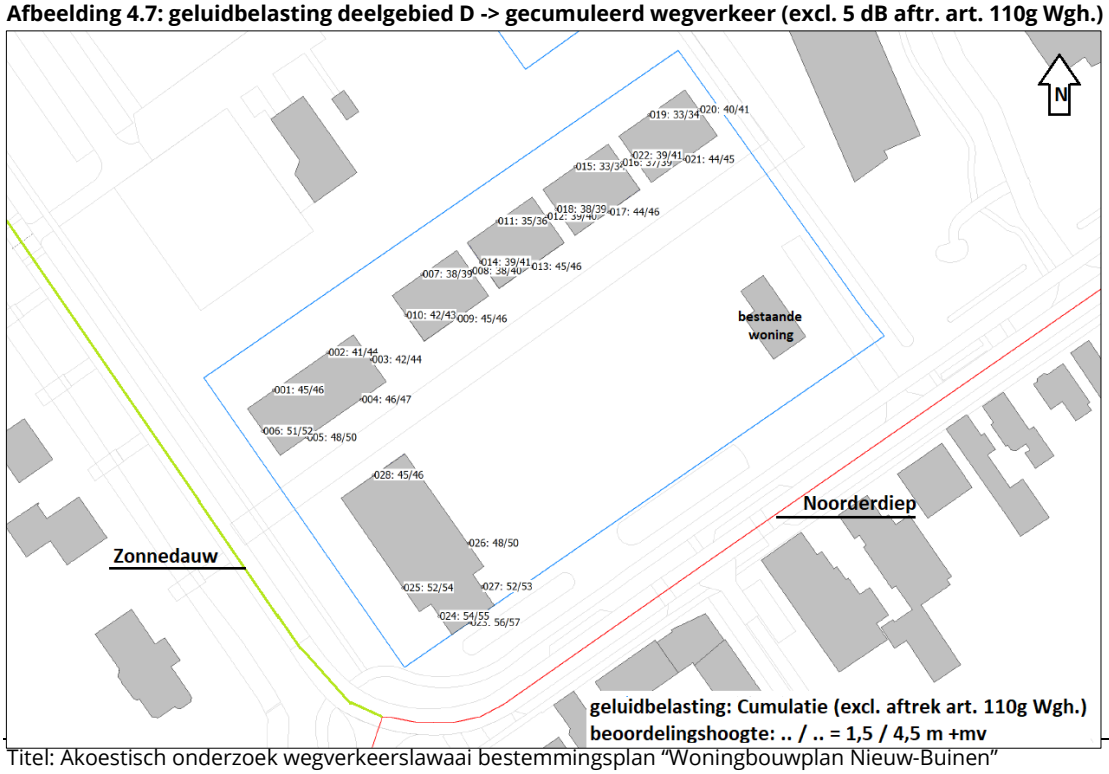

Uit de resultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting als gevolg van wegverkeer (incl. 30 km/uur wegen), met uitzondering van het meest zuidwestelijk gelegen bouwvlak, niet hoger is dan 53 dB L_{den} (exclusief 5 dB aftrek art. 110g Wgh).

Daarmee wordt, rekening houdende met de 5 dB aftrek art.110g Wgh., voldaan aan de voorkeurswaarde voor afzonderlijke wegvakken van 48 dB L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh). Er kan worden gesteld dat er, met uitzondering van het meest zuidwestelijk gelegen bouwvlak, ten aanzien van wegverkeerslawaai sprake is van een akoestisch goed woon- & leefklimaat. Met betrekking tot de gevelgeluidwering kan worden volstaan met de minimale vereisten uit het Bouwbesluit.

Op het meest zuidwestelijk gelegen bouwvlak bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting ten hoogste 57 dB L_{den} (exclusief aftrek art 110g Wgh). Rekening houdende met de 5 dB aftrek art.110g Wgh. is de geluidbelasting met (57-5=) 52 dB L_{den} niet hoger dan die uitsluitend afkomstig van het Noorderdiep. Er is derhalve geen sprake van relevante cumulatie. Voor de geluidbelasting als gevolg van het Noorderdiep zal, zoals reeds aangegeven, een hogere waarde moeten worden vastgesteld. Om een goed woon- en leefklimaat te waarborgen zijn conform het Bouwbesluit eisen gesteld aan de gevelgeluidwering.

5 Conclusie

In opdracht van Buro Hollema is door GeluidMeesters BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Aanleiding is het realiseren van woningbouw in Nieuw-Buinen. Het betreft een viertal deelgebieden ten noorden en westen van het MFA Noorderbreedte Nieuw Buinen. De huidige bestemming is deels agrarisch en deels sport. De ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan daarom zal een ruimtelijke procedure worden doorlopen. Onderdeel bij de ruimtelijke procedure is een toets aan de milieuwetgeving.

In voorliggend onderzoek is de geluidbelasting als gevolg van wegverkeer op de bouwvlakken inzichtelijk gemaakt. Uit de resultaten blijkt:

- voor de deelgebieden A, B en C hoeft geen hogere waarde te worden vastgesteld voor wegverkeer. Ook de cumulatieve geluidbelasting als gevolg van wegverkeer (incl. 30 km/uur wegen) is lager dan de voorkeurswaarde (48 dB L_{den}) voor afzonderlijke wegvakken. Er kan worden gesteld dat er bij de bouwvlakken, ten aanzien van wegverkeerslawaai, sprake is van een akoestisch goed woon- & leefklimaat. Met betrekking tot de gevelgeluidwering kan worden volstaan met de minimale vereisten uit het Bouwbesluit.

- voor deelgebied D is uitsluitend voor het meest zuidwestelijk gelegen bouwvlak een hogere waarde noodzakelijk. De benodigde hogere waarde bedraagt 52 dB L_{den} als gevolg van het verkeer op het Noorderdiep. Redelijkerwijs zijn er geen doelmatige en/of effectieve maatregelen in de vorm van bron en overdracht mogelijk om de geluidbelasting te reduceren tot de wettelijke voorkeurswaarde. Om een goed woon- en leefklimaat te waarborgen zijn conform het Bouwbesluit eisen gesteld aan de gevelgeluidwering. Bij de aanvraag bouw zal onderbouwd moeten worden op welke wijze daaraan voldaan wordt.

  De cumulatieve geluidbelasting, op de overige bouwvlakken binnen deelgebied D, als gevolg van wegverkeer (incl. 30 km/uur wegen) is rekening houdende met de 5 dB aftrek art.110g Wgh. lager dan de voorkeurswaarde (48 dB L_{den}) voor afzonderlijke wegvakken. Daarmee is er bij deze bouwvlakken, ten aanzien van wegverkeerslawaai, sprake van een akoestisch goed woon- & leefklimaat. Met betrekking tot de gevelgeluidwering kan hier worden volstaan met de minimale vereisten uit het Bouwbesluit.

Groningen, 5 juli 2023
GeluidMeesters BV

ing. Aljan Gal

GELUID
MEESTERS

BIJLAGE 1

Belasting mvt ET 2030 ontwikkeling Nieuw-Buinen (WERKDAG)

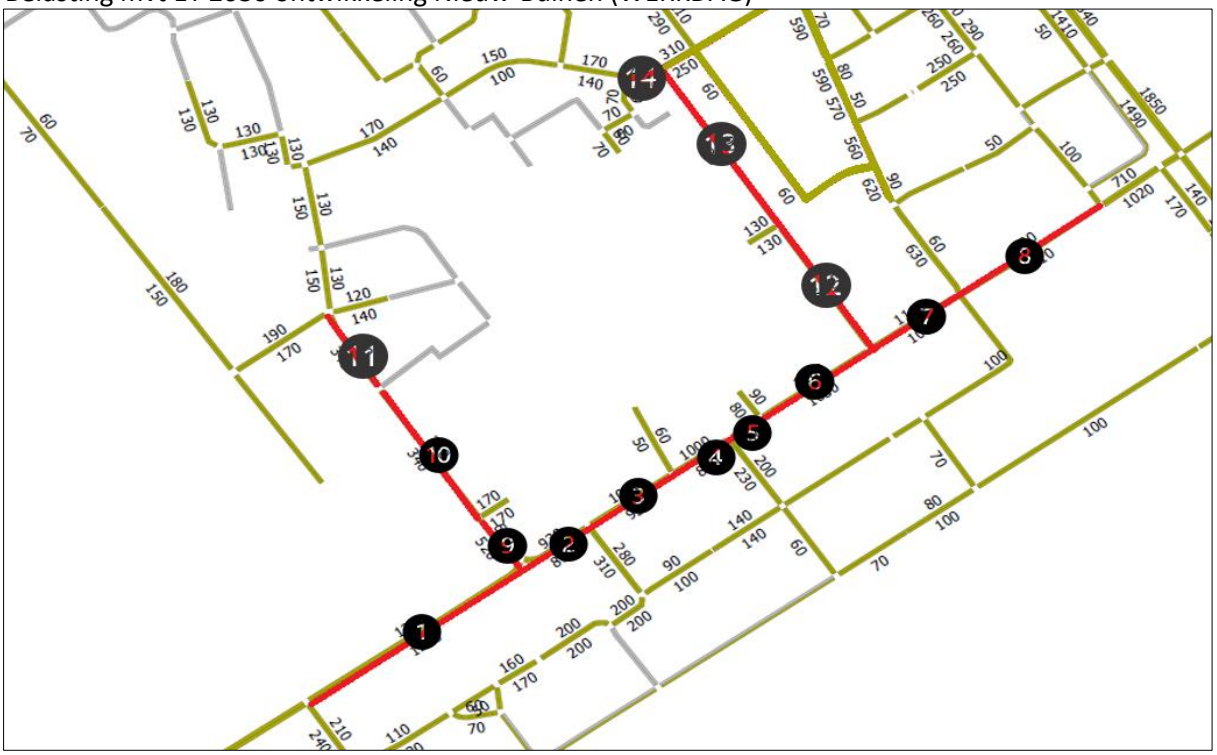

1	Noorderdiep	Esdoornlaan - Zonnedauw						
	Intensiteit motorvoertuigen werkdagetmaal (bron: verkeersmodel)		2480					
	Intensiteit motorvoertuigen weekdagetmaal		2321					
					Voertuigverdeling			
			Dagperiode	Totaal mvt	Licht	Middel	Zwaar	
			Dag (7-19 uur)	1924	1668	208	46	*1.922*
			Avond (19-23 uur)	276	258	14	3	*276*
			Nacht (23-7 uur)	123	110	11	2	*123*
				2.323				*2.321*

2	Noorderdiep	Zonnedauw- Meidoornlaan						
	Intensiteit motorvoertuigen werkdagetmaal (bron: verkeersmodel)		1790					
	Intensiteit motorvoertuigen weekdagetmaal		1675					
					Voertuigverdeling			
			Dagperiode	Totaal mvt	Licht	Middel	Zwaar	
			Dag (7-19 uur)	1389	1204	150	33	*1.387*
			Avond (19-23 uur)	199	187	10	2	*199*
			Nacht (23-7 uur)	89	79	8	2	*89*
				1.677				*1.675*

3	Noorderdiep	Meidoornlaan - De Wanne						
	Intensiteit motorvoertuigen werkdagetmaal (bron: verkeersmodel)		2000					
	Intensiteit motorvoertuigen weekdagetmaal		1871					
					Voertuigverdeling			
			Dagperiode	Totaal mvt	Licht	Middel	Zwaar	
			Dag (7-19 uur)	1551	1345	168	37	*1.550*
			Avond (19-23 uur)	223	208	12	3	*223*
			Nacht (23-7 uur)	99	88	9	2	*99*
				1.873				*1.872*

4	Noorderdiep	De Wanne - Beukenlaan						
	Intensiteit motorvoertuigen werkdagetmaal (bron: verkeersmodel)		990					
	Intensiteit motorvoertuigen weekdagetmaal		926					
					Voertuigverdeling			
			Dagperiode	Totaal mvt	Licht	Middel	Zwaar	
			Dag (7-19 uur)	768	666	83	18	*767*
			Avond (19-23 uur)	110	103	6	1	*110*
			Nacht (23-7 uur)	49	44	4	1	*49*
				927				*927*

5	Noorderdiep	Beukenlaan - MFA Nieuw-Buinen						
	Intensiteit motorvoertuigen werkdagetmaal (bron: verkeersmodel)		2030					
	Intensiteit motorvoertuigen weekdagetmaal		1900					
					Voertuigverdeling			
			Dagperiode	Totaal mvt	Licht	Middel	Zwaar	
			Dag (7-19 uur)	1575	1365	170	38	1.573
			Avond (19-23 uur)	226	212	12	3	226
			Nacht (23-7 uur)	101	90	9	2	101
				1.901				1.900

6	Noorderdiep	MFA Nieuw-Buinen - Akelei						
	Intensiteit motorvoertuigen werkdagetmaal (bron: verkeersmodel)		2190					
	Intensiteit motorvoertuigen weekdagetmaal		2049					
					Voertuigverdeling			
			Dagperiode	Totaal mvt	Licht	Middel	Zwaar	
			Dag (7-19 uur)	1699	1473	183	41	1.697
			Avond (19-23 uur)	244	228	13	3	244
			Nacht (23-7 uur)	109	97	10	2	109
				2.051				2.050

7	Noorderdiep	Akelei - Parklaan						
	Intensiteit motorvoertuigen werkdagetmaal (bron: verkeersmodel)		2110					
	Intensiteit motorvoertuigen weekdagetmaal		1974					
					Voertuigverdeling			
			Dagperiode	Totaal mvt	Licht	Middel	Zwaar	
			Dag (7-19 uur)	1637	1419	177	39	1.635
			Avond (19-23 uur)	235	220	12	3	235
			Nacht (23-7 uur)	105	93	9	2	105
				1.976				1.975

8	Noorderdiep	Parklaan - Floralaan						
	Intensiteit motorvoertuigen werkdagetmaal (bron: verkeersmodel)		1630					
	Intensiteit motorvoertuigen weekdagetmaal		1525					
					Voertuigverdeling			
			Dagperiode	Totaal mvt	Licht	Middel	Zwaar	
			Dag (7-19 uur)	1264	1096	137	30	1.263
			Avond (19-23 uur)	182	170	9	2	182
			Nacht (23-7 uur)	81	72	7	2	81
				1.527				1.526

9	Zonnedauw	Noorderdiep - Nostalgia						
	Intensiteit motorvoertuigen werkdagetmaal (bron: verkeersmodel)		1150					
	Intensiteit motorvoertuigen weekdagetmaal		1076					
					Voertuigverdeling			
			Dagperiode	Totaal mvt	Licht	Middel	Zwaar	
			Dag (7-19 uur)	892	773	96	21	891
			Avond (19-23 uur)	128	120	7	2	128
			Nacht (23-7 uur)	57	51	5	1	57
				1.077				1.076

10	Zonnedauw	Nostalgia - Veengrasstraat						
	Intensiteit motorvoertuigen werkdagetmaal (bron: verkeersmodel)		700					
	Intensiteit motorvoertuigen weekdagetmaal		655					
					Voertuigverdeling			
			Dagperiode	Totaal mvt	Licht	Middel	Zwaar	
			Dag (7-19 uur)	543	471	59	13	542
			Avond (19-23 uur)	78	73	4	1	78
			Nacht (23-7 uur)	35	31	3	1	35
				656				655

11	Zonnedauw	Veengrasstraat - Veenwortelstraat						
	Intensiteit motorvoertuigen werkdagetmaal (bron: verkeersmodel)		700					
	Intensiteit motorvoertuigen weekdagetmaal		655					
					Voertuigverdeling			
			Dagperiode	Totaal mvt	Licht	Middel	Zwaar	
			Dag (7-19 uur)	543	471	59	13	542
			Avond (19-23 uur)	78	73	4	1	78
			Nacht (23-7 uur)	35	31	3	1	35
				656				655

12	Akelei	Noorderdiep - ontsluiting nieuwbouw						
	Intensiteit motorvoertuigen werkdagetmaal (bron: verkeersmodel)		130					
	Intensiteit motorvoertuigen weekdagetmaal		122					
					Voertuigverdeling			
			Dagperiode	*Totaal mvt*	*Licht*	*Middel*	*Zwaar*	
			Dag (7-19 uur)	97	92	3	2	*97*
			Avond (19-23 uur)	18	18	0	0	*18*
			Nacht (23-7 uur)	6	6	0	0	*6*
				122				*122*

13	Akelei	ontsluiting nieuwbouw - Rozenlaan						
	Intensiteit motorvoertuigen werkdagetmaal (bron: verkeersmodel)		230					
	Intensiteit motorvoertuigen weekdagetmaal		215					
					Voertuigverdeling			
			Dagperiode	*Totaal mvt*	*Licht*	*Middel*	*Zwaar*	
			Dag (7-19 uur)	172	162	6	3	*172*
			Avond (19-23 uur)	32	32	1	0	*32*
			Nacht (23-7 uur)	11	11	0	0	*11*
				216				*216*

14	Rozenlaan	Wollegras - Akelei						
	Intensiteit motorvoertuigen werkdagetmaal (bron: verkeersmodel)		440					
	Intensiteit motorvoertuigen weekdagetmaal		412					
					Voertuigverdeling			
			Dagperiode	*Totaal mvt*	*Licht*	*Middel*	*Zwaar*	
			Dag (7-19 uur)	328	311	11	6	*328*
			Avond (19-23 uur)	62	60	1	1	*62*
			Nacht (23-7 uur)	22	21	1	0	*22*
				412				*412*

GELUID
MEESTERS

BIJLAGE 2

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Jaar 2035 V3

Model eigenschap	
Omschrijving	Jaar 2035 V3
Verantwoordelijke	GeluidMeesters BV
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
Aangemaakt door	Gebruiker op 2-3-2023
Laatst ingezien door	Gebruiker op 5-7-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,75
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

invoergegevens rekenmodel



Model: Jaar 2035 V3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
100	Gebouwen	259997,67	554480,49	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
101	Gebouwen	259933,10	554481,60	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
102	Gebouwen	259920,64	554495,18	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
103	Gebouwen	259953,94	554450,31	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
104	Gebouwen	259998,76	554481,23	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
105	Gebouwen	260009,00	554389,10	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
106	Gebouwen	259977,75	554426,65	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
107	Gebouwen	259954,25	554442,22	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
108	Gebouwen	259992,94	554411,67	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
109	Gebouwen	259895,34	554615,65	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
110	Gebouwen	259875,52	554685,05	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
111	Gebouwen	259879,61	554663,40	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
112	Gebouwen	259877,50	554640,17	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
113	Gebouwen	259876,40	554729,16	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
114	Gebouwen	259866,78	554726,71	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
115	Gebouwen	259889,24	554665,82	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
116	Gebouwen	259880,85	554708,60	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
117	Gebouwen	259871,23	554706,15	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
118	Gebouwen	259863,06	554752,15	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
119	Gebouwen	259875,52	554685,05	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
120	Gebouwen	259892,98	554644,10	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
121	Gebouwen	259945,85	554711,75	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
122	Gebouwen	259918,61	554770,69	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
123	Gebouwen	259962,32	554721,55	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
124	Gebouwen	259935,88	554665,54	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
125	Gebouwen	259936,64	554777,19	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
126	Gebouwen	259951,31	554669,42	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
127	Gebouwen	259926,72	554693,62	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
128	Gebouwen	259970,98	554728,66	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
129	Gebouwen	259985,44	554678,42	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
130	Gebouwen	259969,00	554674,51	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
131	Gebouwen	259903,85	554753,76	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
132	Gebouwen	259958,63	554628,63	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
133	Gebouwen	259978,46	554630,65	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
134	Gebouwen	259907,88	554526,73	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
135	Gebouwen	259990,32	554573,04	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
136	Gebouwen	259969,32	554566,90	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
137	Gebouwen	259978,46	554630,65	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
138	Gebouwen	259990,58	554530,45	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
139	Gebouwen	259980,91	554605,03	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
140	Gebouwen	259972,59	554554,46	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
141	Gebouwen	260000,65	554608,95	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
142	Gebouwen	259971,97	554523,63	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
143	Gebouwen	259942,50	554632,01	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
144	Gebouwen	259956,10	554597,88	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
145	Gebouwen	259990,32	554573,04	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
146	Gebouwen	259997,02	554638,52	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
147	Gebouwen	259994,38	554648,38	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
148	Gebouwen	259943,93	554594,92	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
149	Gebouwen	259956,24	554638,56	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
150	Gebouwen	259950,25	554546,30	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
151	Gebouwen	259995,54	554810,94	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
152	Gebouwen	259979,55	554800,05	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
153	Gebouwen	259979,55	554800,05	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
154	Gebouwen	260001,09	554802,62	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
155	Gebouwen	260271,87	554799,61	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
156	Gebouwen	260194,43	554810,60	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
157	Gebouwen	260215,47	554804,17	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
158	Gebouwen	260195,62	554804,36	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
159	Gebouwen	260165,63	554817,33	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
160	Gebouwen	260154,09	554804,91	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Jaar 2035 V3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Jaar 2035 V3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
161	Gebouwen	260207,78	554791,96	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
162	Gebouwen	260165,63	554817,33	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
163	Gebouwen	260256,88	554808,26	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
164	Gebouwen	260251,44	554794,81	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
165	Gebouwen	260251,44	554794,81	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
166	Gebouwen	260355,23	554821,11	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
167	Gebouwen	260348,68	554815,44	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
168	Gebouwen	260373,49	554794,37	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
169	Gebouwen	260376,37	554805,07	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
170	Gebouwen	260372,74	554810,31	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
171	Gebouwen	260379,90	554799,94	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
172	Gebouwen	260015,48	554799,50	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
173	Gebouwen	260014,90	554816,75	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
174	Gebouwen	260009,31	554825,04	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
175	Gebouwen	260467,75	554651,74	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
176	Gebouwen	260428,24	554798,48	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
177	Gebouwen	260451,30	554763,34	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
178	Gebouwen	260436,78	554737,19	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
179	Gebouwen	260406,58	554829,82	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
180	Gebouwen	260489,15	554505,77	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
181	Gebouwen	260464,36	554644,72	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
182	Gebouwen	260480,78	554613,38	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
183	Gebouwen	260447,92	554669,84	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
184	Gebouwen	260451,30	554763,34	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
185	Gebouwen	260424,90	554819,14	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
186	Gebouwen	260432,87	554773,78	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
187	Gebouwen	260457,07	554709,04	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
188	Gebouwen	260444,73	554691,14	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
189	Gebouwen	260413,91	554834,84	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
190	Gebouwen	260466,05	554503,81	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
191	Gebouwen	260424,90	554819,14	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
192	Gebouwen	260419,18	554729,28	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
193	Gebouwen	260481,49	554688,38	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
194	Gebouwen	260435,62	554803,53	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
195	Gebouwen	260454,73	554746,41	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
196	Gebouwen	260432,87	554773,78	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
197	Gebouwen	260409,53	554732,62	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
198	Gebouwen	260398,61	554742,67	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
199	Gebouwen	260405,18	554748,36	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
200	Gebouwen	260492,28	554661,96	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
201	Gebouwen	260520,05	554634,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
202	Gebouwen	260547,35	554550,31	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
203	Gebouwen	260521,76	554541,83	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
204	Gebouwen	260515,83	554531,11	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
205	Gebouwen	260524,71	554611,68	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
206	Gebouwen	260507,71	554520,17	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
207	Gebouwen	260510,11	554533,92	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
208	Gebouwen	260549,64	554546,53	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
209	Gebouwen	260557,42	554568,35	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
210	Gebouwen	260507,96	554591,31	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
211	Gebouwen	260532,76	554549,59	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
212	Gebouwen	260334,31	554836,24	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
213	Gebouwen	260344,44	554836,69	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
214	Gebouwen	260337,91	554831,03	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
215	Gebouwen	260344,96	554820,83	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
216	Gebouwen	260395,07	554747,83	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
217	Gebouwen	260160,34	554742,25	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
218	Gebouwen	260282,41	554784,97	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
219	Gebouwen	260096,40	554666,66	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
220	Gebouwen	260146,60	554755,38	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
221	Gebouwen	260076,33	554729,50	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Jaar 2035 V3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
161	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
169	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
171	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
172	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
173	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
174	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
175	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
176	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
177	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
178	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
179	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
180	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
190	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
193	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
194	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
195	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
196	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
197	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
198	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
199	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
200	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
202	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
212	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
220	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Jaar 2035 V3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
222	Gebouwen	260272,86	554768,69	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
223	Gebouwen	260095,45	554770,64	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
224	Gebouwen	260116,51	554684,75	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
225	Gebouwen	260000,34	554681,08	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
226	Gebouwen	260197,91	554762,78	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
227	Gebouwen	260282,12	554775,08	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
228	Gebouwen	260033,27	554754,48	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
229	Gebouwen	260053,49	554676,32	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
230	Gebouwen	260174,37	554774,27	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
231	Gebouwen	260234,93	554773,82	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
232	Gebouwen	260225,54	554767,31	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
233	Gebouwen	260095,44	554709,23	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
234	Gebouwen	260210,79	554744,04	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
235	Gebouwen	260027,46	554750,50	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
236	Gebouwen	260083,98	554695,35	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
237	Gebouwen	260073,42	554664,70	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
238	Gebouwen	260112,10	554691,15	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
239	Gebouwen	260131,04	554694,77	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
240	Gebouwen	260050,94	554684,83	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
241	Gebouwen	260110,29	554719,55	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
242	Gebouwen	260221,97	554794,78	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
243	Gebouwen	260092,00	554673,10	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
244	Gebouwen	260083,98	554695,35	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
245	Gebouwen	260146,60	554755,38	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
246	Gebouwen	260038,35	554747,06	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
247	Gebouwen	260285,40	554770,87	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
248	Gebouwen	260144,41	554706,42	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
249	Gebouwen	260038,24	554697,01	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
250	Gebouwen	260081,64	554736,93	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
251	Gebouwen	260067,47	554727,21	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
252	Gebouwen	260059,25	554679,94	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
253	Gebouwen	260140,00	554712,82	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
254	Gebouwen	260215,43	554797,22	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
255	Gebouwen	260036,13	554705,85	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
256	Gebouwen	260233,13	554756,38	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
257	Gebouwen	260265,91	554768,74	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
258	Gebouwen	260189,78	554757,19	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
259	Gebouwen	260110,29	554719,55	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
260	Gebouwen	260275,29	554775,21	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
261	Gebouwen	260076,33	554729,50	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
262	Gebouwen	260043,16	554700,47	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
263	Gebouwen	260136,10	554770,86	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
264	Gebouwen	260165,60	554734,51	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
265	Gebouwen	260090,02	554717,16	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
266	Gebouwen	260182,50	554779,84	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
267	Gebouwen	260202,70	554738,41	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
268	Gebouwen	260050,70	554766,43	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
269	Gebouwen	260234,93	554773,82	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
270	Gebouwen	260044,89	554762,44	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
271	Gebouwen	260160,34	554742,25	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
272	Gebouwen	260126,63	554701,17	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
273	Gebouwen	260055,15	554759,94	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
274	Gebouwen	260026,17	554720,26	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
275	Gebouwen	260078,72	554657,05	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
276	Gebouwen	260026,63	554709,98	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
277	Gebouwen	260073,42	554664,70	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
278	Gebouwen	260098,51	554766,19	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
279	Gebouwen	260387,08	554789,48	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
280	Gebouwen	260377,04	554789,24	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
281	Gebouwen	260394,47	554764,18	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
282	Gebouwen	260384,31	554763,52	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Jaar 2035 V3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
222	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
223	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
225	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
227	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
230	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
232	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
235	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
236	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
238	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
239	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
240	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
242	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
244	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
248	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
249	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
252	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
253	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
254	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
255	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
256	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
257	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
258	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
260	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
261	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
262	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
263	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
264	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
265	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
266	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
267	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
268	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
269	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
270	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
271	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
272	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
273	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
276	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
277	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
278	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
279	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
280	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
281	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
282	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Jaar 2035 V3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
283	Gebouwen	260387,80	554758,42	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
284	Gebouwen	260258,50	554562,34	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
285	Gebouwen	260233,20	554605,62	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
286	Gebouwen	260356,73	554637,42	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
287	Gebouwen	260016,46	554615,39	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
288	Gebouwen	260051,58	554558,59	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
289	Gebouwen	260090,76	554539,25	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
290	Gebouwen	260011,19	554578,06	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
291	Gebouwen	260339,21	554557,07	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
292	Gebouwen	260072,67	554526,73	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
293	Gebouwen	260060,06	554506,27	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
294	Gebouwen	260058,49	554584,15	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
295	Gebouwen	260259,56	554536,79	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
296	Gebouwen	260035,20	554611,01	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
297	Gebouwen	260018,60	554643,20	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
298	Gebouwen	260050,60	554546,19	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
299	Gebouwen	260013,95	554568,25	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
300	Gebouwen	260034,78	554574,37	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
301	Gebouwen	260038,54	554539,18	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
302	Gebouwen	260096,13	554531,49	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
303	Gebouwen	260015,74	554531,39	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
304	Gebouwen	260034,78	554574,37	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
305	Gebouwen	260072,67	554526,73	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
306	Gebouwen	260067,82	554557,28	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
307	Gebouwen	260016,18	554612,07	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
308	Gebouwen	260044,50	554584,10	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
309	Gebouwen	260334,85	554608,16	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
310	Gebouwen	260081,06	554238,95	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
311	Gebouwen	260037,91	554333,41	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
312	Gebouwen	260132,31	554266,84	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
313	Gebouwen	260101,84	554253,06	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
314	Gebouwen	260065,85	554213,52	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
315	Gebouwen	260146,17	554262,25	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
316	Gebouwen	260045,55	554191,09	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
317	Gebouwen	260062,36	554287,42	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
318	Gebouwen	260081,36	554219,57	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
319	Gebouwen	260058,41	554208,02	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
320	Gebouwen	260132,02	554257,11	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
321	Gebouwen	260045,55	554191,09	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
322	Gebouwen	260020,81	554352,03	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
323	Gebouwen	260068,19	554791,05	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
324	Gebouwen	260099,31	554807,62	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
325	Gebouwen	260076,50	554796,85	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
326	Gebouwen	260112,78	554795,76	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
327	Gebouwen	260093,59	554815,96	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
328	Gebouwen	260018,68	554439,50	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
329	Gebouwen	260247,00	554503,97	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
330	Gebouwen	260199,89	554498,07	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
331	Gebouwen	260413,60	554468,48	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
332	Gebouwen	260456,93	554485,18	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
333	Gebouwen	260200,59	554498,56	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
334	Gebouwen	260106,82	554432,74	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
335	Gebouwen	260242,45	554507,00	2,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
336	Gebouwen	260373,55	554437,21	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
337	Gebouwen	260454,26	554496,20	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
338	Gebouwen	260201,31	554489,81	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
339	Gebouwen	260394,91	554454,86	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
340	Gebouwen	260273,42	554360,56	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
341	Gebouwen	260436,04	554483,77	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
342	Gebouwen	260298,19	554373,80	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
343	Gebouwen	260357,06	554420,76	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Jaar 2035 V3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
283	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
284	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
285	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
286	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
287	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
288	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
289	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
290	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
291	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
292	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
293	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
294	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
295	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
296	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
297	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
298	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
299	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
300	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
303	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
304	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
305	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
306	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
307	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
308	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
309	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
310	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
312	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
313	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
314	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
315	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
316	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
317	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
318	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
319	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
320	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
321	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
322	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
323	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
324	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
325	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
326	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
327	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
328	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
329	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
330	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
331	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
332	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
333	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
334	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
335	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
336	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
337	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
338	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
339	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
340	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
341	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
342	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
343	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Jaar 2035 V3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
344	Gebouwen	260333,57	554464,56	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
345	Gebouwen	260198,84	554386,14	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
346	Gebouwen	260015,78	554492,99	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
347	Gebouwen	260469,26	554506,04	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
348	Gebouwen	260402,06	554460,82	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
349	Gebouwen	260431,93	554480,93	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
350	Gebouwen	260054,58	554514,20	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
351	Gebouwen	260426,92	554470,39	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
352	Gebouwen	260336,05	554407,86	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
353	Gebouwen	260360,50	554416,17	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
354	Gebouwen	260290,11	554349,82	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
355	Gebouwen	260385,46	554449,22	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
356	Gebouwen	260278,48	554474,40	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
357	Gebouwen	260089,86	554426,10	5,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
358	Gebouwen	260018,94	554370,79	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
359	Gebouwen	260021,55	554484,57	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
360	Gebouwen	260042,06	554494,03	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
361	Gebouwen	260036,06	554502,53	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
362	Gebouwen	260503,74	554506,06	4,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
363	Gebouwen	260187,97	554279,10	3,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
364	Gebouwen	260242,23	554333,55	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
365	Gebouwen	260246,66	554319,28	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
366	Gebouwen	260160,13	554293,43	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
367	Gebouwen	260246,43	554354,26	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
368	Gebouwen	260263,81	554349,97	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
369	Gebouwen	260167,17	554267,63	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
370	Gebouwen	260216,40	554305,30	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
371	Gebouwen	260184,35	554297,64	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
372	Gebouwen	260304,02	554389,87	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
373	Gebouwen	260165,08	554295,52	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
374	Gebouwen	260195,00	554305,22	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
375	Gebouwen	260191,07	554459,62	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
376	Gebouwen	260216,57	554477,74	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
377	Gebouwen	260265,82	554477,37	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
378	Gebouwen	260204,25	554583,11	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
379	Gebouwen	260228,71	554548,03	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
380	Gebouwen	260385,43	554589,08	12,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
381	Gebouwen	260240,67	554860,31	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
382	Gebouwen	260180,29	554882,68	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
383	Gebouwen	260159,33	554896,02	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
384	Gebouwen	260133,15	554880,87	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
385	Gebouwen	260036,75	554838,14	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
386	Gebouwen	260054,16	554855,63	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
387	Gebouwen (ontwikkelingsgebied)	260118,07	554385,15	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
388	Gebouwen (ontwikkelingsgebied)	260084,47	554358,92	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
389	Gebouwen (ontwikkelingsgebied)	260120,92	554348,51	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
390	Gebouwen (ontwikkelingsgebied)	260133,82	554483,05	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
391	Gebouwen (ontwikkelingsgebied)	260156,97	554450,93	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
392	Gebouwen (ontwikkelingsgebied)	260162,50	554561,01	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
393	Gebouwen (ontwikkelingsgebied)	260146,44	554555,35	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
394	Gebouwen (ontwikkelingsgebied)	260135,21	554570,98	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
395	Gebouwen (ontwikkelingsgebied)	260116,74	554596,59	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
396	Gebouwen (ontwikkelingsgebied)	260090,36	554624,51	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
397	Gebouwen (ontwikkelingsgebied)	260105,79	554635,14	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
398	Gebouwen (ontwikkelingsgebied)	260119,13	554628,87	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
399	Gebouwen (ontwikkelingsgebied)	260309,27	554634,10	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
400	Gebouwen (ontwikkelingsgebied)	260328,79	554647,34	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
401	Gebouwen (ontwikkelingsgebied)	260364,26	554693,94	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
401	Gebouwen (ontwikkelingsgebied)	260142,82	554386,81	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
402	Gebouwen (ontwikkelingsgebied)	260160,38	554399,12	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
402	Gebouwen (ontwikkelingsgebied)	260349,45	554715,57	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Jaar 2035 V3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
344	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
345	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
346	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
347	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
348	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
349	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
350	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
351	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
352	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
353	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
354	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
355	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
356	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
357	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
358	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
359	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
360	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
361	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
362	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
363	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
364	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
365	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
366	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
367	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
368	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
369	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
370	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
371	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
372	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
373	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
374	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
375	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
376	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
377	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
381	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
382	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
383	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
384	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
385	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
386	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
387	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
389	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
390	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
392	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
394	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
395	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
396	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
397	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
398	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
399	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
400	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
401	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
401	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
402	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
402	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Jaar 2035 V3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
403	Gebouwen (ontwikkelingsgebied)	260310,28	554674,38	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
403	Gebouwen (ontwikkelingsgebied)	260170,59	554422,08	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
404	Gebouwen (ontwikkelingsgebied)	260289,18	554706,11	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
405	Gebouwen (ontwikkelingsgebied)	260269,59	554693,23	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
406	Gebouwen (ontwikkelingsgebied)	260334,85	554737,04	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Model: Jaar 2035 V3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
403	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
403	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
404	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Jaar 2035 V3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
500	reflecterende bodem	259962,20	554481,73	0,00
501	reflecterende bodem	259992,93	554437,86	0,00
502	reflecterende bodem	259978,28	554458,78	0,00
503	reflecterende bodem	259992,90	554437,84	0,00
504	reflecterende bodem	259974,26	554451,92	0,00
505	reflecterende bodem	259962,24	554481,79	0,00
506	reflecterende bodem	259923,89	554736,58	0,00
507	reflecterende bodem	259955,75	554747,88	0,00
508	reflecterende bodem	259957,48	554165,33	0,00
509	reflecterende bodem	260105,06	554289,68	0,00
510	reflecterende bodem	259908,94	554122,06	0,00
511	reflecterende bodem	259964,26	554805,21	0,00
512	reflecterende bodem	259921,04	554648,68	0,00
513	reflecterende bodem	259913,65	554740,95	0,00
514	reflecterende bodem	260014,58	554512,88	0,00
515	reflecterende bodem	259998,43	554489,99	0,00
516	reflecterende bodem	259973,87	554756,66	0,00
517	reflecterende bodem	259915,63	554560,91	0,00
518	reflecterende bodem	260051,03	554610,56	0,00
519	reflecterende bodem	259921,04	554648,68	0,00
520	reflecterende bodem	259907,88	554605,07	0,00
521	reflecterende bodem	259940,43	554530,49	0,00
522	reflecterende bodem	259944,97	554541,33	0,00
523	reflecterende bodem	259895,78	554680,06	0,00
524	reflecterende bodem	259925,54	554570,78	0,00
525	reflecterende bodem	259965,62	554752,36	0,00
526	reflecterende bodem	259927,65	554754,04	0,00
527	reflecterende bodem	259952,93	554754,56	0,00
528	reflecterende bodem	259940,26	554722,55	0,00
529	reflecterende bodem	259914,25	554749,72	0,00
530	reflecterende bodem	259965,92	554802,86	0,00
531	reflecterende bodem	259950,99	554497,93	0,00
532	reflecterende bodem	259945,61	554505,82	0,00
533	reflecterende bodem	259987,73	554482,59	0,00
534	reflecterende bodem	260037,16	554403,55	0,00
535	reflecterende bodem	259928,22	554518,50	0,00
536	reflecterende bodem	259909,74	554628,54	0,00
537	reflecterende bodem	259950,24	554512,64	0,00
538	reflecterende bodem	259970,10	554483,55	0,00
539	reflecterende bodem	259988,01	554508,78	0,00
540	reflecterende bodem	259996,88	554494,99	0,00
541	reflecterende bodem	259998,43	554489,99	0,00
542	reflecterende bodem	259949,30	554500,42	0,00
543	reflecterende bodem	260059,79	554353,28	0,00
544	reflecterende bodem	260036,83	554396,44	0,00
545	reflecterende bodem	260027,00	554400,86	0,00
546	reflecterende bodem	260036,83	554396,44	0,00
547	reflecterende bodem	260027,02	554593,24	0,00
548	reflecterende bodem	260049,48	554368,24	0,00
549	reflecterende bodem	260569,48	554597,66	0,00
550	reflecterende bodem	260240,32	554250,87	0,00
551	reflecterende bodem	260041,79	554366,86	0,00
552	reflecterende bodem	260032,51	554380,51	0,00
553	reflecterende bodem	260030,72	554383,08	0,00
554	reflecterende bodem	260073,07	554321,46	0,00
557	reflecterende bodem	260188,70	554325,36	0,00
558	reflecterende bodem	260270,29	554390,51	0,00
559	reflecterende bodem	260074,59	554319,20	0,00
560	reflecterende bodem	260055,83	554346,67	0,00
561	reflecterende bodem	260061,51	554350,78	0,00
562	reflecterende bodem	260032,80	554402,30	0,00

Model: Jaar 2035 V3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
563	reflecterende bodem	260235,53	554366,21	0,00
564	reflecterende bodem	260241,17	554361,93	0,00
565	reflecterende bodem	260242,38	554367,12	0,00
566	reflecterende bodem	260258,90	554378,54	0,00
567	reflecterende bodem	260251,26	554397,33	0,00
568	reflecterende bodem	260272,59	554388,16	0,00
569	reflecterende bodem	260193,72	554484,43	0,00
570	reflecterende bodem	260287,45	554857,86	0,00
571	reflecterende bodem	260361,36	554547,38	0,00
572	reflecterende bodem	260466,54	554526,35	0,00
573	reflecterende bodem	260294,32	554874,48	0,00
574	reflecterende bodem	260504,28	554543,74	0,00
575	reflecterende bodem	260444,32	554823,10	0,00
576	reflecterende bodem	260399,62	554563,76	0,00
577	reflecterende bodem	260359,54	554542,01	0,00
578	reflecterende bodem	260368,99	554635,38	0,00
579	reflecterende bodem	260510,89	554681,22	0,00
580	reflecterende bodem	260405,12	554680,61	0,00
581	reflecterende bodem	260447,66	554800,00	0,00
582	reflecterende bodem	260380,64	554531,28	0,00
583	reflecterende bodem	260384,48	554567,87	0,00
584	reflecterende bodem	260394,47	554553,45	0,00
585	reflecterende bodem	260404,78	554560,61	0,00
586	reflecterende bodem	260564,39	554641,61	0,00
587	reflecterende bodem	260360,85	554545,95	0,00
588	reflecterende bodem	260385,54	554606,27	0,00
589	reflecterende bodem	260393,35	554572,79	0,00
590	reflecterende bodem	260467,26	554766,71	0,00
591	reflecterende bodem	260394,80	554574,98	0,00
592	reflecterende bodem	260360,77	554545,70	0,00
593	reflecterende bodem	260420,90	554538,75	0,00
594	reflecterende bodem	260382,74	554620,42	0,00
595	reflecterende bodem	260435,52	554555,16	0,00
596	reflecterende bodem	260460,31	554783,72	0,00
597	reflecterende bodem	260377,27	554563,72	0,00
598	reflecterende bodem	260401,60	554565,16	0,00
599	reflecterende bodem	260403,64	554579,92	0,00
600	reflecterende bodem	260400,68	554544,45	0,00
601	reflecterende bodem	260391,34	554558,01	0,00
602	reflecterende bodem	260436,99	554812,22	0,00
603	reflecterende bodem	260117,55	554277,48	0,00
604	reflecterende bodem	260007,76	554513,12	0,00
605	reflecterende bodem	260008,79	554511,60	0,00
606	reflecterende bodem	260013,42	554514,36	0,00
607	reflecterende bodem	260017,22	554509,06	0,00
608	reflecterende bodem	260021,25	554502,89	0,00
609	reflecterende bodem	260023,26	554504,28	0,00
610	reflecterende bodem	260037,07	554510,66	0,00
611	reflecterende bodem	260229,70	554514,37	0,00
612	reflecterende bodem	260300,16	554488,30	0,00
613	reflecterende bodem	260309,50	554511,79	0,00
614	reflecterende bodem	260301,27	554495,93	0,00
615	reflecterende bodem	260281,36	554491,11	0,00
616	reflecterende bodem	260399,88	554524,19	0,00
617	reflecterende bodem	260300,16	554488,30	0,00
618	reflecterende bodem	260119,74	554851,61	0,00
619	reflecterende bodem	260136,50	554279,31	0,00
620	reflecterende bodem	260146,74	554286,44	0,00
621	reflecterende bodem	260043,67	554521,37	0,00
622	reflecterende bodem	260015,13	554584,42	0,00
623	reflecterende bodem	260082,24	554541,92	0,00

Model: Jaar 2035 V3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
624	reflecterende bodem	260036,16	554590,75	0,00
625	reflecterende bodem	260033,55	554595,26	0,00
626	reflecterende bodem	260055,19	554523,20	0,00
627	reflecterende bodem	260096,86	554549,74	0,00
628	reflecterende bodem	260031,71	554638,61	0,00
629	reflecterende bodem	260075,53	554575,05	0,00
630	reflecterende bodem	260056,06	554596,81	0,00
631	reflecterende bodem	260041,71	554592,47	0,00
632	reflecterende bodem	260066,10	554536,89	0,00
633	reflecterende bodem	260106,45	554566,79	0,00
634	reflecterende bodem	260087,63	554682,69	0,00
635	reflecterende bodem	260246,38	554781,62	0,00
636	reflecterende bodem	260114,71	554705,38	0,00
637	reflecterende bodem	260078,52	554676,48	0,00
638	reflecterende bodem	260241,62	554834,55	0,00
639	reflecterende bodem	260268,33	554788,06	0,00
640	reflecterende bodem	260217,08	554757,74	0,00
641	reflecterende bodem	260240,22	554790,68	0,00
642	reflecterende bodem	260229,69	554779,79	0,00
643	reflecterende bodem	260203,11	554778,30	0,00
644	reflecterende bodem	260054,38	554811,41	0,00
645	reflecterende bodem	260035,94	554798,84	0,00
646	reflecterende bodem	260034,07	554816,27	0,00
647	reflecterende bodem	260054,38	554811,41	0,00
648	reflecterende bodem	260138,18	554728,41	0,00
649	reflecterende bodem	260206,21	554839,22	0,00
650	reflecterende bodem	260214,22	554846,38	0,00
651	reflecterende bodem	260215,97	554832,01	0,00
652	reflecterende bodem	260214,89	554849,28	0,00
653	reflecterende bodem	260033,85	554858,12	0,00
654	reflecterende bodem	260019,06	554837,31	0,00
655	reflecterende bodem	260264,77	554842,47	0,00
656	reflecterende bodem	260173,10	554845,06	0,00
657	reflecterende bodem	260216,71	554837,37	0,00
658	reflecterende bodem	260172,28	554839,99	0,00
659	reflecterende bodem	260152,07	554848,85	0,00
660	reflecterende bodem	260231,59	554822,04	0,00
661	reflecterende bodem	260150,52	554849,13	0,00
662	reflecterende bodem	260100,84	554691,73	0,00
663	reflecterende bodem	260207,41	554763,26	0,00
664	reflecterende bodem	260081,61	554672,01	0,00
665	reflecterende bodem	260194,96	554720,82	0,00
666	reflecterende bodem	260048,74	554794,99	0,00
667	reflecterende bodem	260180,23	554729,58	0,00
668	reflecterende bodem	260066,99	554778,57	0,00
669	reflecterende bodem	260160,20	554705,68	0,00
670	reflecterende bodem	260108,32	554694,56	0,00
671	reflecterende bodem	260247,17	554780,62	0,00
672	reflecterende bodem	260230,42	554795,06	0,00
673	reflecterende bodem	260438,66	554836,96	0,00
674	reflecterende bodem	260476,85	554743,41	0,00
675	reflecterende bodem	260486,38	554695,63	0,00
676	reflecterende bodem	260114,05	554704,98	0,00
677	reflecterende bodem	260110,48	554696,04	0,00
678	reflecterende bodem	260106,74	554703,16	0,00
679	reflecterende bodem	260136,97	554723,88	0,00
680	reflecterende bodem	260113,79	554699,10	0,00
681	reflecterende bodem	260135,52	554719,74	0,00
682	reflecterende bodem	260064,48	554884,40	0,00
683	reflecterende bodem	260137,86	554955,31	0,00
684	reflecterende bodem	260211,23	554869,28	0,00

Model: Jaar 2035 V3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
685	reflecterende bodem	260027,10	554451,30	0,00
686	reflecterende bodem	260053,94	554422,38	0,00
687	reflecterende bodem	260038,53	554404,45	0,00
688	reflecterende bodem	260228,98	554479,07	0,00
689	reflecterende bodem	260252,36	554406,76	0,00
690	reflecterende bodem	260246,00	554473,13	0,00
691	reflecterende bodem	260311,95	554445,84	0,00
692	reflecterende bodem	260283,79	554489,75	0,00
693	reflecterende bodem	260330,87	554520,38	0,00
694	reflecterende bodem	260358,02	554515,78	0,00
695	reflecterende bodem	260349,65	554486,04	0,00
696	reflecterende bodem	260393,16	554496,17	0,00
697	reflecterende bodem	260413,31	554506,56	0,00
698	reflecterende bodem	260332,59	554430,49	0,00
699	reflecterende bodem	260236,40	554505,55	0,00
700	reflecterende bodem	260281,36	554491,11	0,00
701	reflecterende bodem	260250,07	554487,32	0,00
702	reflecterende bodem	260392,08	554518,95	0,00
703	reflecterende bodem	260357,11	554432,51	0,00
704	reflecterende bodem	260239,91	554500,94	0,00
705	reflecterende bodem	260246,66	554492,04	0,00
706	reflecterende bodem	260352,89	554523,77	0,00
707	reflecterende bodem	260370,59	554524,40	0,00
708	reflecterende bodem	260289,04	554500,82	0,00
709	reflecterende bodem	260506,04	554667,27	0,00
710	reflecterende bodem	260543,26	554620,23	0,00
711	reflecterende bodem	260522,16	554651,31	0,00
712	reflecterende bodem	260454,67	554546,49	0,00
713	reflecterende bodem	260459,51	554531,34	0,00
714	reflecterende bodem	260427,17	554622,12	0,00
715	reflecterende bodem	260414,79	554597,68	0,00
716	reflecterende bodem	260392,38	554672,43	0,00
717	reflecterende bodem	260405,12	554680,61	0,00
718	reflecterende bodem	260484,75	554538,81	0,00
719	reflecterende bodem	260399,12	554601,09	0,00
720	reflecterende bodem	260387,66	554679,25	0,00
721	reflecterende bodem	260522,16	554651,31	0,00
722	reflecterende bodem	260360,77	554545,70	0,00
723	reflecterende bodem	260367,53	554508,06	0,00
724	reflecterende bodem	260355,92	554523,65	0,00
725	reflecterende bodem	260389,57	554517,30	0,00
726	reflecterende bodem	260374,82	554573,94	0,00
727	reflecterende bodem	260264,51	554842,82	0,00
728	reflecterende bodem	260082,62	554847,47	0,00
729	reflecterende bodem	260264,77	554842,47	0,00
730	reflecterende bodem	260312,54	554839,40	0,00
731	reflecterende bodem	260331,25	554811,81	0,00
732	reflecterende bodem	260319,99	554820,86	0,00
733	reflecterende bodem	260350,10	554785,09	0,00
734	reflecterende bodem	260344,66	554785,00	0,00
735	reflecterende bodem	260040,44	554731,42	0,00
736	reflecterende bodem	260396,01	554664,35	0,00
737	reflecterende bodem	260251,44	554794,81	0,00
738	reflecterende bodem	260113,25	554669,72	0,00
739	reflecterende bodem	260372,65	554821,24	0,00
740	reflecterende bodem	260330,97	554761,13	0,00
741	reflecterende bodem	260227,12	554734,98	0,00
742	reflecterende bodem	260590,30	554734,47	0,00
743	reflecterende bodem	260757,96	554706,51	0,00
744	reflecterende bodem	260523,17	554559,65	0,00
745	reflecterende bodem	260594,14	554561,94	0,00

Model: Jaar 2035 V3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
746	reflecterende bodem	260379,57	554356,57	0,00
747	reflecterende bodem	260178,72	554690,25	0,00
748	reflecterende bodem	260352,22	554406,36	0,00
749	reflecterende bodem	260364,49	554377,32	0,00
750	reflecterende bodem	260362,02	554471,12	0,00
751	reflecterende bodem	260386,10	554462,23	0,00
752	reflecterende bodem	260550,65	554612,49	0,00
753	reflecterende bodem	260592,02	554564,75	0,00
754	reflecterende bodem	260192,39	554327,91	0,00
755	reflecterende bodem	260304,00	554398,31	0,00
756	reflecterende bodem	260314,58	554396,81	0,00
757	reflecterende bodem	260601,66	554598,50	0,00
758	reflecterende bodem	260133,86	554283,77	0,00
759	reflecterende bodem	260555,69	554570,13	0,00
760	reflecterende bodem	260587,55	554552,87	0,00
761	reflecterende bodem	260191,21	554315,20	0,00
762	reflecterende bodem	260559,42	554582,52	0,00
763	reflecterende bodem	260203,30	554319,37	0,00
764	reflecterende bodem	260564,39	554641,61	0,00
765	reflecterende bodem	260636,30	554628,45	0,00
766	reflecterende bodem	260321,38	554417,32	0,00
767	reflecterende bodem	260417,78	554512,93	0,00
768	reflecterende bodem	260371,19	554457,23	0,00
769	reflecterende bodem	260579,21	554568,08	0,00
770	reflecterende bodem	260580,39	554577,63	0,00
771	reflecterende bodem	260385,40	554452,22	0,00
772	reflecterende bodem	260210,83	554340,77	0,00
773	reflecterende bodem	260536,59	554630,17	0,00
774	reflecterende bodem	260446,87	554527,83	0,00
775	reflecterende bodem	260406,22	554503,77	0,00
776	reflecterende bodem	260390,96	554491,55	0,00
777	reflecterende bodem	260341,05	554423,81	0,00
778	reflecterende bodem	260094,21	554561,61	0,00
779	reflecterende bodem	260304,00	554398,31	0,00
780	reflecterende bodem	260385,40	554452,22	0,00
781	reflecterende bodem	260524,62	554557,90	0,00
782	reflecterende bodem	260581,90	554598,21	0,00
783	reflecterende bodem	260324,50	554412,57	0,00
784	reflecterende bodem	260197,74	554321,88	0,00
785	reflecterende bodem	260573,75	554592,50	0,00
786	reflecterende bodem	260375,67	554460,38	0,00
787	reflecterende bodem	260204,19	554329,10	0,00
788	reflecterende bodem	260569,38	554600,80	0,00
789	reflecterende bodem	260183,93	554314,94	0,00
790	reflecterende bodem	260346,32	554434,58	0,00
791	reflecterende bodem	260560,53	554576,20	0,00
792	reflecterende bodem	260246,03	554365,57	0,00
793	reflecterende bodem	260494,89	554537,27	0,00
794	reflecterende bodem	260341,05	554423,81	0,00
795	reflecterende bodem	260344,65	554412,69	0,00
796	reflecterende bodem	260466,13	554654,32	0,00
797	reflecterende bodem	260461,94	554794,12	0,00
798	reflecterende bodem	260413,38	554692,95	0,00
799	reflecterende bodem	260389,44	554924,95	0,00
800	reflecterende bodem	260169,10	554311,80	0,00
801	reflecterende bodem	260146,46	554288,85	0,00
802	reflecterende bodem	260279,12	554794,96	0,00
803	reflecterende bodem	260050,96	554802,44	0,00
804	reflecterende bodem	260266,75	554786,62	0,00
805	reflecterende bodem	260107,54	554849,42	0,00
806	reflecterende bodem	260411,79	554695,25	0,00

Model: Jaar 2035 V3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
807	reflecterende bodem	260371,05	554766,63	0,00
808	reflecterende bodem	260352,96	554795,73	0,00
809	reflecterende bodem	259956,66	554487,13	0,00
810	reflecterende bodem	259868,70	554512,48	0,00
811	reflecterende bodem	260235,97	554374,09	0,00
812	reflecterende bodem	260321,85	554447,08	0,00
813	reflecterende bodem	260395,23	554486,80	0,00
814	reflecterende bodem	260407,54	554689,03	0,00
815	reflecterende bodem	260551,34	554590,01	0,00
816	reflecterende bodem	260137,22	554301,98	0,00
817	reflecterende bodem	260175,33	554327,86	0,00
818	reflecterende bodem	260565,14	554640,50	0,00
819	reflecterende bodem	260428,63	554519,46	0,00
820	reflecterende bodem	260361,84	554460,71	0,00
821	reflecterende bodem	260247,12	554380,28	0,00
822	reflecterende bodem	260088,68	554288,07	0,00
823	reflecterende bodem	260062,41	554416,47	0,00
824	reflecterende bodem (50% gravel)	260079,65	554428,60	0,50
825	reflecterende bodem (50% gravel)	260088,55	554449,33	0,50
826	reflecterende bodem	260234,51	554534,94	0,00
827	reflecterende bodem	260080,42	554332,14	0,00
828	reflecterende bodem	260283,83	554689,85	0,00

invoergegevens rekenmodel

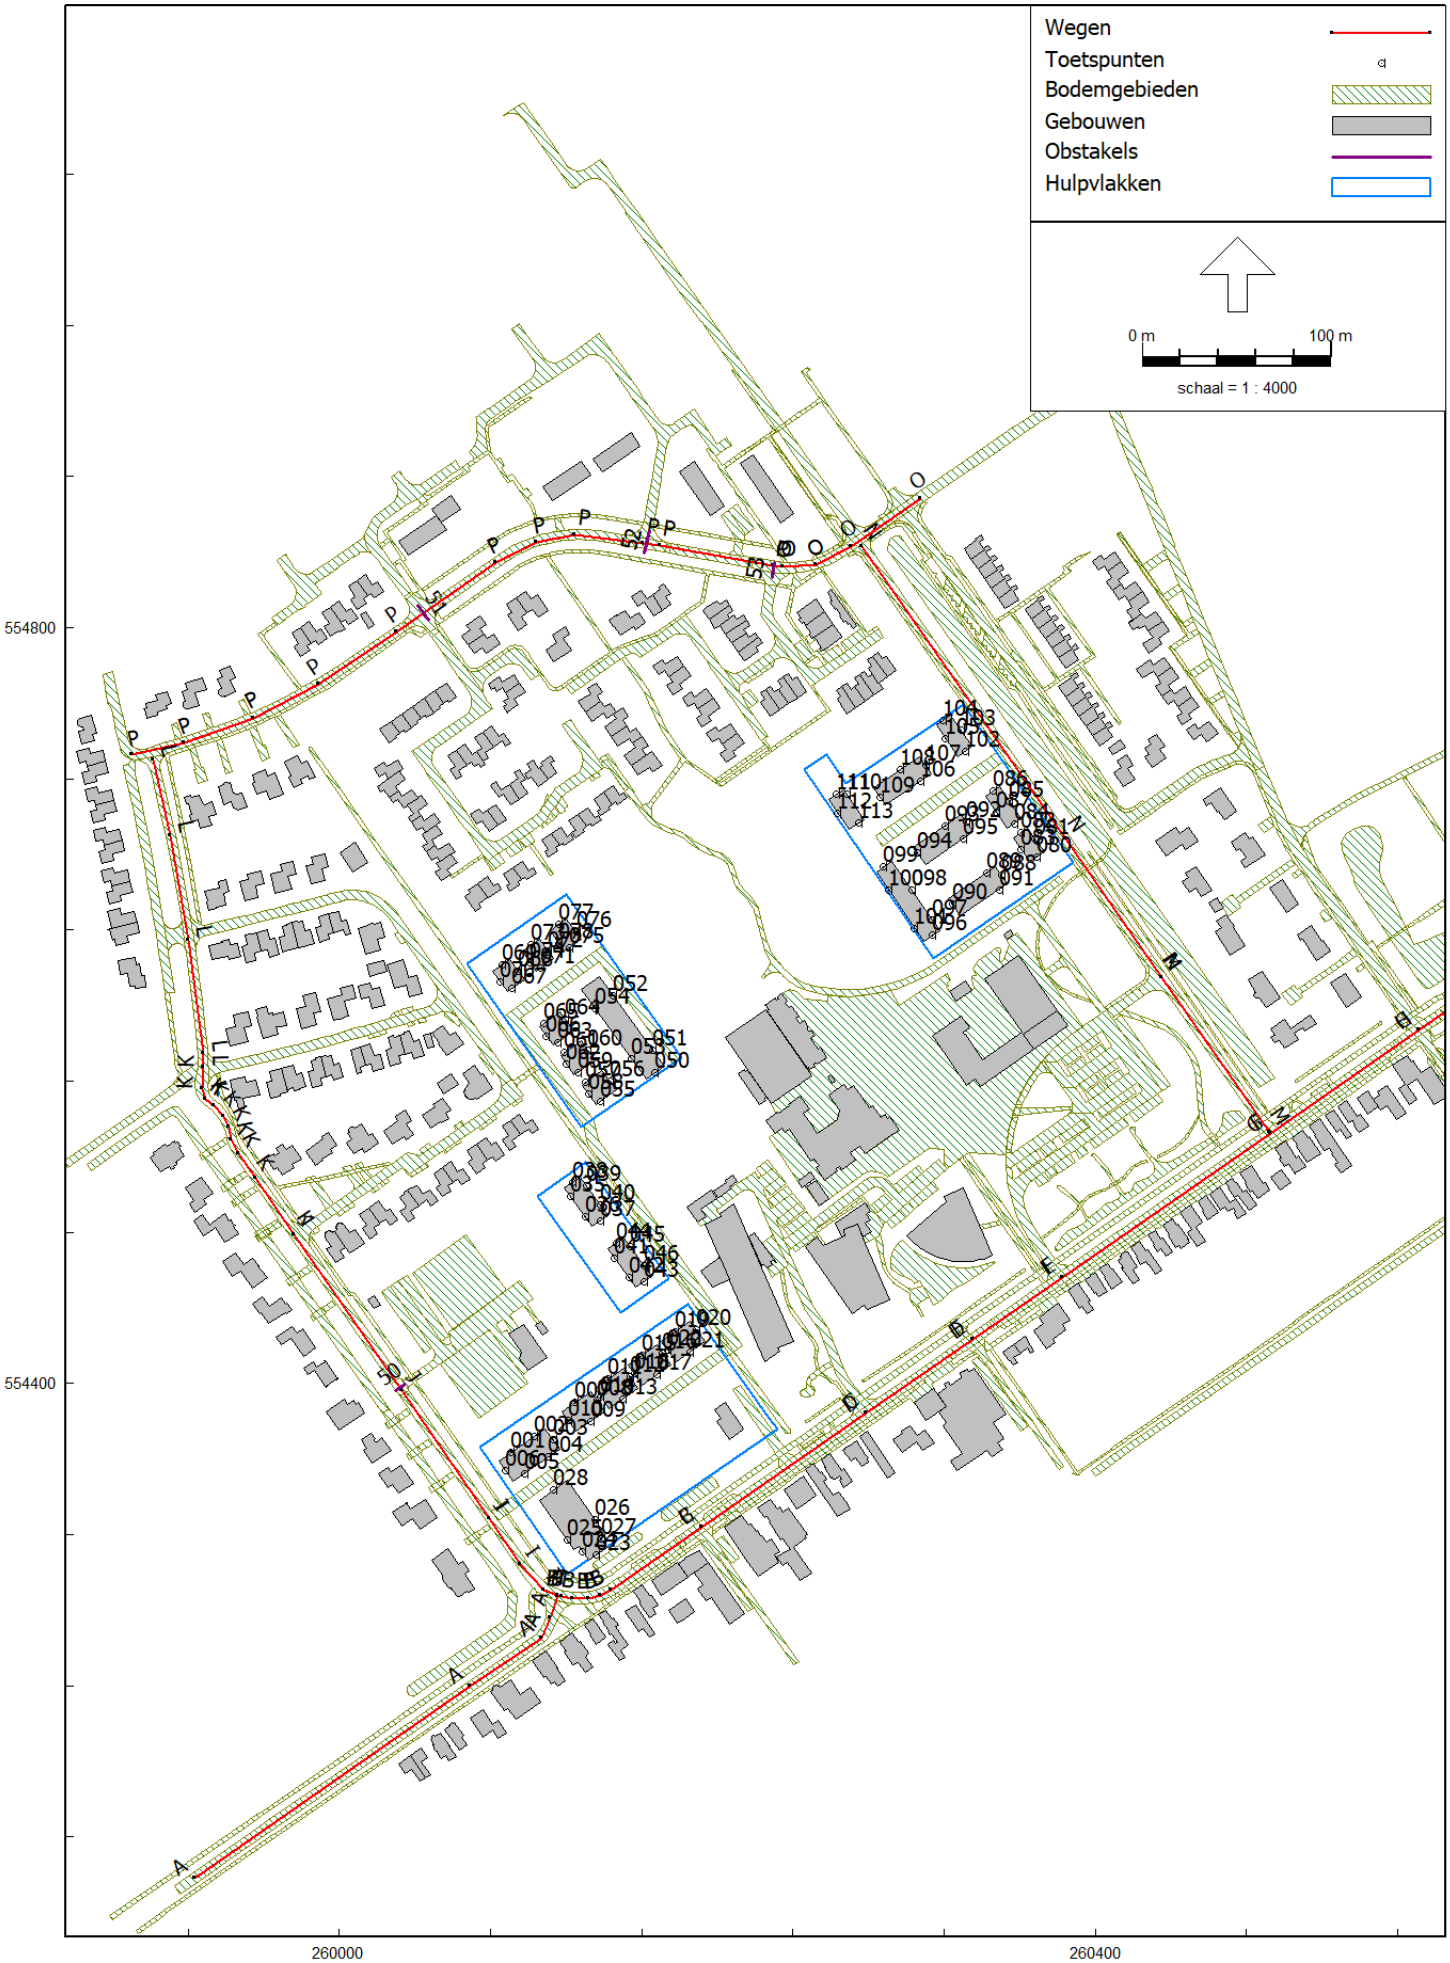

Model: Jaar 2035 V3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Hbron	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))
A	Noorderdiep (1)	260115,73	554287,44	0,00	Relatief	Verdeling	False	0,75	W0	50	50
B	Noorderdiep (2)	260191,78	554323,91	0,00	Relatief	Verdeling	False	0,75	W0	50	50
C	Noorderdiep (3)	260278,70	554384,15	0,00	Relatief	Verdeling	False	0,75	W0	50	50
D	Noorderdiep (4)	260335,40	554423,44	0,00	Relatief	Verdeling	False	0,75	W0	50	50
E	Noorderdiep (5)	260382,61	554456,16	0,00	Relatief	Verdeling	False	0,75	W0	50	50
F	Noorderdiep (6)	260492,81	554532,52	0,00	Relatief	Verdeling	False	0,75	W0	50	50
G	Noorderdiep (7)	260571,46	554587,02	0,00	Relatief	Verdeling	False	0,75	W0	50	50
H	Noorderdiep (8)	260702,26	554677,66	0,00	Relatief	Verdeling	False	0,75	W0	50	50
I	Zonnedauw (9)	260115,74	554287,52	0,00	Relatief	Verdeling	False	0,75	W9a	30	30
J	Zonnedauw (10)	260079,28	554328,68	0,00	Relatief	Verdeling	False	0,75	W9a	30	30
K	Zonnedauw (11)	259976,44	554478,88	0,00	Relatief	Verdeling	False	0,75	W9a	30	30
L	Zonnedauw (verdeling op basis 11)	259928,16	554567,55	0,00	Relatief	Verdeling	False	0,75	W9a	30	30
M	Akelei (12)	260492,07	554532,83	0,00	Relatief	Verdeling	False	0,75	W9a	30	30
N	Akelei (13)	260435,42	554614,68	0,00	Relatief	Verdeling	False	0,75	W9a	30	30
O	Rozenlaan (14)	260229,55	554832,88	0,00	Relatief	Verdeling	False	0,75	W9a	30	30
P	Rozenlaan (verdeling op basis 14)	259890,56	554732,84	0,00	Relatief	Verdeling	False	0,75	W9a	30	30

Model: Jaar 2035 V3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)
A	50	50	50	50	50	50	50	2439,00	86,82	93,62	88,96	10,81	5,22
B	50	50	50	50	50	50	50	1761,00	86,76	93,57	89,19	10,81	5,22
C	50	50	50	50	50	50	50	1968,00	86,76	93,54	89,52	10,84	5,21
D	50	50	50	50	50	50	50	973,00	86,85	93,82	90,16	10,80	5,09
E	50	50	50	50	50	50	50	1997,00	86,80	93,63	88,89	10,83	5,13
F	50	50	50	50	50	50	50	2154,00	86,78	93,61	88,97	10,82	5,25
G	50	50	50	50	50	50	50	2077,00	86,79	93,54	88,64	10,79	5,27
H	50	50	50	50	50	50	50	1606,00	86,80	92,79	89,11	10,83	5,24
I	30	30	30	30	30	30	30	1132,00	86,81	93,46	90,14	10,77	5,30
J	30	30	30	30	30	30	30	689,00	86,73	93,81	88,64	10,84	5,15
K	30	30	30	30	30	30	30	689,00	86,73	93,81	88,64	10,84	5,15
L	30	30	30	30	30	30	30	275,00	86,73	93,81	88,64	10,84	5,15
M	30	30	30	30	30	30	30	689,00	86,73	93,81	88,64	10,84	5,15
N	30	30	30	30	30	30	30	226,00	94,41	97,53	100,00	3,50	1,23
O	30	30	30	30	30	30	30	433,00	94,53	97,42	96,30	3,65	1,94
P	30	30	30	30	30	30	30	305,00	94,53	97,42	96,30	3,65	1,94

Model: Jaar 2035 V3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
A	9,09	2,37	1,16	1,95
B	9,01	2,42	1,20	1,80
C	8,87	2,40	1,26	1,61
D	8,20	2,35	1,09	1,64
E	8,73	2,36	1,24	2,38
F	8,82	2,40	1,15	2,21
G	9,09	2,42	1,19	2,27
H	8,91	2,37	1,97	1,98
I	8,45	2,42	1,25	1,41
J	9,09	2,43	1,03	2,27
K	9,09	2,43	1,03	2,27
L	9,09	2,43	1,03	2,27
M	9,09	2,43	1,03	2,27
N	--	2,10	1,23	--
O	3,70	1,82	0,65	--
P	3,70	1,82	0,65	--

Rapport: Groepsreducties
Model: Jaar 2035 V3

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Akelei	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Noorderdiep	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Rozenlaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Zonnedauw	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Model: Jaar 2035 V3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.
50	drempel
51	drempel
52	drempel
53	drempel

invoergegevens rekenmodel

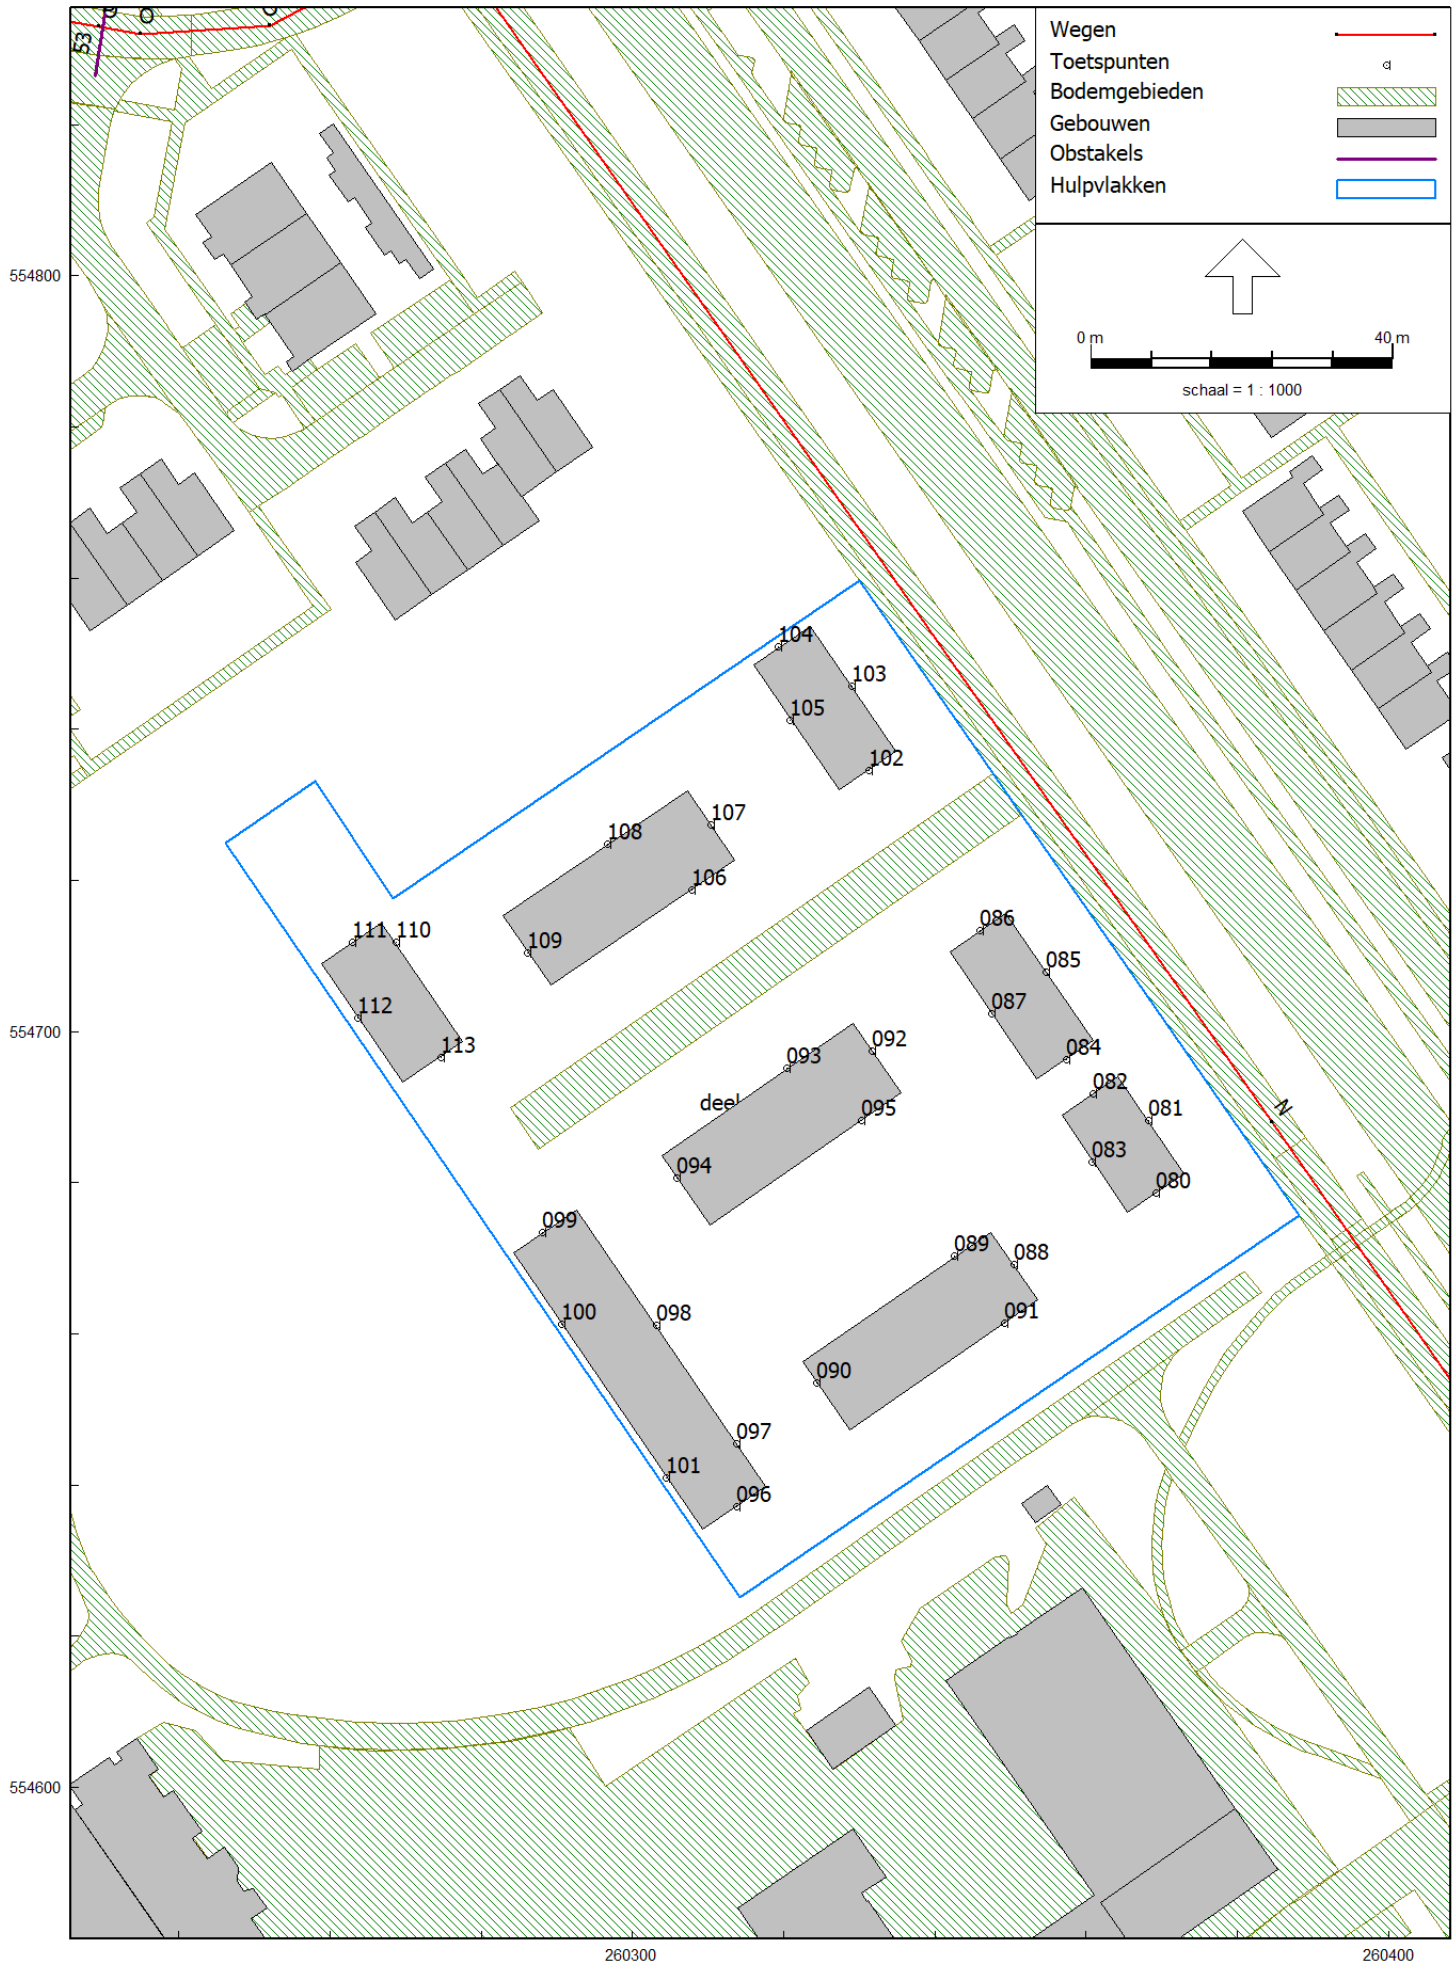

invoergegevens rekenmodel



invoergegevens rekenmodel

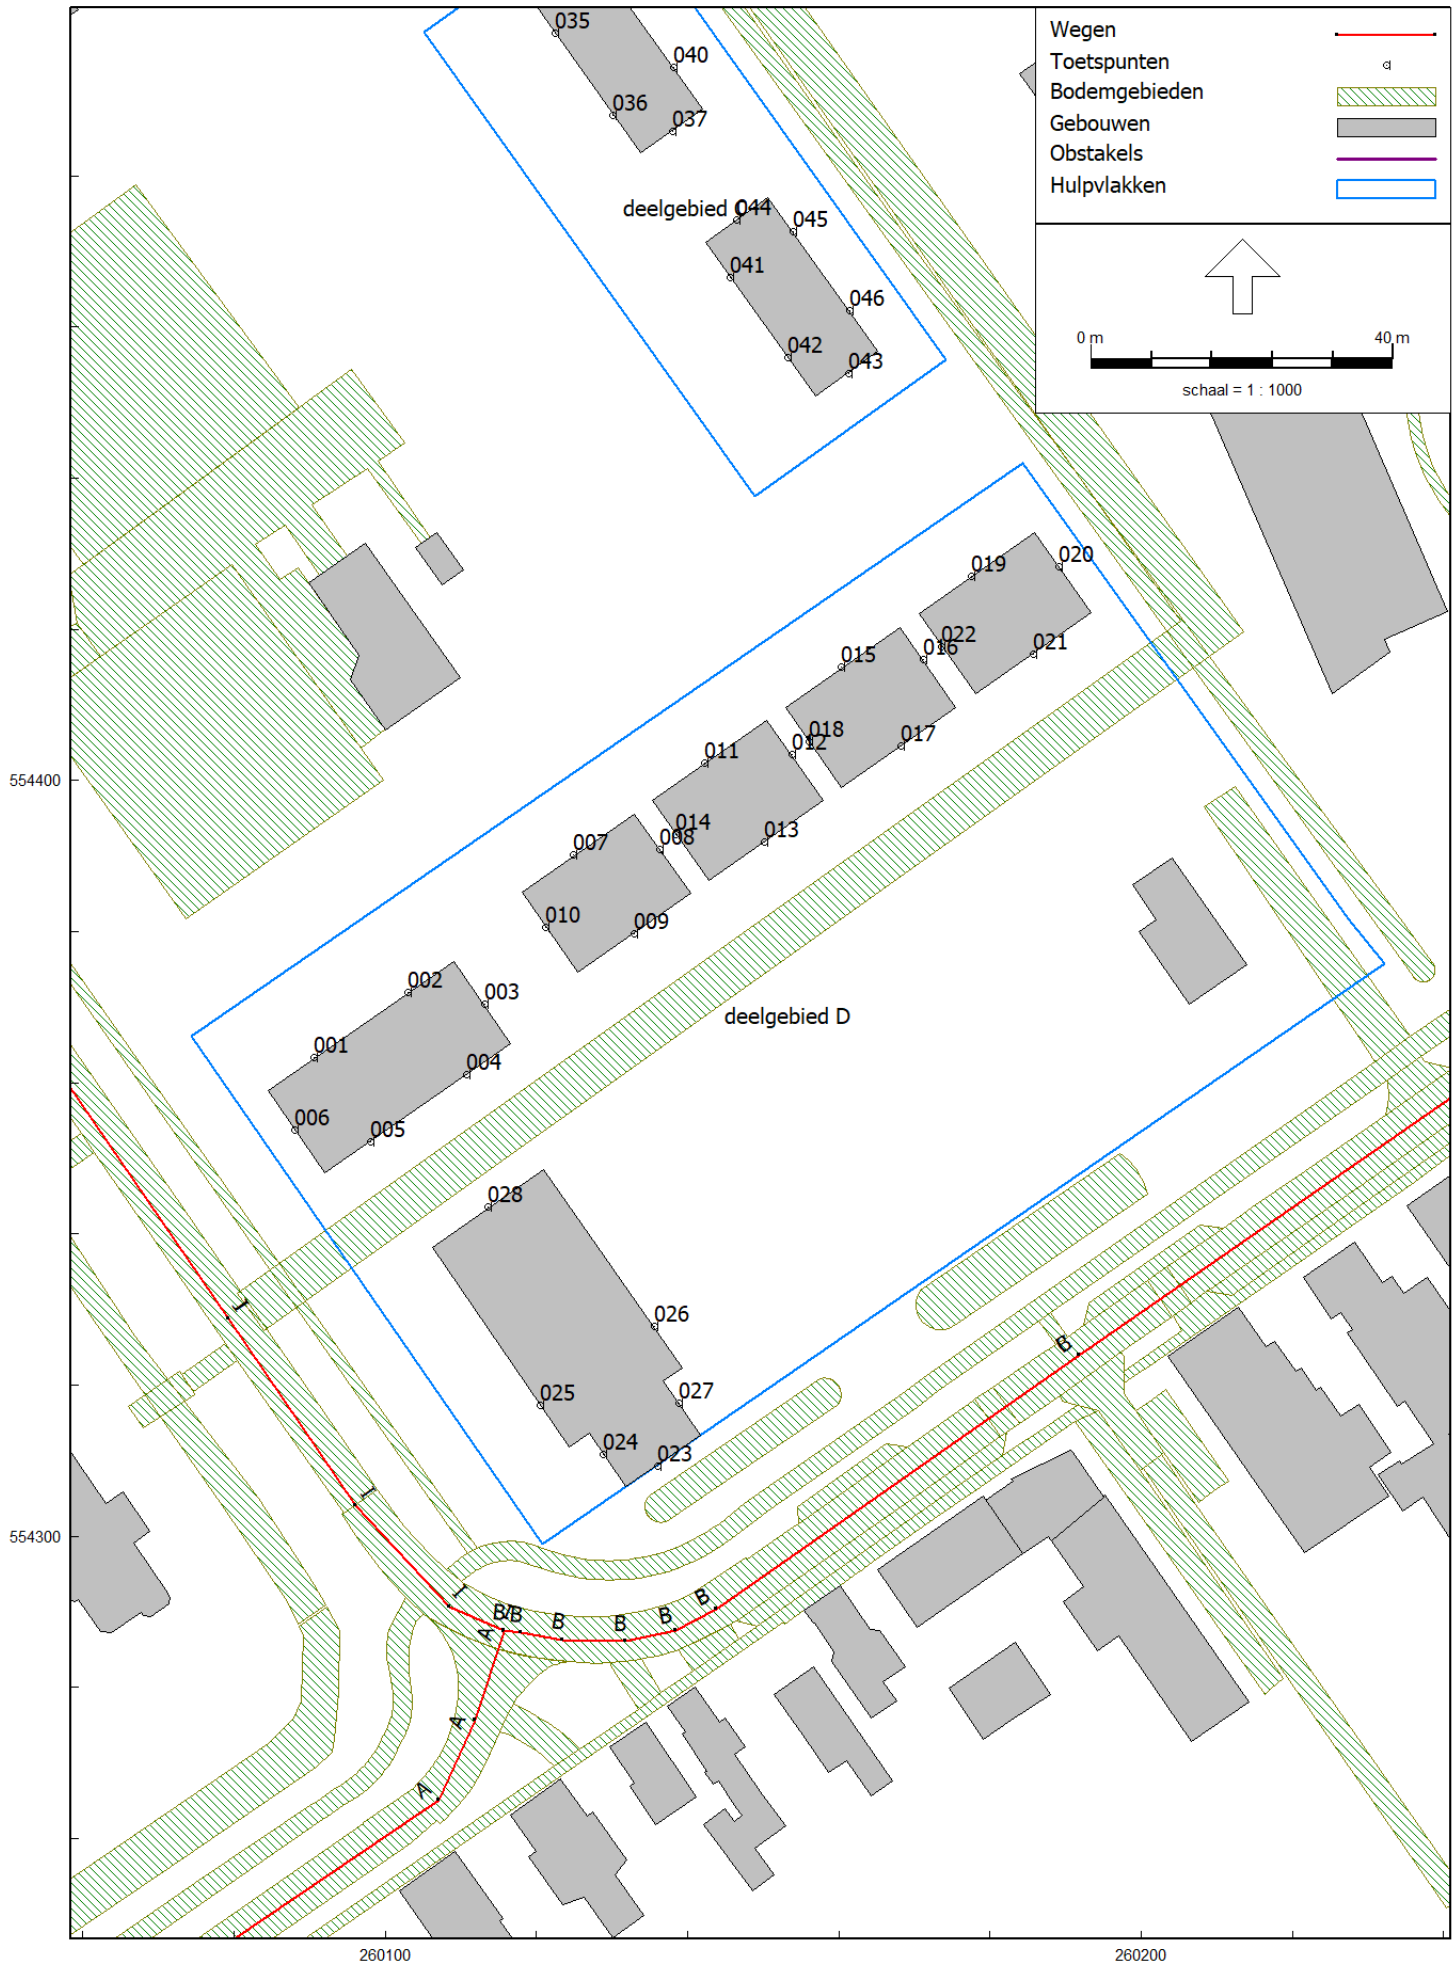

Model: Jaar 2035 V3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
001	deelgebied D - Blok 1	260090,54	554363,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
002	deelgebied D - Blok 1	260103,03	554371,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
003	deelgebied D - Blok 1	260113,18	554370,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
004	deelgebied D - Blok 1	260110,78	554361,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
005	deelgebied D - Blok 1	260098,13	554352,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
006	deelgebied D - Blok 1	260087,98	554353,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
007	deelgebied D - Blok 2	260124,94	554390,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
008	deelgebied D - Blok 2	260136,40	554390,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
009	deelgebied D - Blok 2	260133,01	554379,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
010	deelgebied D - Blok 2	260121,17	554380,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
011	deelgebied D - Blok 3	260142,32	554402,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
012	deelgebied D - Blok 3	260153,79	554403,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
013	deelgebied D - Blok 3	260150,24	554391,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
014	deelgebied D - Blok 3	260138,48	554392,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
015	deelgebied D - Blok 4	260160,37	554415,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
016	deelgebied D - Blok 4	260171,22	554415,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
017	deelgebied D - Blok 4	260168,30	554404,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
018	deelgebied D - Blok 4	260156,03	554405,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
019	deelgebied D - Blok 5	260177,51	554427,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
020	deelgebied D - Blok 5	260189,20	554428,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
021	deelgebied D - Blok 5	260185,70	554416,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
022	deelgebied D - Blok 5	260173,58	554417,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
023	deelgebied D	260135,98	554309,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
024	deelgebied D	260128,81	554310,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
025	deelgebied D	260120,46	554317,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
026	deelgebied D	260135,63	554327,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
027	deelgebied D	260138,84	554317,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
028	deelgebied D	260113,64	554343,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
035	deelgebied C - Blok 2	260122,48	554498,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
036	deelgebied C - Blok 2	260130,16	554488,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
037	deelgebied C - Blok 2	260137,96	554485,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
038	deelgebied C - Blok 2	260123,29	554506,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
039	deelgebied C - Blok 2	260130,70	554504,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
040	deelgebied C - Blok 2	260138,10	554494,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
041	deelgebied C - Blok 1	260145,68	554466,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
042	deelgebied C - Blok 1	260153,25	554455,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
043	deelgebied C - Blok 1	260161,26	554453,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
044	deelgebied C - Blok 1	260146,44	554474,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
045	deelgebied C - Blok 1	260153,93	554472,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
046	deelgebied C - Blok 1	260161,42	554462,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
050	deelgebied B	260167,19	554564,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
051	deelgebied B	260165,81	554576,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
052	deelgebied B	260145,10	554605,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
053	deelgebied B	260154,43	554572,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
054	deelgebied B	260135,26	554598,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
055	deelgebied B	260138,51	554549,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
056	deelgebied B	260143,06	554560,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
057	deelgebied B	260130,51	554559,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
058	deelgebied B	260131,81	554553,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
059	deelgebied B	260126,23	554564,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
060	deelgebied B	260131,40	554576,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
061	deelgebied B	260118,94	554575,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
062	deelgebied B	260120,33	554568,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
063	deelgebied B	260115,45	554580,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
064	deelgebied B	260119,54	554592,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
065	deelgebied B	260108,29	554590,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
066	deelgebied B	260109,69	554583,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
067	deelgebied B	260091,51	554608,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
068	deelgebied B	260094,94	554618,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
069	deelgebied B	260086,40	554621,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
070	deelgebied B	260085,24	554612,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja

Model: Jaar 2035 V3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
071	deelgebied B	260106,39	554619,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
072	deelgebied B	260110,79	554628,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
073	deelgebied B	260101,46	554632,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
074	deelgebied B	260101,01	554622,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
075	deelgebied B	260121,74	554630,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
076	deelgebied B	260125,60	554638,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
077	deelgebied B	260116,16	554643,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
078	deelgebied B	260116,30	554632,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
080	deelgebied A	260369,25	554678,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
081	deelgebied A	260368,30	554688,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
082	deelgebied A	260360,92	554691,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
083	deelgebied A	260360,87	554682,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
084	deelgebied A	260357,44	554696,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
085	deelgebied A	260354,80	554707,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
086	deelgebied A	260346,00	554713,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
087	deelgebied A	260347,59	554702,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
088	deelgebied A	260350,49	554669,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
089	deelgebied A	260342,64	554670,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
090	deelgebied A	260324,42	554653,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
091	deelgebied A	260349,26	554661,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
092	deelgebied A	260331,78	554697,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
093	deelgebied A	260320,49	554695,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
094	deelgebied A	260305,87	554680,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
095	deelgebied A	260330,37	554688,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
096	deelgebied A	260313,80	554637,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
097	deelgebied A	260313,84	554645,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
098	deelgebied A	260303,15	554661,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
099	deelgebied A	260288,05	554673,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
100	deelgebied A	260290,68	554661,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
101	deelgebied A	260304,48	554640,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
102	deelgebied A	260331,29	554734,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
103	deelgebied A	260329,04	554745,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
104	deelgebied A	260319,32	554750,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
105	deelgebied A	260320,90	554741,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
106	deelgebied A	260307,93	554718,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
107	deelgebied A	260310,48	554727,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
108	deelgebied A	260296,65	554724,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
109	deelgebied A	260286,13	554710,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
110	deelgebied A	260268,71	554711,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
111	deelgebied A	260263,04	554711,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
112	deelgebied A	260263,68	554701,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
113	deelgebied A	260274,66	554696,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja

GELUID
MEESTERS

BIJLAGE 3

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderdiep
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	deelgebied D - Blok 1	260090,54	554363,27	1,50	23,1	18,8	12,7	23,1
001_B	deelgebied D - Blok 1	260090,54	554363,27	4,50	25,4	21,1	15,0	25,4
002_A	deelgebied D - Blok 1	260103,03	554371,97	1,50	22,7	18,5	12,4	22,7
002_B	deelgebied D - Blok 1	260103,03	554371,97	4,50	25,3	21,1	14,9	25,3
003_A	deelgebied D - Blok 1	260113,18	554370,32	1,50	36,9	32,7	26,5	36,9
003_B	deelgebied D - Blok 1	260113,18	554370,32	4,50	38,3	34,0	27,8	38,3
004_A	deelgebied D - Blok 1	260110,78	554361,00	1,50	38,5	34,3	28,1	38,6
004_B	deelgebied D - Blok 1	260110,78	554361,00	4,50	39,9	35,6	29,4	39,9
005_A	deelgebied D - Blok 1	260098,13	554352,20	1,50	39,7	35,4	29,3	39,7
005_B	deelgebied D - Blok 1	260098,13	554352,20	4,50	41,1	36,8	30,7	41,1
006_A	deelgebied D - Blok 1	260087,98	554353,70	1,50	38,3	34,1	27,9	38,3
006_B	deelgebied D - Blok 1	260087,98	554353,70	4,50	39,8	35,5	29,4	39,8
007_A	deelgebied D - Blok 2	260124,94	554390,09	1,50	21,9	17,6	11,5	21,9
007_B	deelgebied D - Blok 2	260124,94	554390,09	4,50	24,4	20,1	14,0	24,4
008_A	deelgebied D - Blok 2	260136,40	554390,87	1,50	33,1	28,9	22,7	33,1
008_B	deelgebied D - Blok 2	260136,40	554390,87	4,50	34,6	30,4	24,2	34,6
009_A	deelgebied D - Blok 2	260133,01	554379,77	1,50	39,4	35,2	29,0	39,5
009_B	deelgebied D - Blok 2	260133,01	554379,77	4,50	40,9	36,6	30,5	40,9
010_A	deelgebied D - Blok 2	260121,17	554380,55	1,50	34,5	30,3	24,1	34,5
010_B	deelgebied D - Blok 2	260121,17	554380,55	4,50	36,0	31,7	25,6	36,0
011_A	deelgebied D - Blok 3	260142,32	554402,37	1,50	19,5	15,2	9,1	19,5
011_B	deelgebied D - Blok 3	260142,32	554402,37	4,50	21,0	16,6	10,6	21,0
012_A	deelgebied D - Blok 3	260153,79	554403,47	1,50	33,7	29,5	23,3	33,7
012_B	deelgebied D - Blok 3	260153,79	554403,47	4,50	35,2	31,0	24,8	35,2
013_A	deelgebied D - Blok 3	260150,24	554391,89	1,50	39,4	35,2	29,0	39,4
013_B	deelgebied D - Blok 3	260150,24	554391,89	4,50	40,8	36,6	30,4	40,8
014_A	deelgebied D - Blok 3	260138,48	554392,84	1,50	33,9	29,7	23,5	33,9
014_B	deelgebied D - Blok 3	260138,48	554392,84	4,50	35,5	31,2	25,0	35,5
015_A	deelgebied D - Blok 4	260160,37	554415,01	1,50	19,1	14,8	8,7	19,1
015_B	deelgebied D - Blok 4	260160,37	554415,01	4,50	17,7	13,3	7,3	17,7
016_A	deelgebied D - Blok 4	260171,22	554415,95	1,50	31,8	27,5	21,4	31,8
016_B	deelgebied D - Blok 4	260171,22	554415,95	4,50	33,3	29,0	22,9	33,3
017_A	deelgebied D - Blok 4	260168,30	554404,54	1,50	39,0	34,8	28,6	39,0
017_B	deelgebied D - Blok 4	260168,30	554404,54	4,50	40,5	36,2	30,0	40,4
018_A	deelgebied D - Blok 4	260156,03	554405,14	1,50	32,7	28,5	22,3	32,7
018_B	deelgebied D - Blok 4	260156,03	554405,14	4,50	34,4	30,1	23,9	34,4
019_A	deelgebied D - Blok 5	260177,51	554427,05	1,50	22,7	18,5	12,3	22,7
019_B	deelgebied D - Blok 5	260177,51	554427,05	4,50	23,6	19,3	13,2	23,6
020_A	deelgebied D - Blok 5	260189,20	554428,30	1,50	34,4	30,2	24,0	34,4
020_B	deelgebied D - Blok 5	260189,20	554428,30	4,50	35,9	31,6	25,4	35,9
021_A	deelgebied D - Blok 5	260185,70	554416,66	1,50	38,9	34,6	28,4	38,9
021_B	deelgebied D - Blok 5	260185,70	554416,66	4,50	40,3	36,1	29,9	40,3
022_A	deelgebied D - Blok 5	260173,58	554417,64	1,50	34,2	29,9	23,7	34,2
022_B	deelgebied D - Blok 5	260173,58	554417,64	4,50	35,7	31,4	25,2	35,7
023_A	deelgebied D	260135,98	554309,27	1,50	51,0	46,8	40,6	51,0
023_B	deelgebied D	260135,98	554309,27	4,50	51,9	47,6	41,4	51,9
024_A	deelgebied D	260128,81	554310,81	1,50	48,0	43,7	37,6	48,0
024_B	deelgebied D	260128,81	554310,81	4,50	49,0	44,7	38,6	49,0
025_A	deelgebied D	260120,46	554317,33	1,50	45,3	41,0	34,9	45,3
025_B	deelgebied D	260120,46	554317,33	4,50	46,7	42,4	36,3	46,7
026_A	deelgebied D	260135,63	554327,69	1,50	43,3	39,0	32,9	43,3
026_B	deelgebied D	260135,63	554327,69	4,50	45,0	40,7	34,6	45,0
027_A	deelgebied D	260138,84	554317,60	1,50	46,8	42,5	36,3	46,7
027_B	deelgebied D	260138,84	554317,60	4,50	48,1	43,8	37,6	48,1
028_A	deelgebied D	260113,64	554343,53	1,50	35,1	30,9	24,7	35,1
028_B	deelgebied D	260113,64	554343,53	4,50	36,4	32,2	26,0	36,5
035_A	deelgebied C - Blok 2	260122,48	554498,85	1,50	24,8	20,4	14,3	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderdiep
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
035_B	deelgebied C - Blok 2	260122,48	554498,85	4,50	27,3	22,9	16,8	27,2
036_A	deelgebied C - Blok 2	260130,16	554488,02	1,50	25,1	20,8	14,7	25,1
036_B	deelgebied C - Blok 2	260130,16	554488,02	4,50	27,6	23,3	17,2	27,6
037_A	deelgebied C - Blok 2	260137,96	554485,87	1,50	26,5	22,1	16,1	26,5
037_B	deelgebied C - Blok 2	260137,96	554485,87	4,50	29,3	25,0	18,9	29,3
038_A	deelgebied C - Blok 2	260123,29	554506,43	1,50	20,2	15,8	9,8	20,2
038_B	deelgebied C - Blok 2	260123,29	554506,43	4,50	22,6	18,3	12,2	22,6
039_A	deelgebied C - Blok 2	260130,70	554504,77	1,50	28,9	24,6	18,5	28,9
039_B	deelgebied C - Blok 2	260130,70	554504,77	4,50	30,2	25,9	19,8	30,2
040_A	deelgebied C - Blok 2	260138,10	554494,34	1,50	29,3	25,1	18,9	29,3
040_B	deelgebied C - Blok 2	260138,10	554494,34	4,50	30,3	26,0	19,9	30,3
041_A	deelgebied C - Blok 1	260145,68	554466,50	1,50	25,2	20,8	14,7	25,2
041_B	deelgebied C - Blok 1	260145,68	554466,50	4,50	26,9	22,5	16,4	26,8
042_A	deelgebied C - Blok 1	260153,25	554455,94	1,50	23,3	19,0	12,9	23,3
042_B	deelgebied C - Blok 1	260153,25	554455,94	4,50	25,8	21,4	15,4	25,8
043_A	deelgebied C - Blok 1	260161,26	554453,88	1,50	29,0	24,7	18,5	29,0
043_B	deelgebied C - Blok 1	260161,26	554453,88	4,50	30,6	26,2	20,1	30,5
044_A	deelgebied C - Blok 1	260146,44	554474,23	1,50	20,5	16,1	10,0	20,4
044_B	deelgebied C - Blok 1	260146,44	554474,23	4,50	22,3	17,9	11,8	22,3
045_A	deelgebied C - Blok 1	260153,93	554472,59	1,50	29,7	25,4	19,2	29,7
045_B	deelgebied C - Blok 1	260153,93	554472,59	4,50	30,4	26,1	19,9	30,4
046_A	deelgebied C - Blok 1	260161,42	554462,15	1,50	30,2	25,9	19,8	30,2
046_B	deelgebied C - Blok 1	260161,42	554462,15	4,50	31,0	26,7	20,5	31,0
050_A	deelgebied B	260167,19	554564,27	1,50	27,0	22,7	16,6	27,0
050_B	deelgebied B	260167,19	554564,27	4,50	29,5	25,2	19,1	29,5
051_A	deelgebied B	260165,81	554576,53	1,50	24,0	19,7	13,6	24,0
051_B	deelgebied B	260165,81	554576,53	4,50	26,1	21,8	15,7	26,1
052_A	deelgebied B	260145,10	554605,26	1,50	24,9	20,6	14,5	24,9
052_B	deelgebied B	260145,10	554605,26	4,50	26,5	22,2	16,1	26,5
053_A	deelgebied B	260154,43	554572,05	1,50	23,0	18,7	12,6	23,0
053_B	deelgebied B	260154,43	554572,05	4,50	24,9	20,6	14,5	24,9
054_A	deelgebied B	260135,26	554598,64	1,50	21,5	17,2	11,1	21,5
054_B	deelgebied B	260135,26	554598,64	4,50	24,1	19,8	13,7	24,1
055_A	deelgebied B	260138,51	554549,33	1,50	26,7	22,4	16,3	26,7
055_B	deelgebied B	260138,51	554549,33	4,50	29,4	25,1	18,9	29,3
056_A	deelgebied B	260143,06	554560,07	1,50	22,9	18,5	12,4	22,9
056_B	deelgebied B	260143,06	554560,07	4,50	26,4	22,1	16,0	26,4
057_A	deelgebied B	260130,51	554559,50	1,50	16,6	12,2	6,2	16,6
057_B	deelgebied B	260130,51	554559,50	4,50	20,6	16,3	10,2	20,6
058_A	deelgebied B	260131,81	554553,33	1,50	24,8	20,5	14,4	24,8
058_B	deelgebied B	260131,81	554553,33	4,50	26,4	22,1	16,0	26,4
059_A	deelgebied B	260126,23	554564,50	1,50	19,2	14,6	8,7	19,1
059_B	deelgebied B	260126,23	554564,50	4,50	22,8	18,3	12,3	22,7
060_A	deelgebied B	260131,40	554576,54	1,50	20,7	16,3	10,3	20,7
060_B	deelgebied B	260131,40	554576,54	4,50	23,2	18,8	12,8	23,2
061_A	deelgebied B	260118,94	554575,06	1,50	12,8	8,2	2,3	12,7
061_B	deelgebied B	260118,94	554575,06	4,50	17,3	12,7	6,8	17,2
062_A	deelgebied B	260120,33	554568,82	1,50	24,3	20,0	13,9	24,3
062_B	deelgebied B	260120,33	554568,82	4,50	26,0	21,7	15,6	26,0
063_A	deelgebied B	260115,45	554580,29	1,50	22,5	18,2	12,1	22,5
063_B	deelgebied B	260115,45	554580,29	4,50	24,9	20,6	14,5	24,9
064_A	deelgebied B	260119,54	554592,88	1,50	20,8	16,4	10,3	20,7
064_B	deelgebied B	260119,54	554592,88	4,50	23,5	19,1	13,0	23,4
065_A	deelgebied B	260108,29	554590,61	1,50	18,9	14,6	8,5	18,9
065_B	deelgebied B	260108,29	554590,61	4,50	20,8	16,5	10,4	20,8
066_A	deelgebied B	260109,69	554583,81	1,50	24,3	20,1	13,9	24,3
066_B	deelgebied B	260109,69	554583,81	4,50	25,6	21,3	15,2	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderdiep
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_A	deelgebied B	260091,51	554608,96	1,50	23,0	18,6	12,6	23,0
067_B	deelgebied B	260091,51	554608,96	4,50	25,4	21,0	15,0	25,4
068_A	deelgebied B	260094,94	554618,26	1,50	21,3	17,0	10,9	21,3
068_B	deelgebied B	260094,94	554618,26	4,50	23,5	19,2	13,1	23,5
069_A	deelgebied B	260086,40	554621,81	1,50	16,2	11,8	5,8	16,2
069_B	deelgebied B	260086,40	554621,81	4,50	21,3	17,0	11,0	21,3
070_A	deelgebied B	260085,24	554612,60	1,50	22,9	18,5	12,4	22,8
070_B	deelgebied B	260085,24	554612,60	4,50	25,3	20,9	14,8	25,2
071_A	deelgebied B	260106,39	554619,62	1,50	23,2	18,8	12,7	23,2
071_B	deelgebied B	260106,39	554619,62	4,50	26,5	22,1	16,0	26,4
072_A	deelgebied B	260110,79	554628,30	1,50	18,1	13,6	7,6	18,0
072_B	deelgebied B	260110,79	554628,30	4,50	21,1	16,7	10,7	21,1
073_A	deelgebied B	260101,46	554632,18	1,50	17,0	12,5	6,6	17,0
073_B	deelgebied B	260101,46	554632,18	4,50	21,6	17,2	11,2	21,6
074_A	deelgebied B	260101,01	554622,68	1,50	17,6	13,1	7,2	17,6
074_B	deelgebied B	260101,01	554622,68	4,50	21,8	17,4	11,3	21,8
075_A	deelgebied B	260121,74	554630,61	1,50	23,7	19,4	13,3	23,7
075_B	deelgebied B	260121,74	554630,61	4,50	26,3	22,0	15,9	26,3
076_A	deelgebied B	260125,60	554638,84	1,50	23,6	19,3	13,2	23,6
076_B	deelgebied B	260125,60	554638,84	4,50	25,8	21,4	15,4	25,8
077_A	deelgebied B	260116,16	554643,09	1,50	19,8	15,4	9,4	19,8
077_B	deelgebied B	260116,16	554643,09	4,50	24,1	19,8	13,7	24,1
078_A	deelgebied B	260116,30	554632,65	1,50	20,7	16,3	10,2	20,7
078_B	deelgebied B	260116,30	554632,65	4,50	24,4	20,1	14,0	24,4
080_A	deelgebied A	260369,25	554678,57	1,50	33,5	29,3	23,2	33,6
080_B	deelgebied A	260369,25	554678,57	4,50	33,7	29,5	23,4	33,8
081_A	deelgebied A	260368,30	554688,17	1,50	29,2	24,9	18,8	29,2
081_B	deelgebied A	260368,30	554688,17	4,50	29,8	25,5	19,5	29,8
082_A	deelgebied A	260360,92	554691,79	1,50	15,5	10,9	5,0	15,4
082_B	deelgebied A	260360,92	554691,79	4,50	18,5	13,9	8,0	18,4
083_A	deelgebied A	260360,87	554682,77	1,50	30,4	26,2	20,1	30,5
083_B	deelgebied A	260360,87	554682,77	4,50	30,8	26,5	20,5	30,8
084_A	deelgebied A	260357,44	554696,31	1,50	22,9	18,6	12,5	22,9
084_B	deelgebied A	260357,44	554696,31	4,50	25,6	21,3	15,2	25,6
085_A	deelgebied A	260354,80	554707,91	1,50	27,2	23,0	16,9	27,2
085_B	deelgebied A	260354,80	554707,91	4,50	28,1	23,8	17,8	28,1
086_A	deelgebied A	260346,00	554713,34	1,50	22,6	18,3	12,2	22,6
086_B	deelgebied A	260346,00	554713,34	4,50	23,4	19,1	13,1	23,4
087_A	deelgebied A	260347,59	554702,27	1,50	28,3	24,0	18,0	28,3
087_B	deelgebied A	260347,59	554702,27	4,50	29,0	24,6	18,6	29,0
088_A	deelgebied A	260350,49	554669,18	1,50	30,9	26,6	20,5	30,9
088_B	deelgebied A	260350,49	554669,18	4,50	31,4	27,1	21,1	31,4
089_A	deelgebied A	260342,64	554670,25	1,50	21,9	17,6	11,5	21,9
089_B	deelgebied A	260342,64	554670,25	4,50	23,1	18,8	12,8	23,1
090_A	deelgebied A	260324,42	554653,51	1,50	26,5	22,2	16,1	26,5
090_B	deelgebied A	260324,42	554653,51	4,50	27,2	22,8	16,8	27,2
091_A	deelgebied A	260349,26	554661,32	1,50	33,4	29,2	23,1	33,4
091_B	deelgebied A	260349,26	554661,32	4,50	33,4	29,1	23,0	33,4
092_A	deelgebied A	260331,78	554697,45	1,50	27,4	23,2	17,1	27,4
092_B	deelgebied A	260331,78	554697,45	4,50	28,2	23,9	17,8	28,2
093_A	deelgebied A	260320,49	554695,16	1,50	19,2	14,9	8,9	19,2
093_B	deelgebied A	260320,49	554695,16	4,50	21,2	16,8	10,8	21,2
094_A	deelgebied A	260305,87	554680,57	1,50	21,6	17,3	11,3	21,6
094_B	deelgebied A	260305,87	554680,57	4,50	23,7	19,3	13,3	23,7
095_A	deelgebied A	260330,37	554688,18	1,50	25,7	21,4	15,3	25,7
095_B	deelgebied A	260330,37	554688,18	4,50	27,1	22,7	16,7	27,1
096_A	deelgebied A	260313,80	554637,06	1,50	28,7	24,4	18,3	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderdiep
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_B	deelgebied A	260313,80	554637,06	4,50	30,4	26,1	20,0	30,4
097_A	deelgebied A	260313,84	554645,46	1,50	25,2	20,9	14,9	25,2
097_B	deelgebied A	260313,84	554645,46	4,50	26,1	21,8	15,8	26,1
098_A	deelgebied A	260303,15	554661,13	1,50	20,0	15,6	9,7	20,0
098_B	deelgebied A	260303,15	554661,13	4,50	22,0	17,6	11,7	22,0
099_A	deelgebied A	260288,05	554673,43	1,50	15,2	10,7	4,7	15,1
099_B	deelgebied A	260288,05	554673,43	4,50	19,0	14,6	8,5	19,0
100_A	deelgebied A	260290,68	554661,19	1,50	26,9	22,6	16,5	26,9
100_B	deelgebied A	260290,68	554661,19	4,50	28,3	24,0	18,0	28,3
101_A	deelgebied A	260304,48	554640,94	1,50	26,8	22,5	16,5	26,9
101_B	deelgebied A	260304,48	554640,94	4,50	28,2	23,9	17,8	28,2
102_A	deelgebied A	260331,29	554734,49	1,50	26,6	22,4	16,3	26,6
102_B	deelgebied A	260331,29	554734,49	4,50	27,9	23,6	17,5	27,9
103_A	deelgebied A	260329,04	554745,69	1,50	25,2	20,9	14,9	25,2
103_B	deelgebied A	260329,04	554745,69	4,50	26,5	22,2	16,1	26,5
104_A	deelgebied A	260319,32	554750,84	1,50	14,6	10,1	4,2	14,6
104_B	deelgebied A	260319,32	554750,84	4,50	17,4	12,9	7,0	17,4
105_A	deelgebied A	260320,90	554741,17	1,50	25,9	21,6	15,5	25,9
105_B	deelgebied A	260320,90	554741,17	4,50	26,9	22,6	16,5	26,9
106_A	deelgebied A	260307,93	554718,78	1,50	22,5	18,1	12,1	22,5
106_B	deelgebied A	260307,93	554718,78	4,50	24,8	20,4	14,4	24,8
107_A	deelgebied A	260310,48	554727,33	1,50	25,8	21,6	15,5	25,9
107_B	deelgebied A	260310,48	554727,33	4,50	26,9	22,7	16,6	27,0
108_A	deelgebied A	260296,65	554724,74	1,50	16,0	11,5	5,5	15,9
108_B	deelgebied A	260296,65	554724,74	4,50	19,5	15,0	9,0	19,4
109_A	deelgebied A	260286,13	554710,41	1,50	22,4	18,1	12,0	22,4
109_B	deelgebied A	260286,13	554710,41	4,50	24,7	20,3	14,3	24,7
110_A	deelgebied A	260268,71	554711,73	1,50	17,2	12,6	6,7	17,1
110_B	deelgebied A	260268,71	554711,73	4,50	20,6	16,2	10,2	20,6
111_A	deelgebied A	260263,04	554711,82	1,50	16,5	12,0	6,0	16,4
111_B	deelgebied A	260263,04	554711,82	4,50	20,8	16,4	10,3	20,8
112_A	deelgebied A	260263,68	554701,75	1,50	23,8	19,5	13,4	23,8
112_B	deelgebied A	260263,68	554701,75	4,50	25,7	21,3	15,3	25,7
113_A	deelgebied A	260274,66	554696,55	1,50	23,9	19,6	13,5	23,9
113_B	deelgebied A	260274,66	554696,55	4,50	25,5	21,1	15,0	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderdiep
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	deelgebied D - Blok 1	260090,54	554363,27	1,50	28,1	23,8	17,7	28,1
001_B	deelgebied D - Blok 1	260090,54	554363,27	4,50	30,4	26,1	20,0	30,4
002_A	deelgebied D - Blok 1	260103,03	554371,97	1,50	27,7	23,5	17,4	27,7
002_B	deelgebied D - Blok 1	260103,03	554371,97	4,50	30,3	26,1	19,9	30,3
003_A	deelgebied D - Blok 1	260113,18	554370,32	1,50	41,9	37,7	31,5	41,9
003_B	deelgebied D - Blok 1	260113,18	554370,32	4,50	43,3	39,0	32,8	43,3
004_A	deelgebied D - Blok 1	260110,78	554361,00	1,50	43,5	39,3	33,1	43,6
004_B	deelgebied D - Blok 1	260110,78	554361,00	4,50	44,9	40,6	34,4	44,9
005_A	deelgebied D - Blok 1	260098,13	554352,20	1,50	44,7	40,4	34,3	44,7
005_B	deelgebied D - Blok 1	260098,13	554352,20	4,50	46,1	41,8	35,7	46,1
006_A	deelgebied D - Blok 1	260087,98	554353,70	1,50	43,3	39,1	32,9	43,3
006_B	deelgebied D - Blok 1	260087,98	554353,70	4,50	44,8	40,5	34,4	44,8
007_A	deelgebied D - Blok 2	260124,94	554390,09	1,50	26,9	22,6	16,5	26,9
007_B	deelgebied D - Blok 2	260124,94	554390,09	4,50	29,4	25,1	19,0	29,4
008_A	deelgebied D - Blok 2	260136,40	554390,87	1,50	38,1	33,9	27,7	38,1
008_B	deelgebied D - Blok 2	260136,40	554390,87	4,50	39,6	35,4	29,2	39,6
009_A	deelgebied D - Blok 2	260133,01	554379,77	1,50	44,4	40,2	34,0	44,5
009_B	deelgebied D - Blok 2	260133,01	554379,77	4,50	45,9	41,6	35,5	45,9
010_A	deelgebied D - Blok 2	260121,17	554380,55	1,50	39,5	35,3	29,1	39,5
010_B	deelgebied D - Blok 2	260121,17	554380,55	4,50	41,0	36,7	30,6	41,0
011_A	deelgebied D - Blok 3	260142,32	554402,37	1,50	24,5	20,2	14,1	24,5
011_B	deelgebied D - Blok 3	260142,32	554402,37	4,50	26,0	21,6	15,6	26,0
012_A	deelgebied D - Blok 3	260153,79	554403,47	1,50	38,7	34,5	28,3	38,7
012_B	deelgebied D - Blok 3	260153,79	554403,47	4,50	40,2	36,0	29,8	40,2
013_A	deelgebied D - Blok 3	260150,24	554391,89	1,50	44,4	40,2	34,0	44,4
013_B	deelgebied D - Blok 3	260150,24	554391,89	4,50	45,8	41,6	35,4	45,8
014_A	deelgebied D - Blok 3	260138,48	554392,84	1,50	38,9	34,7	28,5	38,9
014_B	deelgebied D - Blok 3	260138,48	554392,84	4,50	40,5	36,2	30,0	40,5
015_A	deelgebied D - Blok 4	260160,37	554415,01	1,50	24,1	19,8	13,7	24,1
015_B	deelgebied D - Blok 4	260160,37	554415,01	4,50	22,7	18,3	12,3	22,7
016_A	deelgebied D - Blok 4	260171,22	554415,95	1,50	36,8	32,5	26,4	36,8
016_B	deelgebied D - Blok 4	260171,22	554415,95	4,50	38,3	34,0	27,9	38,3
017_A	deelgebied D - Blok 4	260168,30	554404,54	1,50	44,0	39,8	33,6	44,0
017_B	deelgebied D - Blok 4	260168,30	554404,54	4,50	45,5	41,2	35,0	45,4
018_A	deelgebied D - Blok 4	260156,03	554405,14	1,50	37,7	33,5	27,3	37,7
018_B	deelgebied D - Blok 4	260156,03	554405,14	4,50	39,4	35,1	28,9	39,4
019_A	deelgebied D - Blok 5	260177,51	554427,05	1,50	27,7	23,5	17,3	27,7
019_B	deelgebied D - Blok 5	260177,51	554427,05	4,50	28,6	24,3	18,2	28,6
020_A	deelgebied D - Blok 5	260189,20	554428,30	1,50	39,4	35,2	29,0	39,4
020_B	deelgebied D - Blok 5	260189,20	554428,30	4,50	40,9	36,6	30,4	40,9
021_A	deelgebied D - Blok 5	260185,70	554416,66	1,50	43,9	39,6	33,4	43,9
021_B	deelgebied D - Blok 5	260185,70	554416,66	4,50	45,3	41,1	34,9	45,3
022_A	deelgebied D - Blok 5	260173,58	554417,64	1,50	39,2	34,9	28,7	39,2
022_B	deelgebied D - Blok 5	260173,58	554417,64	4,50	40,7	36,4	30,2	40,7
023_A	deelgebied D	260135,98	554309,27	1,50	56,0	51,8	45,6	56,0
023_B	deelgebied D	260135,98	554309,27	4,50	56,9	52,6	46,4	56,9
024_A	deelgebied D	260128,81	554310,81	1,50	53,0	48,7	42,6	53,0
024_B	deelgebied D	260128,81	554310,81	4,50	54,0	49,7	43,6	54,0
025_A	deelgebied D	260120,46	554317,33	1,50	50,3	46,0	39,9	50,3
025_B	deelgebied D	260120,46	554317,33	4,50	51,7	47,4	41,3	51,7
026_A	deelgebied D	260135,63	554327,69	1,50	48,3	44,0	37,9	48,3
026_B	deelgebied D	260135,63	554327,69	4,50	50,0	45,7	39,6	50,0
027_A	deelgebied D	260138,84	554317,60	1,50	51,8	47,5	41,3	51,7
027_B	deelgebied D	260138,84	554317,60	4,50	53,1	48,8	42,6	53,1
028_A	deelgebied D	260113,64	554343,53	1,50	40,1	35,9	29,7	40,1
028_B	deelgebied D	260113,64	554343,53	4,50	41,4	37,2	31,0	41,5
035_A	deelgebied C - Blok 2	260122,48	554498,85	1,50	29,8	25,4	19,3	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderdiep
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
035_B	deelgebied C - Blok 2	260122,48	554498,85	4,50	32,3	27,9	21,8	32,2
036_A	deelgebied C - Blok 2	260130,16	554488,02	1,50	30,1	25,8	19,7	30,1
036_B	deelgebied C - Blok 2	260130,16	554488,02	4,50	32,6	28,3	22,2	32,6
037_A	deelgebied C - Blok 2	260137,96	554485,87	1,50	31,5	27,1	21,1	31,5
037_B	deelgebied C - Blok 2	260137,96	554485,87	4,50	34,3	30,0	23,9	34,3
038_A	deelgebied C - Blok 2	260123,29	554506,43	1,50	25,2	20,8	14,8	25,2
038_B	deelgebied C - Blok 2	260123,29	554506,43	4,50	27,6	23,3	17,2	27,6
039_A	deelgebied C - Blok 2	260130,70	554504,77	1,50	33,9	29,6	23,5	33,9
039_B	deelgebied C - Blok 2	260130,70	554504,77	4,50	35,2	30,9	24,8	35,2
040_A	deelgebied C - Blok 2	260138,10	554494,34	1,50	34,3	30,1	23,9	34,3
040_B	deelgebied C - Blok 2	260138,10	554494,34	4,50	35,3	31,0	24,9	35,3
041_A	deelgebied C - Blok 1	260145,68	554466,50	1,50	30,2	25,8	19,7	30,2
041_B	deelgebied C - Blok 1	260145,68	554466,50	4,50	31,9	27,5	21,4	31,8
042_A	deelgebied C - Blok 1	260153,25	554455,94	1,50	28,3	24,0	17,9	28,3
042_B	deelgebied C - Blok 1	260153,25	554455,94	4,50	30,8	26,4	20,4	30,8
043_A	deelgebied C - Blok 1	260161,26	554453,88	1,50	34,0	29,7	23,5	34,0
043_B	deelgebied C - Blok 1	260161,26	554453,88	4,50	35,6	31,2	25,1	35,5
044_A	deelgebied C - Blok 1	260146,44	554474,23	1,50	25,5	21,1	15,0	25,4
044_B	deelgebied C - Blok 1	260146,44	554474,23	4,50	27,3	22,9	16,8	27,3
045_A	deelgebied C - Blok 1	260153,93	554472,59	1,50	34,7	30,4	24,2	34,7
045_B	deelgebied C - Blok 1	260153,93	554472,59	4,50	35,4	31,1	24,9	35,4
046_A	deelgebied C - Blok 1	260161,42	554462,15	1,50	35,2	30,9	24,8	35,2
046_B	deelgebied C - Blok 1	260161,42	554462,15	4,50	36,0	31,7	25,5	36,0
050_A	deelgebied B	260167,19	554564,27	1,50	32,0	27,7	21,6	32,0
050_B	deelgebied B	260167,19	554564,27	4,50	34,5	30,2	24,1	34,5
051_A	deelgebied B	260165,81	554576,53	1,50	29,0	24,7	18,6	29,0
051_B	deelgebied B	260165,81	554576,53	4,50	31,1	26,8	20,7	31,1
052_A	deelgebied B	260145,10	554605,26	1,50	29,9	25,6	19,5	29,9
052_B	deelgebied B	260145,10	554605,26	4,50	31,5	27,2	21,1	31,5
053_A	deelgebied B	260154,43	554572,05	1,50	28,0	23,7	17,6	28,0
053_B	deelgebied B	260154,43	554572,05	4,50	29,9	25,6	19,5	29,9
054_A	deelgebied B	260135,26	554598,64	1,50	26,5	22,2	16,1	26,5
054_B	deelgebied B	260135,26	554598,64	4,50	29,1	24,8	18,7	29,1
055_A	deelgebied B	260138,51	554549,33	1,50	31,7	27,4	21,3	31,7
055_B	deelgebied B	260138,51	554549,33	4,50	34,4	30,1	23,9	34,3
056_A	deelgebied B	260143,06	554560,07	1,50	27,9	23,5	17,4	27,9
056_B	deelgebied B	260143,06	554560,07	4,50	31,4	27,1	21,0	31,4
057_A	deelgebied B	260130,51	554559,50	1,50	21,6	17,2	11,2	21,6
057_B	deelgebied B	260130,51	554559,50	4,50	25,6	21,3	15,2	25,6
058_A	deelgebied B	260131,81	554553,33	1,50	29,8	25,5	19,4	29,8
058_B	deelgebied B	260131,81	554553,33	4,50	31,4	27,1	21,0	31,4
059_A	deelgebied B	260126,23	554564,50	1,50	24,2	19,6	13,7	24,1
059_B	deelgebied B	260126,23	554564,50	4,50	27,8	23,3	17,3	27,7
060_A	deelgebied B	260131,40	554576,54	1,50	25,7	21,3	15,3	25,7
060_B	deelgebied B	260131,40	554576,54	4,50	28,2	23,8	17,8	28,2
061_A	deelgebied B	260118,94	554575,06	1,50	17,8	13,2	7,3	17,7
061_B	deelgebied B	260118,94	554575,06	4,50	22,3	17,7	11,8	22,2
062_A	deelgebied B	260120,33	554568,82	1,50	29,3	25,0	18,9	29,3
062_B	deelgebied B	260120,33	554568,82	4,50	31,0	26,7	20,6	31,0
063_A	deelgebied B	260115,45	554580,29	1,50	27,5	23,2	17,1	27,5
063_B	deelgebied B	260115,45	554580,29	4,50	29,9	25,6	19,5	29,9
064_A	deelgebied B	260119,54	554592,88	1,50	25,8	21,4	15,3	25,7
064_B	deelgebied B	260119,54	554592,88	4,50	28,5	24,1	18,0	28,4
065_A	deelgebied B	260108,29	554590,61	1,50	23,9	19,6	13,5	23,9
065_B	deelgebied B	260108,29	554590,61	4,50	25,8	21,5	15,4	25,8
066_A	deelgebied B	260109,69	554583,81	1,50	29,3	25,1	18,9	29,3
066_B	deelgebied B	260109,69	554583,81	4,50	30,6	26,3	20,2	30,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderdiep
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_A	deelgebied B	260091,51	554608,96	1,50	28,0	23,6	17,6	28,0
067_B	deelgebied B	260091,51	554608,96	4,50	30,4	26,0	20,0	30,4
068_A	deelgebied B	260094,94	554618,26	1,50	26,3	22,0	15,9	26,3
068_B	deelgebied B	260094,94	554618,26	4,50	28,5	24,2	18,1	28,5
069_A	deelgebied B	260086,40	554621,81	1,50	21,2	16,8	10,8	21,2
069_B	deelgebied B	260086,40	554621,81	4,50	26,3	22,0	16,0	26,3
070_A	deelgebied B	260085,24	554612,60	1,50	27,9	23,5	17,4	27,8
070_B	deelgebied B	260085,24	554612,60	4,50	30,3	25,9	19,8	30,2
071_A	deelgebied B	260106,39	554619,62	1,50	28,2	23,8	17,7	28,2
071_B	deelgebied B	260106,39	554619,62	4,50	31,5	27,1	21,0	31,4
072_A	deelgebied B	260110,79	554628,30	1,50	23,1	18,6	12,6	23,0
072_B	deelgebied B	260110,79	554628,30	4,50	26,1	21,7	15,7	26,1
073_A	deelgebied B	260101,46	554632,18	1,50	22,0	17,5	11,6	22,0
073_B	deelgebied B	260101,46	554632,18	4,50	26,6	22,2	16,2	26,6
074_A	deelgebied B	260101,01	554622,68	1,50	22,6	18,1	12,2	22,6
074_B	deelgebied B	260101,01	554622,68	4,50	26,8	22,4	16,3	26,8
075_A	deelgebied B	260121,74	554630,61	1,50	28,7	24,4	18,3	28,7
075_B	deelgebied B	260121,74	554630,61	4,50	31,3	27,0	20,9	31,3
076_A	deelgebied B	260125,60	554638,84	1,50	28,6	24,3	18,2	28,6
076_B	deelgebied B	260125,60	554638,84	4,50	30,8	26,4	20,4	30,8
077_A	deelgebied B	260116,16	554643,09	1,50	24,8	20,4	14,4	24,8
077_B	deelgebied B	260116,16	554643,09	4,50	29,1	24,8	18,7	29,1
078_A	deelgebied B	260116,30	554632,65	1,50	25,7	21,3	15,2	25,7
078_B	deelgebied B	260116,30	554632,65	4,50	29,4	25,1	19,0	29,4
080_A	deelgebied A	260369,25	554678,57	1,50	38,5	34,3	28,2	38,6
080_B	deelgebied A	260369,25	554678,57	4,50	38,7	34,5	28,4	38,8
081_A	deelgebied A	260368,30	554688,17	1,50	34,2	29,9	23,8	34,2
081_B	deelgebied A	260368,30	554688,17	4,50	34,8	30,5	24,5	34,8
082_A	deelgebied A	260360,92	554691,79	1,50	20,5	15,9	10,0	20,4
082_B	deelgebied A	260360,92	554691,79	4,50	23,5	18,9	13,0	23,4
083_A	deelgebied A	260360,87	554682,77	1,50	35,4	31,2	25,1	35,5
083_B	deelgebied A	260360,87	554682,77	4,50	35,8	31,5	25,5	35,8
084_A	deelgebied A	260357,44	554696,31	1,50	27,9	23,6	17,5	27,9
084_B	deelgebied A	260357,44	554696,31	4,50	30,6	26,3	20,2	30,6
085_A	deelgebied A	260354,80	554707,91	1,50	32,2	28,0	21,9	32,2
085_B	deelgebied A	260354,80	554707,91	4,50	33,1	28,8	22,8	33,1
086_A	deelgebied A	260346,00	554713,34	1,50	27,6	23,3	17,2	27,6
086_B	deelgebied A	260346,00	554713,34	4,50	28,4	24,1	18,1	28,4
087_A	deelgebied A	260347,59	554702,27	1,50	33,3	29,0	23,0	33,3
087_B	deelgebied A	260347,59	554702,27	4,50	34,0	29,6	23,6	34,0
088_A	deelgebied A	260350,49	554669,18	1,50	35,9	31,6	25,5	35,9
088_B	deelgebied A	260350,49	554669,18	4,50	36,4	32,1	26,1	36,4
089_A	deelgebied A	260342,64	554670,25	1,50	26,9	22,6	16,5	26,9
089_B	deelgebied A	260342,64	554670,25	4,50	28,1	23,8	17,8	28,1
090_A	deelgebied A	260324,42	554653,51	1,50	31,5	27,2	21,1	31,5
090_B	deelgebied A	260324,42	554653,51	4,50	32,2	27,8	21,8	32,2
091_A	deelgebied A	260349,26	554661,32	1,50	38,4	34,2	28,1	38,4
091_B	deelgebied A	260349,26	554661,32	4,50	38,4	34,1	28,0	38,4
092_A	deelgebied A	260331,78	554697,45	1,50	32,4	28,2	22,1	32,4
092_B	deelgebied A	260331,78	554697,45	4,50	33,2	28,9	22,8	33,2
093_A	deelgebied A	260320,49	554695,16	1,50	24,2	19,9	13,9	24,2
093_B	deelgebied A	260320,49	554695,16	4,50	26,2	21,8	15,8	26,2
094_A	deelgebied A	260305,87	554680,57	1,50	26,6	22,3	16,3	26,6
094_B	deelgebied A	260305,87	554680,57	4,50	28,7	24,3	18,3	28,7
095_A	deelgebied A	260330,37	554688,18	1,50	30,7	26,4	20,3	30,7
095_B	deelgebied A	260330,37	554688,18	4,50	32,1	27,7	21,7	32,1
096_A	deelgebied A	260313,80	554637,06	1,50	33,7	29,4	23,3	33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noorderdiep
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_B	deelgebied A	260313,80	554637,06	4,50	35,4	31,1	25,0	35,4
097_A	deelgebied A	260313,84	554645,46	1,50	30,2	25,9	19,9	30,2
097_B	deelgebied A	260313,84	554645,46	4,50	31,1	26,8	20,8	31,1
098_A	deelgebied A	260303,15	554661,13	1,50	25,0	20,6	14,7	25,0
098_B	deelgebied A	260303,15	554661,13	4,50	27,0	22,6	16,7	27,0
099_A	deelgebied A	260288,05	554673,43	1,50	20,2	15,7	9,7	20,1
099_B	deelgebied A	260288,05	554673,43	4,50	24,0	19,6	13,5	24,0
100_A	deelgebied A	260290,68	554661,19	1,50	31,9	27,6	21,5	31,9
100_B	deelgebied A	260290,68	554661,19	4,50	33,3	29,0	23,0	33,3
101_A	deelgebied A	260304,48	554640,94	1,50	31,8	27,5	21,5	31,9
101_B	deelgebied A	260304,48	554640,94	4,50	33,2	28,9	22,8	33,2
102_A	deelgebied A	260331,29	554734,49	1,50	31,6	27,4	21,3	31,6
102_B	deelgebied A	260331,29	554734,49	4,50	32,9	28,6	22,5	32,9
103_A	deelgebied A	260329,04	554745,69	1,50	30,2	25,9	19,9	30,2
103_B	deelgebied A	260329,04	554745,69	4,50	31,5	27,2	21,1	31,5
104_A	deelgebied A	260319,32	554750,84	1,50	19,6	15,1	9,2	19,6
104_B	deelgebied A	260319,32	554750,84	4,50	22,4	17,9	12,0	22,4
105_A	deelgebied A	260320,90	554741,17	1,50	30,9	26,6	20,5	30,9
105_B	deelgebied A	260320,90	554741,17	4,50	31,9	27,6	21,5	31,9
106_A	deelgebied A	260307,93	554718,78	1,50	27,5	23,1	17,1	27,5
106_B	deelgebied A	260307,93	554718,78	4,50	29,8	25,4	19,4	29,8
107_A	deelgebied A	260310,48	554727,33	1,50	30,8	26,6	20,5	30,9
107_B	deelgebied A	260310,48	554727,33	4,50	31,9	27,7	21,6	32,0
108_A	deelgebied A	260296,65	554724,74	1,50	21,0	16,5	10,5	20,9
108_B	deelgebied A	260296,65	554724,74	4,50	24,5	20,0	14,0	24,4
109_A	deelgebied A	260286,13	554710,41	1,50	27,4	23,1	17,0	27,4
109_B	deelgebied A	260286,13	554710,41	4,50	29,7	25,3	19,3	29,7
110_A	deelgebied A	260268,71	554711,73	1,50	22,2	17,6	11,7	22,1
110_B	deelgebied A	260268,71	554711,73	4,50	25,6	21,2	15,2	25,6
111_A	deelgebied A	260263,04	554711,82	1,50	21,5	17,0	11,0	21,4
111_B	deelgebied A	260263,04	554711,82	4,50	25,8	21,4	15,3	25,8
112_A	deelgebied A	260263,68	554701,75	1,50	28,8	24,5	18,4	28,8
112_B	deelgebied A	260263,68	554701,75	4,50	30,7	26,3	20,3	30,7
113_A	deelgebied A	260274,66	554696,55	1,50	28,9	24,6	18,5	28,9
113_B	deelgebied A	260274,66	554696,55	4,50	30,5	26,1	20,0	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonnedauw
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	deelgebied D - Blok 1	260090,54	554363,27	1,50	39,7	34,5	29,3	39,5
001_B	deelgebied D - Blok 1	260090,54	554363,27	4,50	41,5	36,2	31,0	41,3
002_A	deelgebied D - Blok 1	260103,03	554371,97	1,50	36,4	31,2	25,9	36,2
002_B	deelgebied D - Blok 1	260103,03	554371,97	4,50	38,6	33,2	28,1	38,3
003_A	deelgebied D - Blok 1	260113,18	554370,32	1,50	26,1	20,9	15,6	25,9
003_B	deelgebied D - Blok 1	260113,18	554370,32	4,50	28,2	22,9	17,7	28,0
004_A	deelgebied D - Blok 1	260110,78	554361,00	1,50	36,4	31,2	25,5	36,1
004_B	deelgebied D - Blok 1	260110,78	554361,00	4,50	38,7	33,5	27,9	38,4
005_A	deelgebied D - Blok 1	260098,13	554352,20	1,50	40,6	35,5	29,8	40,3
005_B	deelgebied D - Blok 1	260098,13	554352,20	4,50	42,4	37,2	31,5	42,1
006_A	deelgebied D - Blok 1	260087,98	554353,70	1,50	45,3	40,0	34,7	45,0
006_B	deelgebied D - Blok 1	260087,98	554353,70	4,50	46,5	41,1	35,8	46,2
007_A	deelgebied D - Blok 2	260124,94	554390,09	1,50	32,4	27,2	21,9	32,2
007_B	deelgebied D - Blok 2	260124,94	554390,09	4,50	34,1	28,8	23,6	33,9
008_A	deelgebied D - Blok 2	260136,40	554390,87	1,50	21,8	16,5	11,3	21,6
008_B	deelgebied D - Blok 2	260136,40	554390,87	4,50	24,2	18,8	13,6	24,0
009_A	deelgebied D - Blok 2	260133,01	554379,77	1,50	30,7	25,6	19,9	30,4
009_B	deelgebied D - Blok 2	260133,01	554379,77	4,50	32,6	27,4	21,8	32,3
010_A	deelgebied D - Blok 2	260121,17	554380,55	1,50	32,6	27,4	22,1	32,4
010_B	deelgebied D - Blok 2	260121,17	554380,55	4,50	34,5	29,2	24,0	34,3
011_A	deelgebied D - Blok 3	260142,32	554402,37	1,50	29,2	24,0	18,7	29,0
011_B	deelgebied D - Blok 3	260142,32	554402,37	4,50	30,9	25,6	20,4	30,7
012_A	deelgebied D - Blok 3	260153,79	554403,47	1,50	16,5	10,9	5,9	16,2
012_B	deelgebied D - Blok 3	260153,79	554403,47	4,50	19,6	14,0	9,0	19,3
013_A	deelgebied D - Blok 3	260150,24	554391,89	1,50	28,2	23,1	17,4	27,9
013_B	deelgebied D - Blok 3	260150,24	554391,89	4,50	29,6	24,4	18,8	29,3
014_A	deelgebied D - Blok 3	260138,48	554392,84	1,50	19,0	13,3	8,3	18,7
014_B	deelgebied D - Blok 3	260138,48	554392,84	4,50	22,2	16,5	11,5	21,9
015_A	deelgebied D - Blok 4	260160,37	554415,01	1,50	27,3	22,1	16,9	27,2
015_B	deelgebied D - Blok 4	260160,37	554415,01	4,50	28,9	23,6	18,4	28,7
016_A	deelgebied D - Blok 4	260171,22	554415,95	1,50	18,4	13,1	7,9	18,2
016_B	deelgebied D - Blok 4	260171,22	554415,95	4,50	20,5	15,0	9,9	20,2
017_A	deelgebied D - Blok 4	260168,30	554404,54	1,50	26,3	21,2	15,5	26,0
017_B	deelgebied D - Blok 4	260168,30	554404,54	4,50	27,6	22,4	16,8	27,3
018_A	deelgebied D - Blok 4	260156,03	554405,14	1,50	16,6	10,9	5,8	16,2
018_B	deelgebied D - Blok 4	260156,03	554405,14	4,50	19,7	14,1	8,9	19,3
019_A	deelgebied D - Blok 5	260177,51	554427,05	1,50	26,5	21,3	16,0	26,3
019_B	deelgebied D - Blok 5	260177,51	554427,05	4,50	27,6	22,3	17,1	27,4
020_A	deelgebied D - Blok 5	260189,20	554428,30	1,50	21,9	16,6	11,3	21,7
020_B	deelgebied D - Blok 5	260189,20	554428,30	4,50	22,3	16,9	11,6	22,0
021_A	deelgebied D - Blok 5	260185,70	554416,66	1,50	25,1	20,0	14,2	24,8
021_B	deelgebied D - Blok 5	260185,70	554416,66	4,50	26,2	21,0	15,3	25,9
022_A	deelgebied D - Blok 5	260173,58	554417,64	1,50	15,0	9,4	4,3	14,7
022_B	deelgebied D - Blok 5	260173,58	554417,64	4,50	18,0	12,3	7,3	17,7
023_A	deelgebied D	260135,98	554309,27	1,50	35,1	30,0	24,2	34,8
023_B	deelgebied D	260135,98	554309,27	4,50	36,7	31,6	25,8	36,4
024_A	deelgebied D	260128,81	554310,81	1,50	41,2	36,2	30,3	40,9
024_B	deelgebied D	260128,81	554310,81	4,50	42,7	37,6	31,8	42,4
025_A	deelgebied D	260120,46	554317,33	1,50	43,4	38,3	32,5	43,1
025_B	deelgebied D	260120,46	554317,33	4,50	44,9	39,7	34,0	44,6
026_A	deelgebied D	260135,63	554327,69	1,50	18,2	12,7	7,6	17,9
026_B	deelgebied D	260135,63	554327,69	4,50	19,7	14,1	9,2	19,5
027_A	deelgebied D	260138,84	554317,60	1,50	15,7	10,1	5,1	15,4
027_B	deelgebied D	260138,84	554317,60	4,50	17,6	11,9	7,0	17,3
028_A	deelgebied D	260113,64	554343,53	1,50	37,9	32,8	27,3	37,7
028_B	deelgebied D	260113,64	554343,53	4,50	40,0	34,8	29,3	39,8
035_A	deelgebied C - Blok 2	260122,48	554498,85	1,50	29,8	24,6	19,3	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonnedauw
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
035_B	deelgebied C - Blok 2	260122,48	554498,85	4,50	31,1	25,8	20,6	30,9
036_A	deelgebied C - Blok 2	260130,16	554488,02	1,50	29,8	24,7	19,4	29,7
036_B	deelgebied C - Blok 2	260130,16	554488,02	4,50	31,2	25,9	20,7	31,0
037_A	deelgebied C - Blok 2	260137,96	554485,87	1,50	26,4	21,2	15,9	26,2
037_B	deelgebied C - Blok 2	260137,96	554485,87	4,50	27,7	22,3	17,2	27,5
038_A	deelgebied C - Blok 2	260123,29	554506,43	1,50	24,9	19,7	14,4	24,7
038_B	deelgebied C - Blok 2	260123,29	554506,43	4,50	26,4	21,1	15,9	26,2
039_A	deelgebied C - Blok 2	260130,70	554504,77	1,50	16,9	11,4	6,3	16,6
039_B	deelgebied C - Blok 2	260130,70	554504,77	4,50	17,0	11,5	6,4	16,8
040_A	deelgebied C - Blok 2	260138,10	554494,34	1,50	17,0	11,6	6,4	16,7
040_B	deelgebied C - Blok 2	260138,10	554494,34	4,50	16,6	11,1	6,0	16,3
041_A	deelgebied C - Blok 1	260145,68	554466,50	1,50	29,0	23,8	18,5	28,8
041_B	deelgebied C - Blok 1	260145,68	554466,50	4,50	30,4	25,1	19,9	30,2
042_A	deelgebied C - Blok 1	260153,25	554455,94	1,50	28,7	23,5	18,2	28,5
042_B	deelgebied C - Blok 1	260153,25	554455,94	4,50	29,9	24,6	19,4	29,7
043_A	deelgebied C - Blok 1	260161,26	554453,88	1,50	25,7	20,5	15,2	25,5
043_B	deelgebied C - Blok 1	260161,26	554453,88	4,50	27,1	21,8	16,6	26,9
044_A	deelgebied C - Blok 1	260146,44	554474,23	1,50	26,8	21,6	16,3	26,6
044_B	deelgebied C - Blok 1	260146,44	554474,23	4,50	28,0	22,7	17,5	27,8
045_A	deelgebied C - Blok 1	260153,93	554472,59	1,50	20,4	15,0	9,9	20,2
045_B	deelgebied C - Blok 1	260153,93	554472,59	4,50	20,7	15,3	10,2	20,5
046_A	deelgebied C - Blok 1	260161,42	554462,15	1,50	20,5	15,1	10,0	20,3
046_B	deelgebied C - Blok 1	260161,42	554462,15	4,50	20,7	15,3	10,2	20,5
050_A	deelgebied B	260167,19	554564,27	1,50	22,4	17,2	11,9	22,2
050_B	deelgebied B	260167,19	554564,27	4,50	23,6	18,2	13,1	23,4
051_A	deelgebied B	260165,81	554576,53	1,50	12,3	6,8	1,7	12,0
051_B	deelgebied B	260165,81	554576,53	4,50	13,4	7,8	2,8	13,1
052_A	deelgebied B	260145,10	554605,26	1,50	10,9	5,4	0,4	10,7
052_B	deelgebied B	260145,10	554605,26	4,50	13,3	7,8	2,7	13,0
053_A	deelgebied B	260154,43	554572,05	1,50	21,6	16,2	11,0	21,3
053_B	deelgebied B	260154,43	554572,05	4,50	23,1	17,6	12,6	22,9
054_A	deelgebied B	260135,26	554598,64	1,50	17,8	12,2	7,2	17,5
054_B	deelgebied B	260135,26	554598,64	4,50	20,4	14,8	9,8	20,1
055_A	deelgebied B	260138,51	554549,33	1,50	25,8	20,5	15,3	25,6
055_B	deelgebied B	260138,51	554549,33	4,50	26,8	21,5	16,3	26,6
056_A	deelgebied B	260143,06	554560,07	1,50	20,0	14,7	9,5	19,8
056_B	deelgebied B	260143,06	554560,07	4,50	21,3	15,9	10,8	21,1
057_A	deelgebied B	260130,51	554559,50	1,50	21,4	16,1	10,9	21,2
057_B	deelgebied B	260130,51	554559,50	4,50	22,5	17,0	12,0	22,2
058_A	deelgebied B	260131,81	554553,33	1,50	26,7	21,4	16,2	26,5
058_B	deelgebied B	260131,81	554553,33	4,50	27,8	22,4	17,3	27,6
059_A	deelgebied B	260126,23	554564,50	1,50	24,4	19,2	13,9	24,2
059_B	deelgebied B	260126,23	554564,50	4,50	25,7	20,3	15,2	25,5
060_A	deelgebied B	260131,40	554576,54	1,50	16,7	11,2	6,1	16,4
060_B	deelgebied B	260131,40	554576,54	4,50	18,5	12,9	7,9	18,2
061_A	deelgebied B	260118,94	554575,06	1,50	21,1	15,7	10,6	20,9
061_B	deelgebied B	260118,94	554575,06	4,50	22,3	16,8	11,8	22,1
062_A	deelgebied B	260120,33	554568,82	1,50	25,5	20,2	15,0	25,3
062_B	deelgebied B	260120,33	554568,82	4,50	26,5	21,1	16,0	26,3
063_A	deelgebied B	260115,45	554580,29	1,50	22,5	17,1	12,0	22,3
063_B	deelgebied B	260115,45	554580,29	4,50	24,1	18,7	13,6	23,9
064_A	deelgebied B	260119,54	554592,88	1,50	17,5	12,1	6,9	17,2
064_B	deelgebied B	260119,54	554592,88	4,50	19,0	13,5	8,4	18,7
065_A	deelgebied B	260108,29	554590,61	1,50	19,0	13,6	8,5	18,8
065_B	deelgebied B	260108,29	554590,61	4,50	20,3	14,9	9,8	20,1
066_A	deelgebied B	260109,69	554583,81	1,50	22,7	17,2	12,1	22,4
066_B	deelgebied B	260109,69	554583,81	4,50	24,5	19,0	13,9	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonnedauw
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_A	deelgebied B	260091,51	554608,96	1,50	20,2	14,7	9,6	19,9
067_B	deelgebied B	260091,51	554608,96	4,50	21,6	15,9	11,0	21,3
068_A	deelgebied B	260094,94	554618,26	1,50	13,6	7,8	3,0	13,3
068_B	deelgebied B	260094,94	554618,26	4,50	16,3	10,5	5,7	16,0
069_A	deelgebied B	260086,40	554621,81	1,50	17,9	12,6	7,4	17,7
069_B	deelgebied B	260086,40	554621,81	4,50	19,7	14,2	9,1	19,5
070_A	deelgebied B	260085,24	554612,60	1,50	23,1	17,7	12,6	22,9
070_B	deelgebied B	260085,24	554612,60	4,50	24,3	18,8	13,8	24,1
071_A	deelgebied B	260106,39	554619,62	1,50	18,0	12,3	7,4	17,7
071_B	deelgebied B	260106,39	554619,62	4,50	20,4	14,8	9,9	20,2
072_A	deelgebied B	260110,79	554628,30	1,50	12,5	6,8	1,9	12,2
072_B	deelgebied B	260110,79	554628,30	4,50	15,0	9,2	4,4	14,7
073_A	deelgebied B	260101,46	554632,18	1,50	15,2	9,7	4,7	15,0
073_B	deelgebied B	260101,46	554632,18	4,50	16,9	11,3	6,4	16,6
074_A	deelgebied B	260101,01	554622,68	1,50	17,2	11,5	6,6	16,9
074_B	deelgebied B	260101,01	554622,68	4,50	19,9	14,3	9,3	19,6
075_A	deelgebied B	260121,74	554630,61	1,50	16,5	10,8	5,9	16,2
075_B	deelgebied B	260121,74	554630,61	4,50	18,6	12,8	7,9	18,2
076_A	deelgebied B	260125,60	554638,84	1,50	7,0	1,4	-3,8	6,6
076_B	deelgebied B	260125,60	554638,84	4,50	8,9	3,2	-1,8	8,5
077_A	deelgebied B	260116,16	554643,09	1,50	15,3	9,8	4,8	15,1
077_B	deelgebied B	260116,16	554643,09	4,50	17,5	12,0	7,0	17,3
078_A	deelgebied B	260116,30	554632,65	1,50	16,1	10,4	5,4	15,7
078_B	deelgebied B	260116,30	554632,65	4,50	18,8	13,1	8,1	18,5
080_A	deelgebied A	260369,25	554678,57	1,50	9,5	3,8	-1,2	9,2
080_B	deelgebied A	260369,25	554678,57	4,50	11,2	5,5	0,5	10,9
081_A	deelgebied A	260368,30	554688,17	1,50	9,7	3,9	-0,9	9,3
081_B	deelgebied A	260368,30	554688,17	4,50	11,6	5,8	1,0	11,3
082_A	deelgebied A	260360,92	554691,79	1,50	10,3	4,6	-0,3	10,0
082_B	deelgebied A	260360,92	554691,79	4,50	12,6	6,8	1,9	12,2
083_A	deelgebied A	260360,87	554682,77	1,50	9,9	4,2	-0,8	9,6
083_B	deelgebied A	260360,87	554682,77	4,50	12,5	6,7	1,8	12,1
084_A	deelgebied A	260357,44	554696,31	1,50	11,4	5,7	0,8	11,1
084_B	deelgebied A	260357,44	554696,31	4,50	13,8	8,1	3,2	13,5
085_A	deelgebied A	260354,80	554707,91	1,50	10,6	4,9	0,0	10,3
085_B	deelgebied A	260354,80	554707,91	4,50	12,6	7,0	2,0	12,3
086_A	deelgebied A	260346,00	554713,34	1,50	11,3	5,6	0,6	11,0
086_B	deelgebied A	260346,00	554713,34	4,50	13,1	7,3	2,5	12,8
087_A	deelgebied A	260347,59	554702,27	1,50	10,2	4,5	-0,5	9,9
087_B	deelgebied A	260347,59	554702,27	4,50	12,9	7,1	2,2	12,6
088_A	deelgebied A	260350,49	554669,18	1,50	8,3	2,5	-2,3	8,0
088_B	deelgebied A	260350,49	554669,18	4,50	11,1	5,3	0,5	10,8
089_A	deelgebied A	260342,64	554670,25	1,50	9,7	3,9	-0,9	9,4
089_B	deelgebied A	260342,64	554670,25	4,50	12,3	6,5	1,7	12,0
090_A	deelgebied A	260324,42	554653,51	1,50	9,5	3,7	-1,2	9,2
090_B	deelgebied A	260324,42	554653,51	4,50	12,2	6,3	1,5	11,8
091_A	deelgebied A	260349,26	554661,32	1,50	10,4	4,7	-0,3	10,0
091_B	deelgebied A	260349,26	554661,32	4,50	12,2	6,5	1,5	11,8
092_A	deelgebied A	260331,78	554697,45	1,50	9,7	3,9	-1,0	9,3
092_B	deelgebied A	260331,78	554697,45	4,50	12,3	6,6	1,7	12,0
093_A	deelgebied A	260320,49	554695,16	1,50	10,3	4,6	-0,3	10,0
093_B	deelgebied A	260320,49	554695,16	4,50	12,2	6,4	1,6	11,9
094_A	deelgebied A	260305,87	554680,57	1,50	9,3	3,6	-1,3	9,0
094_B	deelgebied A	260305,87	554680,57	4,50	12,2	6,3	1,5	11,8
095_A	deelgebied A	260330,37	554688,18	1,50	10,9	5,2	0,2	10,6
095_B	deelgebied A	260330,37	554688,18	4,50	13,4	7,7	2,8	13,1
096_A	deelgebied A	260313,80	554637,06	1,50	11,9	6,2	1,2	11,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonnedauw
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_B	deelgebied A	260313,80	554637,06	4,50	13,1	7,4	2,4	12,8
097_A	deelgebied A	260313,84	554645,46	1,50	9,3	3,5	-1,4	8,9
097_B	deelgebied A	260313,84	554645,46	4,50	11,9	6,1	1,2	11,5
098_A	deelgebied A	260303,15	554661,13	1,50	9,1	3,4	-1,5	8,8
098_B	deelgebied A	260303,15	554661,13	4,50	12,0	6,2	1,3	11,6
099_A	deelgebied A	260288,05	554673,43	1,50	10,2	4,5	-0,4	9,9
099_B	deelgebied A	260288,05	554673,43	4,50	12,3	6,5	1,7	12,0
100_A	deelgebied A	260290,68	554661,19	1,50	16,0	10,6	5,4	15,7
100_B	deelgebied A	260290,68	554661,19	4,50	17,6	12,1	7,1	17,4
101_A	deelgebied A	260304,48	554640,94	1,50	13,4	7,7	2,8	13,1
101_B	deelgebied A	260304,48	554640,94	4,50	15,1	9,4	4,5	14,8
102_A	deelgebied A	260331,29	554734,49	1,50	12,6	6,9	2,0	12,3
102_B	deelgebied A	260331,29	554734,49	4,50	14,7	9,0	4,1	14,4
103_A	deelgebied A	260329,04	554745,69	1,50	11,8	6,3	1,3	11,6
103_B	deelgebied A	260329,04	554745,69	4,50	13,2	7,5	2,6	12,9
104_A	deelgebied A	260319,32	554750,84	1,50	10,6	4,9	-0,1	10,3
104_B	deelgebied A	260319,32	554750,84	4,50	12,7	7,0	2,1	12,4
105_A	deelgebied A	260320,90	554741,17	1,50	10,6	4,9	-0,1	10,3
105_B	deelgebied A	260320,90	554741,17	4,50	13,3	7,5	2,6	12,9
106_A	deelgebied A	260307,93	554718,78	1,50	13,6	8,1	3,0	13,4
106_B	deelgebied A	260307,93	554718,78	4,50	15,5	9,8	4,8	15,2
107_A	deelgebied A	260310,48	554727,33	1,50	10,6	5,0	0,0	10,3
107_B	deelgebied A	260310,48	554727,33	4,50	13,1	7,3	2,4	12,7
108_A	deelgebied A	260296,65	554724,74	1,50	10,0	4,3	-0,7	9,7
108_B	deelgebied A	260296,65	554724,74	4,50	12,5	6,8	1,8	12,1
109_A	deelgebied A	260286,13	554710,41	1,50	10,4	4,7	-0,3	10,1
109_B	deelgebied A	260286,13	554710,41	4,50	12,9	7,1	2,2	12,6
110_A	deelgebied A	260268,71	554711,73	1,50	8,7	3,0	-2,0	8,4
110_B	deelgebied A	260268,71	554711,73	4,50	11,2	5,4	0,5	10,8
111_A	deelgebied A	260263,04	554711,82	1,50	11,5	5,9	0,9	11,2
111_B	deelgebied A	260263,04	554711,82	4,50	13,4	7,7	2,7	13,1
112_A	deelgebied A	260263,68	554701,75	1,50	14,8	9,2	4,2	14,5
112_B	deelgebied A	260263,68	554701,75	4,50	16,5	10,9	5,9	16,2
113_A	deelgebied A	260274,66	554696,55	1,50	12,5	6,9	1,9	12,2
113_B	deelgebied A	260274,66	554696,55	4,50	14,5	8,8	3,9	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonnedauw
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	deelgebied D - Blok 1	260090,54	554363,27	1,50	44,7	39,5	34,3	44,5
001_B	deelgebied D - Blok 1	260090,54	554363,27	4,50	46,5	41,2	36,0	46,3
002_A	deelgebied D - Blok 1	260103,03	554371,97	1,50	41,4	36,2	30,9	41,2
002_B	deelgebied D - Blok 1	260103,03	554371,97	4,50	43,6	38,2	33,1	43,3
003_A	deelgebied D - Blok 1	260113,18	554370,32	1,50	31,1	25,9	20,6	30,9
003_B	deelgebied D - Blok 1	260113,18	554370,32	4,50	33,2	27,9	22,7	33,0
004_A	deelgebied D - Blok 1	260110,78	554361,00	1,50	41,4	36,2	30,5	41,1
004_B	deelgebied D - Blok 1	260110,78	554361,00	4,50	43,7	38,5	32,9	43,4
005_A	deelgebied D - Blok 1	260098,13	554352,20	1,50	45,6	40,5	34,8	45,3
005_B	deelgebied D - Blok 1	260098,13	554352,20	4,50	47,4	42,2	36,5	47,1
006_A	deelgebied D - Blok 1	260087,98	554353,70	1,50	50,3	45,0	39,7	50,0
006_B	deelgebied D - Blok 1	260087,98	554353,70	4,50	51,5	46,1	40,8	51,2
007_A	deelgebied D - Blok 2	260124,94	554390,09	1,50	37,4	32,2	26,9	37,2
007_B	deelgebied D - Blok 2	260124,94	554390,09	4,50	39,1	33,8	28,6	38,9
008_A	deelgebied D - Blok 2	260136,40	554390,87	1,50	26,8	21,5	16,3	26,6
008_B	deelgebied D - Blok 2	260136,40	554390,87	4,50	29,2	23,8	18,6	29,0
009_A	deelgebied D - Blok 2	260133,01	554379,77	1,50	35,7	30,6	24,9	35,4
009_B	deelgebied D - Blok 2	260133,01	554379,77	4,50	37,6	32,4	26,8	37,3
010_A	deelgebied D - Blok 2	260121,17	554380,55	1,50	37,6	32,4	27,1	37,4
010_B	deelgebied D - Blok 2	260121,17	554380,55	4,50	39,5	34,2	29,0	39,3
011_A	deelgebied D - Blok 3	260142,32	554402,37	1,50	34,2	29,0	23,7	34,0
011_B	deelgebied D - Blok 3	260142,32	554402,37	4,50	35,9	30,6	25,4	35,7
012_A	deelgebied D - Blok 3	260153,79	554403,47	1,50	21,5	15,9	10,9	21,2
012_B	deelgebied D - Blok 3	260153,79	554403,47	4,50	24,6	19,0	14,0	24,3
013_A	deelgebied D - Blok 3	260150,24	554391,89	1,50	33,2	28,1	22,4	32,9
013_B	deelgebied D - Blok 3	260150,24	554391,89	4,50	34,6	29,4	23,8	34,3
014_A	deelgebied D - Blok 3	260138,48	554392,84	1,50	24,0	18,3	13,3	23,7
014_B	deelgebied D - Blok 3	260138,48	554392,84	4,50	27,2	21,5	16,5	26,9
015_A	deelgebied D - Blok 4	260160,37	554415,01	1,50	32,3	27,1	21,9	32,2
015_B	deelgebied D - Blok 4	260160,37	554415,01	4,50	33,9	28,6	23,4	33,7
016_A	deelgebied D - Blok 4	260171,22	554415,95	1,50	23,4	18,1	12,9	23,2
016_B	deelgebied D - Blok 4	260171,22	554415,95	4,50	25,5	20,0	14,9	25,2
017_A	deelgebied D - Blok 4	260168,30	554404,54	1,50	31,3	26,2	20,5	31,0
017_B	deelgebied D - Blok 4	260168,30	554404,54	4,50	32,6	27,4	21,8	32,3
018_A	deelgebied D - Blok 4	260156,03	554405,14	1,50	21,6	15,9	10,8	21,2
018_B	deelgebied D - Blok 4	260156,03	554405,14	4,50	24,7	19,1	13,9	24,3
019_A	deelgebied D - Blok 5	260177,51	554427,05	1,50	31,5	26,3	21,0	31,3
019_B	deelgebied D - Blok 5	260177,51	554427,05	4,50	32,6	27,3	22,1	32,4
020_A	deelgebied D - Blok 5	260189,20	554428,30	1,50	26,9	21,6	16,3	26,7
020_B	deelgebied D - Blok 5	260189,20	554428,30	4,50	27,3	21,9	16,6	27,0
021_A	deelgebied D - Blok 5	260185,70	554416,66	1,50	30,1	25,0	19,2	29,8
021_B	deelgebied D - Blok 5	260185,70	554416,66	4,50	31,2	26,0	20,3	30,9
022_A	deelgebied D - Blok 5	260173,58	554417,64	1,50	20,0	14,4	9,3	19,7
022_B	deelgebied D - Blok 5	260173,58	554417,64	4,50	23,0	17,3	12,3	22,7
023_A	deelgebied D	260135,98	554309,27	1,50	40,1	35,0	29,2	39,8
023_B	deelgebied D	260135,98	554309,27	4,50	41,7	36,6	30,8	41,4
024_A	deelgebied D	260128,81	554310,81	1,50	46,2	41,2	35,3	45,9
024_B	deelgebied D	260128,81	554310,81	4,50	47,7	42,6	36,8	47,4
025_A	deelgebied D	260120,46	554317,33	1,50	48,4	43,3	37,5	48,1
025_B	deelgebied D	260120,46	554317,33	4,50	49,9	44,7	39,0	49,6
026_A	deelgebied D	260135,63	554327,69	1,50	23,2	17,7	12,6	22,9
026_B	deelgebied D	260135,63	554327,69	4,50	24,7	19,1	14,2	24,5
027_A	deelgebied D	260138,84	554317,60	1,50	20,7	15,1	10,1	20,4
027_B	deelgebied D	260138,84	554317,60	4,50	22,6	16,9	12,0	22,3
028_A	deelgebied D	260113,64	554343,53	1,50	42,9	37,8	32,3	42,7
028_B	deelgebied D	260113,64	554343,53	4,50	45,0	39,8	34,3	44,8
035_A	deelgebied C - Blok 2	260122,48	554498,85	1,50	34,8	29,6	24,3	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonnedauw
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
035_B	deelgebied C - Blok 2	260122,48	554498,85	4,50	36,1	30,8	25,6	35,9
036_A	deelgebied C - Blok 2	260130,16	554488,02	1,50	34,8	29,7	24,4	34,7
036_B	deelgebied C - Blok 2	260130,16	554488,02	4,50	36,2	30,9	25,7	36,0
037_A	deelgebied C - Blok 2	260137,96	554485,87	1,50	31,4	26,2	20,9	31,2
037_B	deelgebied C - Blok 2	260137,96	554485,87	4,50	32,7	27,3	22,2	32,5
038_A	deelgebied C - Blok 2	260123,29	554506,43	1,50	29,9	24,7	19,4	29,7
038_B	deelgebied C - Blok 2	260123,29	554506,43	4,50	31,4	26,1	20,9	31,2
039_A	deelgebied C - Blok 2	260130,70	554504,77	1,50	21,9	16,4	11,3	21,6
039_B	deelgebied C - Blok 2	260130,70	554504,77	4,50	22,0	16,5	11,4	21,8
040_A	deelgebied C - Blok 2	260138,10	554494,34	1,50	22,0	16,6	11,4	21,7
040_B	deelgebied C - Blok 2	260138,10	554494,34	4,50	21,6	16,1	11,0	21,3
041_A	deelgebied C - Blok 1	260145,68	554466,50	1,50	34,0	28,8	23,5	33,8
041_B	deelgebied C - Blok 1	260145,68	554466,50	4,50	35,4	30,1	24,9	35,2
042_A	deelgebied C - Blok 1	260153,25	554455,94	1,50	33,7	28,5	23,2	33,5
042_B	deelgebied C - Blok 1	260153,25	554455,94	4,50	34,9	29,6	24,4	34,7
043_A	deelgebied C - Blok 1	260161,26	554453,88	1,50	30,7	25,5	20,2	30,5
043_B	deelgebied C - Blok 1	260161,26	554453,88	4,50	32,1	26,8	21,6	31,9
044_A	deelgebied C - Blok 1	260146,44	554474,23	1,50	31,8	26,6	21,3	31,6
044_B	deelgebied C - Blok 1	260146,44	554474,23	4,50	33,0	27,7	22,5	32,8
045_A	deelgebied C - Blok 1	260153,93	554472,59	1,50	25,4	20,0	14,9	25,2
045_B	deelgebied C - Blok 1	260153,93	554472,59	4,50	25,7	20,3	15,2	25,5
046_A	deelgebied C - Blok 1	260161,42	554462,15	1,50	25,5	20,1	15,0	25,3
046_B	deelgebied C - Blok 1	260161,42	554462,15	4,50	25,7	20,3	15,2	25,5
050_A	deelgebied B	260167,19	554564,27	1,50	27,4	22,2	16,9	27,2
050_B	deelgebied B	260167,19	554564,27	4,50	28,6	23,2	18,1	28,4
051_A	deelgebied B	260165,81	554576,53	1,50	17,3	11,8	6,7	17,0
051_B	deelgebied B	260165,81	554576,53	4,50	18,4	12,8	7,8	18,1
052_A	deelgebied B	260145,10	554605,26	1,50	15,9	10,4	5,4	15,7
052_B	deelgebied B	260145,10	554605,26	4,50	18,3	12,8	7,7	18,0
053_A	deelgebied B	260154,43	554572,05	1,50	26,6	21,2	16,0	26,3
053_B	deelgebied B	260154,43	554572,05	4,50	28,1	22,6	17,6	27,9
054_A	deelgebied B	260135,26	554598,64	1,50	22,8	17,2	12,2	22,5
054_B	deelgebied B	260135,26	554598,64	4,50	25,4	19,8	14,8	25,1
055_A	deelgebied B	260138,51	554549,33	1,50	30,8	25,5	20,3	30,6
055_B	deelgebied B	260138,51	554549,33	4,50	31,8	26,5	21,3	31,6
056_A	deelgebied B	260143,06	554560,07	1,50	25,0	19,7	14,5	24,8
056_B	deelgebied B	260143,06	554560,07	4,50	26,3	20,9	15,8	26,1
057_A	deelgebied B	260130,51	554559,50	1,50	26,4	21,1	15,9	26,2
057_B	deelgebied B	260130,51	554559,50	4,50	27,5	22,0	17,0	27,2
058_A	deelgebied B	260131,81	554553,33	1,50	31,7	26,4	21,2	31,5
058_B	deelgebied B	260131,81	554553,33	4,50	32,8	27,4	22,3	32,6
059_A	deelgebied B	260126,23	554564,50	1,50	29,4	24,2	18,9	29,2
059_B	deelgebied B	260126,23	554564,50	4,50	30,7	25,3	20,2	30,5
060_A	deelgebied B	260131,40	554576,54	1,50	21,7	16,2	11,1	21,4
060_B	deelgebied B	260131,40	554576,54	4,50	23,5	17,9	12,9	23,2
061_A	deelgebied B	260118,94	554575,06	1,50	26,1	20,7	15,6	25,9
061_B	deelgebied B	260118,94	554575,06	4,50	27,3	21,8	16,8	27,1
062_A	deelgebied B	260120,33	554568,82	1,50	30,5	25,2	20,0	30,3
062_B	deelgebied B	260120,33	554568,82	4,50	31,5	26,1	21,0	31,3
063_A	deelgebied B	260115,45	554580,29	1,50	27,5	22,1	17,0	27,3
063_B	deelgebied B	260115,45	554580,29	4,50	29,1	23,7	18,6	28,9
064_A	deelgebied B	260119,54	554592,88	1,50	22,5	17,1	11,9	22,2
064_B	deelgebied B	260119,54	554592,88	4,50	24,0	18,5	13,4	23,7
065_A	deelgebied B	260108,29	554590,61	1,50	24,0	18,6	13,5	23,8
065_B	deelgebied B	260108,29	554590,61	4,50	25,3	19,9	14,8	25,1
066_A	deelgebied B	260109,69	554583,81	1,50	27,7	22,2	17,1	27,4
066_B	deelgebied B	260109,69	554583,81	4,50	29,5	24,0	18,9	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonnedauw
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_A	deelgebied B	260091,51	554608,96	1,50	25,2	19,7	14,6	24,9
067_B	deelgebied B	260091,51	554608,96	4,50	26,6	20,9	16,0	26,3
068_A	deelgebied B	260094,94	554618,26	1,50	18,6	12,8	8,0	18,3
068_B	deelgebied B	260094,94	554618,26	4,50	21,3	15,5	10,7	21,0
069_A	deelgebied B	260086,40	554621,81	1,50	22,9	17,6	12,4	22,7
069_B	deelgebied B	260086,40	554621,81	4,50	24,7	19,2	14,1	24,5
070_A	deelgebied B	260085,24	554612,60	1,50	28,1	22,7	17,6	27,9
070_B	deelgebied B	260085,24	554612,60	4,50	29,3	23,8	18,8	29,1
071_A	deelgebied B	260106,39	554619,62	1,50	23,0	17,3	12,4	22,7
071_B	deelgebied B	260106,39	554619,62	4,50	25,4	19,8	14,9	25,2
072_A	deelgebied B	260110,79	554628,30	1,50	17,5	11,8	6,9	17,2
072_B	deelgebied B	260110,79	554628,30	4,50	20,0	14,2	9,4	19,7
073_A	deelgebied B	260101,46	554632,18	1,50	20,2	14,7	9,7	20,0
073_B	deelgebied B	260101,46	554632,18	4,50	21,9	16,3	11,4	21,6
074_A	deelgebied B	260101,01	554622,68	1,50	22,2	16,5	11,6	21,9
074_B	deelgebied B	260101,01	554622,68	4,50	24,9	19,3	14,3	24,6
075_A	deelgebied B	260121,74	554630,61	1,50	21,5	15,8	10,9	21,2
075_B	deelgebied B	260121,74	554630,61	4,50	23,6	17,8	12,9	23,2
076_A	deelgebied B	260125,60	554638,84	1,50	12,0	6,4	1,3	11,6
076_B	deelgebied B	260125,60	554638,84	4,50	13,9	8,2	3,2	13,5
077_A	deelgebied B	260116,16	554643,09	1,50	20,3	14,8	9,8	20,1
077_B	deelgebied B	260116,16	554643,09	4,50	22,5	17,0	12,0	22,3
078_A	deelgebied B	260116,30	554632,65	1,50	21,1	15,4	10,4	20,7
078_B	deelgebied B	260116,30	554632,65	4,50	23,8	18,1	13,1	23,5
080_A	deelgebied A	260369,25	554678,57	1,50	14,5	8,8	3,8	14,2
080_B	deelgebied A	260369,25	554678,57	4,50	16,2	10,5	5,5	15,9
081_A	deelgebied A	260368,30	554688,17	1,50	14,7	8,9	4,1	14,3
081_B	deelgebied A	260368,30	554688,17	4,50	16,6	10,8	6,0	16,3
082_A	deelgebied A	260360,92	554691,79	1,50	15,3	9,6	4,7	15,0
082_B	deelgebied A	260360,92	554691,79	4,50	17,6	11,8	6,9	17,2
083_A	deelgebied A	260360,87	554682,77	1,50	14,9	9,2	4,2	14,6
083_B	deelgebied A	260360,87	554682,77	4,50	17,5	11,7	6,8	17,1
084_A	deelgebied A	260357,44	554696,31	1,50	16,4	10,7	5,8	16,1
084_B	deelgebied A	260357,44	554696,31	4,50	18,8	13,1	8,2	18,5
085_A	deelgebied A	260354,80	554707,91	1,50	15,6	9,9	5,0	15,3
085_B	deelgebied A	260354,80	554707,91	4,50	17,6	12,0	7,0	17,3
086_A	deelgebied A	260346,00	554713,34	1,50	16,3	10,6	5,6	16,0
086_B	deelgebied A	260346,00	554713,34	4,50	18,1	12,3	7,5	17,8
087_A	deelgebied A	260347,59	554702,27	1,50	15,2	9,5	4,5	14,9
087_B	deelgebied A	260347,59	554702,27	4,50	17,9	12,1	7,2	17,6
088_A	deelgebied A	260350,49	554669,18	1,50	13,3	7,5	2,7	13,0
088_B	deelgebied A	260350,49	554669,18	4,50	16,1	10,3	5,5	15,8
089_A	deelgebied A	260342,64	554670,25	1,50	14,7	8,9	4,1	14,4
089_B	deelgebied A	260342,64	554670,25	4,50	17,3	11,5	6,7	17,0
090_A	deelgebied A	260324,42	554653,51	1,50	14,5	8,7	3,9	14,2
090_B	deelgebied A	260324,42	554653,51	4,50	17,2	11,3	6,5	16,8
091_A	deelgebied A	260349,26	554661,32	1,50	15,4	9,7	4,7	15,0
091_B	deelgebied A	260349,26	554661,32	4,50	17,2	11,5	6,5	16,8
092_A	deelgebied A	260331,78	554697,45	1,50	14,7	8,9	4,0	14,3
092_B	deelgebied A	260331,78	554697,45	4,50	17,3	11,6	6,7	17,0
093_A	deelgebied A	260320,49	554695,16	1,50	15,3	9,6	4,7	15,0
093_B	deelgebied A	260320,49	554695,16	4,50	17,2	11,4	6,6	16,9
094_A	deelgebied A	260305,87	554680,57	1,50	14,3	8,6	3,7	14,0
094_B	deelgebied A	260305,87	554680,57	4,50	17,2	11,3	6,5	16,8
095_A	deelgebied A	260330,37	554688,18	1,50	15,9	10,2	5,2	15,6
095_B	deelgebied A	260330,37	554688,18	4,50	18,4	12,7	7,8	18,1
096_A	deelgebied A	260313,80	554637,06	1,50	16,9	11,2	6,2	16,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zonnedauw
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_B	deelgebied A	260313,80	554637,06	4,50	18,1	12,4	7,4	17,8
097_A	deelgebied A	260313,84	554645,46	1,50	14,3	8,5	3,6	13,9
097_B	deelgebied A	260313,84	554645,46	4,50	16,9	11,1	6,2	16,5
098_A	deelgebied A	260303,15	554661,13	1,50	14,1	8,4	3,5	13,8
098_B	deelgebied A	260303,15	554661,13	4,50	17,0	11,2	6,3	16,6
099_A	deelgebied A	260288,05	554673,43	1,50	15,2	9,5	4,6	14,9
099_B	deelgebied A	260288,05	554673,43	4,50	17,3	11,5	6,7	17,0
100_A	deelgebied A	260290,68	554661,19	1,50	21,0	15,6	10,4	20,7
100_B	deelgebied A	260290,68	554661,19	4,50	22,6	17,1	12,1	22,4
101_A	deelgebied A	260304,48	554640,94	1,50	18,4	12,7	7,8	18,1
101_B	deelgebied A	260304,48	554640,94	4,50	20,1	14,4	9,5	19,8
102_A	deelgebied A	260331,29	554734,49	1,50	17,6	11,9	7,0	17,3
102_B	deelgebied A	260331,29	554734,49	4,50	19,7	14,0	9,1	19,4
103_A	deelgebied A	260329,04	554745,69	1,50	16,8	11,3	6,3	16,6
103_B	deelgebied A	260329,04	554745,69	4,50	18,2	12,5	7,6	17,9
104_A	deelgebied A	260319,32	554750,84	1,50	15,6	9,9	4,9	15,3
104_B	deelgebied A	260319,32	554750,84	4,50	17,7	12,0	7,1	17,4
105_A	deelgebied A	260320,90	554741,17	1,50	15,6	9,9	4,9	15,3
105_B	deelgebied A	260320,90	554741,17	4,50	18,3	12,5	7,6	17,9
106_A	deelgebied A	260307,93	554718,78	1,50	18,6	13,1	8,0	18,4
106_B	deelgebied A	260307,93	554718,78	4,50	20,5	14,8	9,8	20,2
107_A	deelgebied A	260310,48	554727,33	1,50	15,6	10,0	5,0	15,3
107_B	deelgebied A	260310,48	554727,33	4,50	18,1	12,3	7,4	17,7
108_A	deelgebied A	260296,65	554724,74	1,50	15,0	9,3	4,3	14,7
108_B	deelgebied A	260296,65	554724,74	4,50	17,5	11,8	6,8	17,1
109_A	deelgebied A	260286,13	554710,41	1,50	15,4	9,7	4,7	15,1
109_B	deelgebied A	260286,13	554710,41	4,50	17,9	12,1	7,2	17,6
110_A	deelgebied A	260268,71	554711,73	1,50	13,7	8,0	3,1	13,4
110_B	deelgebied A	260268,71	554711,73	4,50	16,2	10,4	5,5	15,8
111_A	deelgebied A	260263,04	554711,82	1,50	16,5	10,9	5,9	16,2
111_B	deelgebied A	260263,04	554711,82	4,50	18,4	12,7	7,7	18,1
112_A	deelgebied A	260263,68	554701,75	1,50	19,8	14,2	9,2	19,5
112_B	deelgebied A	260263,68	554701,75	4,50	21,5	15,9	10,9	21,2
113_A	deelgebied A	260274,66	554696,55	1,50	17,5	11,9	6,9	17,2
113_B	deelgebied A	260274,66	554696,55	4,50	19,5	13,8	8,9	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Akelei
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	deelgebied D - Blok 1	260090,54	554363,27	1,50	6,1	1,6	-5,7	5,7
001_B	deelgebied D - Blok 1	260090,54	554363,27	4,50	9,0	4,4	-2,8	8,6
002_A	deelgebied D - Blok 1	260103,03	554371,97	1,50	4,4	-0,1	-7,7	3,9
002_B	deelgebied D - Blok 1	260103,03	554371,97	4,50	7,2	2,7	-4,8	6,7
003_A	deelgebied D - Blok 1	260113,18	554370,32	1,50	5,0	-0,1	-6,2	4,6
003_B	deelgebied D - Blok 1	260113,18	554370,32	4,50	8,4	3,3	-3,0	7,9
004_A	deelgebied D - Blok 1	260110,78	554361,00	1,50	5,3	-0,4	-5,3	5,0
004_B	deelgebied D - Blok 1	260110,78	554361,00	4,50	7,2	1,5	-3,4	6,9
005_A	deelgebied D - Blok 1	260098,13	554352,20	1,50	5,2	-0,5	-5,5	4,9
005_B	deelgebied D - Blok 1	260098,13	554352,20	4,50	7,1	1,3	-3,6	6,7
006_A	deelgebied D - Blok 1	260087,98	554353,70	1,50	1,1	-3,8	-10,5	0,7
006_B	deelgebied D - Blok 1	260087,98	554353,70	4,50	3,6	-1,4	-7,9	3,1
007_A	deelgebied D - Blok 2	260124,94	554390,09	1,50	5,6	1,0	-6,3	5,1
007_B	deelgebied D - Blok 2	260124,94	554390,09	4,50	8,0	3,4	-3,8	7,6
008_A	deelgebied D - Blok 2	260136,40	554390,87	1,50	3,4	-1,8	-7,6	3,1
008_B	deelgebied D - Blok 2	260136,40	554390,87	4,50	6,2	0,9	-5,0	5,8
009_A	deelgebied D - Blok 2	260133,01	554379,77	1,50	7,5	1,8	-3,2	7,1
009_B	deelgebied D - Blok 2	260133,01	554379,77	4,50	9,5	3,8	-1,2	9,2
010_A	deelgebied D - Blok 2	260121,17	554380,55	1,50	4,0	-1,3	-7,0	3,6
010_B	deelgebied D - Blok 2	260121,17	554380,55	4,50	7,3	1,8	-3,8	6,9
011_A	deelgebied D - Blok 3	260142,32	554402,37	1,50	8,6	3,9	-2,6	8,3
011_B	deelgebied D - Blok 3	260142,32	554402,37	4,50	8,3	3,8	-3,7	7,8
012_A	deelgebied D - Blok 3	260153,79	554403,47	1,50	2,6	-2,7	-8,5	2,2
012_B	deelgebied D - Blok 3	260153,79	554403,47	4,50	5,9	0,5	-5,3	5,5
013_A	deelgebied D - Blok 3	260150,24	554391,89	1,50	7,3	1,7	-3,4	7,0
013_B	deelgebied D - Blok 3	260150,24	554391,89	4,50	9,3	3,6	-1,4	9,0
014_A	deelgebied D - Blok 3	260138,48	554392,84	1,50	2,3	-3,0	-8,8	1,9
014_B	deelgebied D - Blok 3	260138,48	554392,84	4,50	5,9	0,5	-5,2	5,5
015_A	deelgebied D - Blok 4	260160,37	554415,01	1,50	7,2	2,5	-4,4	6,8
015_B	deelgebied D - Blok 4	260160,37	554415,01	4,50	9,1	4,5	-2,7	8,6
016_A	deelgebied D - Blok 4	260171,22	554415,95	1,50	3,1	-2,0	-8,1	2,7
016_B	deelgebied D - Blok 4	260171,22	554415,95	4,50	6,4	1,2	-4,9	6,0
017_A	deelgebied D - Blok 4	260168,30	554404,54	1,50	7,5	1,9	-3,2	7,2
017_B	deelgebied D - Blok 4	260168,30	554404,54	4,50	9,8	4,1	-0,9	9,4
018_A	deelgebied D - Blok 4	260156,03	554405,14	1,50	3,7	-1,7	-7,4	3,3
018_B	deelgebied D - Blok 4	260156,03	554405,14	4,50	7,2	1,8	-3,9	6,8
019_A	deelgebied D - Blok 5	260177,51	554427,05	1,50	7,7	3,0	-4,2	7,2
019_B	deelgebied D - Blok 5	260177,51	554427,05	4,50	10,6	6,0	-1,2	10,1
020_A	deelgebied D - Blok 5	260189,20	554428,30	1,50	9,9	4,8	-1,3	9,5
020_B	deelgebied D - Blok 5	260189,20	554428,30	4,50	13,0	7,7	1,8	12,6
021_A	deelgebied D - Blok 5	260185,70	554416,66	1,50	7,5	1,8	-3,2	7,1
021_B	deelgebied D - Blok 5	260185,70	554416,66	4,50	10,9	5,2	0,2	10,6
022_A	deelgebied D - Blok 5	260173,58	554417,64	1,50	4,7	-0,7	-6,3	4,3
022_B	deelgebied D - Blok 5	260173,58	554417,64	4,50	8,2	2,8	-2,8	7,8
023_A	deelgebied D	260135,98	554309,27	1,50	11,8	6,5	1,2	11,5
023_B	deelgebied D	260135,98	554309,27	4,50	13,1	7,6	2,5	12,8
024_A	deelgebied D	260128,81	554310,81	1,50	-4,3	-8,2	-17,4	-4,9
024_B	deelgebied D	260128,81	554310,81	4,50	-0,6	-4,2	-13,2	-1,0
025_A	deelgebied D	260120,46	554317,33	1,50	-2,3	-6,2	-15,6	-2,9
025_B	deelgebied D	260120,46	554317,33	4,50	-0,5	-4,5	-14,1	-1,2
026_A	deelgebied D	260135,63	554327,69	1,50	9,5	4,4	-1,5	9,2
026_B	deelgebied D	260135,63	554327,69	4,50	11,3	6,1	0,3	11,0
027_A	deelgebied D	260138,84	554317,60	1,50	11,8	6,7	1,1	11,5
027_B	deelgebied D	260138,84	554317,60	4,50	13,2	7,9	2,4	12,9
028_A	deelgebied D	260113,64	554343,53	1,50	7,9	2,7	-3,3	7,5
028_B	deelgebied D	260113,64	554343,53	4,50	10,4	5,3	-0,9	10,0
035_A	deelgebied C - Blok 2	260122,48	554498,85	1,50	0,7	-3,9	-10,6	0,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Akelei
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
035_B	deelgebied C - Blok 2	260122,48	554498,85	4,50	4,8	0,1	-6,2	4,5
036_A	deelgebied C - Blok 2	260130,16	554488,02	1,50	-2,1	-7,0	-13,5	-2,5
036_B	deelgebied C - Blok 2	260130,16	554488,02	4,50	-0,5	-5,4	-11,8	-0,9
037_A	deelgebied C - Blok 2	260137,96	554485,87	1,50	14,7	9,7	4,0	14,5
037_B	deelgebied C - Blok 2	260137,96	554485,87	4,50	17,8	12,7	7,2	17,6
038_A	deelgebied C - Blok 2	260123,29	554506,43	1,50	8,8	4,2	-2,6	8,4
038_B	deelgebied C - Blok 2	260123,29	554506,43	4,50	10,6	5,9	-0,9	10,2
039_A	deelgebied C - Blok 2	260130,70	554504,77	1,50	15,2	10,3	4,4	15,0
039_B	deelgebied C - Blok 2	260130,70	554504,77	4,50	18,0	13,0	7,3	17,8
040_A	deelgebied C - Blok 2	260138,10	554494,34	1,50	15,3	10,4	4,5	15,1
040_B	deelgebied C - Blok 2	260138,10	554494,34	4,50	18,1	13,0	7,4	17,9
041_A	deelgebied C - Blok 1	260145,68	554466,50	1,50	8,3	2,7	-2,4	7,9
041_B	deelgebied C - Blok 1	260145,68	554466,50	4,50	10,0	4,5	-0,7	9,7
042_A	deelgebied C - Blok 1	260153,25	554455,94	1,50	5,9	0,7	-5,2	5,5
042_B	deelgebied C - Blok 1	260153,25	554455,94	4,50	8,8	3,6	-2,1	8,5
043_A	deelgebied C - Blok 1	260161,26	554453,88	1,50	9,4	3,8	-1,4	9,1
043_B	deelgebied C - Blok 1	260161,26	554453,88	4,50	12,2	6,6	1,5	11,9
044_A	deelgebied C - Blok 1	260146,44	554474,23	1,50	9,2	5,3	-2,7	8,9
044_B	deelgebied C - Blok 1	260146,44	554474,23	4,50	11,6	7,5	-0,3	11,2
045_A	deelgebied C - Blok 1	260153,93	554472,59	1,50	11,5	6,6	0,4	11,2
045_B	deelgebied C - Blok 1	260153,93	554472,59	4,50	14,9	10,1	3,9	14,7
046_A	deelgebied C - Blok 1	260161,42	554462,15	1,50	10,7	5,9	-0,8	10,3
046_B	deelgebied C - Blok 1	260161,42	554462,15	4,50	13,4	8,7	2,1	13,1
050_A	deelgebied B	260167,19	554564,27	1,50	14,6	9,5	3,8	14,3
050_B	deelgebied B	260167,19	554564,27	4,50	16,5	11,3	5,8	16,3
051_A	deelgebied B	260165,81	554576,53	1,50	14,8	10,4	3,4	14,5
051_B	deelgebied B	260165,81	554576,53	4,50	16,5	11,9	5,1	16,2
052_A	deelgebied B	260145,10	554605,26	1,50	16,7	12,5	5,3	16,4
052_B	deelgebied B	260145,10	554605,26	4,50	17,9	13,6	6,5	17,6
053_A	deelgebied B	260154,43	554572,05	1,50	4,8	0,4	-7,7	4,2
053_B	deelgebied B	260154,43	554572,05	4,50	7,3	2,9	-5,4	6,7
054_A	deelgebied B	260135,26	554598,64	1,50	9,1	4,3	-2,5	8,7
054_B	deelgebied B	260135,26	554598,64	4,50	12,3	7,4	0,8	11,8
055_A	deelgebied B	260138,51	554549,33	1,50	11,2	6,1	0,2	10,9
055_B	deelgebied B	260138,51	554549,33	4,50	14,2	9,0	3,3	13,9
056_A	deelgebied B	260143,06	554560,07	1,50	10,4	5,3	-0,9	10,0
056_B	deelgebied B	260143,06	554560,07	4,50	13,1	8,0	1,7	12,7
057_A	deelgebied B	260130,51	554559,50	1,50	7,9	3,2	-4,1	7,4
057_B	deelgebied B	260130,51	554559,50	4,50	10,6	6,0	-1,3	10,2
058_A	deelgebied B	260131,81	554553,33	1,50	5,6	1,3	-6,7	5,1
058_B	deelgebied B	260131,81	554553,33	4,50	8,7	4,4	-3,4	8,2
059_A	deelgebied B	260126,23	554564,50	1,50	8,4	3,5	-3,3	7,9
059_B	deelgebied B	260126,23	554564,50	4,50	11,3	6,4	-0,3	10,9
060_A	deelgebied B	260131,40	554576,54	1,50	9,0	3,9	-2,4	8,5
060_B	deelgebied B	260131,40	554576,54	4,50	11,9	6,8	0,5	11,5
061_A	deelgebied B	260118,94	554575,06	1,50	10,0	5,4	-1,8	9,5
061_B	deelgebied B	260118,94	554575,06	4,50	12,6	8,0	0,9	12,2
062_A	deelgebied B	260120,33	554568,82	1,50	10,9	6,2	-0,4	10,6
062_B	deelgebied B	260120,33	554568,82	4,50	12,8	8,1	1,4	12,4
063_A	deelgebied B	260115,45	554580,29	1,50	11,9	6,7	1,0	11,6
063_B	deelgebied B	260115,45	554580,29	4,50	14,7	9,4	3,8	14,4
064_A	deelgebied B	260119,54	554592,88	1,50	11,4	6,1	0,3	11,0
064_B	deelgebied B	260119,54	554592,88	4,50	14,1	8,8	2,9	13,7
065_A	deelgebied B	260108,29	554590,61	1,50	12,9	8,9	1,1	12,6
065_B	deelgebied B	260108,29	554590,61	4,50	14,5	10,3	2,7	14,2
066_A	deelgebied B	260109,69	554583,81	1,50	10,2	5,5	-1,6	9,7
066_B	deelgebied B	260109,69	554583,81	4,50	13,0	8,3	1,5	12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Akelei
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_A	deelgebied B	260091,51	554608,96	1,50	13,4	9,0	2,0	13,1
067_B	deelgebied B	260091,51	554608,96	4,50	15,2	10,6	3,9	14,9
068_A	deelgebied B	260094,94	554618,26	1,50	10,4	5,1	-0,7	10,0
068_B	deelgebied B	260094,94	554618,26	4,50	12,5	7,2	1,4	12,1
069_A	deelgebied B	260086,40	554621,81	1,50	12,6	8,0	1,2	12,3
069_B	deelgebied B	260086,40	554621,81	4,50	14,7	9,9	3,4	14,3
070_A	deelgebied B	260085,24	554612,60	1,50	13,2	8,3	2,0	12,8
070_B	deelgebied B	260085,24	554612,60	4,50	15,5	10,5	4,3	15,1
071_A	deelgebied B	260106,39	554619,62	1,50	14,8	10,6	3,2	14,5
071_B	deelgebied B	260106,39	554619,62	4,50	16,6	12,2	5,1	16,2
072_A	deelgebied B	260110,79	554628,30	1,50	12,0	7,0	1,0	11,7
072_B	deelgebied B	260110,79	554628,30	4,50	14,1	8,9	2,9	13,7
073_A	deelgebied B	260101,46	554632,18	1,50	11,9	7,3	0,3	11,5
073_B	deelgebied B	260101,46	554632,18	4,50	14,6	9,8	3,2	14,2
074_A	deelgebied B	260101,01	554622,68	1,50	9,0	4,5	-2,6	8,6
074_B	deelgebied B	260101,01	554622,68	4,50	11,7	6,9	0,2	11,3
075_A	deelgebied B	260121,74	554630,61	1,50	15,0	10,6	3,8	14,8
075_B	deelgebied B	260121,74	554630,61	4,50	17,0	12,4	5,8	16,7
076_A	deelgebied B	260125,60	554638,84	1,50	15,0	11,0	3,3	14,7
076_B	deelgebied B	260125,60	554638,84	4,50	16,3	12,2	4,5	15,9
077_A	deelgebied B	260116,16	554643,09	1,50	11,6	7,1	0,1	11,3
077_B	deelgebied B	260116,16	554643,09	4,50	14,3	9,7	3,0	14,0
078_A	deelgebied B	260116,30	554632,65	1,50	6,6	1,9	-5,3	6,1
078_B	deelgebied B	260116,30	554632,65	4,50	9,8	4,9	-2,1	9,3
080_A	deelgebied A	260369,25	554678,57	1,50	36,6	32,8	24,8	36,3
080_B	deelgebied A	260369,25	554678,57	4,50	37,4	33,5	25,5	37,1
081_A	deelgebied A	260368,30	554688,17	1,50	40,9	37,4	28,7	40,6
081_B	deelgebied A	260368,30	554688,17	4,50	41,4	37,8	29,2	41,1
082_A	deelgebied A	260360,92	554691,79	1,50	35,6	32,1	23,3	35,3
082_B	deelgebied A	260360,92	554691,79	4,50	36,2	32,7	23,8	35,9
083_A	deelgebied A	260360,87	554682,77	1,50	25,0	20,7	13,9	24,8
083_B	deelgebied A	260360,87	554682,77	4,50	26,2	21,9	14,9	25,9
084_A	deelgebied A	260357,44	554696,31	1,50	35,4	31,9	23,2	35,1
084_B	deelgebied A	260357,44	554696,31	4,50	36,1	32,5	23,7	35,7
085_A	deelgebied A	260354,80	554707,91	1,50	41,0	37,4	28,7	40,7
085_B	deelgebied A	260354,80	554707,91	4,50	41,5	37,9	29,2	41,2
086_A	deelgebied A	260346,00	554713,34	1,50	36,3	32,8	24,0	36,0
086_B	deelgebied A	260346,00	554713,34	4,50	37,1	33,5	24,7	36,7
087_A	deelgebied A	260347,59	554702,27	1,50	23,5	19,7	11,9	23,3
087_B	deelgebied A	260347,59	554702,27	4,50	25,1	21,3	13,2	24,8
088_A	deelgebied A	260350,49	554669,18	1,50	31,2	27,2	19,8	31,0
088_B	deelgebied A	260350,49	554669,18	4,50	33,0	29,0	21,4	32,8
089_A	deelgebied A	260342,64	554670,25	1,50	25,3	21,3	13,8	25,0
089_B	deelgebied A	260342,64	554670,25	4,50	27,1	23,1	15,4	26,8
090_A	deelgebied A	260324,42	554653,51	1,50	19,1	15,0	7,7	18,9
090_B	deelgebied A	260324,42	554653,51	4,50	20,5	16,4	8,8	20,2
091_A	deelgebied A	260349,26	554661,32	1,50	31,2	27,0	20,0	31,0
091_B	deelgebied A	260349,26	554661,32	4,50	32,7	28,6	21,3	32,5
092_A	deelgebied A	260331,78	554697,45	1,50	30,1	26,3	18,5	29,9
092_B	deelgebied A	260331,78	554697,45	4,50	32,0	28,2	20,1	31,7
093_A	deelgebied A	260320,49	554695,16	1,50	28,1	24,5	16,2	27,8
093_B	deelgebied A	260320,49	554695,16	4,50	30,1	26,4	18,0	29,8
094_A	deelgebied A	260305,87	554680,57	1,50	19,1	14,7	8,0	18,8
094_B	deelgebied A	260305,87	554680,57	4,50	20,6	16,2	9,3	20,3
095_A	deelgebied A	260330,37	554688,18	1,50	26,4	22,3	15,2	26,2
095_B	deelgebied A	260330,37	554688,18	4,50	28,2	24,1	16,7	27,9
096_A	deelgebied A	260313,80	554637,06	1,50	25,2	21,1	14,0	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Akelei
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_B	deelgebied A	260313,80	554637,06	4,50	26,9	22,7	15,5	26,6
097_A	deelgebied A	260313,84	554645,46	1,50	25,2	20,6	14,3	25,0
097_B	deelgebied A	260313,84	554645,46	4,50	26,6	22,0	15,6	26,4
098_A	deelgebied A	260303,15	554661,13	1,50	20,7	16,4	9,4	20,5
098_B	deelgebied A	260303,15	554661,13	4,50	22,5	18,1	10,9	22,1
099_A	deelgebied A	260288,05	554673,43	1,50	21,9	18,5	9,8	21,6
099_B	deelgebied A	260288,05	554673,43	4,50	23,4	19,9	11,1	23,1
100_A	deelgebied A	260290,68	554661,19	1,50	15,6	11,2	4,5	15,4
100_B	deelgebied A	260290,68	554661,19	4,50	16,7	12,1	5,8	16,5
101_A	deelgebied A	260304,48	554640,94	1,50	18,8	14,1	8,0	18,6
101_B	deelgebied A	260304,48	554640,94	4,50	19,6	14,7	8,9	19,4
102_A	deelgebied A	260331,29	554734,49	1,50	36,4	32,9	24,1	36,1
102_B	deelgebied A	260331,29	554734,49	4,50	37,1	33,6	24,8	36,8
103_A	deelgebied A	260329,04	554745,69	1,50	41,2	37,6	28,9	40,8
103_B	deelgebied A	260329,04	554745,69	4,50	41,6	38,0	29,3	41,3
104_A	deelgebied A	260319,32	554750,84	1,50	35,6	32,2	23,4	35,3
104_B	deelgebied A	260319,32	554750,84	4,50	36,4	32,9	24,0	36,1
105_A	deelgebied A	260320,90	554741,17	1,50	21,0	17,6	9,0	20,8
105_B	deelgebied A	260320,90	554741,17	4,50	23,1	19,5	10,9	22,8
106_A	deelgebied A	260307,93	554718,78	1,50	28,0	24,5	15,9	27,7
106_B	deelgebied A	260307,93	554718,78	4,50	30,2	26,6	17,9	29,9
107_A	deelgebied A	260310,48	554727,33	1,50	30,2	26,5	18,4	30,0
107_B	deelgebied A	260310,48	554727,33	4,50	32,2	28,5	20,2	31,9
108_A	deelgebied A	260296,65	554724,74	1,50	26,0	22,6	14,1	25,8
108_B	deelgebied A	260296,65	554724,74	4,50	28,0	24,5	15,8	27,7
109_A	deelgebied A	260286,13	554710,41	1,50	19,9	16,3	8,2	19,7
109_B	deelgebied A	260286,13	554710,41	4,50	21,5	17,8	9,6	21,2
110_A	deelgebied A	260268,71	554711,73	1,50	24,0	20,5	12,1	23,8
110_B	deelgebied A	260268,71	554711,73	4,50	25,7	22,1	13,6	25,4
111_A	deelgebied A	260263,04	554711,82	1,50	22,6	19,2	10,7	22,4
111_B	deelgebied A	260263,04	554711,82	4,50	24,2	20,7	12,0	23,9
112_A	deelgebied A	260263,68	554701,75	1,50	11,5	6,9	0,5	11,3
112_B	deelgebied A	260263,68	554701,75	4,50	12,8	8,1	1,7	12,5
113_A	deelgebied A	260274,66	554696,55	1,50	22,4	18,7	10,5	22,1
113_B	deelgebied A	260274,66	554696,55	4,50	23,9	20,2	11,9	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Akelei
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	deelgebied D - Blok 1	260090,54	554363,27	1,50	11,1	6,6	-0,7	10,7
001_B	deelgebied D - Blok 1	260090,54	554363,27	4,50	14,0	9,4	2,2	13,6
002_A	deelgebied D - Blok 1	260103,03	554371,97	1,50	9,4	4,9	-2,7	8,9
002_B	deelgebied D - Blok 1	260103,03	554371,97	4,50	12,2	7,7	0,2	11,7
003_A	deelgebied D - Blok 1	260113,18	554370,32	1,50	10,0	4,9	-1,2	9,6
003_B	deelgebied D - Blok 1	260113,18	554370,32	4,50	13,4	8,3	2,0	12,9
004_A	deelgebied D - Blok 1	260110,78	554361,00	1,50	10,3	4,6	-0,3	10,0
004_B	deelgebied D - Blok 1	260110,78	554361,00	4,50	12,2	6,5	1,6	11,9
005_A	deelgebied D - Blok 1	260098,13	554352,20	1,50	10,2	4,6	-0,5	9,9
005_B	deelgebied D - Blok 1	260098,13	554352,20	4,50	12,1	6,3	1,4	11,7
006_A	deelgebied D - Blok 1	260087,98	554353,70	1,50	6,1	1,2	-5,5	5,7
006_B	deelgebied D - Blok 1	260087,98	554353,70	4,50	8,6	3,6	-2,9	8,1
007_A	deelgebied D - Blok 2	260124,94	554390,09	1,50	10,6	6,0	-1,3	10,1
007_B	deelgebied D - Blok 2	260124,94	554390,09	4,50	13,0	8,4	1,2	12,6
008_A	deelgebied D - Blok 2	260136,40	554390,87	1,50	8,4	3,2	-2,6	8,1
008_B	deelgebied D - Blok 2	260136,40	554390,87	4,50	11,2	5,9	0,1	10,8
009_A	deelgebied D - Blok 2	260133,01	554379,77	1,50	12,5	6,8	1,8	12,1
009_B	deelgebied D - Blok 2	260133,01	554379,77	4,50	14,5	8,8	3,8	14,2
010_A	deelgebied D - Blok 2	260121,17	554380,55	1,50	9,0	3,7	-2,0	8,6
010_B	deelgebied D - Blok 2	260121,17	554380,55	4,50	12,3	6,8	1,2	11,9
011_A	deelgebied D - Blok 3	260142,32	554402,37	1,50	13,6	8,9	2,4	13,3
011_B	deelgebied D - Blok 3	260142,32	554402,37	4,50	13,3	8,8	1,3	12,8
012_A	deelgebied D - Blok 3	260153,79	554403,47	1,50	7,6	2,3	-3,5	7,2
012_B	deelgebied D - Blok 3	260153,79	554403,47	4,50	10,9	5,5	-0,3	10,5
013_A	deelgebied D - Blok 3	260150,24	554391,89	1,50	12,3	6,7	1,6	12,0
013_B	deelgebied D - Blok 3	260150,24	554391,89	4,50	14,3	8,6	3,6	14,0
014_A	deelgebied D - Blok 3	260138,48	554392,84	1,50	7,3	2,0	-3,8	6,9
014_B	deelgebied D - Blok 3	260138,48	554392,84	4,50	10,9	5,5	-0,2	10,5
015_A	deelgebied D - Blok 4	260160,37	554415,01	1,50	12,2	7,5	0,6	11,8
015_B	deelgebied D - Blok 4	260160,37	554415,01	4,50	14,1	9,5	2,3	13,6
016_A	deelgebied D - Blok 4	260171,22	554415,95	1,50	8,1	3,1	-3,1	7,7
016_B	deelgebied D - Blok 4	260171,22	554415,95	4,50	11,4	6,2	0,1	11,0
017_A	deelgebied D - Blok 4	260168,30	554404,54	1,50	12,5	6,9	1,8	12,2
017_B	deelgebied D - Blok 4	260168,30	554404,54	4,50	14,8	9,1	4,1	14,4
018_A	deelgebied D - Blok 4	260156,03	554405,14	1,50	8,7	3,3	-2,4	8,3
018_B	deelgebied D - Blok 4	260156,03	554405,14	4,50	12,2	6,8	1,1	11,8
019_A	deelgebied D - Blok 5	260177,51	554427,05	1,50	12,7	8,0	0,8	12,2
019_B	deelgebied D - Blok 5	260177,51	554427,05	4,50	15,6	11,0	3,8	15,1
020_A	deelgebied D - Blok 5	260189,20	554428,30	1,50	14,9	9,8	3,7	14,5
020_B	deelgebied D - Blok 5	260189,20	554428,30	4,50	18,0	12,7	6,8	17,6
021_A	deelgebied D - Blok 5	260185,70	554416,66	1,50	12,5	6,8	1,8	12,1
021_B	deelgebied D - Blok 5	260185,70	554416,66	4,50	15,9	10,2	5,2	15,6
022_A	deelgebied D - Blok 5	260173,58	554417,64	1,50	9,7	4,3	-1,3	9,3
022_B	deelgebied D - Blok 5	260173,58	554417,64	4,50	13,2	7,8	2,2	12,8
023_A	deelgebied D	260135,98	554309,27	1,50	16,8	11,5	6,2	16,5
023_B	deelgebied D	260135,98	554309,27	4,50	18,1	12,6	7,5	17,8
024_A	deelgebied D	260128,81	554310,81	1,50	0,7	-3,2	-12,4	0,1
024_B	deelgebied D	260128,81	554310,81	4,50	4,4	0,8	-8,2	4,0
025_A	deelgebied D	260120,46	554317,33	1,50	2,7	-1,2	-10,6	2,1
025_B	deelgebied D	260120,46	554317,33	4,50	4,5	0,5	-9,1	3,8
026_A	deelgebied D	260135,63	554327,69	1,50	14,5	9,4	3,5	14,2
026_B	deelgebied D	260135,63	554327,69	4,50	16,3	11,1	5,3	16,0
027_A	deelgebied D	260138,84	554317,60	1,50	16,8	11,7	6,1	16,5
027_B	deelgebied D	260138,84	554317,60	4,50	18,2	12,9	7,4	17,9
028_A	deelgebied D	260113,64	554343,53	1,50	12,9	7,7	1,7	12,5
028_B	deelgebied D	260113,64	554343,53	4,50	15,4	10,3	4,1	15,0
035_A	deelgebied C - Blok 2	260122,48	554498,85	1,50	5,7	1,1	-5,6	5,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Akelei
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
035_B	deelgebied C - Blok 2	260122,48	554498,85	4,50	9,8	5,1	-1,2	9,5
036_A	deelgebied C - Blok 2	260130,16	554488,02	1,50	2,9	-2,0	-8,5	2,5
036_B	deelgebied C - Blok 2	260130,16	554488,02	4,50	4,5	-0,4	-6,8	4,1
037_A	deelgebied C - Blok 2	260137,96	554485,87	1,50	19,7	14,7	9,0	19,5
037_B	deelgebied C - Blok 2	260137,96	554485,87	4,50	22,8	17,7	12,2	22,6
038_A	deelgebied C - Blok 2	260123,29	554506,43	1,50	13,8	9,2	2,4	13,4
038_B	deelgebied C - Blok 2	260123,29	554506,43	4,50	15,6	10,9	4,1	15,2
039_A	deelgebied C - Blok 2	260130,70	554504,77	1,50	20,2	15,3	9,4	20,0
039_B	deelgebied C - Blok 2	260130,70	554504,77	4,50	23,0	18,0	12,3	22,8
040_A	deelgebied C - Blok 2	260138,10	554494,34	1,50	20,3	15,4	9,5	20,1
040_B	deelgebied C - Blok 2	260138,10	554494,34	4,50	23,1	18,0	12,4	22,9
041_A	deelgebied C - Blok 1	260145,68	554466,50	1,50	13,3	7,7	2,6	12,9
041_B	deelgebied C - Blok 1	260145,68	554466,50	4,50	15,0	9,5	4,3	14,7
042_A	deelgebied C - Blok 1	260153,25	554455,94	1,50	10,9	5,7	-0,2	10,5
042_B	deelgebied C - Blok 1	260153,25	554455,94	4,50	13,8	8,6	2,9	13,5
043_A	deelgebied C - Blok 1	260161,26	554453,88	1,50	14,4	8,8	3,6	14,1
043_B	deelgebied C - Blok 1	260161,26	554453,88	4,50	17,2	11,6	6,5	16,9
044_A	deelgebied C - Blok 1	260146,44	554474,23	1,50	14,2	10,3	2,3	13,9
044_B	deelgebied C - Blok 1	260146,44	554474,23	4,50	16,6	12,5	4,7	16,2
045_A	deelgebied C - Blok 1	260153,93	554472,59	1,50	16,5	11,6	5,4	16,2
045_B	deelgebied C - Blok 1	260153,93	554472,59	4,50	19,9	15,1	8,9	19,7
046_A	deelgebied C - Blok 1	260161,42	554462,15	1,50	15,7	10,9	4,2	15,3
046_B	deelgebied C - Blok 1	260161,42	554462,15	4,50	18,4	13,7	7,1	18,1
050_A	deelgebied B	260167,19	554564,27	1,50	19,6	14,5	8,8	19,3
050_B	deelgebied B	260167,19	554564,27	4,50	21,5	16,3	10,8	21,3
051_A	deelgebied B	260165,81	554576,53	1,50	19,8	15,4	8,4	19,5
051_B	deelgebied B	260165,81	554576,53	4,50	21,5	16,9	10,1	21,2
052_A	deelgebied B	260145,10	554605,26	1,50	21,7	17,5	10,3	21,4
052_B	deelgebied B	260145,10	554605,26	4,50	22,9	18,6	11,5	22,6
053_A	deelgebied B	260154,43	554572,05	1,50	9,8	5,4	-2,7	9,2
053_B	deelgebied B	260154,43	554572,05	4,50	12,3	7,9	-0,4	11,7
054_A	deelgebied B	260135,26	554598,64	1,50	14,1	9,3	2,5	13,7
054_B	deelgebied B	260135,26	554598,64	4,50	17,3	12,4	5,8	16,8
055_A	deelgebied B	260138,51	554549,33	1,50	16,2	11,1	5,2	15,9
055_B	deelgebied B	260138,51	554549,33	4,50	19,2	14,0	8,3	18,9
056_A	deelgebied B	260143,06	554560,07	1,50	15,4	10,3	4,2	15,0
056_B	deelgebied B	260143,06	554560,07	4,50	18,1	13,0	6,7	17,7
057_A	deelgebied B	260130,51	554559,50	1,50	12,9	8,2	0,9	12,4
057_B	deelgebied B	260130,51	554559,50	4,50	15,6	11,0	3,7	15,2
058_A	deelgebied B	260131,81	554553,33	1,50	10,6	6,3	-1,7	10,1
058_B	deelgebied B	260131,81	554553,33	4,50	13,7	9,4	1,6	13,2
059_A	deelgebied B	260126,23	554564,50	1,50	13,4	8,5	1,7	12,9
059_B	deelgebied B	260126,23	554564,50	4,50	16,3	11,4	4,7	15,9
060_A	deelgebied B	260131,40	554576,54	1,50	14,0	8,9	2,6	13,5
060_B	deelgebied B	260131,40	554576,54	4,50	16,9	11,8	5,5	16,5
061_A	deelgebied B	260118,94	554575,06	1,50	15,0	10,4	3,2	14,5
061_B	deelgebied B	260118,94	554575,06	4,50	17,6	13,0	5,9	17,2
062_A	deelgebied B	260120,33	554568,82	1,50	15,9	11,2	4,6	15,6
062_B	deelgebied B	260120,33	554568,82	4,50	17,8	13,1	6,4	17,4
063_A	deelgebied B	260115,45	554580,29	1,50	16,9	11,7	6,0	16,6
063_B	deelgebied B	260115,45	554580,29	4,50	19,7	14,4	8,8	19,4
064_A	deelgebied B	260119,54	554592,88	1,50	16,4	11,1	5,3	16,0
064_B	deelgebied B	260119,54	554592,88	4,50	19,1	13,8	7,9	18,7
065_A	deelgebied B	260108,29	554590,61	1,50	17,9	13,9	6,1	17,6
065_B	deelgebied B	260108,29	554590,61	4,50	19,5	15,3	7,7	19,2
066_A	deelgebied B	260109,69	554583,81	1,50	15,2	10,5	3,4	14,7
066_B	deelgebied B	260109,69	554583,81	4,50	18,0	13,3	6,5	17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Akelei
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_A	deelgebied B	260091,51	554608,96	1,50	18,4	14,0	7,0	18,1
067_B	deelgebied B	260091,51	554608,96	4,50	20,2	15,6	8,9	19,9
068_A	deelgebied B	260094,94	554618,26	1,50	15,4	10,1	4,3	15,0
068_B	deelgebied B	260094,94	554618,26	4,50	17,5	12,2	6,4	17,1
069_A	deelgebied B	260086,40	554621,81	1,50	17,6	13,0	6,2	17,3
069_B	deelgebied B	260086,40	554621,81	4,50	19,7	14,9	8,4	19,3
070_A	deelgebied B	260085,24	554612,60	1,50	18,2	13,3	7,0	17,8
070_B	deelgebied B	260085,24	554612,60	4,50	20,5	15,5	9,3	20,1
071_A	deelgebied B	260106,39	554619,62	1,50	19,8	15,6	8,2	19,5
071_B	deelgebied B	260106,39	554619,62	4,50	21,6	17,2	10,1	21,2
072_A	deelgebied B	260110,79	554628,30	1,50	17,0	12,0	6,0	16,7
072_B	deelgebied B	260110,79	554628,30	4,50	19,1	13,9	7,9	18,7
073_A	deelgebied B	260101,46	554632,18	1,50	16,9	12,3	5,3	16,5
073_B	deelgebied B	260101,46	554632,18	4,50	19,6	14,8	8,2	19,2
074_A	deelgebied B	260101,01	554622,68	1,50	14,0	9,5	2,4	13,6
074_B	deelgebied B	260101,01	554622,68	4,50	16,7	11,9	5,2	16,3
075_A	deelgebied B	260121,74	554630,61	1,50	20,0	15,6	8,8	19,8
075_B	deelgebied B	260121,74	554630,61	4,50	22,0	17,4	10,8	21,7
076_A	deelgebied B	260125,60	554638,84	1,50	20,0	16,0	8,3	19,7
076_B	deelgebied B	260125,60	554638,84	4,50	21,3	17,2	9,5	20,9
077_A	deelgebied B	260116,16	554643,09	1,50	16,6	12,1	5,1	16,3
077_B	deelgebied B	260116,16	554643,09	4,50	19,3	14,7	8,0	19,0
078_A	deelgebied B	260116,30	554632,65	1,50	11,6	6,9	-0,3	11,1
078_B	deelgebied B	260116,30	554632,65	4,50	14,8	9,9	2,9	14,3
080_A	deelgebied A	260369,25	554678,57	1,50	41,6	37,8	29,8	41,3
080_B	deelgebied A	260369,25	554678,57	4,50	42,4	38,5	30,5	42,1
081_A	deelgebied A	260368,30	554688,17	1,50	45,9	42,4	33,7	45,6
081_B	deelgebied A	260368,30	554688,17	4,50	46,4	42,8	34,2	46,1
082_A	deelgebied A	260360,92	554691,79	1,50	40,6	37,1	28,3	40,3
082_B	deelgebied A	260360,92	554691,79	4,50	41,2	37,7	28,8	40,9
083_A	deelgebied A	260360,87	554682,77	1,50	30,0	25,7	18,9	29,8
083_B	deelgebied A	260360,87	554682,77	4,50	31,2	26,9	19,9	30,9
084_A	deelgebied A	260357,44	554696,31	1,50	40,4	36,9	28,2	40,1
084_B	deelgebied A	260357,44	554696,31	4,50	41,1	37,5	28,7	40,7
085_A	deelgebied A	260354,80	554707,91	1,50	46,0	42,4	33,7	45,7
085_B	deelgebied A	260354,80	554707,91	4,50	46,5	42,9	34,2	46,2
086_A	deelgebied A	260346,00	554713,34	1,50	41,3	37,8	29,0	41,0
086_B	deelgebied A	260346,00	554713,34	4,50	42,1	38,5	29,7	41,7
087_A	deelgebied A	260347,59	554702,27	1,50	28,5	24,7	16,9	28,3
087_B	deelgebied A	260347,59	554702,27	4,50	30,1	26,3	18,2	29,8
088_A	deelgebied A	260350,49	554669,18	1,50	36,2	32,2	24,8	36,0
088_B	deelgebied A	260350,49	554669,18	4,50	38,0	34,0	26,4	37,8
089_A	deelgebied A	260342,64	554670,25	1,50	30,3	26,3	18,8	30,0
089_B	deelgebied A	260342,64	554670,25	4,50	32,1	28,1	20,4	31,8
090_A	deelgebied A	260324,42	554653,51	1,50	24,1	20,0	12,7	23,9
090_B	deelgebied A	260324,42	554653,51	4,50	25,5	21,4	13,8	25,2
091_A	deelgebied A	260349,26	554661,32	1,50	36,2	32,0	25,0	36,0
091_B	deelgebied A	260349,26	554661,32	4,50	37,7	33,6	26,3	37,5
092_A	deelgebied A	260331,78	554697,45	1,50	35,1	31,3	23,5	34,9
092_B	deelgebied A	260331,78	554697,45	4,50	37,0	33,2	25,1	36,7
093_A	deelgebied A	260320,49	554695,16	1,50	33,1	29,5	21,2	32,8
093_B	deelgebied A	260320,49	554695,16	4,50	35,1	31,4	23,0	34,8
094_A	deelgebied A	260305,87	554680,57	1,50	24,1	19,7	13,0	23,8
094_B	deelgebied A	260305,87	554680,57	4,50	25,6	21,2	14,3	25,3
095_A	deelgebied A	260330,37	554688,18	1,50	31,4	27,3	20,2	31,2
095_B	deelgebied A	260330,37	554688,18	4,50	33,2	29,1	21,7	32,9
096_A	deelgebied A	260313,80	554637,06	1,50	30,2	26,1	19,0	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Akelei
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_B	deelgebied A	260313,80	554637,06	4,50	31,9	27,7	20,5	31,6
097_A	deelgebied A	260313,84	554645,46	1,50	30,2	25,6	19,3	30,0
097_B	deelgebied A	260313,84	554645,46	4,50	31,6	27,0	20,6	31,4
098_A	deelgebied A	260303,15	554661,13	1,50	25,7	21,4	14,4	25,5
098_B	deelgebied A	260303,15	554661,13	4,50	27,5	23,1	15,9	27,1
099_A	deelgebied A	260288,05	554673,43	1,50	26,9	23,5	14,8	26,6
099_B	deelgebied A	260288,05	554673,43	4,50	28,4	24,9	16,1	28,1
100_A	deelgebied A	260290,68	554661,19	1,50	20,6	16,2	9,5	20,4
100_B	deelgebied A	260290,68	554661,19	4,50	21,7	17,1	10,8	21,5
101_A	deelgebied A	260304,48	554640,94	1,50	23,8	19,1	13,0	23,6
101_B	deelgebied A	260304,48	554640,94	4,50	24,6	19,7	13,9	24,4
102_A	deelgebied A	260331,29	554734,49	1,50	41,4	37,9	29,1	41,1
102_B	deelgebied A	260331,29	554734,49	4,50	42,1	38,6	29,8	41,8
103_A	deelgebied A	260329,04	554745,69	1,50	46,2	42,6	33,9	45,8
103_B	deelgebied A	260329,04	554745,69	4,50	46,6	43,0	34,3	46,3
104_A	deelgebied A	260319,32	554750,84	1,50	40,6	37,2	28,4	40,3
104_B	deelgebied A	260319,32	554750,84	4,50	41,4	37,9	29,0	41,1
105_A	deelgebied A	260320,90	554741,17	1,50	26,0	22,6	14,0	25,8
105_B	deelgebied A	260320,90	554741,17	4,50	28,1	24,5	15,9	27,8
106_A	deelgebied A	260307,93	554718,78	1,50	33,0	29,5	20,9	32,7
106_B	deelgebied A	260307,93	554718,78	4,50	35,2	31,6	22,9	34,9
107_A	deelgebied A	260310,48	554727,33	1,50	35,2	31,5	23,4	35,0
107_B	deelgebied A	260310,48	554727,33	4,50	37,2	33,5	25,2	36,9
108_A	deelgebied A	260296,65	554724,74	1,50	31,0	27,6	19,1	30,8
108_B	deelgebied A	260296,65	554724,74	4,50	33,0	29,5	20,8	32,7
109_A	deelgebied A	260286,13	554710,41	1,50	24,9	21,3	13,2	24,7
109_B	deelgebied A	260286,13	554710,41	4,50	26,5	22,8	14,6	26,2
110_A	deelgebied A	260268,71	554711,73	1,50	29,0	25,5	17,1	28,8
110_B	deelgebied A	260268,71	554711,73	4,50	30,7	27,1	18,6	30,4
111_A	deelgebied A	260263,04	554711,82	1,50	27,6	24,2	15,7	27,4
111_B	deelgebied A	260263,04	554711,82	4,50	29,2	25,7	17,0	28,9
112_A	deelgebied A	260263,68	554701,75	1,50	16,5	11,9	5,5	16,3
112_B	deelgebied A	260263,68	554701,75	4,50	17,8	13,1	6,7	17,5
113_A	deelgebied A	260274,66	554696,55	1,50	27,4	23,7	15,5	27,1
113_B	deelgebied A	260274,66	554696,55	4,50	28,9	25,2	16,9	28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rozenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	deelgebied D - Blok 1	260090,54	554363,27	1,50	8,0	4,2	-3,1	7,9
001_B	deelgebied D - Blok 1	260090,54	554363,27	4,50	10,5	6,7	-0,6	10,4
002_A	deelgebied D - Blok 1	260103,03	554371,97	1,50	7,6	3,8	-3,4	7,5
002_B	deelgebied D - Blok 1	260103,03	554371,97	4,50	10,4	6,7	-0,6	10,4
003_A	deelgebied D - Blok 1	260113,18	554370,32	1,50	7,6	3,8	-3,5	7,5
003_B	deelgebied D - Blok 1	260113,18	554370,32	4,50	10,3	6,5	-0,8	10,2
004_A	deelgebied D - Blok 1	260110,78	554361,00	1,50	1,7	-2,1	-9,4	1,6
004_B	deelgebied D - Blok 1	260110,78	554361,00	4,50	2,5	-1,3	-8,6	2,4
005_A	deelgebied D - Blok 1	260098,13	554352,20	1,50	2,4	-1,6	-8,8	2,2
005_B	deelgebied D - Blok 1	260098,13	554352,20	4,50	5,2	1,3	-5,9	5,1
006_A	deelgebied D - Blok 1	260087,98	554353,70	1,50	0,8	-3,1	-10,3	0,7
006_B	deelgebied D - Blok 1	260087,98	554353,70	4,50	2,2	-1,8	-9,0	2,0
007_A	deelgebied D - Blok 2	260124,94	554390,09	1,50	7,0	3,2	-4,1	6,9
007_B	deelgebied D - Blok 2	260124,94	554390,09	4,50	9,5	5,7	-1,6	9,4
008_A	deelgebied D - Blok 2	260136,40	554390,87	1,50	4,7	1,0	-6,3	4,7
008_B	deelgebied D - Blok 2	260136,40	554390,87	4,50	7,8	4,0	-3,3	7,7
009_A	deelgebied D - Blok 2	260133,01	554379,77	1,50	0,1	-3,7	-10,9	0,1
009_B	deelgebied D - Blok 2	260133,01	554379,77	4,50	0,8	-3,2	-10,4	0,6
010_A	deelgebied D - Blok 2	260121,17	554380,55	1,50	-1,5	-5,3	-12,6	-1,6
010_B	deelgebied D - Blok 2	260121,17	554380,55	4,50	0,2	-3,7	-10,9	0,1
011_A	deelgebied D - Blok 3	260142,32	554402,37	1,50	7,6	3,8	-3,4	7,6
011_B	deelgebied D - Blok 3	260142,32	554402,37	4,50	10,0	6,2	-1,0	9,9
012_A	deelgebied D - Blok 3	260153,79	554403,47	1,50	5,1	1,3	-6,0	5,0
012_B	deelgebied D - Blok 3	260153,79	554403,47	4,50	8,3	4,6	-2,7	8,2
013_A	deelgebied D - Blok 3	260150,24	554391,89	1,50	1,1	-2,8	-10,0	1,0
013_B	deelgebied D - Blok 3	260150,24	554391,89	4,50	2,5	-1,4	-8,6	2,4
014_A	deelgebied D - Blok 3	260138,48	554392,84	1,50	2,6	-1,3	-8,5	2,5
014_B	deelgebied D - Blok 3	260138,48	554392,84	4,50	4,8	0,9	-6,3	4,7
015_A	deelgebied D - Blok 4	260160,37	554415,01	1,50	8,5	4,8	-2,5	8,5
015_B	deelgebied D - Blok 4	260160,37	554415,01	4,50	11,3	7,6	0,3	11,3
016_A	deelgebied D - Blok 4	260171,22	554415,95	1,50	5,5	1,6	-5,6	5,4
016_B	deelgebied D - Blok 4	260171,22	554415,95	4,50	8,2	4,3	-3,0	8,0
017_A	deelgebied D - Blok 4	260168,30	554404,54	1,50	1,3	-2,5	-9,7	1,2
017_B	deelgebied D - Blok 4	260168,30	554404,54	4,50	4,1	0,3	-7,0	4,0
018_A	deelgebied D - Blok 4	260156,03	554405,14	1,50	2,9	-0,9	-8,1	2,8
018_B	deelgebied D - Blok 4	260156,03	554405,14	4,50	4,5	0,5	-6,7	4,3
019_A	deelgebied D - Blok 5	260177,51	554427,05	1,50	8,4	4,6	-2,7	8,3
019_B	deelgebied D - Blok 5	260177,51	554427,05	4,50	10,7	6,9	-0,4	10,6
020_A	deelgebied D - Blok 5	260189,20	554428,30	1,50	10,5	6,8	-0,5	10,4
020_B	deelgebied D - Blok 5	260189,20	554428,30	4,50	12,0	8,3	1,0	11,9
021_A	deelgebied D - Blok 5	260185,70	554416,66	1,50	2,6	-1,1	-8,4	2,5
021_B	deelgebied D - Blok 5	260185,70	554416,66	4,50	4,4	0,6	-6,7	4,3
022_A	deelgebied D - Blok 5	260173,58	554417,64	1,50	4,6	0,9	-6,4	4,6
022_B	deelgebied D - Blok 5	260173,58	554417,64	4,50	6,3	2,5	-4,8	6,2
023_A	deelgebied D	260135,98	554309,27	1,50	4,2	0,2	-7,0	4,0
023_B	deelgebied D	260135,98	554309,27	4,50	5,0	1,0	-6,2	4,8
024_A	deelgebied D	260128,81	554310,81	1,50	-2,7	-6,4	-13,7	-2,8
024_B	deelgebied D	260128,81	554310,81	4,50	2,8	-0,7	-8,1	2,9
025_A	deelgebied D	260120,46	554317,33	1,50	-2,2	-6,0	-13,2	-2,3
025_B	deelgebied D	260120,46	554317,33	4,50	-0,7	-4,6	-11,8	-0,8
026_A	deelgebied D	260135,63	554327,69	1,50	6,8	2,9	-4,3	6,7
026_B	deelgebied D	260135,63	554327,69	4,50	8,7	4,8	-2,4	8,6
027_A	deelgebied D	260138,84	554317,60	1,50	5,6	1,7	-5,5	5,5
027_B	deelgebied D	260138,84	554317,60	4,50	6,9	2,9	-4,3	6,7
028_A	deelgebied D	260113,64	554343,53	1,50	3,8	-0,2	-7,3	3,7
028_B	deelgebied D	260113,64	554343,53	4,50	7,0	3,1	-4,1	6,9
035_A	deelgebied C - Blok 2	260122,48	554498,85	1,50	6,5	2,7	-4,6	6,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rozenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
035_B	deelgebied C - Blok 2	260122,48	554498,85	4,50	8,4	4,5	-2,7	8,3
036_A	deelgebied C - Blok 2	260130,16	554488,02	1,50	5,4	1,7	-5,6	5,4
036_B	deelgebied C - Blok 2	260130,16	554488,02	4,50	7,6	3,7	-3,5	7,5
037_A	deelgebied C - Blok 2	260137,96	554485,87	1,50	3,5	-0,4	-7,6	3,4
037_B	deelgebied C - Blok 2	260137,96	554485,87	4,50	5,0	1,1	-6,1	4,9
038_A	deelgebied C - Blok 2	260123,29	554506,43	1,50	12,9	9,2	1,9	12,8
038_B	deelgebied C - Blok 2	260123,29	554506,43	4,50	14,6	10,8	3,5	14,5
039_A	deelgebied C - Blok 2	260130,70	554504,77	1,50	12,0	8,3	1,0	11,9
039_B	deelgebied C - Blok 2	260130,70	554504,77	4,50	13,3	9,6	2,3	13,2
040_A	deelgebied C - Blok 2	260138,10	554494,34	1,50	10,8	7,1	-0,2	10,8
040_B	deelgebied C - Blok 2	260138,10	554494,34	4,50	12,2	8,4	1,1	12,1
041_A	deelgebied C - Blok 1	260145,68	554466,50	1,50	3,7	-0,1	-7,3	3,6
041_B	deelgebied C - Blok 1	260145,68	554466,50	4,50	5,0	1,1	-6,1	4,9
042_A	deelgebied C - Blok 1	260153,25	554455,94	1,50	2,4	-1,4	-8,7	2,3
042_B	deelgebied C - Blok 1	260153,25	554455,94	4,50	4,0	0,1	-7,1	3,9
043_A	deelgebied C - Blok 1	260161,26	554453,88	1,50	3,9	0,2	-7,1	3,9
043_B	deelgebied C - Blok 1	260161,26	554453,88	4,50	5,8	2,0	-5,2	5,7
044_A	deelgebied C - Blok 1	260146,44	554474,23	1,50	8,0	4,2	-3,1	7,9
044_B	deelgebied C - Blok 1	260146,44	554474,23	4,50	10,2	6,3	-0,9	10,1
045_A	deelgebied C - Blok 1	260153,93	554472,59	1,50	11,3	7,8	0,4	11,3
045_B	deelgebied C - Blok 1	260153,93	554472,59	4,50	12,6	8,9	1,6	12,6
046_A	deelgebied C - Blok 1	260161,42	554462,15	1,50	11,4	7,8	0,5	11,4
046_B	deelgebied C - Blok 1	260161,42	554462,15	4,50	13,0	9,3	2,0	12,9
050_A	deelgebied B	260167,19	554564,27	1,50	7,7	3,9	-3,3	7,6
050_B	deelgebied B	260167,19	554564,27	4,50	8,2	4,3	-2,9	8,1
051_A	deelgebied B	260165,81	554576,53	1,50	12,0	8,2	0,9	11,9
051_B	deelgebied B	260165,81	554576,53	4,50	13,9	10,1	2,8	13,8
052_A	deelgebied B	260145,10	554605,26	1,50	12,6	8,8	1,5	12,5
052_B	deelgebied B	260145,10	554605,26	4,50	14,7	10,9	3,6	14,6
053_A	deelgebied B	260154,43	554572,05	1,50	9,4	5,5	-1,7	9,3
053_B	deelgebied B	260154,43	554572,05	4,50	11,3	7,4	0,2	11,2
054_A	deelgebied B	260135,26	554598,64	1,50	10,6	6,9	-0,4	10,5
054_B	deelgebied B	260135,26	554598,64	4,50	11,9	8,1	0,8	11,8
055_A	deelgebied B	260138,51	554549,33	1,50	5,8	2,1	-5,2	5,7
055_B	deelgebied B	260138,51	554549,33	4,50	1,5	-2,4	-9,6	1,4
056_A	deelgebied B	260143,06	554560,07	1,50	10,1	6,3	-1,0	10,0
056_B	deelgebied B	260143,06	554560,07	4,50	11,9	7,9	0,7	11,7
057_A	deelgebied B	260130,51	554559,50	1,50	11,0	7,1	-0,1	10,9
057_B	deelgebied B	260130,51	554559,50	4,50	12,9	9,0	1,8	12,8
058_A	deelgebied B	260131,81	554553,33	1,50	11,6	7,9	0,6	11,6
058_B	deelgebied B	260131,81	554553,33	4,50	12,3	8,5	1,2	12,2
059_A	deelgebied B	260126,23	554564,50	1,50	5,9	2,0	-5,2	5,8
059_B	deelgebied B	260126,23	554564,50	4,50	8,4	4,4	-2,8	8,2
060_A	deelgebied B	260131,40	554576,54	1,50	9,7	5,9	-1,4	9,6
060_B	deelgebied B	260131,40	554576,54	4,50	11,6	7,7	0,5	11,5
061_A	deelgebied B	260118,94	554575,06	1,50	10,9	7,0	-0,2	10,7
061_B	deelgebied B	260118,94	554575,06	4,50	12,8	8,8	1,6	12,6
062_A	deelgebied B	260120,33	554568,82	1,50	12,1	8,4	1,1	12,1
062_B	deelgebied B	260120,33	554568,82	4,50	13,1	9,3	2,0	13,0
063_A	deelgebied B	260115,45	554580,29	1,50	6,5	2,6	-4,6	6,4
063_B	deelgebied B	260115,45	554580,29	4,50	9,1	5,1	-2,1	8,9
064_A	deelgebied B	260119,54	554592,88	1,50	10,8	6,9	-0,3	10,7
064_B	deelgebied B	260119,54	554592,88	4,50	13,0	9,1	1,9	12,9
065_A	deelgebied B	260108,29	554590,61	1,50	12,9	9,1	1,8	12,8
065_B	deelgebied B	260108,29	554590,61	4,50	14,9	11,0	3,8	14,8
066_A	deelgebied B	260109,69	554583,81	1,50	10,0	6,2	-1,1	9,9
066_B	deelgebied B	260109,69	554583,81	4,50	11,0	7,0	-0,2	10,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rozenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_A	deelgebied B	260091,51	554608,96	1,50	8,3	4,4	-2,8	8,2
067_B	deelgebied B	260091,51	554608,96	4,50	9,9	5,9	-1,3	9,7
068_A	deelgebied B	260094,94	554618,26	1,50	11,9	8,0	0,8	11,8
068_B	deelgebied B	260094,94	554618,26	4,50	14,2	10,3	3,1	14,1
069_A	deelgebied B	260086,40	554621,81	1,50	16,6	13,0	5,6	16,6
069_B	deelgebied B	260086,40	554621,81	4,50	18,4	14,7	7,4	18,4
070_A	deelgebied B	260085,24	554612,60	1,50	14,2	10,6	3,3	14,2
070_B	deelgebied B	260085,24	554612,60	4,50	15,6	12,0	4,6	15,6
071_A	deelgebied B	260106,39	554619,62	1,50	7,7	3,8	-3,4	7,6
071_B	deelgebied B	260106,39	554619,62	4,50	9,6	5,6	-1,6	9,5
072_A	deelgebied B	260110,79	554628,30	1,50	11,3	7,4	0,2	11,2
072_B	deelgebied B	260110,79	554628,30	4,50	13,7	9,8	2,6	13,6
073_A	deelgebied B	260101,46	554632,18	1,50	15,1	11,4	4,1	15,1
073_B	deelgebied B	260101,46	554632,18	4,50	17,3	13,5	6,3	17,2
074_A	deelgebied B	260101,01	554622,68	1,50	13,1	9,5	2,2	13,1
074_B	deelgebied B	260101,01	554622,68	4,50	14,9	11,2	3,9	14,9
075_A	deelgebied B	260121,74	554630,61	1,50	7,3	3,5	-3,8	7,2
075_B	deelgebied B	260121,74	554630,61	4,50	8,6	4,7	-2,5	8,5
076_A	deelgebied B	260125,60	554638,84	1,50	13,7	9,9	2,6	13,6
076_B	deelgebied B	260125,60	554638,84	4,50	16,0	12,2	4,9	15,9
077_A	deelgebied B	260116,16	554643,09	1,50	14,6	10,7	3,5	14,5
077_B	deelgebied B	260116,16	554643,09	4,50	17,2	13,3	6,1	17,1
078_A	deelgebied B	260116,30	554632,65	1,50	11,4	7,7	0,4	11,4
078_B	deelgebied B	260116,30	554632,65	4,50	13,6	9,8	2,5	13,5
080_A	deelgebied A	260369,25	554678,57	1,50	-0,9	-4,8	-12,0	-1,0
080_B	deelgebied A	260369,25	554678,57	4,50	1,6	-2,3	-9,5	1,5
081_A	deelgebied A	260368,30	554688,17	1,50	20,7	17,2	9,8	20,7
081_B	deelgebied A	260368,30	554688,17	4,50	21,3	17,8	10,4	21,4
082_A	deelgebied A	260360,92	554691,79	1,50	17,7	14,2	6,8	17,7
082_B	deelgebied A	260360,92	554691,79	4,50	18,6	15,0	7,6	18,6
083_A	deelgebied A	260360,87	554682,77	1,50	10,4	6,6	-0,7	10,3
083_B	deelgebied A	260360,87	554682,77	4,50	12,9	9,1	1,8	12,8
084_A	deelgebied A	260357,44	554696,31	1,50	5,8	1,9	-5,3	5,7
084_B	deelgebied A	260357,44	554696,31	4,50	9,1	5,1	-2,1	8,9
085_A	deelgebied A	260354,80	554707,91	1,50	22,4	19,0	11,5	22,5
085_B	deelgebied A	260354,80	554707,91	4,50	23,0	19,5	12,1	23,0
086_A	deelgebied A	260346,00	554713,34	1,50	21,2	17,6	10,2	21,2
086_B	deelgebied A	260346,00	554713,34	4,50	22,1	18,5	11,1	22,1
087_A	deelgebied A	260347,59	554702,27	1,50	14,8	11,3	3,9	14,8
087_B	deelgebied A	260347,59	554702,27	4,50	16,6	12,9	5,6	16,5
088_A	deelgebied A	260350,49	554669,18	1,50	12,9	9,4	2,0	12,9
088_B	deelgebied A	260350,49	554669,18	4,50	14,4	10,7	3,3	14,3
089_A	deelgebied A	260342,64	554670,25	1,50	10,6	6,7	-0,5	10,5
089_B	deelgebied A	260342,64	554670,25	4,50	13,5	9,5	2,3	13,3
090_A	deelgebied A	260324,42	554653,51	1,50	12,6	8,9	1,6	12,6
090_B	deelgebied A	260324,42	554653,51	4,50	14,4	10,6	3,3	14,3
091_A	deelgebied A	260349,26	554661,32	1,50	7,2	3,4	-3,9	7,1
091_B	deelgebied A	260349,26	554661,32	4,50	8,7	4,8	-2,4	8,6
092_A	deelgebied A	260331,78	554697,45	1,50	20,2	16,8	9,3	20,3
092_B	deelgebied A	260331,78	554697,45	4,50	21,1	17,6	10,2	21,1
093_A	deelgebied A	260320,49	554695,16	1,50	18,2	14,7	7,3	18,3
093_B	deelgebied A	260320,49	554695,16	4,50	19,8	16,1	8,8	19,7
094_A	deelgebied A	260305,87	554680,57	1,50	13,5	9,9	2,6	13,5
094_B	deelgebied A	260305,87	554680,57	4,50	15,1	11,4	4,0	15,0
095_A	deelgebied A	260330,37	554688,18	1,50	11,2	7,6	0,3	11,2
095_B	deelgebied A	260330,37	554688,18	4,50	12,9	9,2	1,9	12,9
096_A	deelgebied A	260313,80	554637,06	1,50	9,6	5,7	-1,5	9,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rozenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_B	deelgebied A	260313,80	554637,06	4,50	9,8	5,9	-1,4	9,7
097_A	deelgebied A	260313,84	554645,46	1,50	14,3	10,7	3,3	14,3
097_B	deelgebied A	260313,84	554645,46	4,50	16,0	12,3	4,9	15,9
098_A	deelgebied A	260303,15	554661,13	1,50	14,4	10,8	3,4	14,4
098_B	deelgebied A	260303,15	554661,13	4,50	16,1	12,4	5,1	16,1
099_A	deelgebied A	260288,05	554673,43	1,50	15,1	11,5	4,2	15,1
099_B	deelgebied A	260288,05	554673,43	4,50	16,9	13,2	5,8	16,8
100_A	deelgebied A	260290,68	554661,19	1,50	13,0	9,5	2,1	13,1
100_B	deelgebied A	260290,68	554661,19	4,50	14,2	10,6	3,2	14,2
101_A	deelgebied A	260304,48	554640,94	1,50	12,9	9,3	1,9	12,9
101_B	deelgebied A	260304,48	554640,94	4,50	14,2	10,5	3,2	14,2
102_A	deelgebied A	260331,29	554734,49	1,50	13,0	9,5	2,1	13,0
102_B	deelgebied A	260331,29	554734,49	4,50	14,5	10,9	3,5	14,5
103_A	deelgebied A	260329,04	554745,69	1,50	25,3	21,9	14,4	25,3
103_B	deelgebied A	260329,04	554745,69	4,50	26,3	22,8	15,3	26,3
104_A	deelgebied A	260319,32	554750,84	1,50	26,3	22,9	15,5	26,4
104_B	deelgebied A	260319,32	554750,84	4,50	27,6	24,1	16,7	27,6
105_A	deelgebied A	260320,90	554741,17	1,50	15,4	11,8	4,4	15,4
105_B	deelgebied A	260320,90	554741,17	4,50	17,6	13,9	6,6	17,6
106_A	deelgebied A	260307,93	554718,78	1,50	12,4	8,8	1,4	12,4
106_B	deelgebied A	260307,93	554718,78	4,50	14,2	10,5	3,2	14,1
107_A	deelgebied A	260310,48	554727,33	1,50	20,8	17,4	9,9	20,8
107_B	deelgebied A	260310,48	554727,33	4,50	22,2	18,7	11,3	22,2
108_A	deelgebied A	260296,65	554724,74	1,50	22,3	18,9	11,4	22,3
108_B	deelgebied A	260296,65	554724,74	4,50	23,6	20,0	12,6	23,6
109_A	deelgebied A	260286,13	554710,41	1,50	11,9	8,1	0,8	11,8
109_B	deelgebied A	260286,13	554710,41	4,50	14,1	10,2	3,0	14,0
110_A	deelgebied A	260268,71	554711,73	1,50	18,2	14,7	7,3	18,2
110_B	deelgebied A	260268,71	554711,73	4,50	20,1	16,5	9,1	20,1
111_A	deelgebied A	260263,04	554711,82	1,50	18,0	14,4	7,1	18,0
111_B	deelgebied A	260263,04	554711,82	4,50	20,1	16,4	9,1	20,1
112_A	deelgebied A	260263,68	554701,75	1,50	13,6	10,0	2,6	13,6
112_B	deelgebied A	260263,68	554701,75	4,50	14,9	11,2	3,9	14,8
113_A	deelgebied A	260274,66	554696,55	1,50	9,1	5,4	-1,9	9,1
113_B	deelgebied A	260274,66	554696,55	4,50	11,1	7,3	0,0	11,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rozenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	deelgebied D - Blok 1	260090,54	554363,27	1,50	13,0	9,2	1,9	12,9
001_B	deelgebied D - Blok 1	260090,54	554363,27	4,50	15,5	11,7	4,4	15,4
002_A	deelgebied D - Blok 1	260103,03	554371,97	1,50	12,6	8,8	1,6	12,5
002_B	deelgebied D - Blok 1	260103,03	554371,97	4,50	15,4	11,7	4,4	15,4
003_A	deelgebied D - Blok 1	260113,18	554370,32	1,50	12,6	8,8	1,6	12,5
003_B	deelgebied D - Blok 1	260113,18	554370,32	4,50	15,3	11,5	4,2	15,2
004_A	deelgebied D - Blok 1	260110,78	554361,00	1,50	6,7	2,9	-4,4	6,6
004_B	deelgebied D - Blok 1	260110,78	554361,00	4,50	7,5	3,7	-3,6	7,4
005_A	deelgebied D - Blok 1	260098,13	554352,20	1,50	7,4	3,4	-3,8	7,2
005_B	deelgebied D - Blok 1	260098,13	554352,20	4,50	10,2	6,3	-0,9	10,1
006_A	deelgebied D - Blok 1	260087,98	554353,70	1,50	5,8	1,9	-5,3	5,7
006_B	deelgebied D - Blok 1	260087,98	554353,70	4,50	7,2	3,2	-4,0	7,0
007_A	deelgebied D - Blok 2	260124,94	554390,09	1,50	12,0	8,2	0,9	11,9
007_B	deelgebied D - Blok 2	260124,94	554390,09	4,50	14,5	10,7	3,4	14,4
008_A	deelgebied D - Blok 2	260136,40	554390,87	1,50	9,7	6,0	-1,3	9,7
008_B	deelgebied D - Blok 2	260136,40	554390,87	4,50	12,8	9,0	1,7	12,7
009_A	deelgebied D - Blok 2	260133,01	554379,77	1,50	5,1	1,3	-5,9	5,1
009_B	deelgebied D - Blok 2	260133,01	554379,77	4,50	5,8	1,8	-5,4	5,6
010_A	deelgebied D - Blok 2	260121,17	554380,55	1,50	3,5	-0,3	-7,6	3,4
010_B	deelgebied D - Blok 2	260121,17	554380,55	4,50	5,2	1,3	-5,9	5,1
011_A	deelgebied D - Blok 3	260142,32	554402,37	1,50	12,6	8,8	1,6	12,6
011_B	deelgebied D - Blok 3	260142,32	554402,37	4,50	15,0	11,2	4,0	14,9
012_A	deelgebied D - Blok 3	260153,79	554403,47	1,50	10,1	6,3	-1,0	10,0
012_B	deelgebied D - Blok 3	260153,79	554403,47	4,50	13,3	9,6	2,3	13,2
013_A	deelgebied D - Blok 3	260150,24	554391,89	1,50	6,1	2,3	-5,0	6,0
013_B	deelgebied D - Blok 3	260150,24	554391,89	4,50	7,5	3,6	-3,6	7,4
014_A	deelgebied D - Blok 3	260138,48	554392,84	1,50	7,6	3,8	-3,5	7,5
014_B	deelgebied D - Blok 3	260138,48	554392,84	4,50	9,8	5,9	-1,3	9,7
015_A	deelgebied D - Blok 4	260160,37	554415,01	1,50	13,5	9,8	2,5	13,5
015_B	deelgebied D - Blok 4	260160,37	554415,01	4,50	16,3	12,6	5,3	16,3
016_A	deelgebied D - Blok 4	260171,22	554415,95	1,50	10,5	6,6	-0,6	10,4
016_B	deelgebied D - Blok 4	260171,22	554415,95	4,50	13,2	9,3	2,0	13,0
017_A	deelgebied D - Blok 4	260168,30	554404,54	1,50	6,3	2,5	-4,7	6,2
017_B	deelgebied D - Blok 4	260168,30	554404,54	4,50	9,1	5,3	-2,0	9,0
018_A	deelgebied D - Blok 4	260156,03	554405,14	1,50	7,9	4,1	-3,1	7,8
018_B	deelgebied D - Blok 4	260156,03	554405,14	4,50	9,5	5,5	-1,7	9,3
019_A	deelgebied D - Blok 5	260177,51	554427,05	1,50	13,4	9,6	2,3	13,3
019_B	deelgebied D - Blok 5	260177,51	554427,05	4,50	15,7	11,9	4,6	15,6
020_A	deelgebied D - Blok 5	260189,20	554428,30	1,50	15,5	11,8	4,5	15,4
020_B	deelgebied D - Blok 5	260189,20	554428,30	4,50	17,0	13,3	6,0	16,9
021_A	deelgebied D - Blok 5	260185,70	554416,66	1,50	7,6	3,9	-3,4	7,5
021_B	deelgebied D - Blok 5	260185,70	554416,66	4,50	9,4	5,6	-1,7	9,3
022_A	deelgebied D - Blok 5	260173,58	554417,64	1,50	9,6	5,9	-1,4	9,6
022_B	deelgebied D - Blok 5	260173,58	554417,64	4,50	11,3	7,5	0,2	11,2
023_A	deelgebied D	260135,98	554309,27	1,50	9,2	5,2	-2,0	9,0
023_B	deelgebied D	260135,98	554309,27	4,50	10,0	6,0	-1,2	9,8
024_A	deelgebied D	260128,81	554310,81	1,50	2,3	-1,4	-8,7	2,2
024_B	deelgebied D	260128,81	554310,81	4,50	7,8	4,3	-3,1	7,9
025_A	deelgebied D	260120,46	554317,33	1,50	2,8	-1,0	-8,2	2,7
025_B	deelgebied D	260120,46	554317,33	4,50	4,4	0,4	-6,8	4,2
026_A	deelgebied D	260135,63	554327,69	1,50	11,8	7,9	0,7	11,7
026_B	deelgebied D	260135,63	554327,69	4,50	13,7	9,8	2,6	13,6
027_A	deelgebied D	260138,84	554317,60	1,50	10,6	6,7	-0,5	10,5
027_B	deelgebied D	260138,84	554317,60	4,50	11,9	7,9	0,7	11,7
028_A	deelgebied D	260113,64	554343,53	1,50	8,8	4,9	-2,3	8,7
028_B	deelgebied D	260113,64	554343,53	4,50	12,0	8,1	0,9	11,9
035_A	deelgebied C - Blok 2	260122,48	554498,85	1,50	11,5	7,7	0,4	11,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rozenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
035_B	deelgebied C - Blok 2	260122,48	554498,85	4,50	13,4	9,5	2,3	13,3
036_A	deelgebied C - Blok 2	260130,16	554488,02	1,50	10,4	6,7	-0,6	10,4
036_B	deelgebied C - Blok 2	260130,16	554488,02	4,50	12,6	8,7	1,5	12,5
037_A	deelgebied C - Blok 2	260137,96	554485,87	1,50	8,5	4,6	-2,6	8,4
037_B	deelgebied C - Blok 2	260137,96	554485,87	4,50	10,0	6,1	-1,1	9,9
038_A	deelgebied C - Blok 2	260123,29	554506,43	1,50	17,9	14,2	6,9	17,8
038_B	deelgebied C - Blok 2	260123,29	554506,43	4,50	19,6	15,8	8,5	19,5
039_A	deelgebied C - Blok 2	260130,70	554504,77	1,50	17,0	13,3	6,0	16,9
039_B	deelgebied C - Blok 2	260130,70	554504,77	4,50	18,3	14,6	7,3	18,2
040_A	deelgebied C - Blok 2	260138,10	554494,34	1,50	15,8	12,1	4,8	15,8
040_B	deelgebied C - Blok 2	260138,10	554494,34	4,50	17,2	13,4	6,1	17,1
041_A	deelgebied C - Blok 1	260145,68	554466,50	1,50	8,7	4,9	-2,3	8,6
041_B	deelgebied C - Blok 1	260145,68	554466,50	4,50	10,0	6,1	-1,1	9,9
042_A	deelgebied C - Blok 1	260153,25	554455,94	1,50	7,4	3,6	-3,7	7,3
042_B	deelgebied C - Blok 1	260153,25	554455,94	4,50	9,0	5,1	-2,1	8,9
043_A	deelgebied C - Blok 1	260161,26	554453,88	1,50	8,9	5,2	-2,1	8,9
043_B	deelgebied C - Blok 1	260161,26	554453,88	4,50	10,8	7,0	-0,2	10,7
044_A	deelgebied C - Blok 1	260146,44	554474,23	1,50	13,0	9,2	1,9	12,9
044_B	deelgebied C - Blok 1	260146,44	554474,23	4,50	15,2	11,3	4,1	15,1
045_A	deelgebied C - Blok 1	260153,93	554472,59	1,50	16,3	12,8	5,4	16,3
045_B	deelgebied C - Blok 1	260153,93	554472,59	4,50	17,6	13,9	6,6	17,6
046_A	deelgebied C - Blok 1	260161,42	554462,15	1,50	16,4	12,8	5,5	16,4
046_B	deelgebied C - Blok 1	260161,42	554462,15	4,50	18,0	14,3	7,0	17,9
050_A	deelgebied B	260167,19	554564,27	1,50	12,7	8,9	1,7	12,6
050_B	deelgebied B	260167,19	554564,27	4,50	13,2	9,3	2,1	13,1
051_A	deelgebied B	260165,81	554576,53	1,50	17,0	13,2	5,9	16,9
051_B	deelgebied B	260165,81	554576,53	4,50	18,9	15,1	7,8	18,8
052_A	deelgebied B	260145,10	554605,26	1,50	17,6	13,8	6,5	17,5
052_B	deelgebied B	260145,10	554605,26	4,50	19,7	15,9	8,6	19,6
053_A	deelgebied B	260154,43	554572,05	1,50	14,4	10,5	3,3	14,3
053_B	deelgebied B	260154,43	554572,05	4,50	16,3	12,4	5,2	16,2
054_A	deelgebied B	260135,26	554598,64	1,50	15,6	11,9	4,6	15,5
054_B	deelgebied B	260135,26	554598,64	4,50	16,9	13,1	5,8	16,8
055_A	deelgebied B	260138,51	554549,33	1,50	10,8	7,1	-0,2	10,7
055_B	deelgebied B	260138,51	554549,33	4,50	6,5	2,6	-4,6	6,4
056_A	deelgebied B	260143,06	554560,07	1,50	15,1	11,3	4,0	15,0
056_B	deelgebied B	260143,06	554560,07	4,50	16,9	12,9	5,7	16,7
057_A	deelgebied B	260130,51	554559,50	1,50	16,0	12,1	4,9	15,9
057_B	deelgebied B	260130,51	554559,50	4,50	17,9	14,0	6,8	17,8
058_A	deelgebied B	260131,81	554553,33	1,50	16,6	12,9	5,6	16,6
058_B	deelgebied B	260131,81	554553,33	4,50	17,3	13,5	6,2	17,2
059_A	deelgebied B	260126,23	554564,50	1,50	10,9	7,0	-0,2	10,8
059_B	deelgebied B	260126,23	554564,50	4,50	13,4	9,4	2,2	13,2
060_A	deelgebied B	260131,40	554576,54	1,50	14,7	10,9	3,6	14,6
060_B	deelgebied B	260131,40	554576,54	4,50	16,6	12,7	5,5	16,5
061_A	deelgebied B	260118,94	554575,06	1,50	15,9	12,0	4,8	15,7
061_B	deelgebied B	260118,94	554575,06	4,50	17,8	13,8	6,6	17,6
062_A	deelgebied B	260120,33	554568,82	1,50	17,1	13,4	6,1	17,1
062_B	deelgebied B	260120,33	554568,82	4,50	18,1	14,3	7,0	18,0
063_A	deelgebied B	260115,45	554580,29	1,50	11,5	7,6	0,4	11,4
063_B	deelgebied B	260115,45	554580,29	4,50	14,1	10,1	2,9	13,9
064_A	deelgebied B	260119,54	554592,88	1,50	15,8	11,9	4,7	15,7
064_B	deelgebied B	260119,54	554592,88	4,50	18,0	14,1	6,9	17,9
065_A	deelgebied B	260108,29	554590,61	1,50	17,9	14,1	6,8	17,8
065_B	deelgebied B	260108,29	554590,61	4,50	19,9	16,0	8,8	19,8
066_A	deelgebied B	260109,69	554583,81	1,50	15,0	11,2	3,9	14,9
066_B	deelgebied B	260109,69	554583,81	4,50	16,0	12,0	4,8	15,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rozenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_A	deelgebied B	260091,51	554608,96	1,50	13,3	9,4	2,2	13,2
067_B	deelgebied B	260091,51	554608,96	4,50	14,9	10,9	3,7	14,7
068_A	deelgebied B	260094,94	554618,26	1,50	16,9	13,0	5,8	16,8
068_B	deelgebied B	260094,94	554618,26	4,50	19,2	15,3	8,1	19,1
069_A	deelgebied B	260086,40	554621,81	1,50	21,6	18,0	10,6	21,6
069_B	deelgebied B	260086,40	554621,81	4,50	23,4	19,7	12,4	23,4
070_A	deelgebied B	260085,24	554612,60	1,50	19,2	15,6	8,3	19,2
070_B	deelgebied B	260085,24	554612,60	4,50	20,6	17,0	9,6	20,6
071_A	deelgebied B	260106,39	554619,62	1,50	12,7	8,8	1,6	12,6
071_B	deelgebied B	260106,39	554619,62	4,50	14,6	10,6	3,4	14,5
072_A	deelgebied B	260110,79	554628,30	1,50	16,3	12,4	5,2	16,2
072_B	deelgebied B	260110,79	554628,30	4,50	18,7	14,8	7,6	18,6
073_A	deelgebied B	260101,46	554632,18	1,50	20,1	16,4	9,1	20,1
073_B	deelgebied B	260101,46	554632,18	4,50	22,3	18,5	11,3	22,2
074_A	deelgebied B	260101,01	554622,68	1,50	18,1	14,5	7,2	18,1
074_B	deelgebied B	260101,01	554622,68	4,50	19,9	16,2	8,9	19,9
075_A	deelgebied B	260121,74	554630,61	1,50	12,3	8,5	1,3	12,2
075_B	deelgebied B	260121,74	554630,61	4,50	13,6	9,7	2,5	13,5
076_A	deelgebied B	260125,60	554638,84	1,50	18,7	14,9	7,6	18,6
076_B	deelgebied B	260125,60	554638,84	4,50	21,0	17,2	9,9	20,9
077_A	deelgebied B	260116,16	554643,09	1,50	19,6	15,7	8,5	19,5
077_B	deelgebied B	260116,16	554643,09	4,50	22,2	18,3	11,1	22,1
078_A	deelgebied B	260116,30	554632,65	1,50	16,4	12,7	5,4	16,4
078_B	deelgebied B	260116,30	554632,65	4,50	18,6	14,8	7,5	18,5
080_A	deelgebied A	260369,25	554678,57	1,50	4,1	0,2	-7,0	4,0
080_B	deelgebied A	260369,25	554678,57	4,50	6,6	2,7	-4,5	6,5
081_A	deelgebied A	260368,30	554688,17	1,50	25,7	22,2	14,8	25,7
081_B	deelgebied A	260368,30	554688,17	4,50	26,3	22,8	15,4	26,4
082_A	deelgebied A	260360,92	554691,79	1,50	22,7	19,2	11,8	22,7
082_B	deelgebied A	260360,92	554691,79	4,50	23,6	20,0	12,6	23,6
083_A	deelgebied A	260360,87	554682,77	1,50	15,4	11,6	4,3	15,3
083_B	deelgebied A	260360,87	554682,77	4,50	17,9	14,1	6,8	17,8
084_A	deelgebied A	260357,44	554696,31	1,50	10,8	6,9	-0,3	10,7
084_B	deelgebied A	260357,44	554696,31	4,50	14,1	10,1	2,9	13,9
085_A	deelgebied A	260354,80	554707,91	1,50	27,4	24,0	16,5	27,5
085_B	deelgebied A	260354,80	554707,91	4,50	28,0	24,5	17,1	28,0
086_A	deelgebied A	260346,00	554713,34	1,50	26,2	22,6	15,2	26,2
086_B	deelgebied A	260346,00	554713,34	4,50	27,1	23,5	16,1	27,1
087_A	deelgebied A	260347,59	554702,27	1,50	19,8	16,3	8,9	19,8
087_B	deelgebied A	260347,59	554702,27	4,50	21,6	17,9	10,6	21,5
088_A	deelgebied A	260350,49	554669,18	1,50	17,9	14,4	7,0	17,9
088_B	deelgebied A	260350,49	554669,18	4,50	19,4	15,7	8,3	19,3
089_A	deelgebied A	260342,64	554670,25	1,50	15,6	11,7	4,5	15,5
089_B	deelgebied A	260342,64	554670,25	4,50	18,5	14,5	7,3	18,3
090_A	deelgebied A	260324,42	554653,51	1,50	17,6	13,9	6,6	17,6
090_B	deelgebied A	260324,42	554653,51	4,50	19,4	15,6	8,3	19,3
091_A	deelgebied A	260349,26	554661,32	1,50	12,2	8,4	1,1	12,1
091_B	deelgebied A	260349,26	554661,32	4,50	13,7	9,8	2,6	13,6
092_A	deelgebied A	260331,78	554697,45	1,50	25,2	21,8	14,3	25,3
092_B	deelgebied A	260331,78	554697,45	4,50	26,1	22,6	15,2	26,1
093_A	deelgebied A	260320,49	554695,16	1,50	23,2	19,7	12,3	23,3
093_B	deelgebied A	260320,49	554695,16	4,50	24,8	21,1	13,8	24,7
094_A	deelgebied A	260305,87	554680,57	1,50	18,5	14,9	7,6	18,5
094_B	deelgebied A	260305,87	554680,57	4,50	20,1	16,4	9,0	20,0
095_A	deelgebied A	260330,37	554688,18	1,50	16,2	12,6	5,3	16,2
095_B	deelgebied A	260330,37	554688,18	4,50	17,9	14,2	6,9	17,9
096_A	deelgebied A	260313,80	554637,06	1,50	14,6	10,7	3,5	14,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rozenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_B	deelgebied A	260313,80	554637,06	4,50	14,8	10,9	3,6	14,7
097_A	deelgebied A	260313,84	554645,46	1,50	19,3	15,7	8,3	19,3
097_B	deelgebied A	260313,84	554645,46	4,50	21,0	17,3	9,9	20,9
098_A	deelgebied A	260303,15	554661,13	1,50	19,4	15,8	8,4	19,4
098_B	deelgebied A	260303,15	554661,13	4,50	21,1	17,4	10,1	21,1
099_A	deelgebied A	260288,05	554673,43	1,50	20,1	16,5	9,2	20,1
099_B	deelgebied A	260288,05	554673,43	4,50	21,9	18,2	10,8	21,8
100_A	deelgebied A	260290,68	554661,19	1,50	18,0	14,5	7,1	18,1
100_B	deelgebied A	260290,68	554661,19	4,50	19,2	15,6	8,2	19,2
101_A	deelgebied A	260304,48	554640,94	1,50	17,9	14,3	6,9	17,9
101_B	deelgebied A	260304,48	554640,94	4,50	19,2	15,5	8,2	19,2
102_A	deelgebied A	260331,29	554734,49	1,50	18,0	14,5	7,1	18,0
102_B	deelgebied A	260331,29	554734,49	4,50	19,5	15,9	8,5	19,5
103_A	deelgebied A	260329,04	554745,69	1,50	30,3	26,9	19,4	30,3
103_B	deelgebied A	260329,04	554745,69	4,50	31,3	27,8	20,3	31,3
104_A	deelgebied A	260319,32	554750,84	1,50	31,3	27,9	20,5	31,4
104_B	deelgebied A	260319,32	554750,84	4,50	32,6	29,1	21,7	32,6
105_A	deelgebied A	260320,90	554741,17	1,50	20,4	16,8	9,4	20,4
105_B	deelgebied A	260320,90	554741,17	4,50	22,6	18,9	11,6	22,6
106_A	deelgebied A	260307,93	554718,78	1,50	17,4	13,8	6,4	17,4
106_B	deelgebied A	260307,93	554718,78	4,50	19,2	15,5	8,2	19,1
107_A	deelgebied A	260310,48	554727,33	1,50	25,8	22,4	14,9	25,8
107_B	deelgebied A	260310,48	554727,33	4,50	27,2	23,7	16,3	27,2
108_A	deelgebied A	260296,65	554724,74	1,50	27,3	23,9	16,4	27,3
108_B	deelgebied A	260296,65	554724,74	4,50	28,6	25,0	17,6	28,6
109_A	deelgebied A	260286,13	554710,41	1,50	16,9	13,1	5,8	16,8
109_B	deelgebied A	260286,13	554710,41	4,50	19,1	15,2	8,0	19,0
110_A	deelgebied A	260268,71	554711,73	1,50	23,2	19,7	12,3	23,2
110_B	deelgebied A	260268,71	554711,73	4,50	25,1	21,5	14,1	25,1
111_A	deelgebied A	260263,04	554711,82	1,50	23,0	19,4	12,1	23,0
111_B	deelgebied A	260263,04	554711,82	4,50	25,1	21,4	14,1	25,1
112_A	deelgebied A	260263,68	554701,75	1,50	18,6	15,0	7,6	18,6
112_B	deelgebied A	260263,68	554701,75	4,50	19,9	16,2	8,9	19,8
113_A	deelgebied A	260274,66	554696,55	1,50	14,1	10,4	3,1	14,1
113_B	deelgebied A	260274,66	554696,55	4,50	16,1	12,3	5,0	16,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	deelgebied D - Blok 1	260090,54	554363,27	1,50	39,8	34,6	29,4	39,6
001_B	deelgebied D - Blok 1	260090,54	554363,27	4,50	41,6	36,3	31,2	41,4
002_A	deelgebied D - Blok 1	260103,03	554371,97	1,50	36,6	31,4	26,1	36,4
002_B	deelgebied D - Blok 1	260103,03	554371,97	4,50	38,8	33,5	28,3	38,6
003_A	deelgebied D - Blok 1	260113,18	554370,32	1,50	37,3	33,0	26,8	37,3
003_B	deelgebied D - Blok 1	260113,18	554370,32	4,50	38,7	34,3	28,3	38,7
004_A	deelgebied D - Blok 1	260110,78	554361,00	1,50	40,6	36,0	30,1	40,5
004_B	deelgebied D - Blok 1	260110,78	554361,00	4,50	42,3	37,7	31,7	42,2
005_A	deelgebied D - Blok 1	260098,13	554352,20	1,50	43,2	38,5	32,5	43,0
005_B	deelgebied D - Blok 1	260098,13	554352,20	4,50	44,8	40,0	34,1	44,6
006_A	deelgebied D - Blok 1	260087,98	554353,70	1,50	46,1	41,0	35,5	45,9
006_B	deelgebied D - Blok 1	260087,98	554353,70	4,50	47,3	42,2	36,7	47,1
007_A	deelgebied D - Blok 2	260124,94	554390,09	1,50	32,8	27,7	22,3	32,6
007_B	deelgebied D - Blok 2	260124,94	554390,09	4,50	34,6	29,4	24,1	34,4
008_A	deelgebied D - Blok 2	260136,40	554390,87	1,50	33,4	29,1	23,0	33,4
008_B	deelgebied D - Blok 2	260136,40	554390,87	4,50	35,0	30,7	24,6	35,0
009_A	deelgebied D - Blok 2	260133,01	554379,77	1,50	40,0	35,7	29,5	40,0
009_B	deelgebied D - Blok 2	260133,01	554379,77	4,50	41,5	37,1	31,0	41,5
010_A	deelgebied D - Blok 2	260121,17	554380,55	1,50	36,7	32,1	26,2	36,6
010_B	deelgebied D - Blok 2	260121,17	554380,55	4,50	38,4	33,7	27,9	38,3
011_A	deelgebied D - Blok 3	260142,32	554402,37	1,50	29,7	24,6	19,2	29,5
011_B	deelgebied D - Blok 3	260142,32	554402,37	4,50	31,4	26,2	20,9	31,2
012_A	deelgebied D - Blok 3	260153,79	554403,47	1,50	33,8	29,6	23,4	33,8
012_B	deelgebied D - Blok 3	260153,79	554403,47	4,50	35,4	31,1	24,9	35,4
013_A	deelgebied D - Blok 3	260150,24	554391,89	1,50	39,7	35,5	29,3	39,7
013_B	deelgebied D - Blok 3	260150,24	554391,89	4,50	41,2	36,8	30,7	41,1
014_A	deelgebied D - Blok 3	260138,48	554392,84	1,50	34,1	29,8	23,7	34,1
014_B	deelgebied D - Blok 3	260138,48	554392,84	4,50	35,7	31,3	25,2	35,7
015_A	deelgebied D - Blok 4	260160,37	554415,01	1,50	28,1	23,0	17,6	27,9
015_B	deelgebied D - Blok 4	260160,37	554415,01	4,50	29,3	24,1	18,8	29,1
016_A	deelgebied D - Blok 4	260171,22	554415,95	1,50	32,0	27,7	21,6	32,0
016_B	deelgebied D - Blok 4	260171,22	554415,95	4,50	33,5	29,2	23,1	33,5
017_A	deelgebied D - Blok 4	260168,30	554404,54	1,50	39,2	35,0	28,8	39,2
017_B	deelgebied D - Blok 4	260168,30	554404,54	4,50	40,7	36,4	30,2	40,7
018_A	deelgebied D - Blok 4	260156,03	554405,14	1,50	32,9	28,6	22,4	32,9
018_B	deelgebied D - Blok 4	260156,03	554405,14	4,50	34,5	30,2	24,1	34,5
019_A	deelgebied D - Blok 5	260177,51	554427,05	1,50	28,1	23,2	17,6	28,0
019_B	deelgebied D - Blok 5	260177,51	554427,05	4,50	29,2	24,2	18,7	29,1
020_A	deelgebied D - Blok 5	260189,20	554428,30	1,50	34,7	30,4	24,2	34,7
020_B	deelgebied D - Blok 5	260189,20	554428,30	4,50	36,1	31,8	25,7	36,1
021_A	deelgebied D - Blok 5	260185,70	554416,66	1,50	39,1	34,8	28,6	39,0
021_B	deelgebied D - Blok 5	260185,70	554416,66	4,50	40,5	36,2	30,0	40,5
022_A	deelgebied D - Blok 5	260173,58	554417,64	1,50	34,2	30,0	23,8	34,2
022_B	deelgebied D - Blok 5	260173,58	554417,64	4,50	35,8	31,5	25,3	35,7
023_A	deelgebied D	260135,98	554309,27	1,50	51,2	46,8	40,7	51,1
023_B	deelgebied D	260135,98	554309,27	4,50	52,0	47,7	41,6	52,0
024_A	deelgebied D	260128,81	554310,81	1,50	48,8	44,4	38,3	48,7
024_B	deelgebied D	260128,81	554310,81	4,50	49,9	45,5	39,4	49,9
025_A	deelgebied D	260120,46	554317,33	1,50	47,4	42,9	36,9	47,3
025_B	deelgebied D	260120,46	554317,33	4,50	48,9	44,3	38,3	48,8
026_A	deelgebied D	260135,63	554327,69	1,50	43,3	39,0	32,9	43,3
026_B	deelgebied D	260135,63	554327,69	4,50	45,0	40,7	34,6	45,0
027_A	deelgebied D	260138,84	554317,60	1,50	46,8	42,5	36,3	46,8
027_B	deelgebied D	260138,84	554317,60	4,50	48,1	43,8	37,6	48,1
028_A	deelgebied D	260113,64	554343,53	1,50	39,8	34,9	29,2	39,6
028_B	deelgebied D	260113,64	554343,53	4,50	41,6	36,7	31,0	41,4
035_A	deelgebied C - Blok 2	260122,48	554498,85	1,50	31,0	26,1	20,6	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
035_B	deelgebied C - Blok 2	260122,48	554498,85	4,50	32,7	27,7	22,2	32,5
036_A	deelgebied C - Blok 2	260130,16	554488,02	1,50	31,1	26,2	20,7	31,0
036_B	deelgebied C - Blok 2	260130,16	554488,02	4,50	32,8	27,8	22,3	32,7
037_A	deelgebied C - Blok 2	260137,96	554485,87	1,50	29,6	24,9	19,2	29,5
037_B	deelgebied C - Blok 2	260137,96	554485,87	4,50	31,8	27,1	21,3	31,7
038_A	deelgebied C - Blok 2	260123,29	554506,43	1,50	26,4	21,5	15,9	26,3
038_B	deelgebied C - Blok 2	260123,29	554506,43	4,50	28,2	23,2	17,7	28,0
039_A	deelgebied C - Blok 2	260130,70	554504,77	1,50	29,4	25,1	19,0	29,4
039_B	deelgebied C - Blok 2	260130,70	554504,77	4,50	30,7	26,4	20,3	30,7
040_A	deelgebied C - Blok 2	260138,10	554494,34	1,50	29,8	25,5	19,3	29,8
040_B	deelgebied C - Blok 2	260138,10	554494,34	4,50	30,8	26,4	20,3	30,8
041_A	deelgebied C - Blok 1	260145,68	554466,50	1,50	30,6	25,6	20,1	30,4
041_B	deelgebied C - Blok 1	260145,68	554466,50	4,50	32,0	27,0	21,6	31,9
042_A	deelgebied C - Blok 1	260153,25	554455,94	1,50	29,8	24,8	19,4	29,7
042_B	deelgebied C - Blok 1	260153,25	554455,94	4,50	31,4	26,3	20,9	31,2
043_A	deelgebied C - Blok 1	260161,26	554453,88	1,50	30,7	26,1	20,2	30,6
043_B	deelgebied C - Blok 1	260161,26	554453,88	4,50	32,2	27,6	21,8	32,1
044_A	deelgebied C - Blok 1	260146,44	554474,23	1,50	27,8	22,8	17,3	27,7
044_B	deelgebied C - Blok 1	260146,44	554474,23	4,50	29,2	24,1	18,7	29,0
045_A	deelgebied C - Blok 1	260153,93	554472,59	1,50	30,3	25,9	19,8	30,2
045_B	deelgebied C - Blok 1	260153,93	554472,59	4,50	31,0	26,6	20,5	31,0
046_A	deelgebied C - Blok 1	260161,42	554462,15	1,50	30,7	26,4	20,3	30,7
046_B	deelgebied C - Blok 1	260161,42	554462,15	4,50	31,5	27,1	21,0	31,5
050_A	deelgebied B	260167,19	554564,27	1,50	28,5	24,0	18,1	28,4
050_B	deelgebied B	260167,19	554564,27	4,50	30,7	26,2	20,2	30,6
051_A	deelgebied B	260165,81	554576,53	1,50	25,0	20,6	14,4	24,9
051_B	deelgebied B	260165,81	554576,53	4,50	27,0	22,6	16,5	26,9
052_A	deelgebied B	260145,10	554605,26	1,50	25,9	21,6	15,4	25,8
052_B	deelgebied B	260145,10	554605,26	4,50	27,5	23,2	17,0	27,4
053_A	deelgebied B	260154,43	554572,05	1,50	25,5	20,8	15,0	25,4
053_B	deelgebied B	260154,43	554572,05	4,50	27,3	22,5	16,8	27,2
054_A	deelgebied B	260135,26	554598,64	1,50	23,5	18,8	12,9	23,4
054_B	deelgebied B	260135,26	554598,64	4,50	26,0	21,4	15,5	25,9
055_A	deelgebied B	260138,51	554549,33	1,50	29,4	24,7	18,9	29,3
055_B	deelgebied B	260138,51	554549,33	4,50	31,4	26,7	20,9	31,3
056_A	deelgebied B	260143,06	554560,07	1,50	25,0	20,4	14,5	24,9
056_B	deelgebied B	260143,06	554560,07	4,50	27,8	23,3	17,3	27,8
057_A	deelgebied B	260130,51	554559,50	1,50	23,1	18,1	12,5	22,9
057_B	deelgebied B	260130,51	554559,50	4,50	25,1	20,2	14,6	25,0
058_A	deelgebied B	260131,81	554553,33	1,50	28,9	24,1	18,5	28,8
058_B	deelgebied B	260131,81	554553,33	4,50	30,3	25,4	19,8	30,1
059_A	deelgebied B	260126,23	554564,50	1,50	25,7	20,6	15,2	25,5
059_B	deelgebied B	260126,23	554564,50	4,50	27,7	22,6	17,1	27,5
060_A	deelgebied B	260131,40	554576,54	1,50	22,6	18,0	12,1	22,5
060_B	deelgebied B	260131,40	554576,54	4,50	24,9	20,3	14,4	24,8
061_A	deelgebied B	260118,94	554575,06	1,50	22,3	17,2	11,7	22,1
061_B	deelgebied B	260118,94	554575,06	4,50	24,2	19,1	13,5	24,0
062_A	deelgebied B	260120,33	554568,82	1,50	28,1	23,3	17,7	28,0
062_B	deelgebied B	260120,33	554568,82	4,50	29,5	24,7	19,0	29,4
063_A	deelgebied B	260115,45	554580,29	1,50	25,8	20,9	15,3	25,6
063_B	deelgebied B	260115,45	554580,29	4,50	27,8	23,0	17,3	27,7
064_A	deelgebied B	260119,54	554592,88	1,50	23,0	18,4	12,5	22,9
064_B	deelgebied B	260119,54	554592,88	4,50	25,4	20,8	14,8	25,3
065_A	deelgebied B	260108,29	554590,61	1,50	23,0	18,3	12,3	22,8
065_B	deelgebied B	260108,29	554590,61	4,50	24,6	19,9	13,9	24,5
066_A	deelgebied B	260109,69	554583,81	1,50	26,8	22,1	16,3	26,7
066_B	deelgebied B	260109,69	554583,81	4,50	28,3	23,6	17,8	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_A	deelgebied B	260091,51	554608,96	1,50	25,3	20,5	14,7	25,1
067_B	deelgebied B	260091,51	554608,96	4,50	27,3	22,6	16,7	27,2
068_A	deelgebied B	260094,94	554618,26	1,50	22,6	18,1	12,1	22,6
068_B	deelgebied B	260094,94	554618,26	4,50	24,9	20,4	14,4	24,9
069_A	deelgebied B	260086,40	554621,81	1,50	22,3	17,7	11,6	22,1
069_B	deelgebied B	260086,40	554621,81	4,50	25,2	20,6	14,5	25,1
070_A	deelgebied B	260085,24	554612,60	1,50	26,5	21,7	16,0	26,4
070_B	deelgebied B	260085,24	554612,60	4,50	28,3	23,5	17,8	28,2
071_A	deelgebied B	260106,39	554619,62	1,50	24,9	20,3	14,3	24,8
071_B	deelgebied B	260106,39	554619,62	4,50	27,8	23,3	17,3	27,8
072_A	deelgebied B	260110,79	554628,30	1,50	20,5	15,8	9,9	20,3
072_B	deelgebied B	260110,79	554628,30	4,50	23,2	18,6	12,6	23,1
073_A	deelgebied B	260101,46	554632,18	1,50	21,2	16,7	10,5	21,1
073_B	deelgebied B	260101,46	554632,18	4,50	24,4	20,0	13,8	24,3
074_A	deelgebied B	260101,01	554622,68	1,50	21,4	16,7	10,8	21,3
074_B	deelgebied B	260101,01	554622,68	4,50	24,7	20,0	14,1	24,6
075_A	deelgebied B	260121,74	554630,61	1,50	25,0	20,5	14,5	25,0
075_B	deelgebied B	260121,74	554630,61	4,50	27,5	22,9	17,0	27,4
076_A	deelgebied B	260125,60	554638,84	1,50	24,6	20,4	14,0	24,5
076_B	deelgebied B	260125,60	554638,84	4,50	26,7	22,4	16,1	26,6
077_A	deelgebied B	260116,16	554643,09	1,50	22,4	17,9	11,7	22,3
077_B	deelgebied B	260116,16	554643,09	4,50	25,9	21,5	15,4	25,9
078_A	deelgebied B	260116,30	554632,65	1,50	22,5	17,9	11,9	22,3
078_B	deelgebied B	260116,30	554632,65	4,50	25,9	21,3	15,3	25,8
080_A	deelgebied A	260369,25	554678,57	1,50	38,3	34,4	27,1	38,2
080_B	deelgebied A	260369,25	554678,57	4,50	39,0	35,0	27,6	38,8
081_A	deelgebied A	260368,30	554688,17	1,50	41,3	37,6	29,2	41,0
081_B	deelgebied A	260368,30	554688,17	4,50	41,8	38,1	29,7	41,5
082_A	deelgebied A	260360,92	554691,79	1,50	35,7	32,2	23,5	35,4
082_B	deelgebied A	260360,92	554691,79	4,50	36,4	32,8	24,1	36,1
083_A	deelgebied A	260360,87	554682,77	1,50	31,6	27,3	21,1	31,6
083_B	deelgebied A	260360,87	554682,77	4,50	32,2	27,9	21,6	32,2
084_A	deelgebied A	260357,44	554696,31	1,50	35,7	32,1	23,5	35,4
084_B	deelgebied A	260357,44	554696,31	4,50	36,5	32,8	24,3	36,2
085_A	deelgebied A	260354,80	554707,91	1,50	41,2	37,7	29,1	40,9
085_B	deelgebied A	260354,80	554707,91	4,50	41,8	38,1	29,5	41,4
086_A	deelgebied A	260346,00	554713,34	1,50	36,6	33,1	24,5	36,4
086_B	deelgebied A	260346,00	554713,34	4,50	37,4	33,8	25,2	37,1
087_A	deelgebied A	260347,59	554702,27	1,50	29,7	25,6	19,1	29,7
087_B	deelgebied A	260347,59	554702,27	4,50	30,7	26,5	19,9	30,6
088_A	deelgebied A	260350,49	554669,18	1,50	34,1	30,0	23,2	34,0
088_B	deelgebied A	260350,49	554669,18	4,50	35,4	31,2	24,3	35,2
089_A	deelgebied A	260342,64	554670,25	1,50	27,1	23,0	16,0	26,9
089_B	deelgebied A	260342,64	554670,25	4,50	28,8	24,7	17,6	28,6
090_A	deelgebied A	260324,42	554653,51	1,50	27,4	23,2	16,9	27,4
090_B	deelgebied A	260324,42	554653,51	4,50	28,3	24,0	17,7	28,2
091_A	deelgebied A	260349,26	554661,32	1,50	35,5	31,2	24,8	35,4
091_B	deelgebied A	260349,26	554661,32	4,50	36,1	31,9	25,3	36,0
092_A	deelgebied A	260331,78	554697,45	1,50	32,3	28,4	21,2	32,2
092_B	deelgebied A	260331,78	554697,45	4,50	33,8	29,9	22,5	33,6
093_A	deelgebied A	260320,49	554695,16	1,50	29,0	25,4	17,5	28,9
093_B	deelgebied A	260320,49	554695,16	4,50	31,0	27,3	19,3	30,8
094_A	deelgebied A	260305,87	554680,57	1,50	24,1	19,8	13,5	24,0
094_B	deelgebied A	260305,87	554680,57	4,50	26,0	21,6	15,3	25,9
095_A	deelgebied A	260330,37	554688,18	1,50	29,2	25,0	18,4	29,1
095_B	deelgebied A	260330,37	554688,18	4,50	30,8	26,6	19,9	30,7
096_A	deelgebied A	260313,80	554637,06	1,50	30,4	26,2	19,8	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_B	deelgebied A	260313,80	554637,06	4,50	32,1	27,8	21,4	32,0
097_A	deelgebied A	260313,84	554645,46	1,50	28,4	24,0	17,8	28,4
097_B	deelgebied A	260313,84	554645,46	4,50	29,7	25,2	18,9	29,5
098_A	deelgebied A	260303,15	554661,13	1,50	24,1	19,7	13,2	23,9
098_B	deelgebied A	260303,15	554661,13	4,50	26,0	21,6	15,0	25,8
099_A	deelgebied A	260288,05	554673,43	1,50	23,6	20,0	12,1	23,4
099_B	deelgebied A	260288,05	554673,43	4,50	25,6	21,8	14,1	25,4
100_A	deelgebied A	260290,68	554661,19	1,50	27,7	23,3	17,2	27,6
100_B	deelgebied A	260290,68	554661,19	4,50	29,1	24,7	18,7	29,1
101_A	deelgebied A	260304,48	554640,94	1,50	27,8	23,4	17,3	27,8
101_B	deelgebied A	260304,48	554640,94	4,50	29,1	24,7	18,7	29,1
102_A	deelgebied A	260331,29	554734,49	1,50	36,9	33,3	24,8	36,6
102_B	deelgebied A	260331,29	554734,49	4,50	37,7	34,0	25,6	37,4
103_A	deelgebied A	260329,04	554745,69	1,50	41,4	37,8	29,2	41,1
103_B	deelgebied A	260329,04	554745,69	4,50	41,9	38,3	29,6	41,6
104_A	deelgebied A	260319,32	554750,84	1,50	36,2	32,7	24,1	35,9
104_B	deelgebied A	260319,32	554750,84	4,50	37,0	33,5	24,9	36,7
105_A	deelgebied A	260320,90	554741,17	1,50	27,5	23,4	16,7	27,4
105_B	deelgebied A	260320,90	554741,17	4,50	28,9	24,8	18,0	28,8
106_A	deelgebied A	260307,93	554718,78	1,50	29,3	25,6	17,7	29,1
106_B	deelgebied A	260307,93	554718,78	4,50	31,5	27,7	19,8	31,2
107_A	deelgebied A	260310,48	554727,33	1,50	31,9	28,1	20,6	31,8
107_B	deelgebied A	260310,48	554727,33	4,50	33,7	29,9	22,2	33,5
108_A	deelgebied A	260296,65	554724,74	1,50	27,9	24,4	16,4	27,8
108_B	deelgebied A	260296,65	554724,74	4,50	29,8	26,2	18,2	29,6
109_A	deelgebied A	260286,13	554710,41	1,50	24,8	20,6	13,9	24,7
109_B	deelgebied A	260286,13	554710,41	4,50	26,8	22,6	16,0	26,7
110_A	deelgebied A	260268,71	554711,73	1,50	25,8	22,1	14,3	25,6
110_B	deelgebied A	260268,71	554711,73	4,50	27,8	24,0	16,3	27,6
111_A	deelgebied A	260263,04	554711,82	1,50	24,8	21,2	13,4	24,7
111_B	deelgebied A	260263,04	554711,82	4,50	27,0	23,2	15,7	26,9
112_A	deelgebied A	260263,68	554701,75	1,50	24,9	20,5	14,4	24,8
112_B	deelgebied A	260263,68	554701,75	4,50	26,7	22,3	16,2	26,6
113_A	deelgebied A	260274,66	554696,55	1,50	26,5	22,4	15,6	26,4
113_B	deelgebied A	260274,66	554696,55	4,50	28,1	23,9	17,1	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	deelgebied D - Blok 1	260090,54	554363,27	1,50	44,8	39,6	34,3	44,6
001_B	deelgebied D - Blok 1	260090,54	554363,27	4,50	46,6	41,3	36,1	46,4
002_A	deelgebied D - Blok 1	260103,03	554371,97	1,50	41,6	36,4	31,1	41,4
002_B	deelgebied D - Blok 1	260103,03	554371,97	4,50	43,8	38,5	33,3	43,6
003_A	deelgebied D - Blok 1	260113,18	554370,32	1,50	42,3	38,0	31,8	42,3
003_B	deelgebied D - Blok 1	260113,18	554370,32	4,50	43,7	39,3	33,2	43,7
004_A	deelgebied D - Blok 1	260110,78	554361,00	1,50	45,6	41,0	35,0	45,5
004_B	deelgebied D - Blok 1	260110,78	554361,00	4,50	47,3	42,7	36,7	47,2
005_A	deelgebied D - Blok 1	260098,13	554352,20	1,50	48,2	43,5	37,5	48,0
005_B	deelgebied D - Blok 1	260098,13	554352,20	4,50	49,8	45,0	39,1	49,6
006_A	deelgebied D - Blok 1	260087,98	554353,70	1,50	51,1	46,0	40,5	50,9
006_B	deelgebied D - Blok 1	260087,98	554353,70	4,50	52,3	47,2	41,7	52,1
007_A	deelgebied D - Blok 2	260124,94	554390,09	1,50	37,8	32,7	27,3	37,6
007_B	deelgebied D - Blok 2	260124,94	554390,09	4,50	39,6	34,4	29,1	39,4
008_A	deelgebied D - Blok 2	260136,40	554390,87	1,50	38,4	34,1	28,0	38,4
008_B	deelgebied D - Blok 2	260136,40	554390,87	4,50	40,0	35,7	29,6	40,0
009_A	deelgebied D - Blok 2	260133,01	554379,77	1,50	45,0	40,7	34,5	45,0
009_B	deelgebied D - Blok 2	260133,01	554379,77	4,50	46,5	42,1	36,0	46,5
010_A	deelgebied D - Blok 2	260121,17	554380,55	1,50	41,7	37,1	31,2	41,6
010_B	deelgebied D - Blok 2	260121,17	554380,55	4,50	43,4	38,7	32,9	43,3
011_A	deelgebied D - Blok 3	260142,32	554402,37	1,50	34,7	29,6	24,2	34,5
011_B	deelgebied D - Blok 3	260142,32	554402,37	4,50	36,4	31,2	25,9	36,2
012_A	deelgebied D - Blok 3	260153,79	554403,47	1,50	38,8	34,6	28,4	38,8
012_B	deelgebied D - Blok 3	260153,79	554403,47	4,50	40,4	36,1	29,9	40,4
013_A	deelgebied D - Blok 3	260150,24	554391,89	1,50	44,7	40,4	34,3	44,7
013_B	deelgebied D - Blok 3	260150,24	554391,89	4,50	46,2	41,8	35,7	46,1
014_A	deelgebied D - Blok 3	260138,48	554392,84	1,50	39,1	34,8	28,6	39,1
014_B	deelgebied D - Blok 3	260138,48	554392,84	4,50	40,7	36,3	30,2	40,6
015_A	deelgebied D - Blok 4	260160,37	554415,01	1,50	33,0	28,0	22,6	32,9
015_B	deelgebied D - Blok 4	260160,37	554415,01	4,50	34,3	29,1	23,8	34,1
016_A	deelgebied D - Blok 4	260171,22	554415,95	1,50	37,0	32,7	26,6	37,0
016_B	deelgebied D - Blok 4	260171,22	554415,95	4,50	38,5	34,2	28,1	38,5
017_A	deelgebied D - Blok 4	260168,30	554404,54	1,50	44,2	40,0	33,8	44,2
017_B	deelgebied D - Blok 4	260168,30	554404,54	4,50	45,7	41,4	35,2	45,7
018_A	deelgebied D - Blok 4	260156,03	554405,14	1,50	37,9	33,6	27,4	37,9
018_B	deelgebied D - Blok 4	260156,03	554405,14	4,50	39,5	35,2	29,1	39,5
019_A	deelgebied D - Blok 5	260177,51	554427,05	1,50	33,1	28,2	22,6	33,0
019_B	deelgebied D - Blok 5	260177,51	554427,05	4,50	34,2	29,2	23,7	34,1
020_A	deelgebied D - Blok 5	260189,20	554428,30	1,50	39,7	35,4	29,2	39,7
020_B	deelgebied D - Blok 5	260189,20	554428,30	4,50	41,1	36,8	30,7	41,1
021_A	deelgebied D - Blok 5	260185,70	554416,66	1,50	44,1	39,8	33,6	44,0
021_B	deelgebied D - Blok 5	260185,70	554416,66	4,50	45,5	41,2	35,0	45,5
022_A	deelgebied D - Blok 5	260173,58	554417,64	1,50	39,2	35,0	28,8	39,2
022_B	deelgebied D - Blok 5	260173,58	554417,64	4,50	40,7	36,5	30,3	40,7
023_A	deelgebied D	260135,98	554309,27	1,50	56,2	51,8	45,7	56,1
023_B	deelgebied D	260135,98	554309,27	4,50	57,0	52,7	46,6	57,0
024_A	deelgebied D	260128,81	554310,81	1,50	53,8	49,4	43,3	53,7
024_B	deelgebied D	260128,81	554310,81	4,50	54,9	50,5	44,4	54,9
025_A	deelgebied D	260120,46	554317,33	1,50	52,4	47,9	41,9	52,3
025_B	deelgebied D	260120,46	554317,33	4,50	53,9	49,3	43,3	53,8
026_A	deelgebied D	260135,63	554327,69	1,50	48,3	44,0	37,9	48,3
026_B	deelgebied D	260135,63	554327,69	4,50	50,0	45,7	39,6	50,0
027_A	deelgebied D	260138,84	554317,60	1,50	51,8	47,5	41,3	51,8
027_B	deelgebied D	260138,84	554317,60	4,50	53,1	48,8	42,6	53,1
028_A	deelgebied D	260113,64	554343,53	1,50	44,8	39,9	34,2	44,6
028_B	deelgebied D	260113,64	554343,53	4,50	46,6	41,7	36,0	46,4
035_A	deelgebied C - Blok 2	260122,48	554498,85	1,50	36,0	31,1	25,5	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
035_B	deelgebied C - Blok 2	260122,48	554498,85	4,50	37,7	32,7	27,2	37,5
036_A	deelgebied C - Blok 2	260130,16	554488,02	1,50	36,1	31,2	25,6	36,0
036_B	deelgebied C - Blok 2	260130,16	554488,02	4,50	37,8	32,8	27,3	37,7
037_A	deelgebied C - Blok 2	260137,96	554485,87	1,50	34,6	29,9	24,2	34,5
037_B	deelgebied C - Blok 2	260137,96	554485,87	4,50	36,8	32,1	26,3	36,7
038_A	deelgebied C - Blok 2	260123,29	554506,43	1,50	31,4	26,5	20,9	31,3
038_B	deelgebied C - Blok 2	260123,29	554506,43	4,50	33,2	28,2	22,7	33,0
039_A	deelgebied C - Blok 2	260130,70	554504,77	1,50	34,4	30,1	24,0	34,4
039_B	deelgebied C - Blok 2	260130,70	554504,77	4,50	35,7	31,4	25,3	35,7
040_A	deelgebied C - Blok 2	260138,10	554494,34	1,50	34,8	30,5	24,3	34,8
040_B	deelgebied C - Blok 2	260138,10	554494,34	4,50	35,8	31,4	25,3	35,8
041_A	deelgebied C - Blok 1	260145,68	554466,50	1,50	35,6	30,6	25,1	35,4
041_B	deelgebied C - Blok 1	260145,68	554466,50	4,50	37,0	32,0	26,5	36,9
042_A	deelgebied C - Blok 1	260153,25	554455,94	1,50	34,8	29,8	24,4	34,7
042_B	deelgebied C - Blok 1	260153,25	554455,94	4,50	36,4	31,3	25,9	36,2
043_A	deelgebied C - Blok 1	260161,26	554453,88	1,50	35,7	31,1	25,2	35,6
043_B	deelgebied C - Blok 1	260161,26	554453,88	4,50	37,2	32,6	26,8	37,1
044_A	deelgebied C - Blok 1	260146,44	554474,23	1,50	32,8	27,8	22,3	32,7
044_B	deelgebied C - Blok 1	260146,44	554474,23	4,50	34,2	29,1	23,7	34,0
045_A	deelgebied C - Blok 1	260153,93	554472,59	1,50	35,3	30,9	24,8	35,2
045_B	deelgebied C - Blok 1	260153,93	554472,59	4,50	36,0	31,6	25,5	36,0
046_A	deelgebied C - Blok 1	260161,42	554462,15	1,50	35,7	31,4	25,3	35,7
046_B	deelgebied C - Blok 1	260161,42	554462,15	4,50	36,5	32,1	26,0	36,5
050_A	deelgebied B	260167,19	554564,27	1,50	33,5	28,9	23,0	33,4
050_B	deelgebied B	260167,19	554564,27	4,50	35,7	31,2	25,2	35,6
051_A	deelgebied B	260165,81	554576,53	1,50	30,0	25,6	19,4	29,9
051_B	deelgebied B	260165,81	554576,53	4,50	32,0	27,6	21,5	31,9
052_A	deelgebied B	260145,10	554605,26	1,50	30,9	26,6	20,3	30,8
052_B	deelgebied B	260145,10	554605,26	4,50	32,5	28,2	22,0	32,4
053_A	deelgebied B	260154,43	554572,05	1,50	30,5	25,8	20,0	30,4
053_B	deelgebied B	260154,43	554572,05	4,50	32,3	27,5	21,8	32,2
054_A	deelgebied B	260135,26	554598,64	1,50	28,5	23,8	17,9	28,3
054_B	deelgebied B	260135,26	554598,64	4,50	31,0	26,3	20,5	30,9
055_A	deelgebied B	260138,51	554549,33	1,50	34,4	29,7	23,9	34,3
055_B	deelgebied B	260138,51	554549,33	4,50	36,4	31,7	25,9	36,3
056_A	deelgebied B	260143,06	554560,07	1,50	30,0	25,4	19,5	29,9
056_B	deelgebied B	260143,06	554560,07	4,50	32,8	28,3	22,3	32,8
057_A	deelgebied B	260130,51	554559,50	1,50	28,1	23,1	17,5	27,9
057_B	deelgebied B	260130,51	554559,50	4,50	30,1	25,2	19,6	29,9
058_A	deelgebied B	260131,81	554553,33	1,50	33,9	29,1	23,5	33,8
058_B	deelgebied B	260131,81	554553,33	4,50	35,3	30,4	24,8	35,1
059_A	deelgebied B	260126,23	554564,50	1,50	30,7	25,6	20,2	30,5
059_B	deelgebied B	260126,23	554564,50	4,50	32,7	27,6	22,1	32,5
060_A	deelgebied B	260131,40	554576,54	1,50	27,6	23,0	17,1	27,5
060_B	deelgebied B	260131,40	554576,54	4,50	29,9	25,3	19,4	29,8
061_A	deelgebied B	260118,94	554575,06	1,50	27,3	22,2	16,7	27,1
061_B	deelgebied B	260118,94	554575,06	4,50	29,2	24,1	18,5	28,9
062_A	deelgebied B	260120,33	554568,82	1,50	33,1	28,3	22,6	33,0
062_B	deelgebied B	260120,33	554568,82	4,50	34,5	29,7	24,0	34,3
063_A	deelgebied B	260115,45	554580,29	1,50	30,8	25,9	20,3	30,6
063_B	deelgebied B	260115,45	554580,29	4,50	32,8	28,0	22,3	32,7
064_A	deelgebied B	260119,54	554592,88	1,50	28,0	23,4	17,5	27,9
064_B	deelgebied B	260119,54	554592,88	4,50	30,4	25,7	19,8	30,3
065_A	deelgebied B	260108,29	554590,61	1,50	28,0	23,3	17,3	27,8
065_B	deelgebied B	260108,29	554590,61	4,50	29,6	24,9	18,9	29,5
066_A	deelgebied B	260109,69	554583,81	1,50	31,8	27,1	21,3	31,7
066_B	deelgebied B	260109,69	554583,81	4,50	33,3	28,6	22,8	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
067_A	deelgebied B	260091,51	554608,96	1,50	30,2	25,5	19,7	30,1
067_B	deelgebied B	260091,51	554608,96	4,50	32,3	27,6	21,7	32,2
068_A	deelgebied B	260094,94	554618,26	1,50	27,6	23,1	17,1	27,6
068_B	deelgebied B	260094,94	554618,26	4,50	29,9	25,4	19,4	29,8
069_A	deelgebied B	260086,40	554621,81	1,50	27,3	22,7	16,6	27,1
069_B	deelgebied B	260086,40	554621,81	4,50	30,2	25,6	19,5	30,0
070_A	deelgebied B	260085,24	554612,60	1,50	31,5	26,7	20,9	31,4
070_B	deelgebied B	260085,24	554612,60	4,50	33,3	28,5	22,8	33,2
071_A	deelgebied B	260106,39	554619,62	1,50	29,9	25,3	19,3	29,8
071_B	deelgebied B	260106,39	554619,62	4,50	32,8	28,3	22,3	32,8
072_A	deelgebied B	260110,79	554628,30	1,50	25,5	20,8	14,9	25,3
072_B	deelgebied B	260110,79	554628,30	4,50	28,2	23,6	17,6	28,1
073_A	deelgebied B	260101,46	554632,18	1,50	26,2	21,7	15,5	26,1
073_B	deelgebied B	260101,46	554632,18	4,50	29,4	24,9	18,8	29,3
074_A	deelgebied B	260101,01	554622,68	1,50	26,4	21,7	15,8	26,3
074_B	deelgebied B	260101,01	554622,68	4,50	29,7	25,0	19,1	29,6
075_A	deelgebied B	260121,74	554630,61	1,50	30,0	25,5	19,5	29,9
075_B	deelgebied B	260121,74	554630,61	4,50	32,5	27,9	22,0	32,4
076_A	deelgebied B	260125,60	554638,84	1,50	29,6	25,3	19,0	29,5
076_B	deelgebied B	260125,60	554638,84	4,50	31,7	27,4	21,1	31,6
077_A	deelgebied B	260116,16	554643,09	1,50	27,4	22,9	16,7	27,3
077_B	deelgebied B	260116,16	554643,09	4,50	30,9	26,5	20,4	30,8
078_A	deelgebied B	260116,30	554632,65	1,50	27,4	22,9	16,9	27,3
078_B	deelgebied B	260116,30	554632,65	4,50	30,9	26,3	20,3	30,8
080_A	deelgebied A	260369,25	554678,57	1,50	43,3	39,4	32,1	43,2
080_B	deelgebied A	260369,25	554678,57	4,50	44,0	40,0	32,6	43,8
081_A	deelgebied A	260368,30	554688,17	1,50	46,3	42,6	34,2	46,0
081_B	deelgebied A	260368,30	554688,17	4,50	46,8	43,1	34,7	46,5
082_A	deelgebied A	260360,92	554691,79	1,50	40,7	37,2	28,5	40,4
082_B	deelgebied A	260360,92	554691,79	4,50	41,4	37,8	29,1	41,1
083_A	deelgebied A	260360,87	554682,77	1,50	36,6	32,3	26,1	36,6
083_B	deelgebied A	260360,87	554682,77	4,50	37,2	32,9	26,6	37,2
084_A	deelgebied A	260357,44	554696,31	1,50	40,7	37,1	28,5	40,4
084_B	deelgebied A	260357,44	554696,31	4,50	41,5	37,8	29,3	41,2
085_A	deelgebied A	260354,80	554707,91	1,50	46,2	42,7	34,1	45,9
085_B	deelgebied A	260354,80	554707,91	4,50	46,8	43,1	34,5	46,4
086_A	deelgebied A	260346,00	554713,34	1,50	41,6	38,1	29,5	41,3
086_B	deelgebied A	260346,00	554713,34	4,50	42,4	38,8	30,2	42,1
087_A	deelgebied A	260347,59	554702,27	1,50	34,7	30,6	24,1	34,7
087_B	deelgebied A	260347,59	554702,27	4,50	35,7	31,5	24,9	35,6
088_A	deelgebied A	260350,49	554669,18	1,50	39,1	35,0	28,2	39,0
088_B	deelgebied A	260350,49	554669,18	4,50	40,3	36,2	29,3	40,2
089_A	deelgebied A	260342,64	554670,25	1,50	32,1	28,0	21,0	31,9
089_B	deelgebied A	260342,64	554670,25	4,50	33,8	29,7	22,6	33,6
090_A	deelgebied A	260324,42	554653,51	1,50	32,4	28,2	21,9	32,4
090_B	deelgebied A	260324,42	554653,51	4,50	33,3	29,0	22,7	33,2
091_A	deelgebied A	260349,26	554661,32	1,50	40,5	36,2	29,8	40,4
091_B	deelgebied A	260349,26	554661,32	4,50	41,1	36,9	30,3	41,0
092_A	deelgebied A	260331,78	554697,45	1,50	37,3	33,4	26,2	37,2
092_B	deelgebied A	260331,78	554697,45	4,50	38,8	34,8	27,5	38,6
093_A	deelgebied A	260320,49	554695,16	1,50	34,0	30,4	22,5	33,9
093_B	deelgebied A	260320,49	554695,16	4,50	36,0	32,3	24,3	35,8
094_A	deelgebied A	260305,87	554680,57	1,50	29,1	24,8	18,5	29,0
094_B	deelgebied A	260305,87	554680,57	4,50	31,0	26,6	20,3	30,9
095_A	deelgebied A	260330,37	554688,18	1,50	34,2	30,0	23,4	34,1
095_B	deelgebied A	260330,37	554688,18	4,50	35,8	31,6	24,9	35,7
096_A	deelgebied A	260313,80	554637,06	1,50	35,4	31,1	24,8	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035 V3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_B	deelgebied A	260313,80	554637,06	4,50	37,1	32,8	26,4	37,0
097_A	deelgebied A	260313,84	554645,46	1,50	33,4	29,0	22,8	33,3
097_B	deelgebied A	260313,84	554645,46	4,50	34,7	30,2	23,9	34,5
098_A	deelgebied A	260303,15	554661,13	1,50	29,1	24,7	18,2	28,9
098_B	deelgebied A	260303,15	554661,13	4,50	30,9	26,6	20,0	30,8
099_A	deelgebied A	260288,05	554673,43	1,50	28,6	25,0	17,1	28,4
099_B	deelgebied A	260288,05	554673,43	4,50	30,6	26,8	19,1	30,4
100_A	deelgebied A	260290,68	554661,19	1,50	32,7	28,3	22,2	32,6
100_B	deelgebied A	260290,68	554661,19	4,50	34,1	29,7	23,7	34,1
101_A	deelgebied A	260304,48	554640,94	1,50	32,8	28,4	22,3	32,8
101_B	deelgebied A	260304,48	554640,94	4,50	34,1	29,7	23,7	34,1
102_A	deelgebied A	260331,29	554734,49	1,50	41,8	38,3	29,8	41,6
102_B	deelgebied A	260331,29	554734,49	4,50	42,7	39,0	30,6	42,4
103_A	deelgebied A	260329,04	554745,69	1,50	46,4	42,8	34,2	46,1
103_B	deelgebied A	260329,04	554745,69	4,50	46,9	43,3	34,6	46,6
104_A	deelgebied A	260319,32	554750,84	1,50	41,2	37,7	29,1	40,9
104_B	deelgebied A	260319,32	554750,84	4,50	42,0	38,5	29,9	41,7
105_A	deelgebied A	260320,90	554741,17	1,50	32,5	28,4	21,7	32,4
105_B	deelgebied A	260320,90	554741,17	4,50	33,9	29,8	23,0	33,8
106_A	deelgebied A	260307,93	554718,78	1,50	34,3	30,6	22,7	34,1
106_B	deelgebied A	260307,93	554718,78	4,50	36,5	32,7	24,8	36,2
107_A	deelgebied A	260310,48	554727,33	1,50	36,9	33,1	25,6	36,8
107_B	deelgebied A	260310,48	554727,33	4,50	38,7	34,9	27,2	38,5
108_A	deelgebied A	260296,65	554724,74	1,50	32,9	29,4	21,4	32,8
108_B	deelgebied A	260296,65	554724,74	4,50	34,8	31,2	23,2	34,6
109_A	deelgebied A	260286,13	554710,41	1,50	29,8	25,6	18,9	29,7
109_B	deelgebied A	260286,13	554710,41	4,50	31,8	27,6	21,0	31,7
110_A	deelgebied A	260268,71	554711,73	1,50	30,8	27,1	19,3	30,6
110_B	deelgebied A	260268,71	554711,73	4,50	32,8	29,0	21,3	32,6
111_A	deelgebied A	260263,04	554711,82	1,50	29,8	26,2	18,4	29,7
111_B	deelgebied A	260263,04	554711,82	4,50	32,0	28,2	20,7	31,9
112_A	deelgebied A	260263,68	554701,75	1,50	29,9	25,5	19,4	29,8
112_B	deelgebied A	260263,68	554701,75	4,50	31,7	27,3	21,2	31,6
113_A	deelgebied A	260274,66	554696,55	1,50	31,5	27,4	20,6	31,4
113_B	deelgebied A	260274,66	554696,55	4,50	33,1	28,9	22,1	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen