

From: Griffie
Sent: dinsdag 22 april 2025 08:33:17
To: Info - Gemeente Lansingerland
Cc:
Subject: FW: Ingezonden brief met vraag over modificatie geothermie installatie Warmoeziersweg Bergschenhoek
Attachments: Klachtengebied.jpg; kaart met geothermie 2.jpg; kaart met geothermie 1.jpg

Van: [REDACTED]

Verzonden: maandag 21 april 2025 21:27

Aan: Griffie <griffie@lansingerland.nl>

Onderwerp: RE: Ingezonden brief met vraag over modificatie geothermie installatie Warmoeziersweg Bergschenhoek

U ontvangt niet vaak e-mail van [REDACTED]. [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)
Goedendag,

Zoals u ziet is de pomp van de Warmoeziersweg de grootste boosdoener. Waarschijnlijk door het verdubbelen van de pompcapaciteit. De pomp zit aan het einde van de rode lijn. Dit is precies de grootste hotspot. Deze putten pompen het warme water namelijk omhoog met de pomp helemaal onderin de leiding. Ook de pomp in de leiding aan de kant van Bleiswijk geeft ook veel overlast. Ook daar zit de pomp precies onder het klachtengebied.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Van: [REDACTED]

Verzonden: zondag 20 april 2025 10:13

Aan: 'griffie@lansingerland.nl' <griffie@lansingerland.nl>

Onderwerp: Ingezonden brief met vraag over modificatie geothermie installatie Warmoeziersweg Bergschenhoek

Geachte leden van de Raad en het College van Burgemeester en Wethouders,


Met deze brief wend ik mij tot u met het verzoek om deze ingezonden brief met mijn bevindingen en de vragen over de verrichte modificaties aan de geothermie installatie aan de Warmoeziersweg voor te leggen de raad en college en de toezichthoudende instanties.

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.


Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



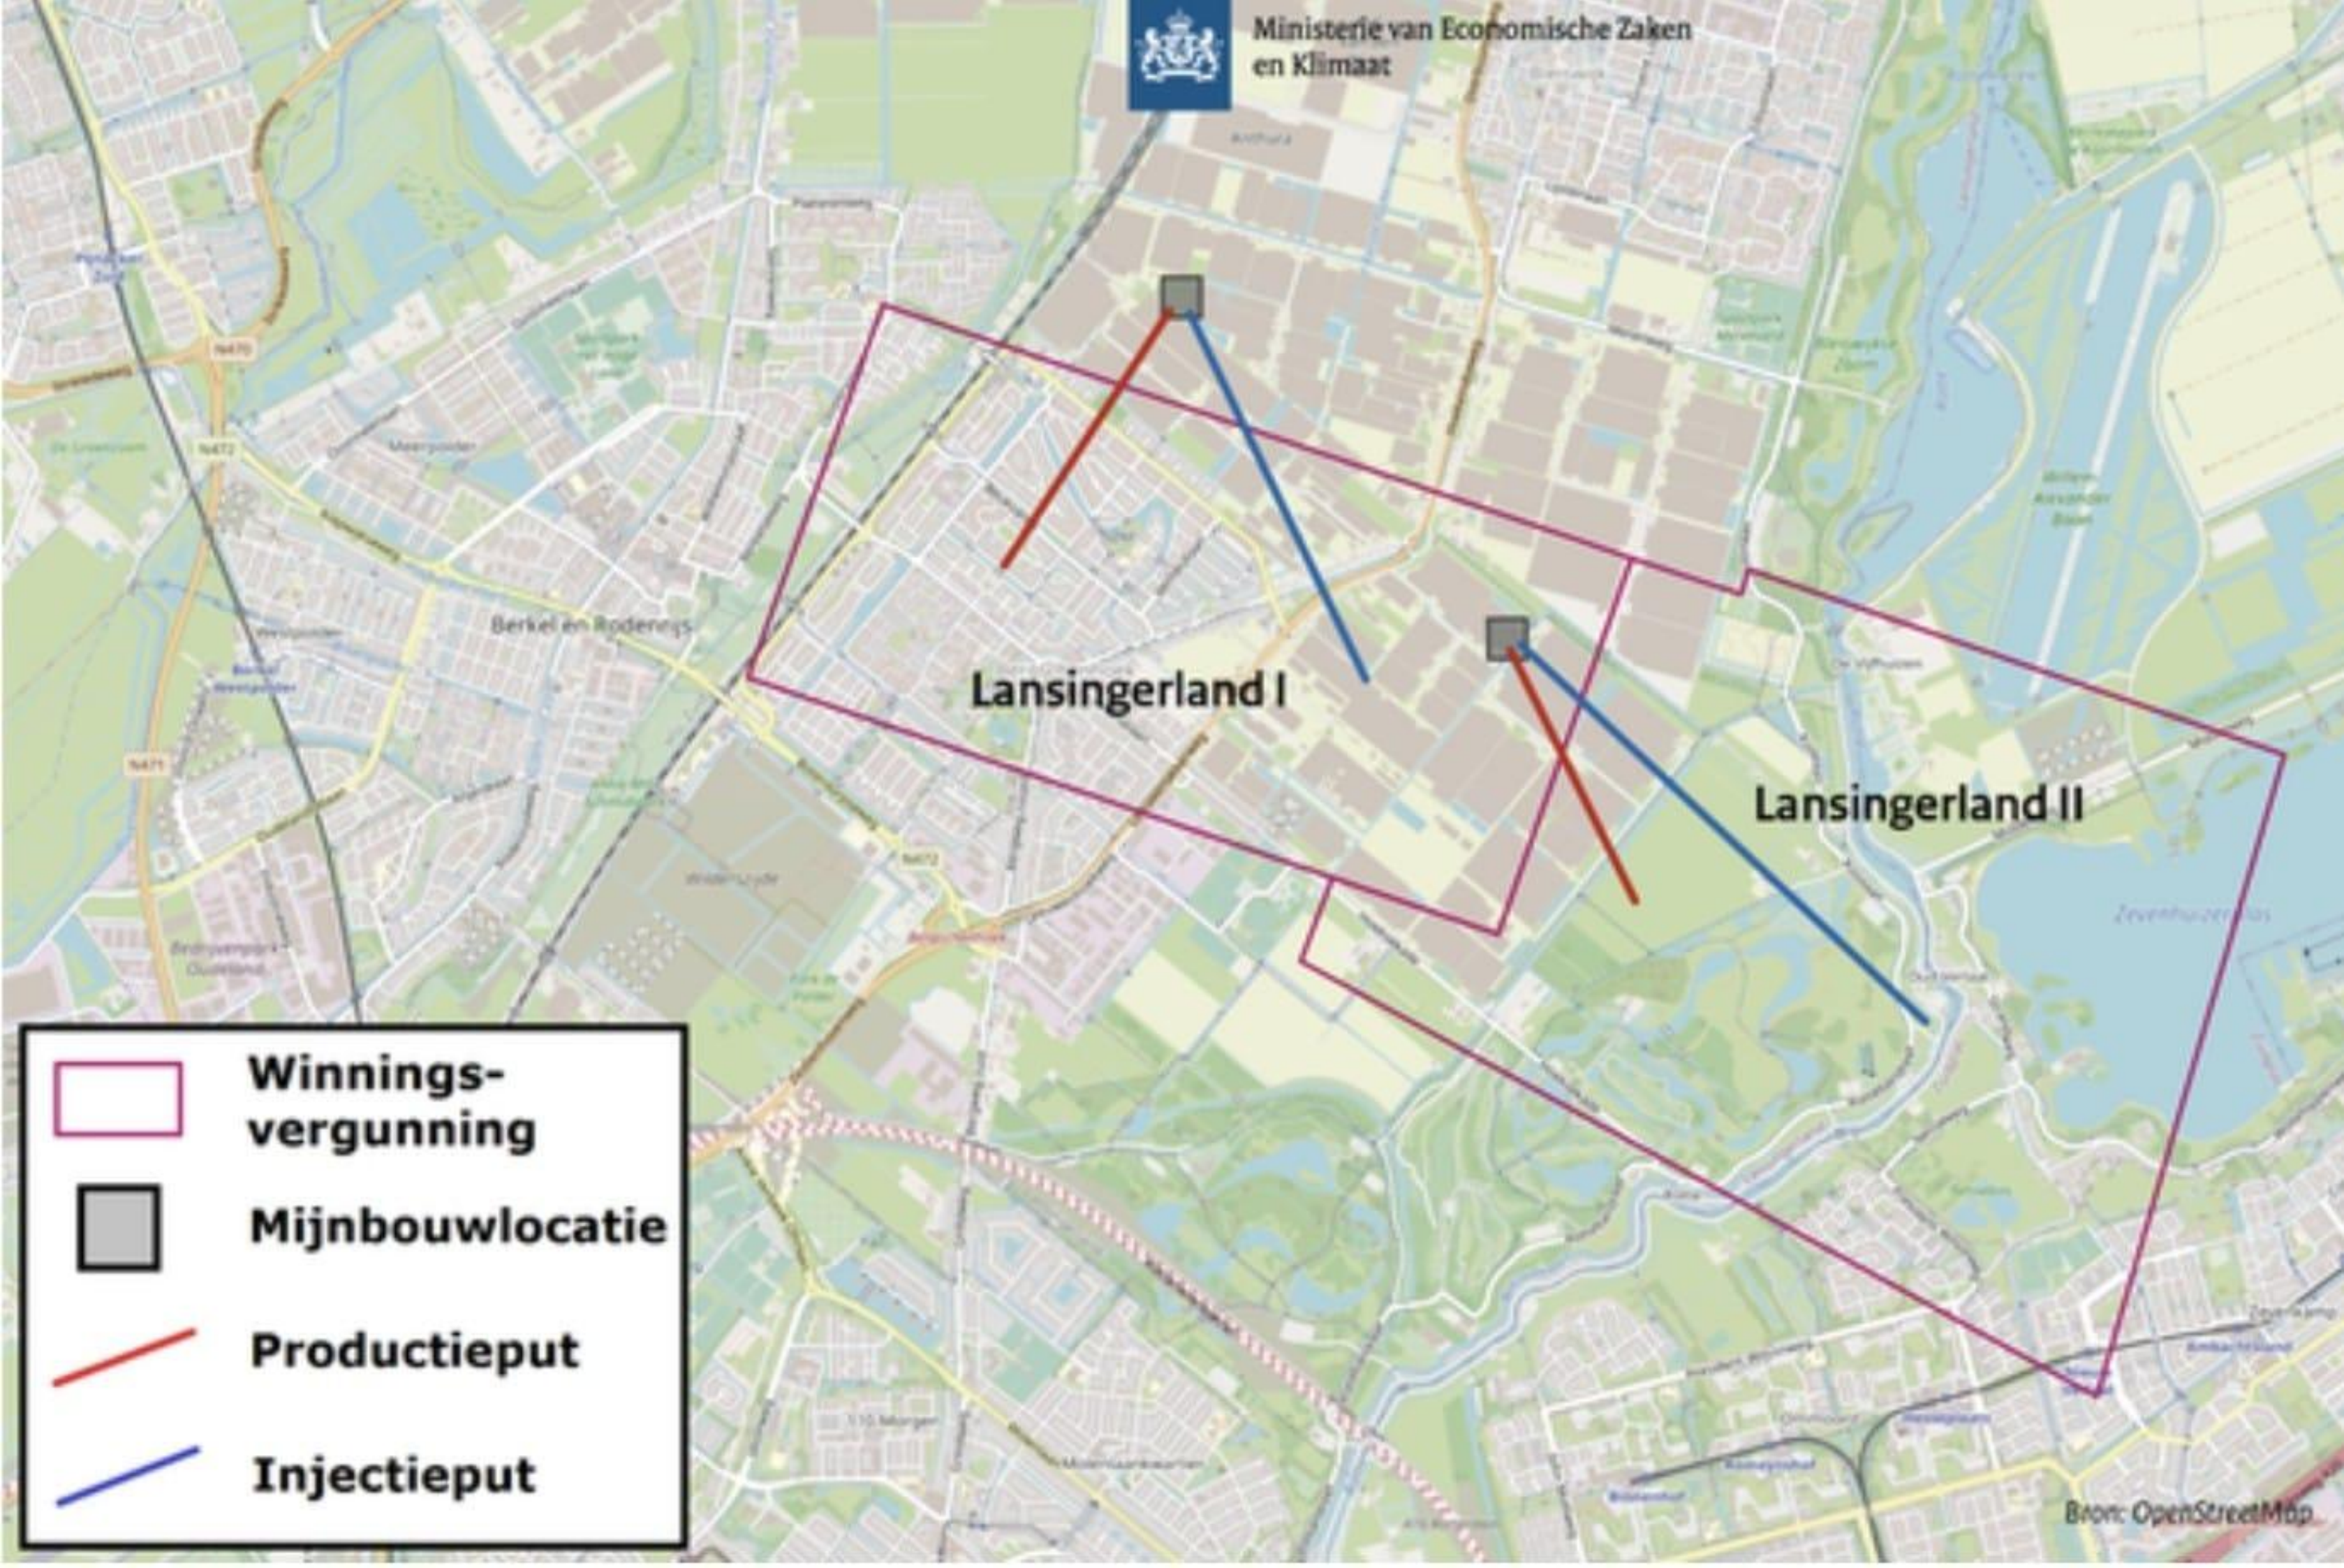

 **Winnings-
vergunning**

 **Mijnbouwlocatie**

 **Productieput**

 **Injectieput**

