
Beantwoording van de gestelde technische vragen met betrekking tot het openbare toilet de Wellen.

1. **Wat is de maatvoering van de gedachte toiletunit? De maatvoering van de toiletunit is ca. 3.70m x 2.60m met een hoogte van ca. 2.75m**
2. **Hoe is de entree van de toiletunit gesitueerd ten opzichte van het fietspad? De voorkeur is om de ingang(met schuifdeur) van de unit aan de zijde van het fietspad te plaatsen. Dit voor een goede bereikbaarheid.**
3. **In het raadsvoorstel staat dat er aan de buitenzijde van de toiletunit 2 vaste urinoirs komen. Deze zijn op de impressie niet zichtbaar. Waar bevinden die zich? Deze bevinden zich aan de zijkant van de unit. In de verdere uitwerking kan dit zowel aan de linker -of rechterzijde.**
4. **We hebben van u begrepen dat het hoogteverschil met het fietspad maakt dat de gekozen locatie opgehoogd moet worden tot een soort terp. Hoe groot moet deze worden wanneer we rekening houden met een veilige entree voor mensen met een beperking en 2 urinoirs aan de buitenzijde? Het plateau van straatwerk waar de unit op wordt geplaatst en de benodigde ruimte in verband met bereikbaarheid zal ca. 5.00m x 4.00m zijn.**
5. **Is er bij de gekozen locatie rekening gehouden met zichtlijnen zoals: op de stadsmuur vanaf de poort bij de Blauwverversteeg richting het Blokhuis, het Wolderwijd en het Strandeiland? De aangegeven locatie betreft een voorkeurslocatie. Er is gekeken naar de aanwezigheid van de benodigde ondergrondse infra zoals elektra, water en riolering. Op deze lokatie blijft ook de stadsmuur vrij zichtbaar vanaf het wandel/fietspad. De locatie ligt nog niet vast, hier kan zeker wel in geschoven worden. Maar ook de zichtbaarheid van een openbare toiletvoorziening is van belang. Dit zal in het vervolgtraject samen met belanghebbende worden afgestemd.**

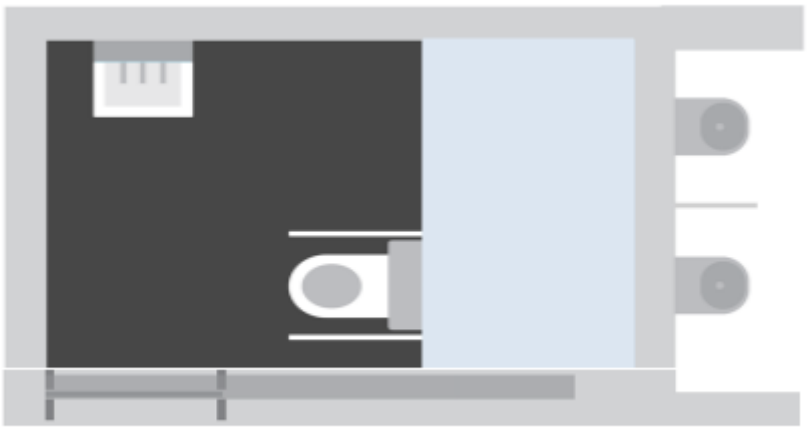

18-01-2024