




1
dompelpomp
unit (DPU)



1
brandweerkazerne
Duivendrecht




1
autospuut





vrijwilligers

2 bevelvoerders
16 manschappen

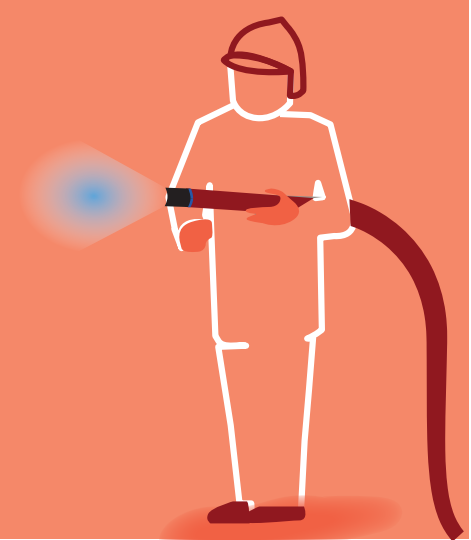


Dekkingsplan BAA 2018 - 2021

Brandrisicoprofiel Brandweer Amsterdam-Amstelland
vastgesteld op 27-11-2017 door het bestuur van de VraA

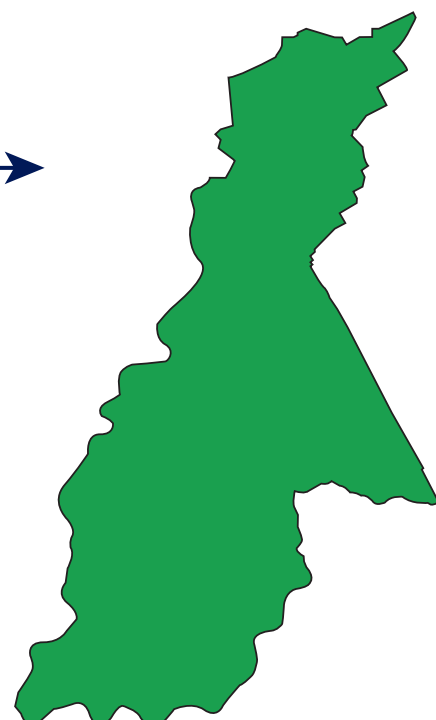

Paraatheid

In dienst zijn 1^e tankautospuut
binnen gemeentegrens



Realisatie

Opkomsttijd 1^e tankautospuut
binnen gemeentegrens

Incidentclassificatie

Onderstaand is het aantal en de mate
van opschaling bij incidentbestrijding,
van een voertuig tot meerdere
voertuigen en specialistische eenheden.




2 middel

Risicobeheersing

- Voorlichtingsmateriaal aangeboden aan onder andere inwoners en VvE's
- Geadviseerd op complexe locaties in de regio: Smart mobility hub Ouderamstel
- Advisering en risicogerichte samenwerking bij complexe objecten geboden door het uitvoeren van brandveiligheidscontroles op vergunningen en meldingen
- 1** Adviesaanvraag in het kader van omgevingsvergunning activiteit bouw ontvangen en afgehandeld
- 1** Enkele controle tijdens evenementen
- 9** Adviesaanvragen in het kader van evenementenvergunningen ontvangen en afgehandeld
- 12** Adviesaanvragen ruimtelijk ordening ontvangen en afgehandeld

Aantal incidenten Top 12

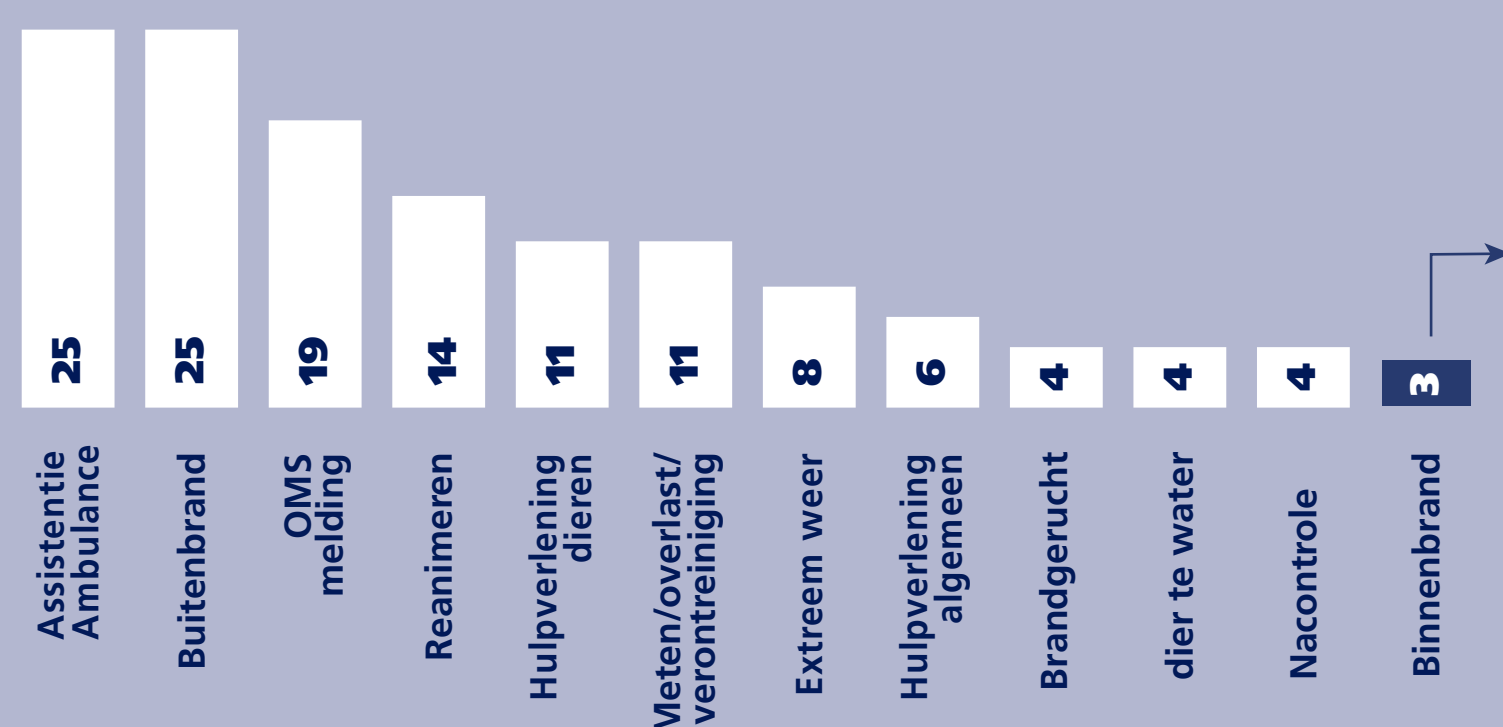

Overzicht binnenbranden

Overzicht aantal binnenbranden
binnen gemeentegrens



144

Totaal aantal
incidenten PRIO1,2,3
binnen gemeentegrens

