

constructie:

de rapportage RVK constructies werkar, 22-289 d.d. 15-01-2023
de versienummer: Konink Grondwettelijk BV d.d. 23-01-2023
de rapportage funderingsadvies HSE d.d. 03-02-2023

bouwbesluit:

de rapportage bart van venrooij bouwstudio

maatvoering:

- algemeen
- bouwspil i.o.v. NAP
- lagemaat
- dakhelling woning
- dakhelling aanbouw
- maten in millimeters
- i.o.v. gemeente
- 61,5mm
- 45,5° en 58,5°
- 45°
- 39° 42,7° en 52,5°

renvooi energiezuinigheid:

ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen hebben een volgens NTA 8800 bepaalde warmteovergangcoëfficiënt van ten hoogste 2,2 W/m².K, de gemiddeld warmteovergangcoëfficiënt dient ten hoogste 1,65 W/m².K te bedragen.

een uitwendige scheidingsconstructie van een verblifgebied, een tuinterruimte of een badruimte, heeft een volgens NTA 8800 bepaalde warmteovergangcoëfficiënt van ten hoogste 0,25 W/m².K, de gemiddeld warmteovergangcoëfficiënt dient ten hoogste 0,15 W/m².K te bedragen.

het bouwbesluit stelt dat een te bouwen bouwwerk bijna energie-neutraal is, de gebruiksfunctie heeft, bepaald volgens NTA 8800, de in tabel 5.1 aangegeven maximum waarden voor energietoestand en primair fossiel energiegebruik en minimum waarde voor het aandeel hernieuwbare energie.

renvooi veiligheid:

- verlichtingspunt op astronomische programmaklok.
- deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5887 beschikbaar zijn voor gebruik, hebben een volgens NEN 5887 bepaalde draagkrachtvervaldheid die voldoet aan de in die vorm aangegeven vereistenklasse 2.
- rijk alle buitendeuren lichtpunt voordeuren, aangesloten op op lichtsensor en bewegingsmelder.
- de waaing voorbeelden op een beveiligingssysteem.
- rookmelders uitvoeren als niet ontvattend elektrisch aangesloten rookmelders, rookmelders dienen te voldoen aan de primaire inrichtingsvoorschriften en primaire productiesysteem conform NEN 5885.
- Totale detectie, rookmelders moeten onmiddellijk doorgeschakeld zijn of op een alarminstallatie geplaatst zijn.

renvooi water:

- een vormgeving van drinkwater volgens aan NEN 1006 en afdeling 6.3 van het bouwbesluit 2012.
- gehele waterleidinginstallatie uitvoeren in een PE/dn/PE overleiding met RIWA en RMO-keur.
- warmwaterleidingen weg te werken in wanden en/of vloeren van stevige constructie.
- warm tapwaterleiding aangebrengen in maaiveldniveau.

renvooi elektriciteit:

- voorziening voor verlichting volgens afdeling 6.1 van het bouwbesluit 2012.
- voorziening voor elektriciteit volgens NEN 1010 en artikel 6.8 van het bouwbesluit 2012.
- de structuur indeling m.b.t. wandcontactdozen, losse ledingen, schakelaars, lichtpunten en dergelijke dienen uitgevoerd te worden in overleg met opdrachtgever, installateur en aannemer.

renvooi ventilatie:

- de inrichting van de voorziening voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht moet voldoen aan NEN 1087 en afdeling 3.6 van het bouwbesluit 2012.
- buitendeuren dienen vrij te worden gehouden van vloer of dorpel op de aangegeven maat in plattegrond.
- planning en uitvoering ventilatiesysteem in overleg met opdrachtgever, installateur en aannemer.
- tussen kamers en ventilator, geluidsempers toevoegen, volgens voorschriften fabrikant.
- type en capaciteit volgens bouwbesluitrapportage.

renvooi warmtepomp:

- plaatsing verwarmingsinstallatie, verwarmingselementen en vloerverwarming volgens geldende voorschriften.
- plaatsing en uitvoering warmtepompstelsel in overleg met opdrachtgever, installateur en aannemer.
- type en capaciteit volgens bouwbesluitrapportage.

renvooi trappen:

- afmeting van een trap voor particulieren eigenendom (tabel 2.20 (bouwbesluit) 2012).
- trapbreedte = min. 700mm
- vrije hoogte = min. 1900mm
- aanrede = min. 130mm
- oprijde = max. 220mm

trapleuning:

- hoogte min. 800mm en max. 1000mm + h.k. trede


afschieding van vloer en trap:

- hoogte minimaal 1000mm + vloer
- max. breedte opening: 100mm
- geen opstapmogelijkheden tussen 0,20m en 0,70m boven de vloer

zoldertrap:

- fabrikant: Fakro.
- type: LWL Extra.
- materiaal: hout.
- lukt: wit hardboard
- uitvoering: 3-veld.
- v.o. gadrubber.
- afm.: 700x1100mm.

kruisverband

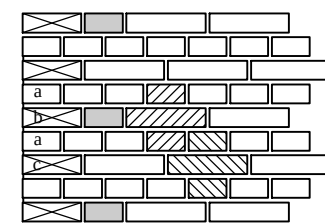

renvooi afkortingen:

- bl = beluchting
- b.k. = buiswerk
- gk = gevelkraan
- hwa = houten water-afvoer
- k = koppelemat
- l = lagemaat
- m.k. = metaalkast
- mv = mechanische ventilatie
- mvv = mechanische ventilatie afzigtig
- o.k. = onderkast
- os = ontstoppingsstuk
- osl = ontluchting
- P = Peil (maten t.o.v. b.k. afgevoerd) begane grond (vloer)
- pv = polderwater (o.v.v. b.k. afgevoerd)
- sp = spouw
- rm = rookroede
- sp = spouw
- sl = standleiding
- s.v. = schouwwerk
- va = ventilatie afvoer
- vp = vloerput
- vi = ventilatie toevoer
- v.v. = vloerwerk
- wo = waterhoeder
- wf = warmtepomp
- wiv = warmteovergangcoëfficiënt
- zh = zonnepanel

renvooi materialen:

- gevelsteen s.v.
- isolatie, harde
- isolatie, mineraal
- betonsteen s.v.
- betonsteen v.v.
- meervloer
- gewapendbeton
- ongewapendbeton
- betonbodem
- o.a. aarde
- bestrating

220501.B02
omgevingsvergunning

- project: oprichten van een woning met bijbouw paspoortwoning ong.
- opdrachtgever: marco en fiona van de kerkhof de bleek 11 5425 RX de mortel 06-1889898
- tekeningomschrijving: begane grond + kelder
- getekend: bart van venrooij
- datum: 06-02-2023
- gewijzigd:

